

**Firmenlogo  
Mustermann**

**Lastganganalyse Strom**

1.1. bis 31.12.2012

für

**Metzgerei Mustermann**

**Musterstraße 123**

**87654 Musterstadt**




**Dr. Steinmaßl**

**MANAGEMENTBERATUNG**


Taching am See, 24. Juli 2014


Monat	Energiebedarf (kWh)	Maximalleistung (kW)	Anzahl	Zeitpunkt Maximalleistung	Vollbenutzungsstunden
Januar	220.932	531,6	1	Montag, 16.01.2012 09:00	416
Februar	213.222	526,4	1	Montag, 20.02.2012 10:45	405
März	234.731	528,4	1	Donnerstag, 08.03.2012 14:15	444
April	225.813	534,0	1	Montag, 30.04.2012 13:00	423
Mai	259.984	550,0	1	Montag, 21.05.2012 10:15	473
Juni	258.713	590,0	1	Montag, 18.06.2012 09:15	438
Juli	283.056	595,6	1	Dienstag, 03.07.2012 08:00	475
August	279.139	588,0	1	Dienstag, 21.08.2012 12:00	475
September	258.470	560,8	1	Dienstag, 18.09.2012 09:45	461
Oktober	257.737	535,2	1	Dienstag, 02.10.2012 10:30	482
November	248.970	536,4	1	Dienstag, 27.11.2012 10:15	464
Dezember	228.908	538,4	1	Dienstag, 18.12.2012 10:00	425
<b>Jahr</b>	<b>2.969.675</b>	<b>595,6</b>	<b>1</b>	<b>Dienstag, 03.07.2012 08:00</b>	<b>4.986</b>

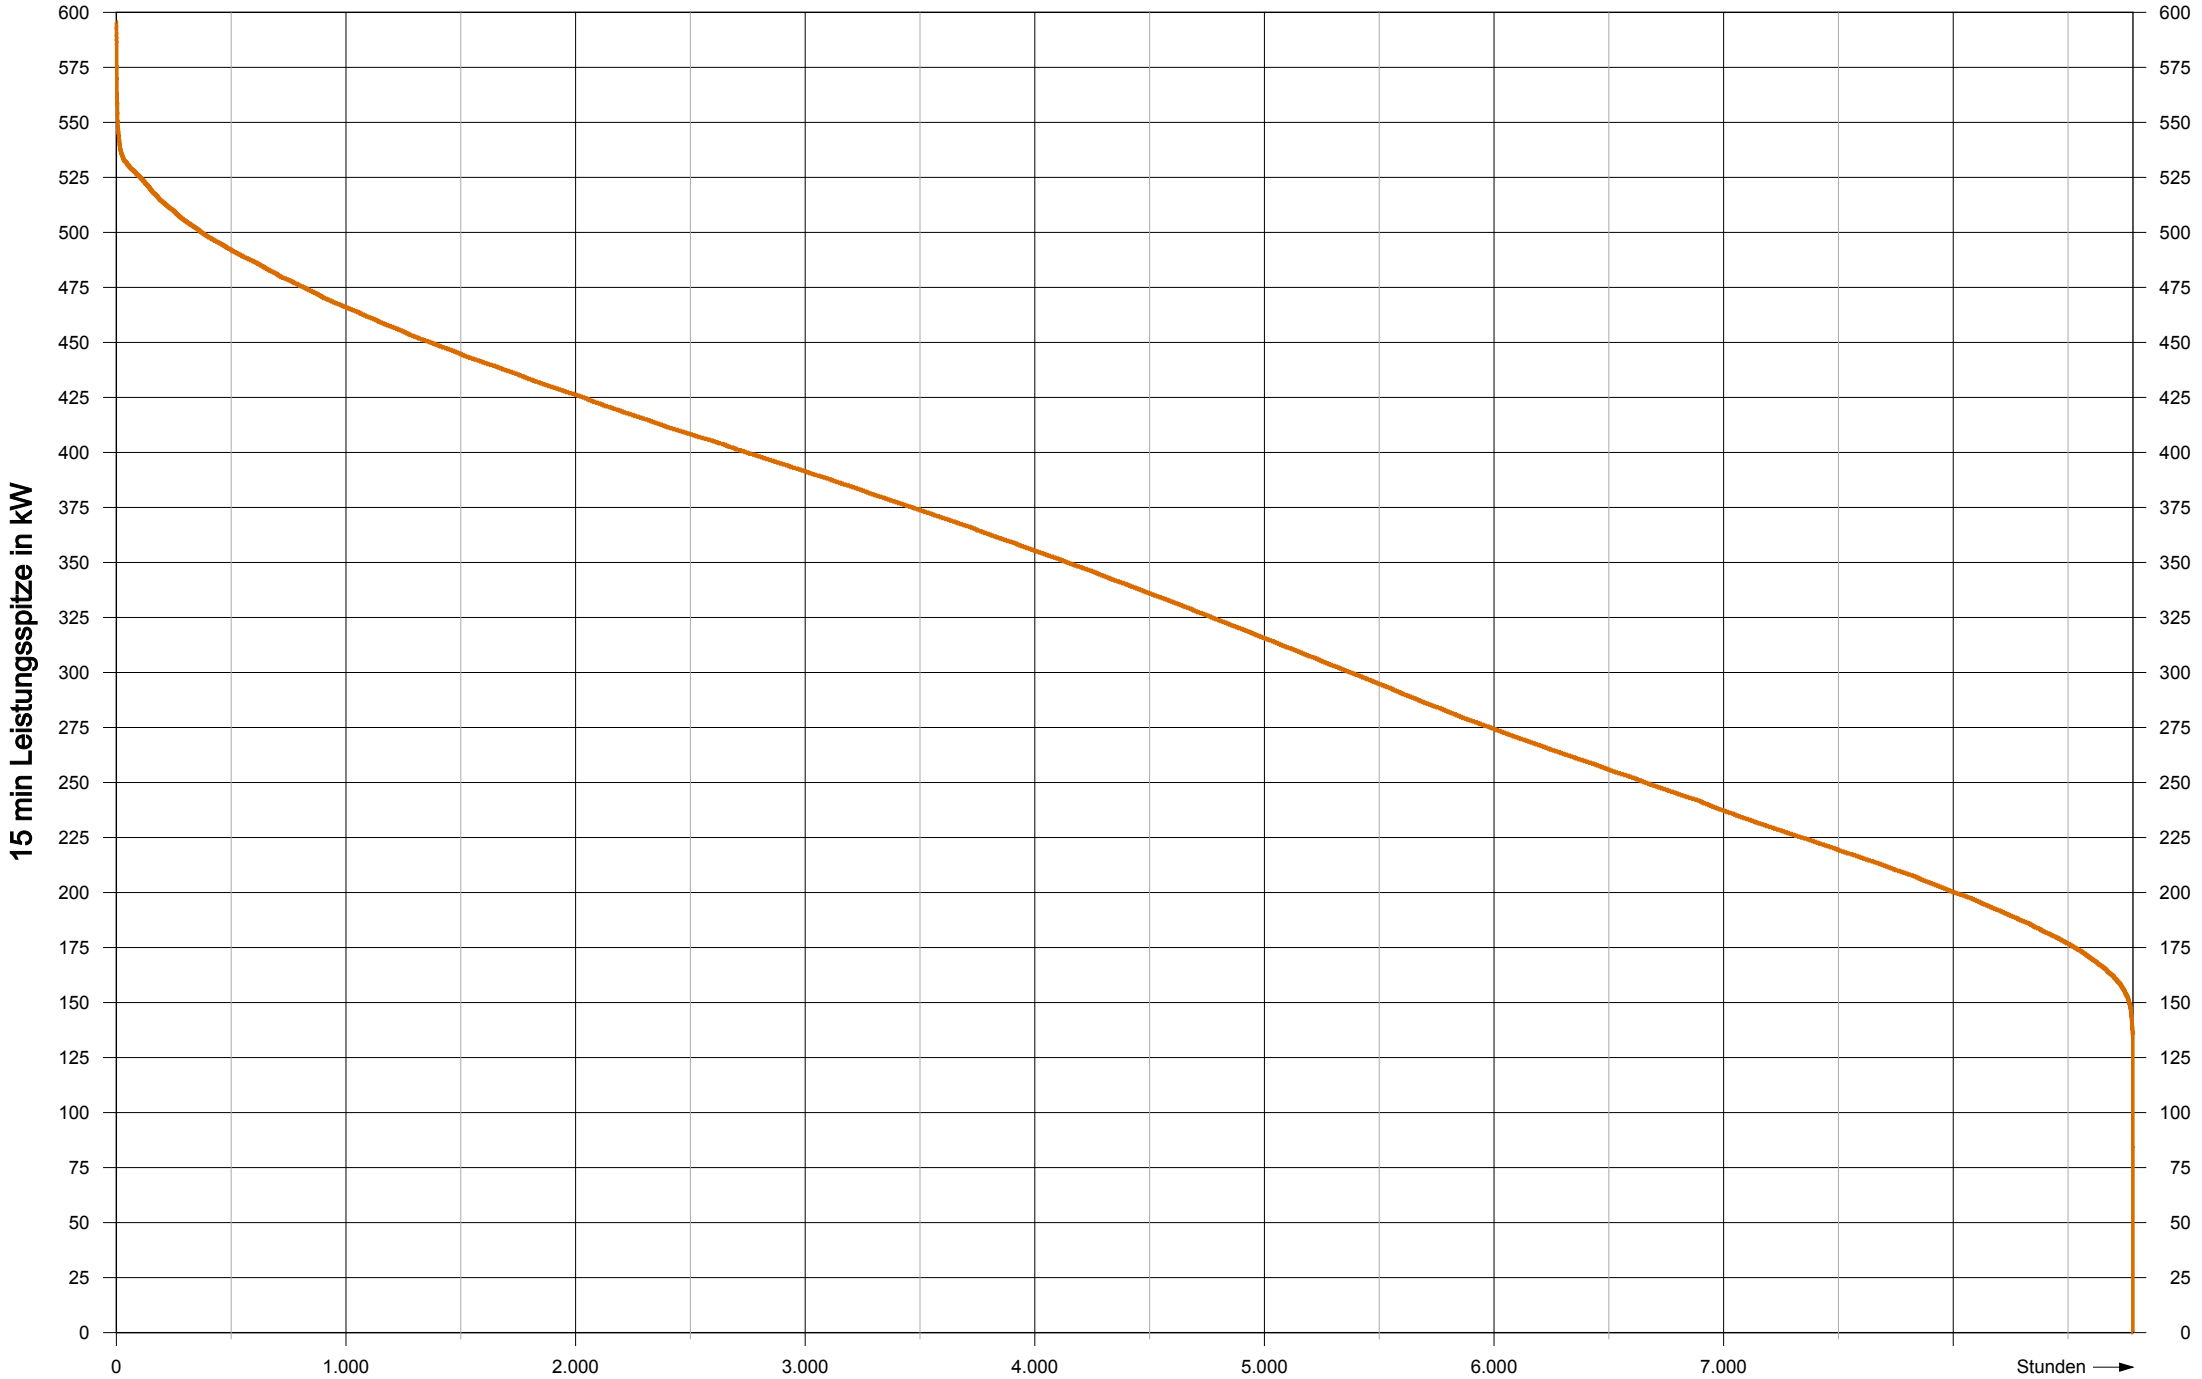

# Metzgerei Mustermann - Werteverteilung 2012 (1.1. - 31.12.)

Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

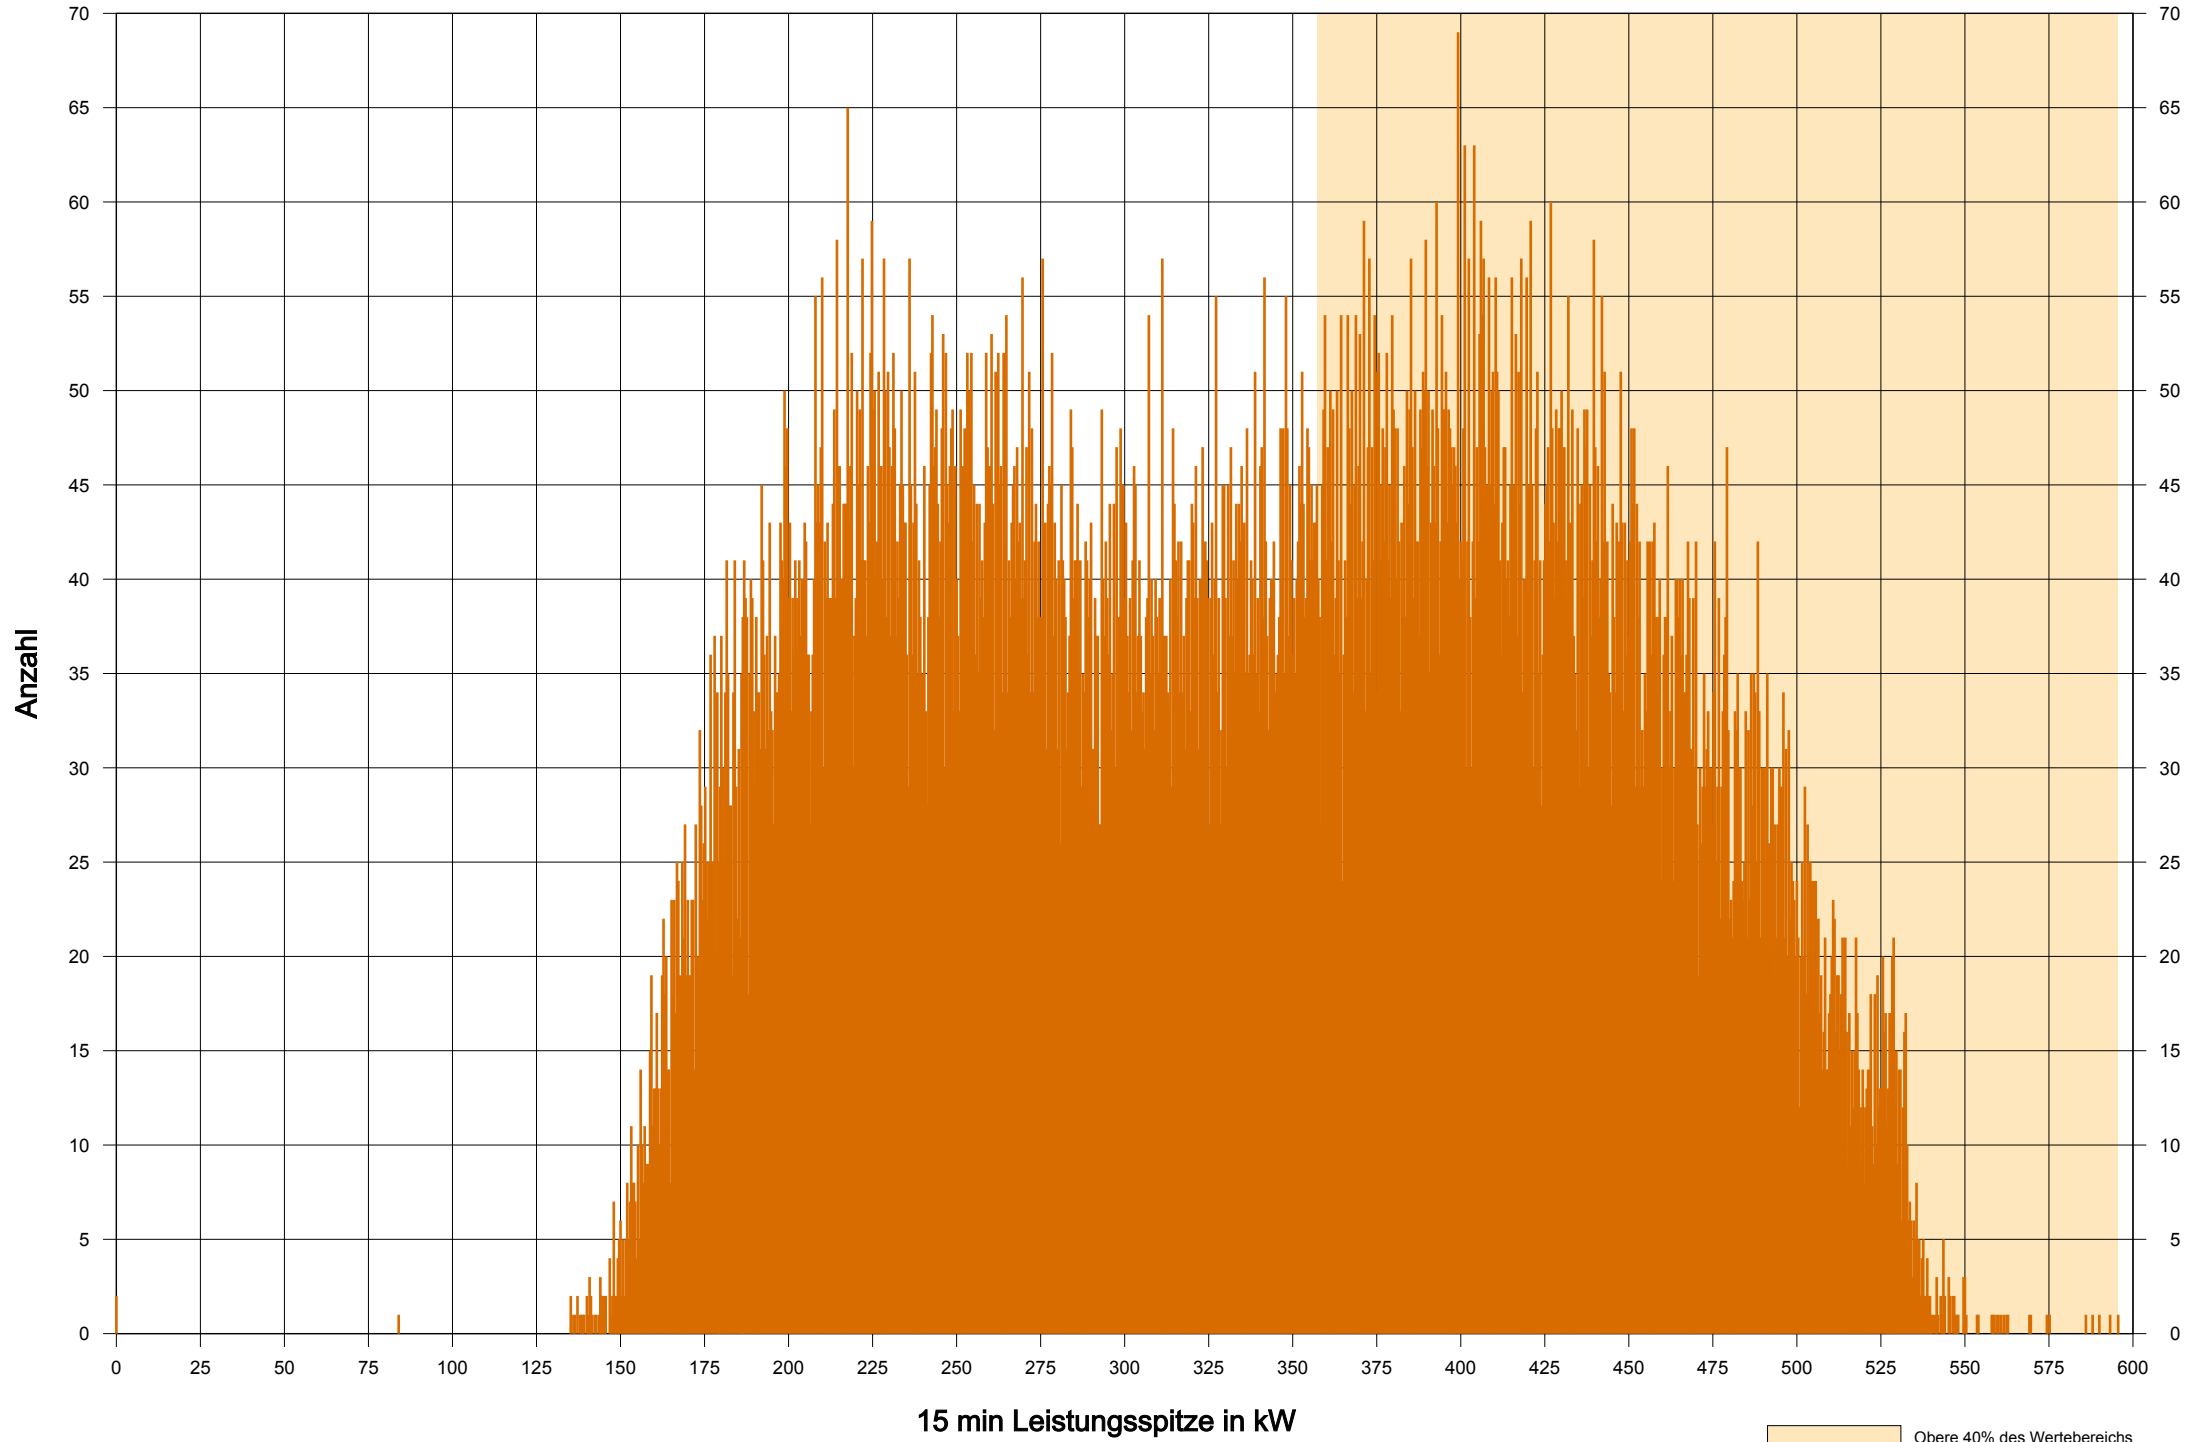

 Obere 40% des Wertebereichs

Rang	Anteil	kW (gerundet)	Anzahl
1	100,0 %	596	1
2	99,6 %	593	1
3	99,1 %	590	1
4	98,7 %	588	1
5	98,4 %	586	1
6	96,5 %	575	1
7	96,4 %	574	1
8	95,7 %	570	1
9	95,5 %	569	1
10	94,5 %	563	1
11	94,4 %	562	2
13	94,2 %	561	1
14	94,0 %	560	2
16	93,9 %	559	1
17	93,7 %	558	2
19	93,0 %	554	2
21	92,3 %	550	7
28	92,0 %	548	2
30	91,8 %	547	3
33	91,7 %	546	4

Rang	Anteil	kW (gerundet)	Anzahl
37	91,5 %	545	3
40	91,3 %	544	7
47	91,2 %	543	3
50	91,0 %	542	4
54	90,8 %	541	1
55	90,7 %	540	4
59	90,5 %	539	6
65	90,3 %	538	9
74	90,2 %	537	6
80	90,0 %	536	18
98	89,8 %	535	11
109	89,7 %	534	16
125	89,5 %	533	16
141	89,3 %	532	45
186	89,2 %	531	20
206	89,0 %	530	38
244	88,8 %	529	33
277	88,7 %	528	51
328	88,5 %	527	24
352	88,3 %	526	53

Rang	Anteil	kW (gerundet)	Anzahl
405	88,1 %	525	26
431	88,0 %	524	41
472	87,8 %	523	27
499	87,6 %	522	43
542	87,5 %	521	27
569	87,3 %	520	34
603	87,1 %	519	21
624	87,0 %	518	52
676	86,8 %	517	27
703	86,6 %	516	43
746	86,5 %	515	25
771	86,3 %	514	58
829	86,1 %	513	33
862	86,0 %	512	54
916	85,8 %	511	45
961	85,6 %	510	55
1016	85,5 %	509	28
1044	85,3 %	508	51
1095	85,1 %	507	36
1131	85,0 %	506	61

Rang	Anteil	kW (gerundet)	Anzahl
1192	84,8 %	505	43
1235	84,6 %	504	67
1302	84,5 %	503	45
1347	84,3 %	502	74
1421	84,1 %	501	32
1453	83,9 %	500	65
1518	83,8 %	499	47
1565	83,6 %	498	79
1644	83,4 %	497	51
1695	83,3 %	496	84
1779	83,1 %	495	59
1838	82,9 %	494	75
1913	82,8 %	493	49
1962	82,6 %	492	76
2038	82,4 %	491	60
2098	82,3 %	490	90
2188	82,1 %	489	54
2242	81,9 %	488	101
2343	81,8 %	487	63
2406	81,6 %	486	90

Rang	Anteil	kW (gerundet)	Anzahl
2496	81,4 %	485	54
2550	81,3 %	484	72
2622	81,1 %	483	54
2676	80,9 %	482	100
2776	80,8 %	481	45
2821	80,6 %	480	77
2898	80,4 %	479	85
2983	80,3 %	478	98
3081	80,1 %	477	61
3142	79,9 %	476	96
3238	79,8 %	475	61
3299	79,6 %	474	93
3392	79,4 %	473	60
3452	79,2 %	472	90
3542	79,1 %	471	49
3591	78,9 %	470	99
3690	78,7 %	469	70
3760	78,6 %	468	112
3872	78,4 %	467	70
3942	78,2 %	466	110

Rang	Anteil	kW (gerundet)	Anzahl
4052	78,1 %	465	78
4130	77,9 %	464	110
4240	77,7 %	463	61
4301	77,6 %	462	109
4410	77,4 %	461	76
4486	77,2 %	460	90
4576	77,1 %	459	78
4654	76,9 %	458	115
4769	76,7 %	457	78
4847	76,6 %	456	116
4963	76,4 %	455	68
5031	76,2 %	454	90
5121	76,1 %	453	80
5201	75,9 %	452	121
5322	75,7 %	451	92
5414	75,6 %	450	120
5534	75,4 %	449	79
5613	75,2 %	448	127
5740	75,1 %	447	83
5823	74,9 %	446	115

Rang	Anteil	kW (gerundet)	Anzahl
5938	74,7 %	445	72
6010	74,5 %	444	111
6121	74,4 %	443	91
6212	74,2 %	442	137
6349	74,0 %	441	84
6433	73,9 %	440	147
6580	73,7 %	439	78
6658	73,5 %	438	124
6782	73,4 %	437	96
6878	73,2 %	436	128
7006	73,0 %	435	77
7083	72,9 %	434	104
7187	72,7 %	433	81
7268	72,5 %	432	137
7405	72,4 %	431	88
7493	72,2 %	430	139
7632	72,0 %	429	90
7722	71,9 %	428	131
7853	71,7 %	427	108
7961	71,5 %	426	134

Rang	Anteil	kW (gerundet)	Anzahl
8095	71,4 %	425	85
8180	71,2 %	424	105
8285	71,0 %	423	86
8371	70,9 %	422	119
8490	70,7 %	421	104
8594	70,5 %	420	138
8732	70,3 %	419	80
8812	70,2 %	418	135
8947	70,0 %	417	88
9035	69,8 %	416	143
9178	69,7 %	415	101
9279	69,5 %	414	119
9398	69,3 %	413	94
9492	69,2 %	412	120
9612	69,0 %	411	101
9713	68,8 %	410	151
9864	68,7 %	409	95
9959	68,5 %	408	146
10105	68,3 %	407	104
10209	68,2 %	406	166

Rang	Anteil	kW (gerundet)	Anzahl
10375	68,0 %	405	89
10464	67,8 %	404	144
10608	67,7 %	403	68
10676	67,5 %	402	129
10805	67,3 %	401	111
10916	67,2 %	400	123
11039	67,0 %	399	112
11151	66,8 %	398	138
11289	66,7 %	397	95
11384	66,5 %	396	143
11527	66,3 %	395	98
11625	66,2 %	394	132
11757	66,0 %	393	108
11865	65,8 %	392	138
12003	65,6 %	391	78
12081	65,5 %	390	154
12235	65,3 %	389	101
12336	65,1 %	388	133
12469	65,0 %	387	84
12553	64,8 %	386	136


Rang	Anteil	kW (gerundet)	Anzahl
12689	64,6 %	385	106
12795	64,5 %	384	132
12927	64,3 %	383	84
13011	64,1 %	382	118
13129	64,0 %	381	88
13217	63,8 %	380	151
13368	63,6 %	379	84
13452	63,5 %	378	140
13592	63,3 %	377	90
13682	63,1 %	376	138
13820	63,0 %	375	85
13905	62,8 %	374	142
14047	62,6 %	373	92
14139	62,5 %	372	120
14259	62,3 %	371	101
14360	62,1 %	370	138
14498	62,0 %	369	93
14591	61,8 %	368	129
14720	61,6 %	367	92
14812	61,5 %	366	133

Rang	Anteil	kW (gerundet)	Anzahl
14945	61,3 %	365	60
15005	61,1 %	364	130
15135	60,9 %	363	89
15224	60,8 %	362	127
15351	60,6 %	361	87
15438	60,4 %	360	142
15580	60,3 %	359	94
15674	60,1 %	358	105

Rang	Anteil	kW (gerundet)	Anzahl

# Metzgerei Mustermann - Wertebereich Energielastverlauf 2012


Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

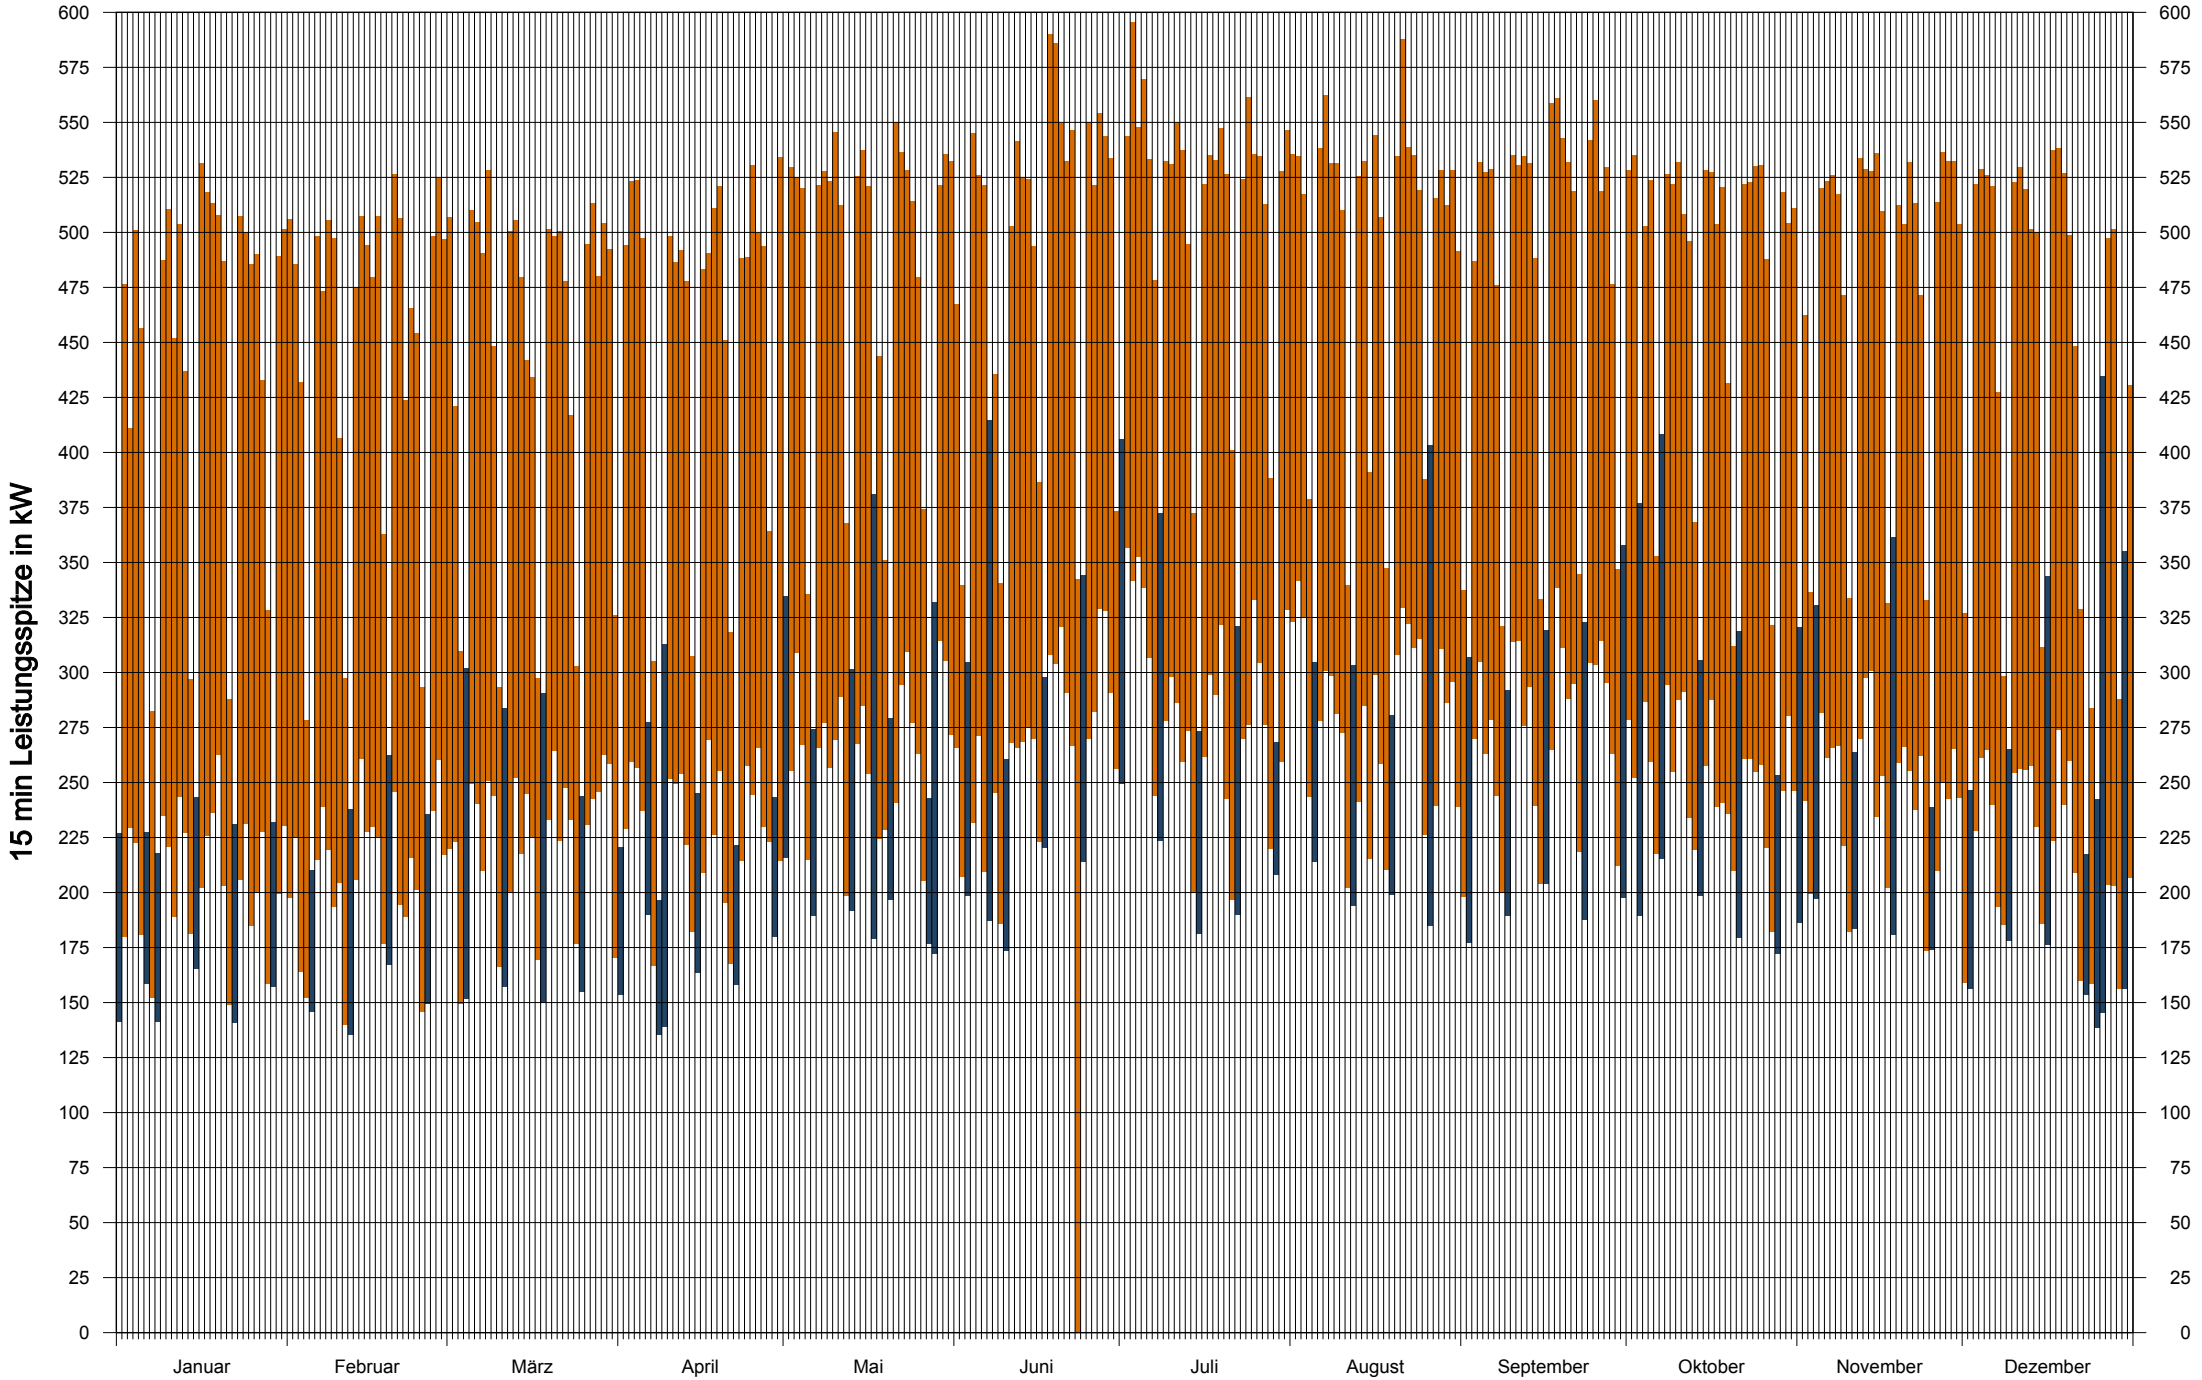




# Metzgerei Mustermann - Tagesmittelwerte Energielastverlauf 2012

Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

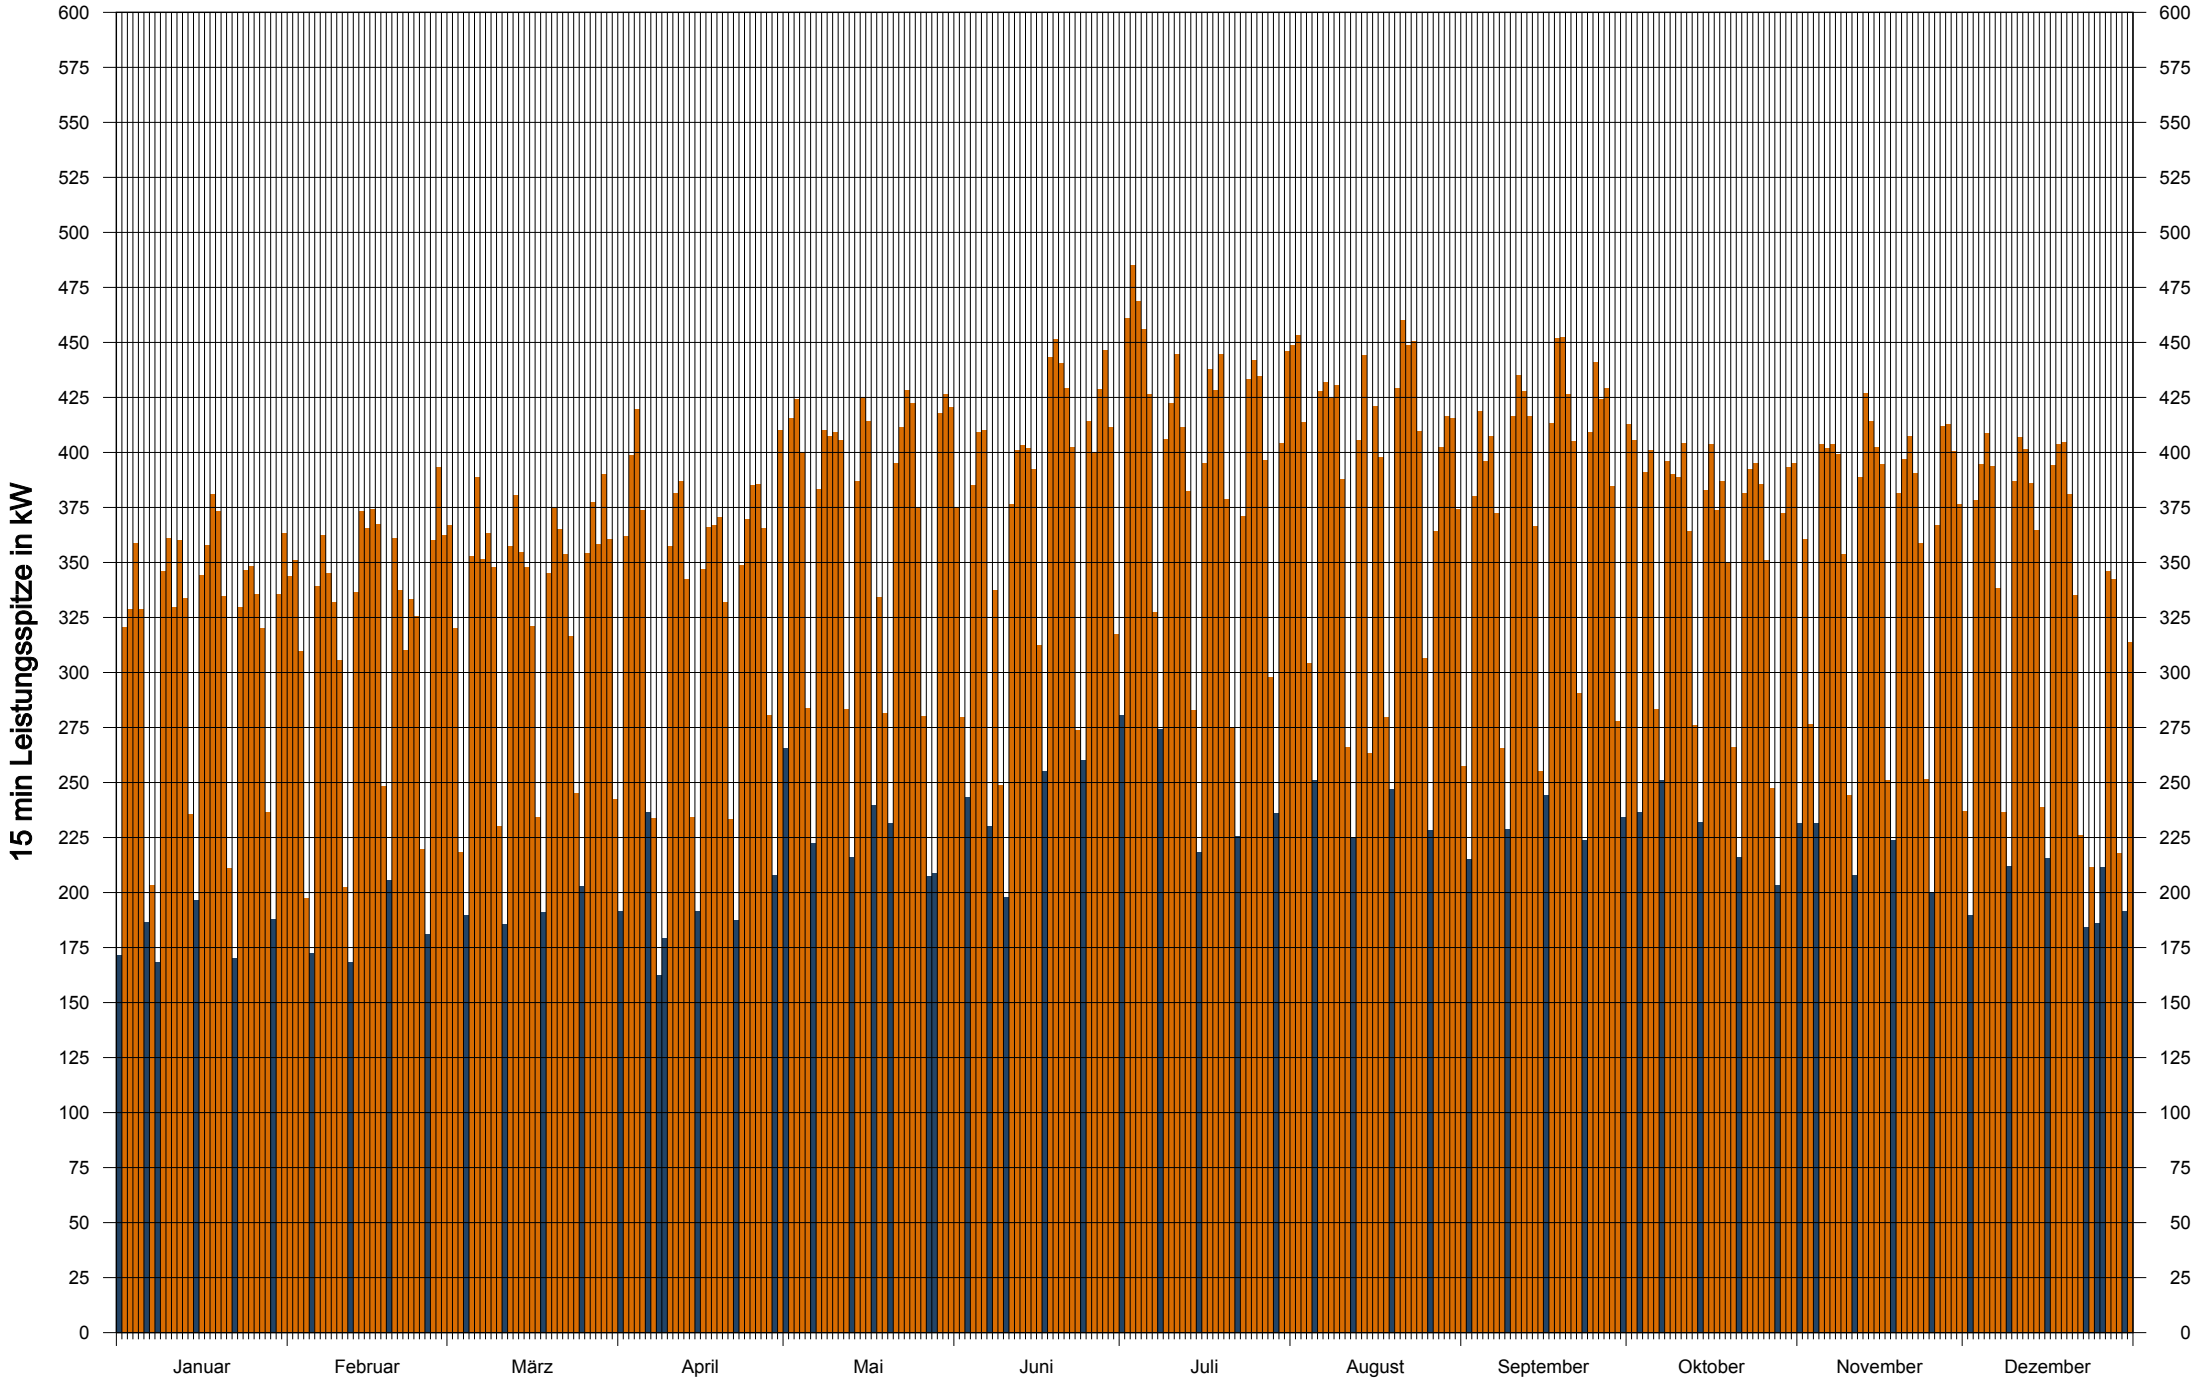


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Januar 2012

Monatsminimum: 140,8 kW, Monatsmittelwert: 297,1 kW, Monatsmaximum: 531,6 kW, Monatsbedarf: 220.932 kWh (30.931 €)

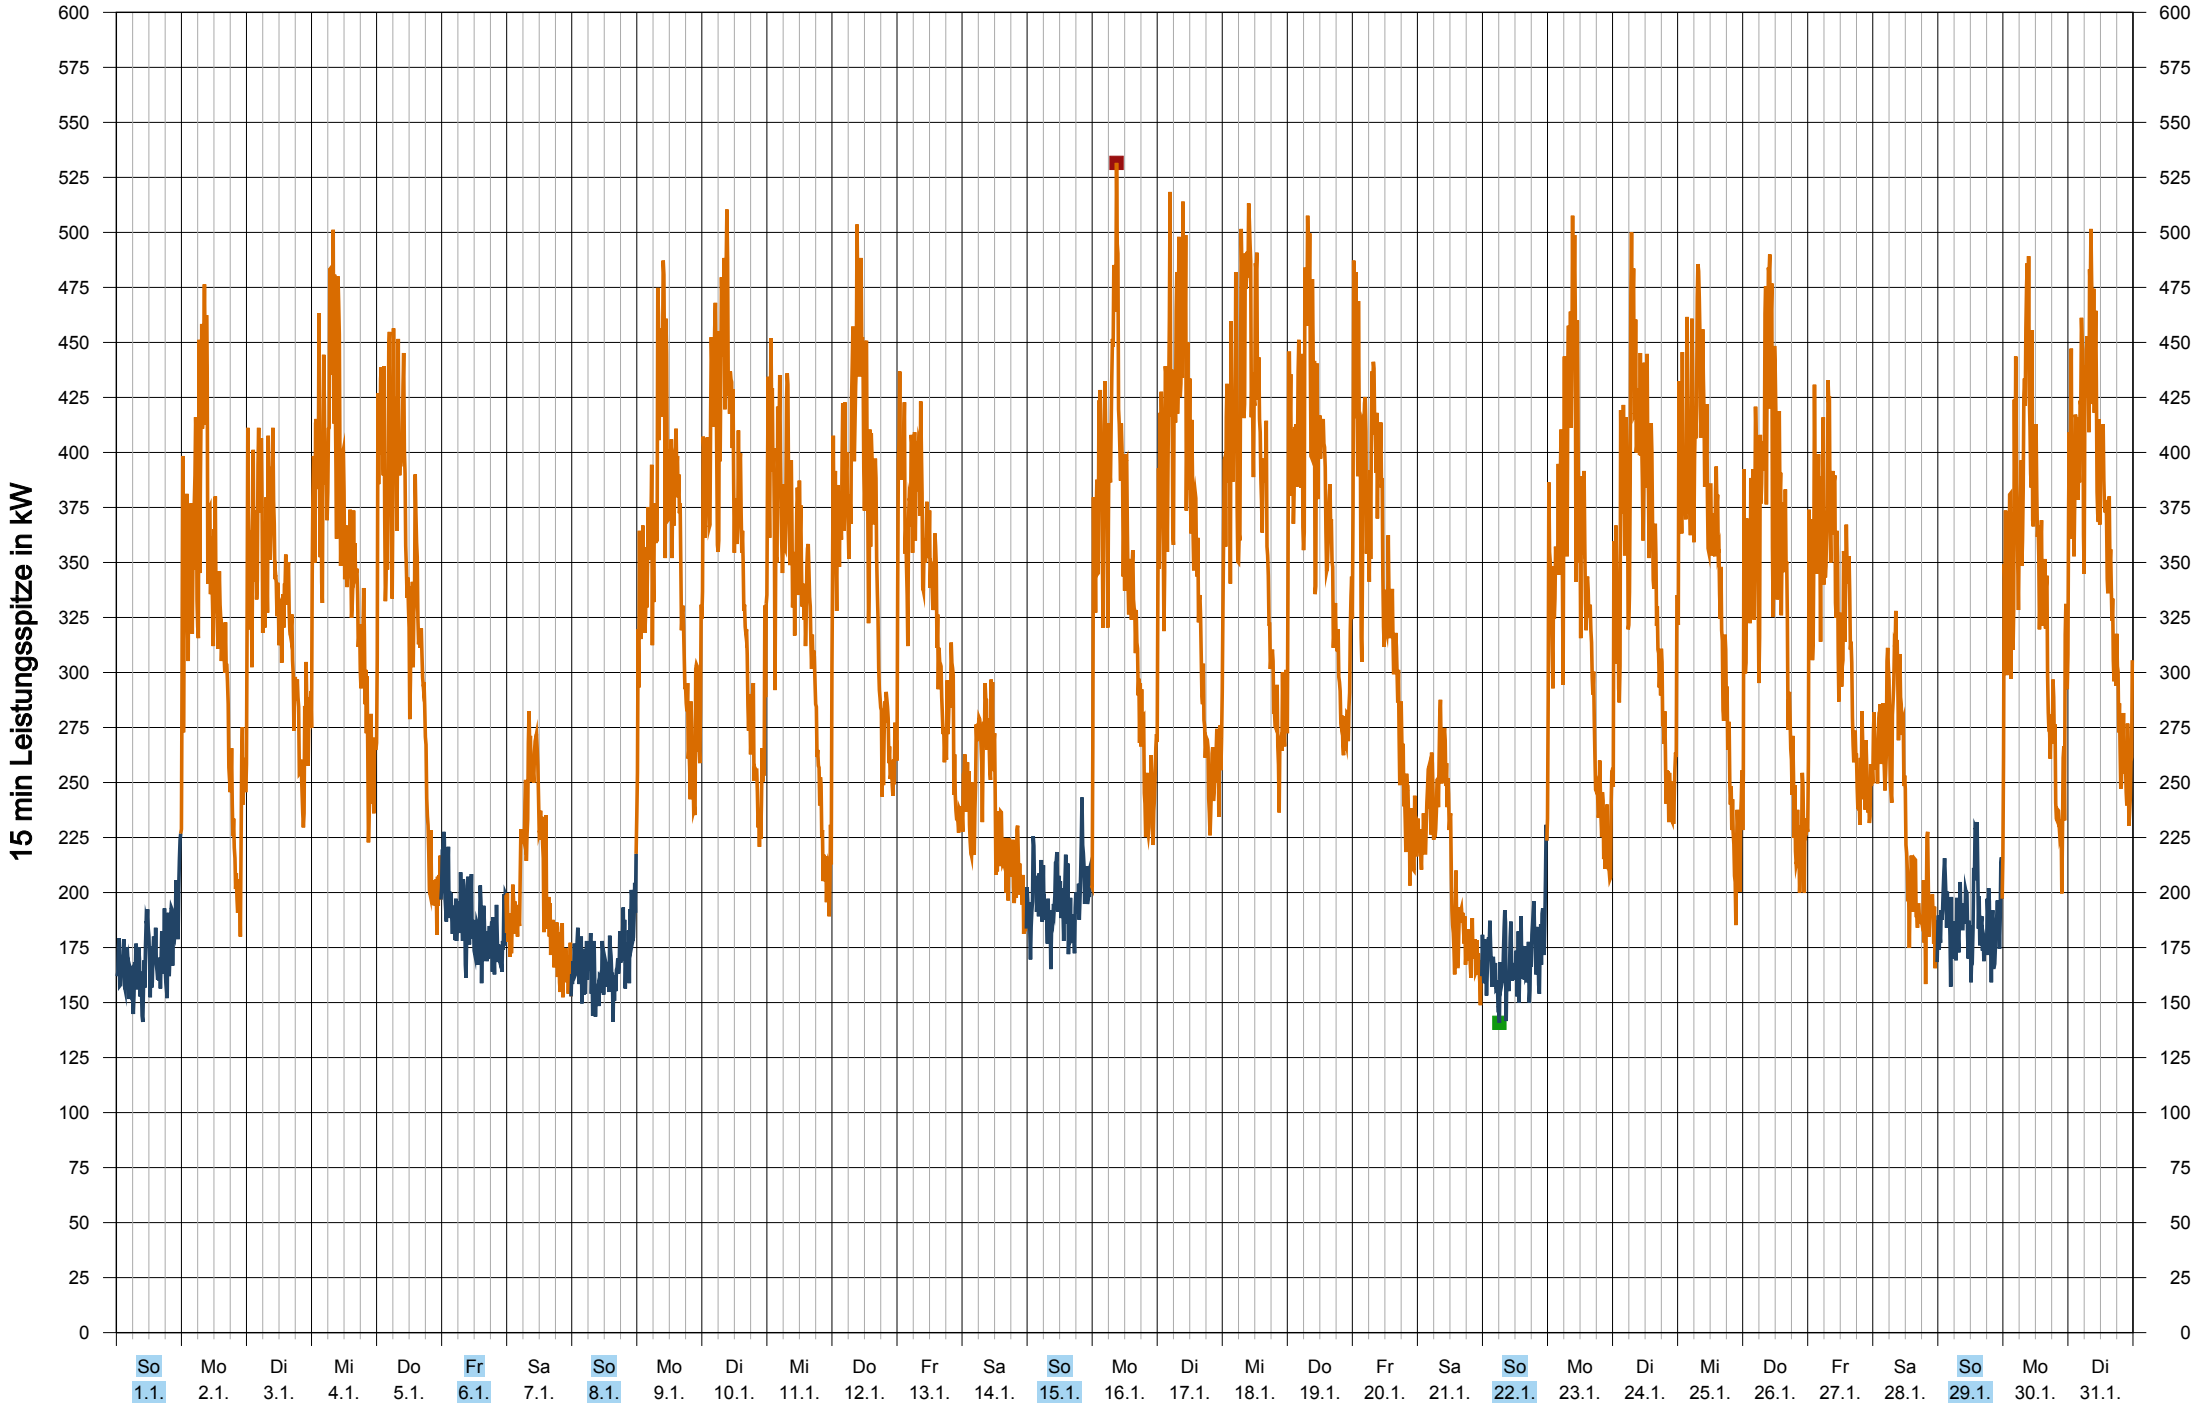


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Februar 2012

Monatsminimum: 135,2 kW, Monatsmittelwert: 306,4 kW, Monatsmaximum: 526,4 kW, Monatsbedarf: 213.222 kWh (29.851 €)

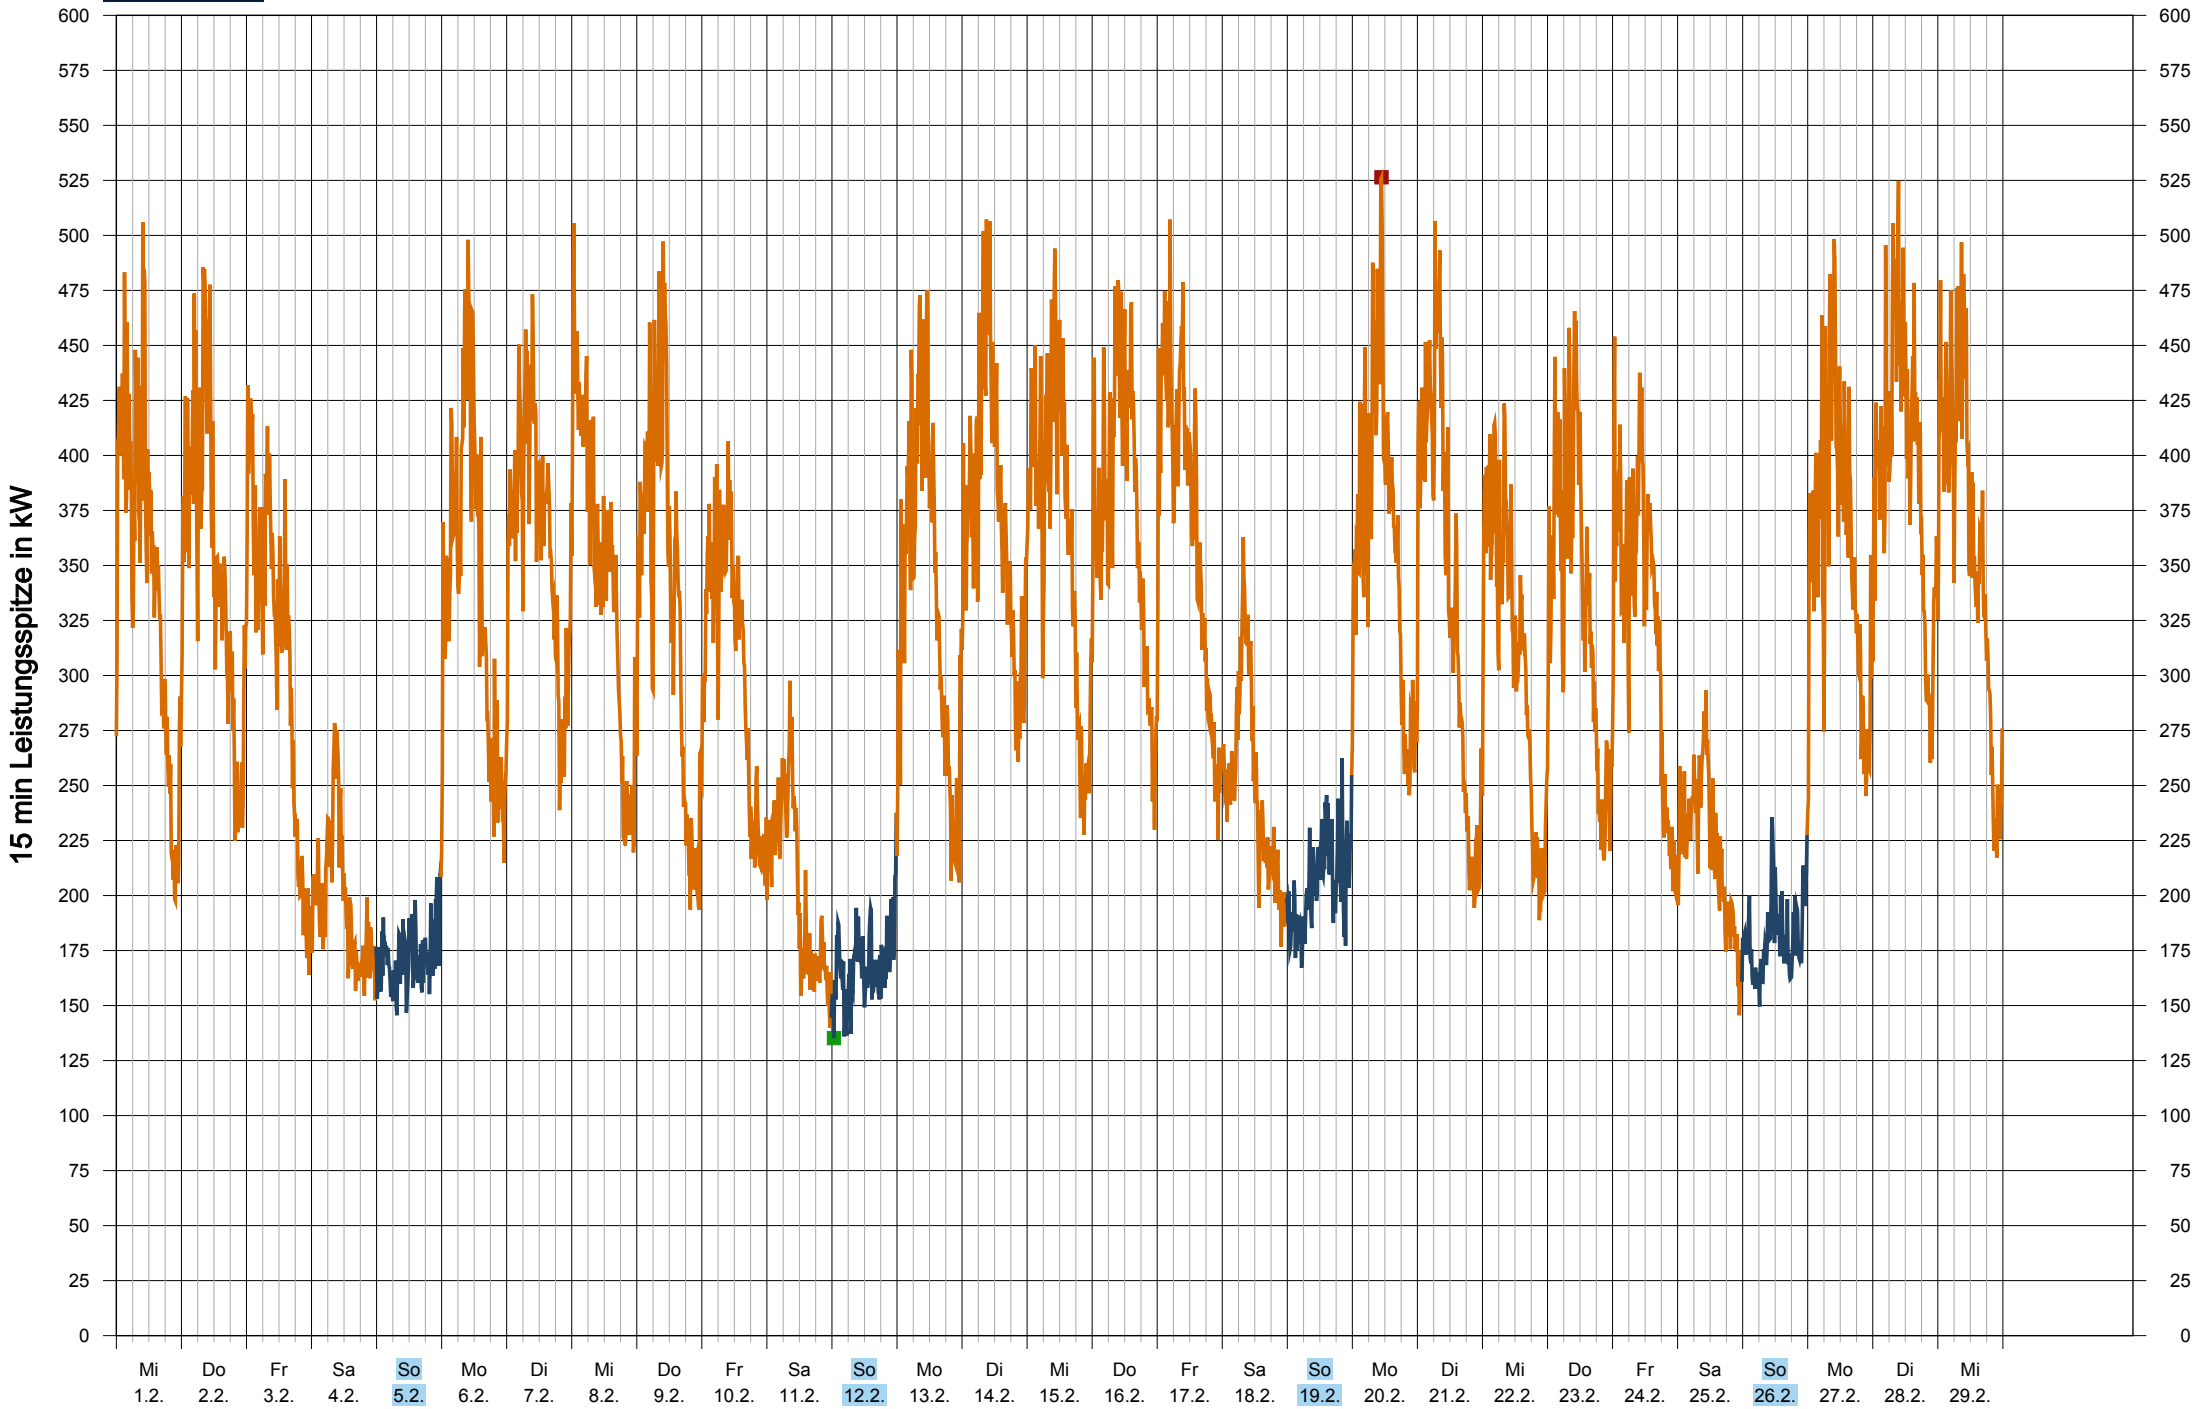


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf März 2012

Monatsminimum: 149,2 kW, Monatsmittelwert: 315,9 kW, Monatsmaximum: 528,4 kW, Monatsbedarf: 234.731 kWh (32.862 €)

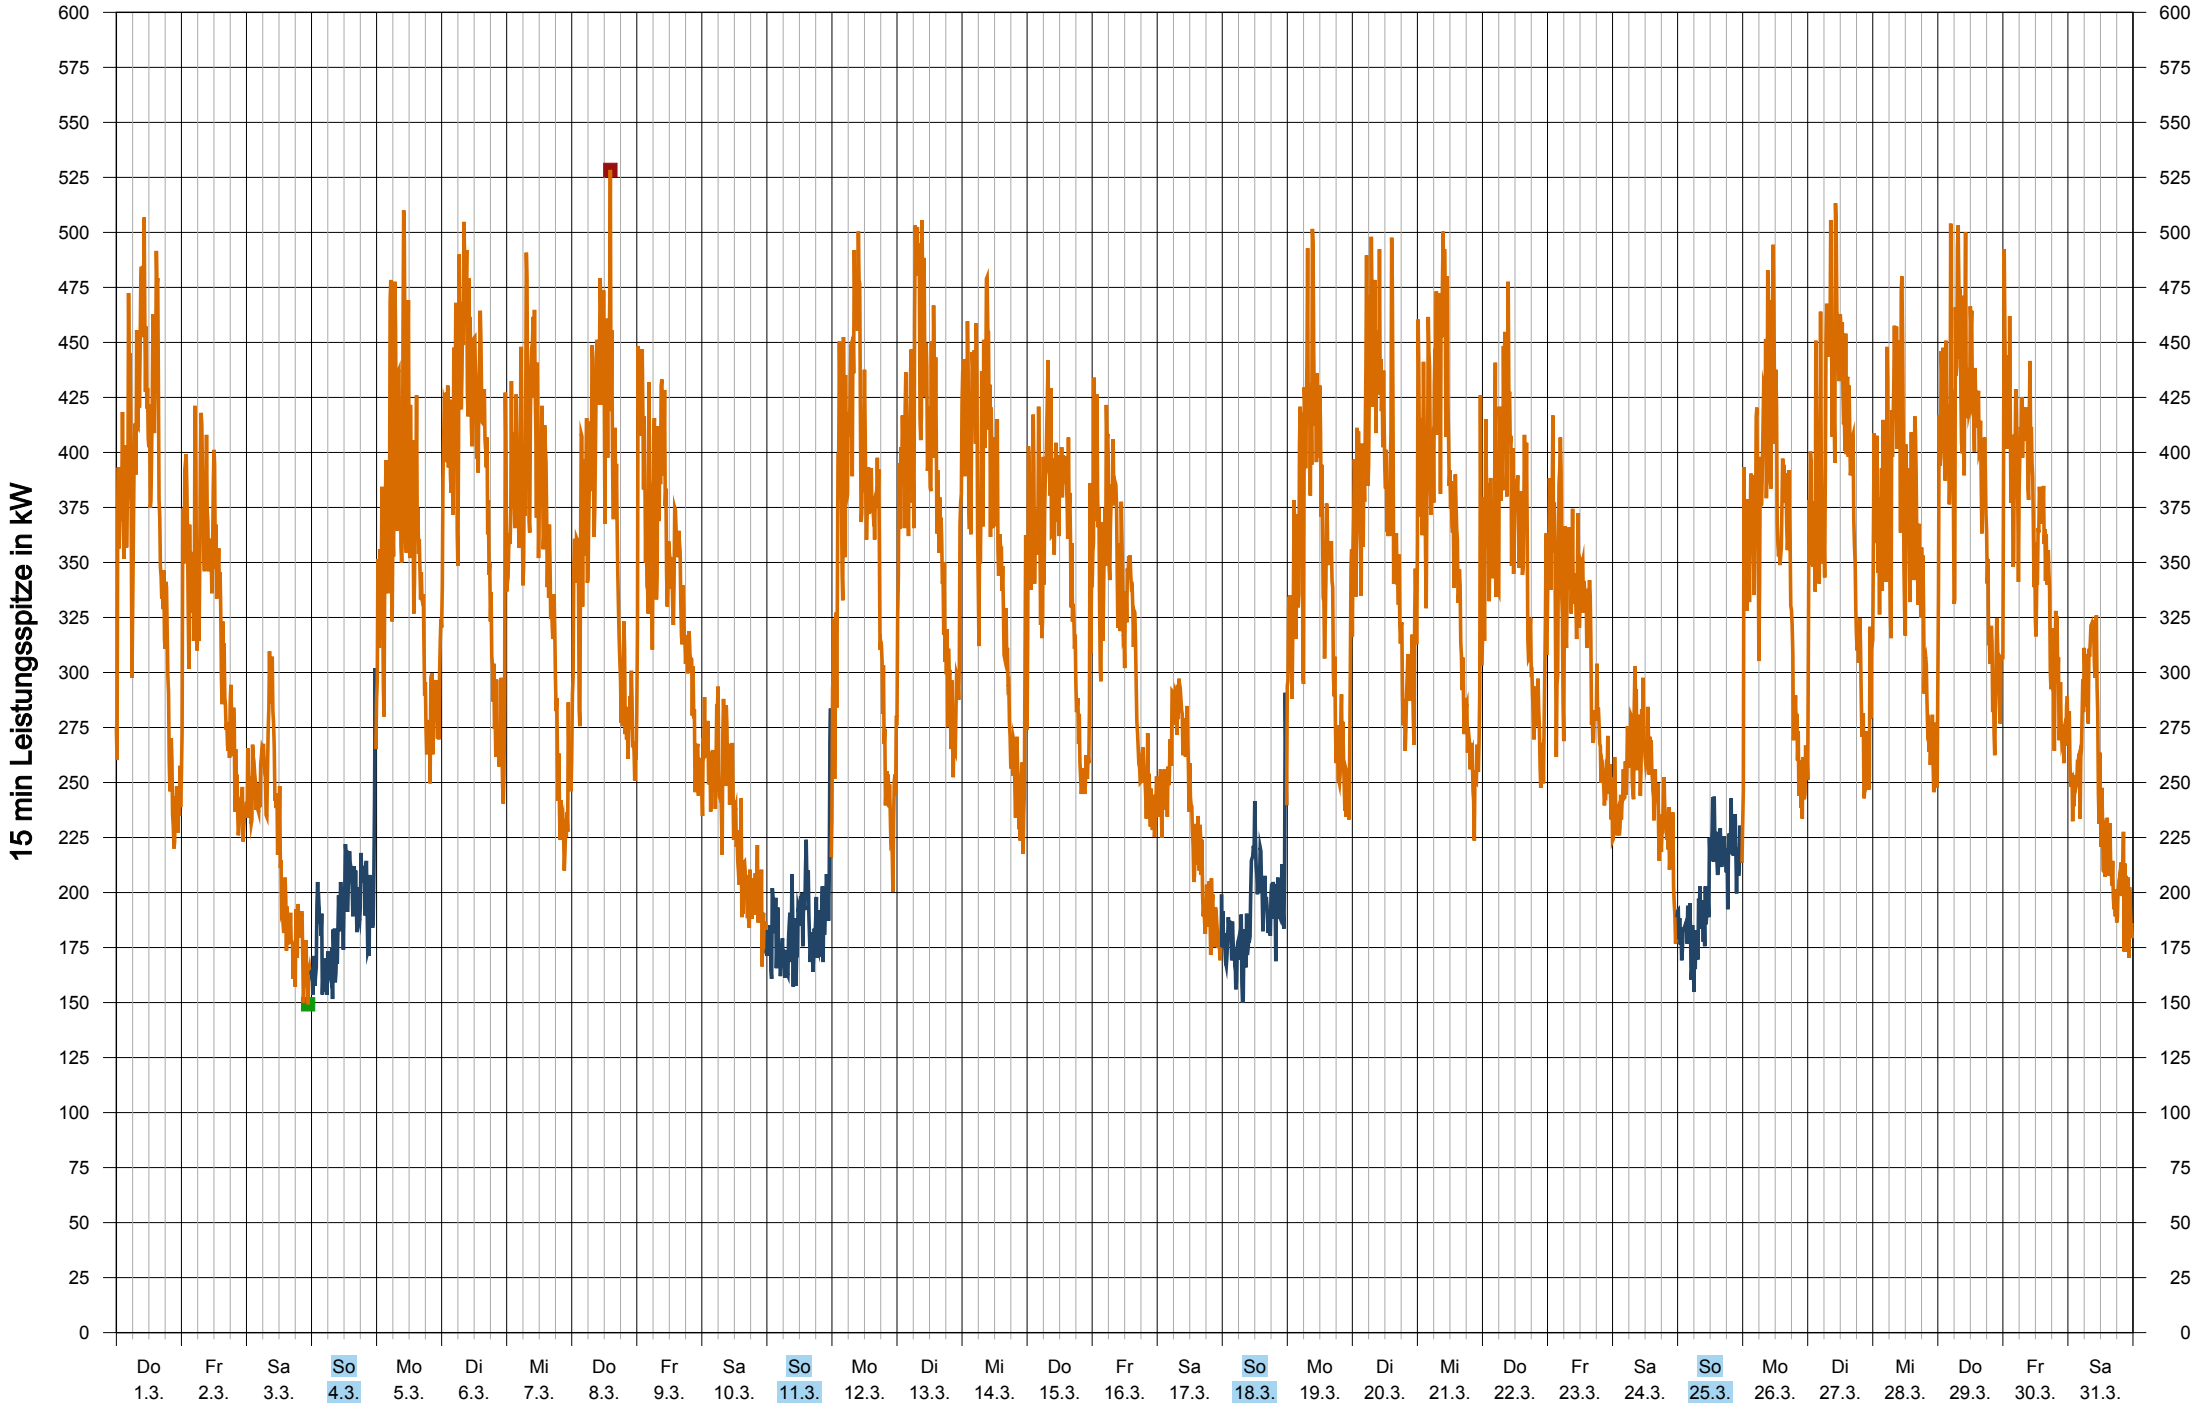


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf April 2012

Monatsminimum: 135,2 kW, Monatsmittelwert: 313,6 kW, Monatsmaximum: 534,0 kW, Monatsbedarf: 225.813 kWh (31.614 €)

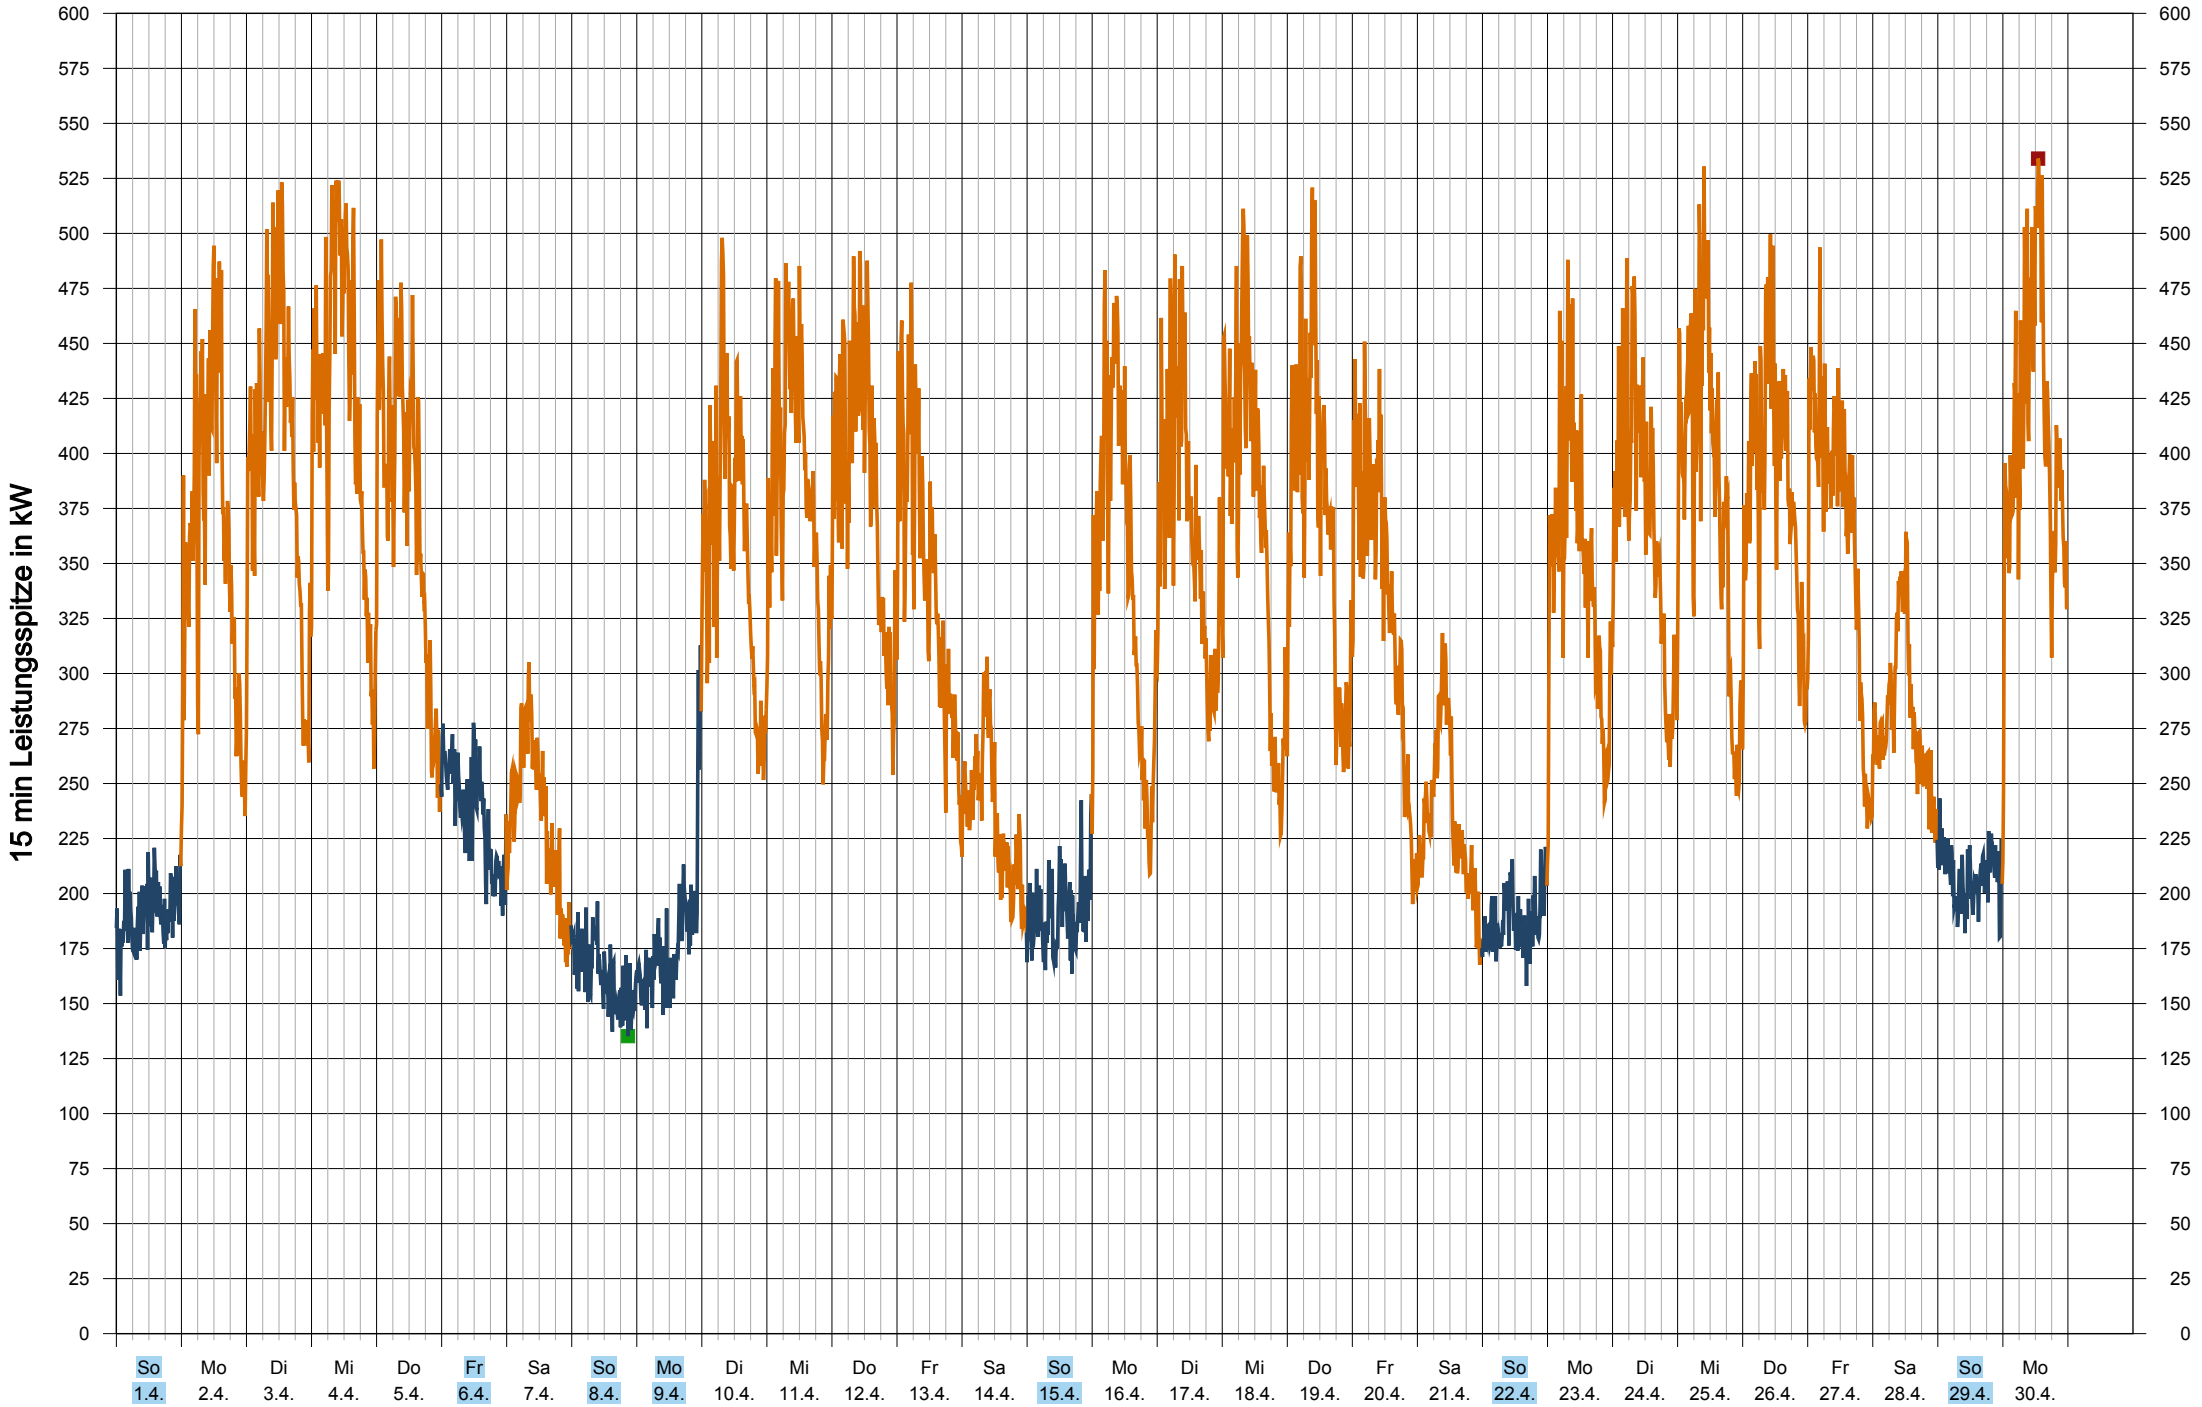


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Mai 2012

Monatsminimum: 172,4 kW, Monatsmittelwert: 349,4 kW, Monatsmaximum: 550,0 kW, Monatsbedarf: 259.984 kWh (36.398 €)

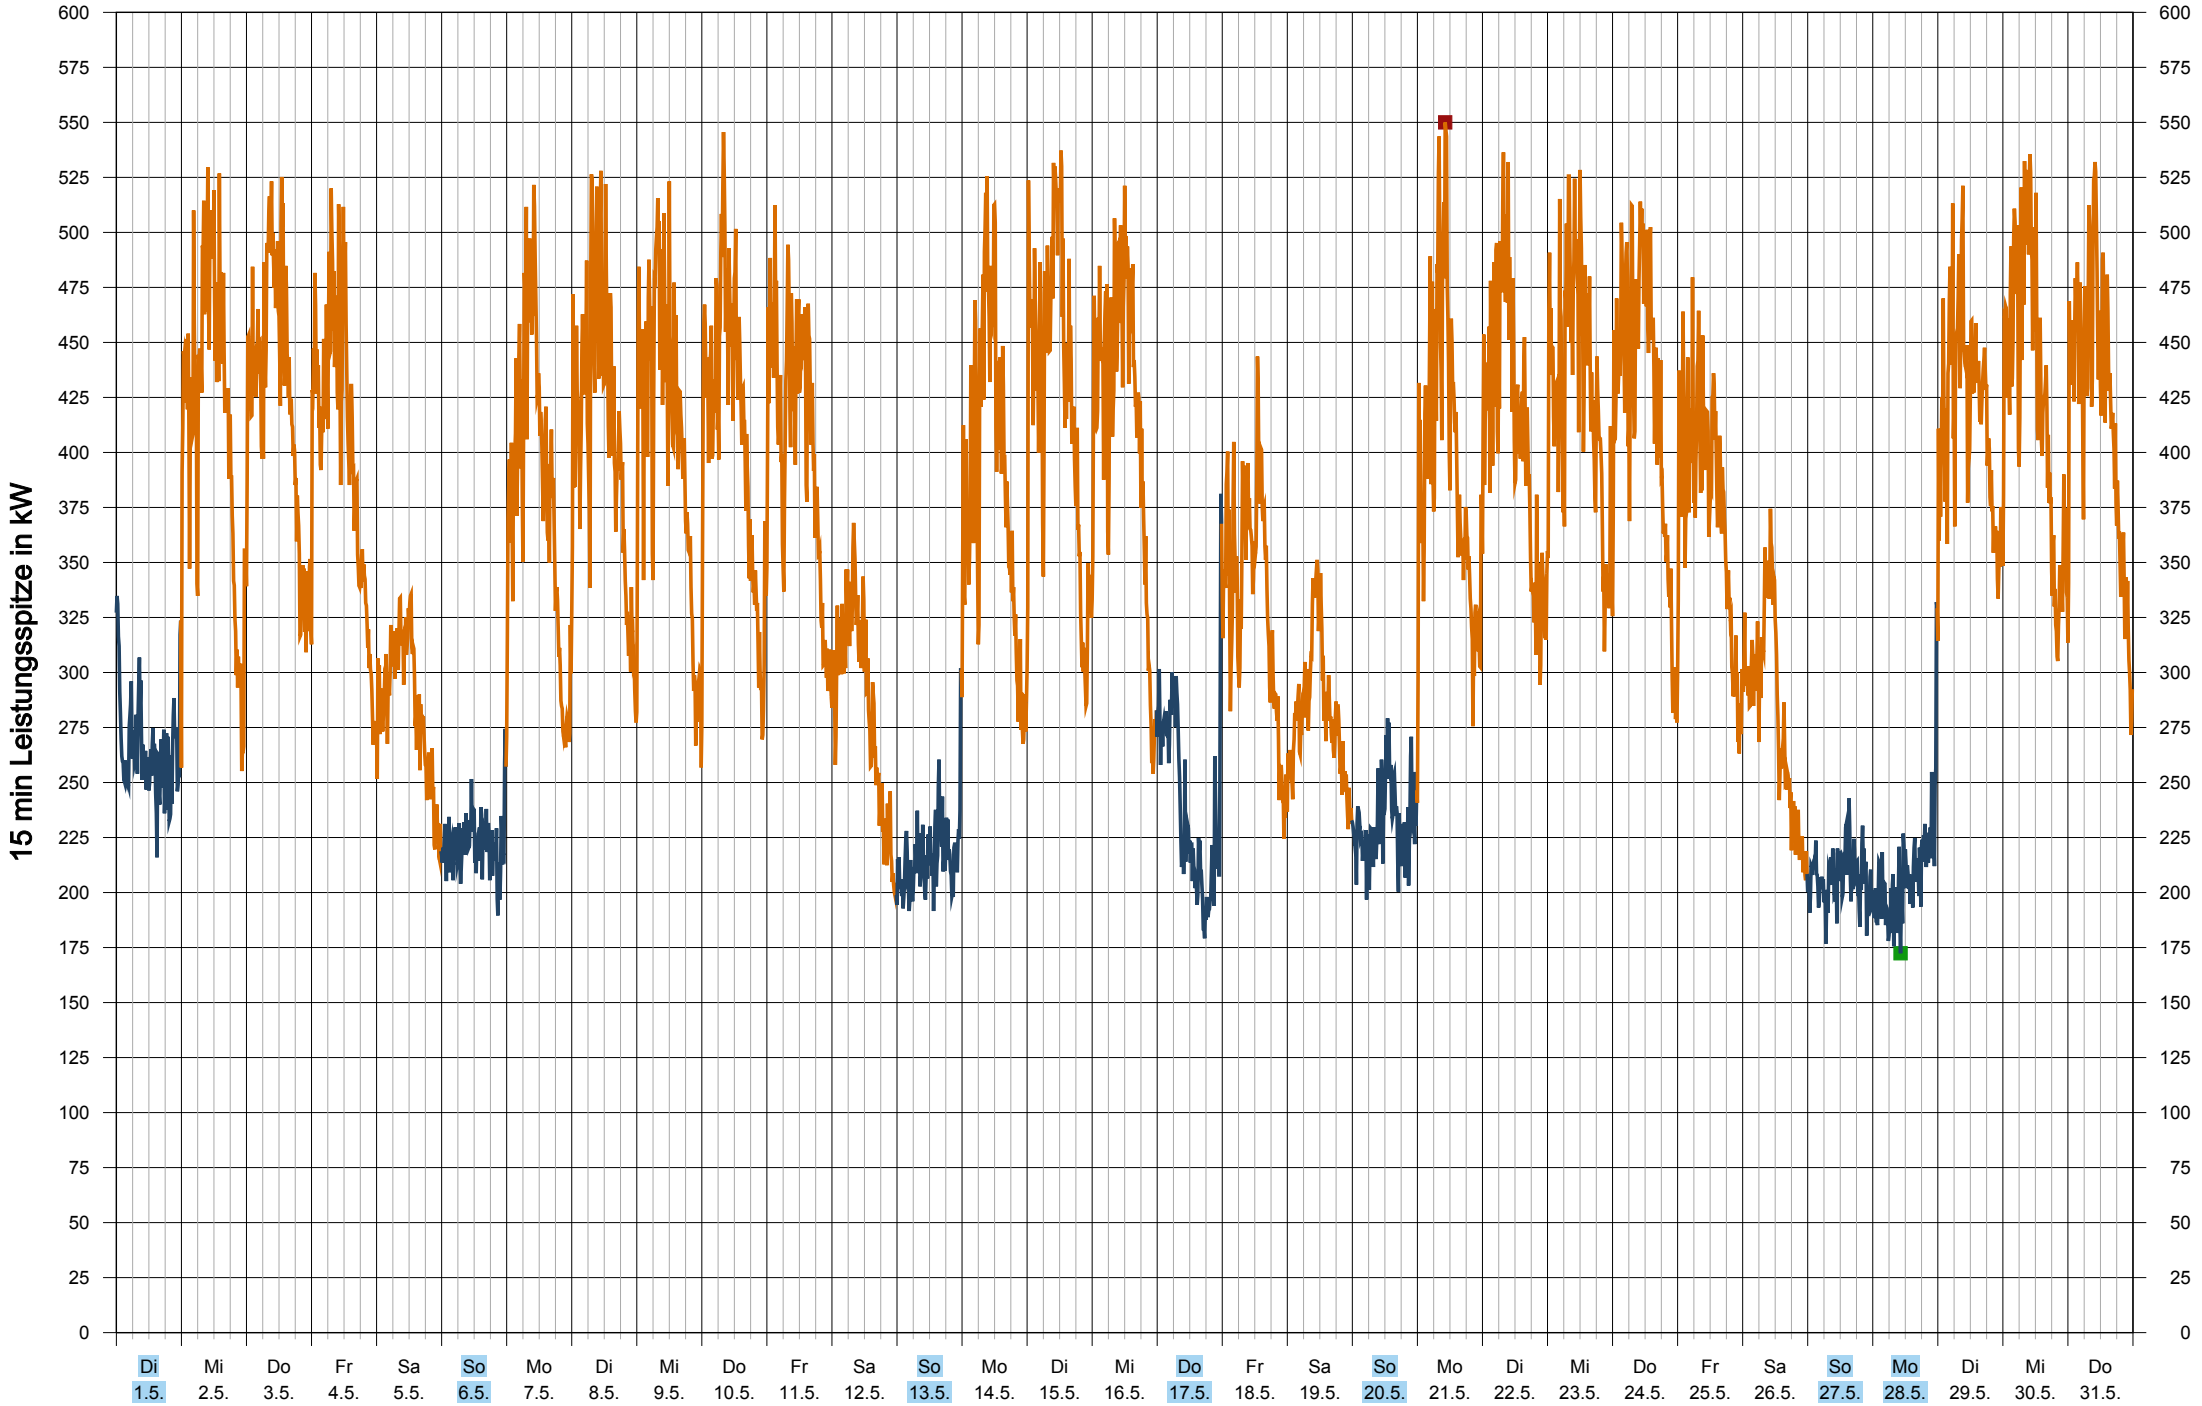


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Juni 2012

Monatsminimum: 0,0 kW, Monatsmittelwert: 359,3 kW, Monatsmaximum: 590,0 kW, Monatsbedarf: 258.713 kWh (36.220 €)

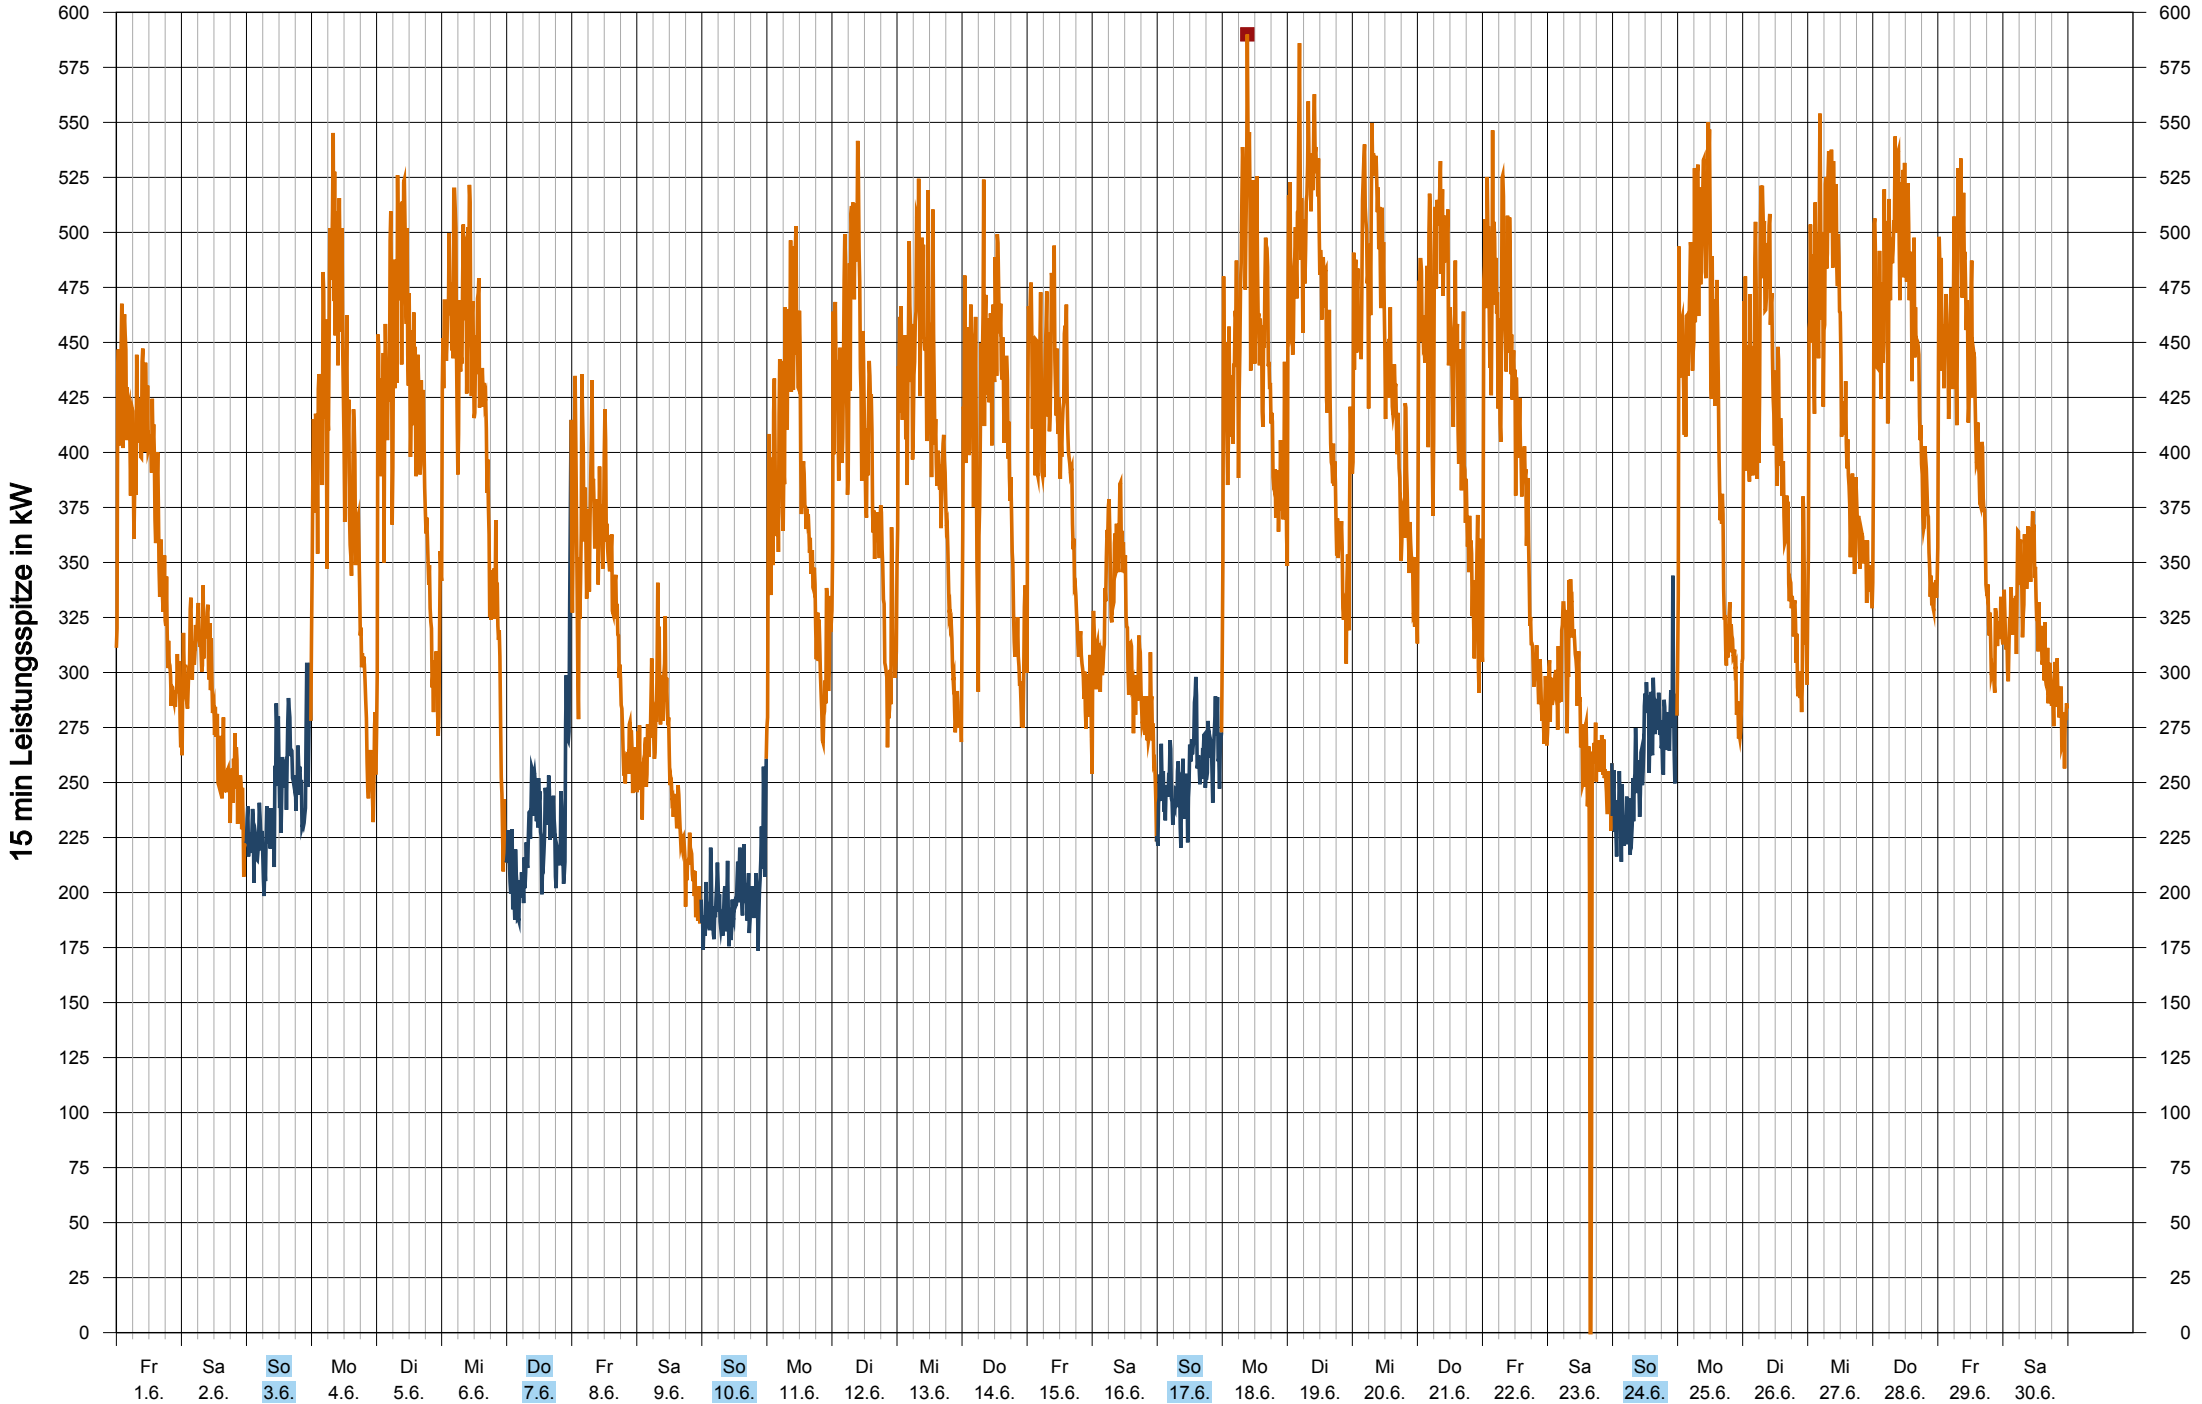

# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Juli 2012


Monatsminimum: 181,2 kW, Monatsmittelwert: 380,5 kW, Monatsmaximum: 595,6 kW, Monatsbedarf: 283.056 kWh (39.628 €)

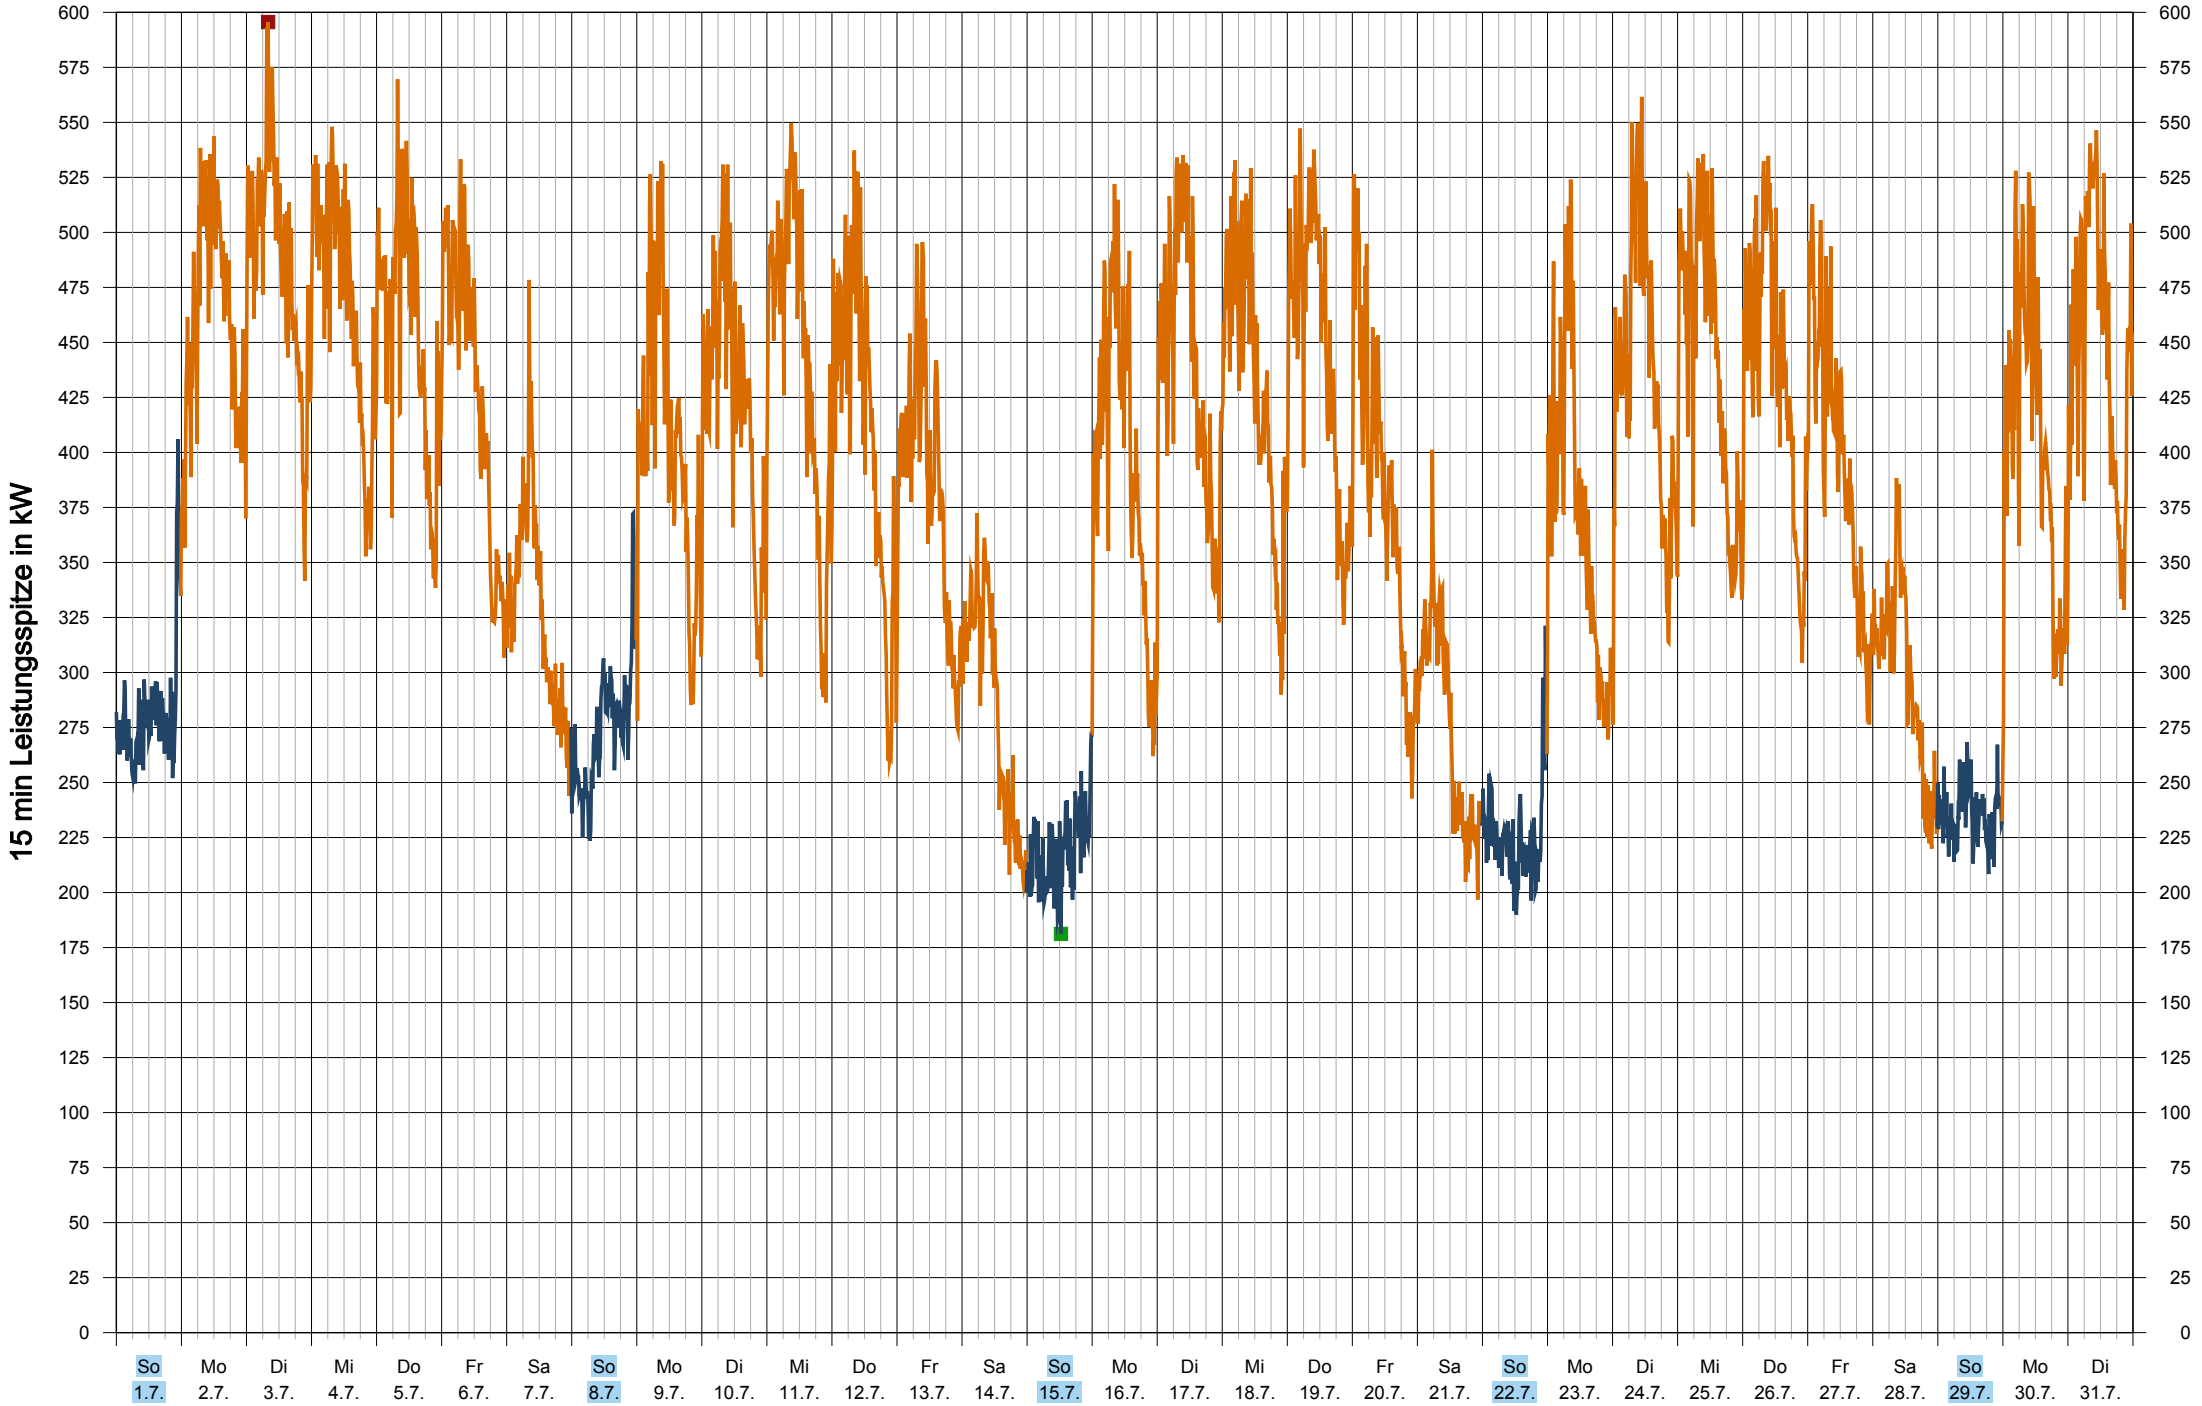




# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf August 2012

Monatsminimum: 184,8 kW, Monatsmittelwert: 375,2 kW, Monatsmaximum: 588,0 kW, Monatsbedarf: 279.139 kWh (39.079 €)

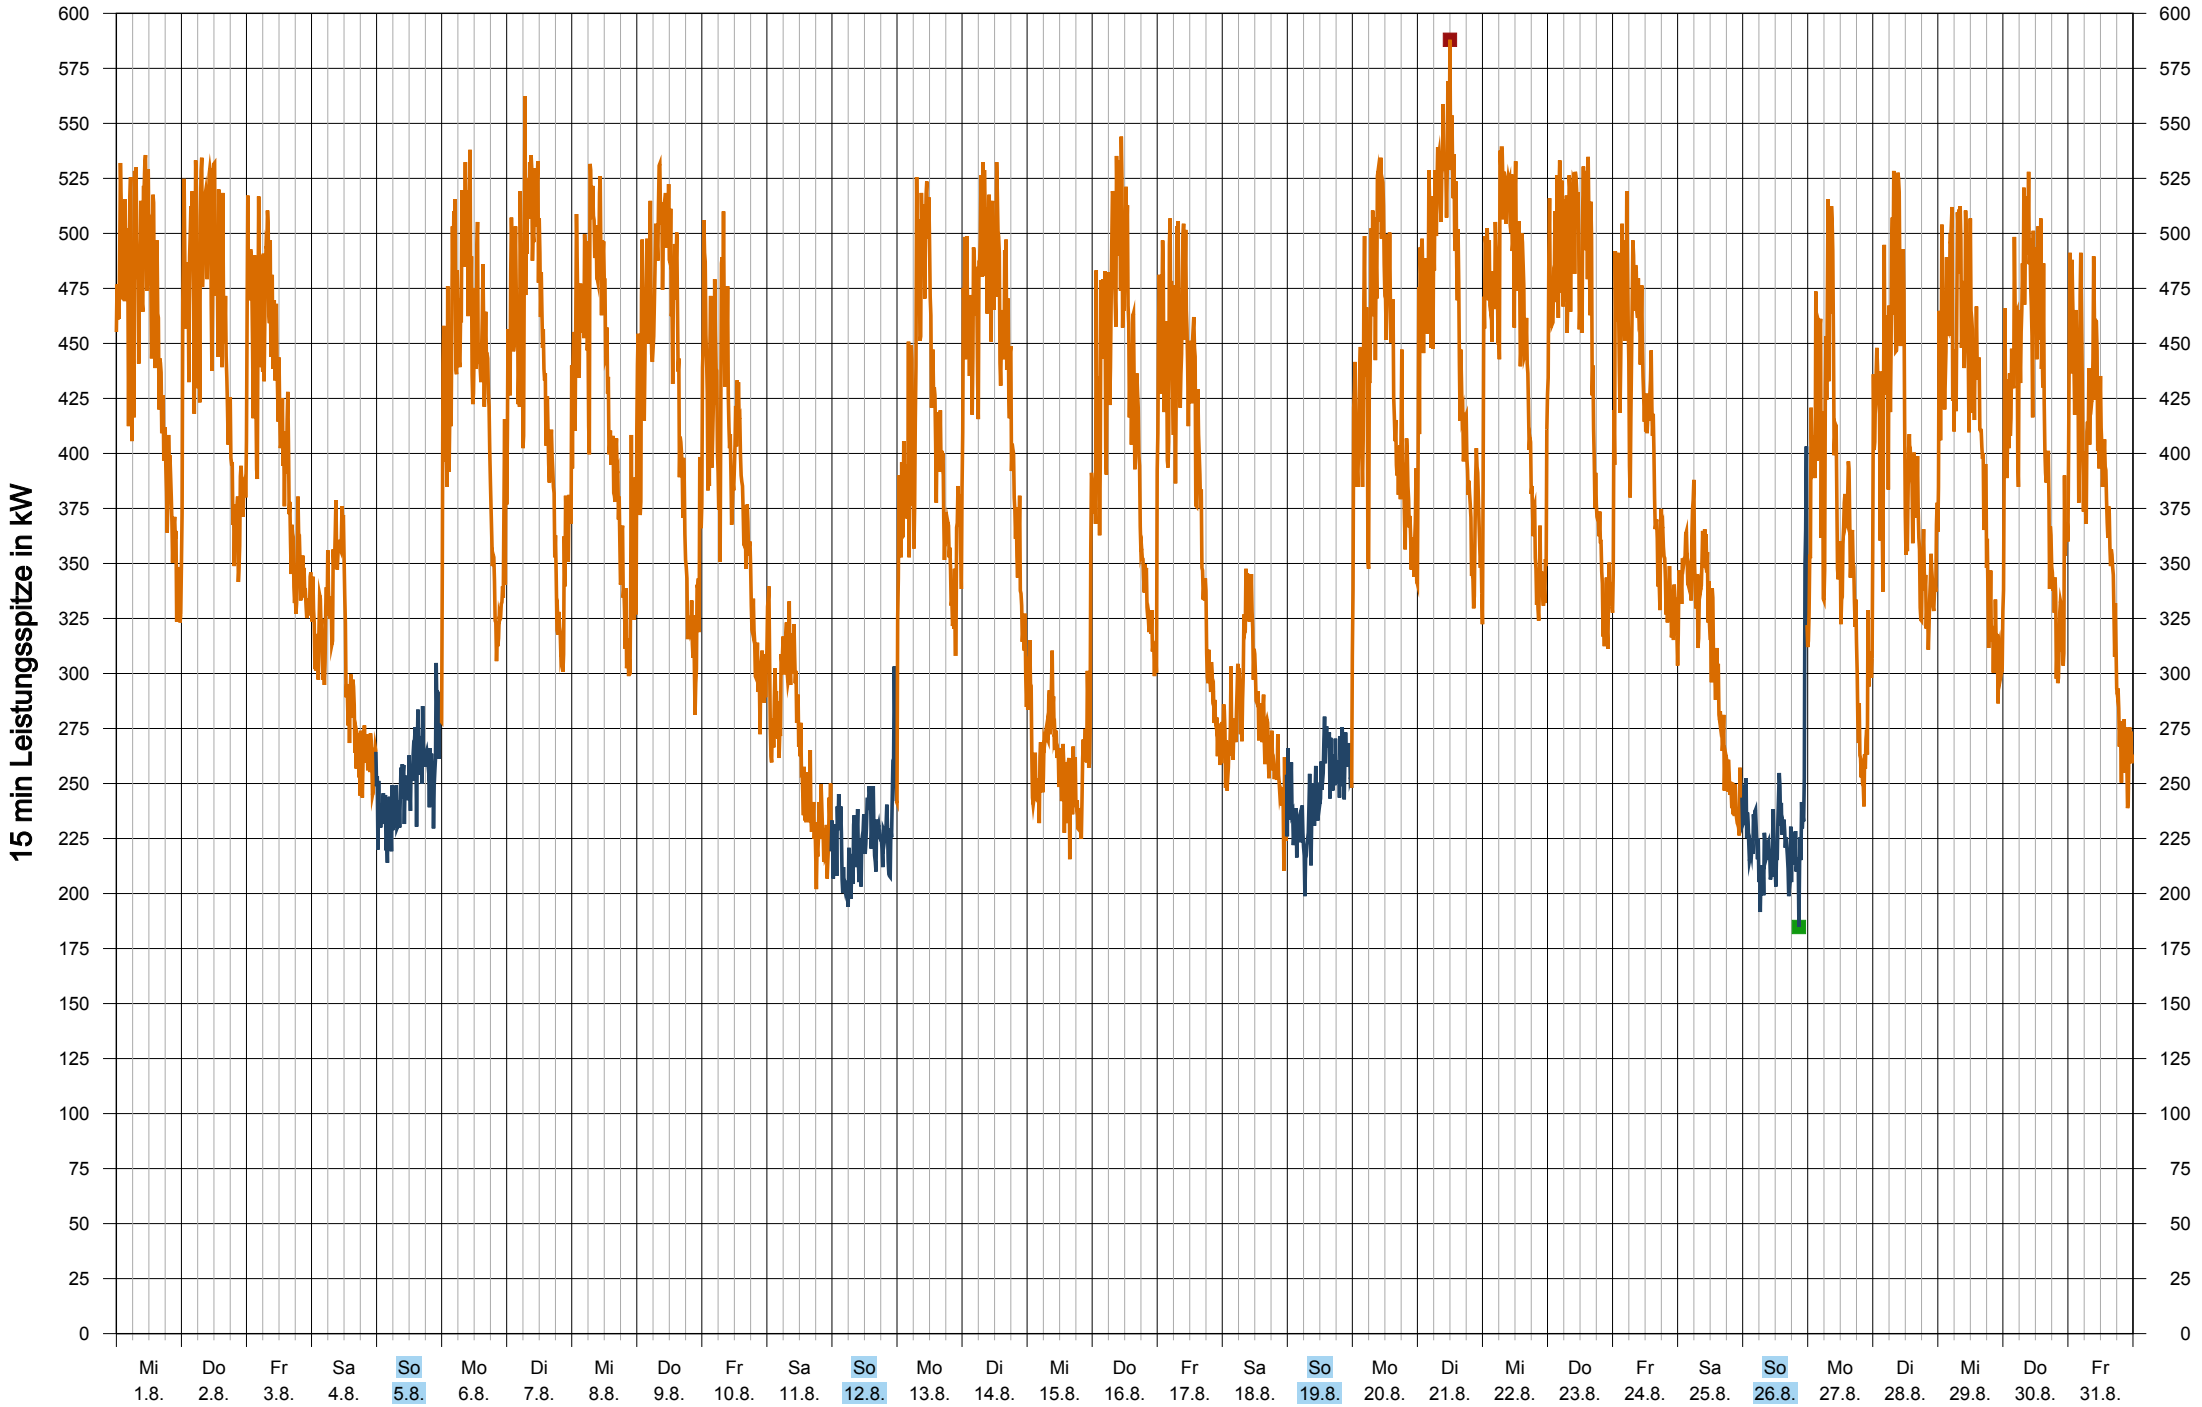


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf September 2012


Monatsminimum: 177,2 kW, Monatsmittelwert: 359,0 kW, Monatsmaximum: 560,8 kW, Monatsbedarf: 258.470 kWh (36.186 €)

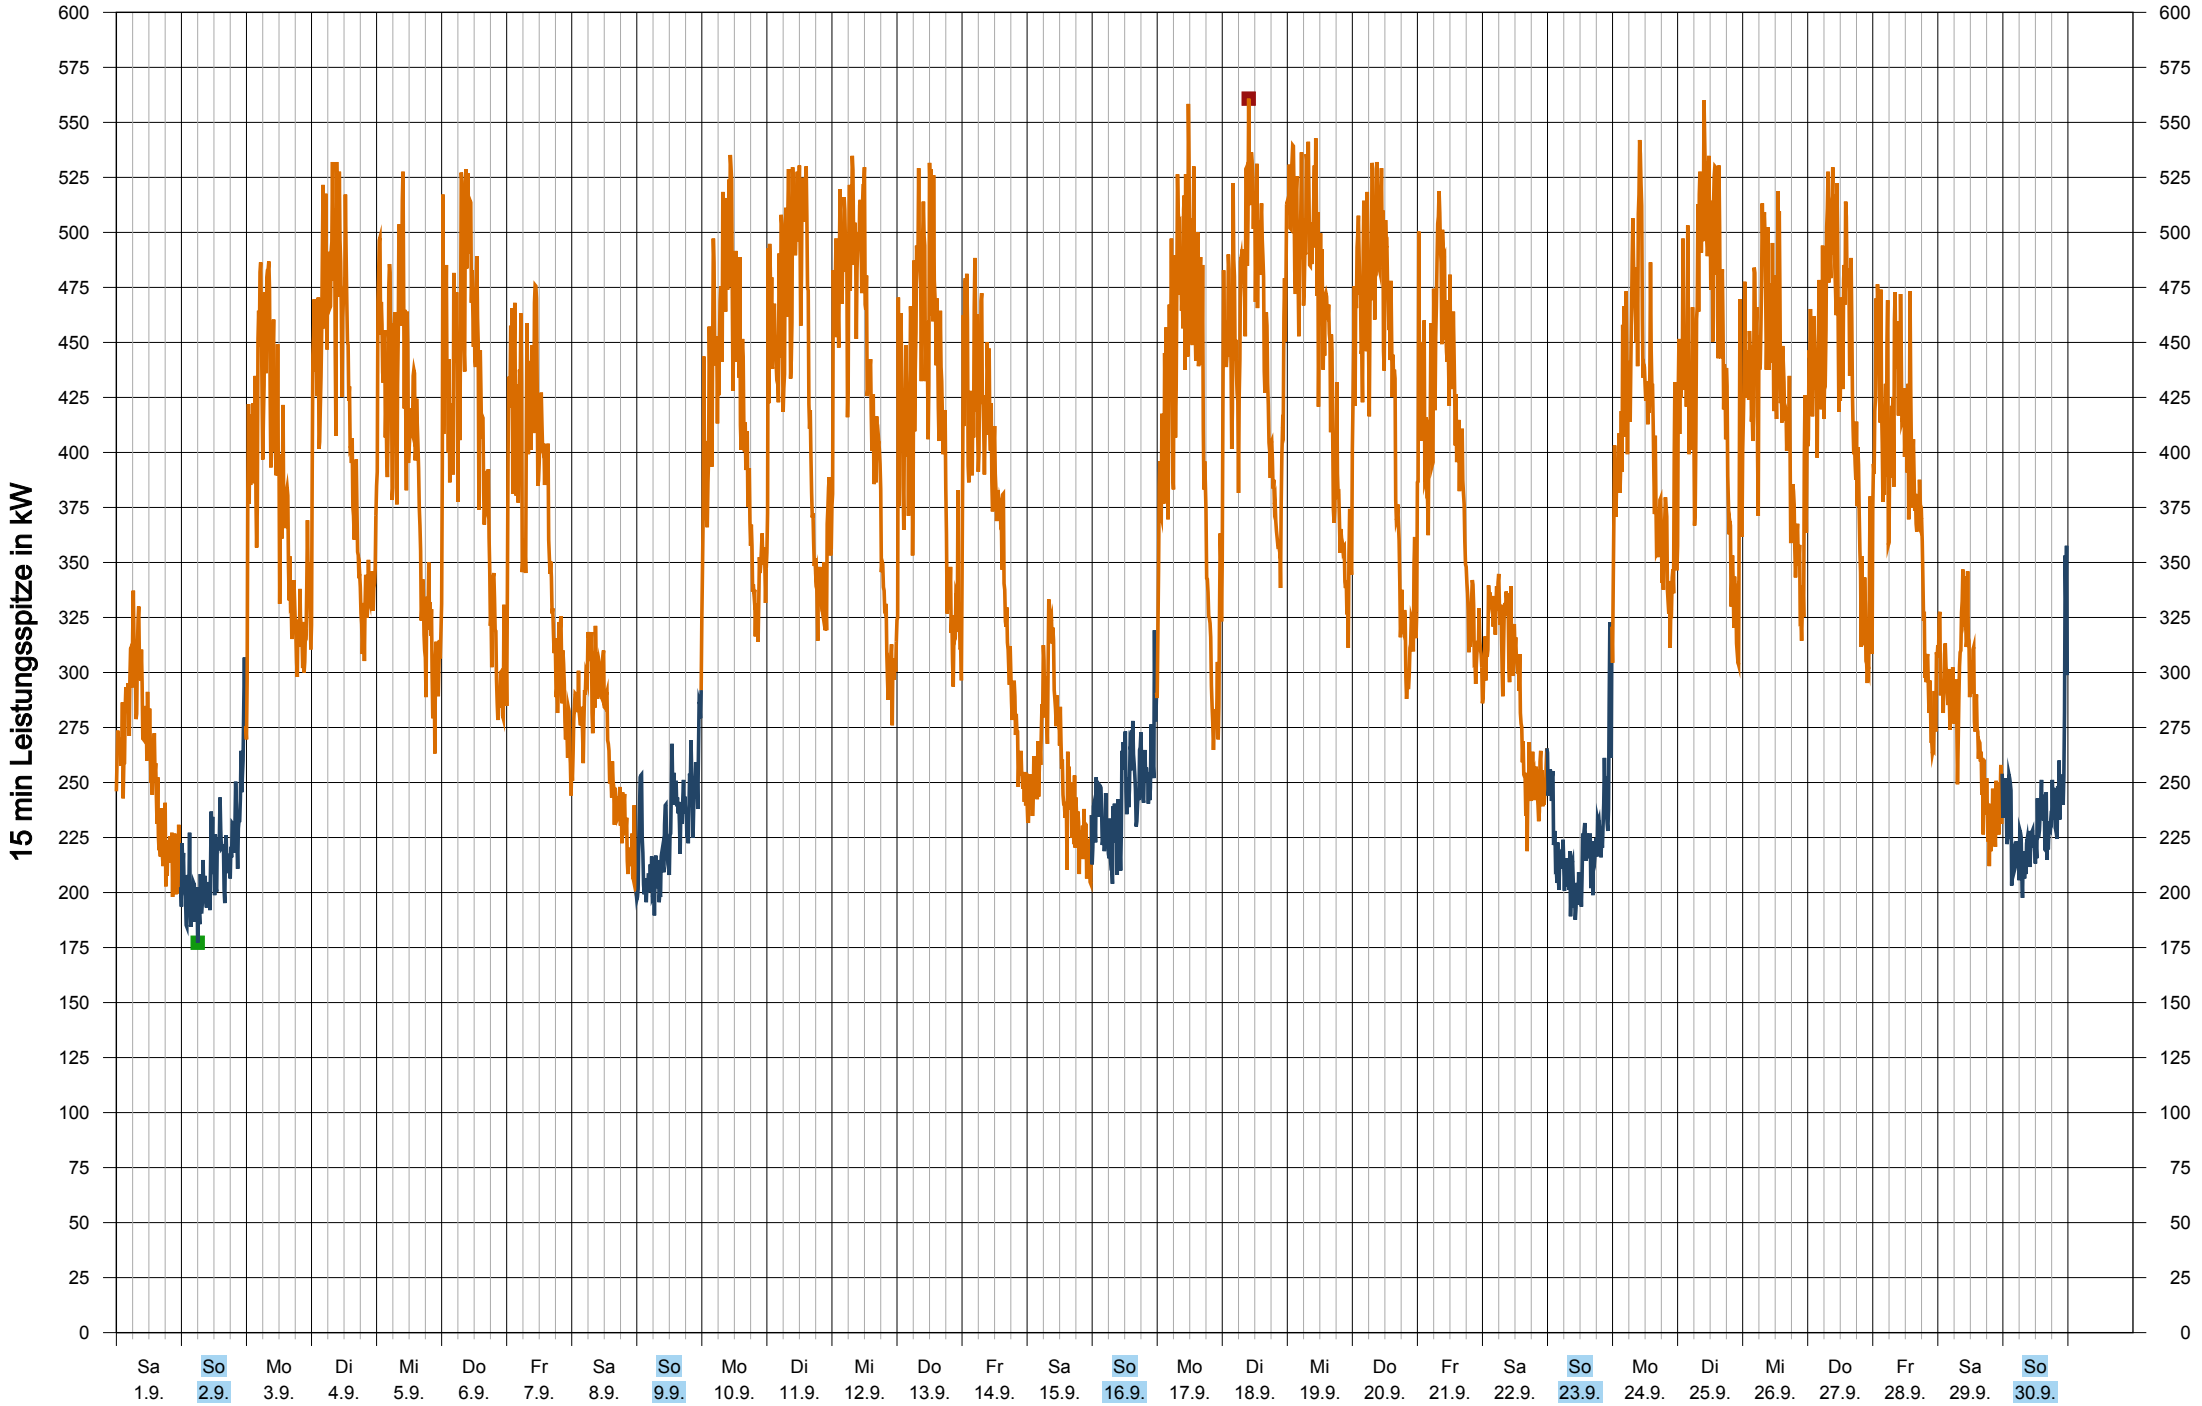

# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Oktober 2012


Monatsminimum: 172,0 kW, Monatsmittelwert: 346,0 kW, Monatsmaximum: 535,2 kW, Monatsbedarf: 257.737 kWh (36.083 €)

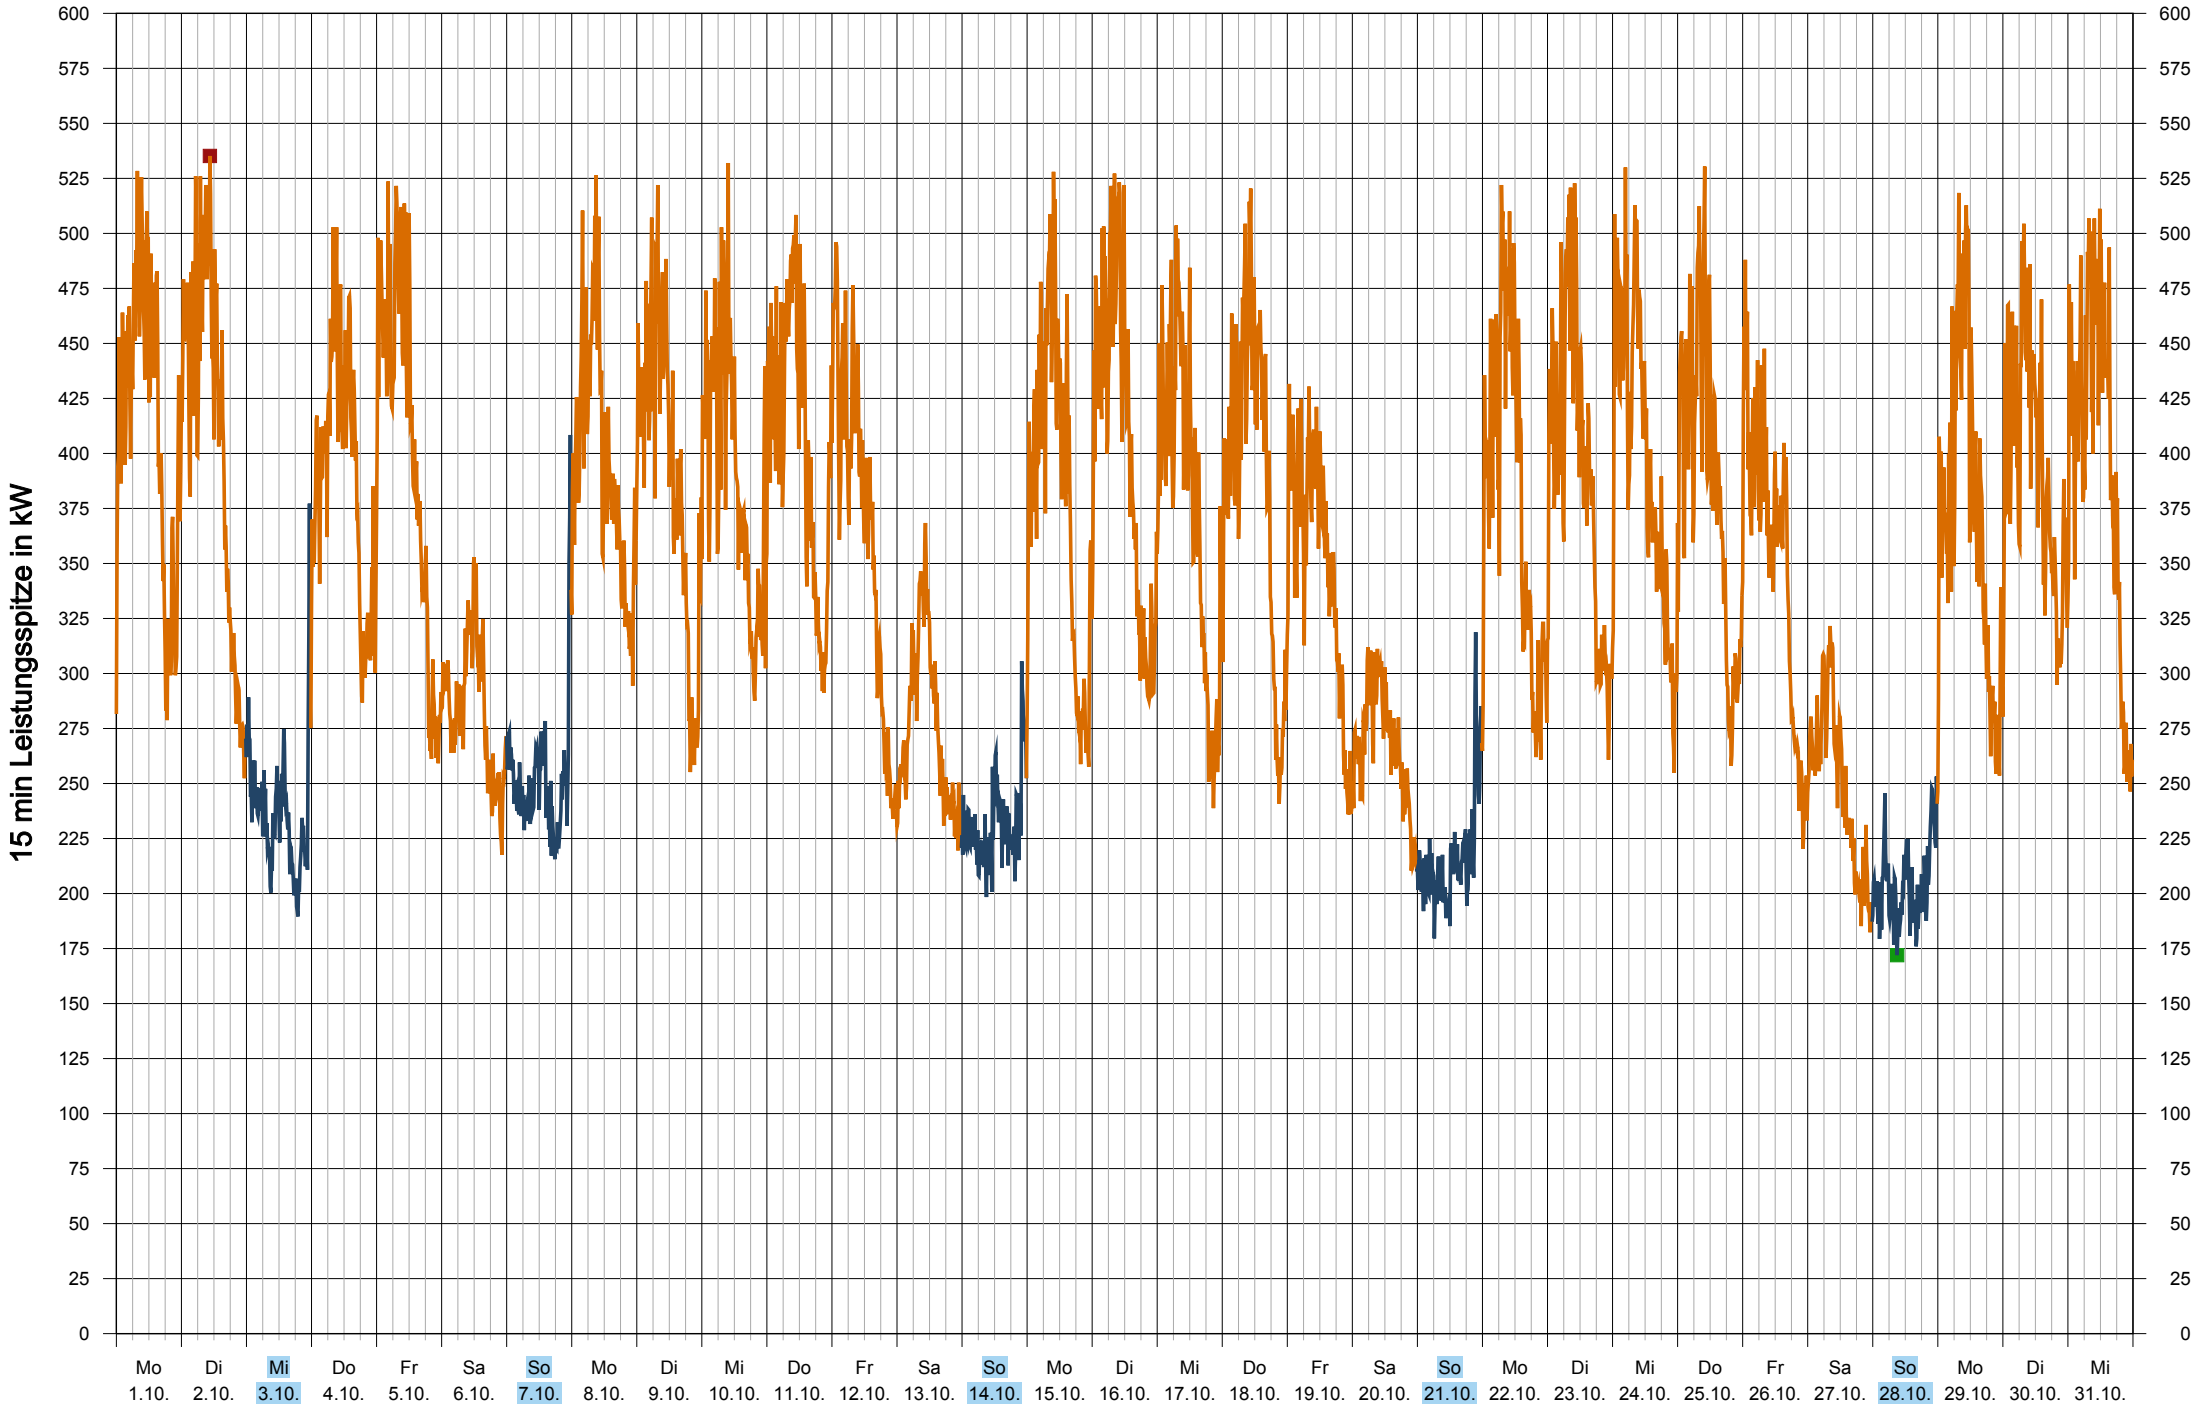

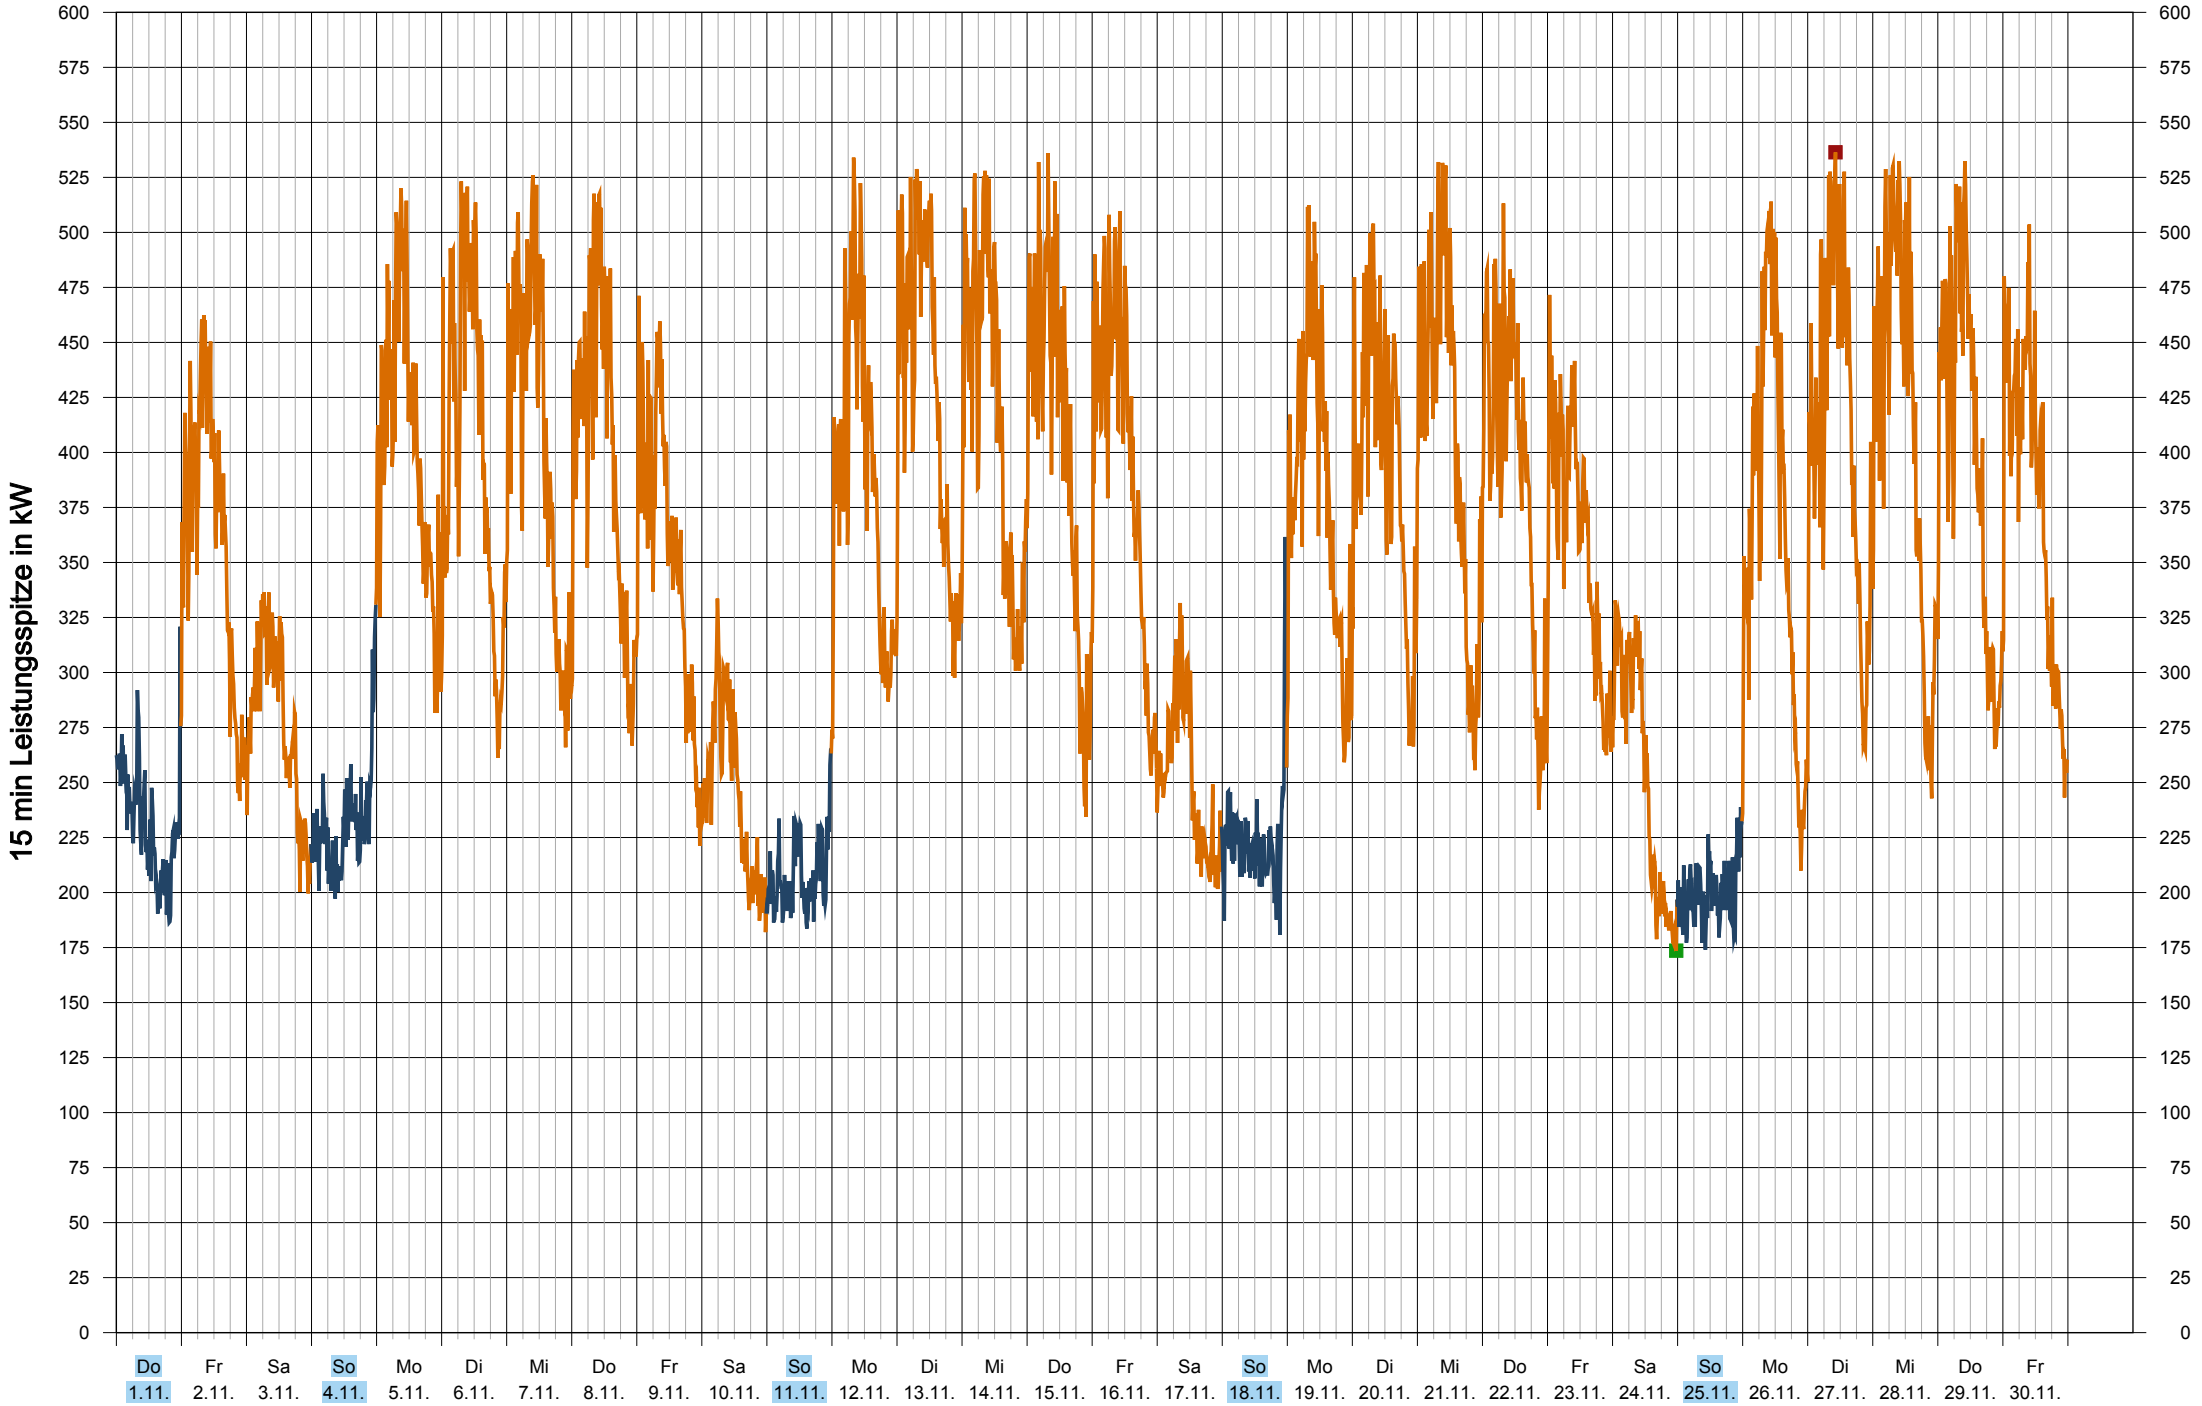


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Dezember 2012

Monatsminimum: 138,4 kW, Monatsmittelwert: 307,7 kW, Monatsmaximum: 538,4 kW, Monatsbedarf: 228.908 kWh (32.047 €)

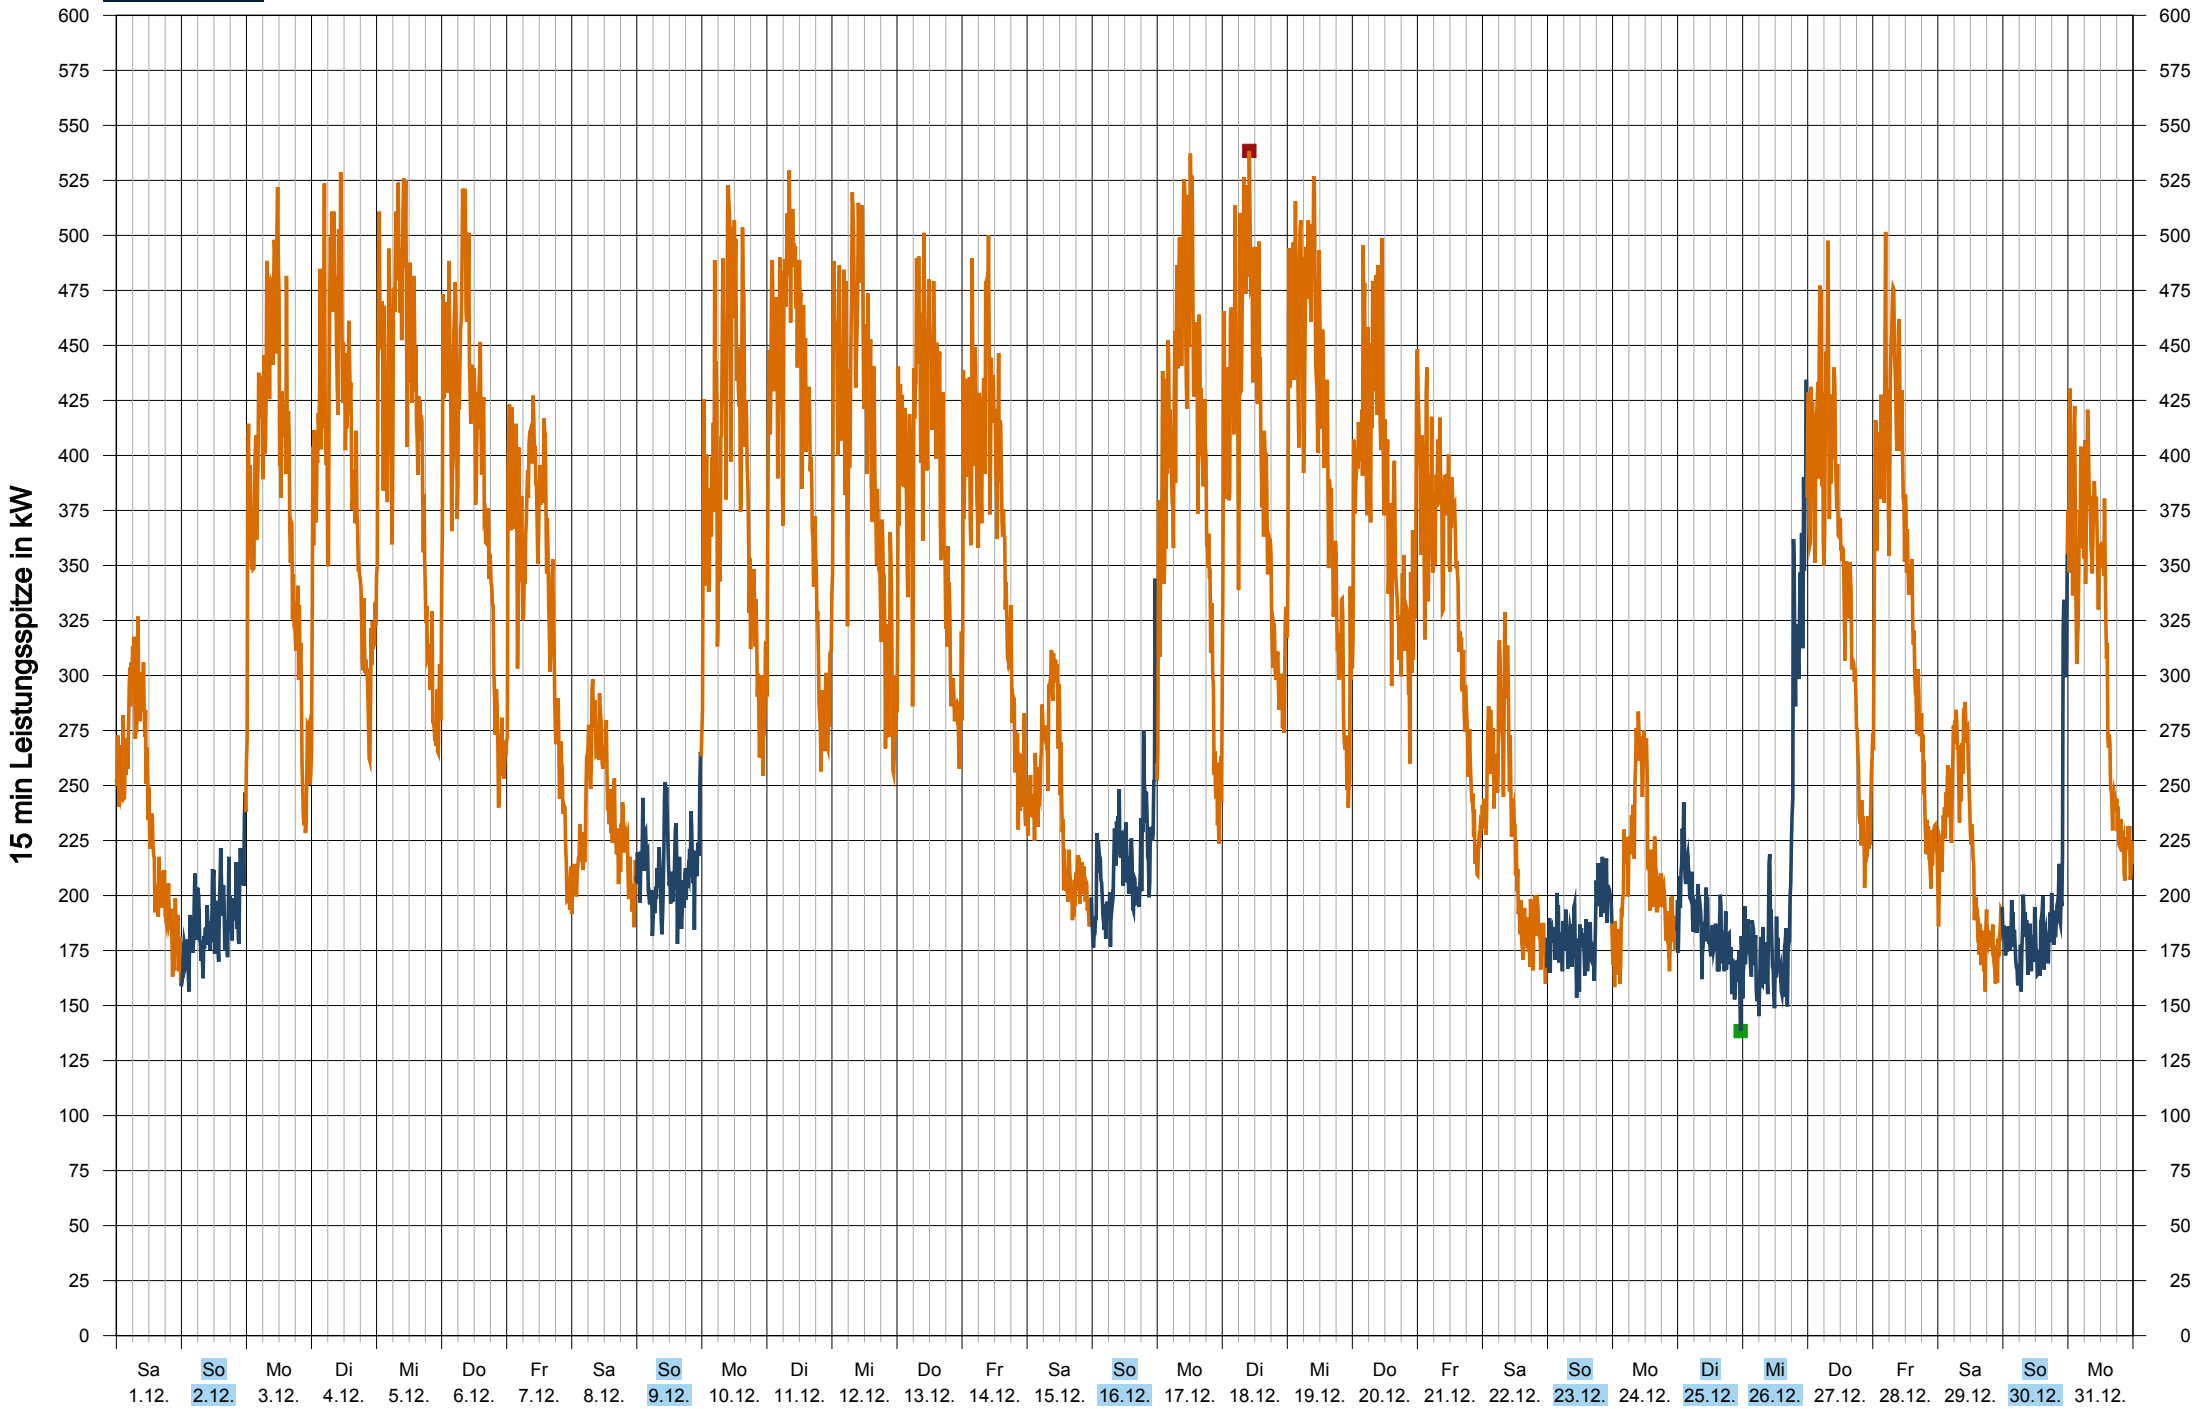




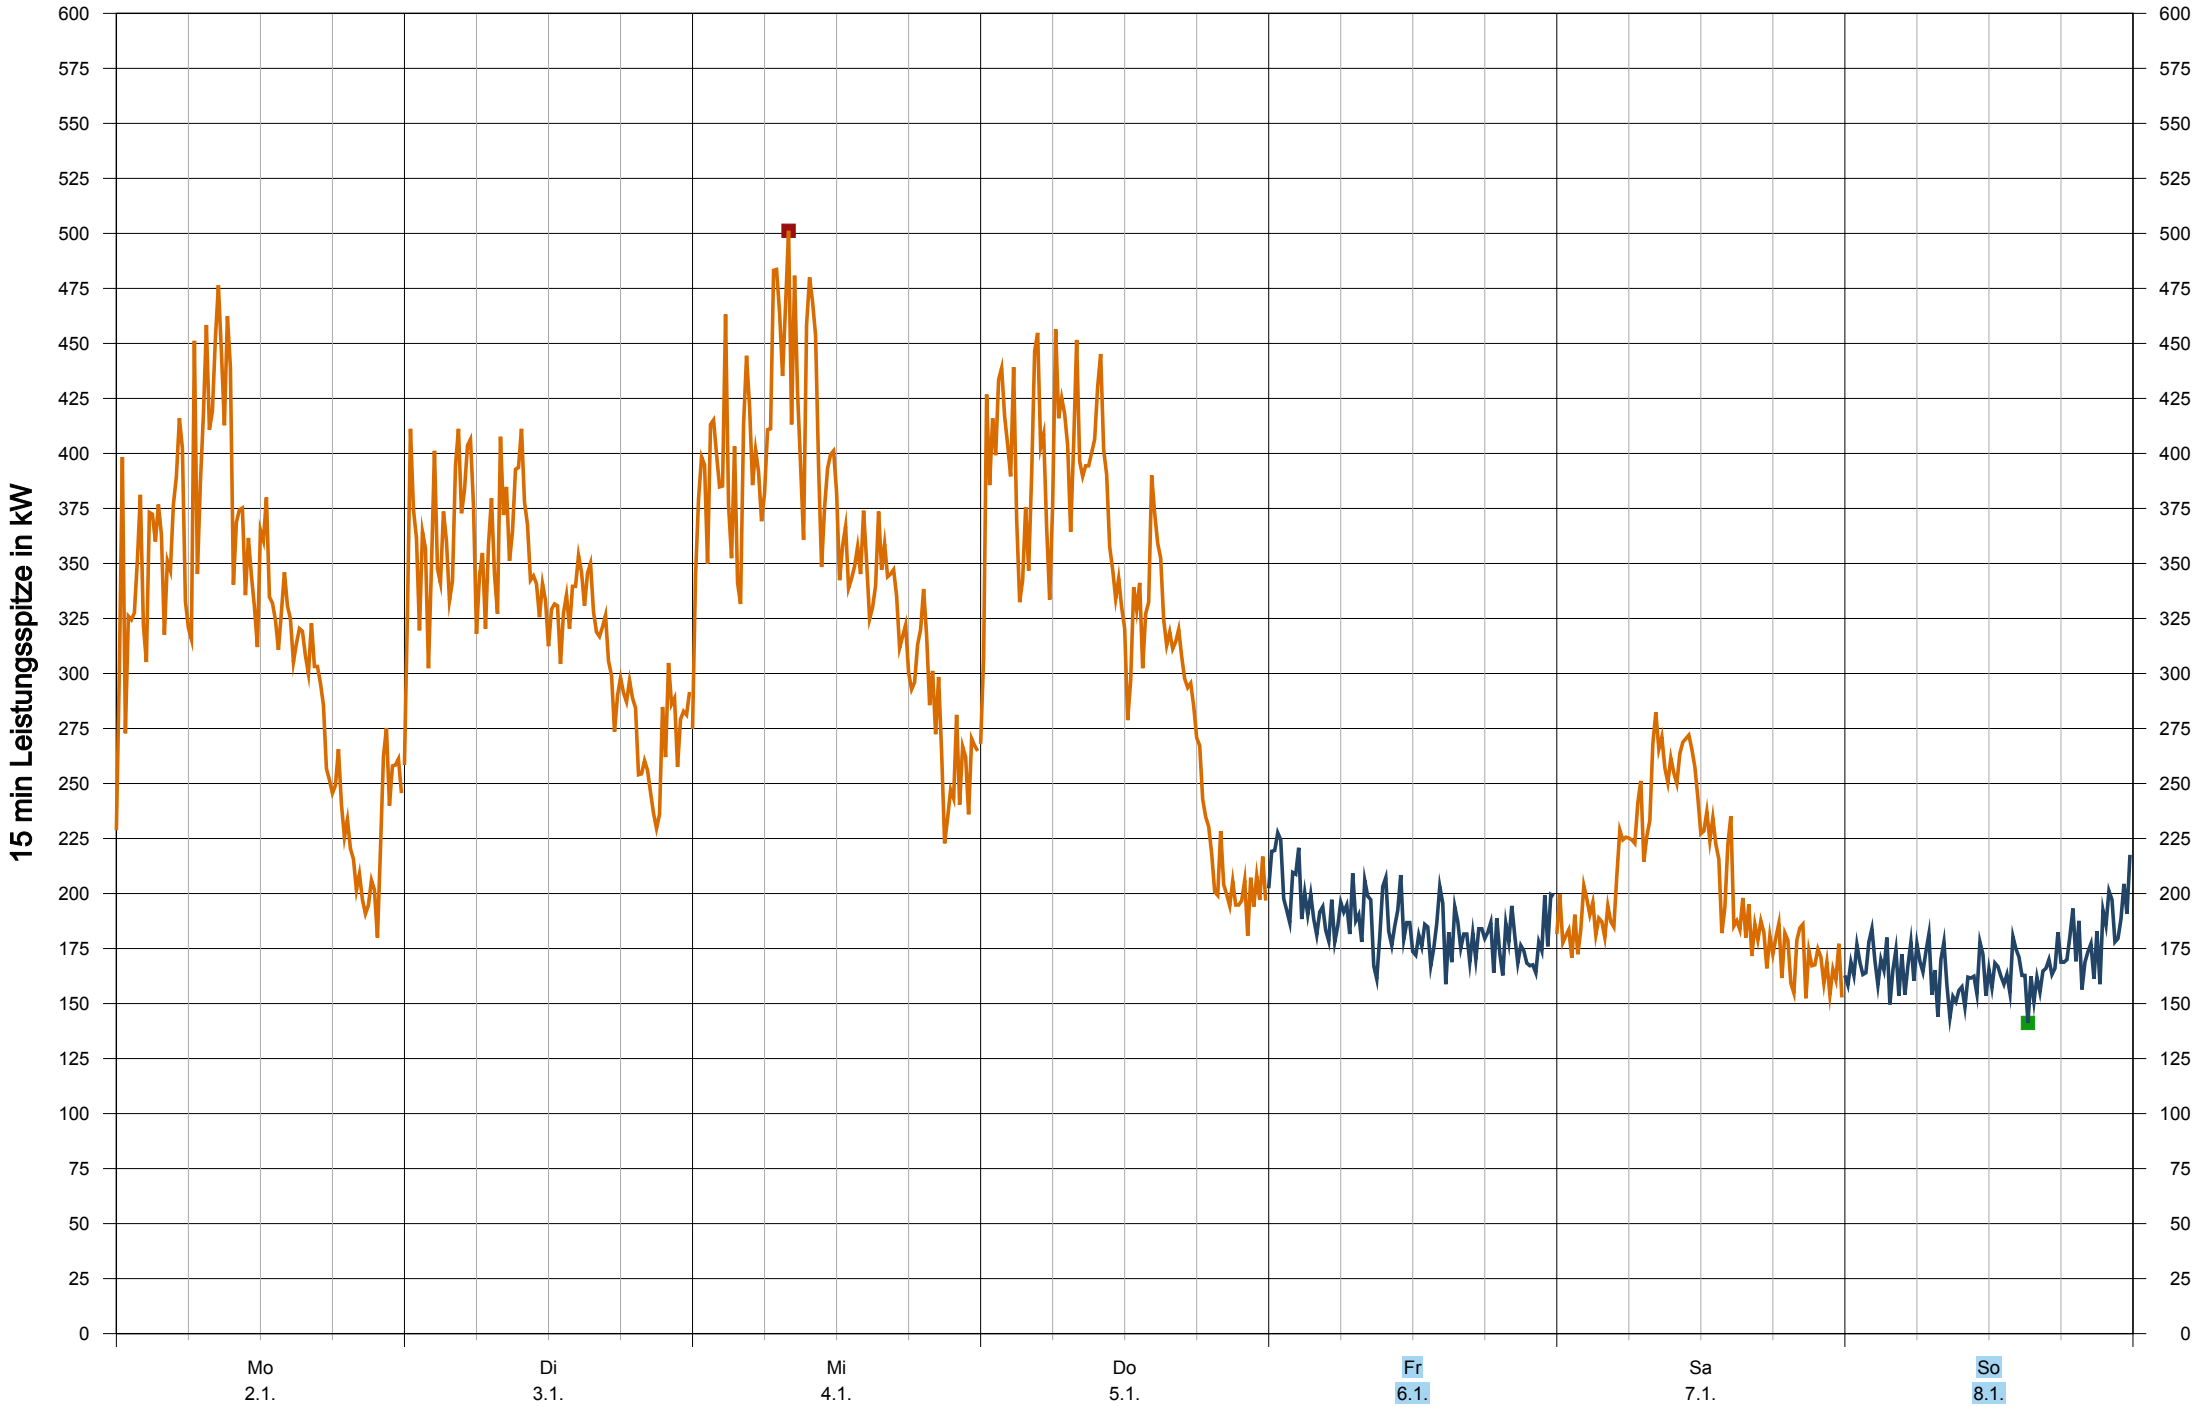








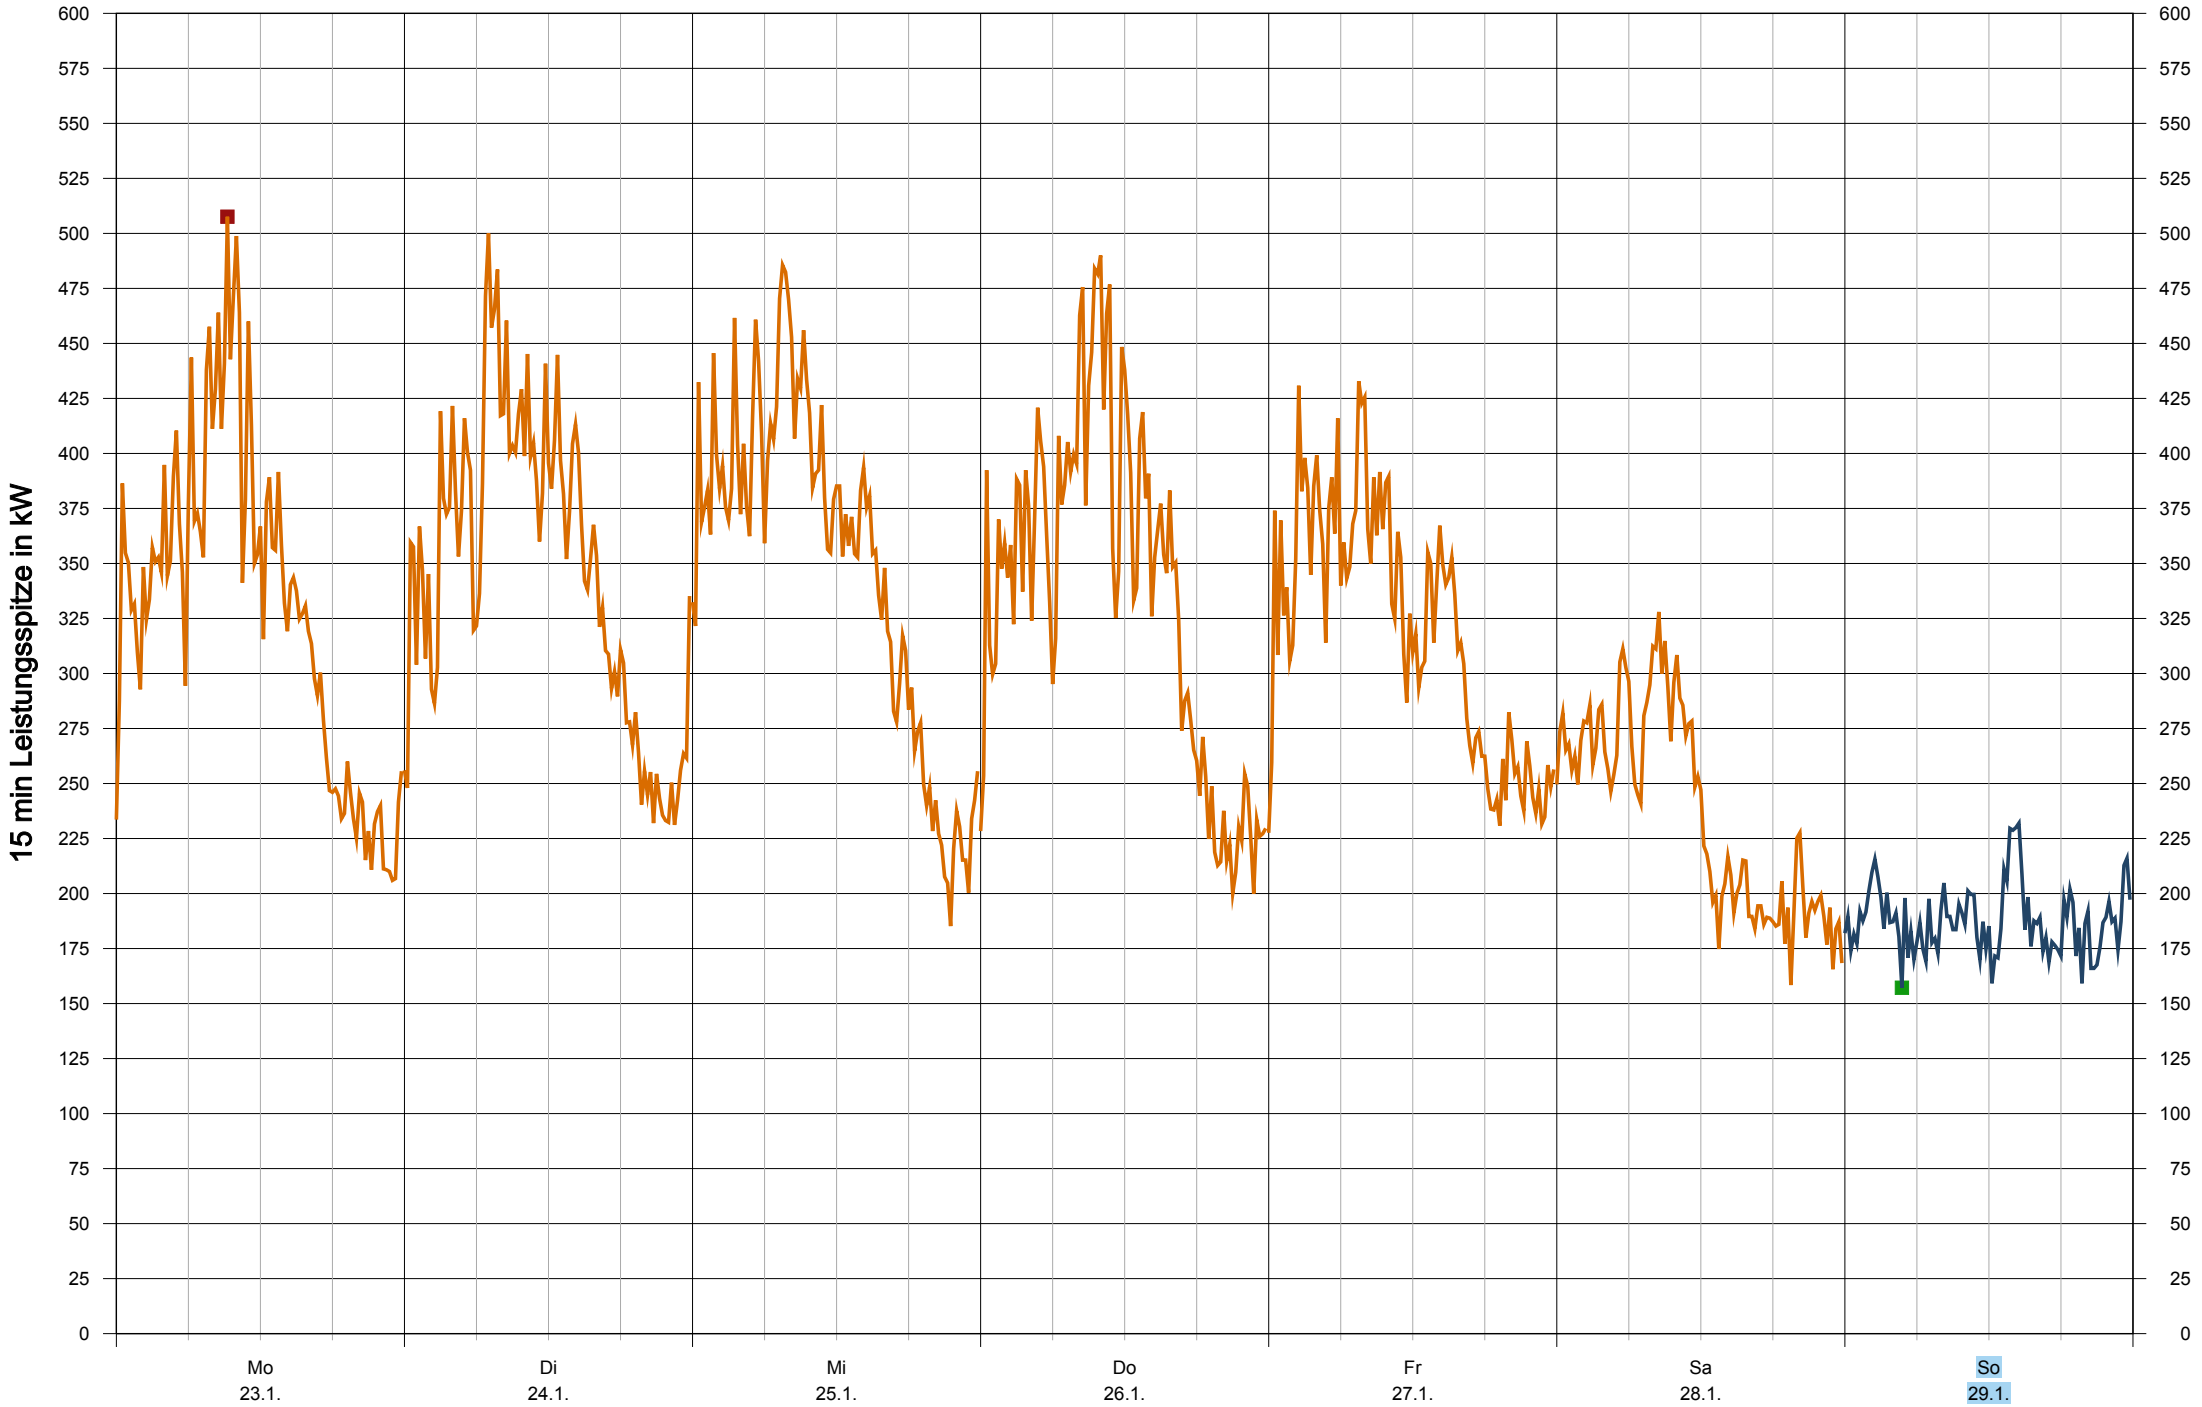





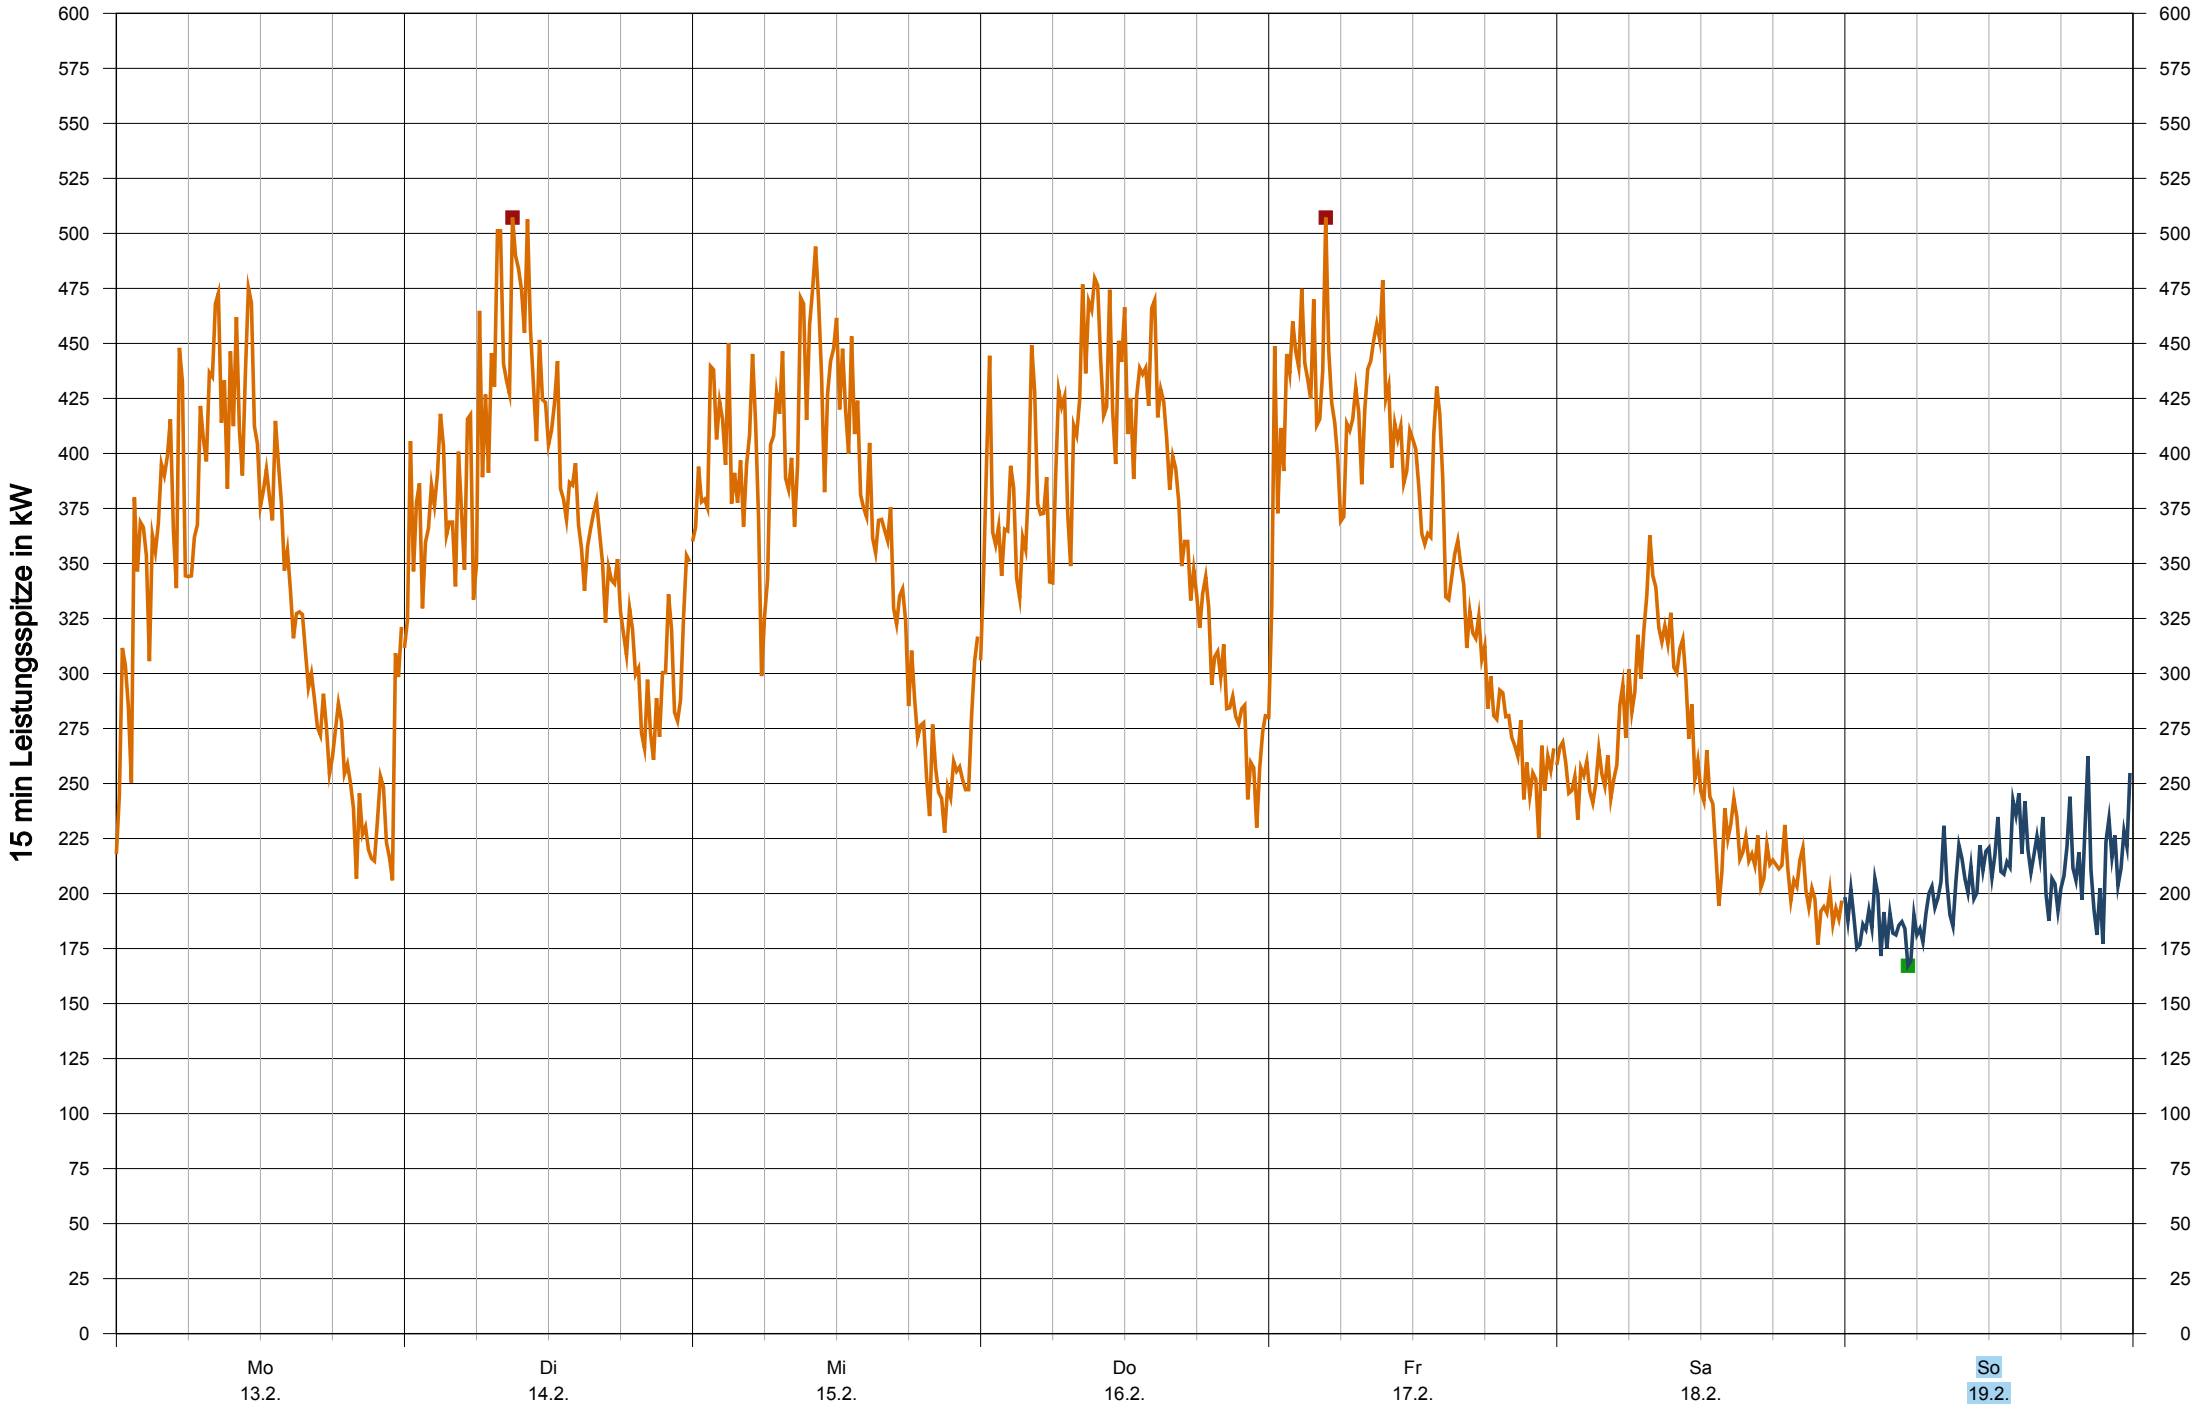
















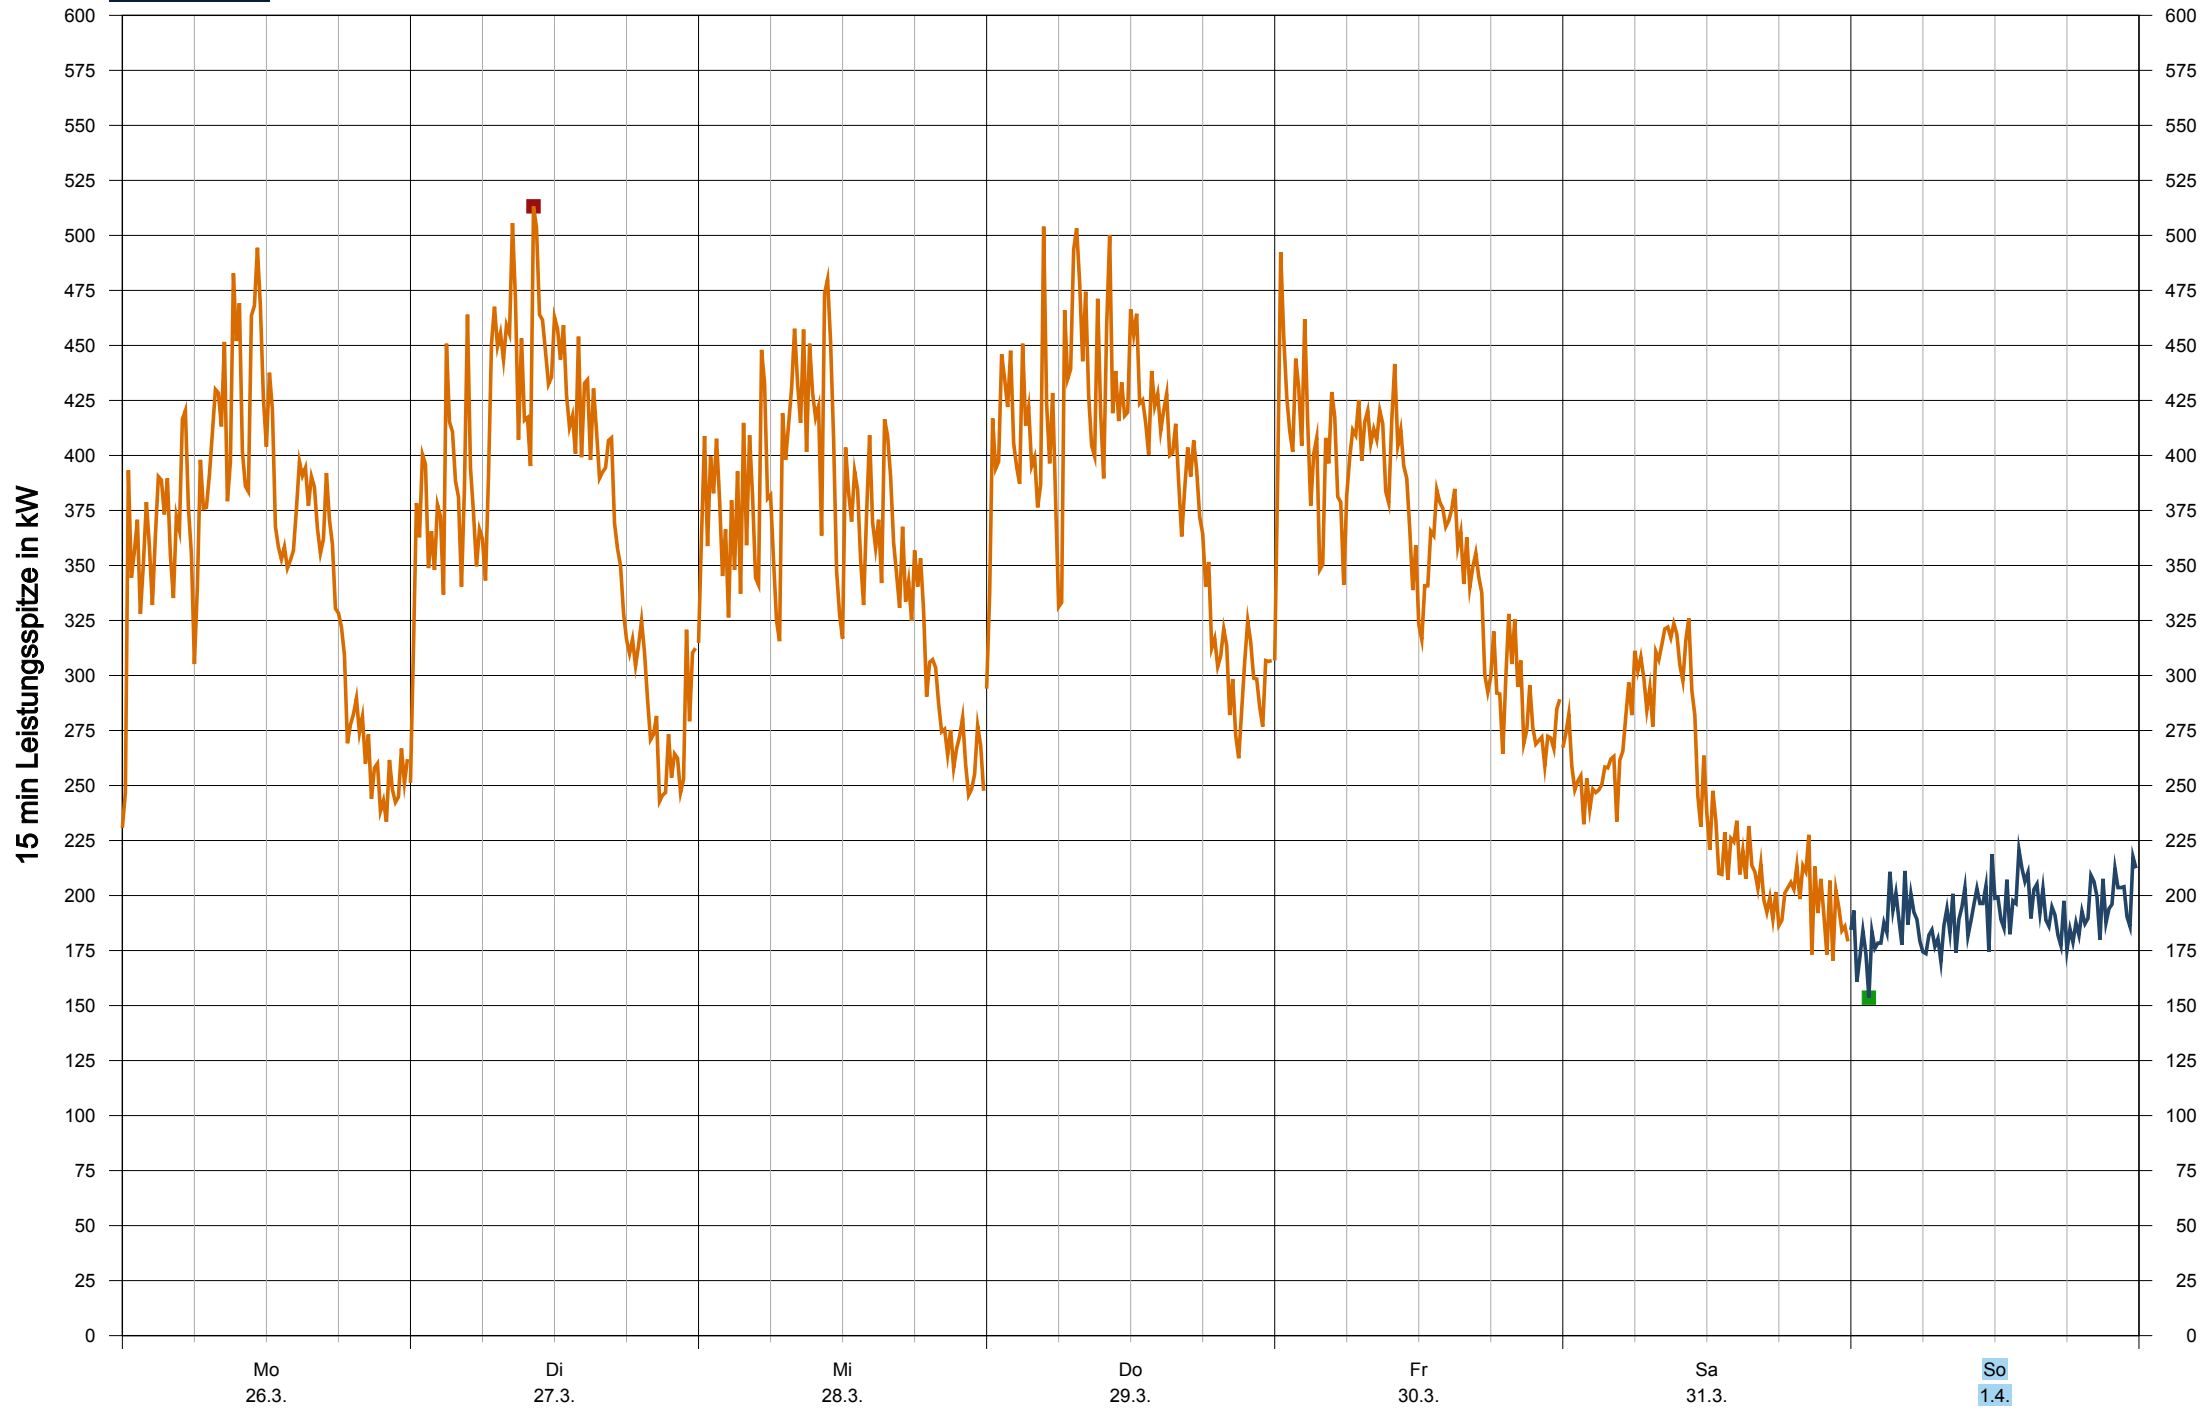


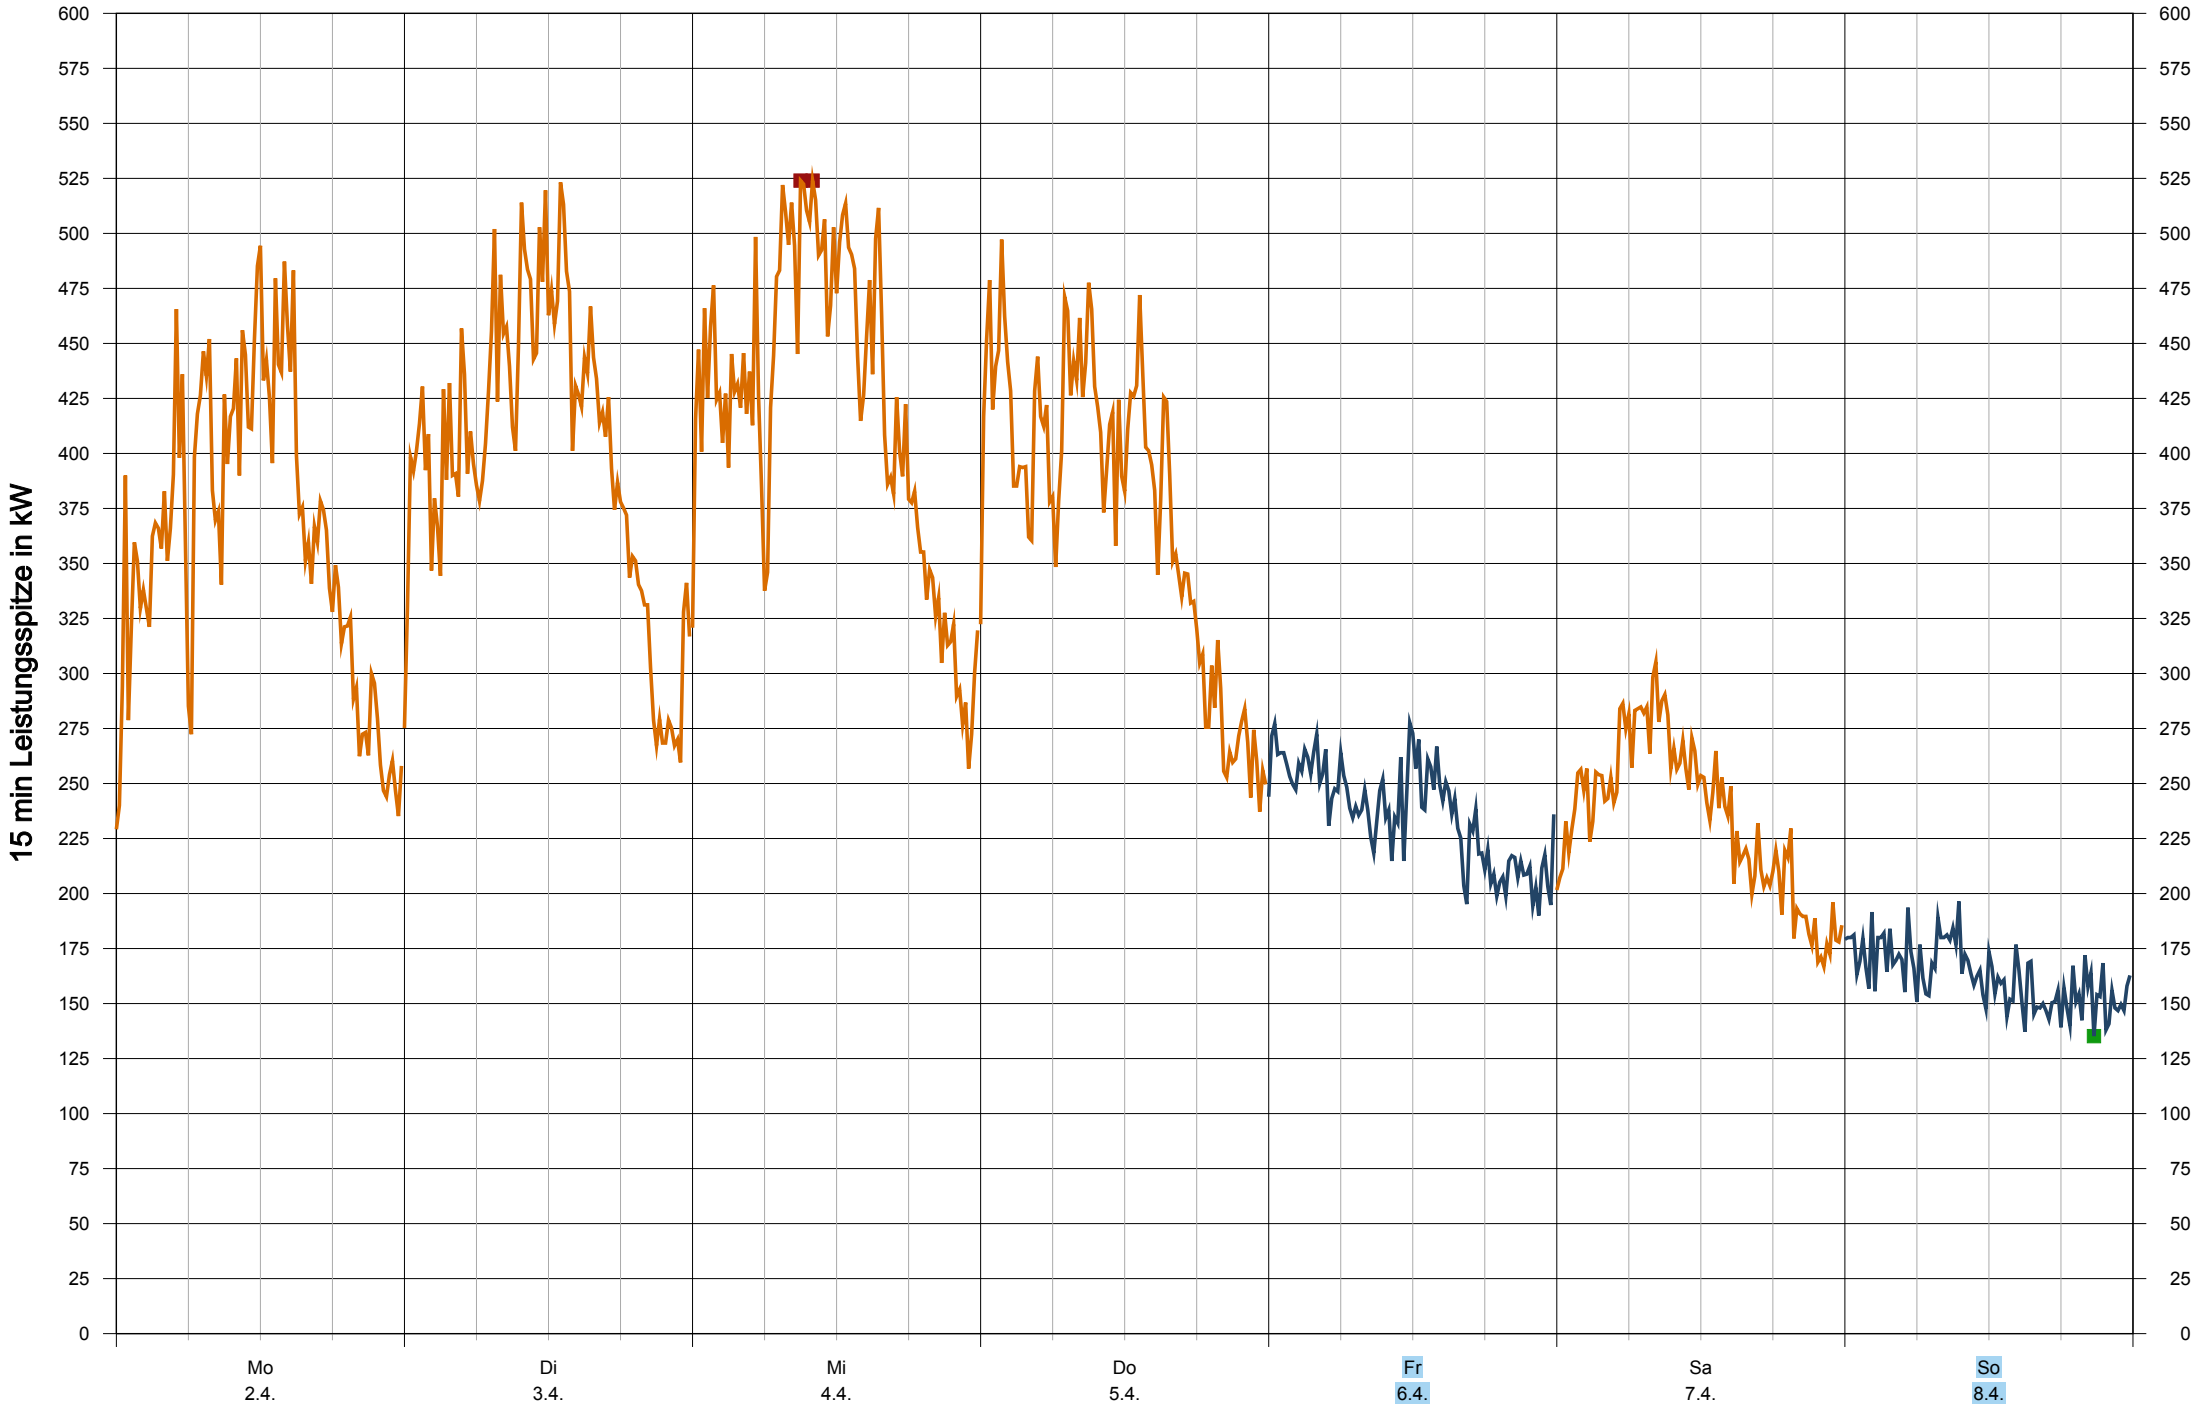

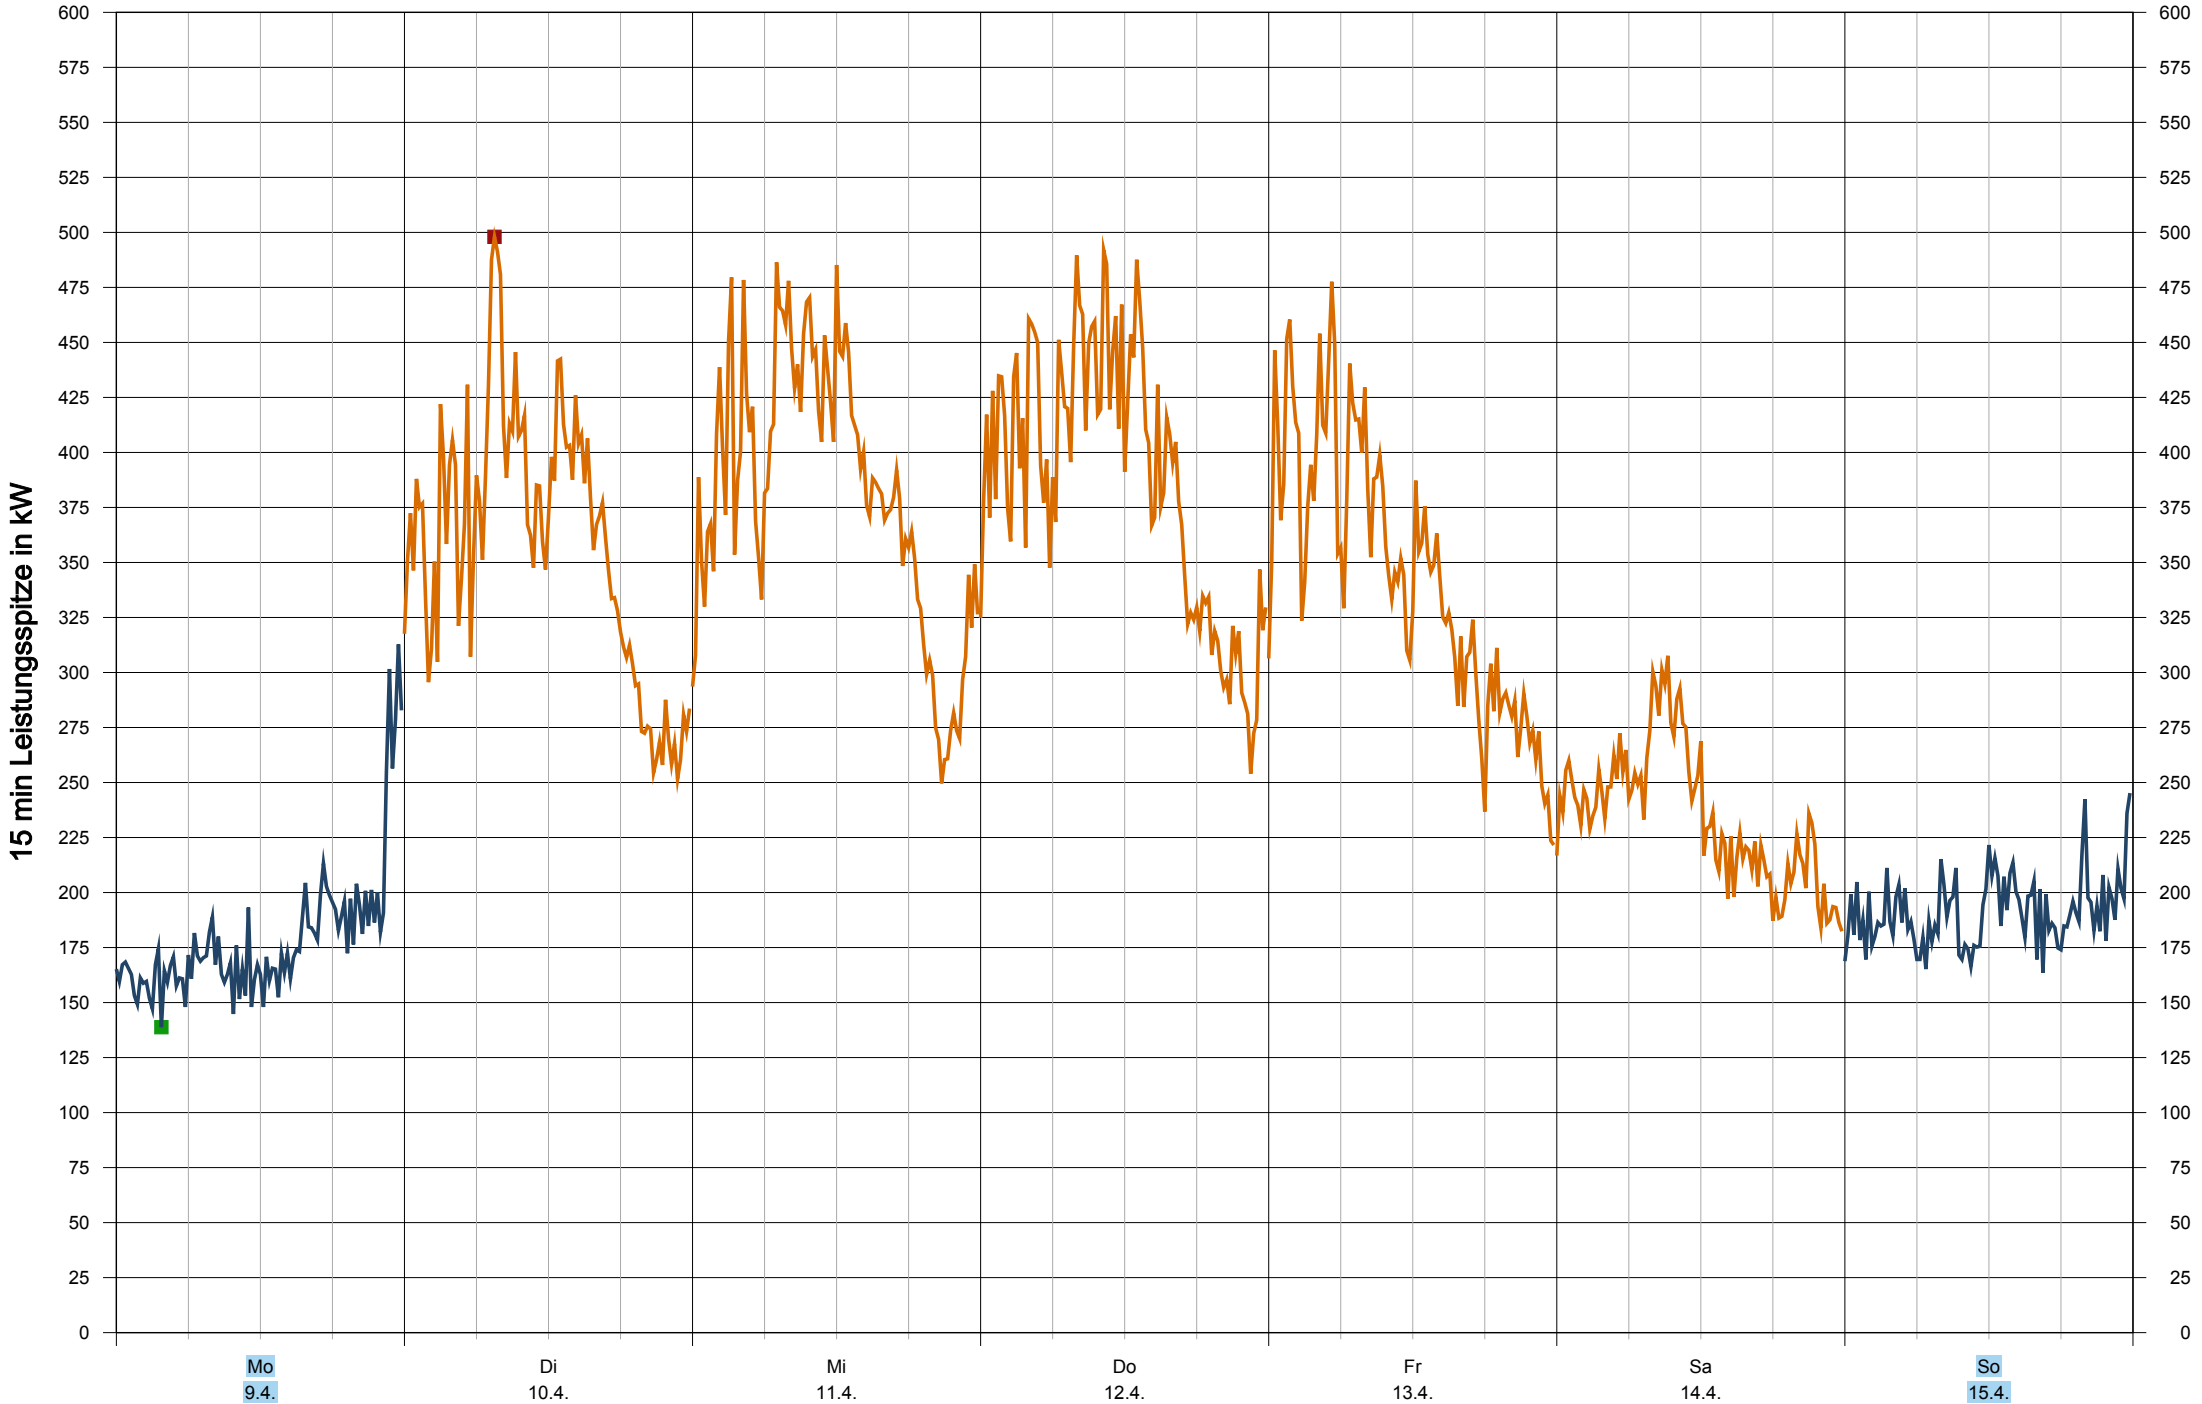






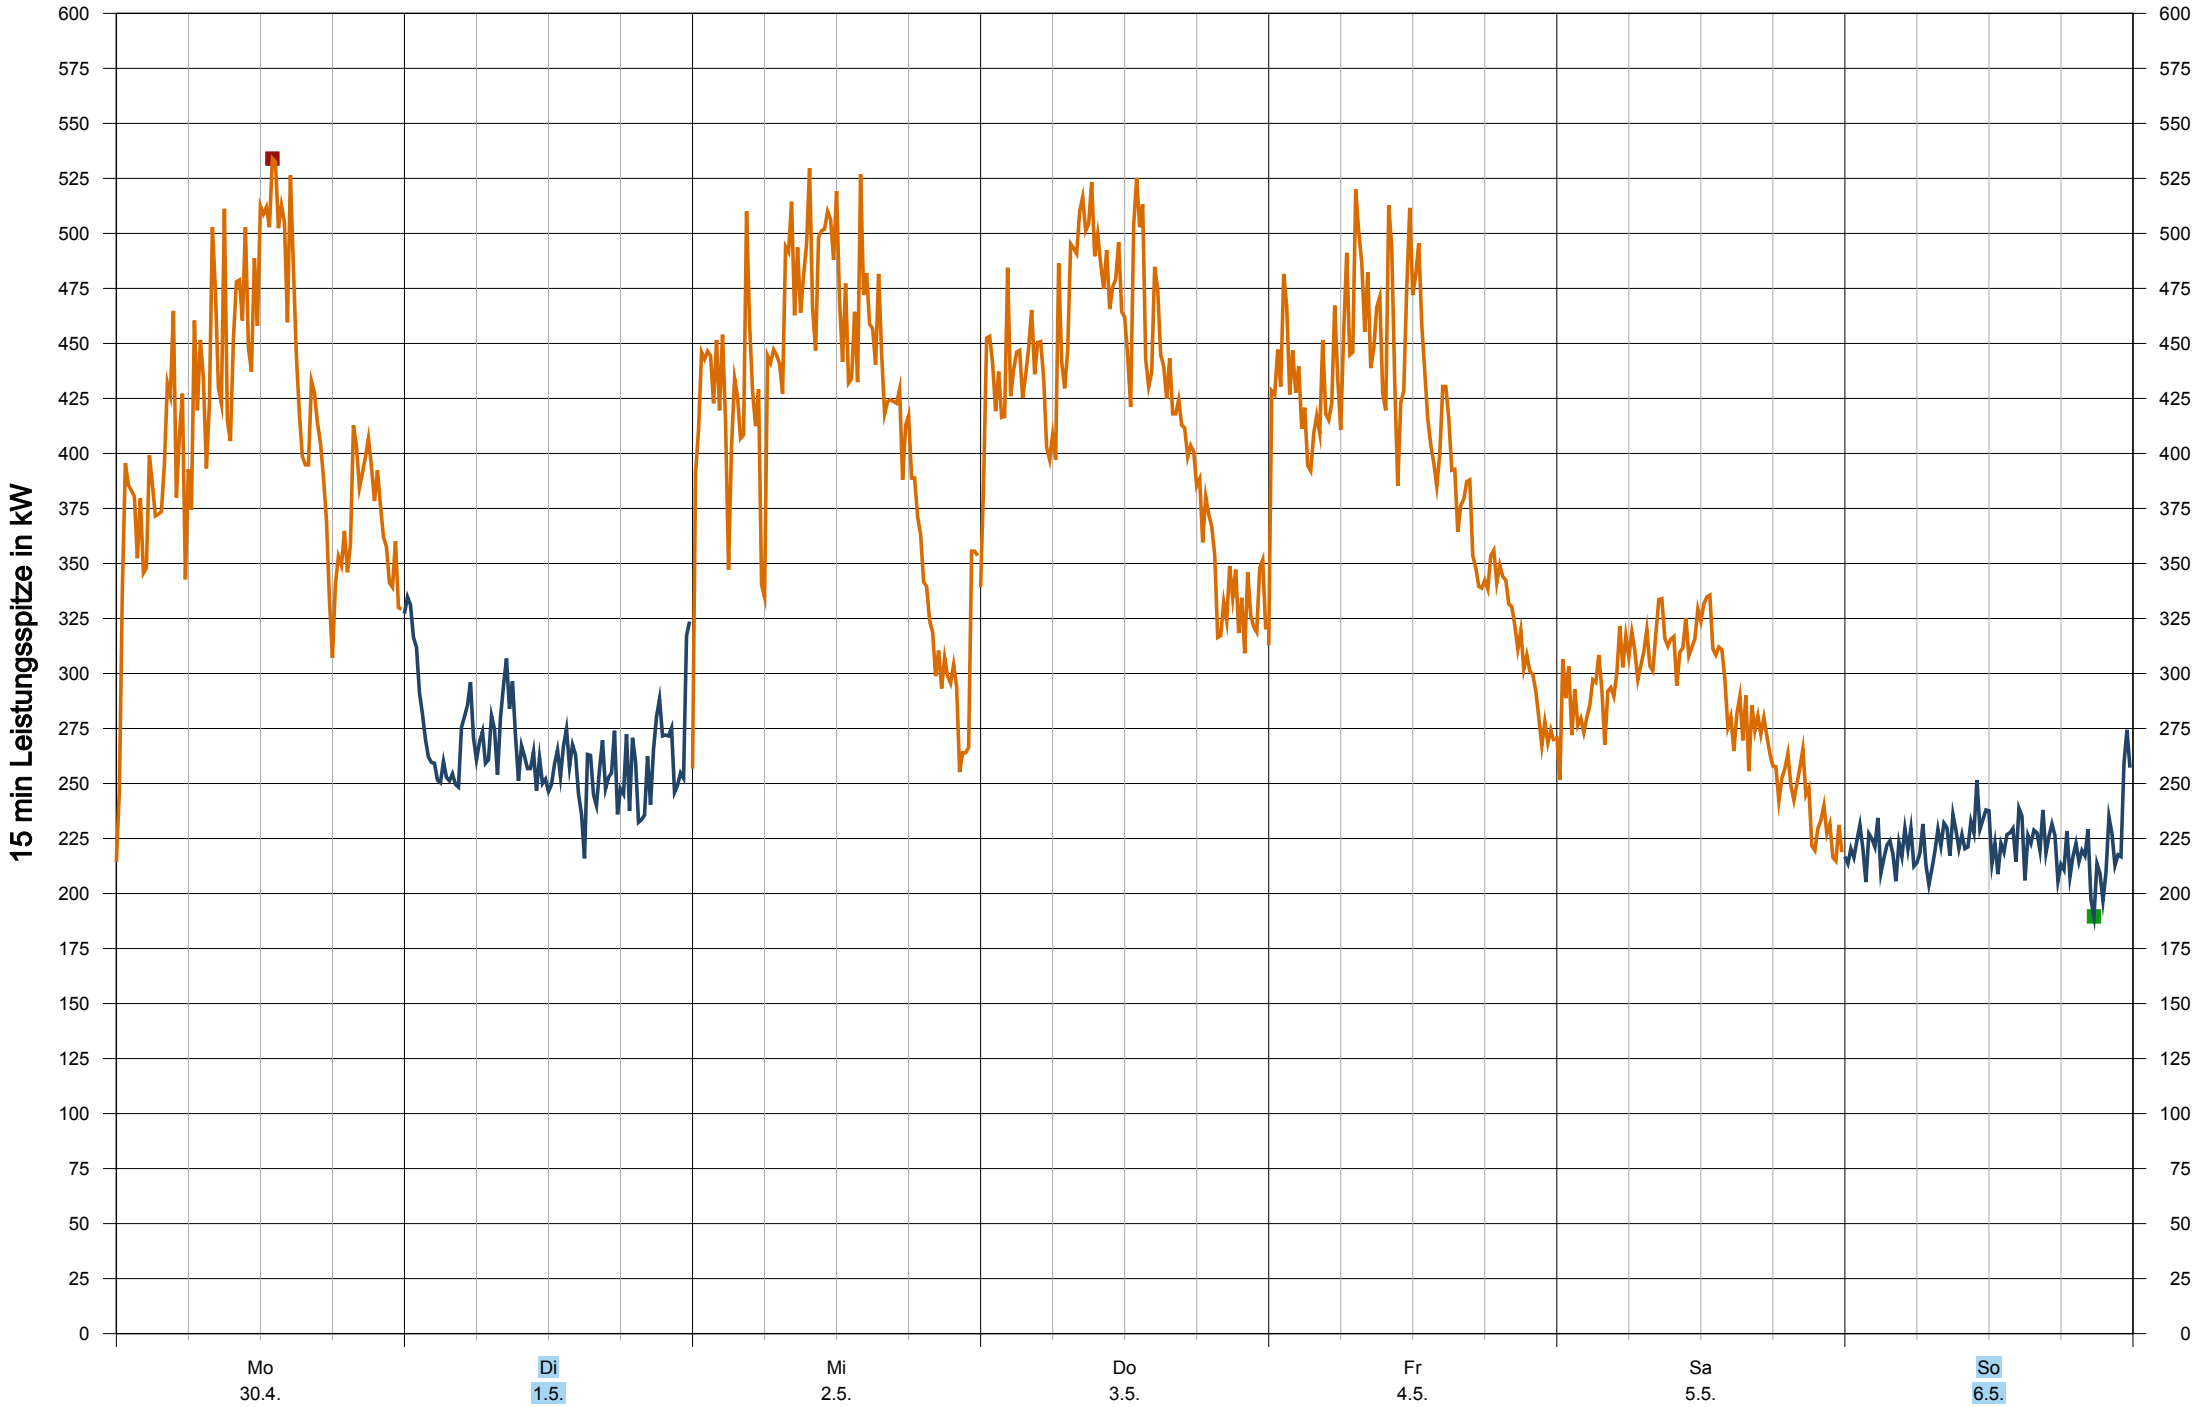




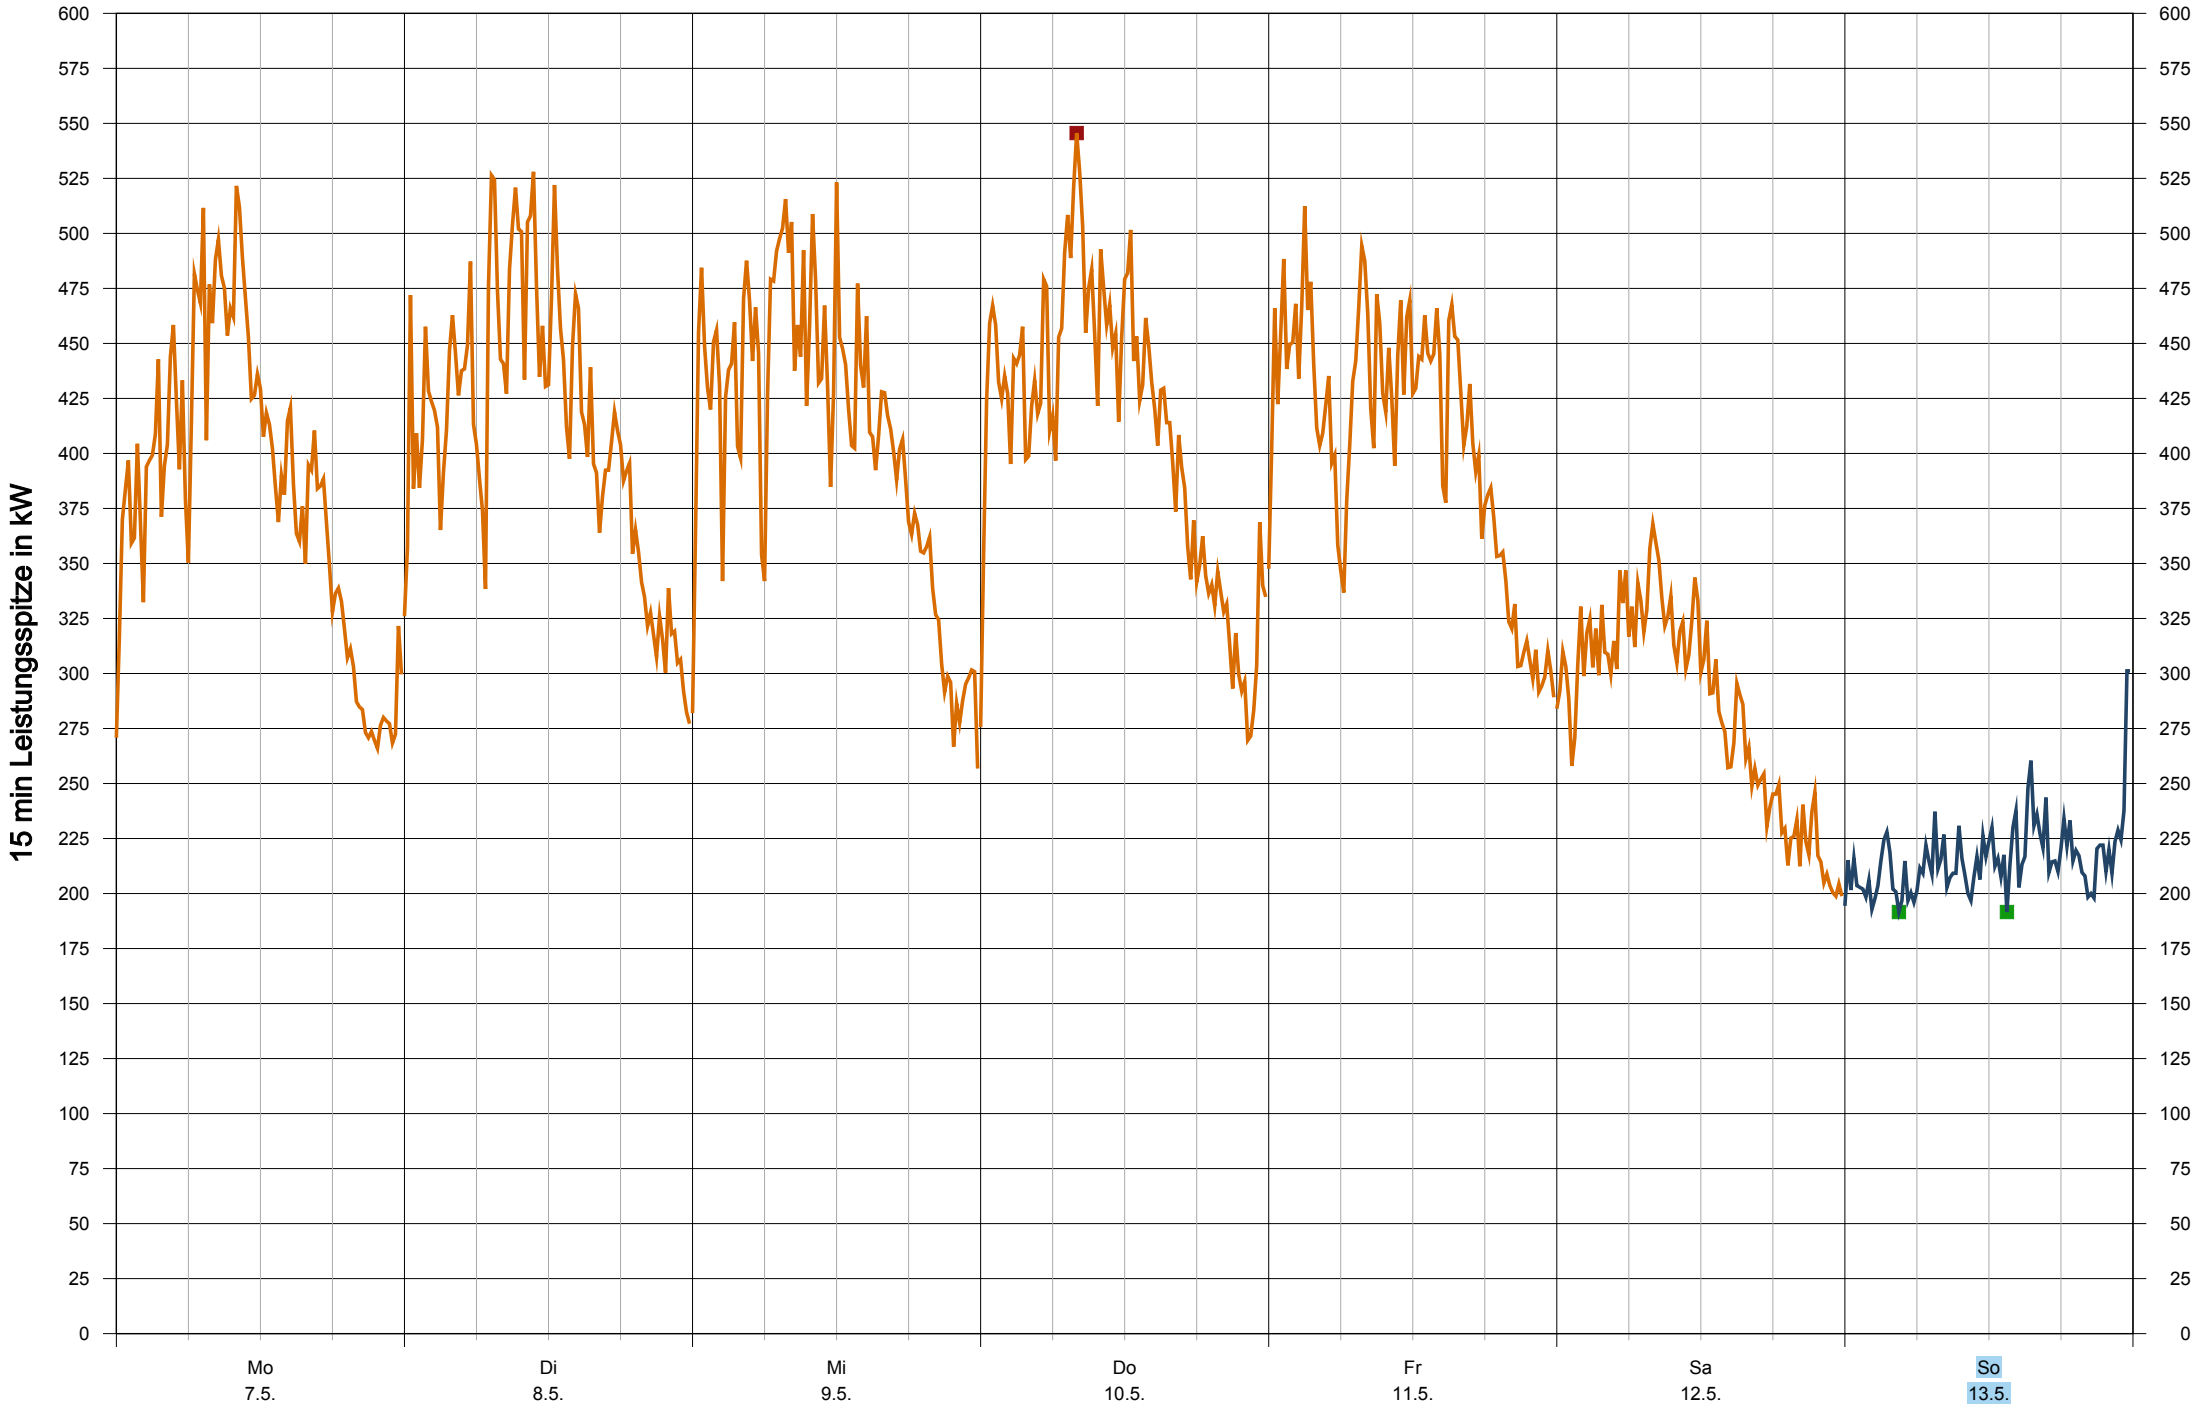





# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Kalenderwoche 21 - 2012 (21.5. - 27.5.2012)

Wochenminimum: 176,8 kW, Wochenmittelwert: 360,0 kW, Wochenmaximum: 550,0 kW, Wochenbedarf: 60.475 kWh (8.467 €)

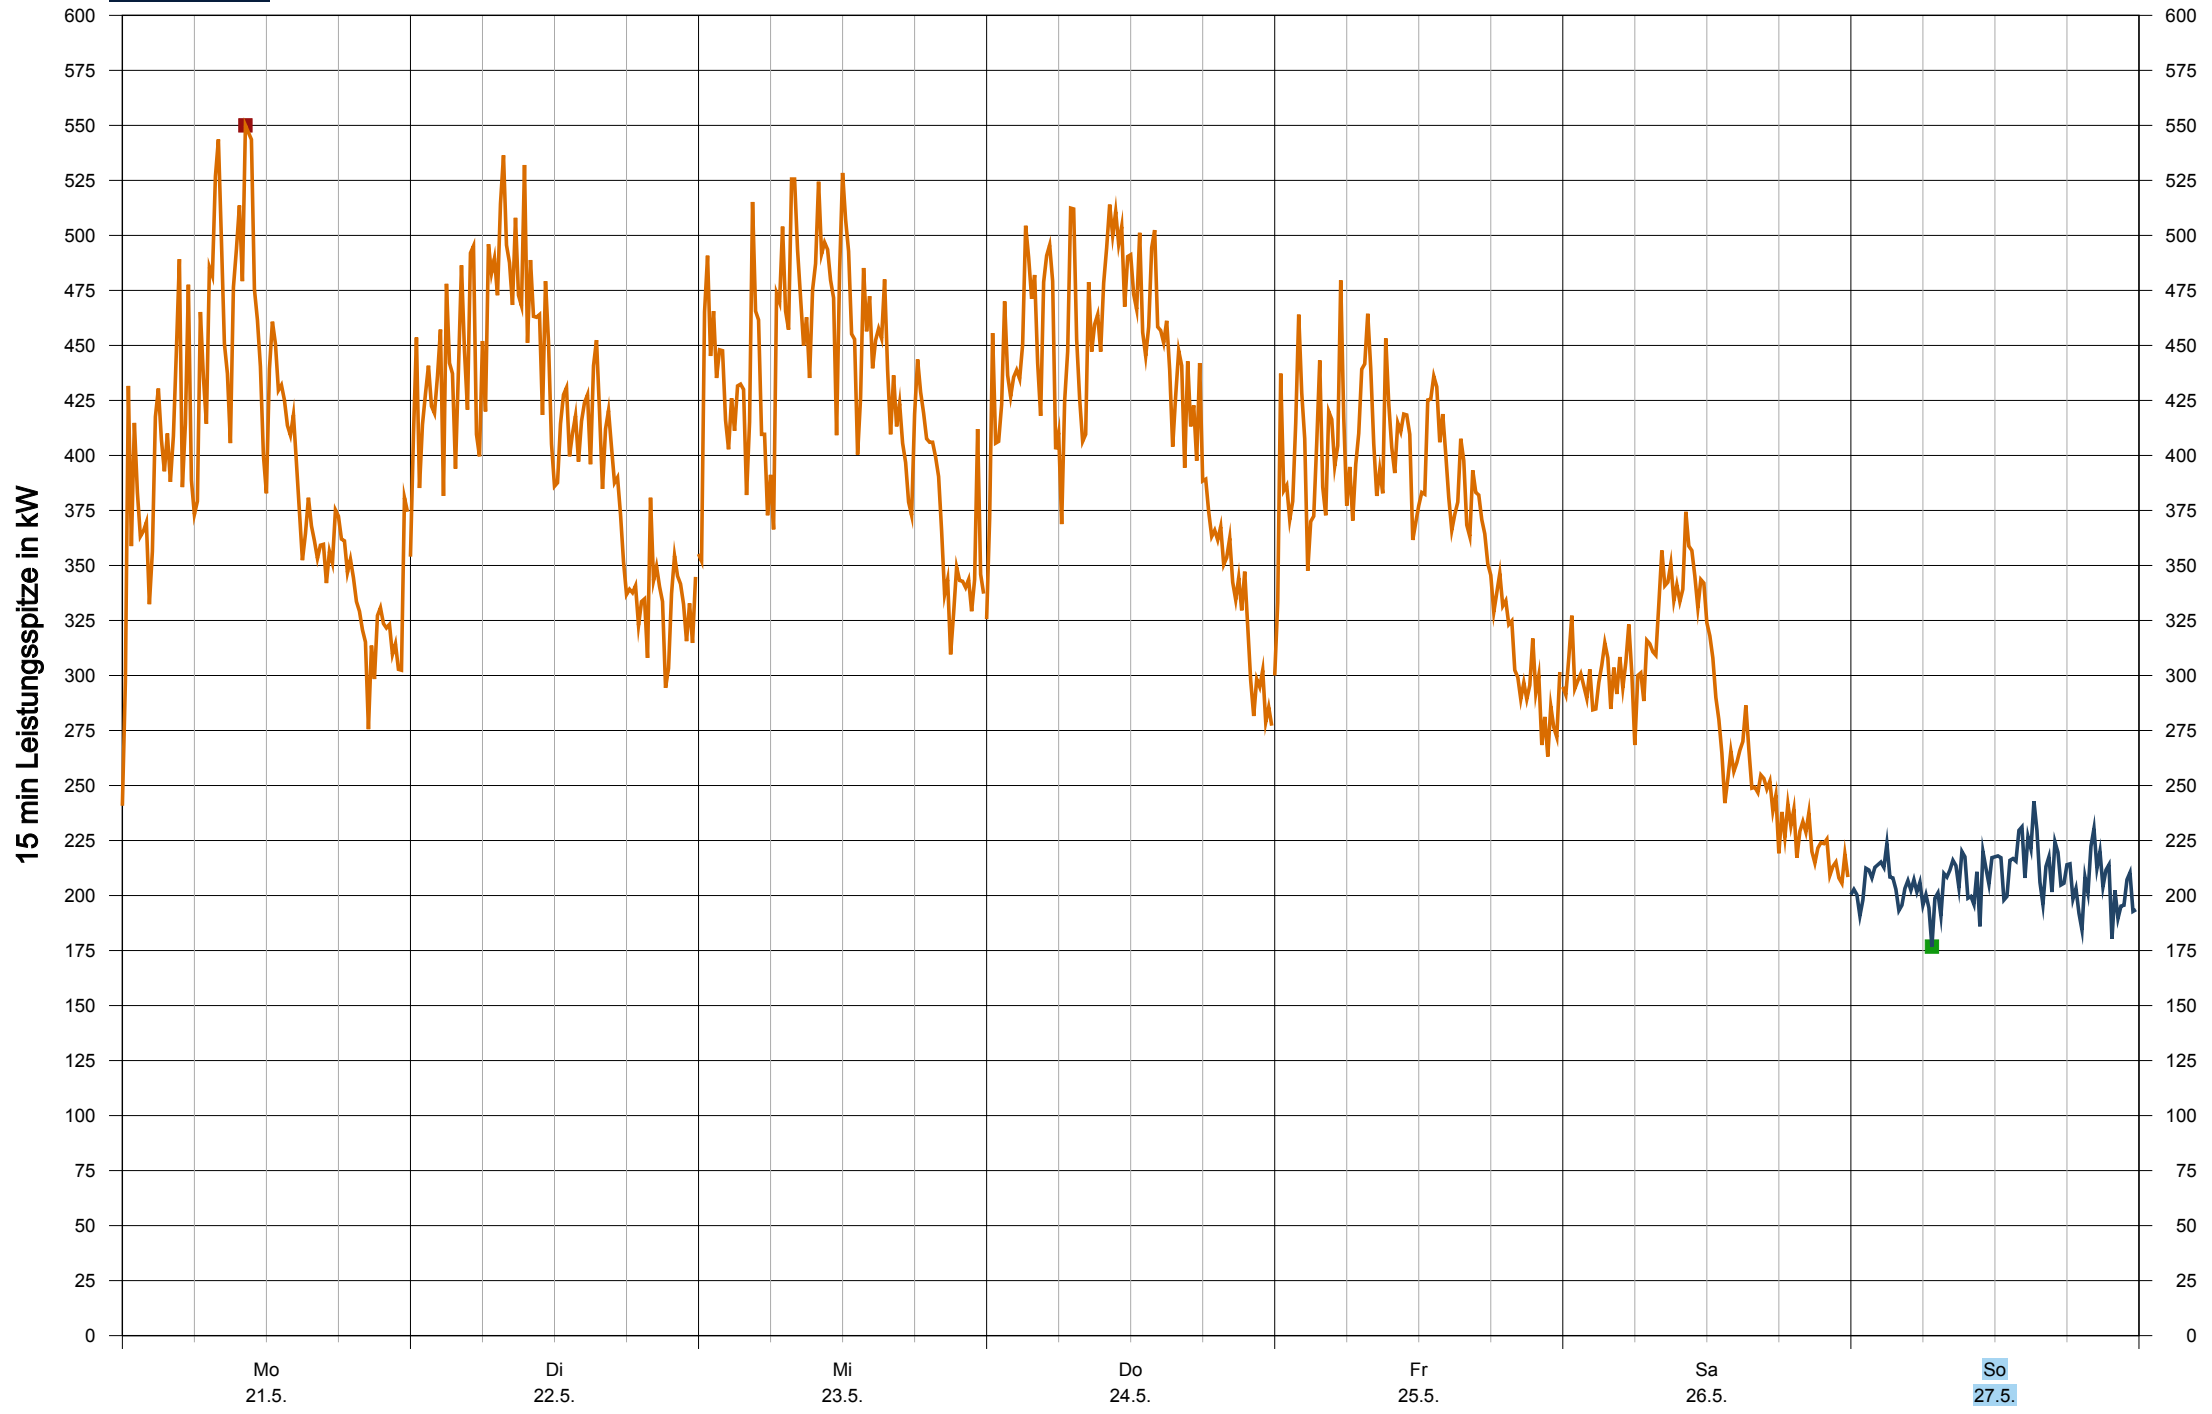



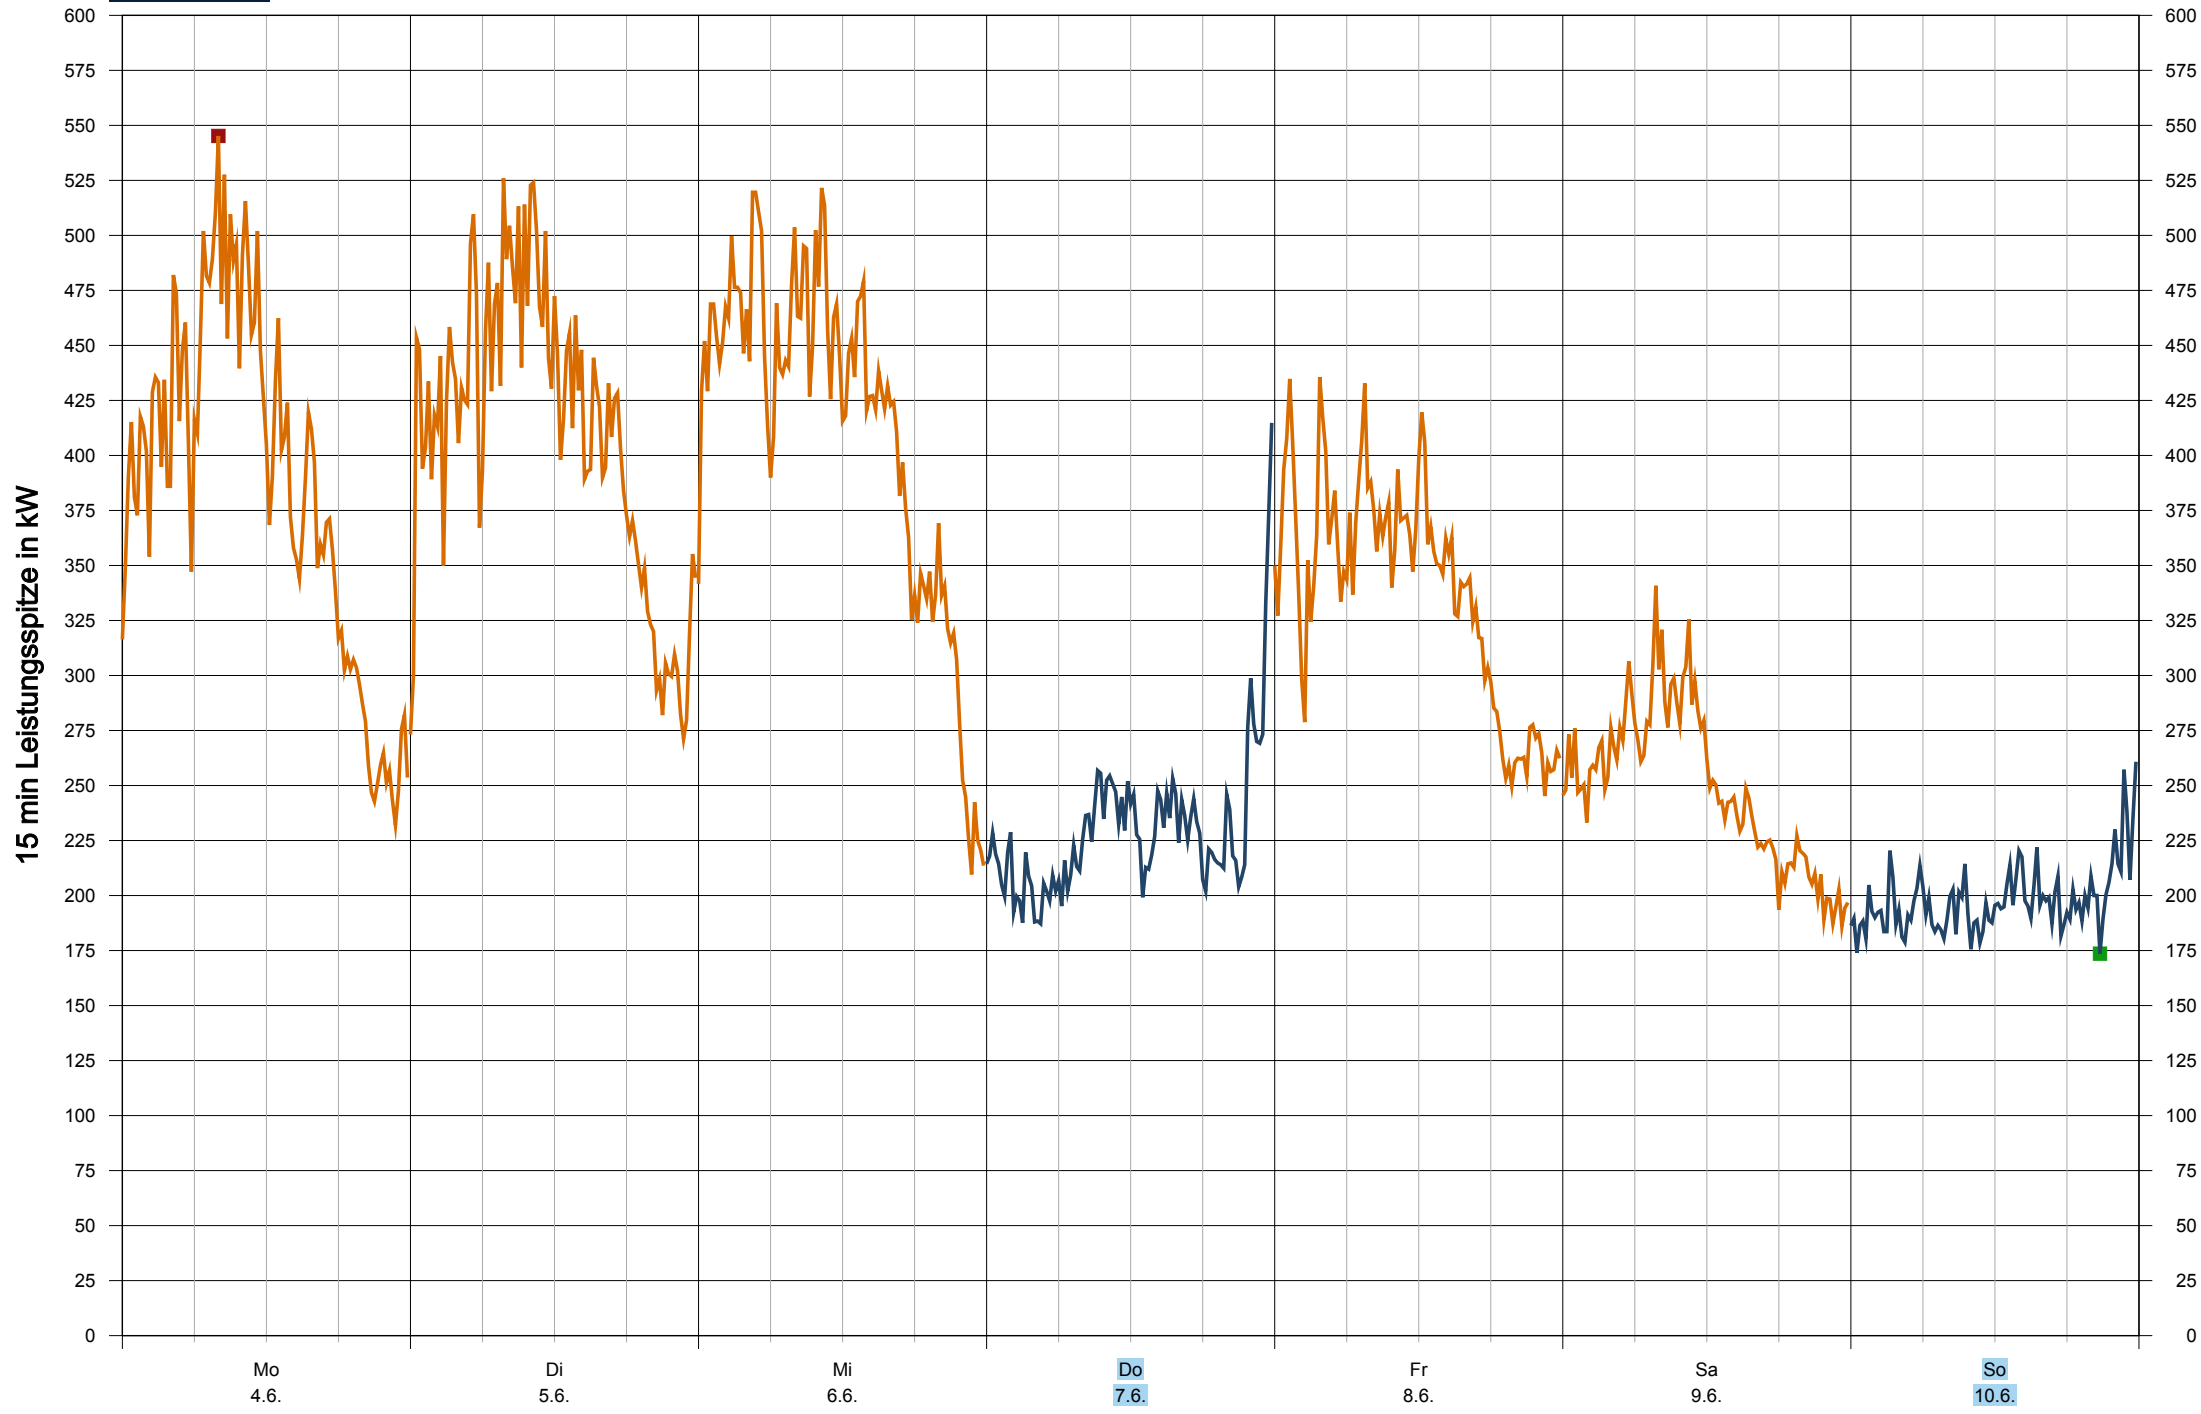

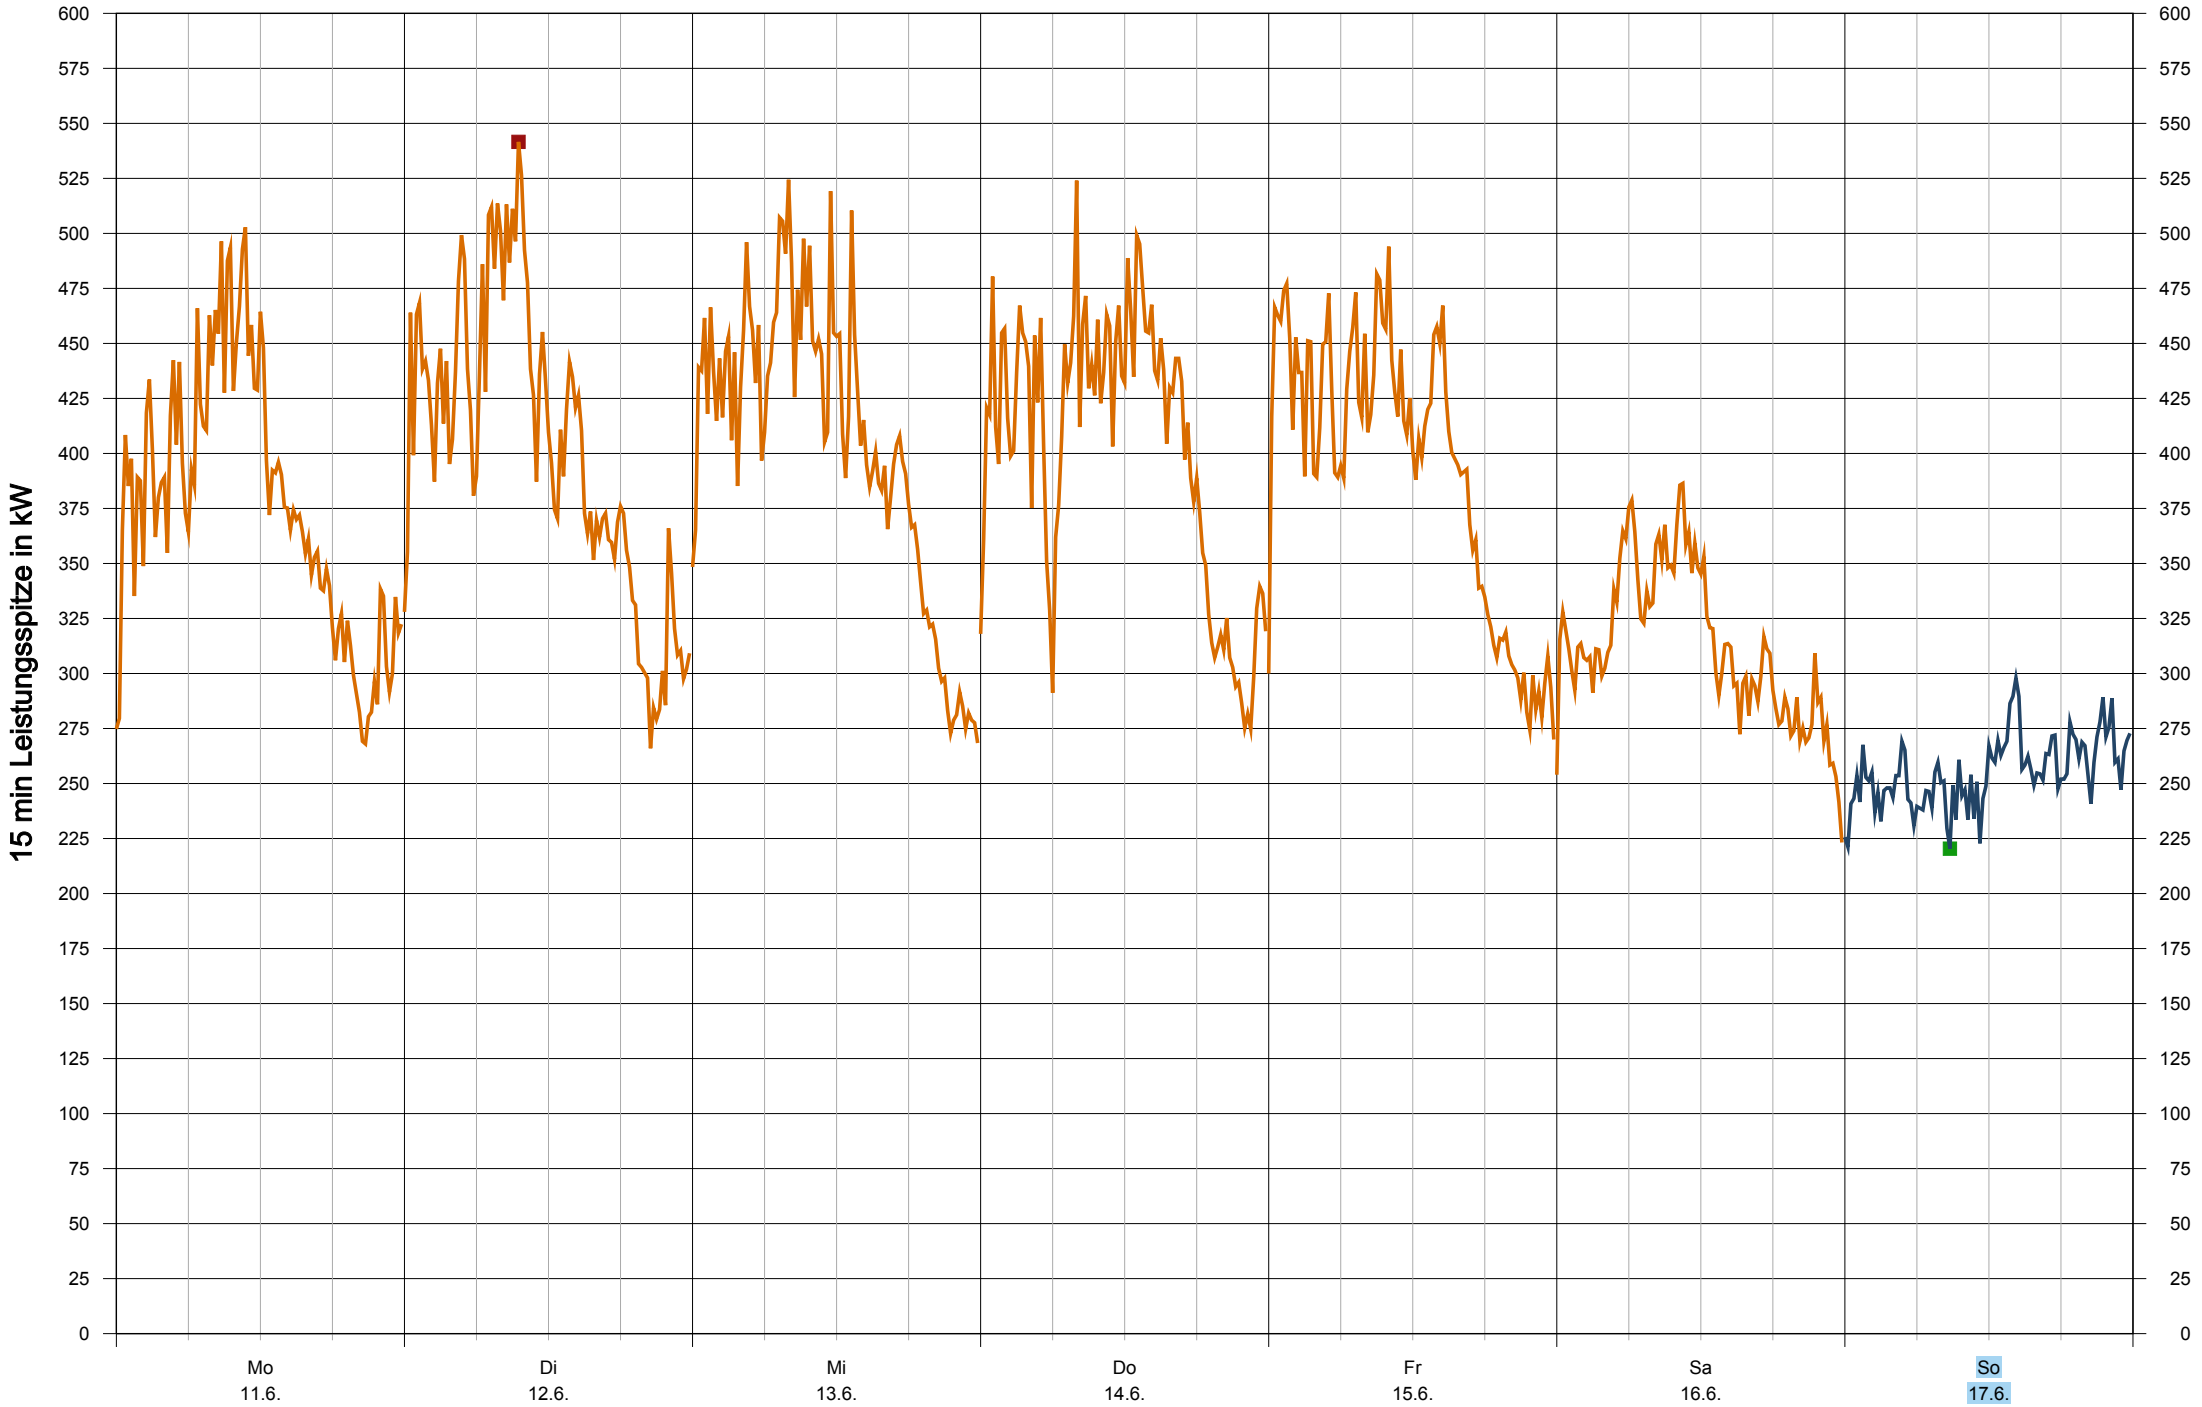















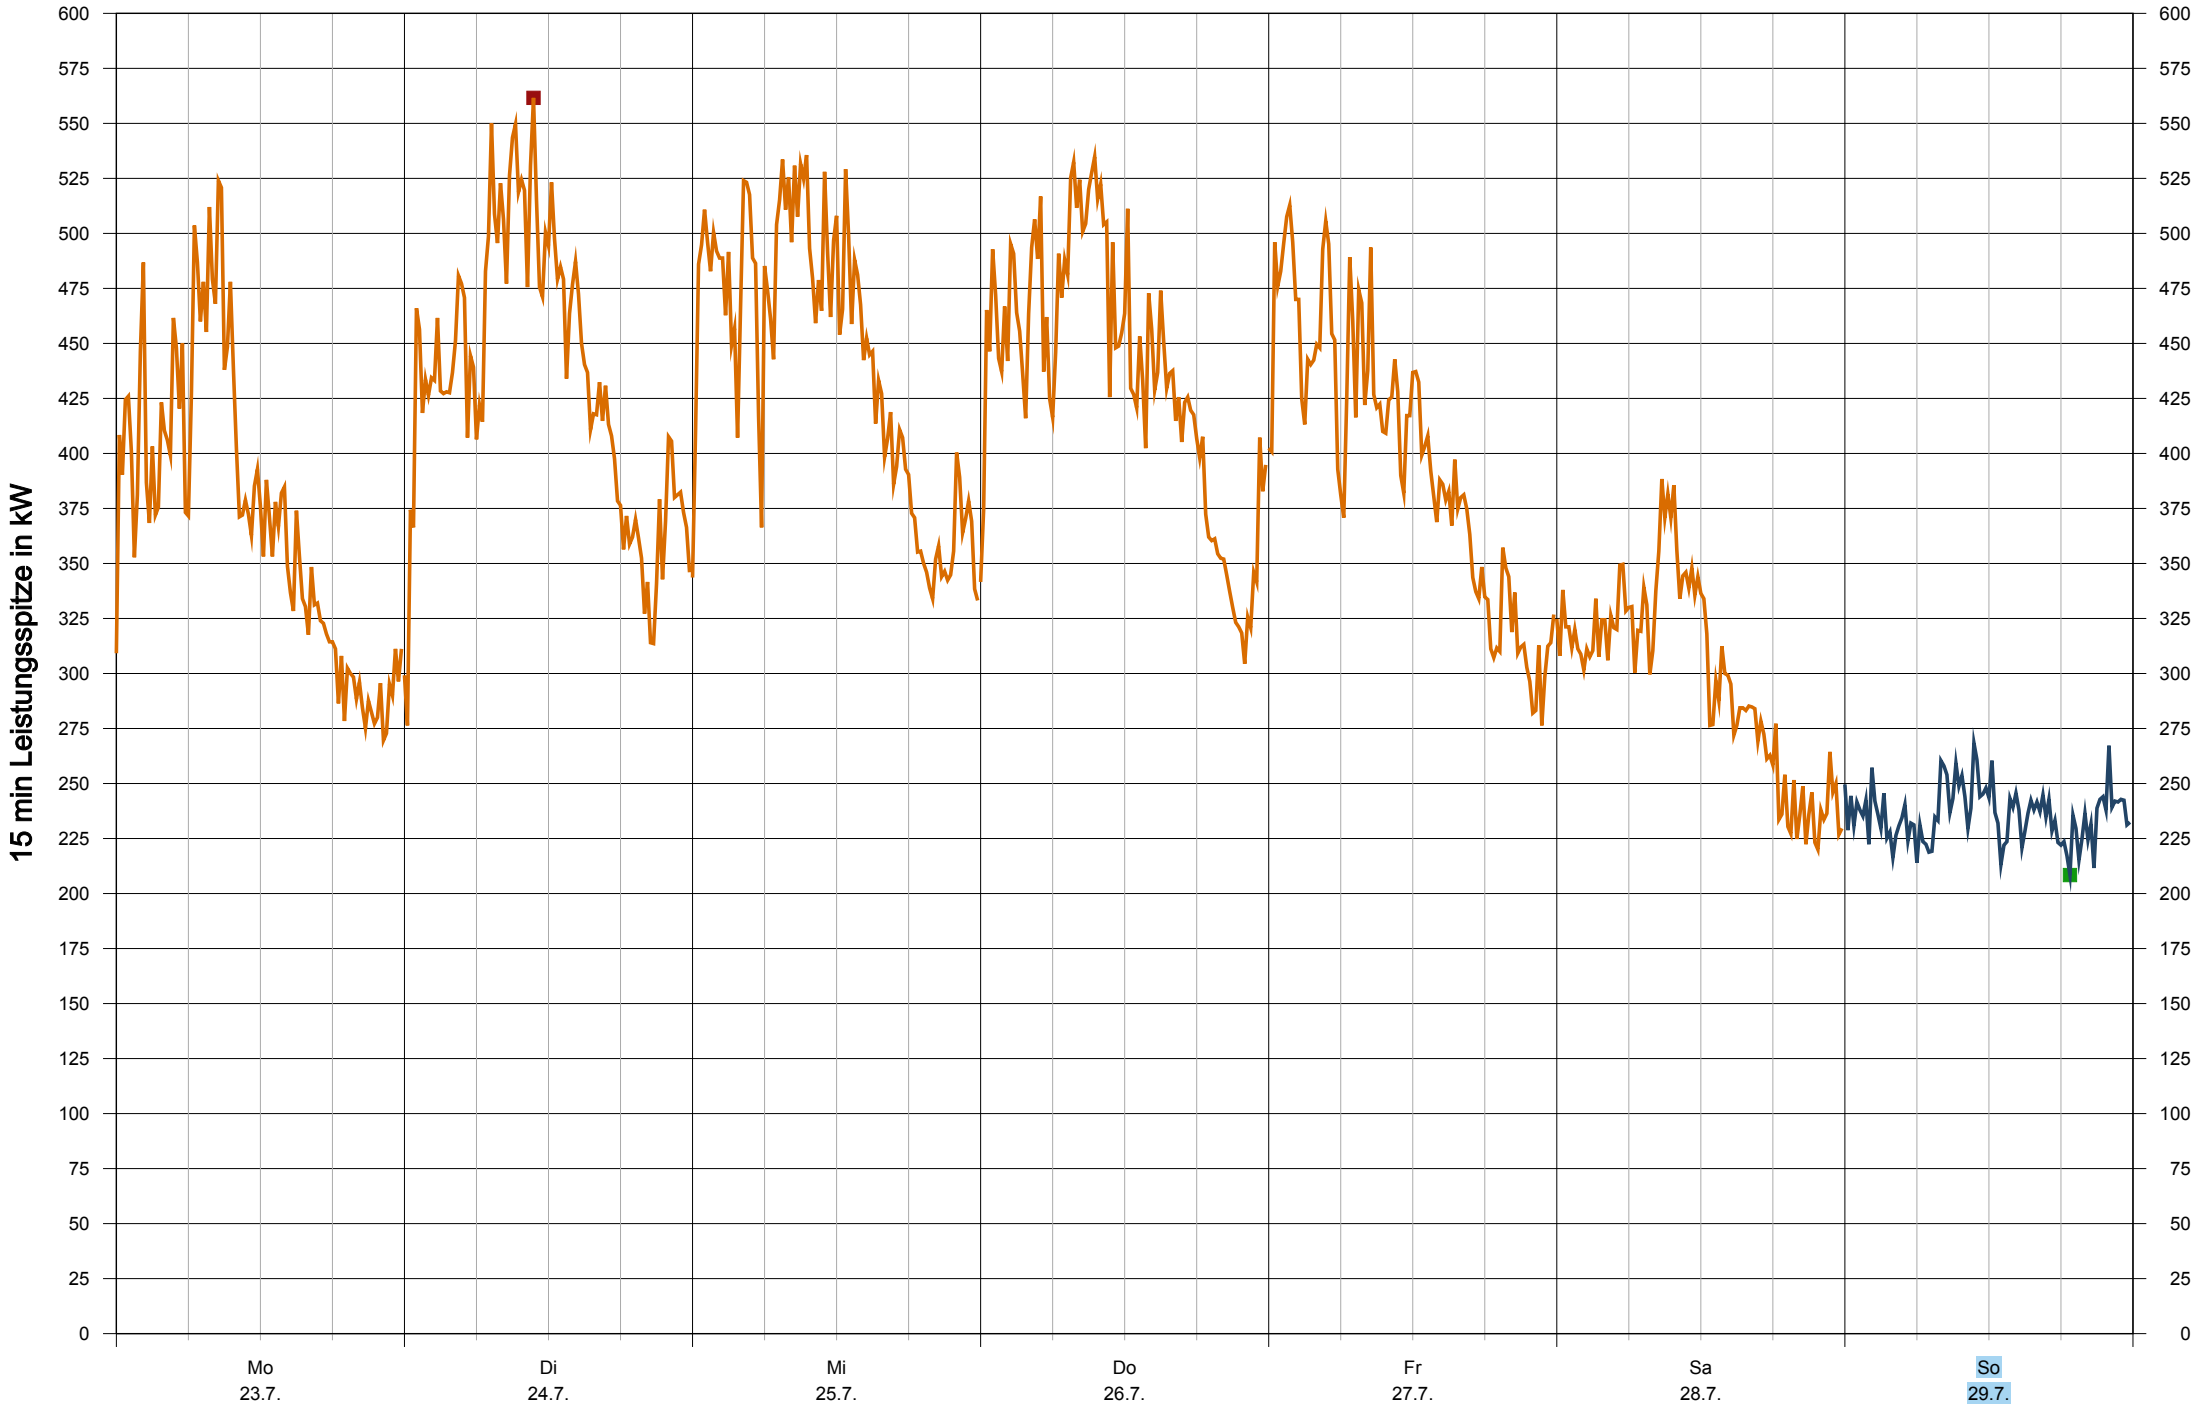

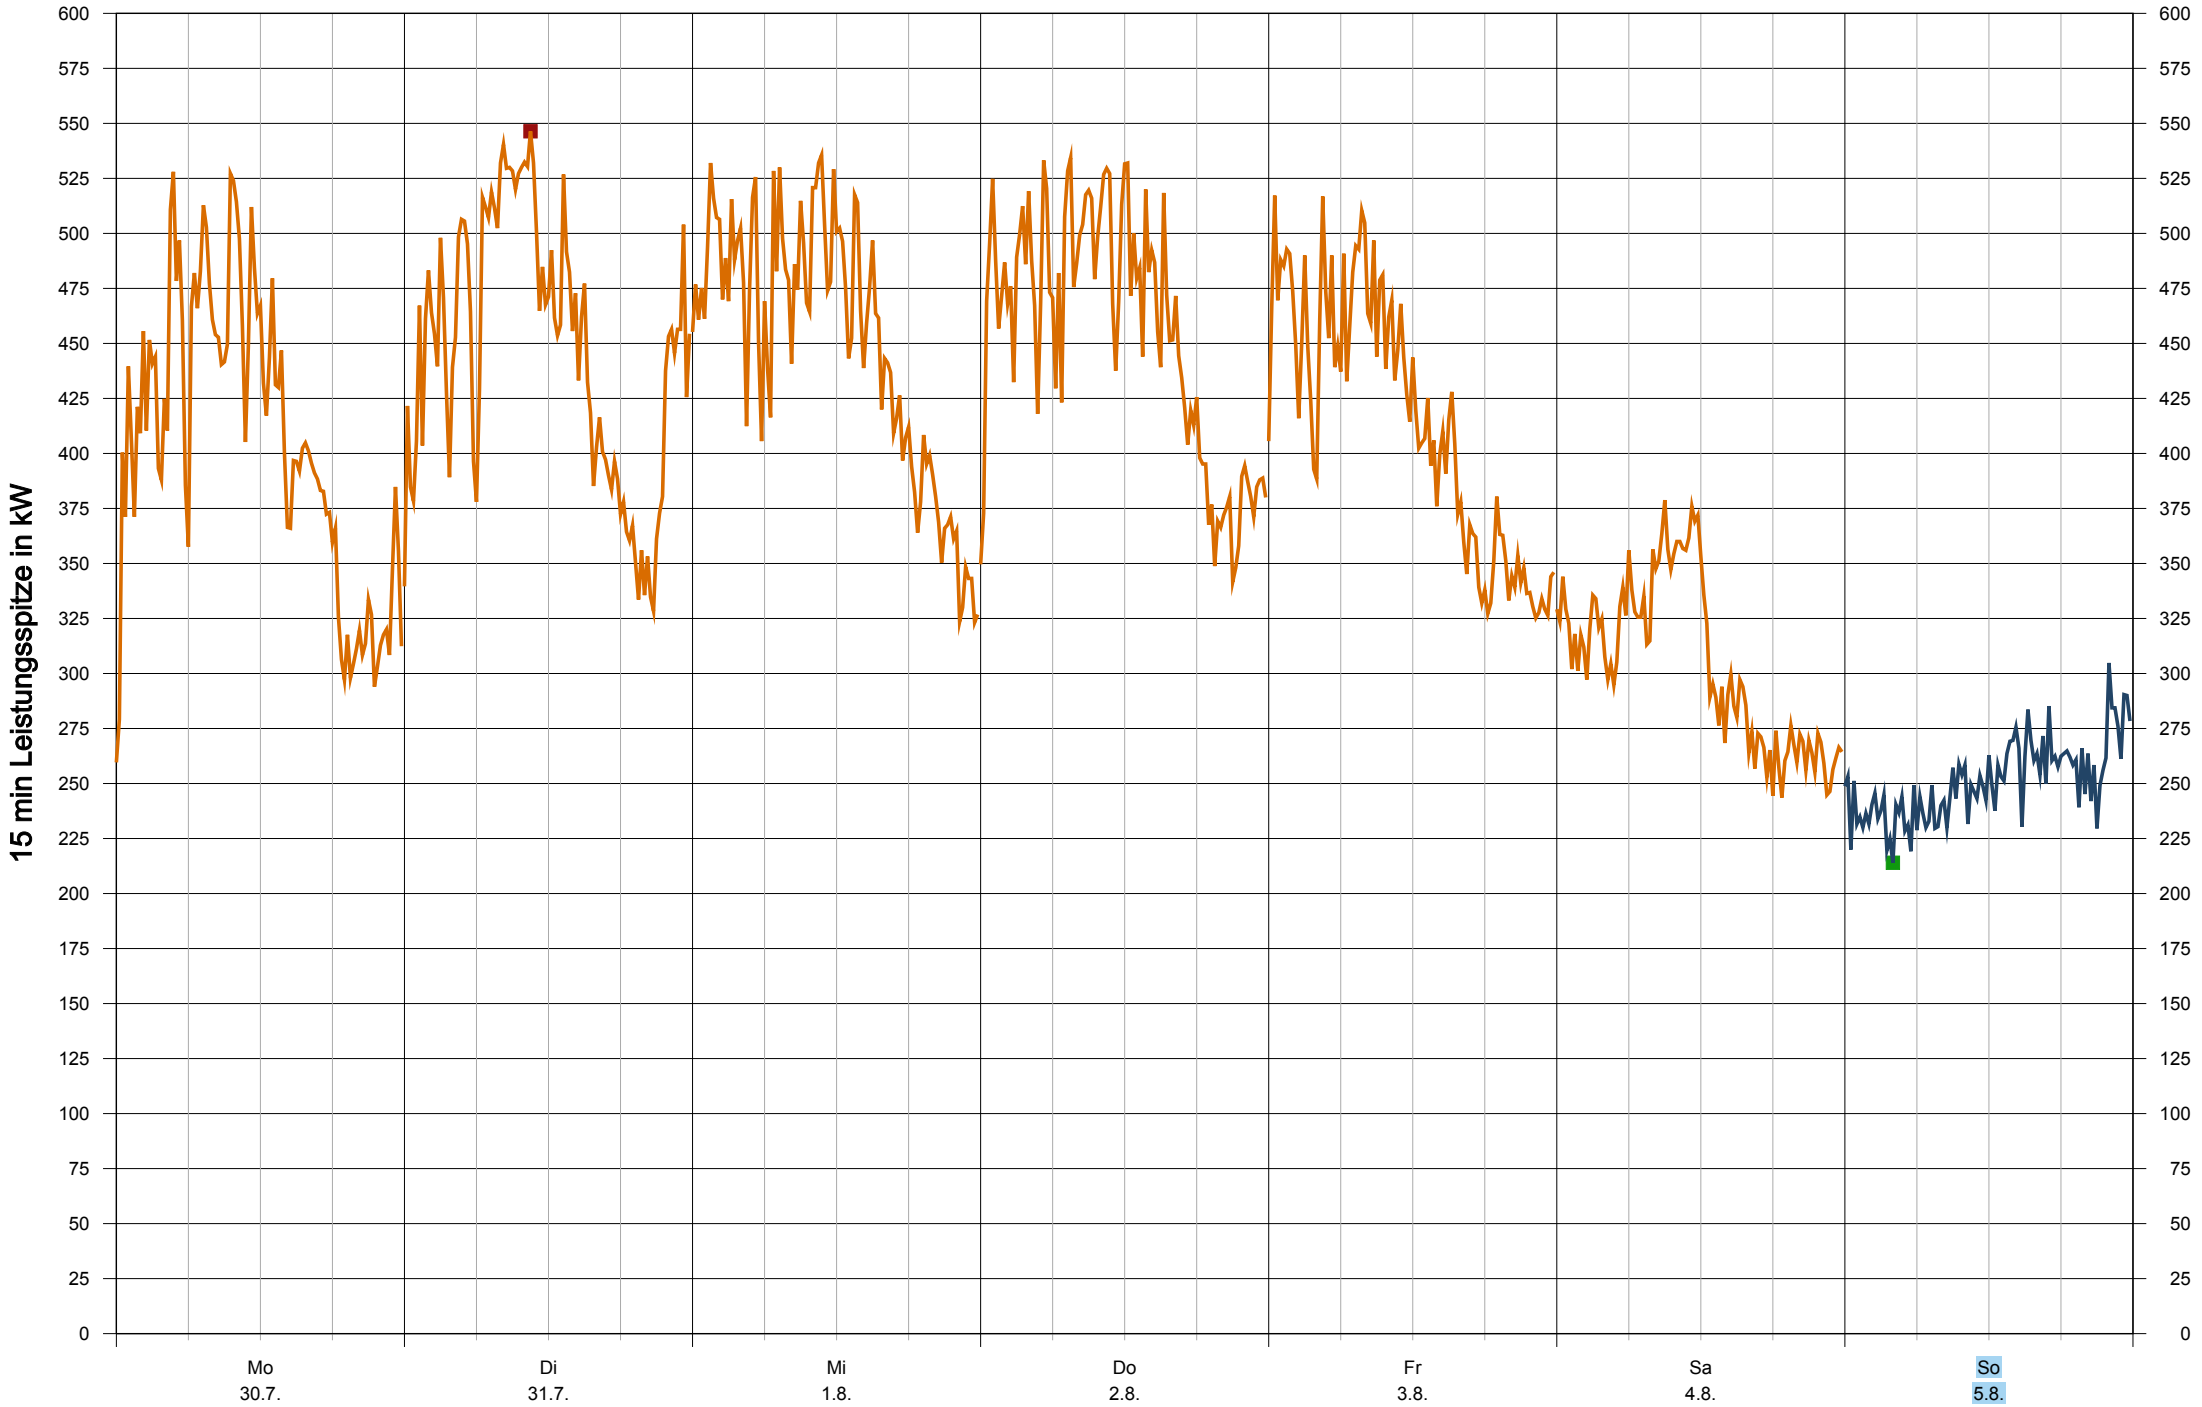

















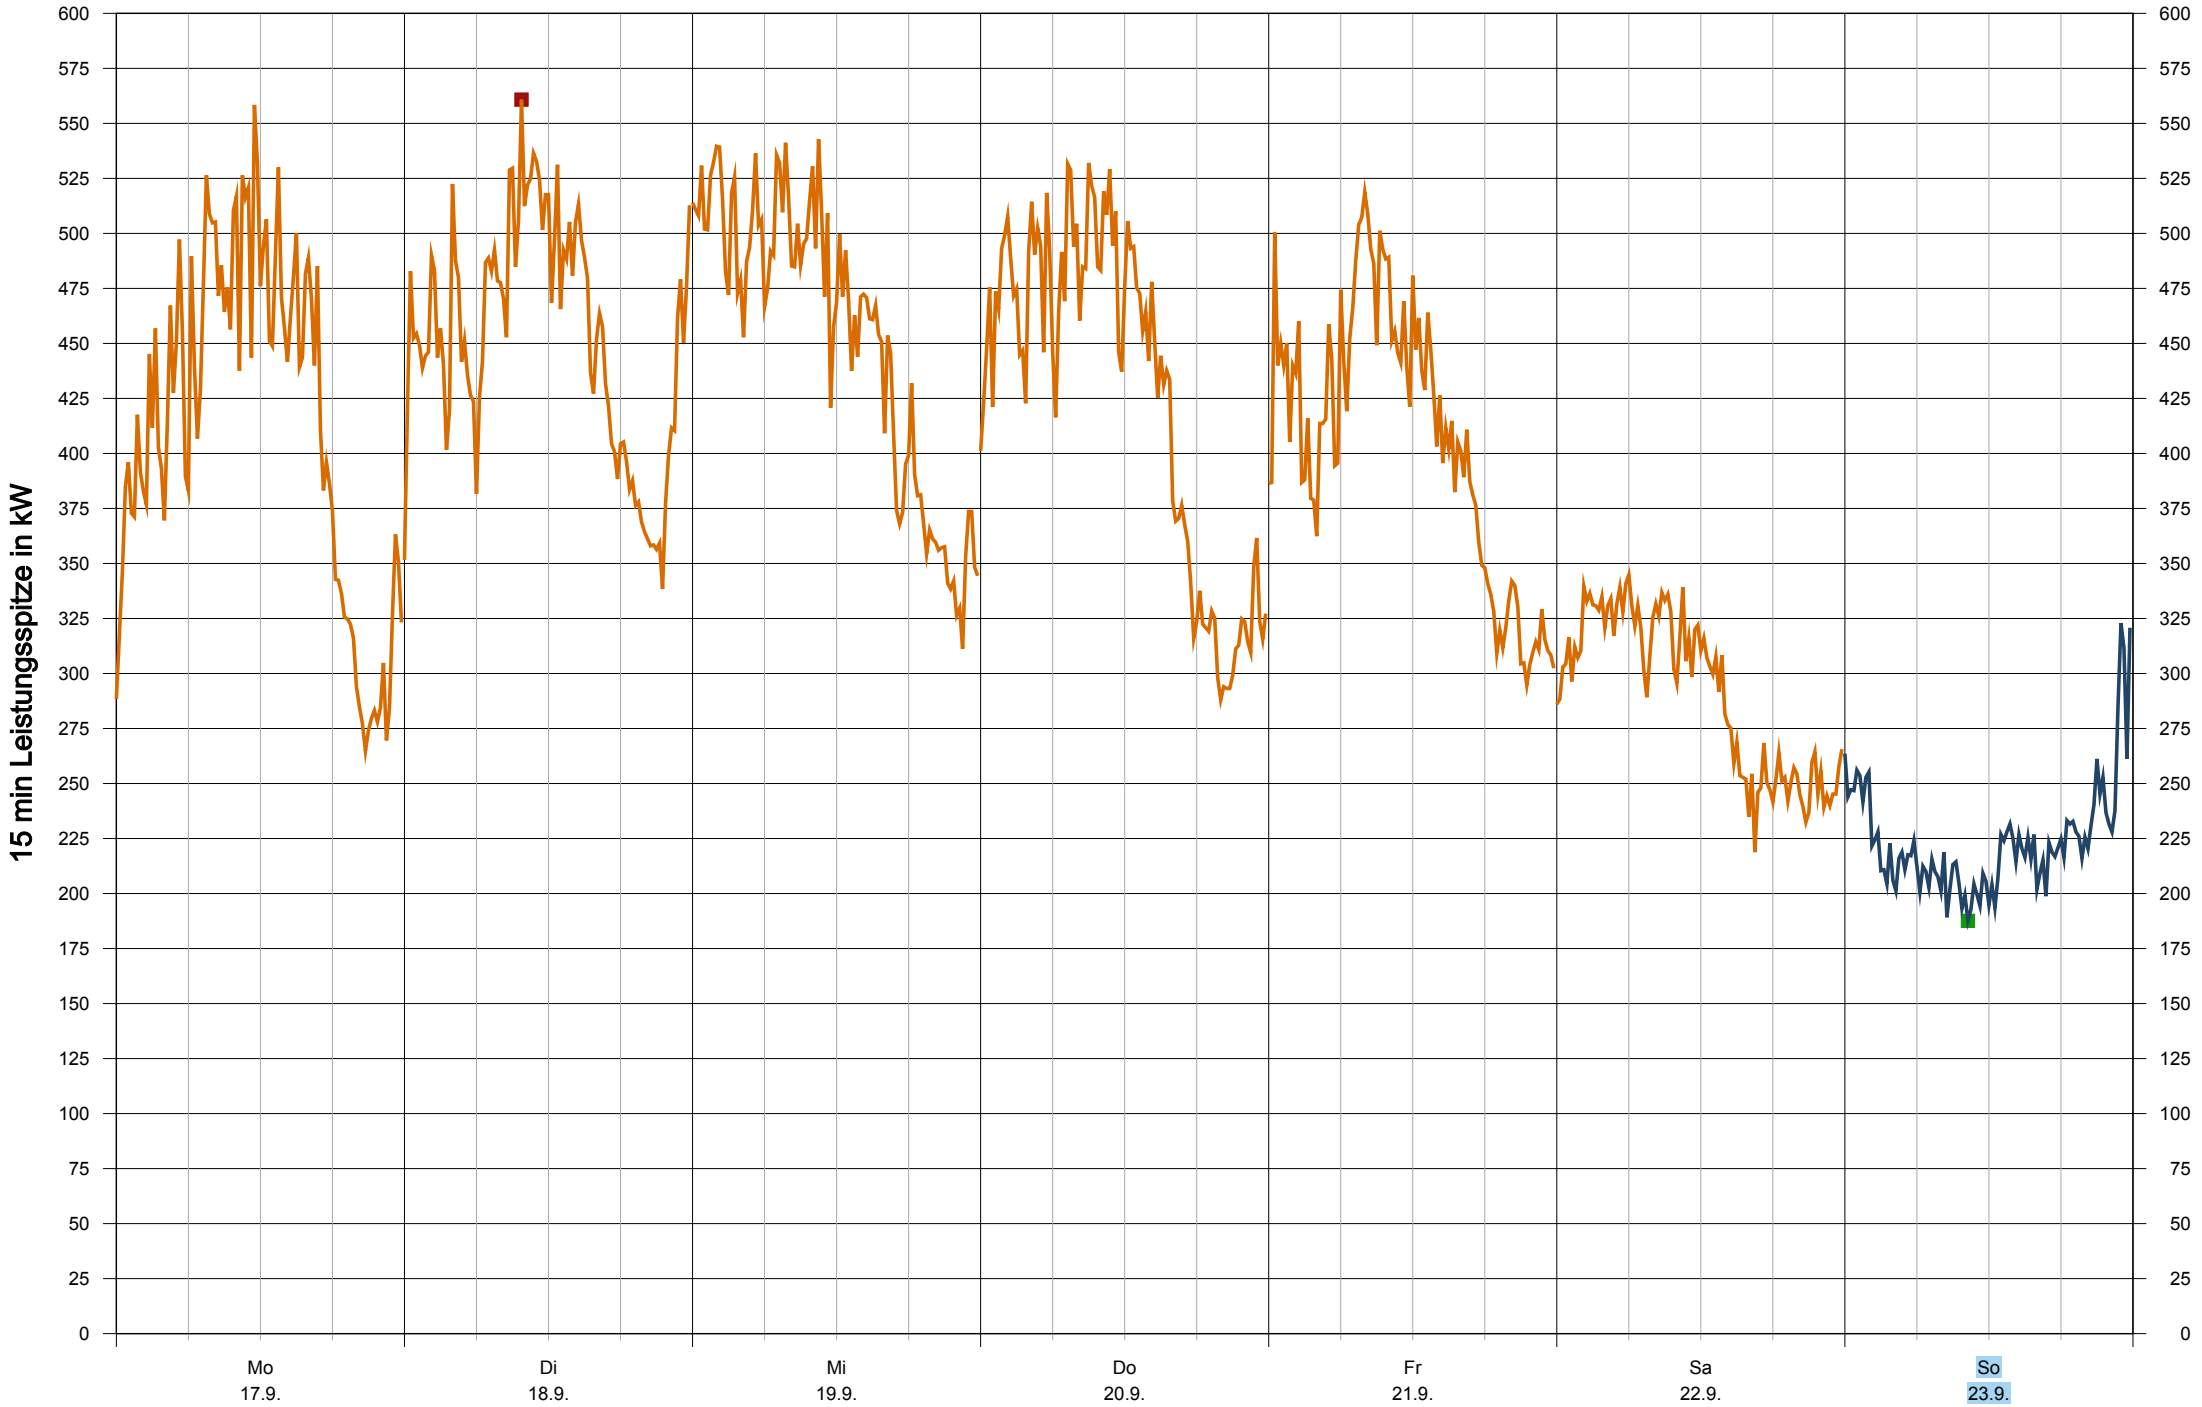




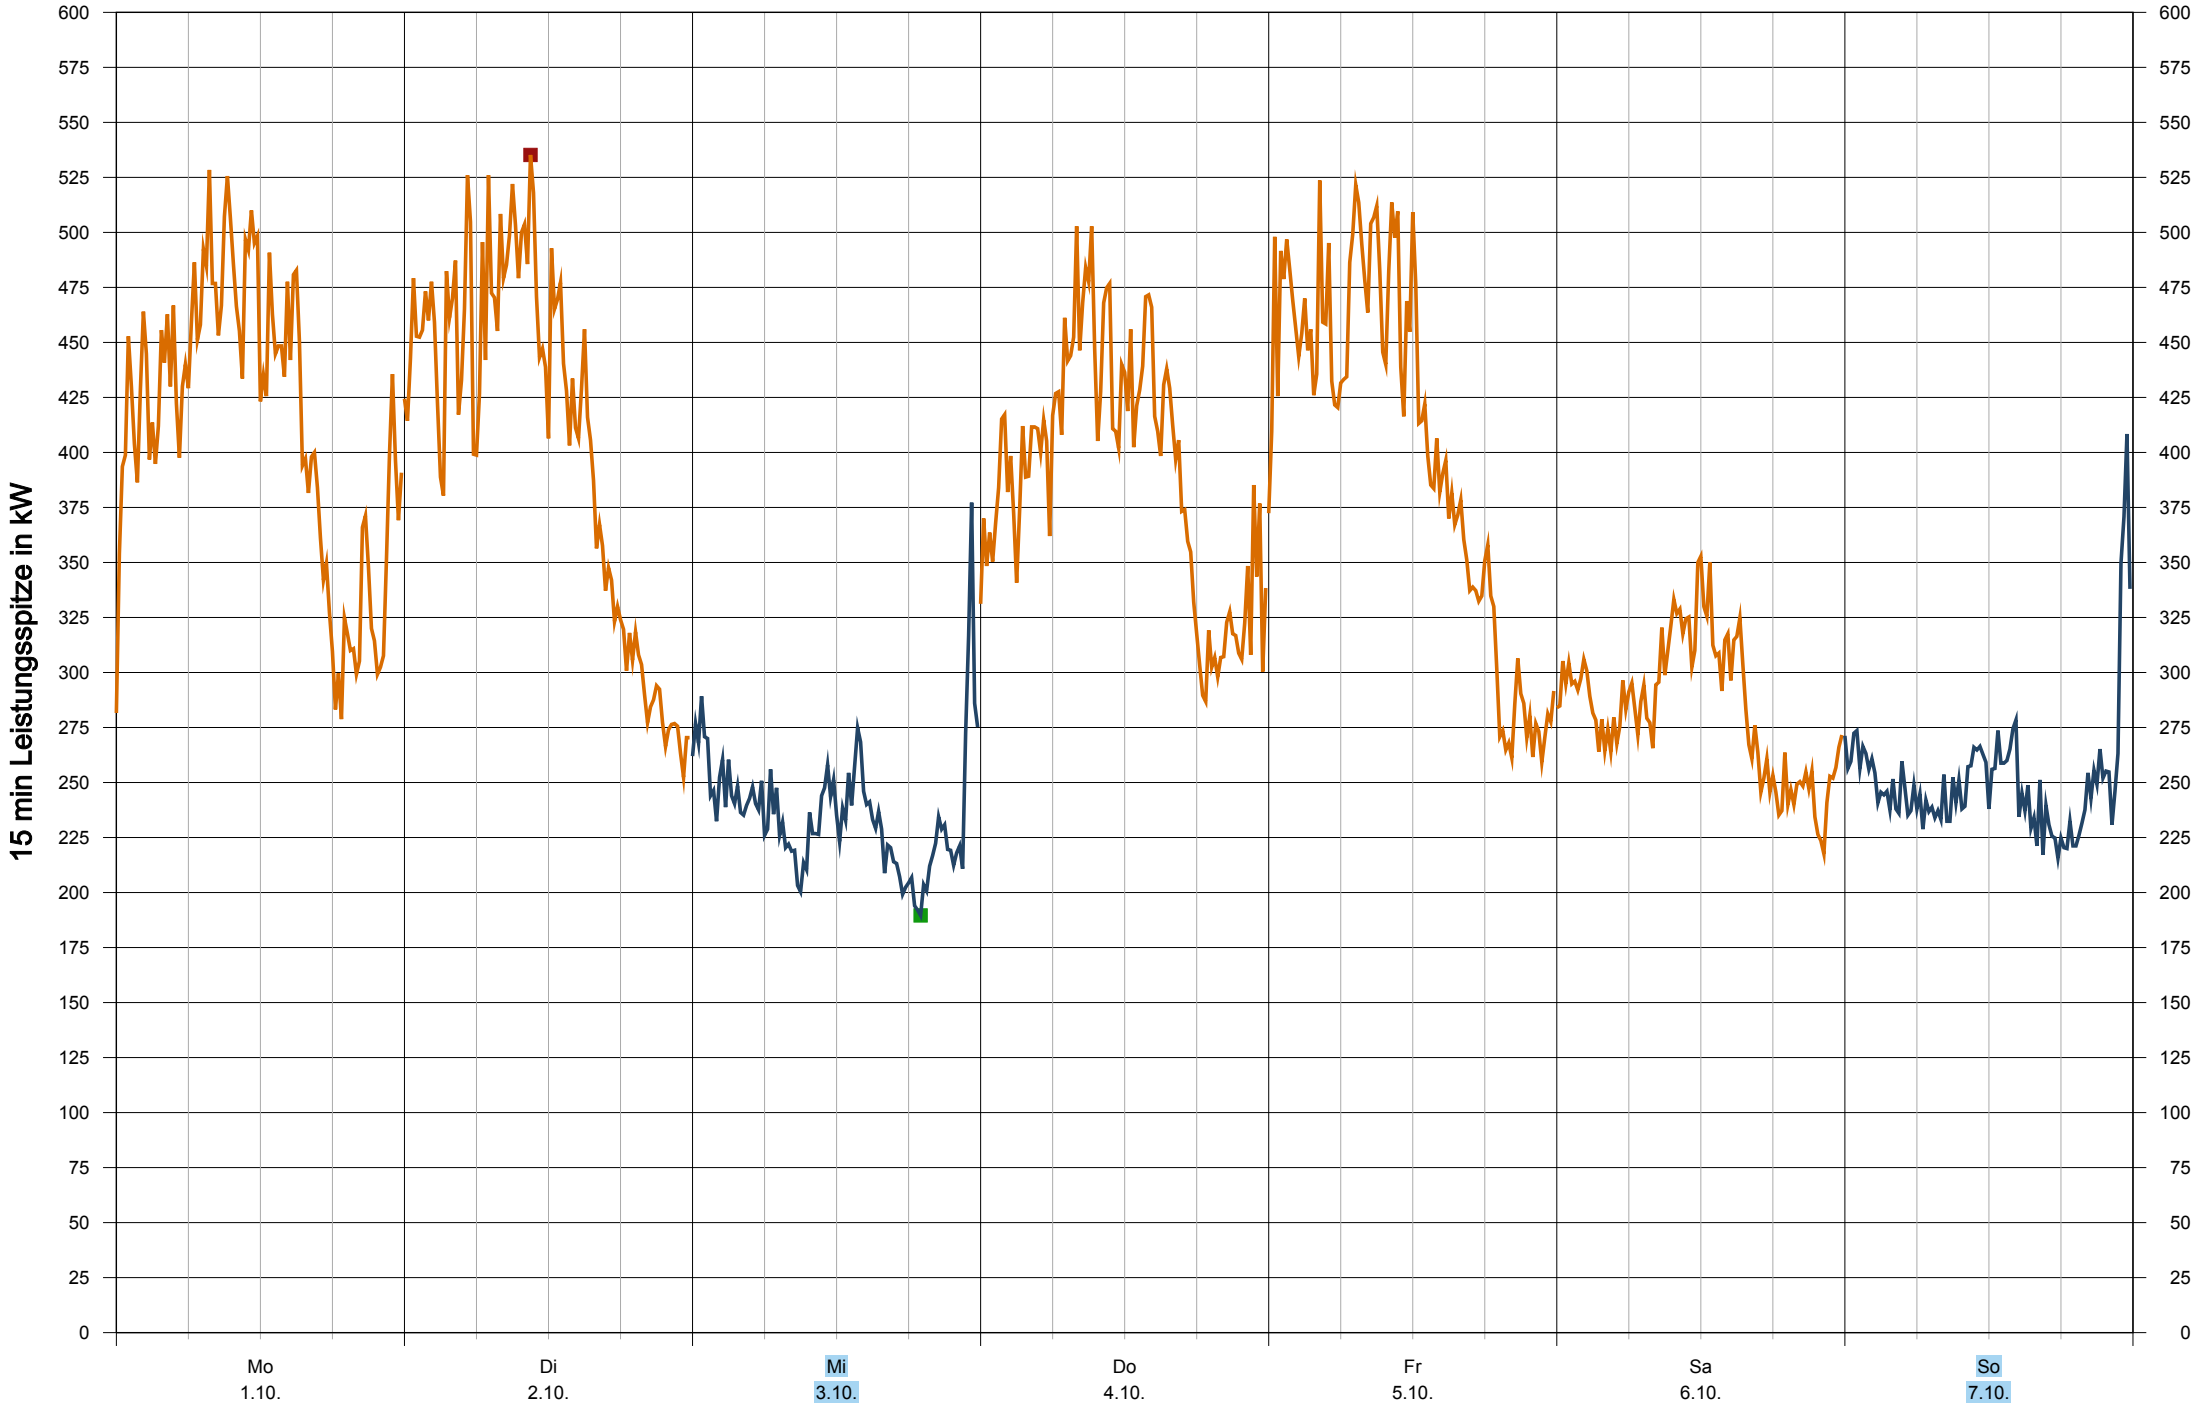








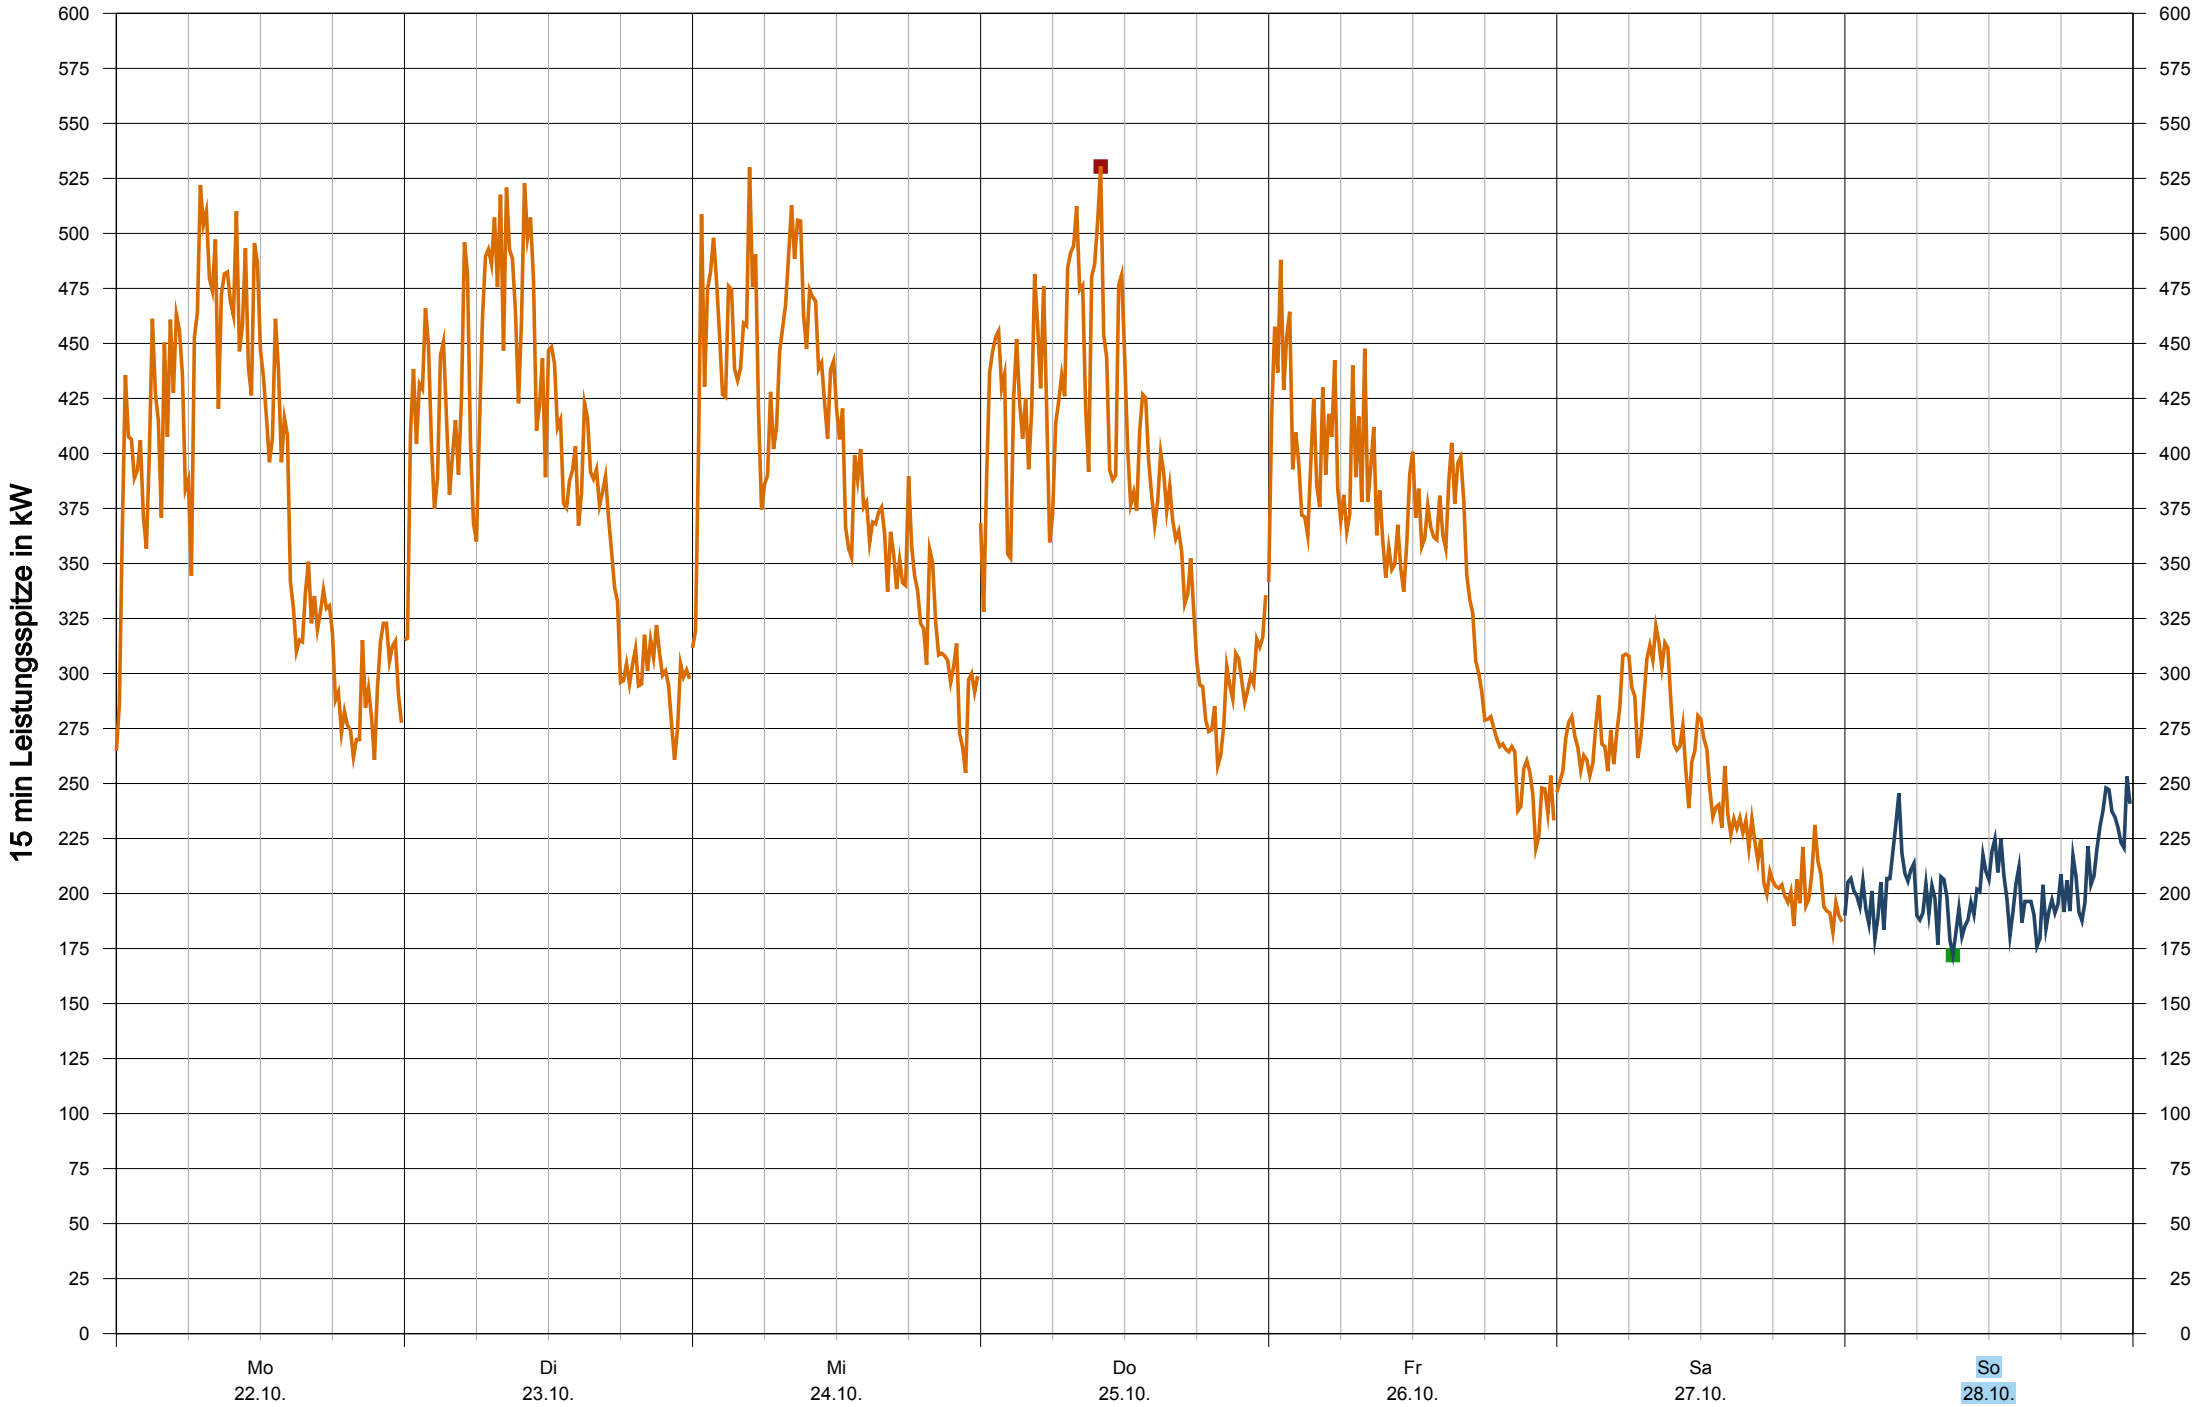






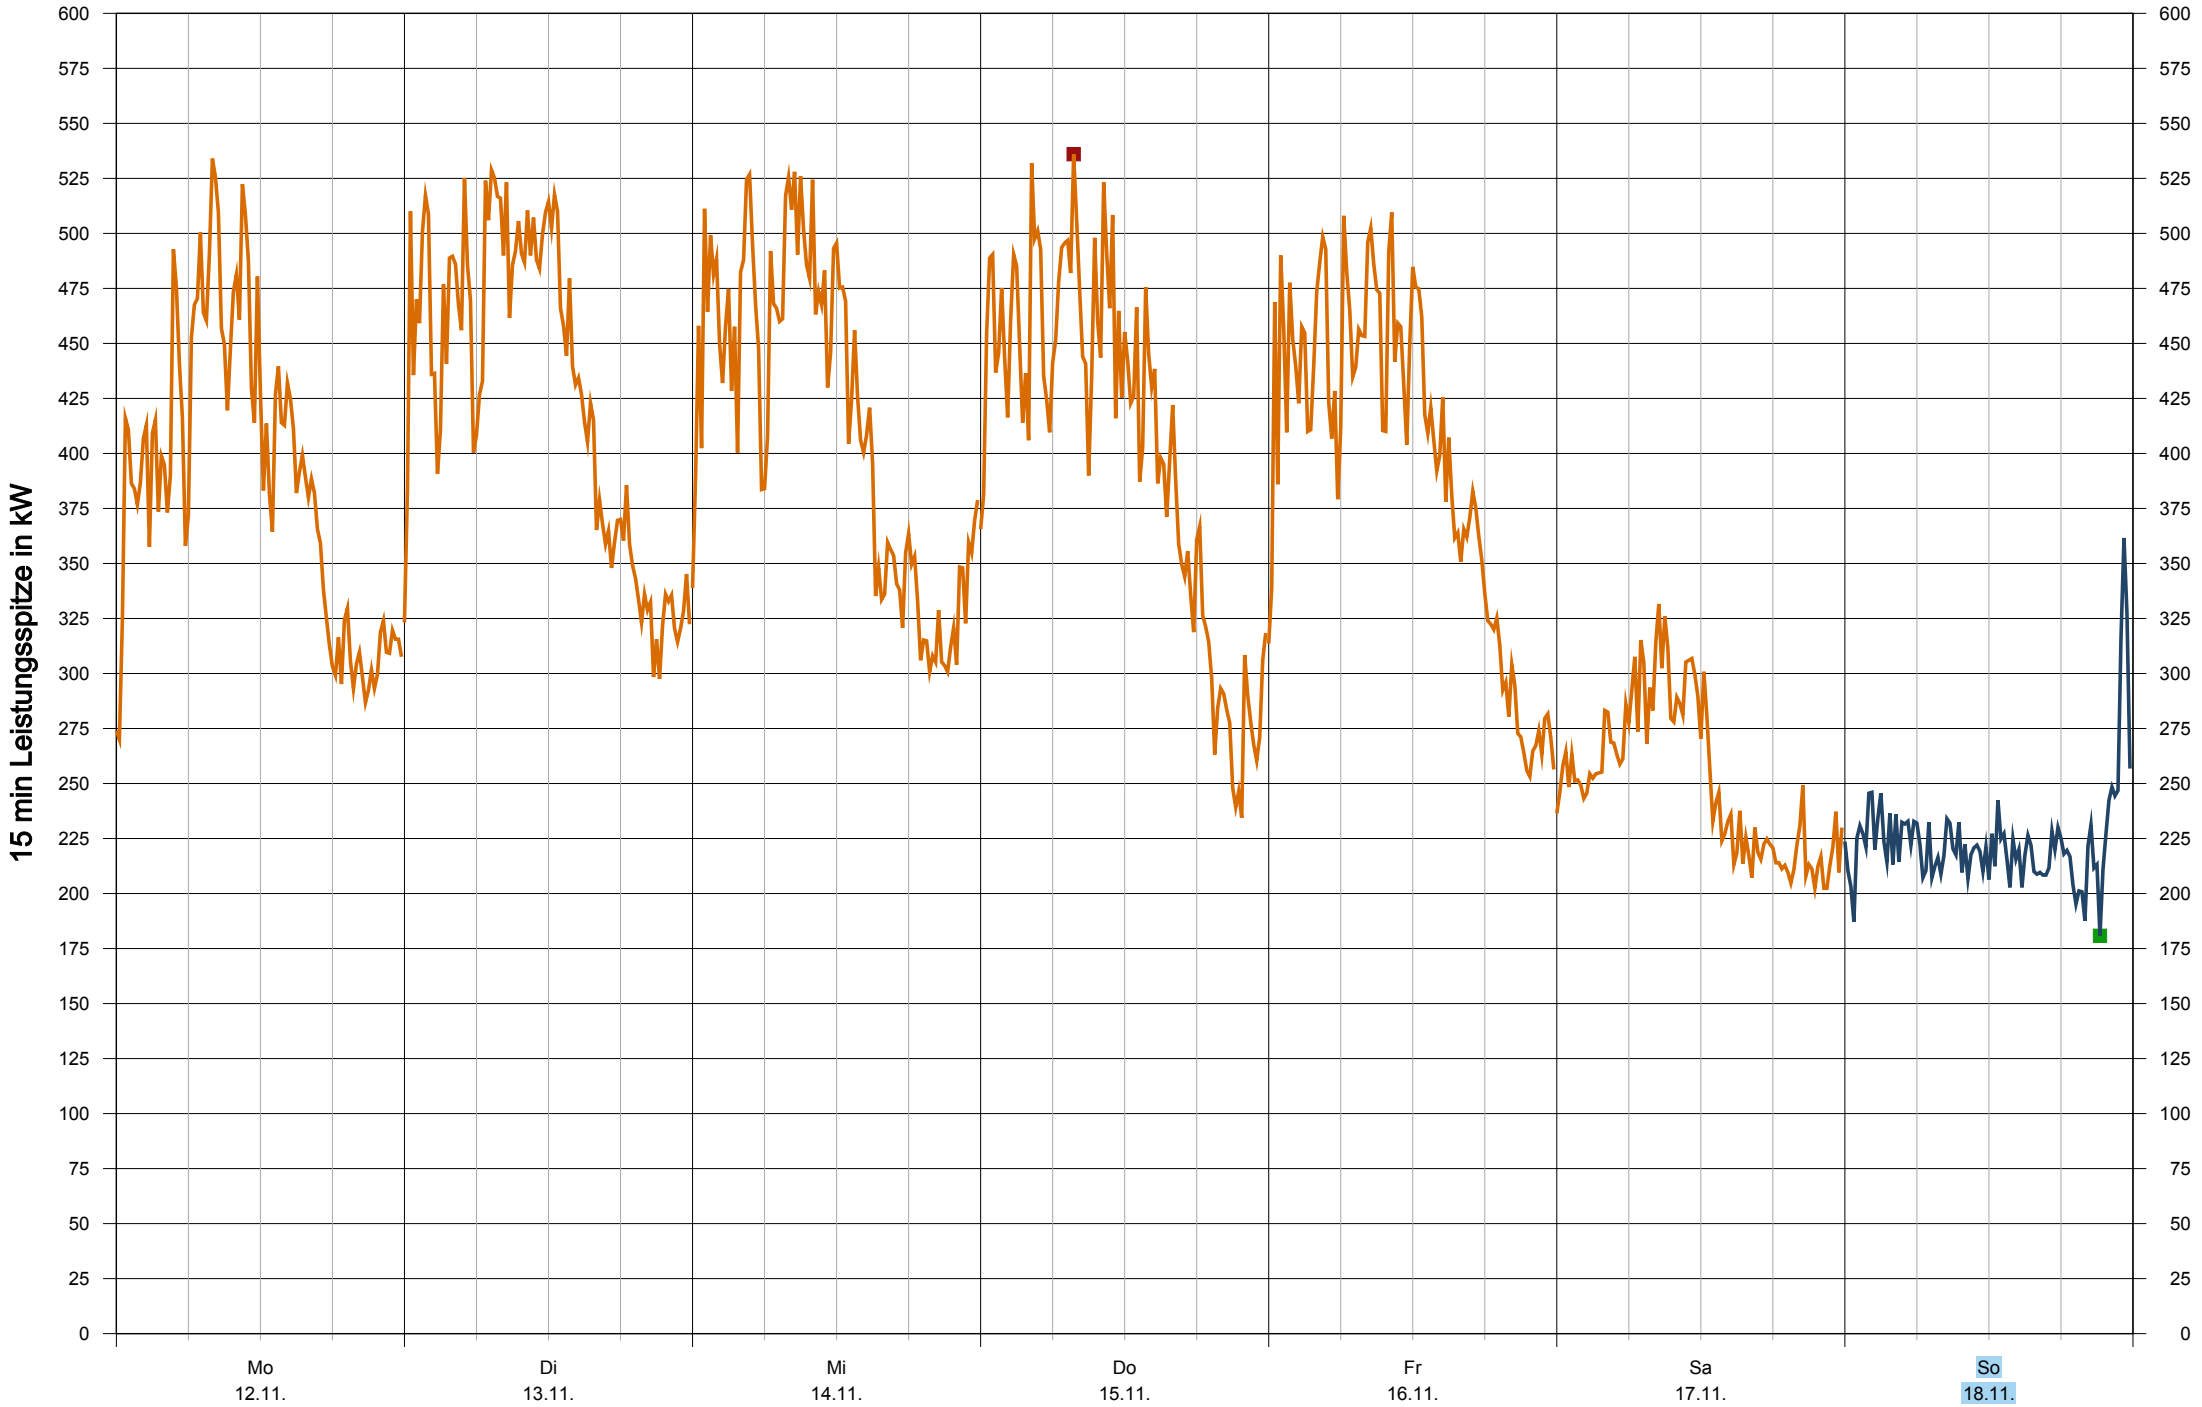








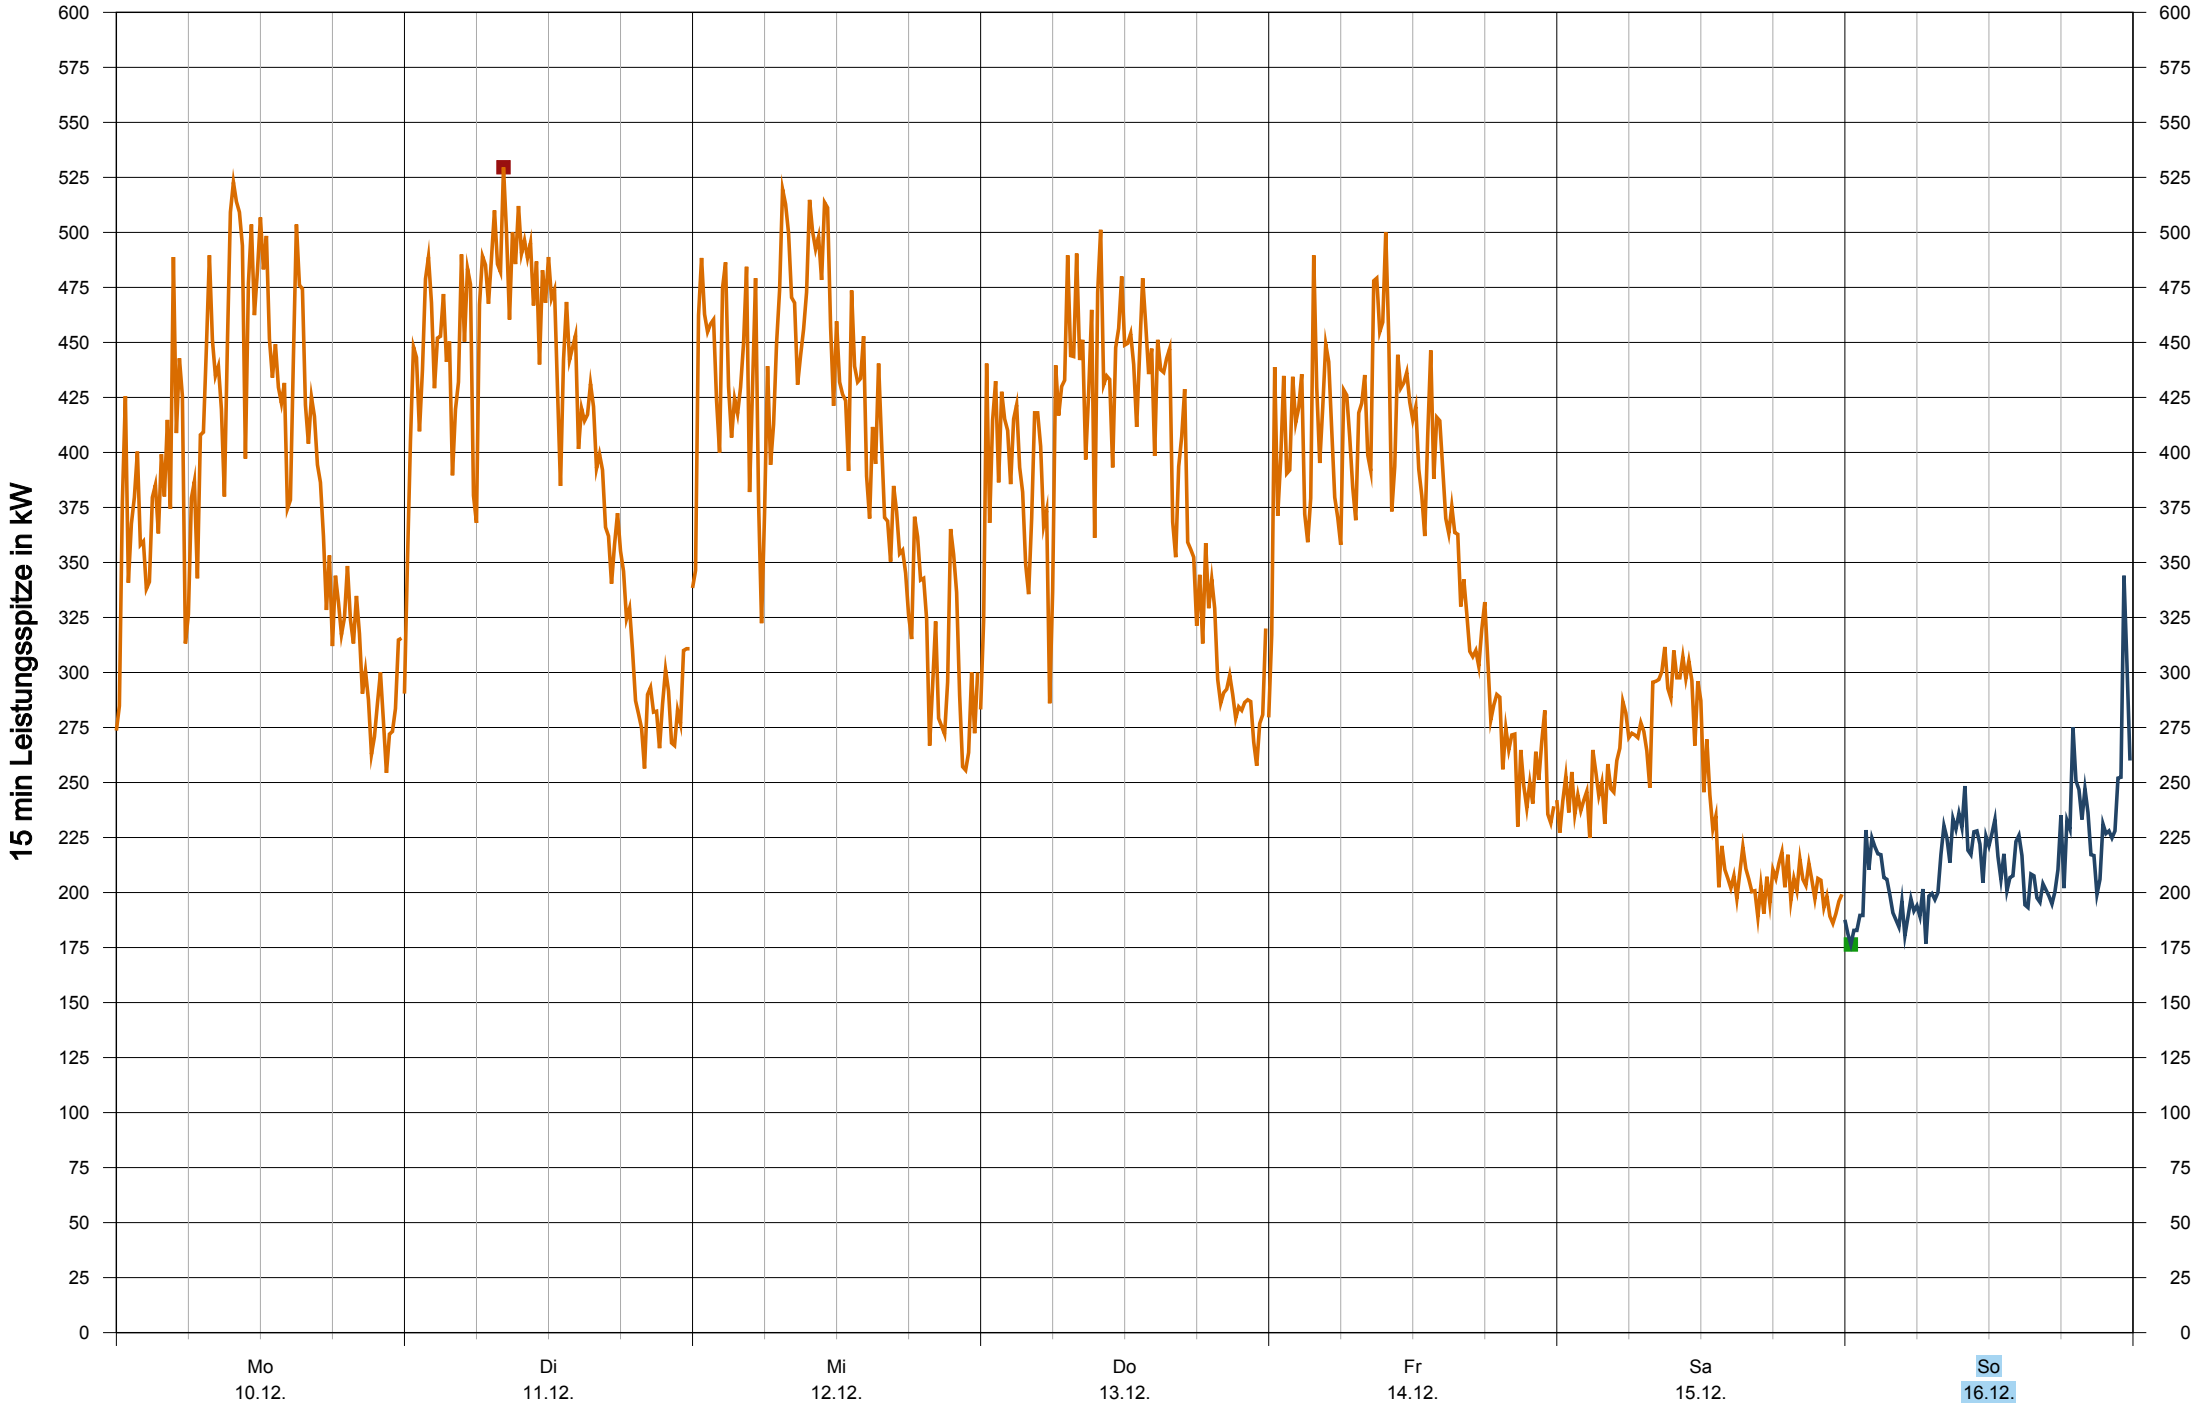






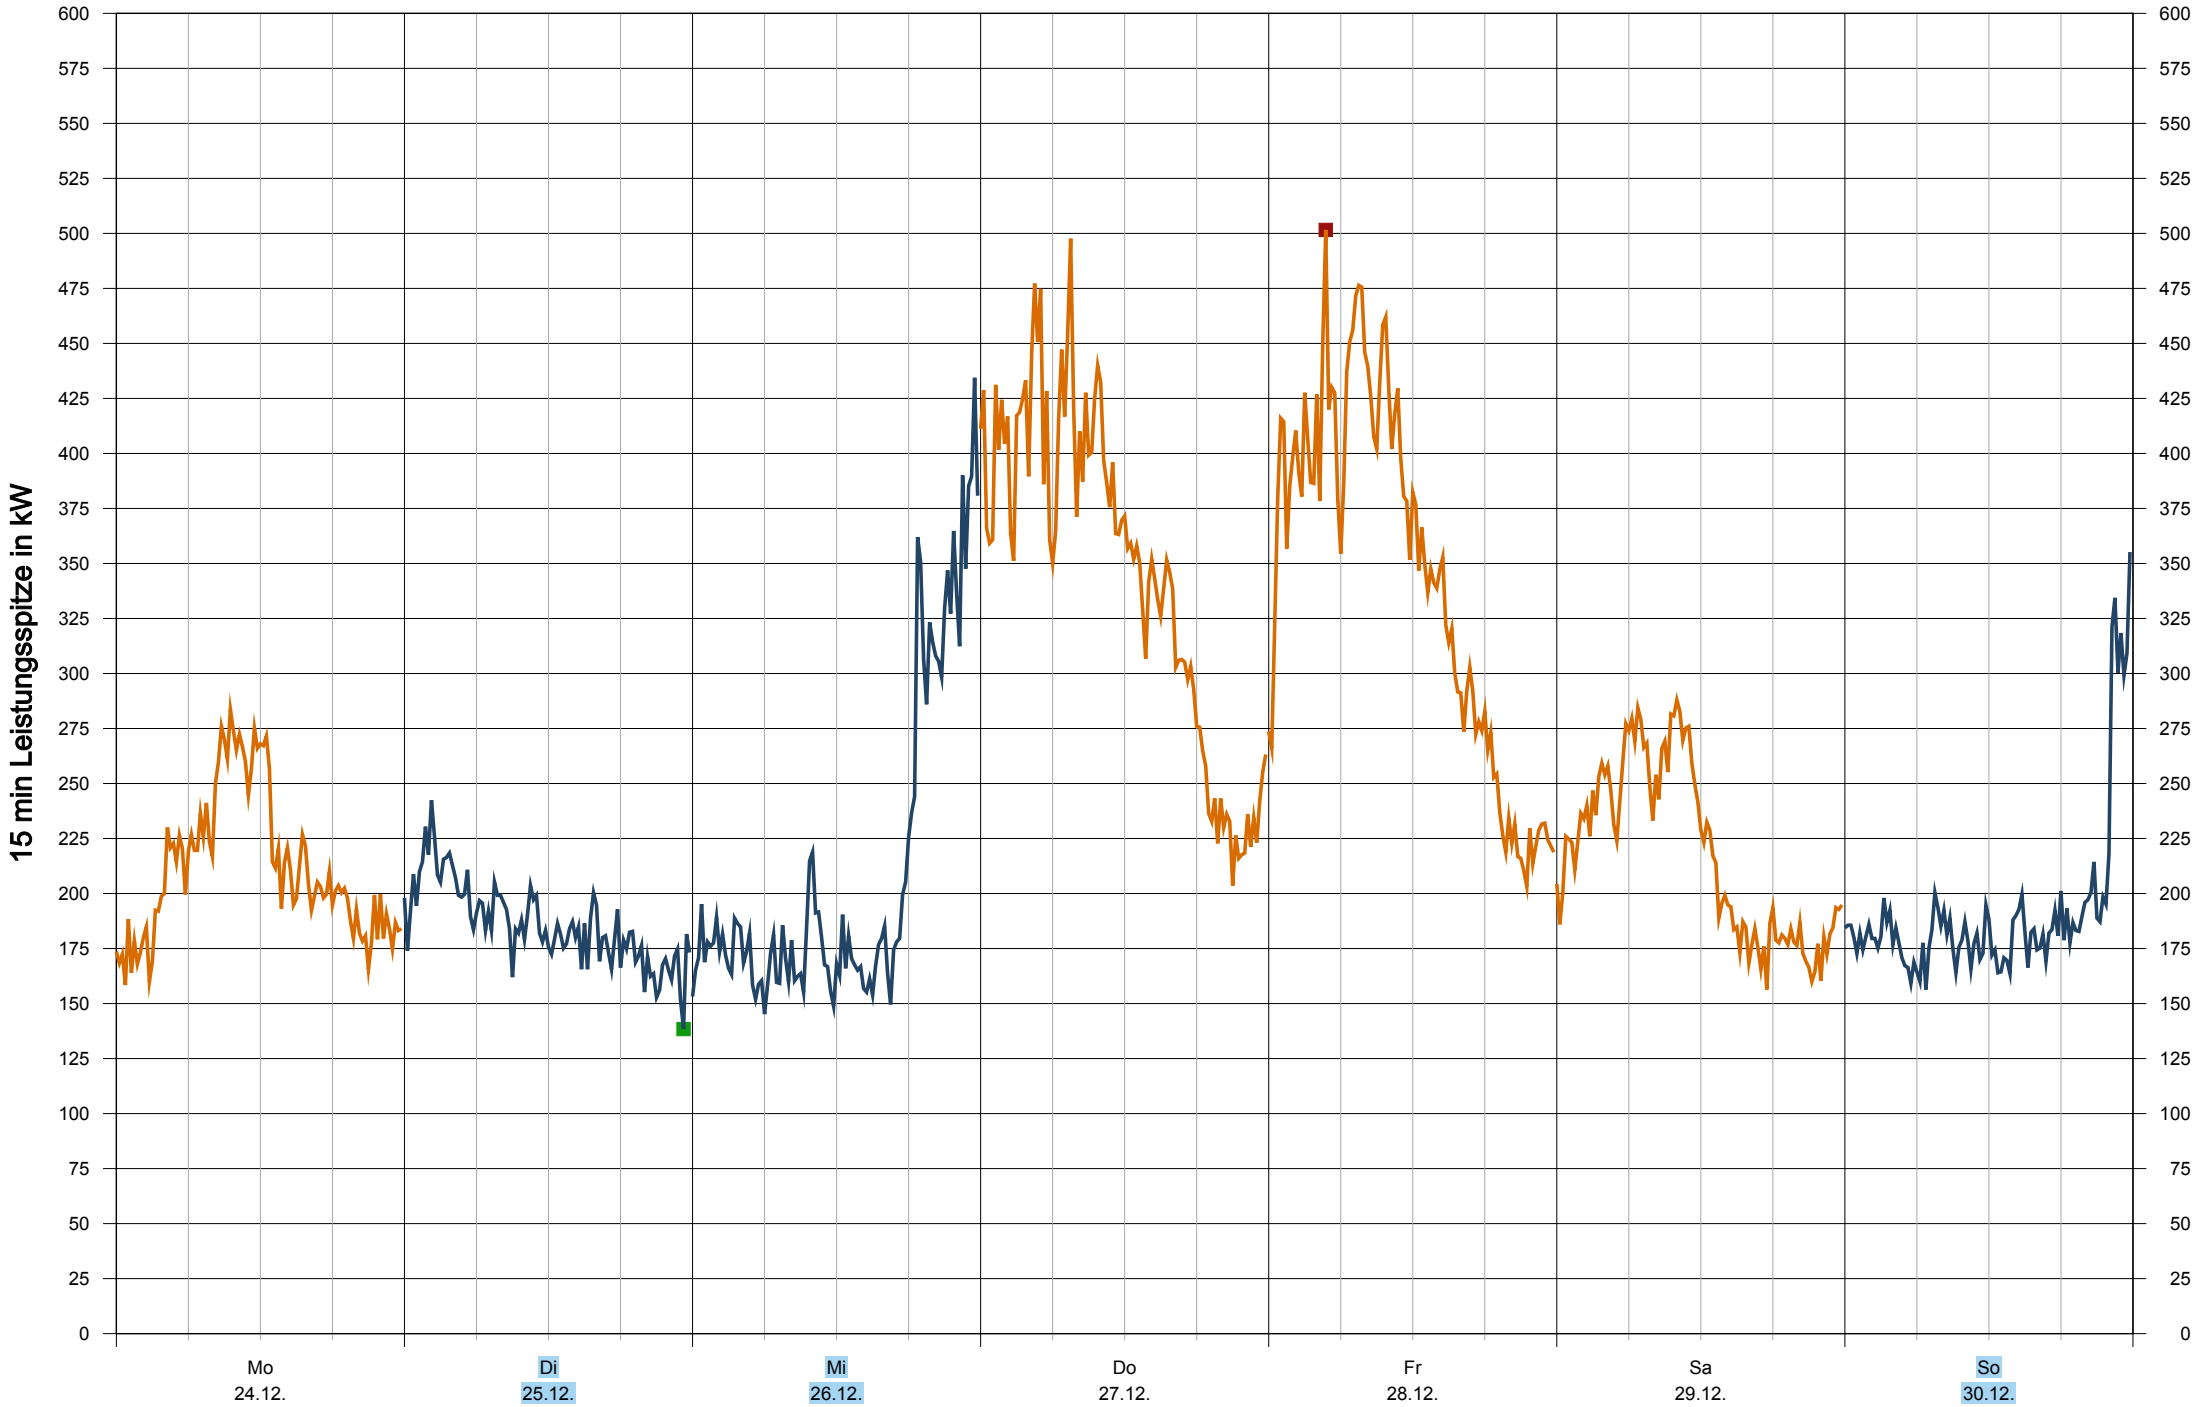




# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf an Montagen 2012

Minimum an Montagen: 138,8 kW, Mittelwert an Montagen: 369,4 kW, Maximum an Montagen: 590,0 kW, Bedarf an Montagen: 469.938 kWh (65.791 €)

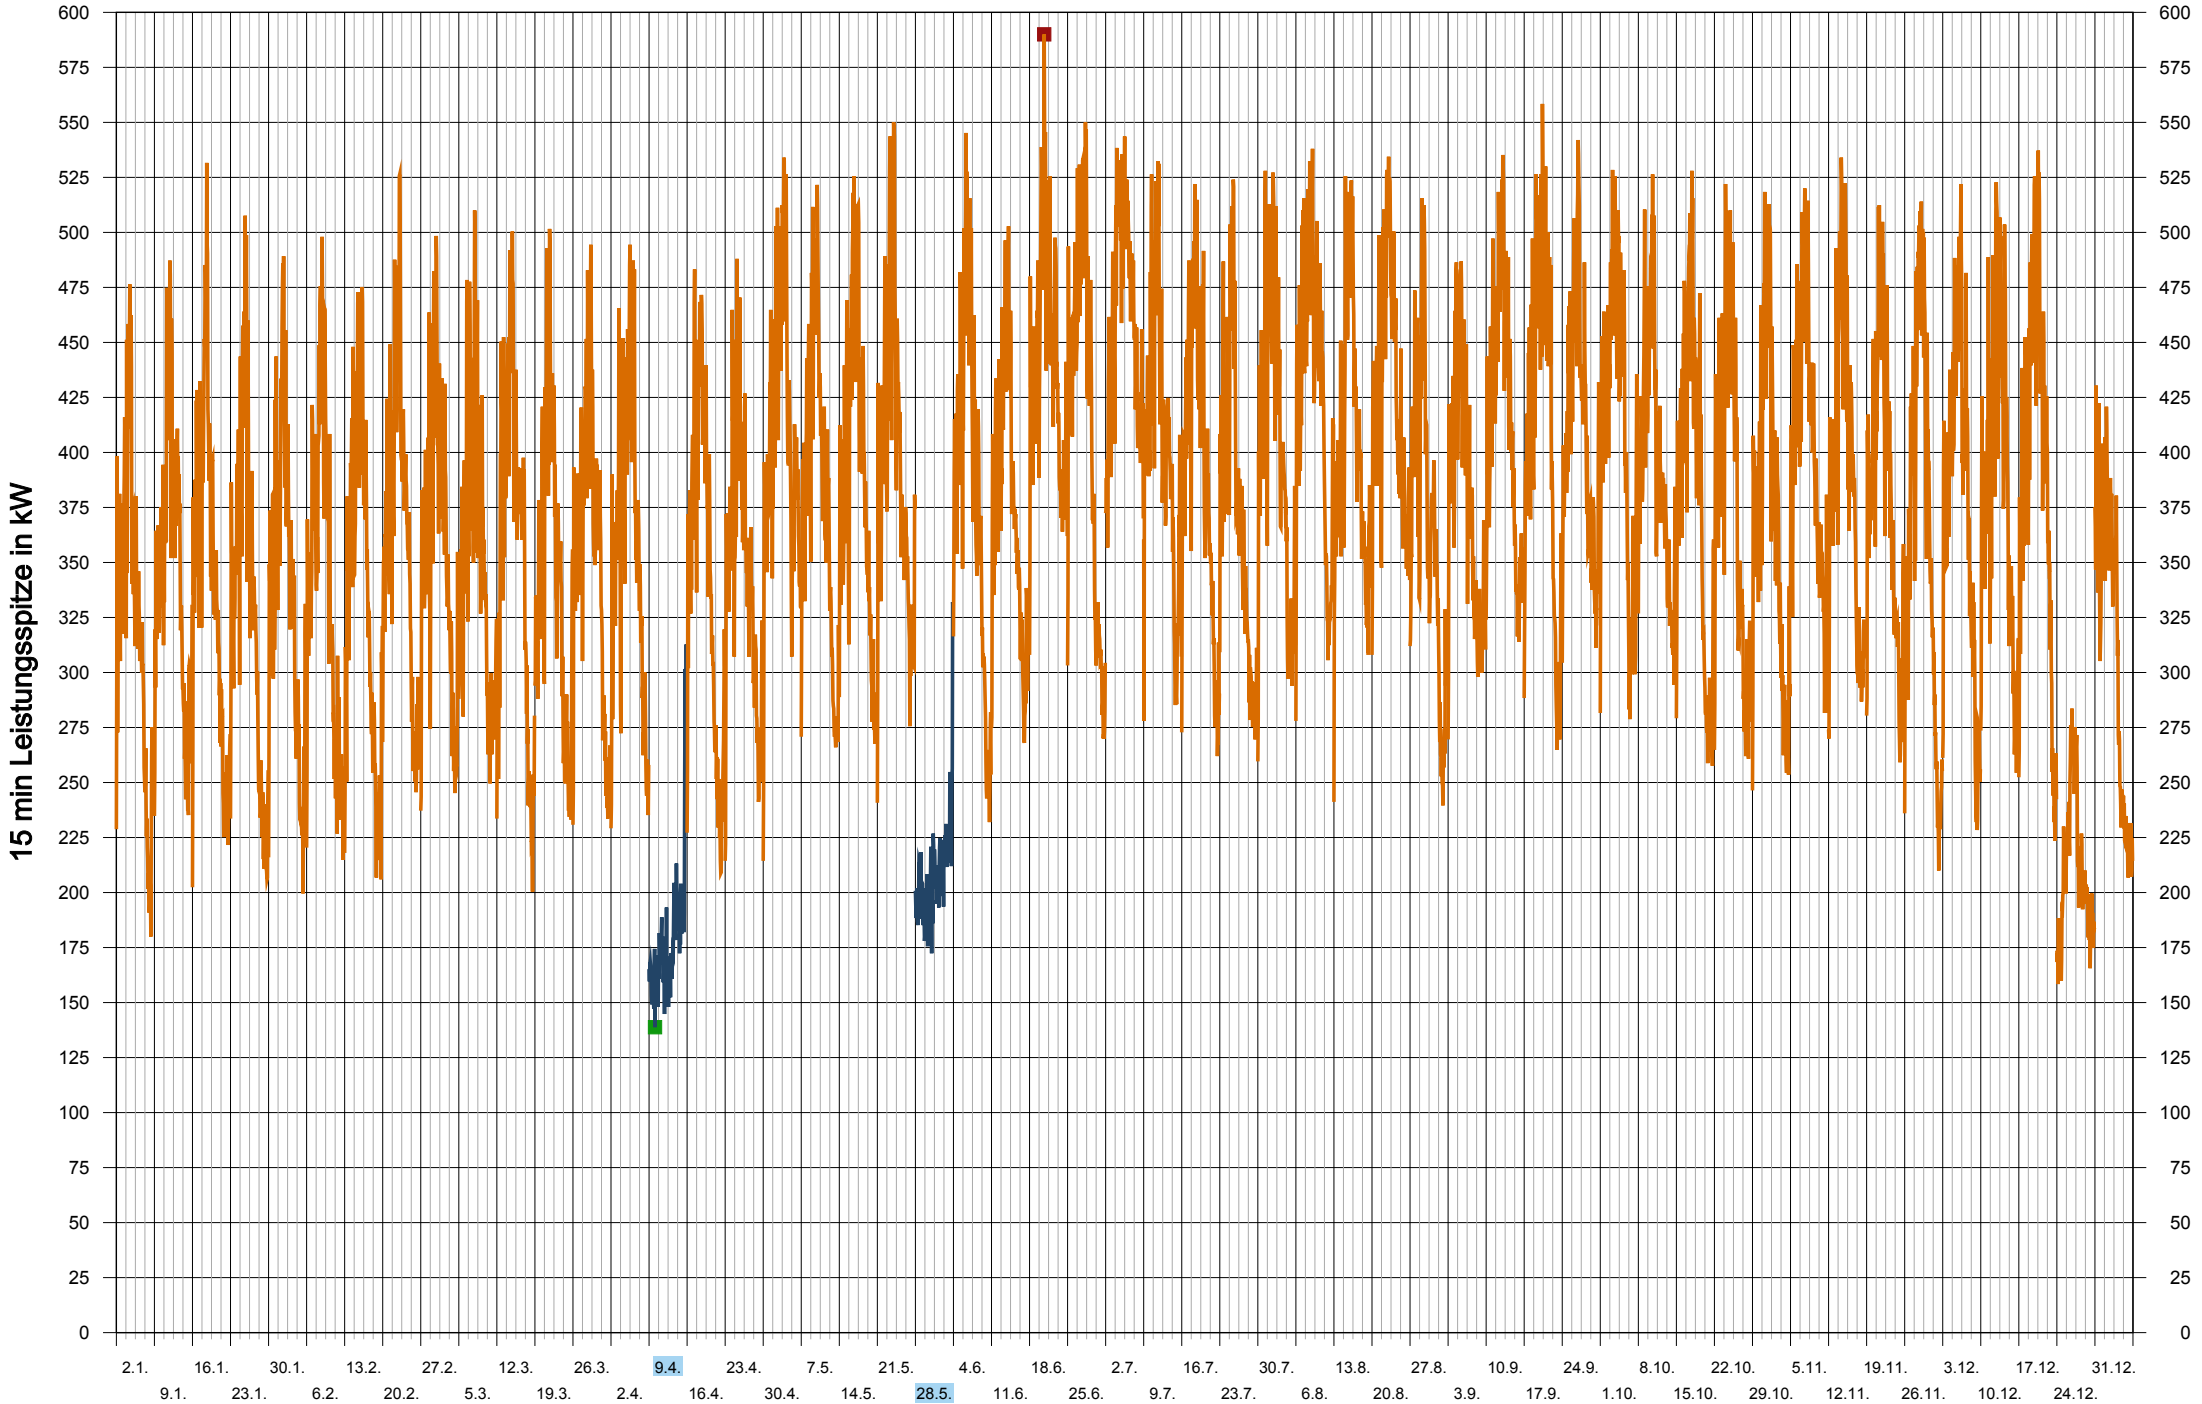


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf an Dienstagen 2012

Minimum an Dienstagen: 138,4 kW, Mittelwert an Dienstagen: 395,3 kW, Maximum an Dienstagen: 595,6 kW, Bedarf an Dienstagen: 493.298 kWh (69.062 €)

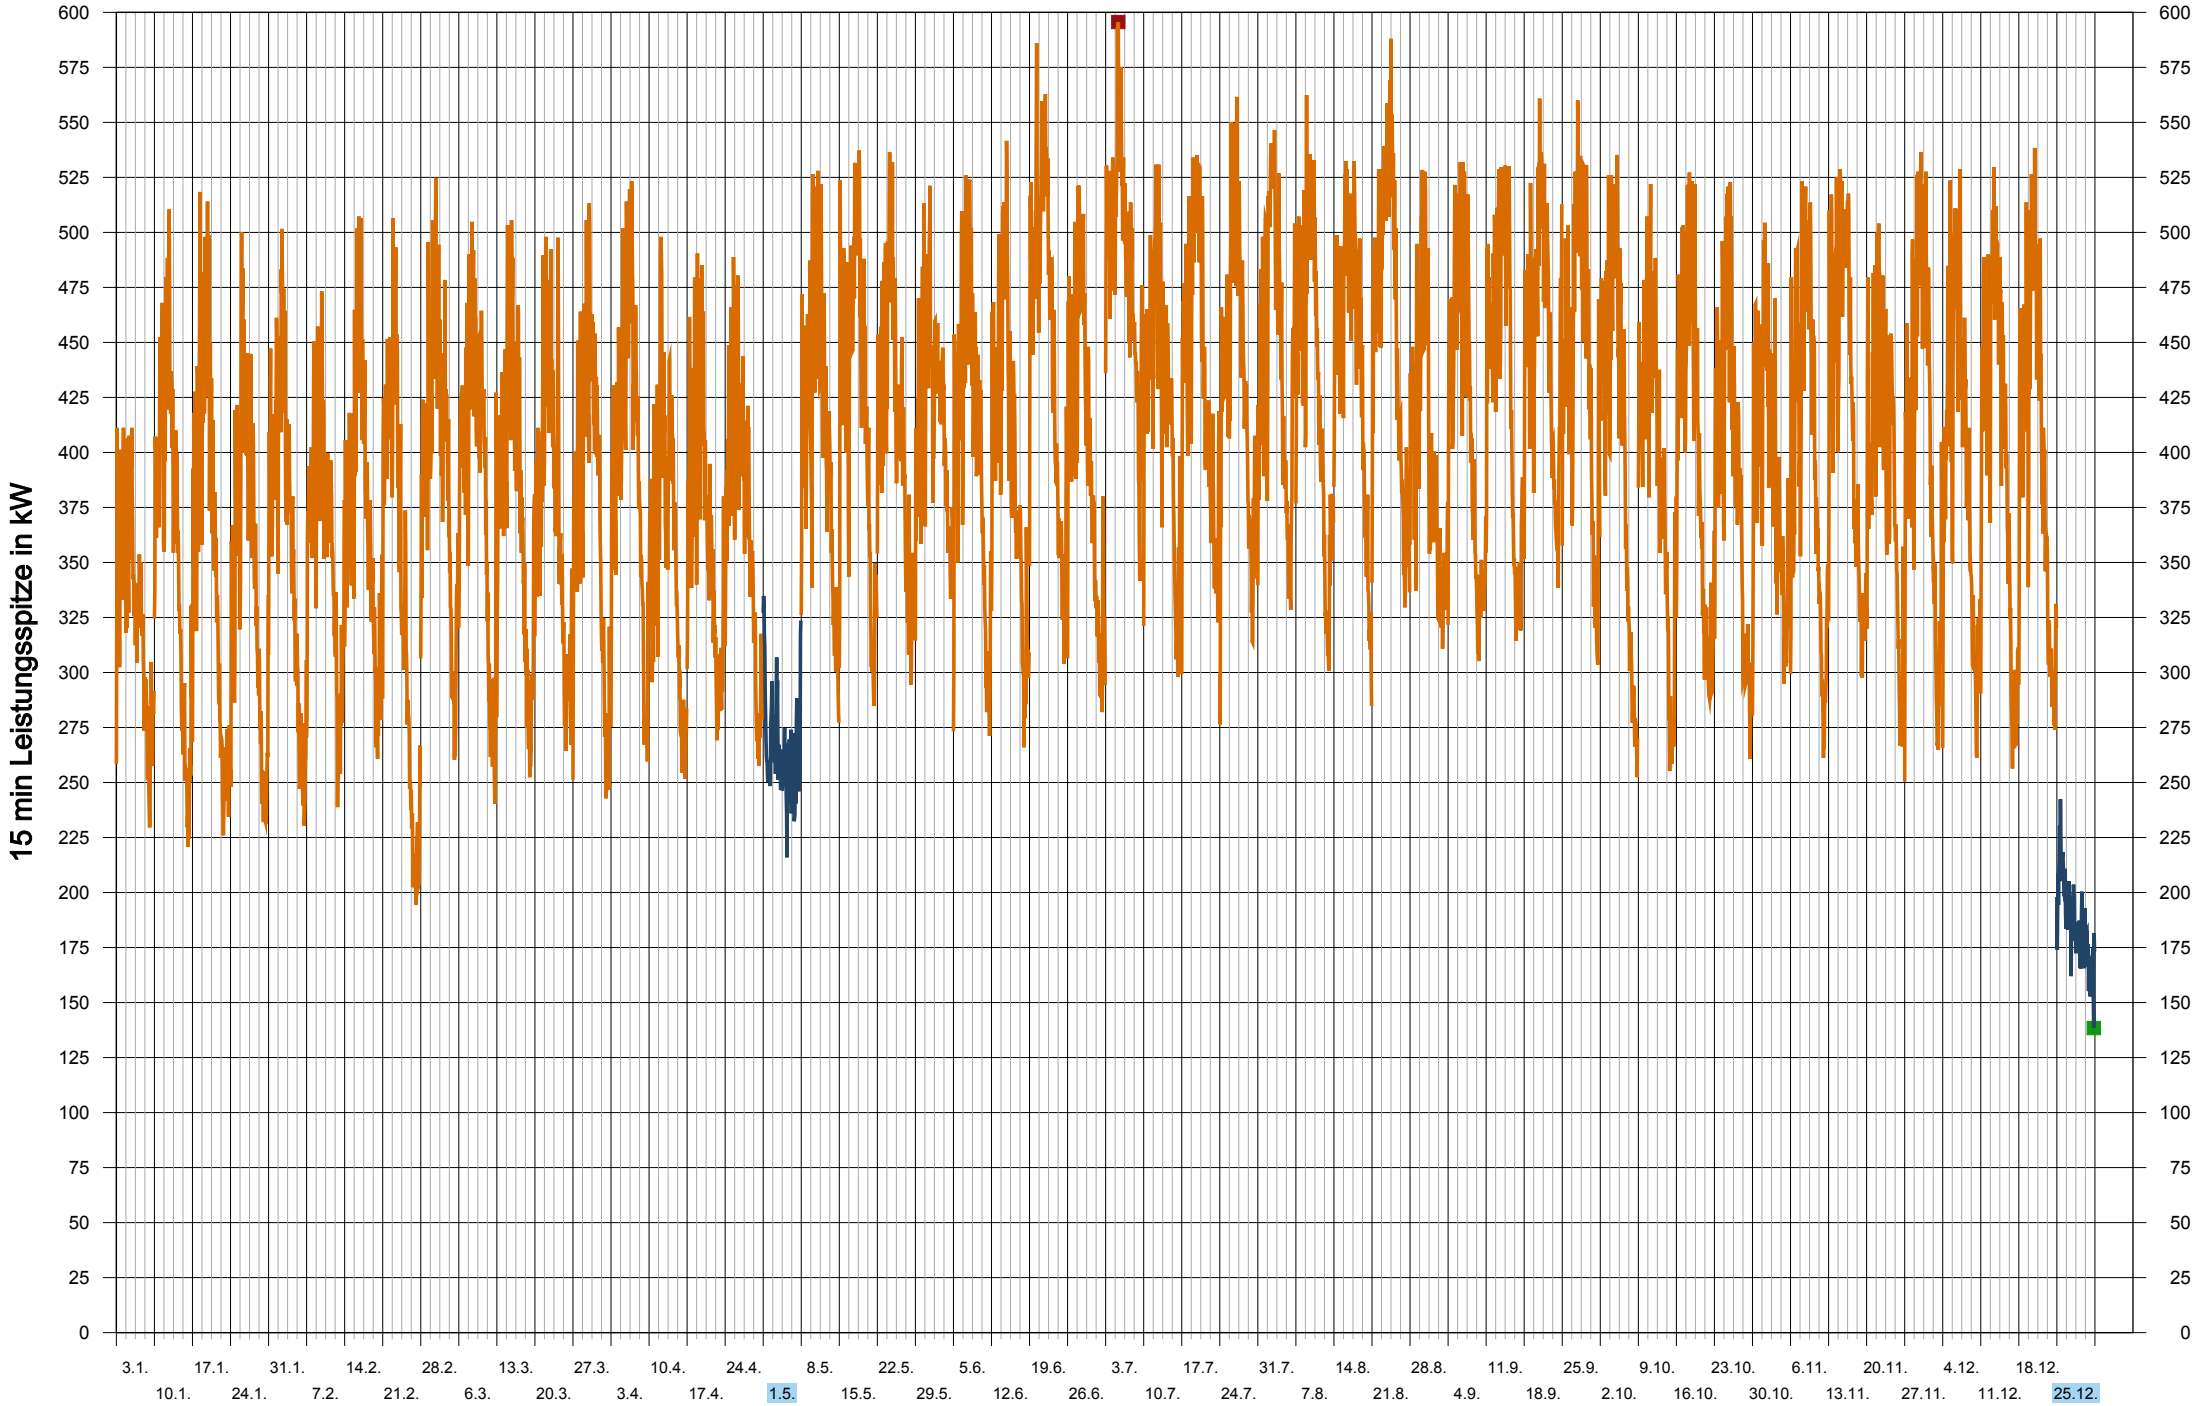


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf an Mittwochen 2012

Minimum an Mittwoch: 145,2 kW, Mittelwert an Mittwoch: 389,3 kW, Maximum an Mittwoch: 554,0 kW, Bedarf an Mittwoch: 485.816 kWh (68.014 €)

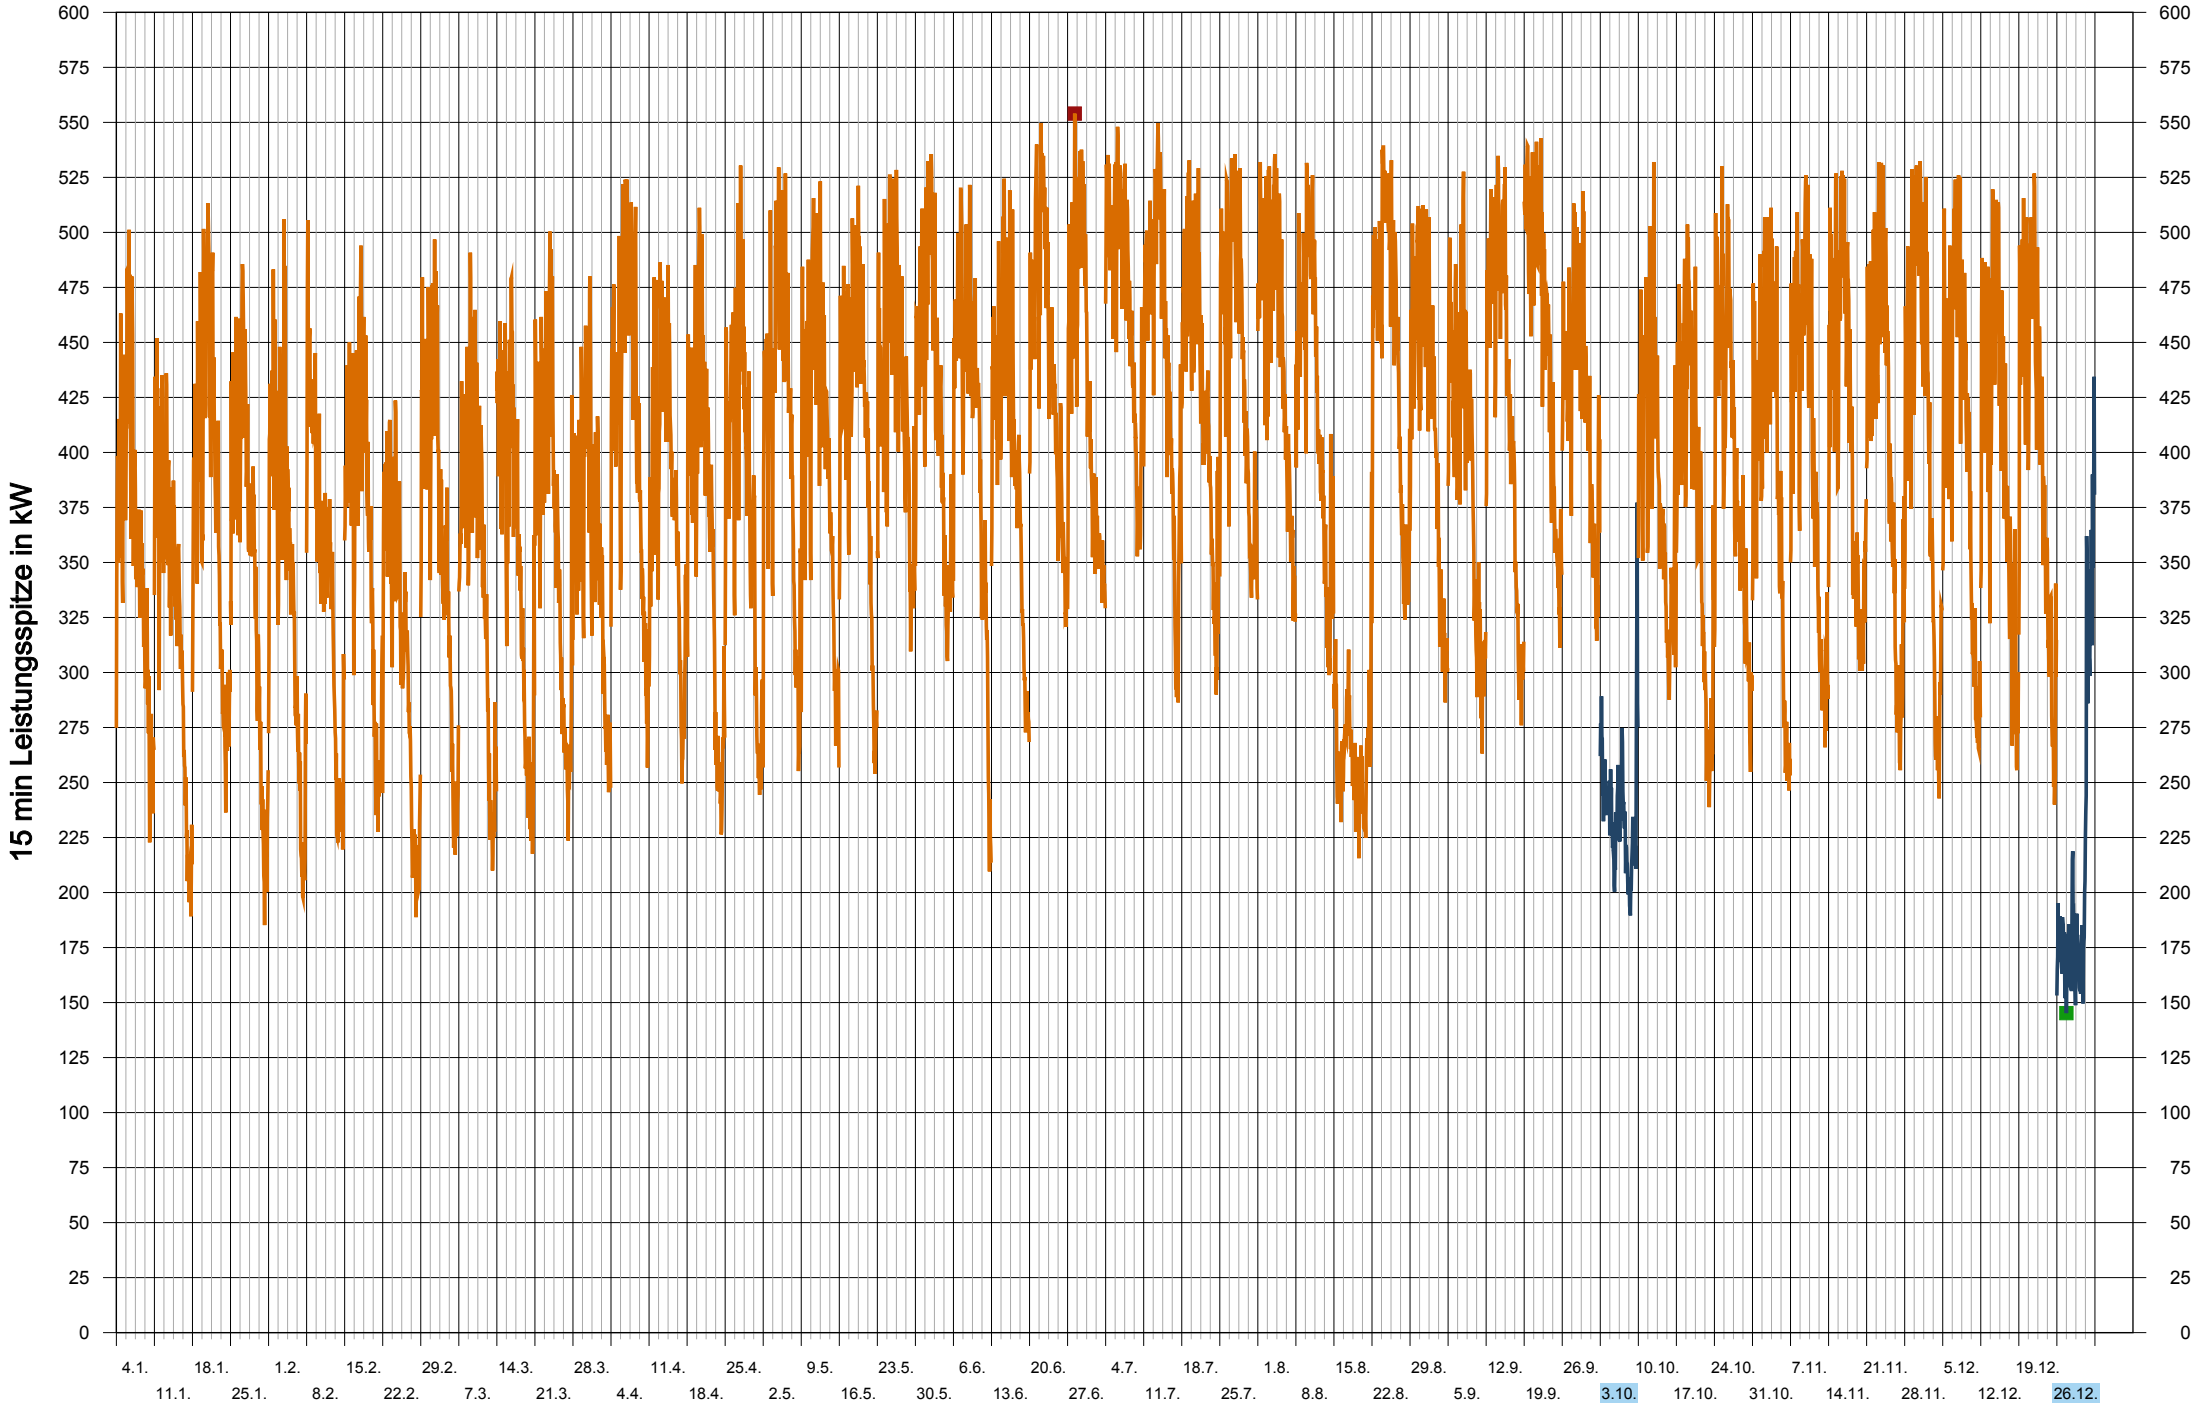


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf an Donnerstagen 2012

Minimum an Donnerstagen: 179,2 kW, Mittelwert an Donnerstagen: 385,6 kW, Maximum an Donnerstagen: 569,6 kW, Bedarf an Donnerstagen: 481.167 kWh (67.363 €)

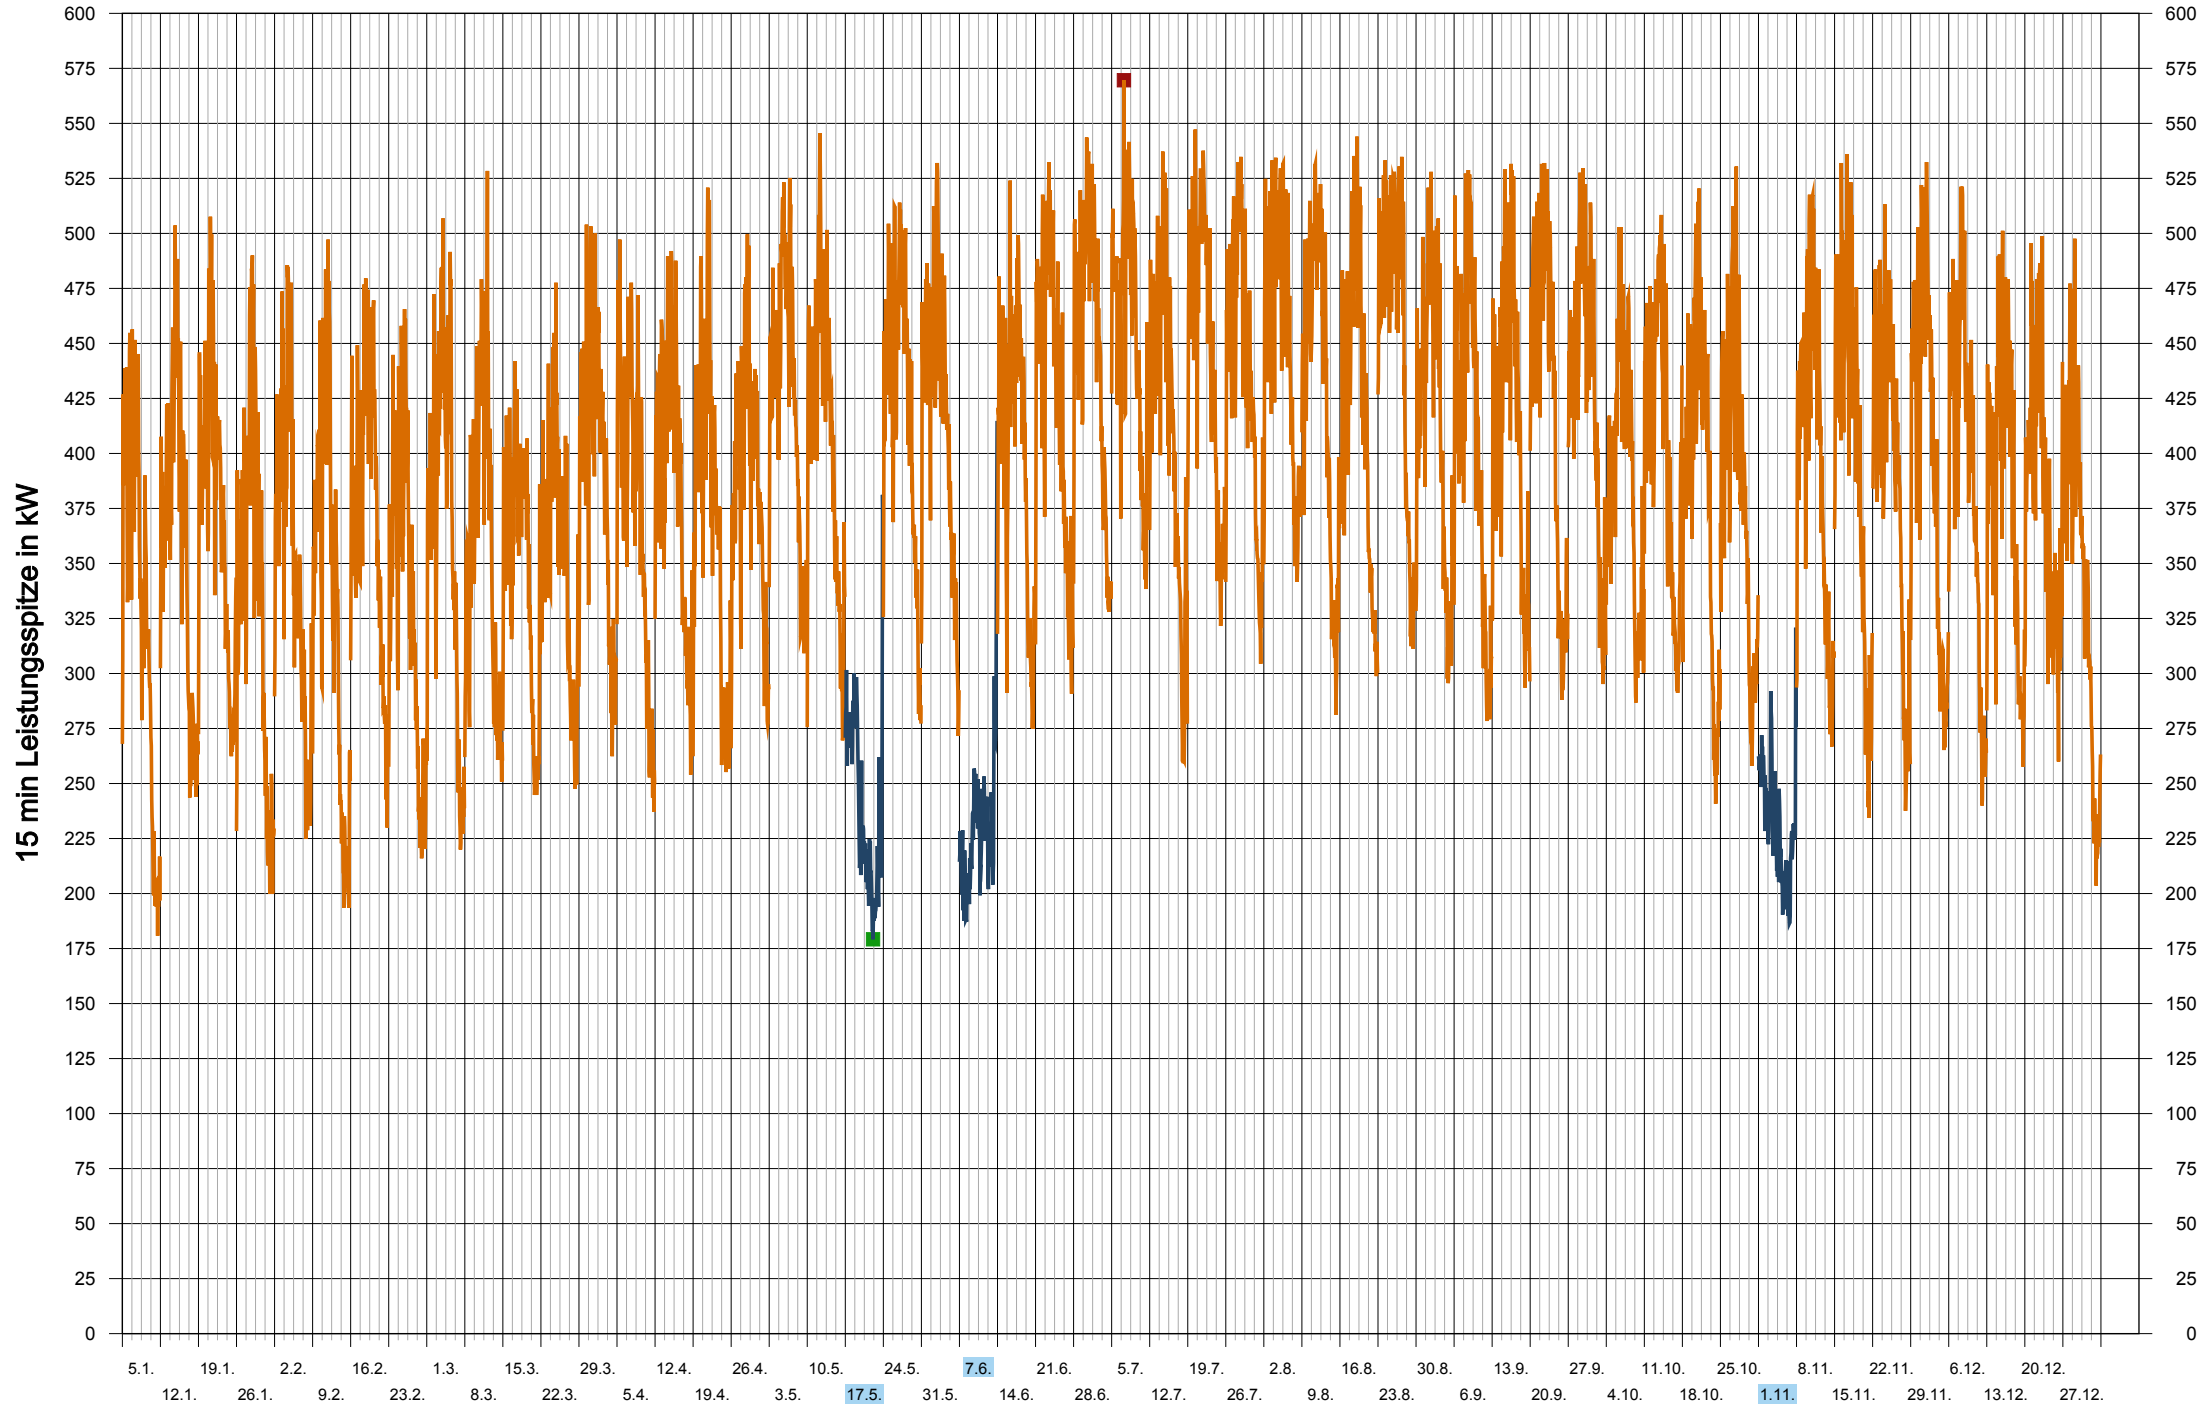

# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf an Freitagen 2012


Minimum an Freitagen: 158,8 kW, Mittelwert an Freitagen: 358,6 kW, Maximum an Freitagen: 546,4 kW, Bedarf an Freitagen: 447.546 kWh (62.657 €)

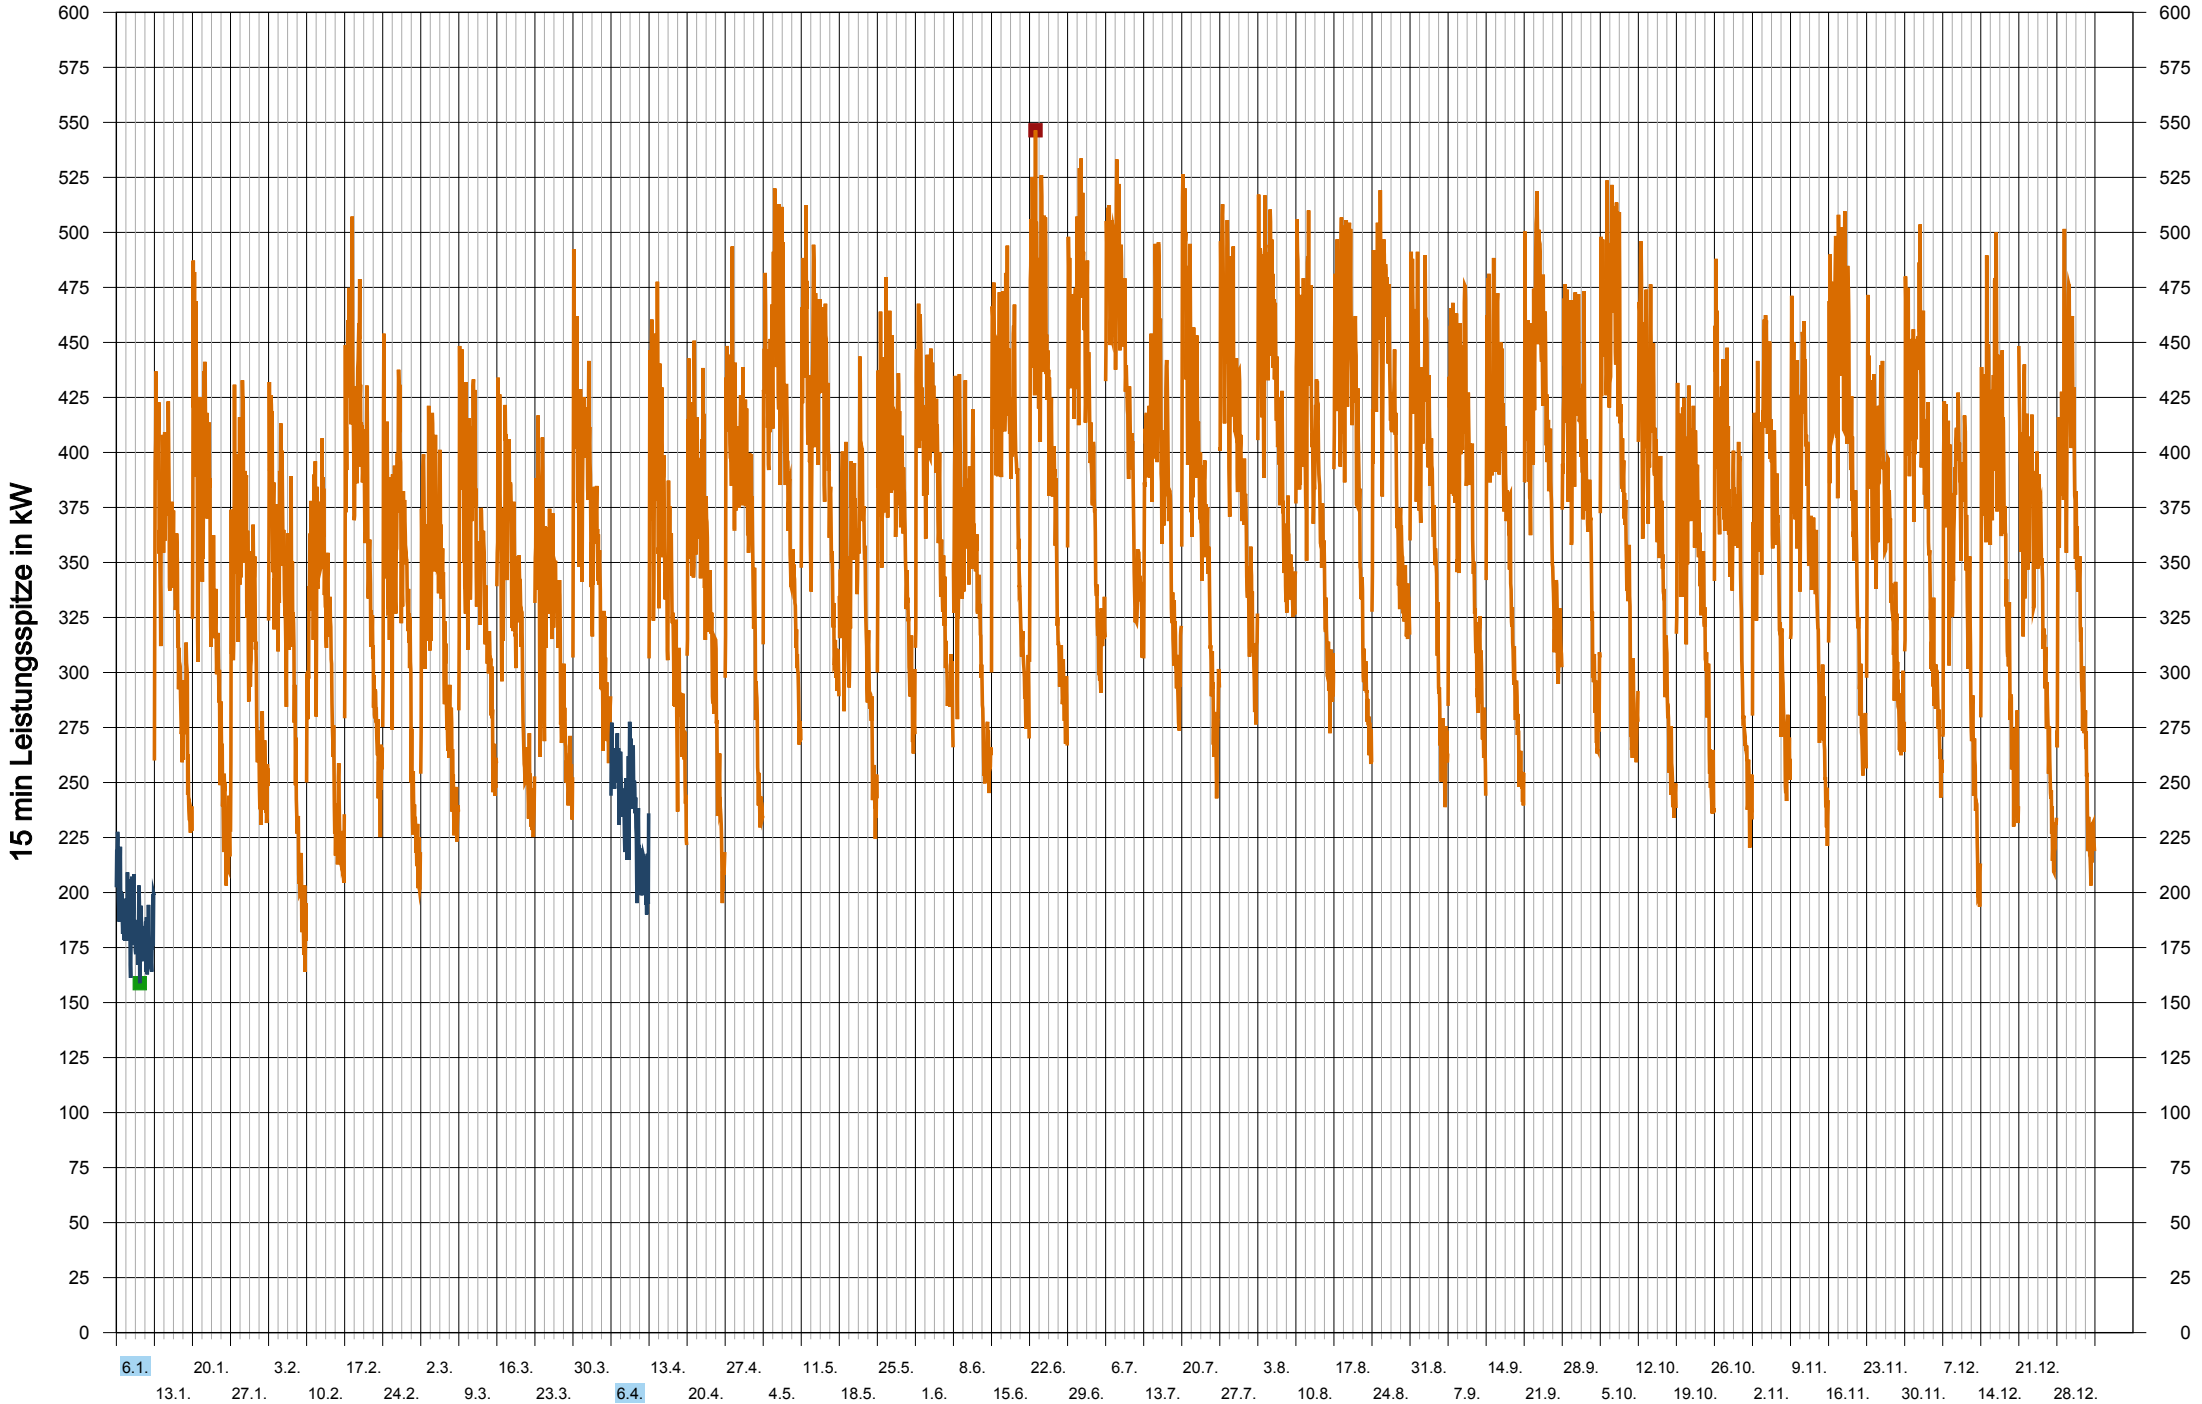




# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf an Samstagen 2012


Minimum an Samstagen: 0,0 kW, Mittelwert an Samstagen: 257,8 kW, Maximum an Samstagen: 478,4 kW, Bedarf an Samstagen: 321.745 kWh (45.044 €)

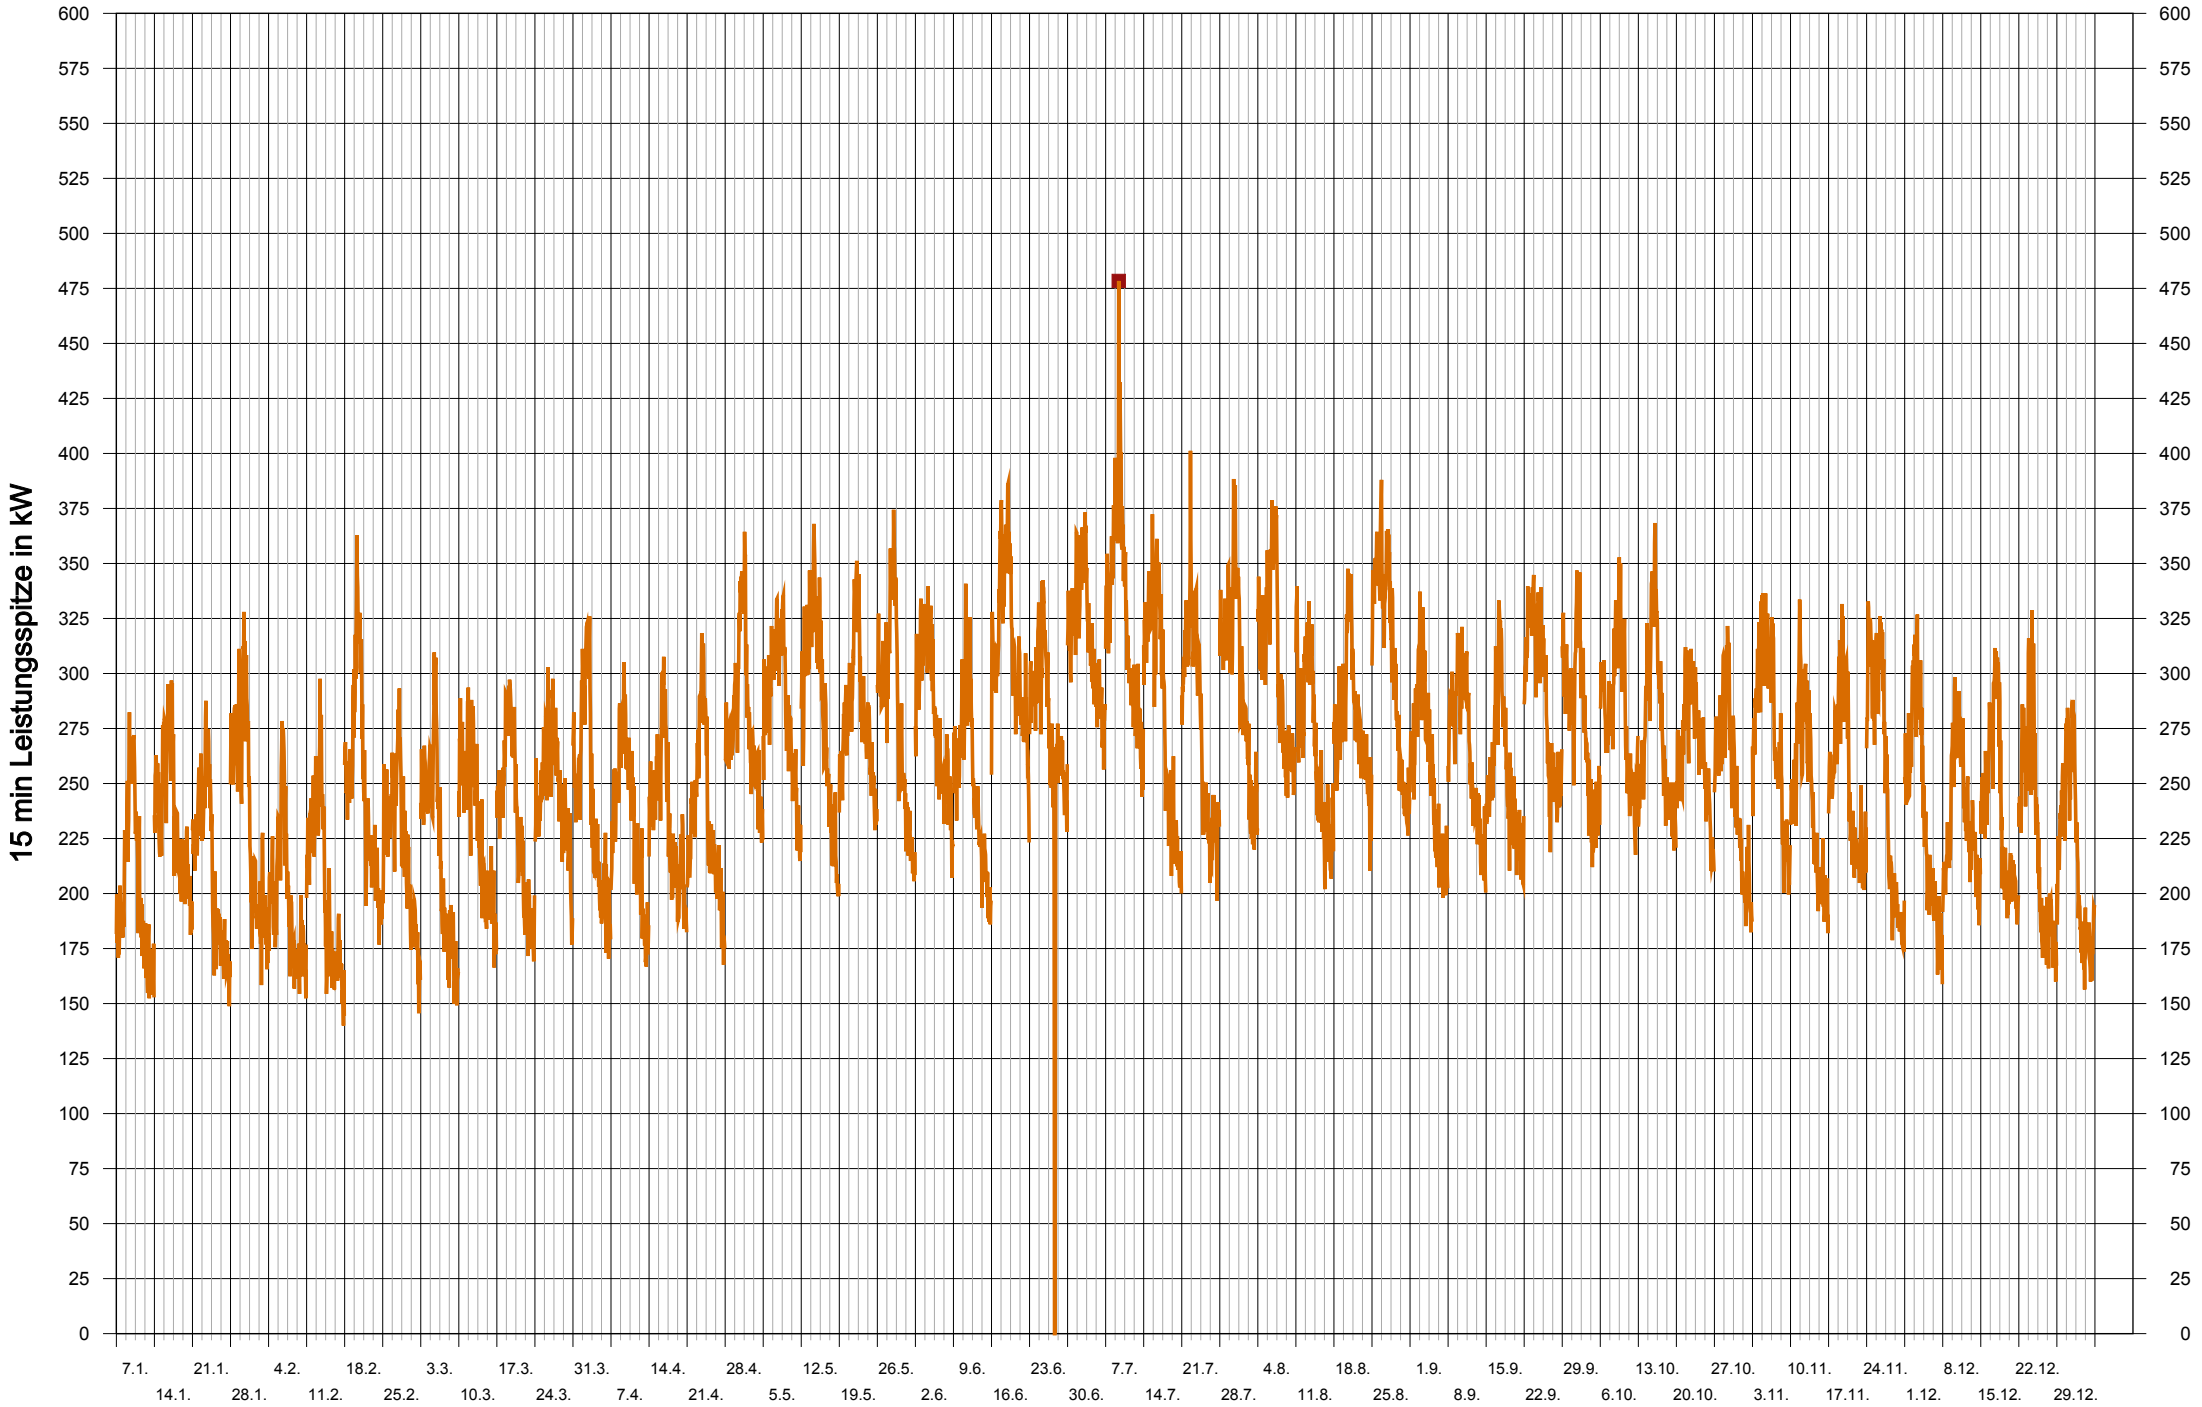



# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf an Sonntagen 2012


Minimum an Sonntagen: 135,2 kW, Mittelwert an Sonntagen: 212,4 kW, Maximum an Sonntagen: 408,4 kW, Bedarf an Sonntagen: 270.164 kWh (37.823 €)

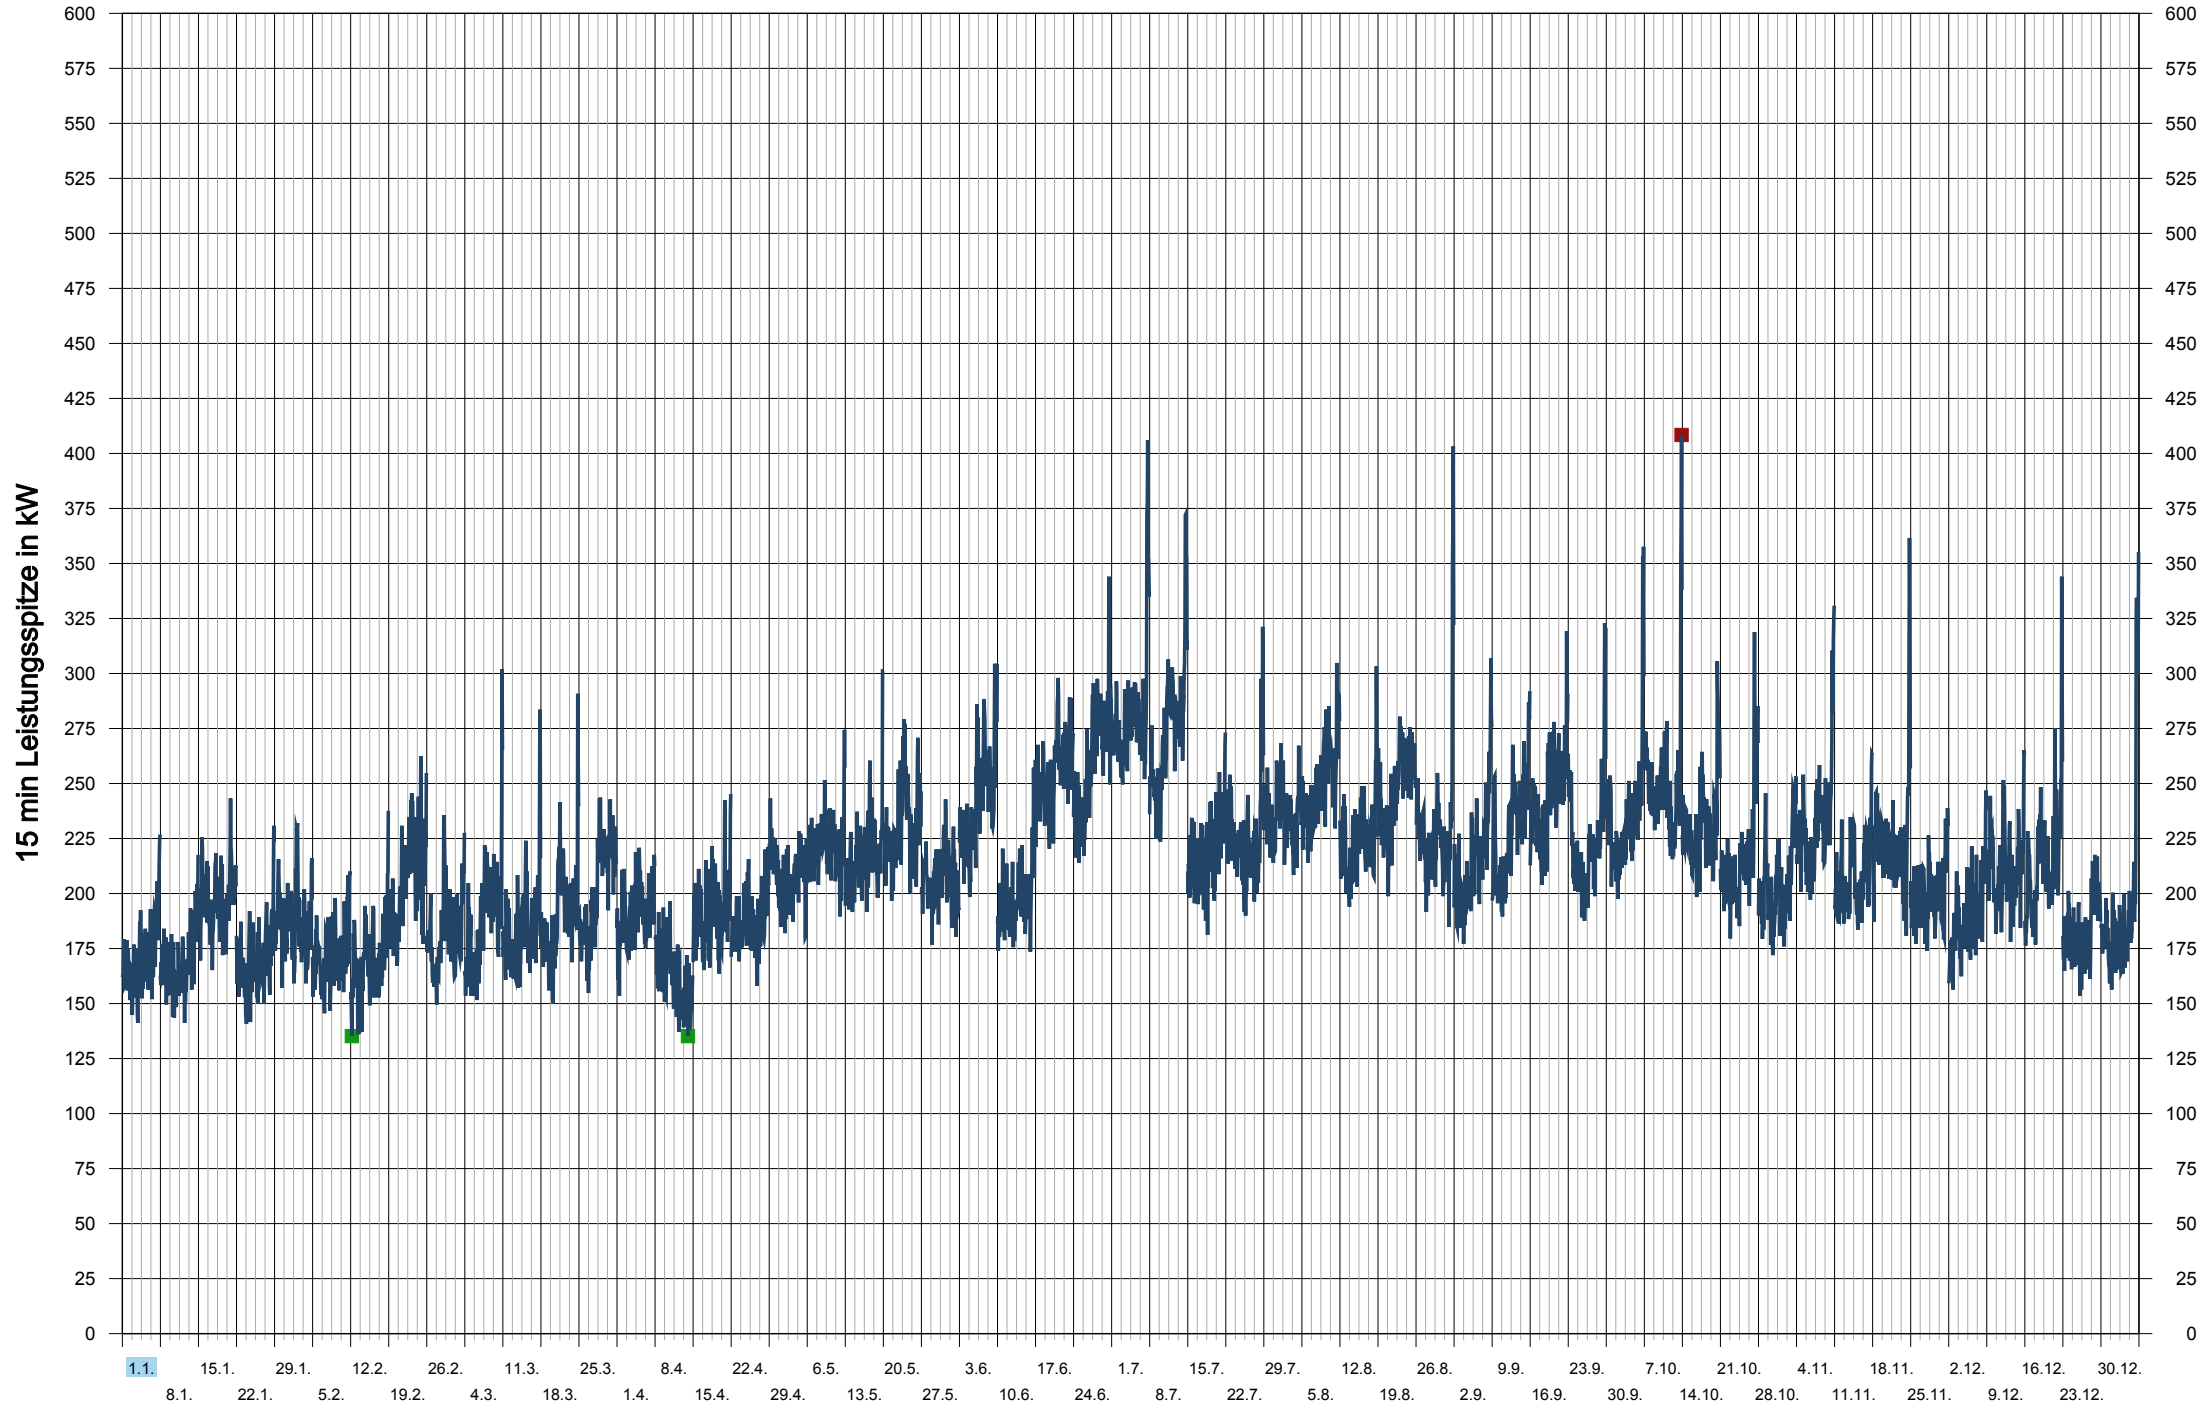


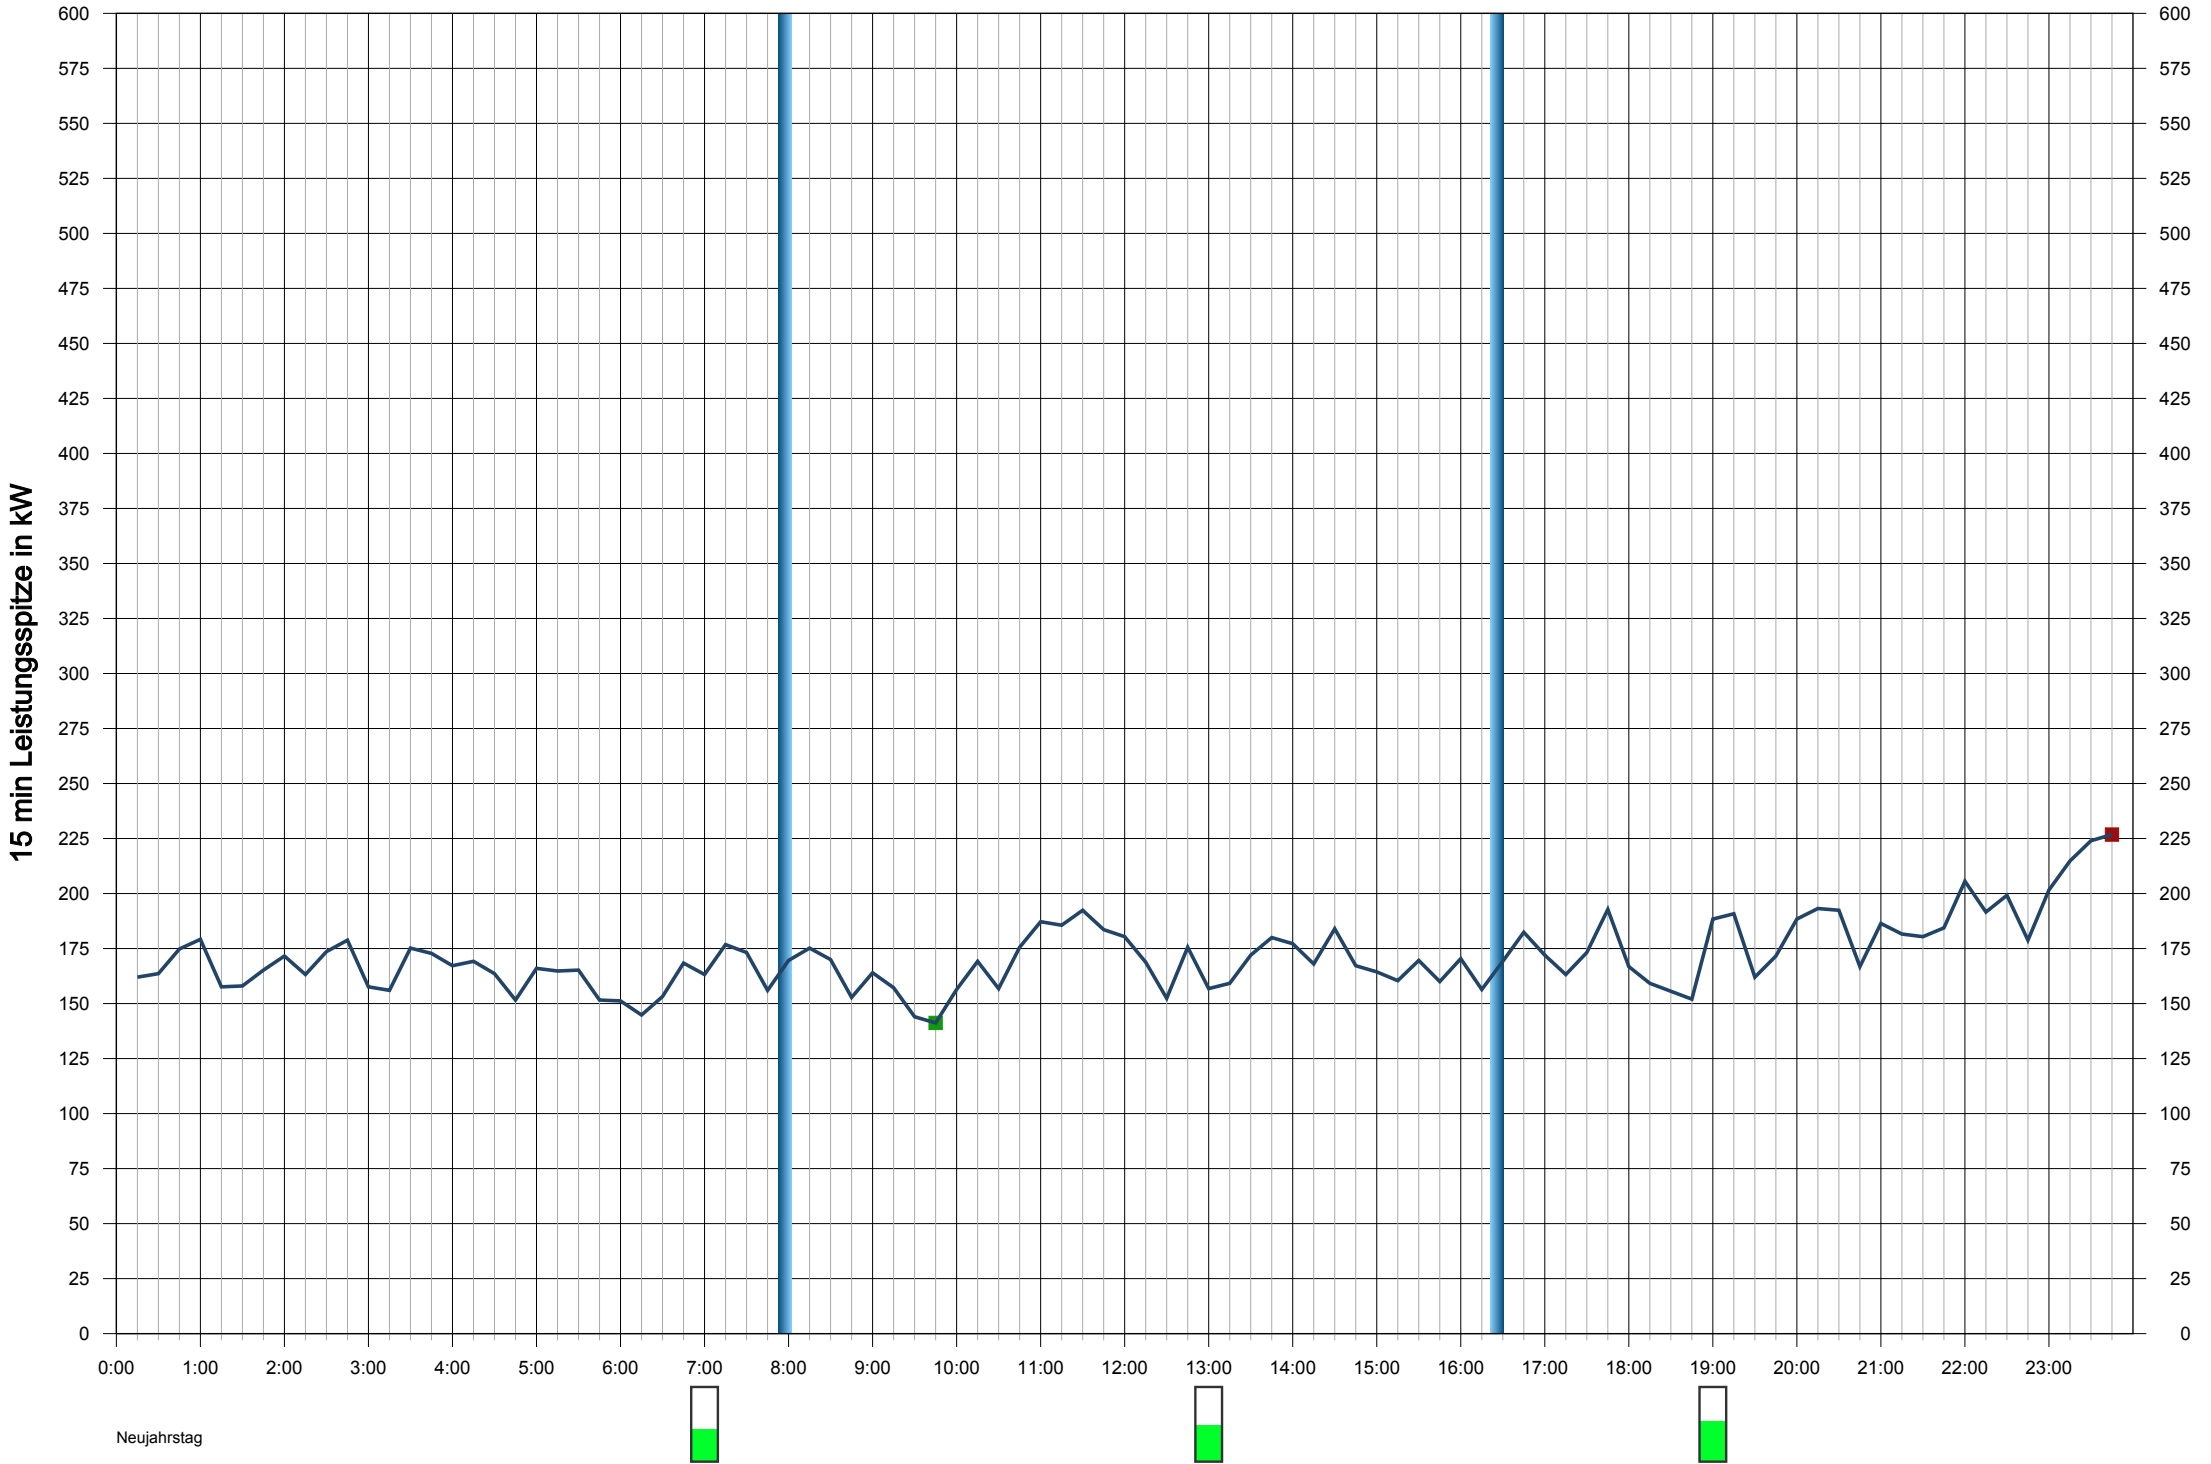


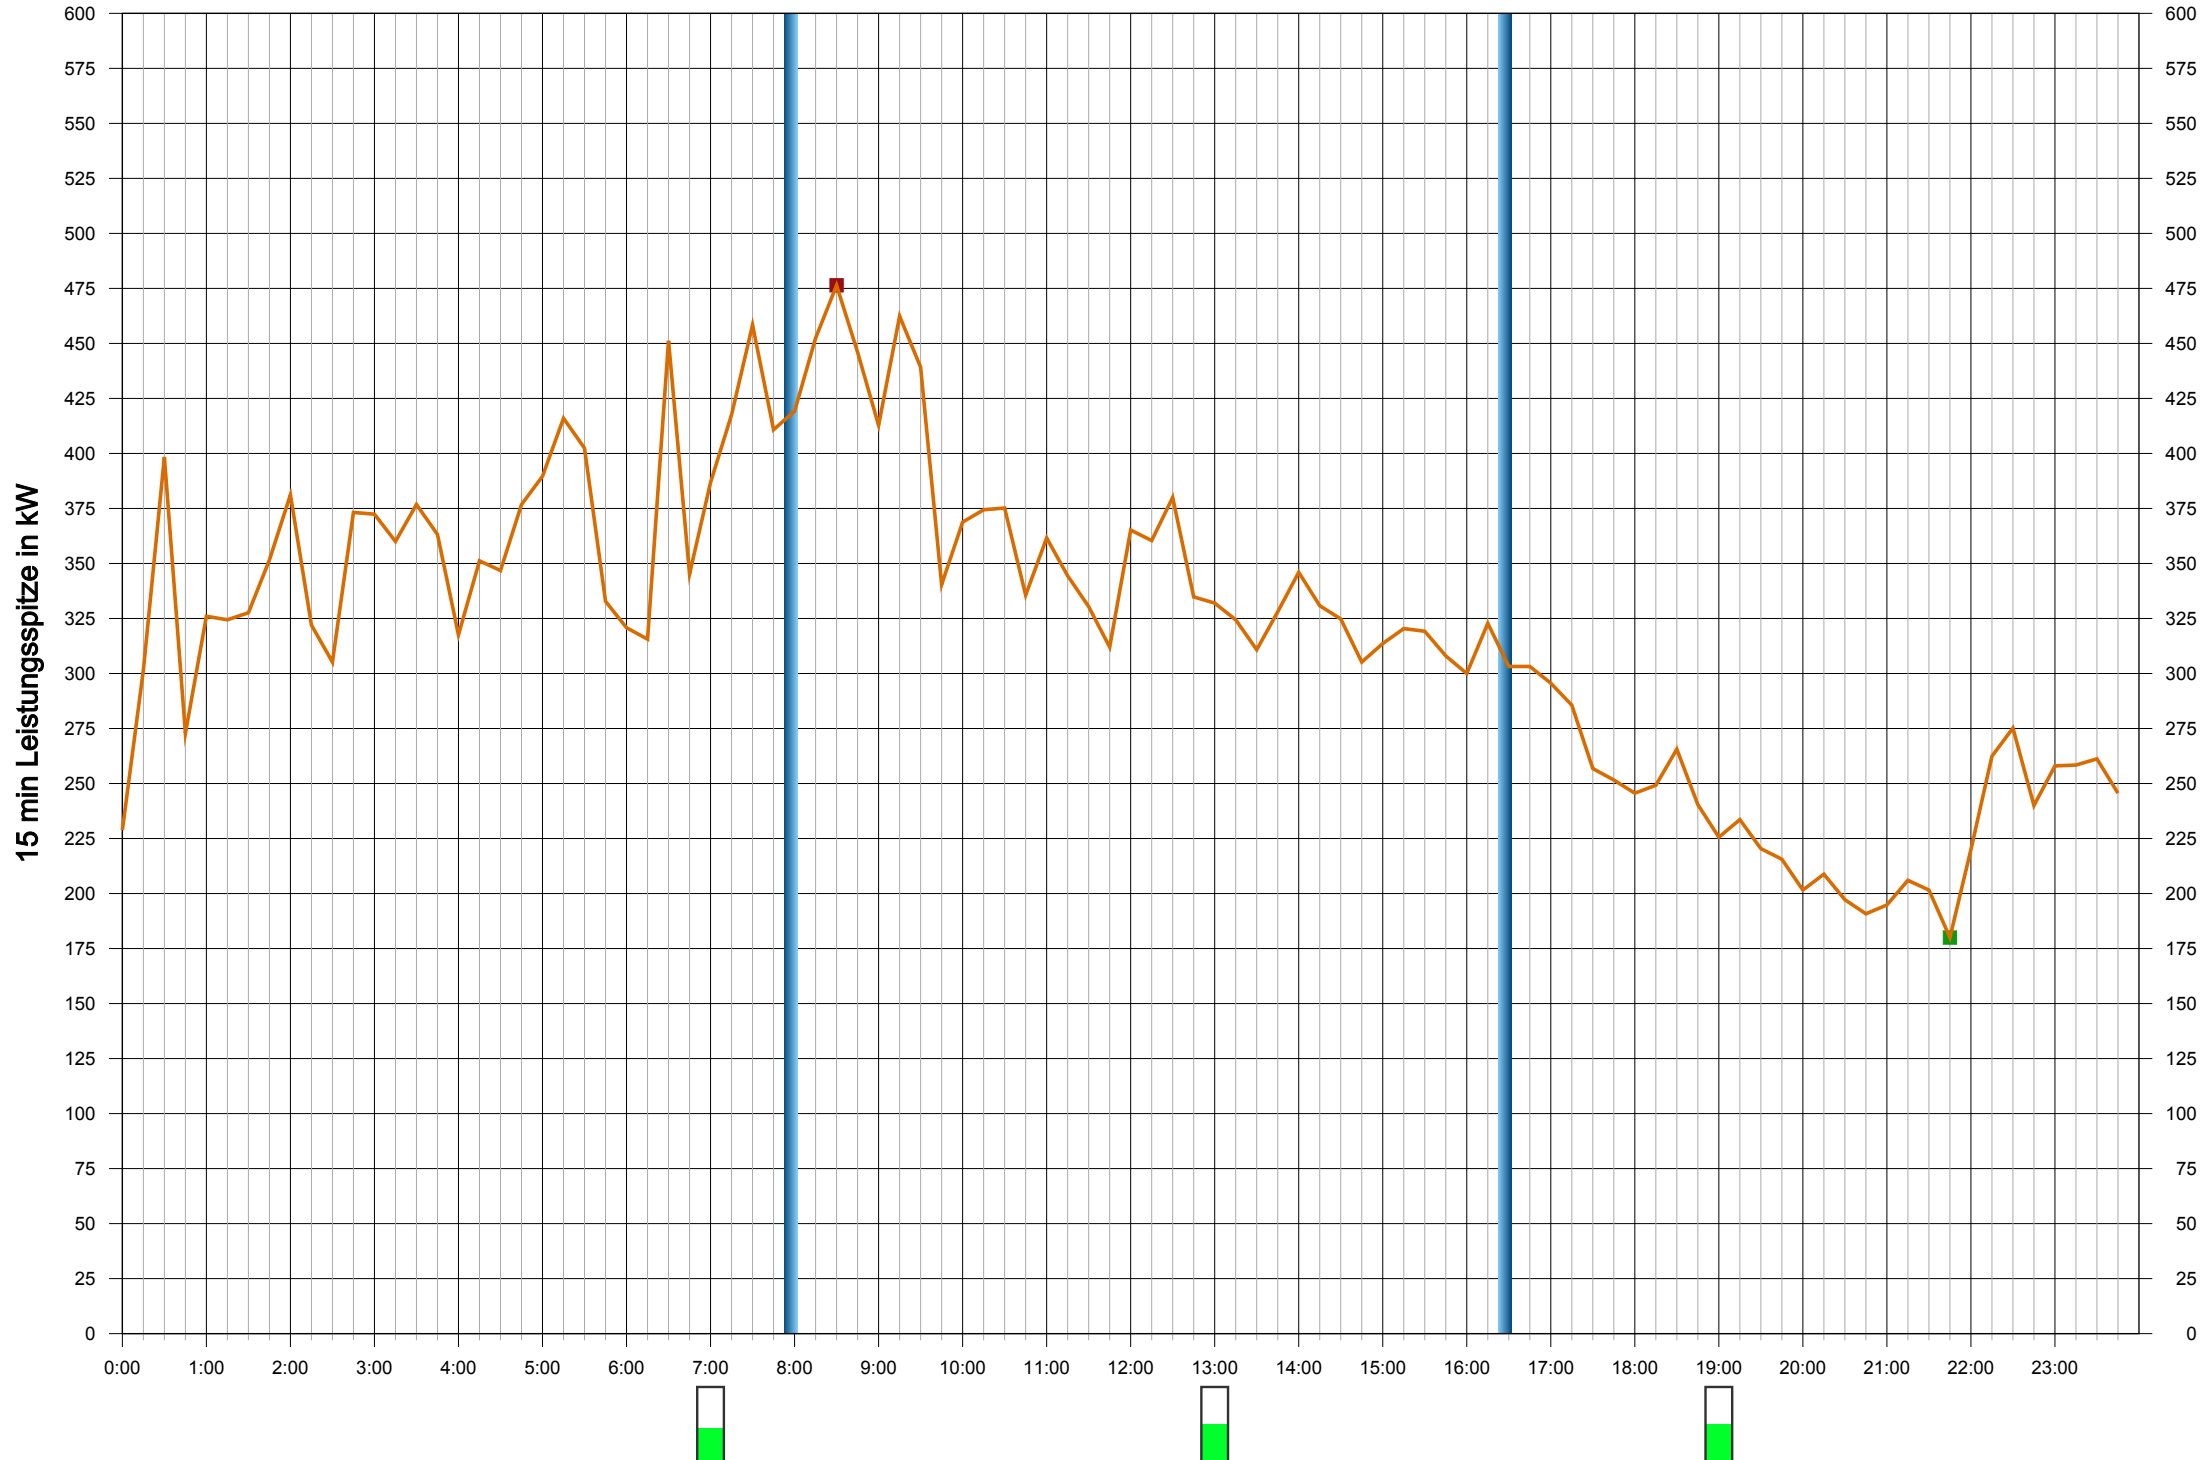

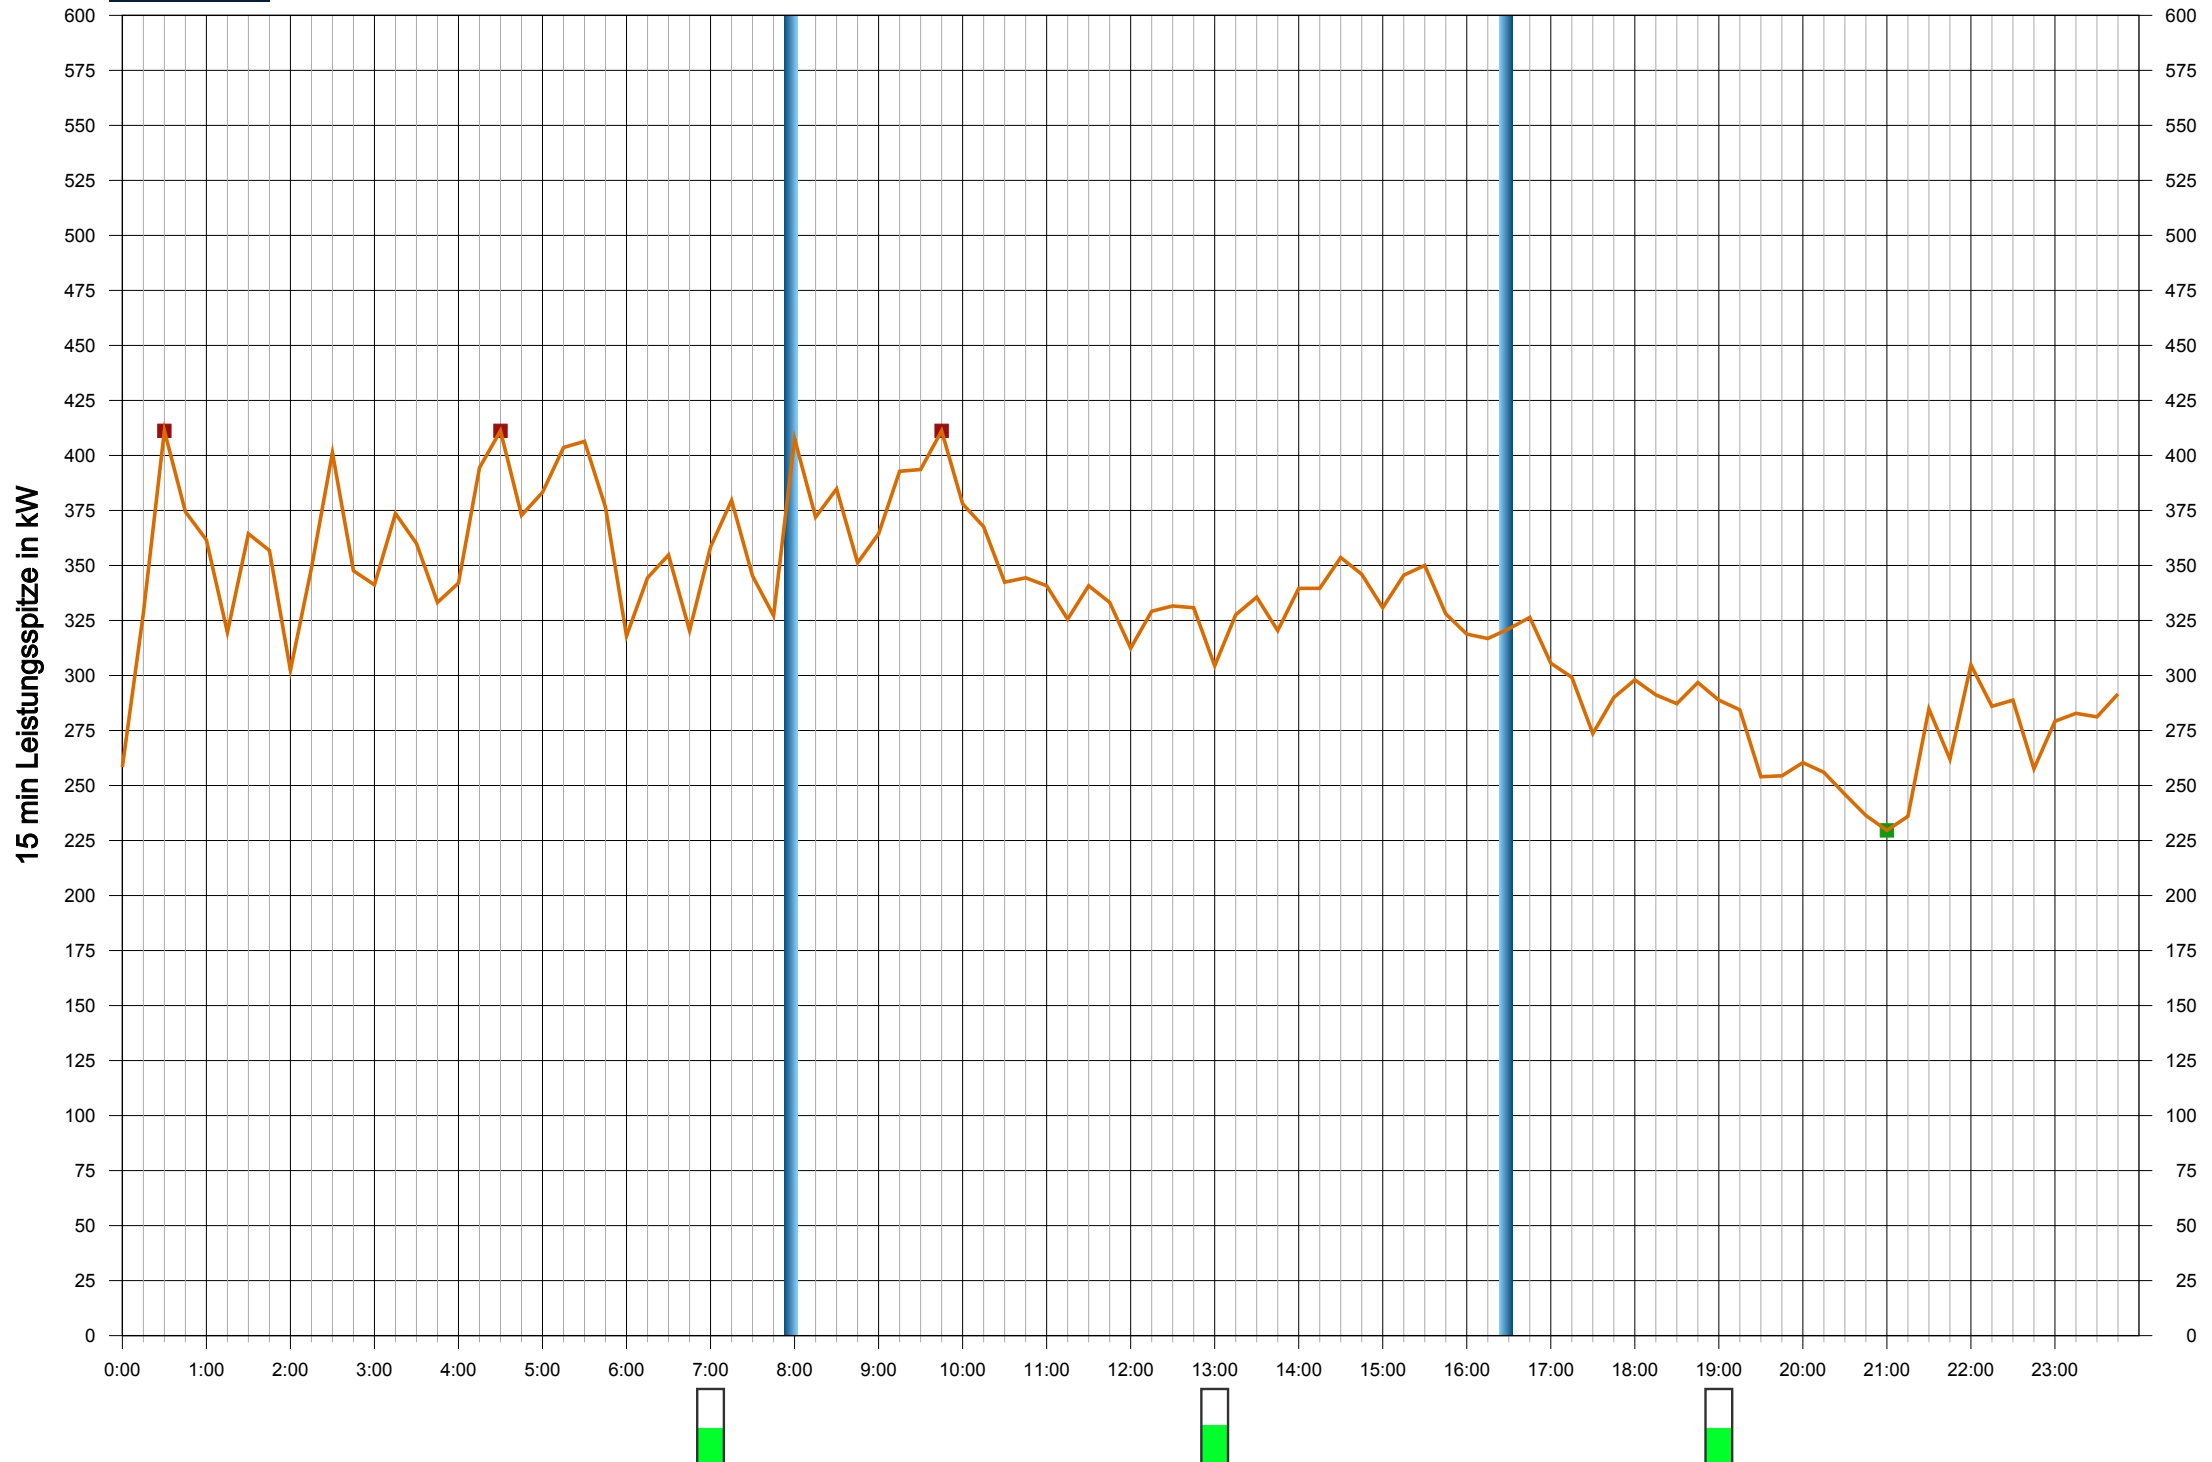


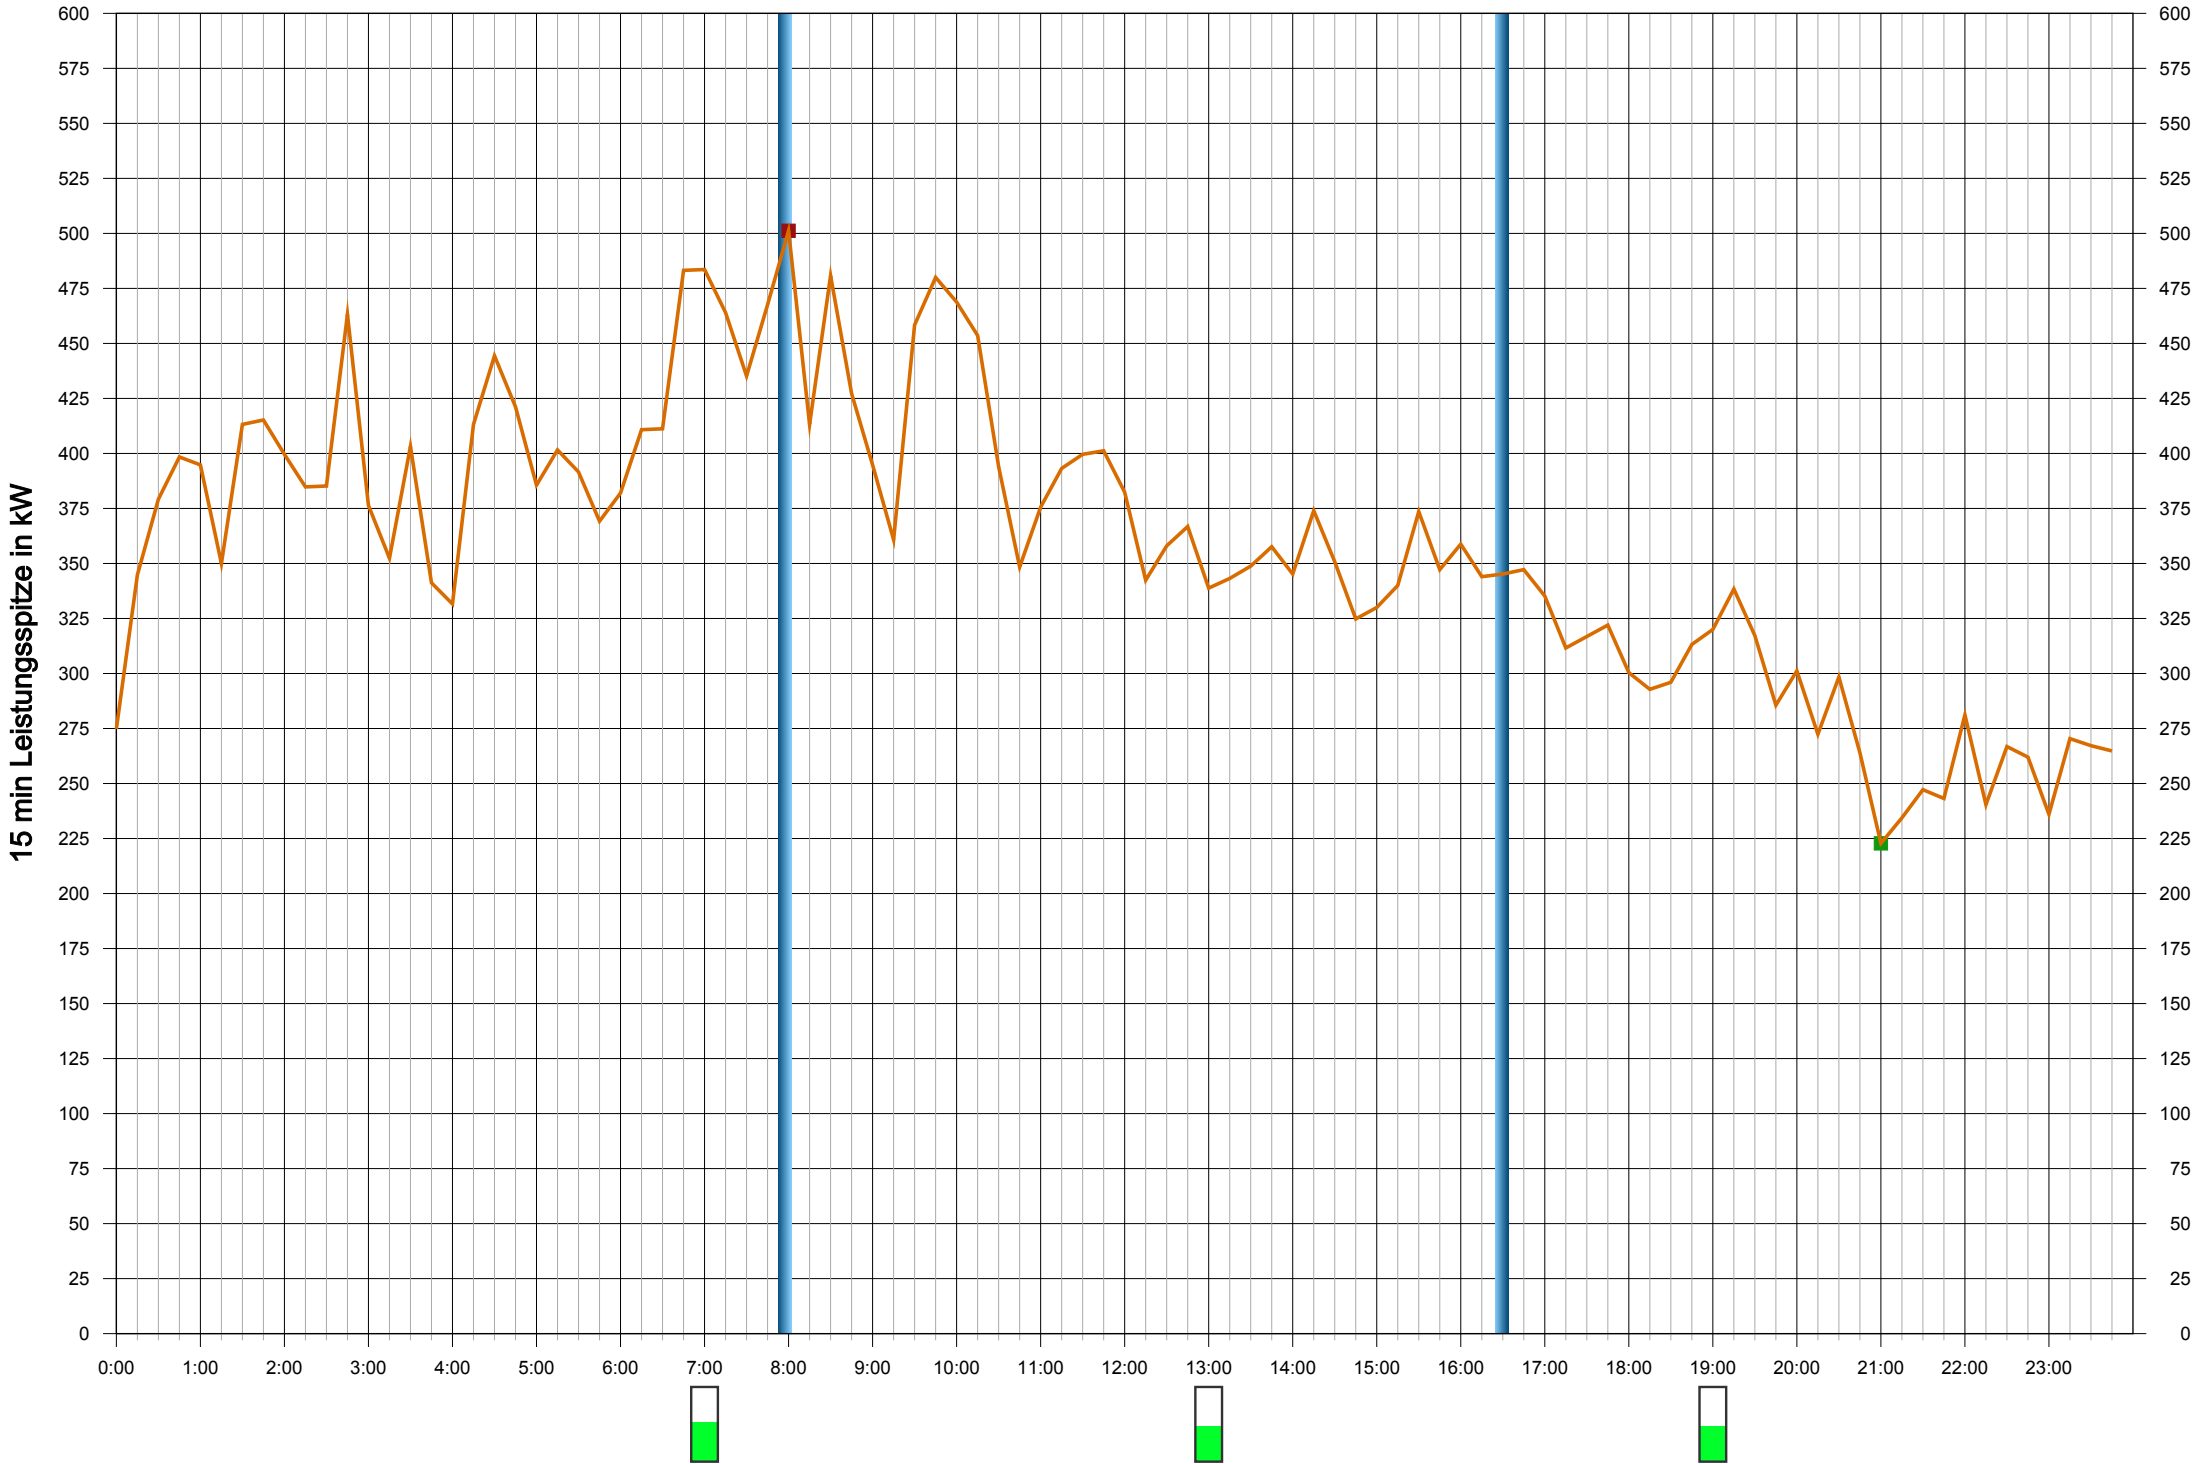


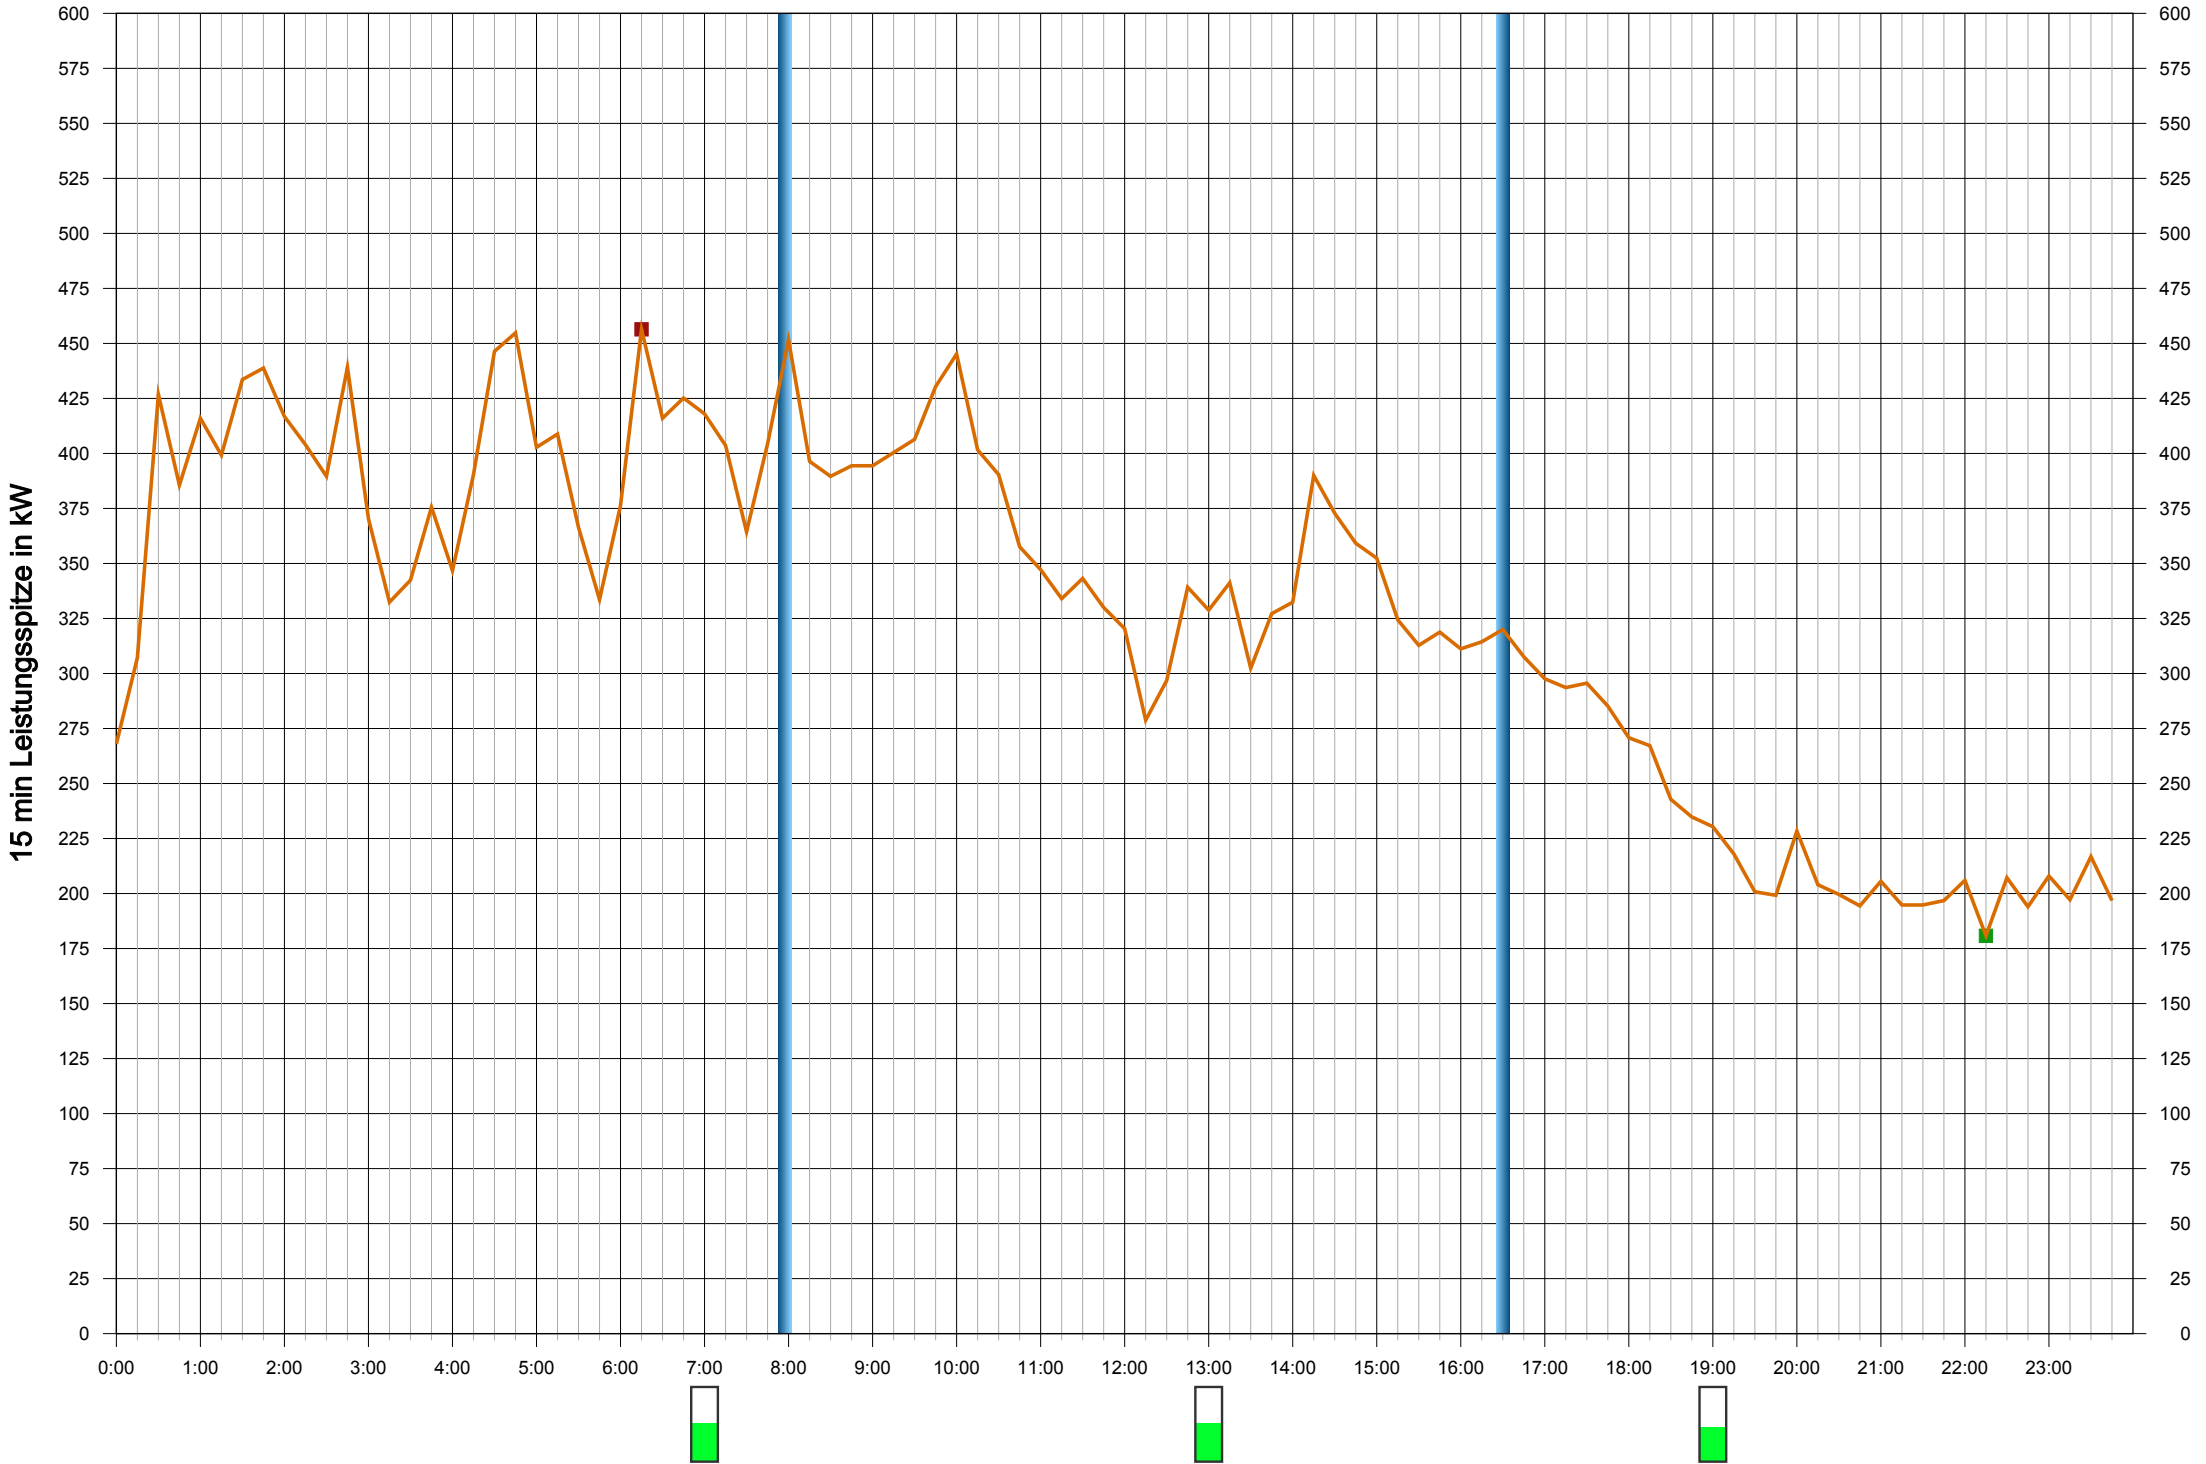


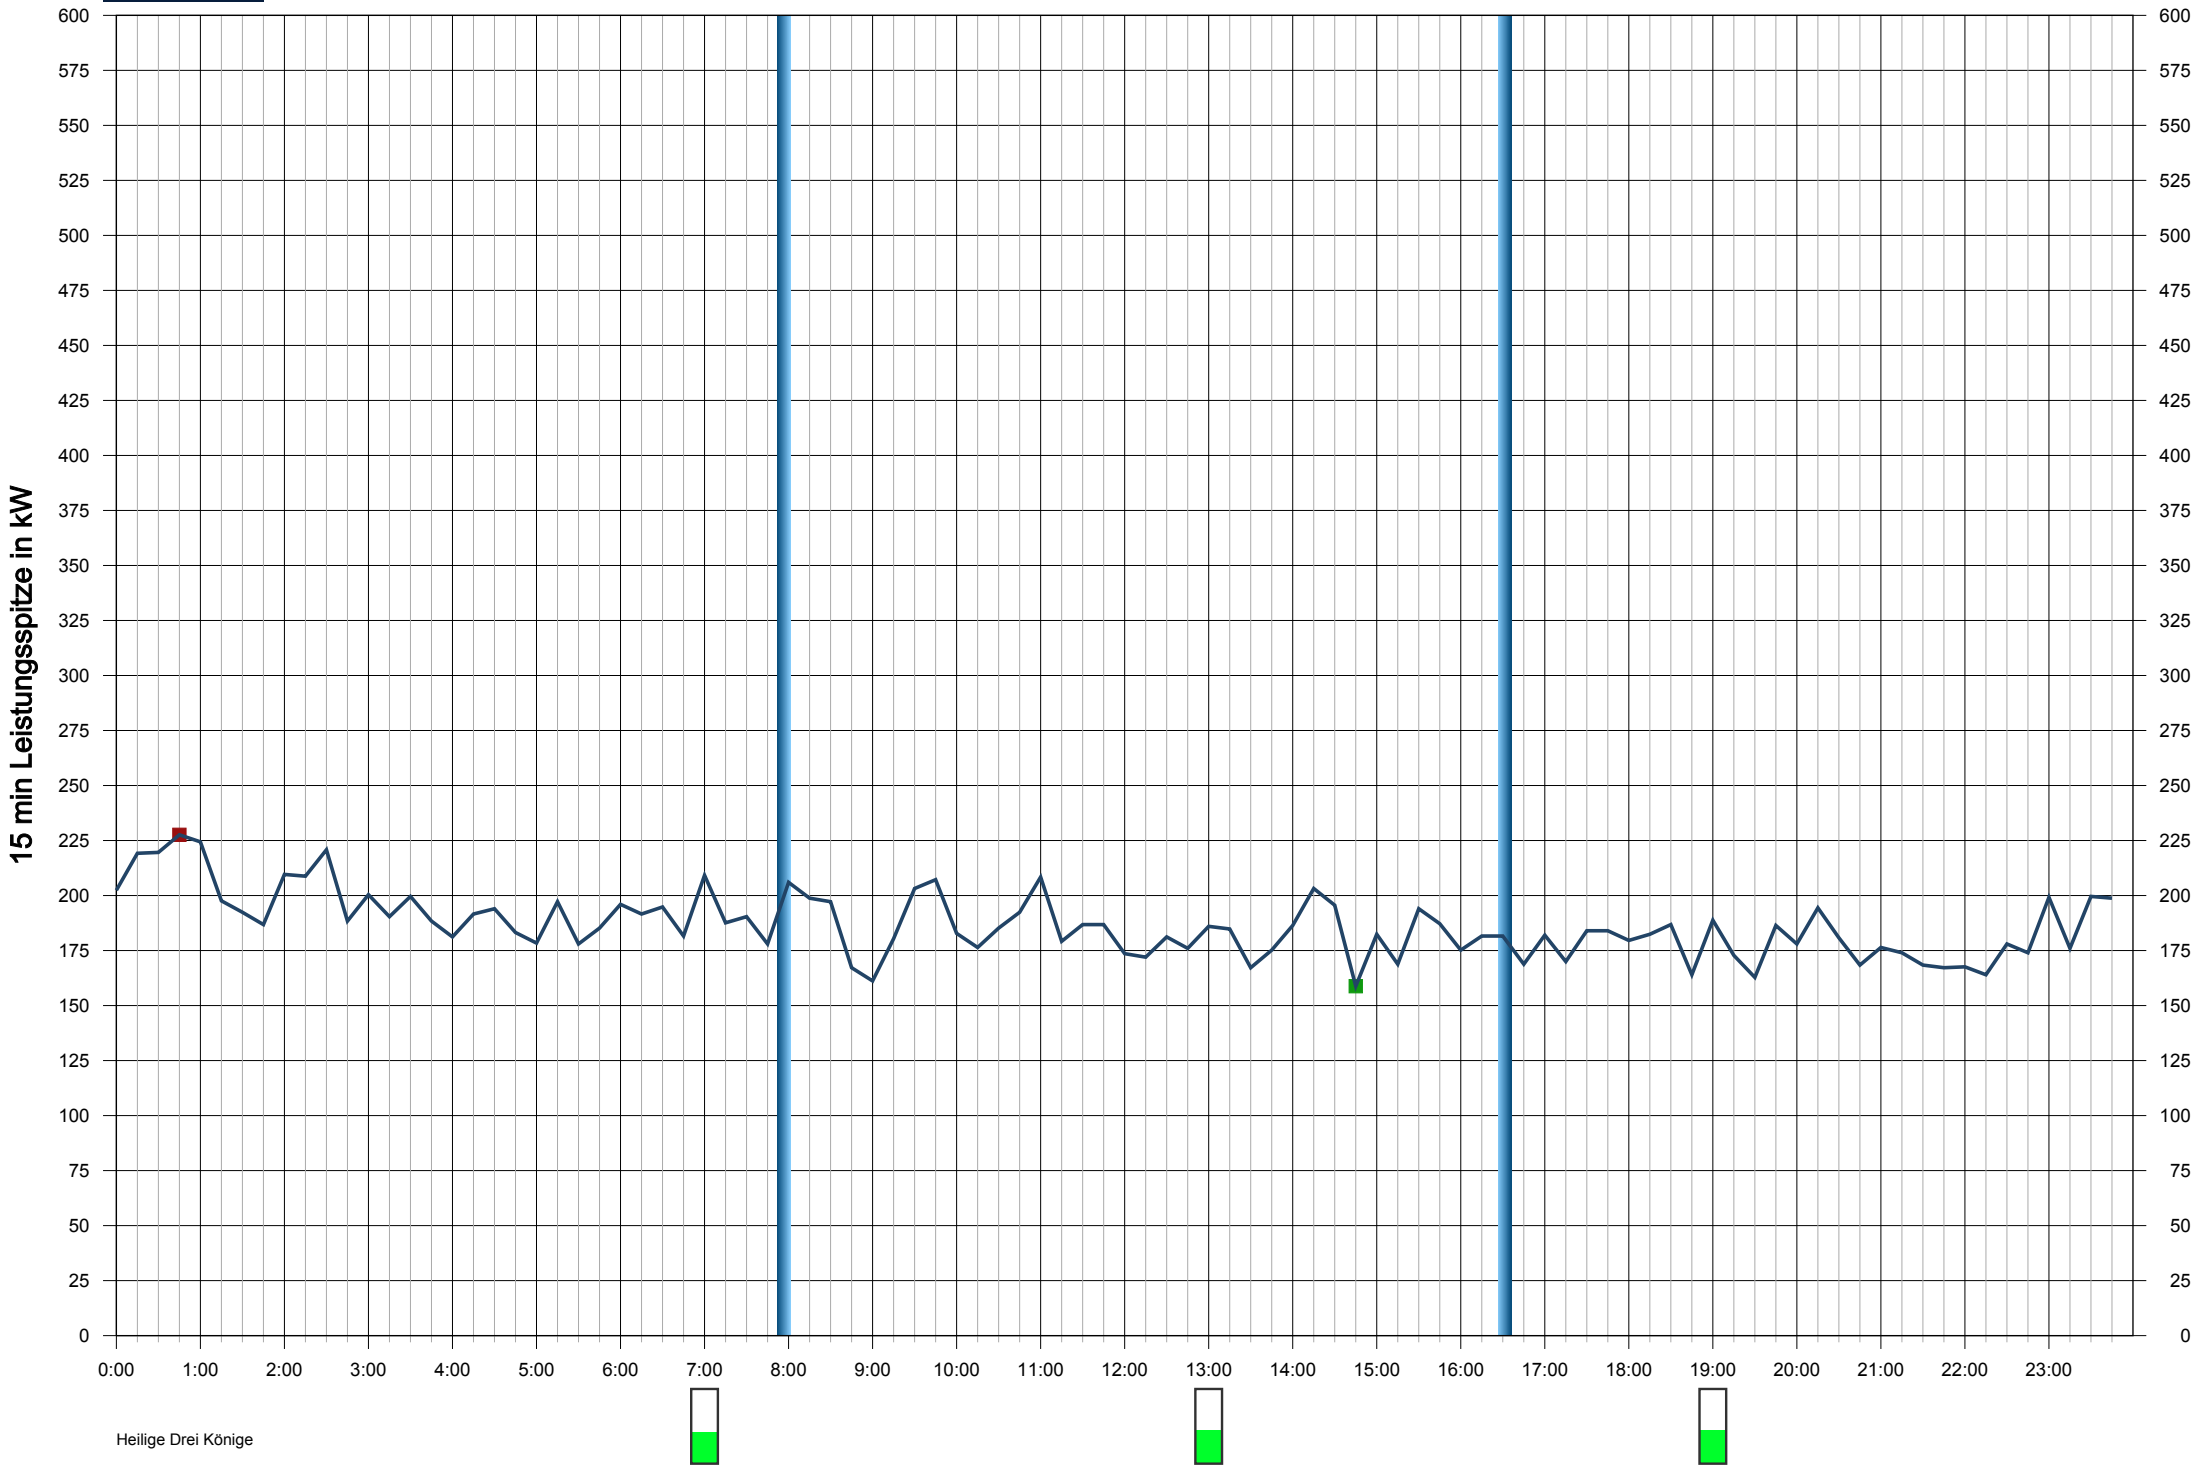





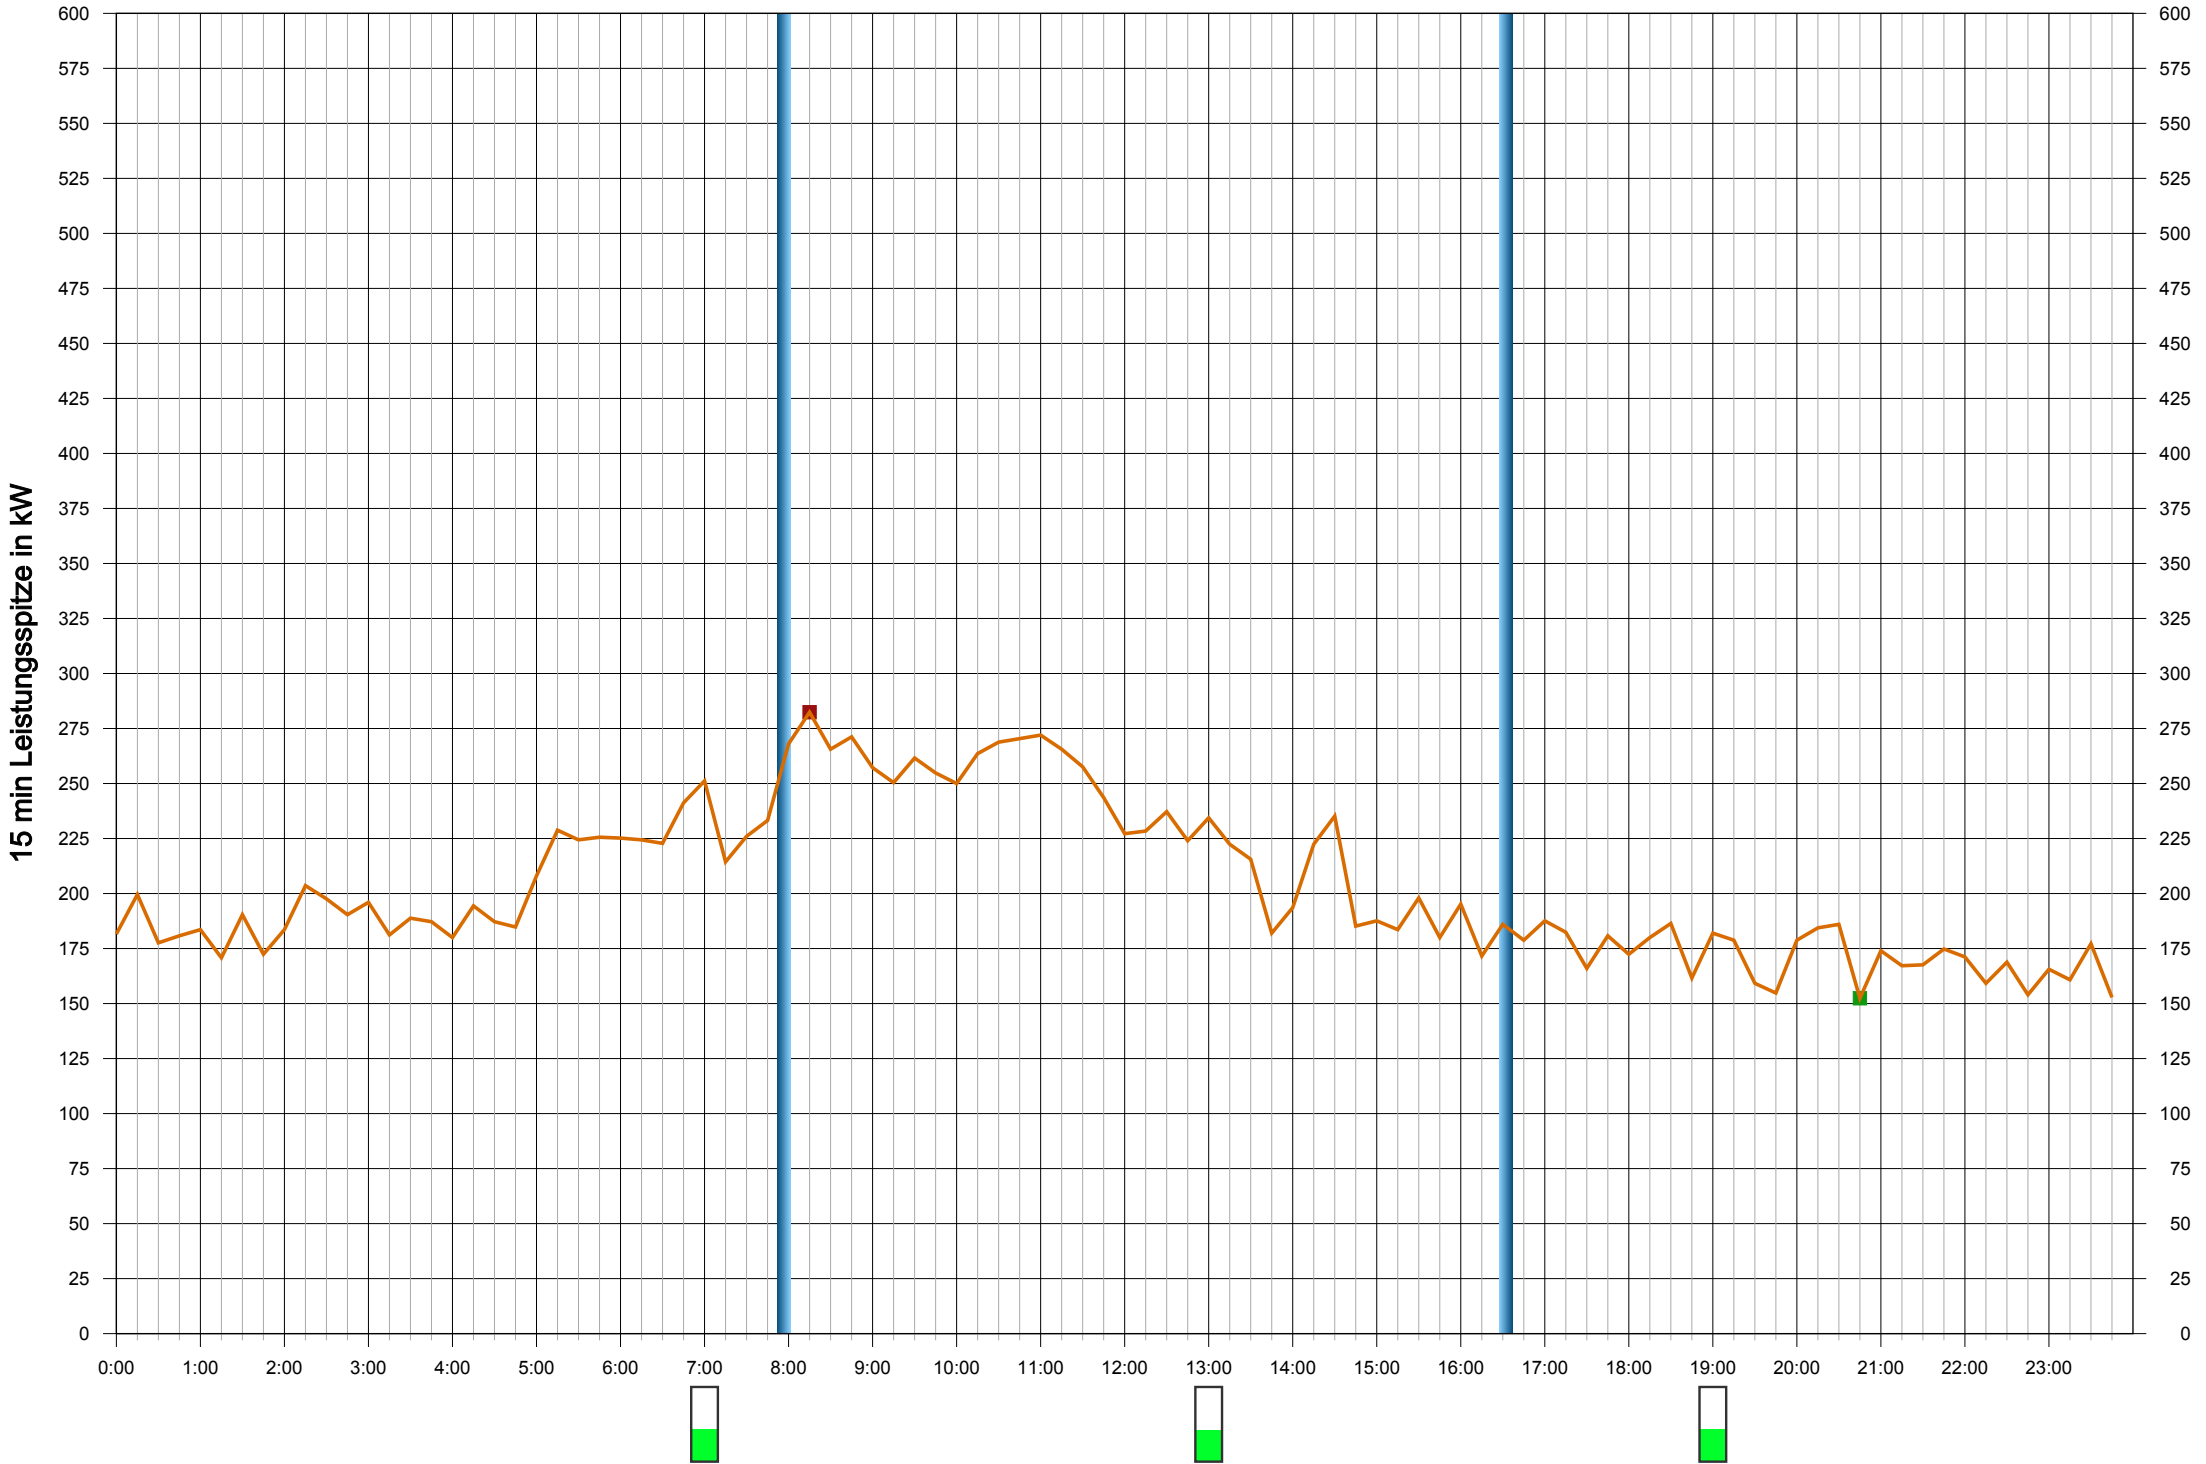


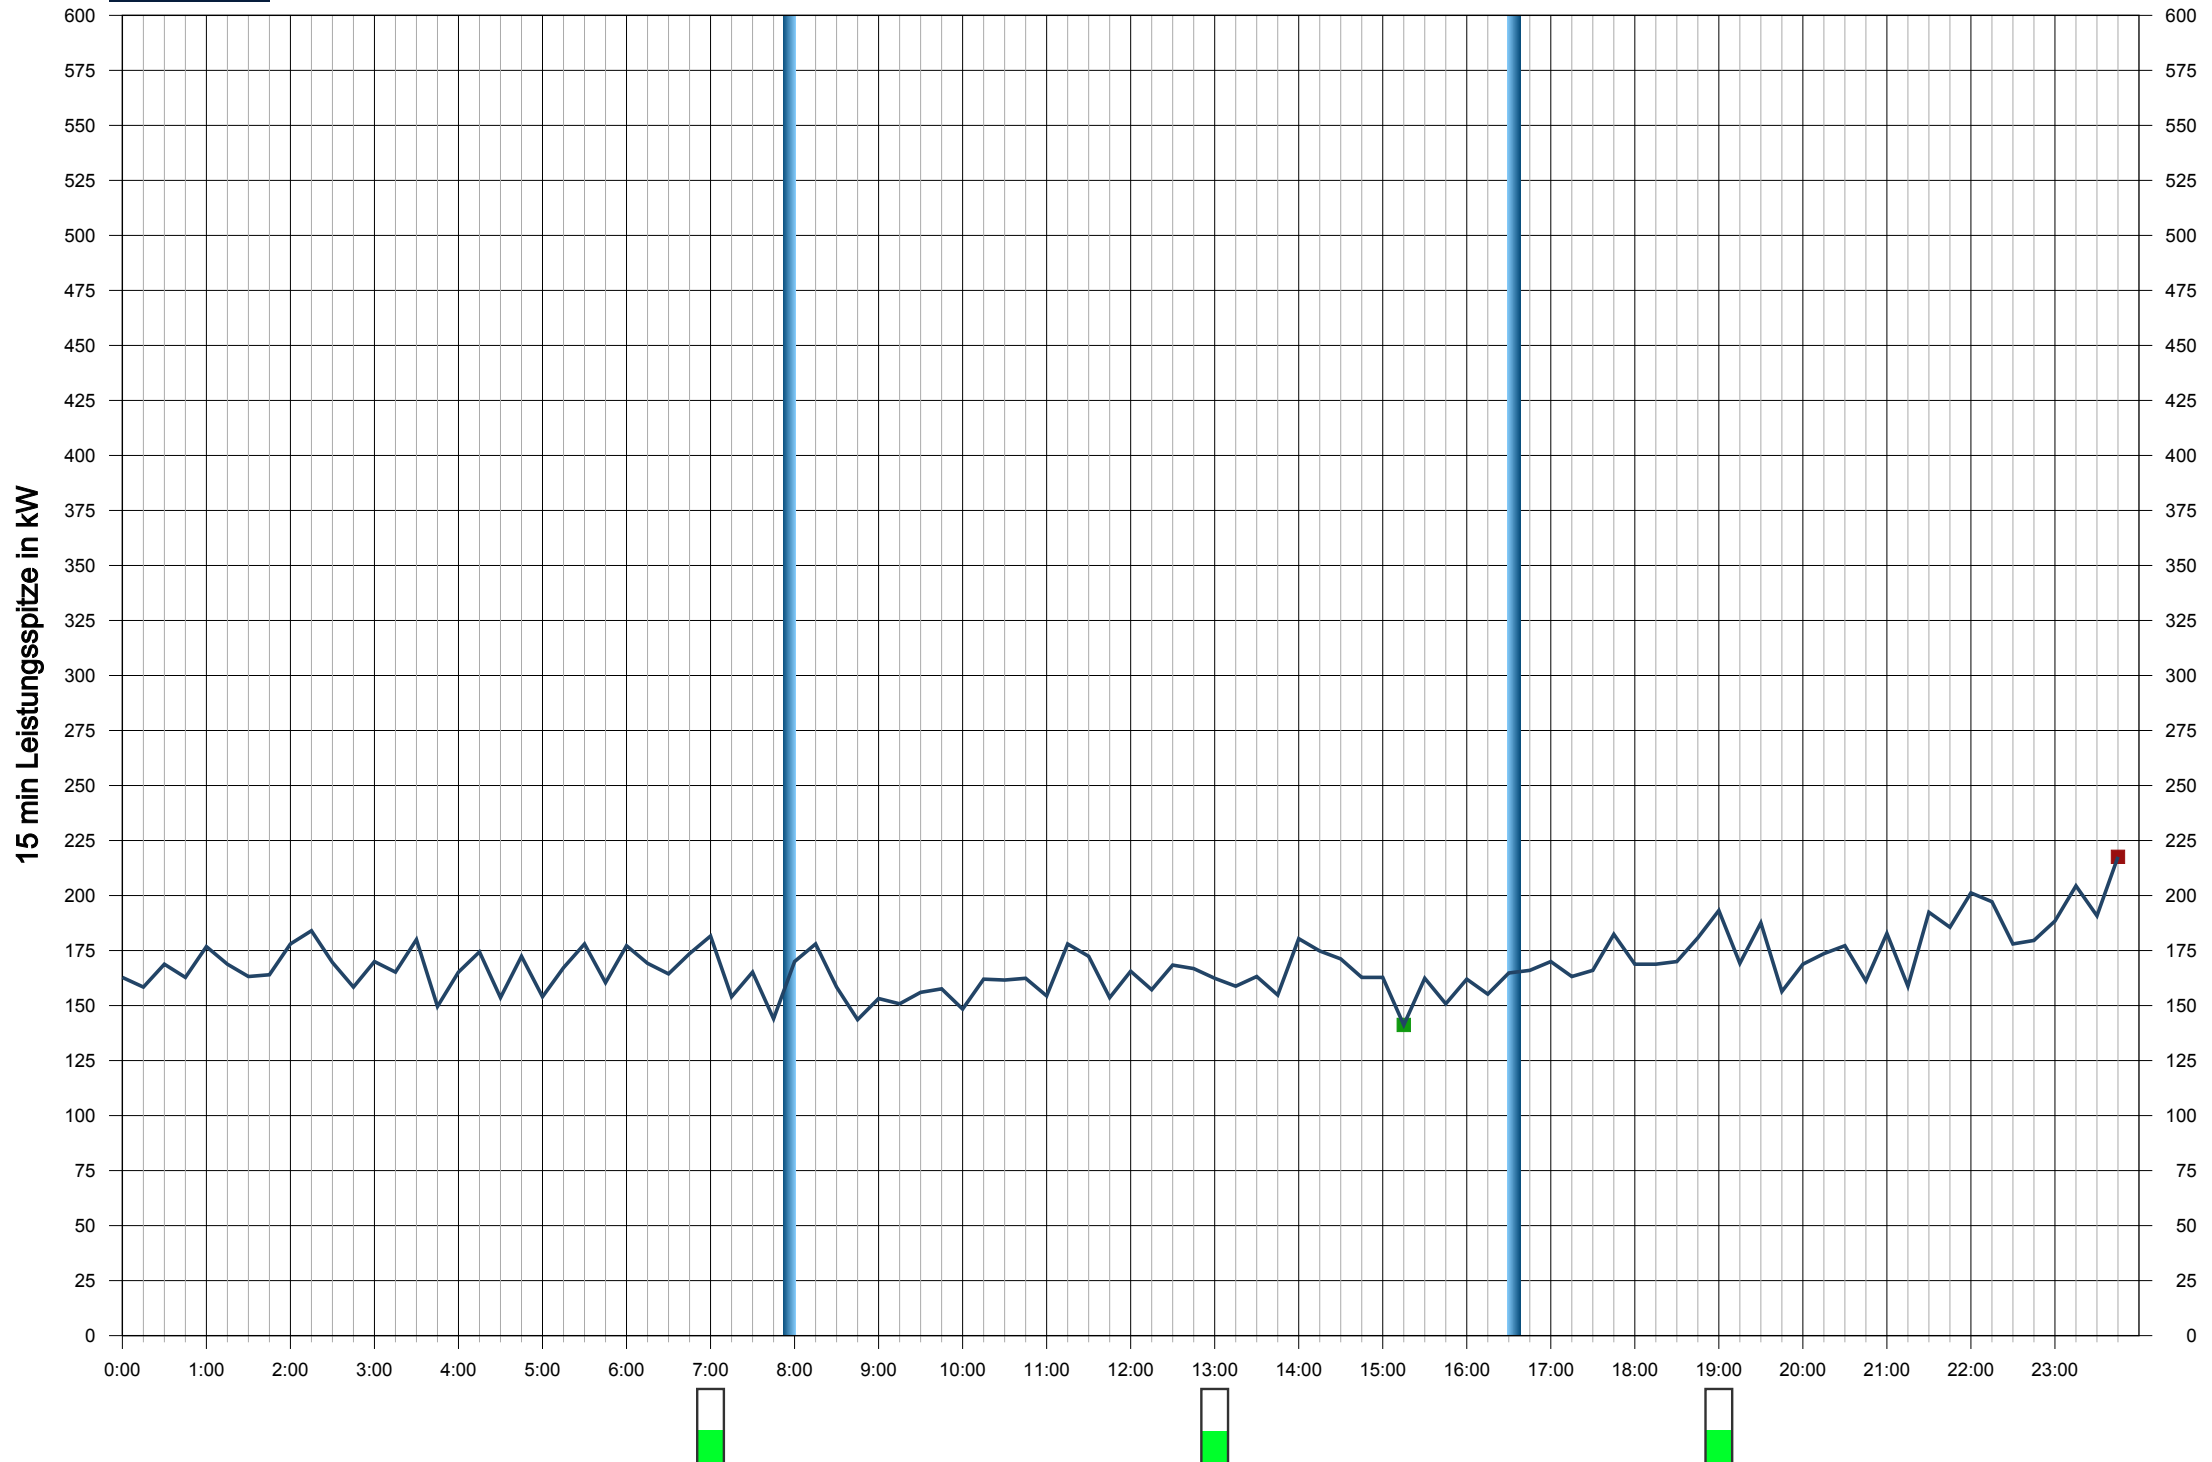


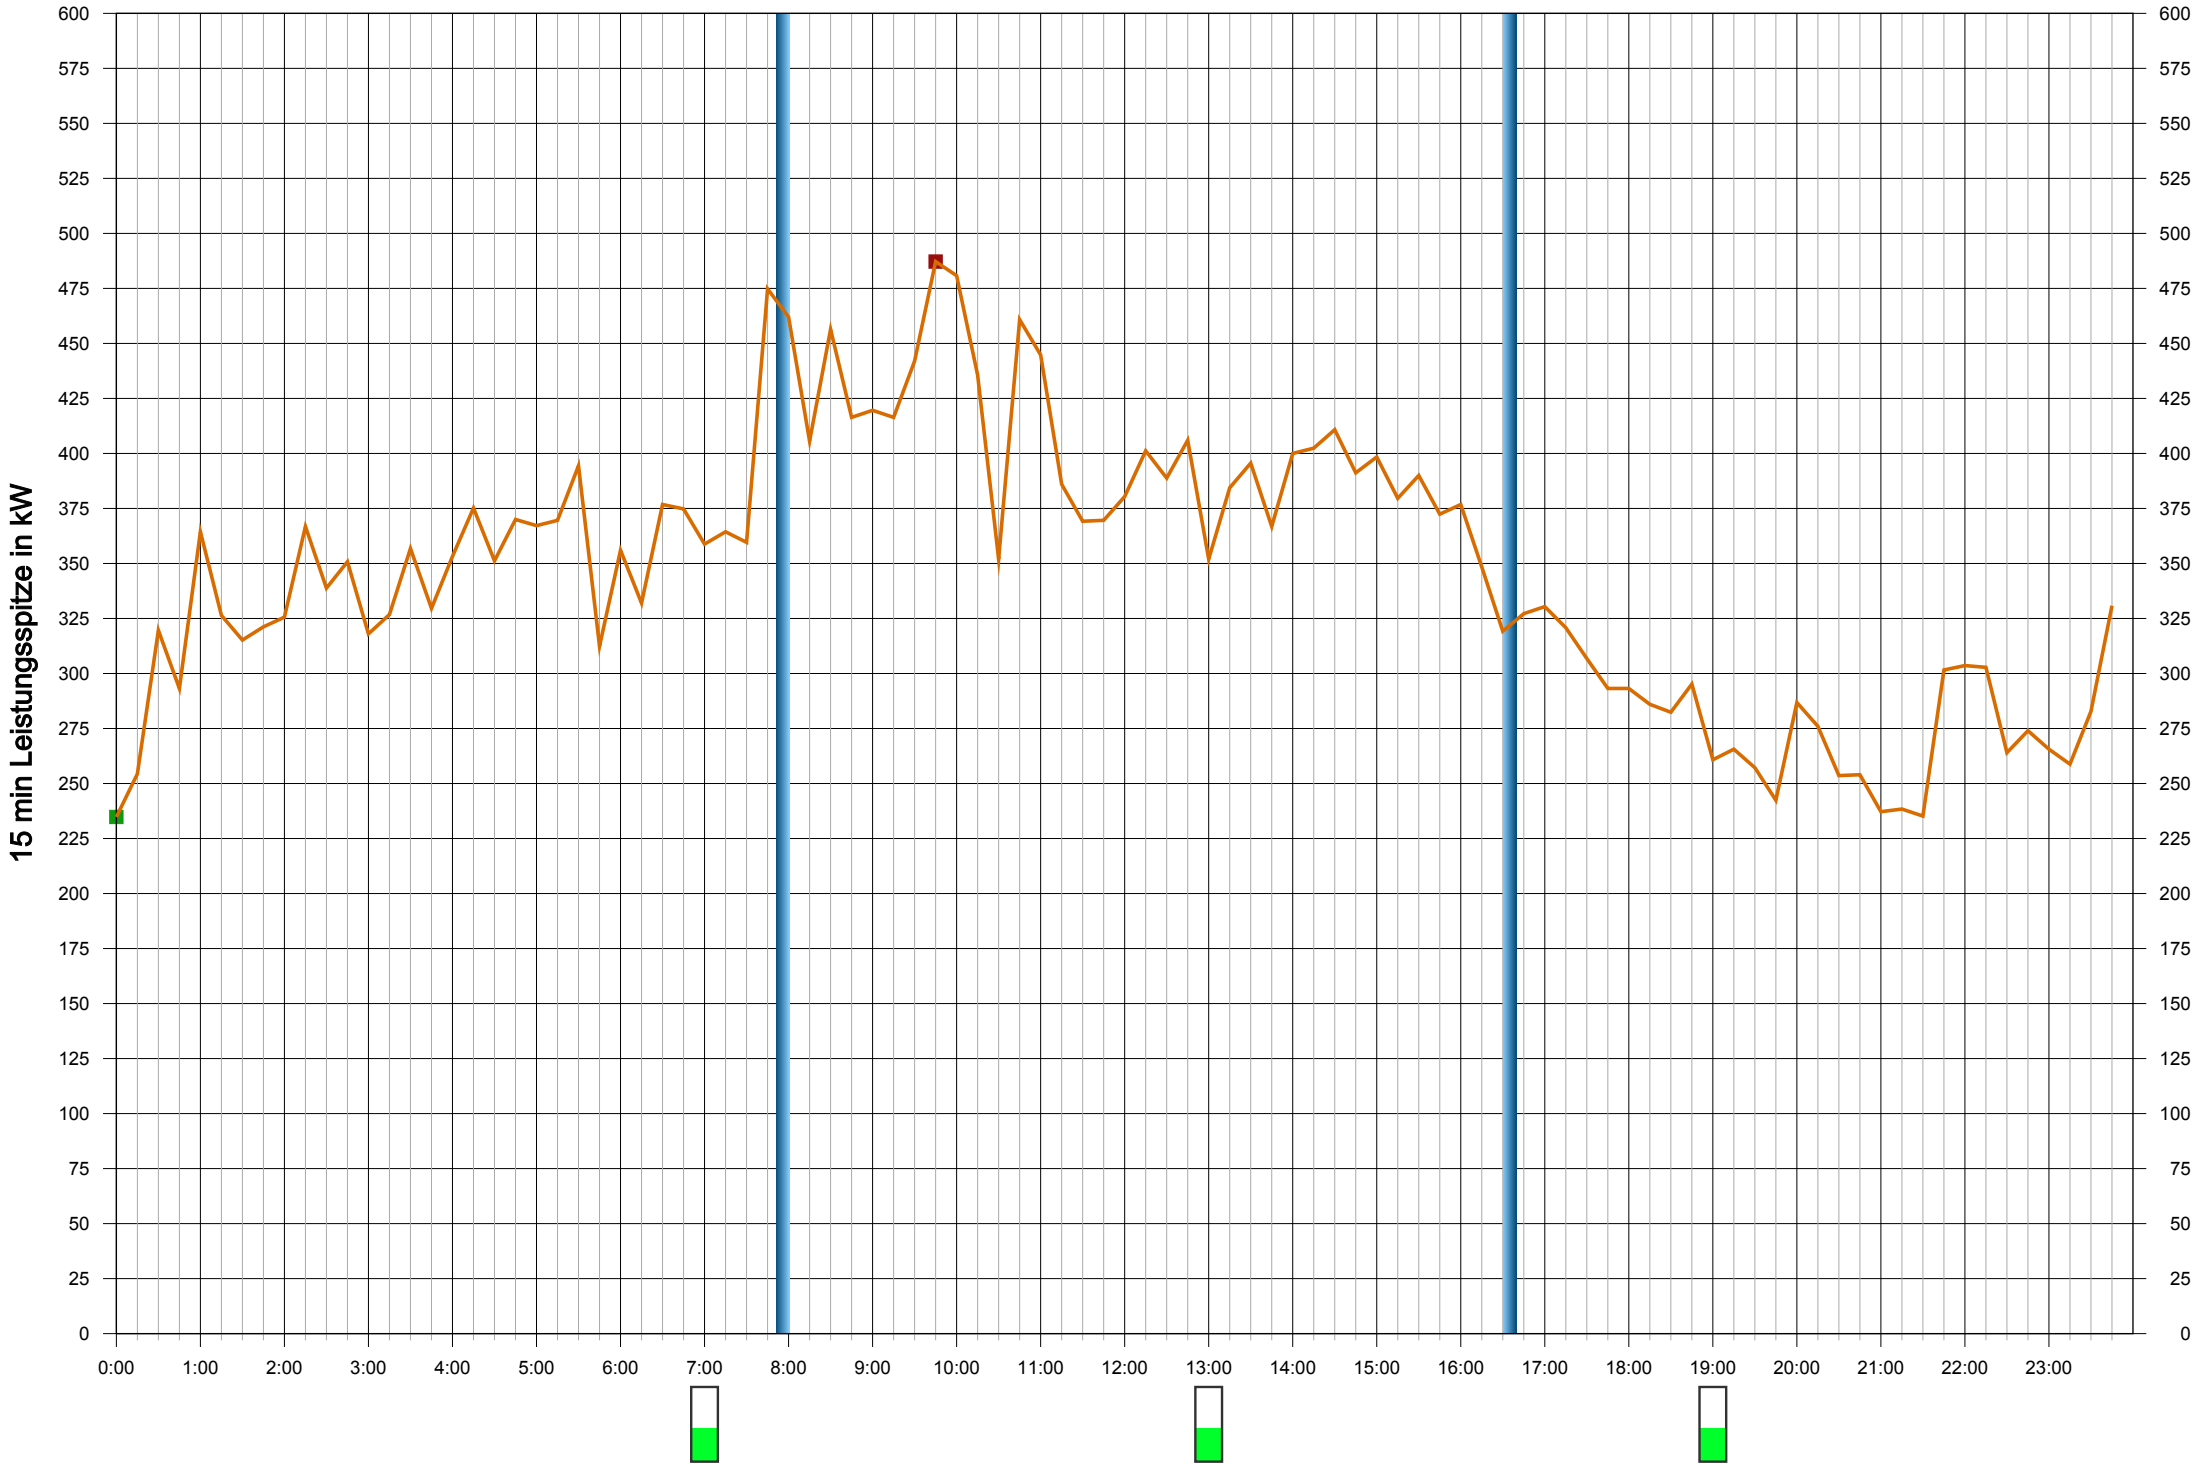


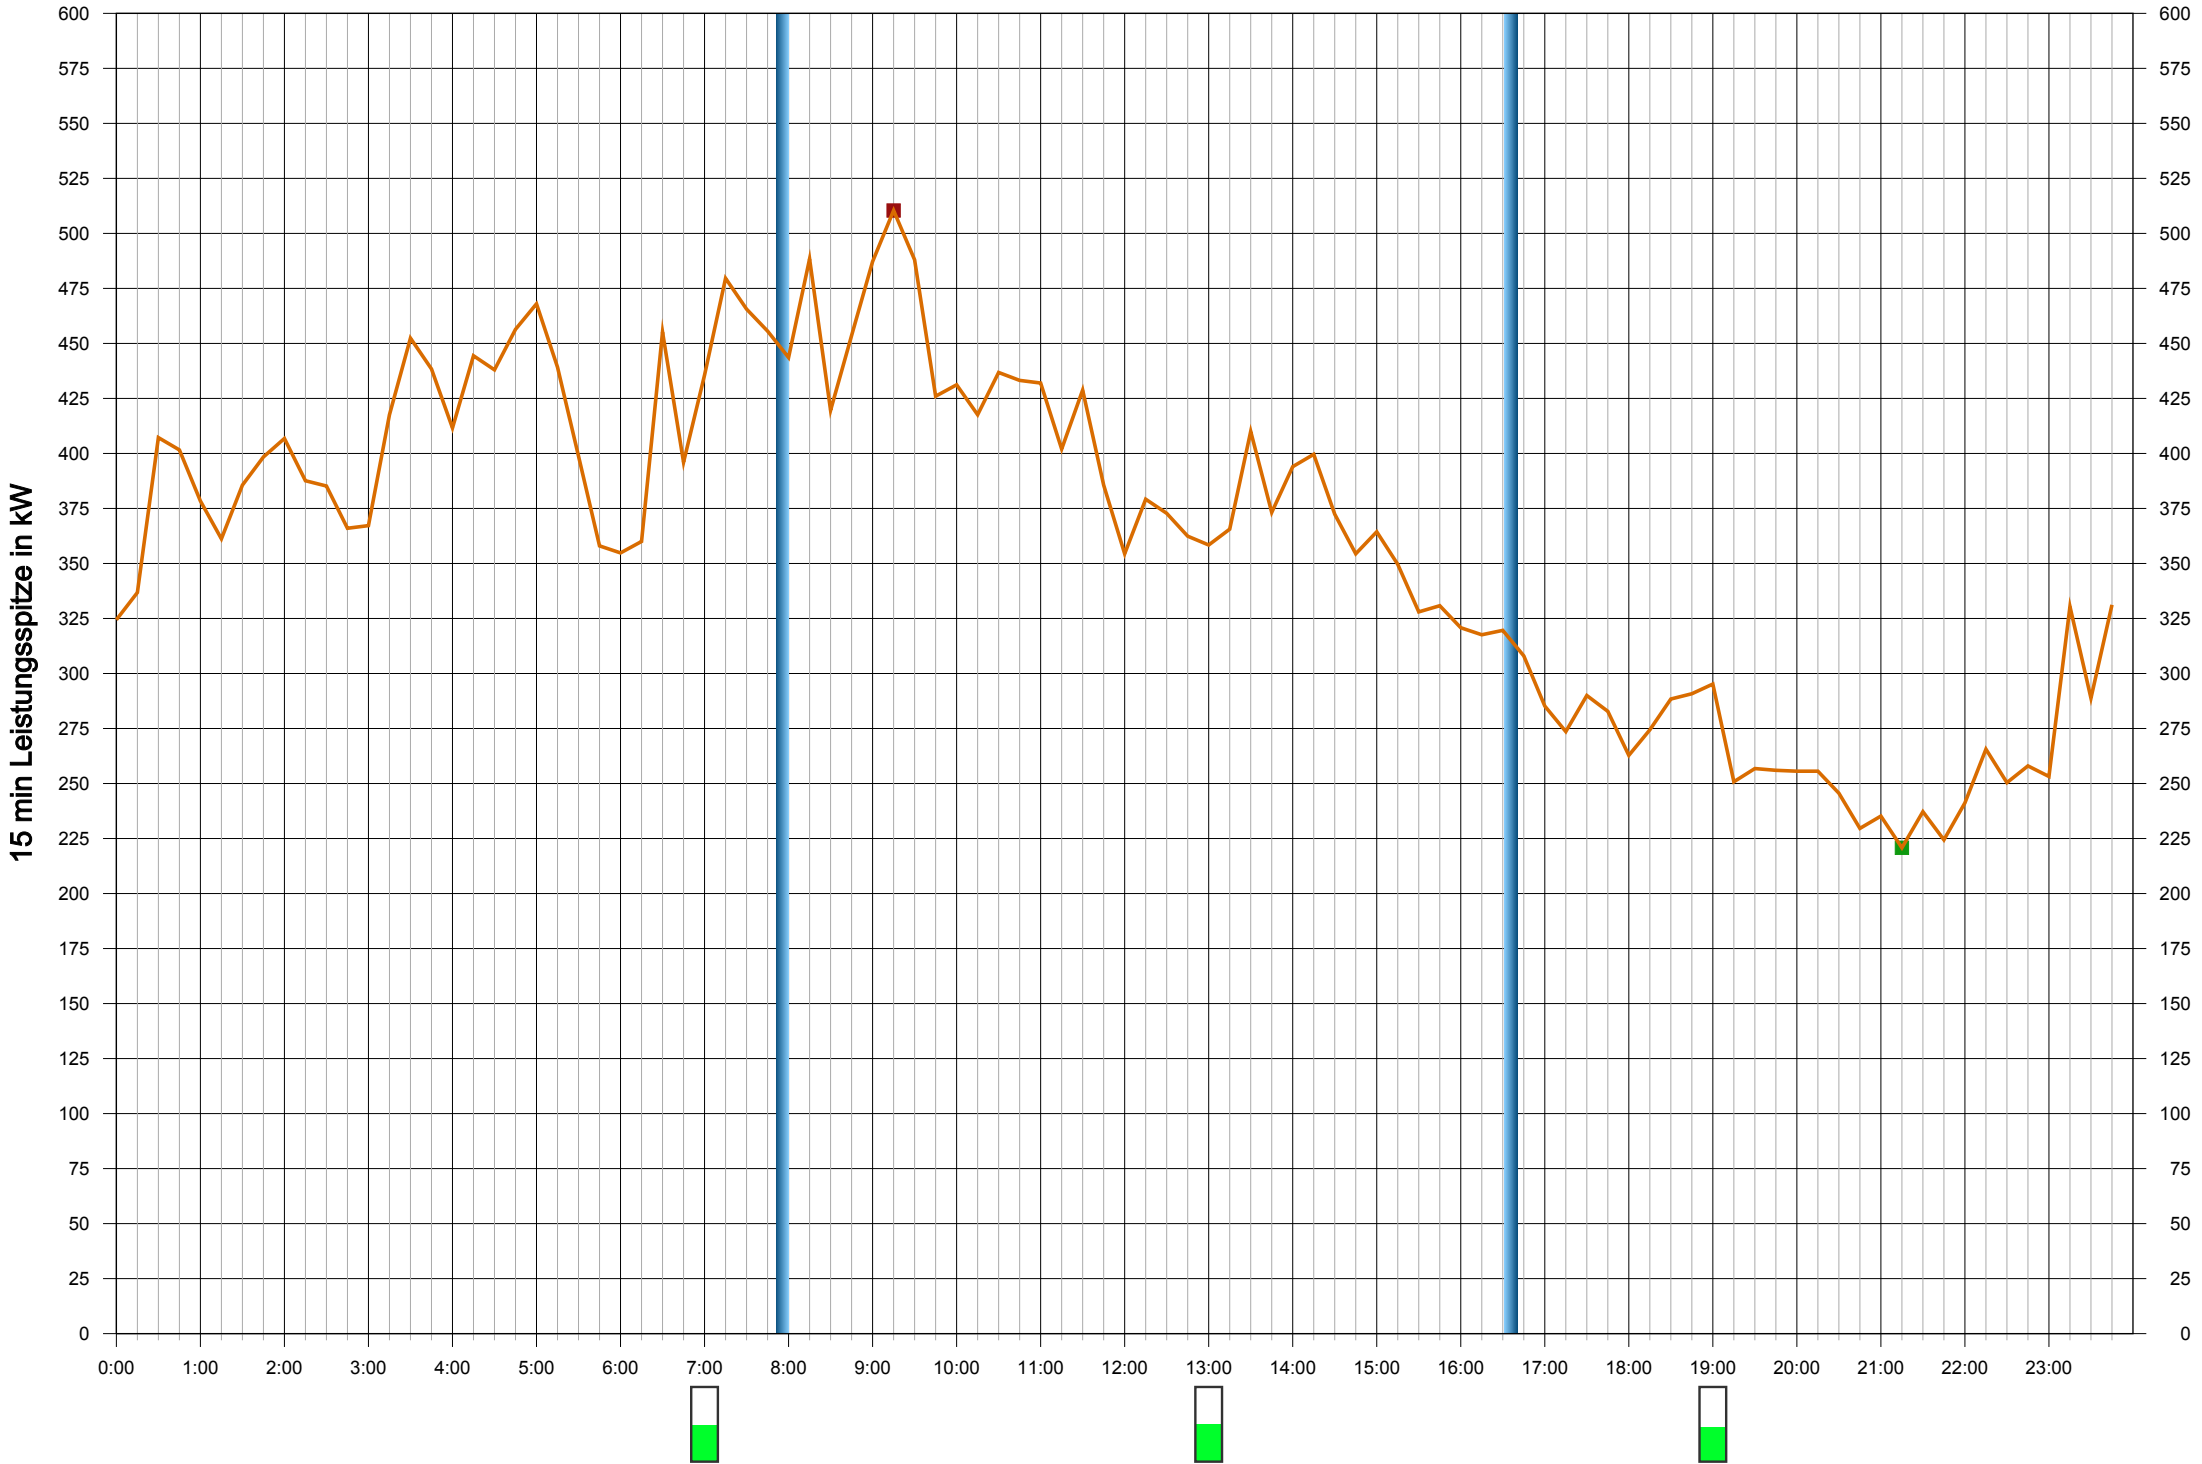

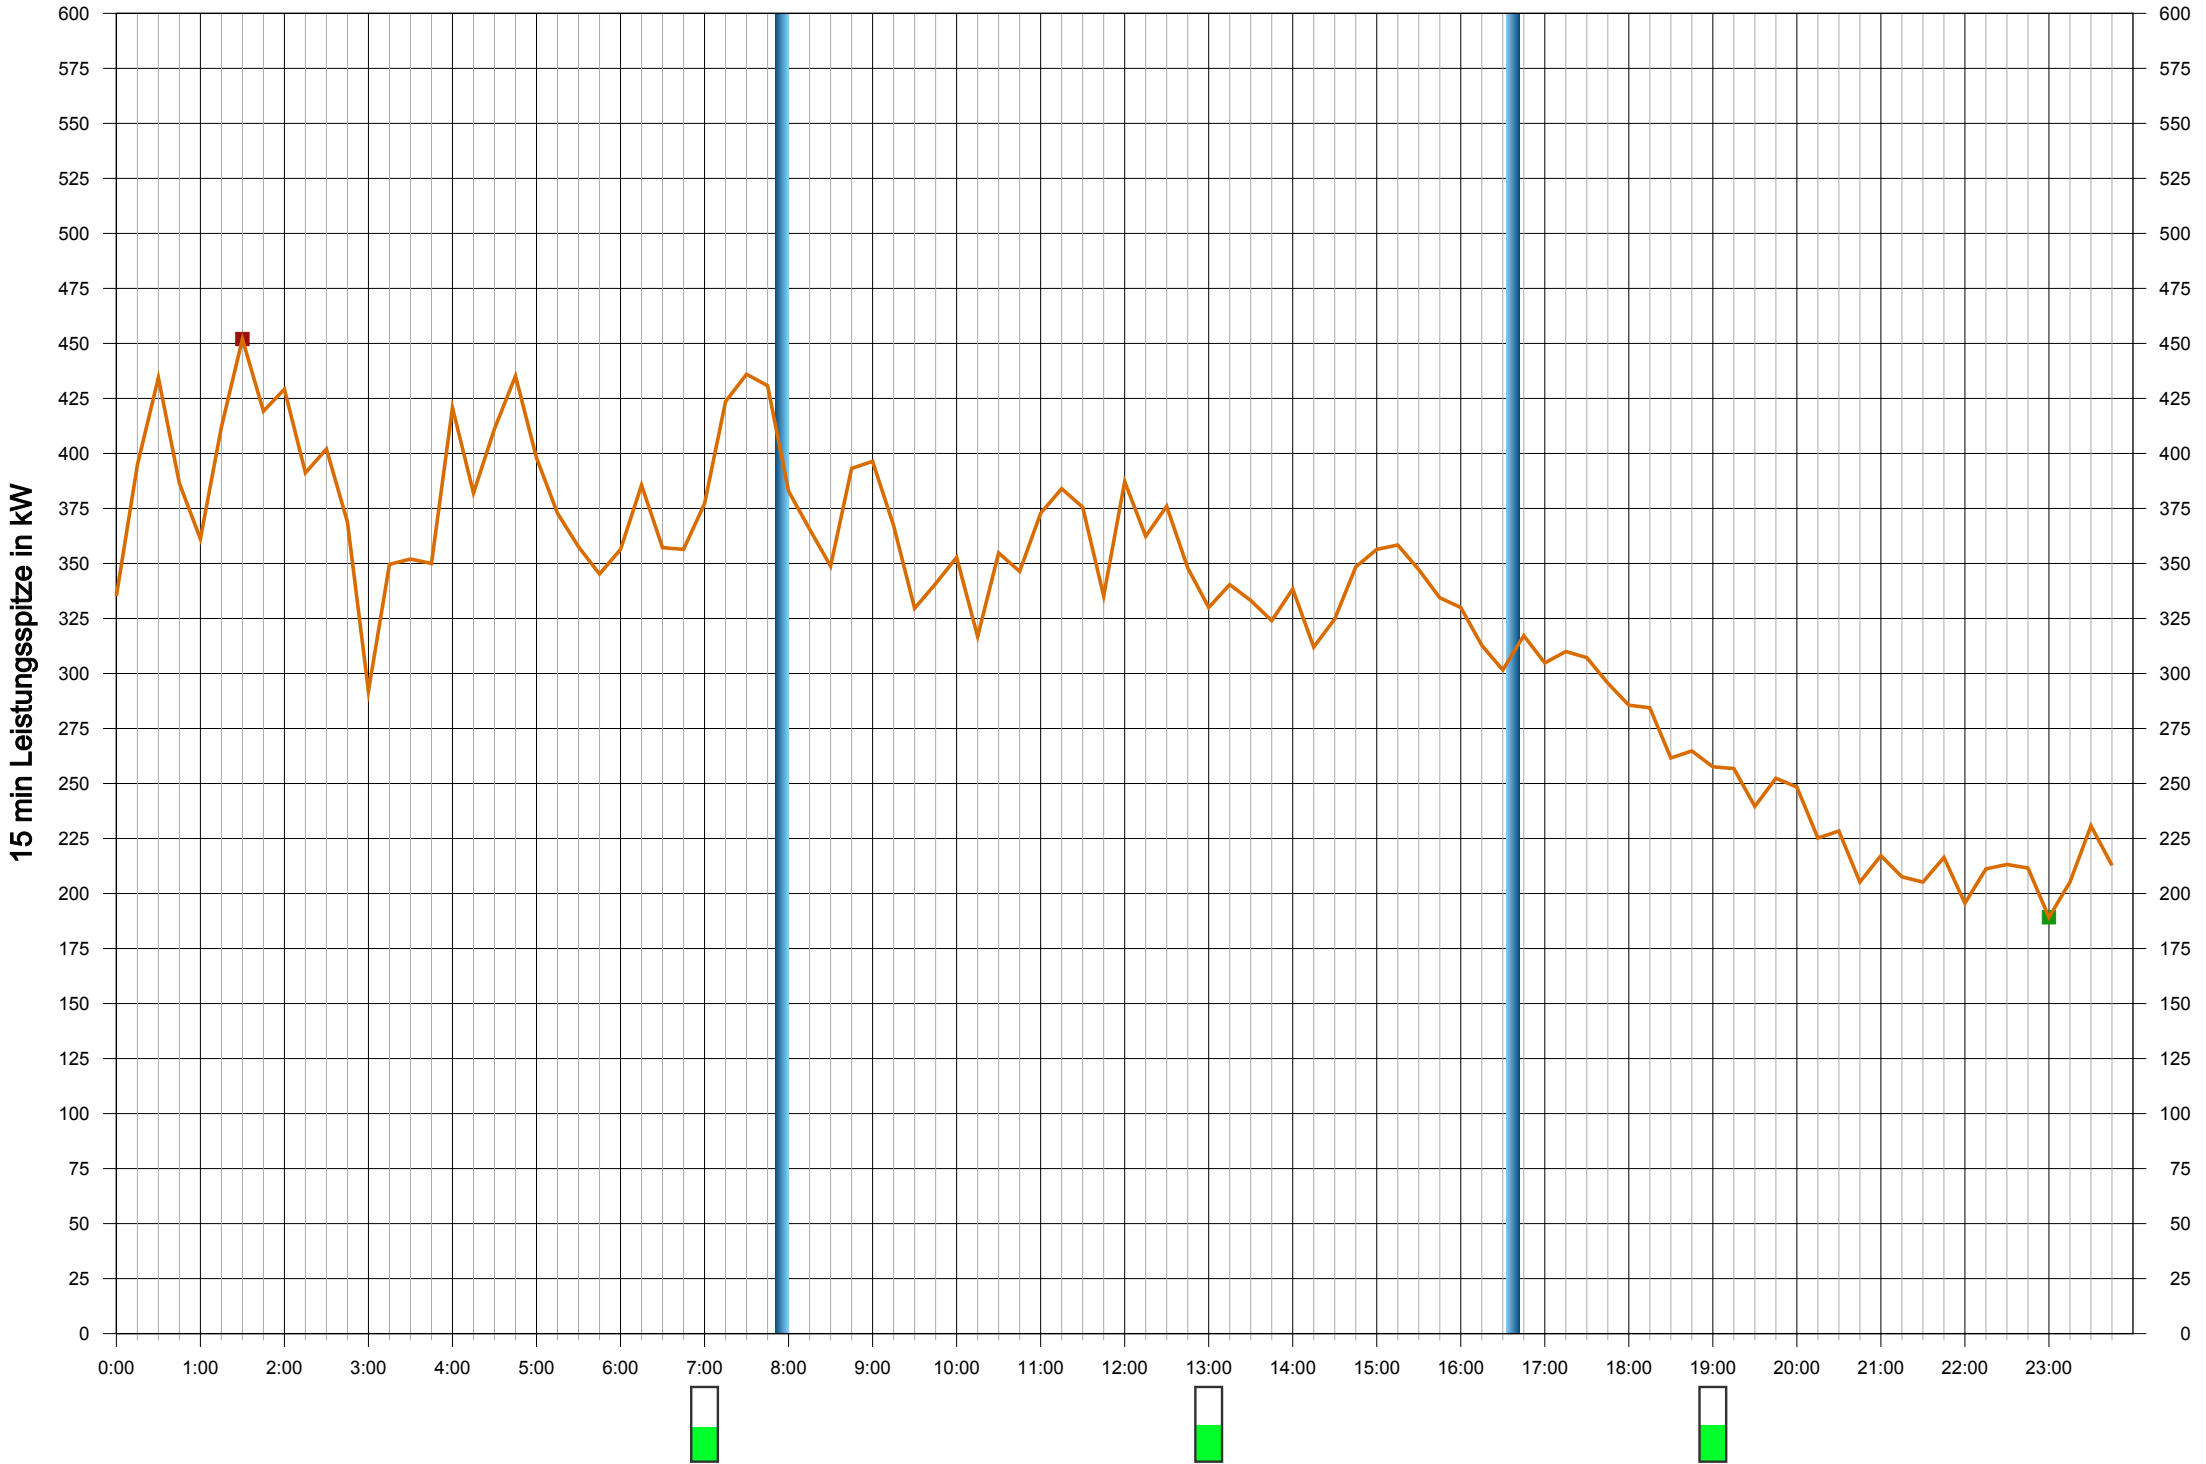


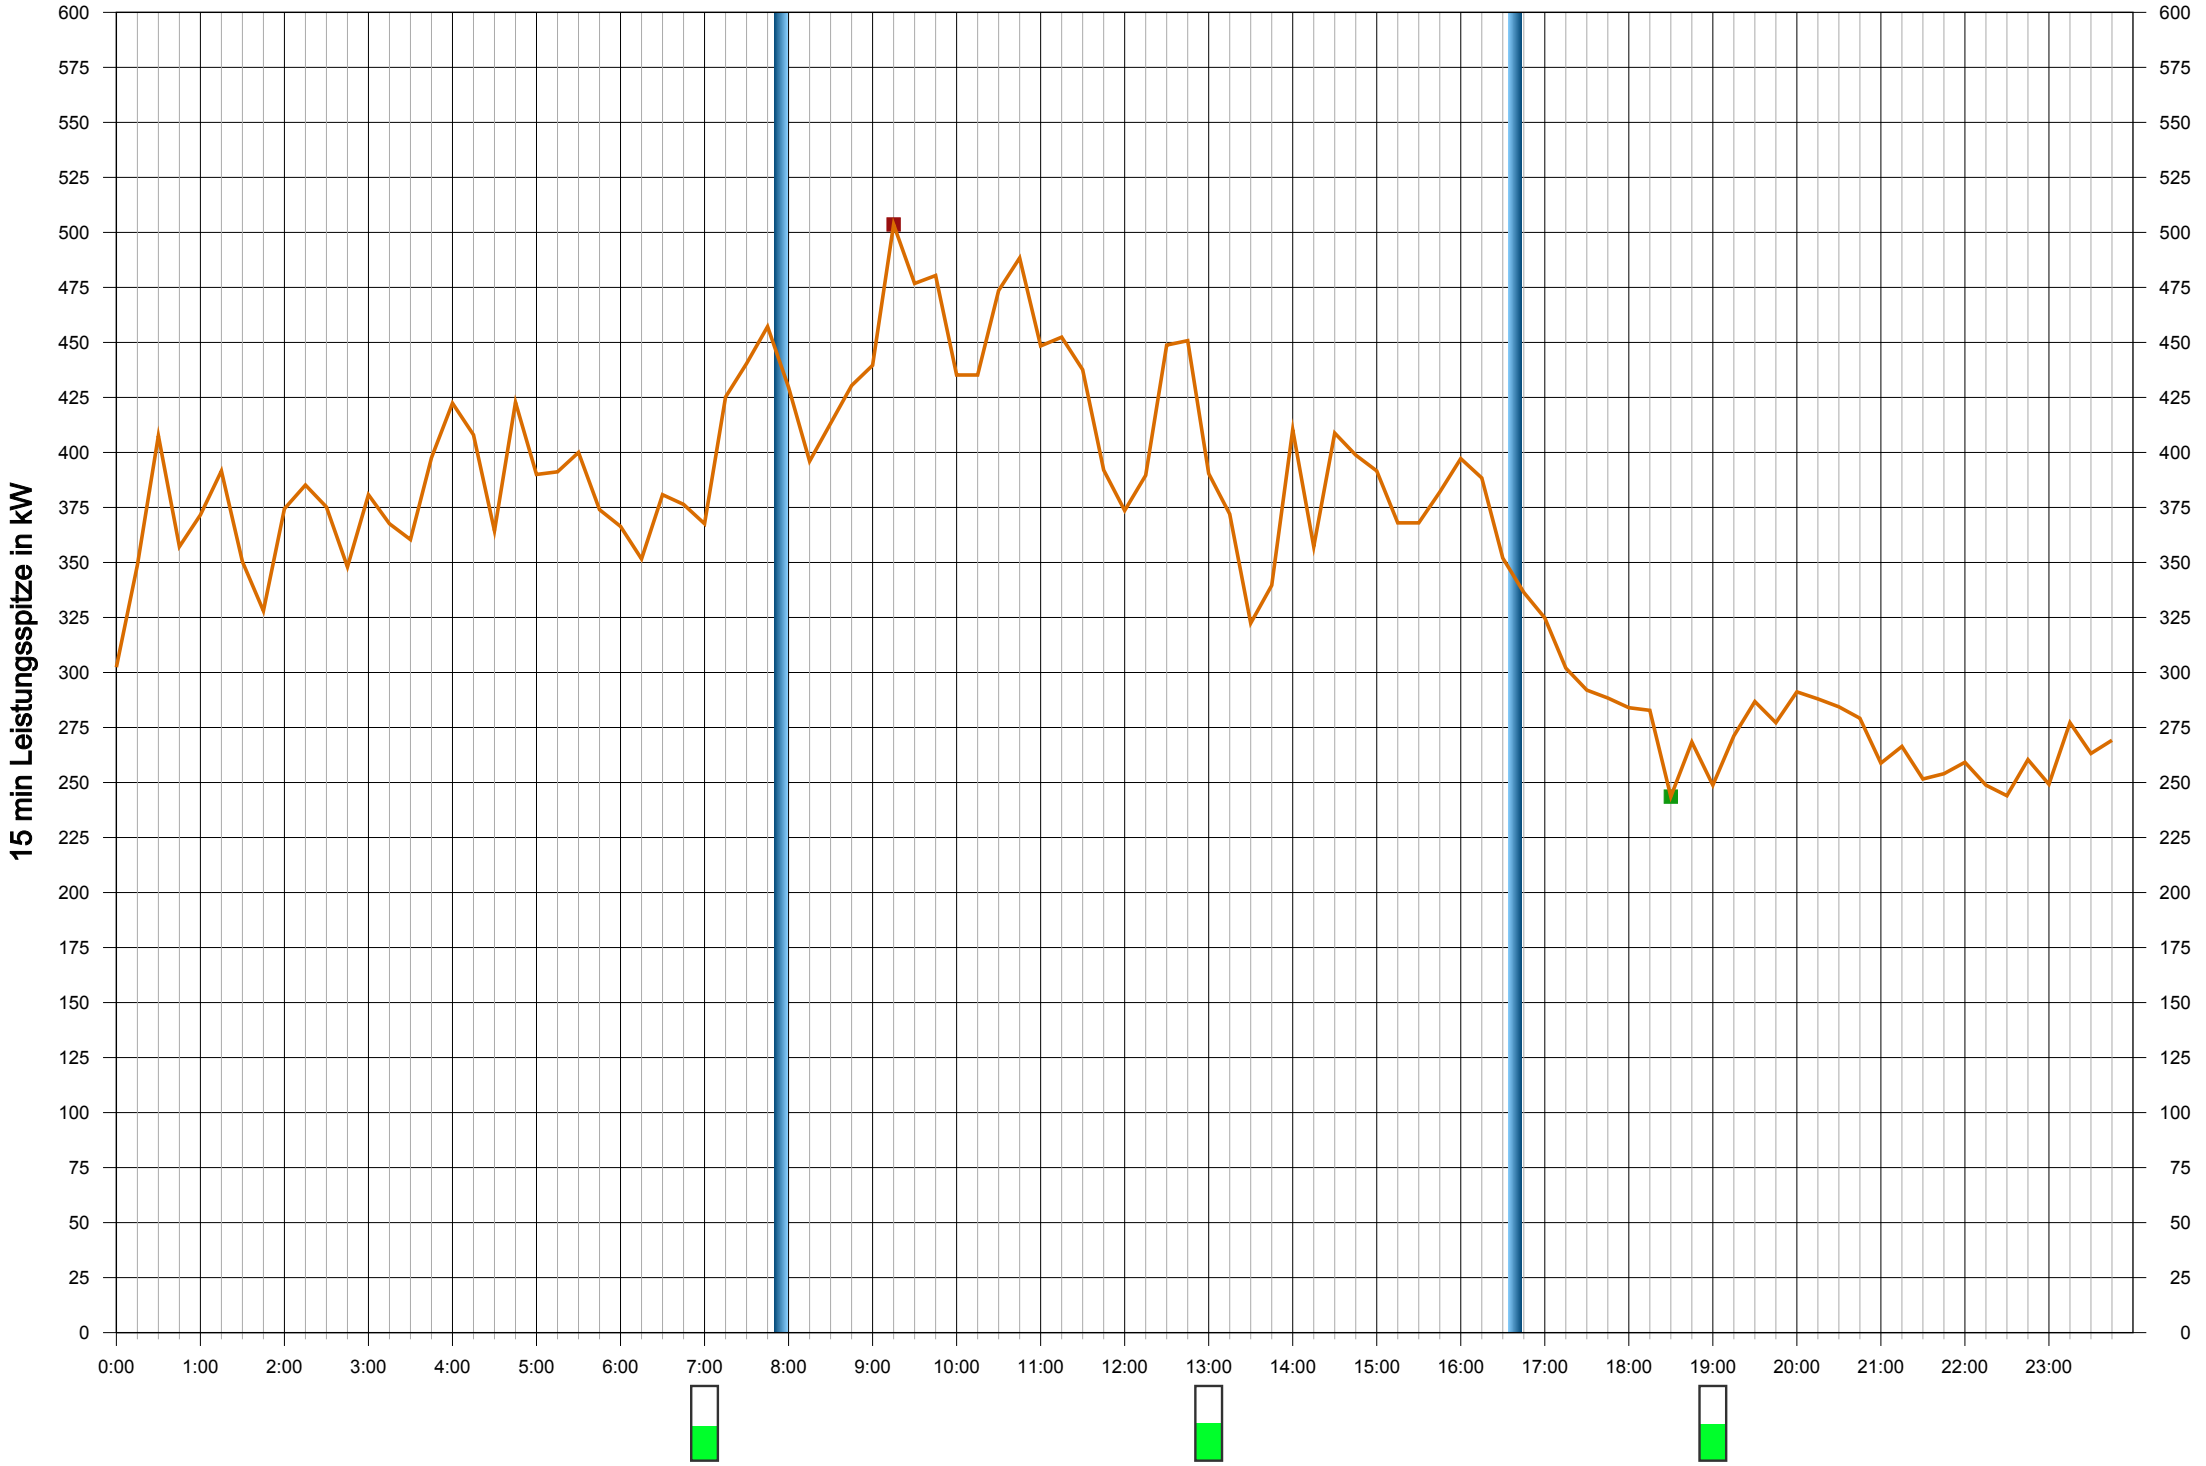


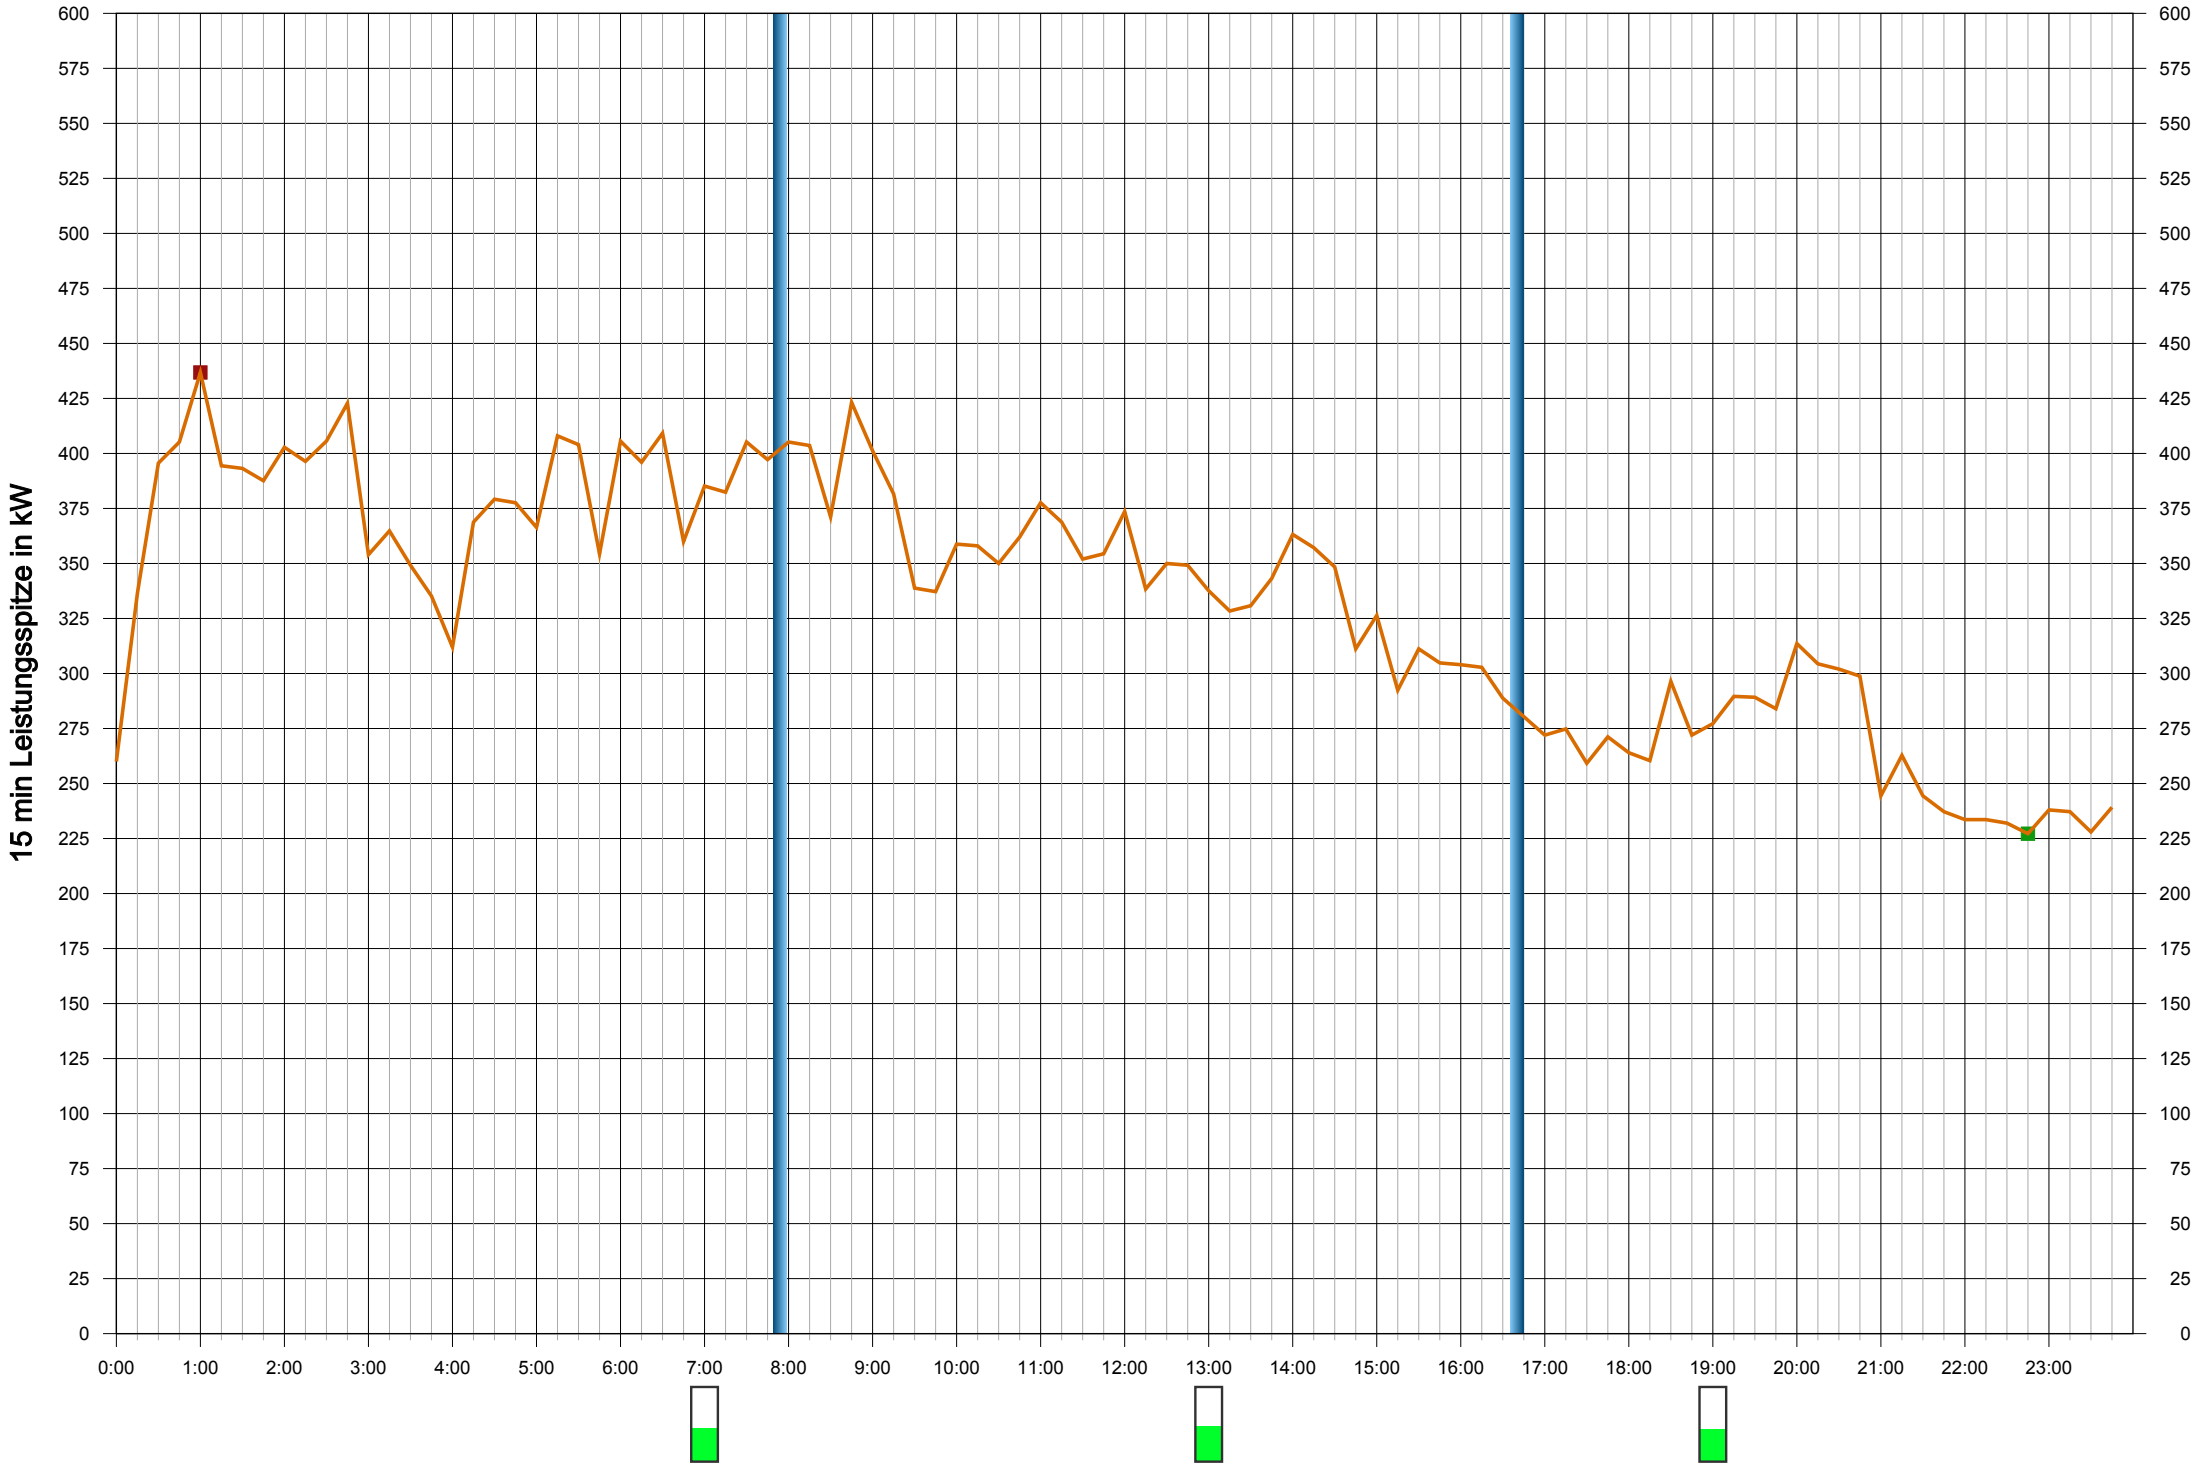


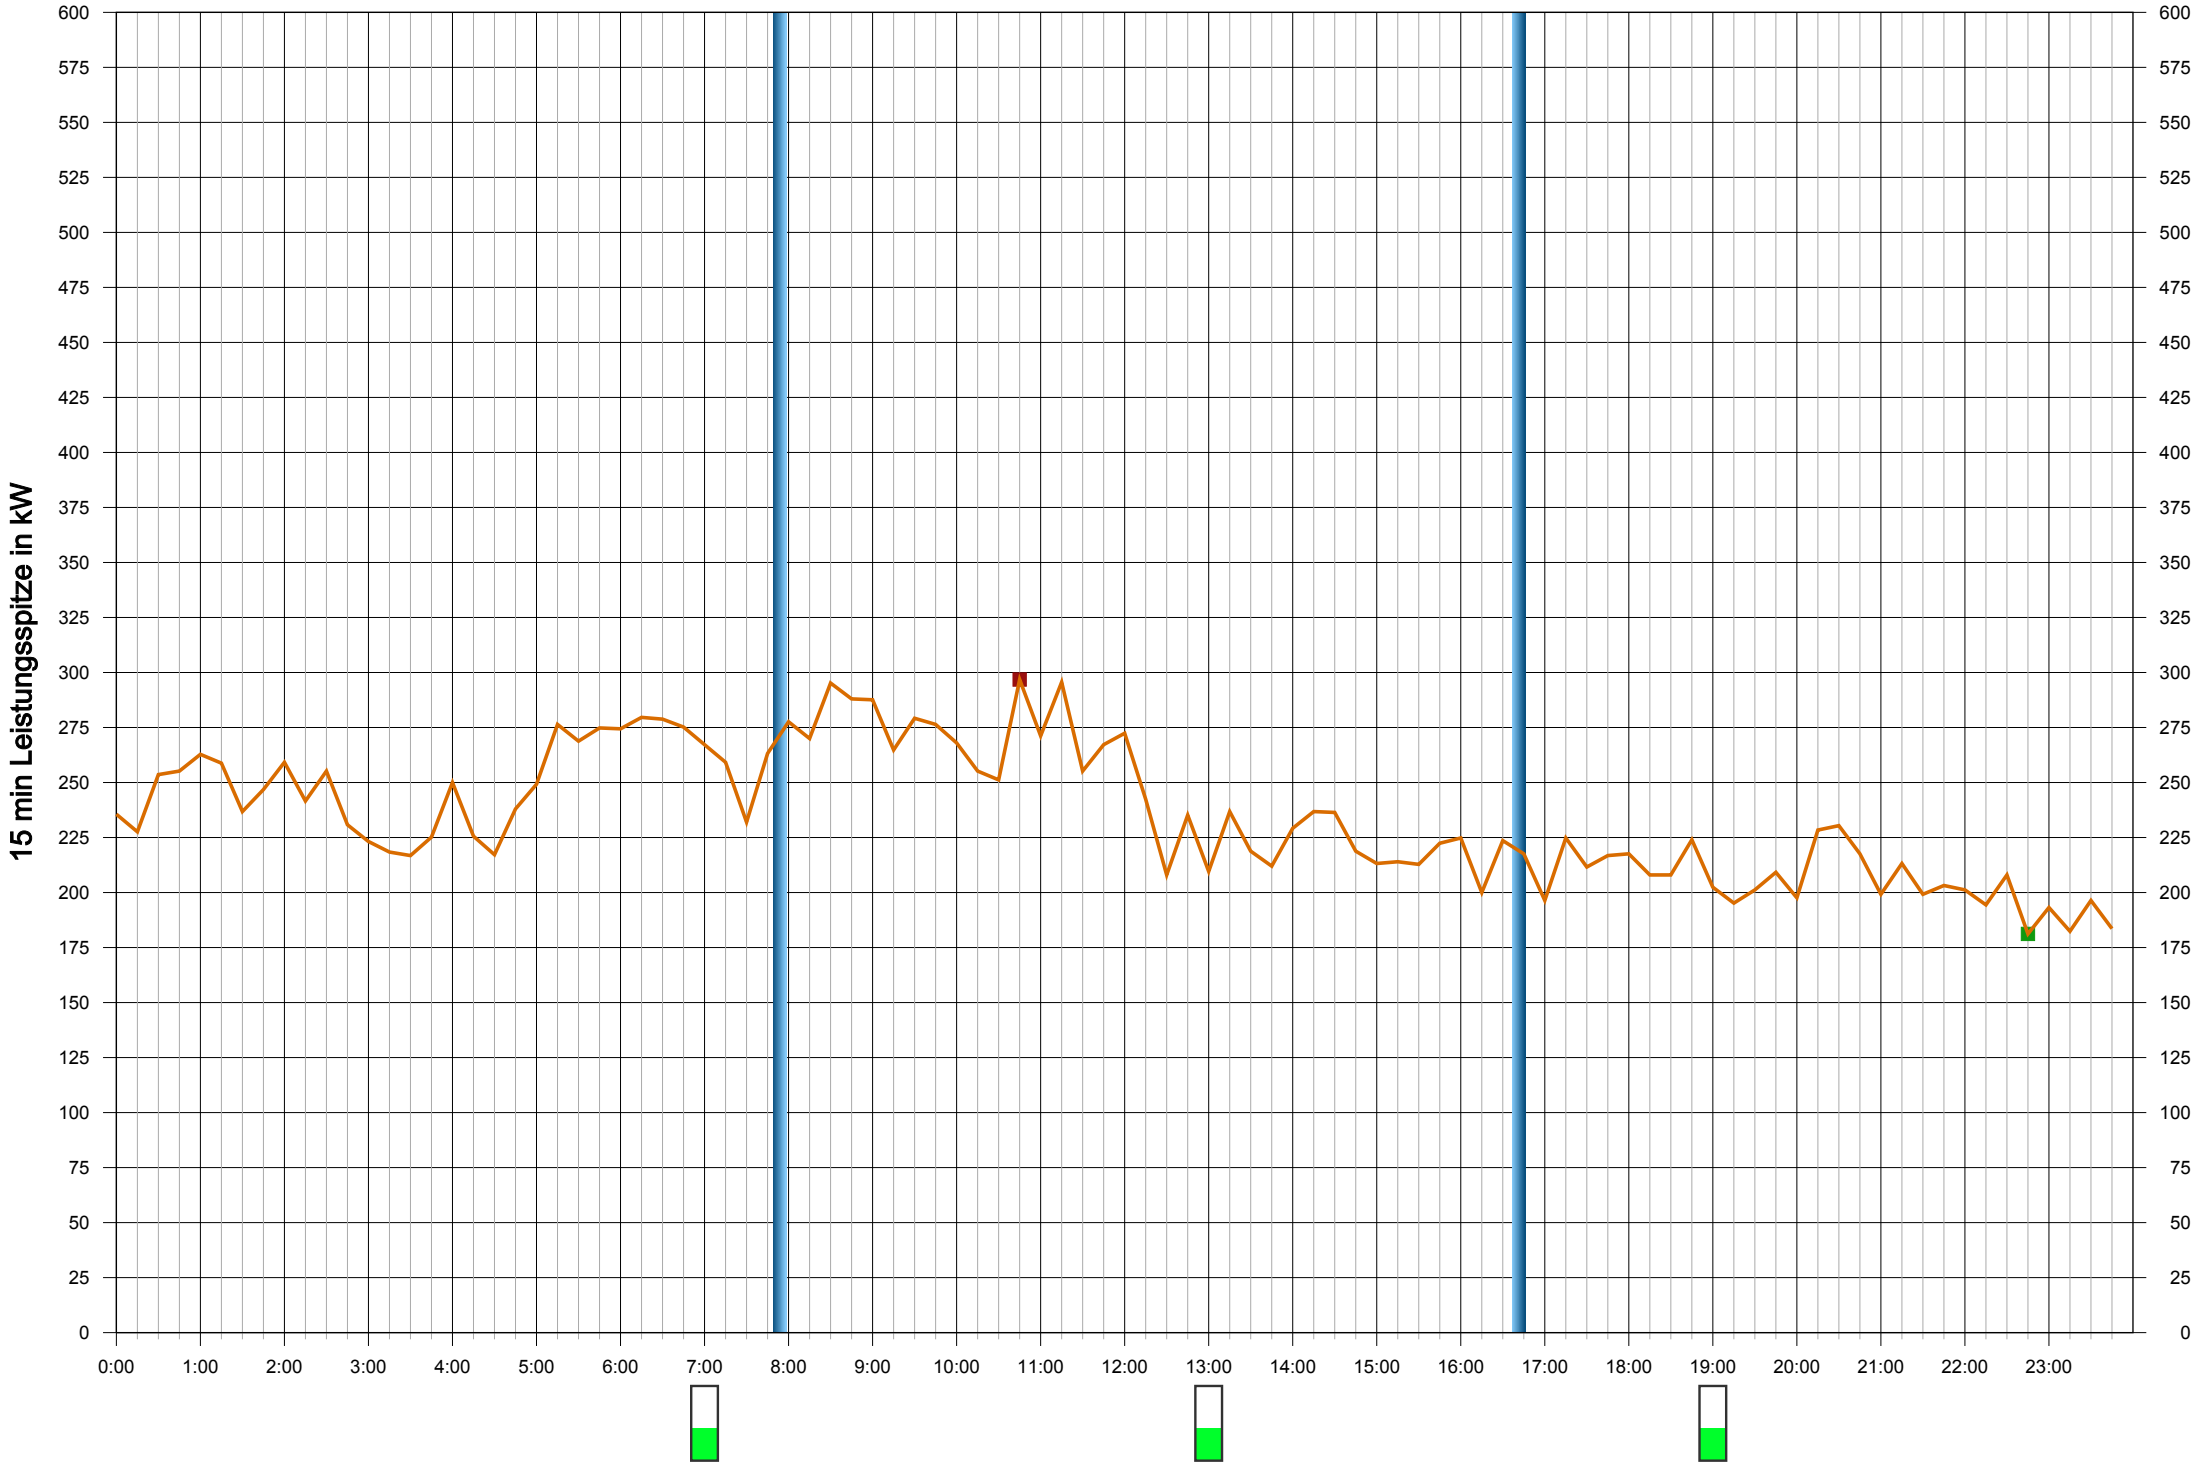





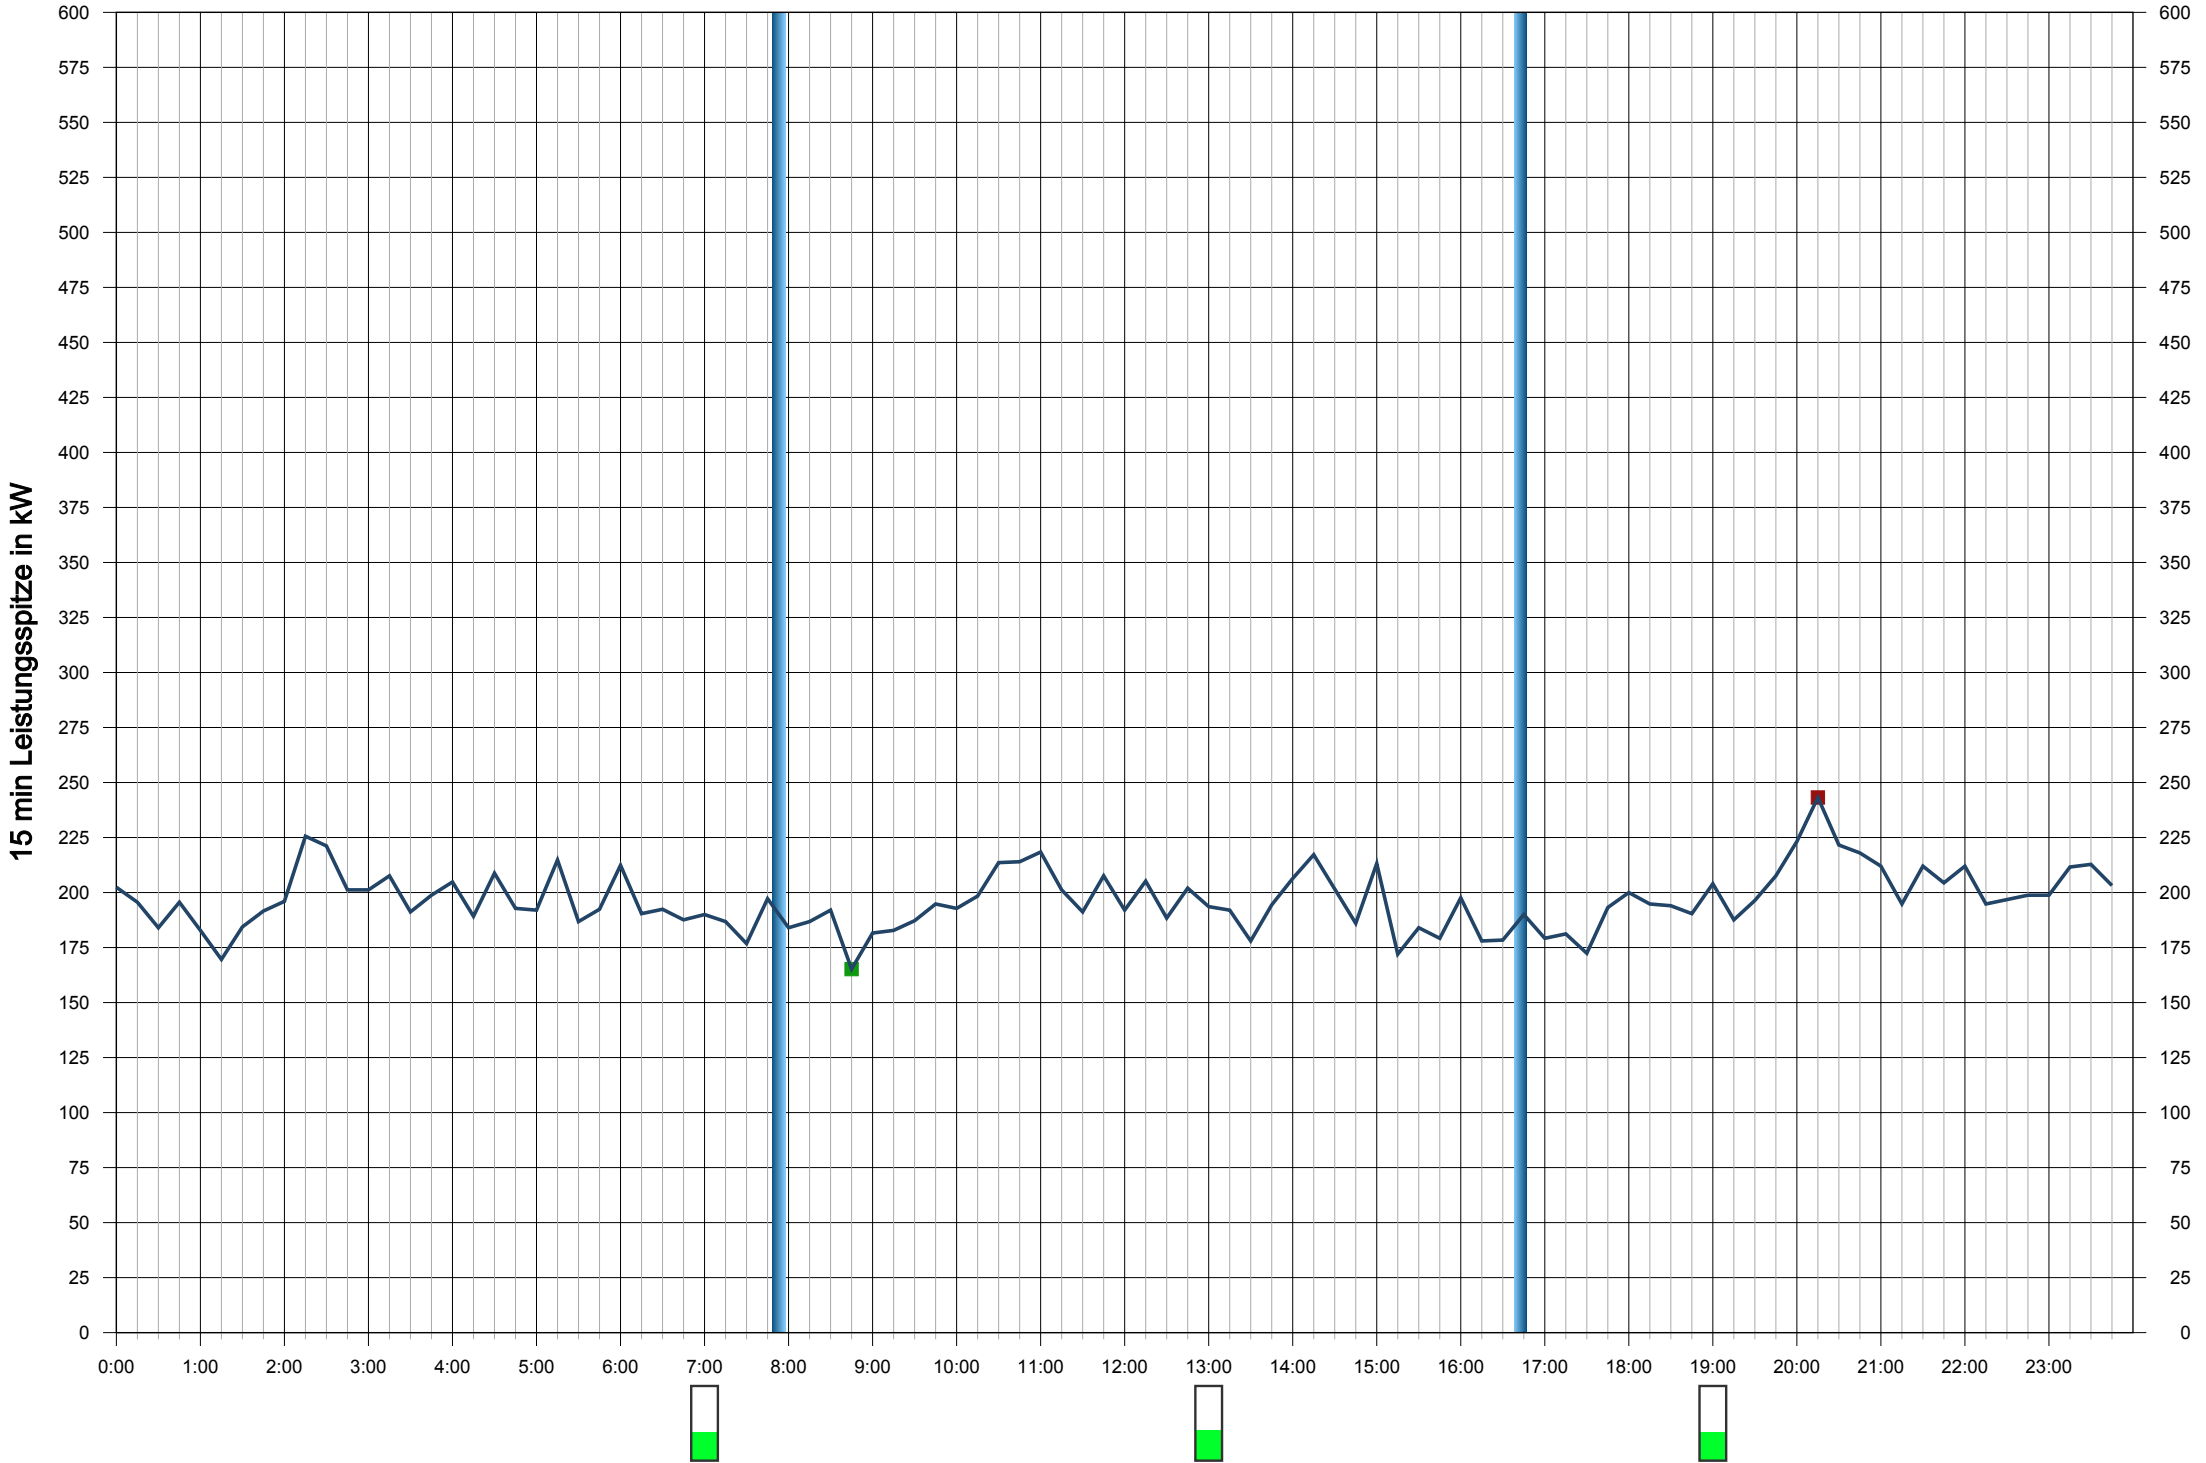


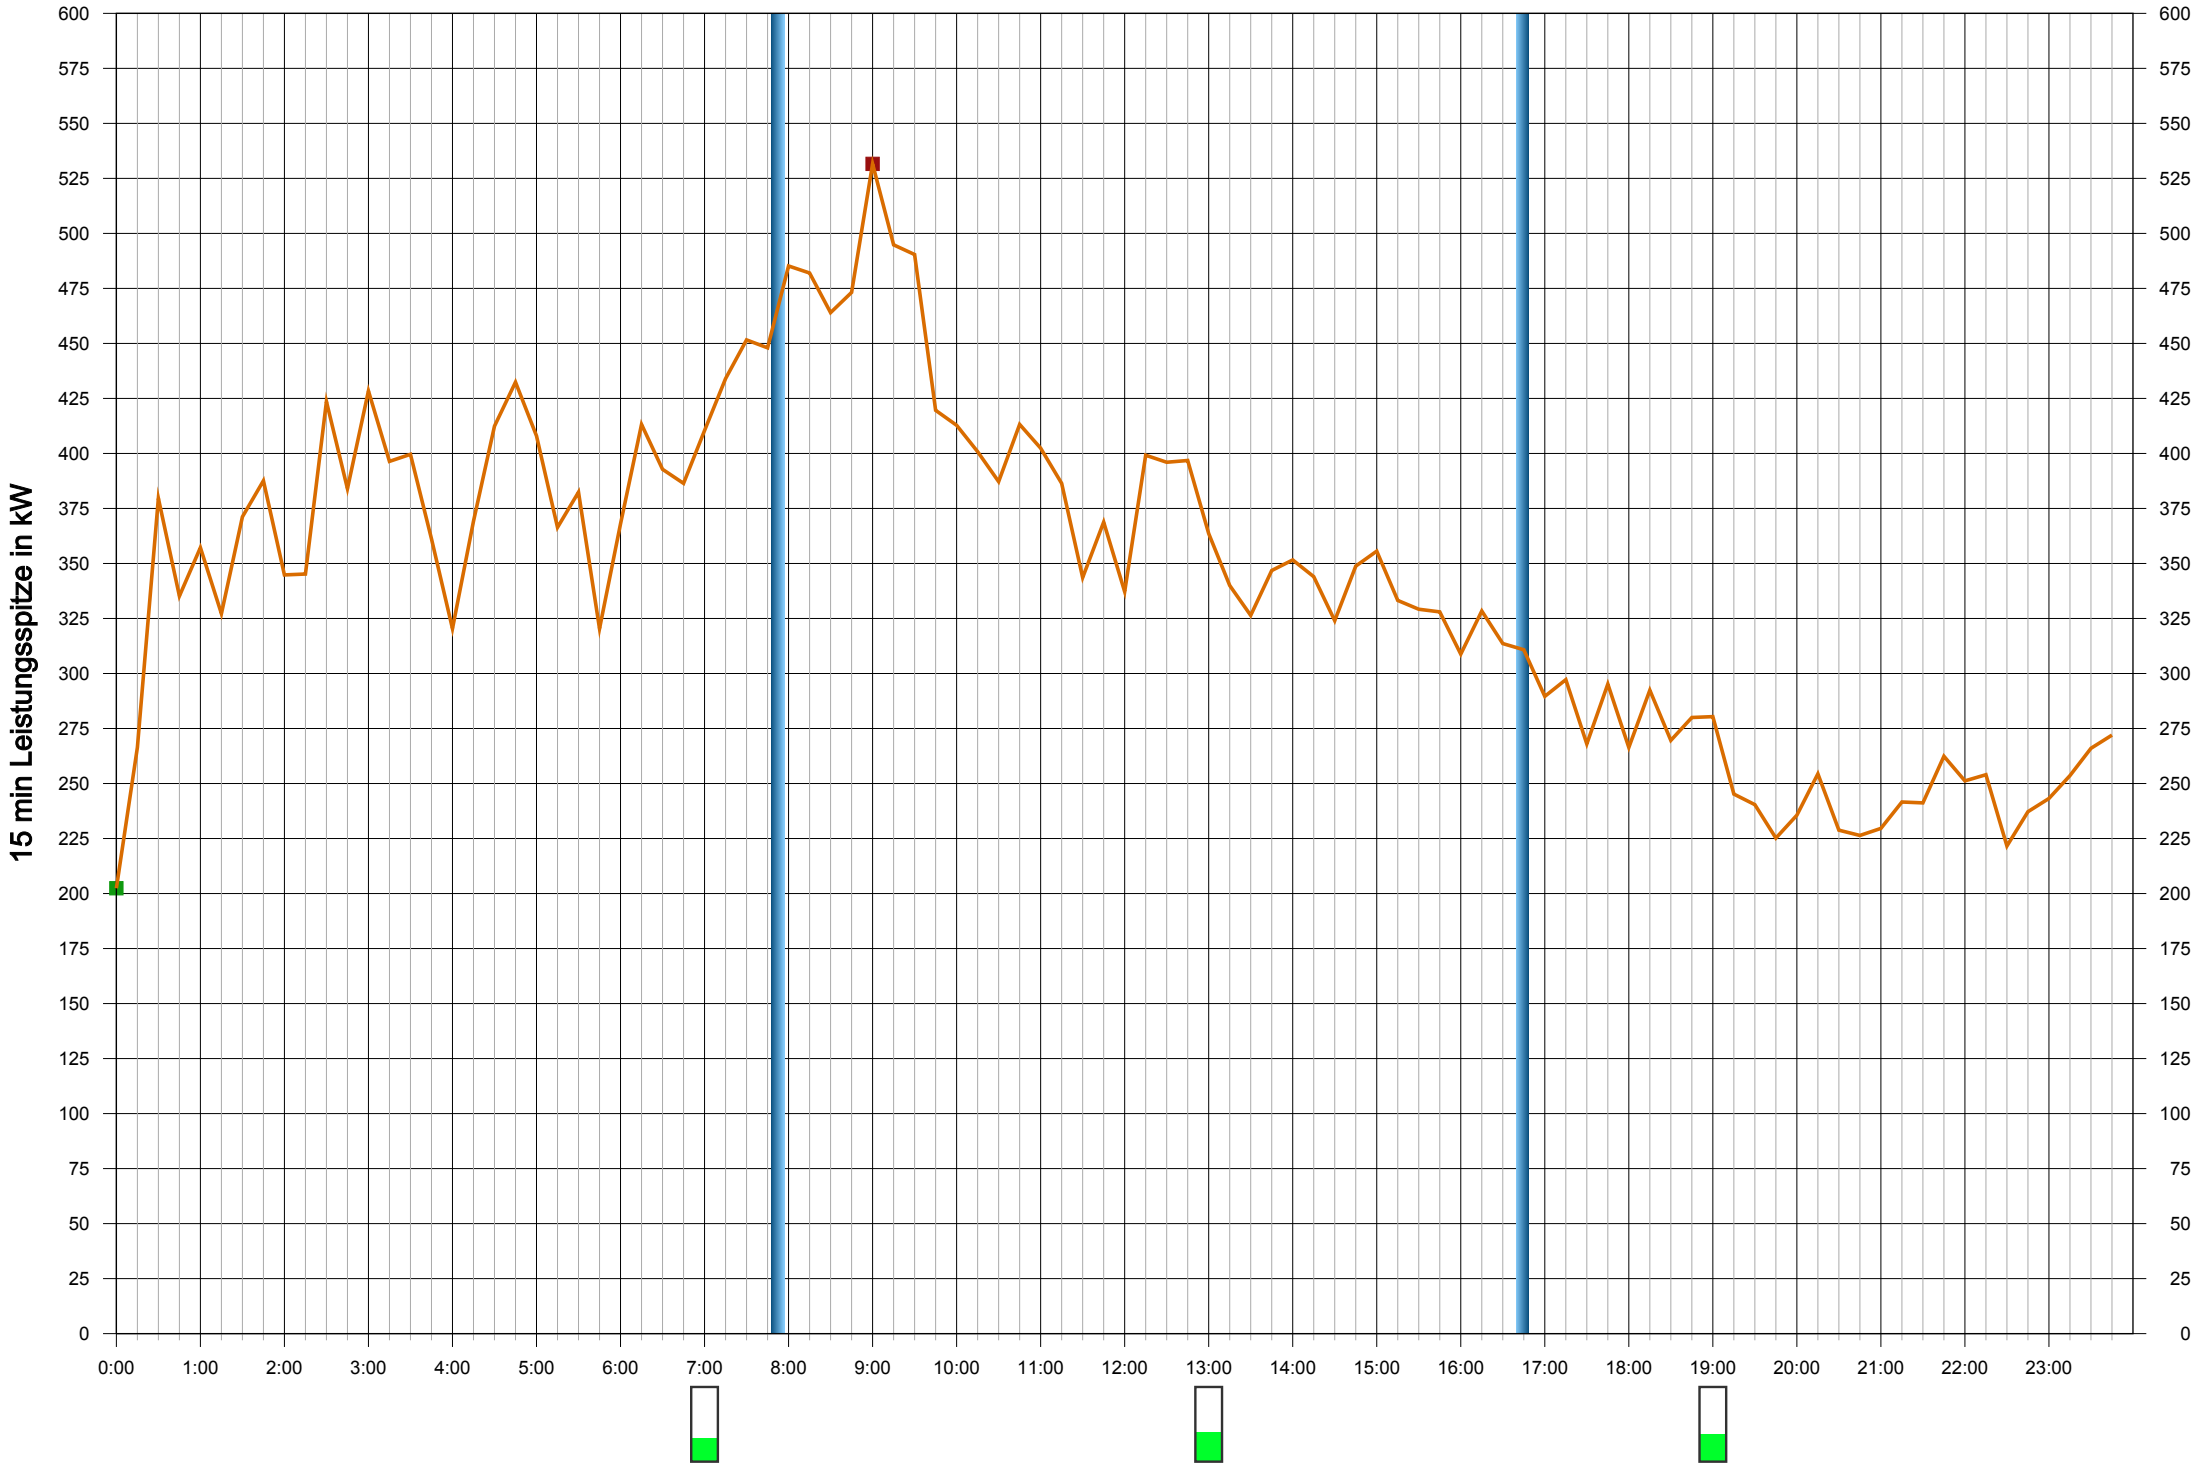


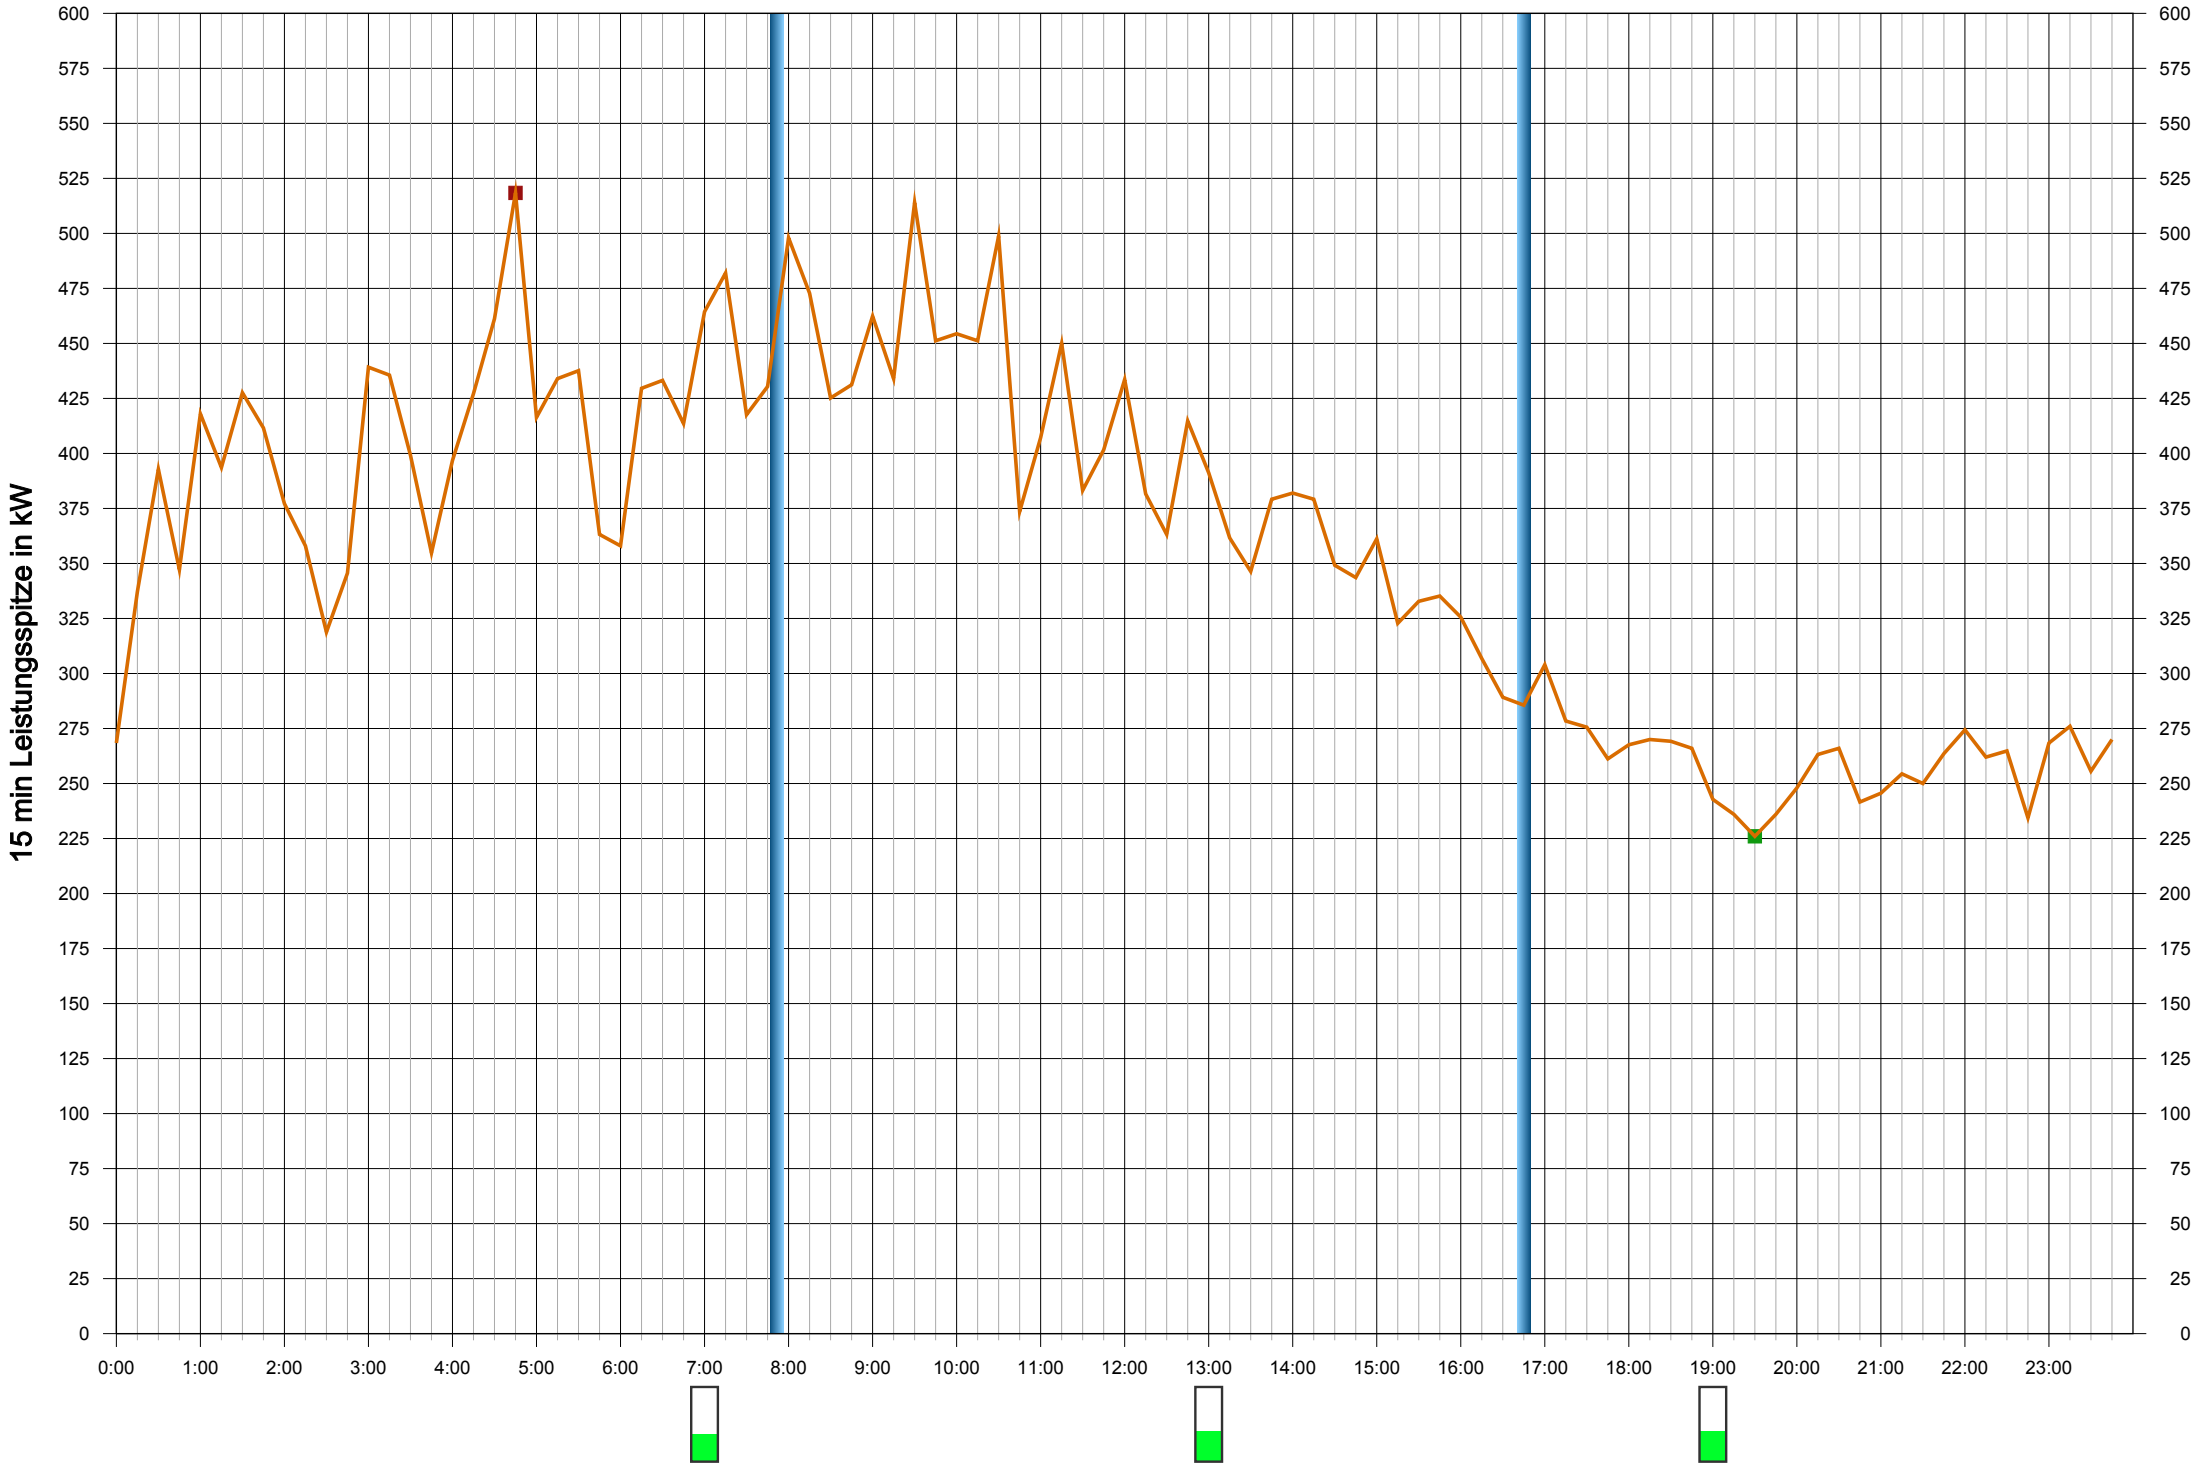


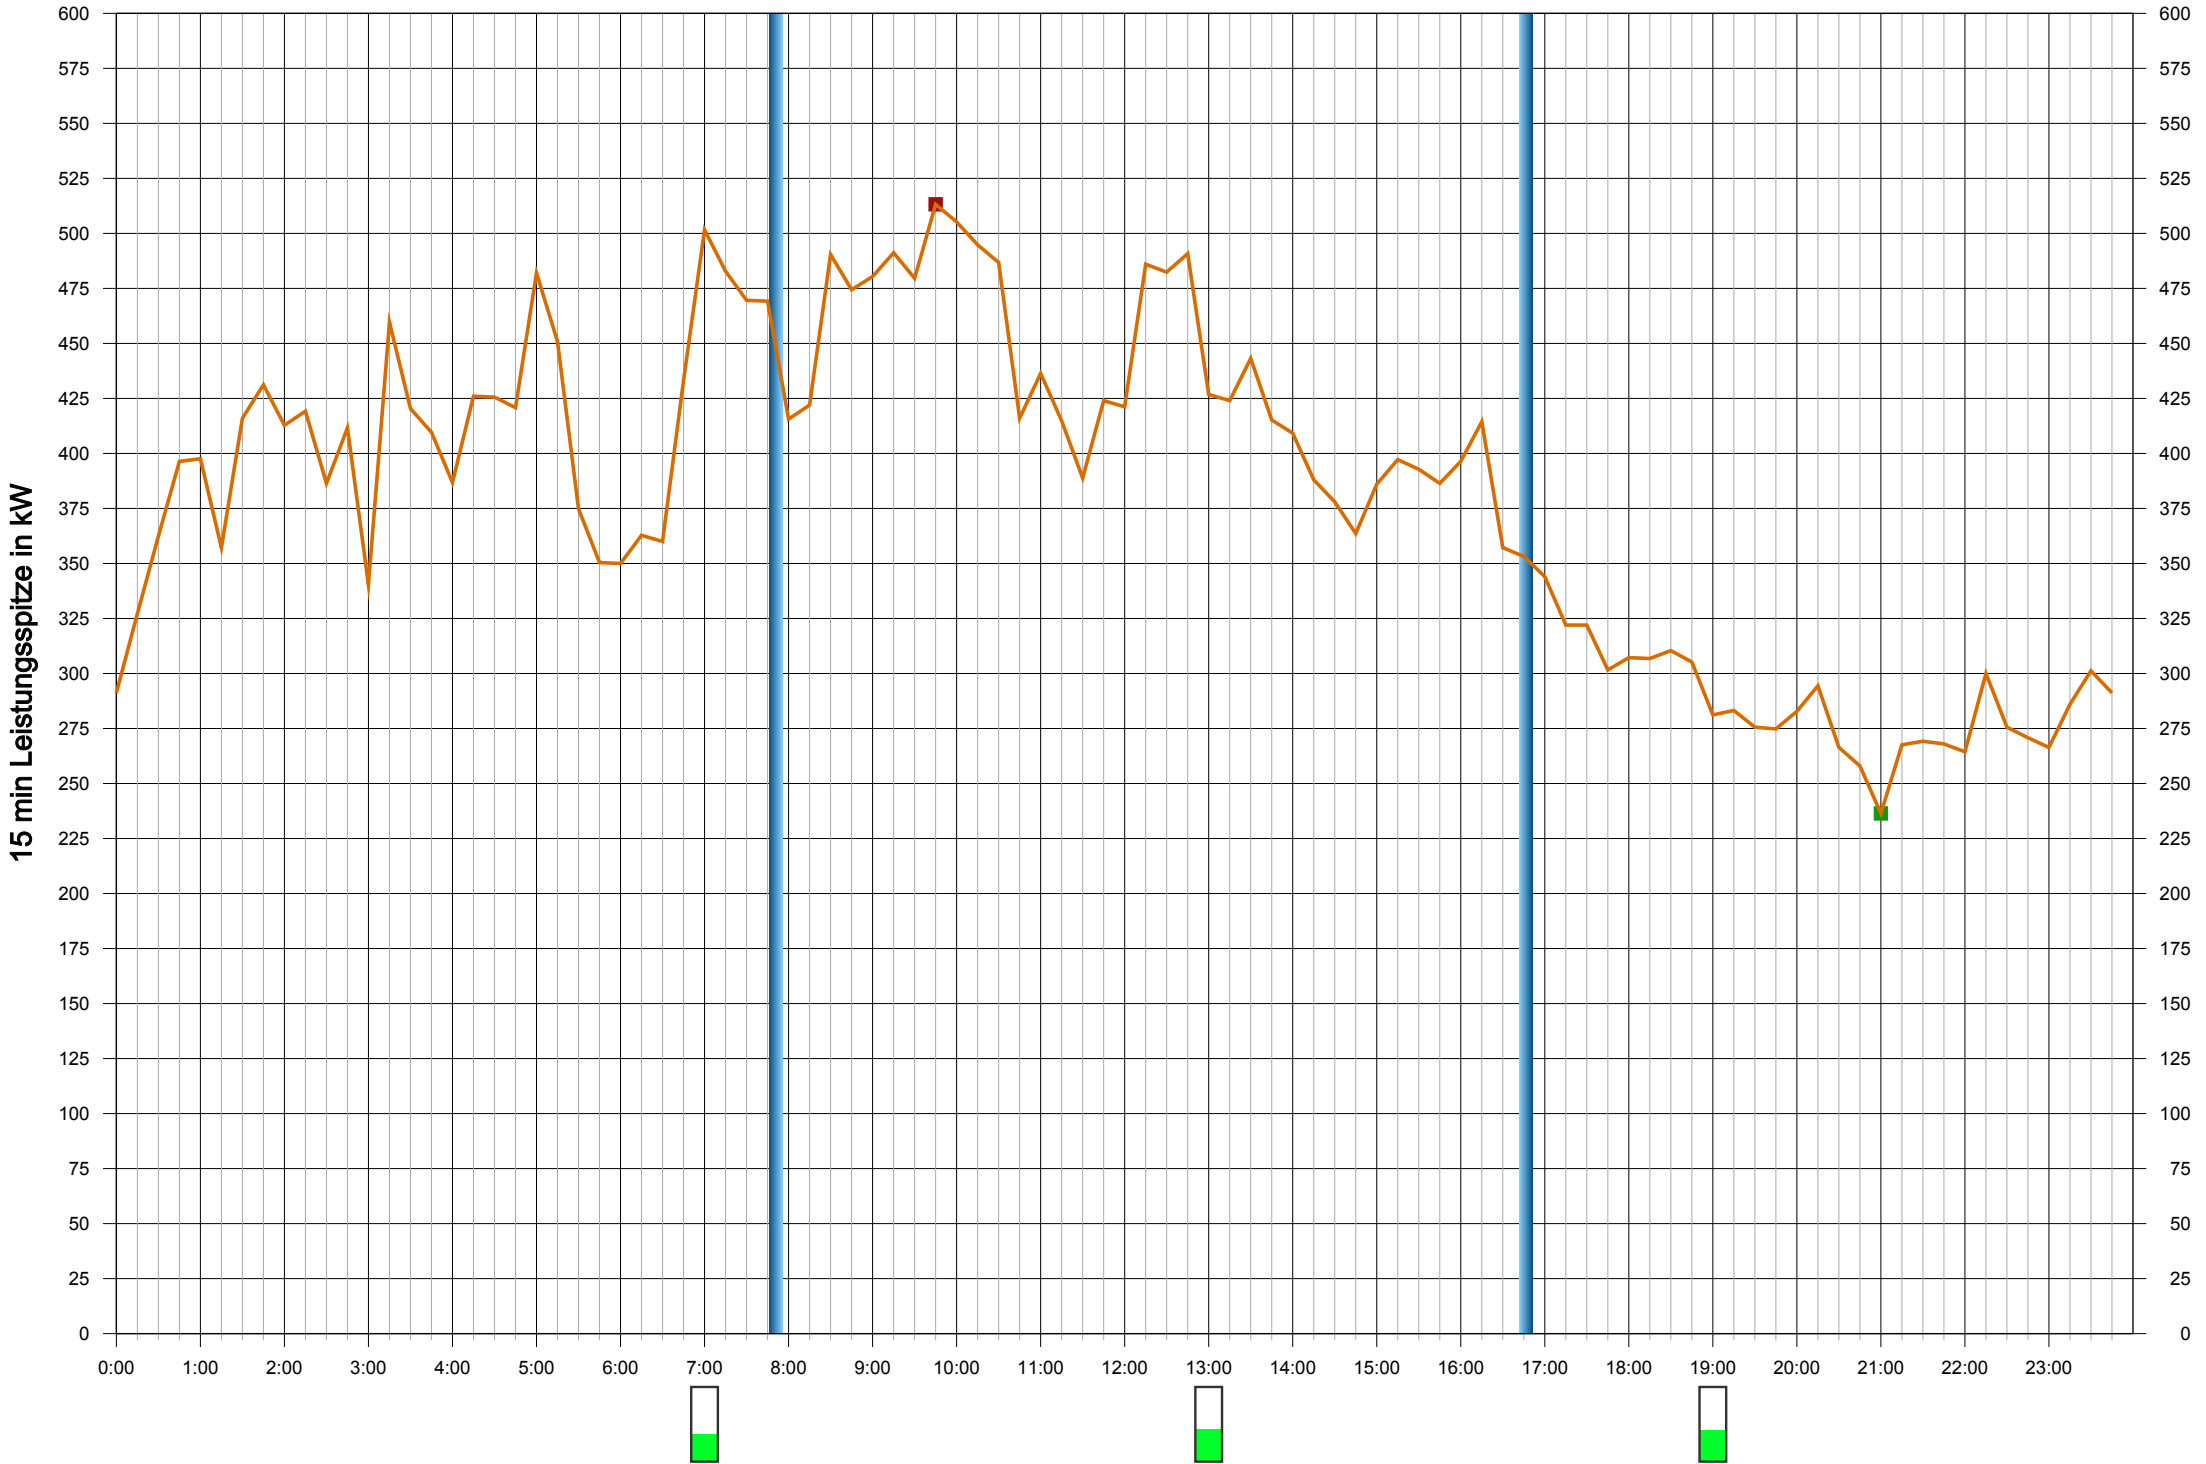

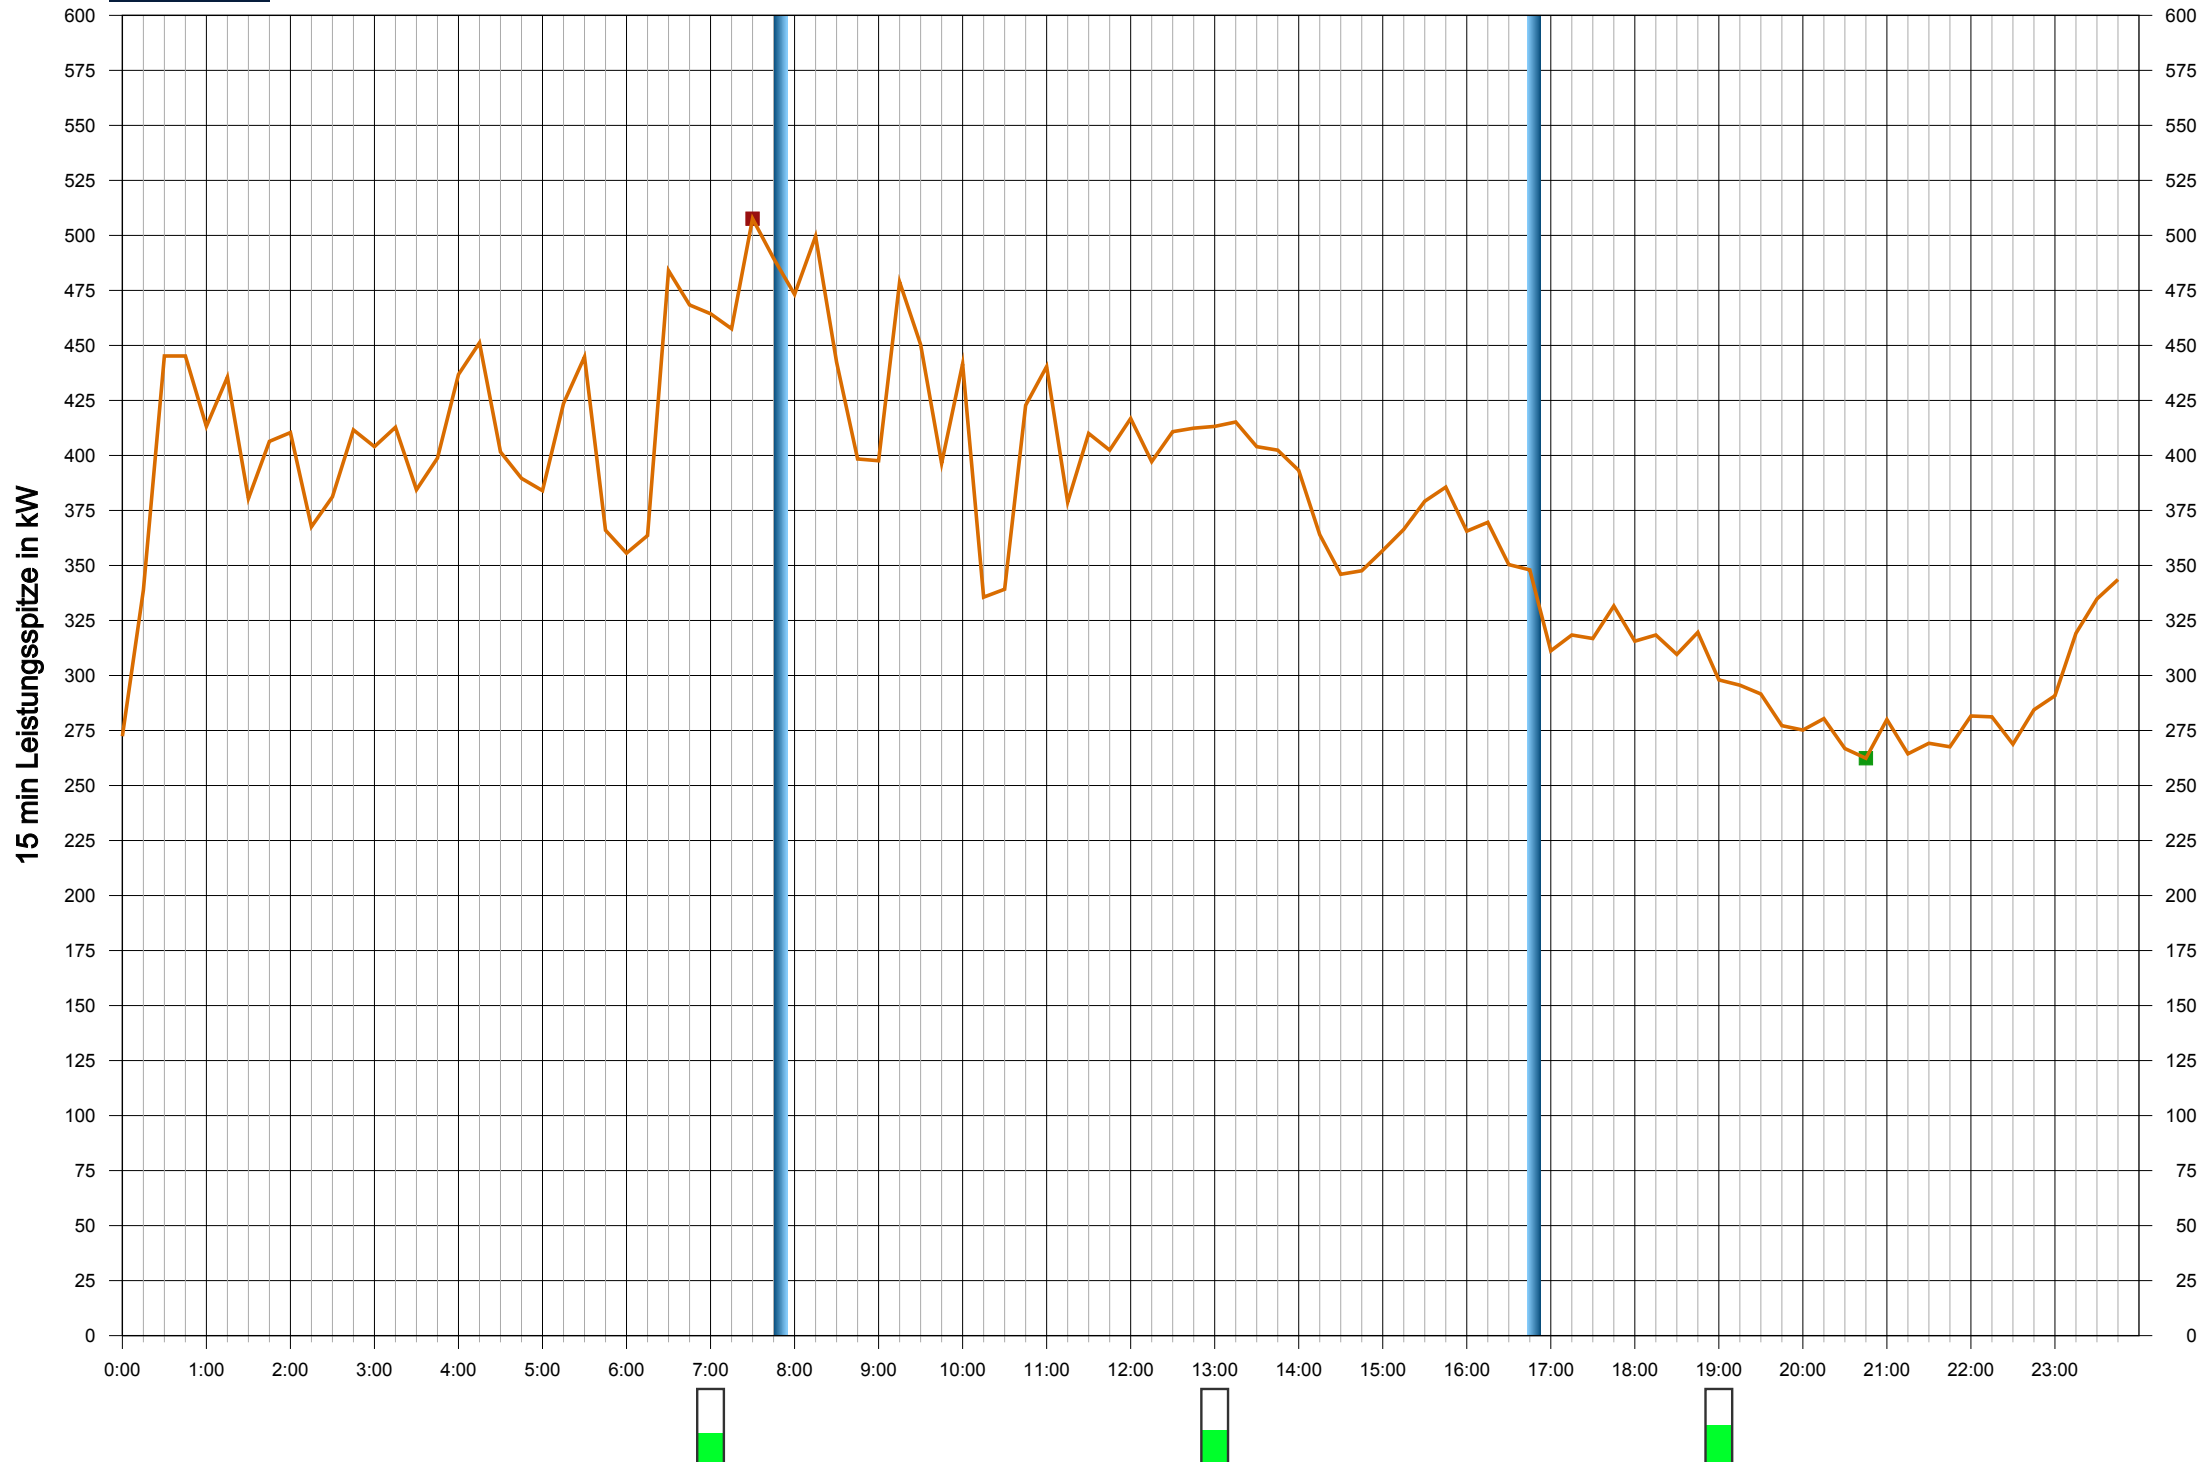


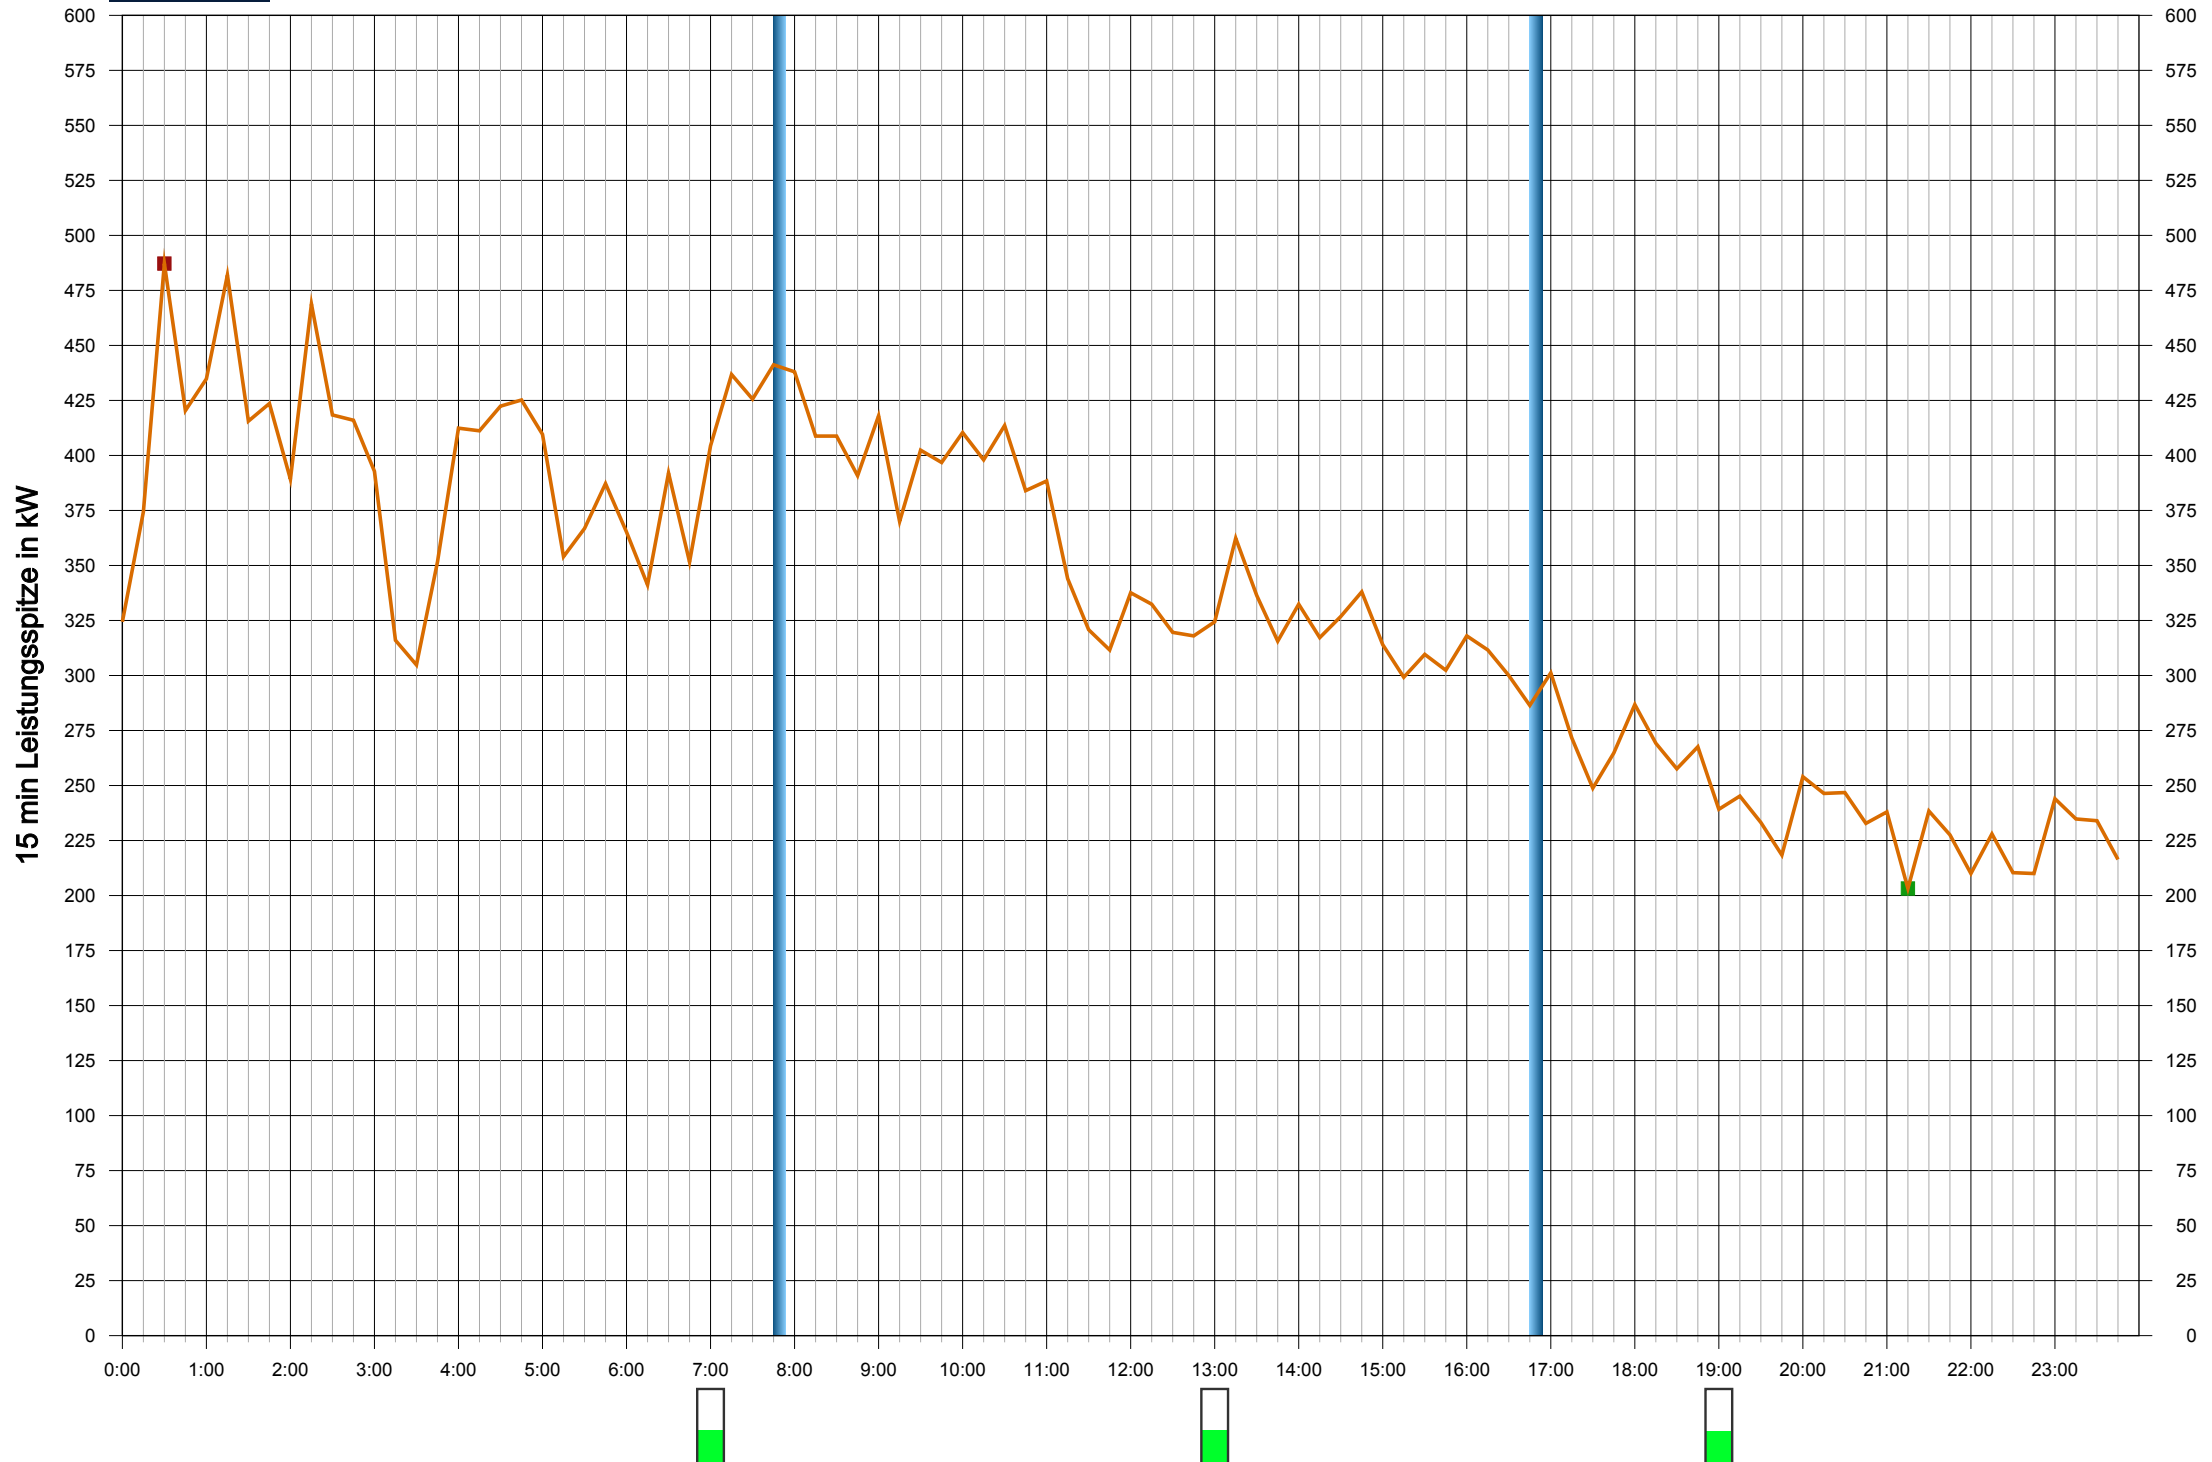


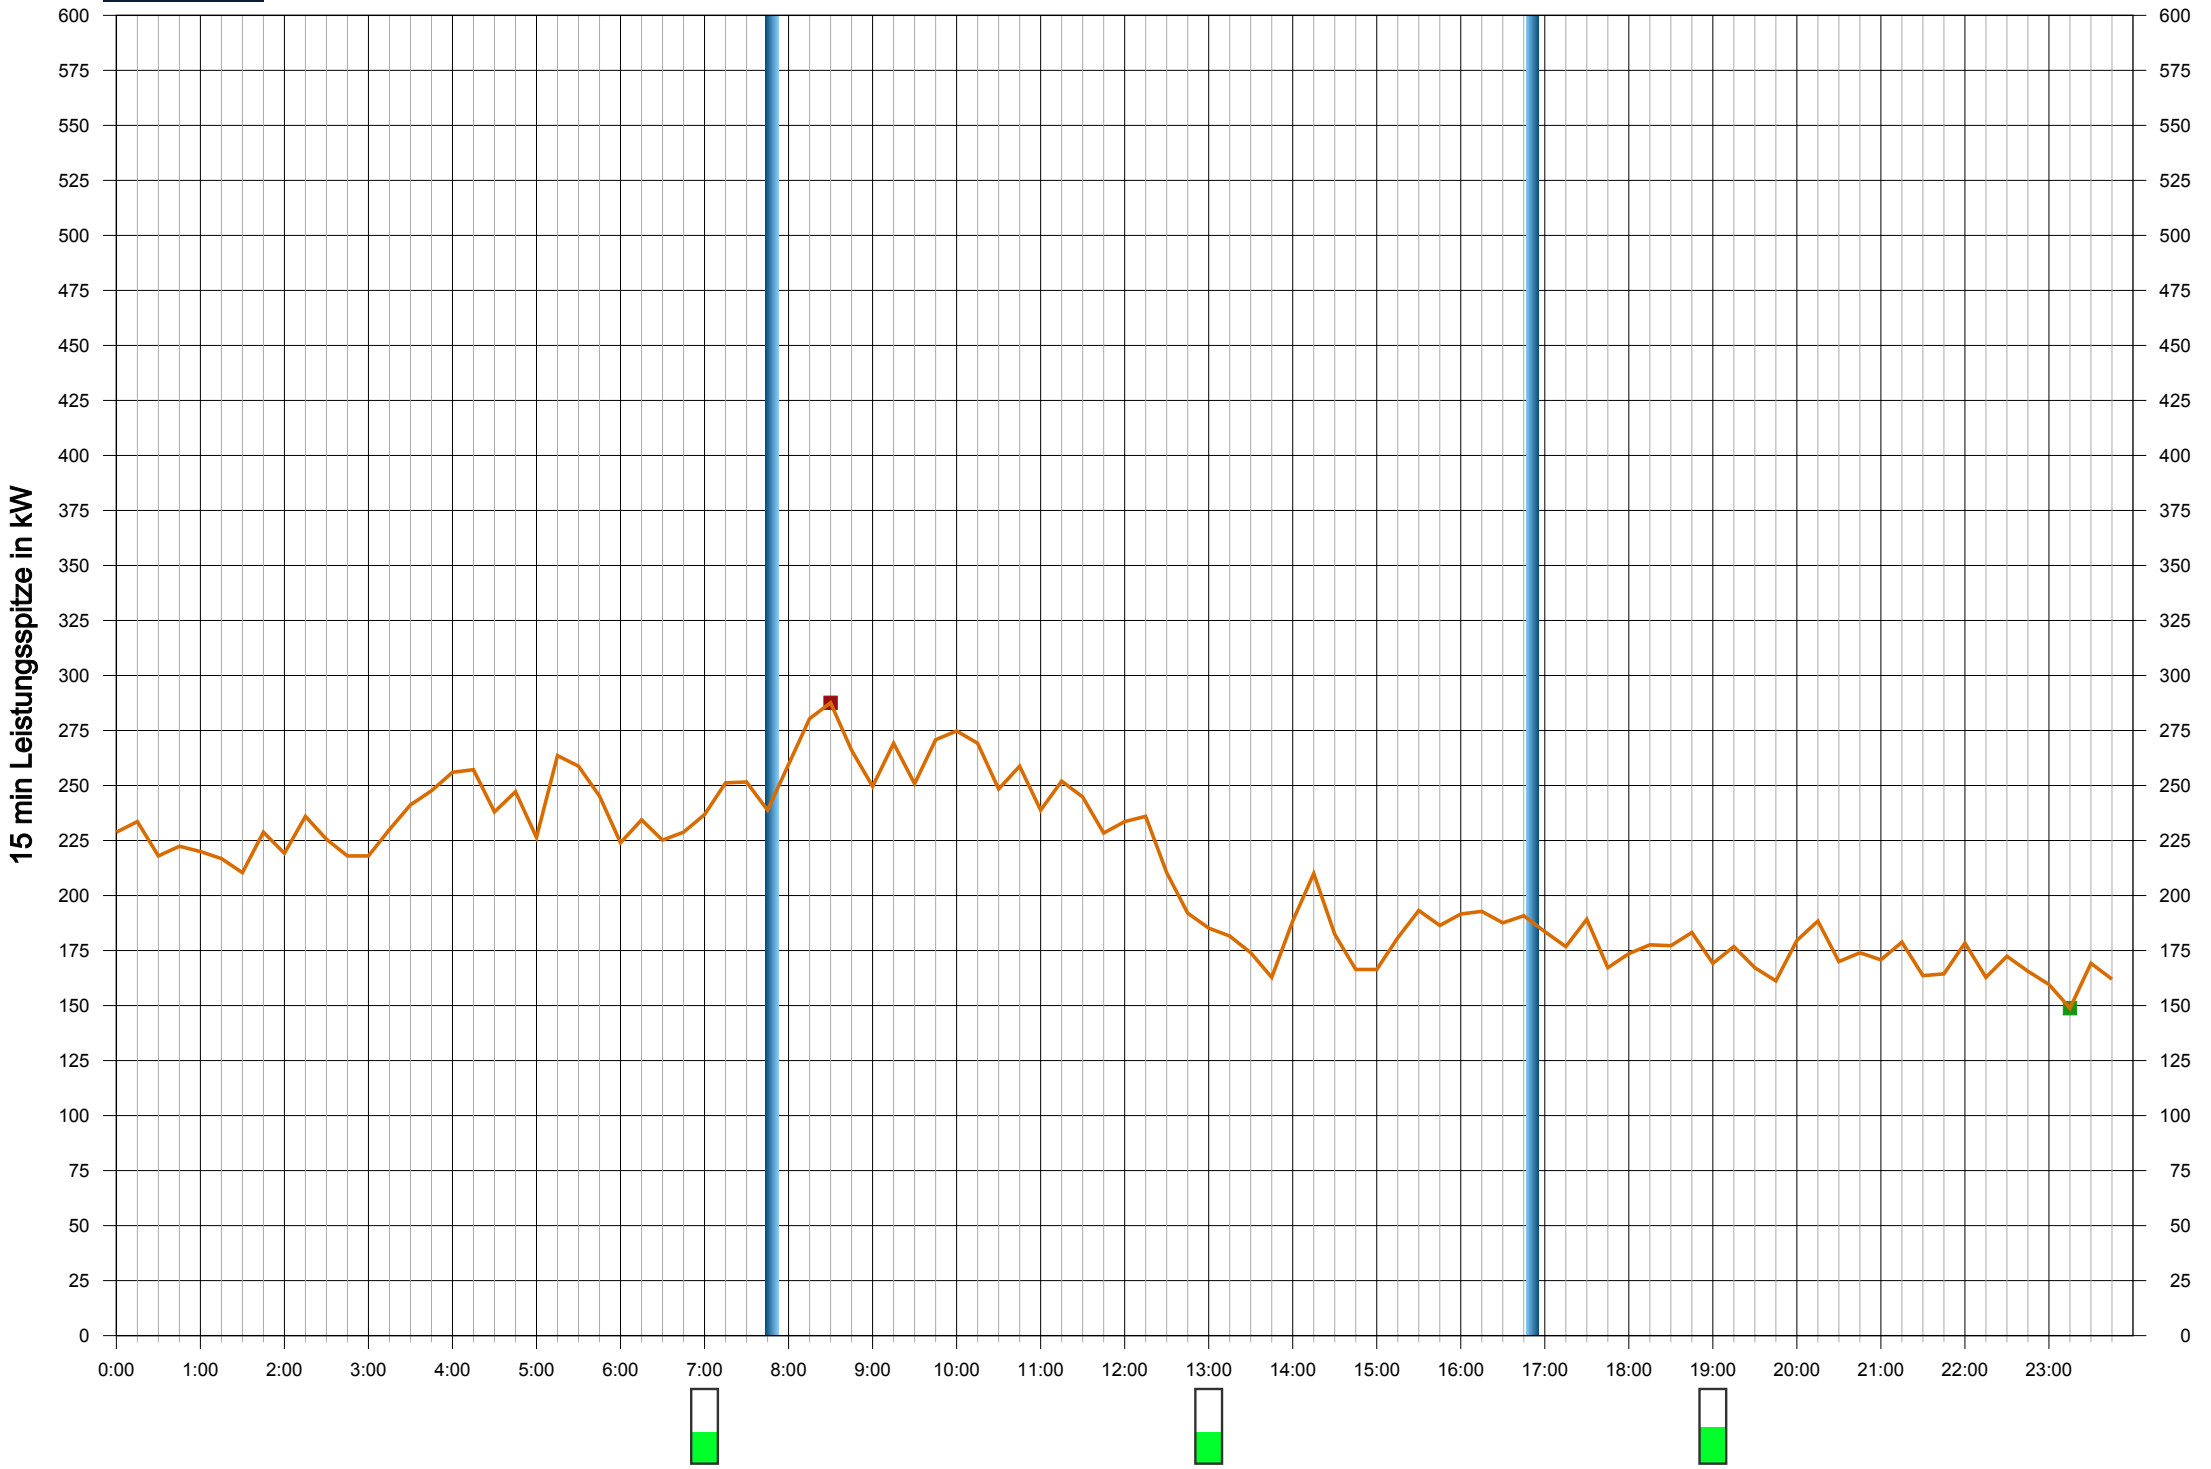


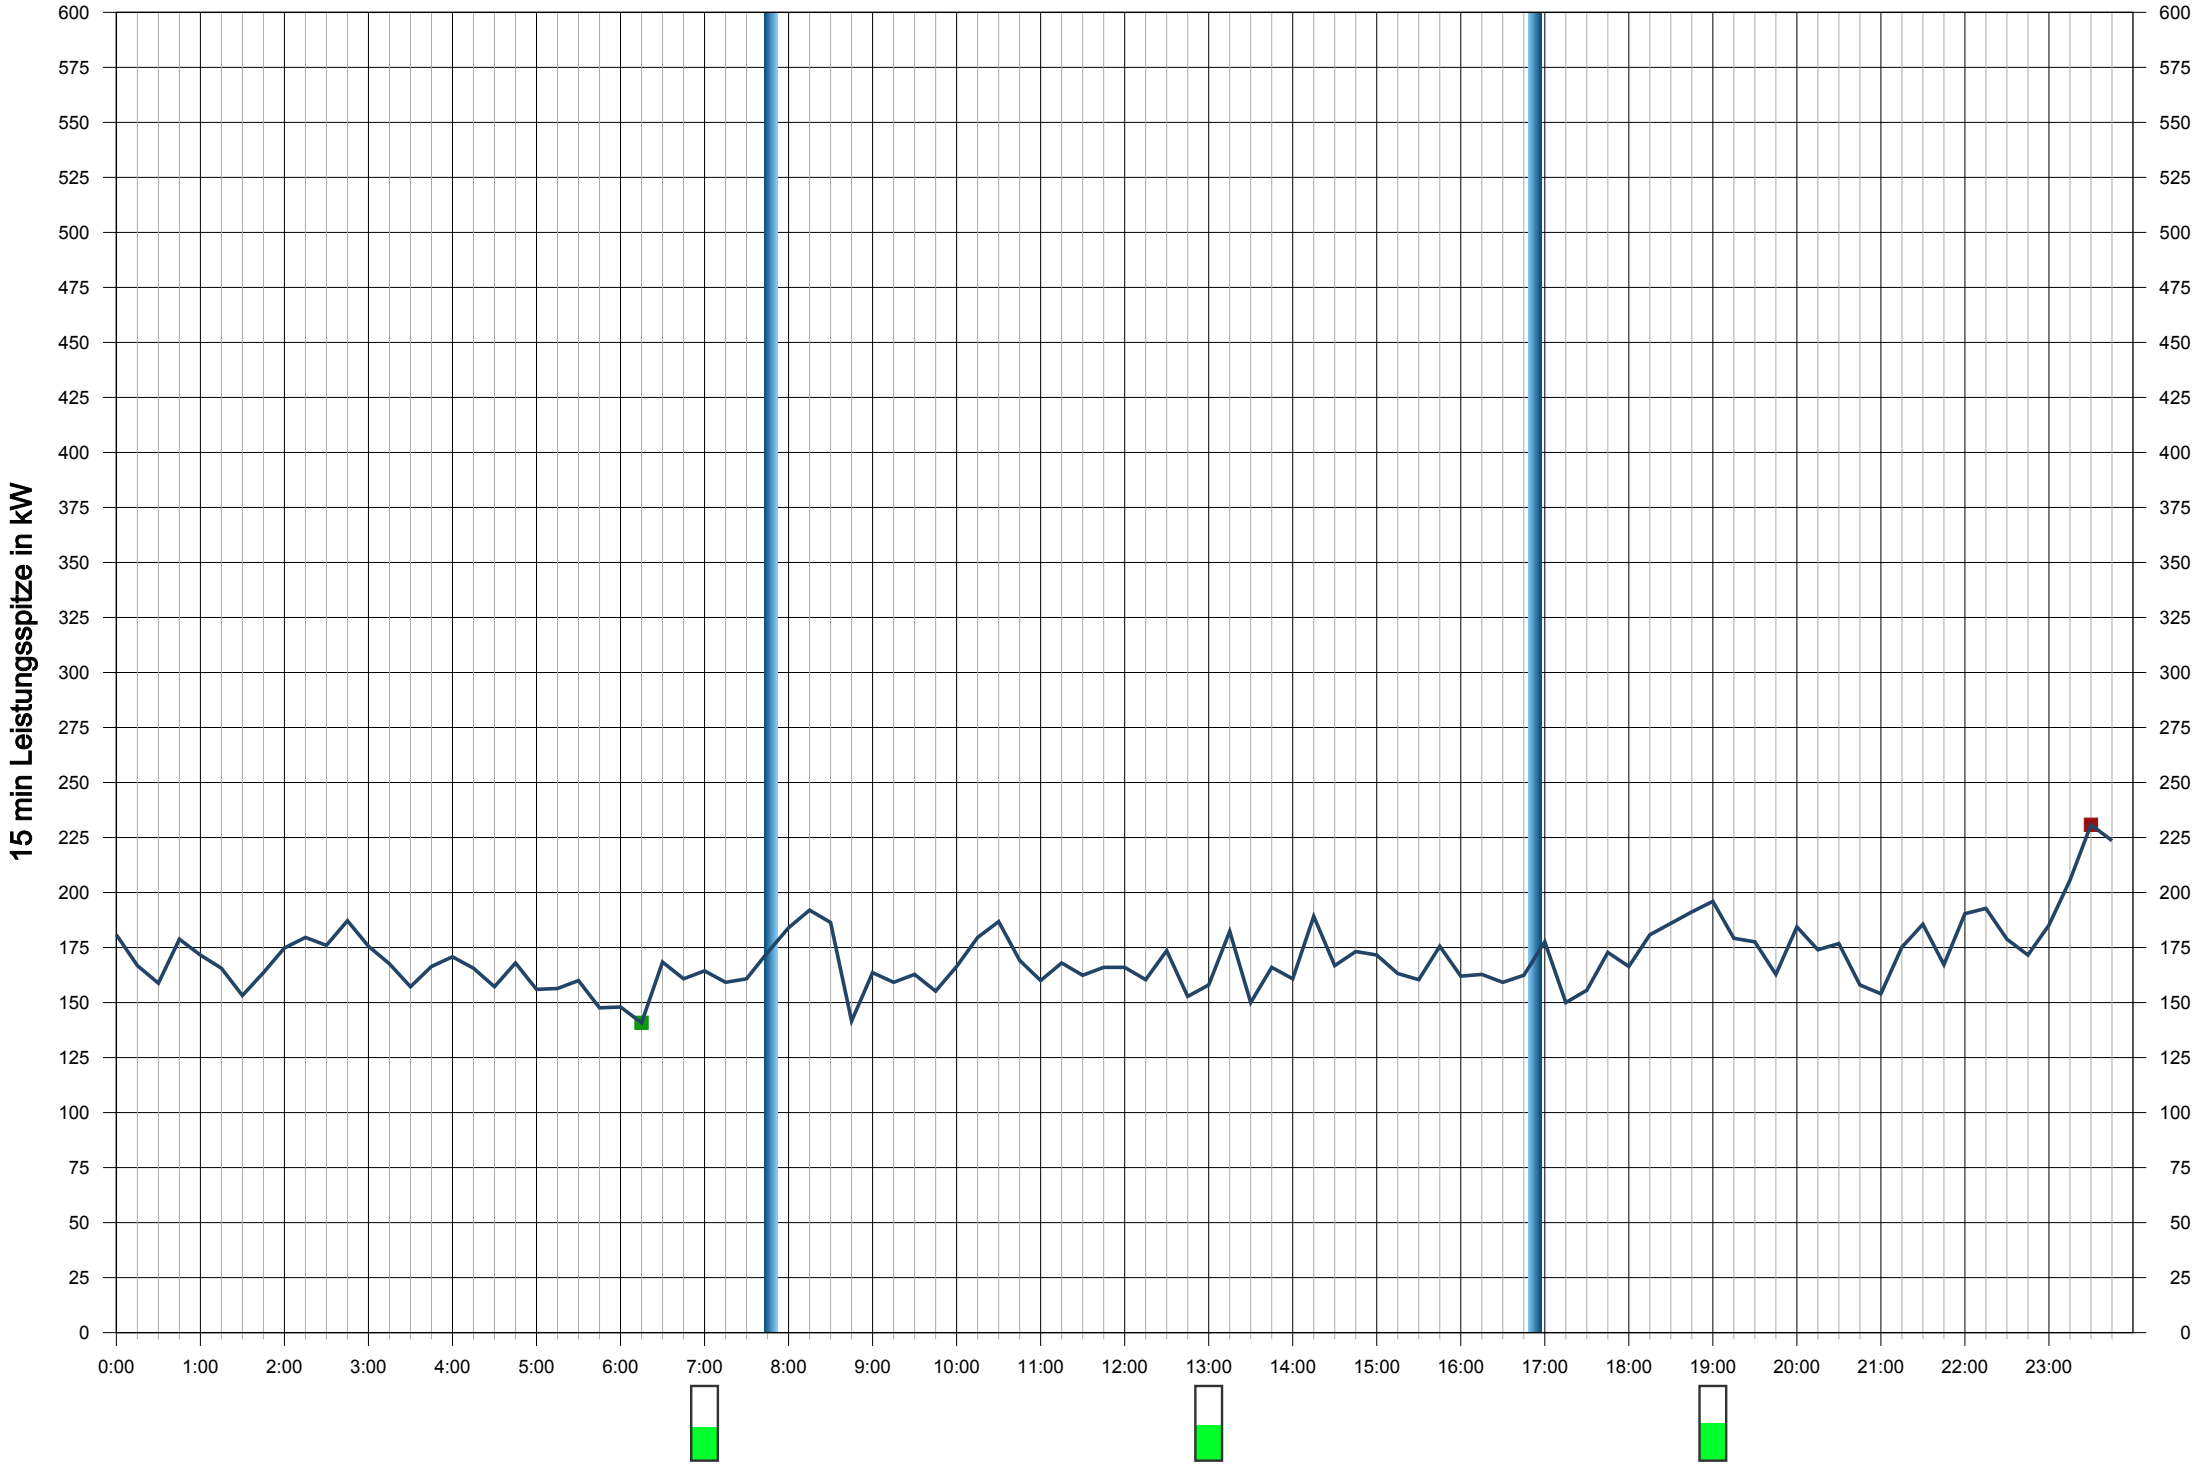





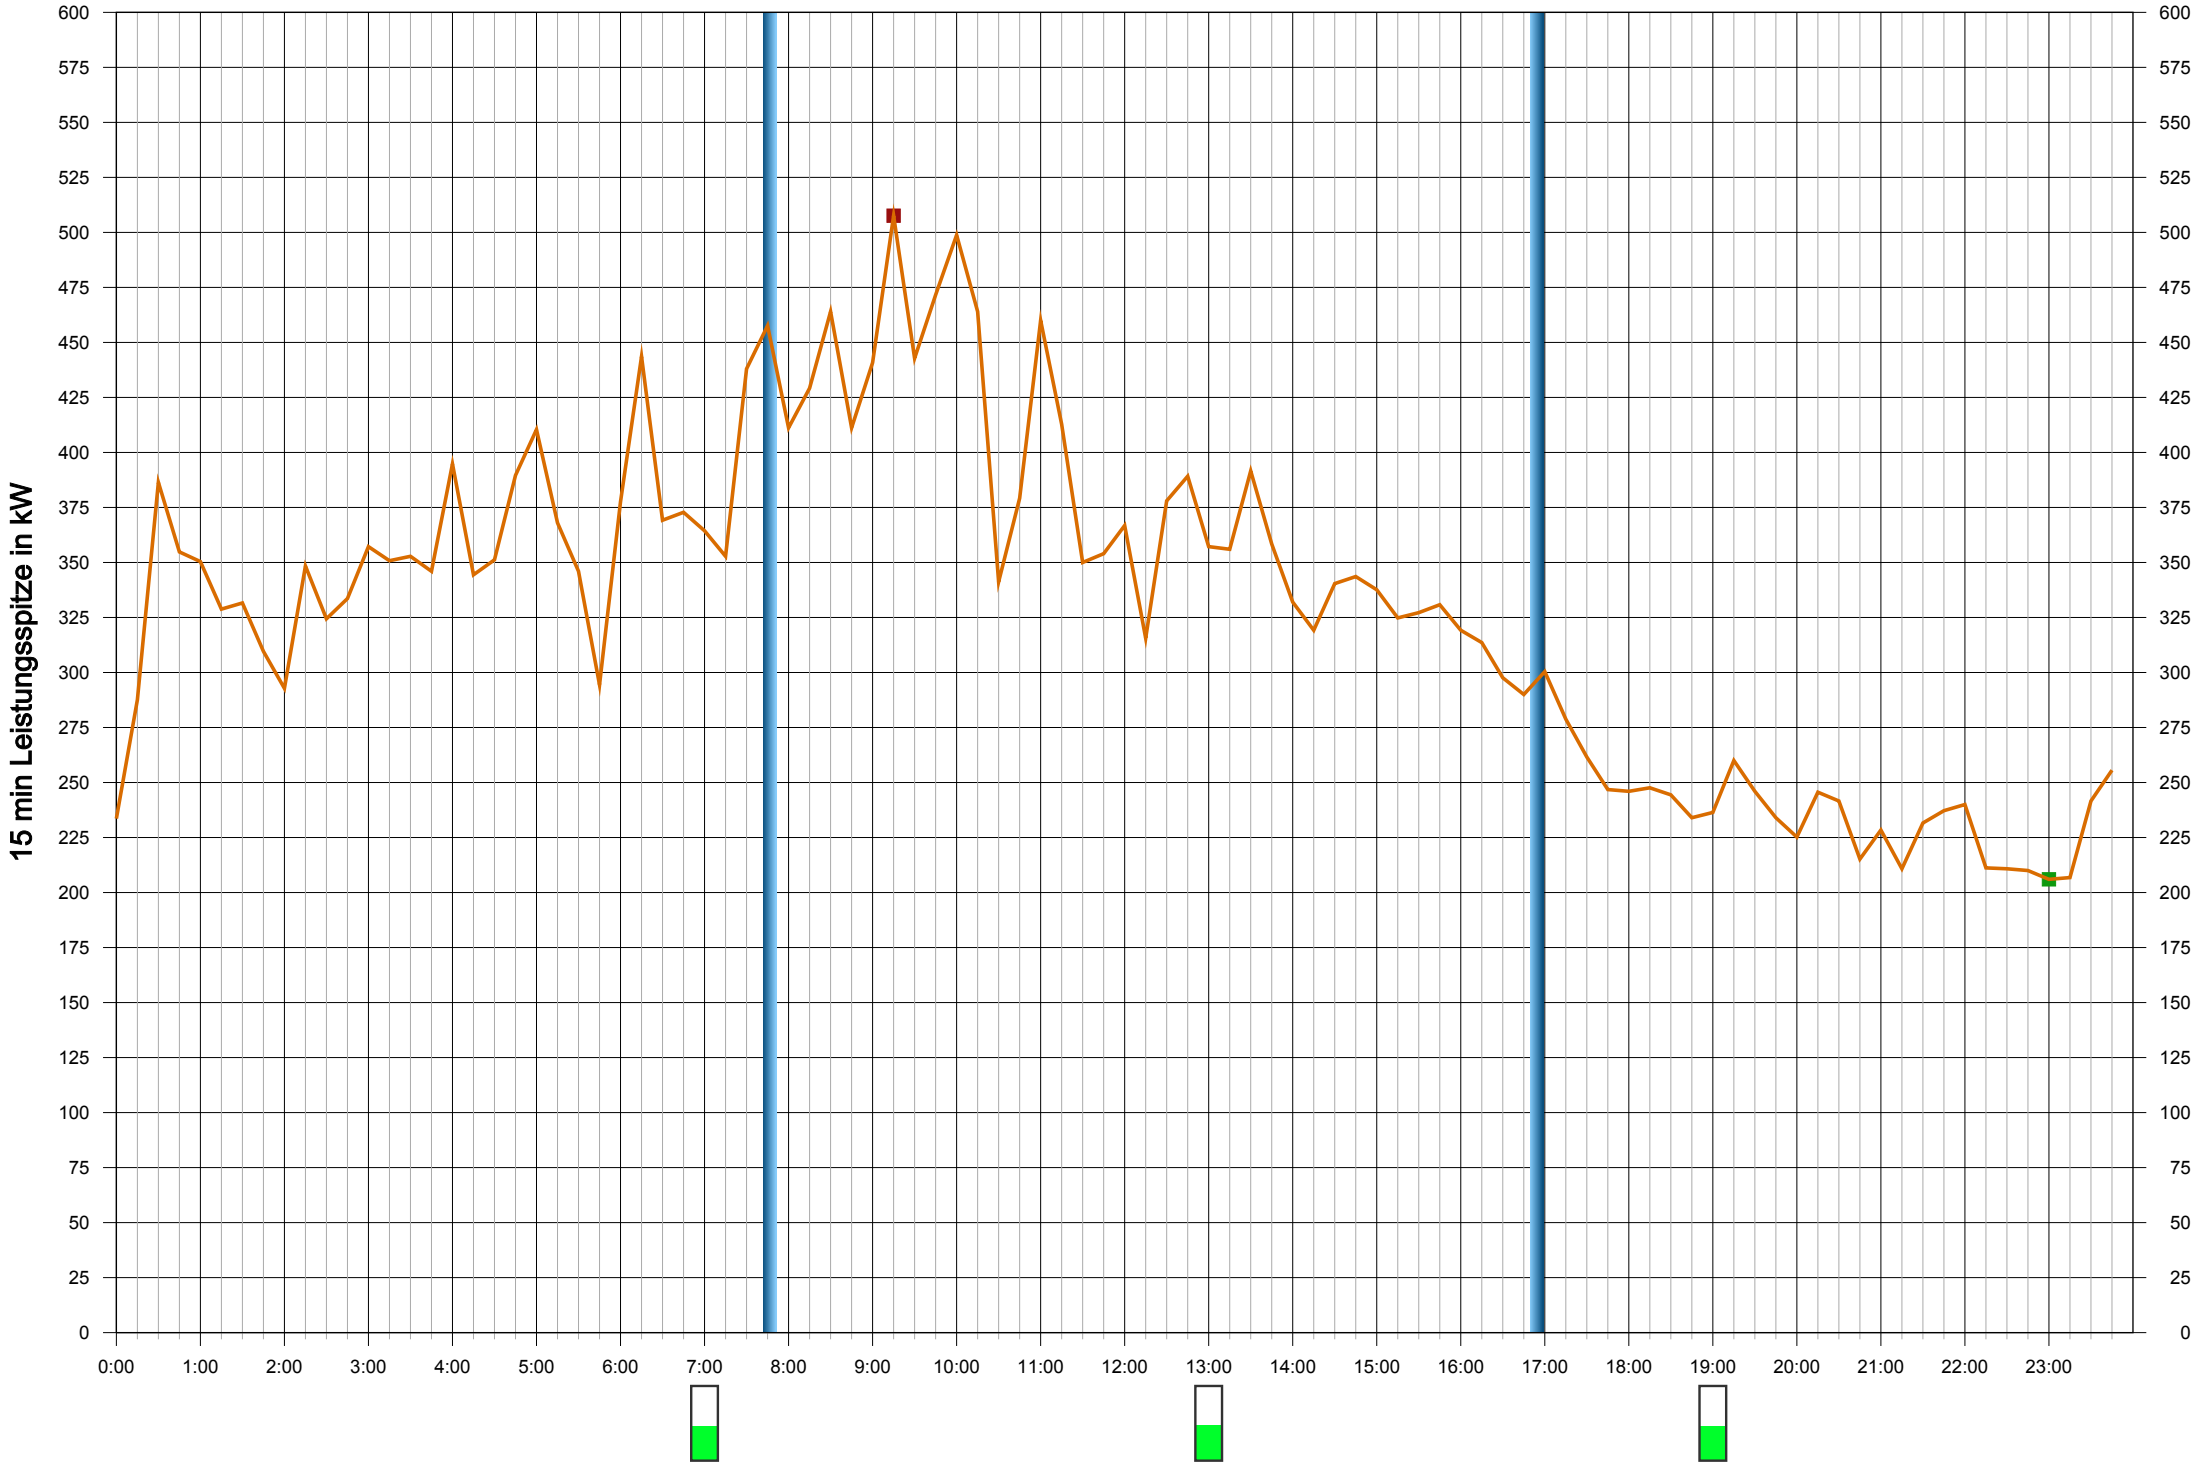


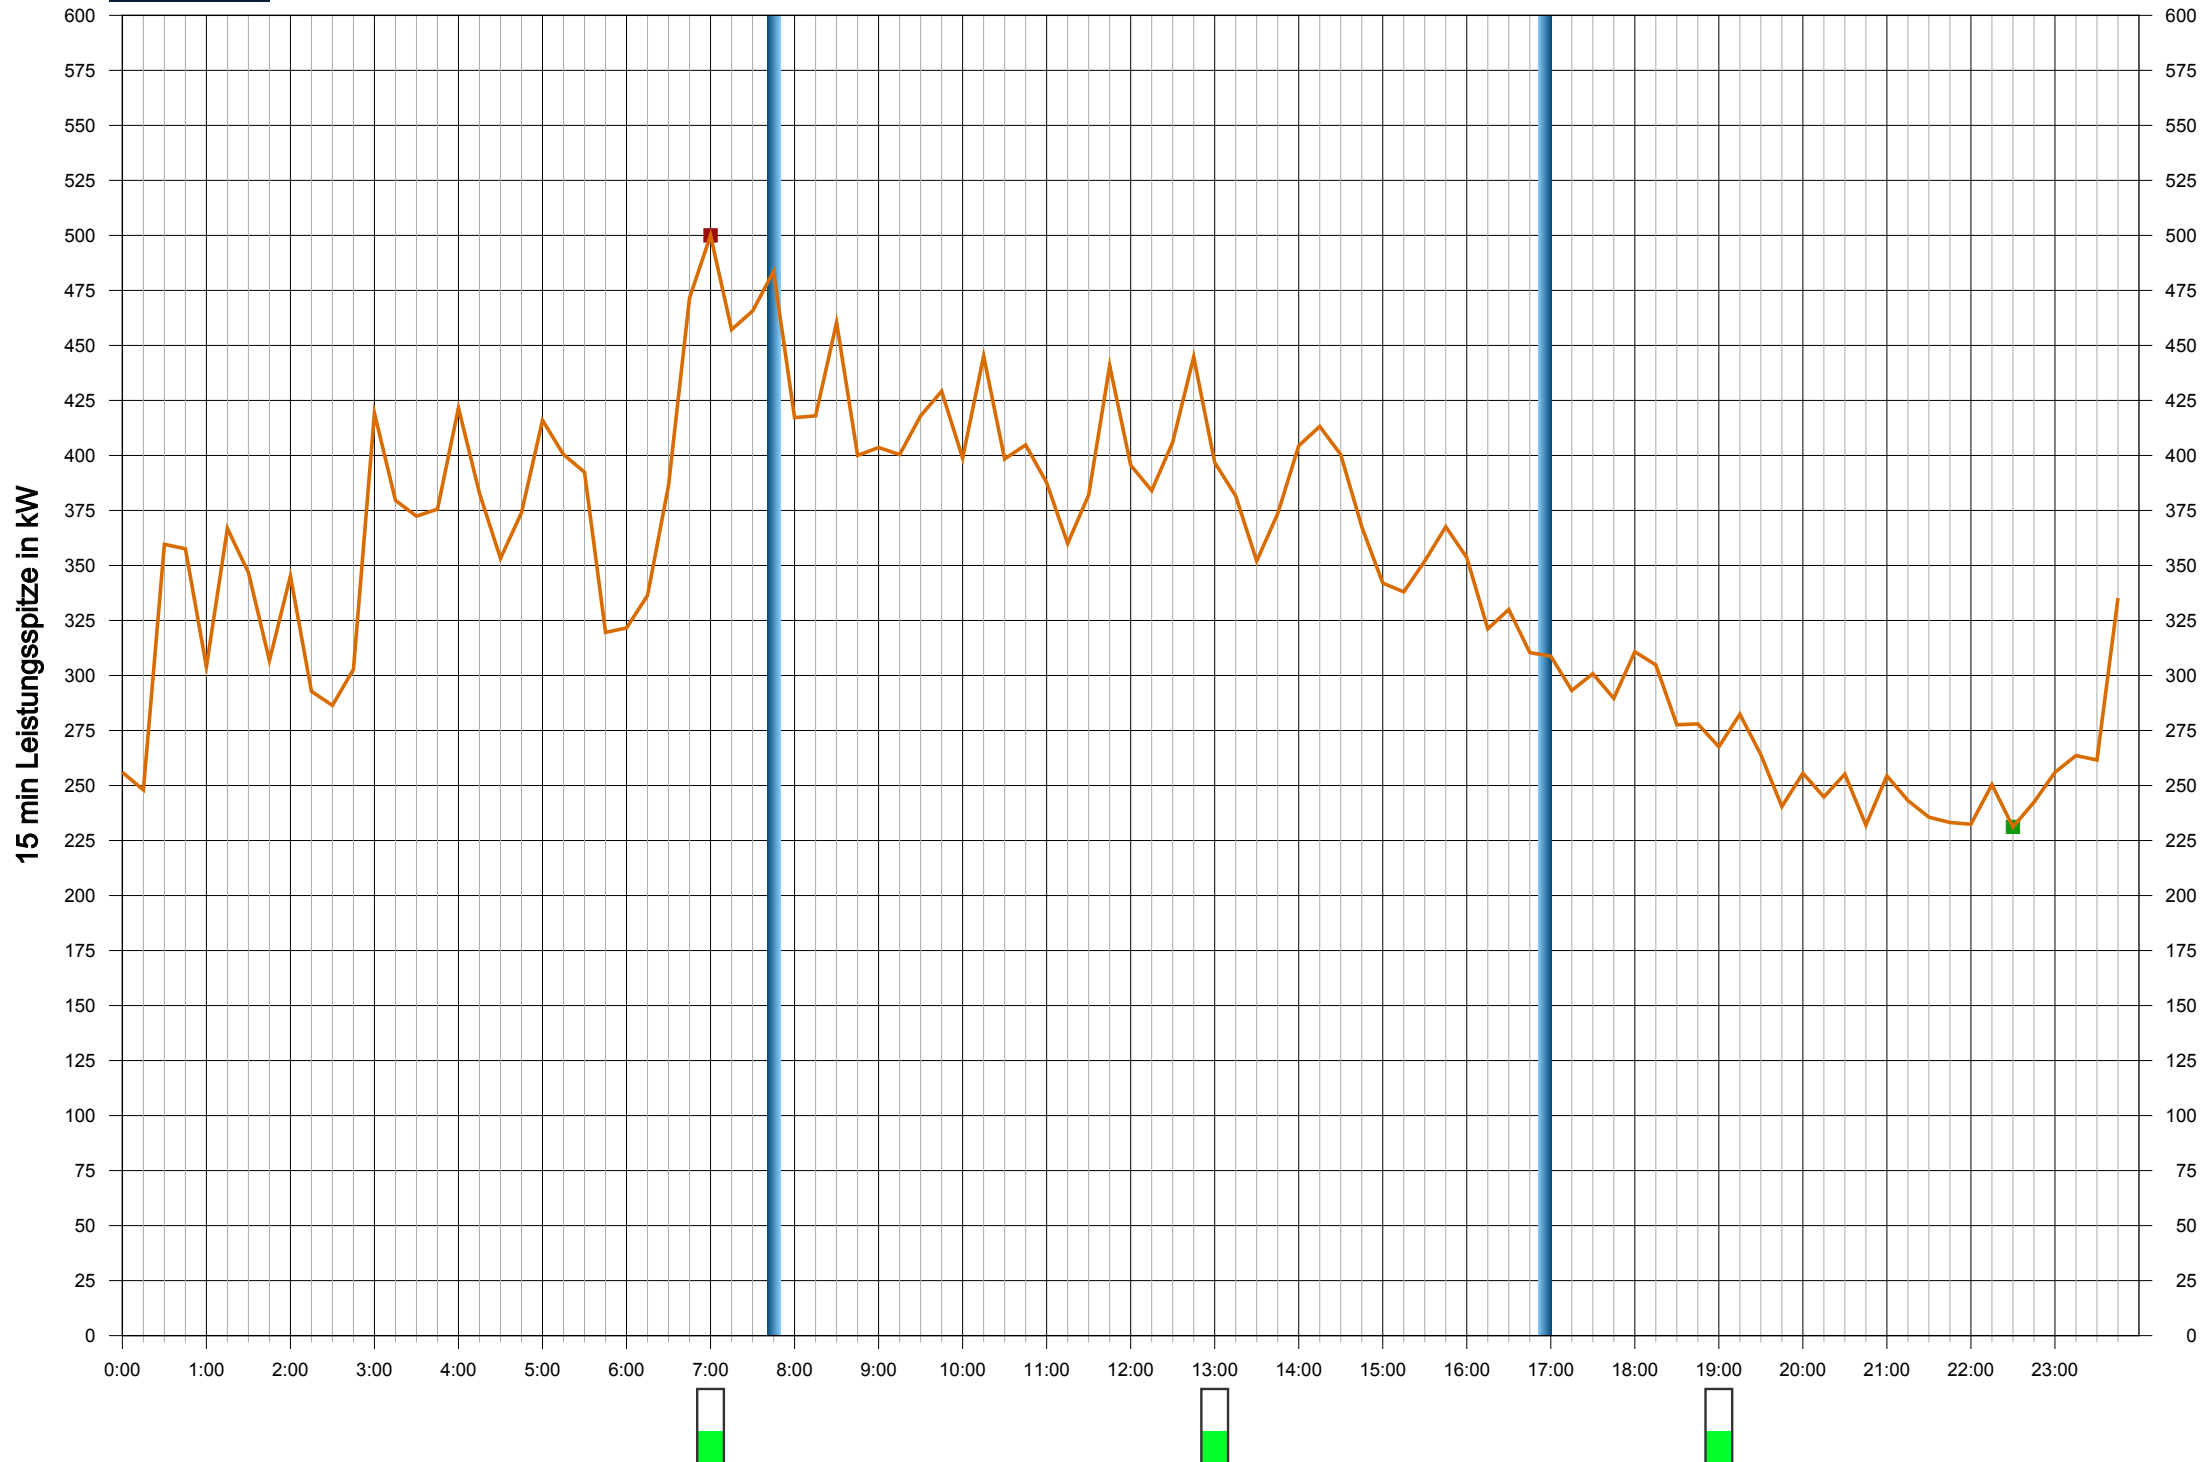


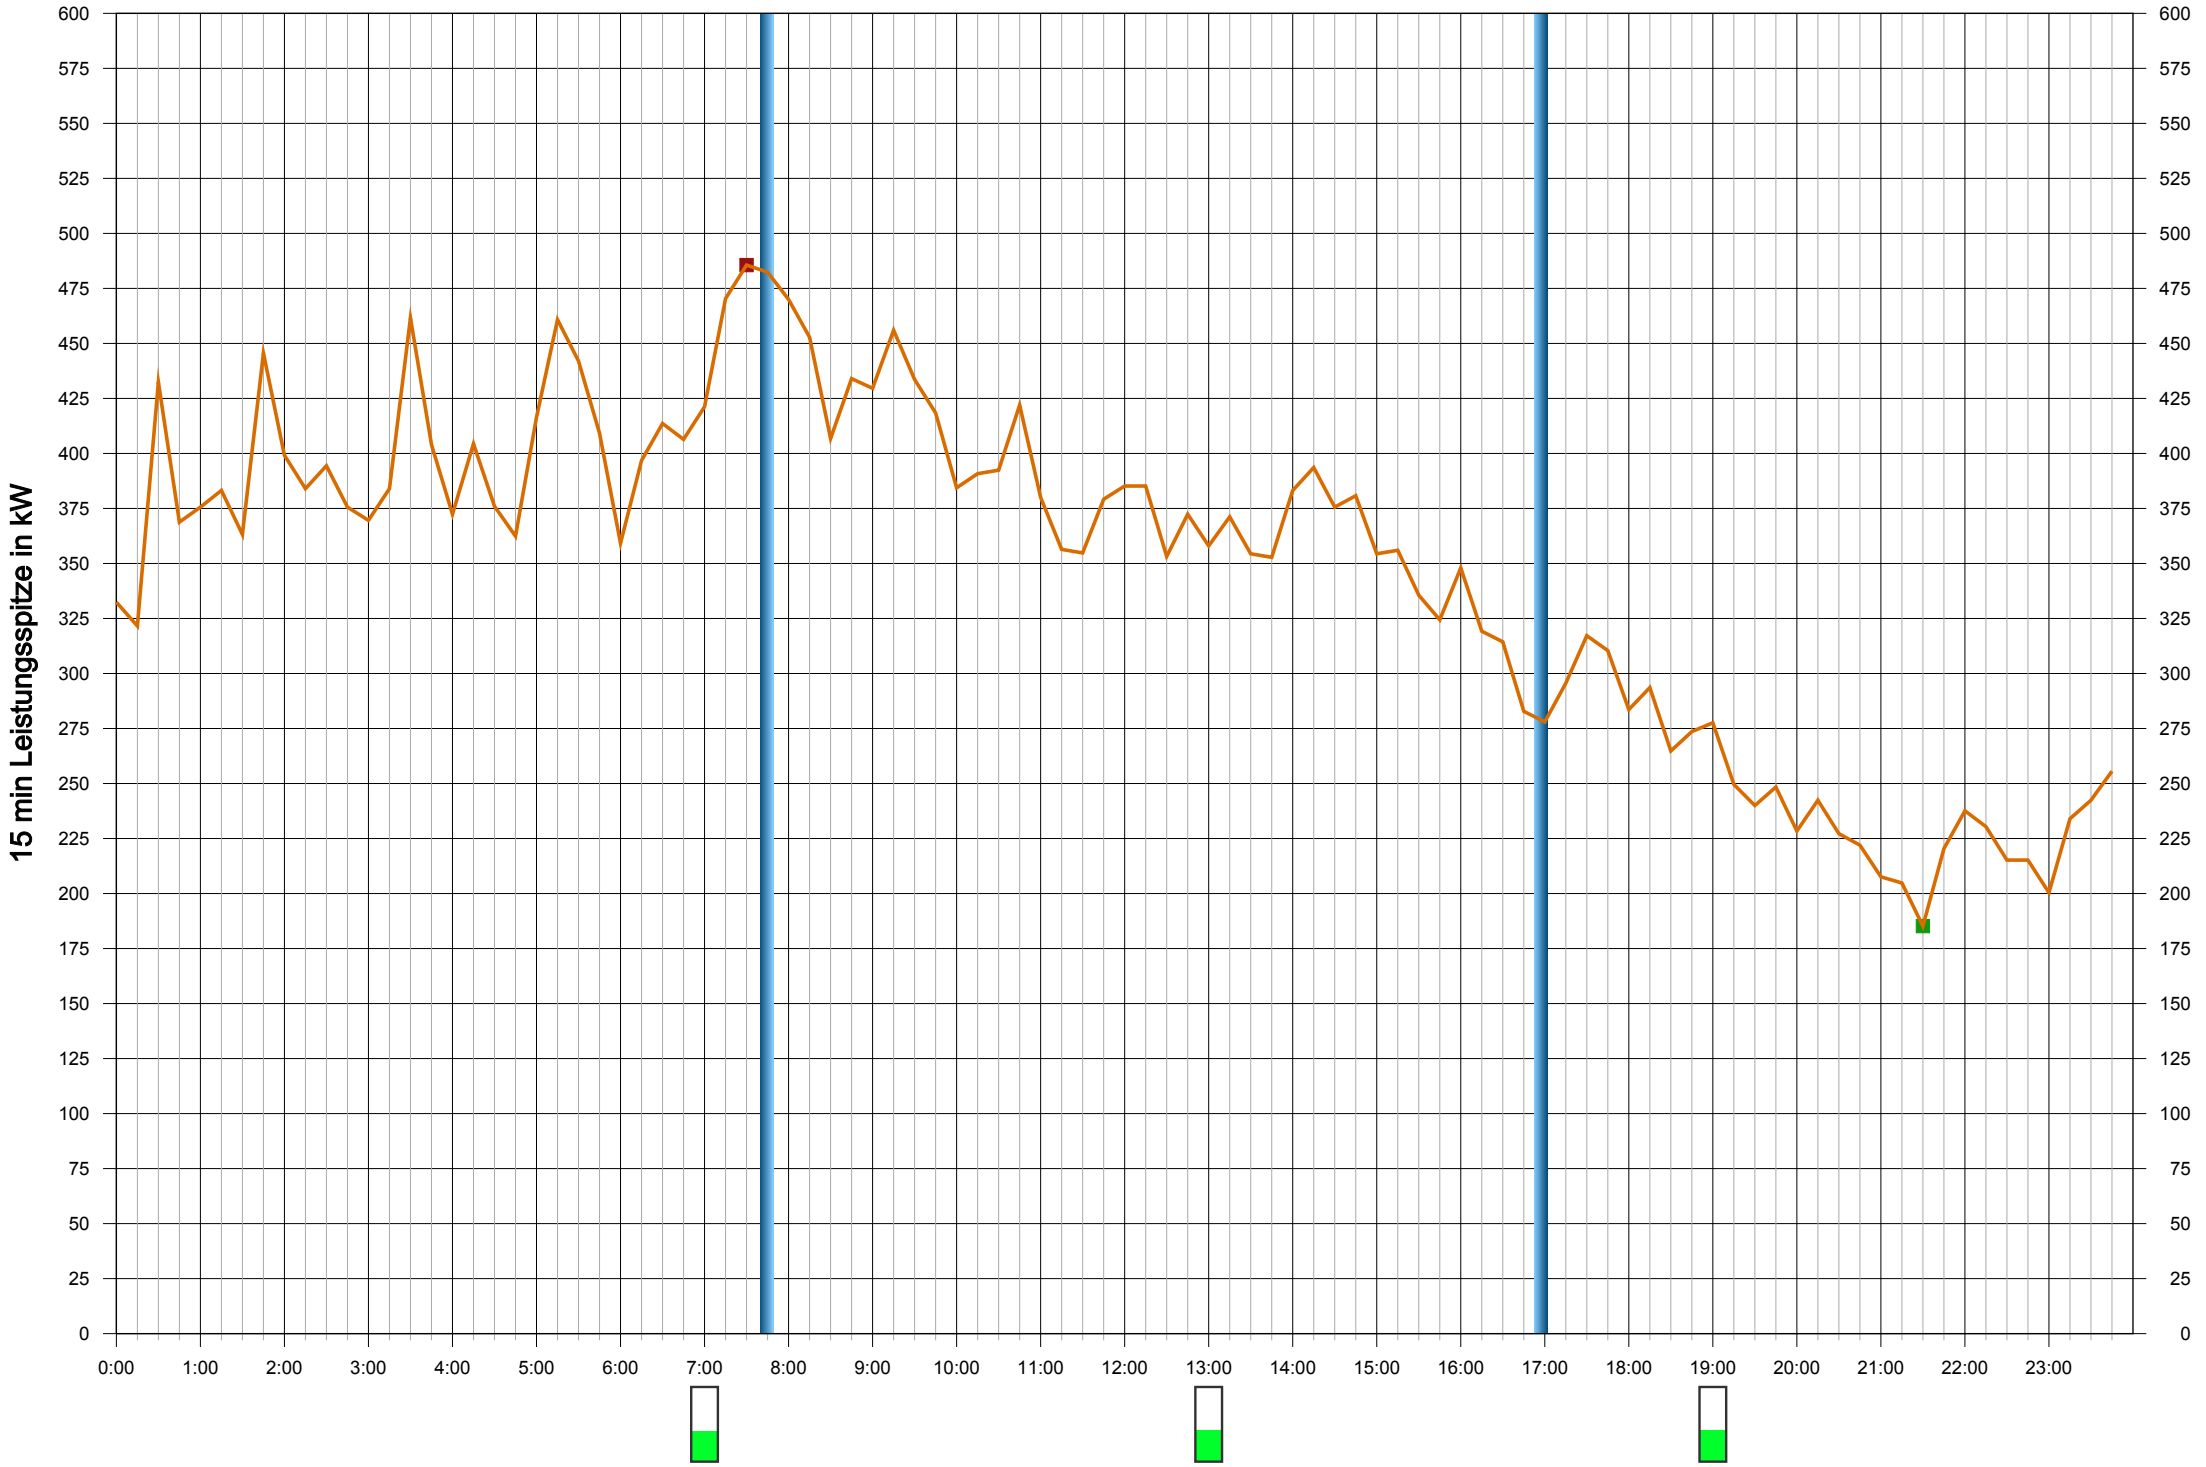


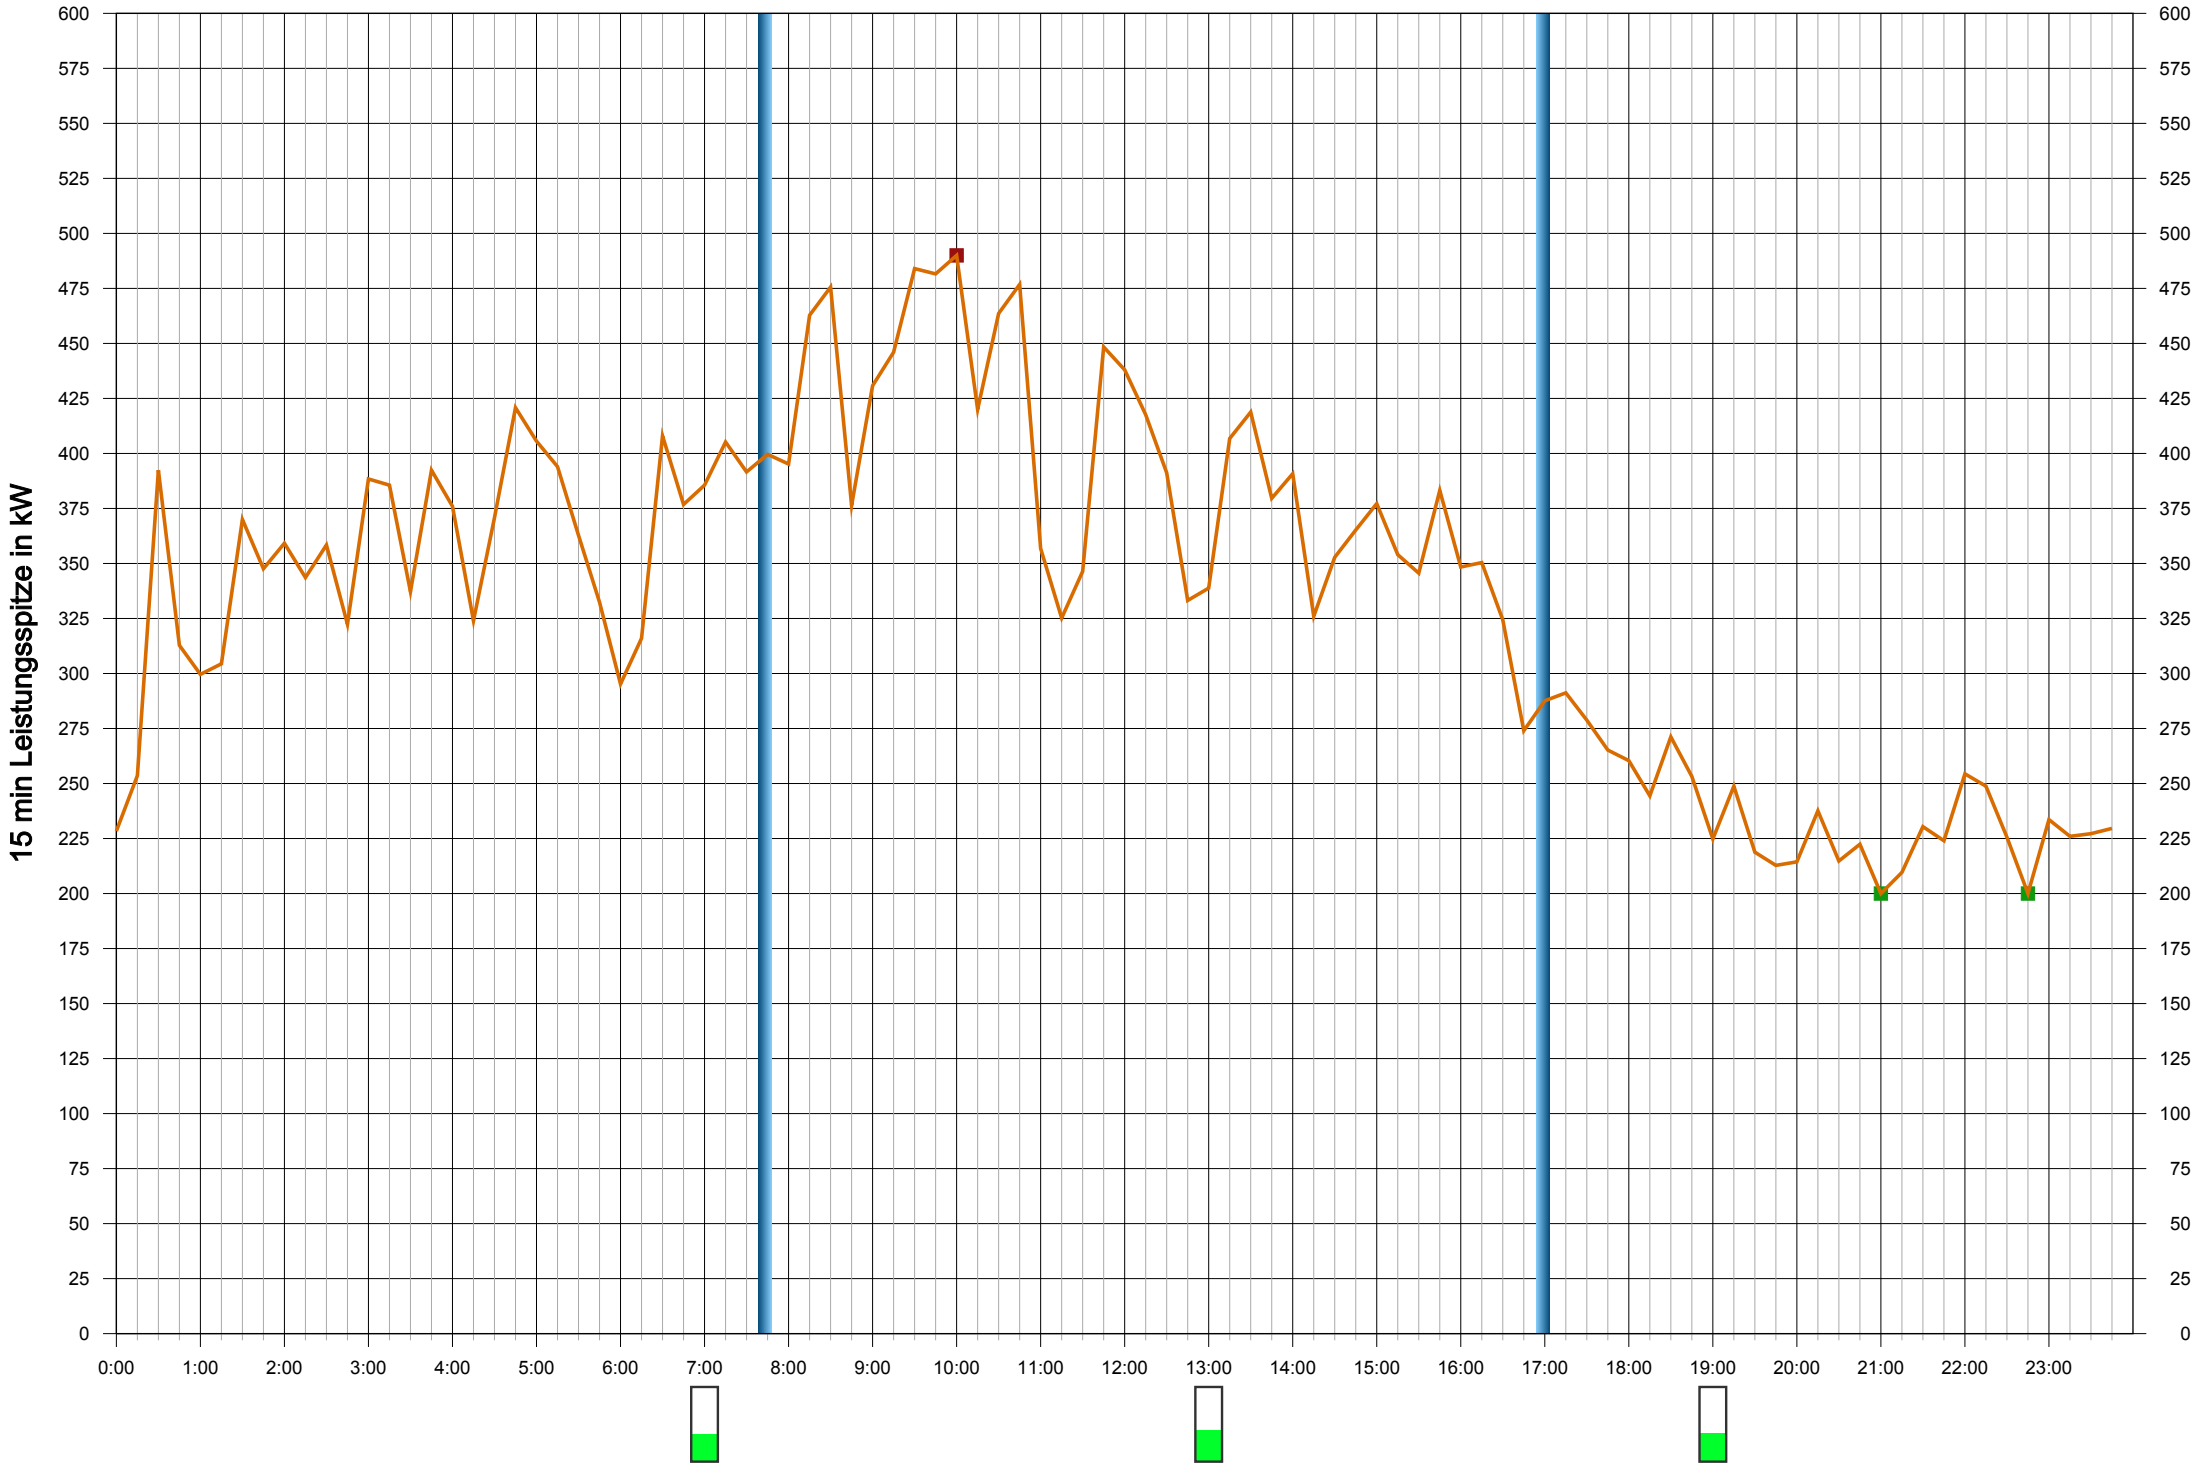

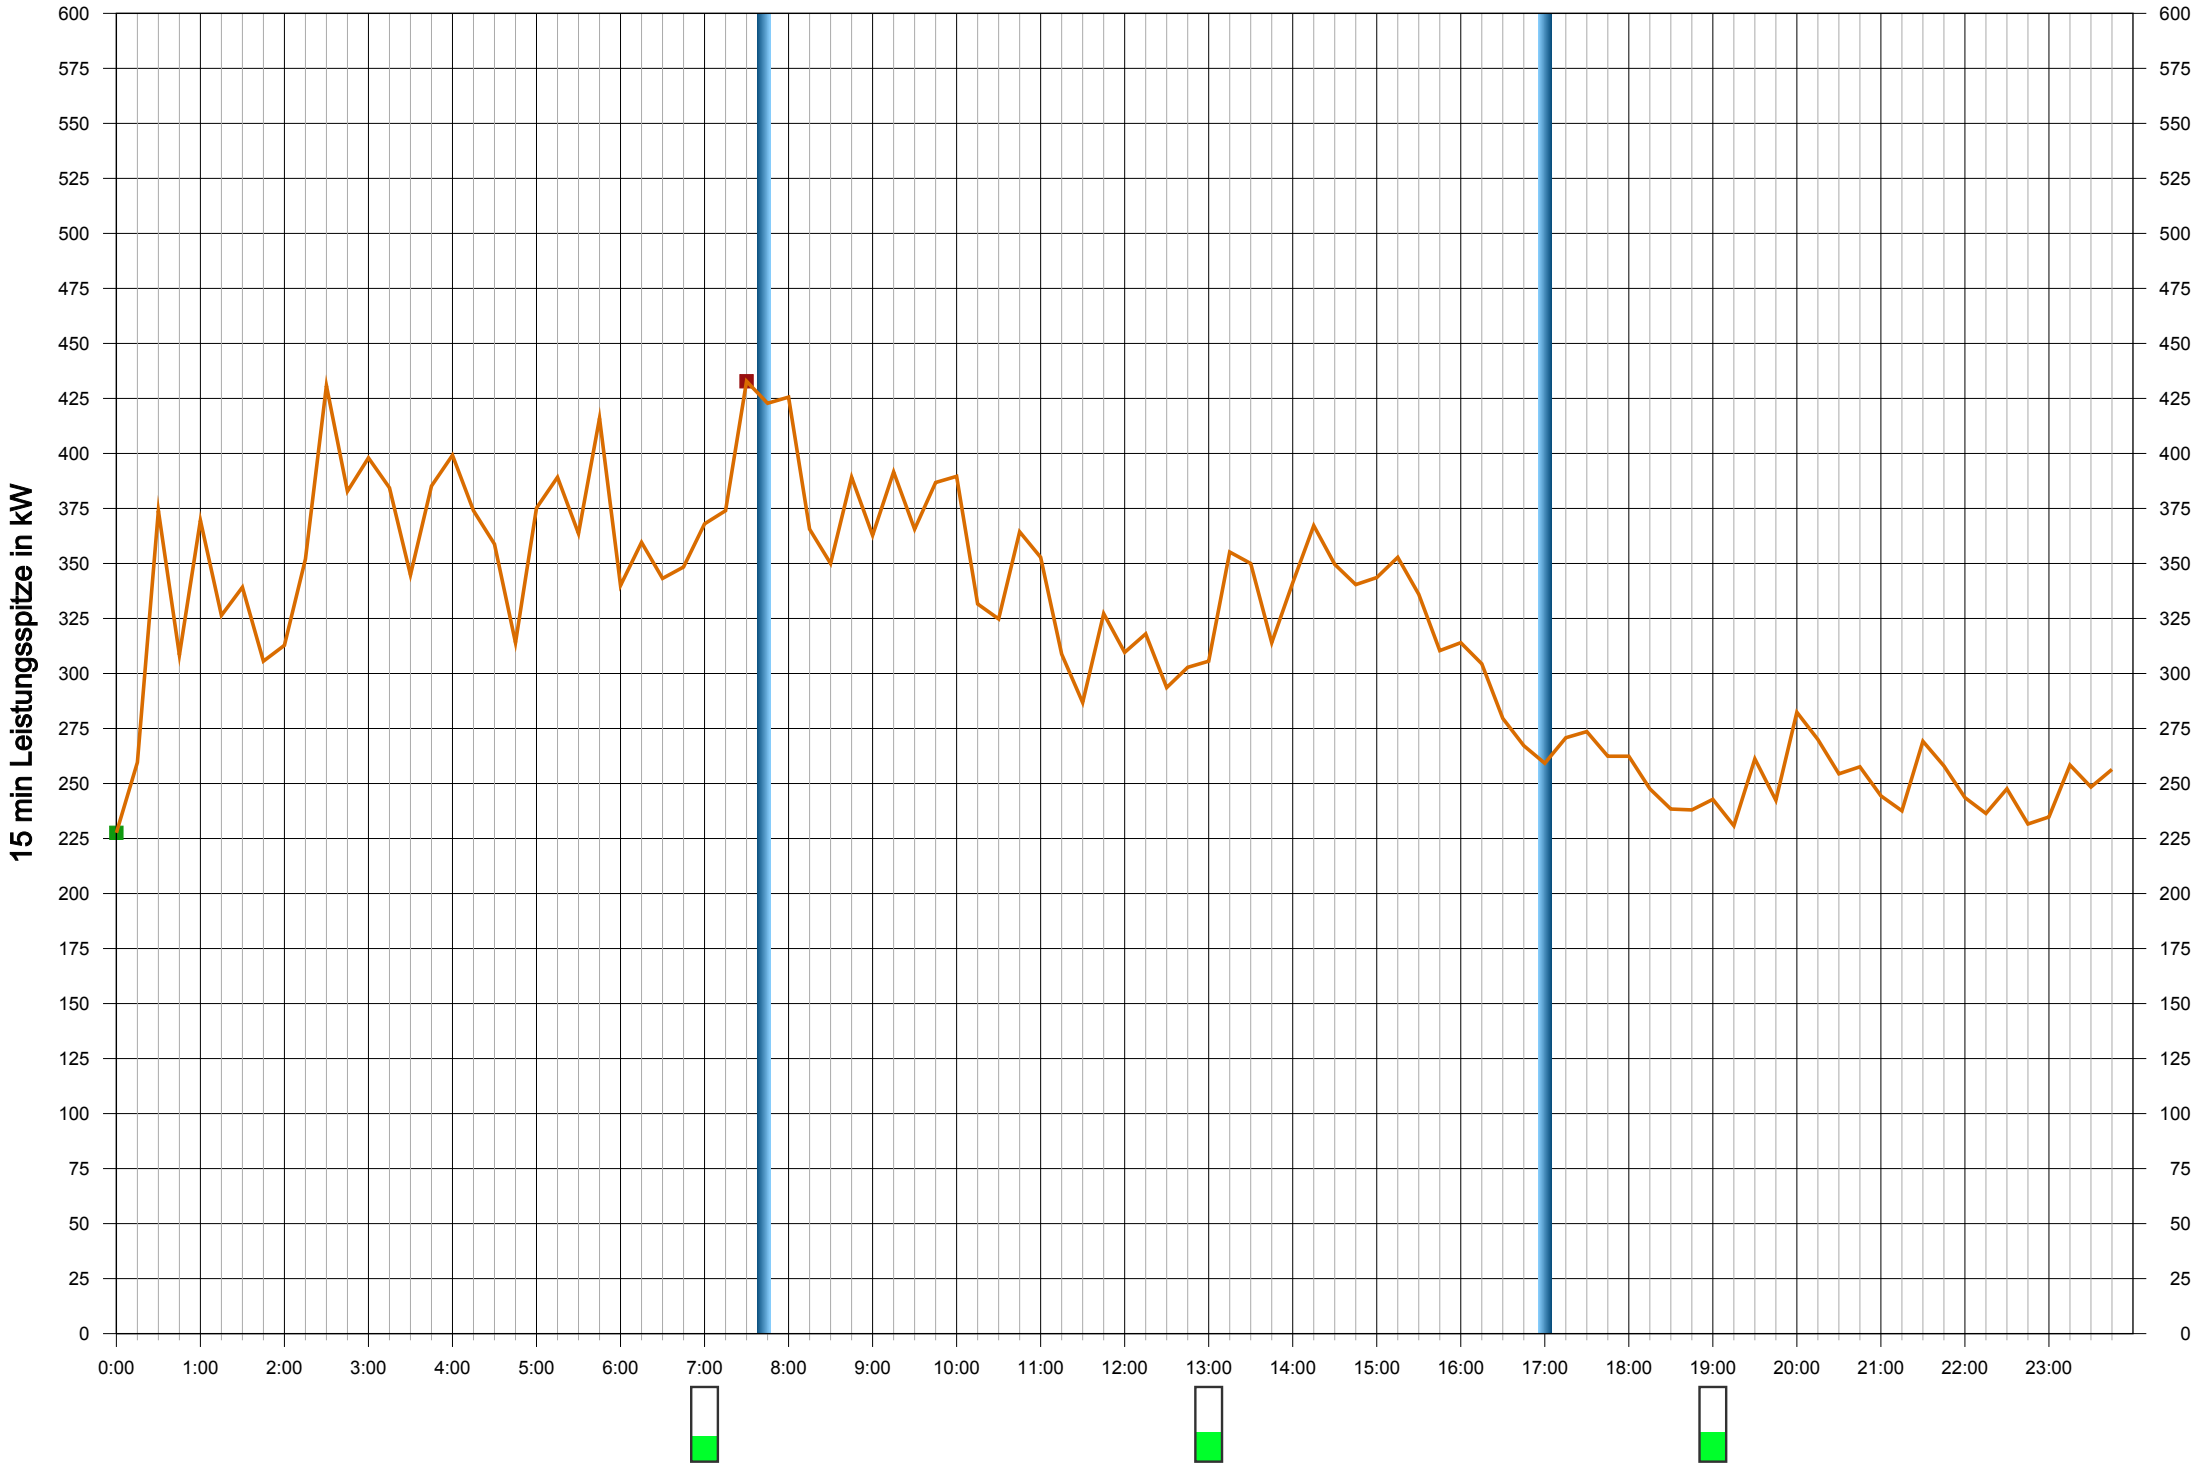


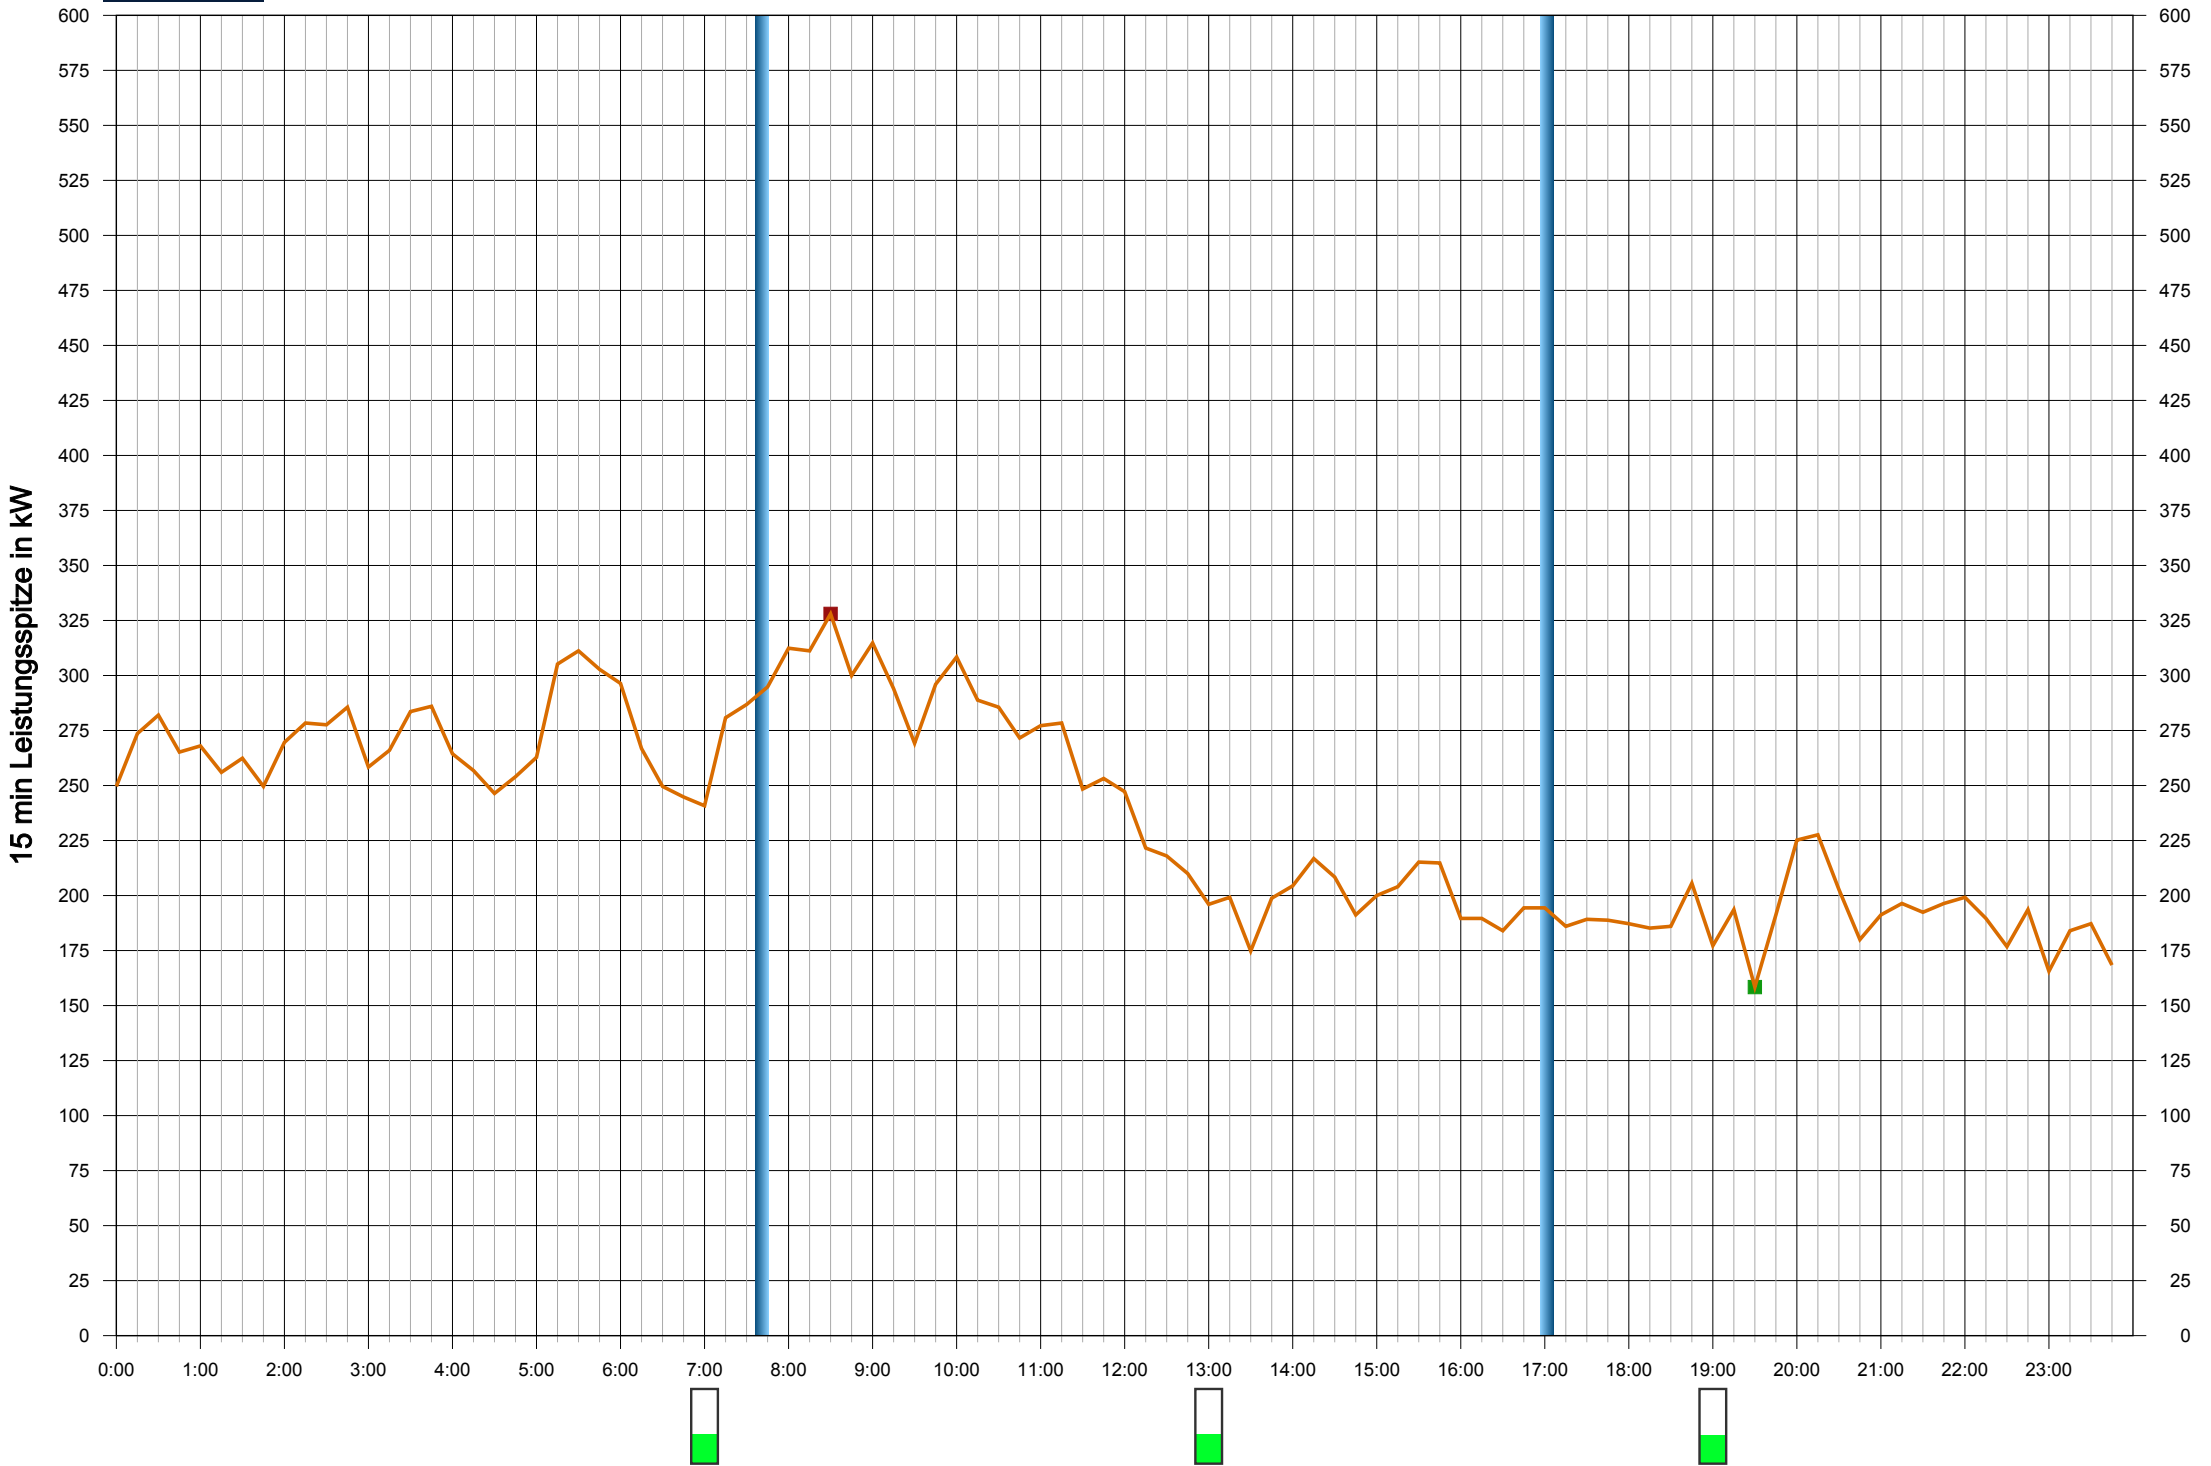


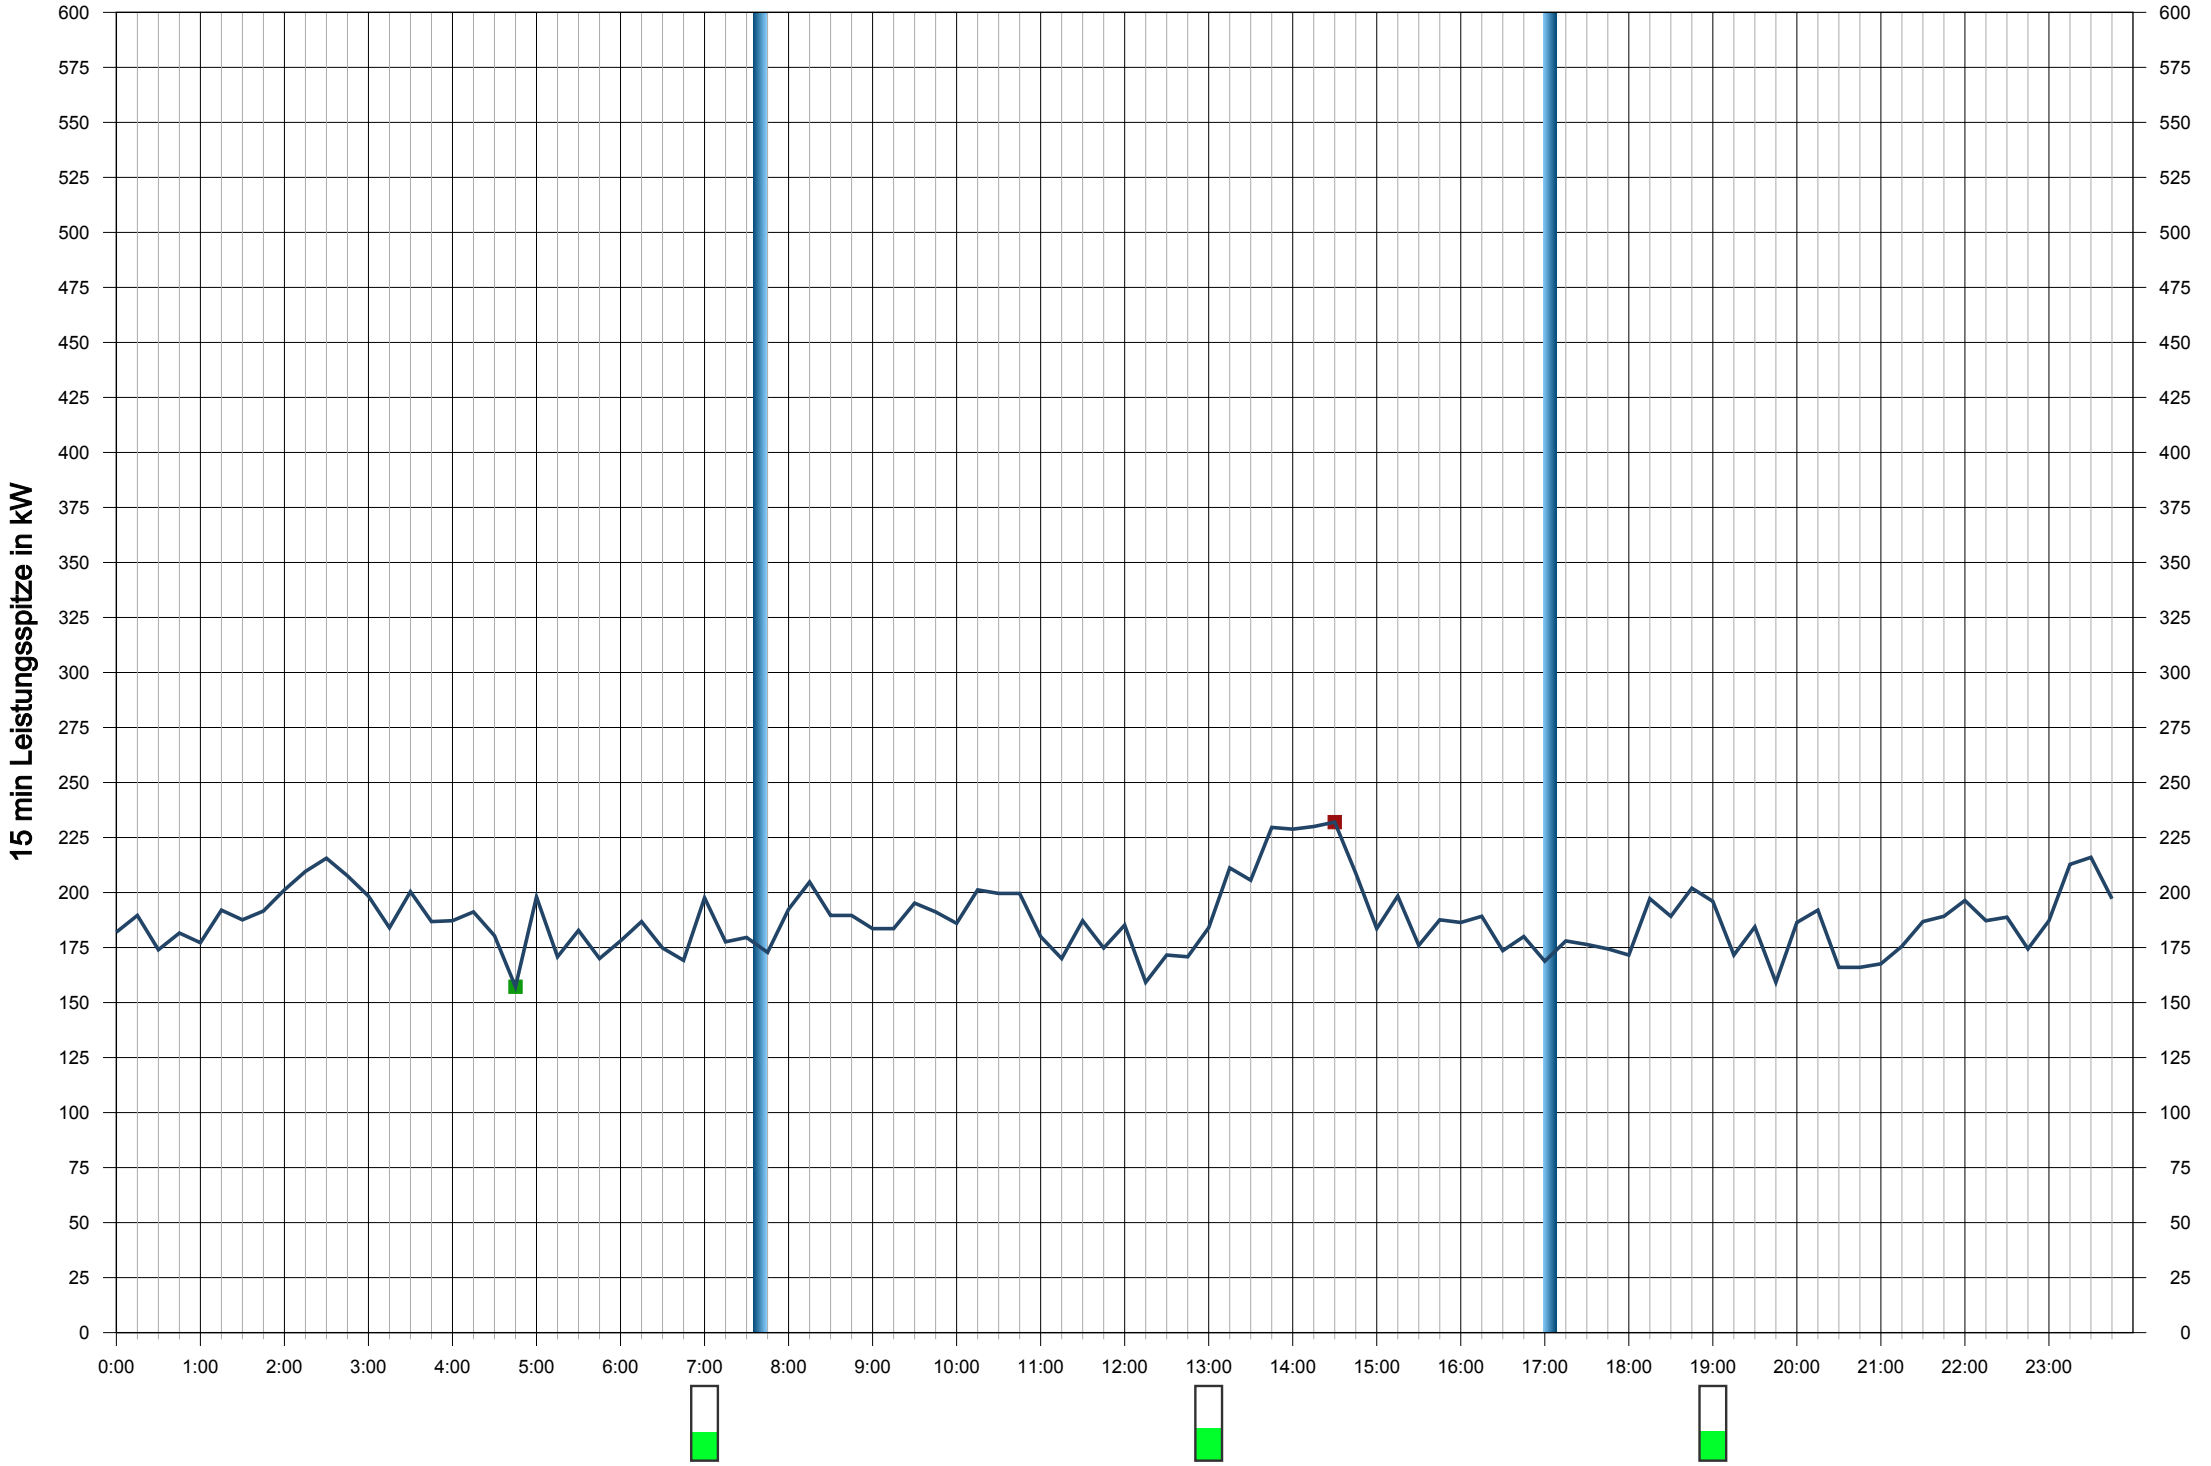


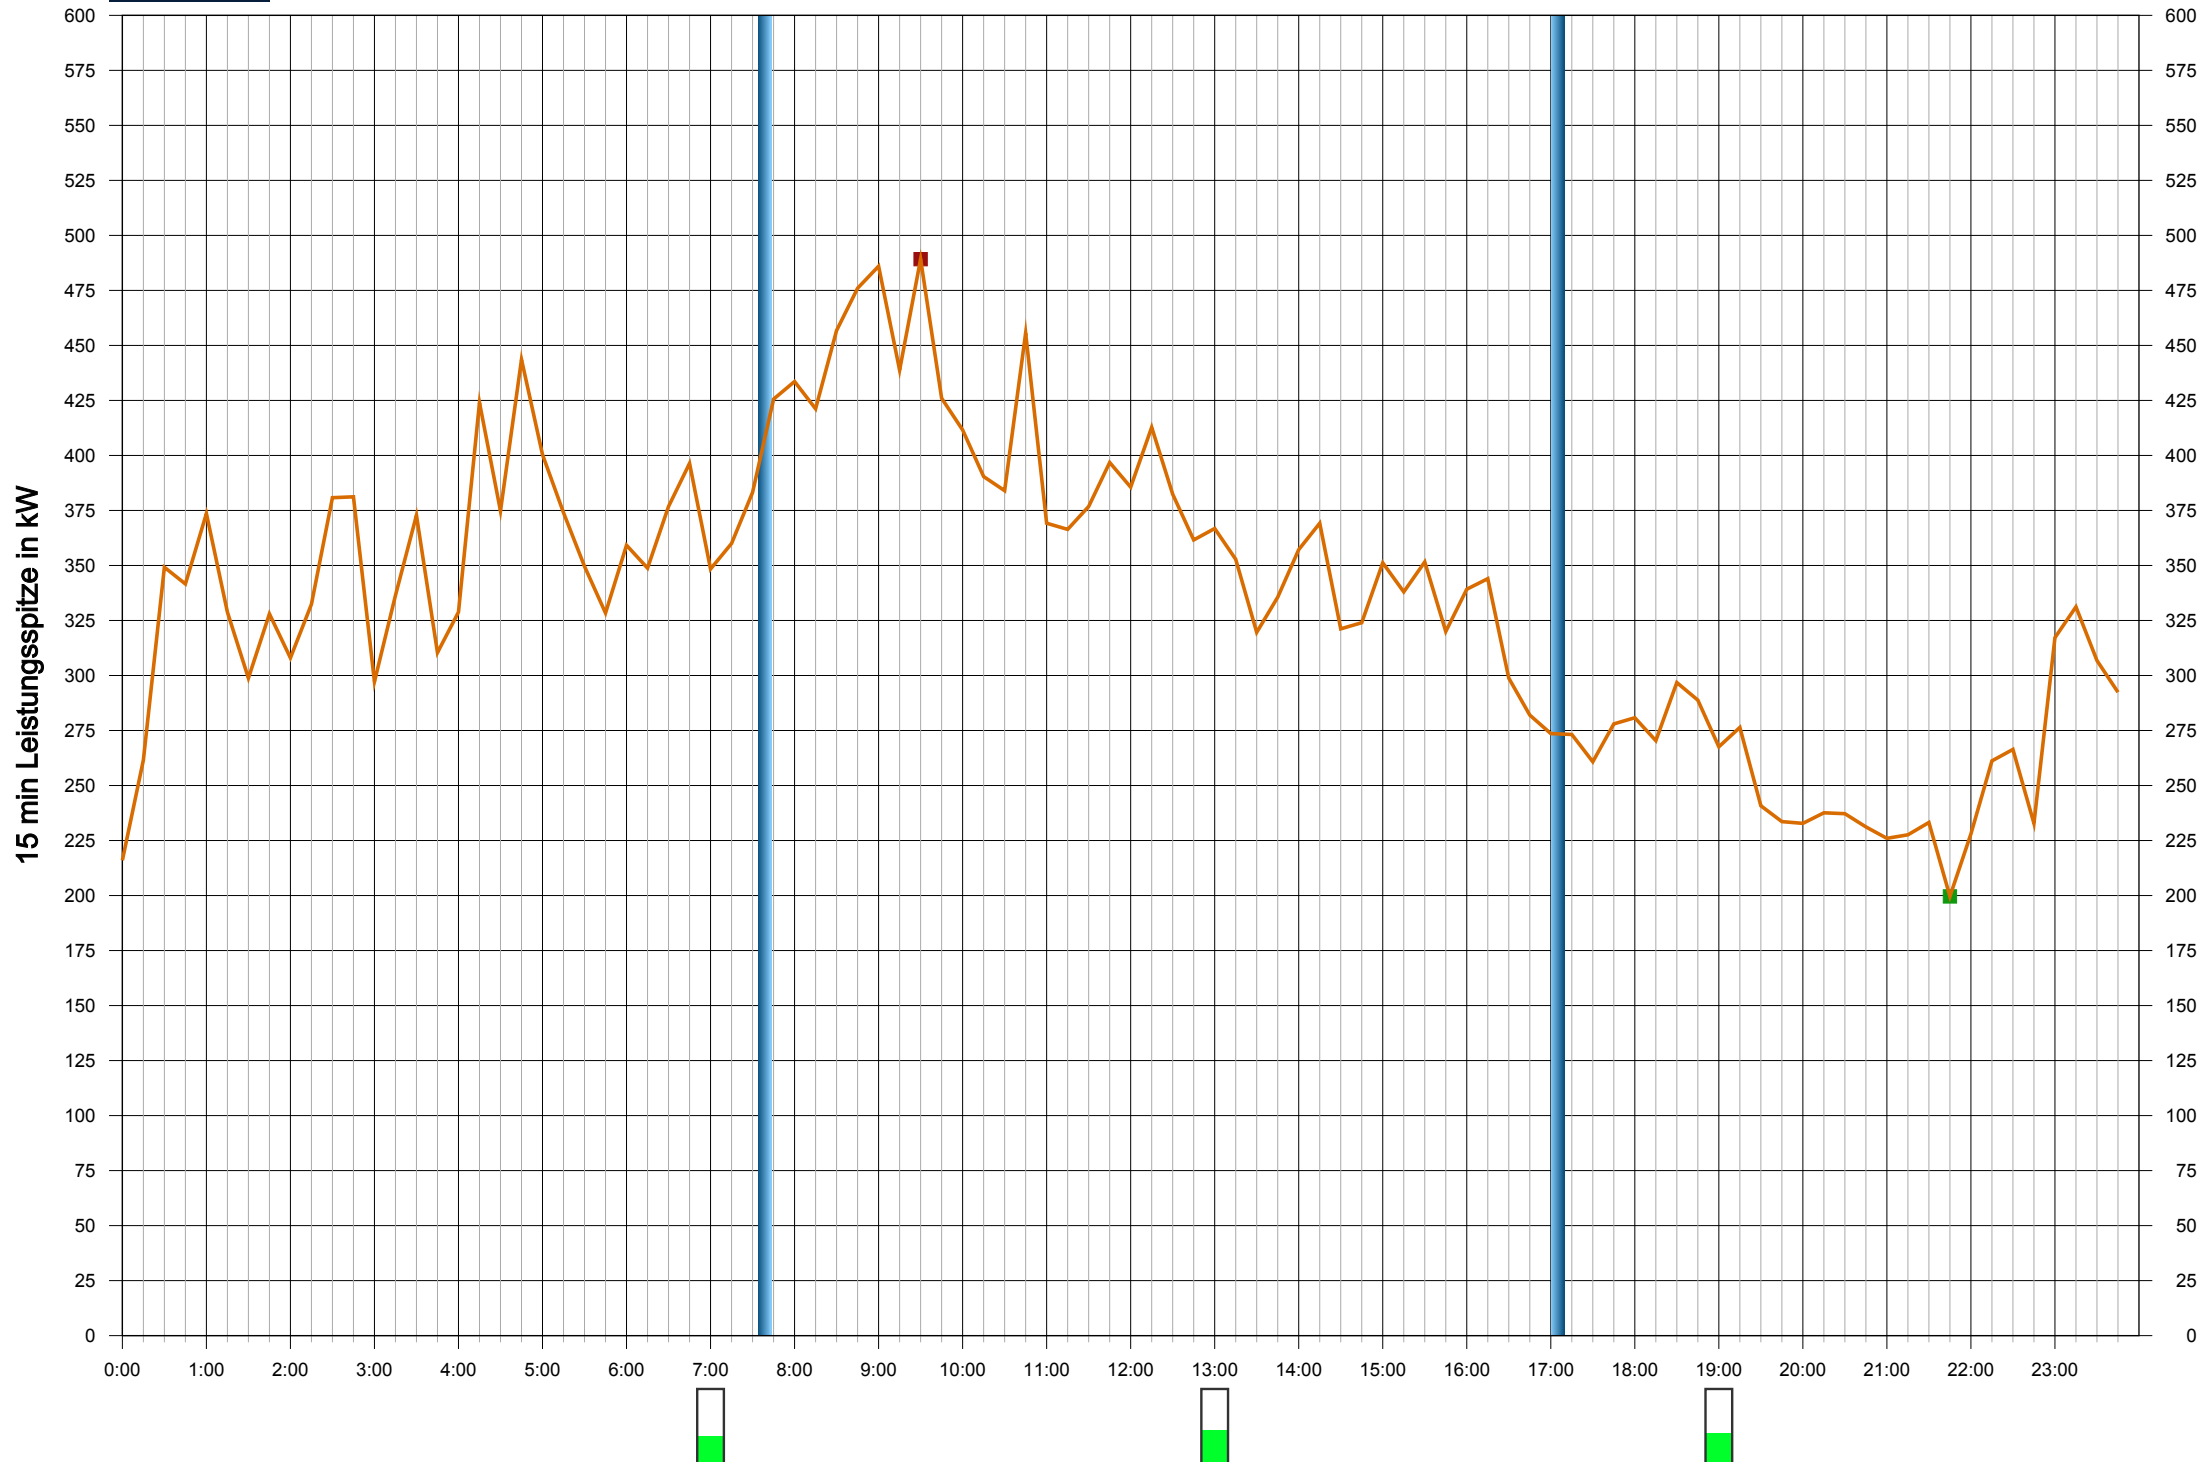





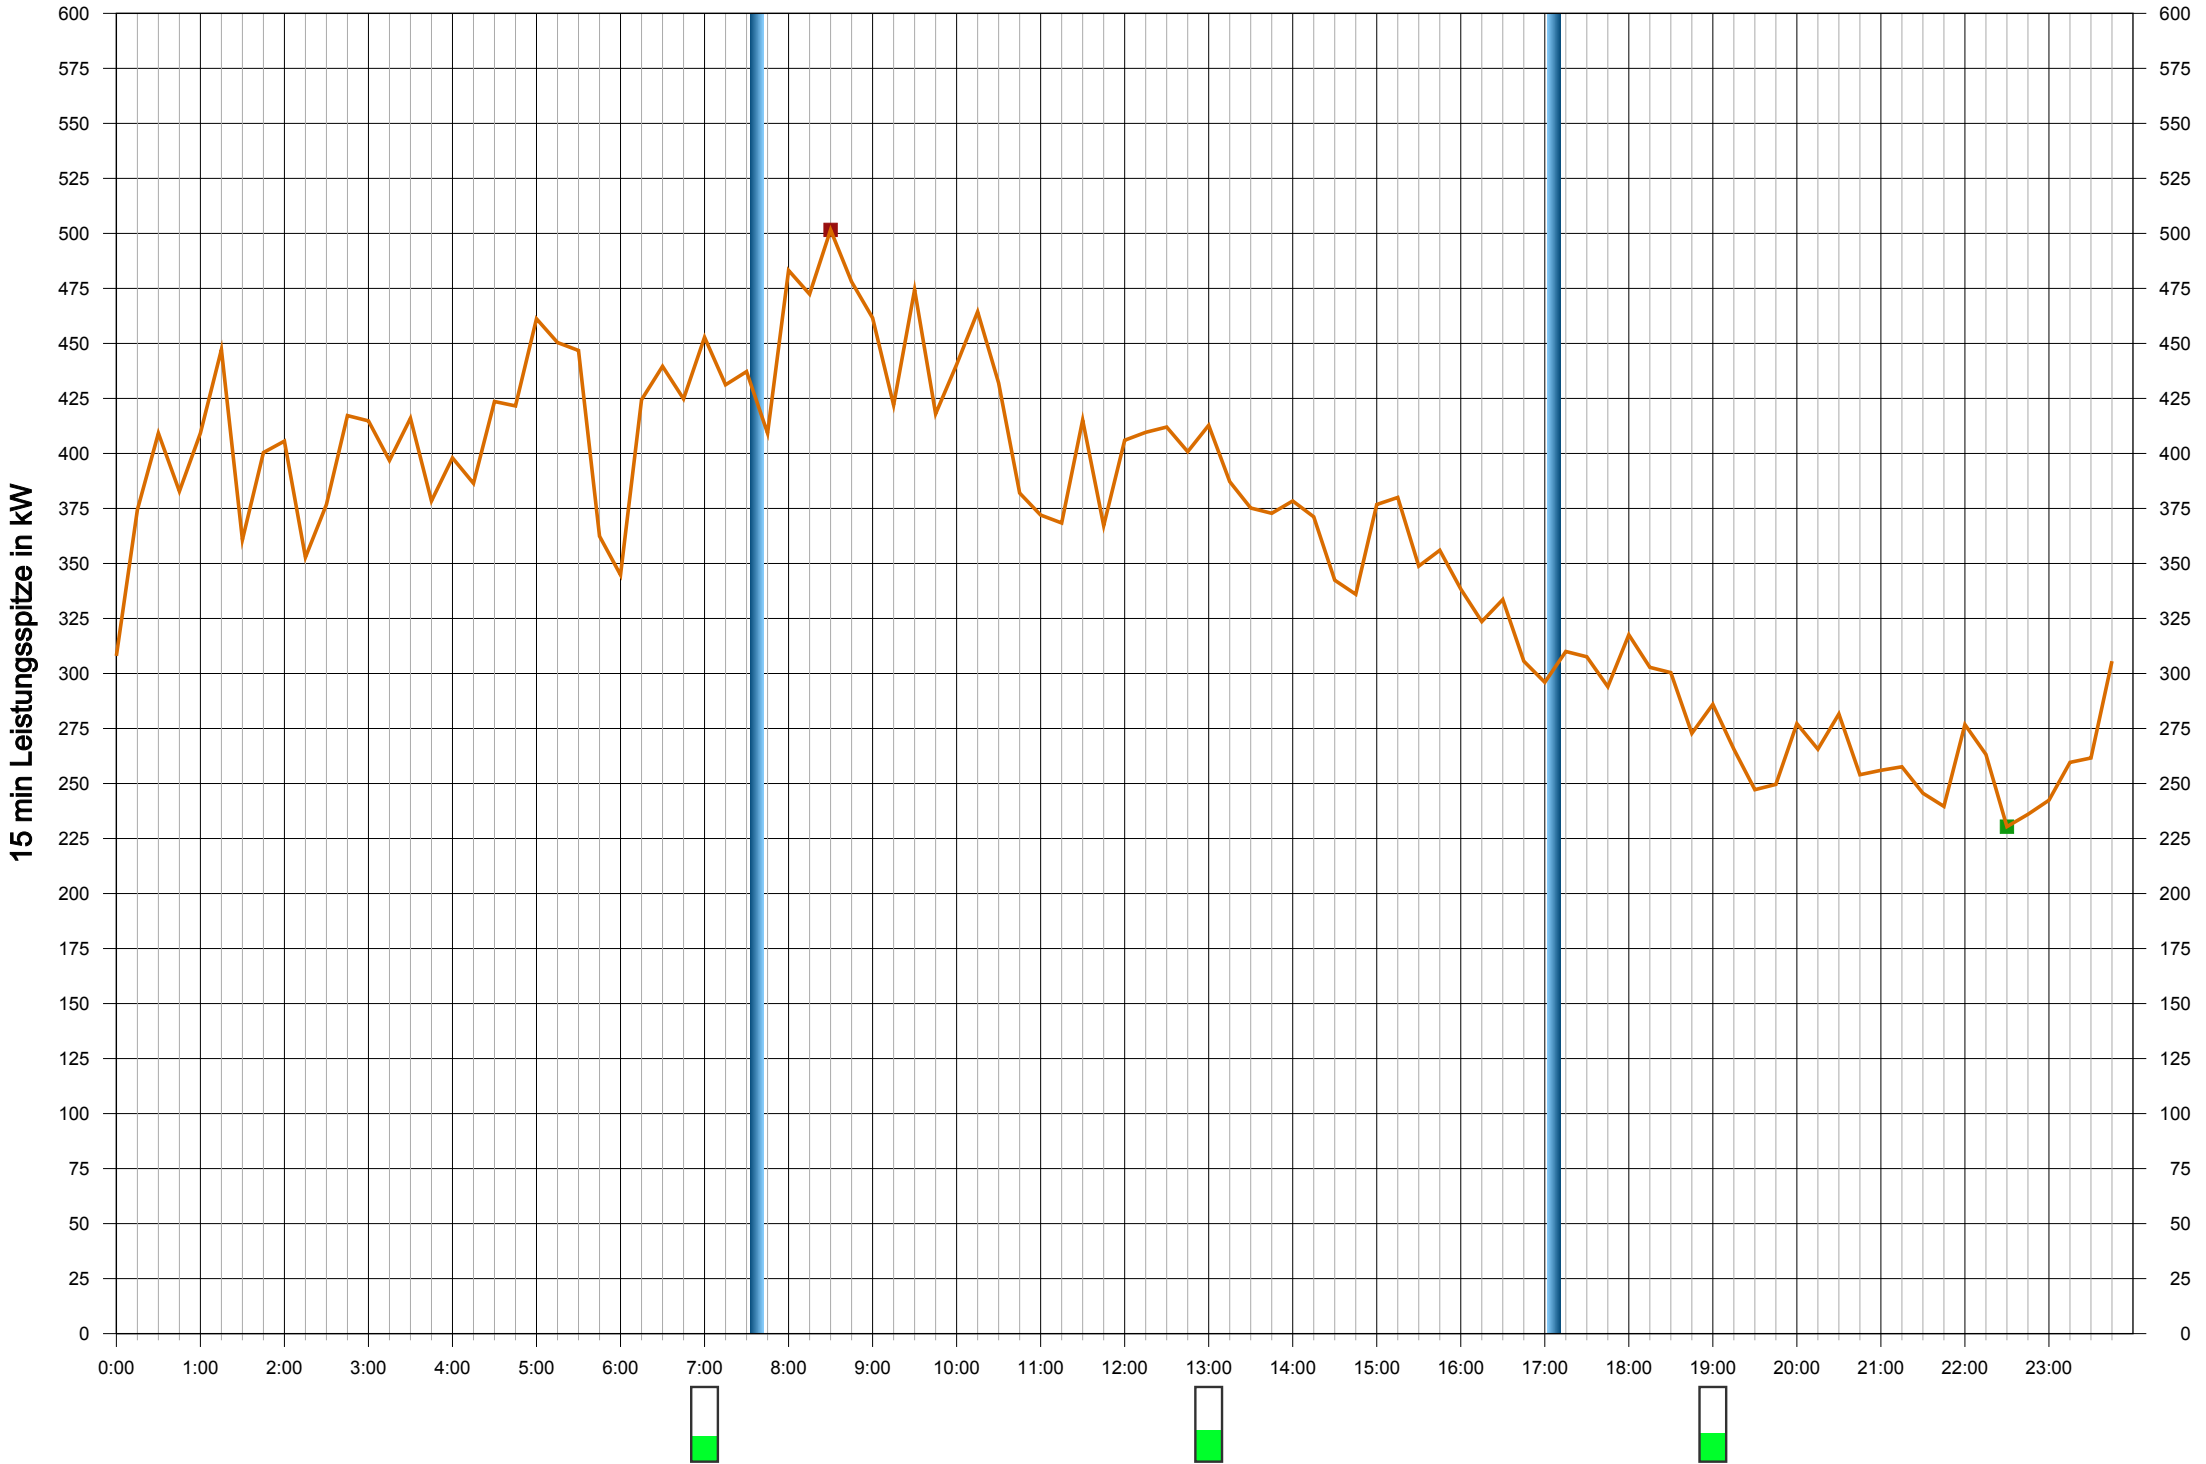


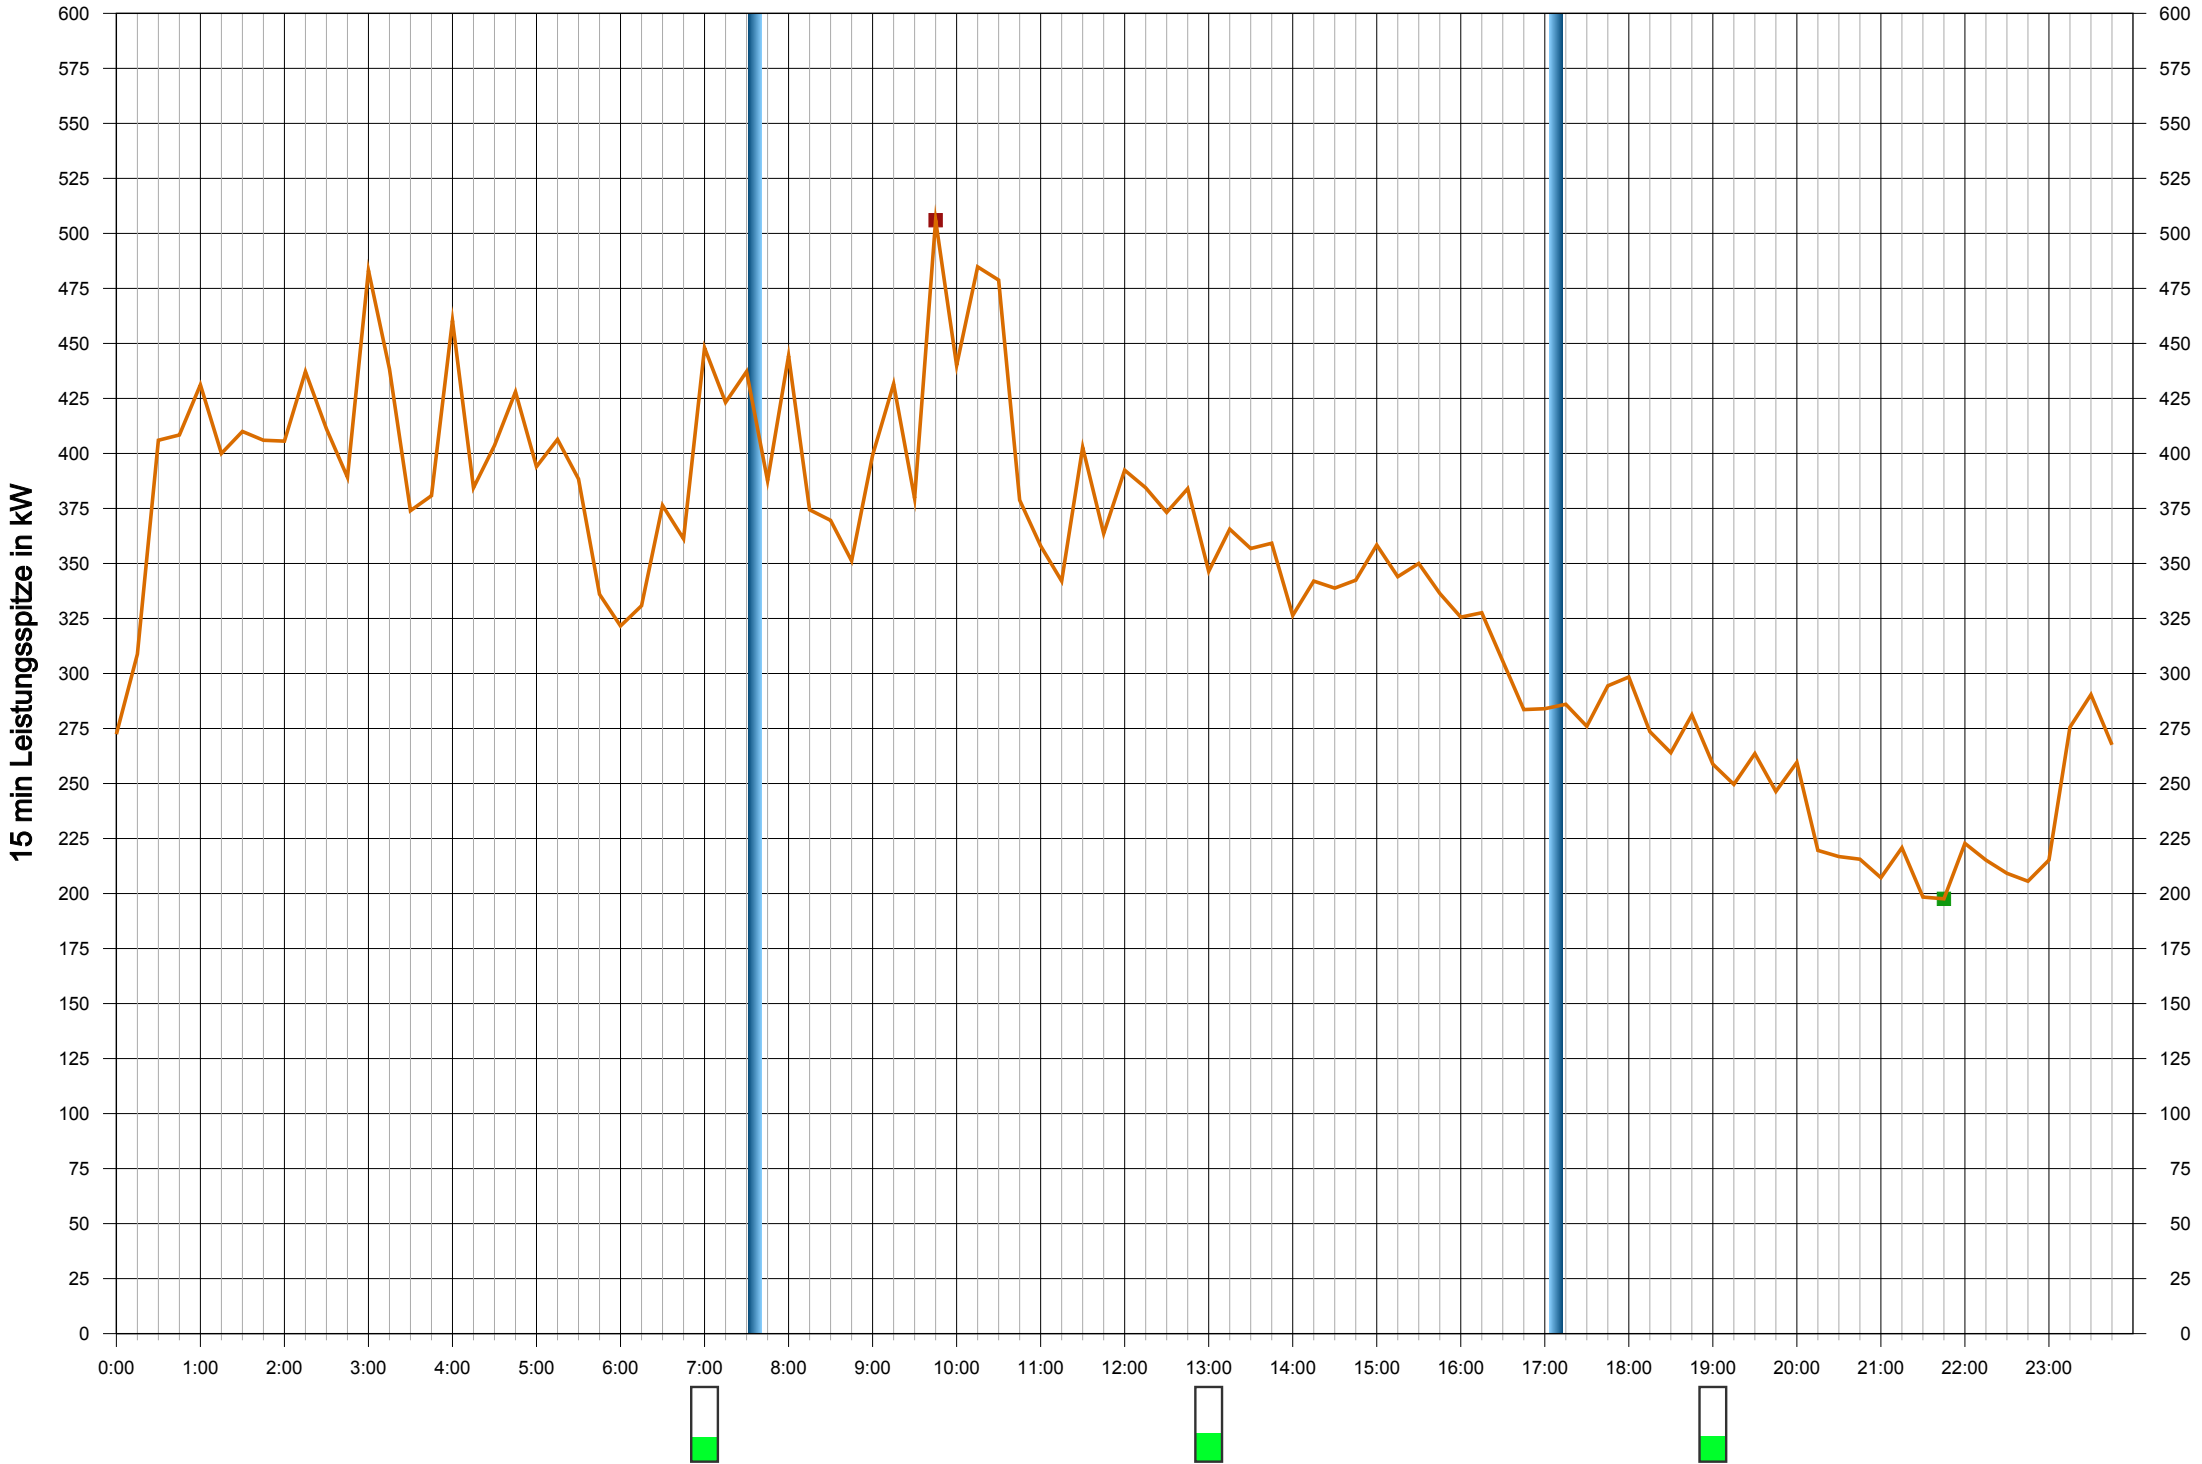


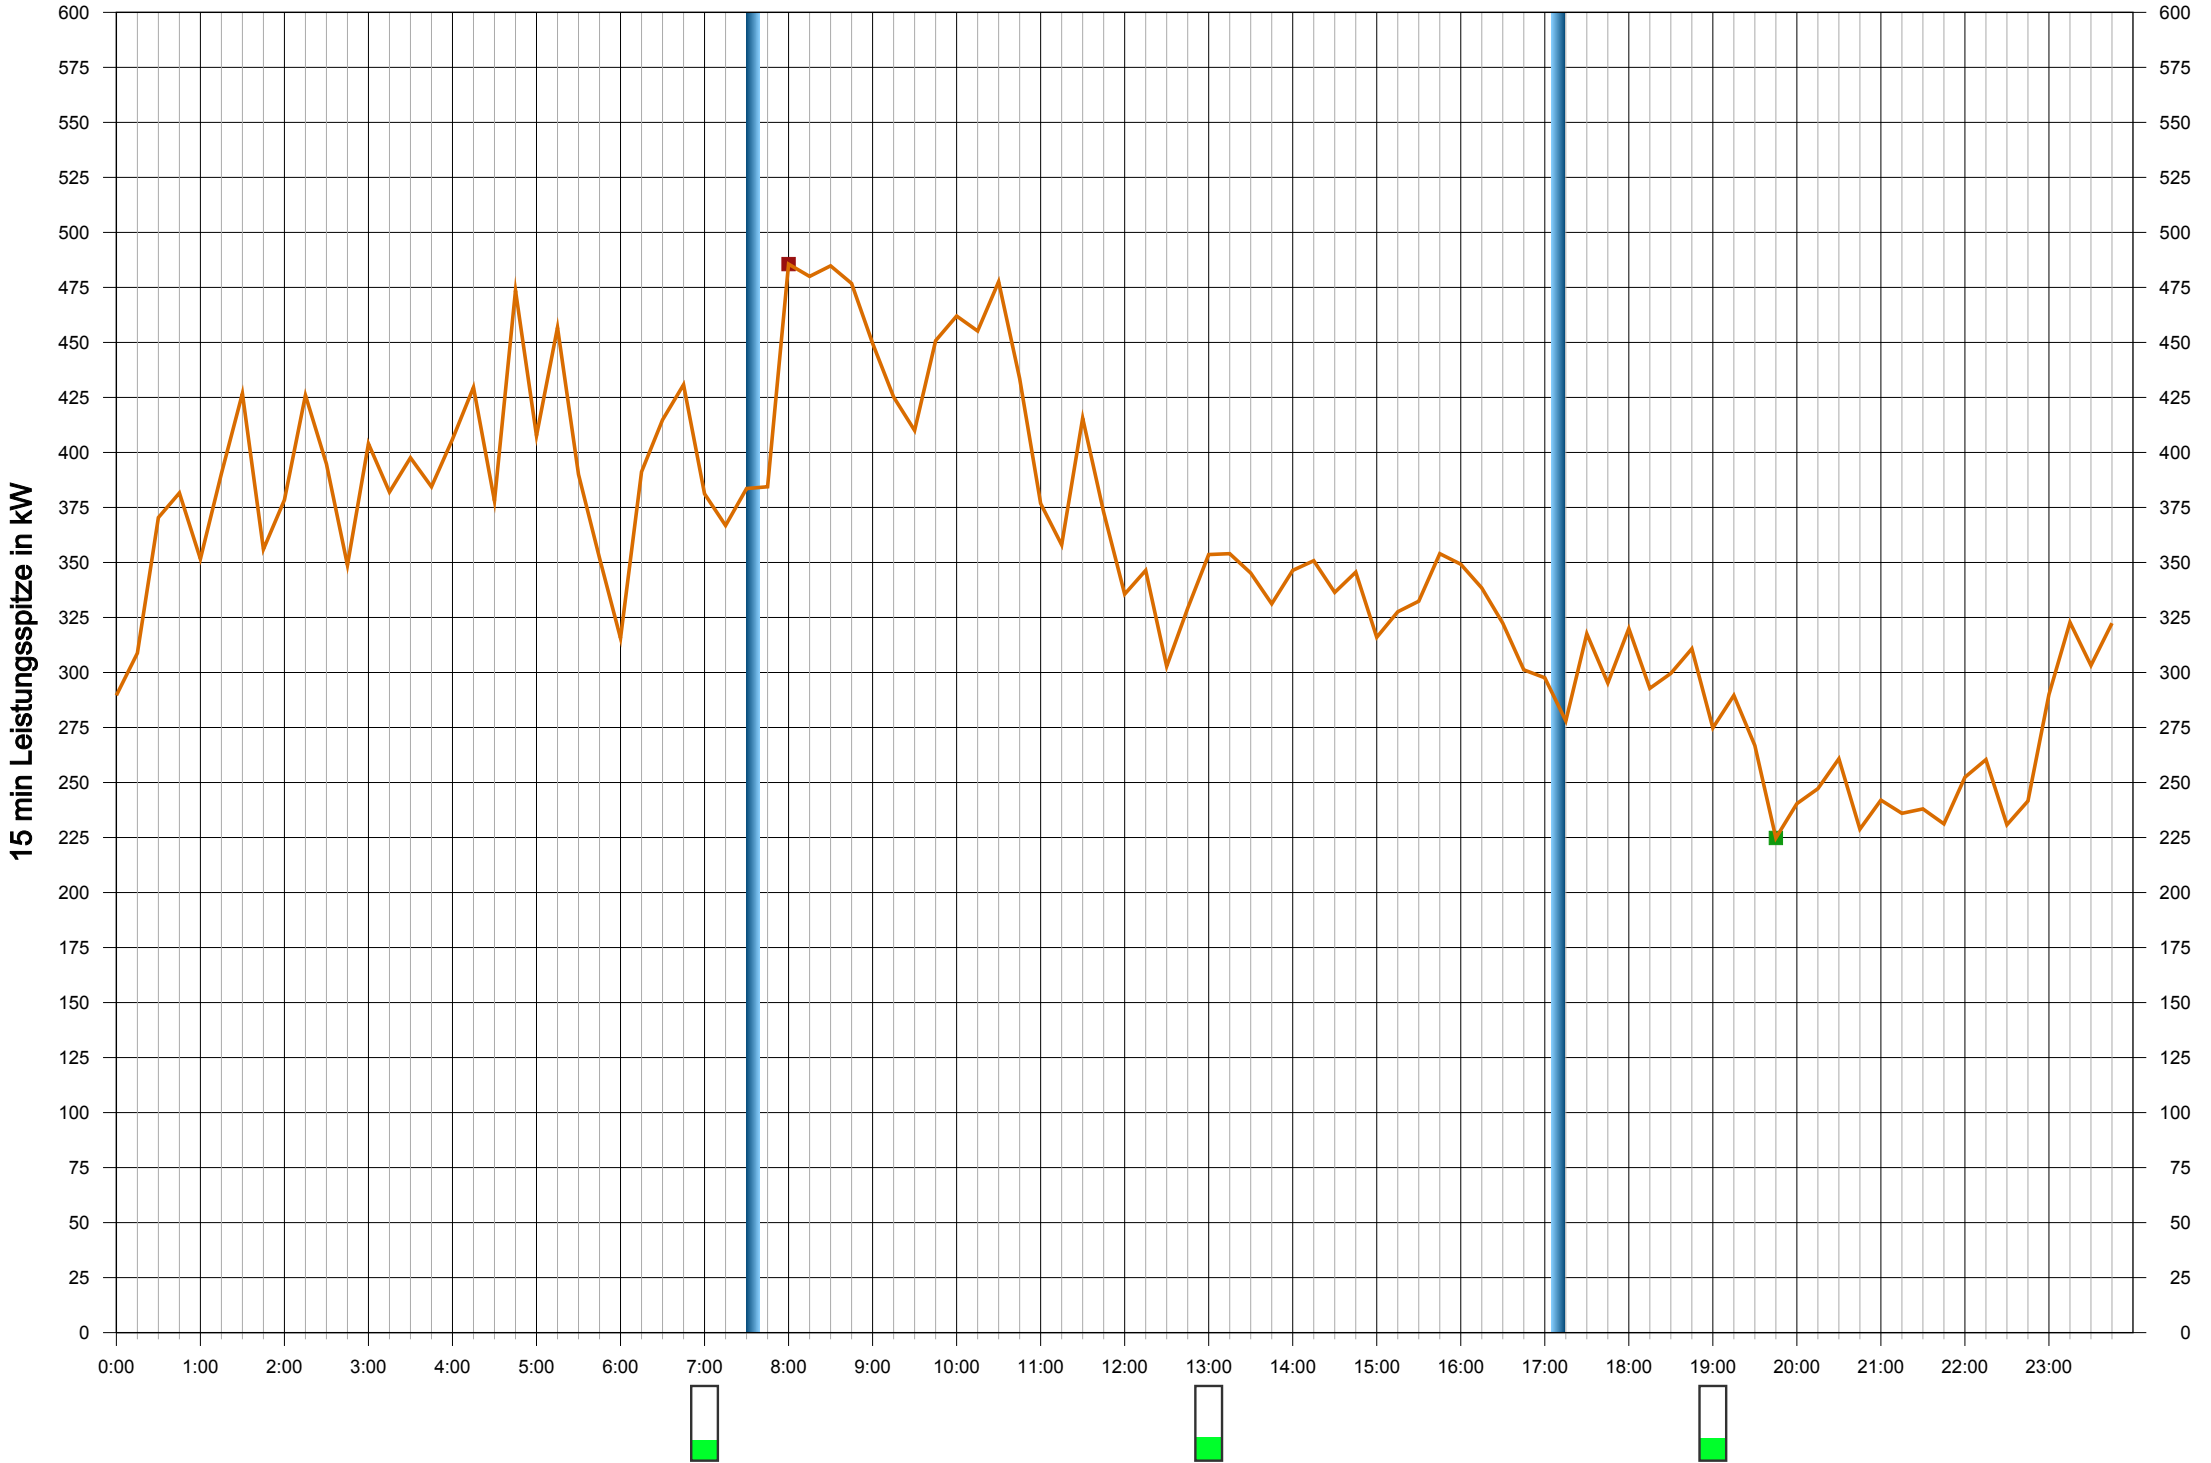


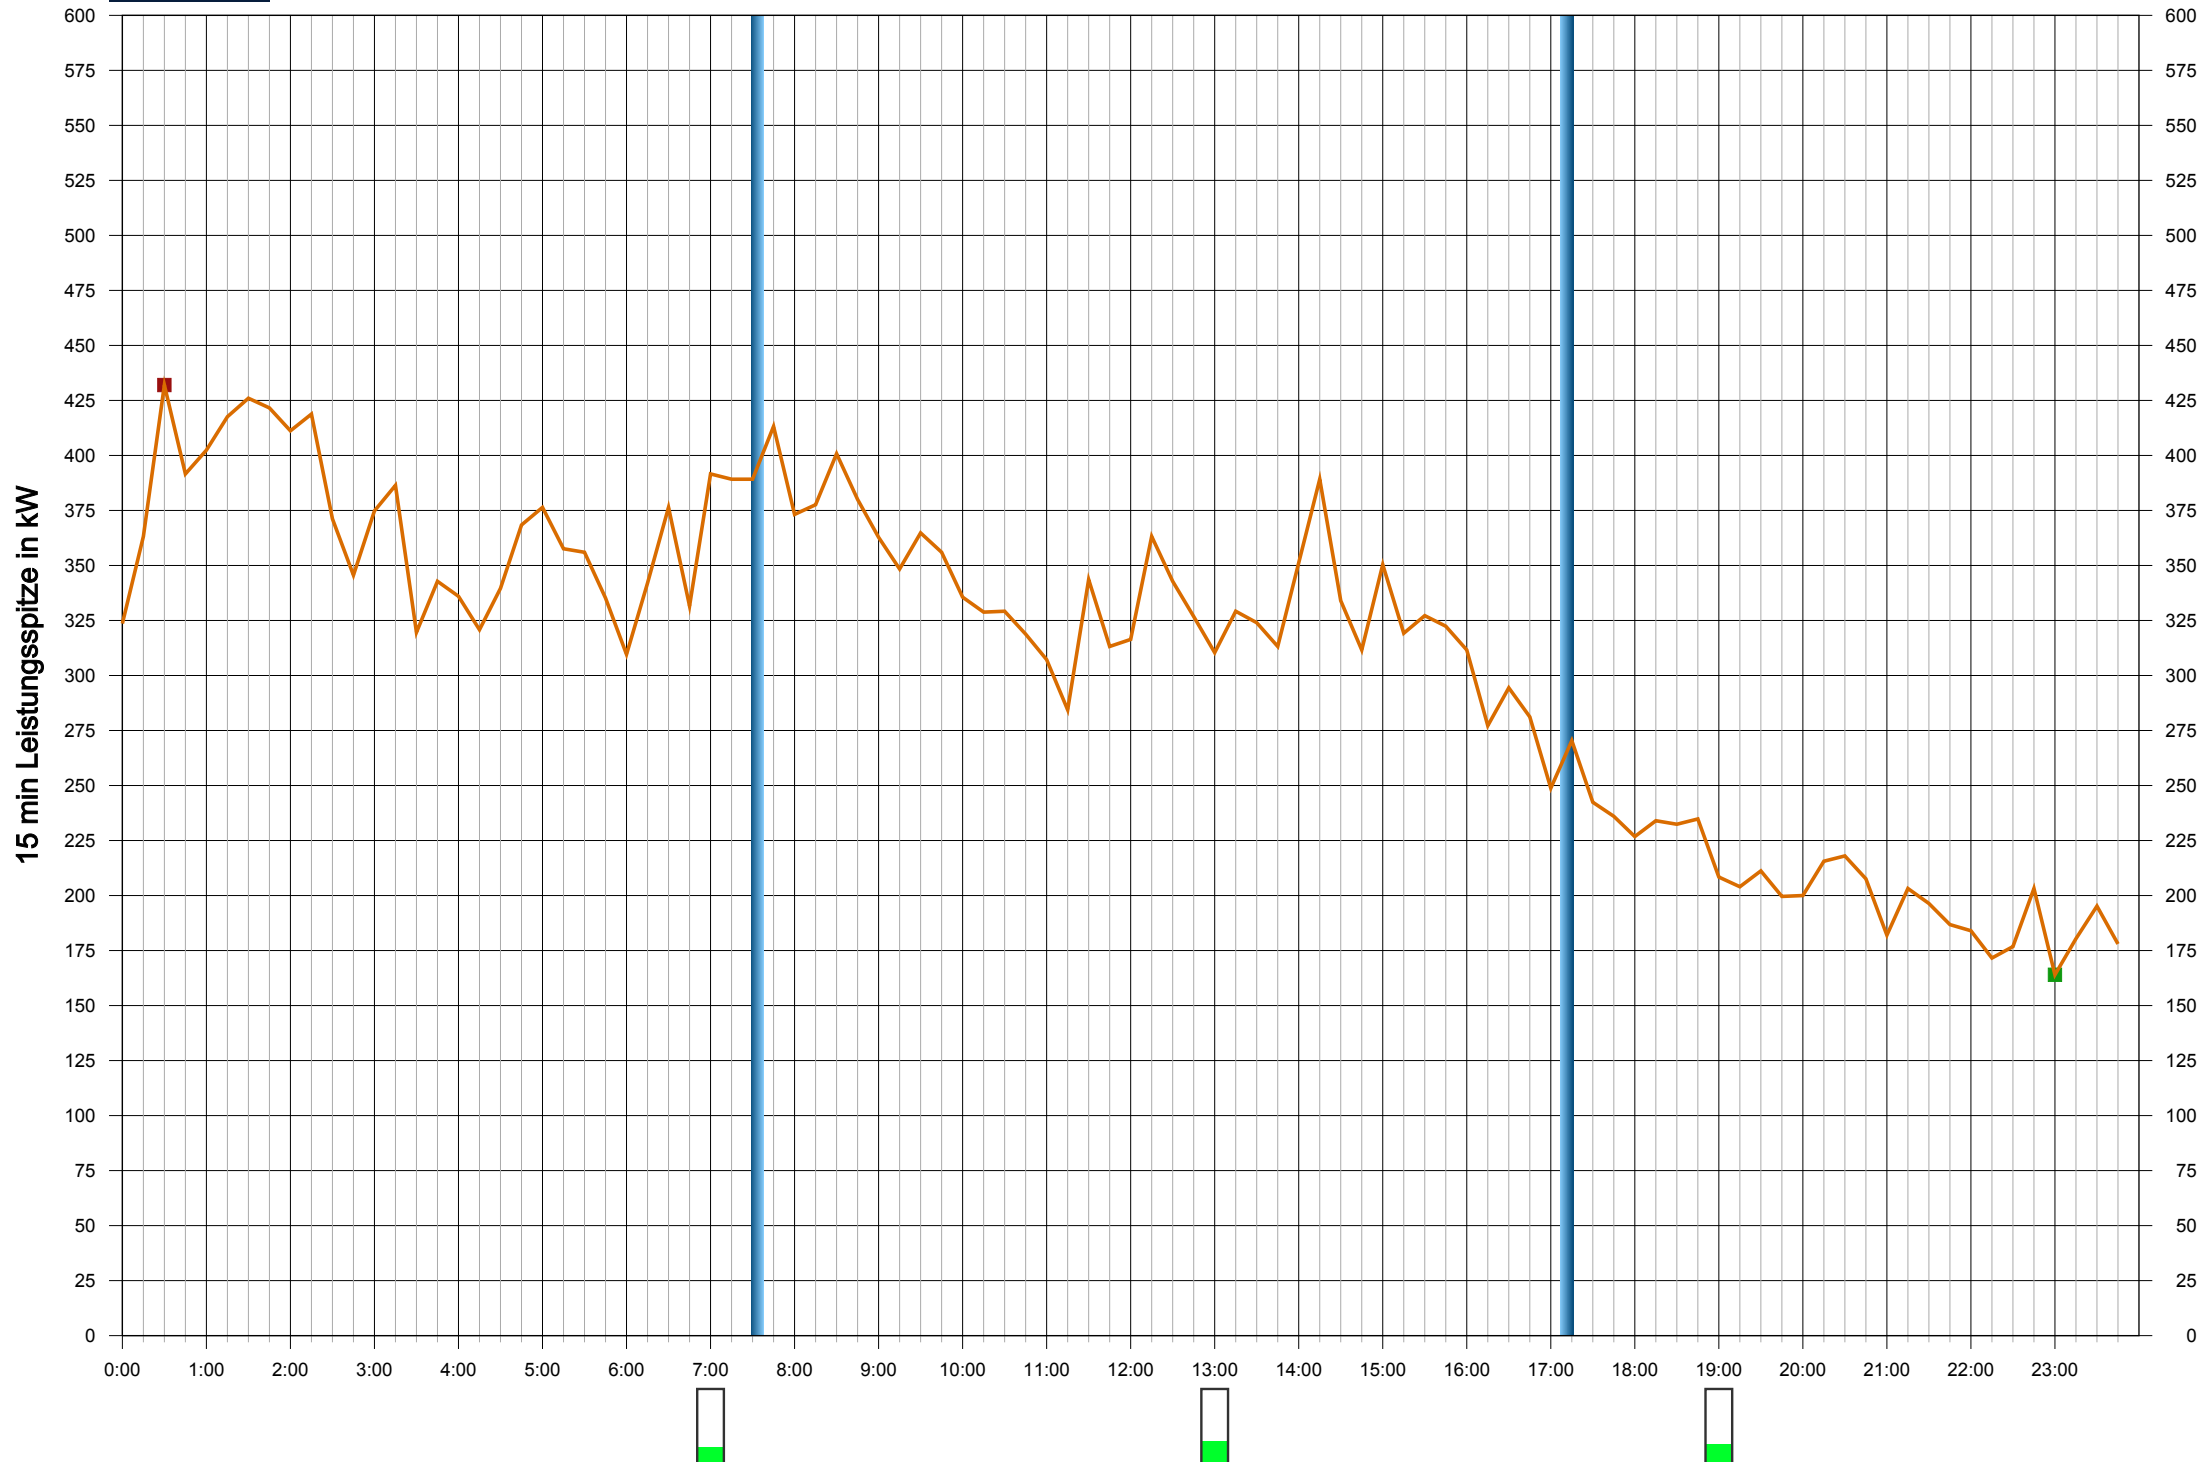

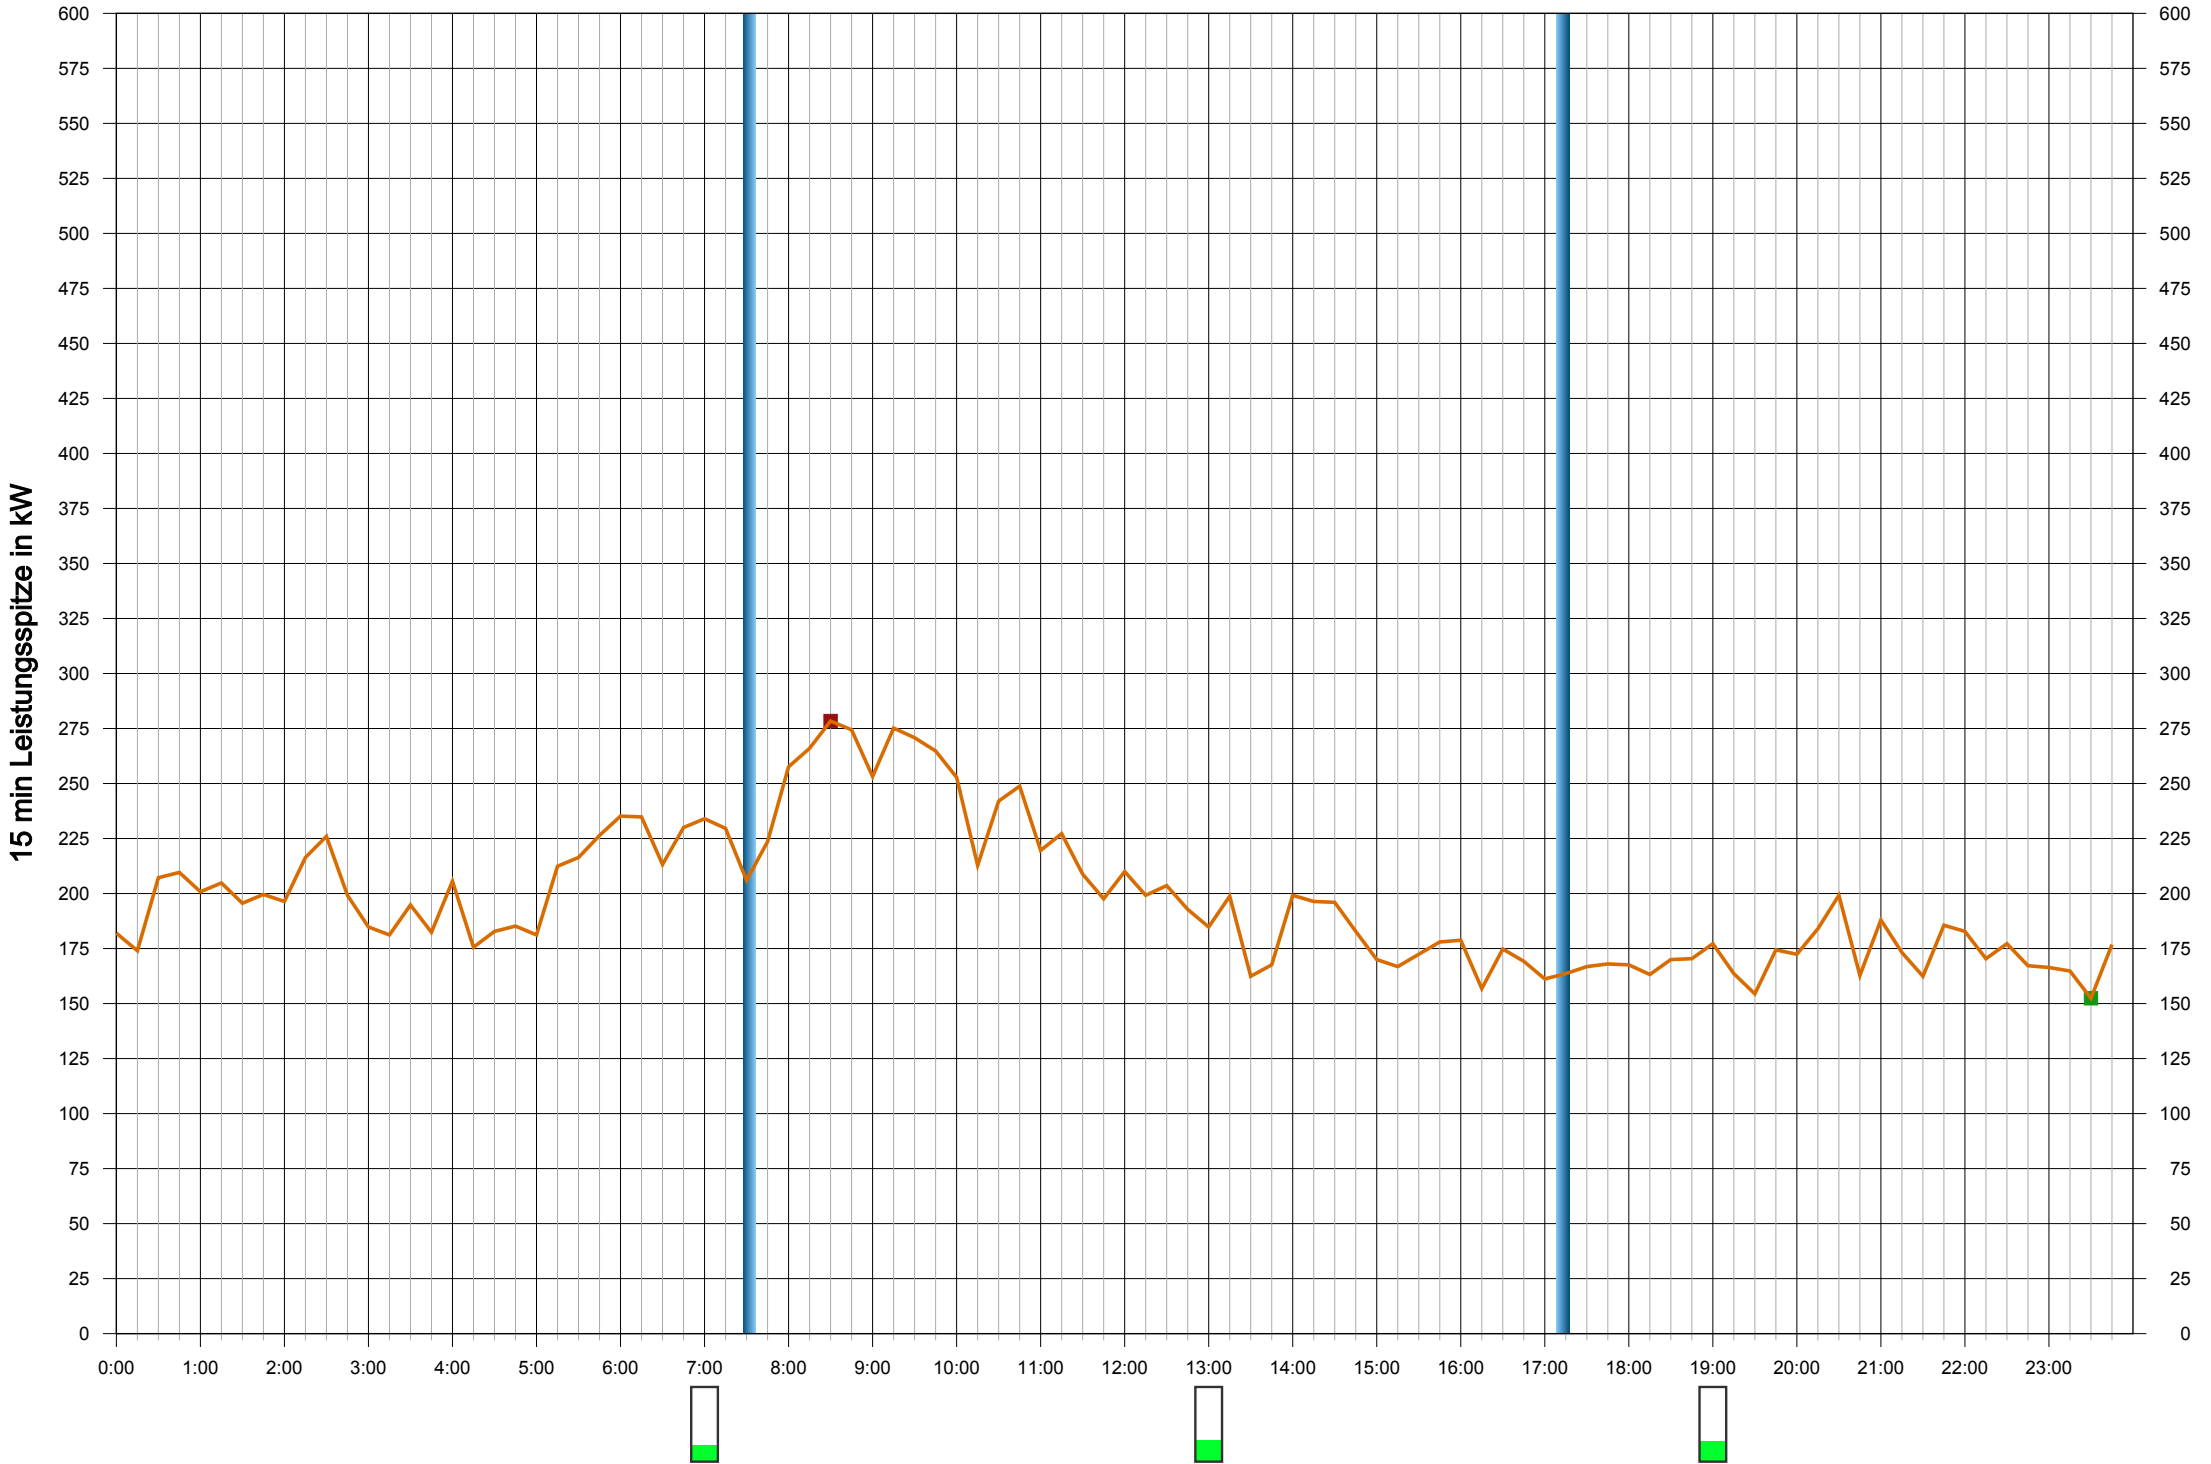


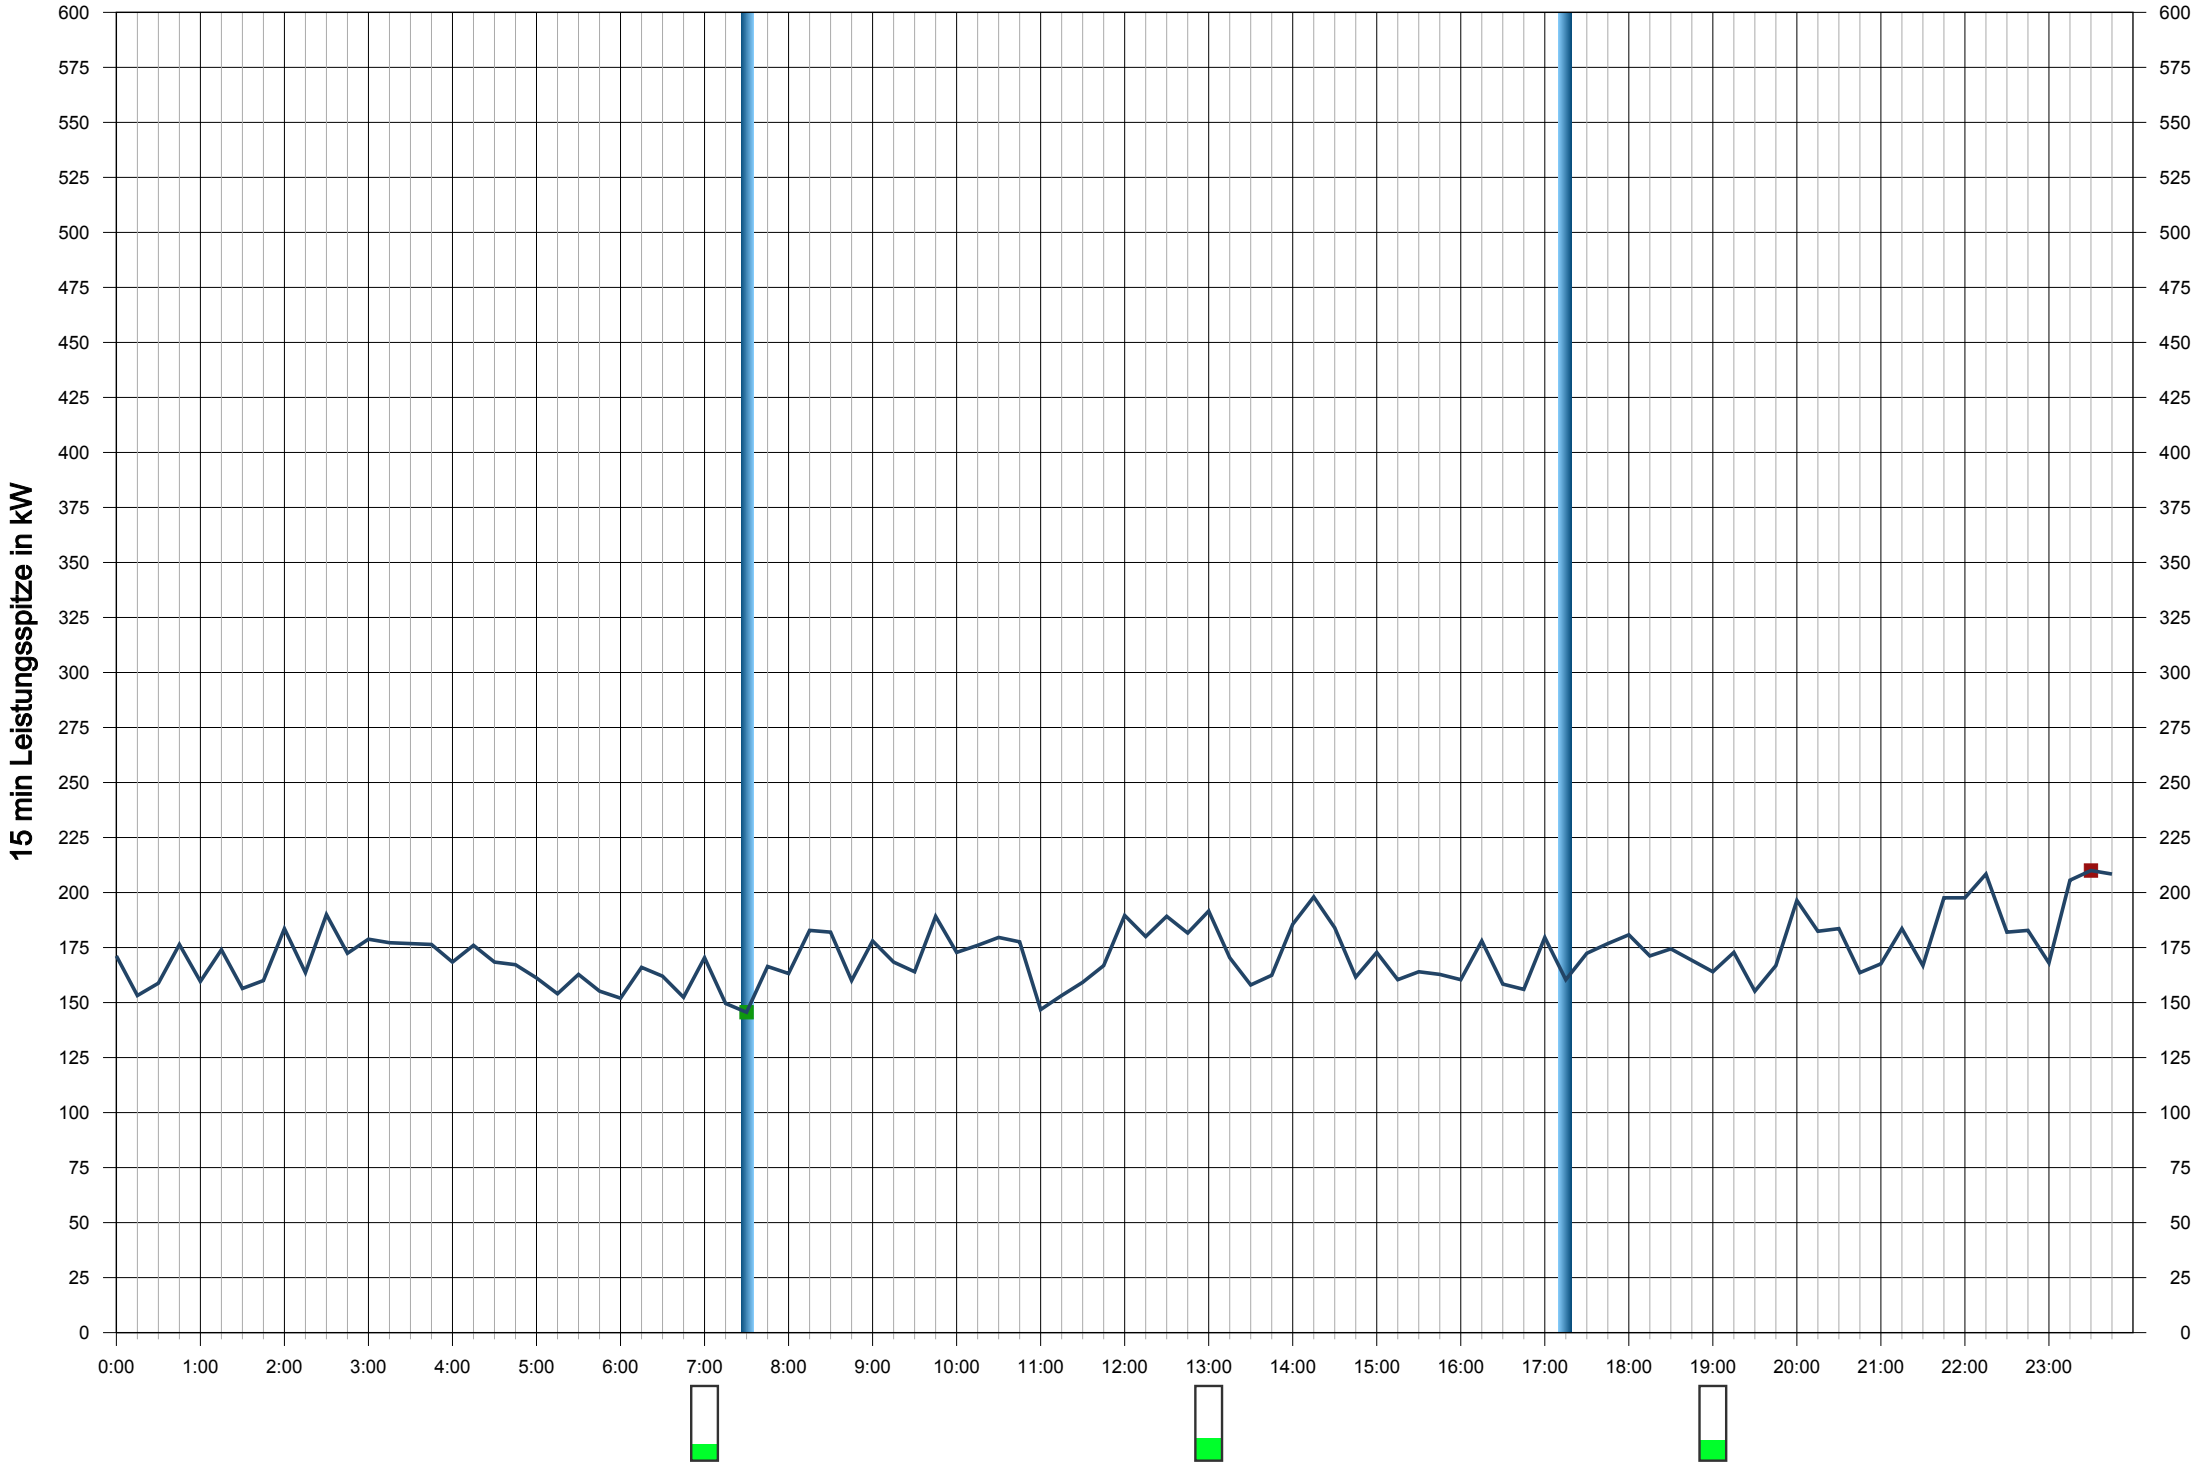


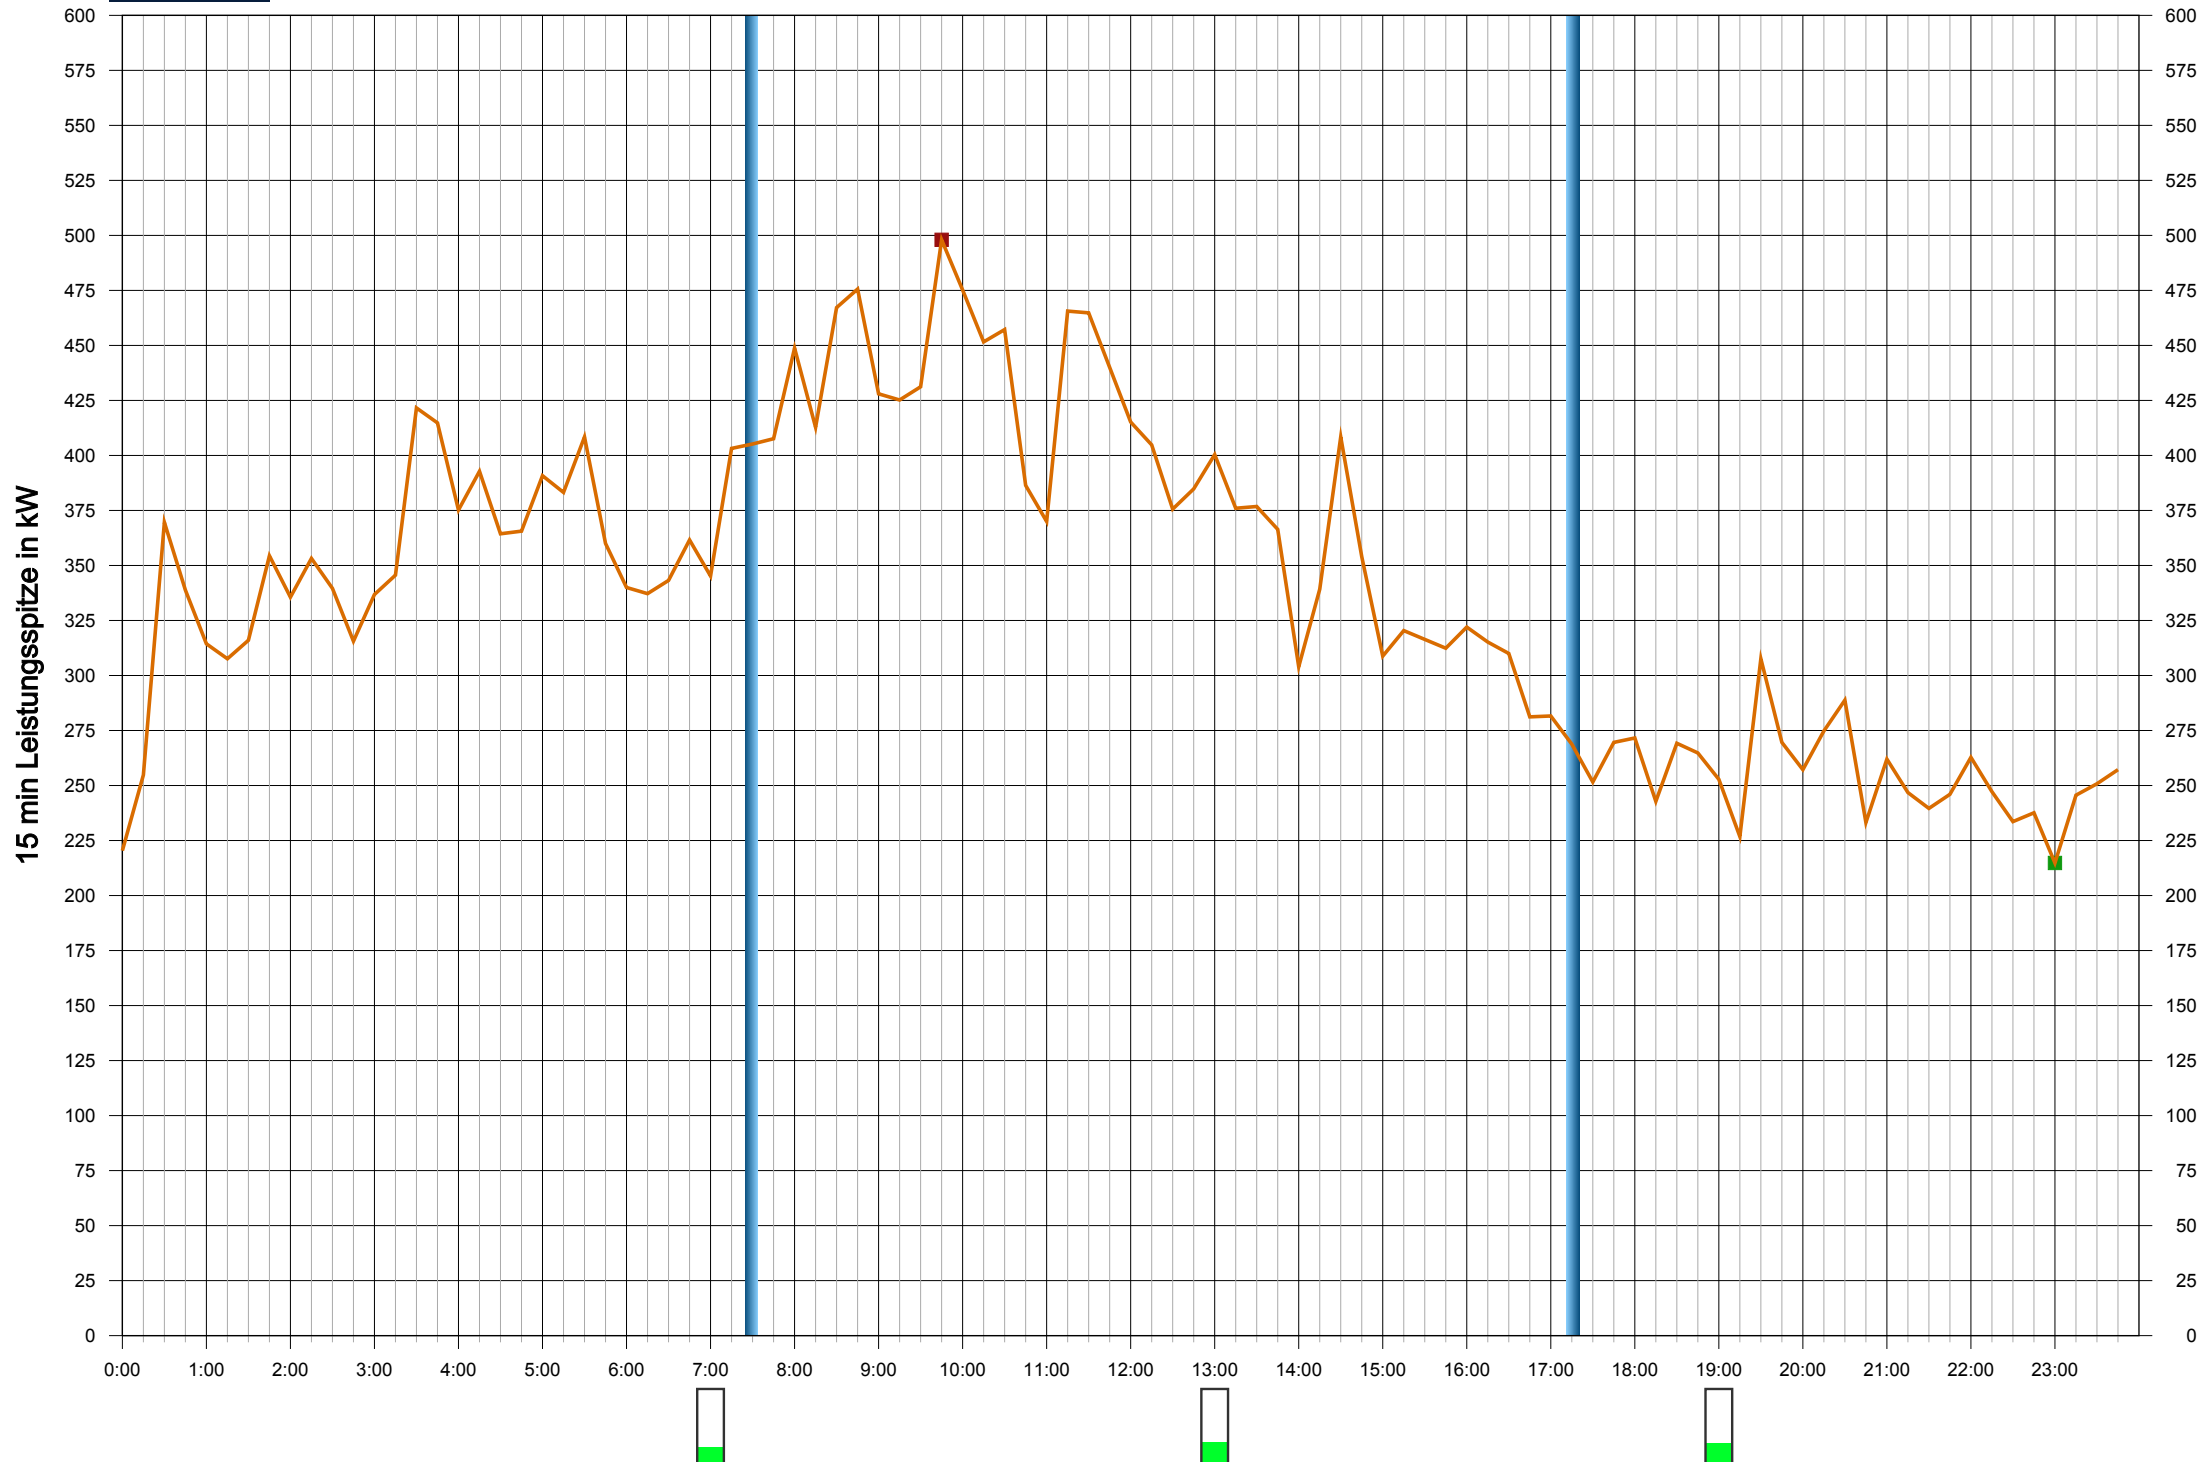


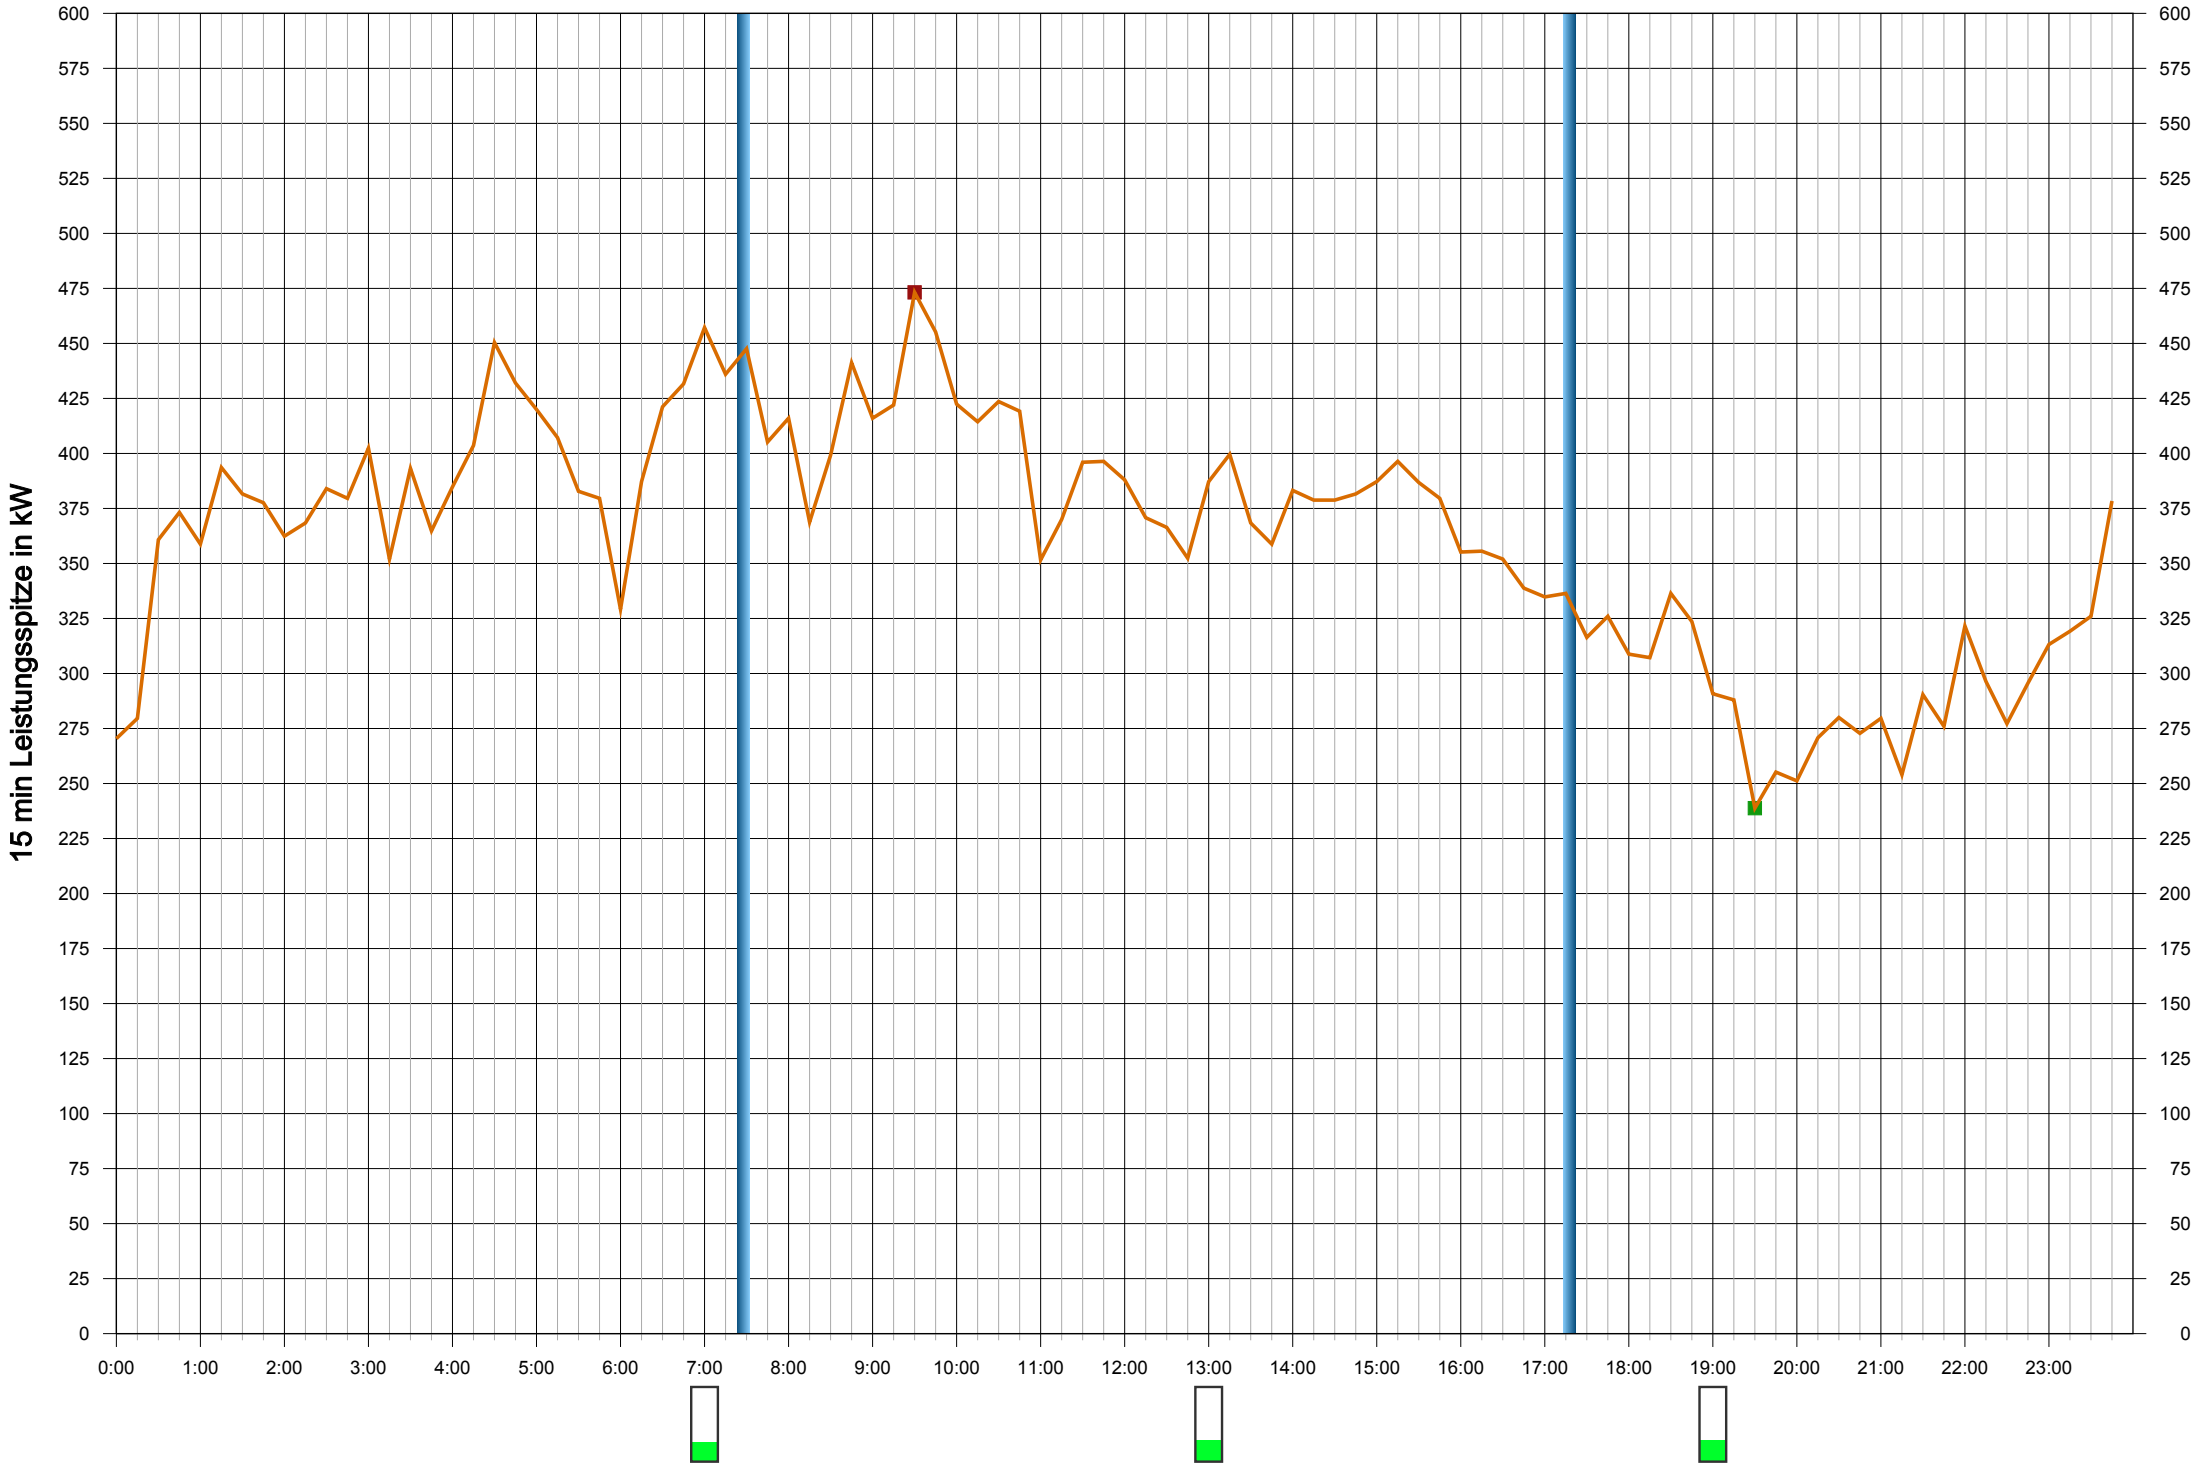





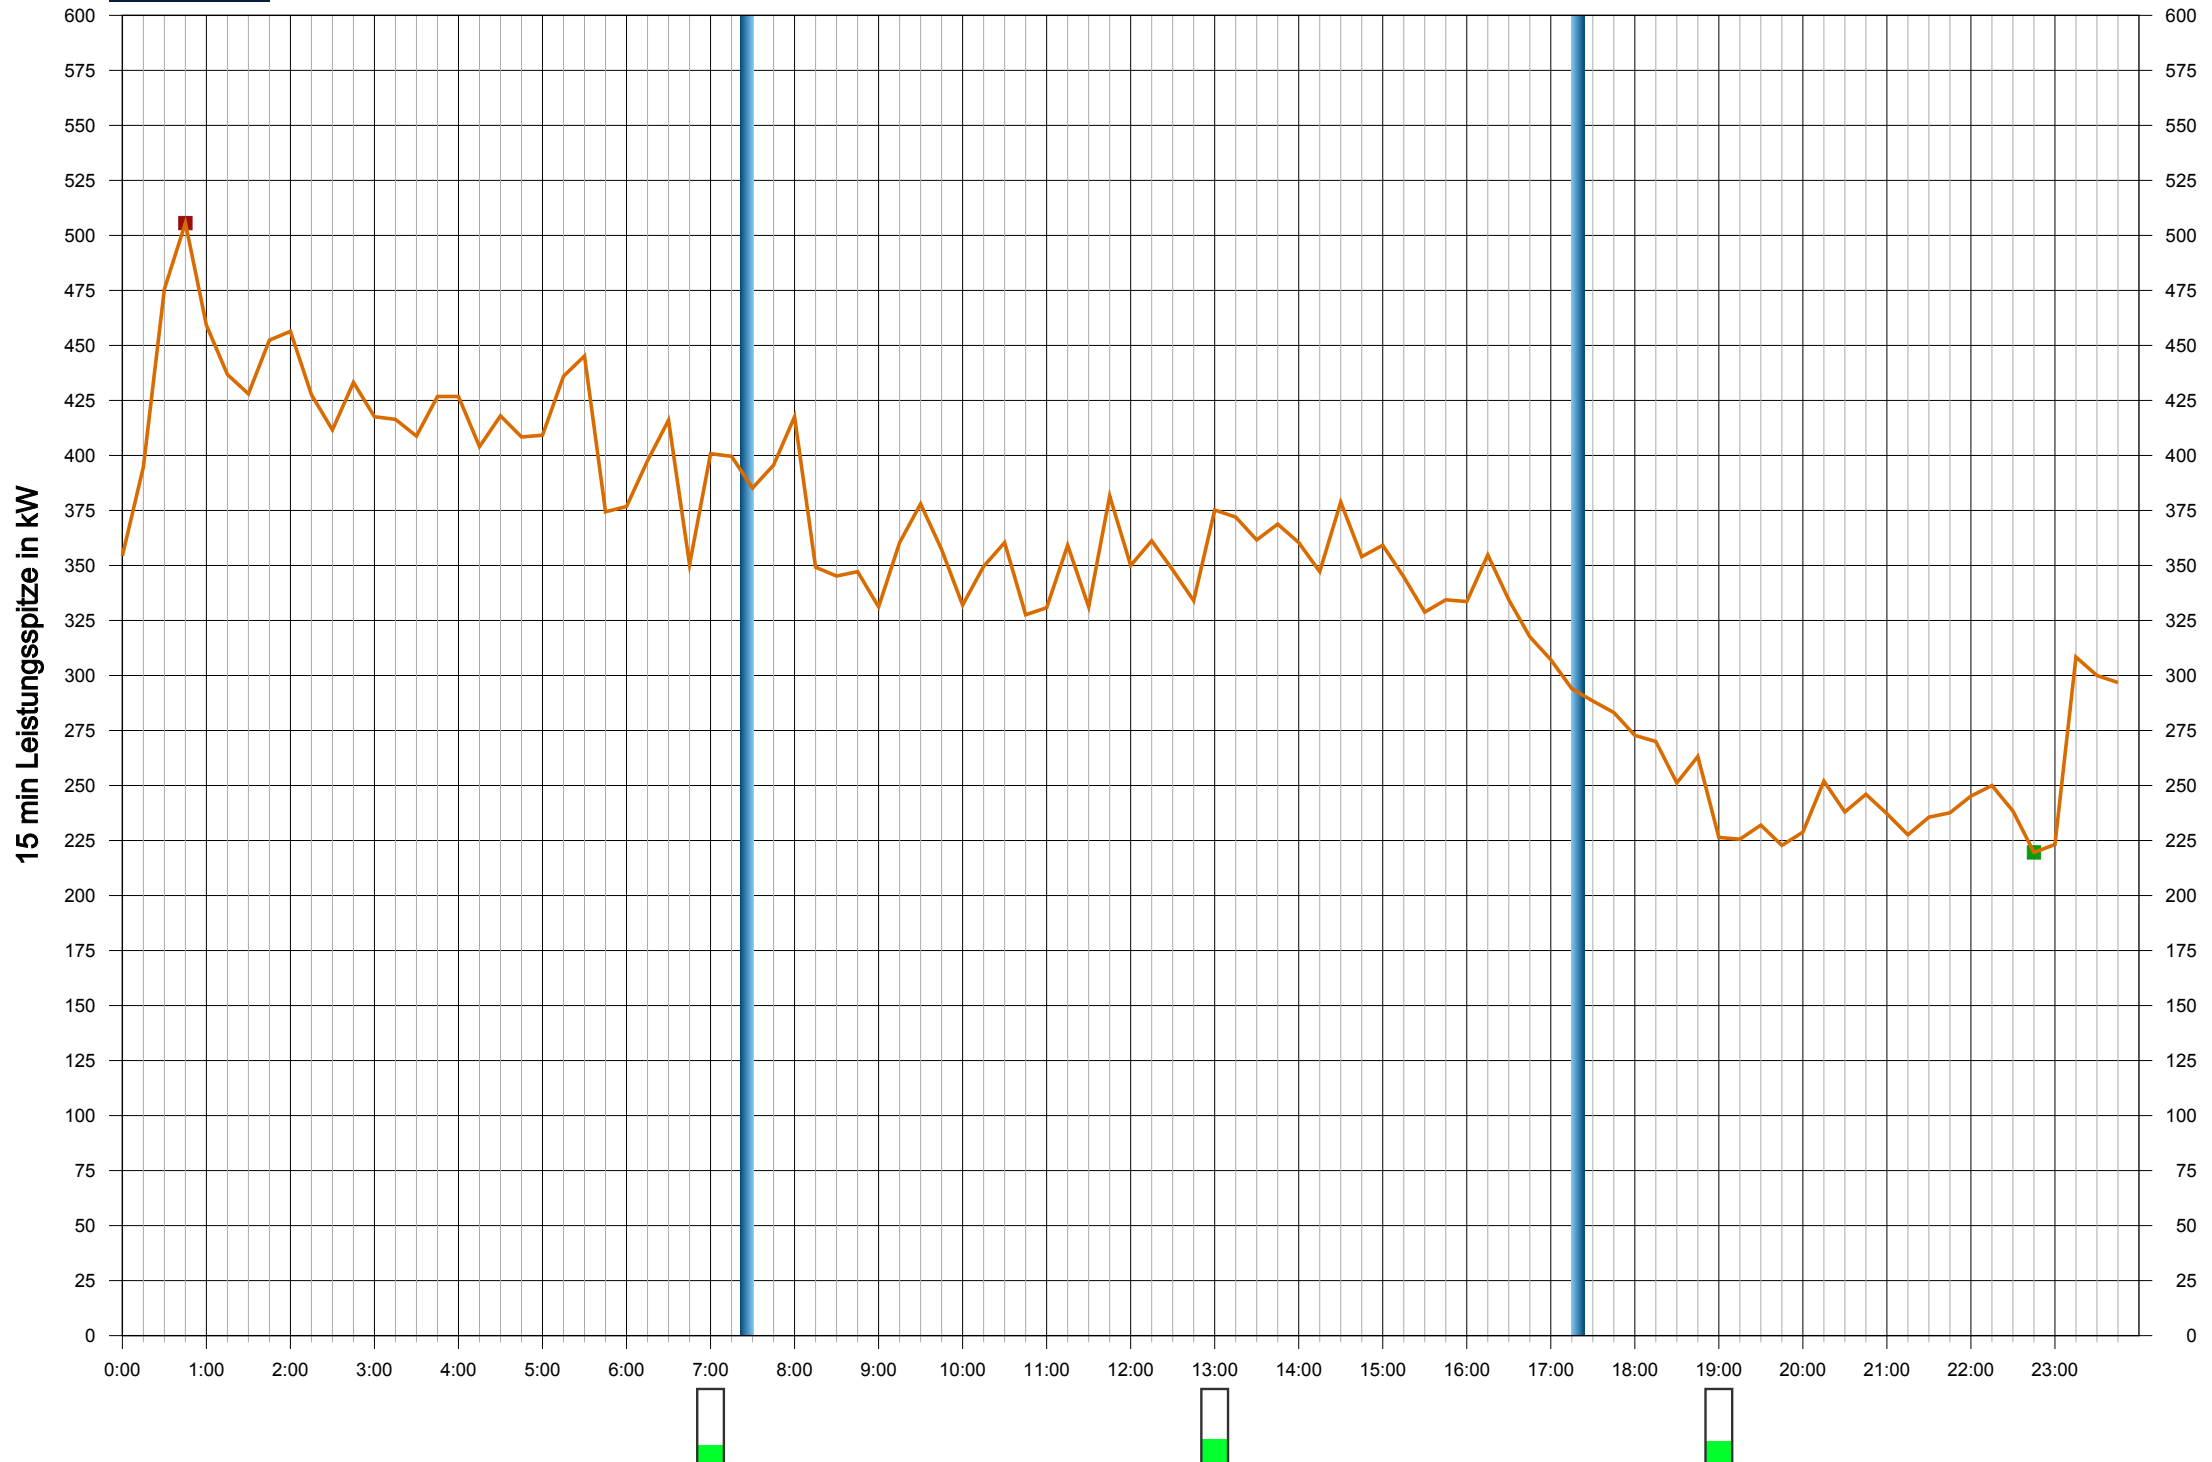


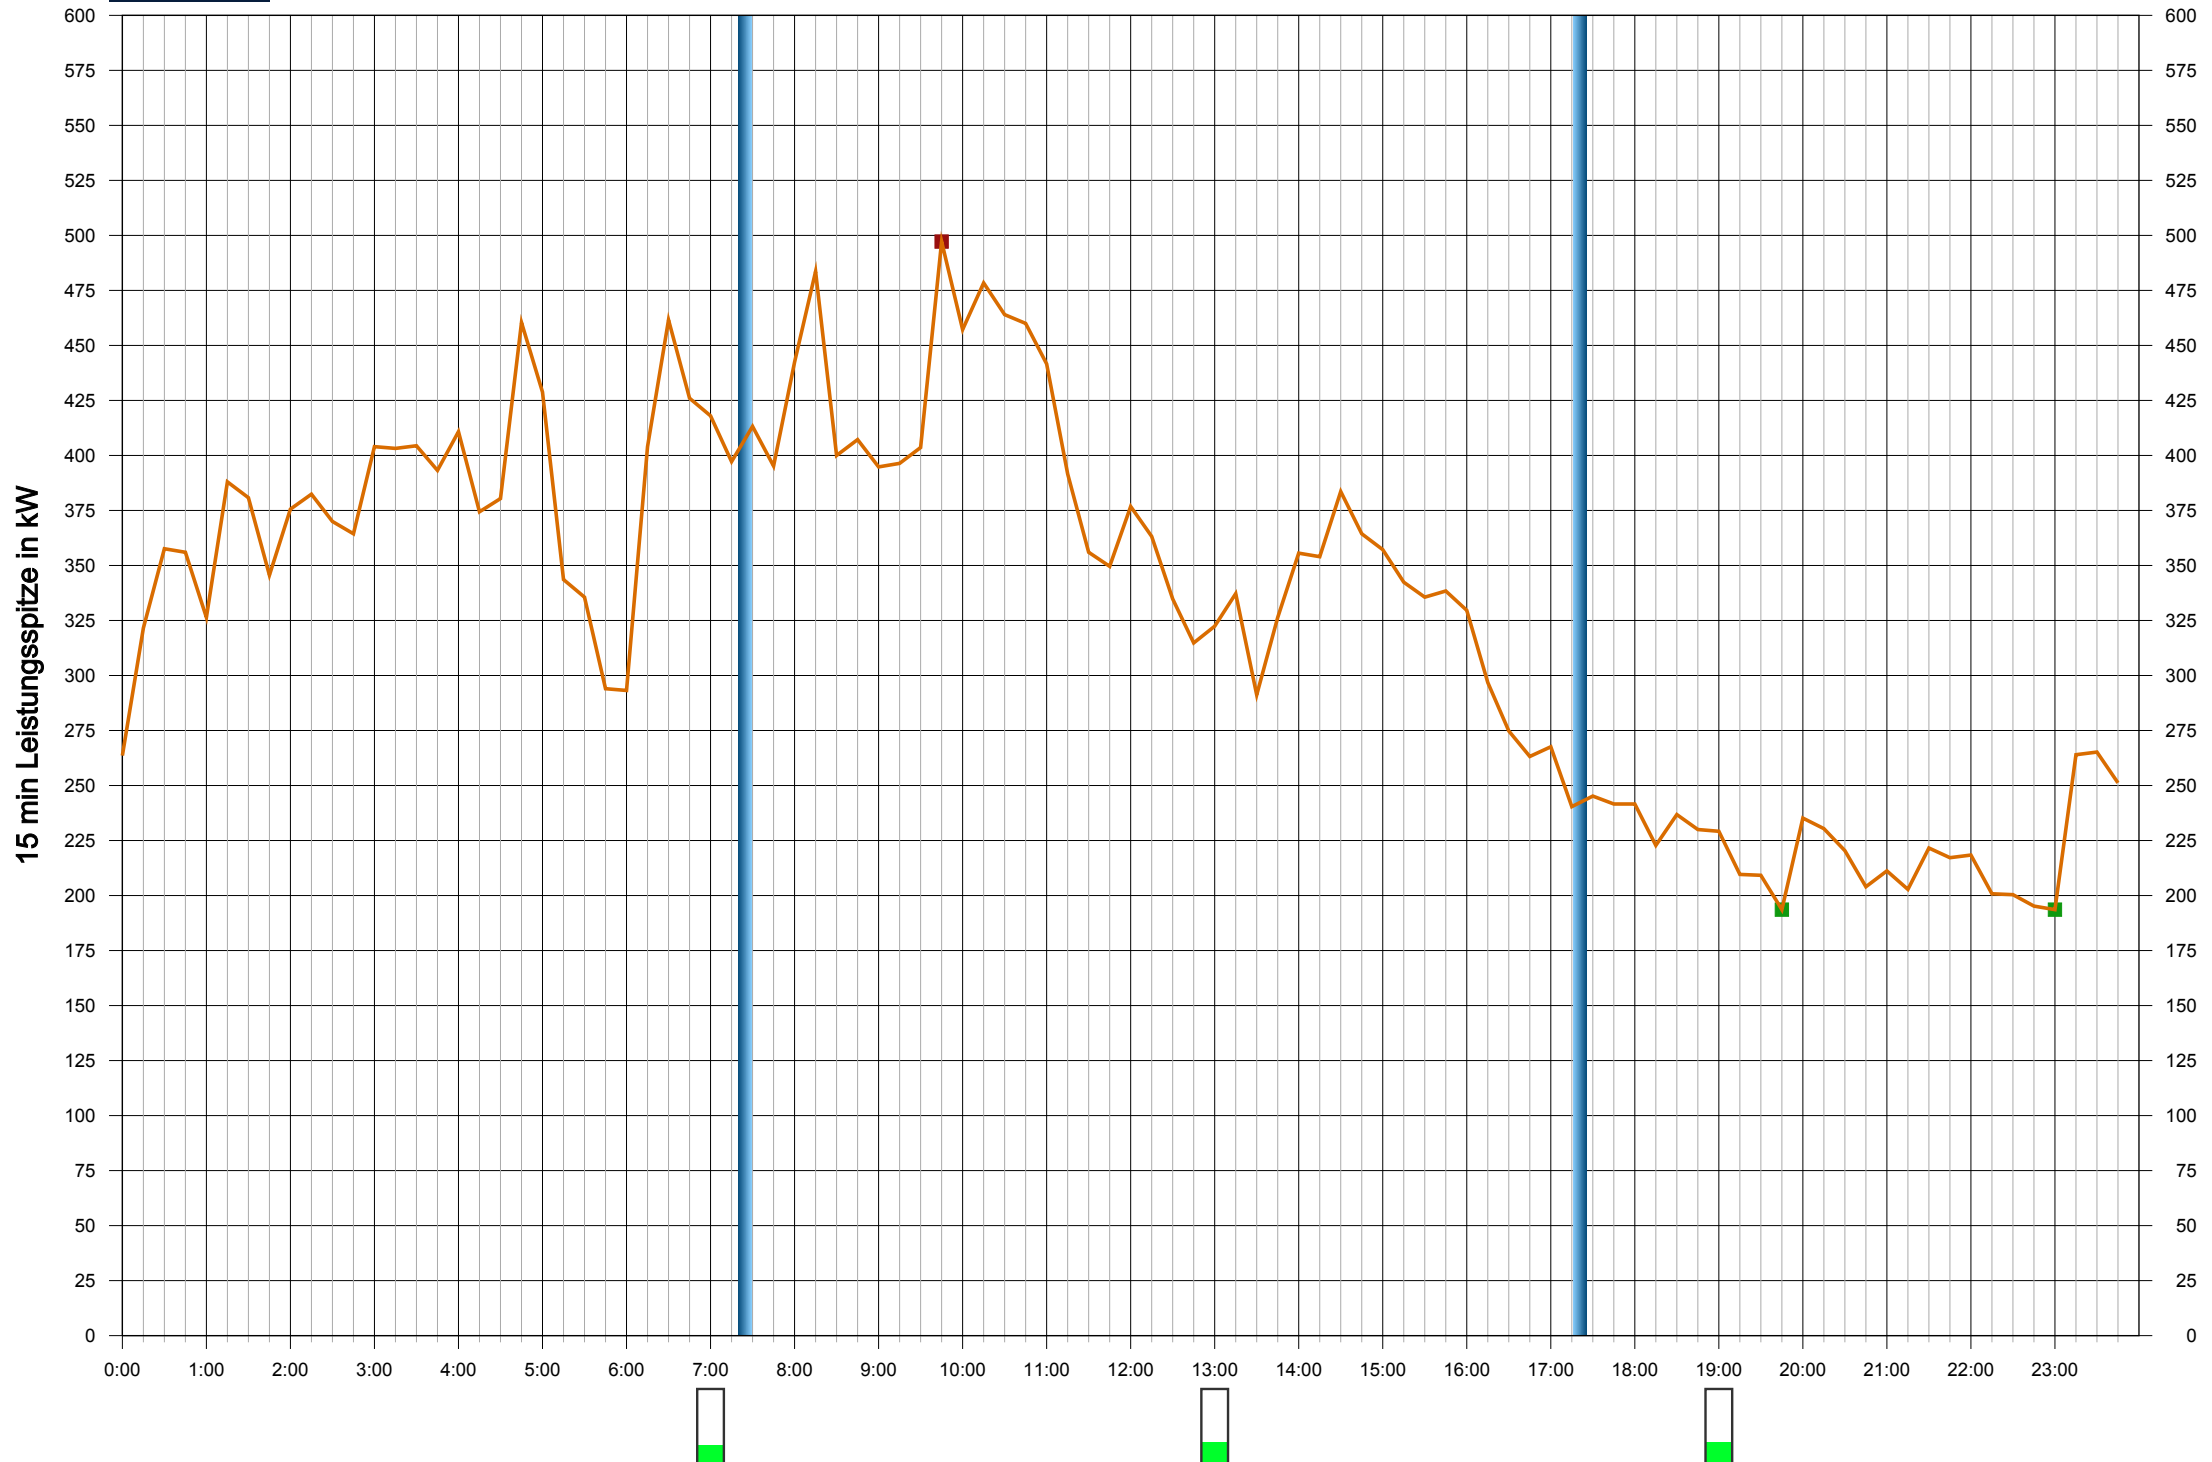


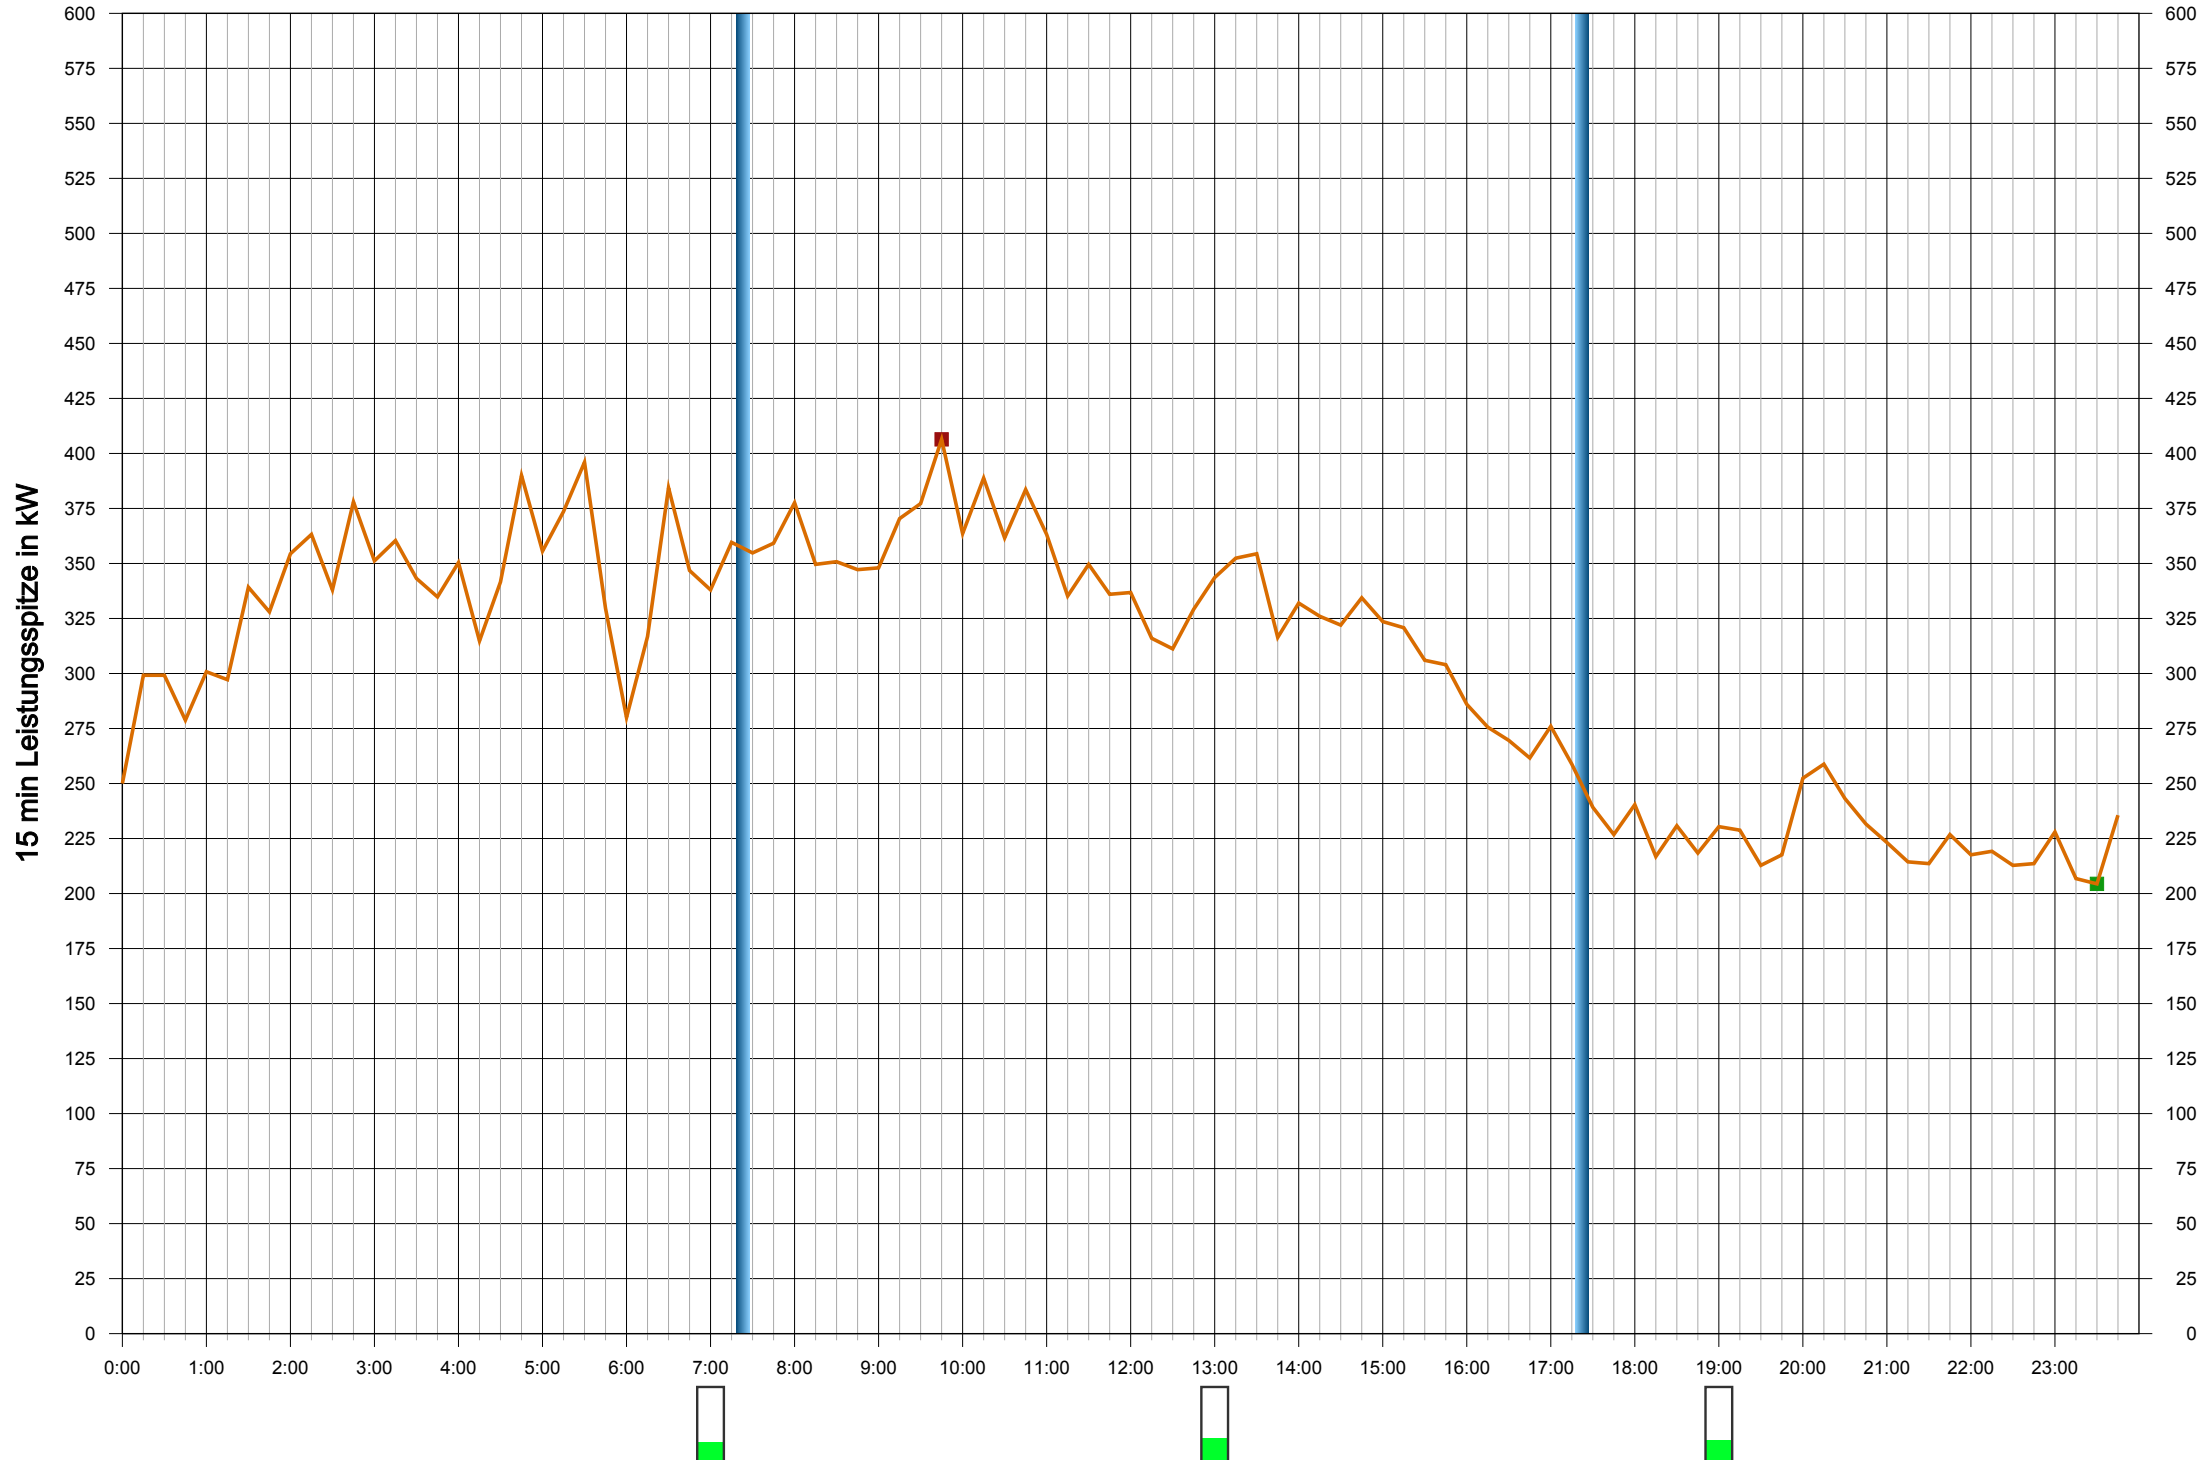


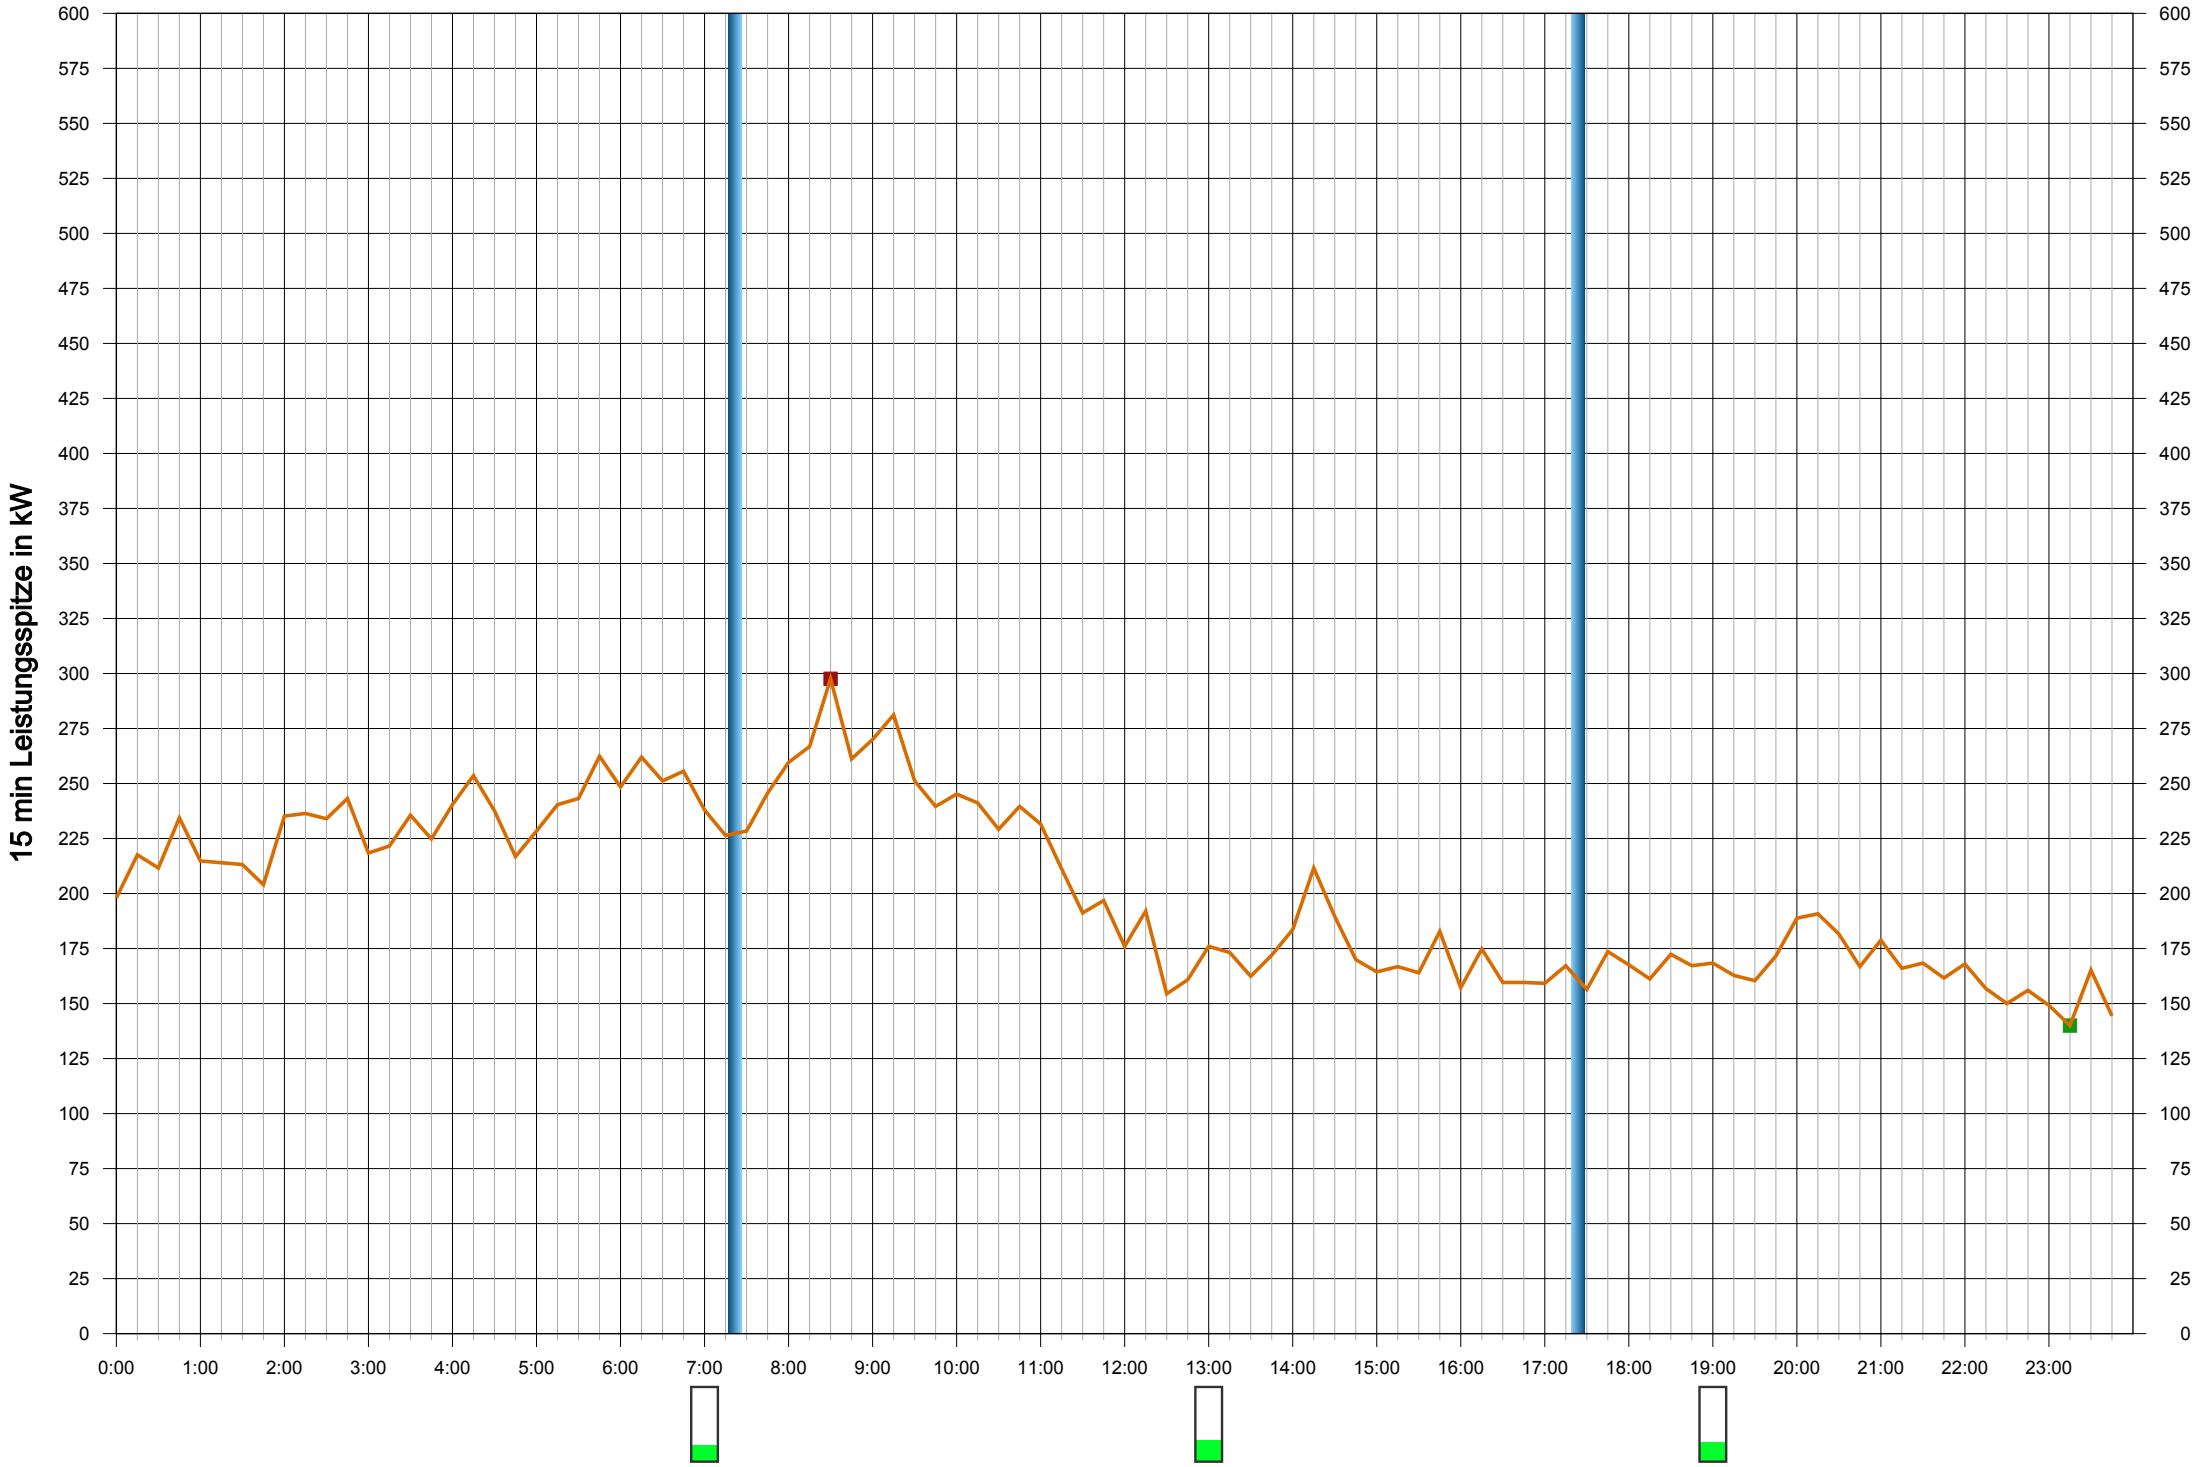

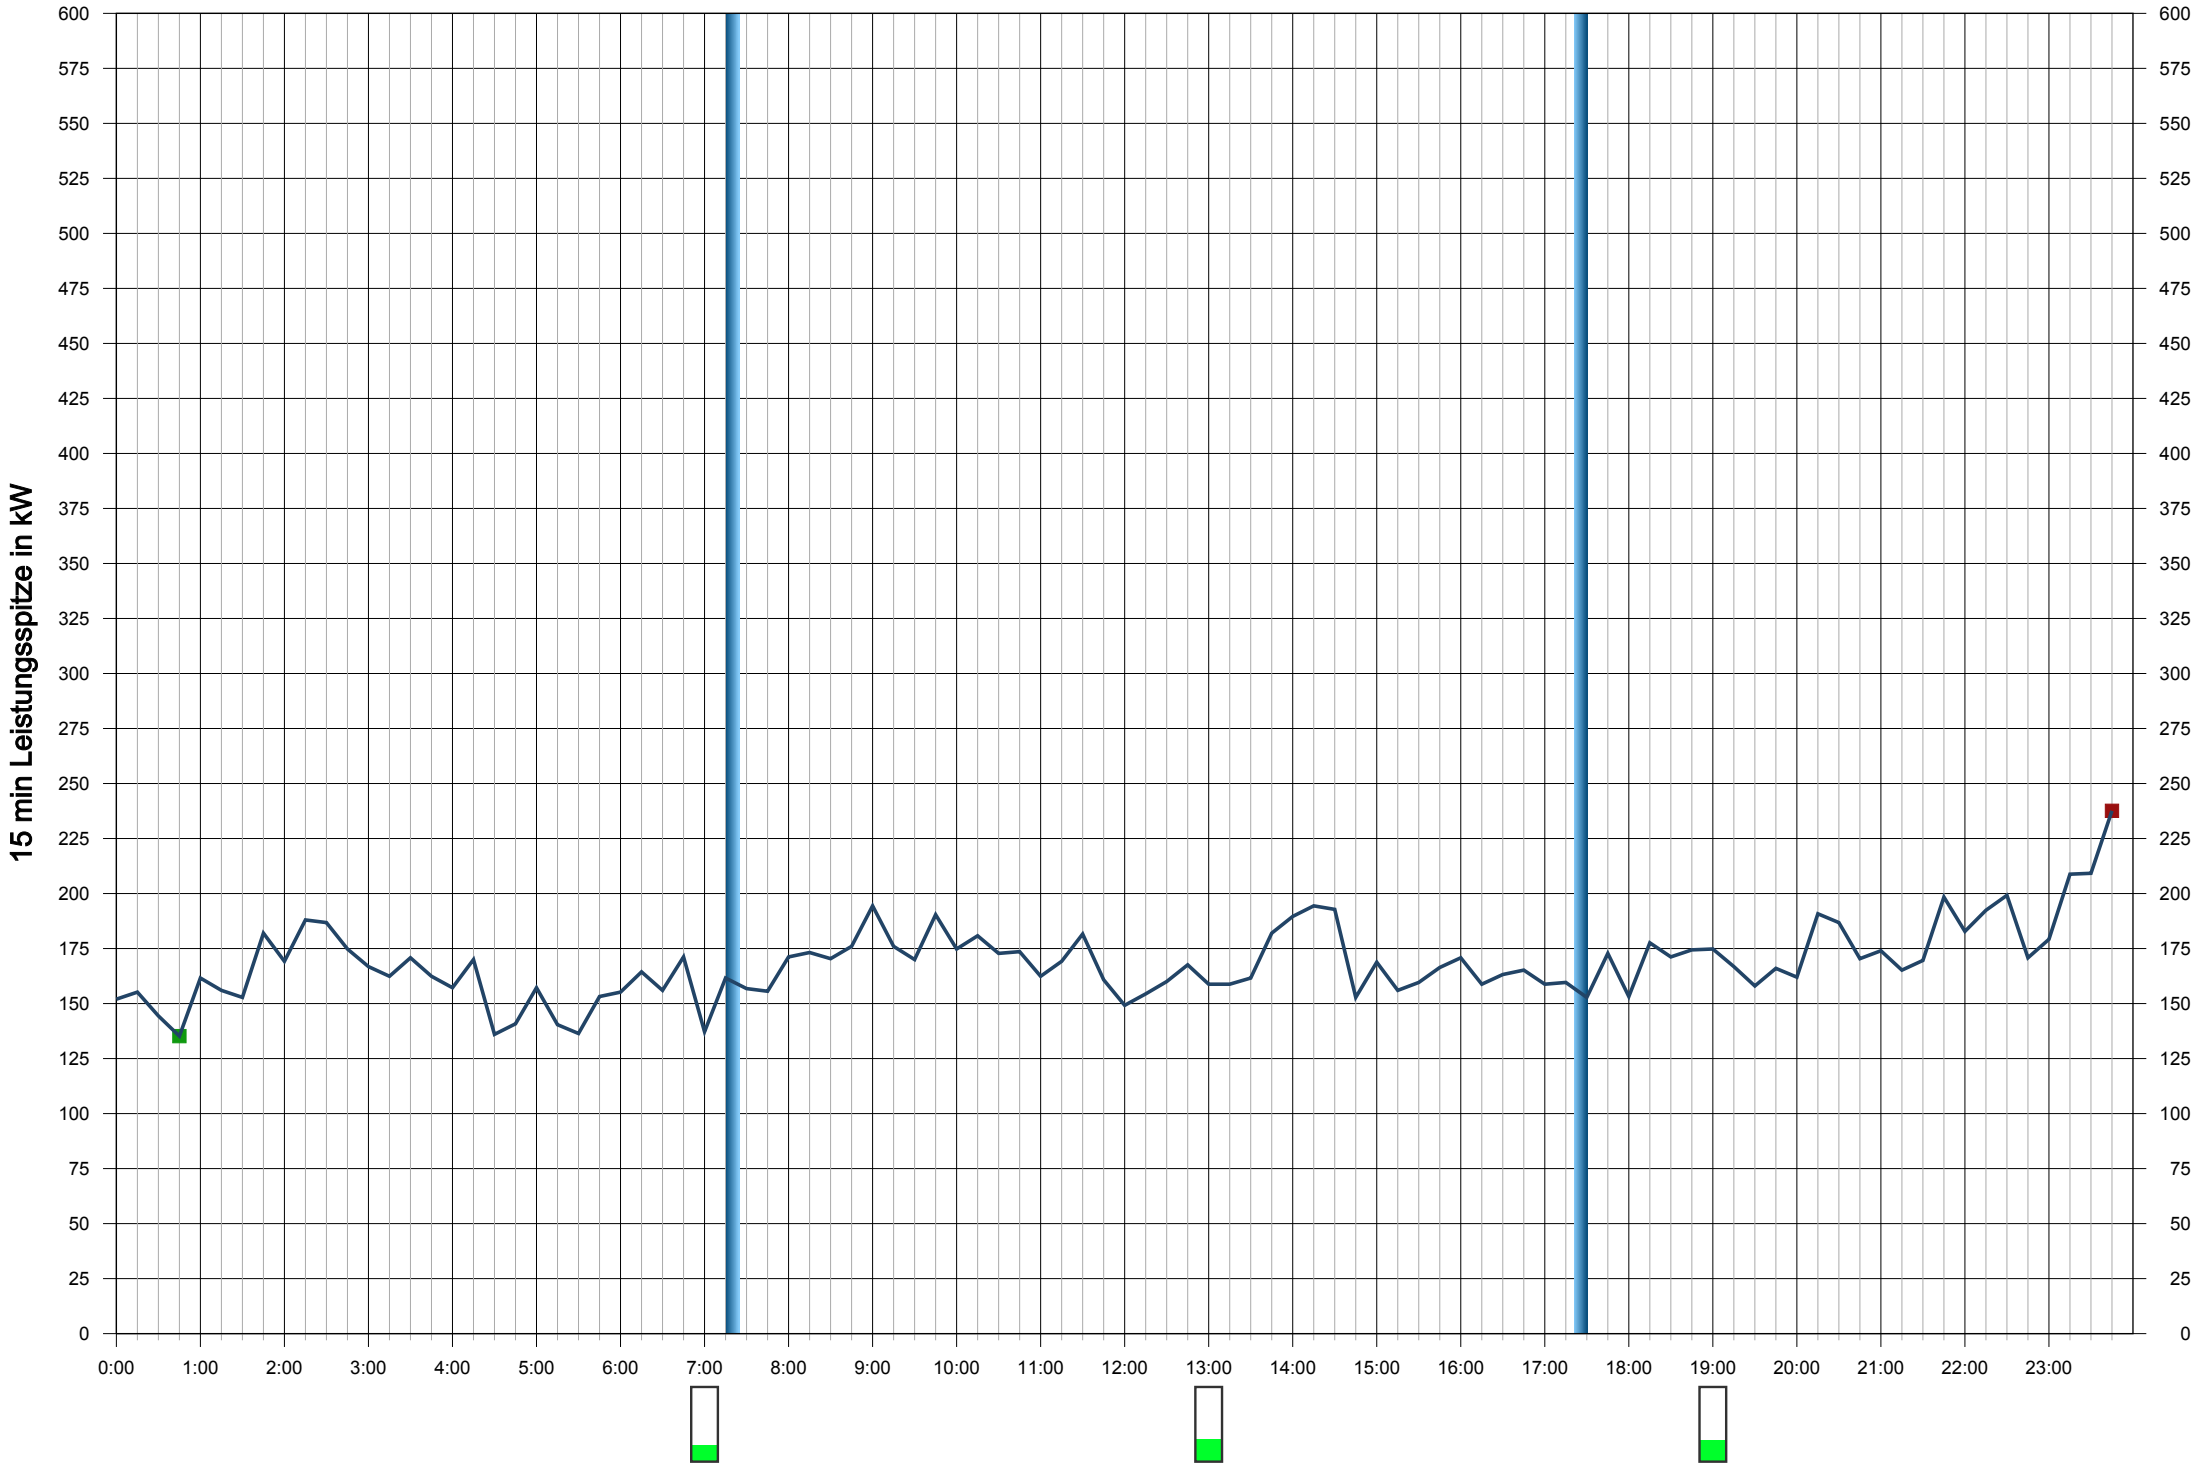


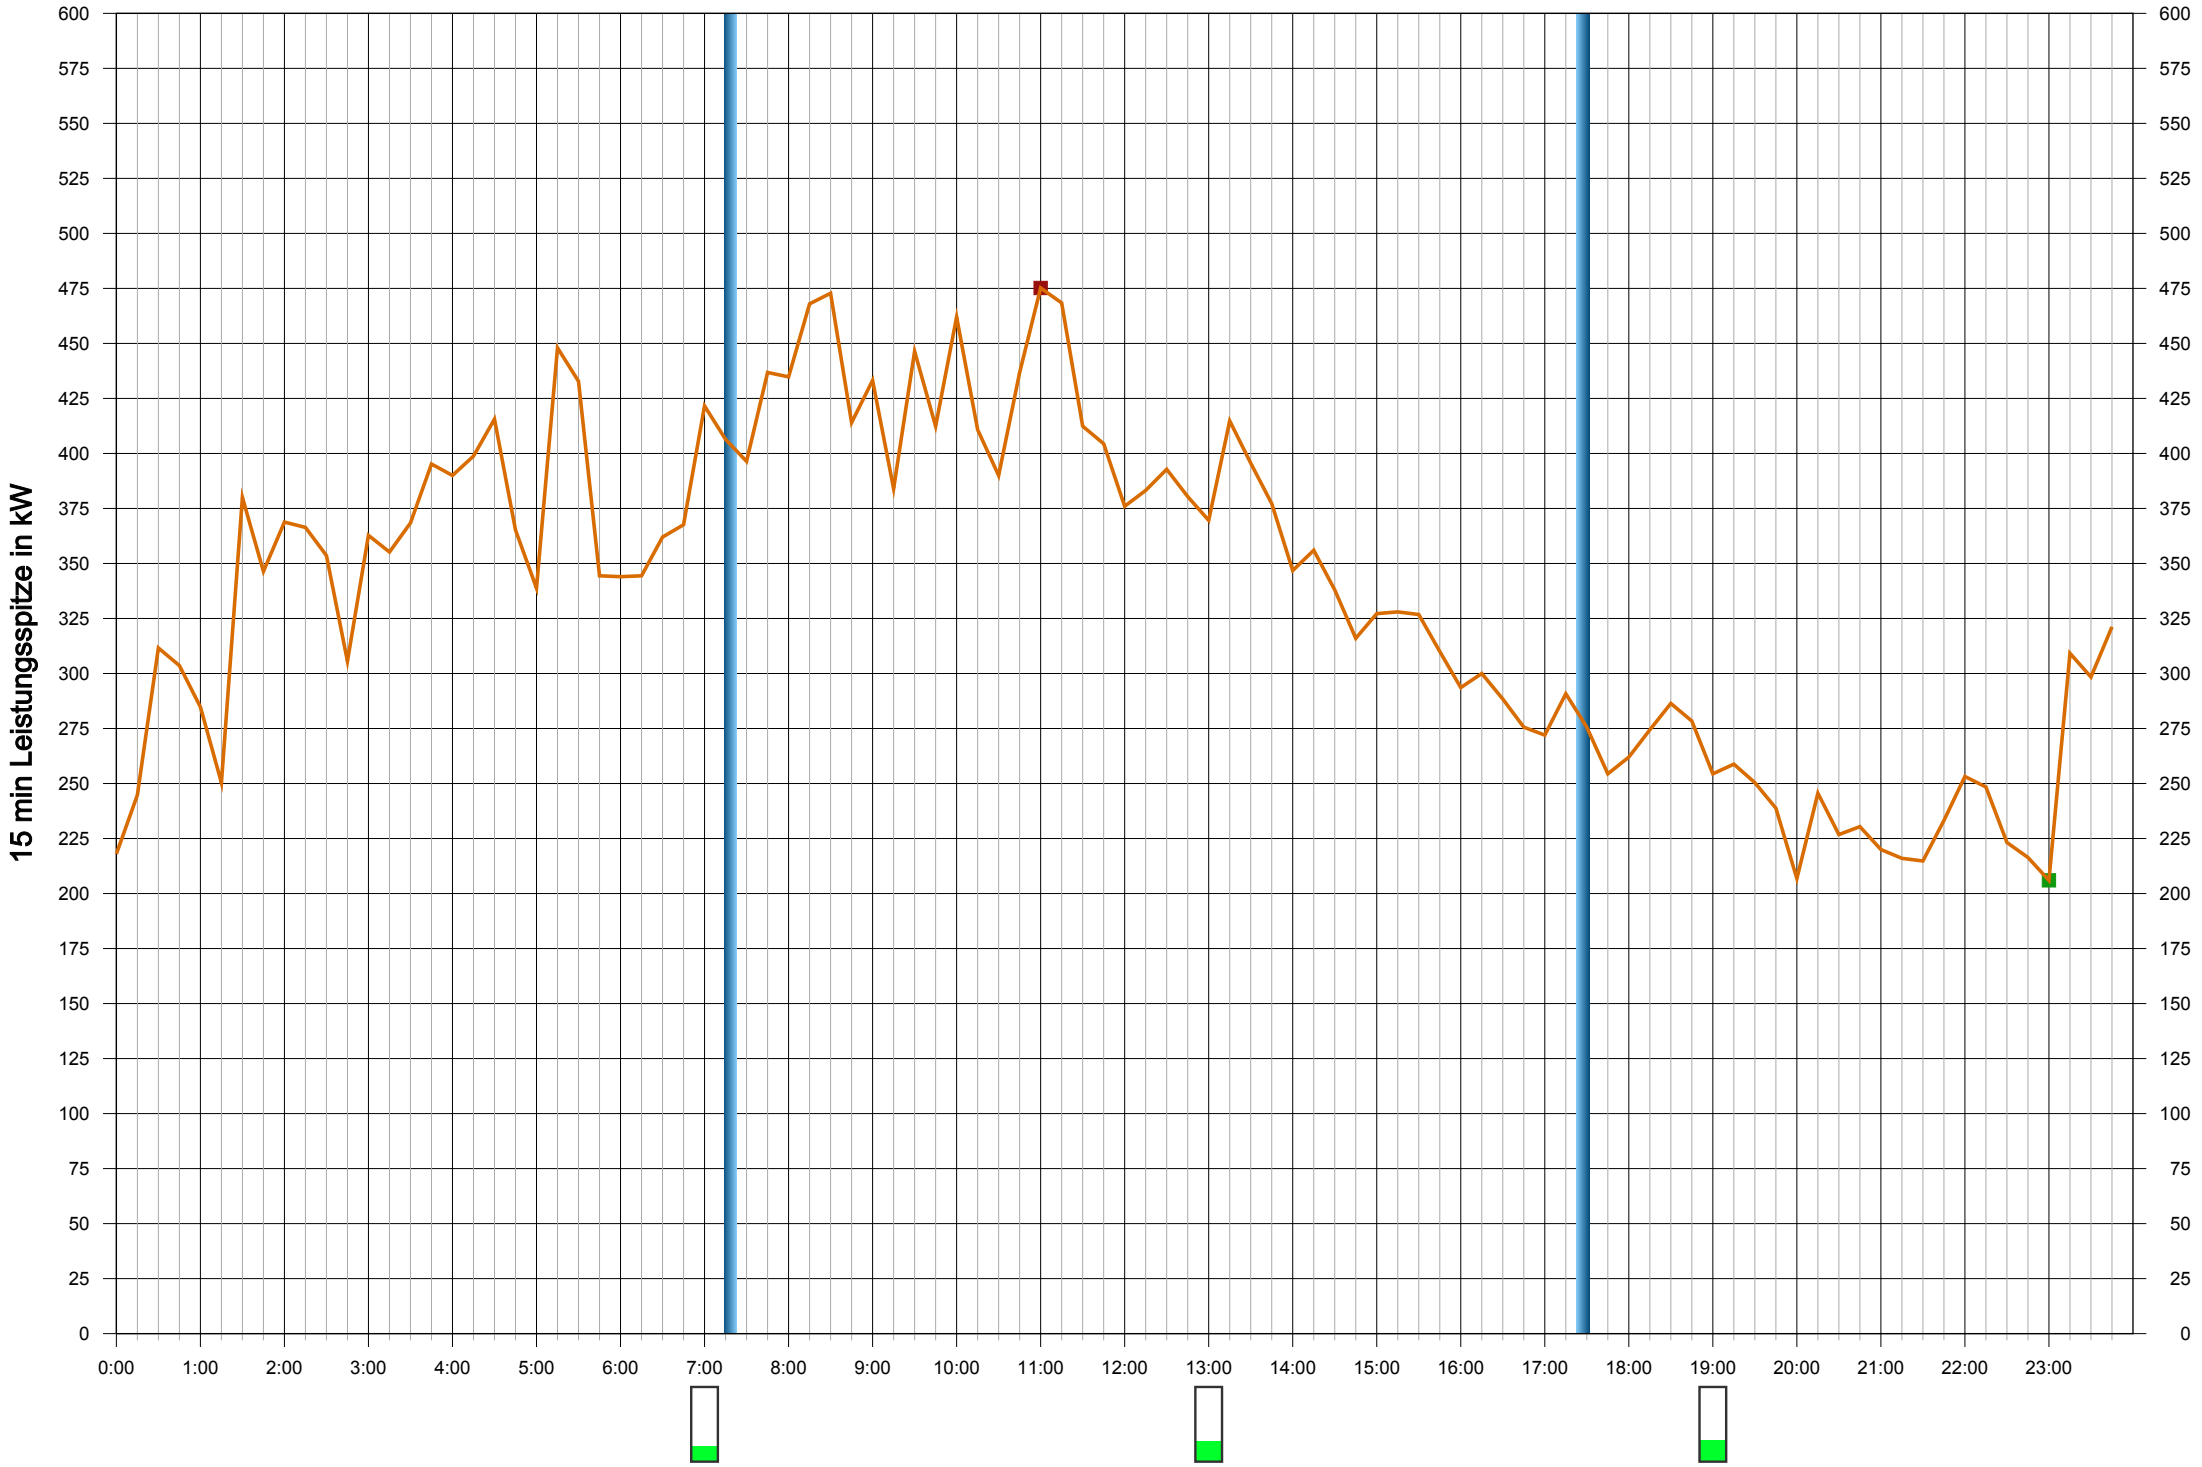


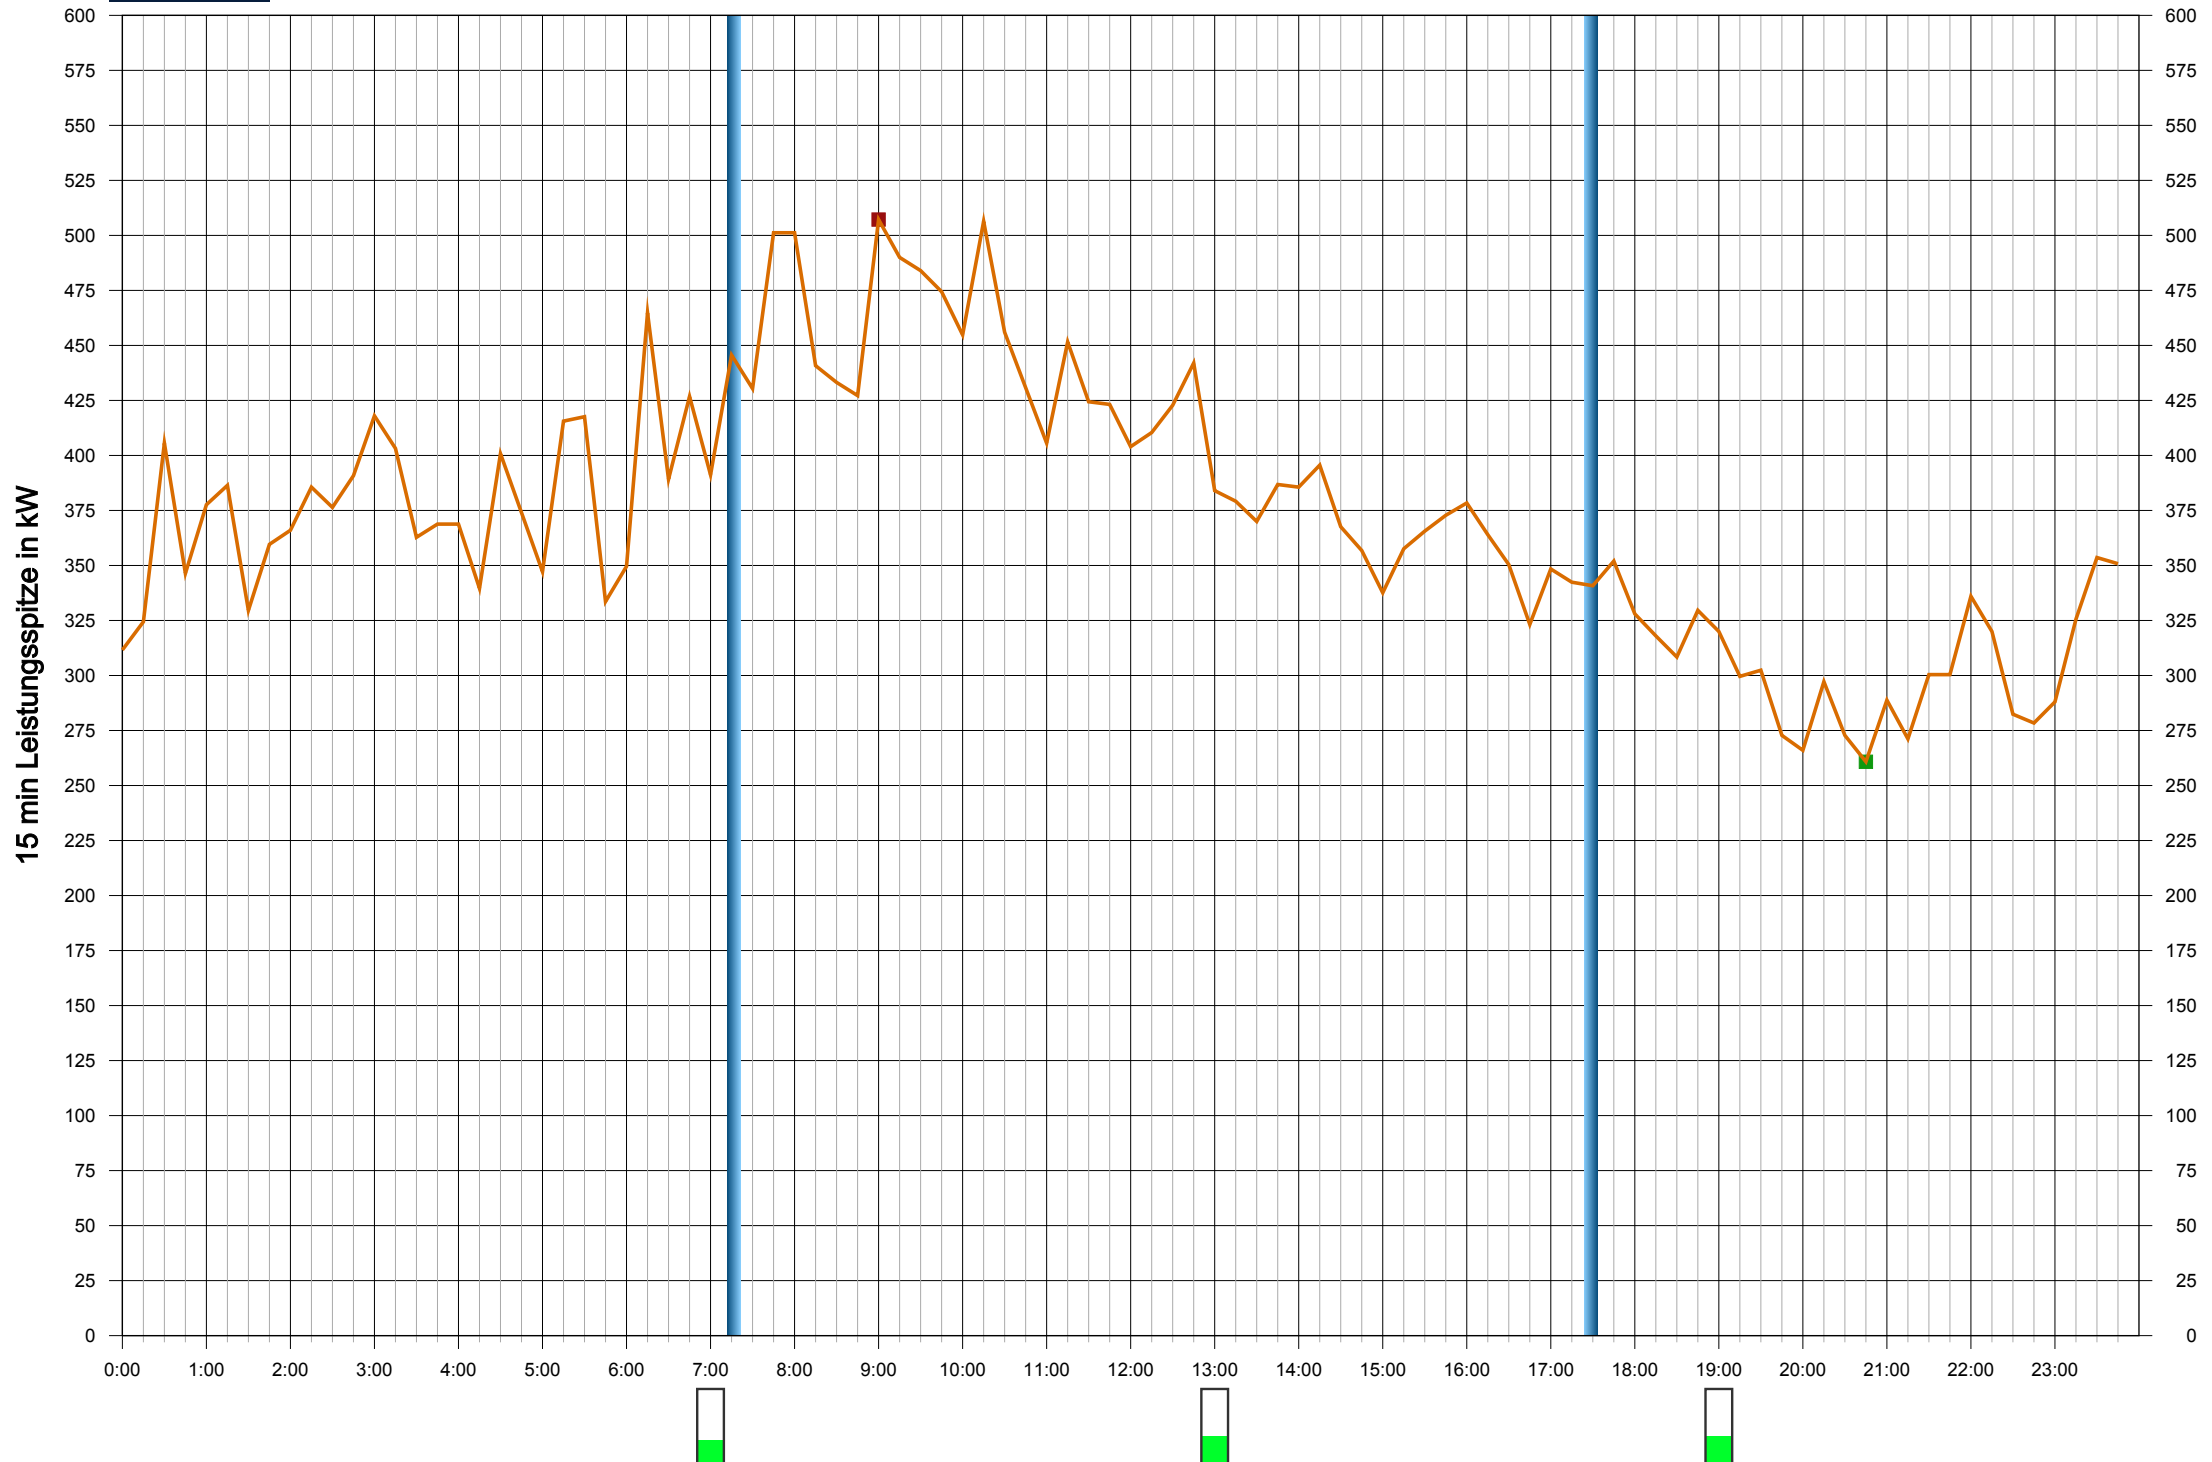


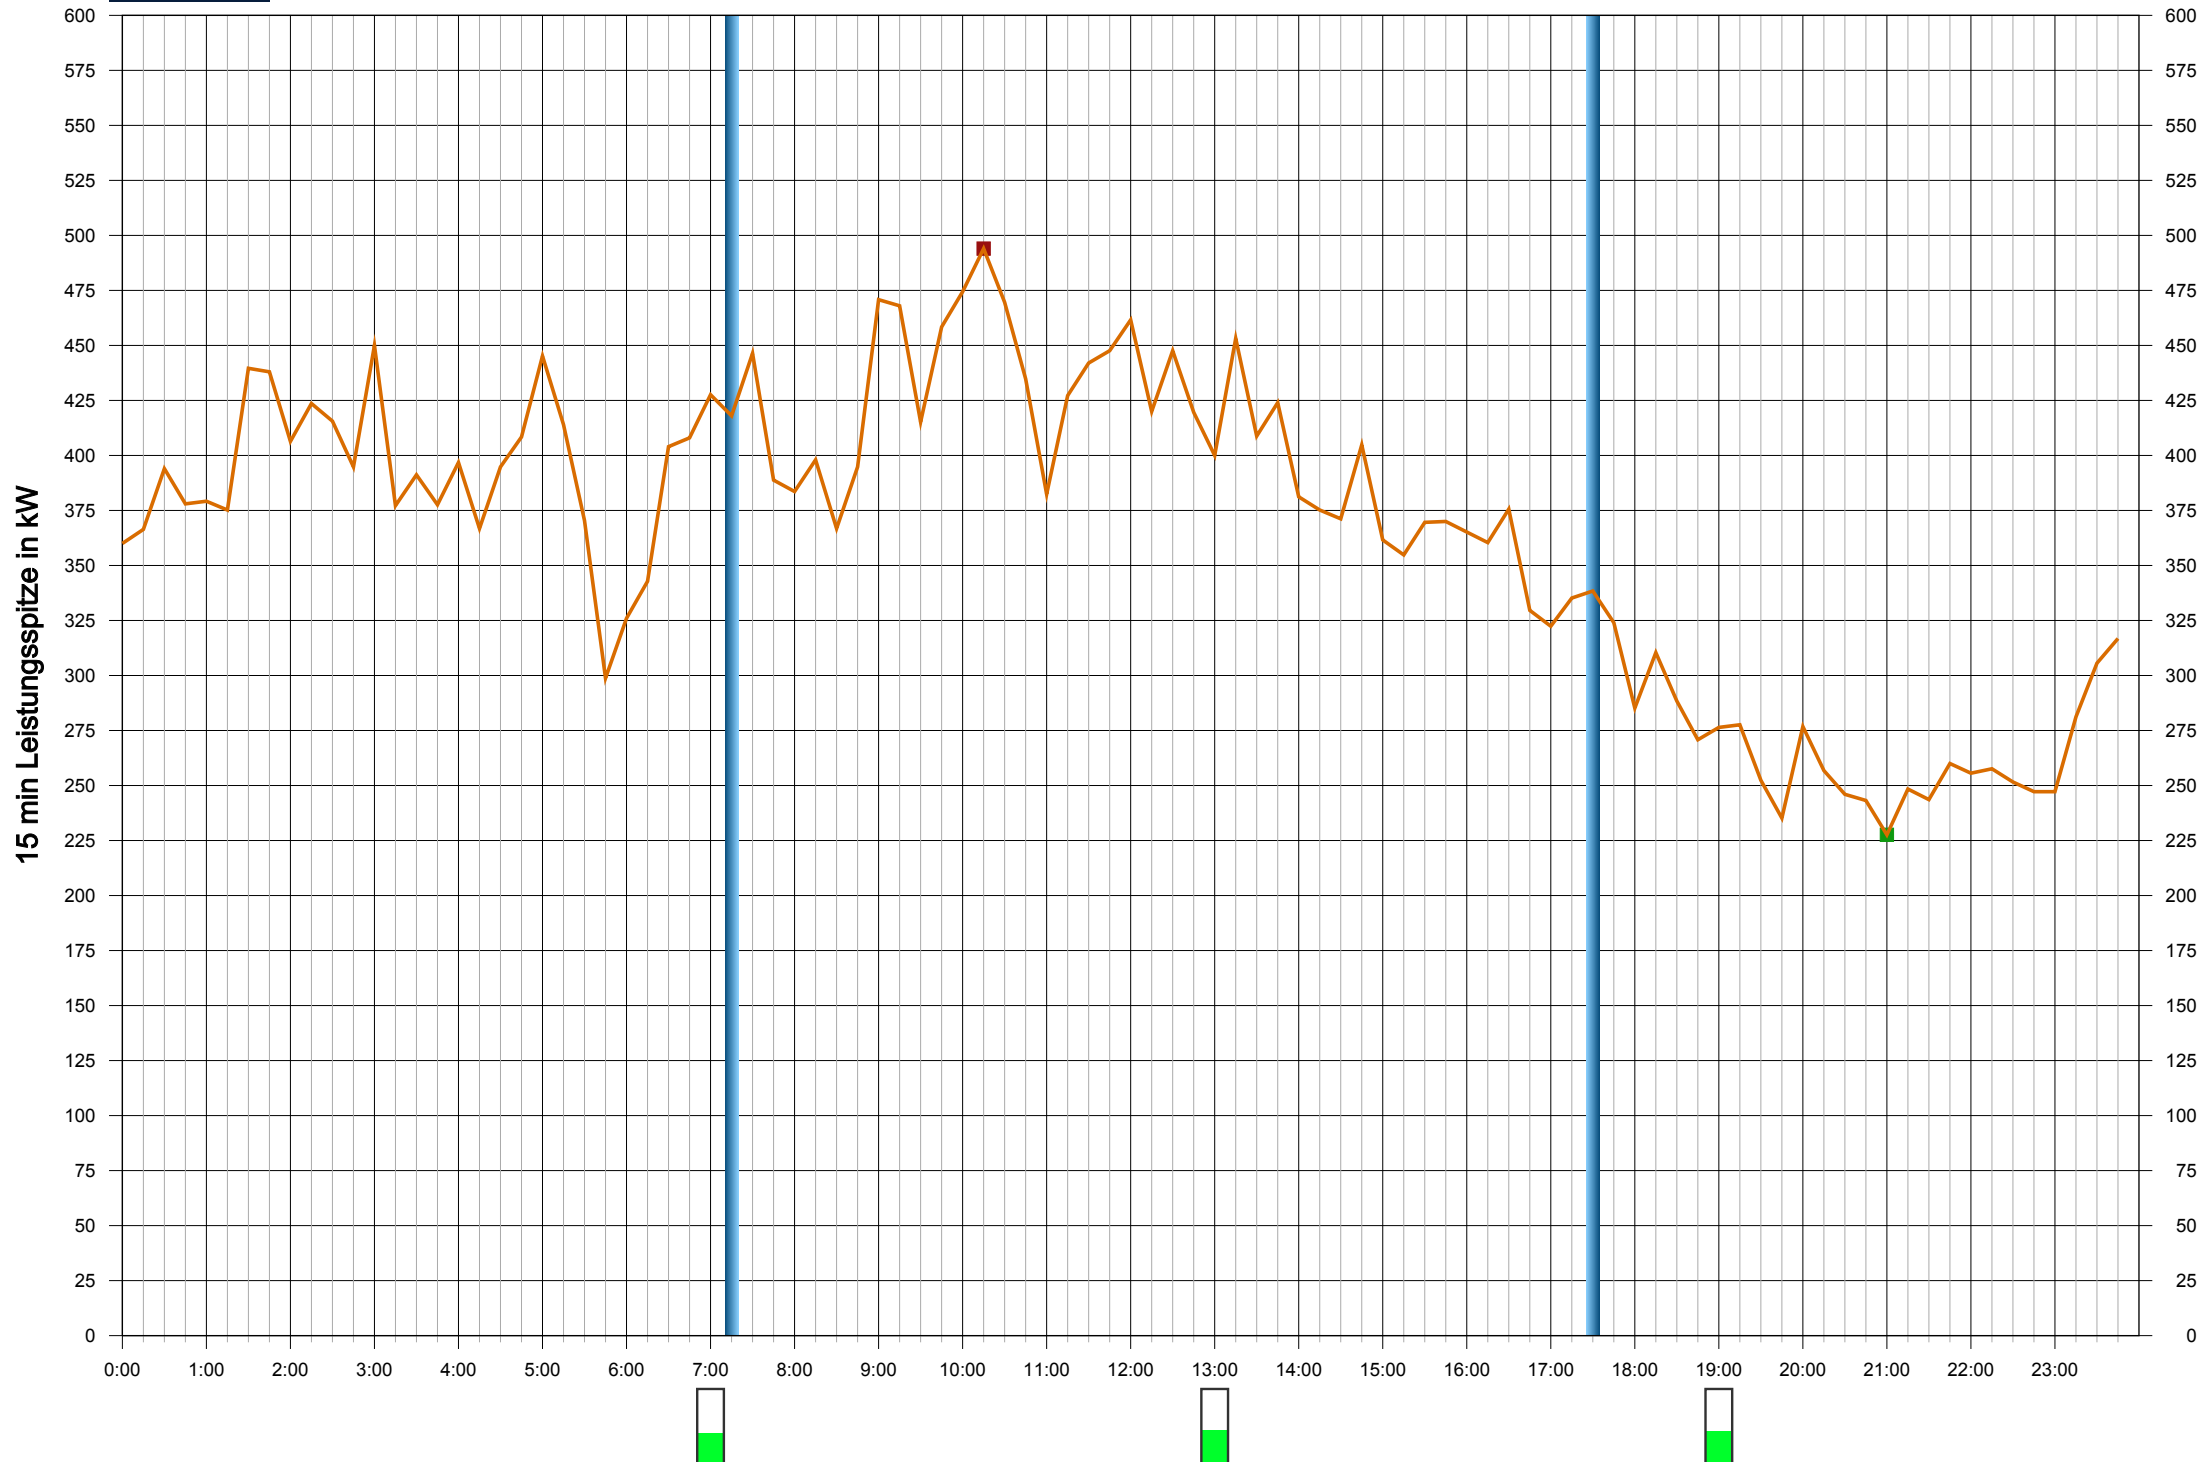





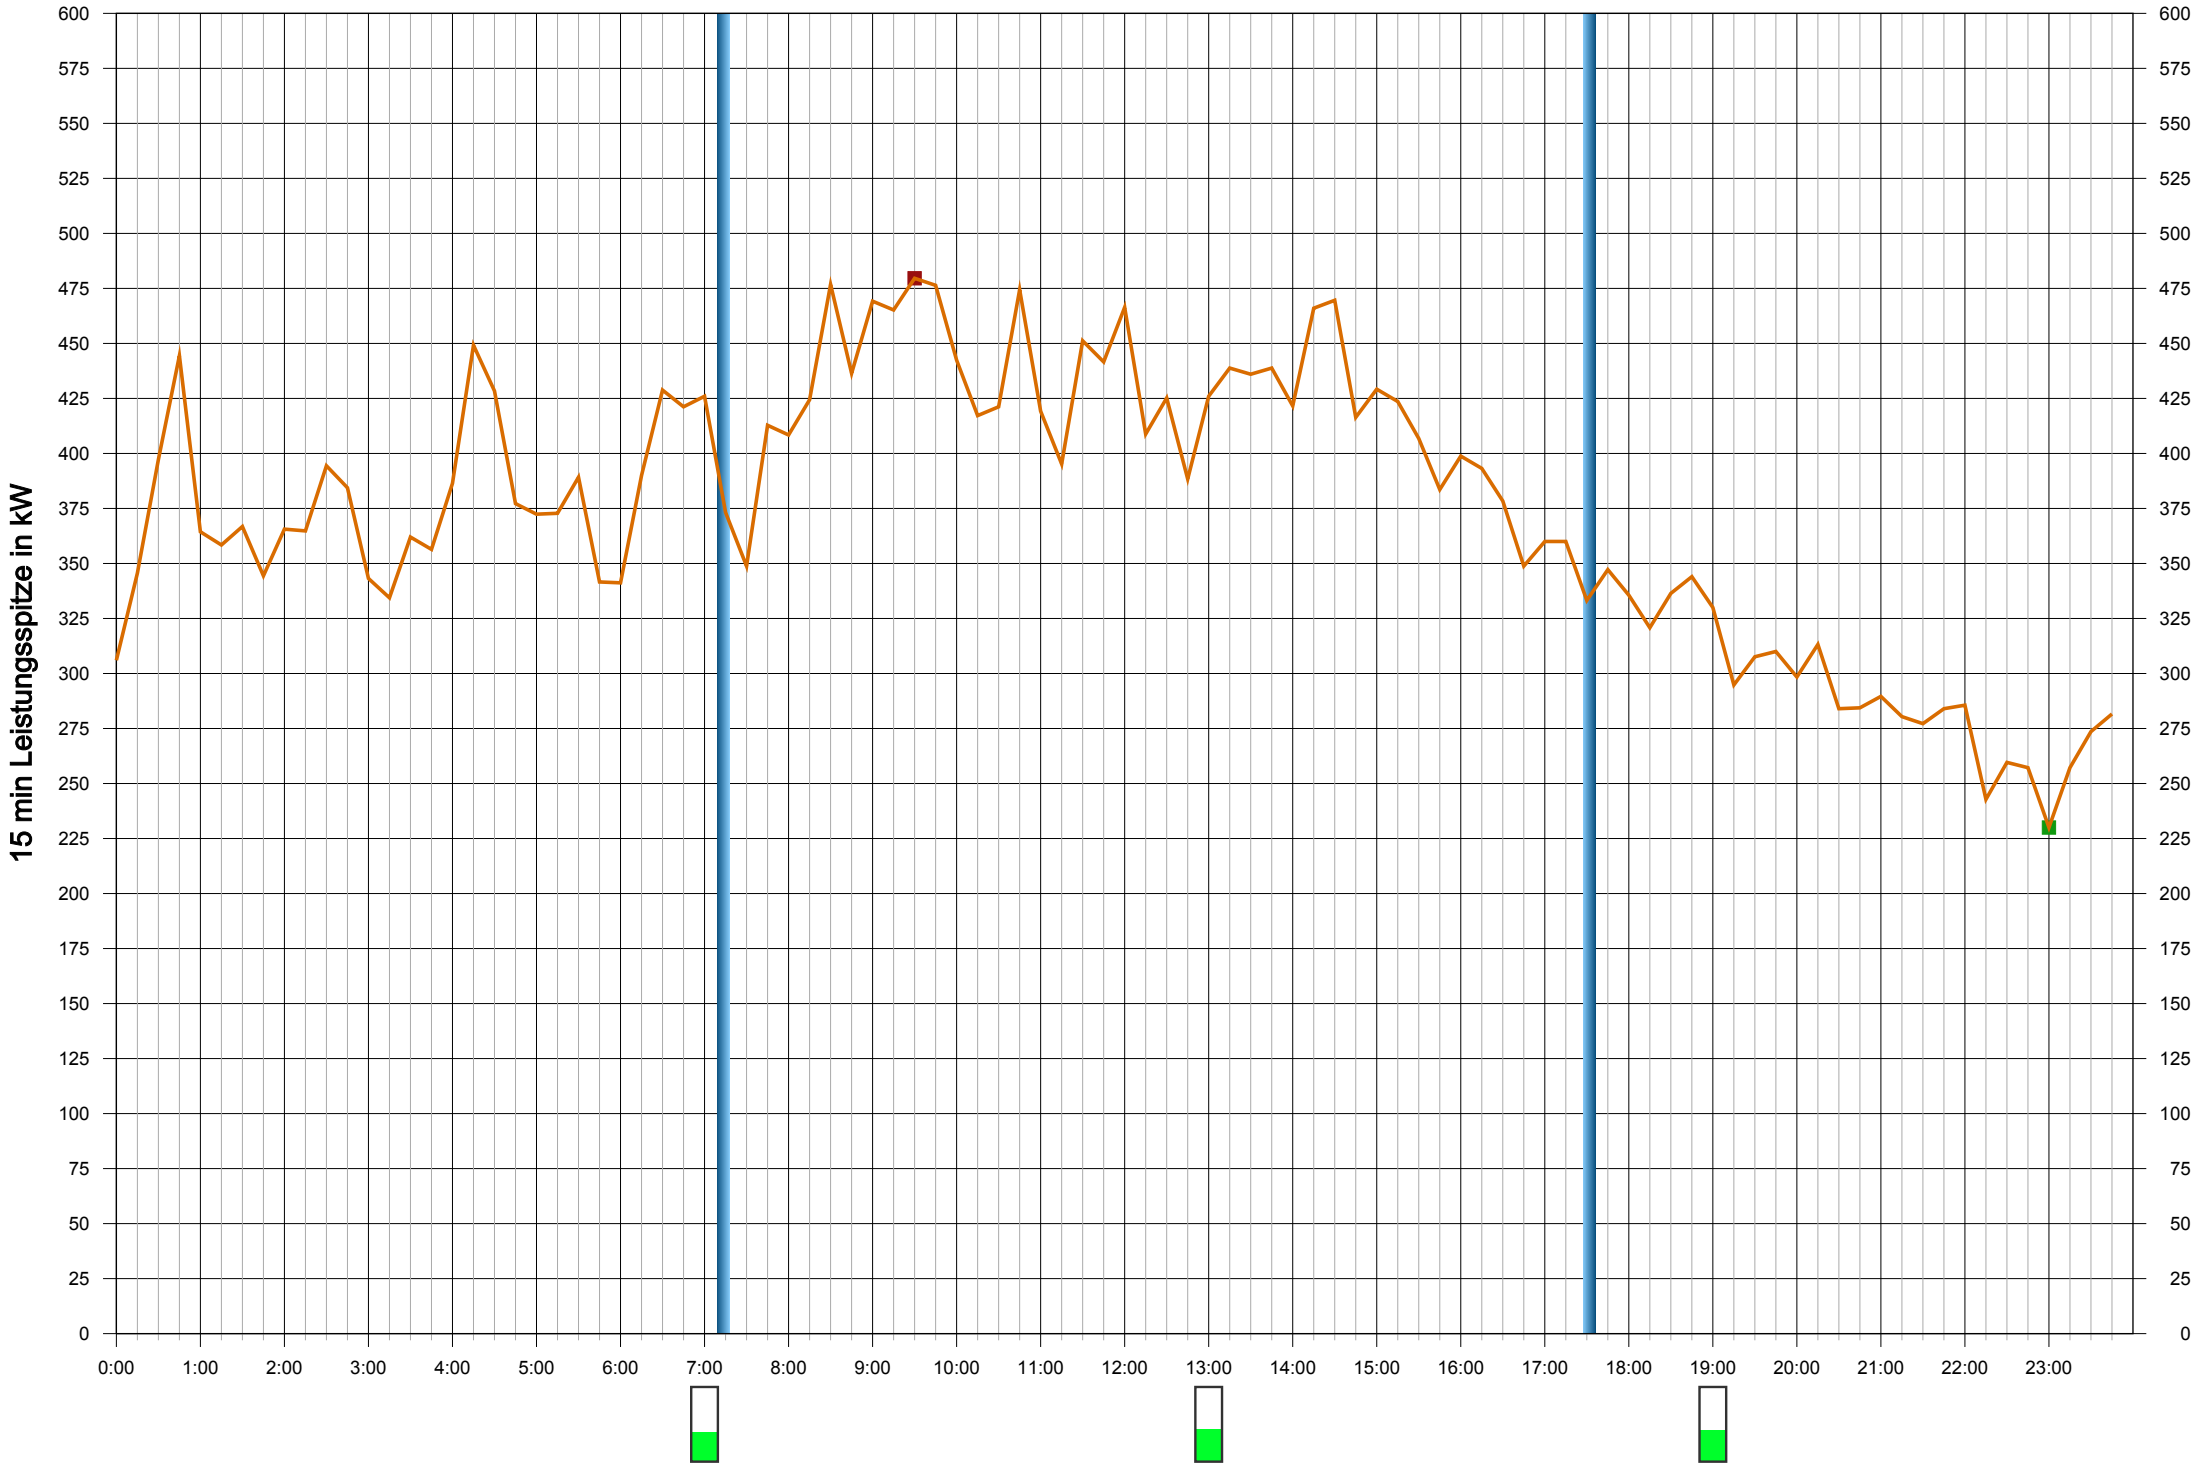


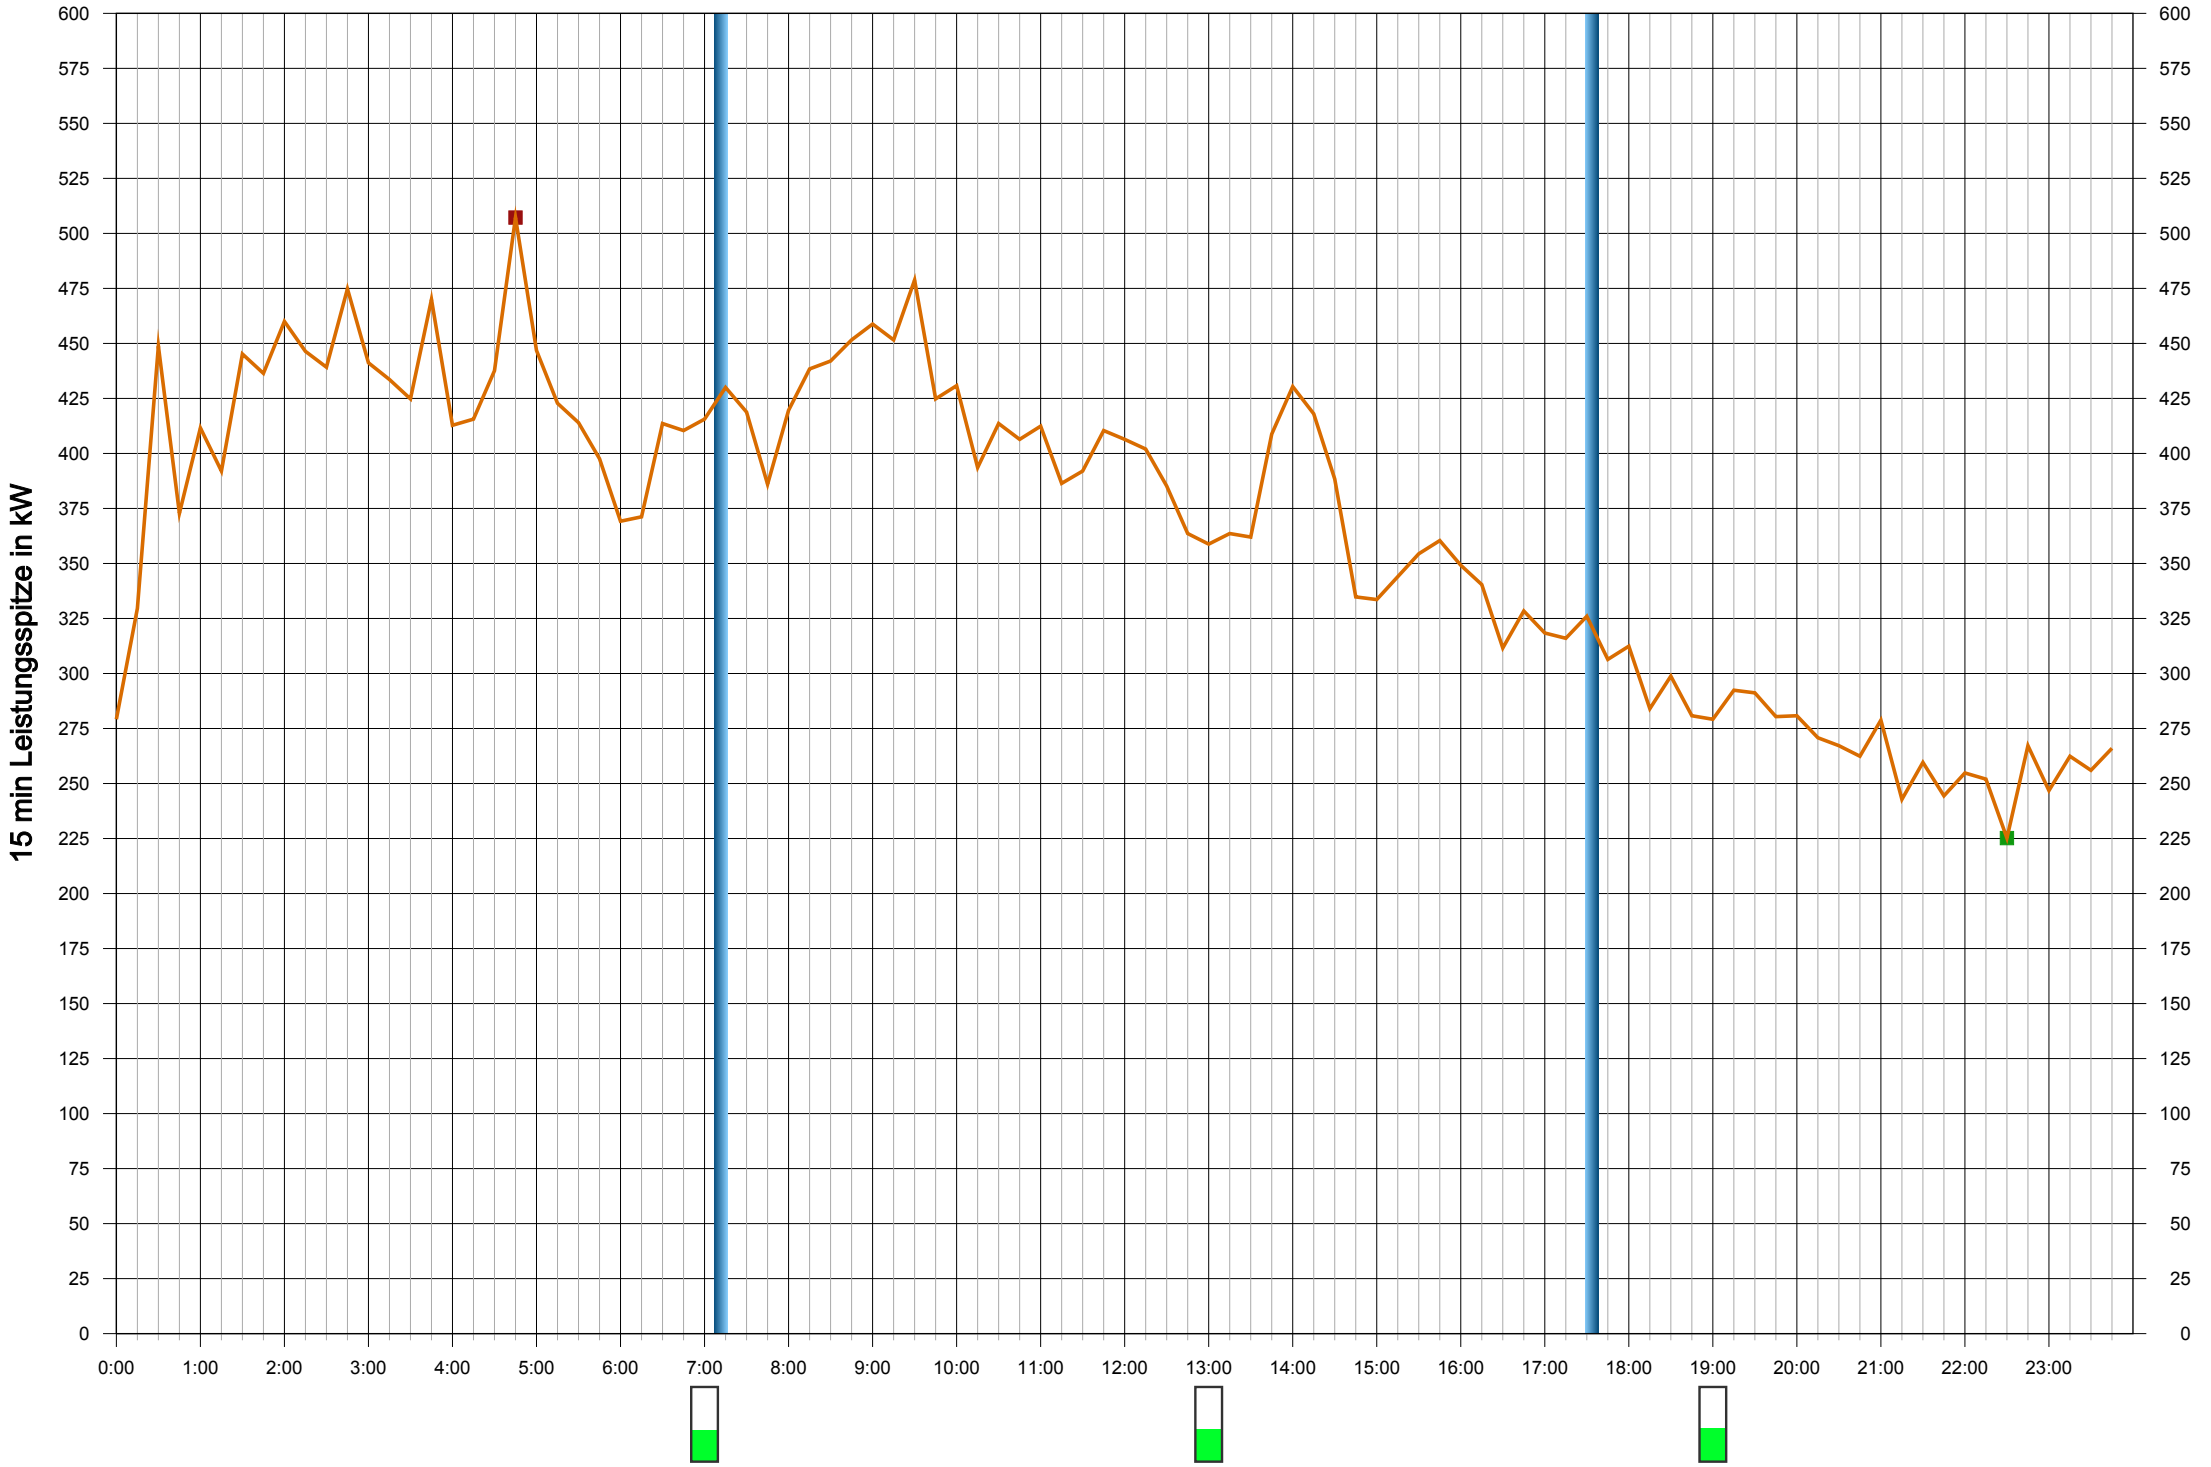


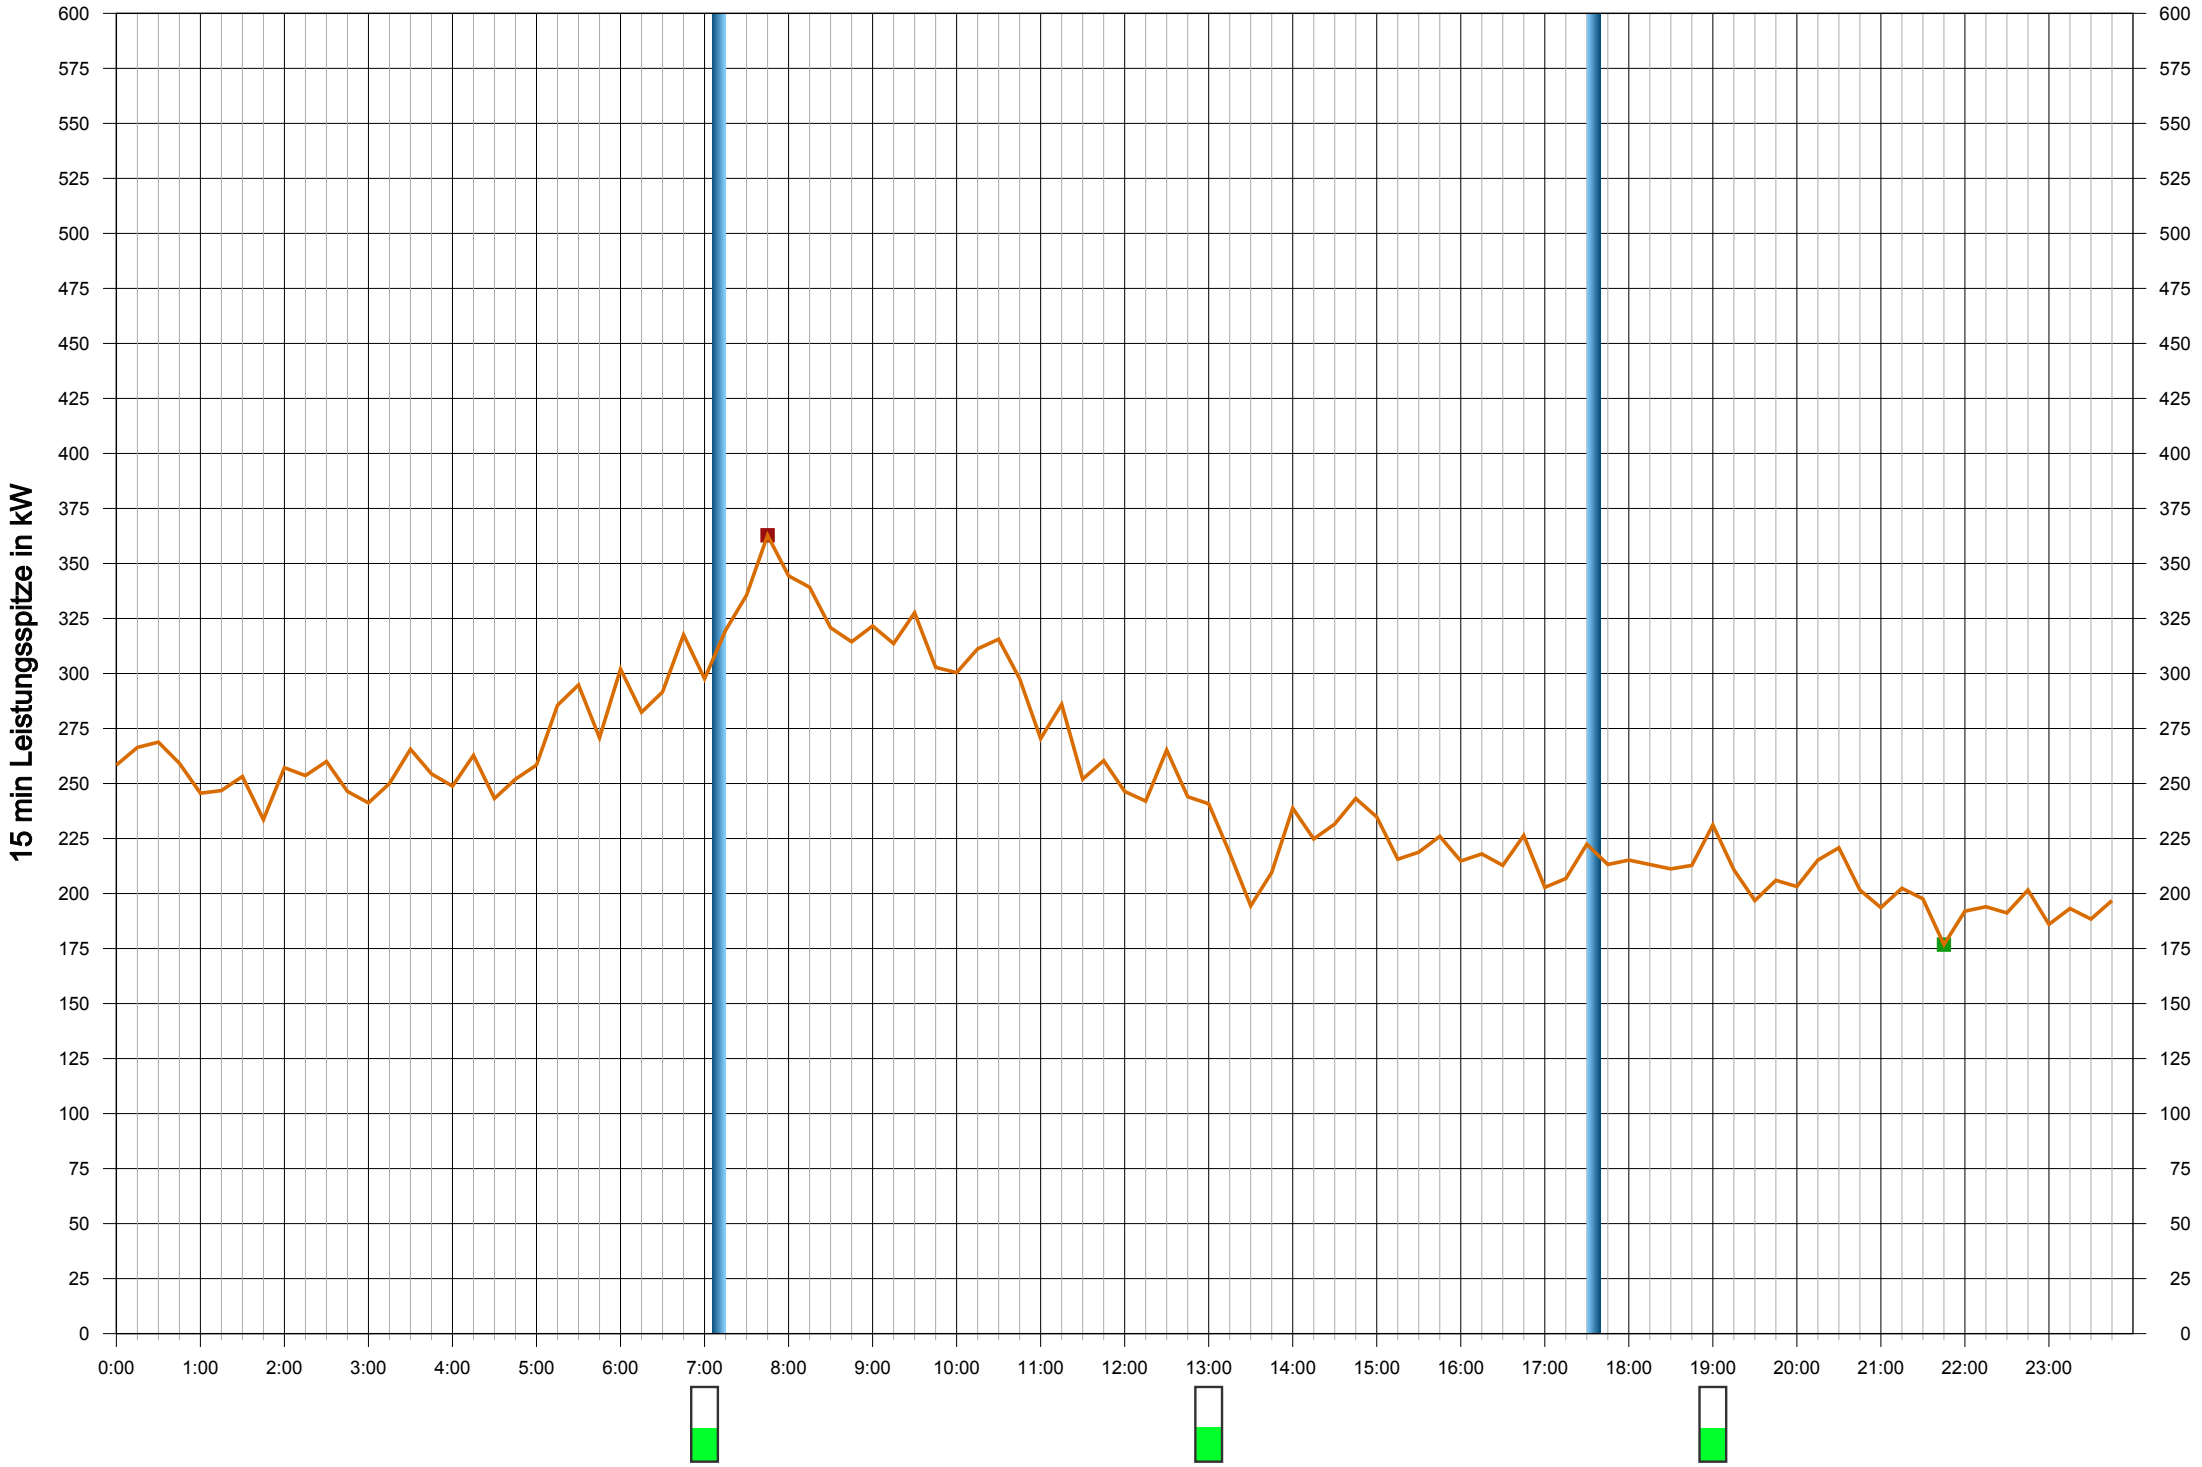


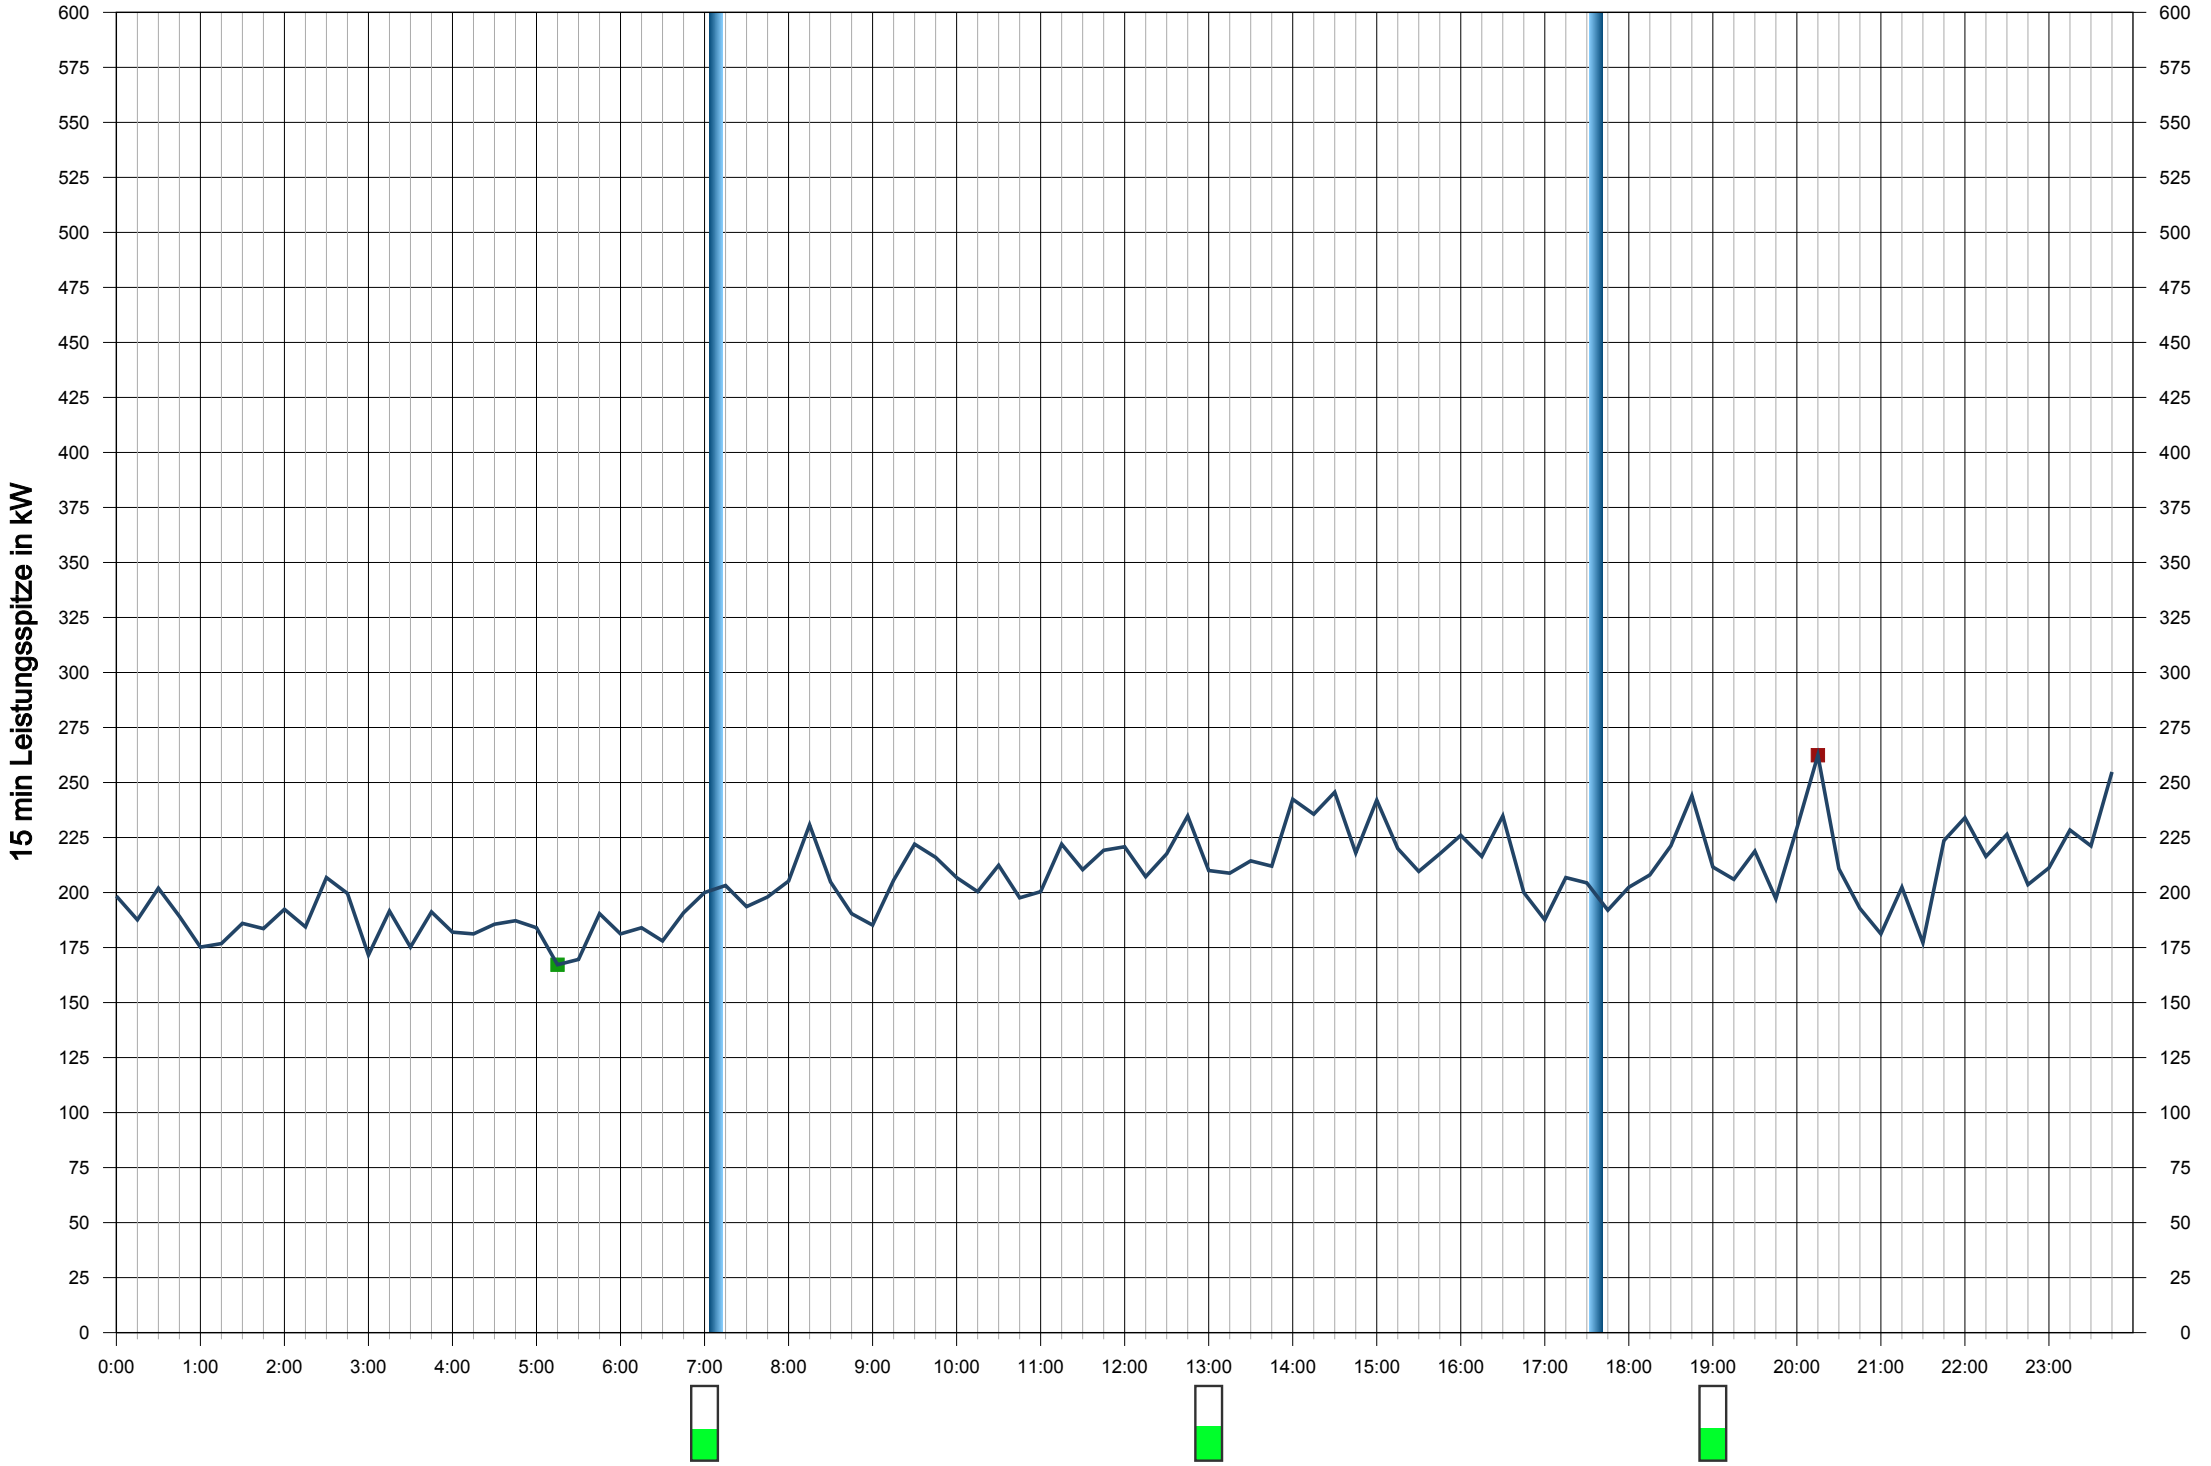

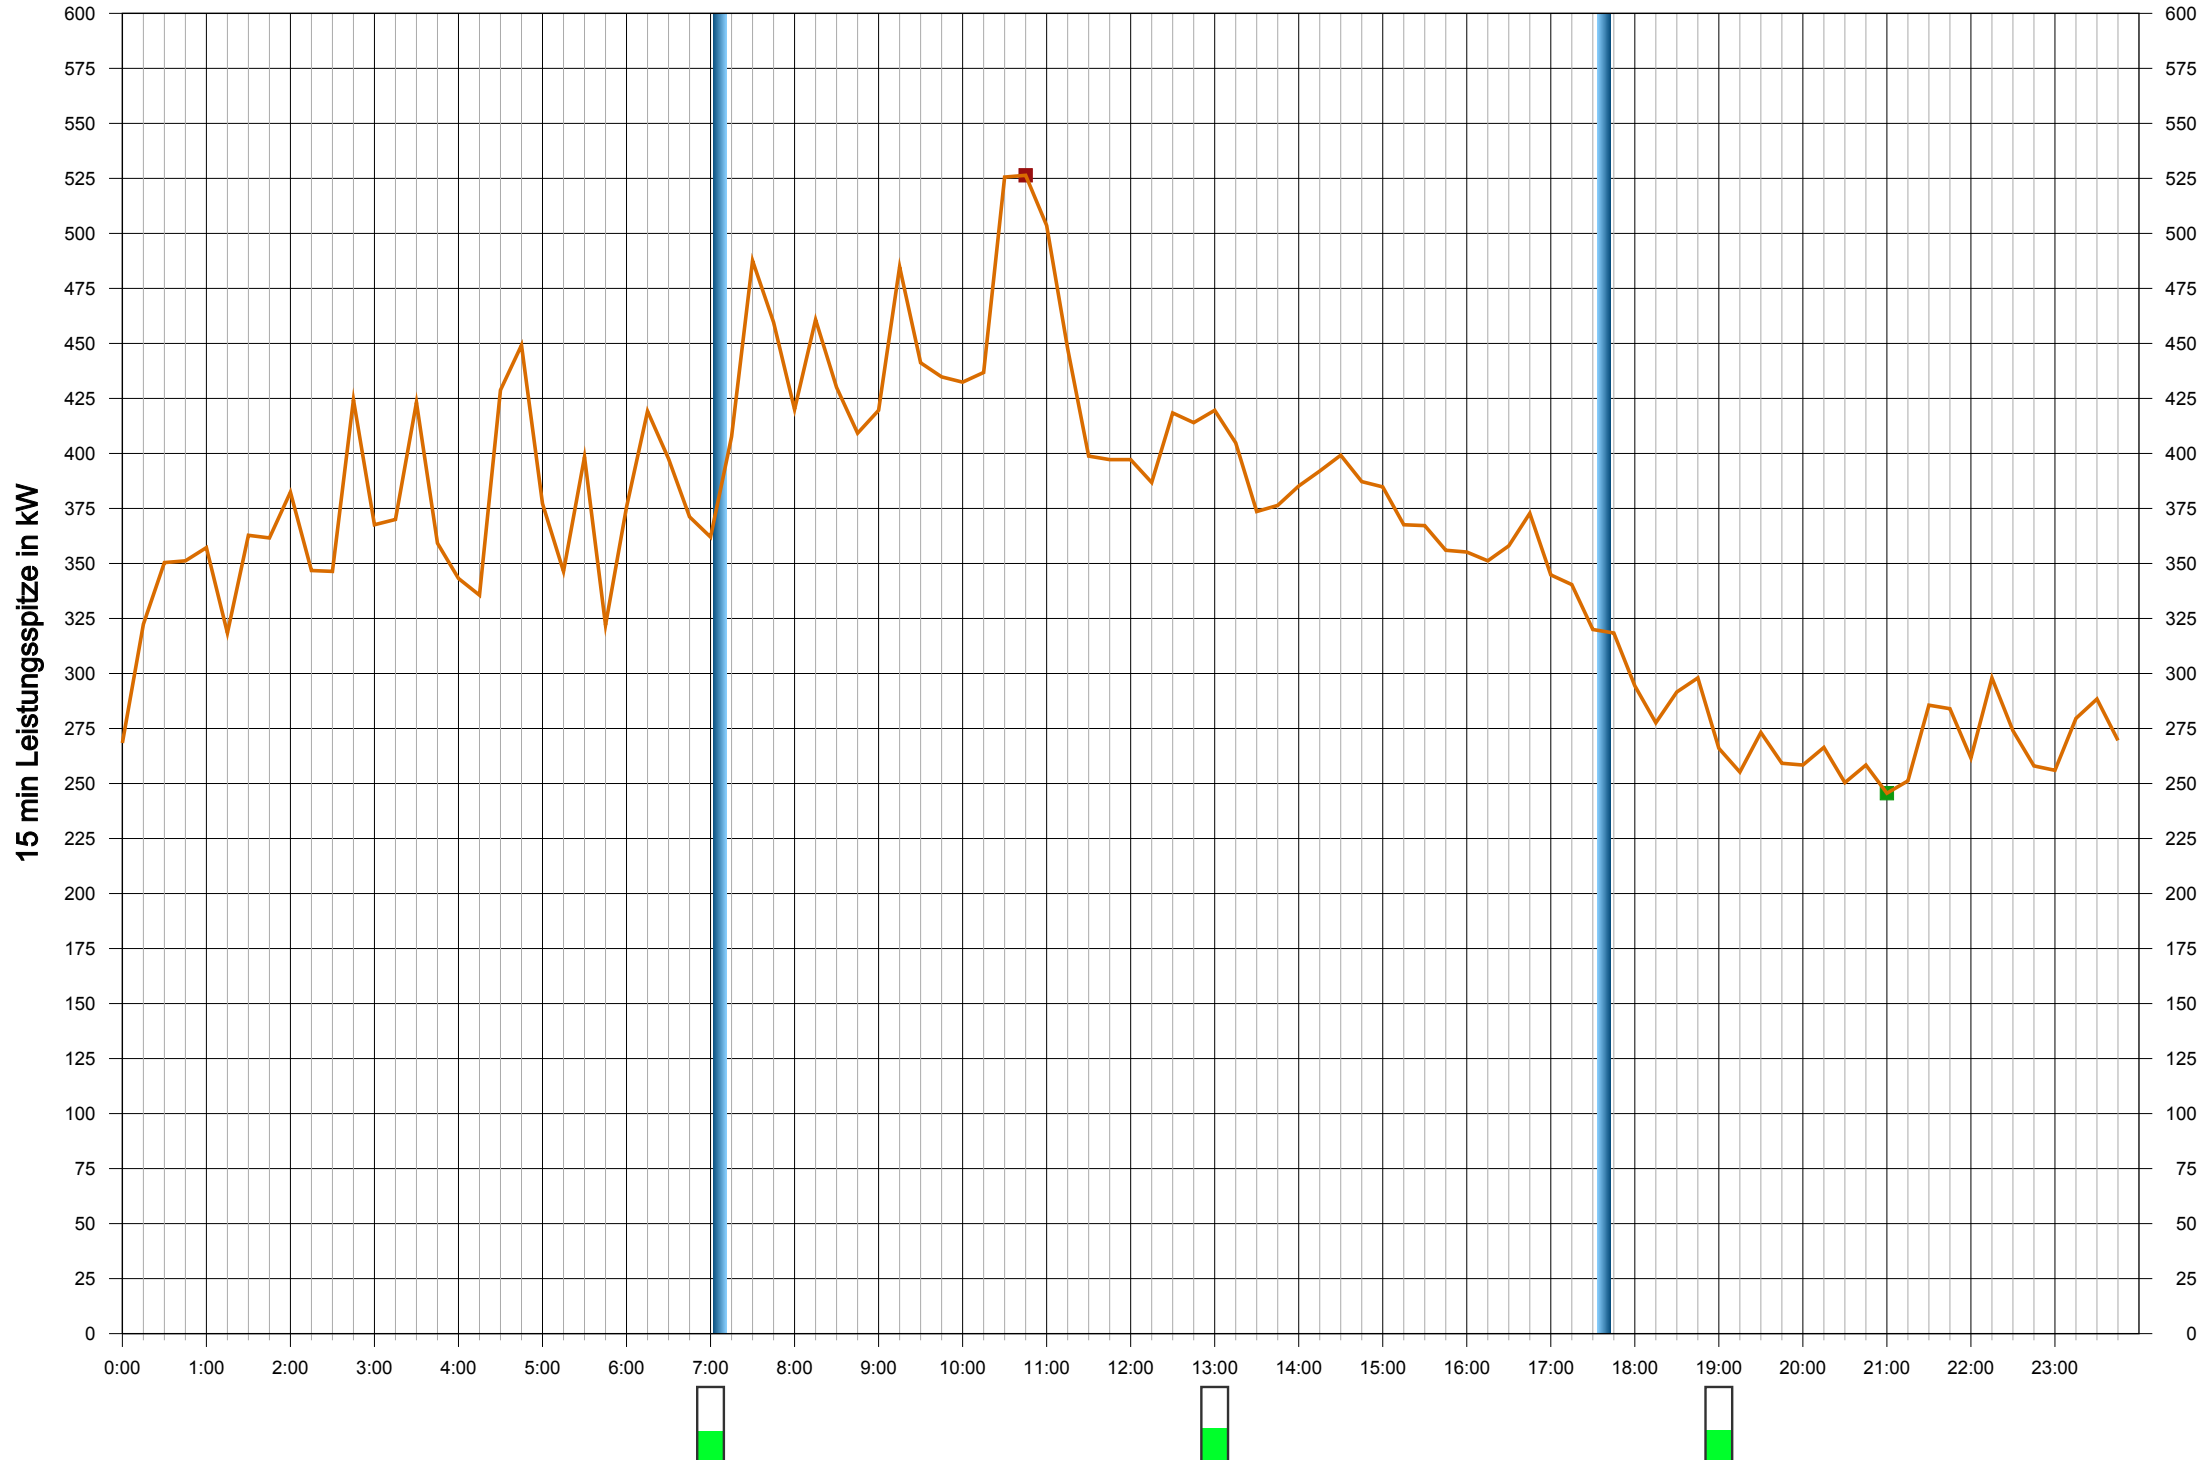

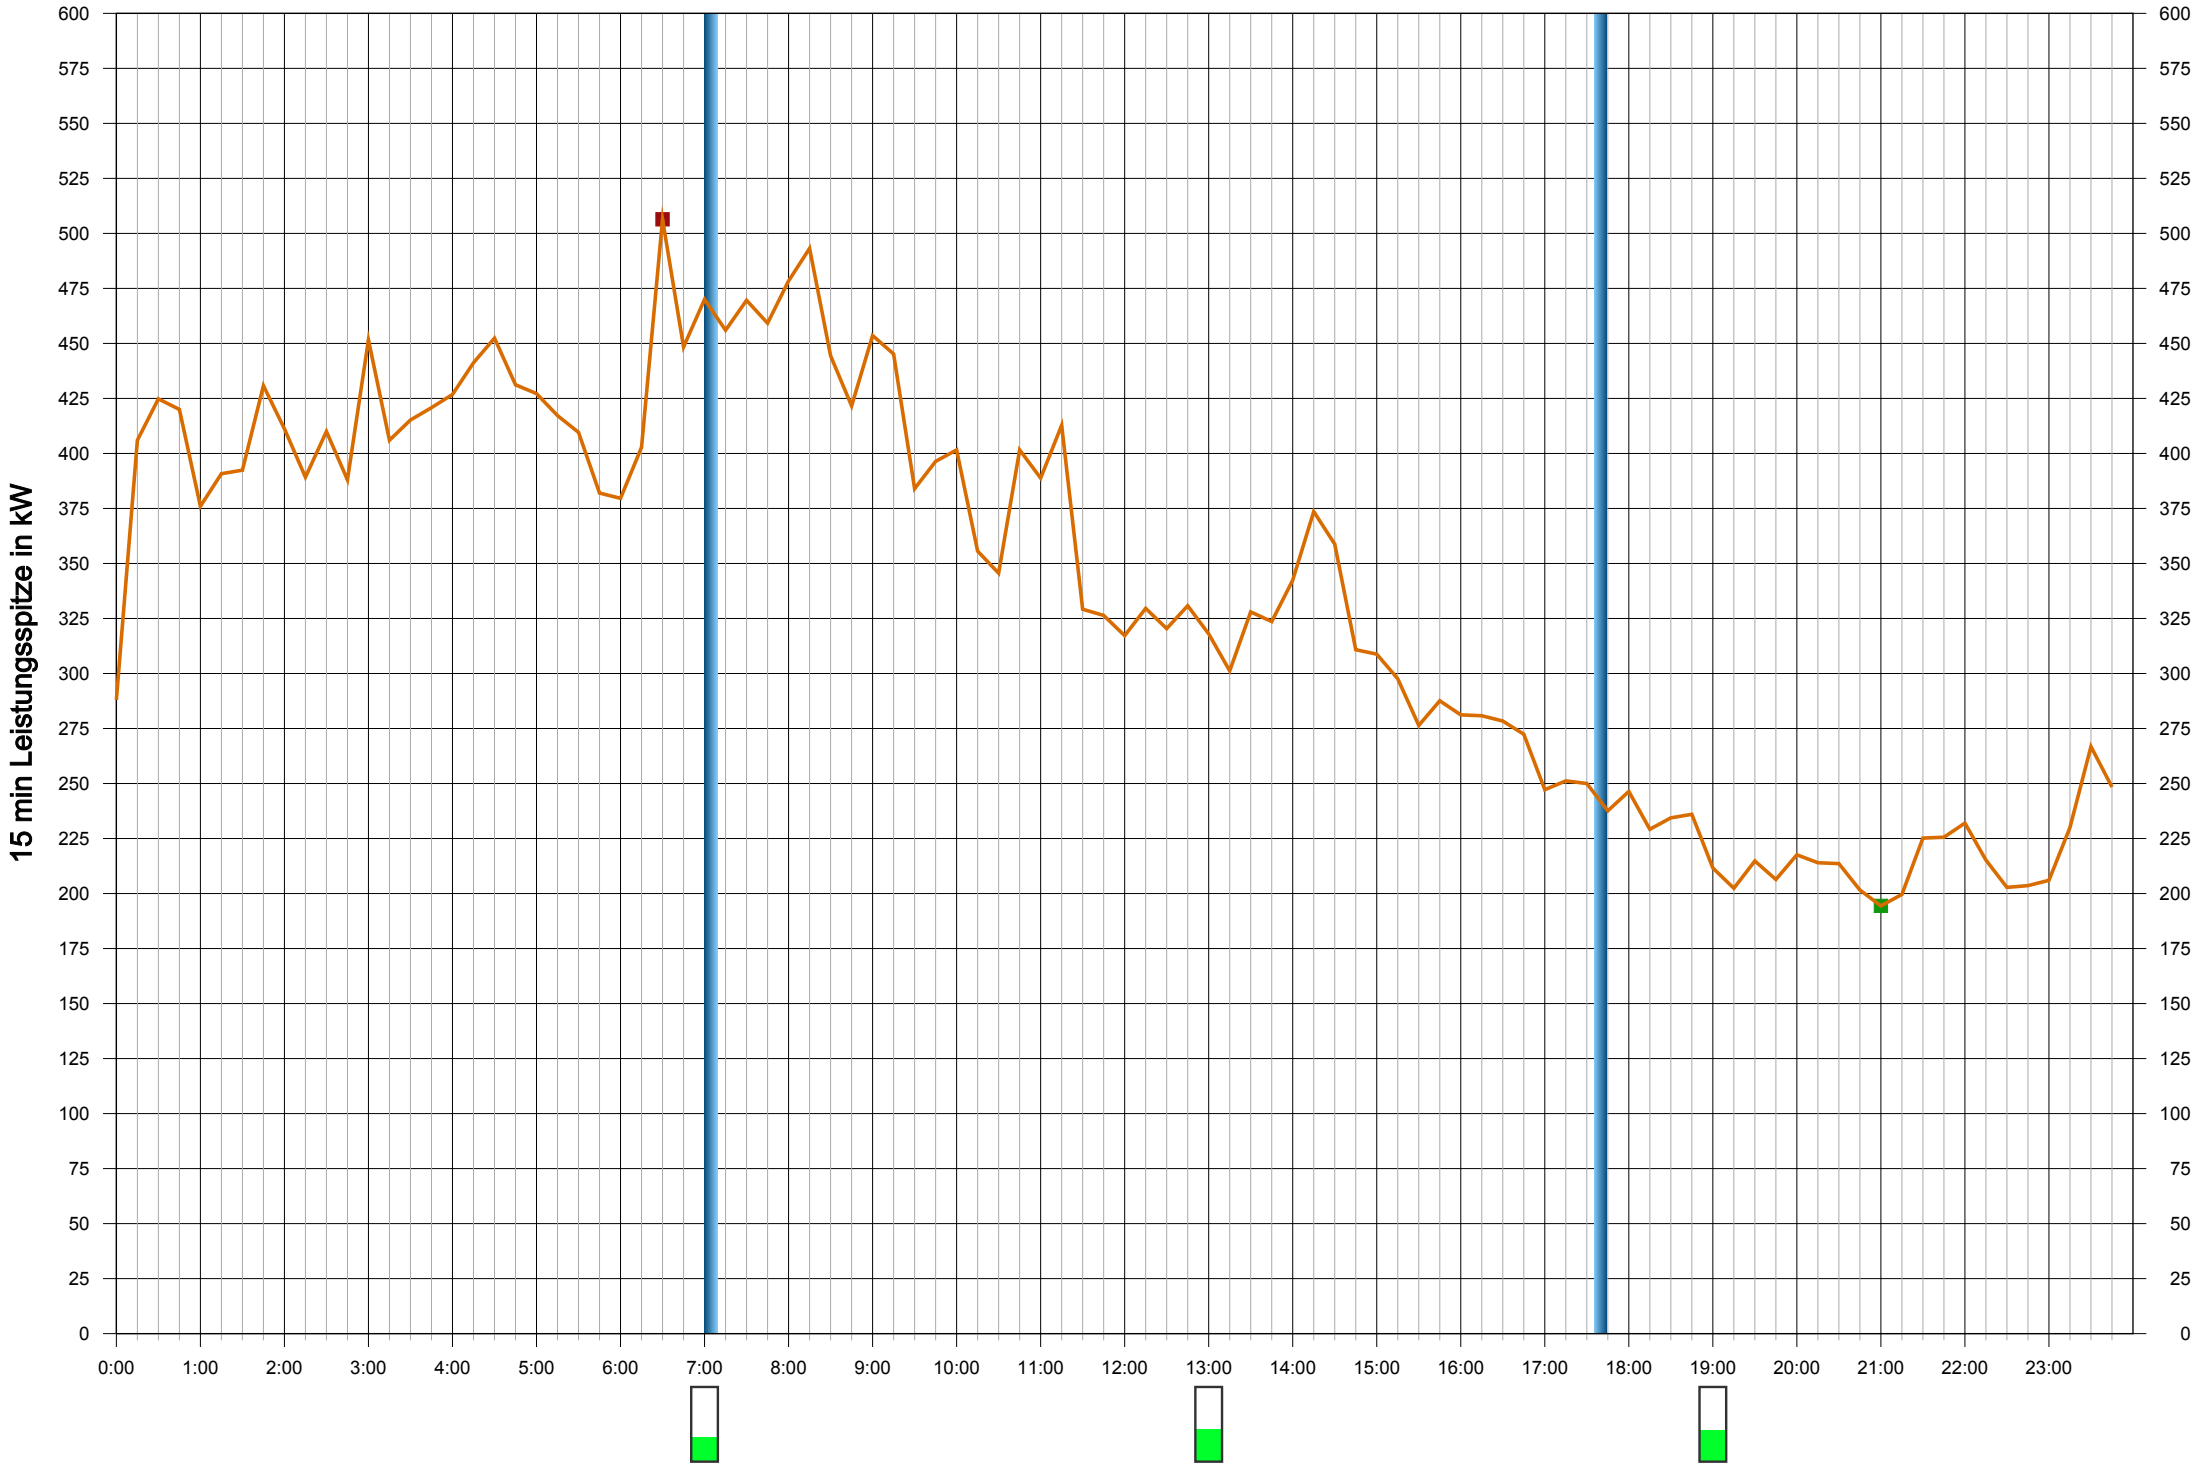


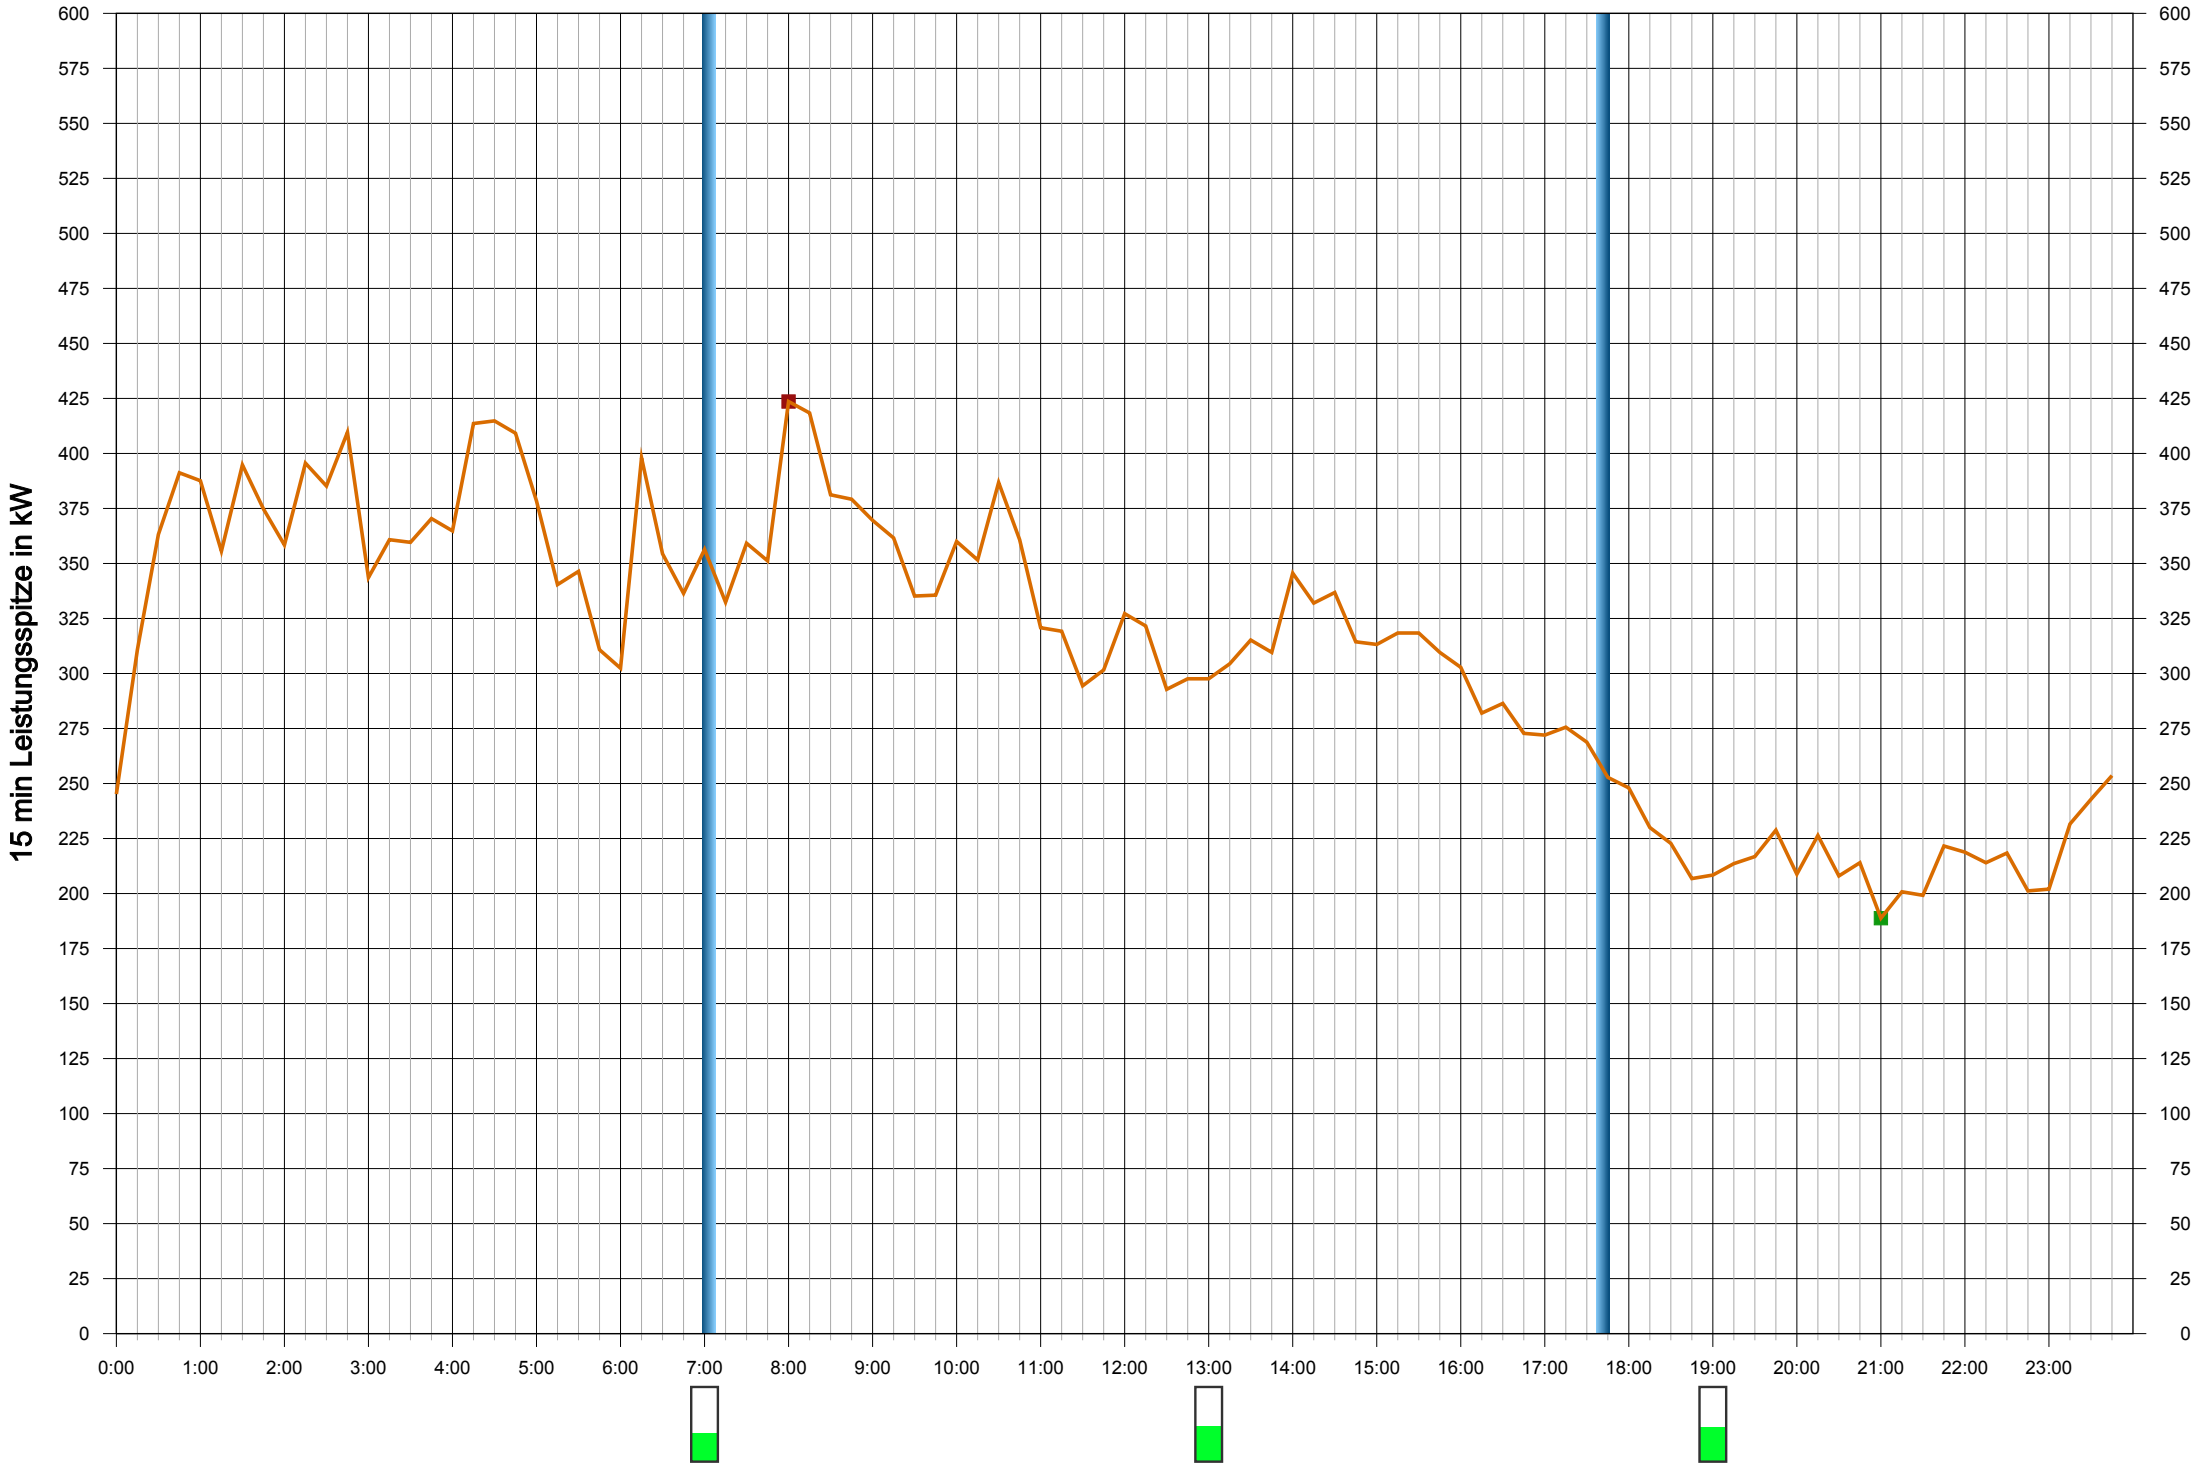


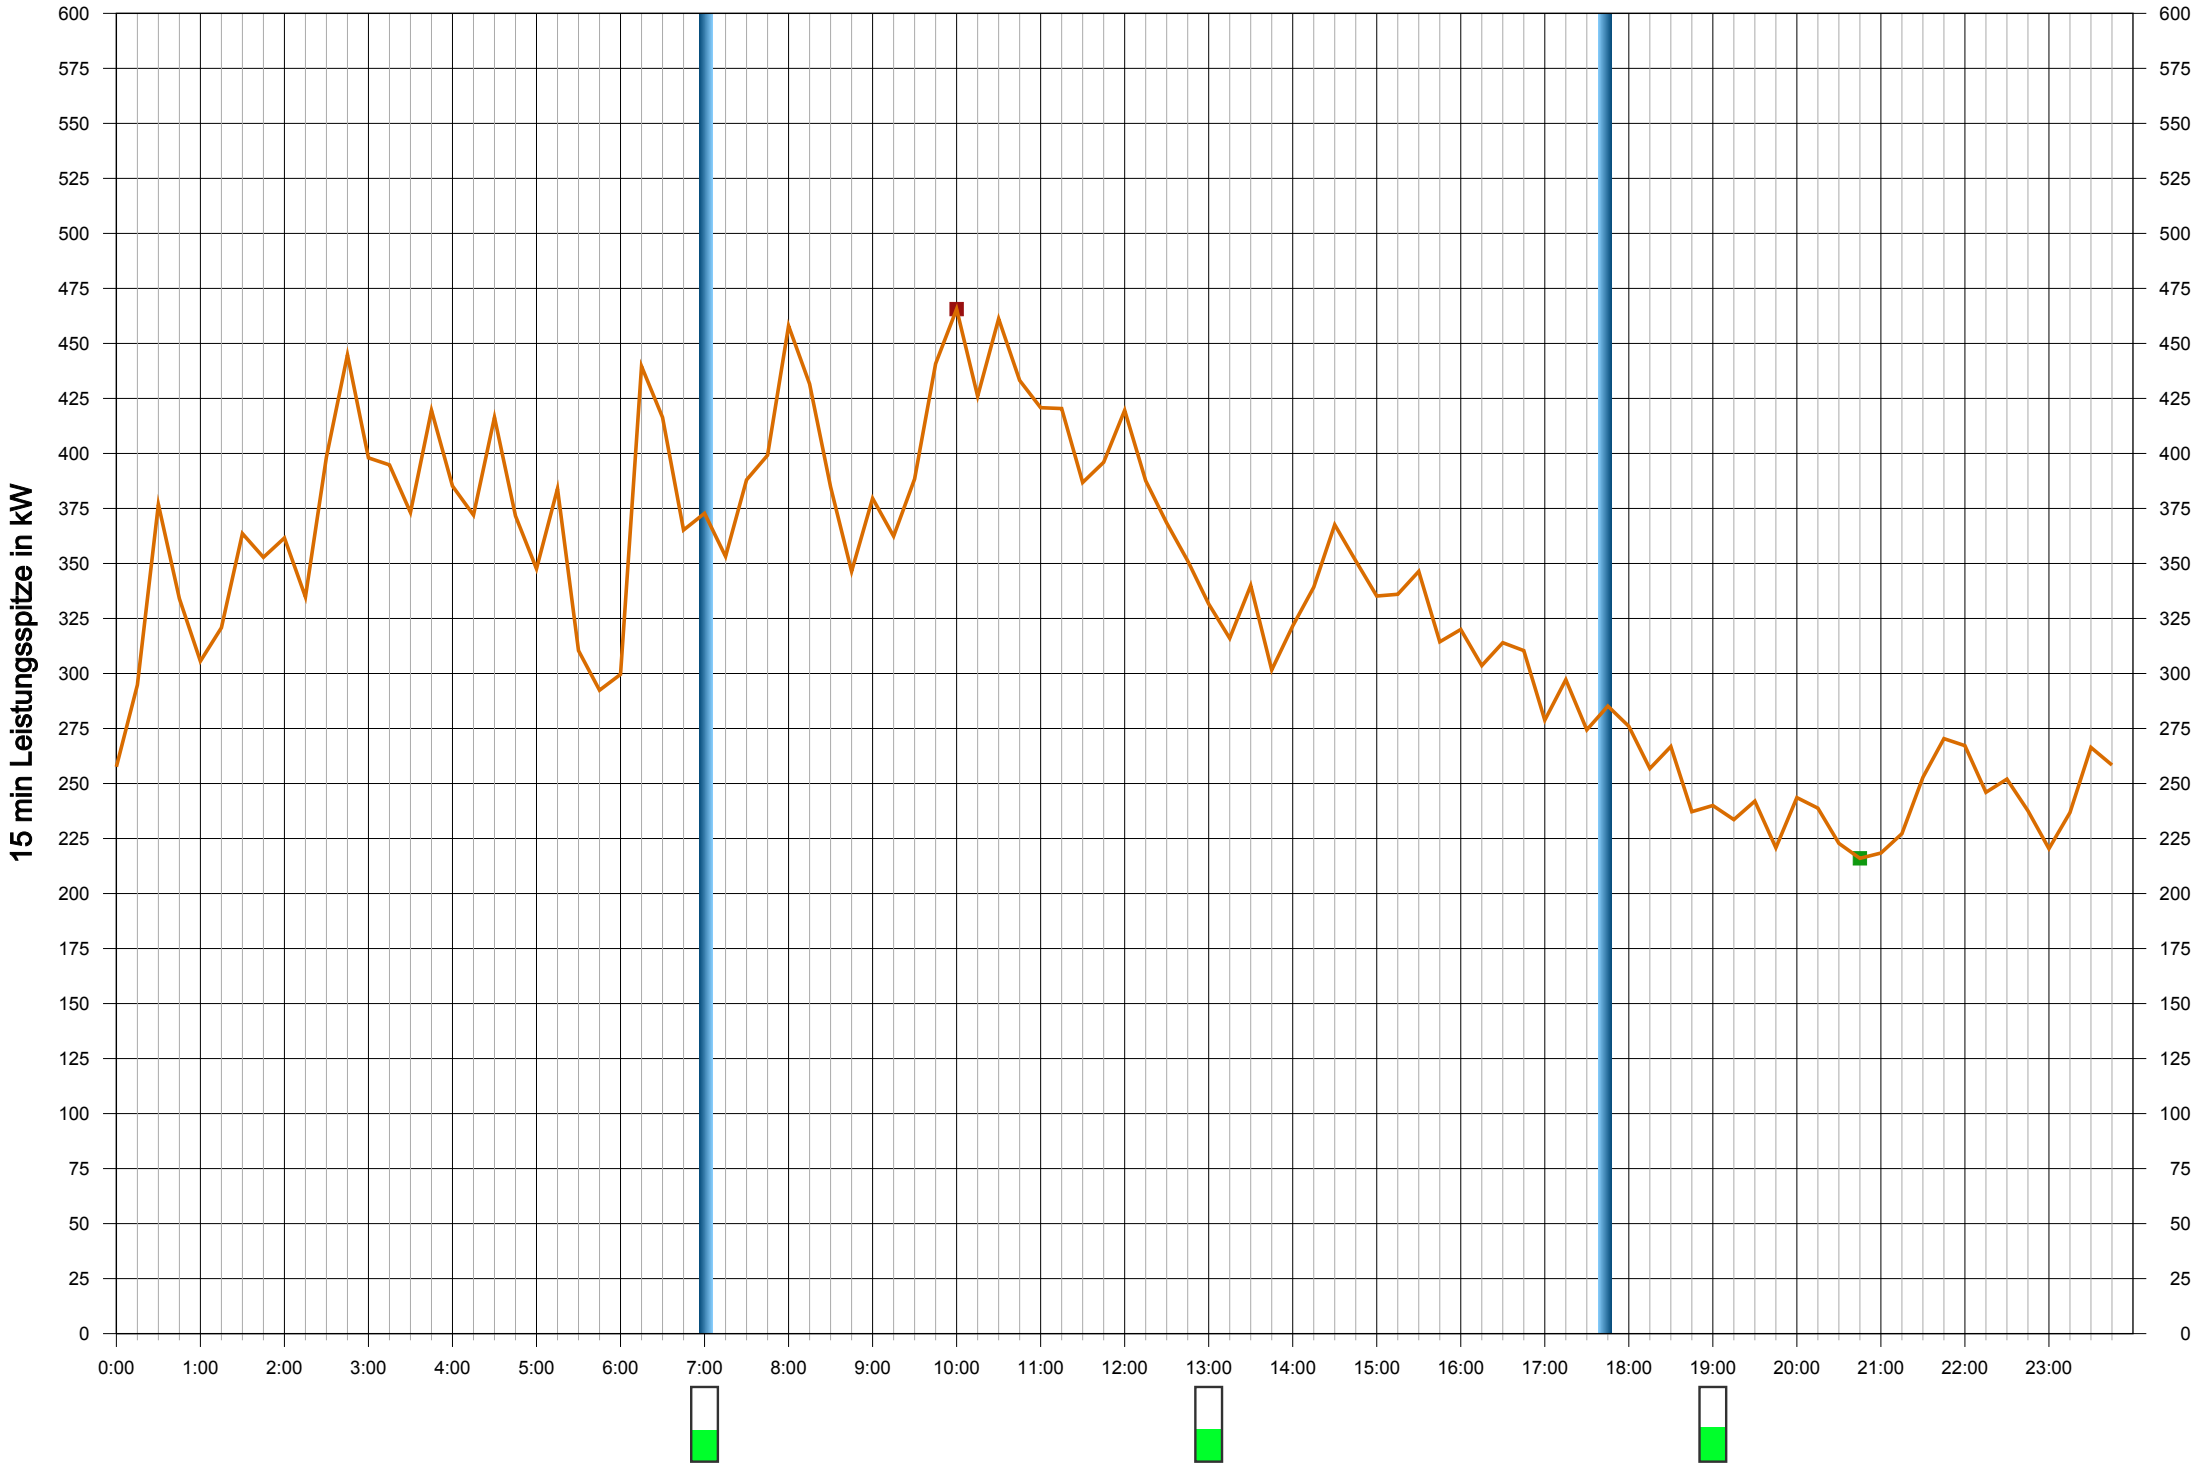







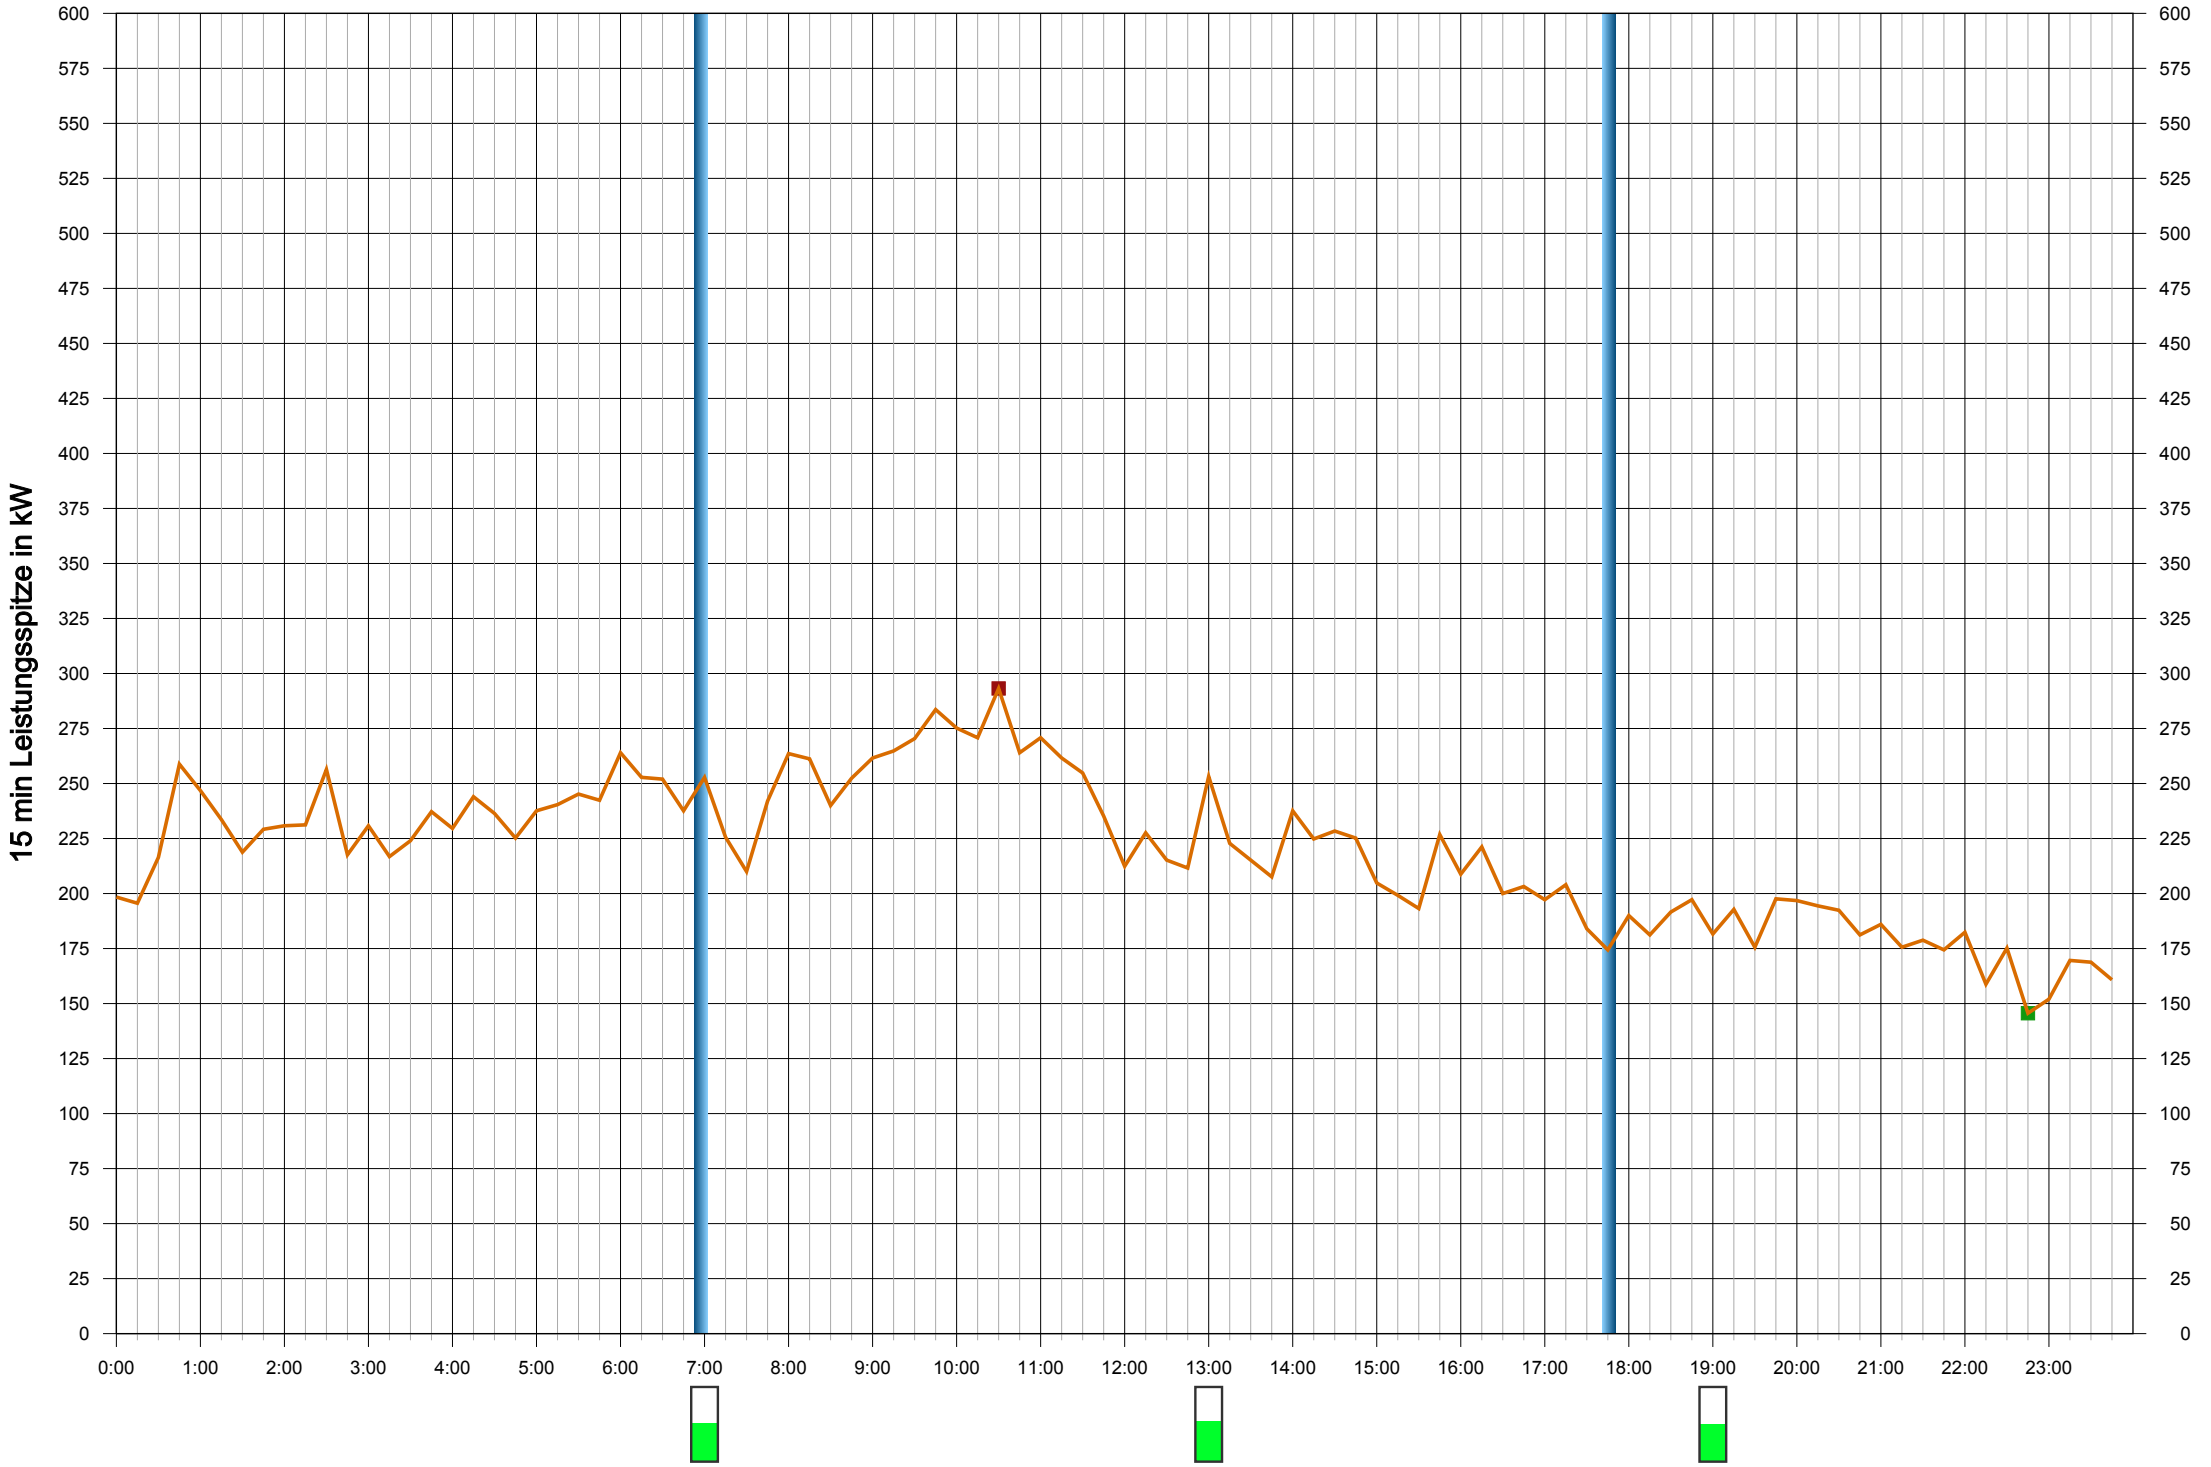


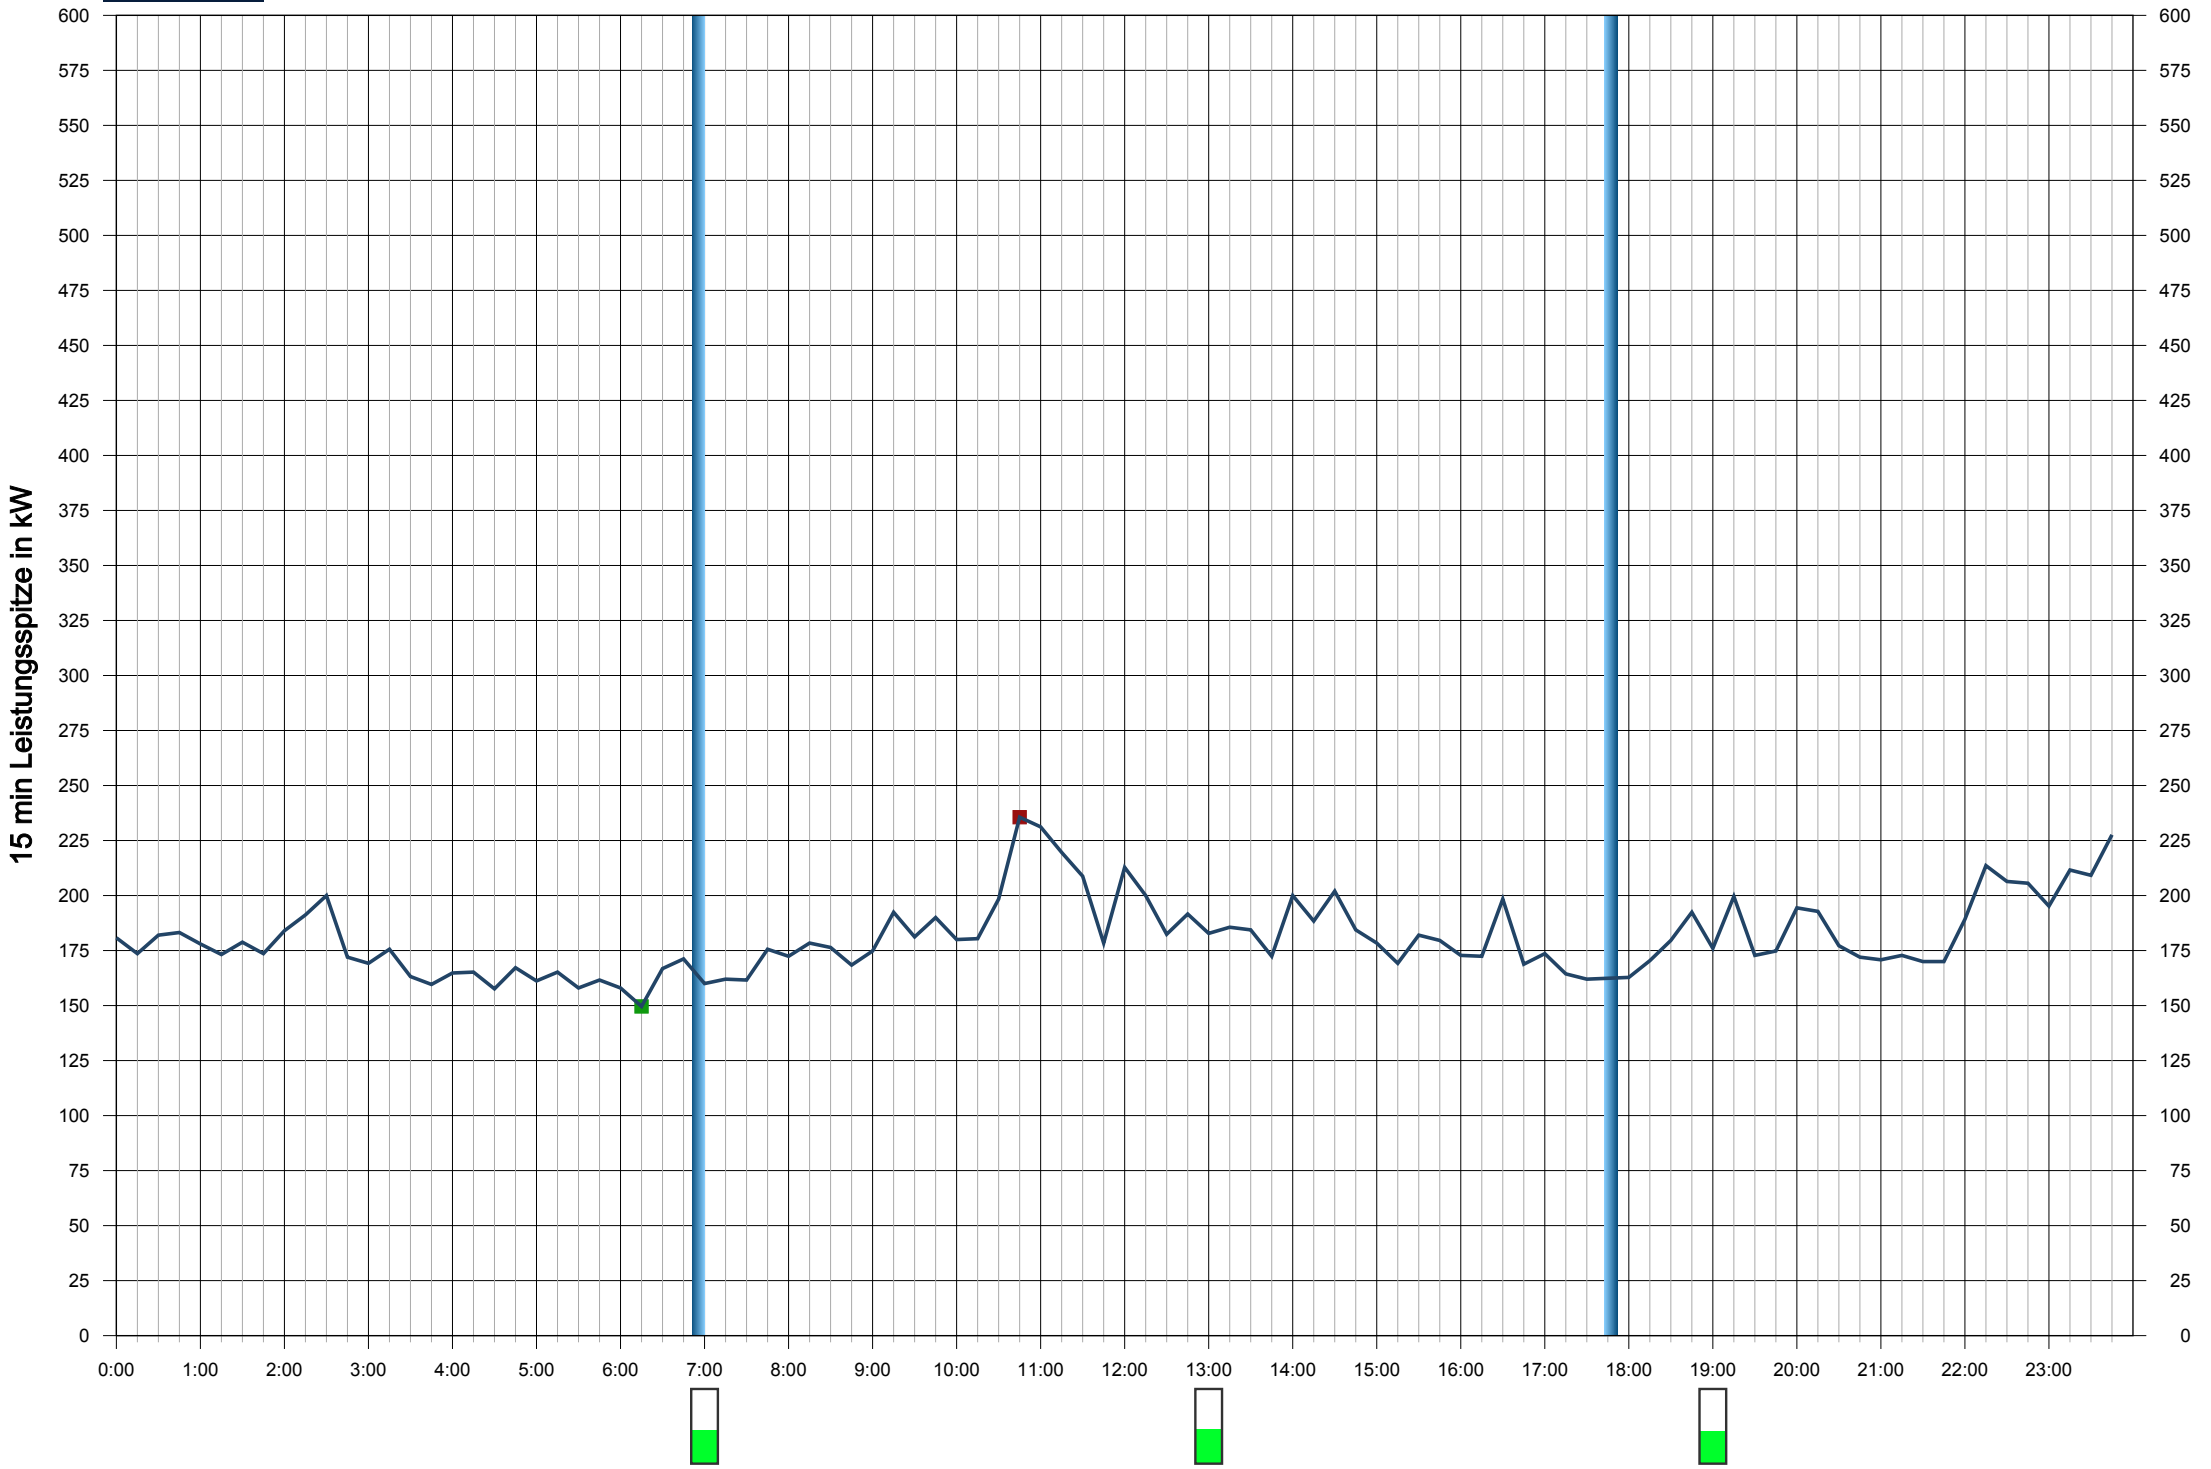


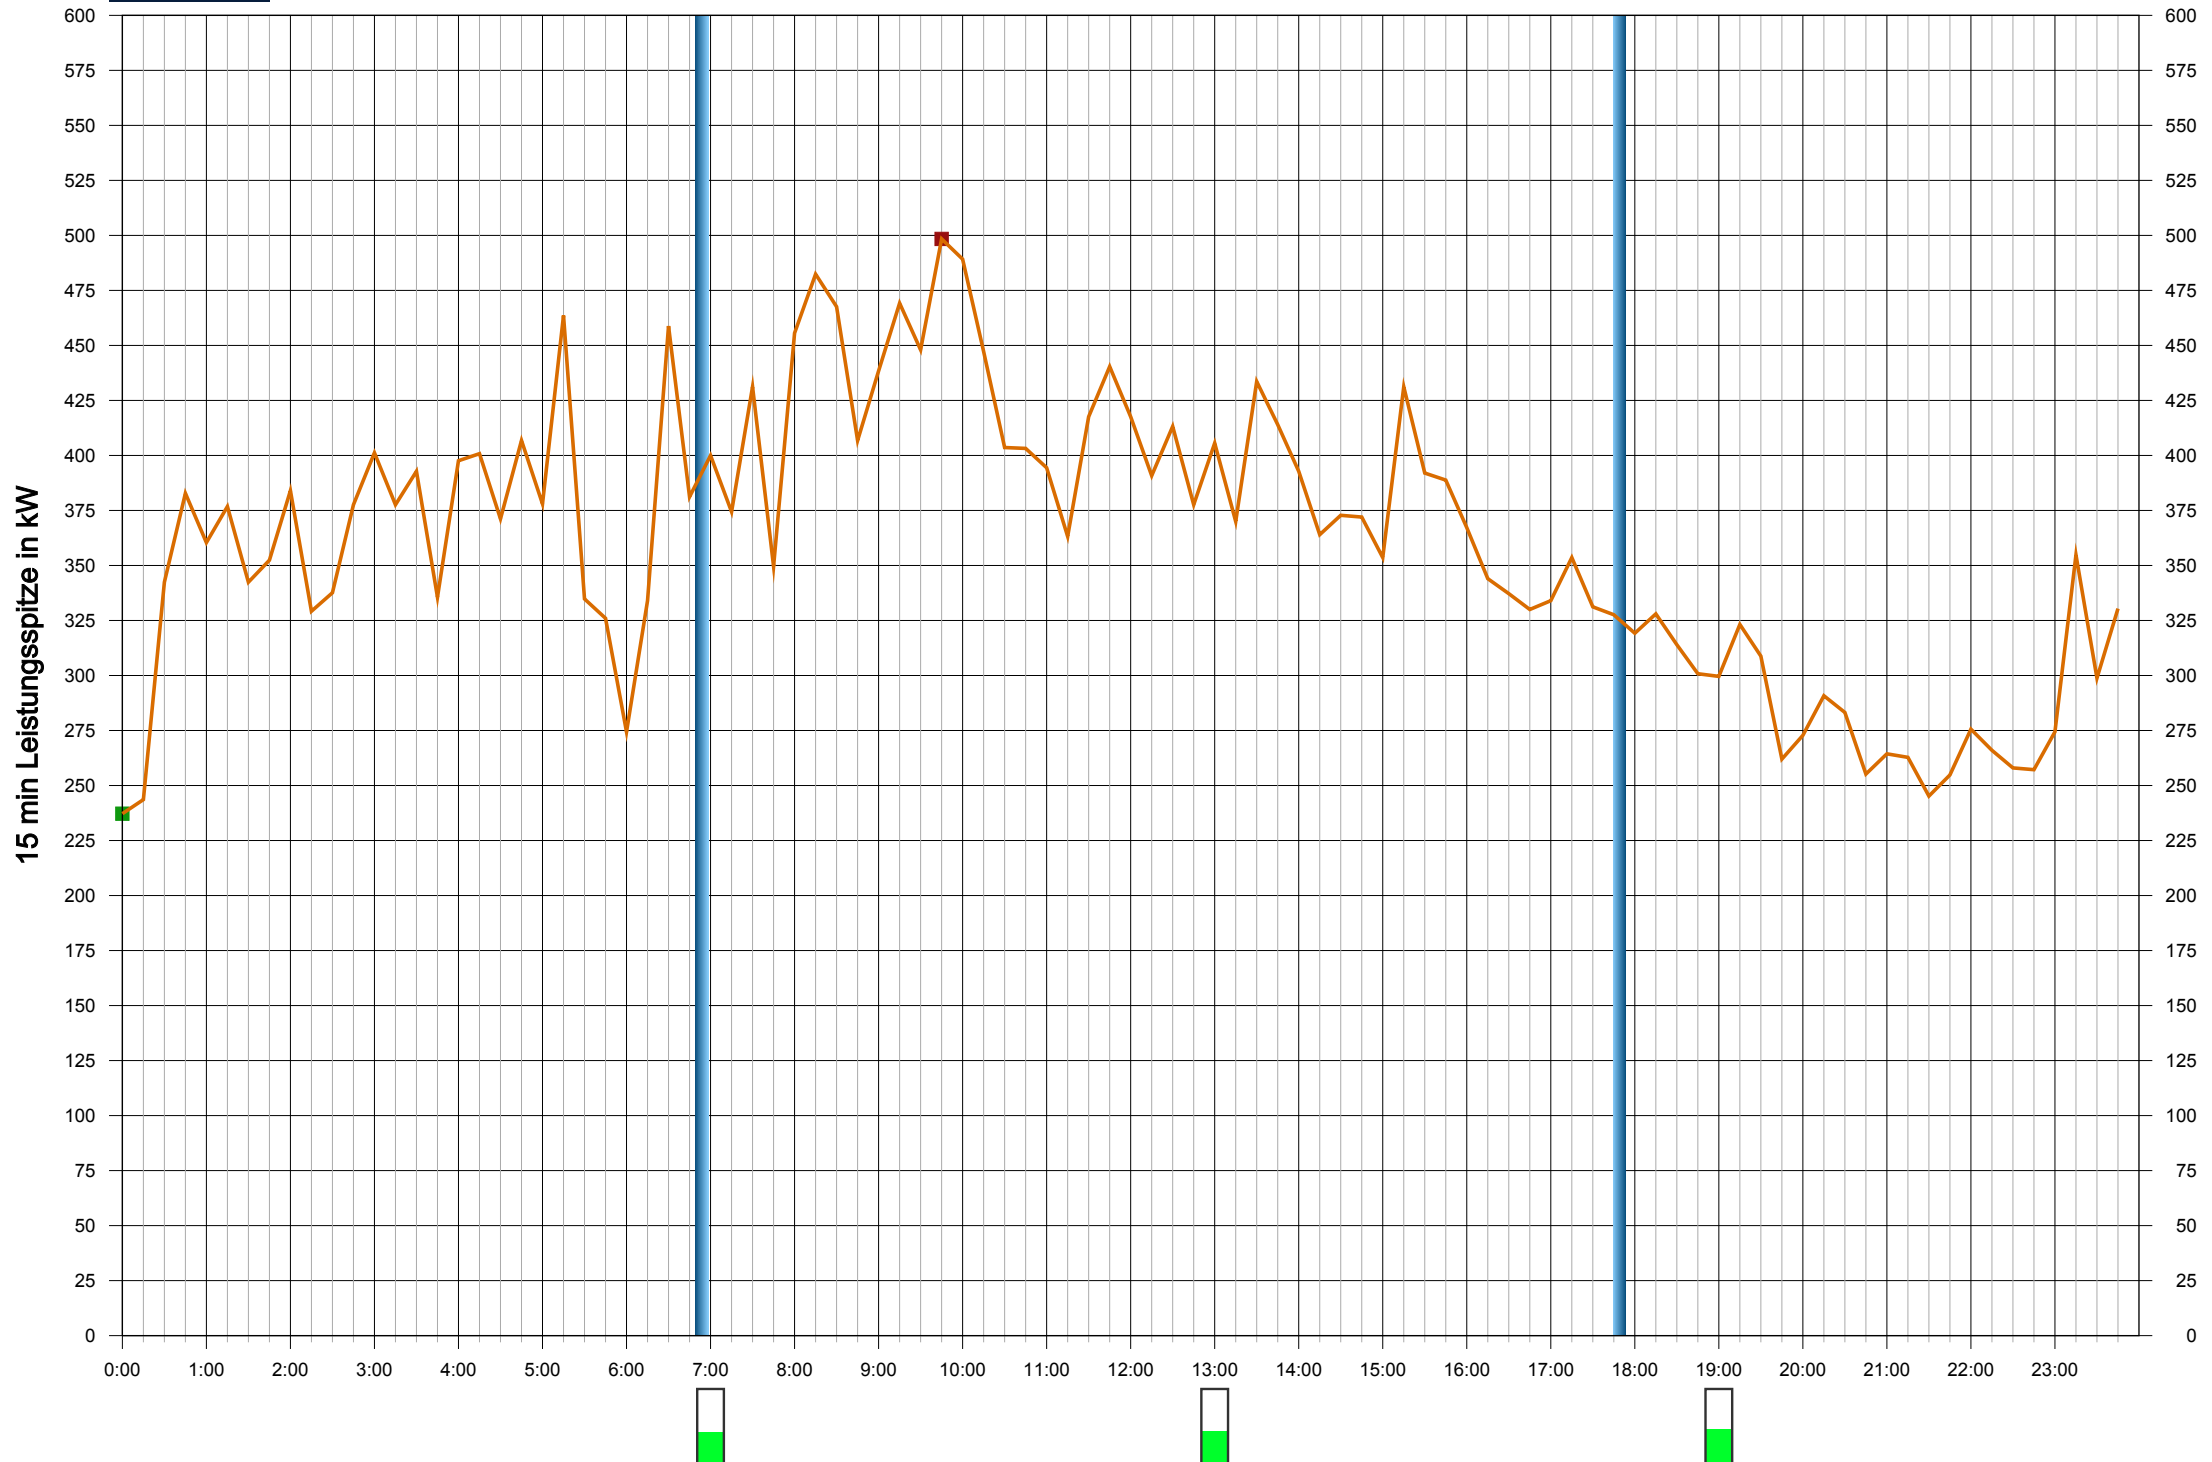

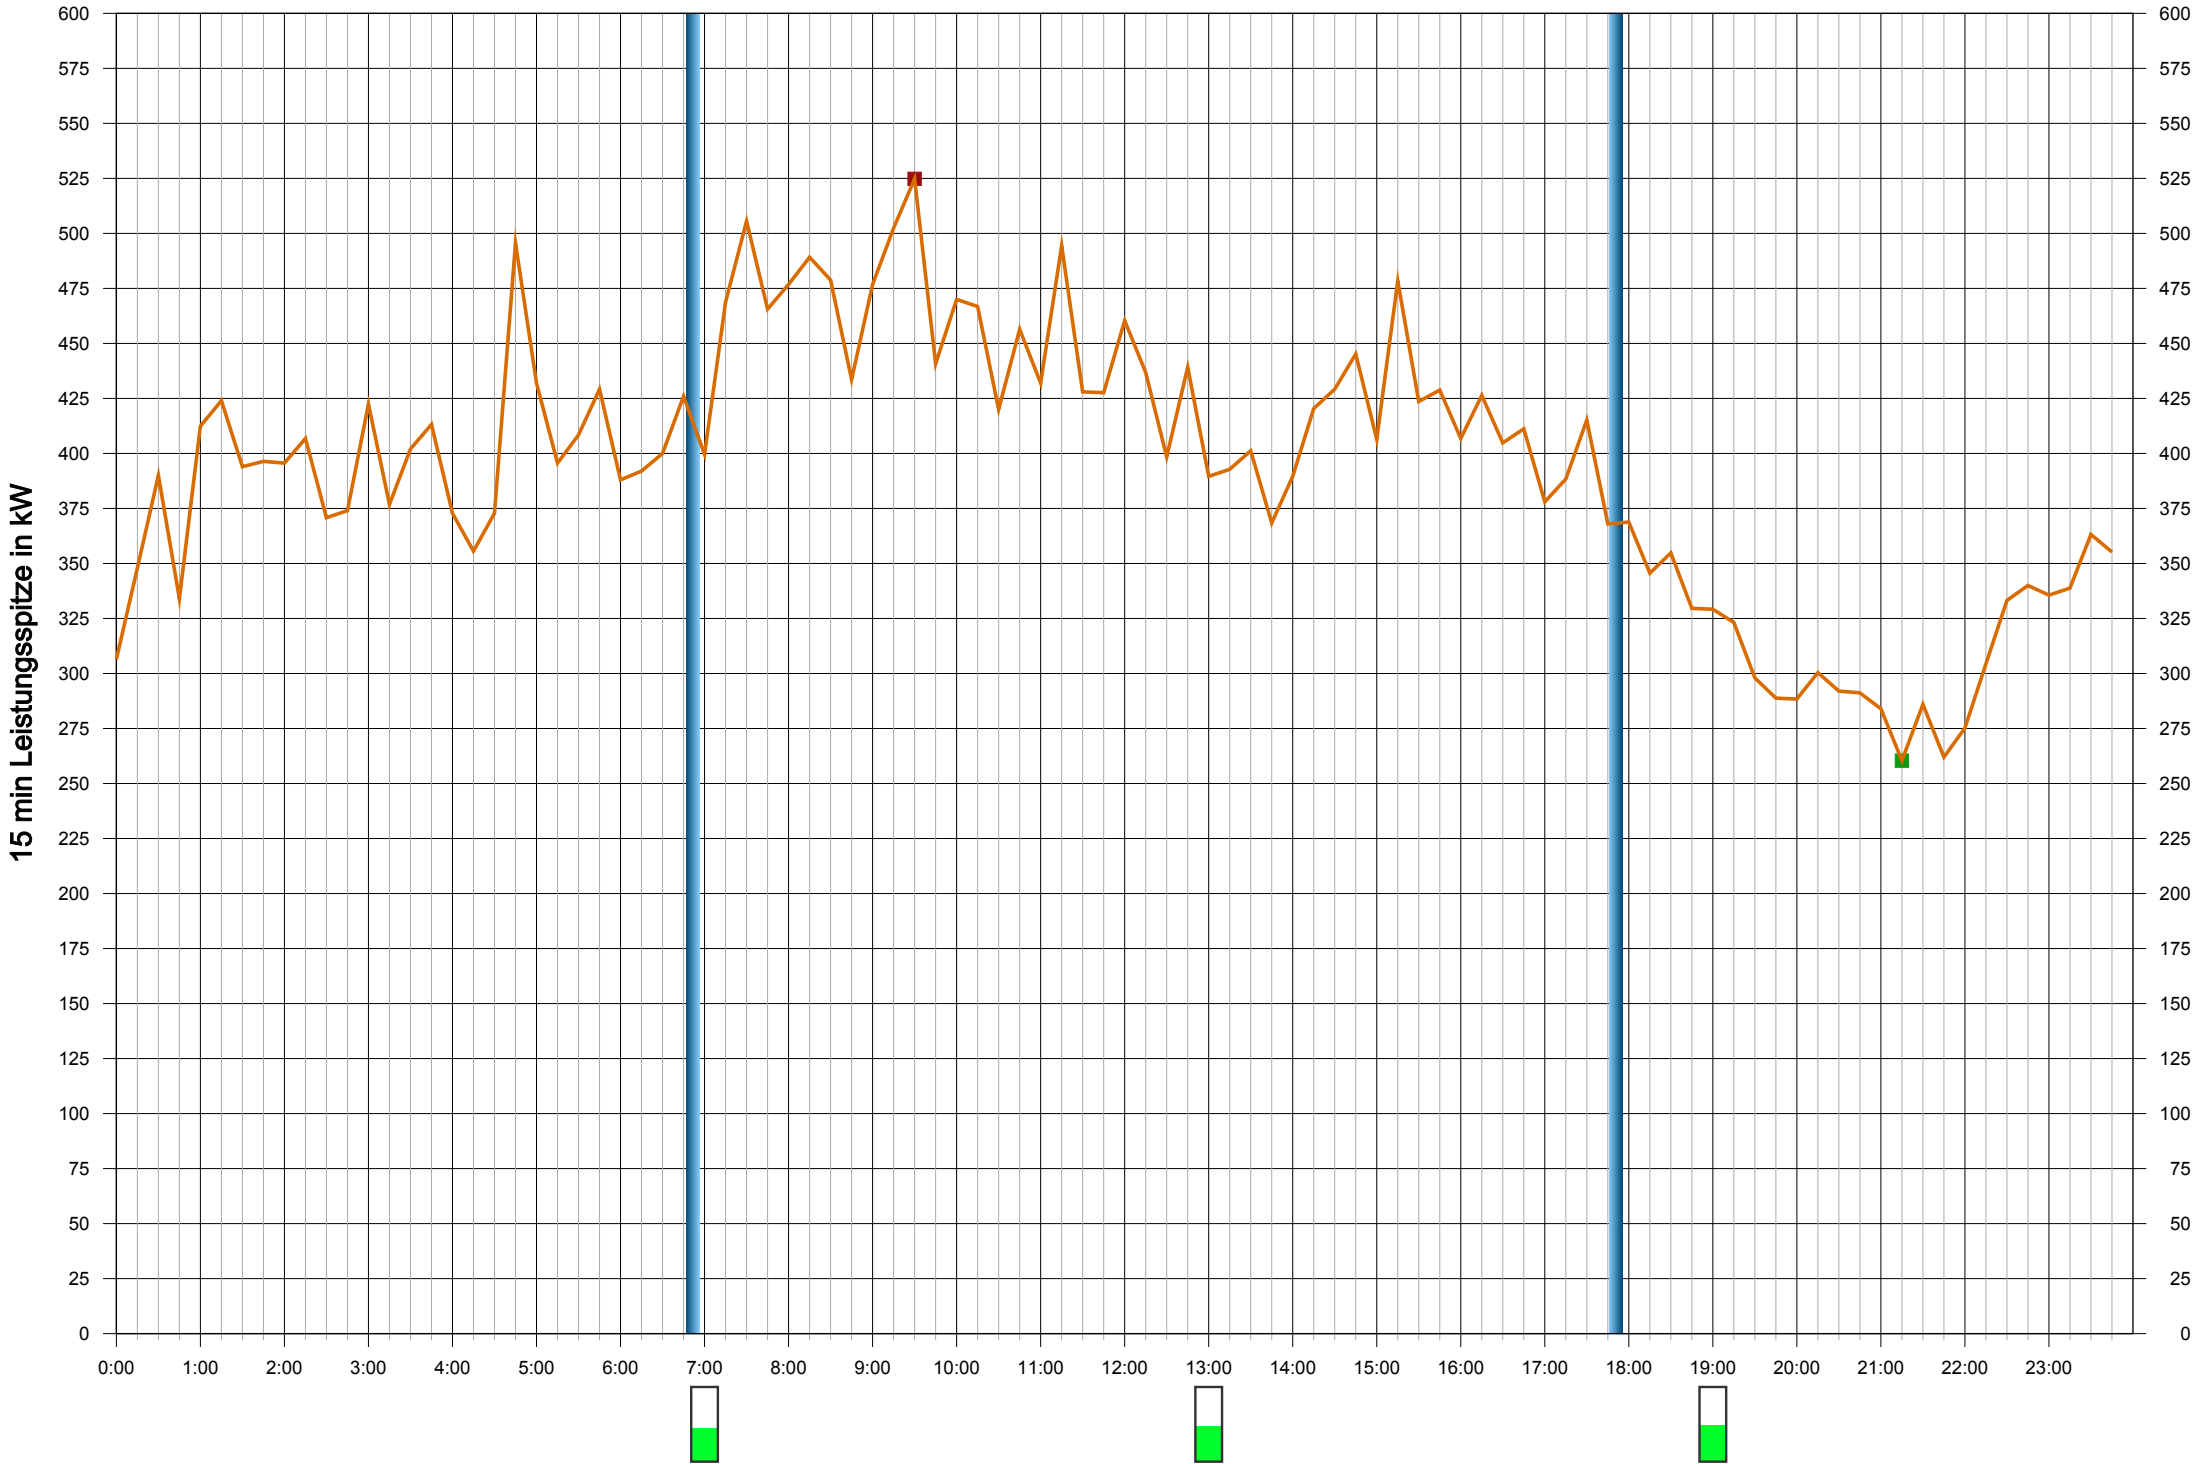





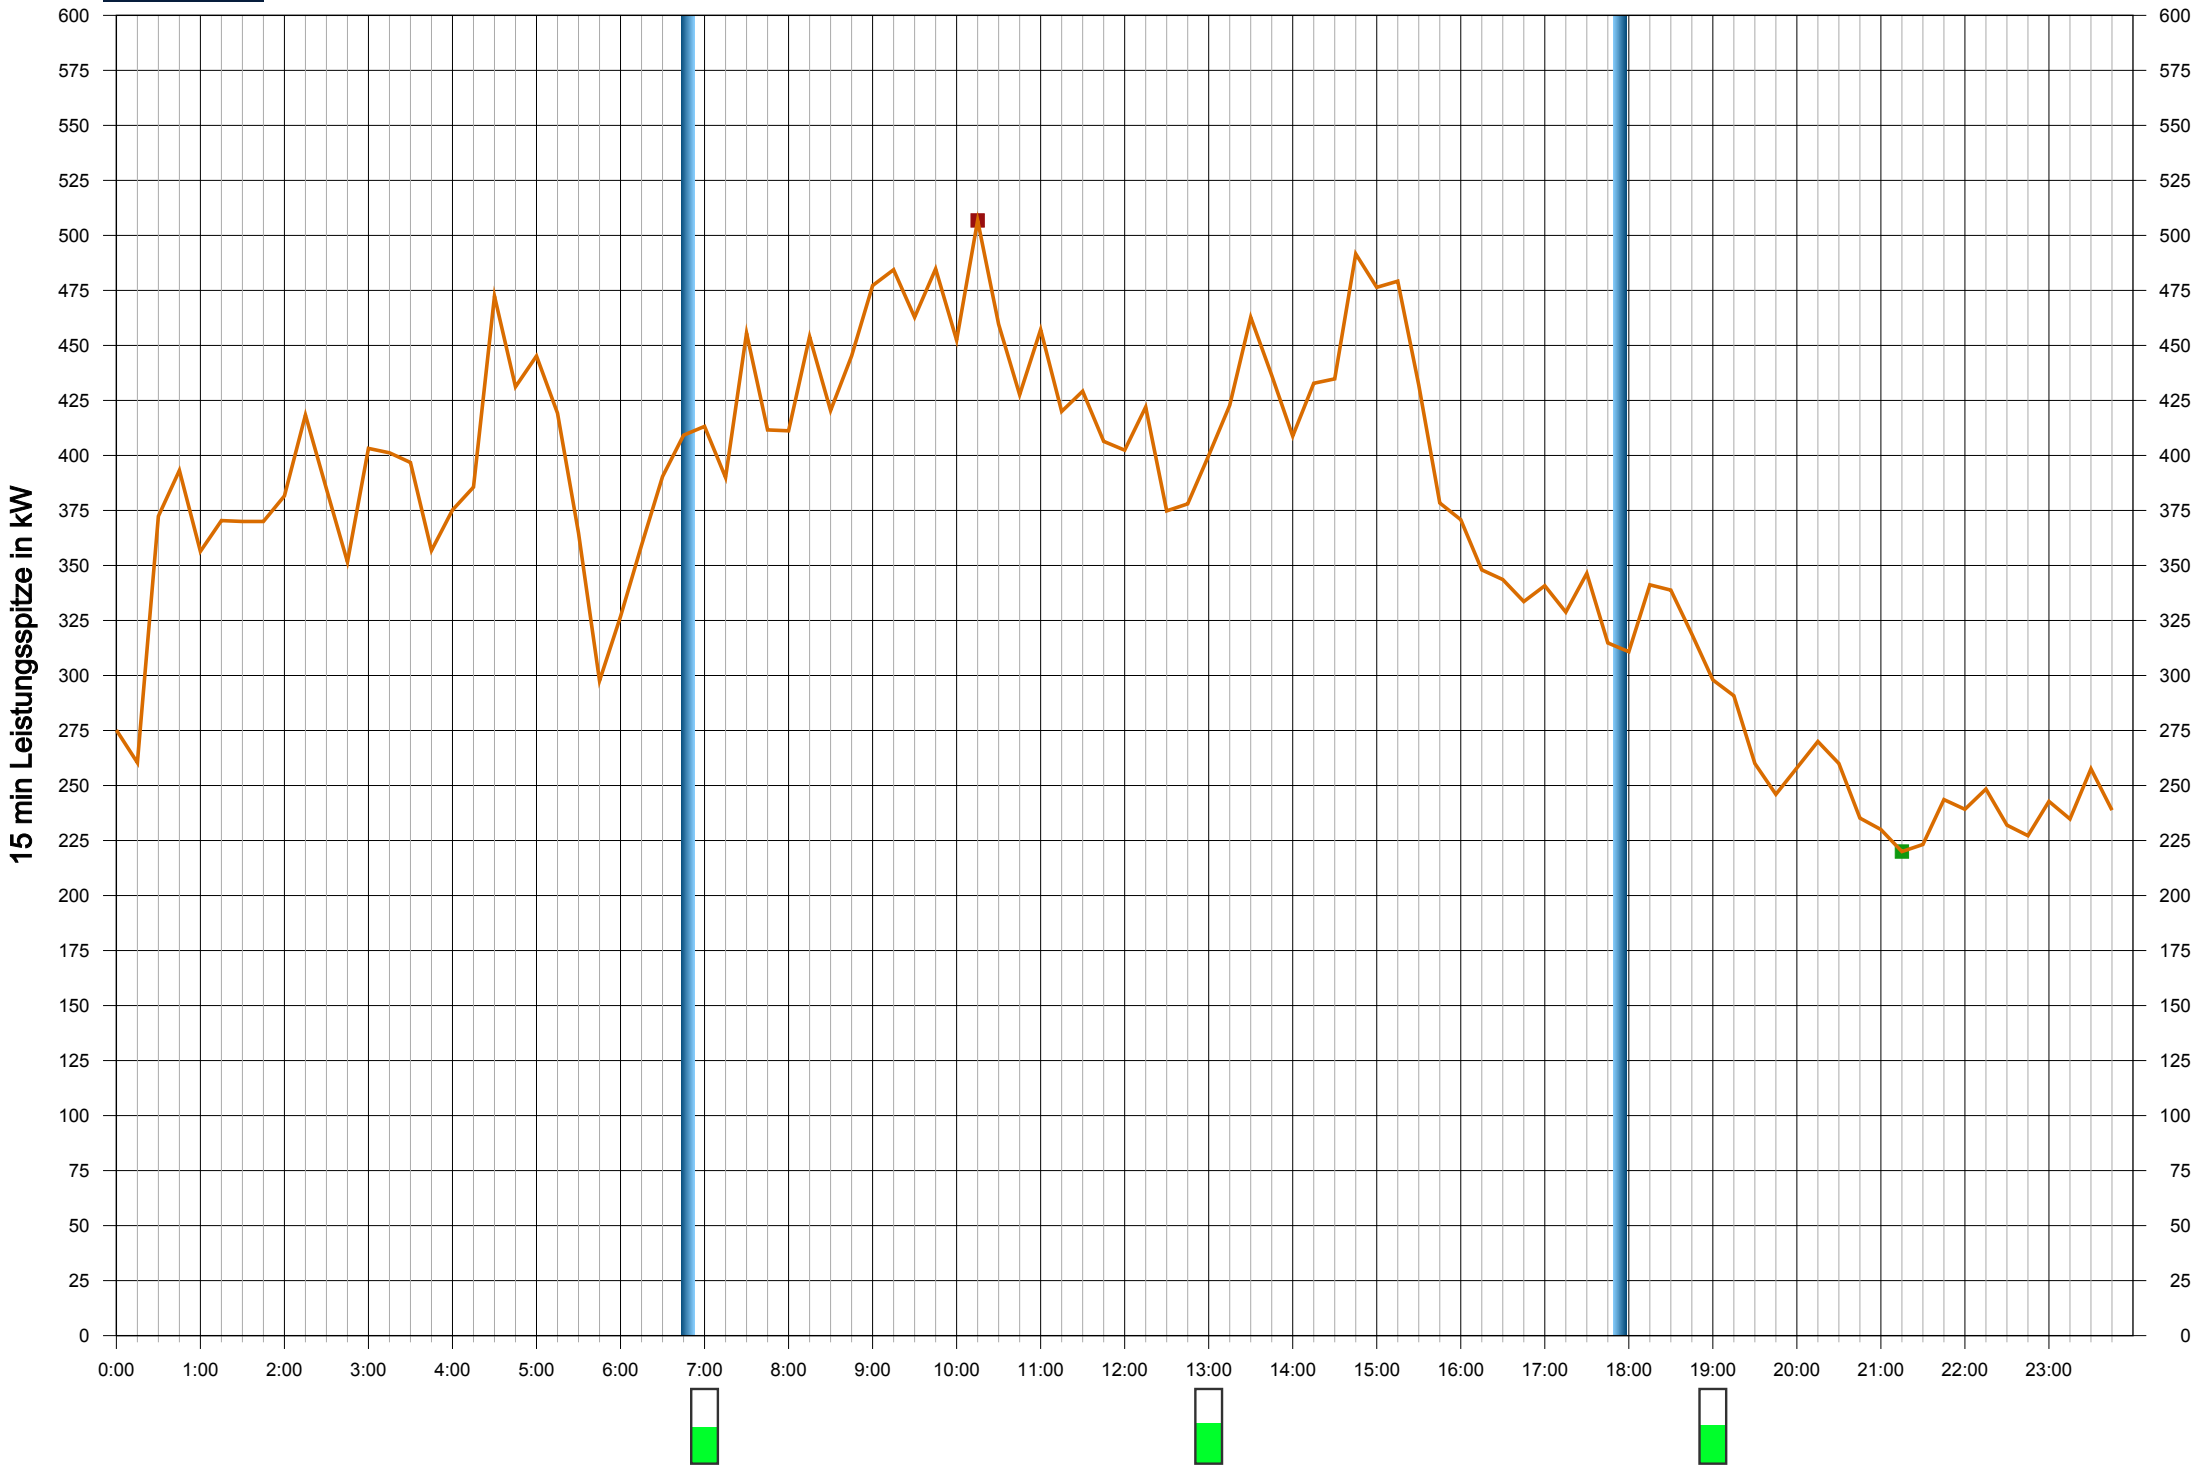


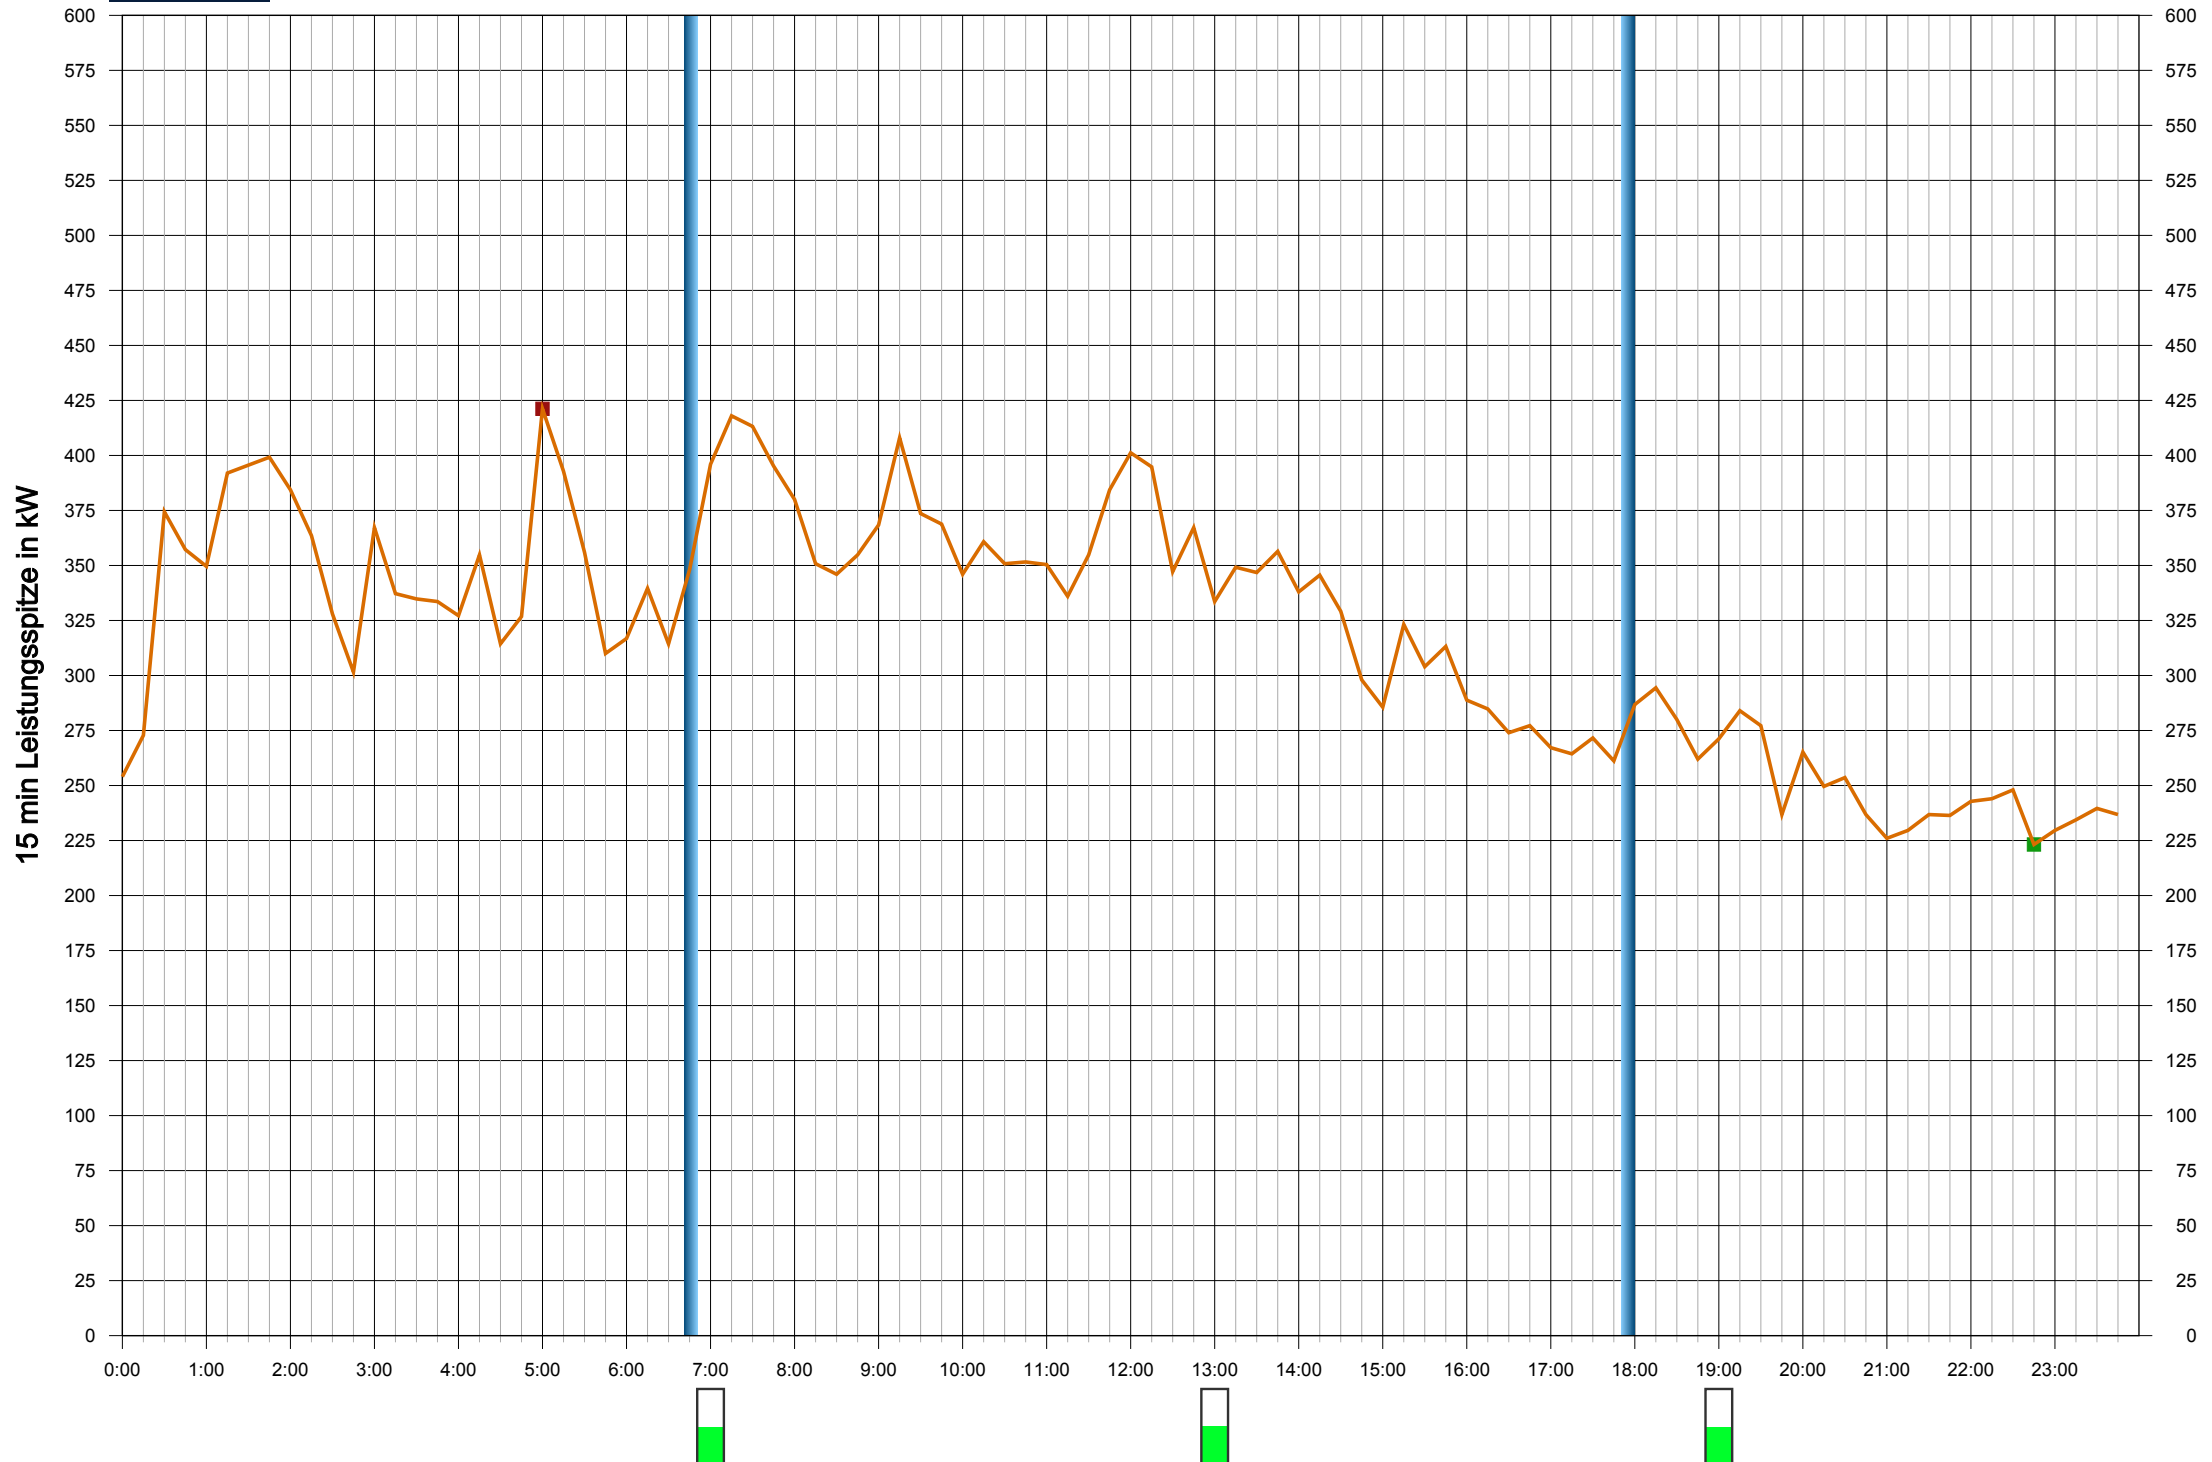





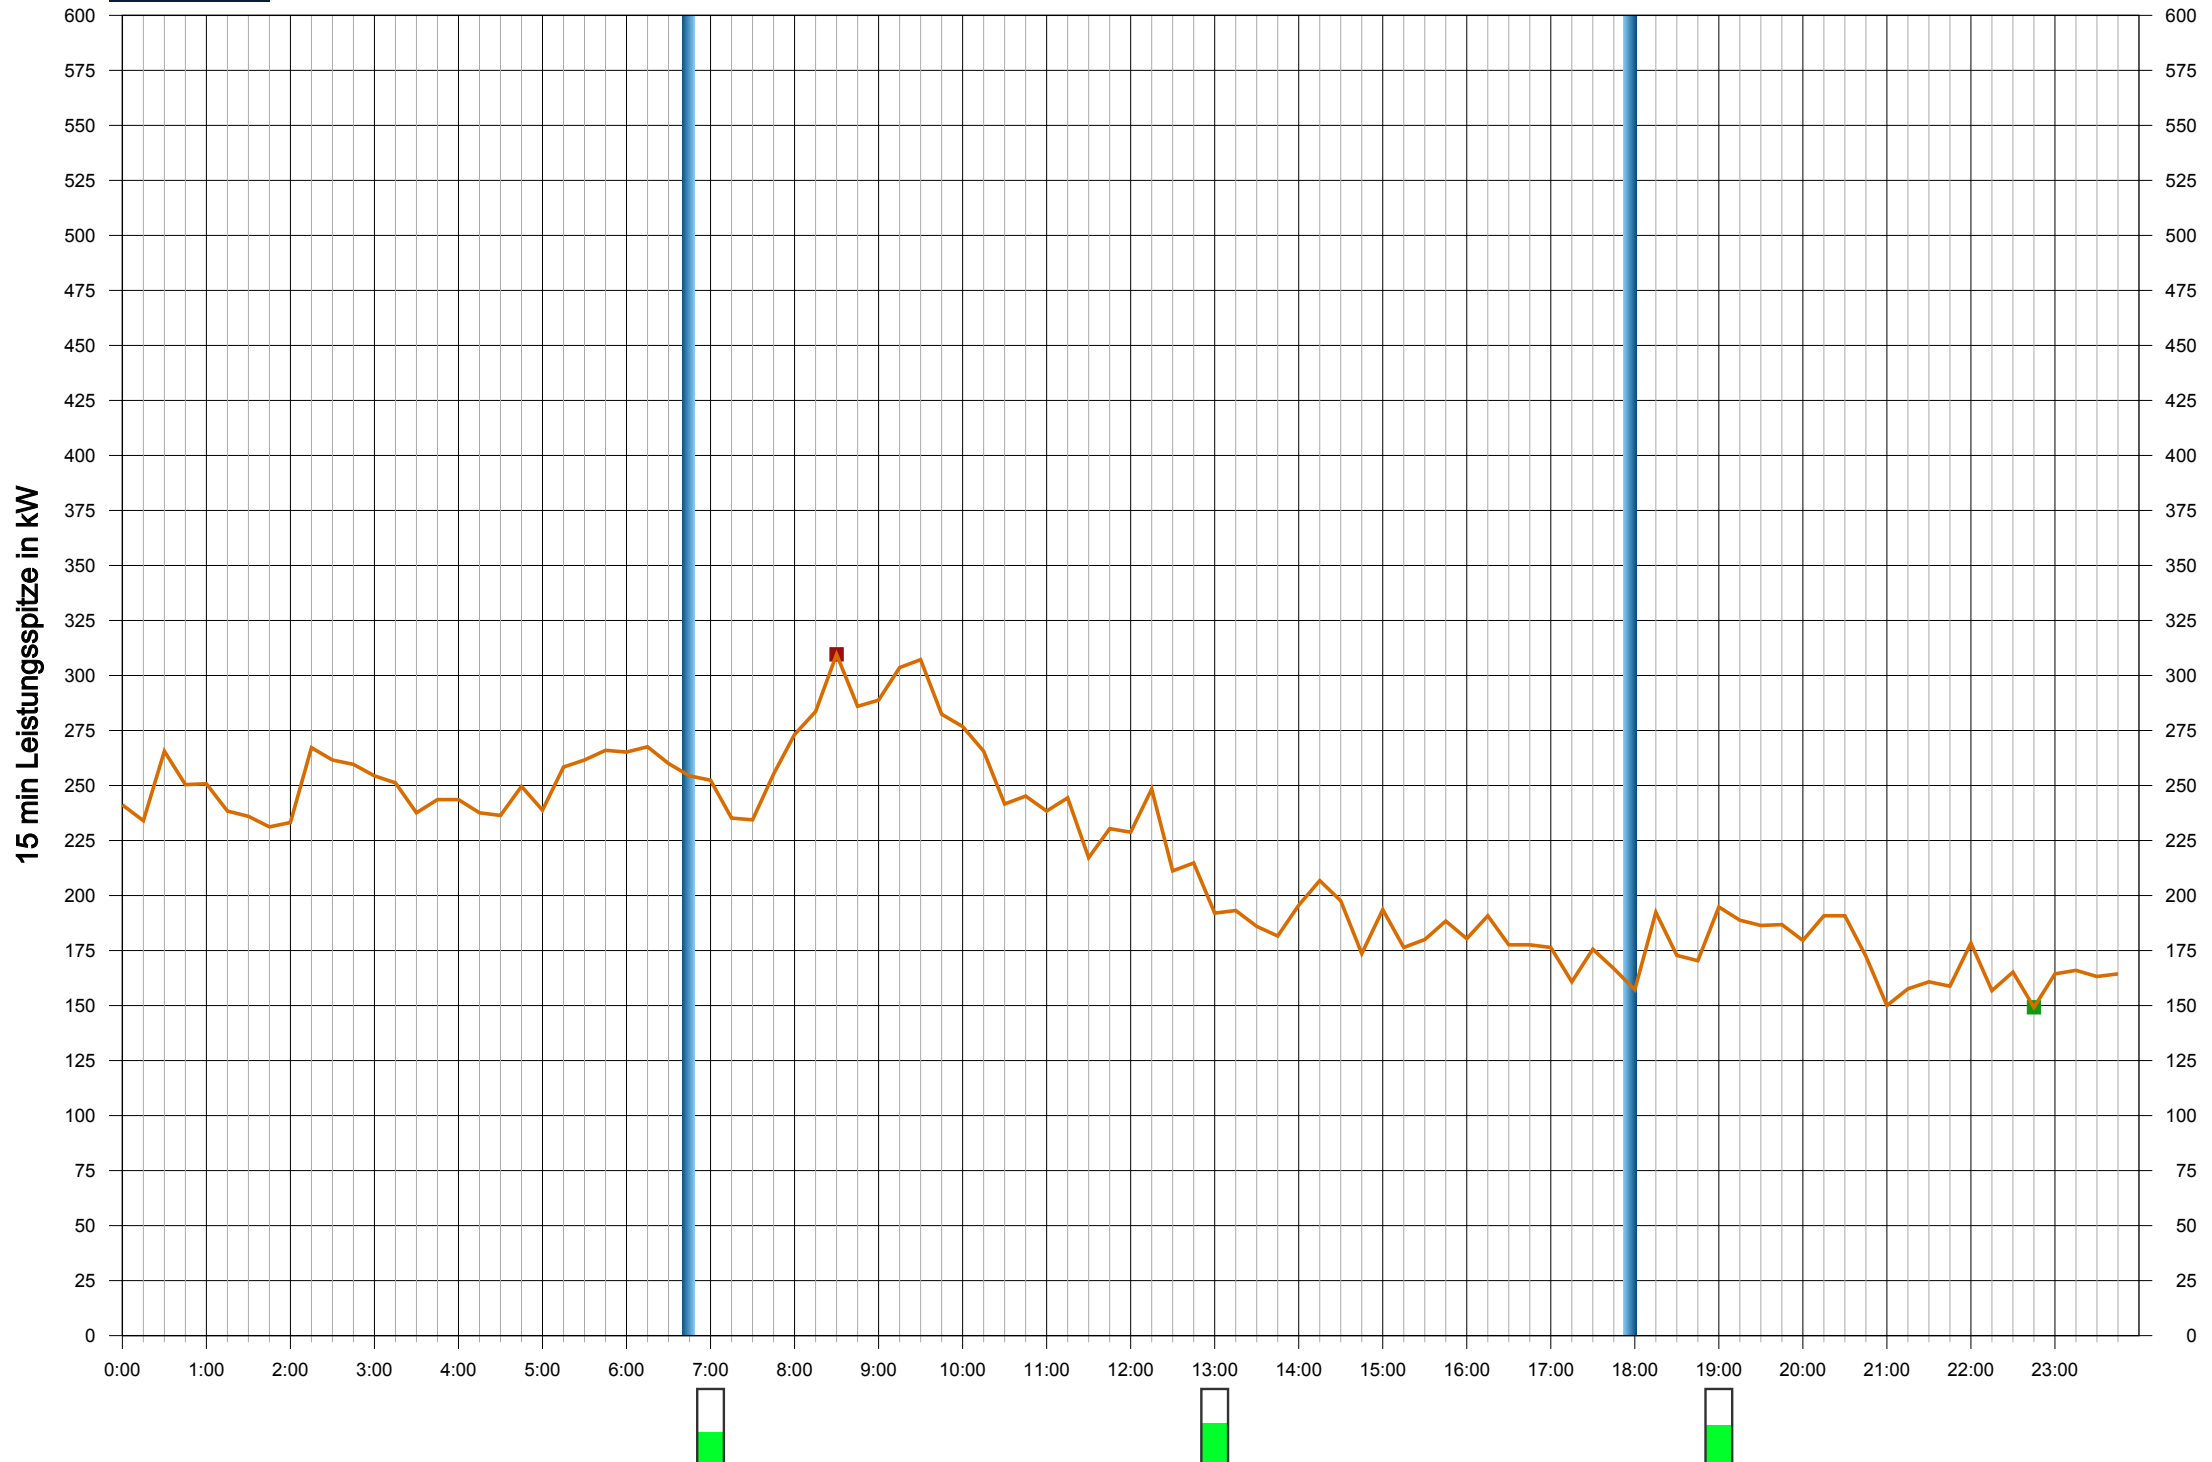


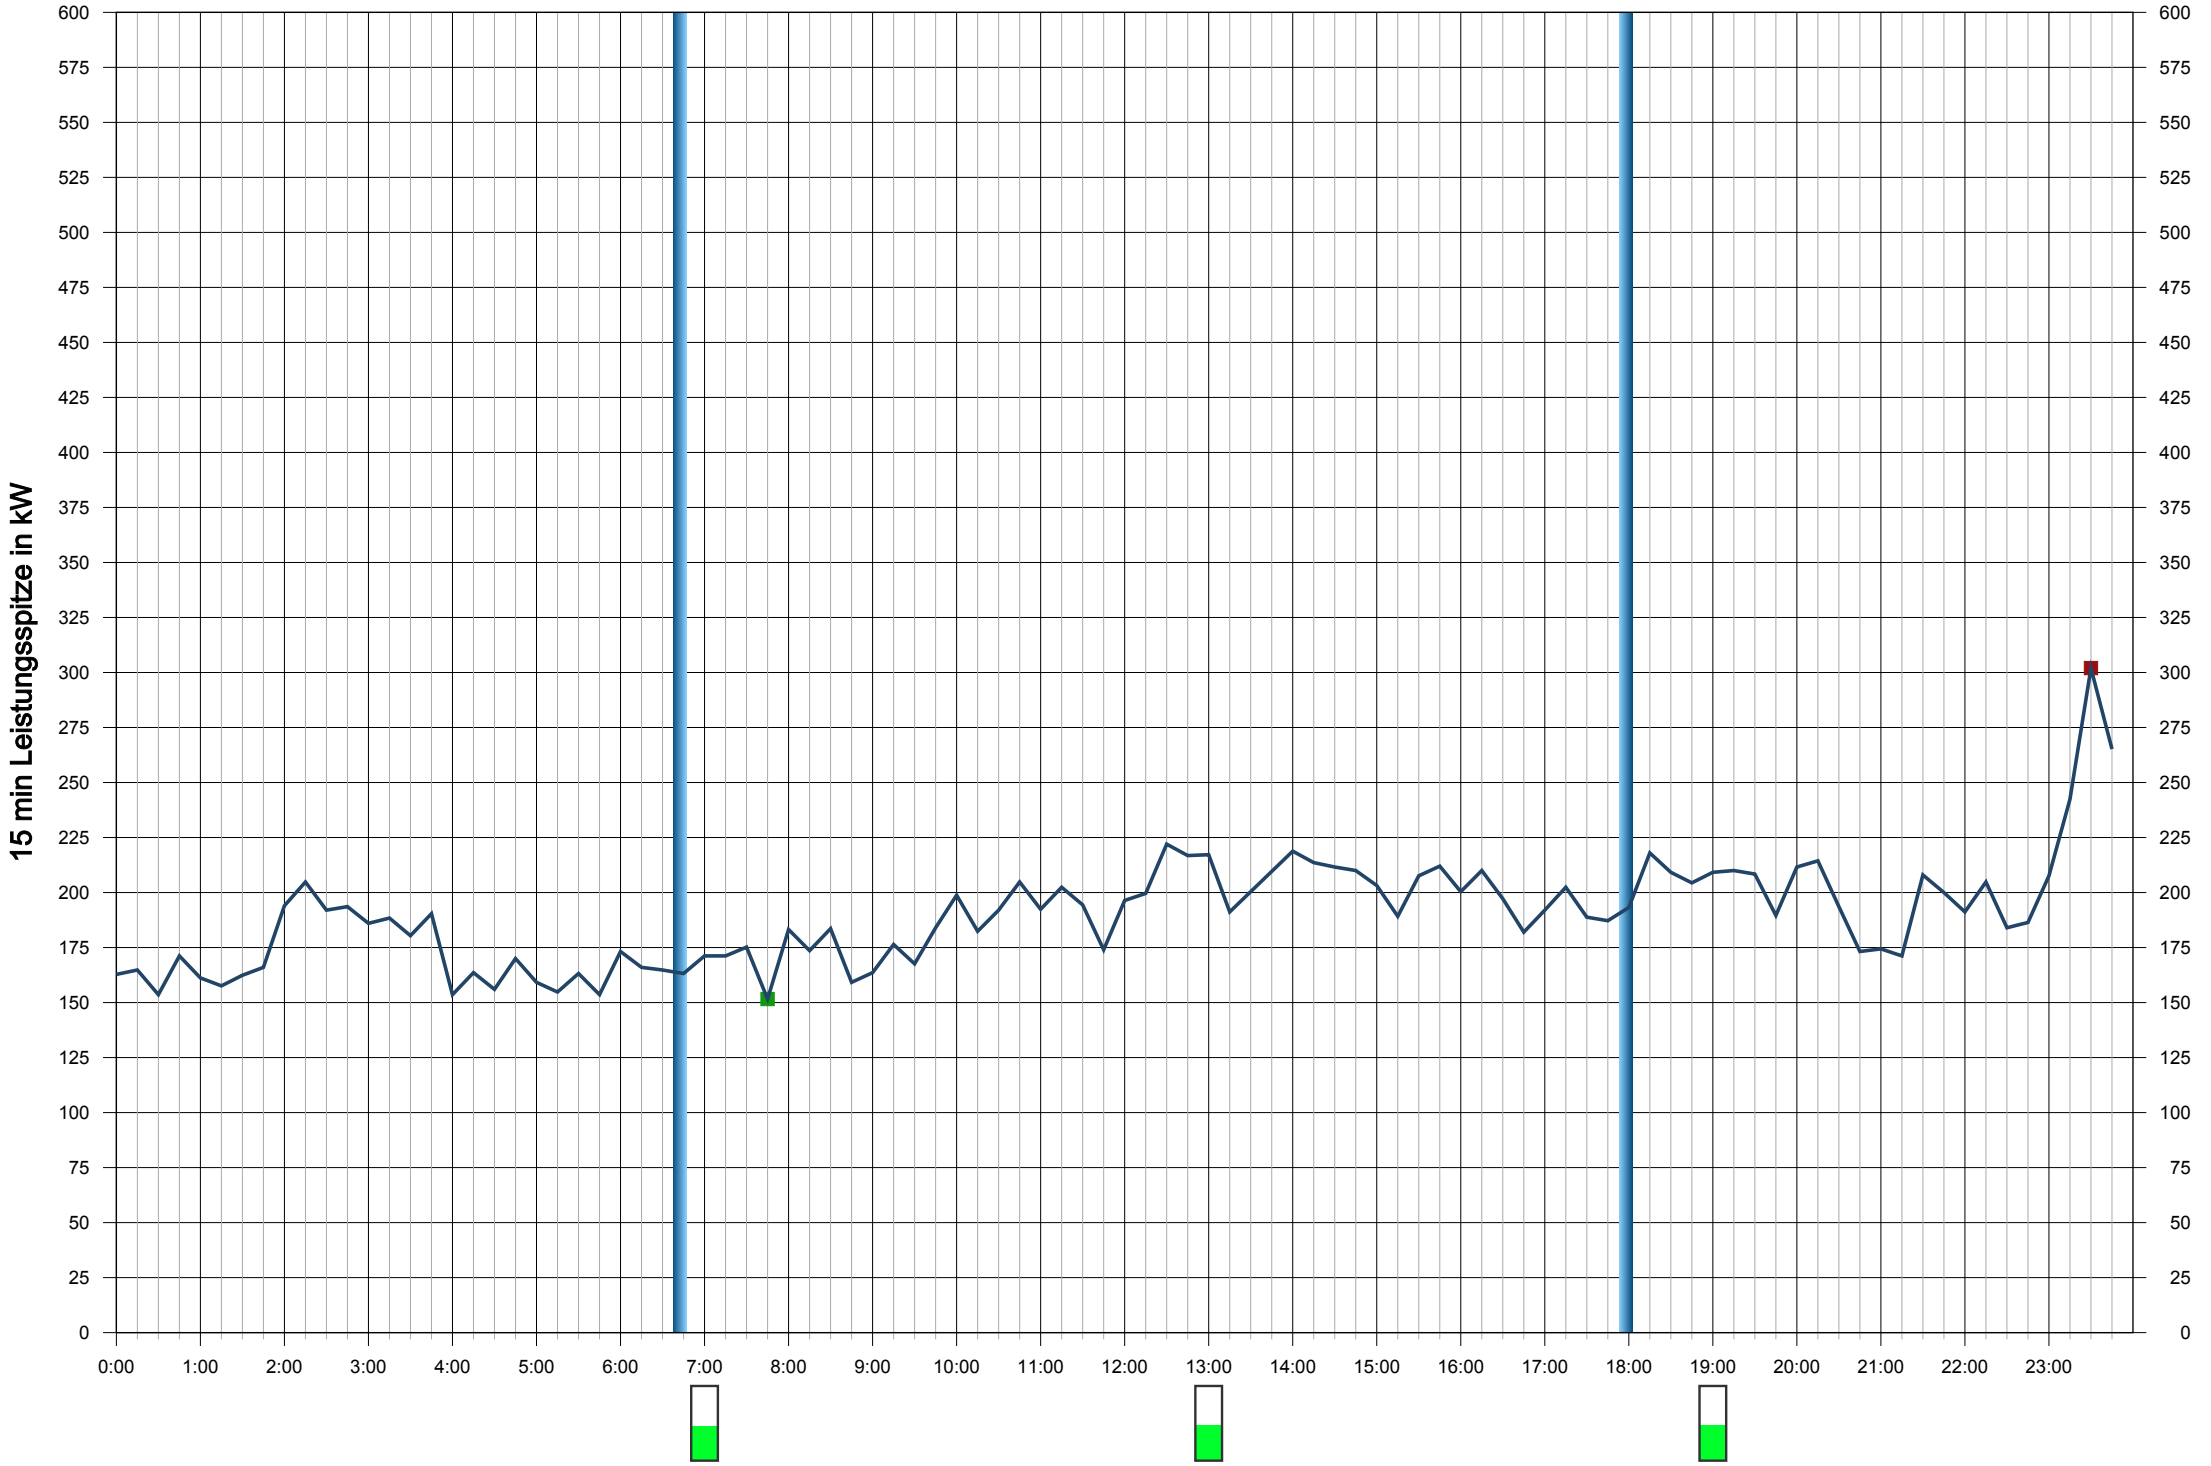

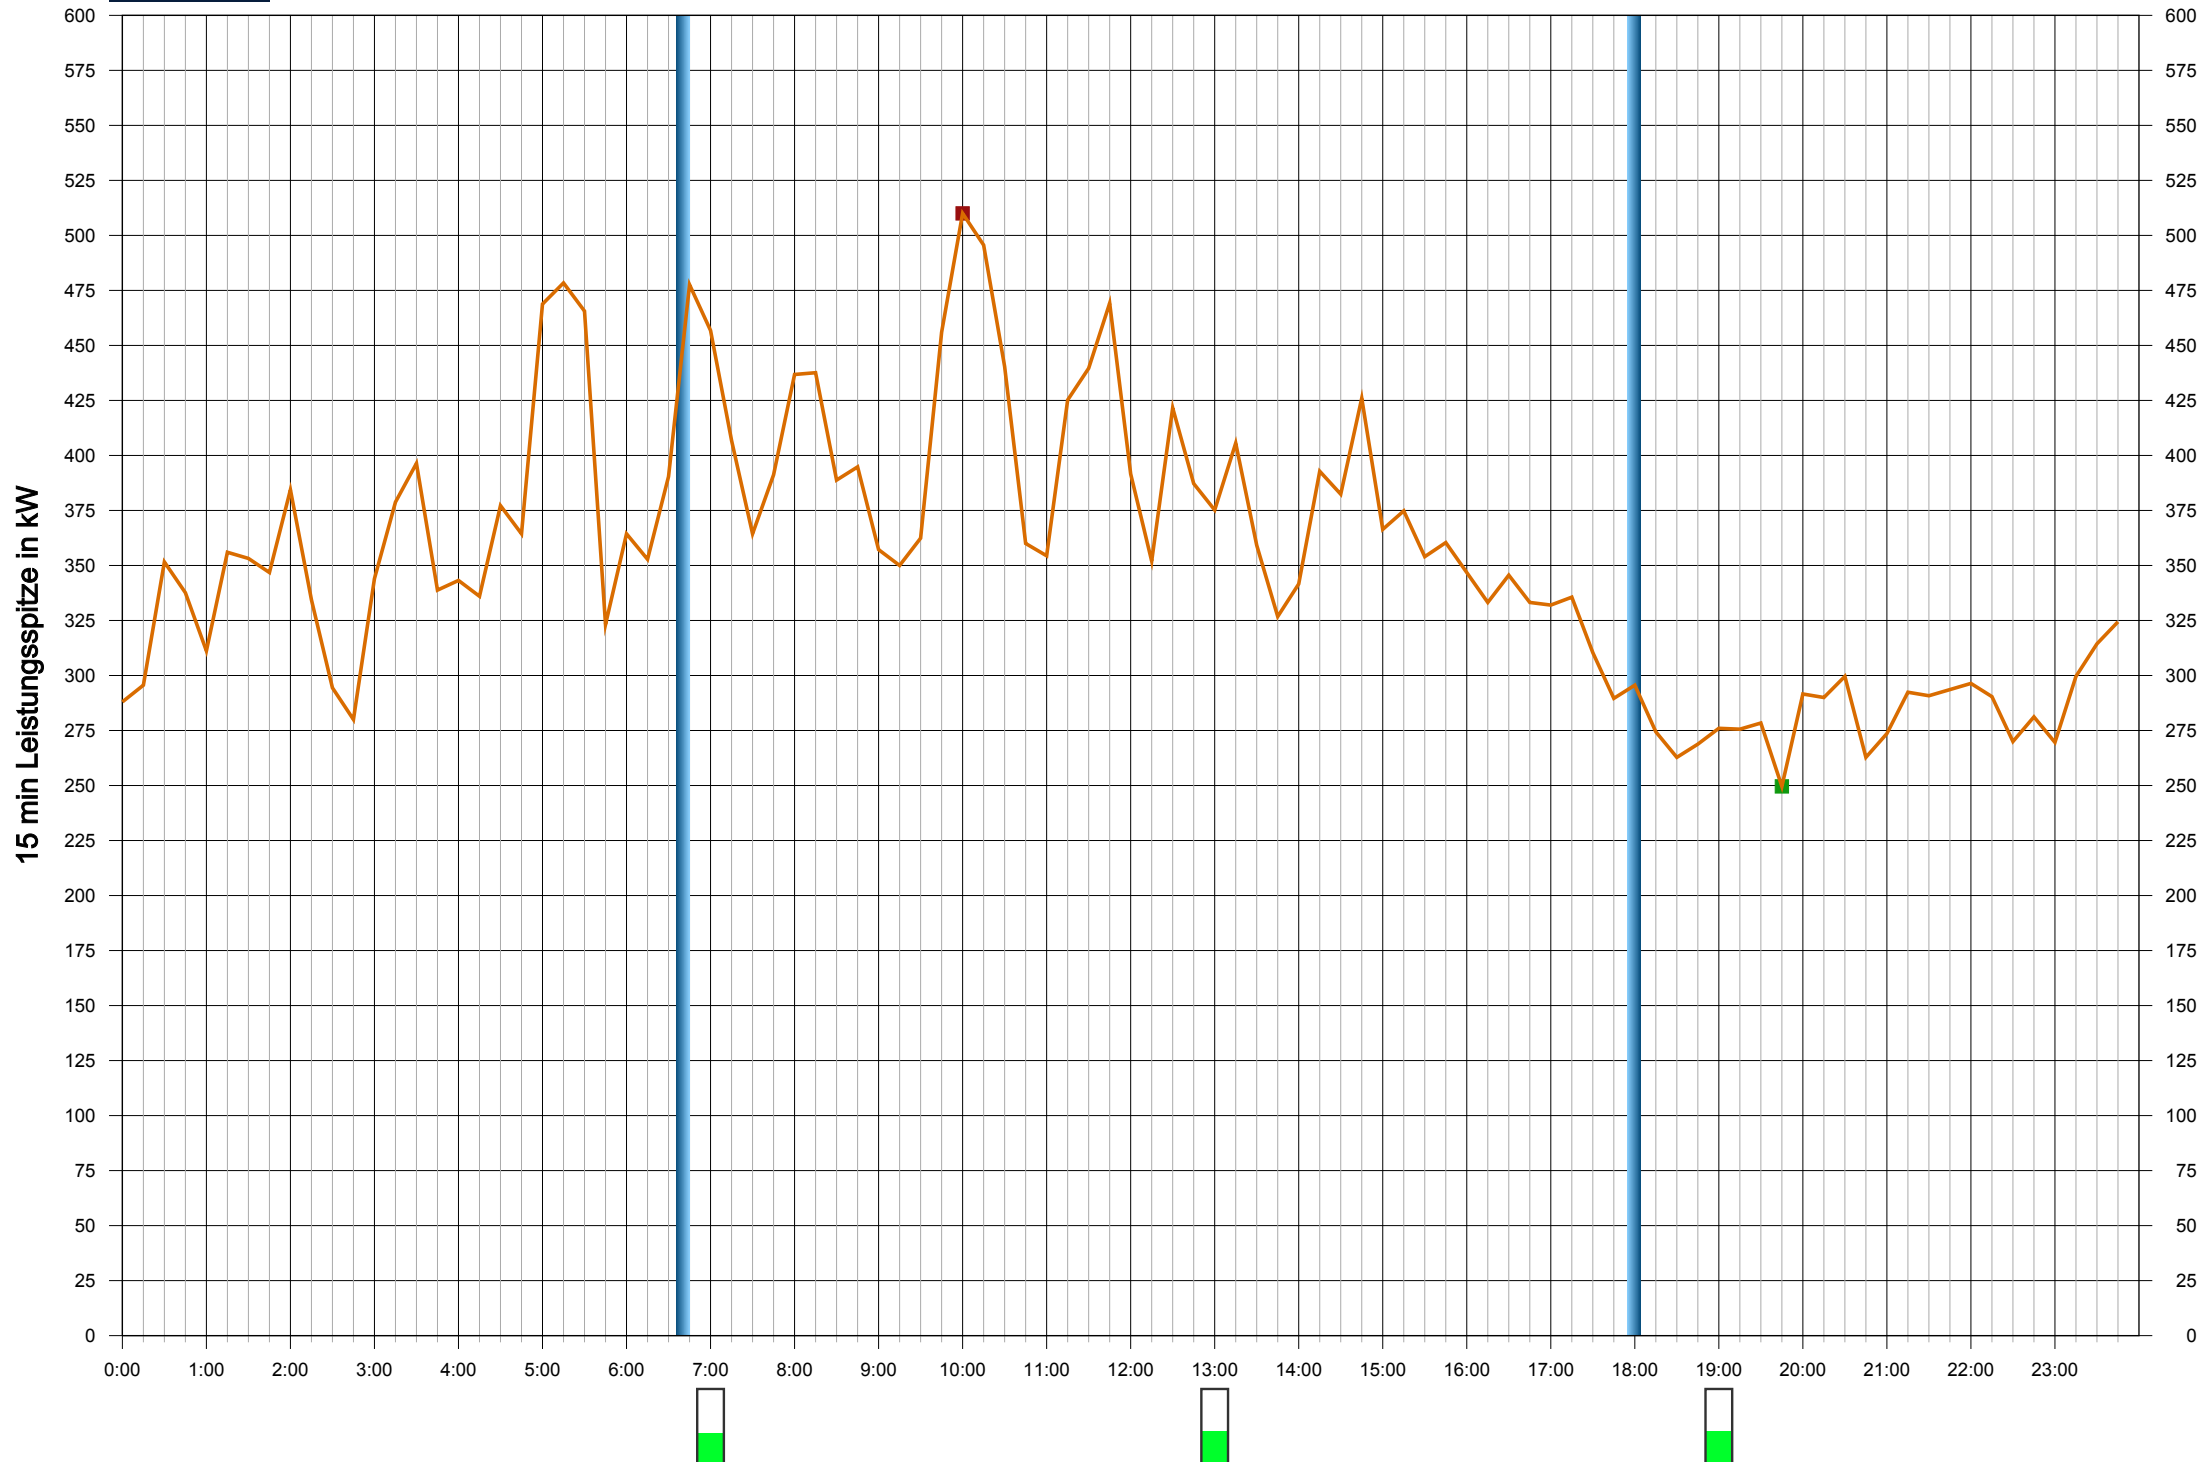


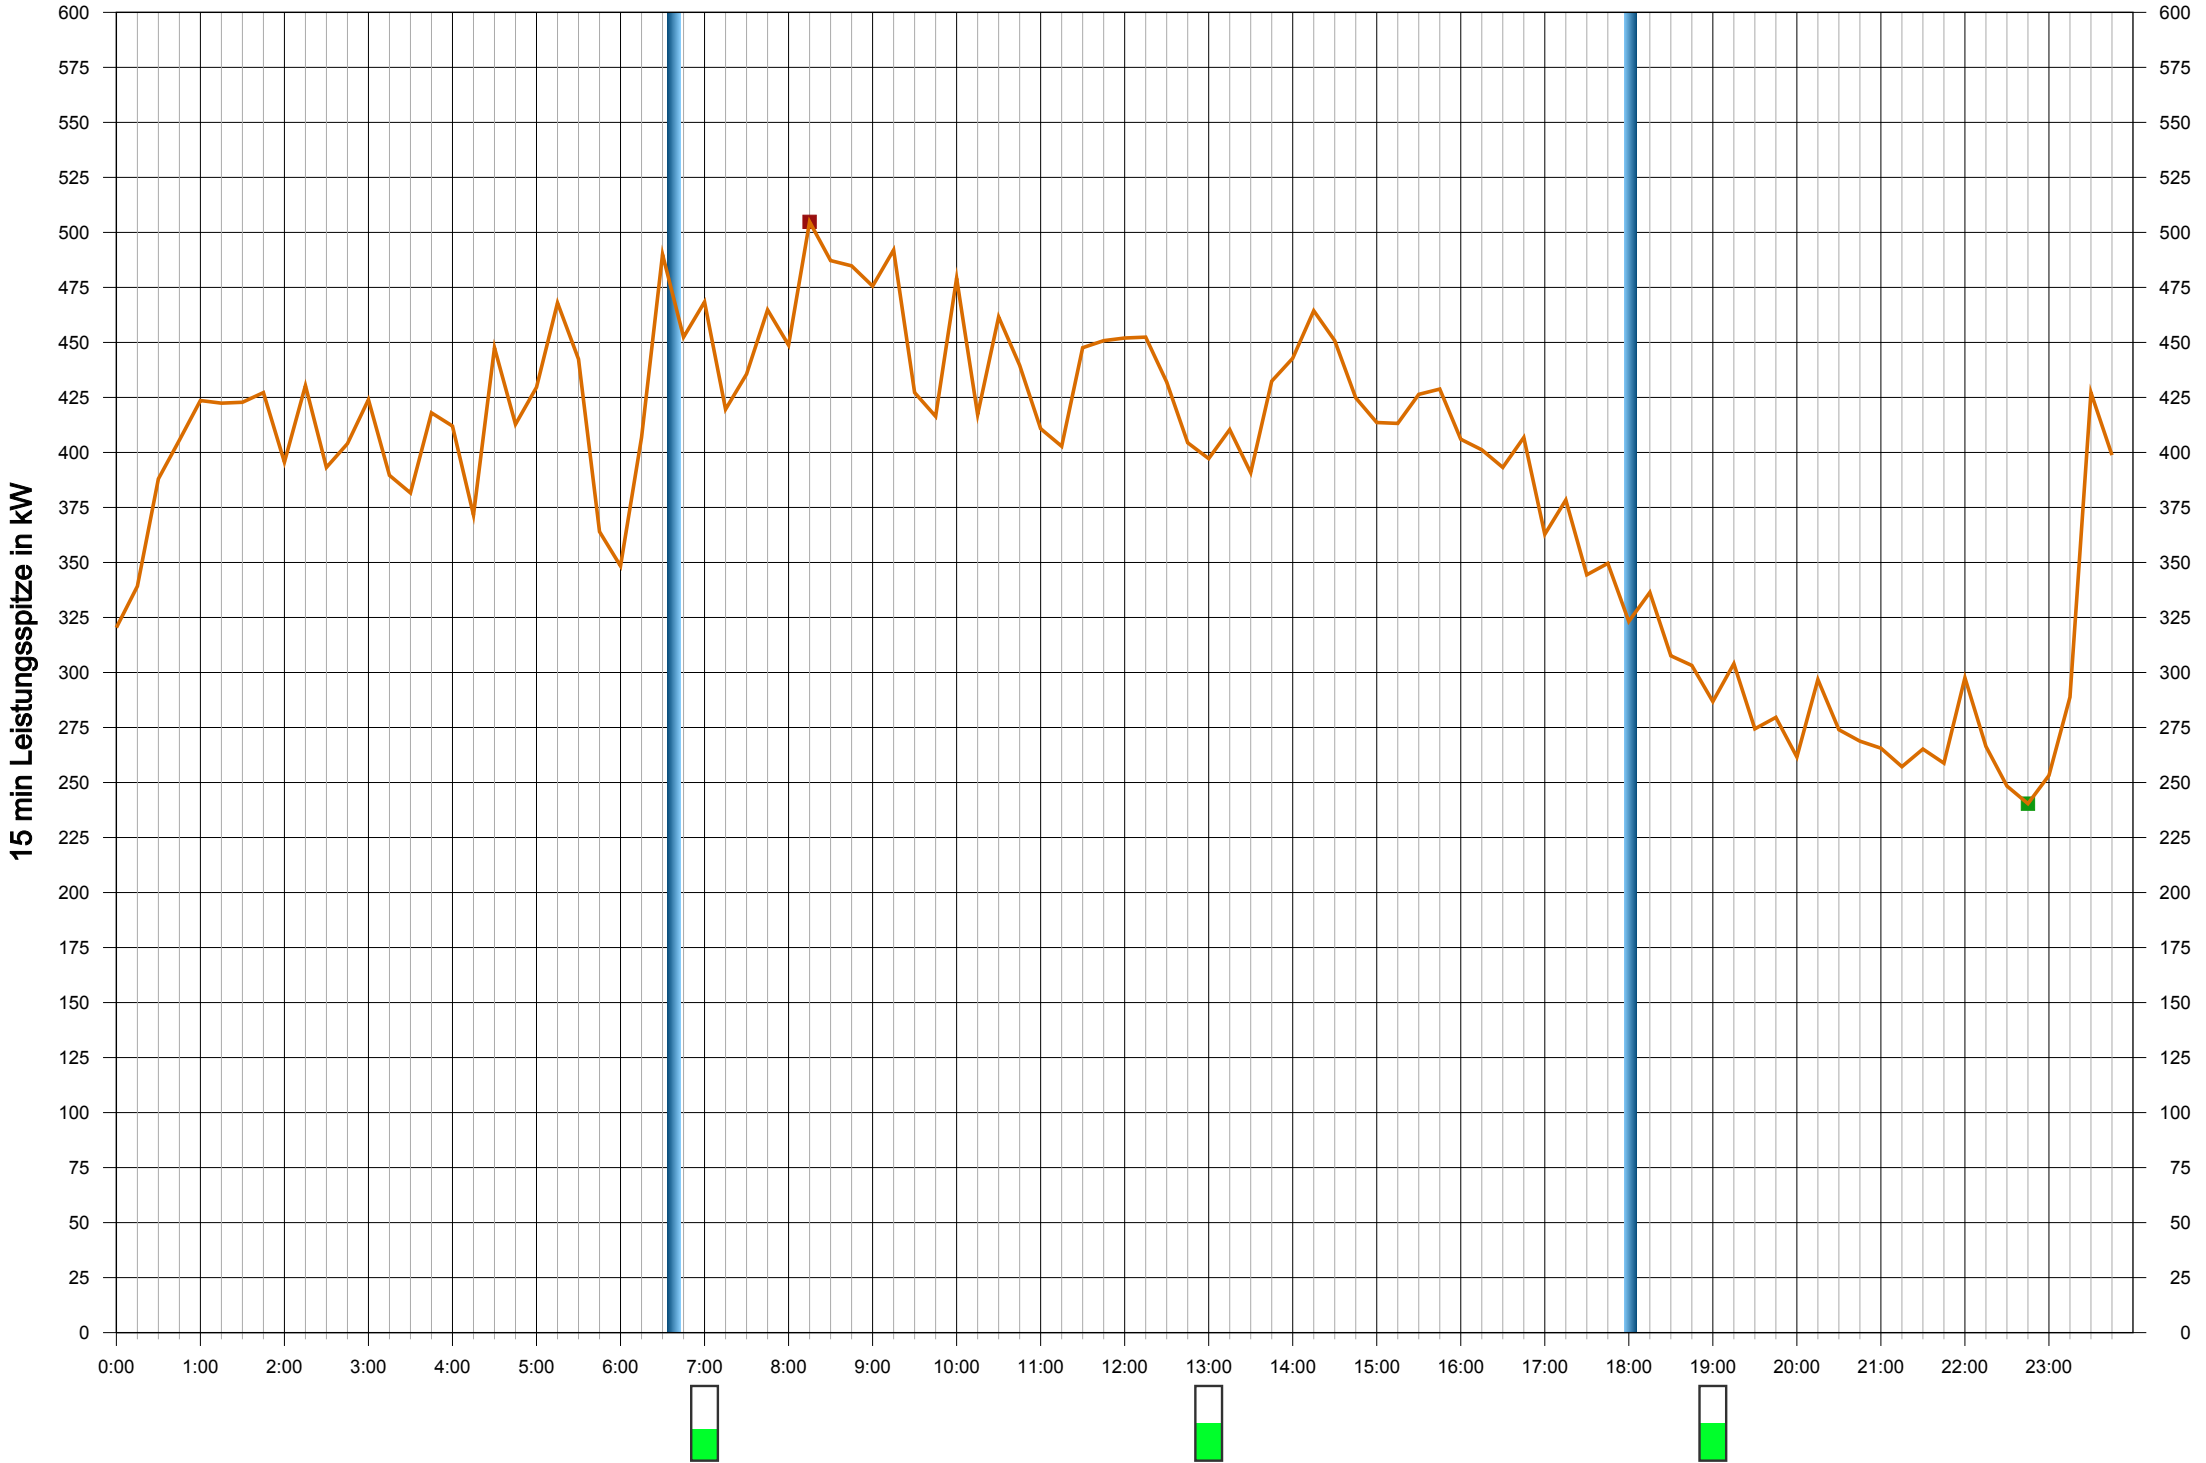

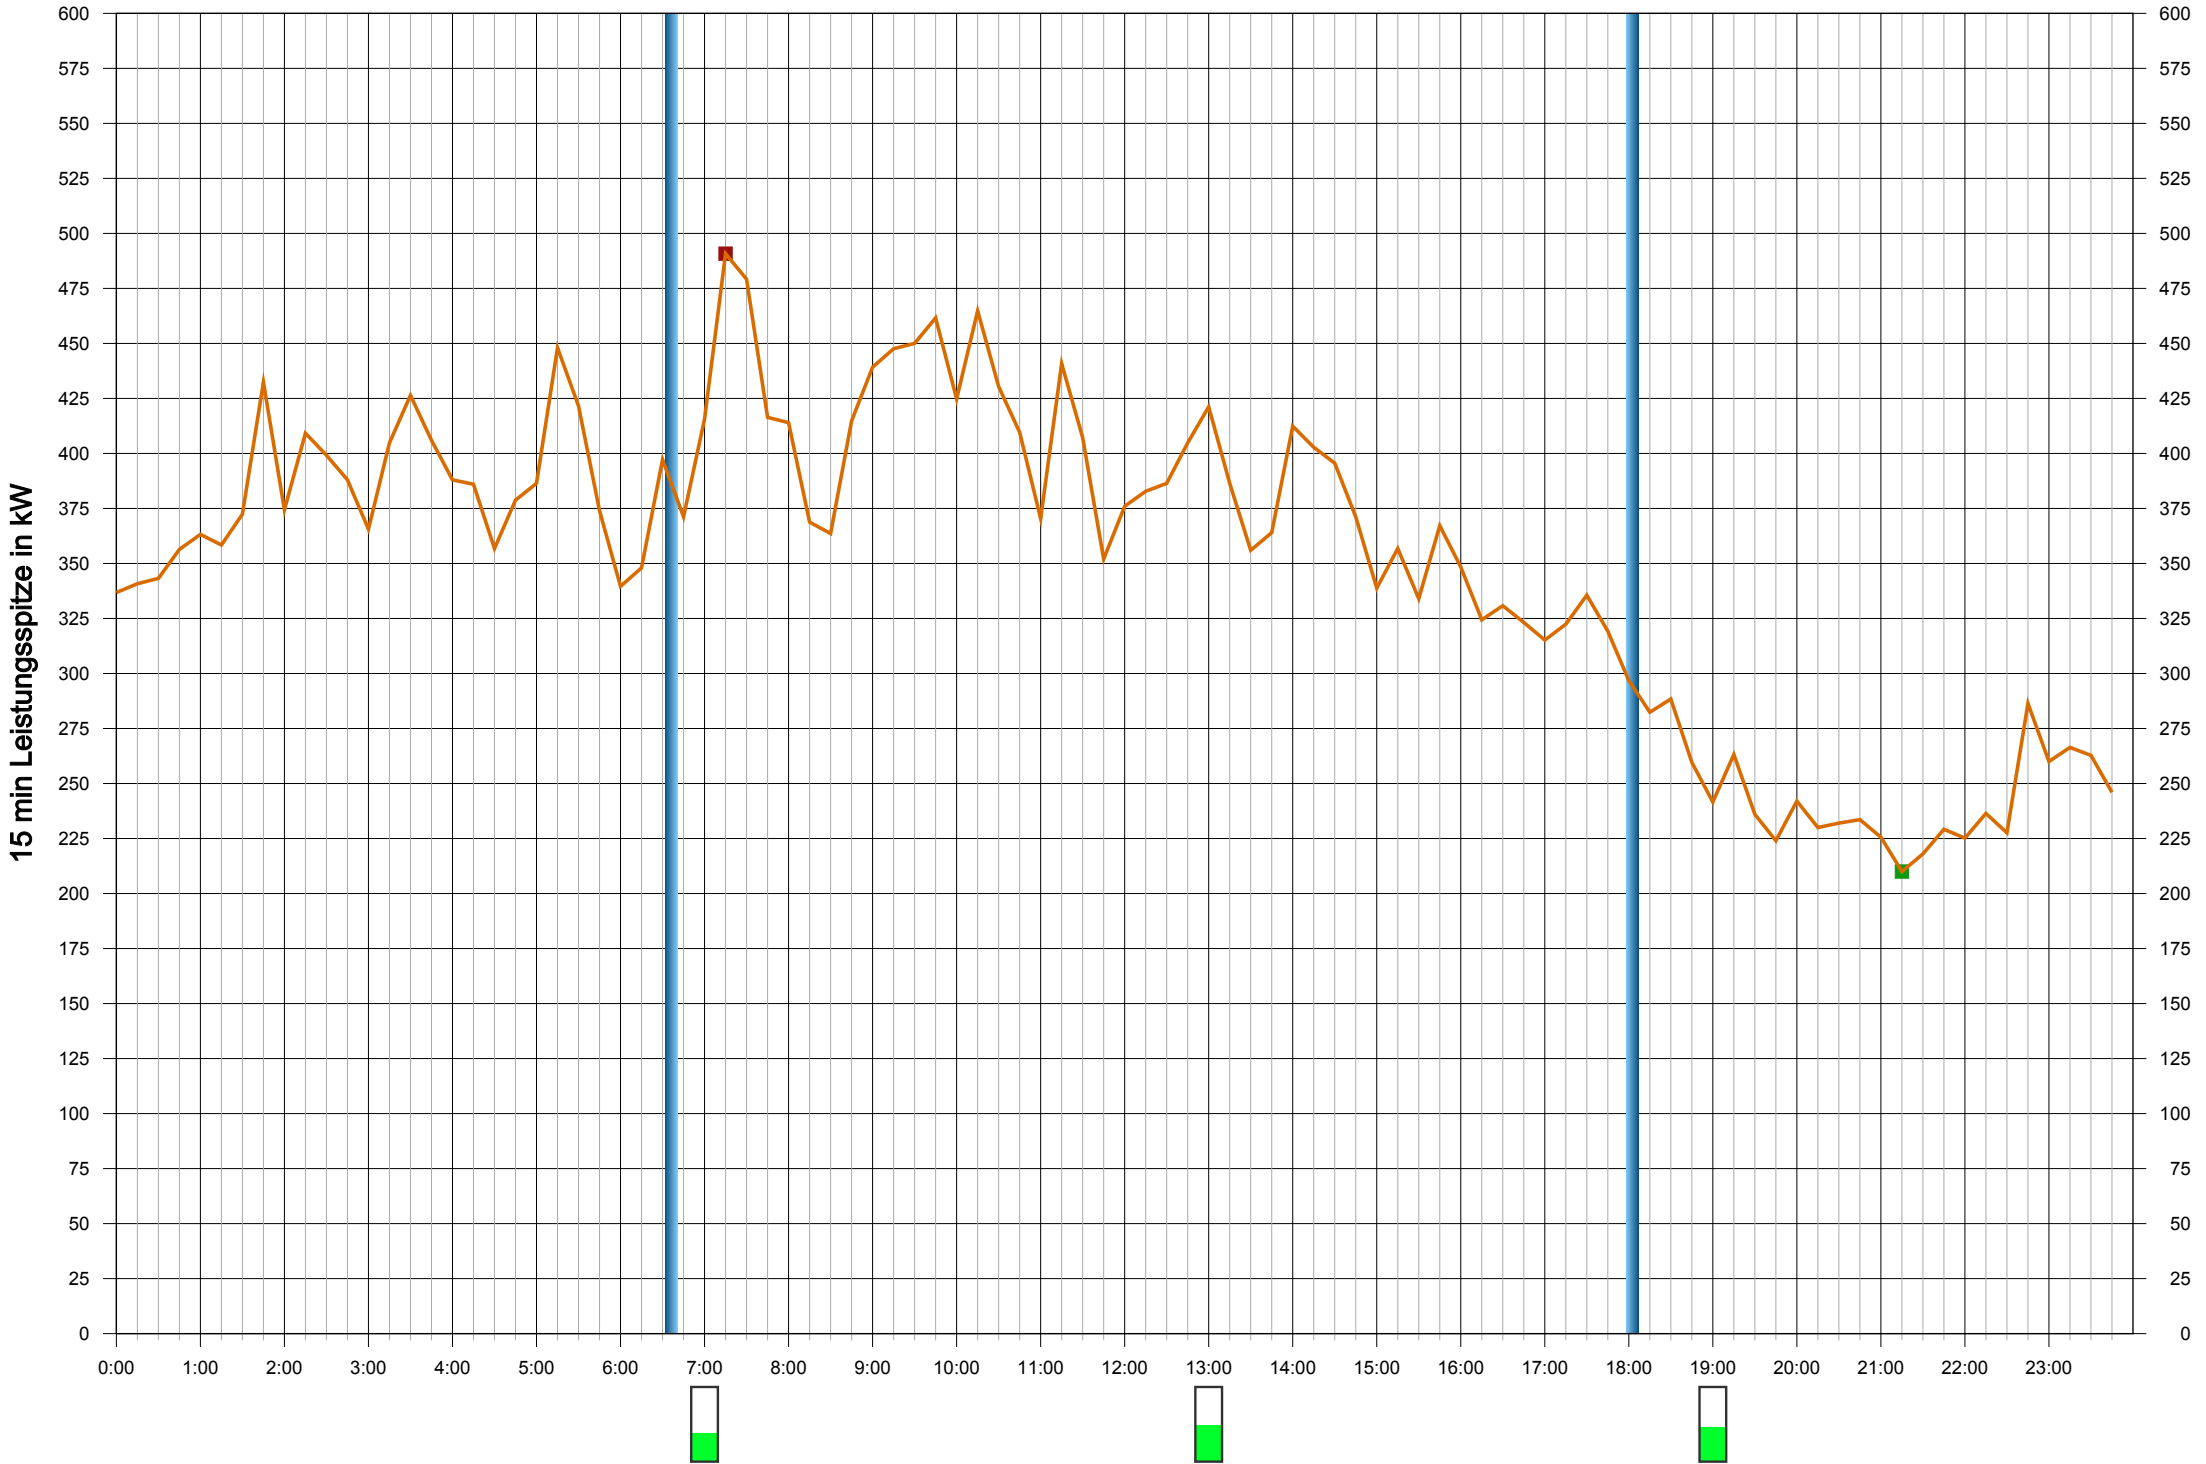


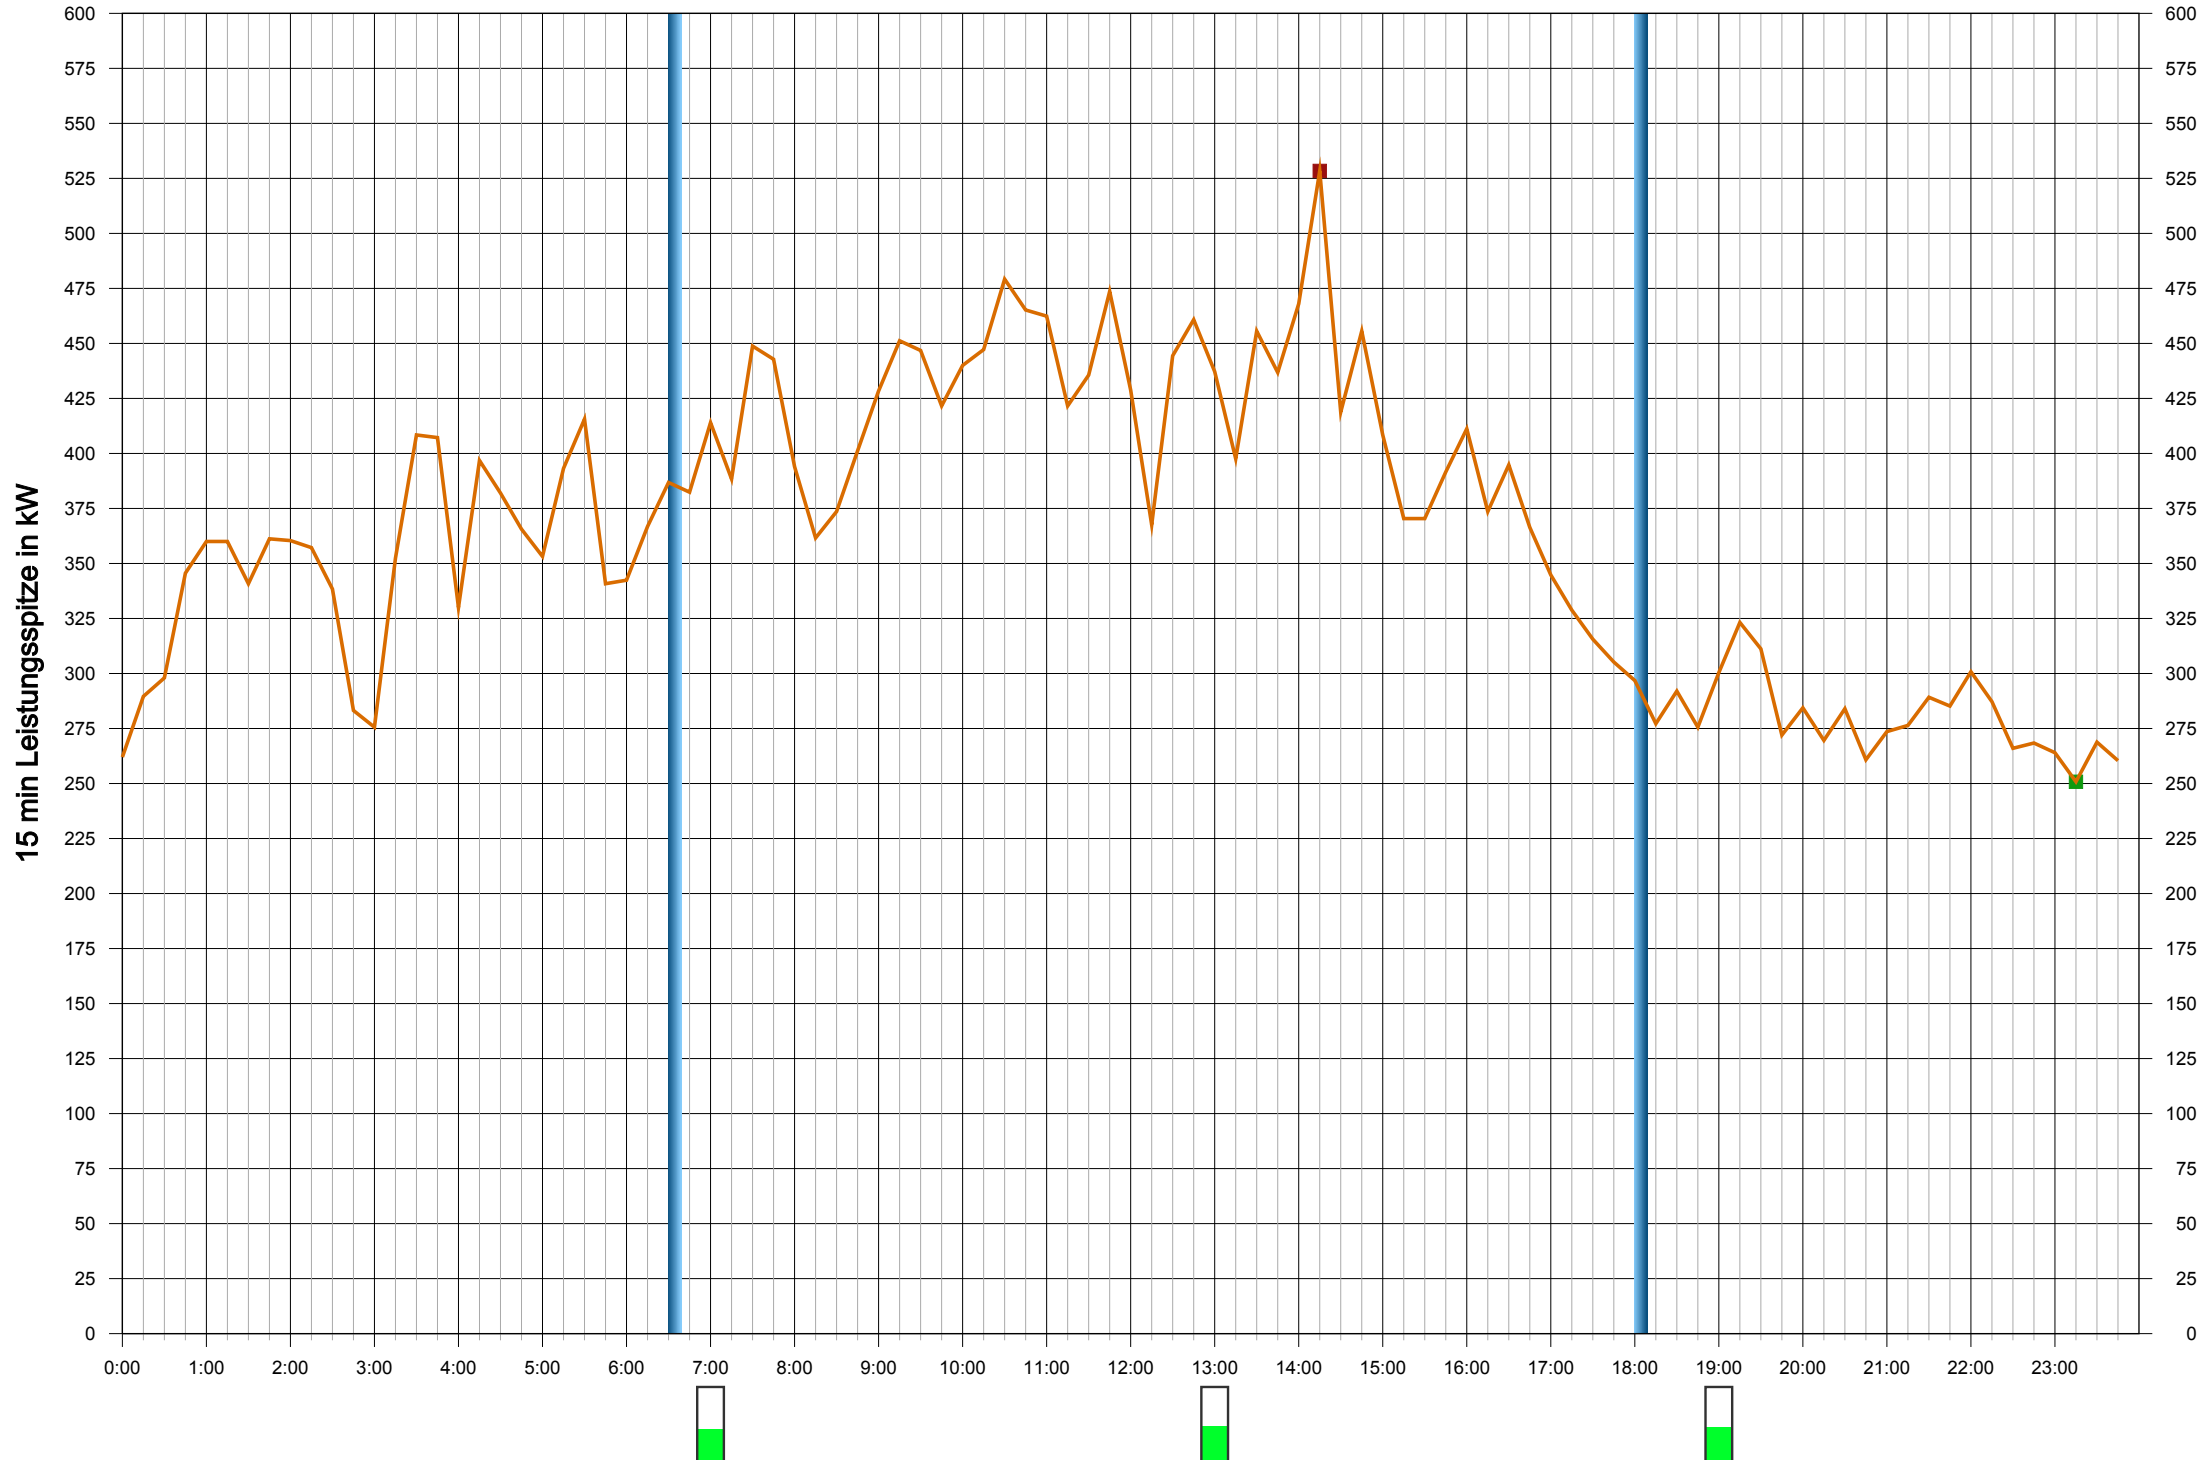





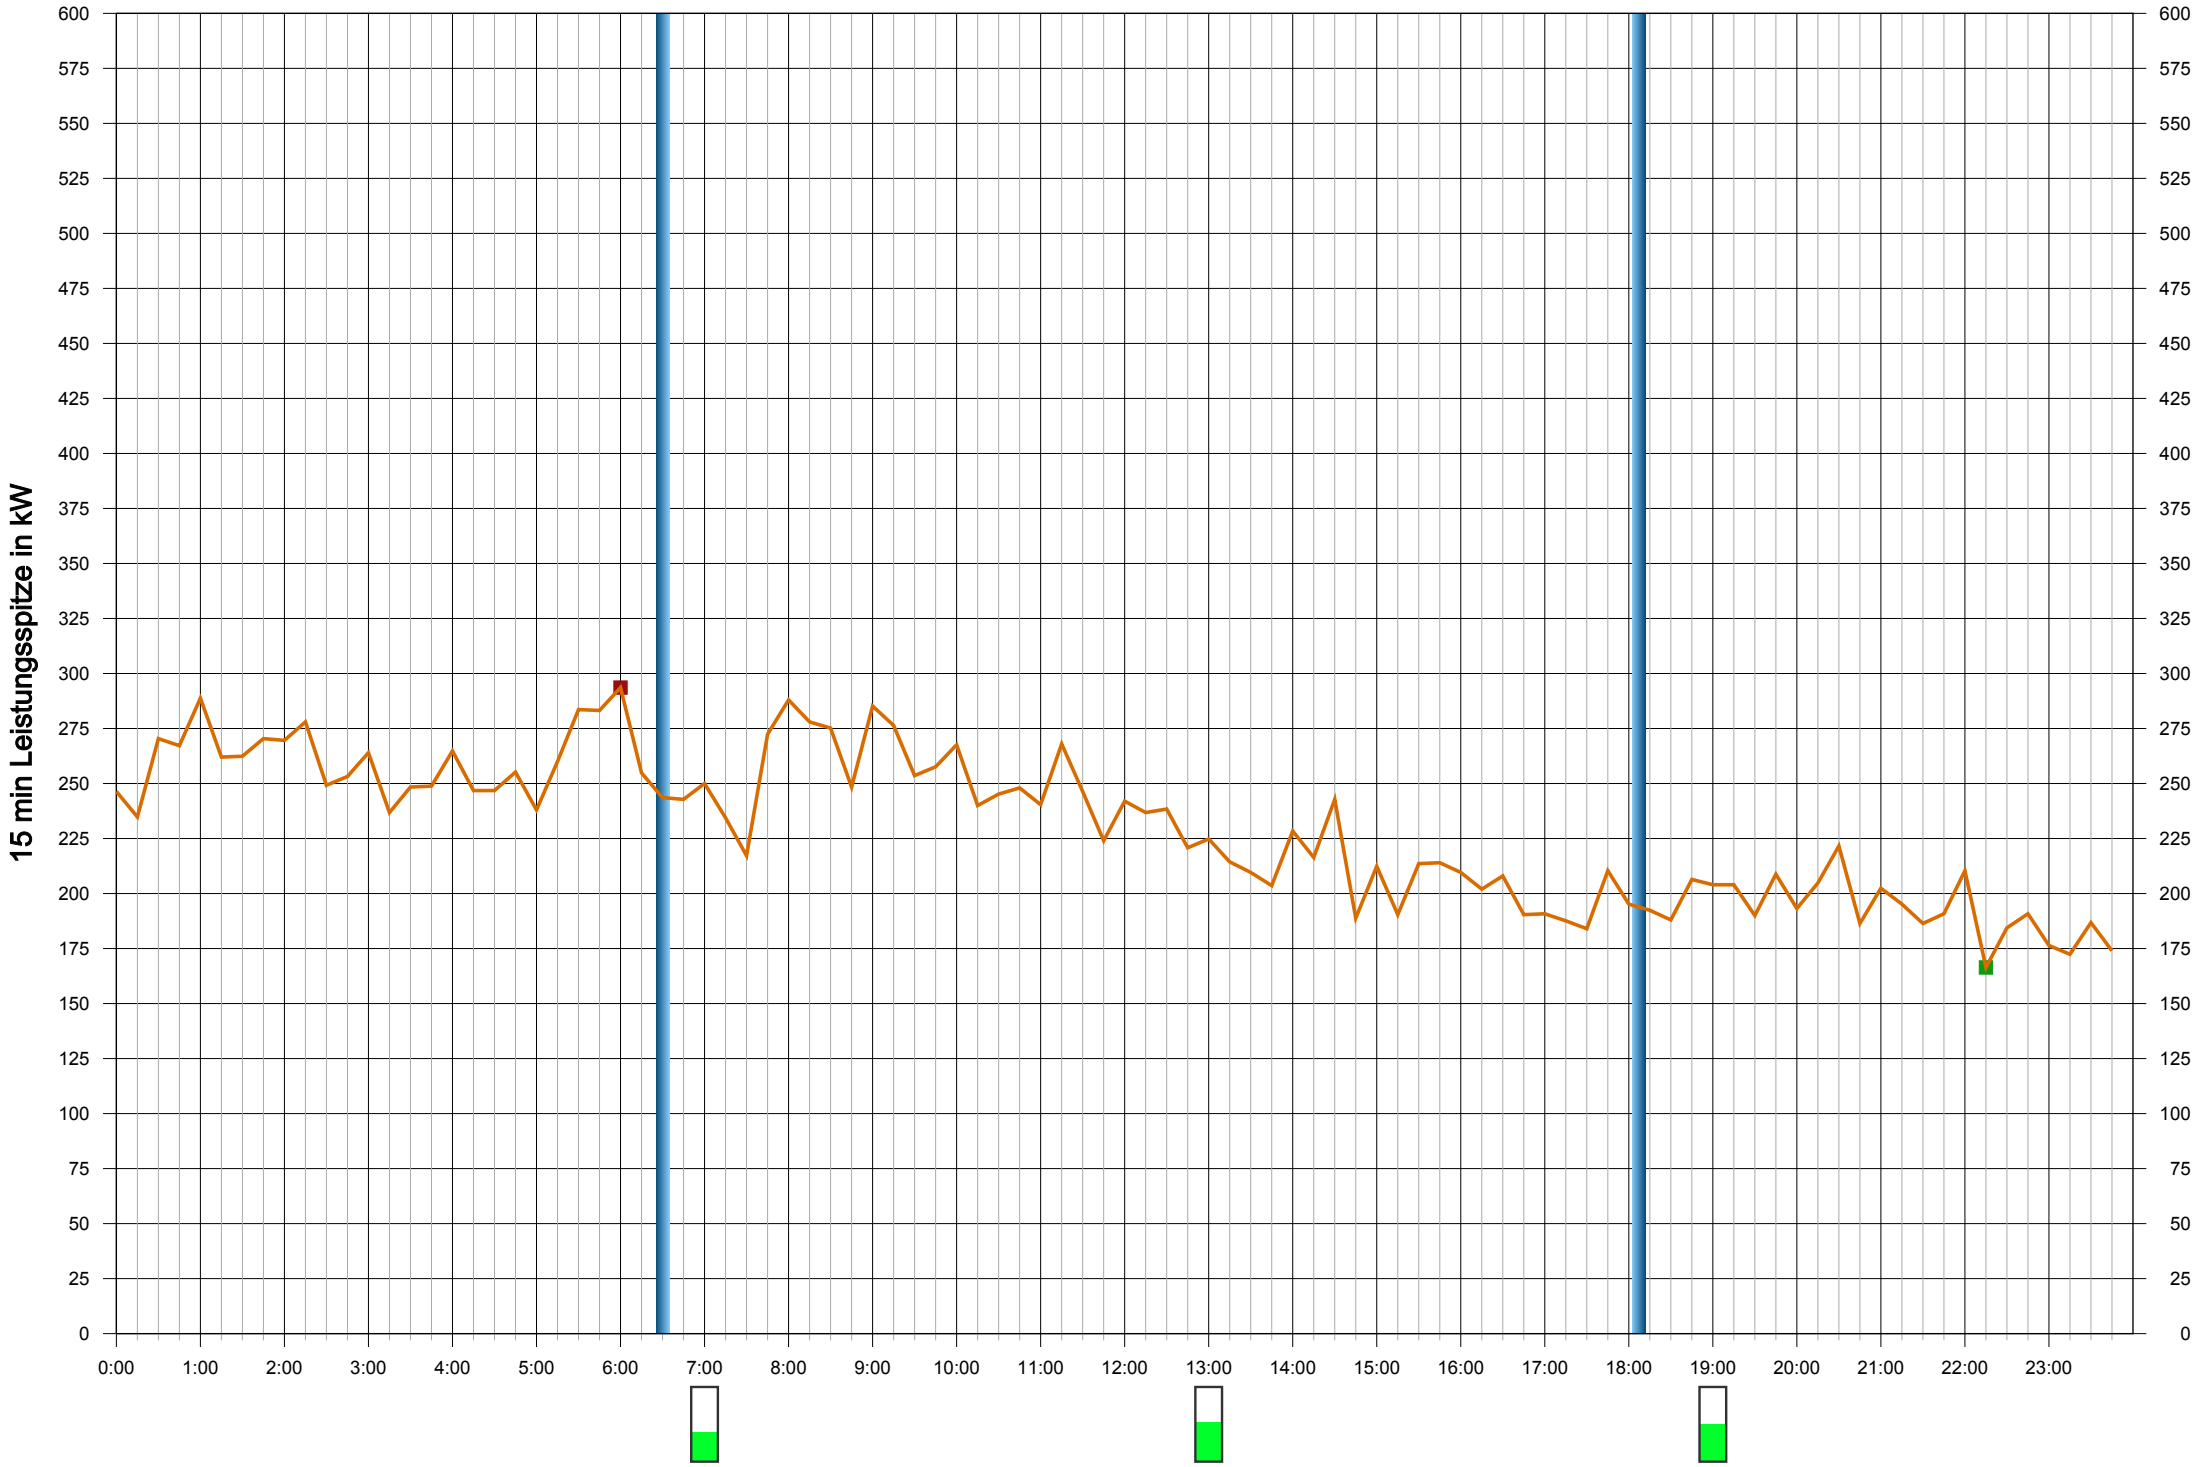





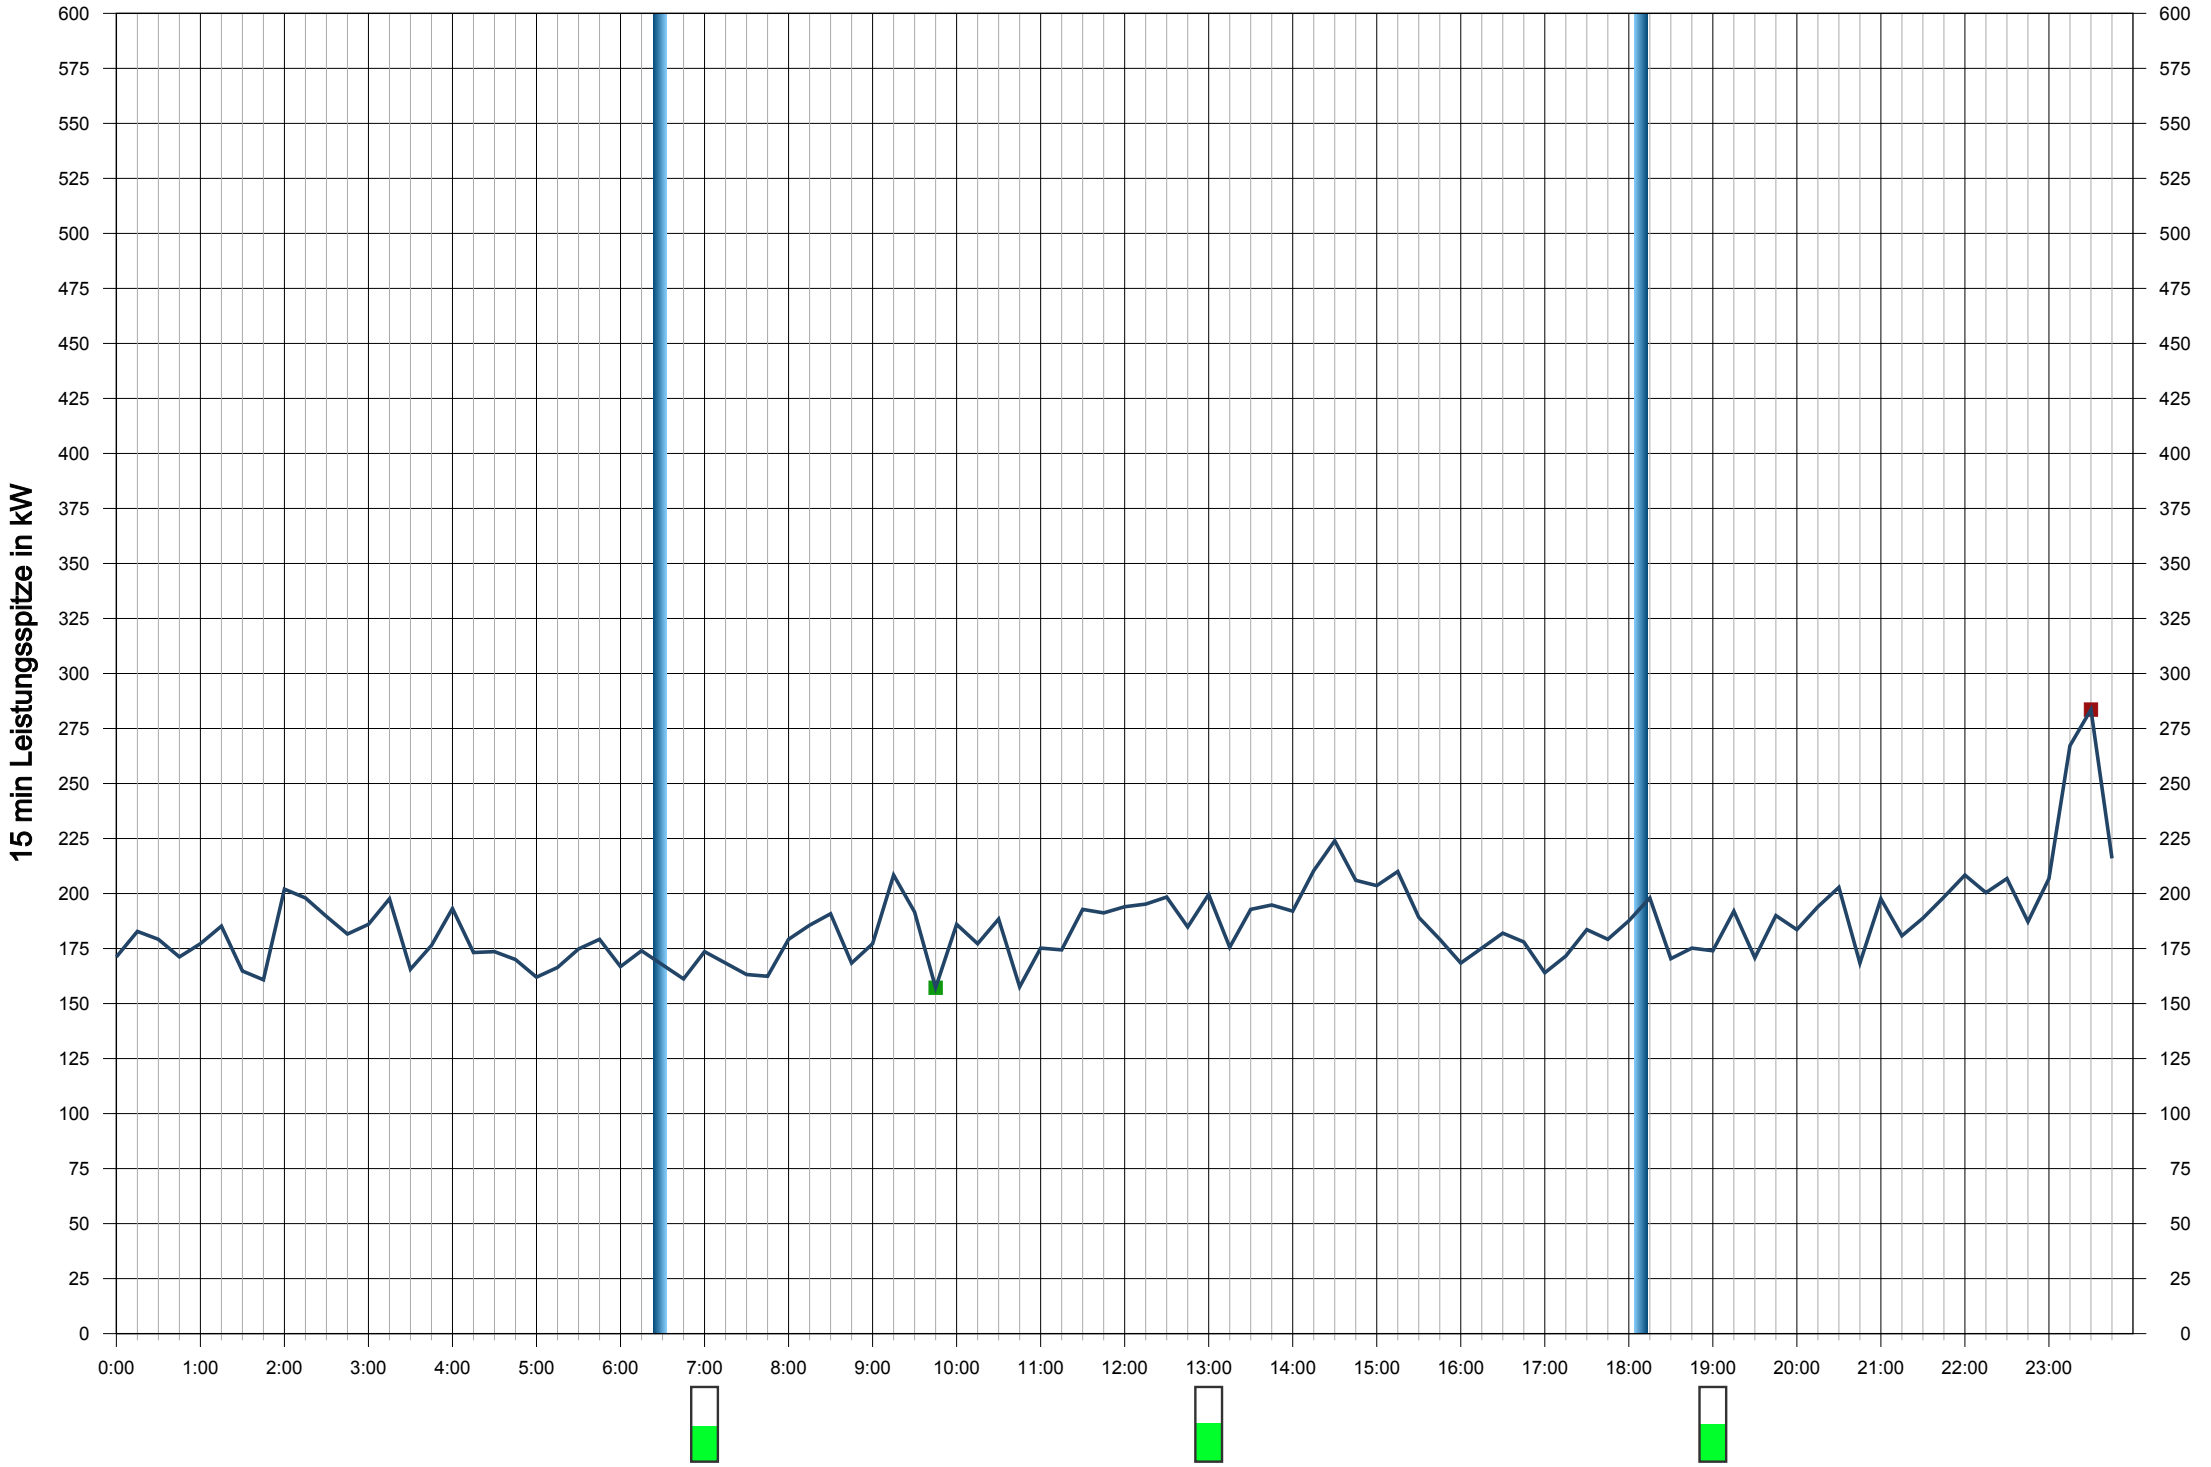


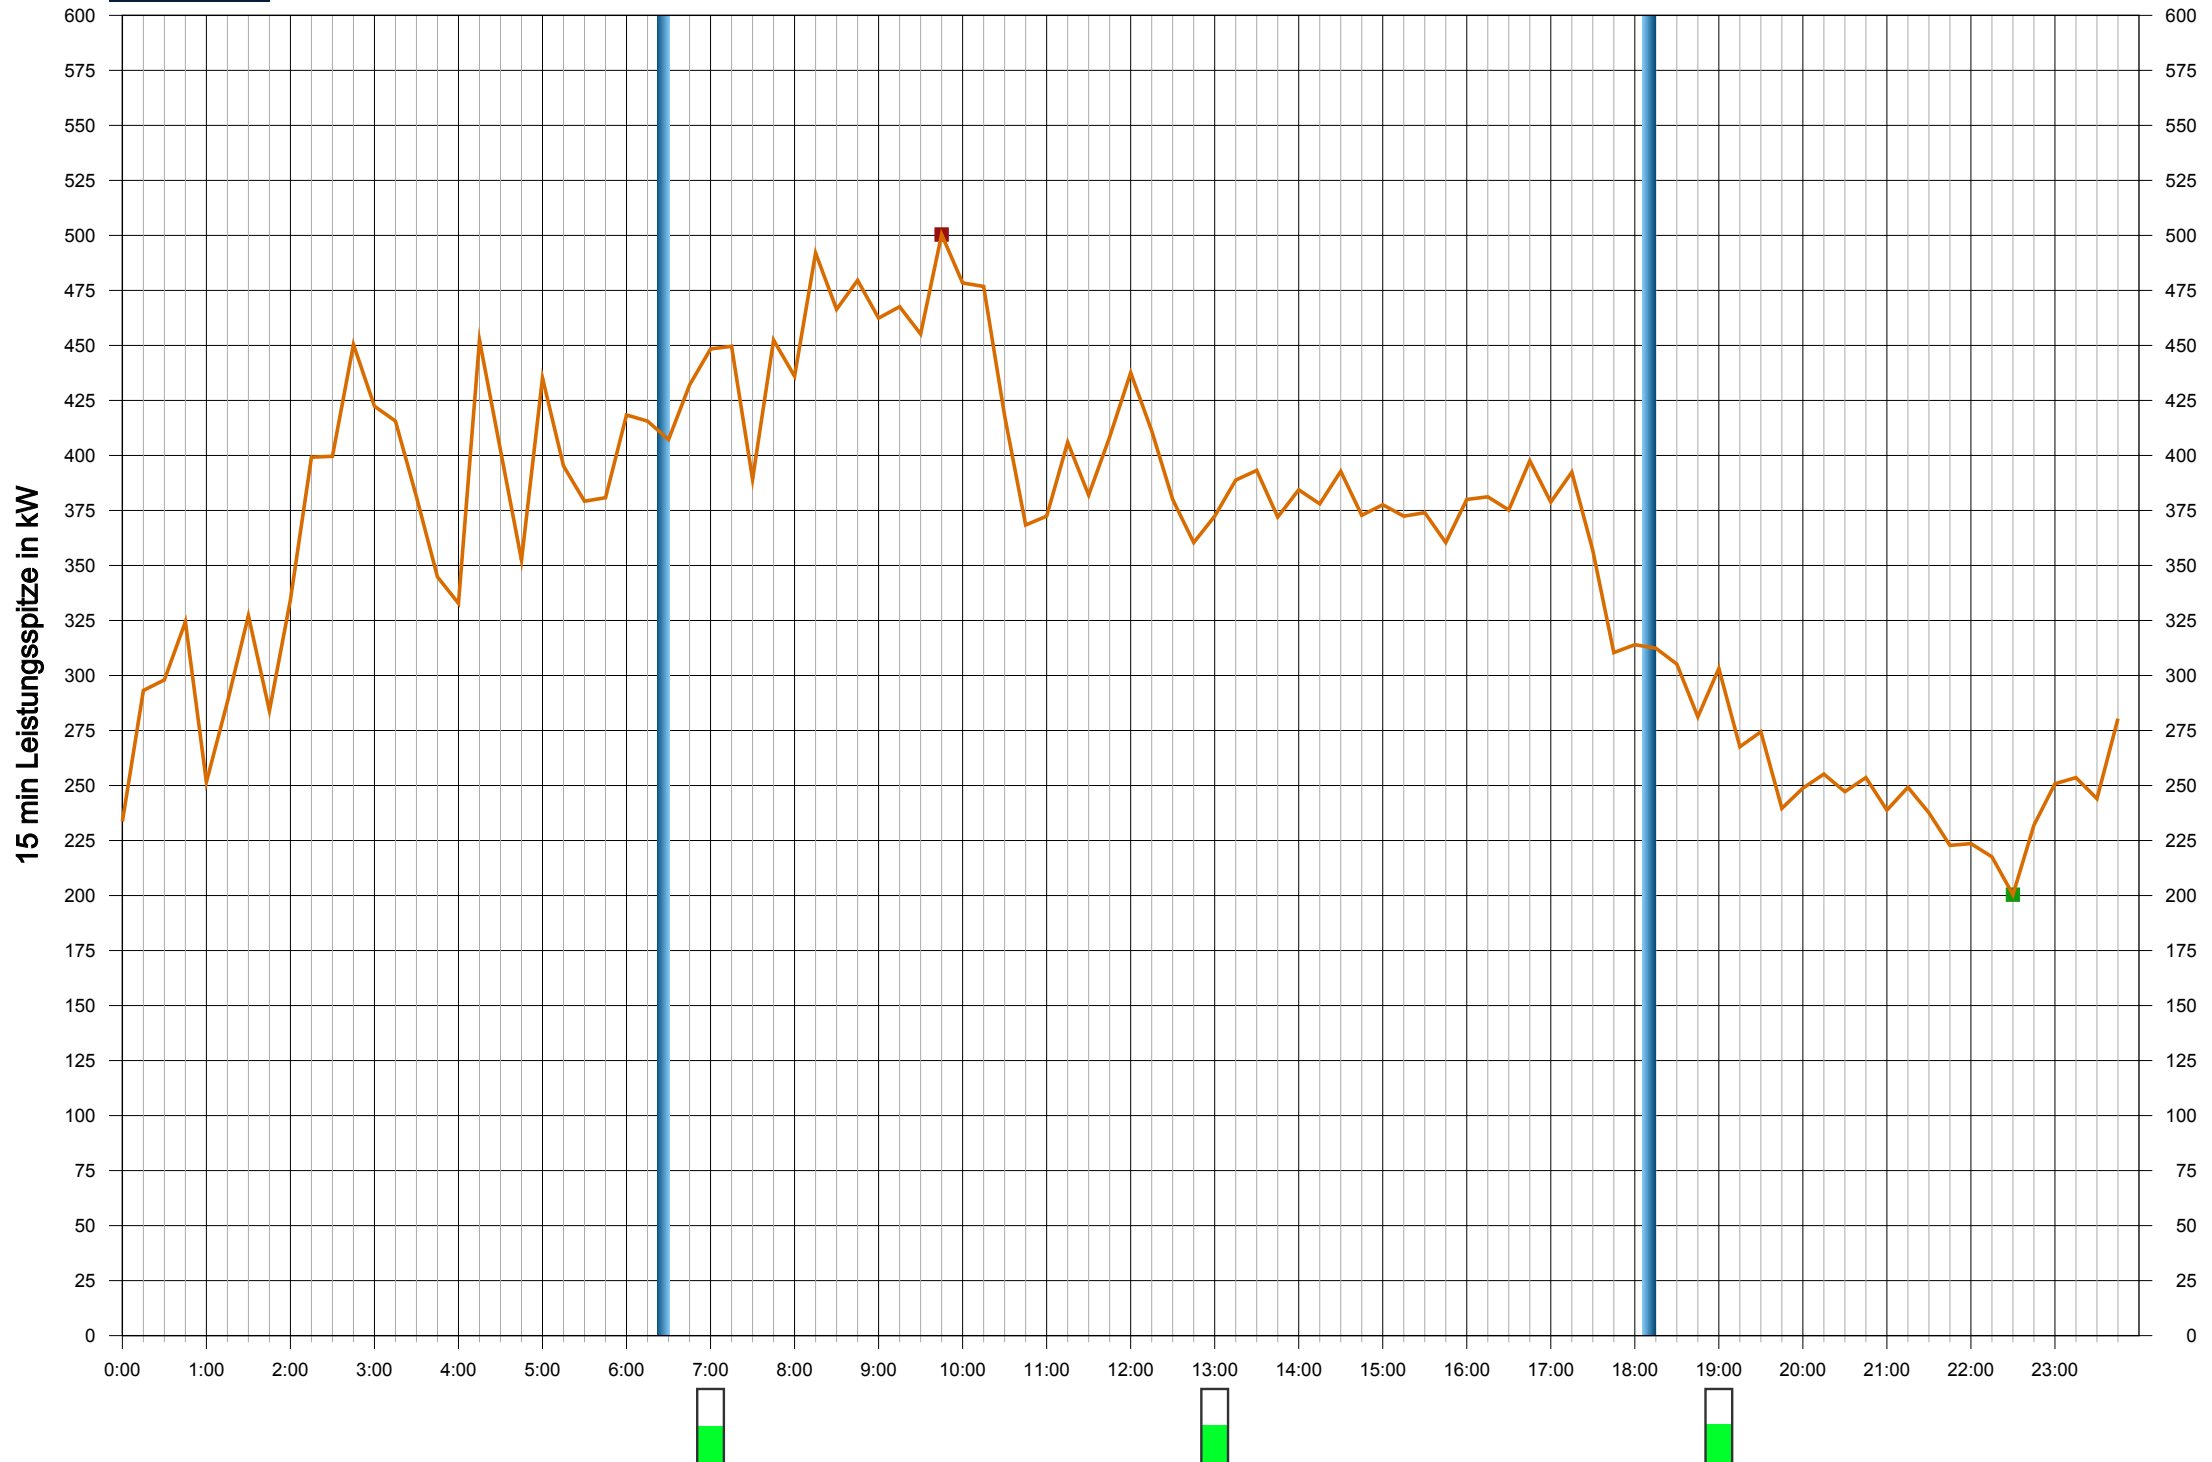


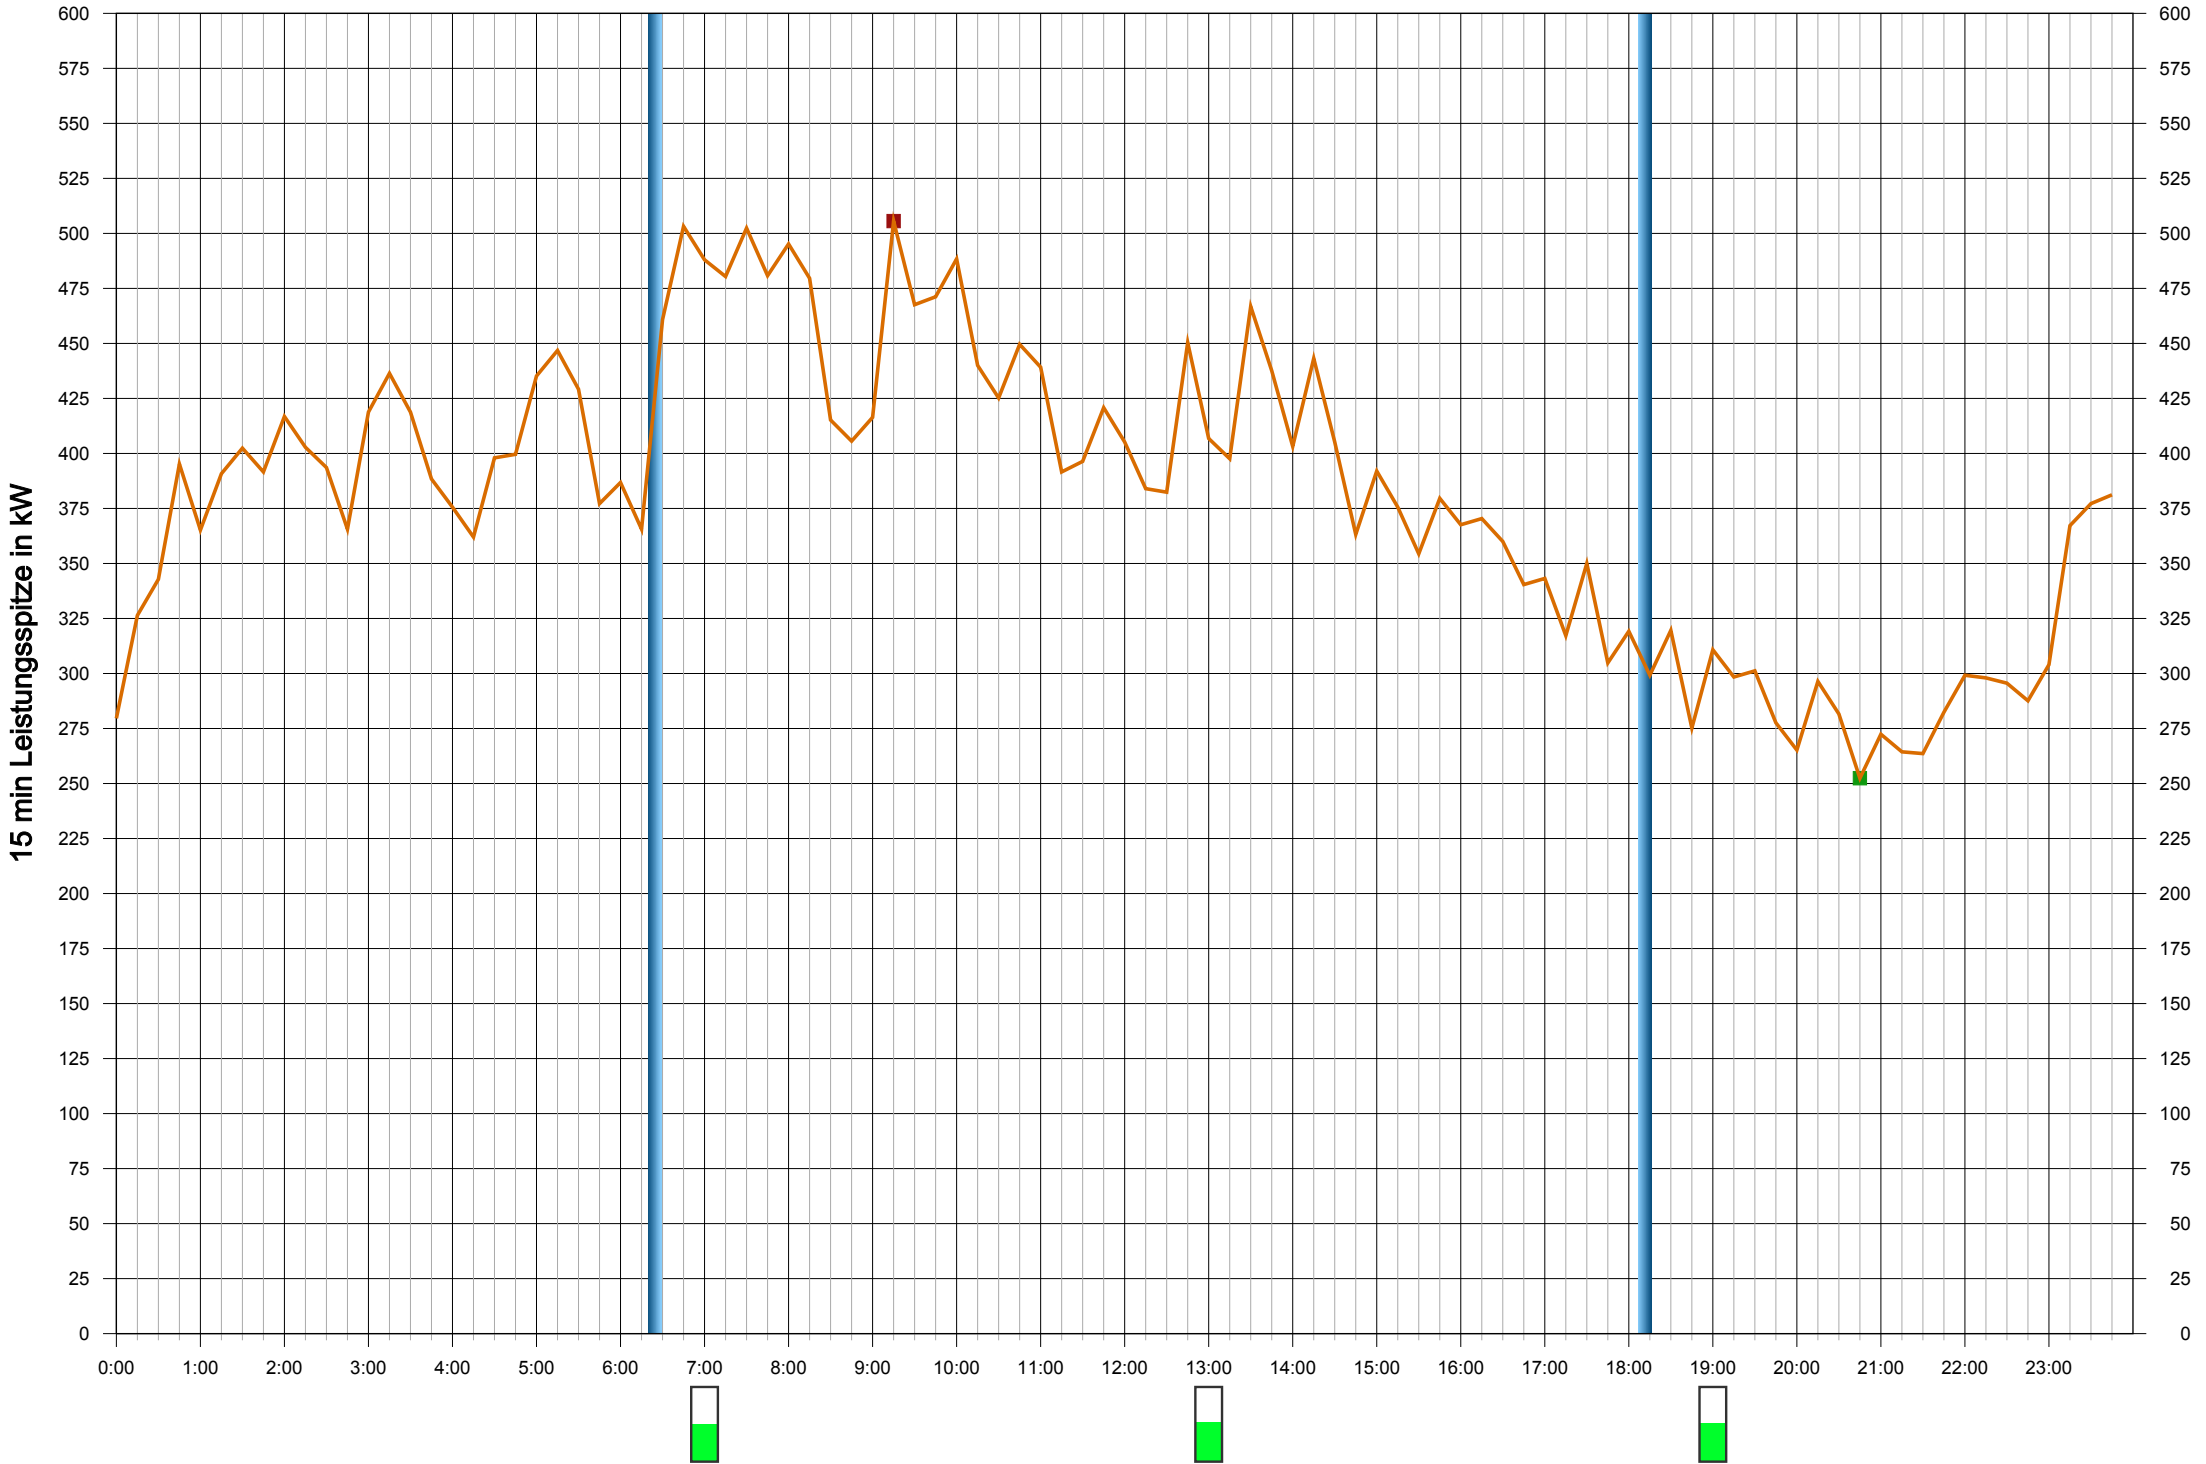


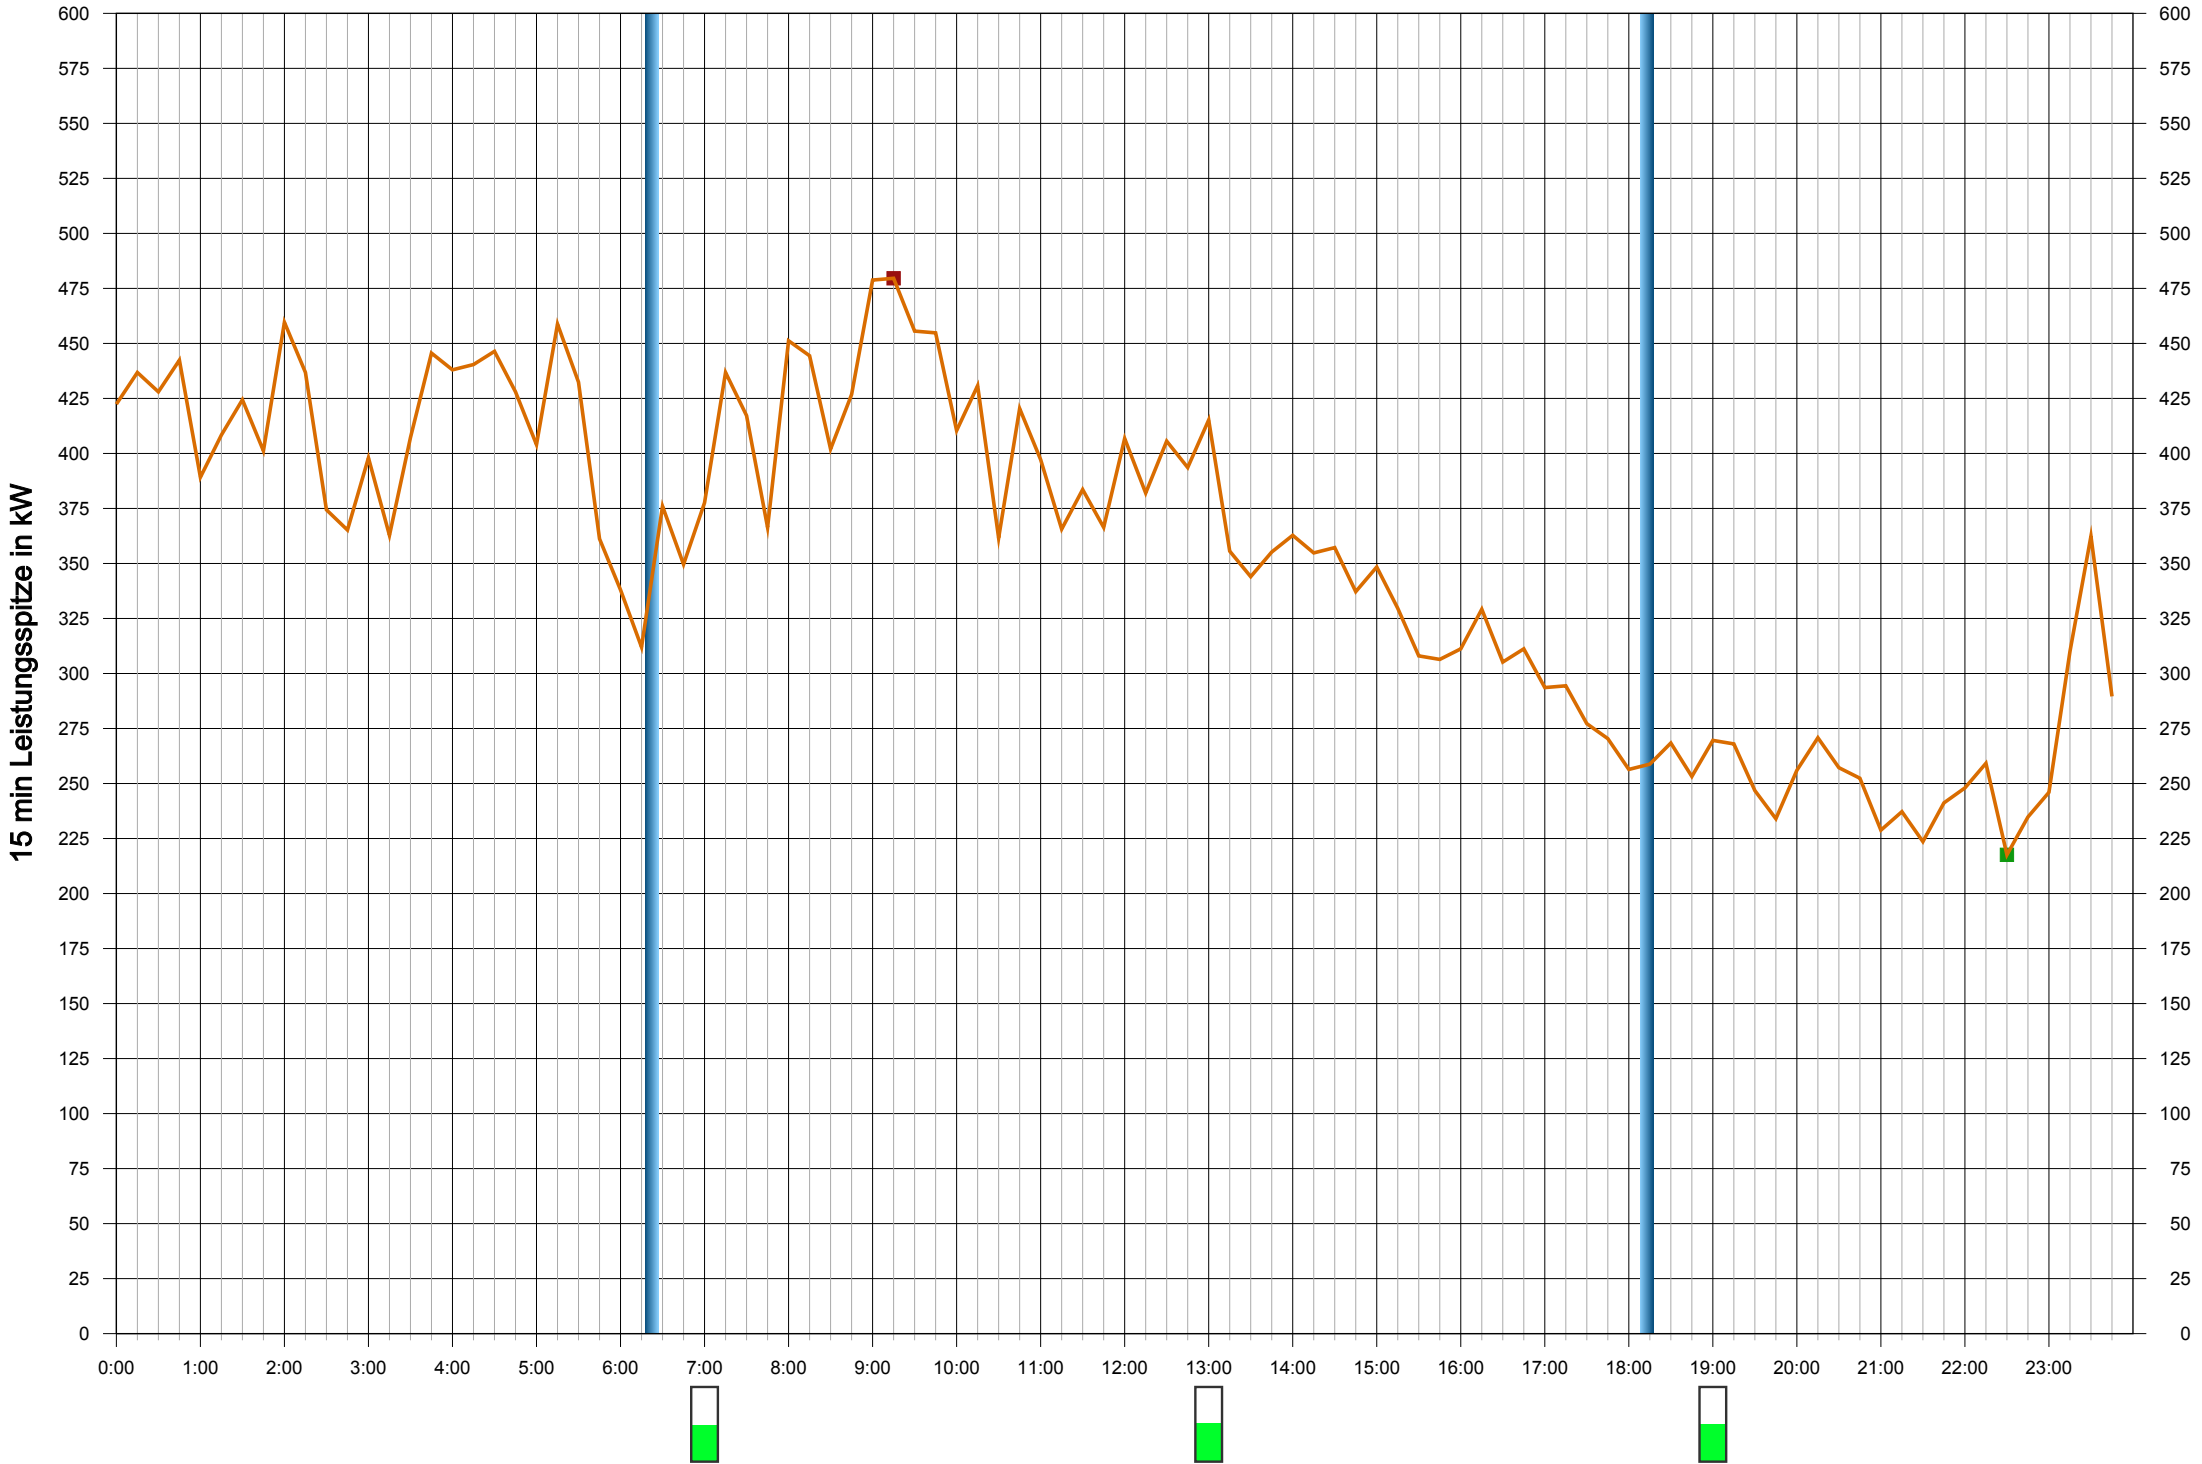

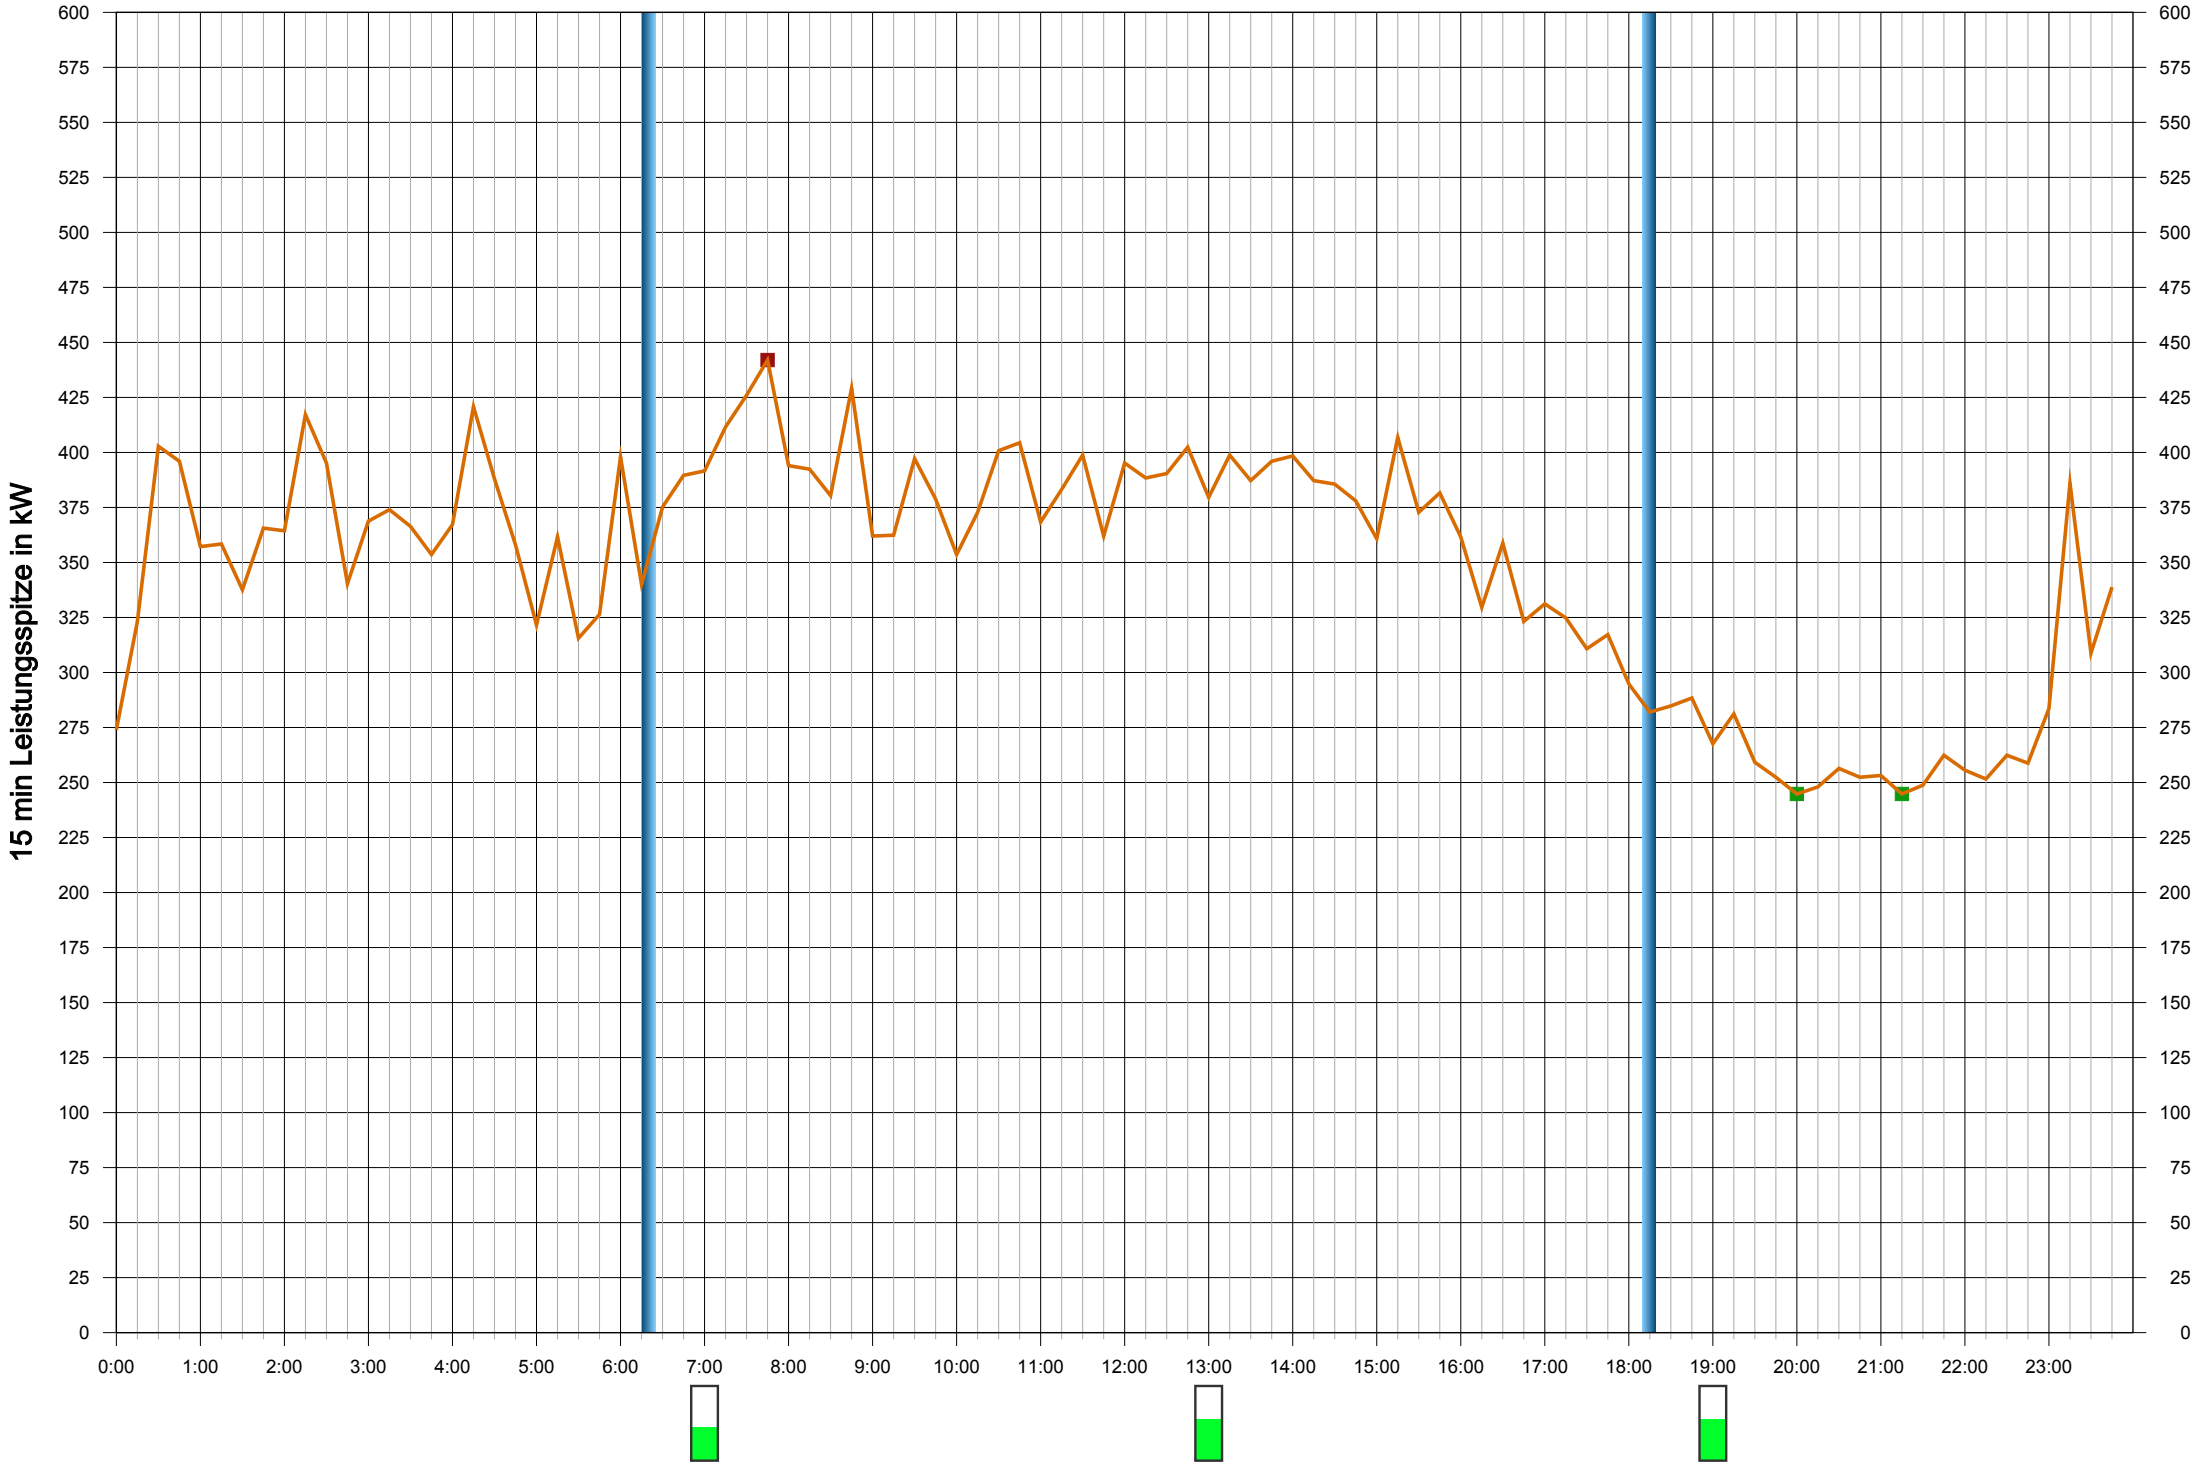


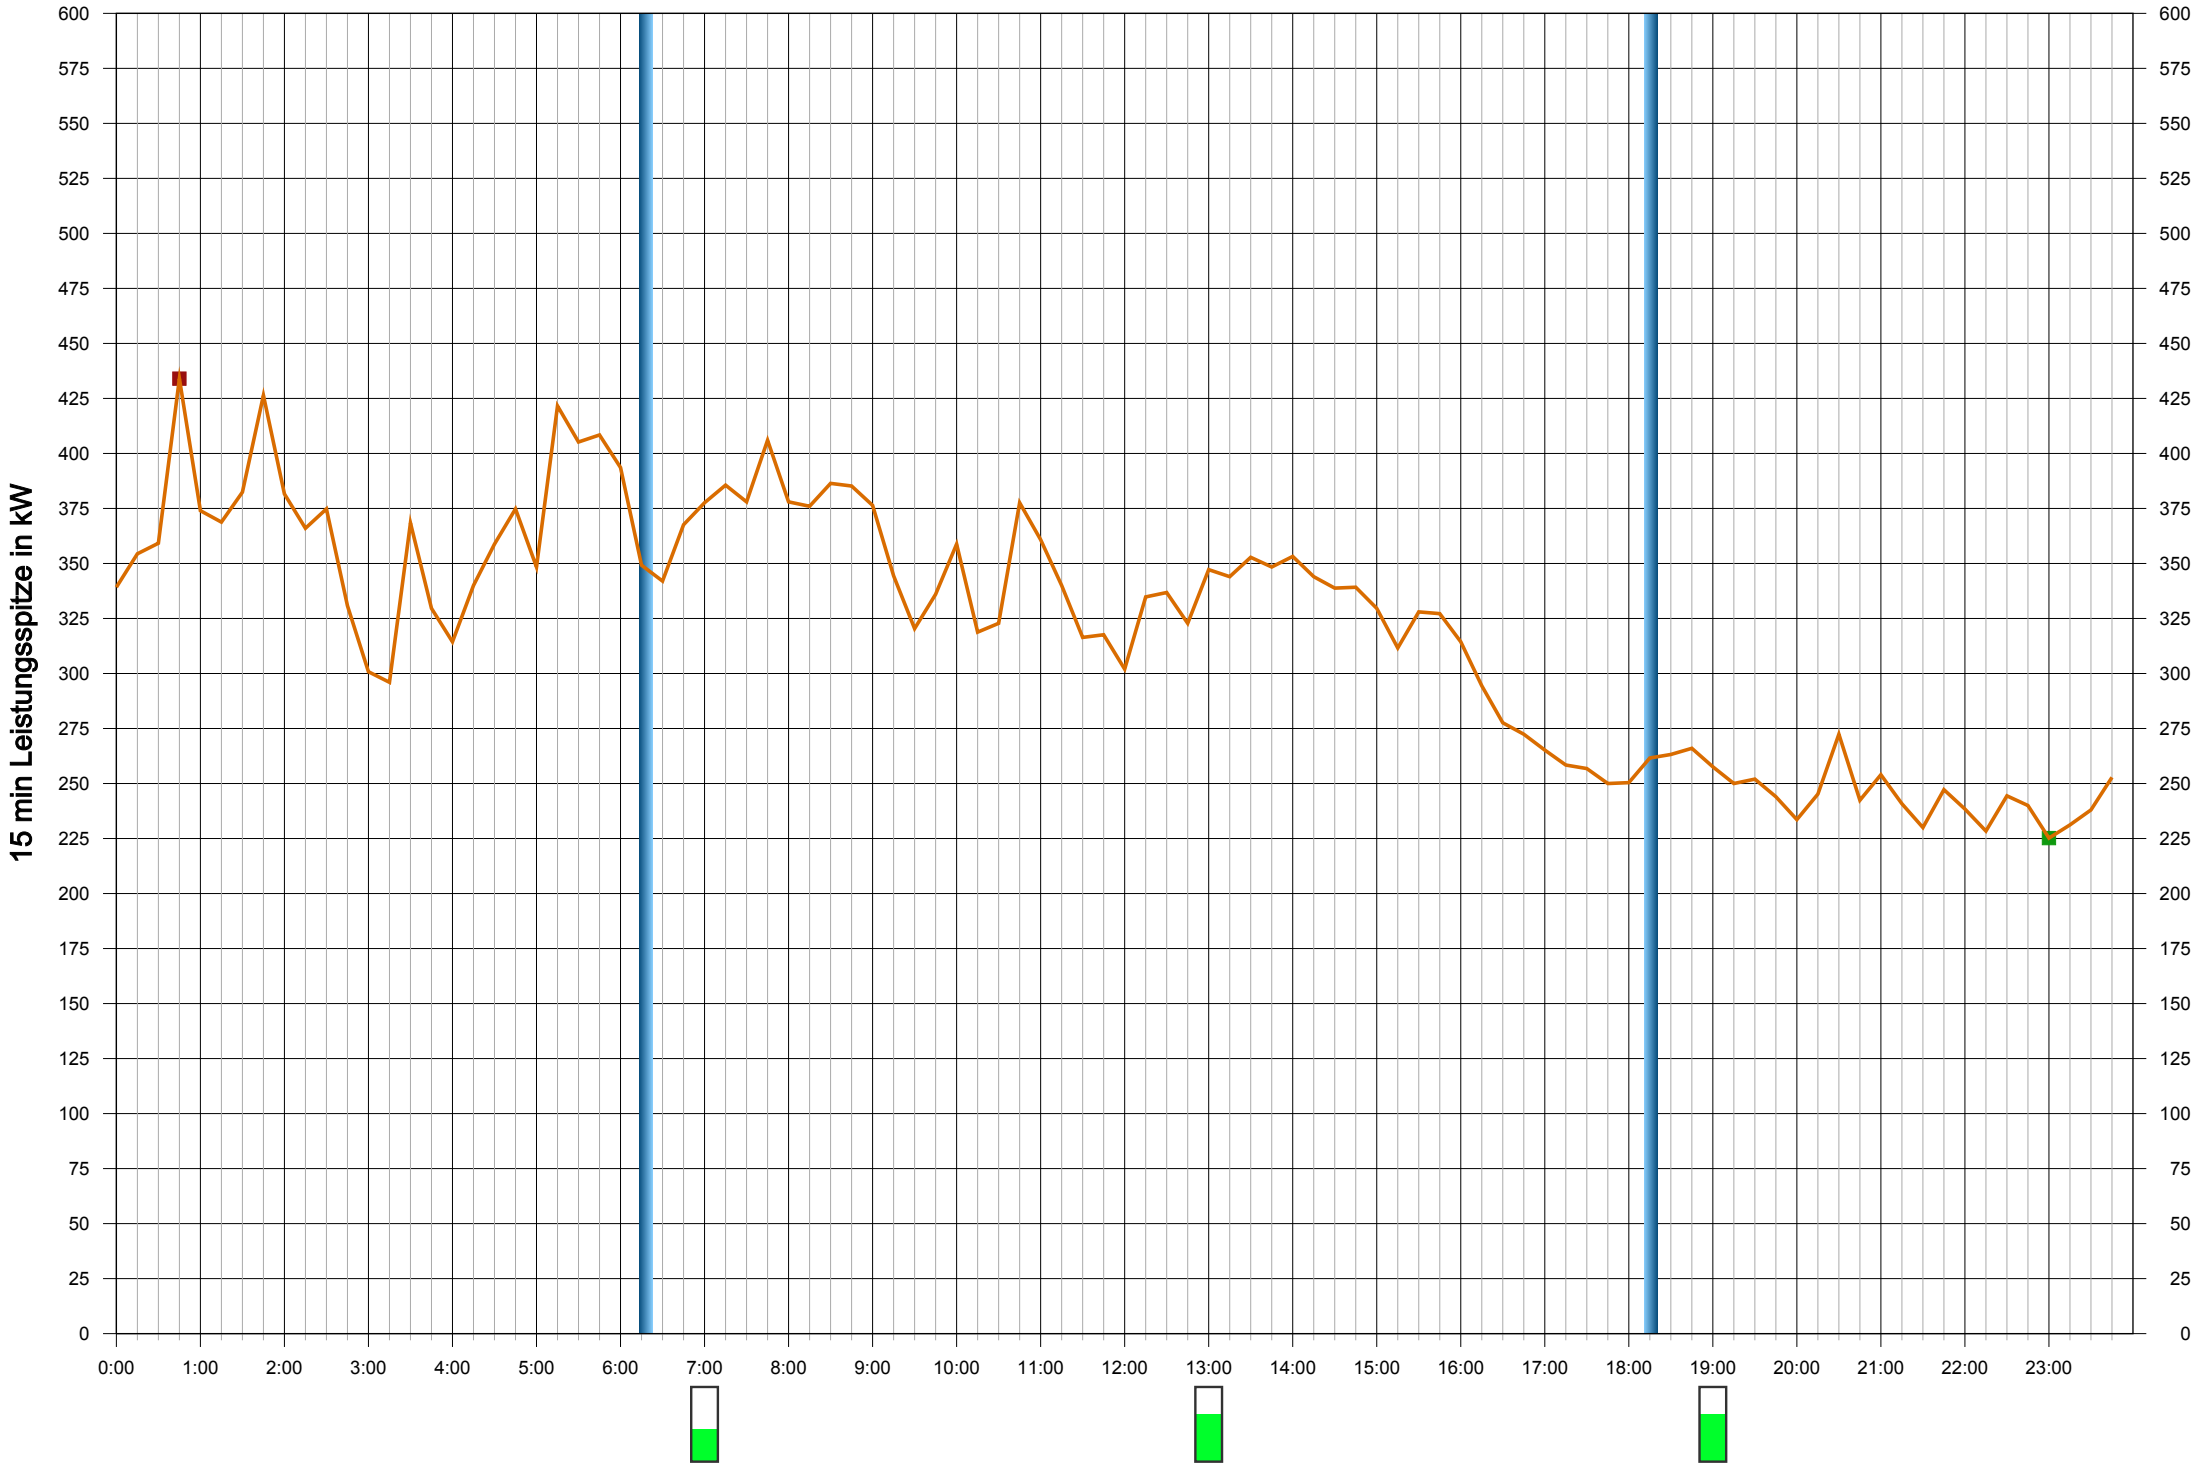

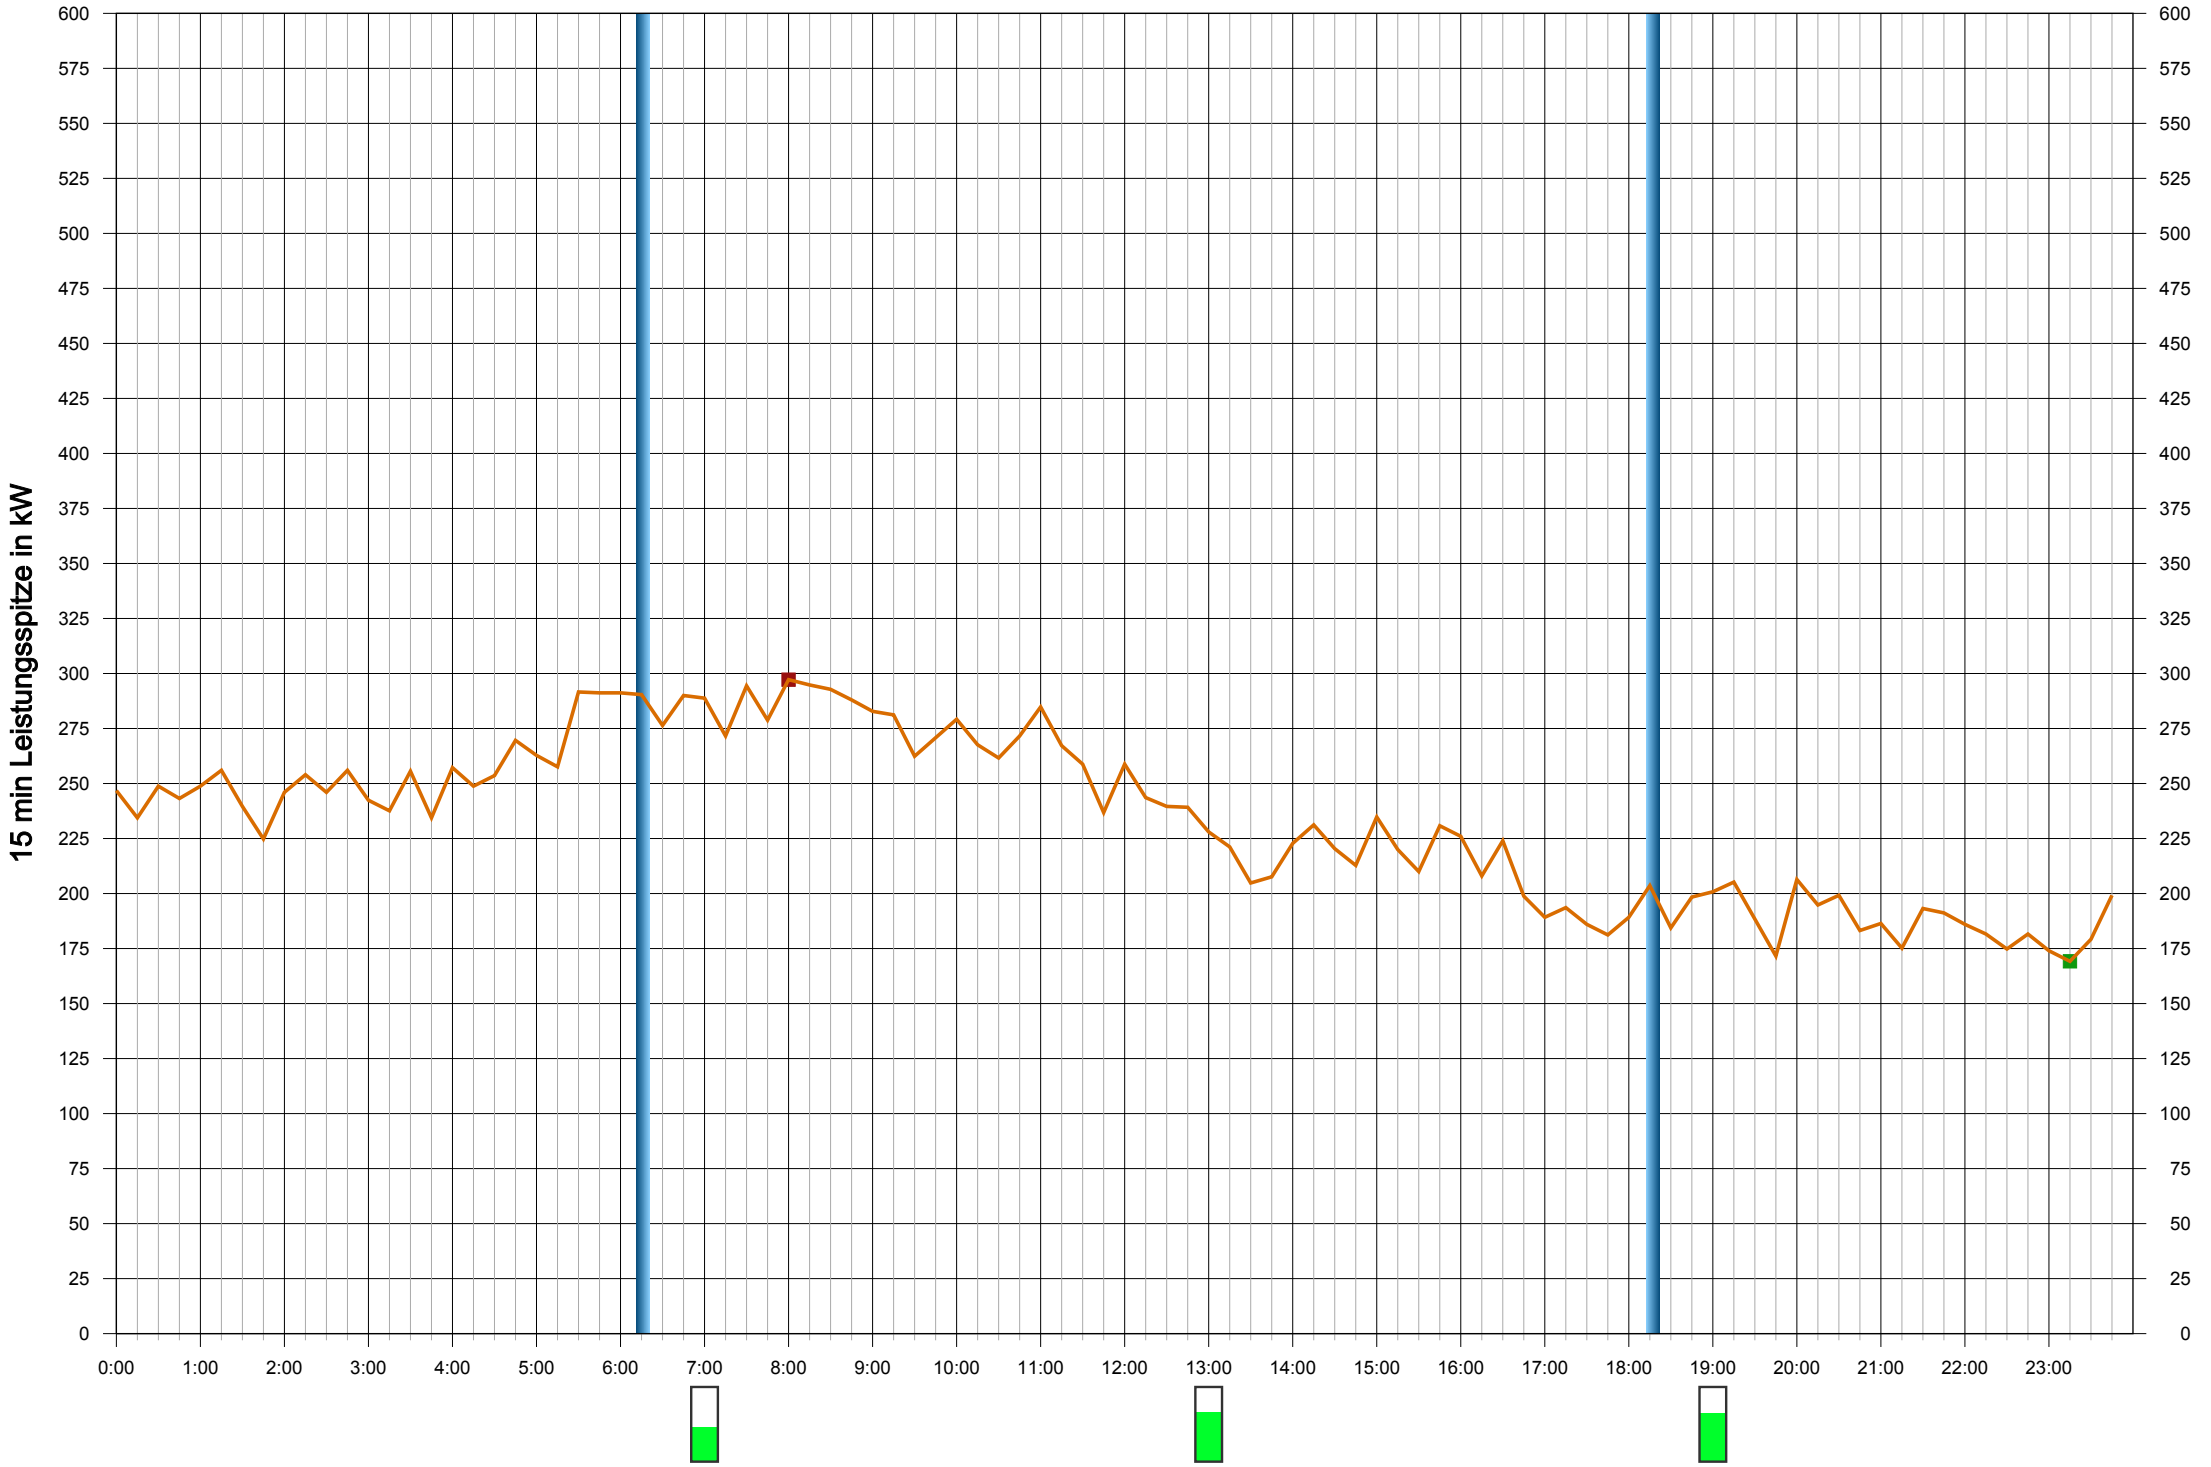


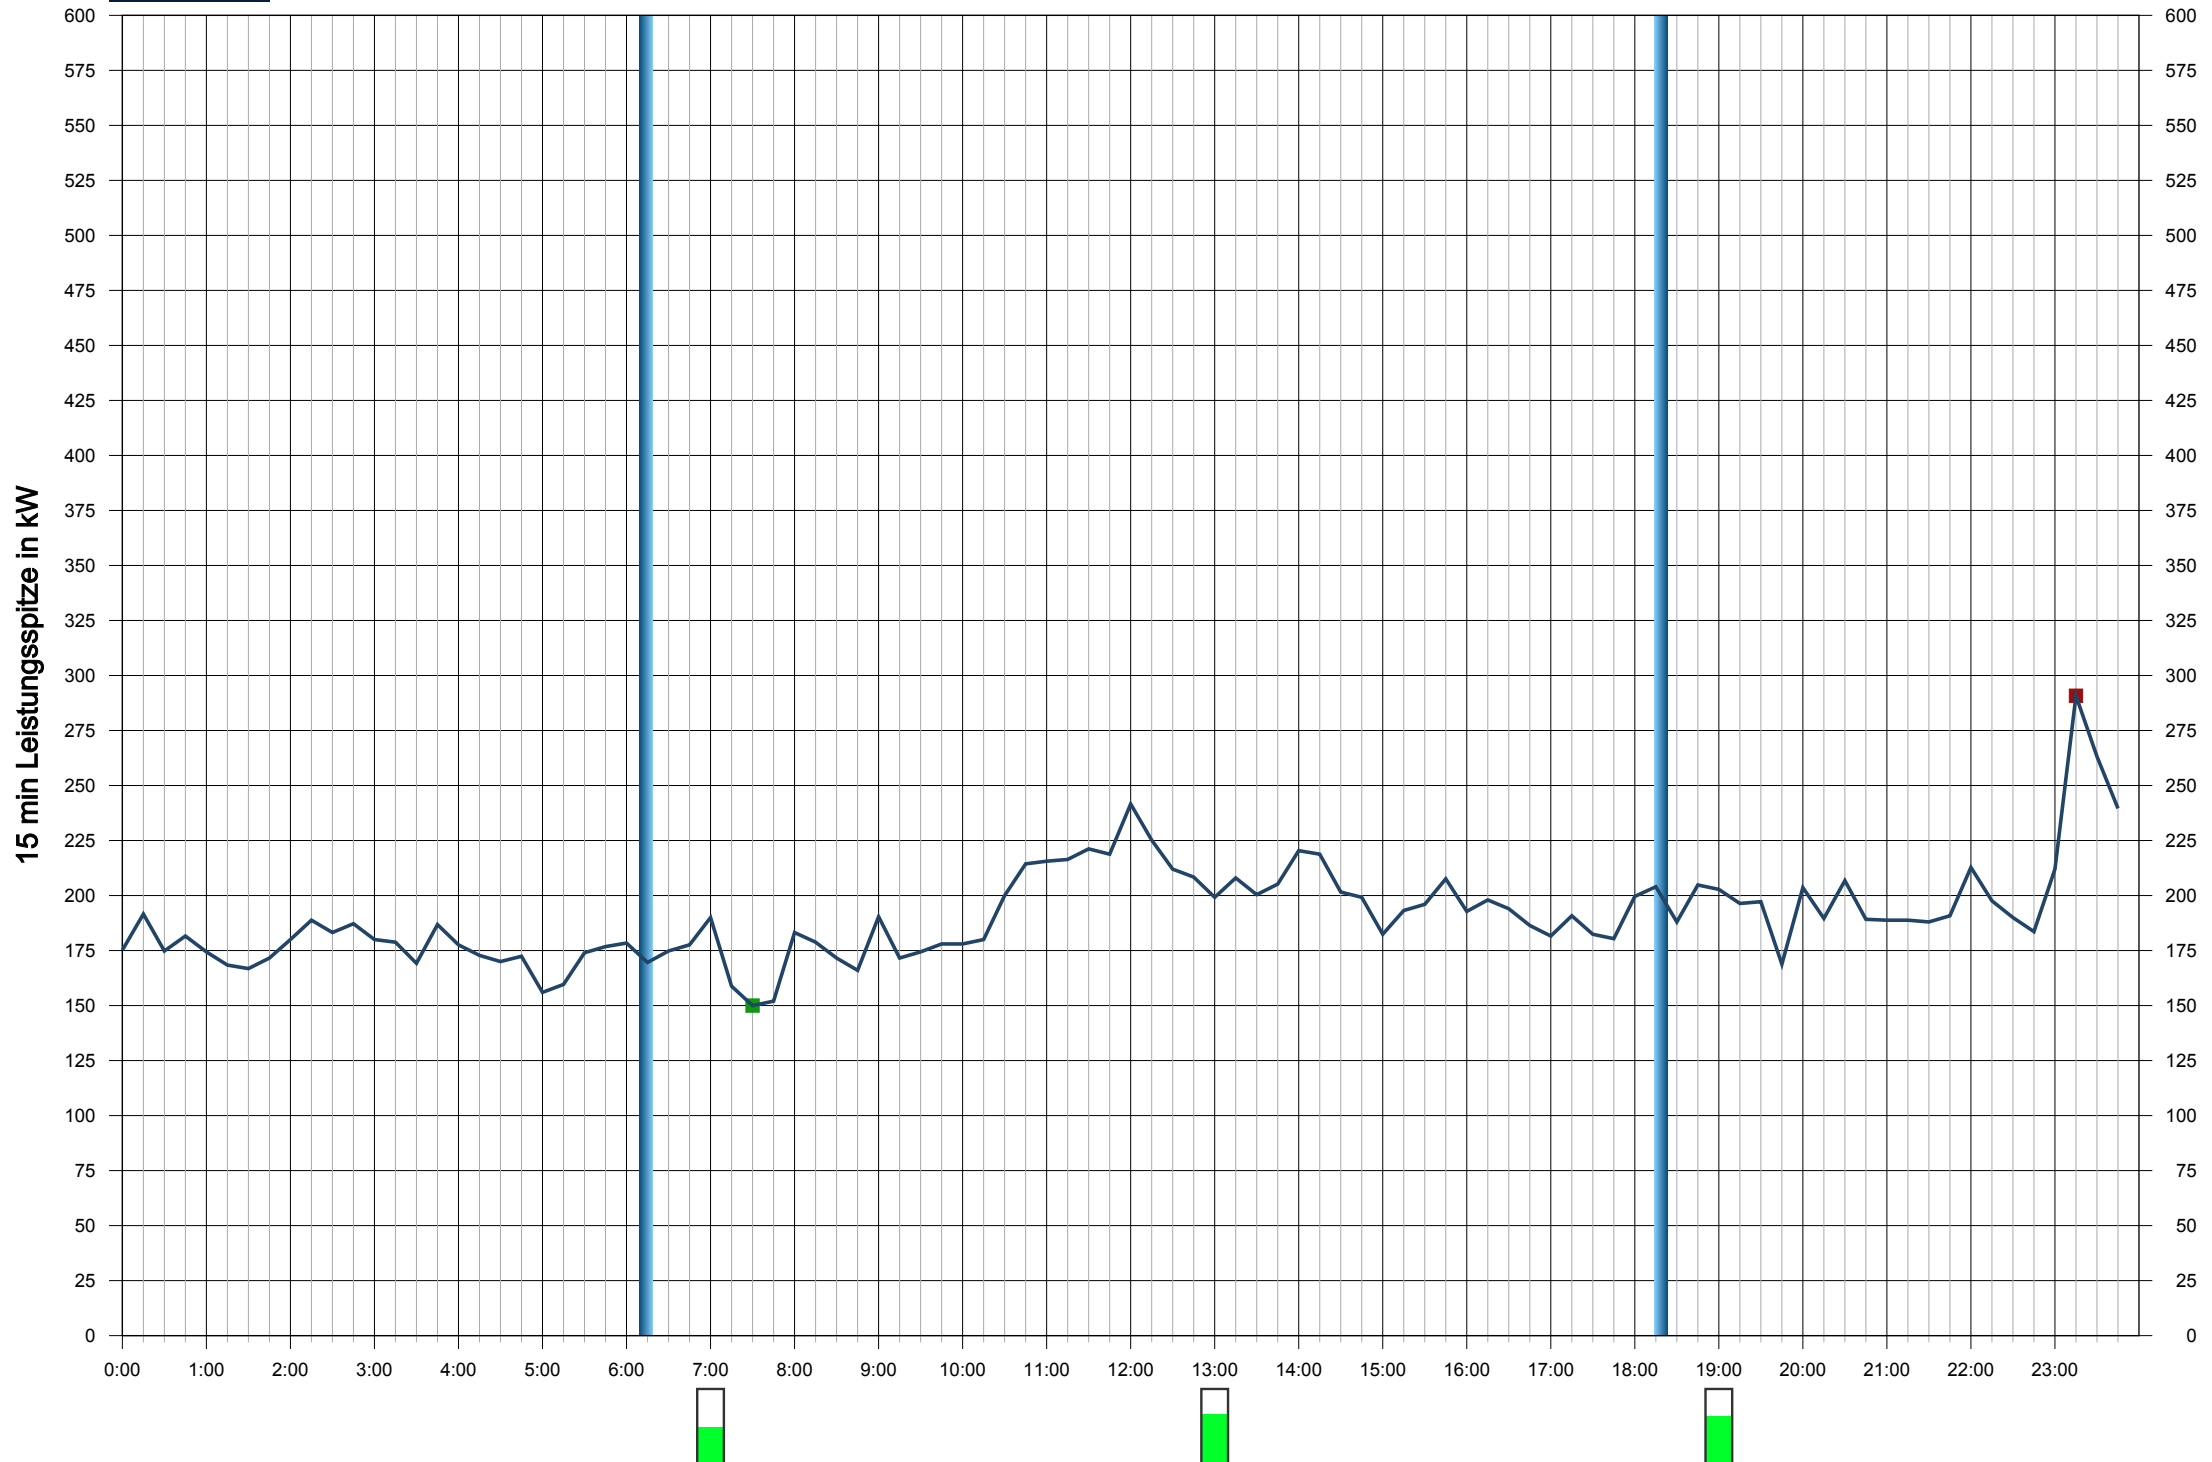





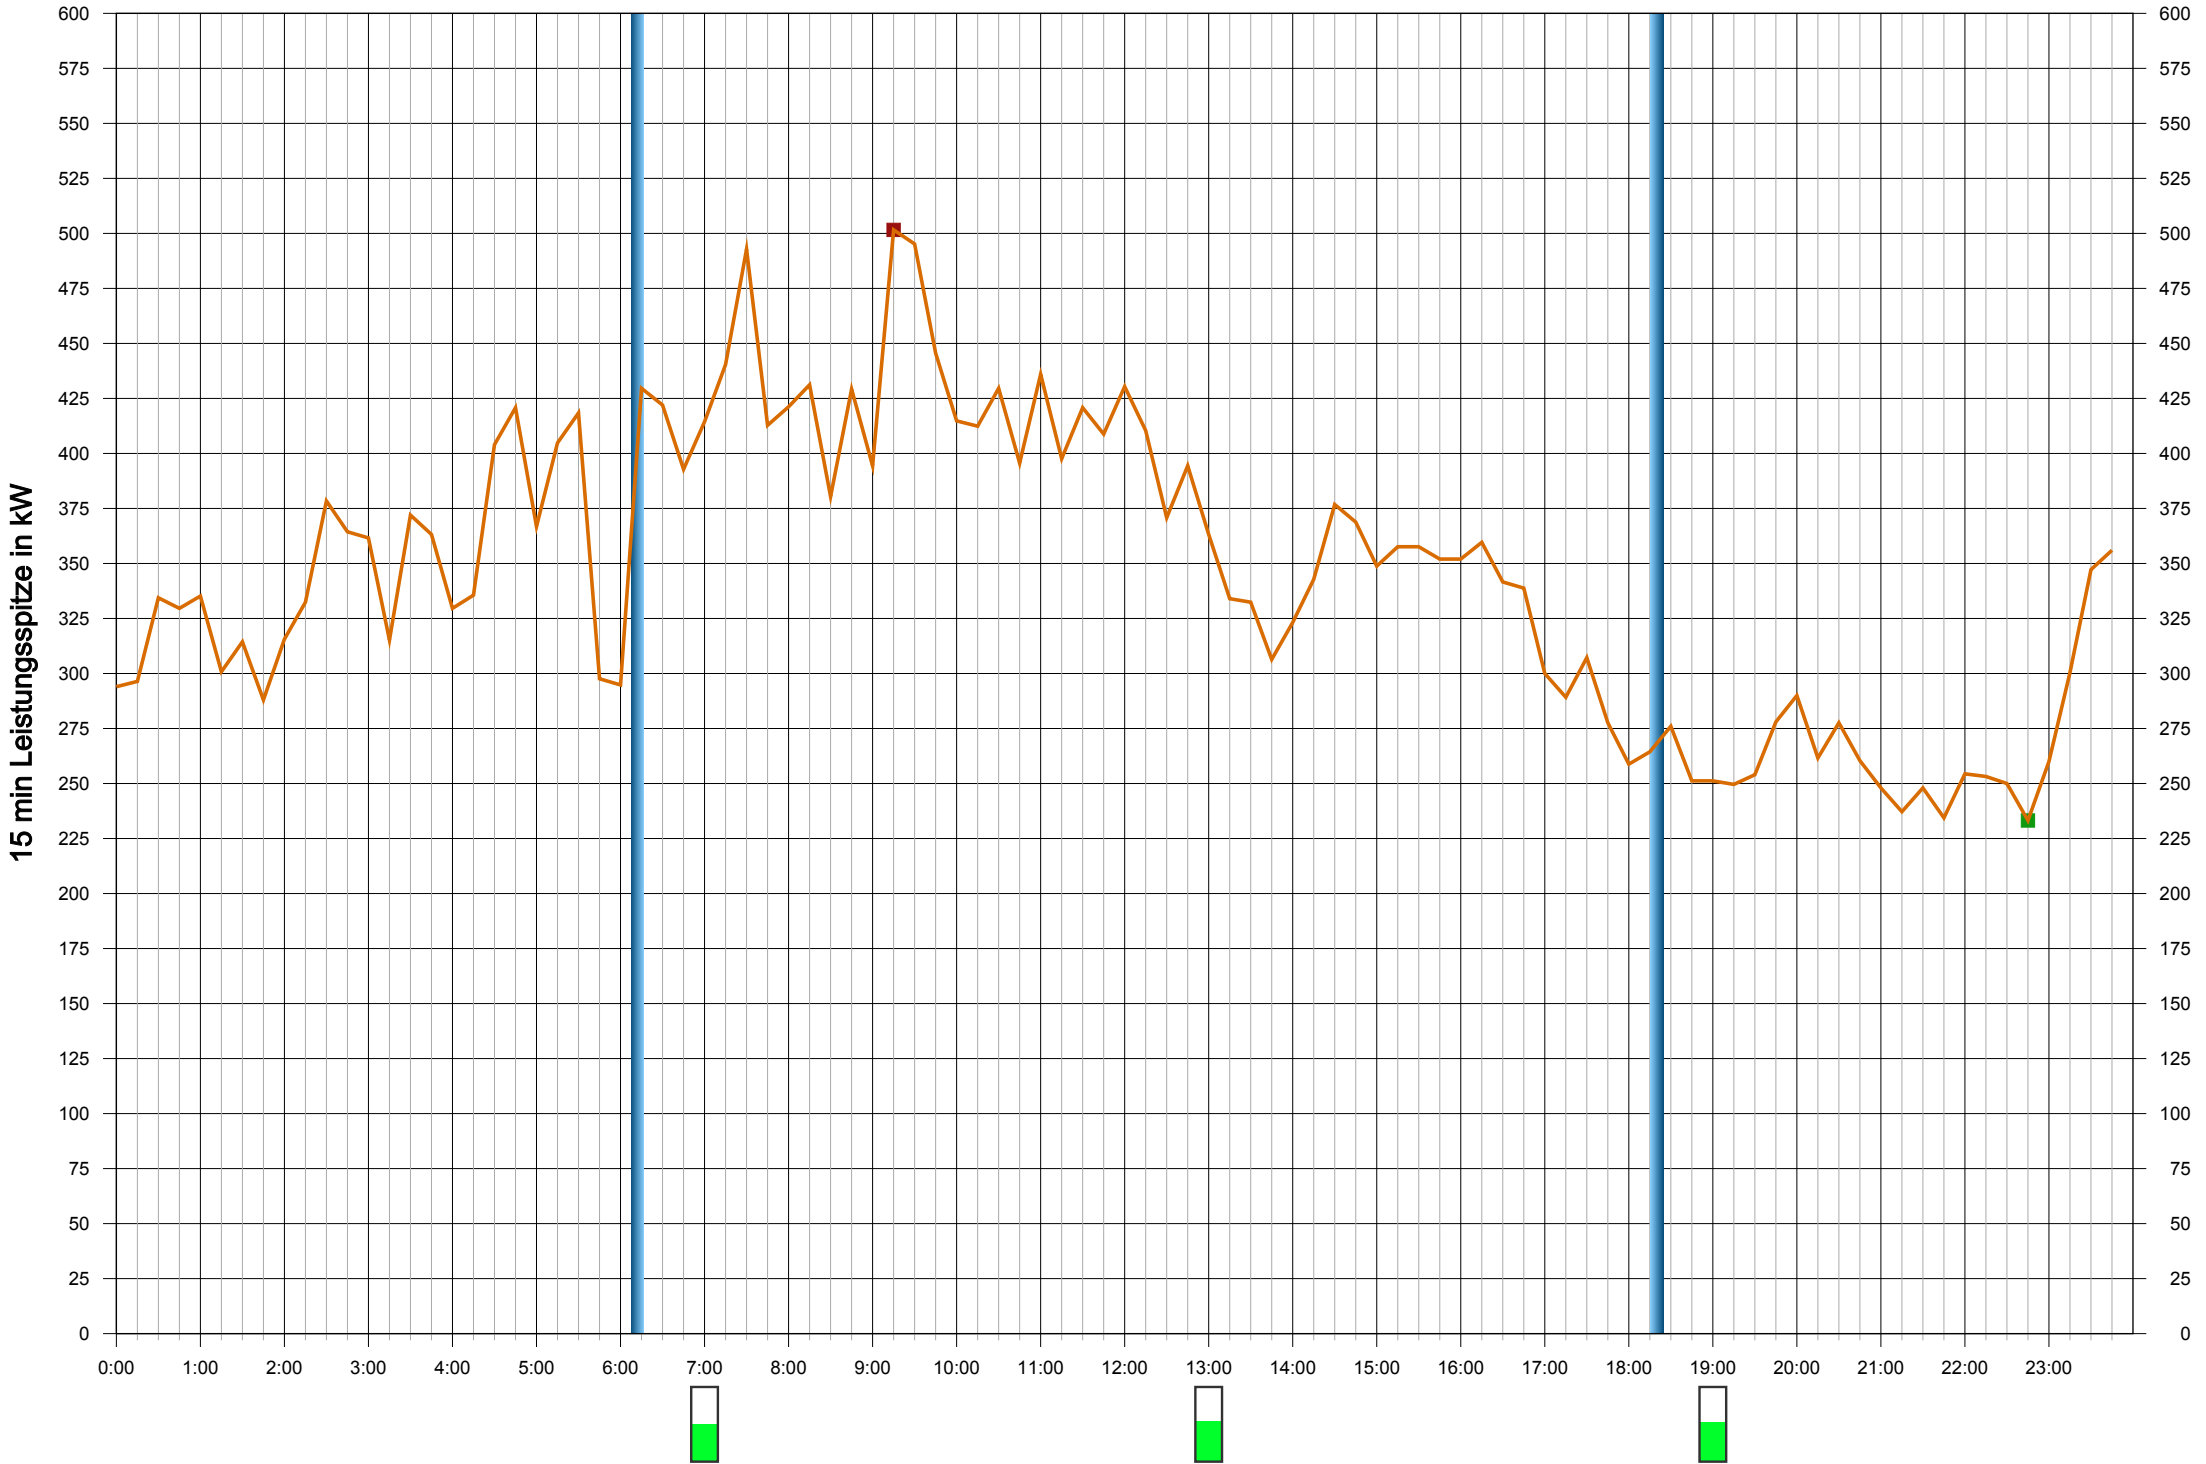





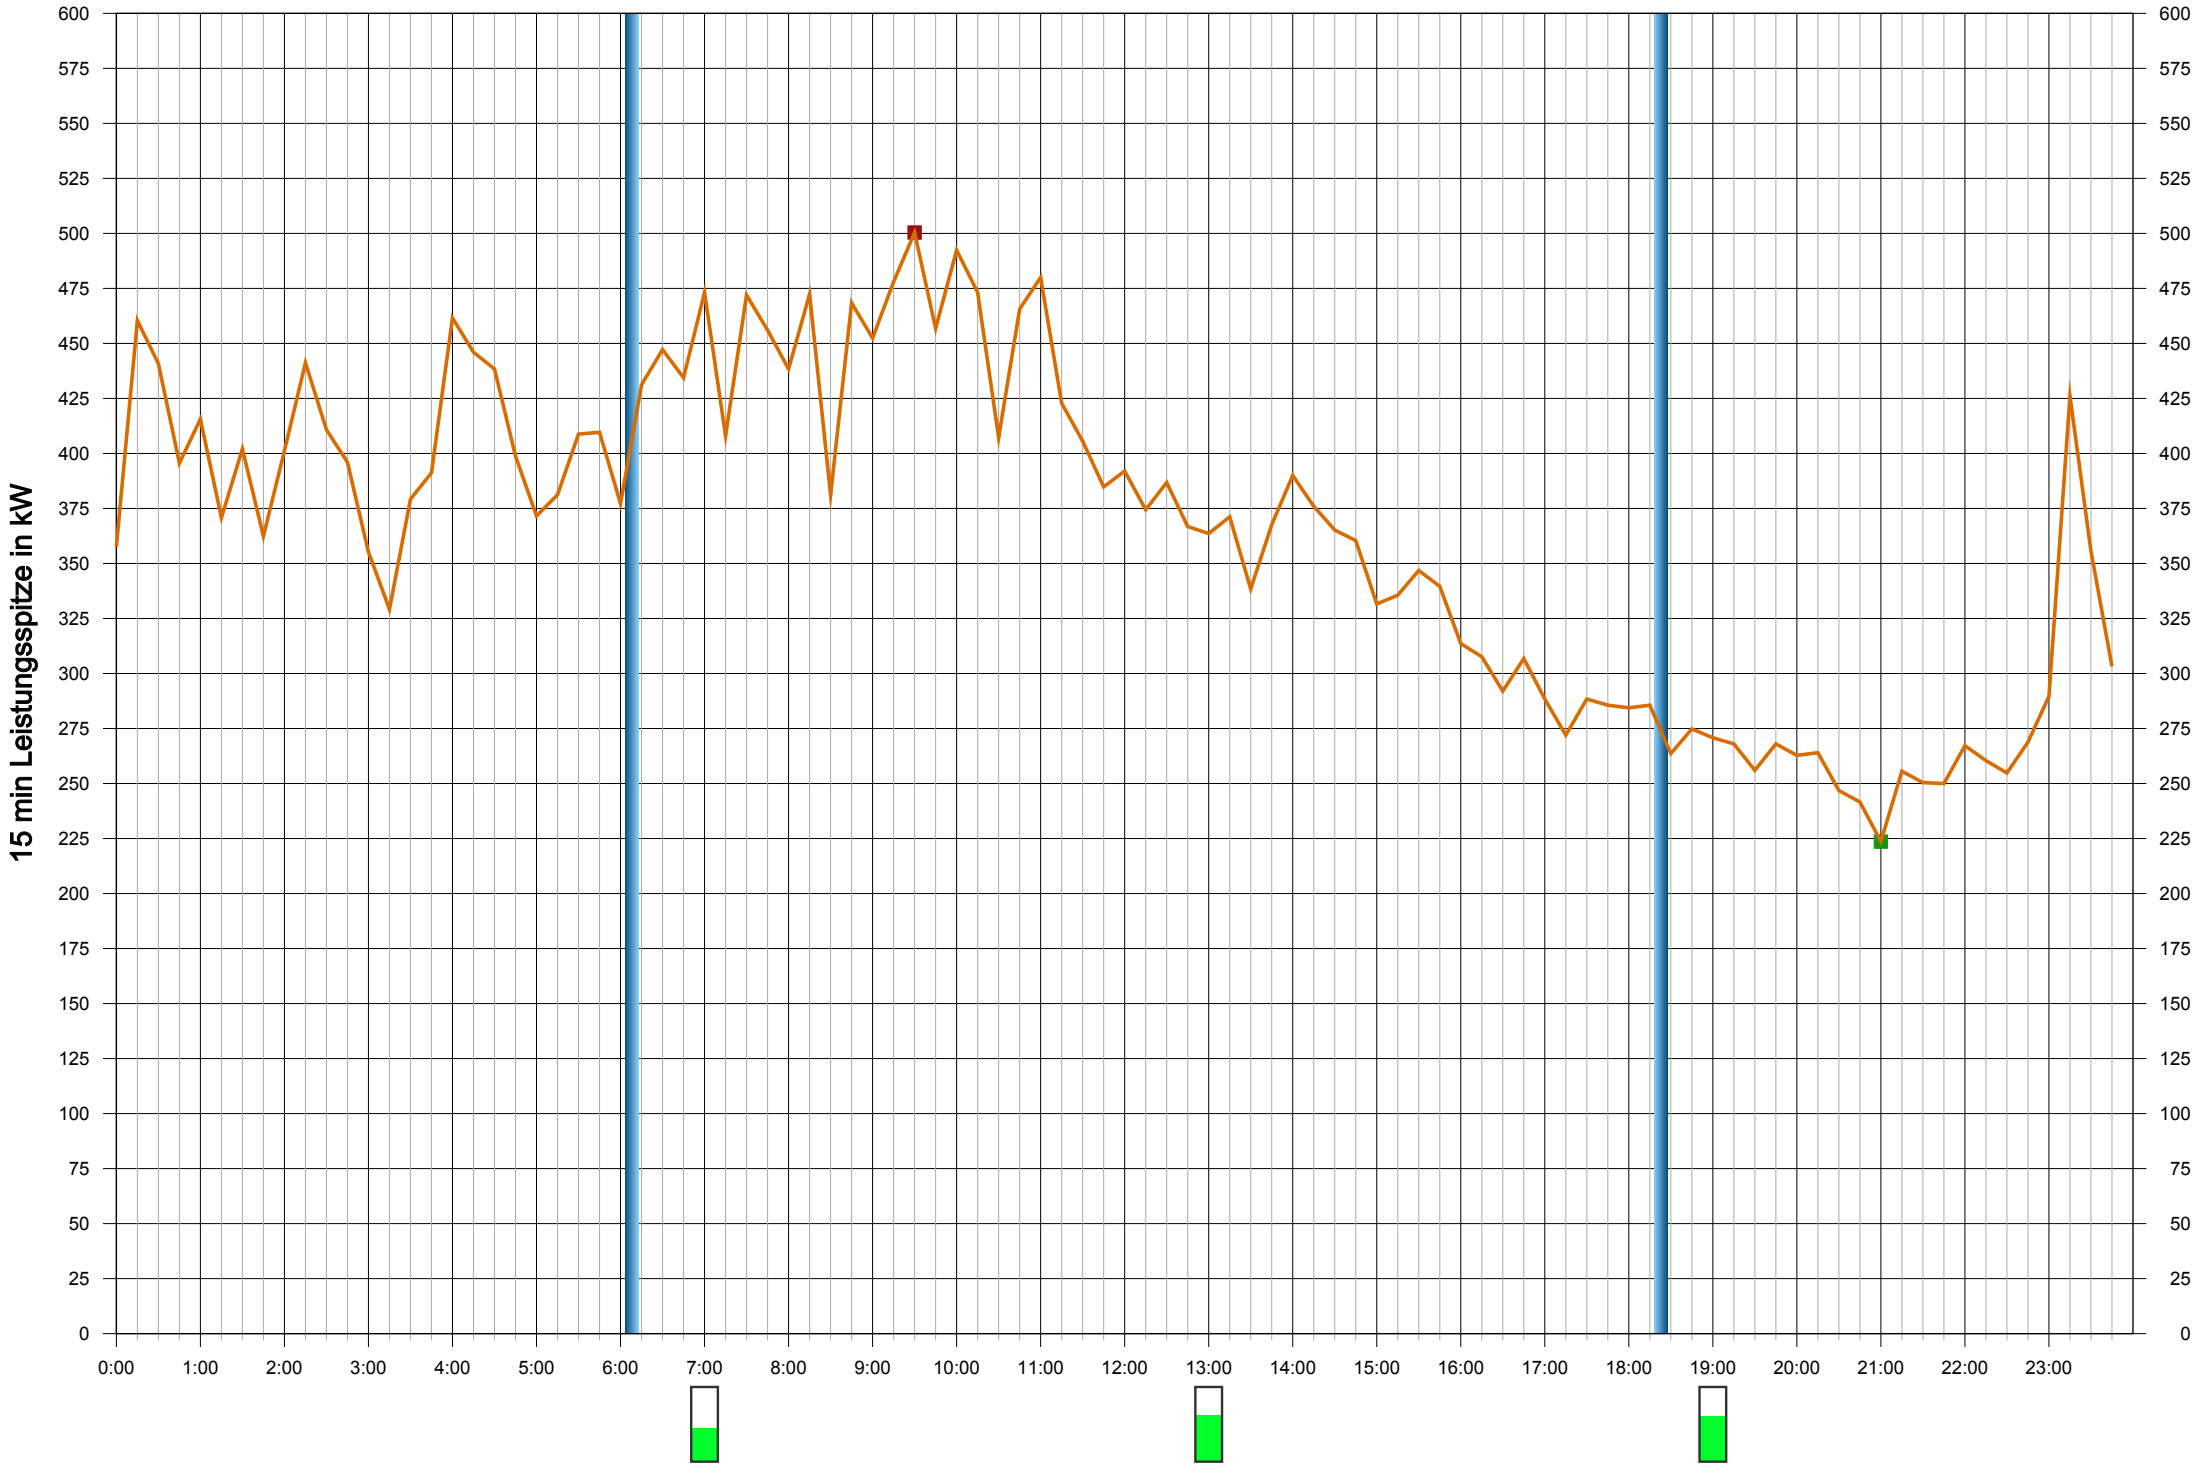


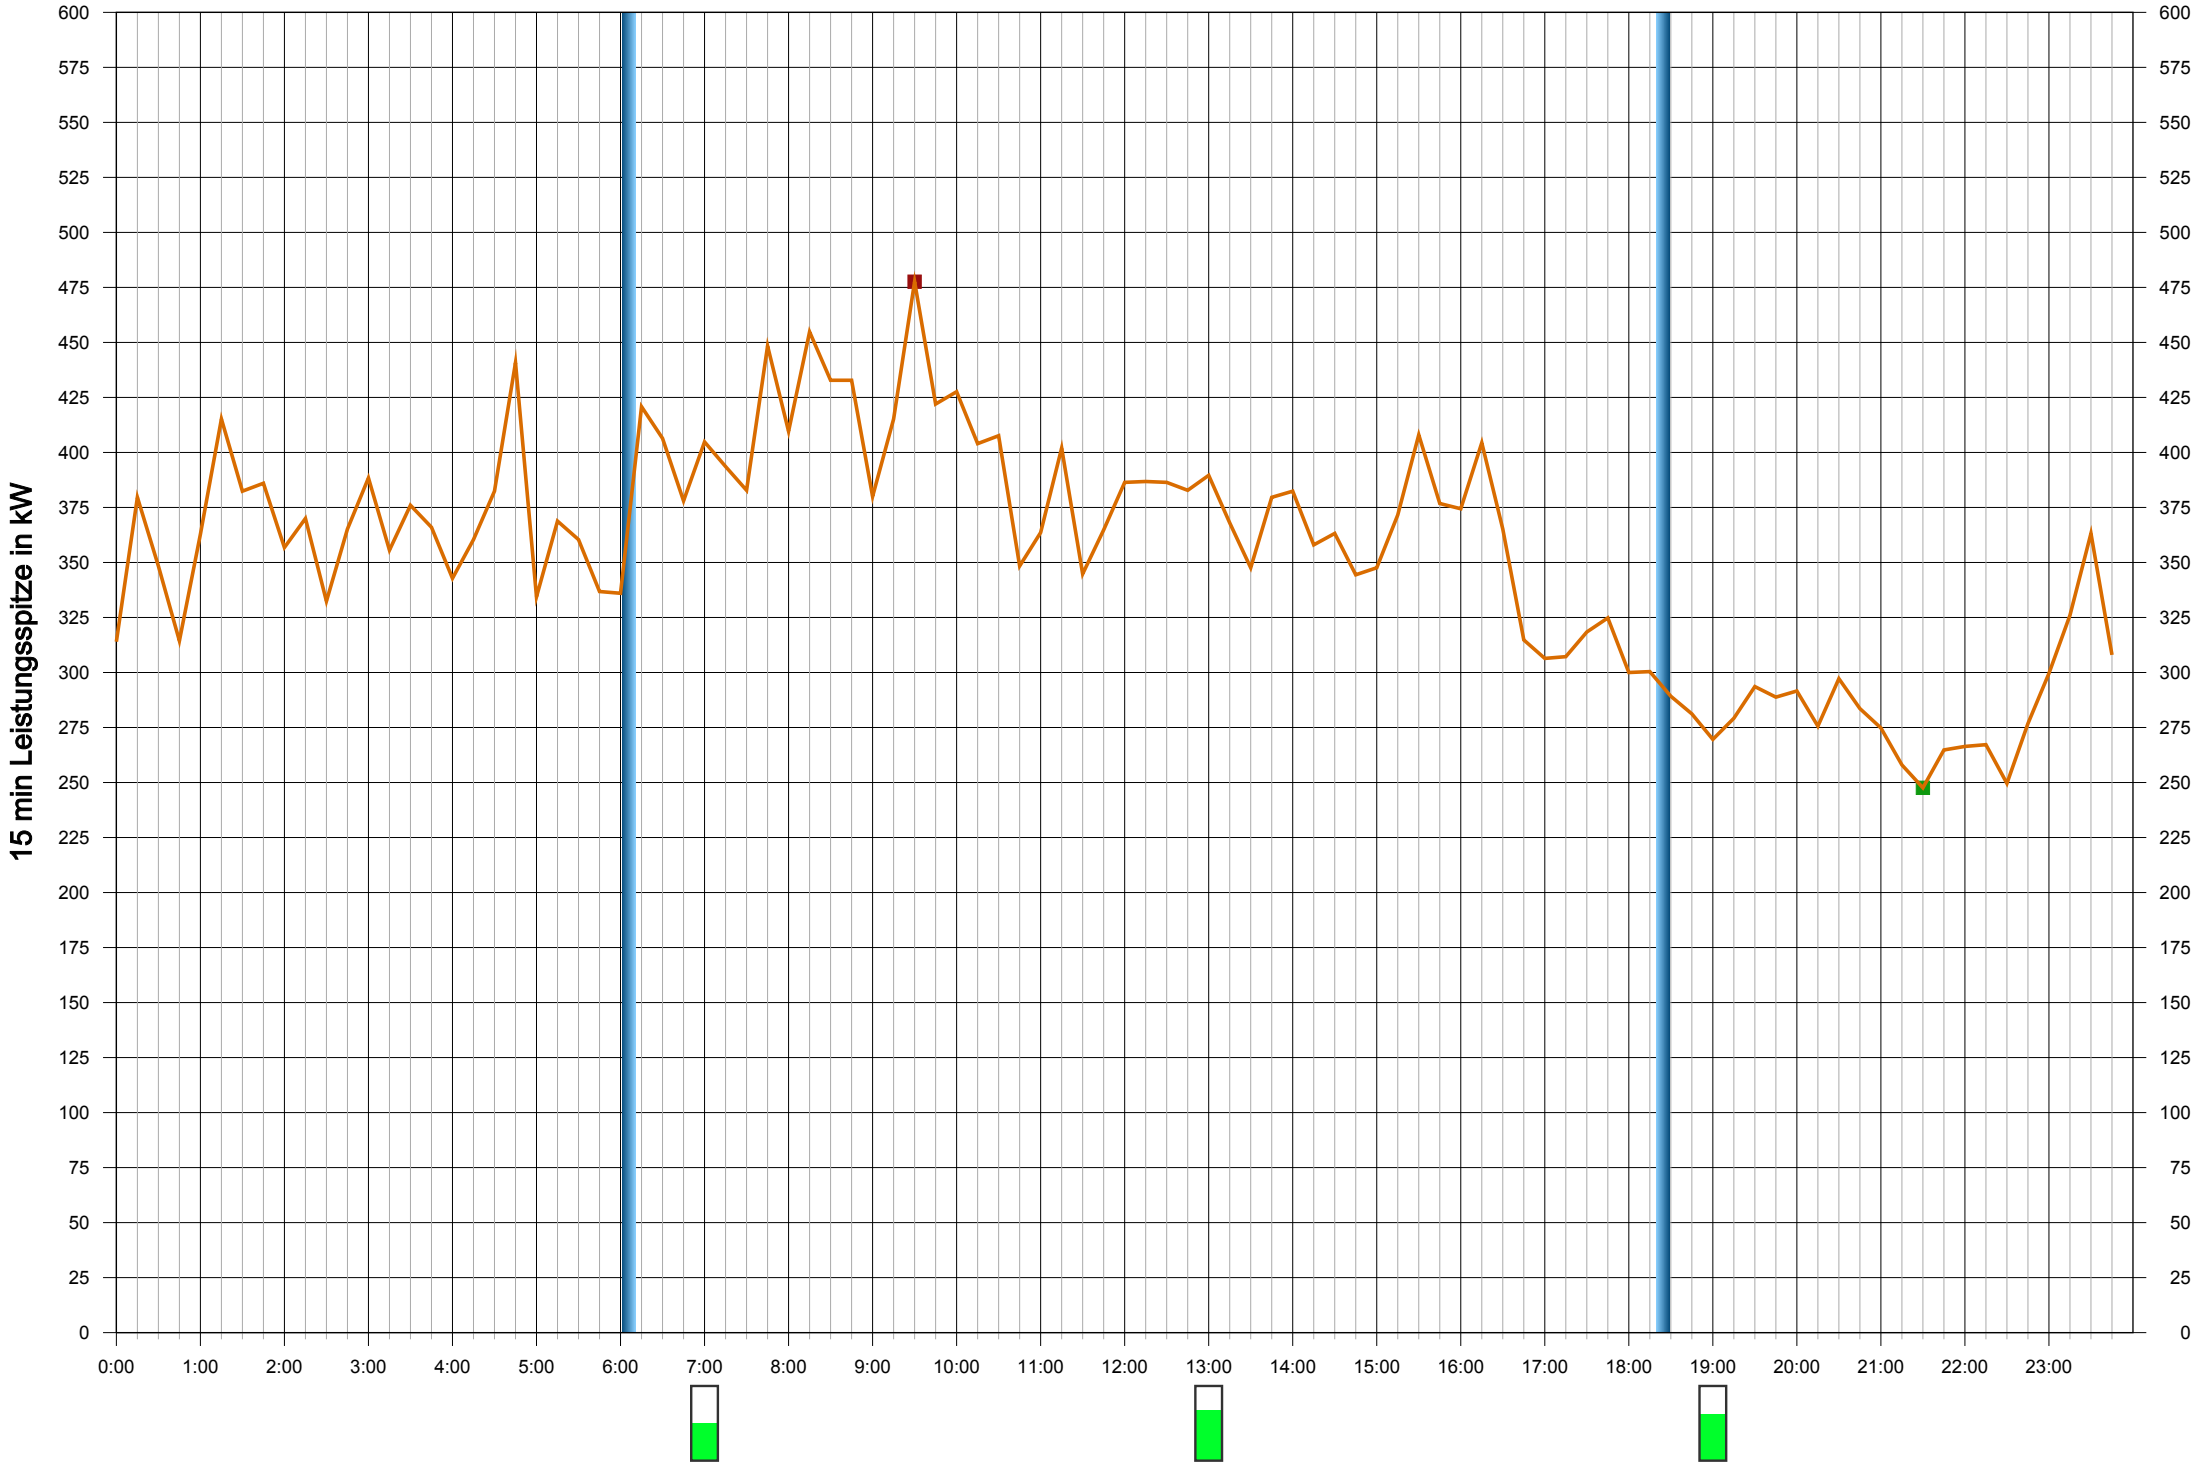

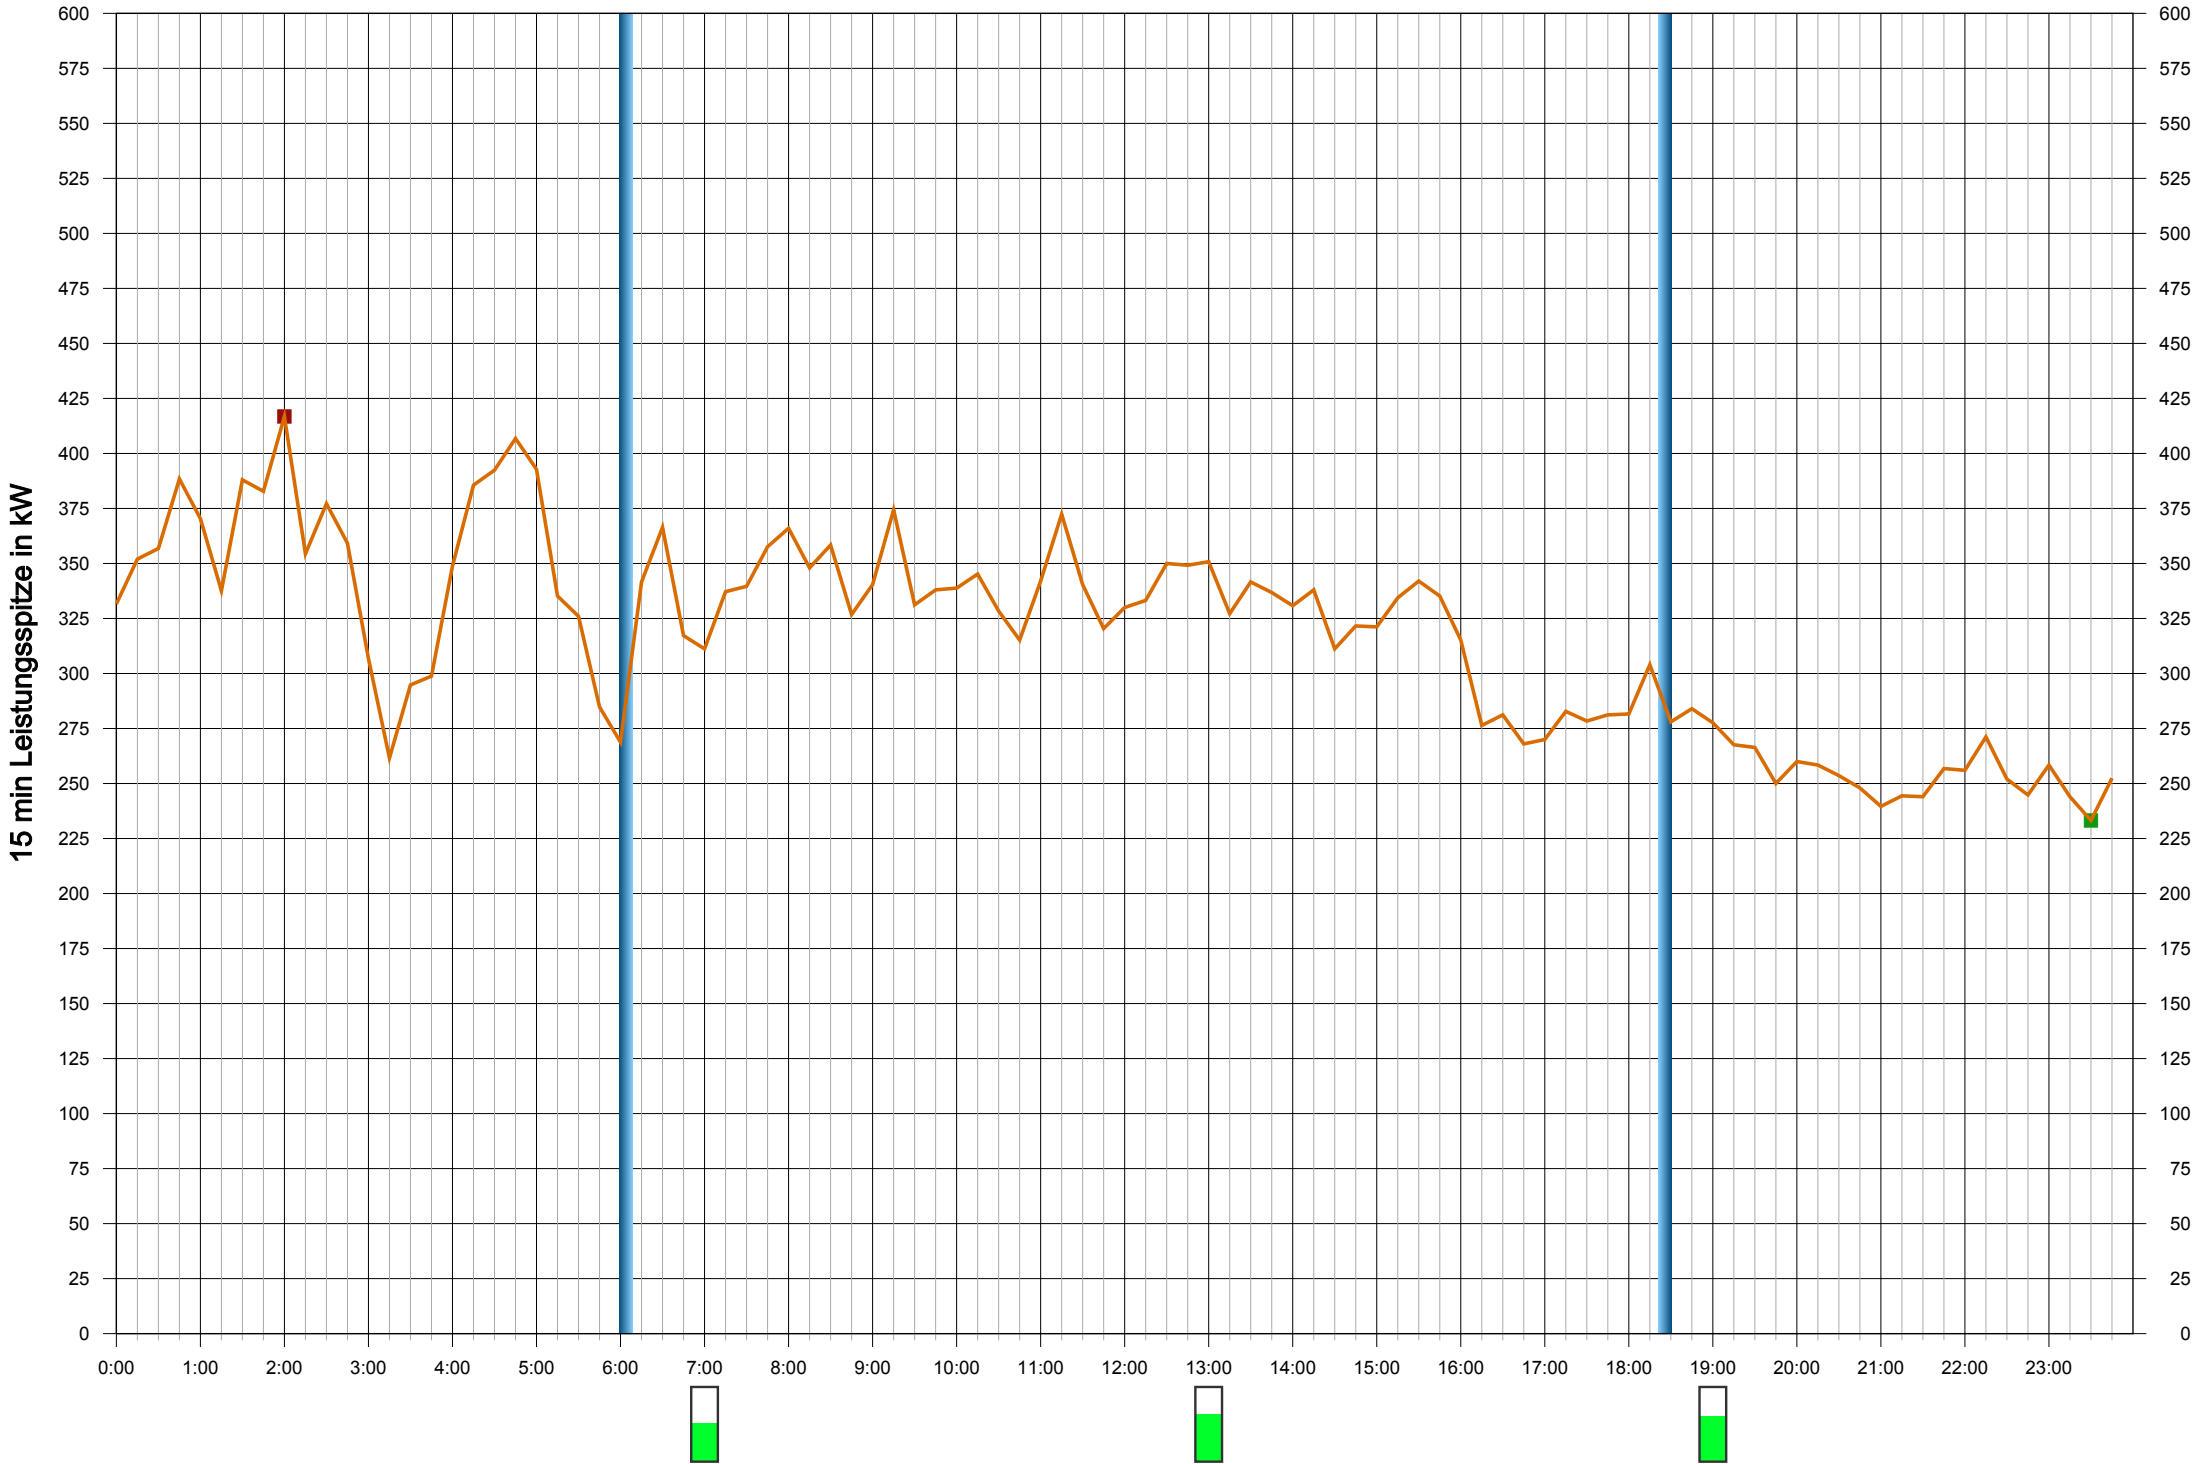


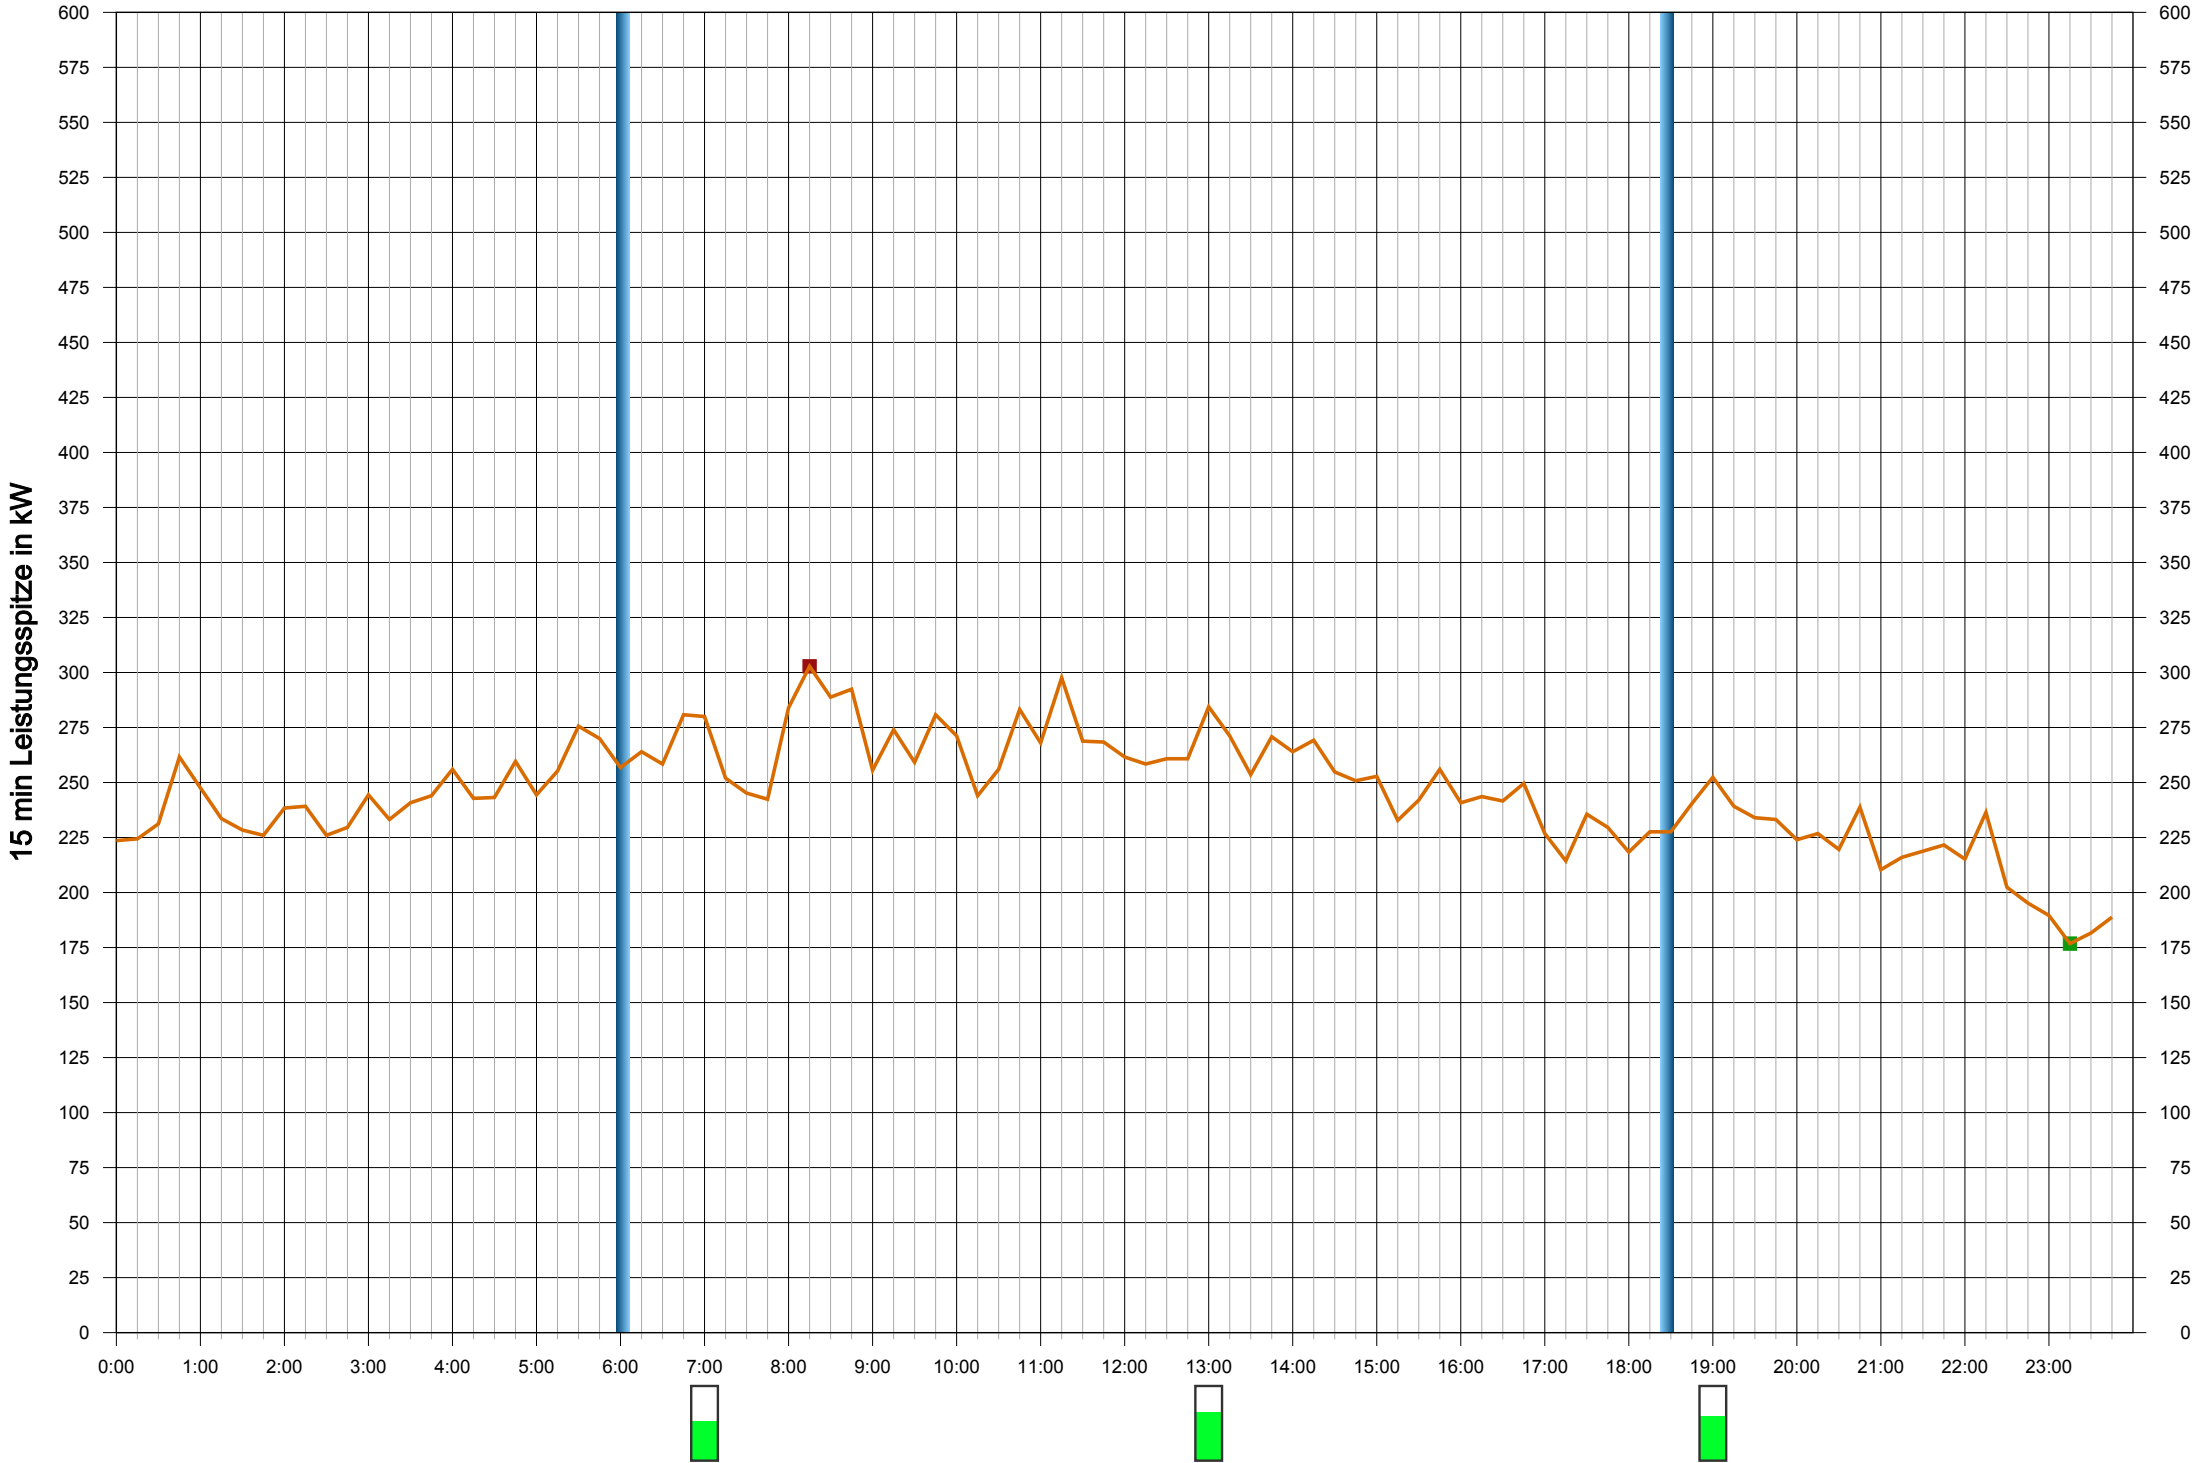


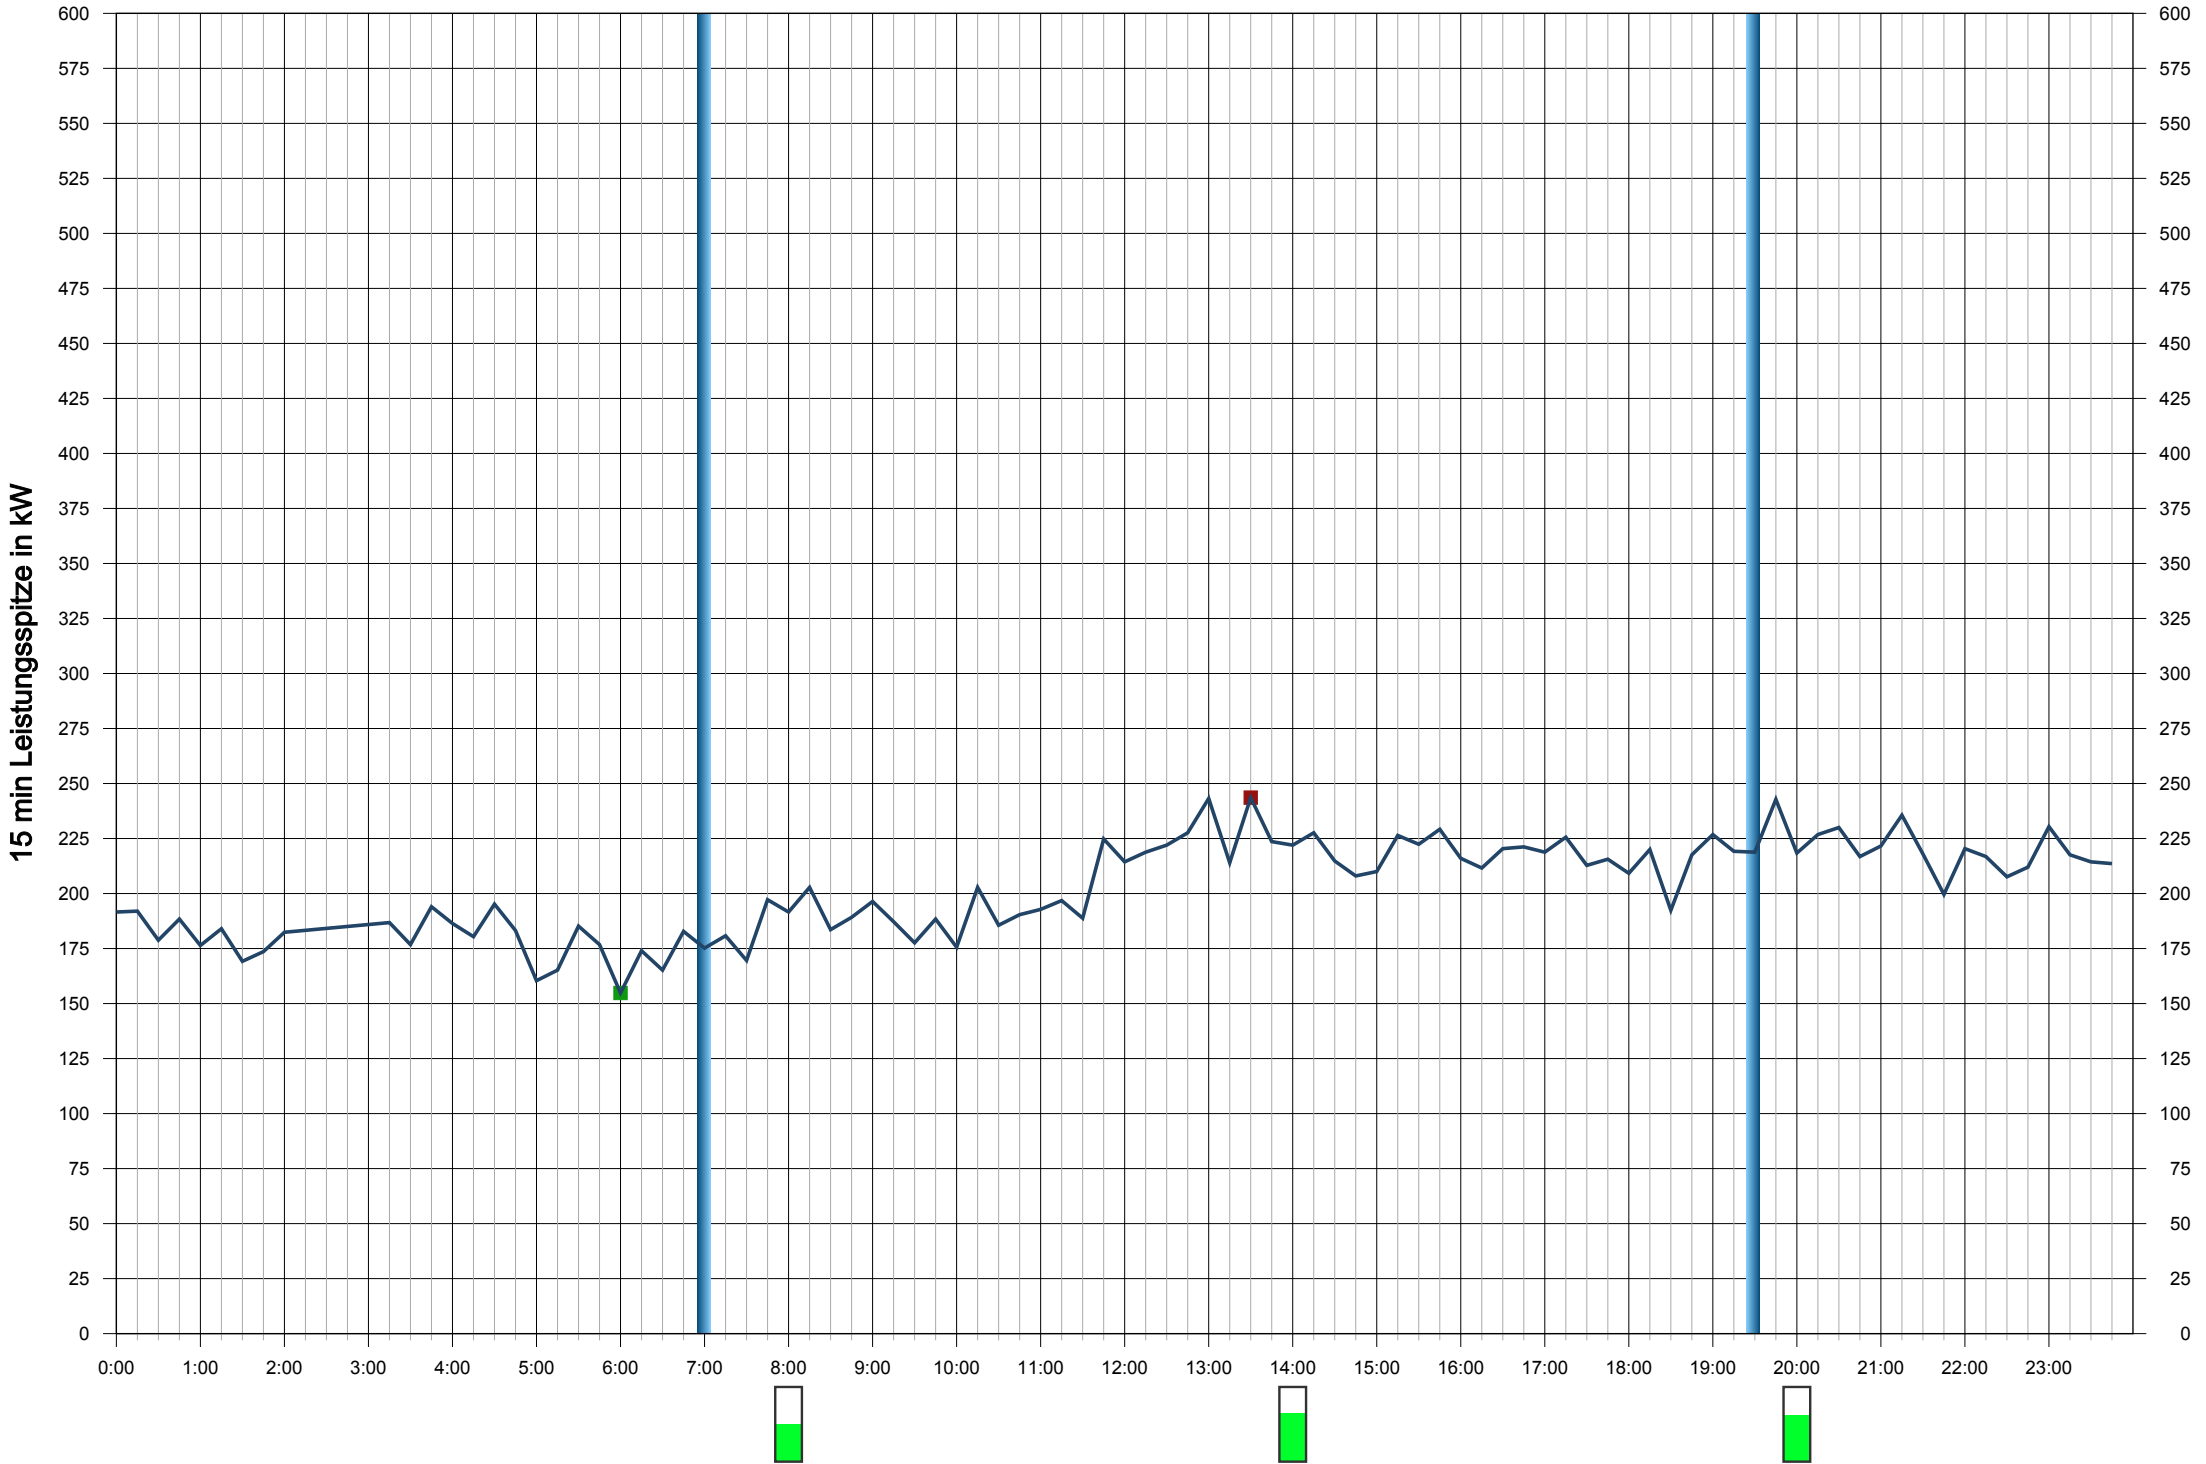


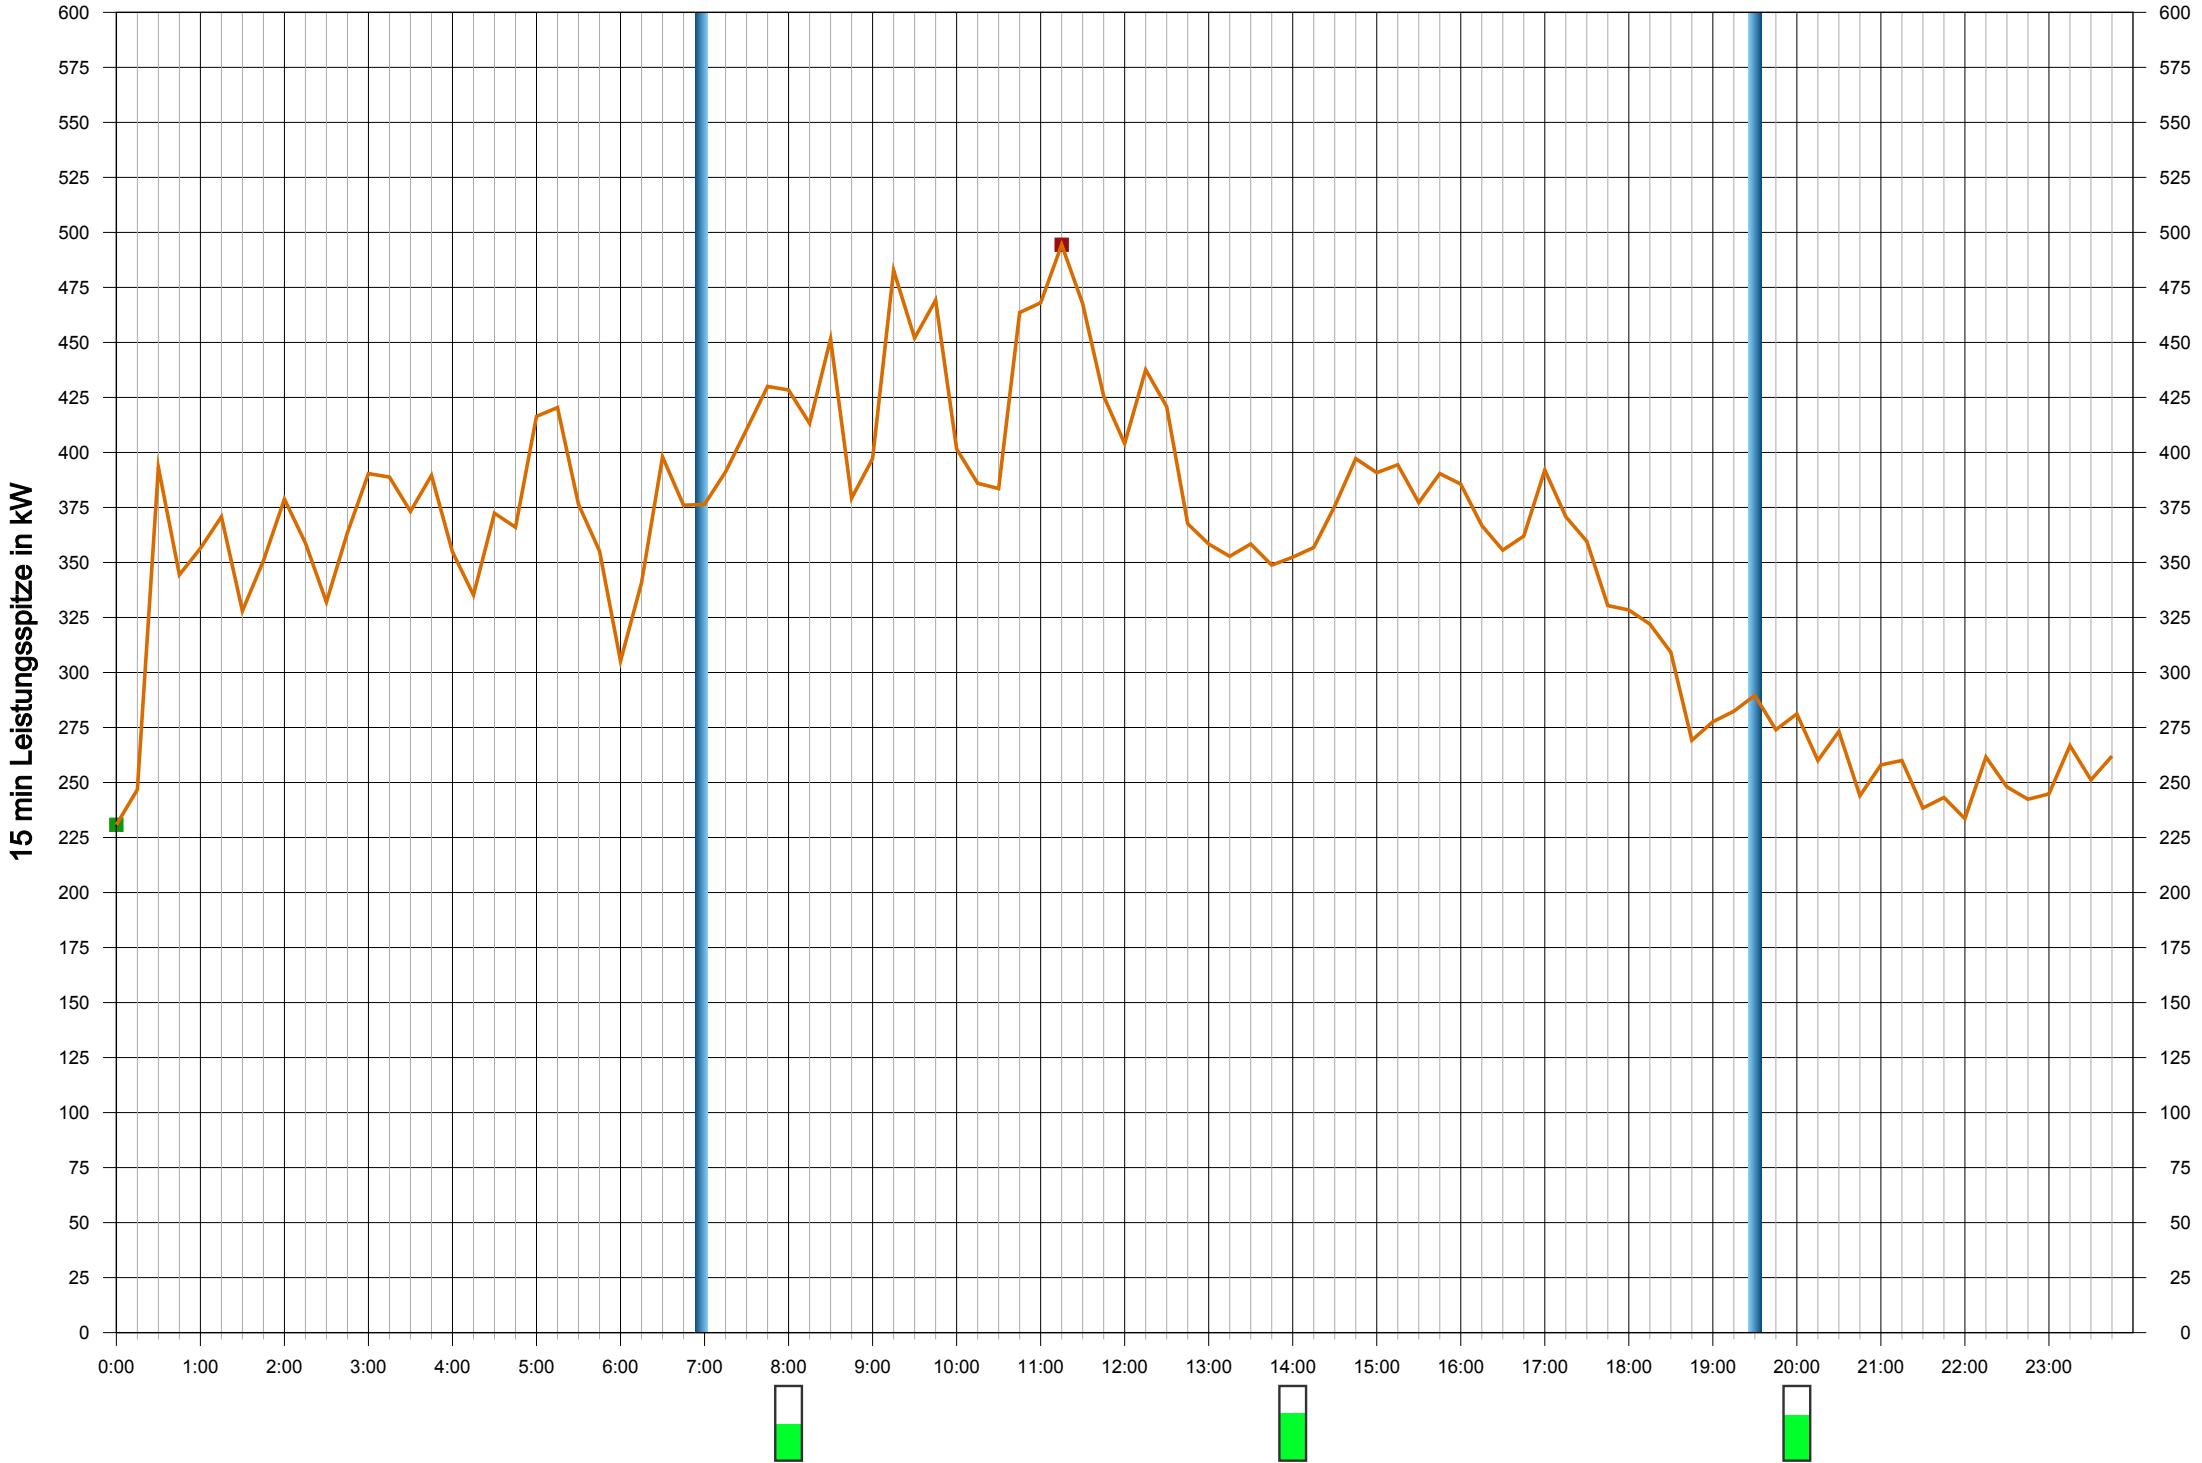





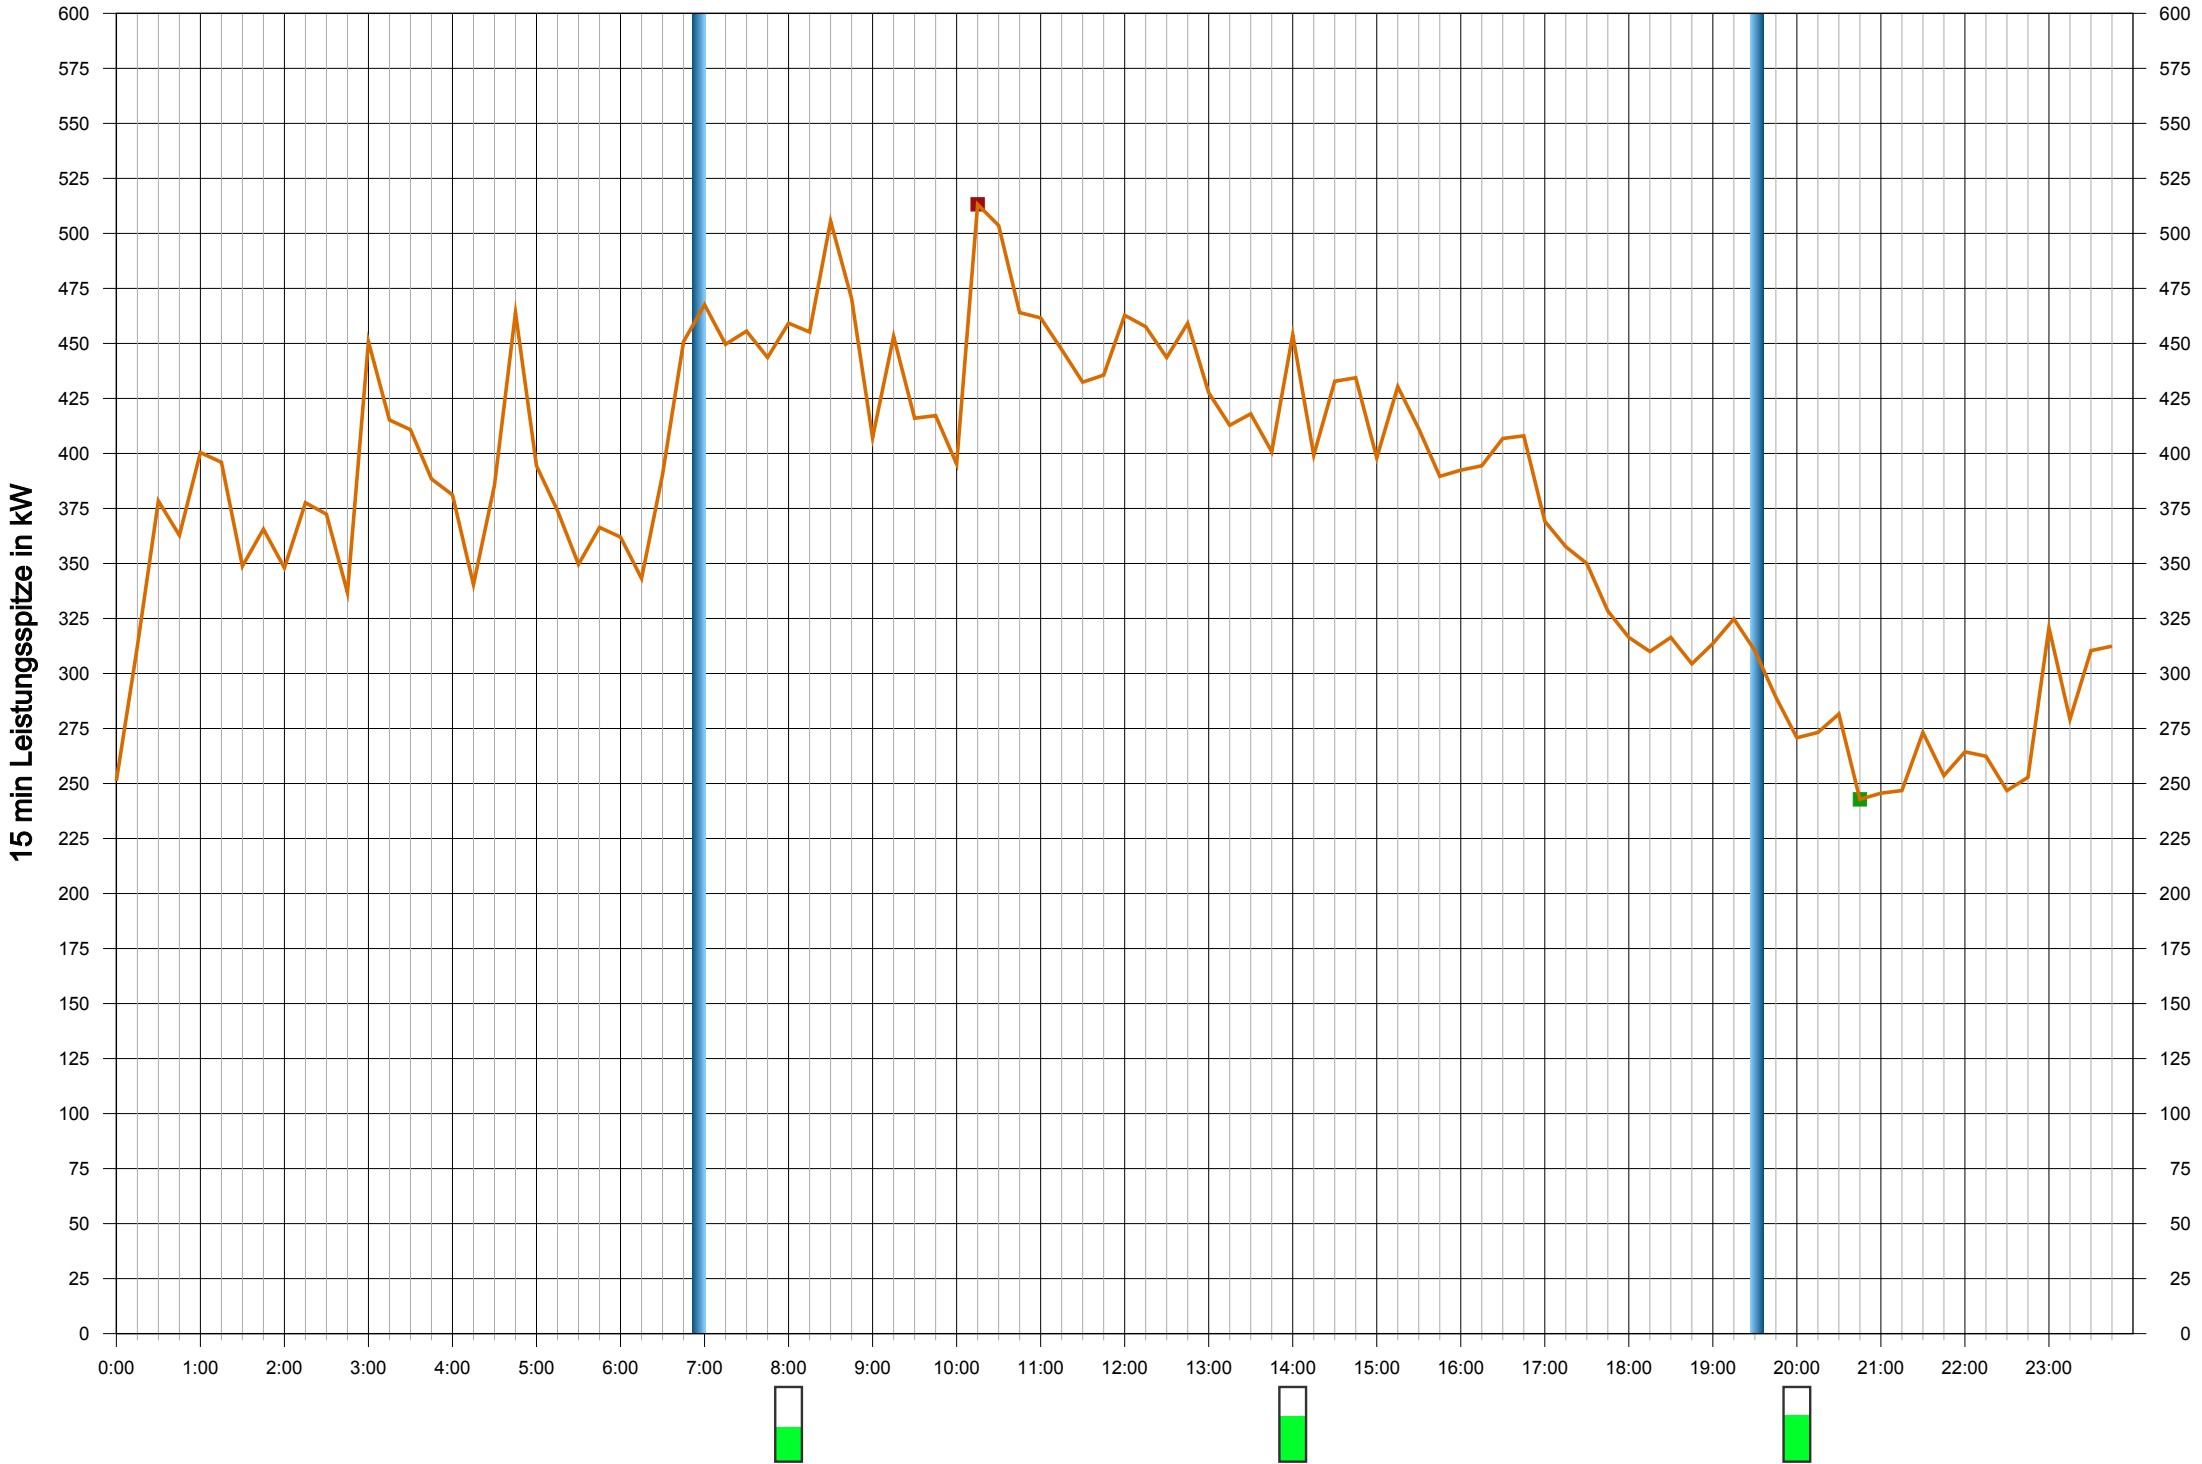


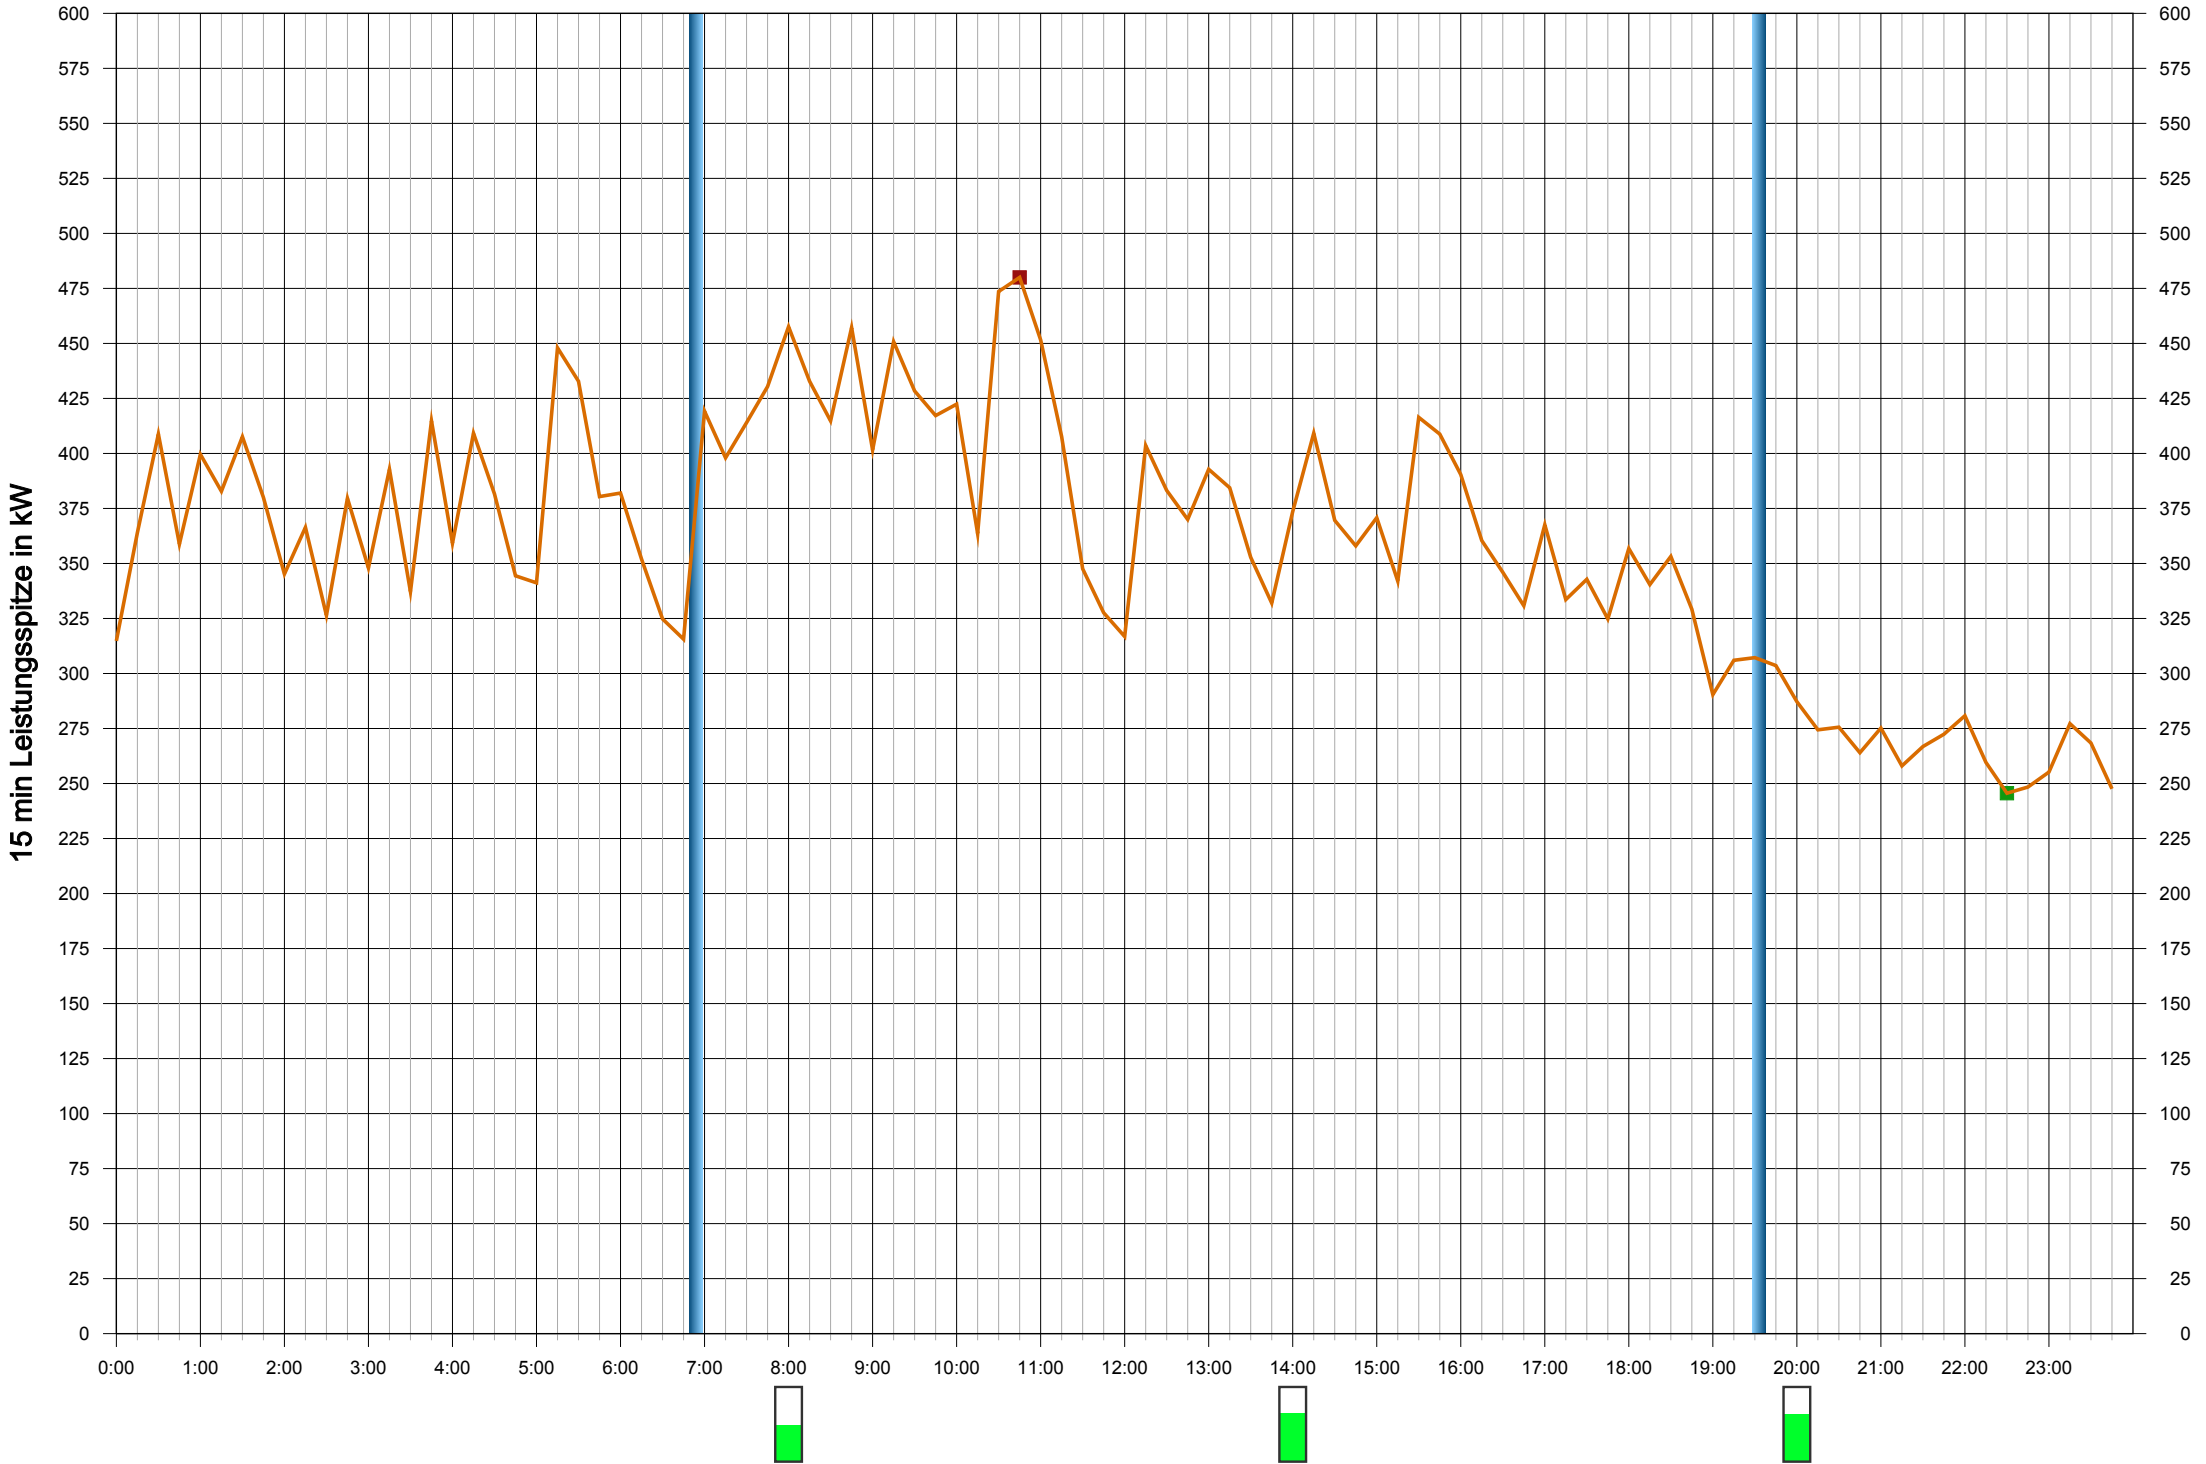


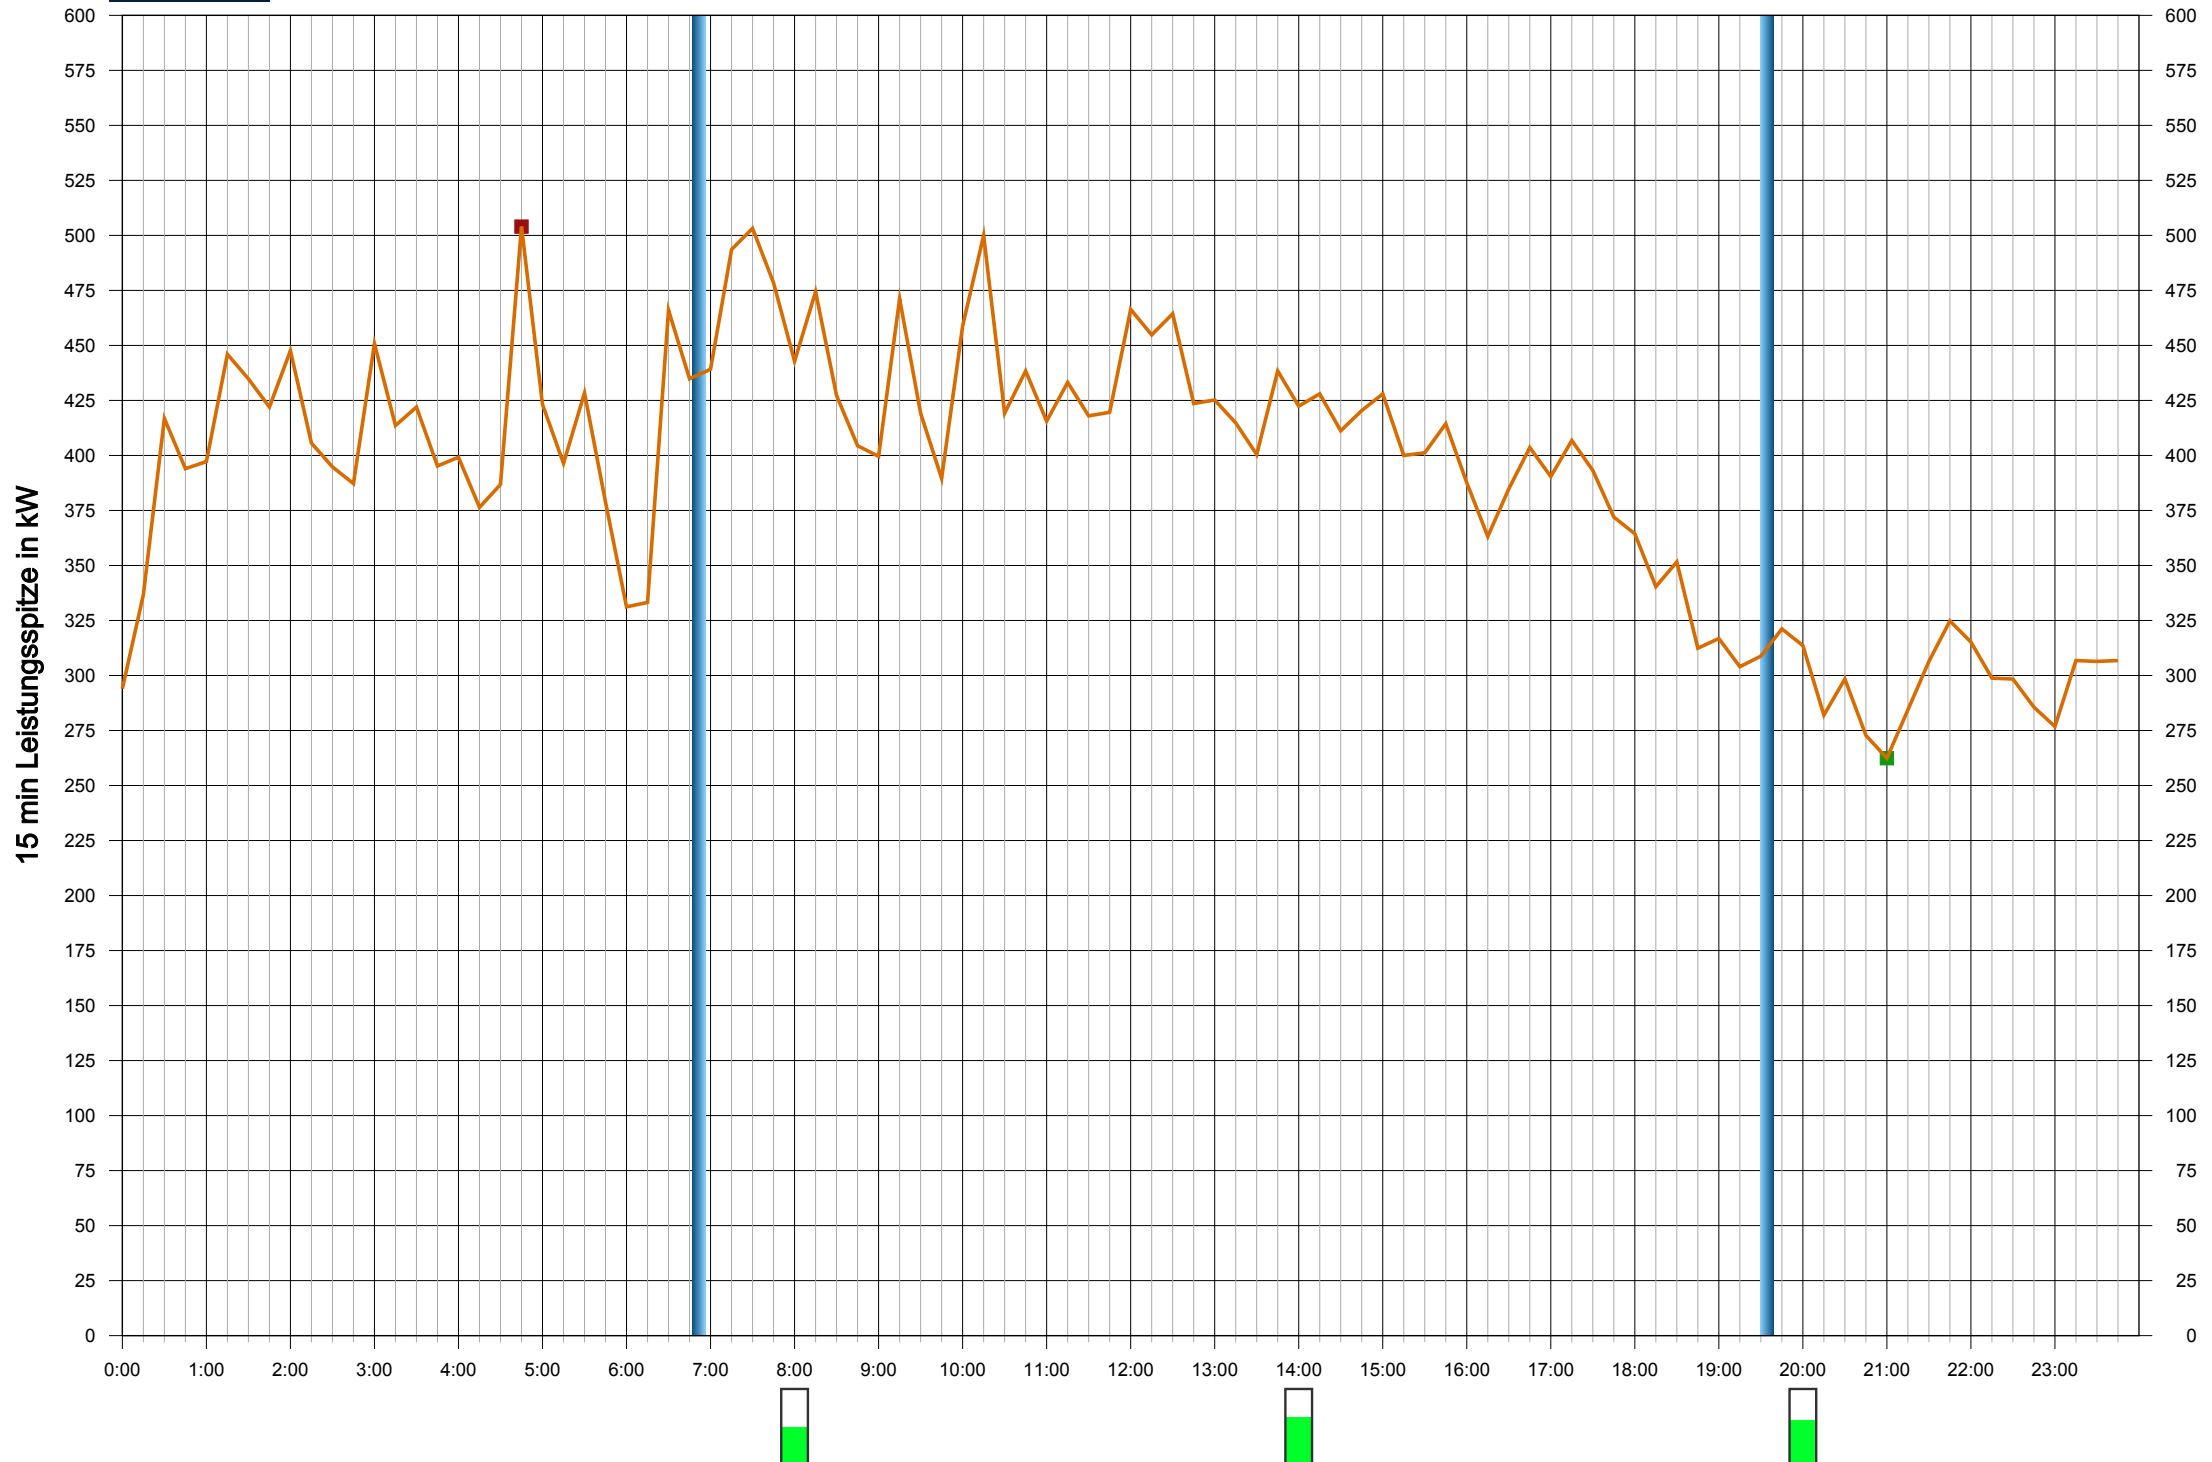


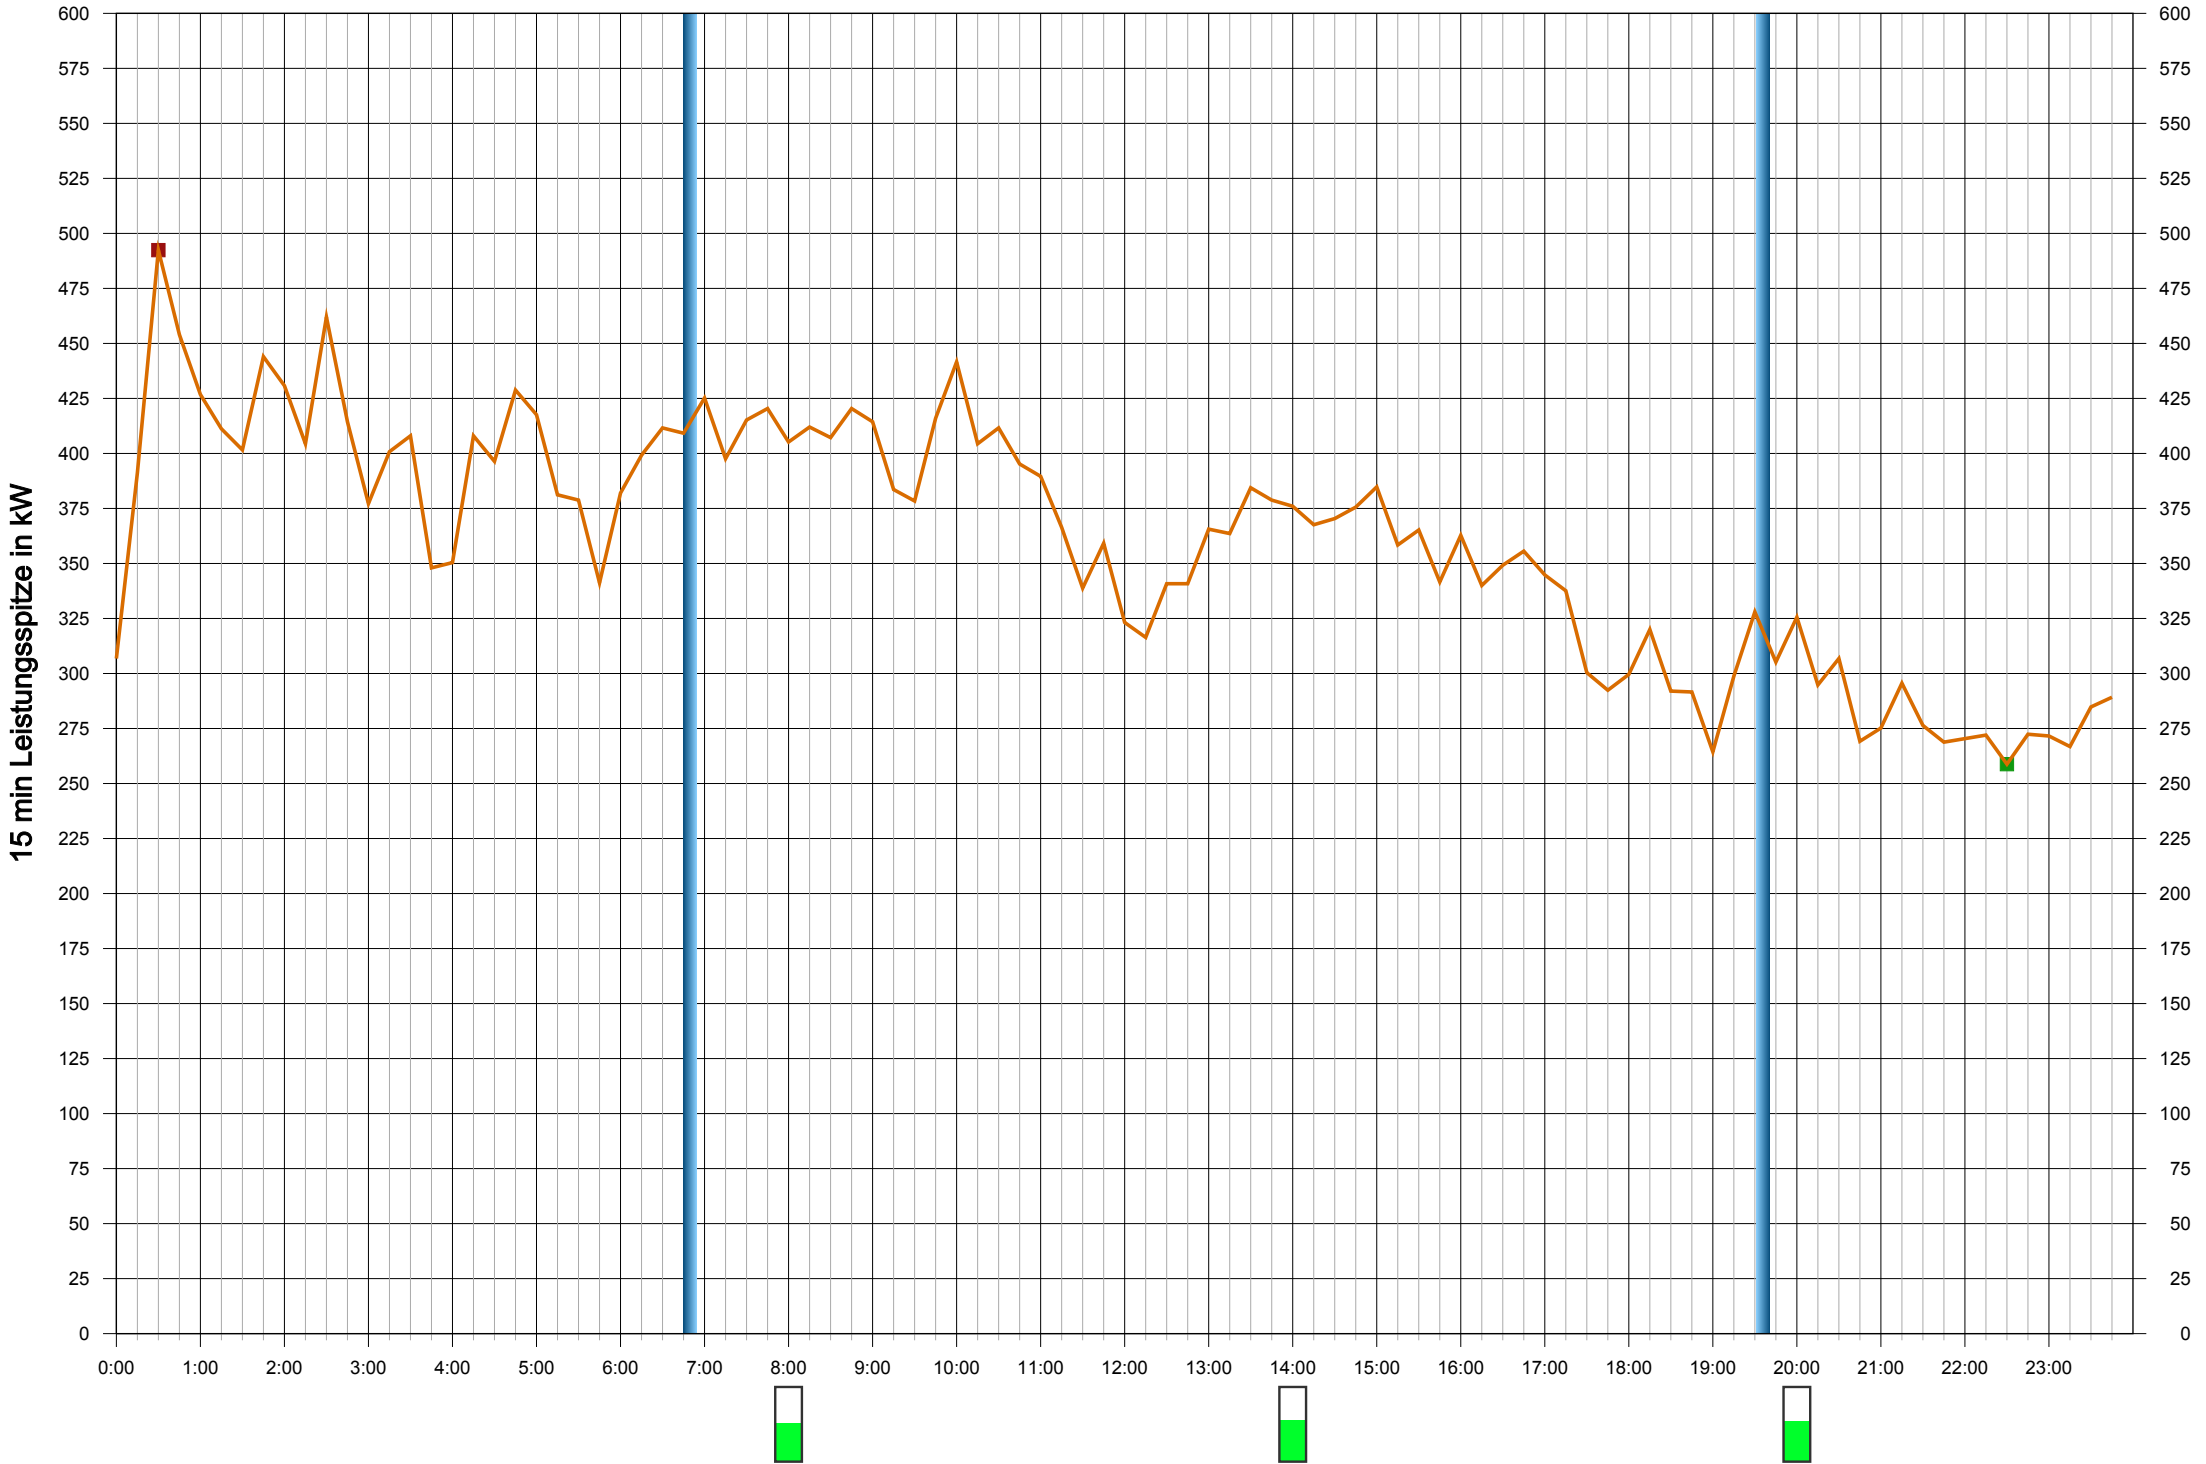

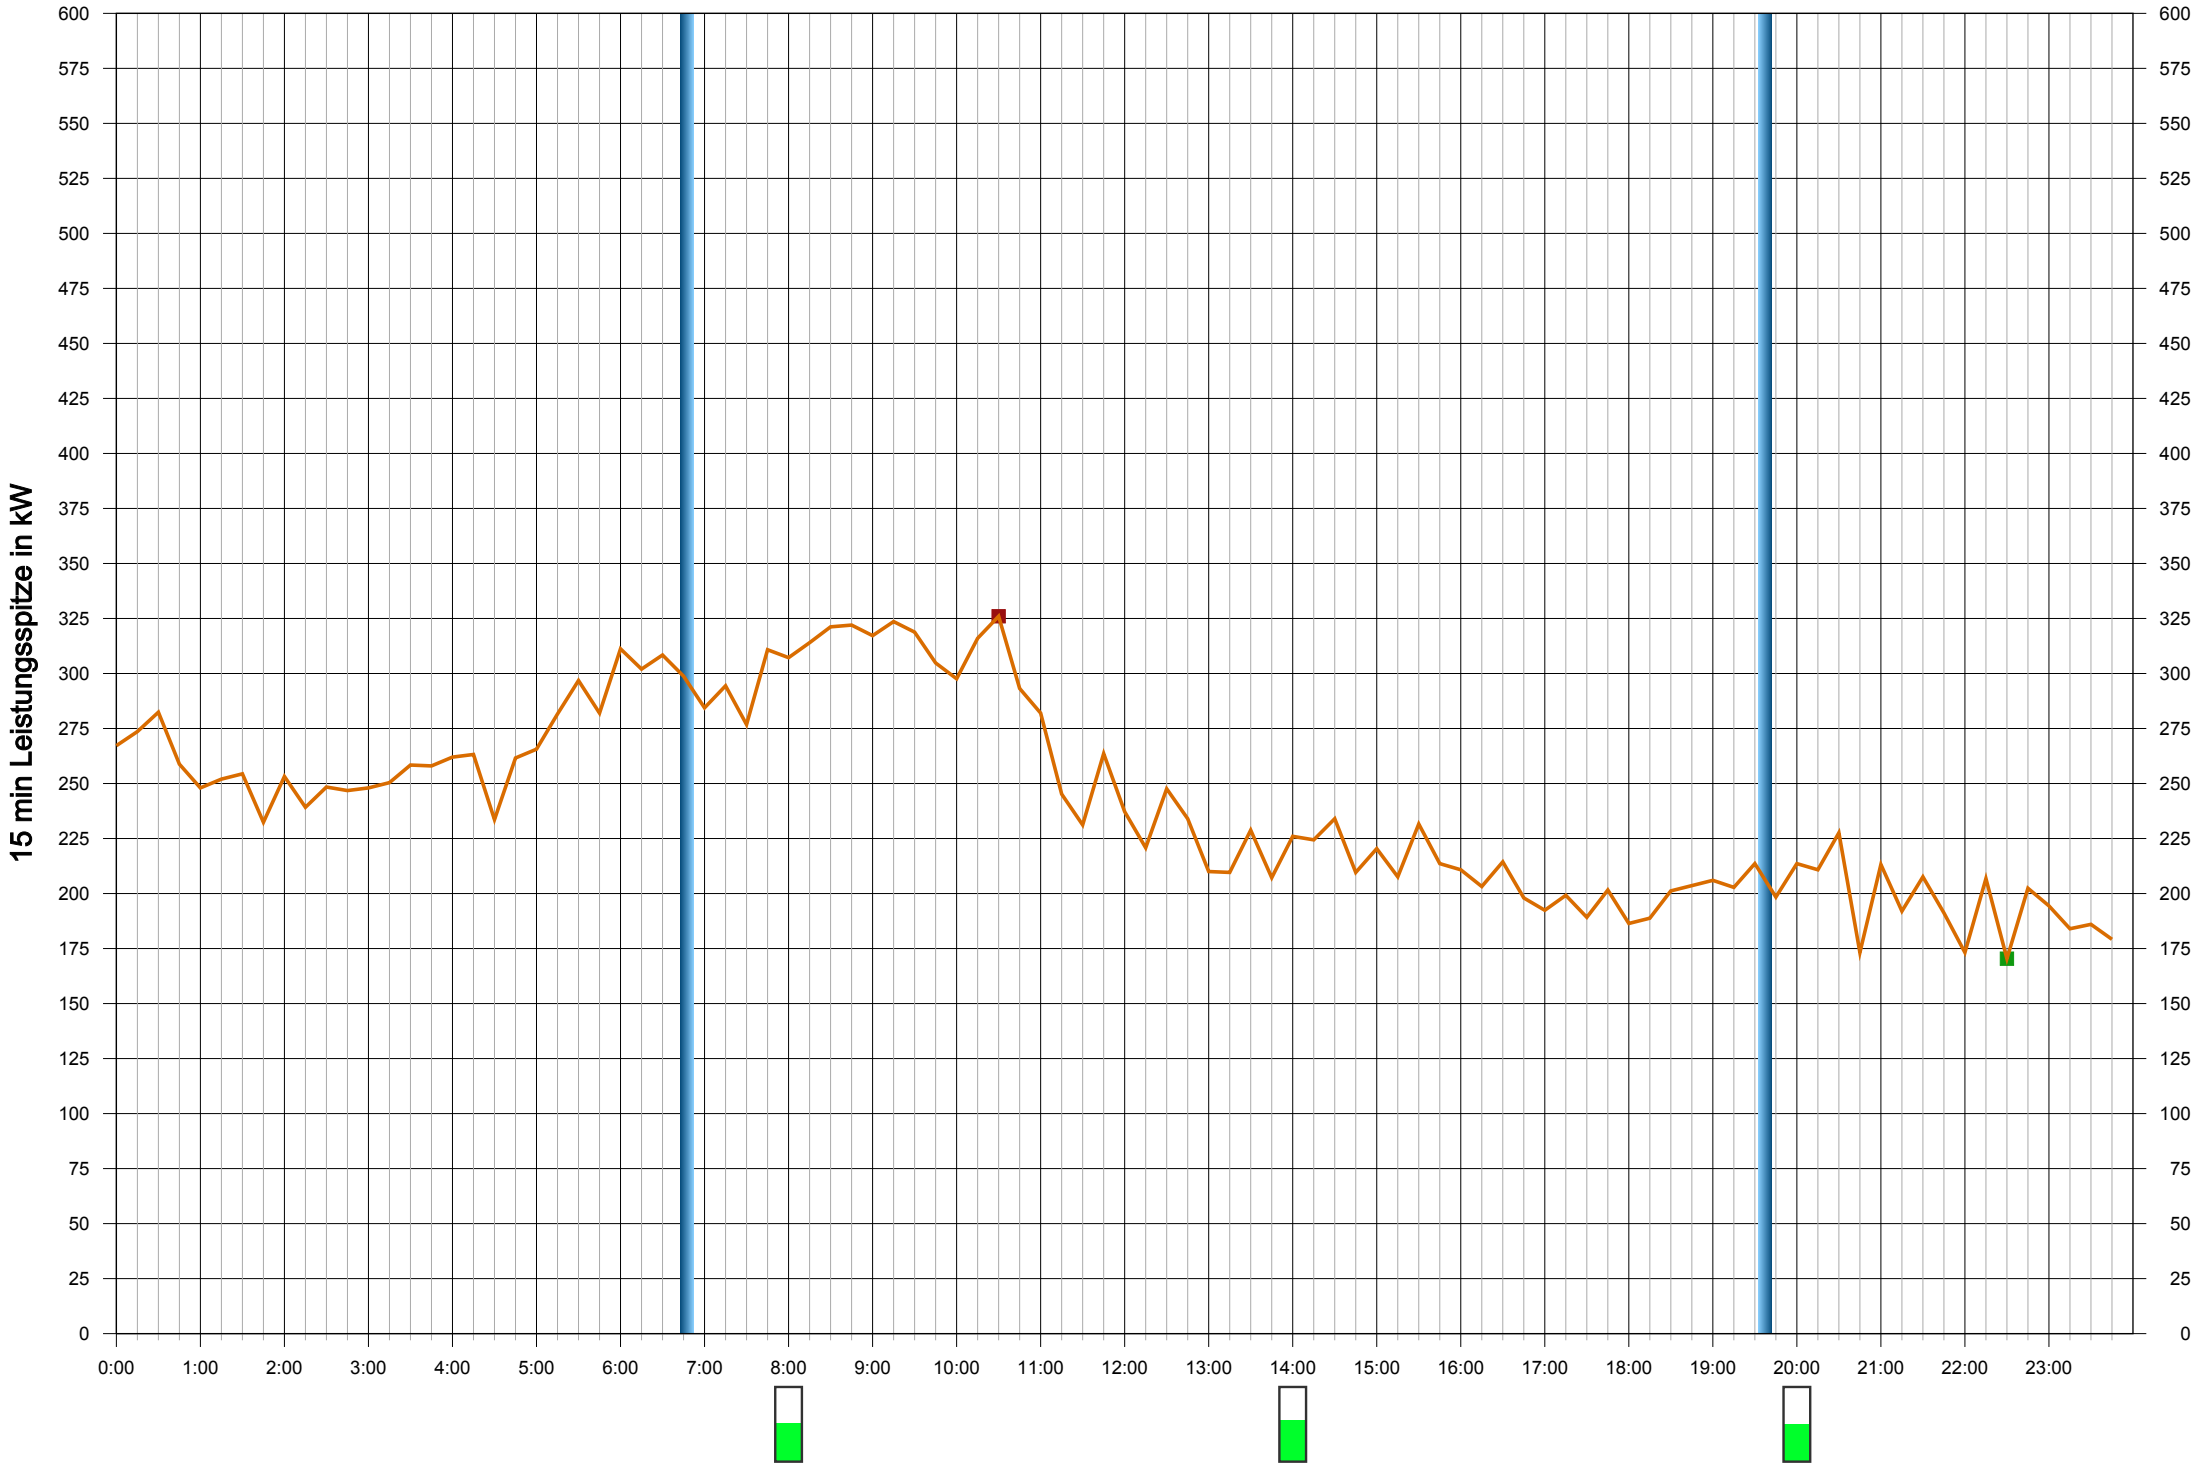


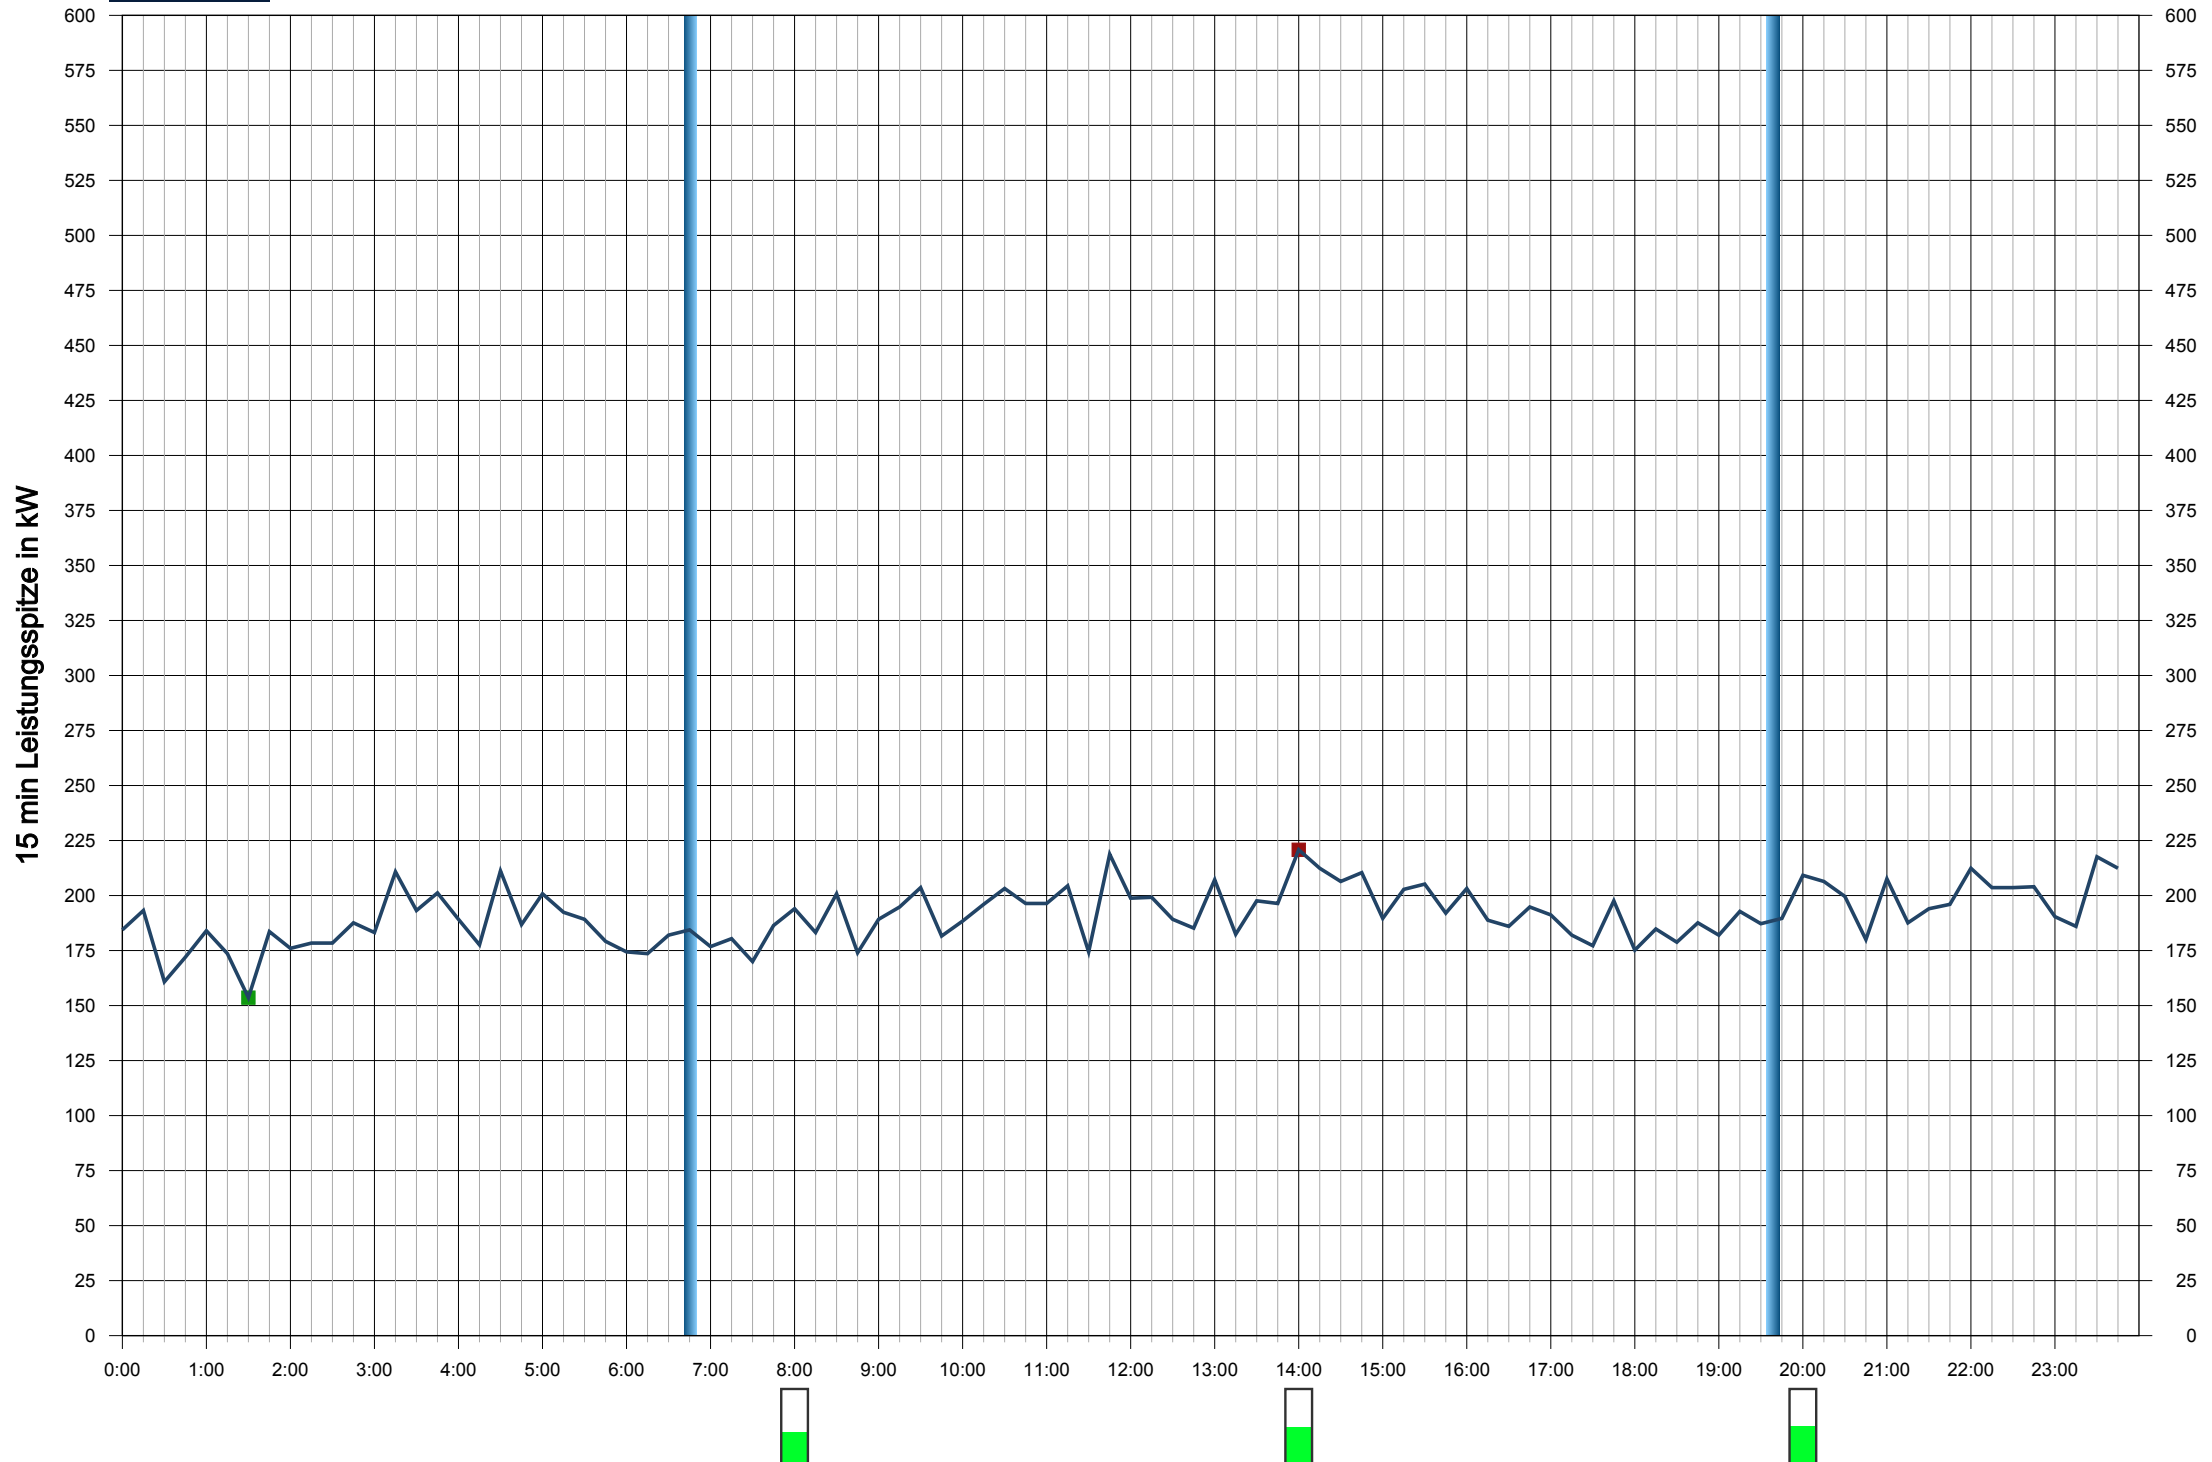


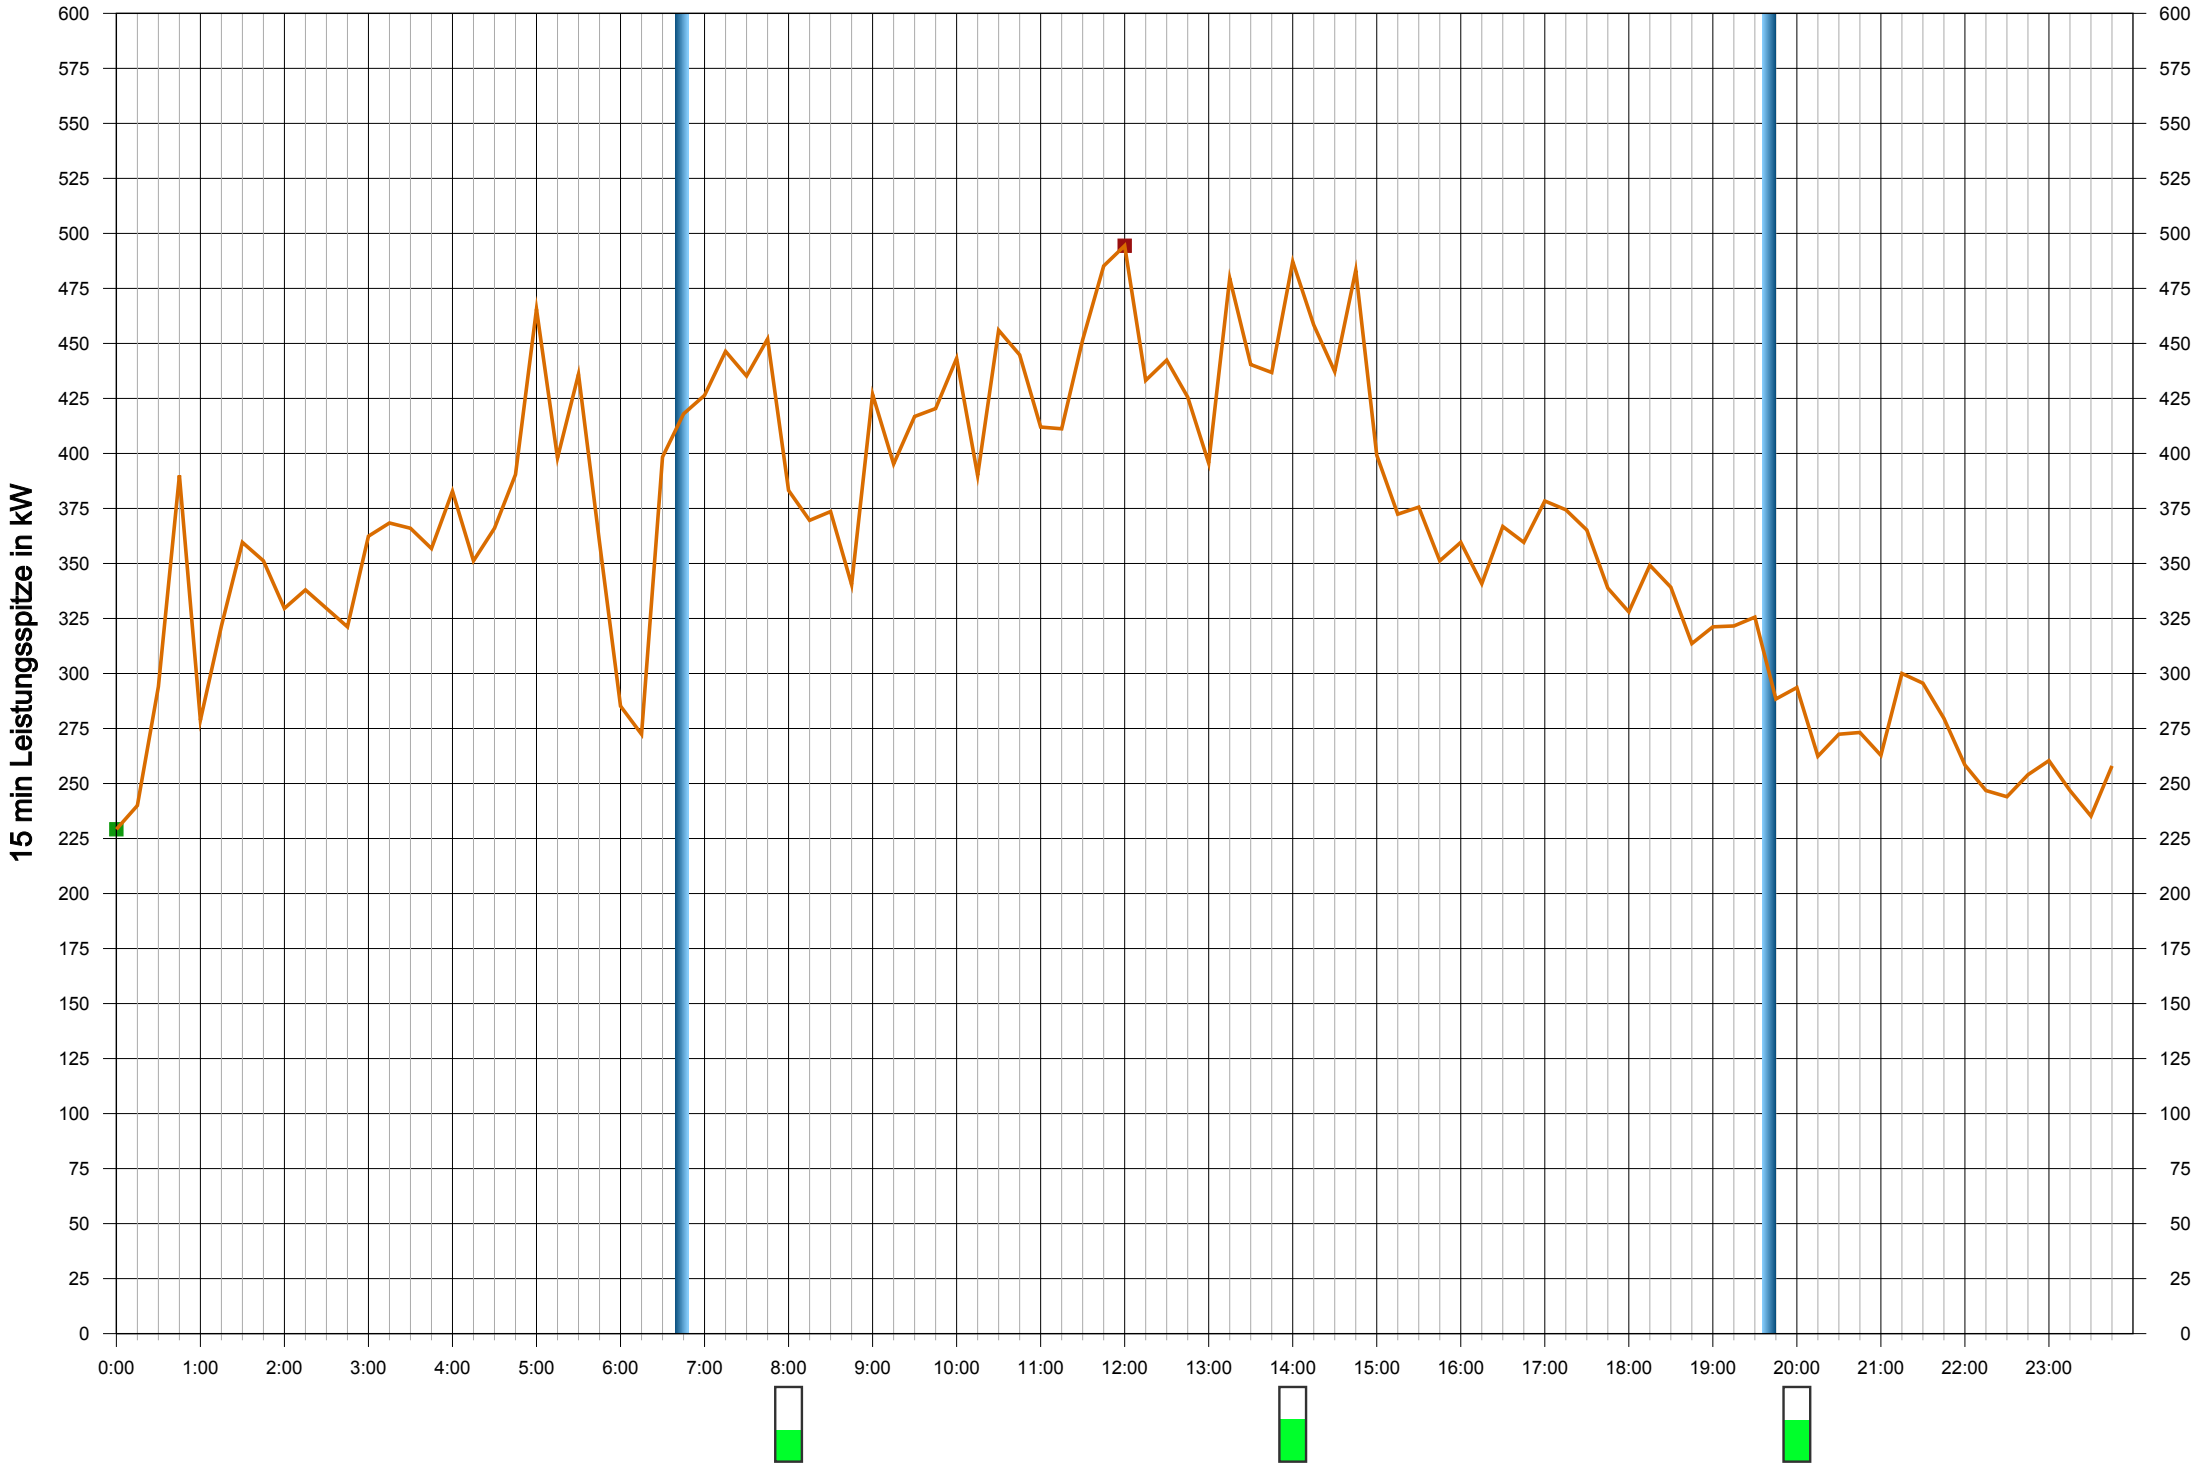


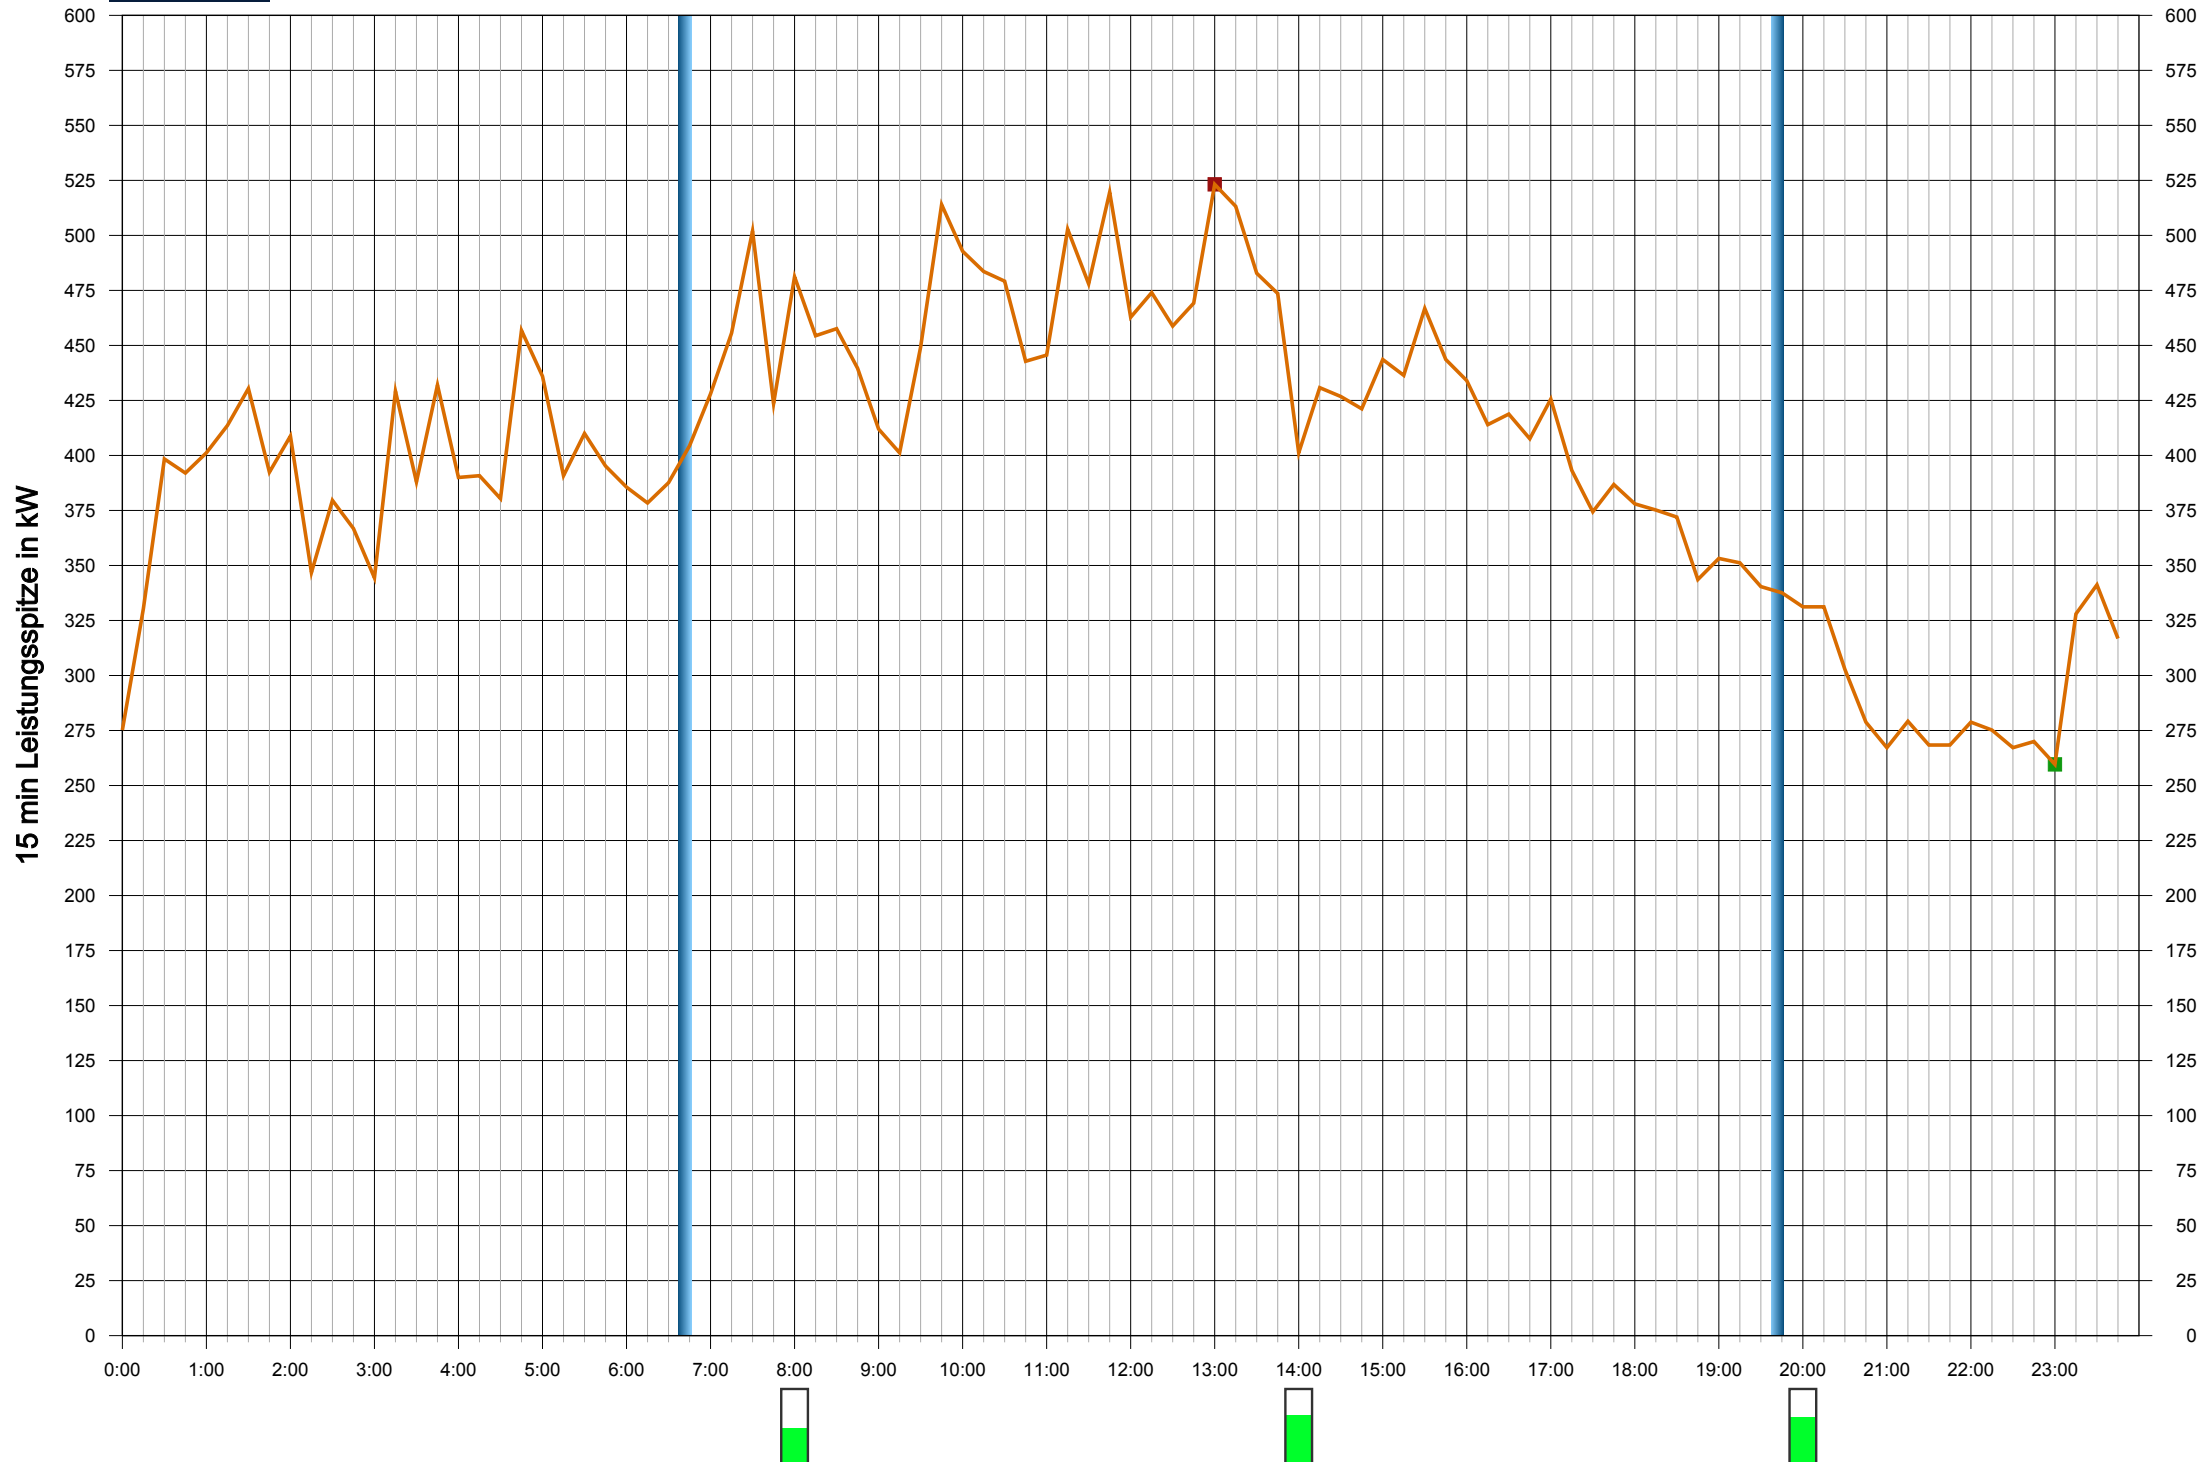





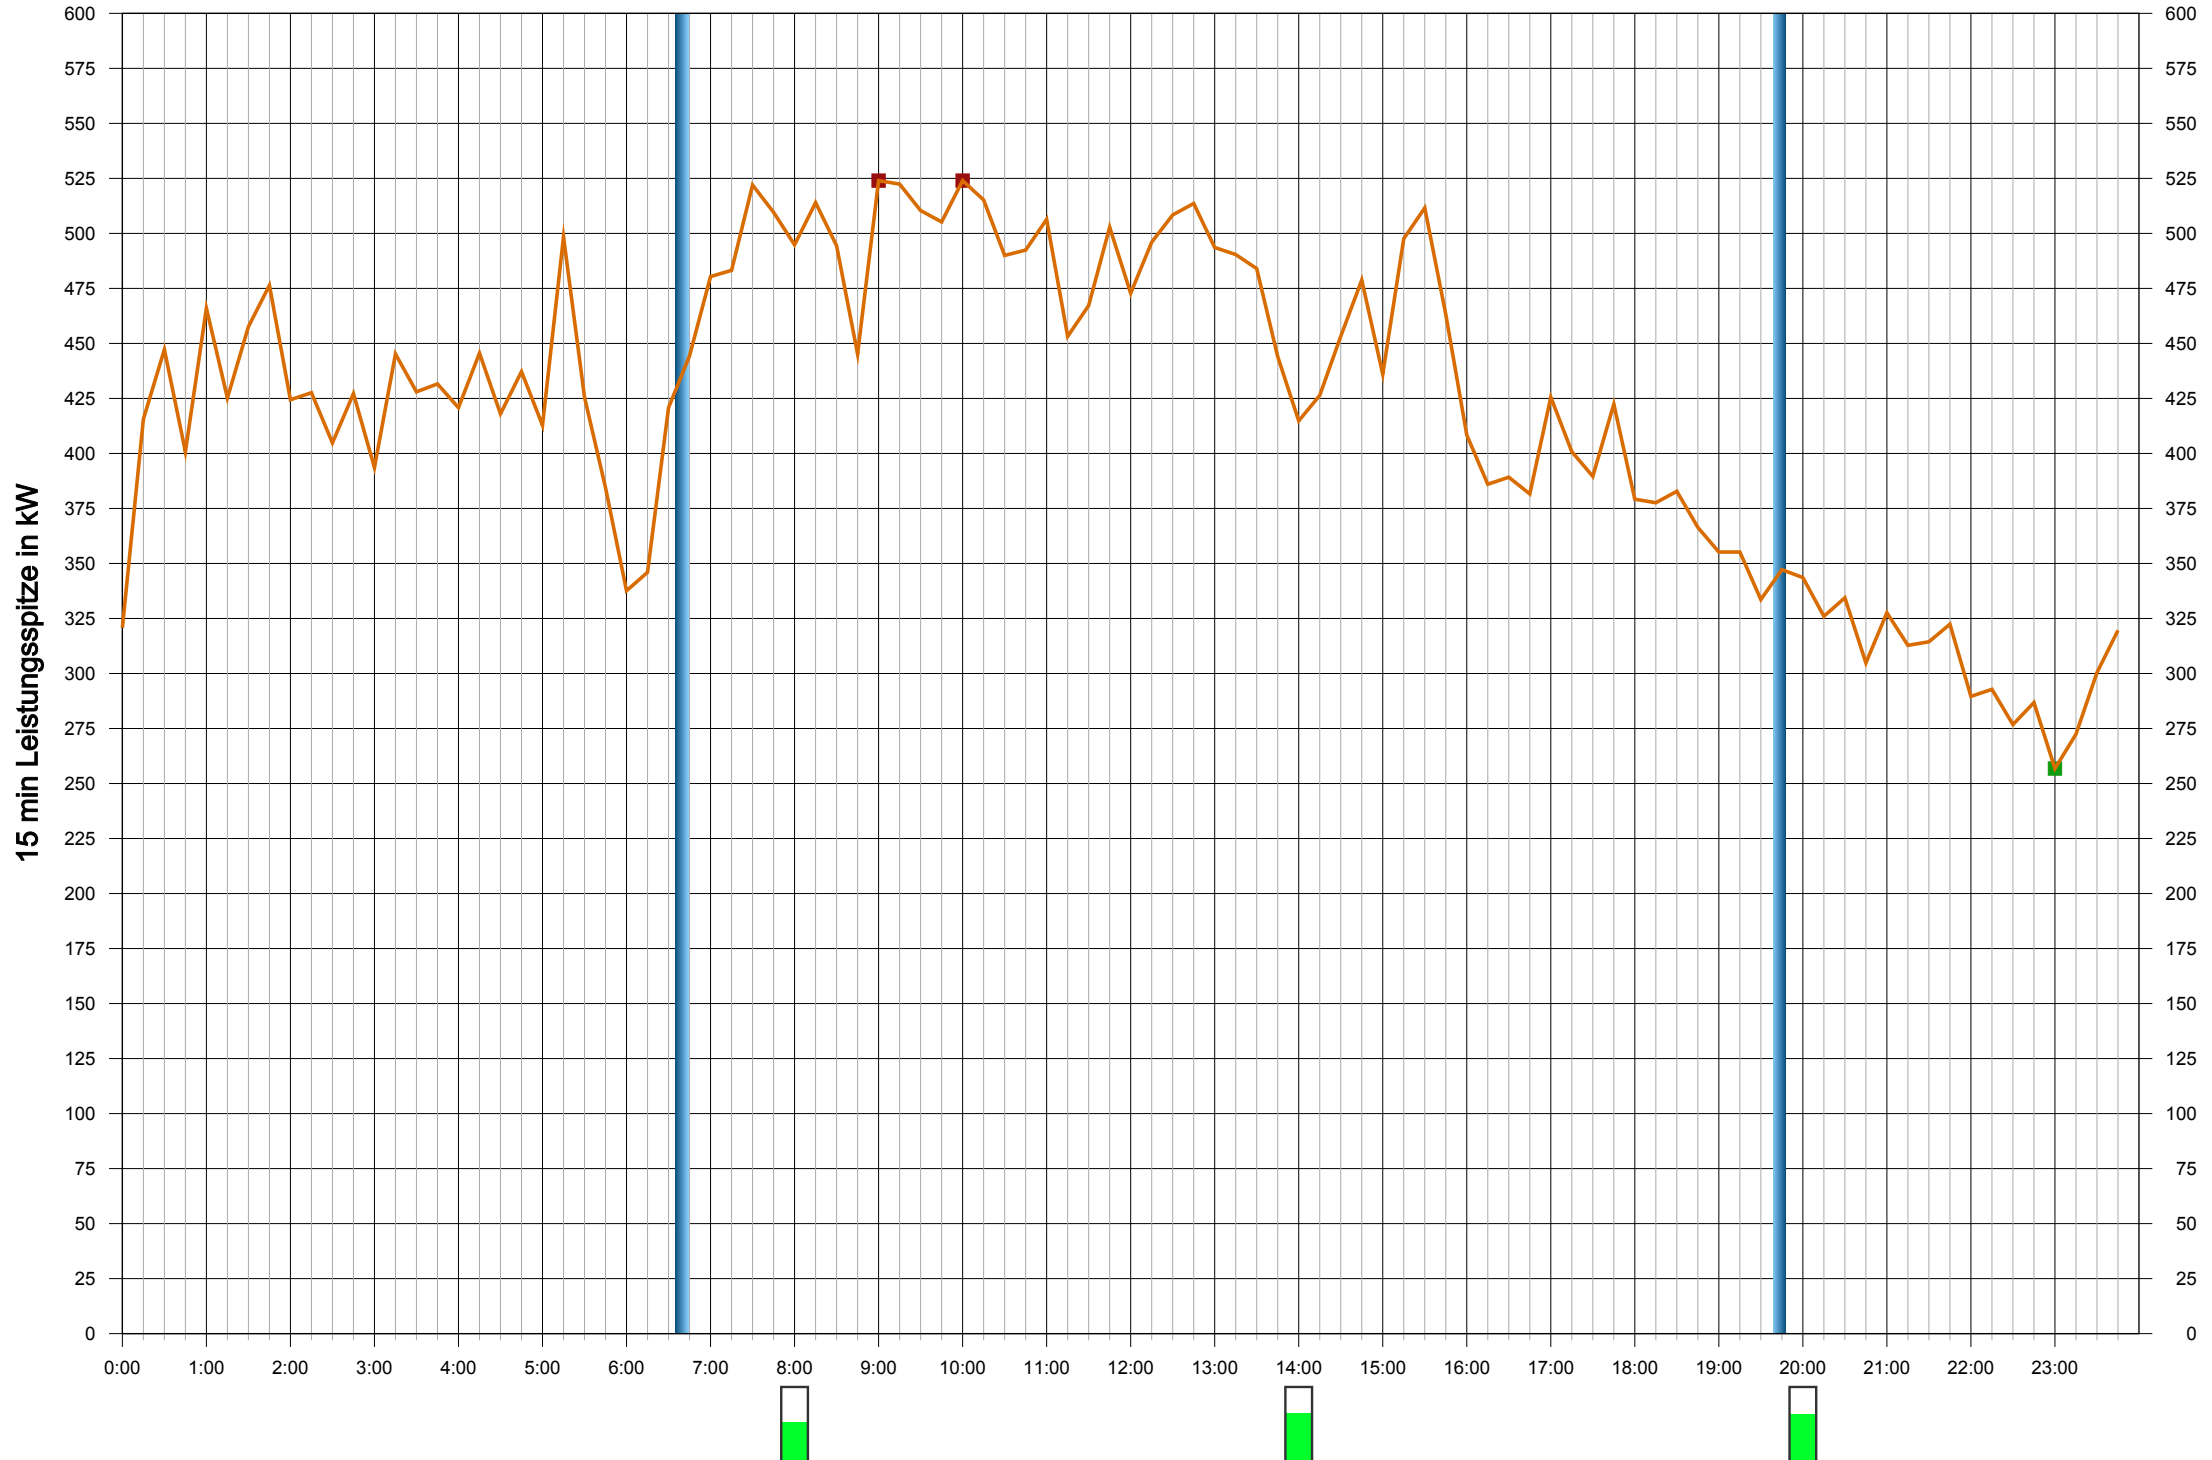


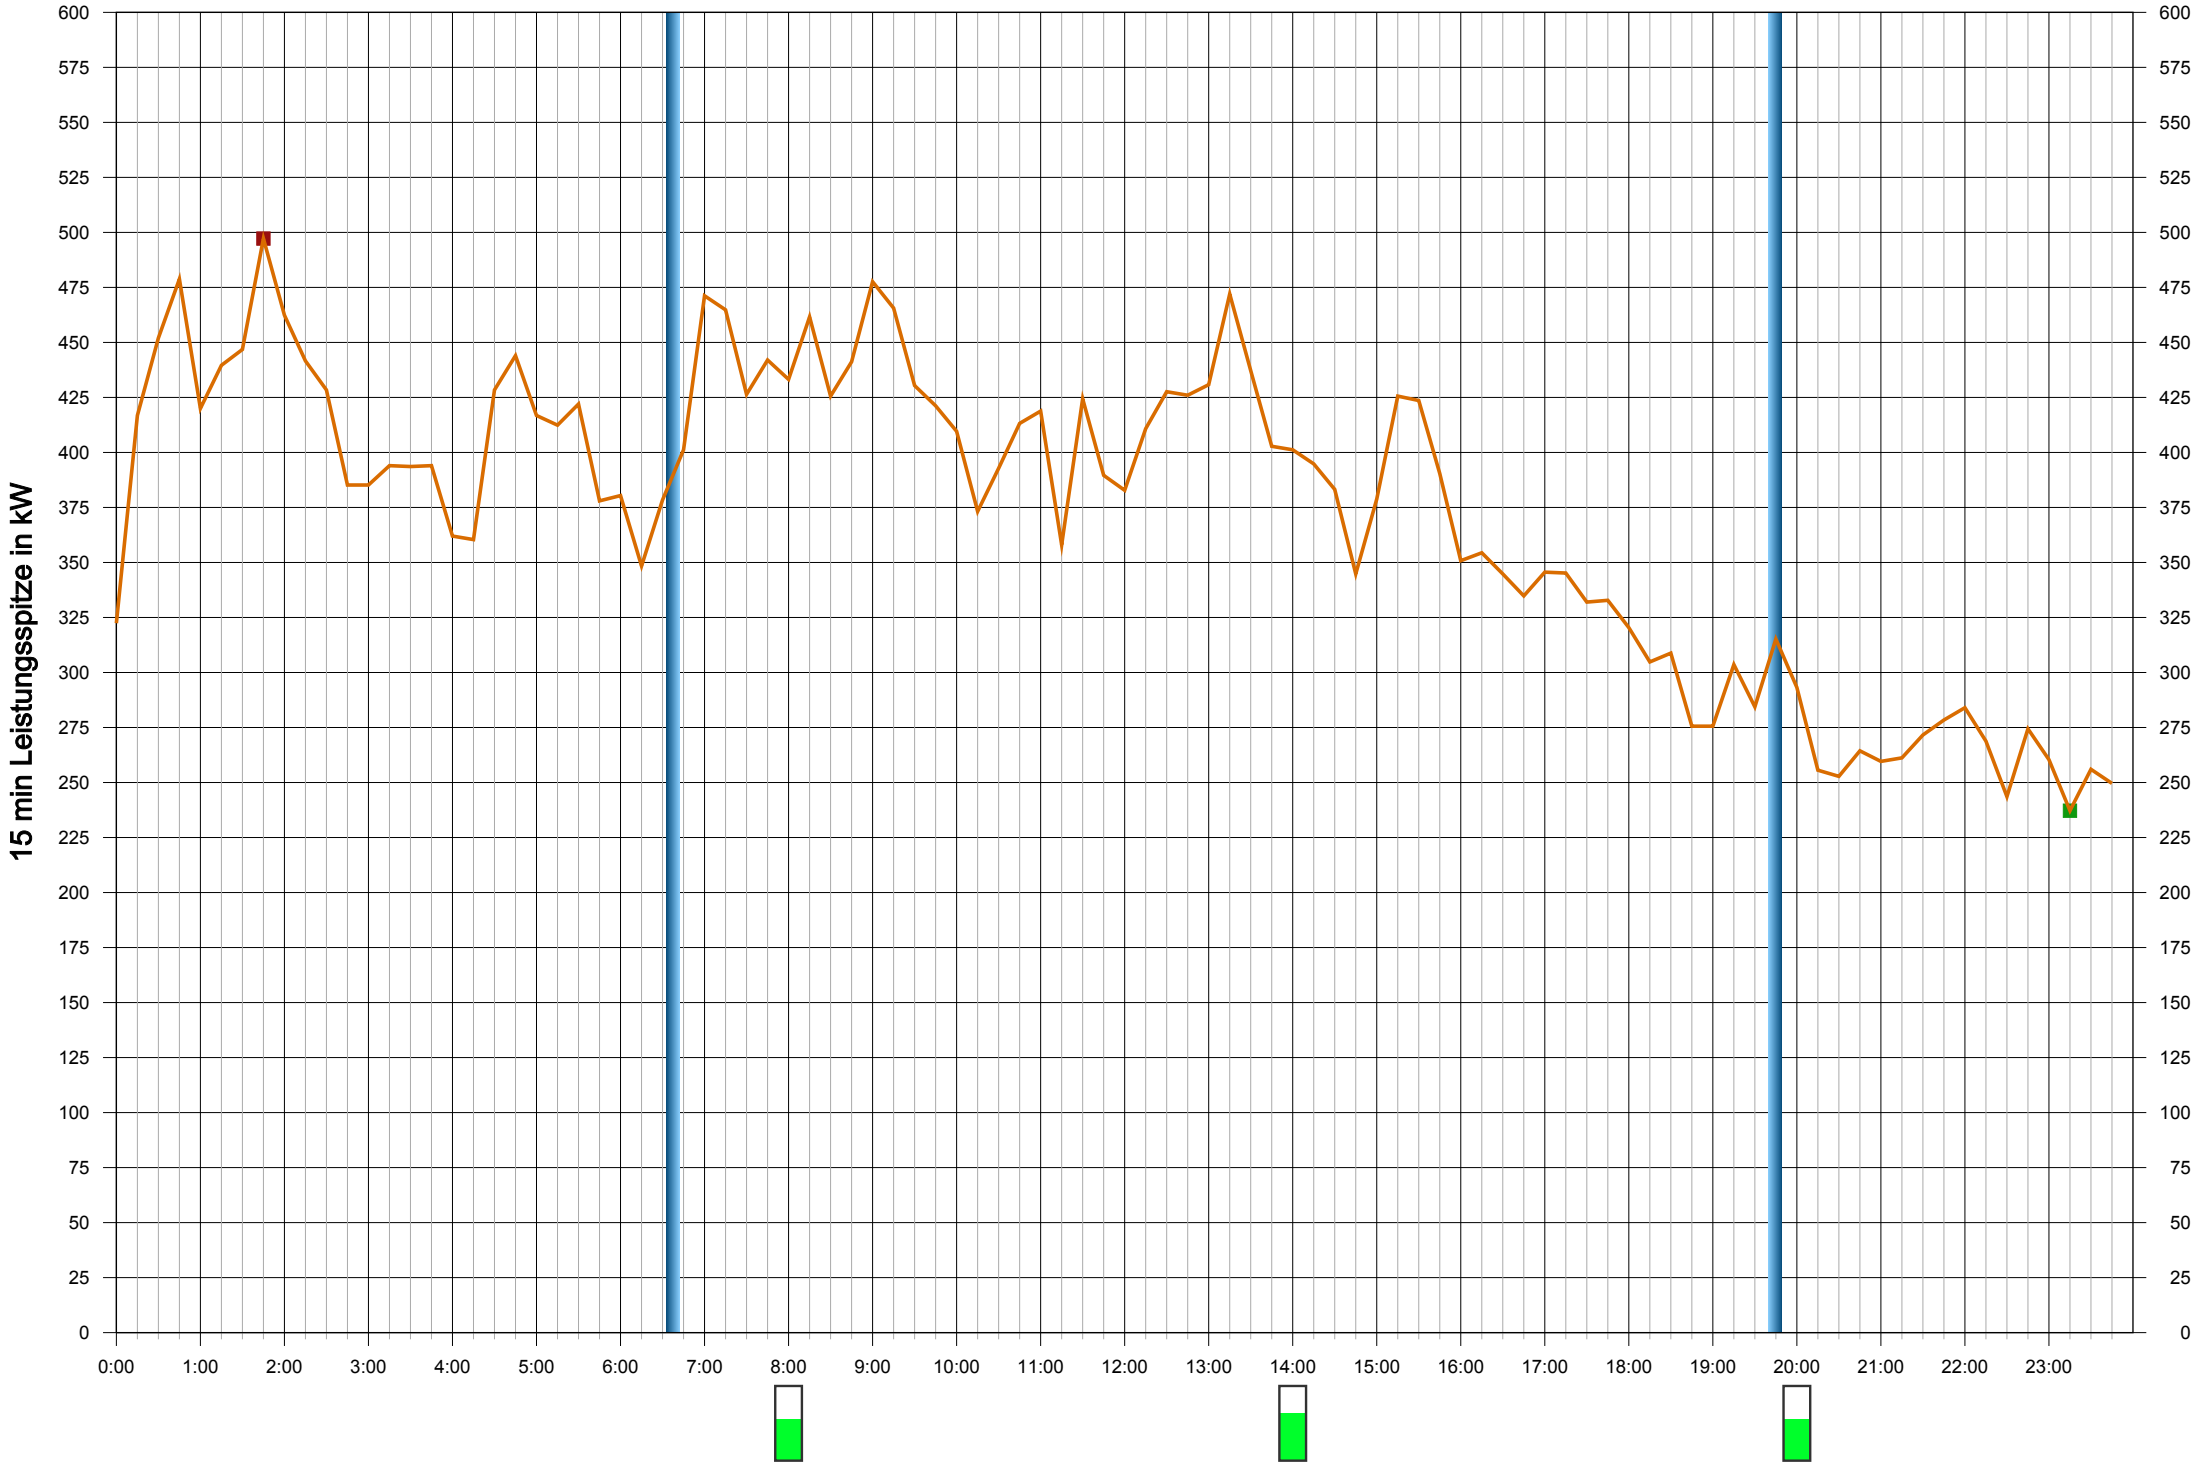


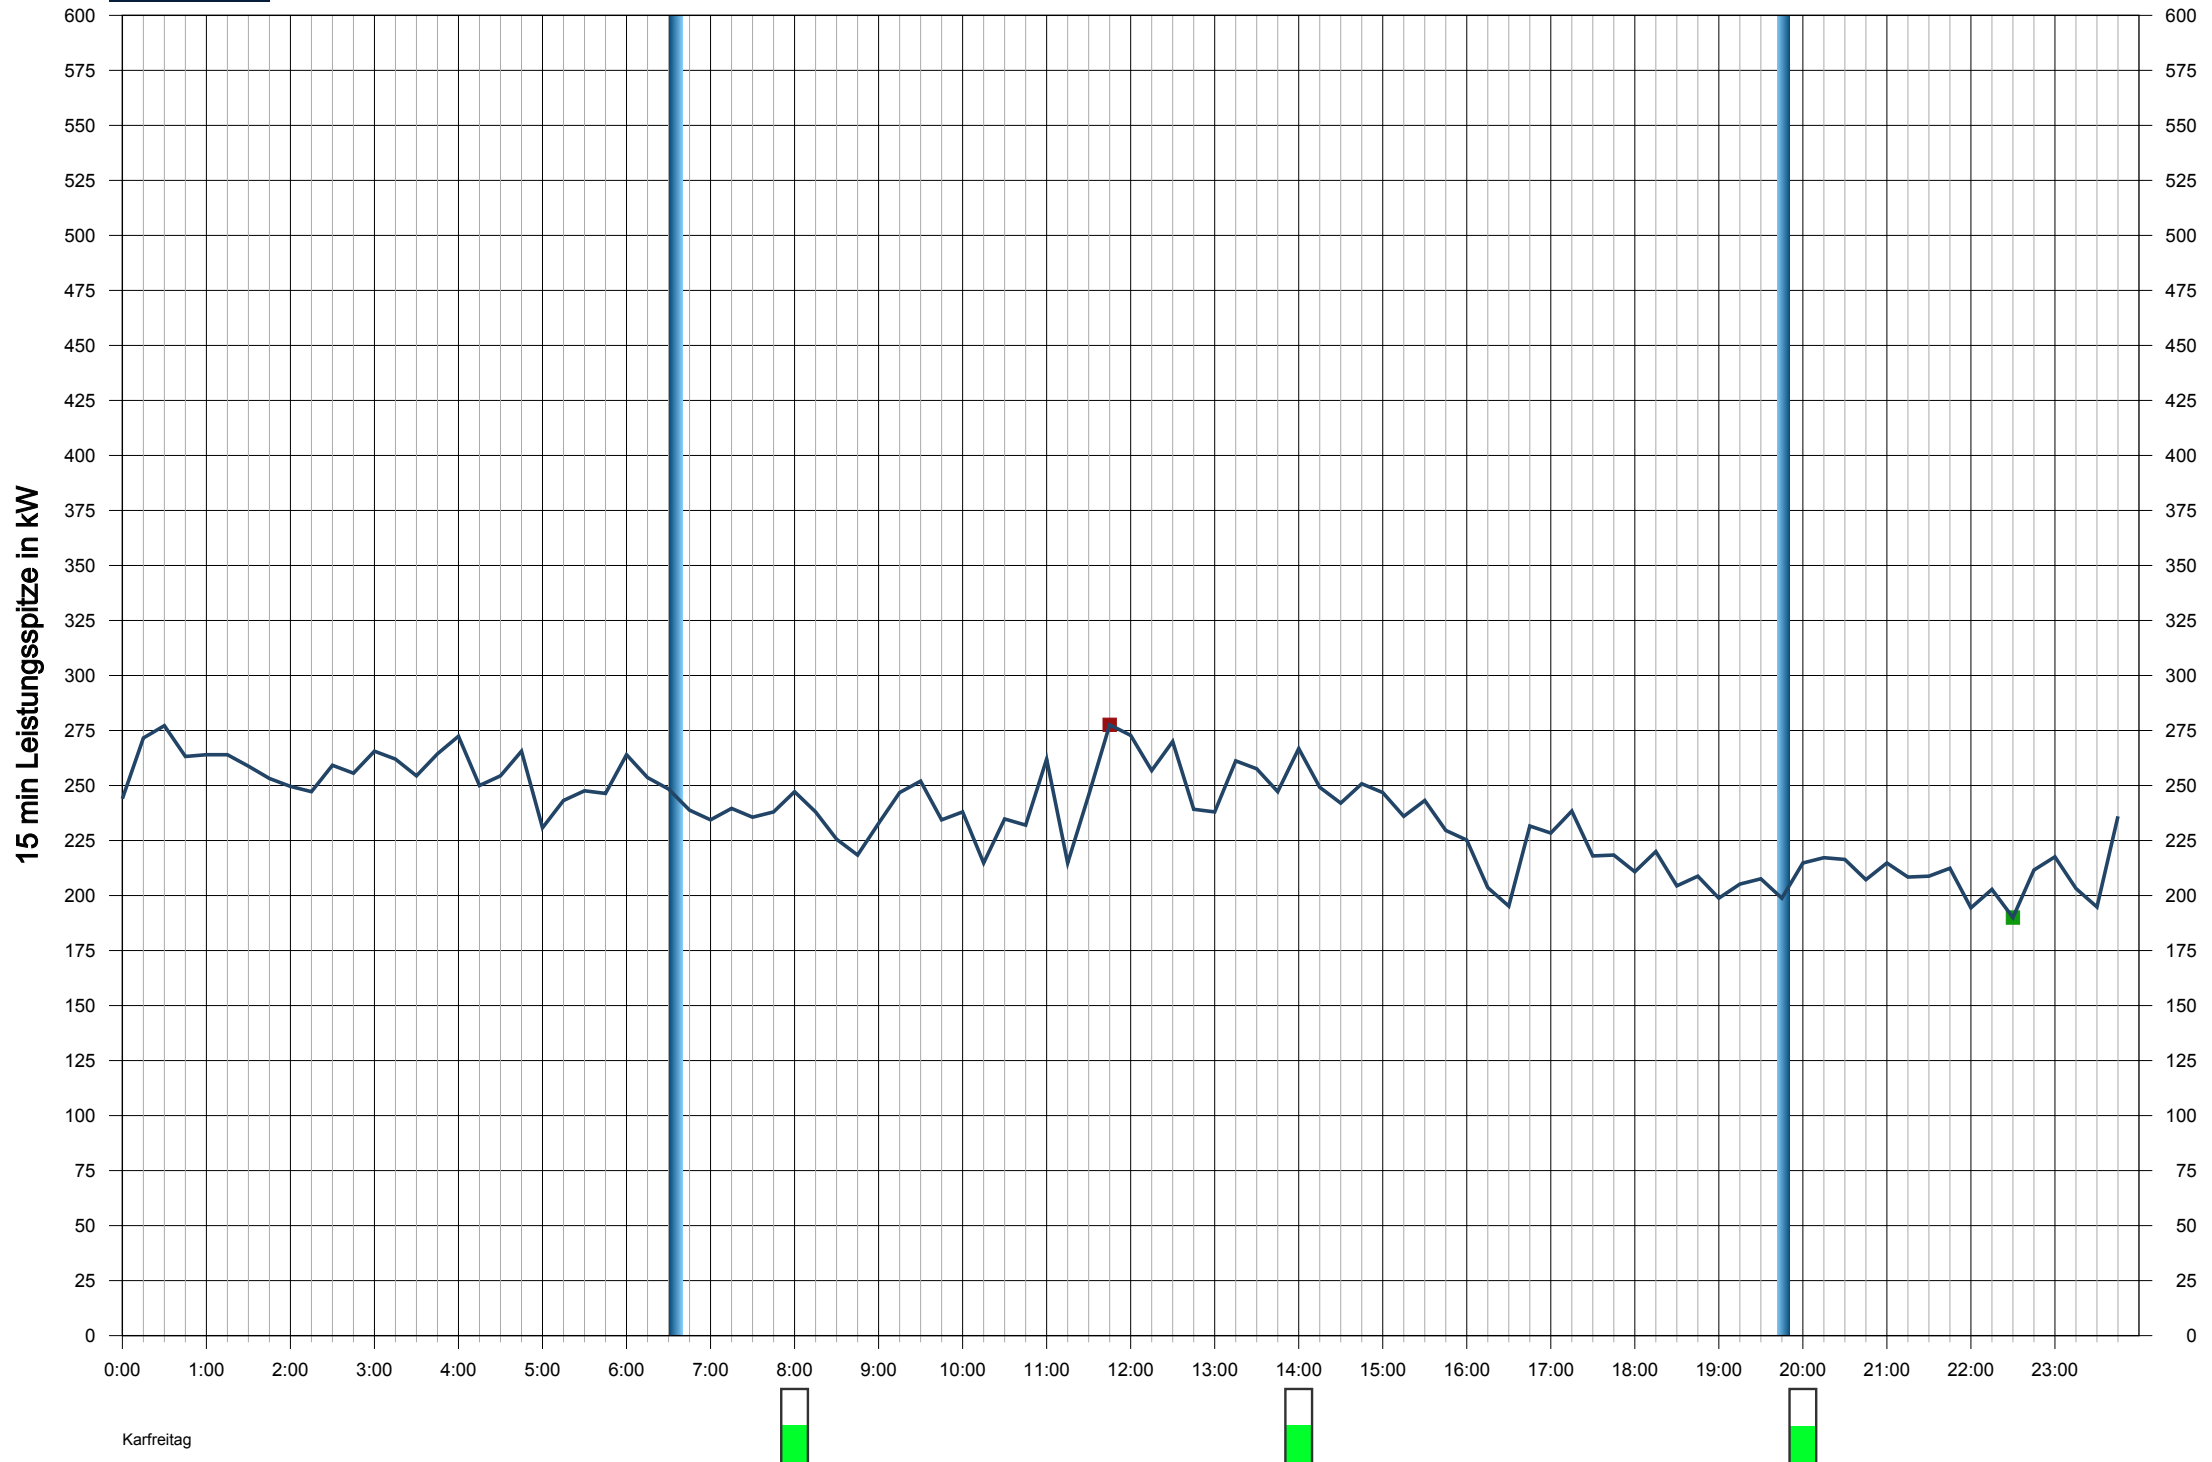

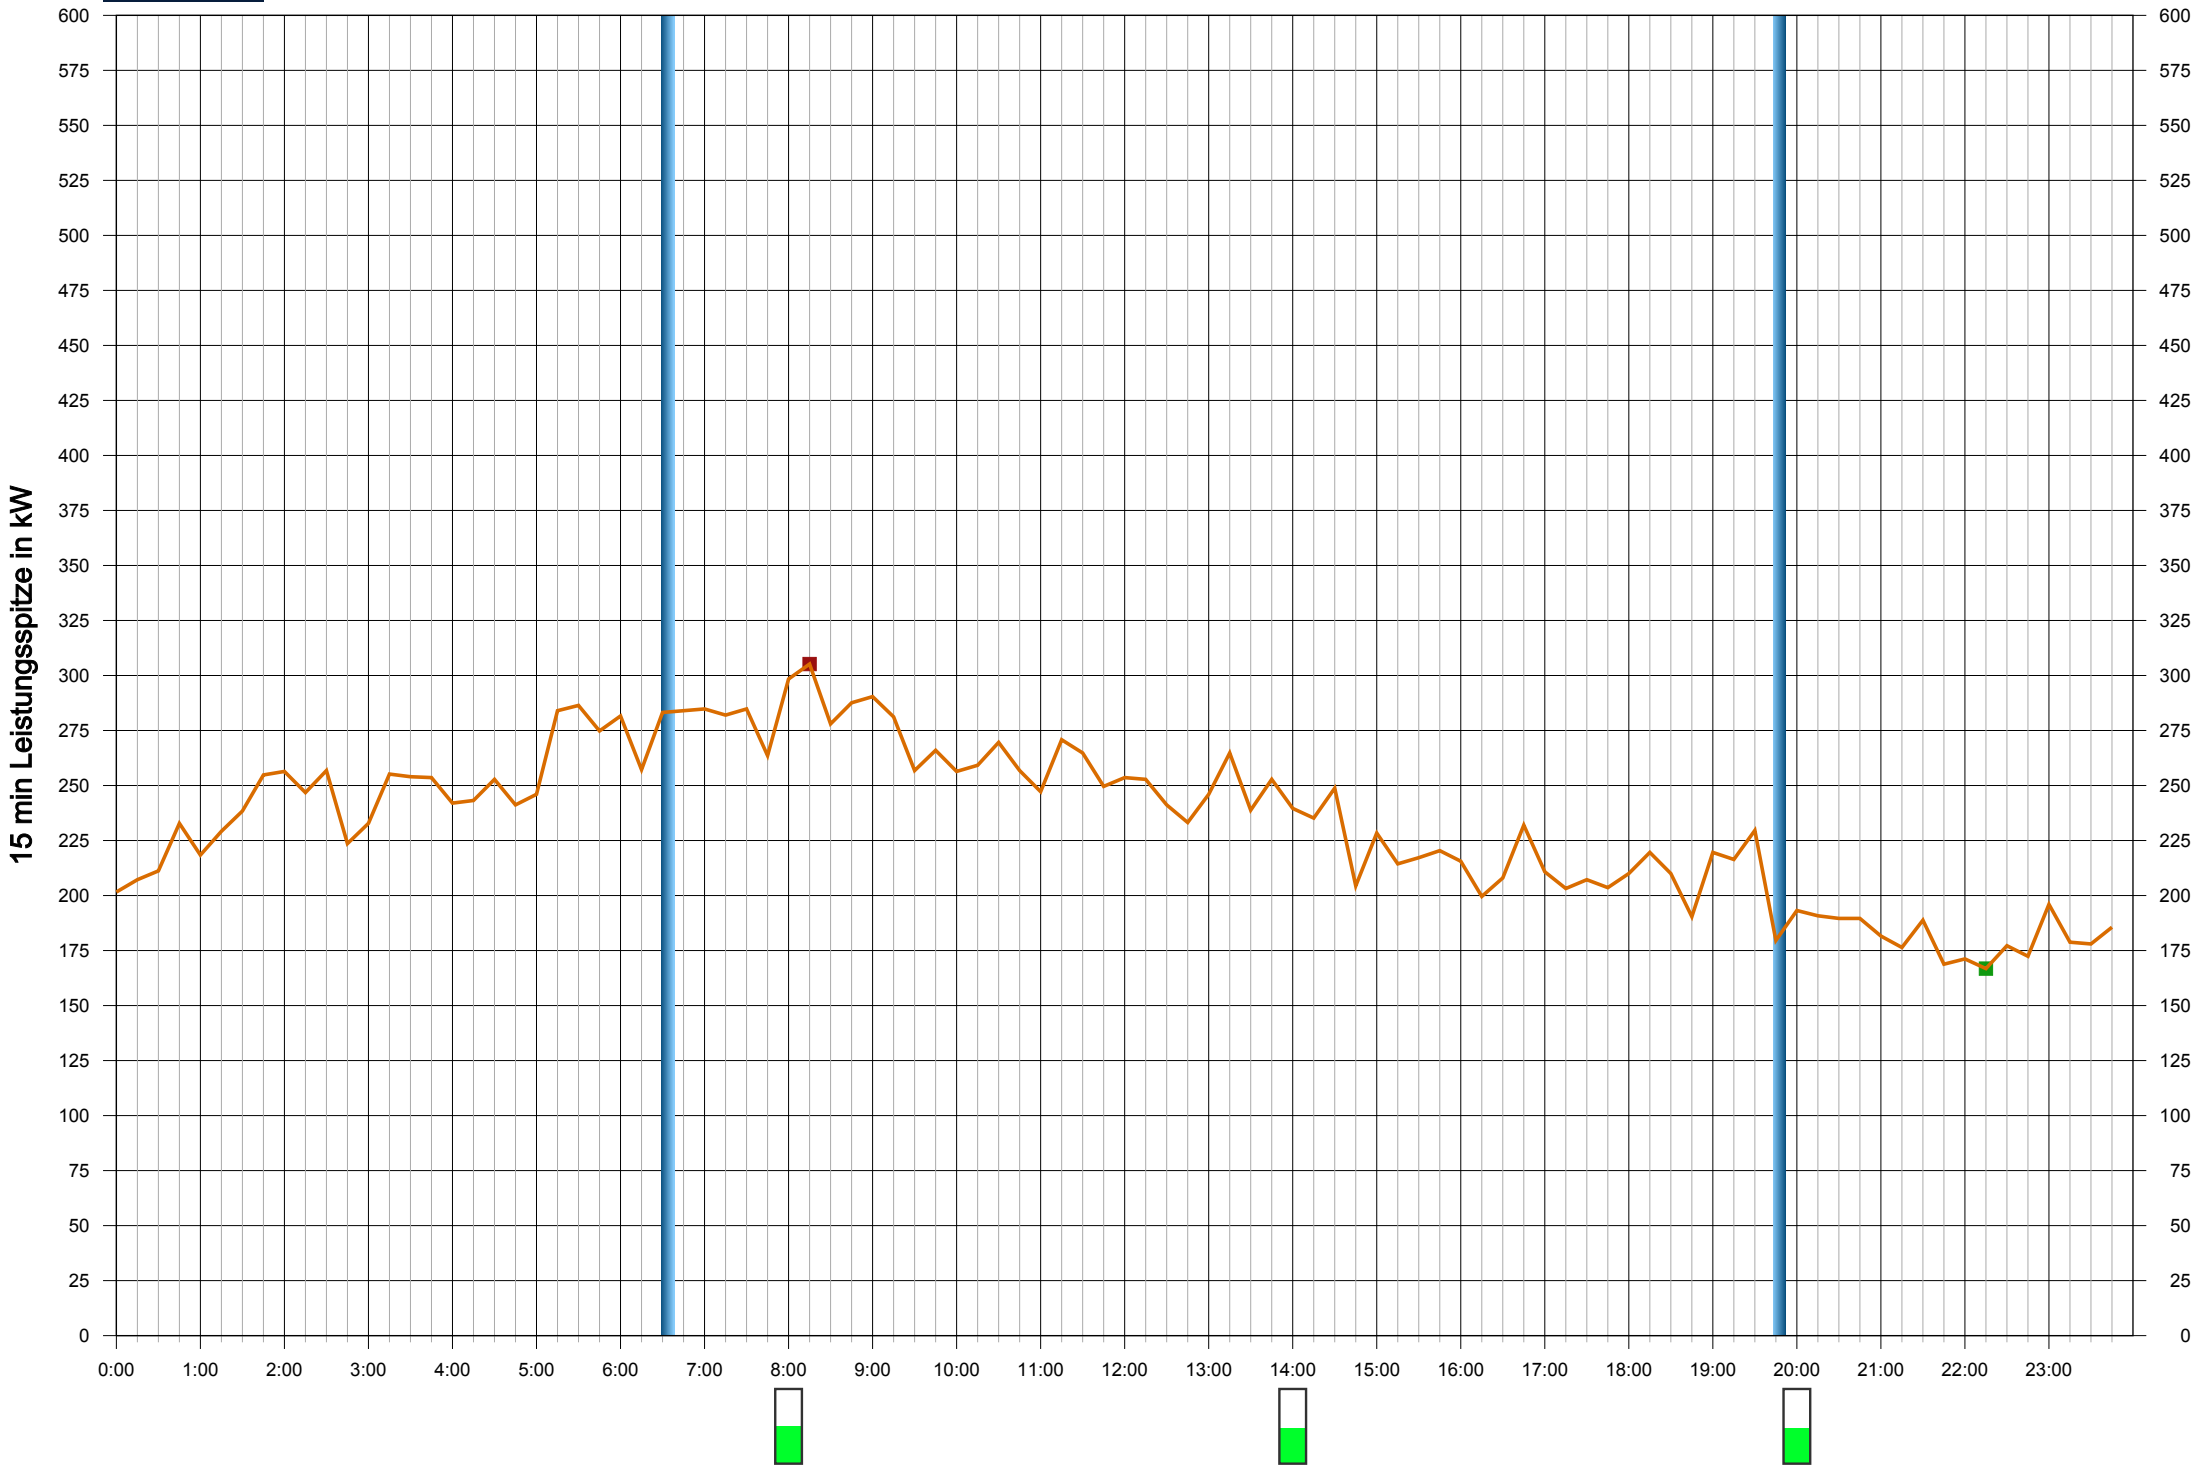

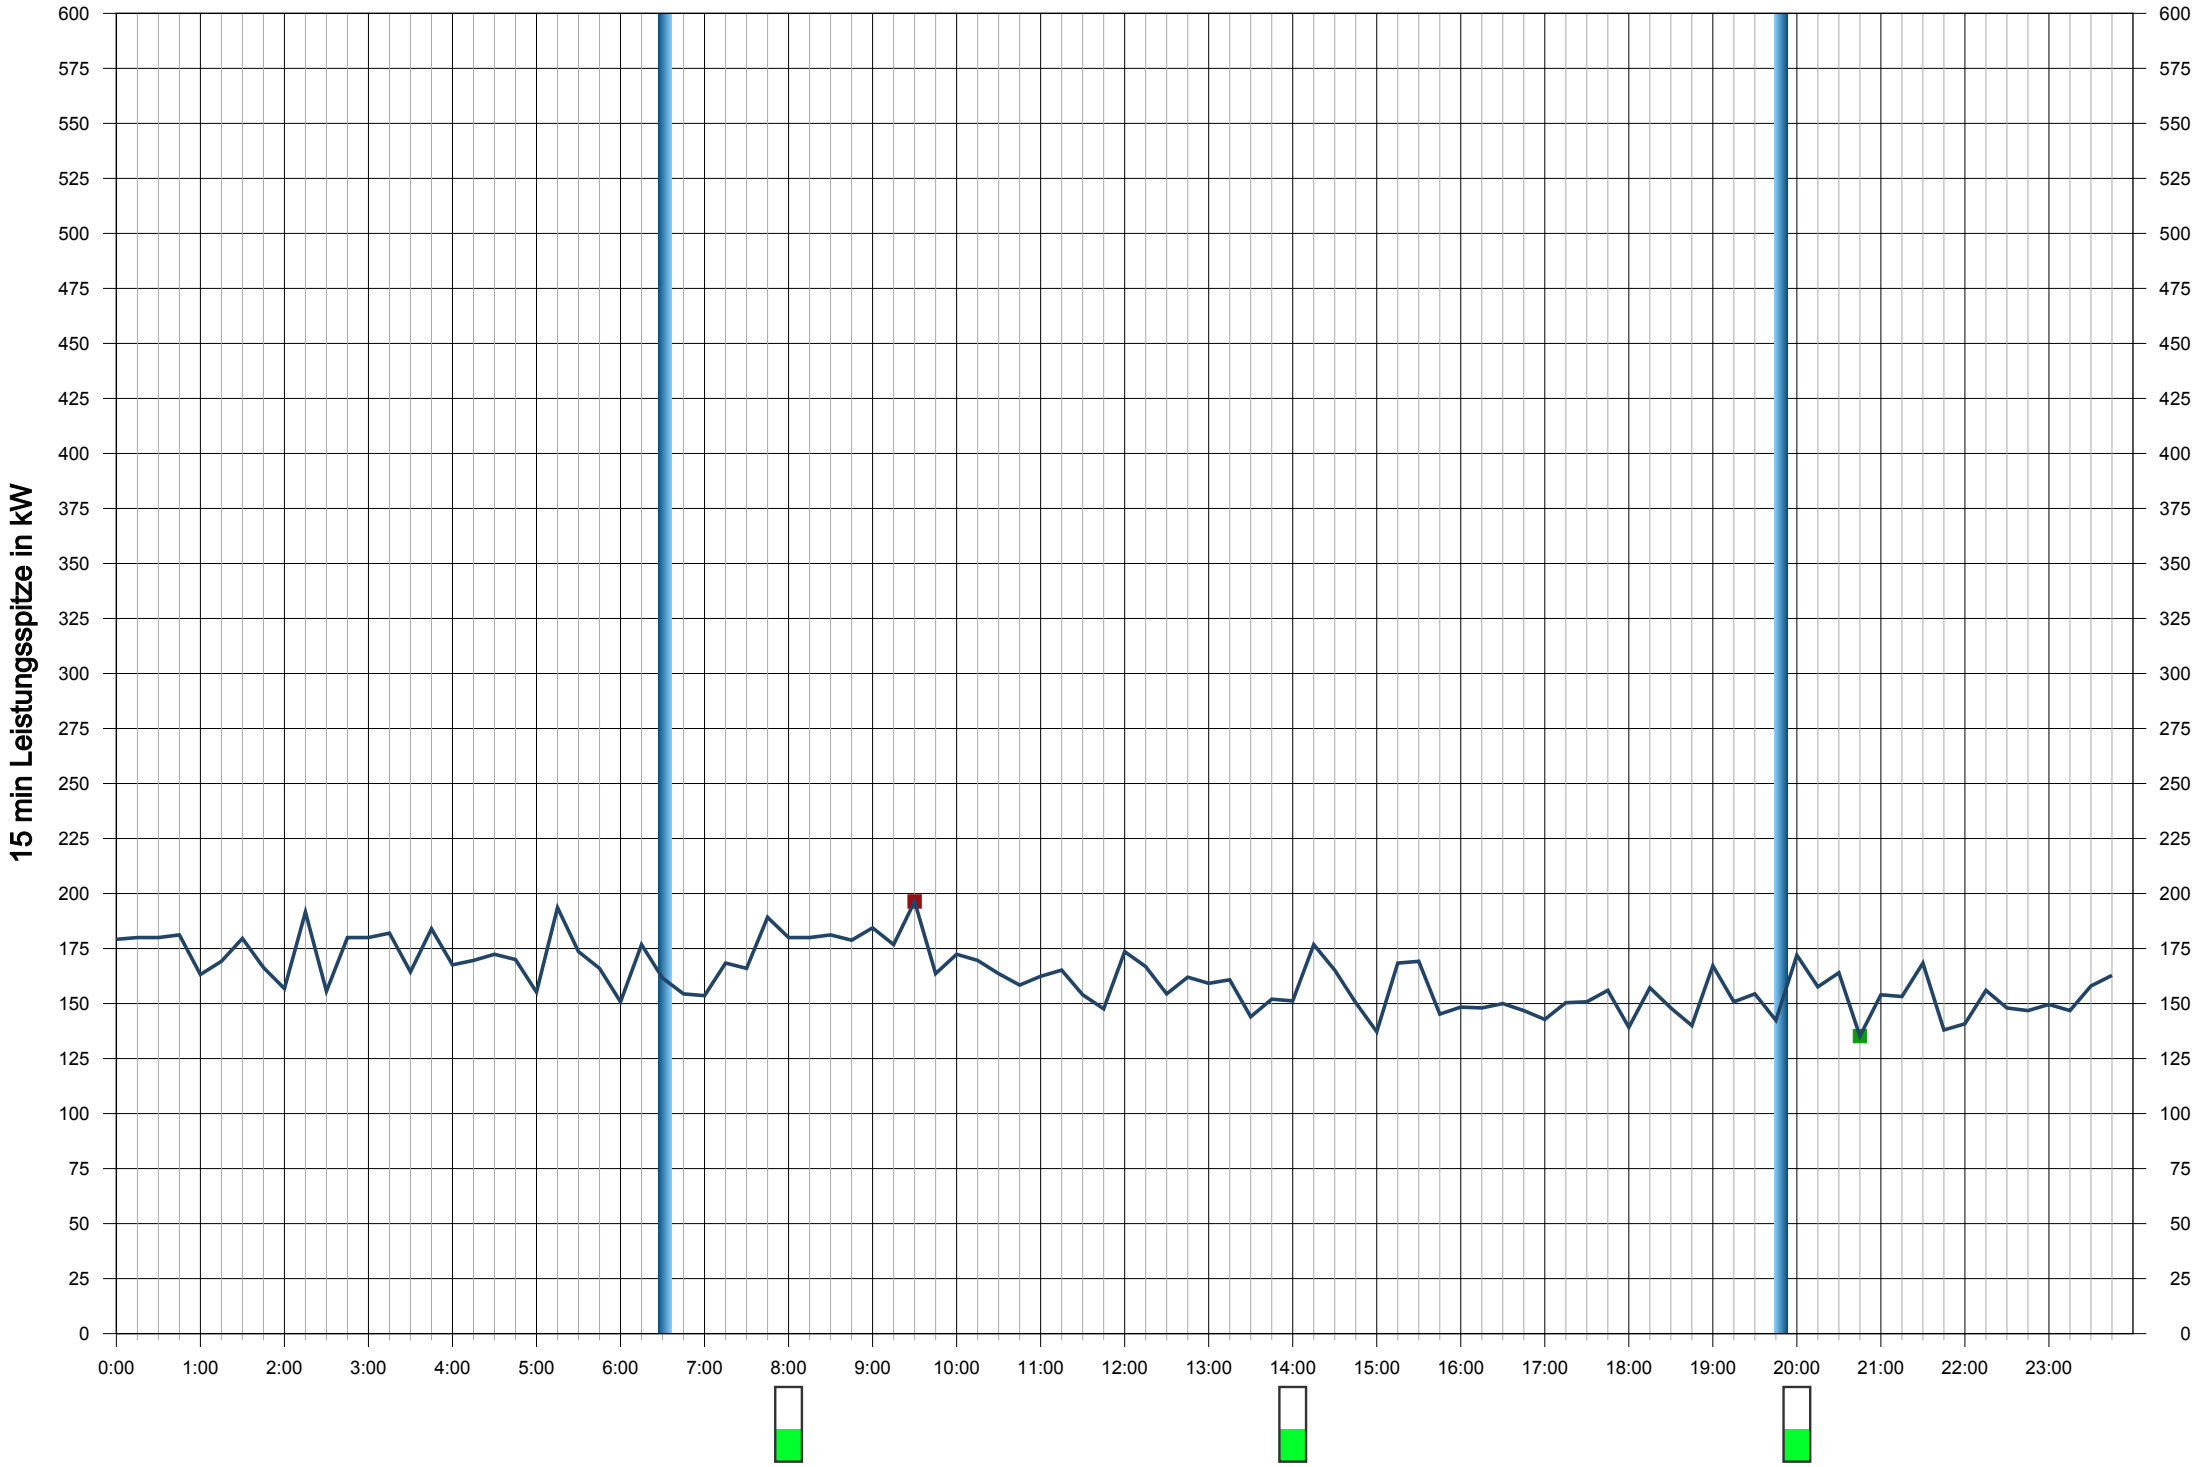


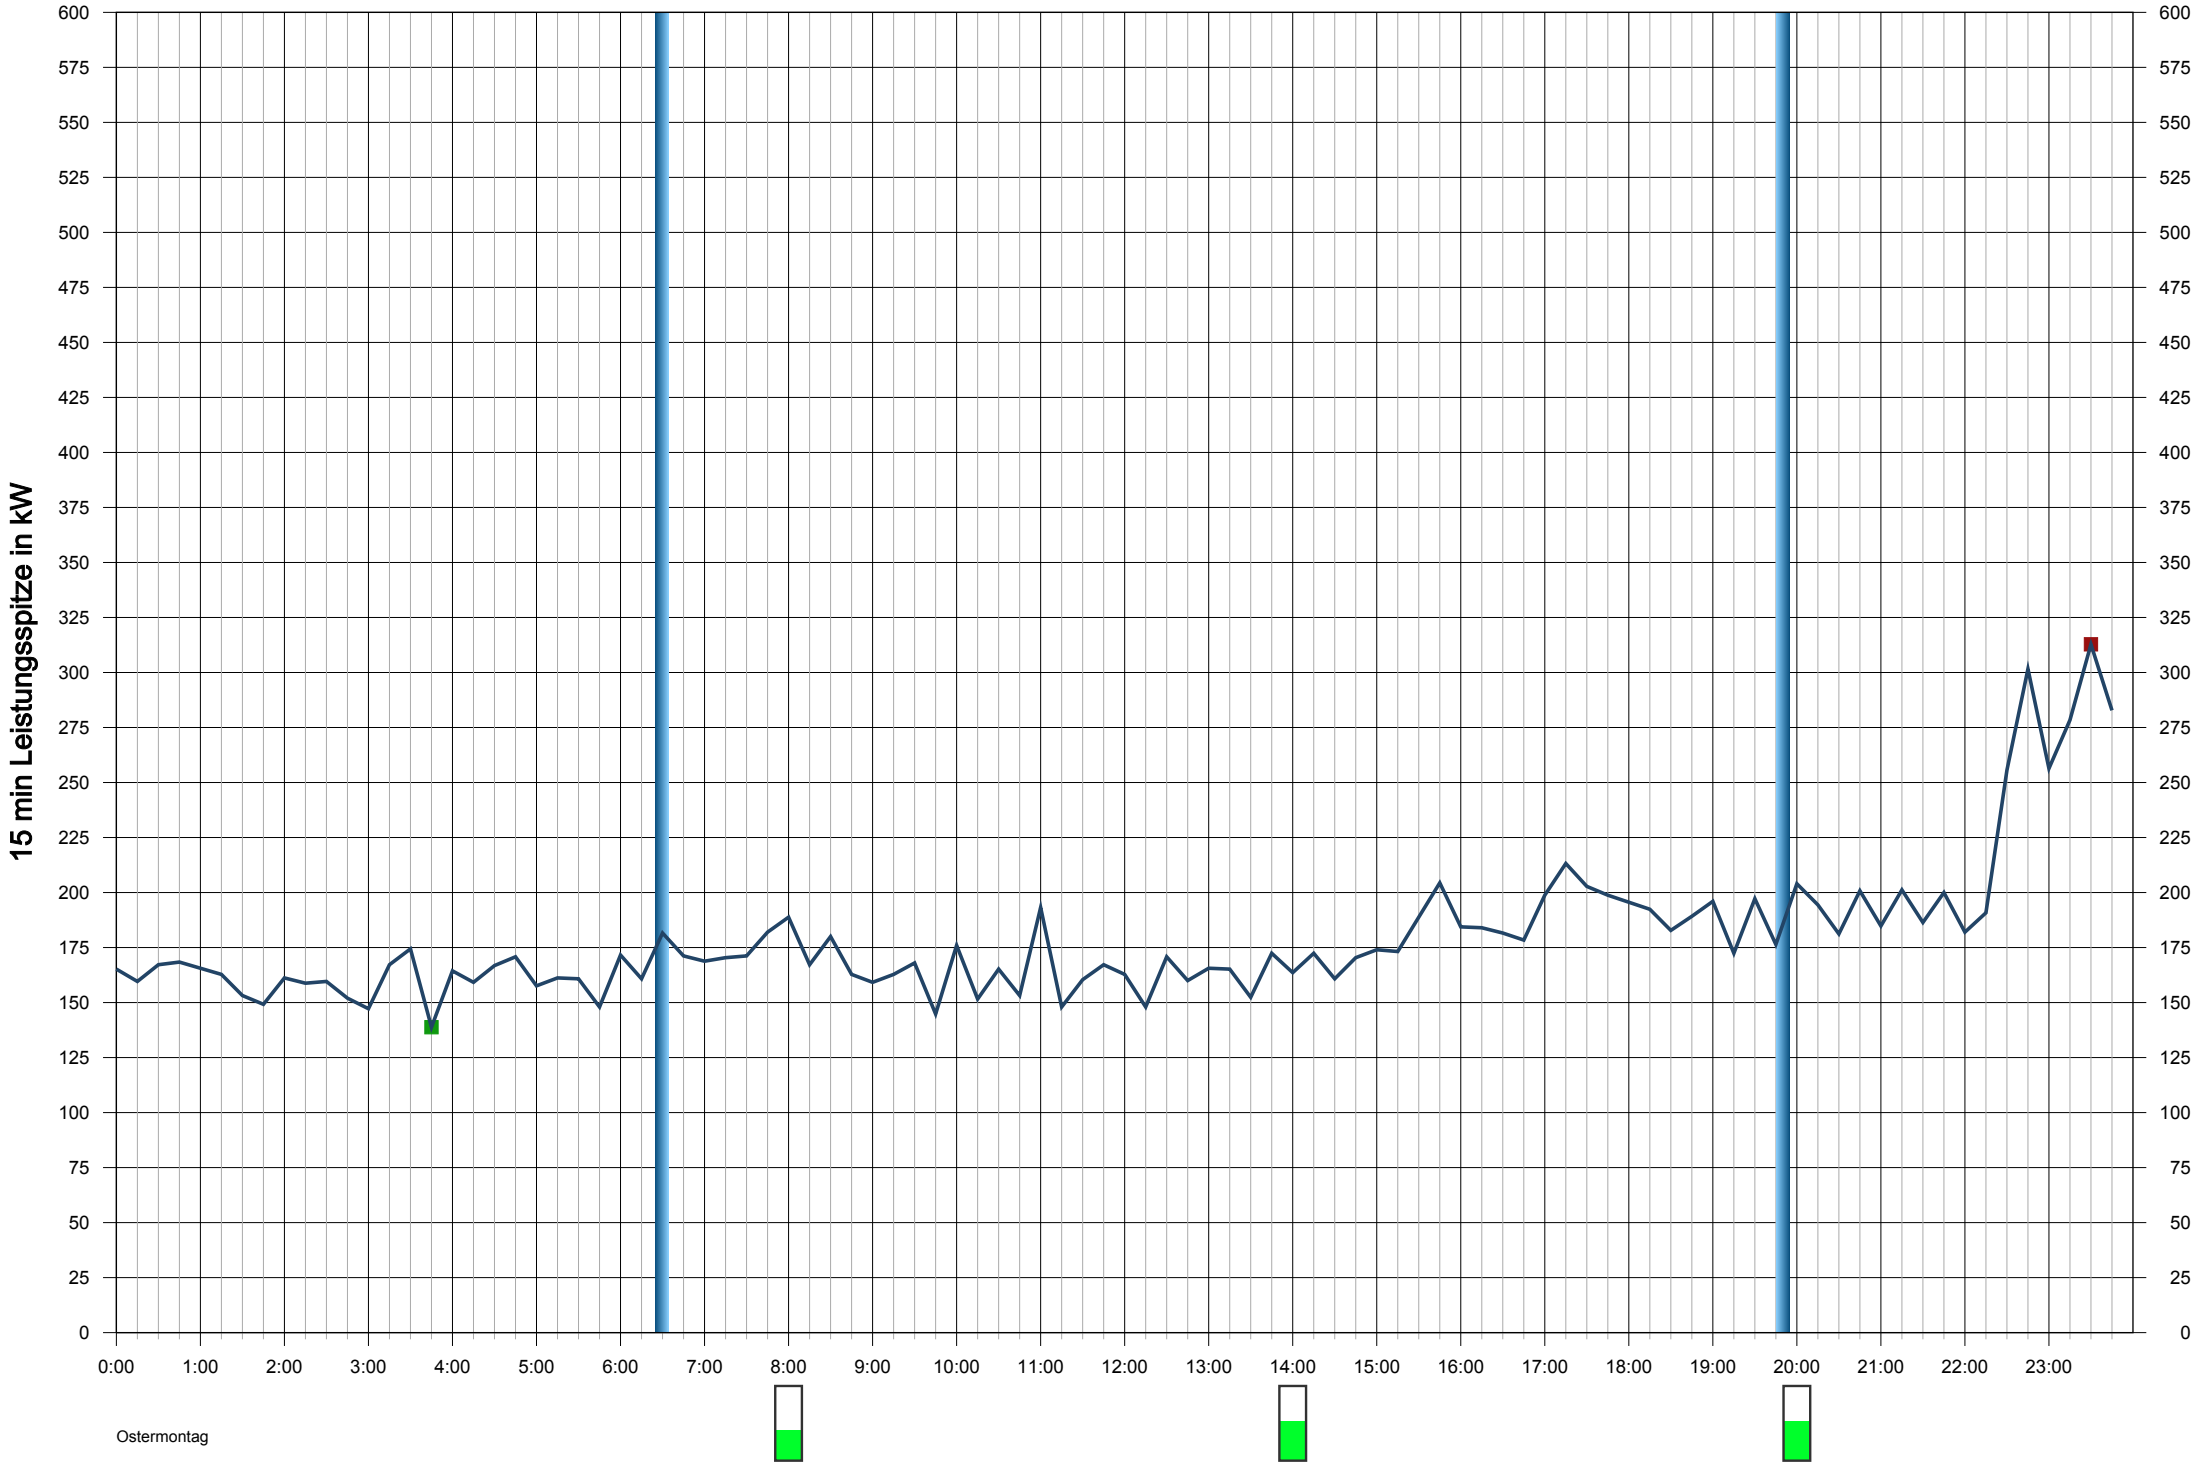

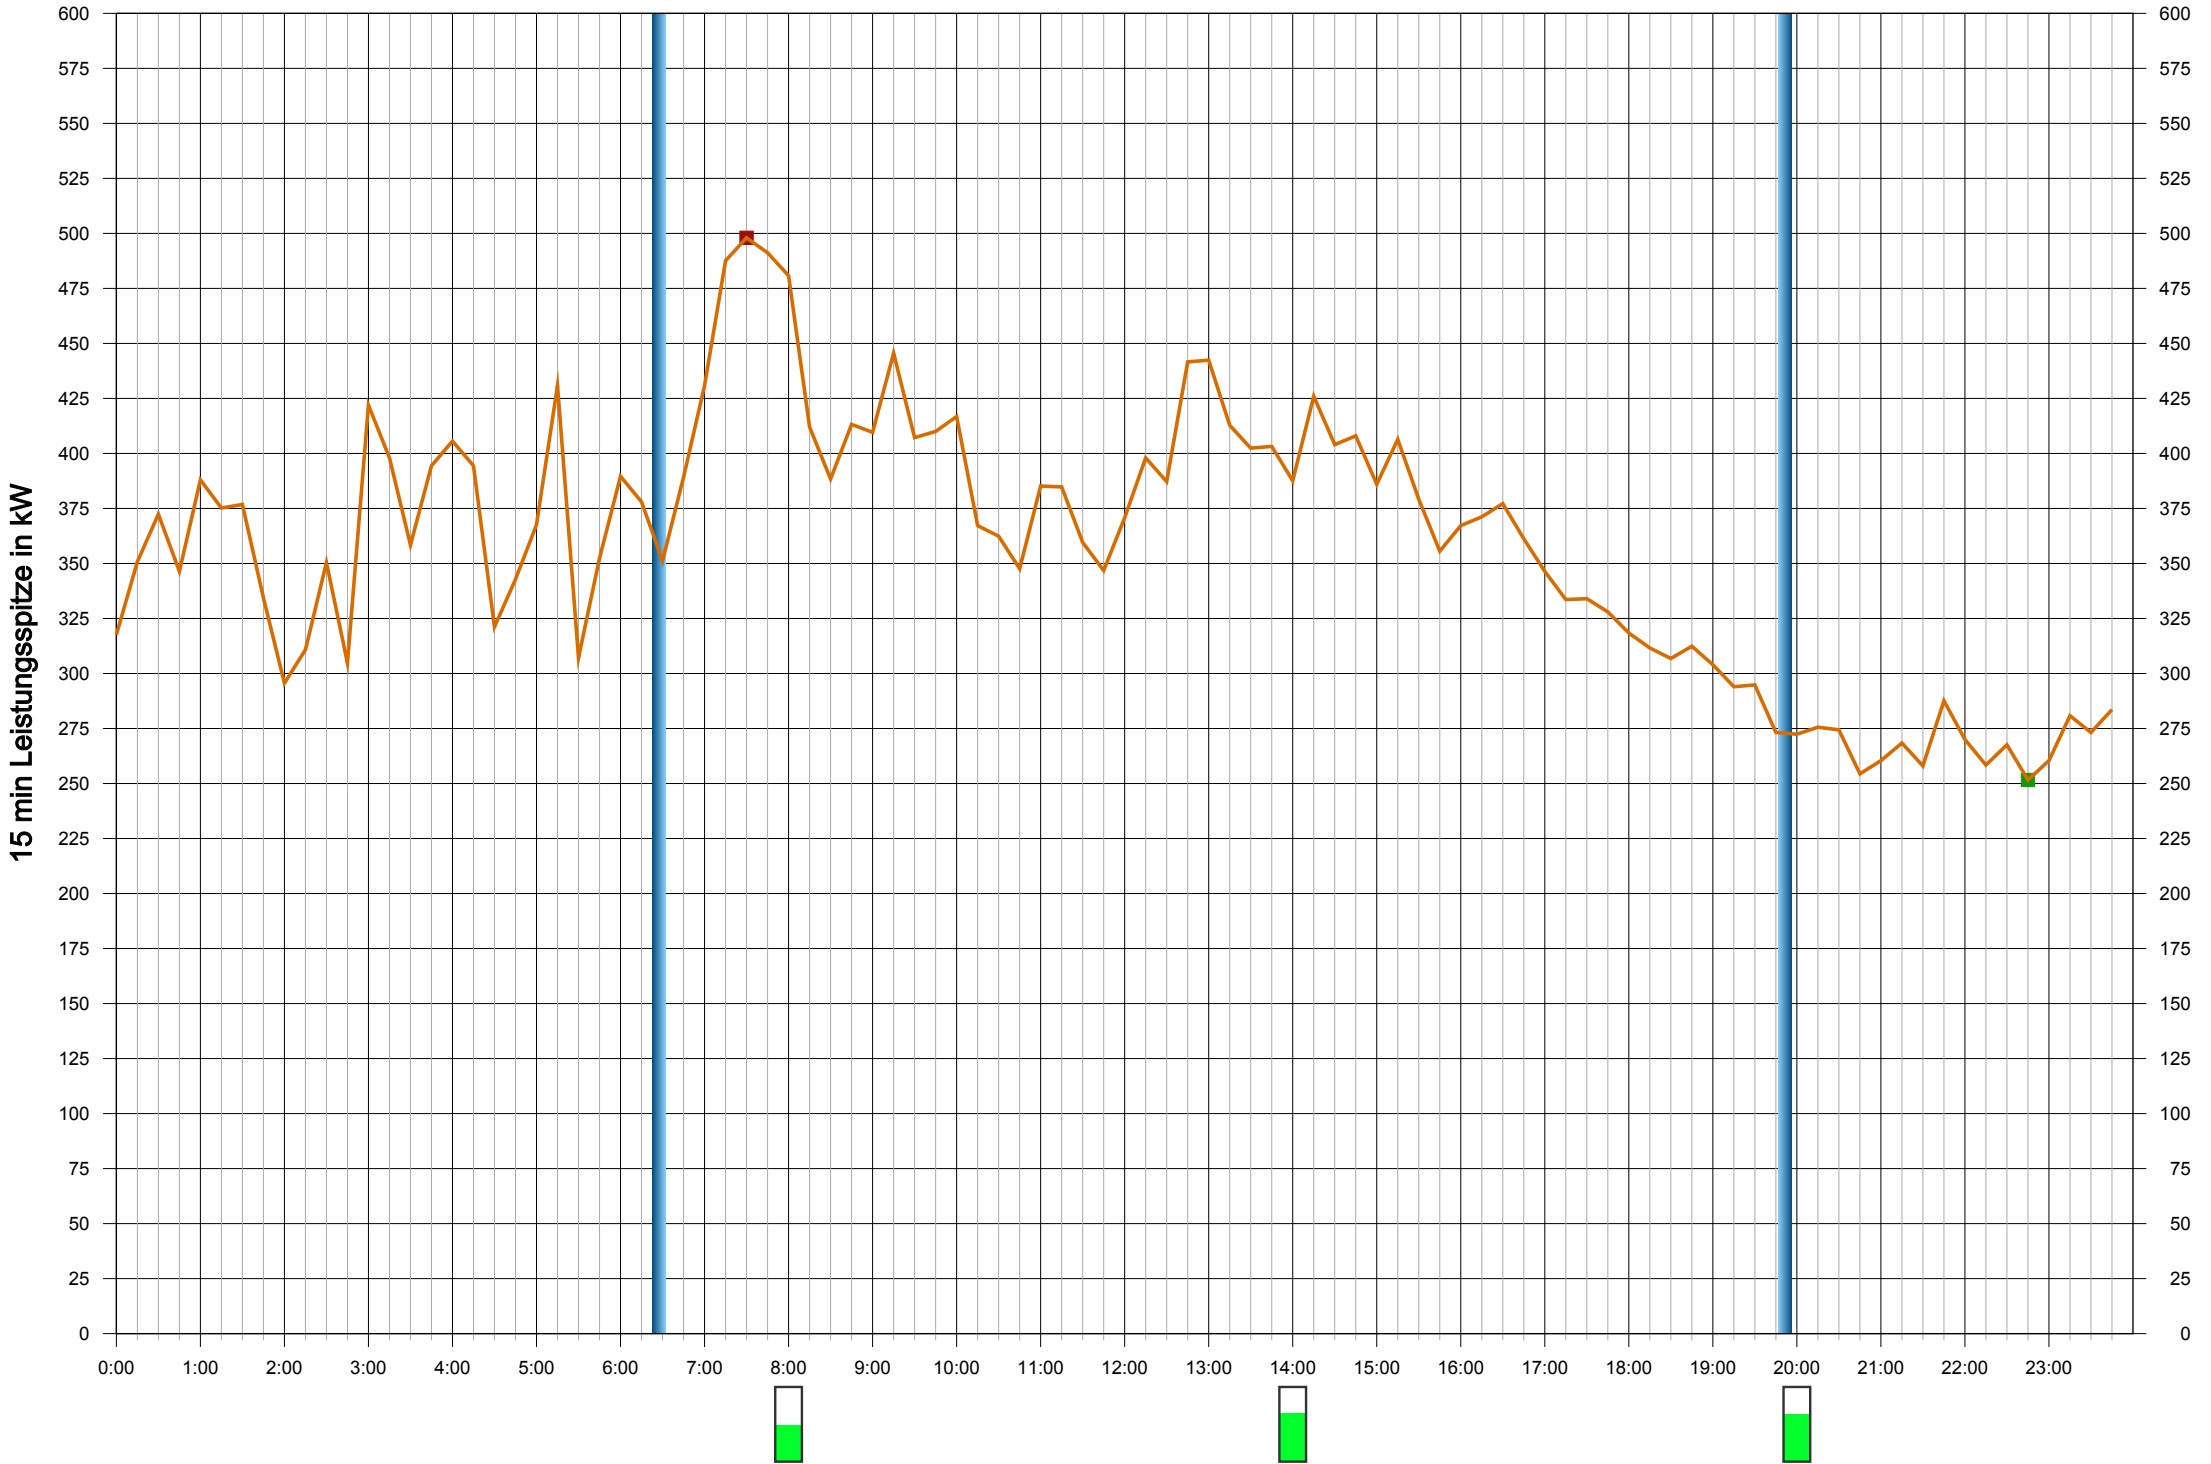



# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Mi. 11.4.2012 (Woche 15)


Tagesminimum: 249,6 kW, Tagesmittelwert: 381,4 kW, Tagesmaximum: 486,4 kW, Tagesbedarf: 9.153 kWh (1.281 €)

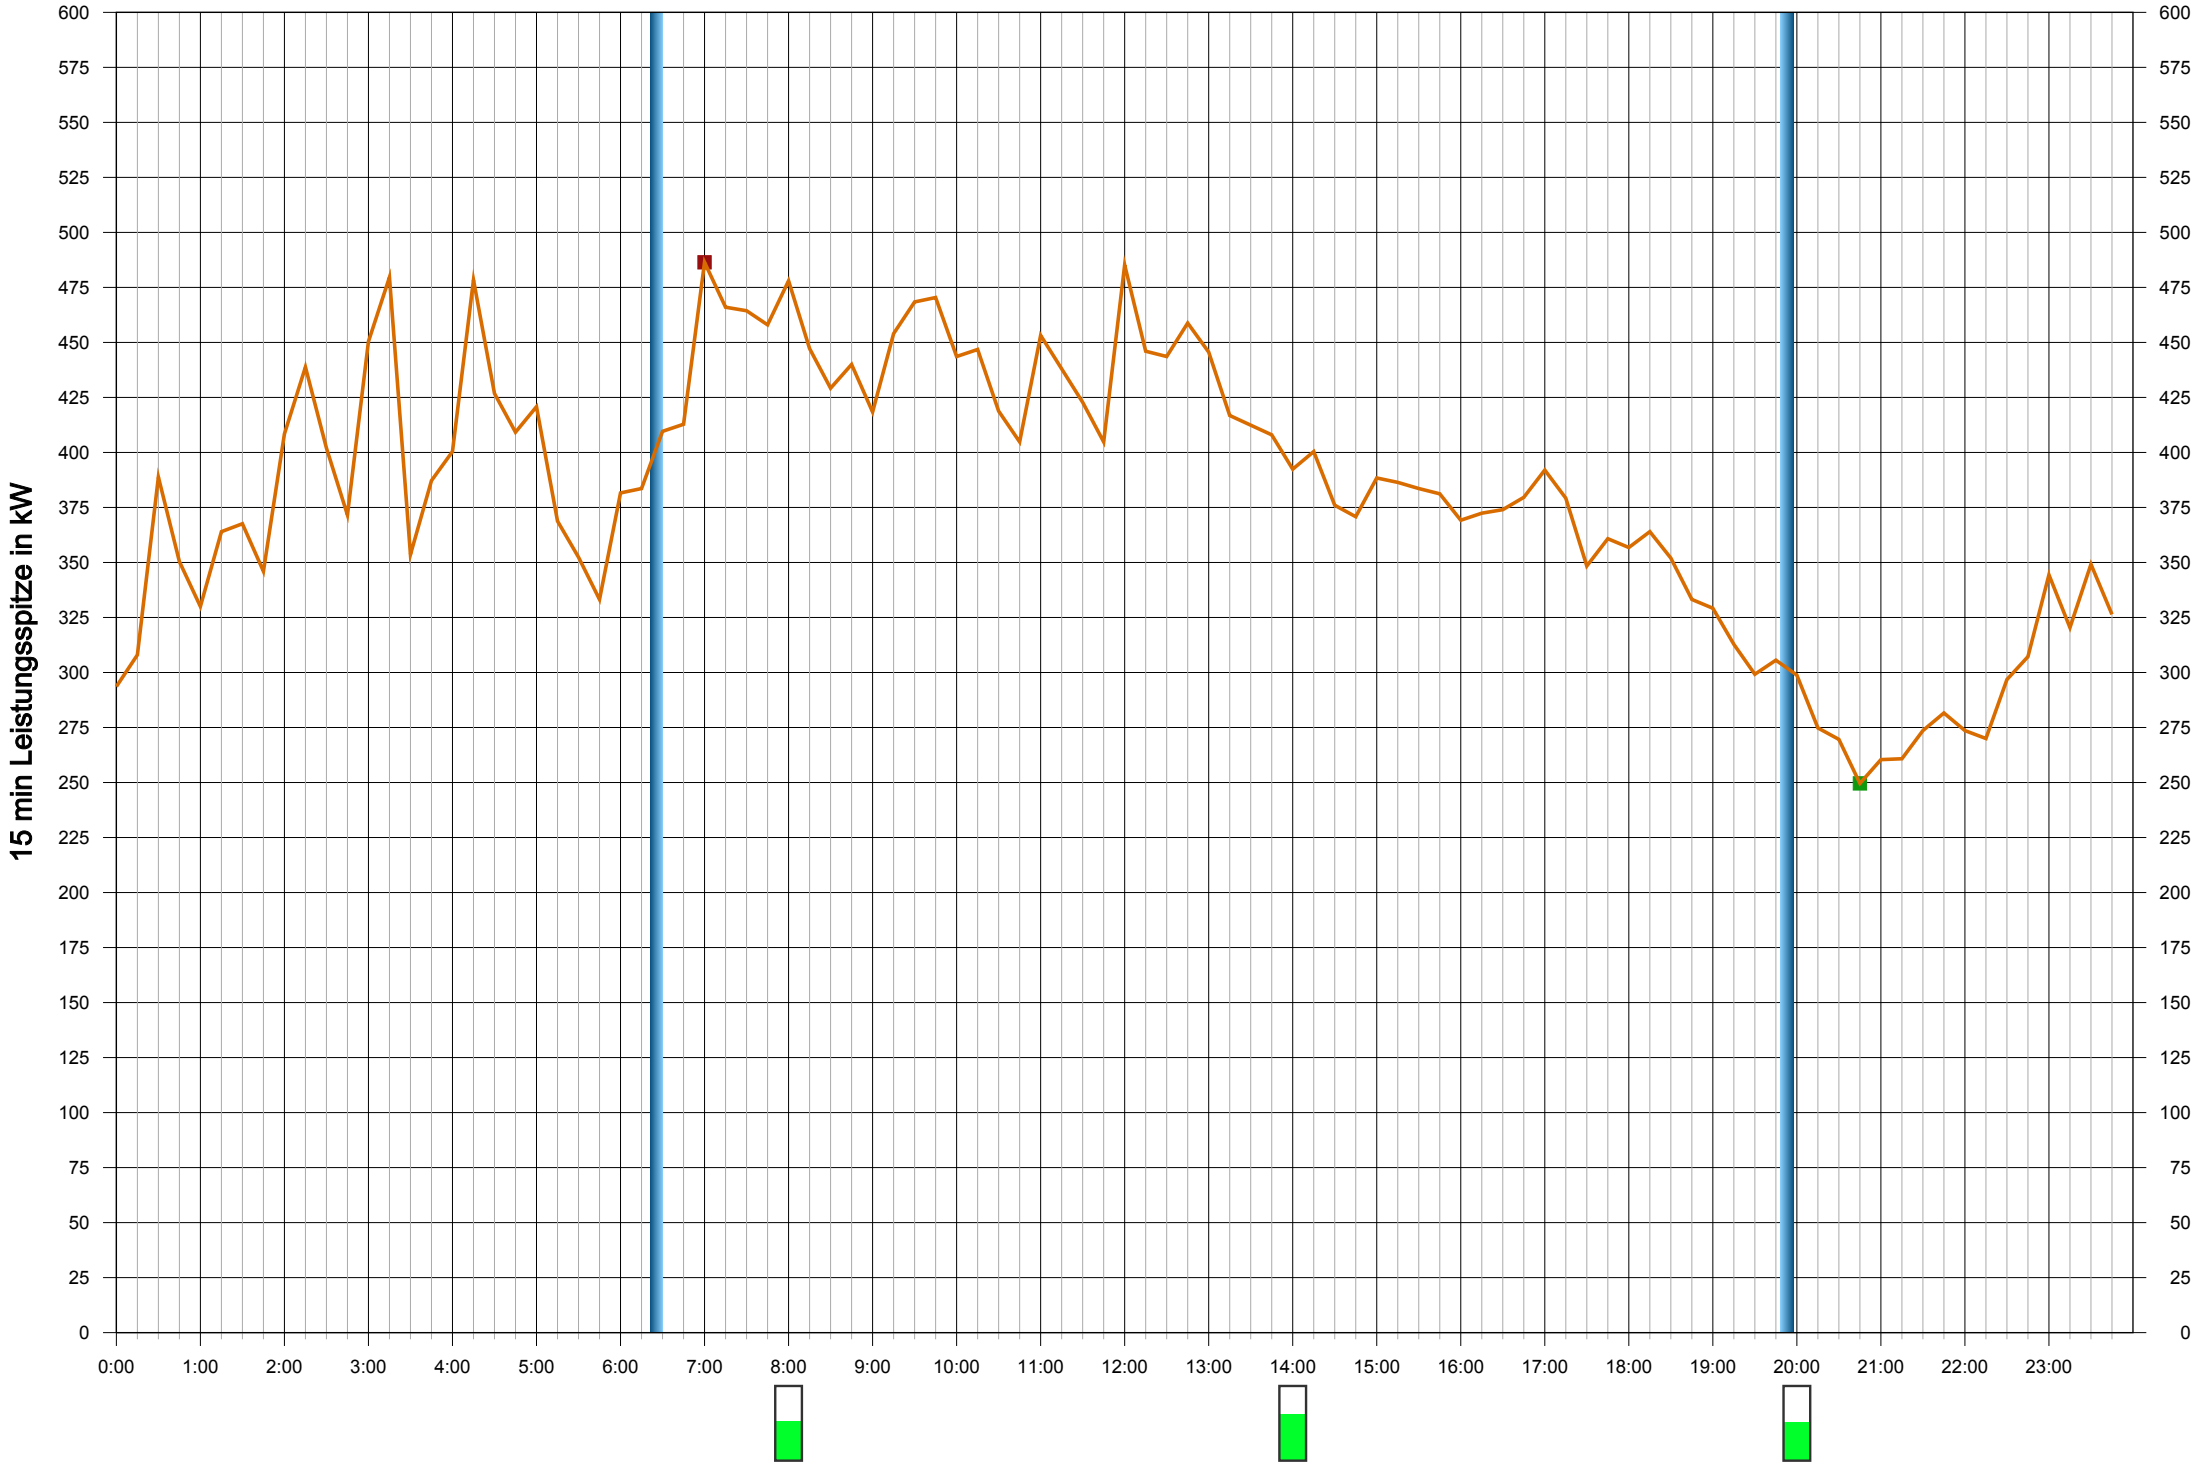





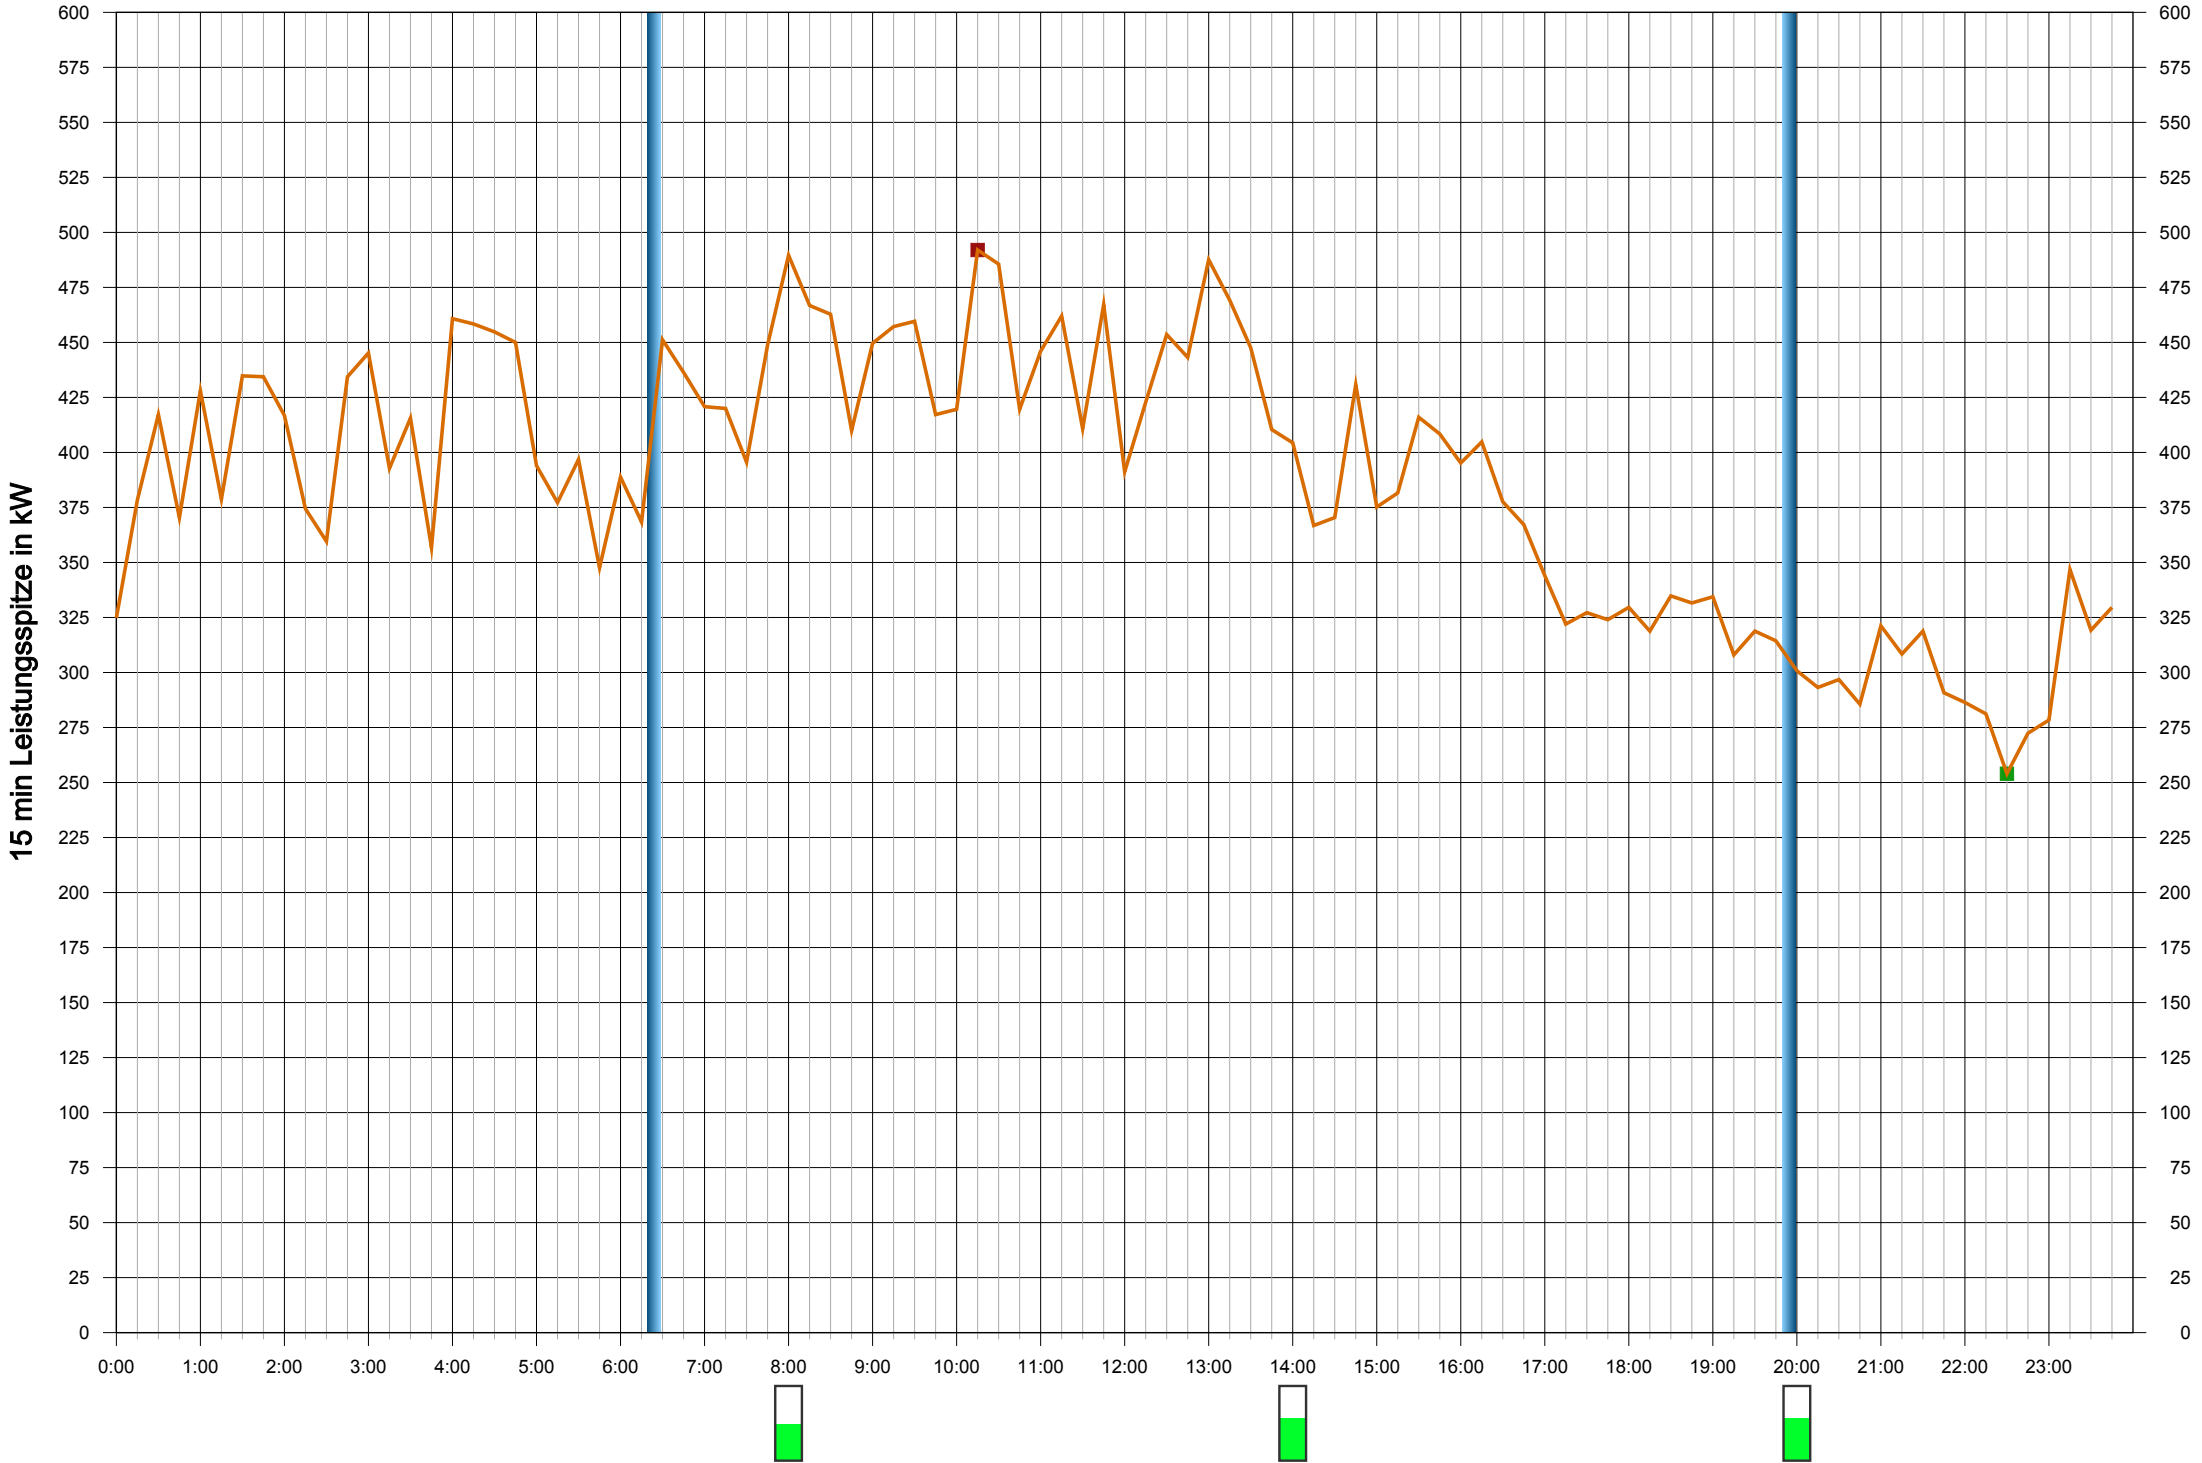


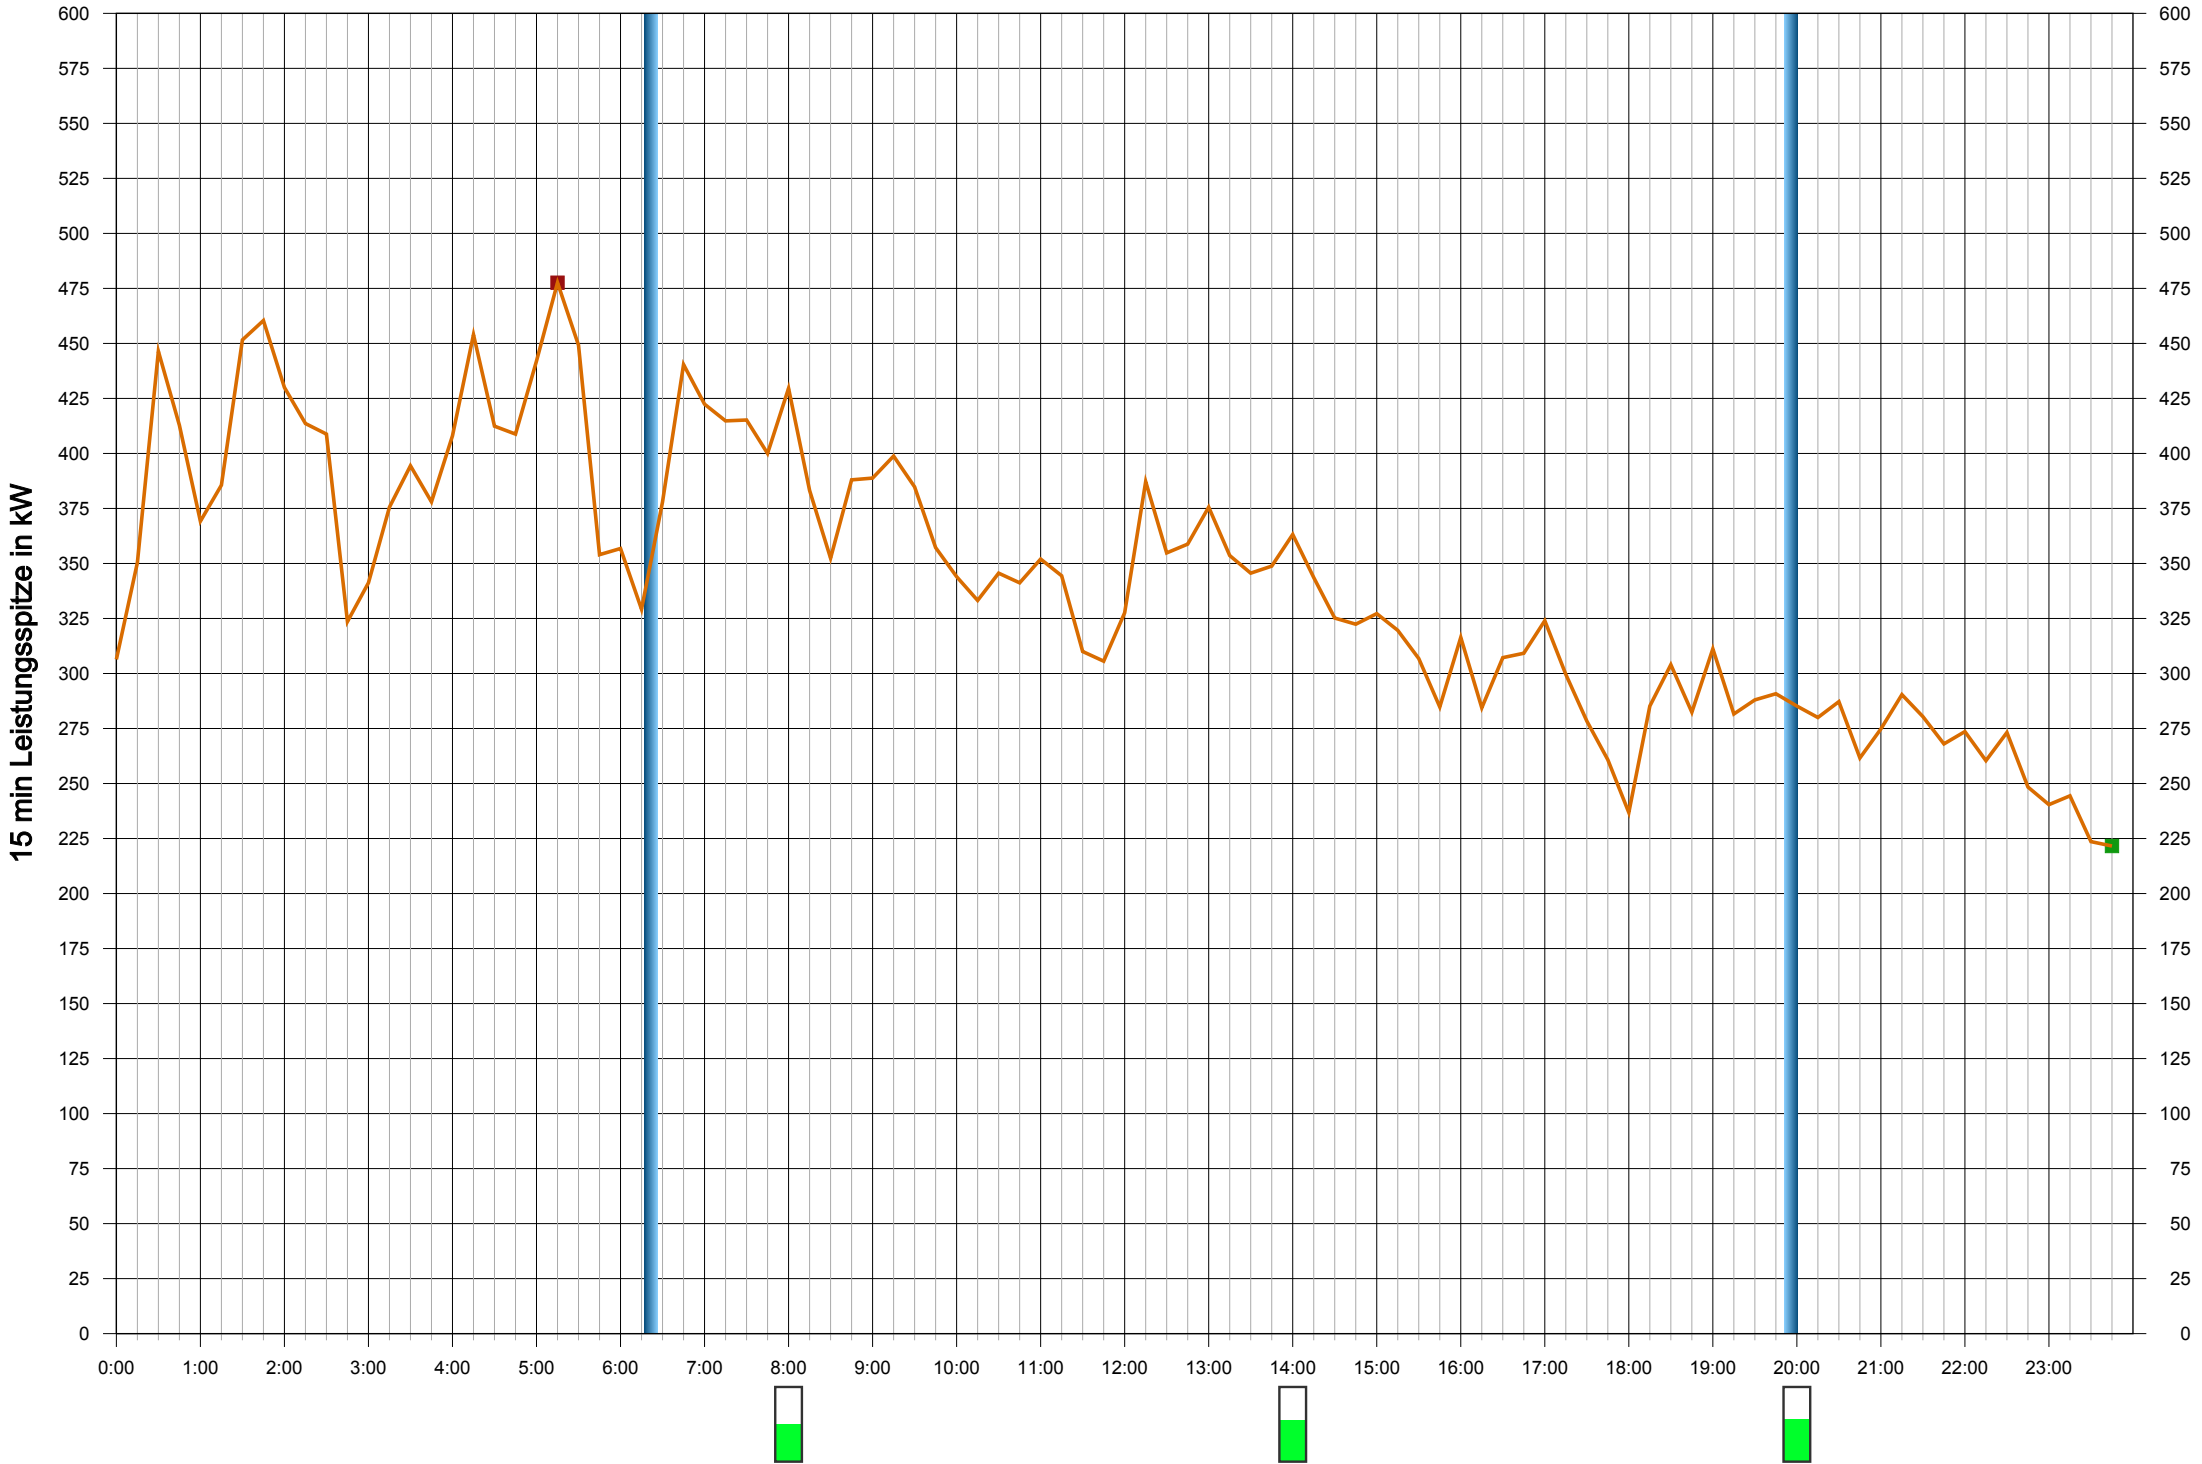


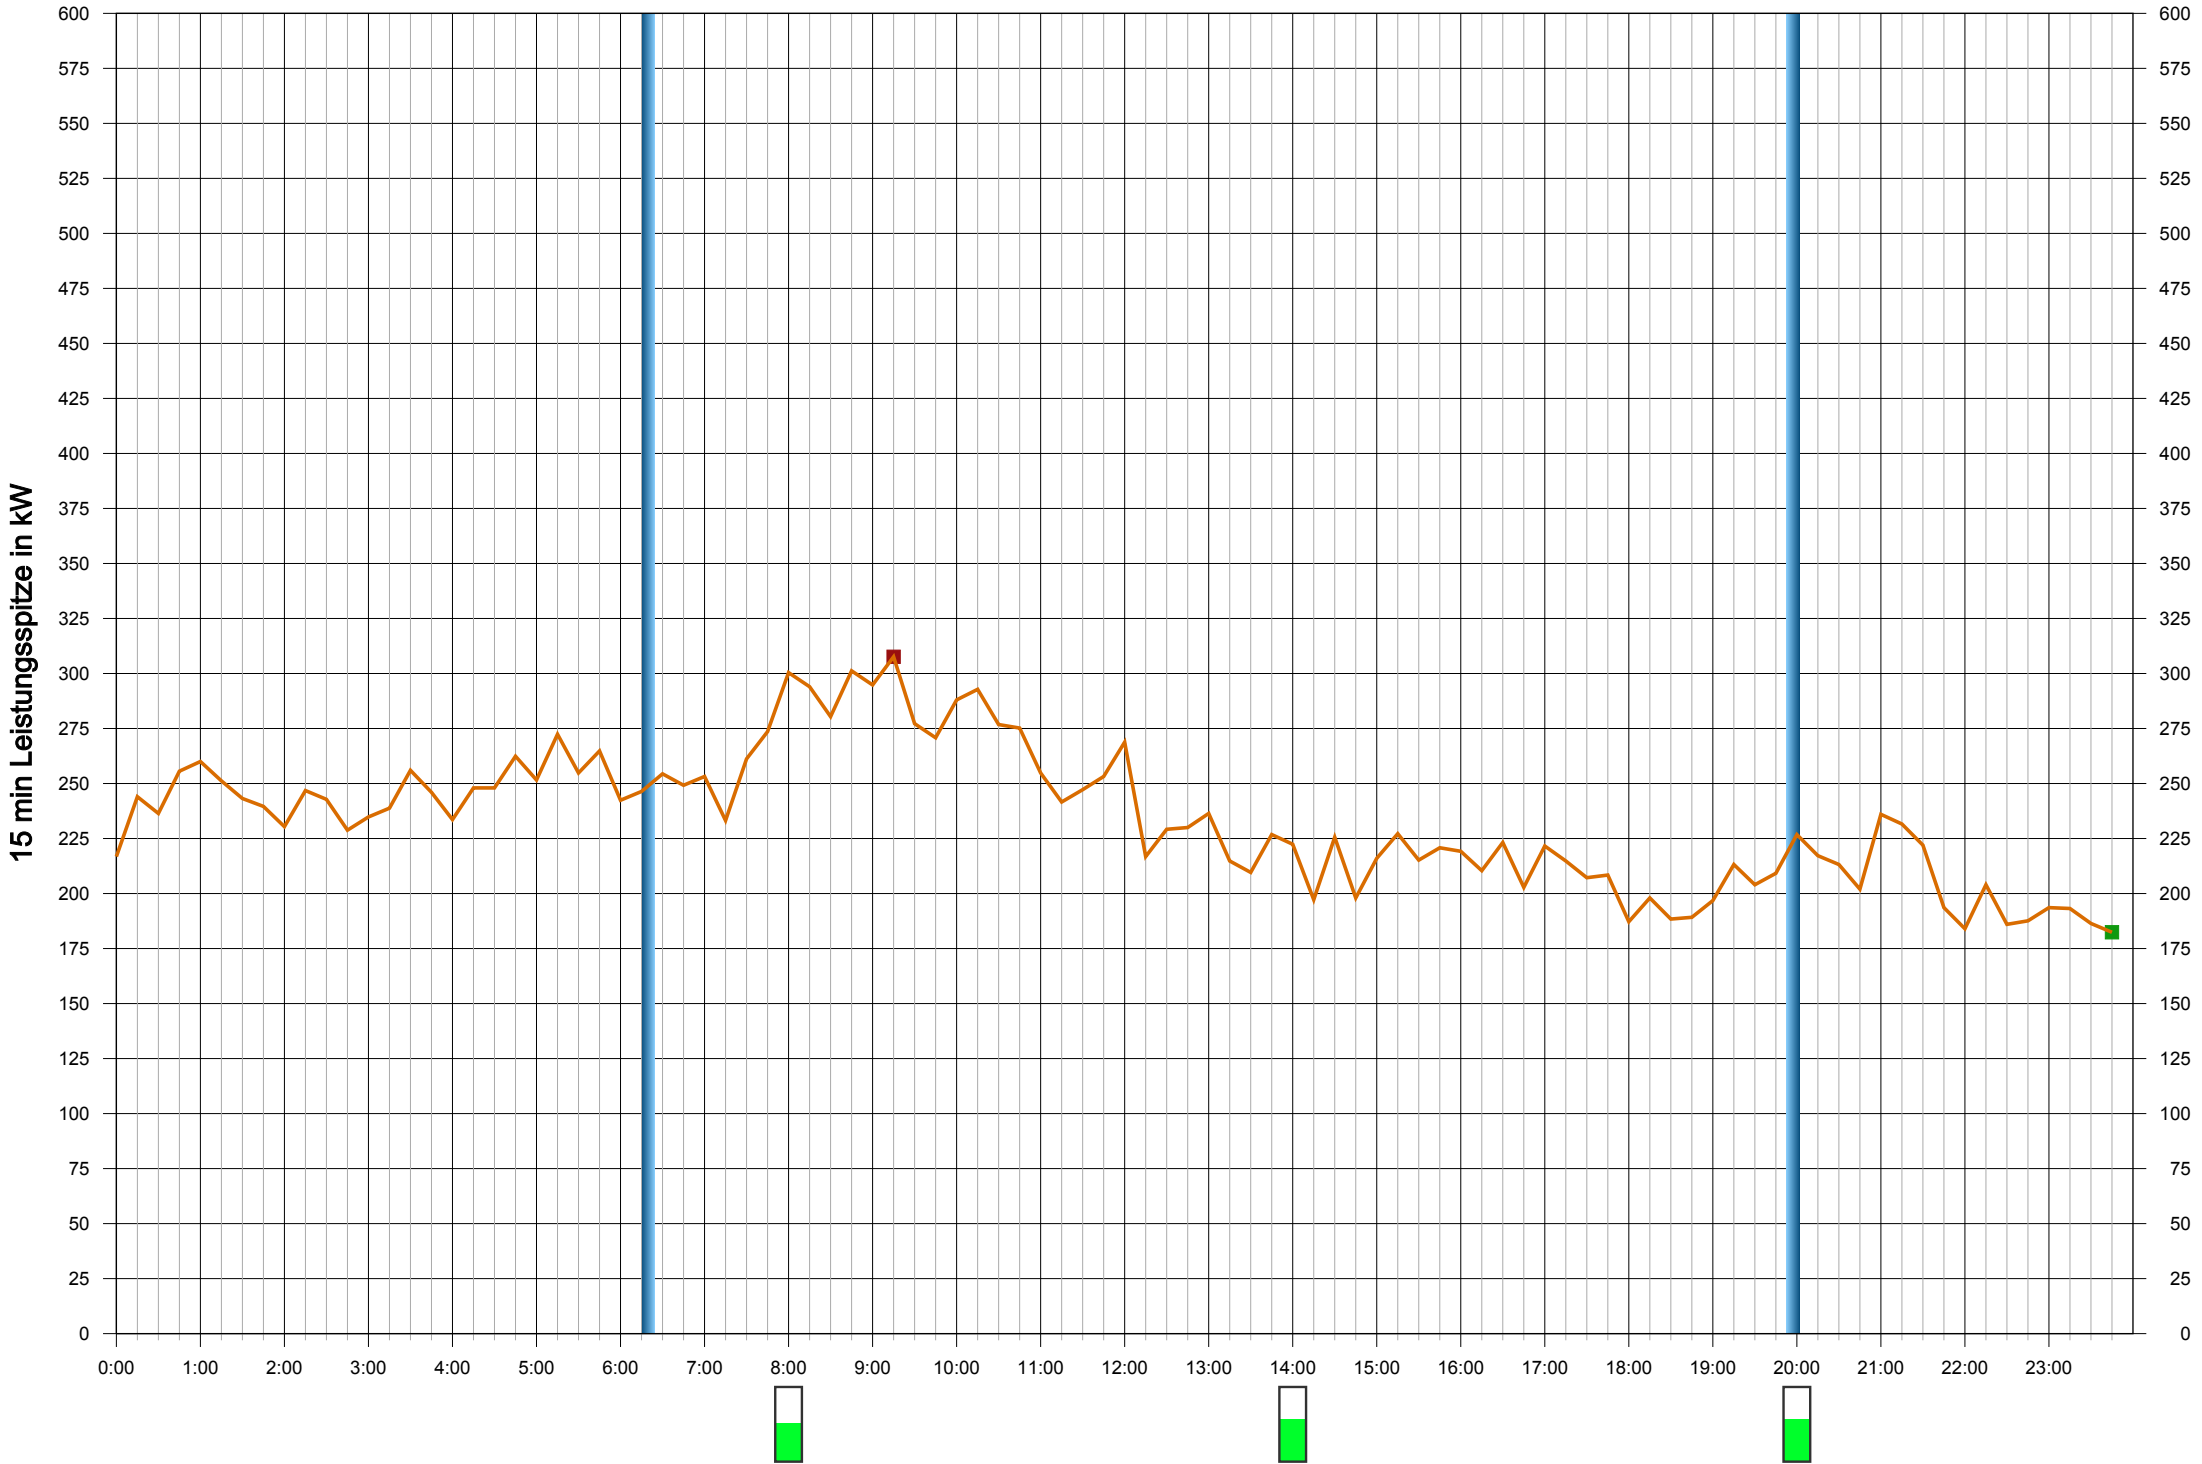


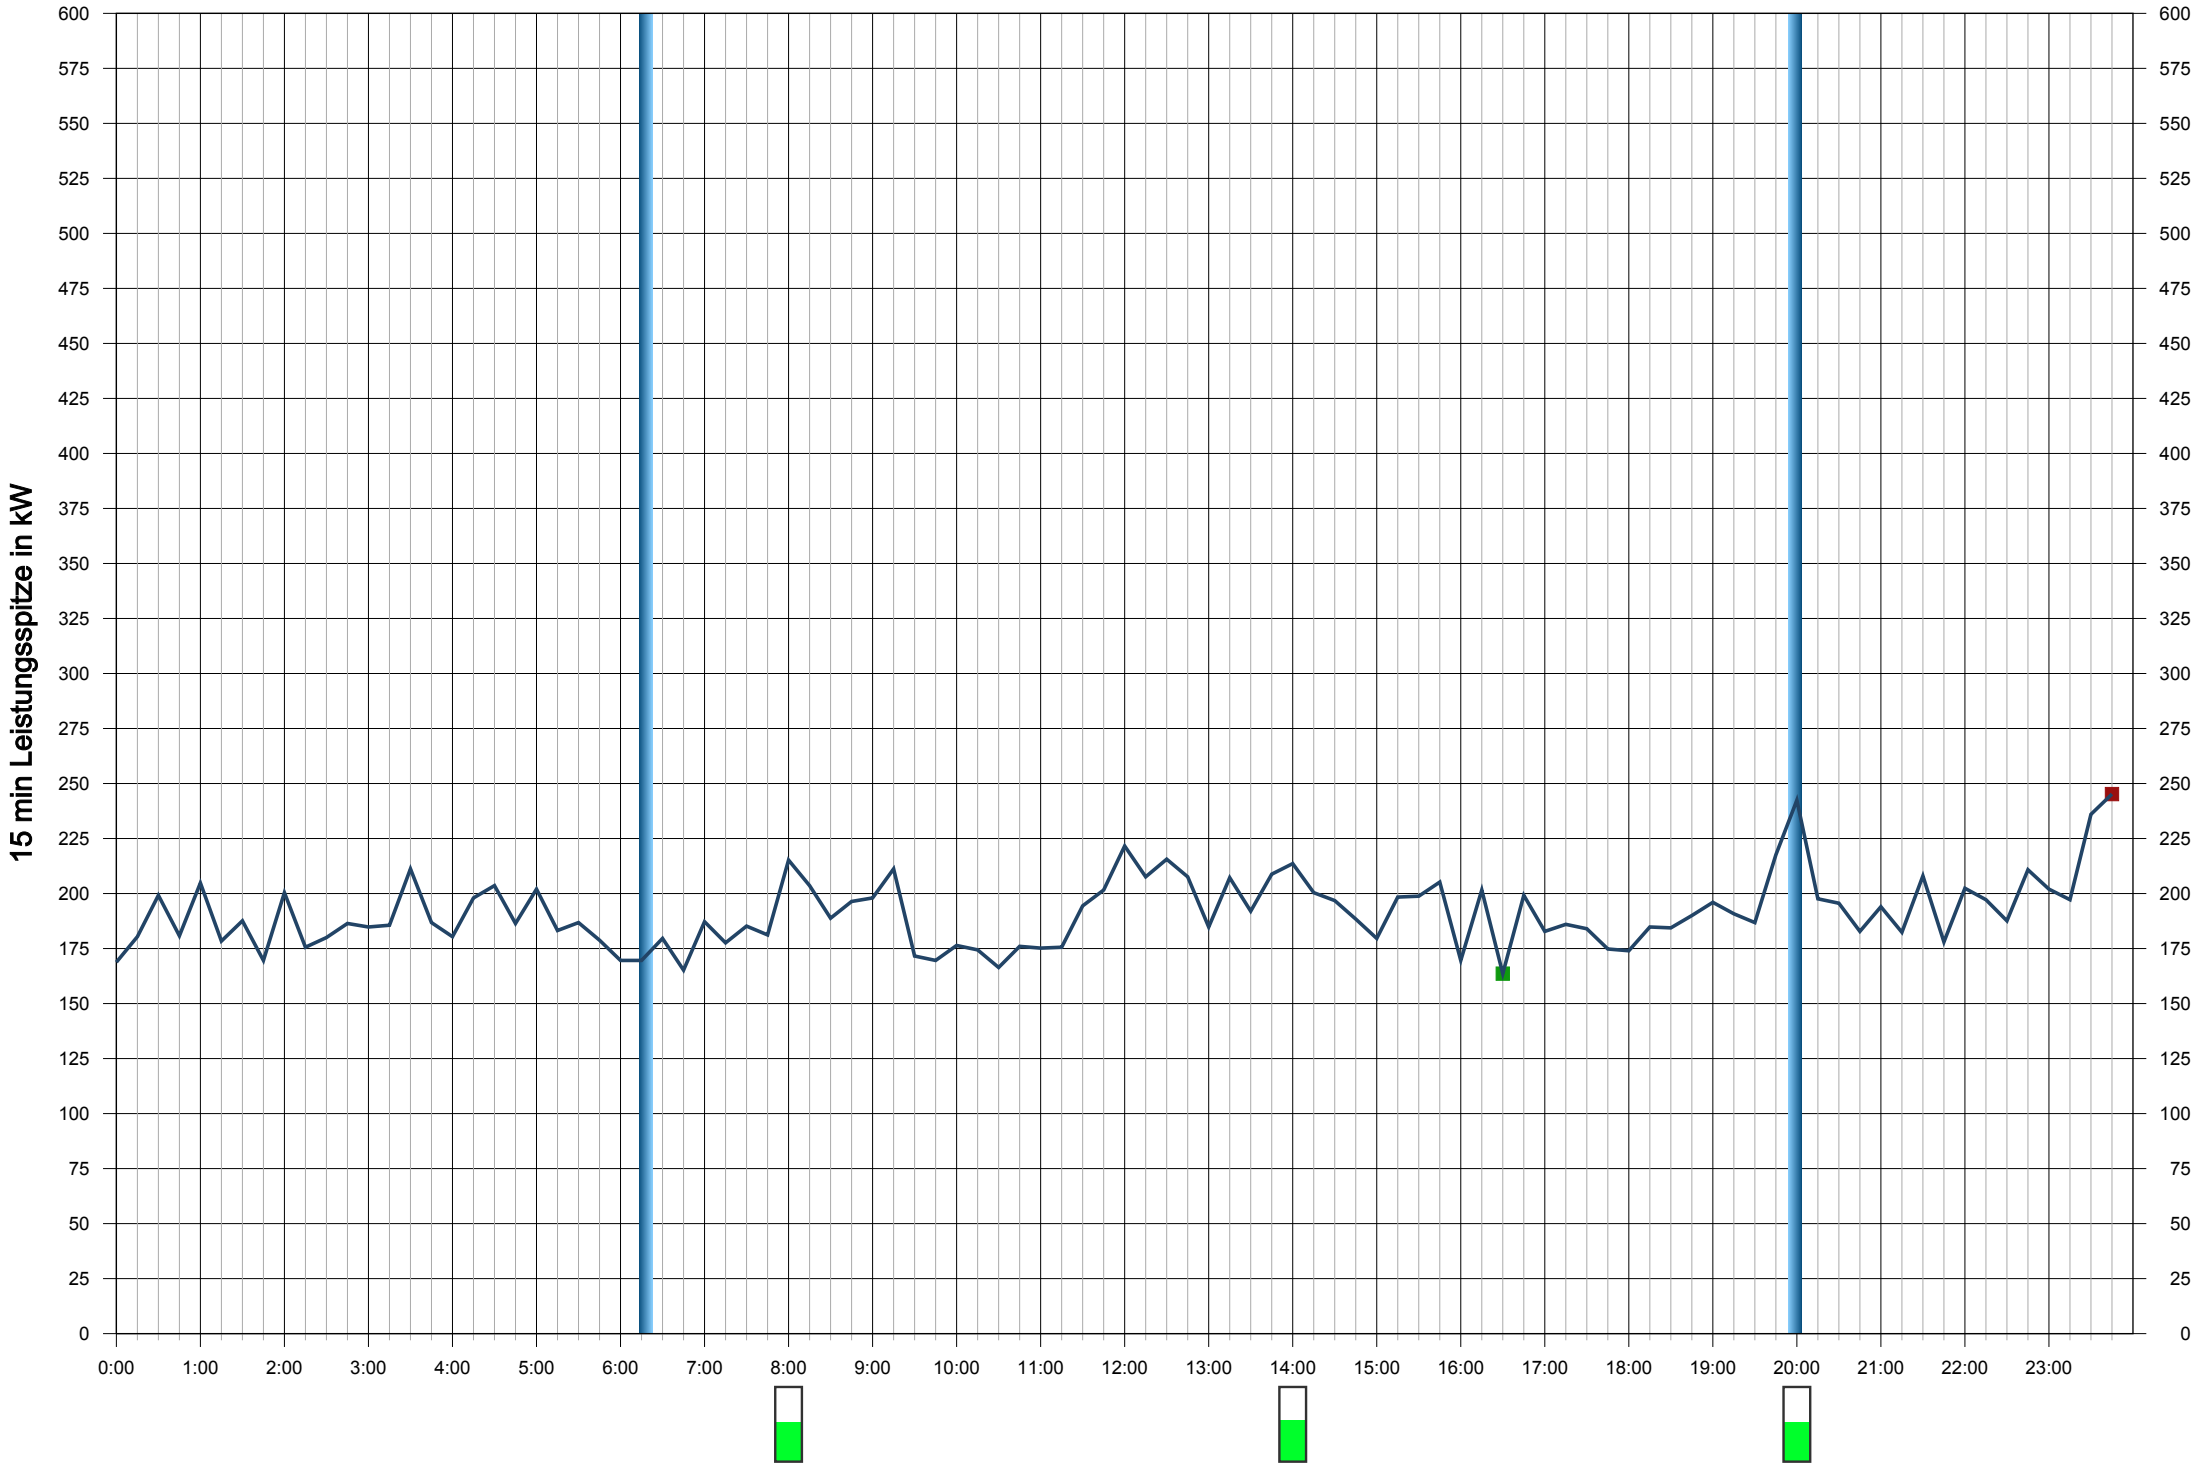

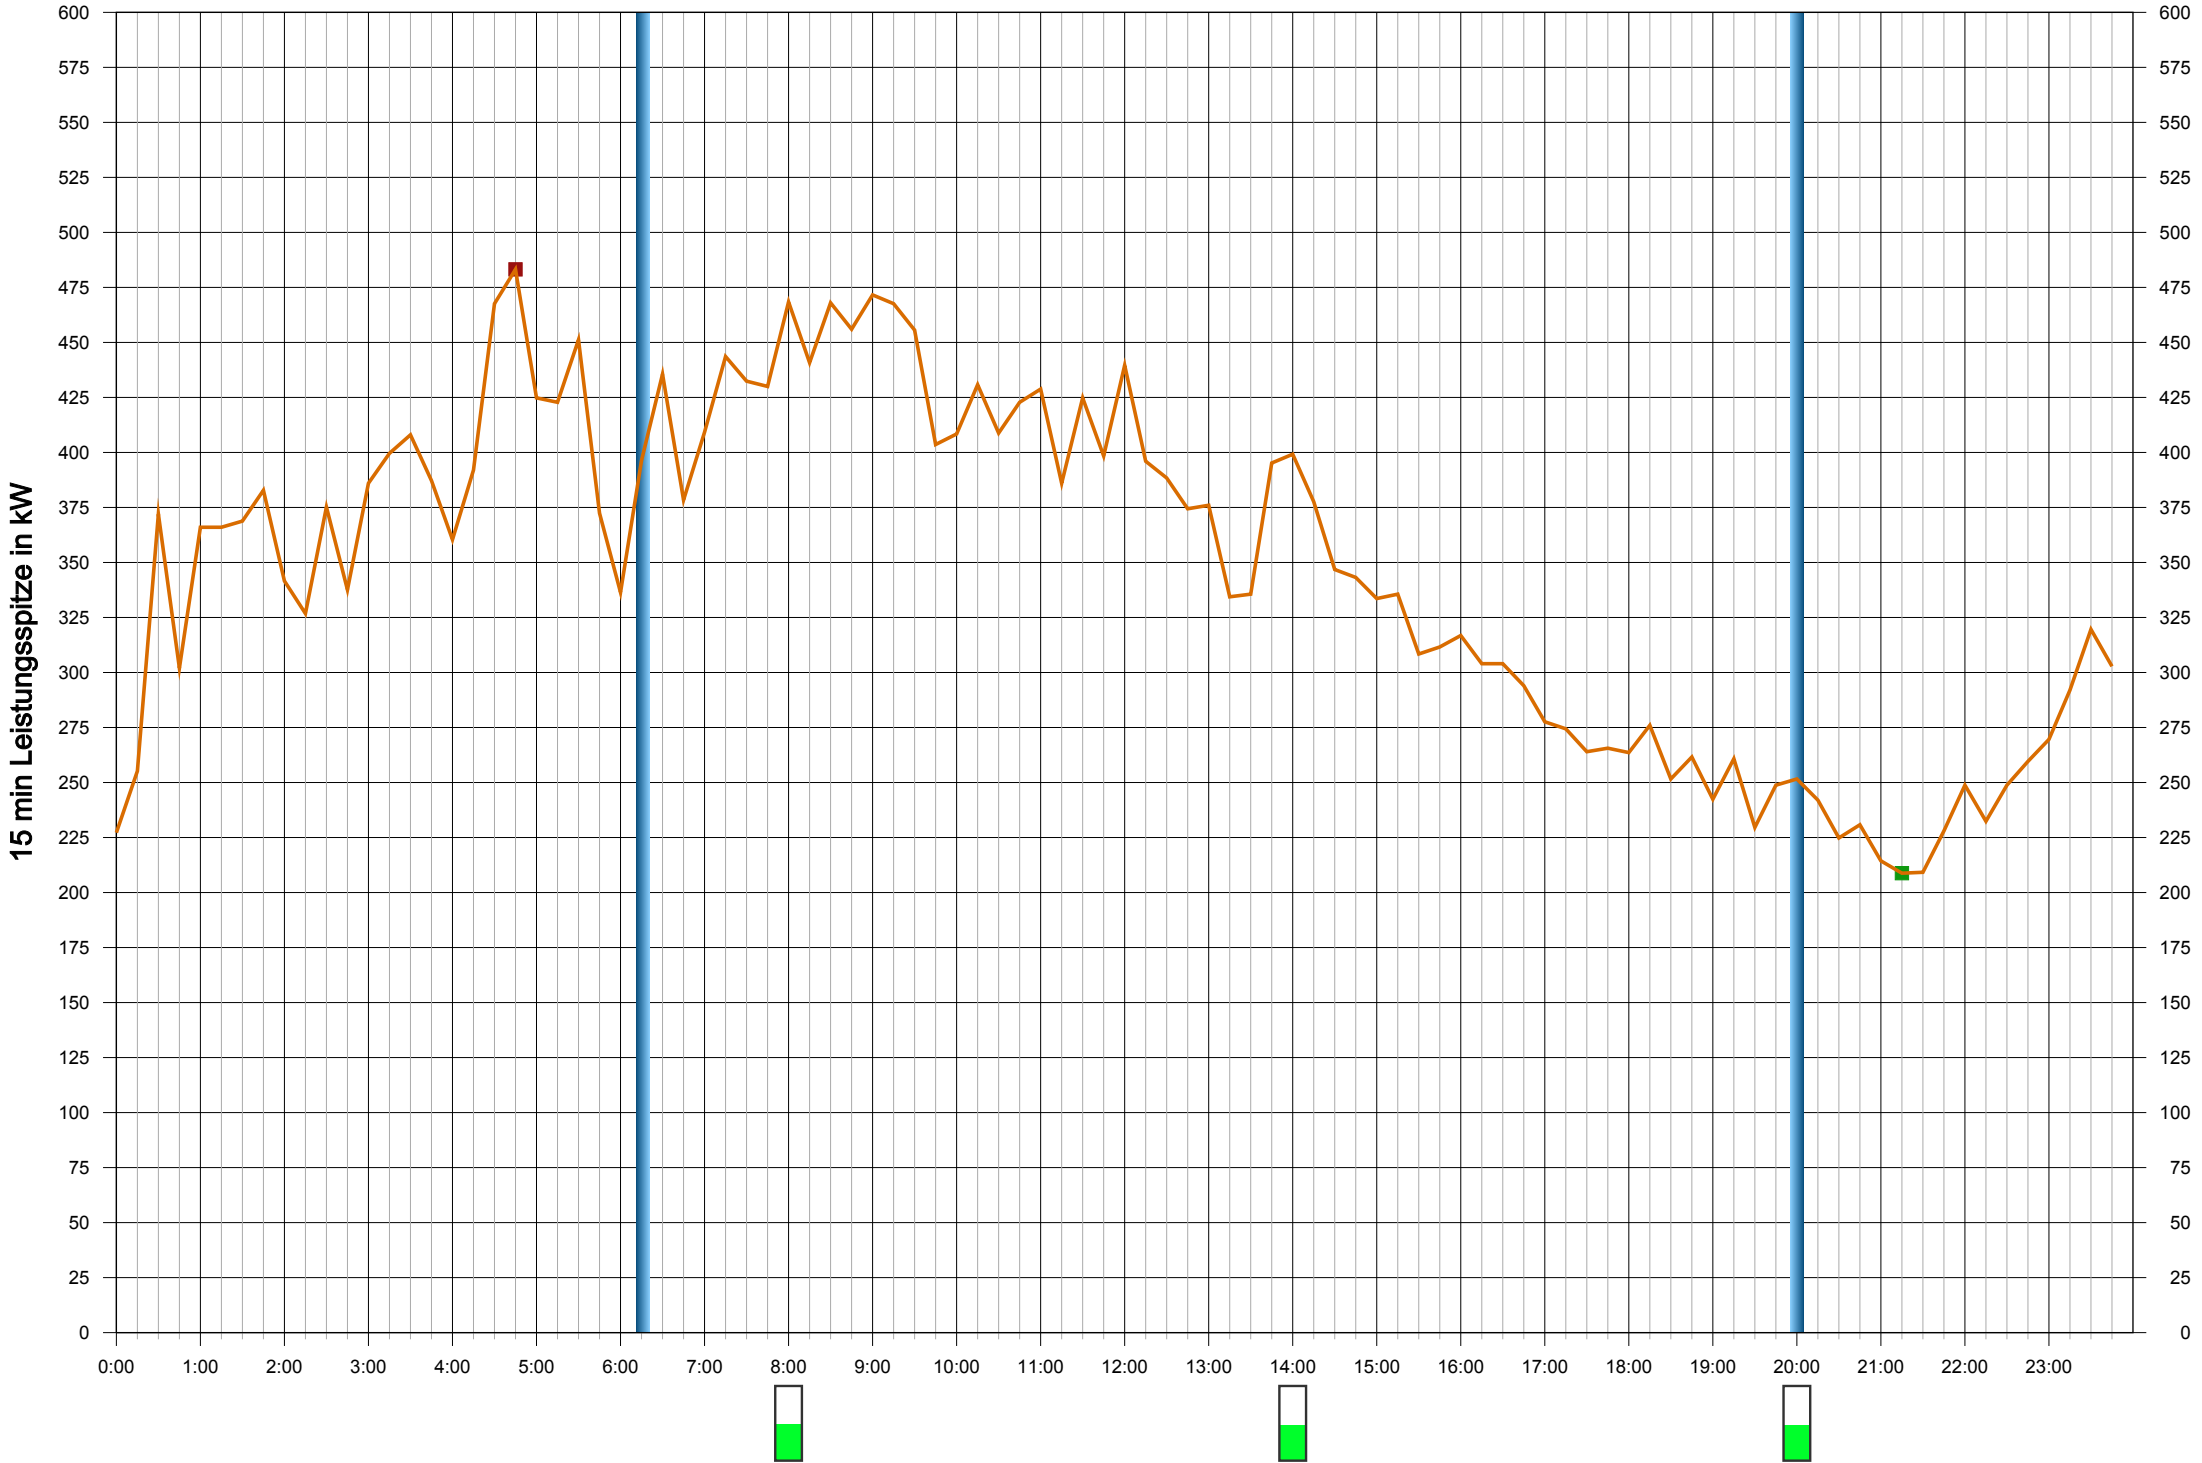


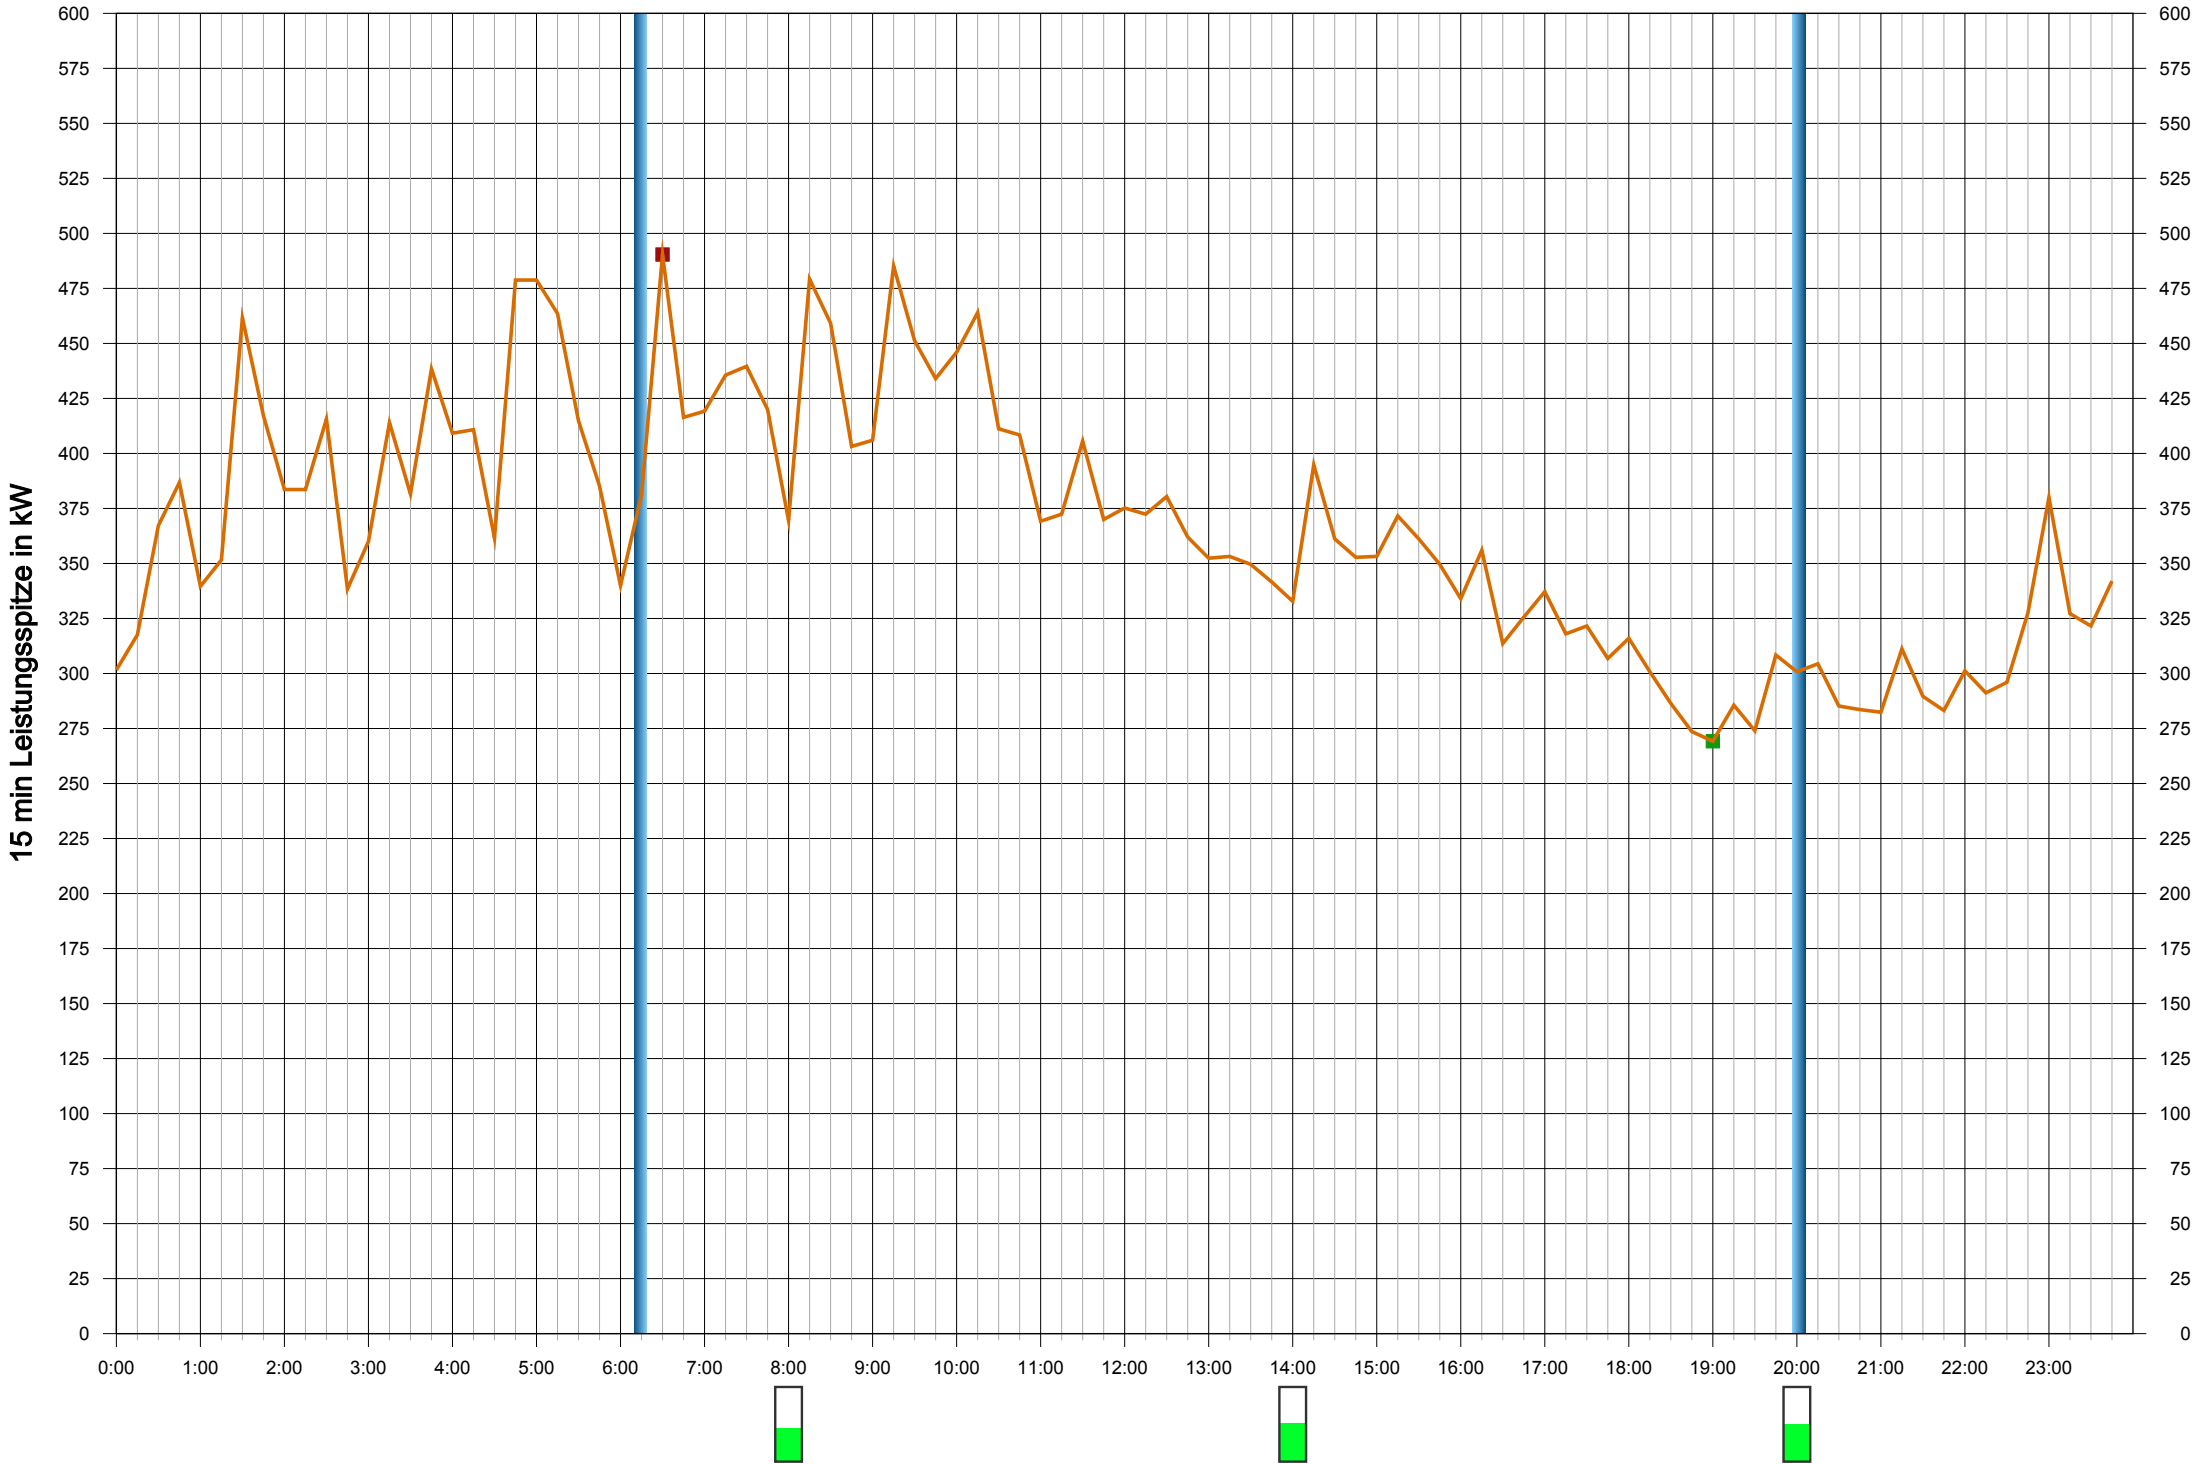


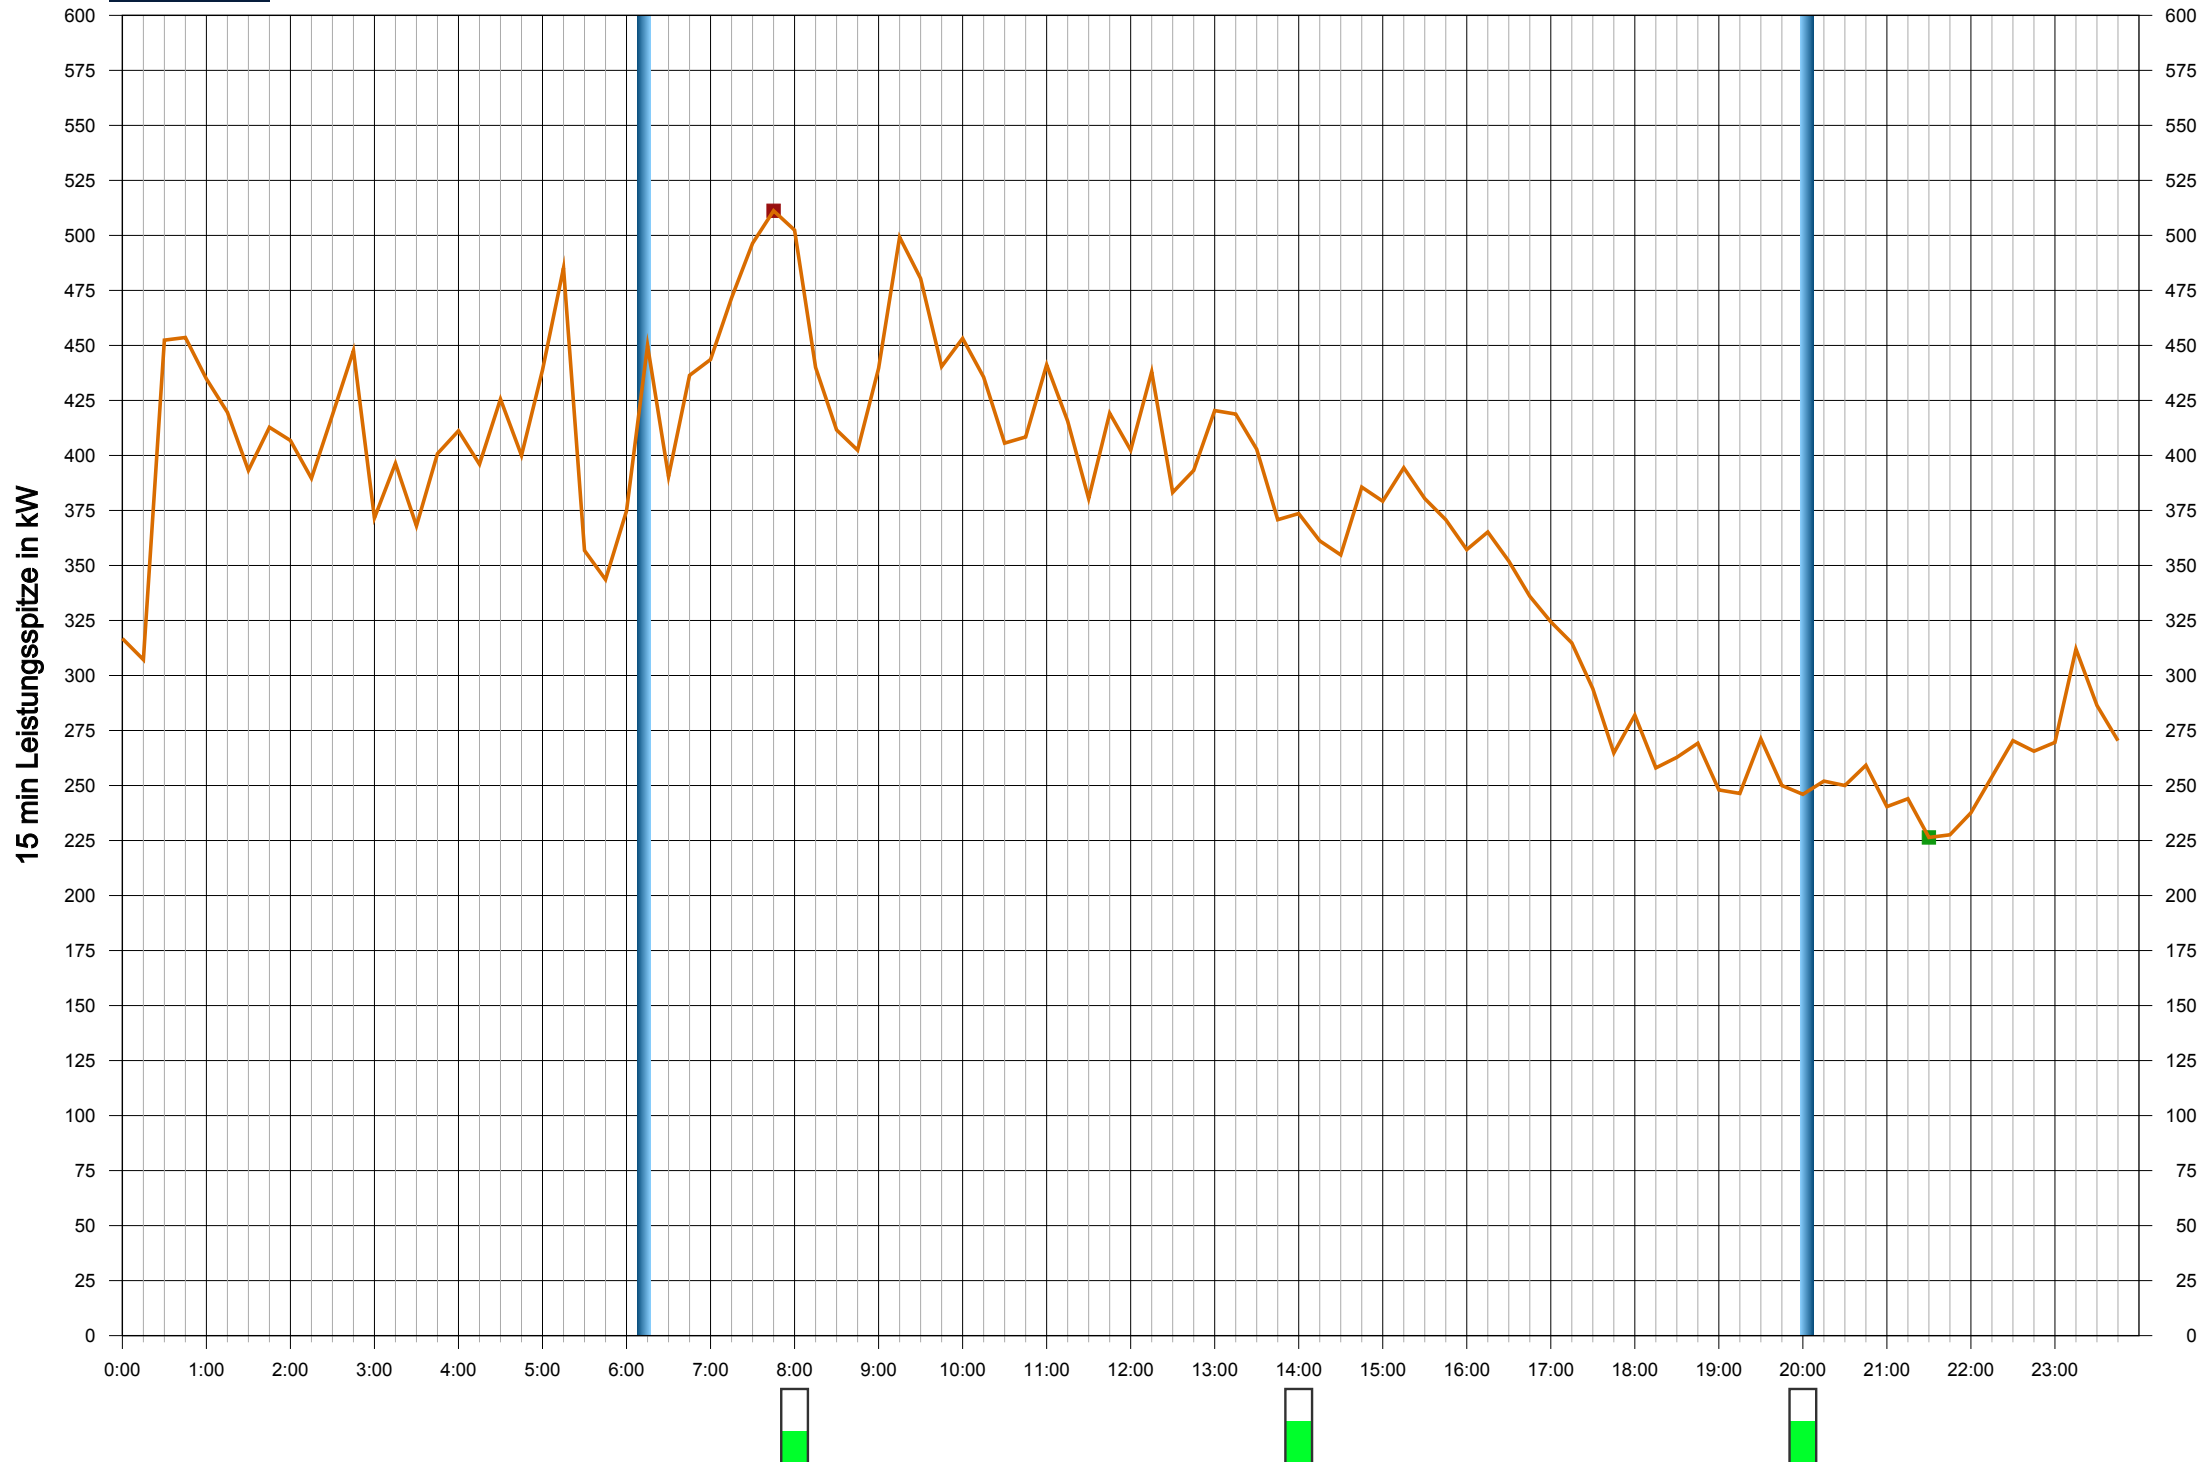


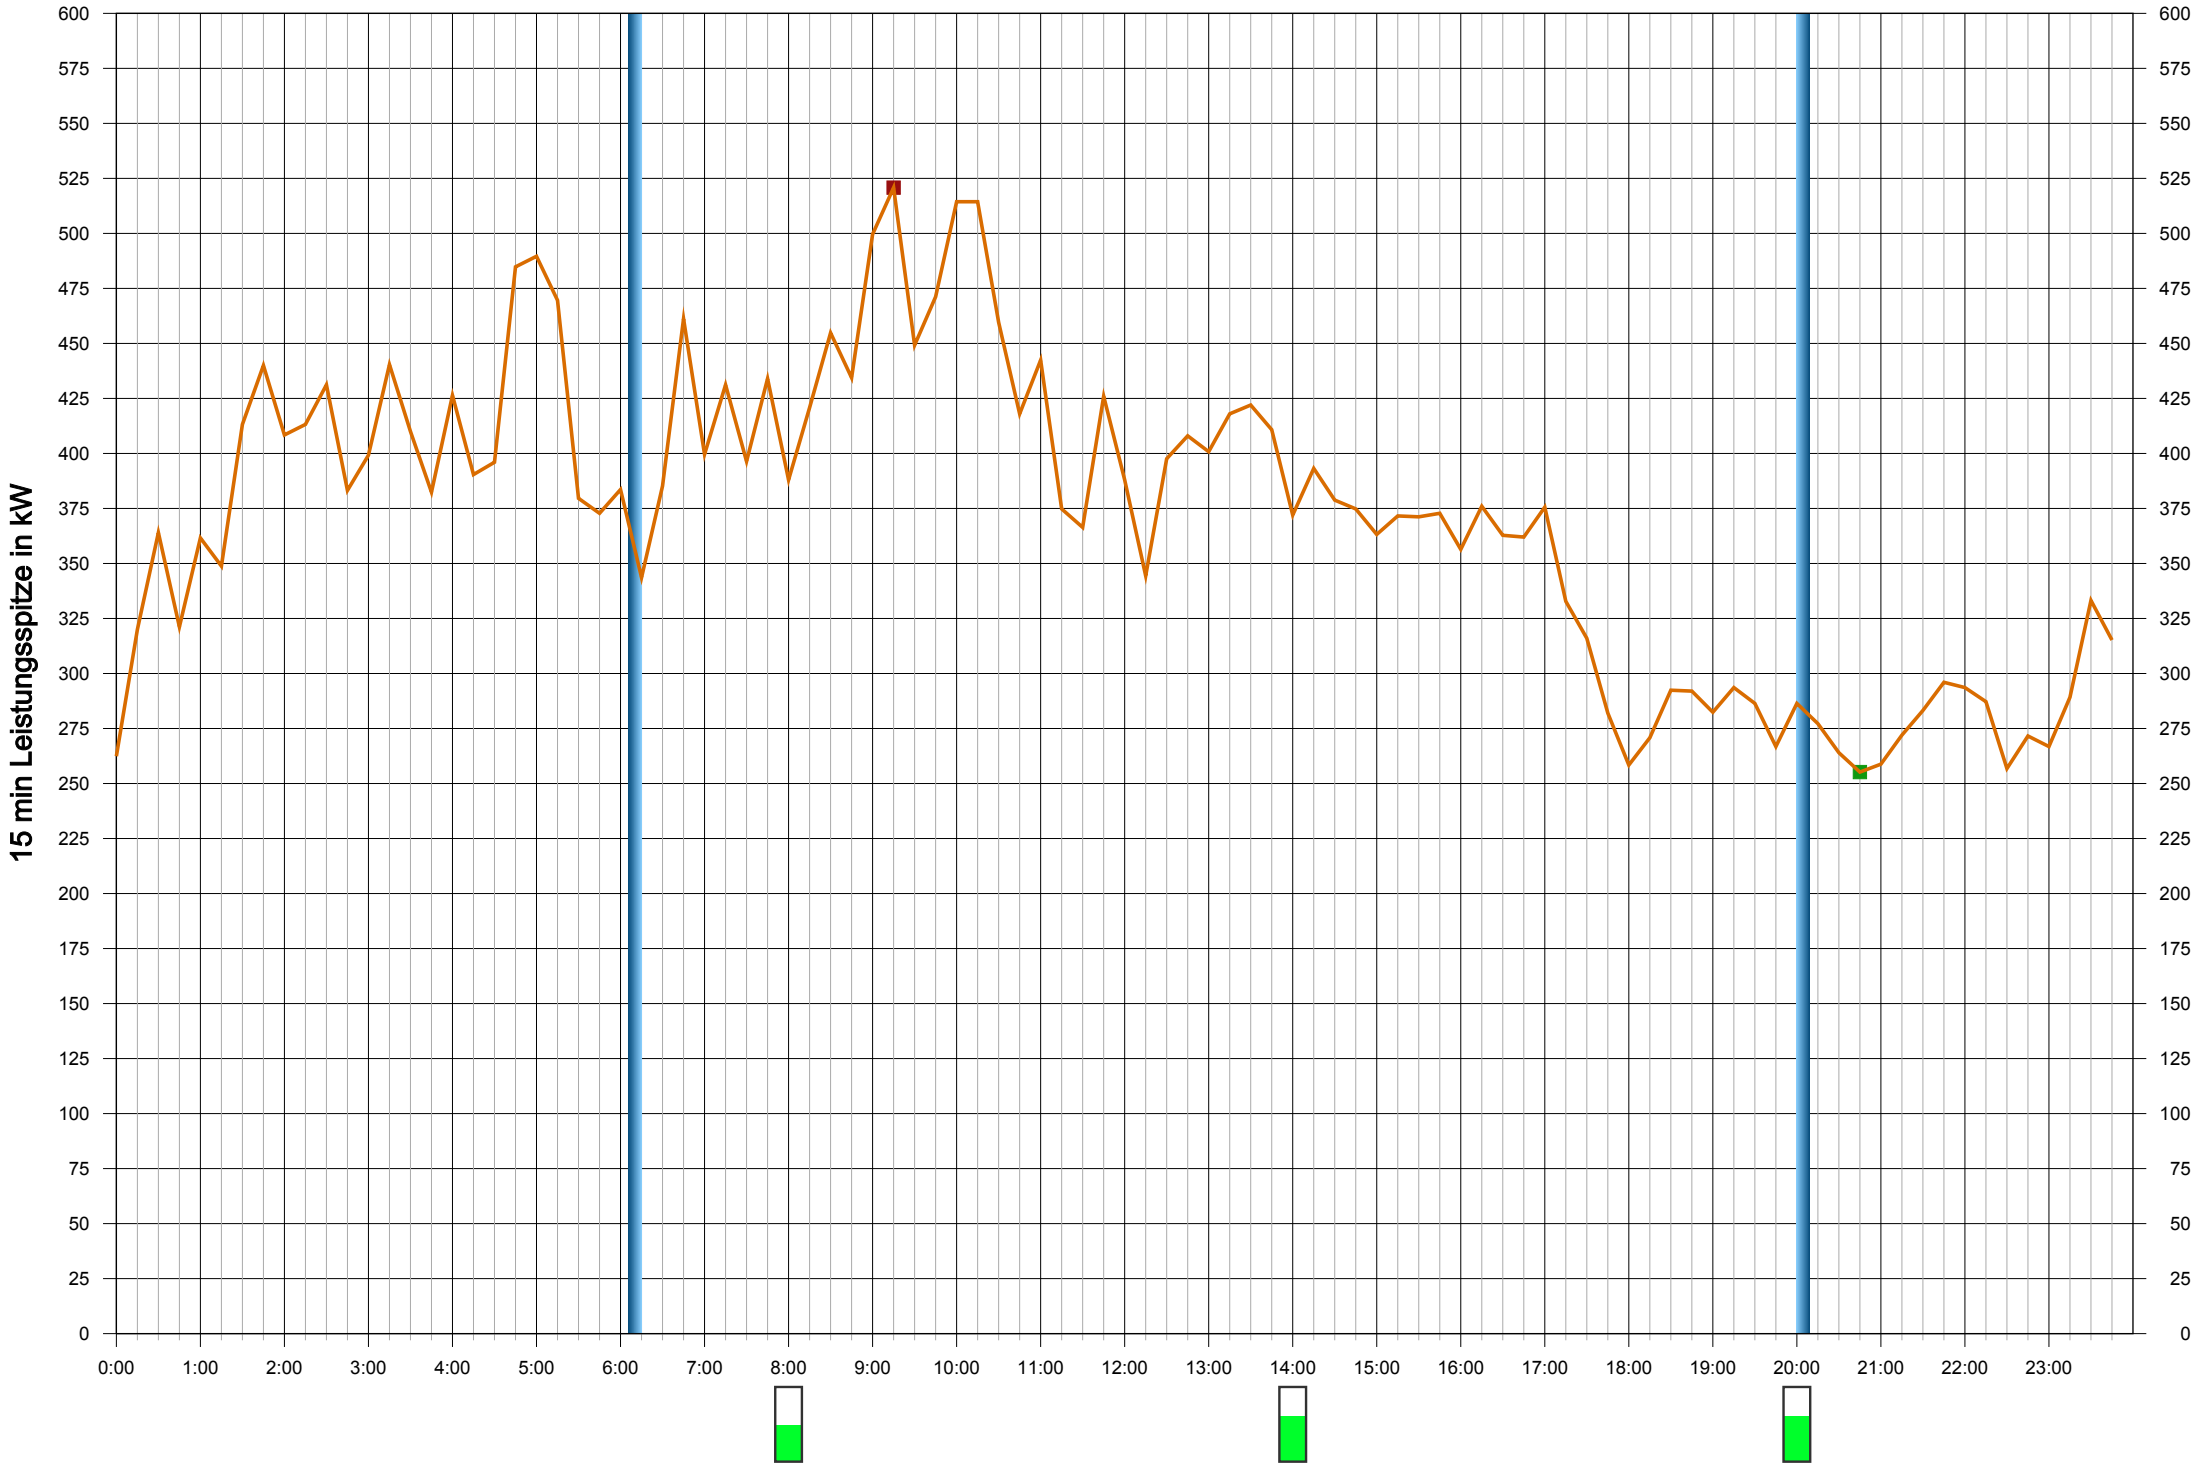




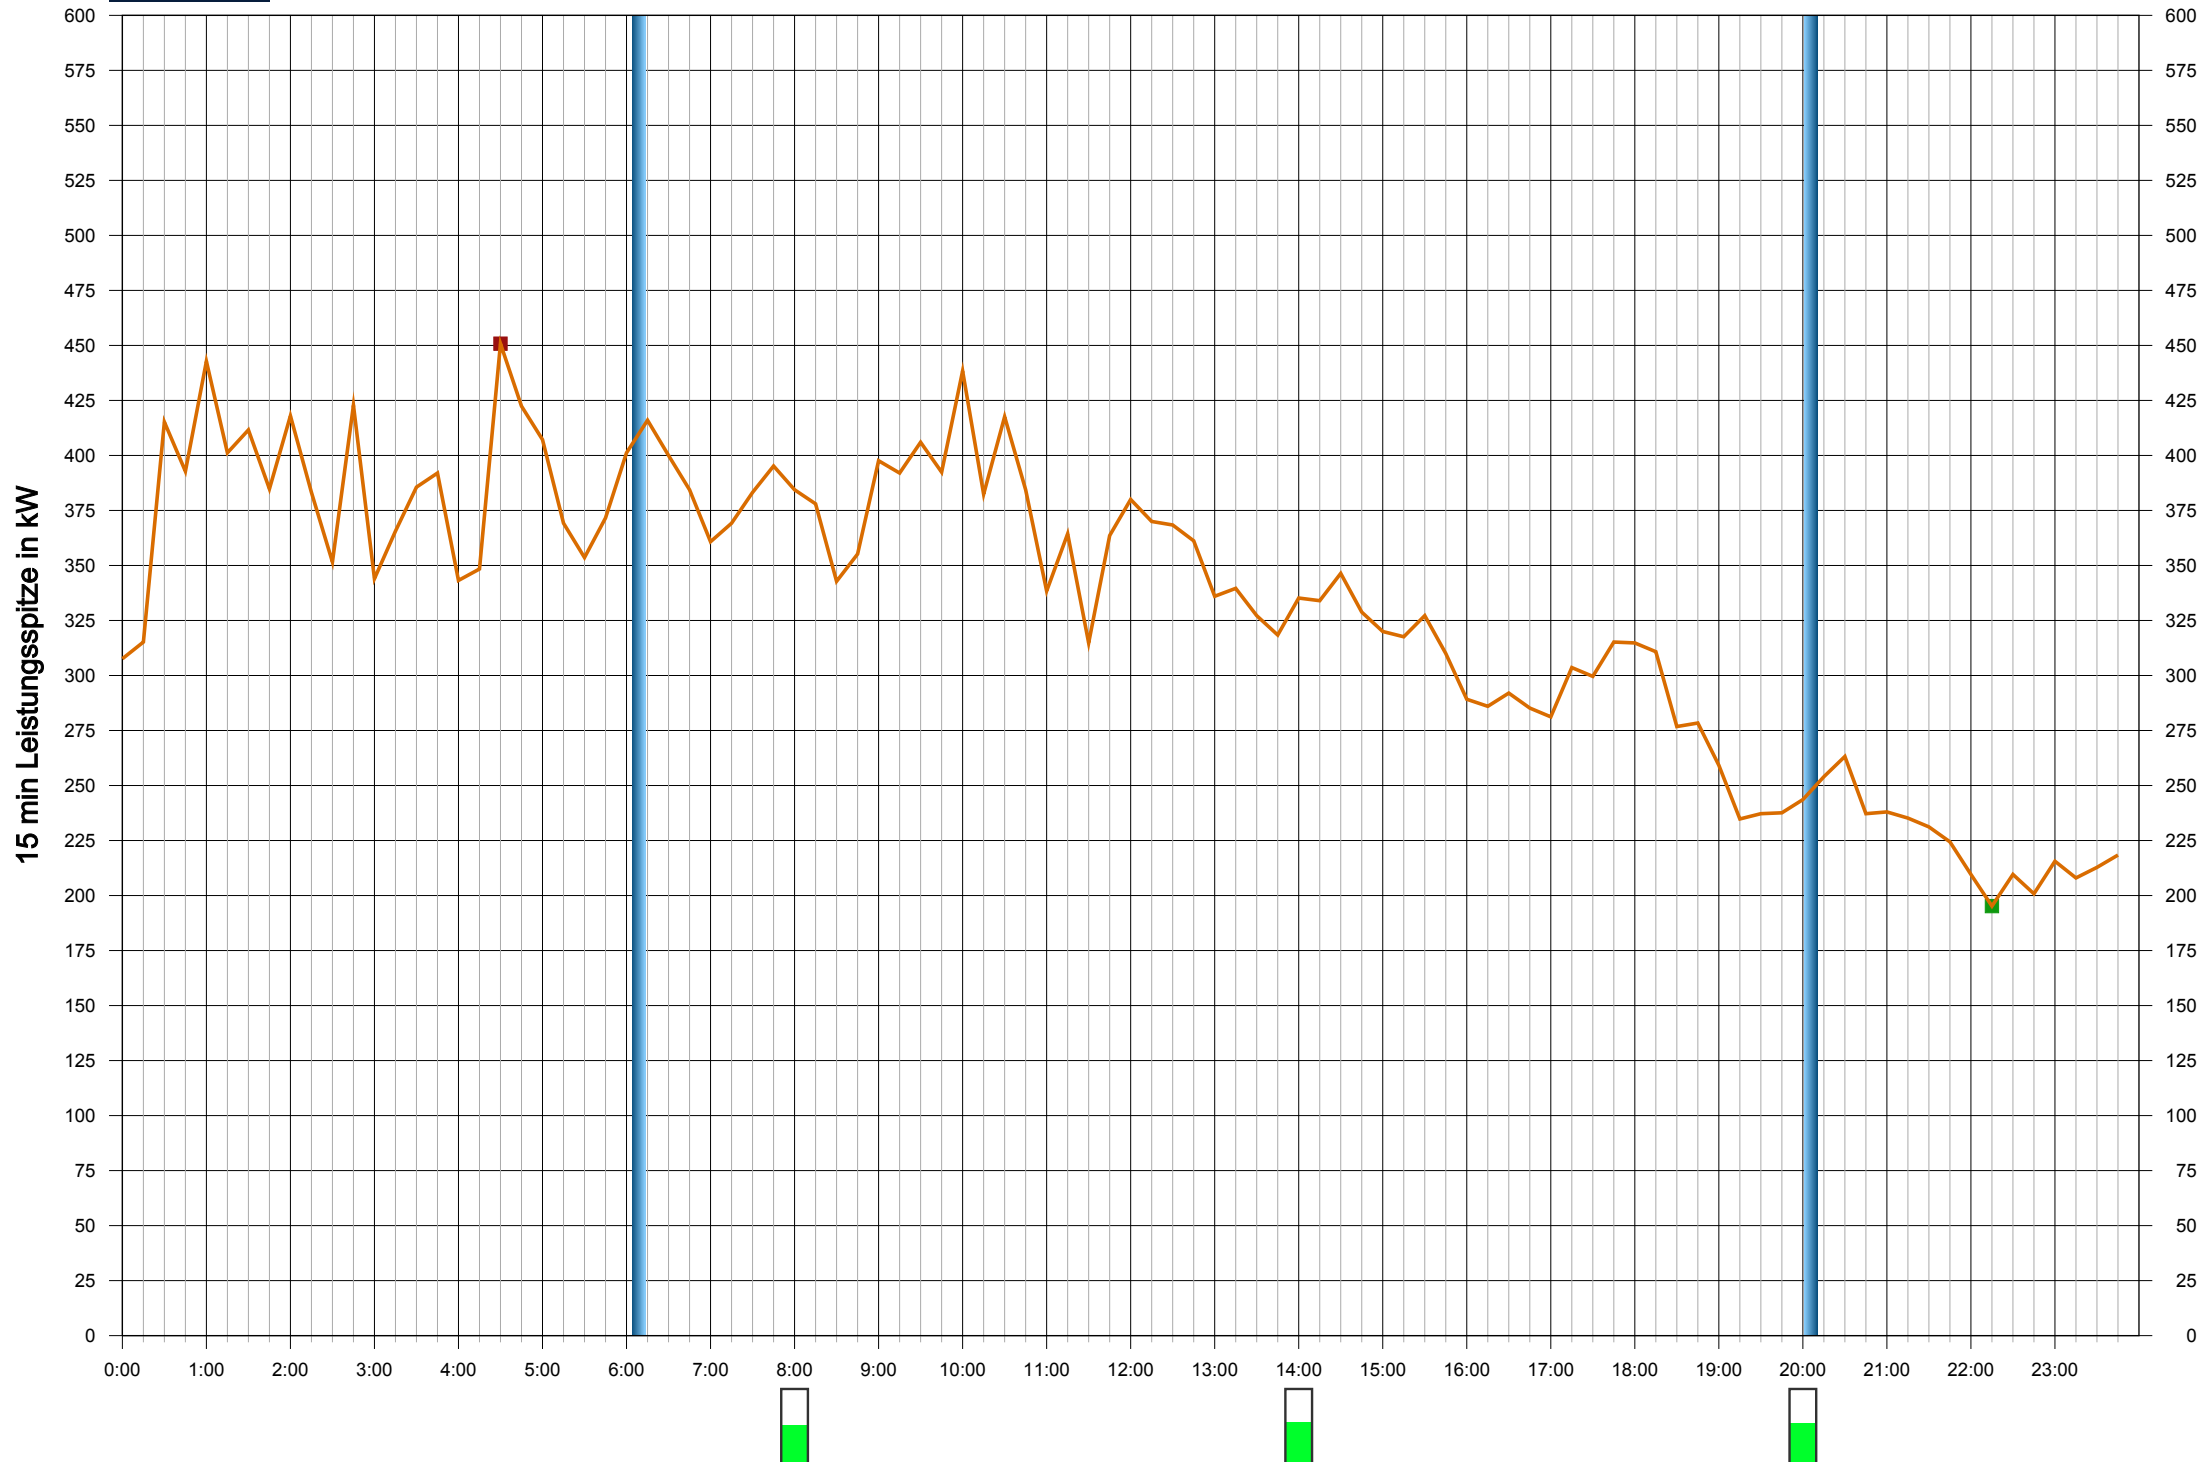


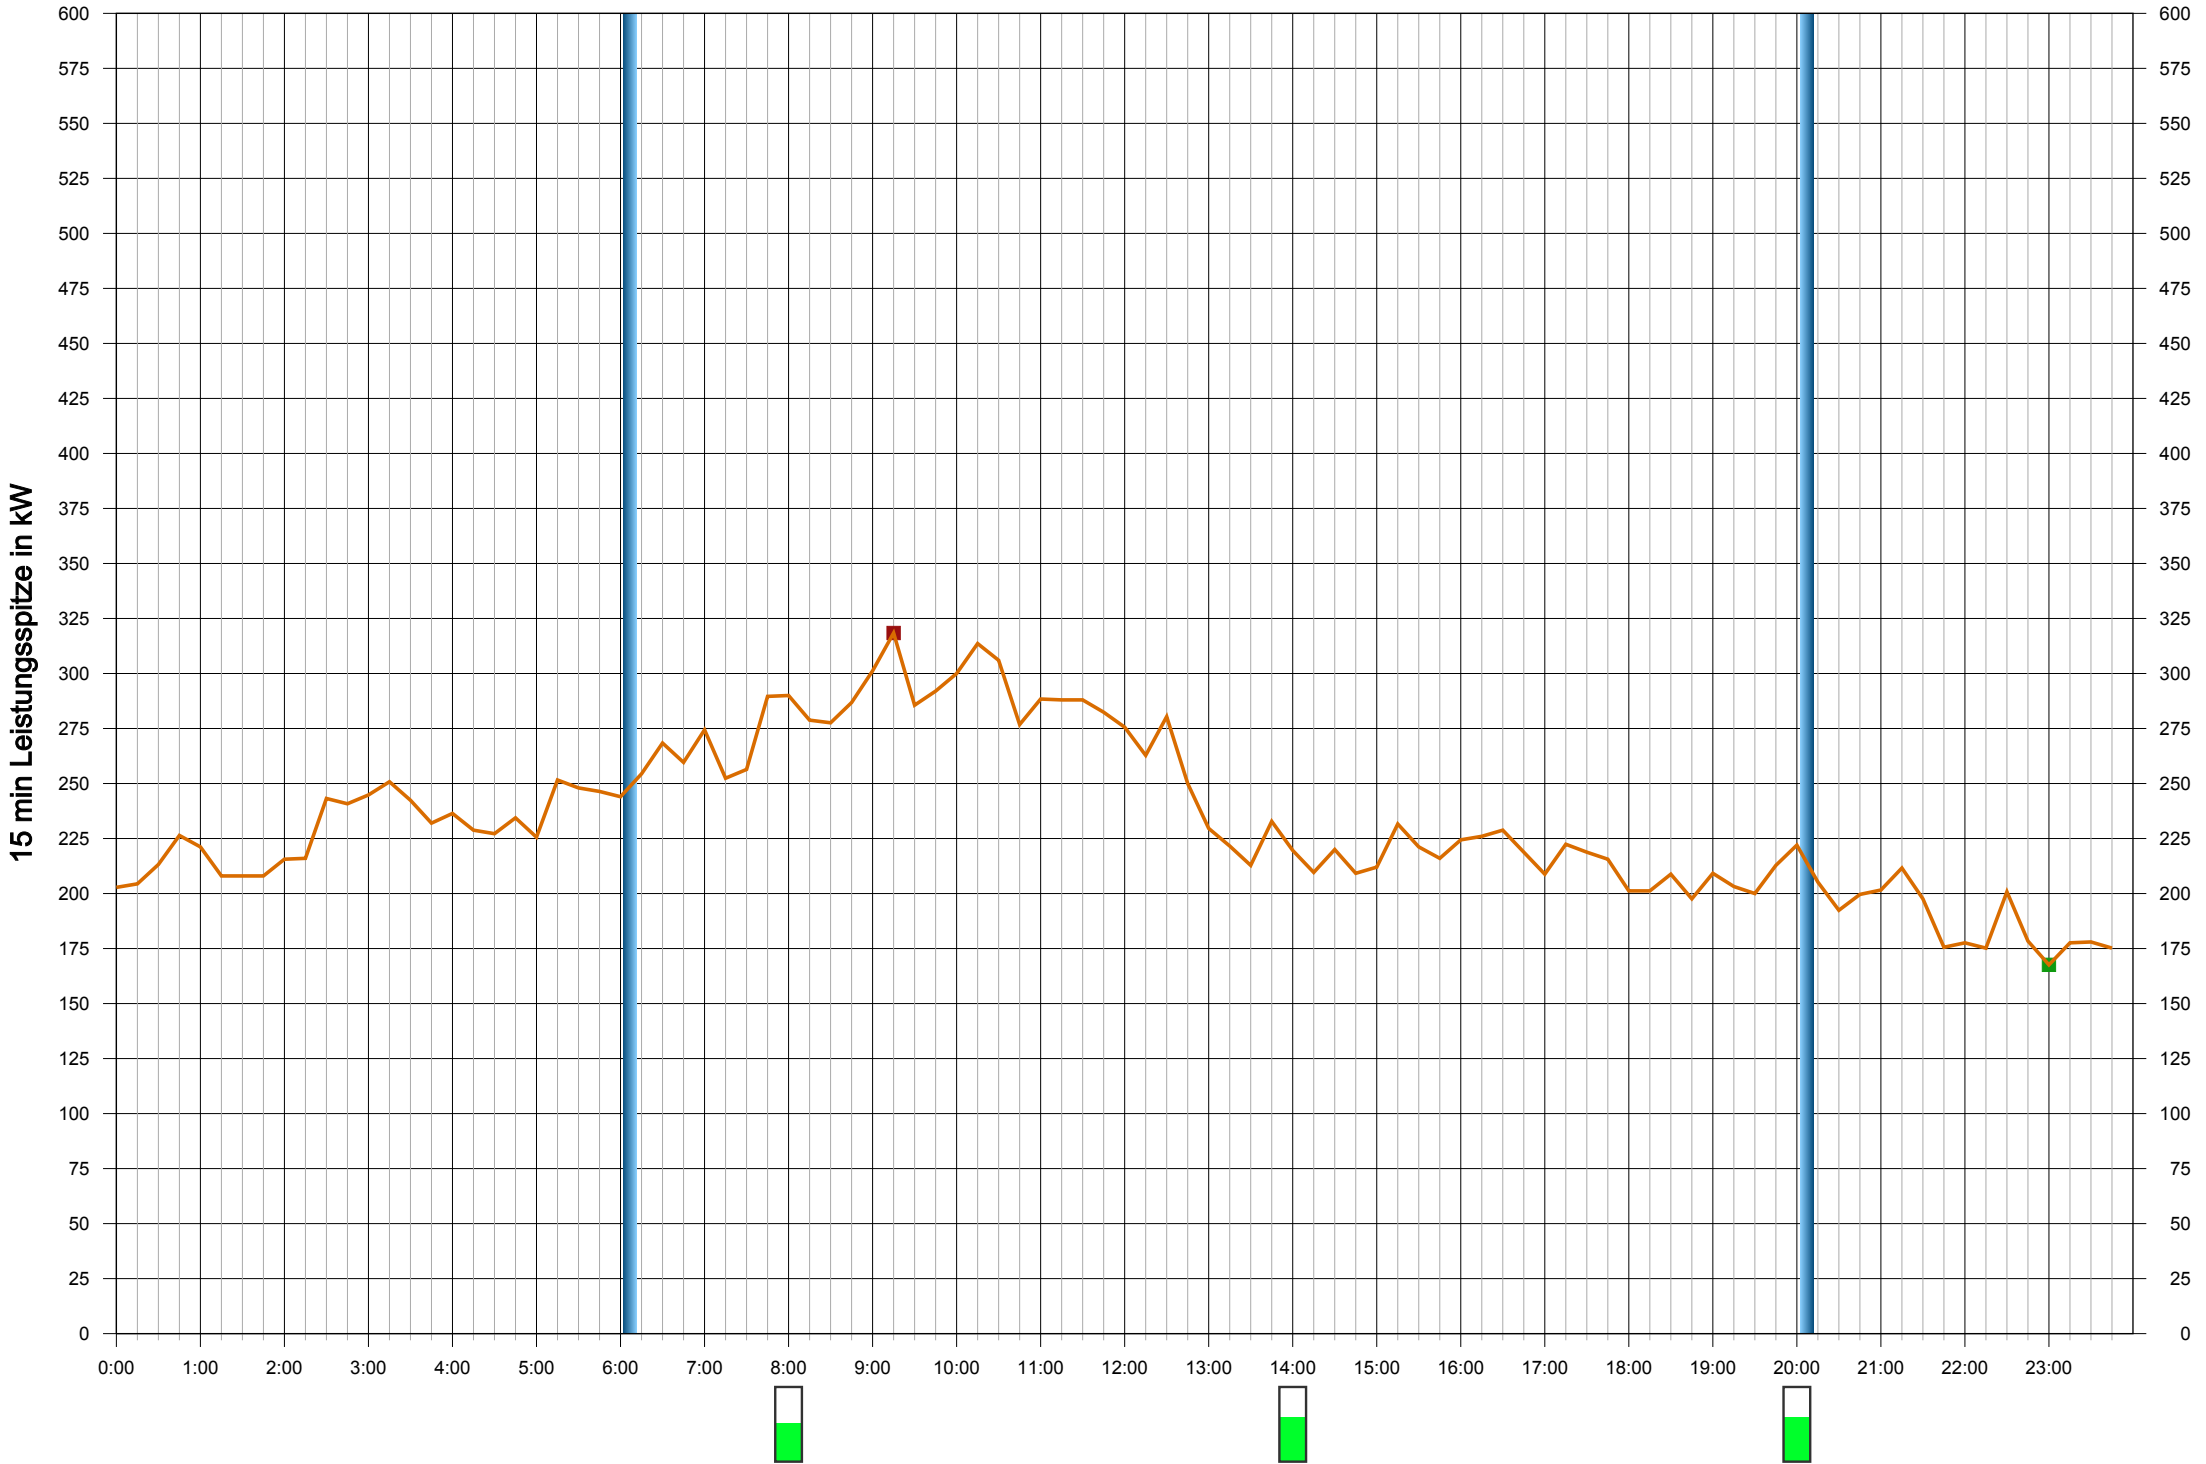


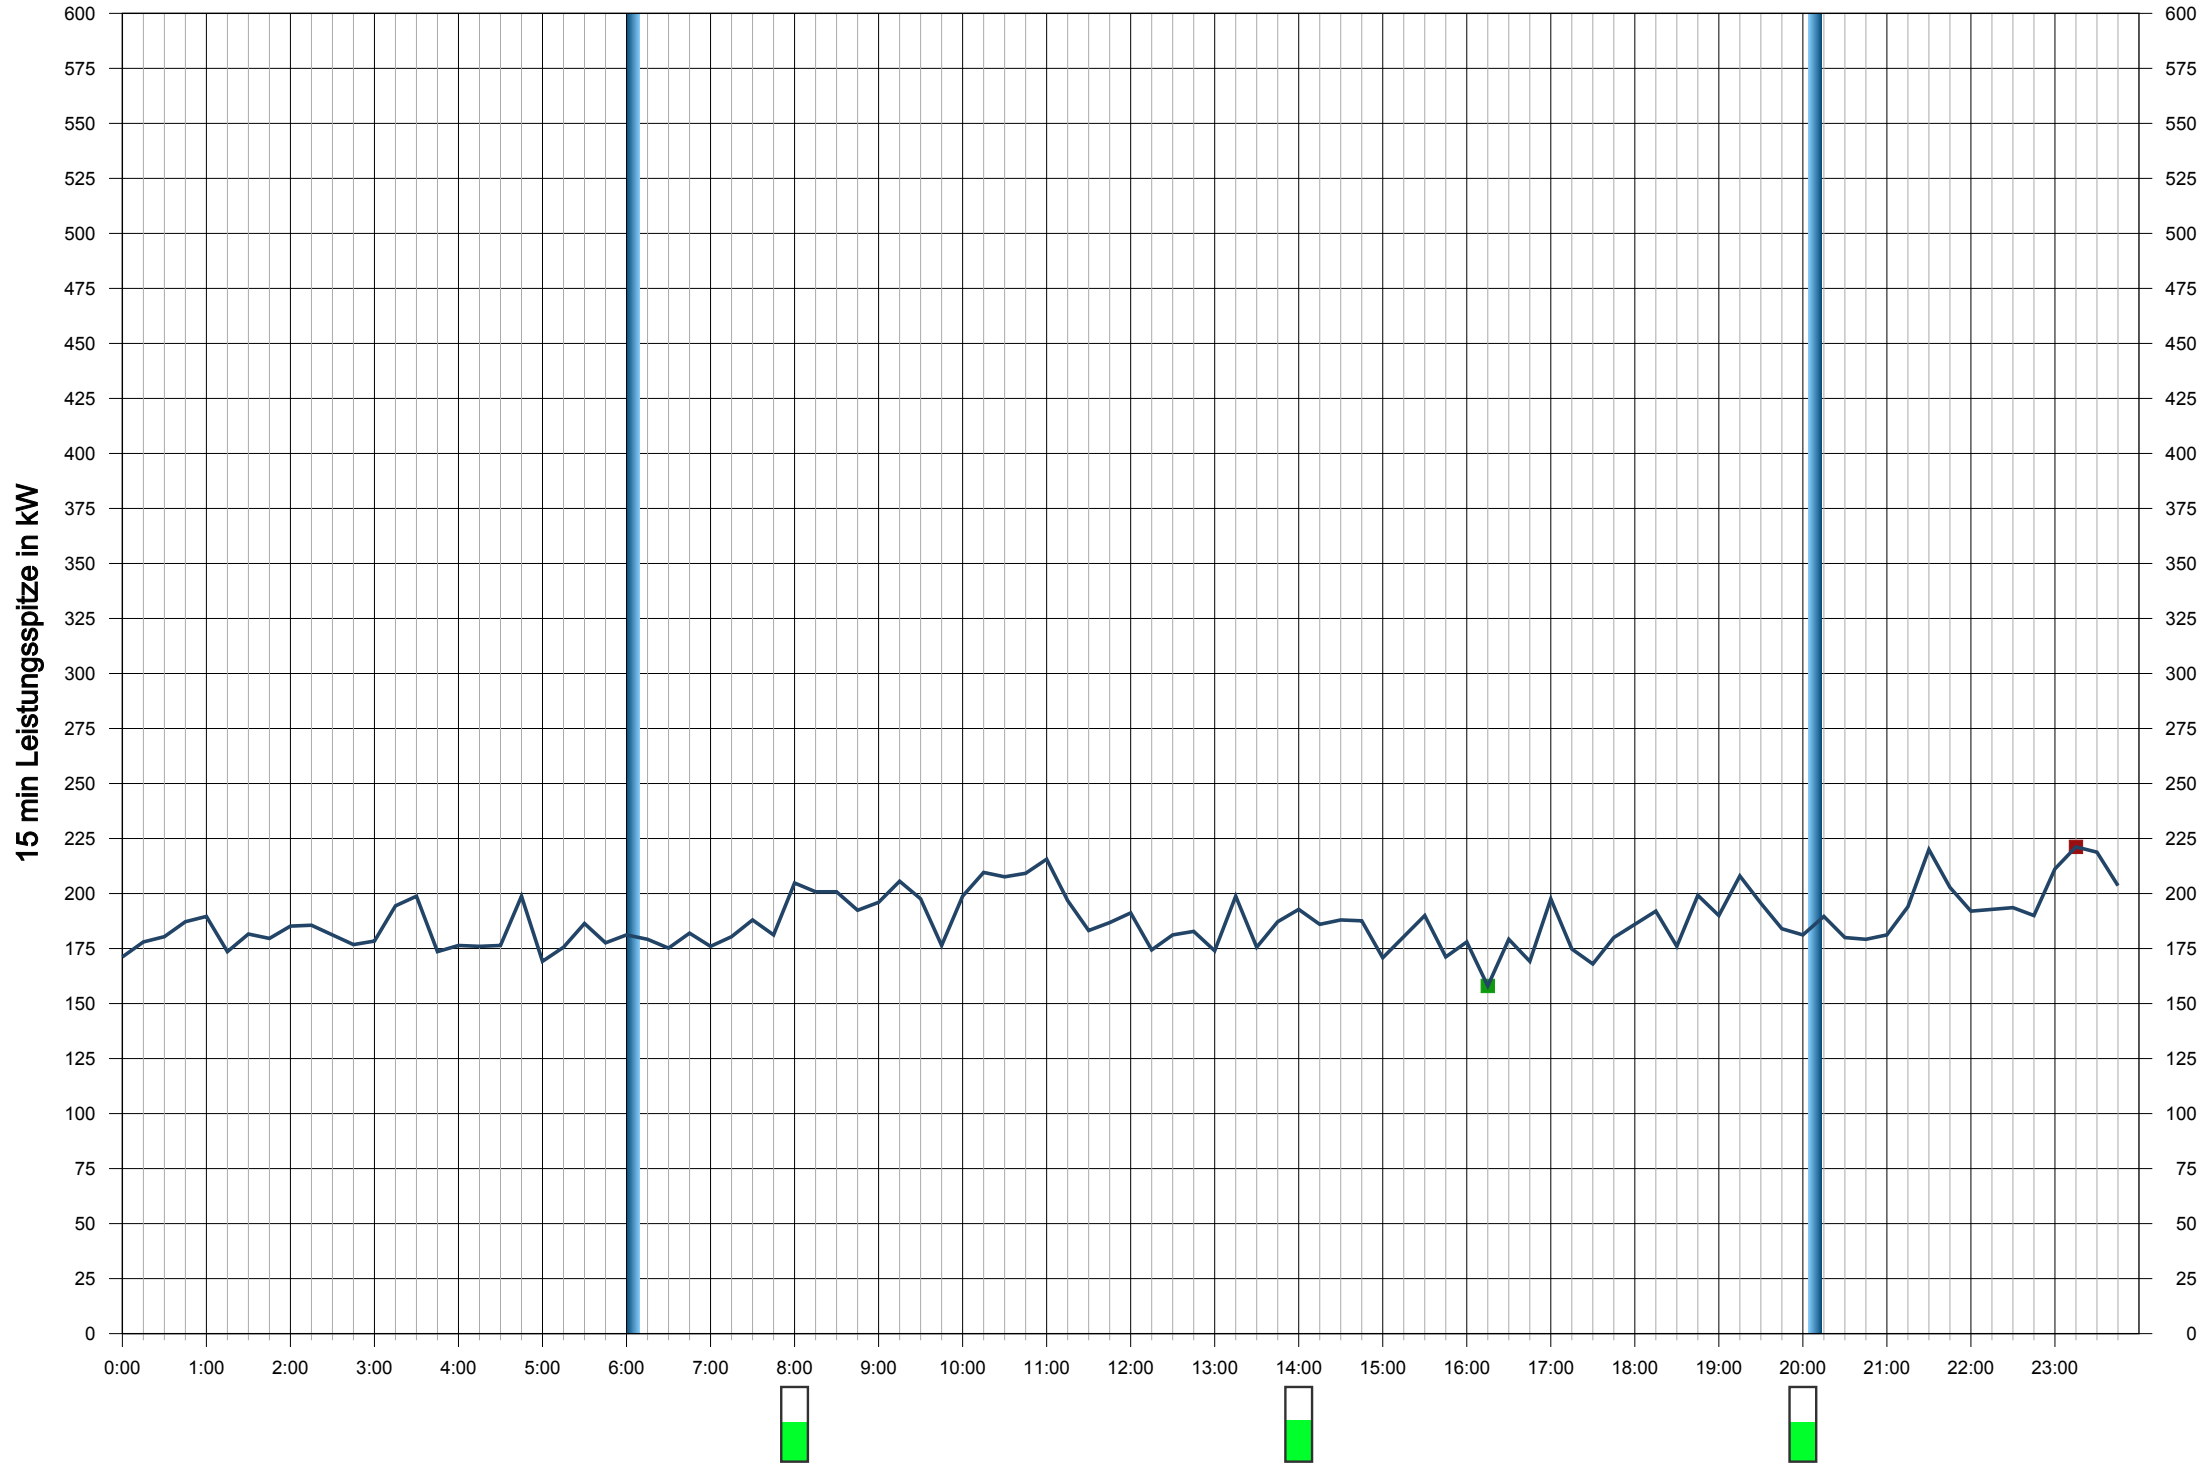


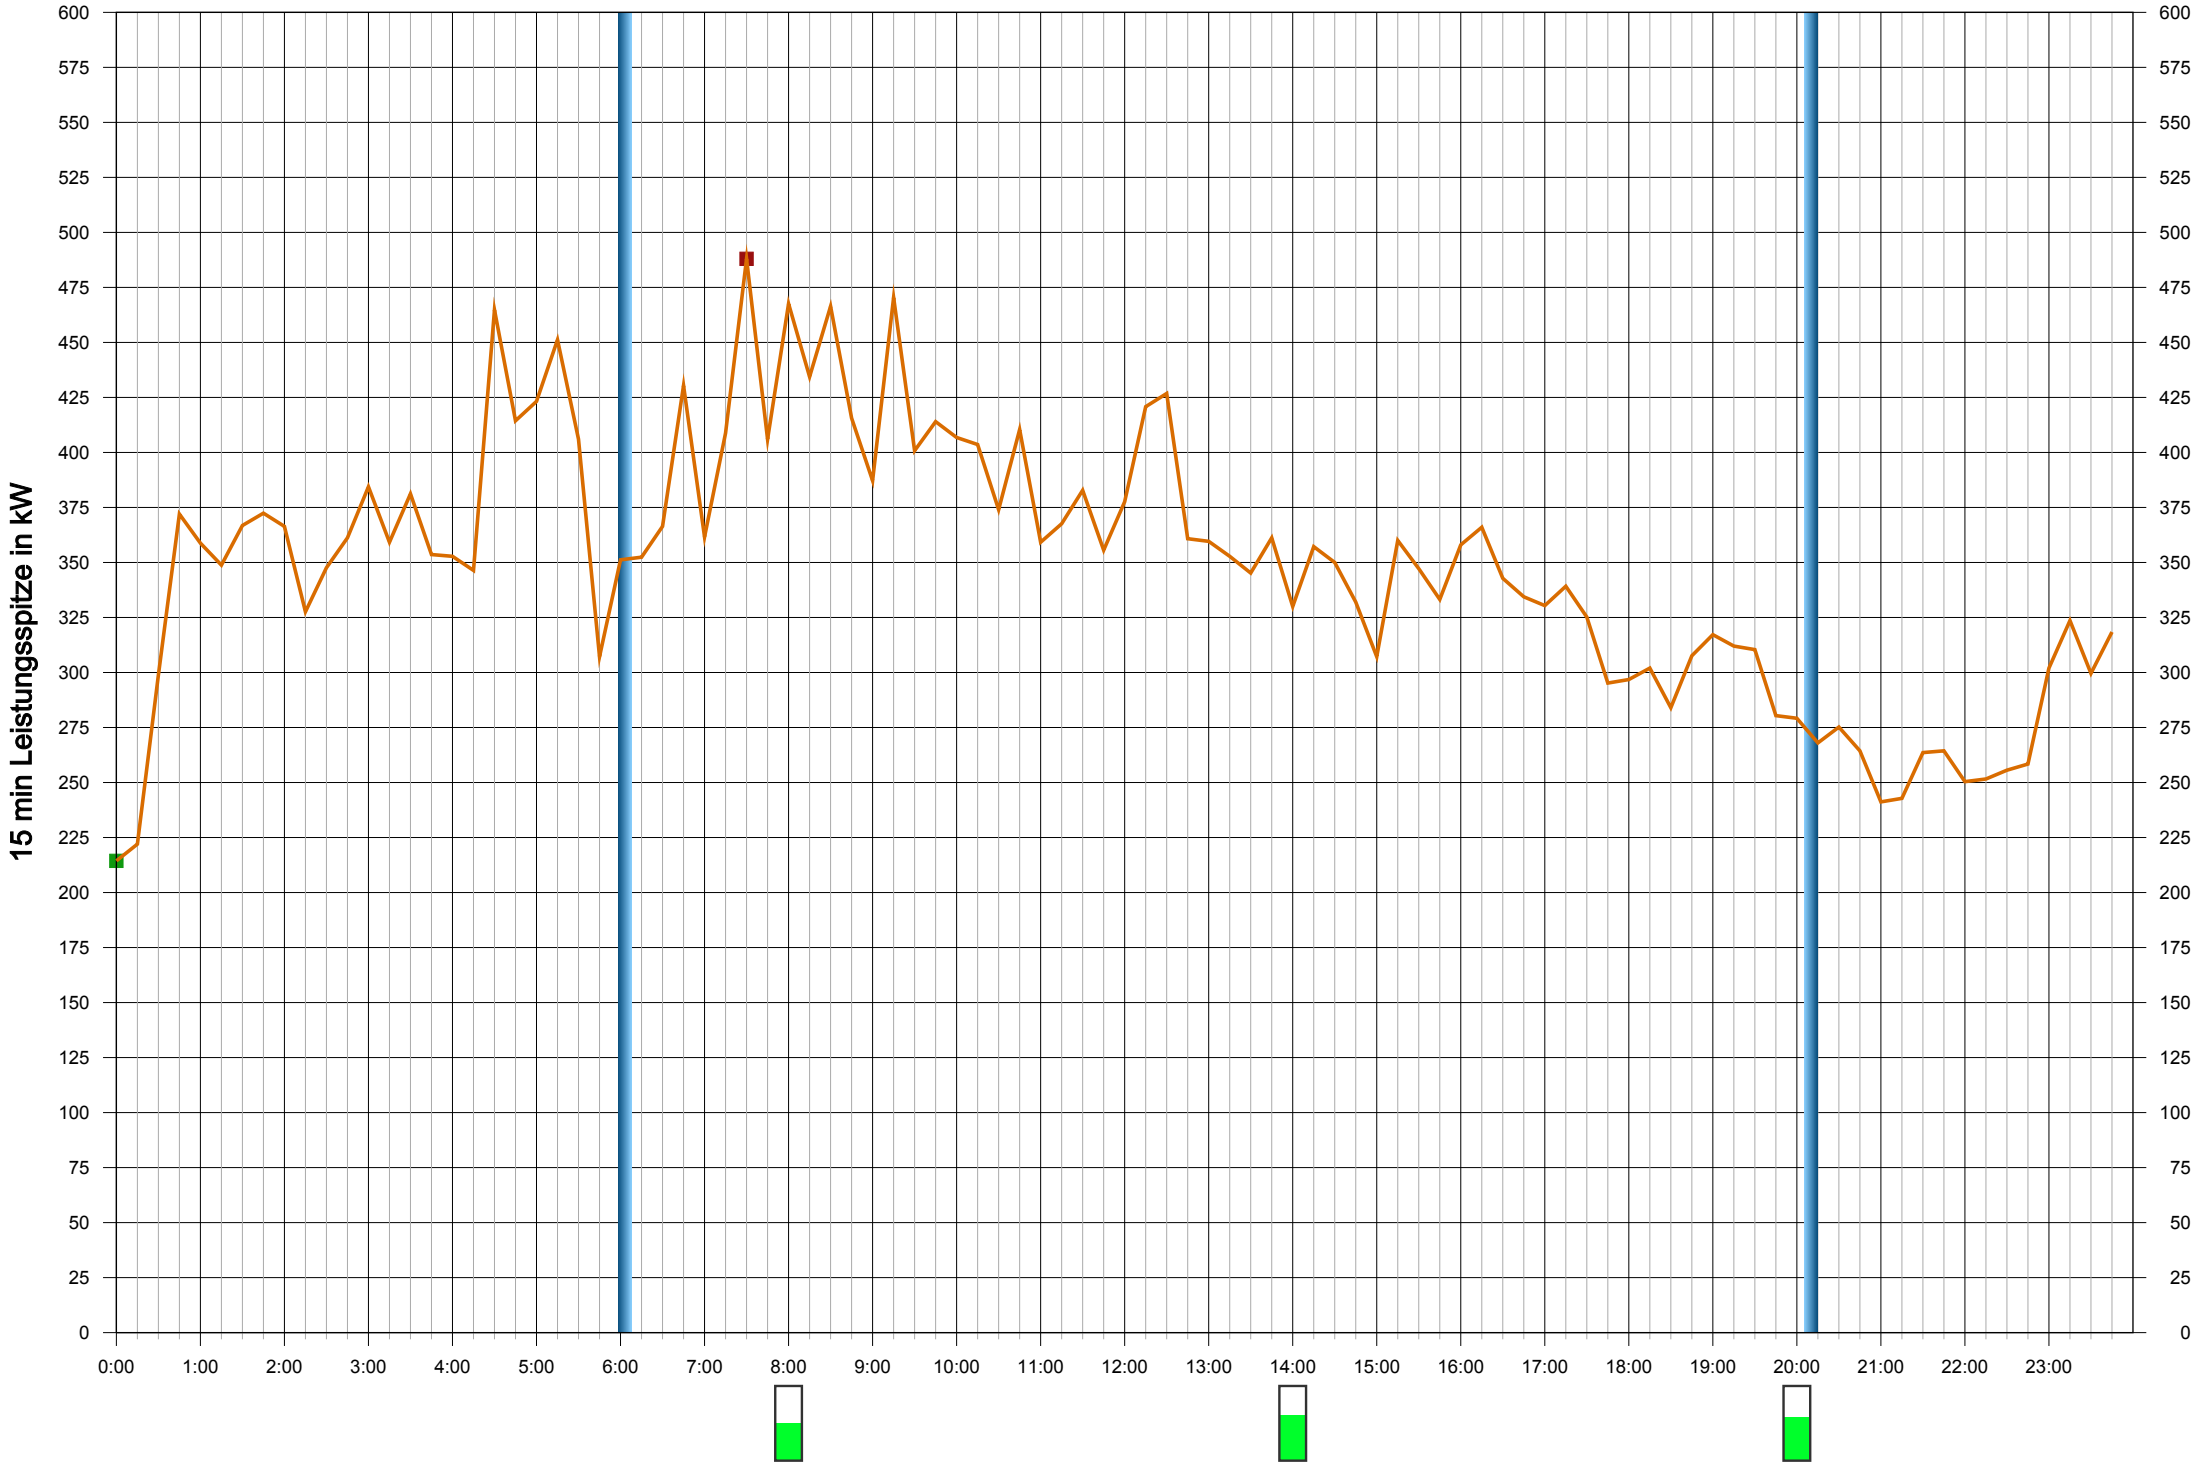




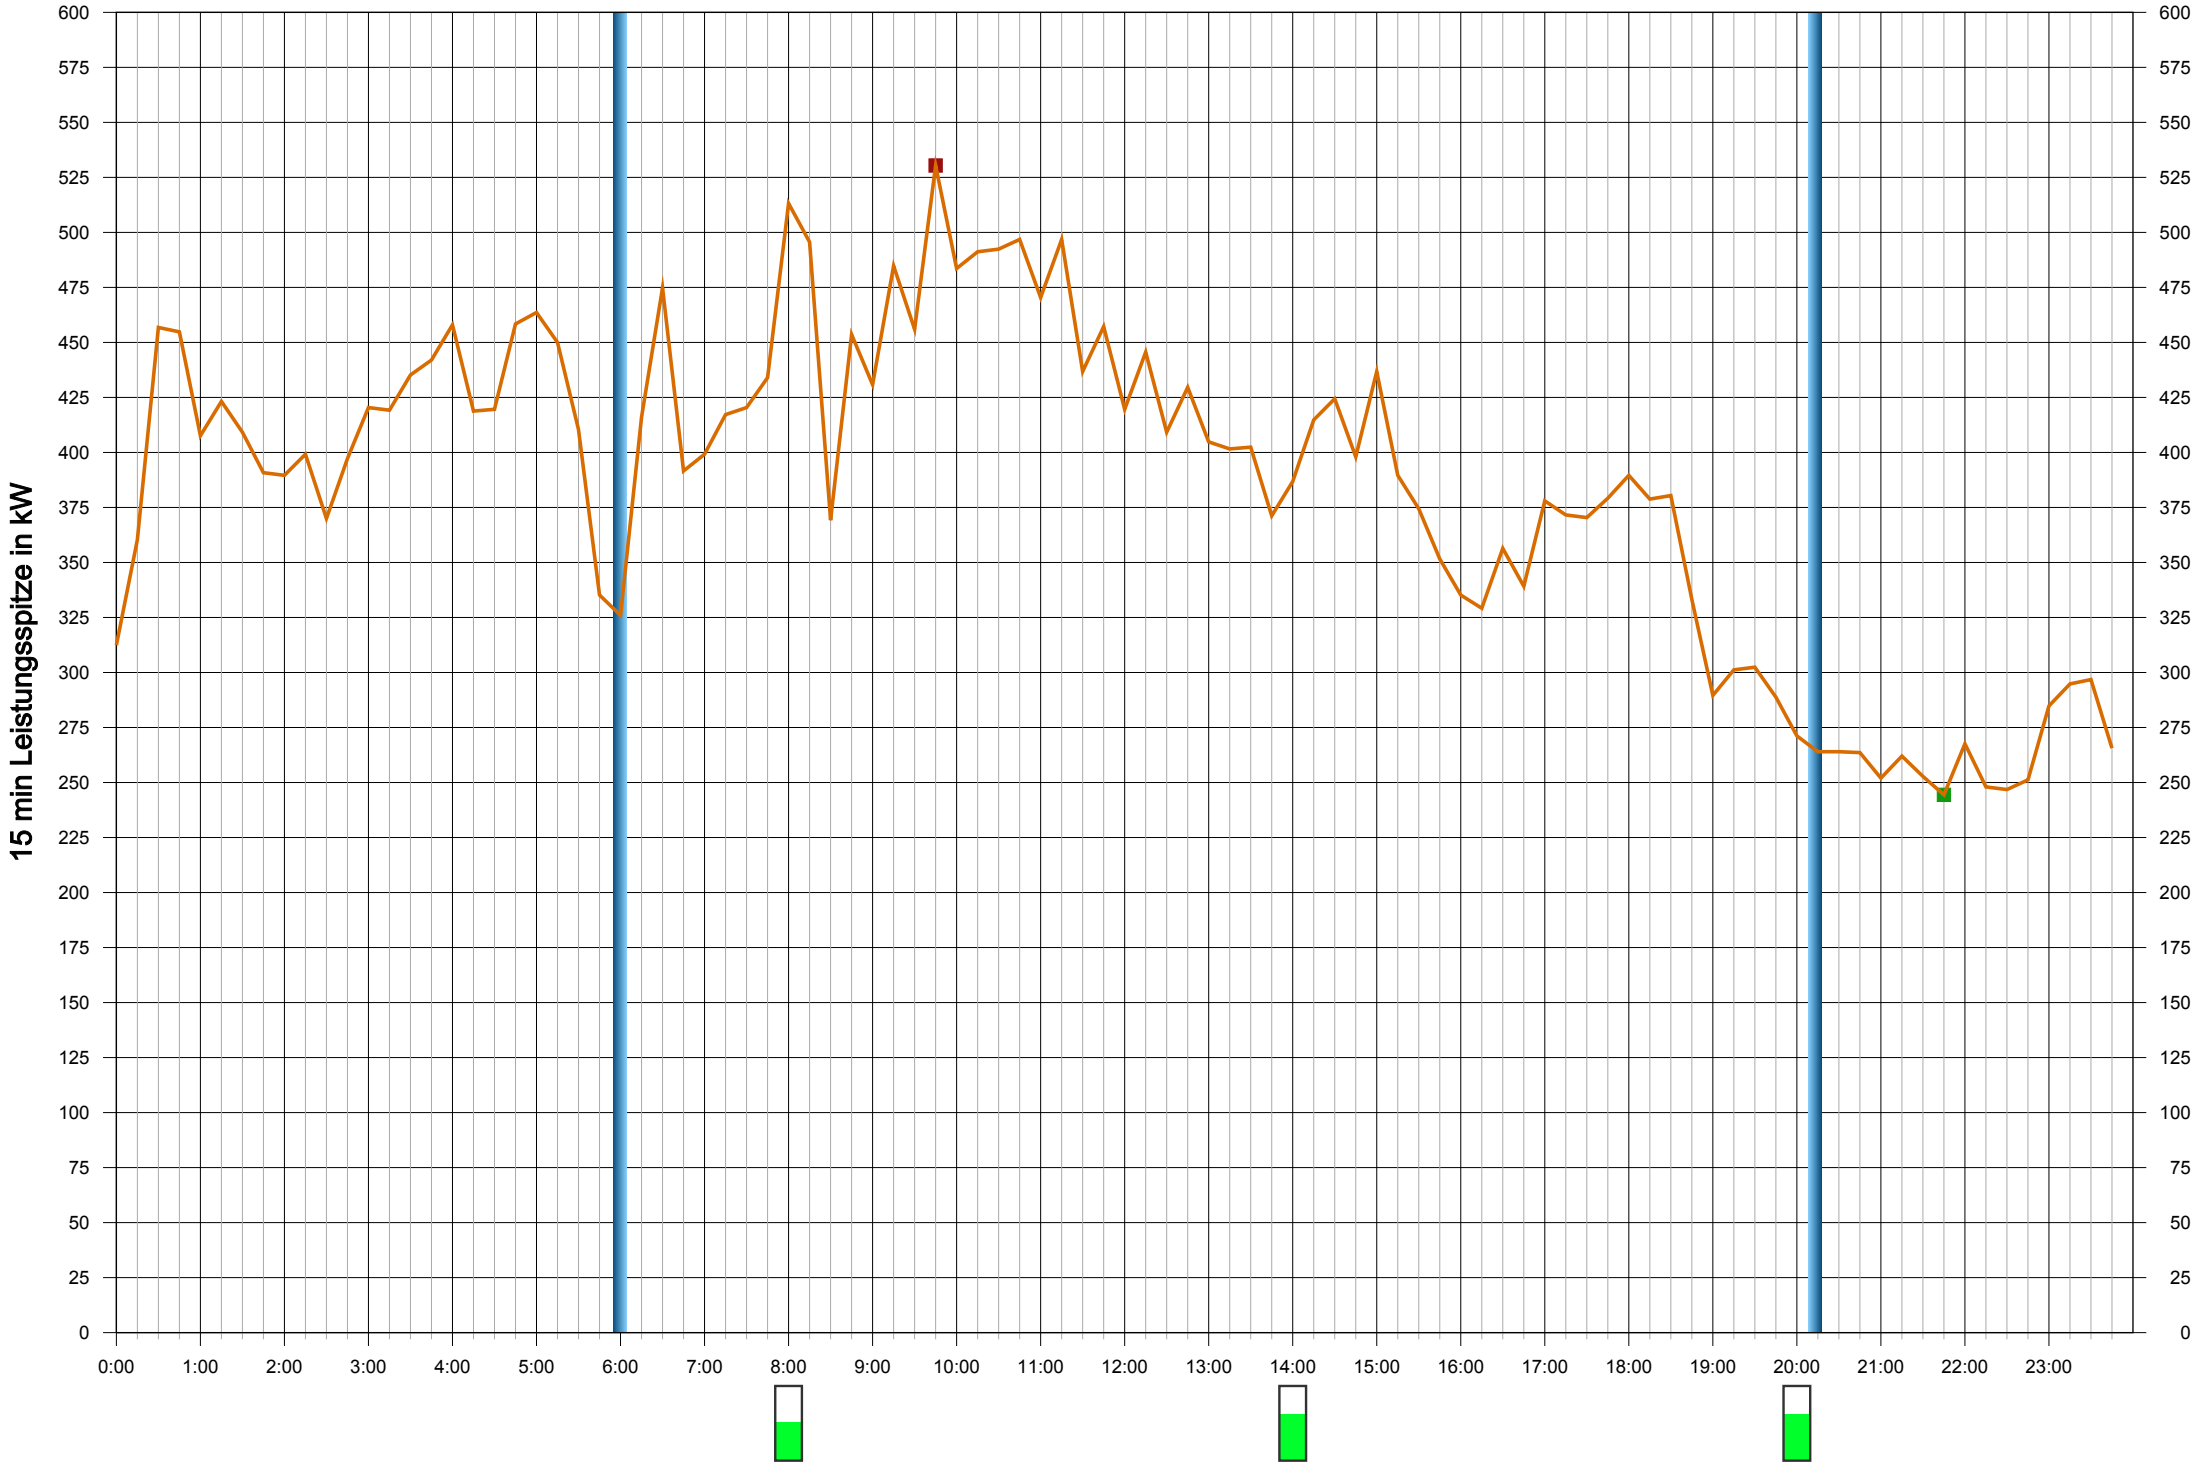


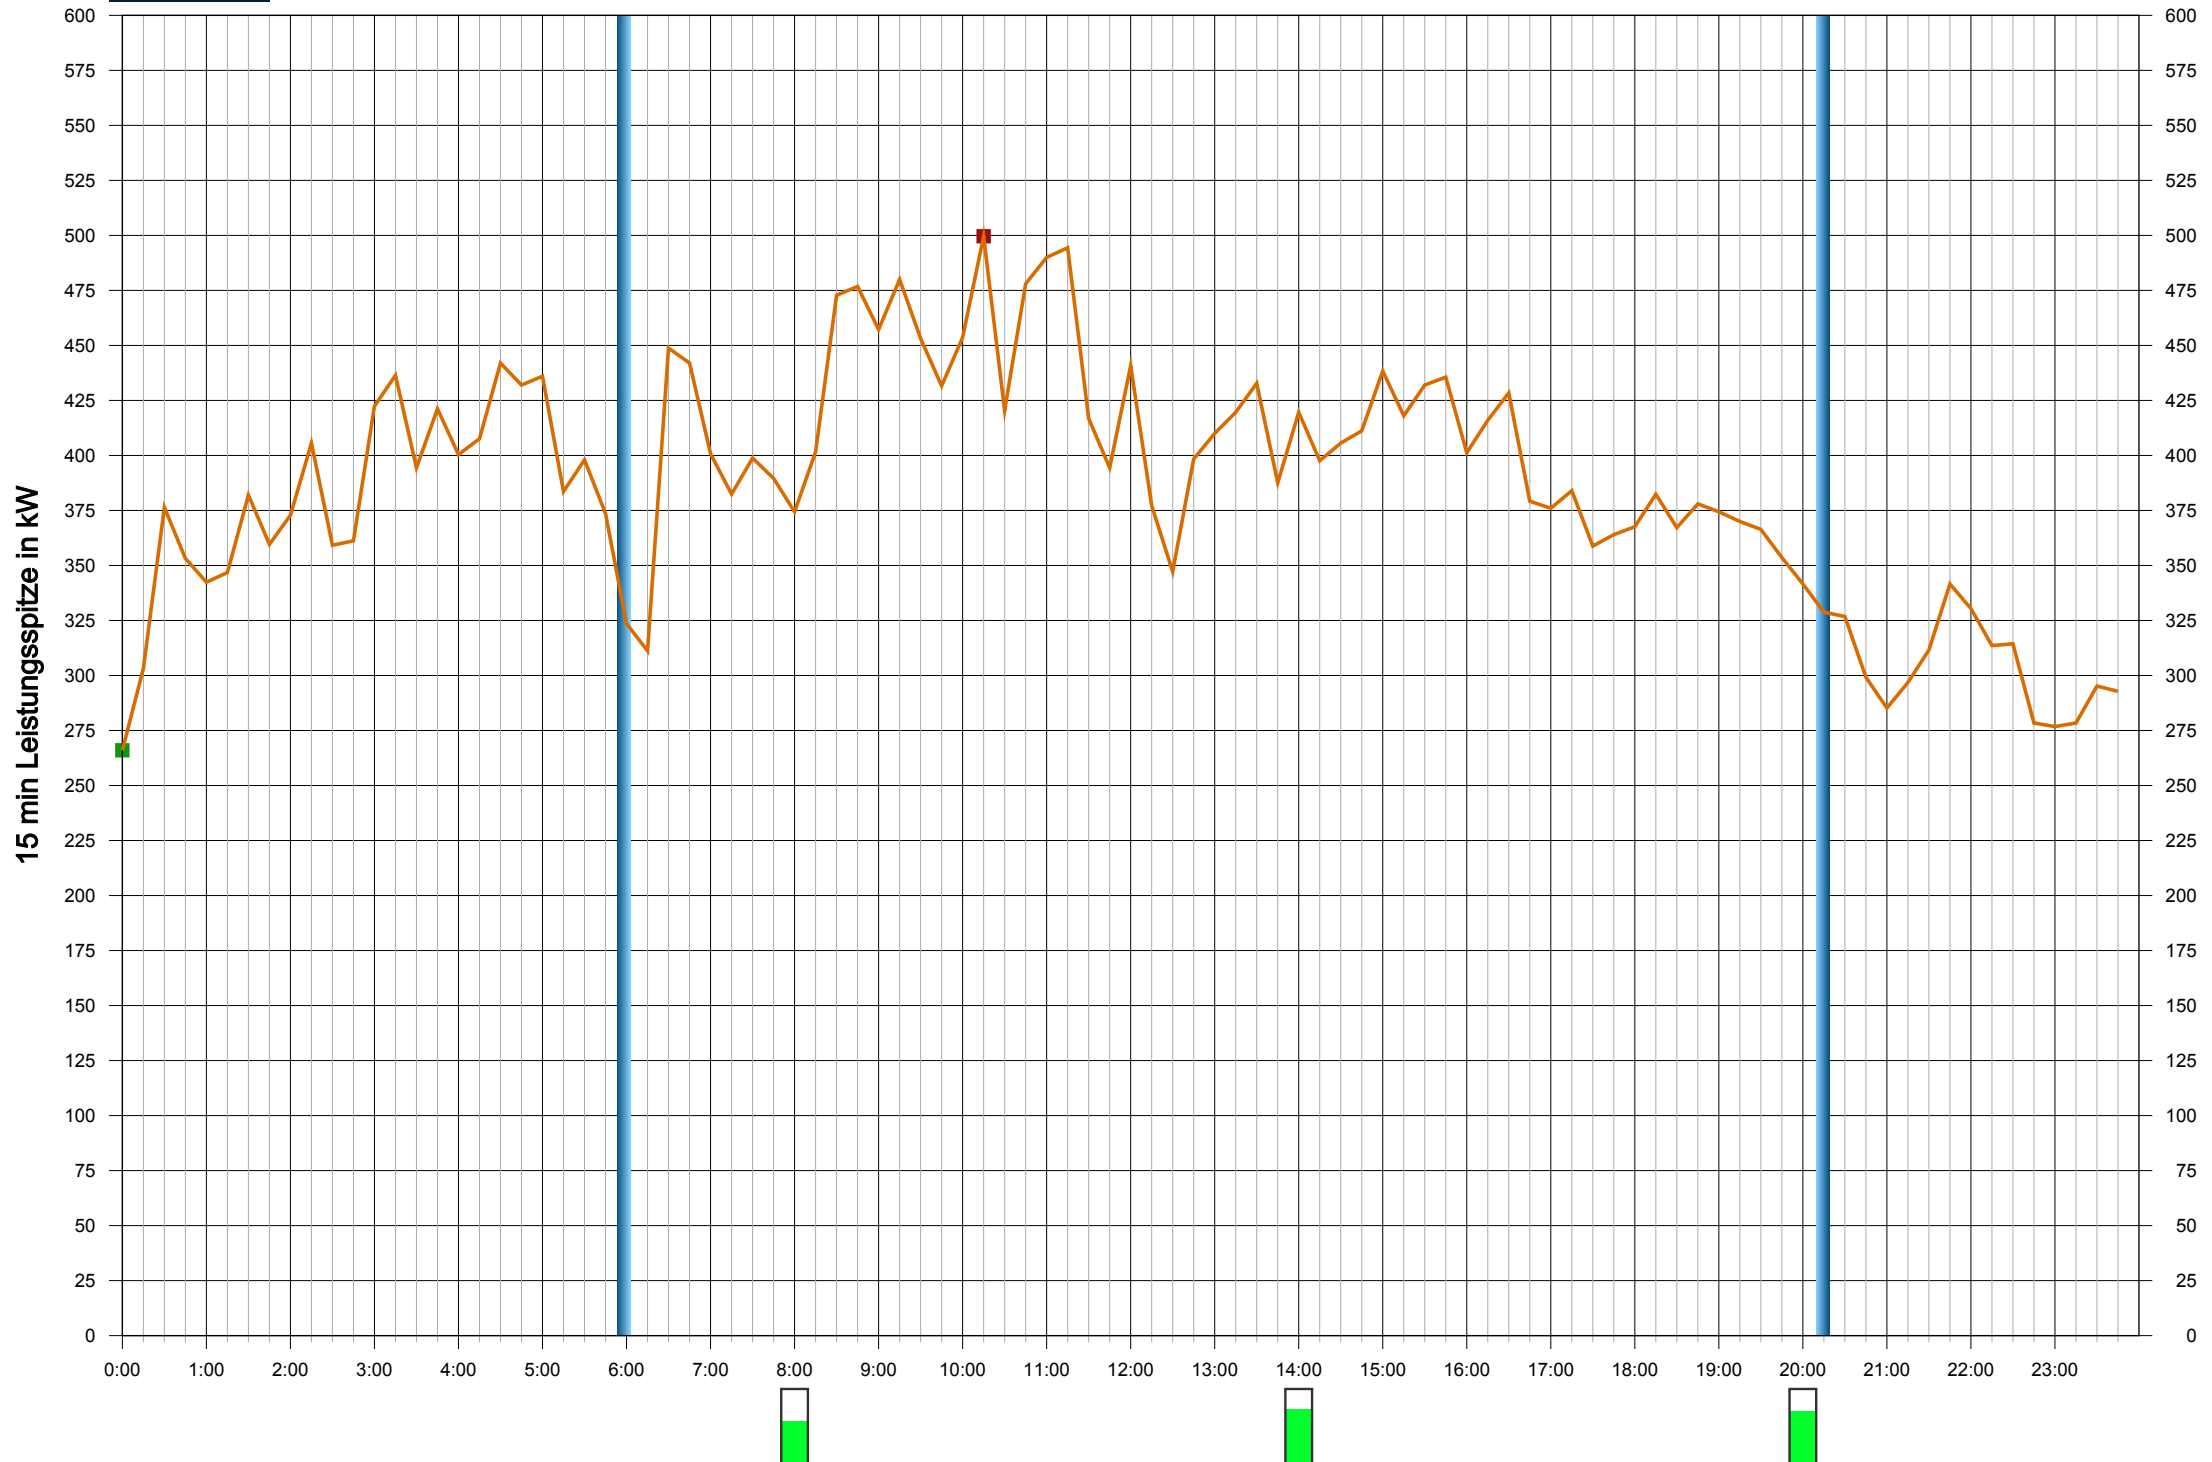


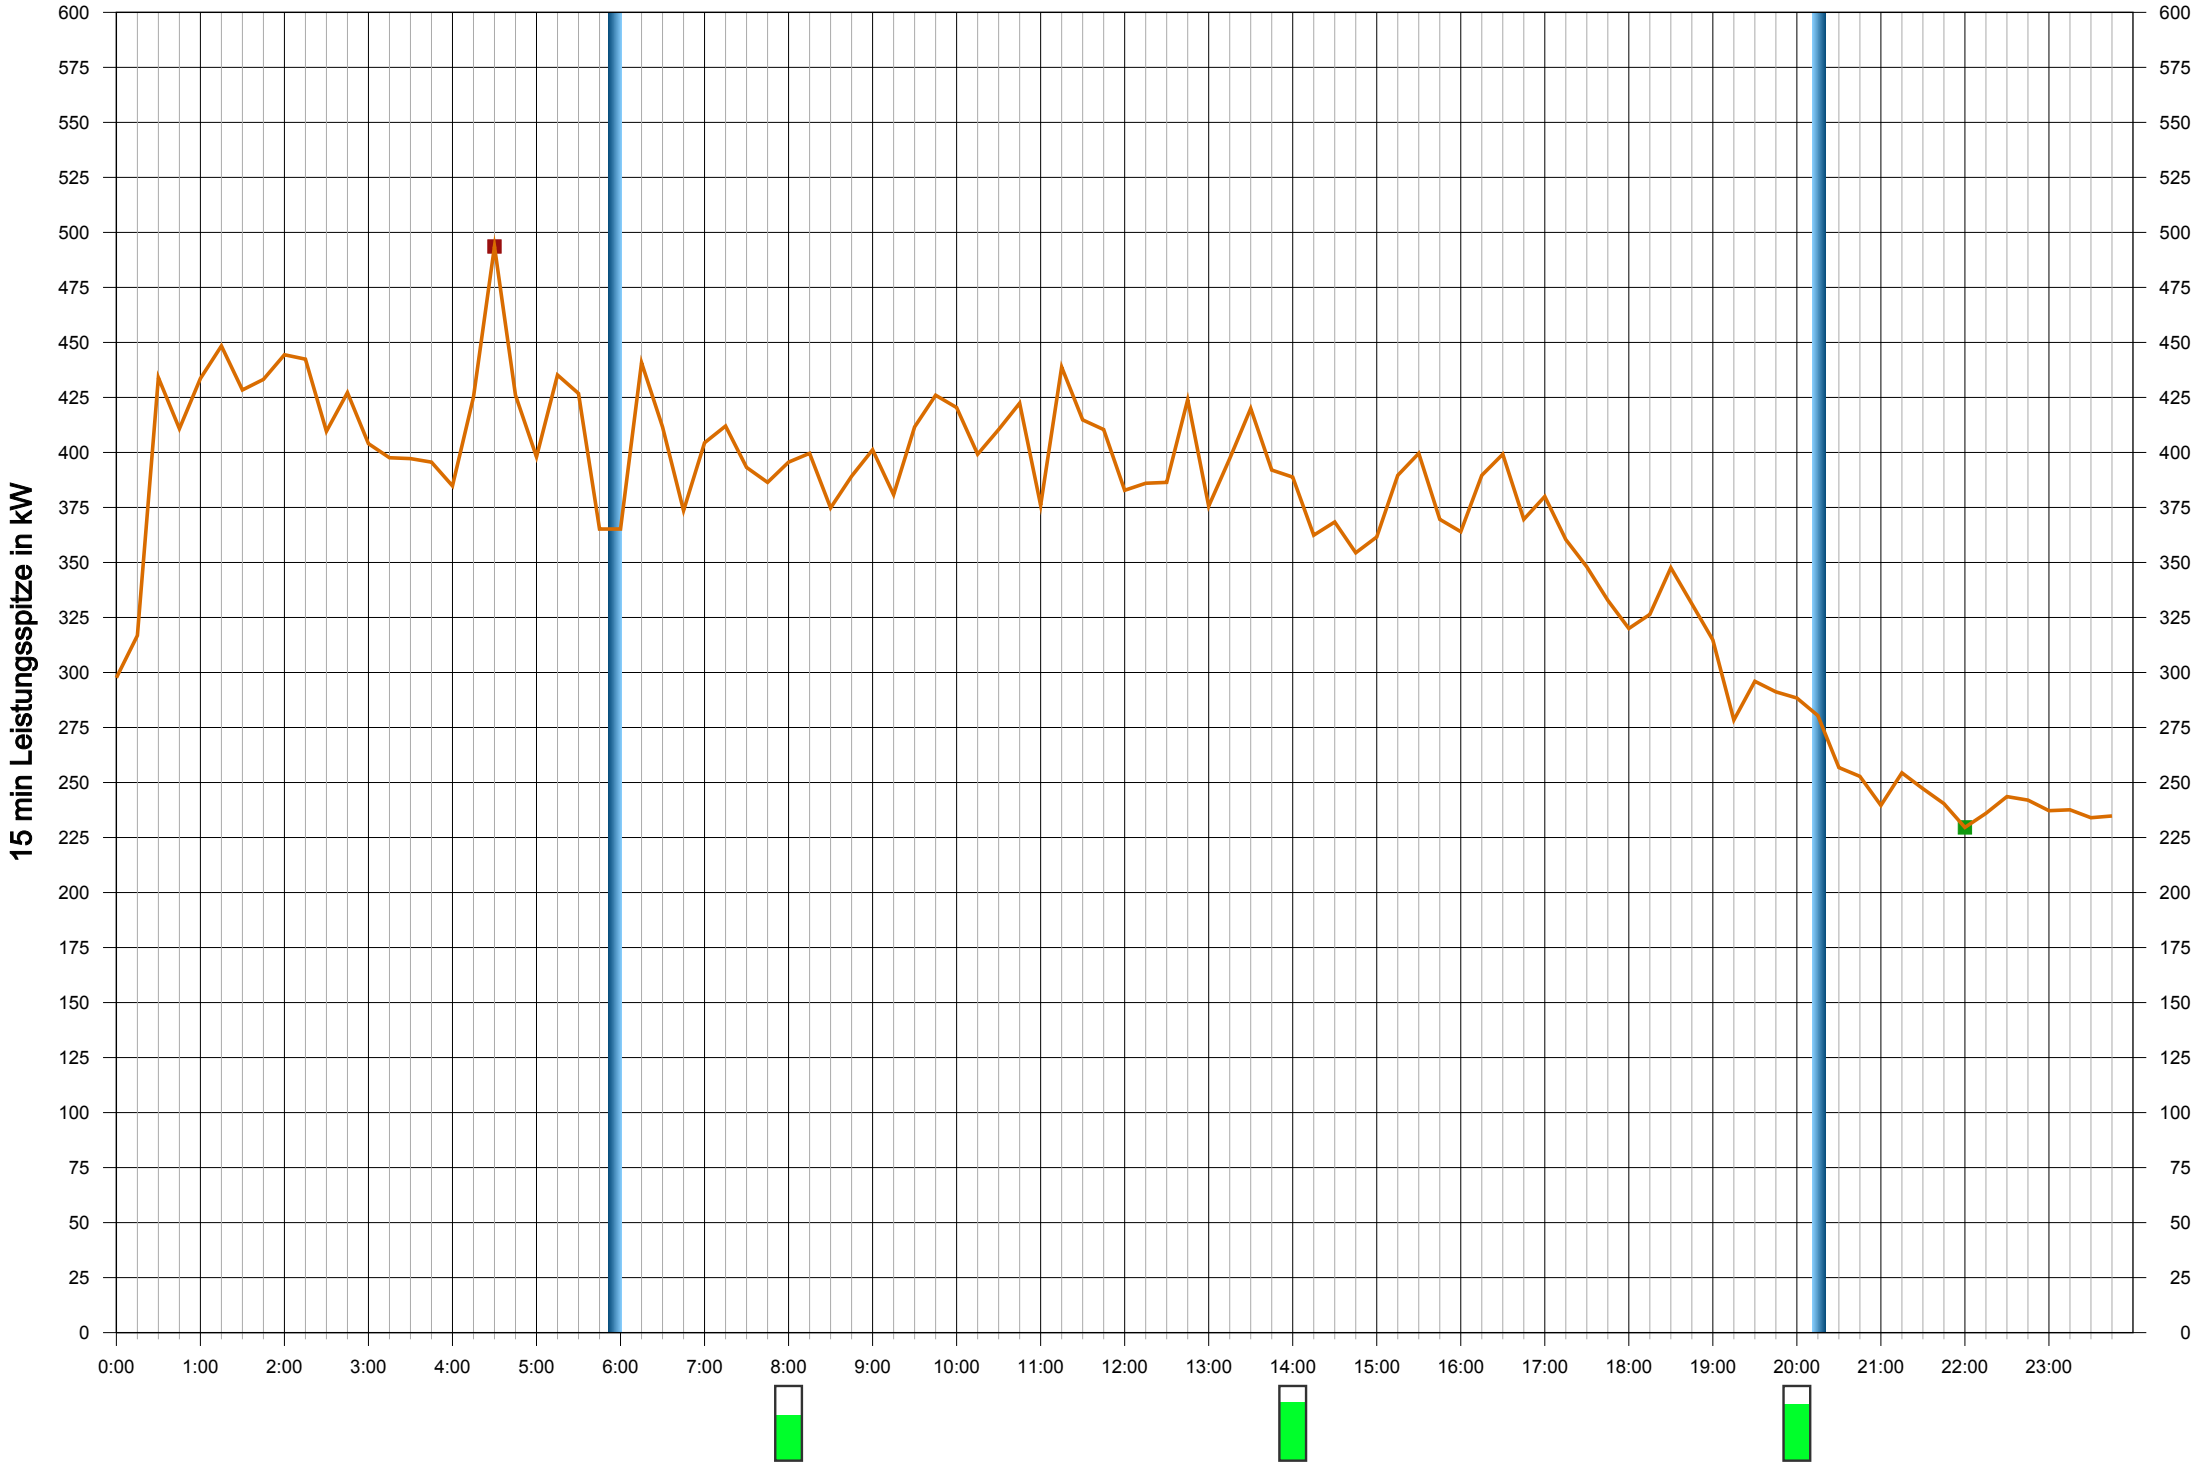





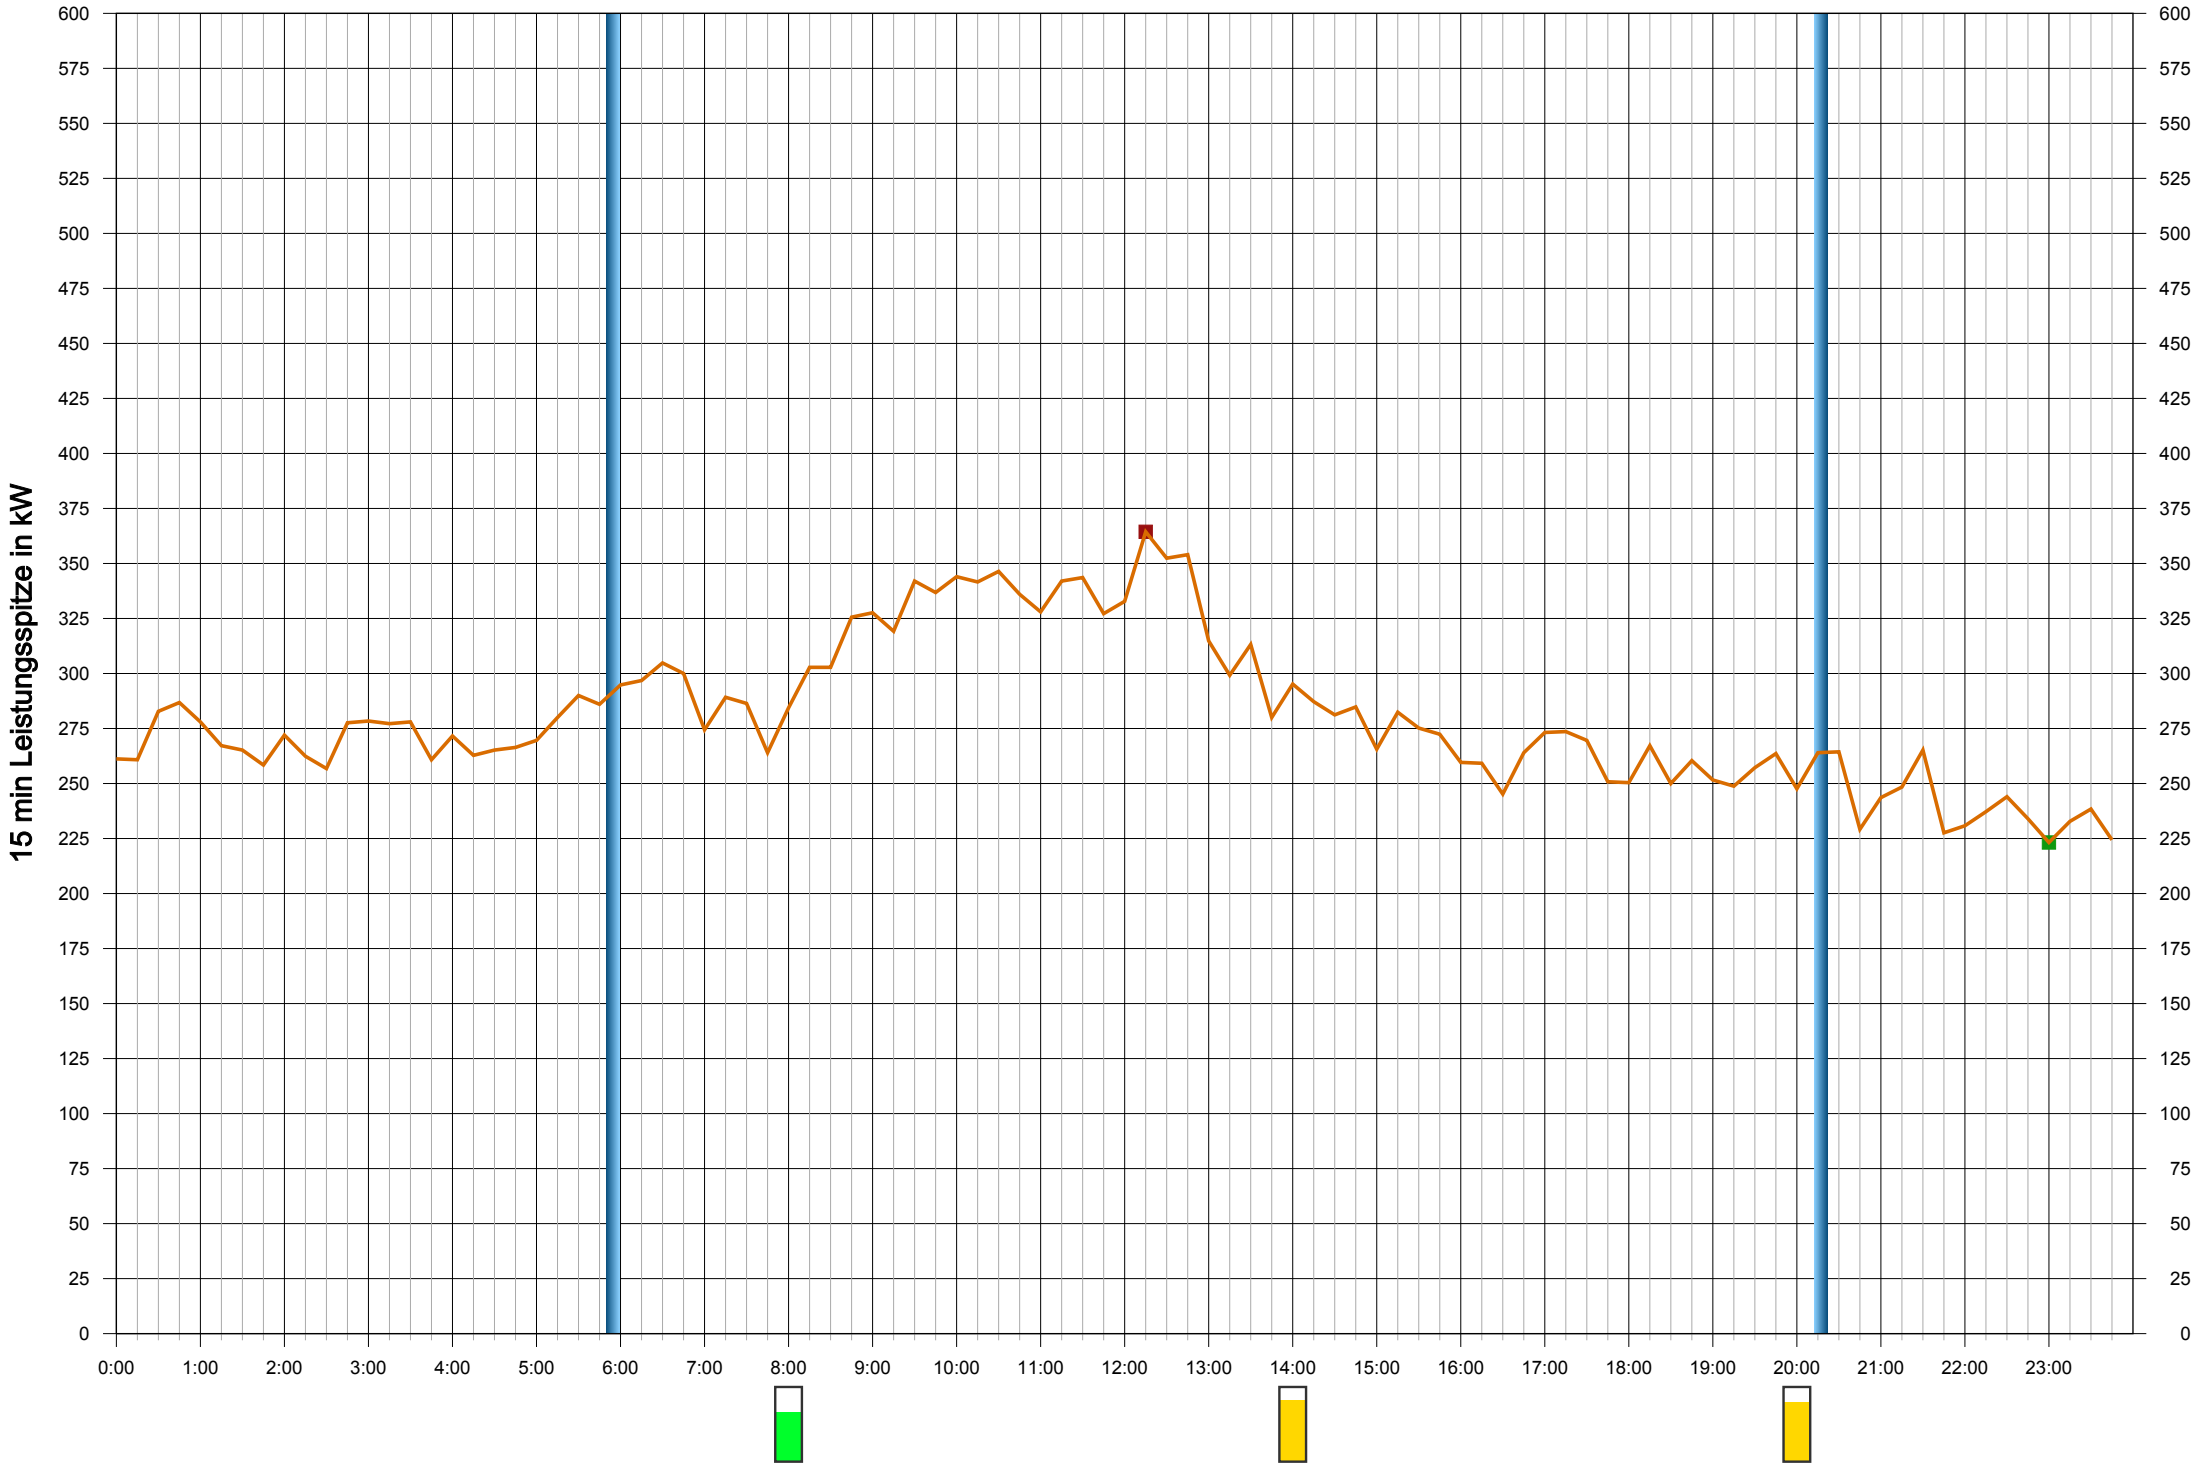


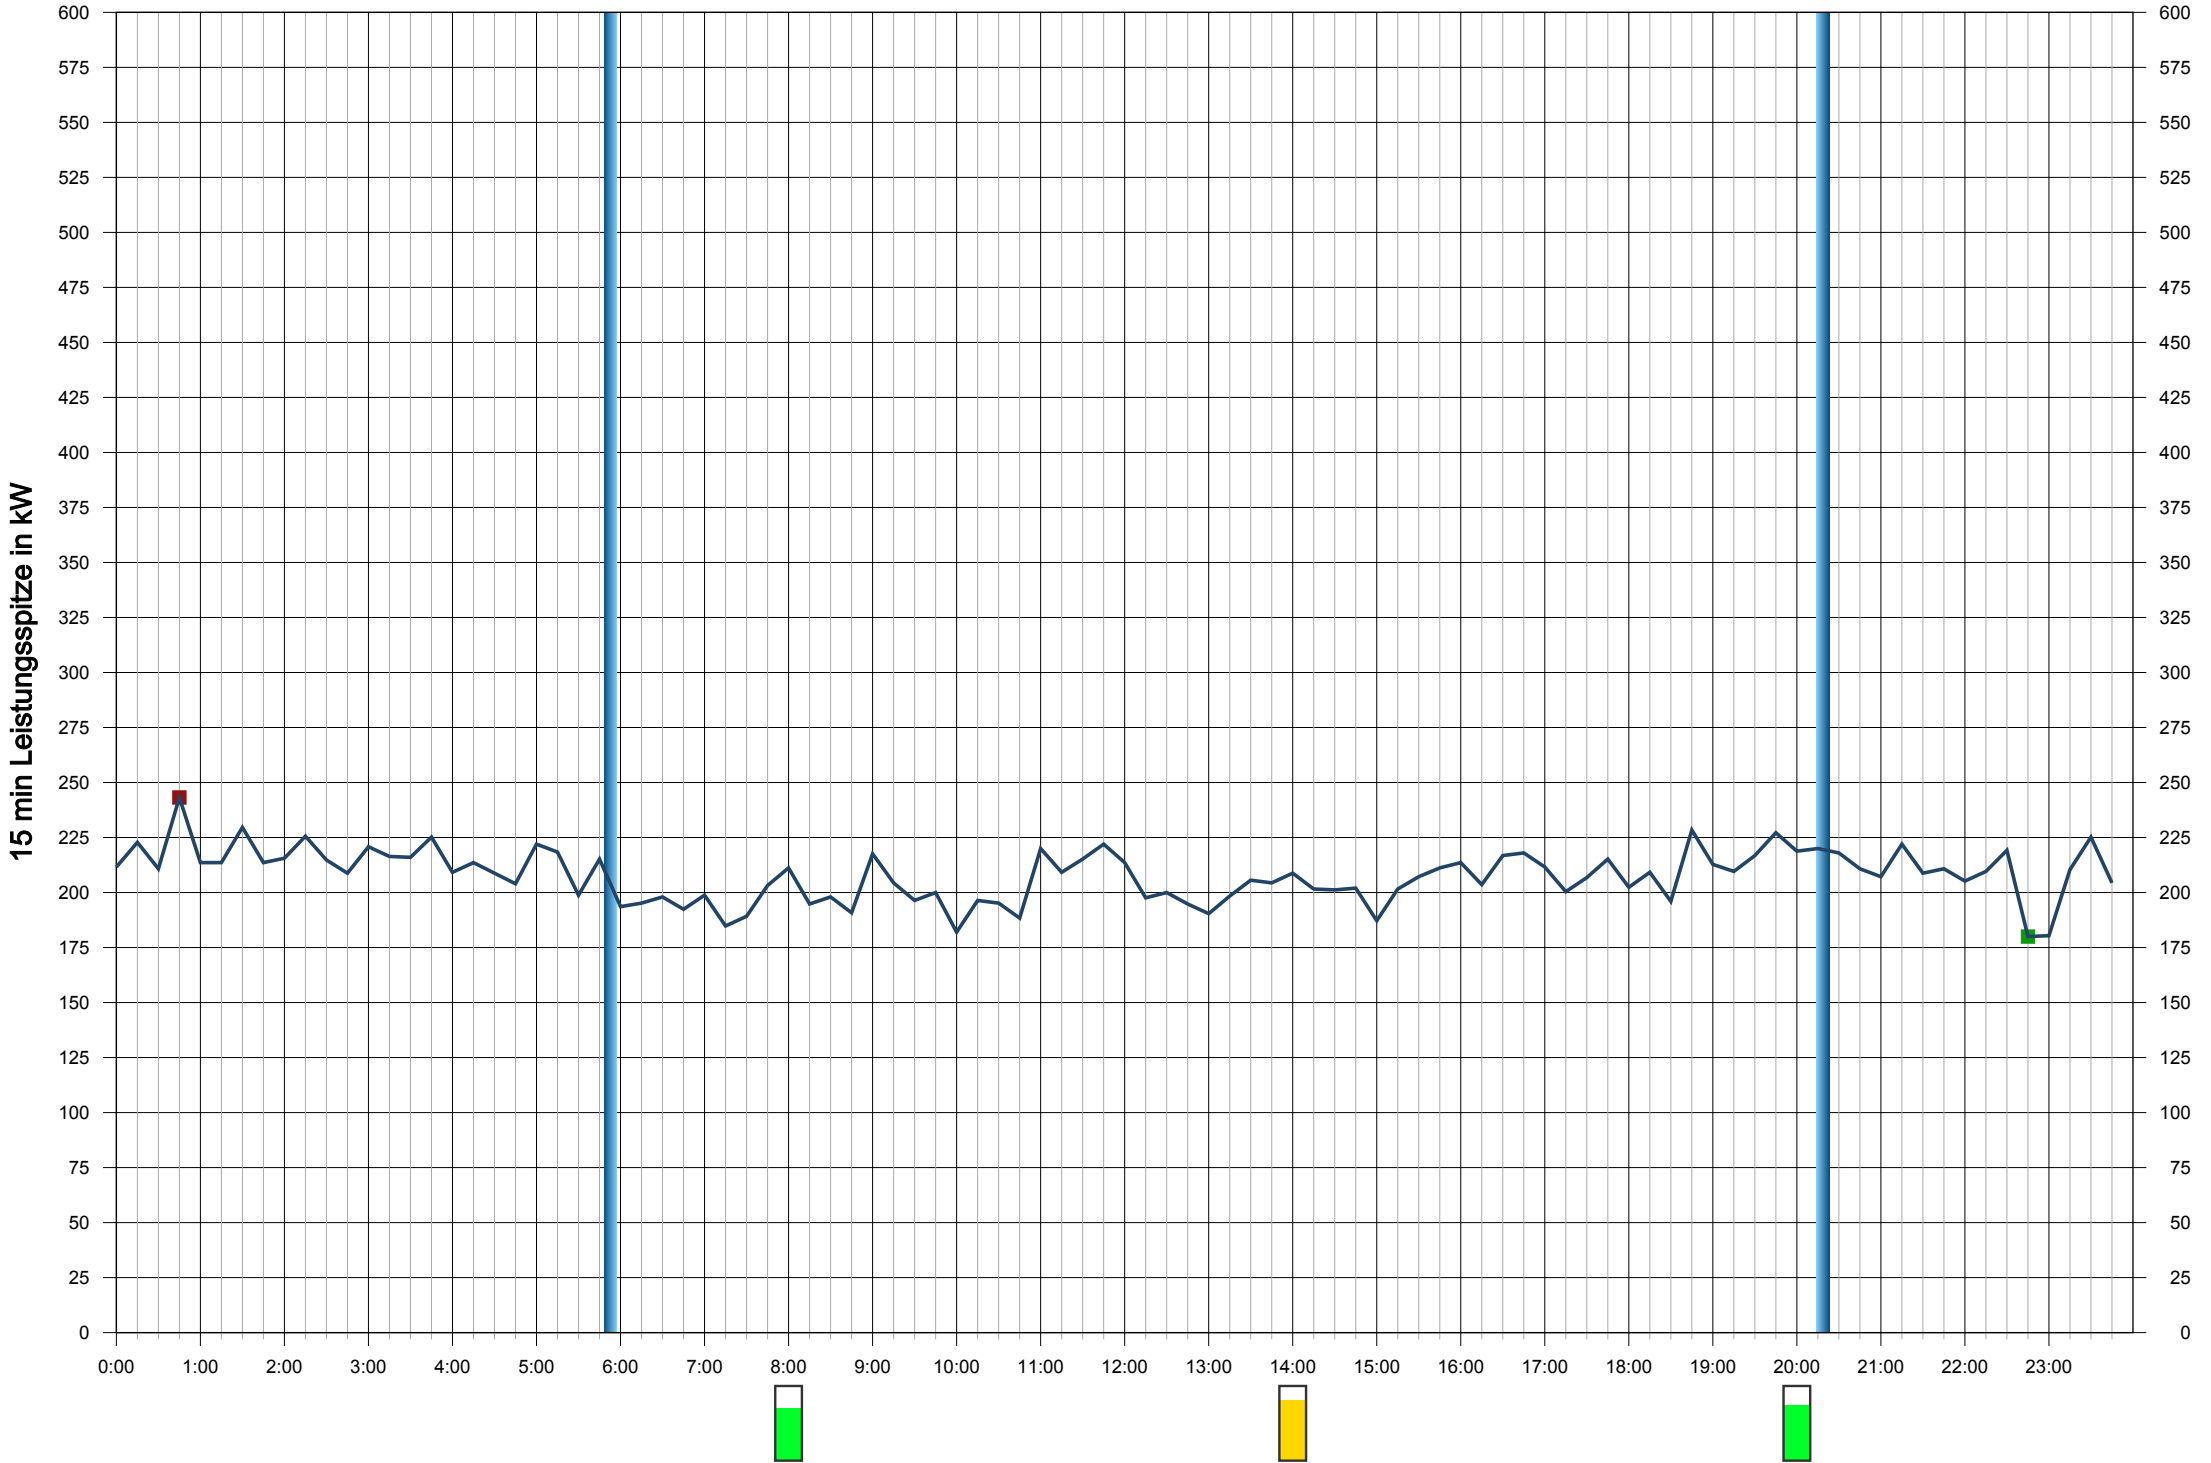


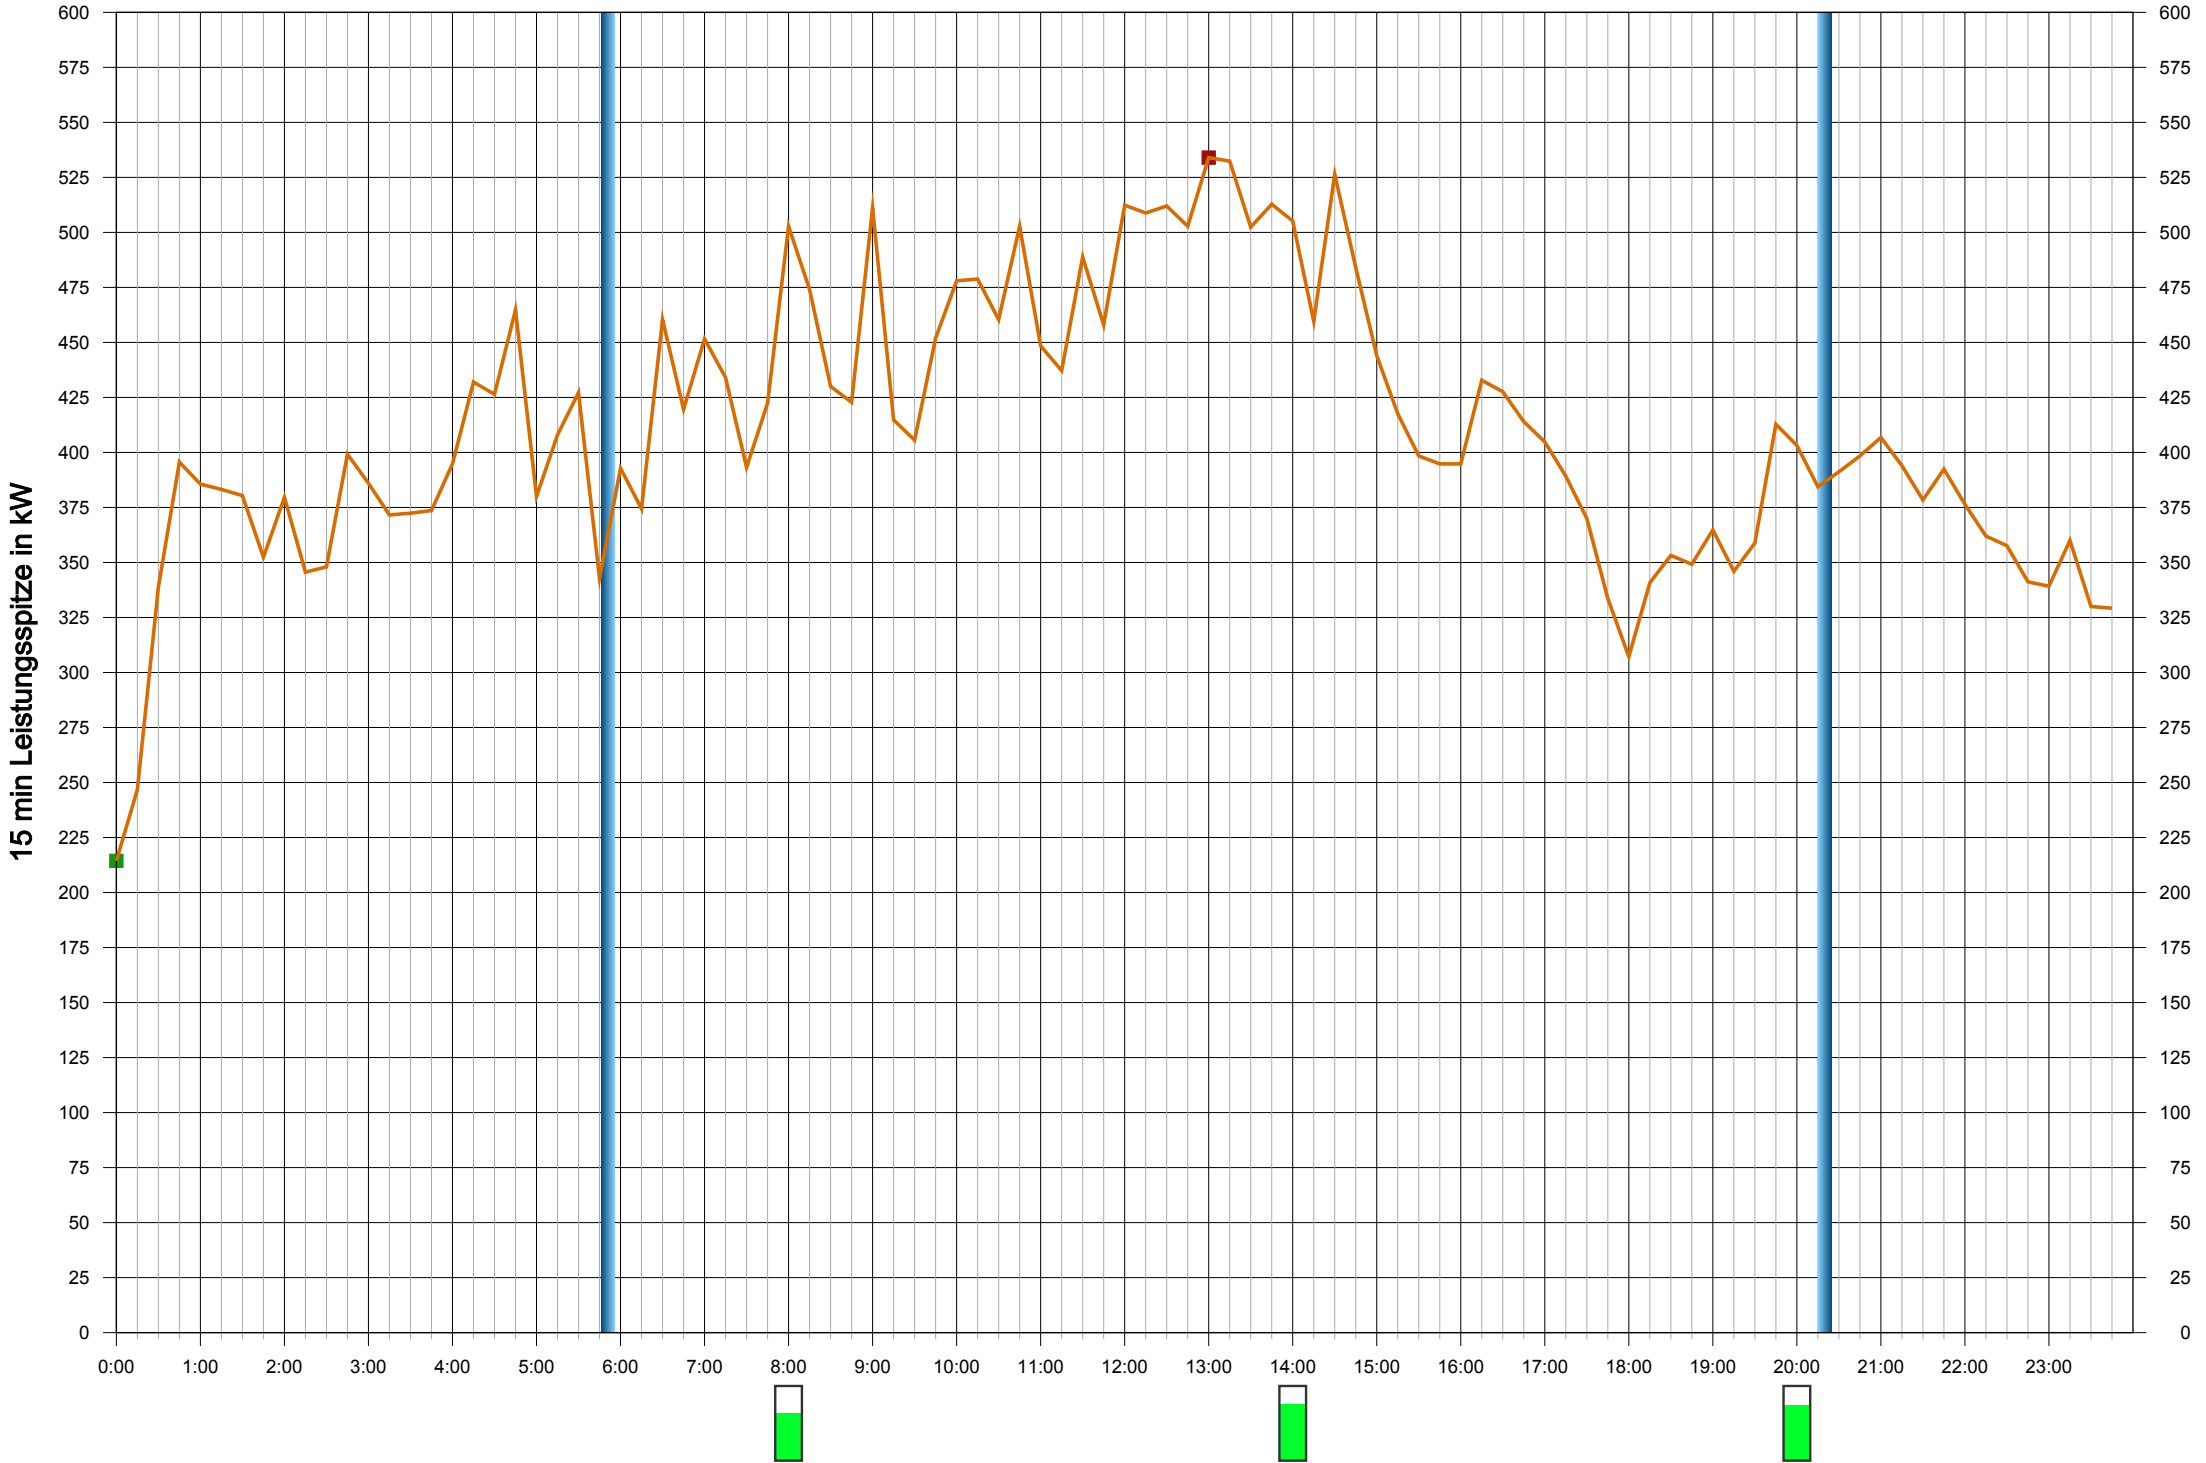


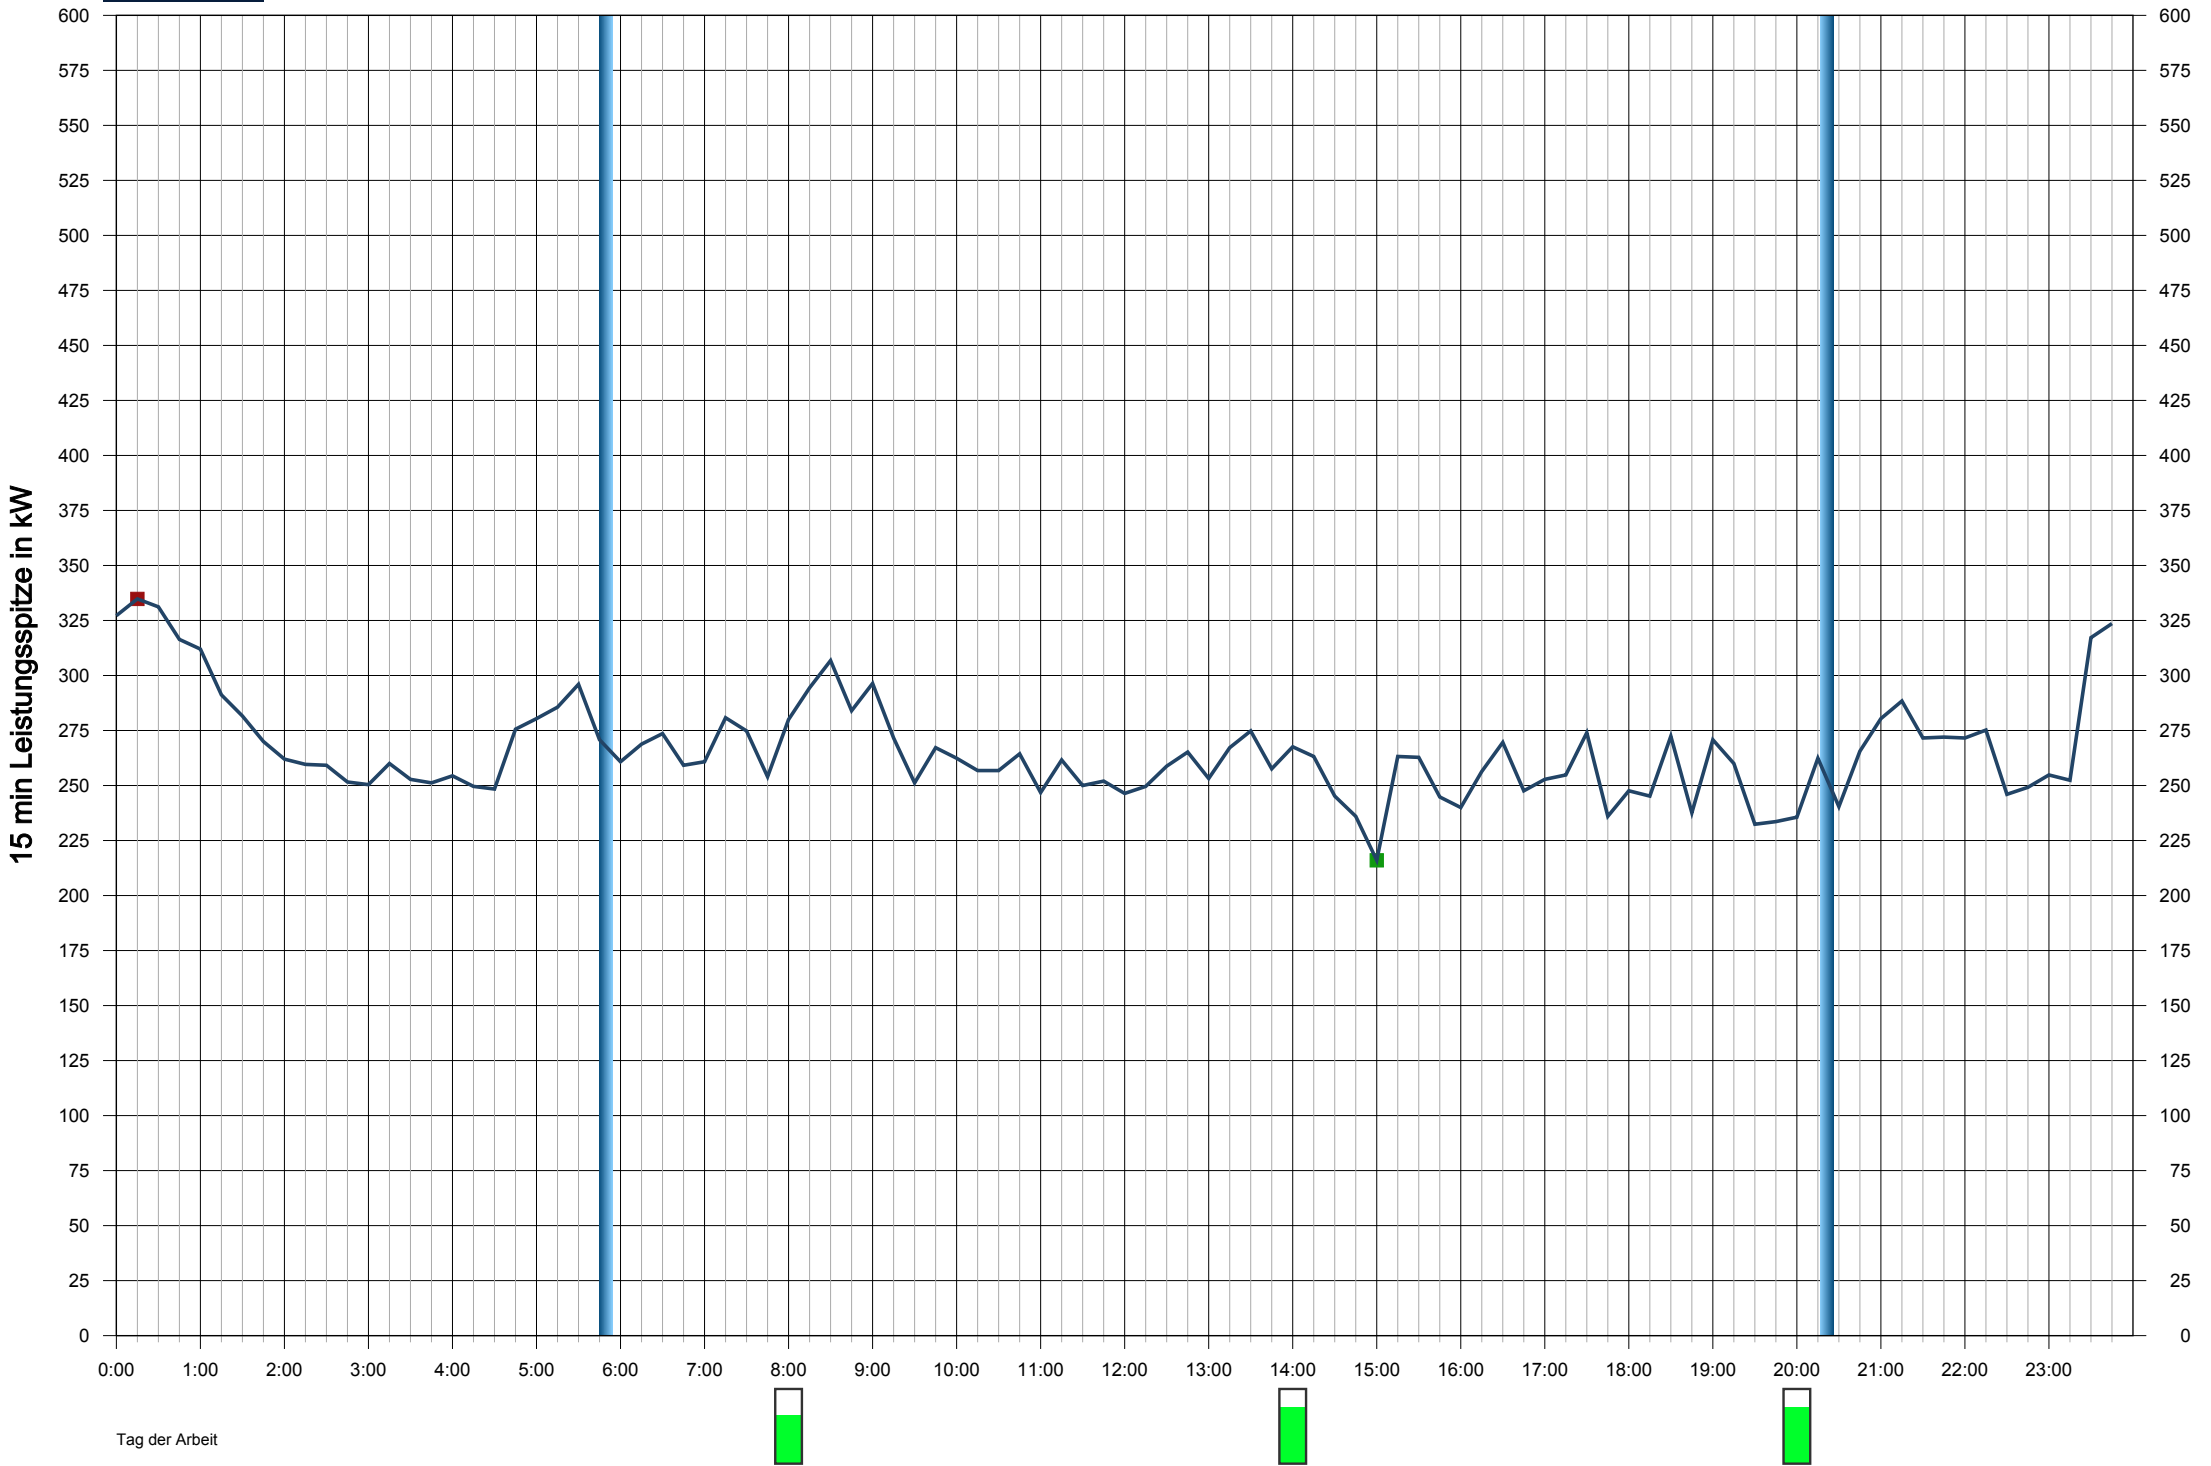

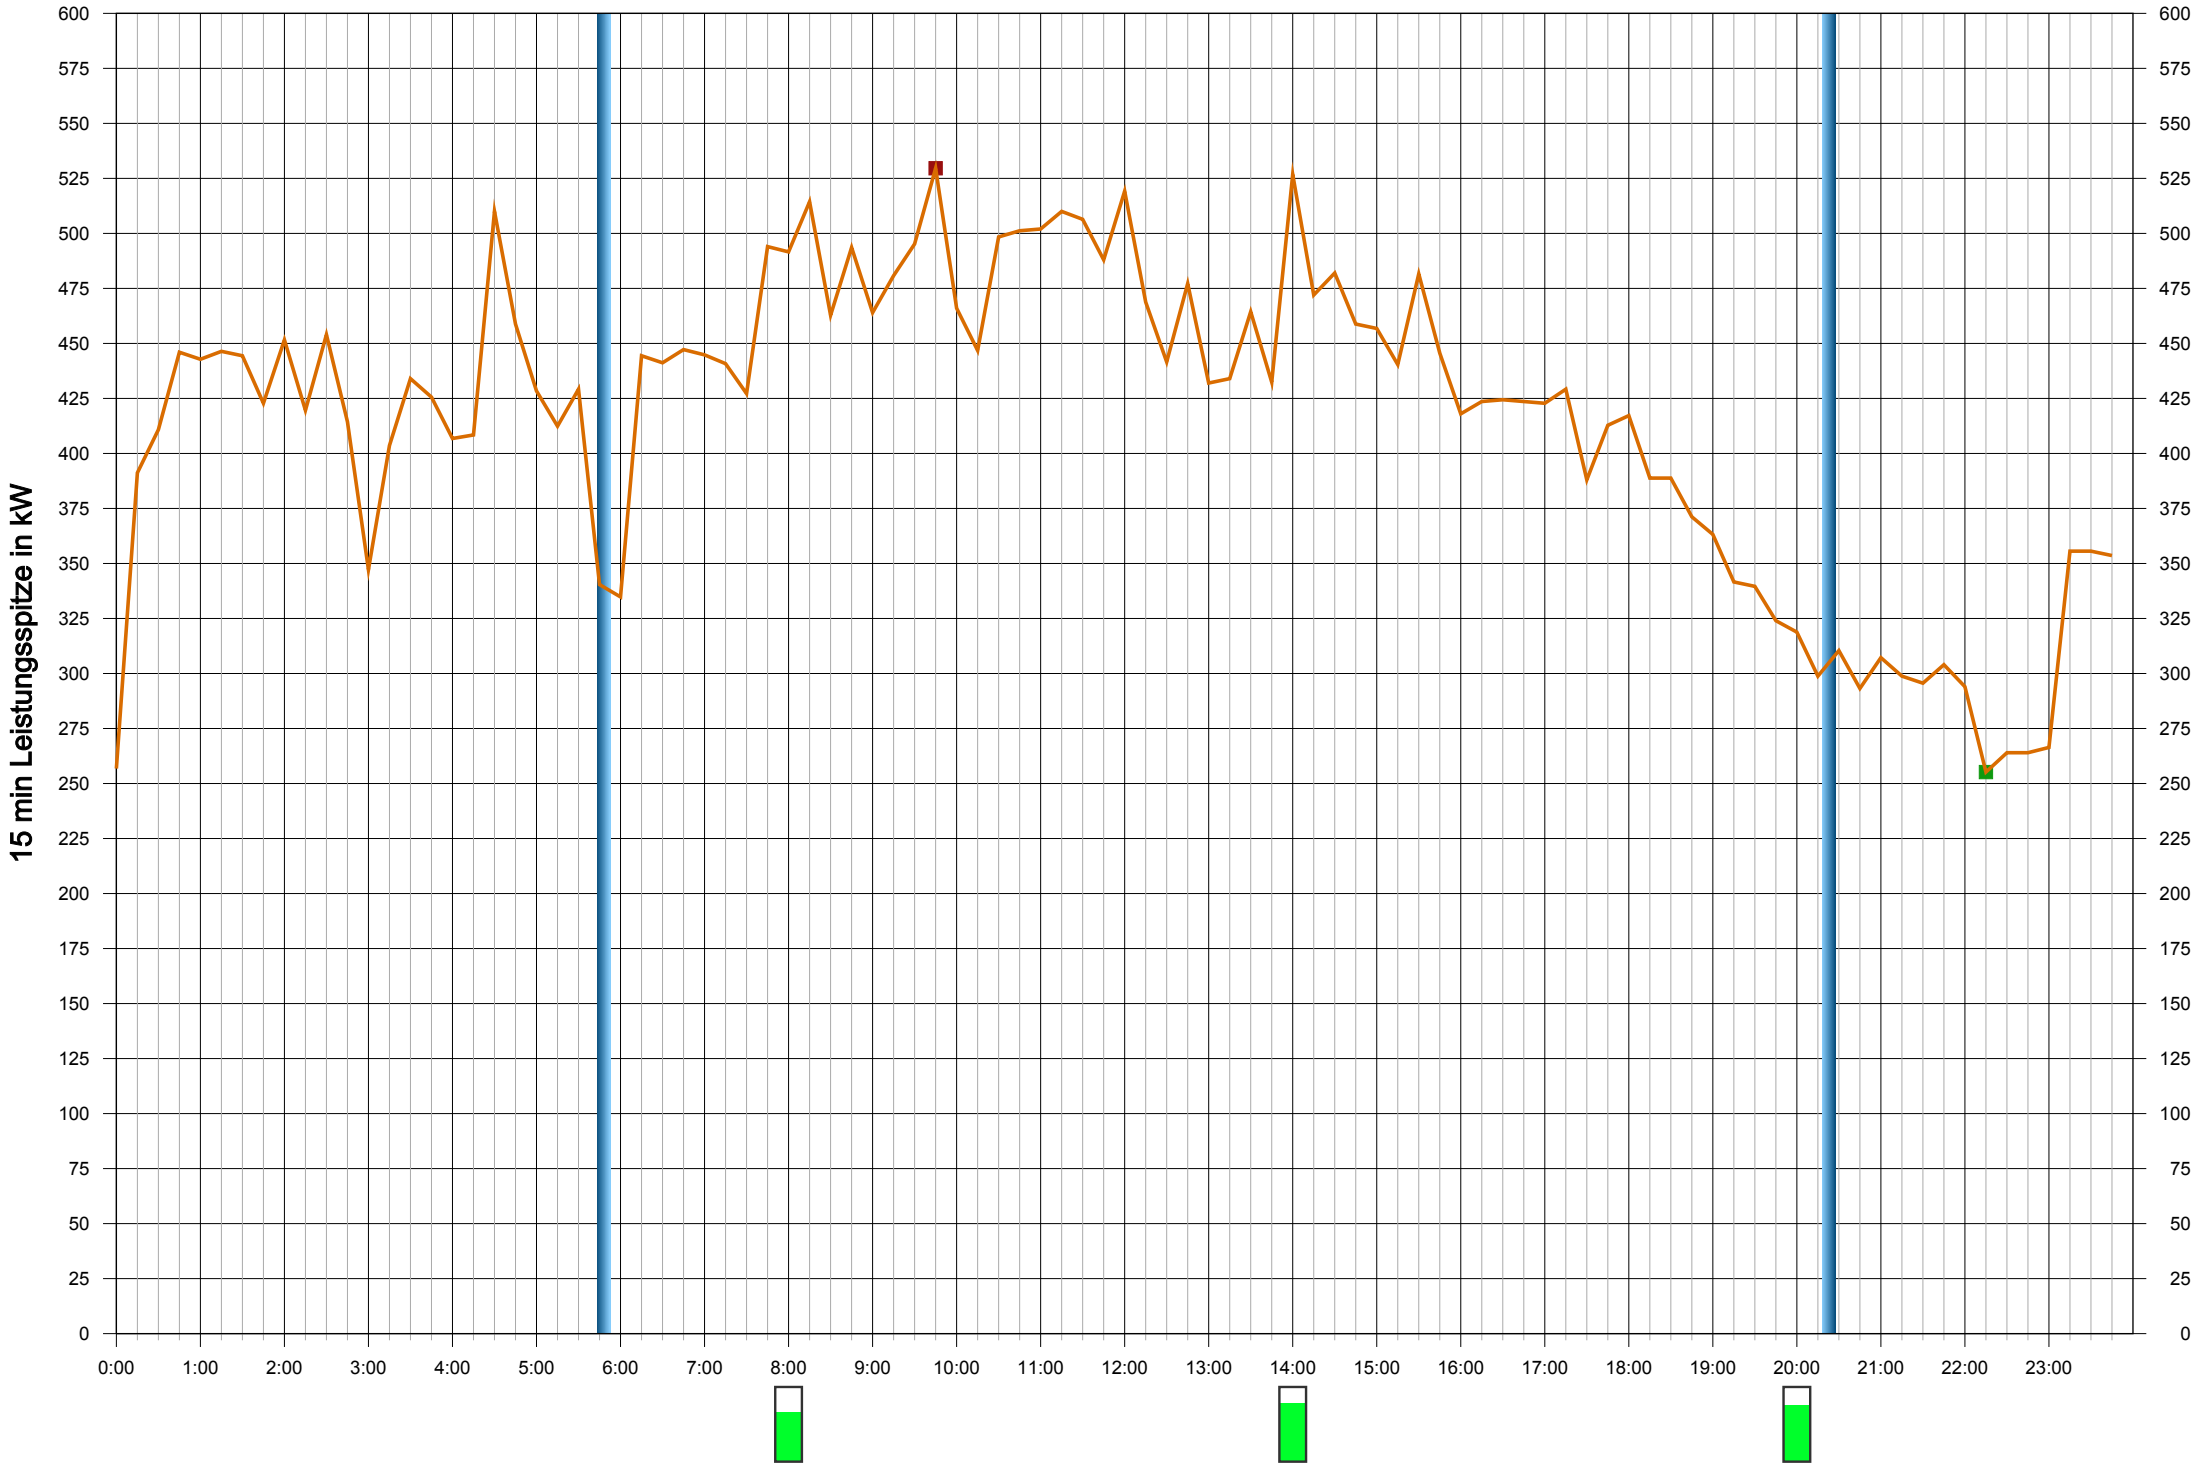

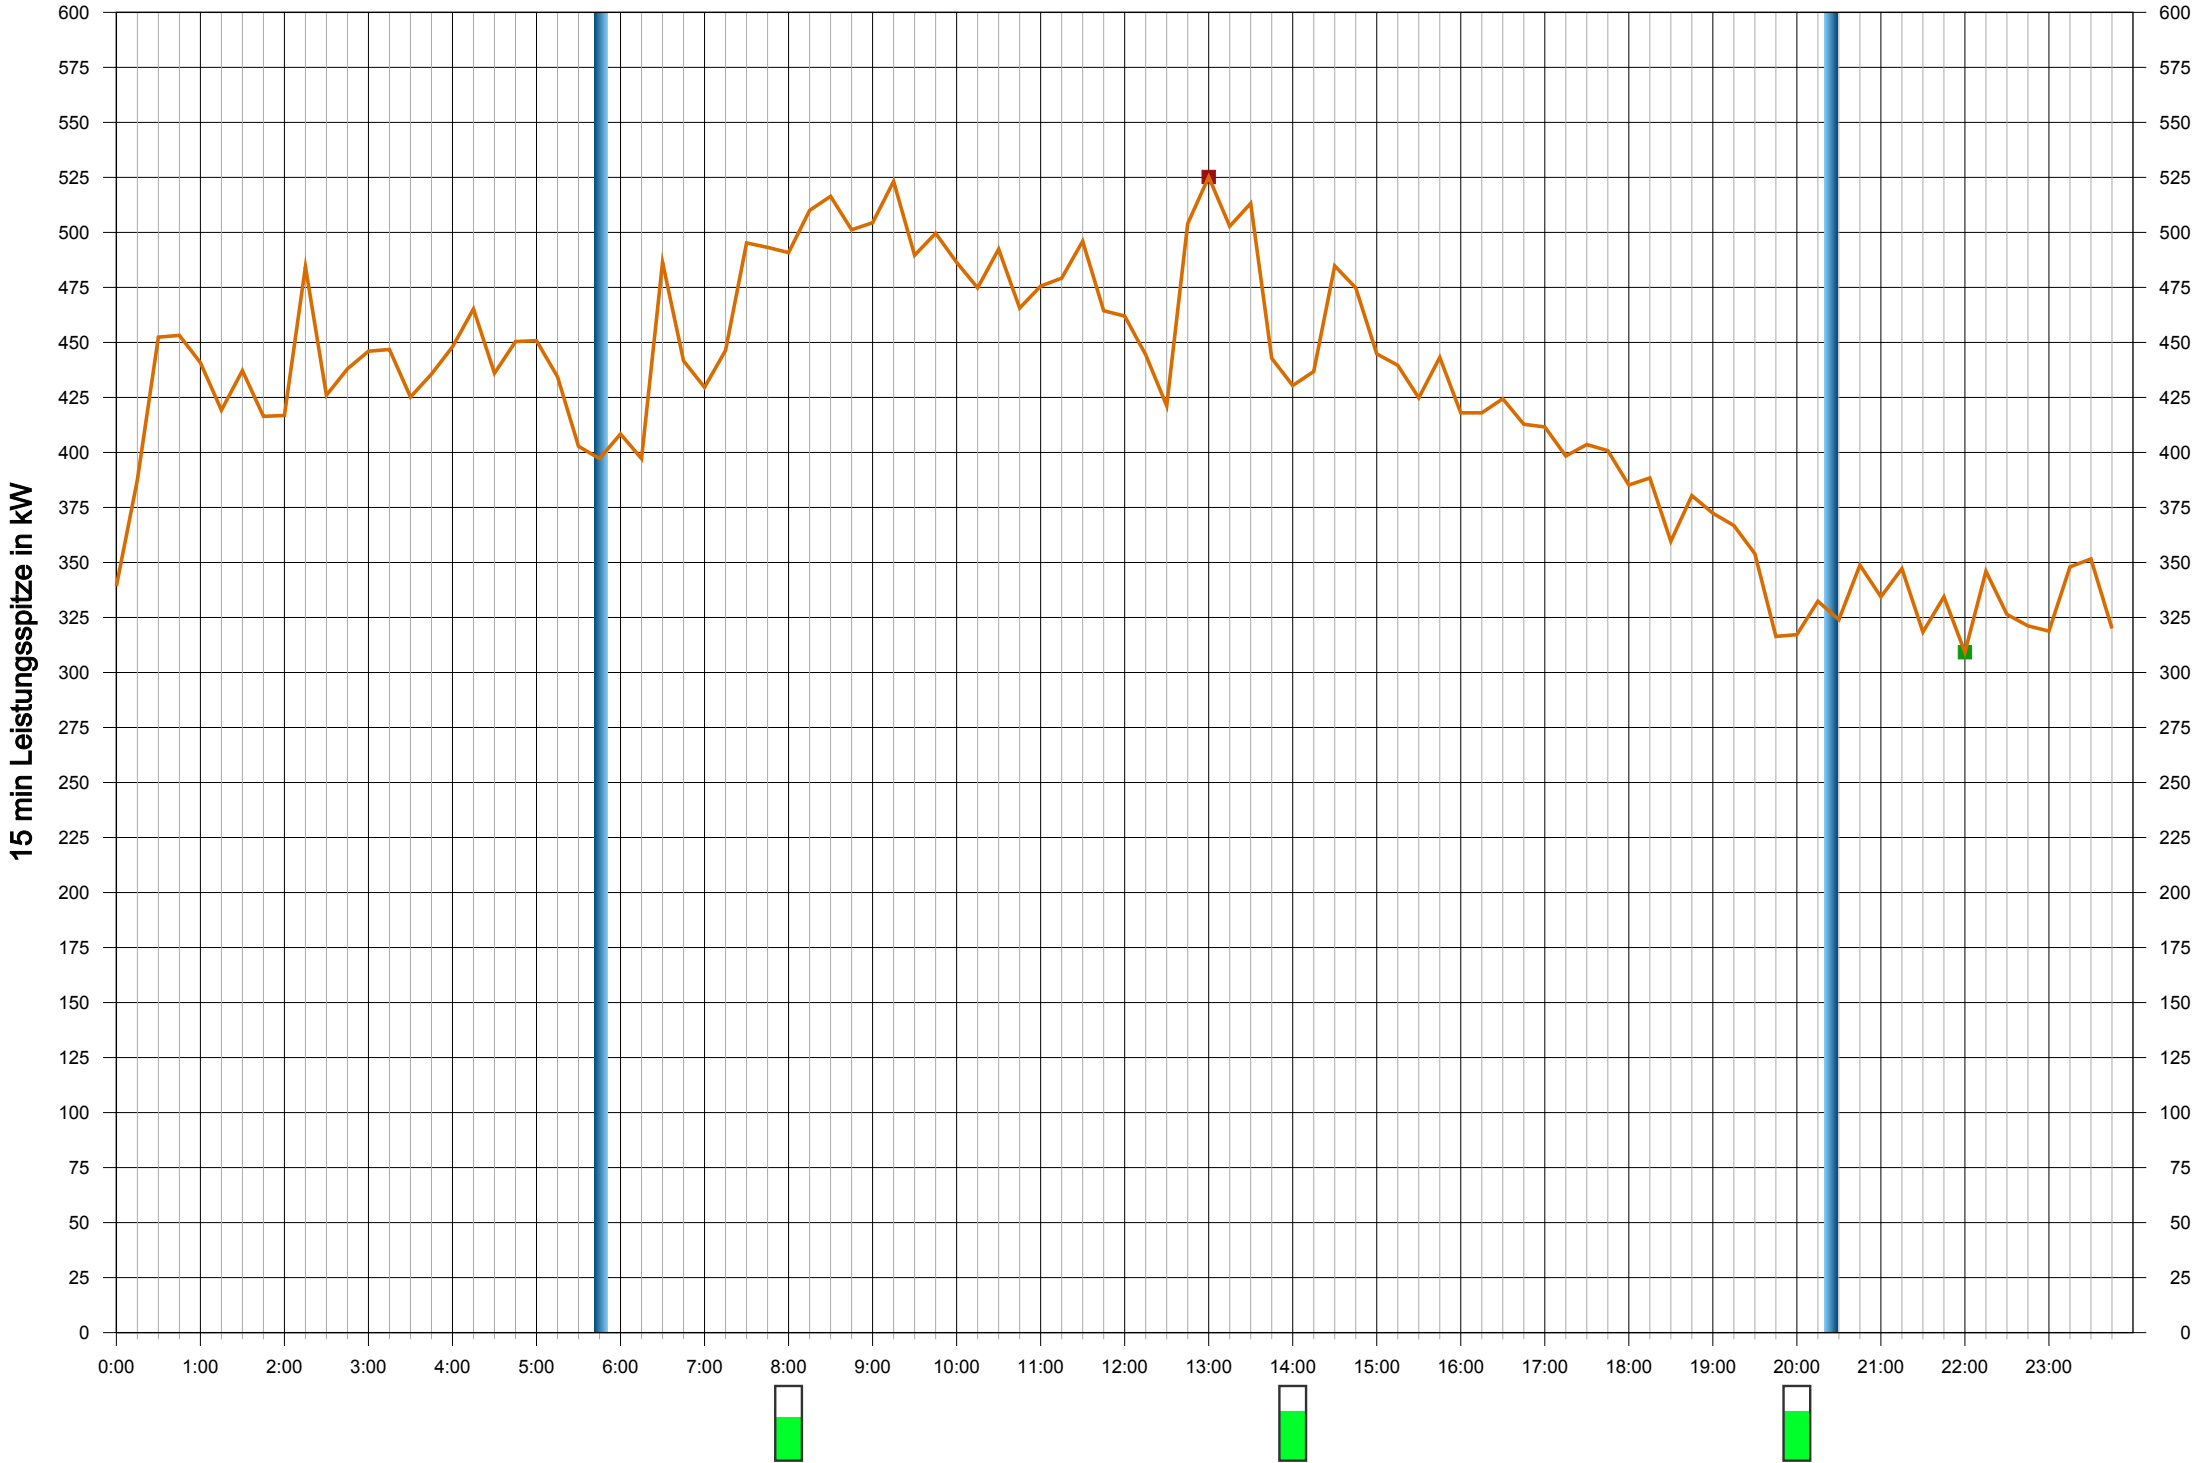


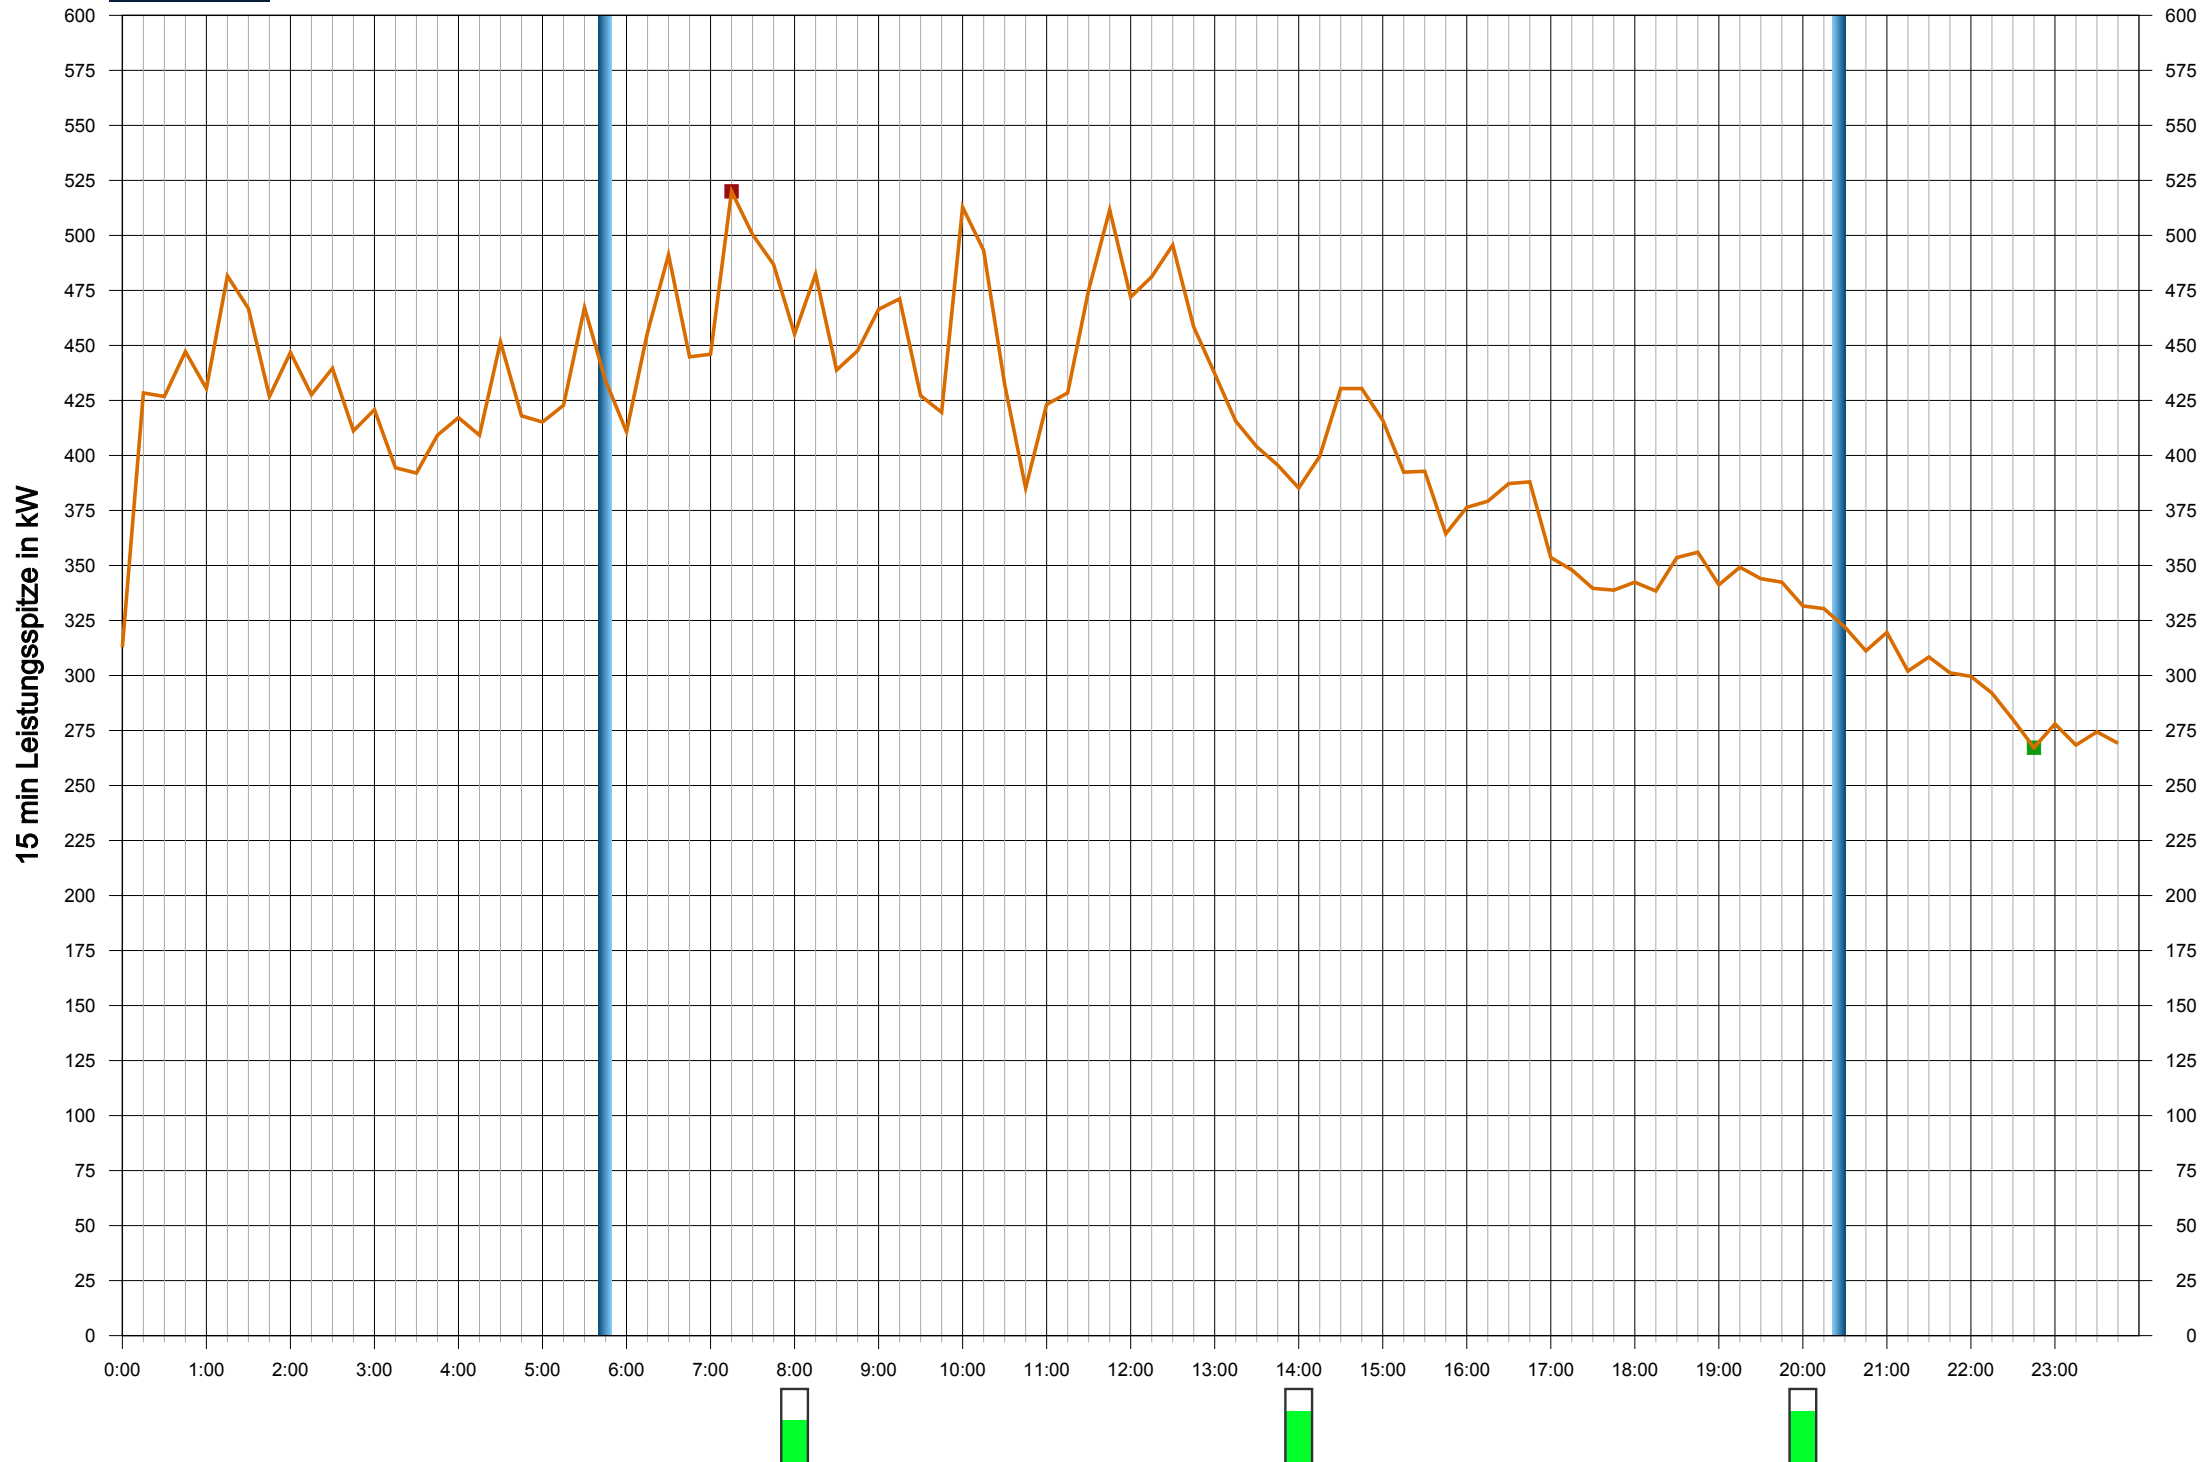


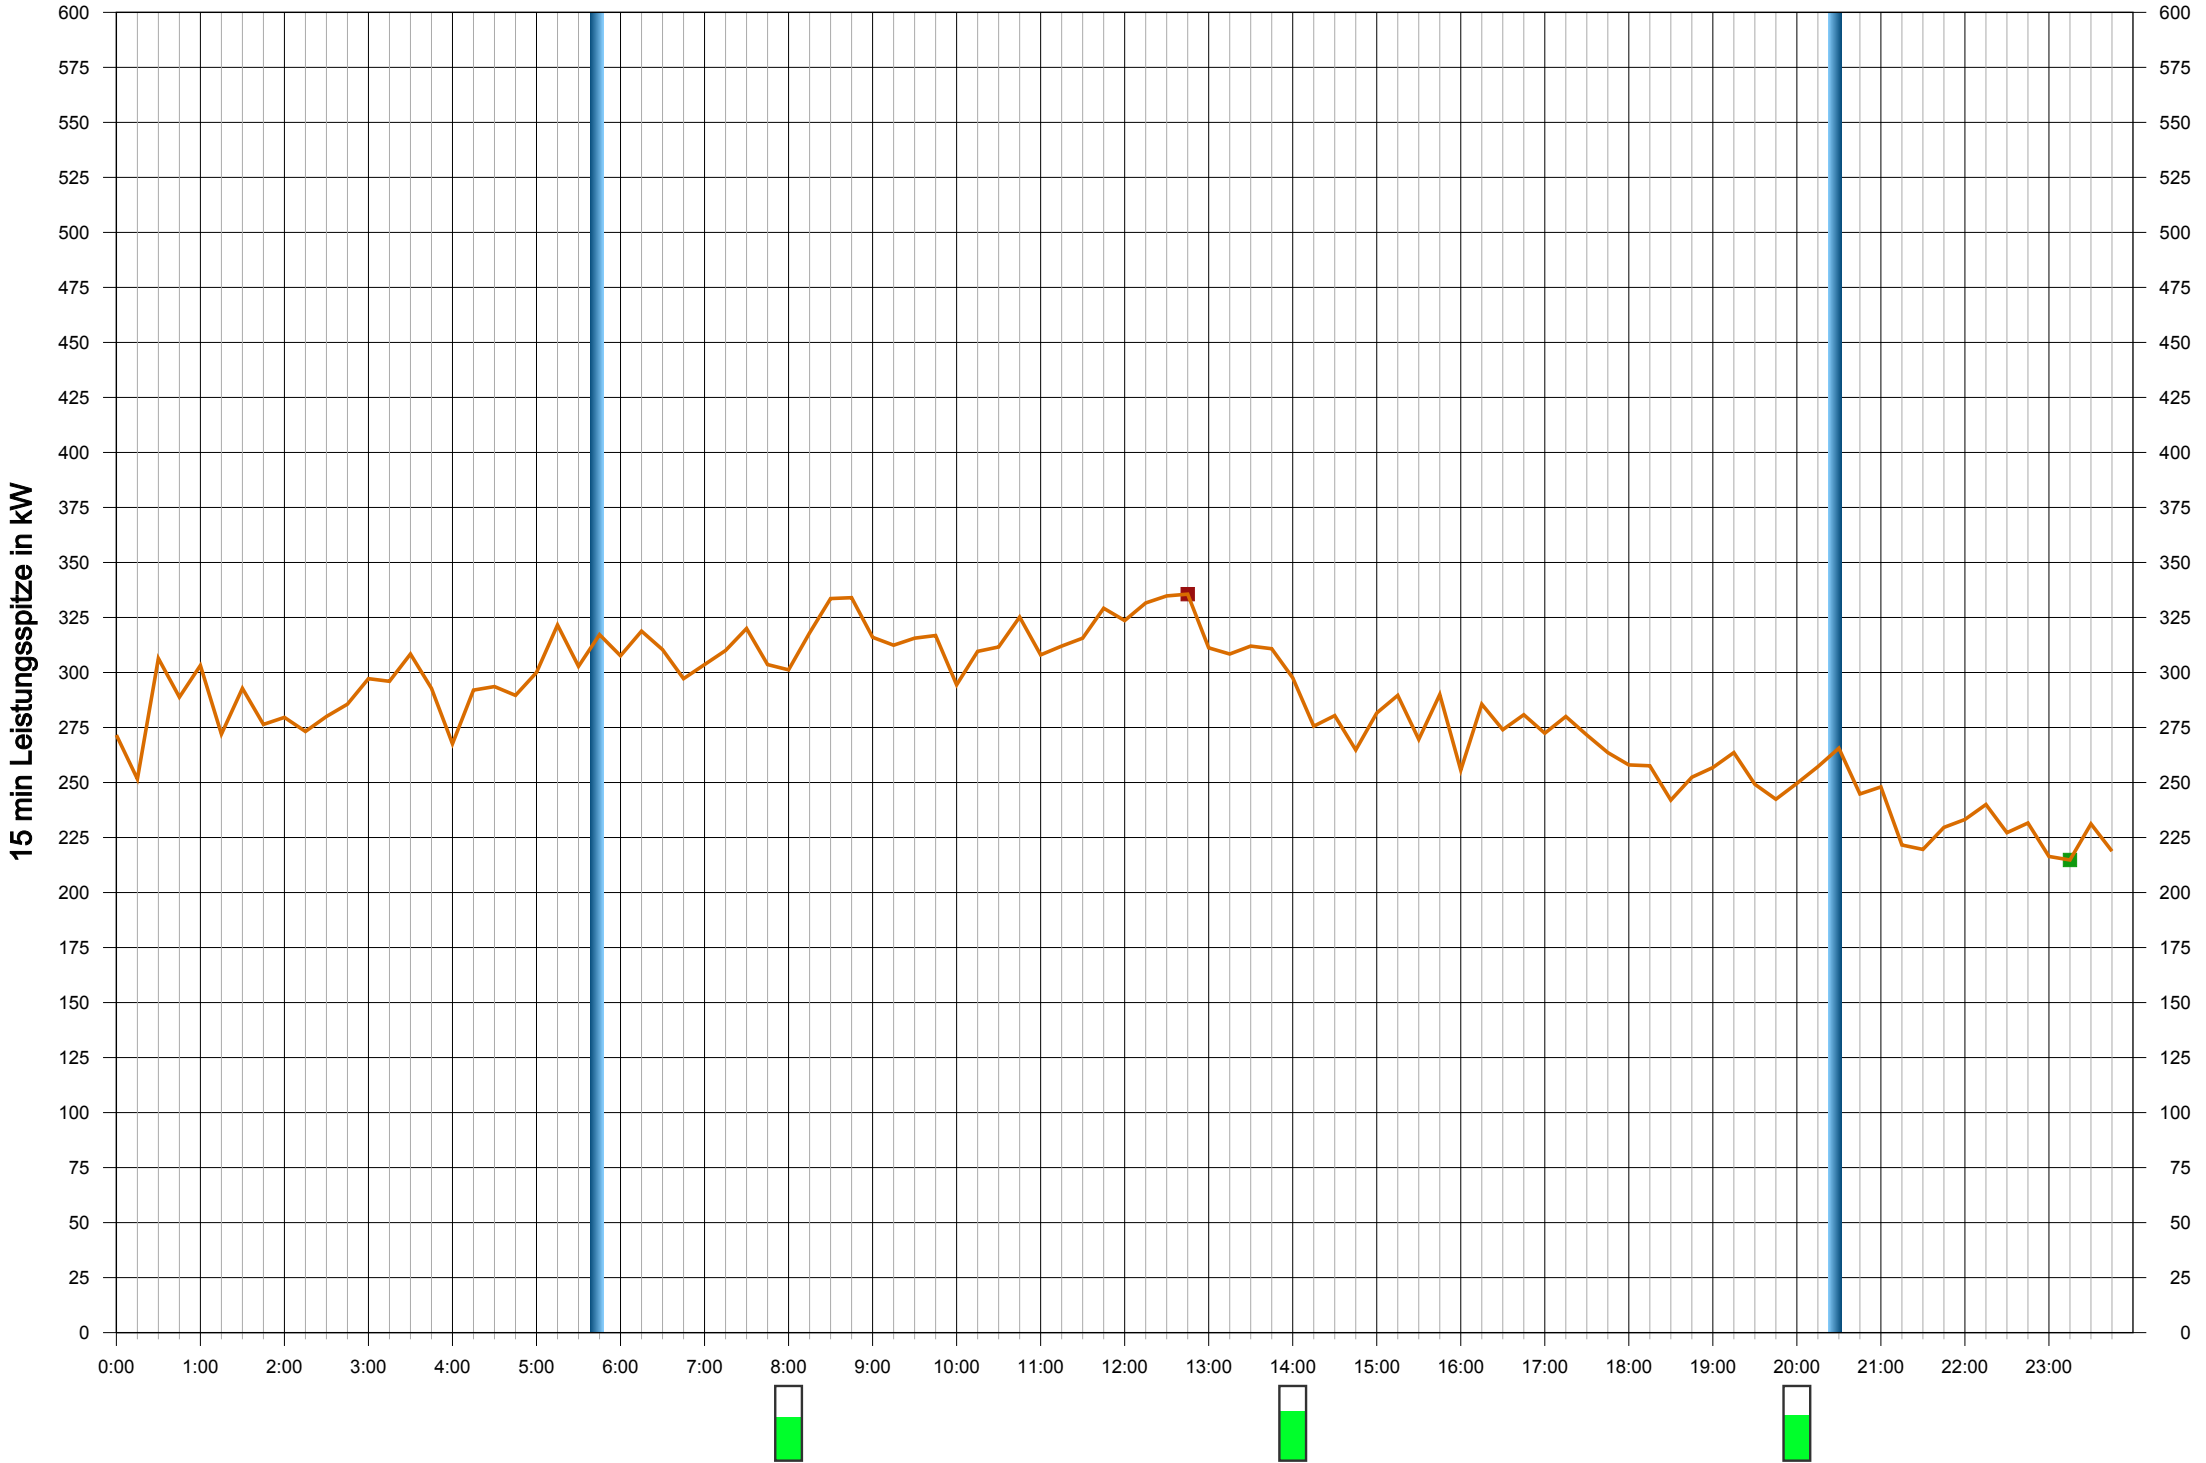








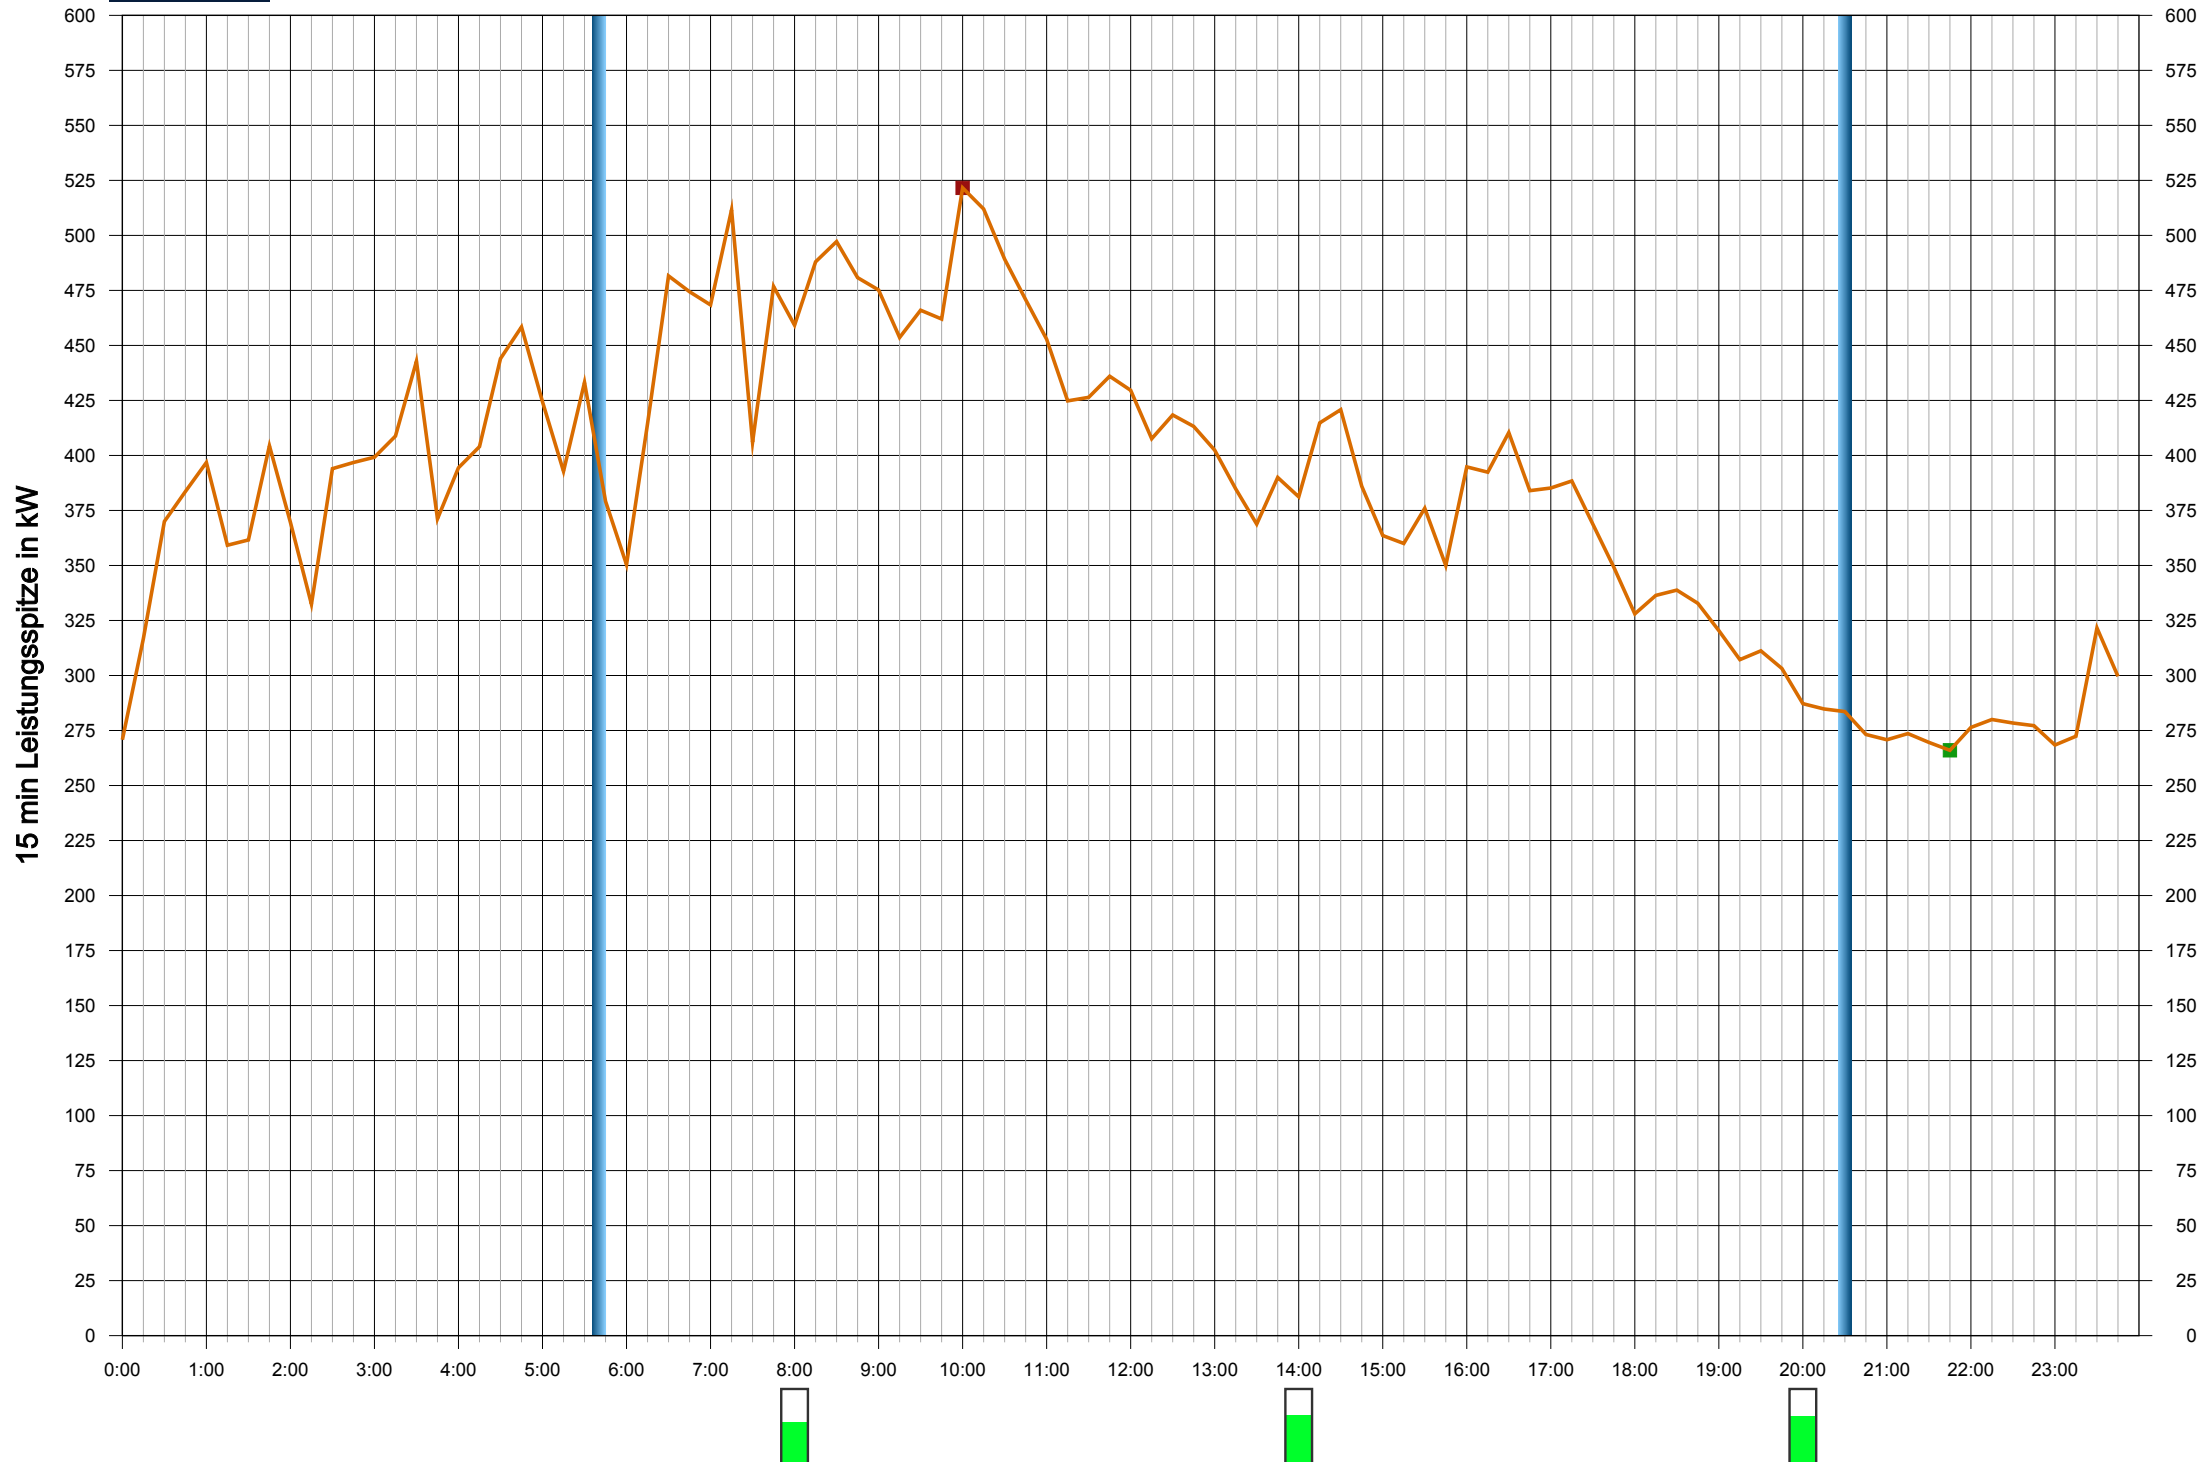

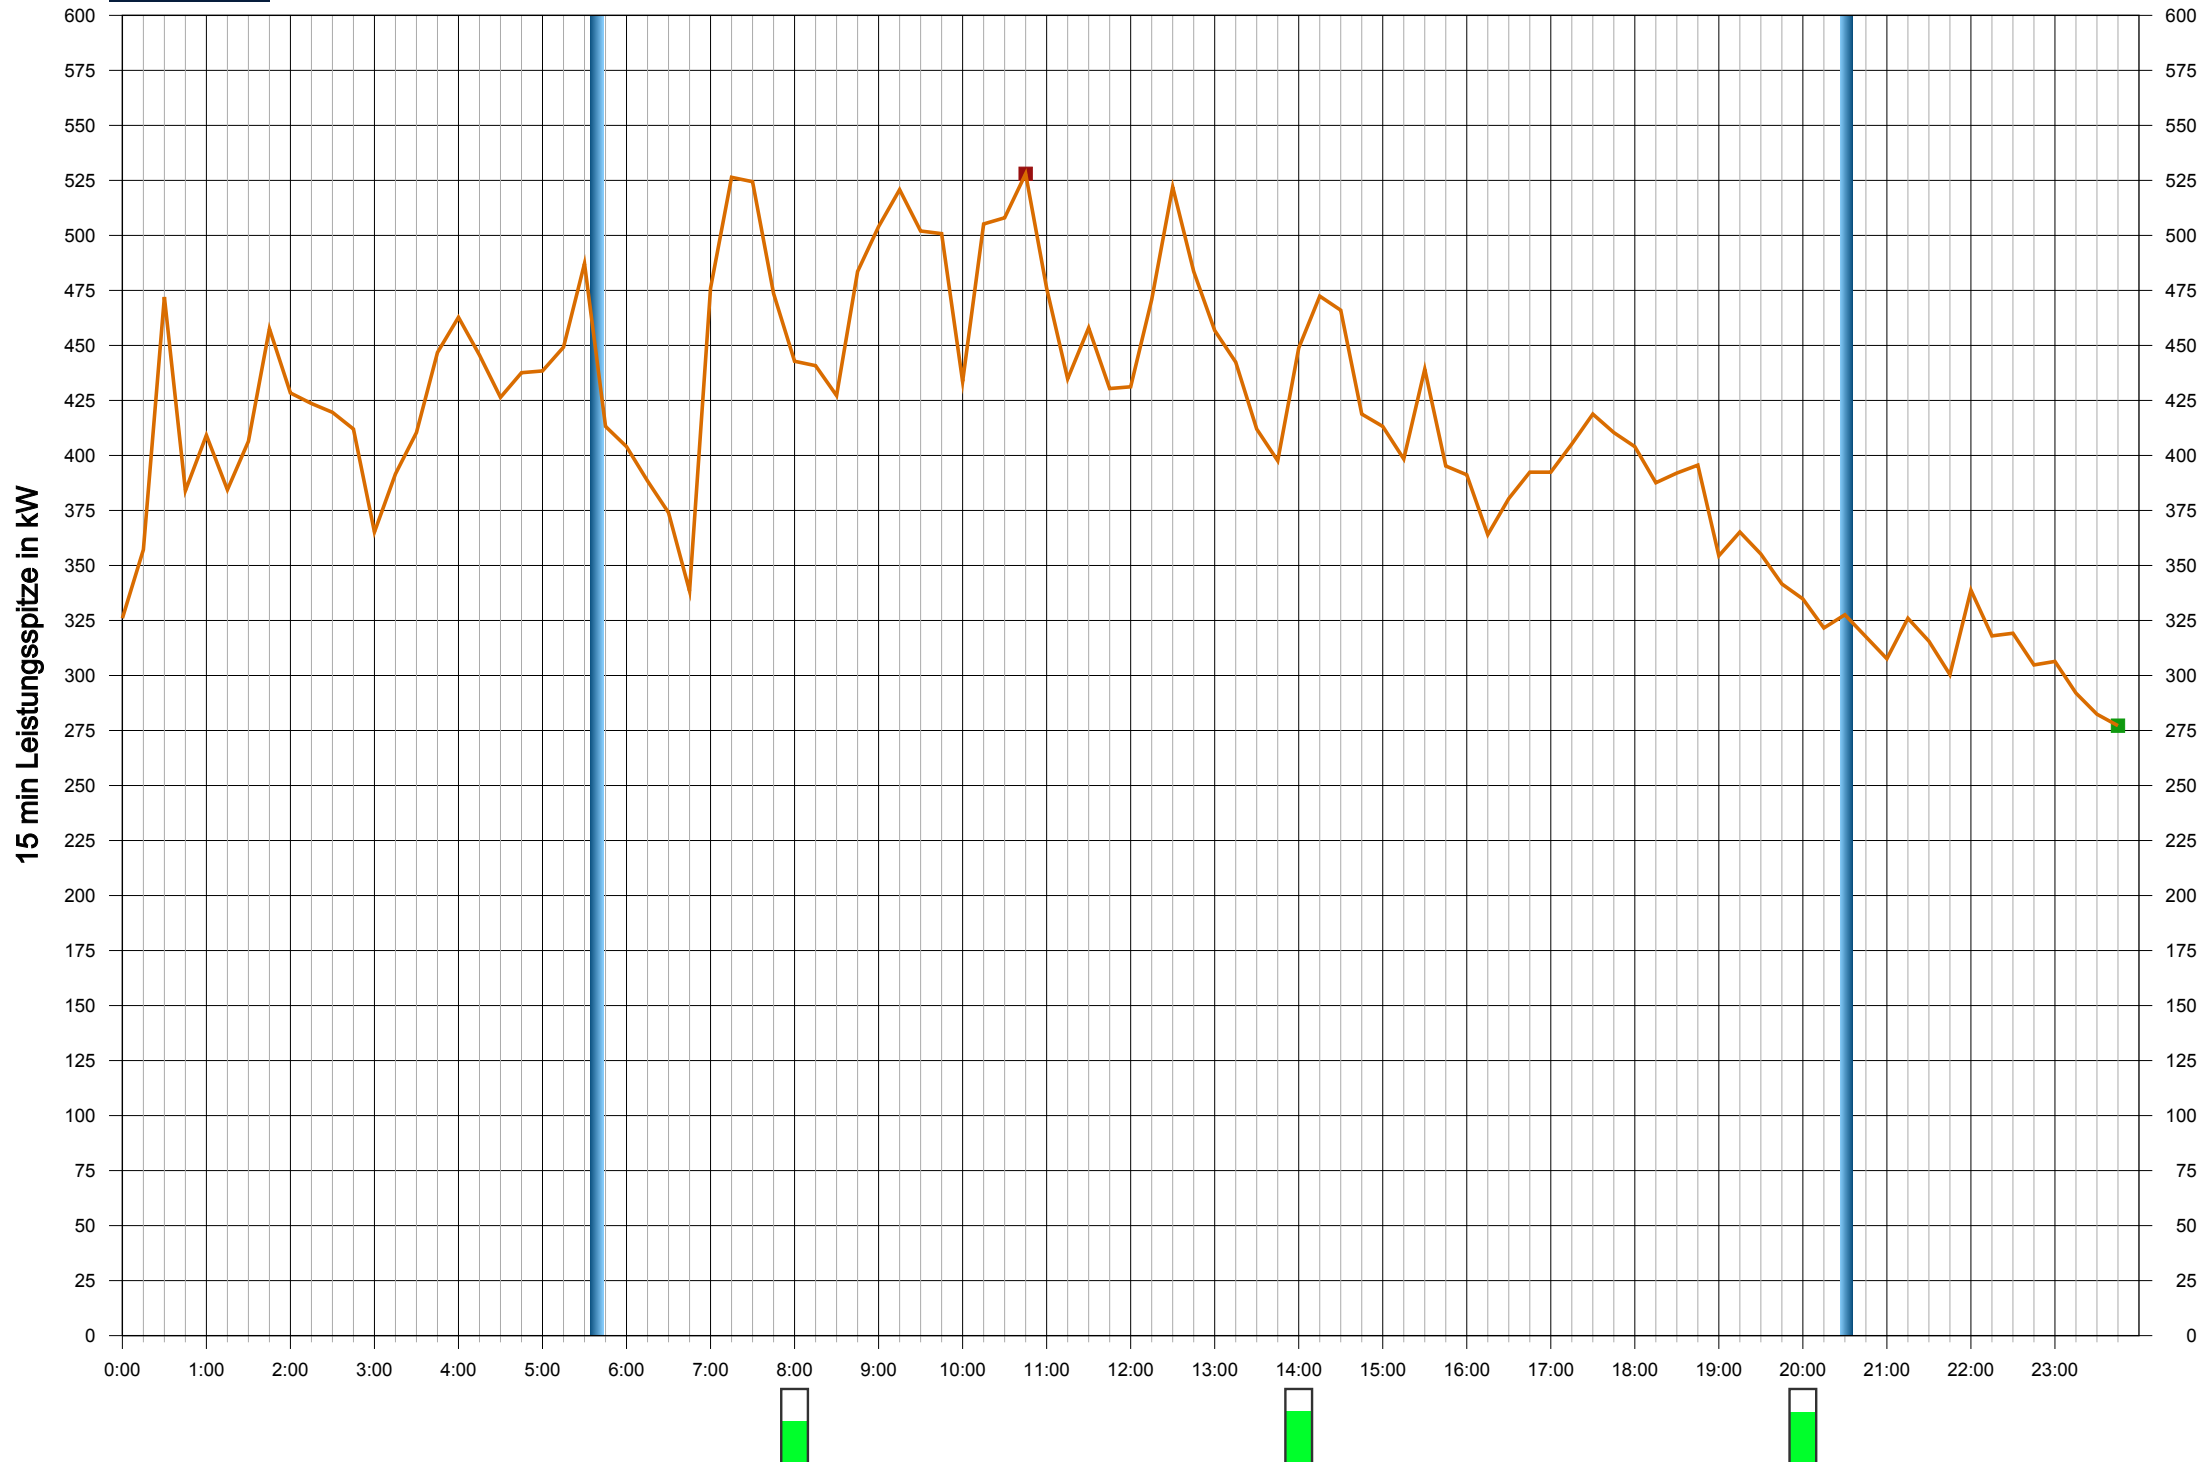

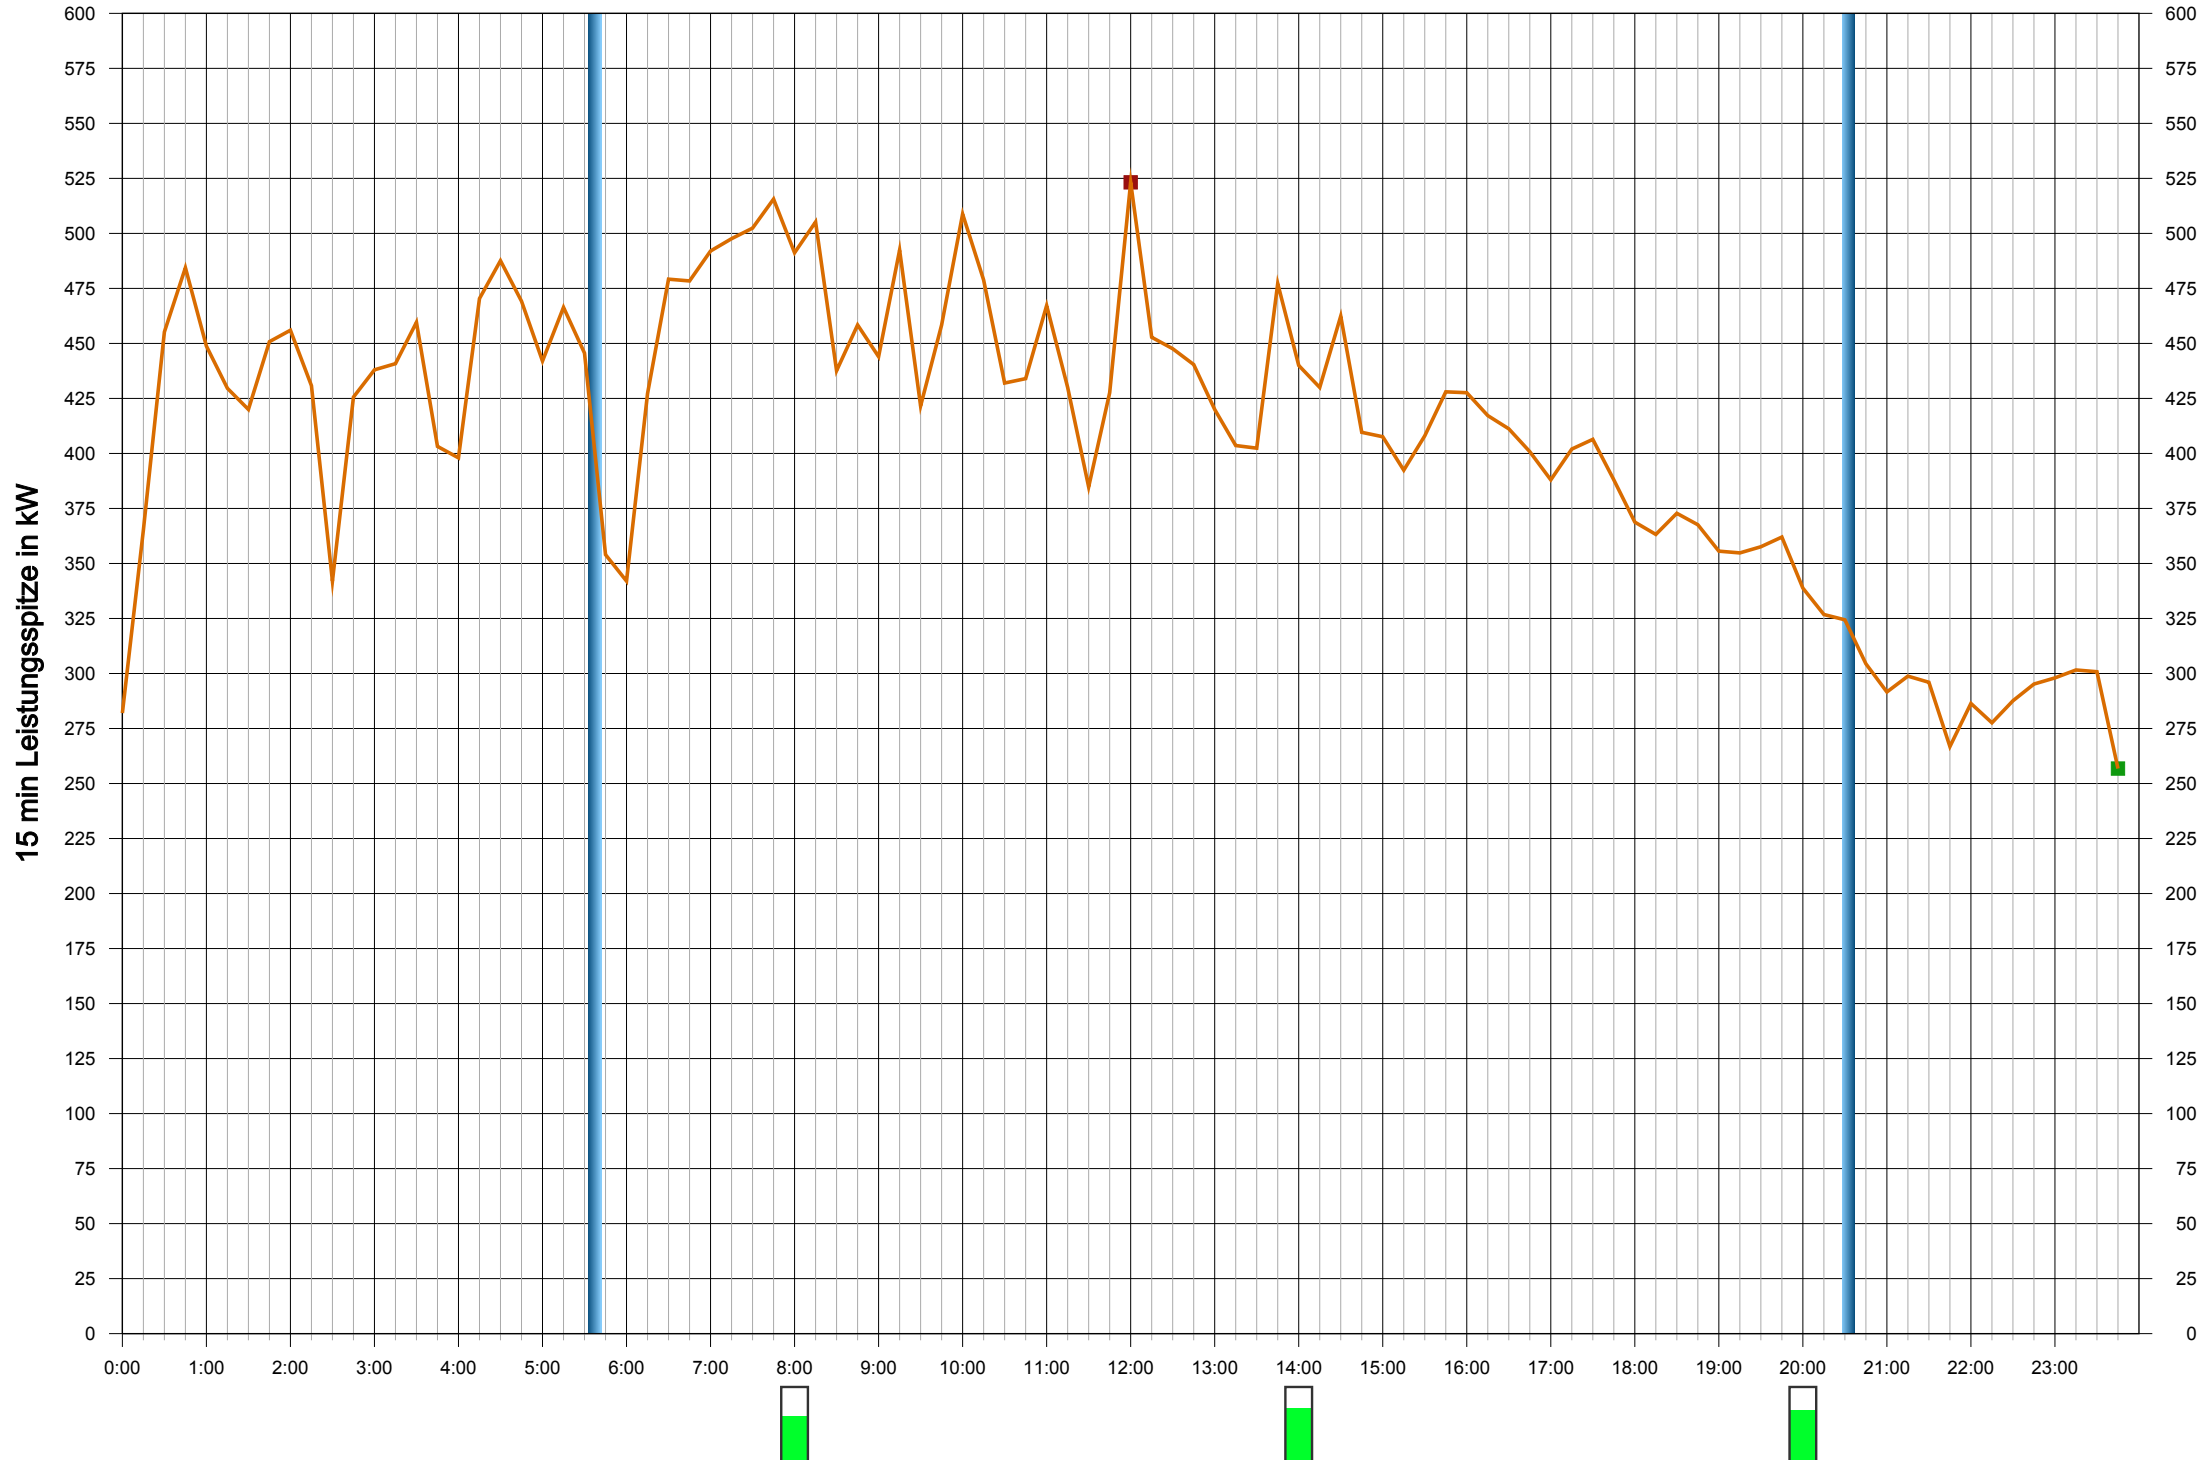

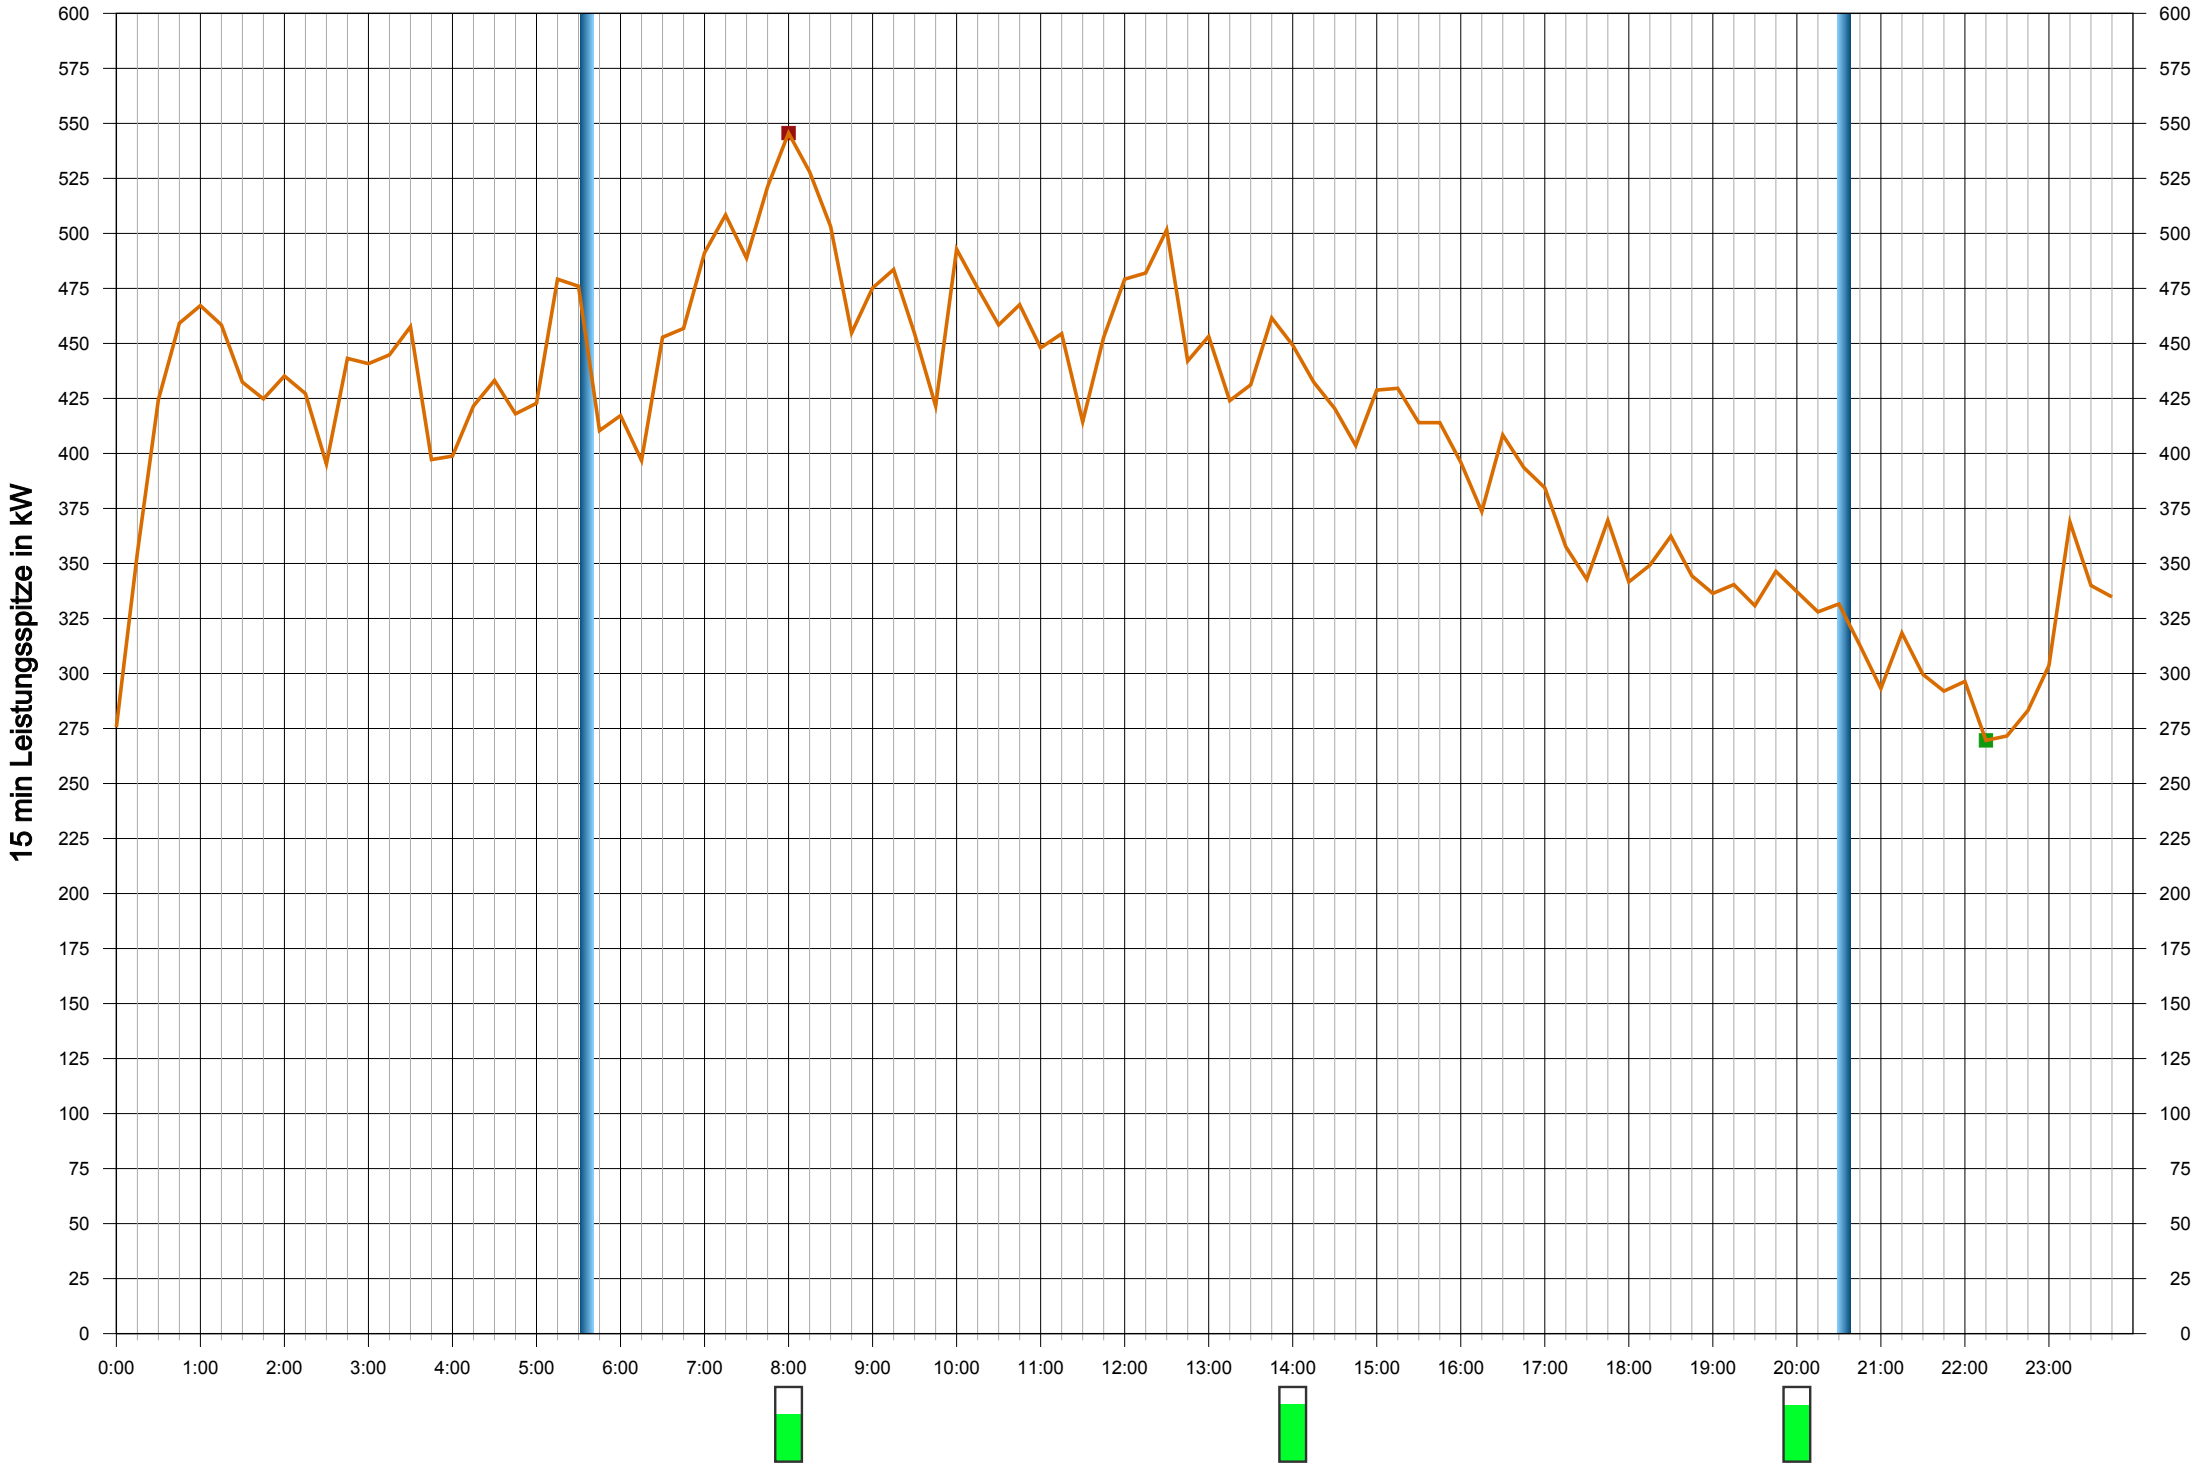

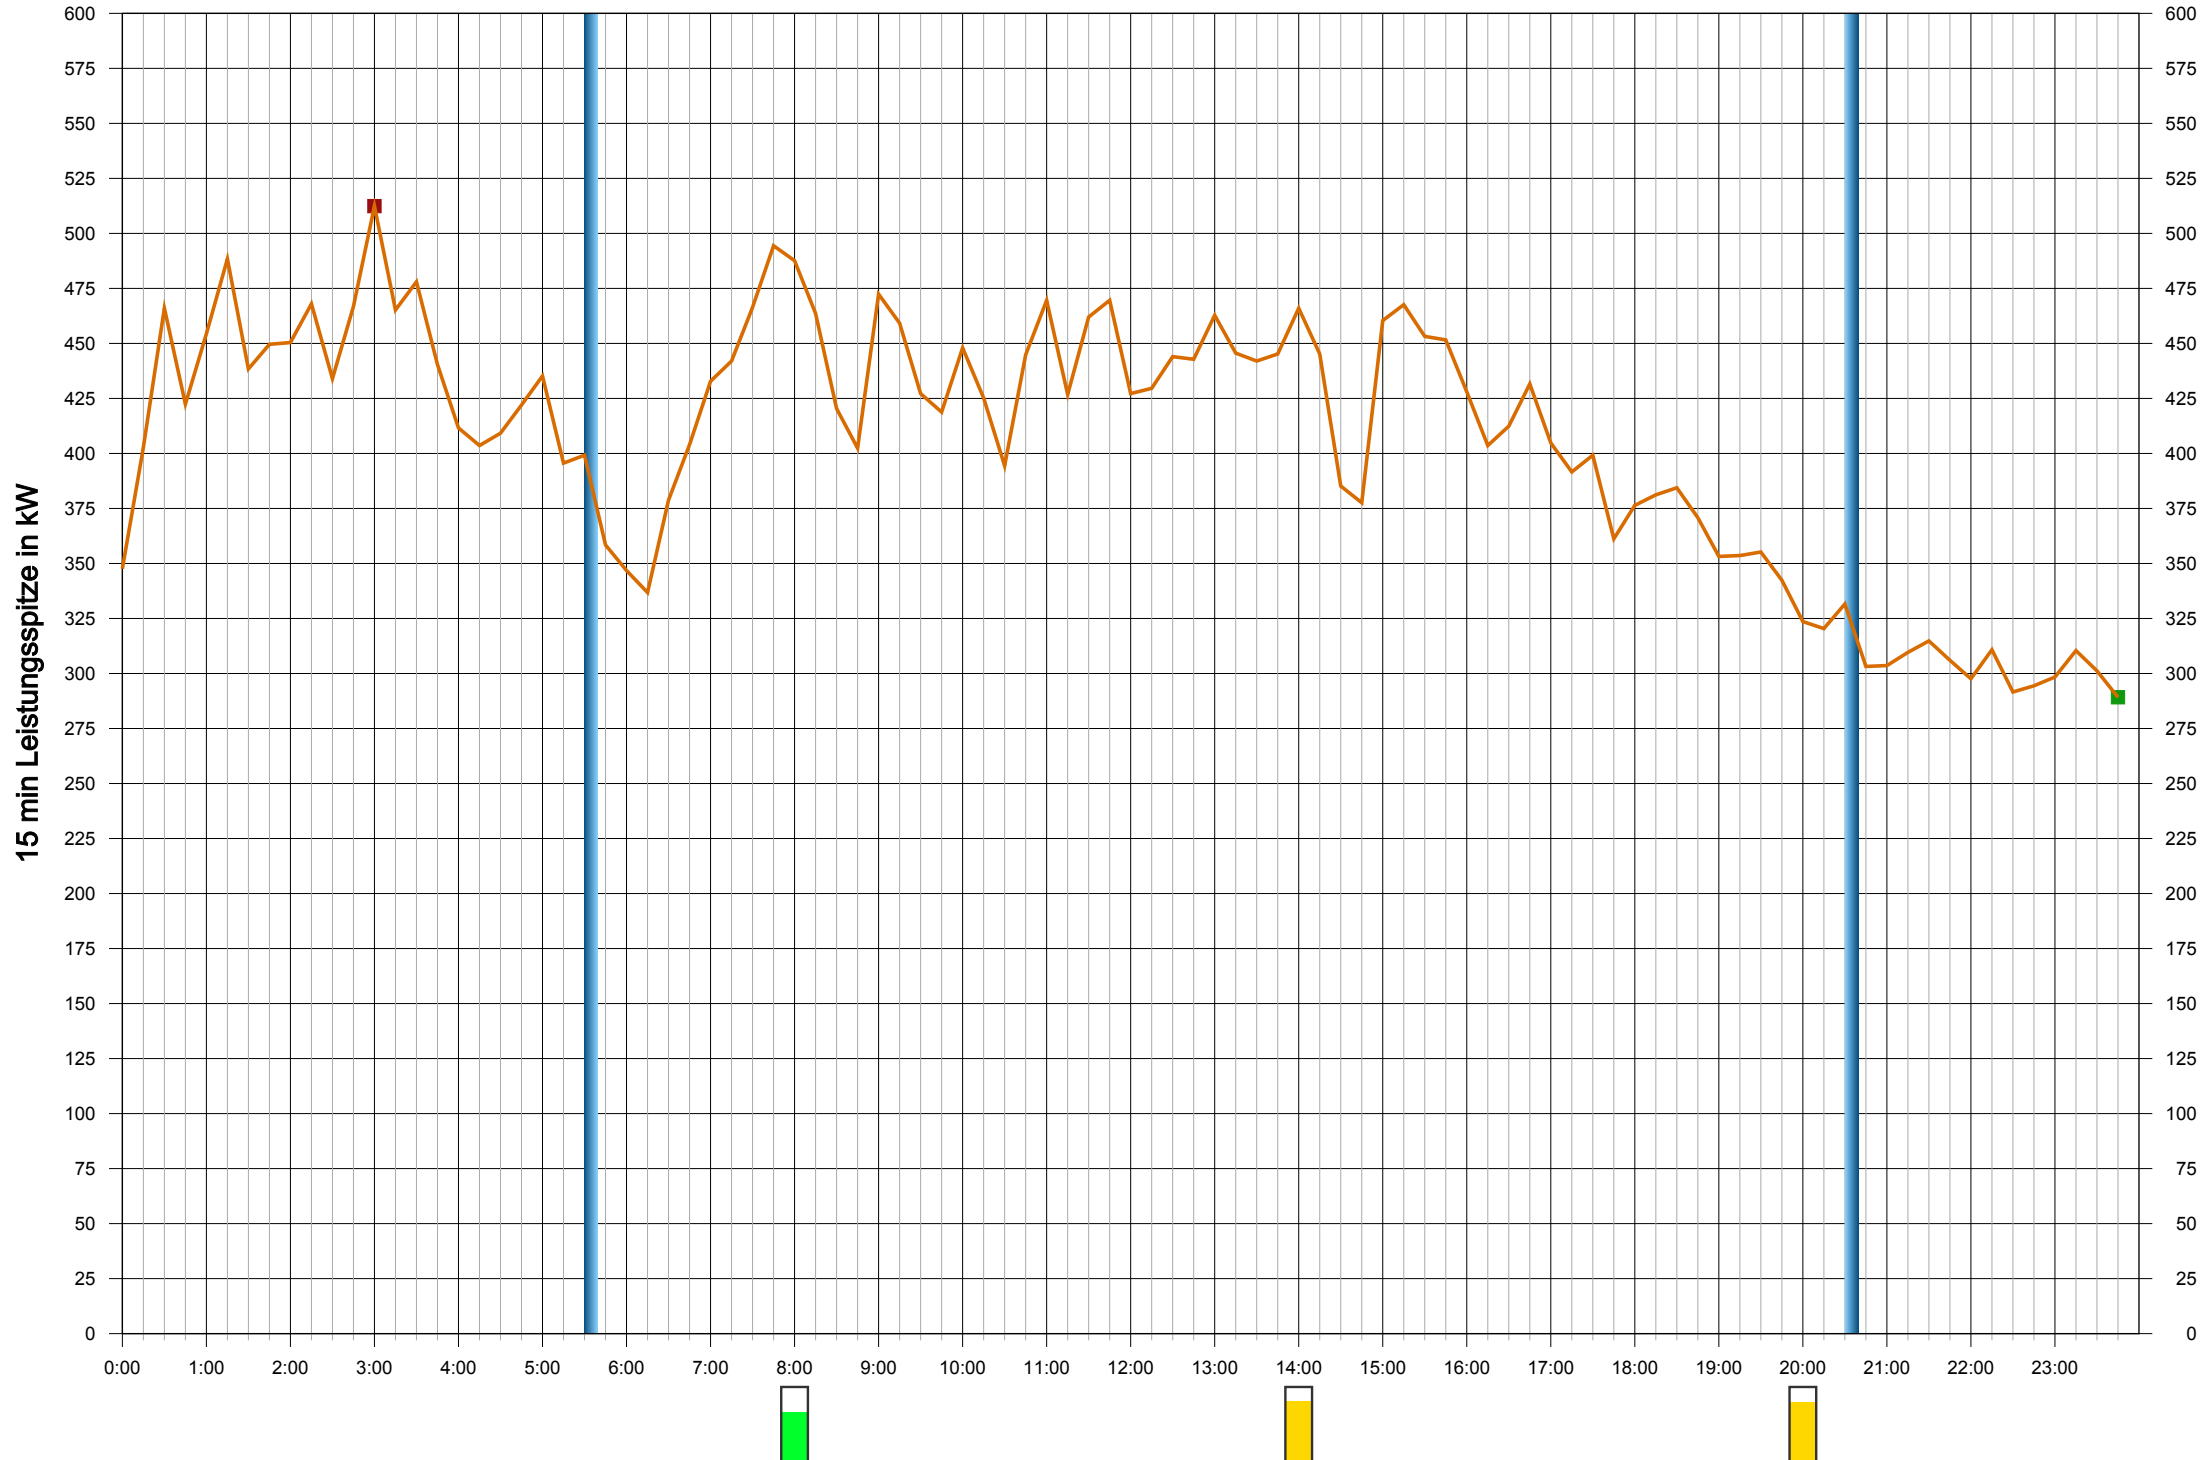











# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Mo. 14.5.2012 (Woche 20)


Tagesminimum: 267,6 kW, Tagesmittelwert: 386,7 kW, Tagesmaximum: 525,6 kW, Tagesbedarf: 9.282 kWh (1.299 €)

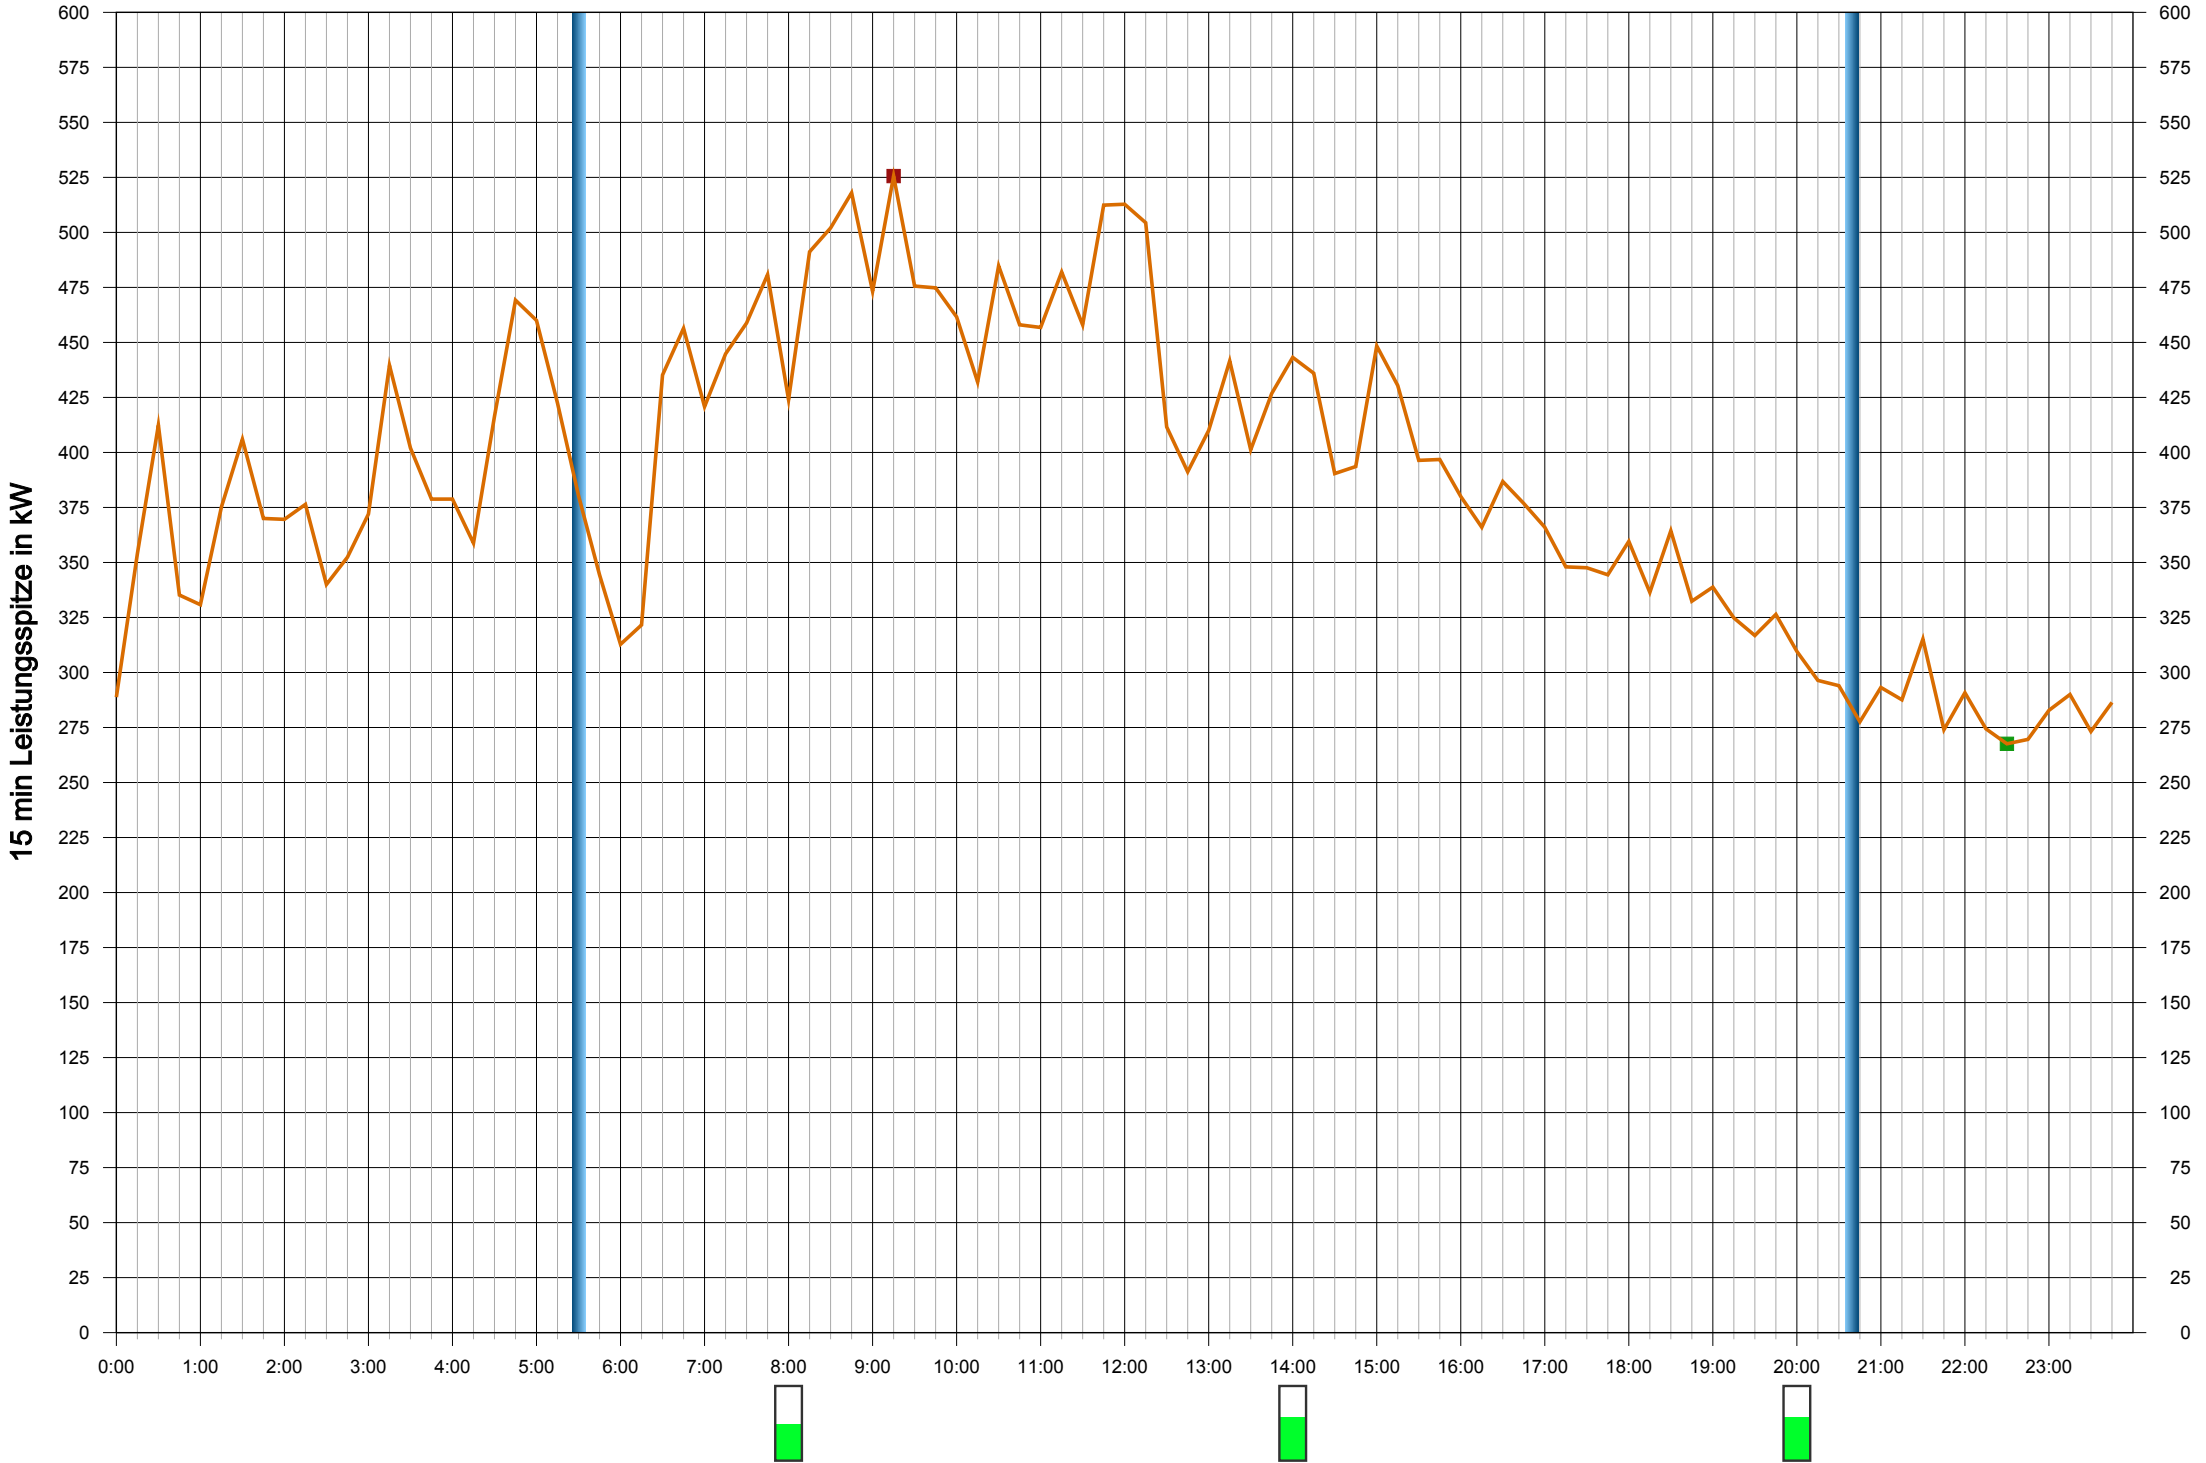


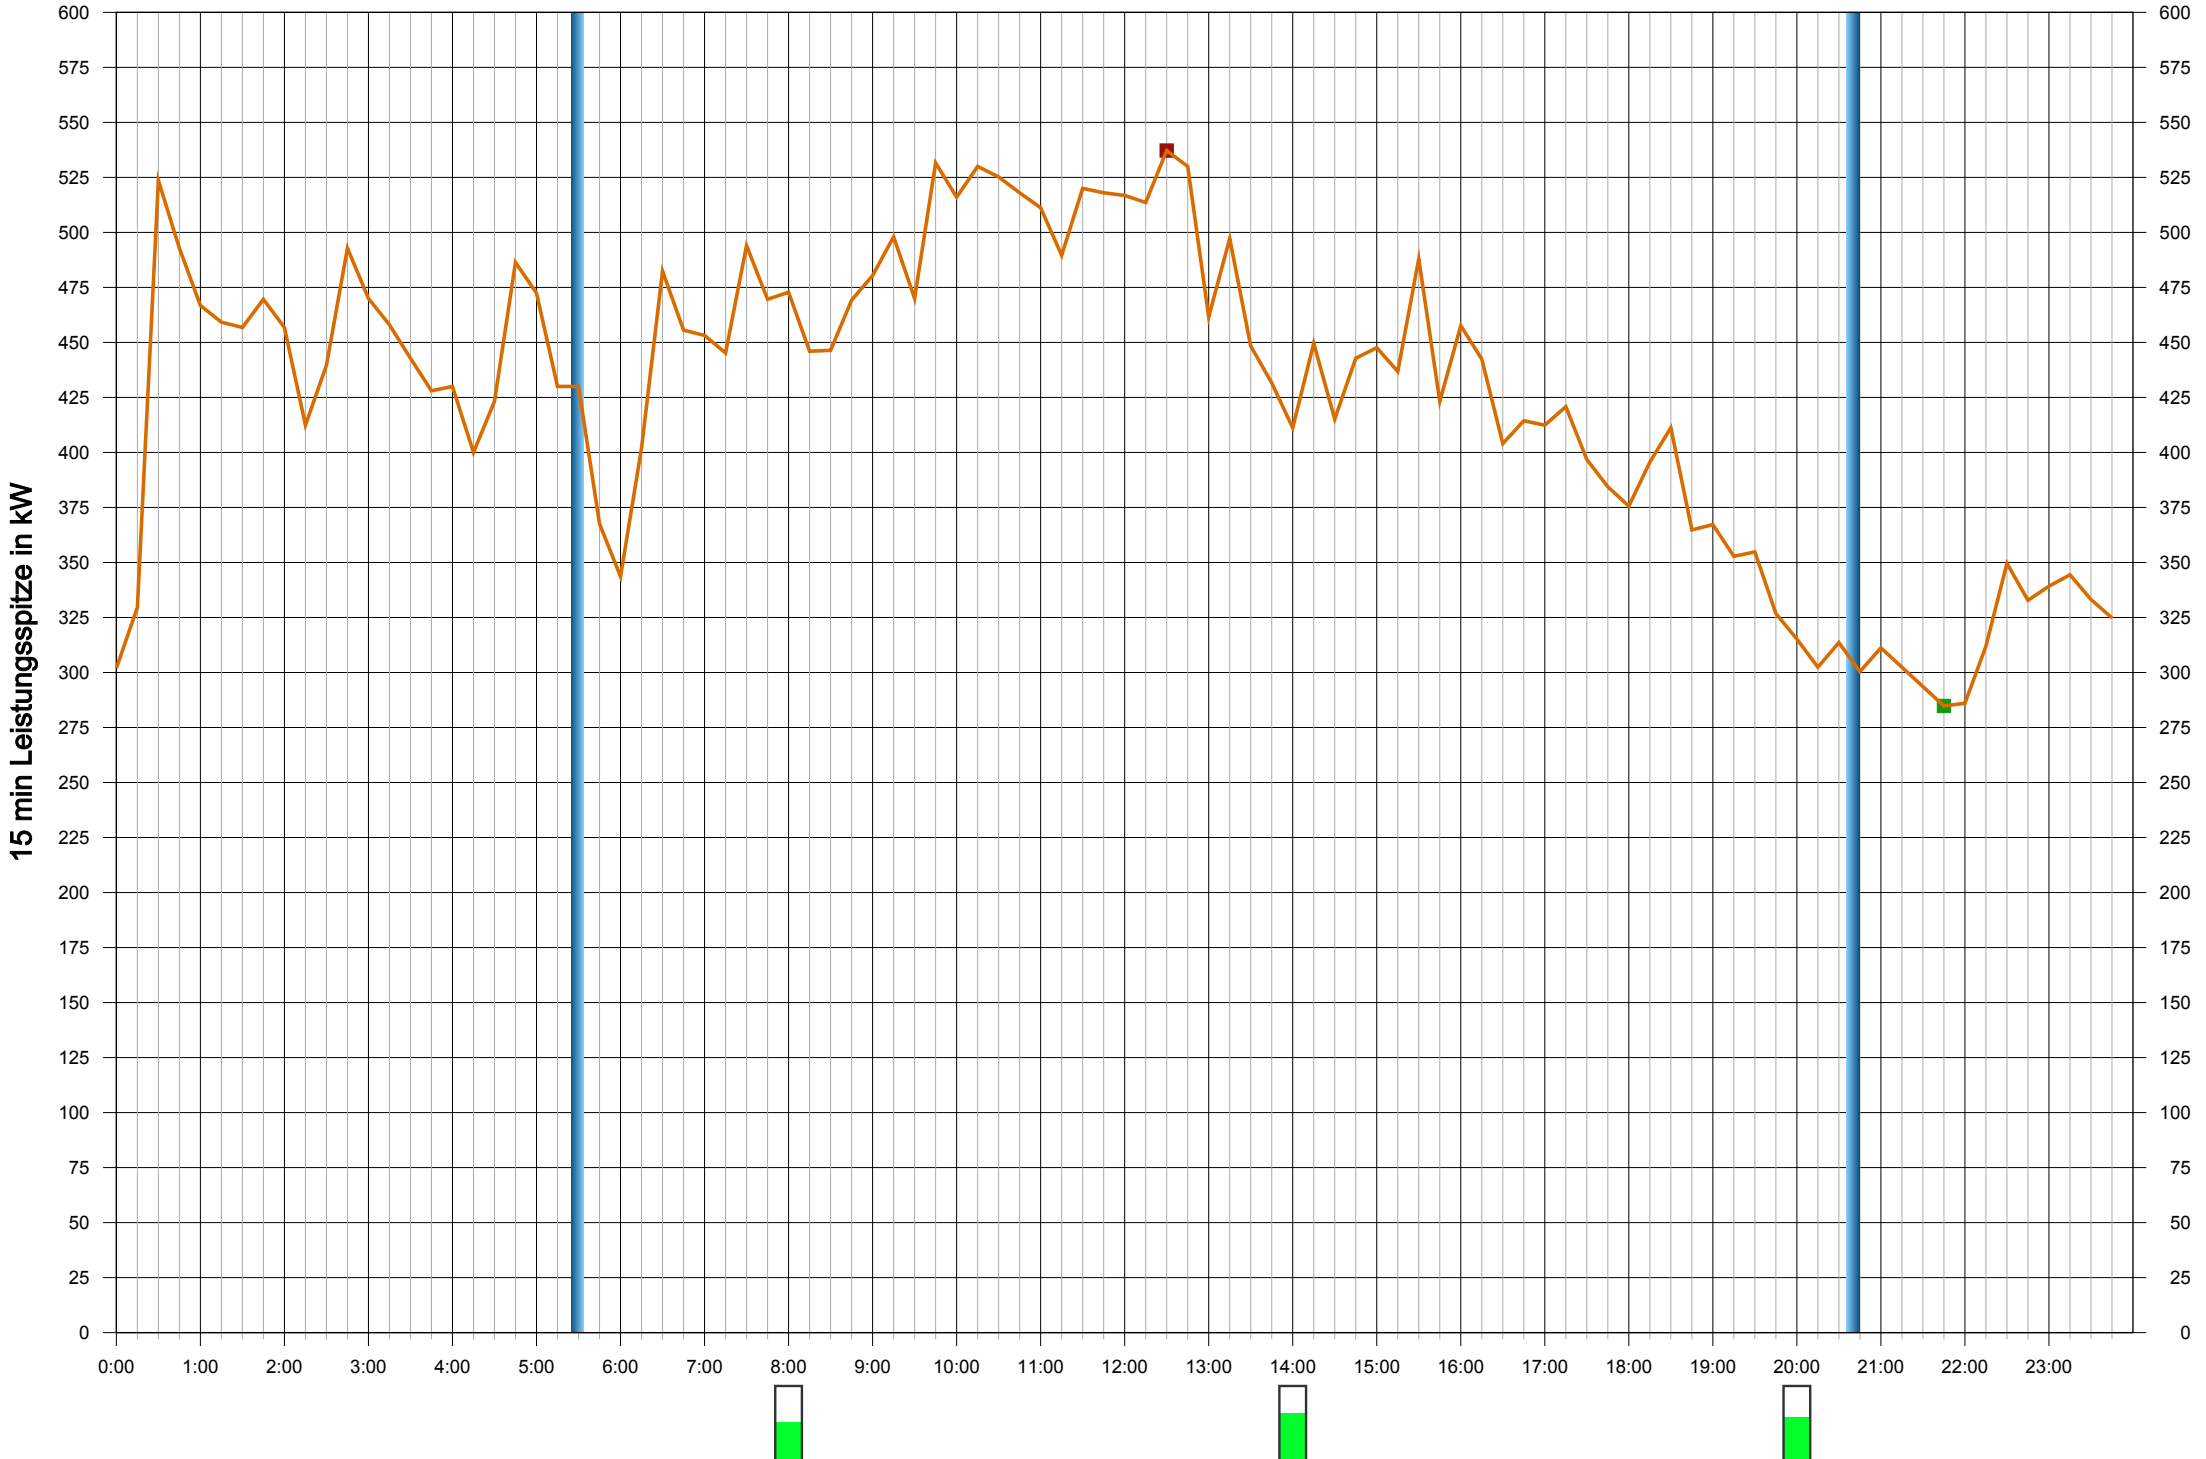

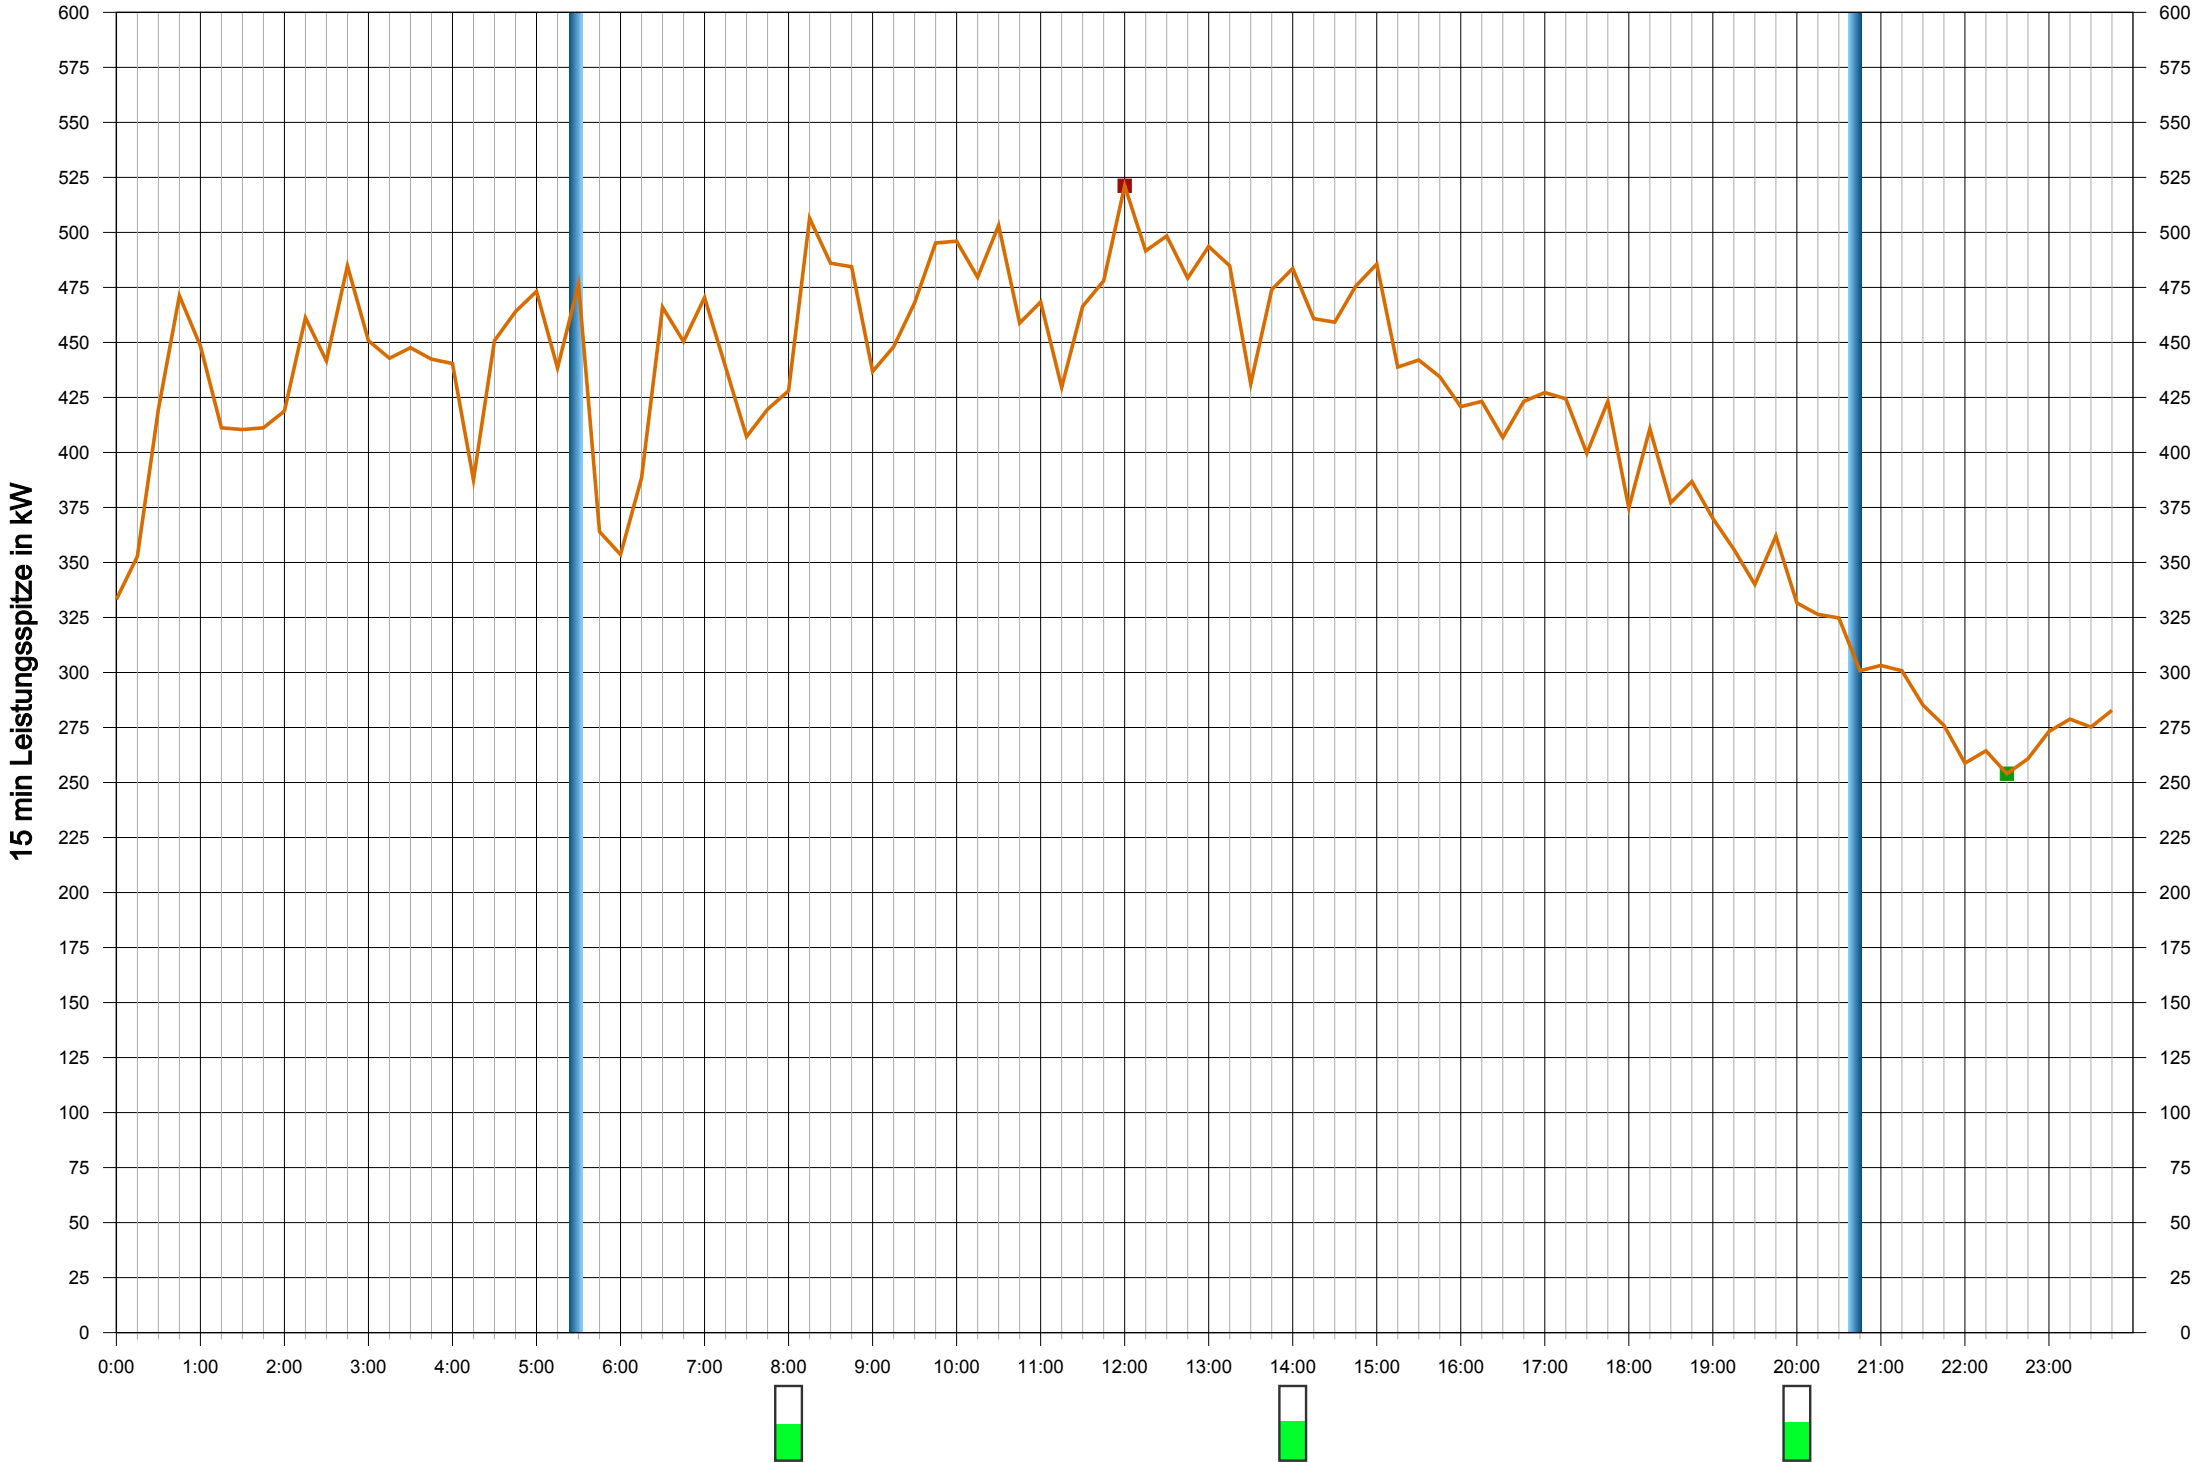

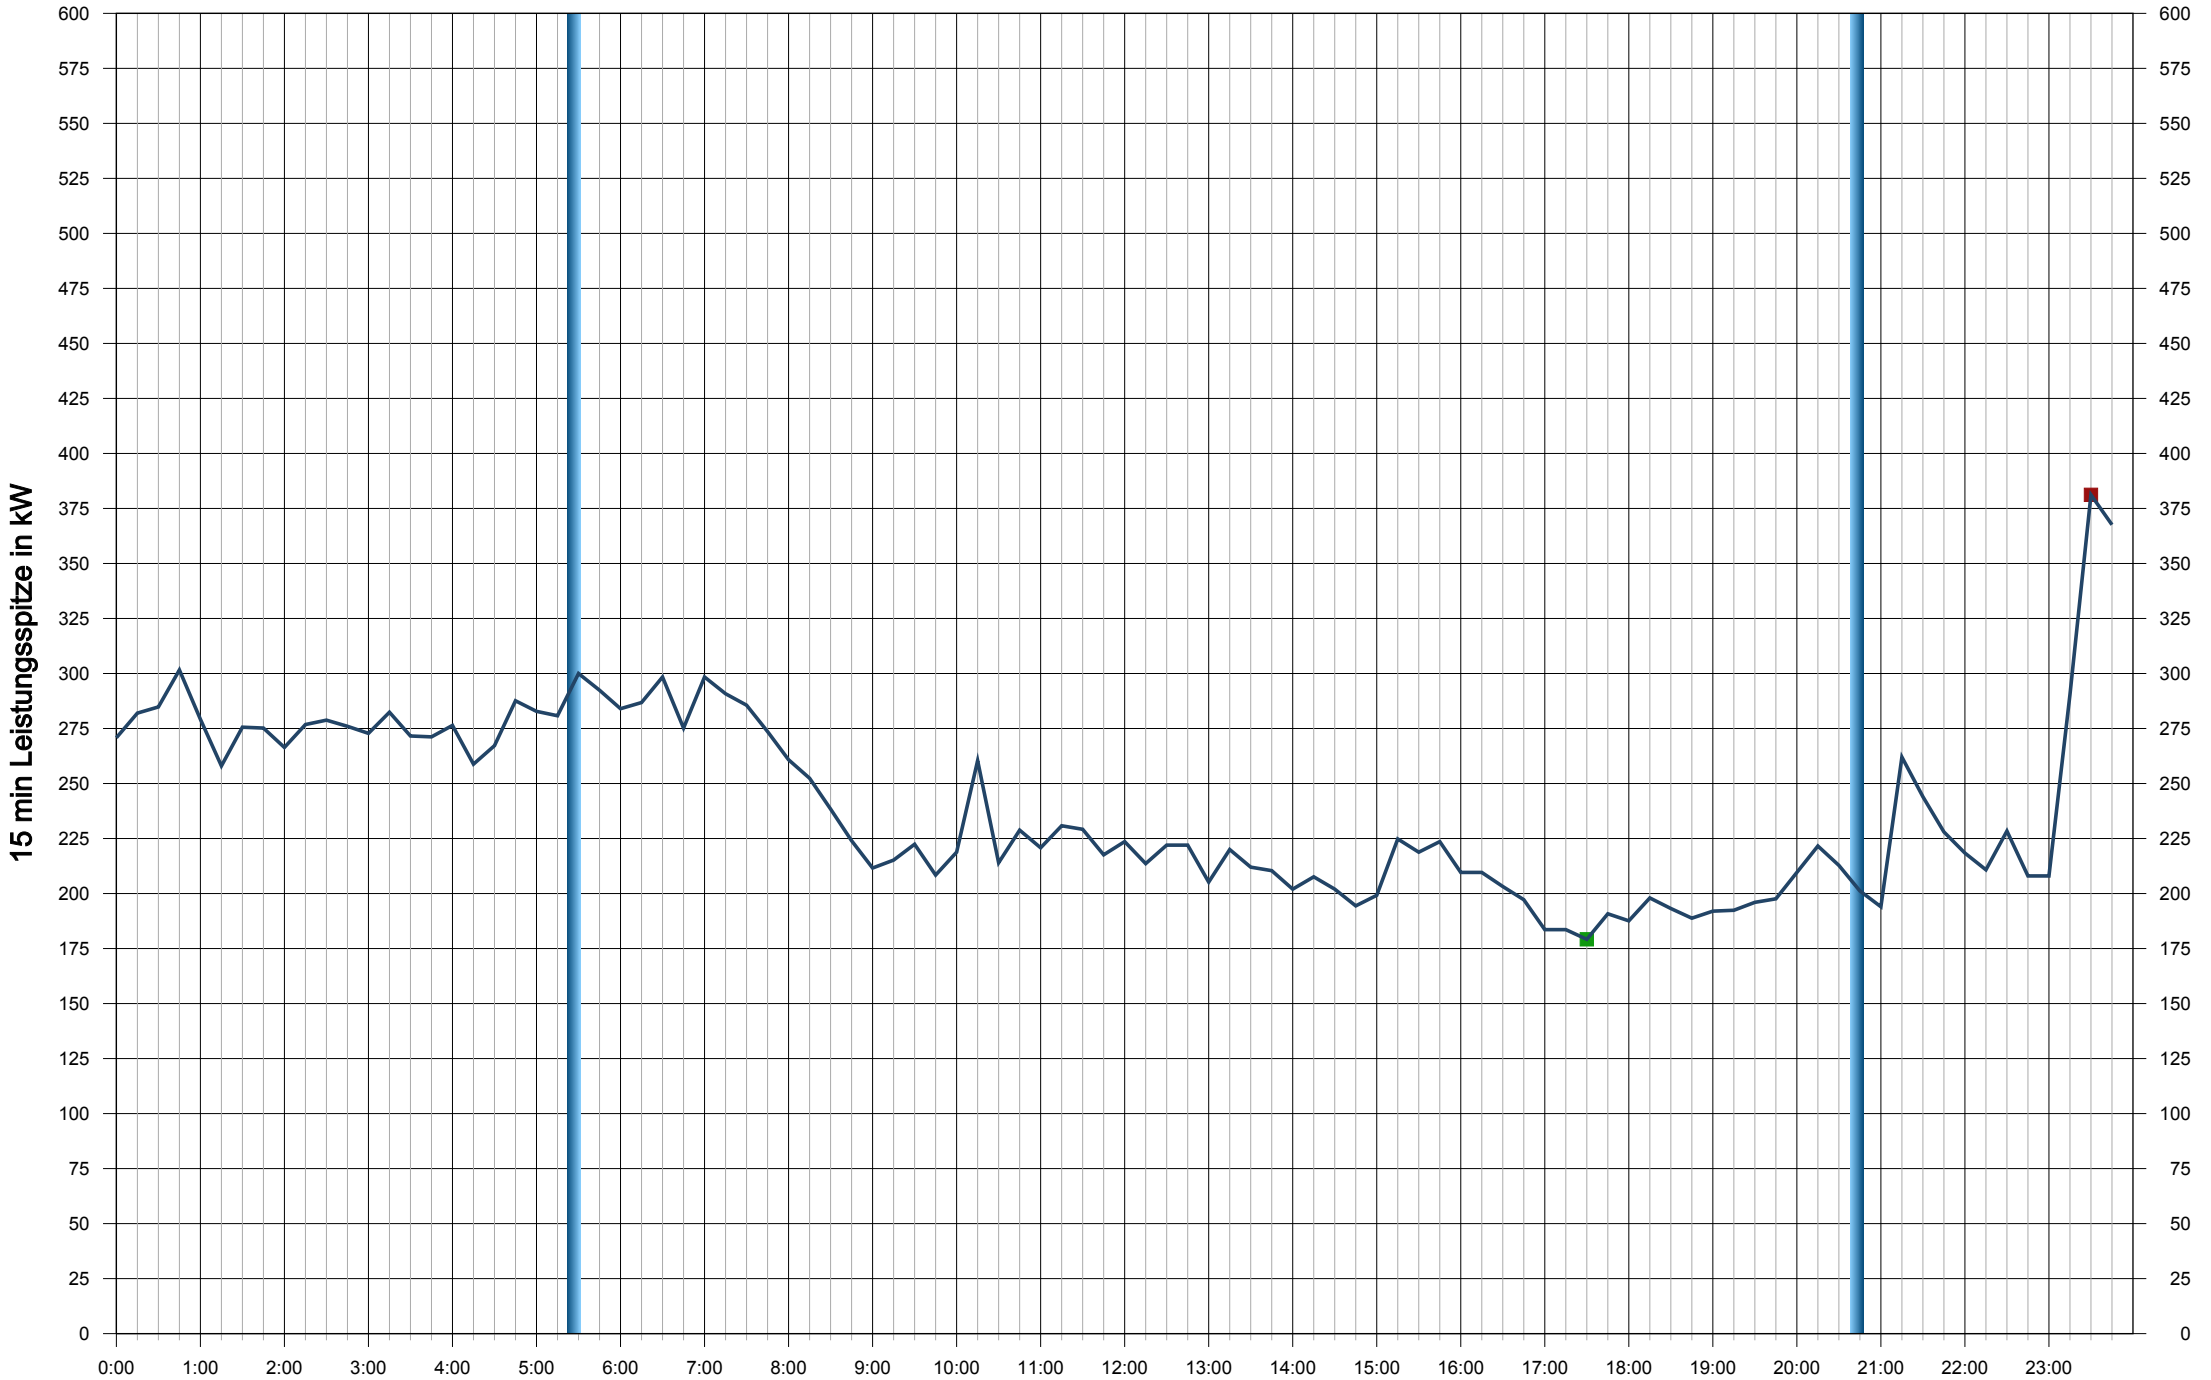

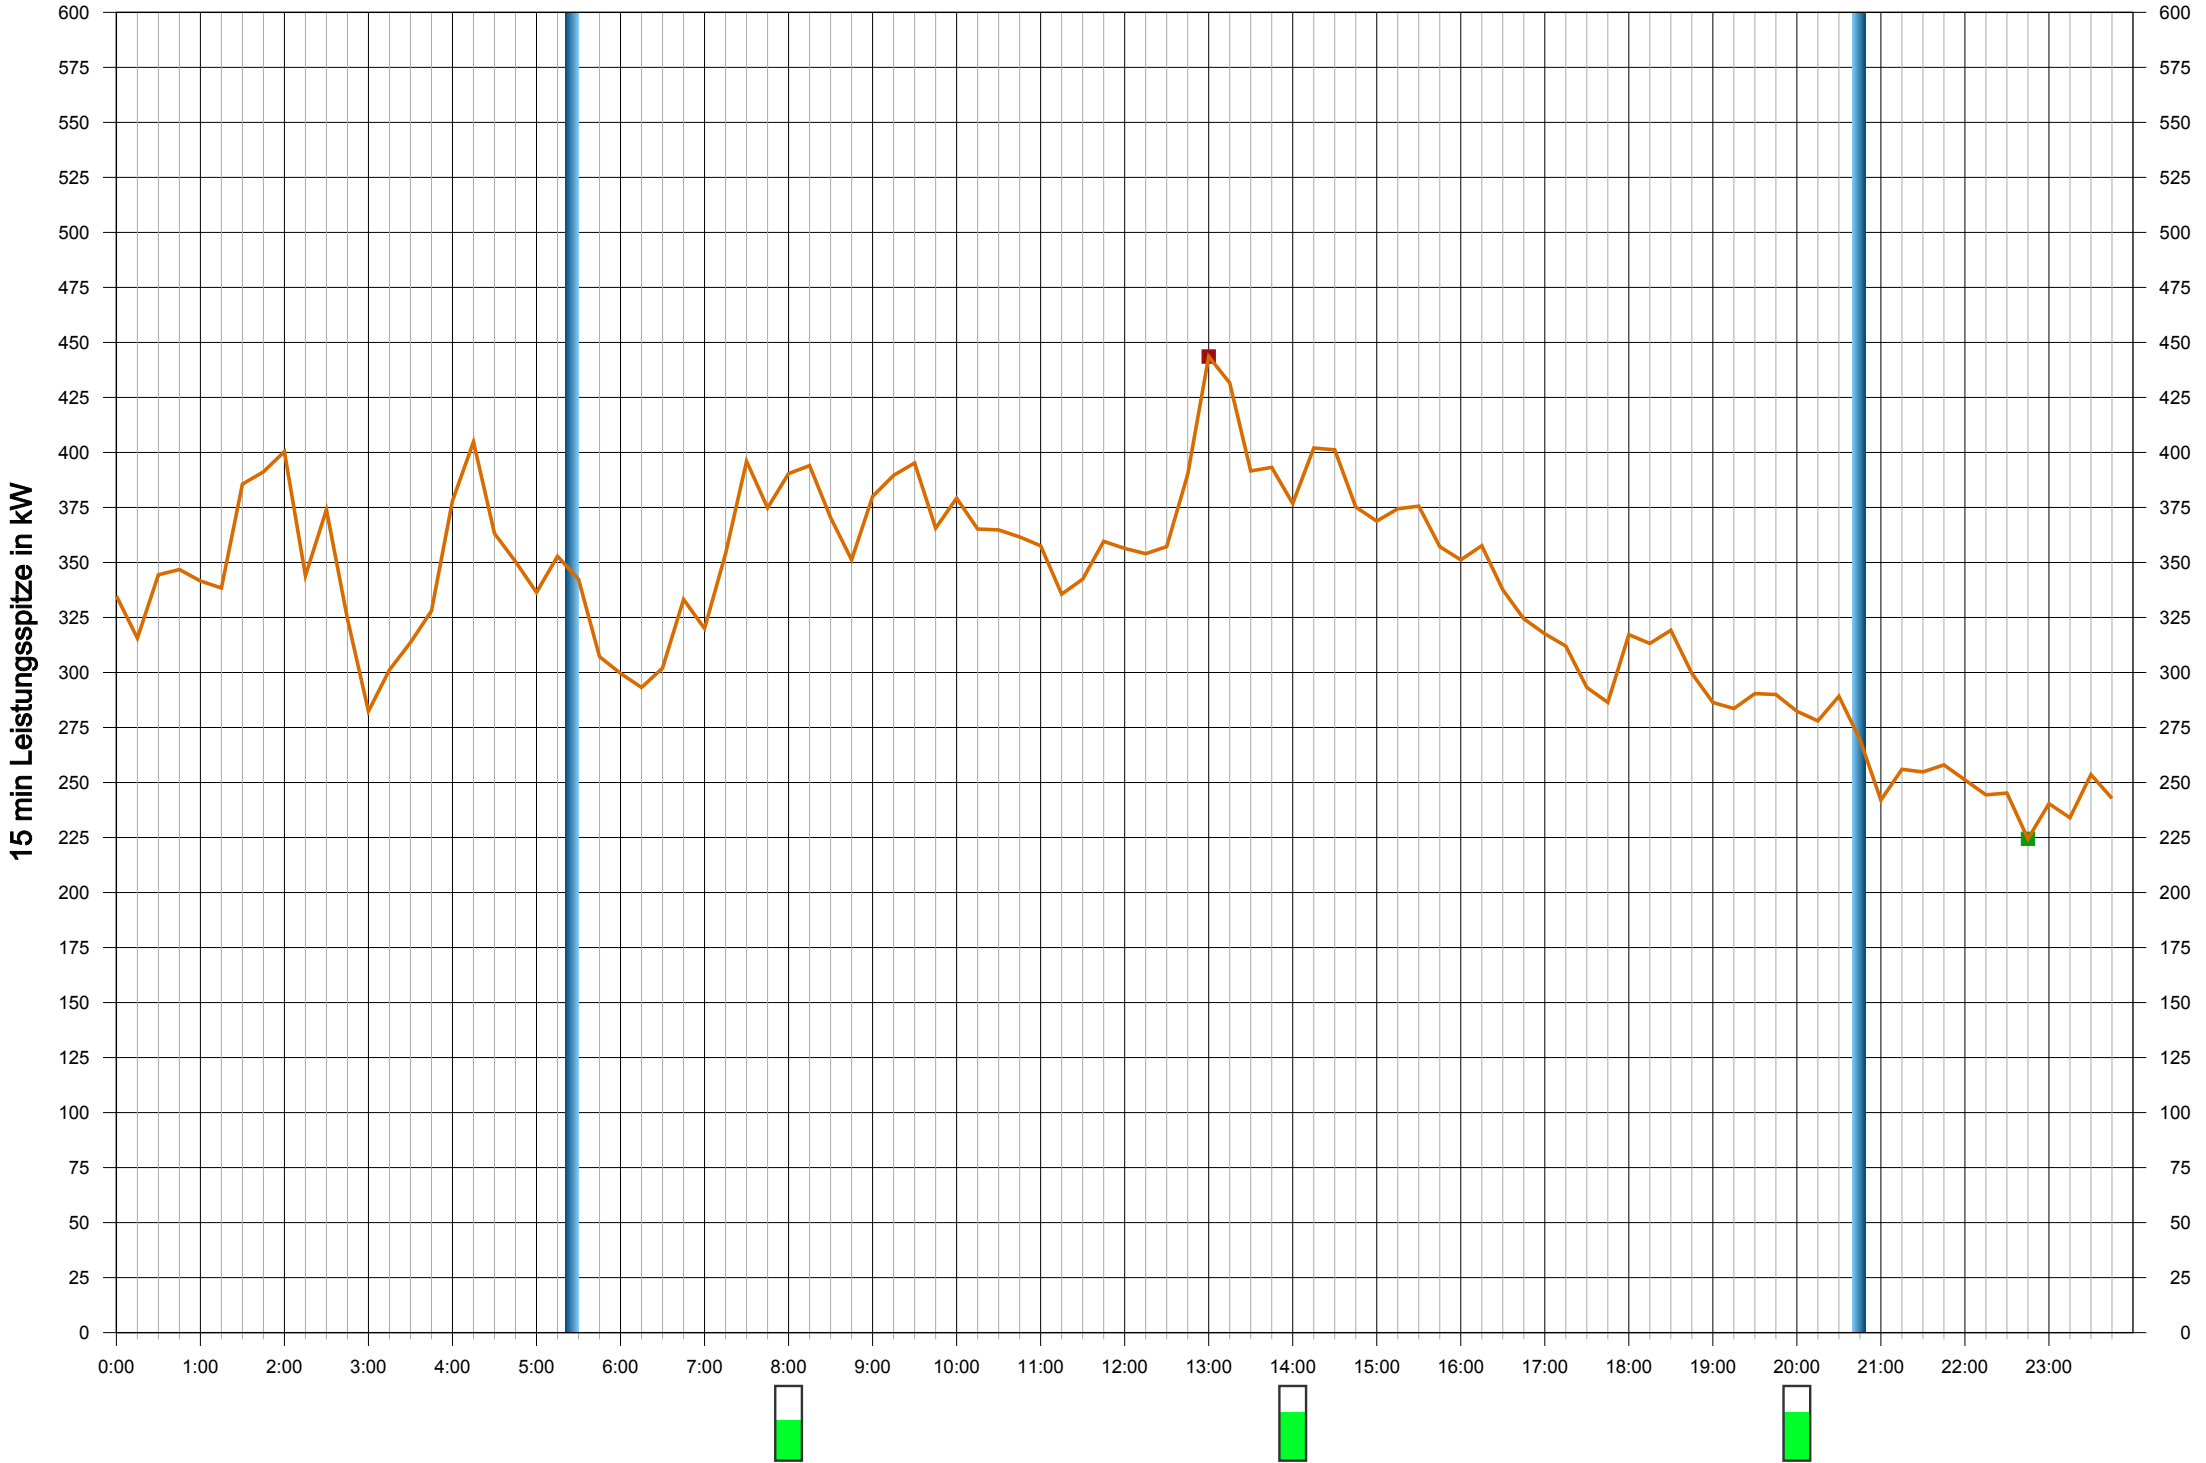


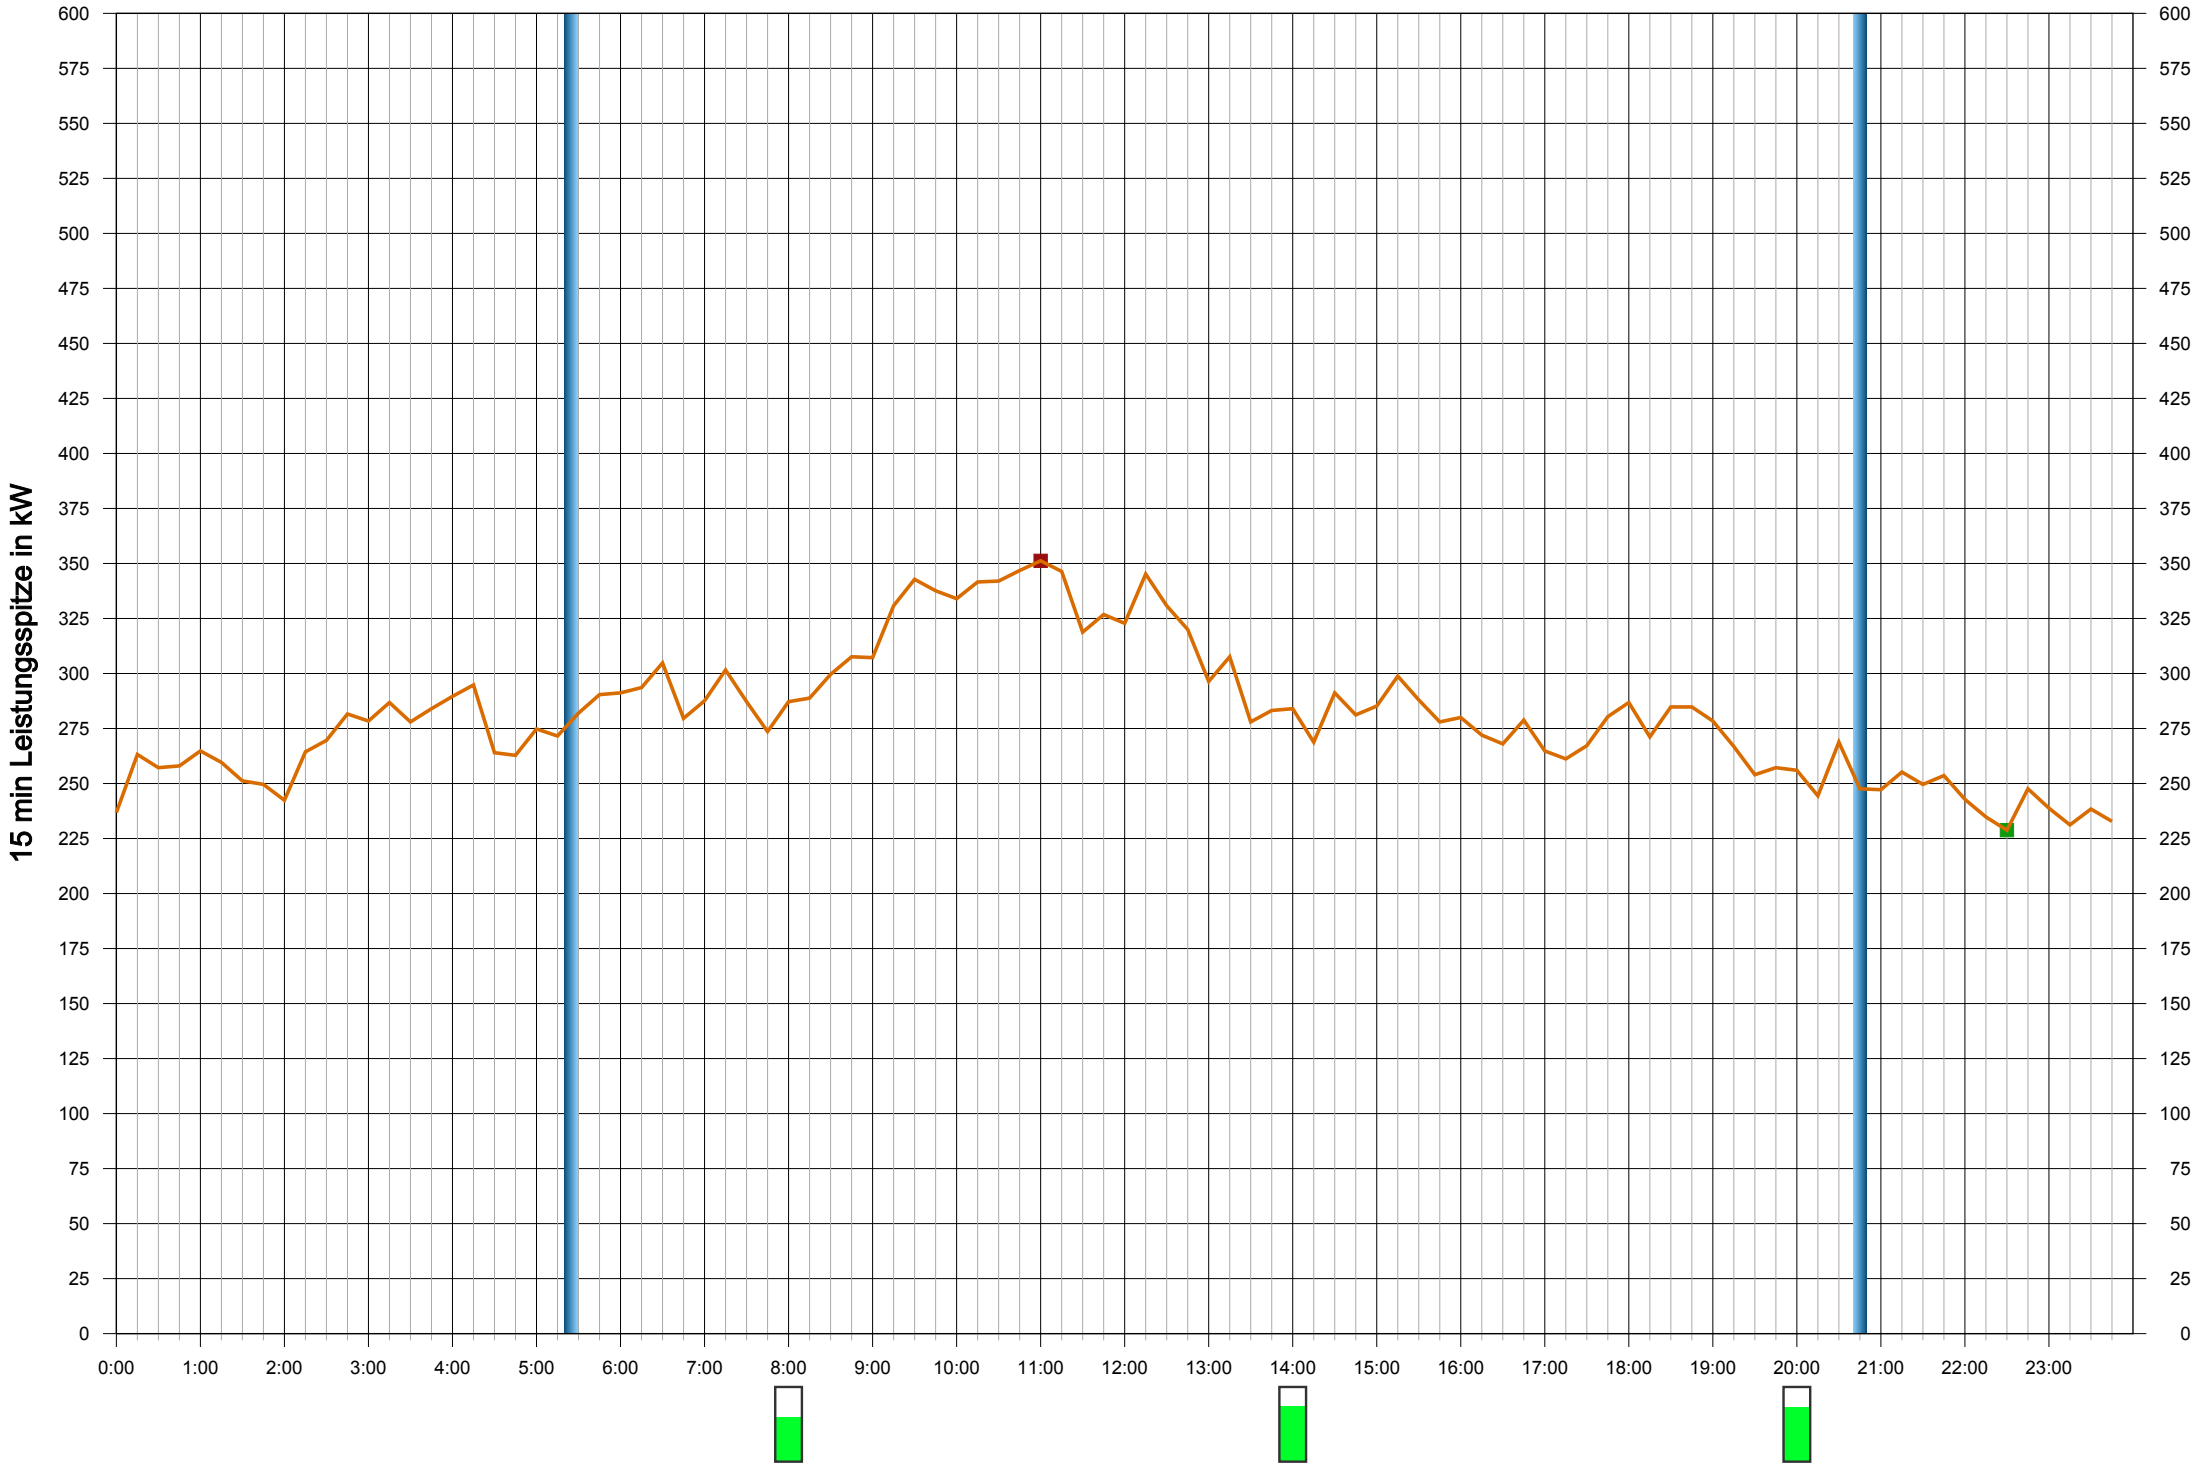





# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Mo. 21.5.2012 (Woche 21)


Tagesminimum: 240,8 kW, Tagesmittelwert: 395,2 kW, Tagesmaximum: 550,0 kW, Tagesbedarf: 9.486 kWh (1.328 €)

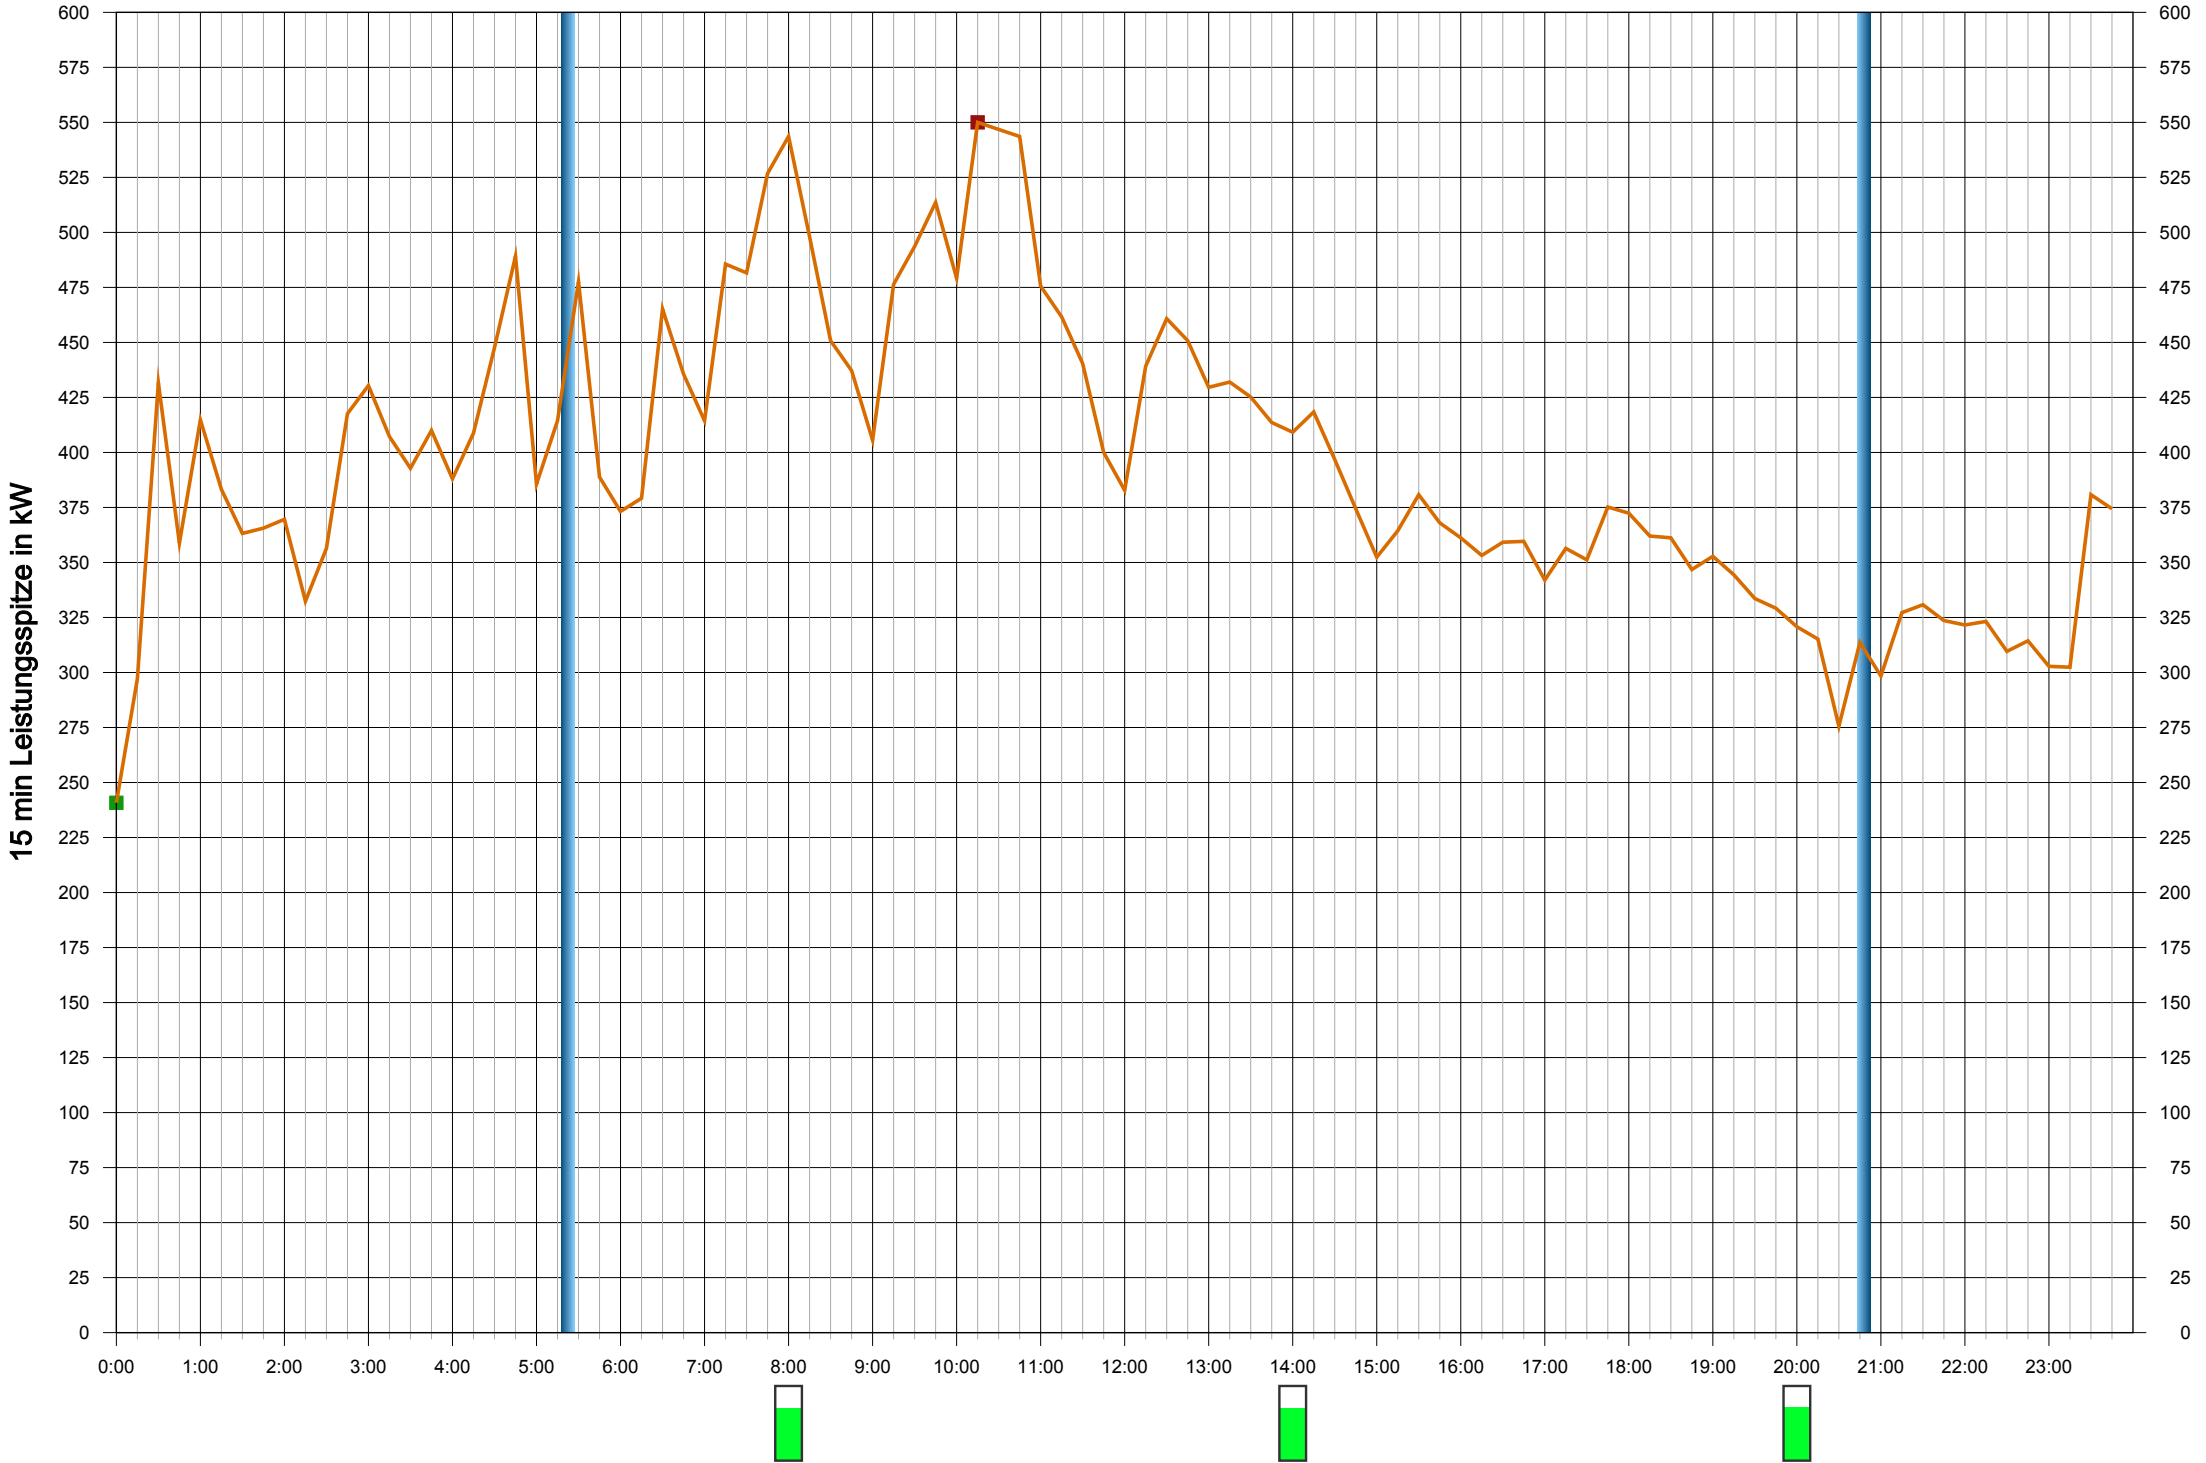





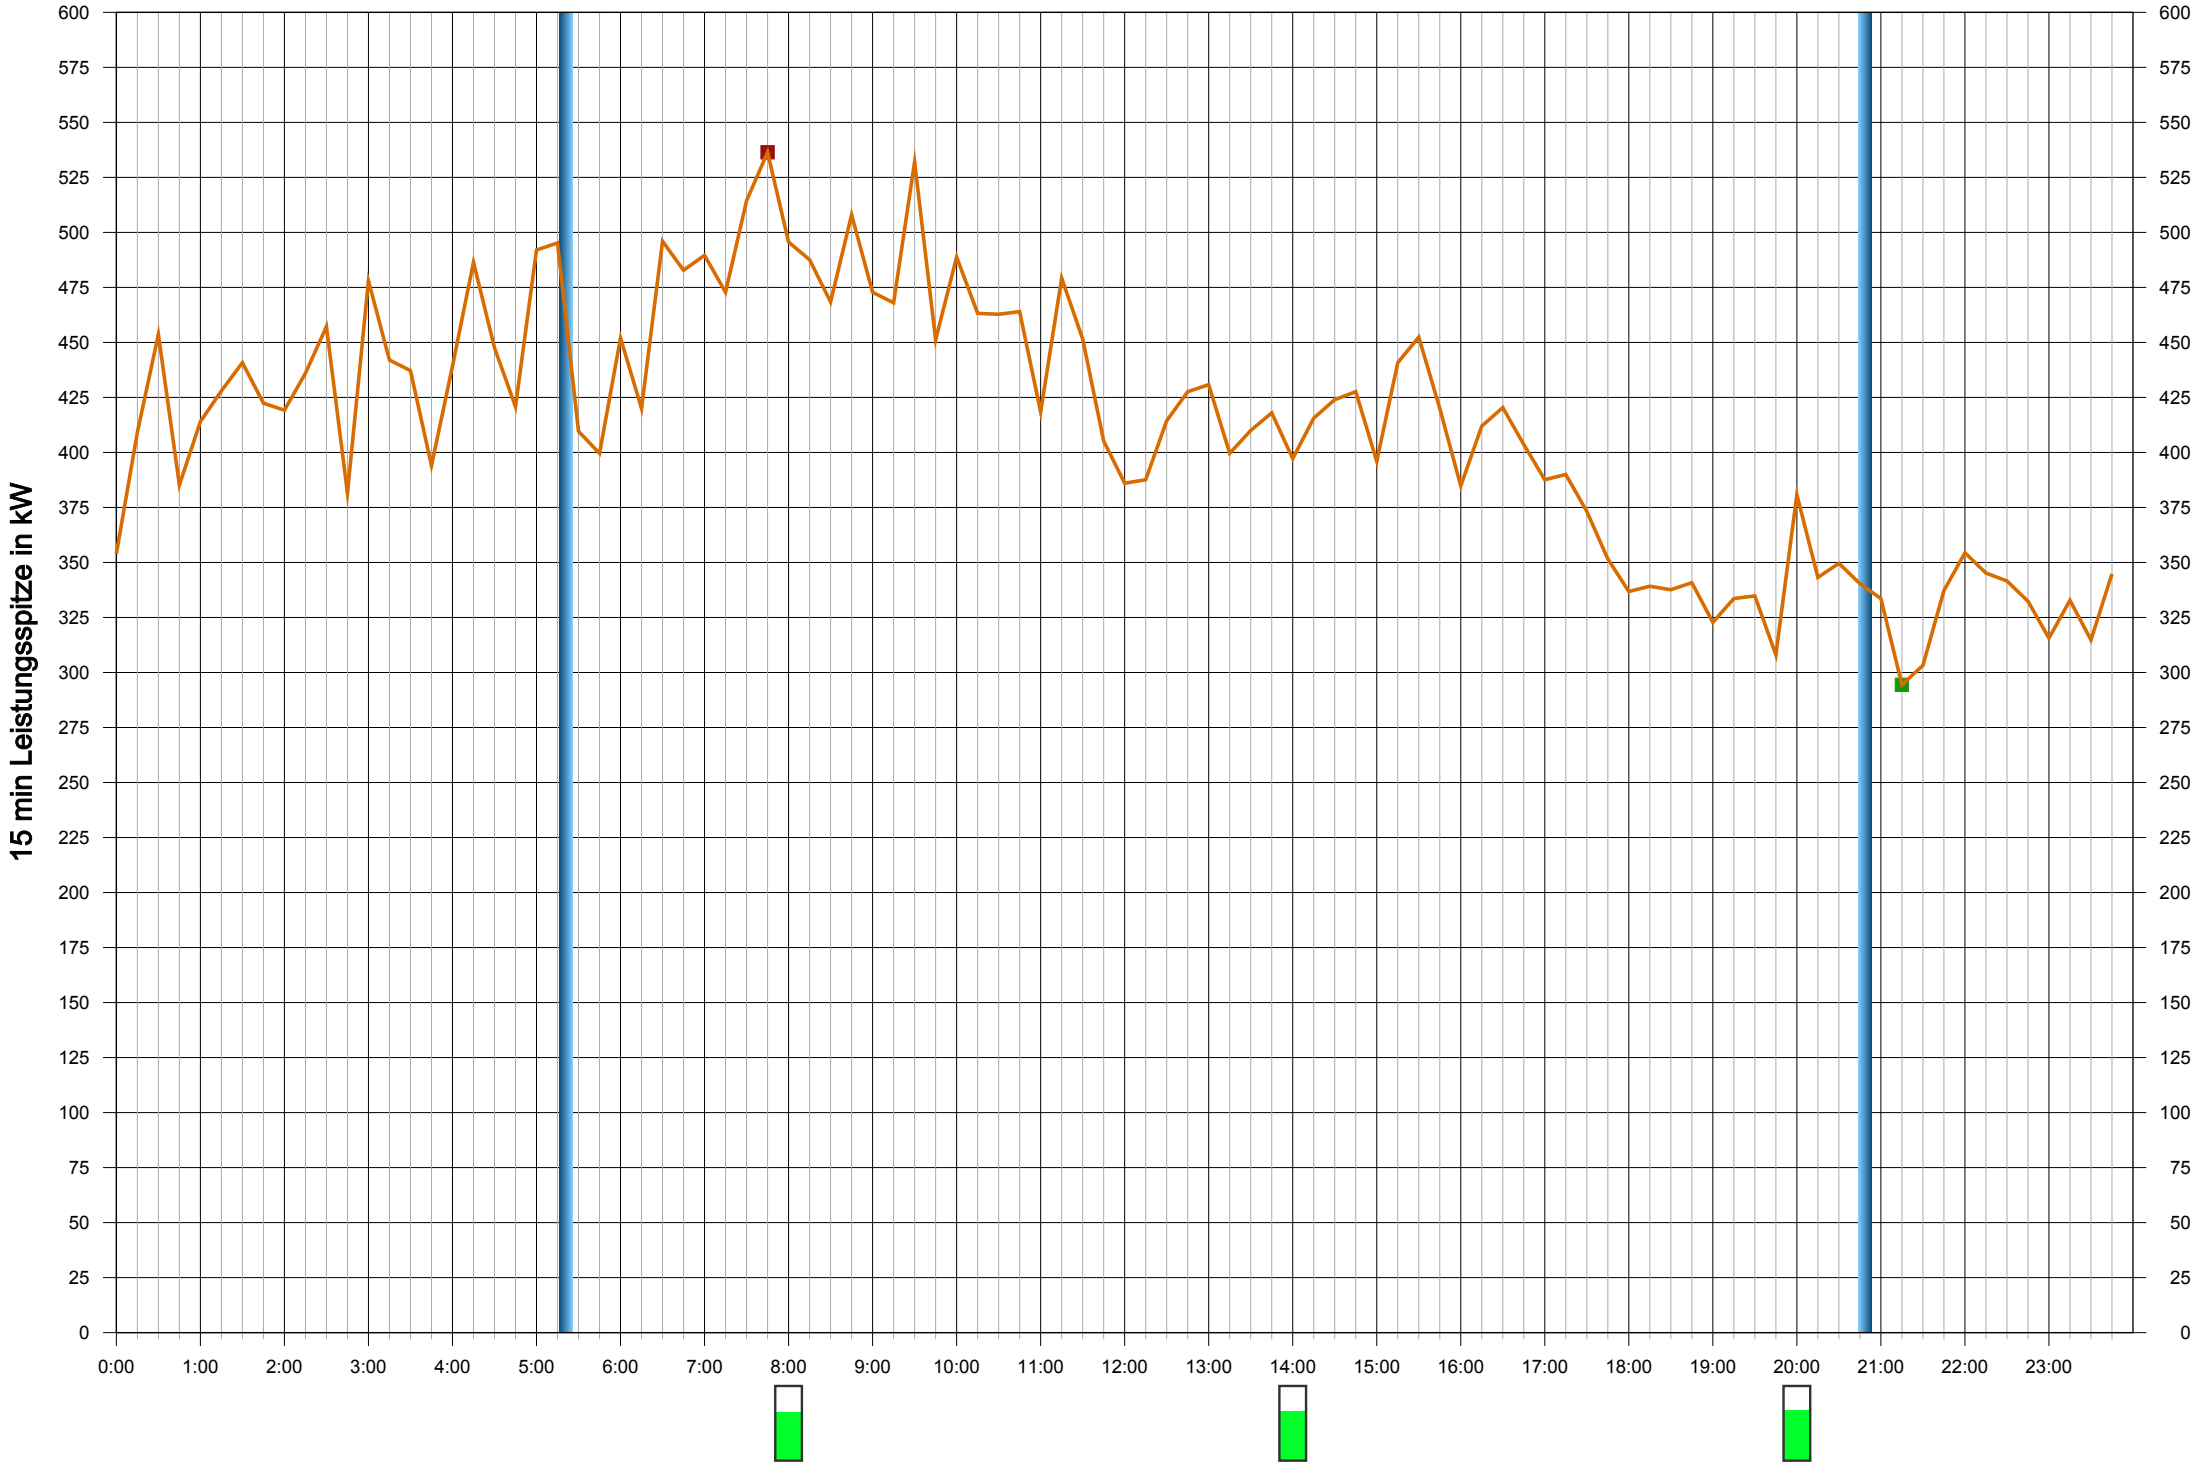


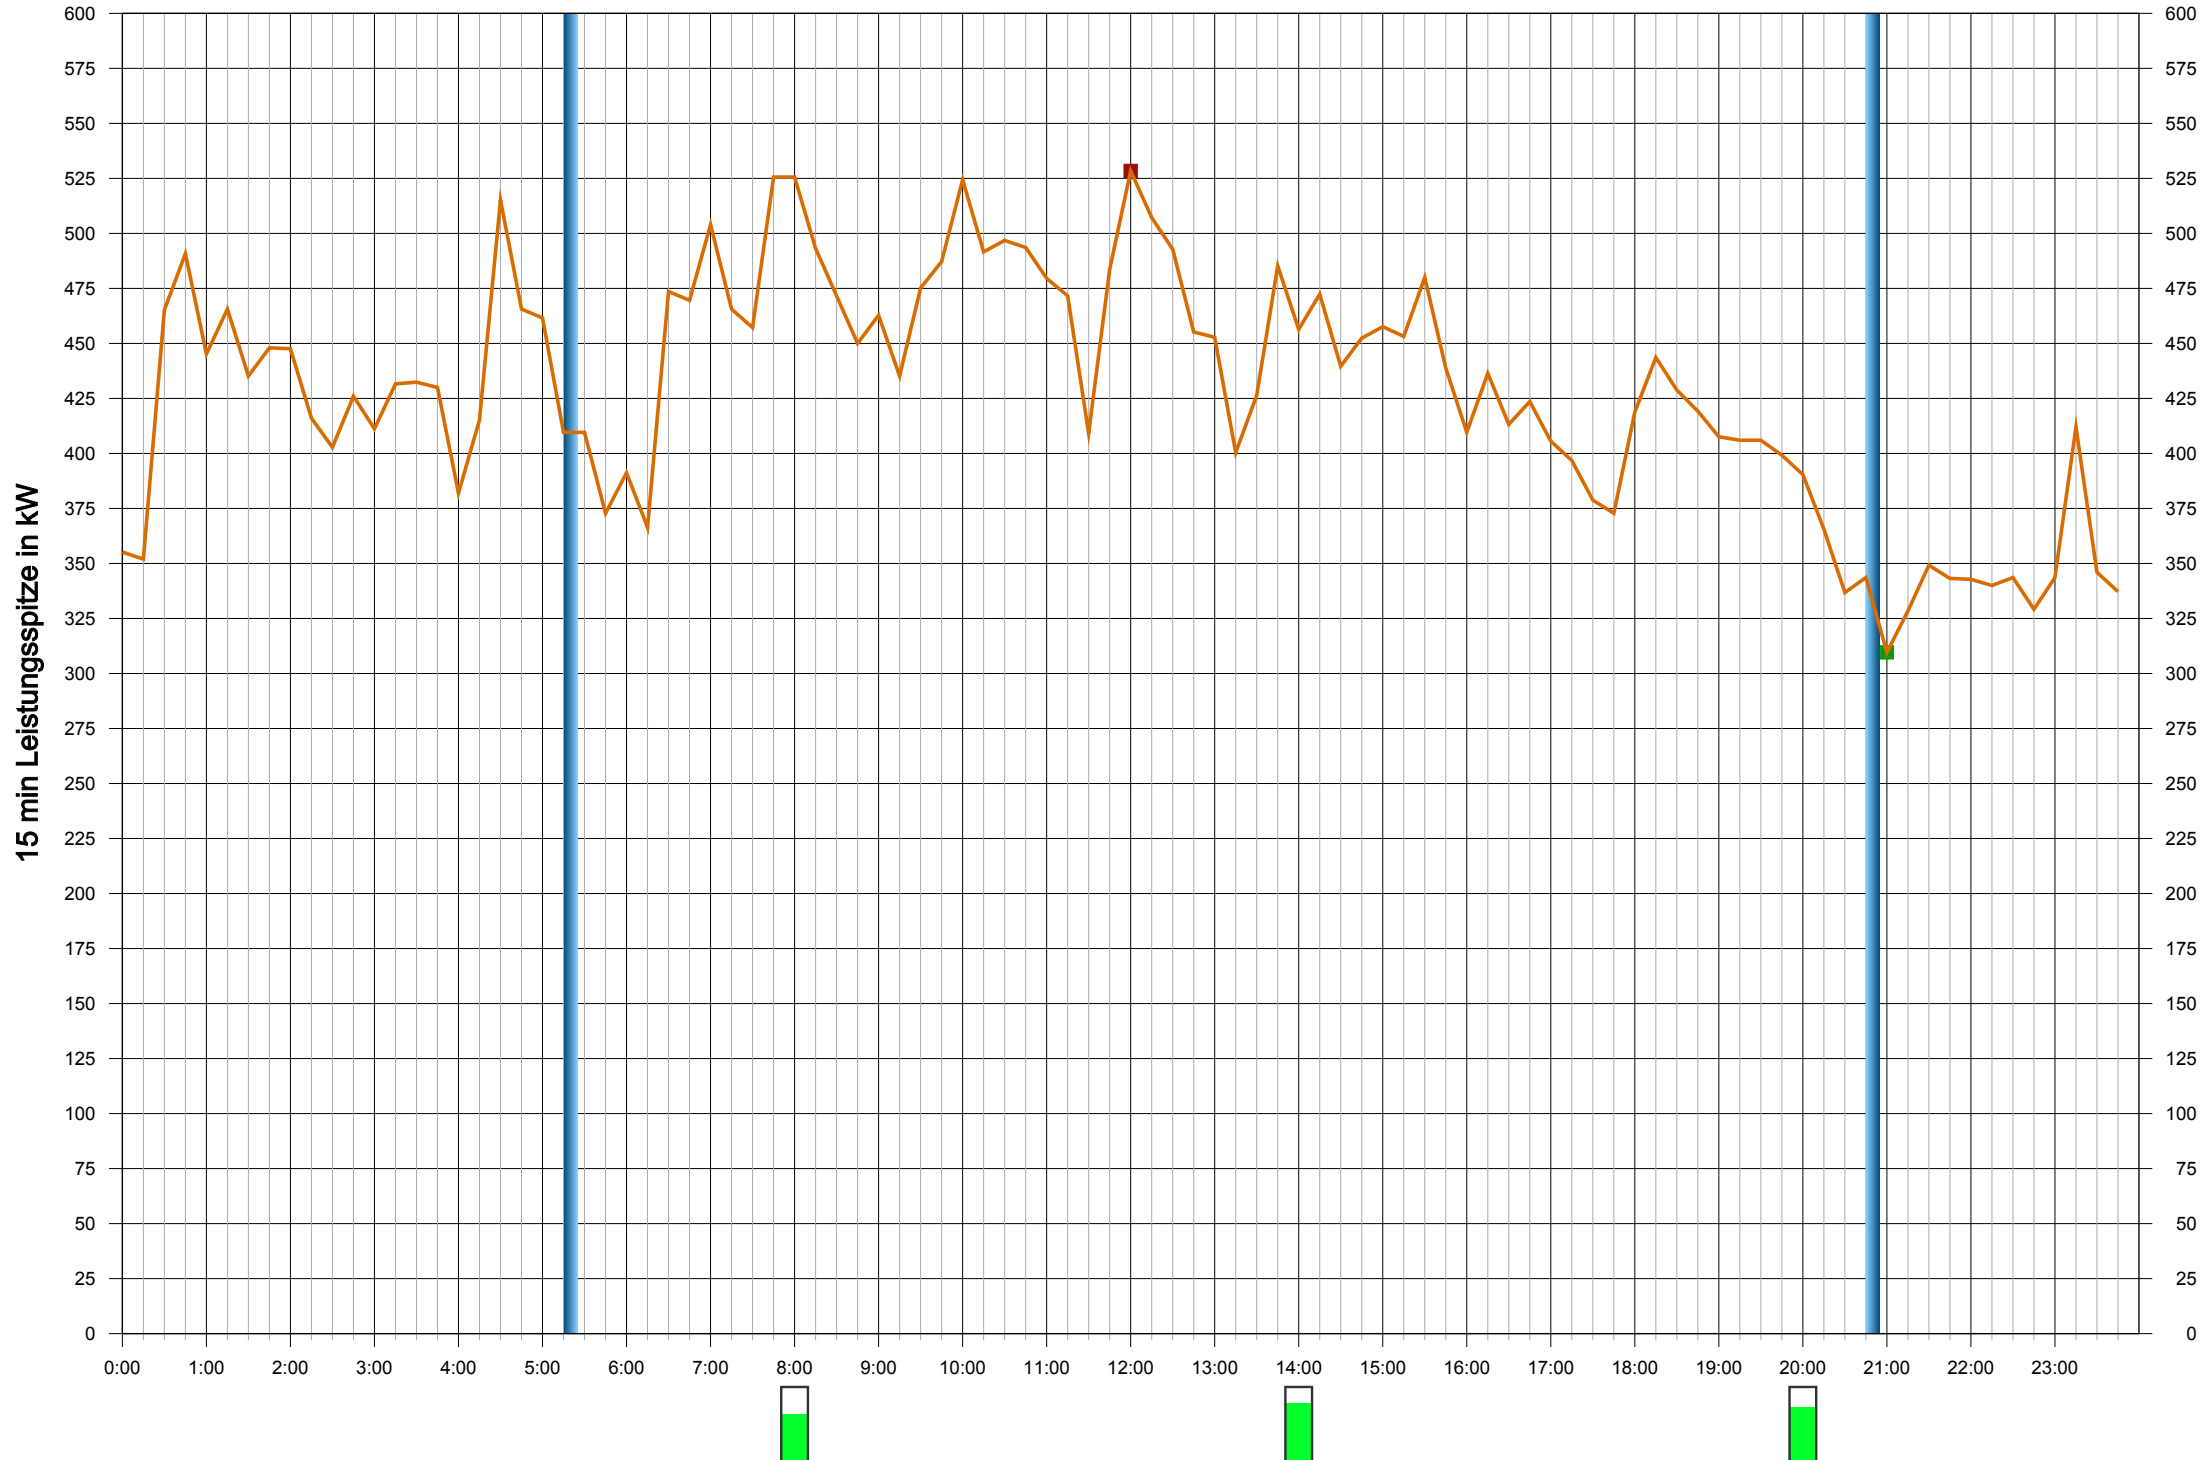


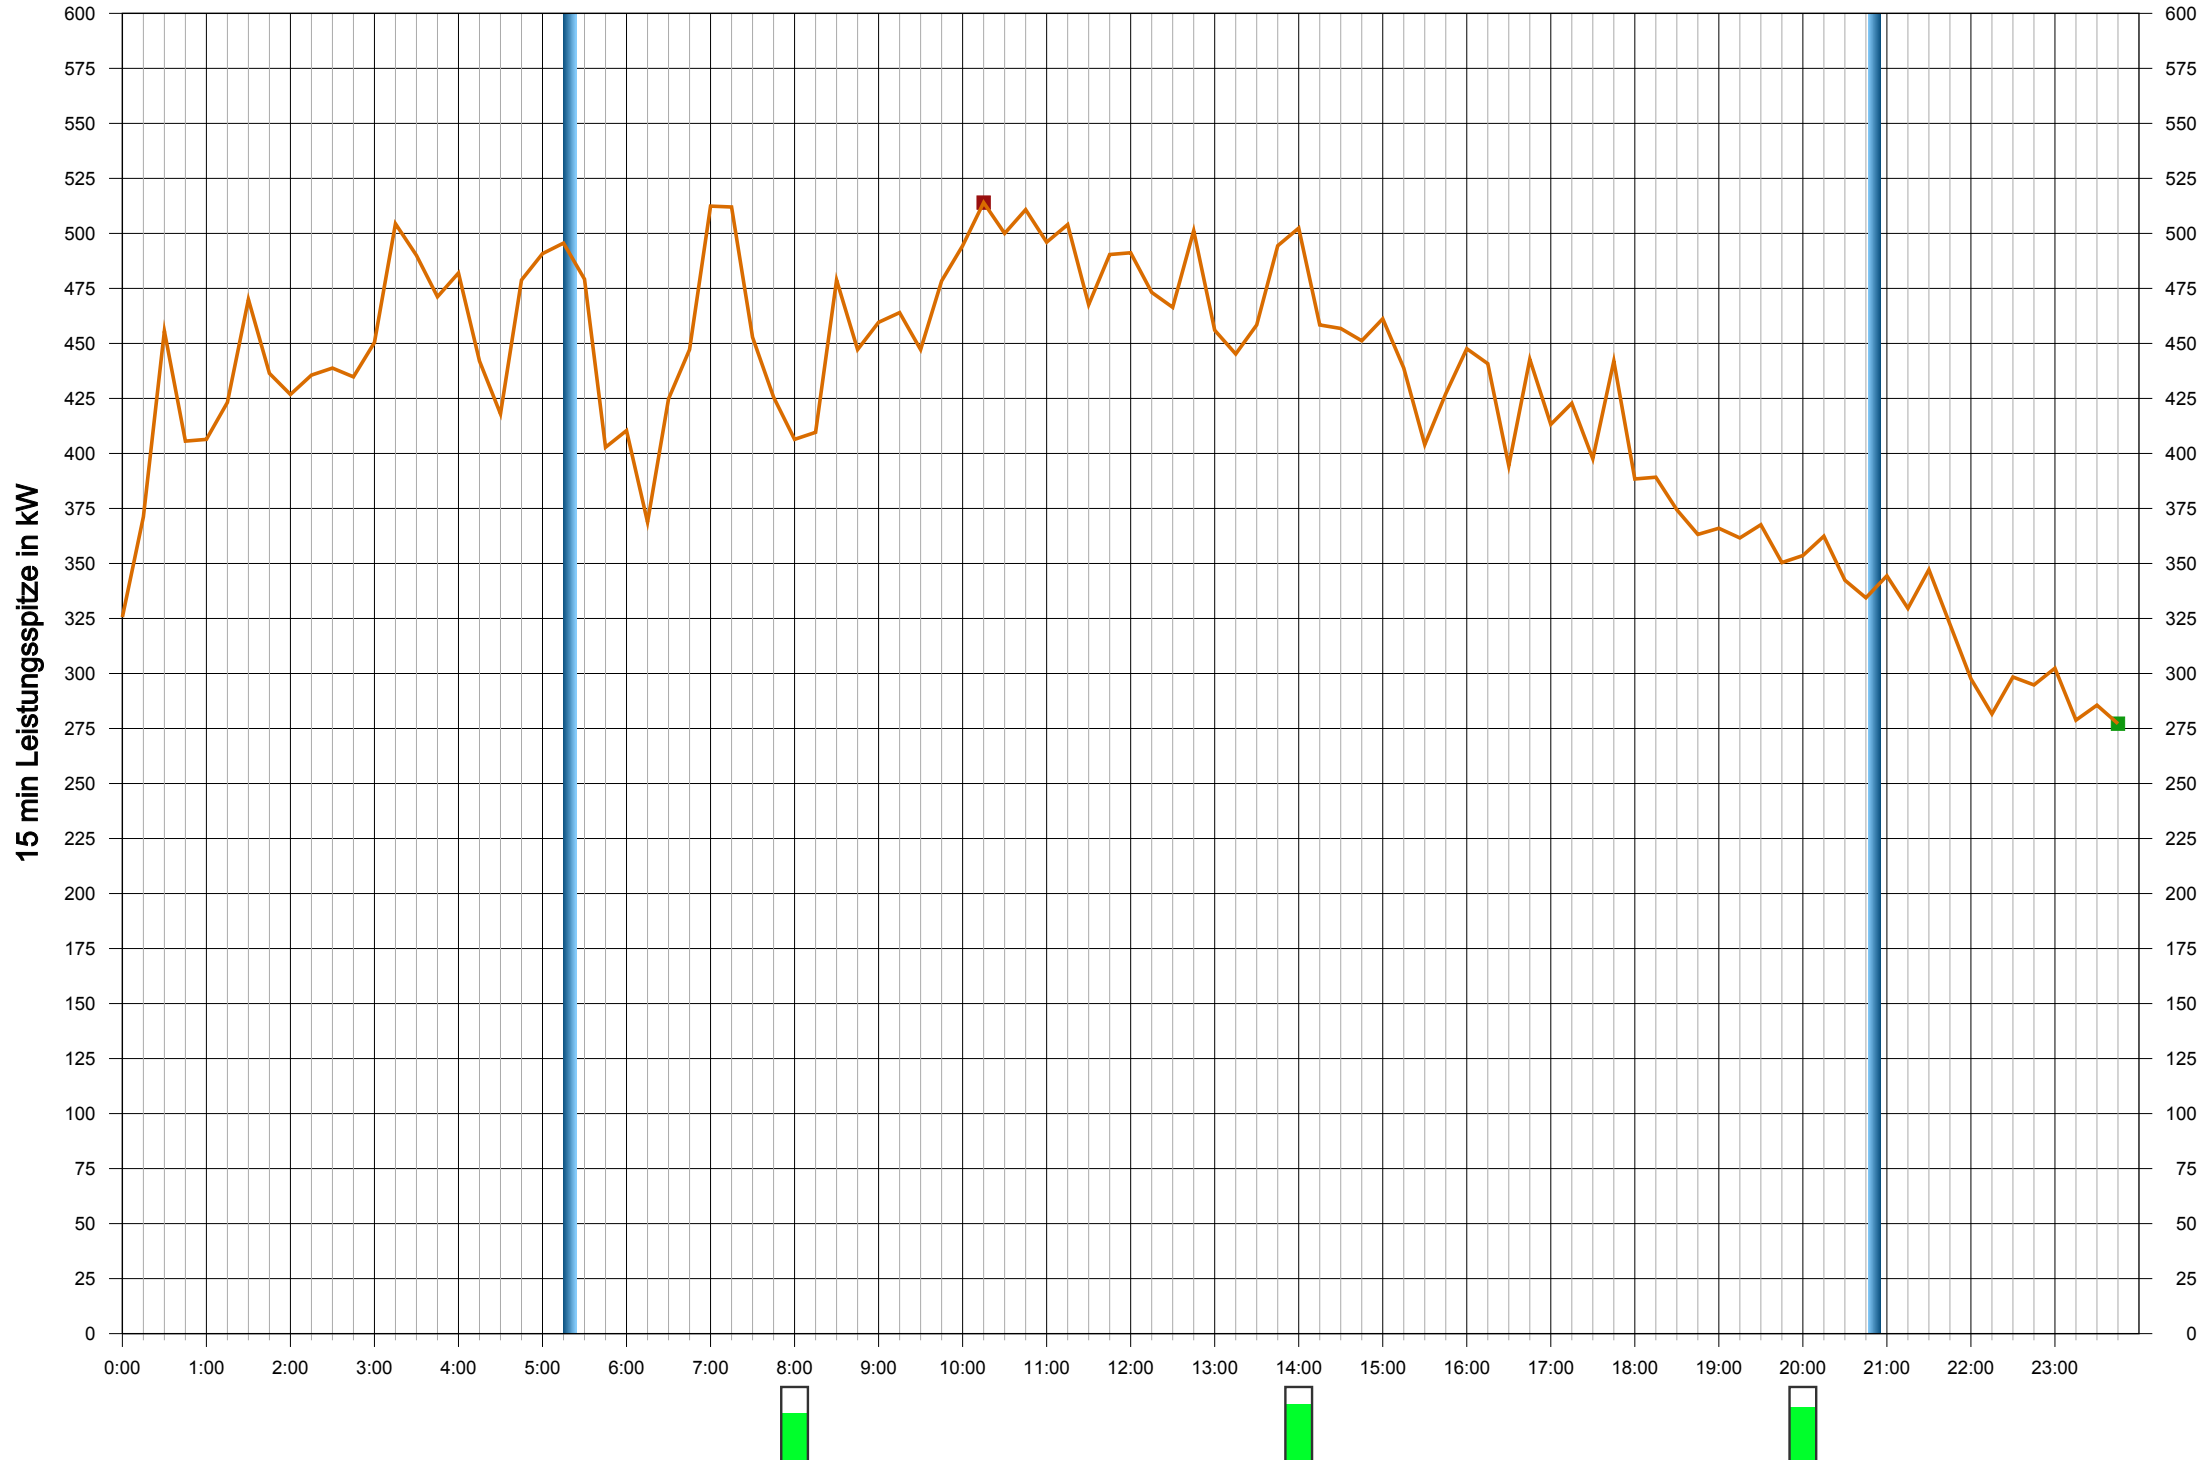


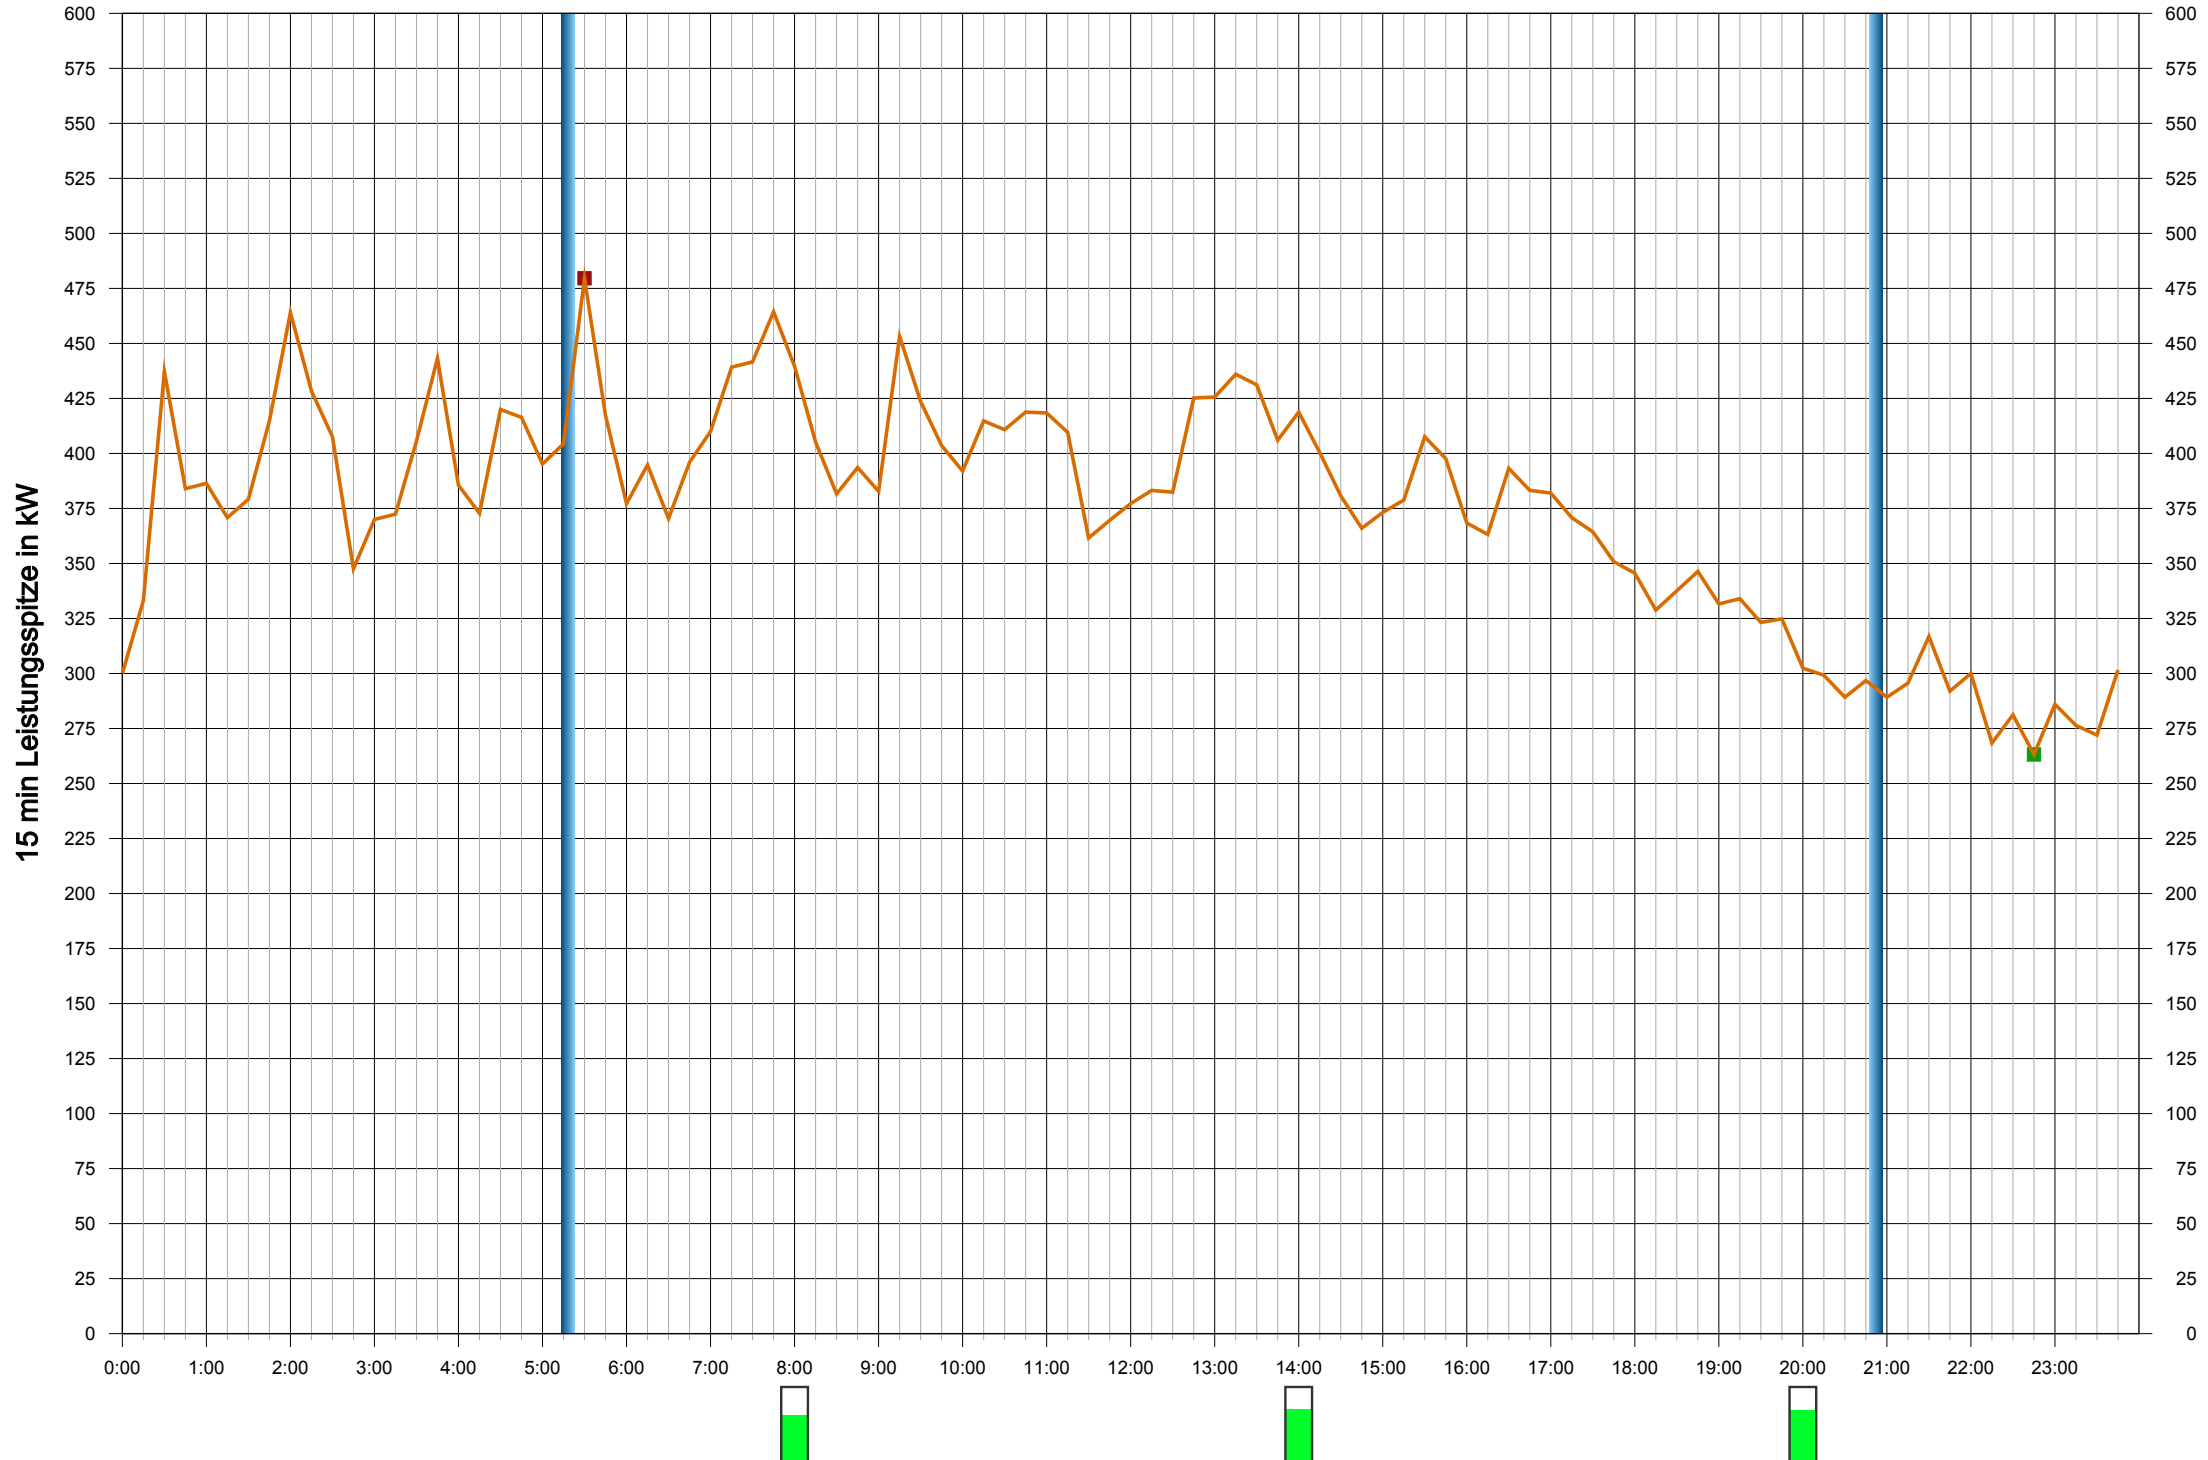

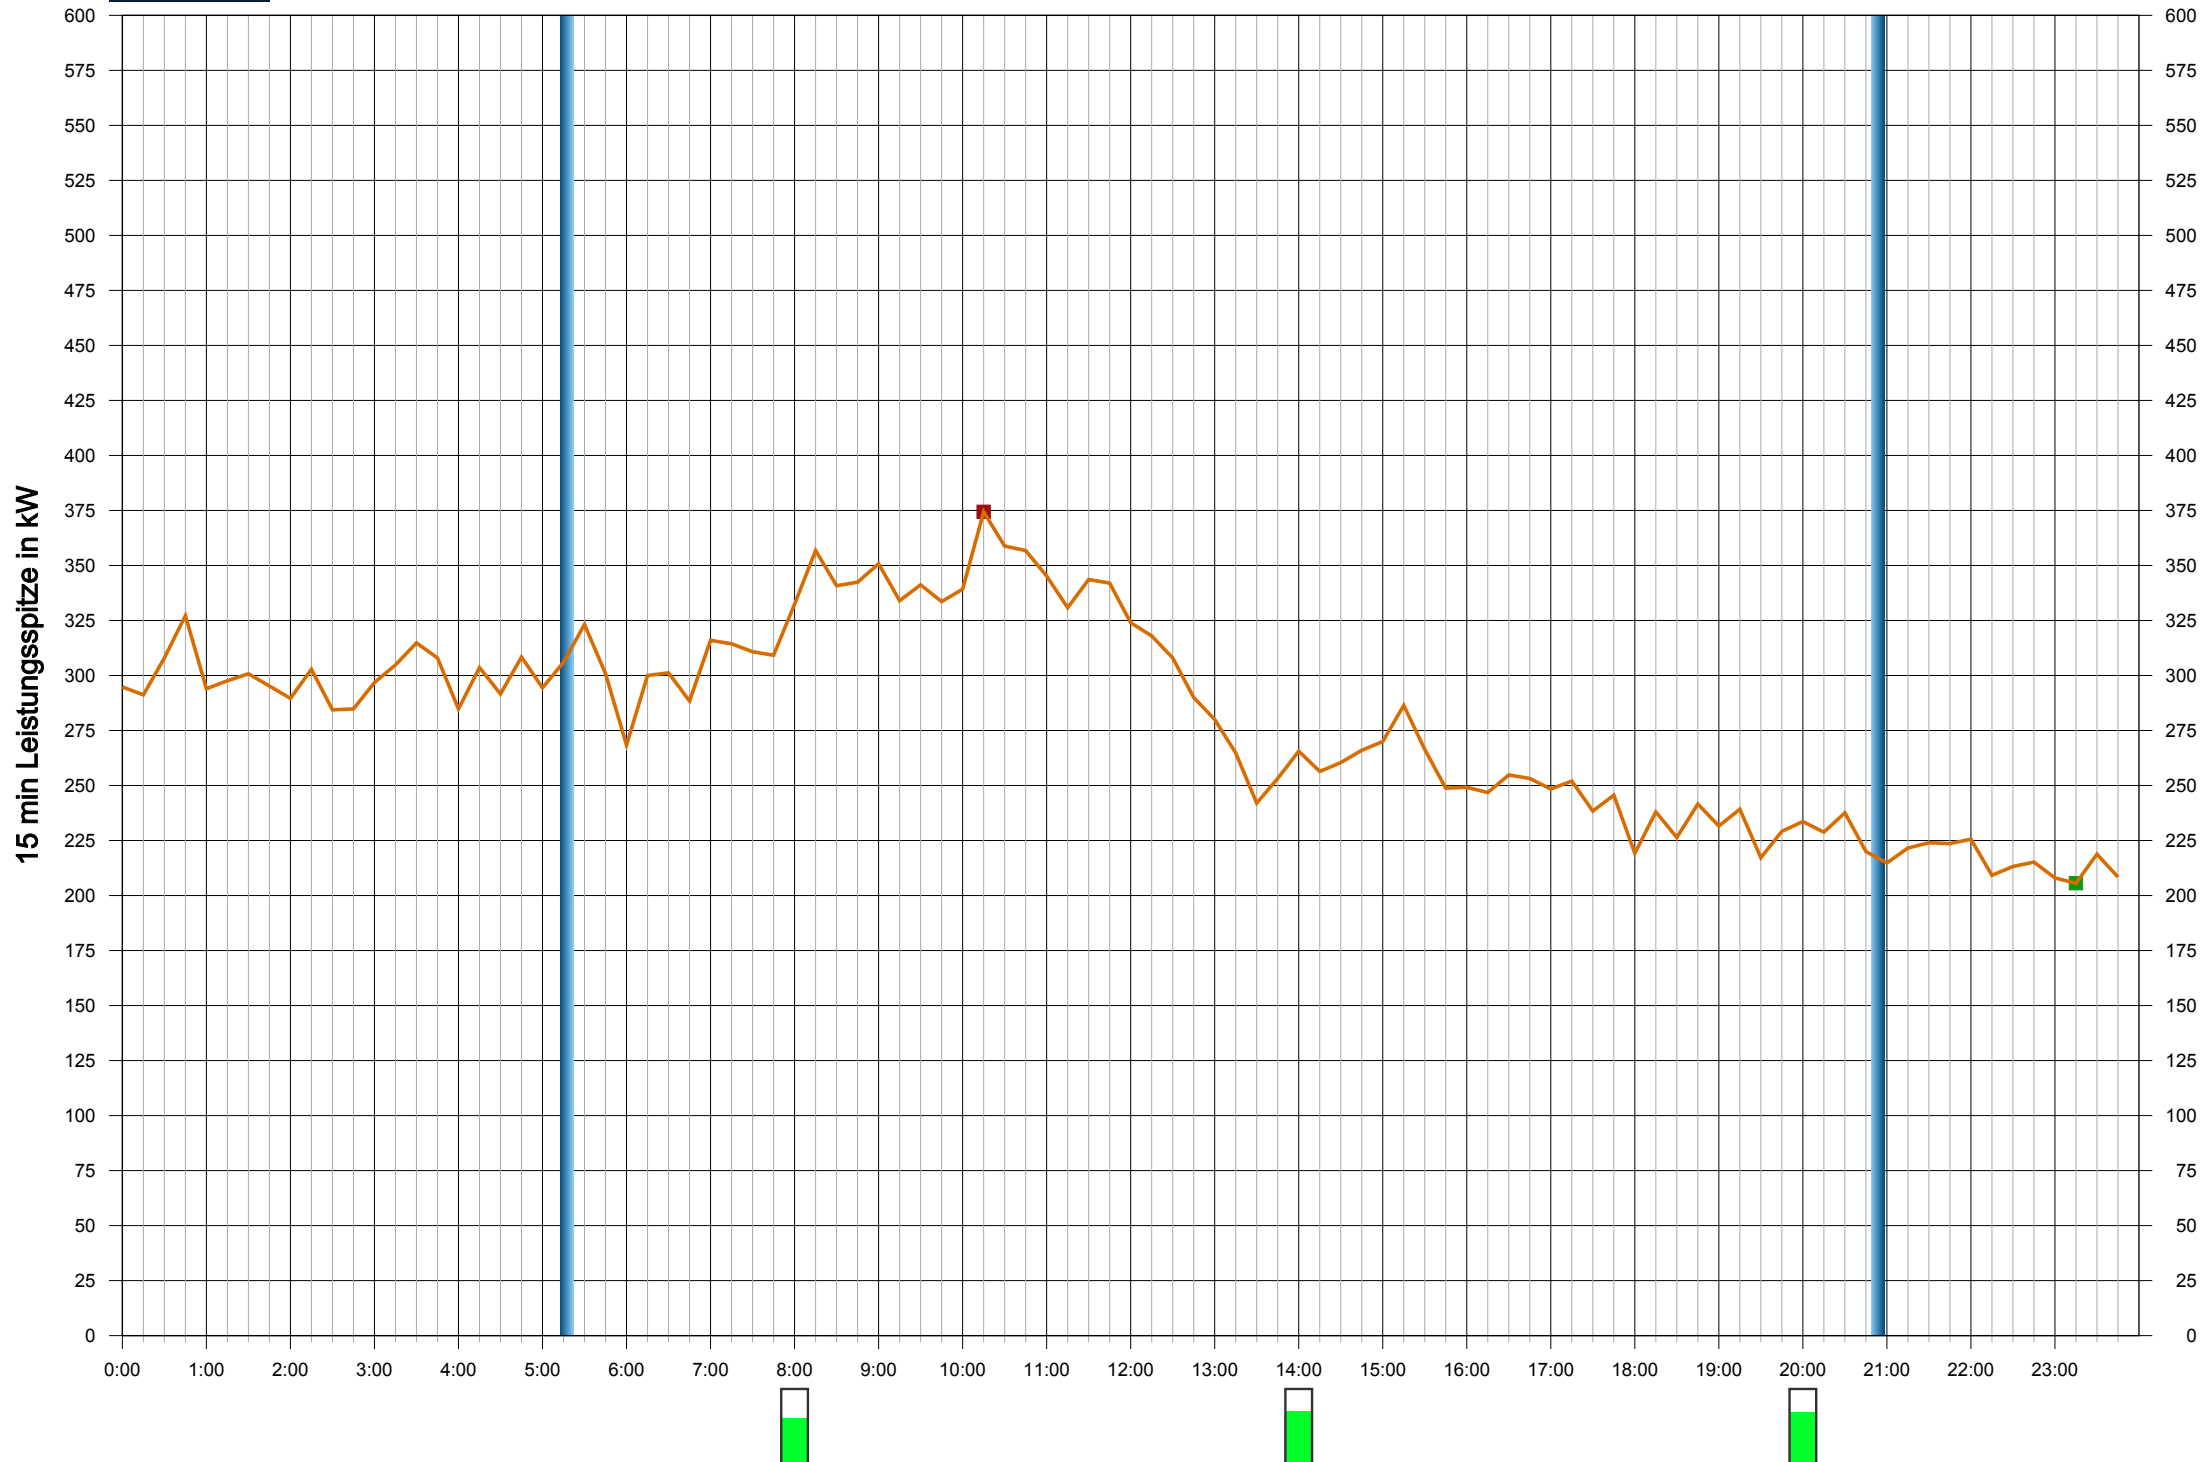


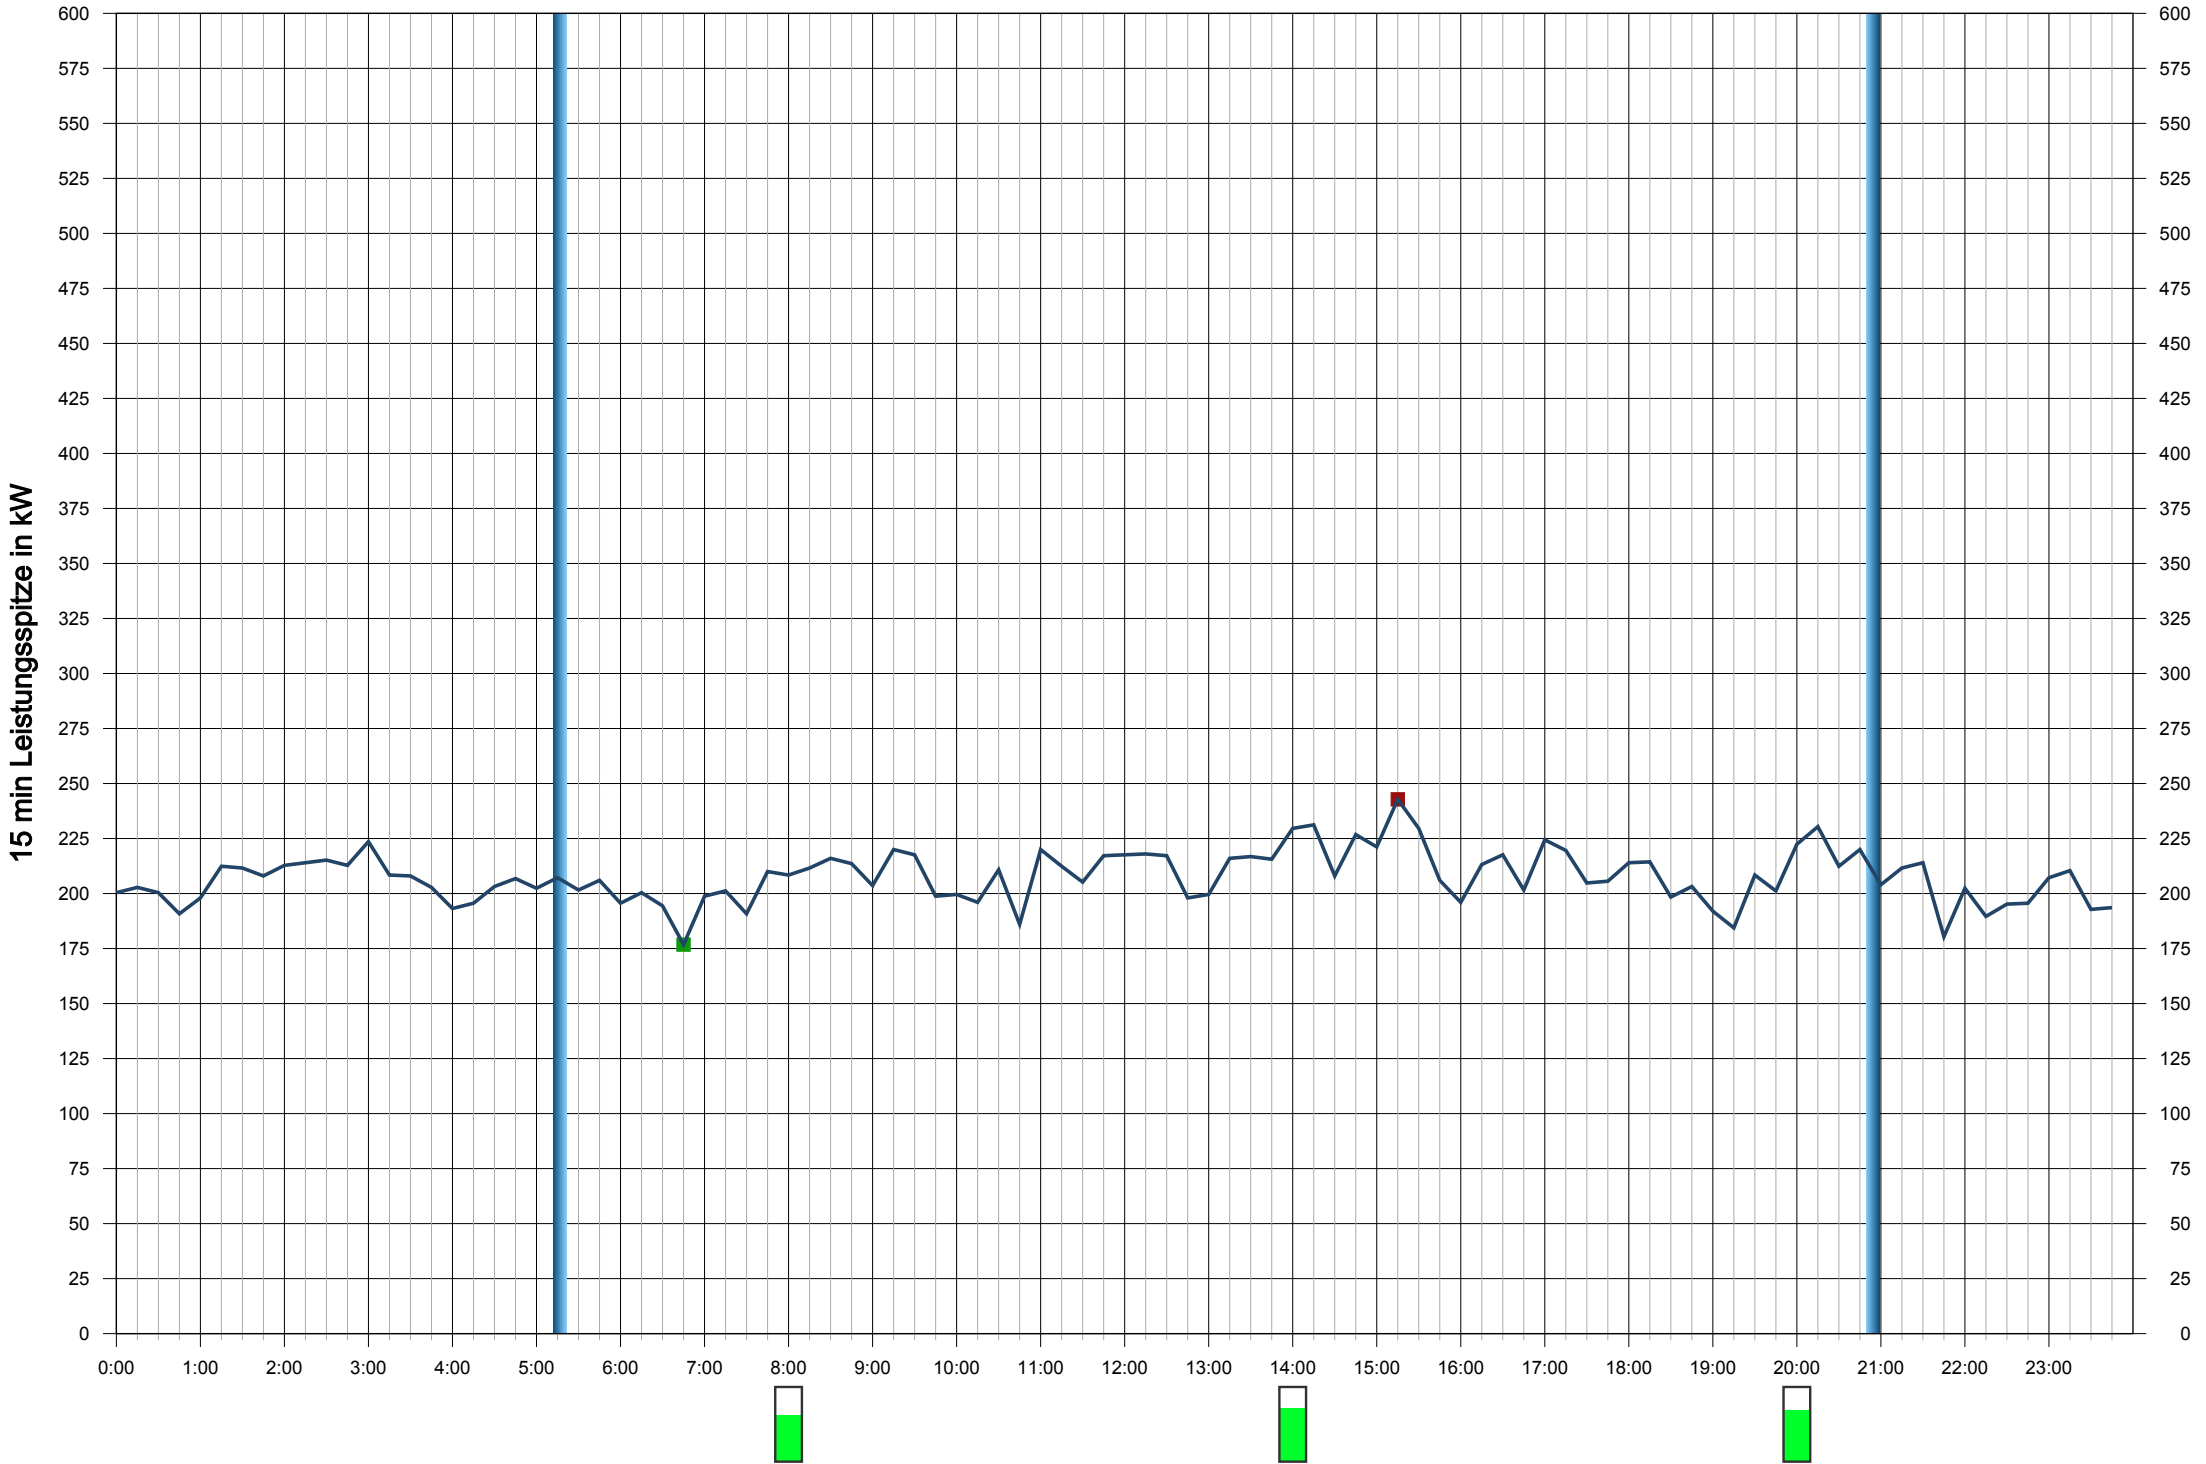


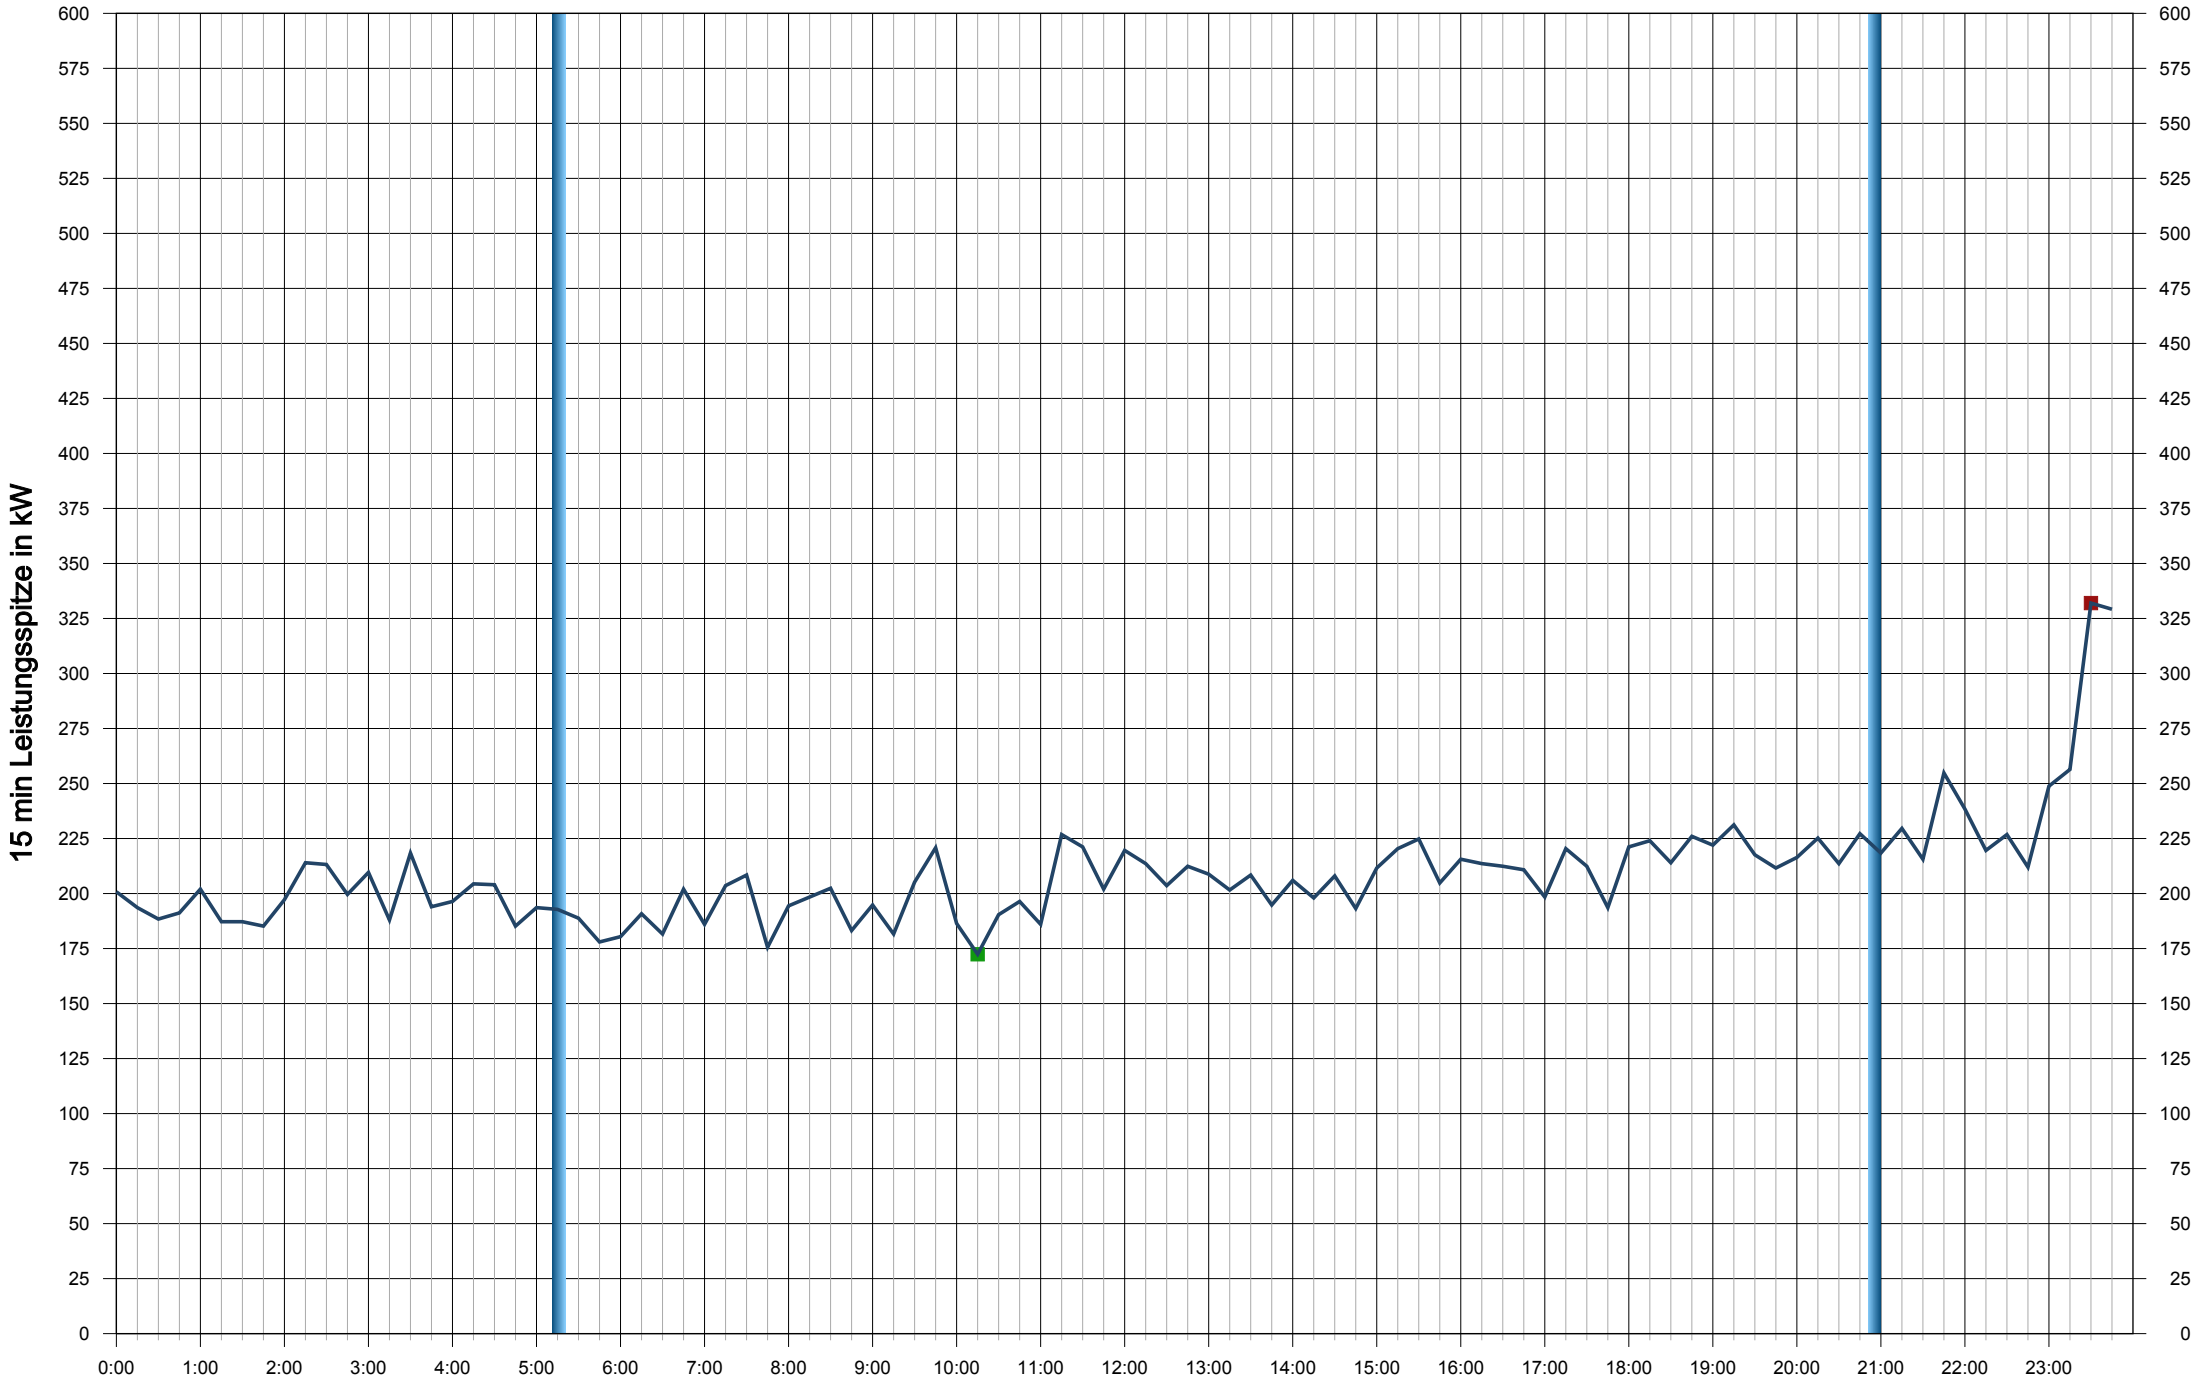


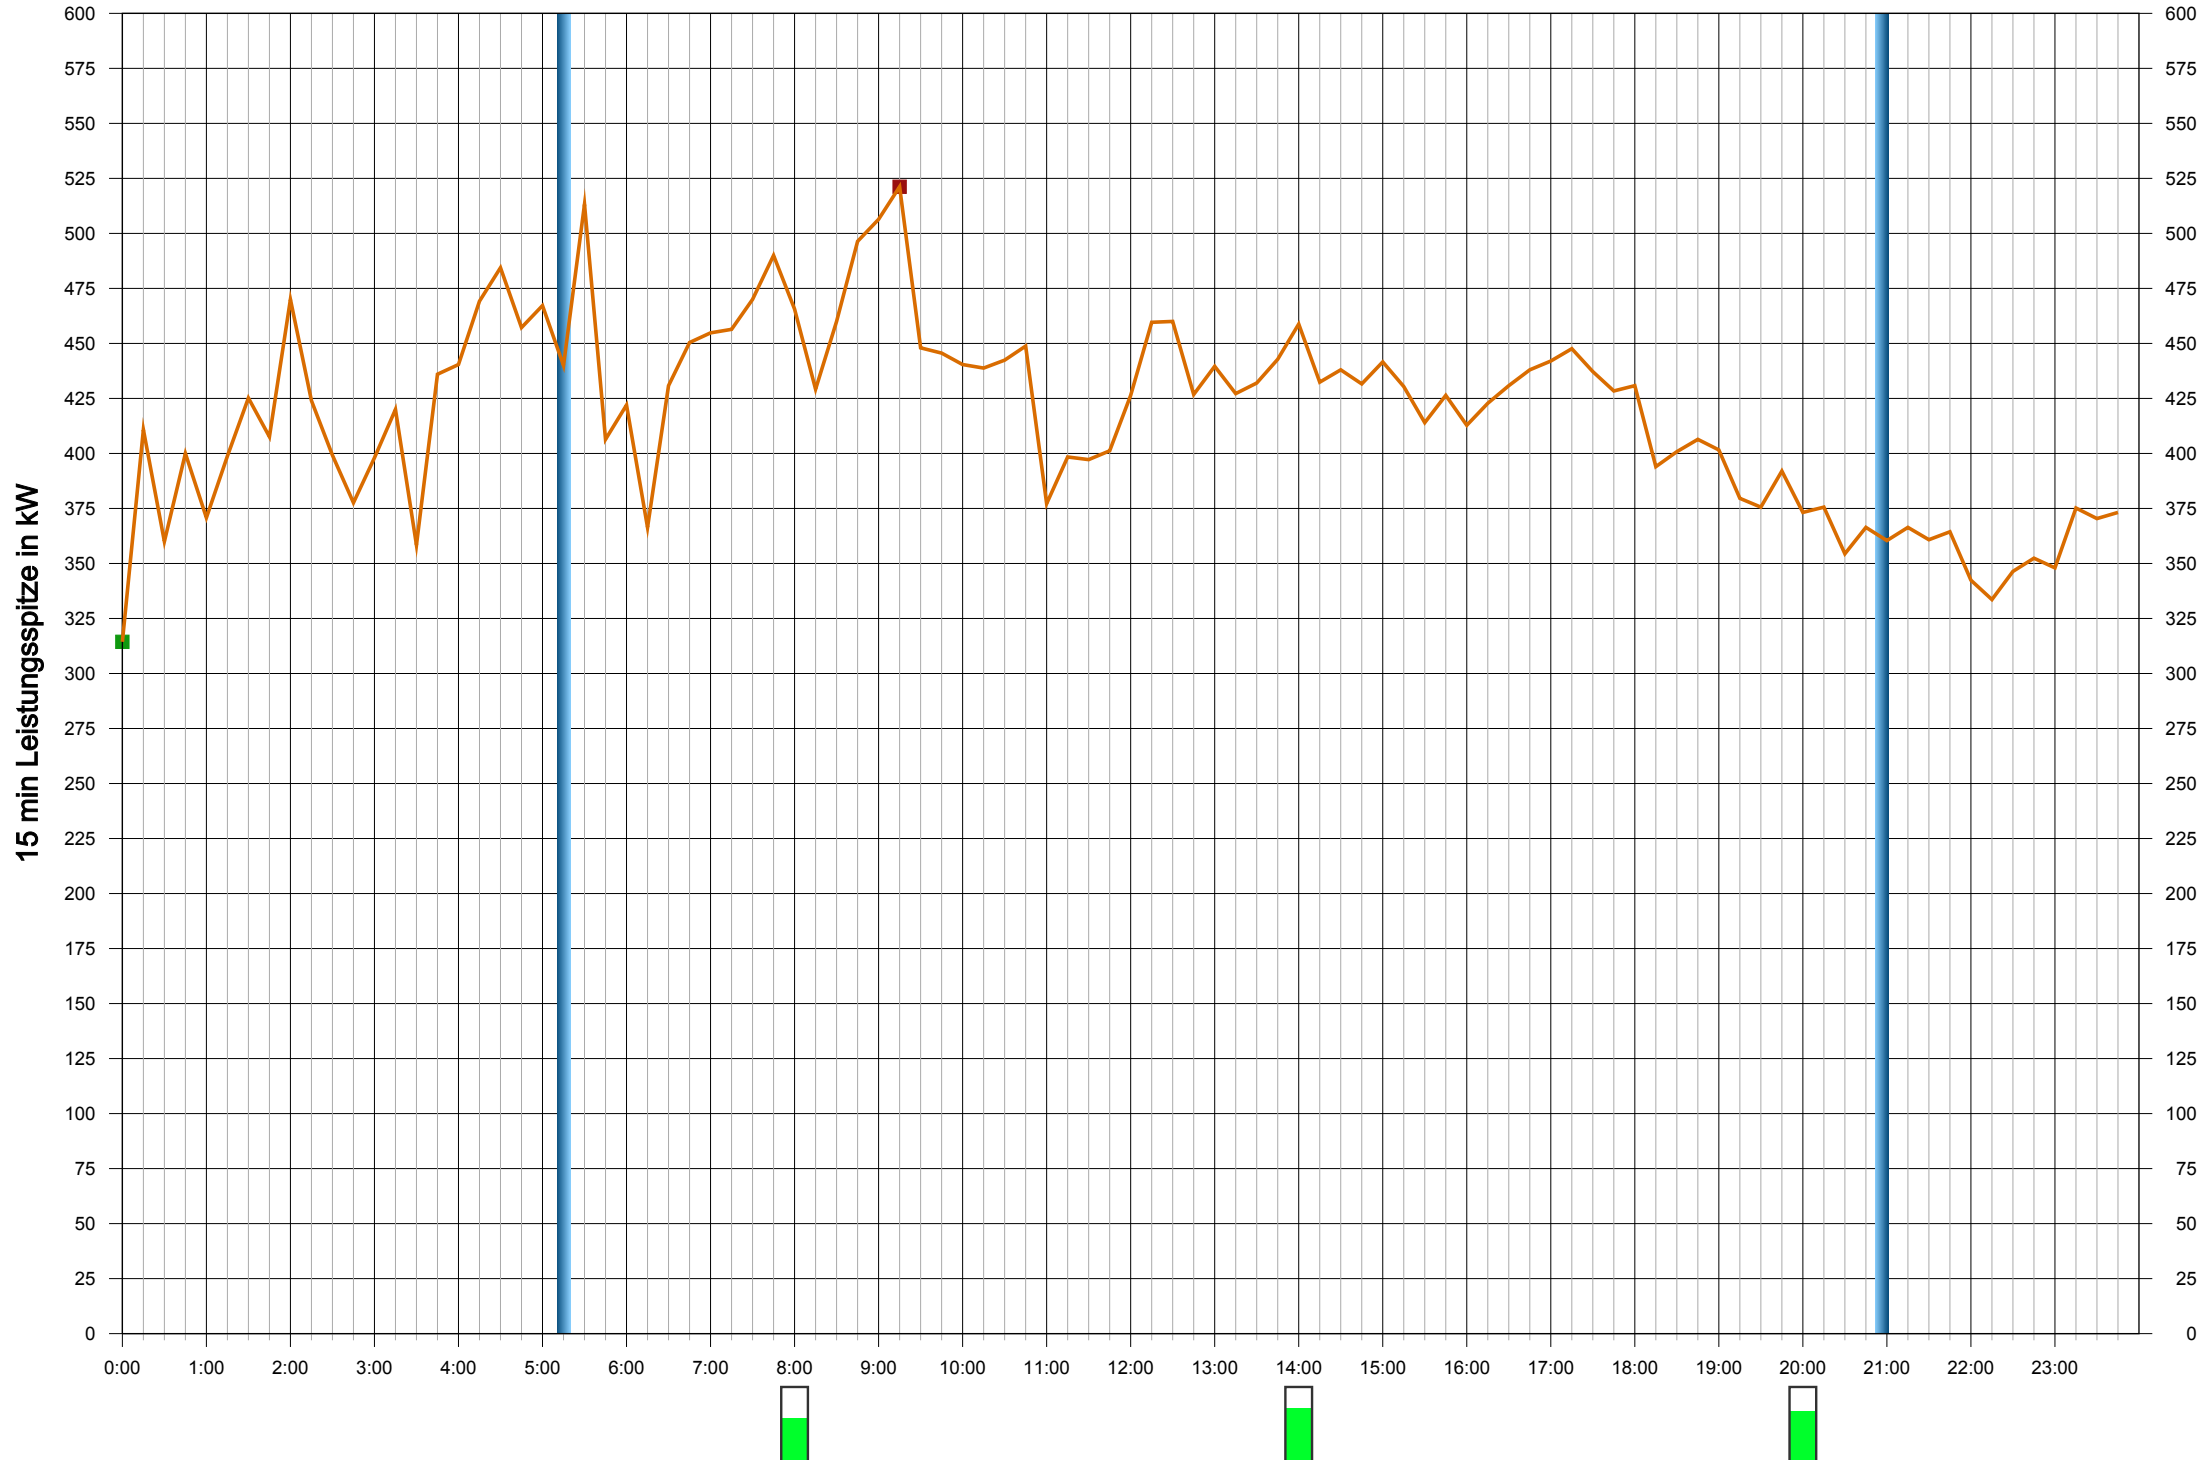





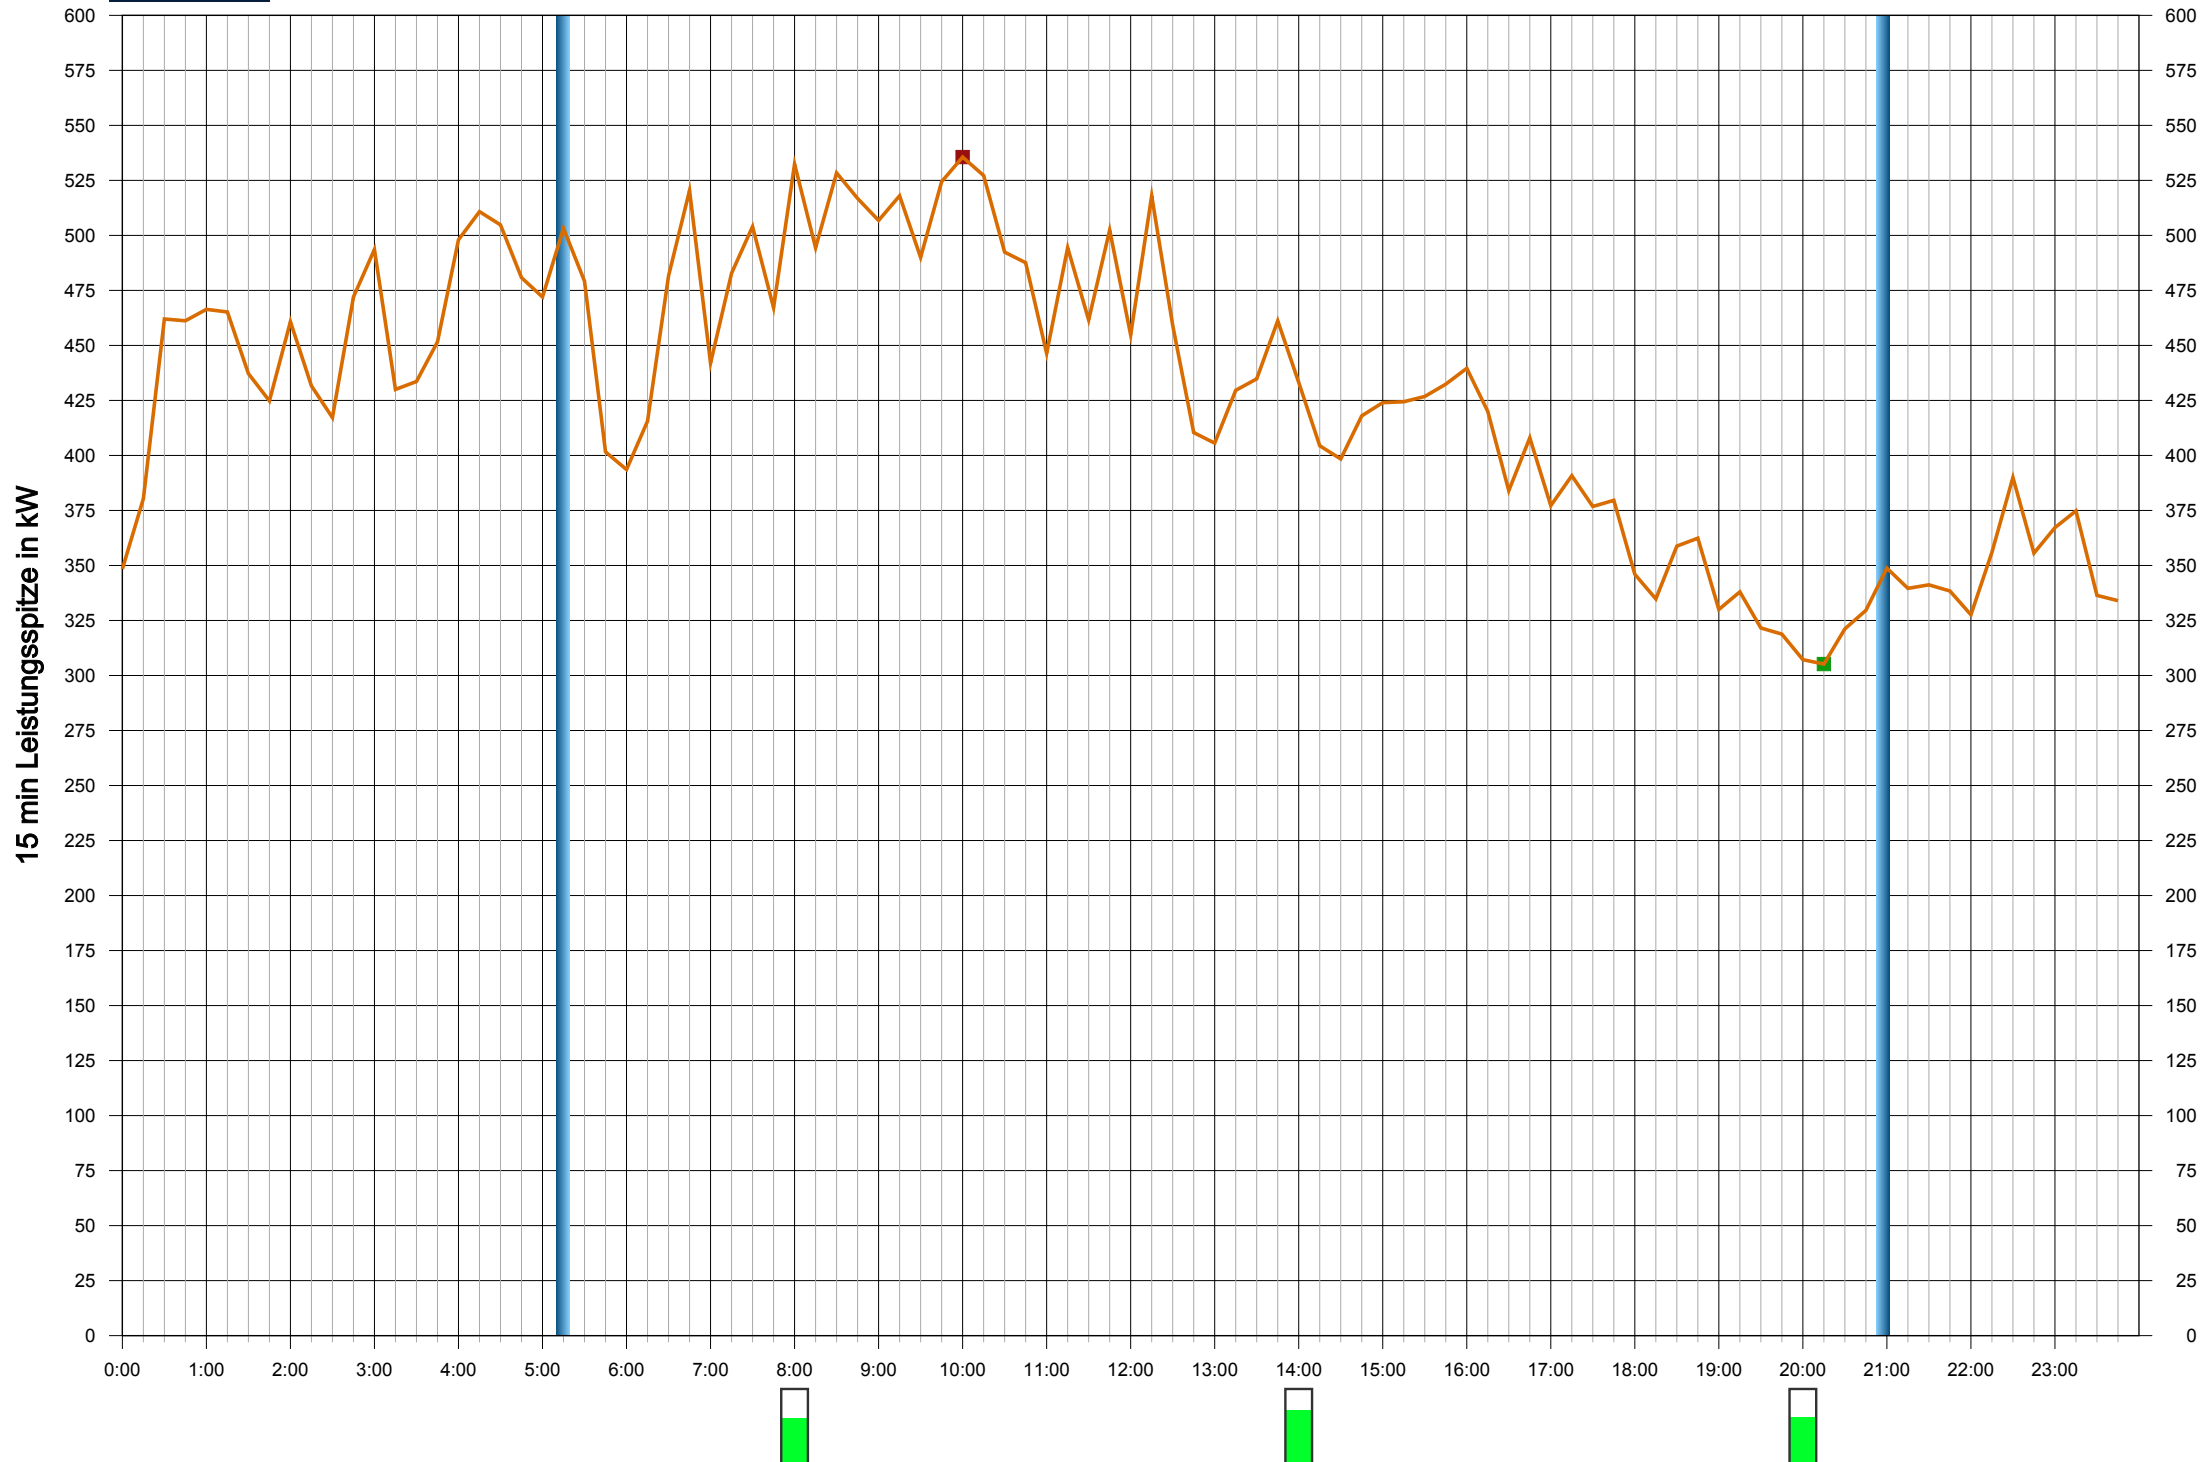


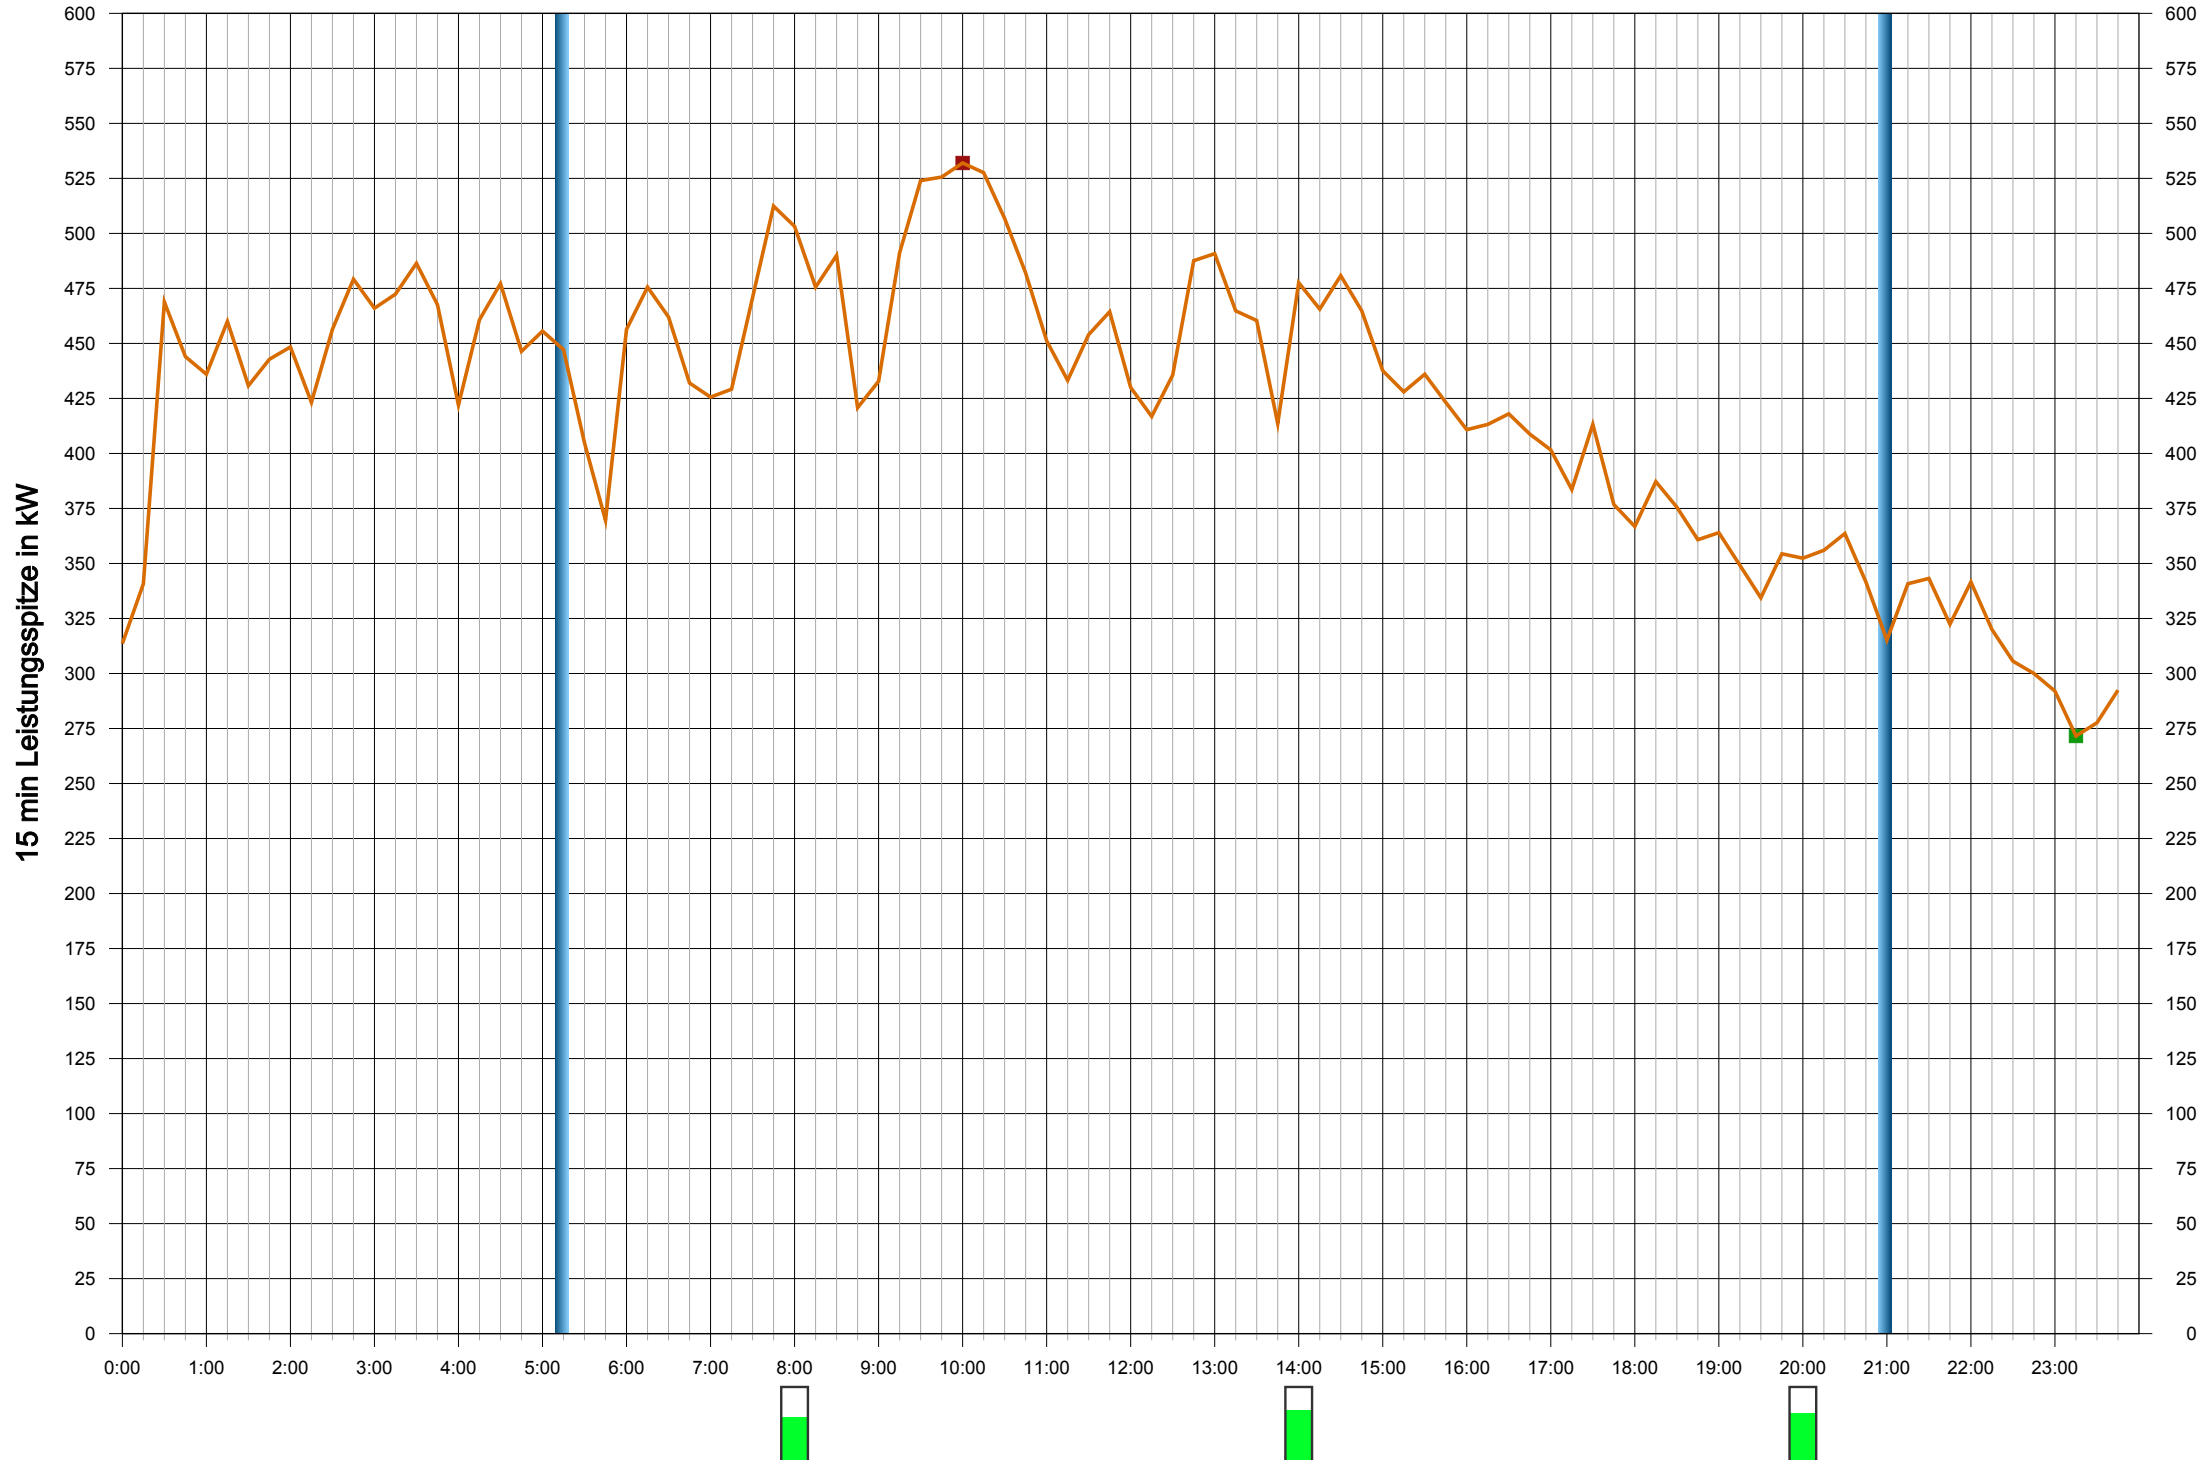


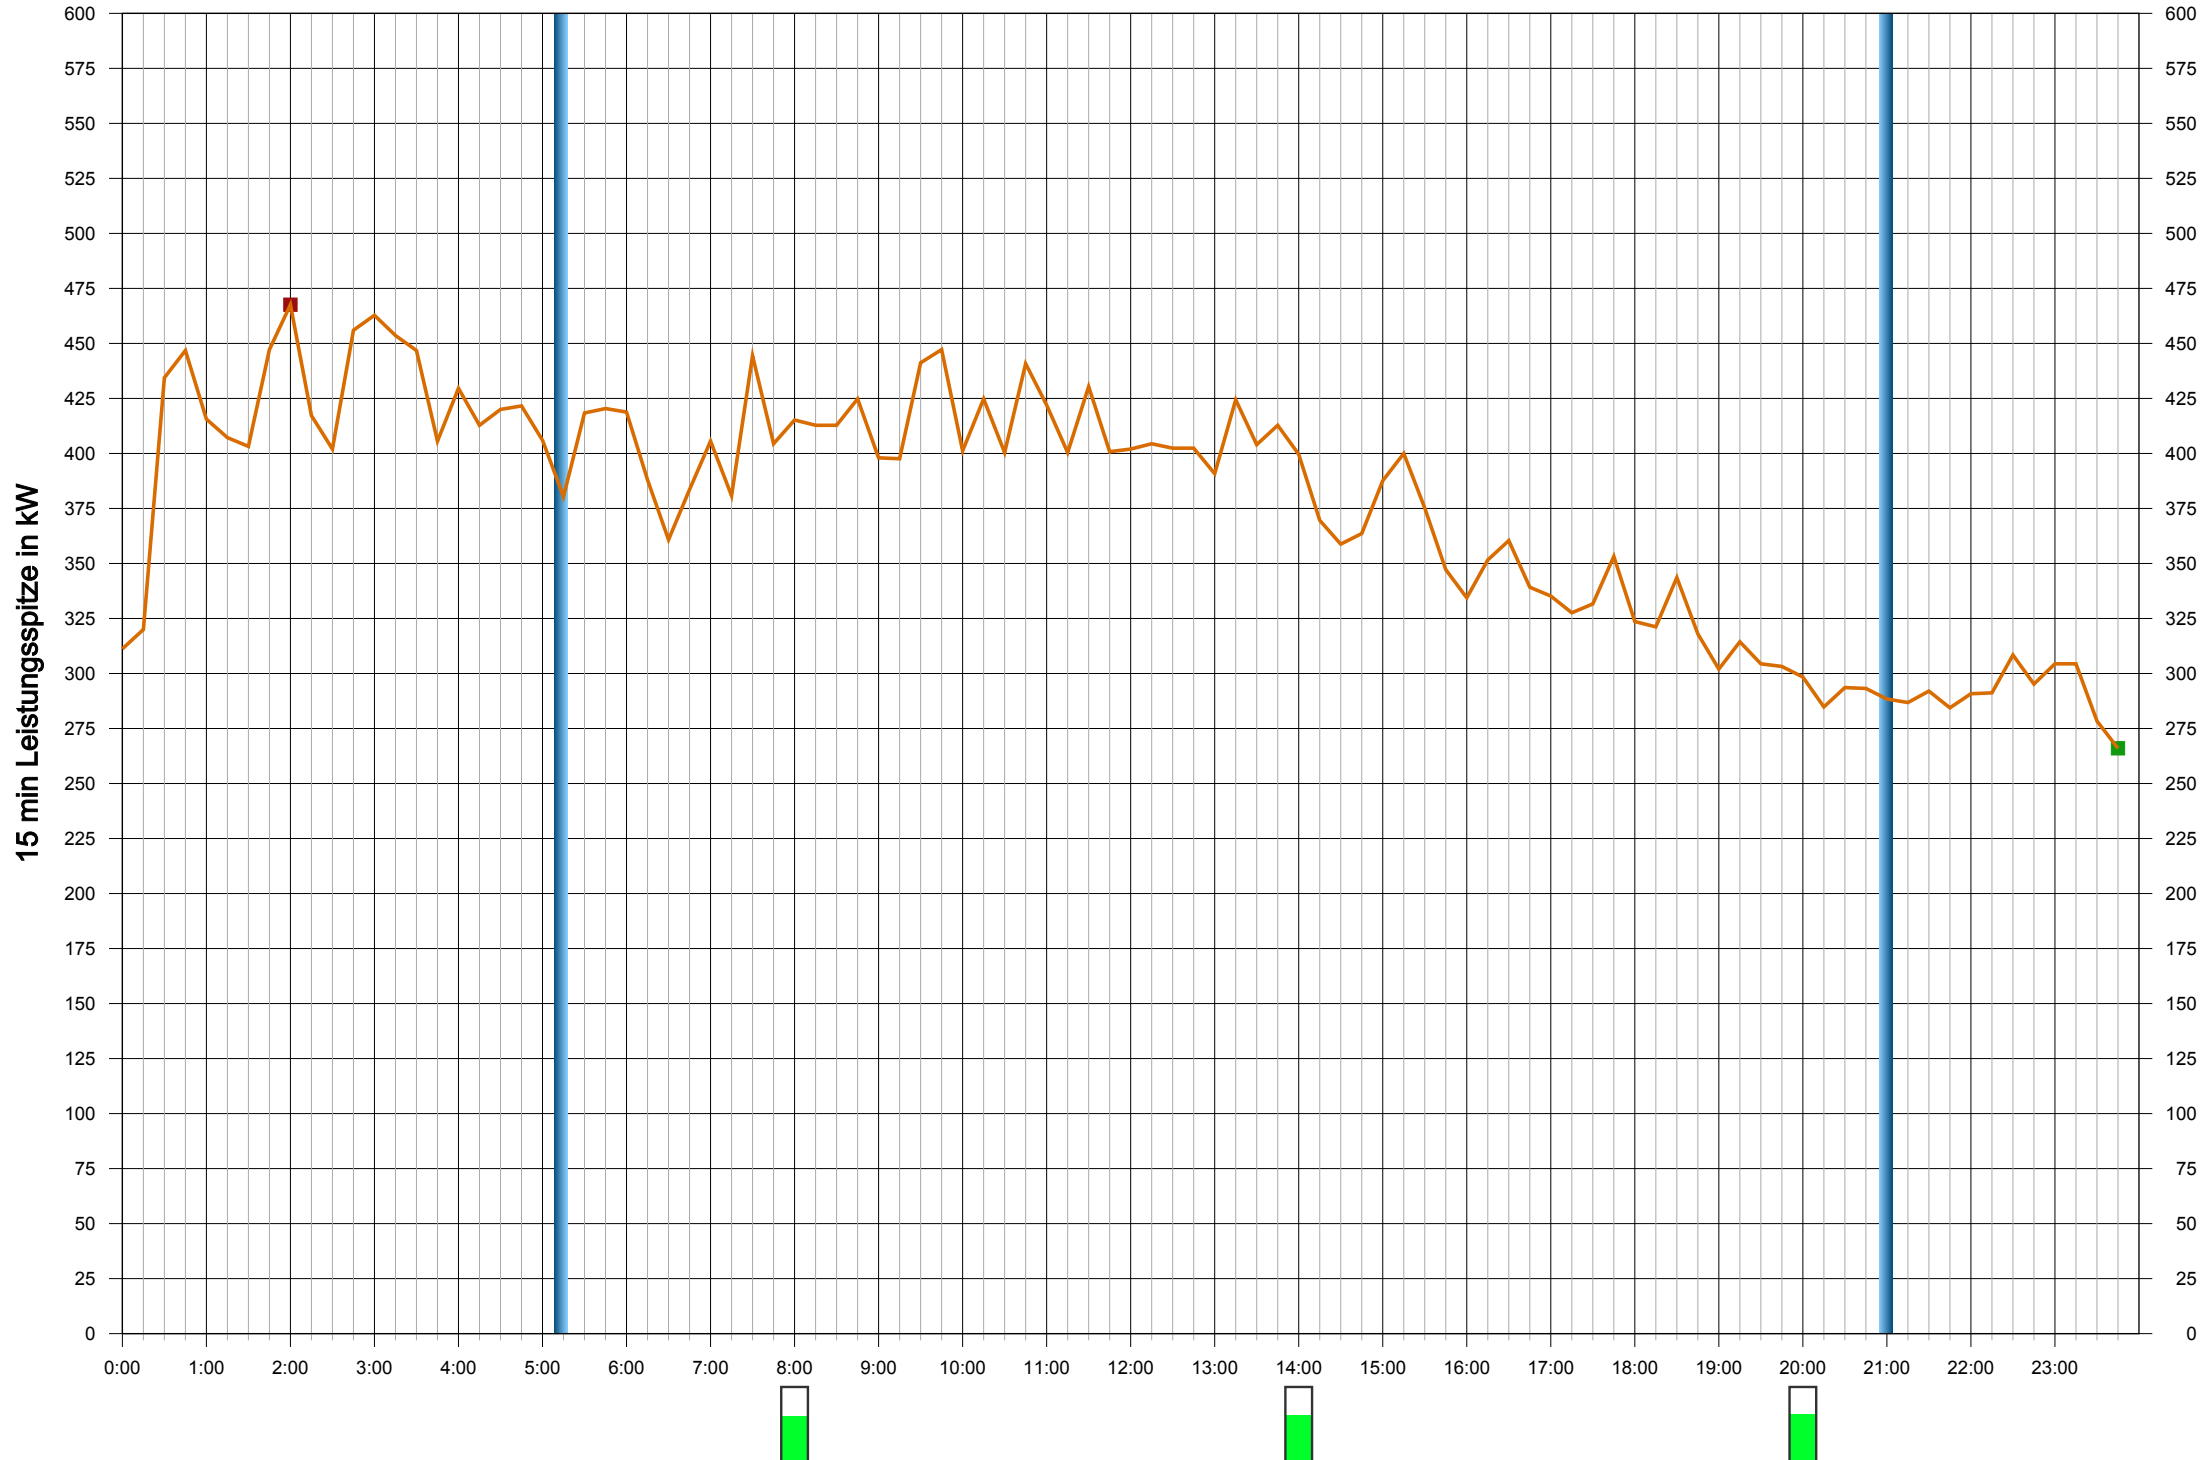


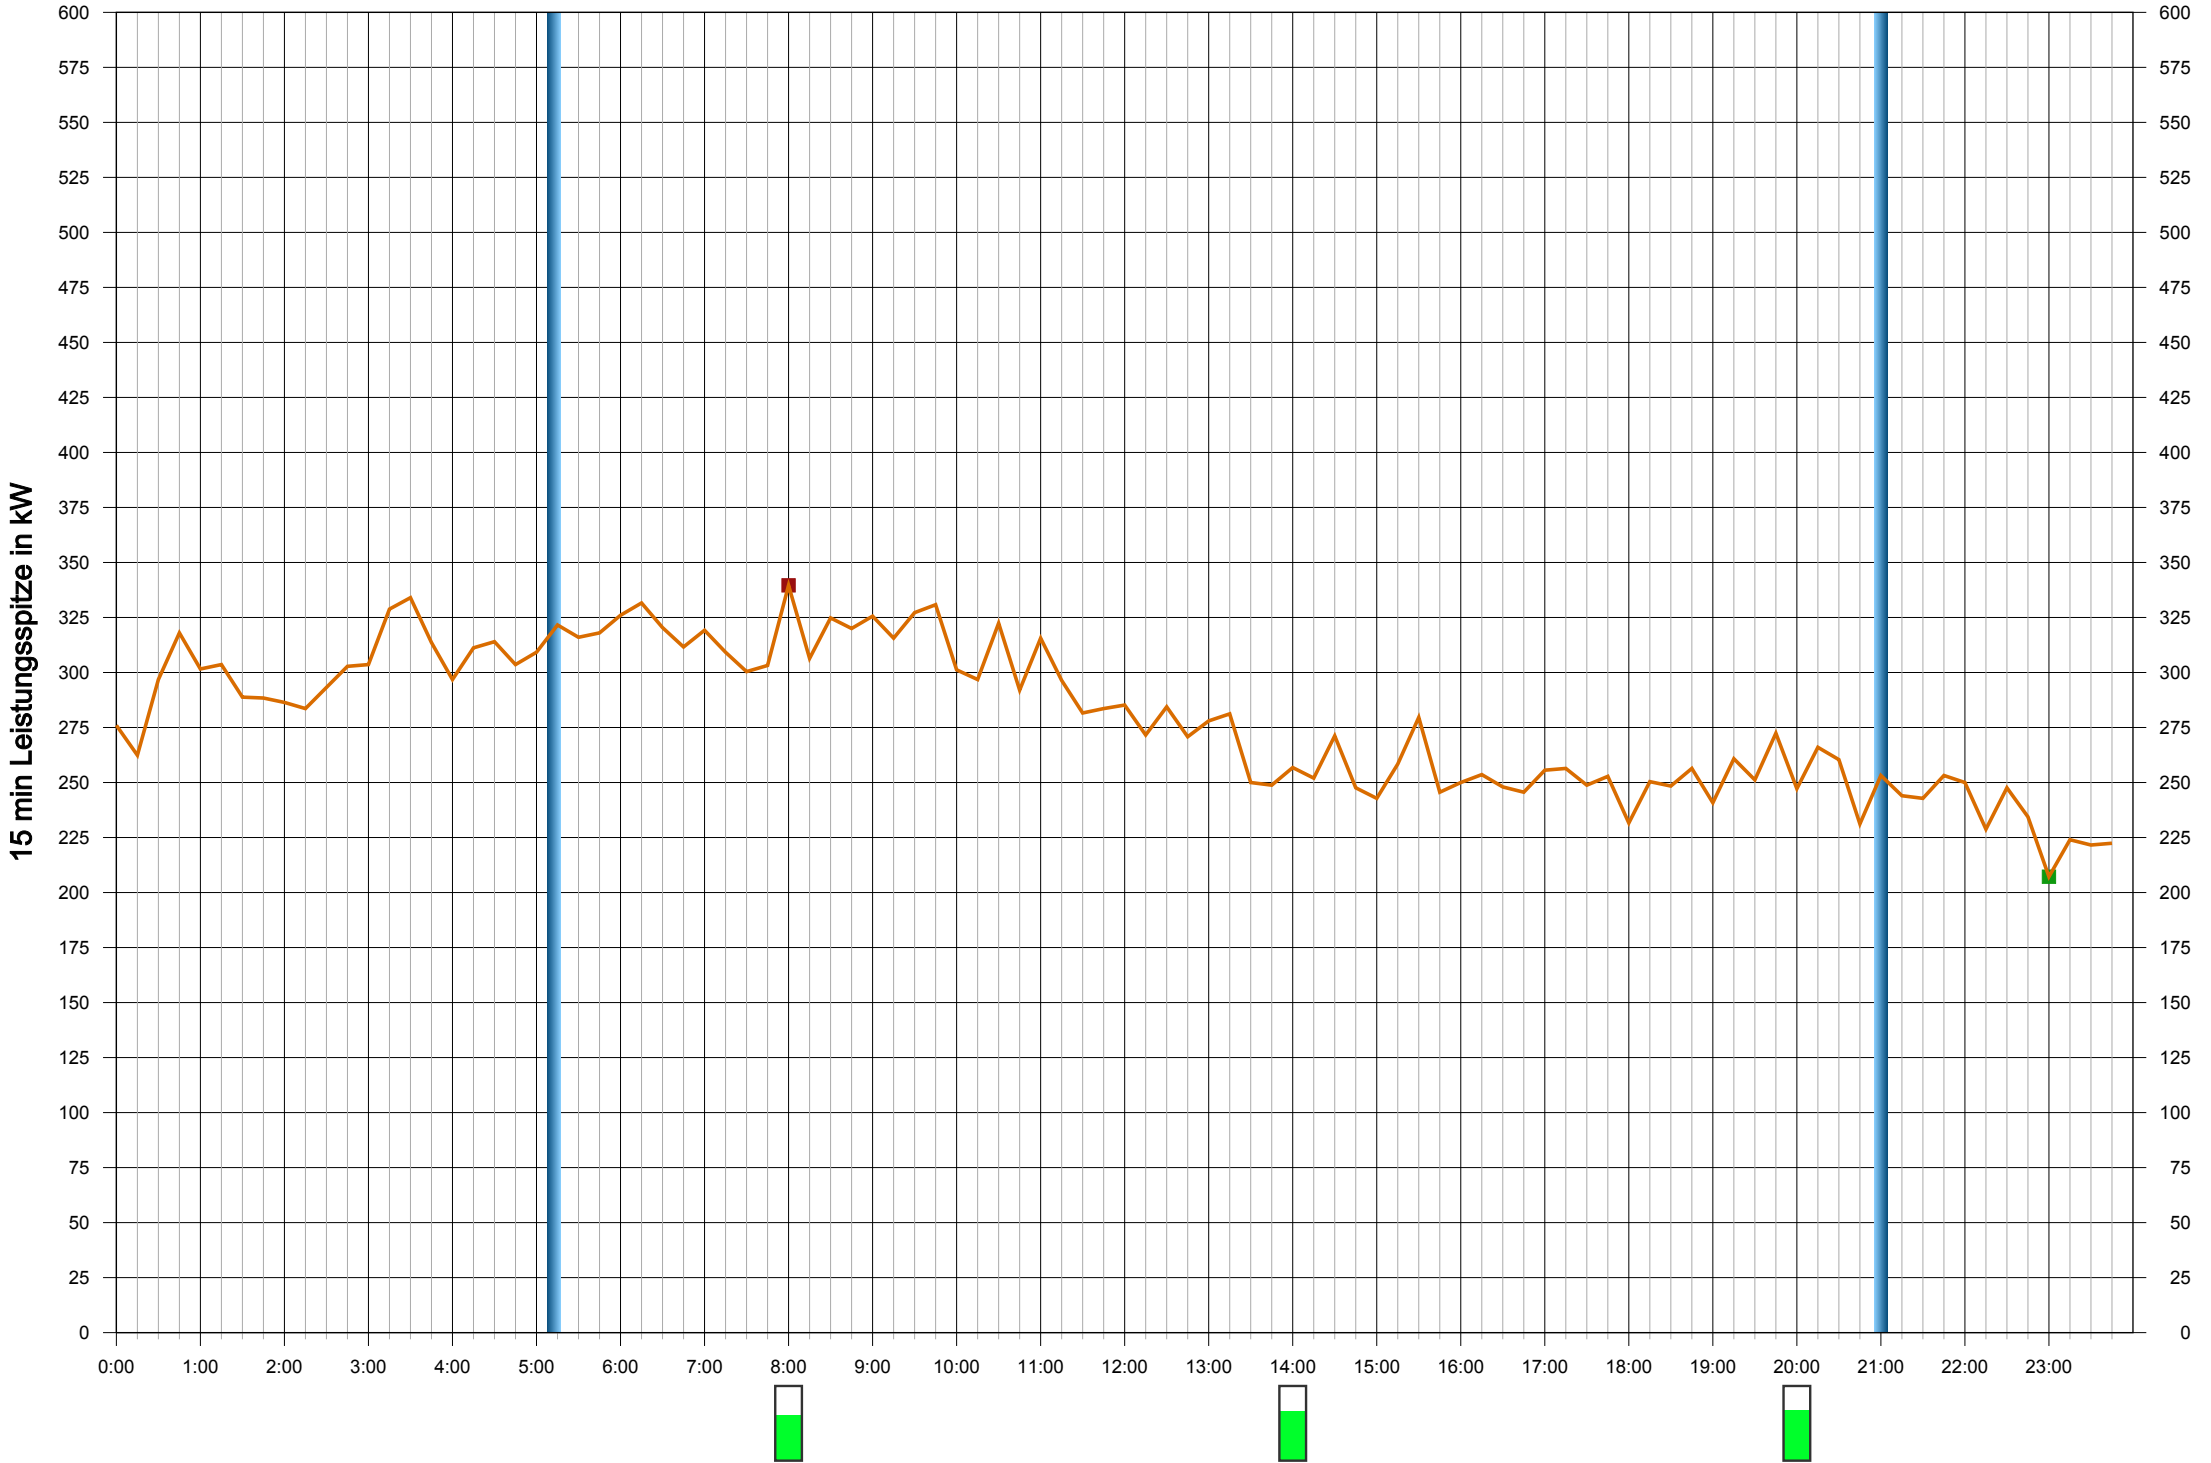

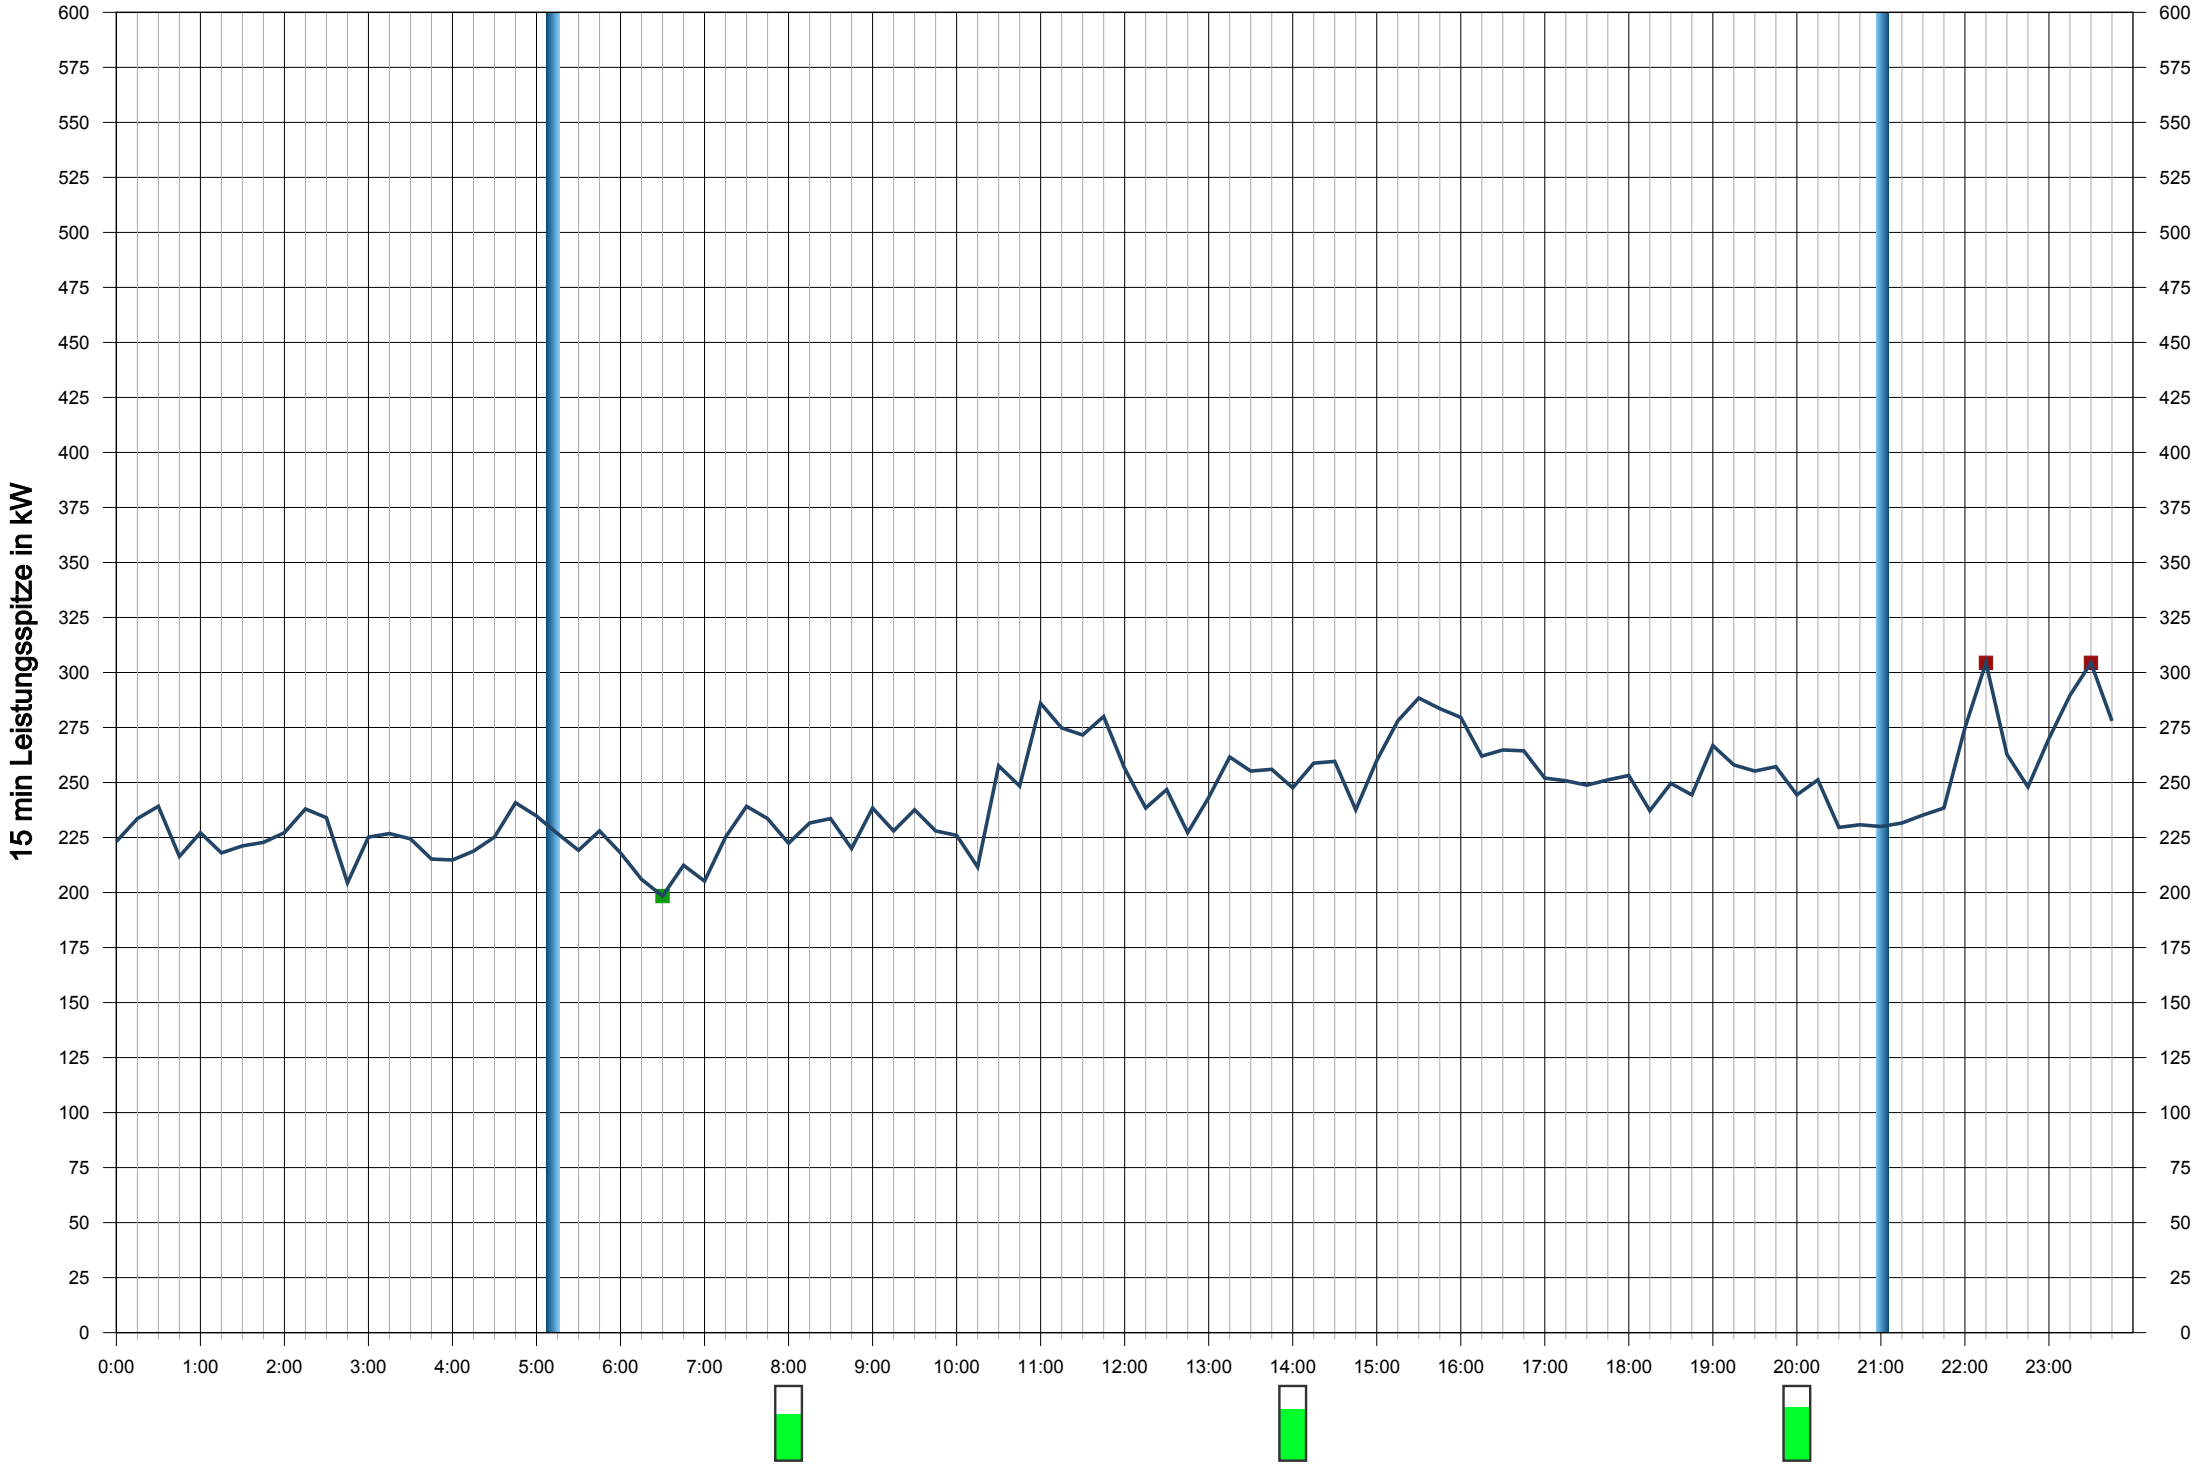


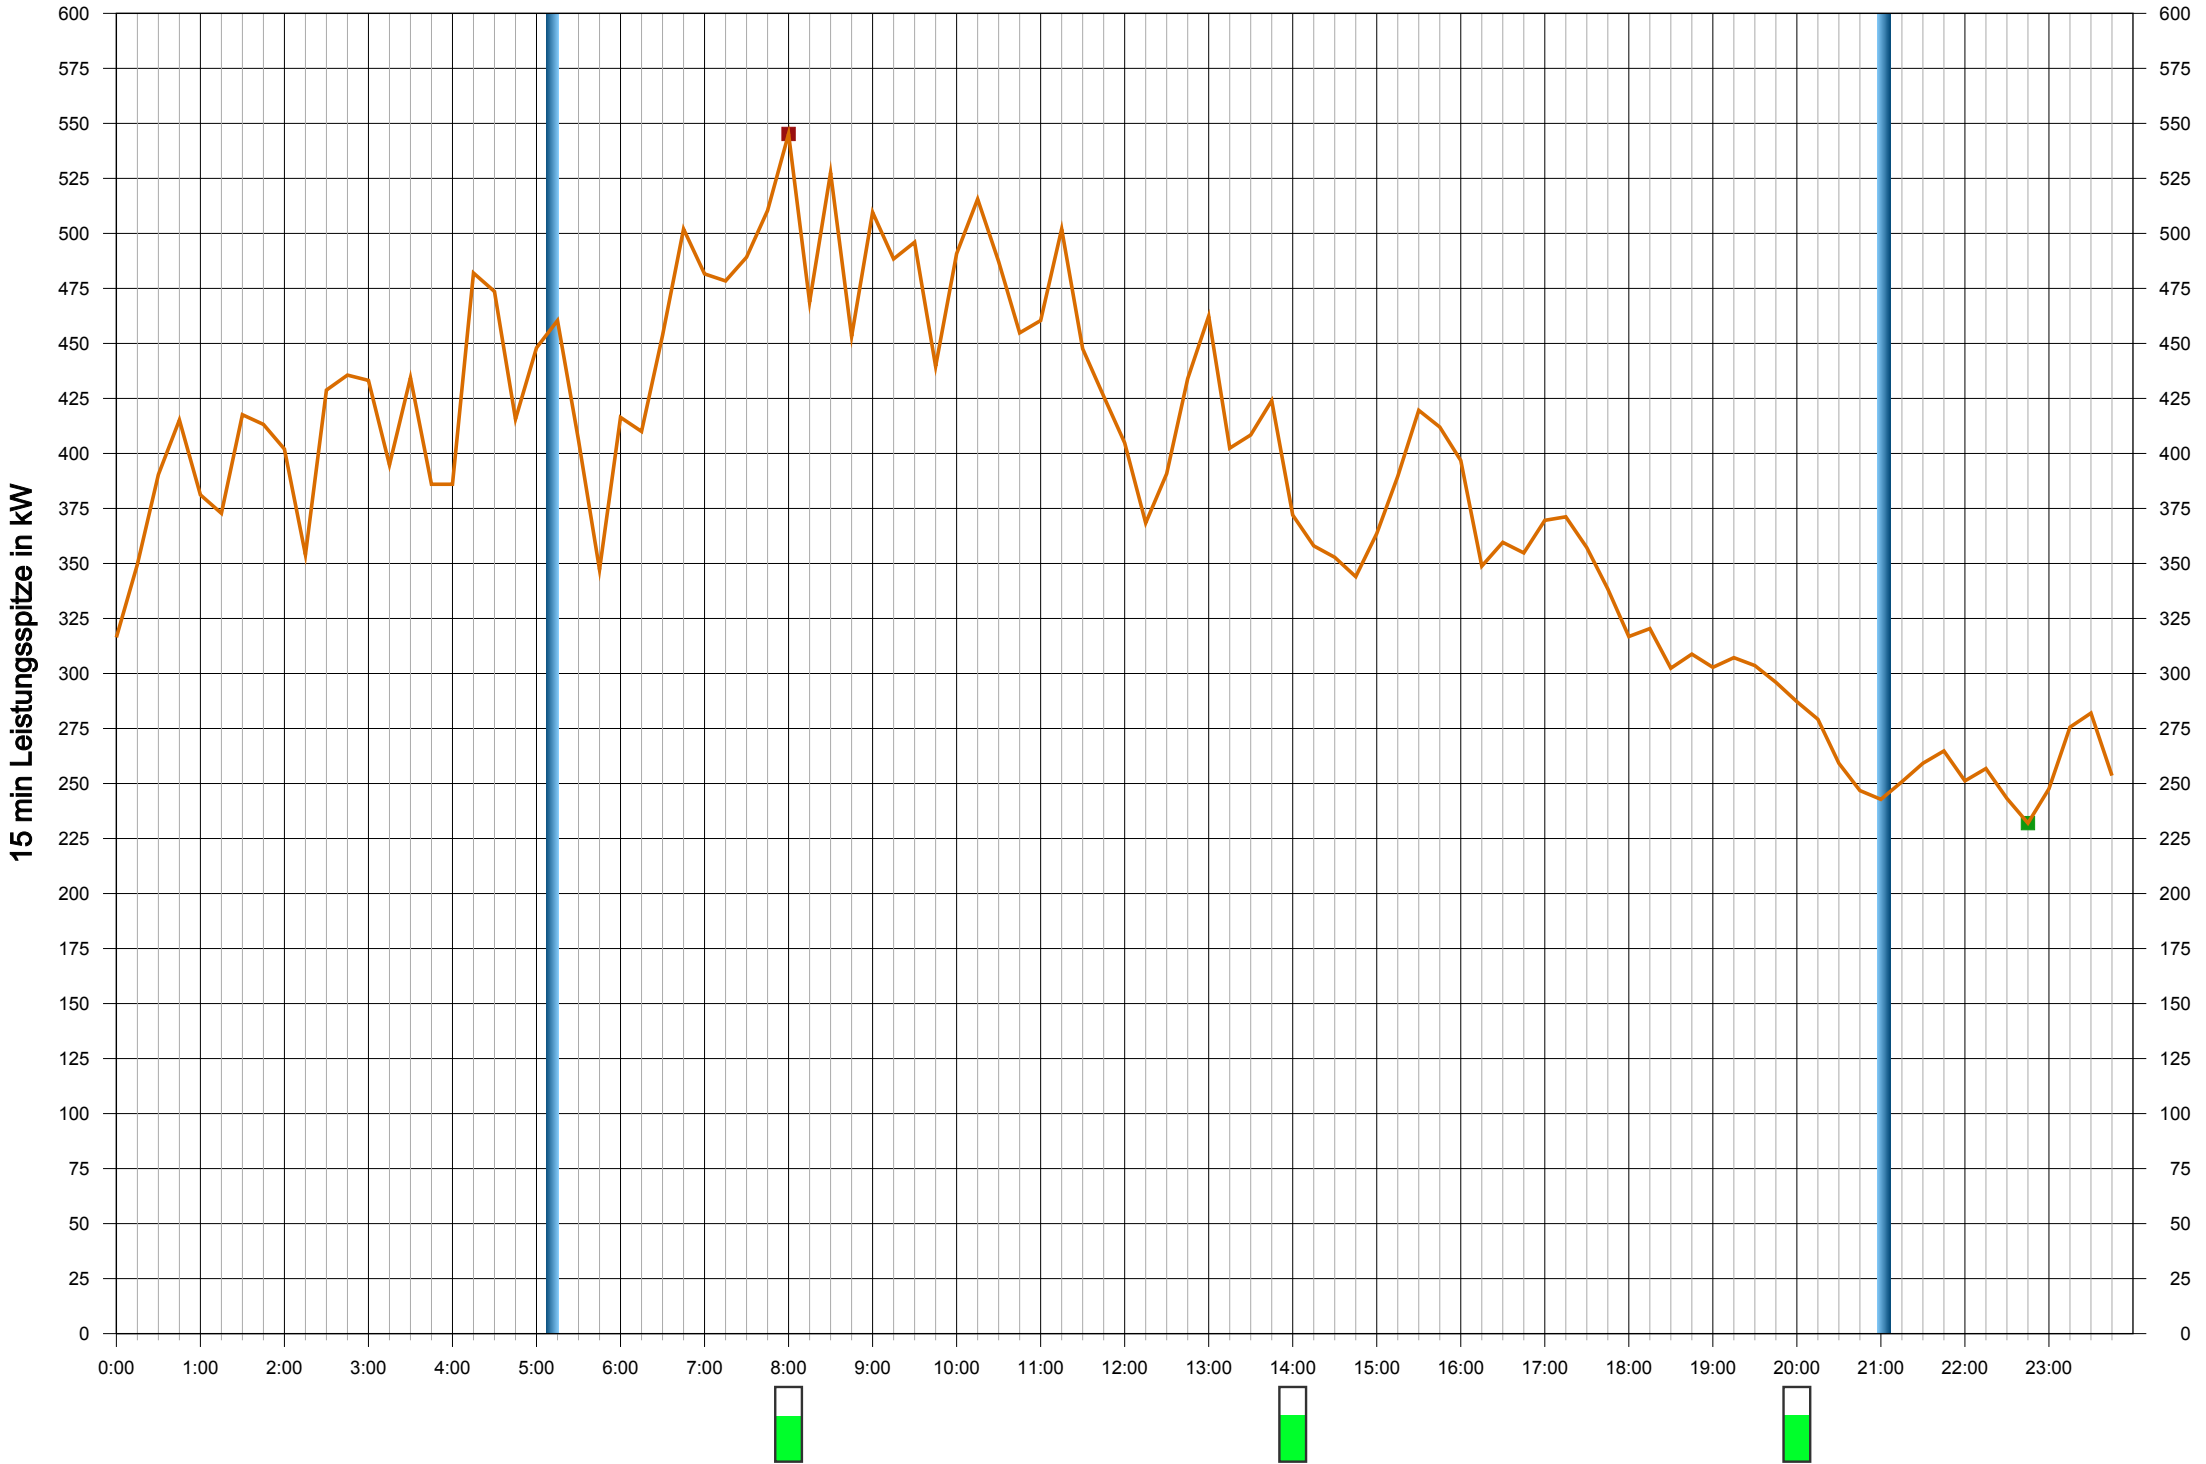


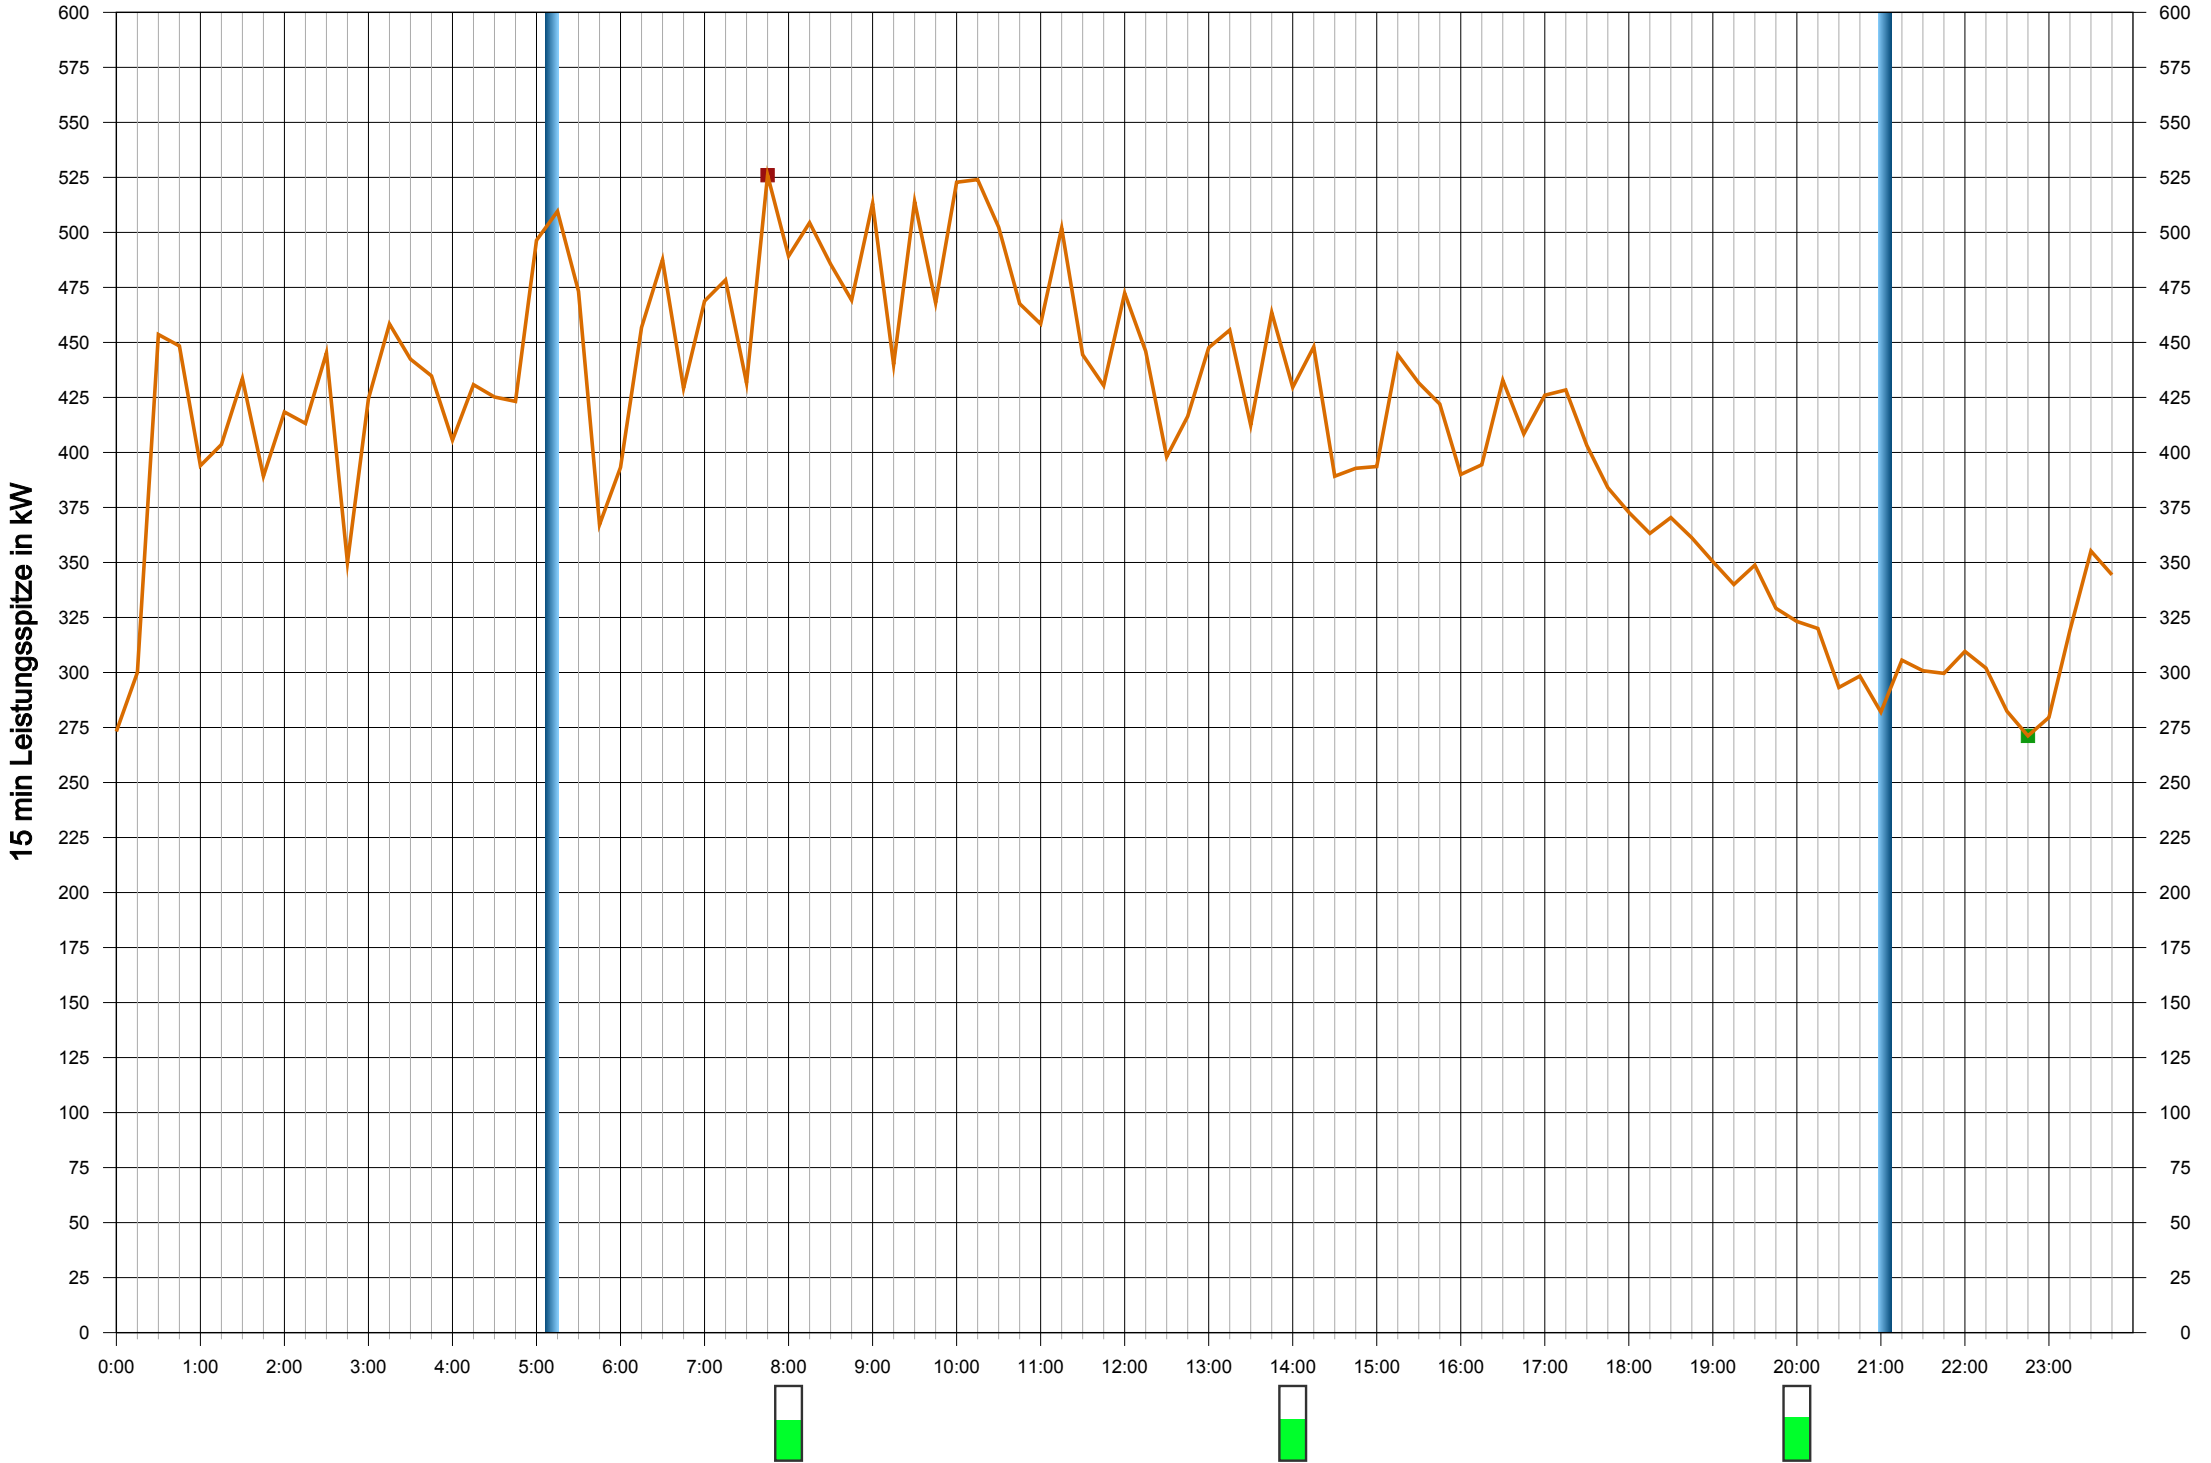


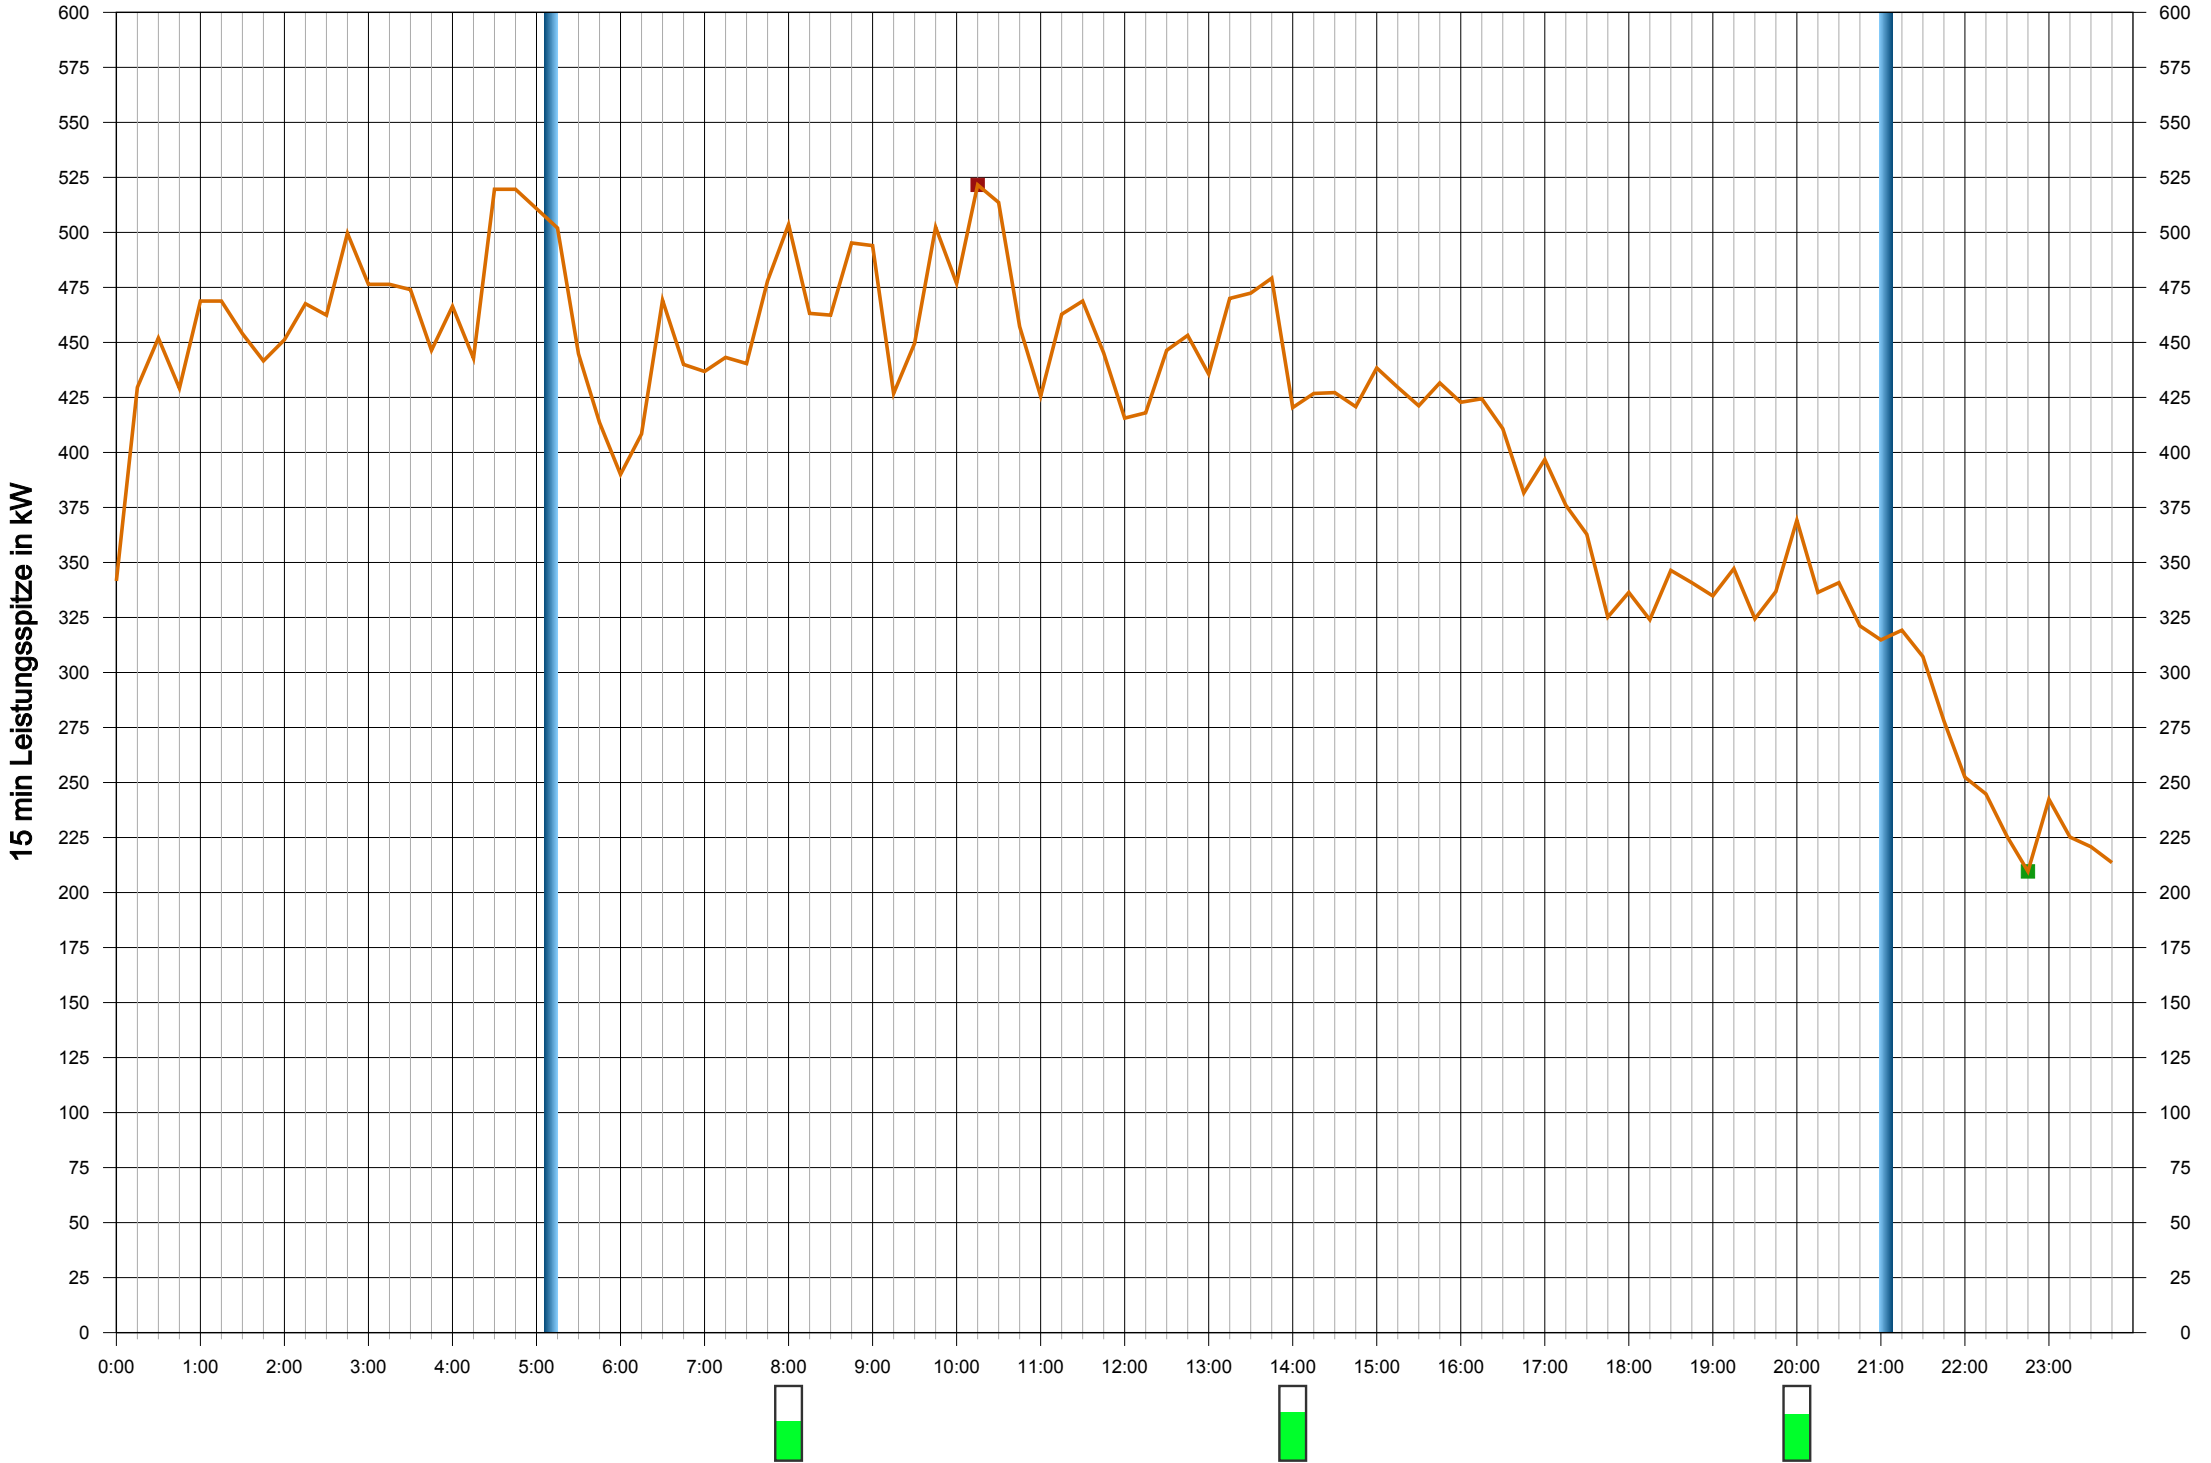





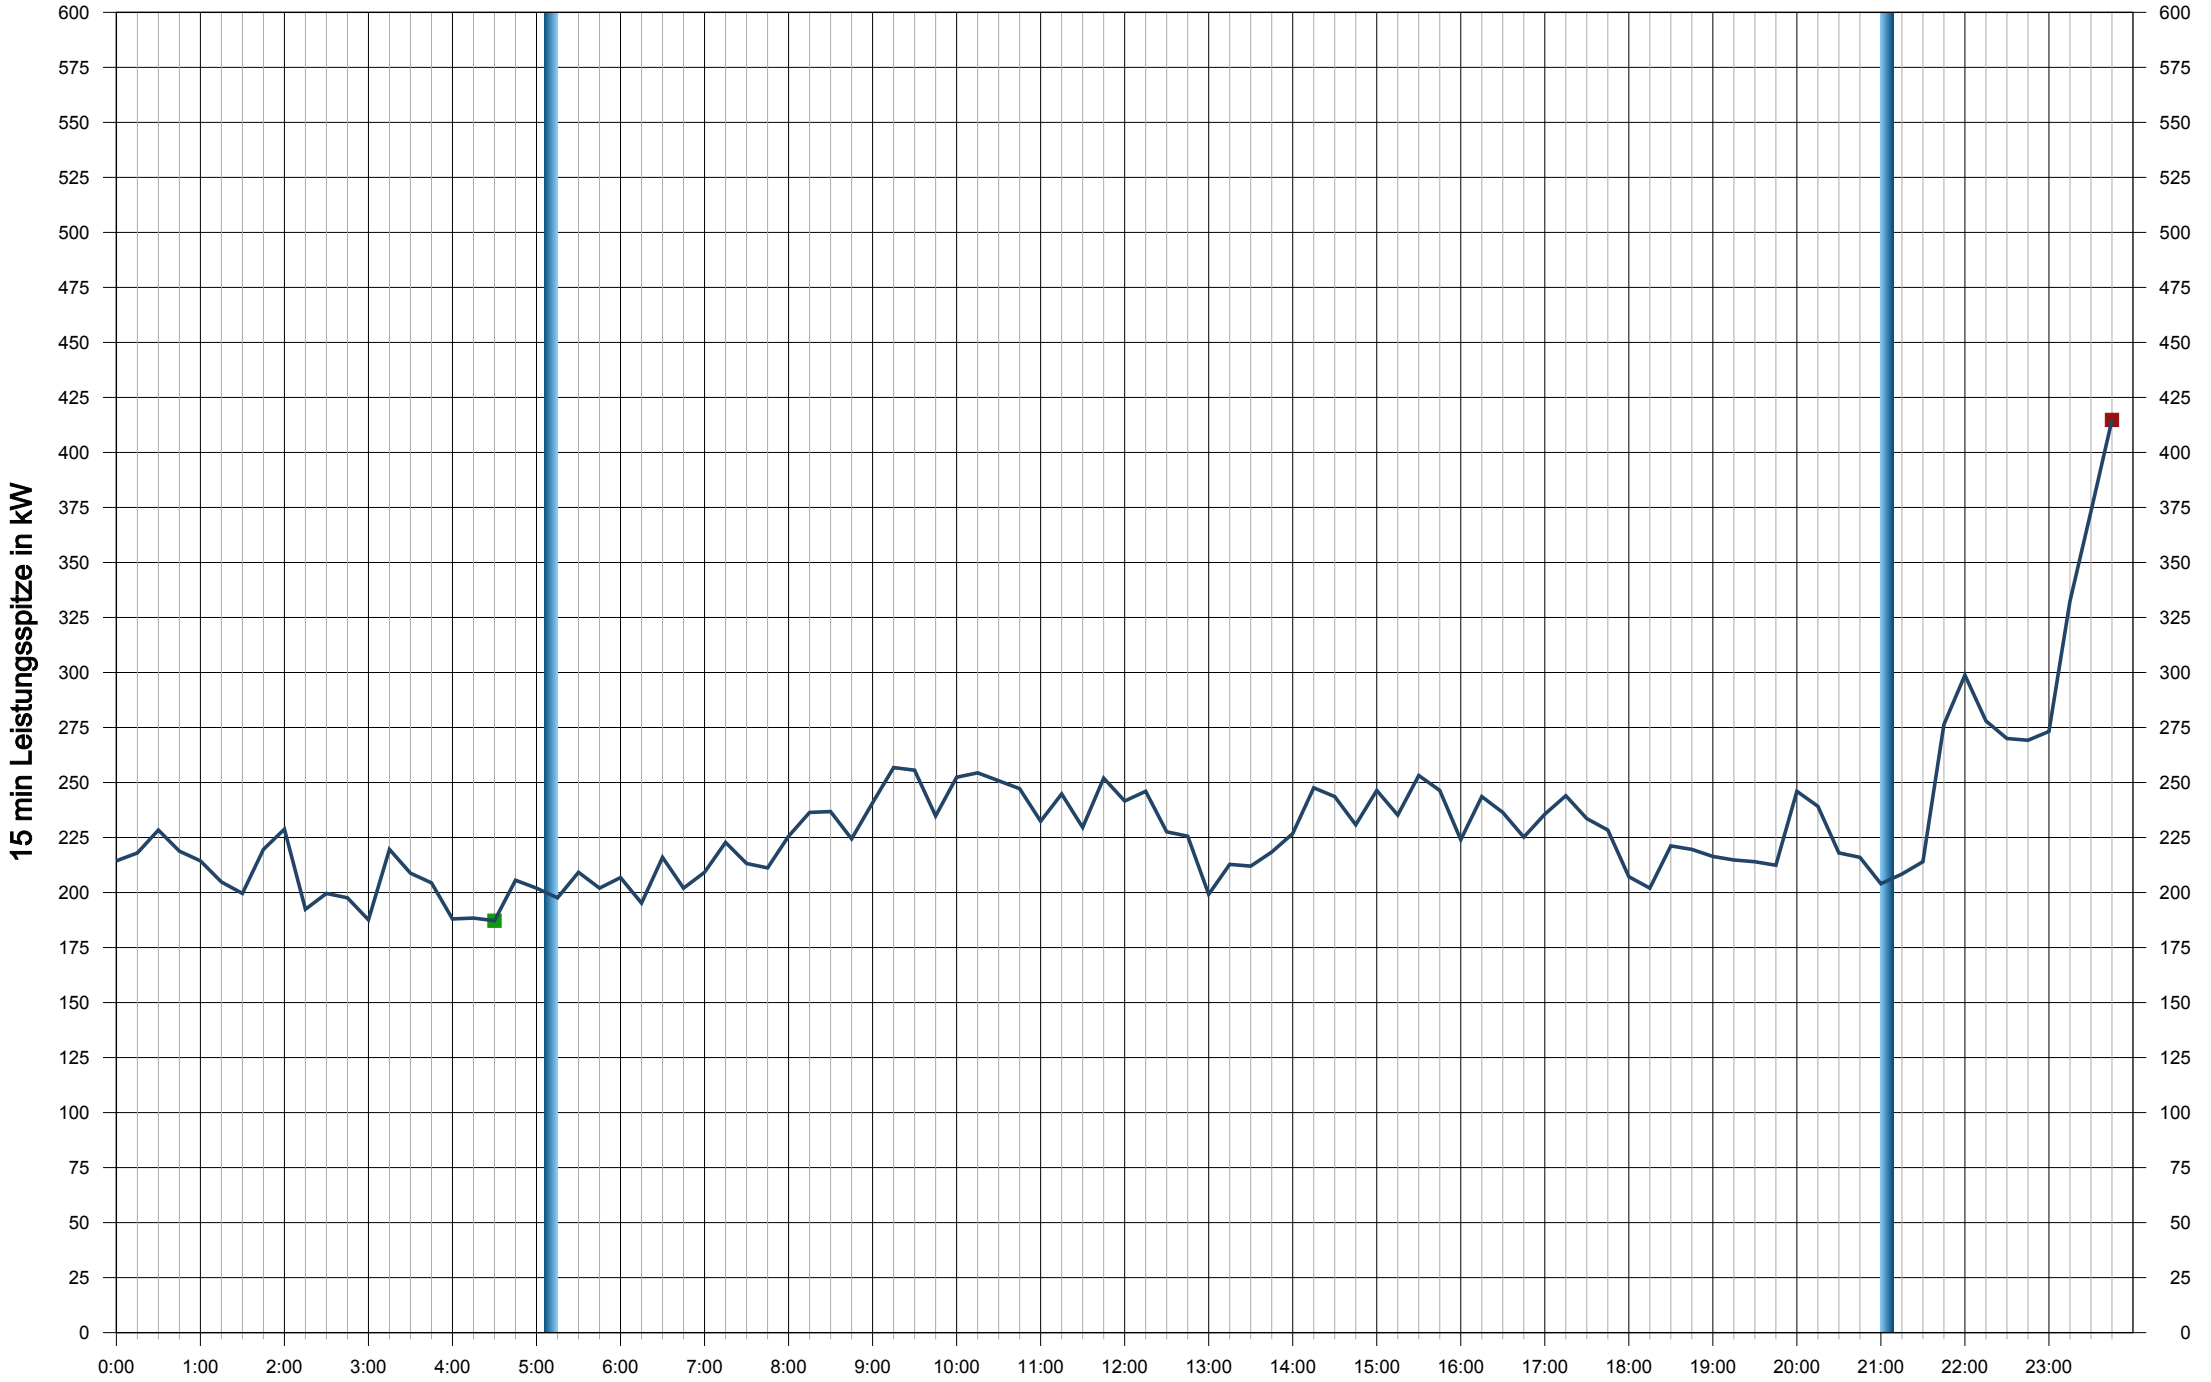


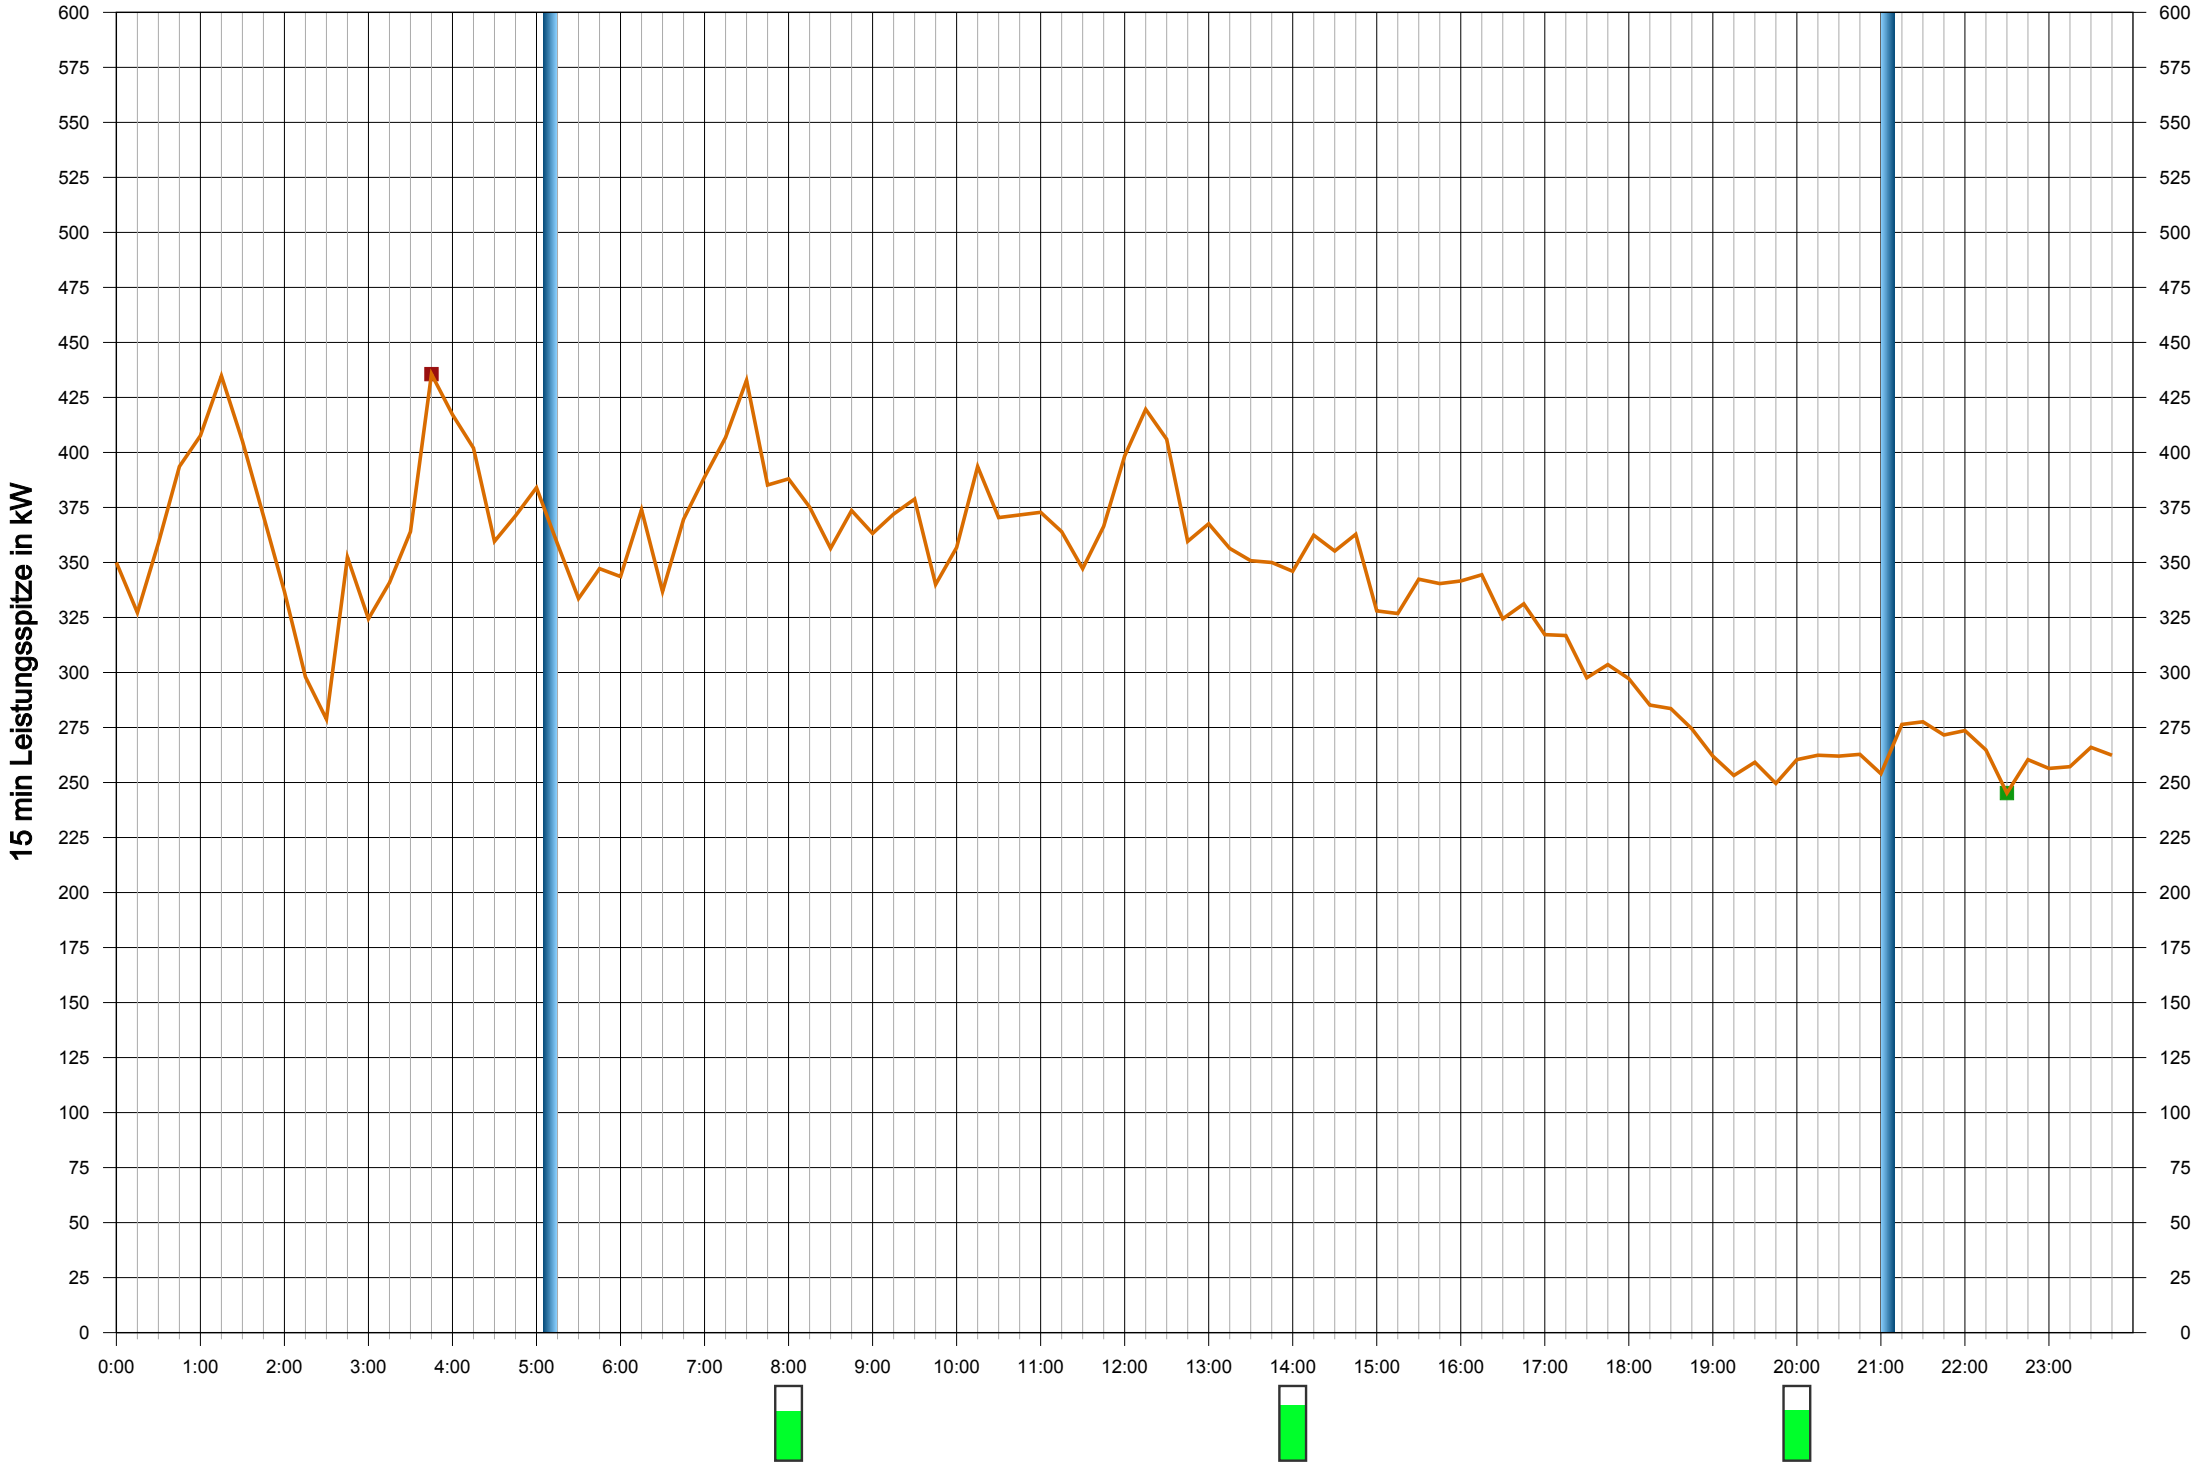


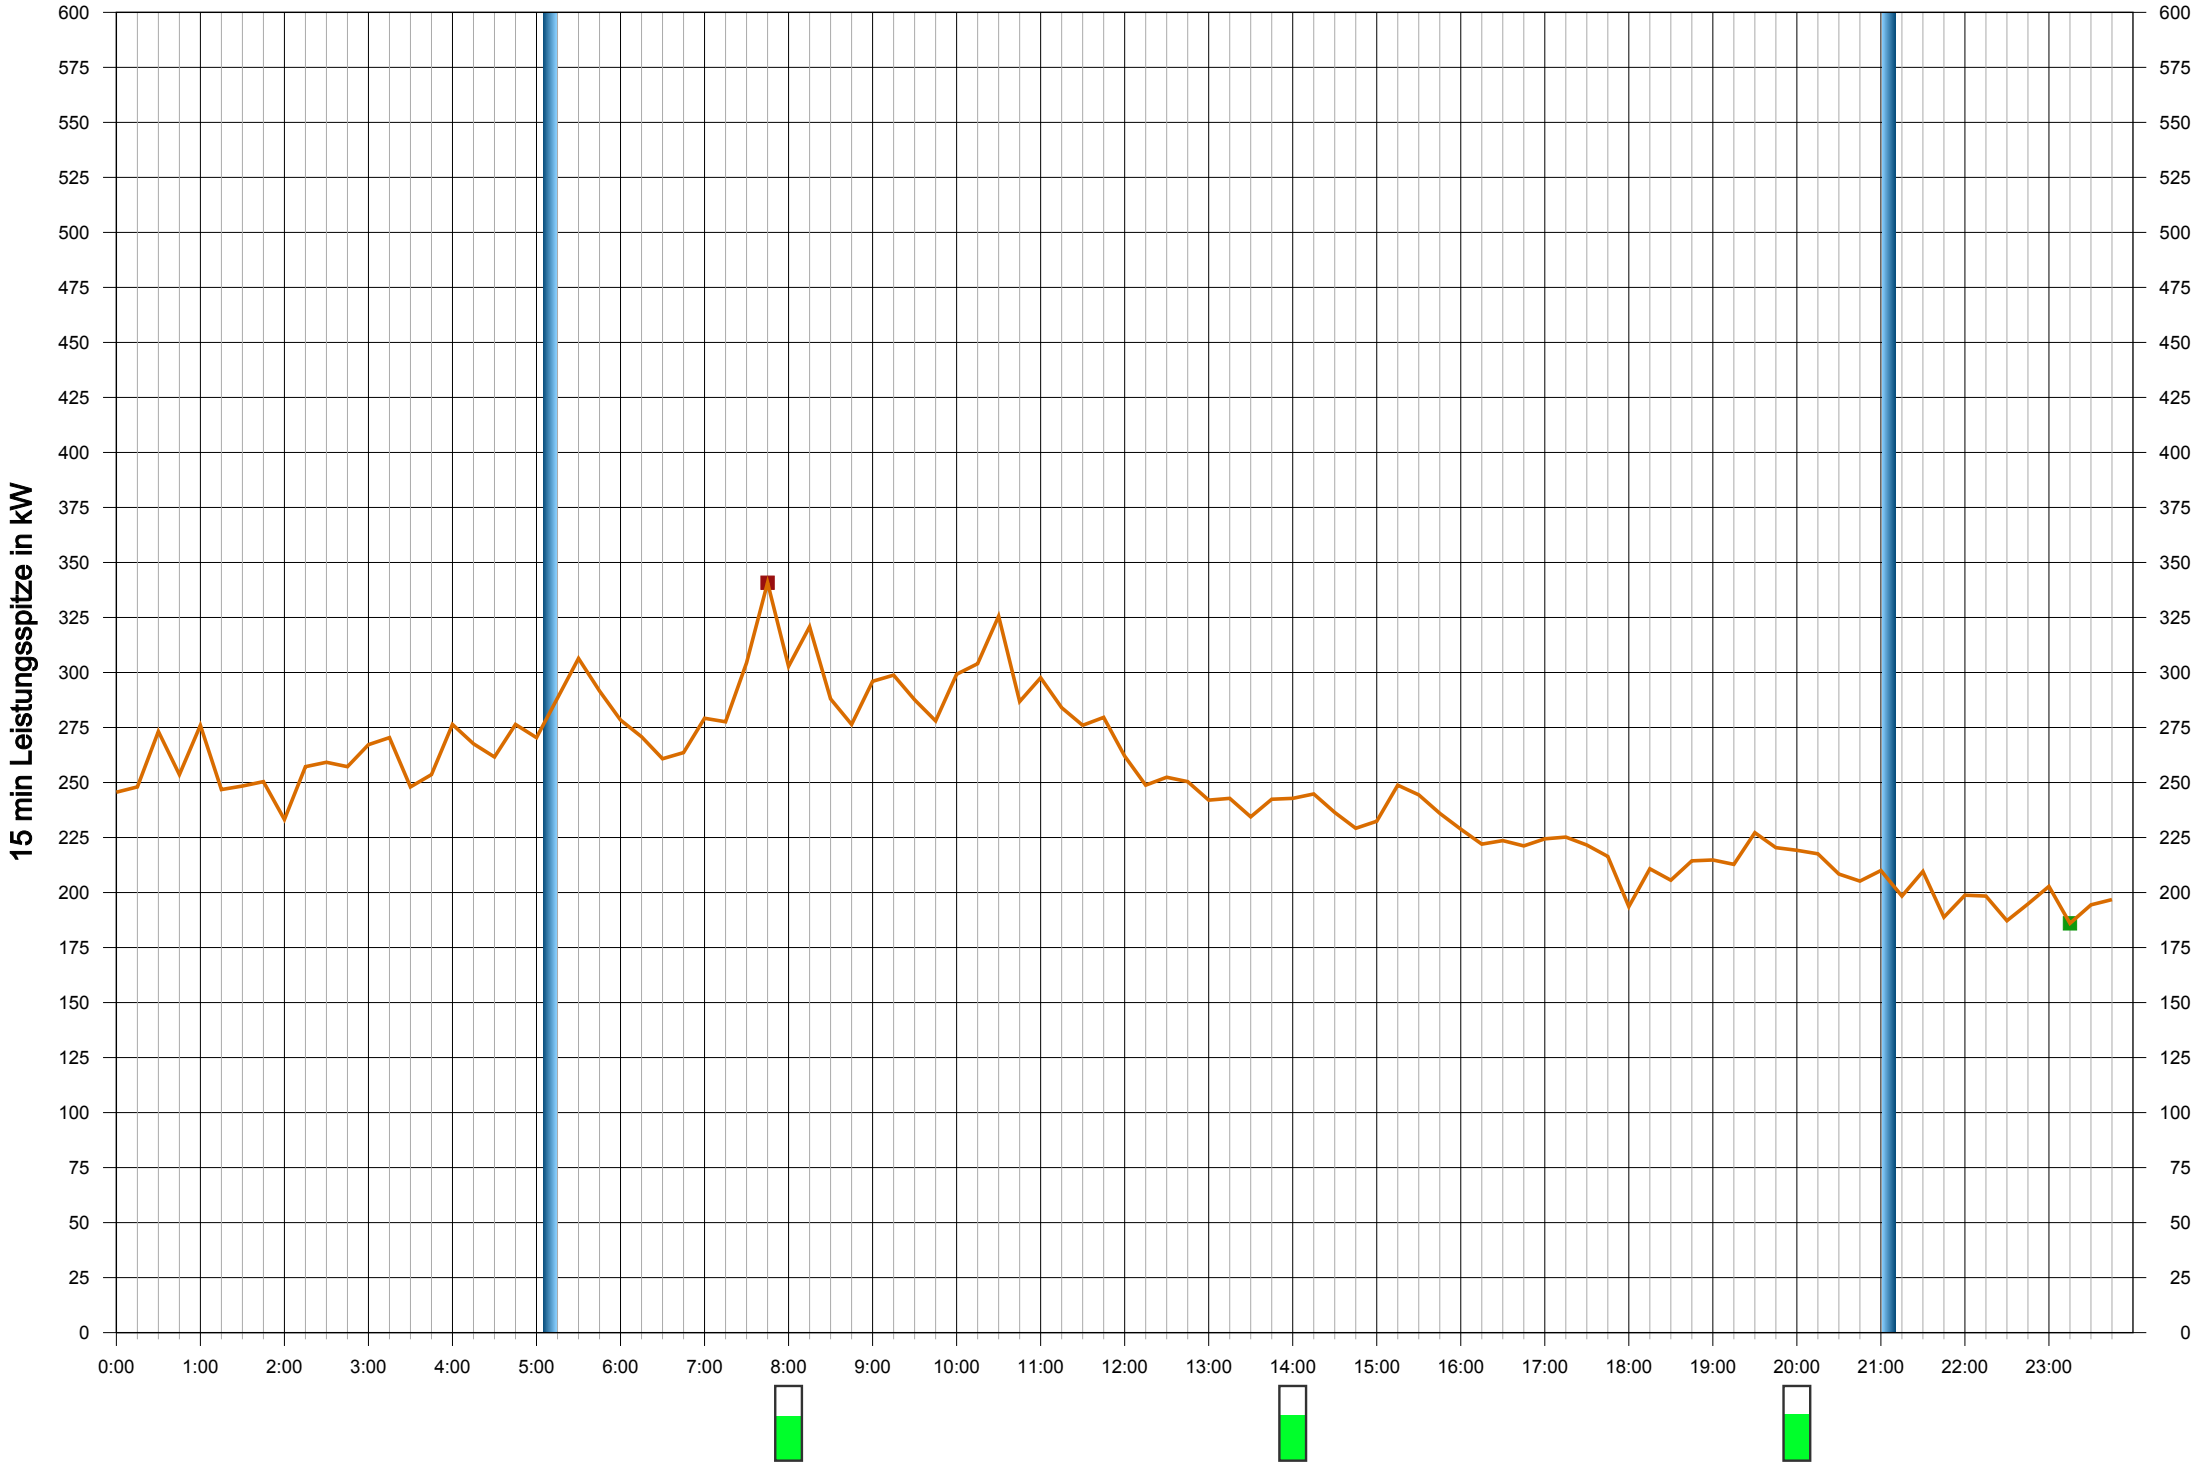


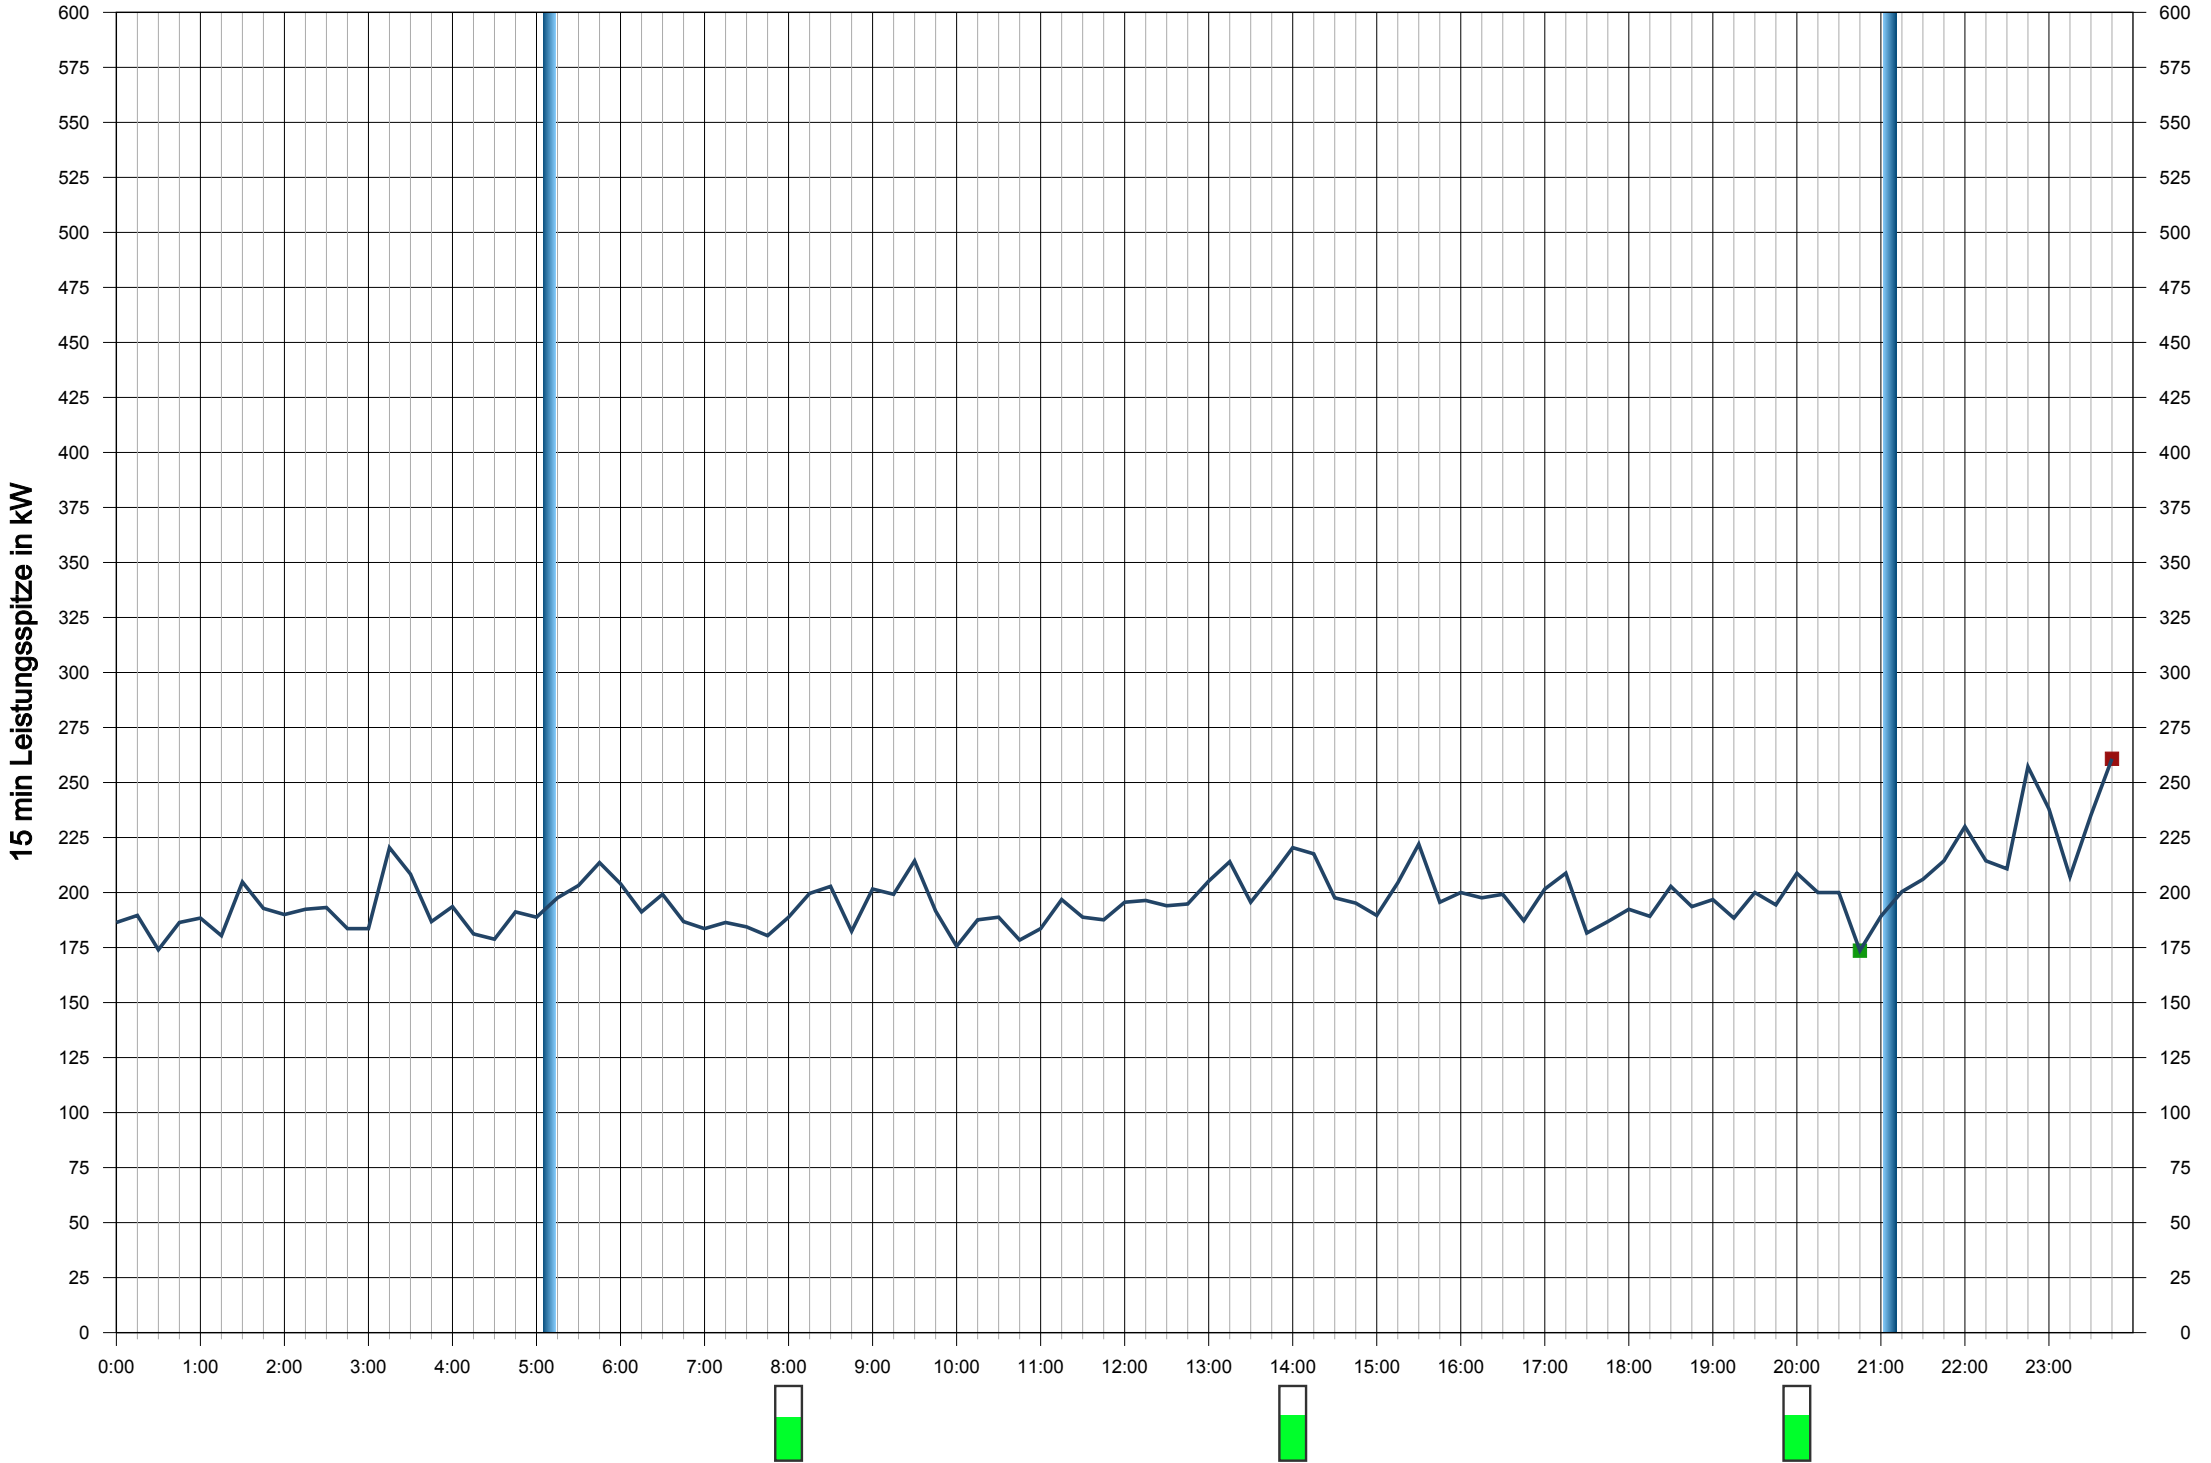

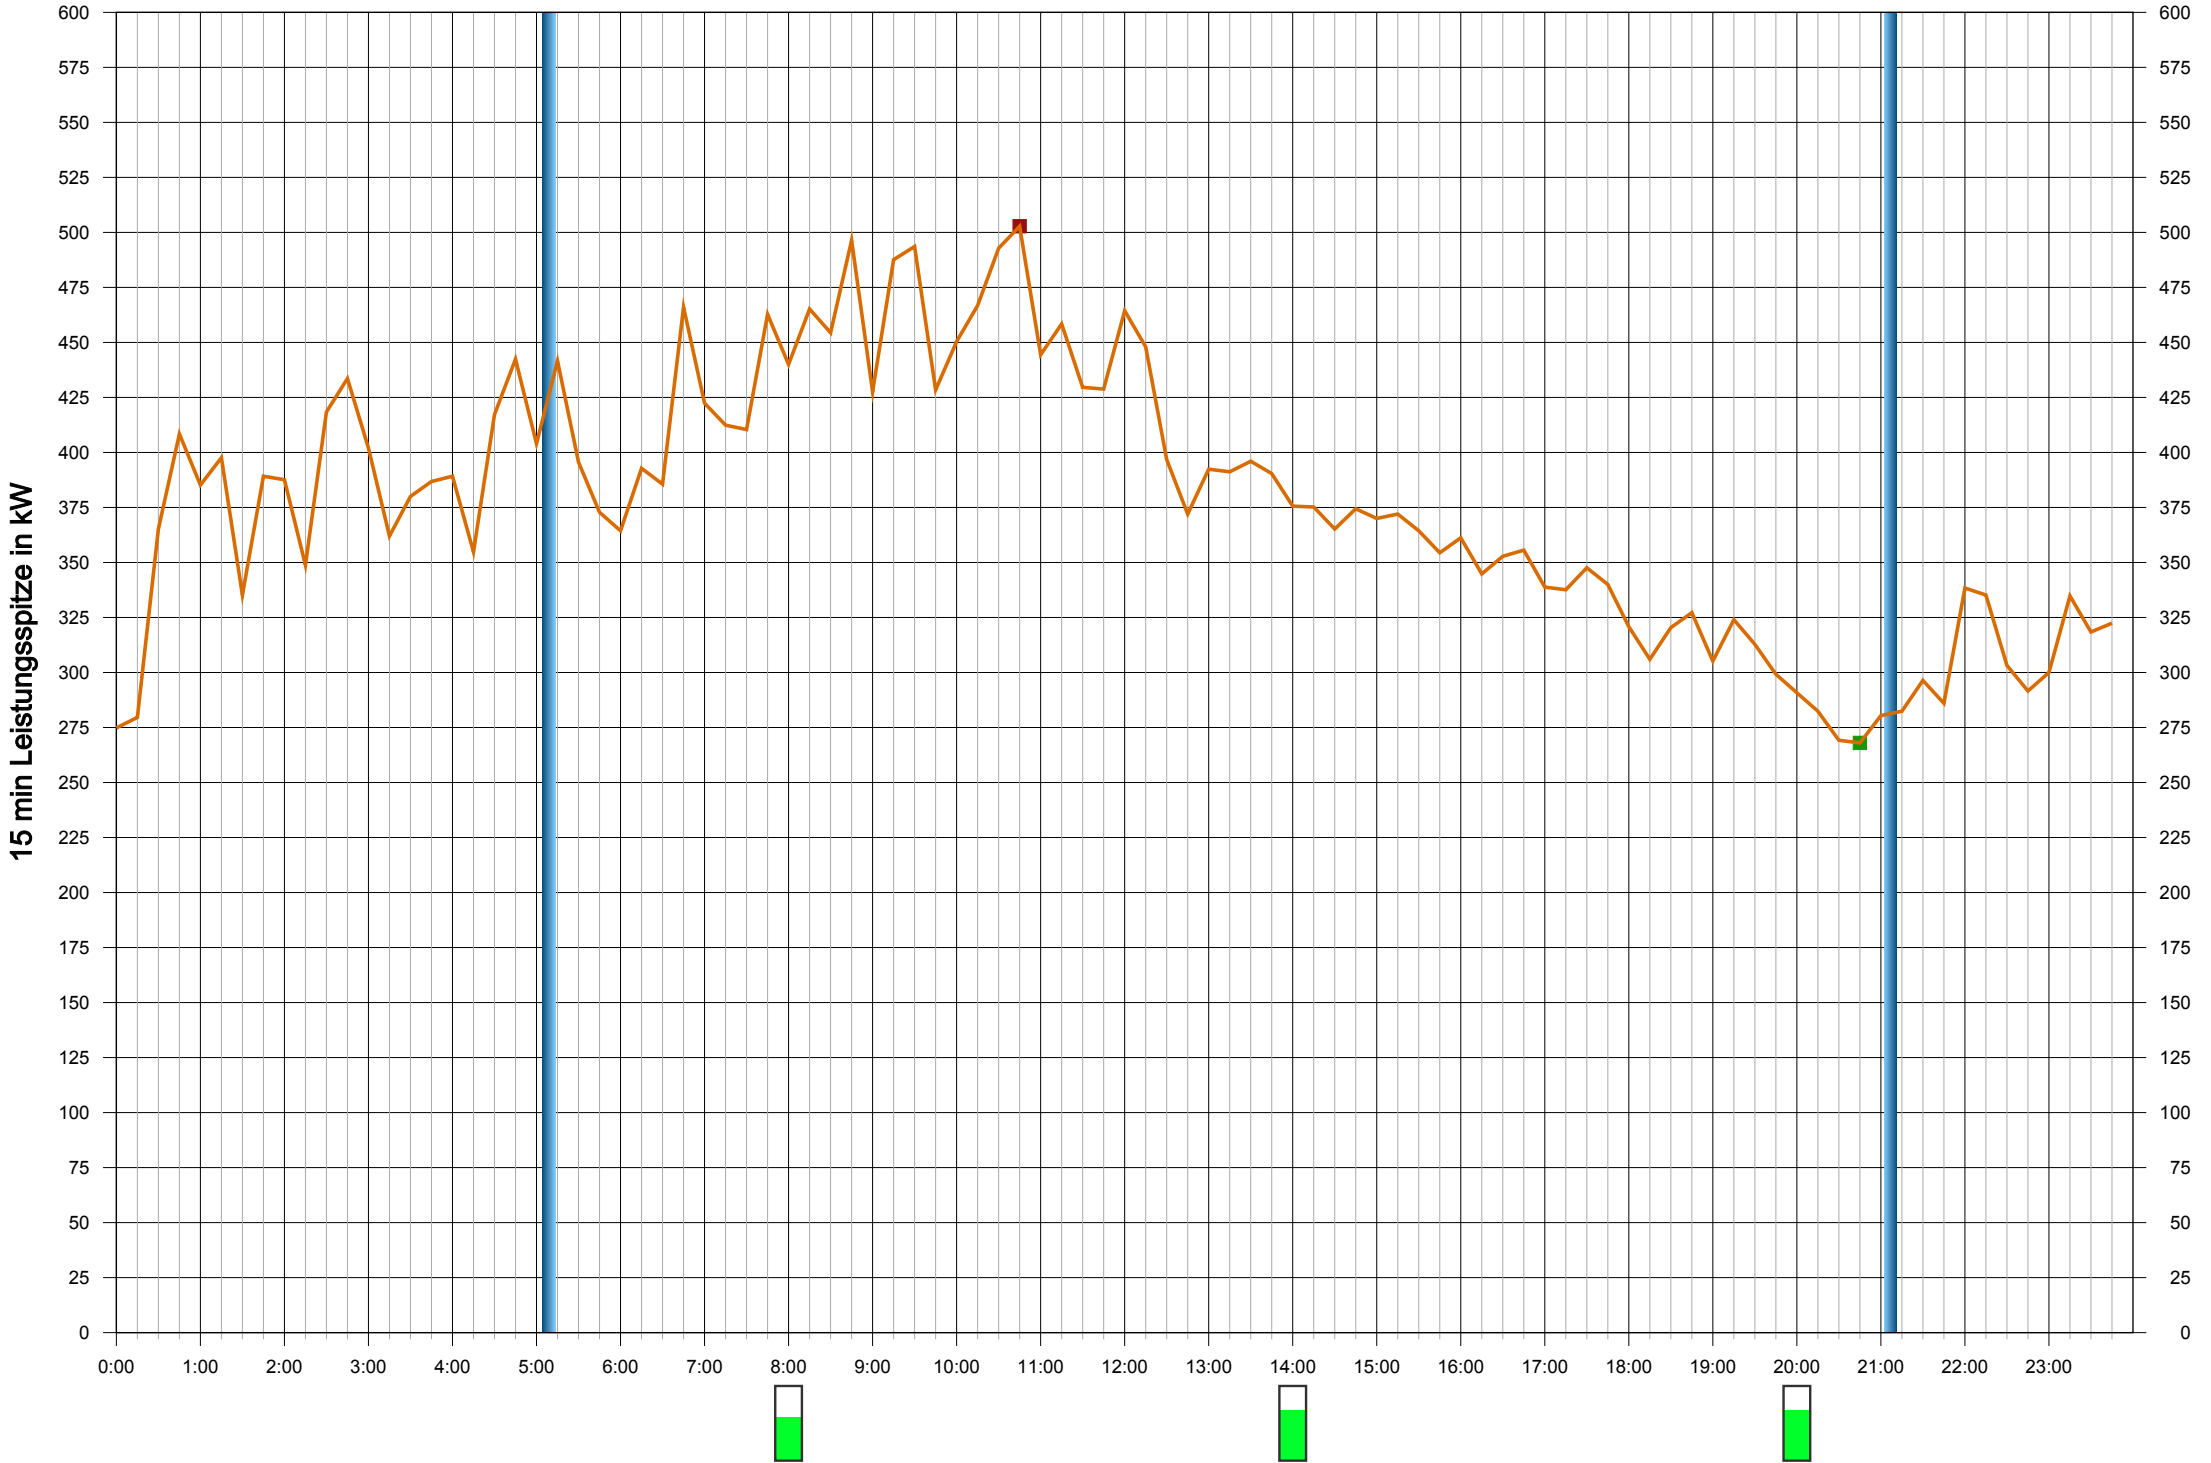


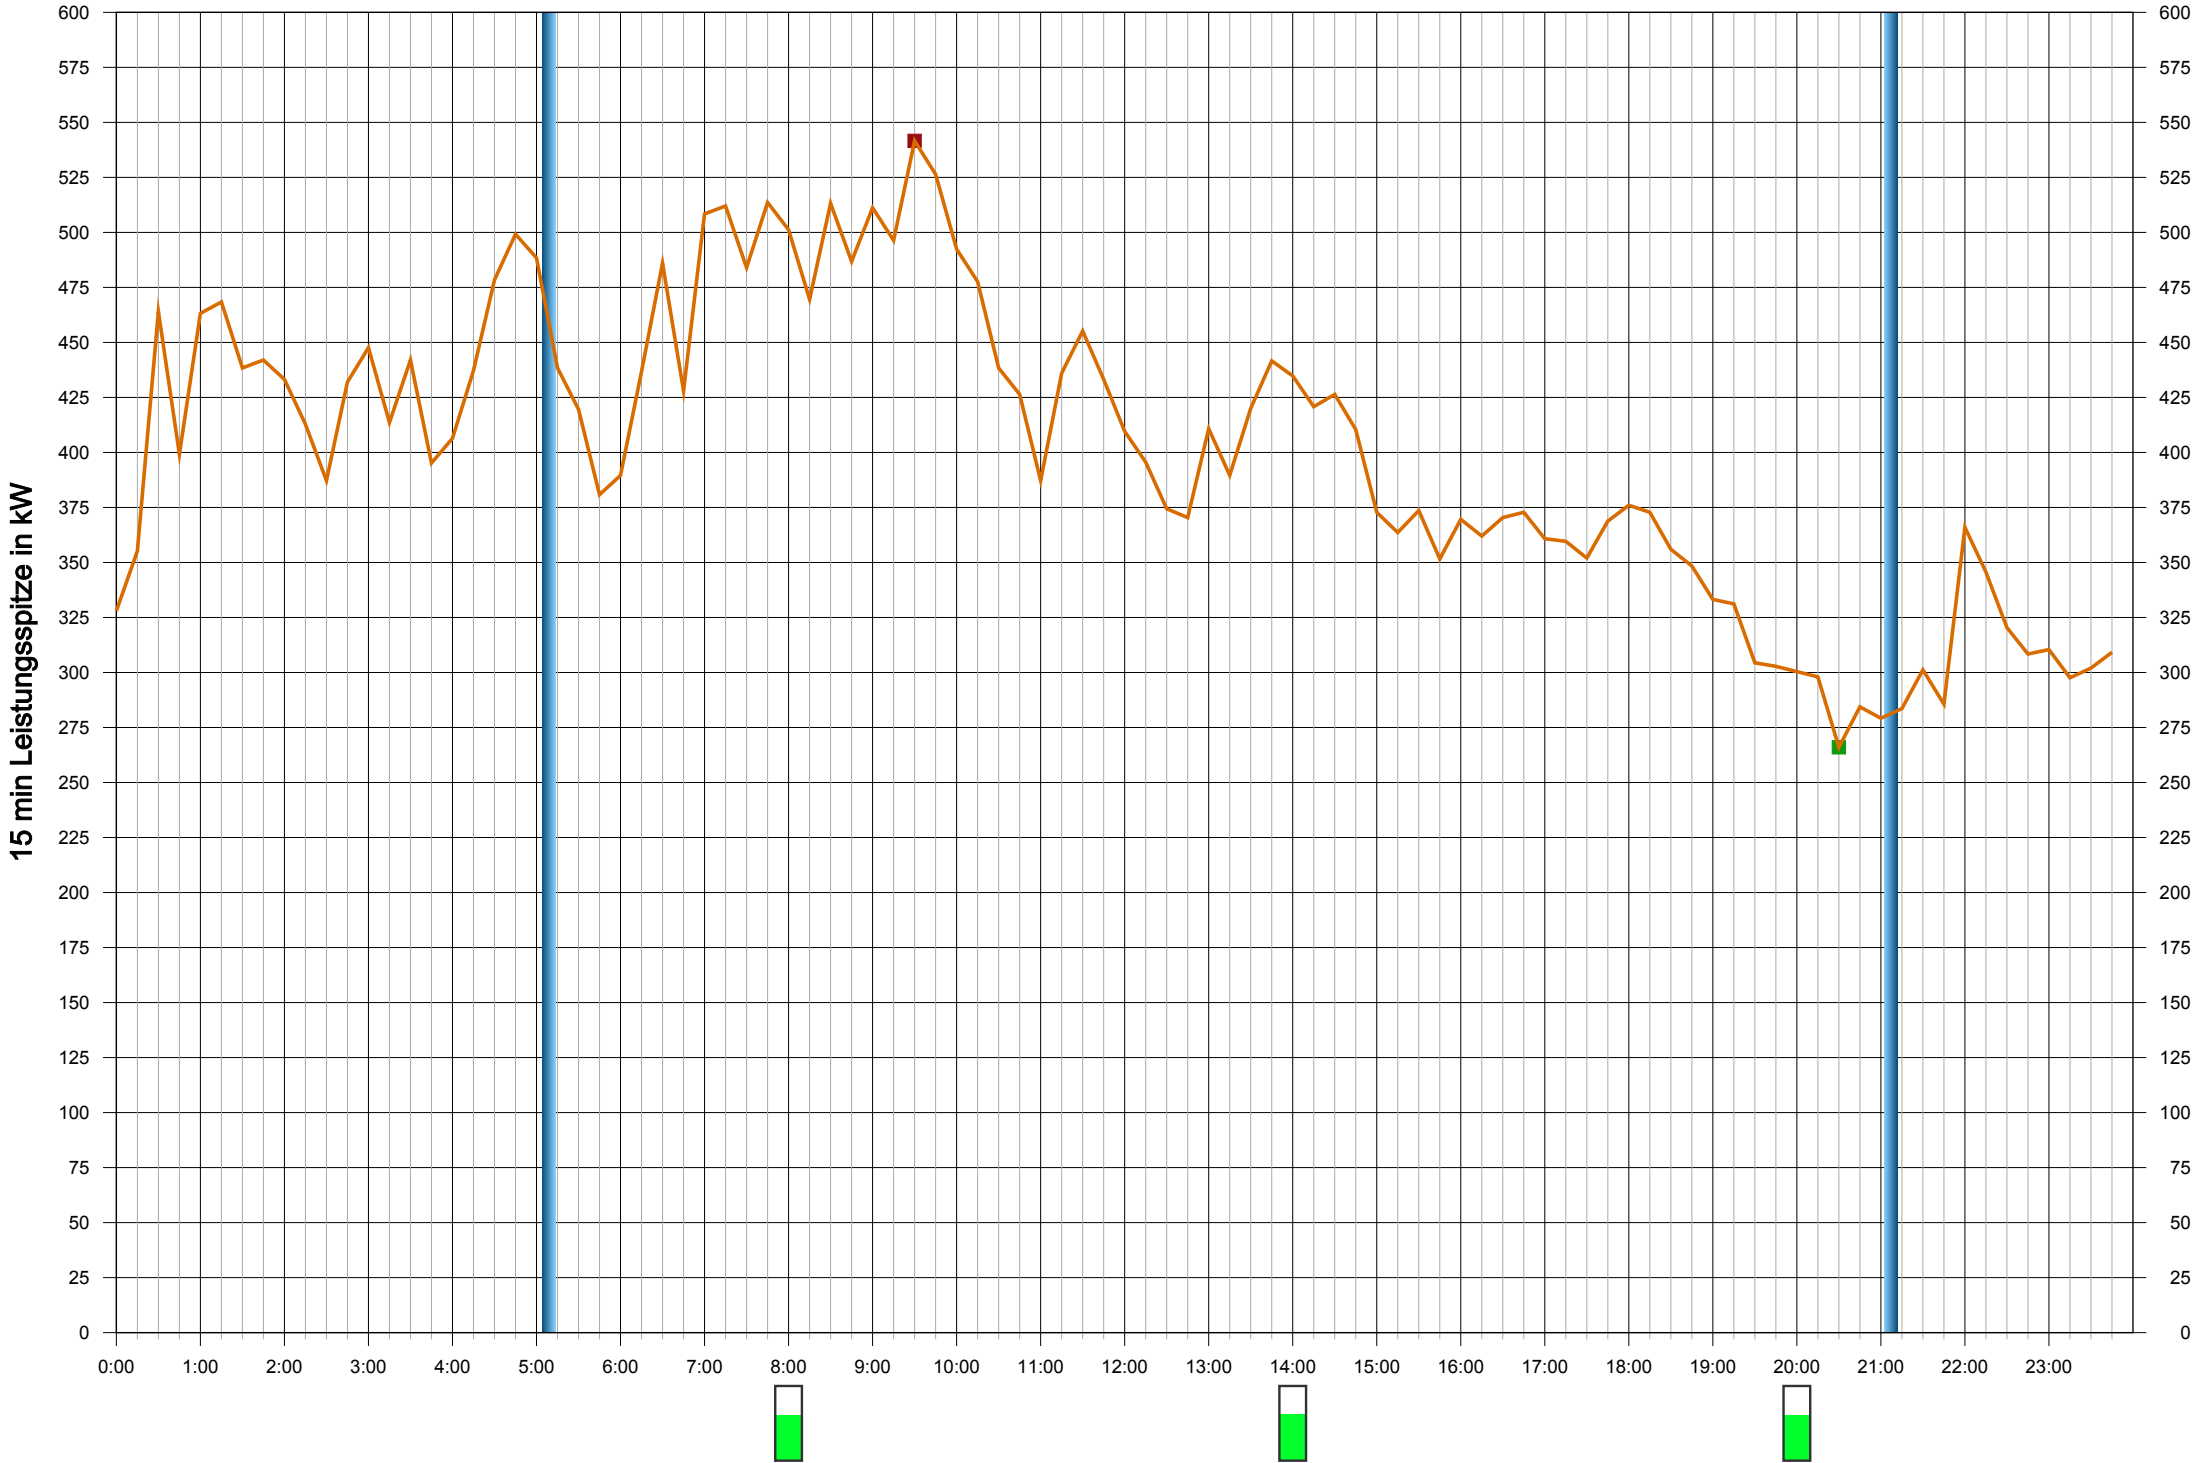


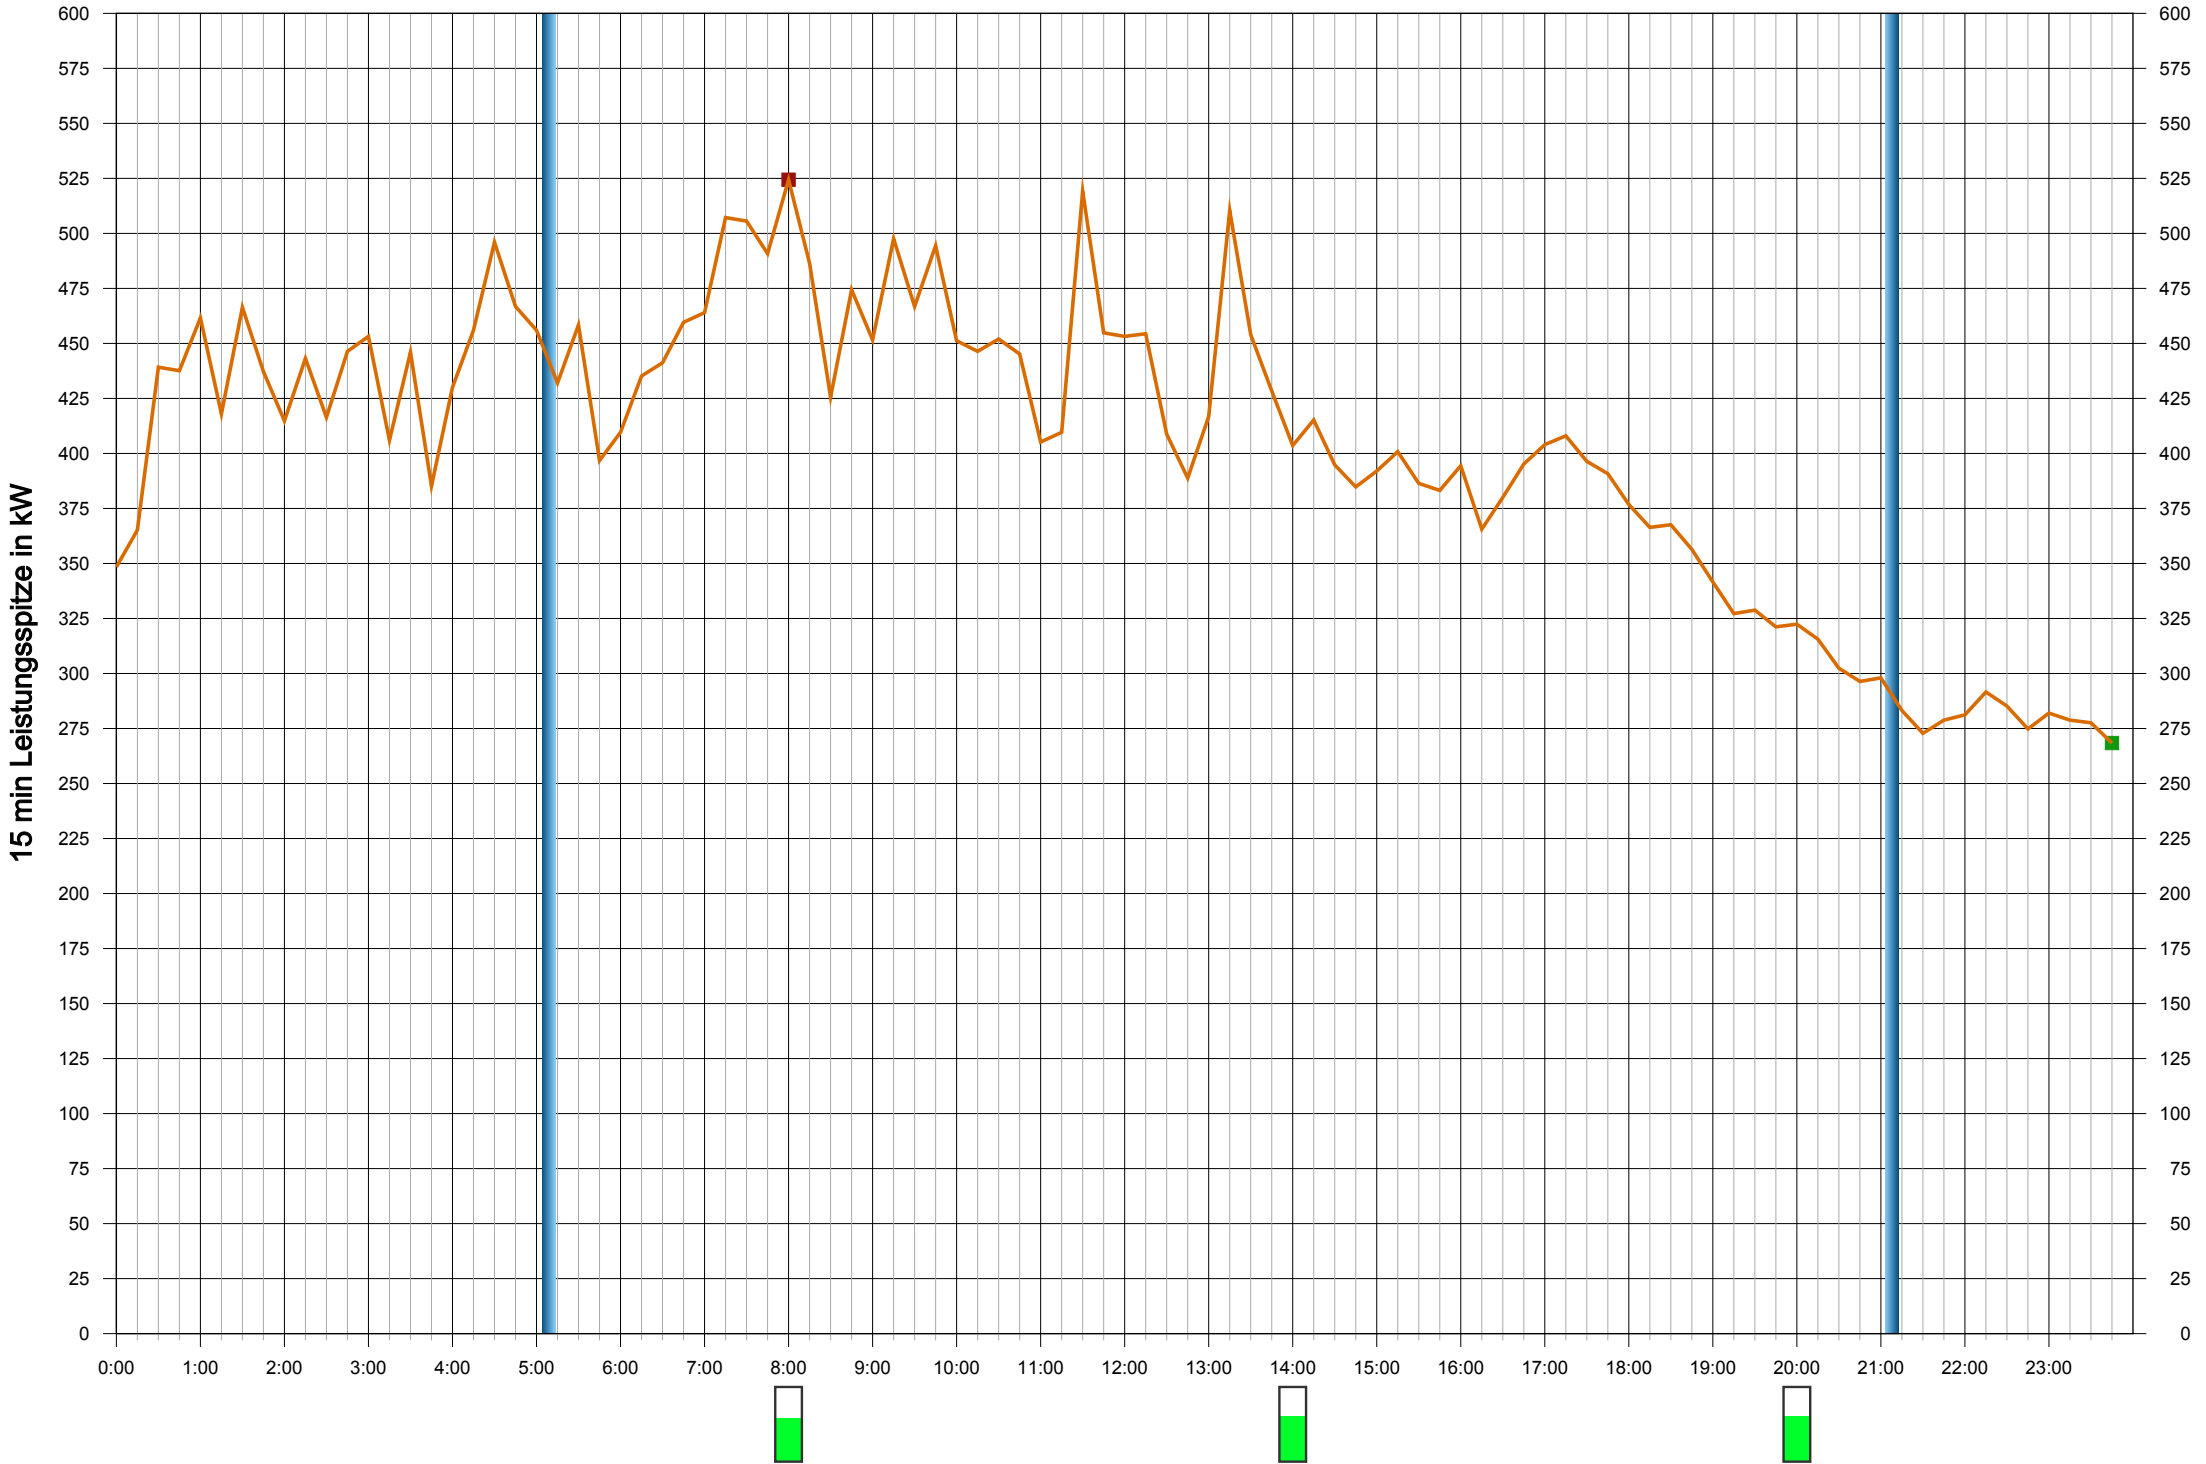


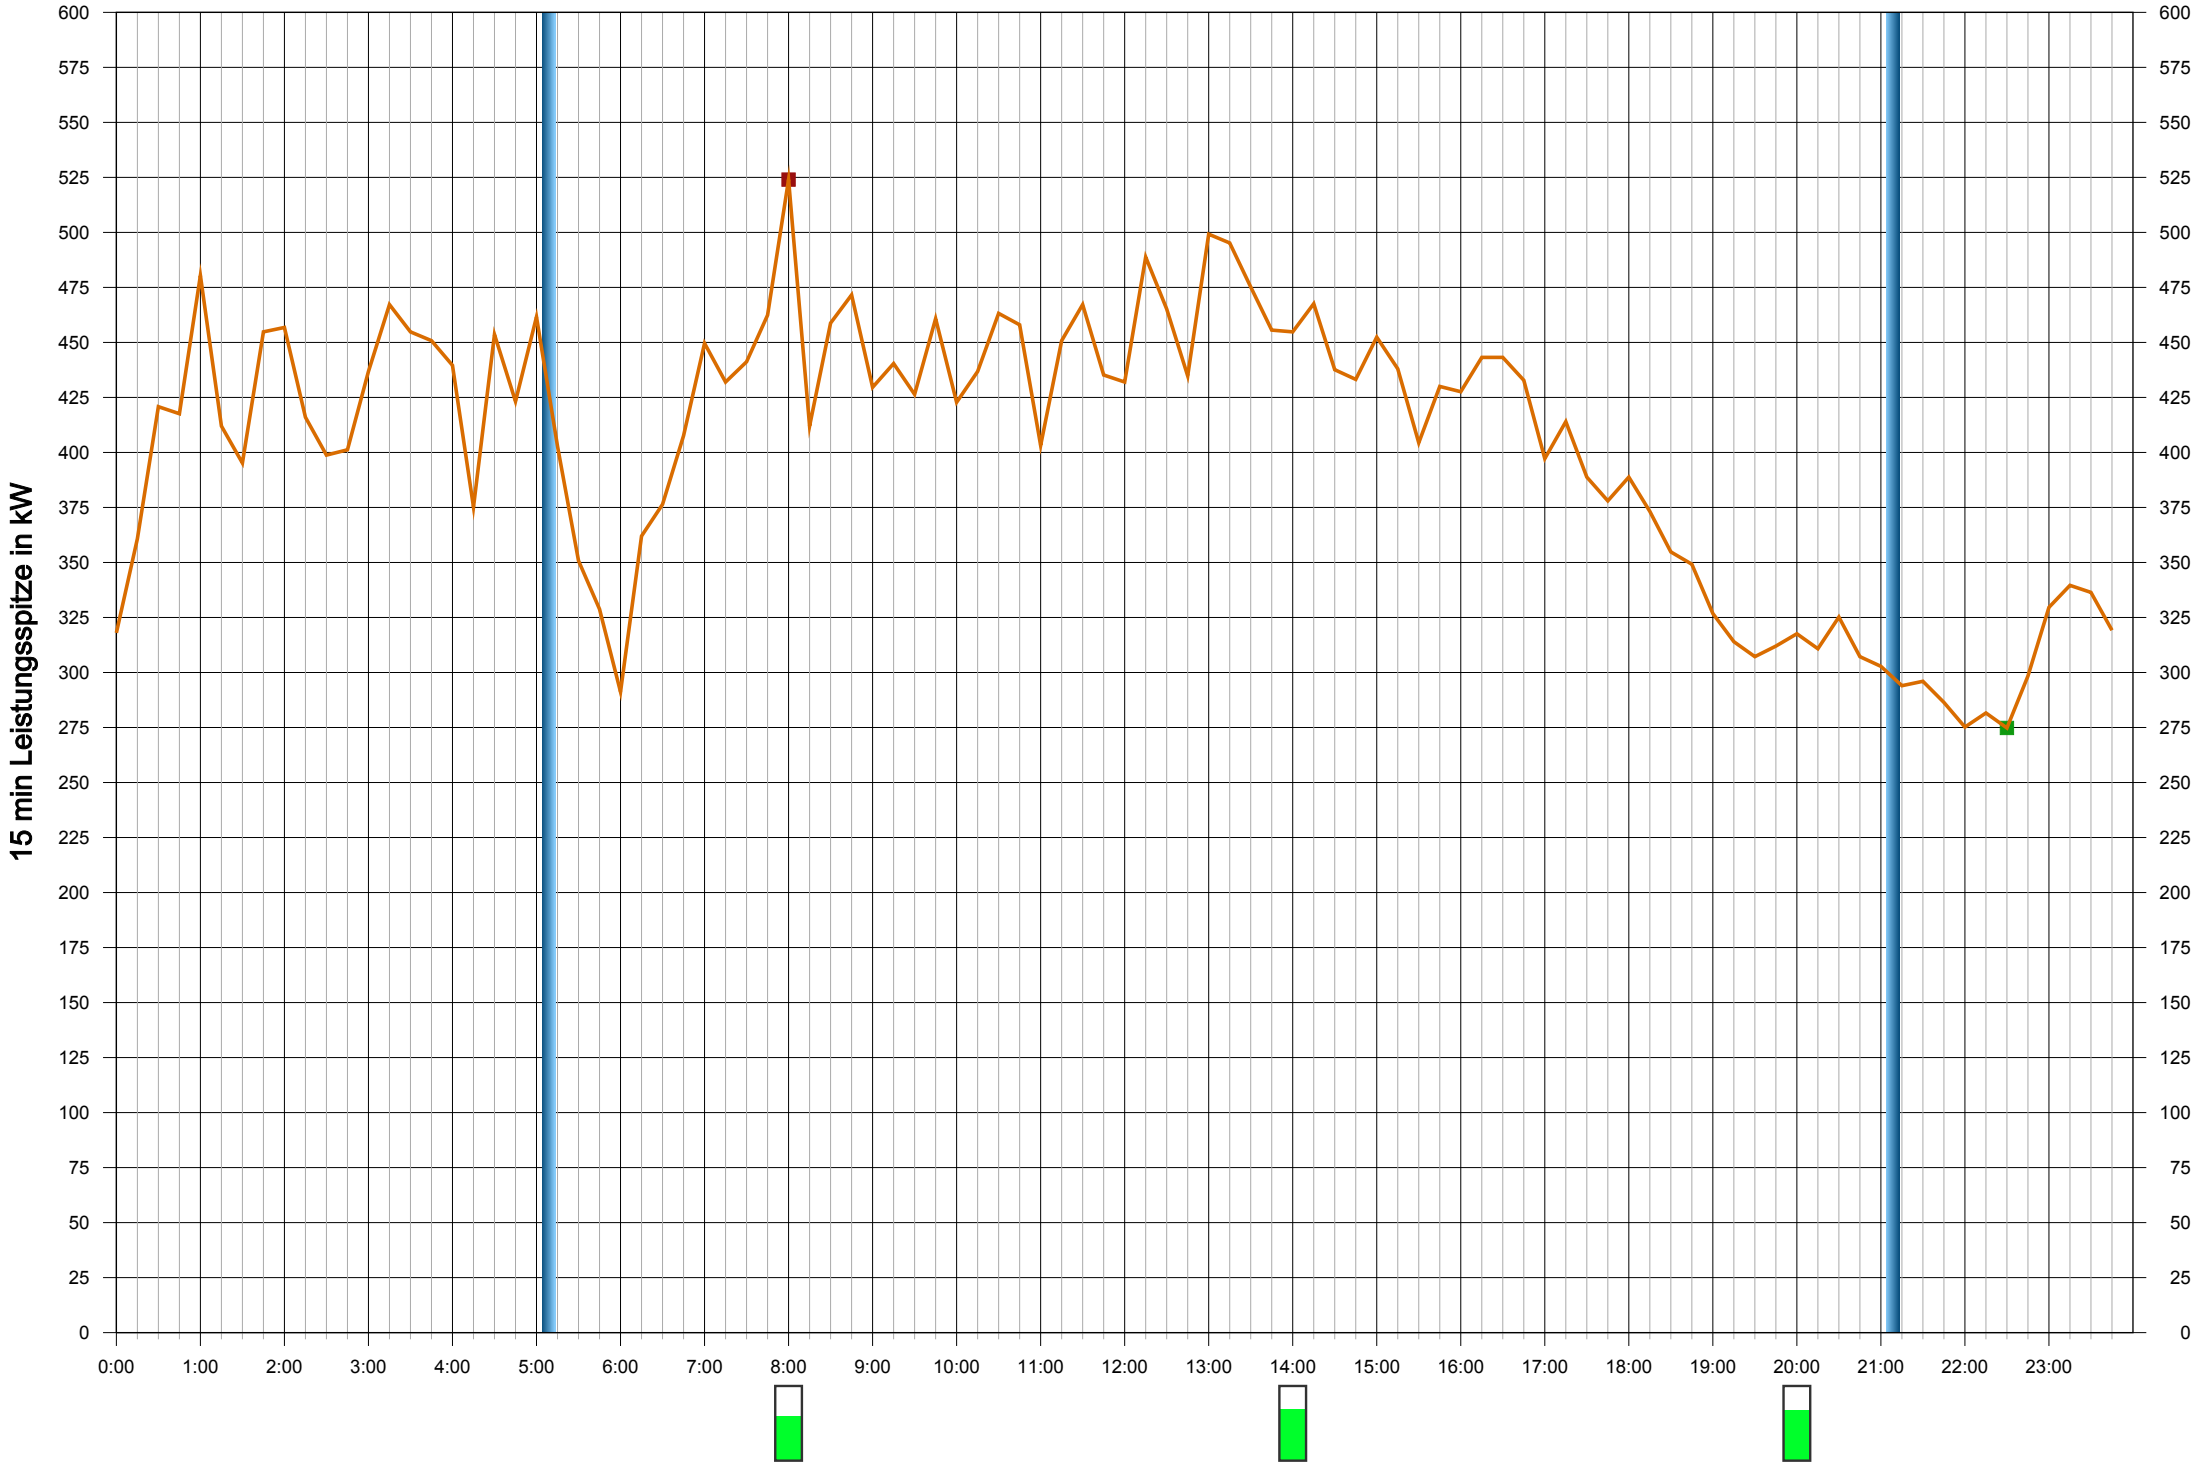





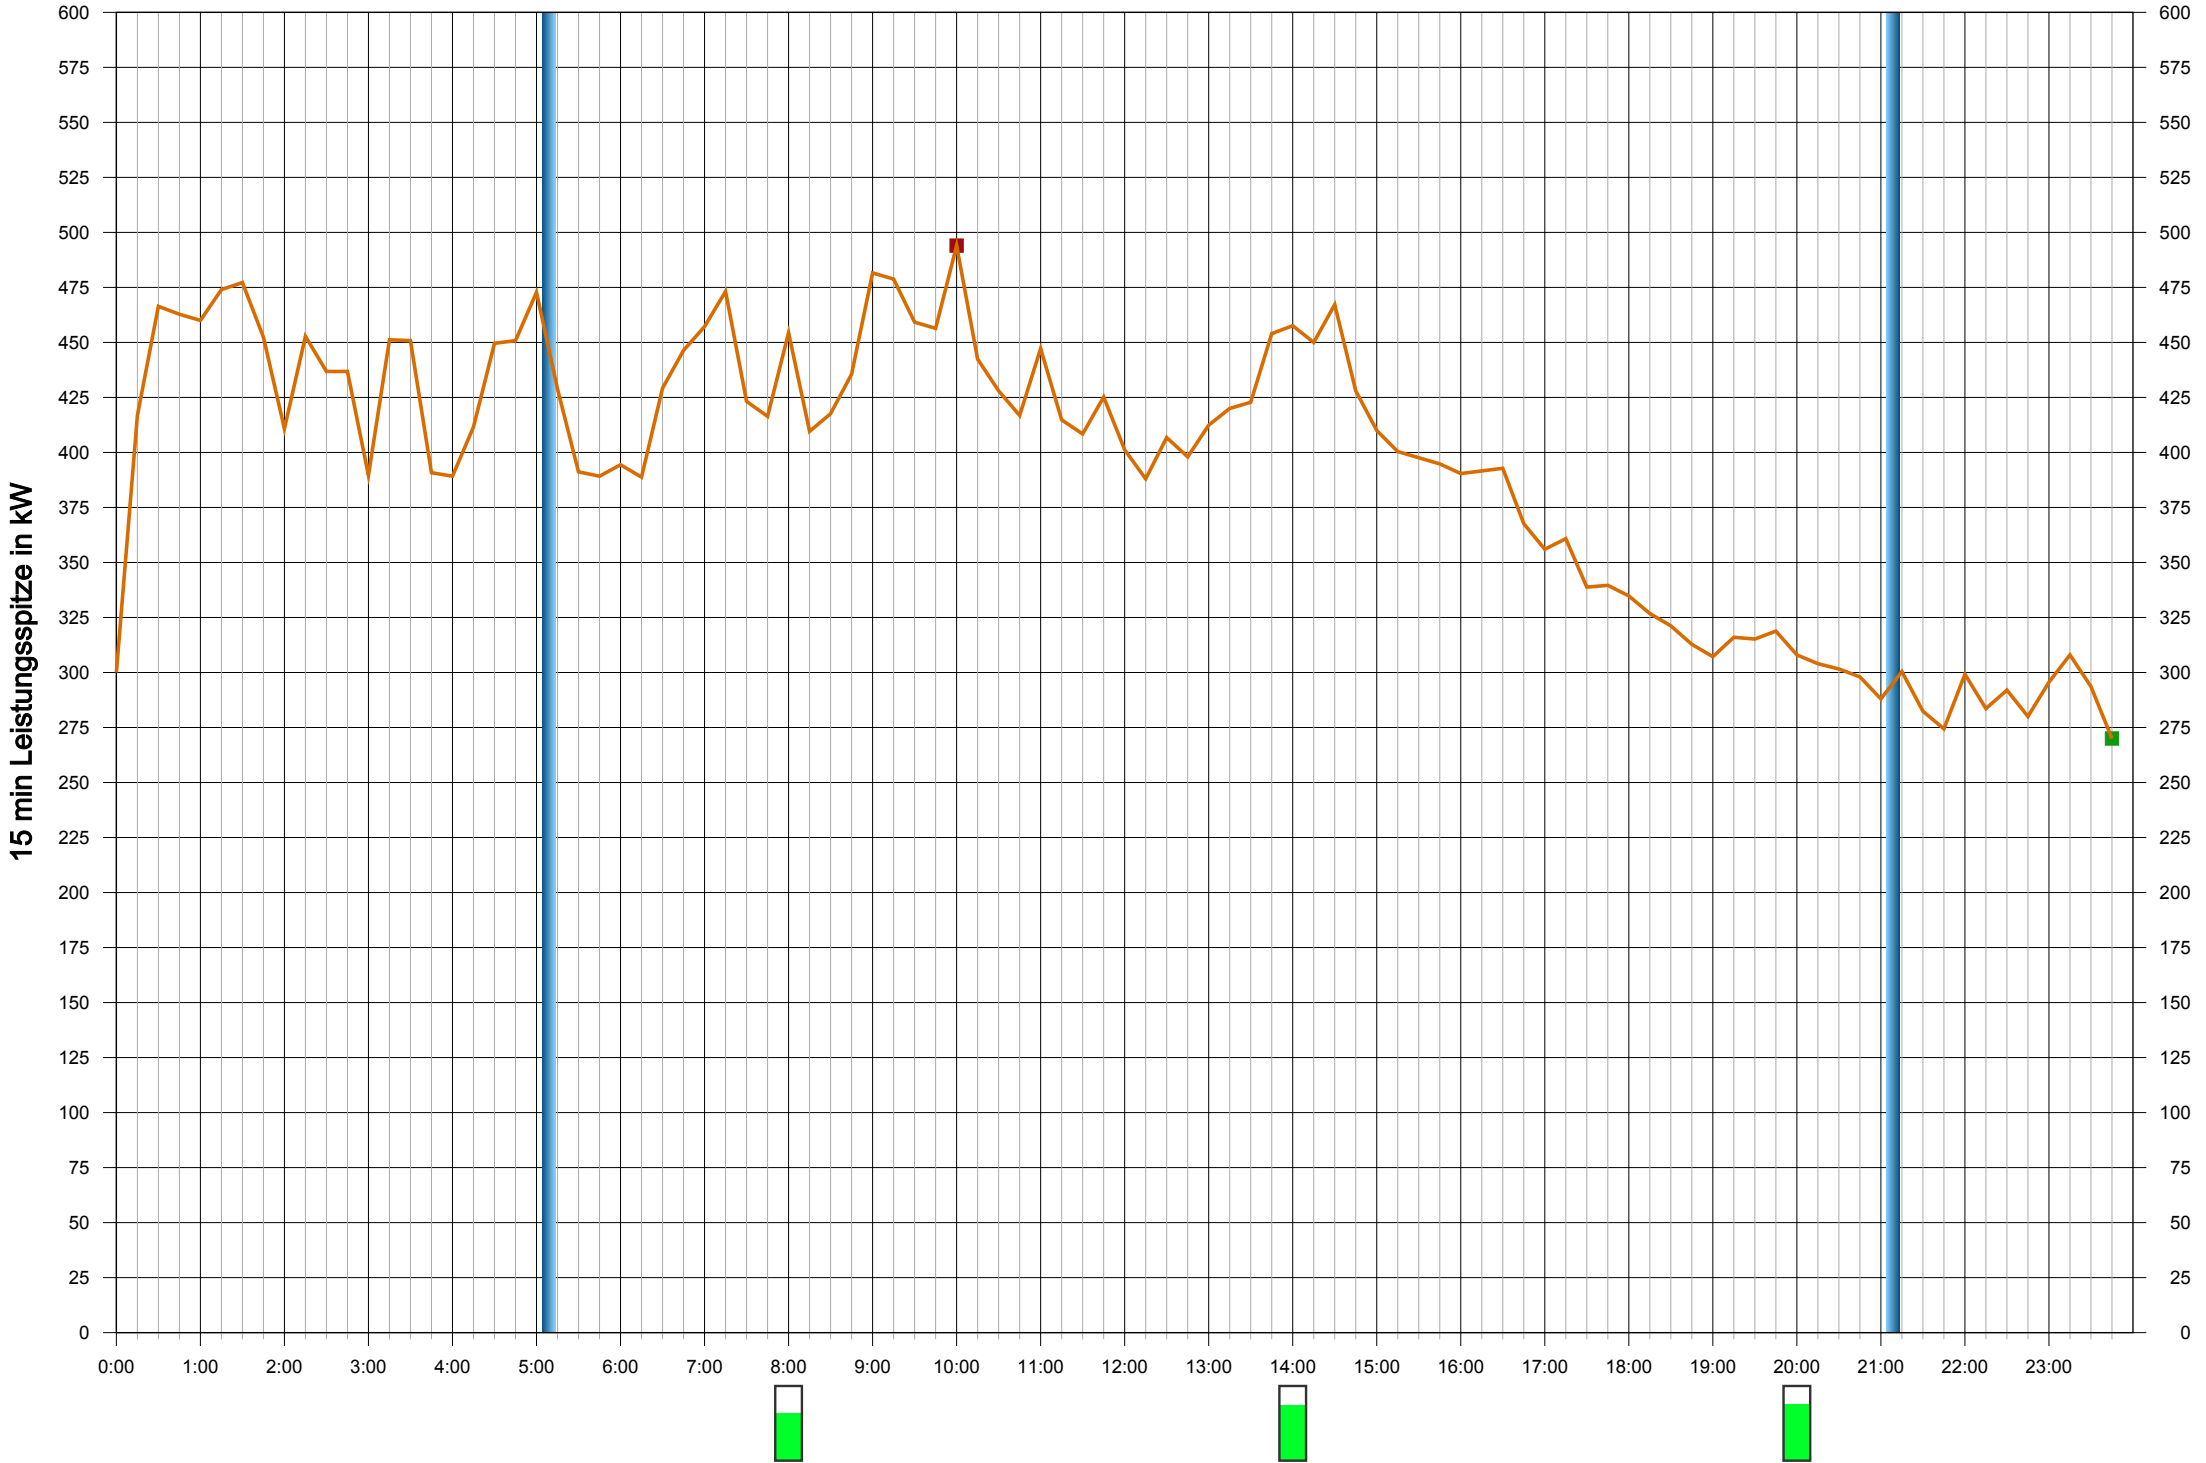


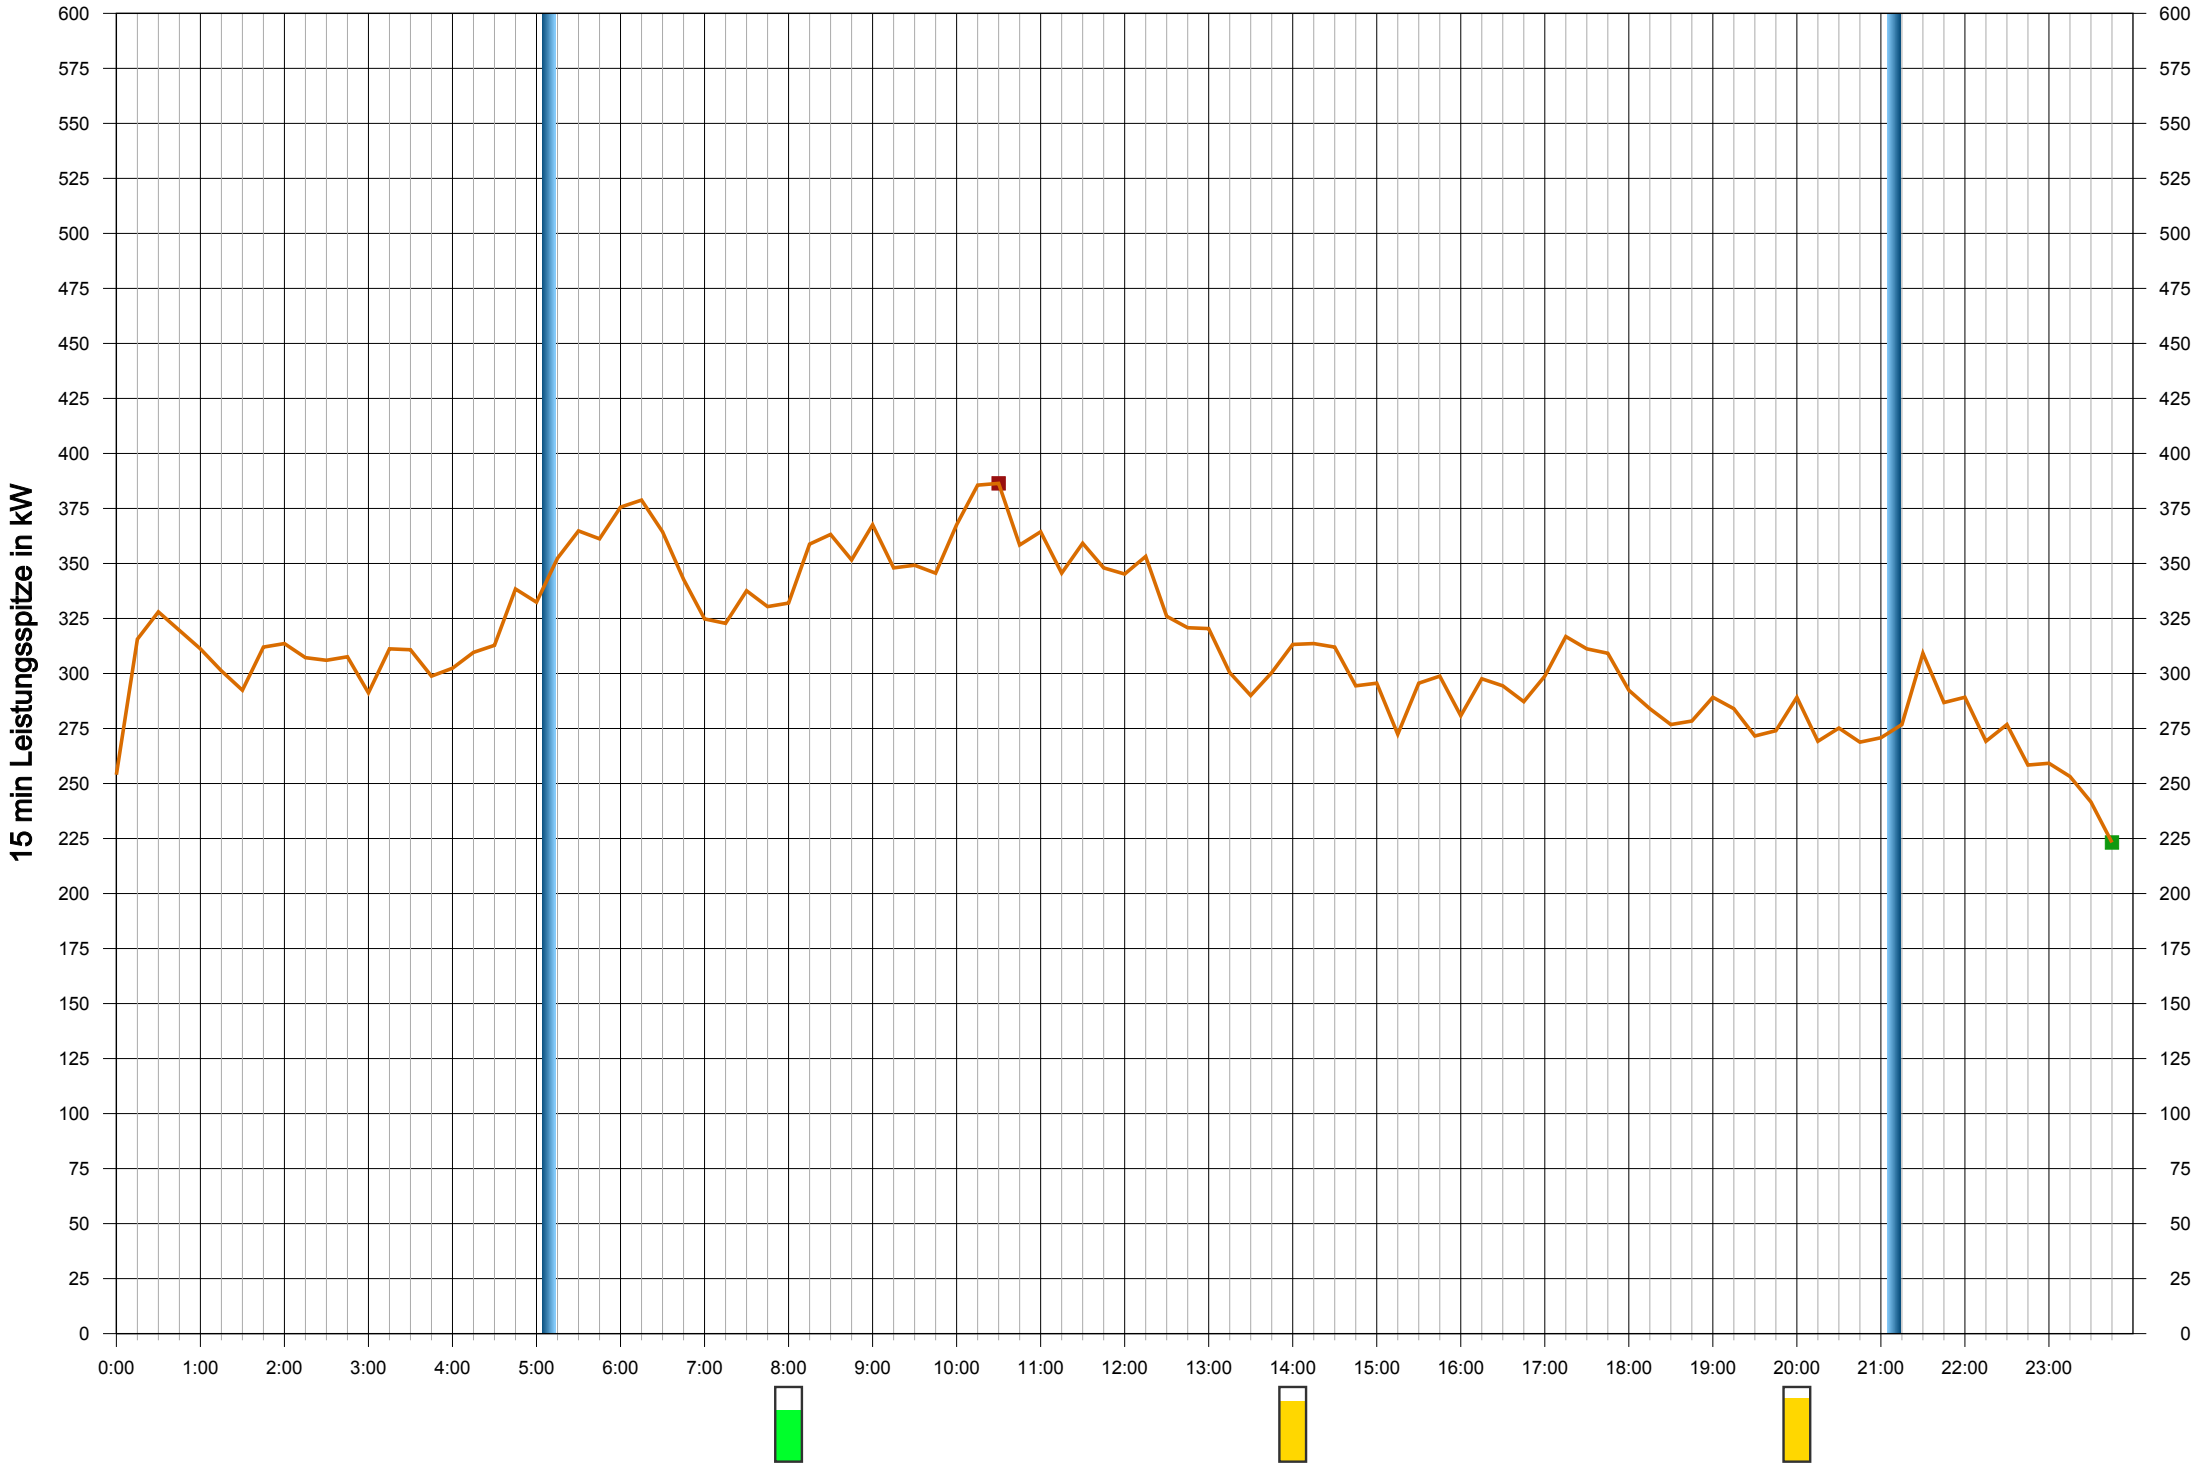


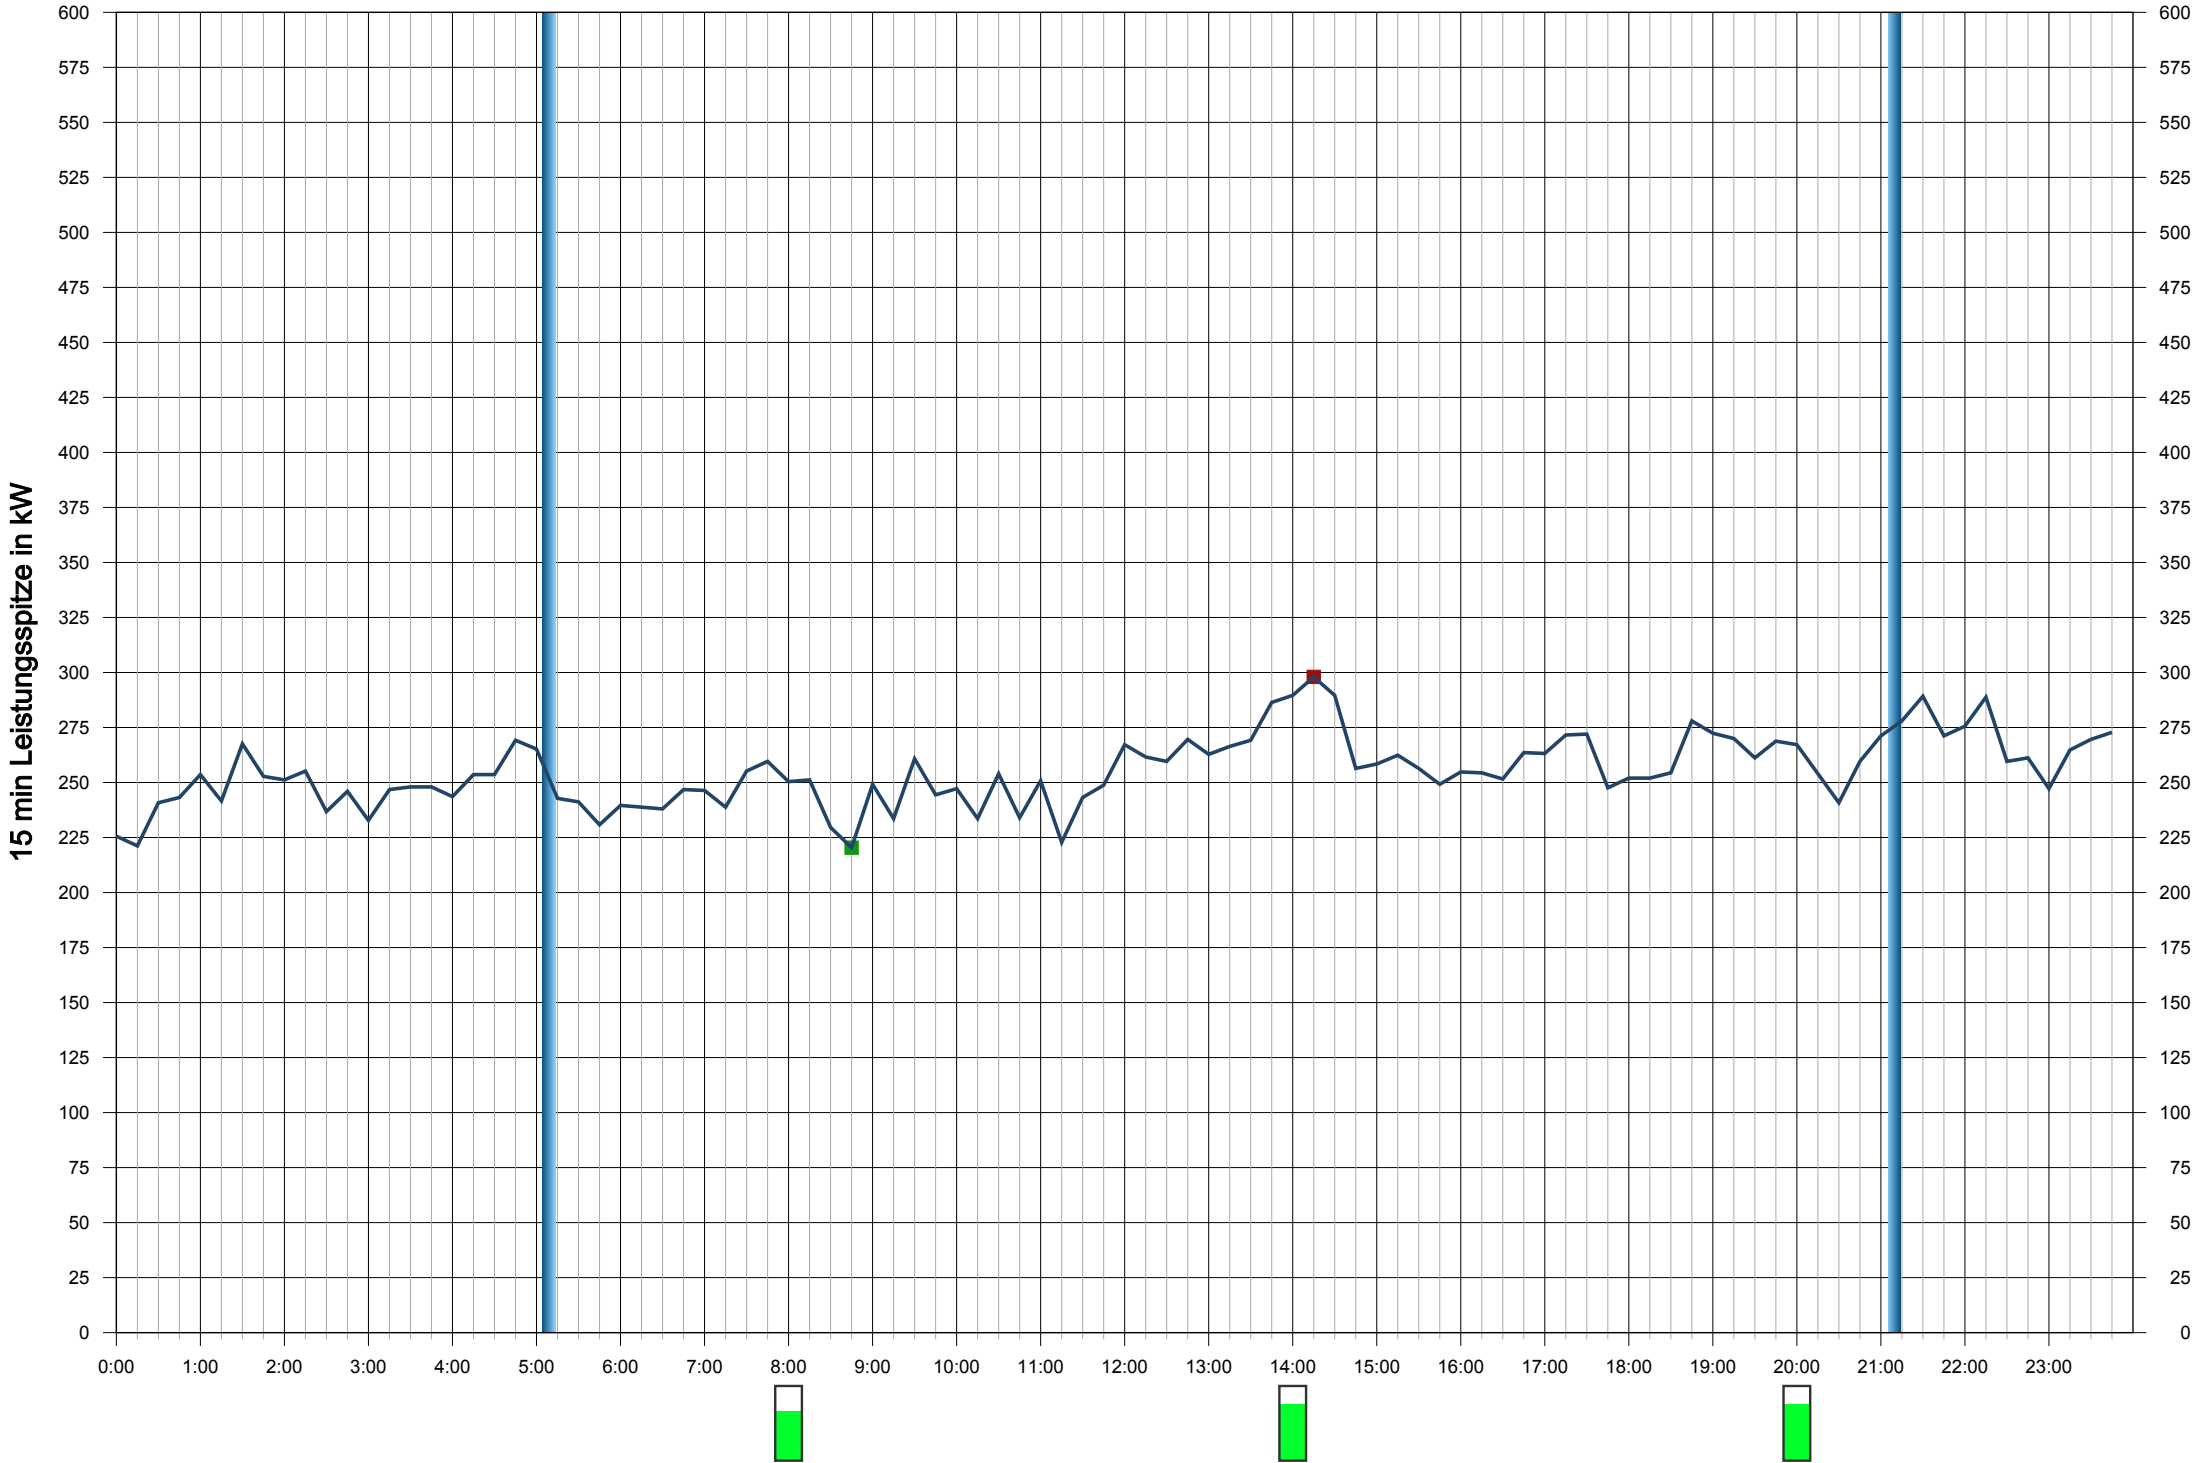


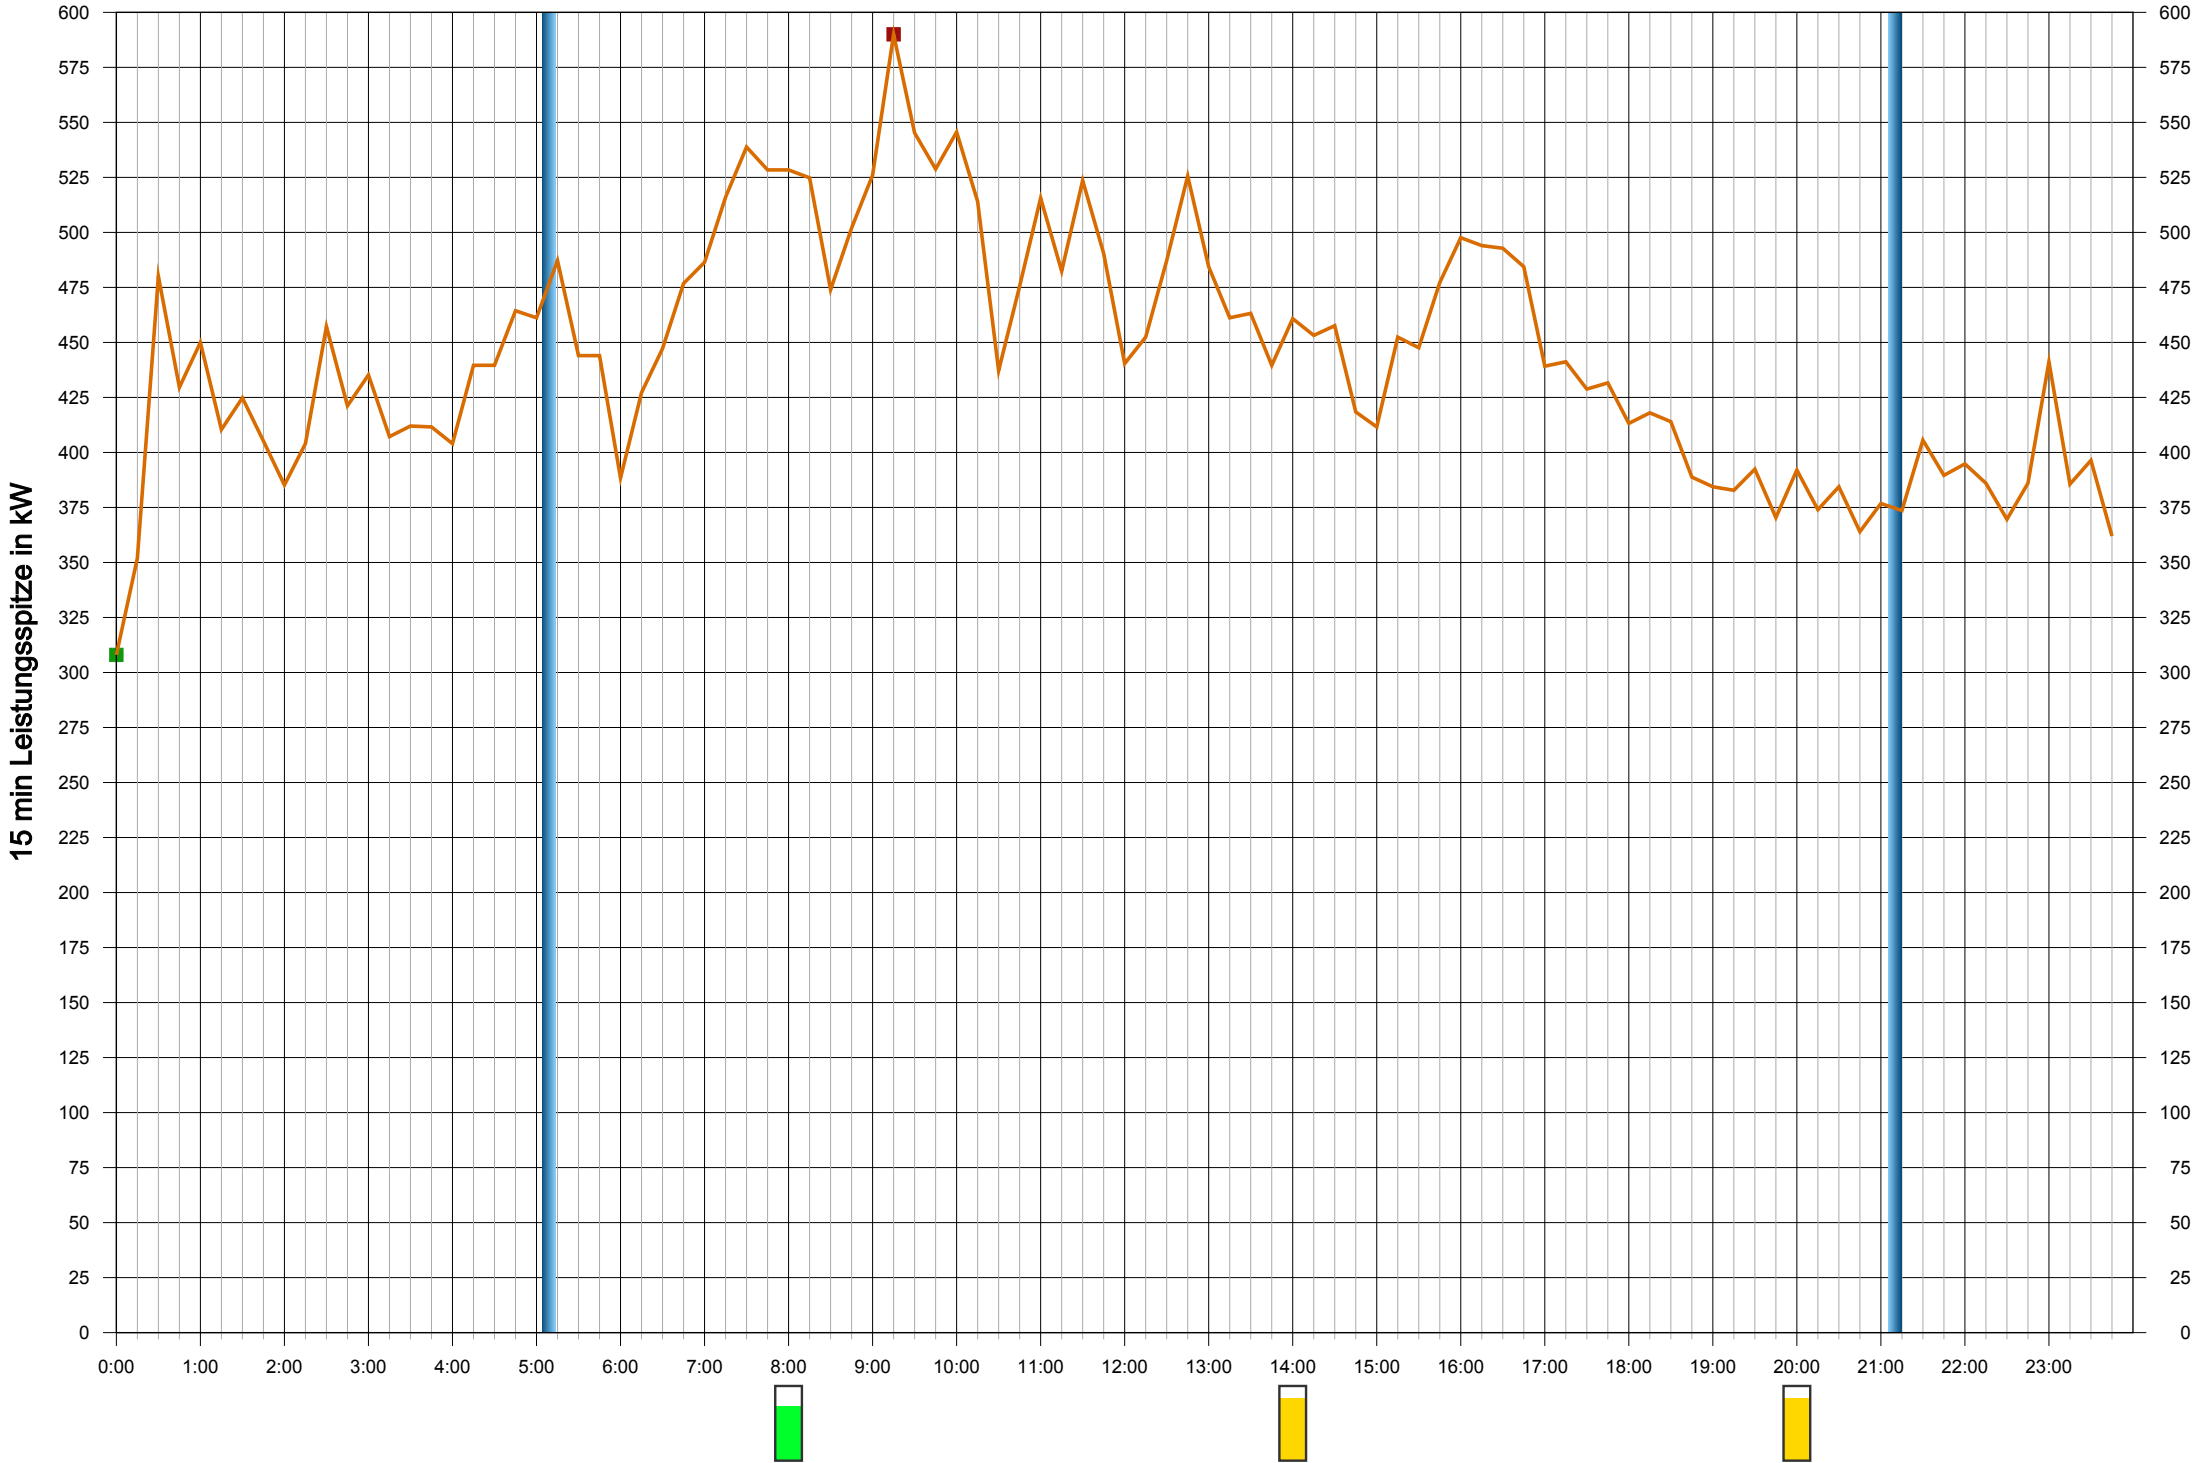

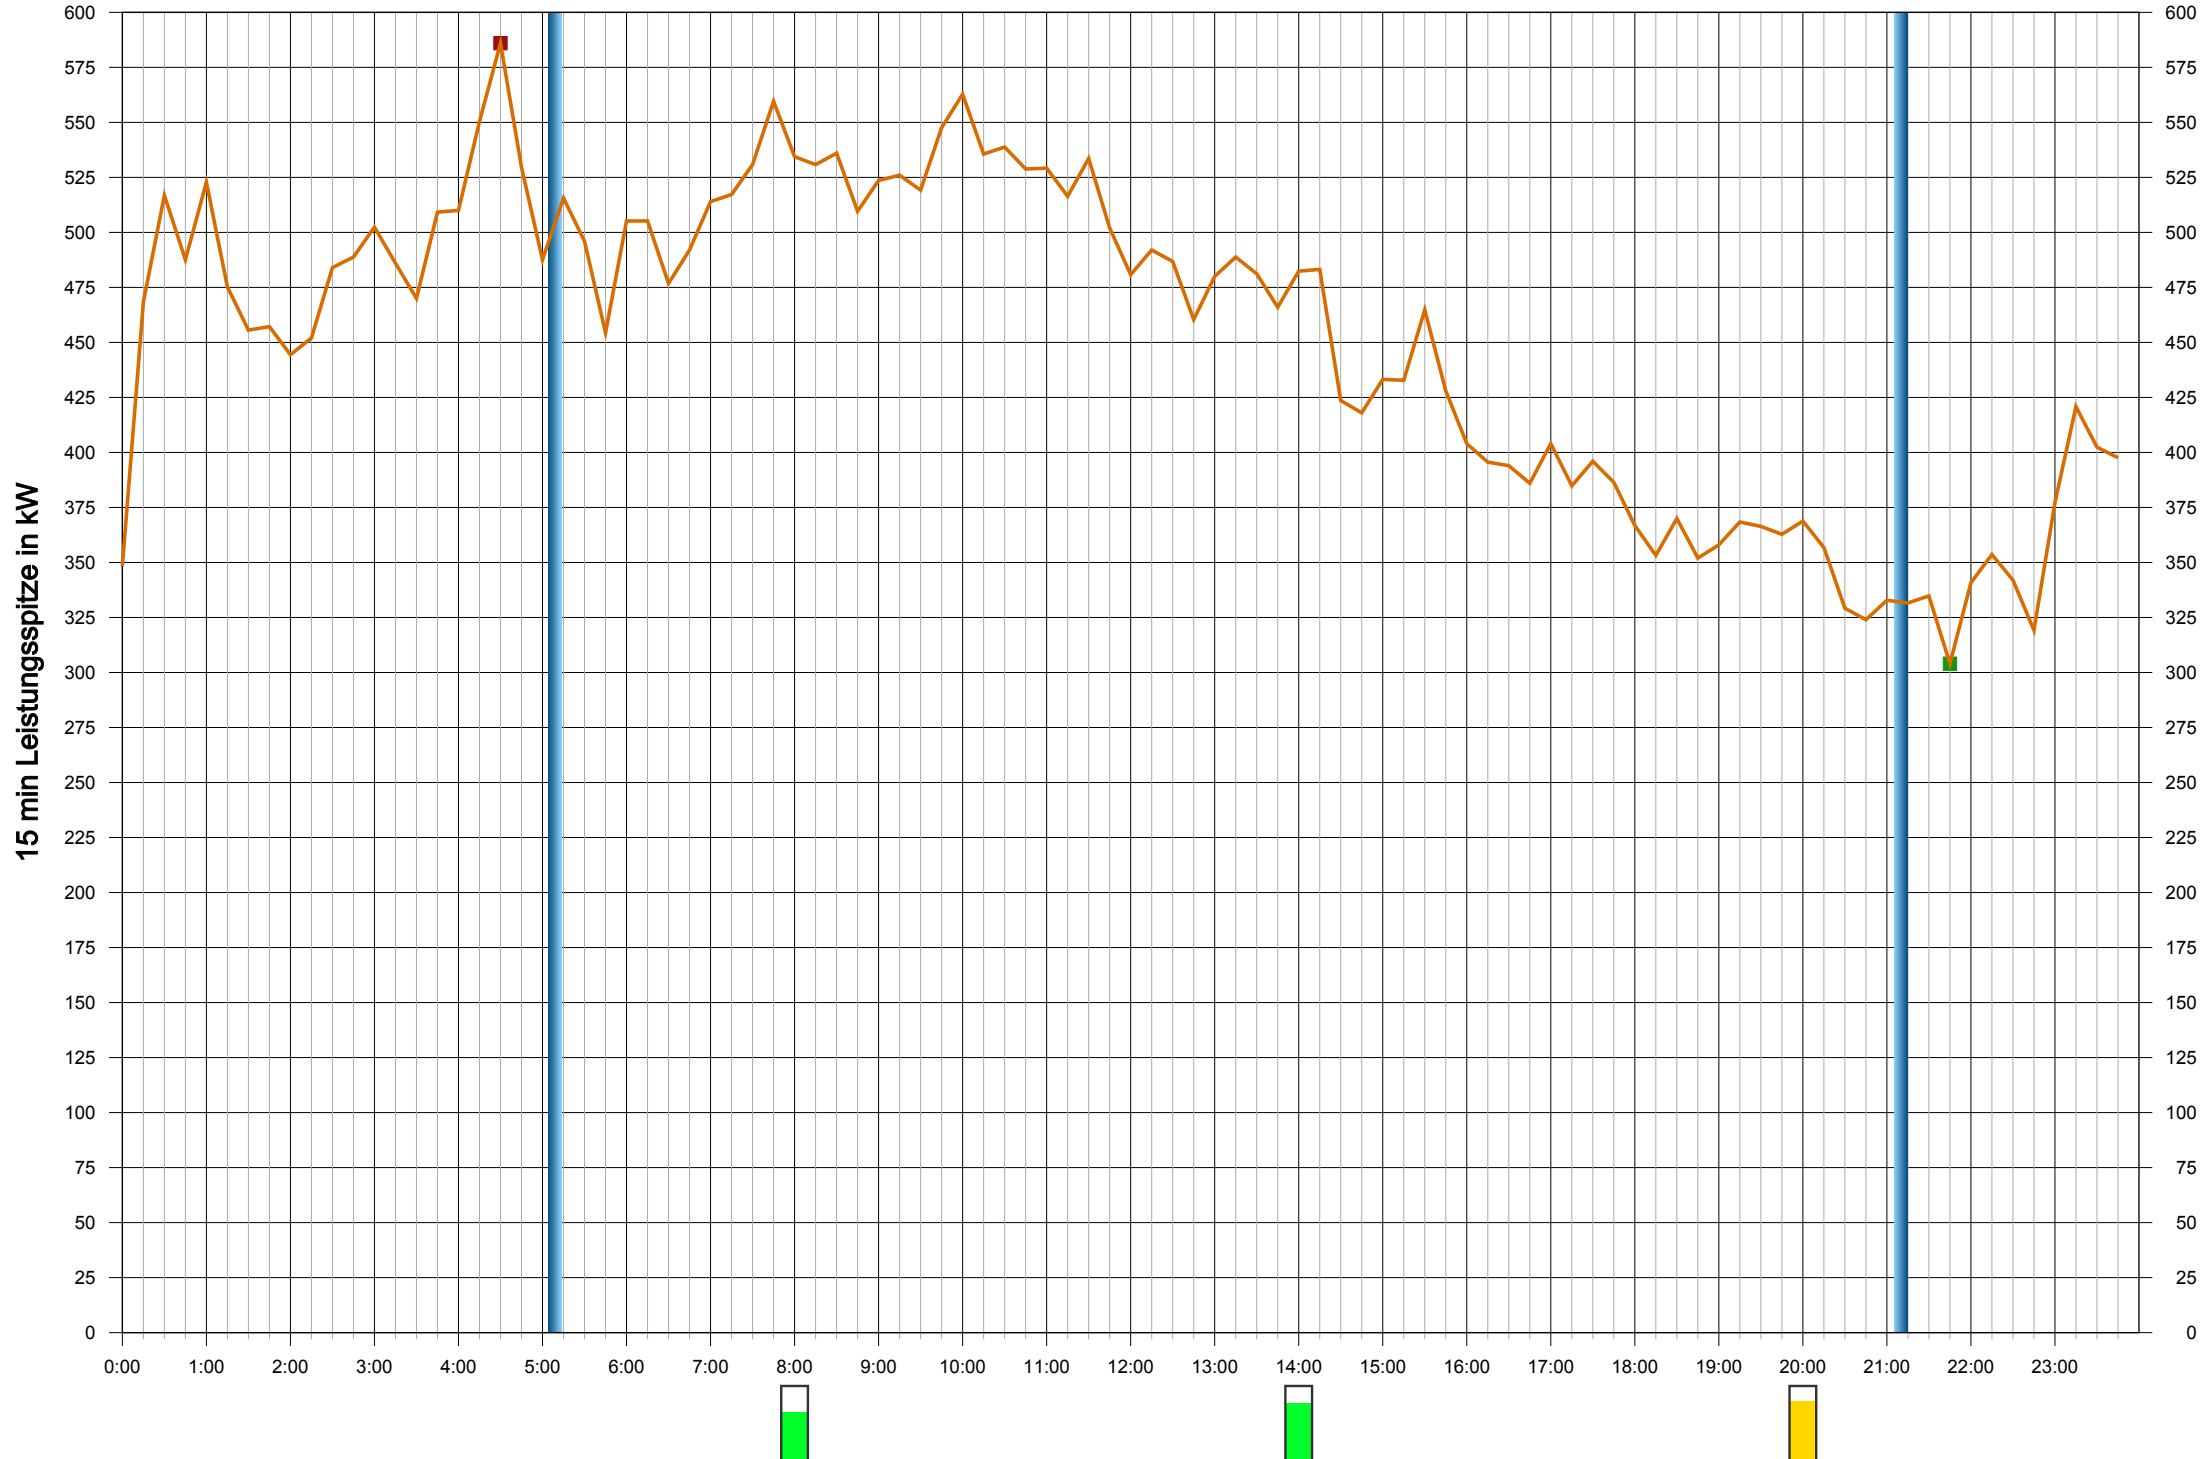


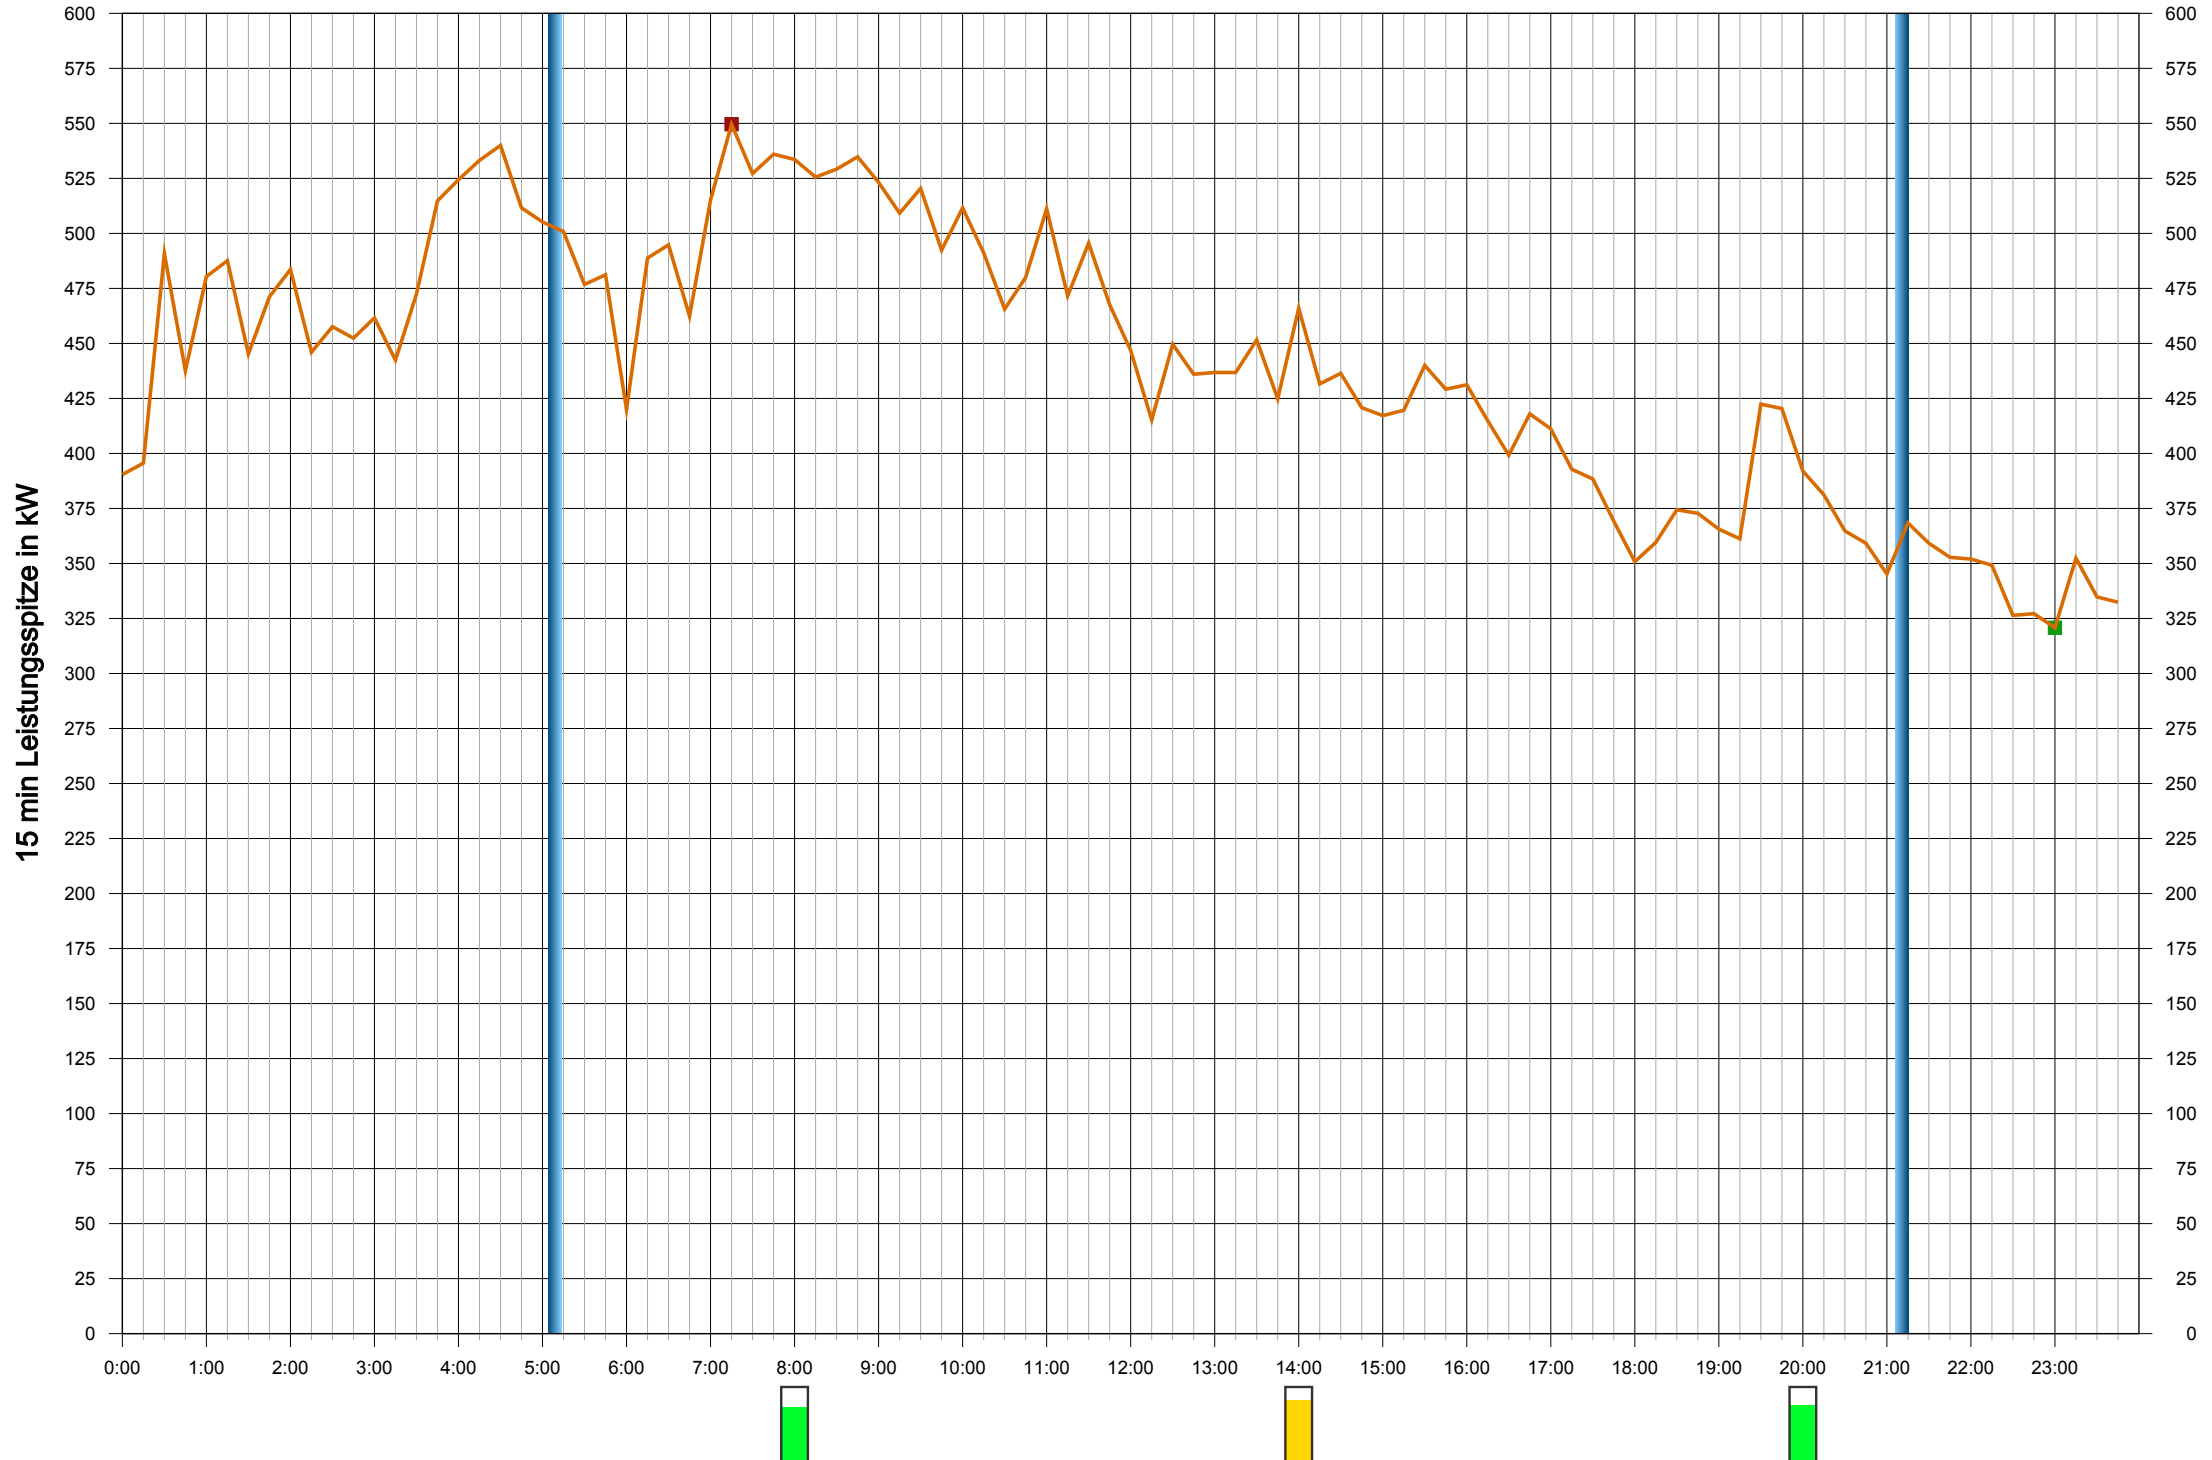


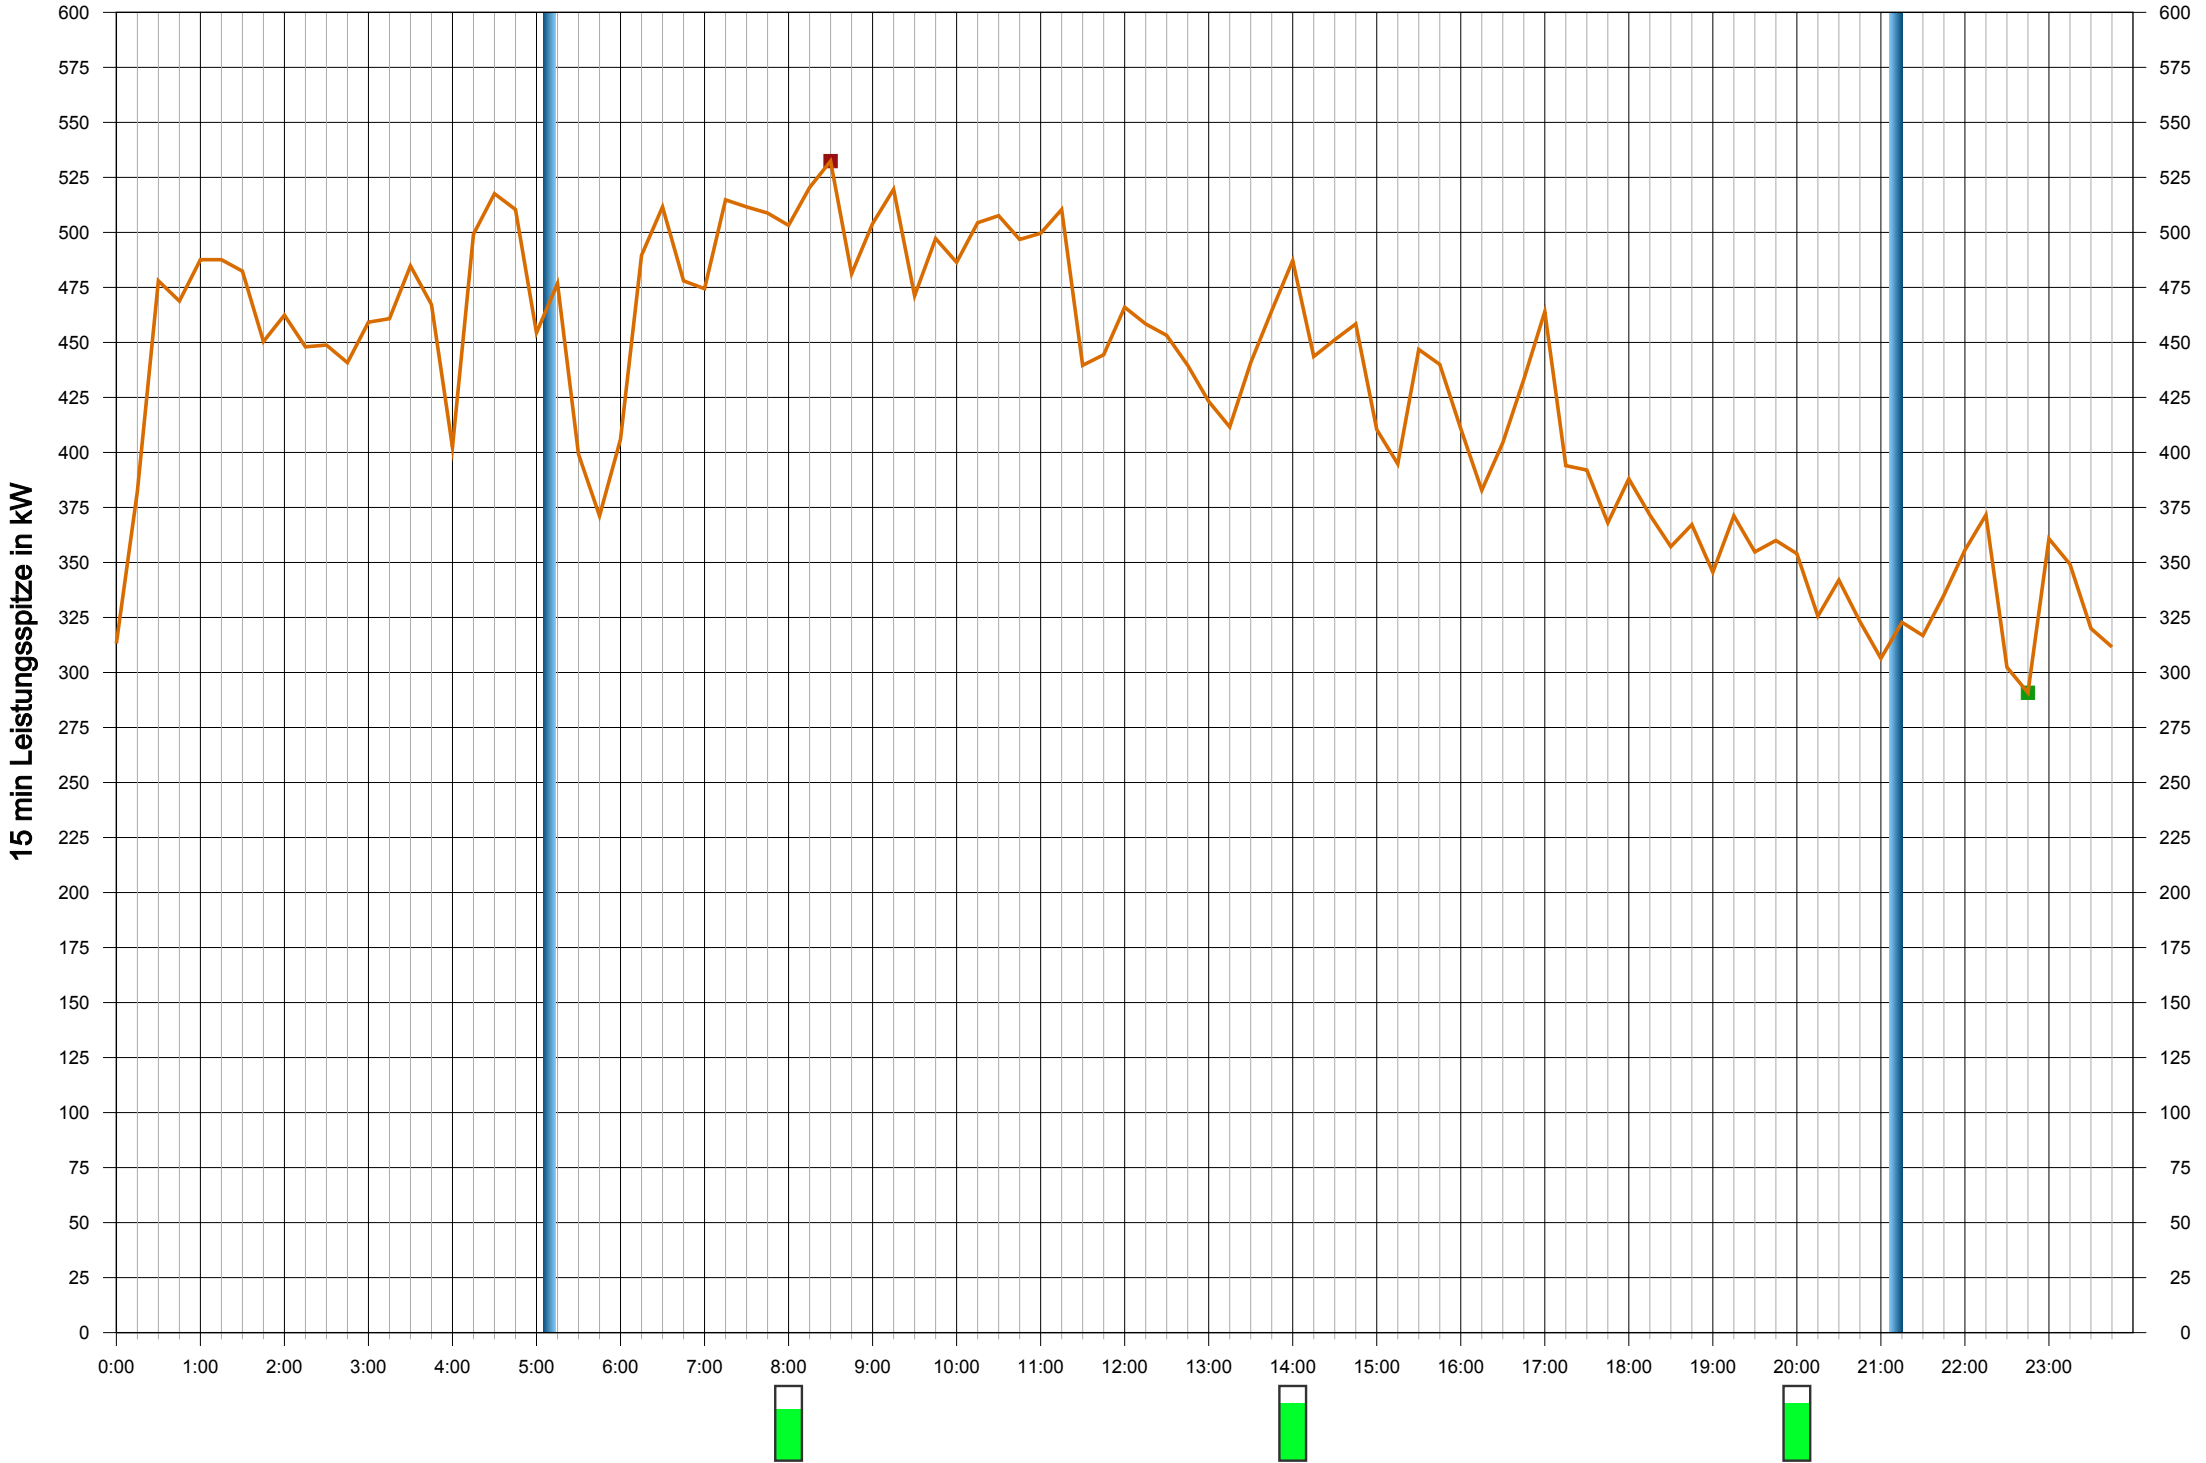


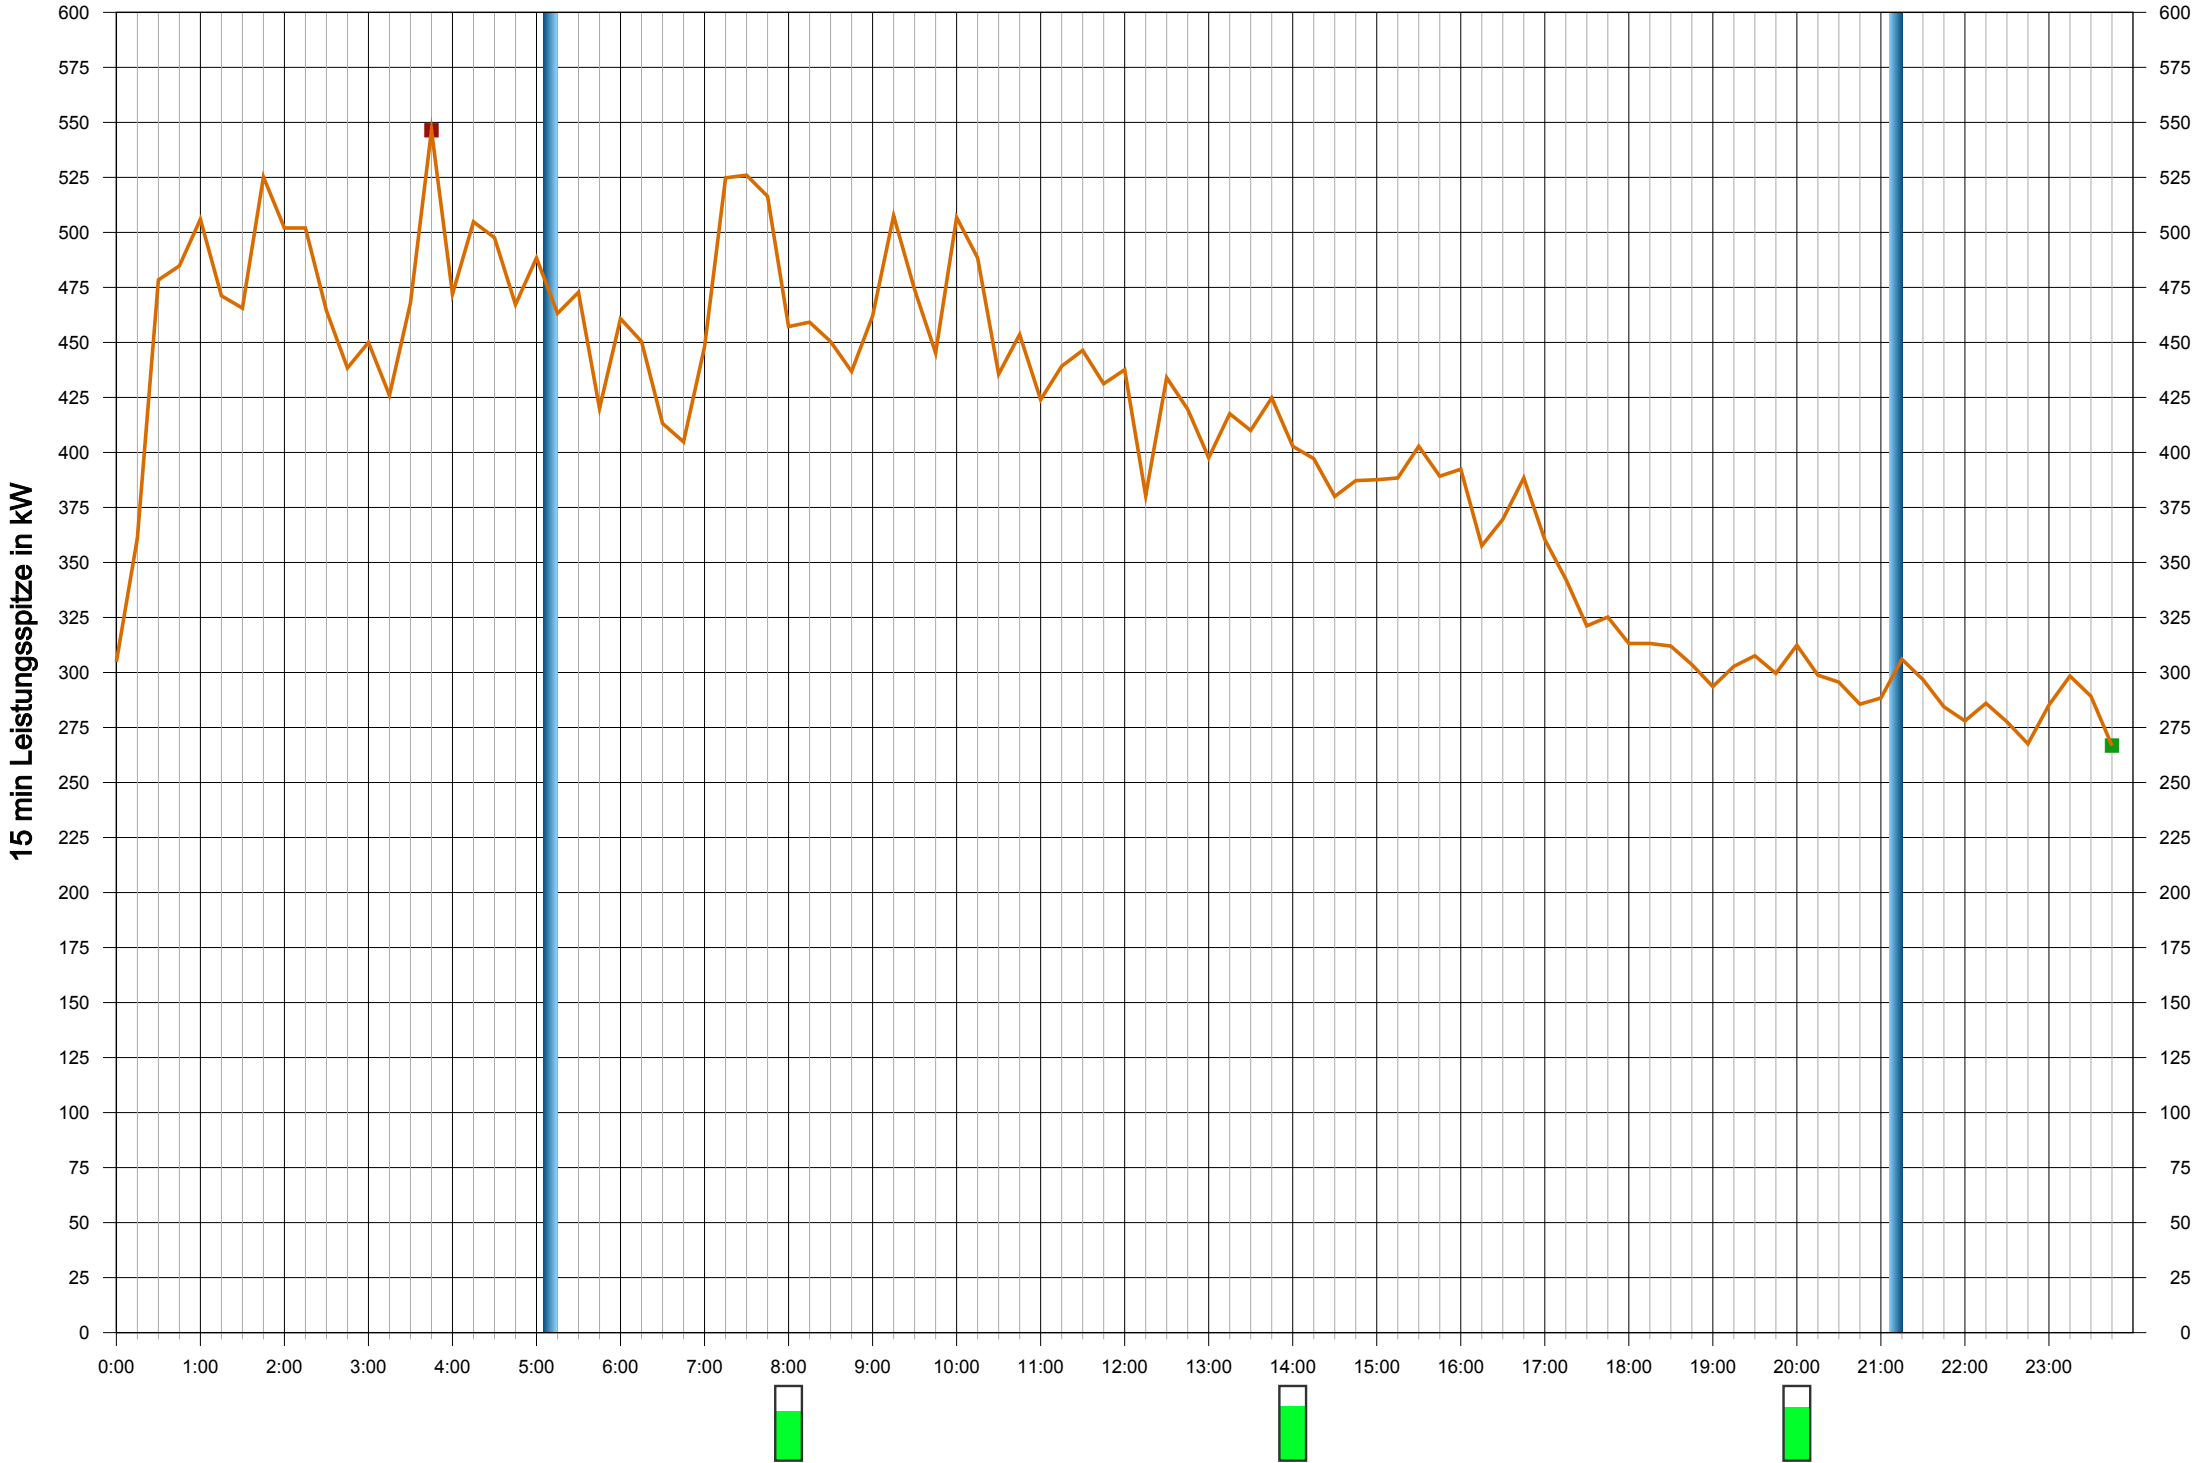





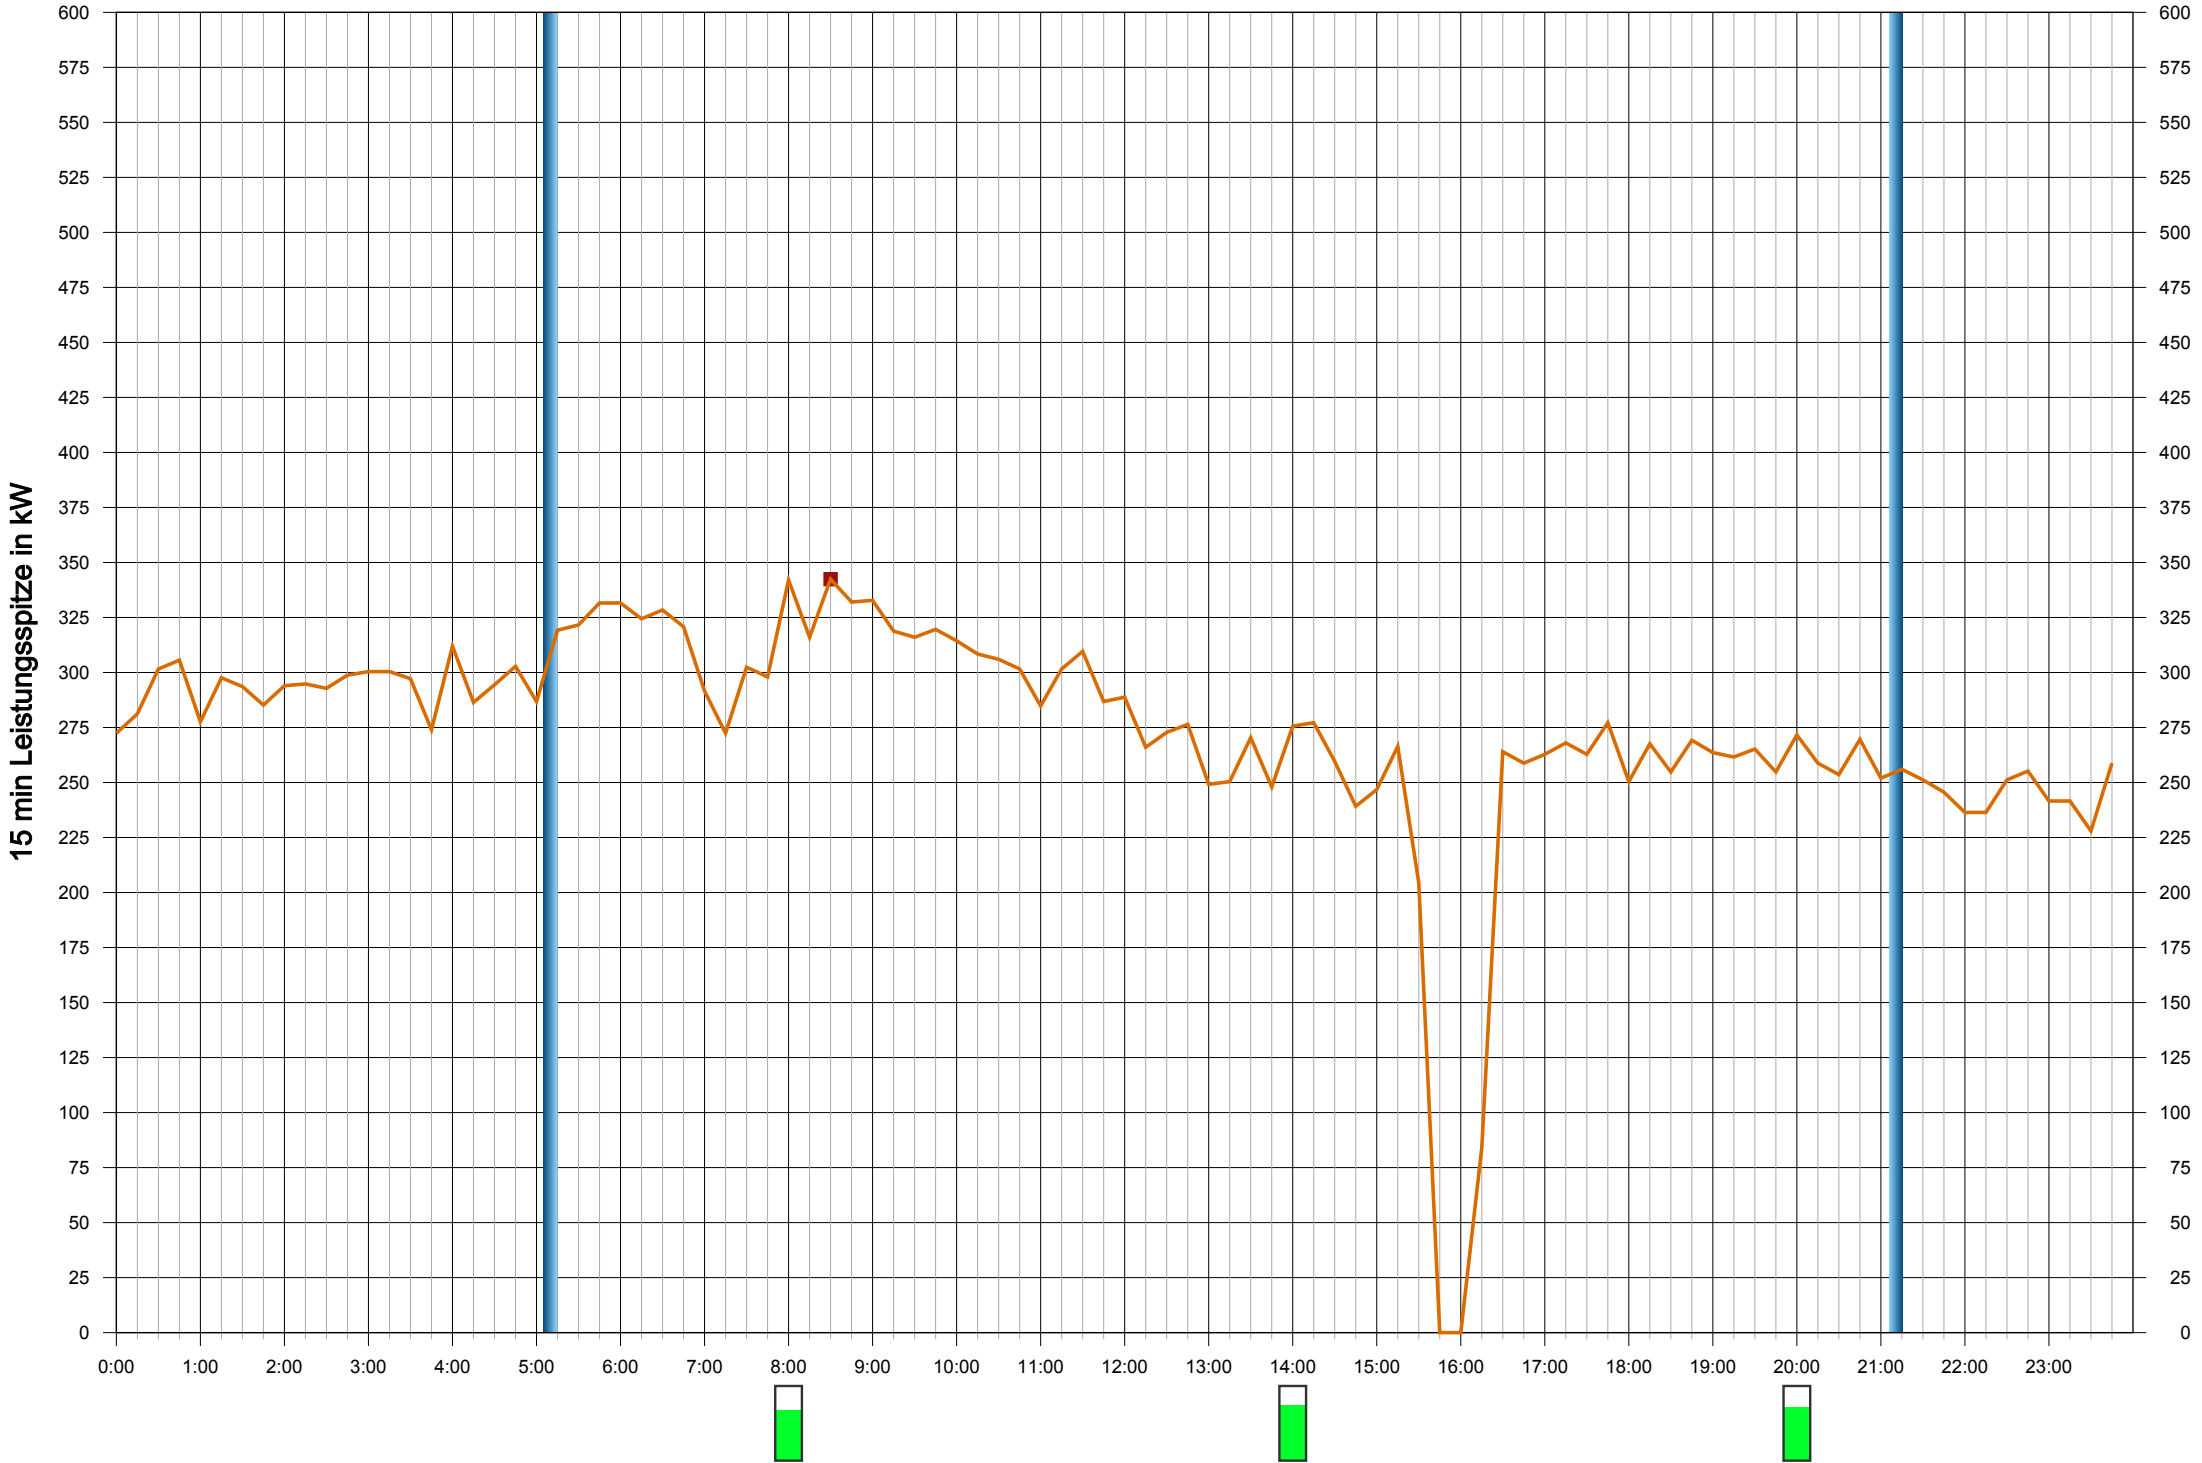


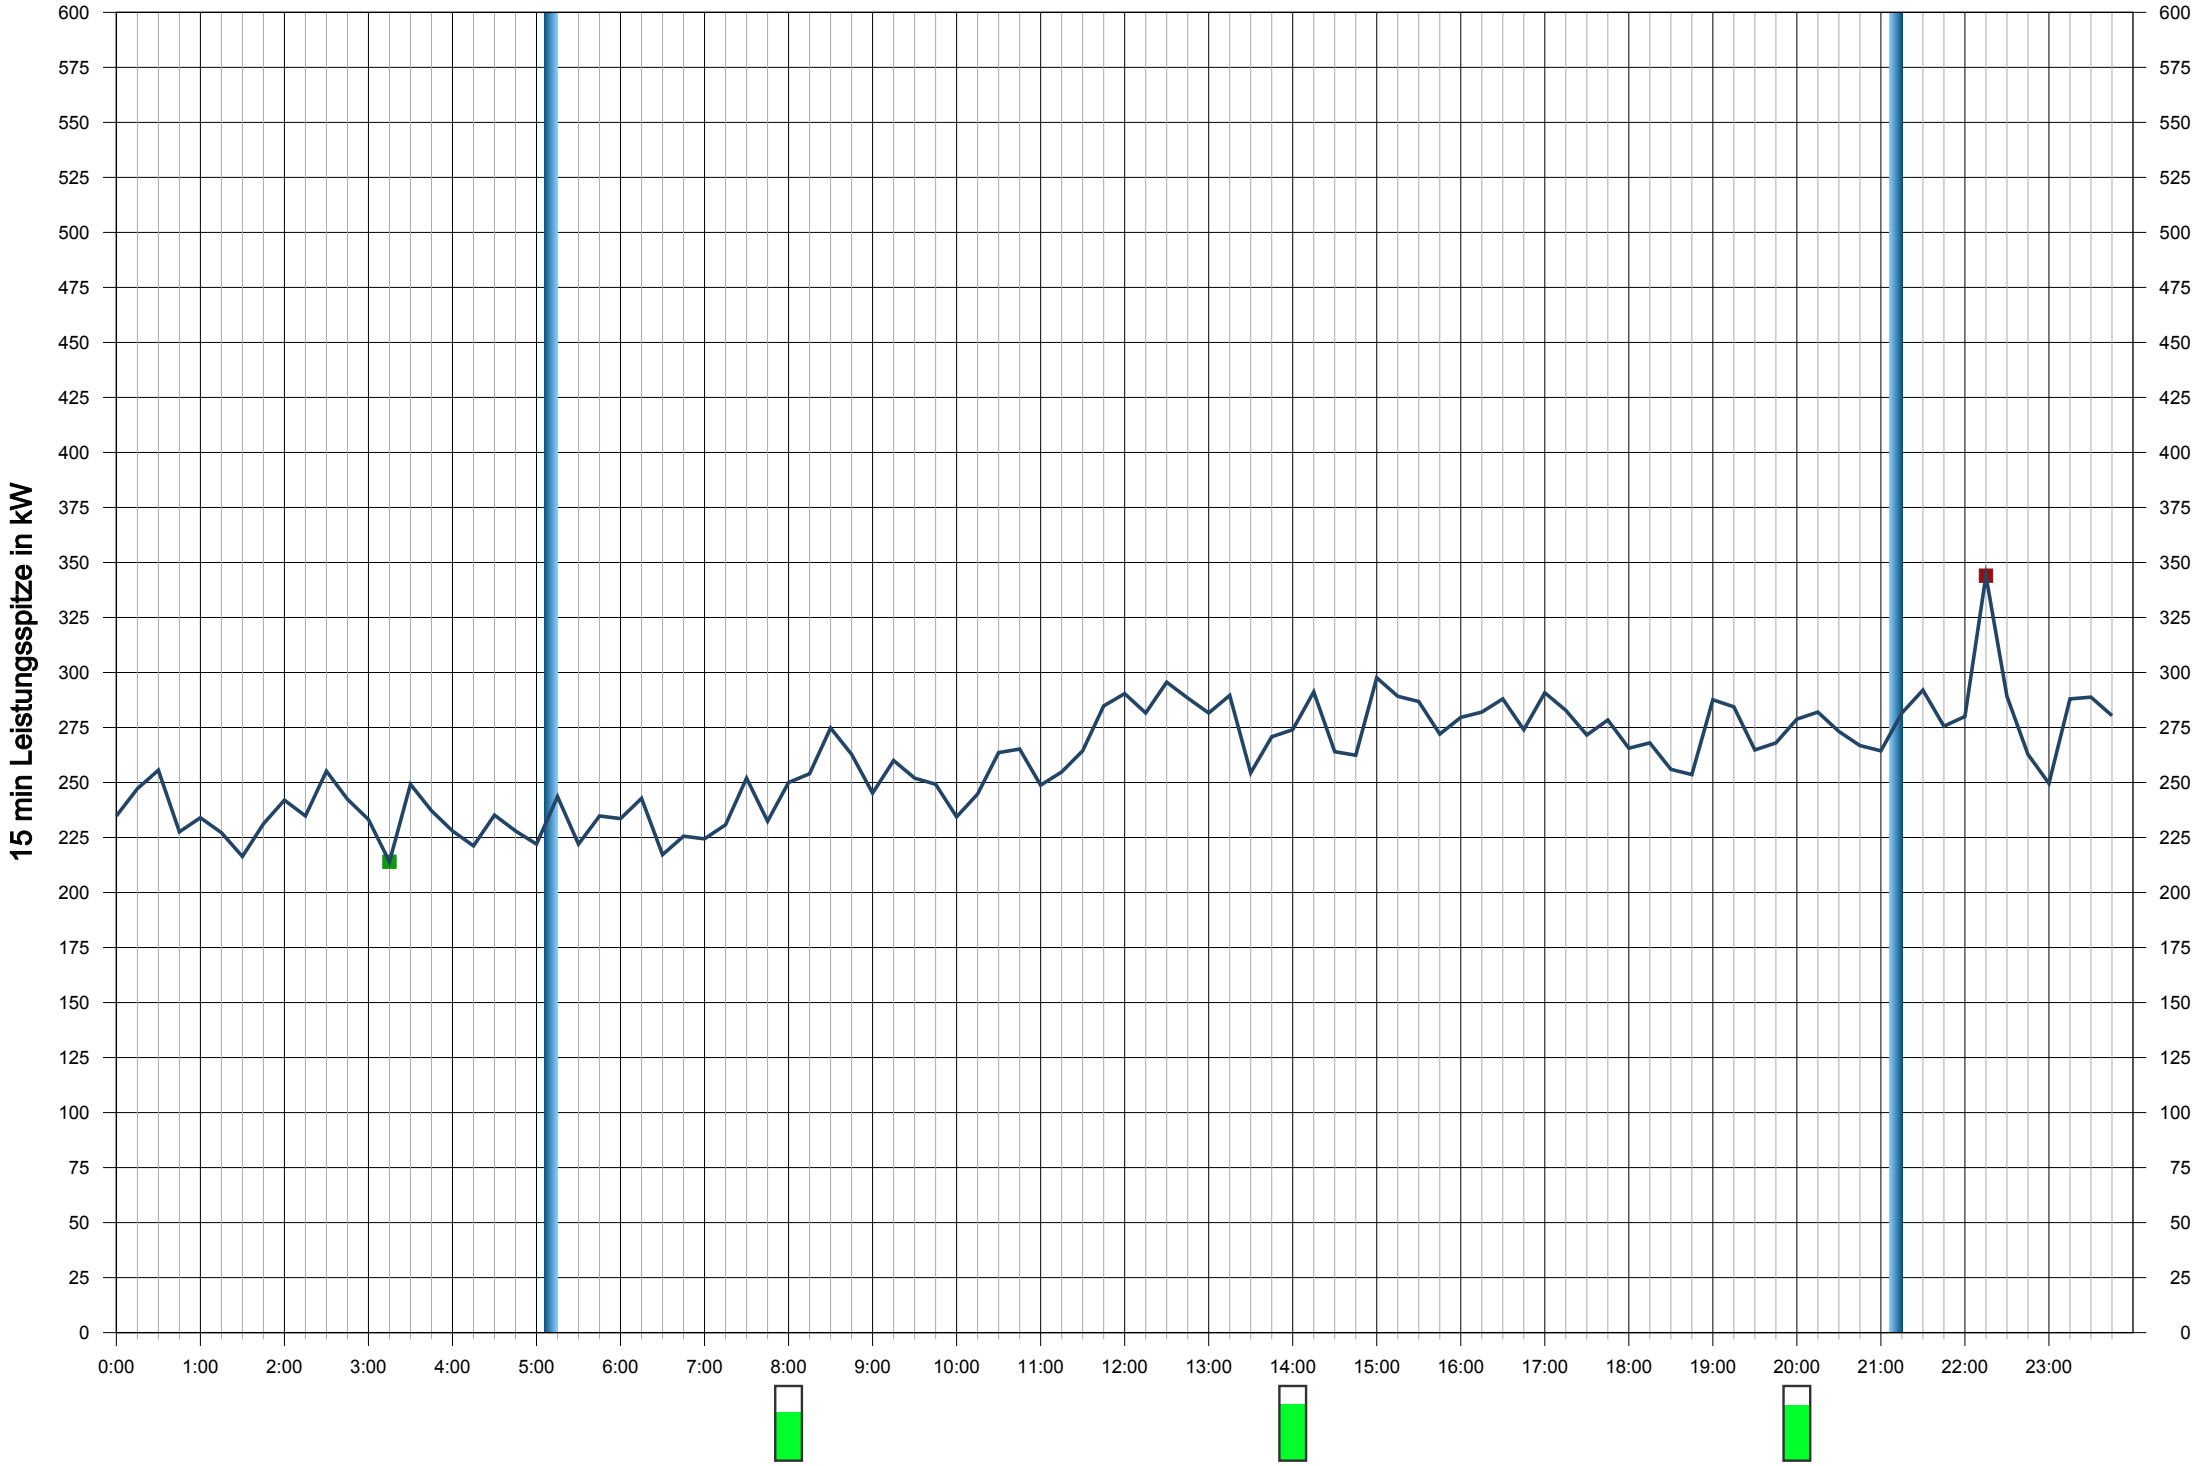


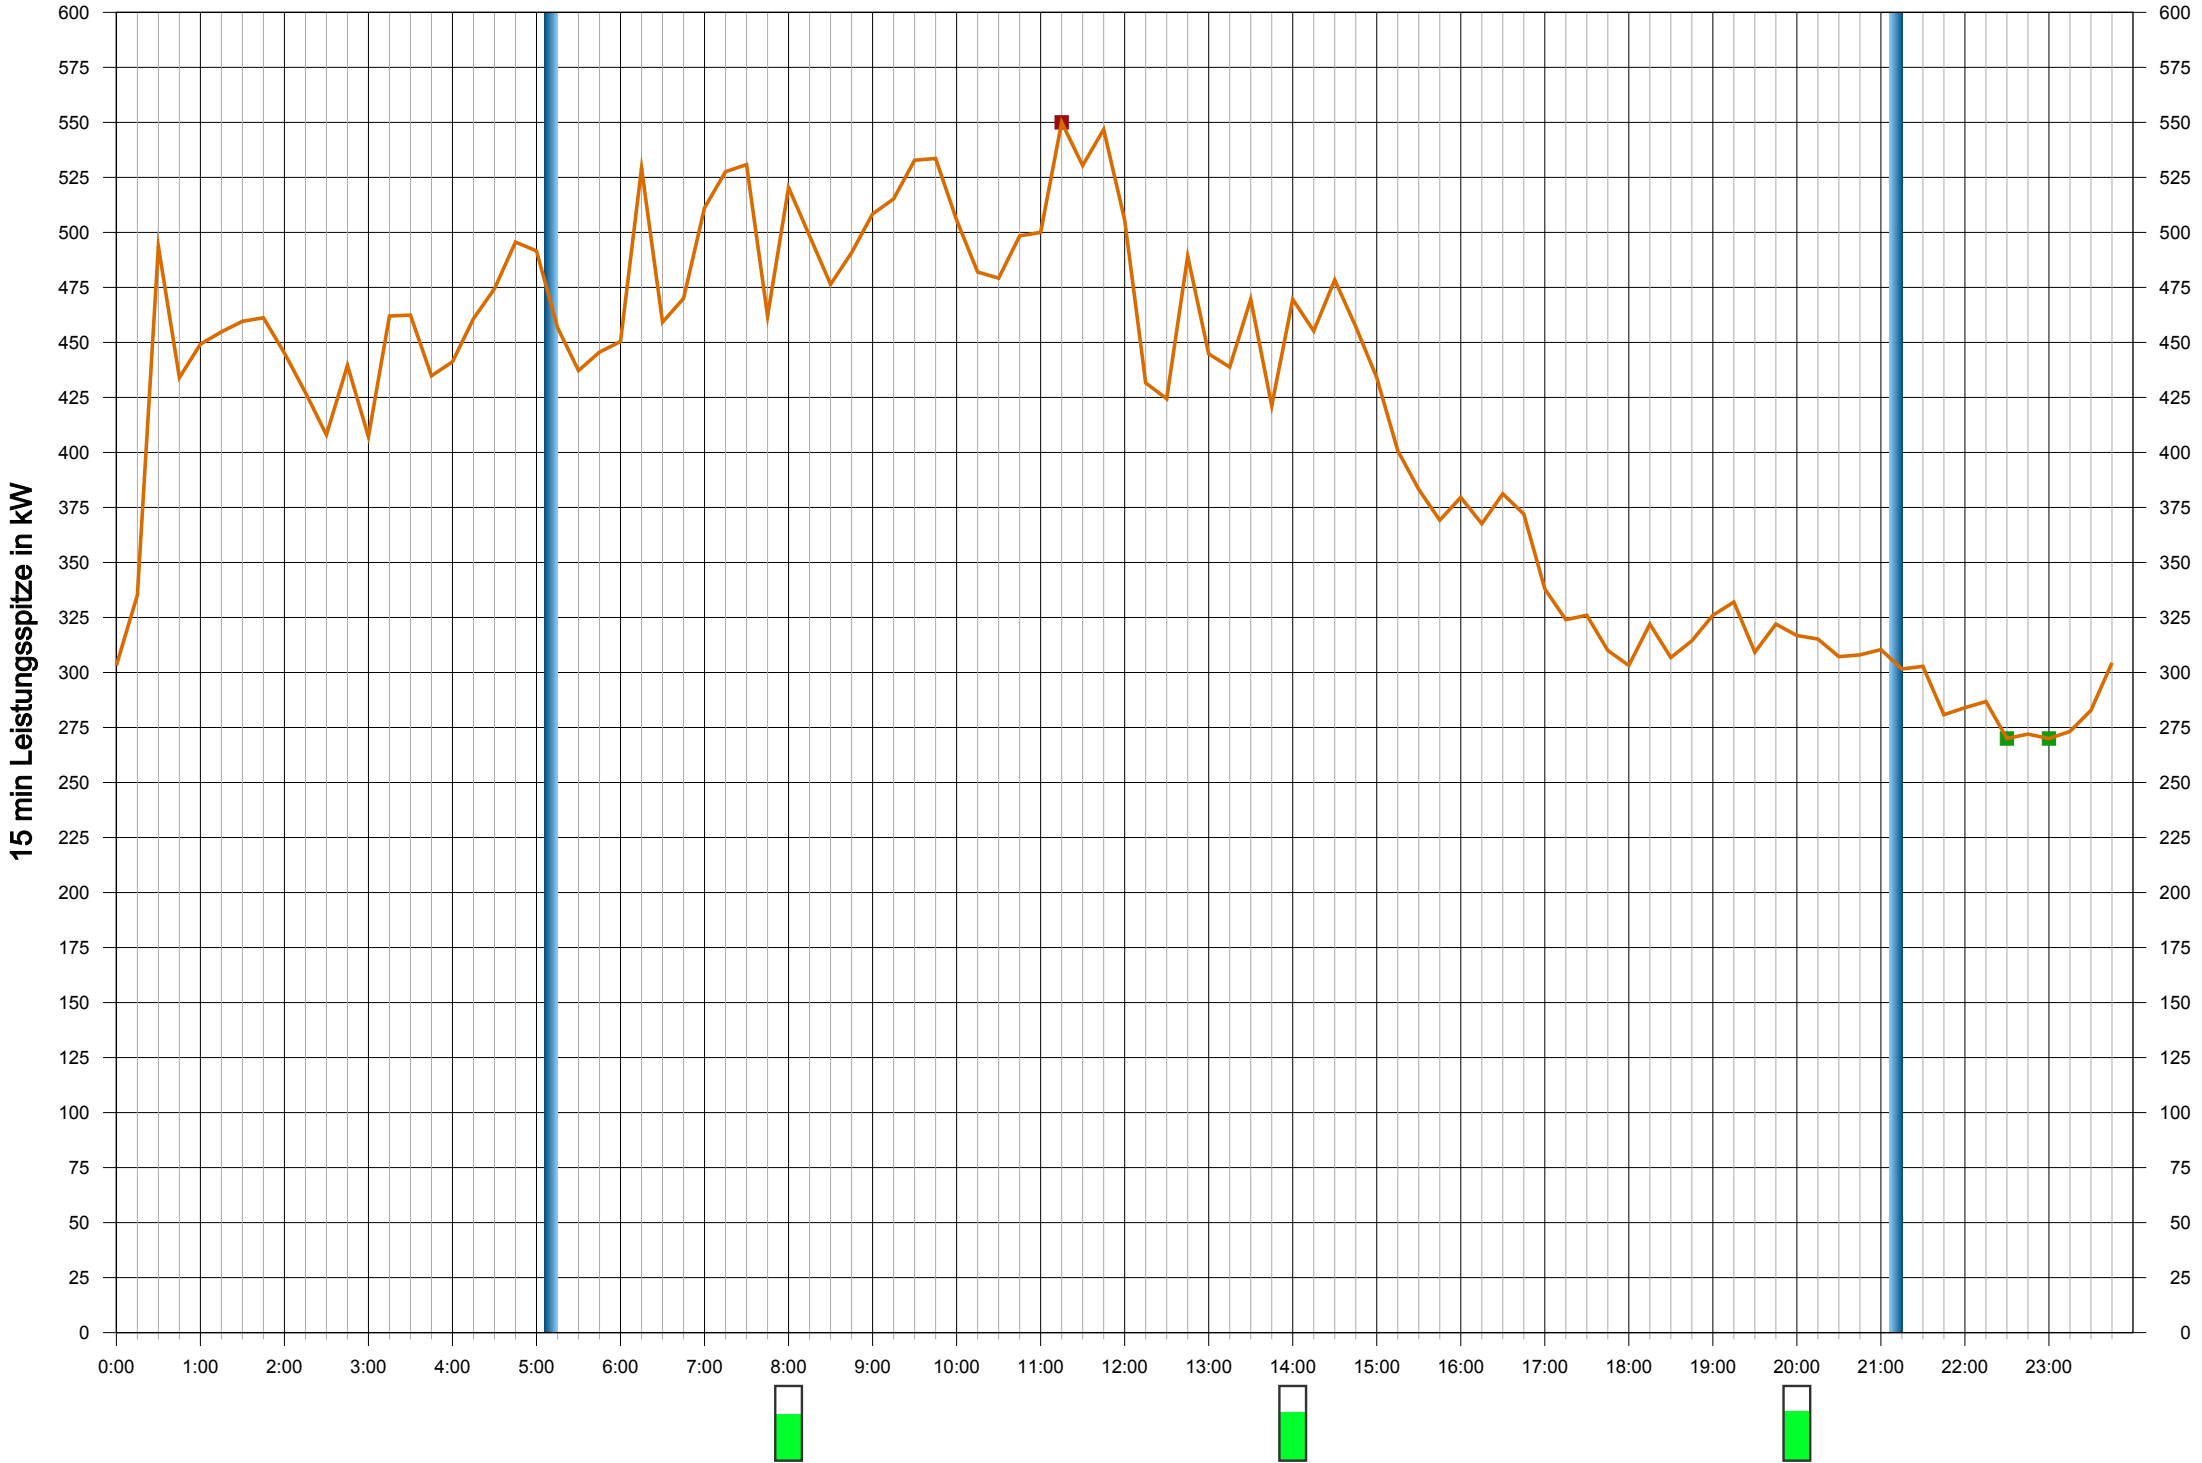


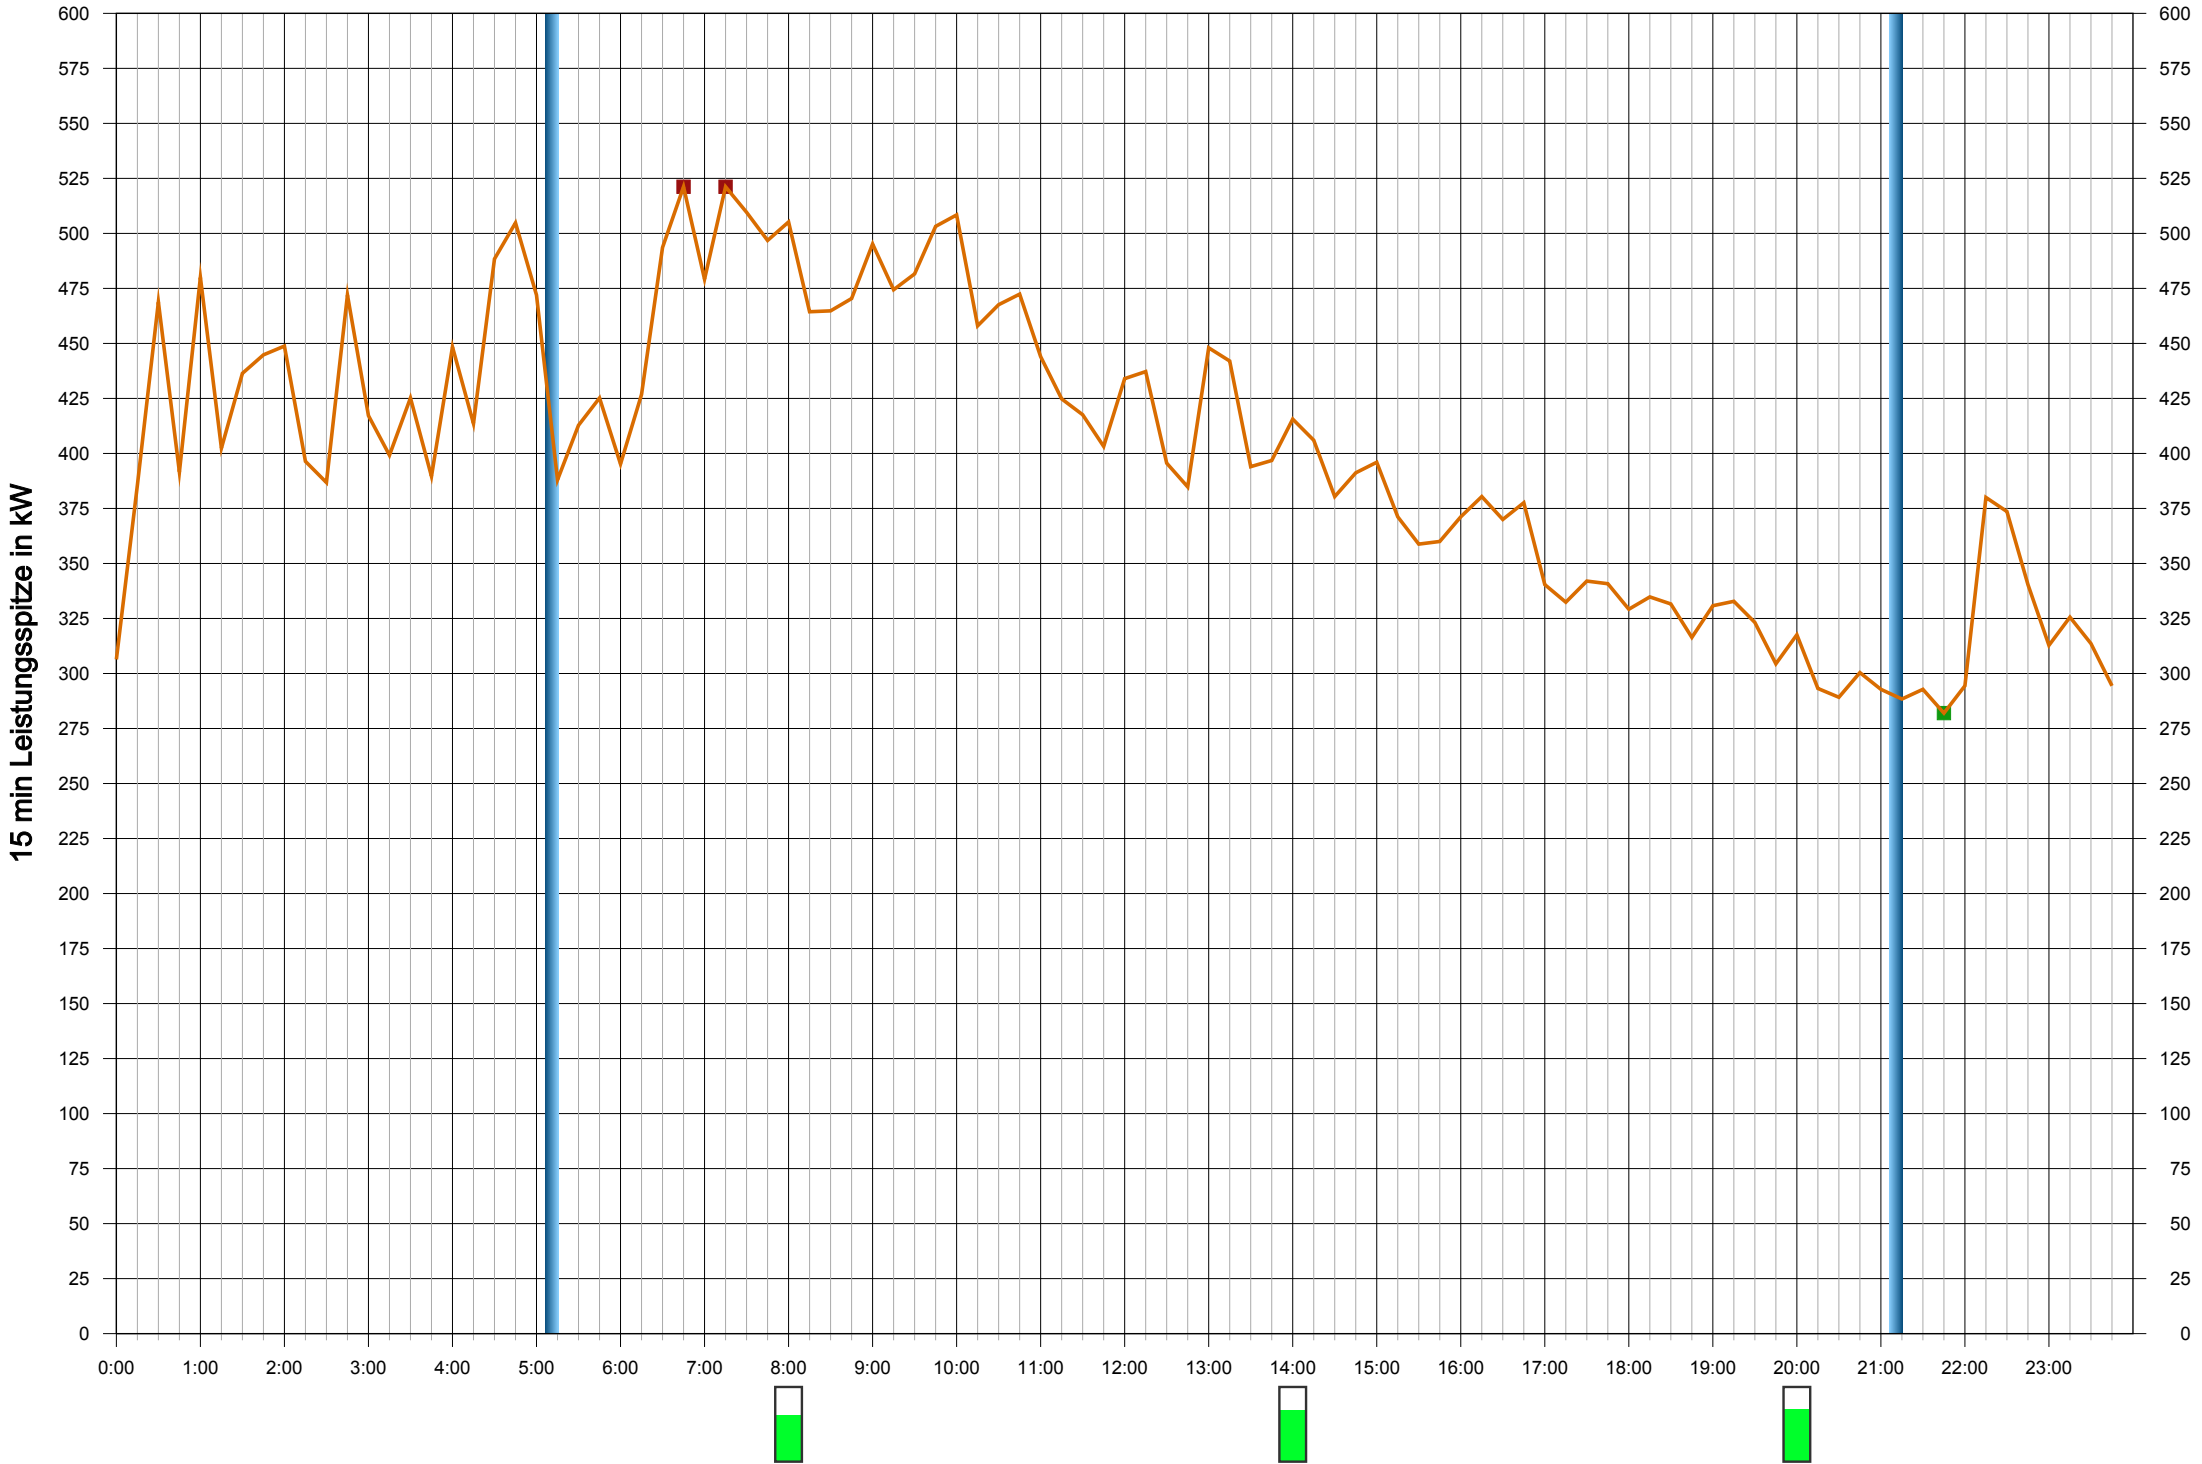

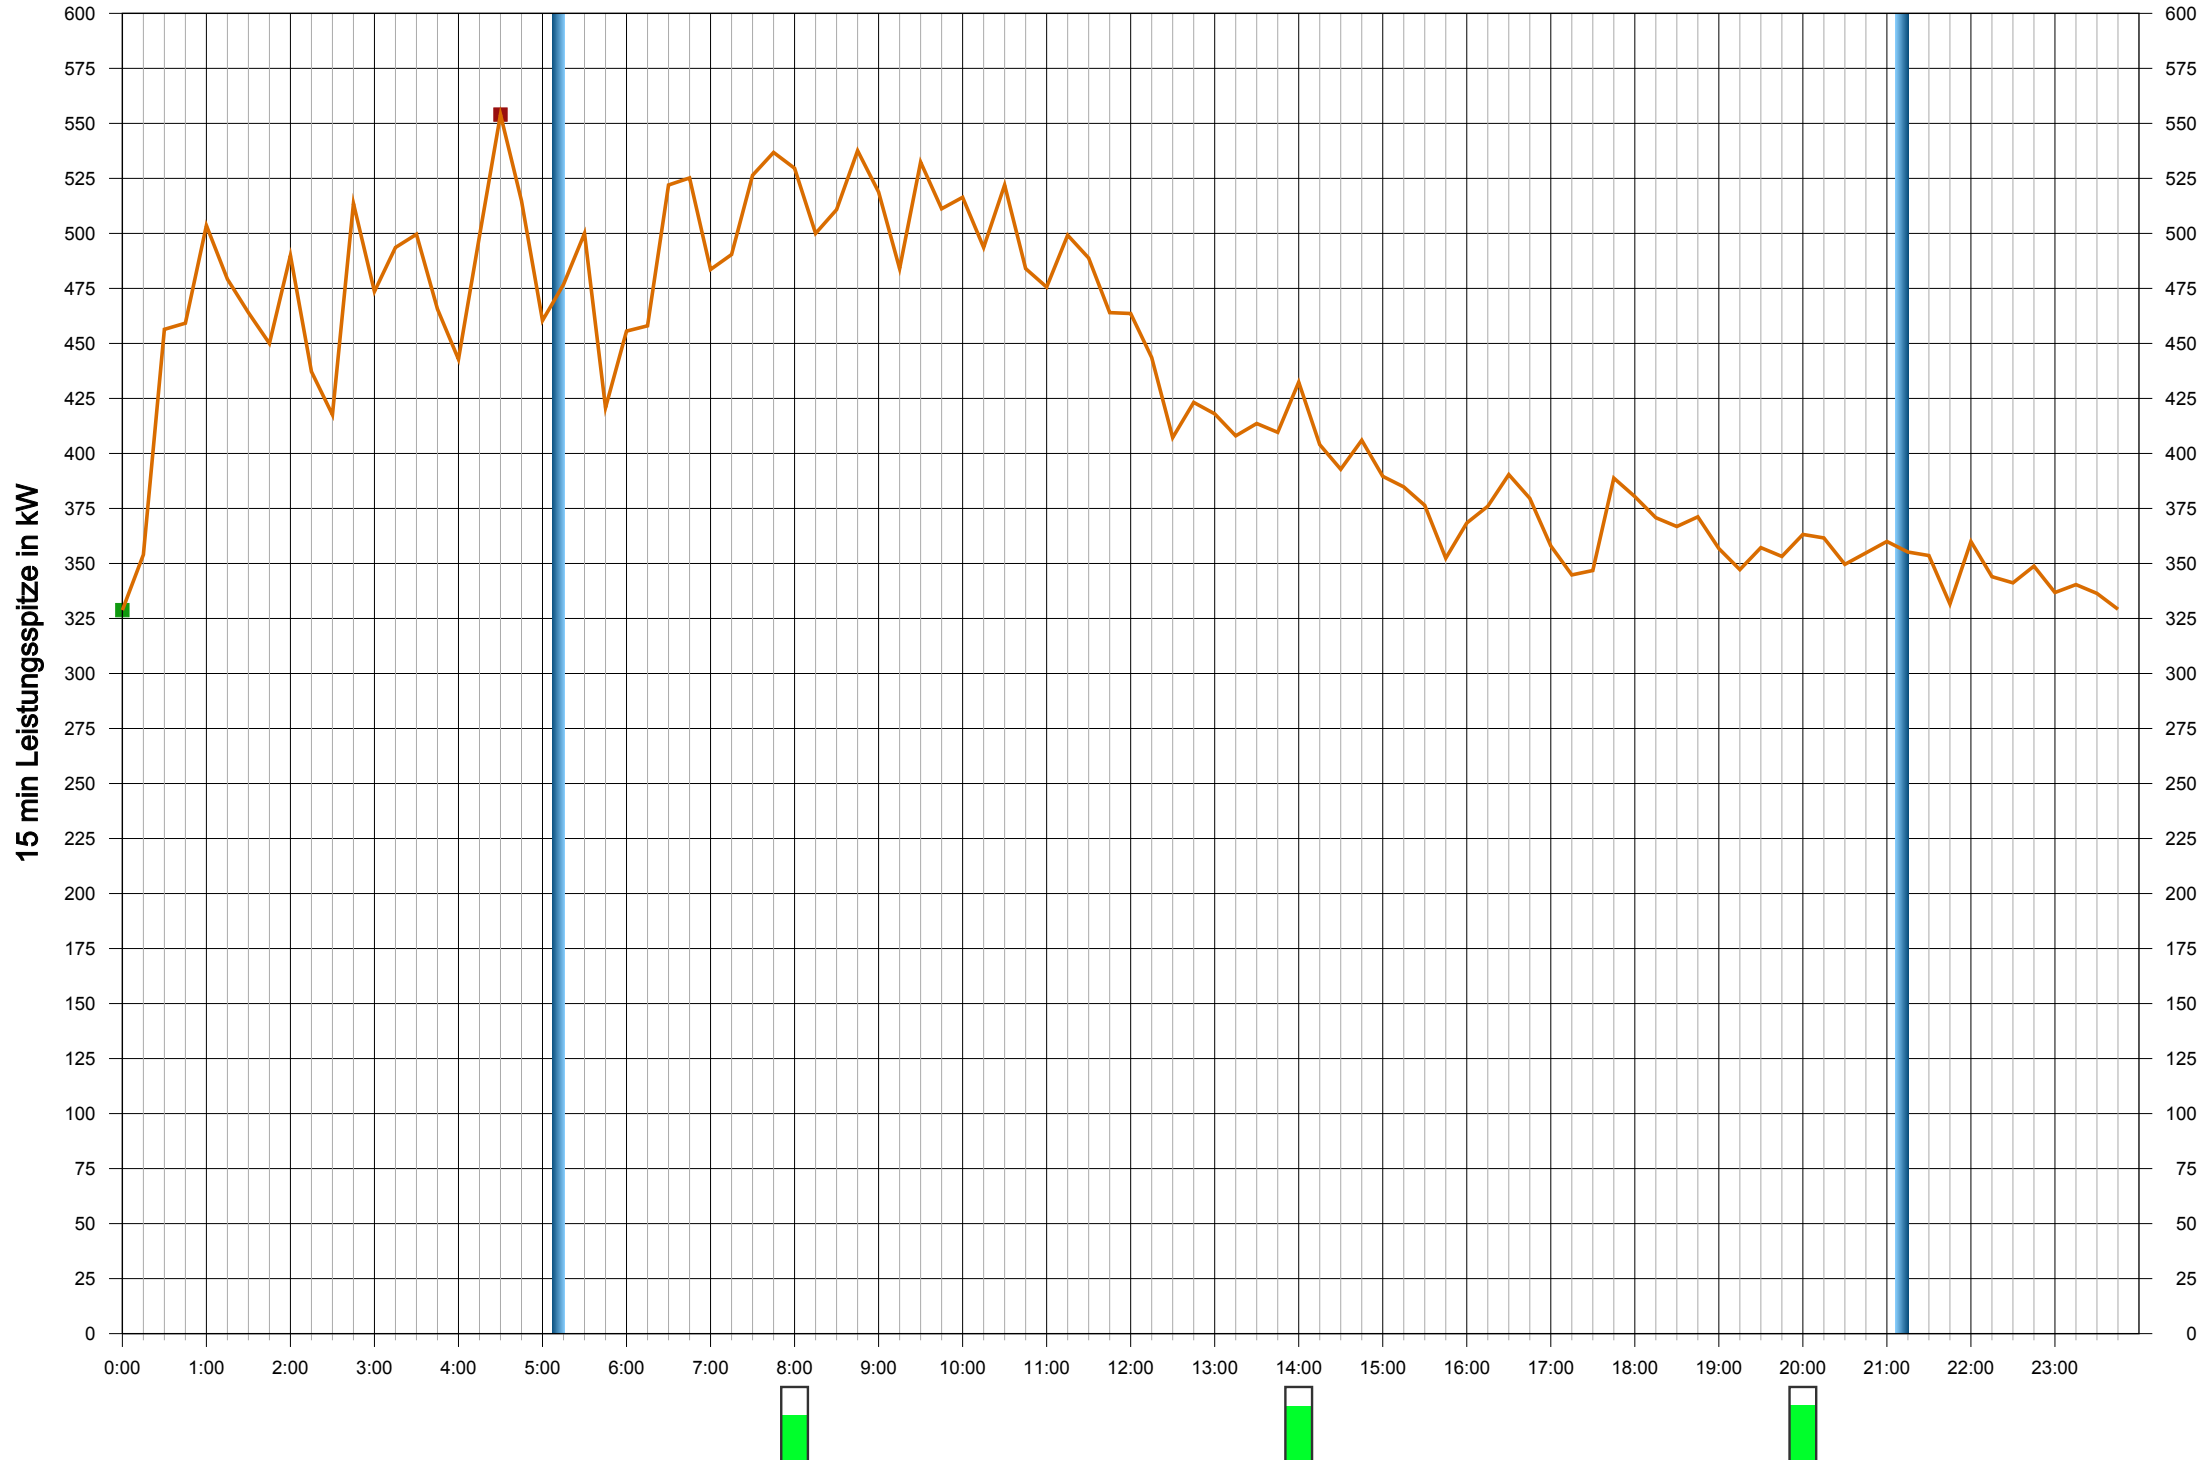


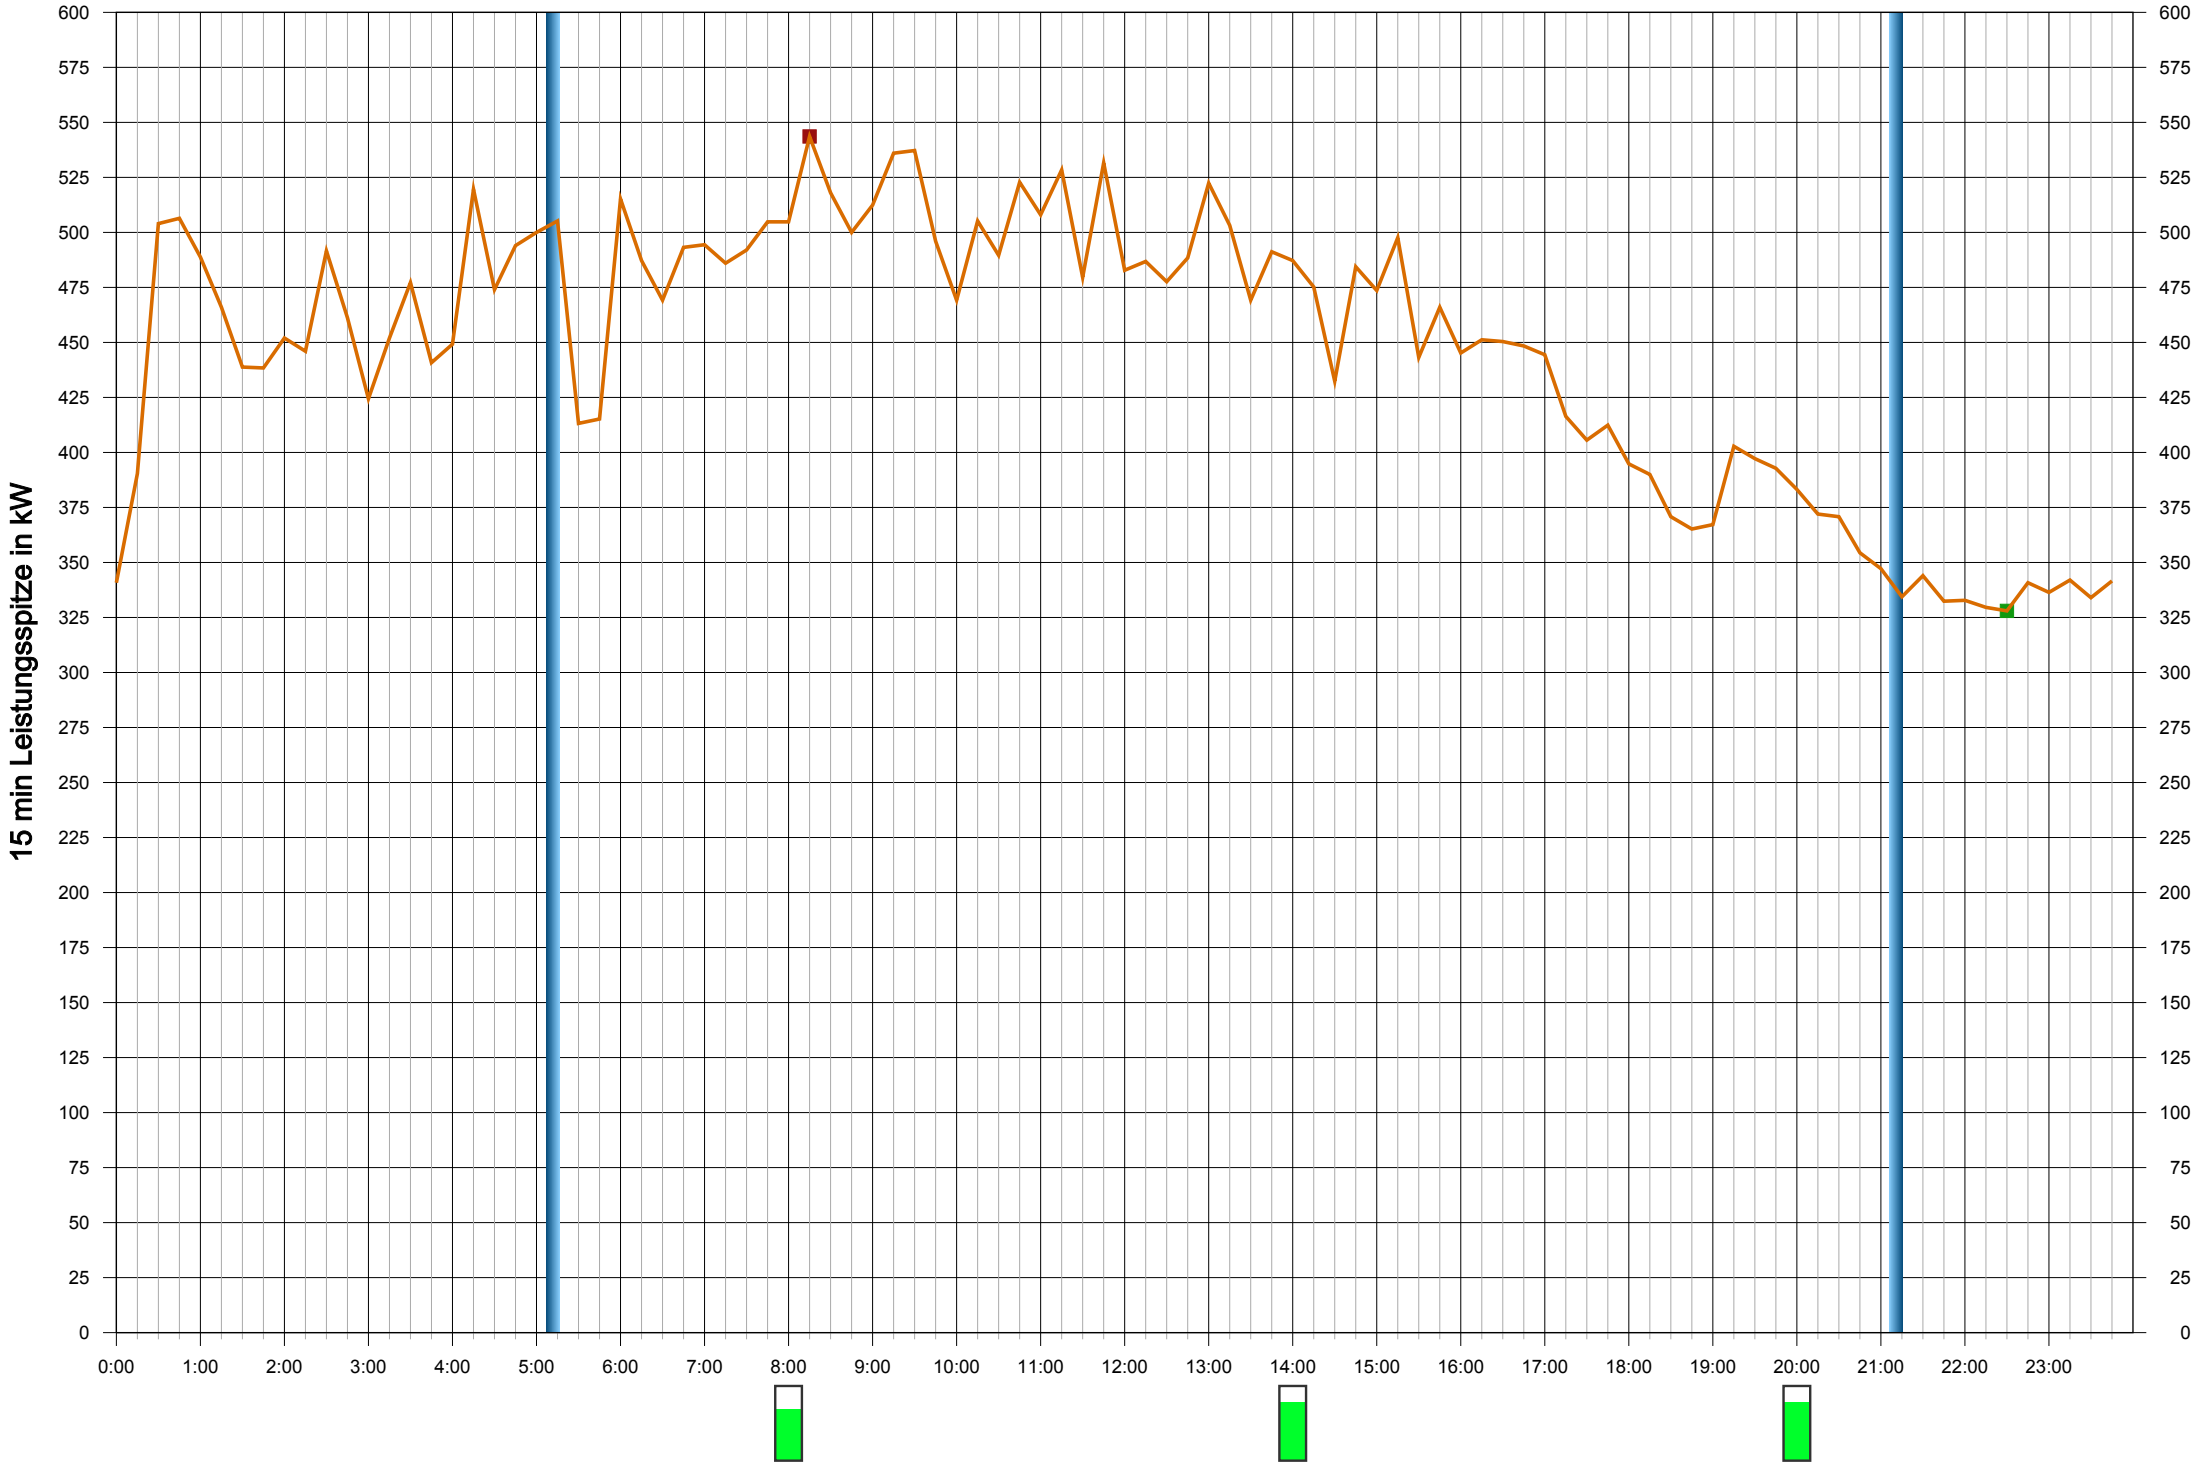


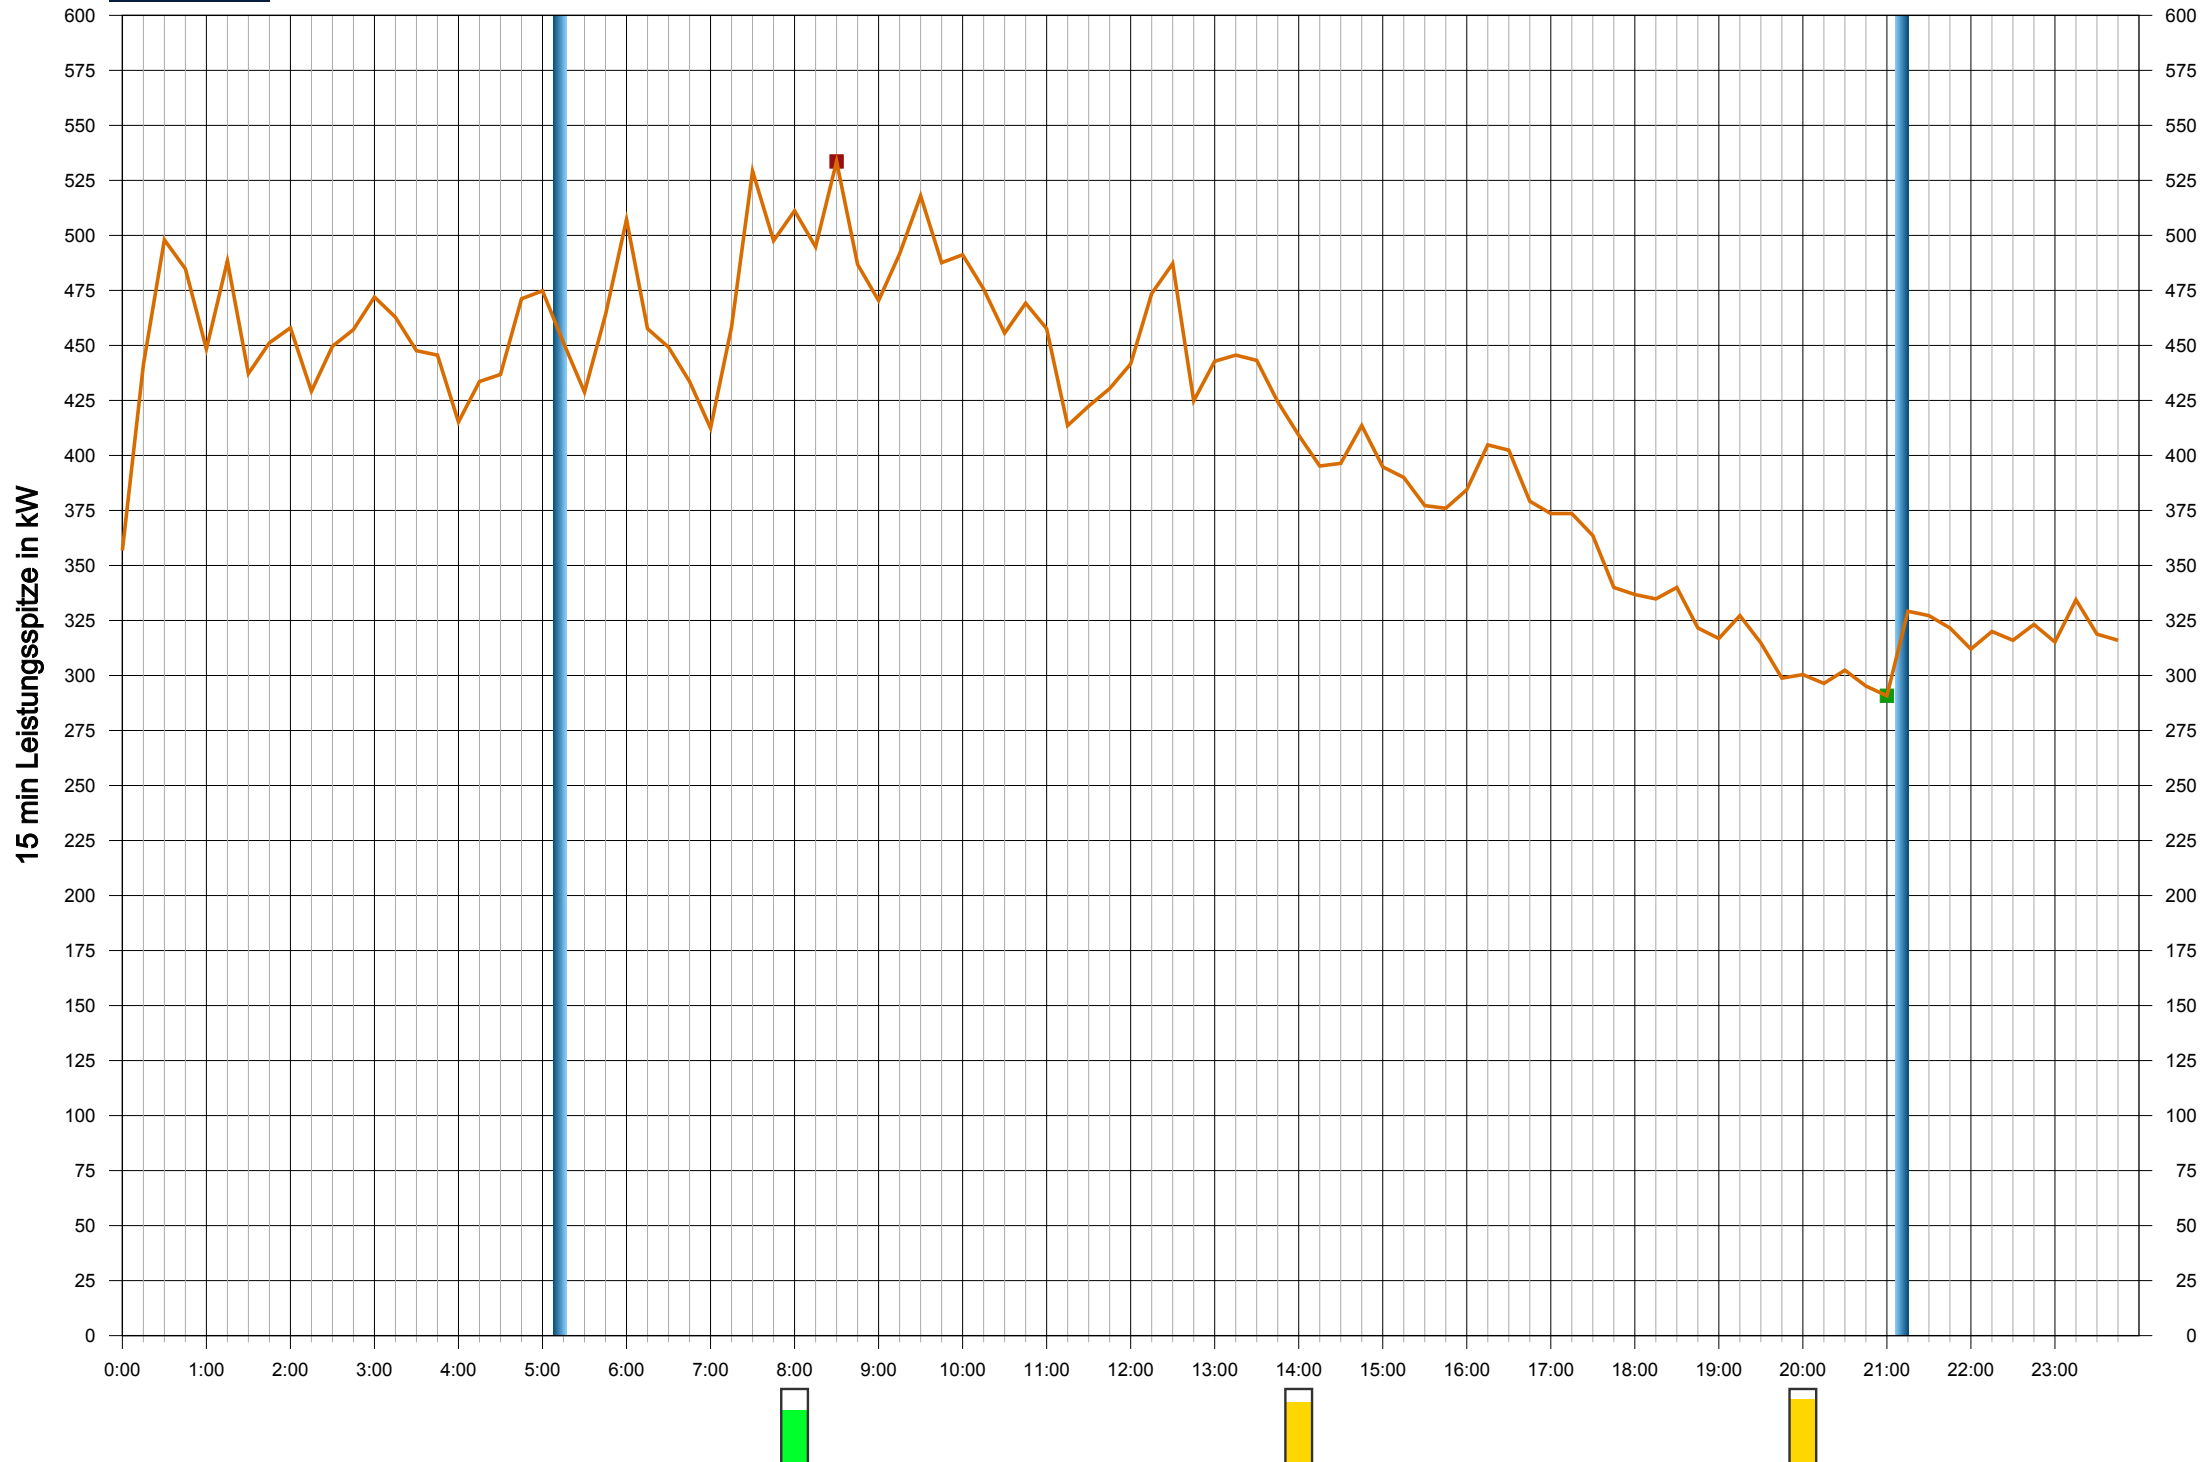


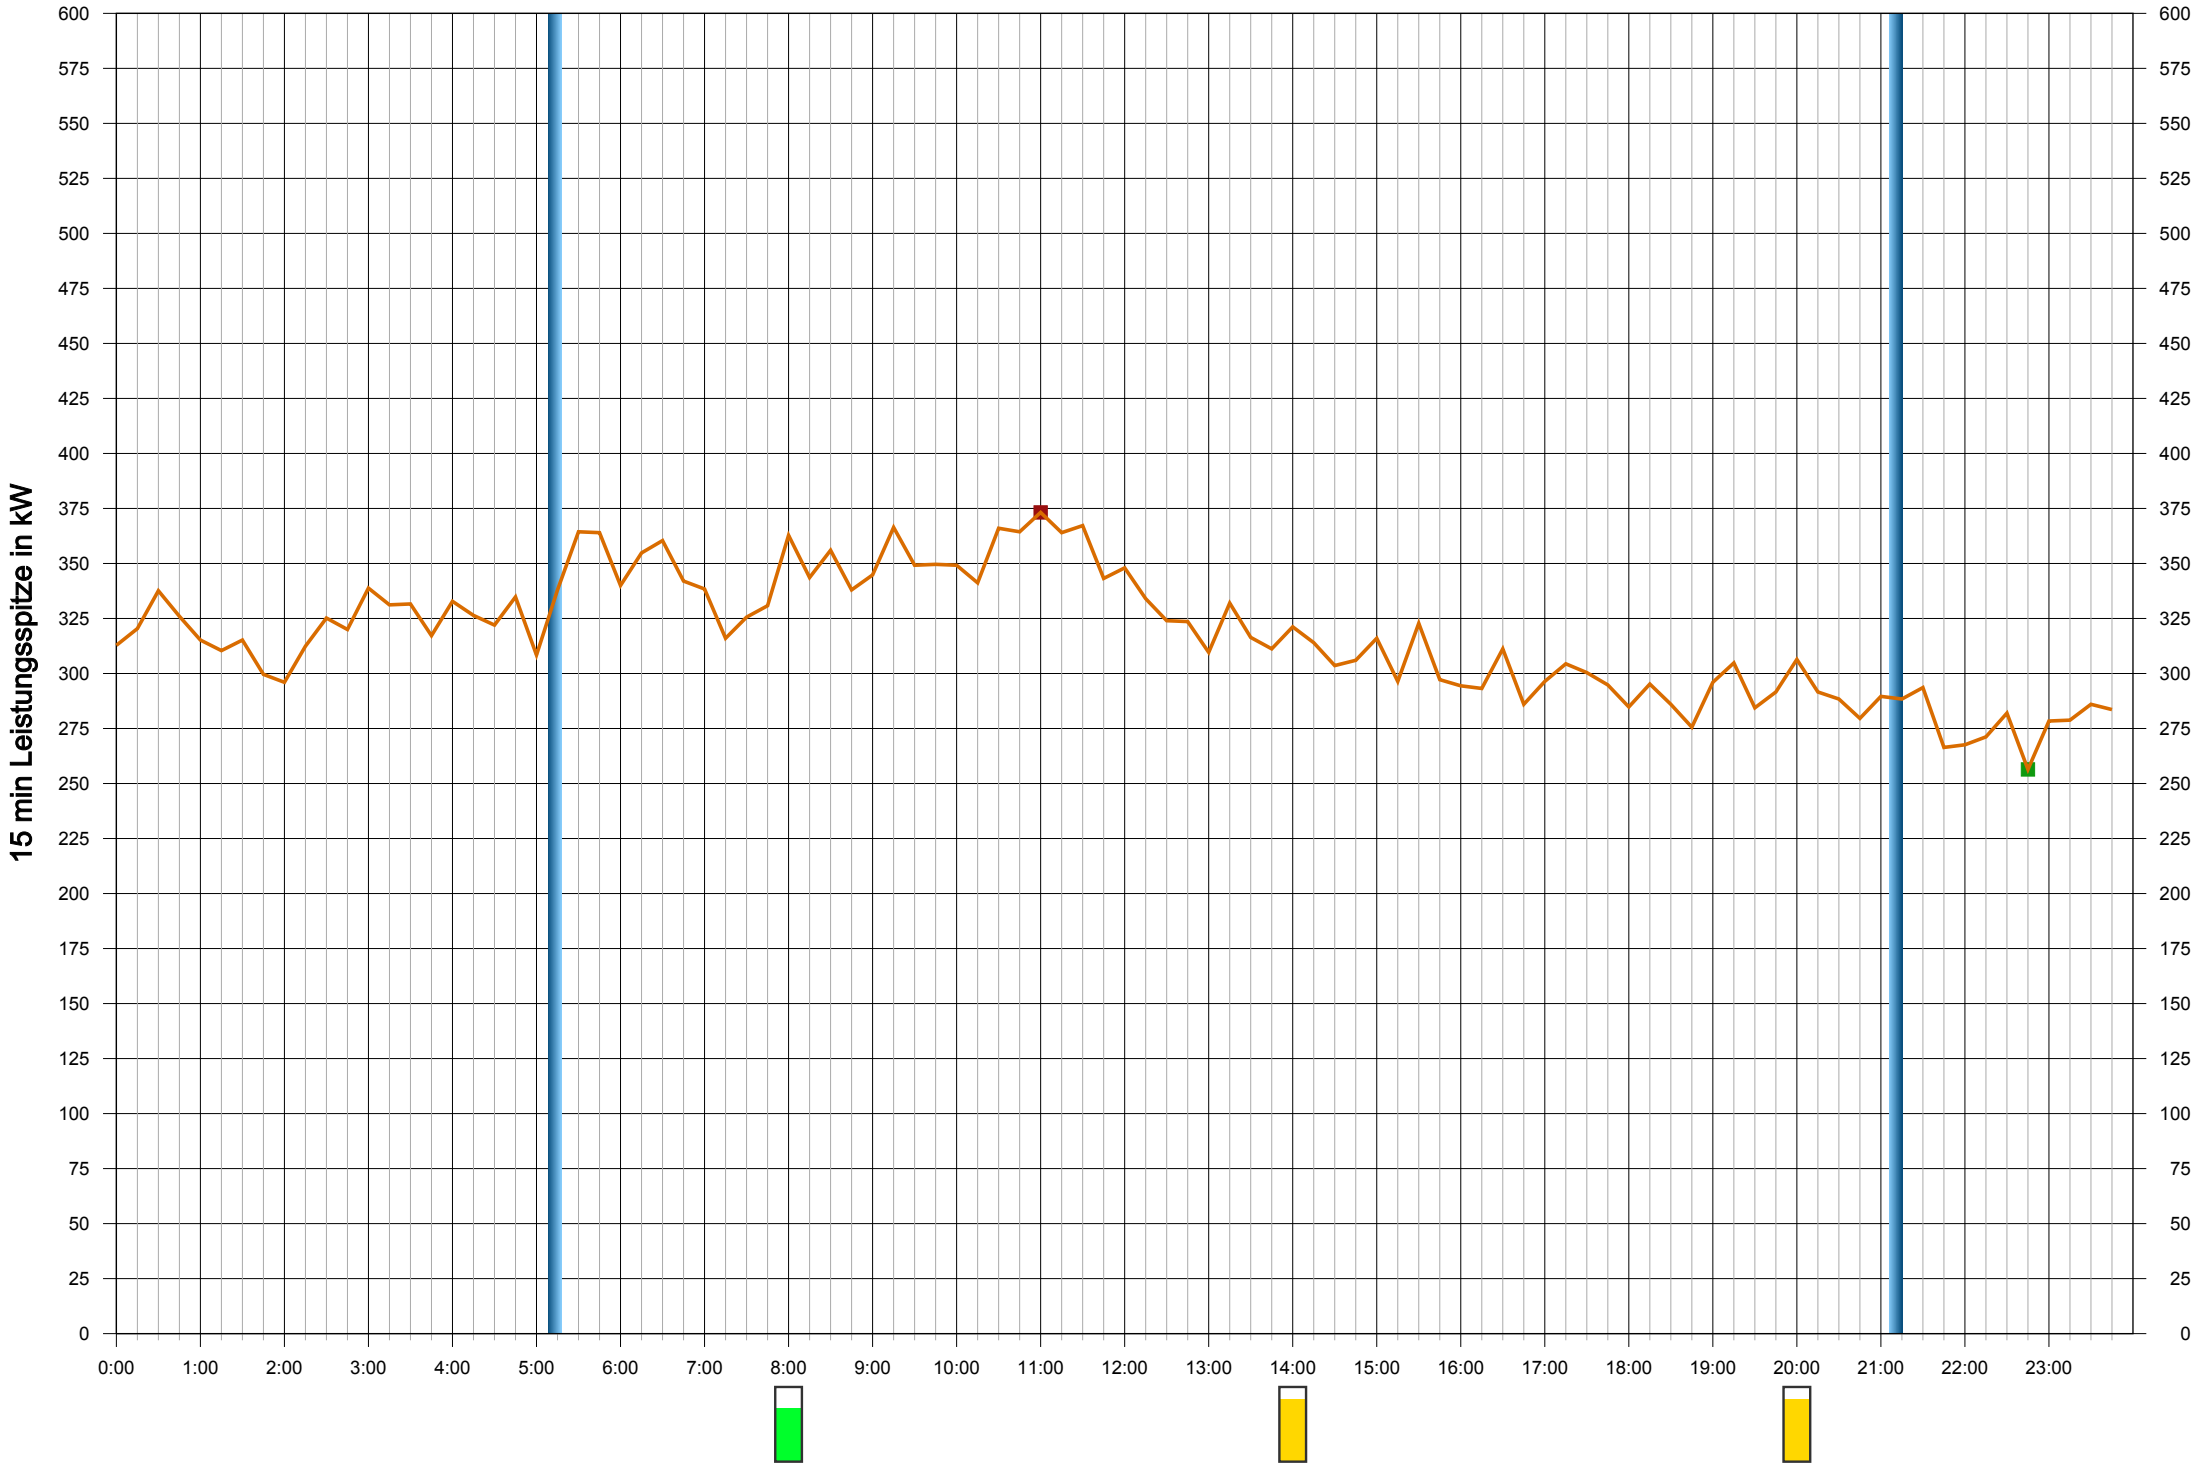





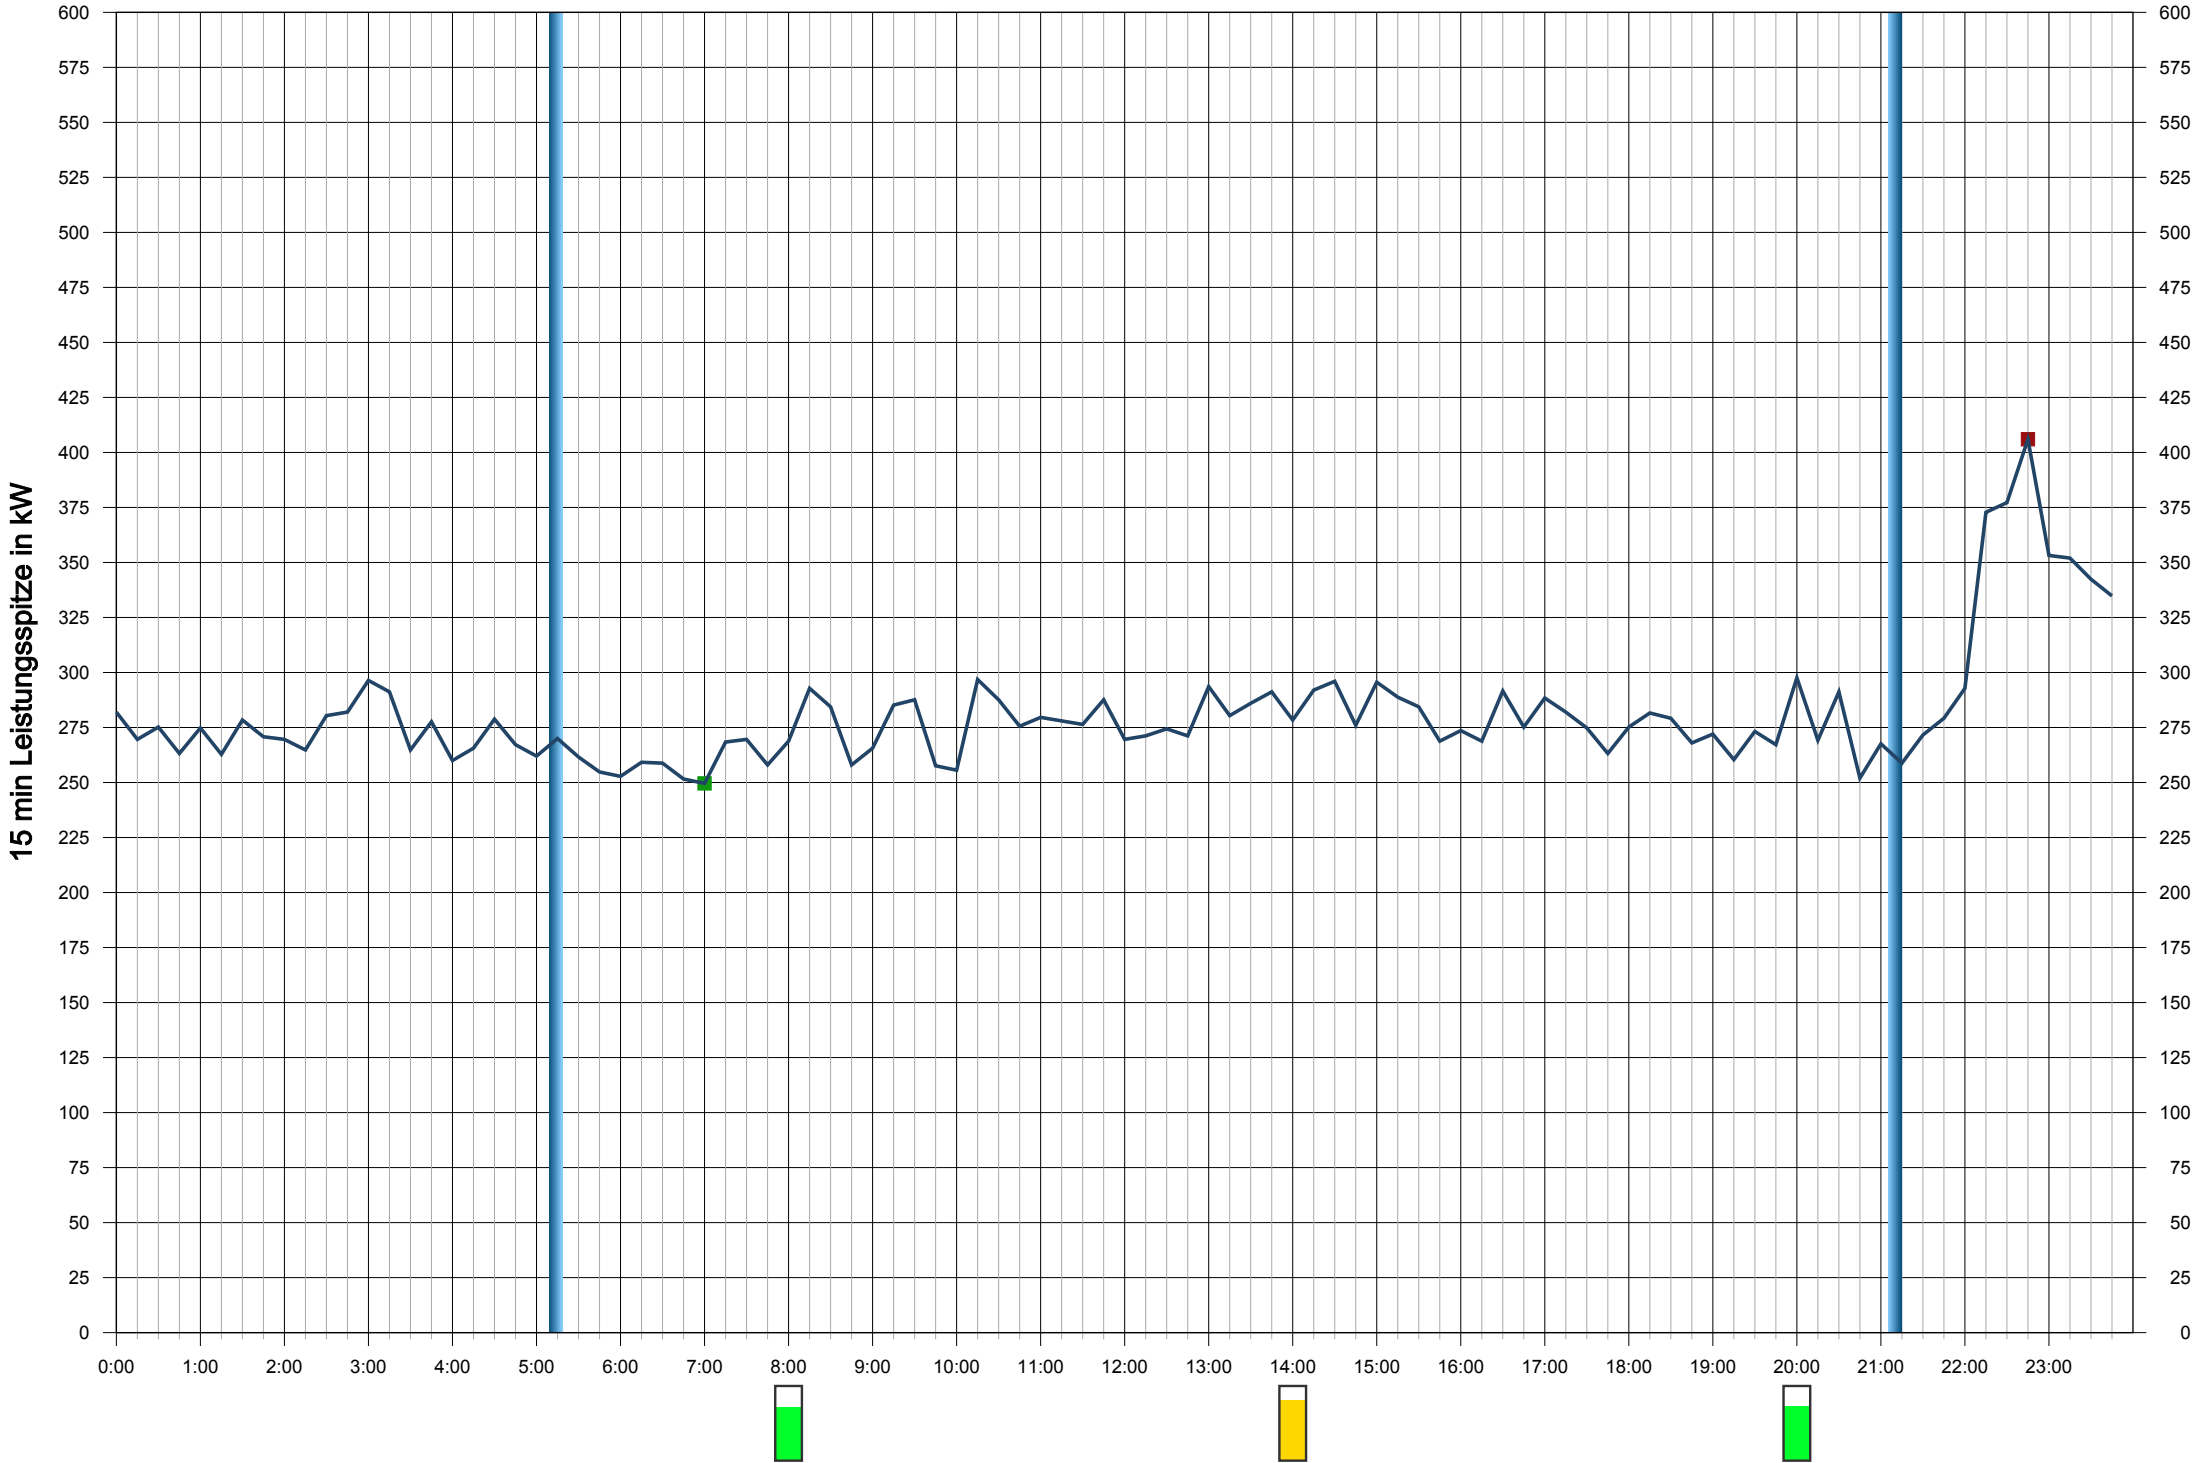


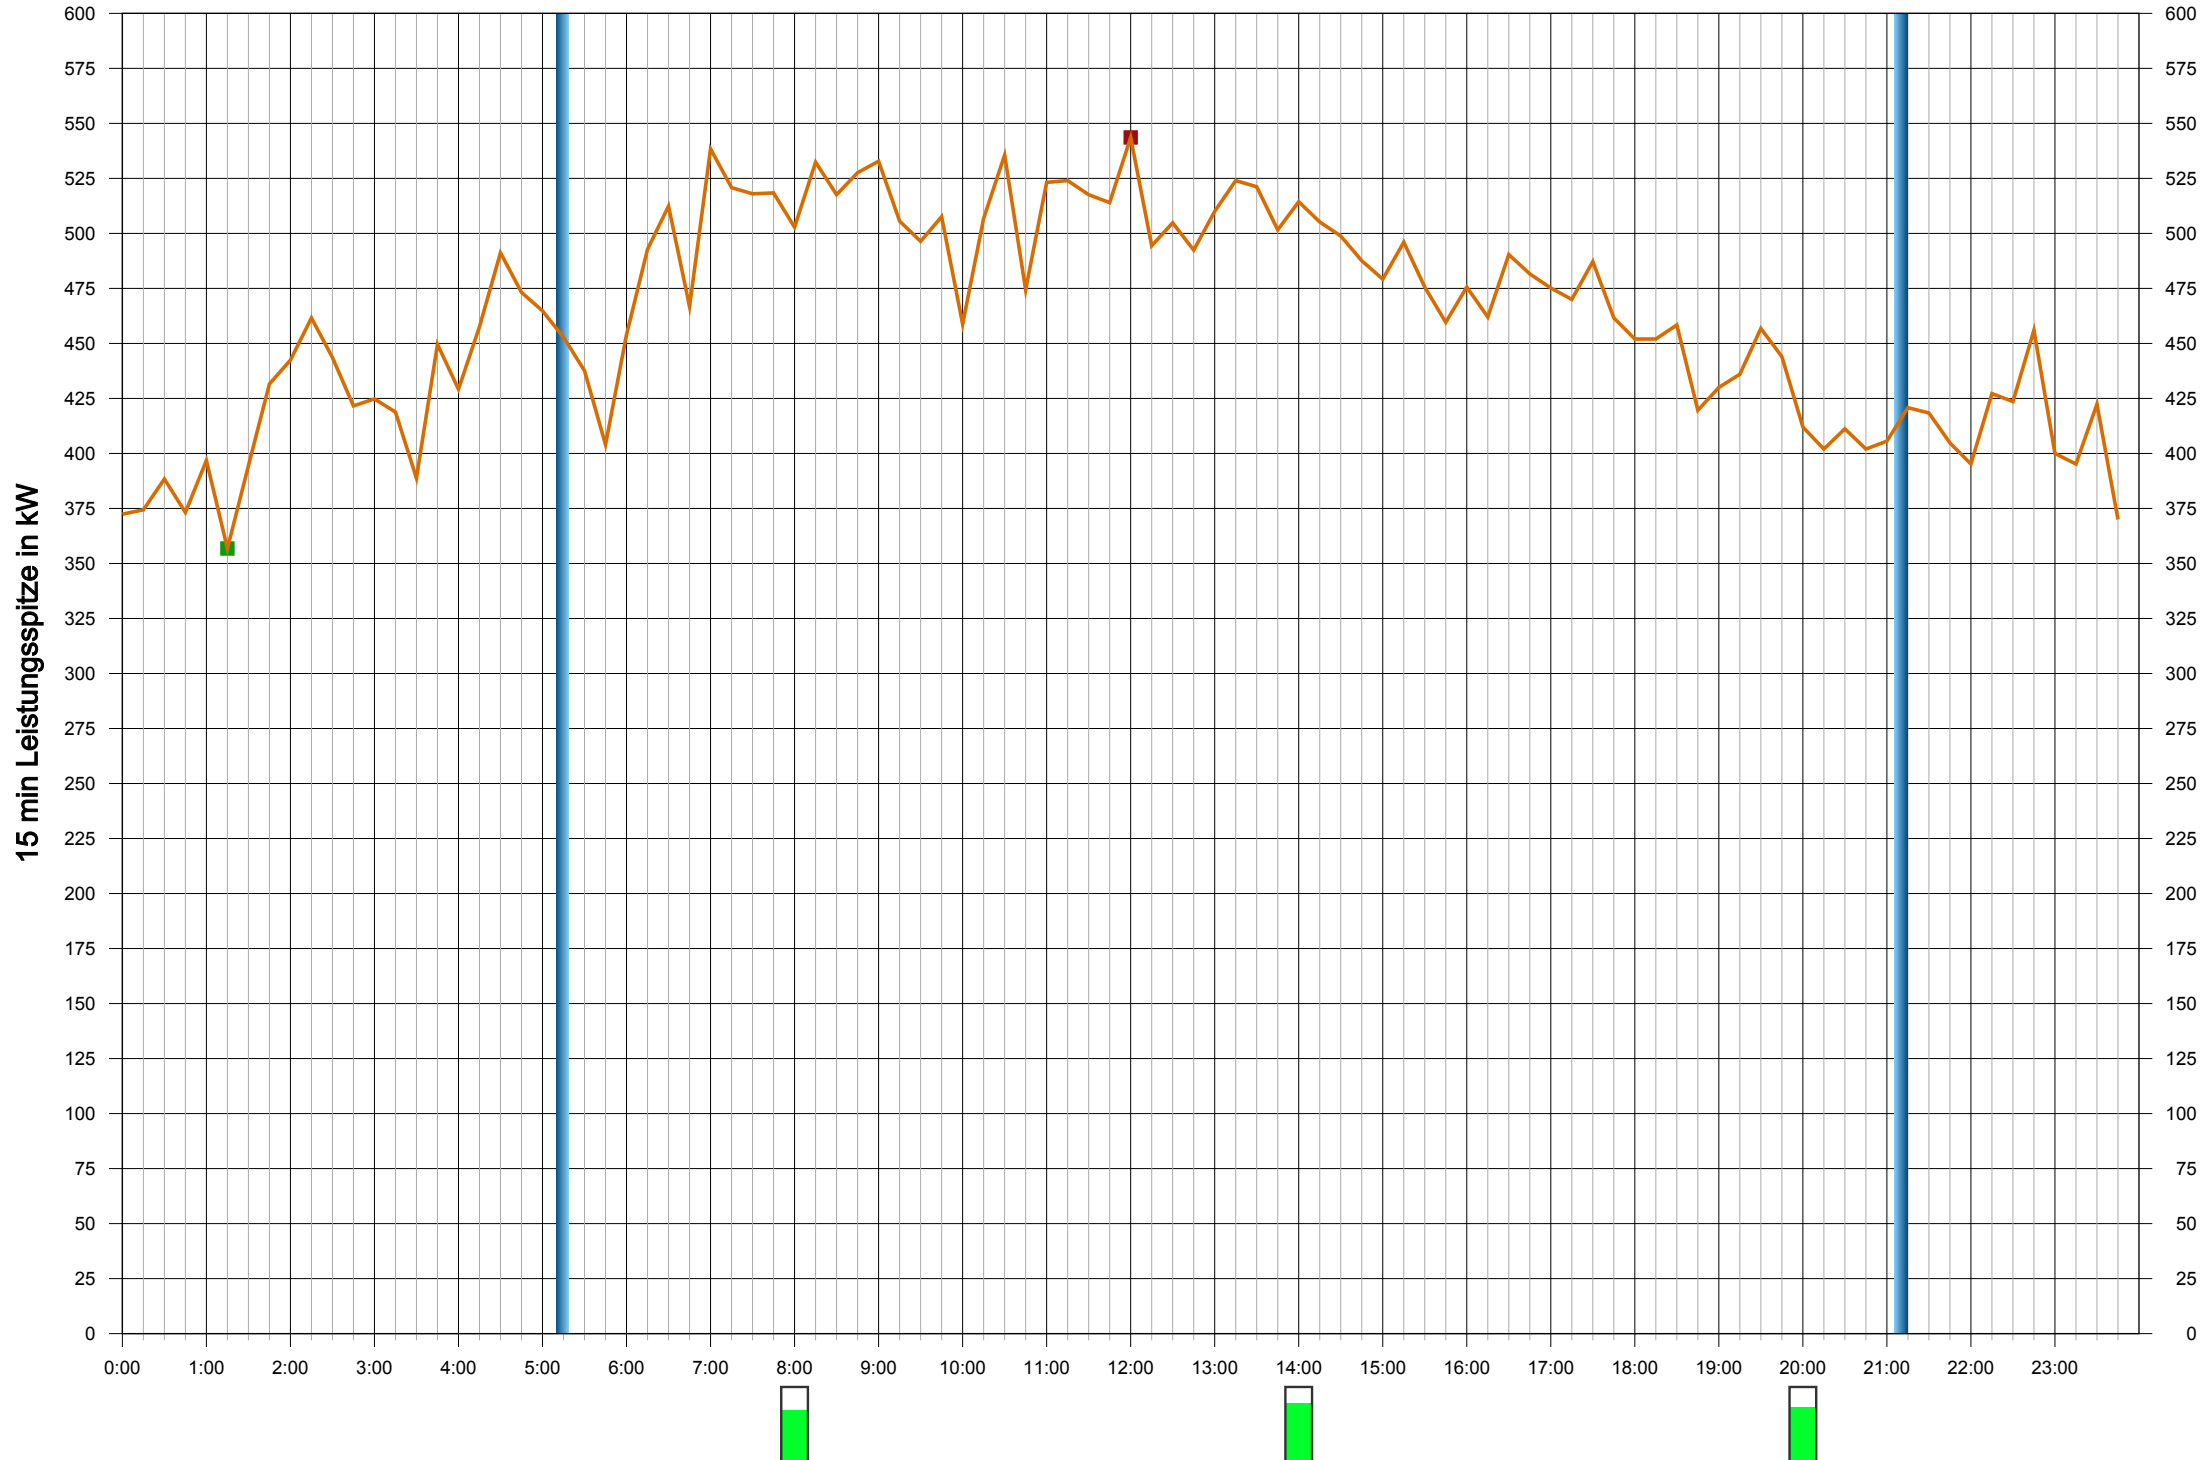


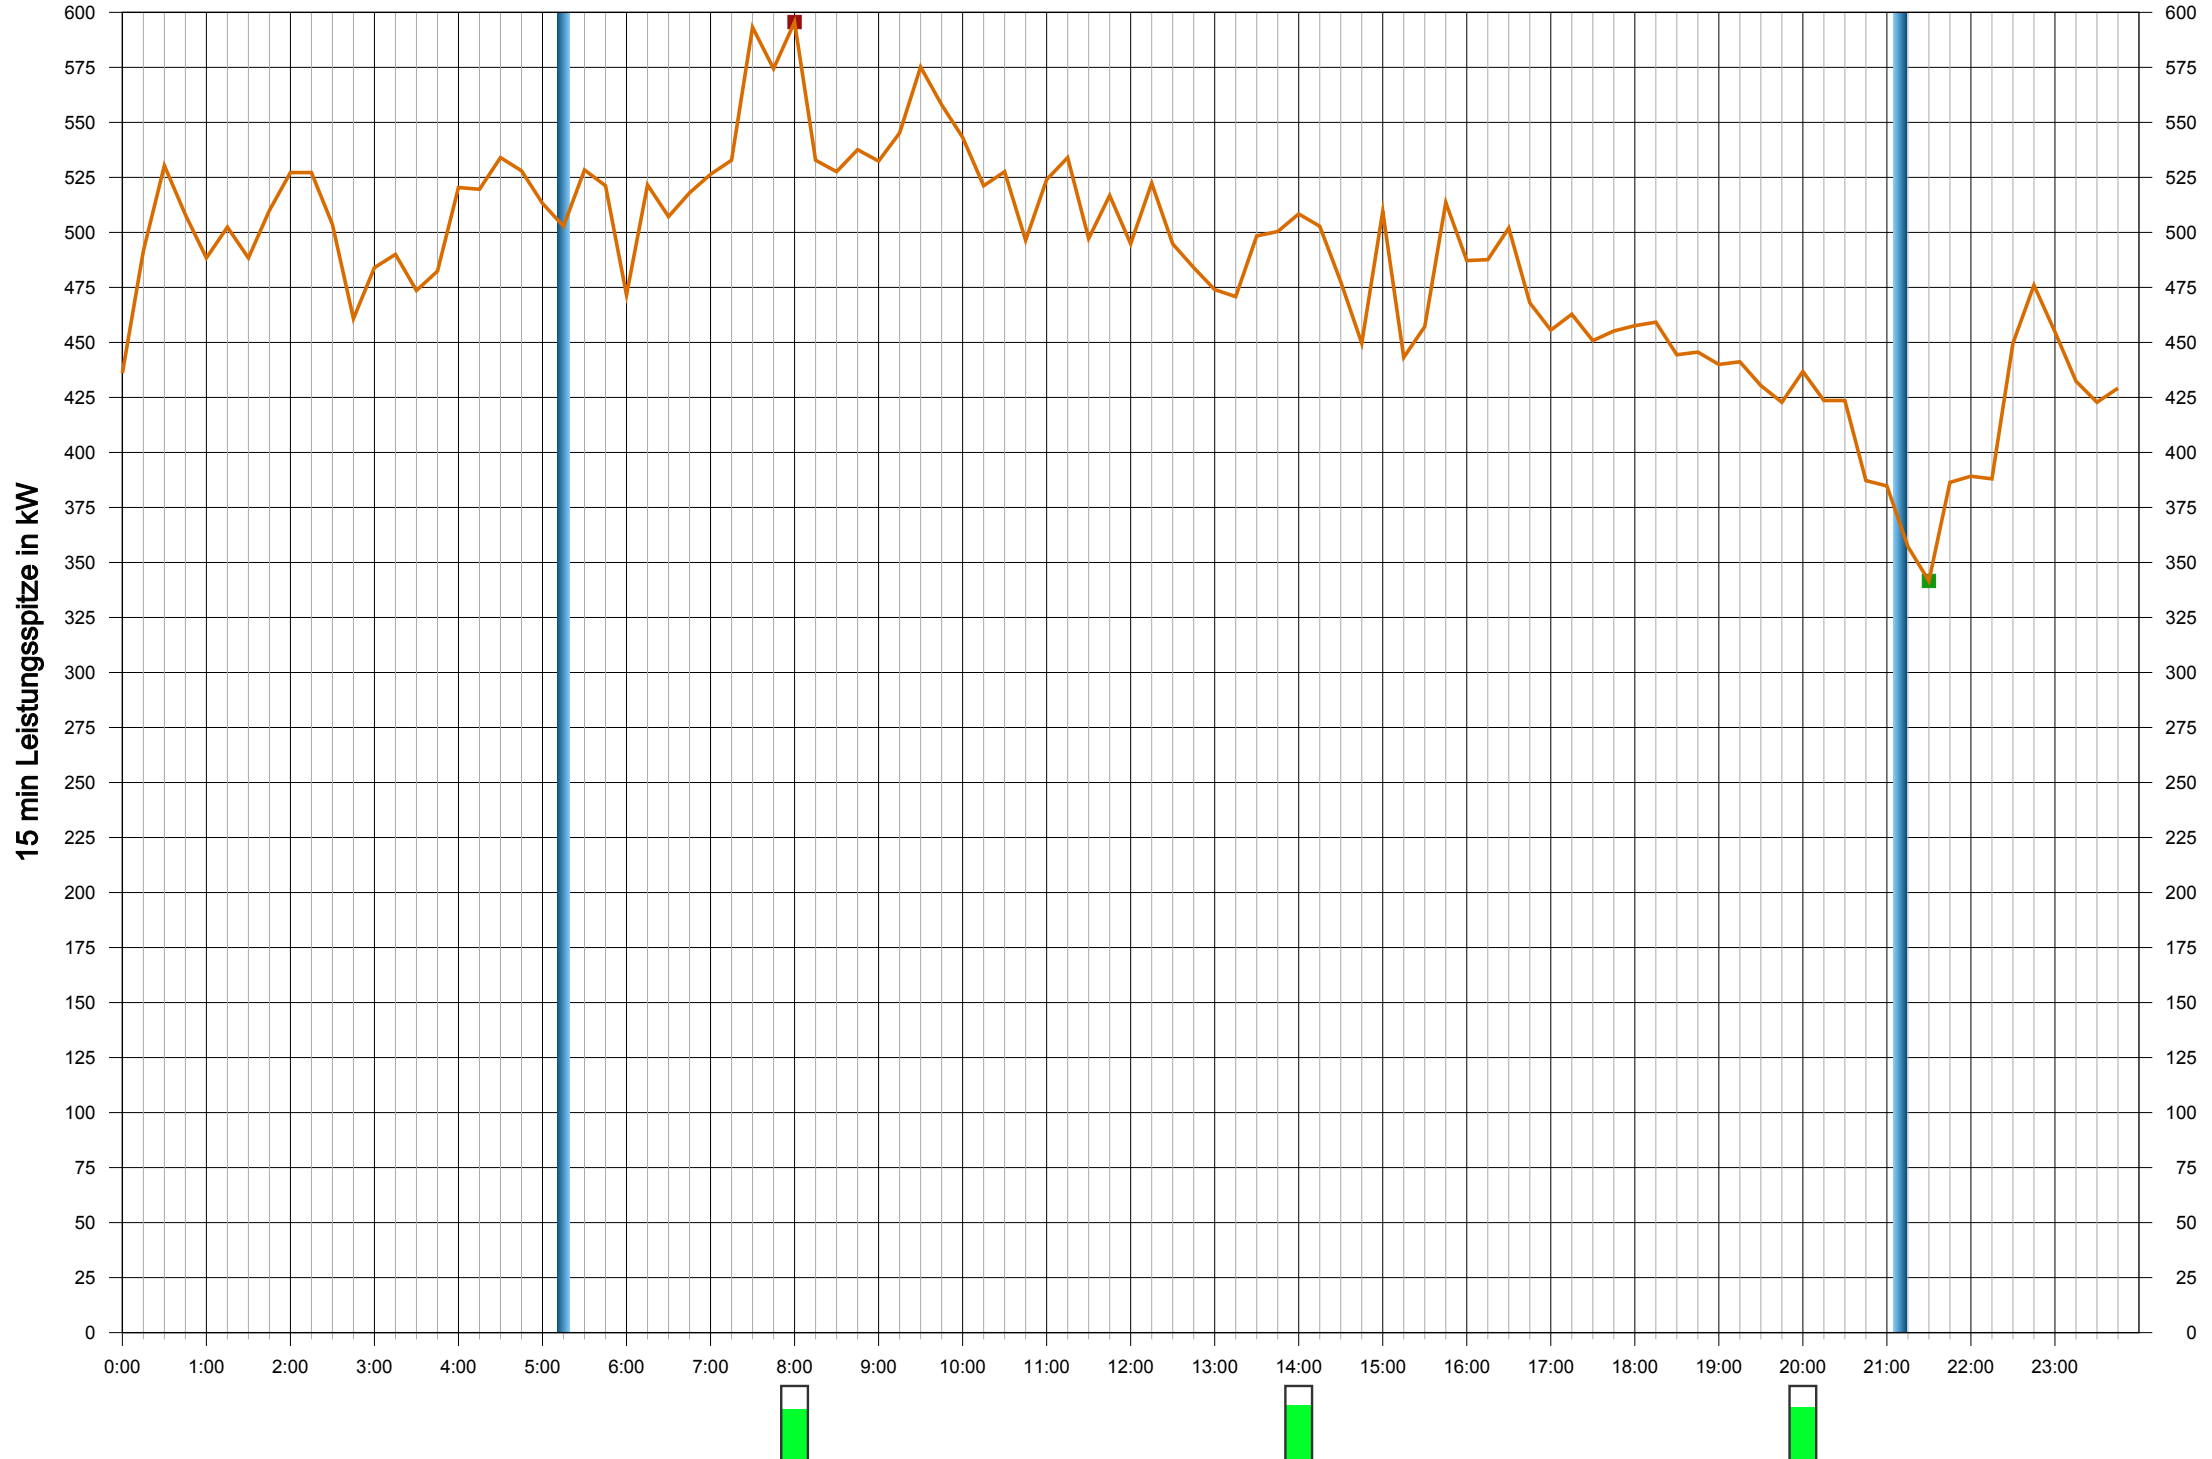


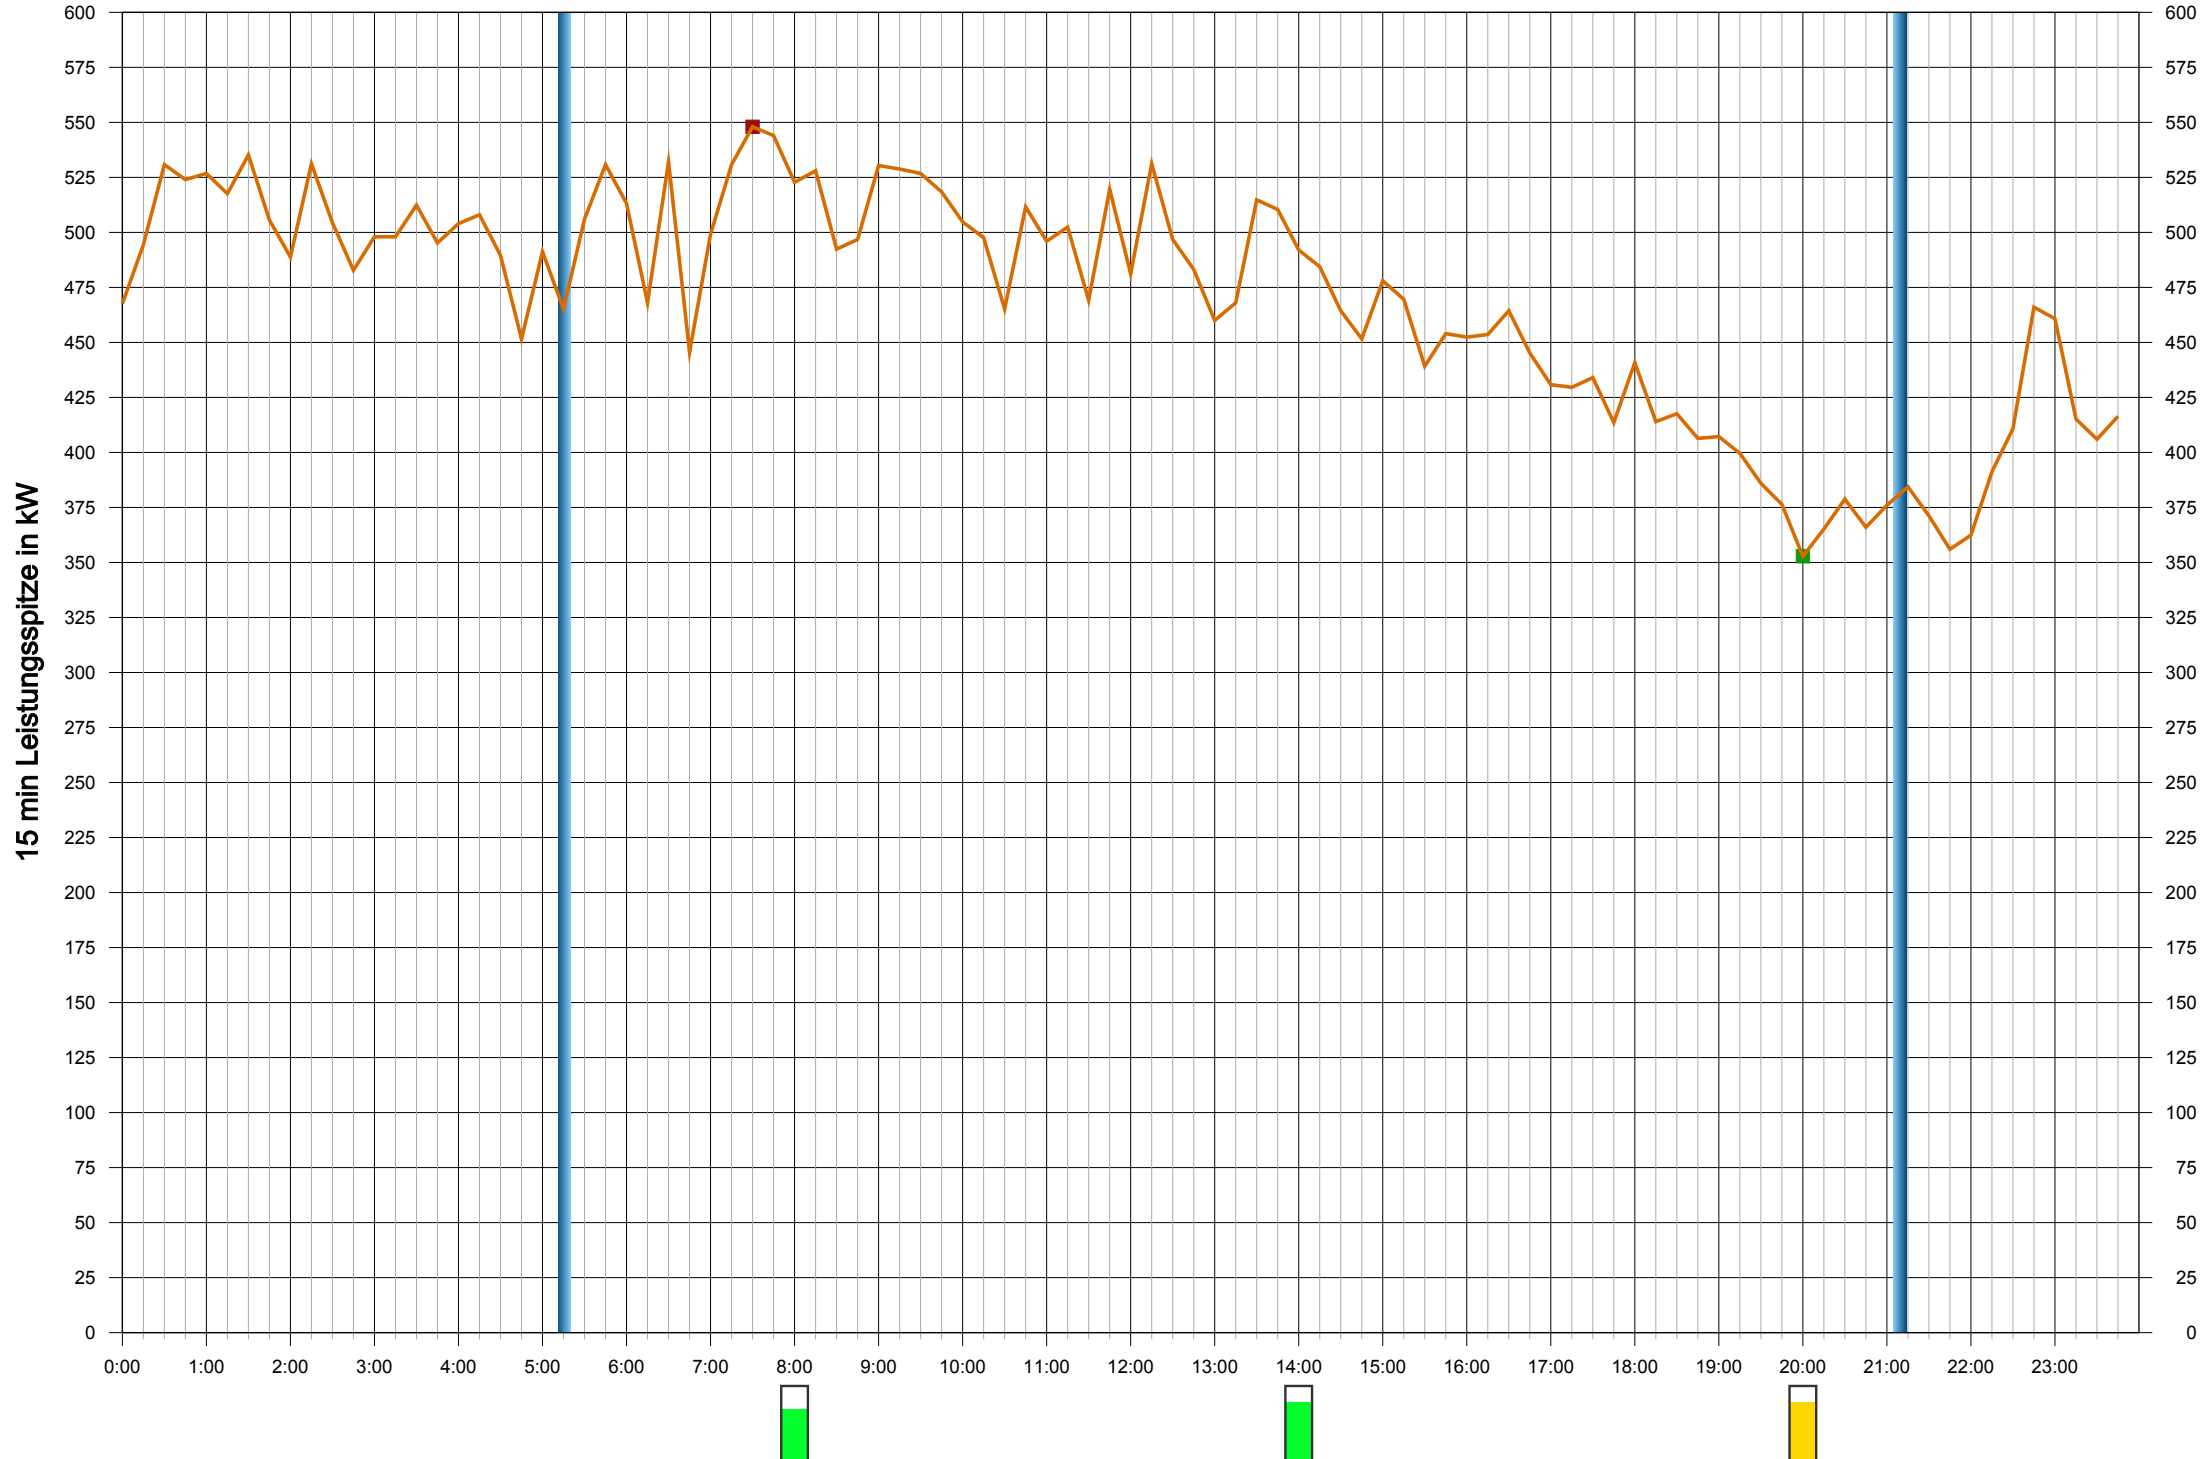

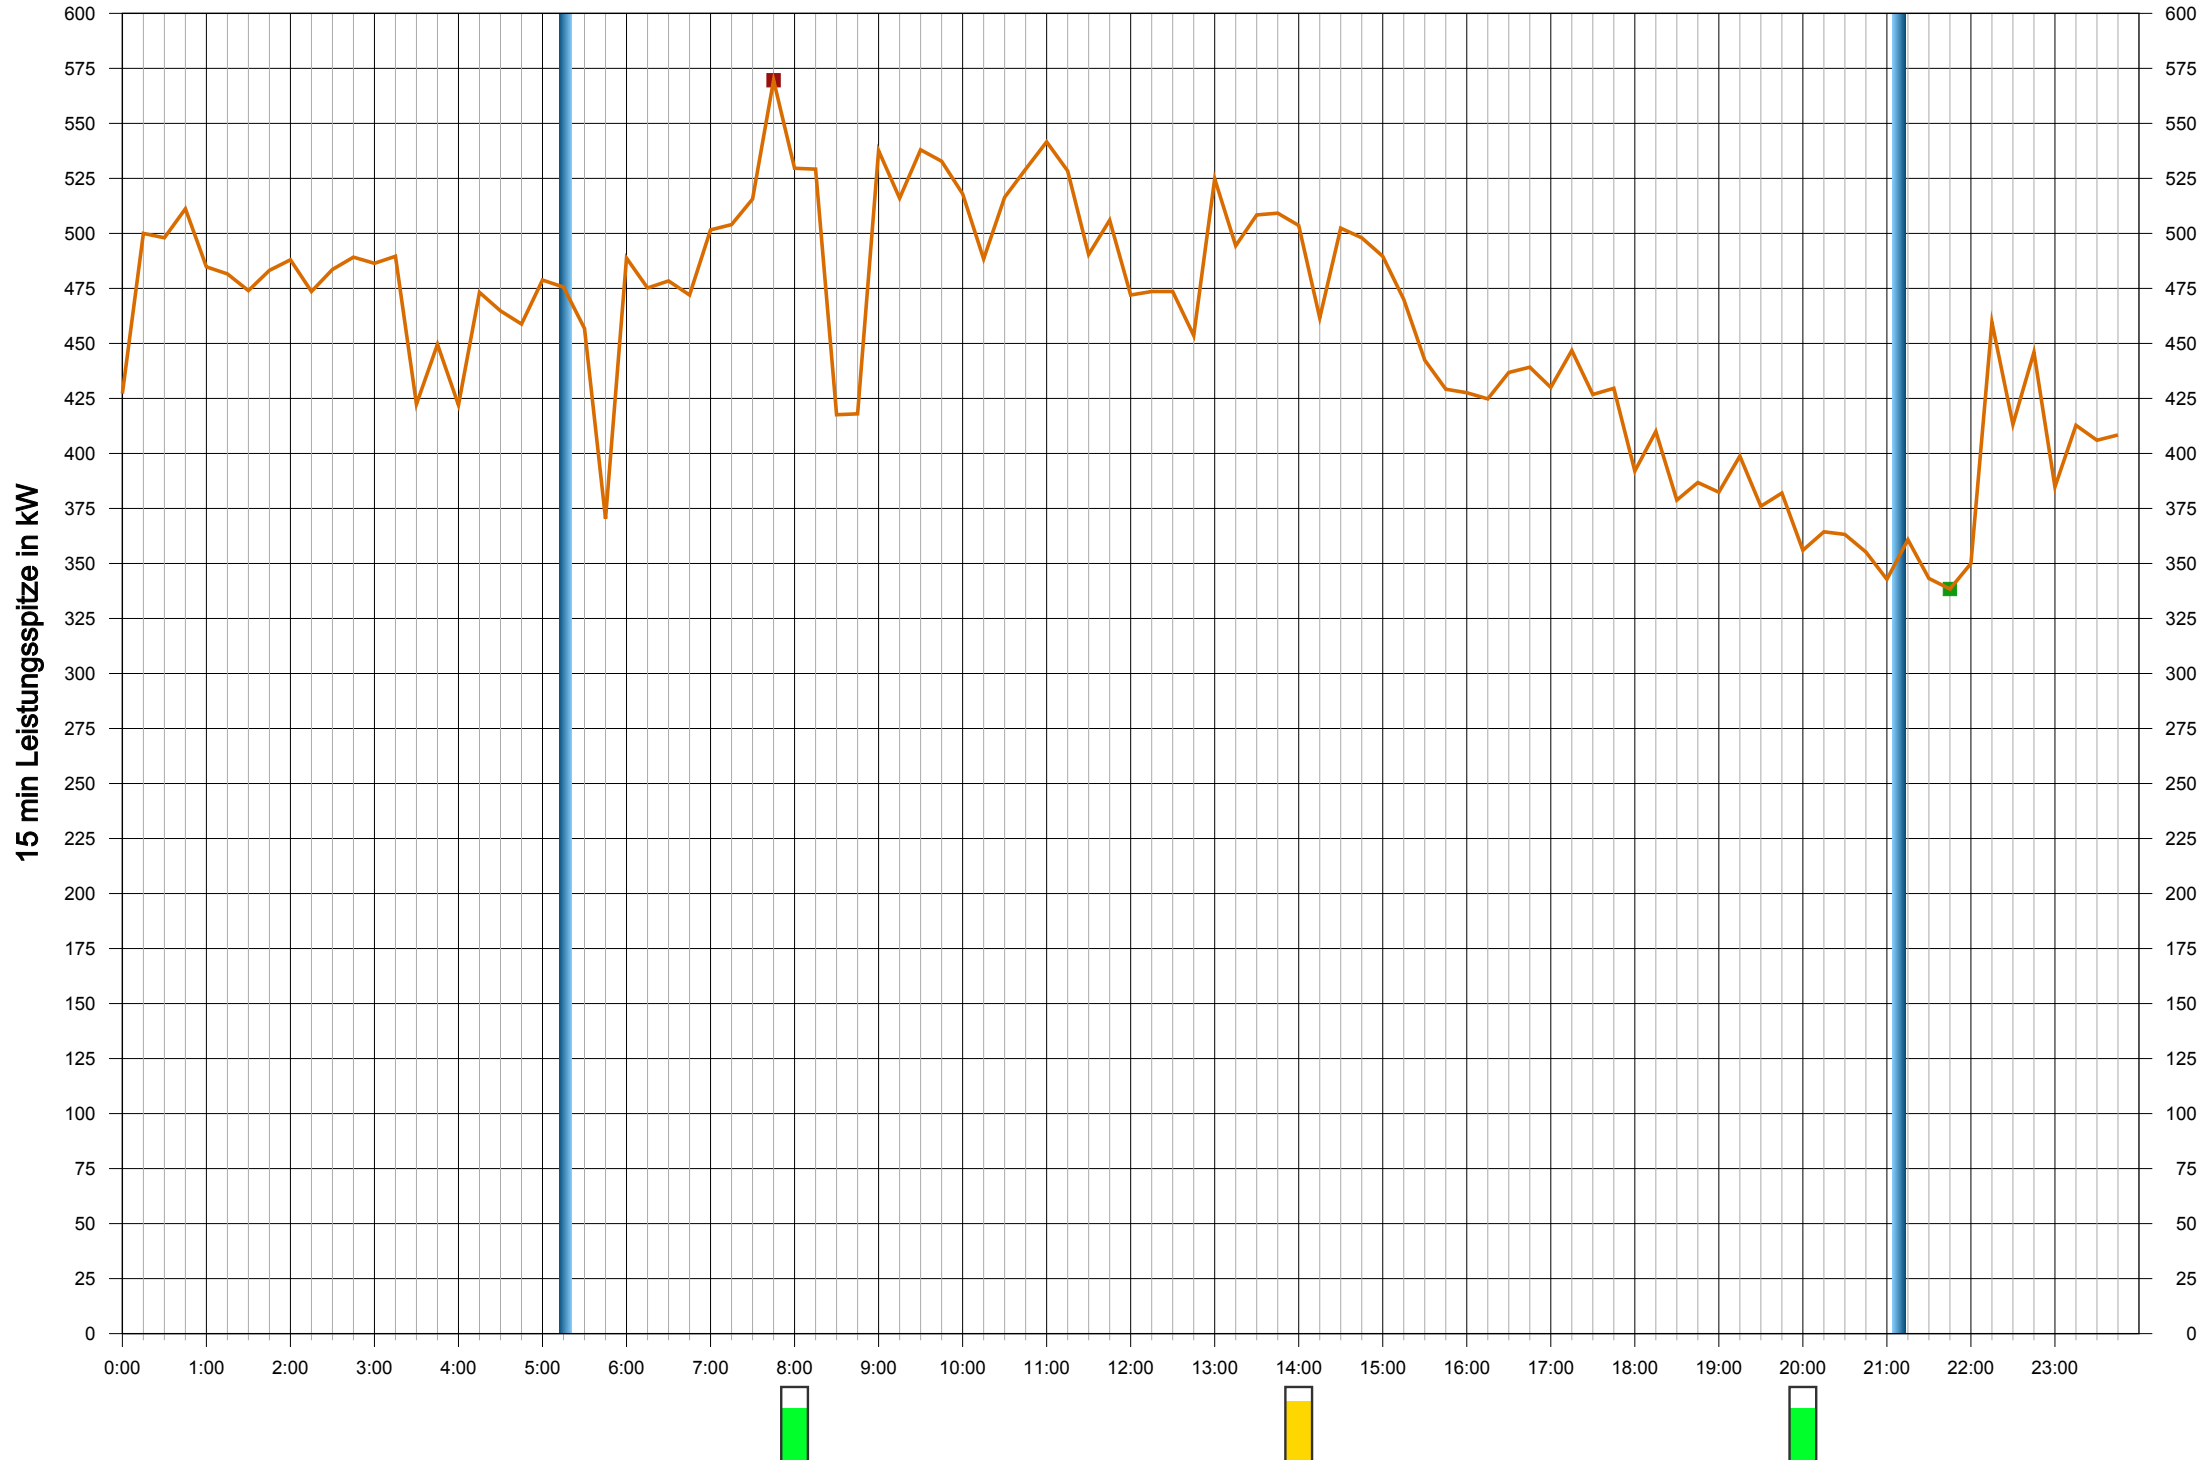


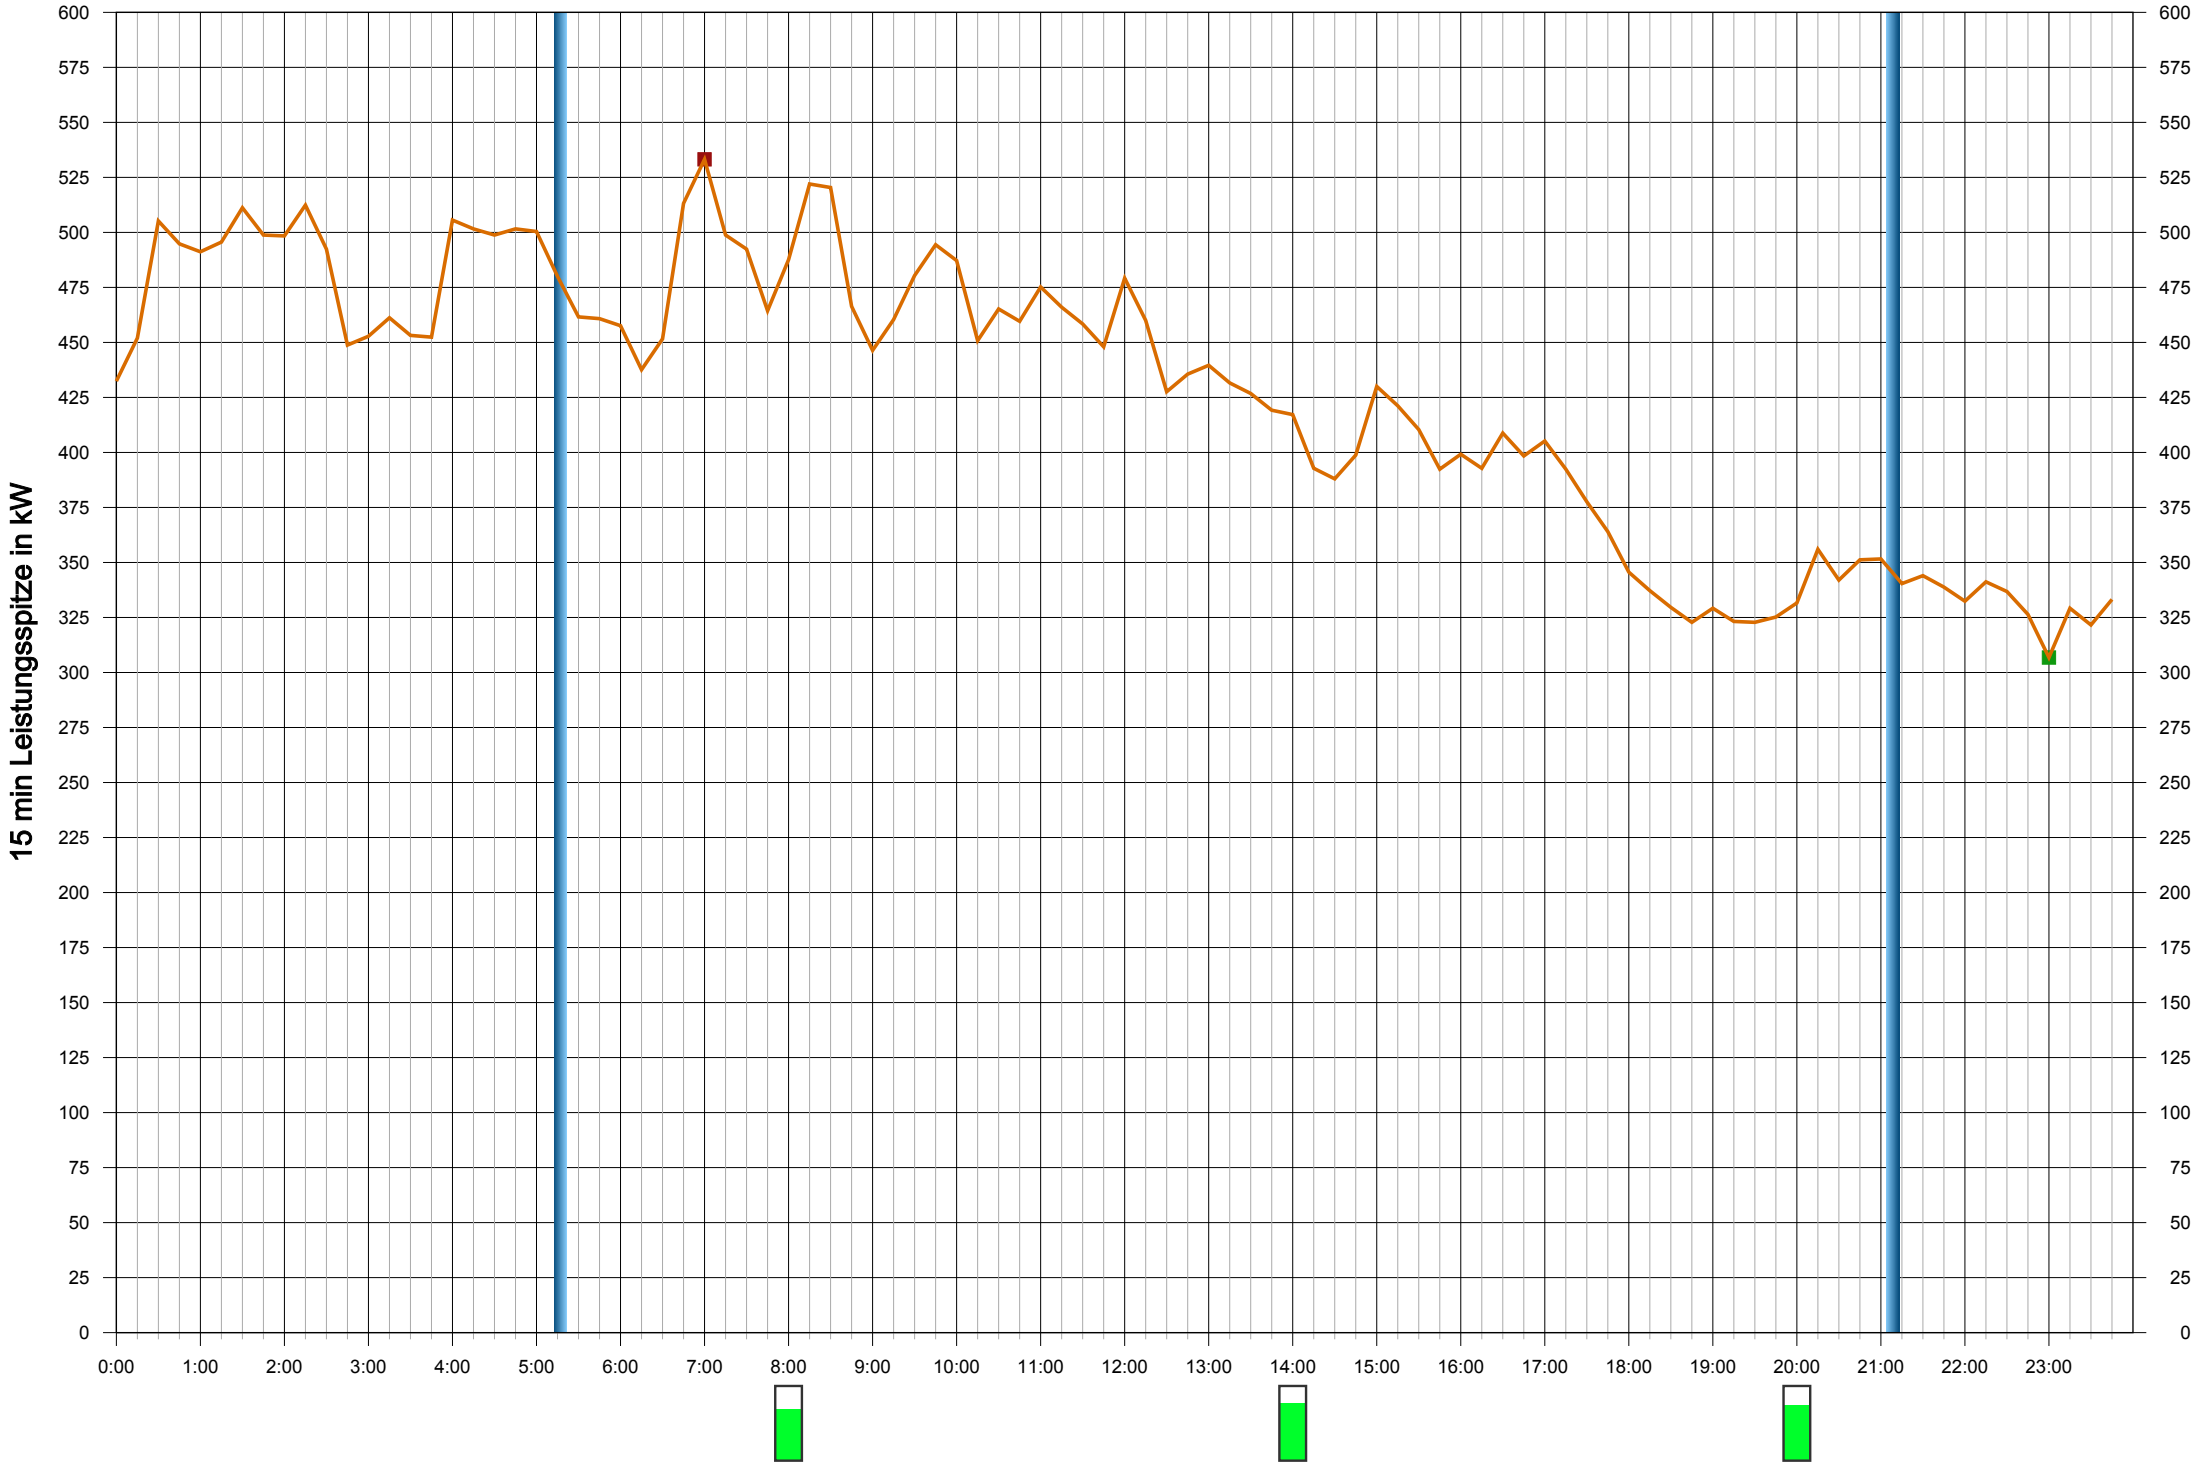


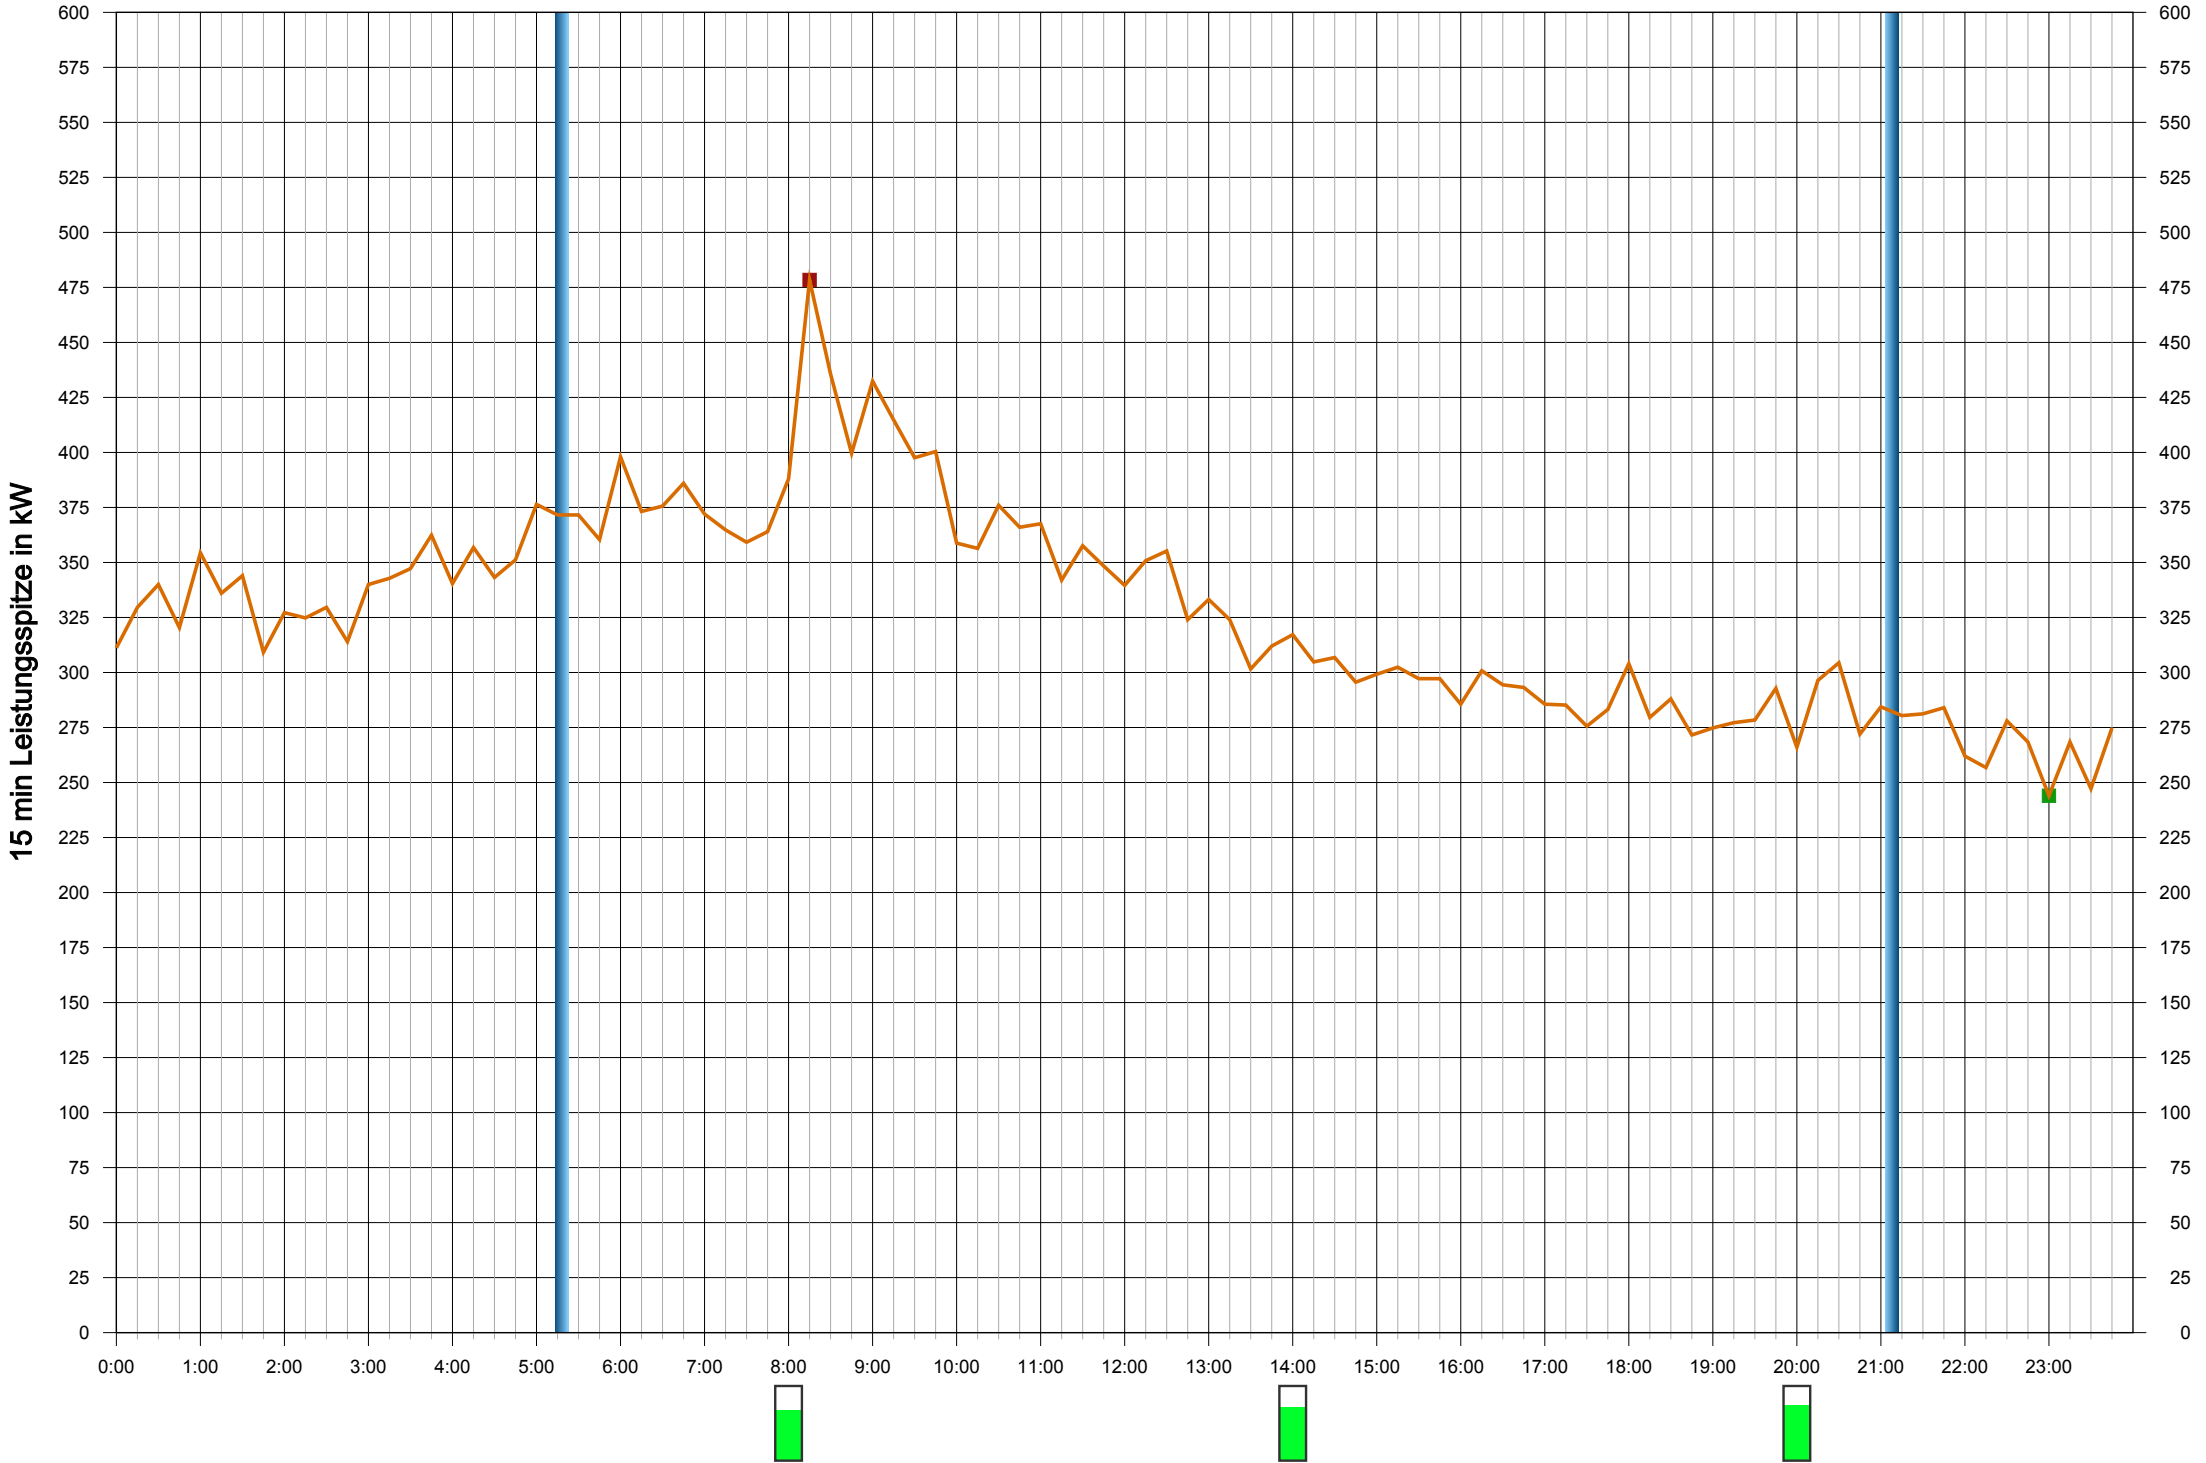


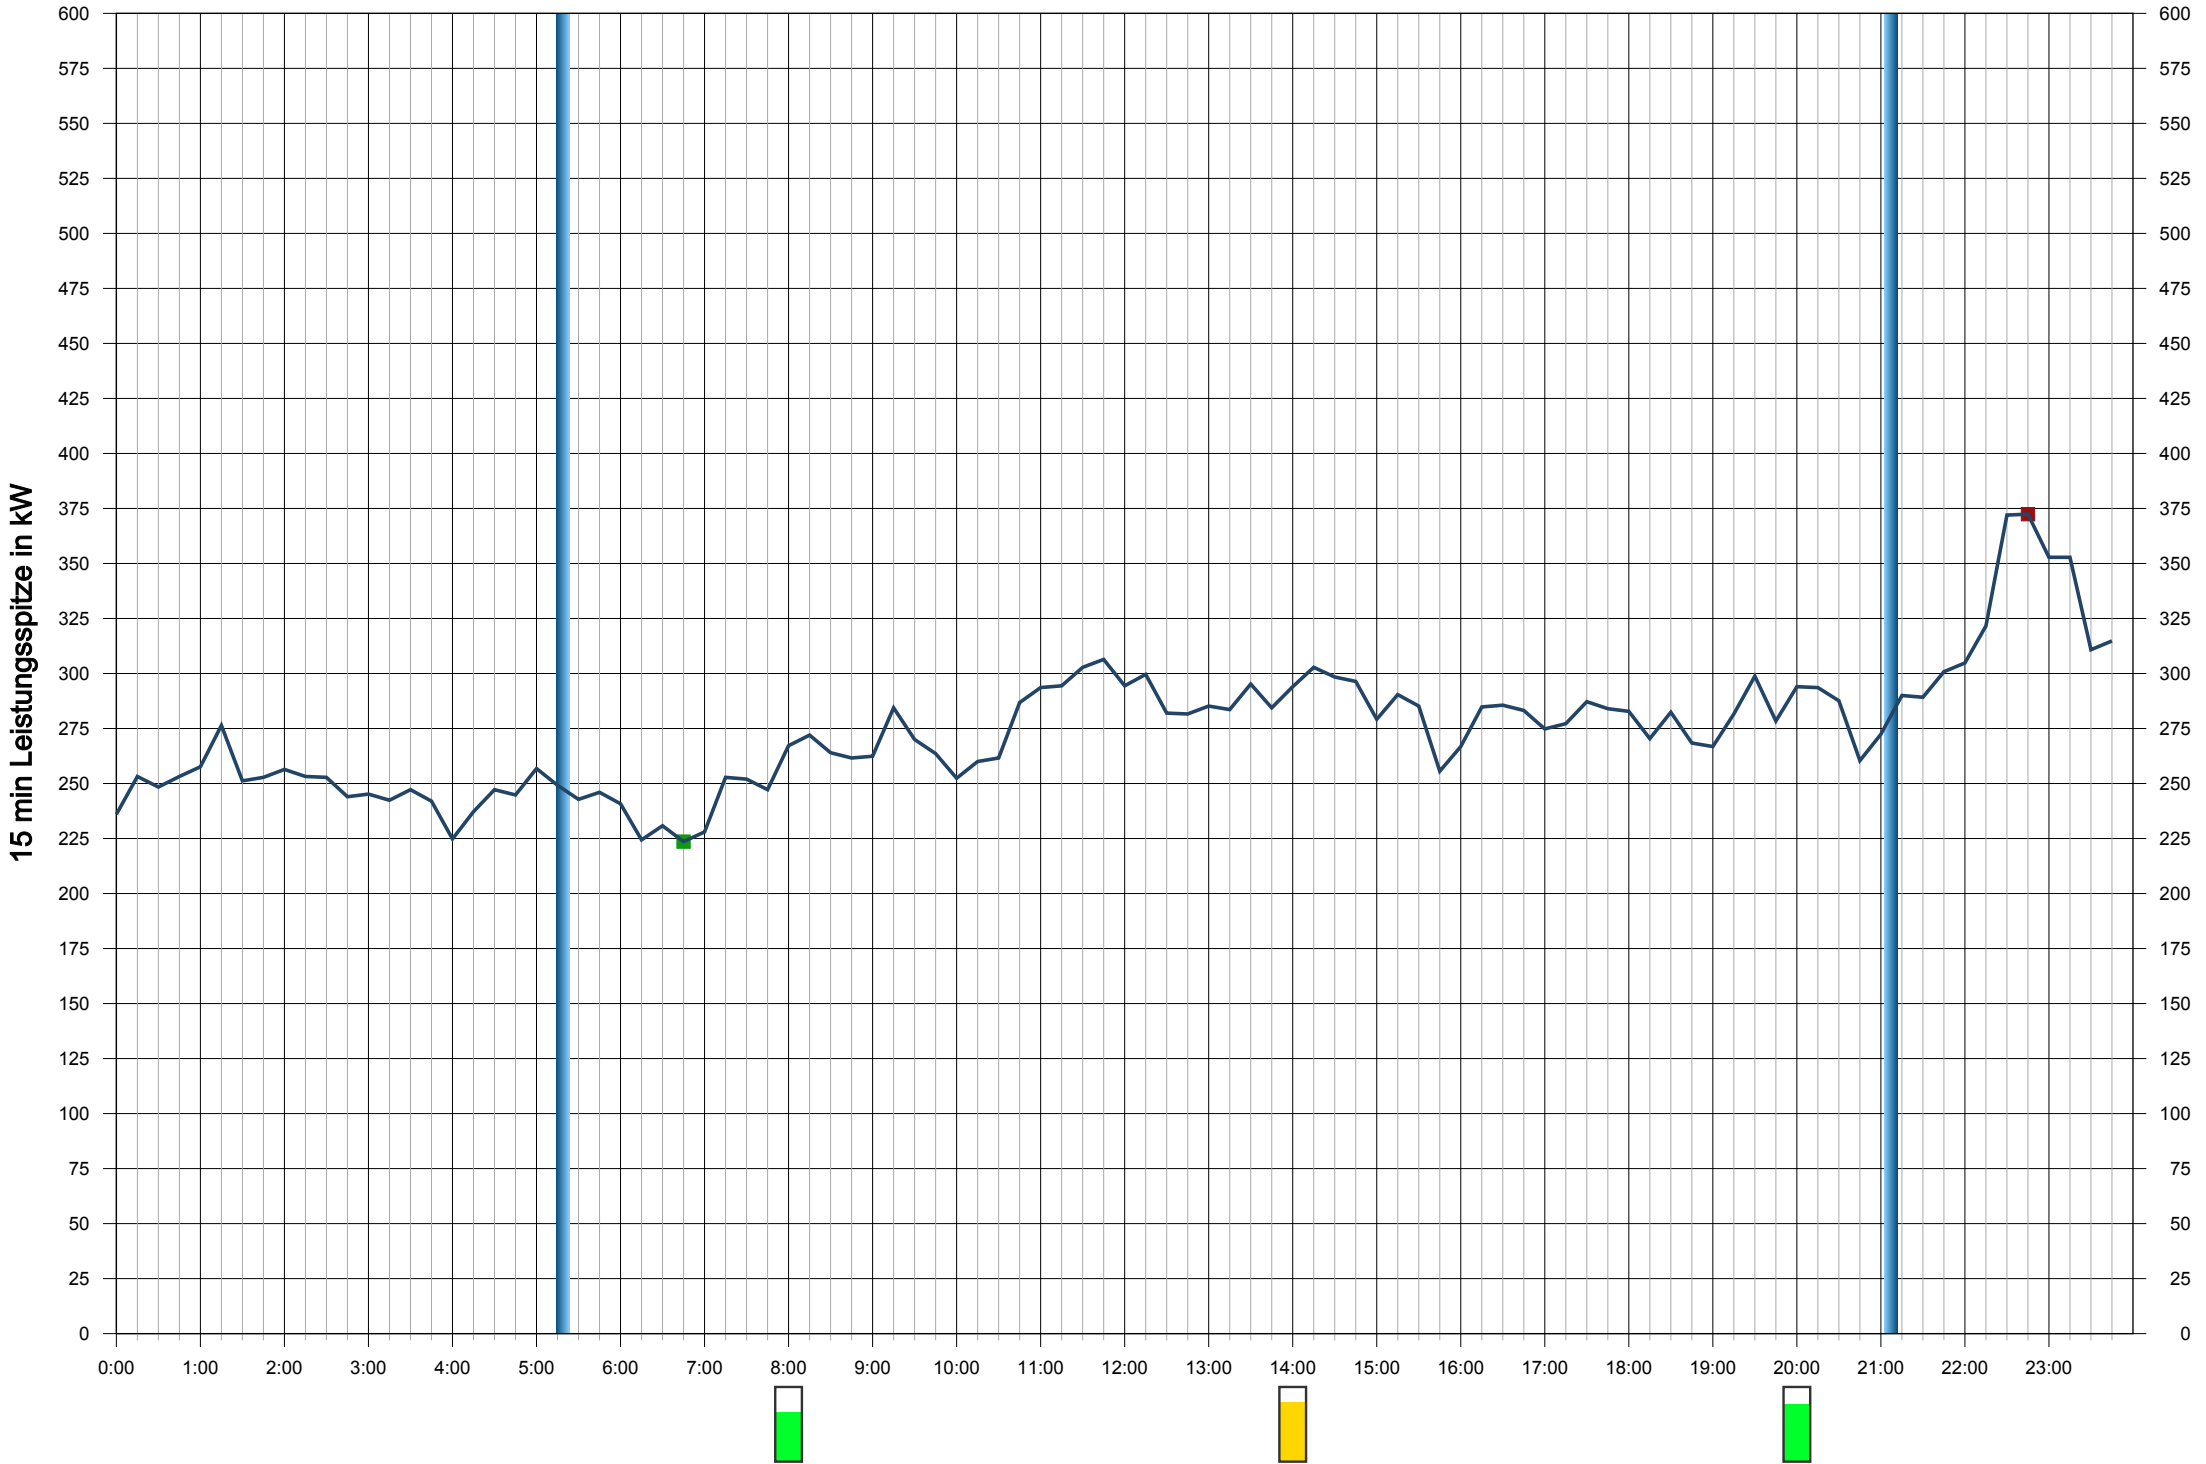





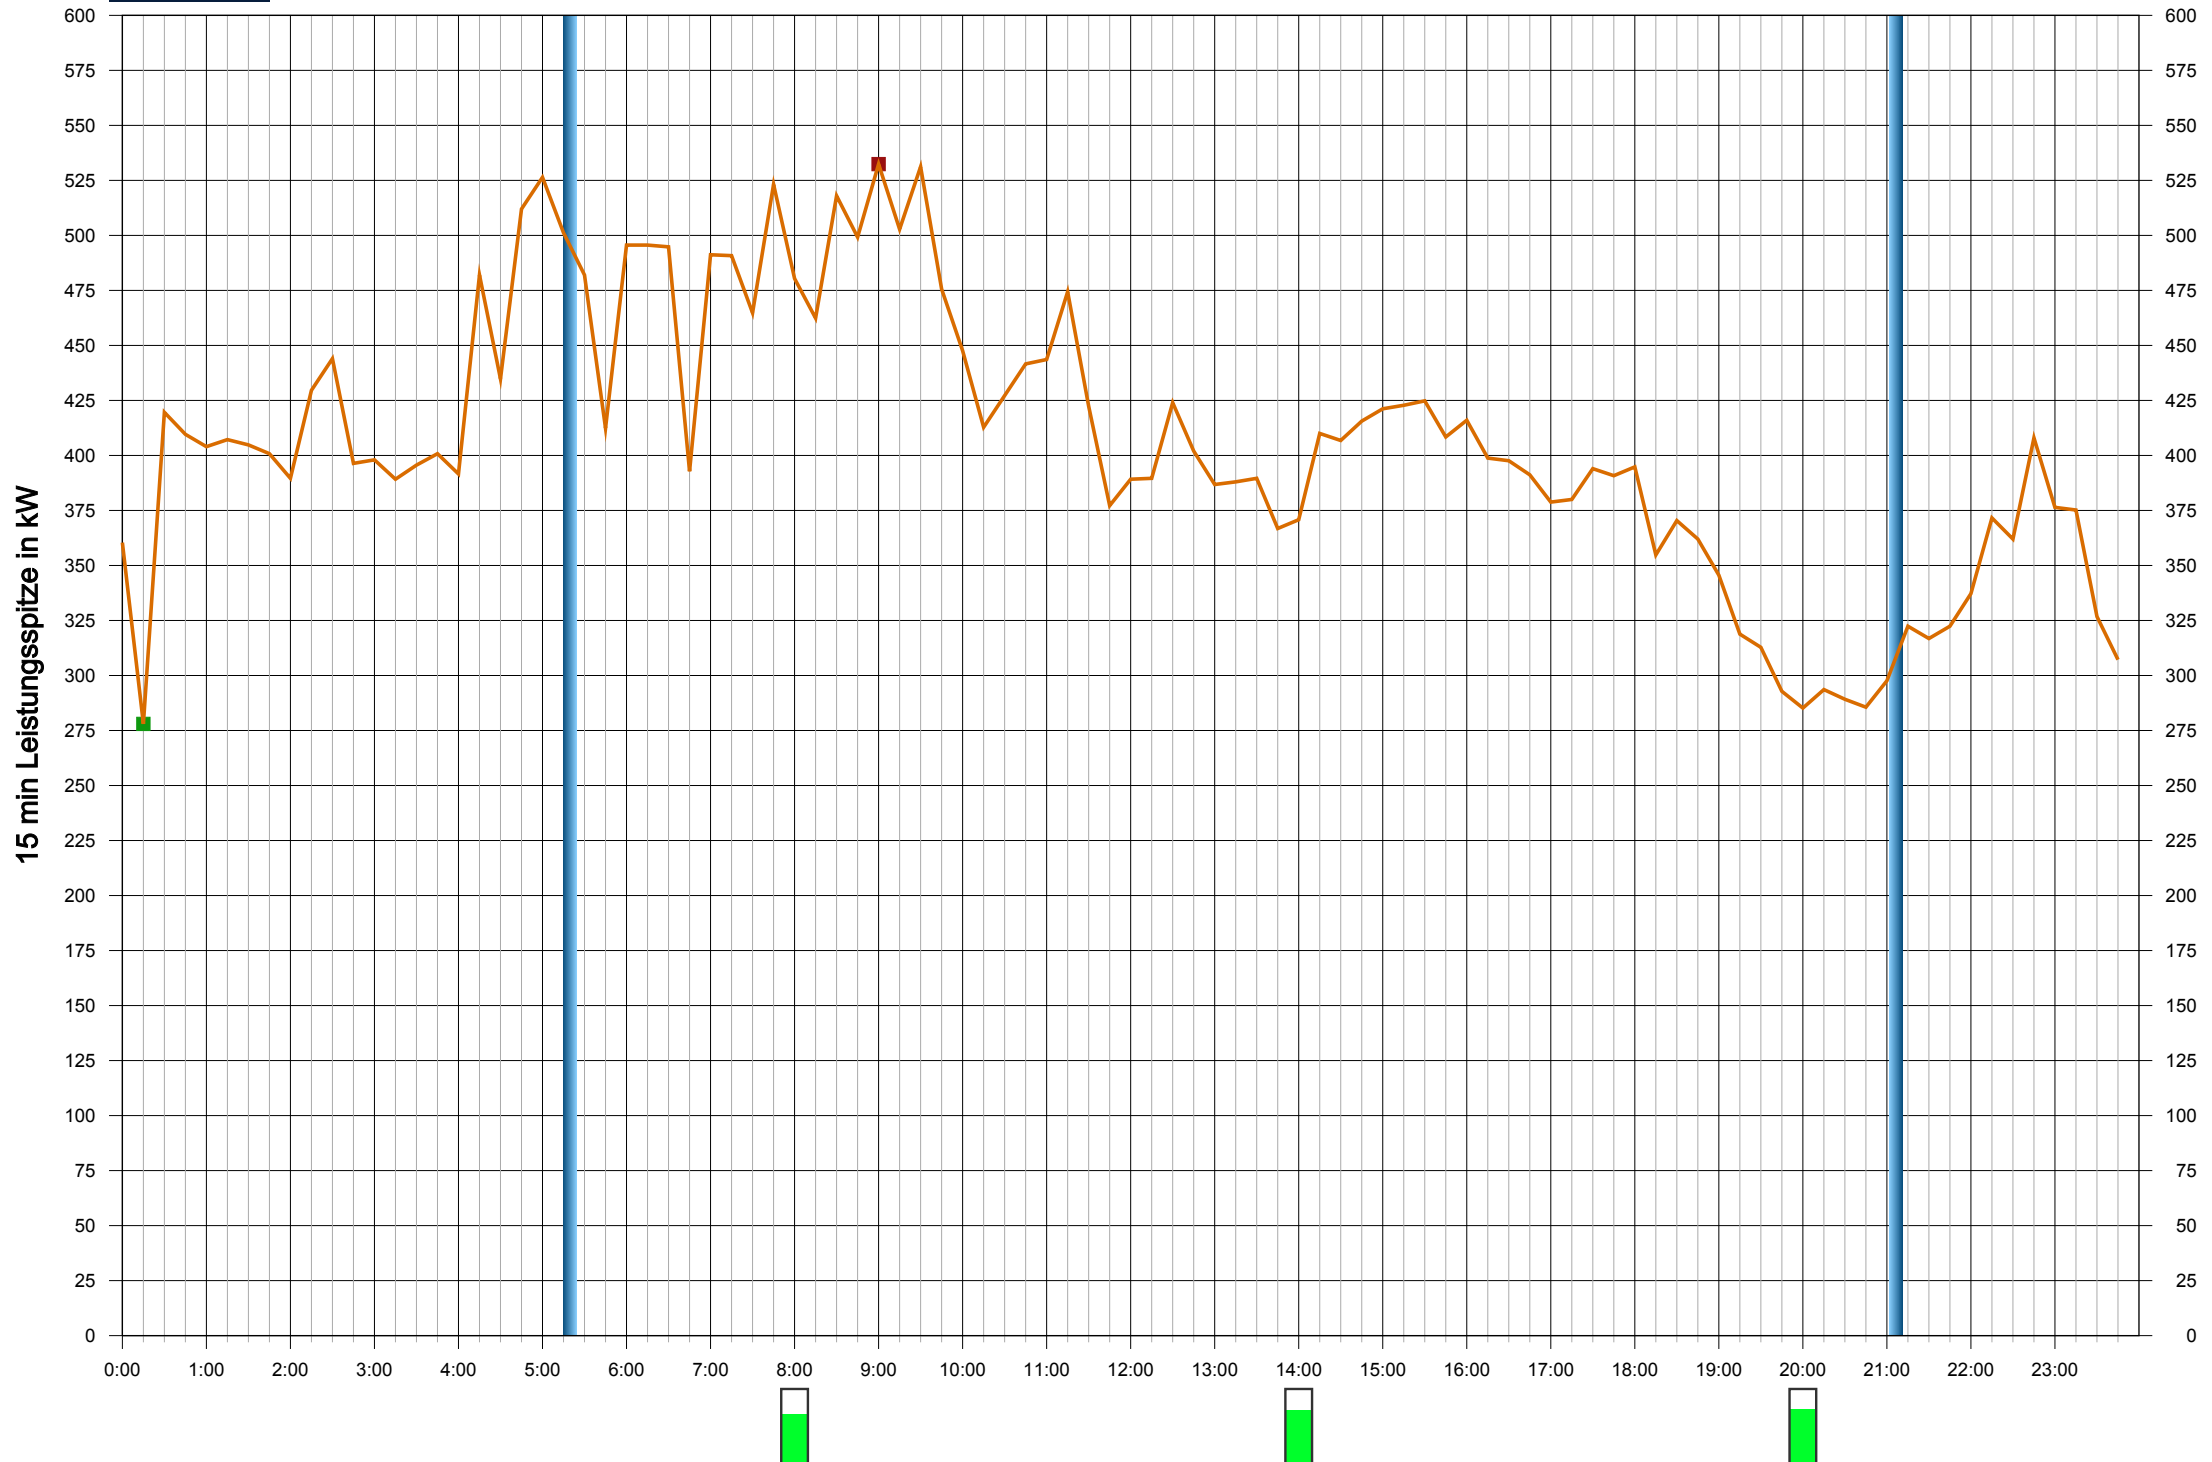


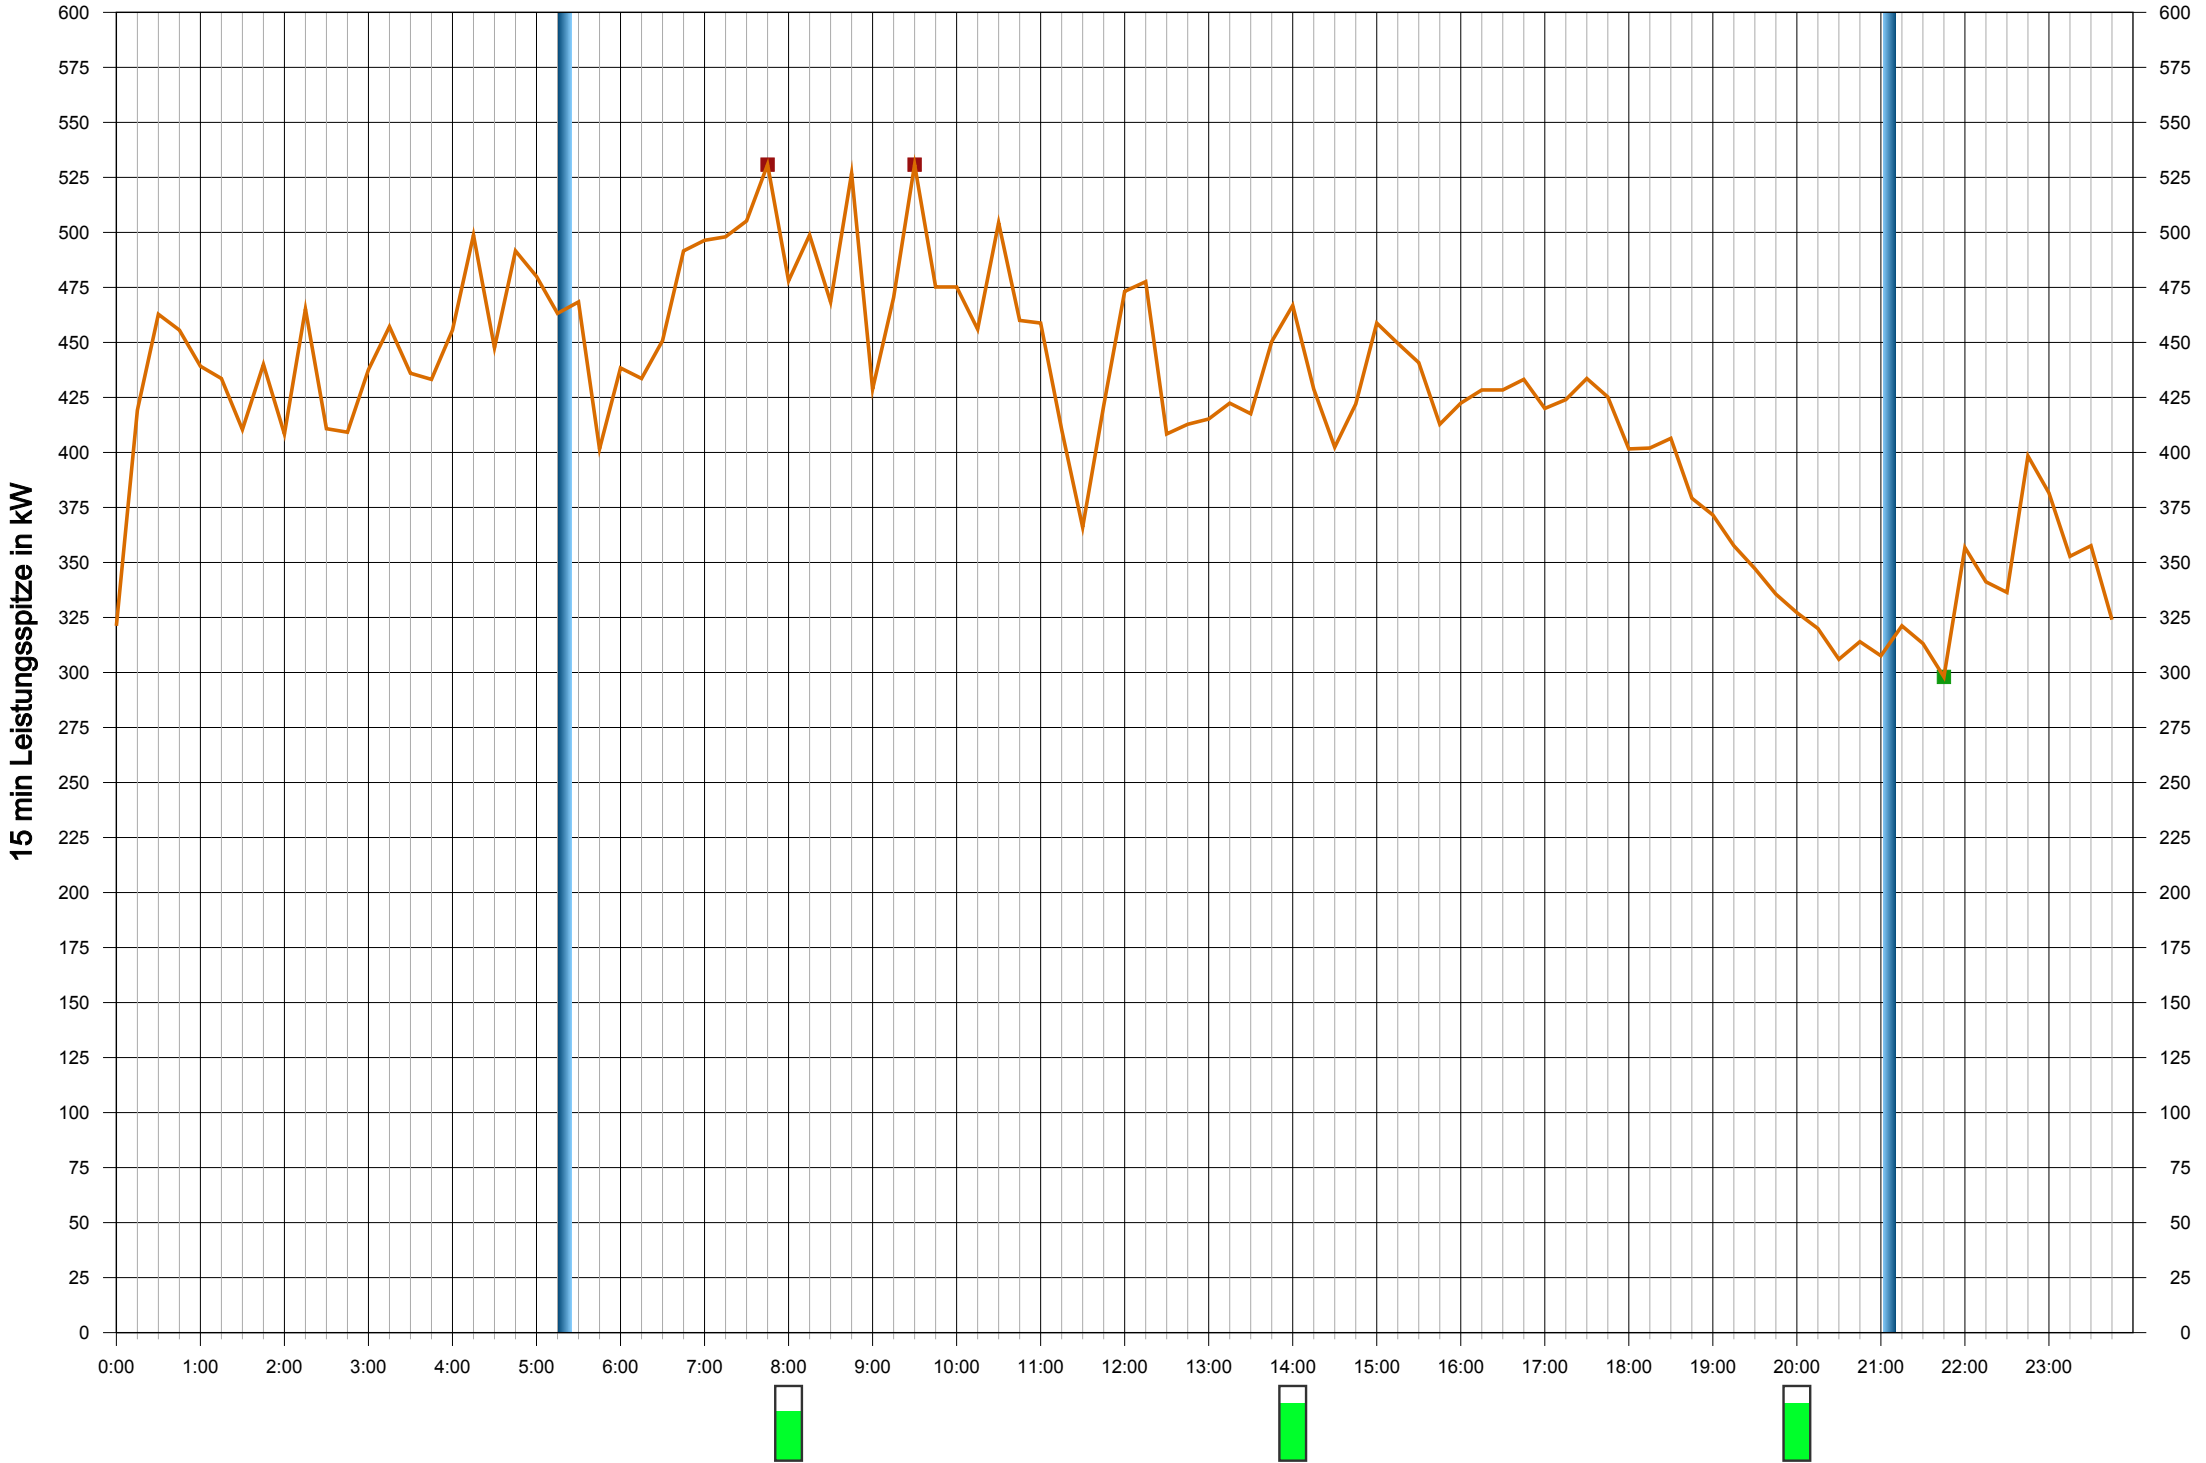


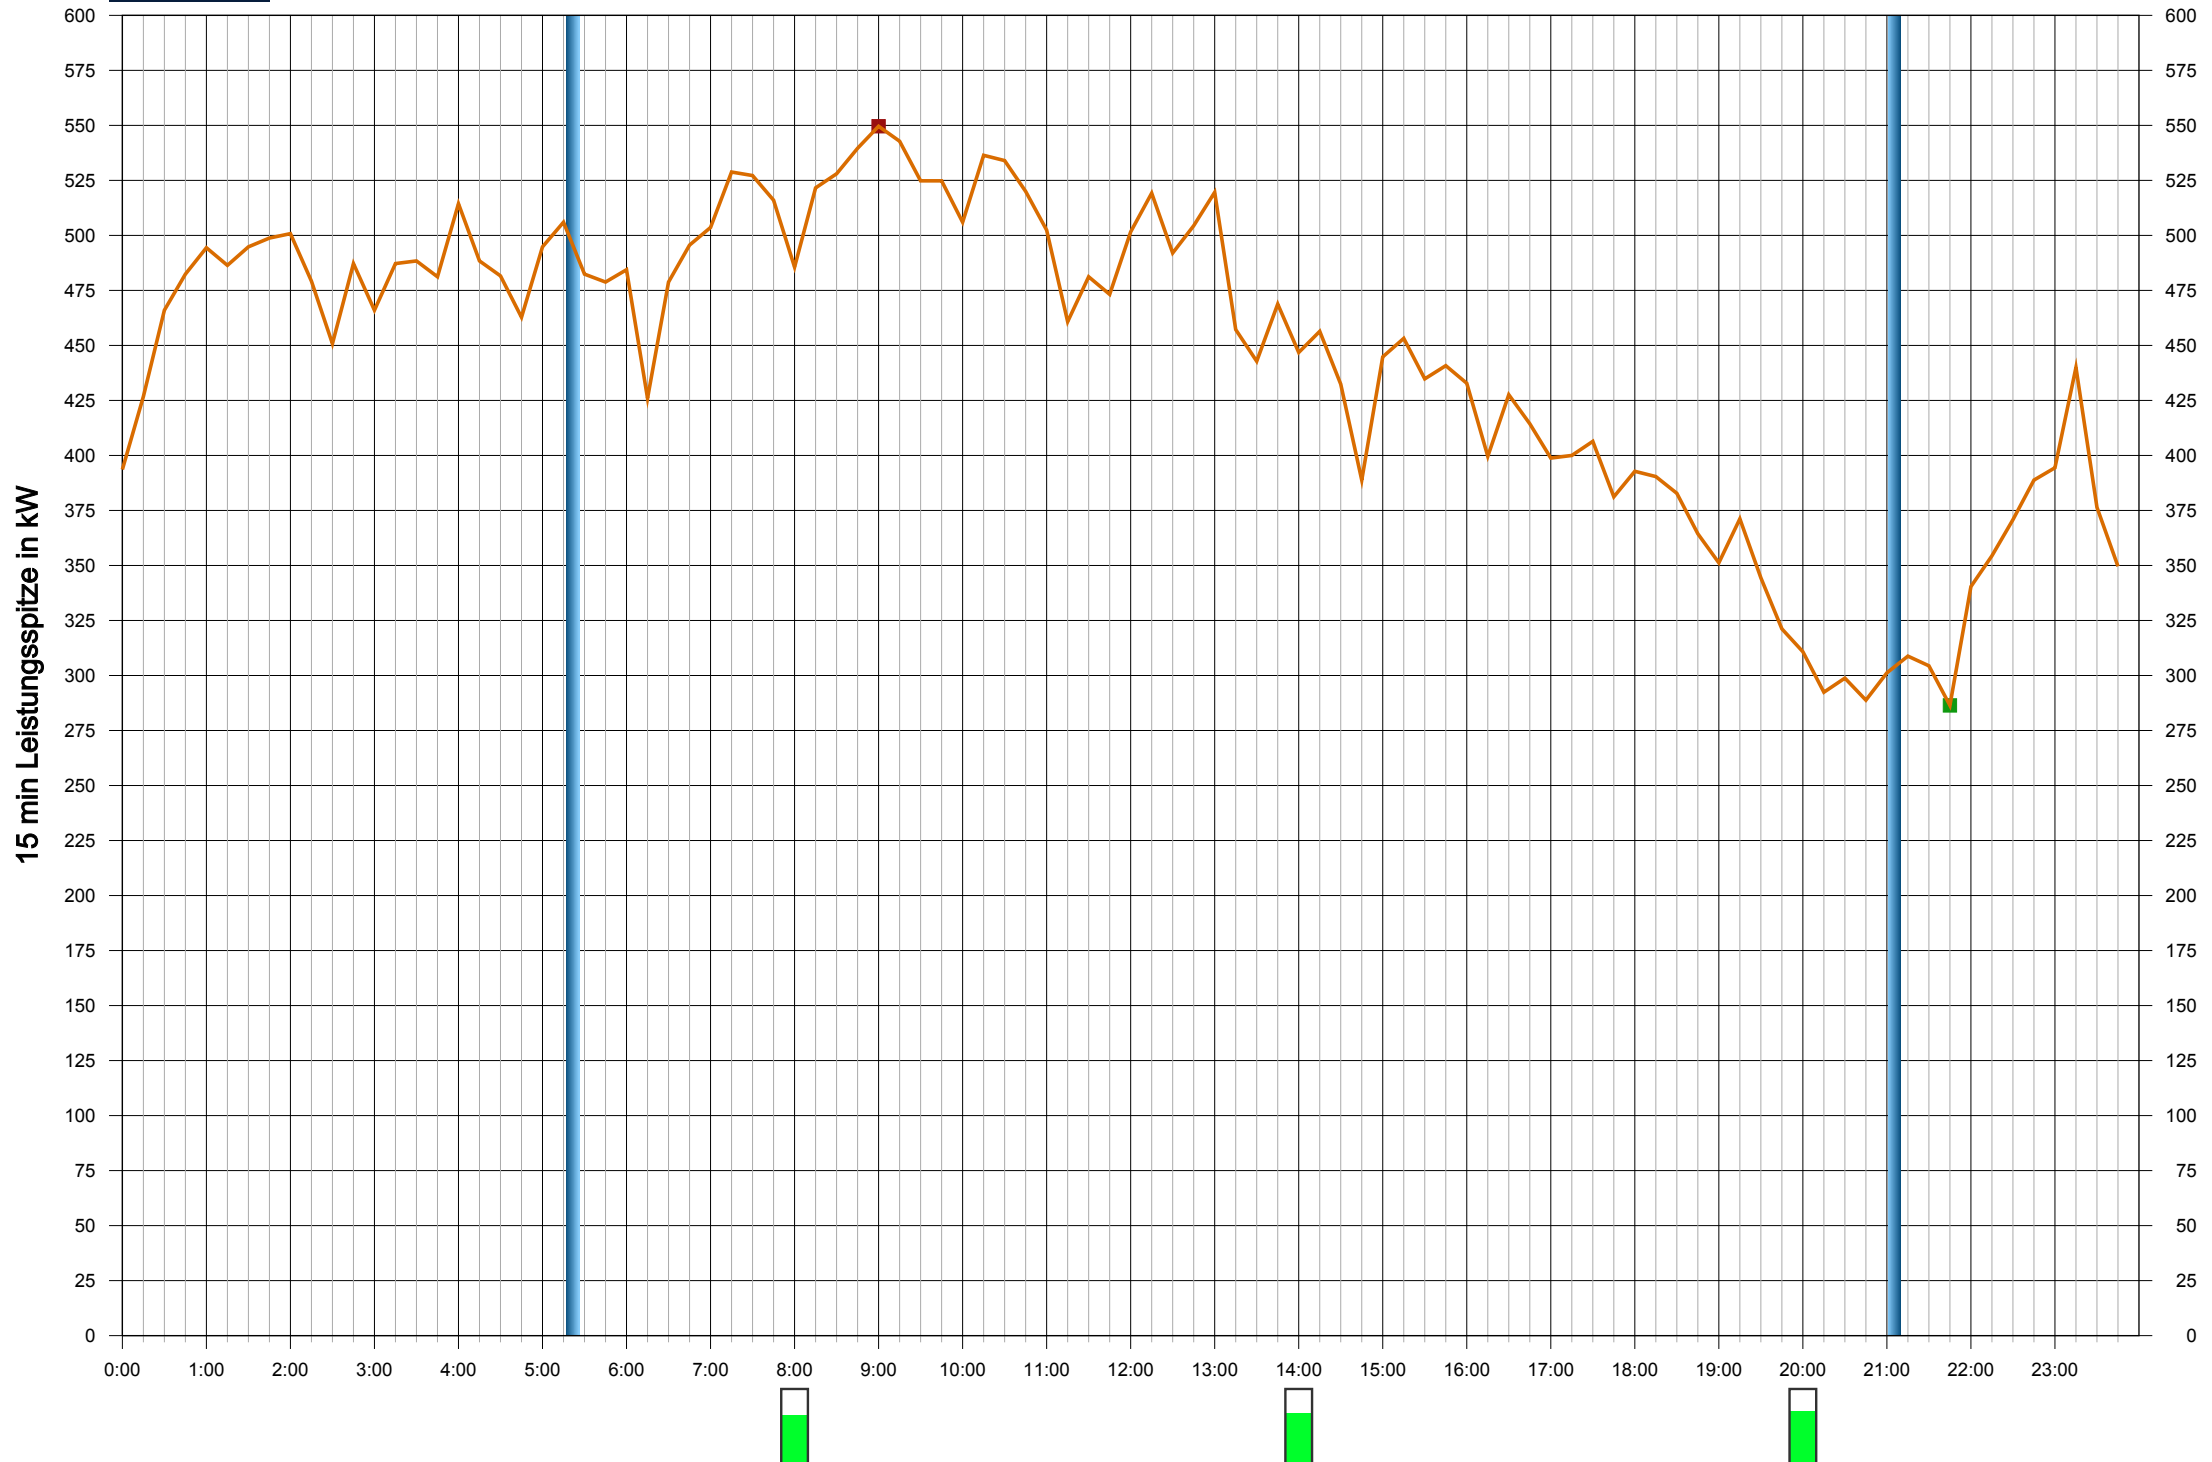


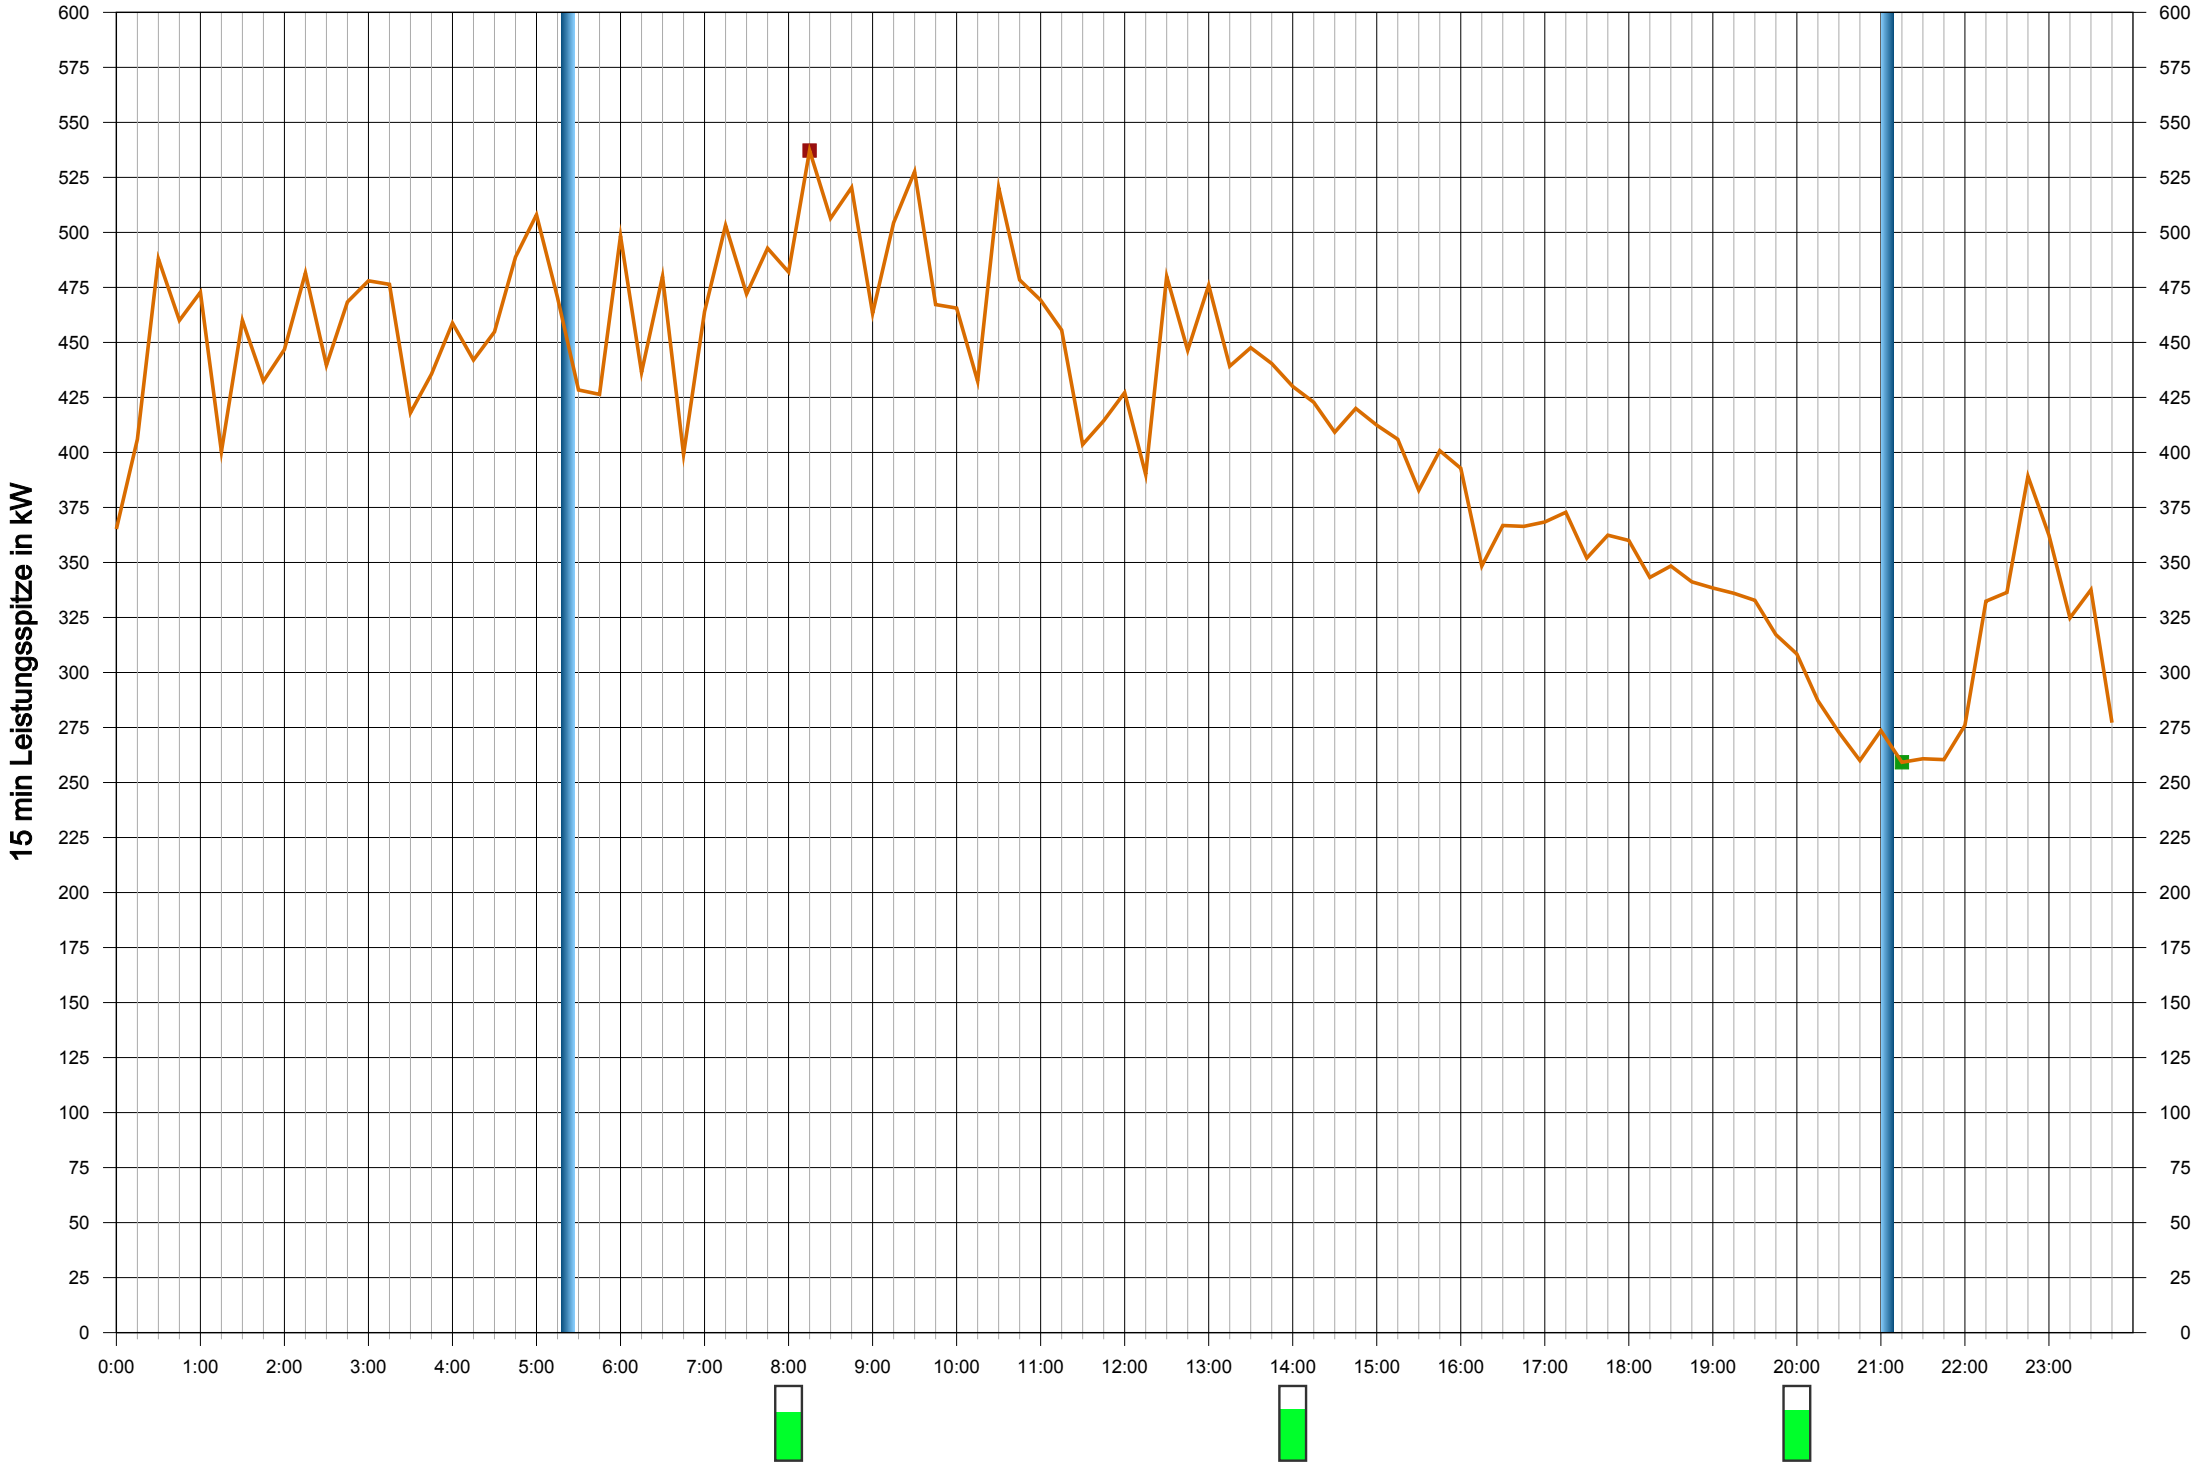

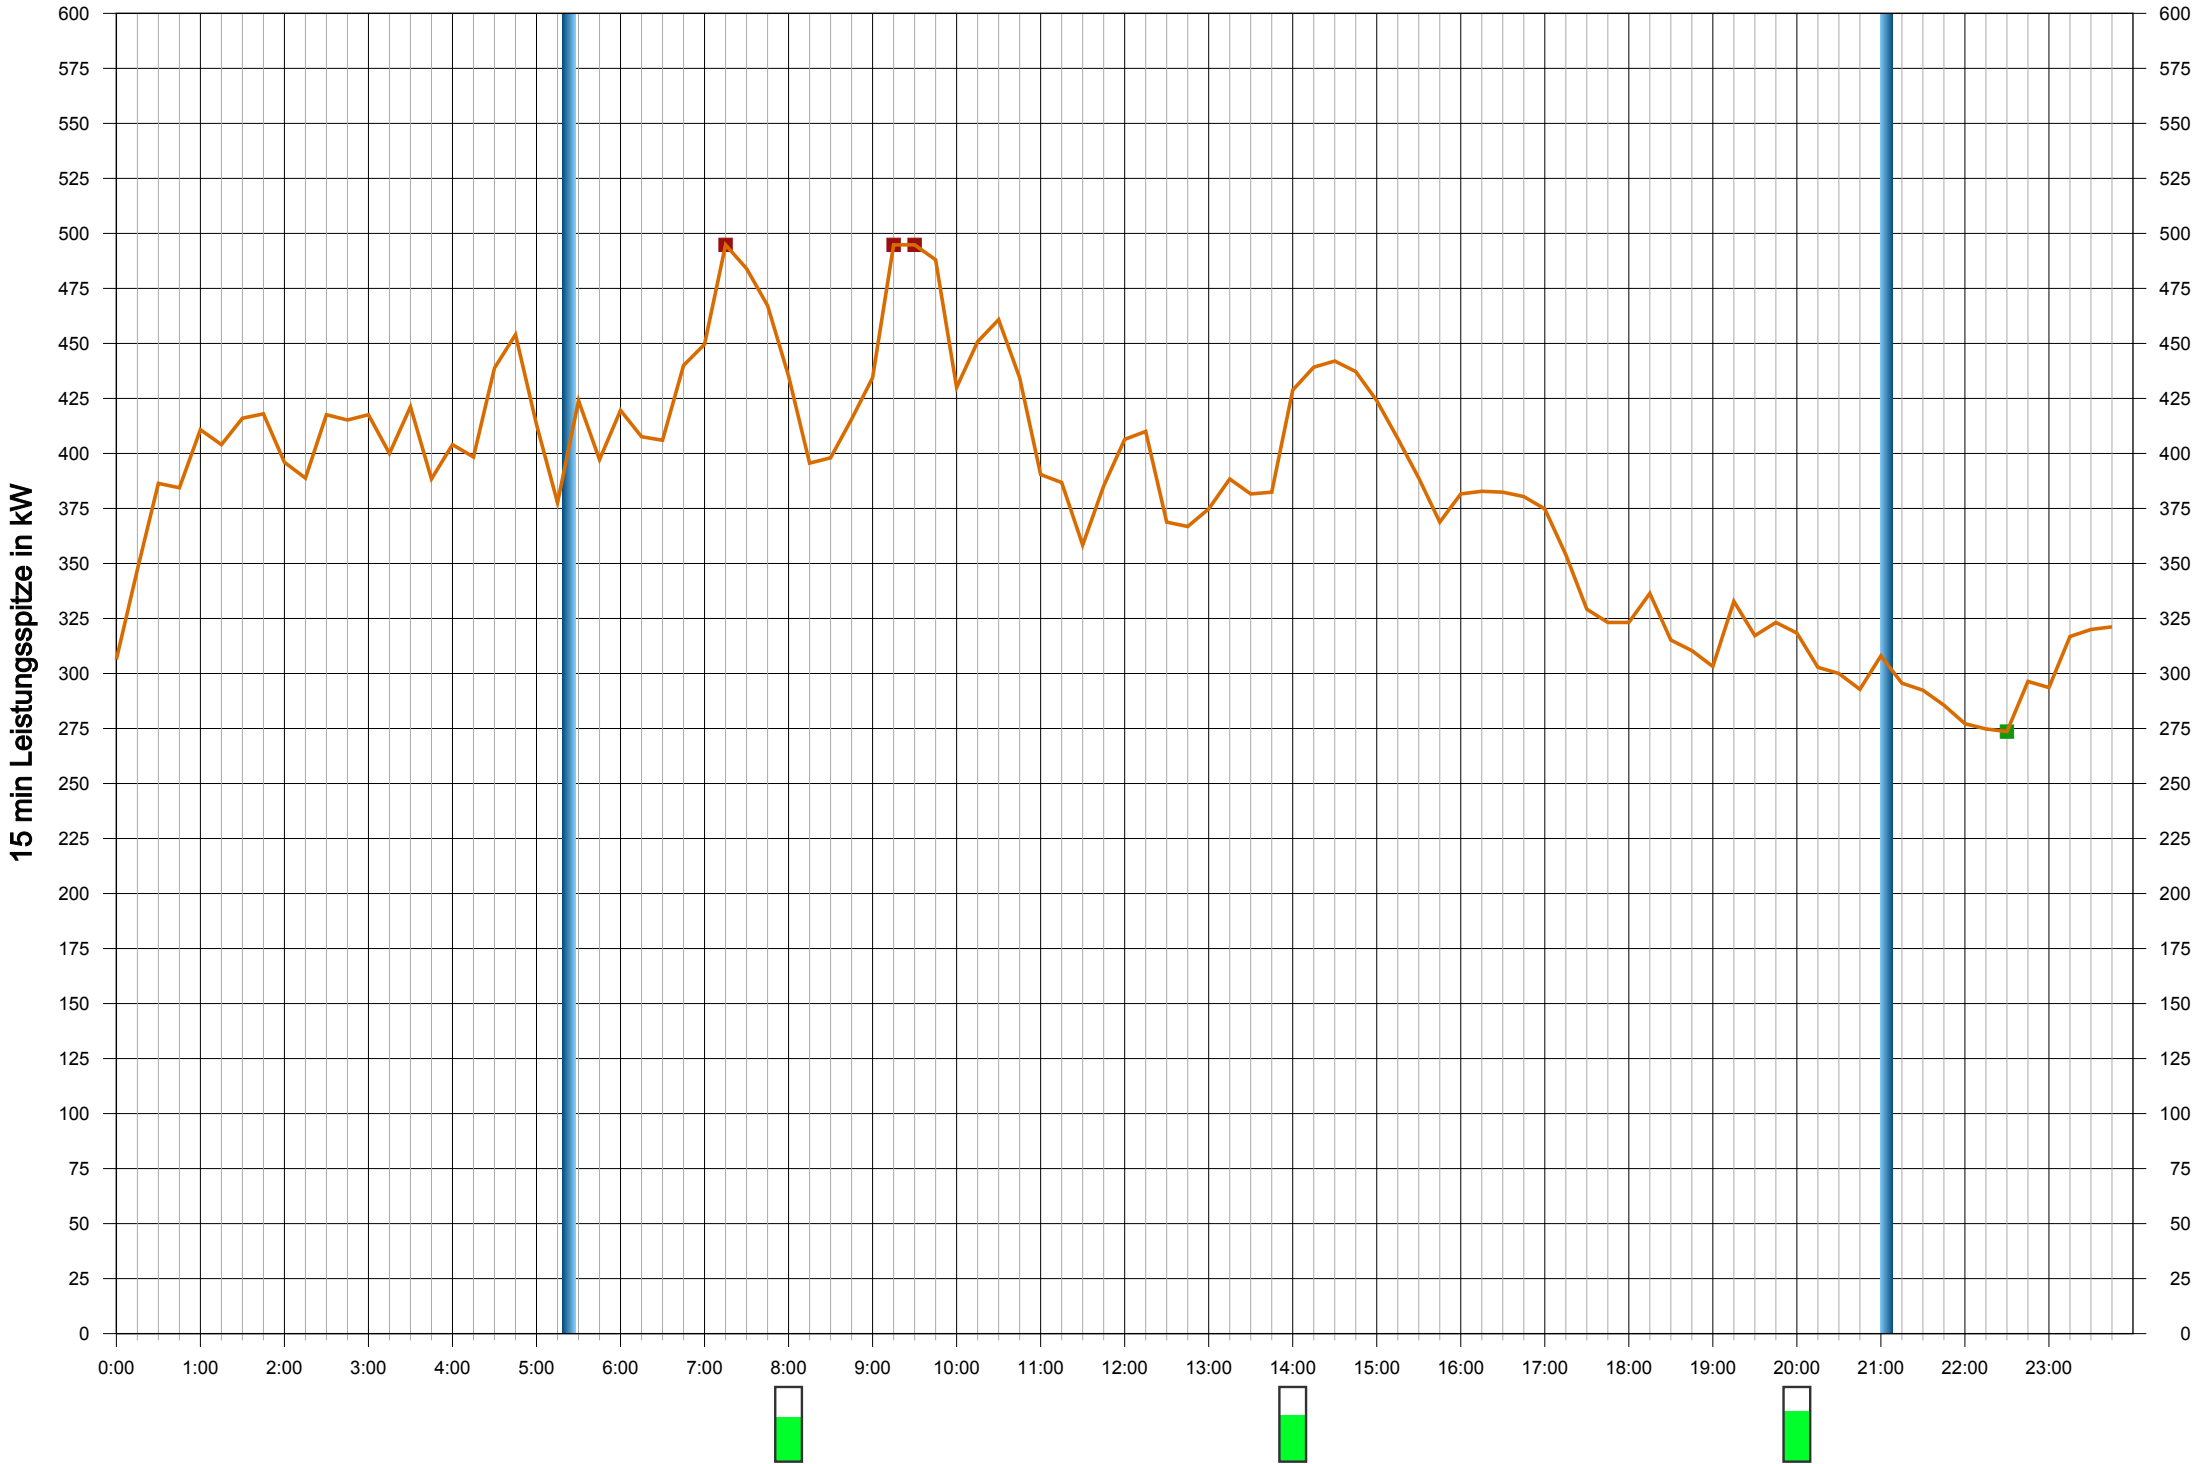


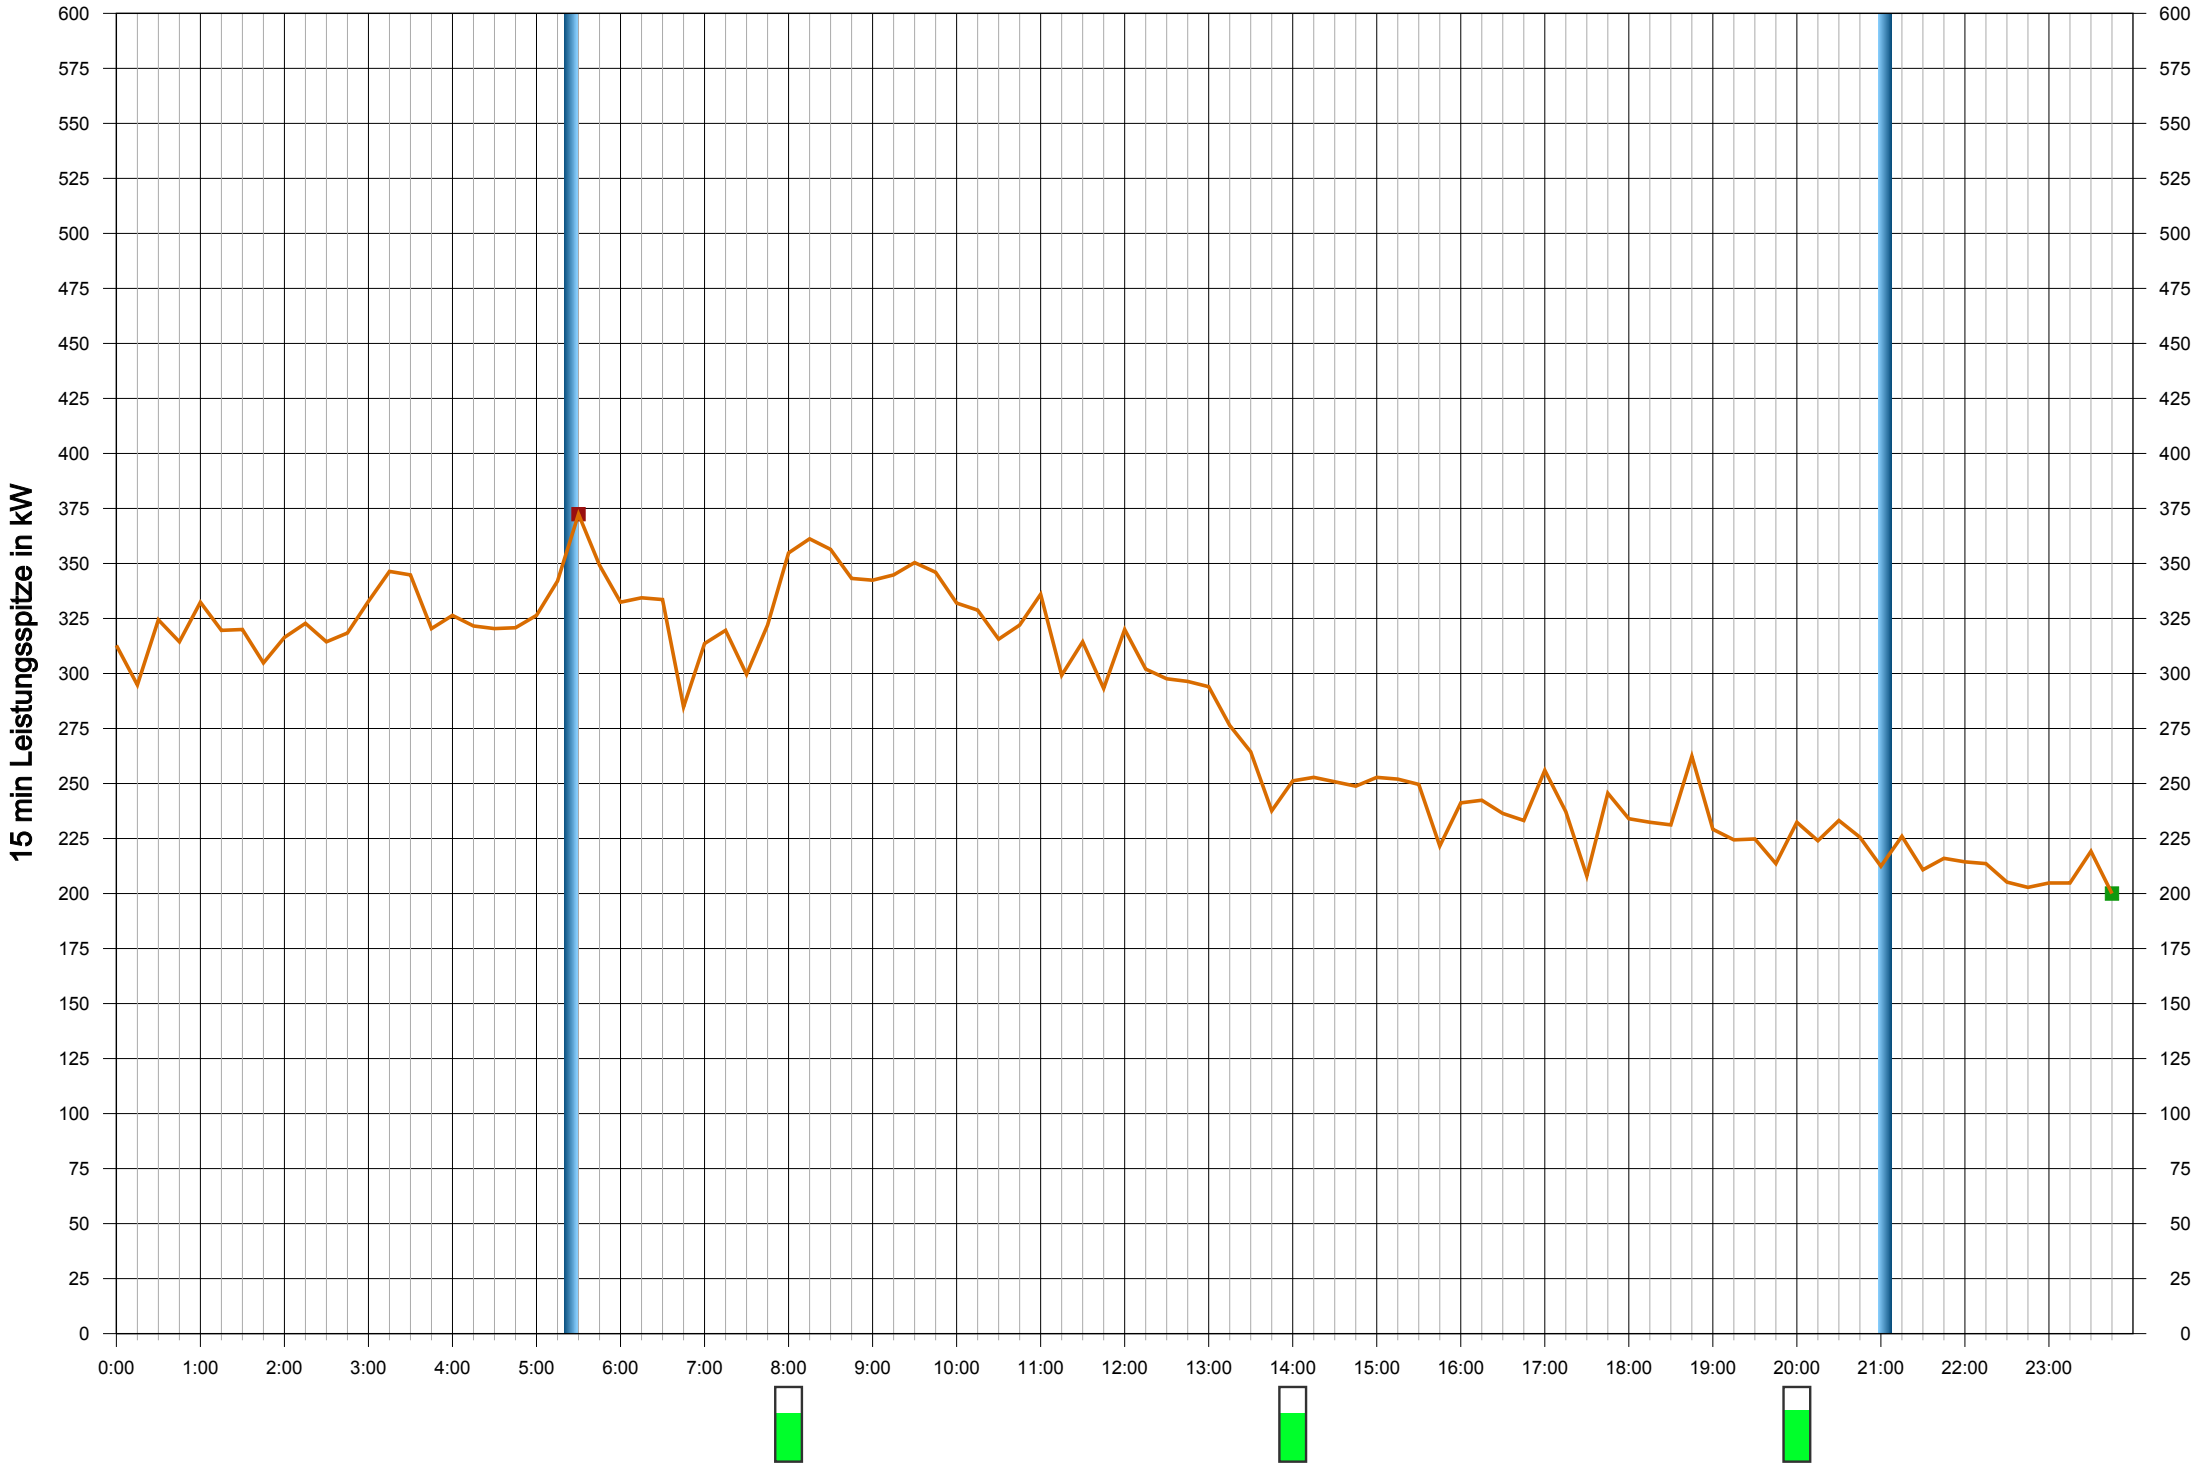


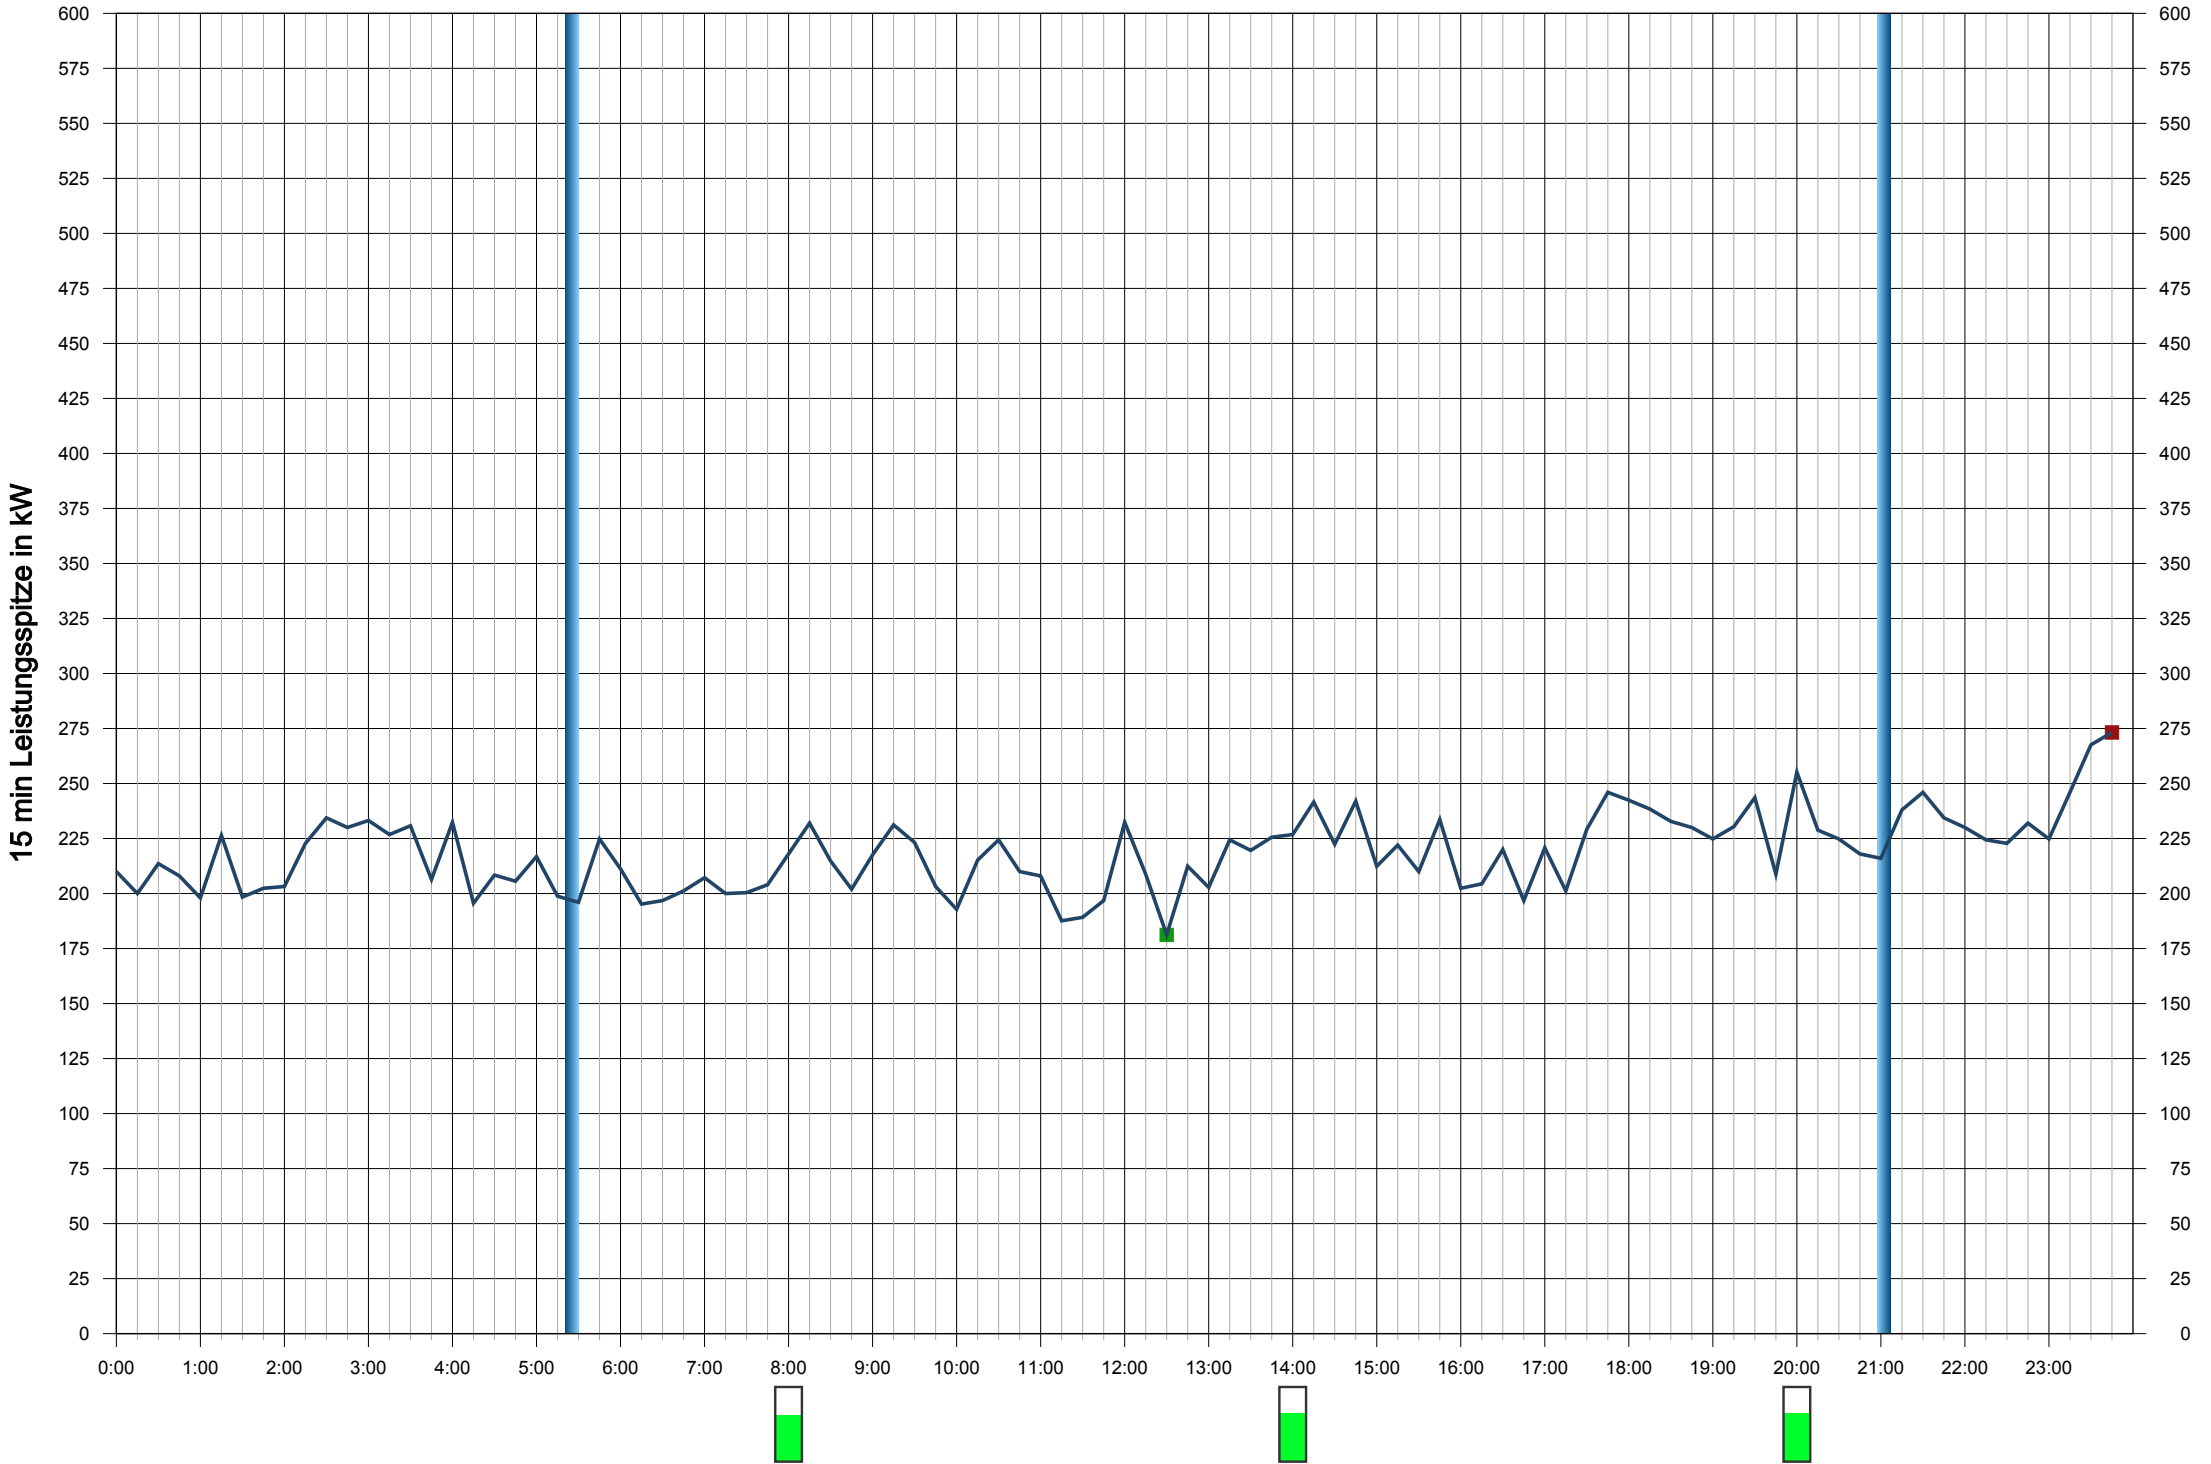


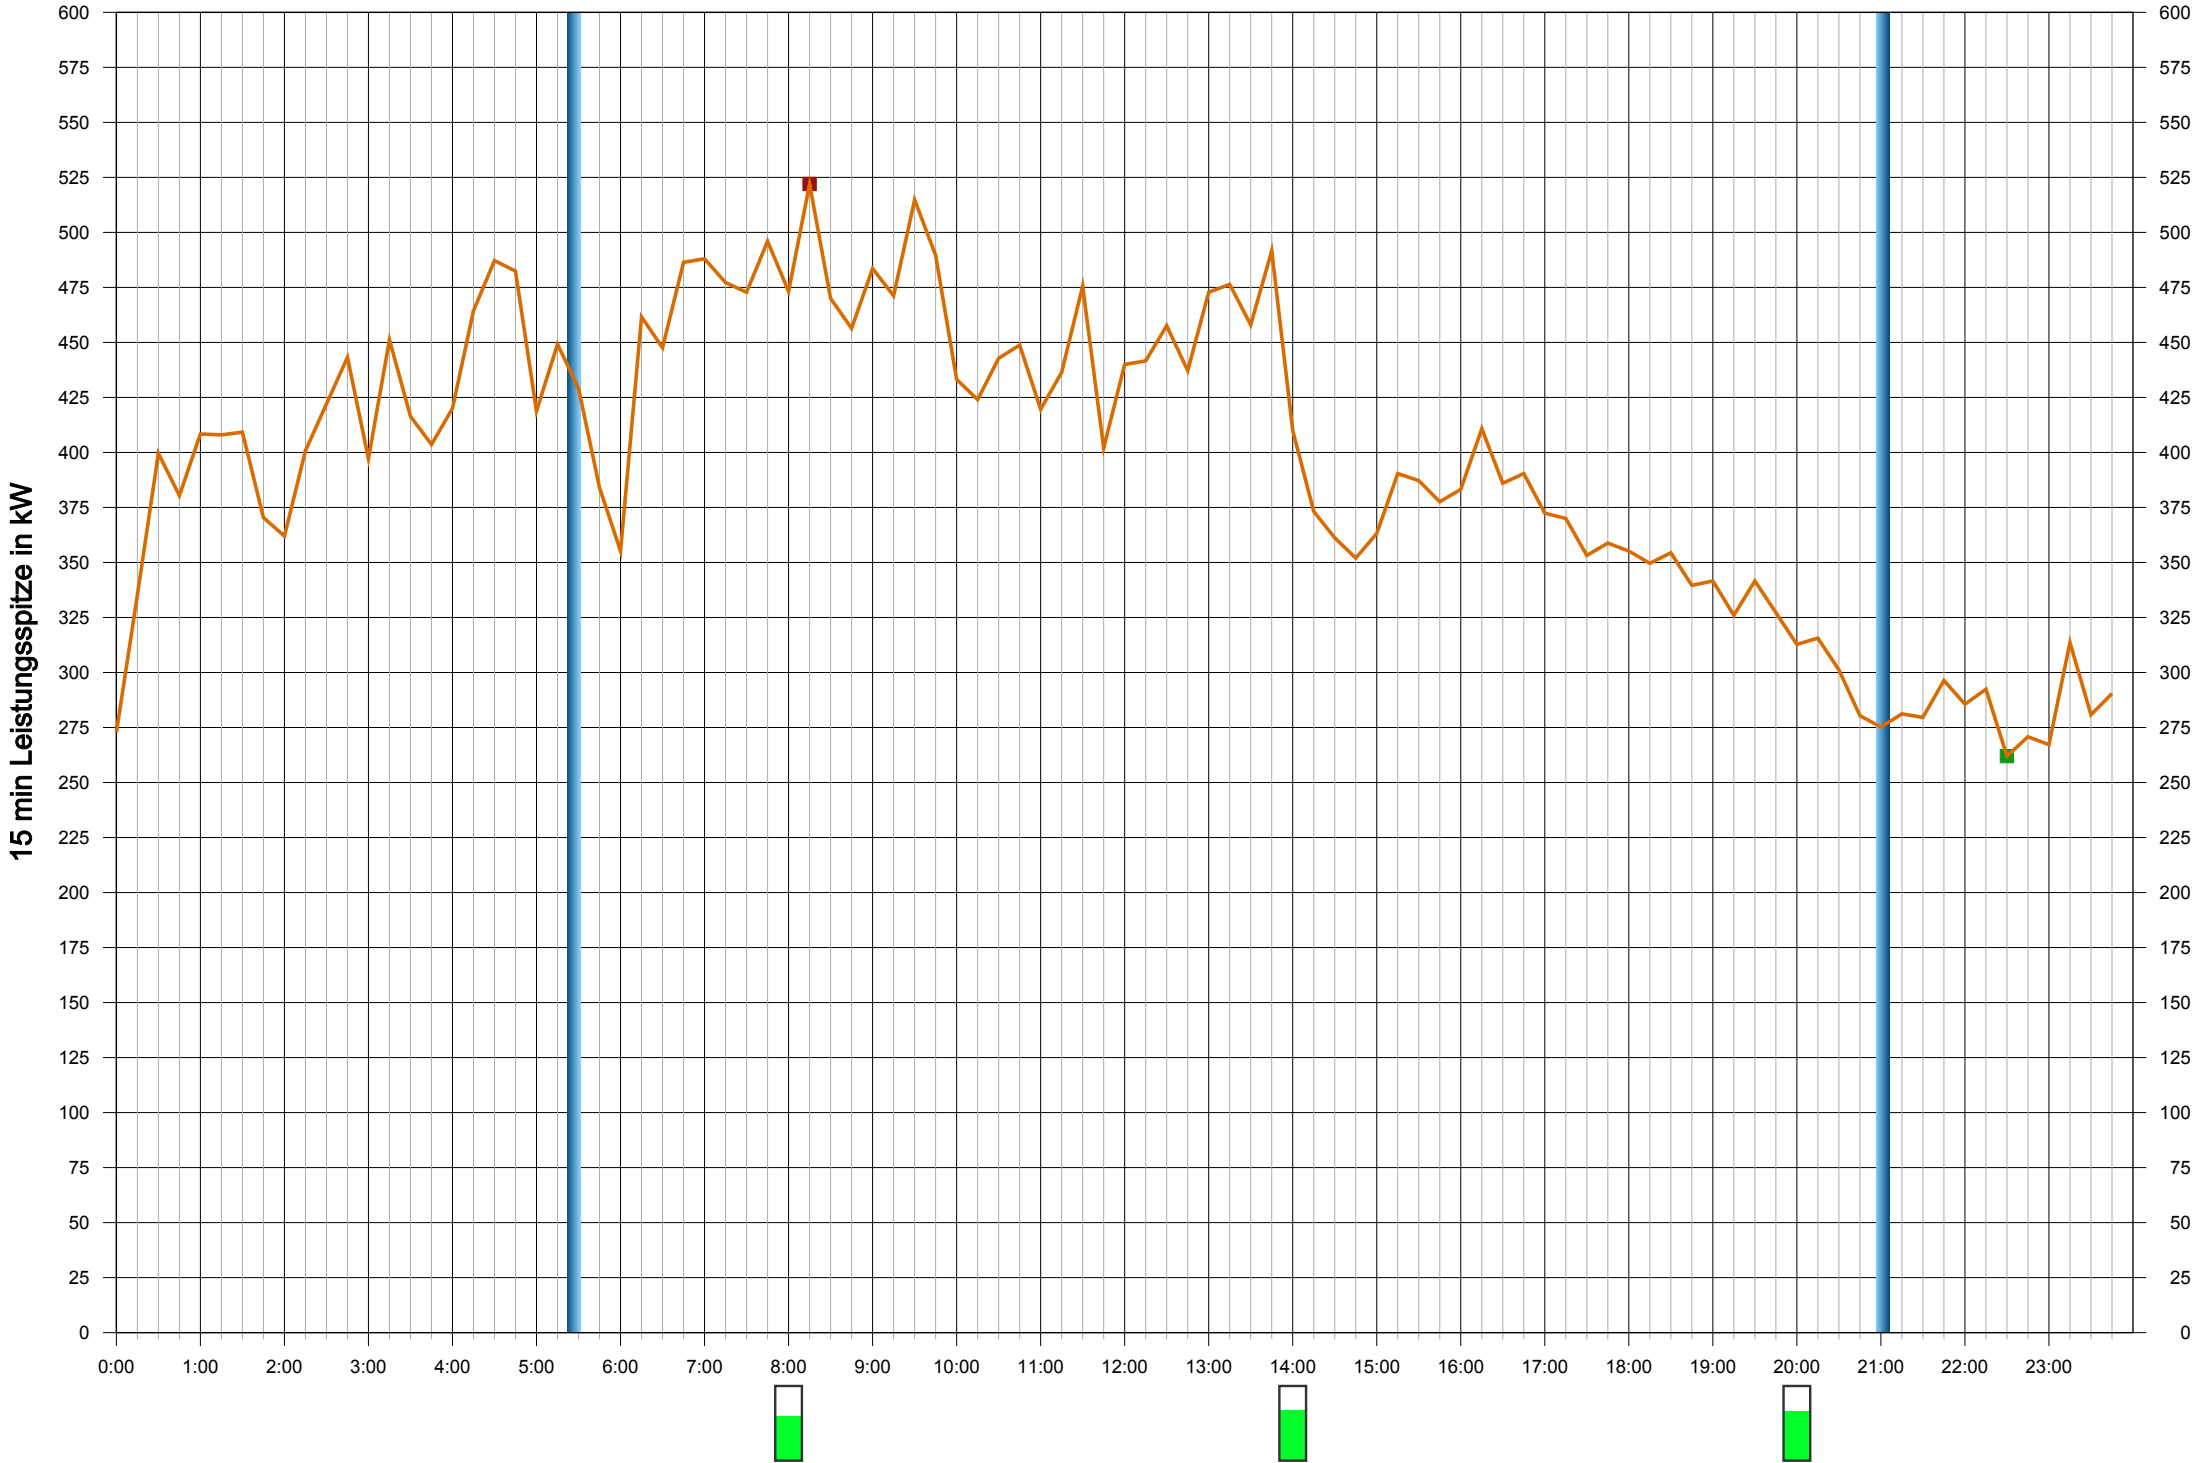





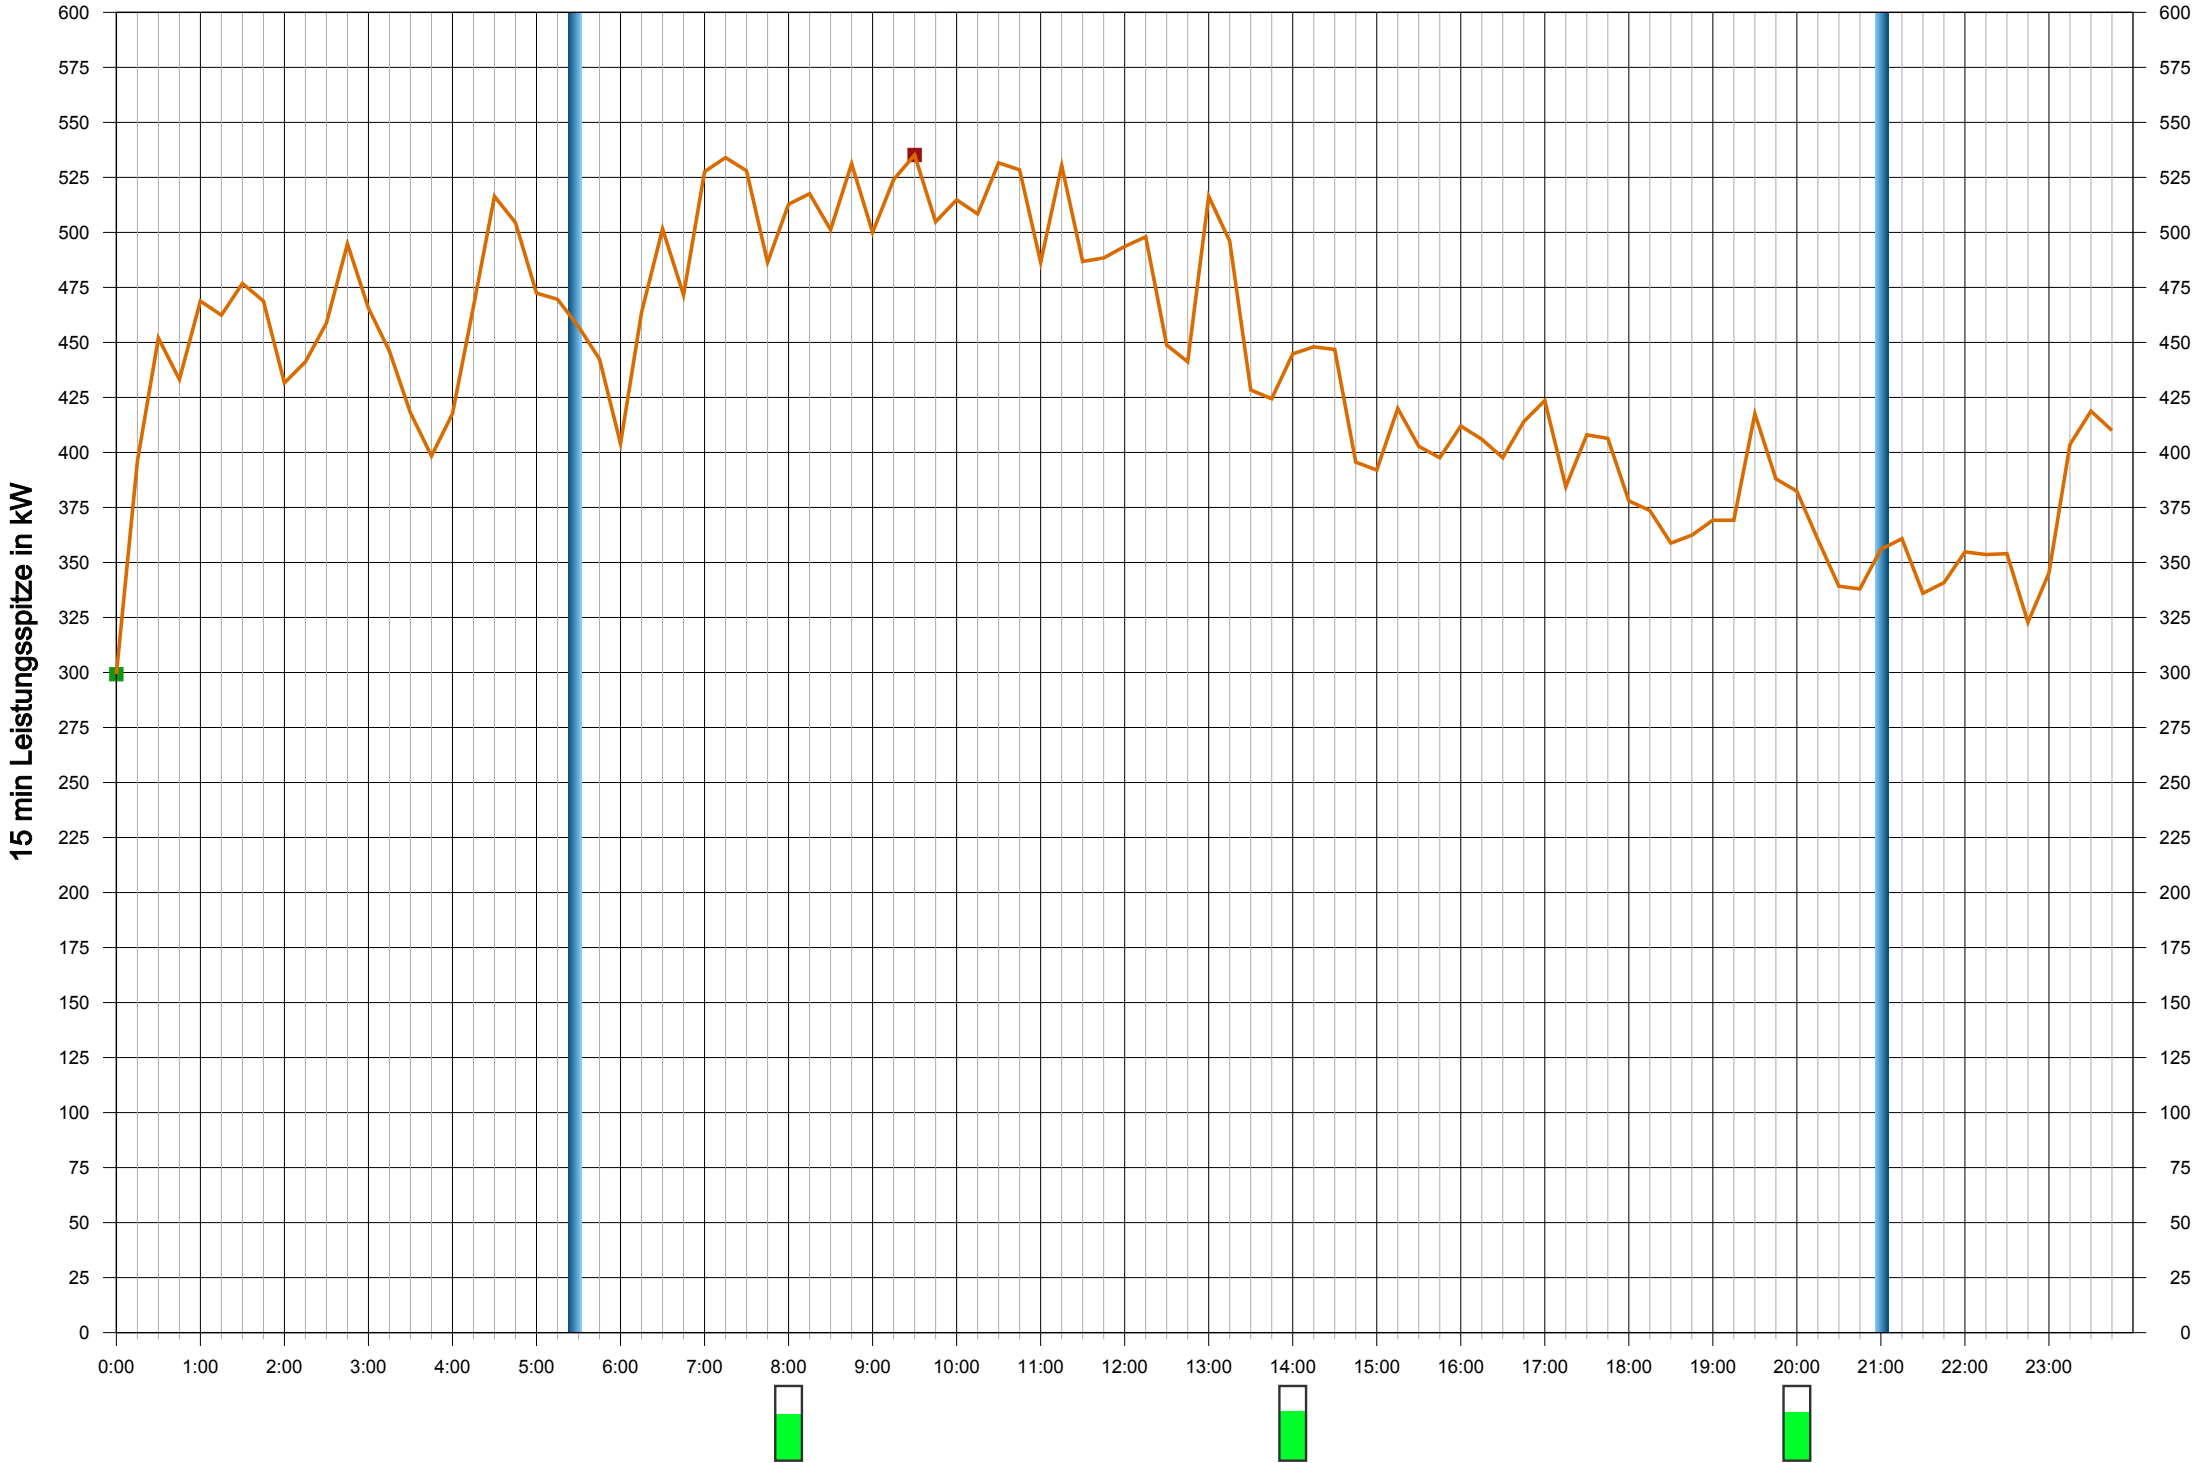

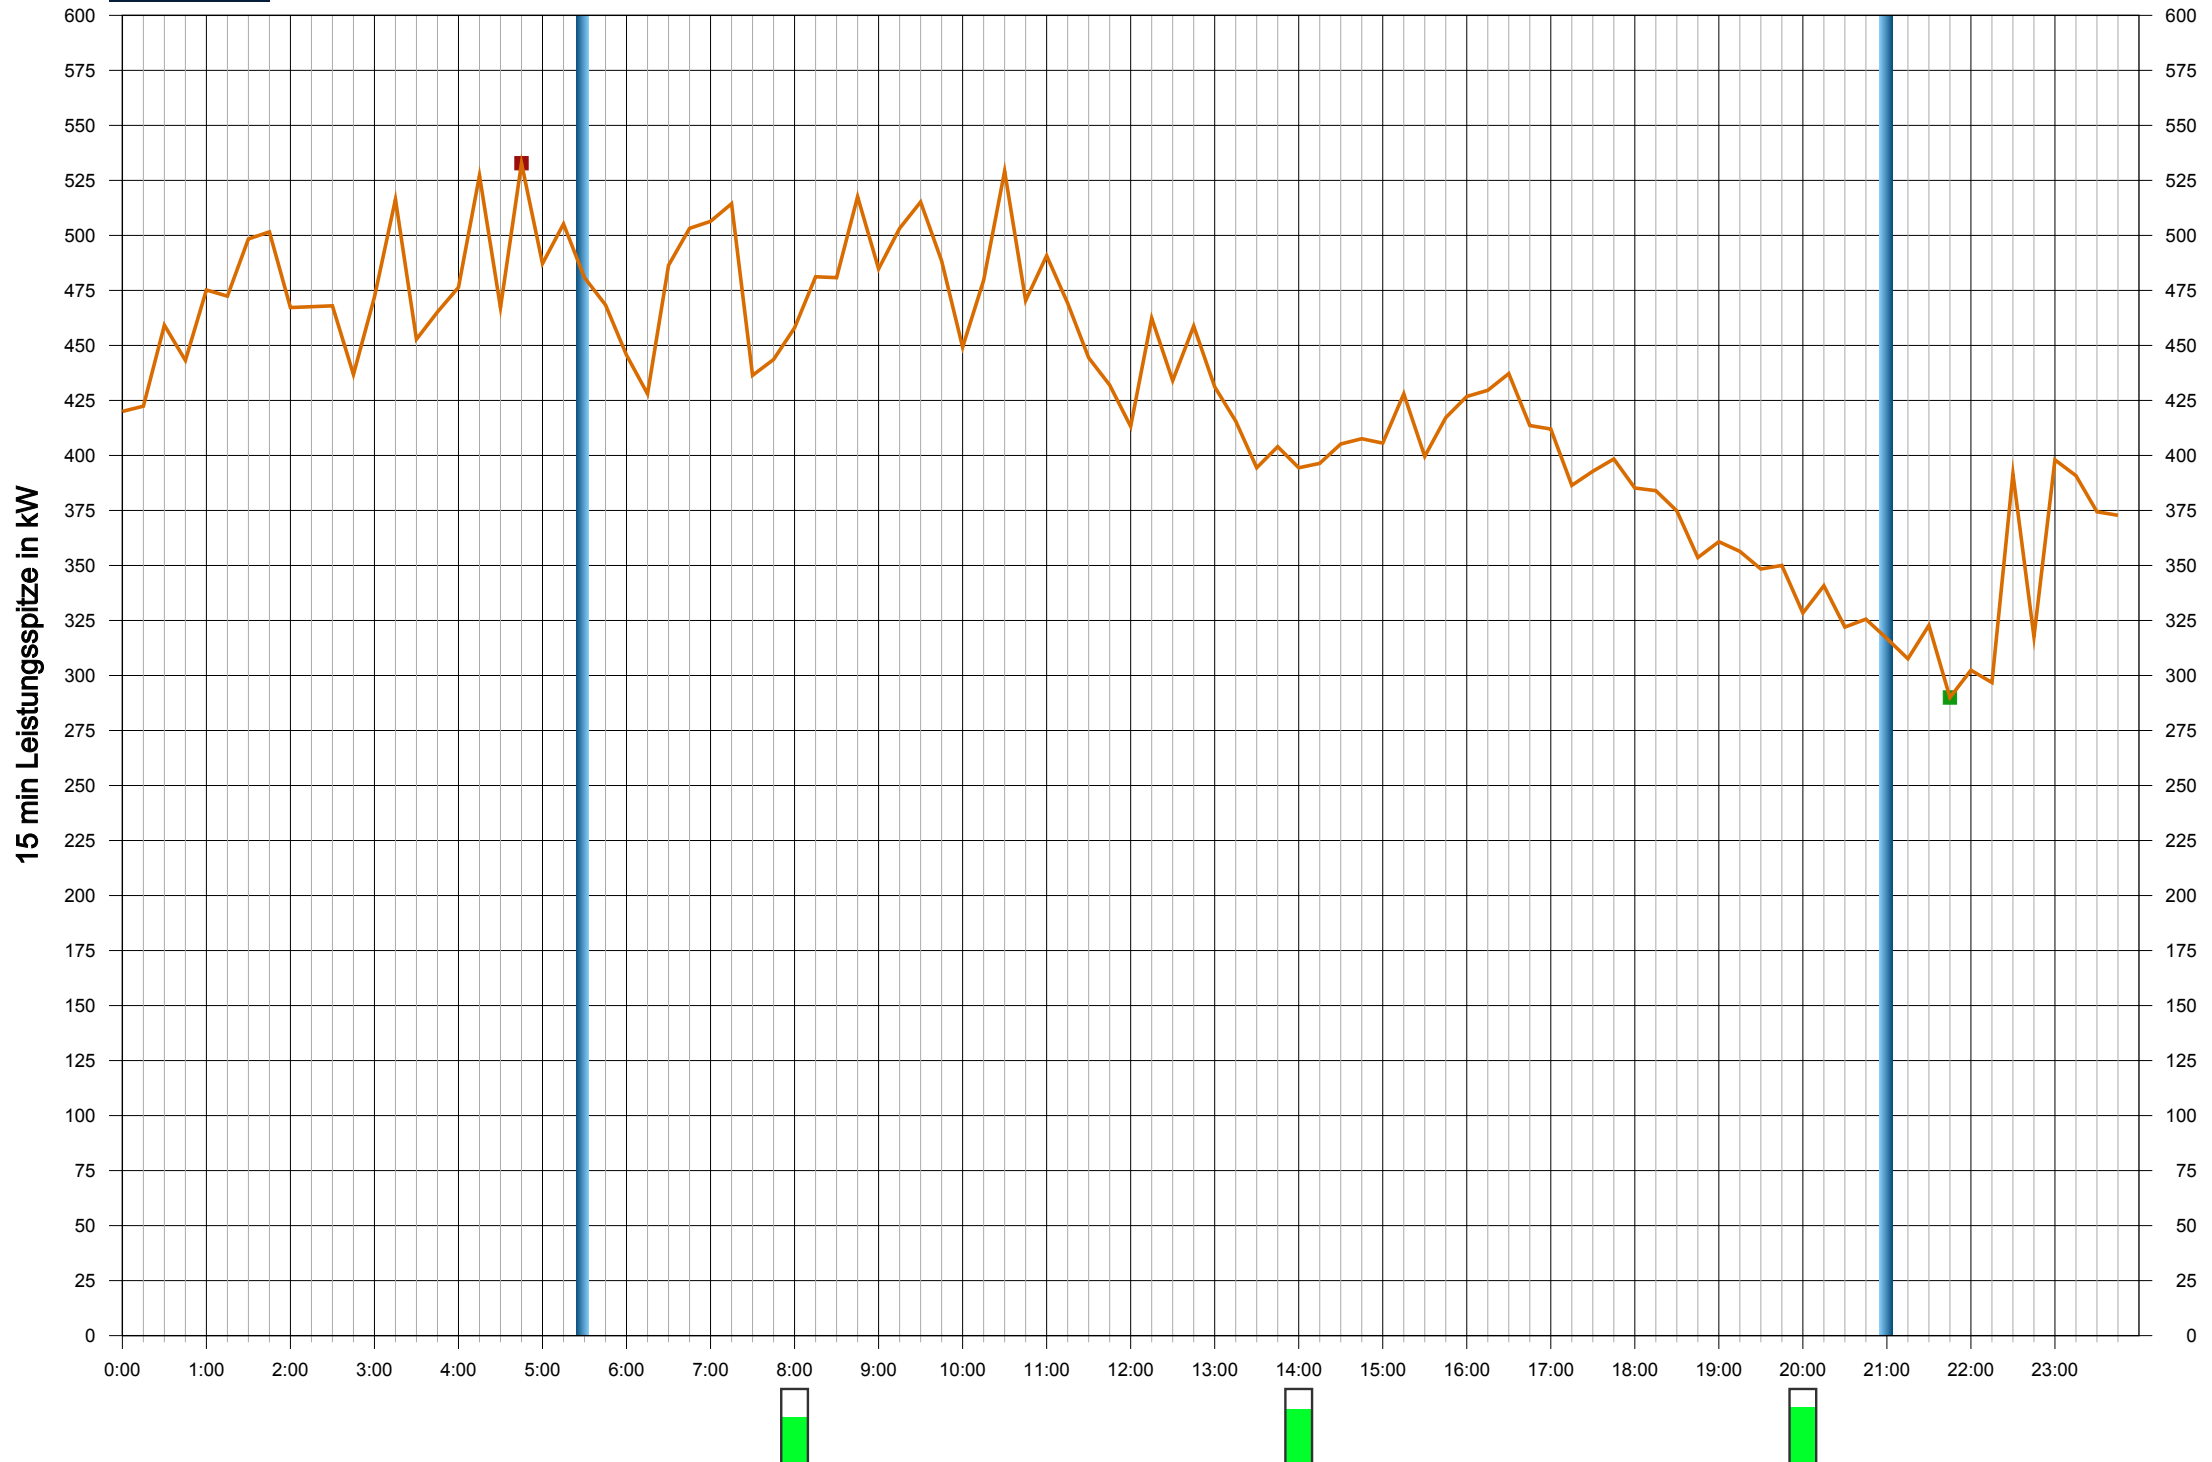


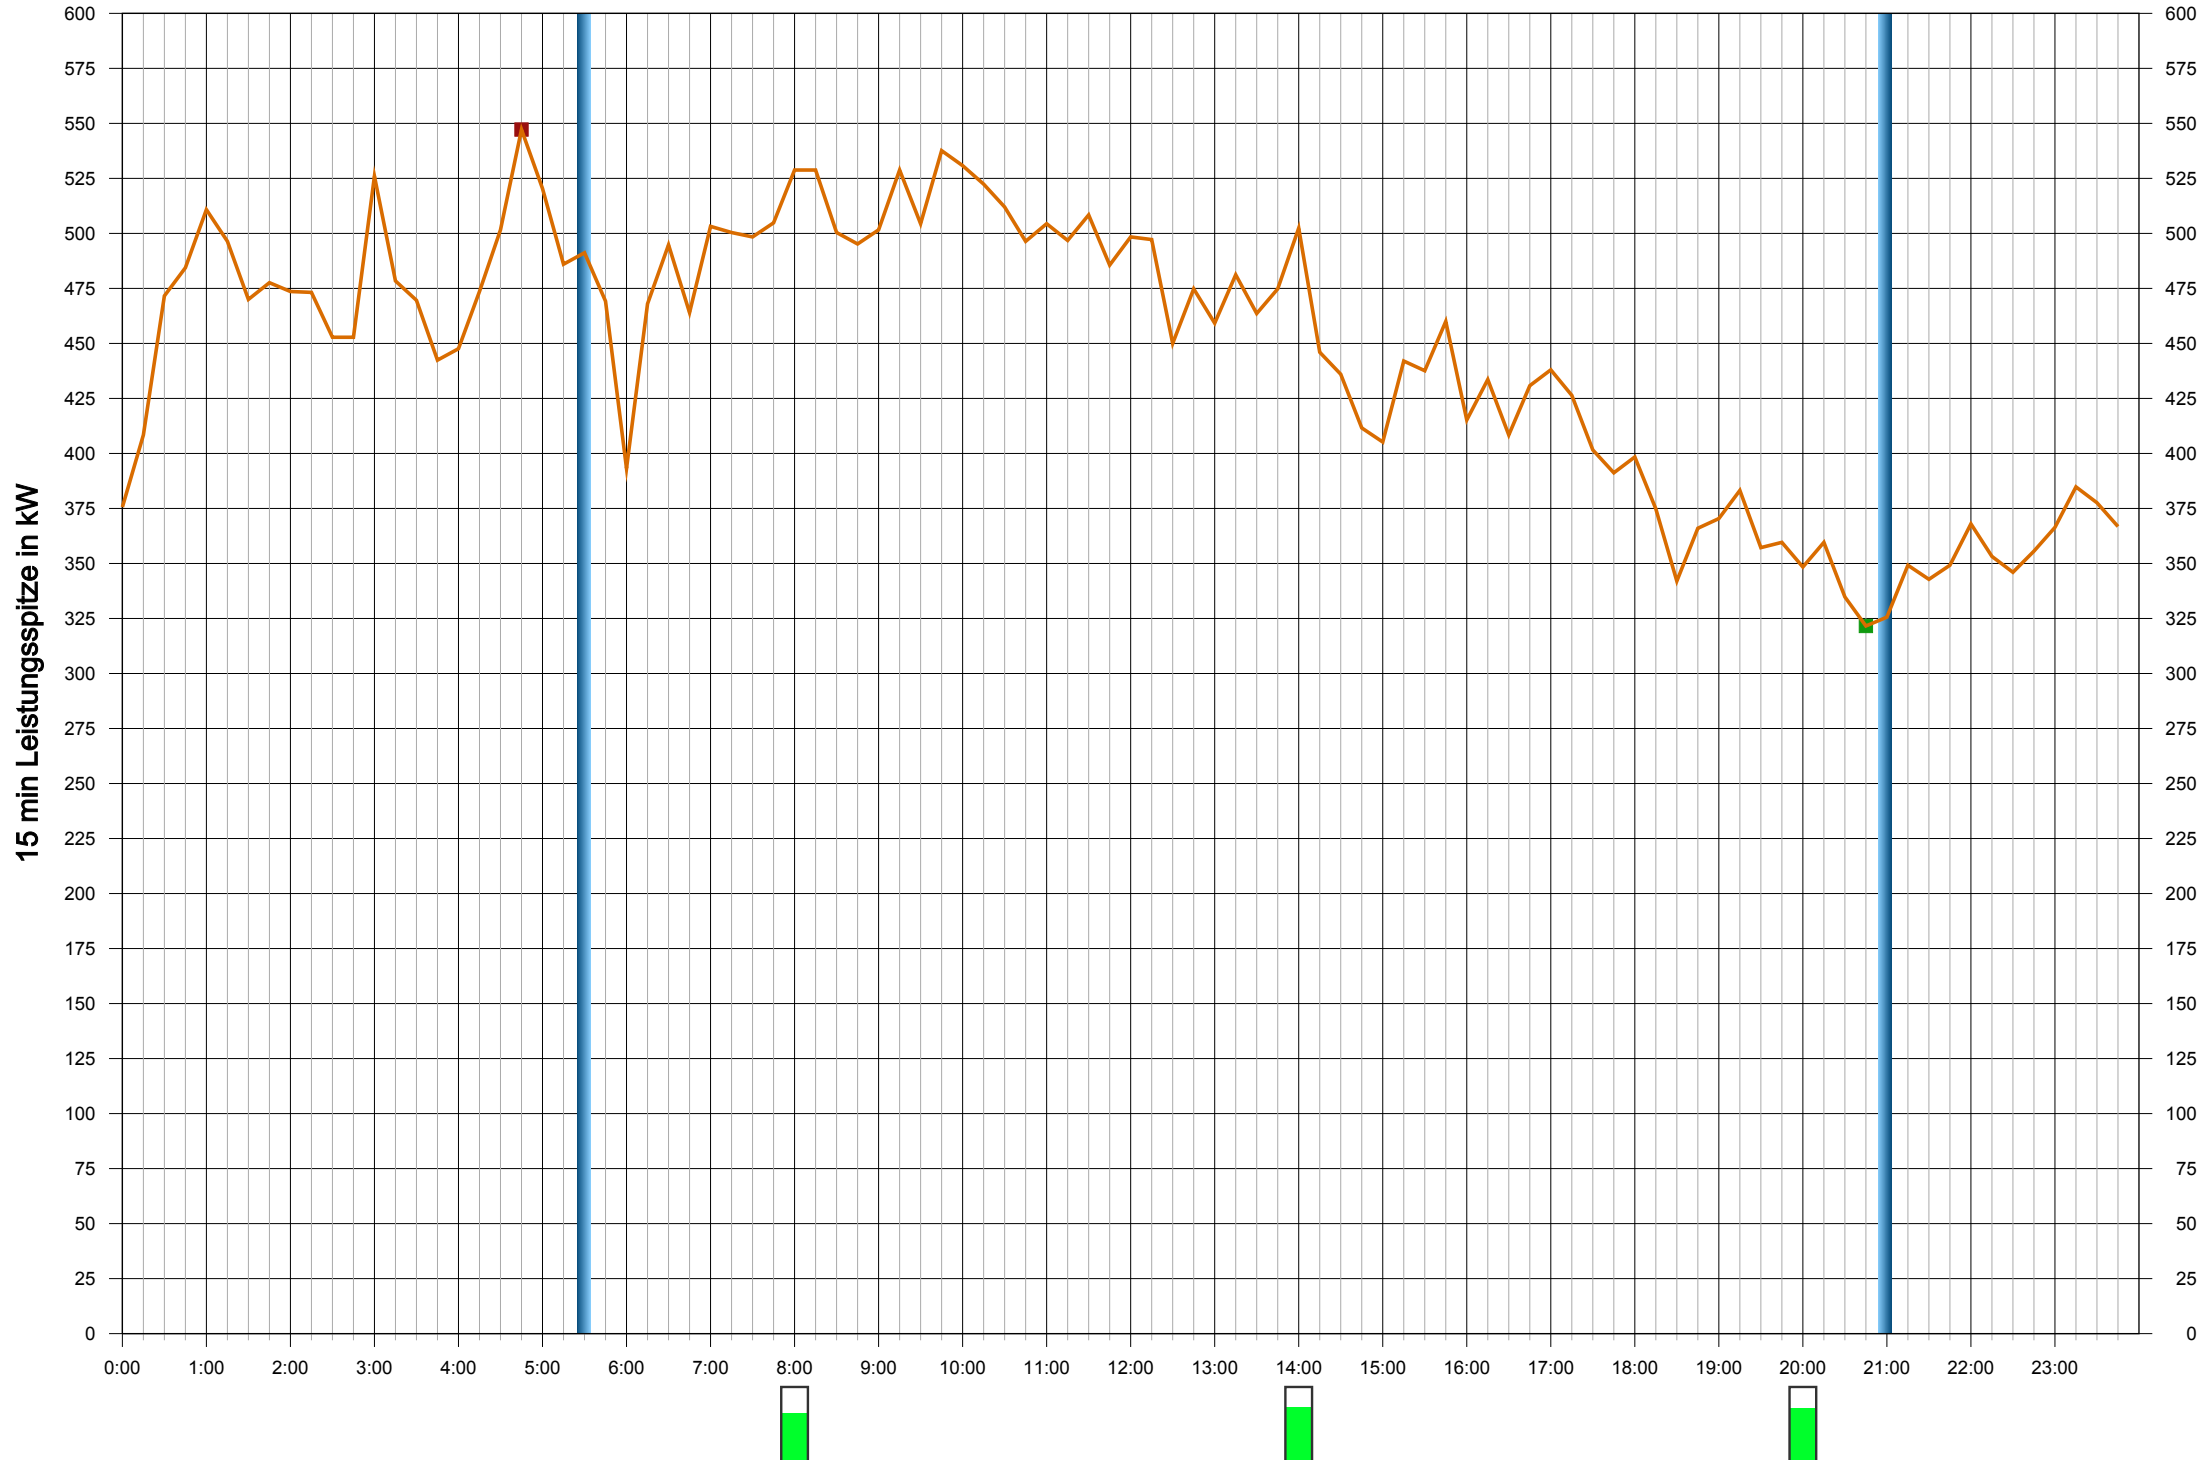


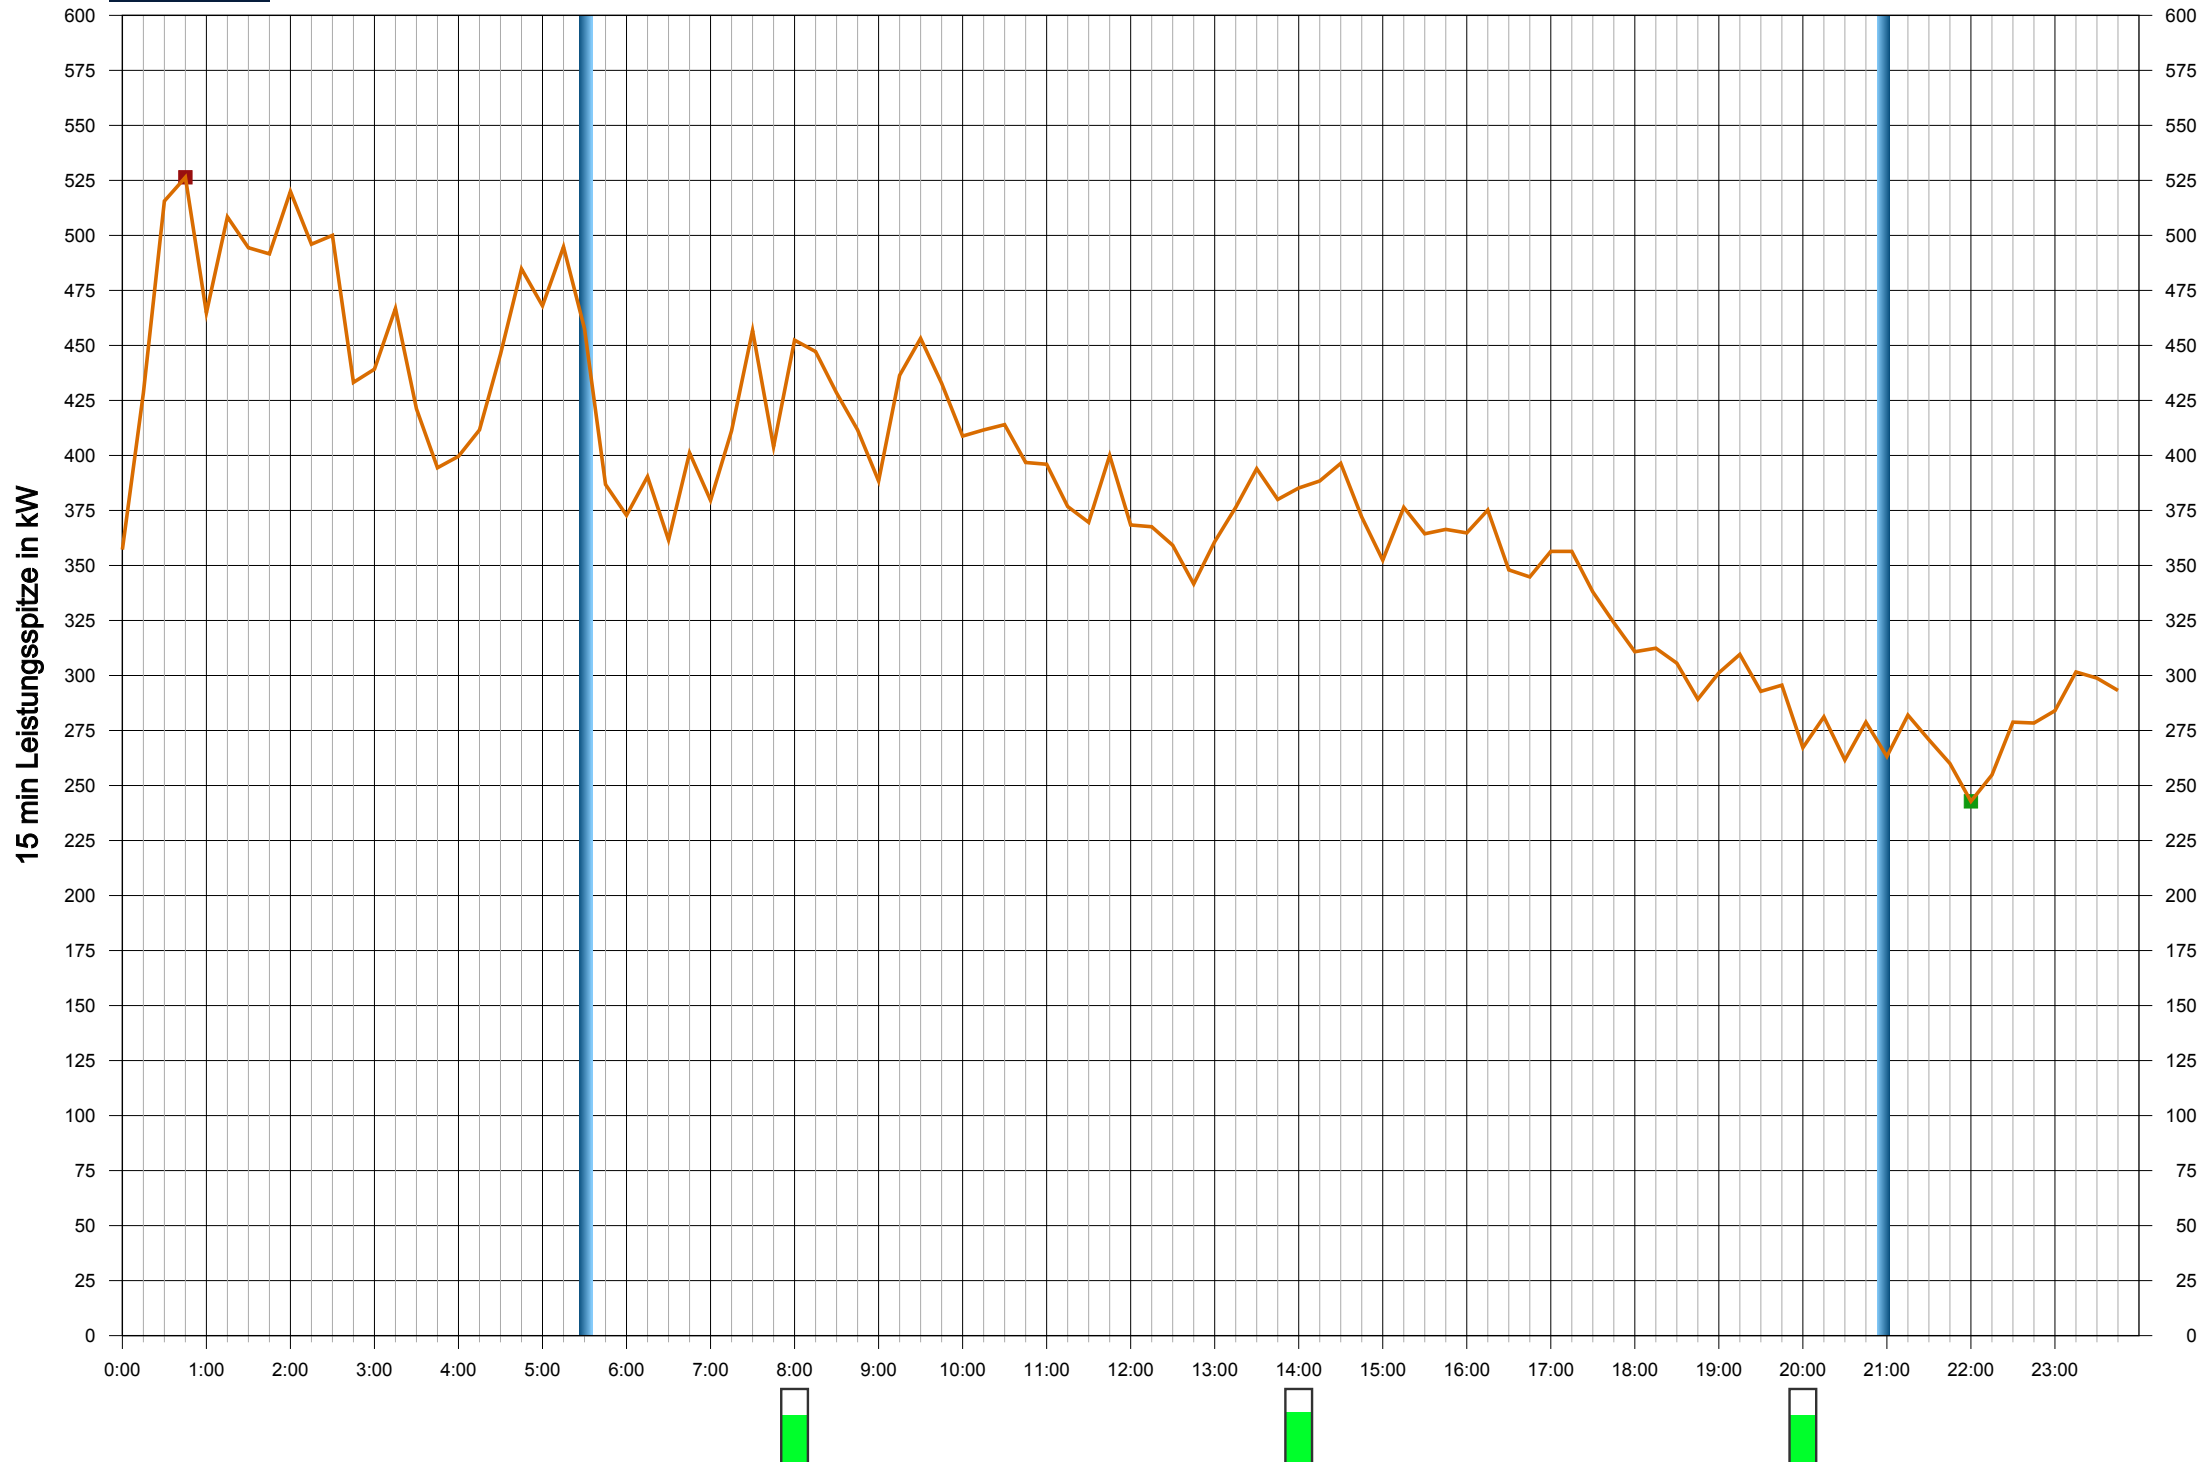

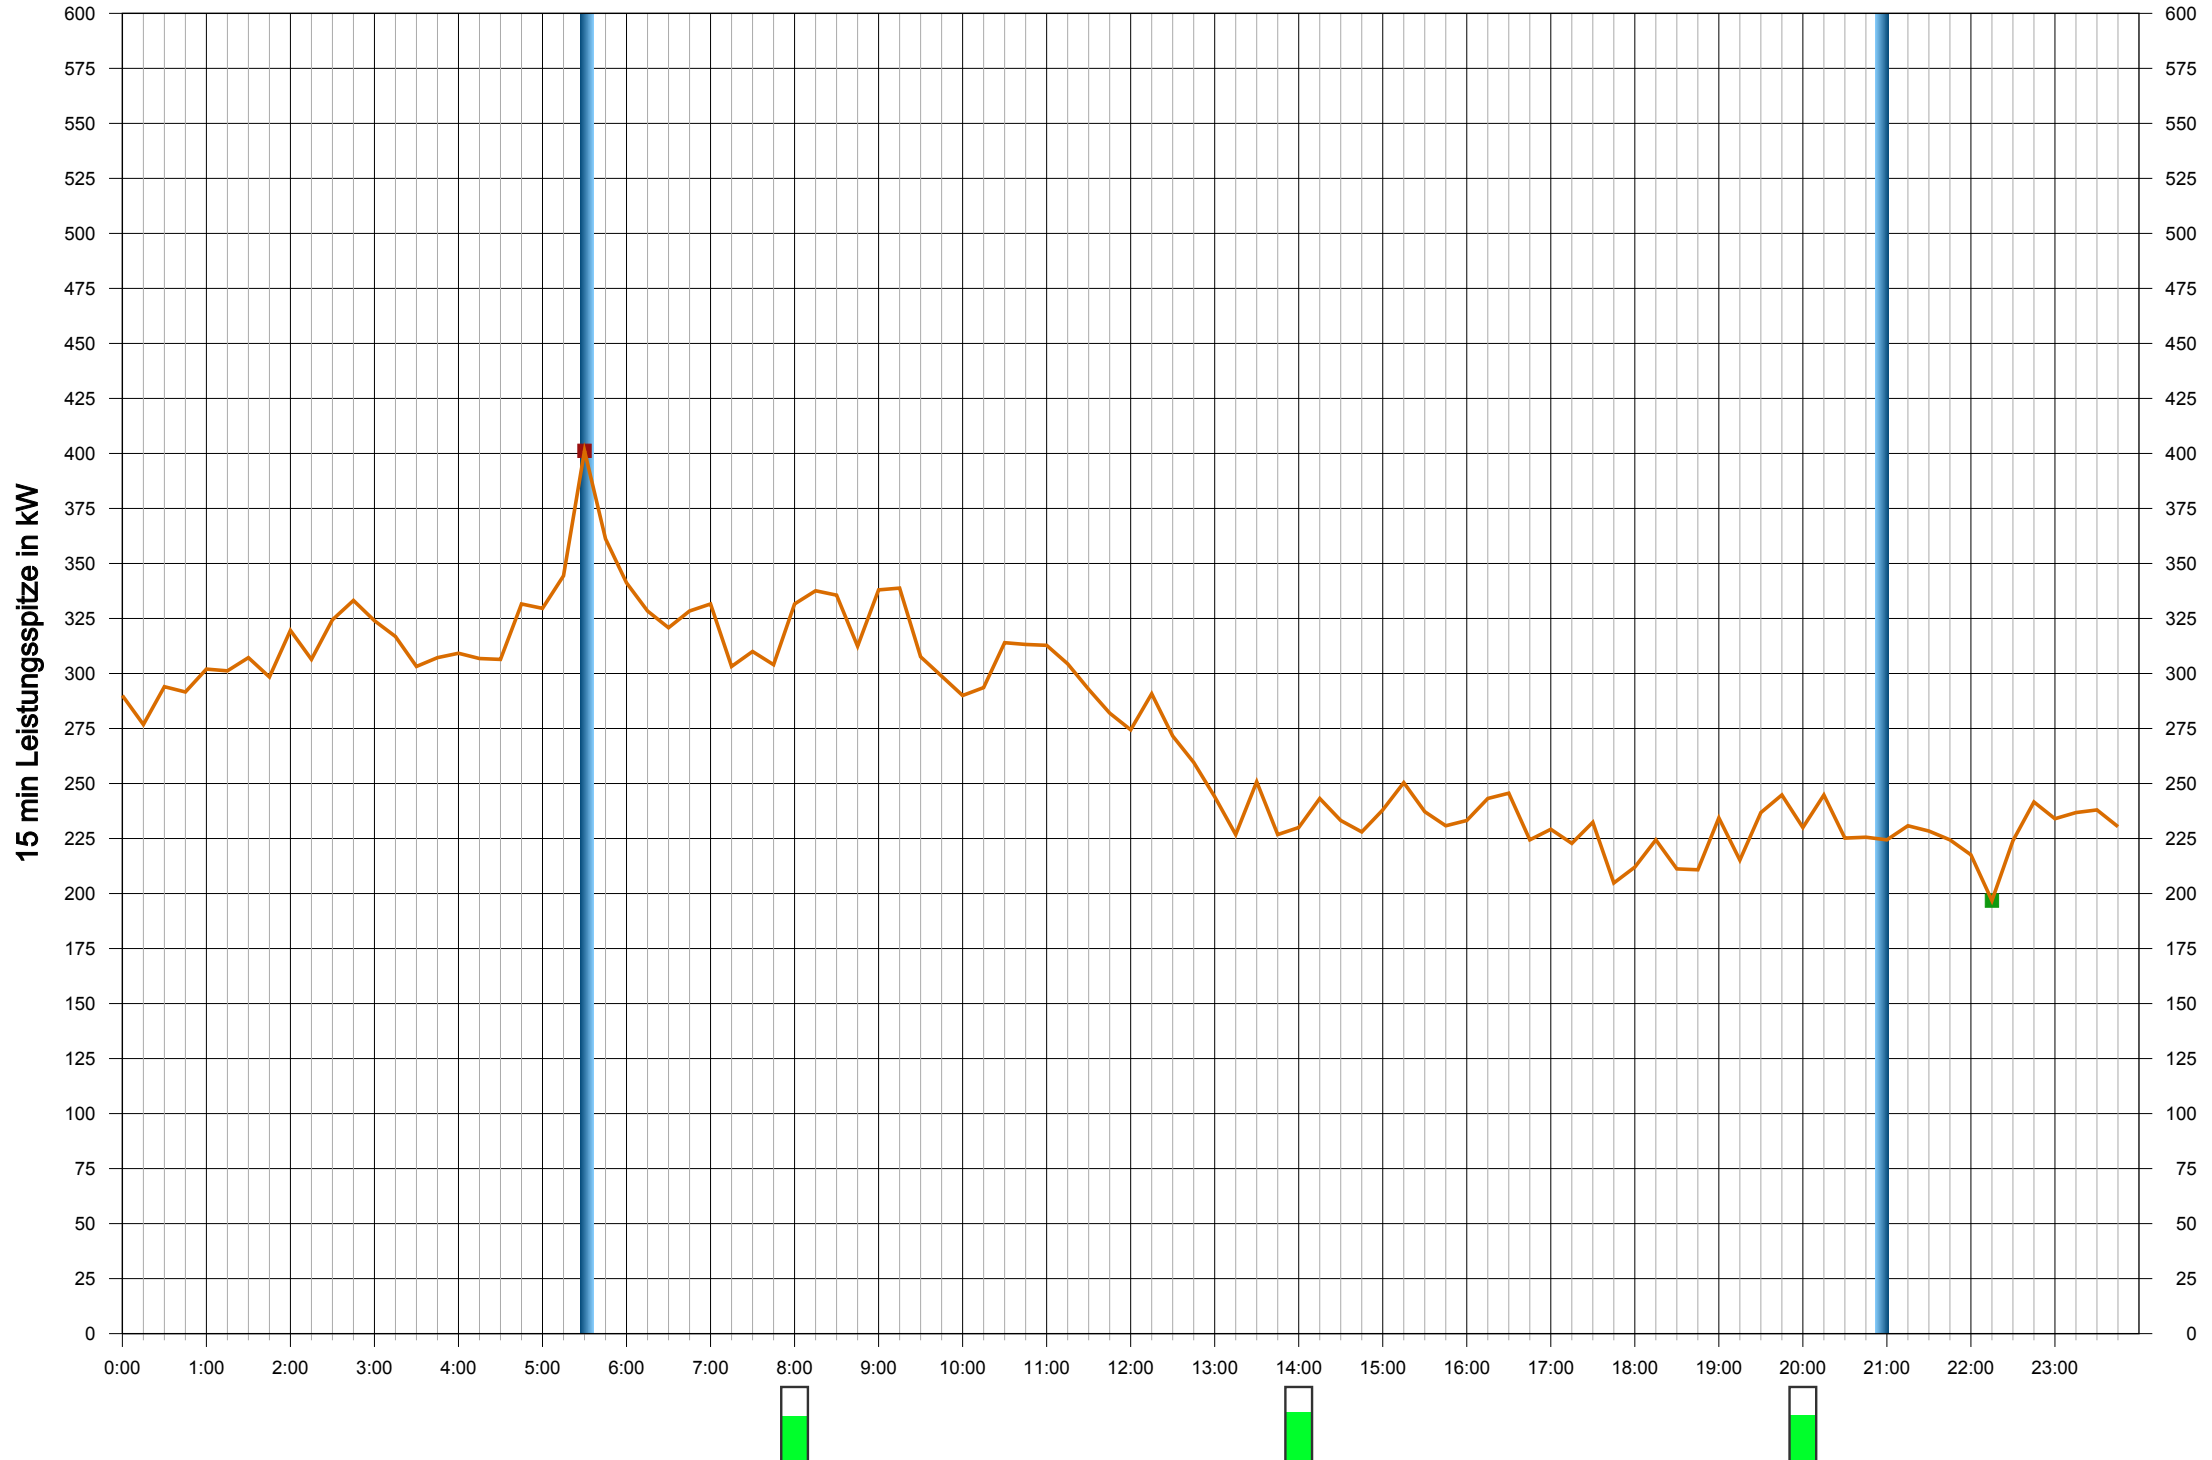





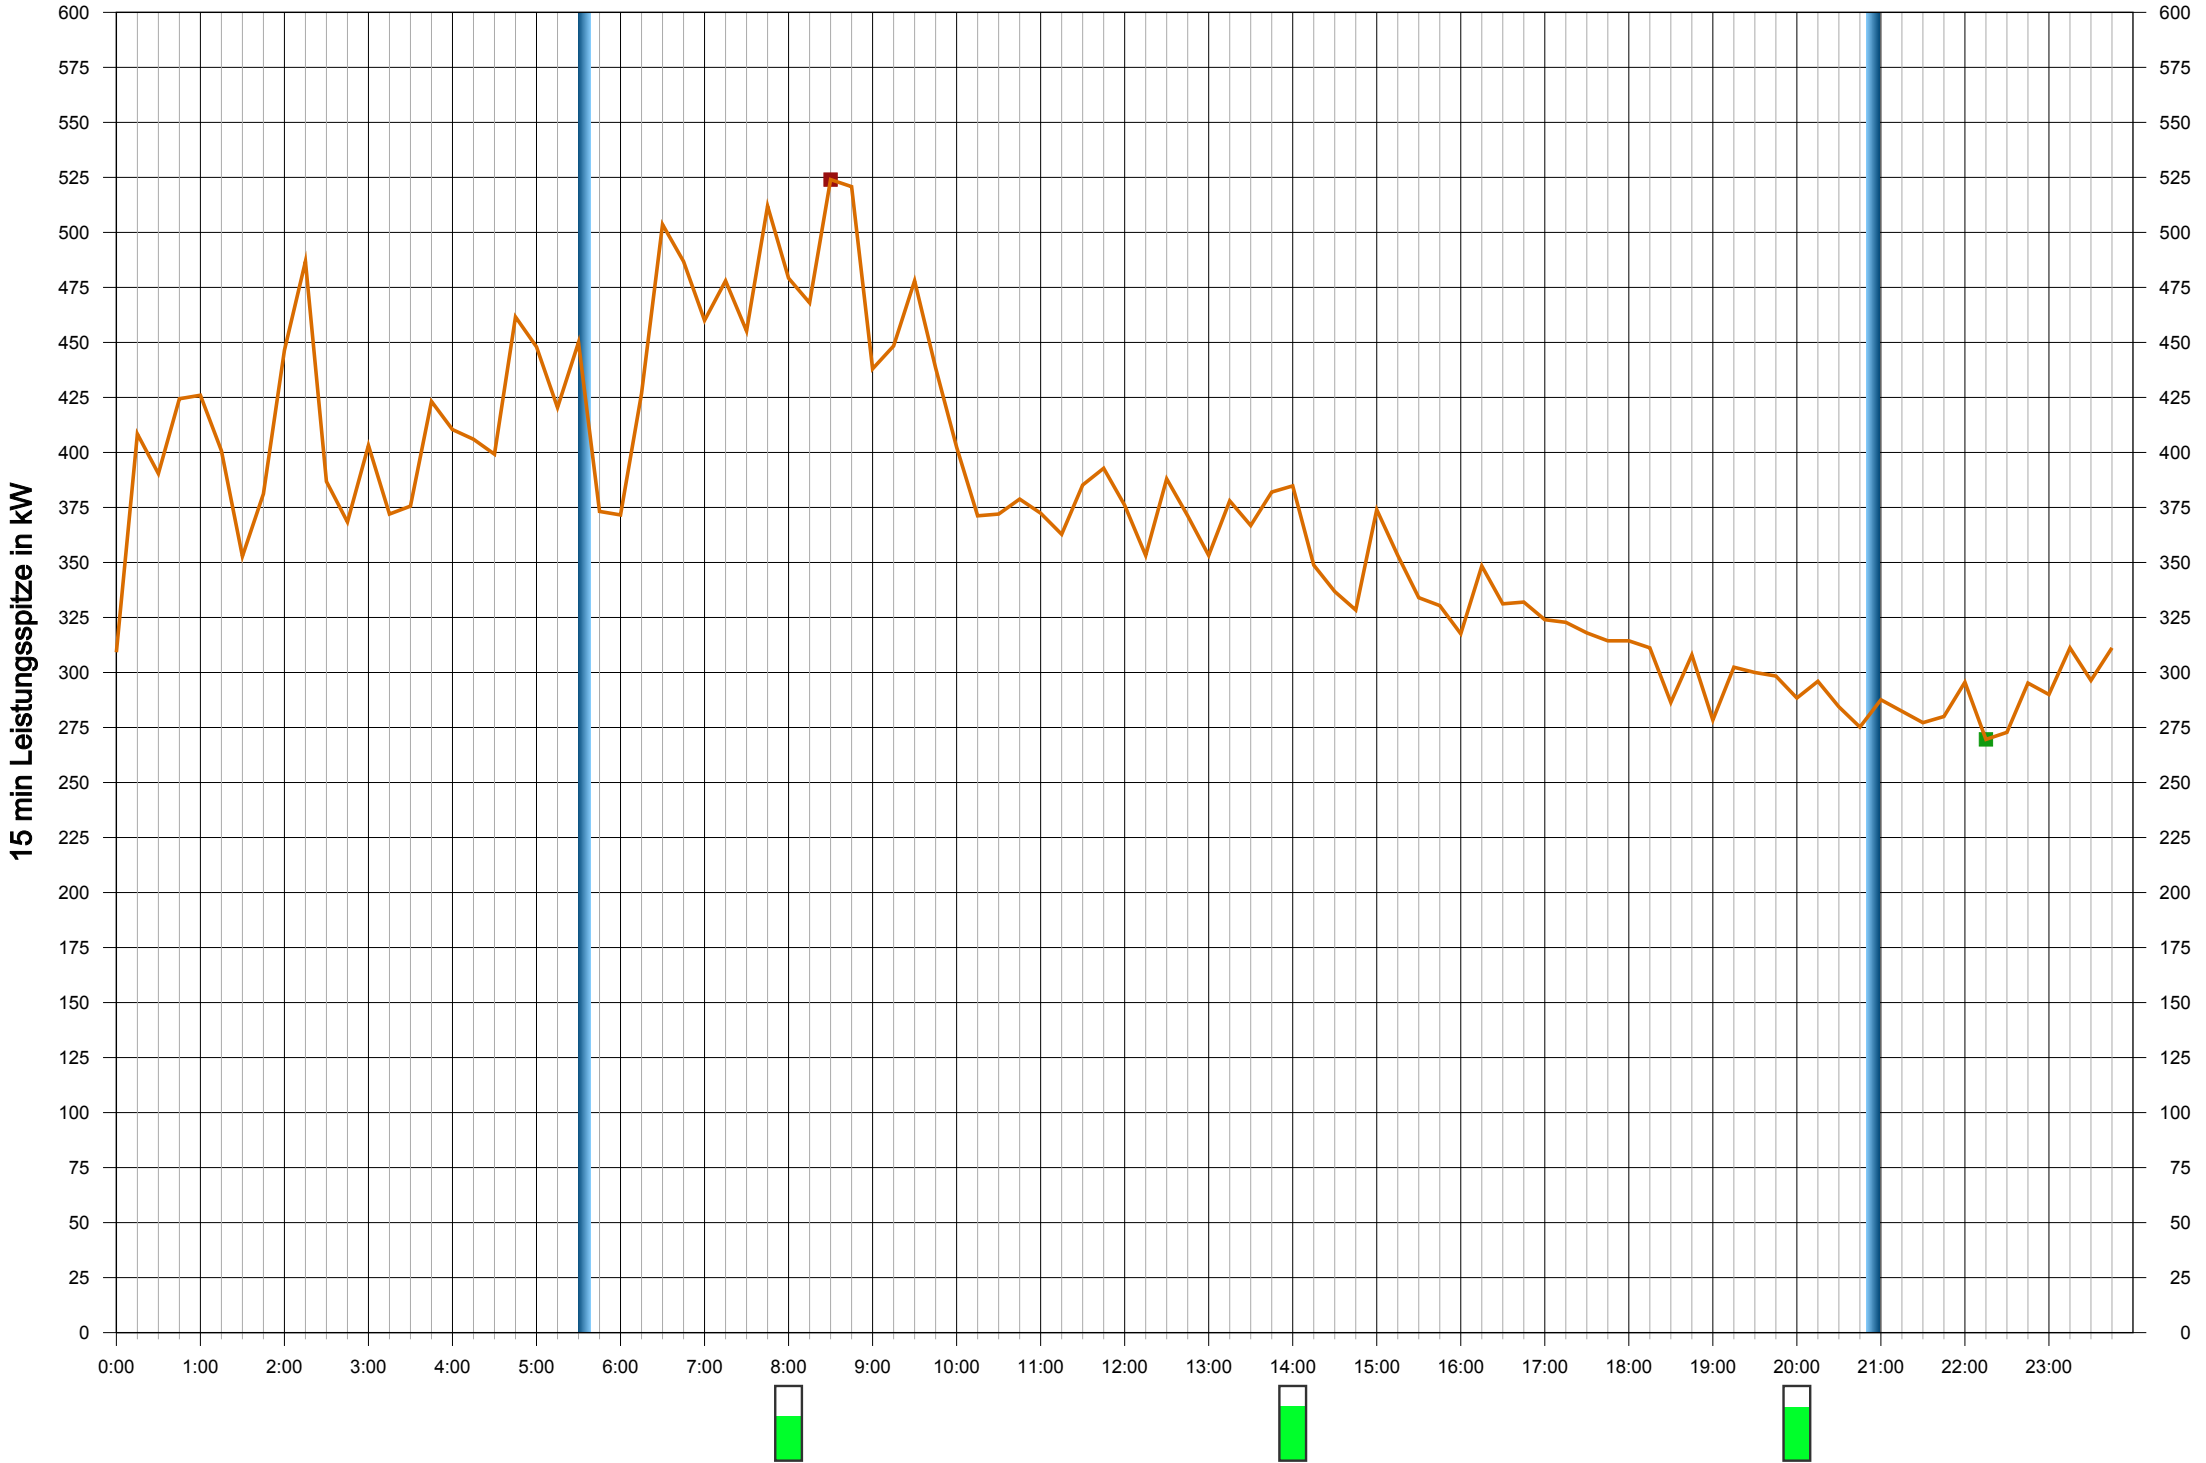


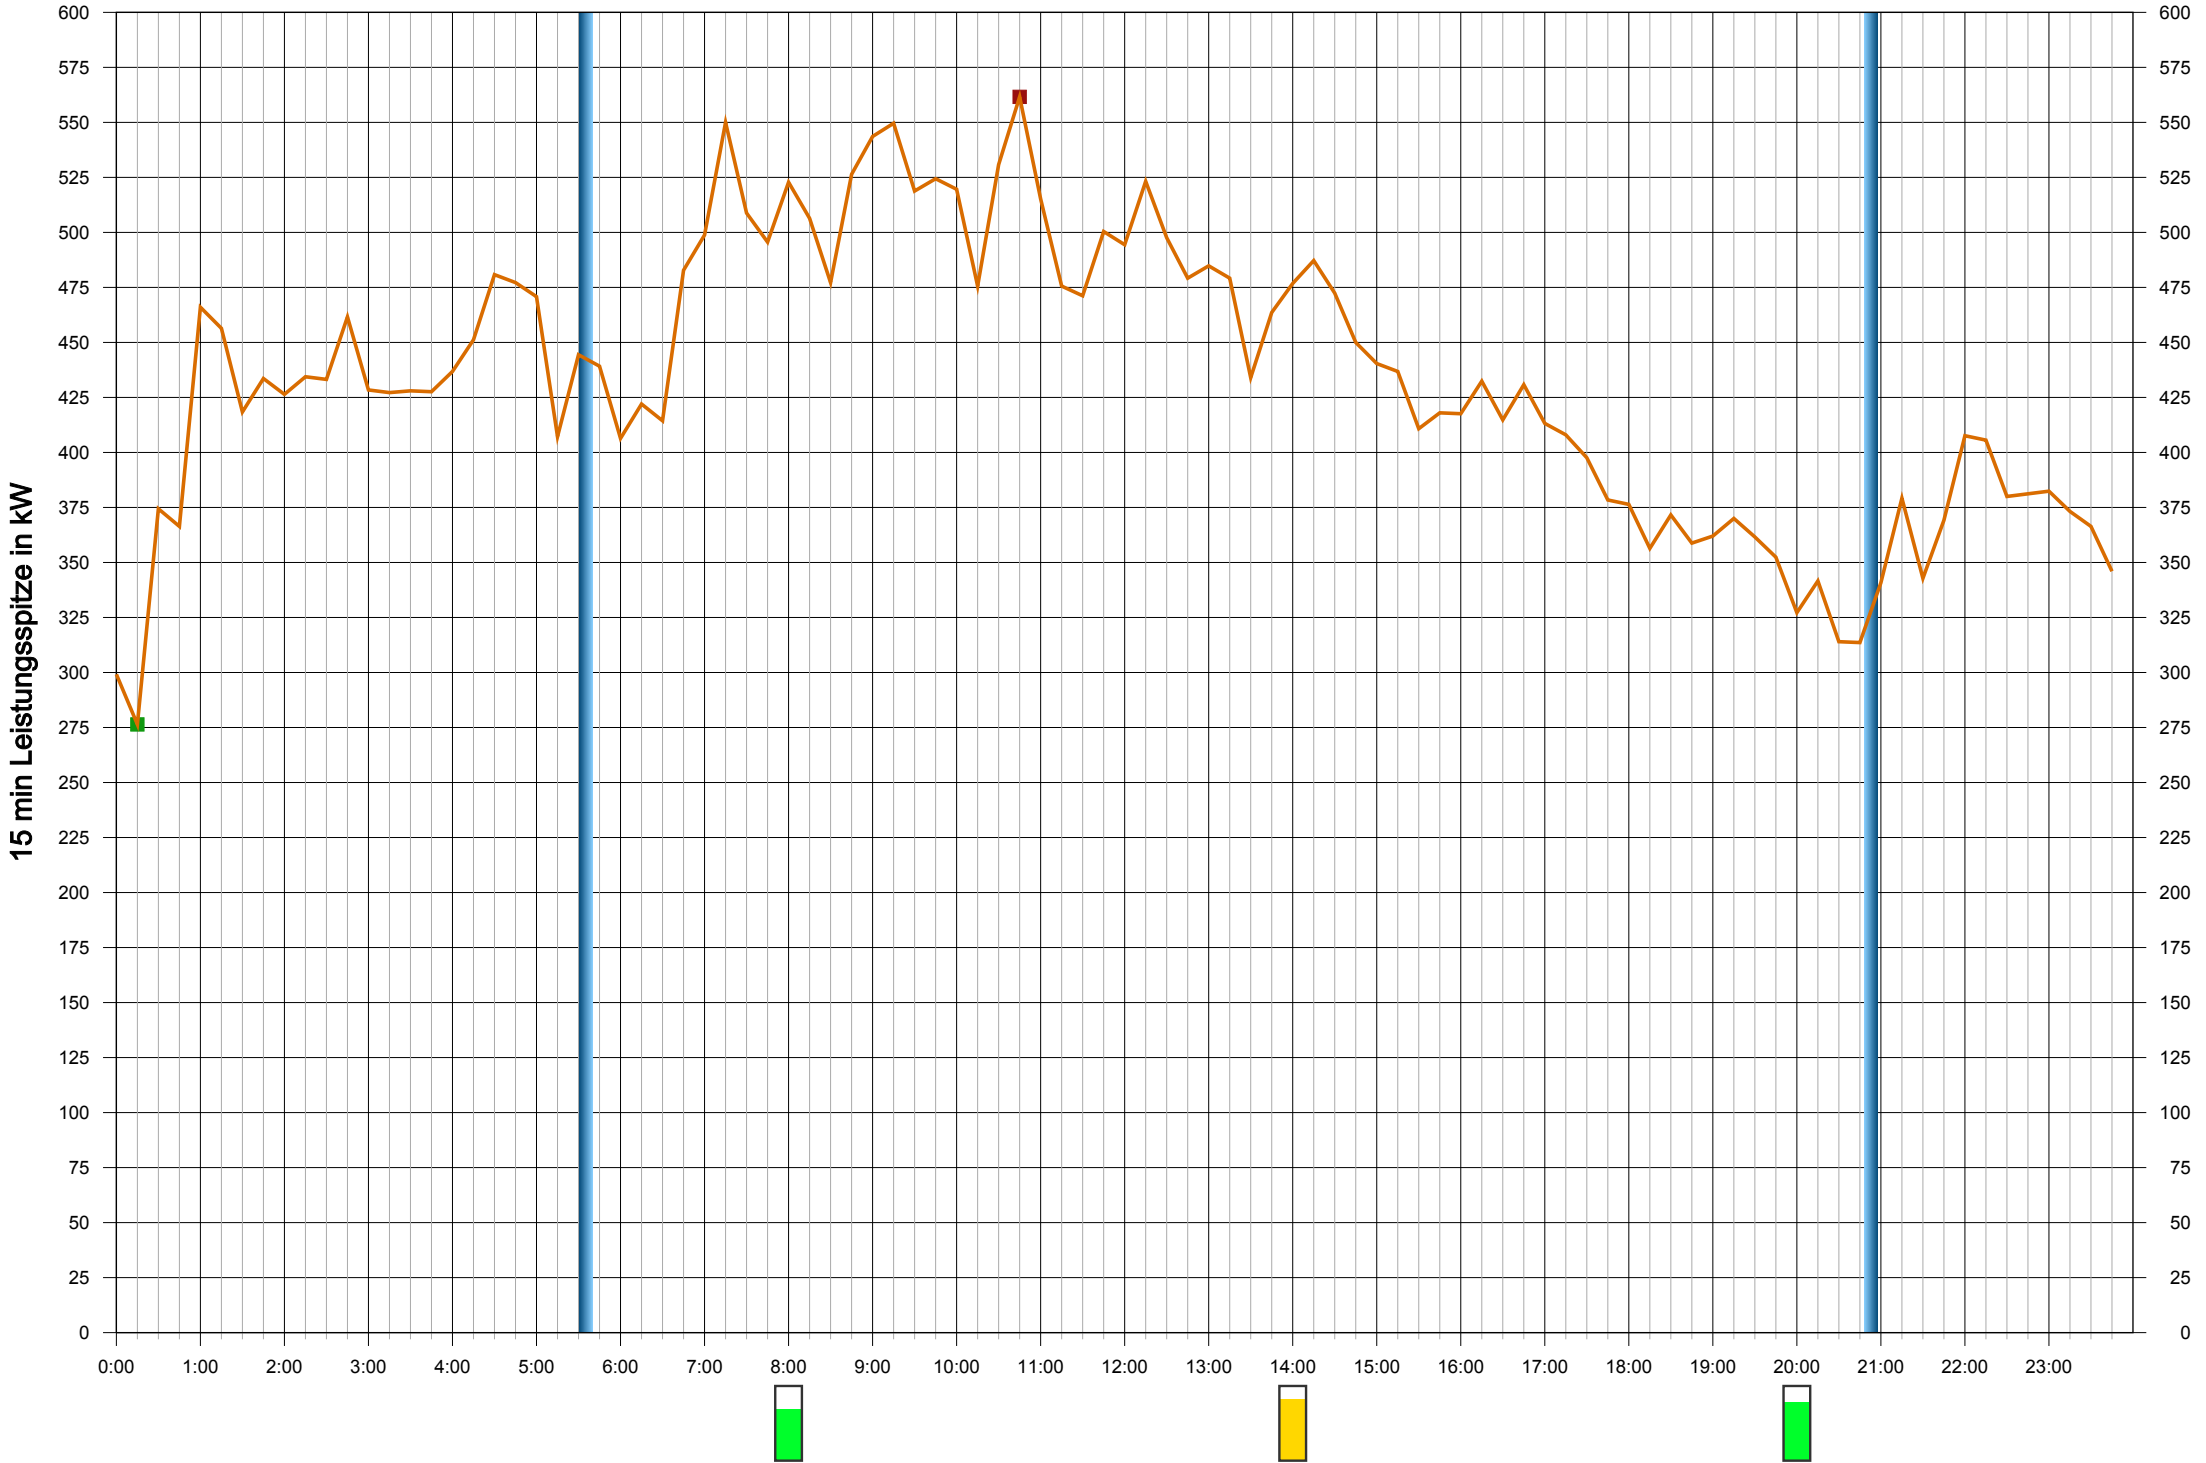





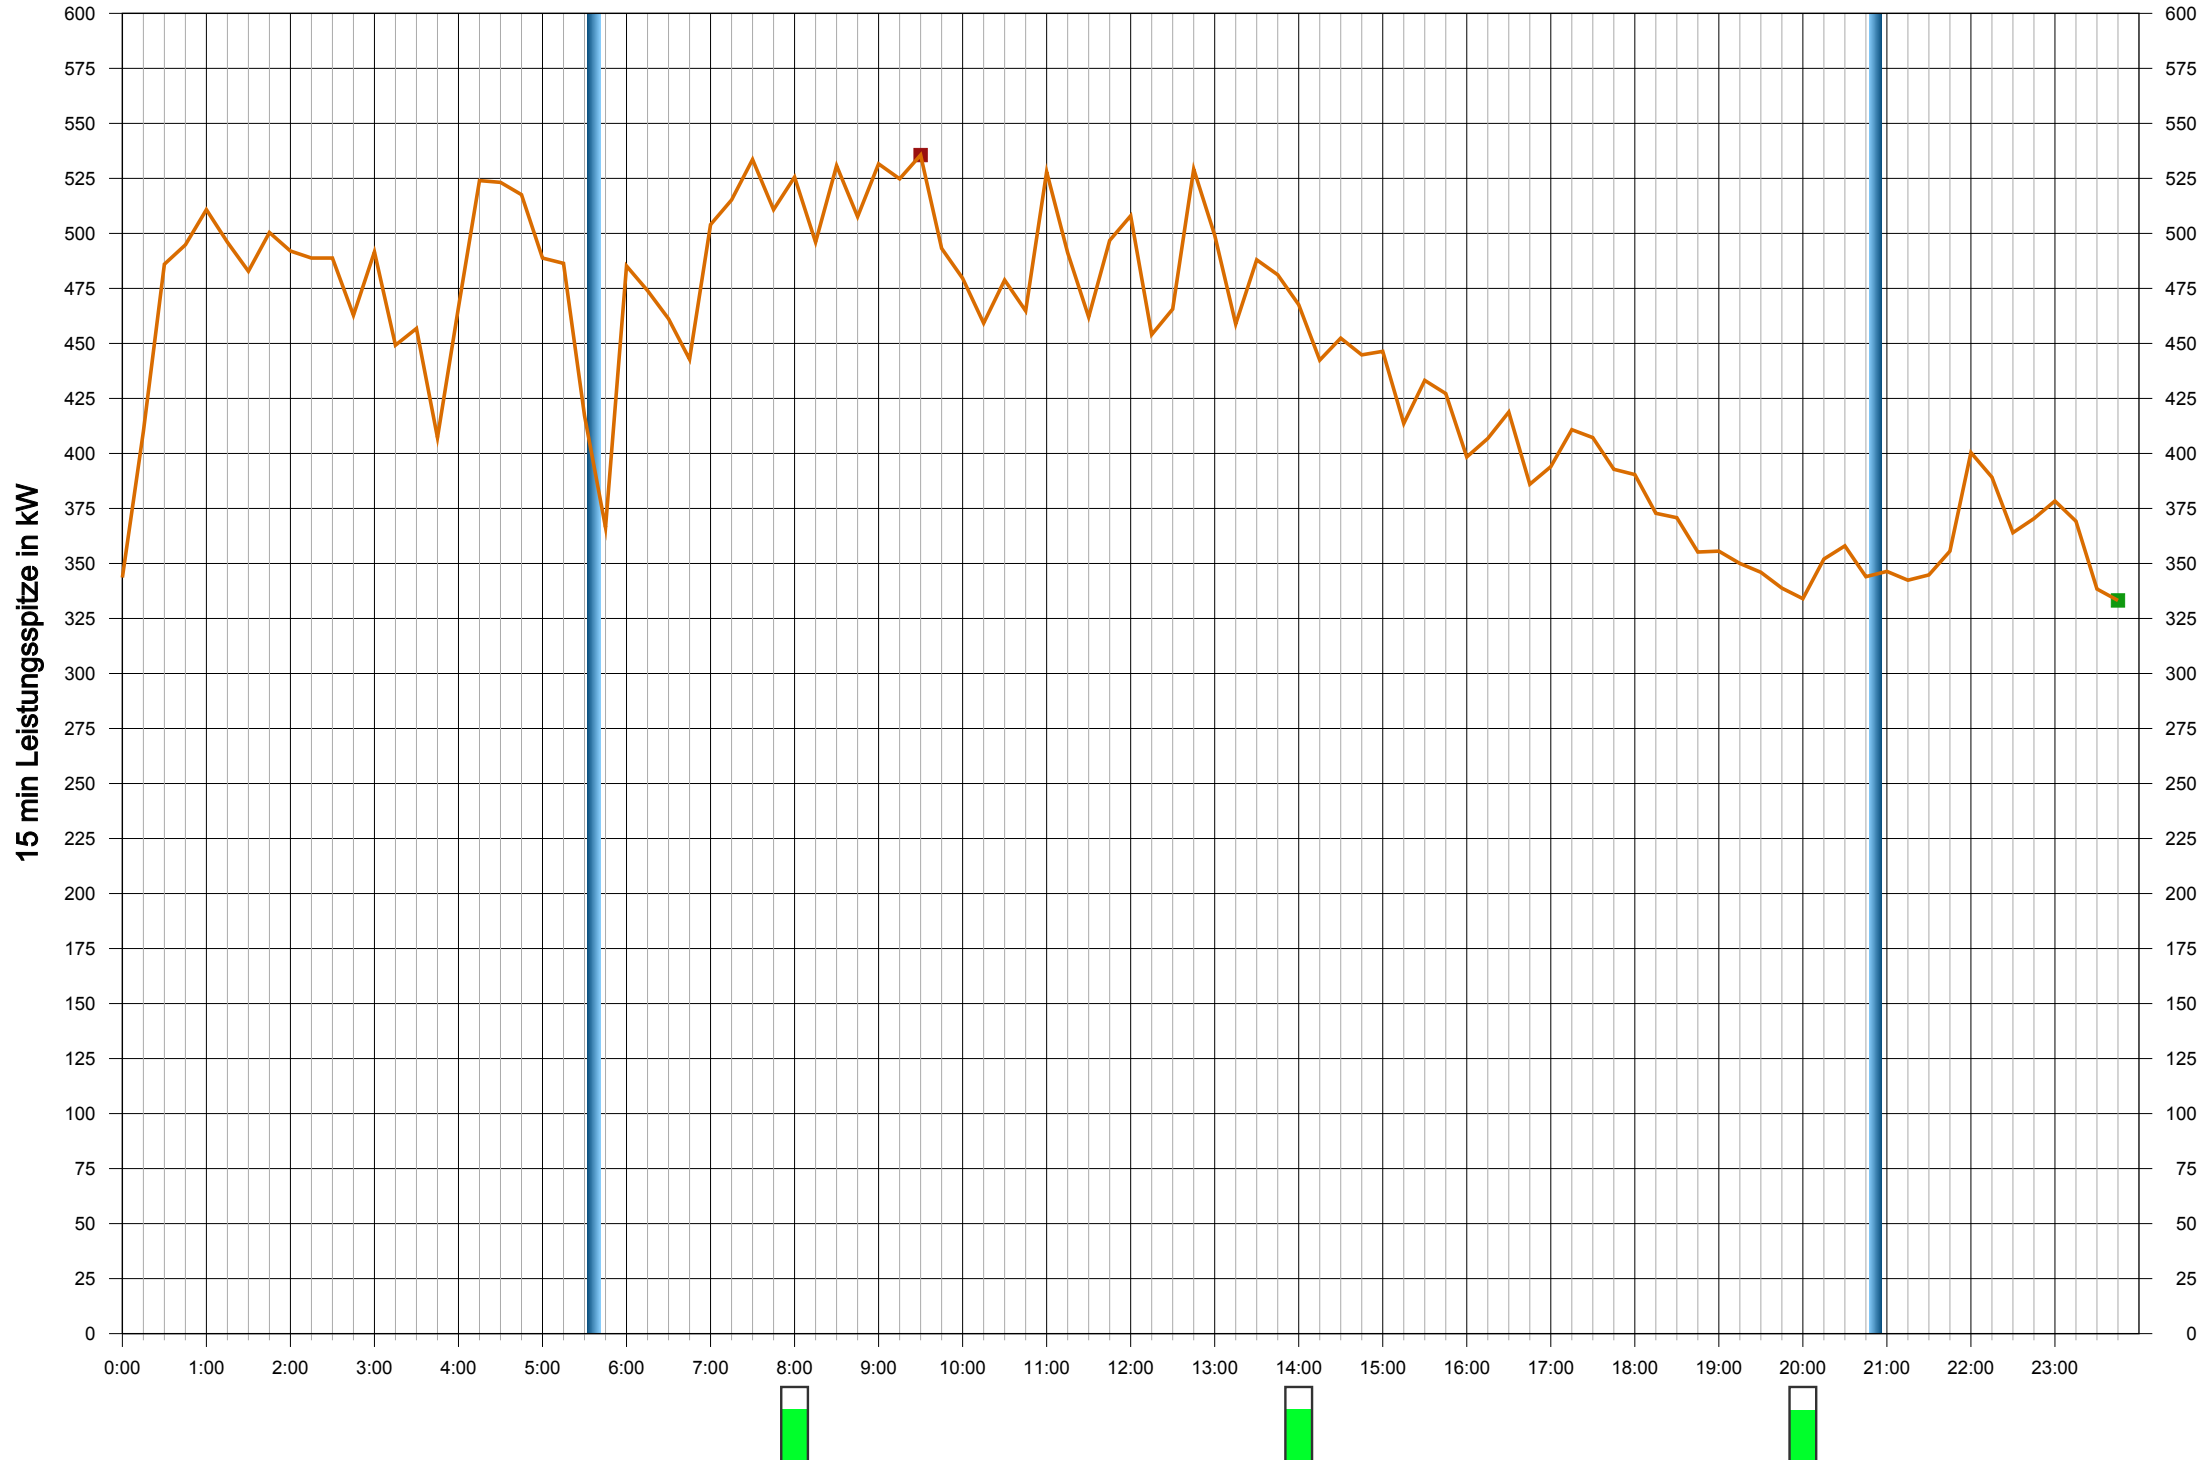


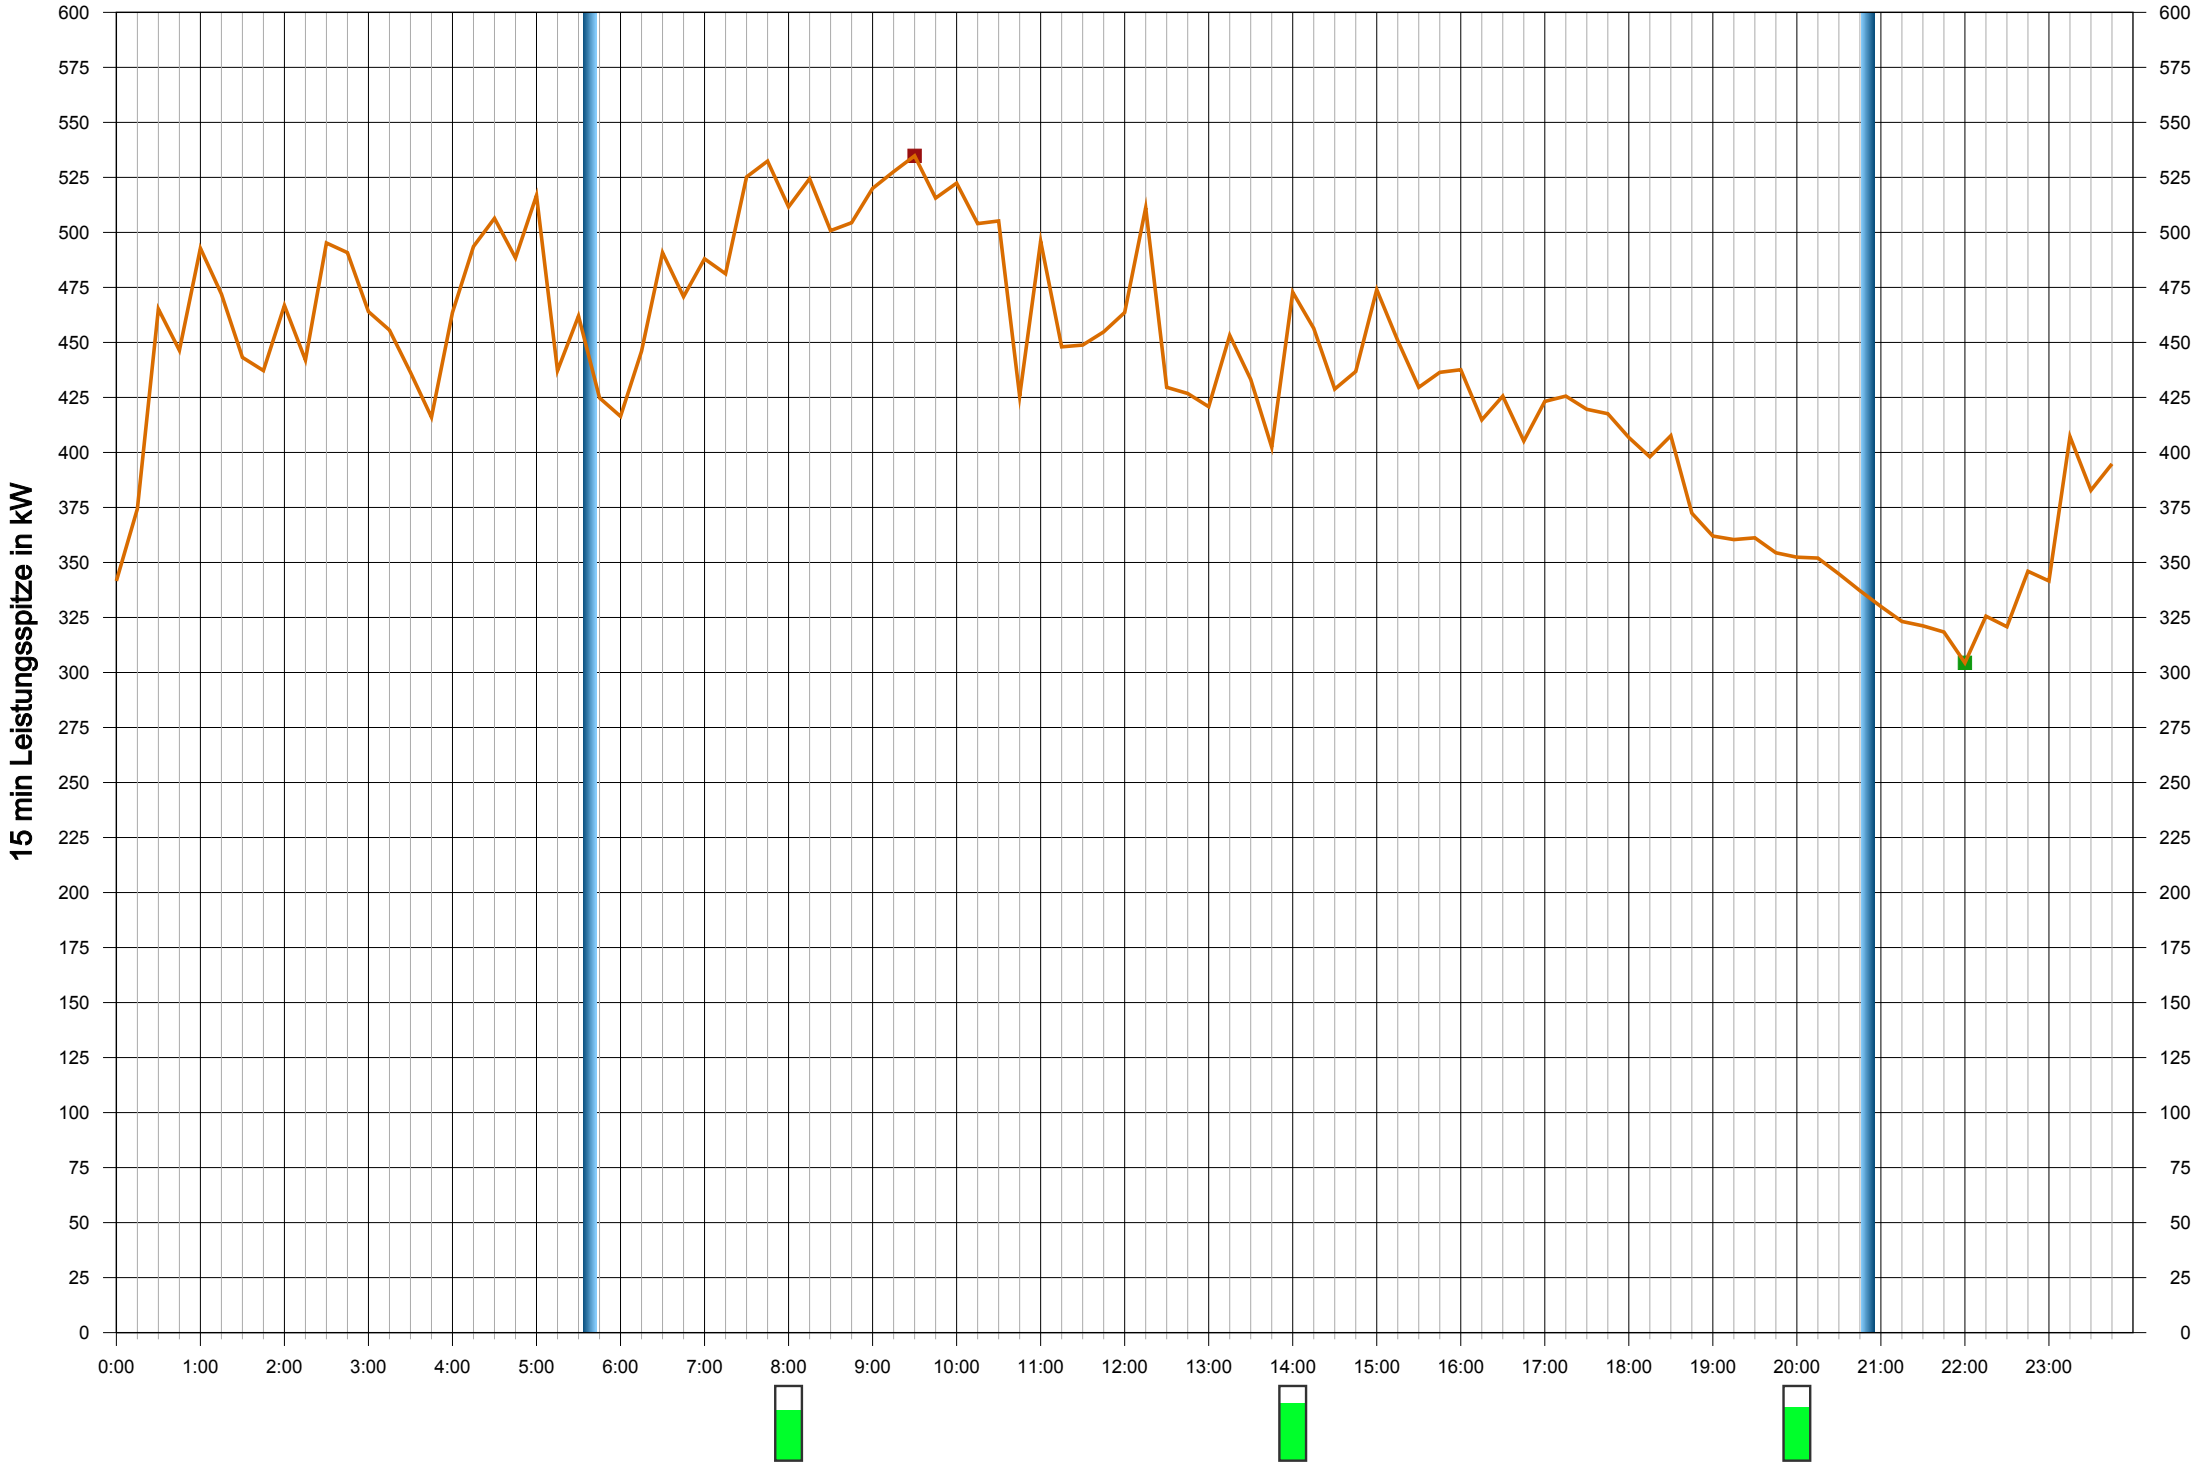


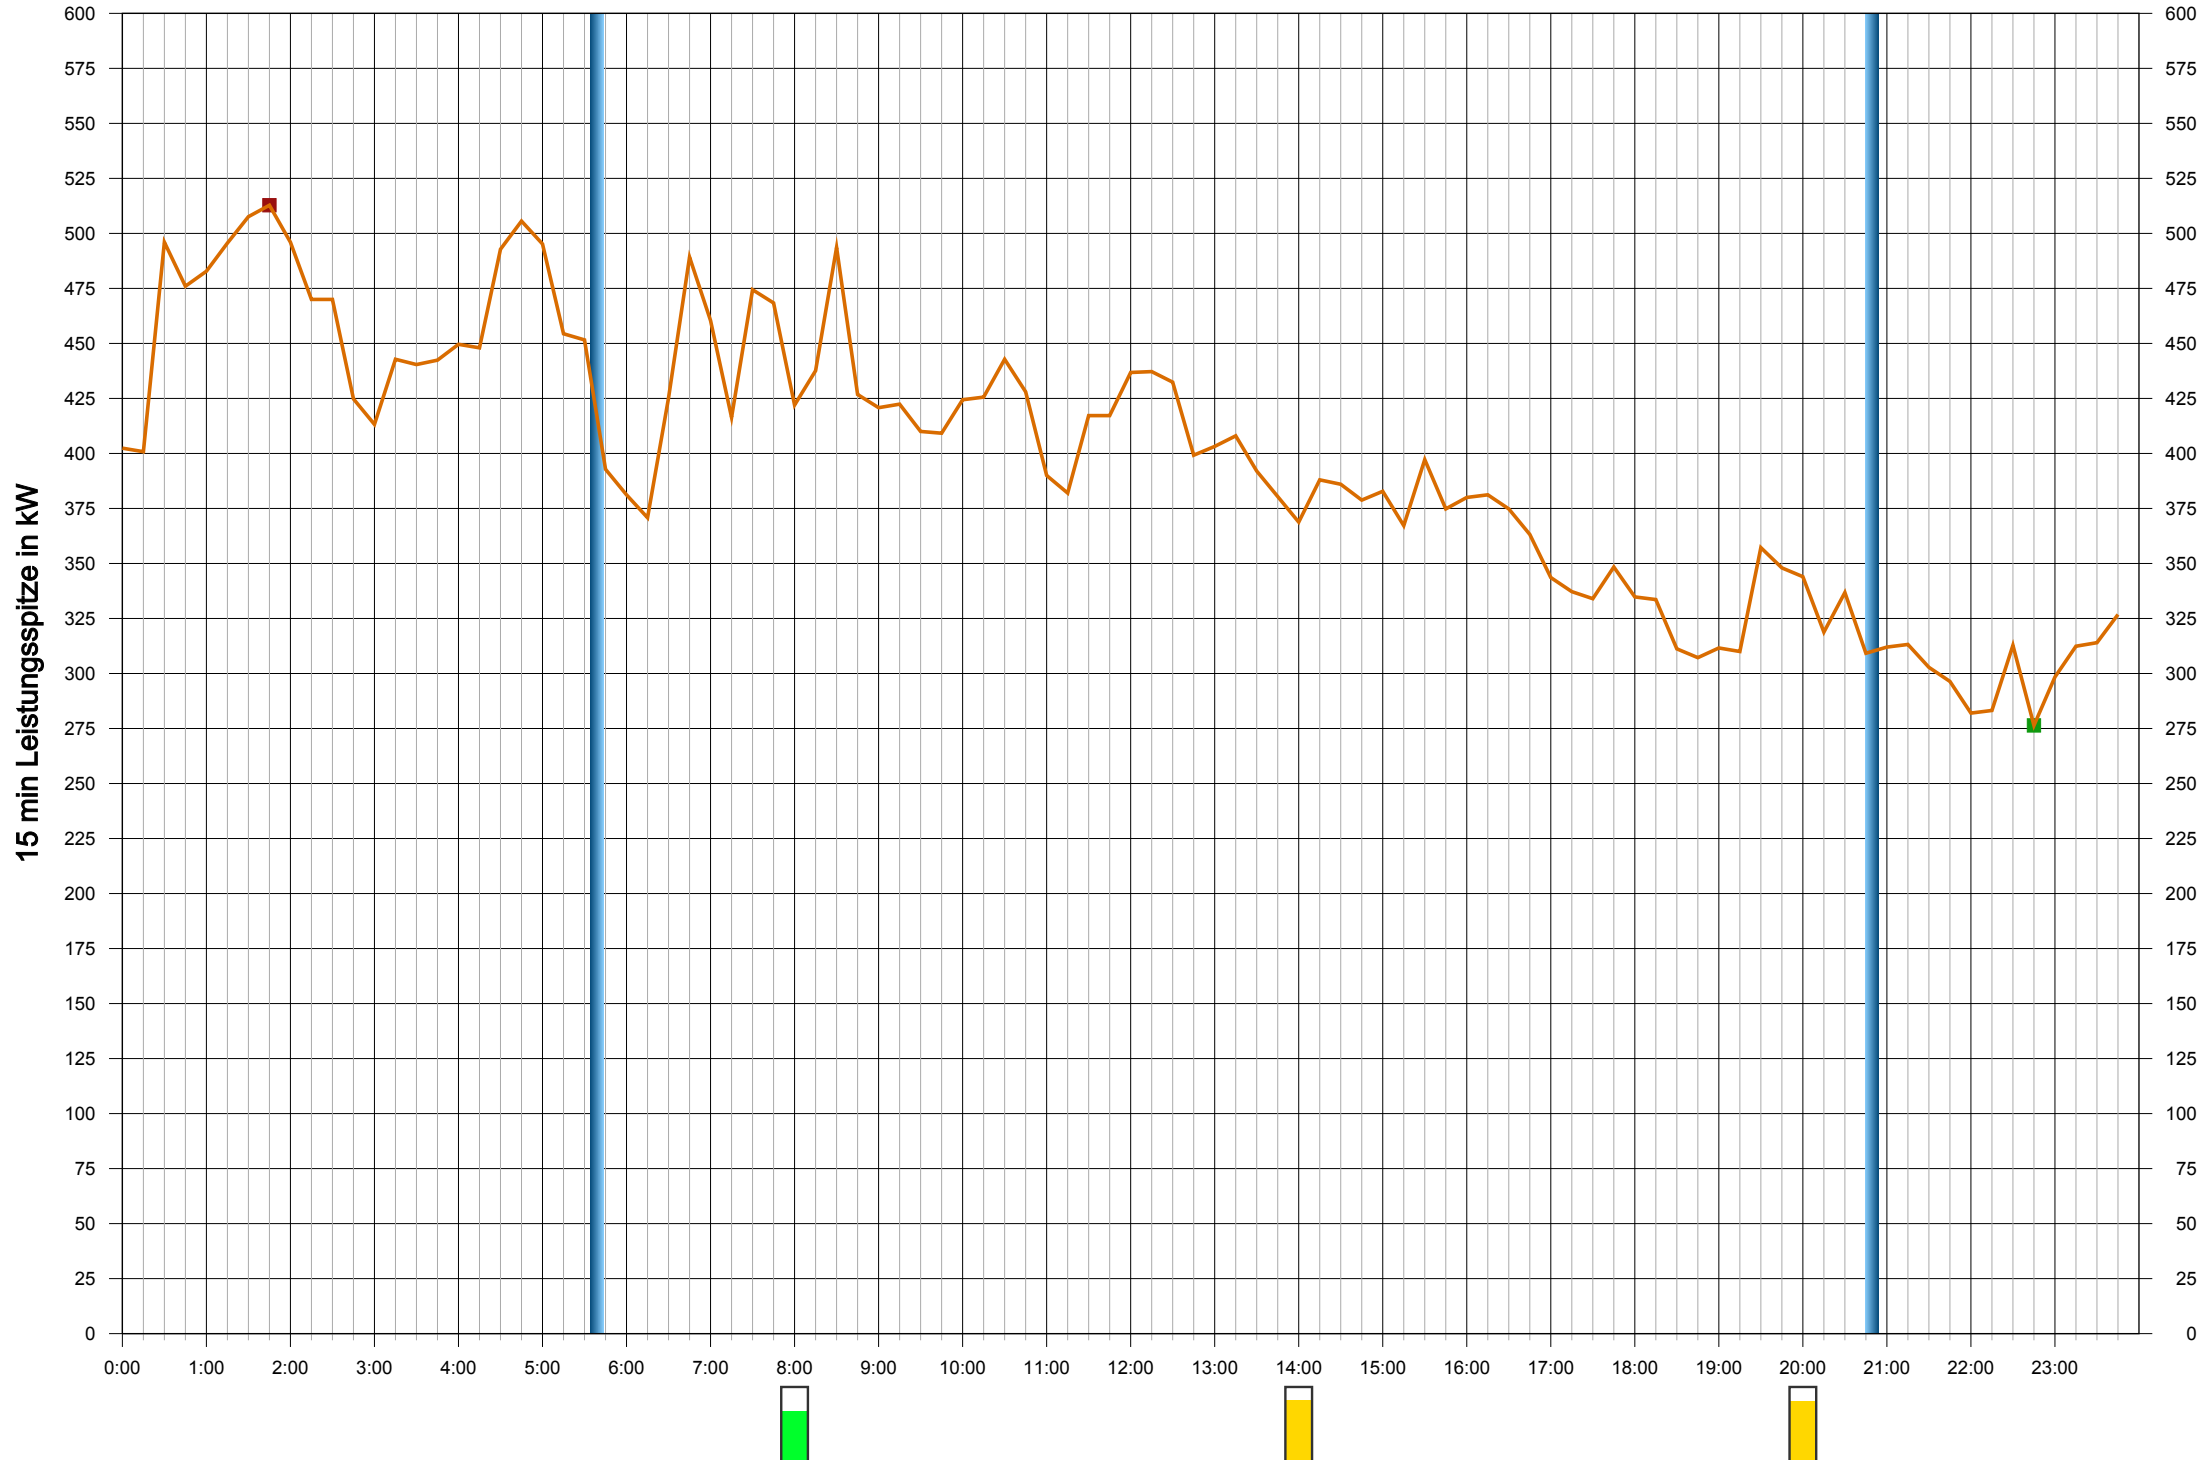


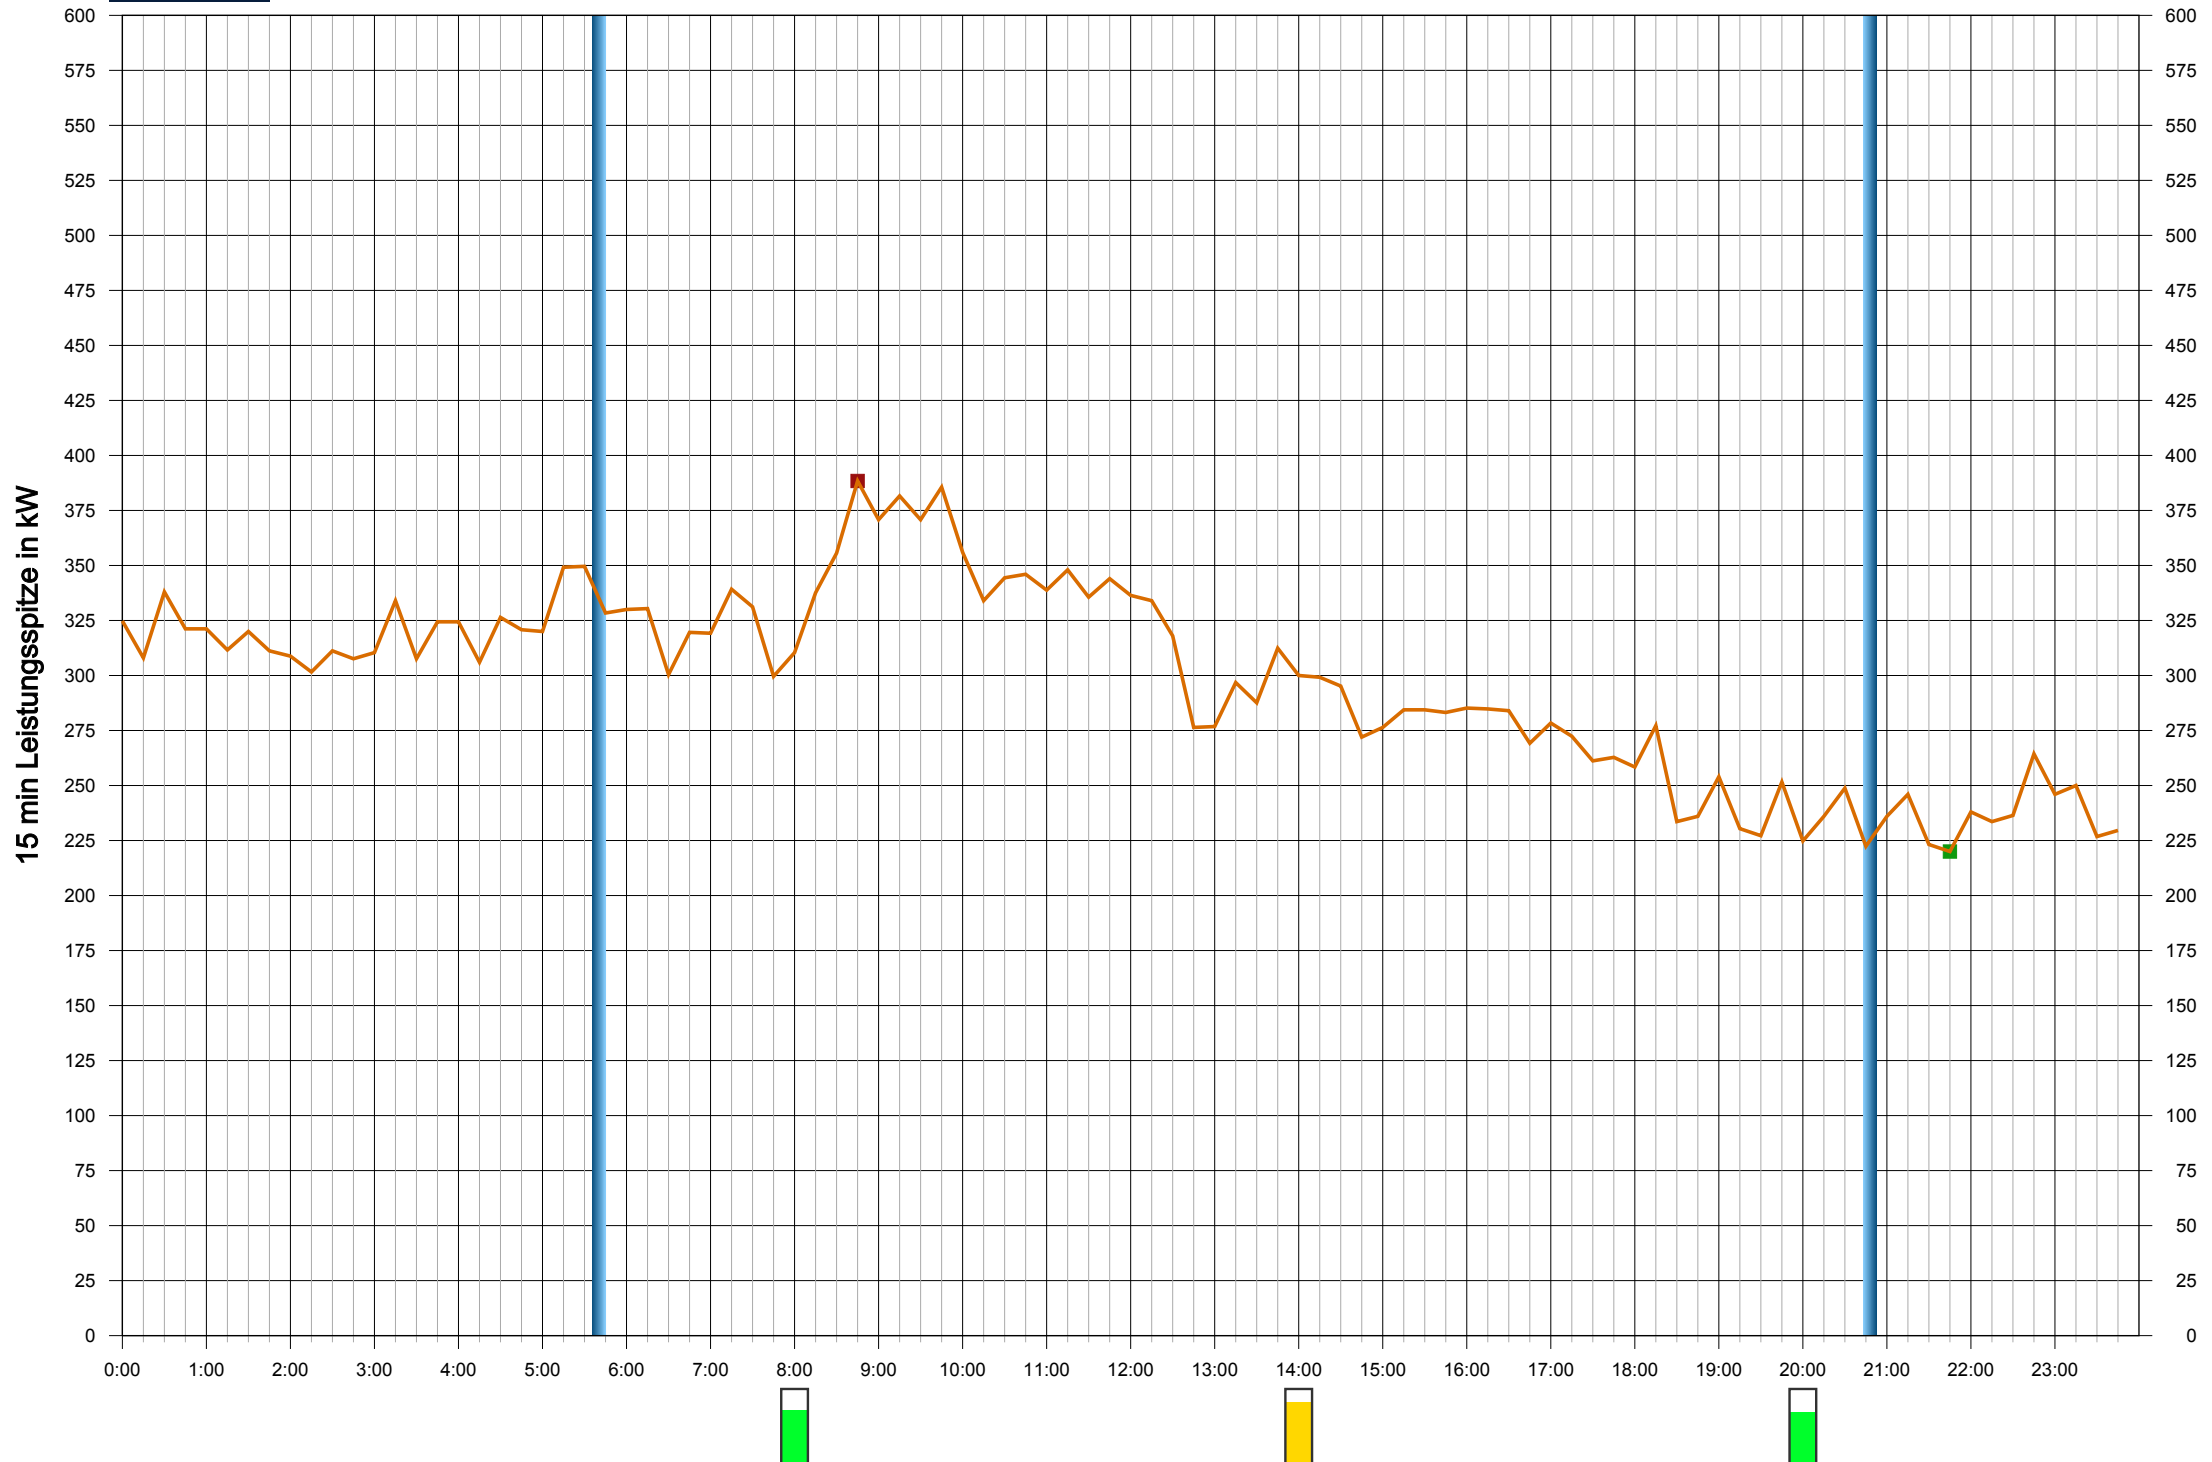

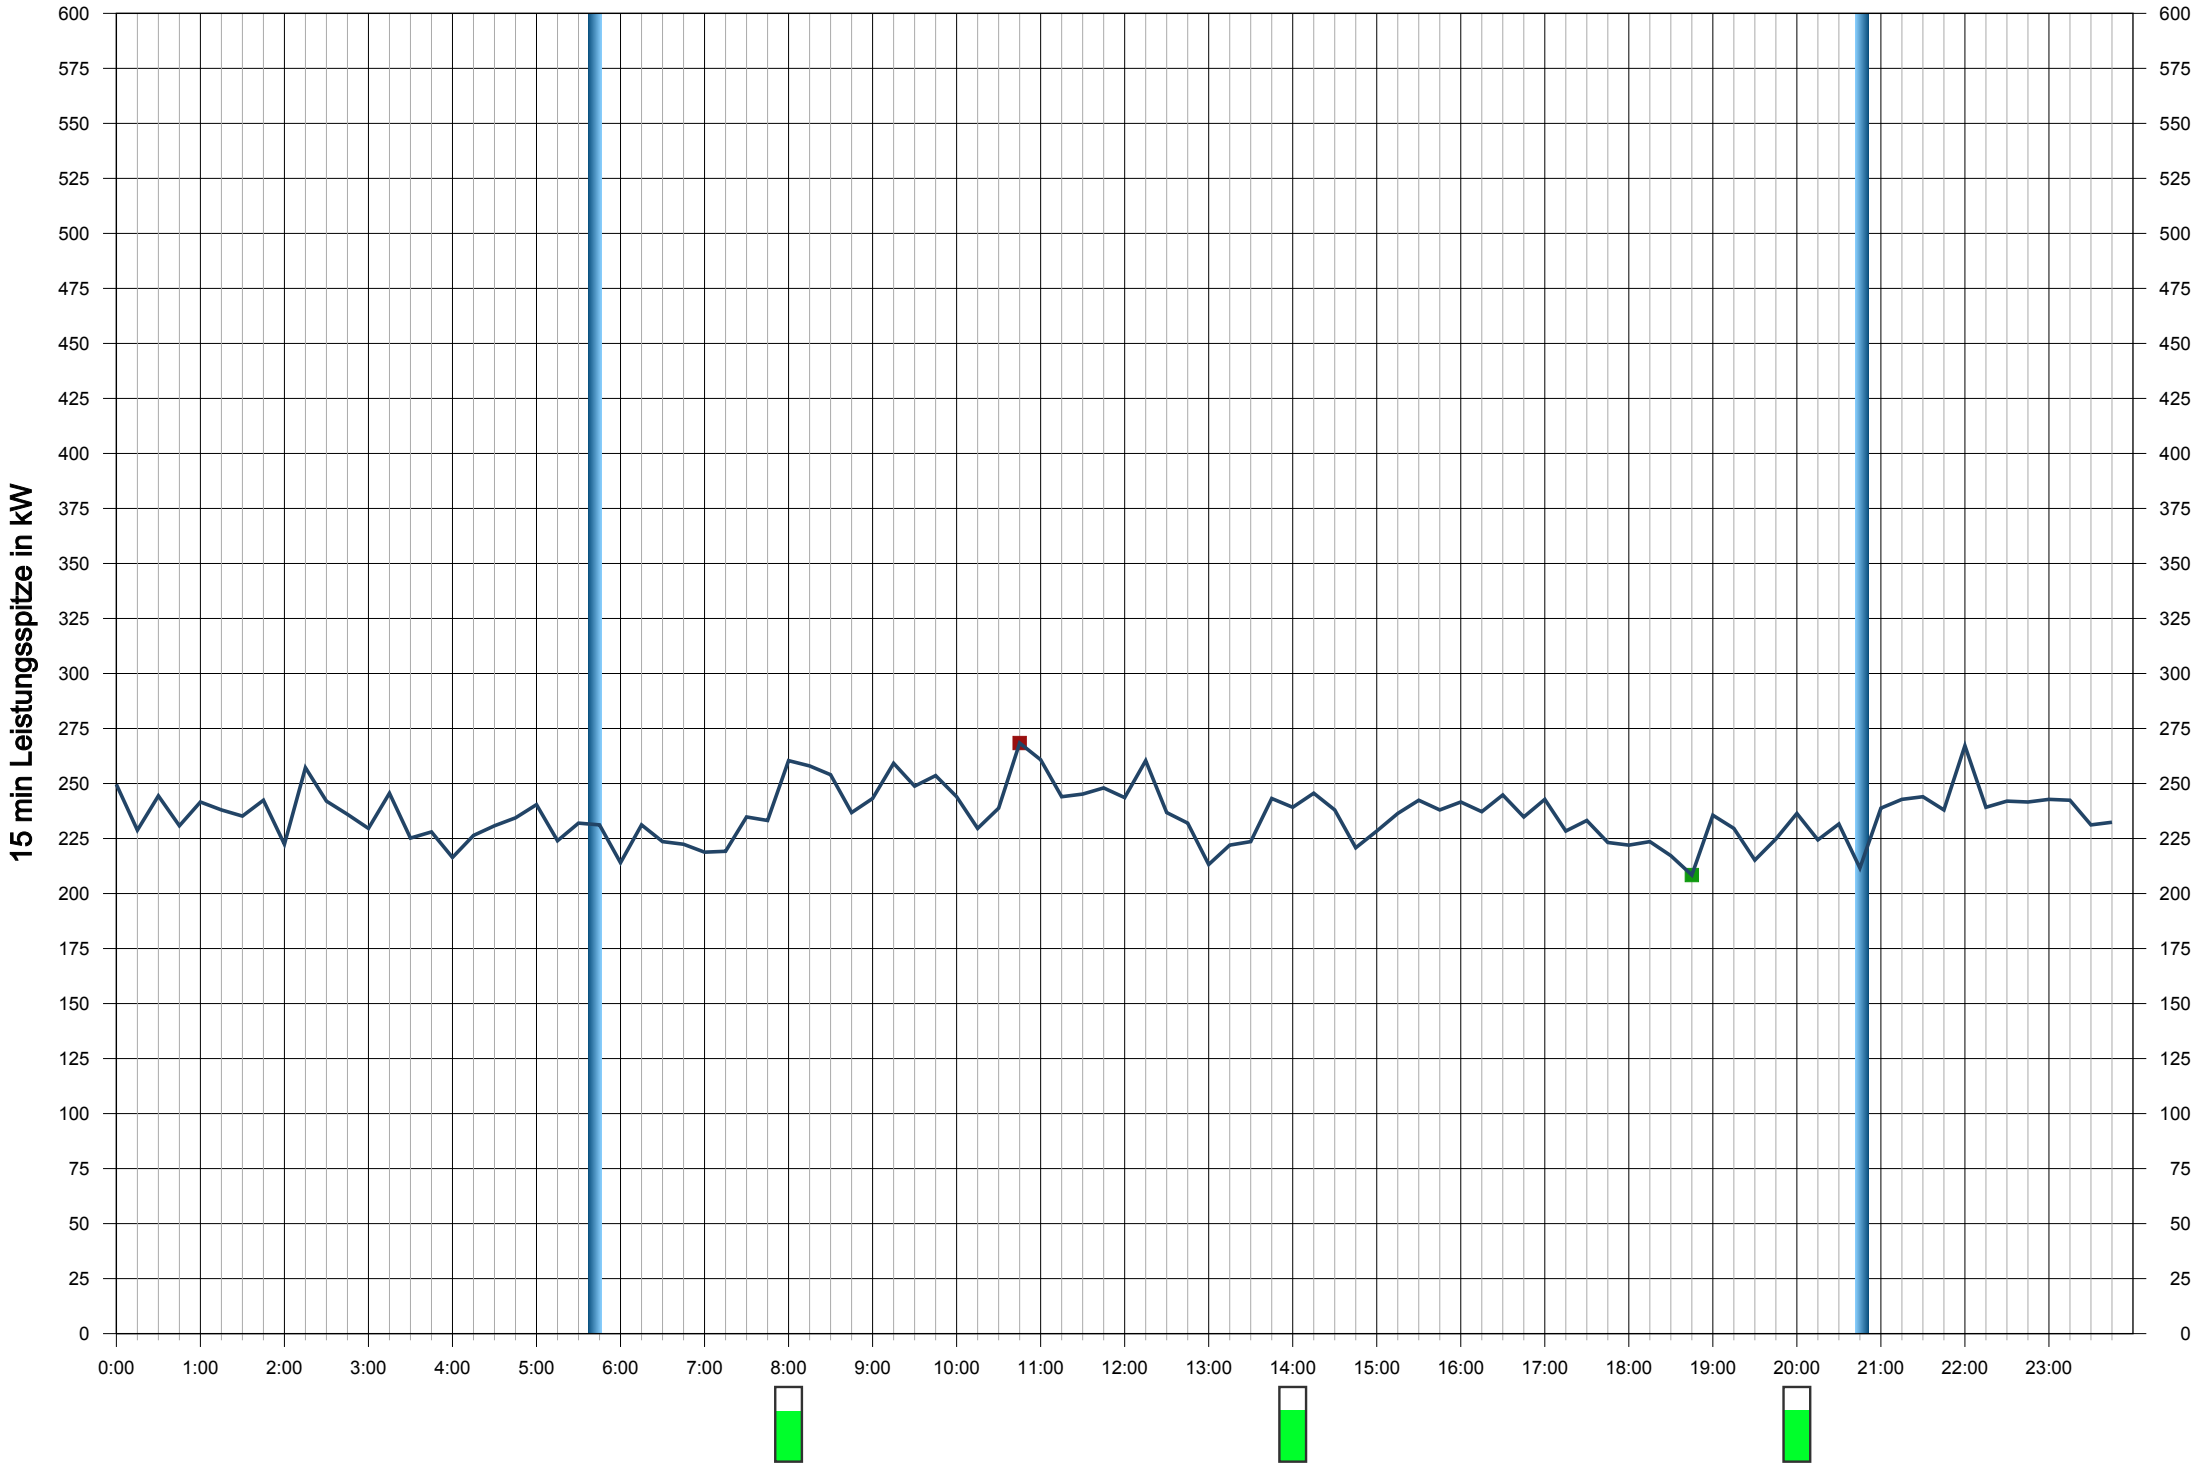


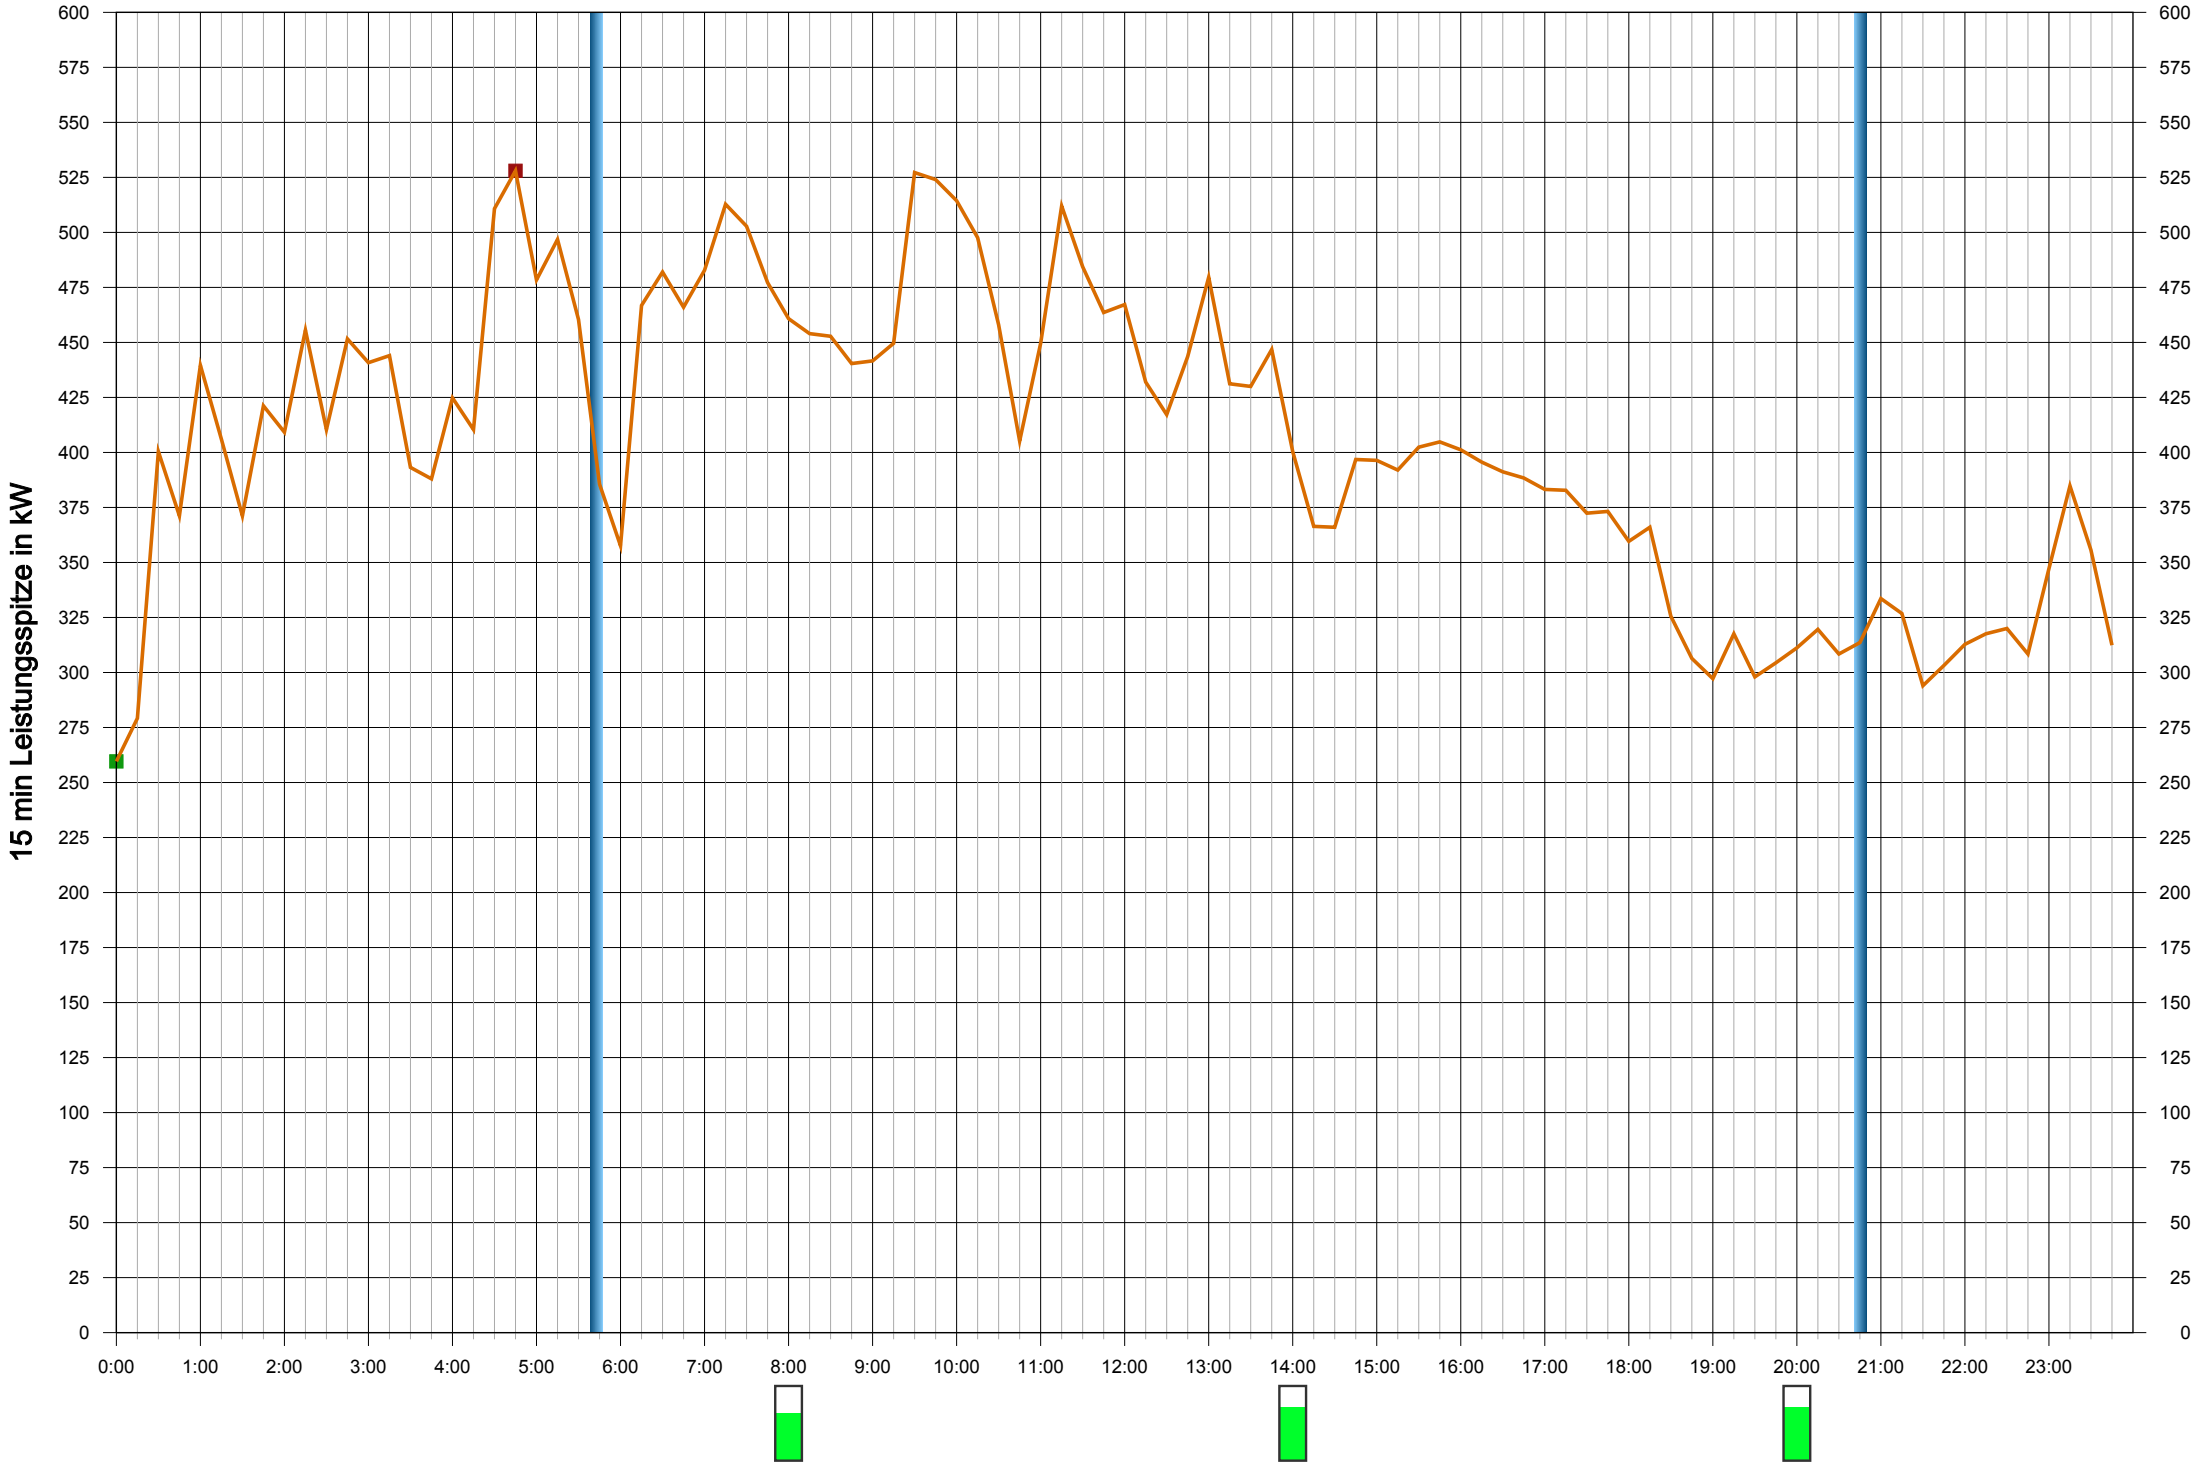


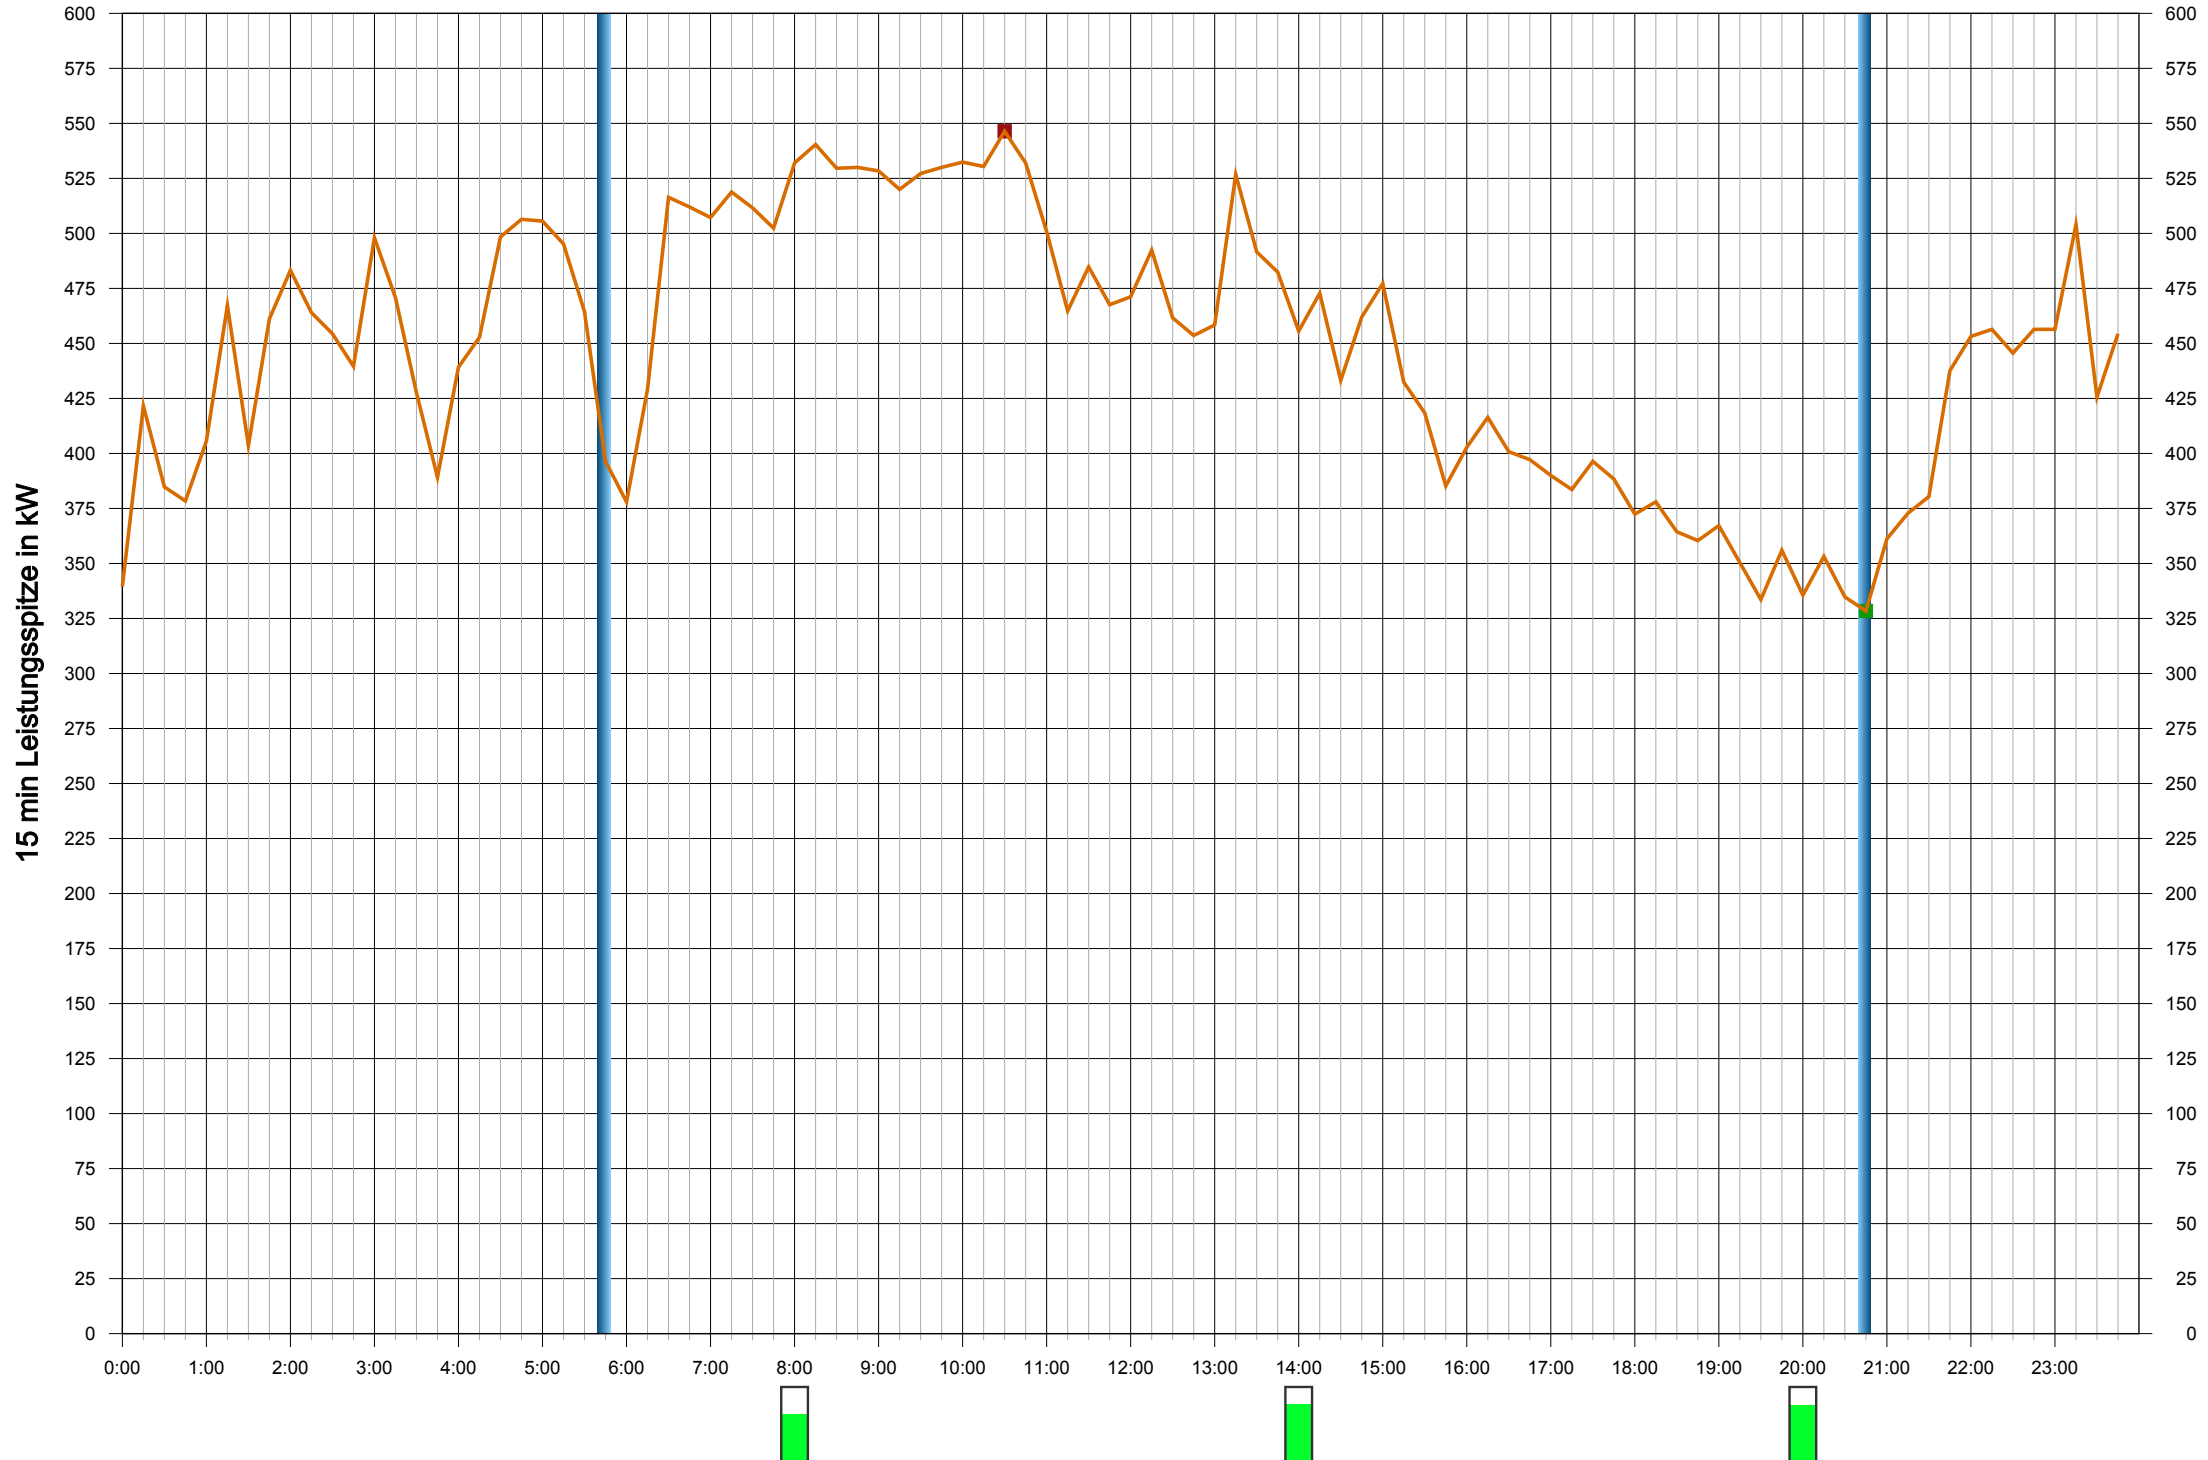


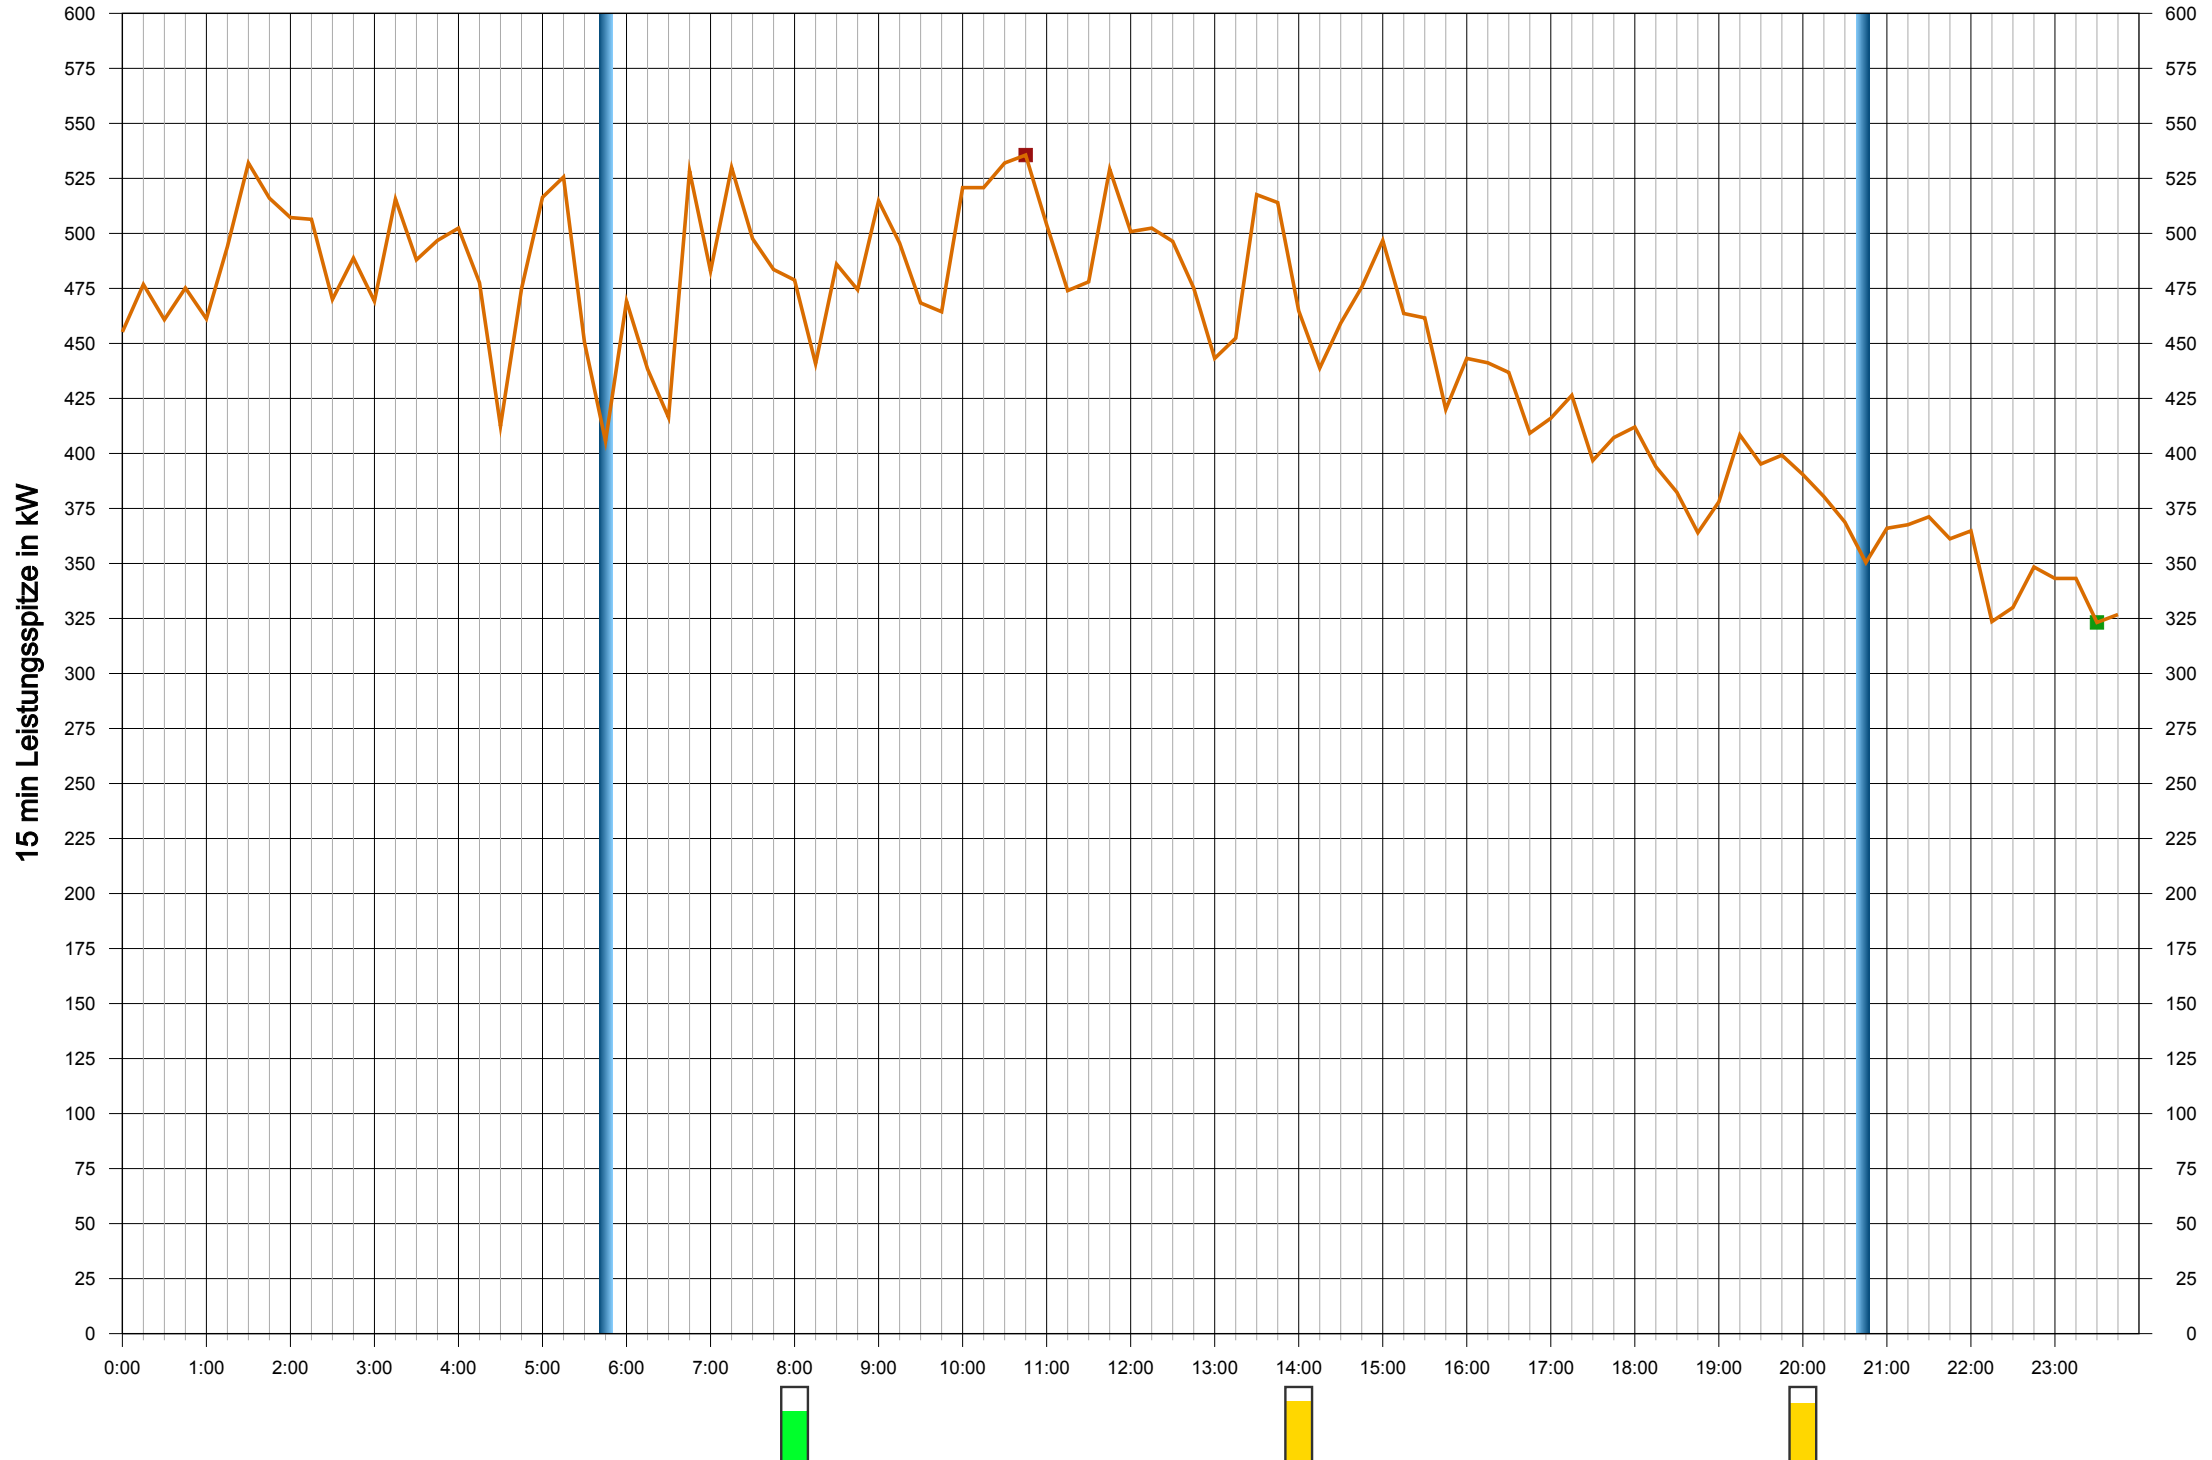





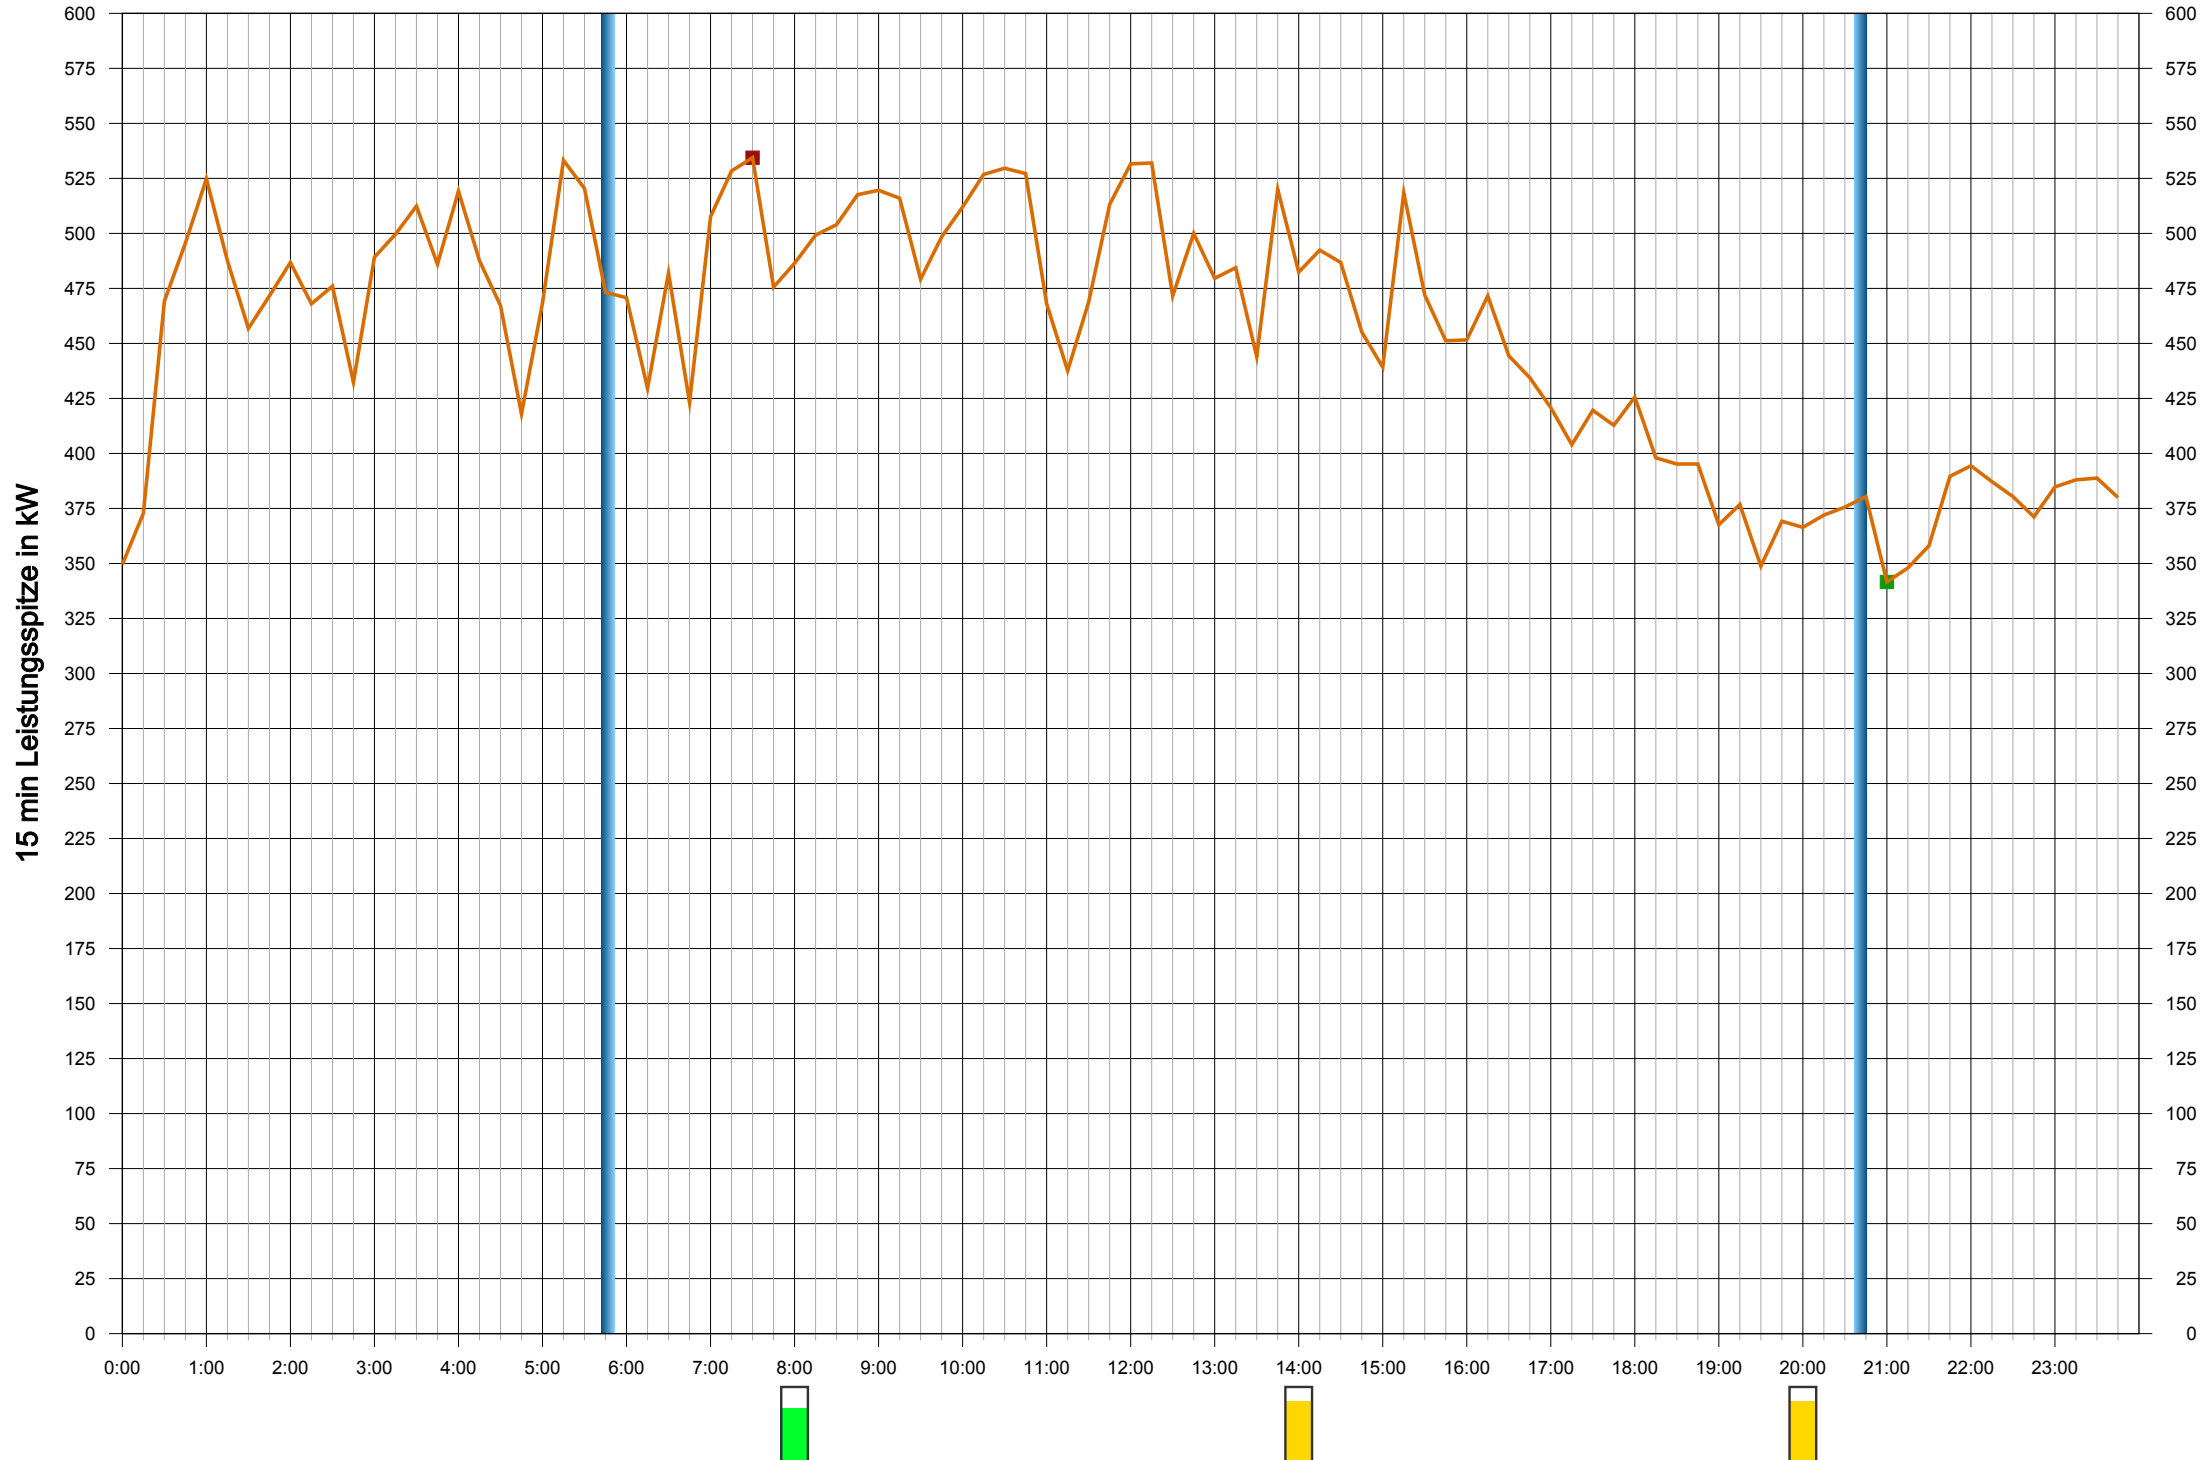


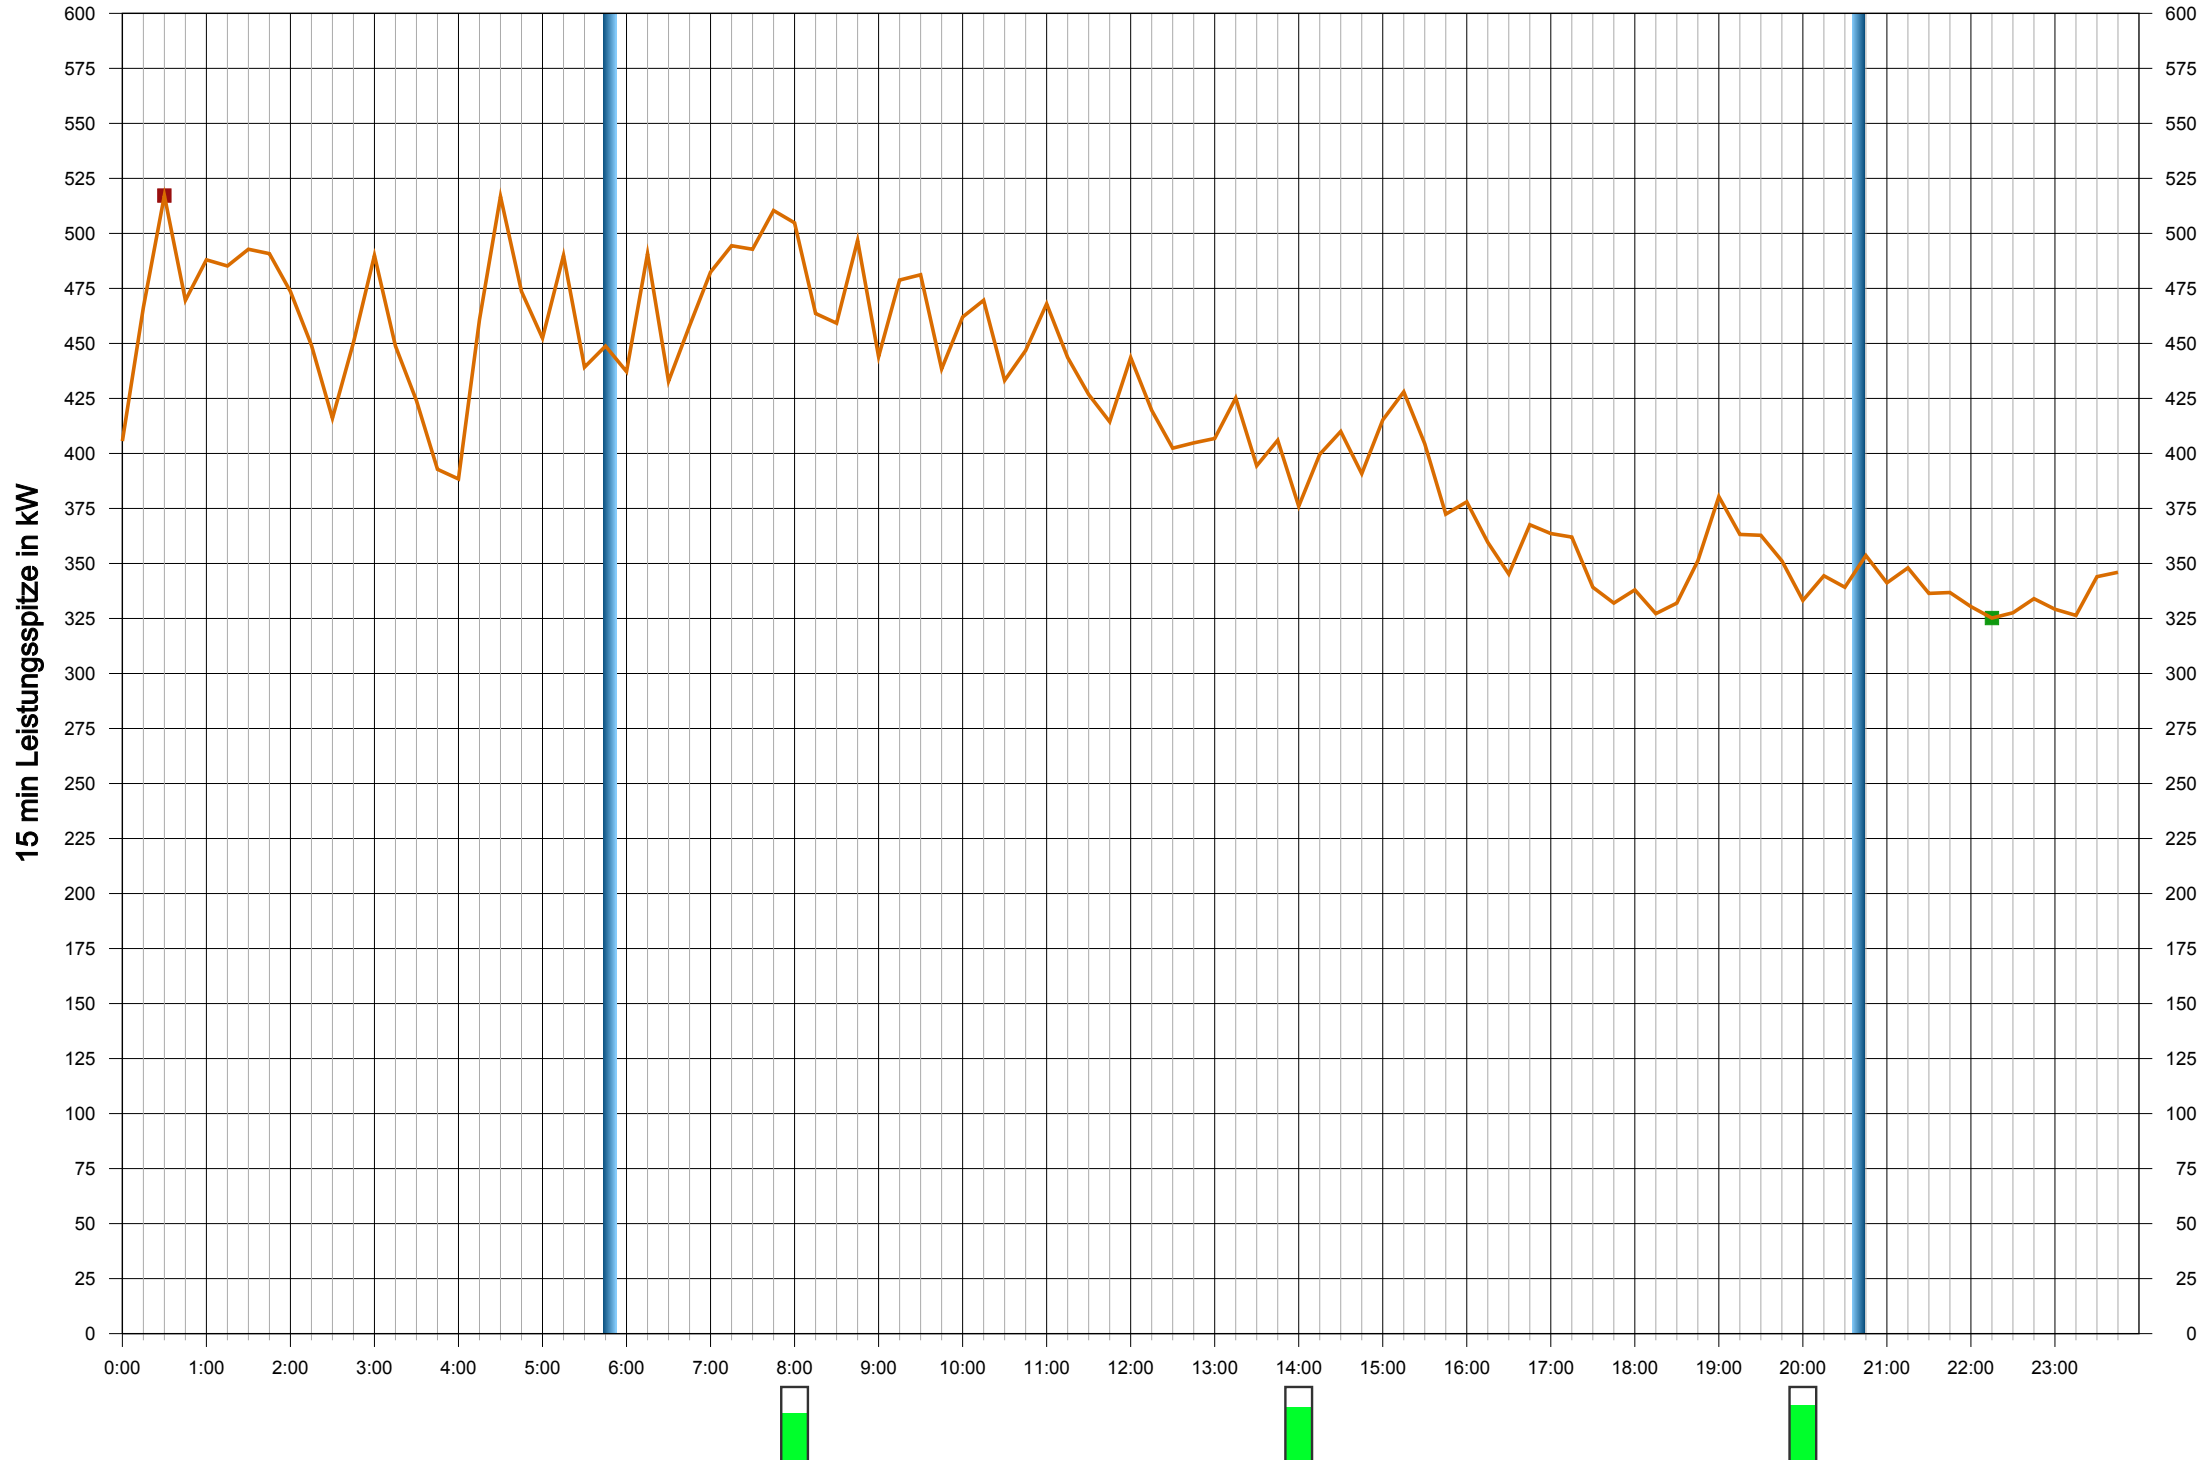


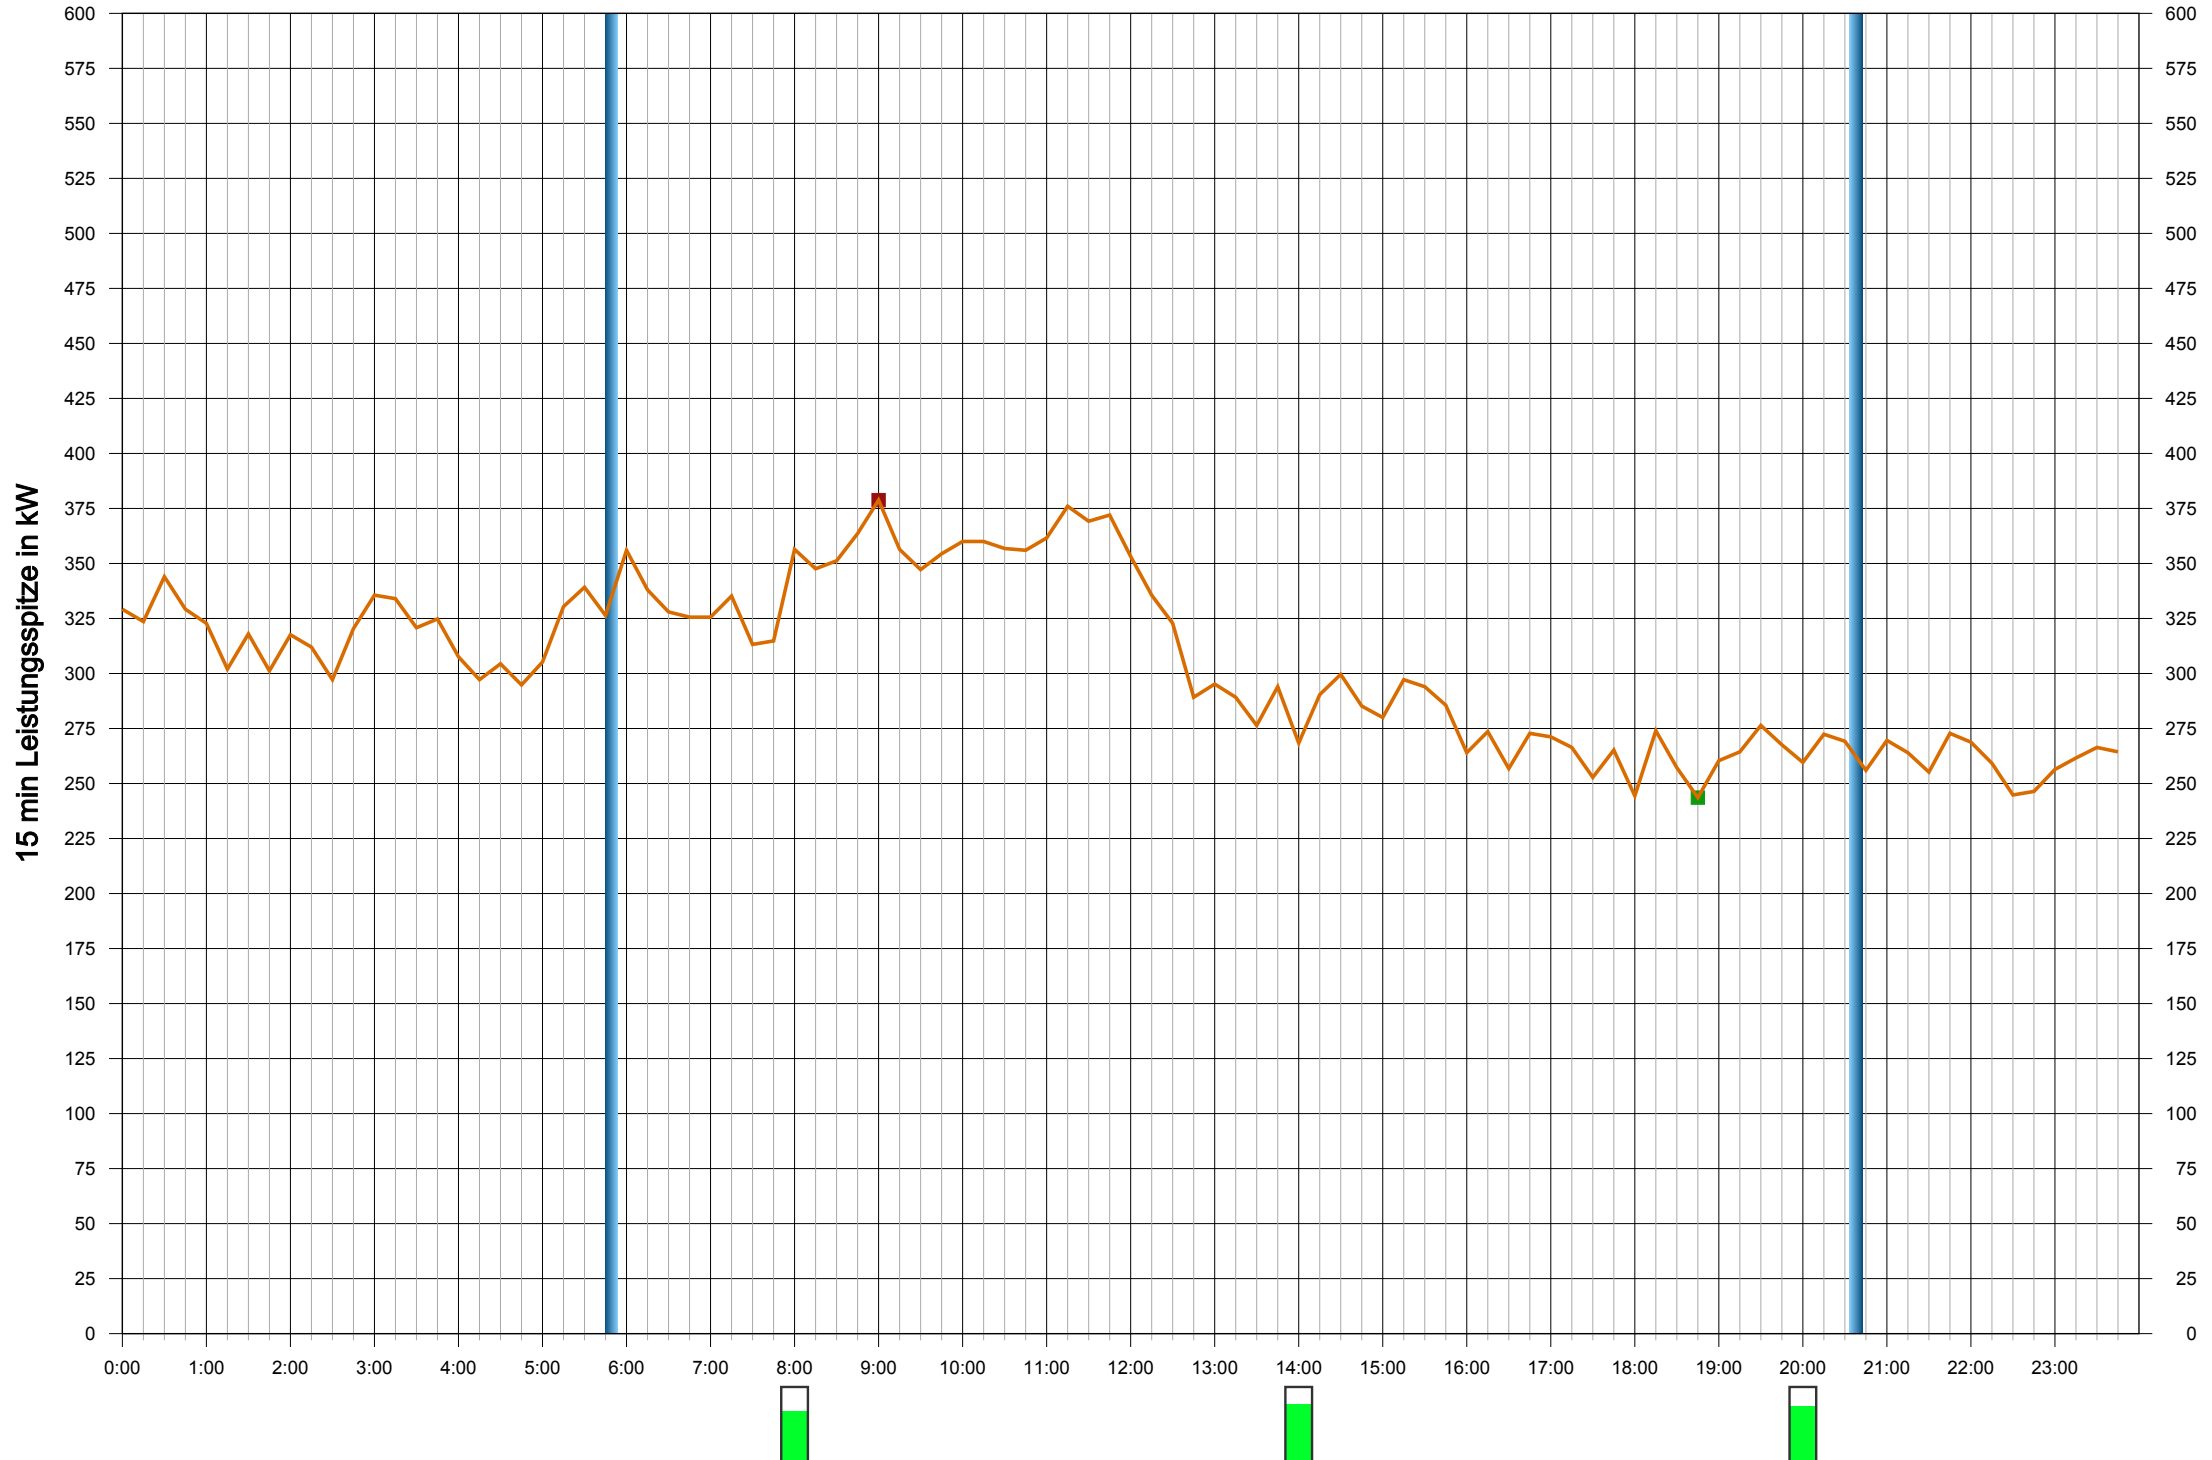


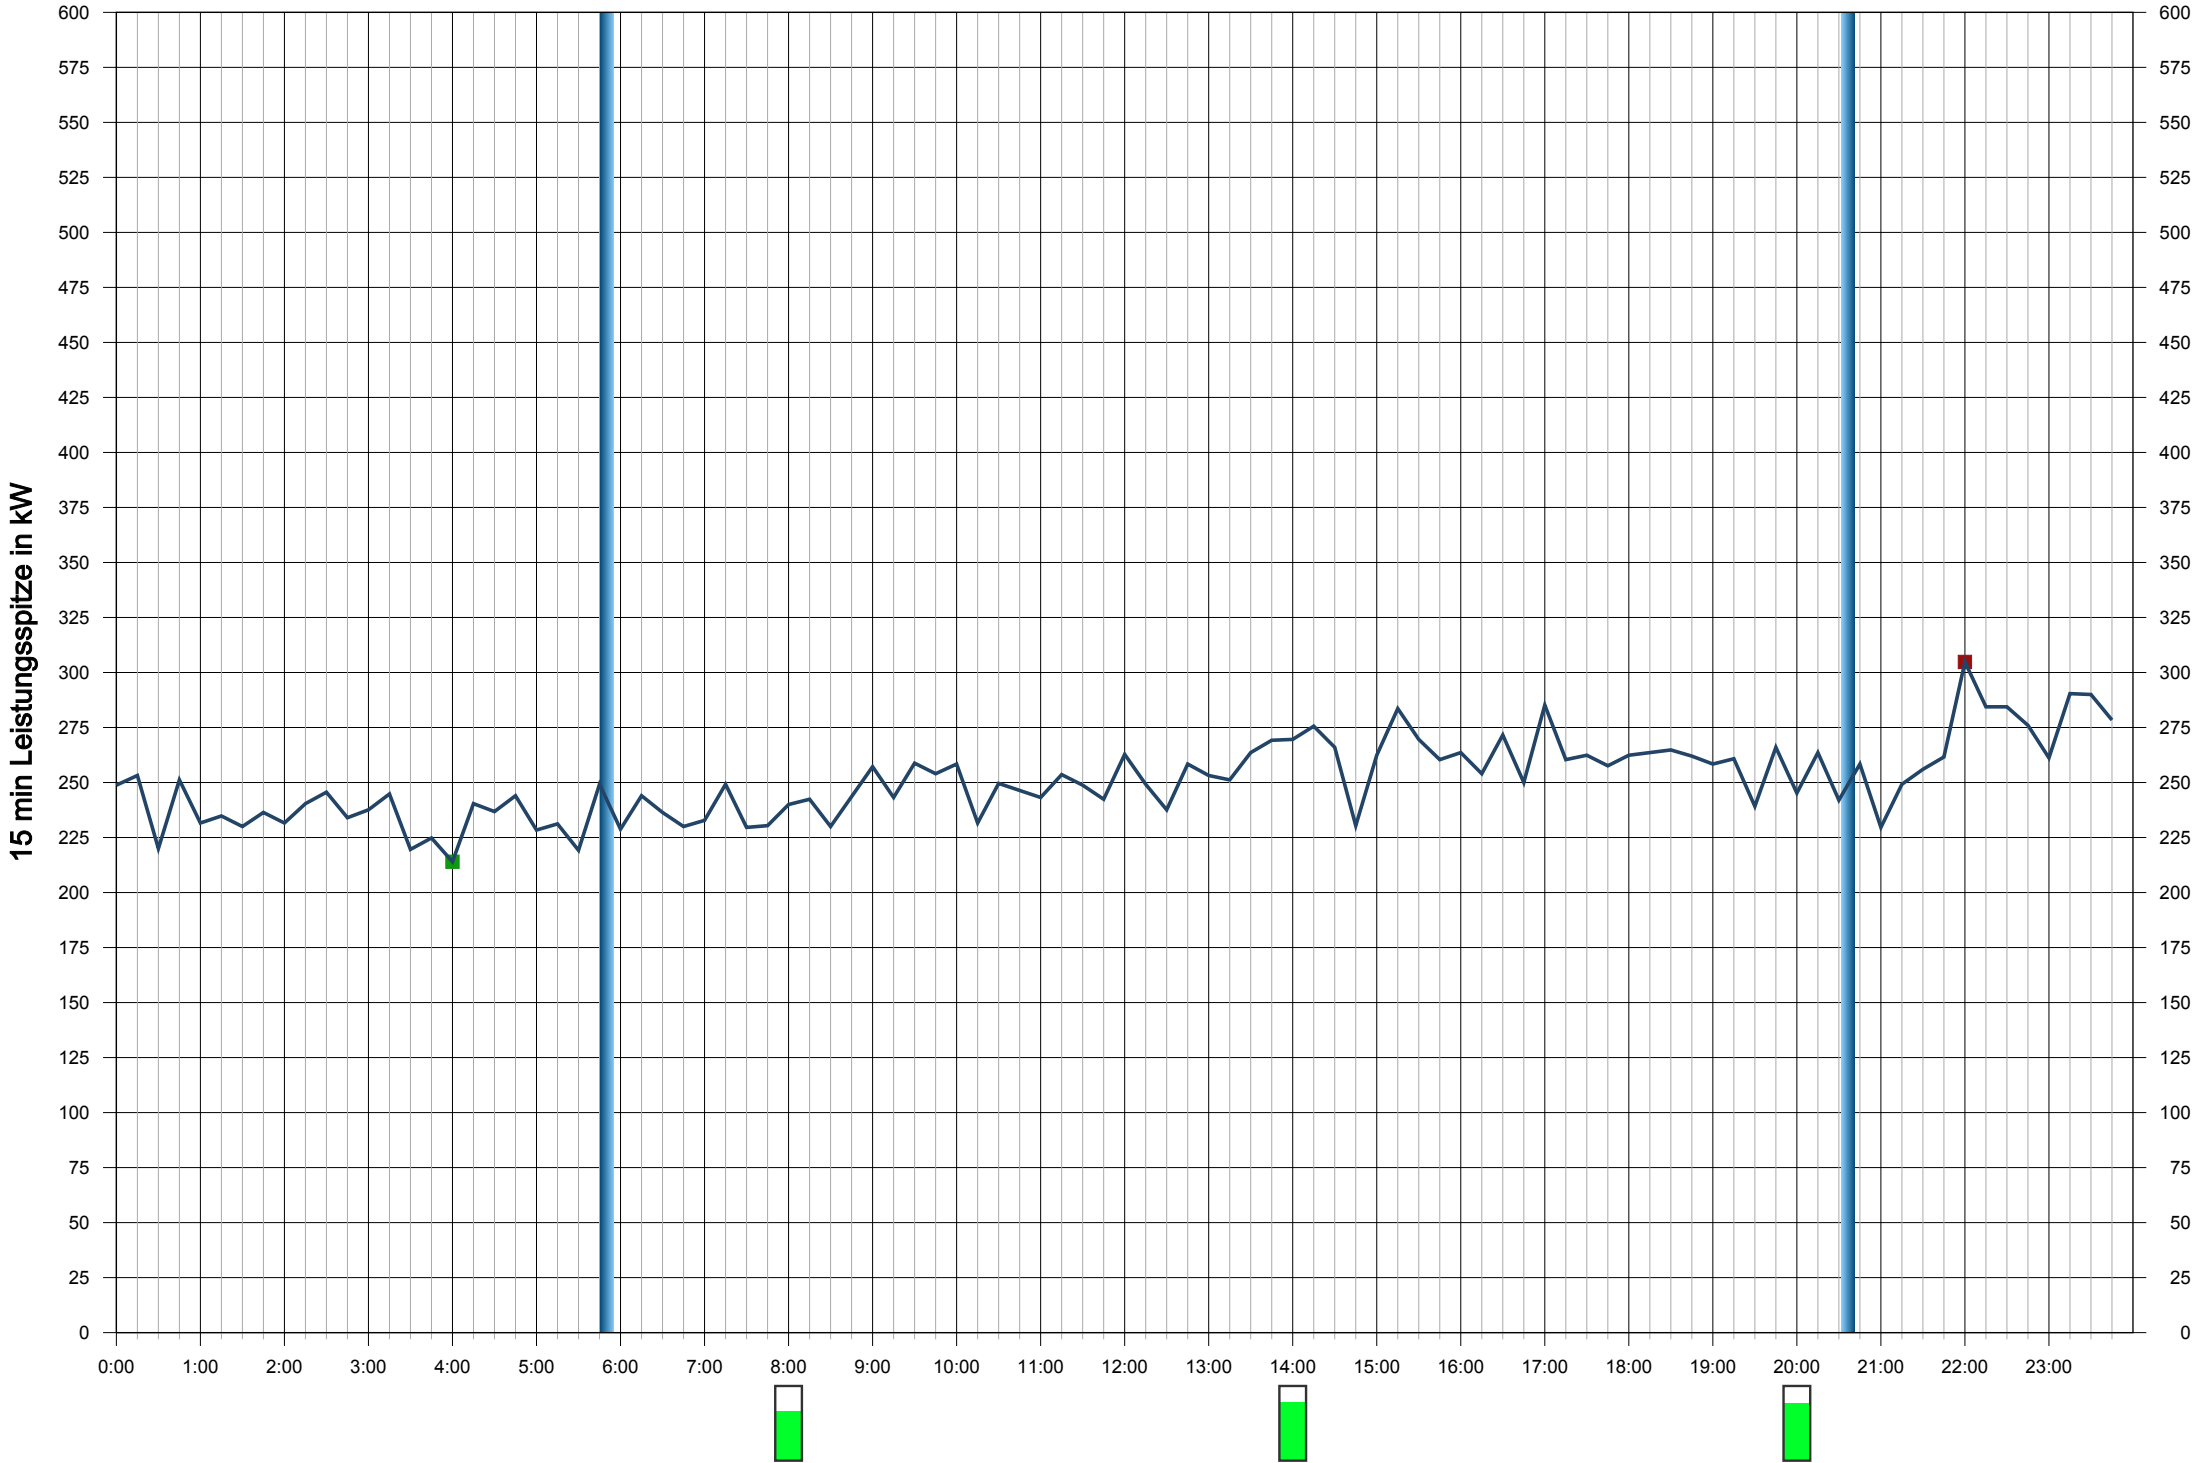

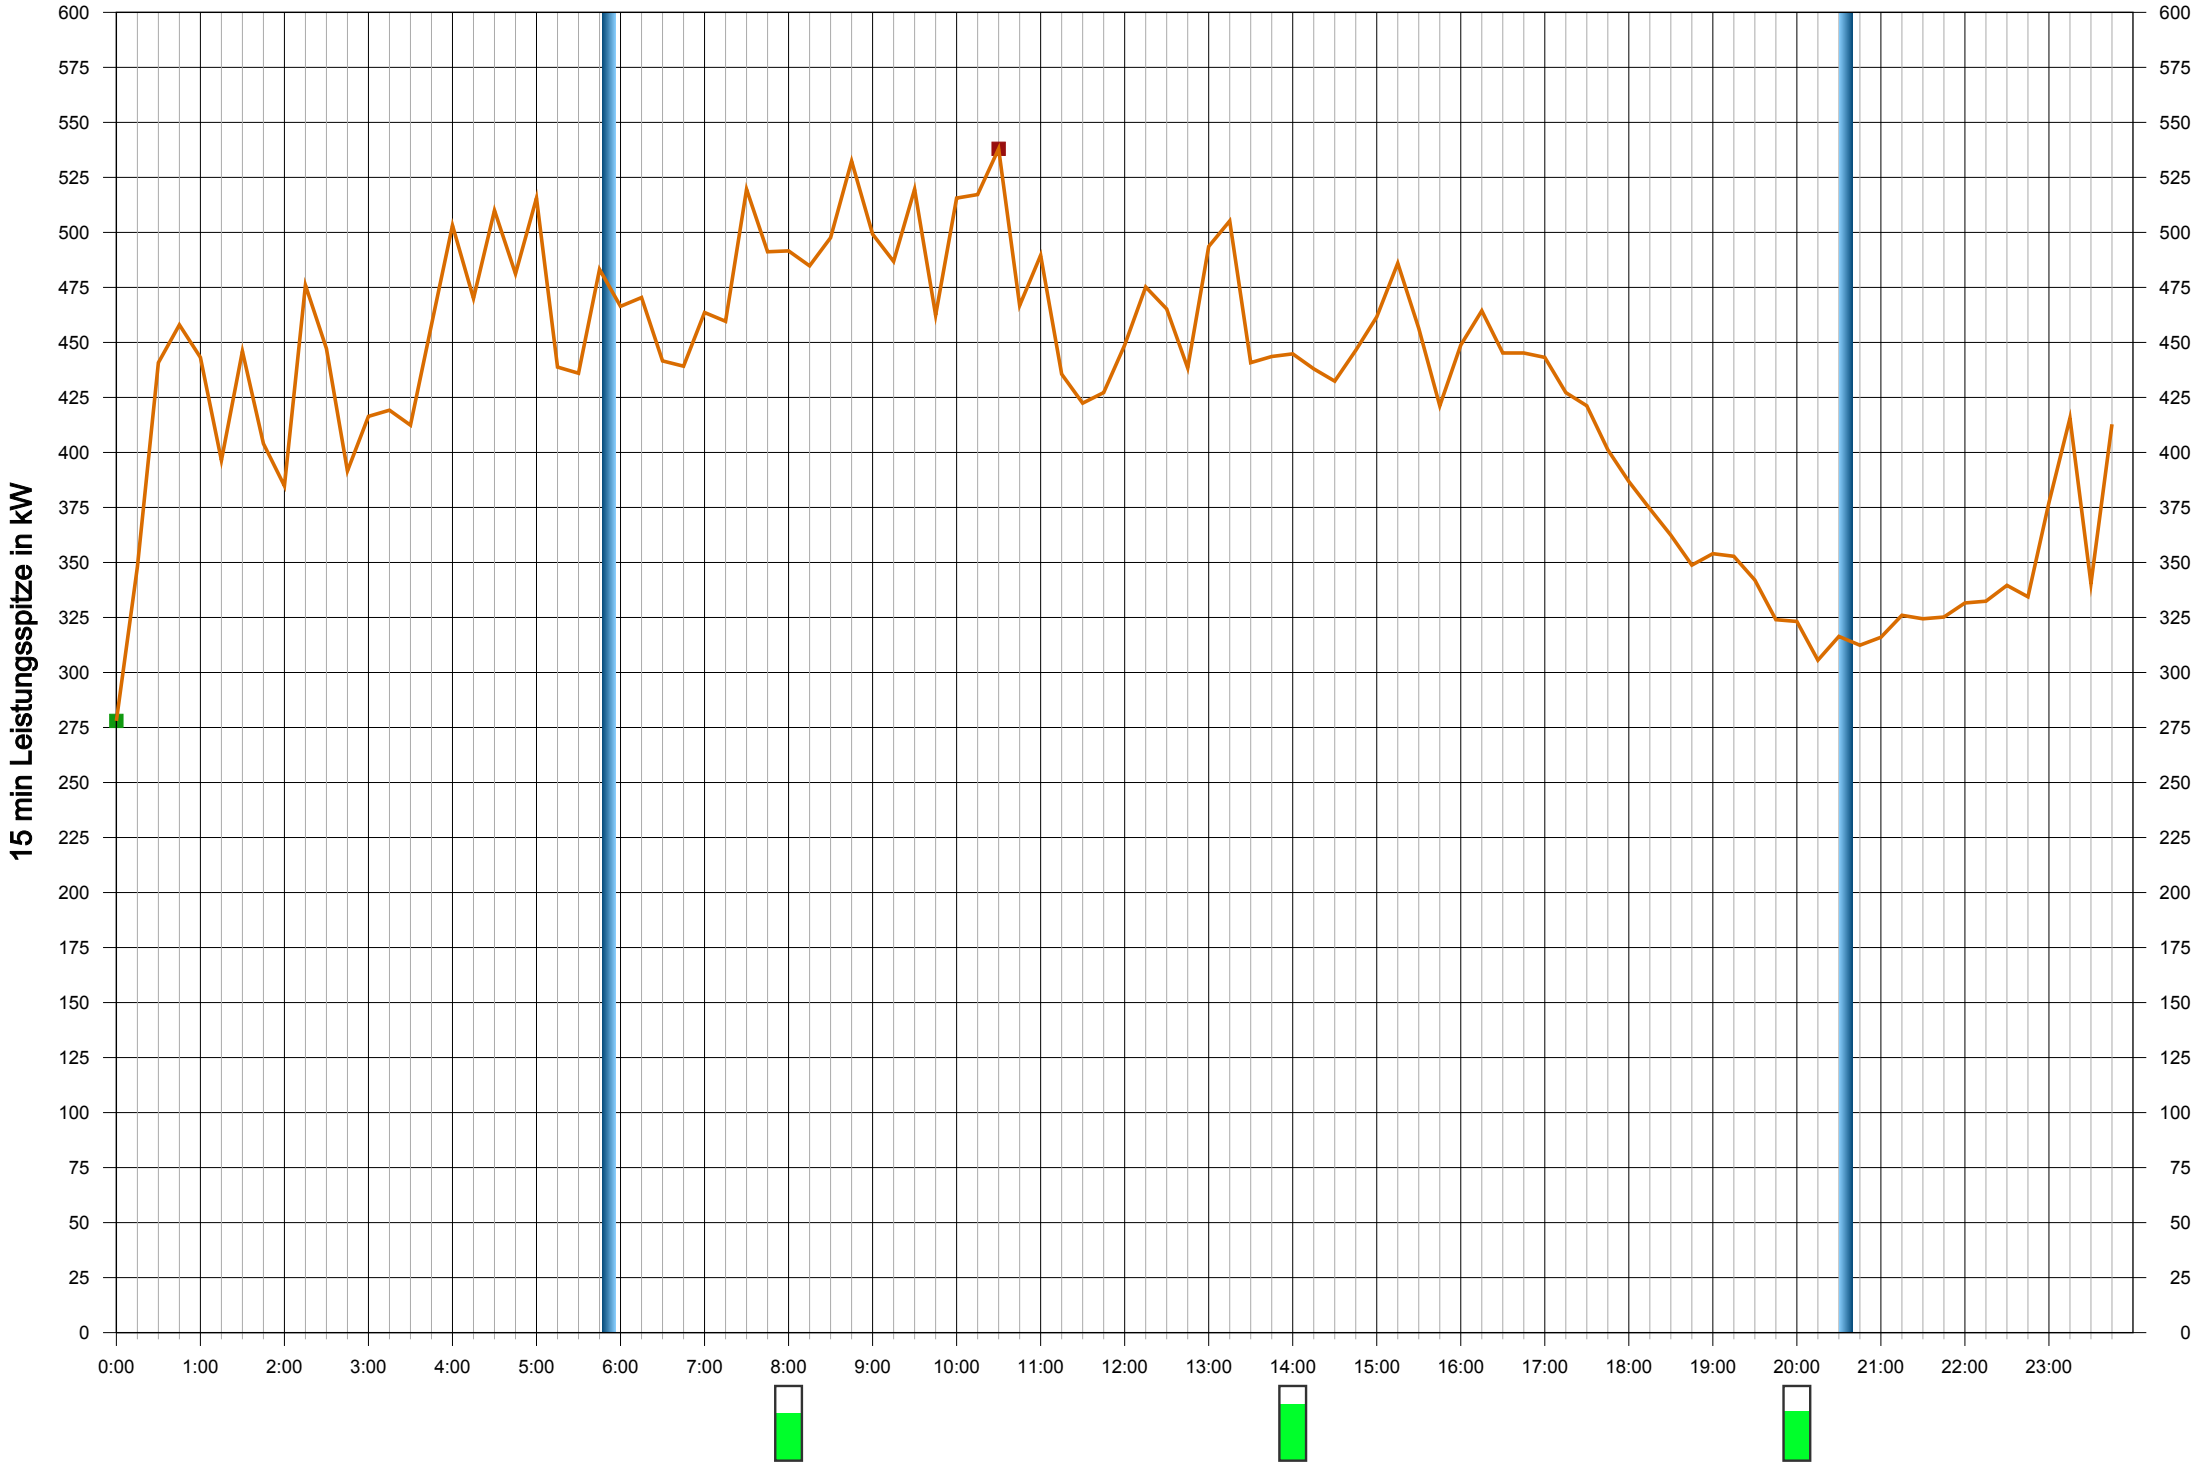

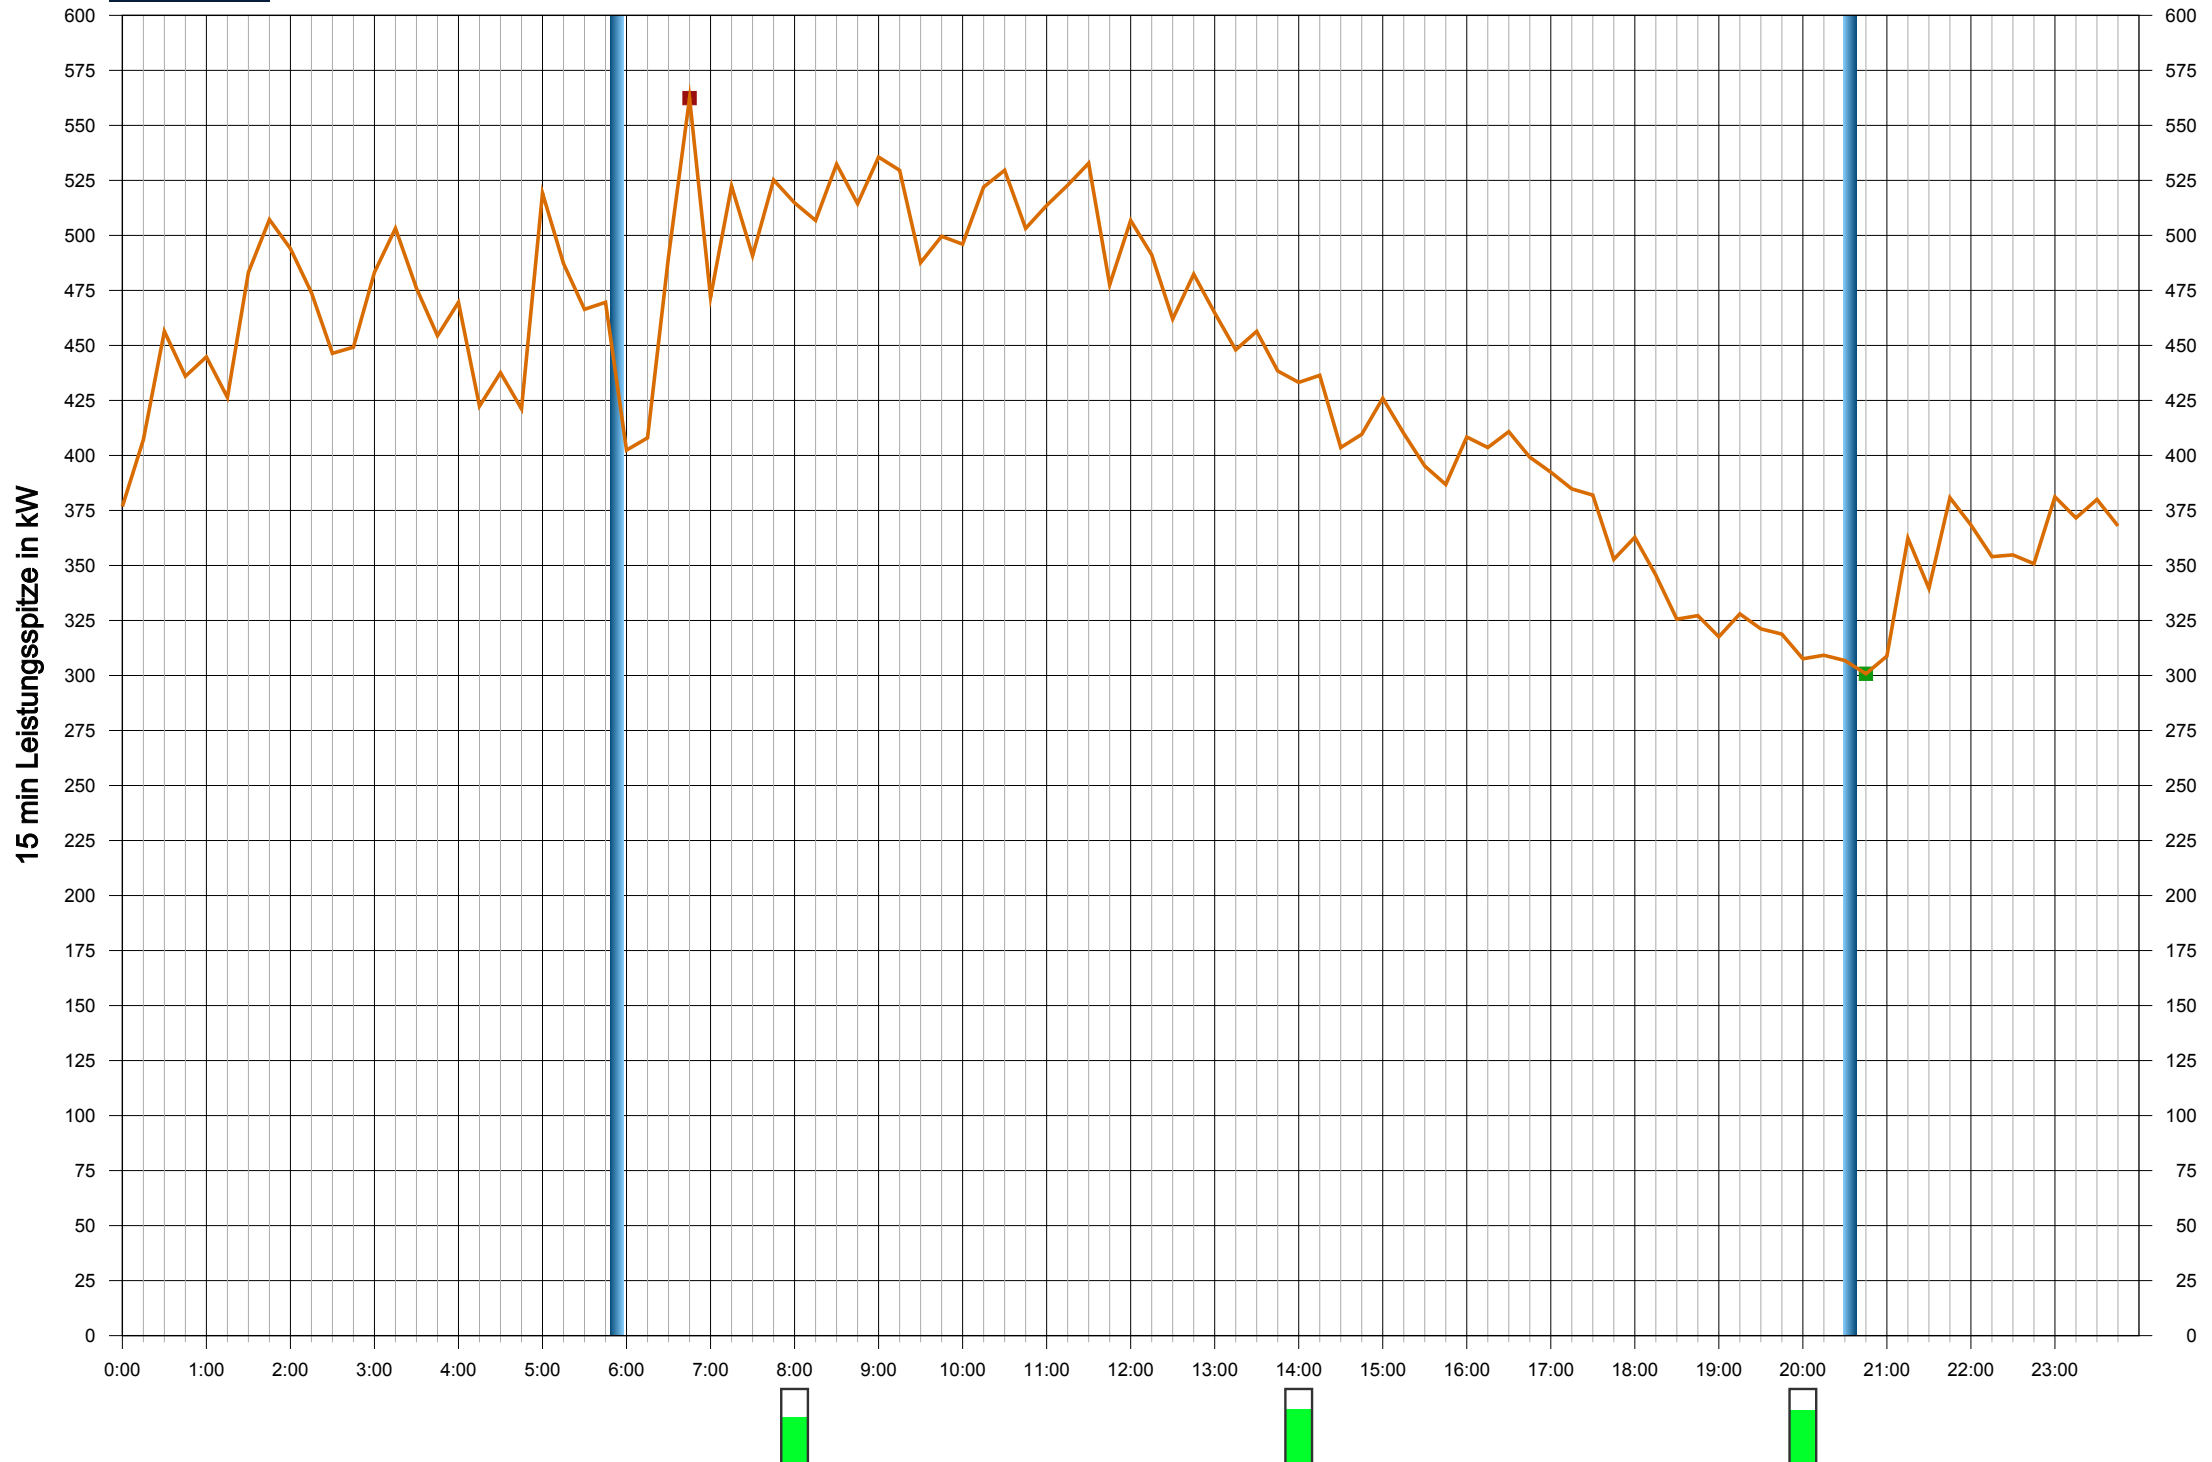

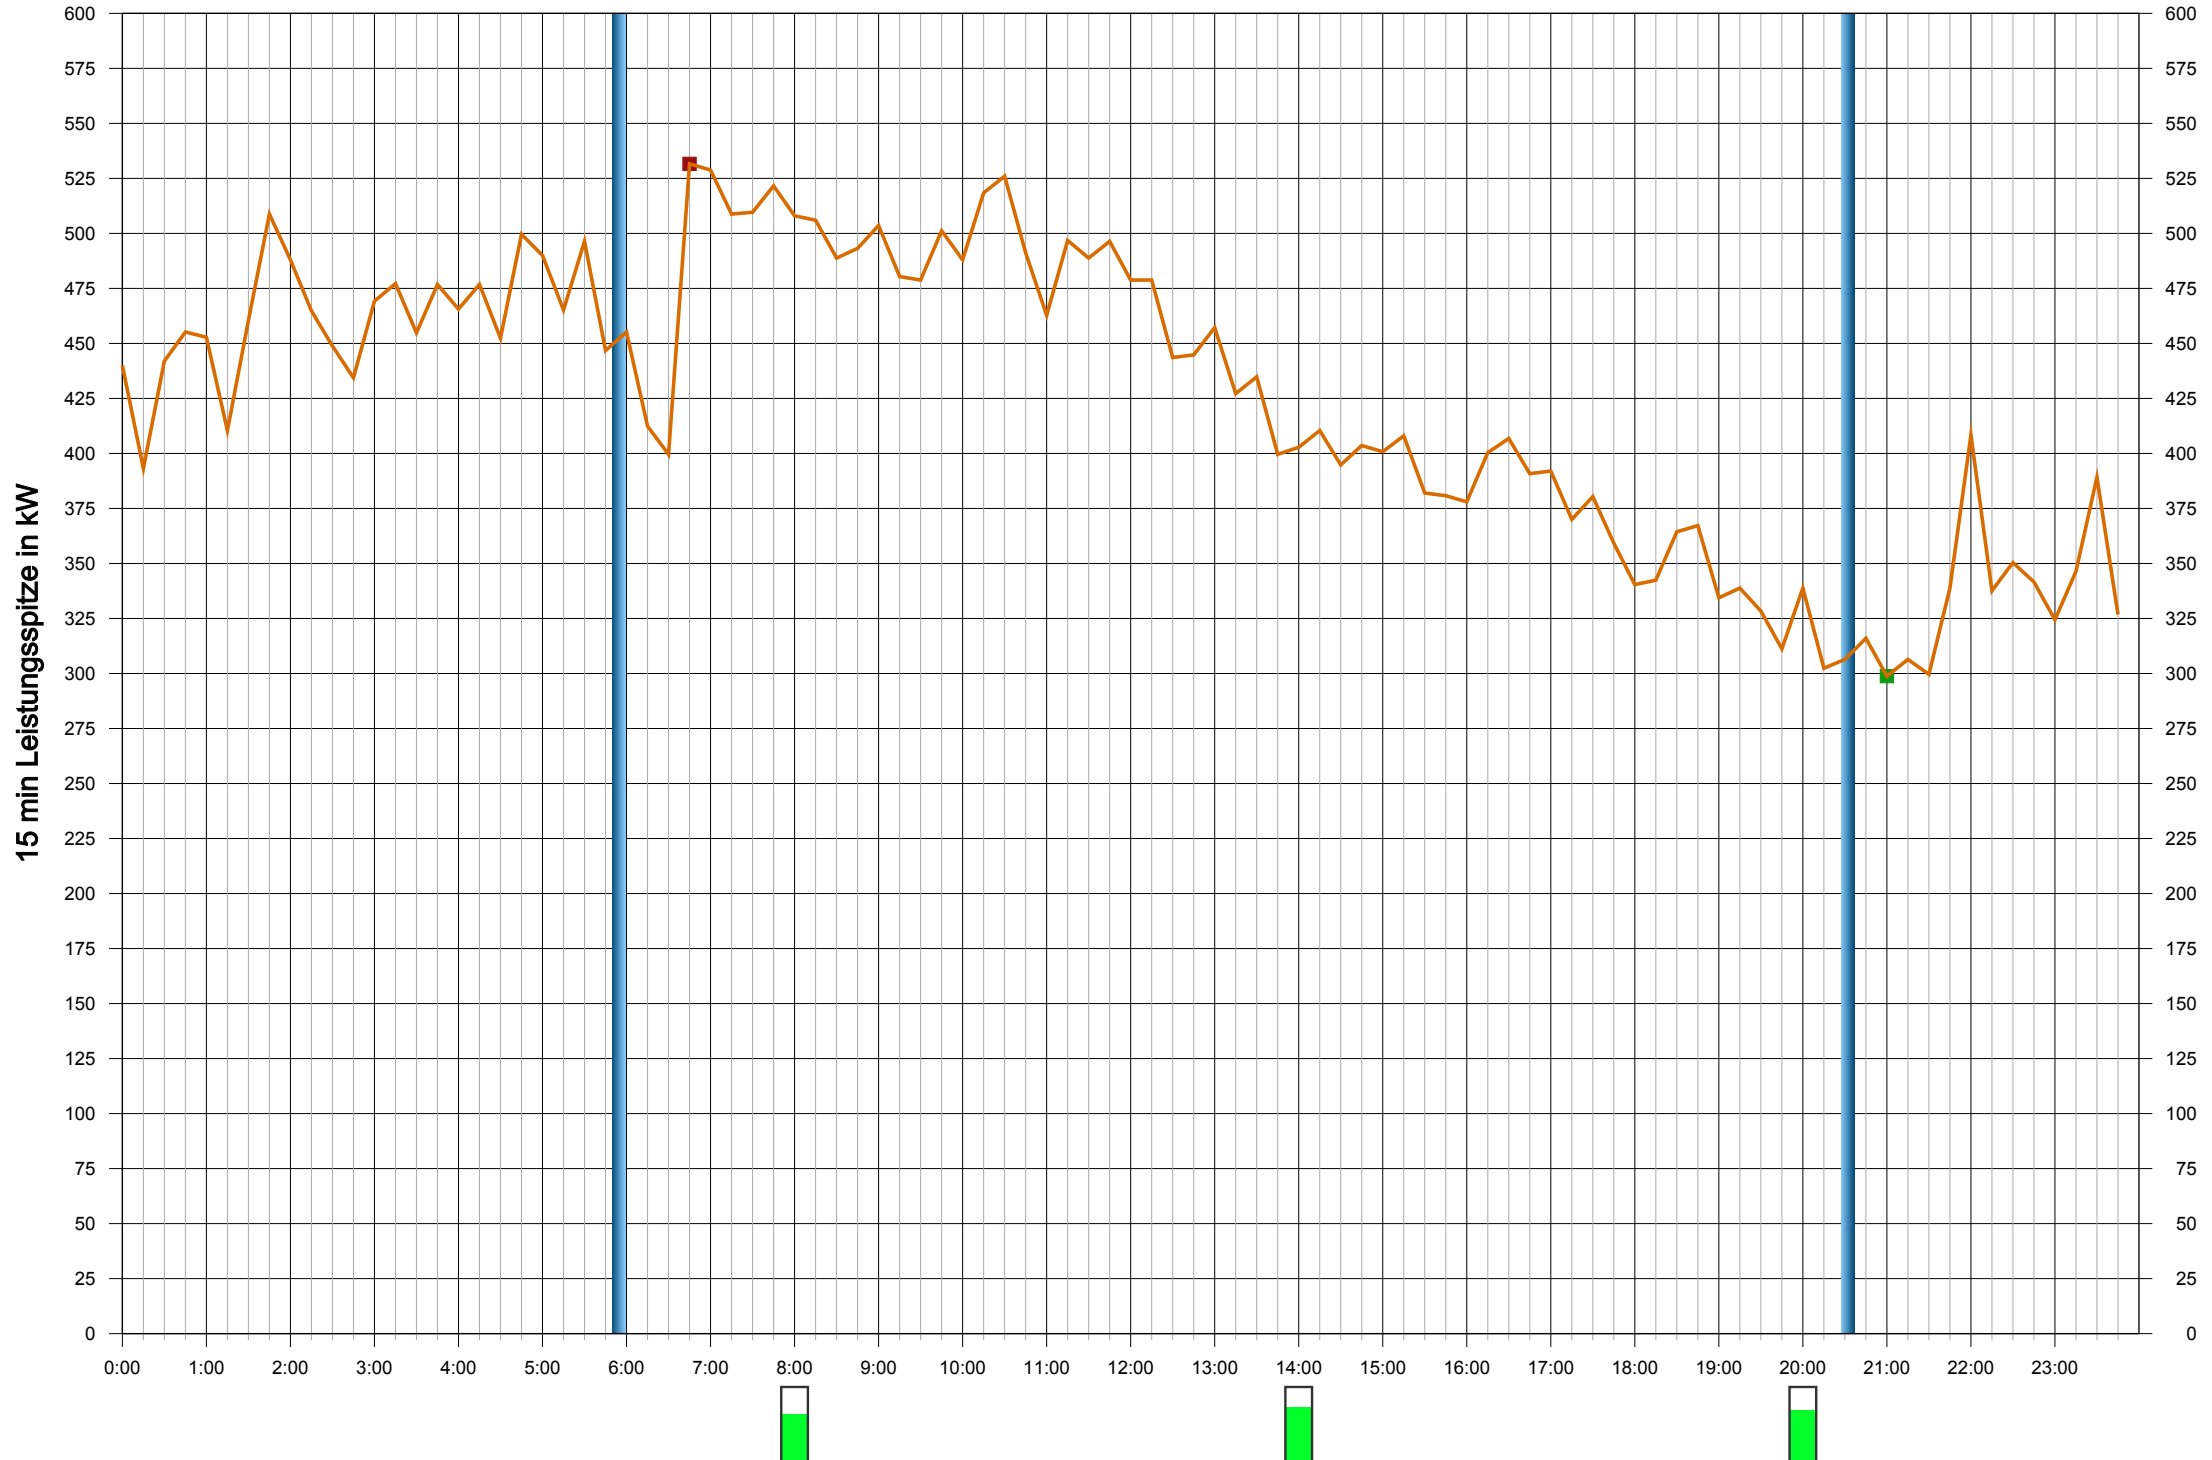


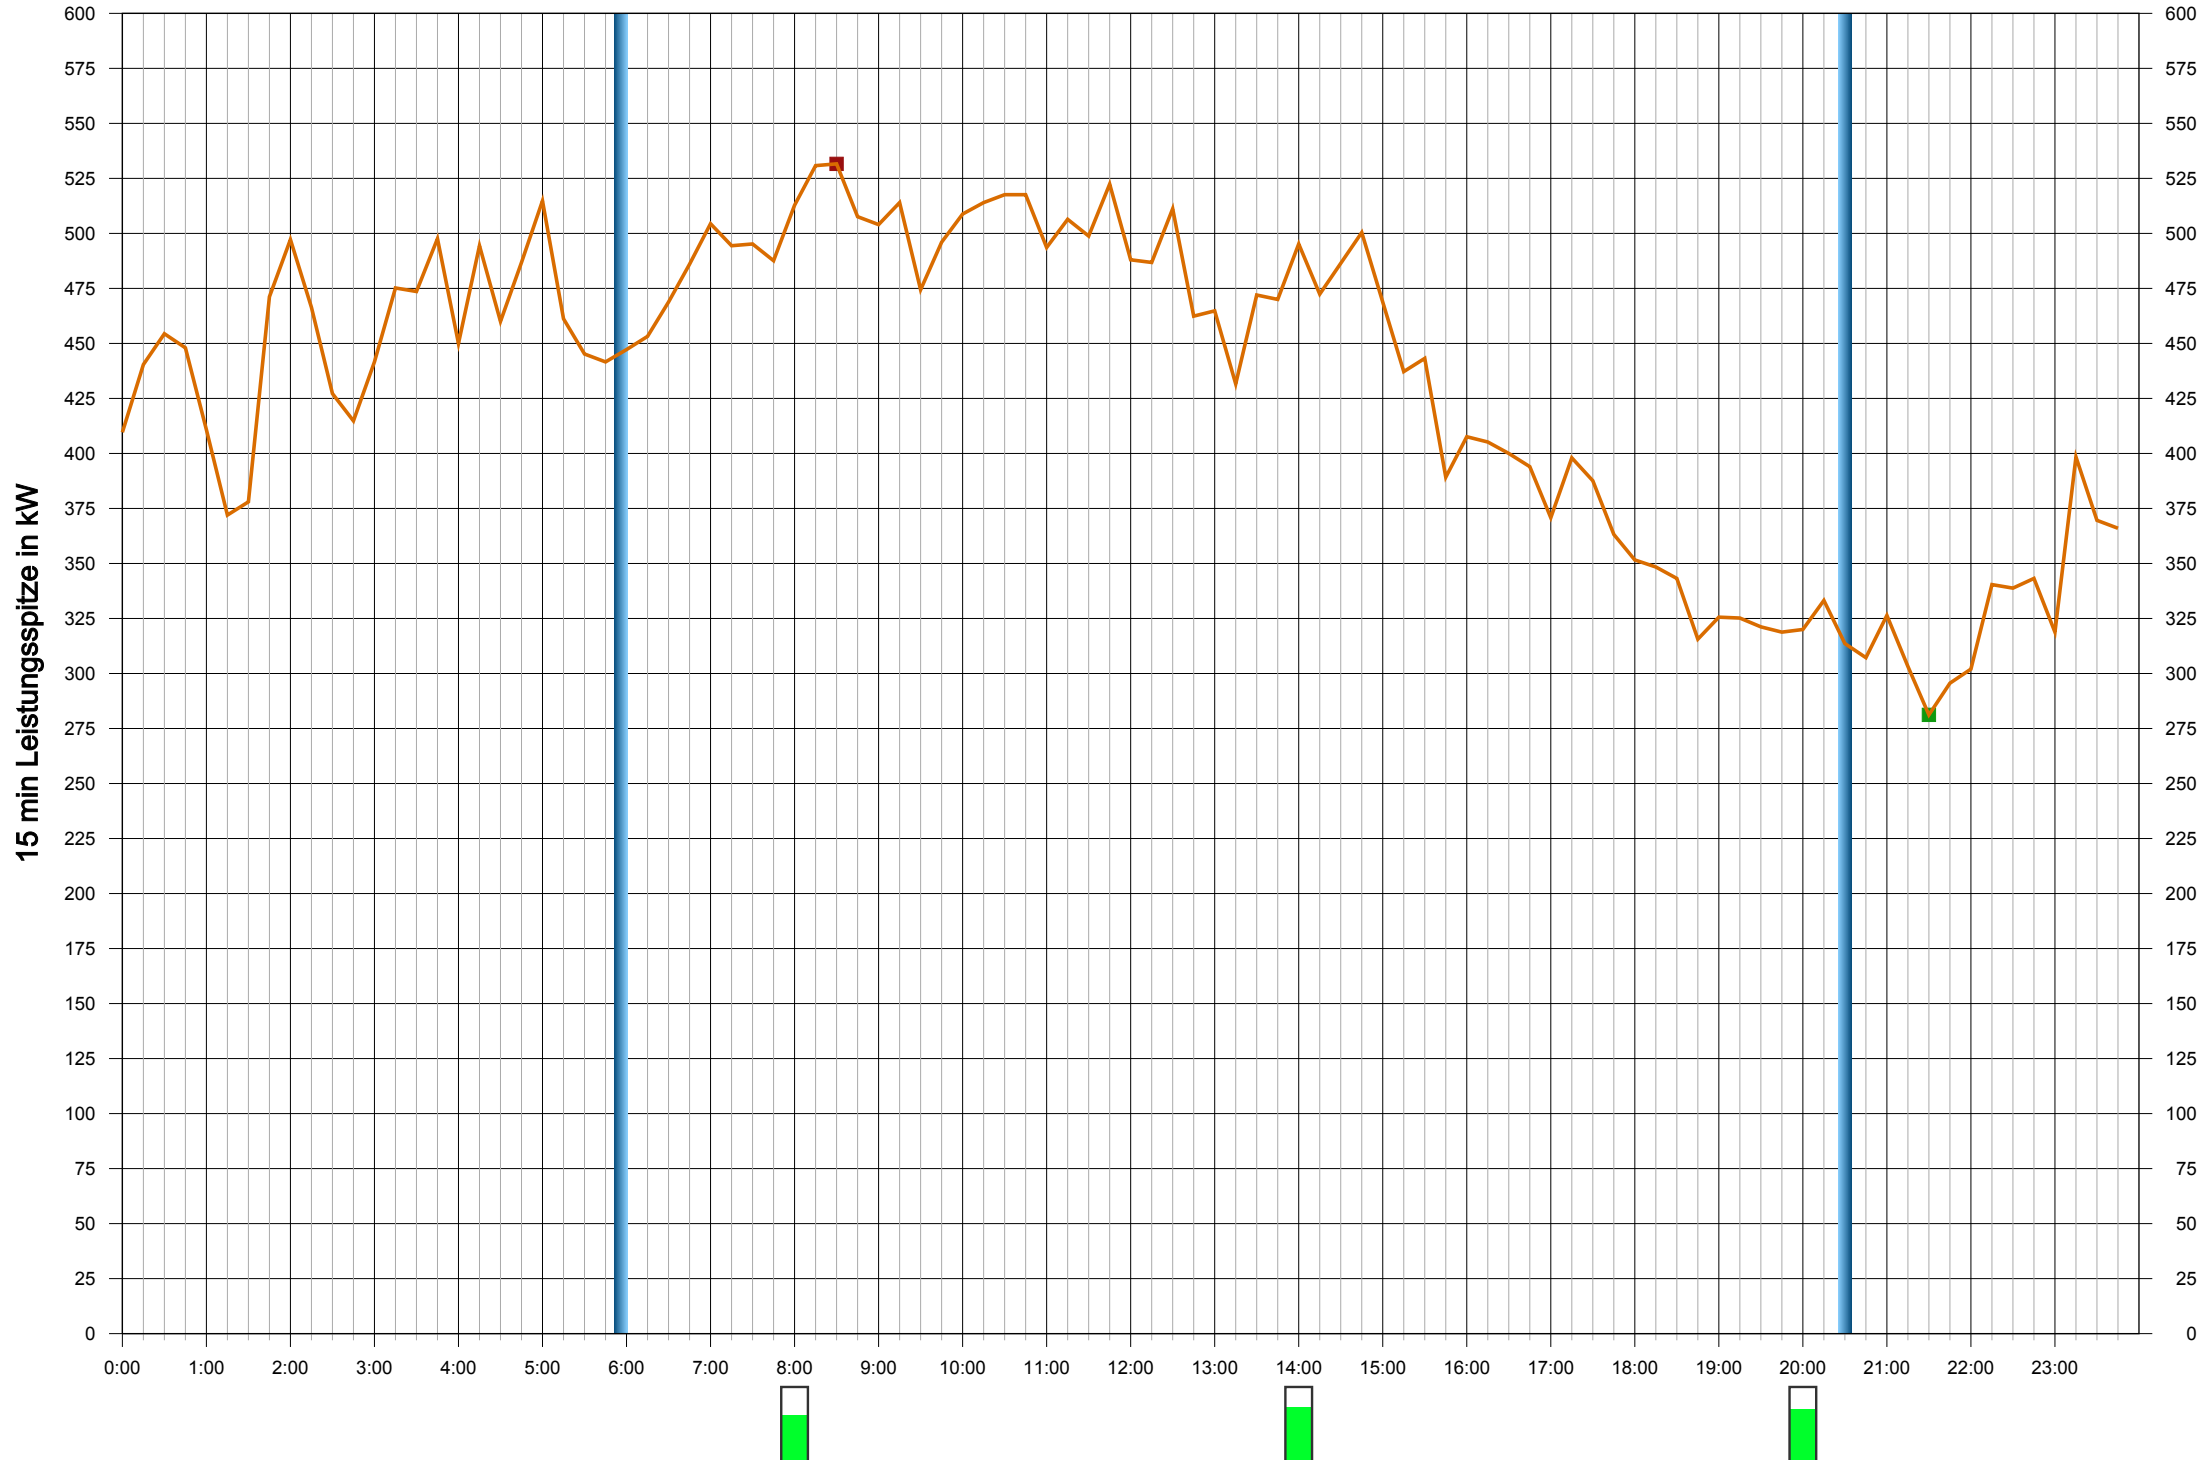






# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Fr. 10.8.2012 (Woche 32)


Tagesminimum: 272,4 kW, Tagesmittelwert: 387,9 kW, Tagesmaximum: 510,0 kW, Tagesbedarf: 9.309 kWh (1.303 €)

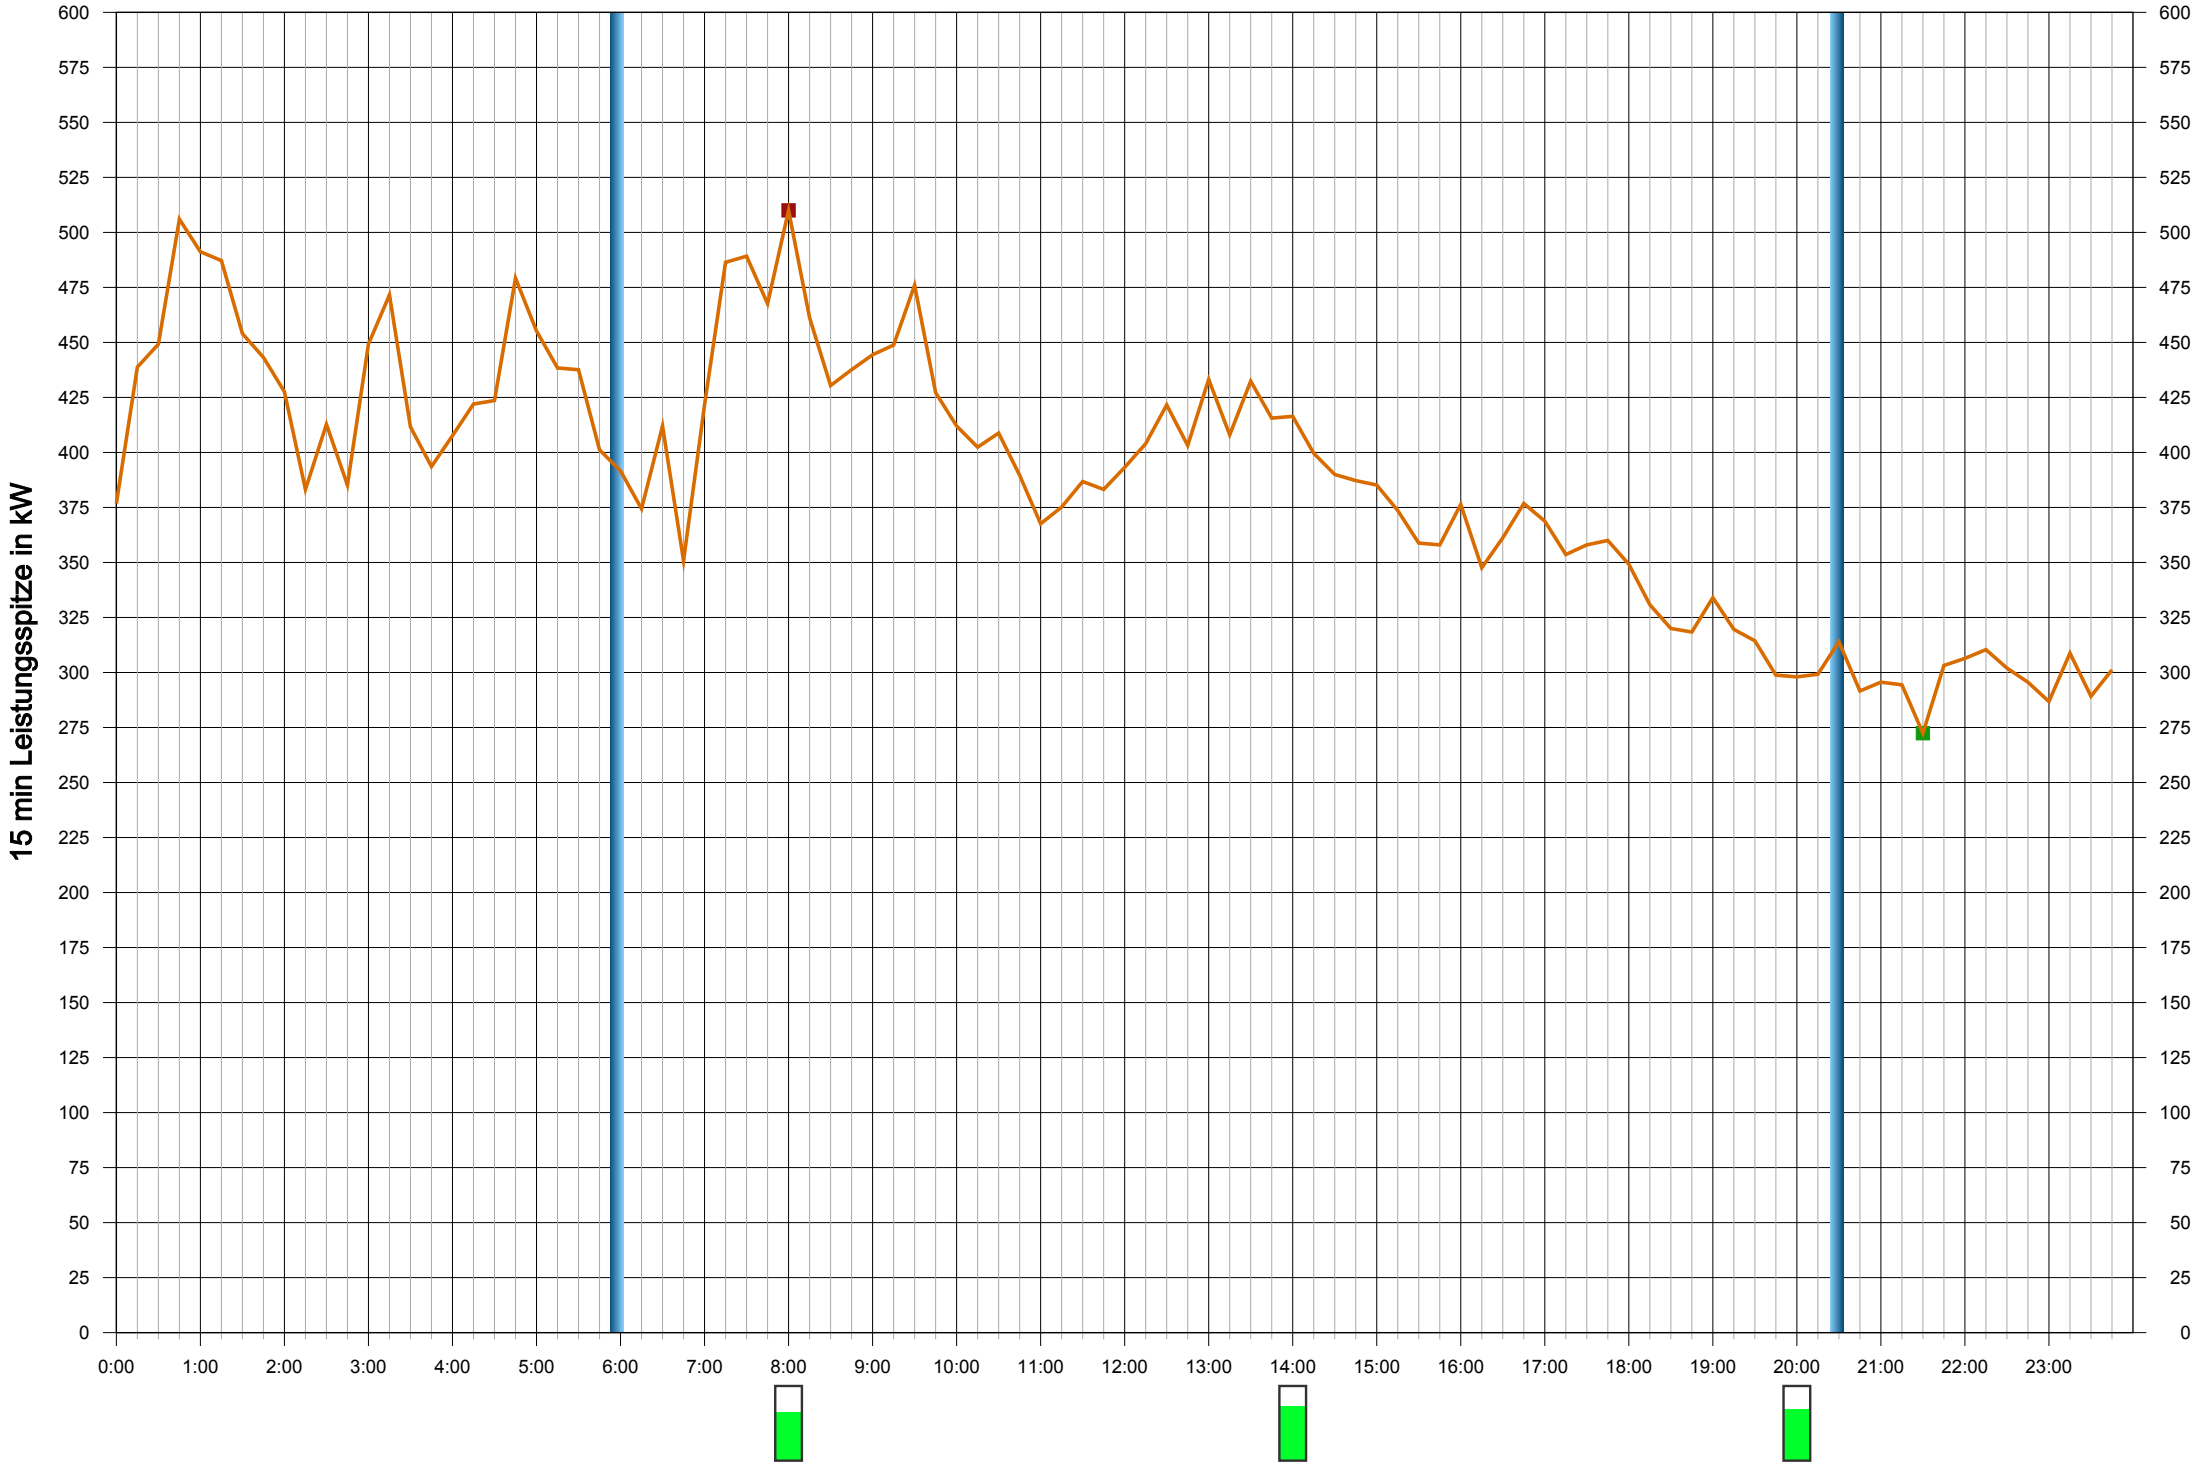


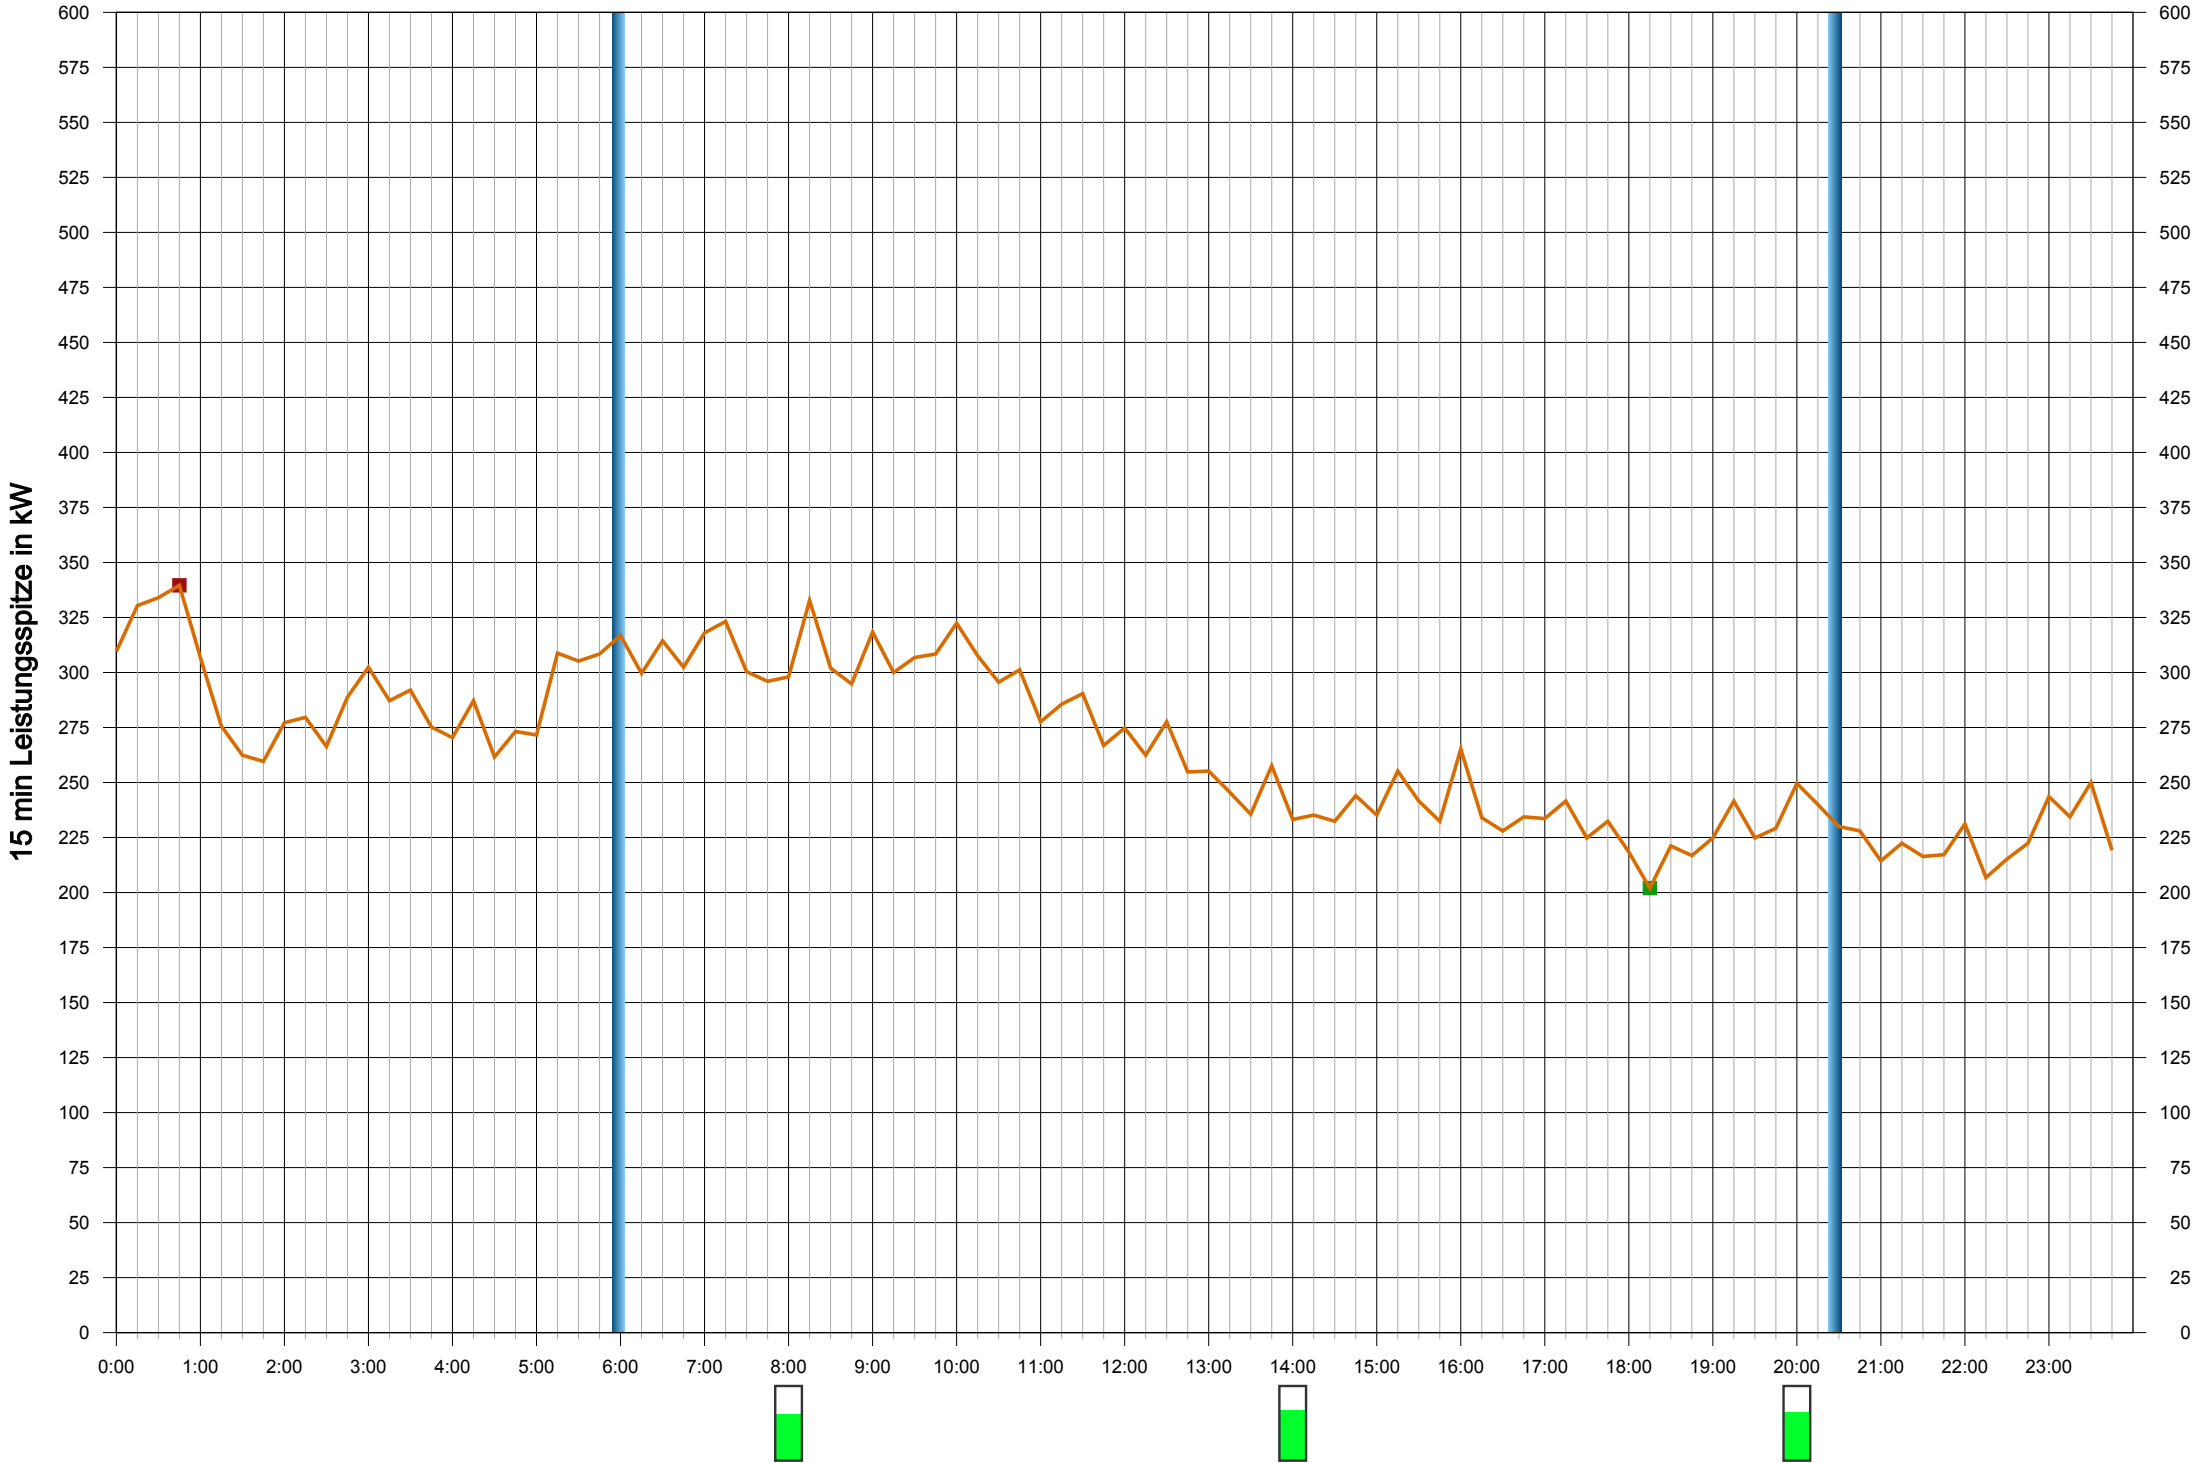


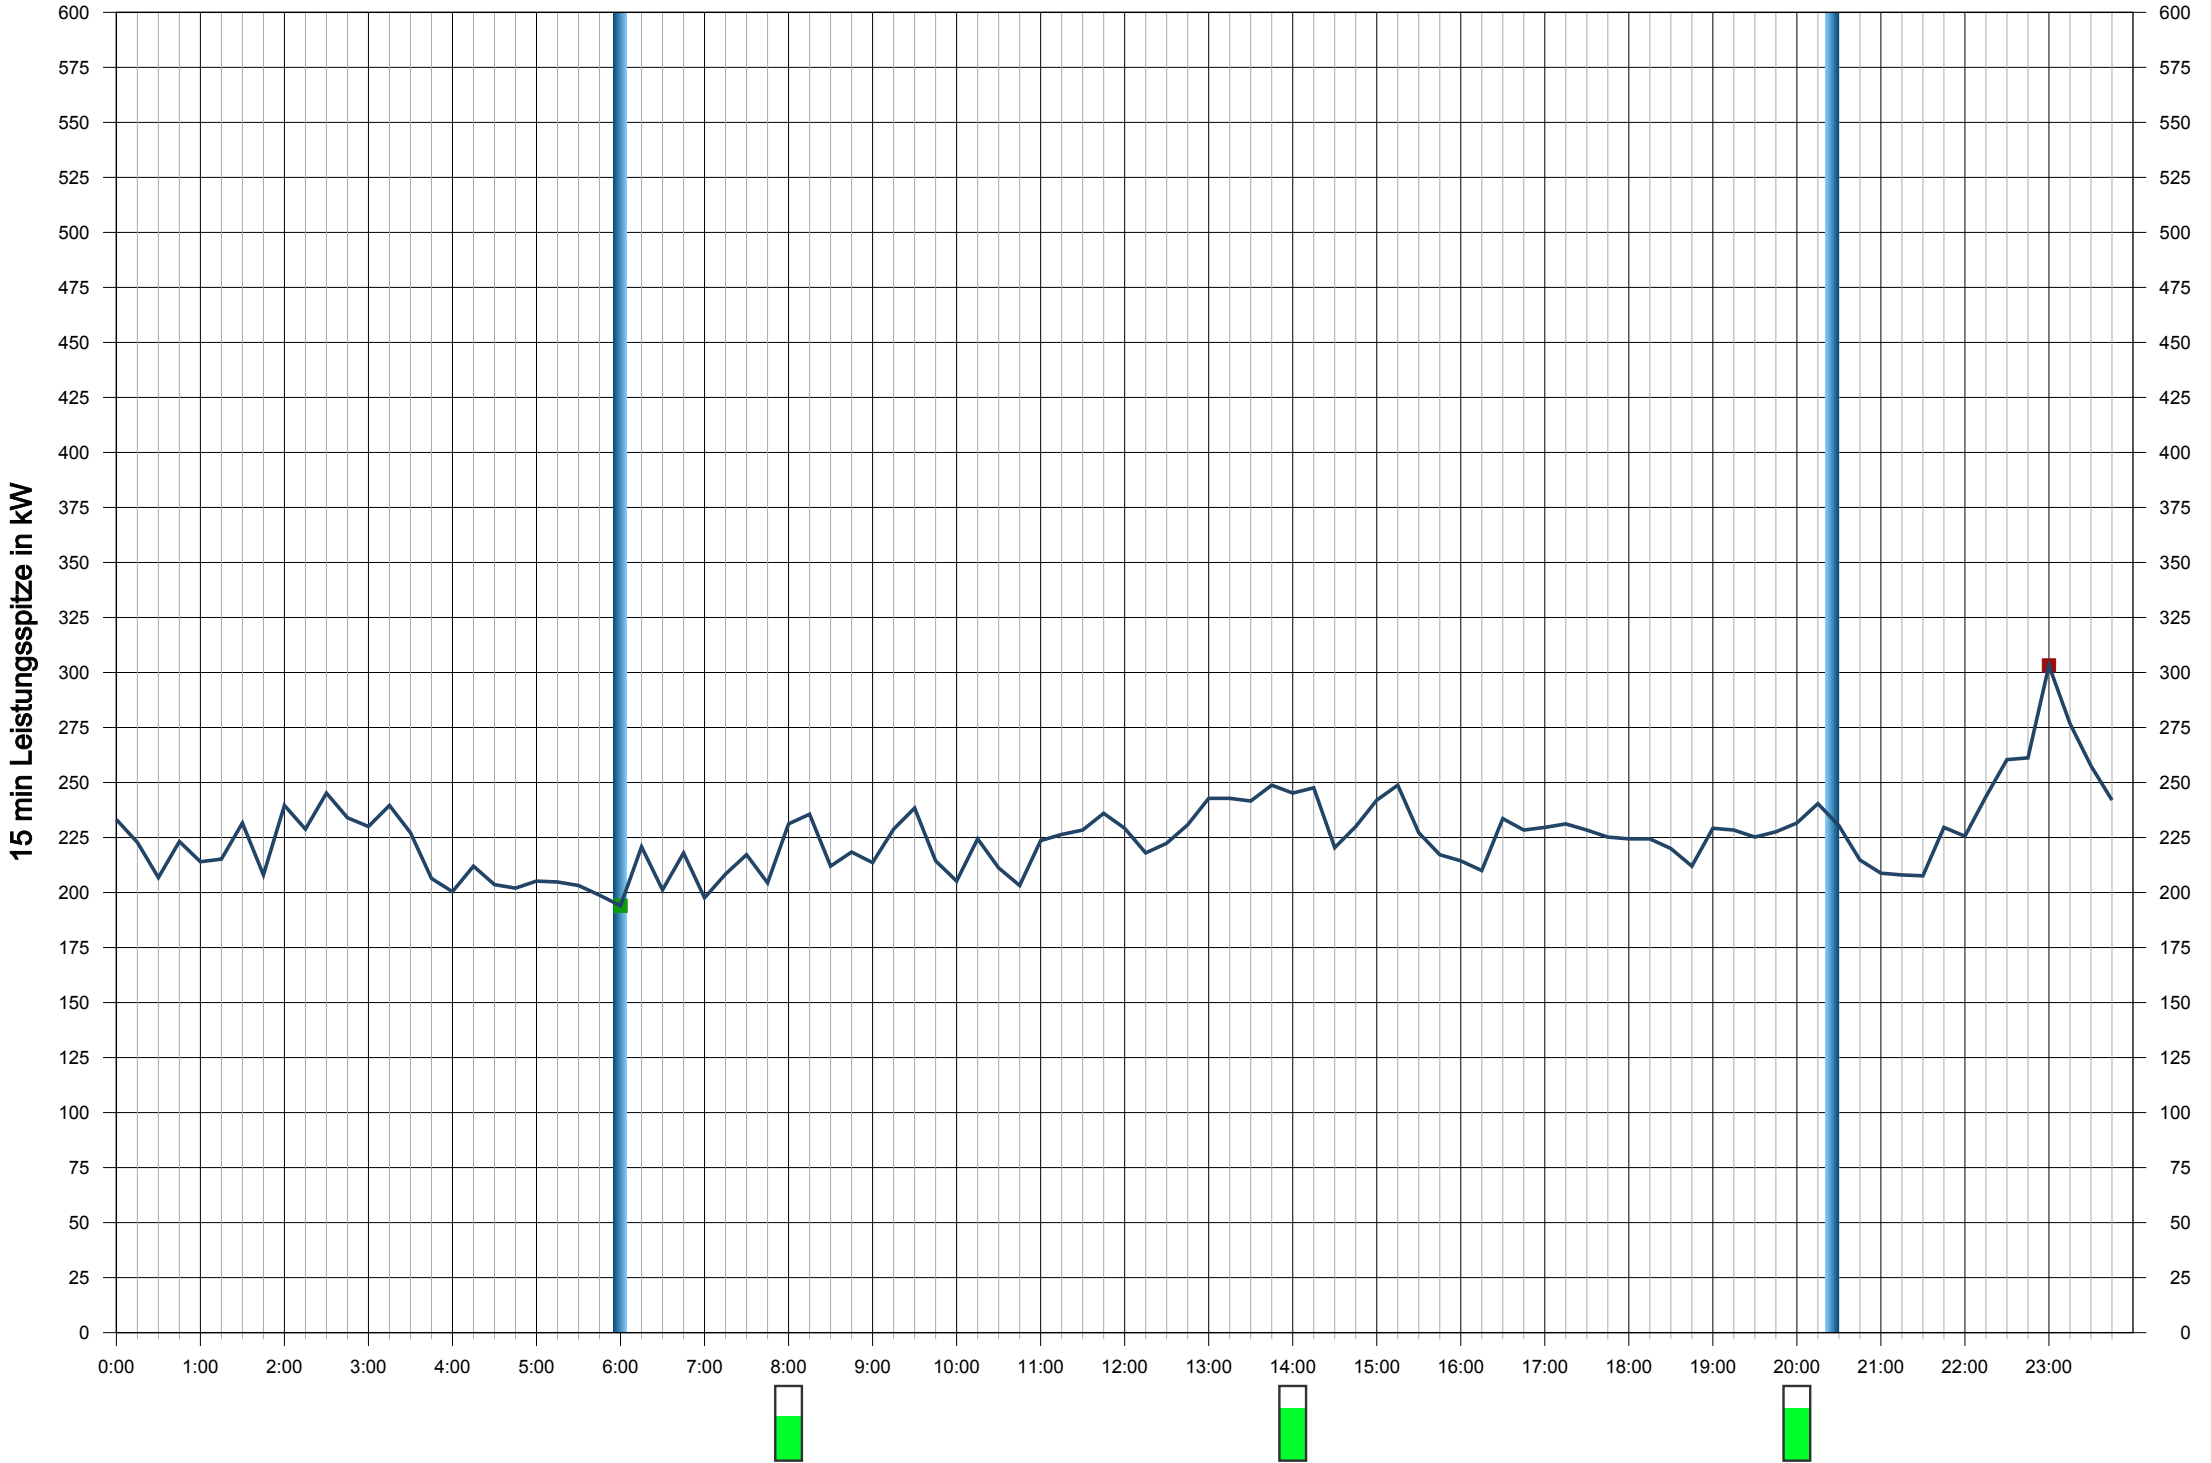


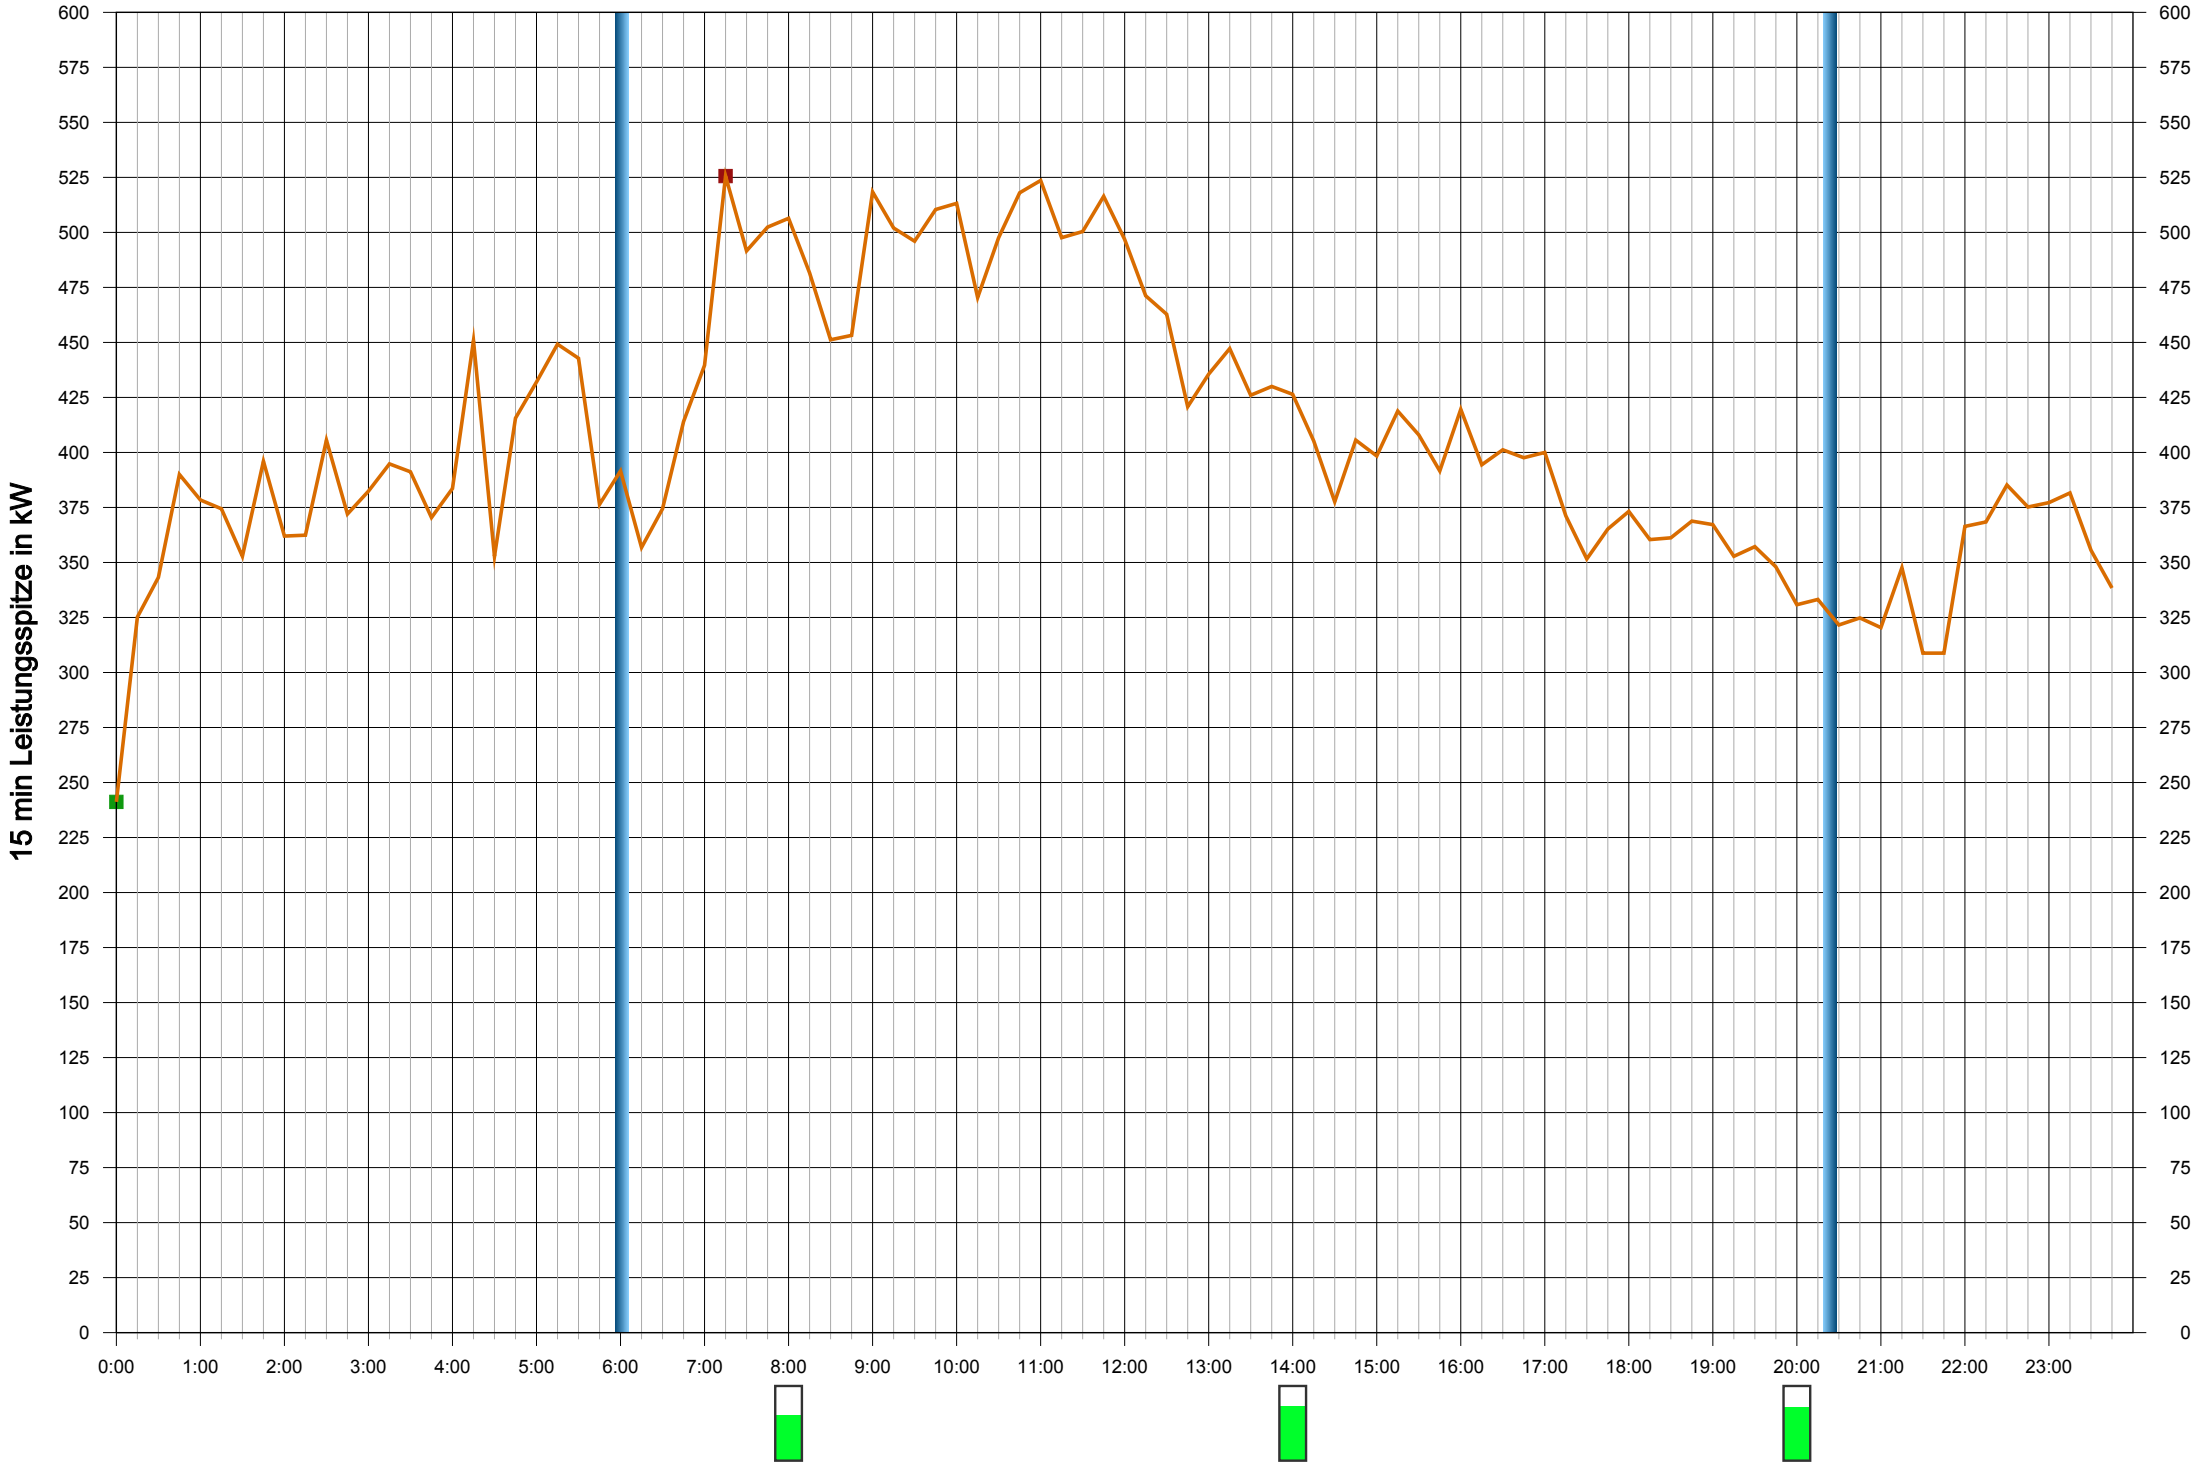

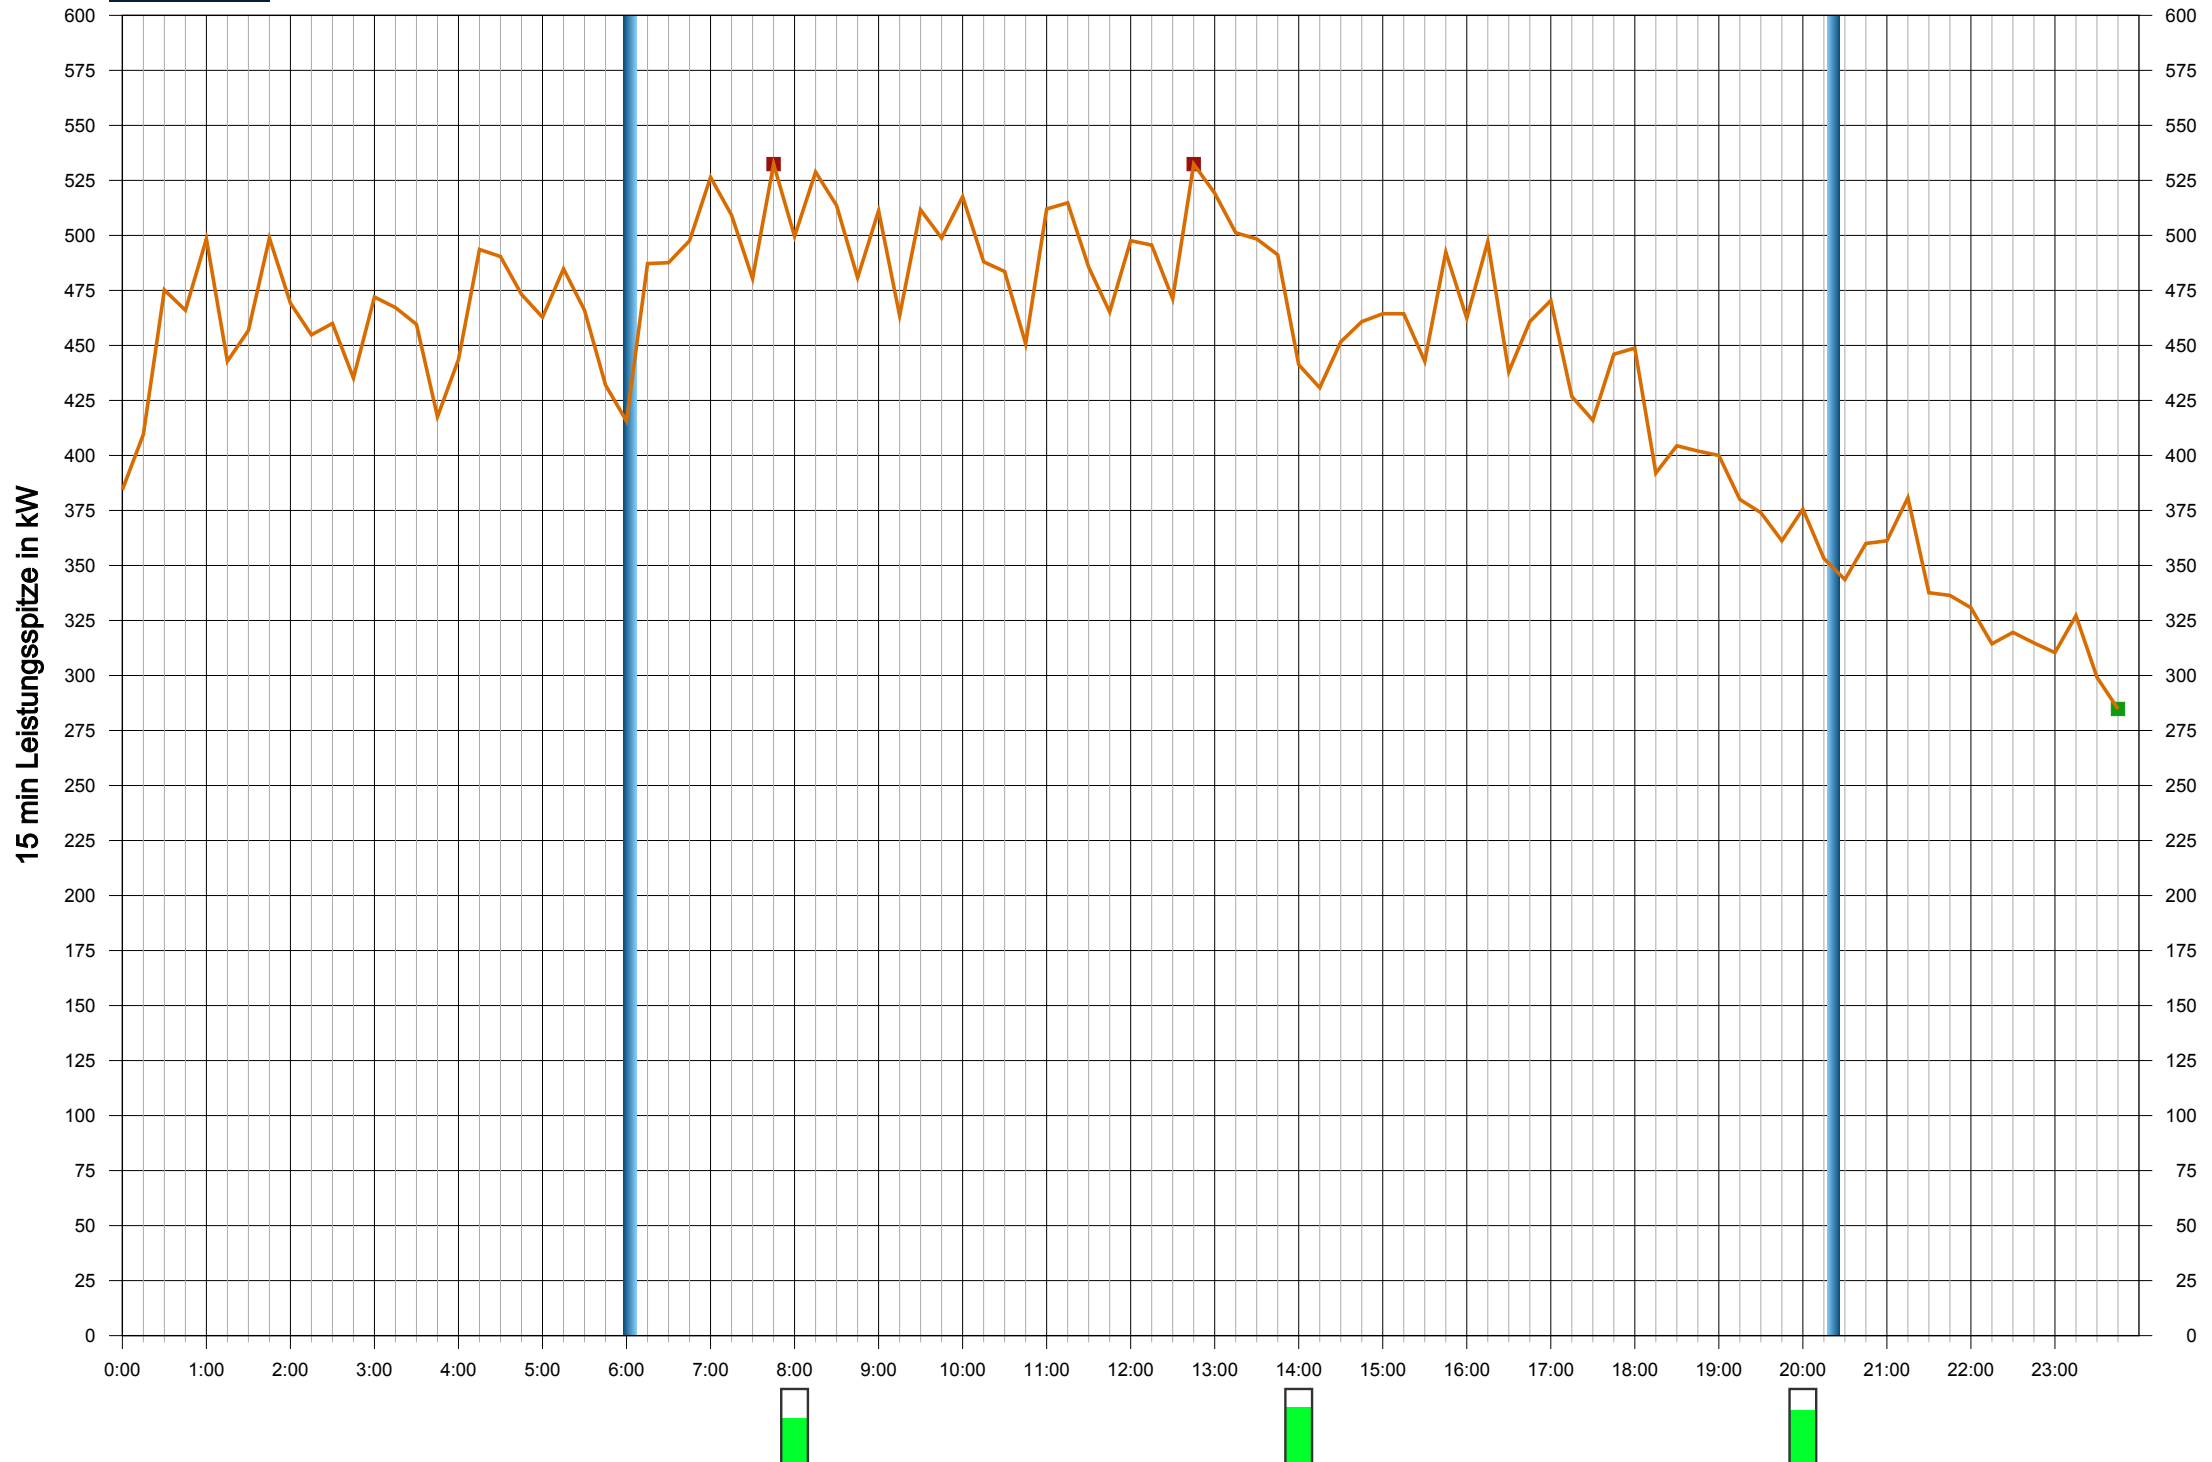


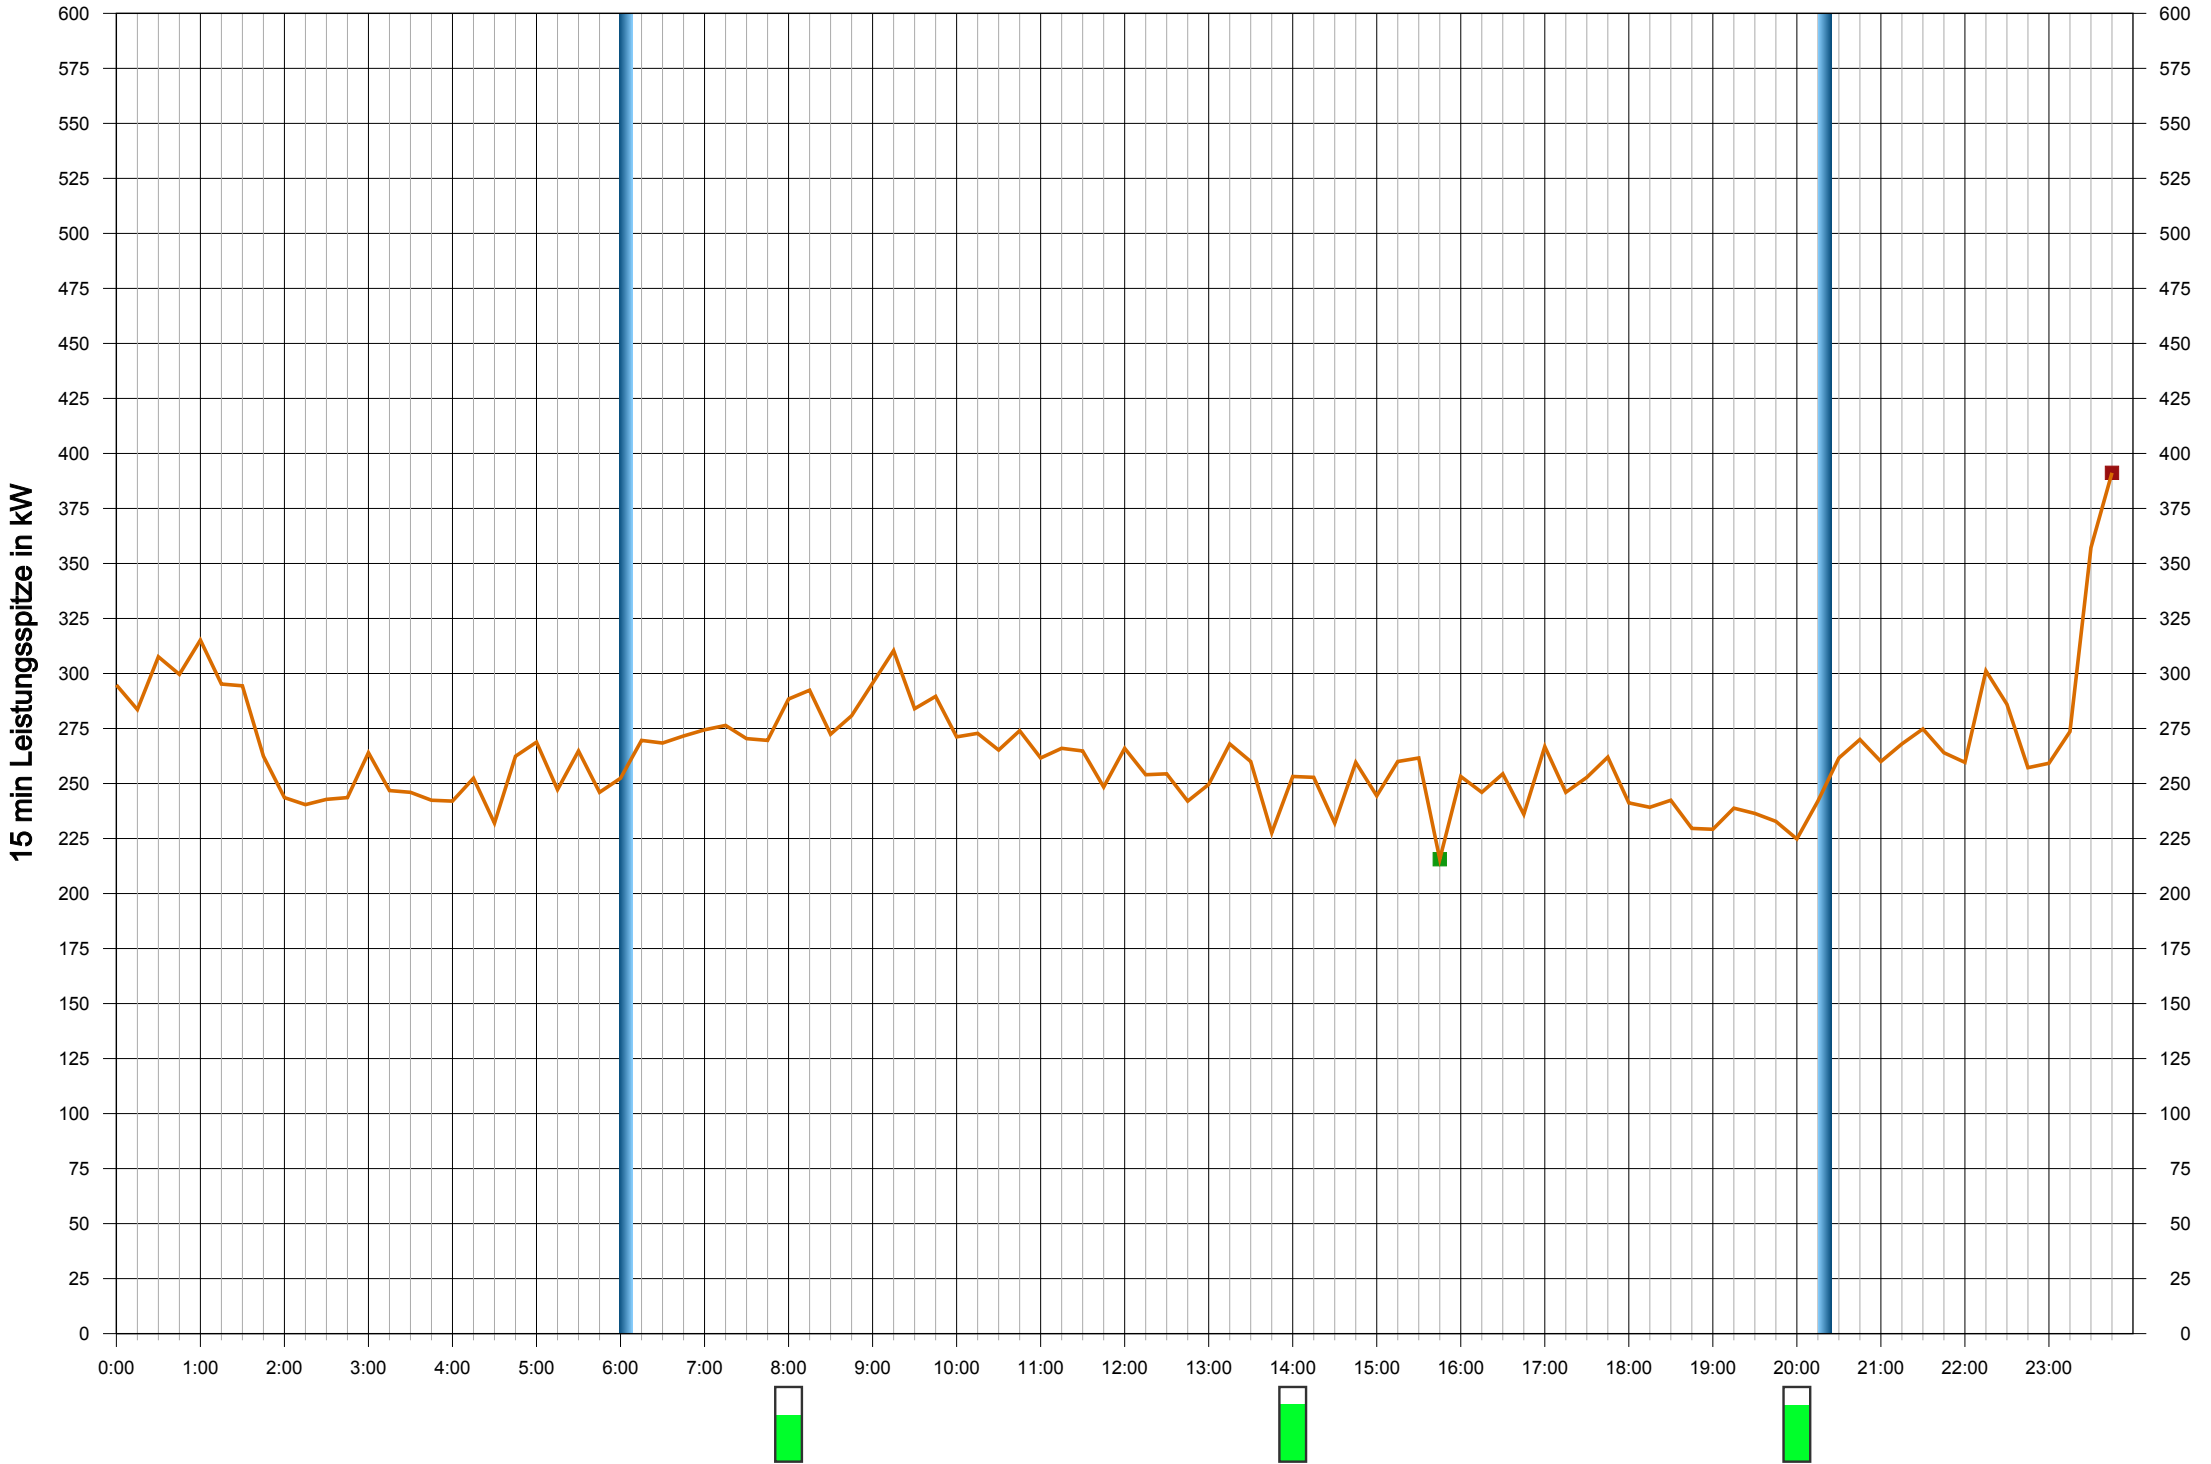


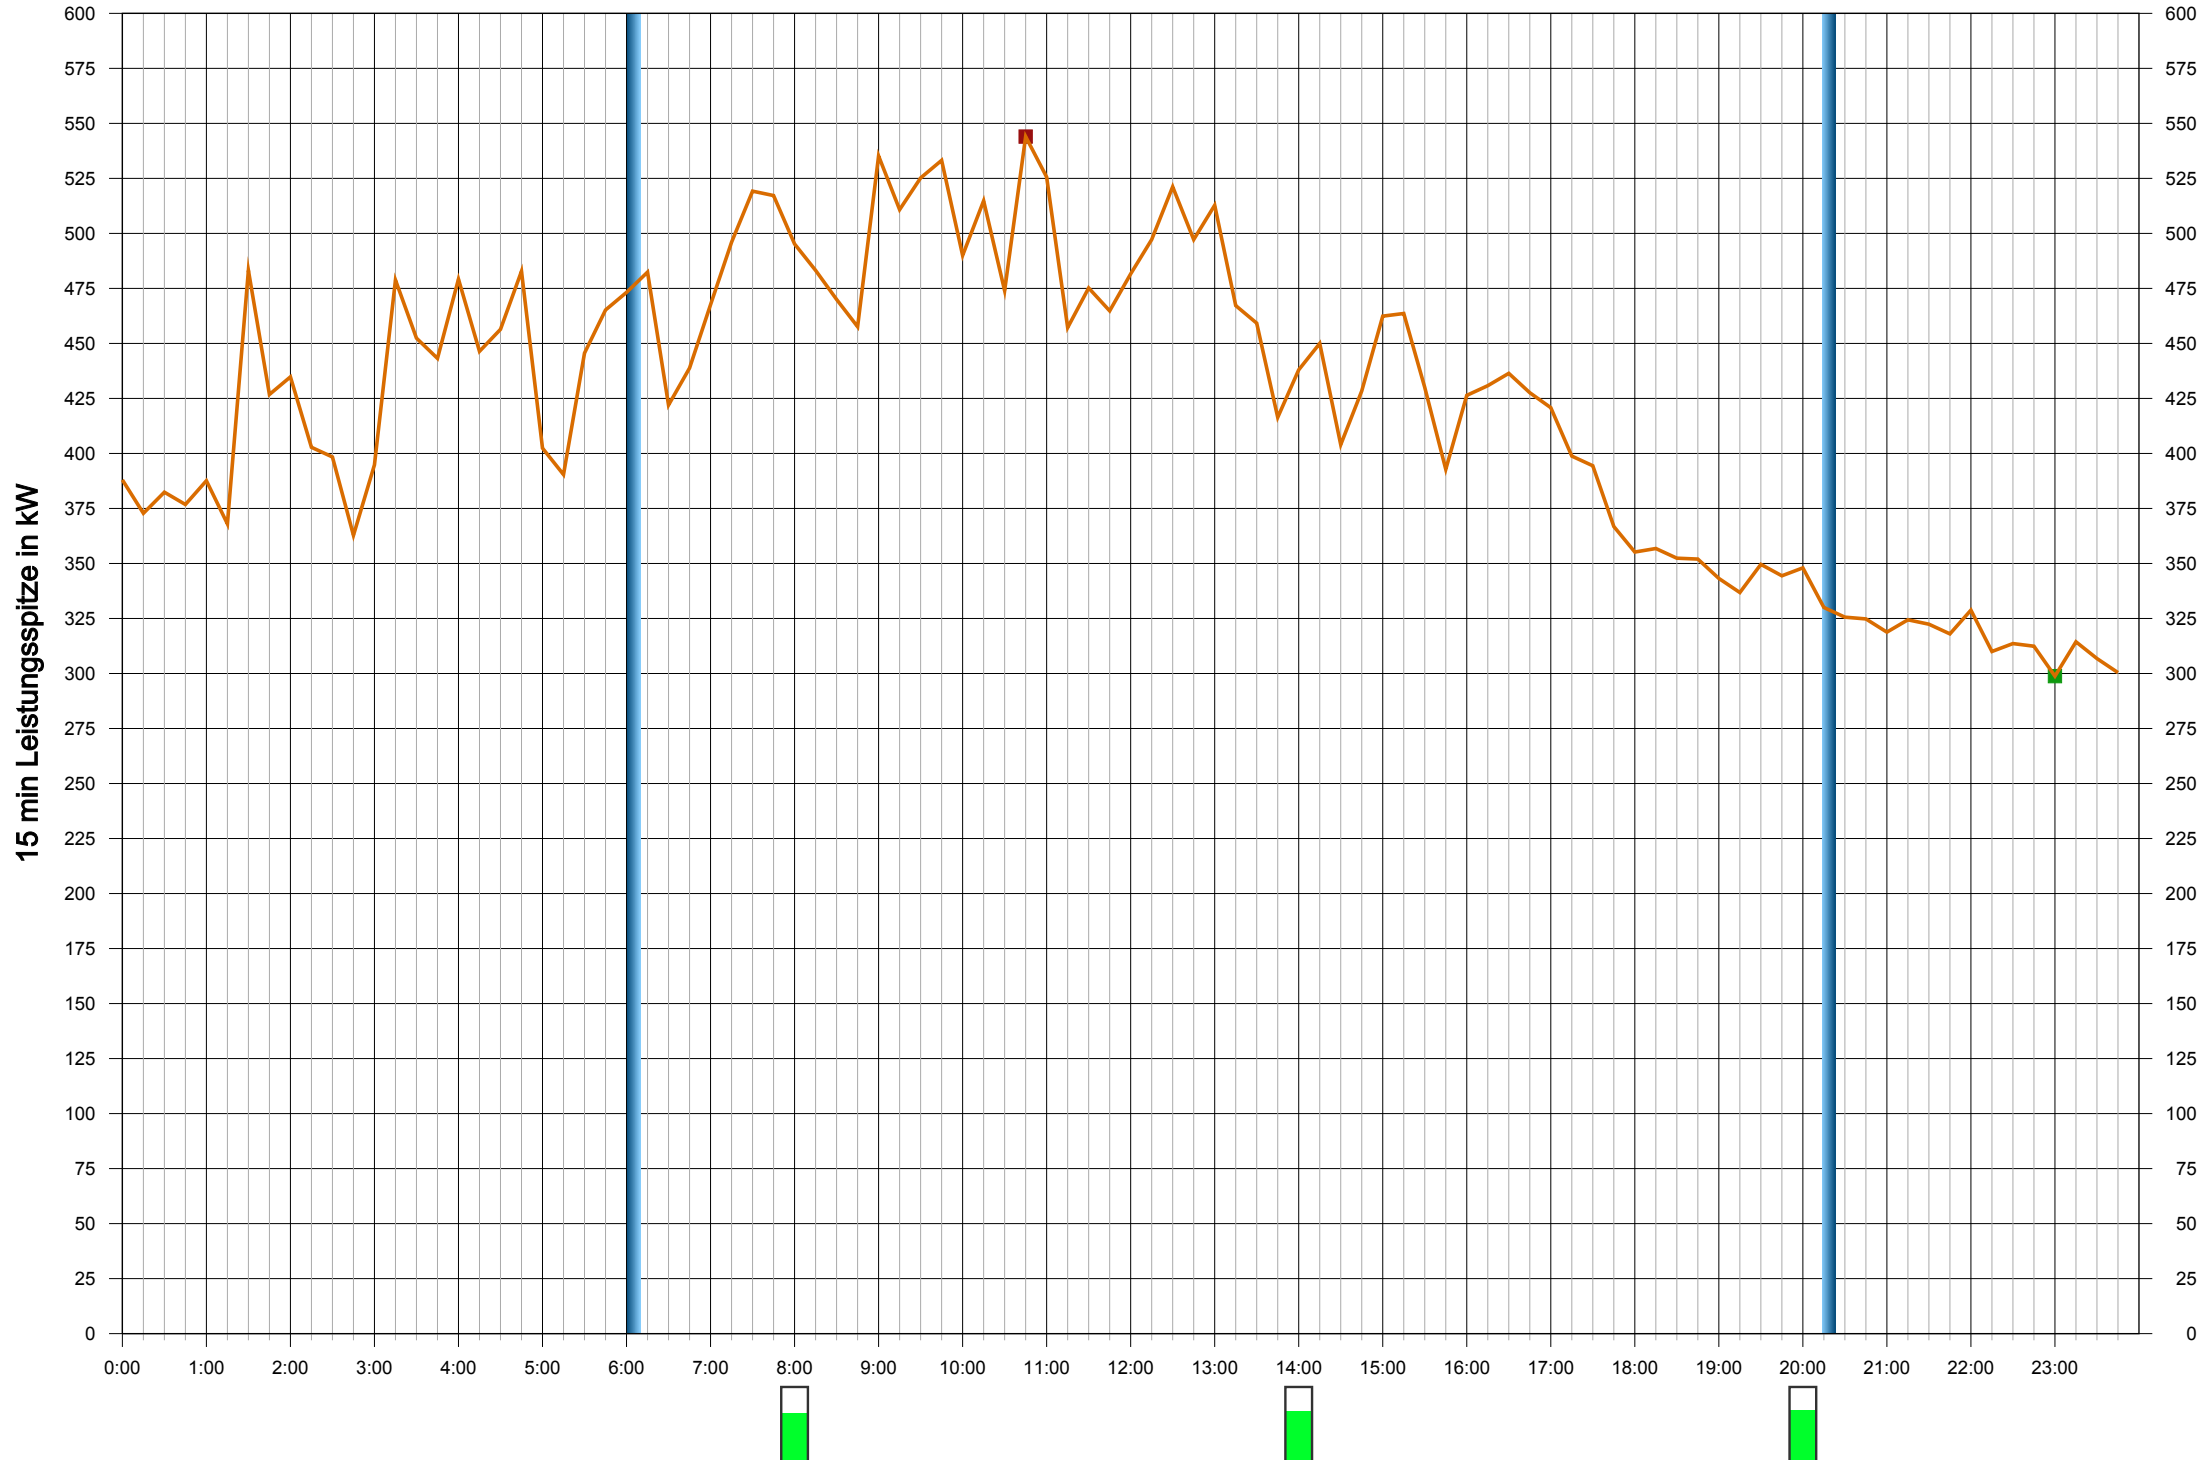


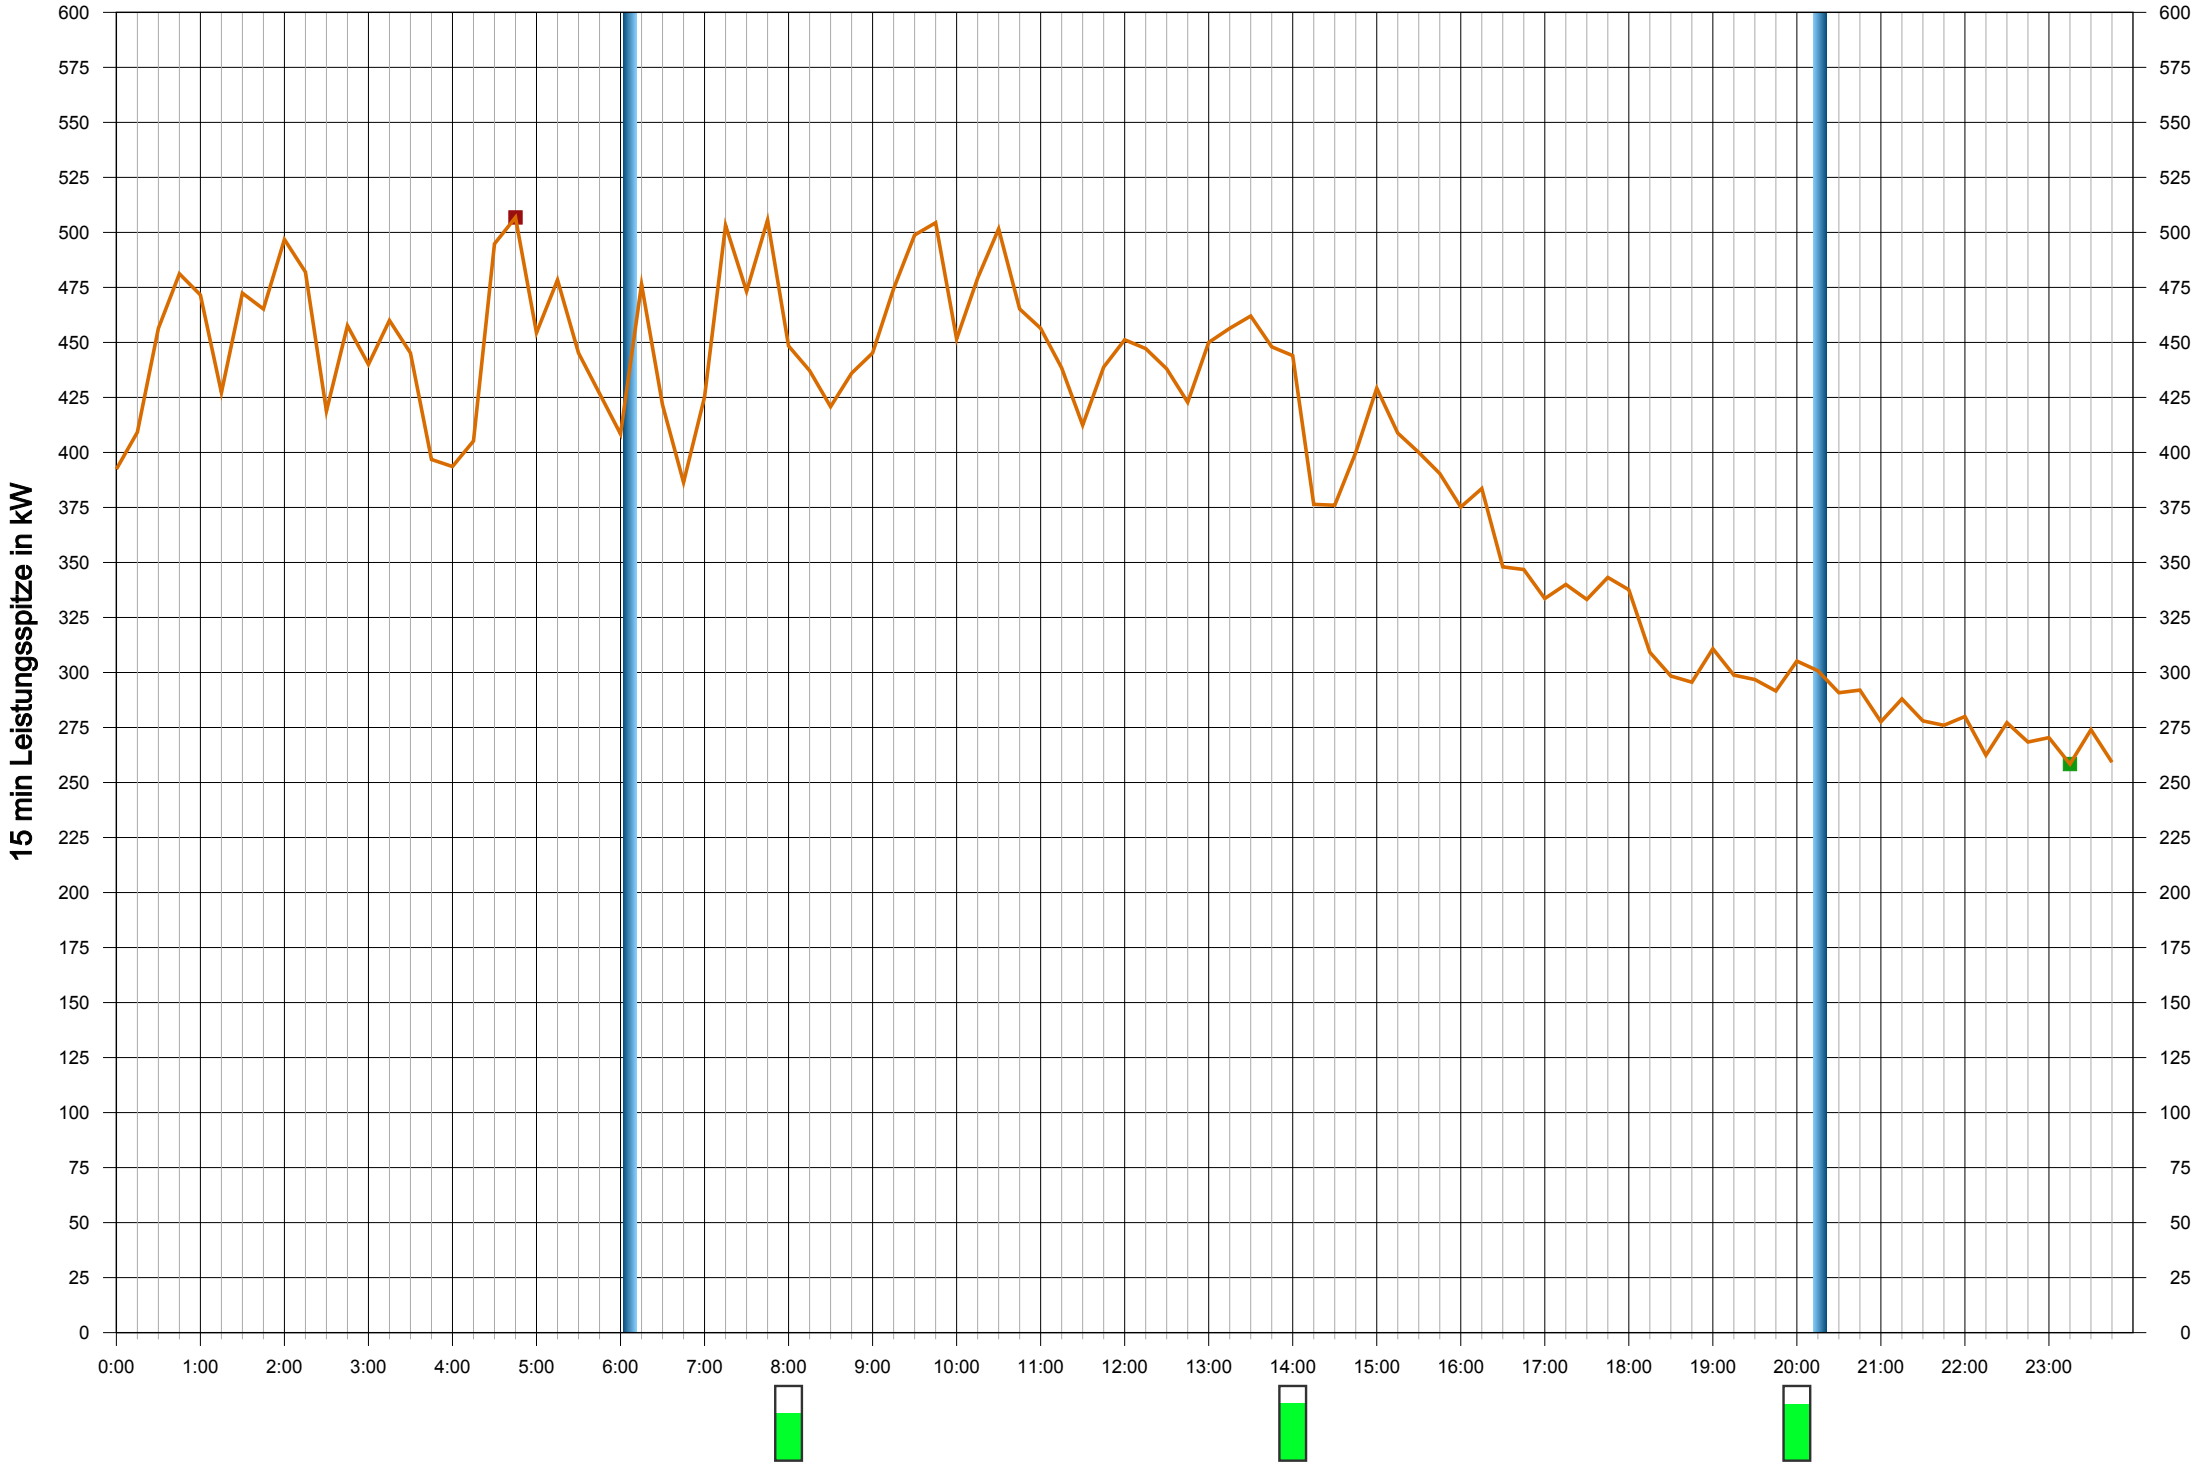





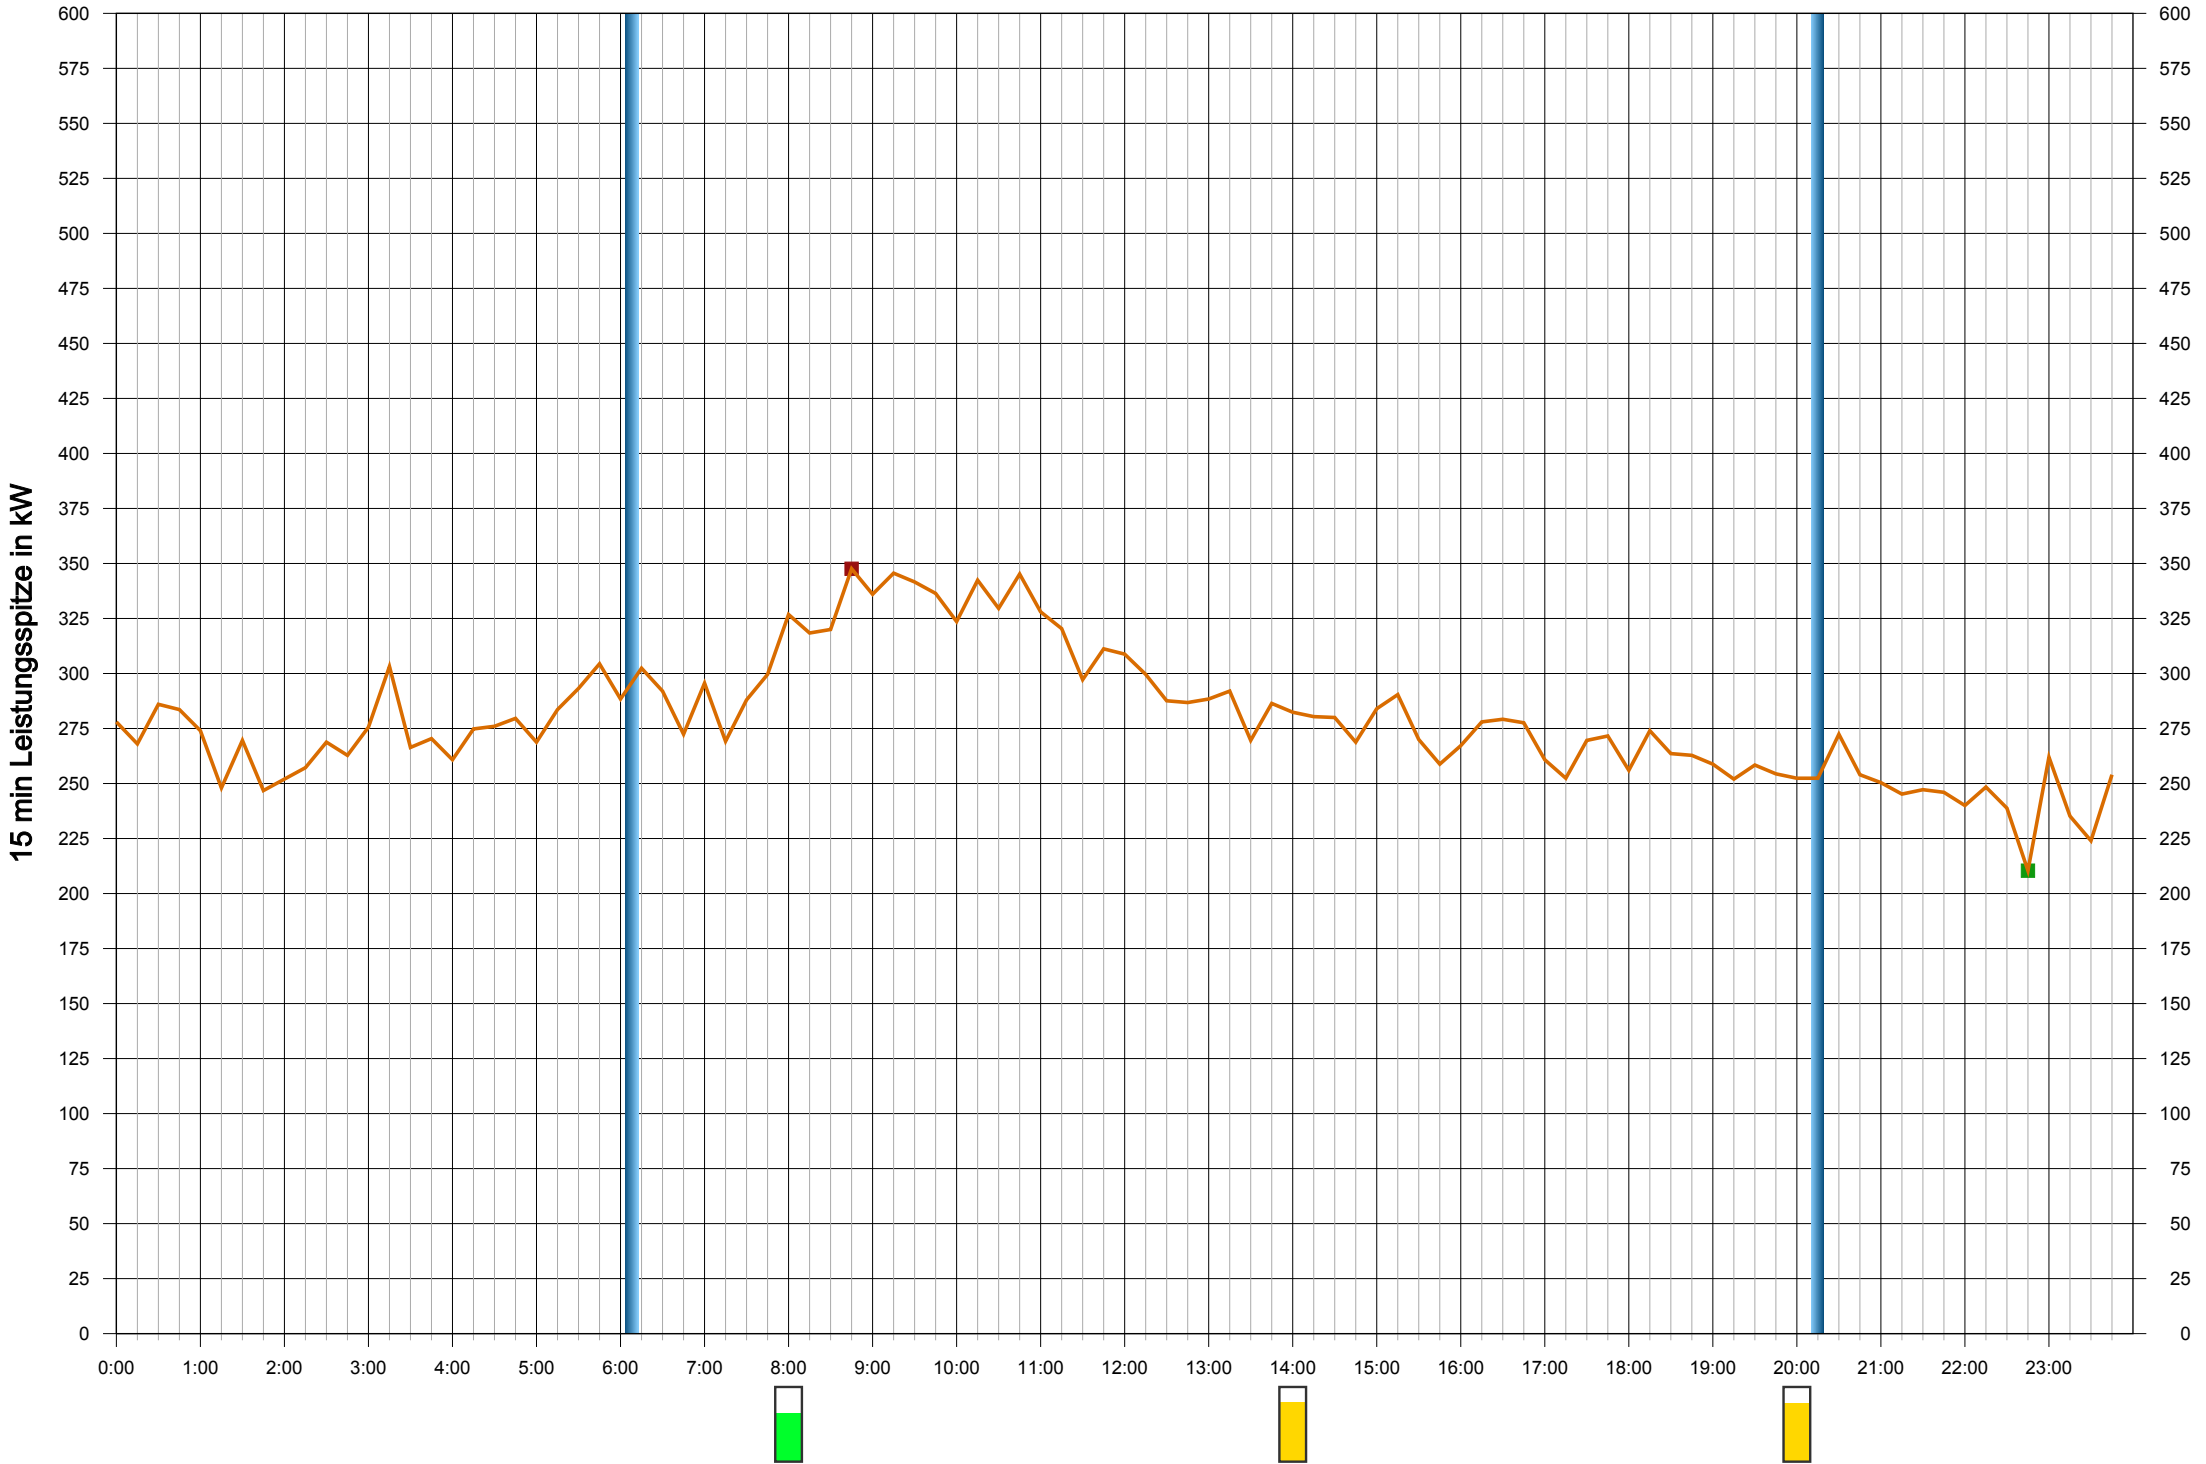


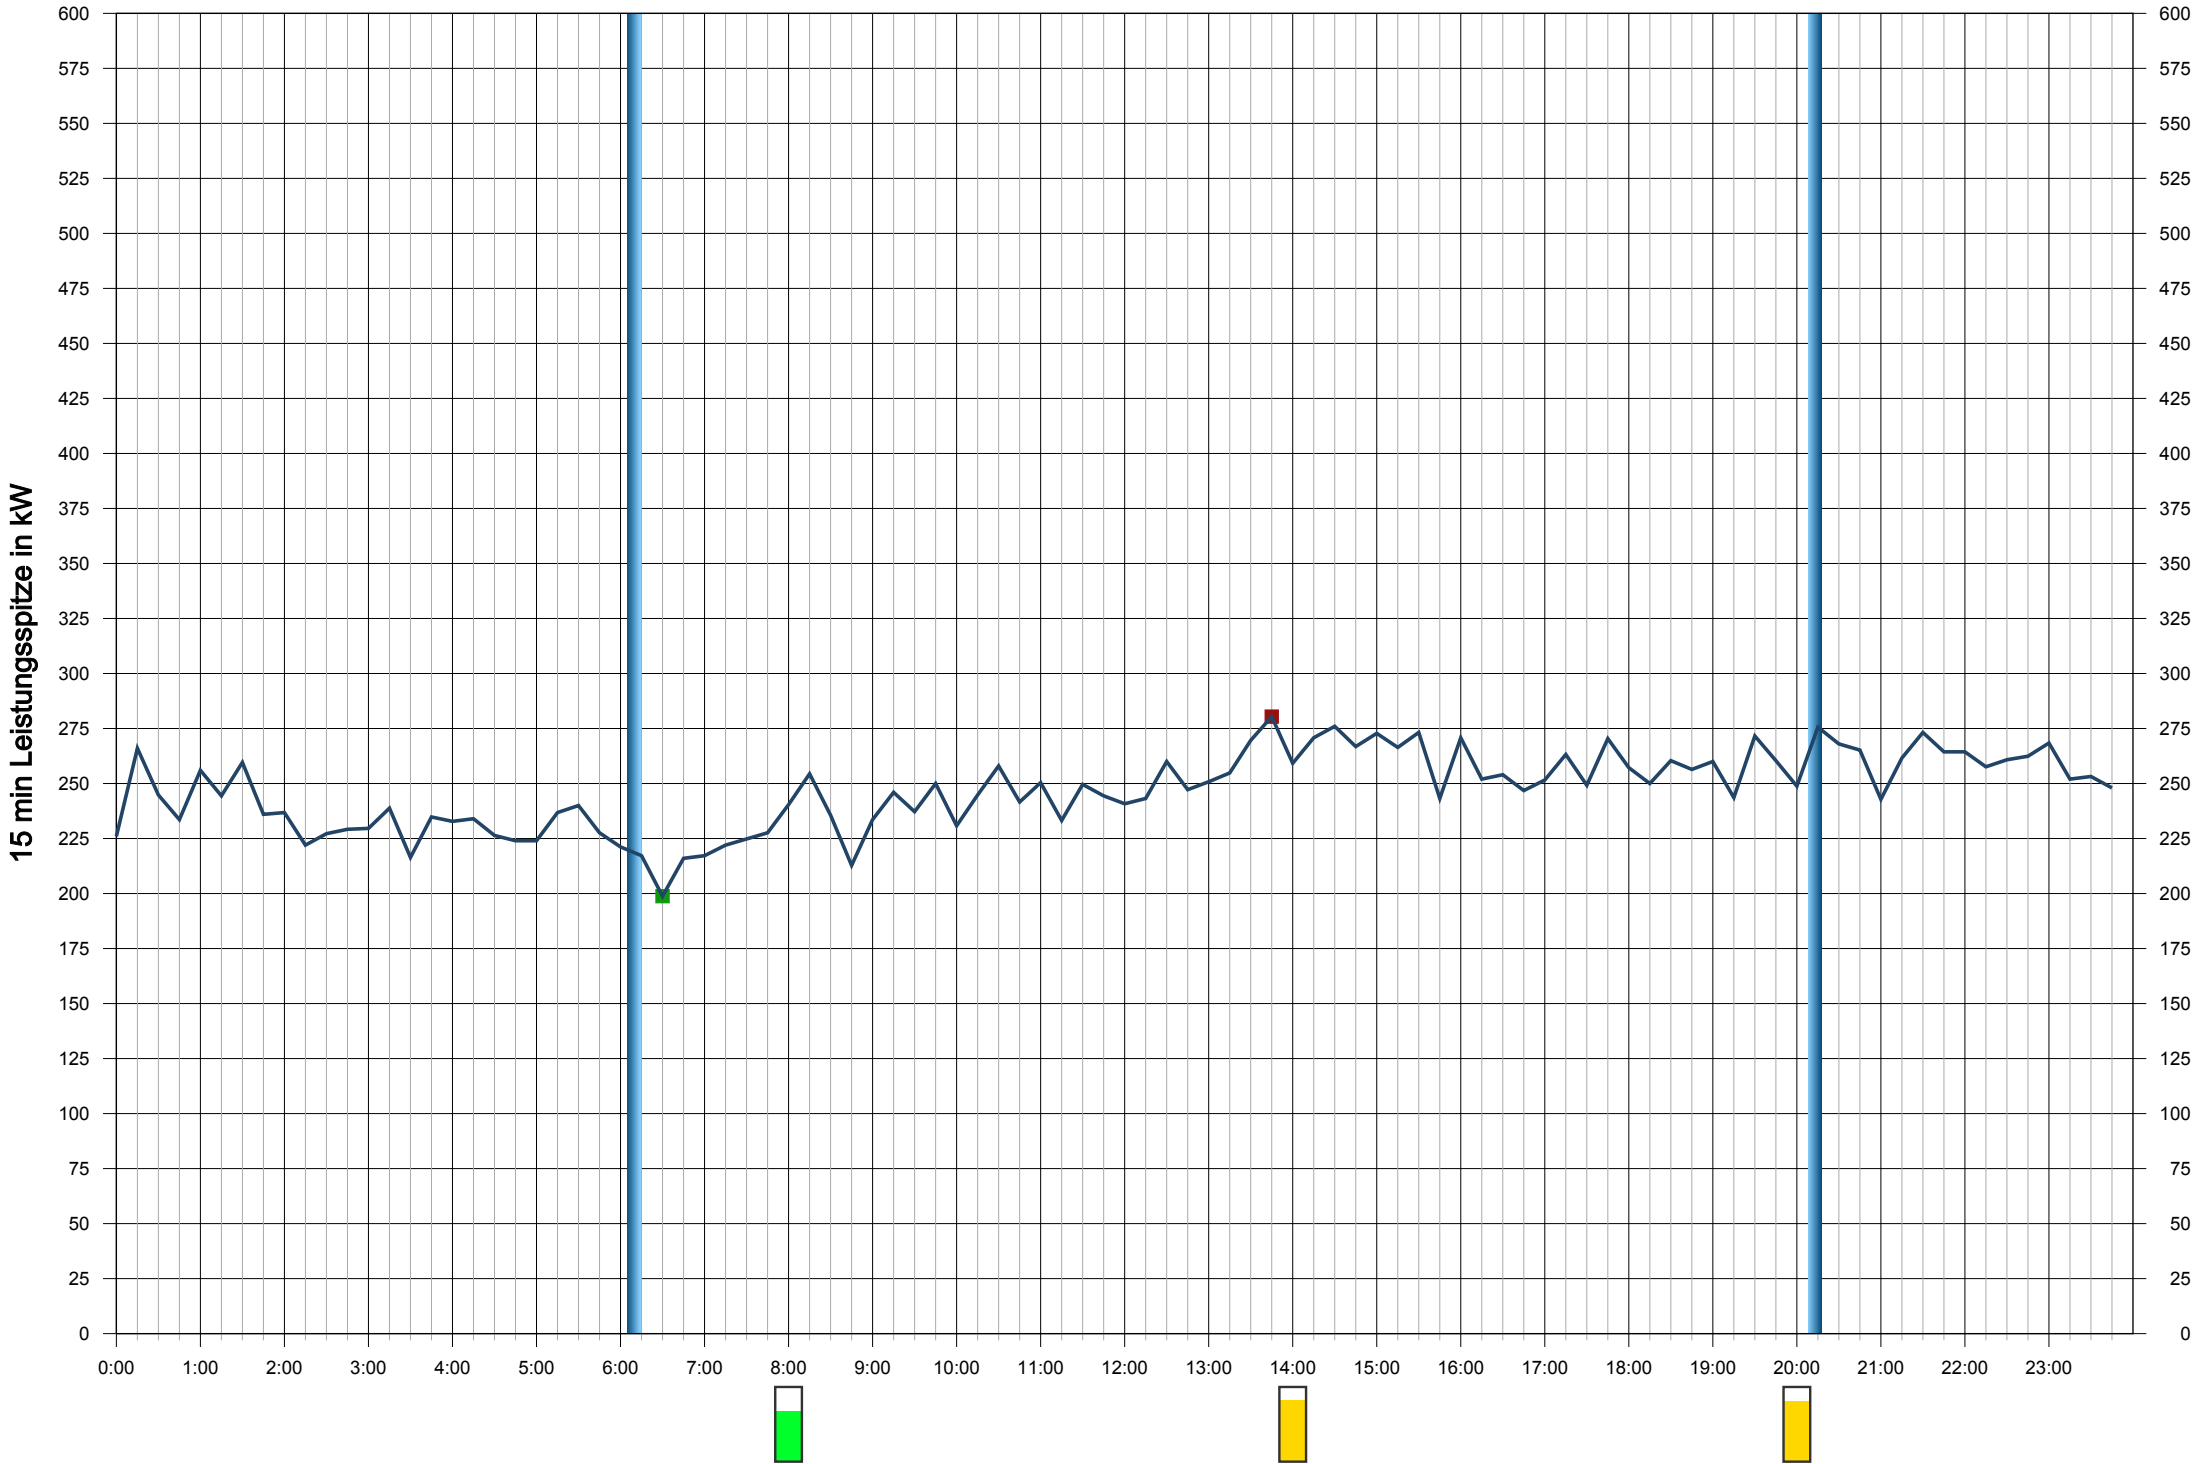


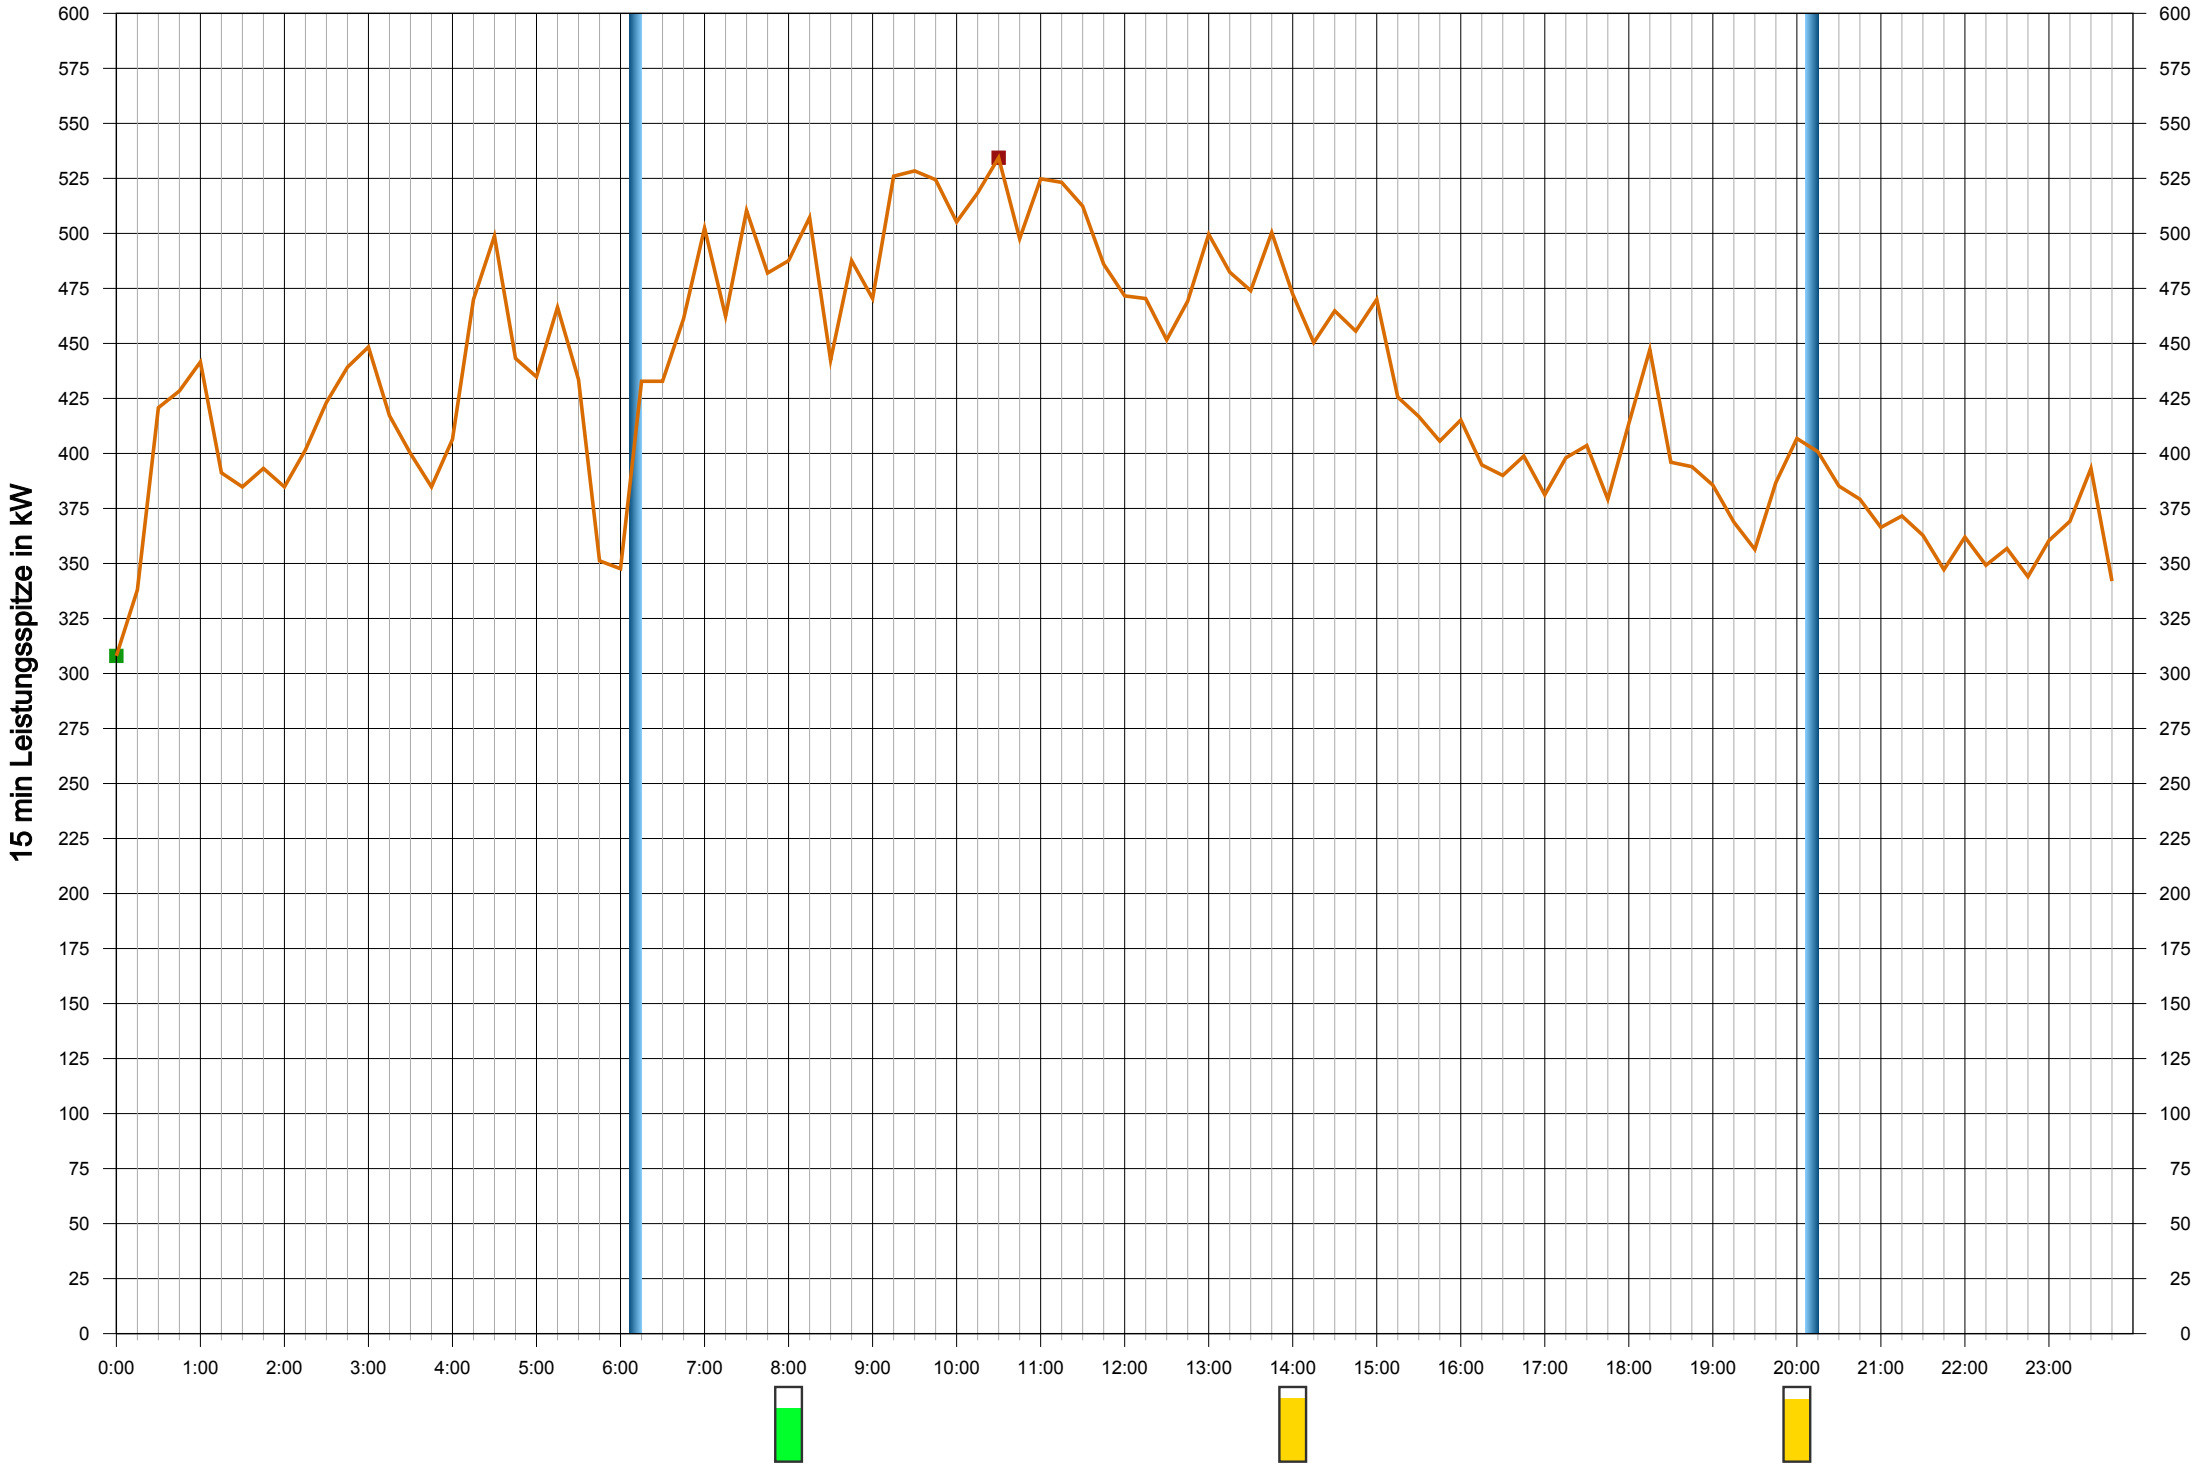

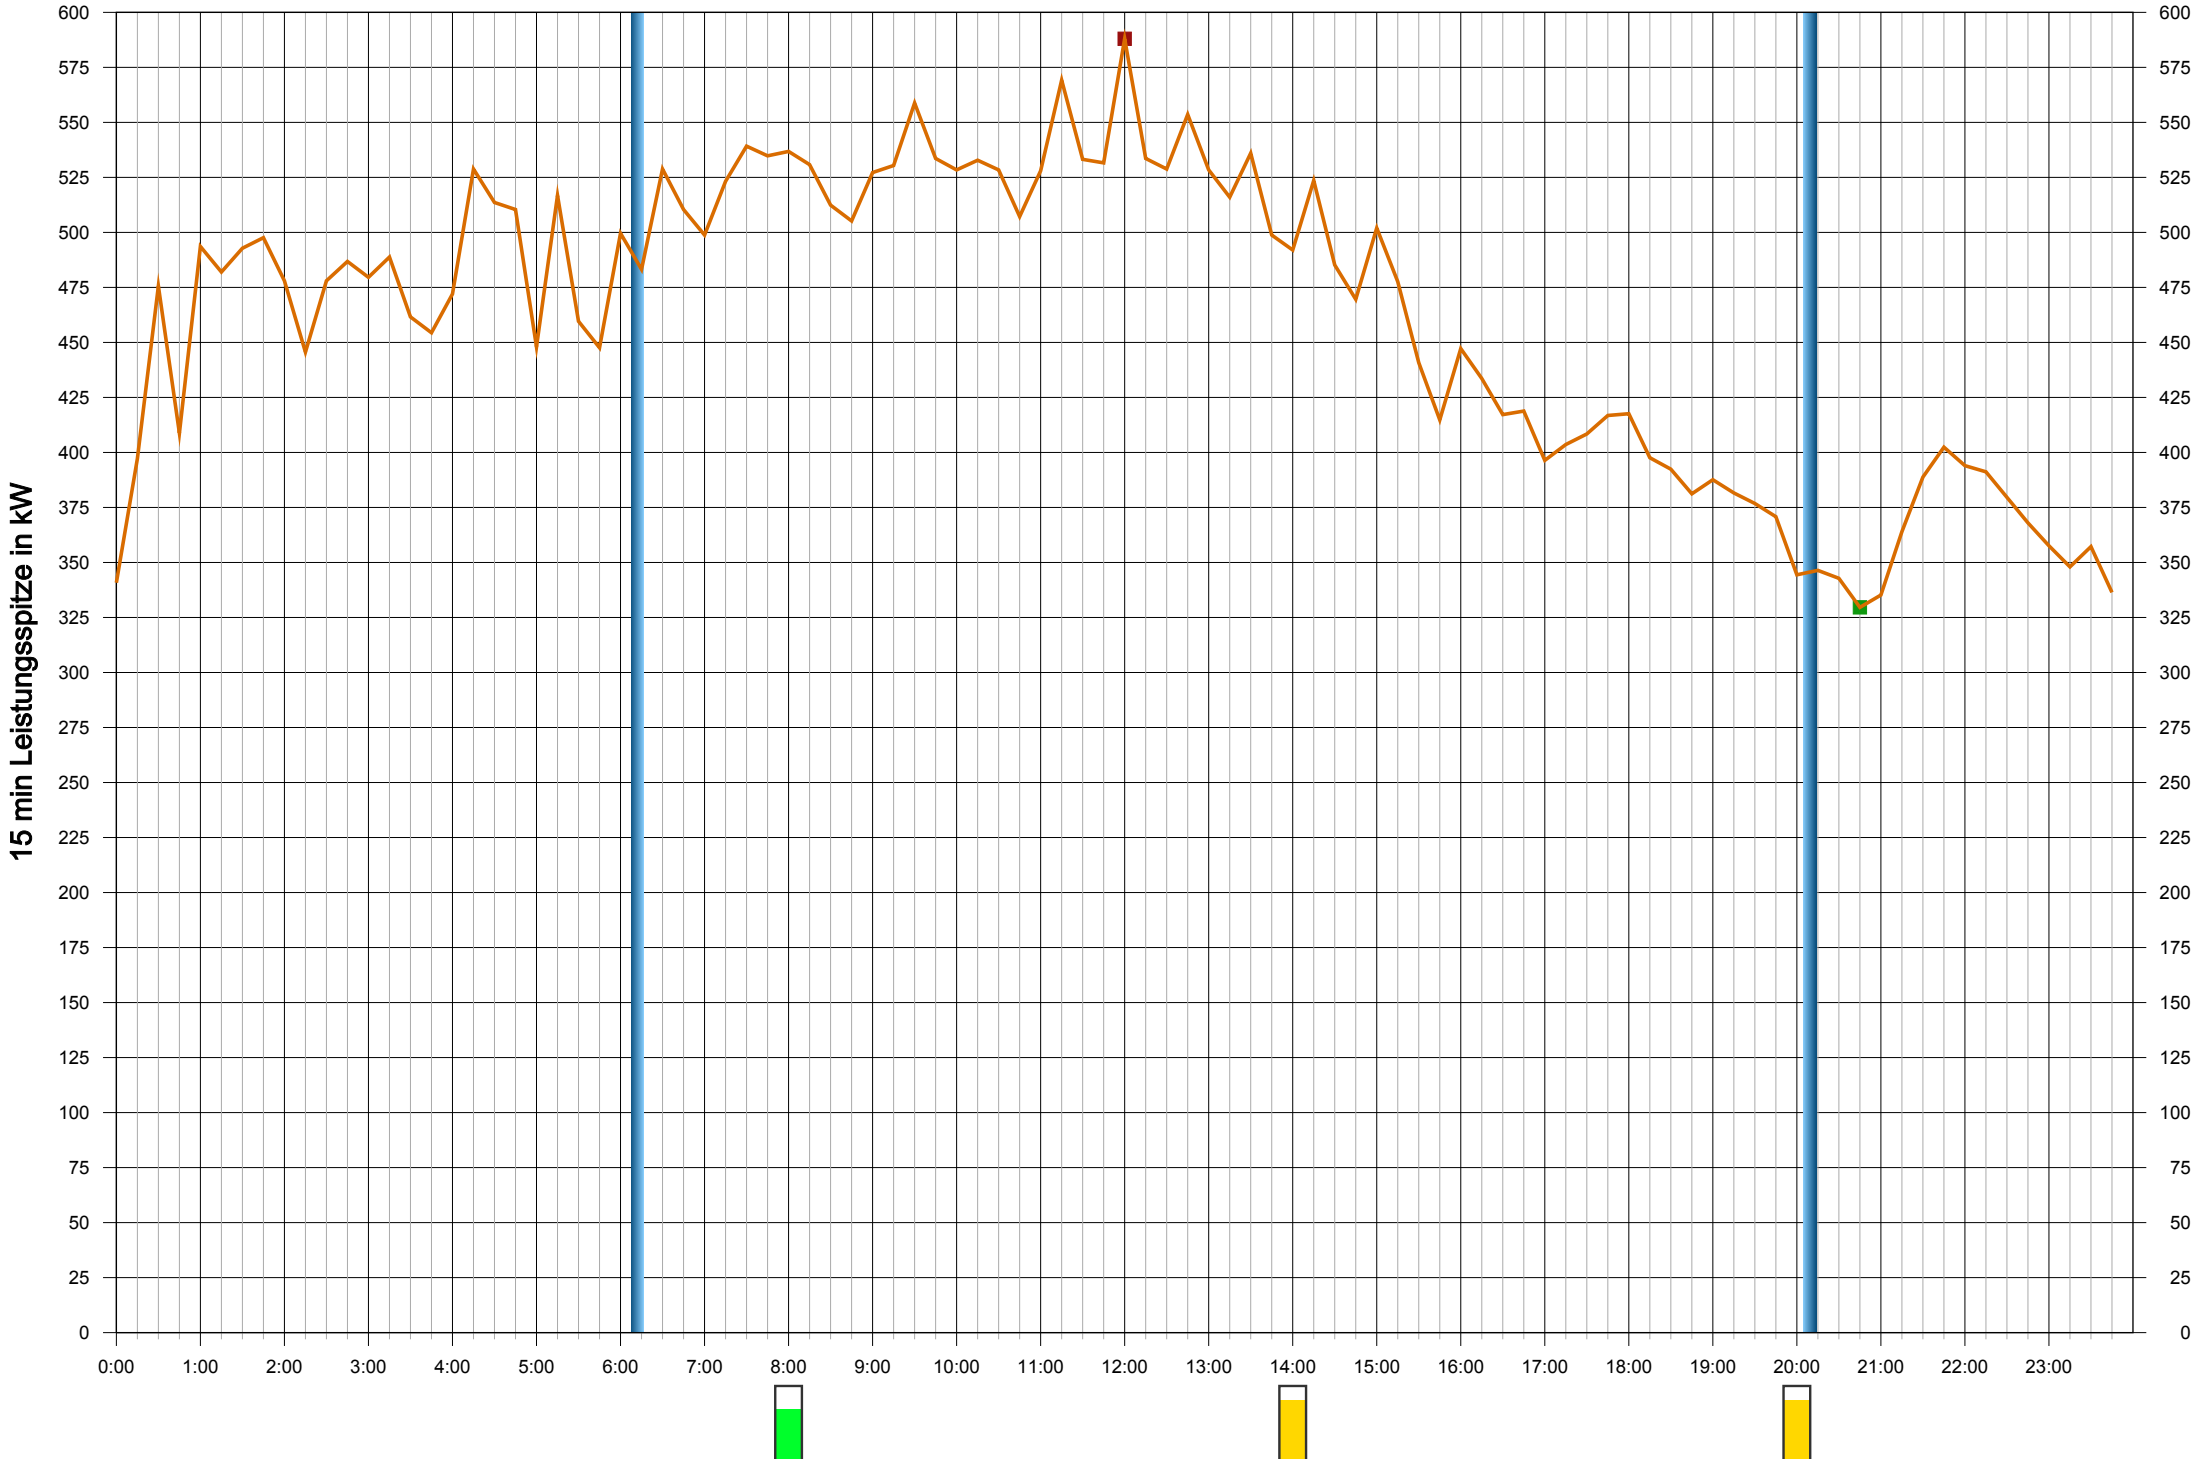

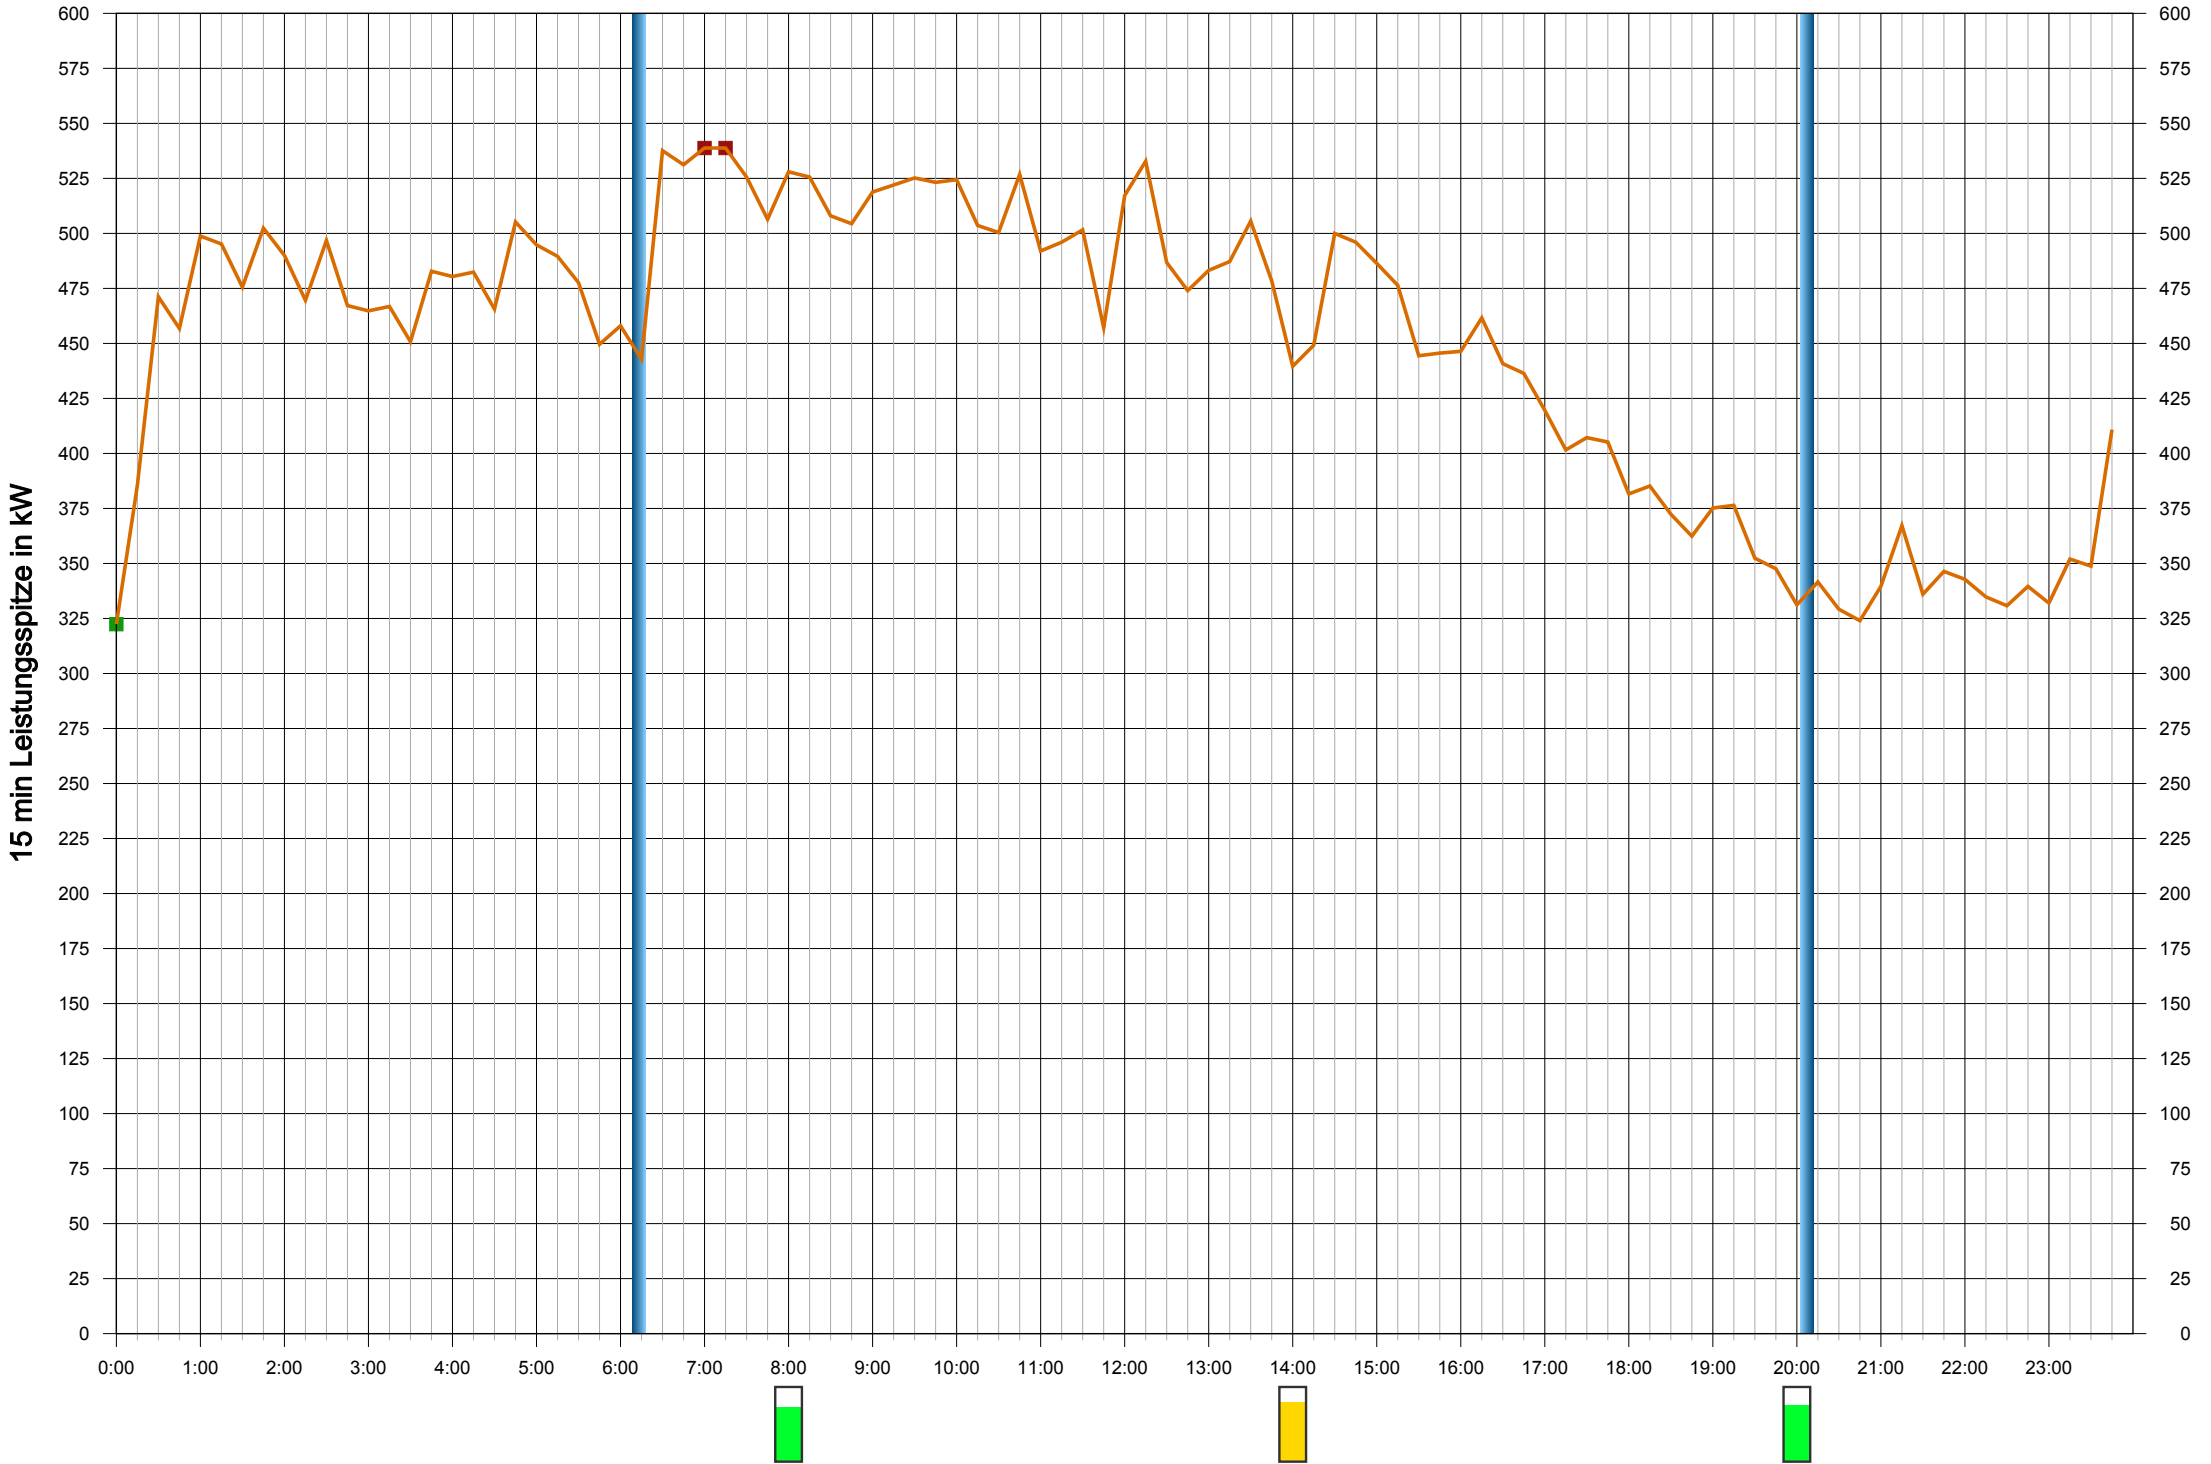


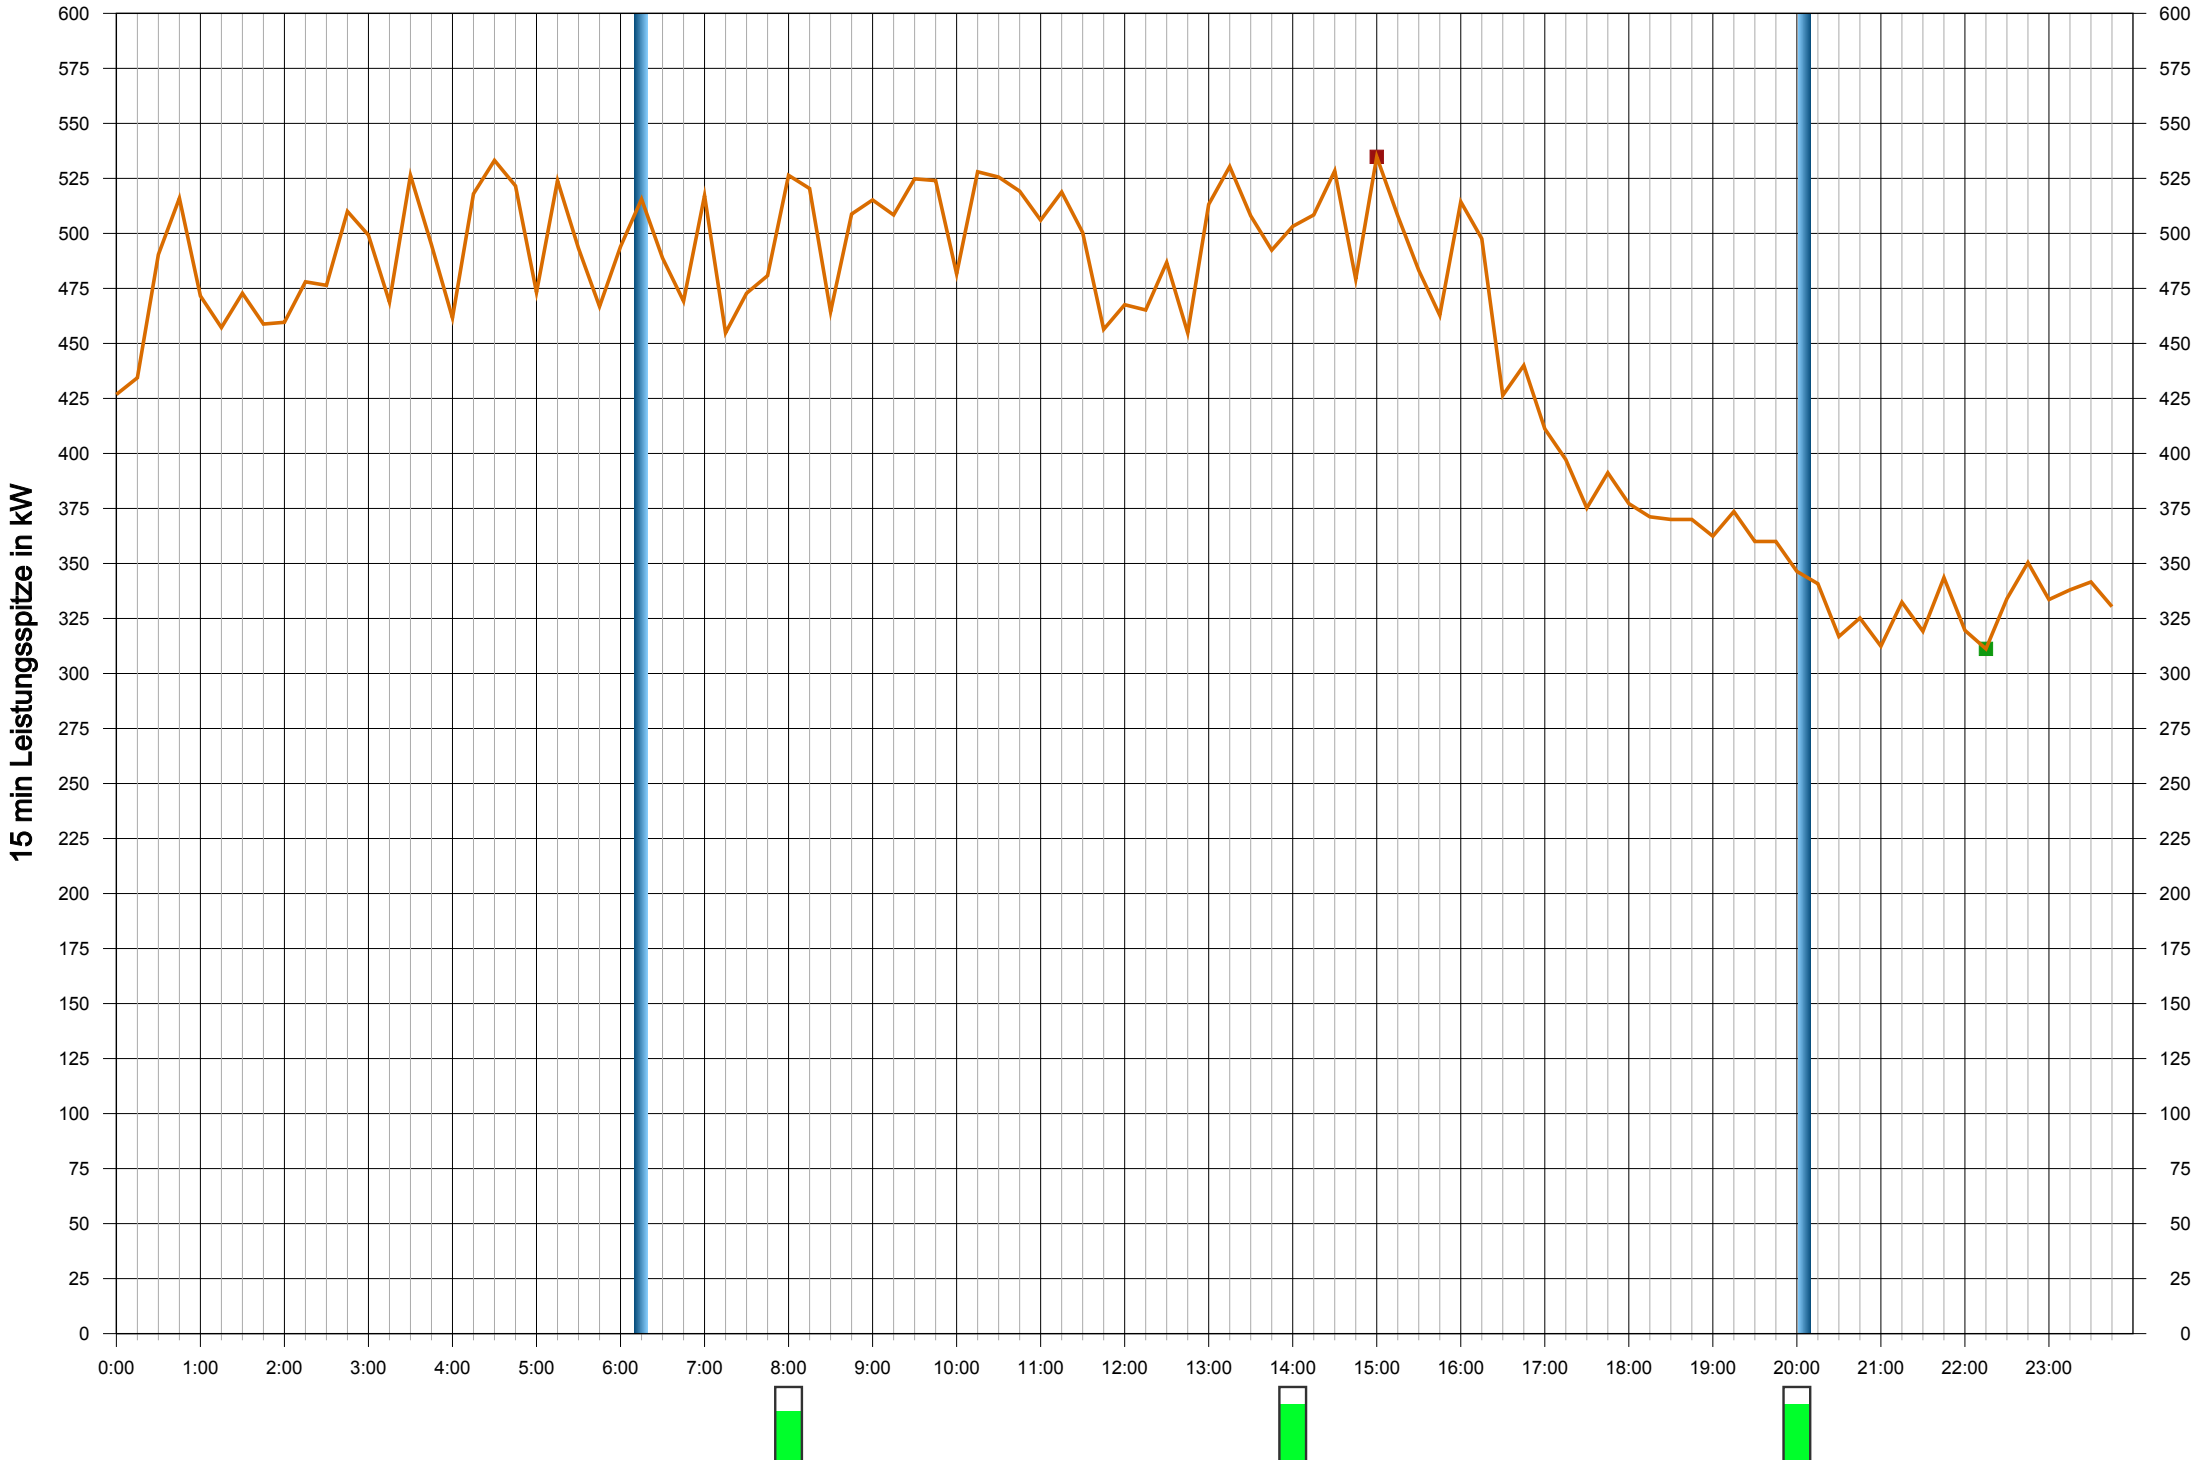

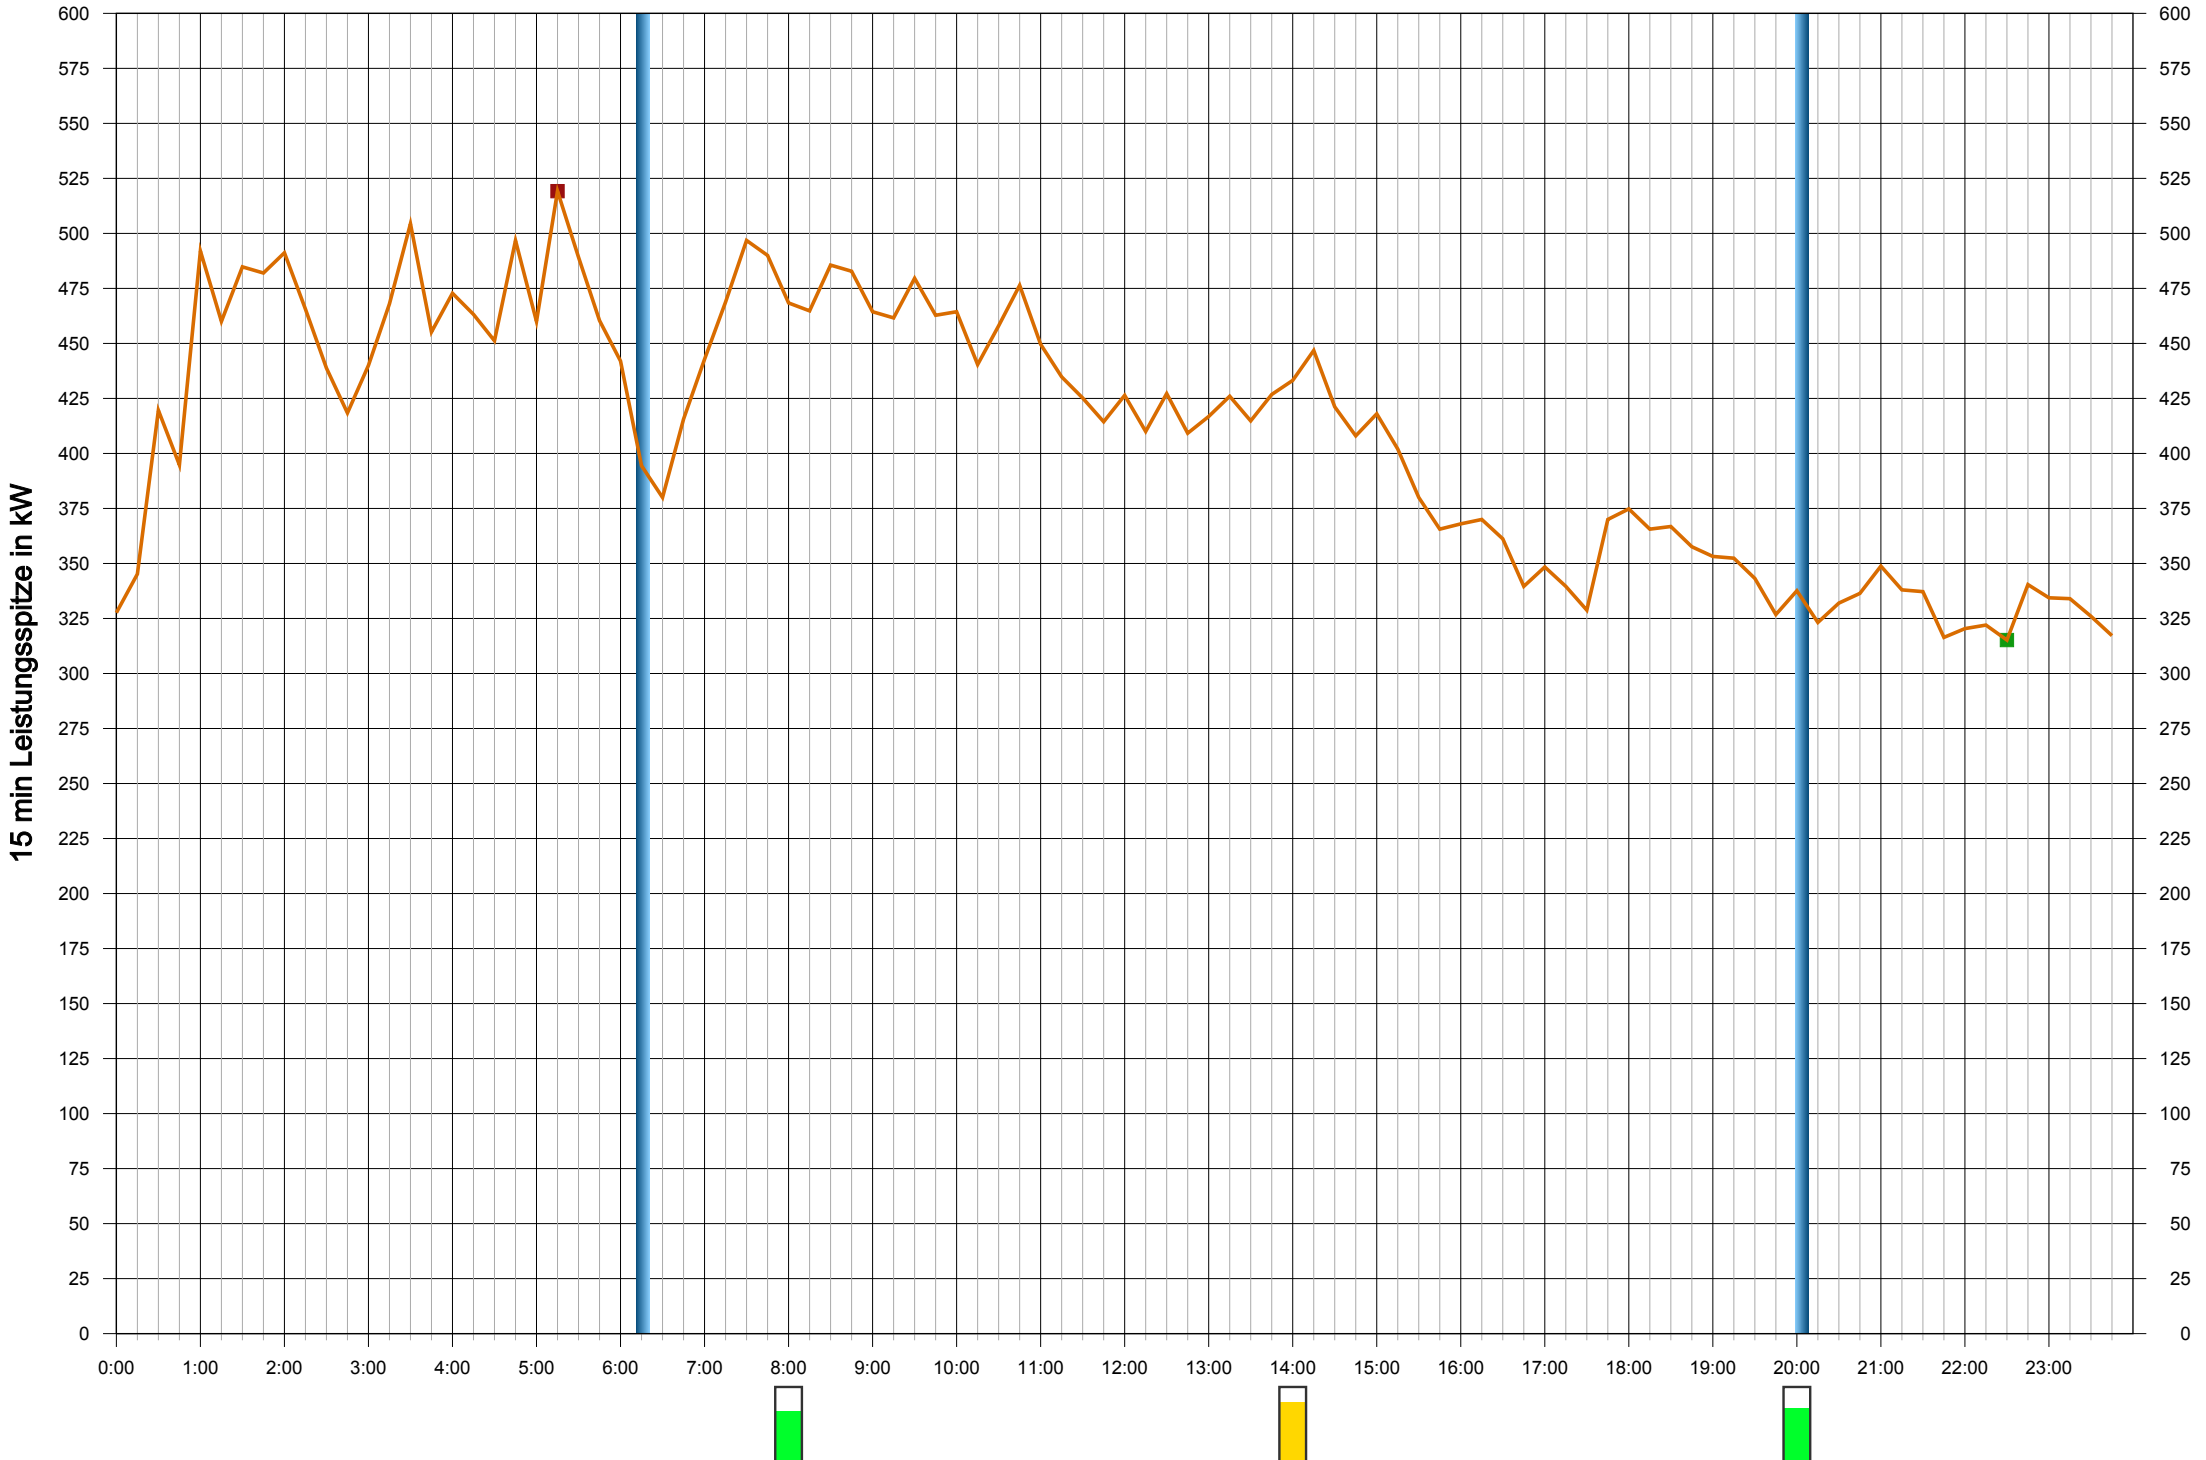



# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Sa. 25.8.2012 (Woche 34)


Tagesminimum: 226,4 kW, Tagesmittelwert: 306,5 kW, Tagesmaximum: 388,0 kW, Tagesbedarf: 7.357 kWh (1.030 €)

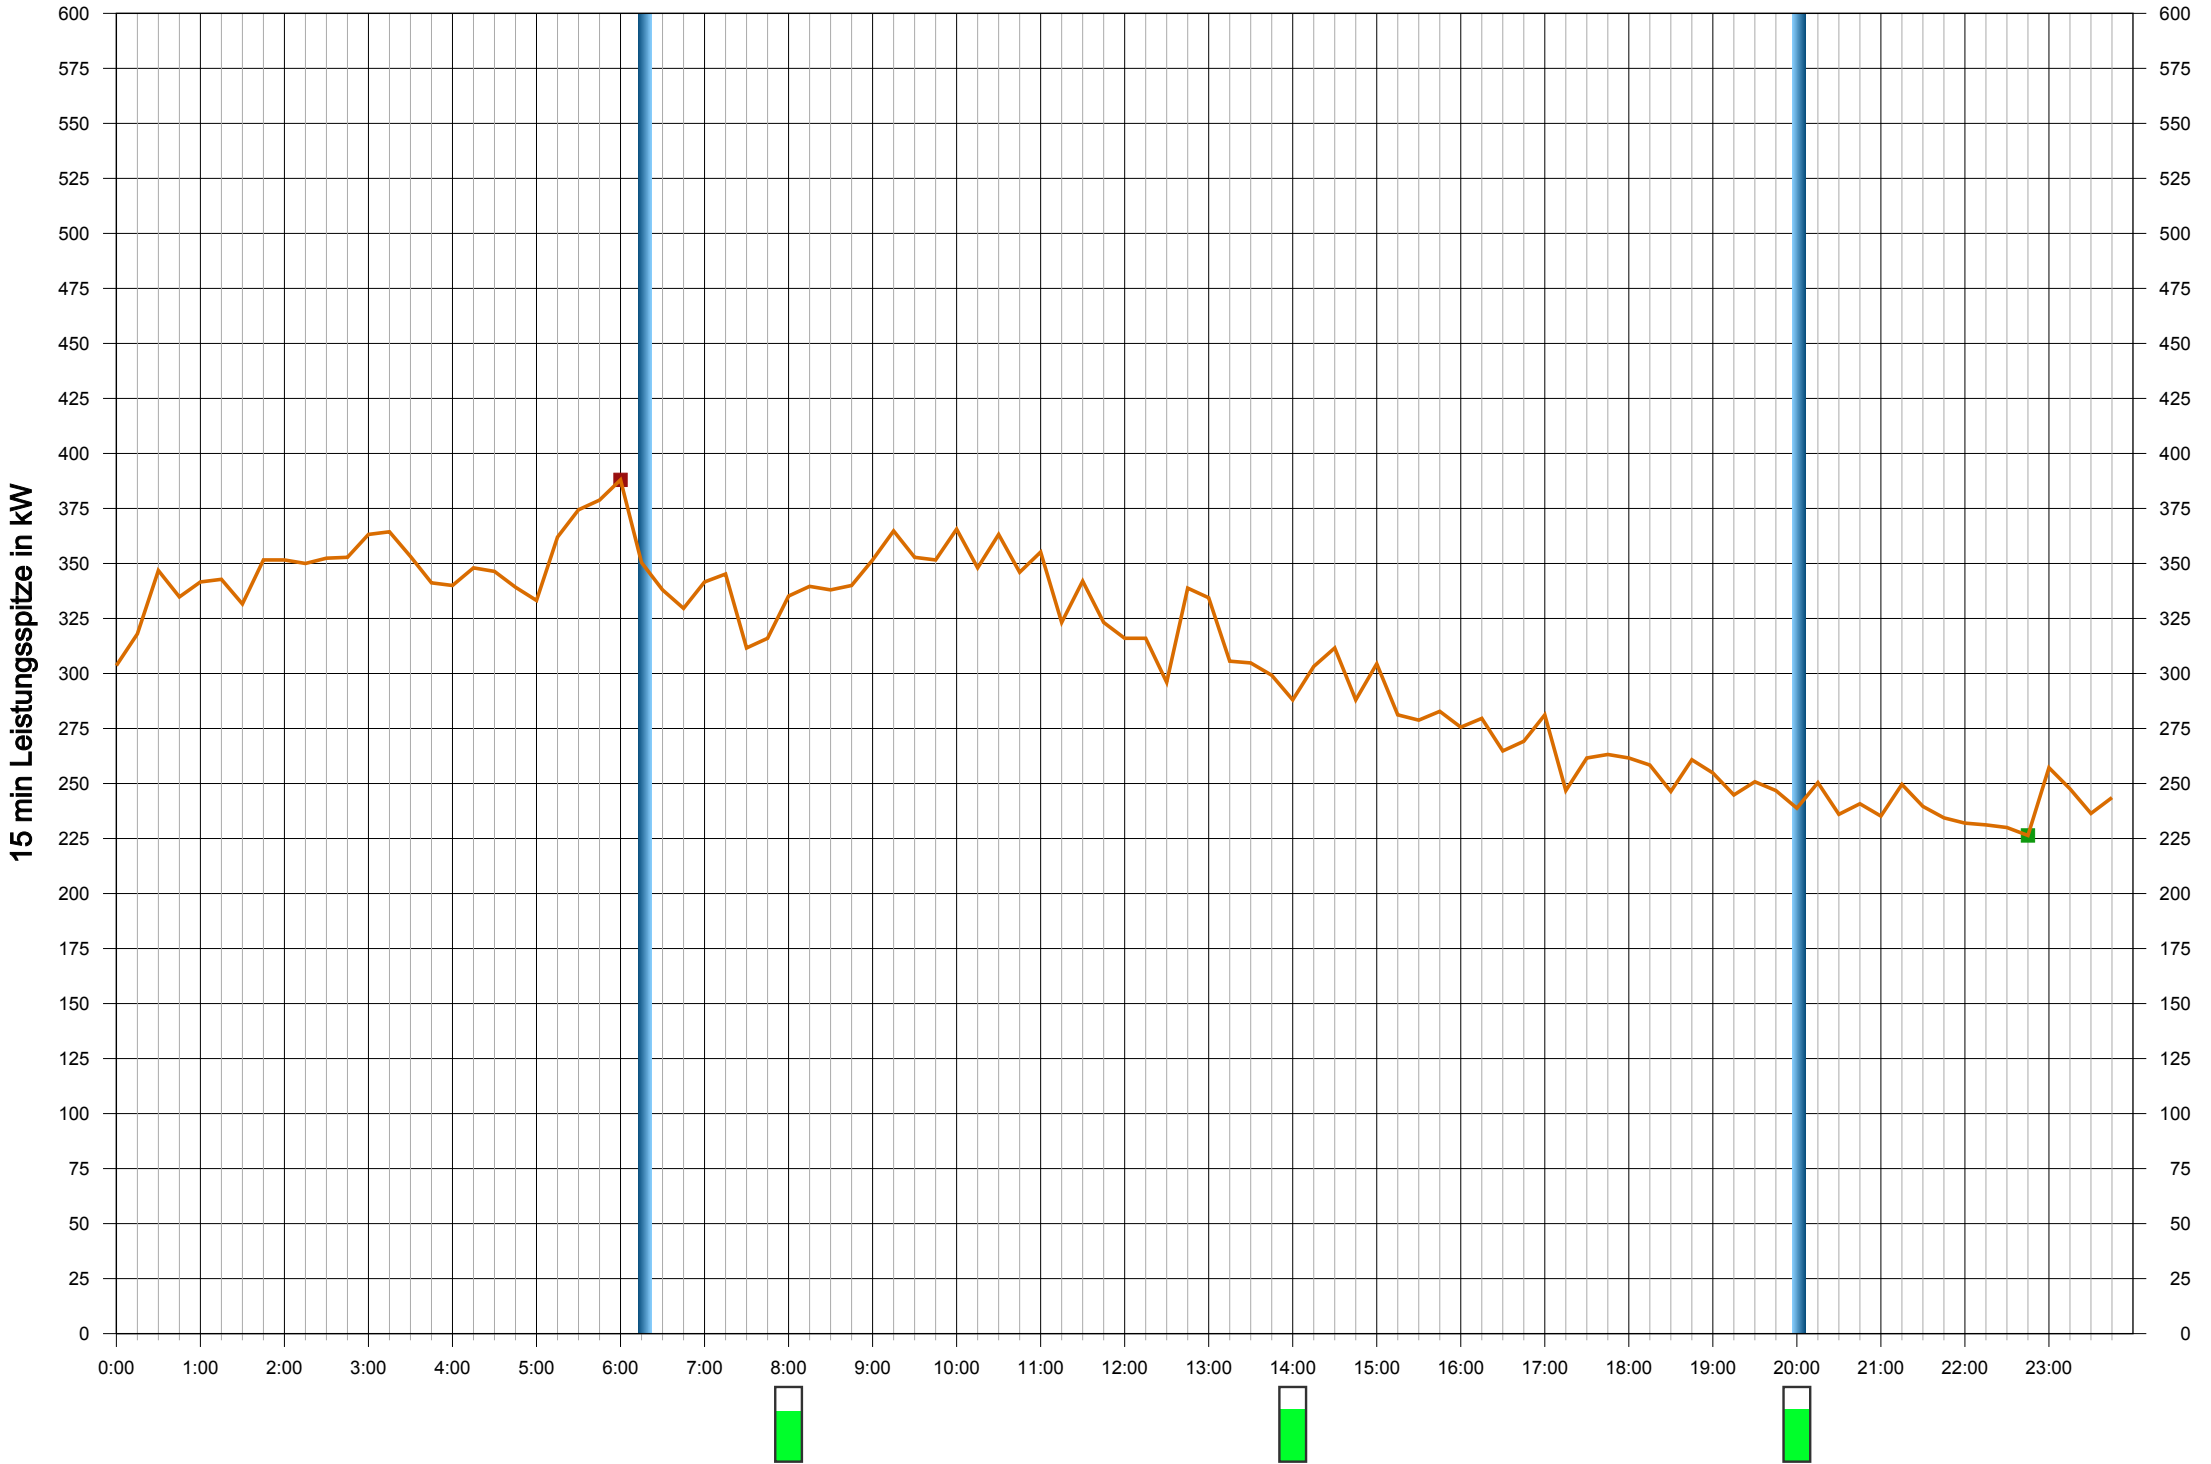



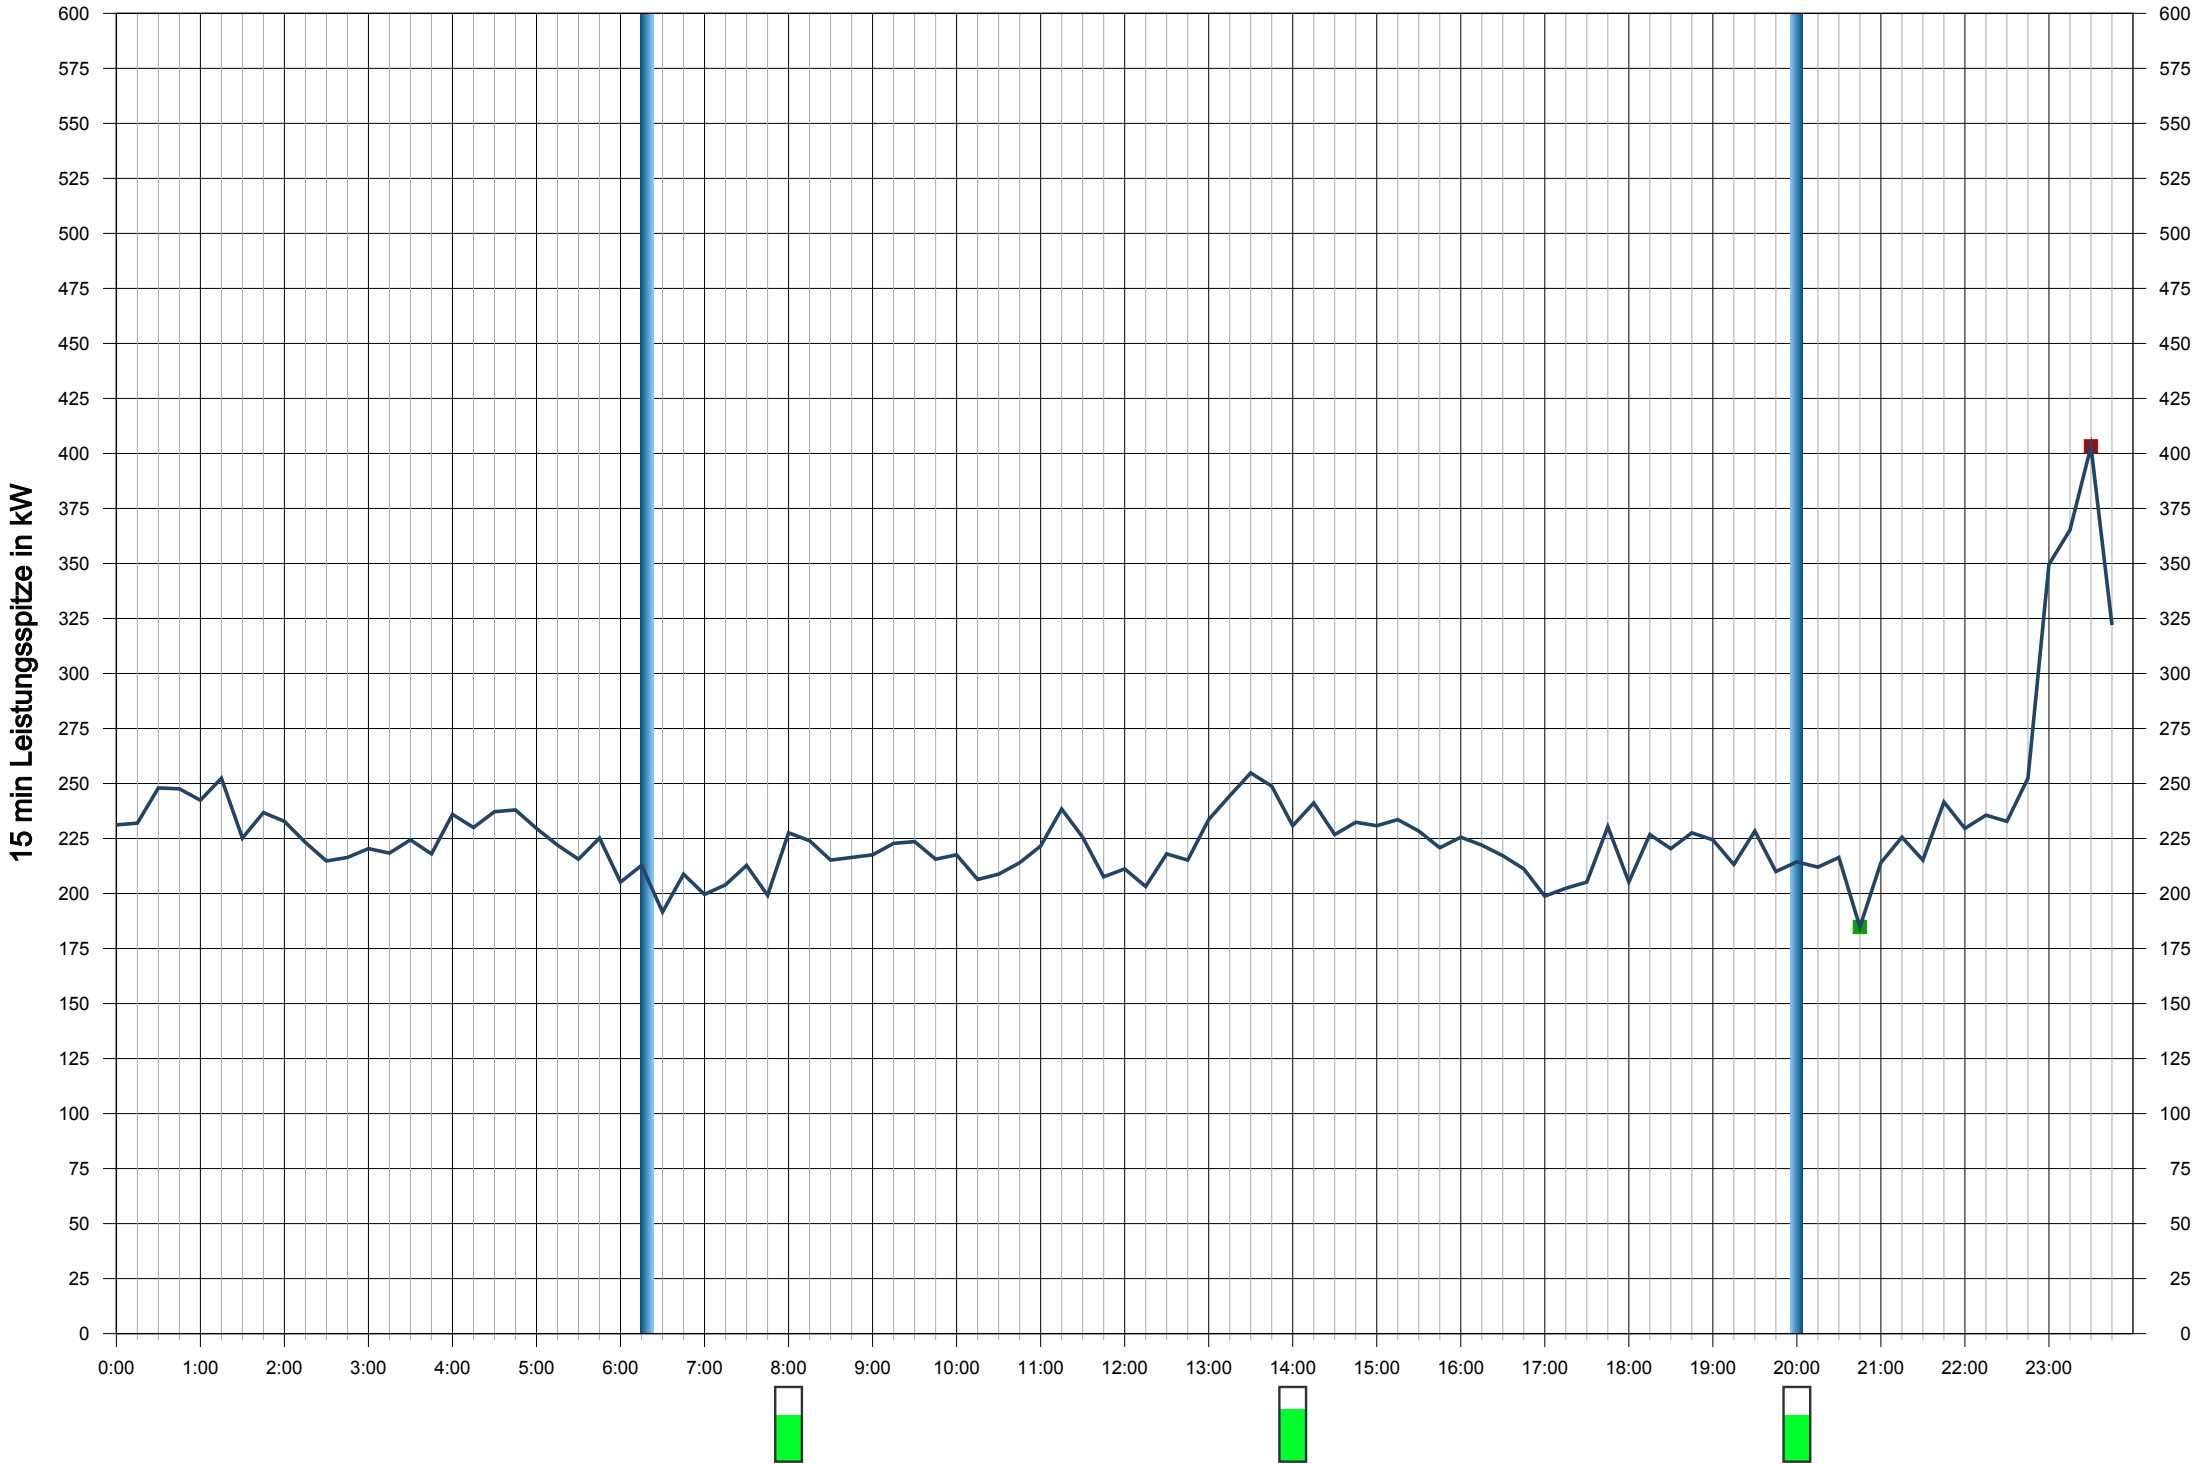


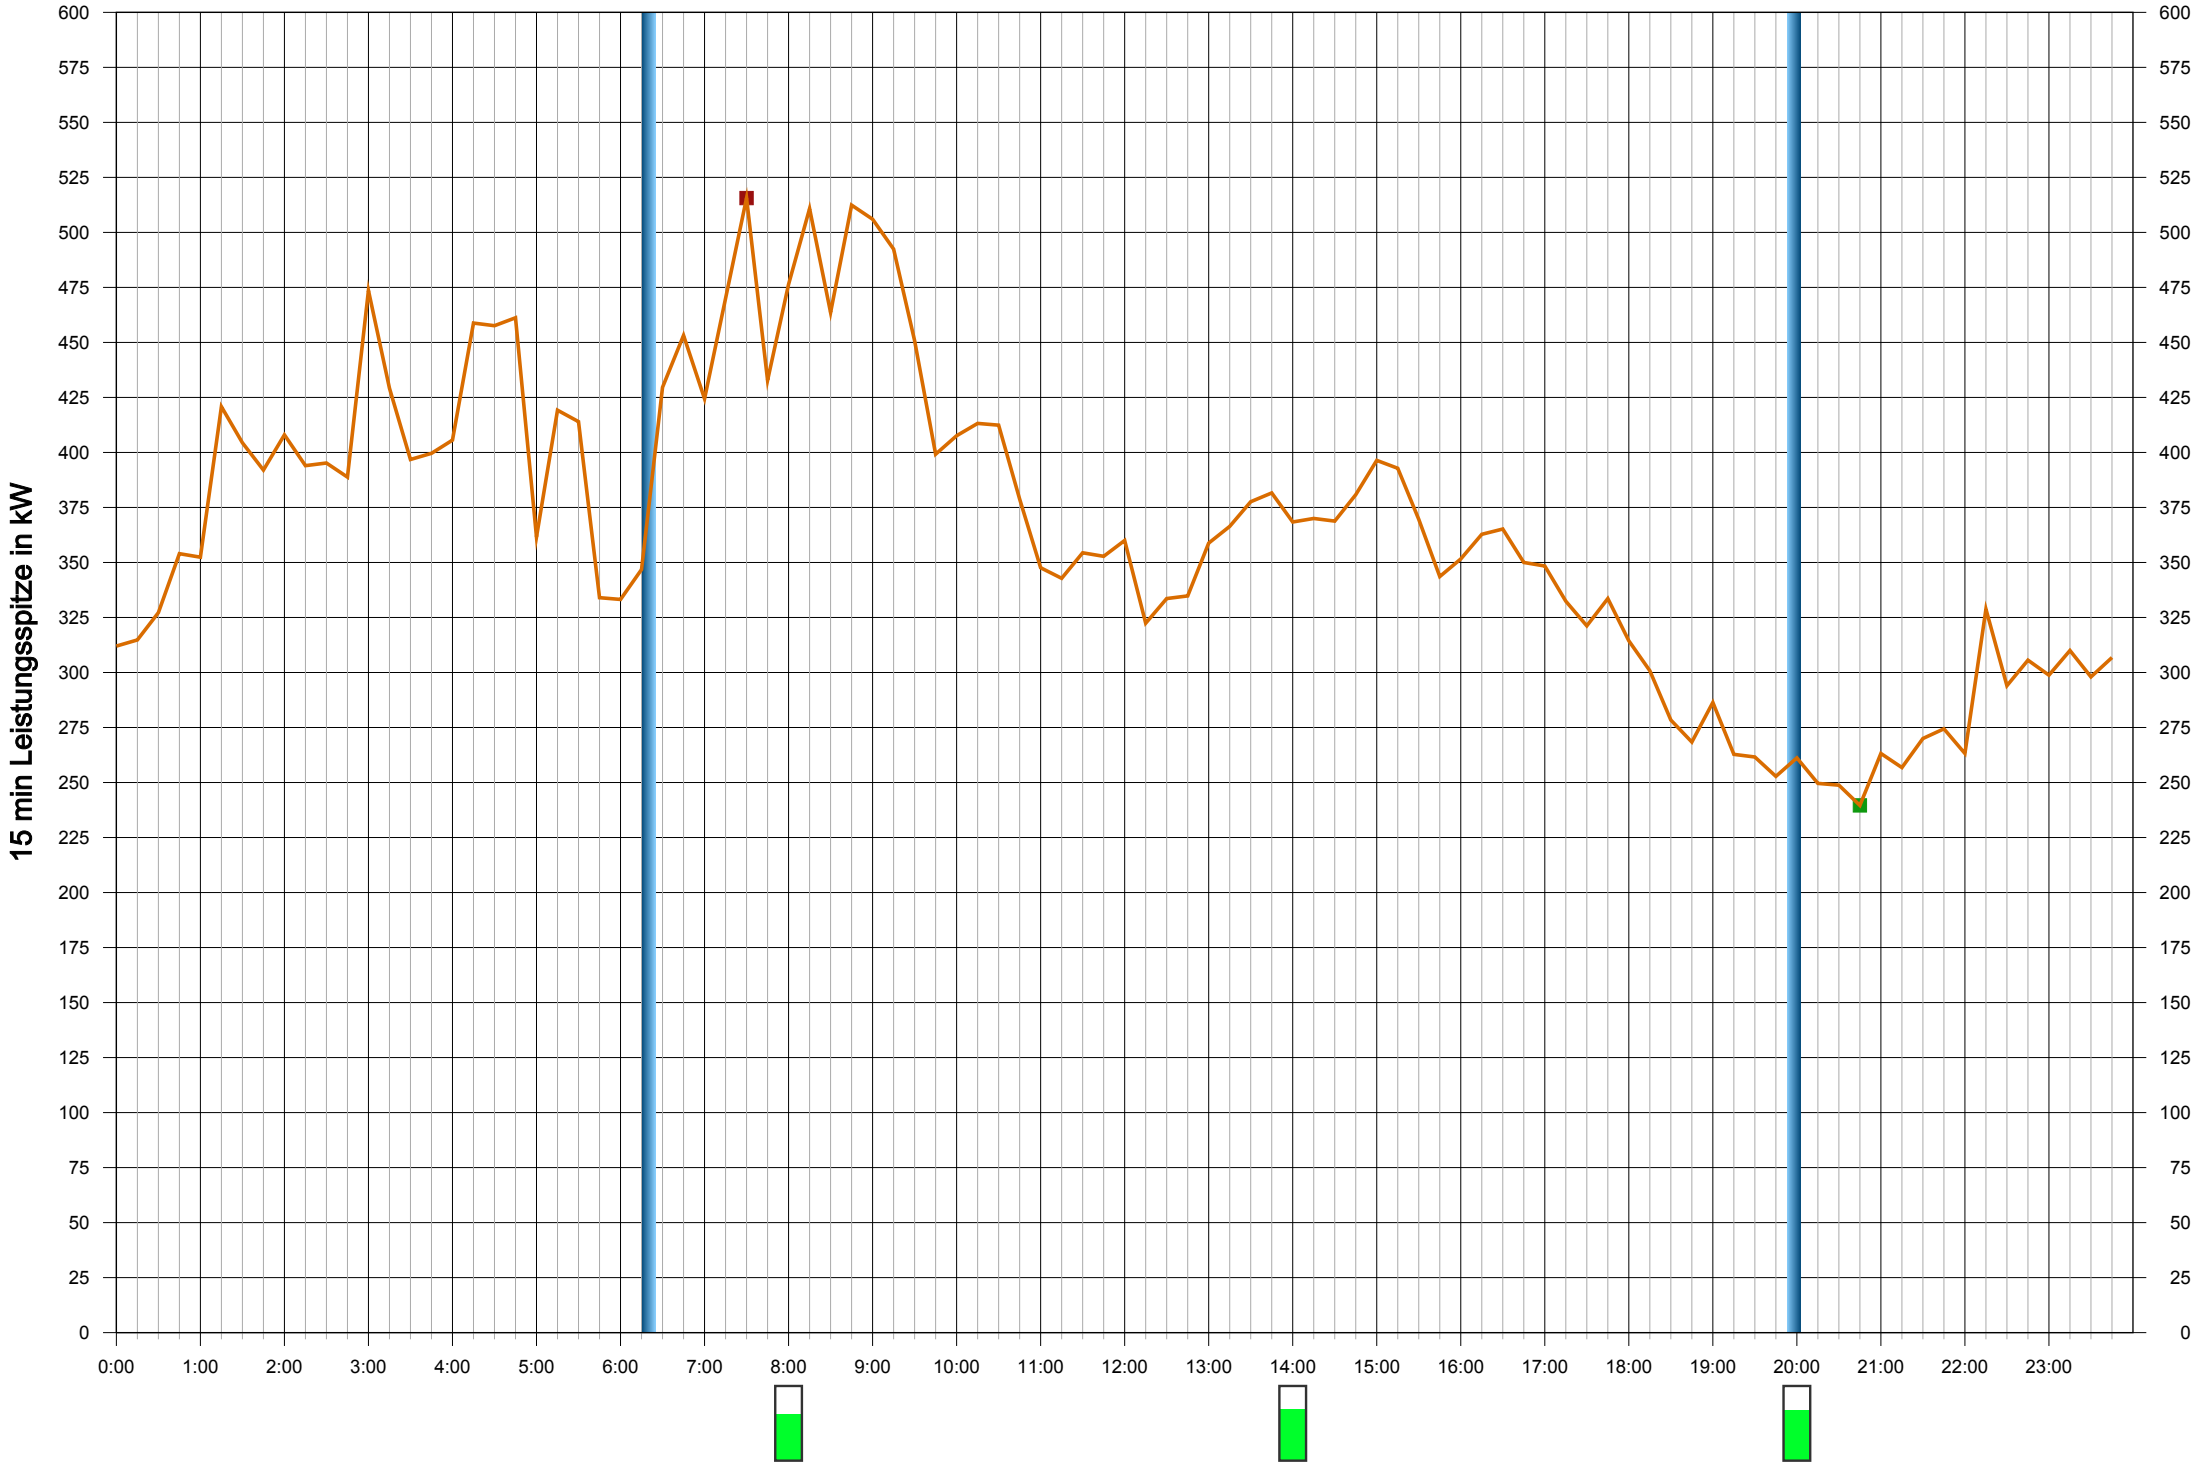


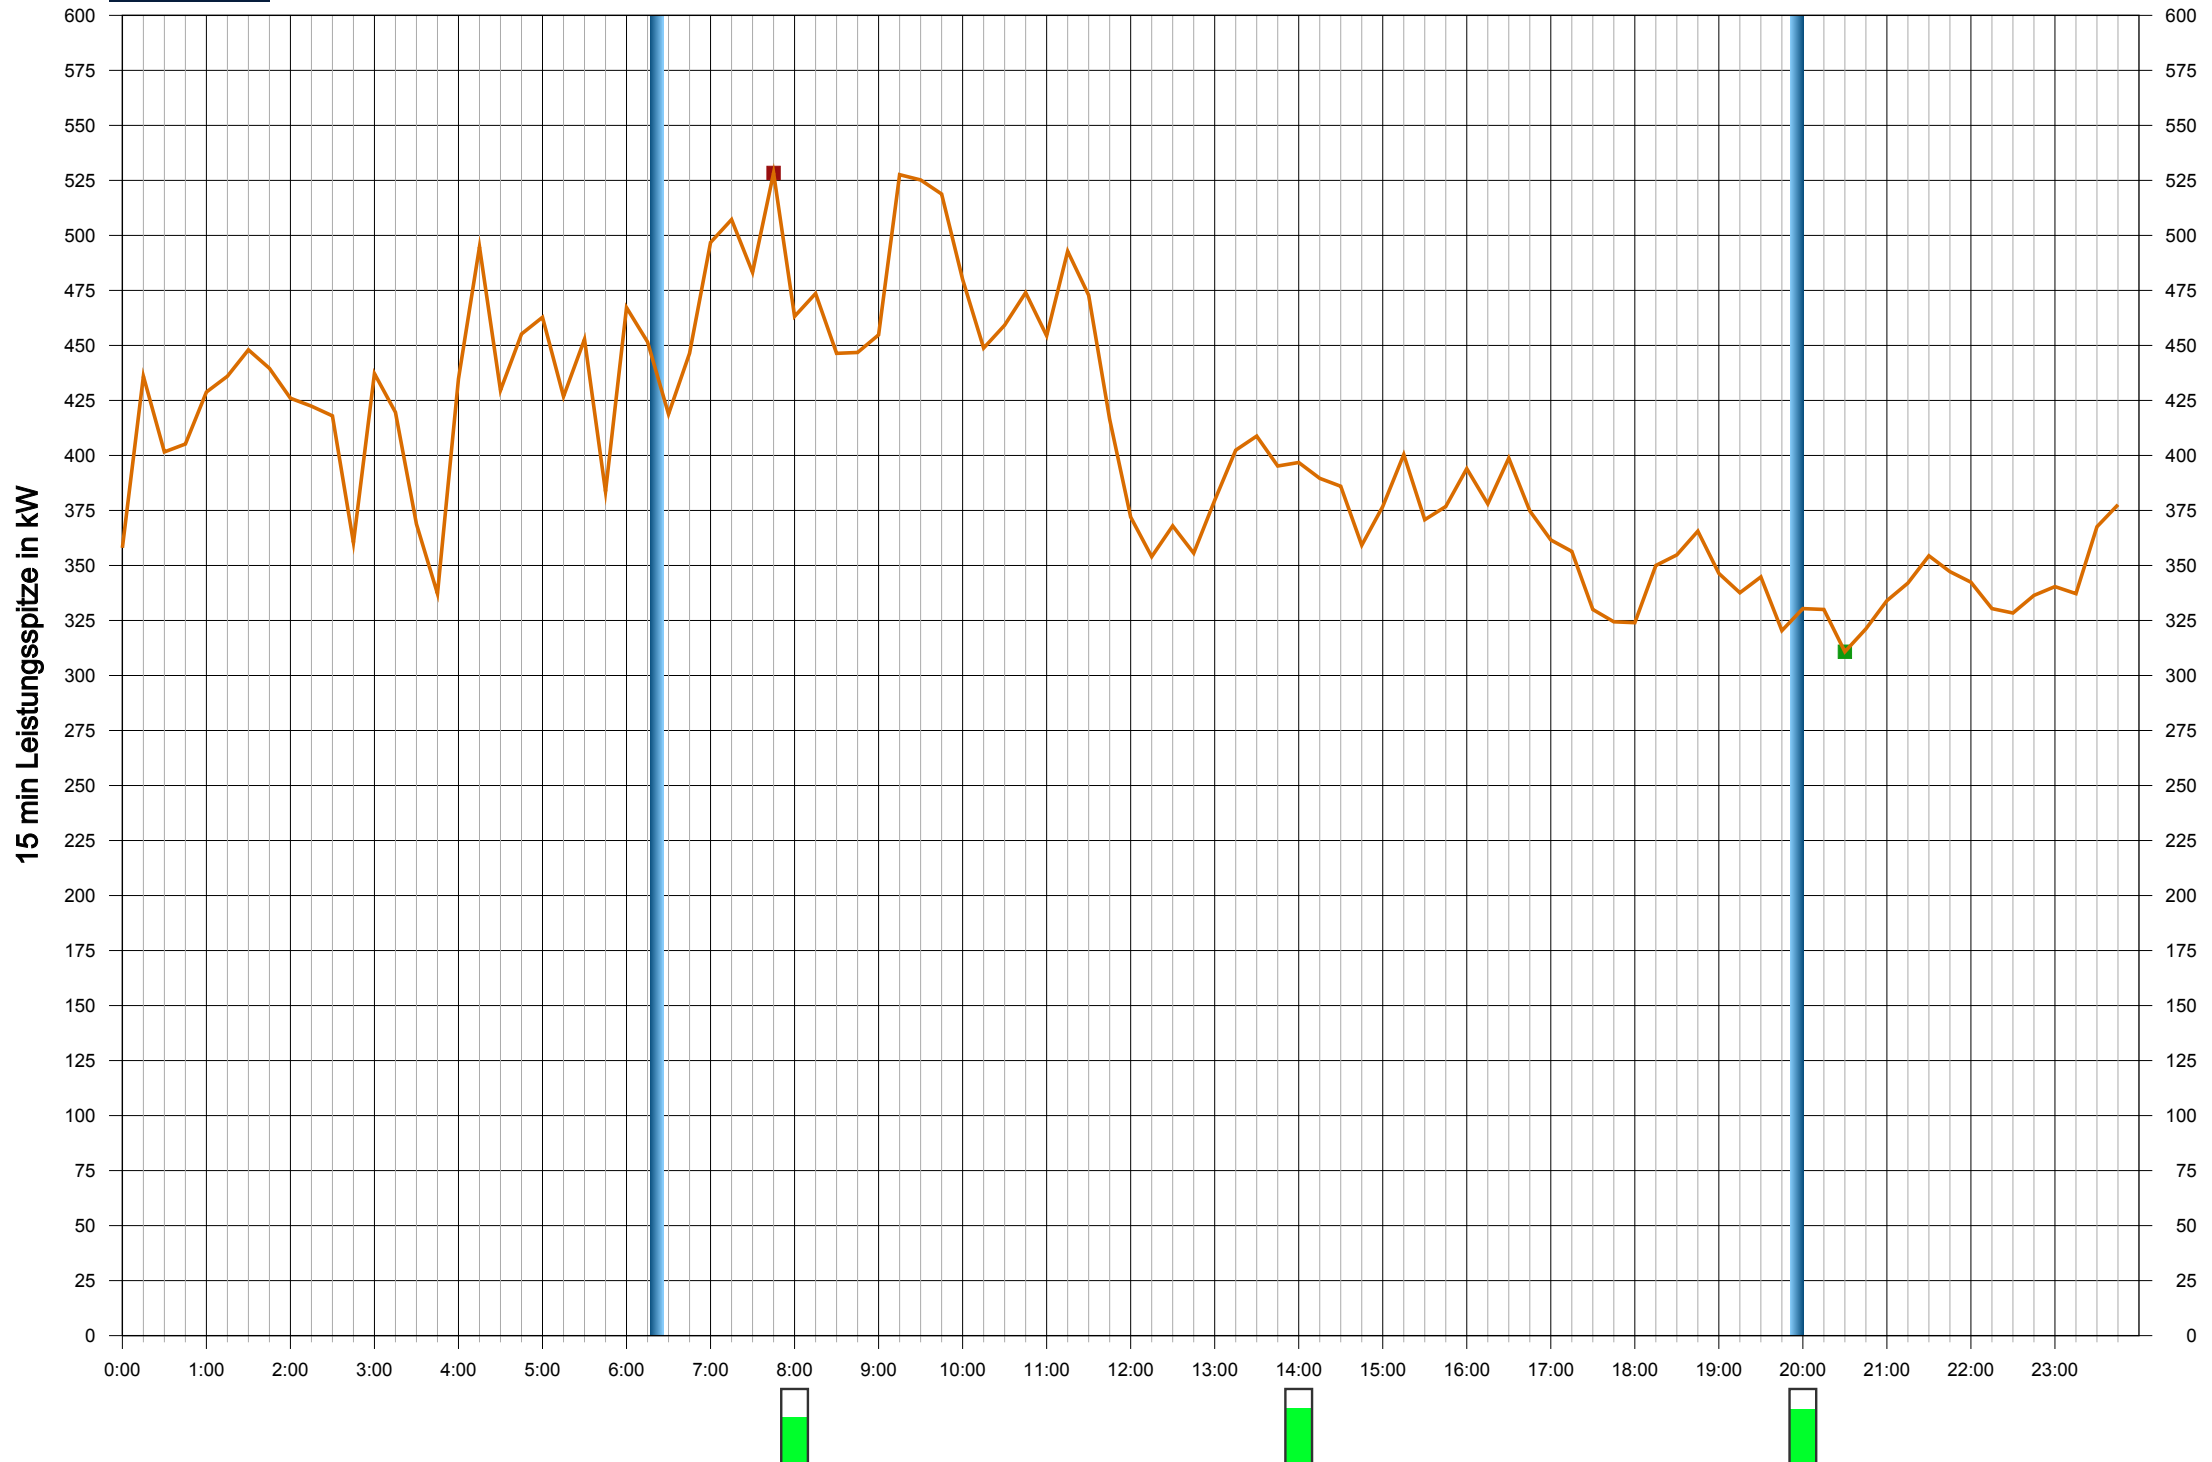



# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Mi. 29.8.2012 (Woche 35)


Tagesminimum: 286,4 kW, Tagesmittelwert: 416,5 kW, Tagesmaximum: 512,4 kW, Tagesbedarf: 9.997 kWh (1.400 €)

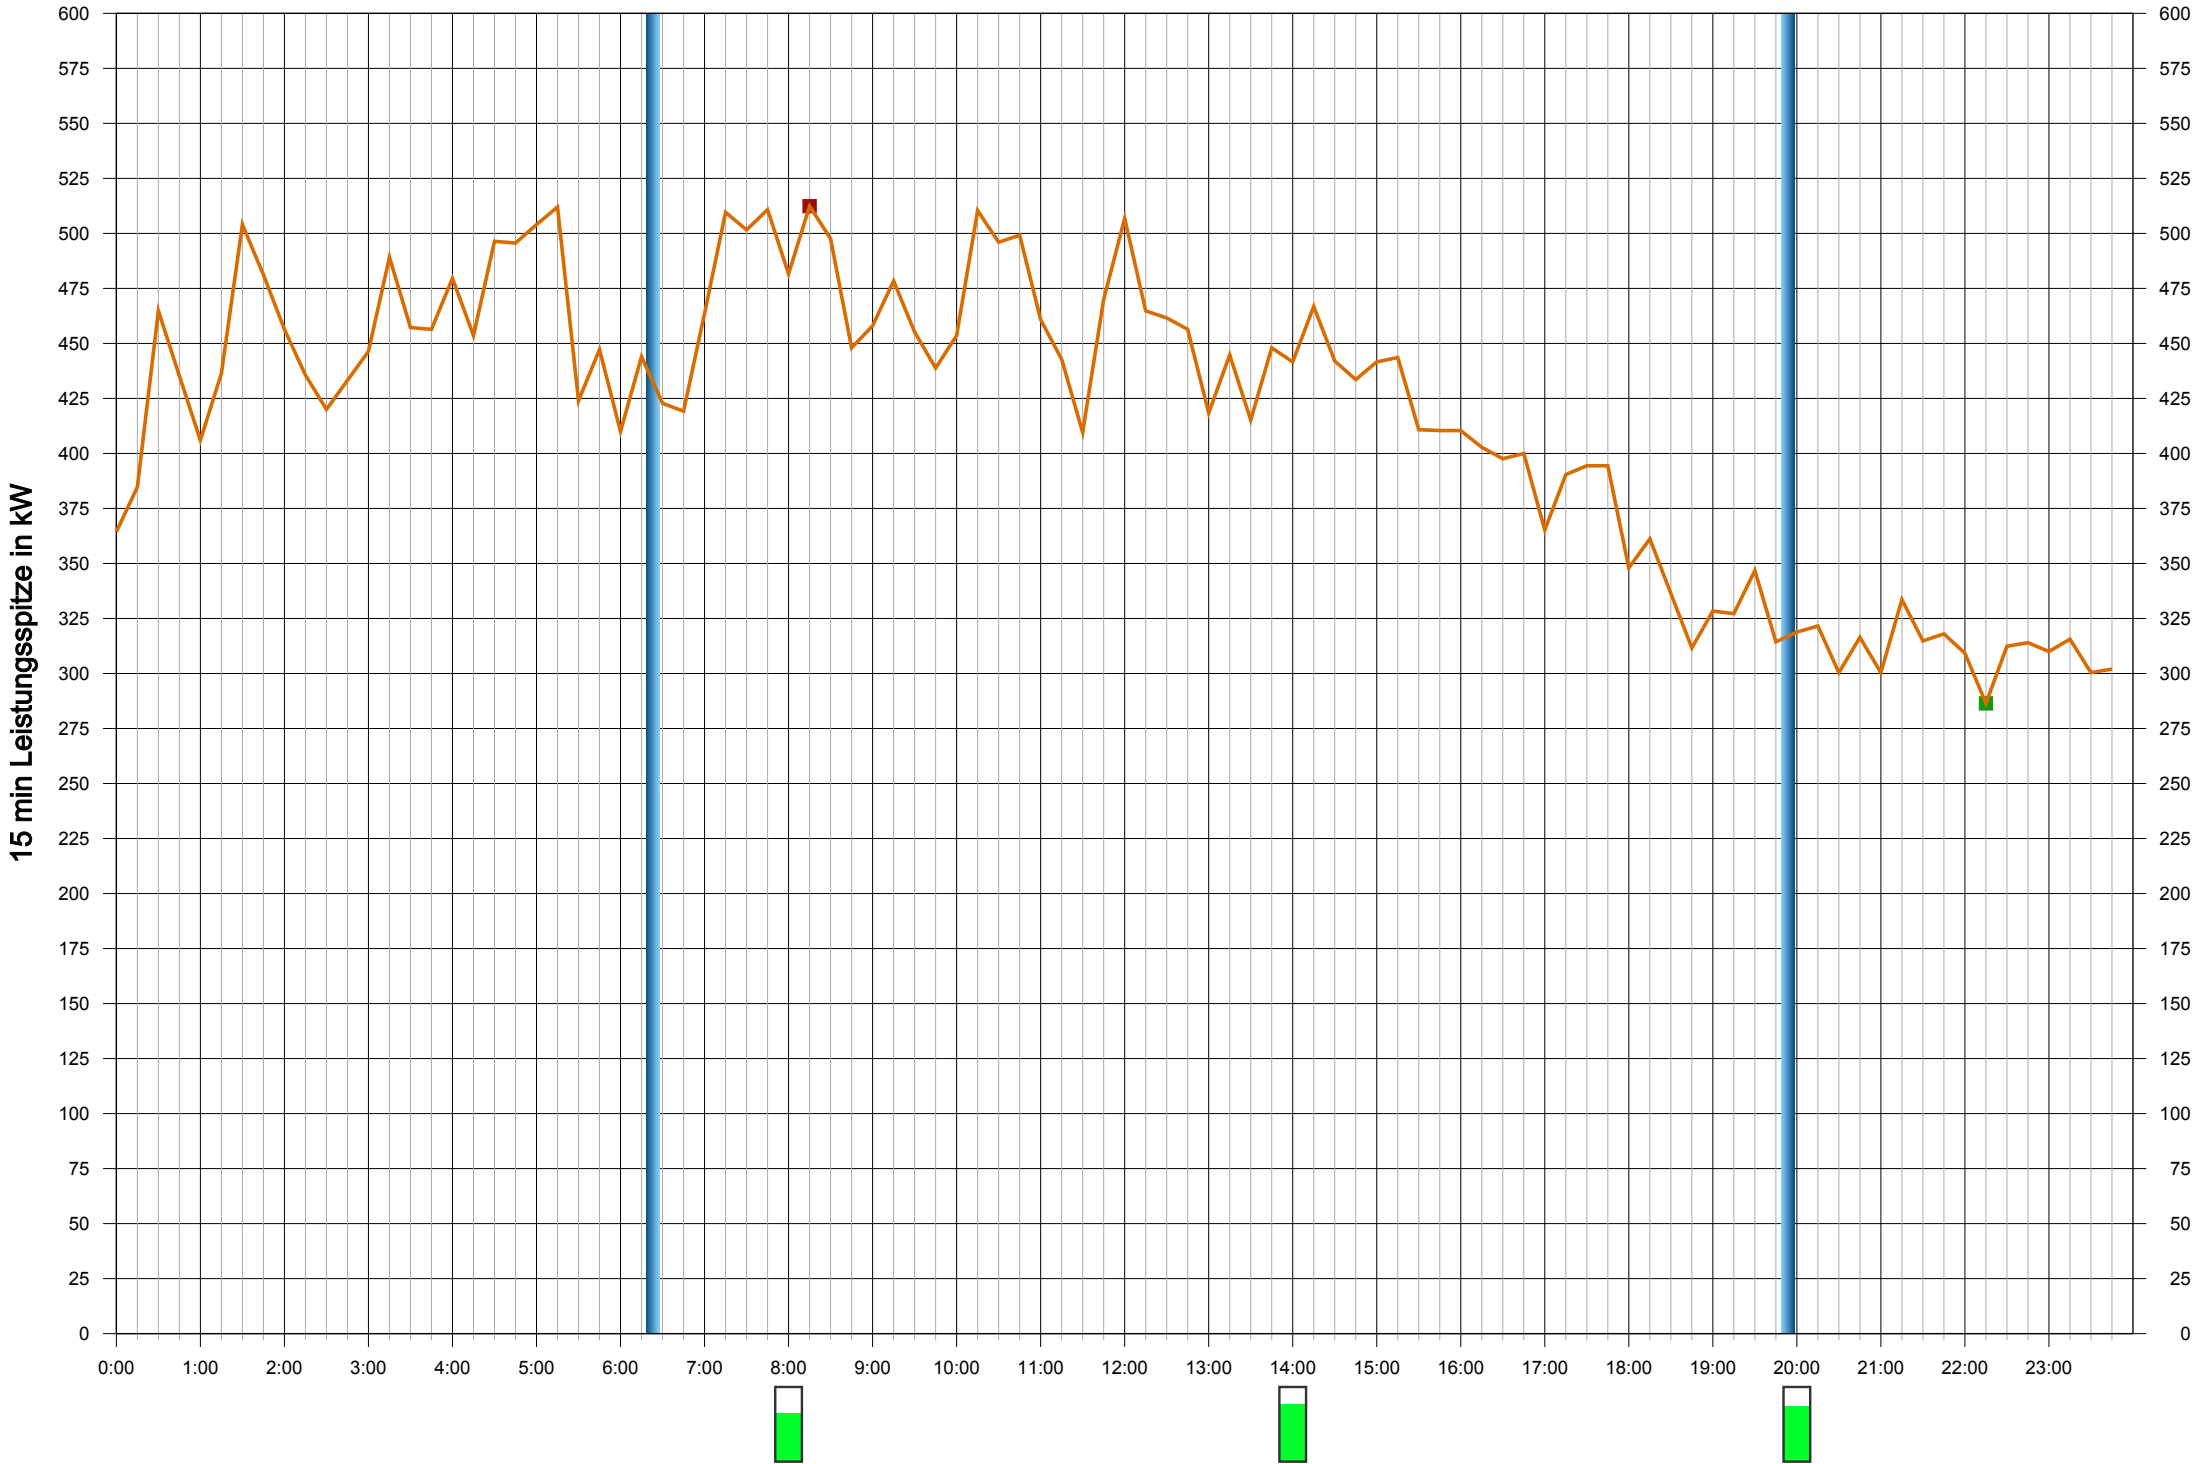

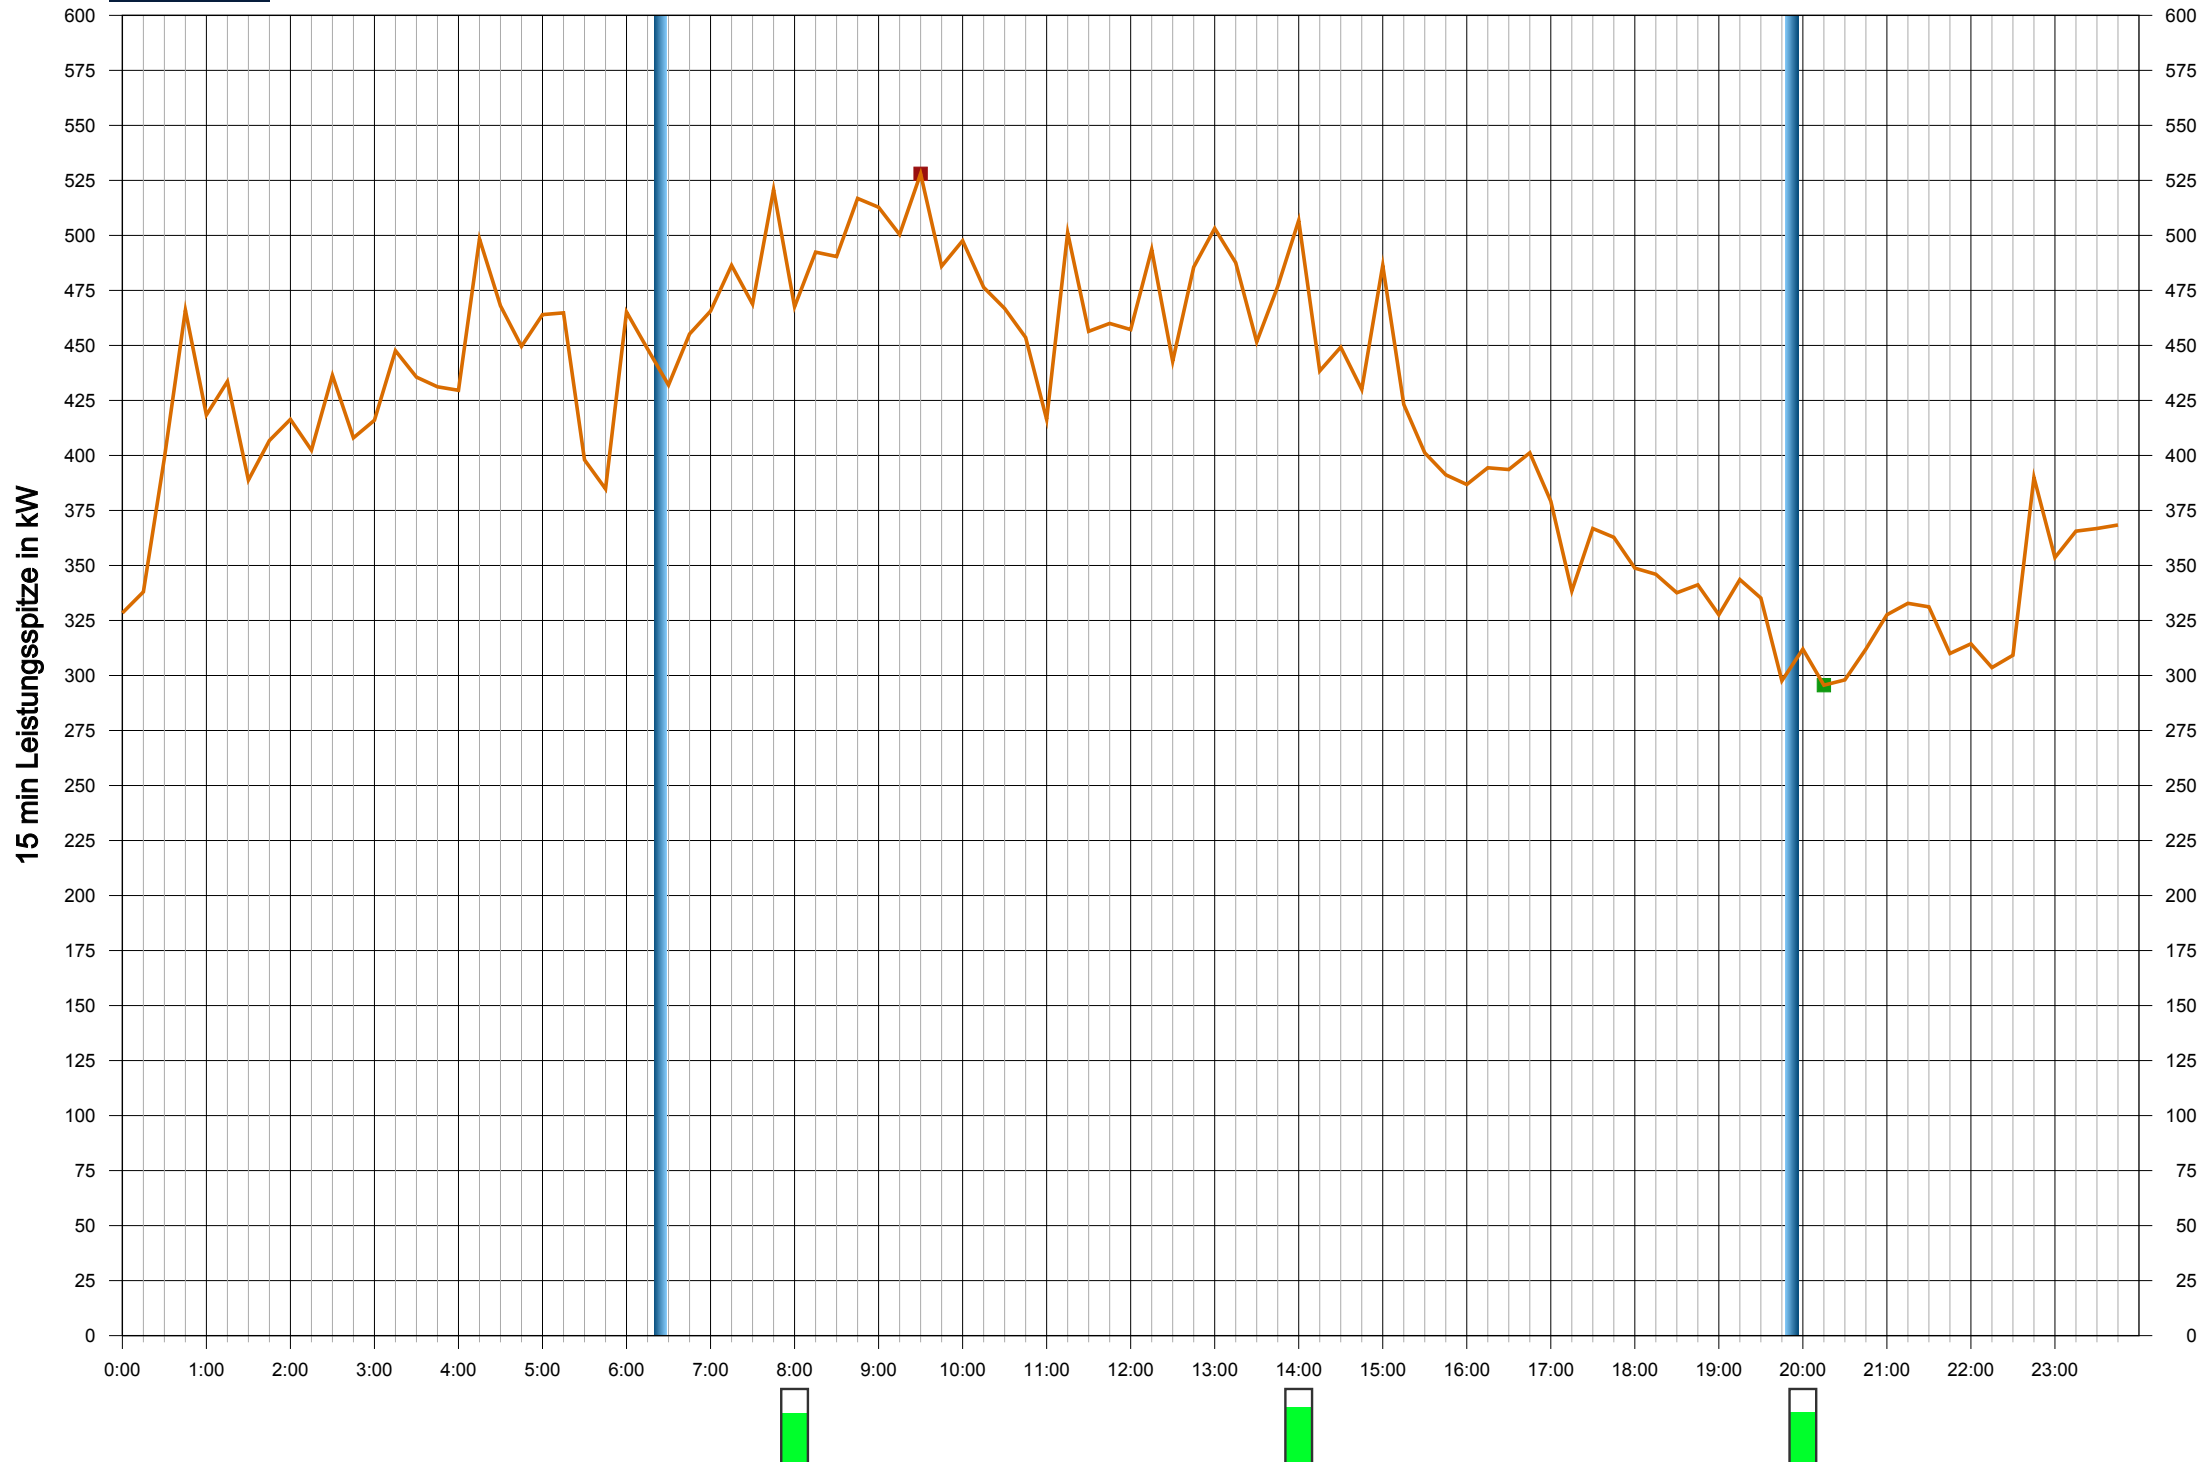


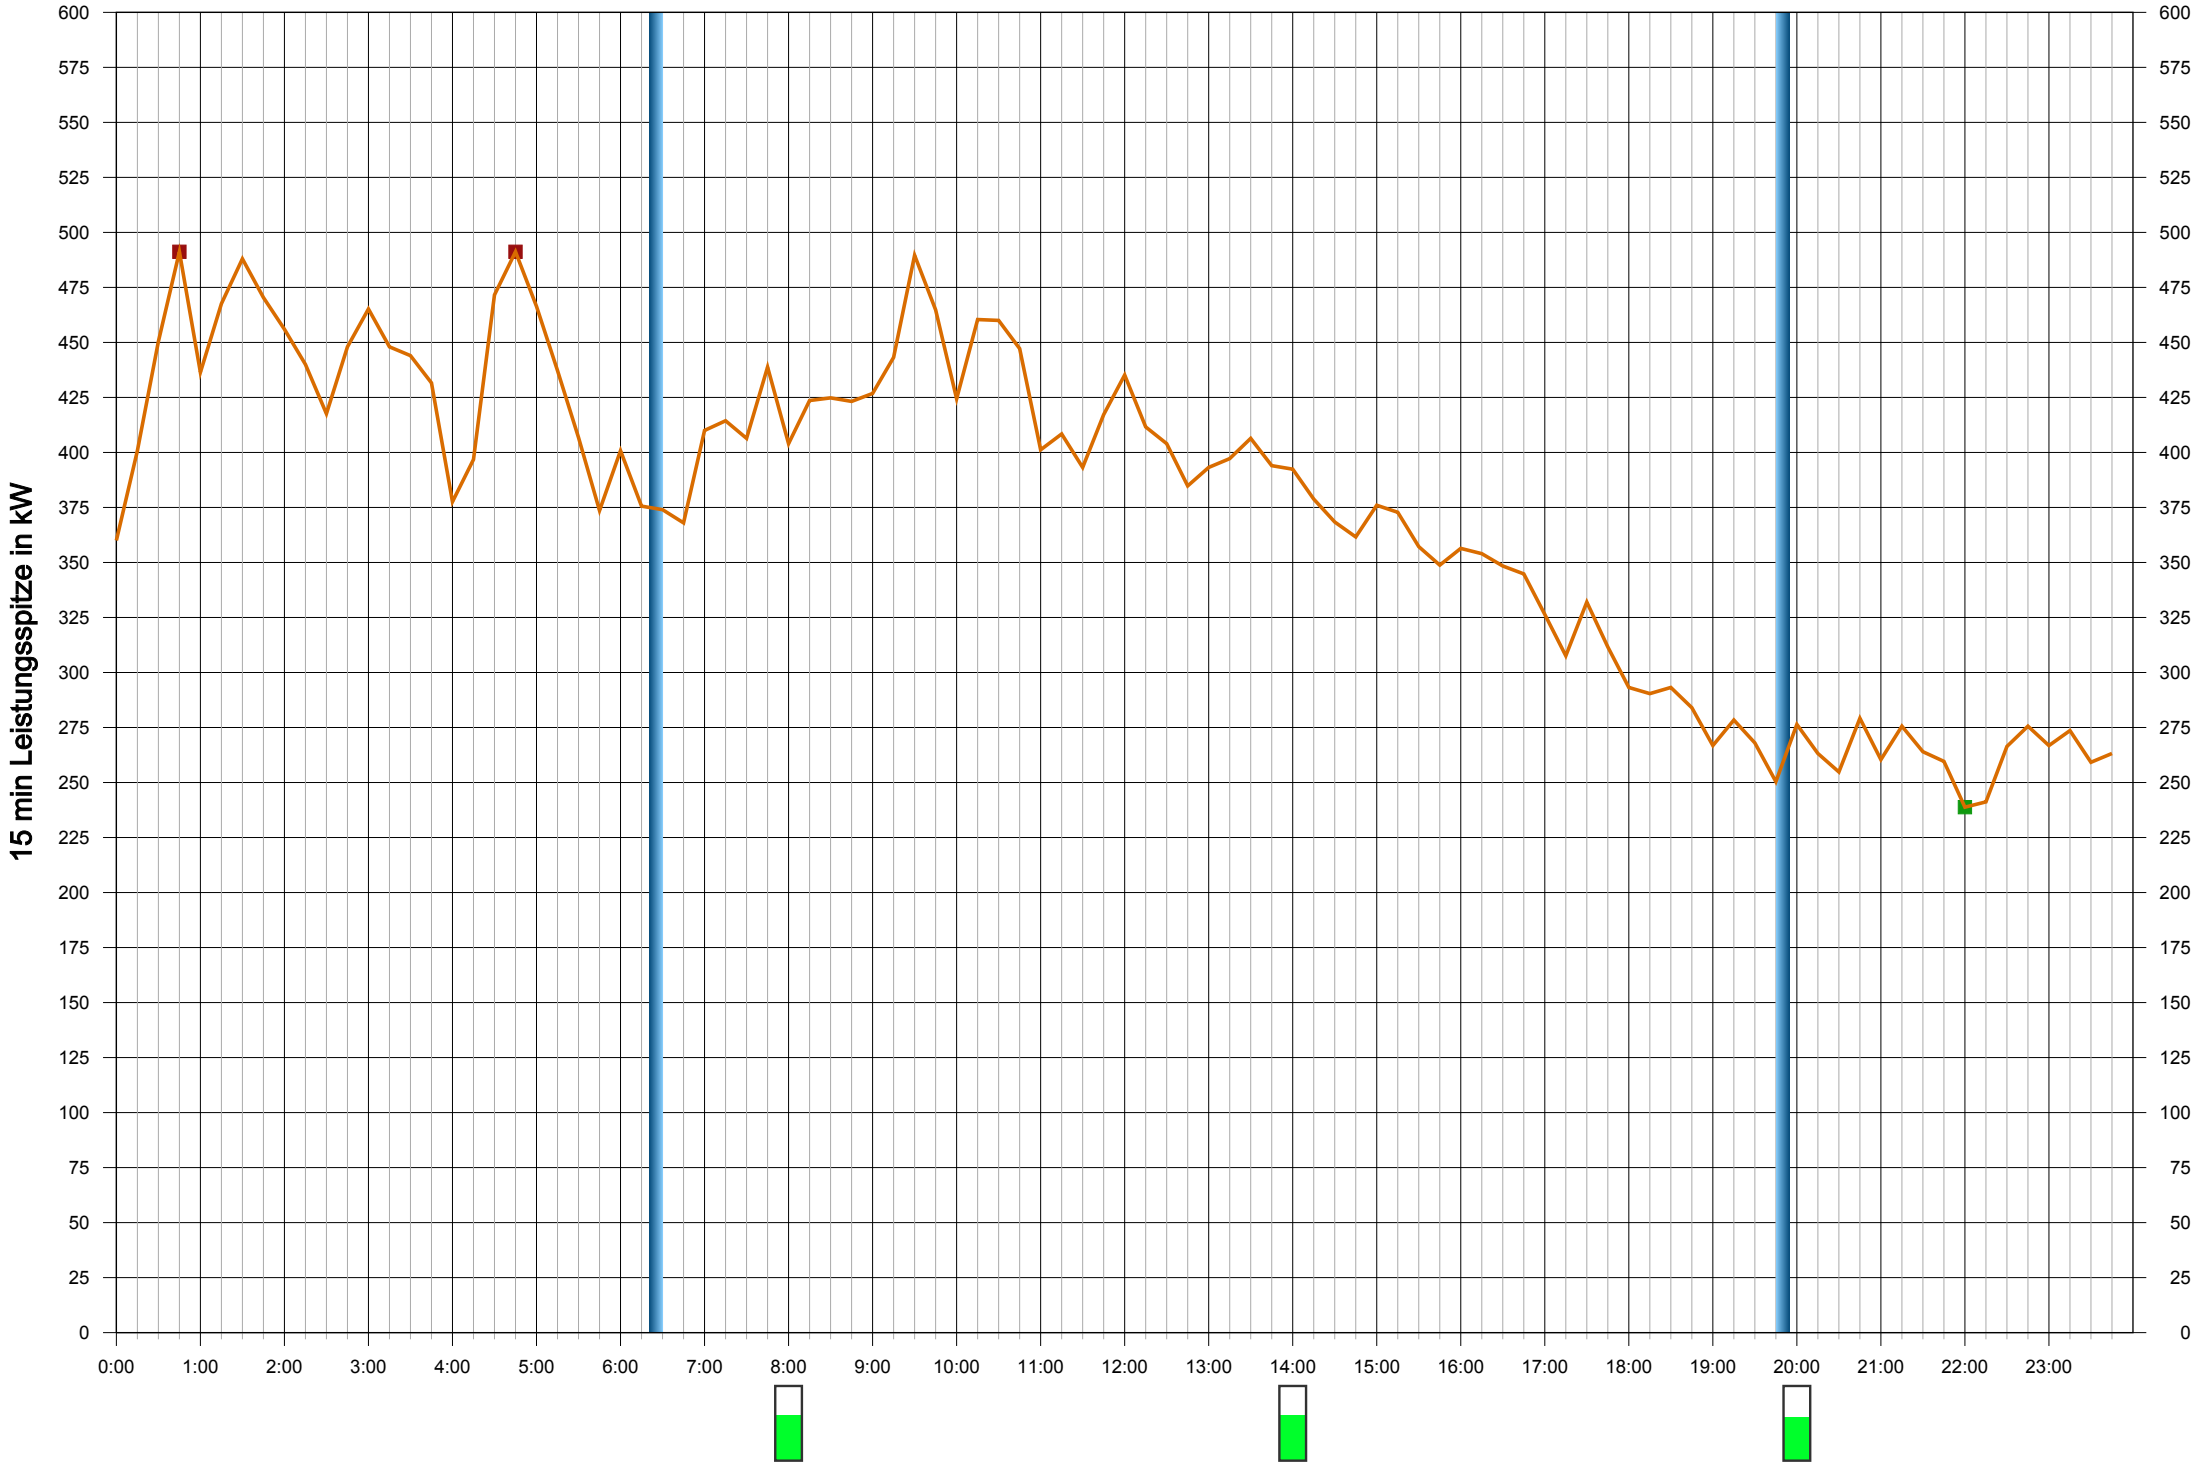


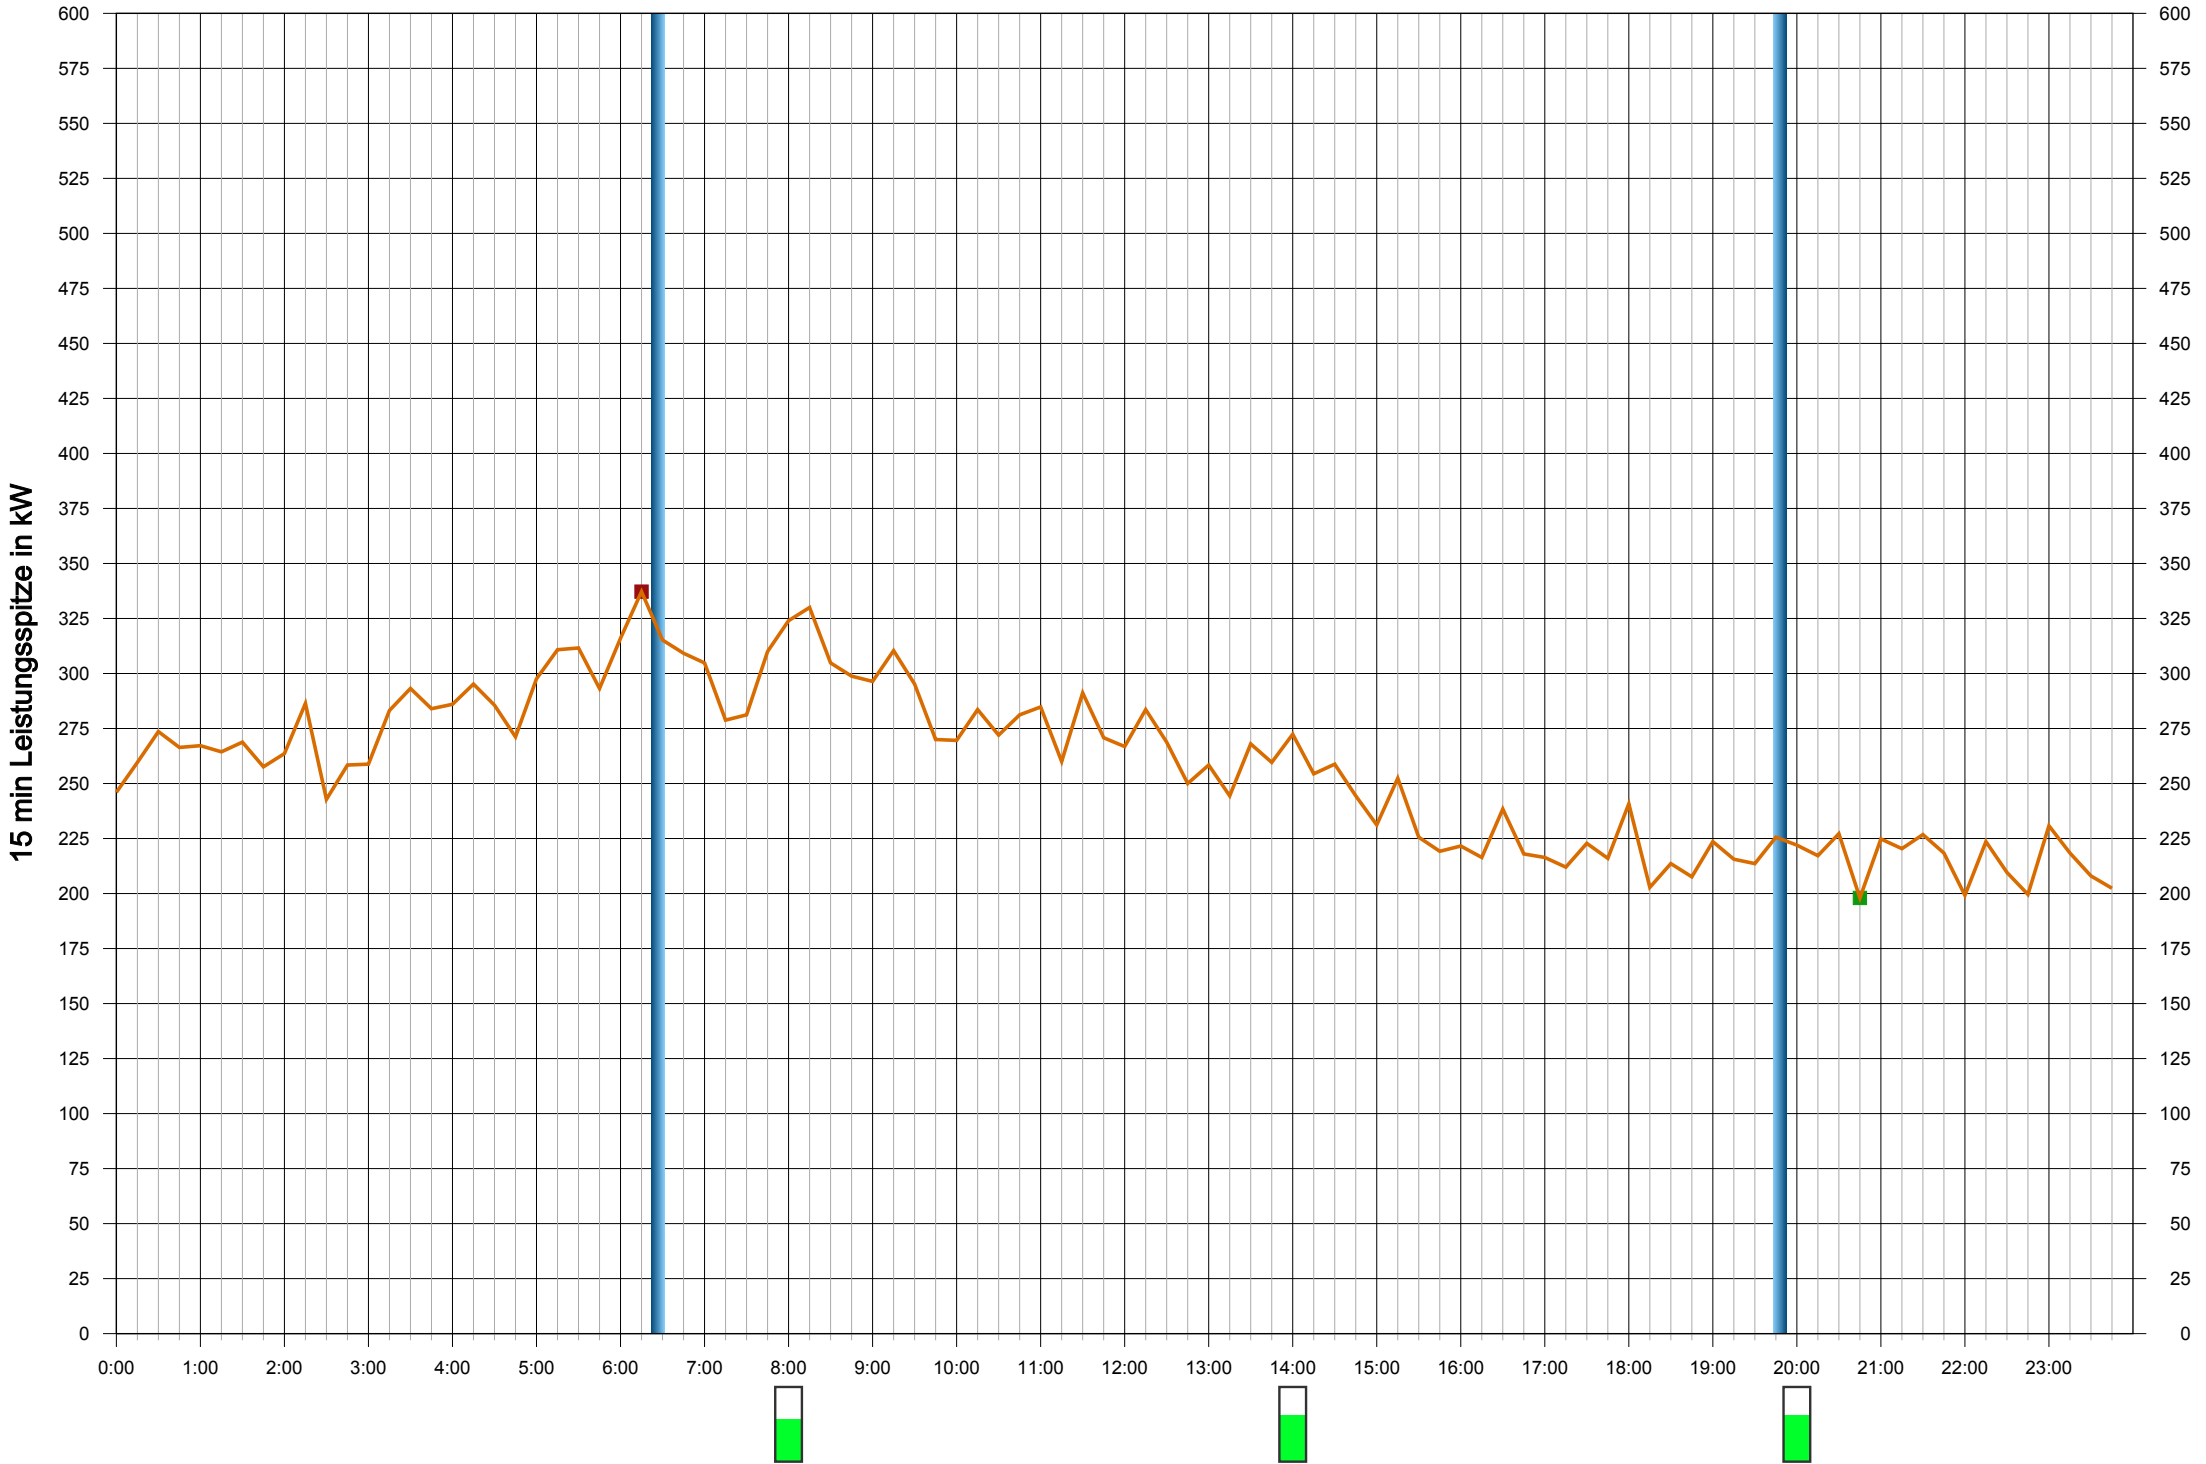


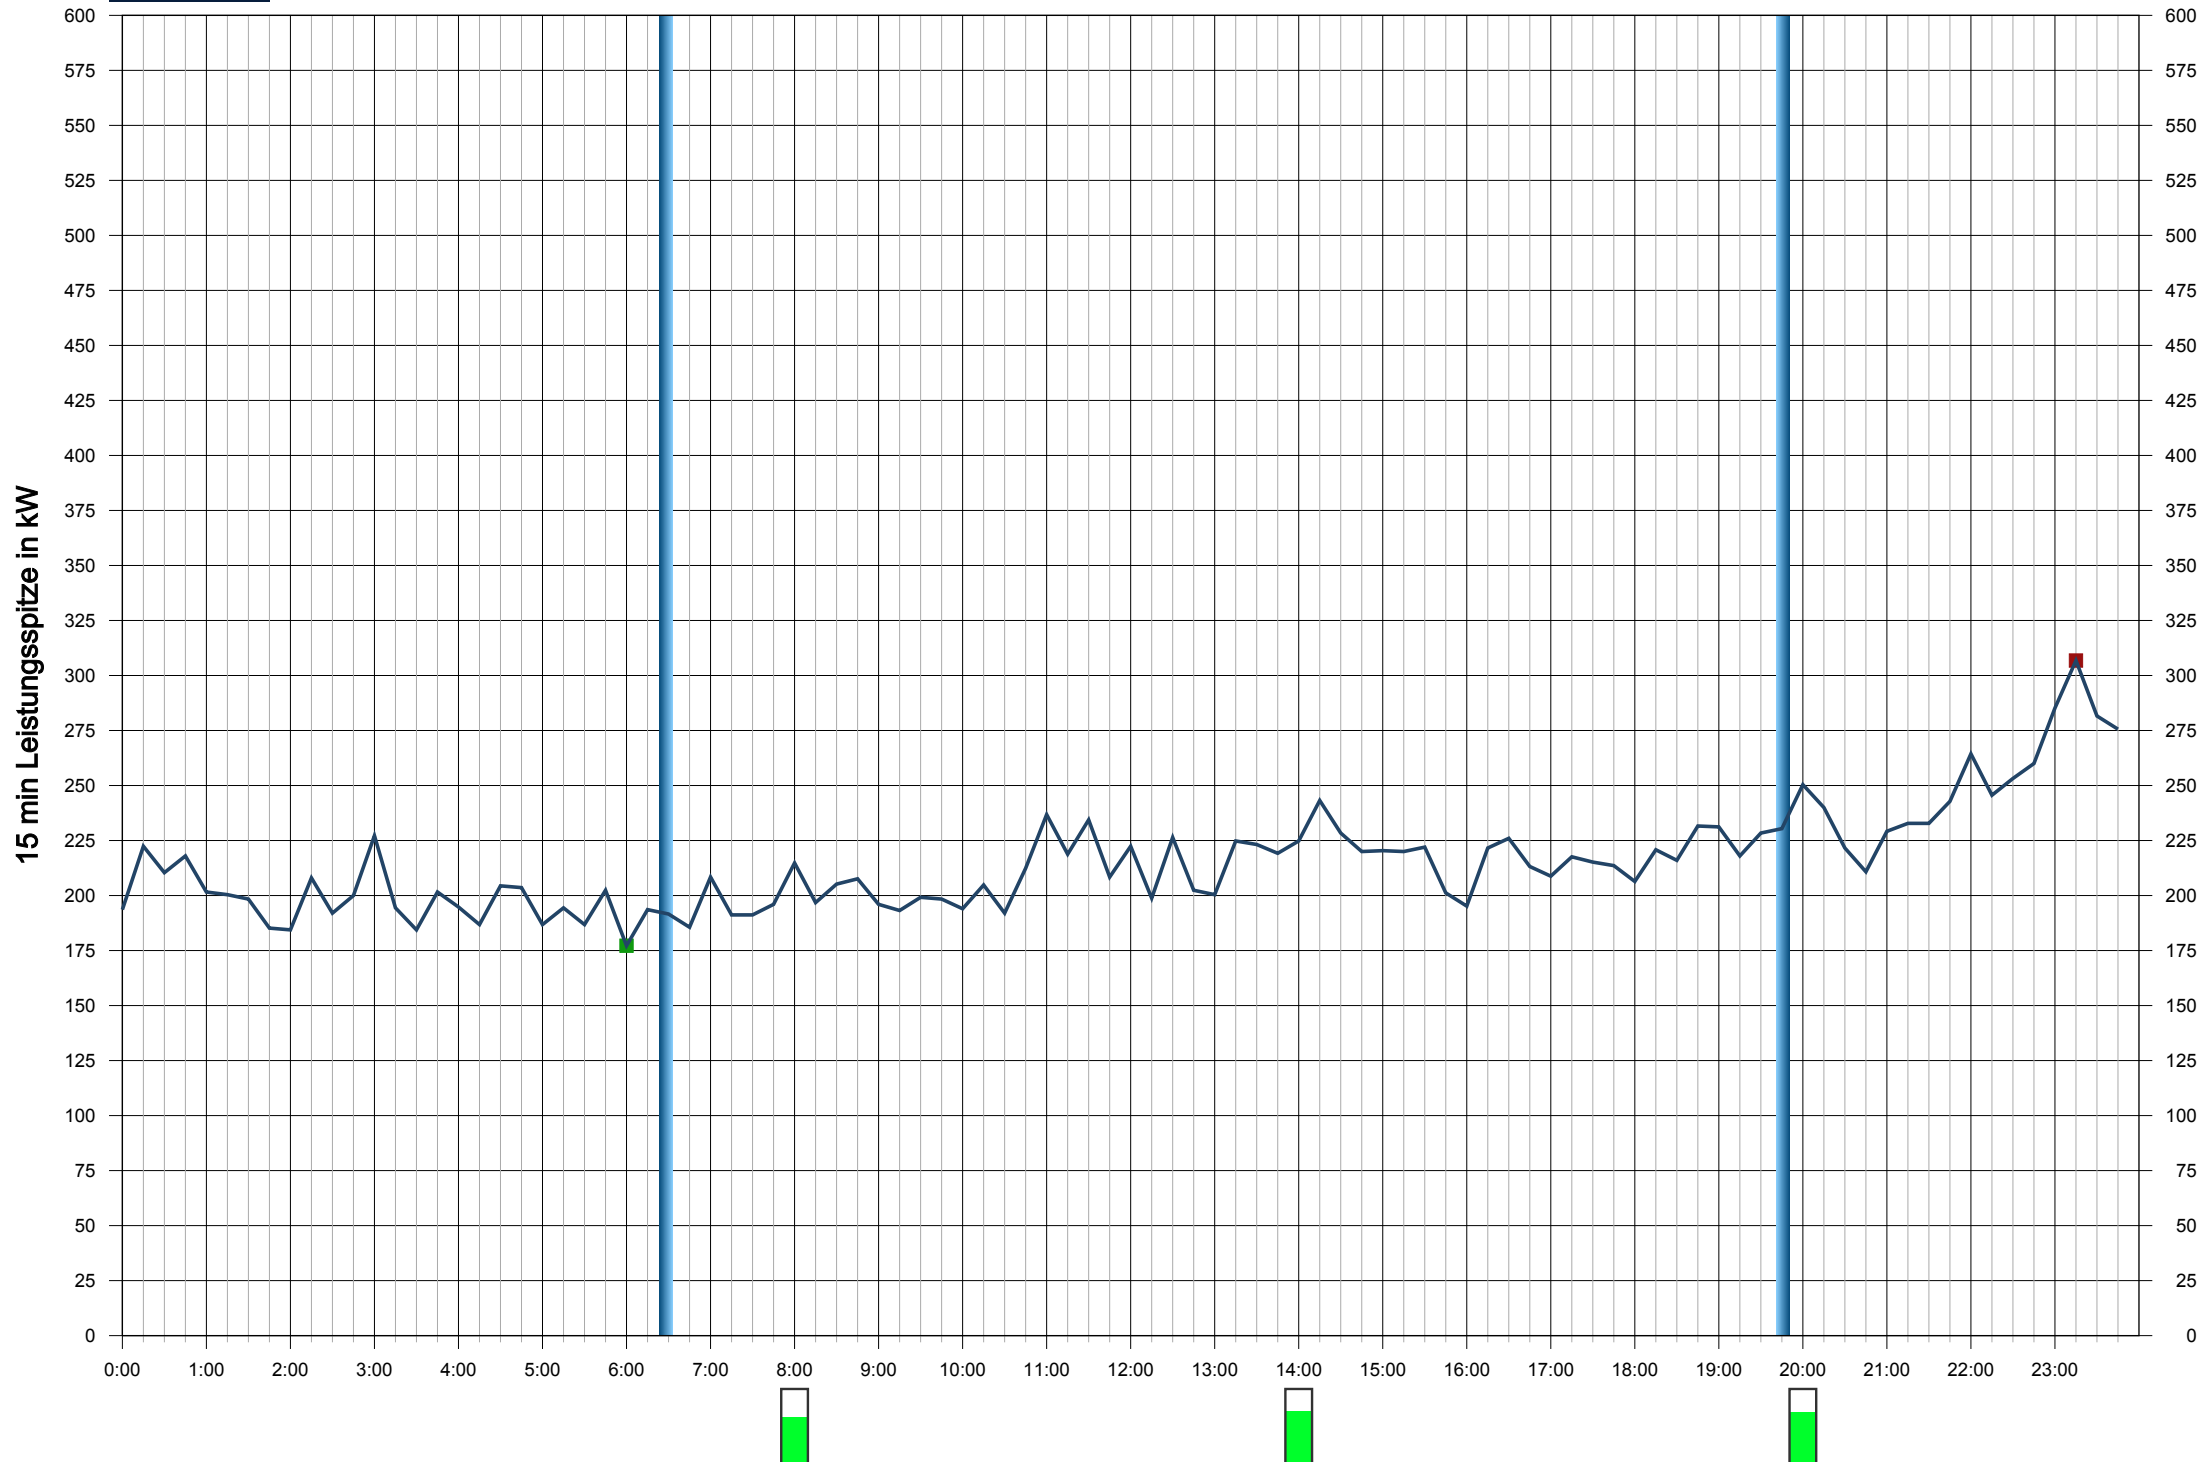





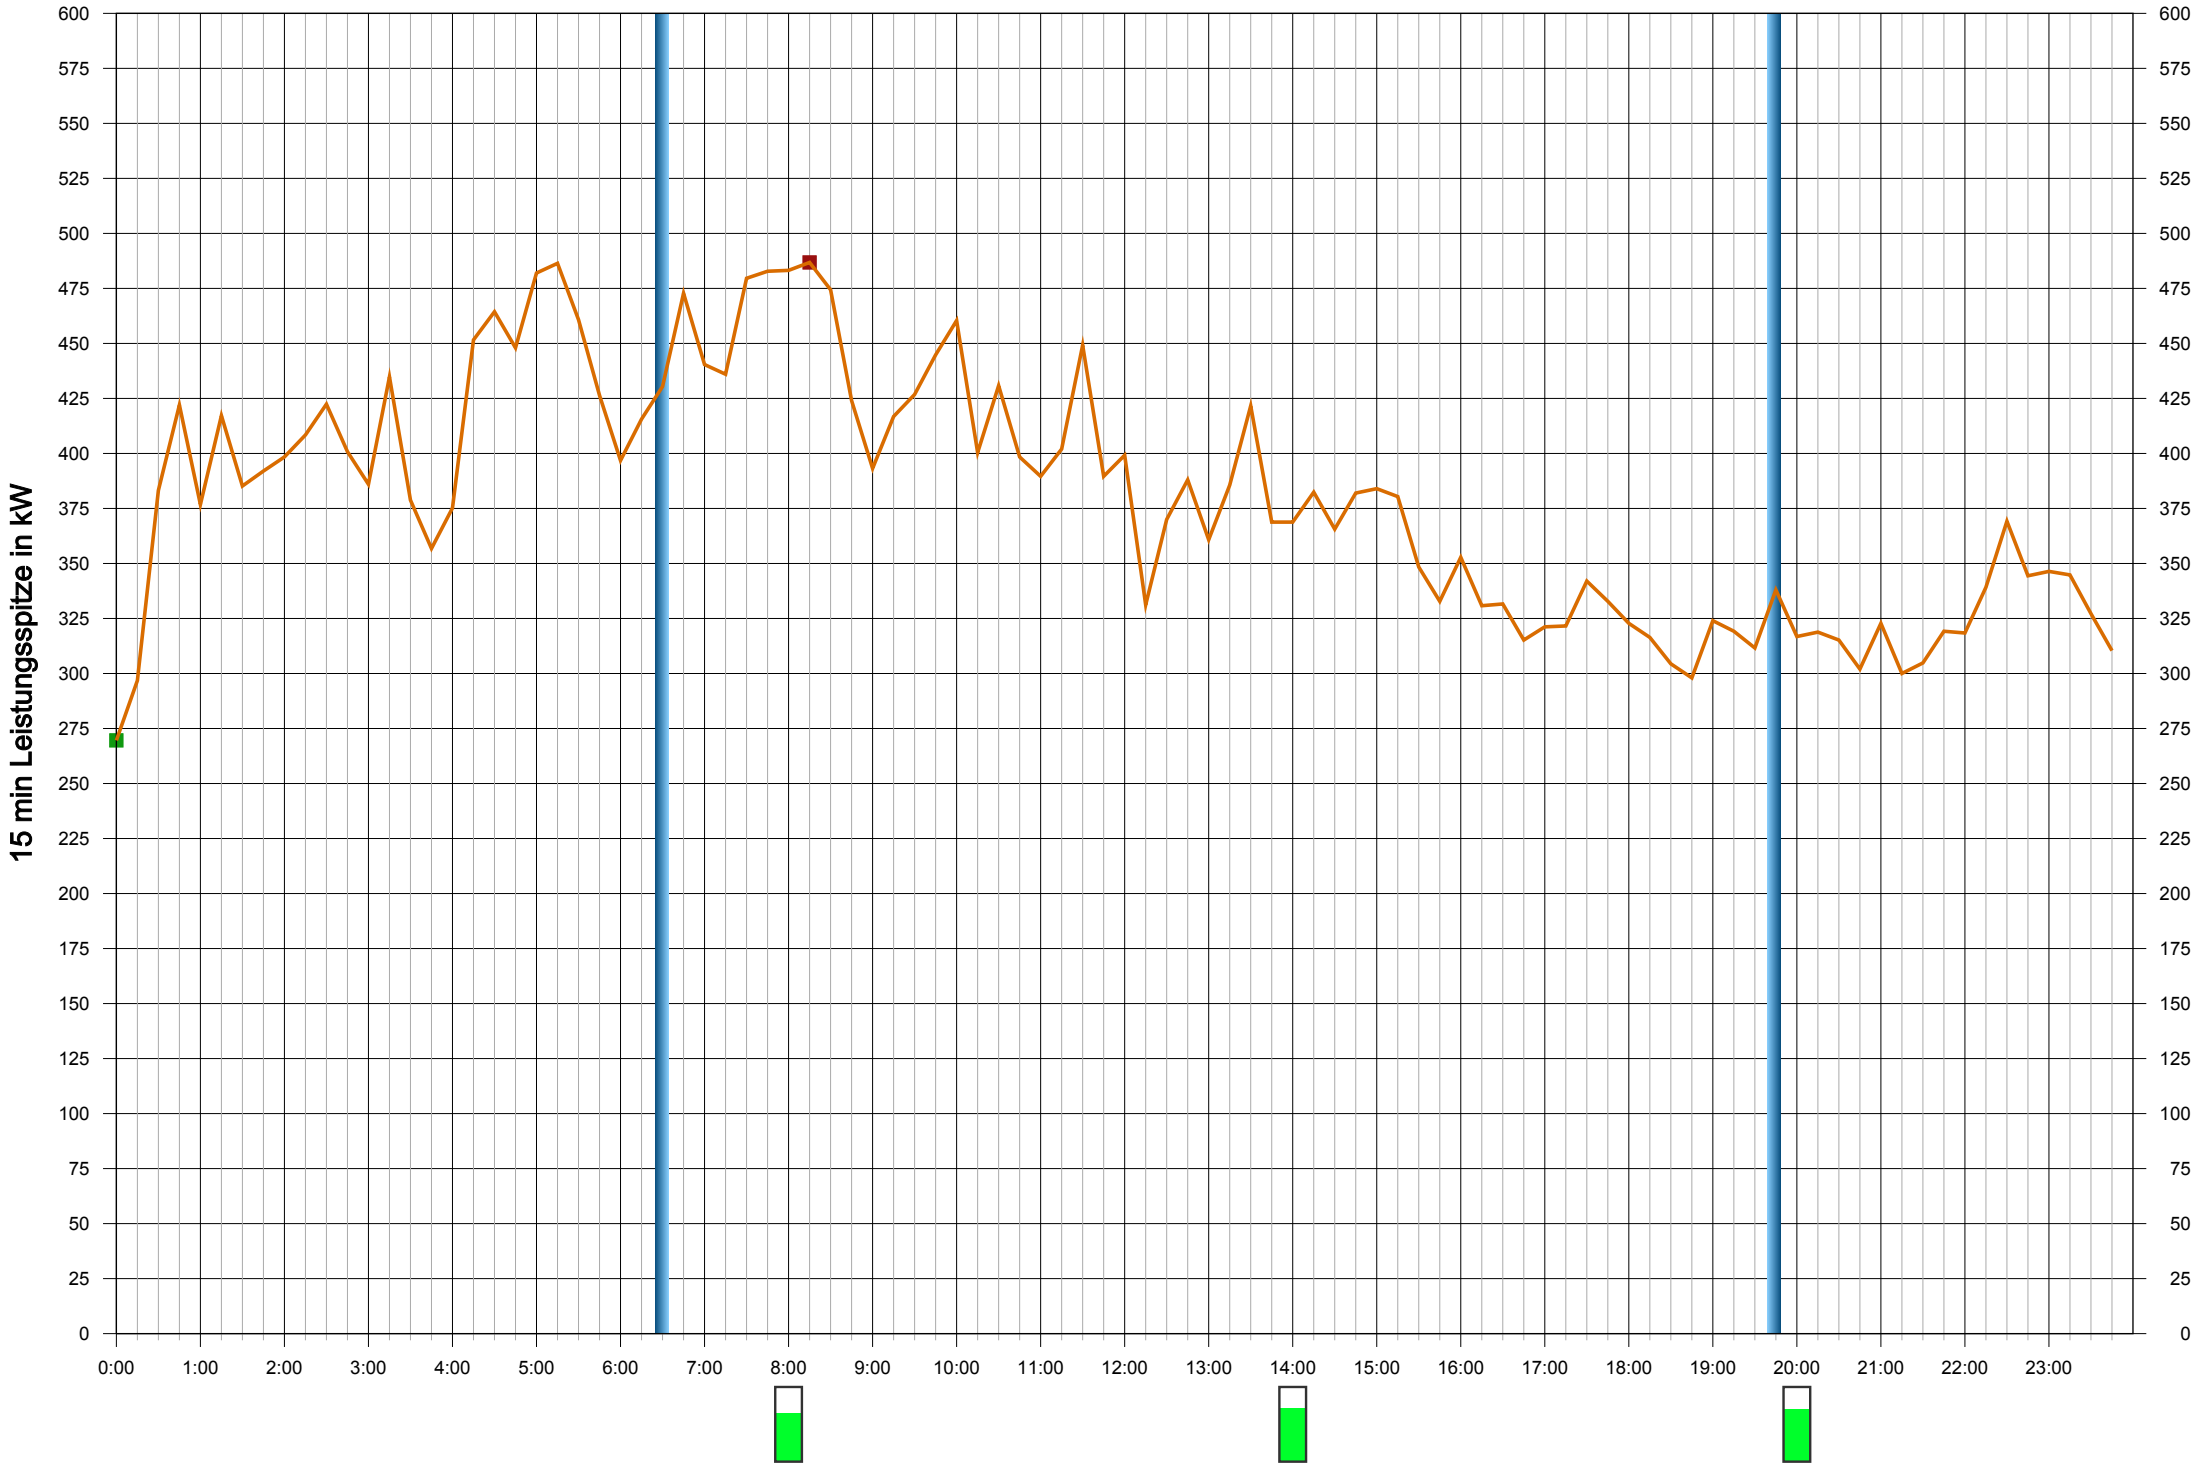


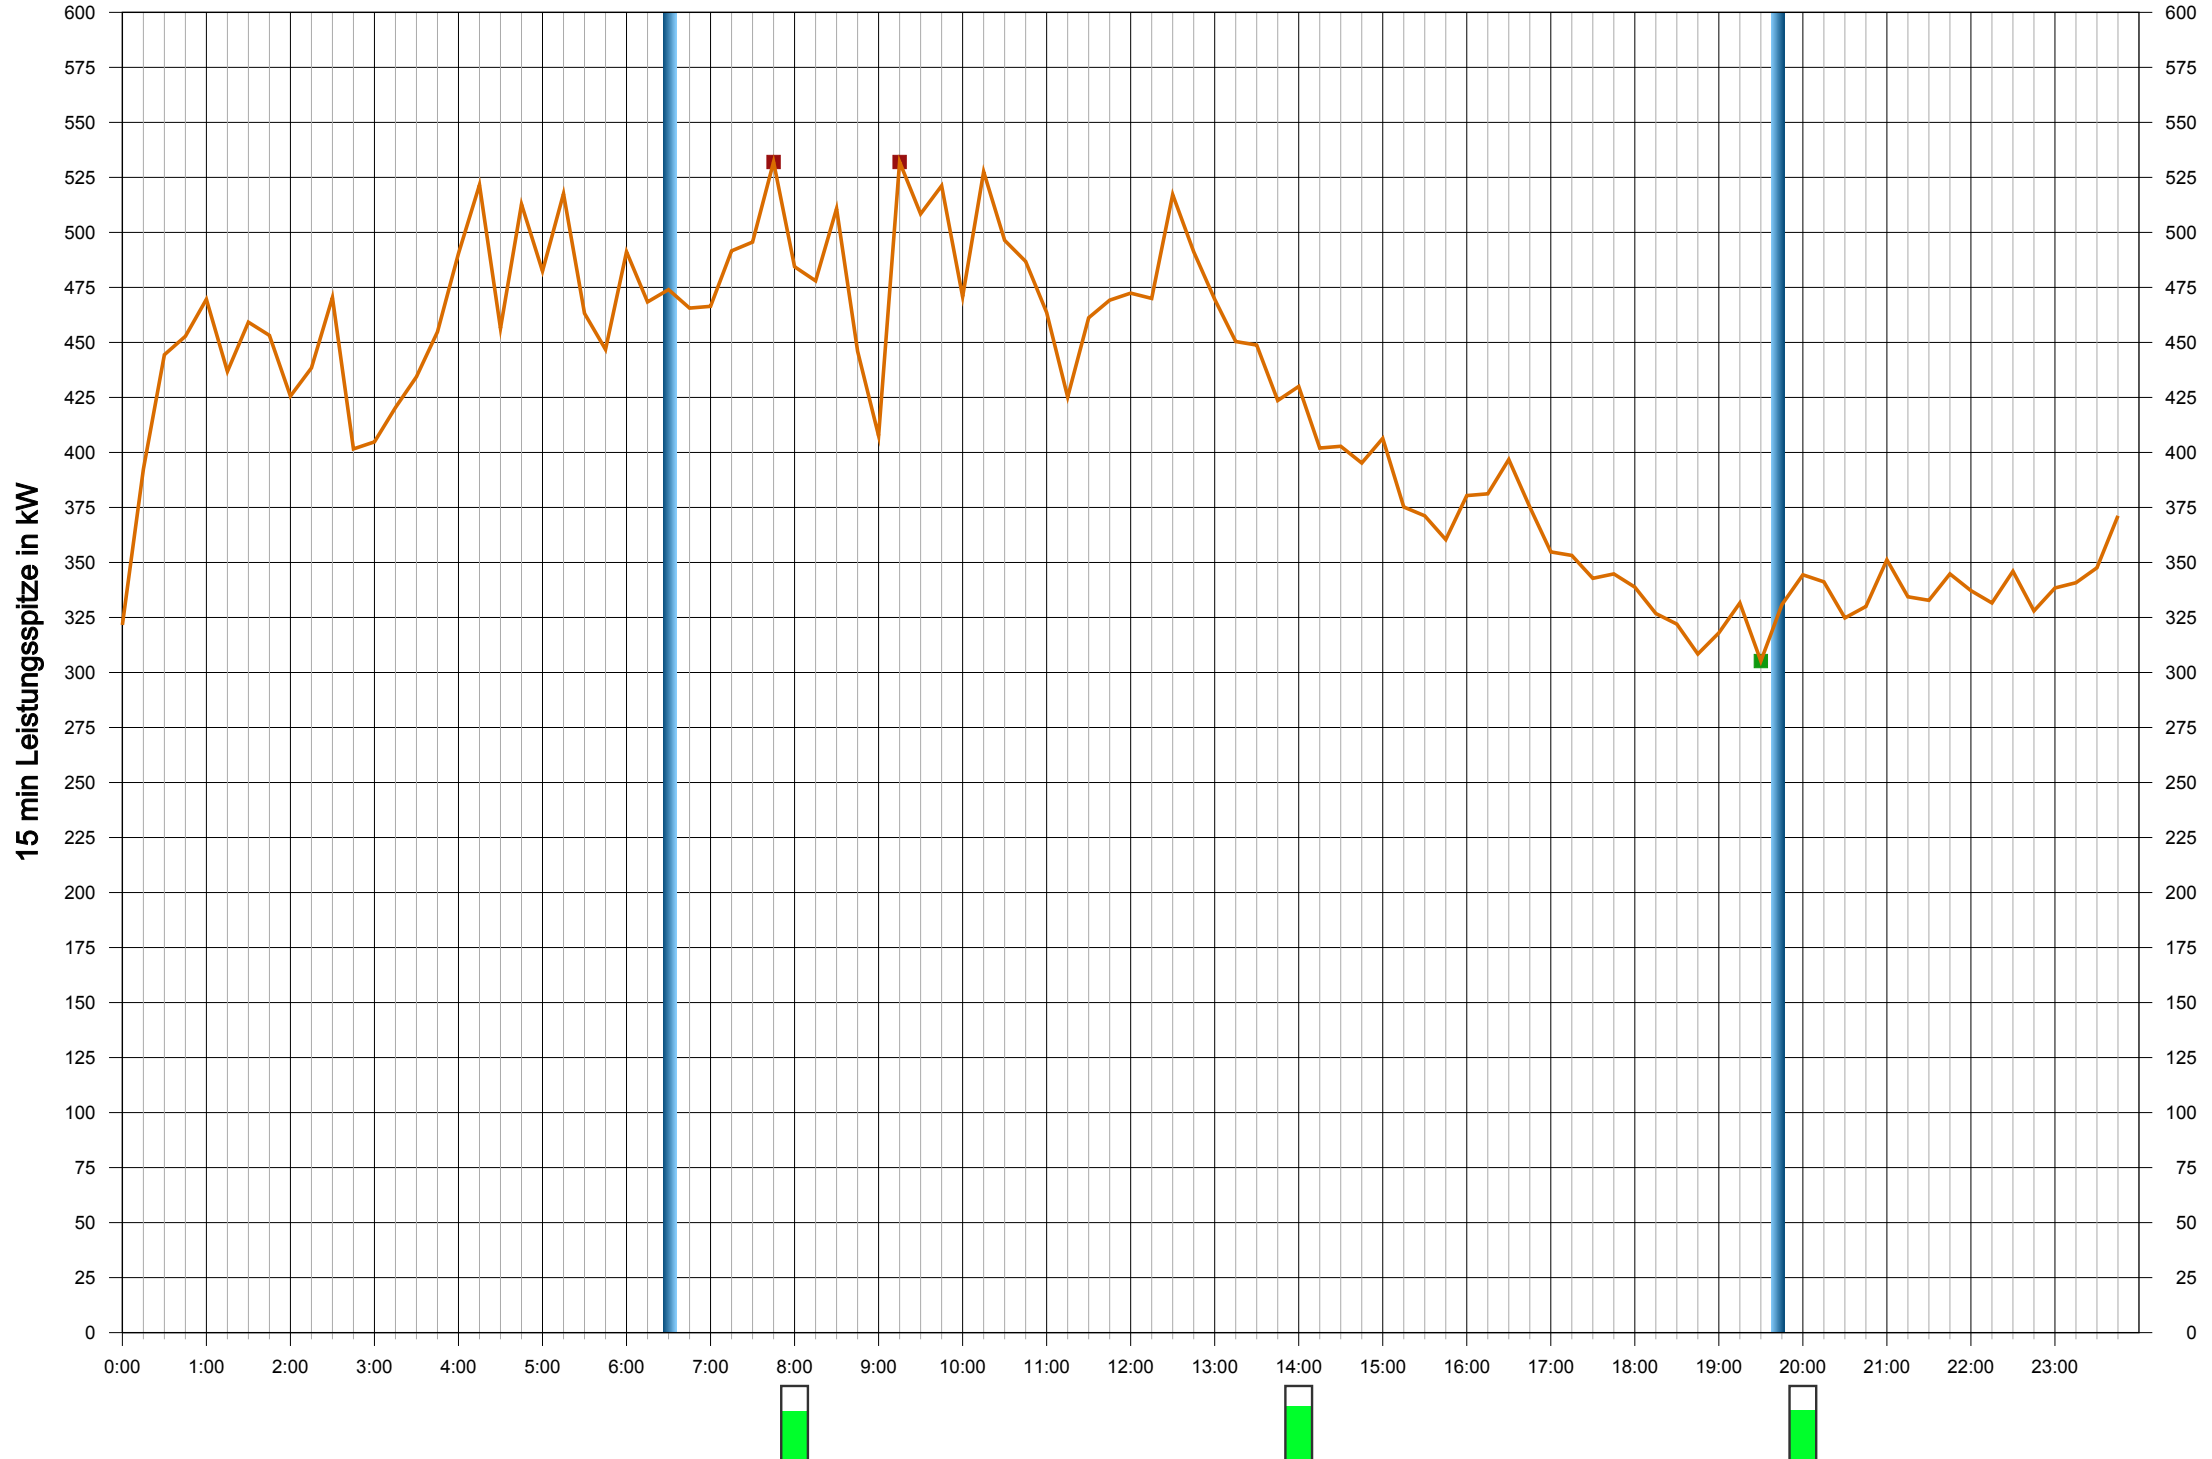


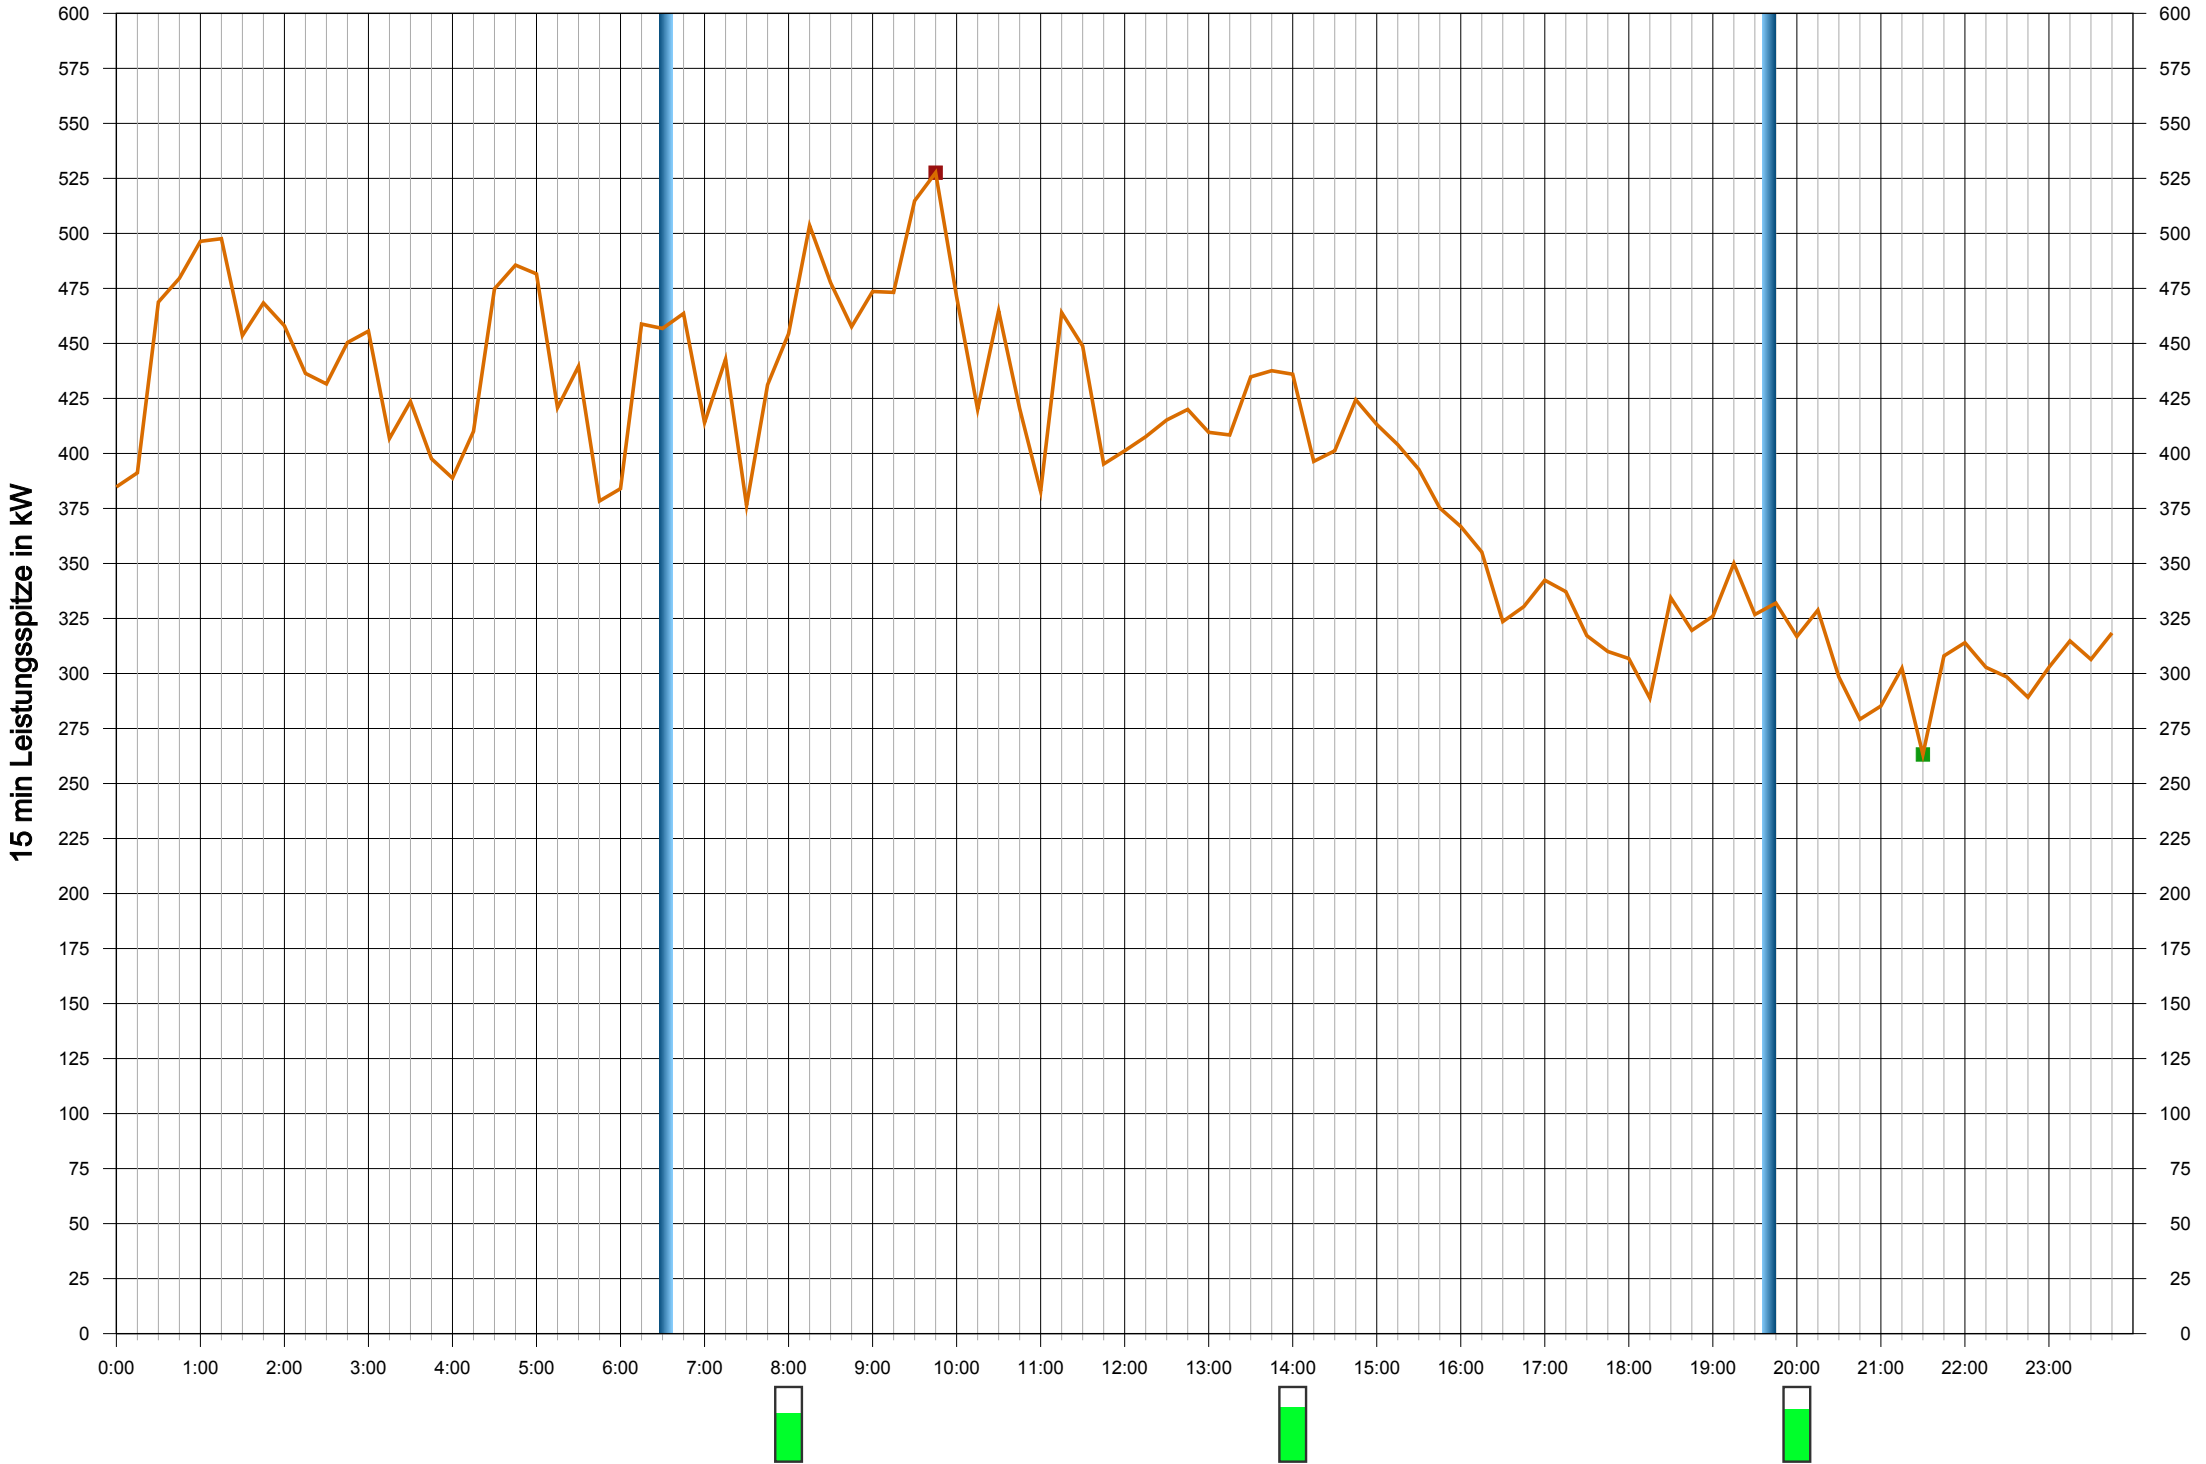


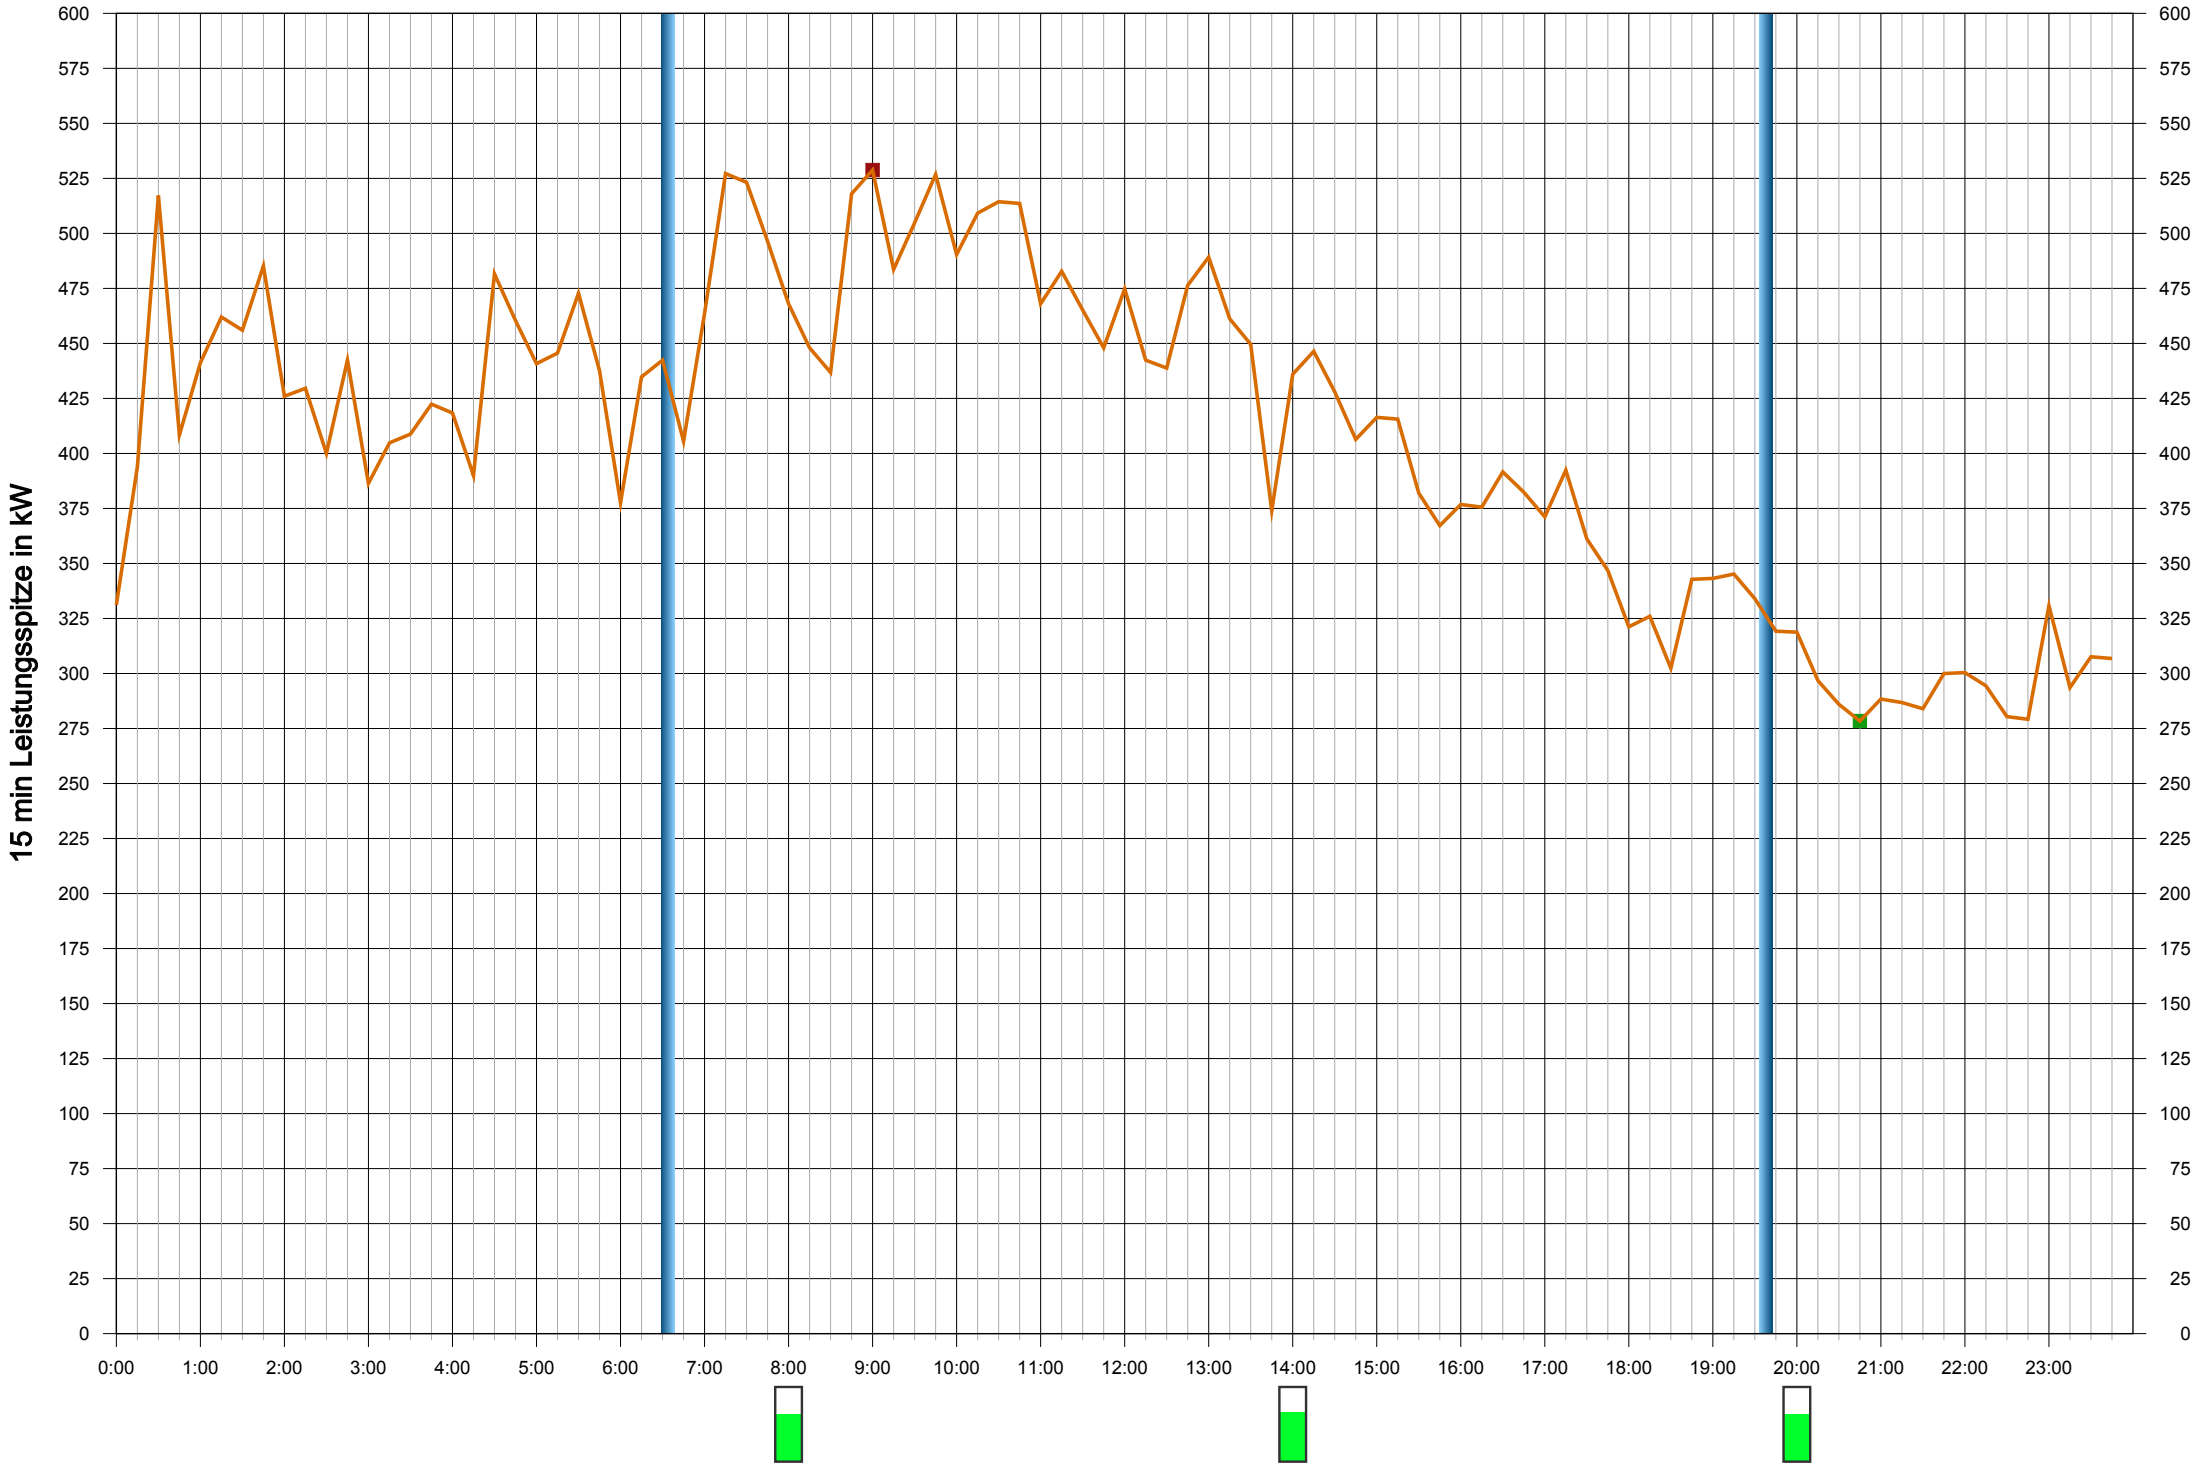

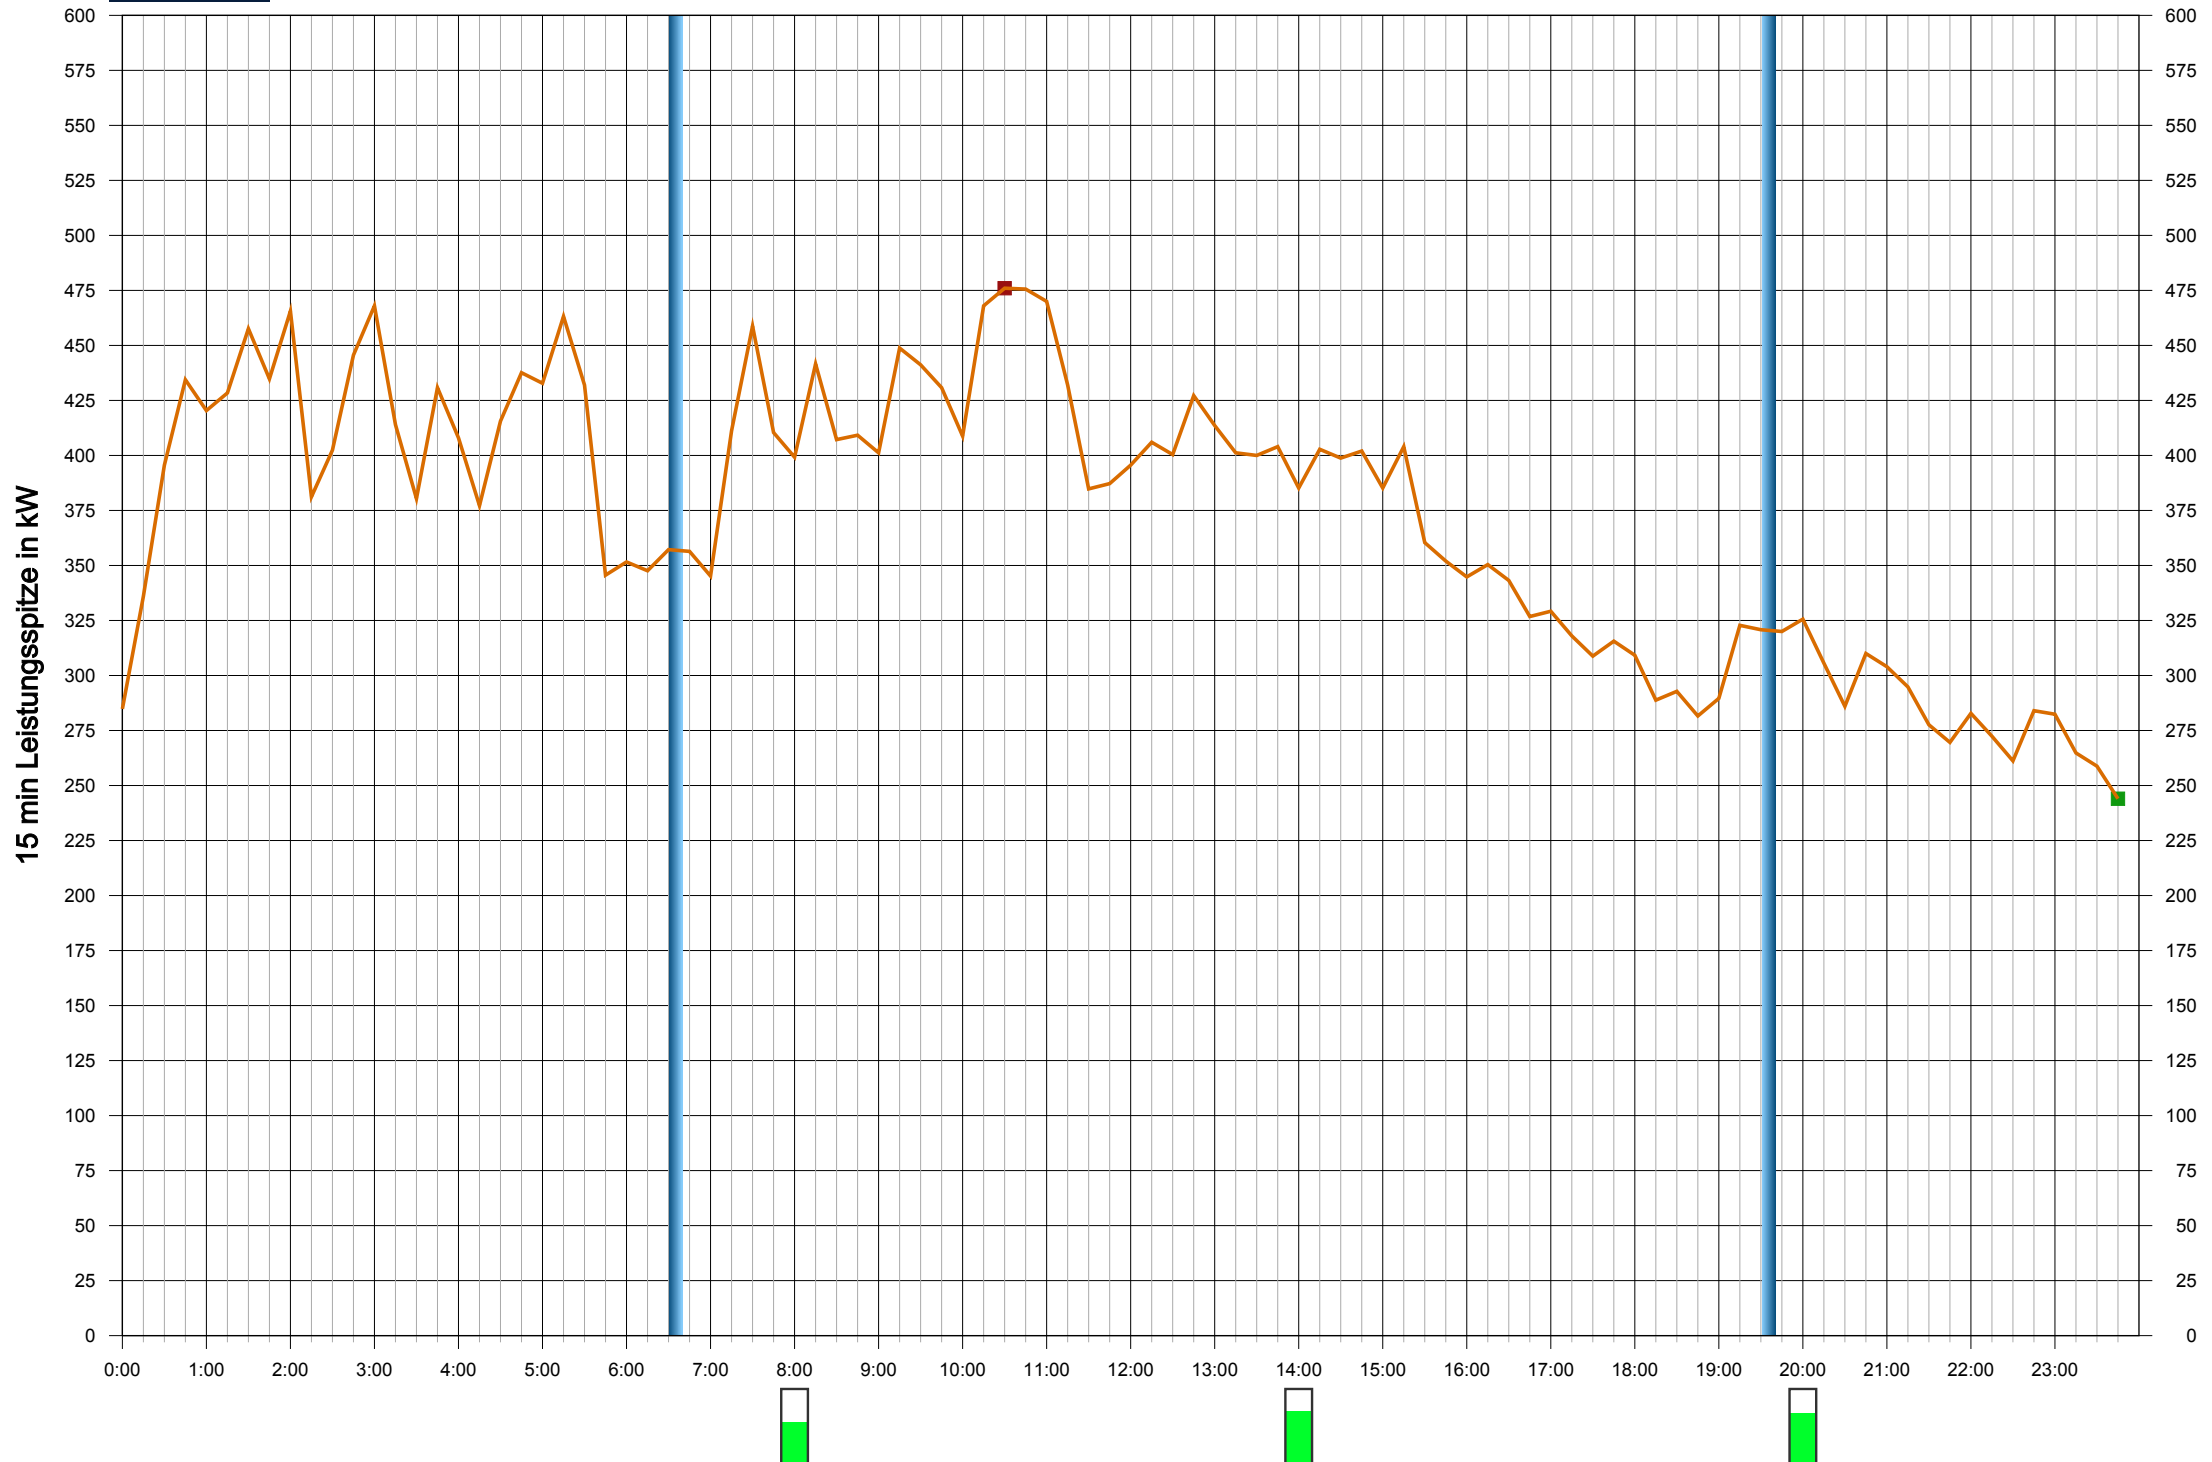


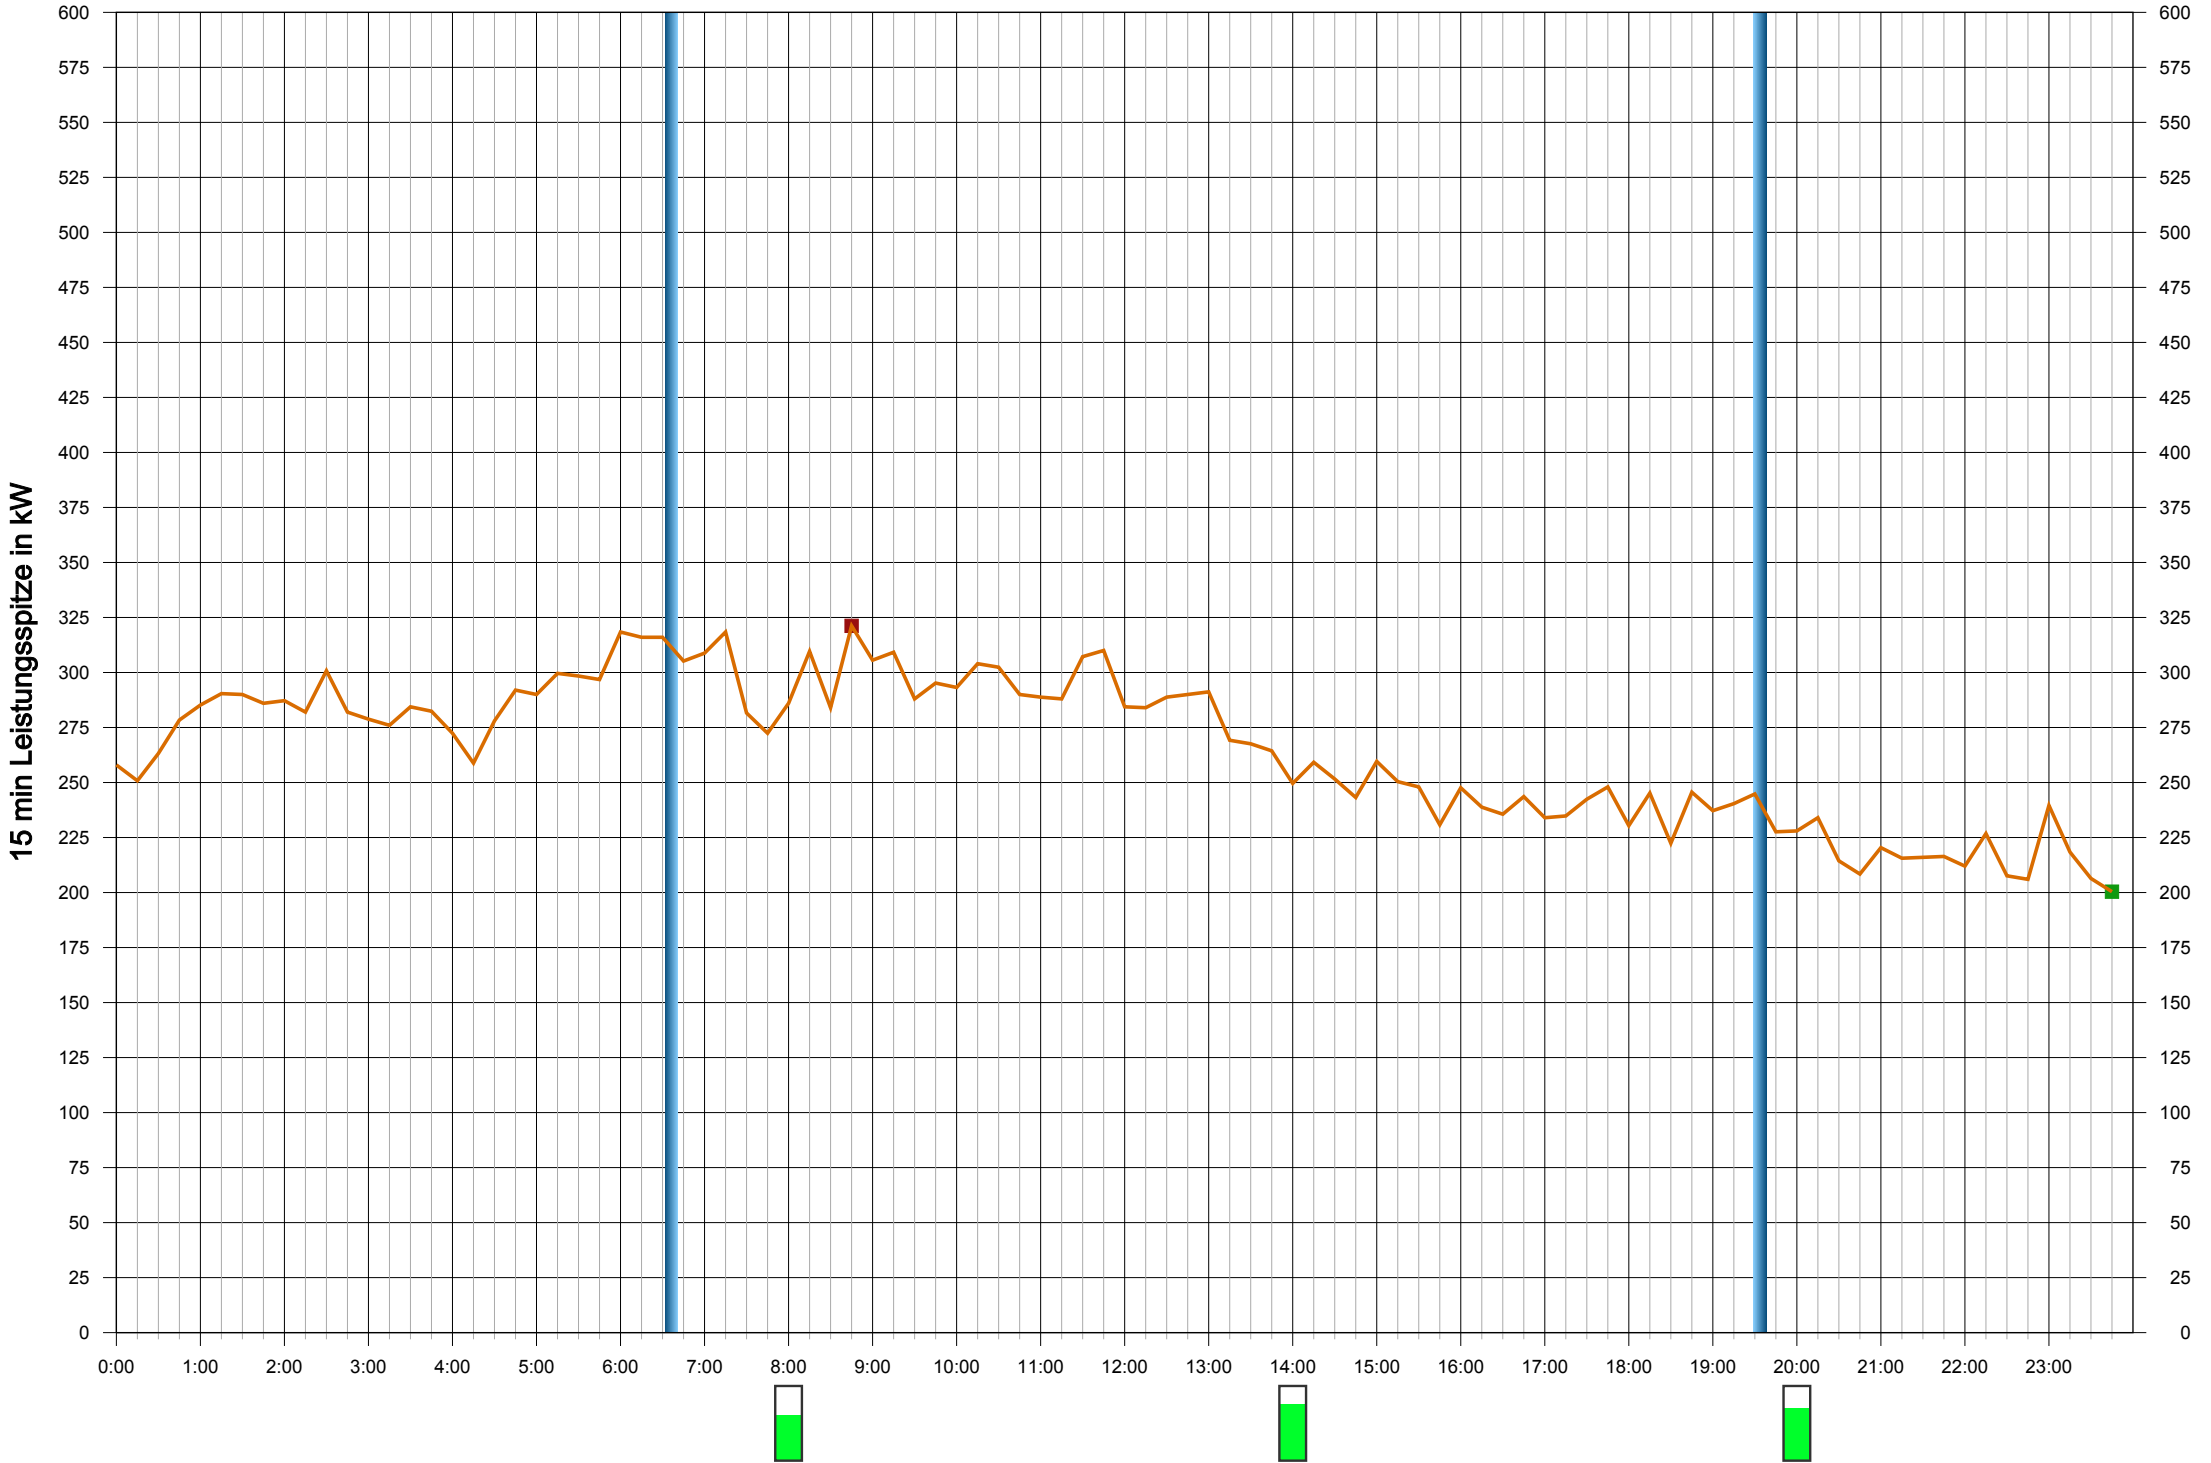


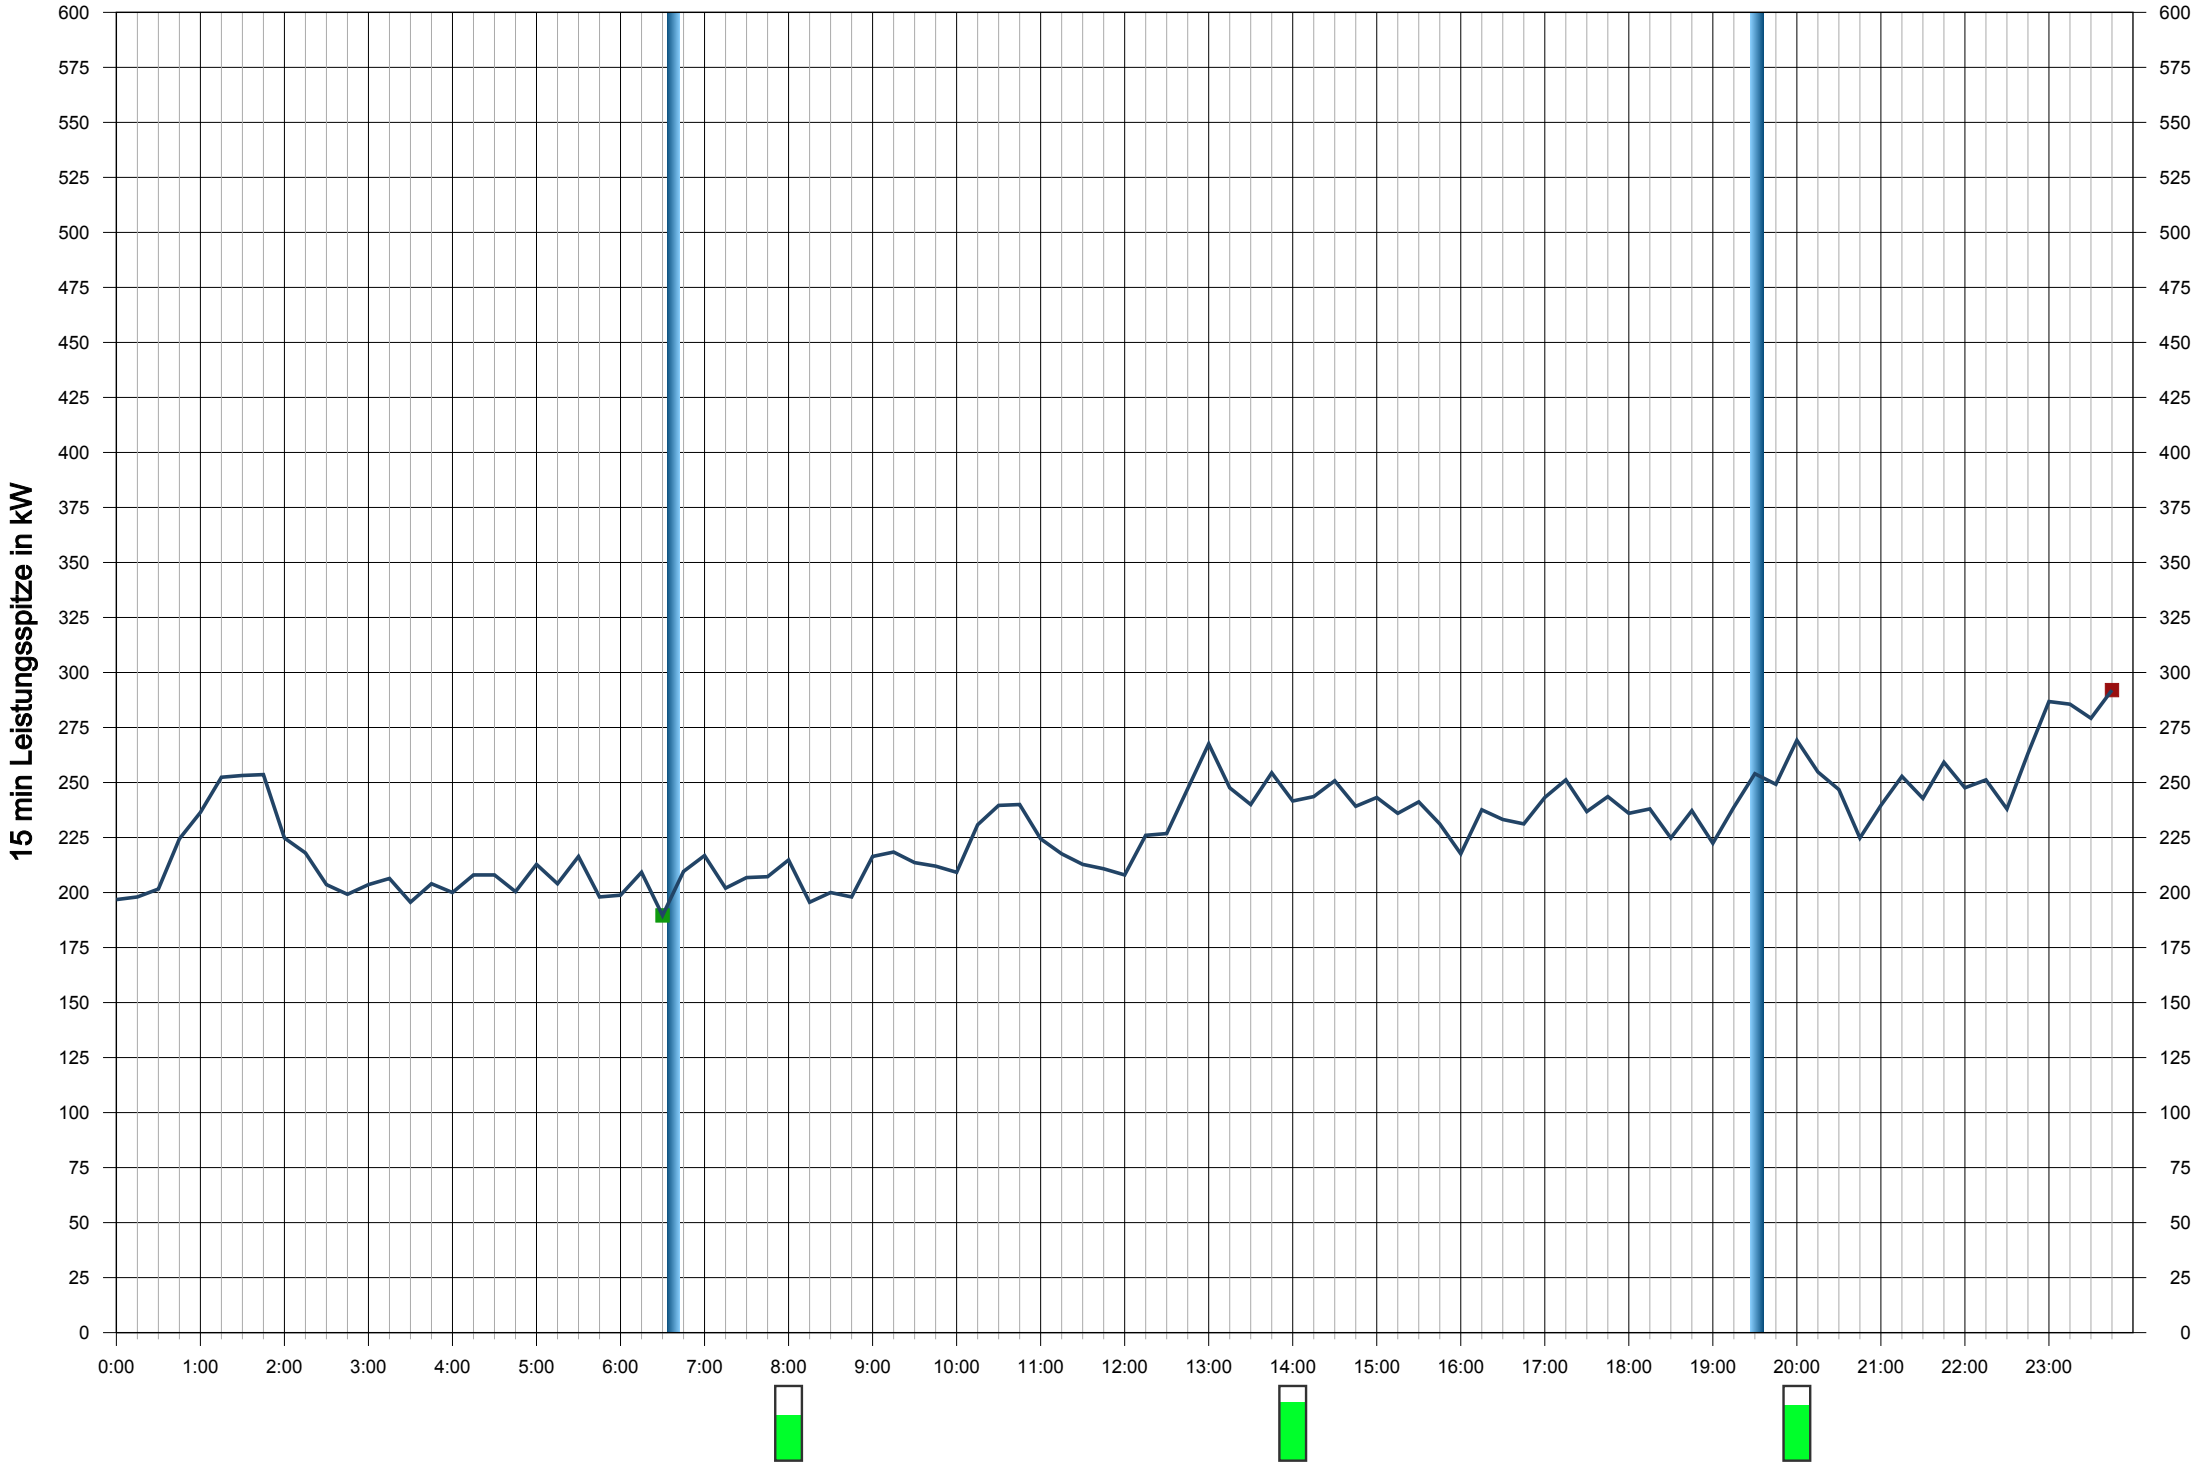


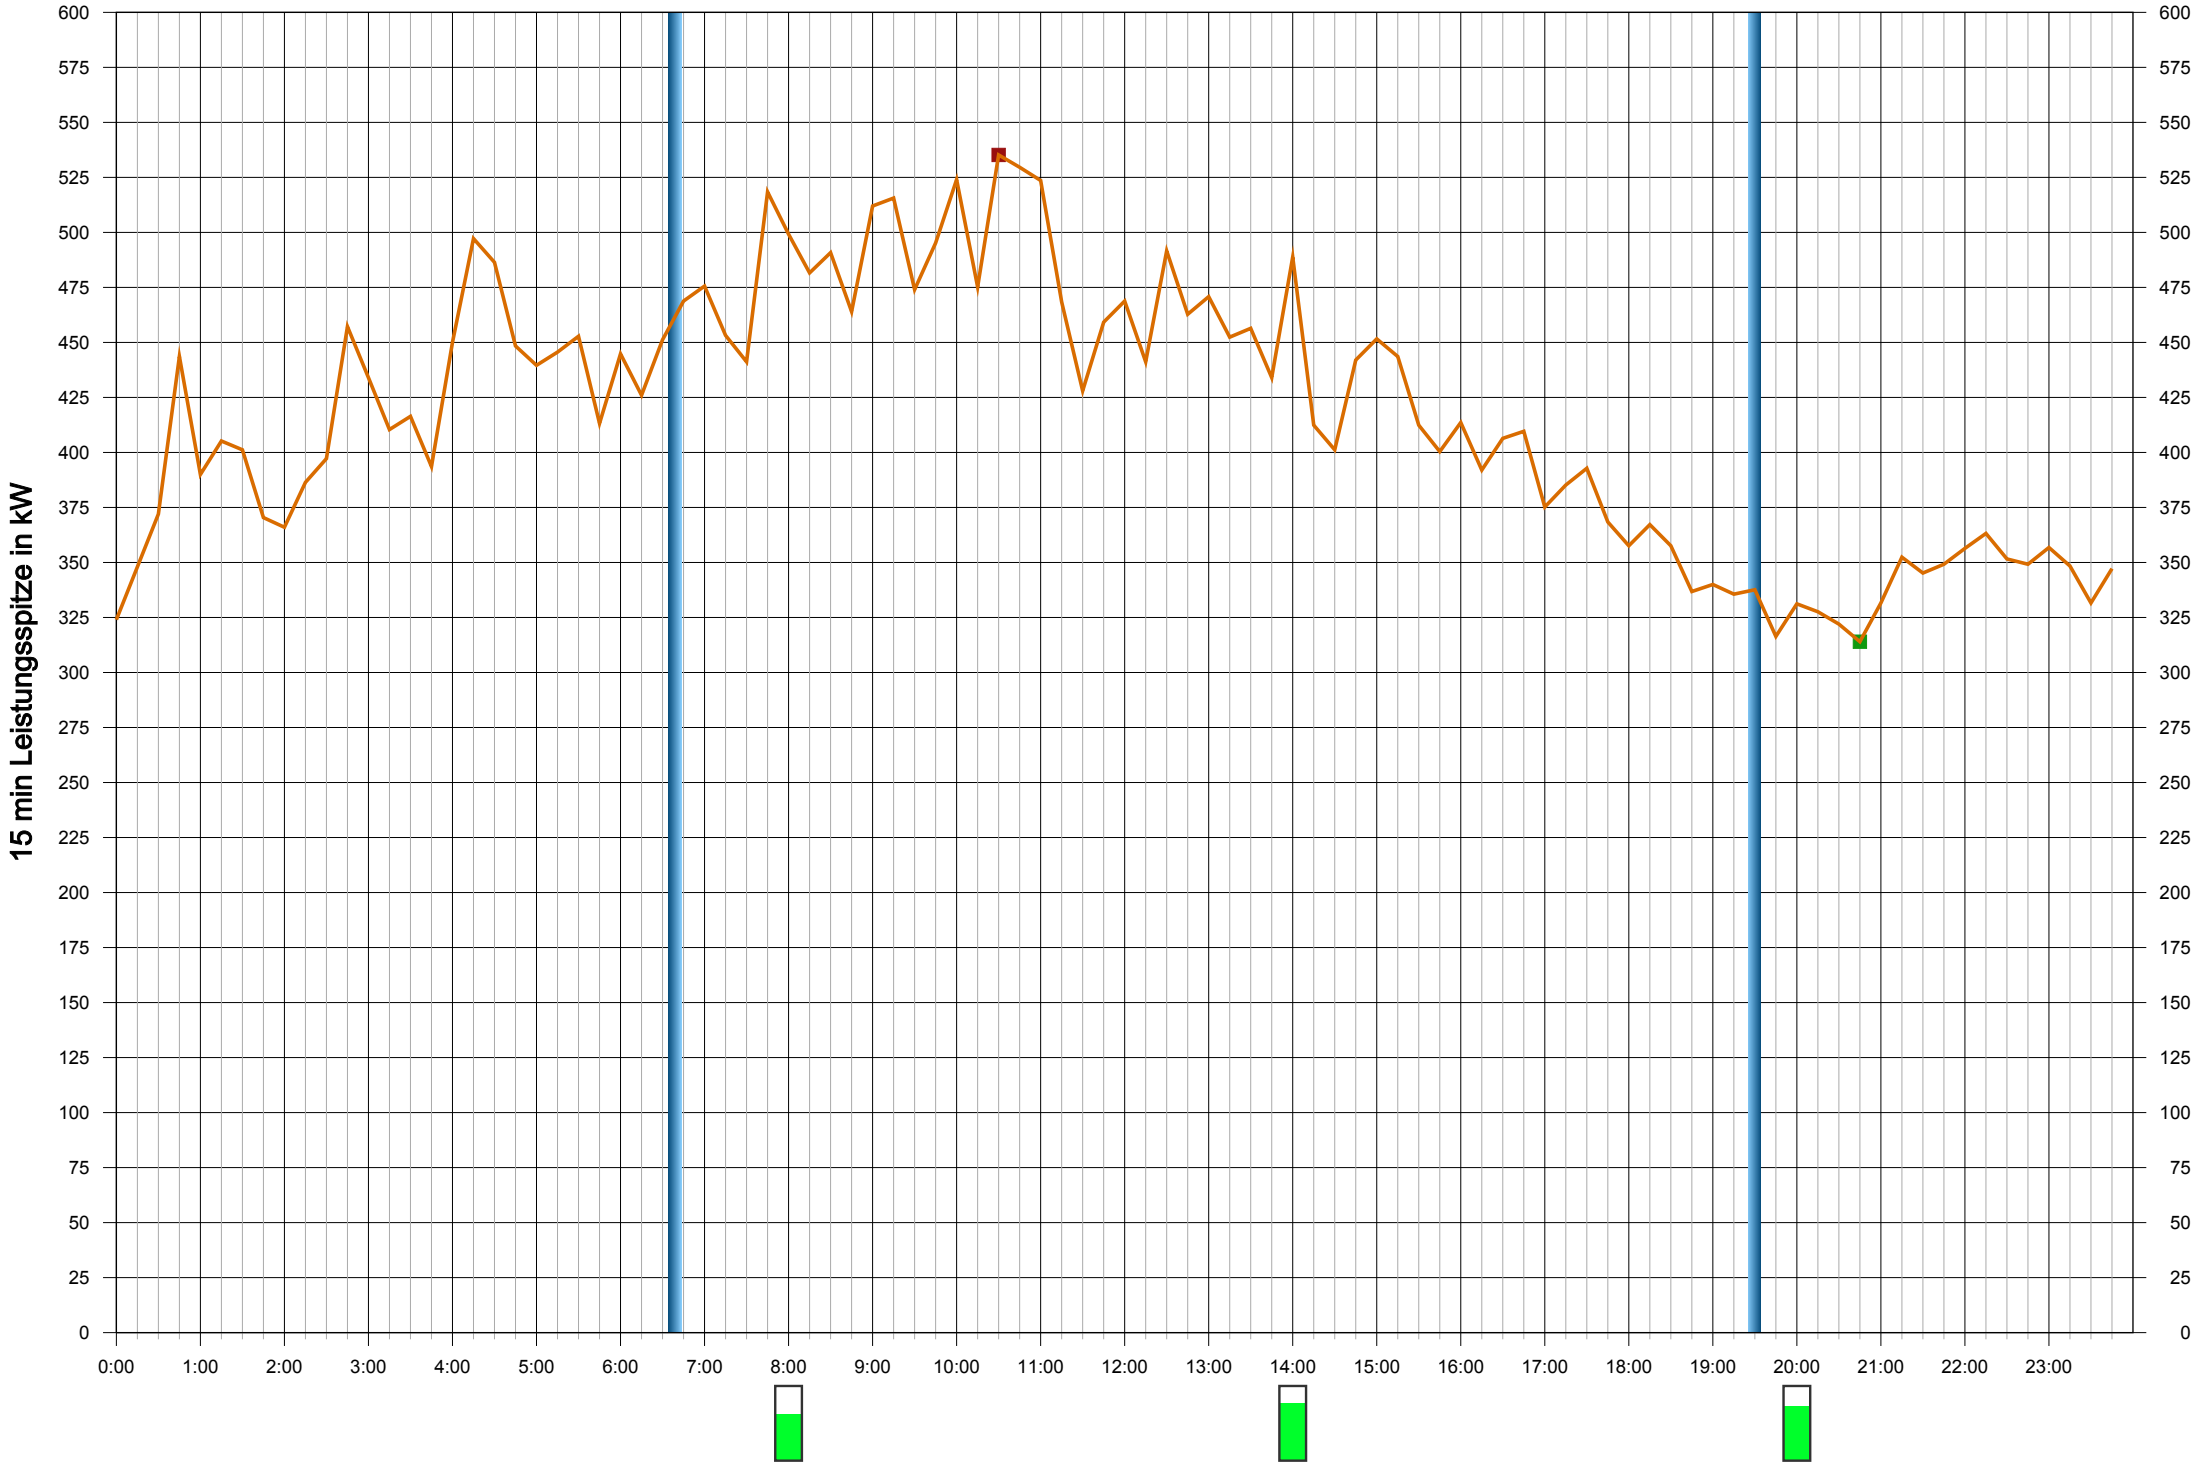





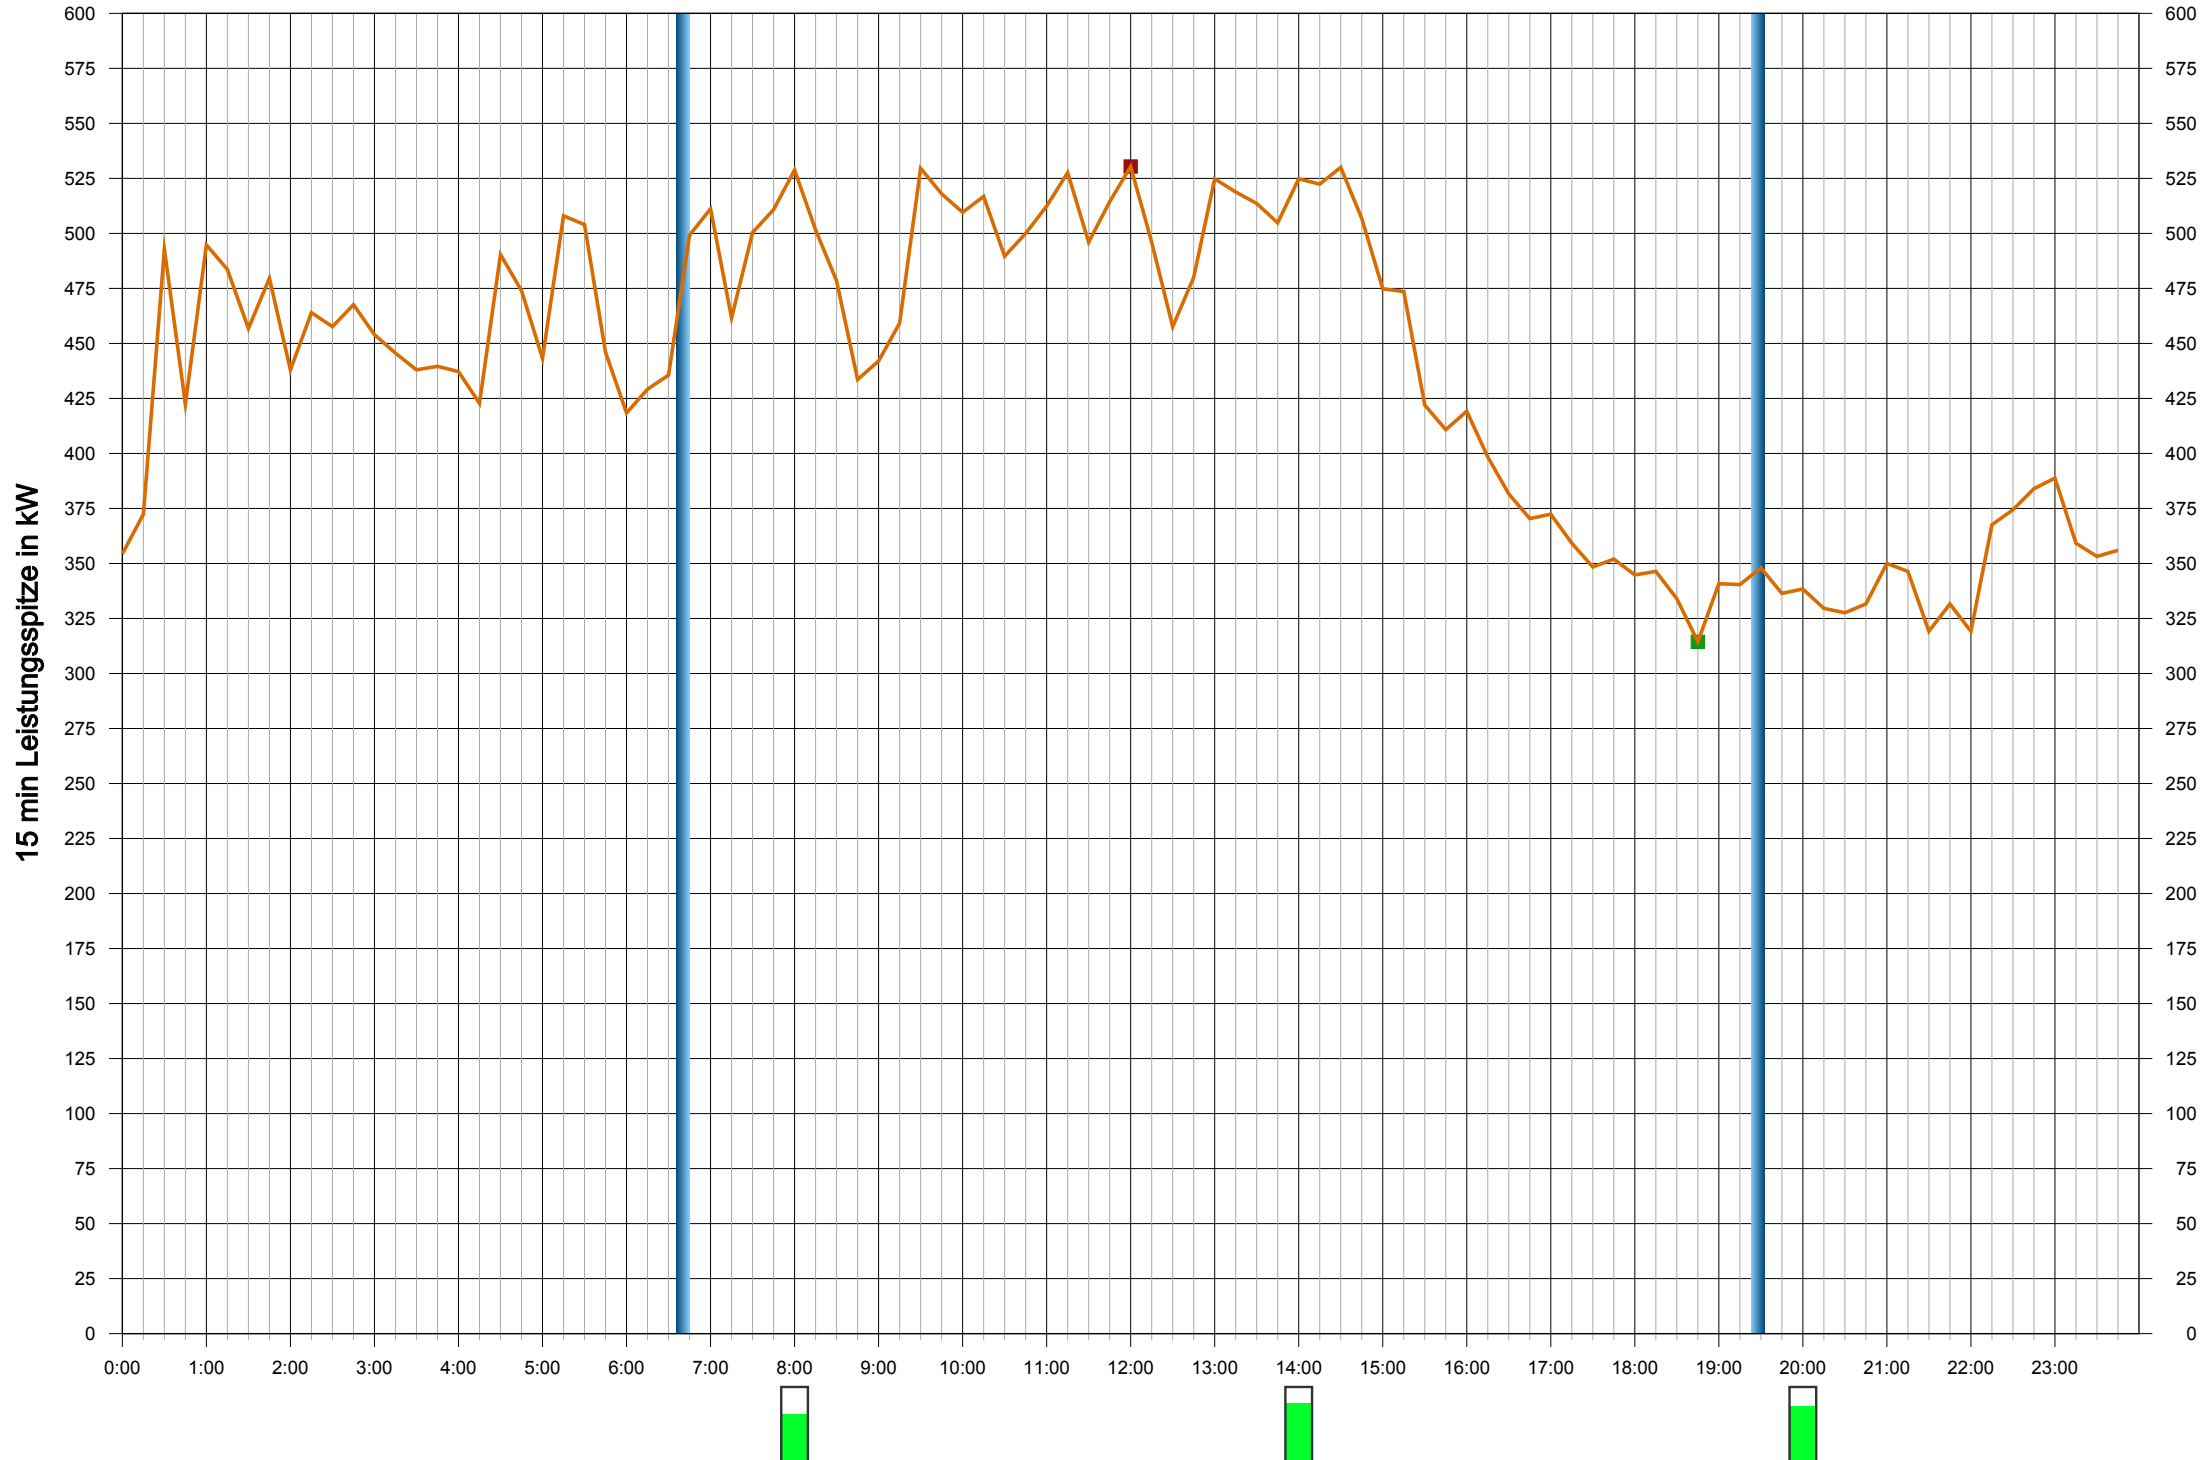


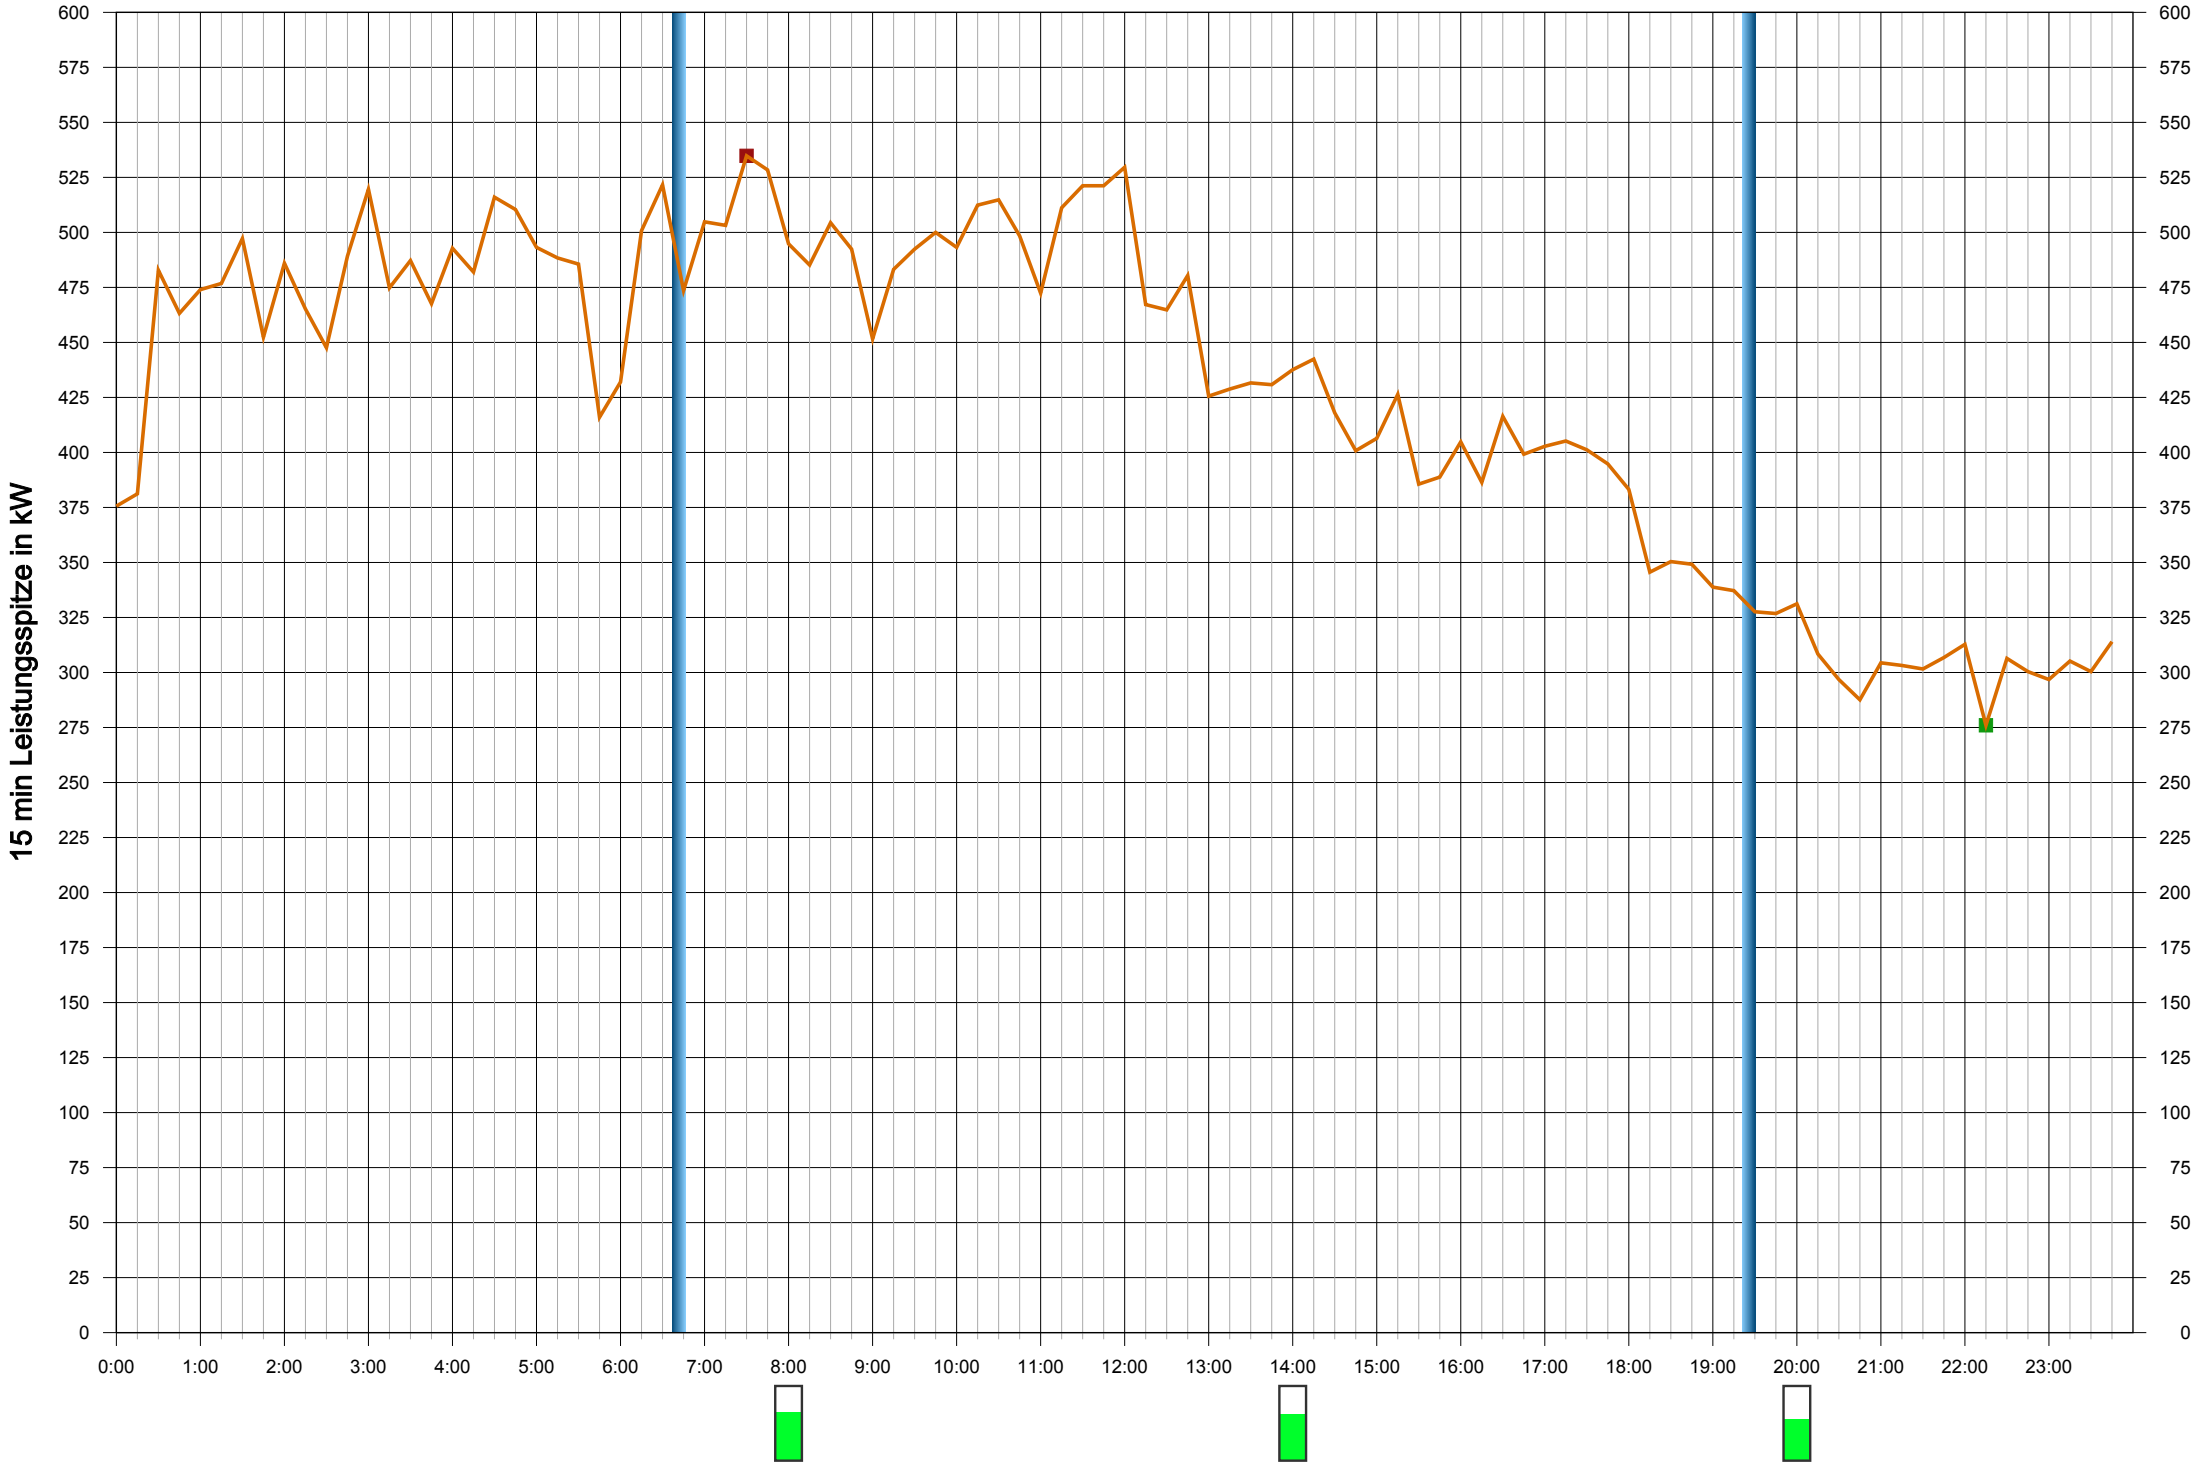


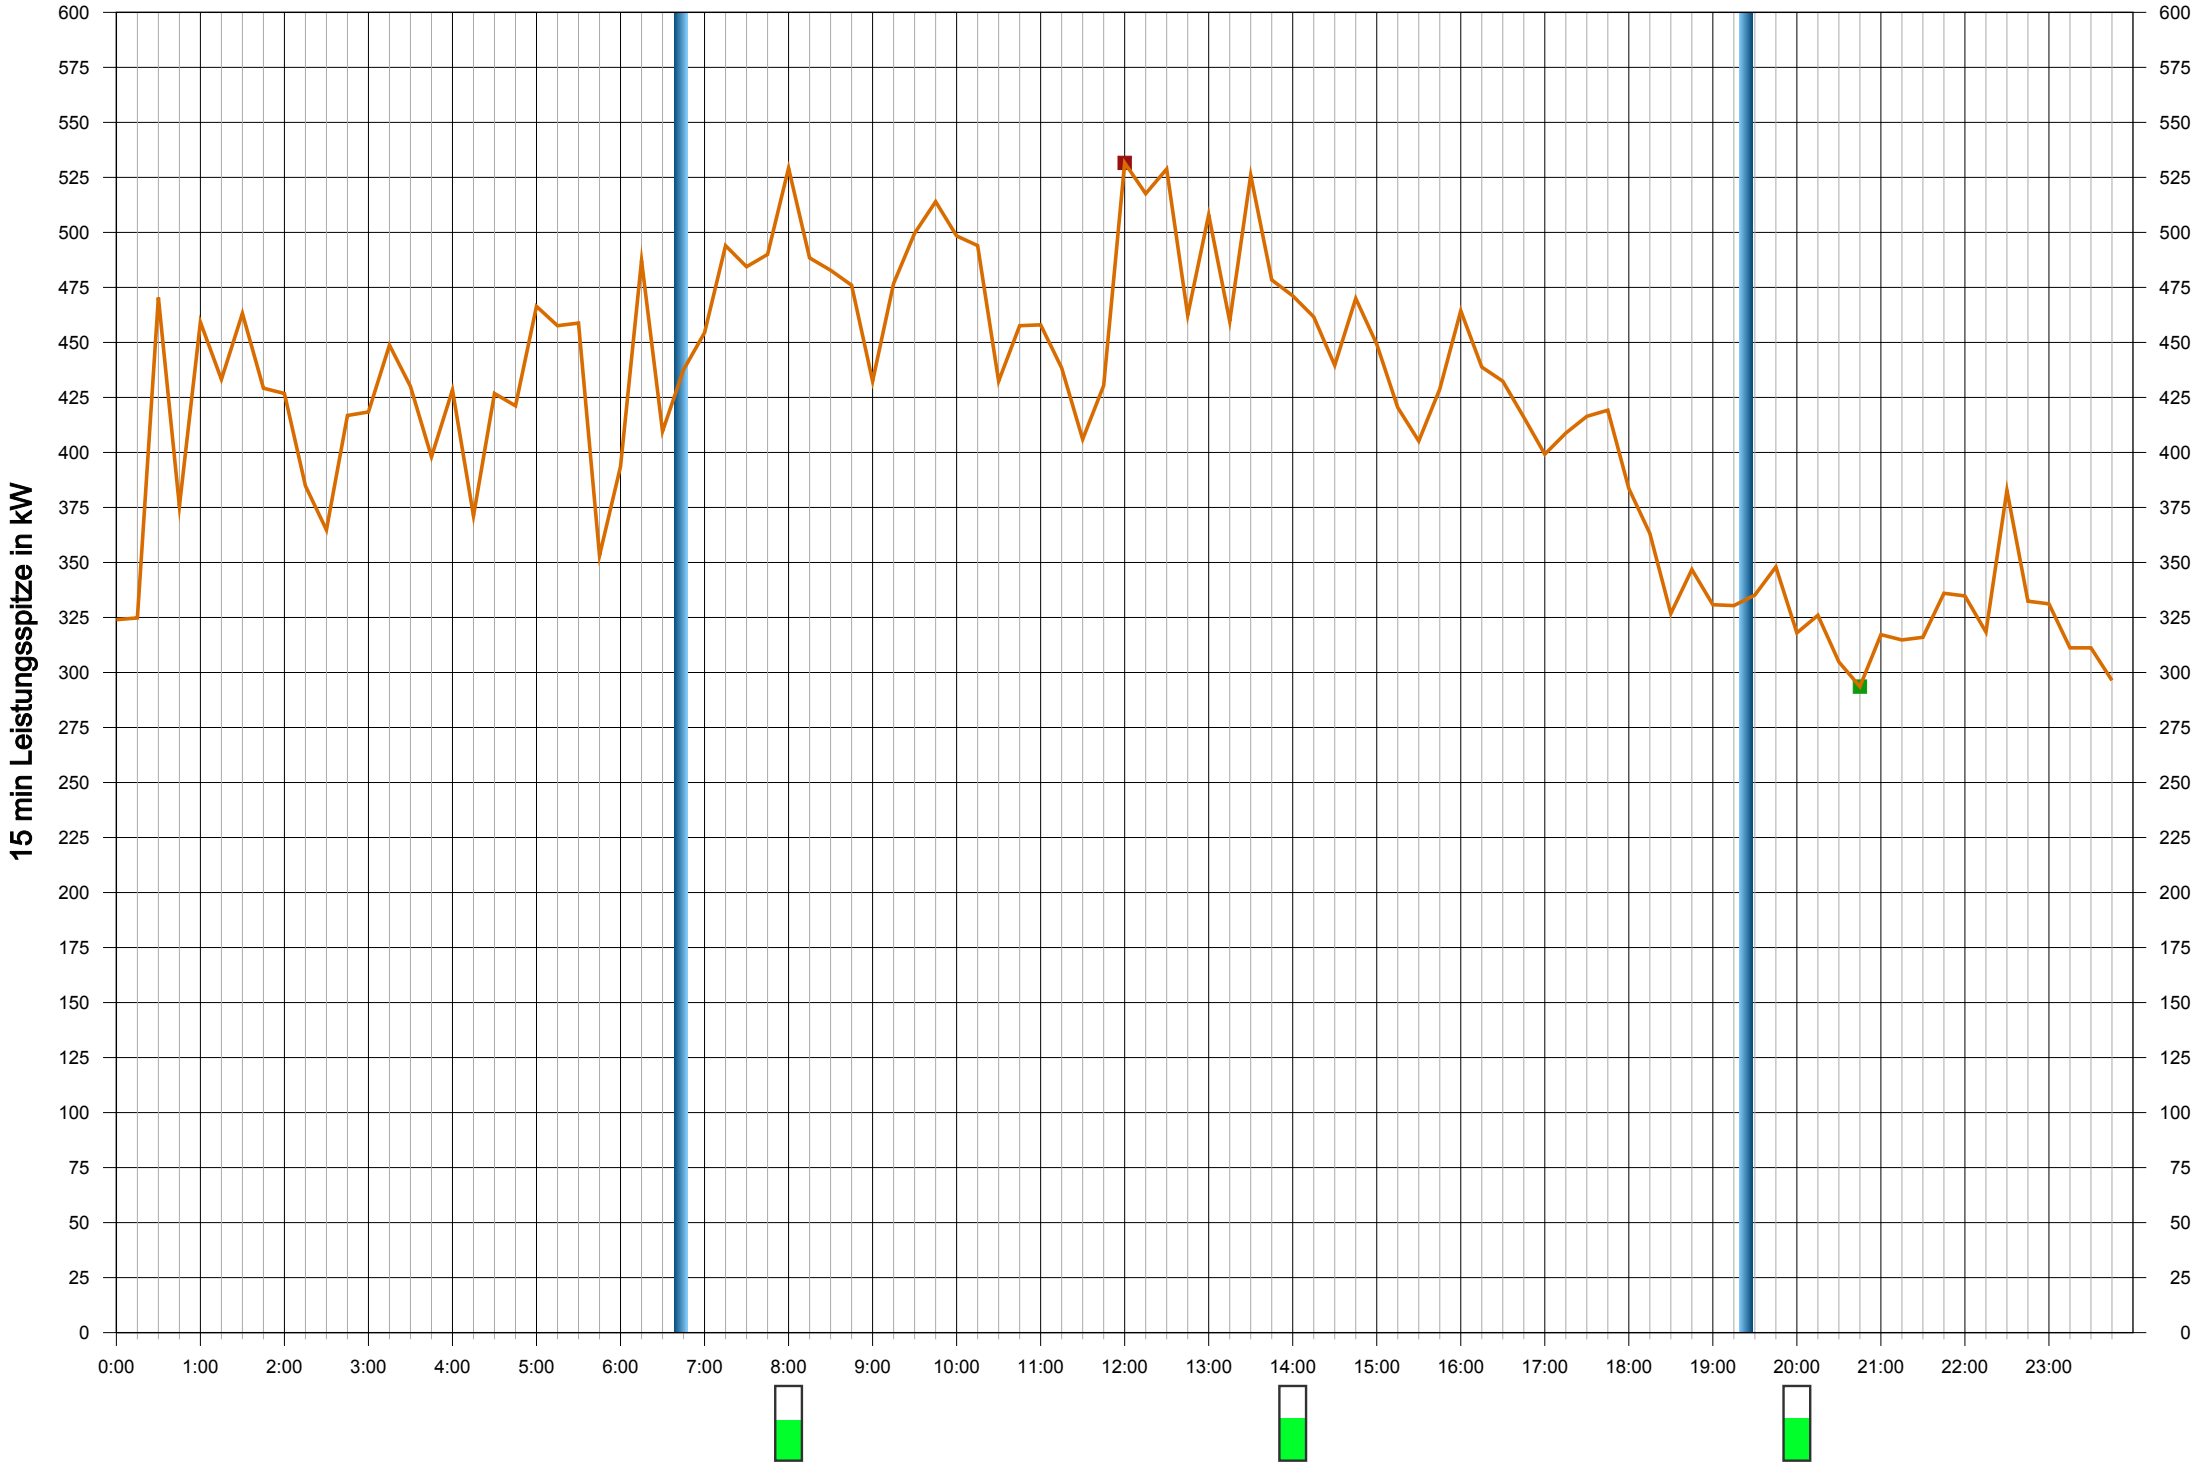


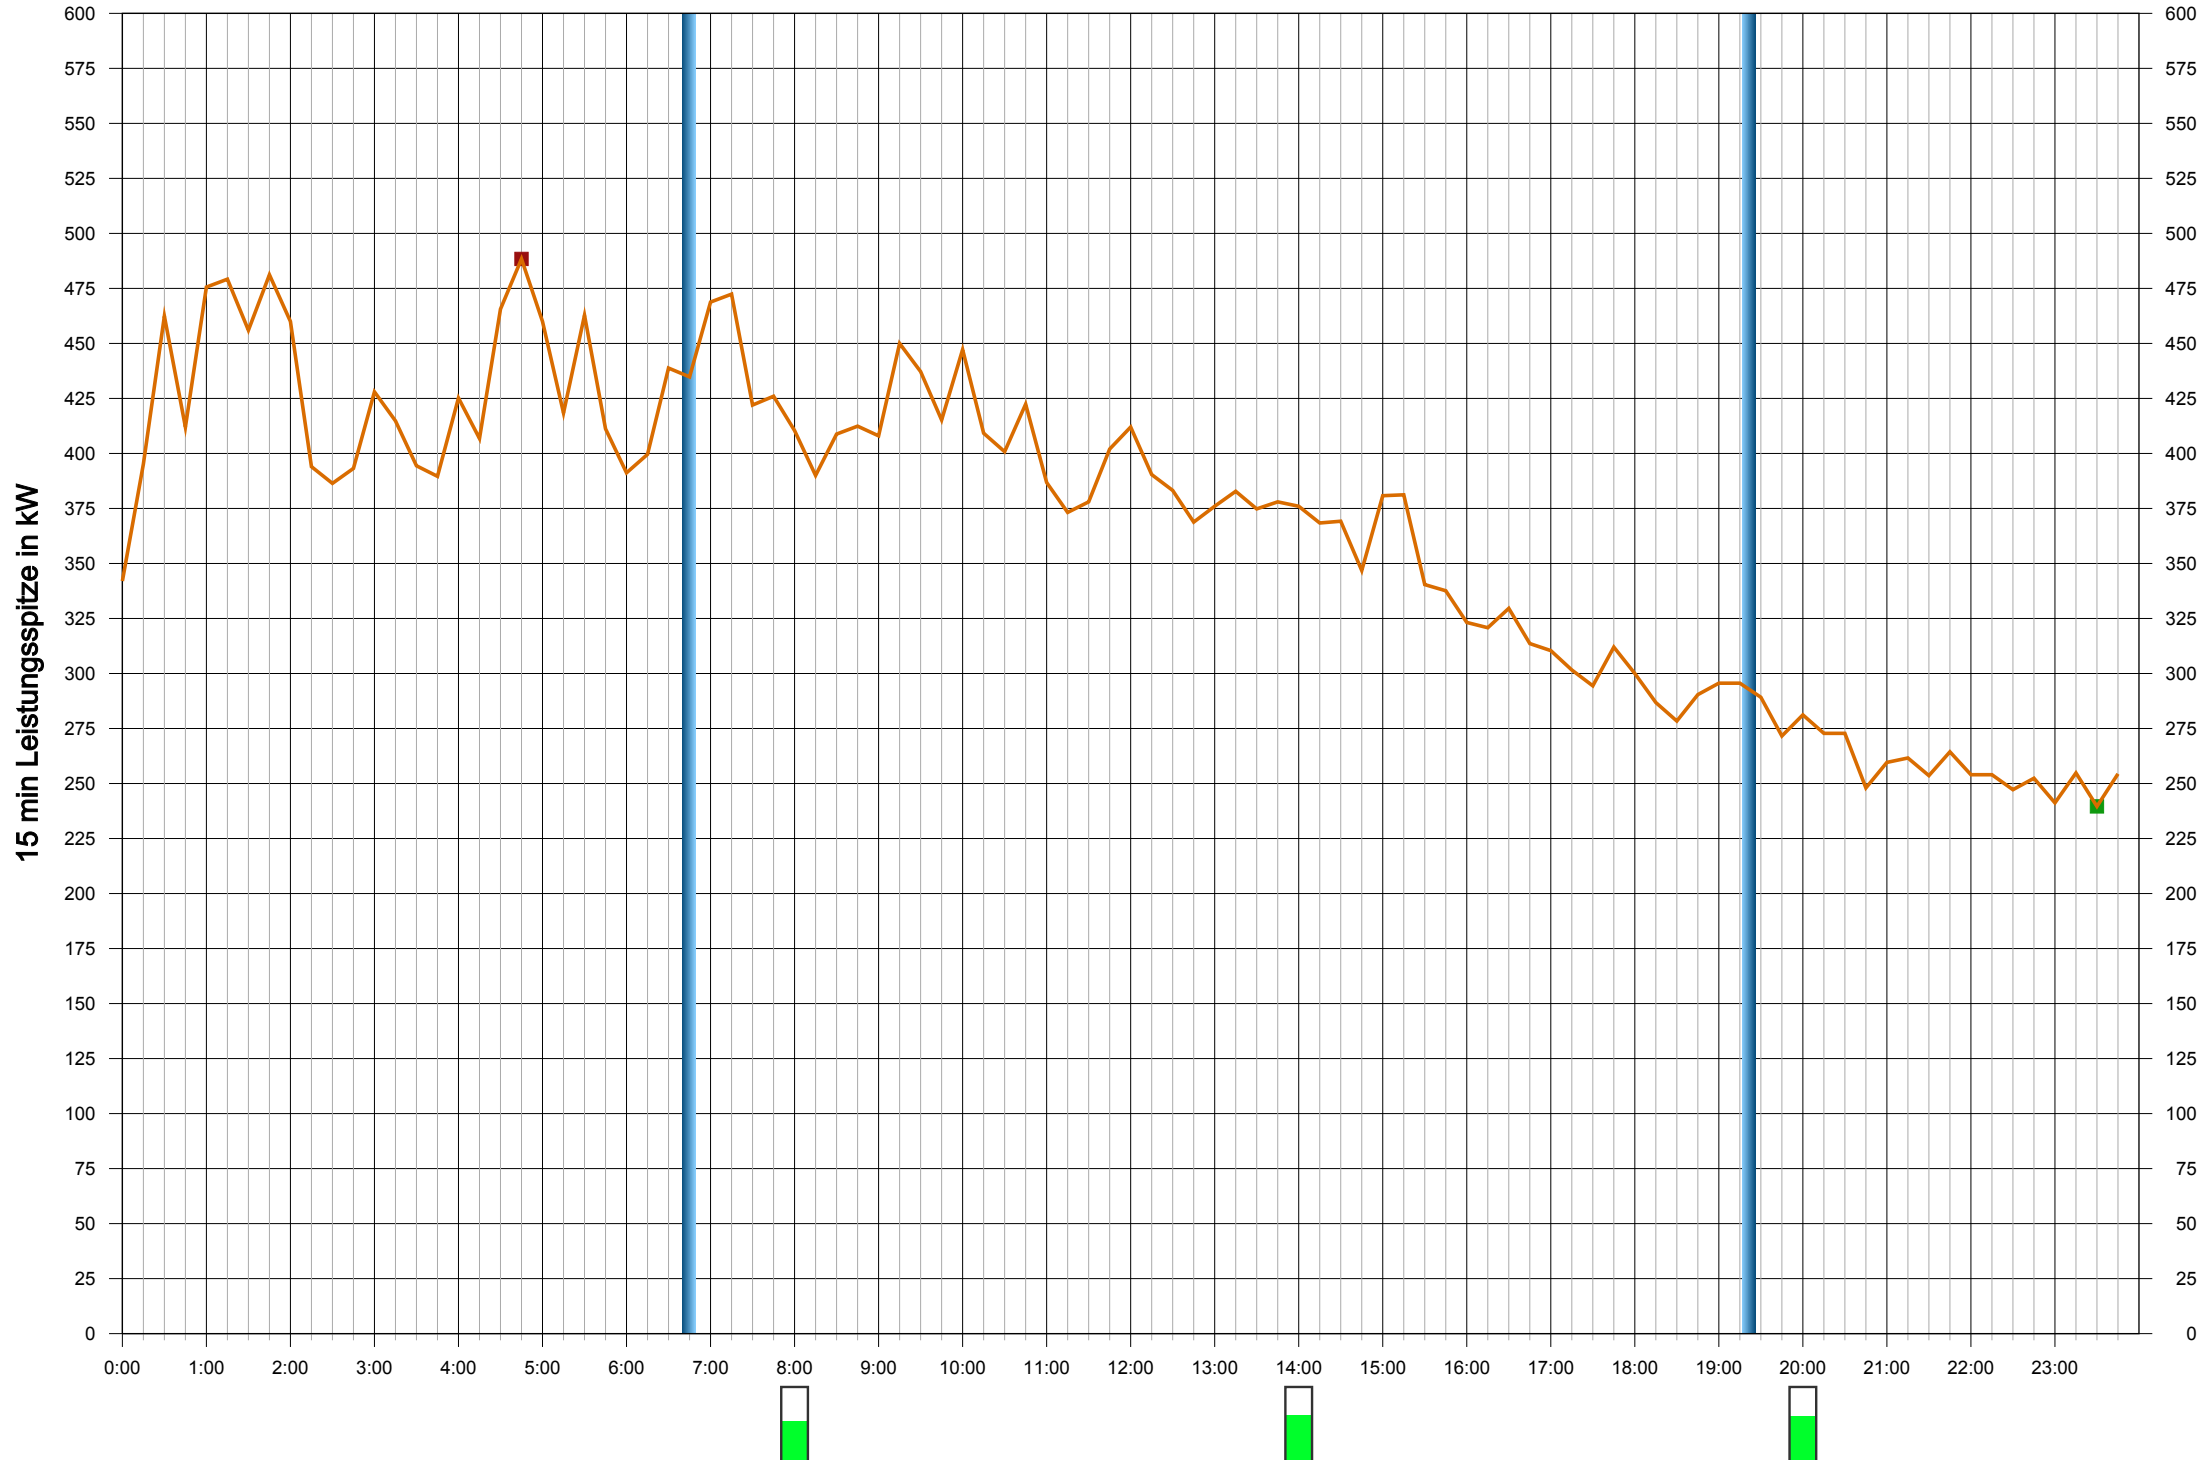

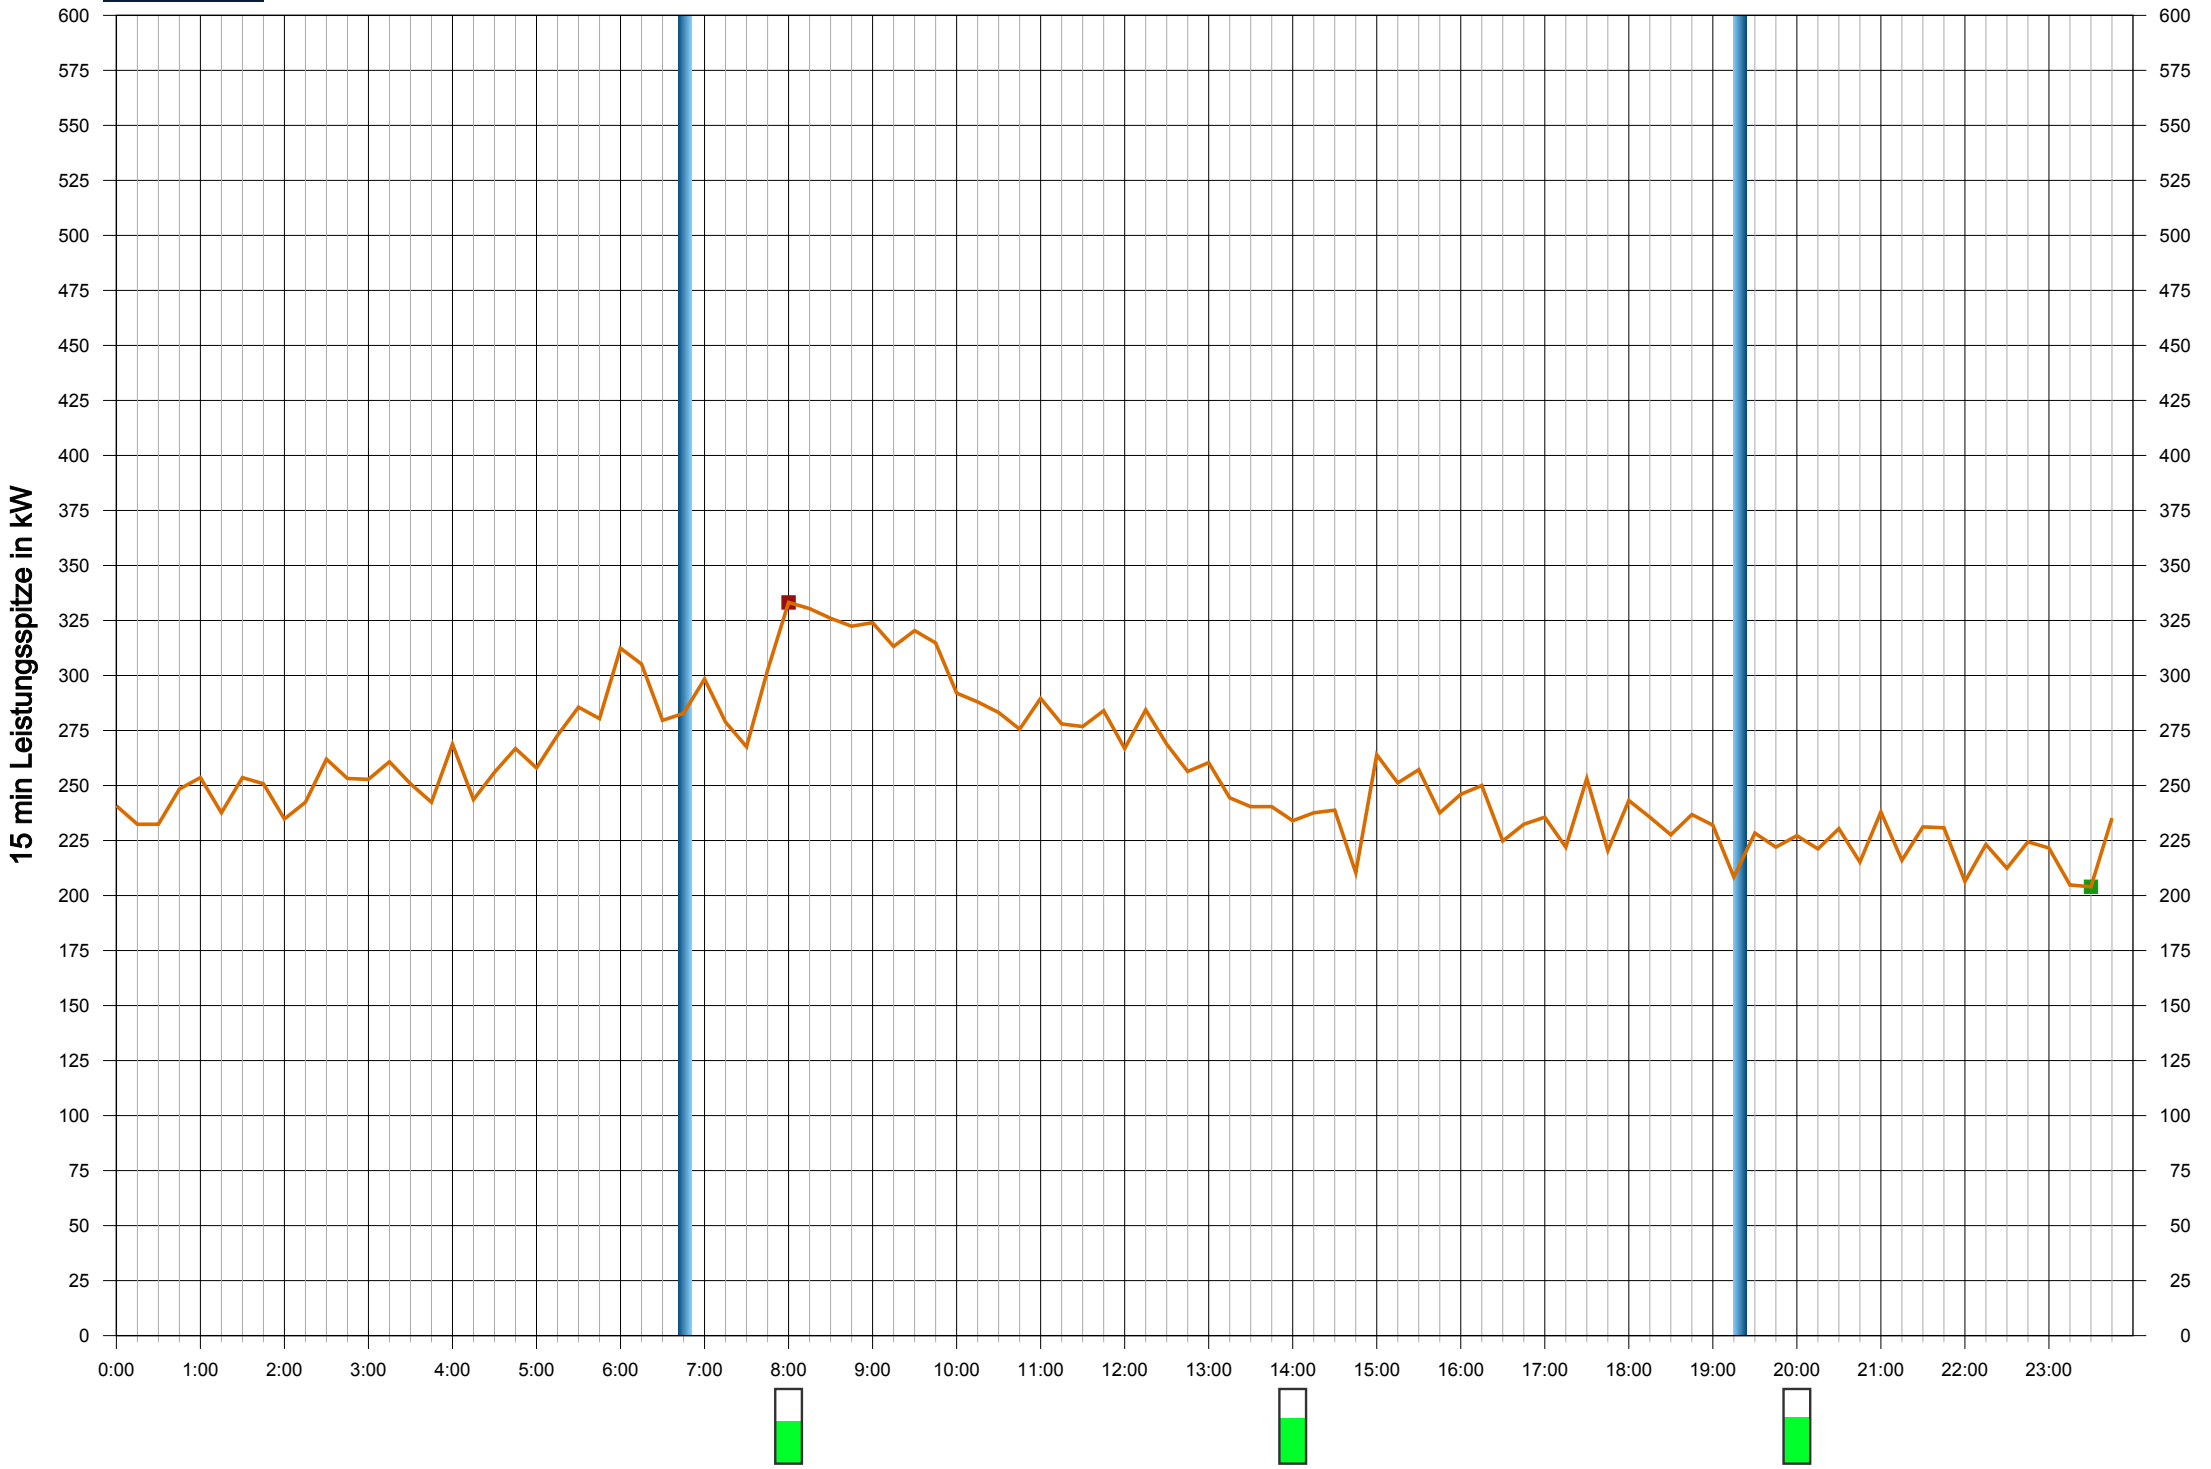


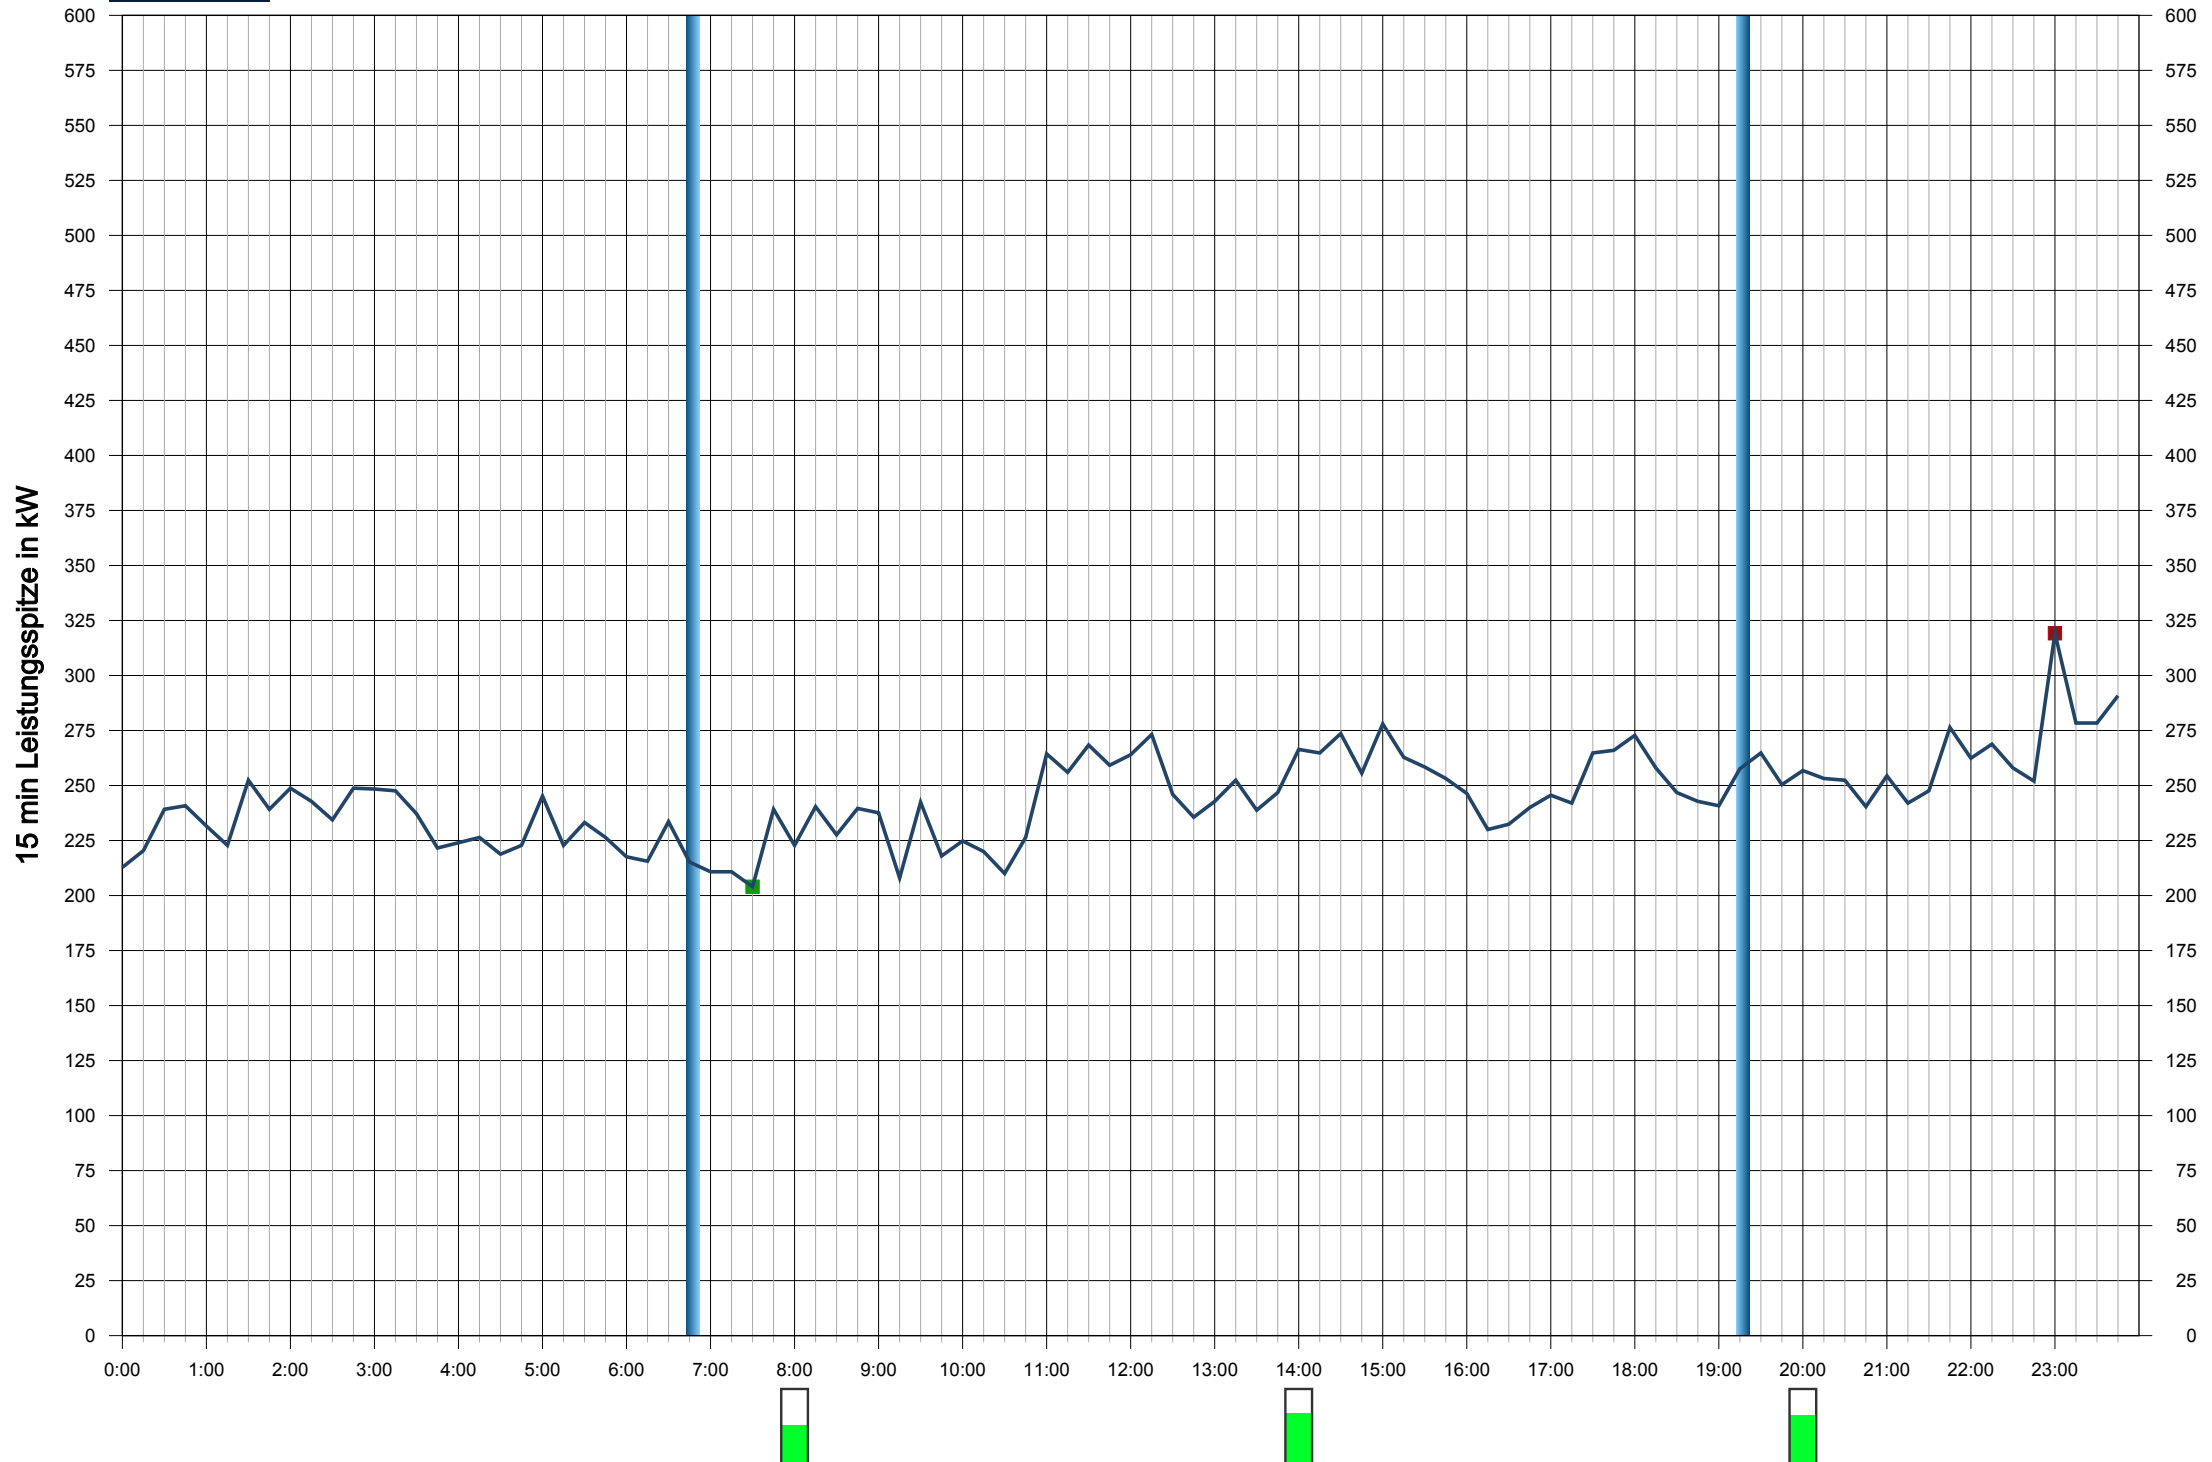


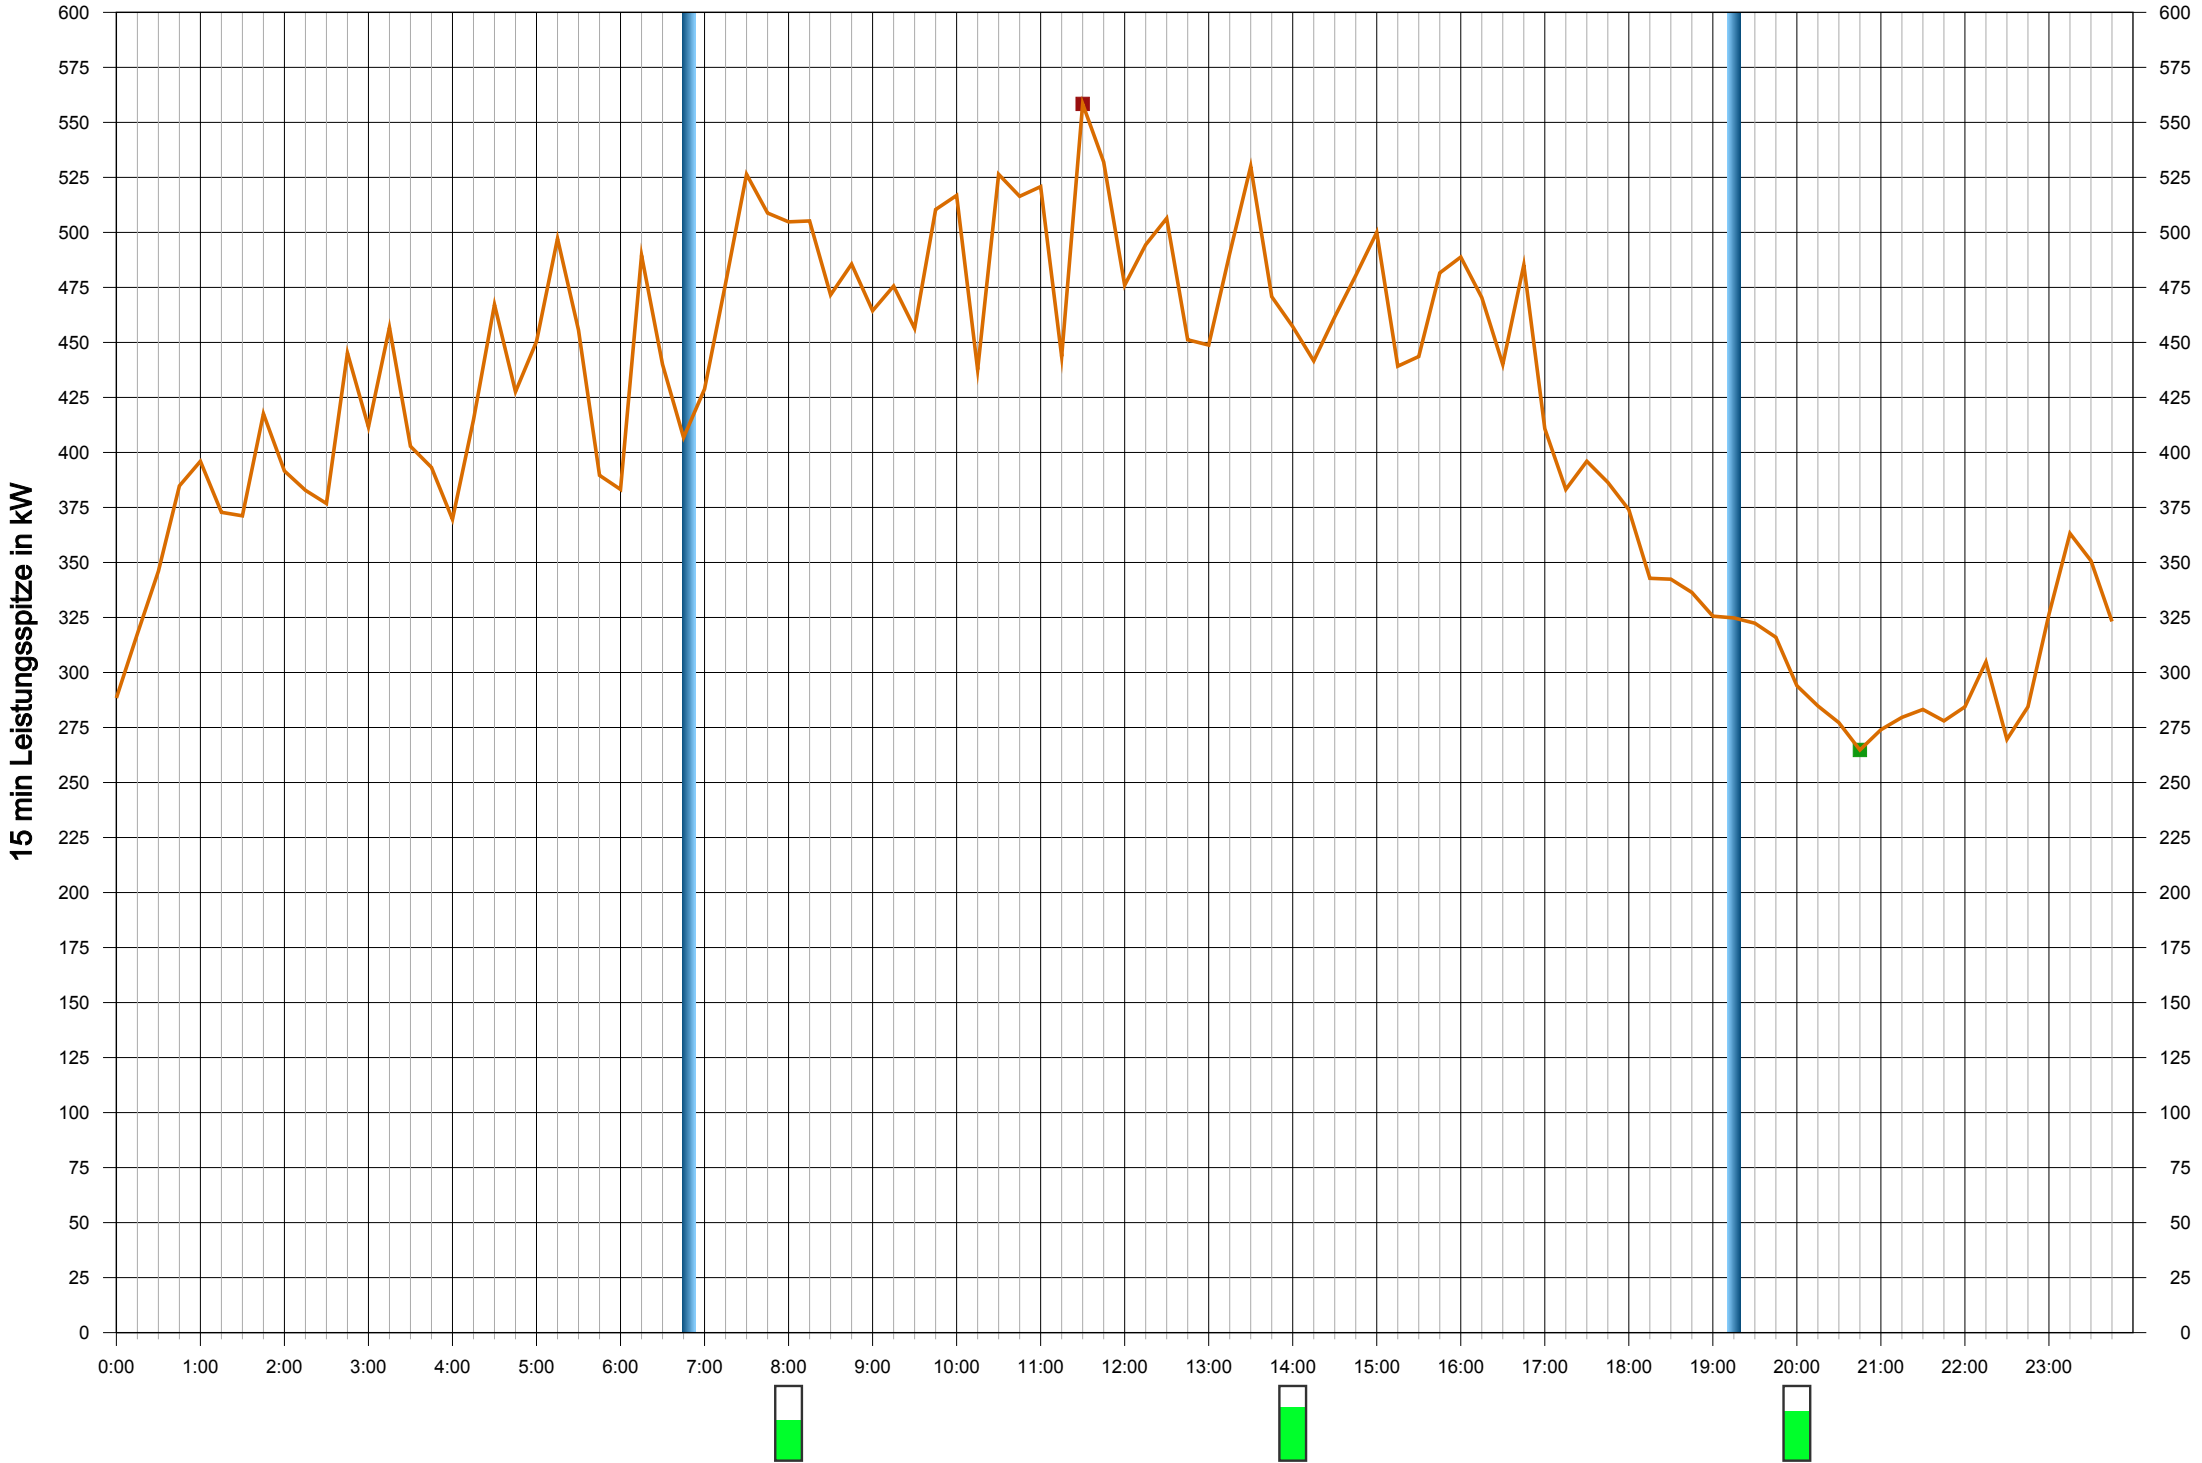


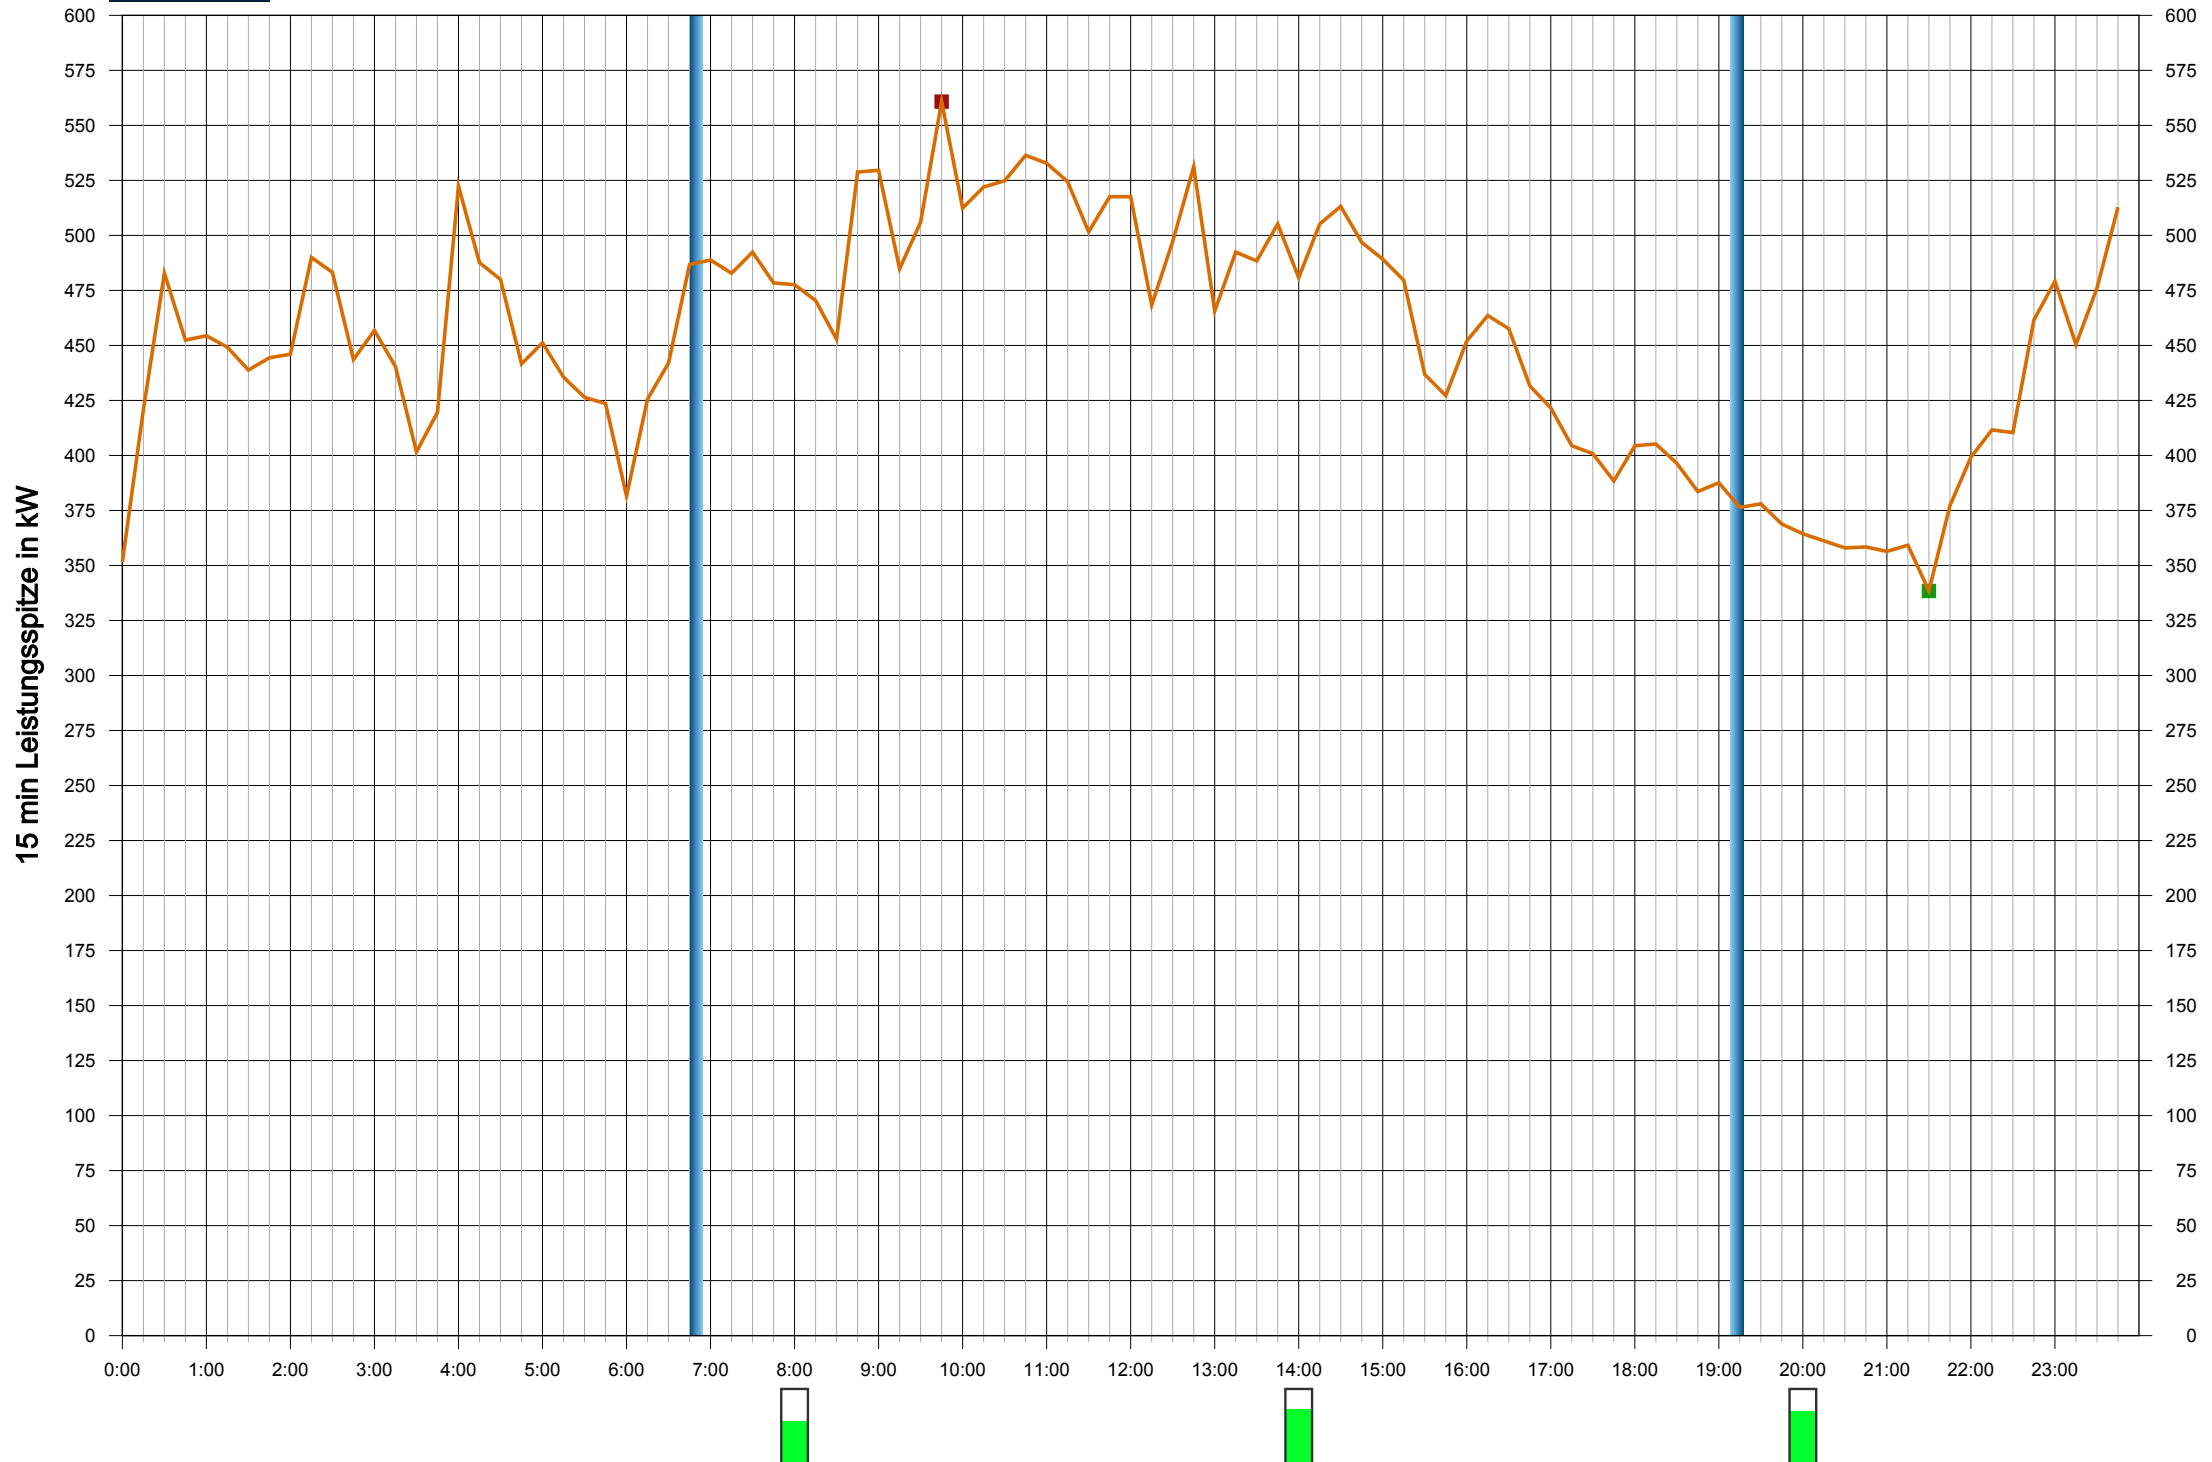





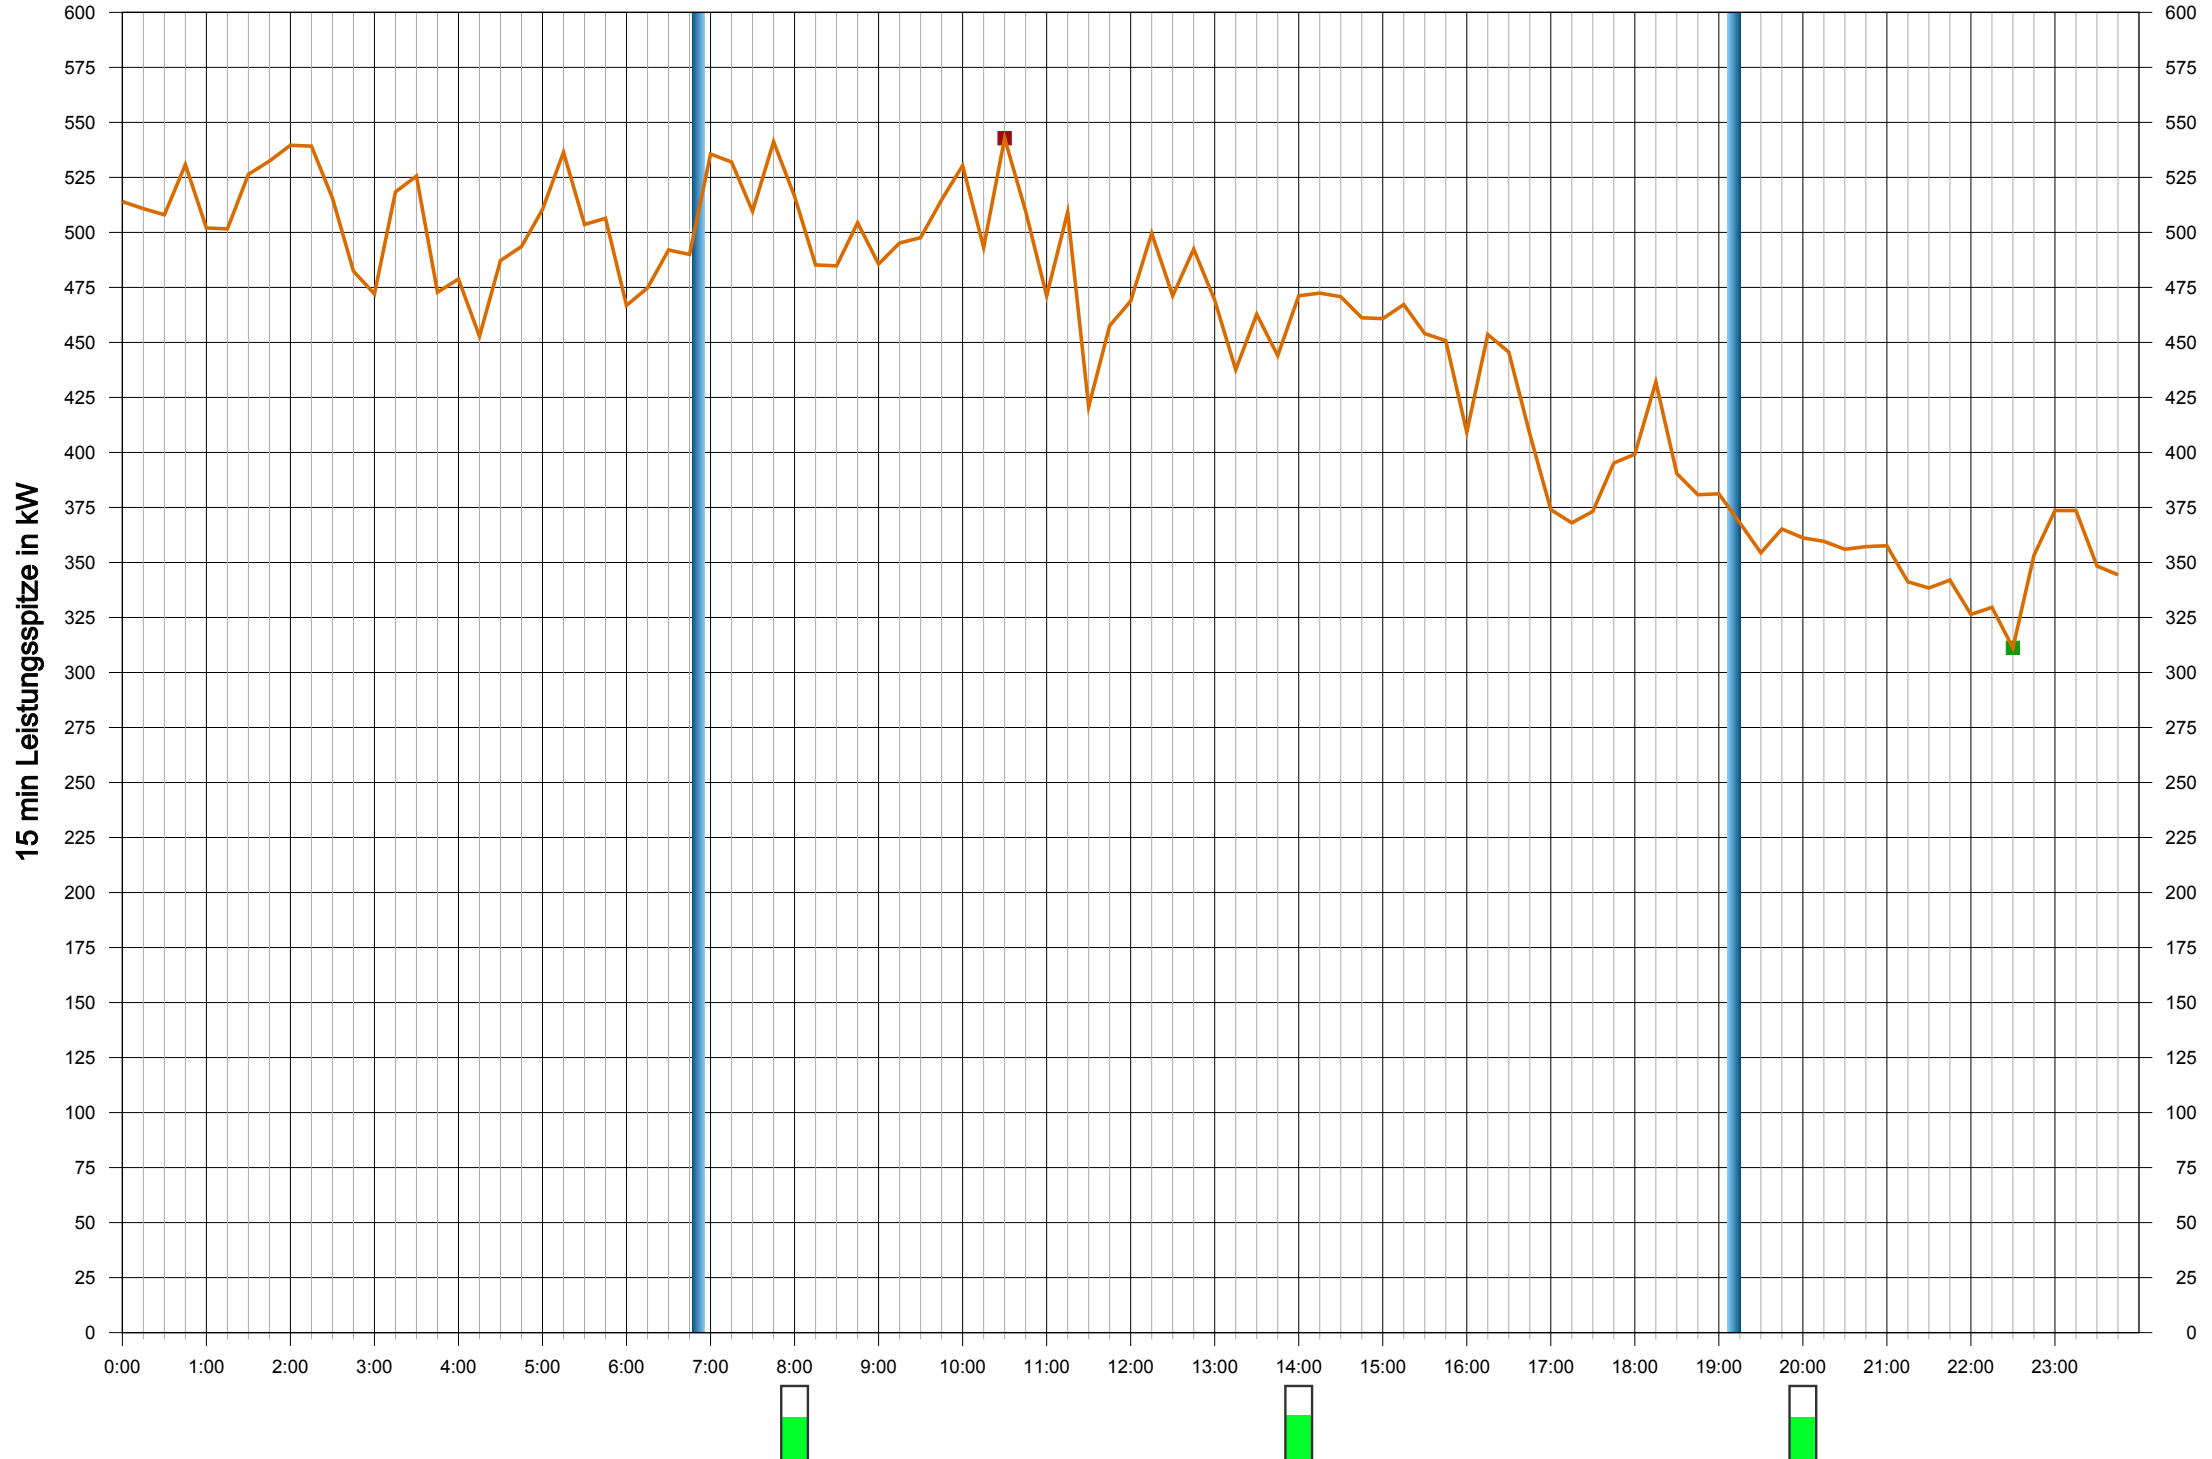


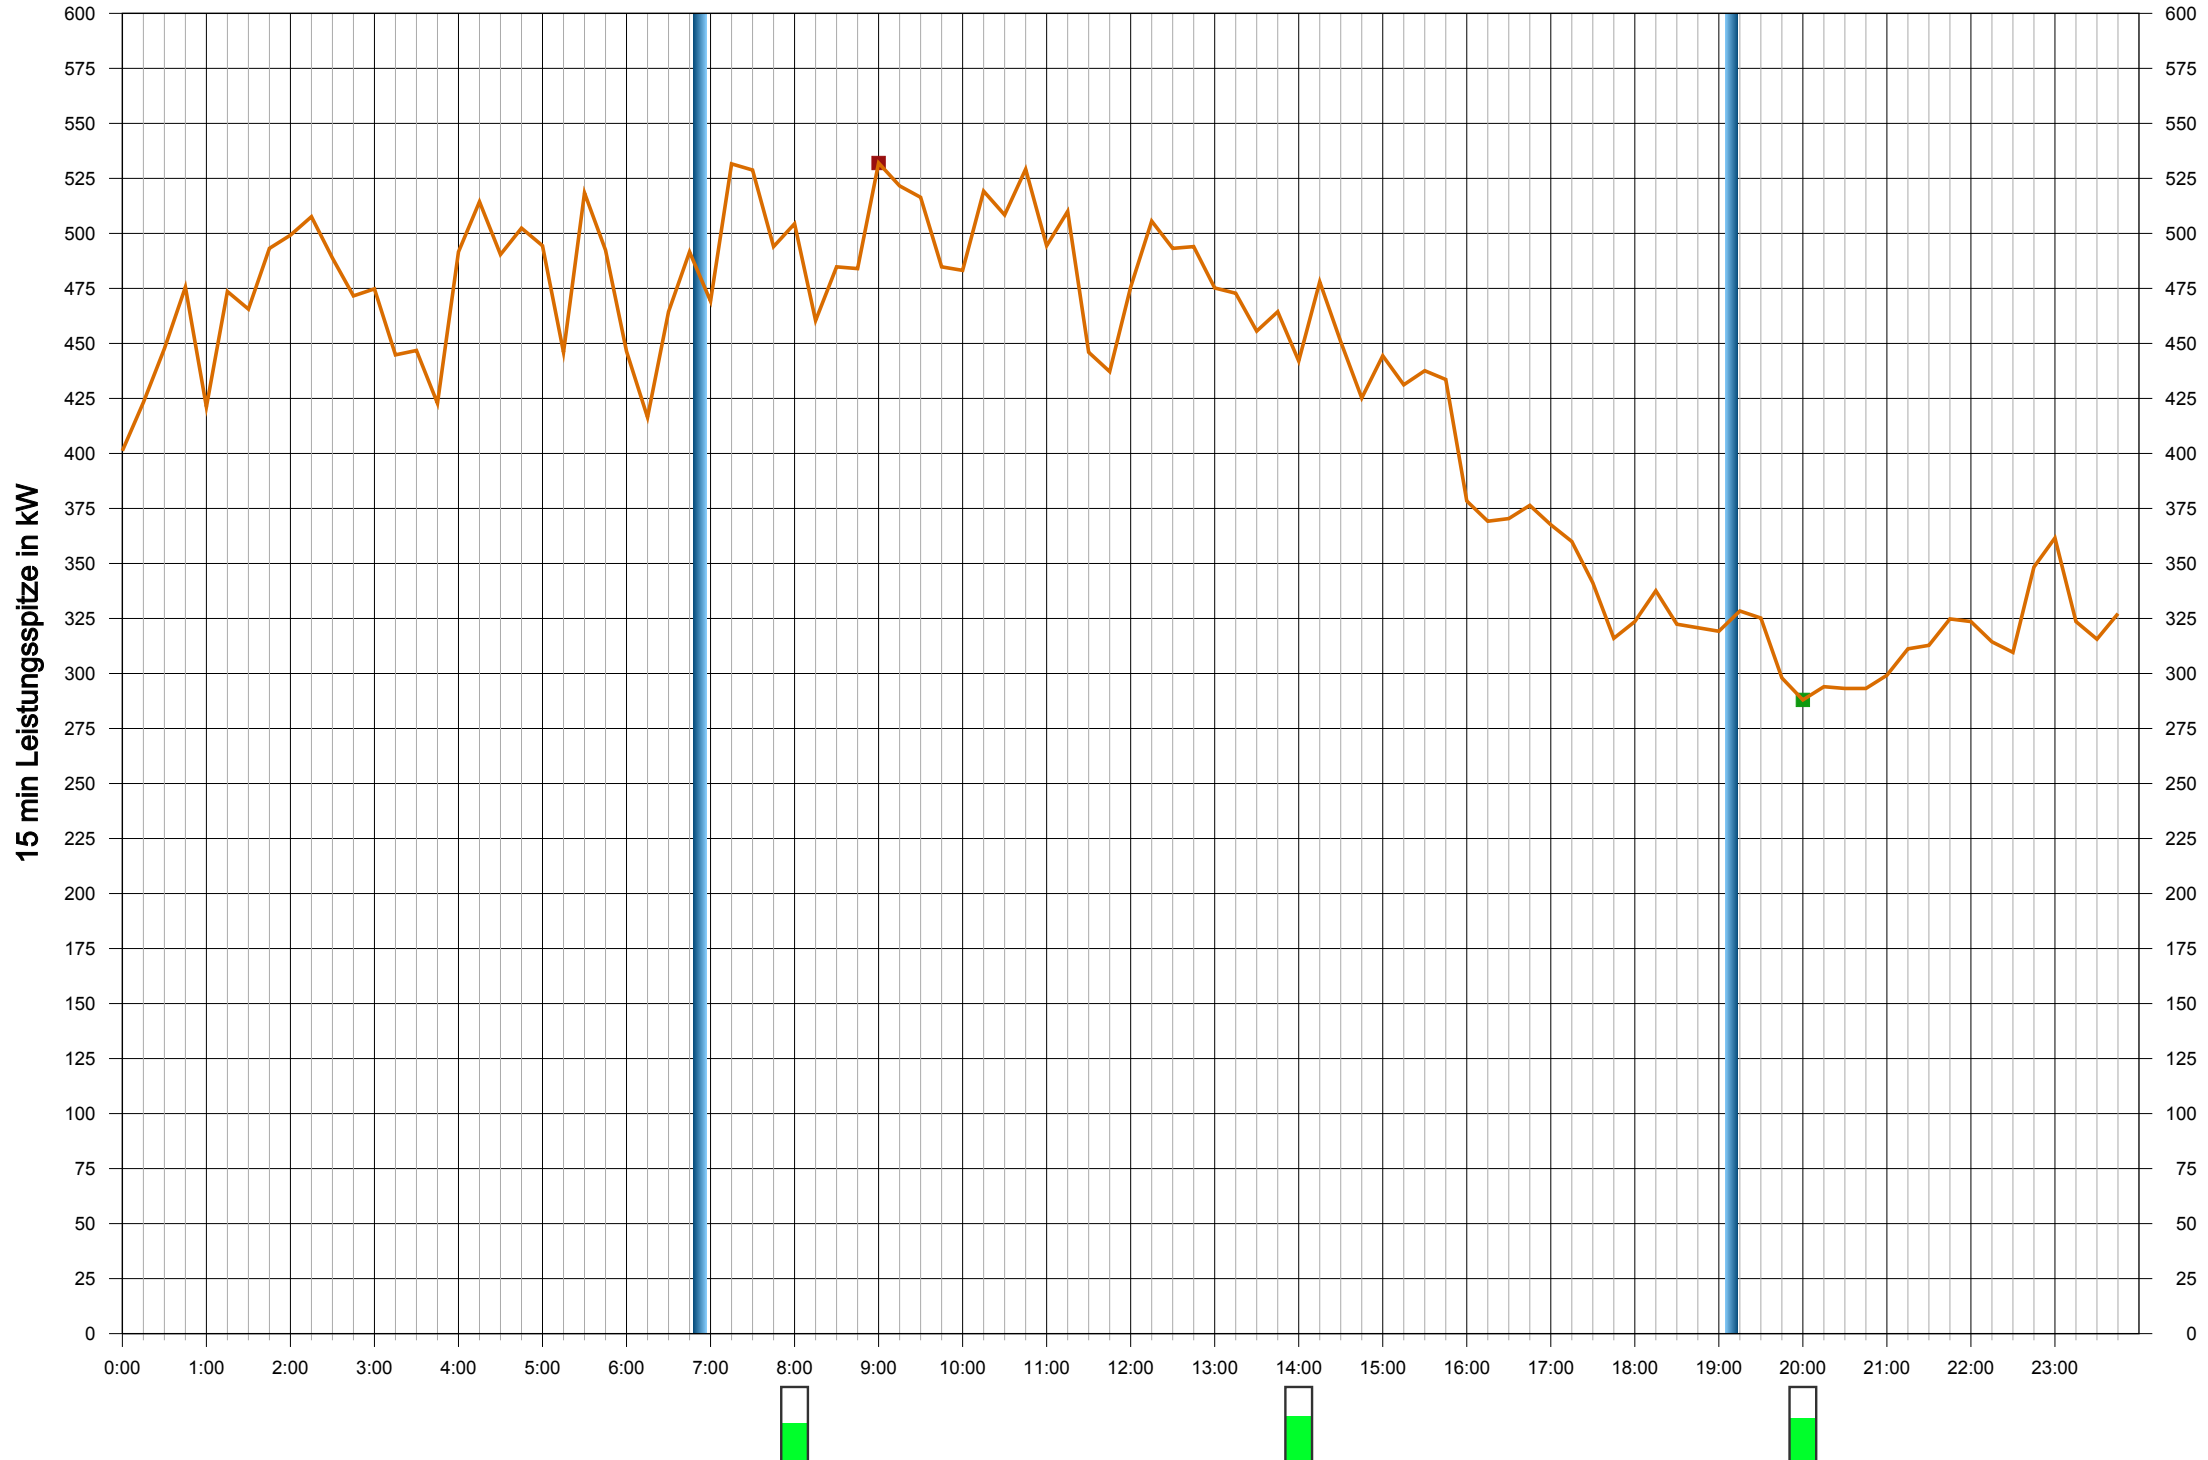


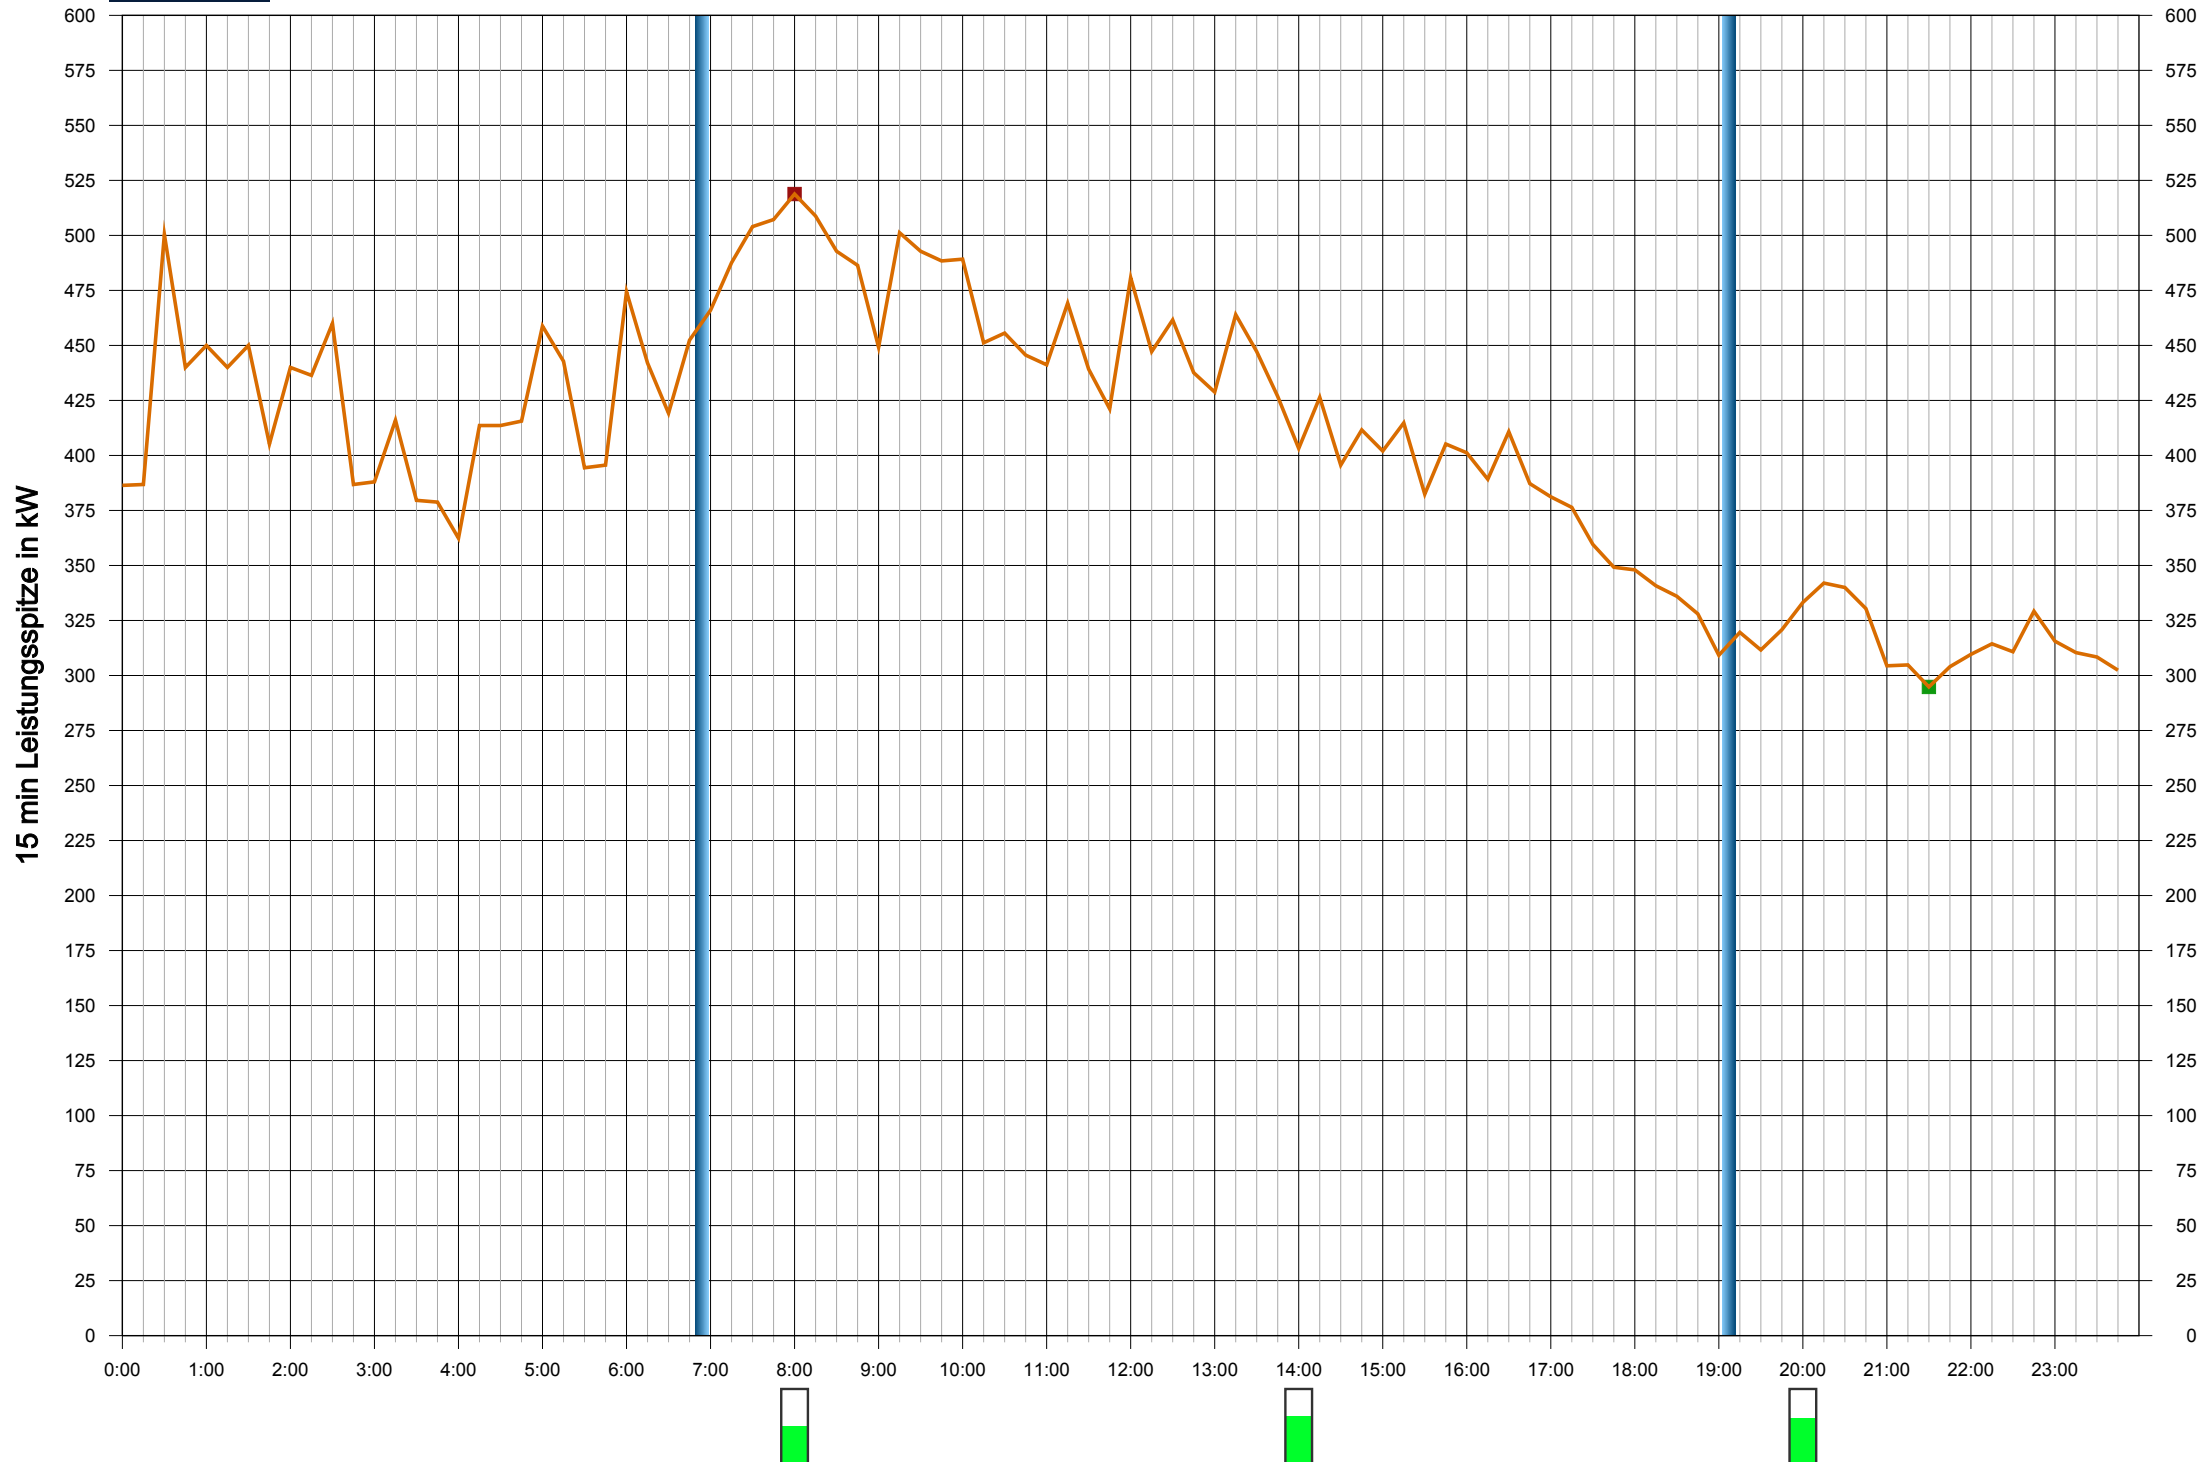


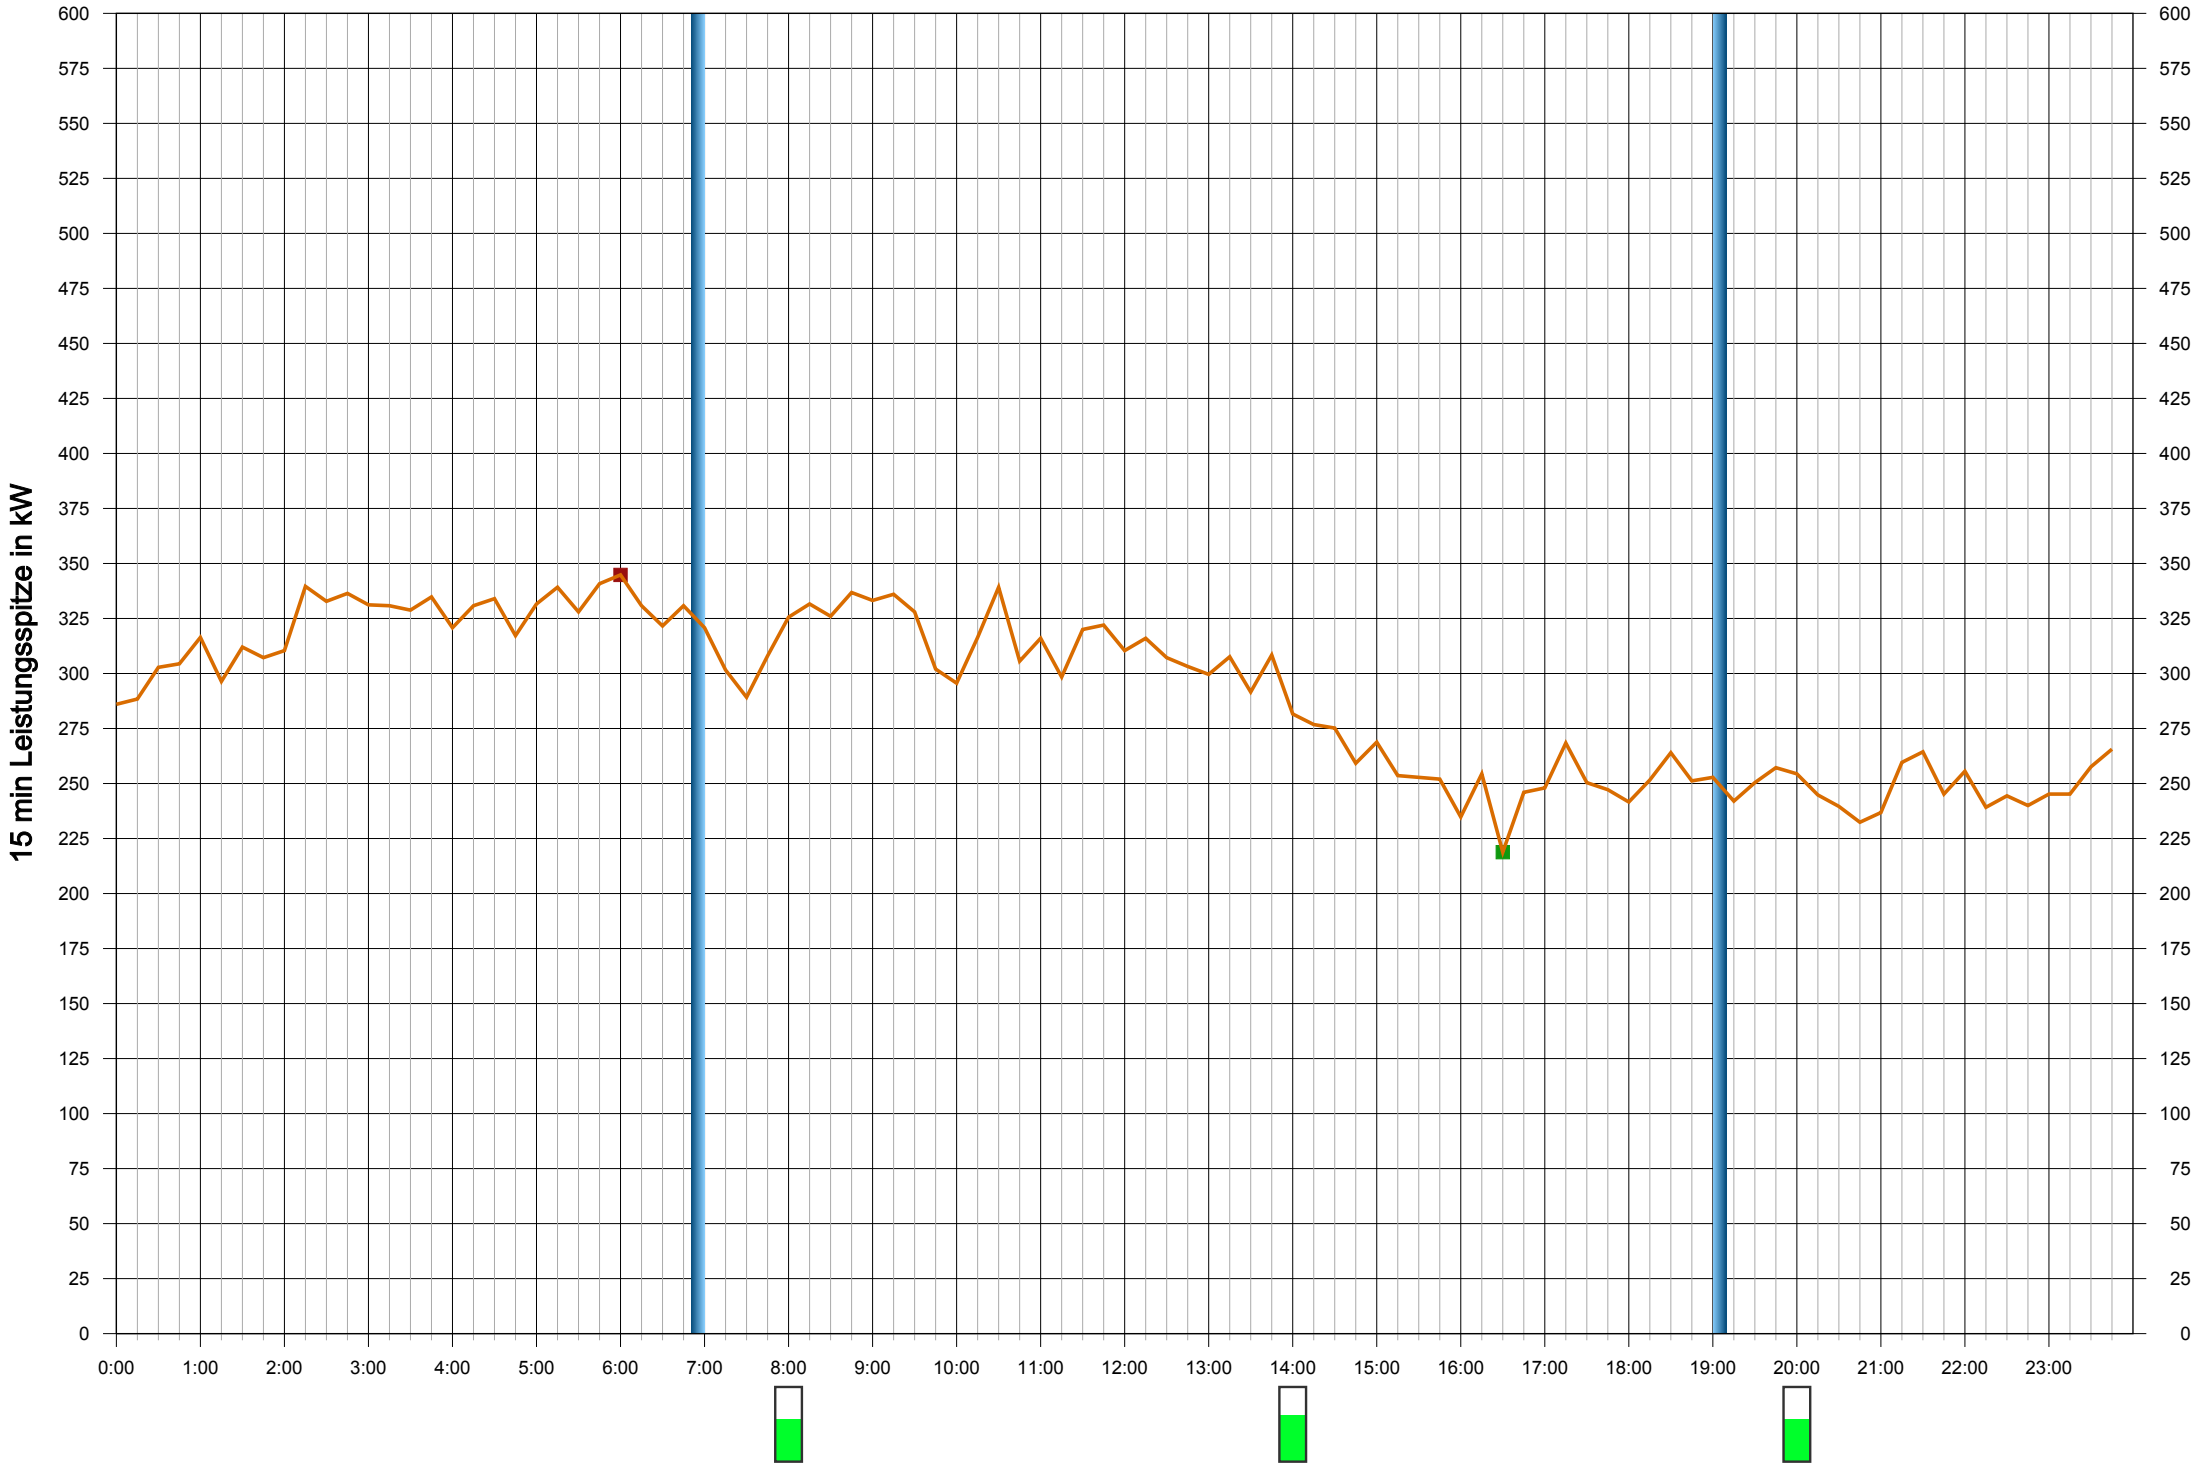

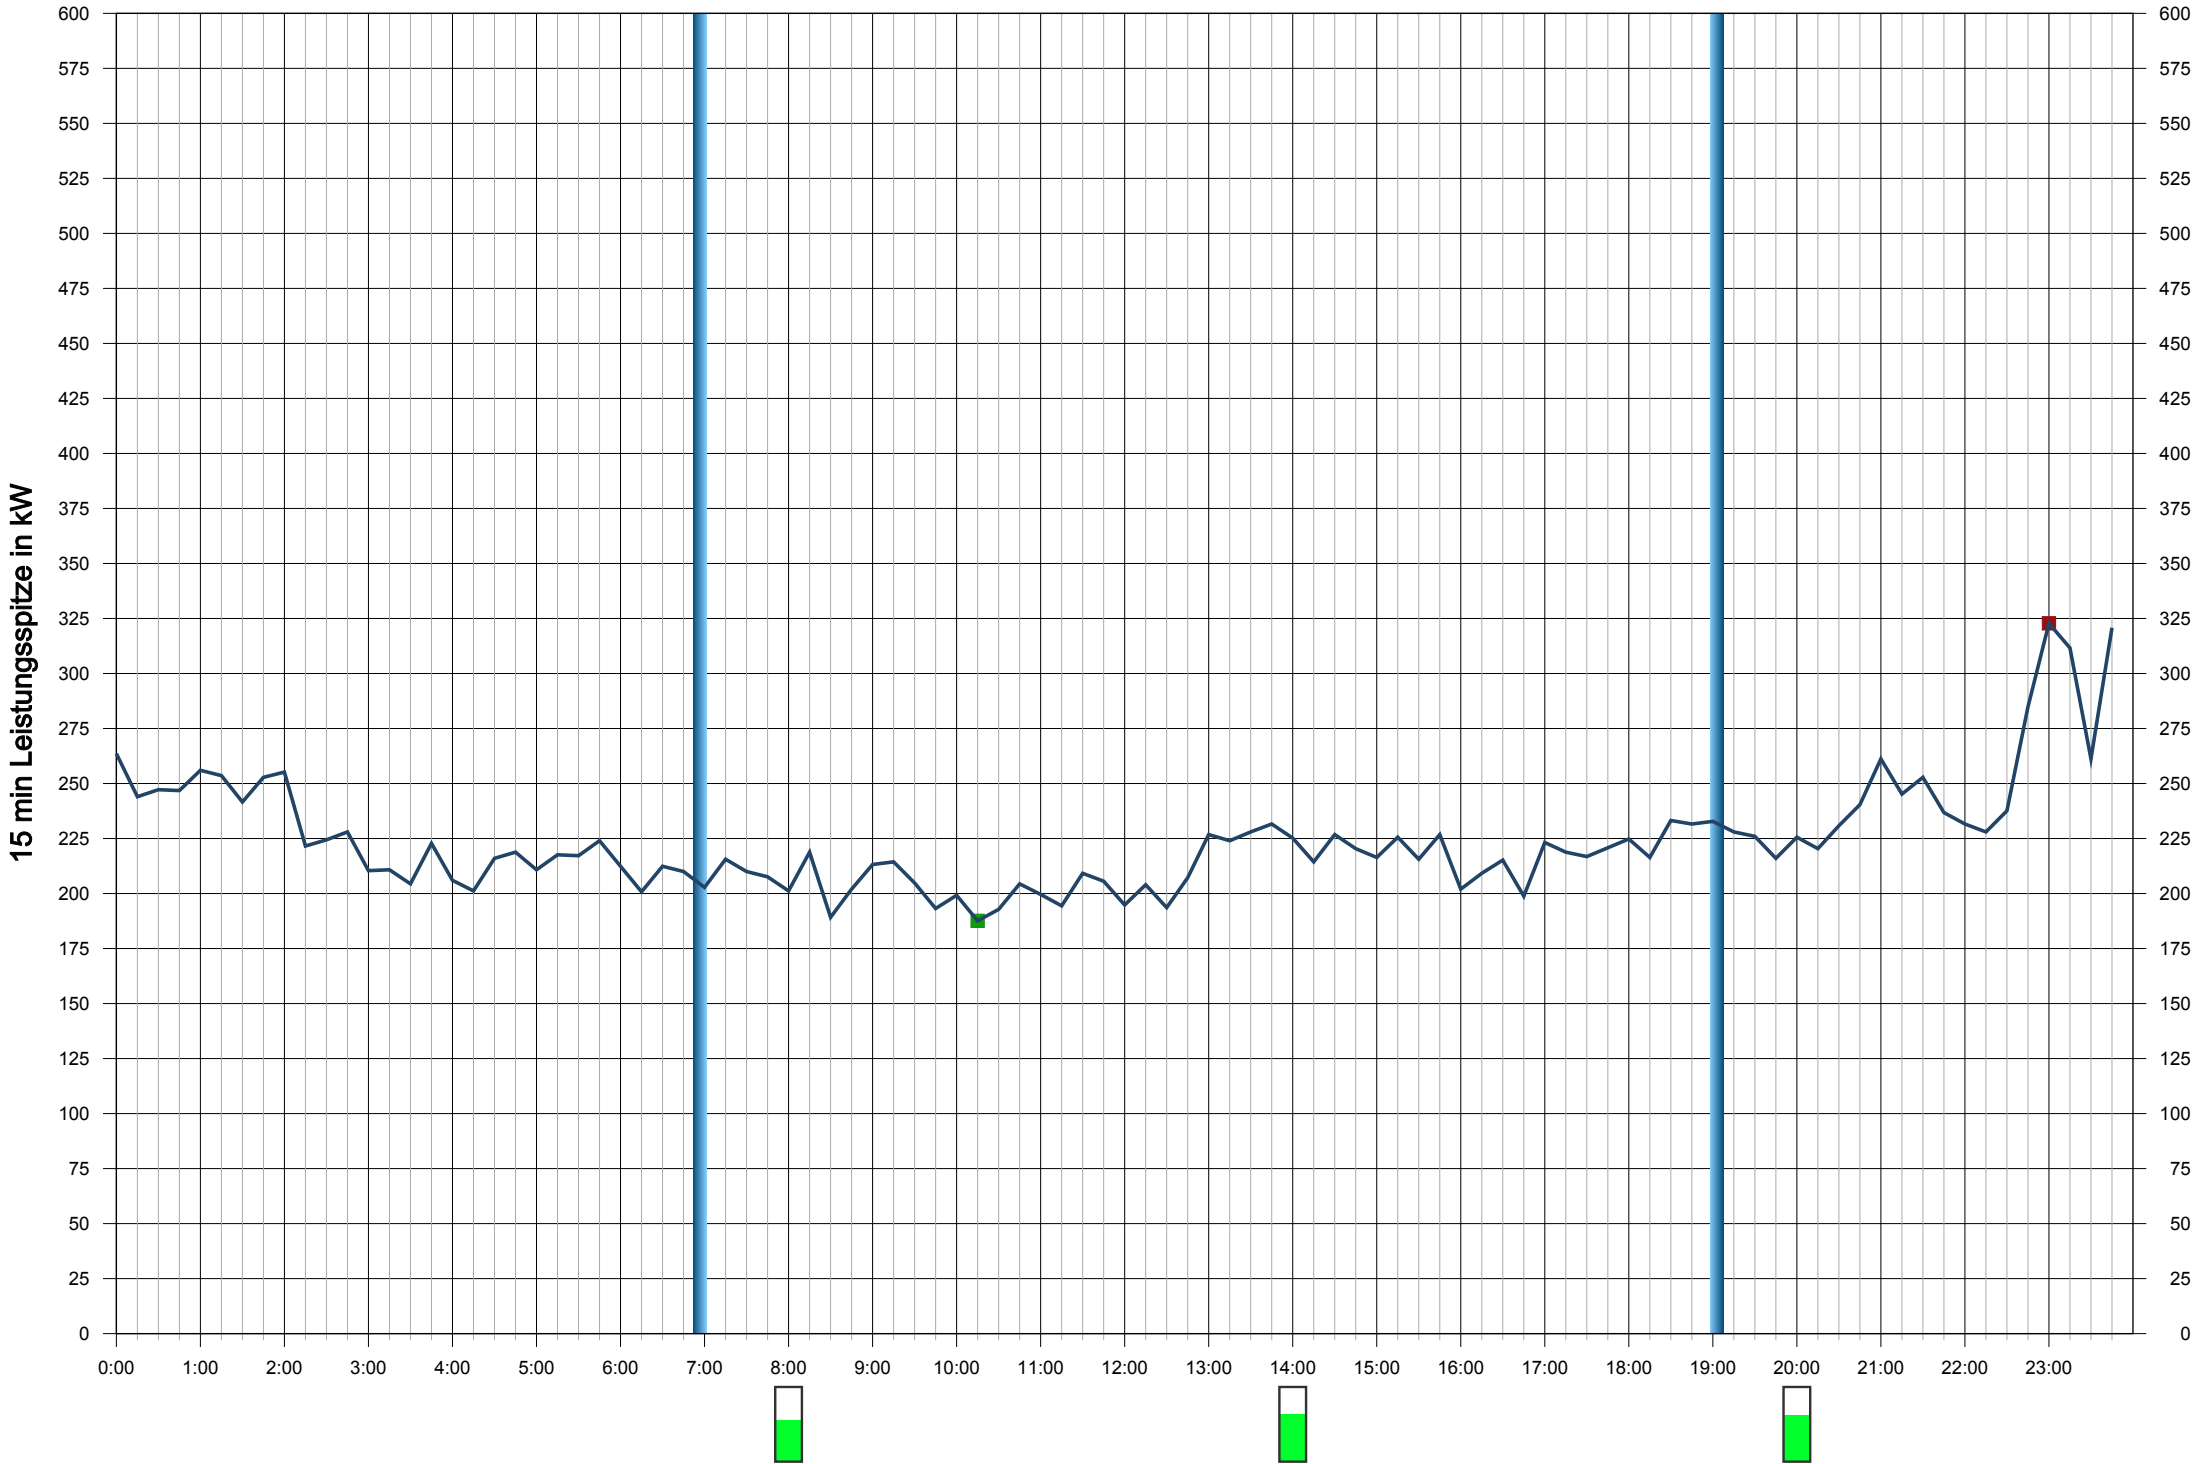


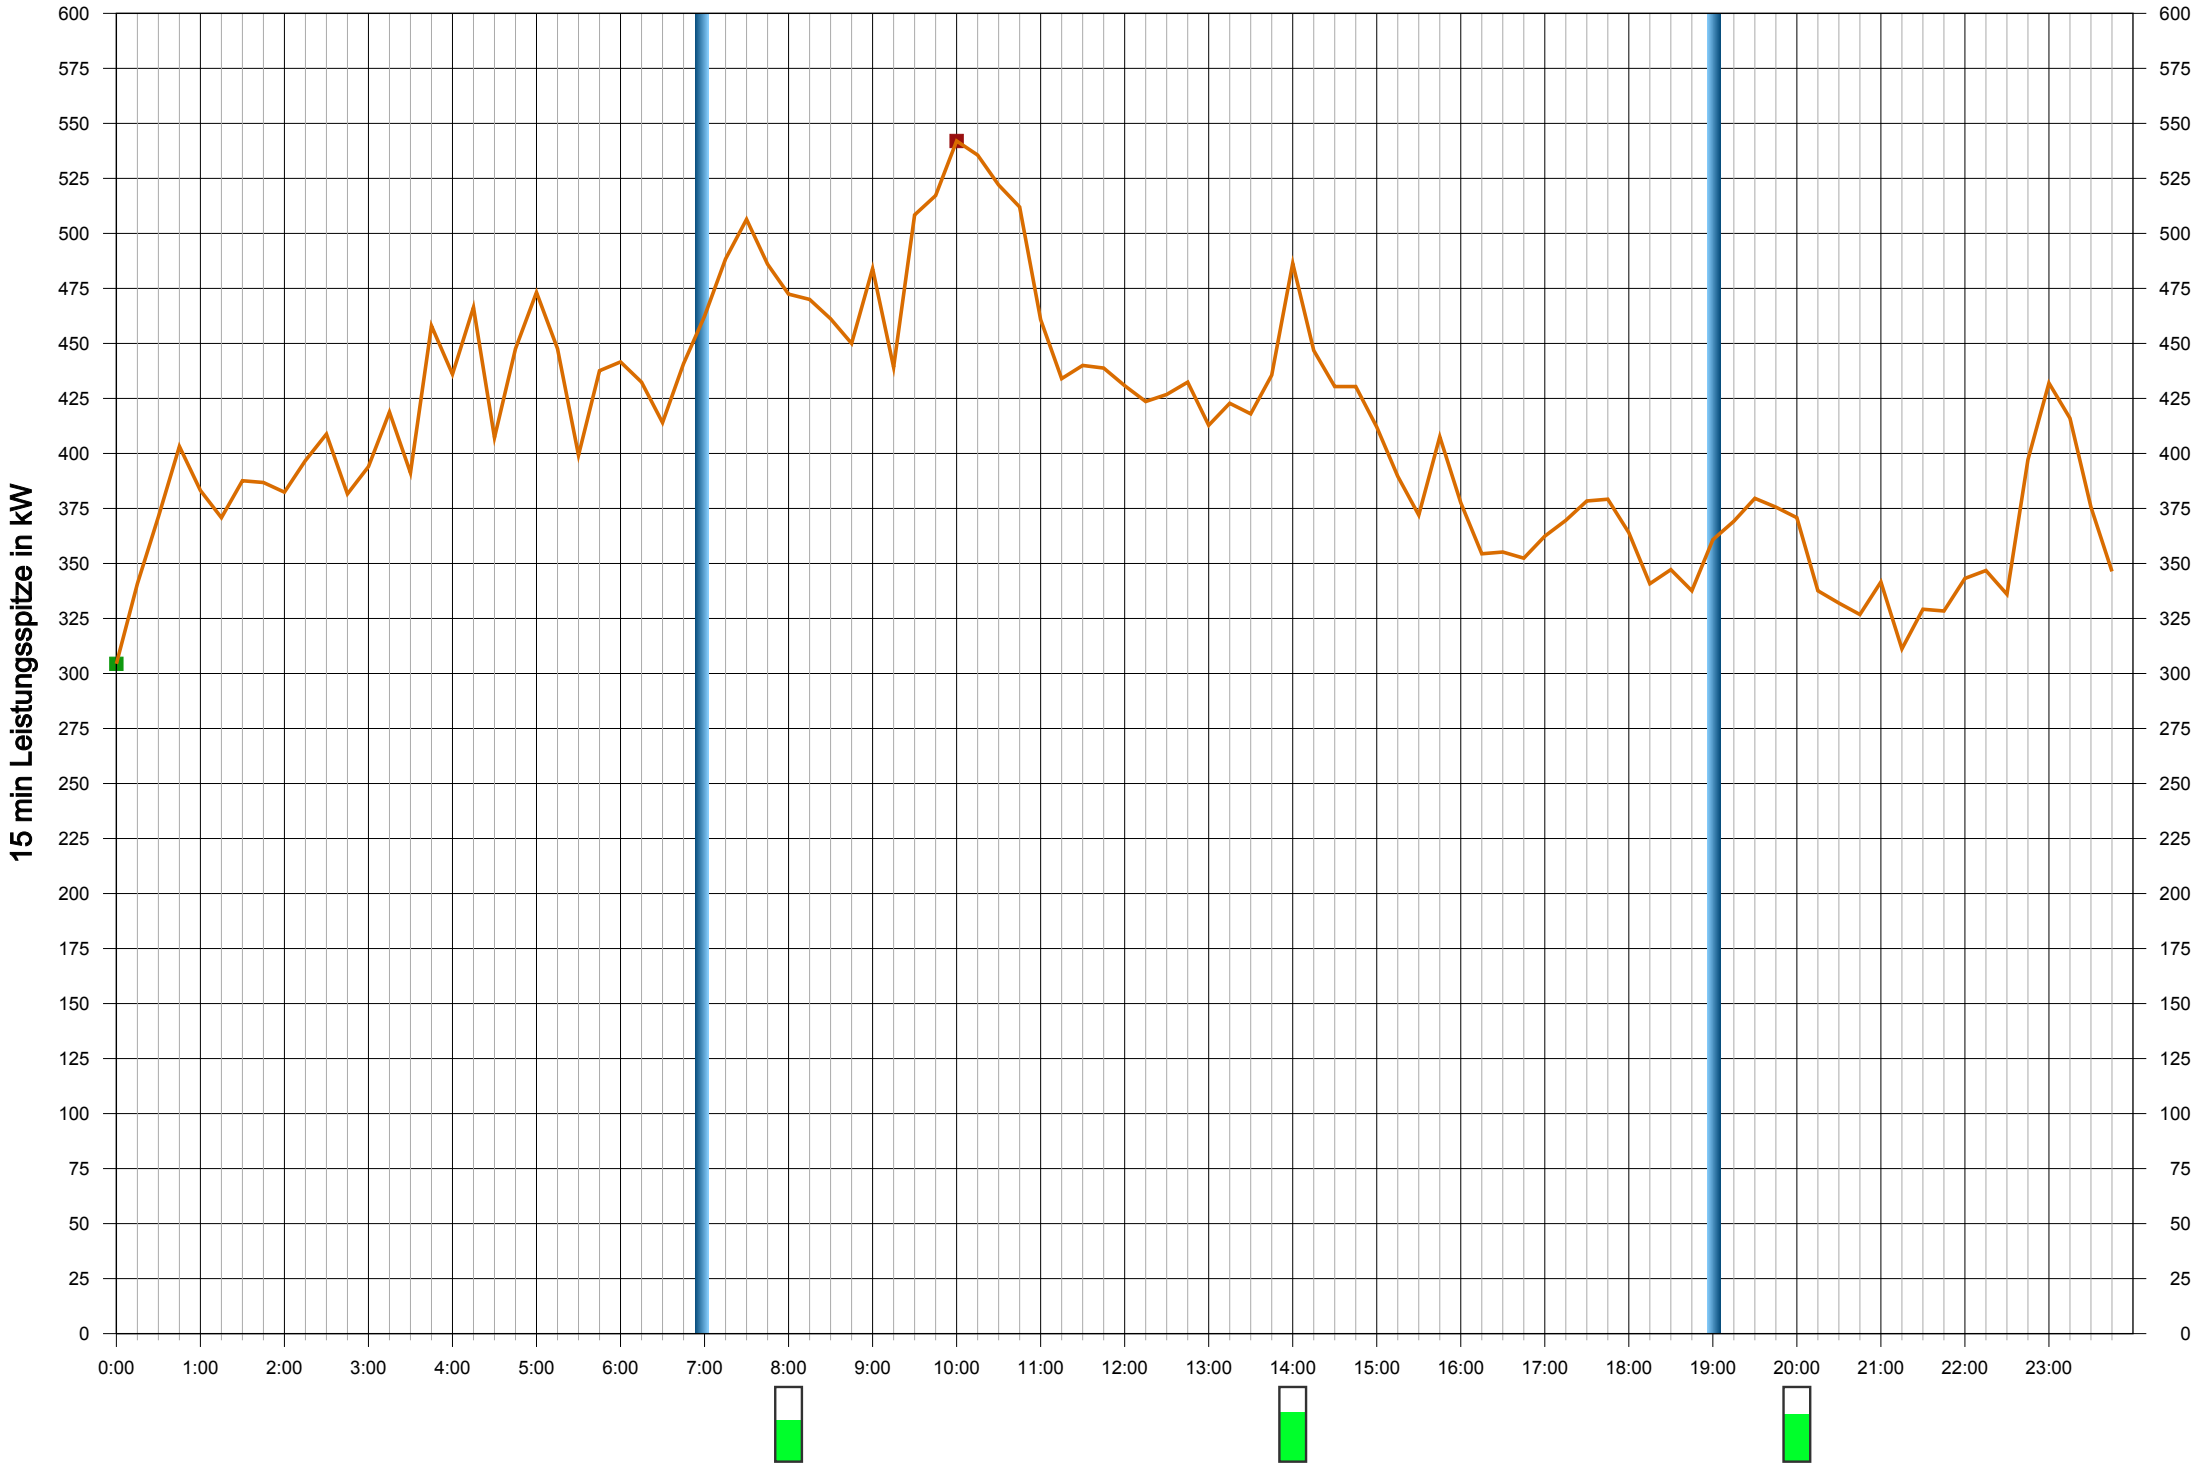


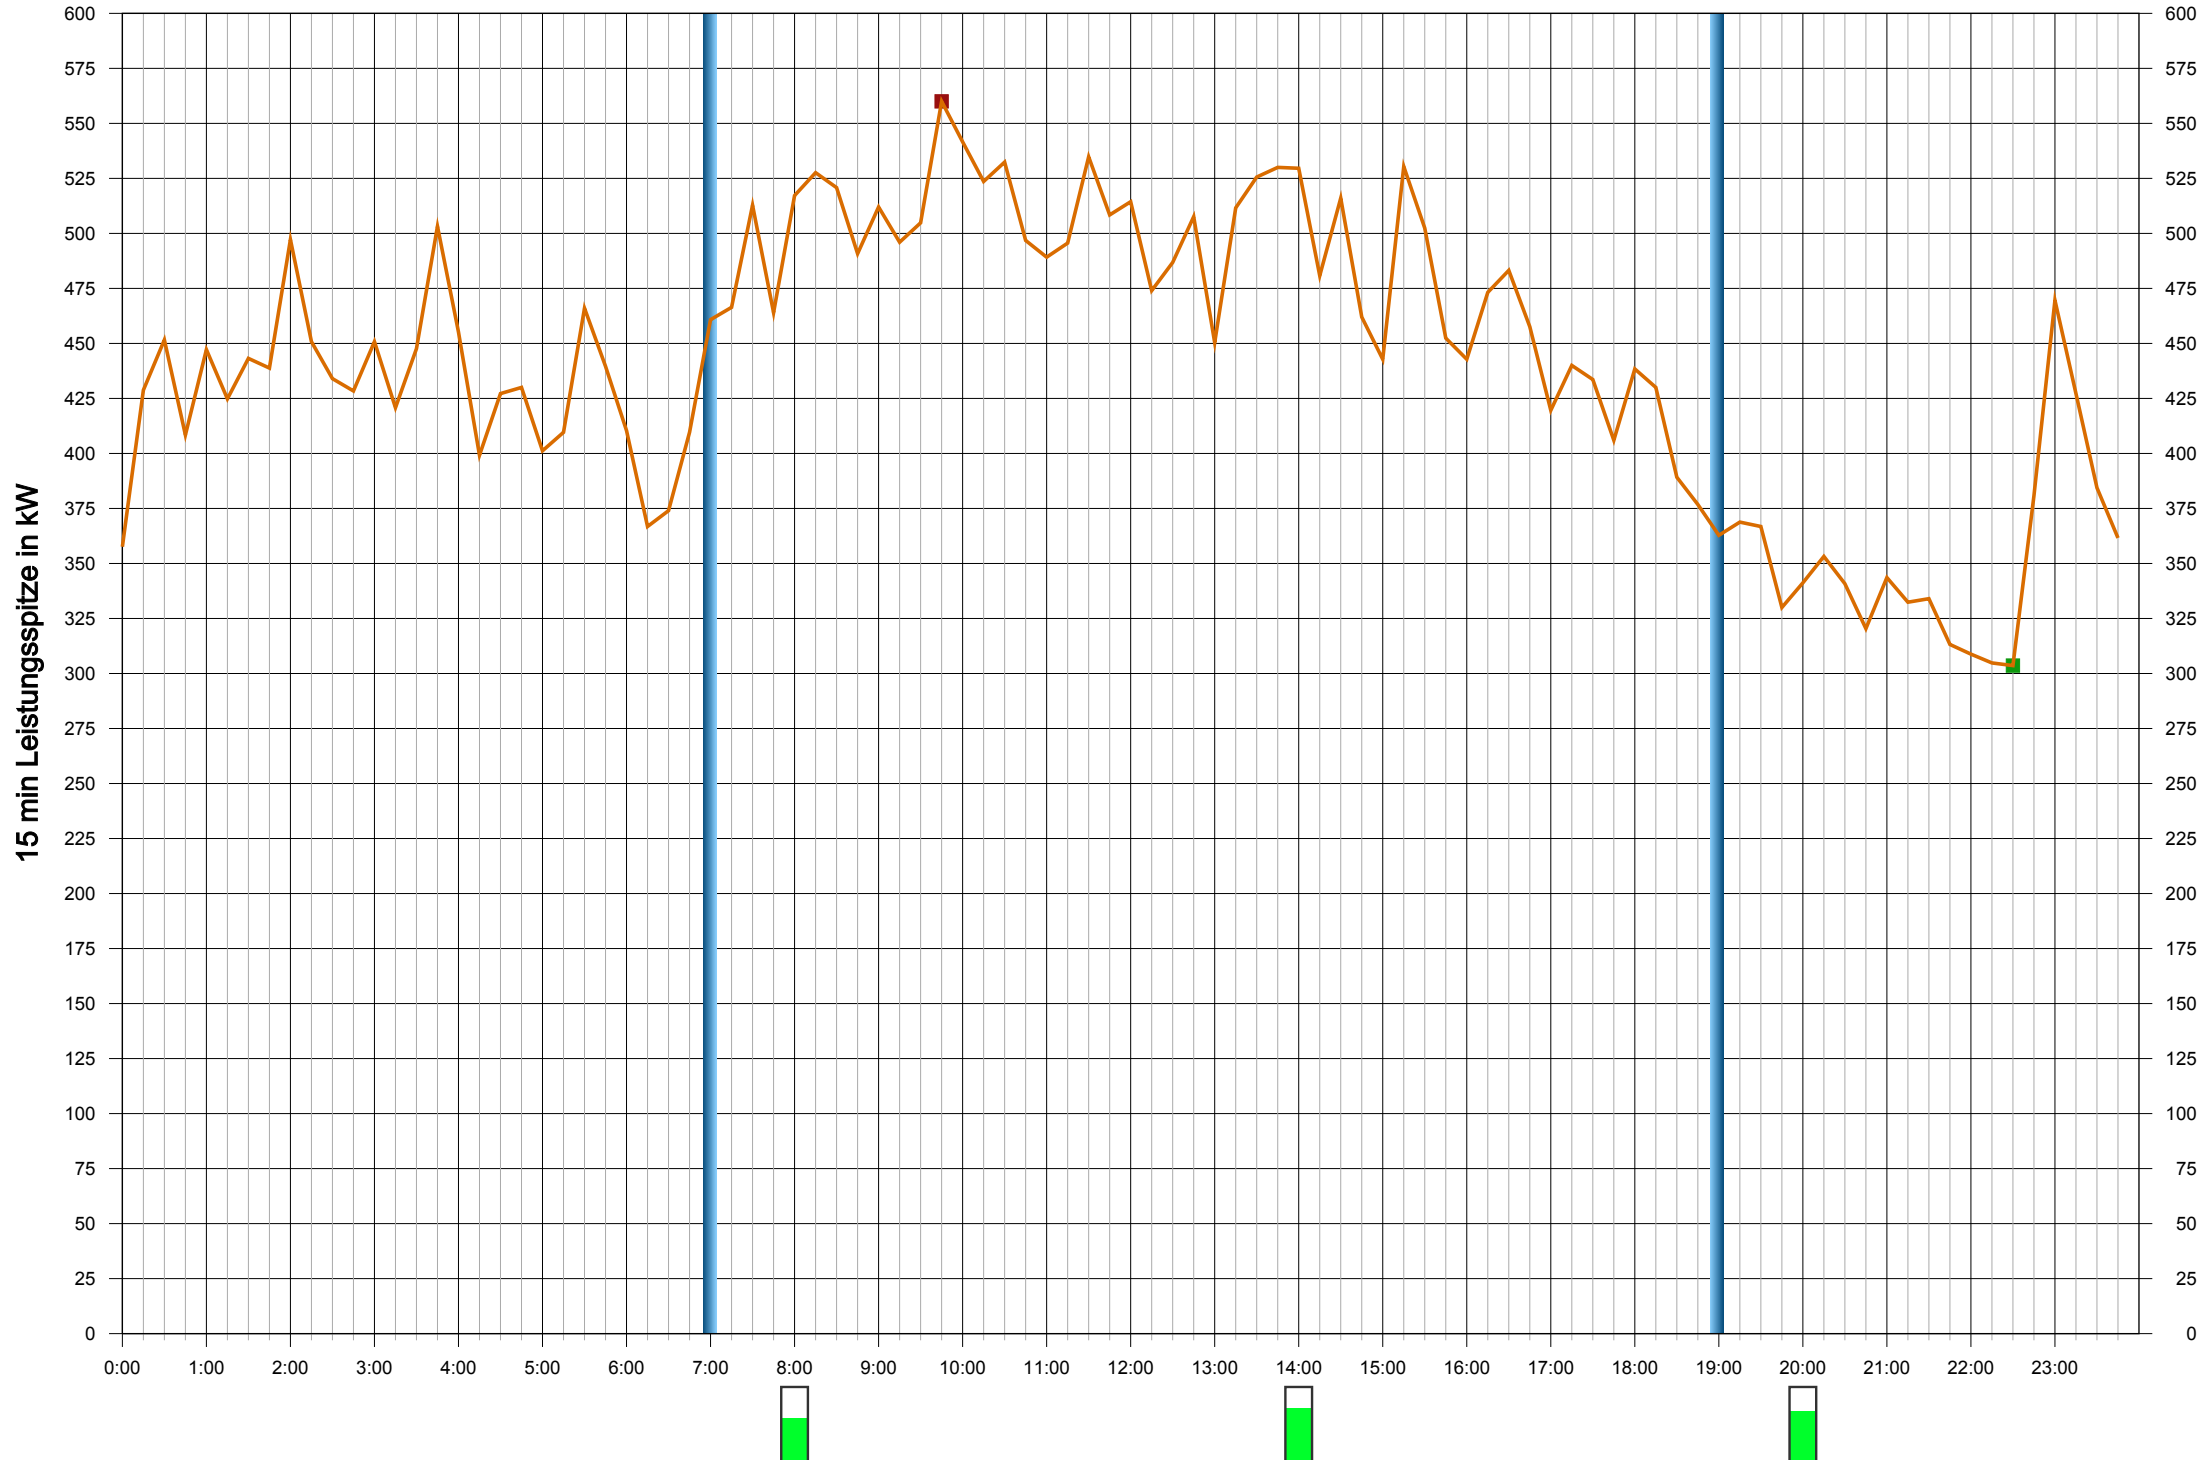


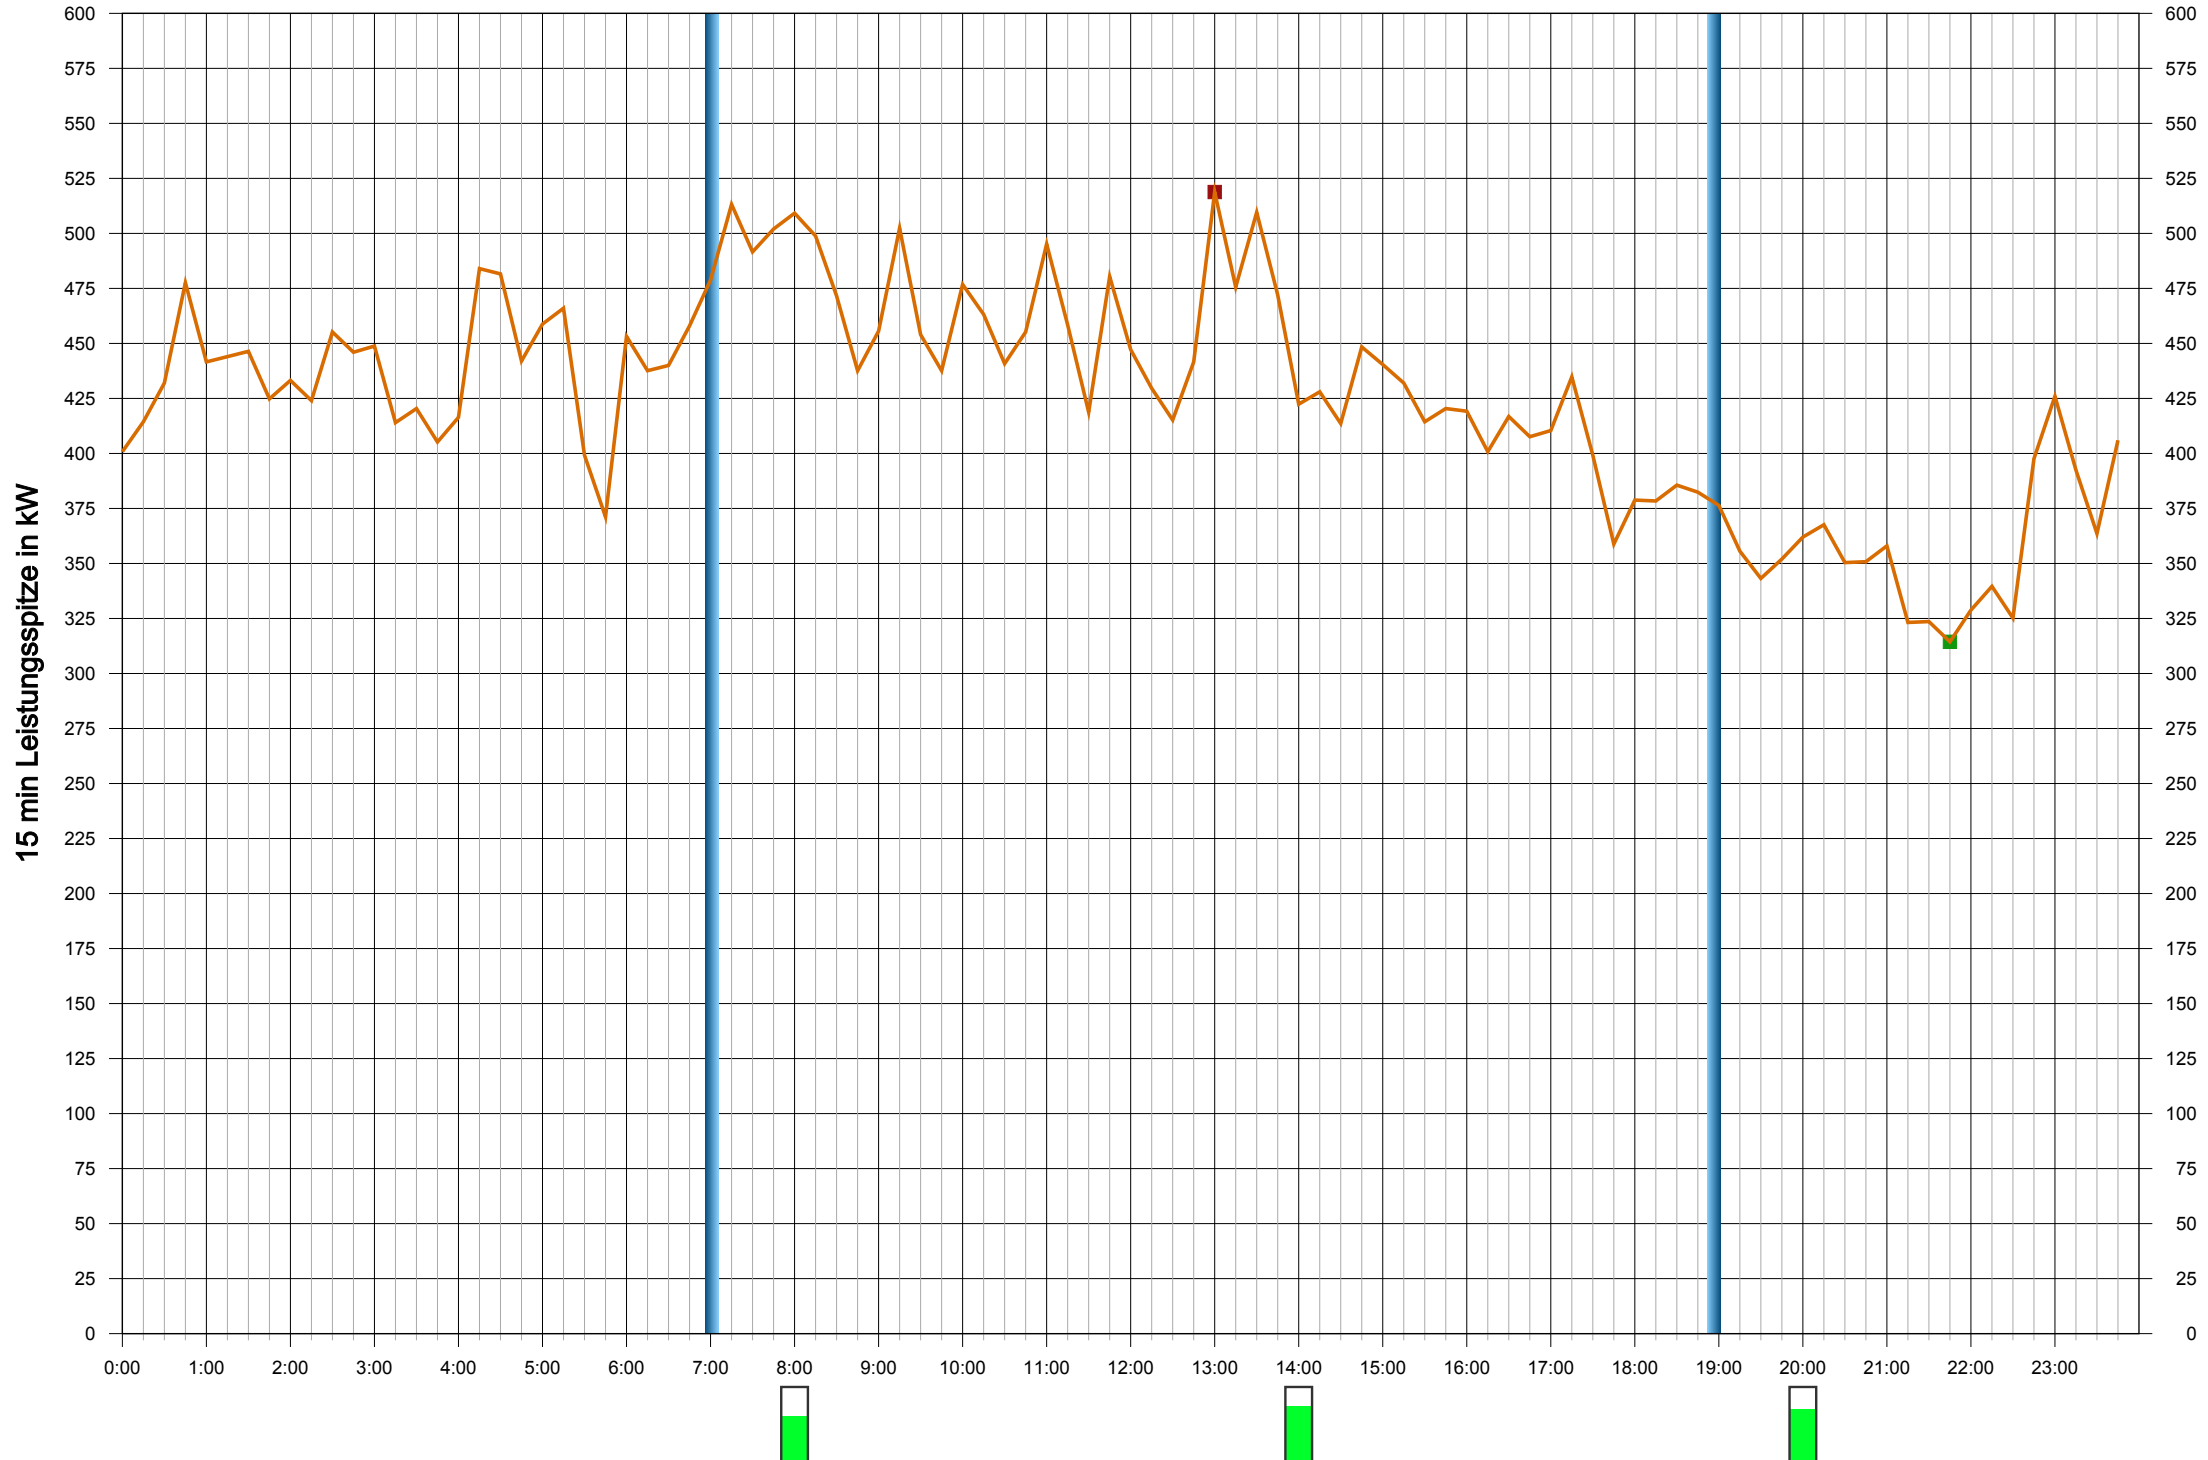





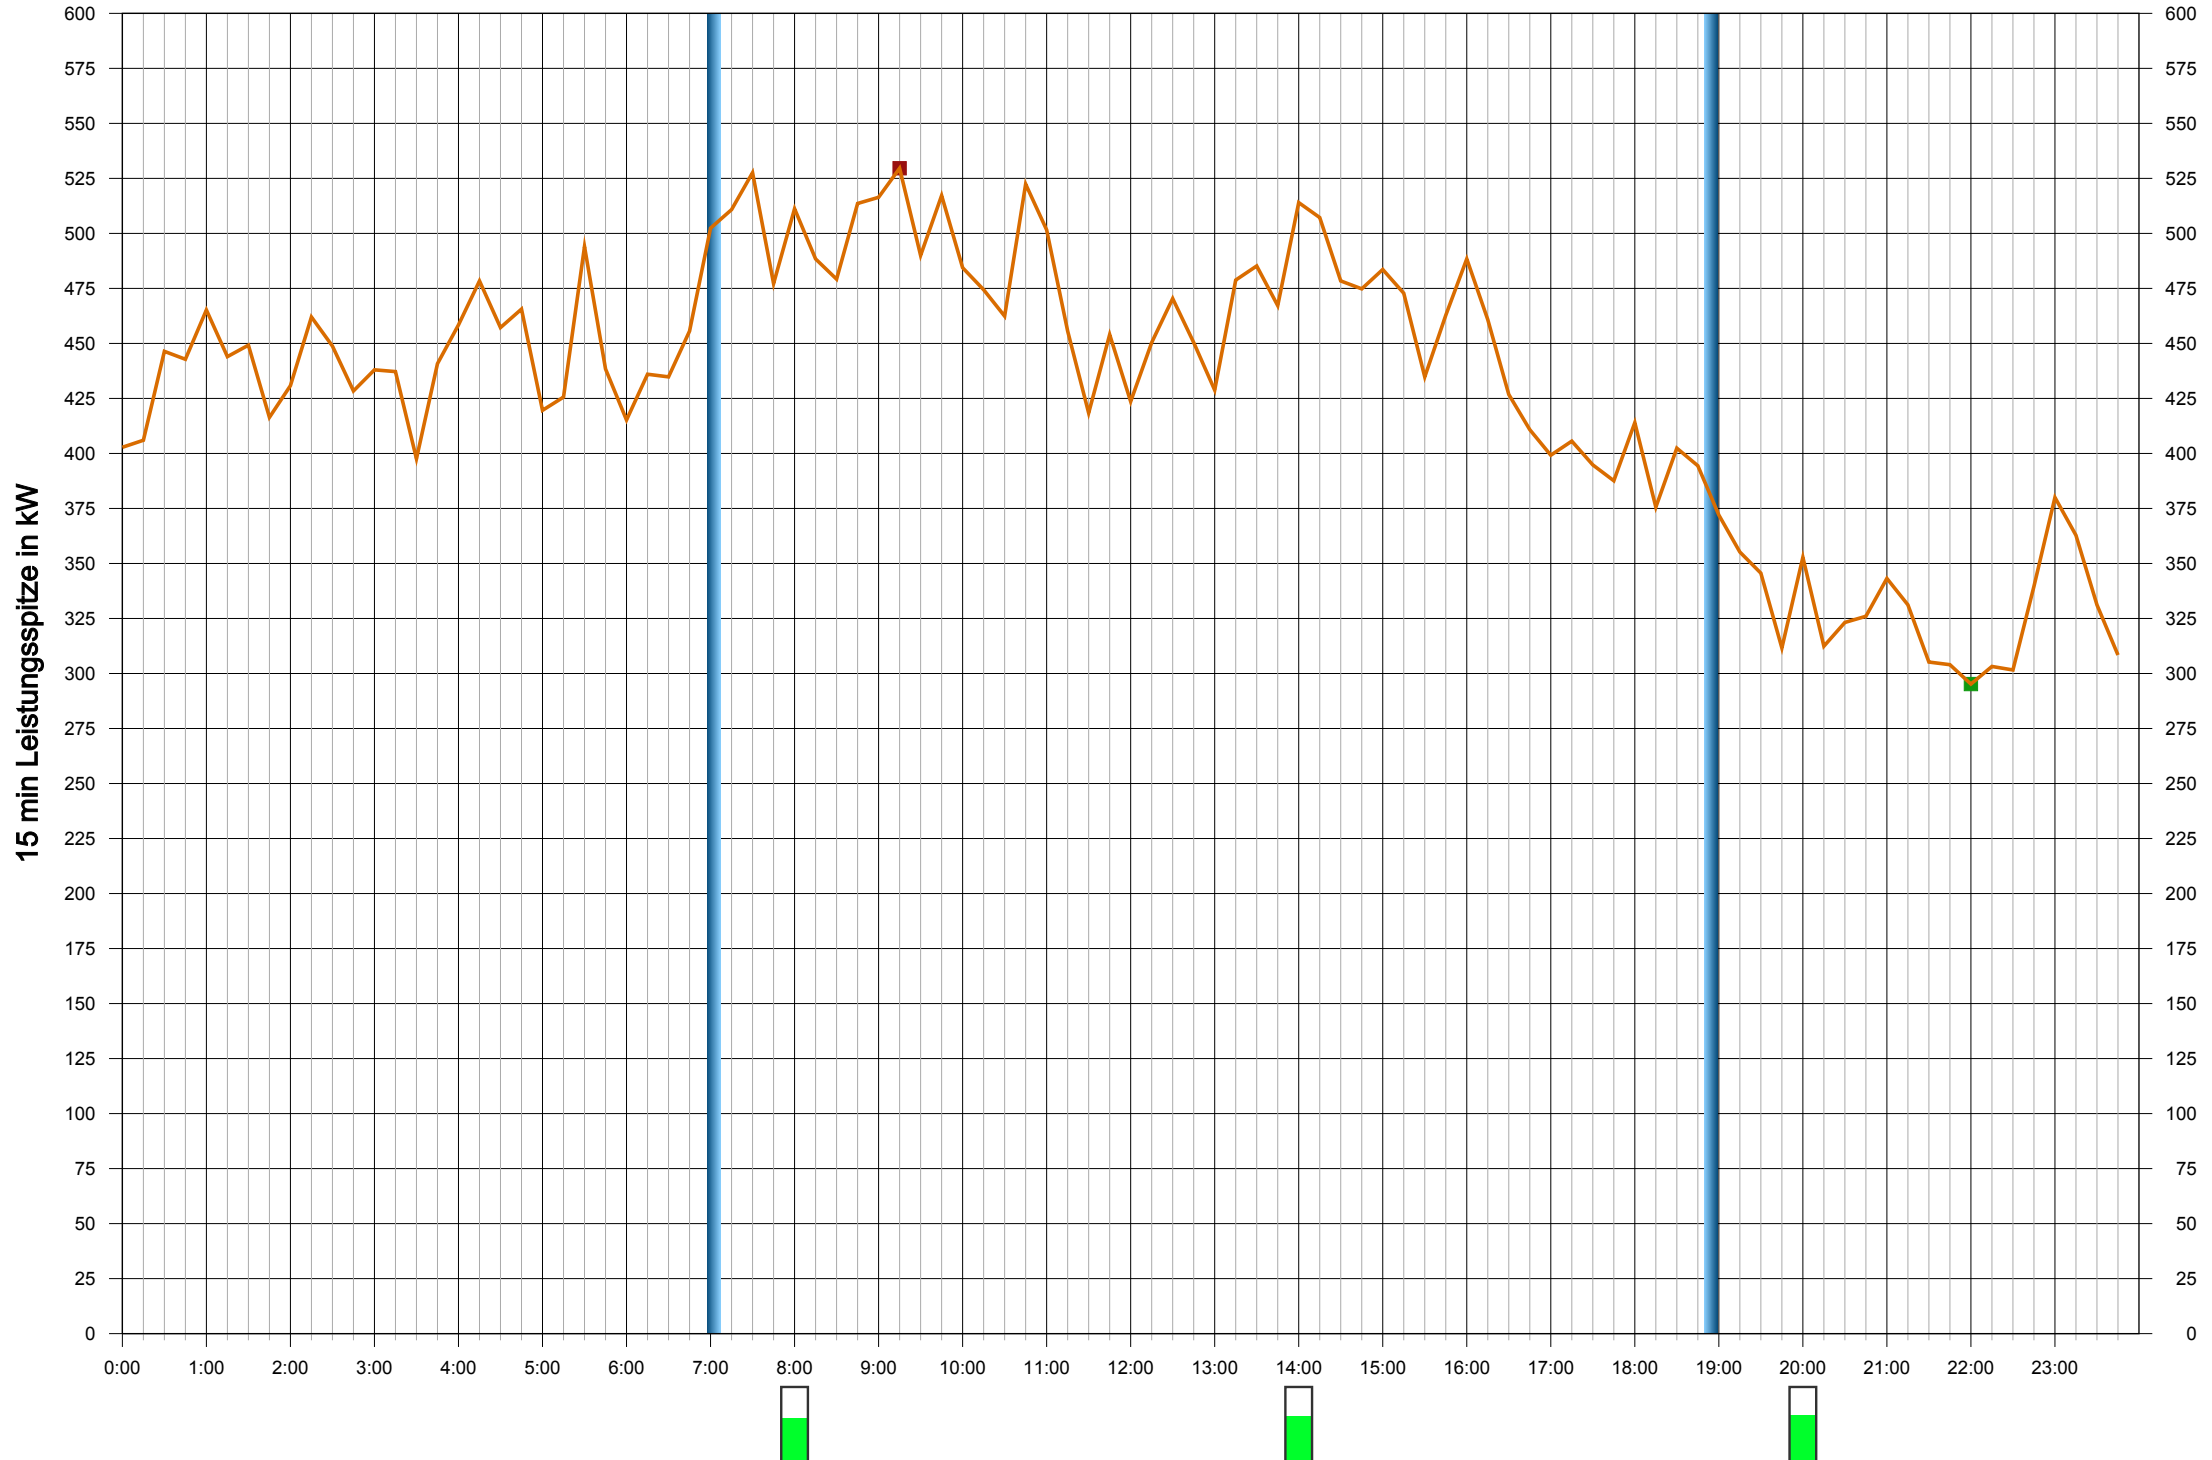

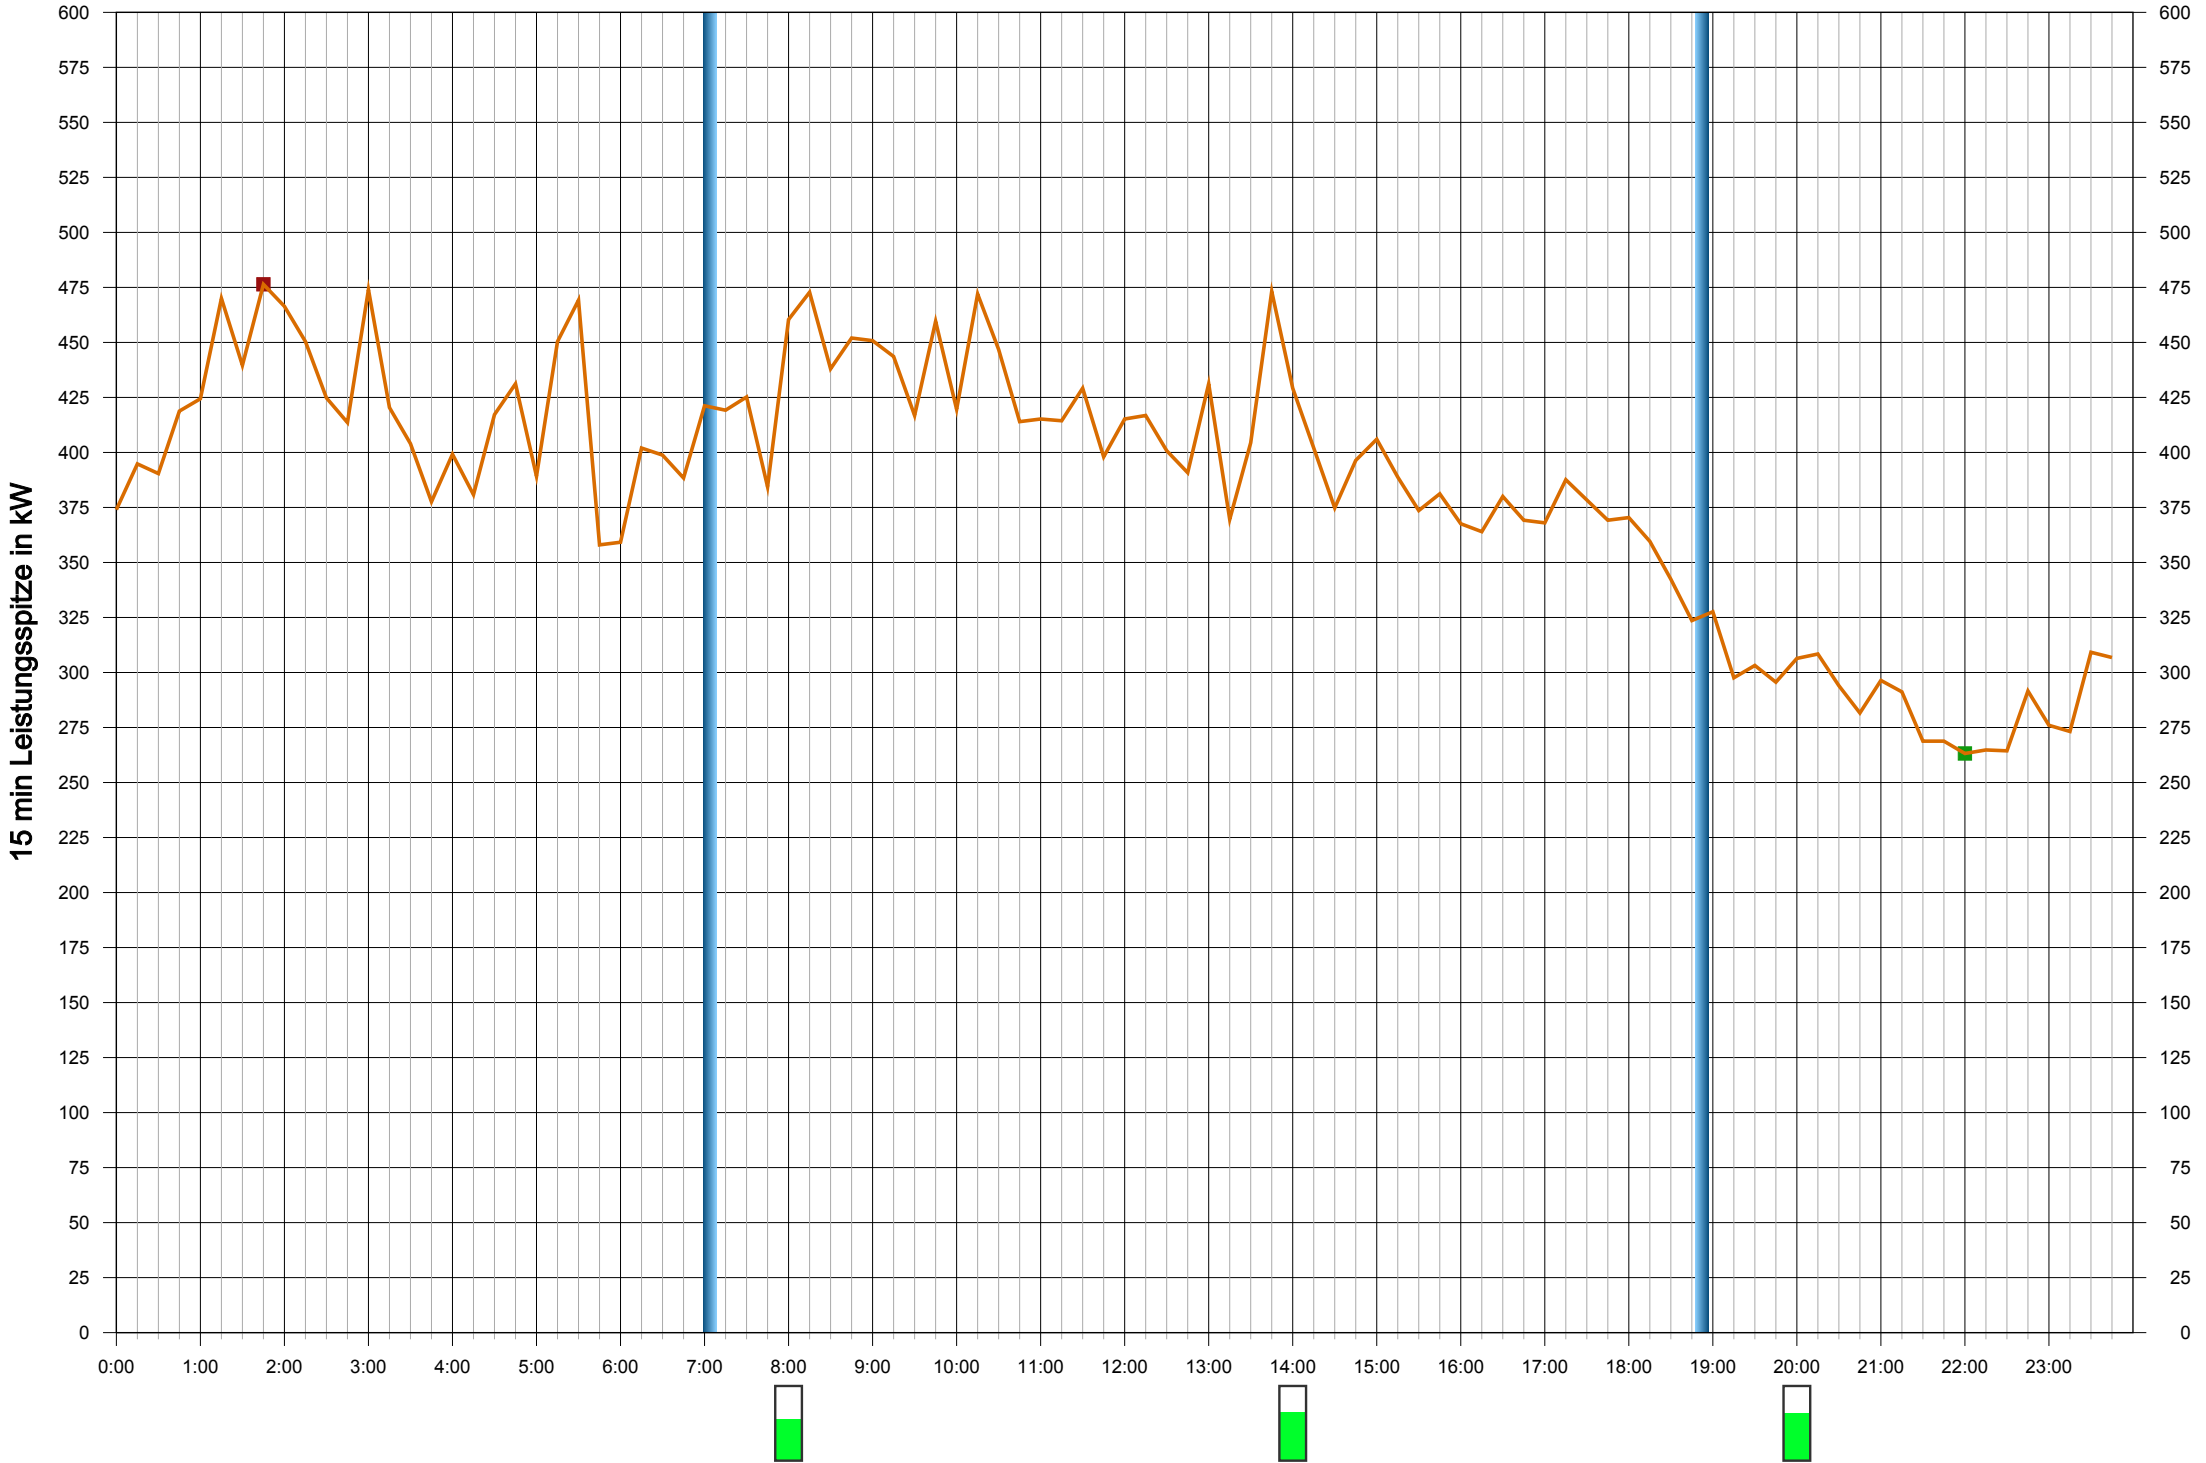

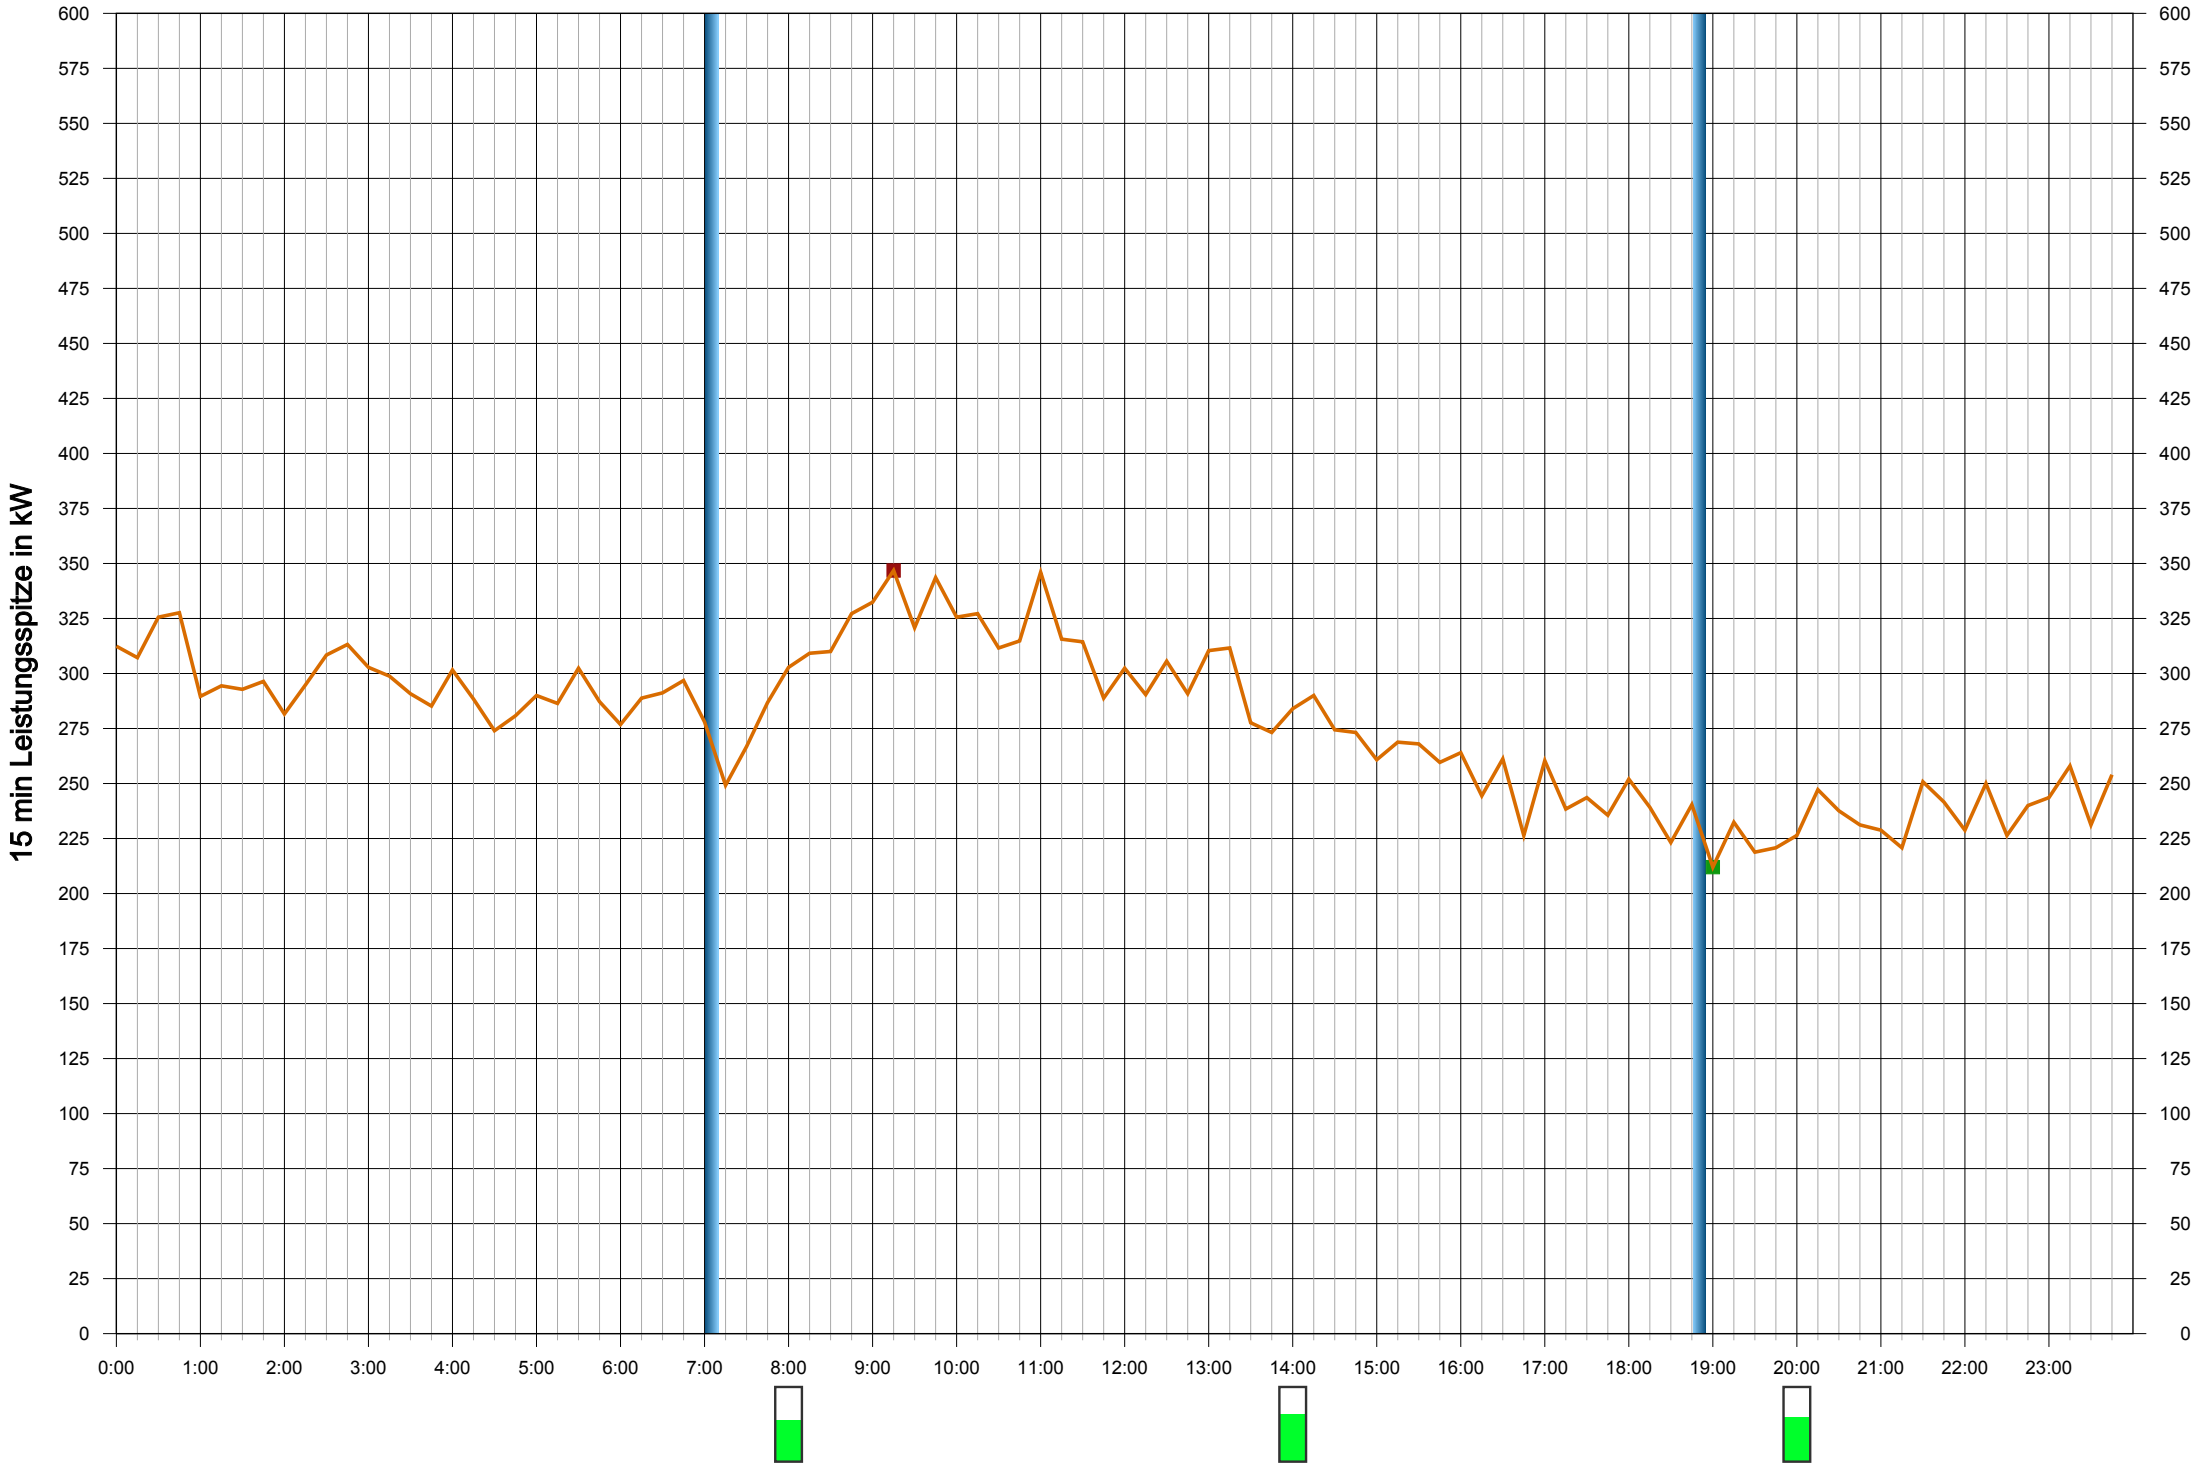


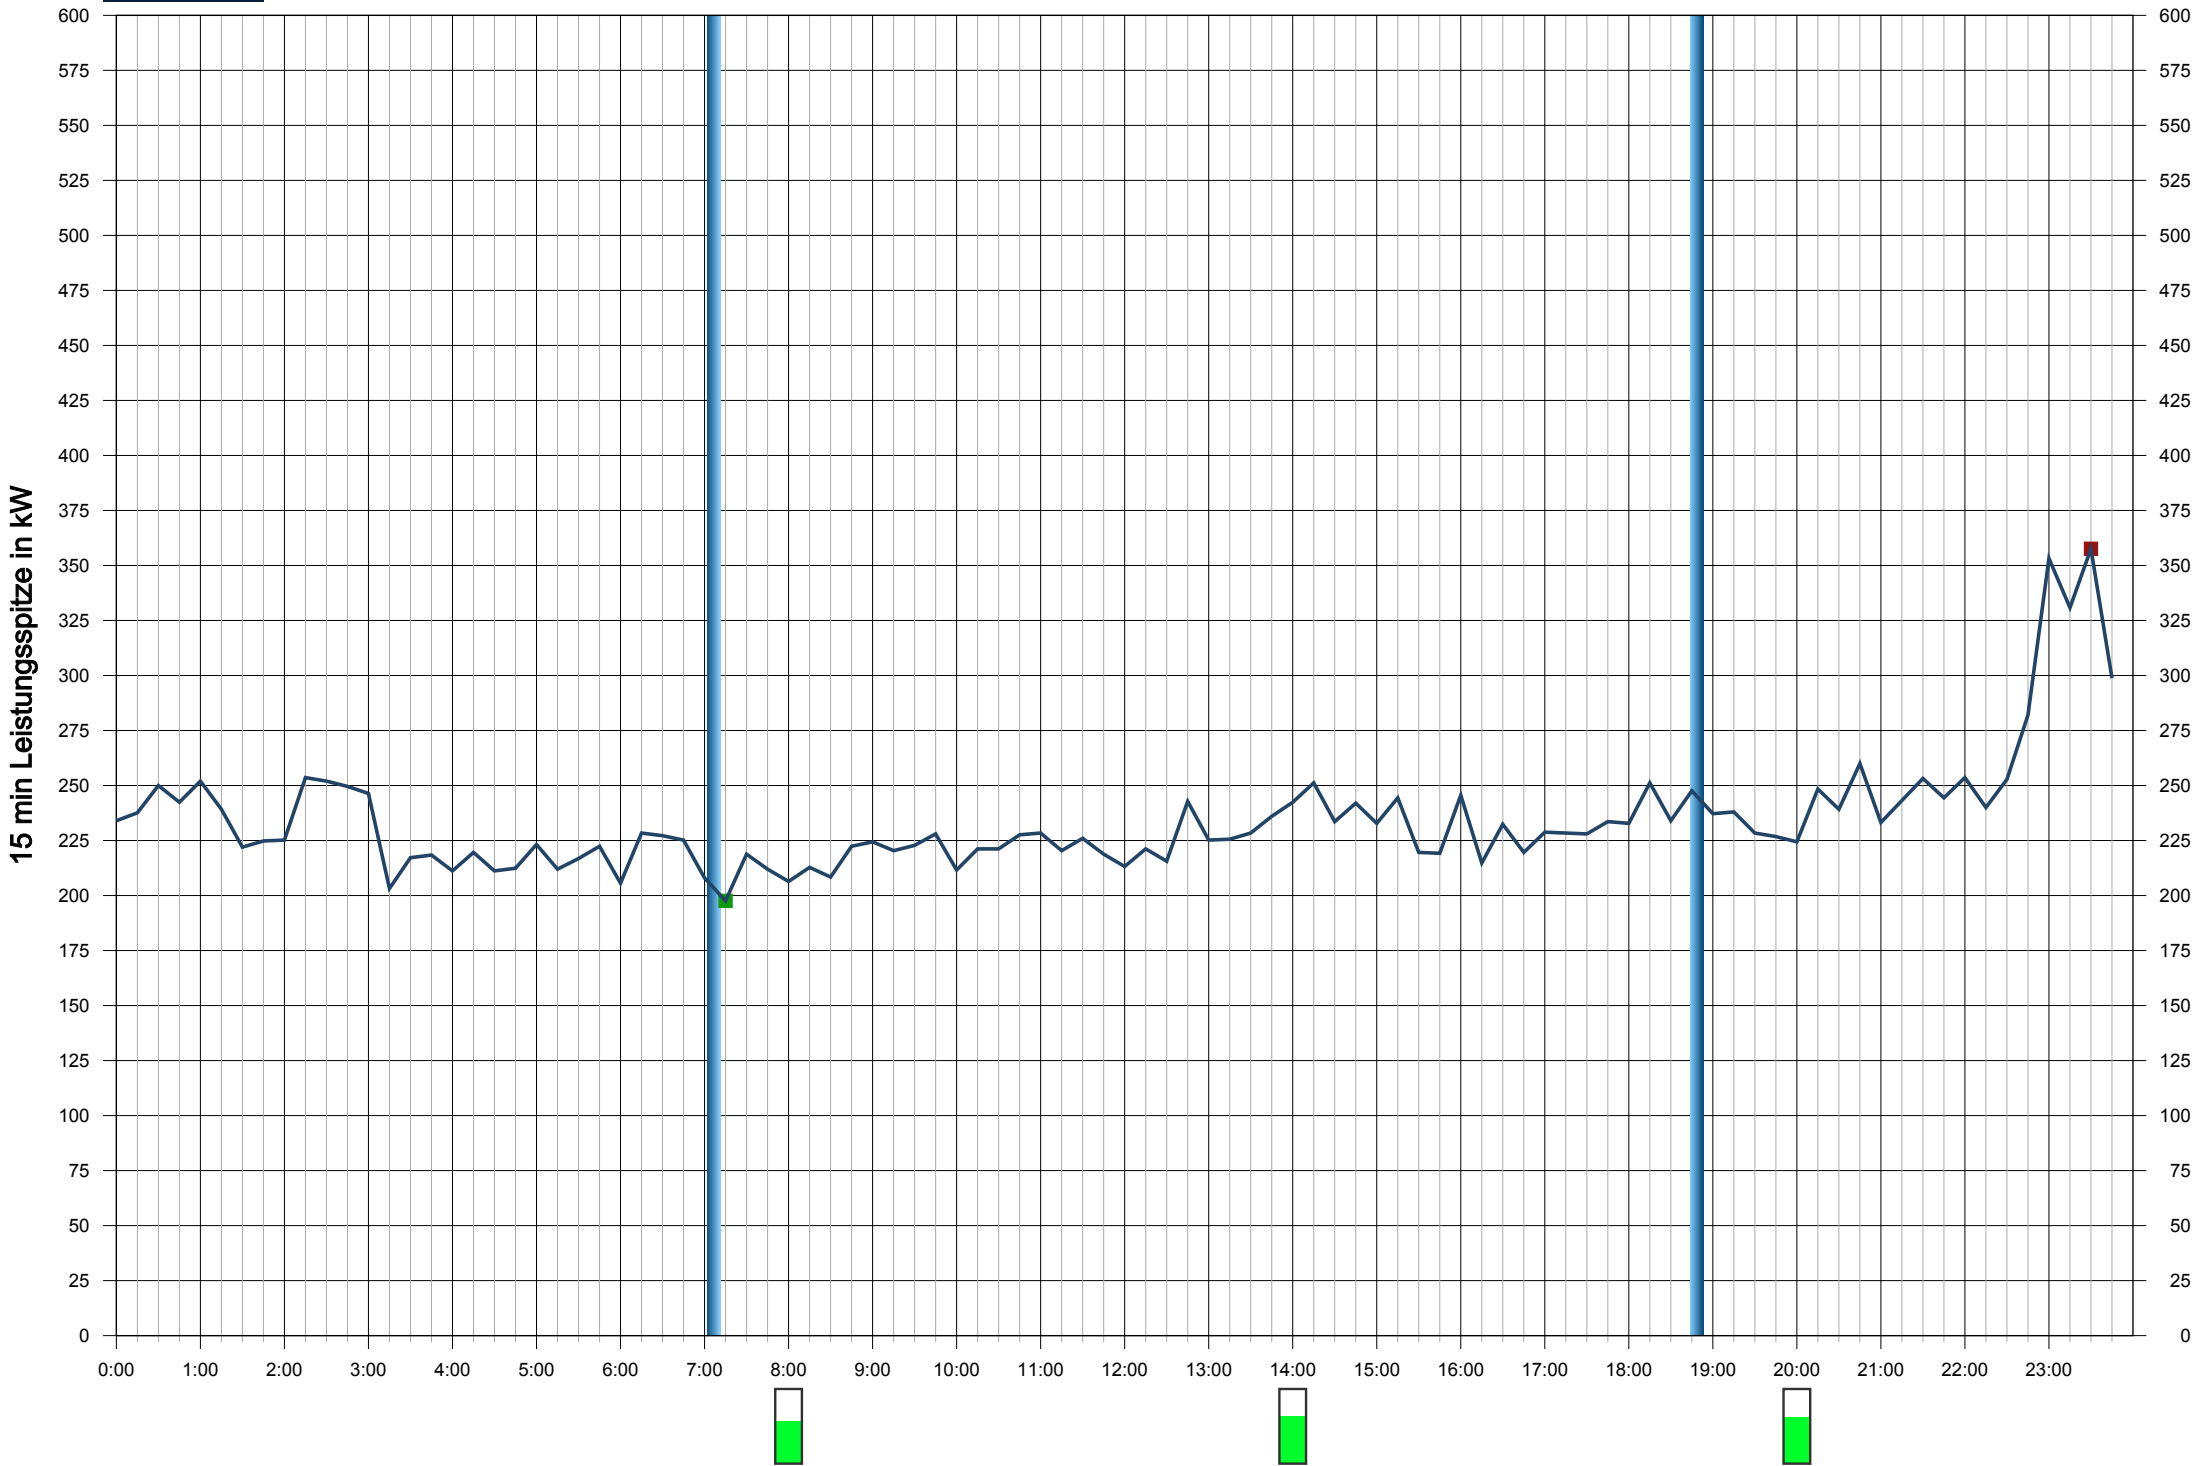


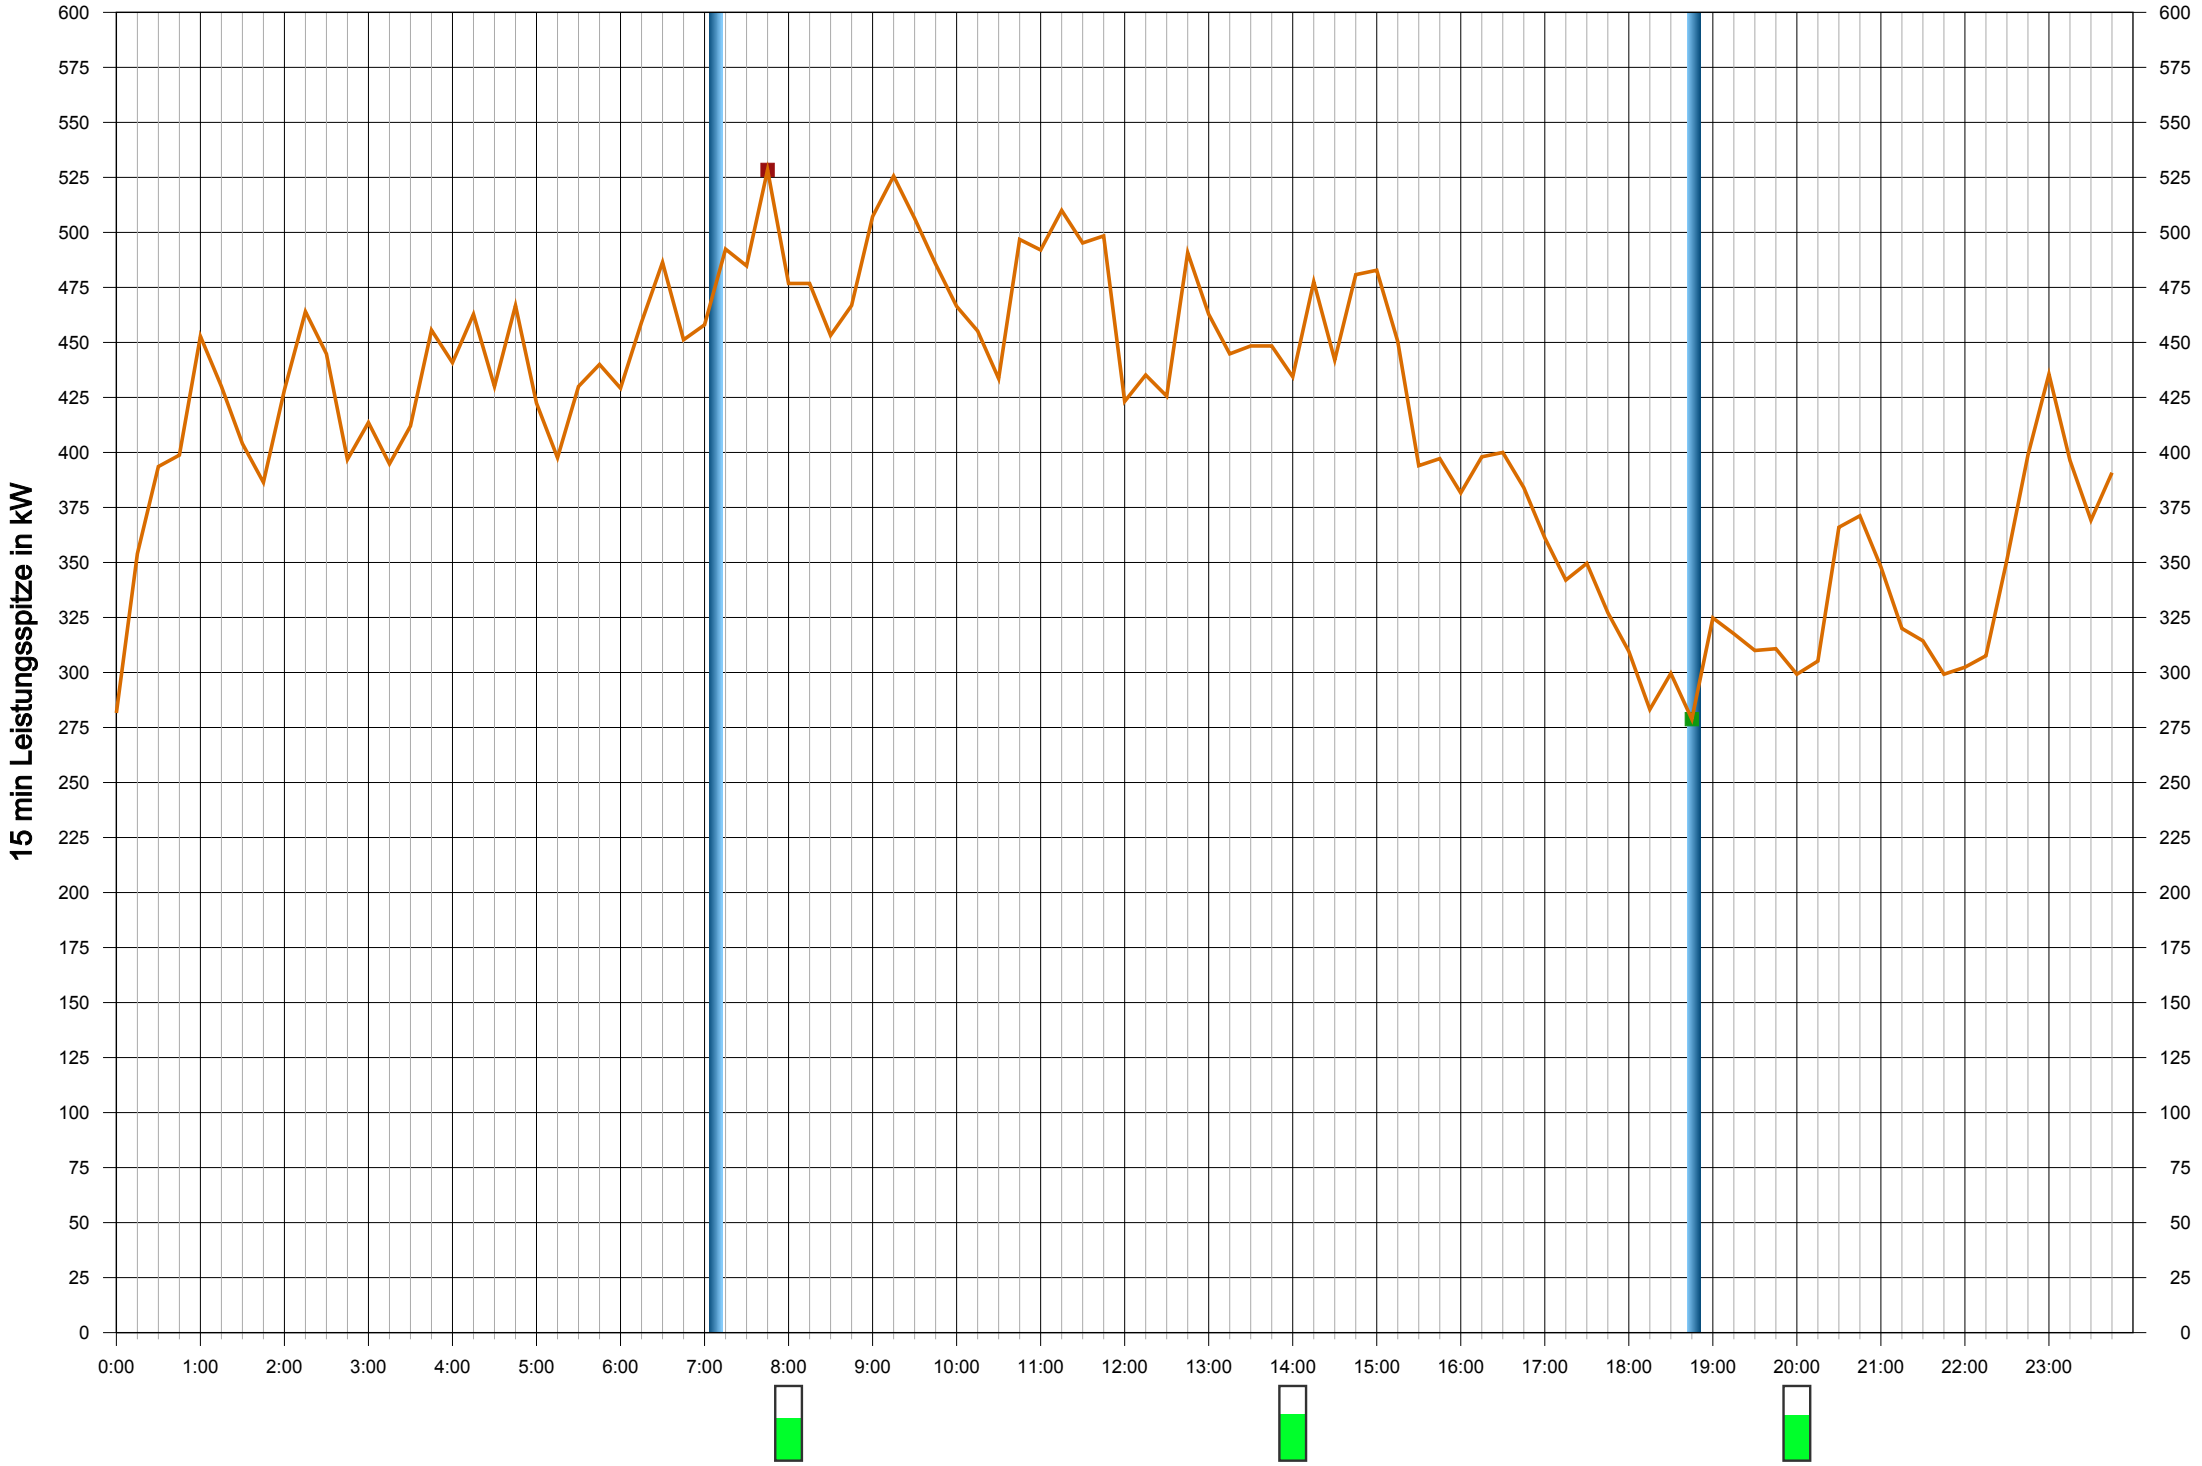


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Di. 2.10.2012 (Woche 40)


Tagesminimum: 252,4 kW, Tagesmittelwert: 405,7 kW, Tagesmaximum: 535,2 kW, Tagesbedarf: 9.738 kWh (1.363 €)

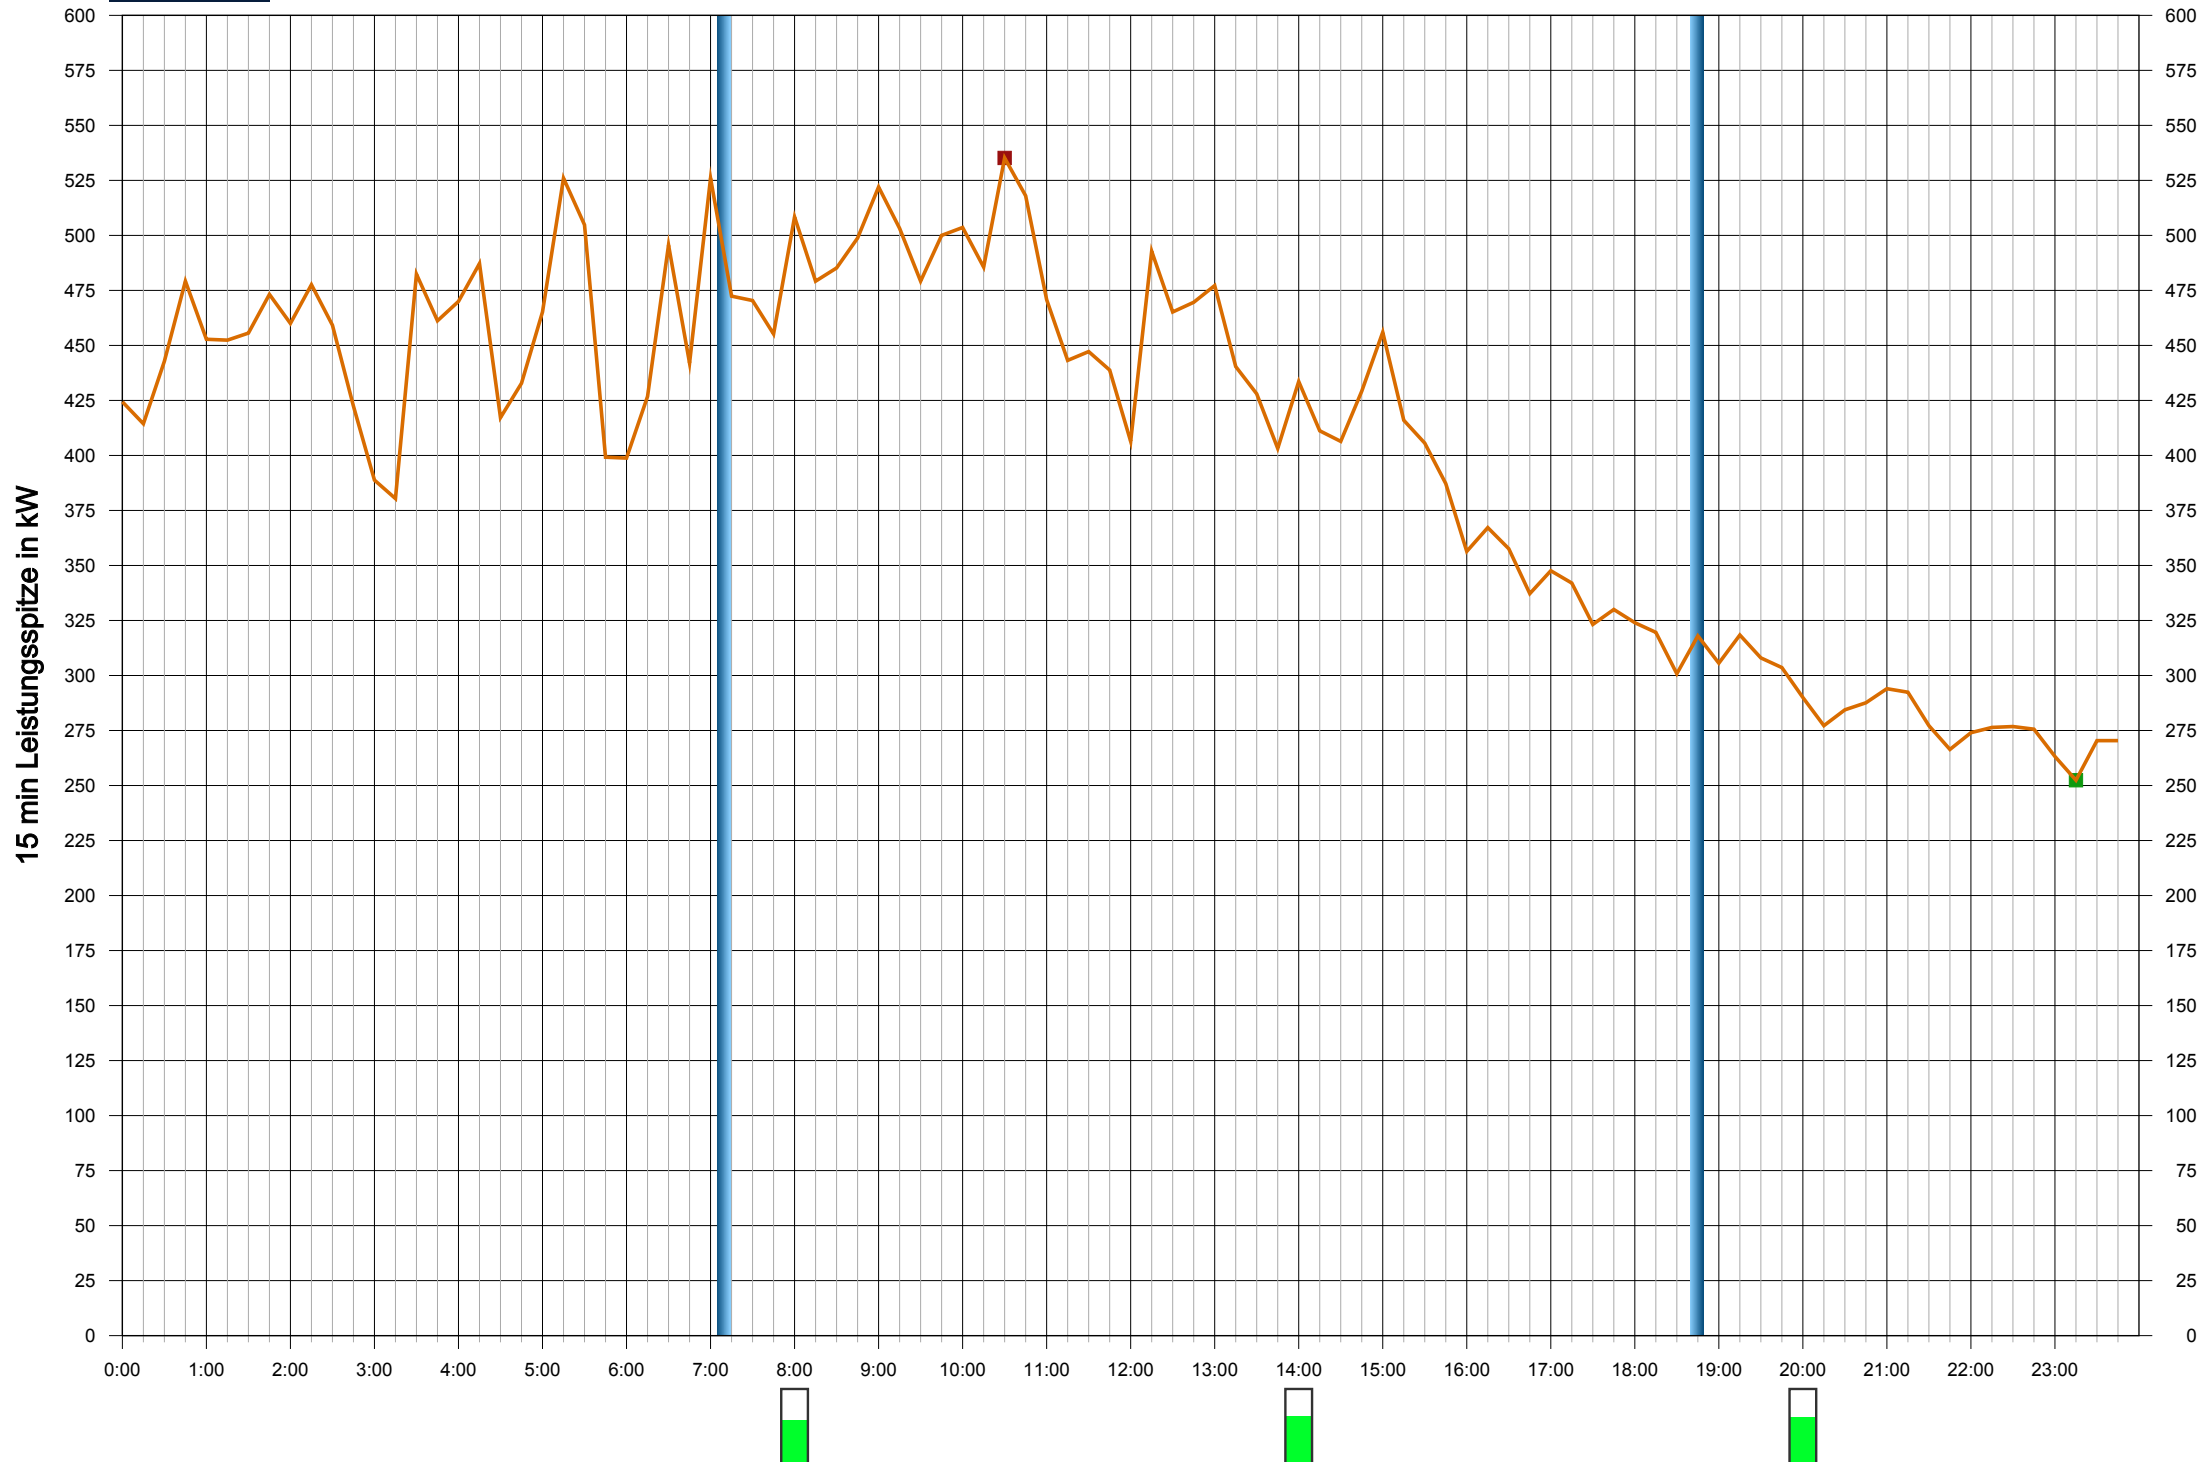


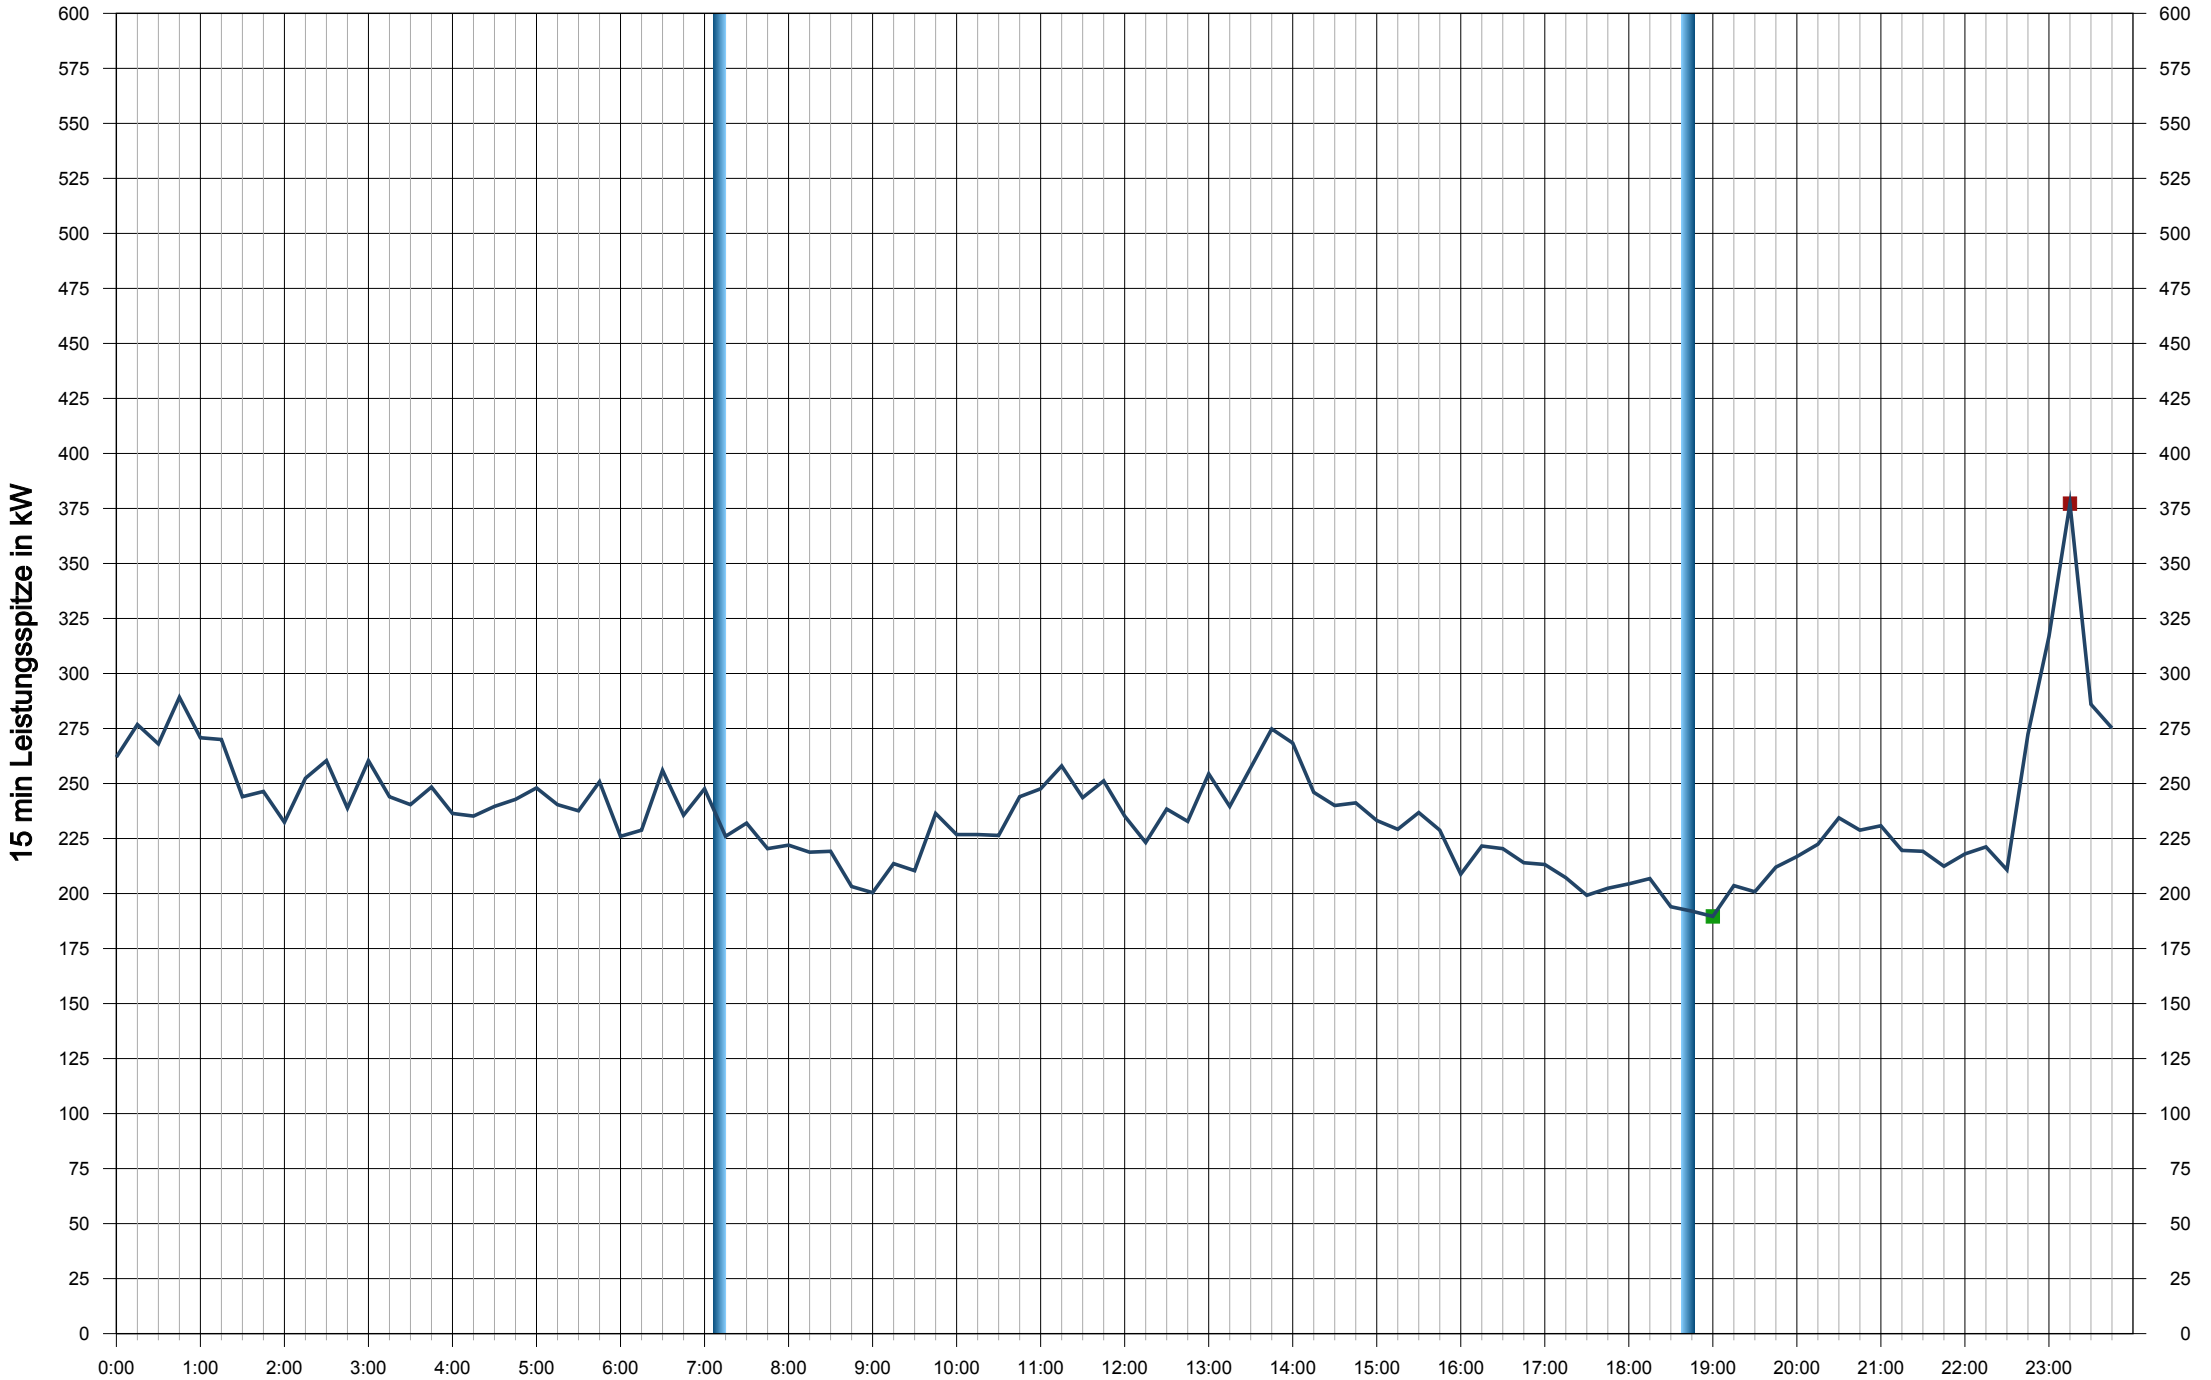


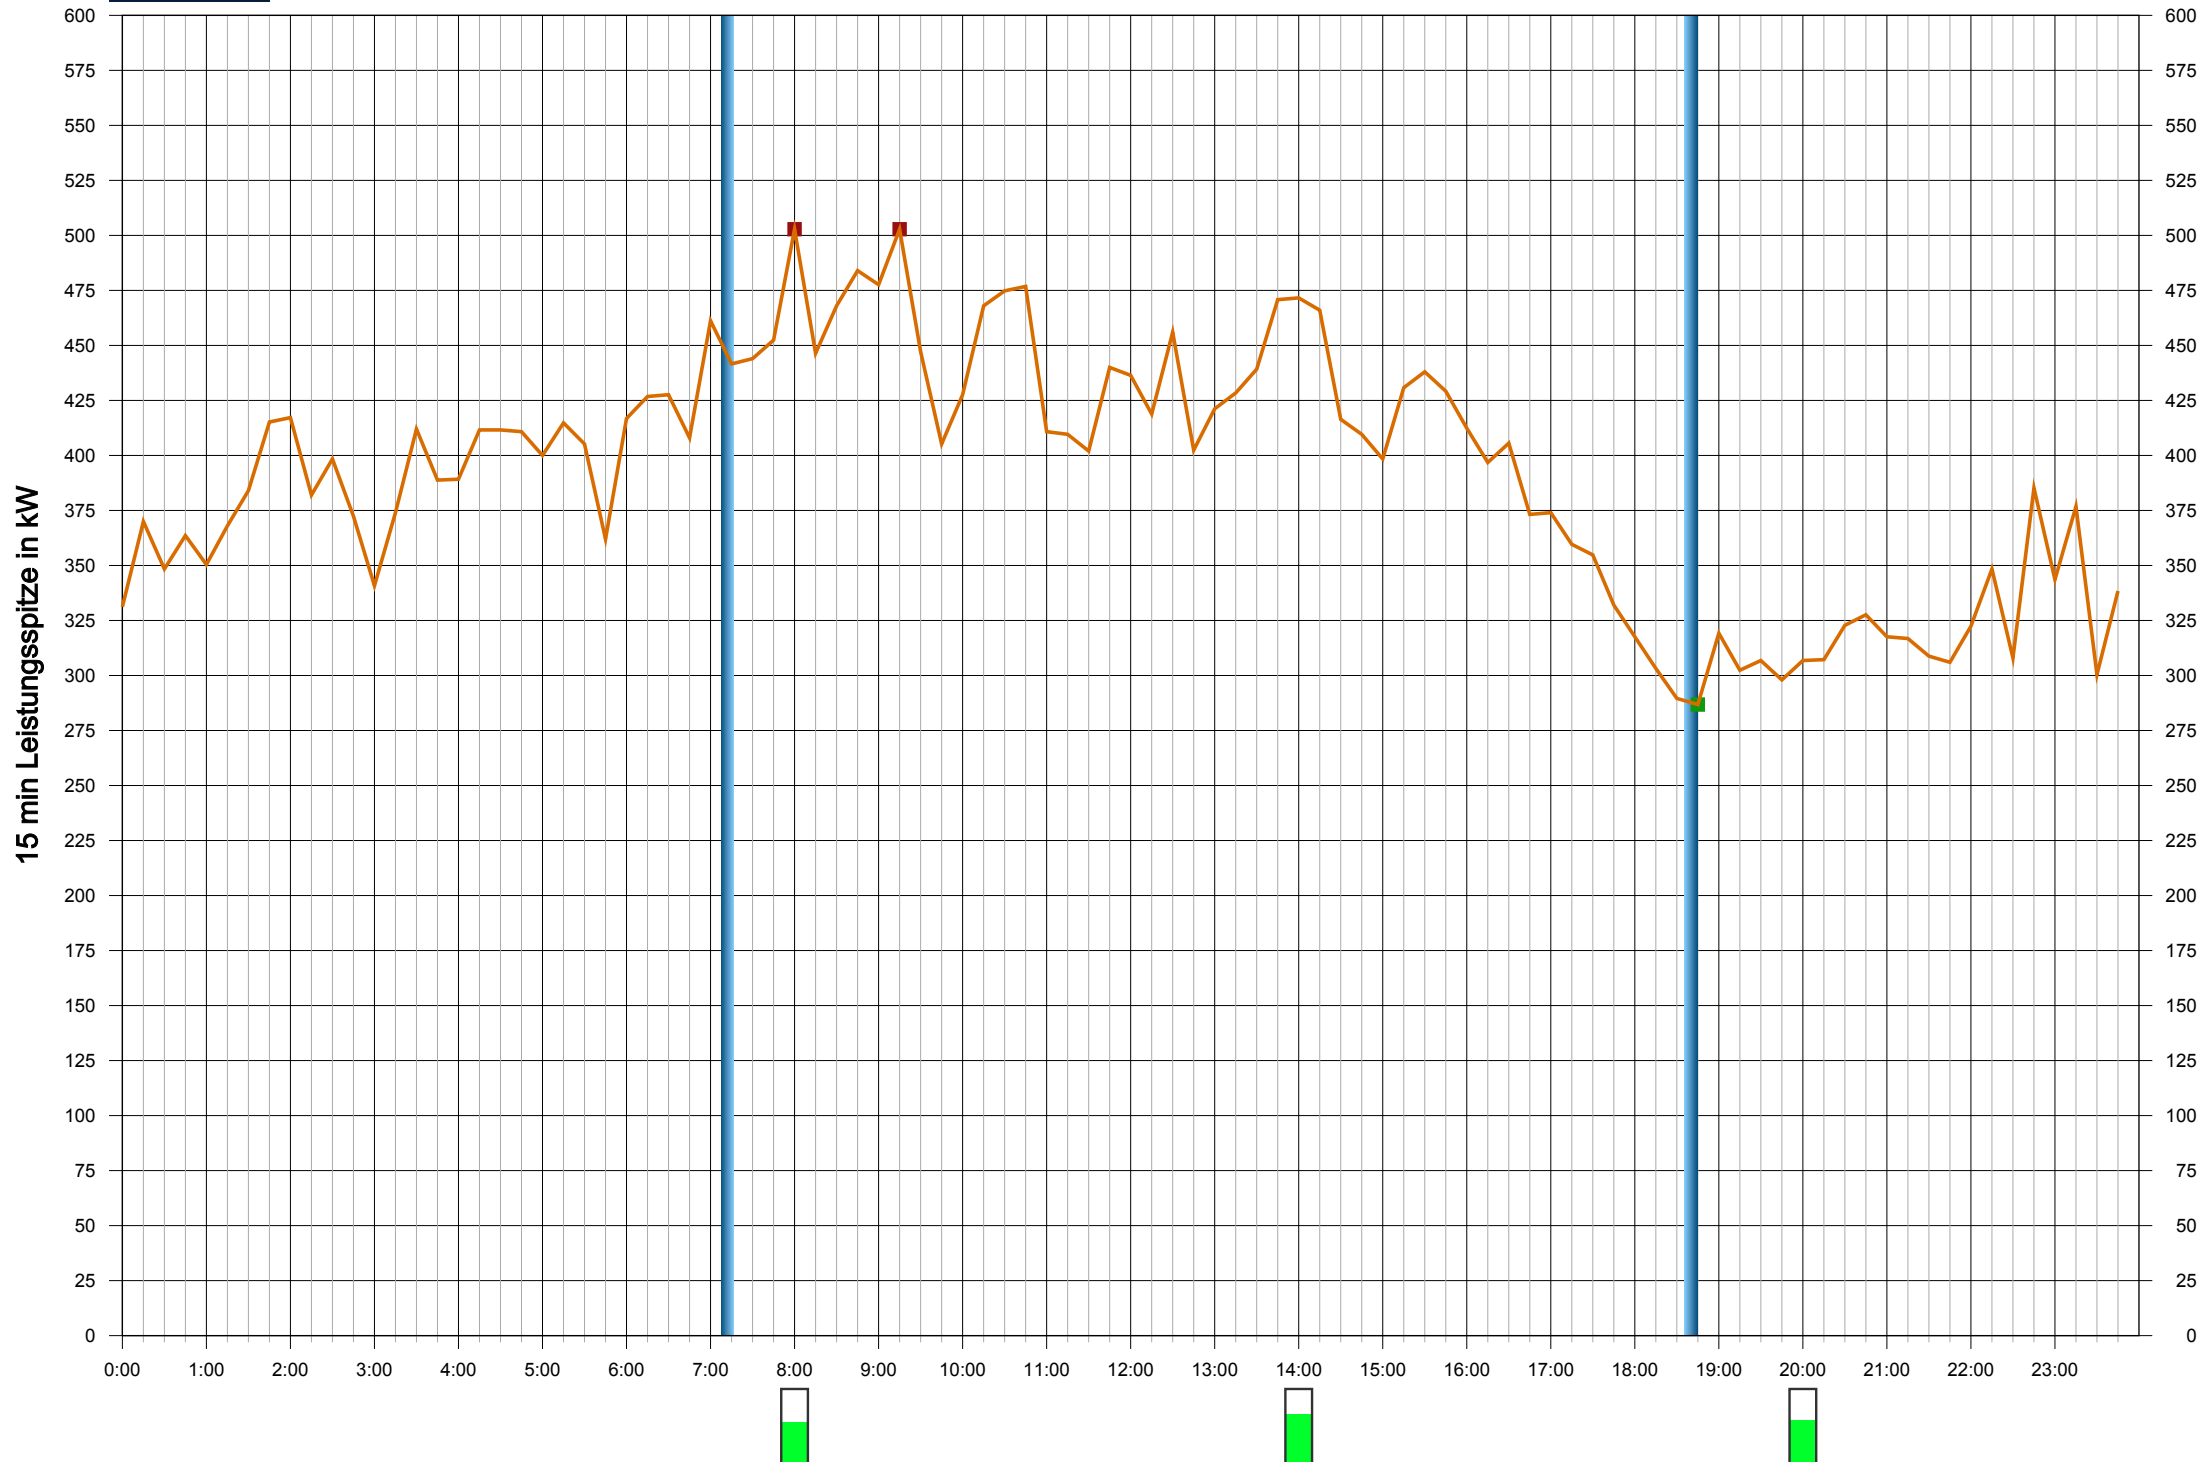





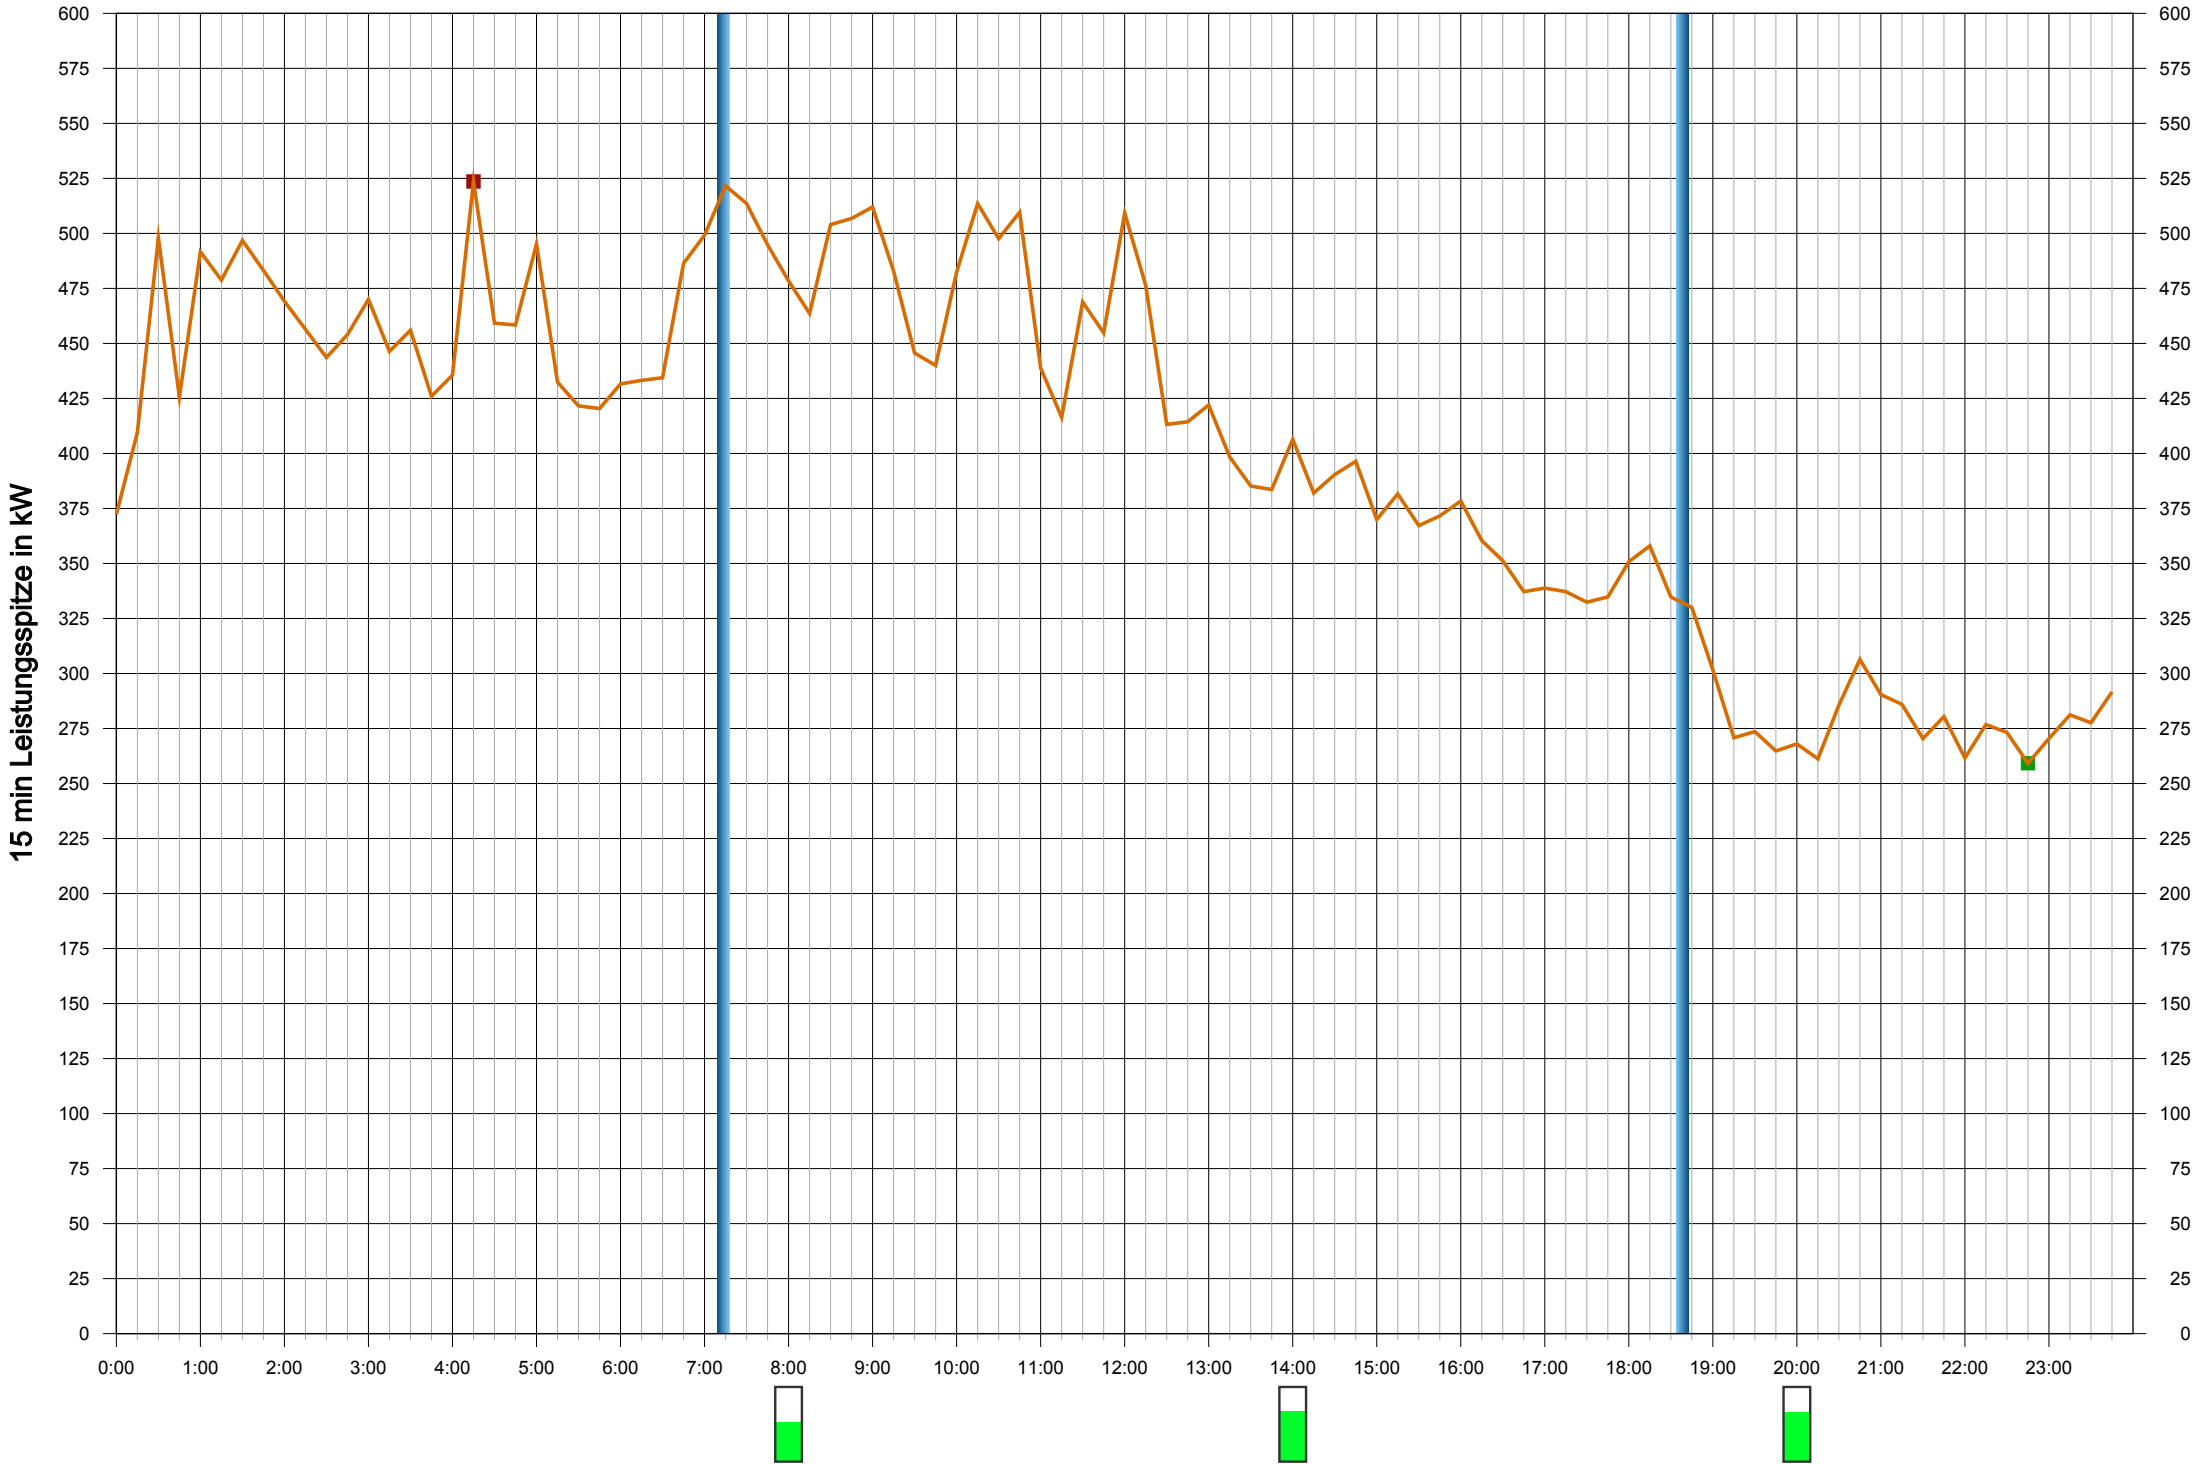


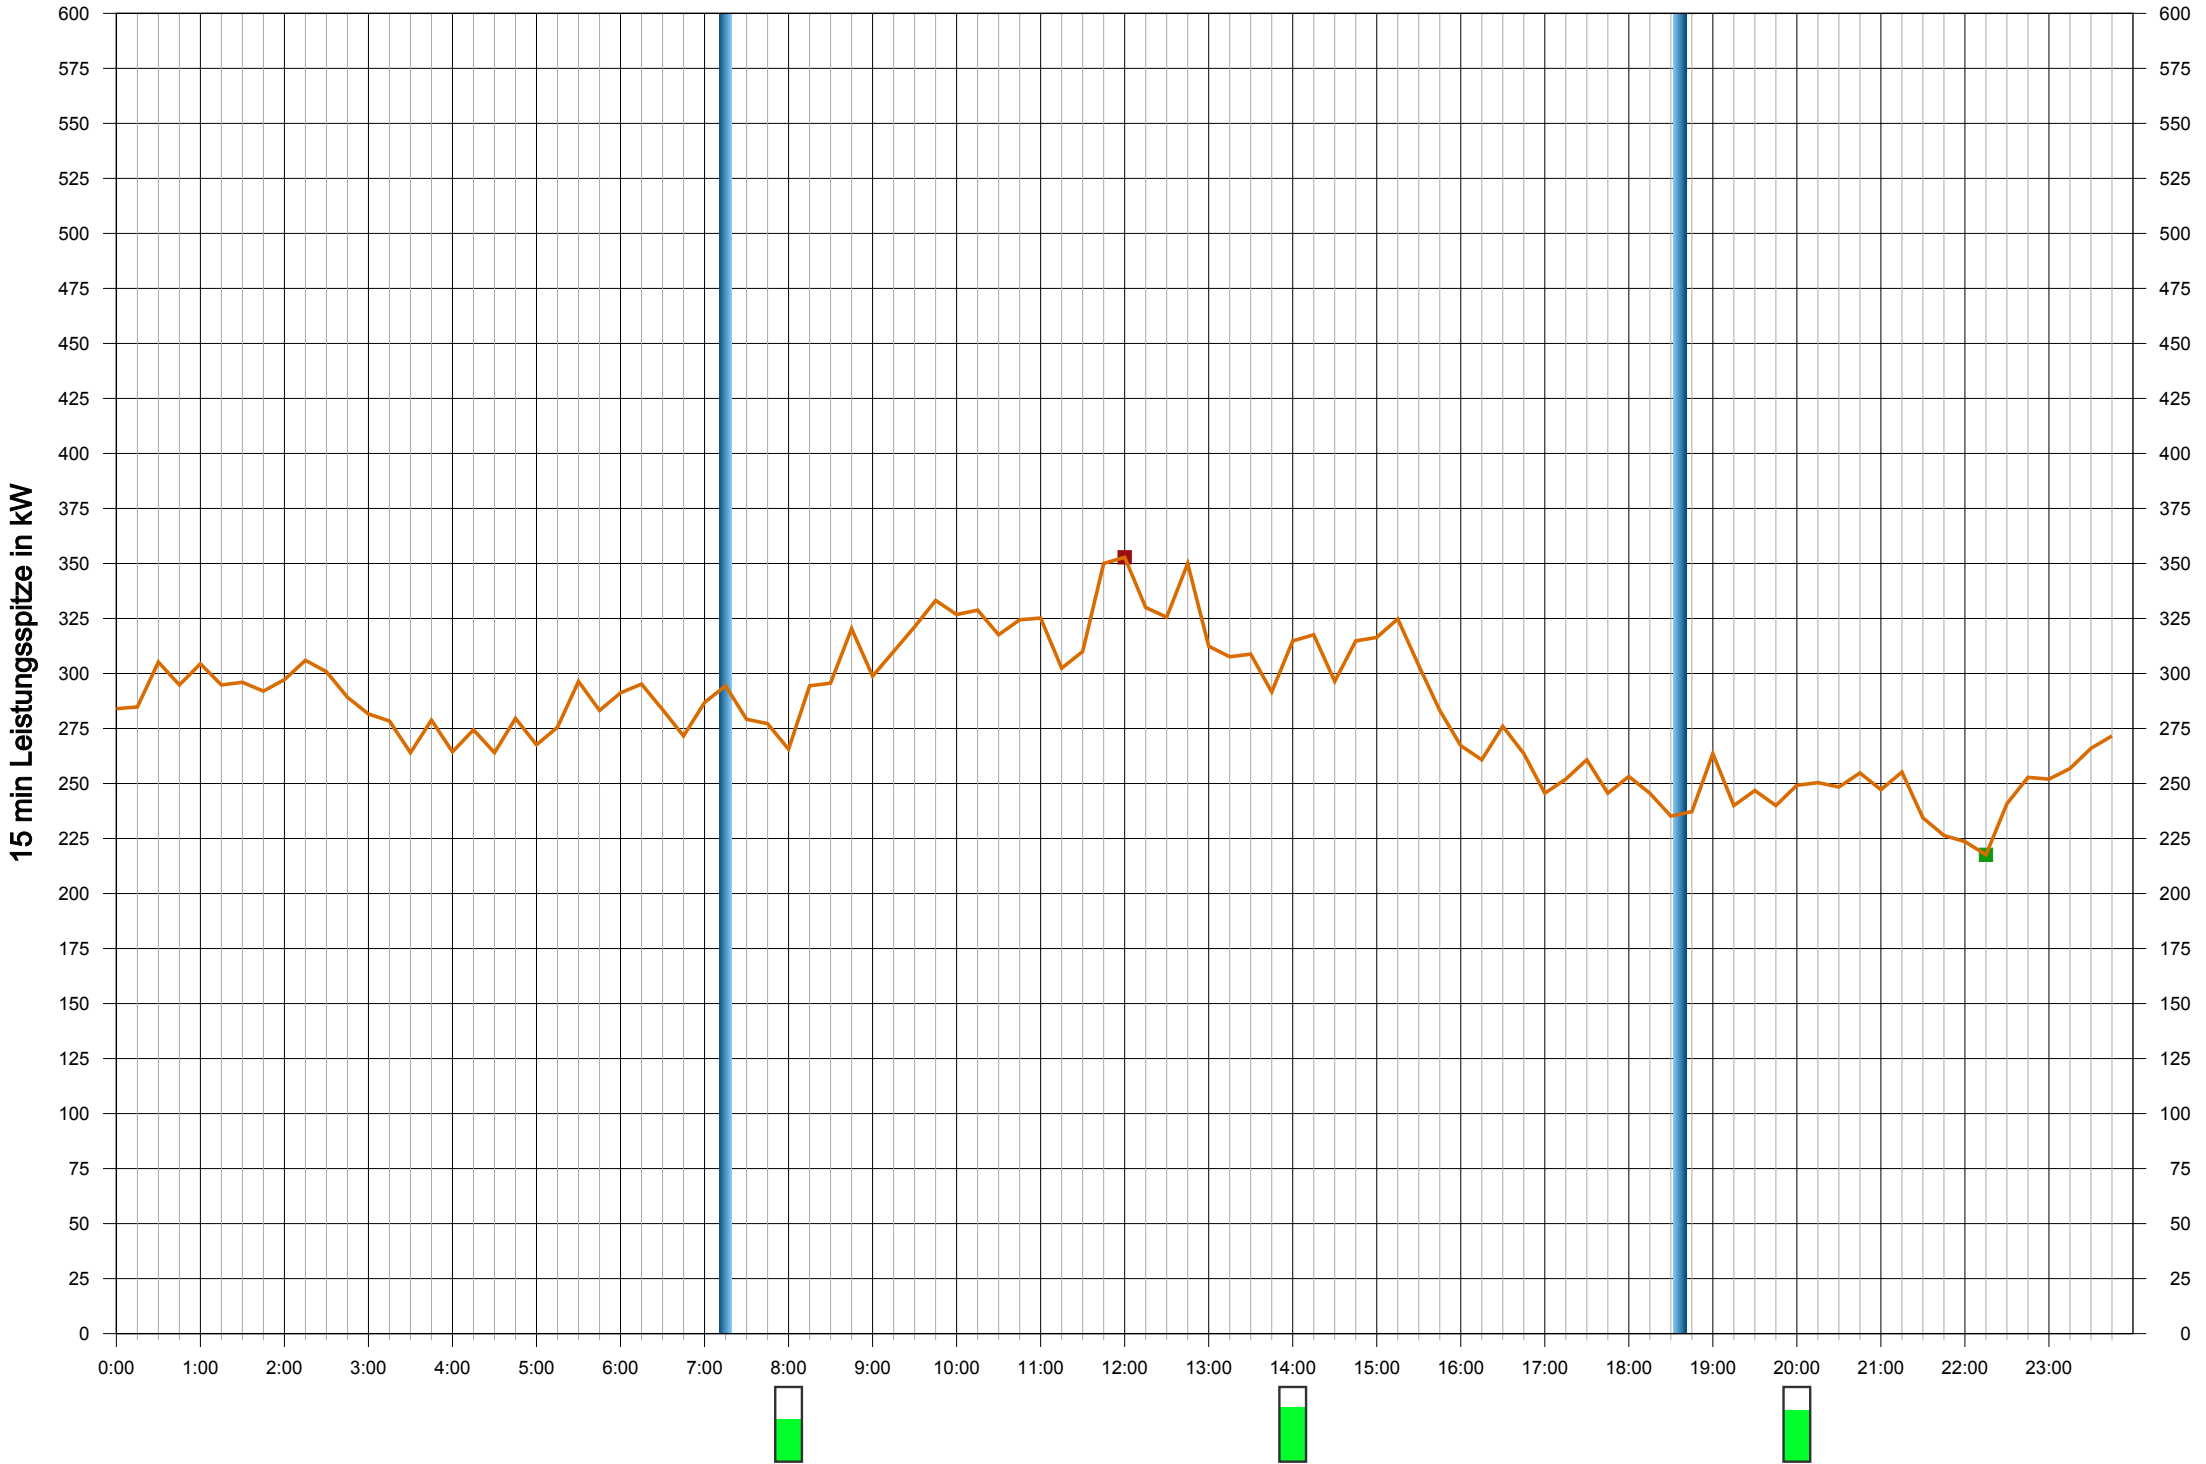


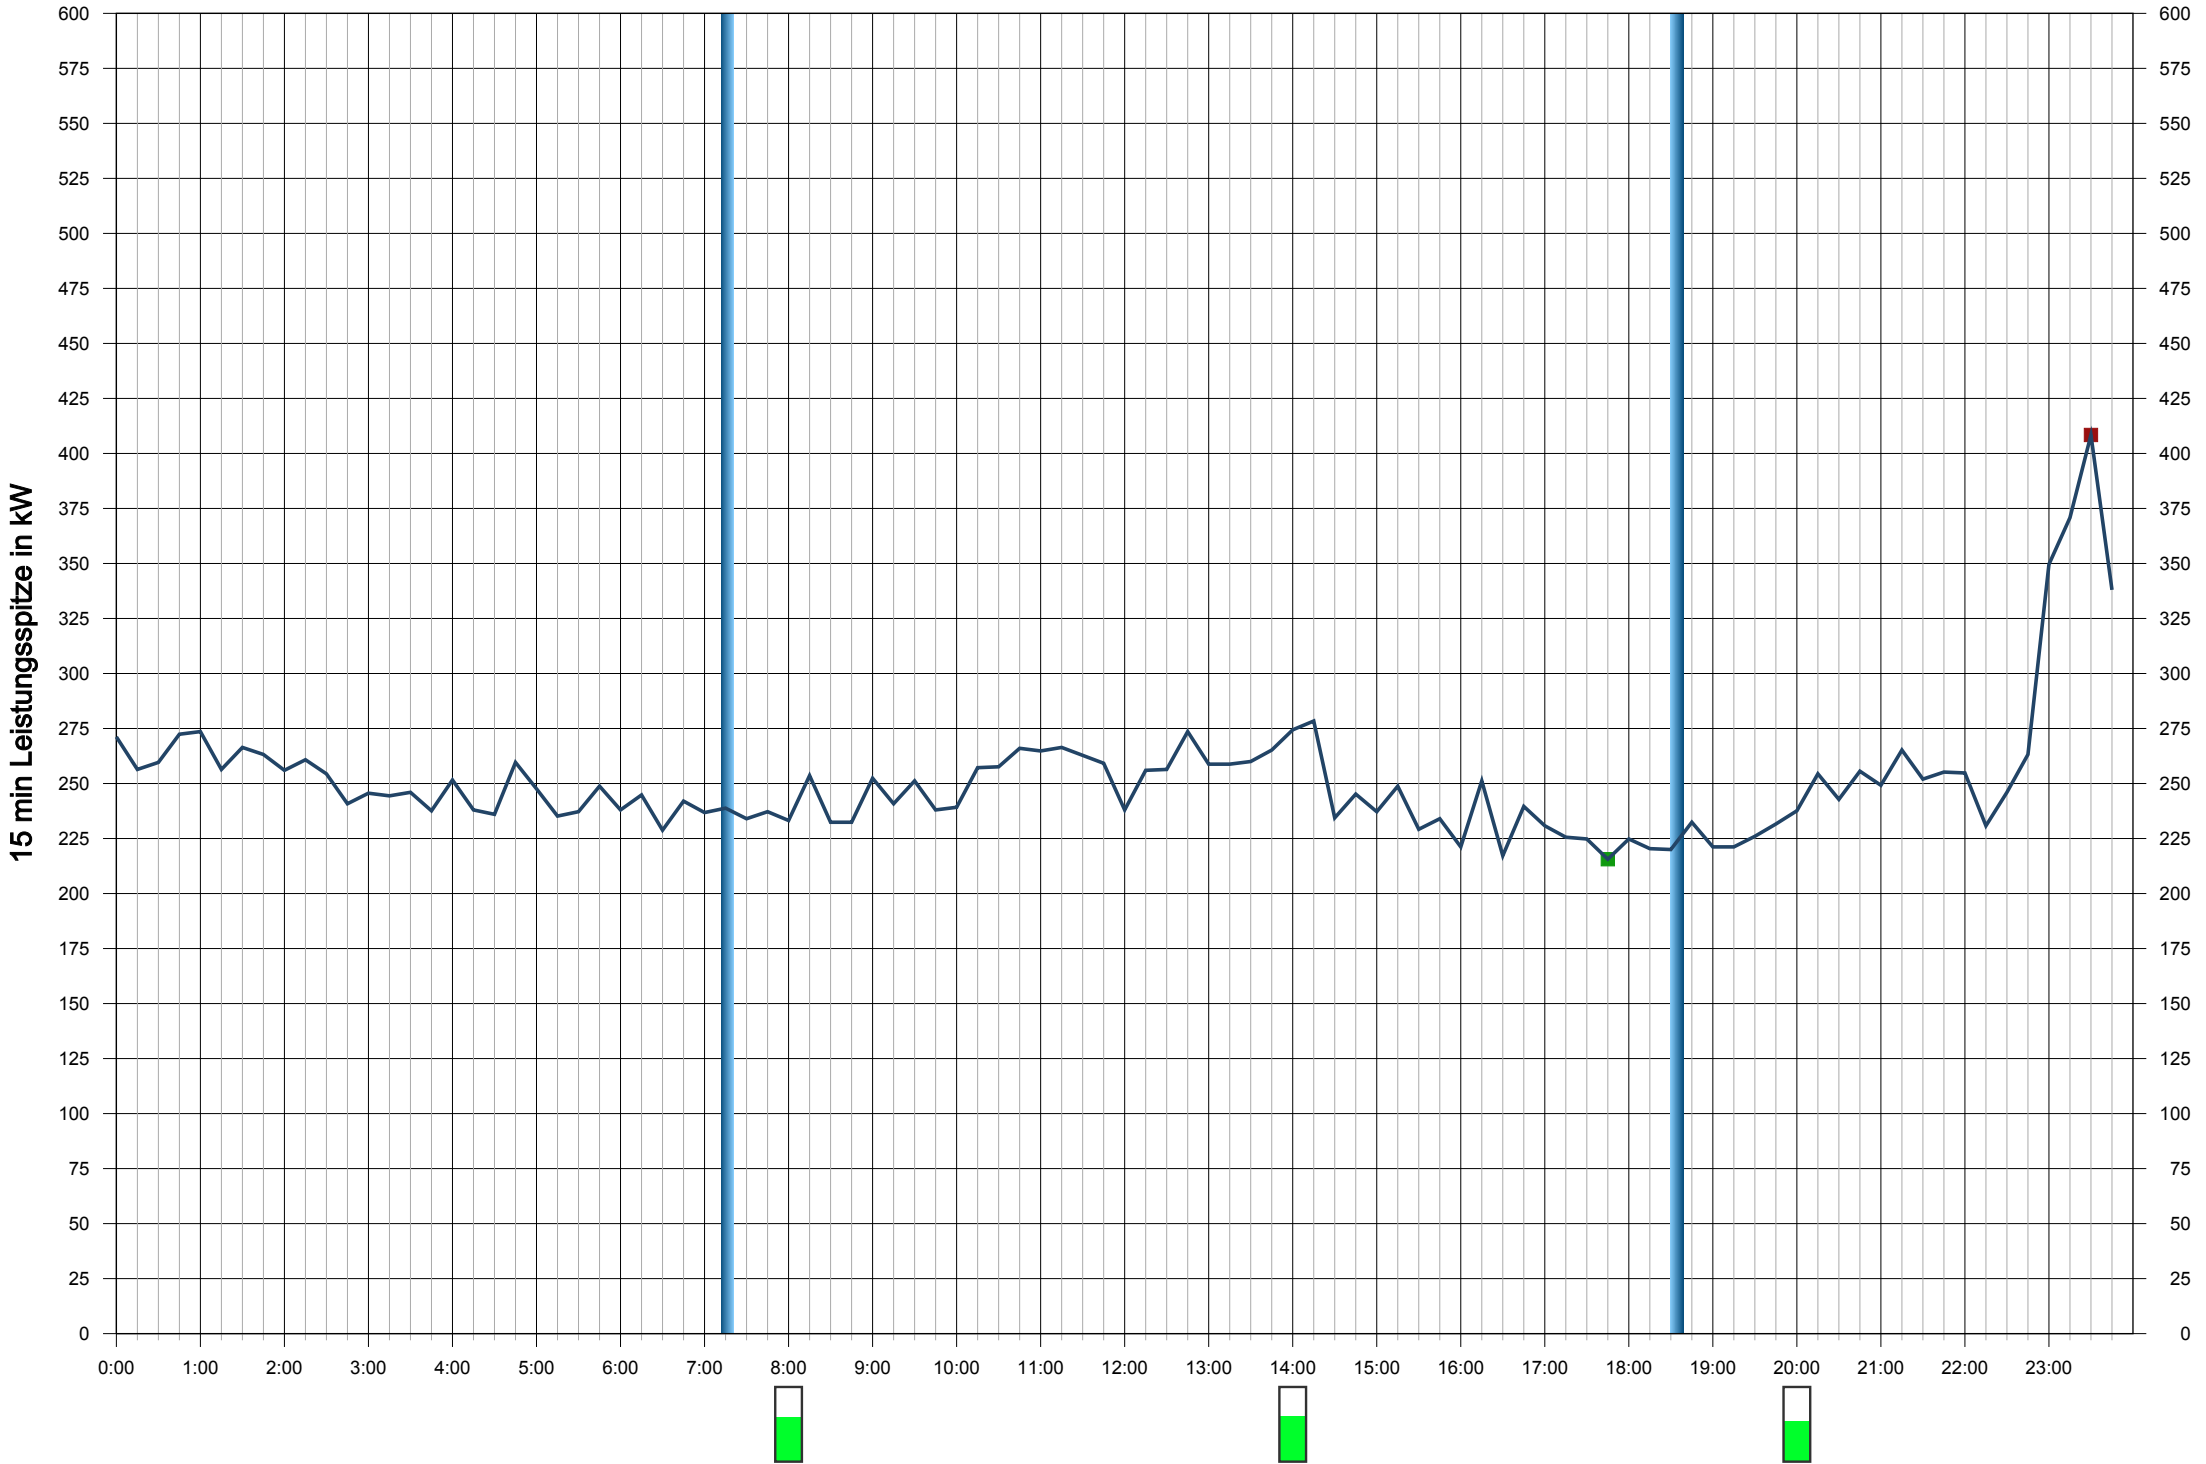


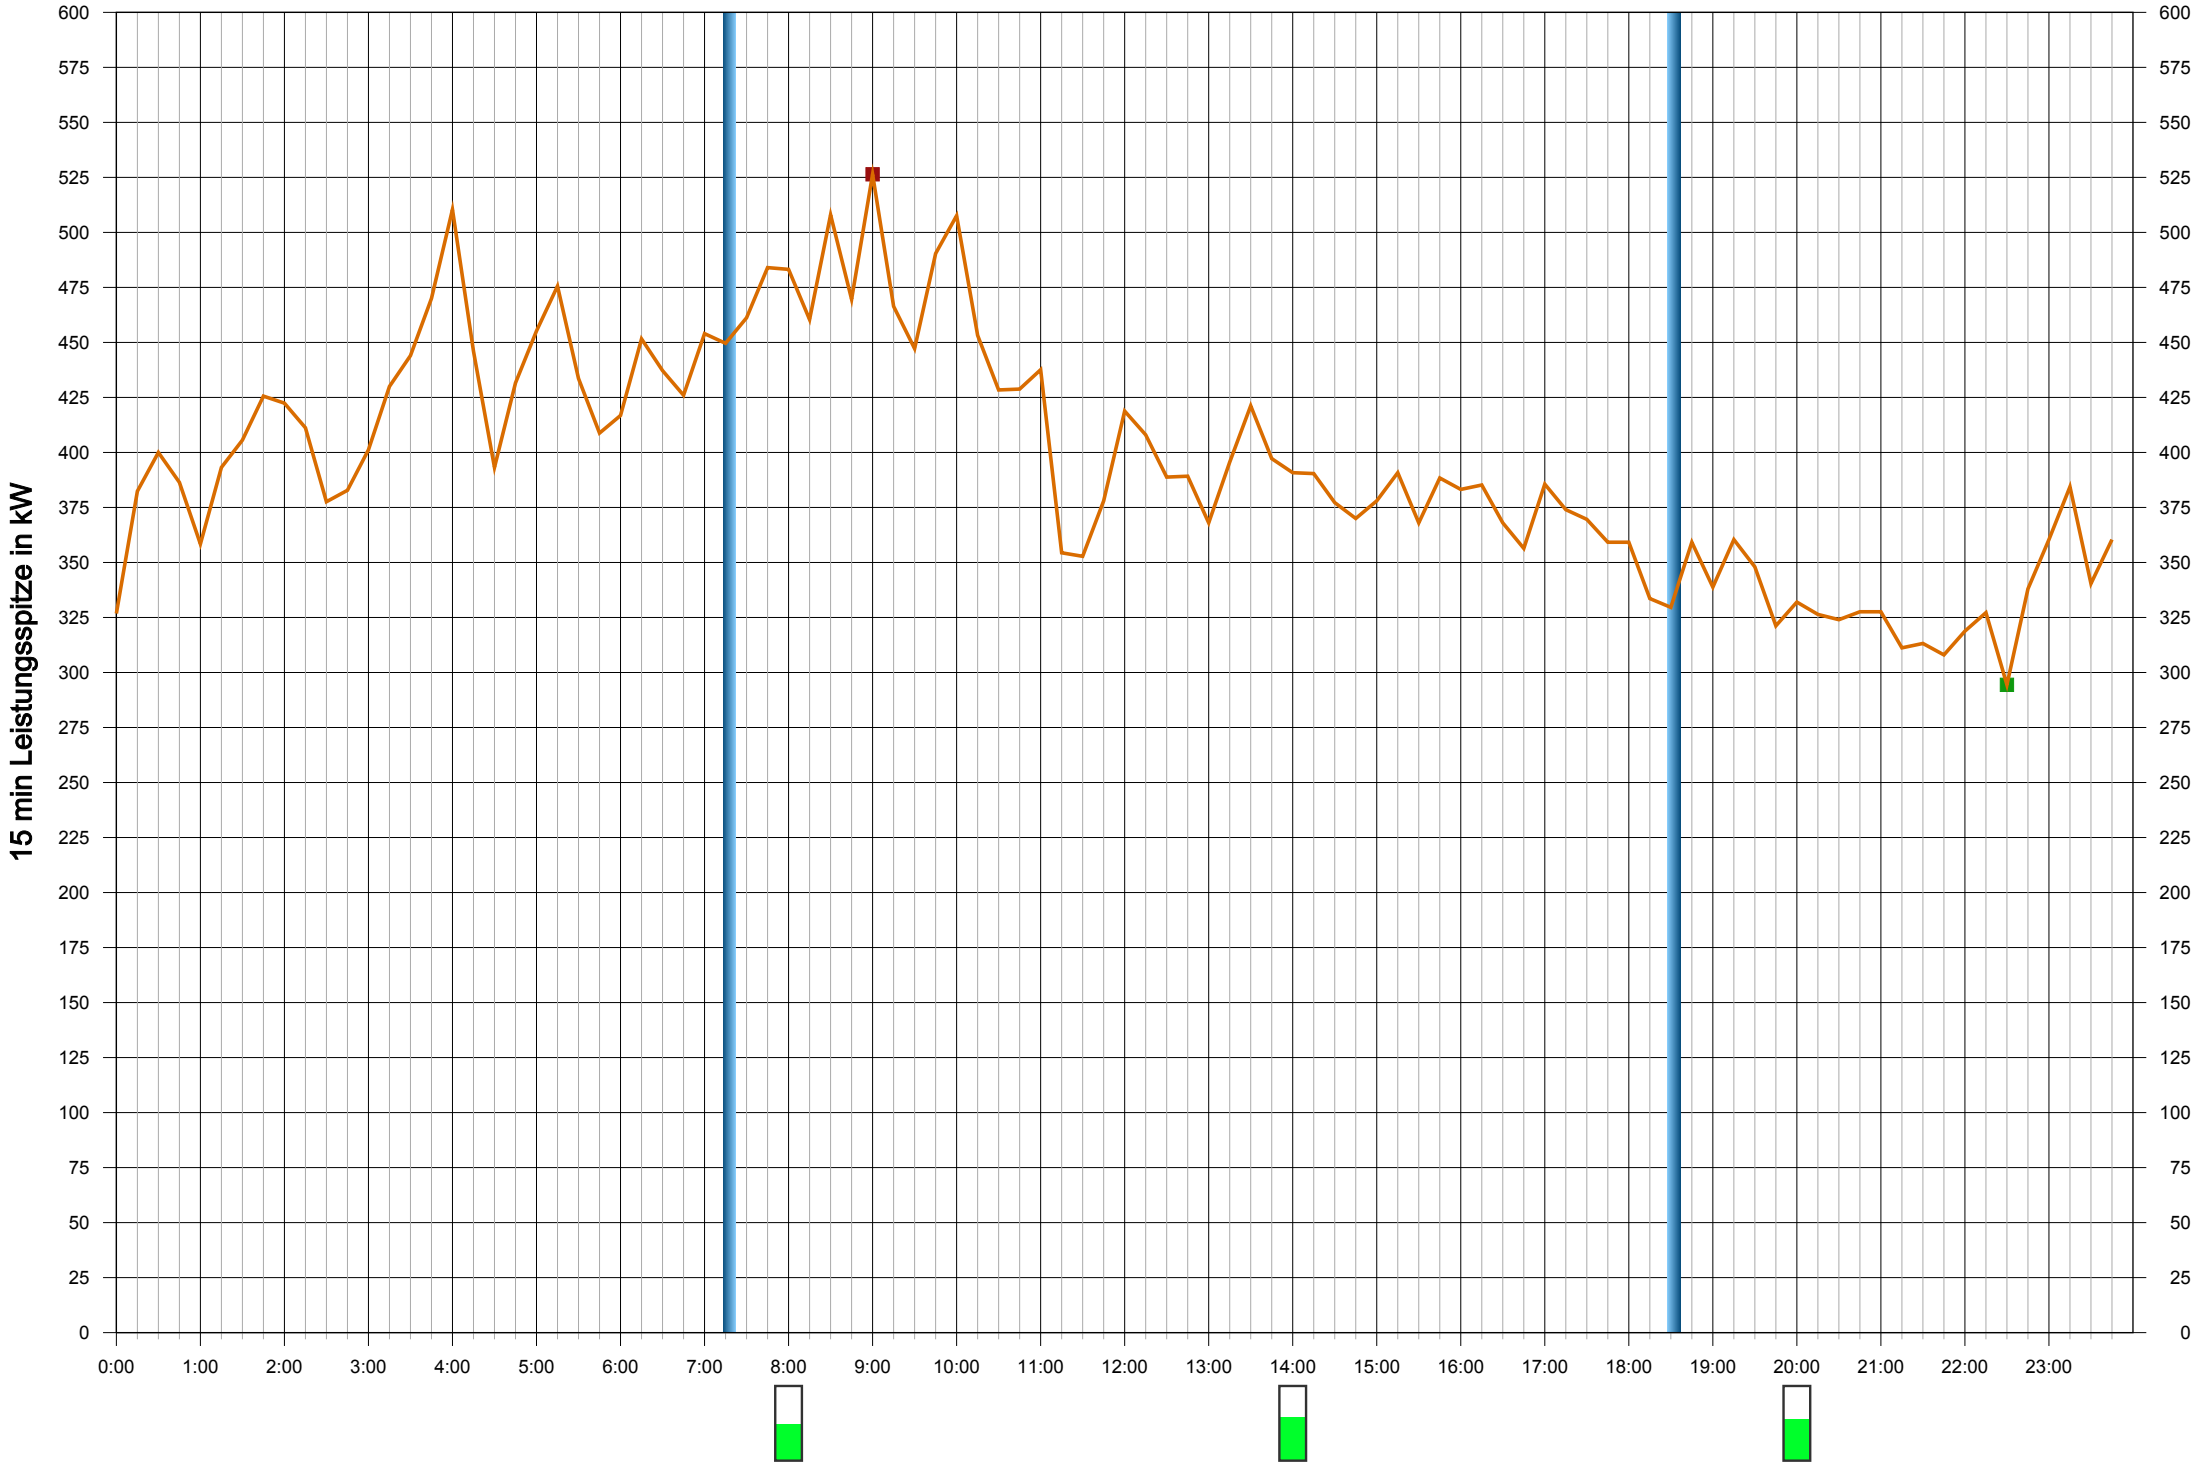

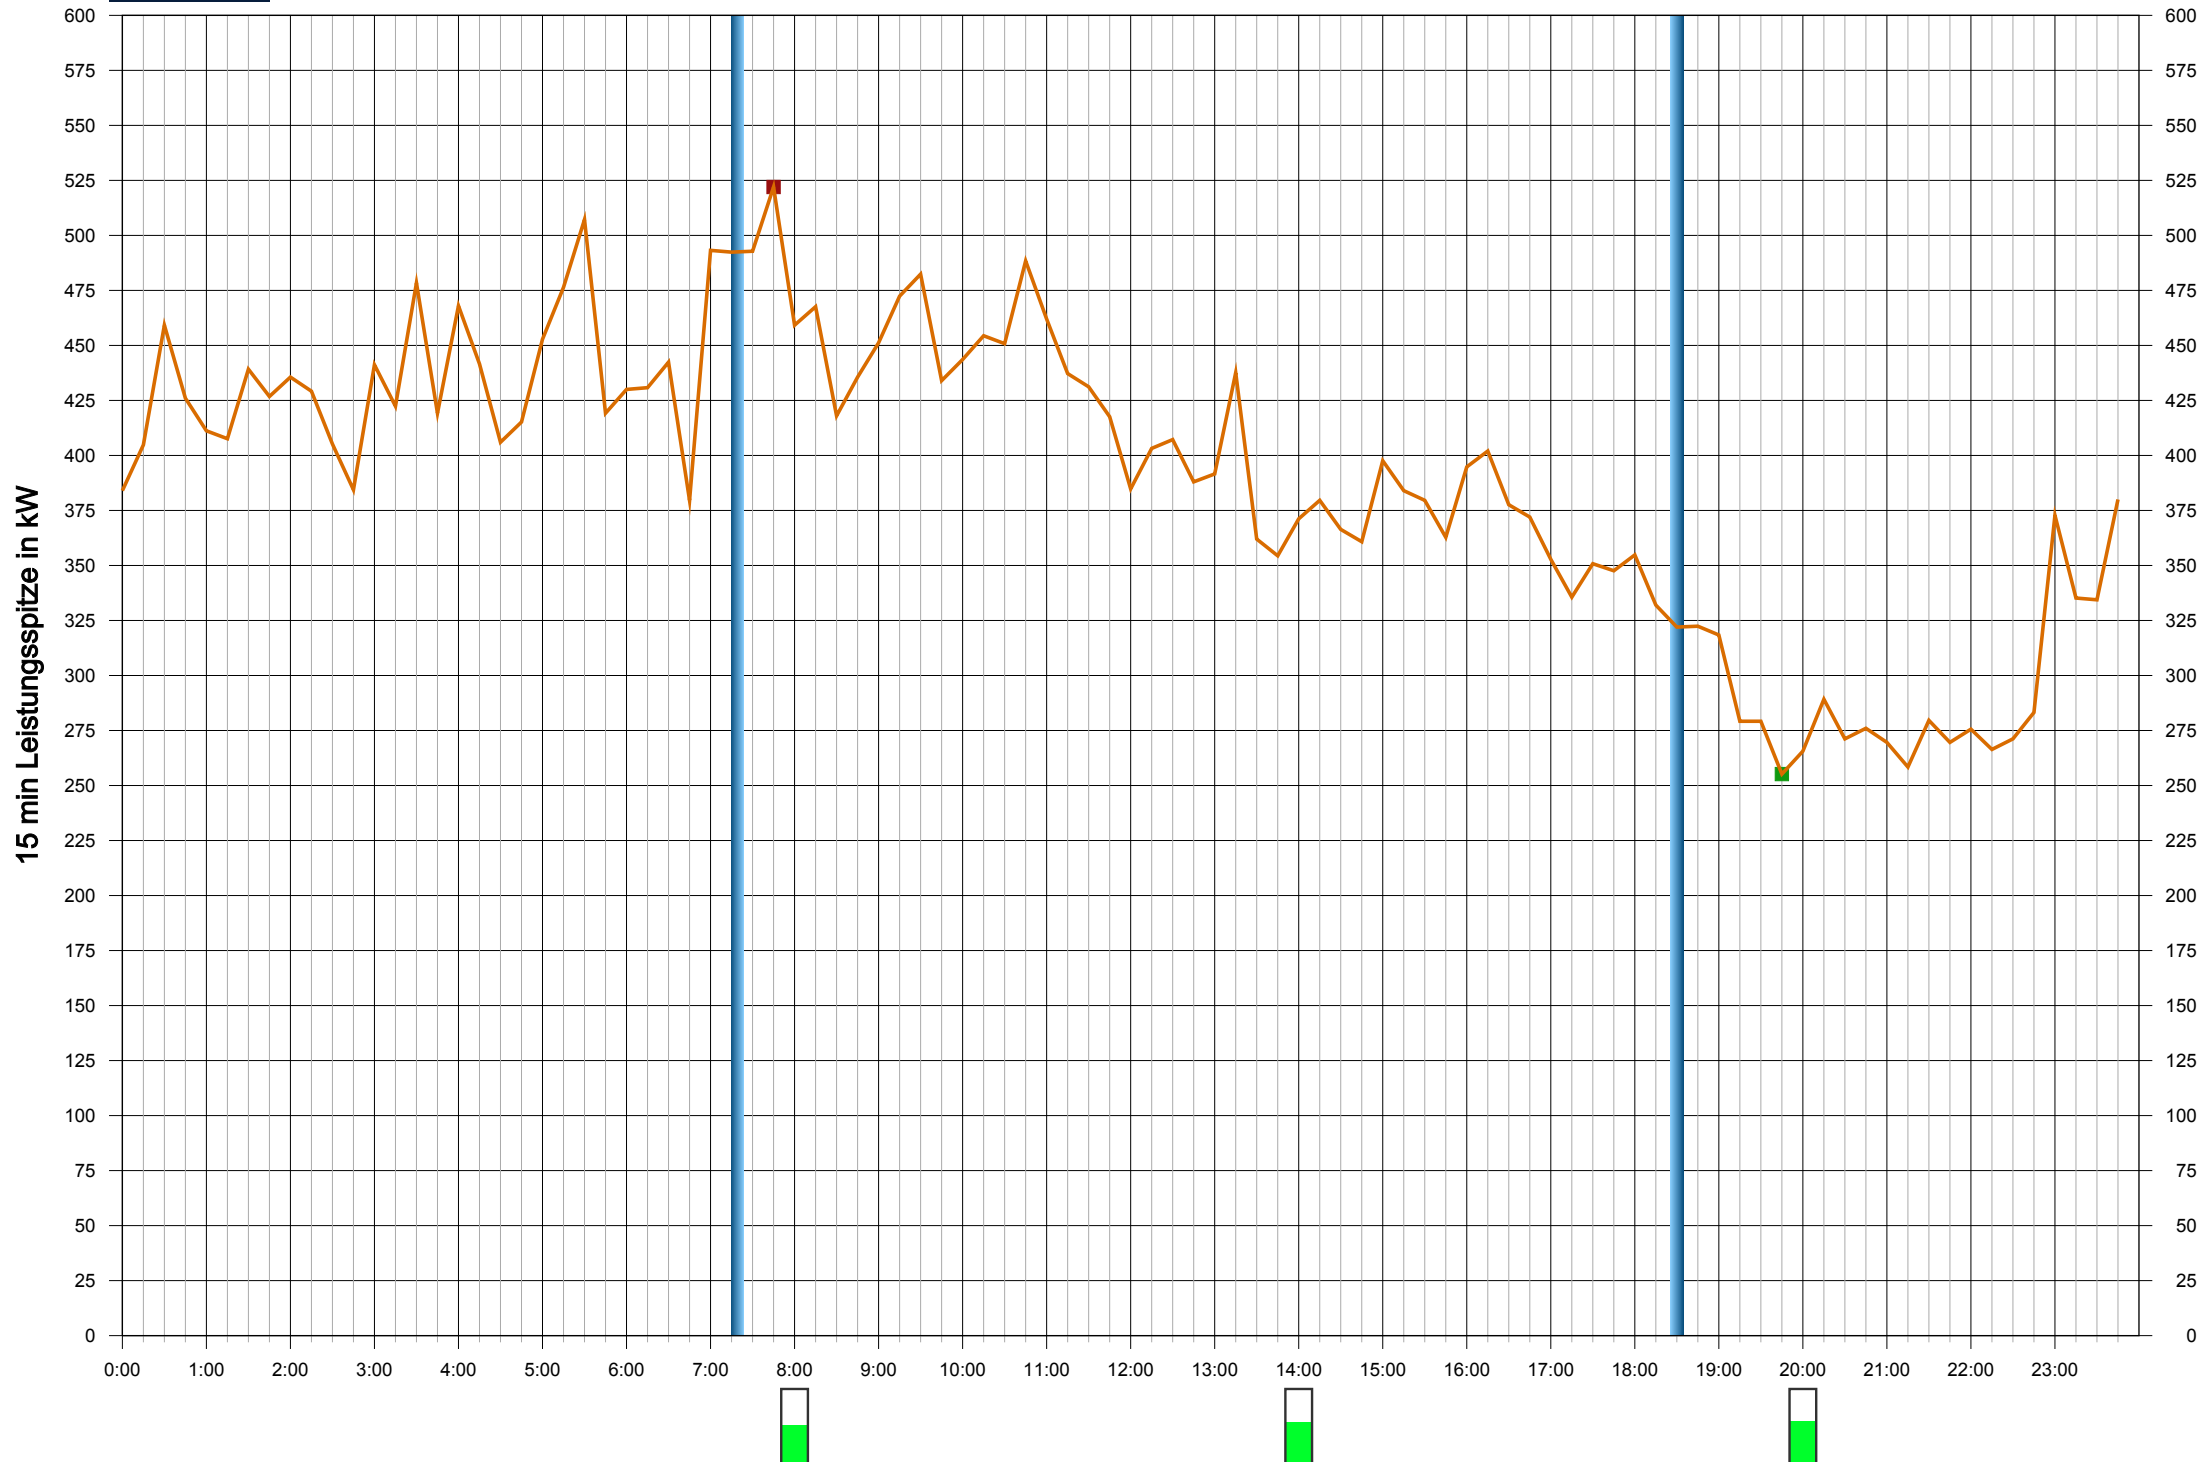


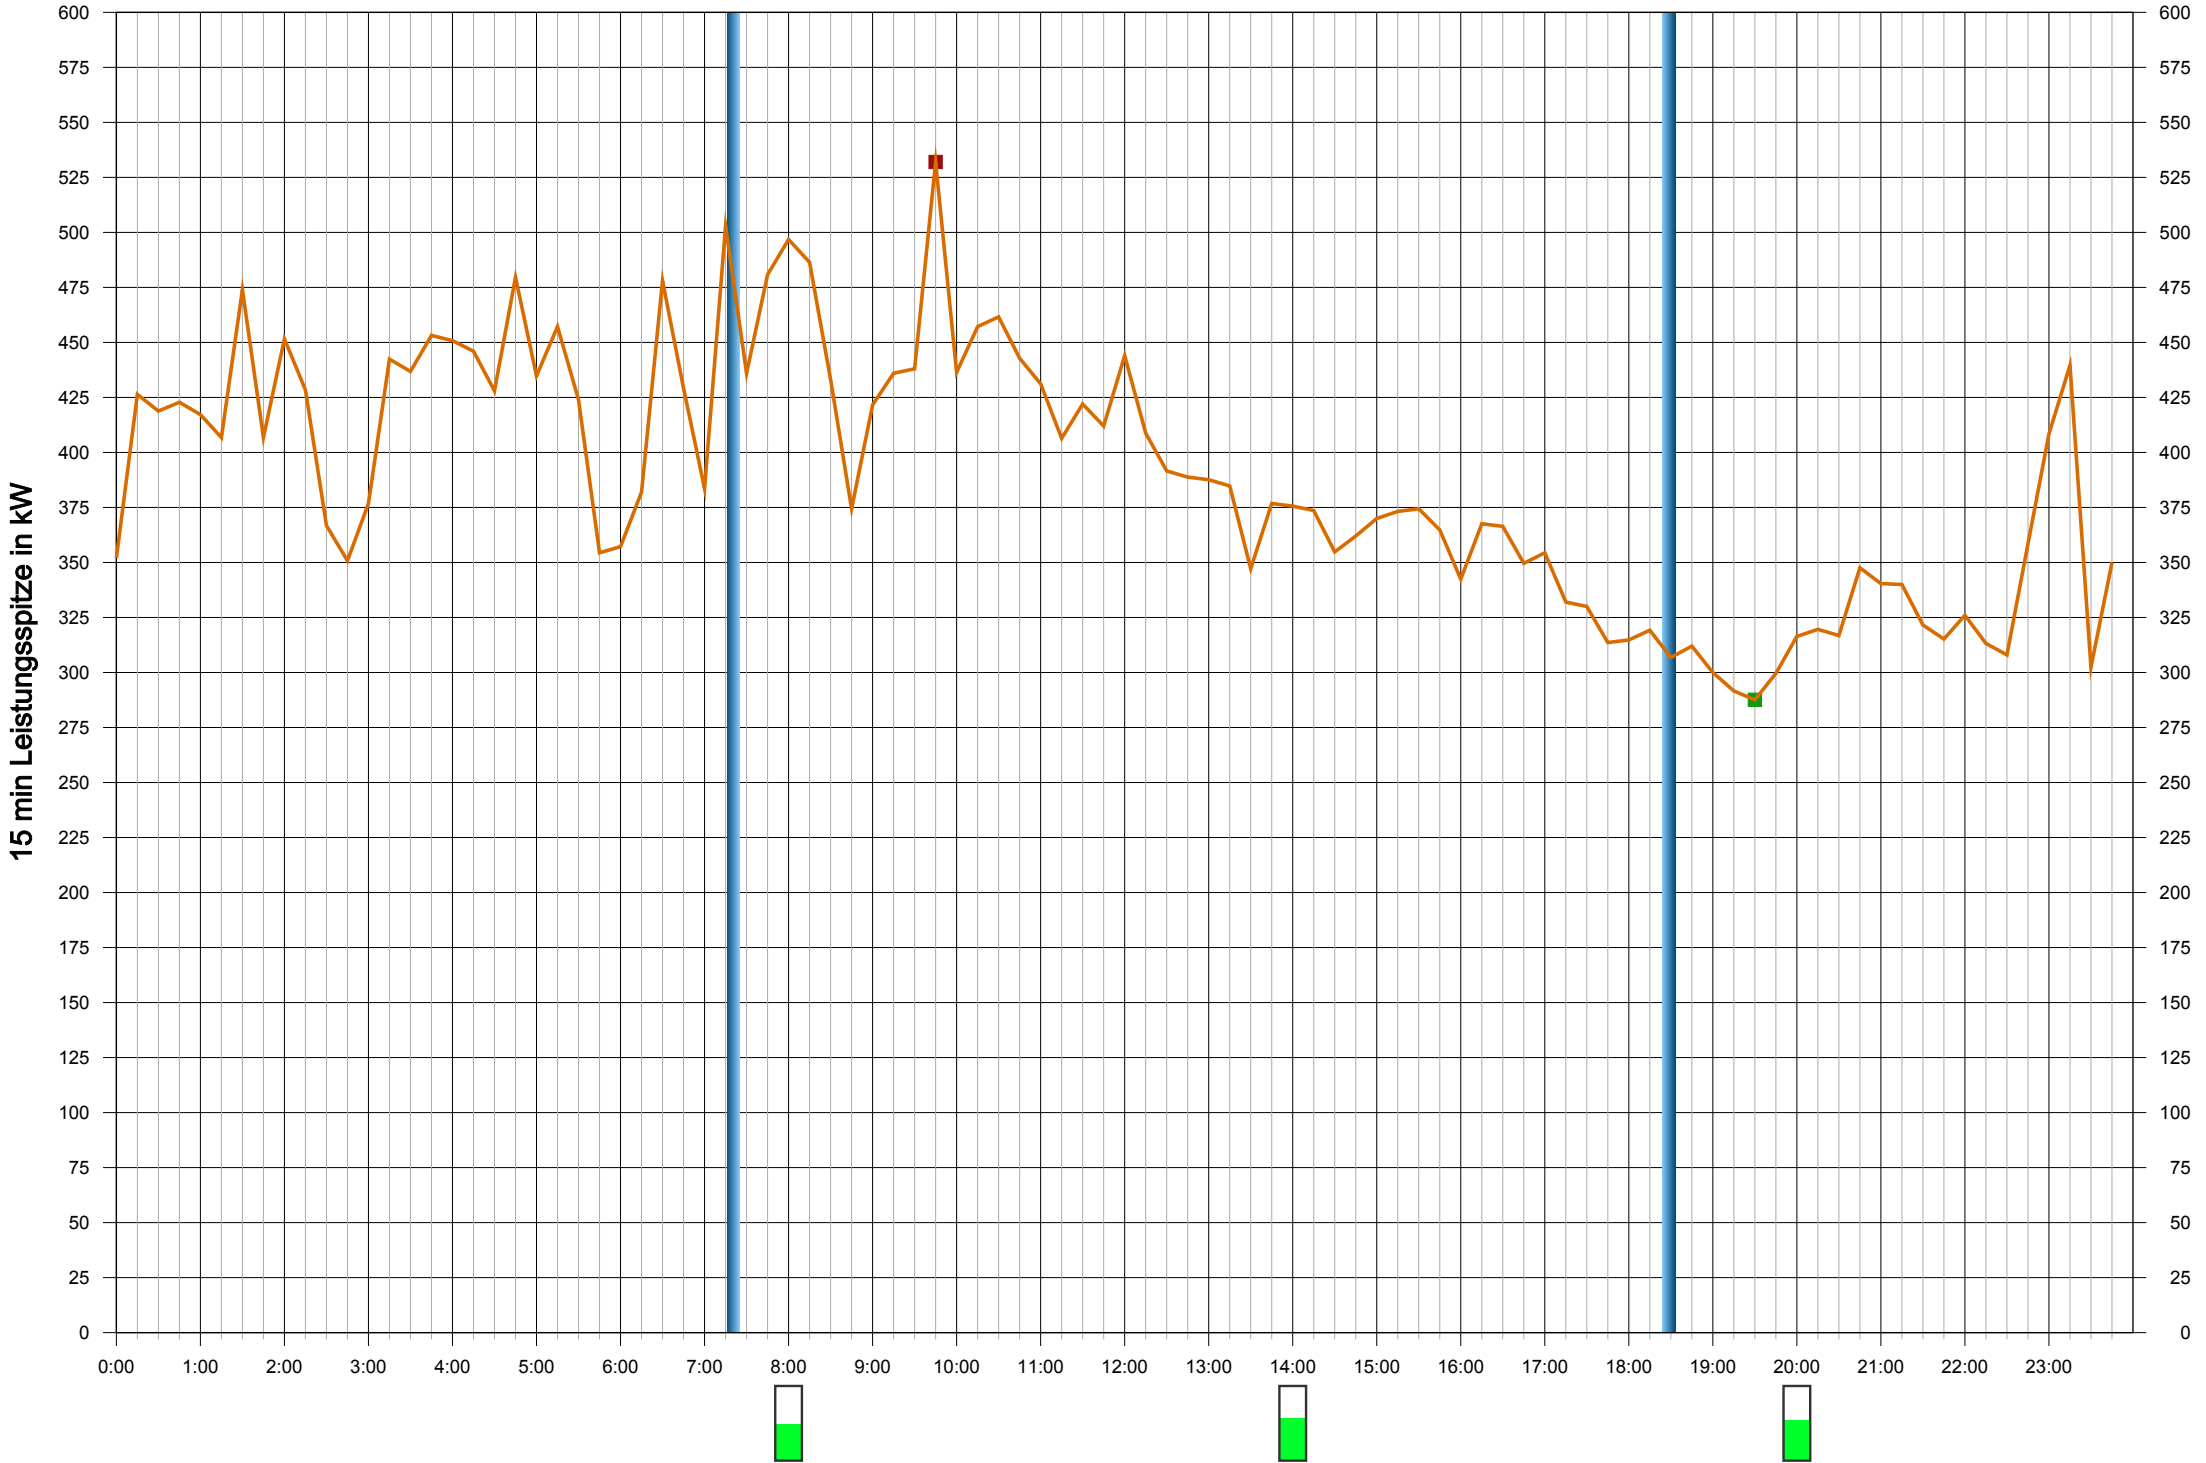


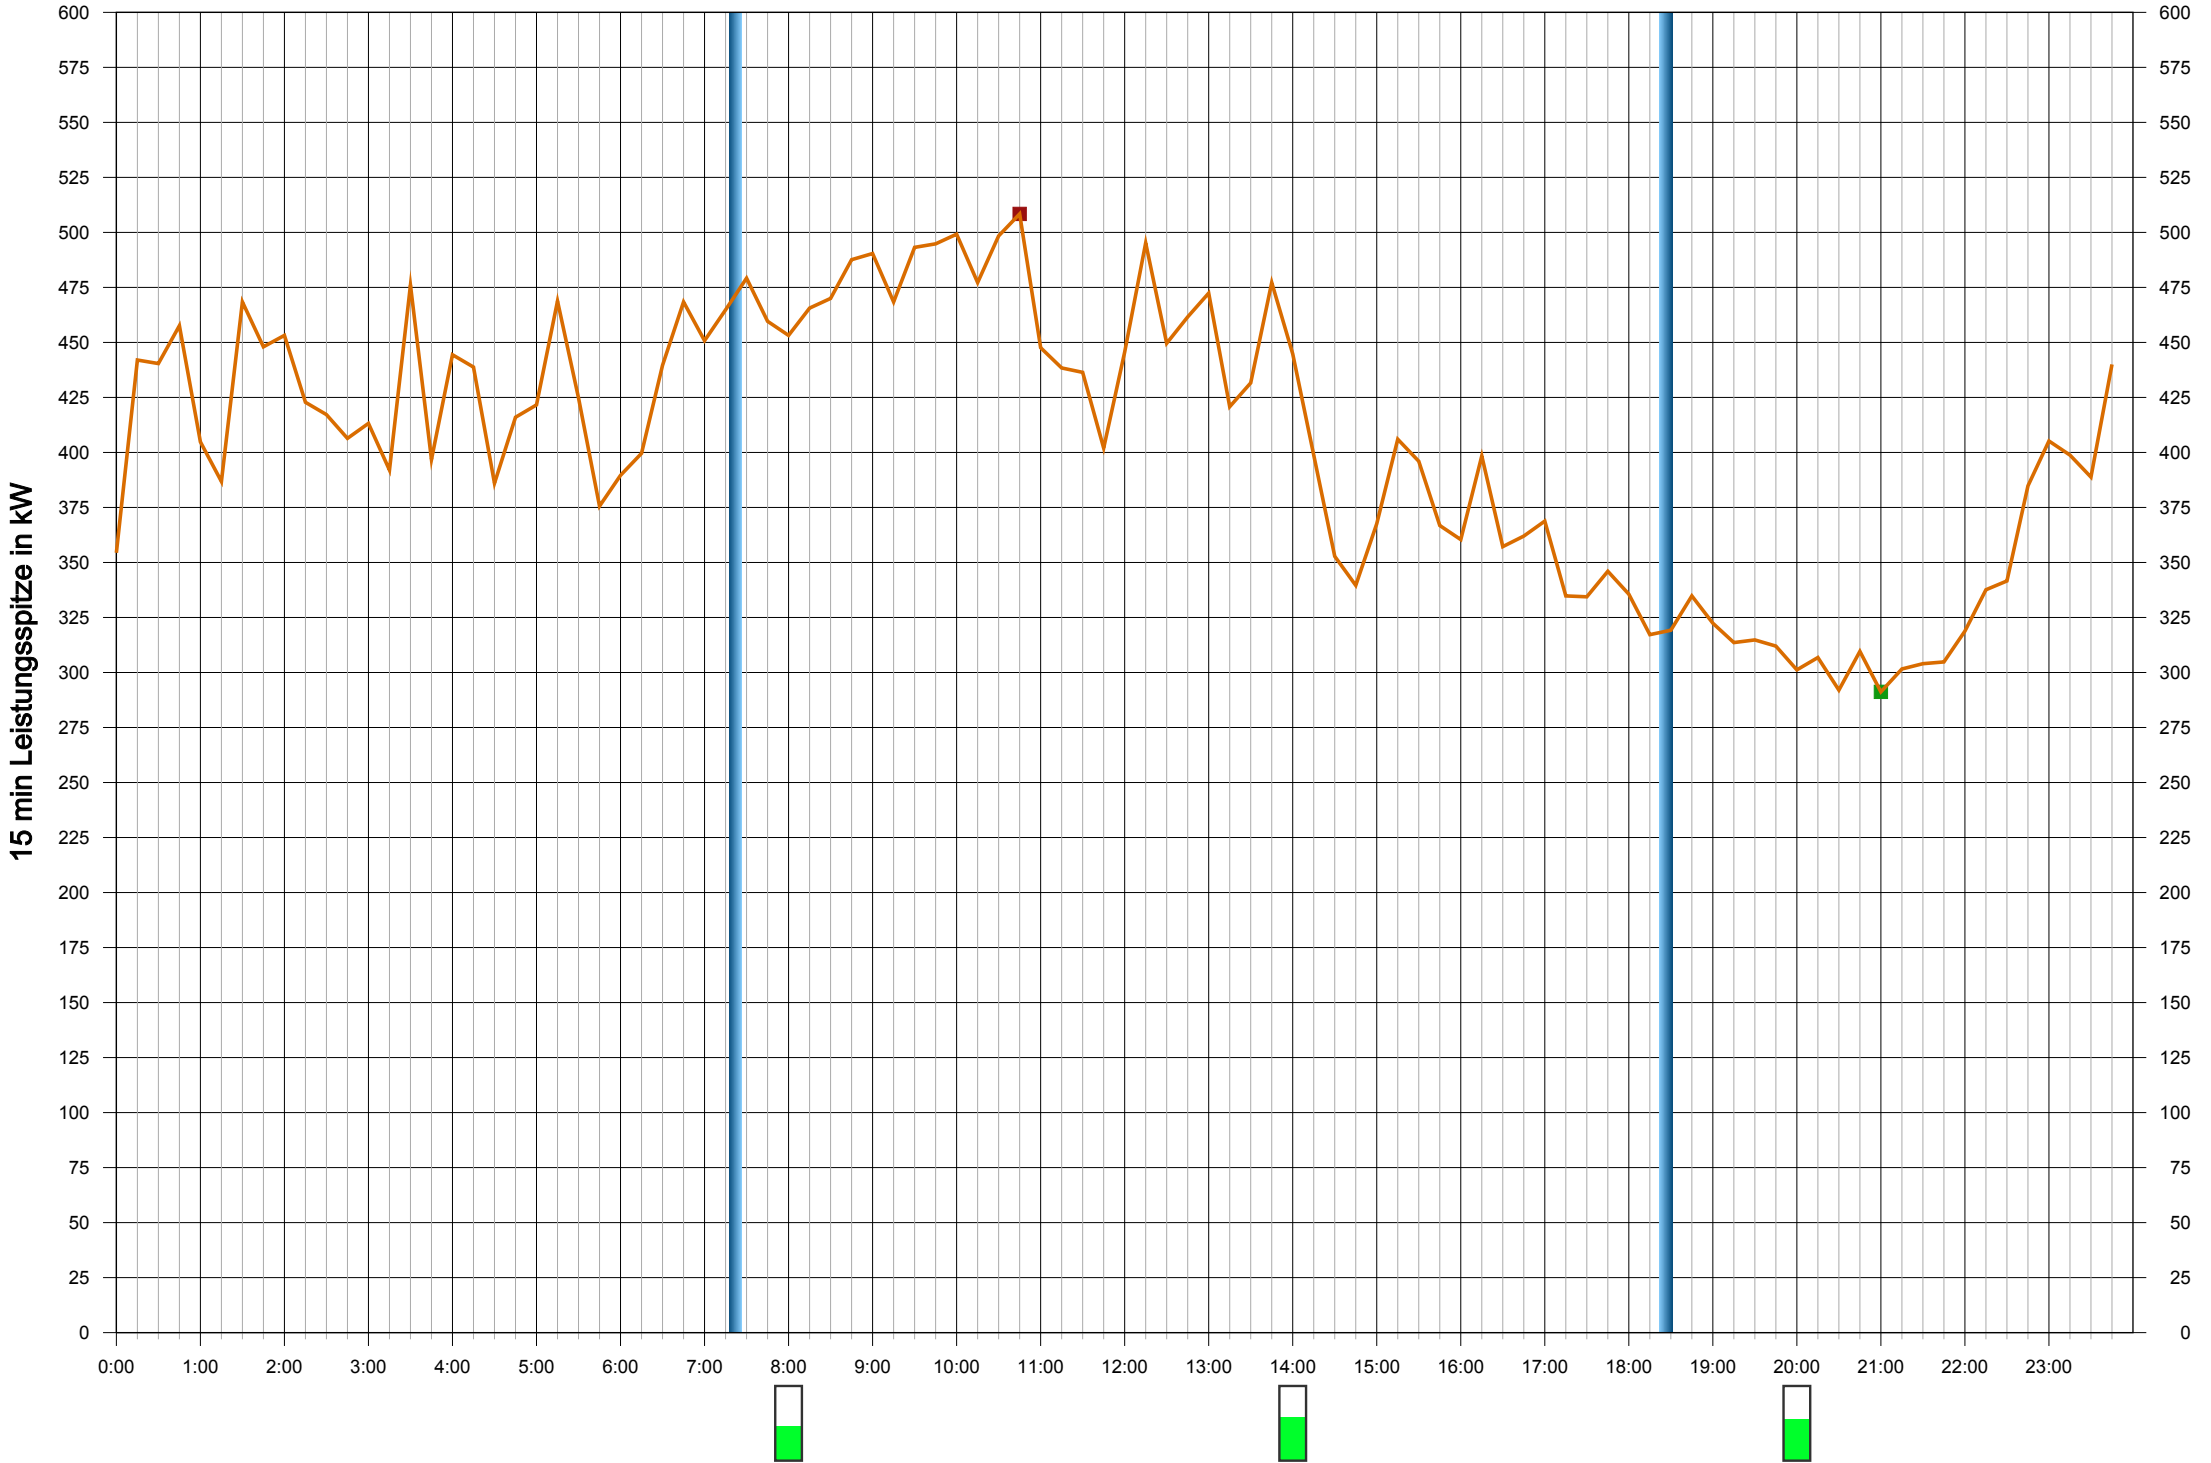


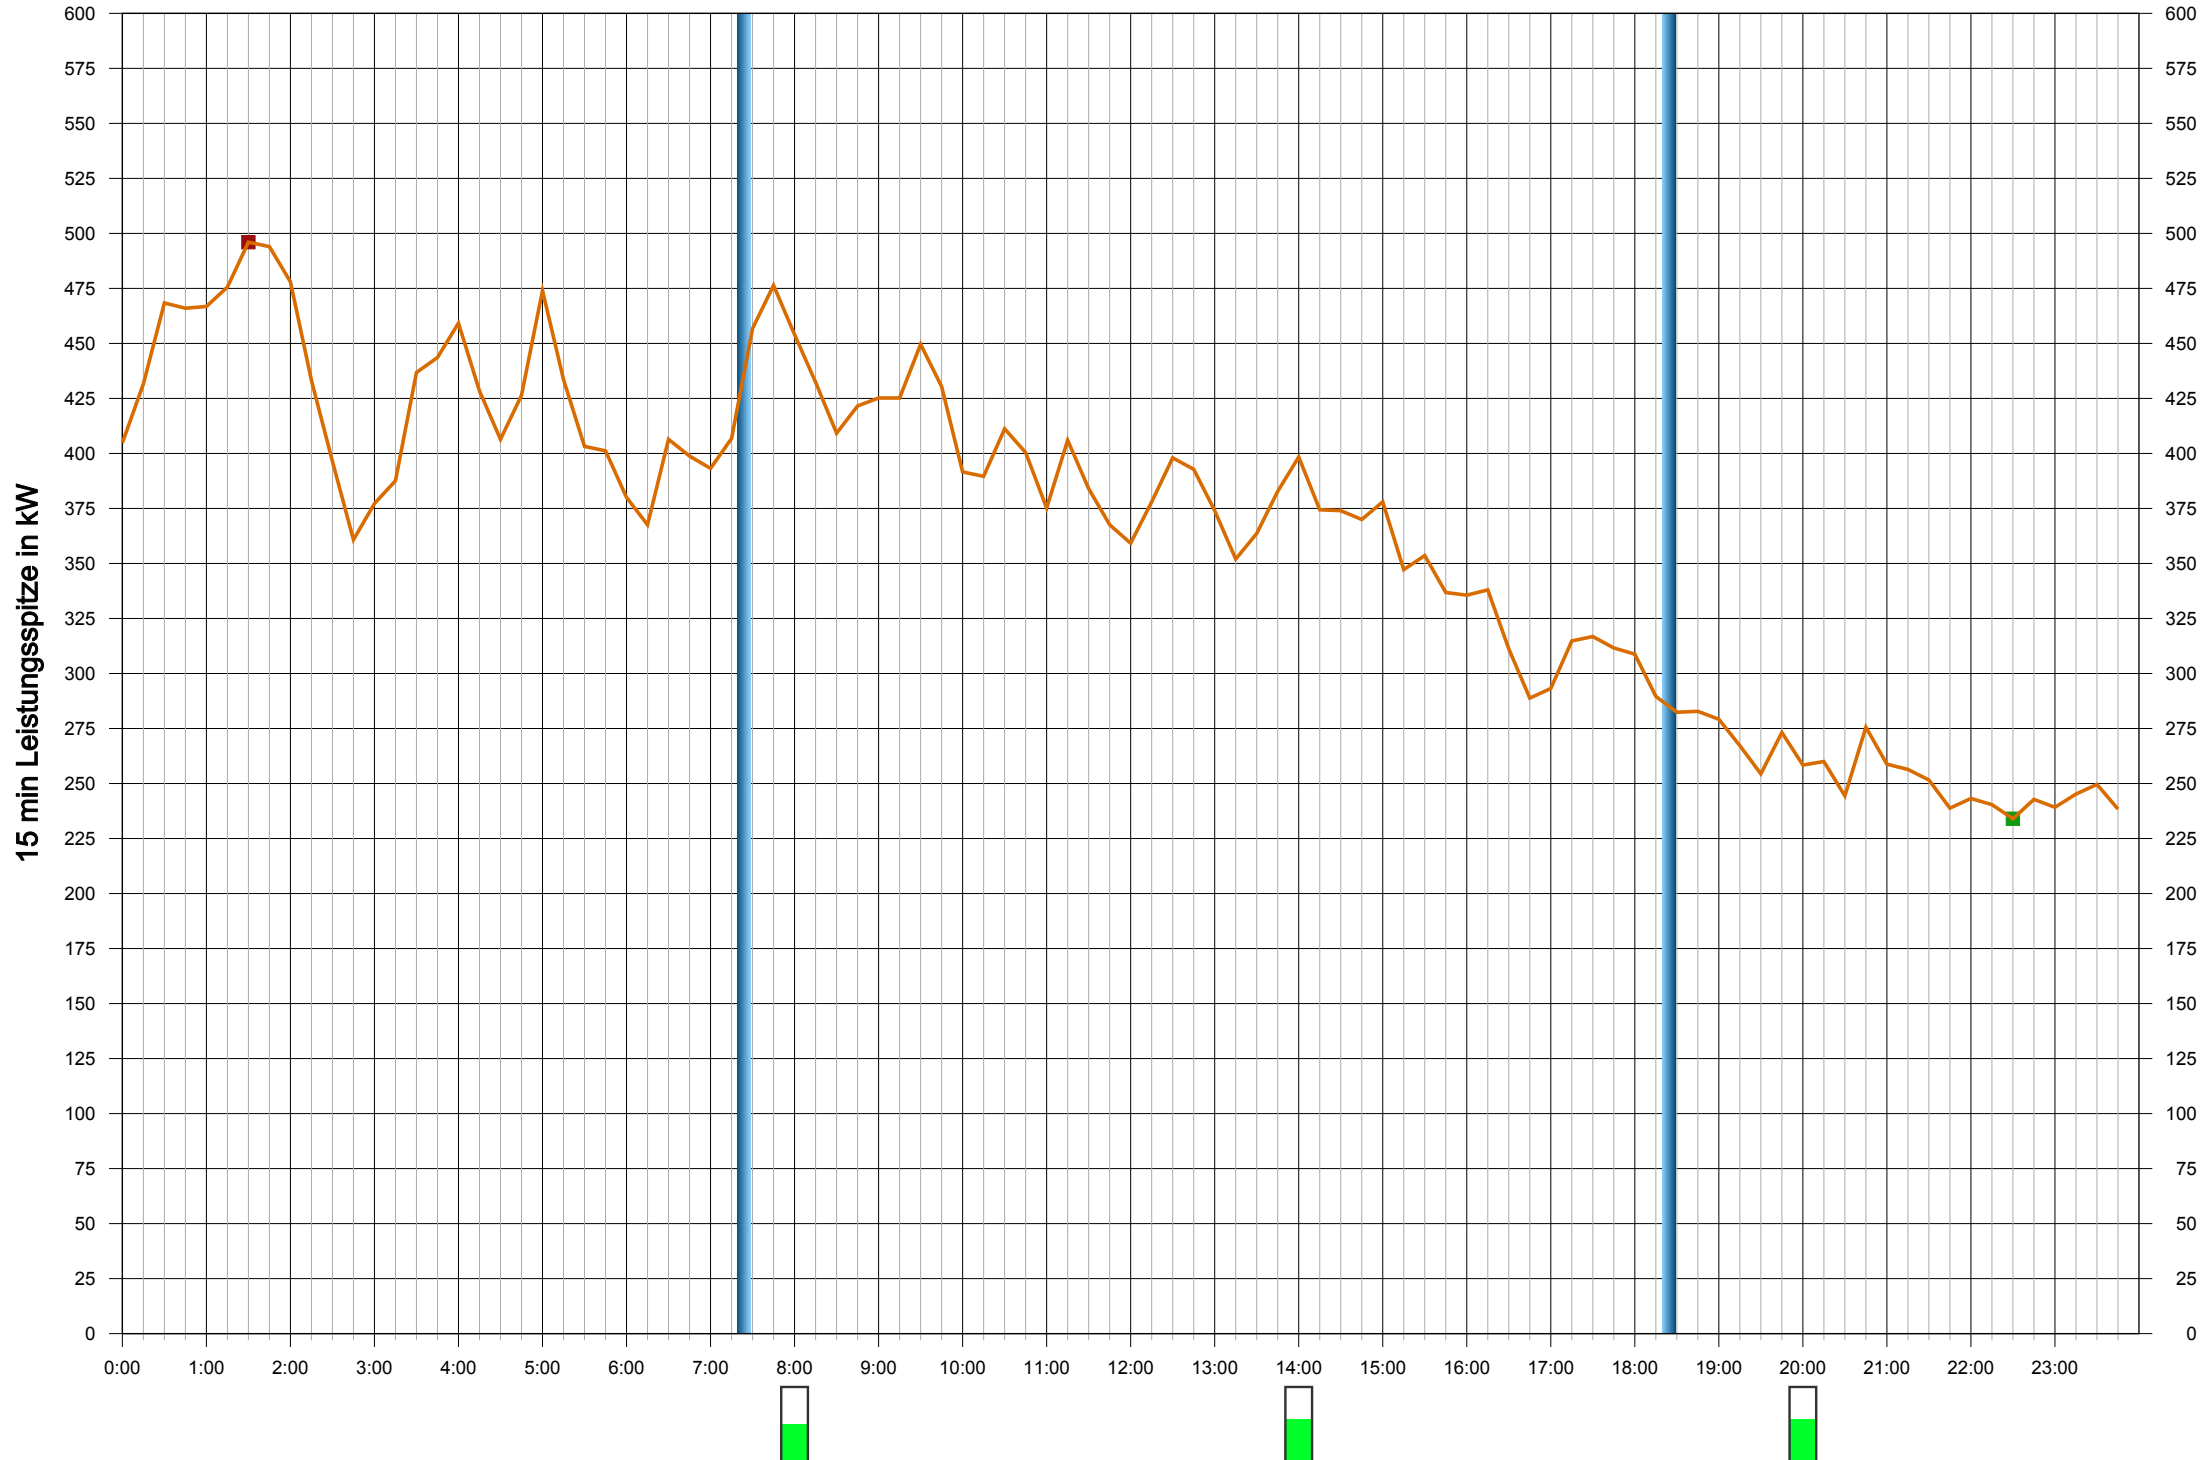





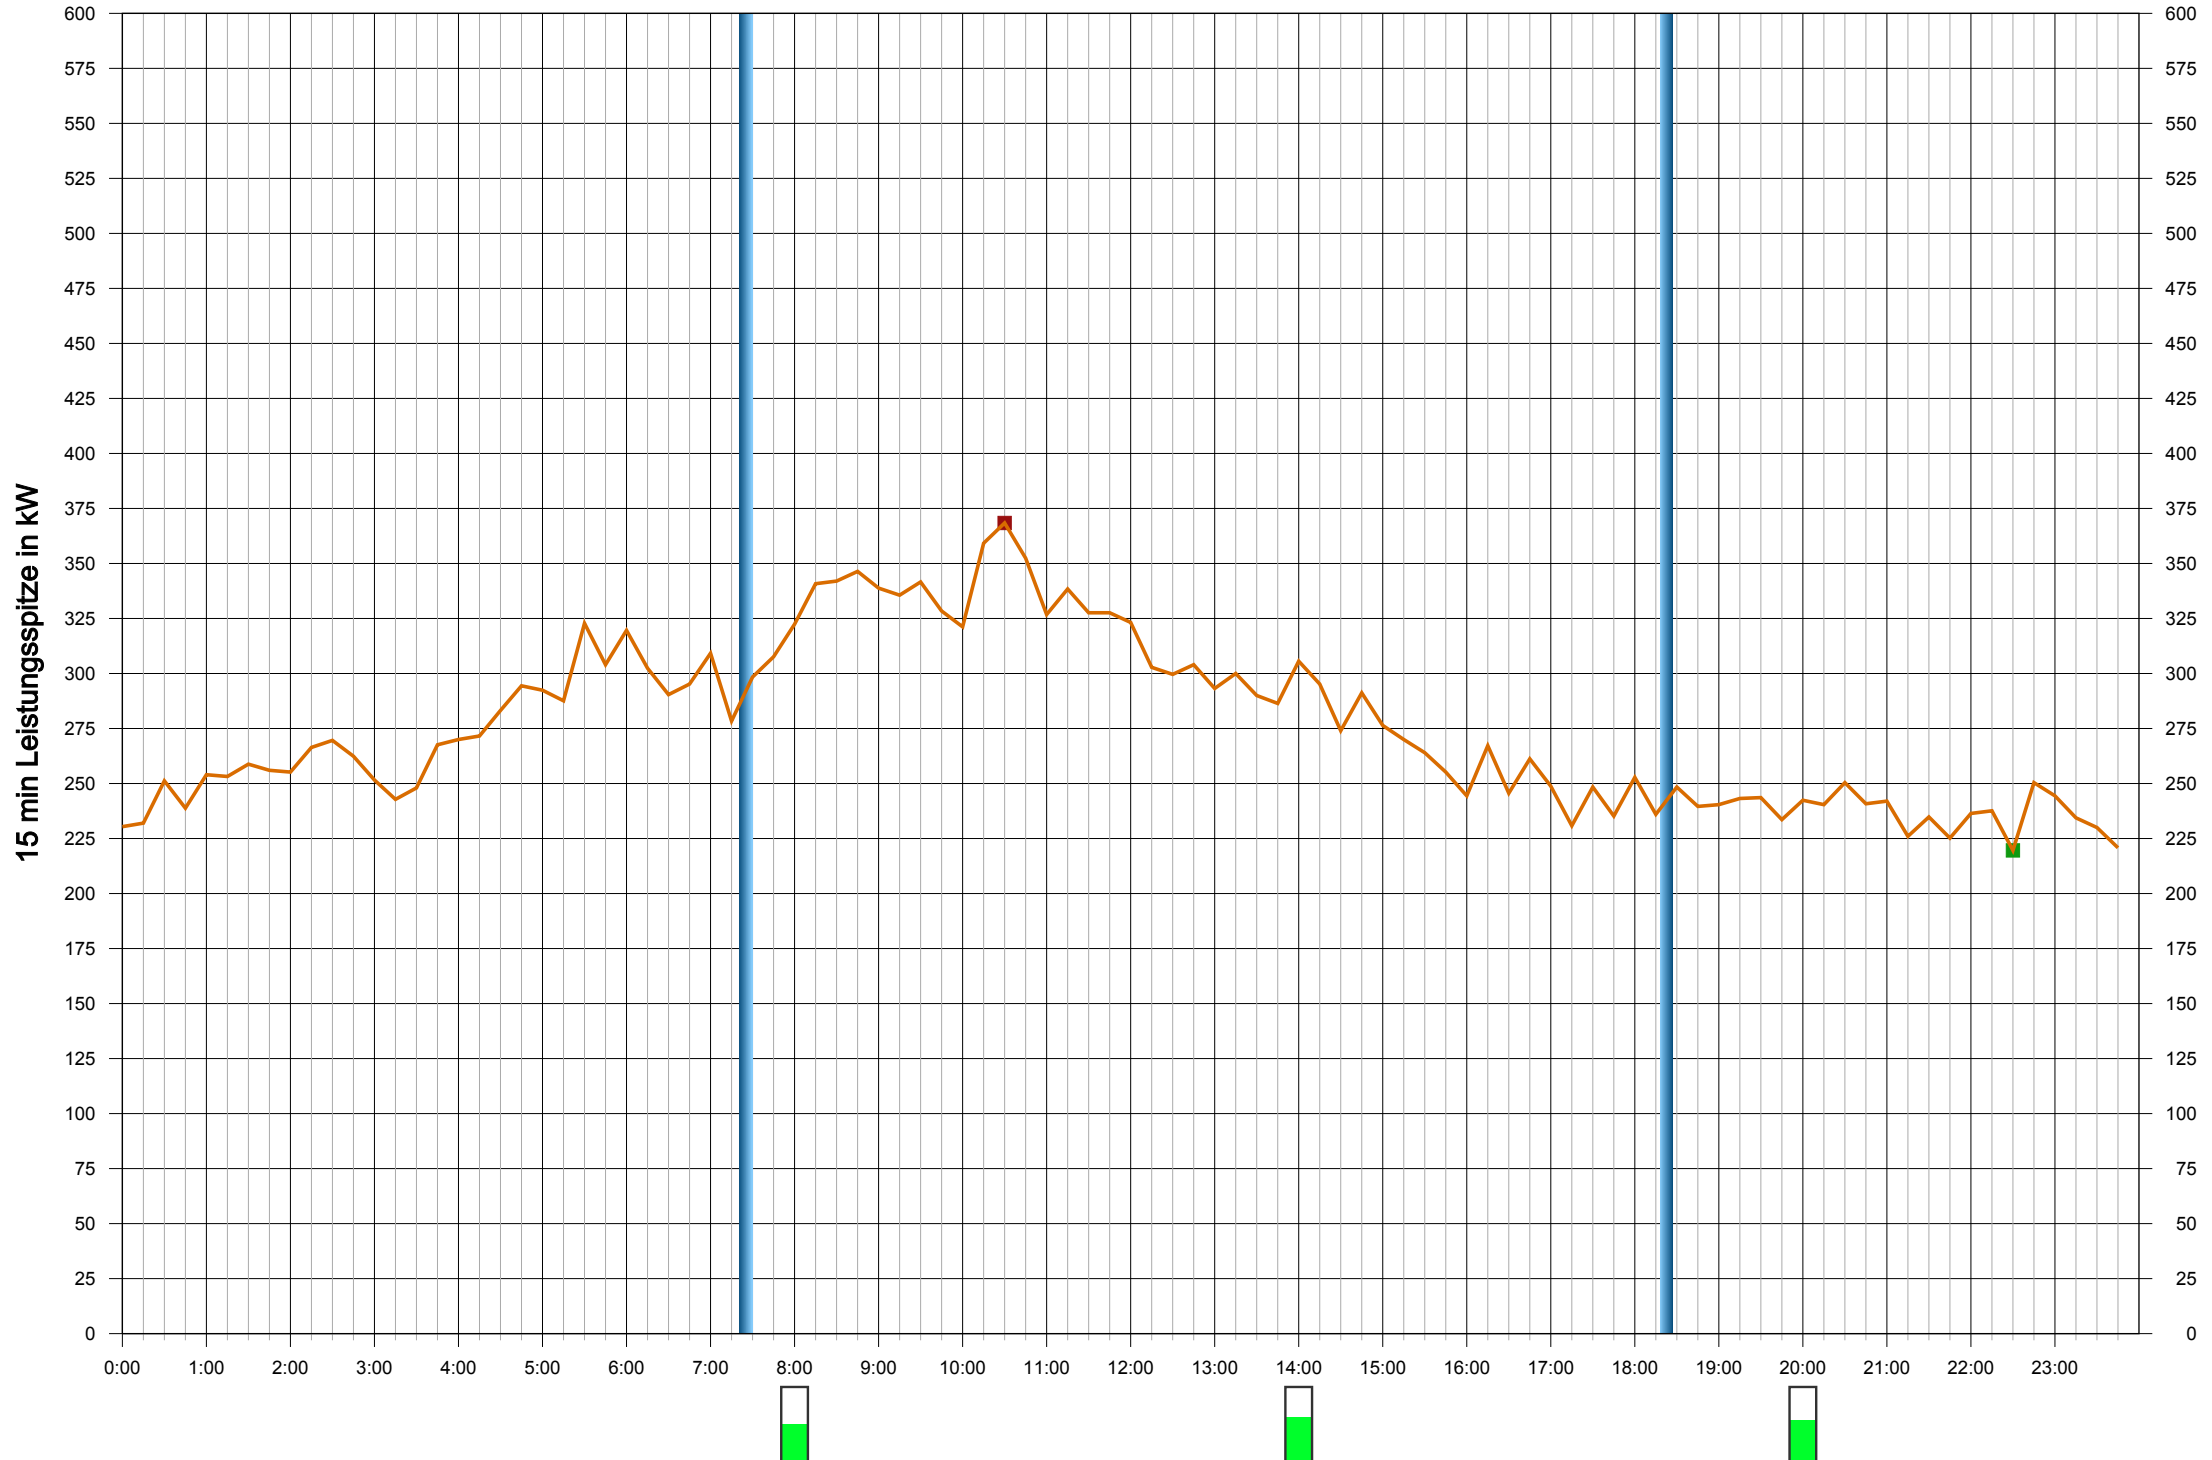


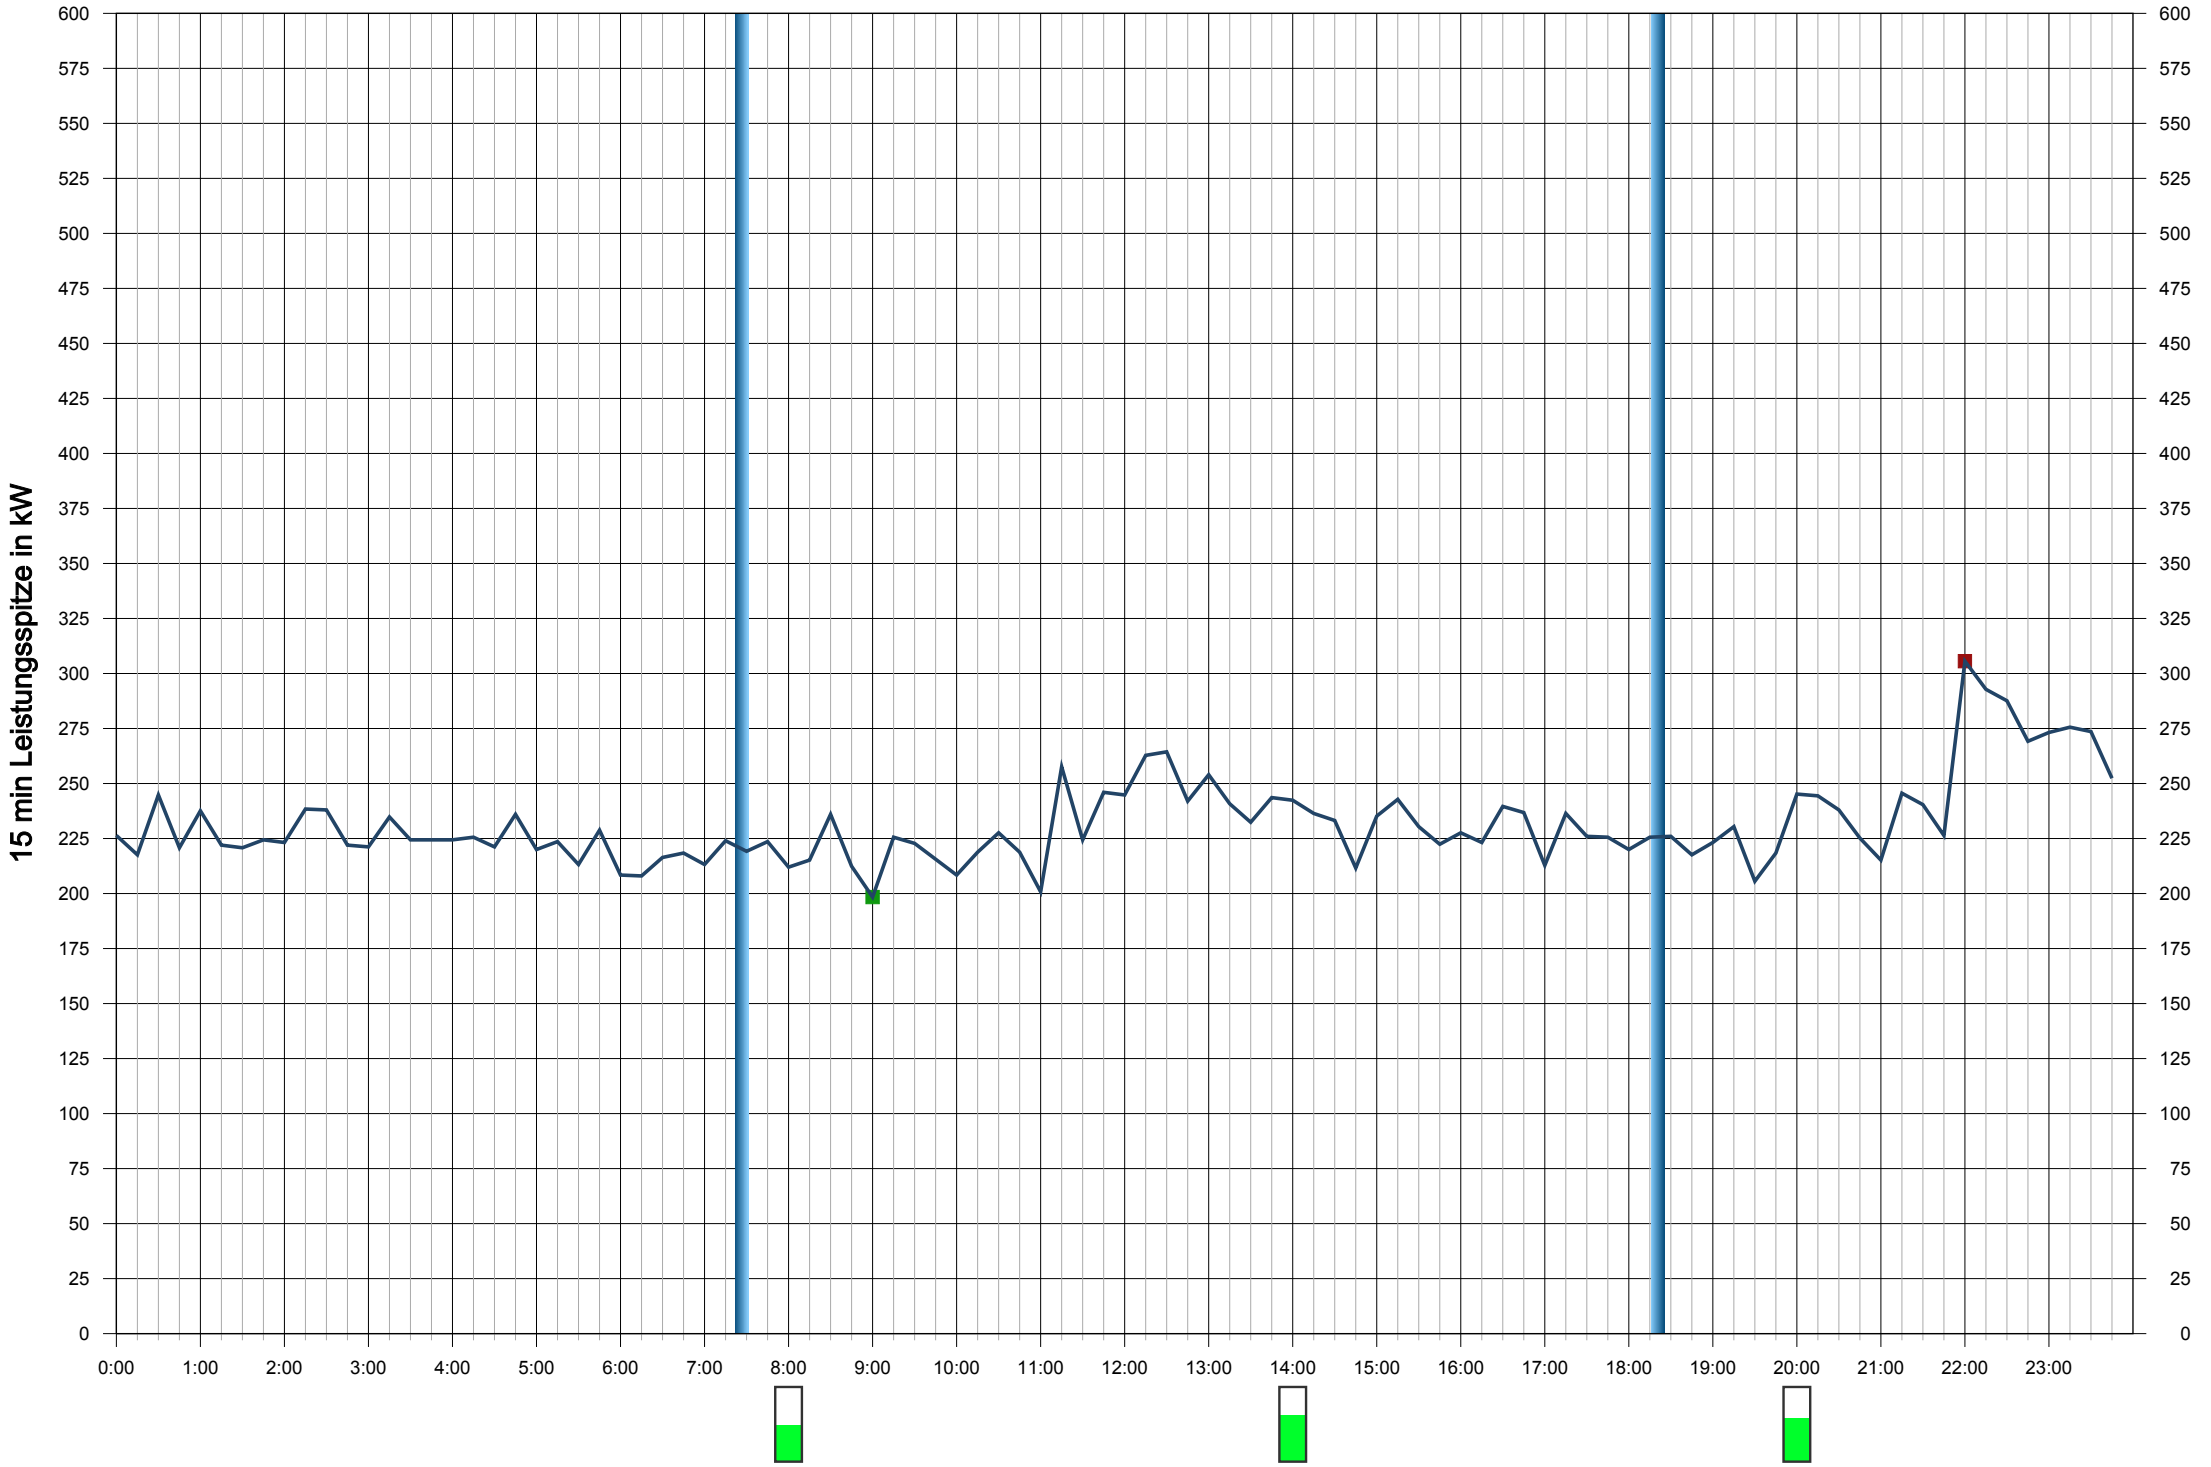


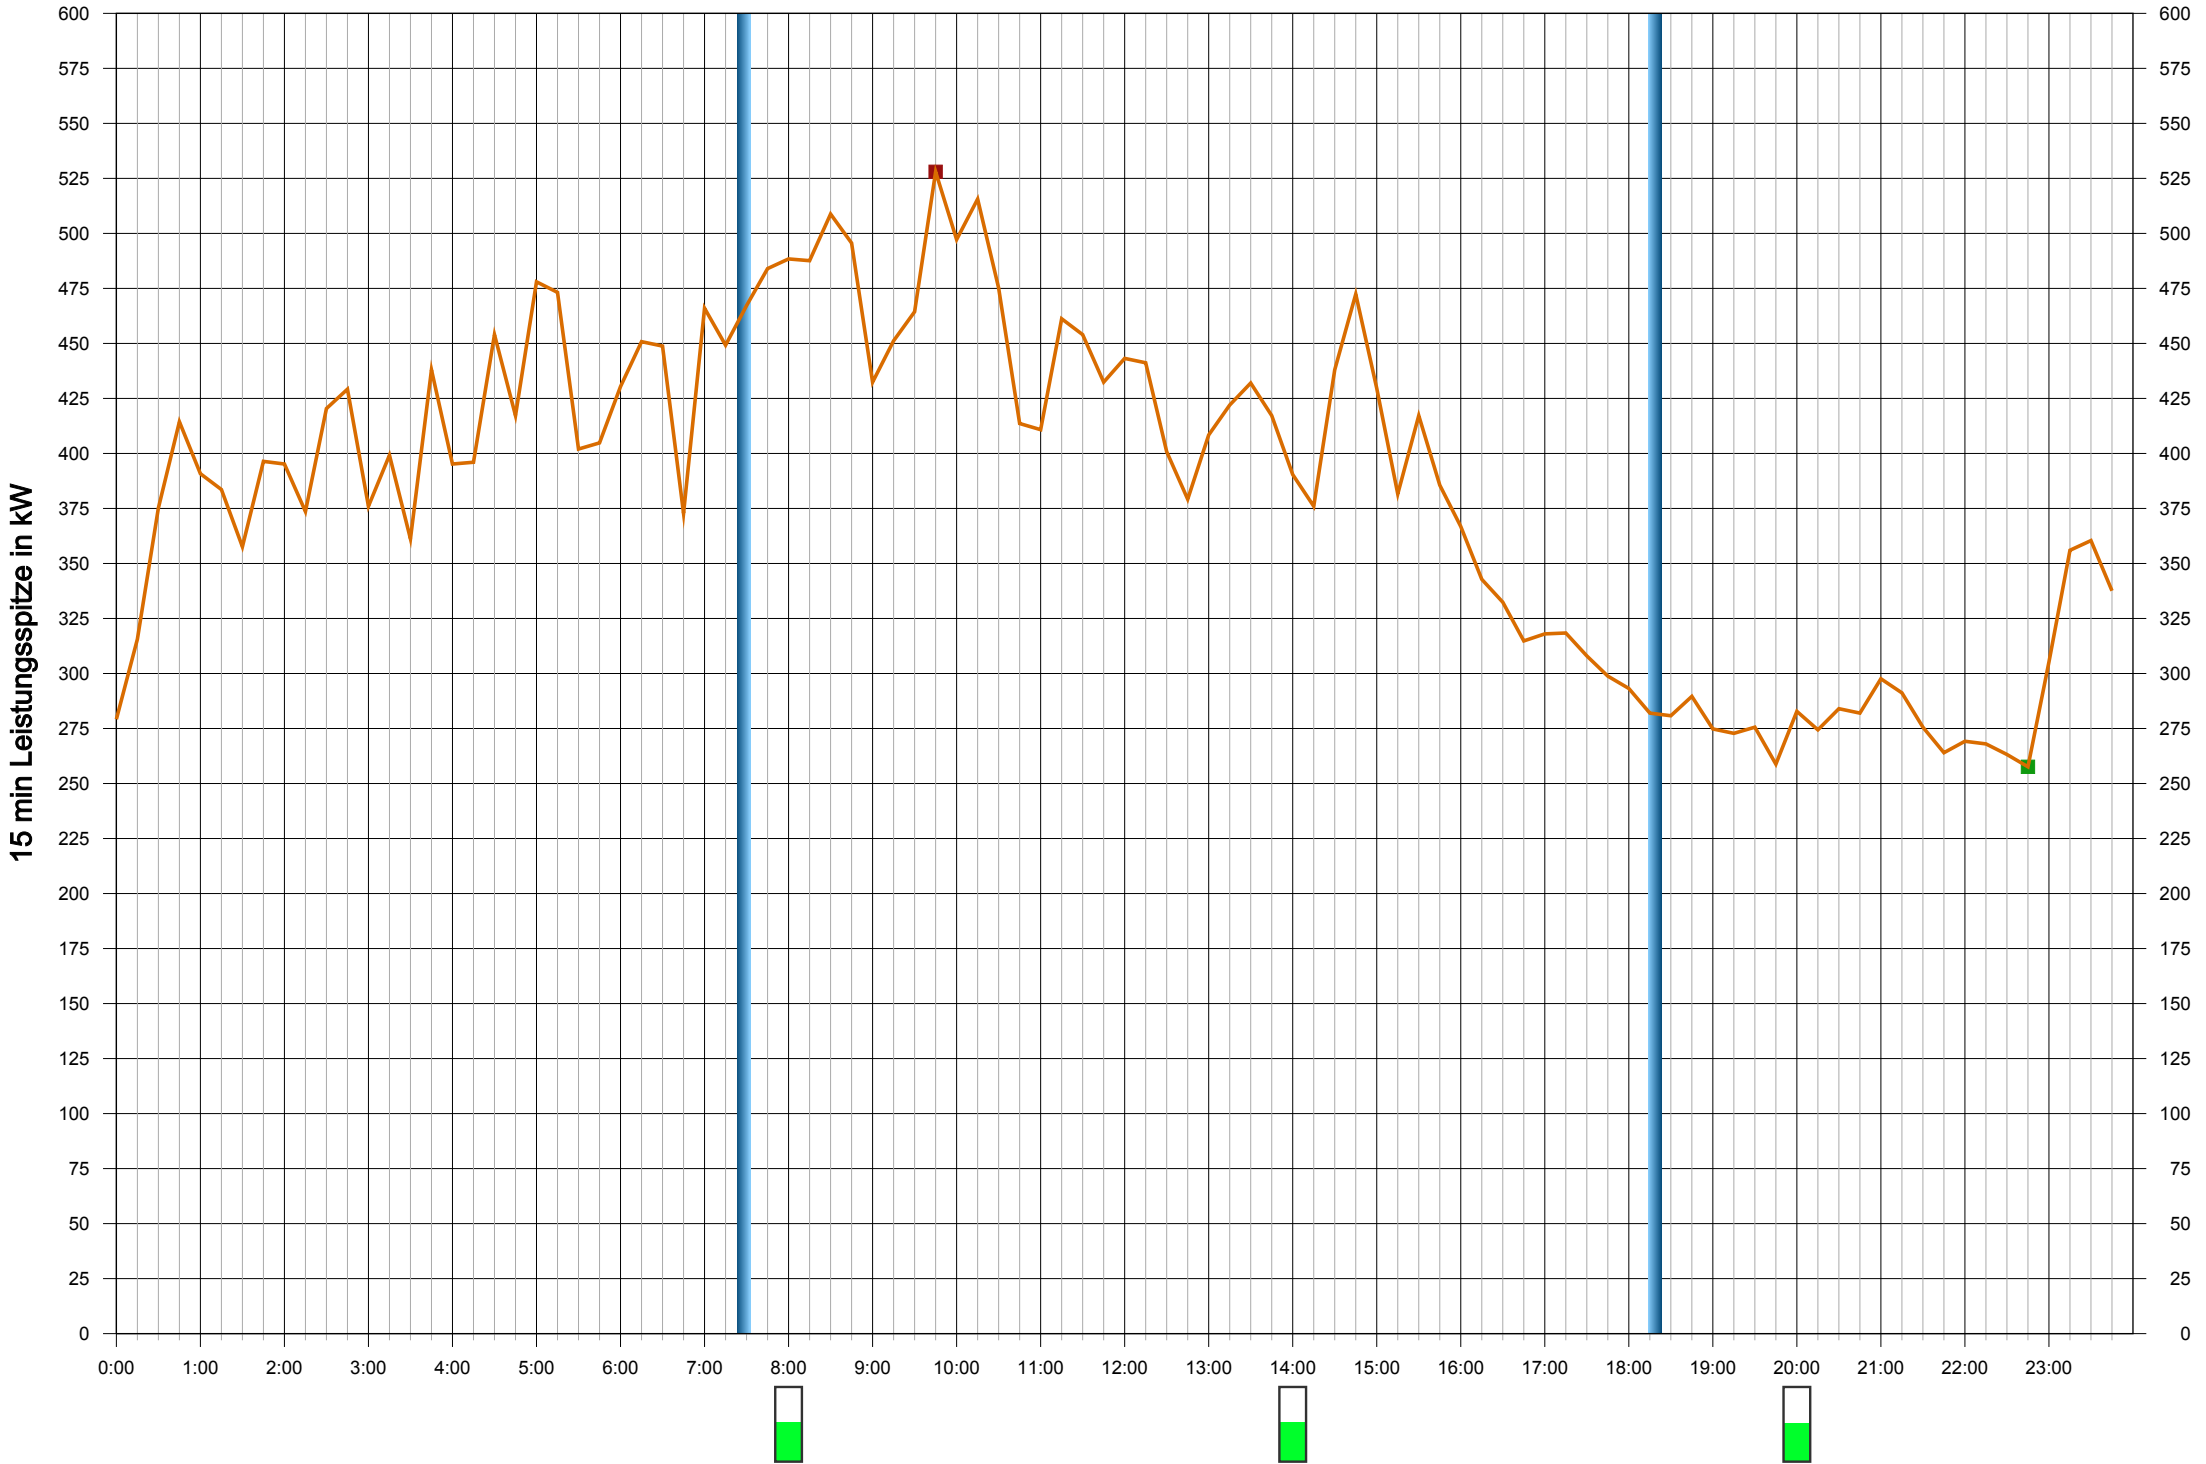


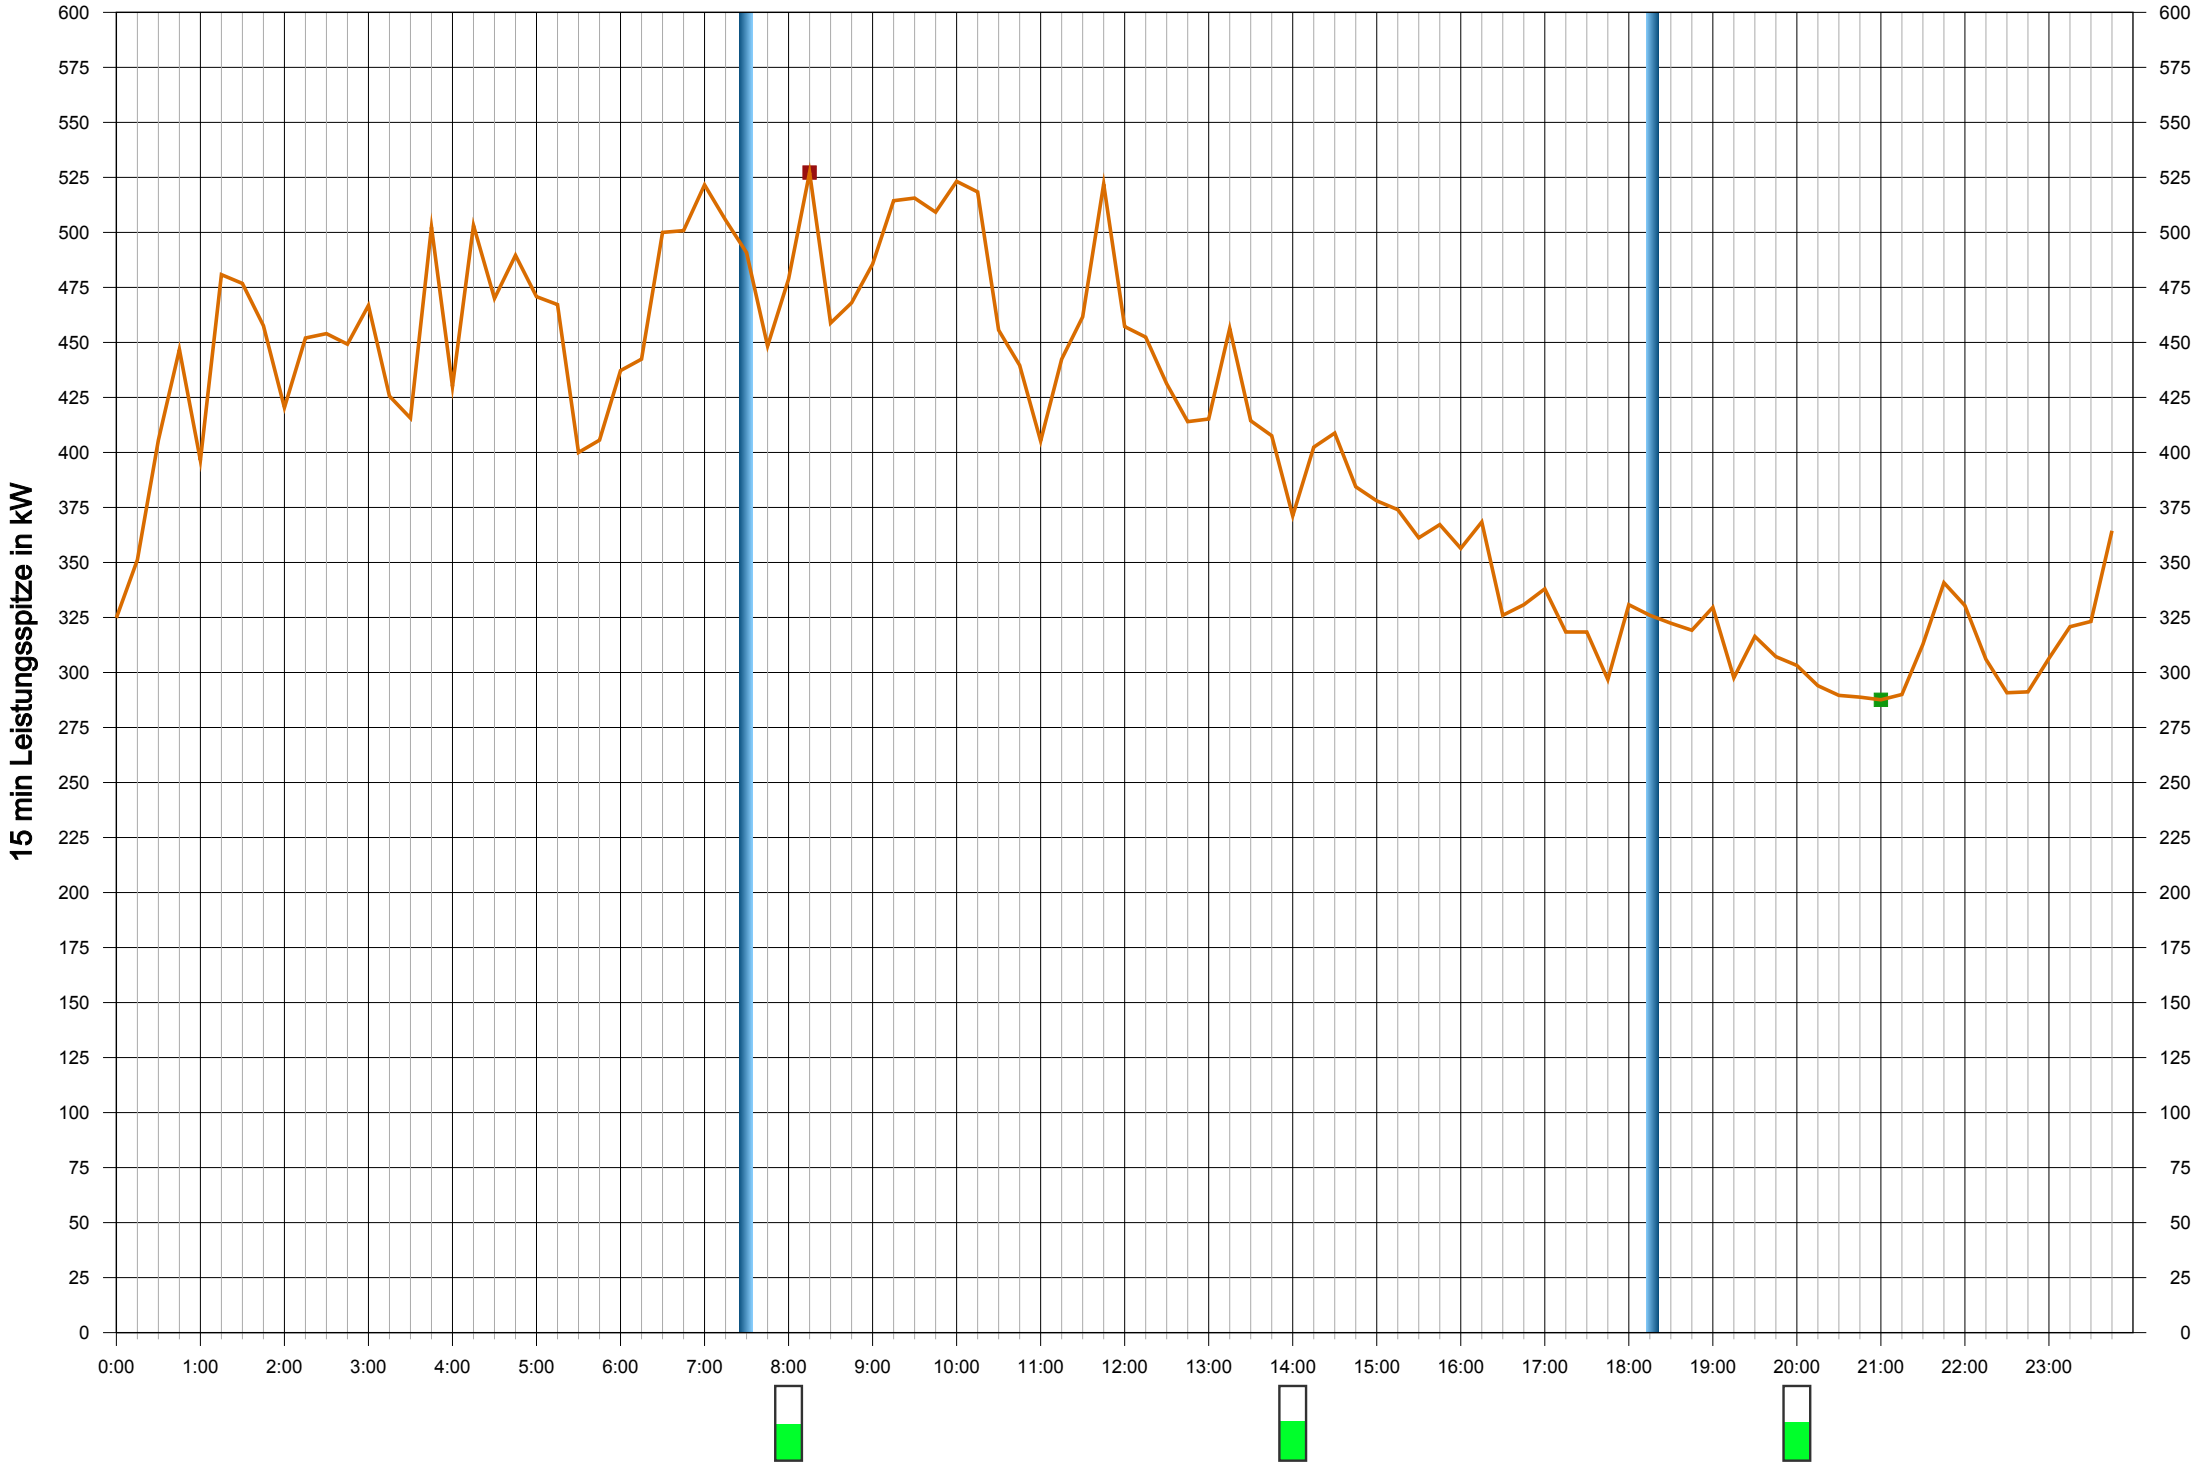

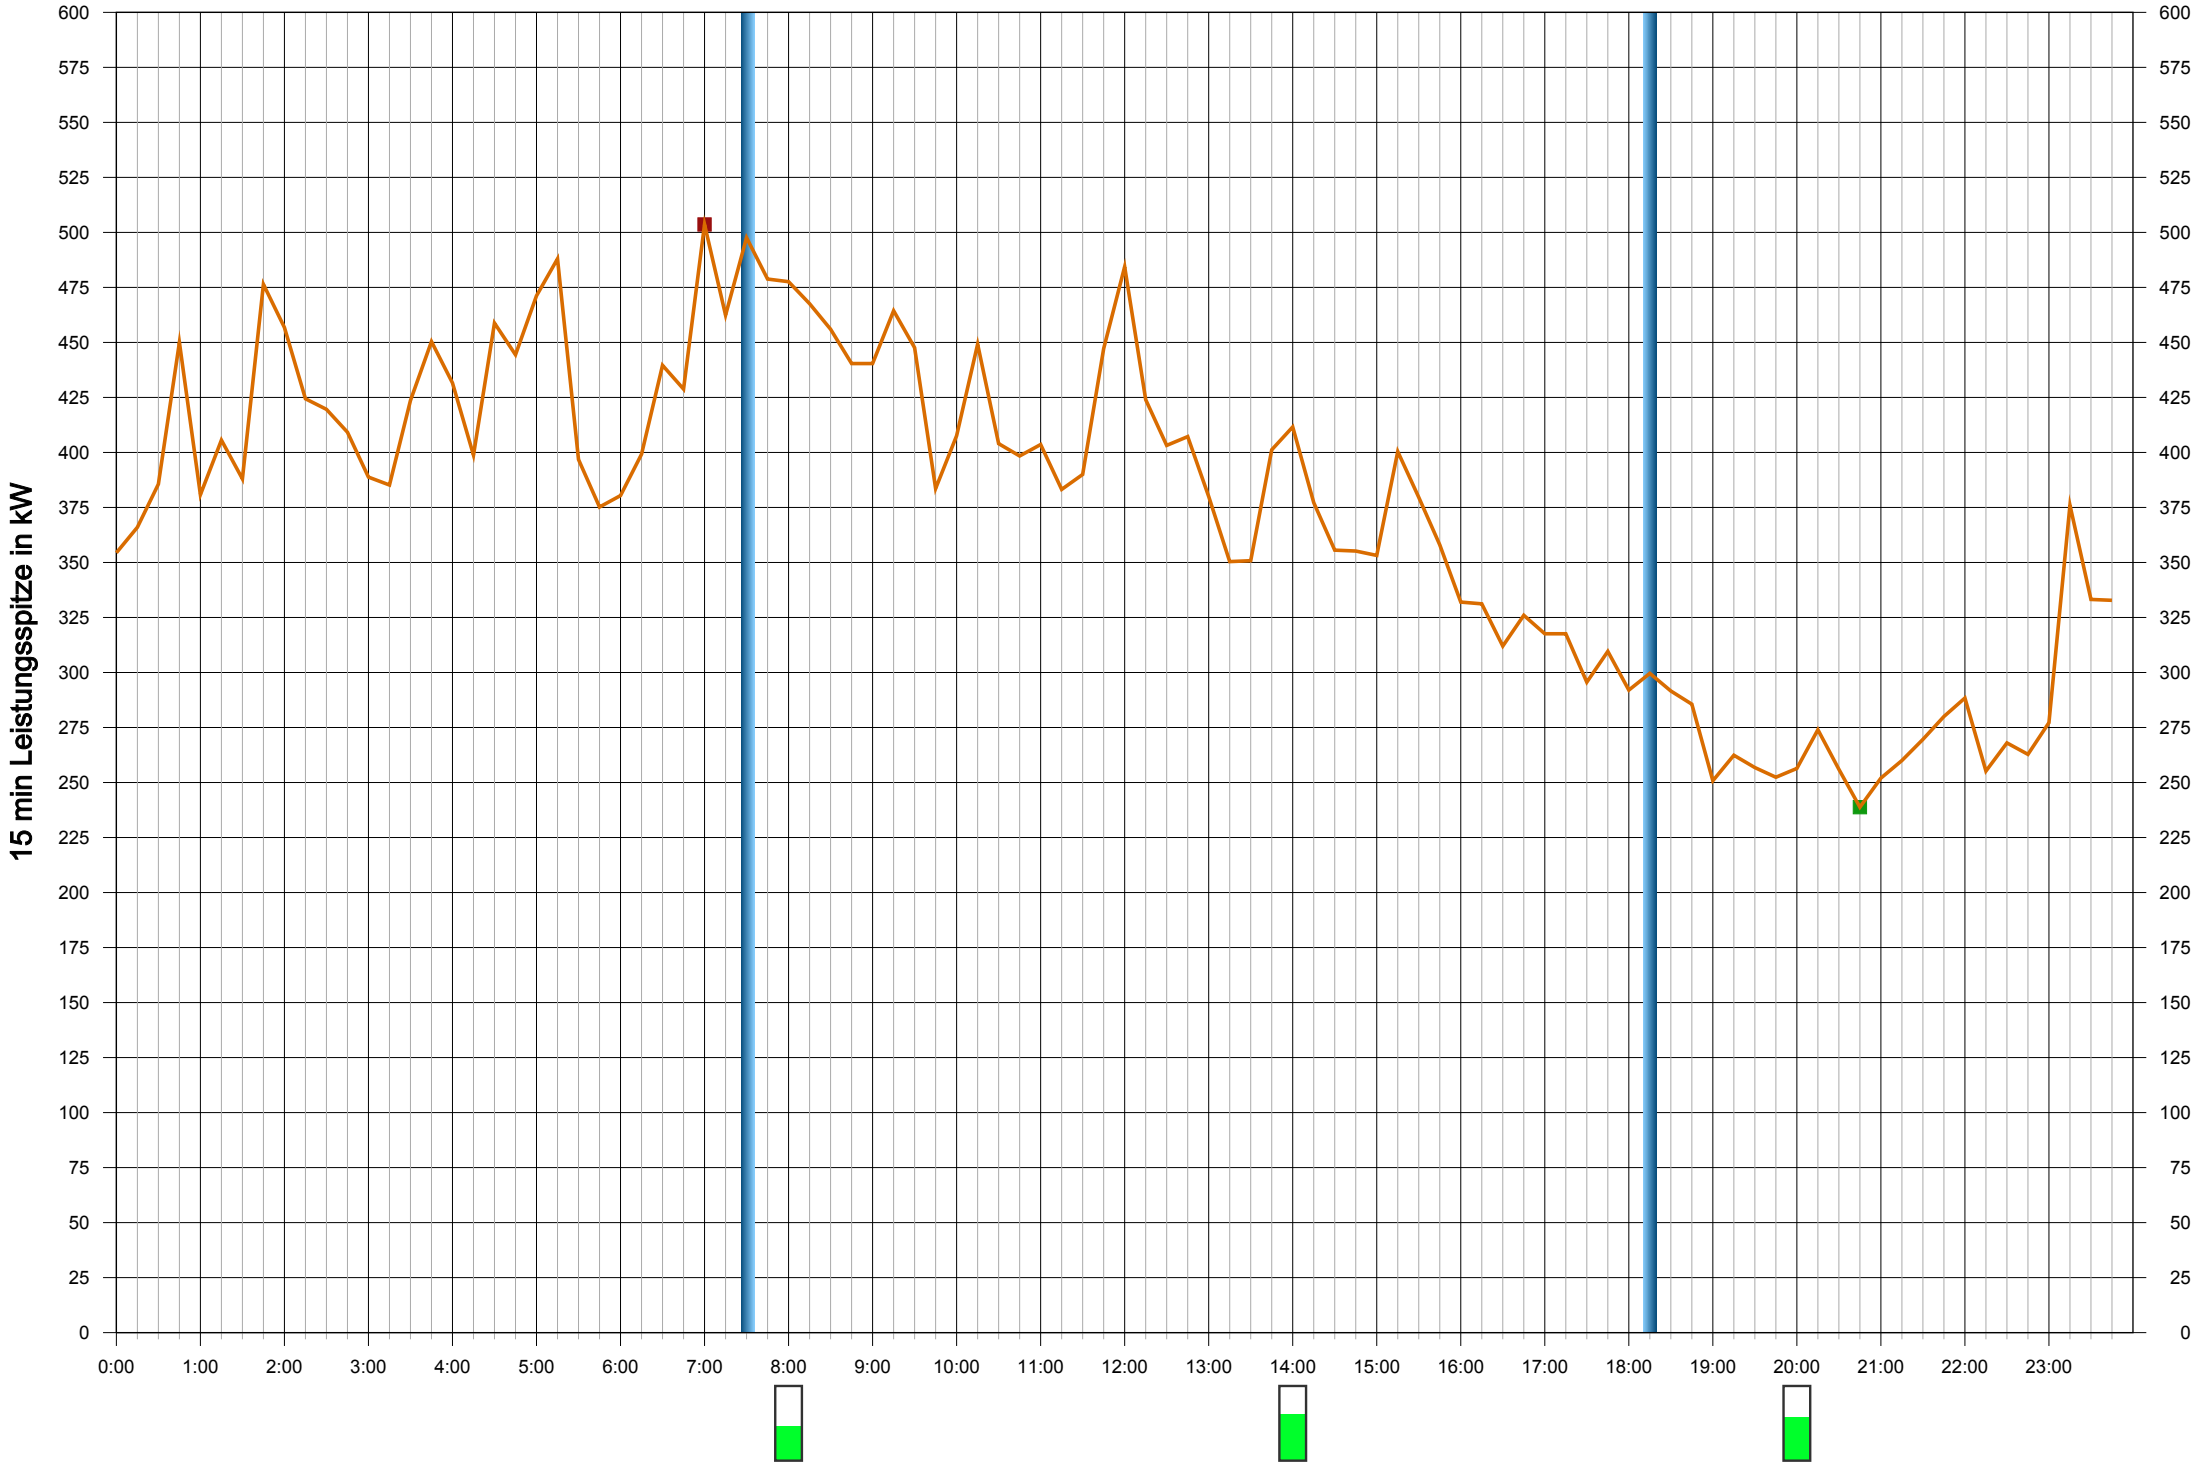


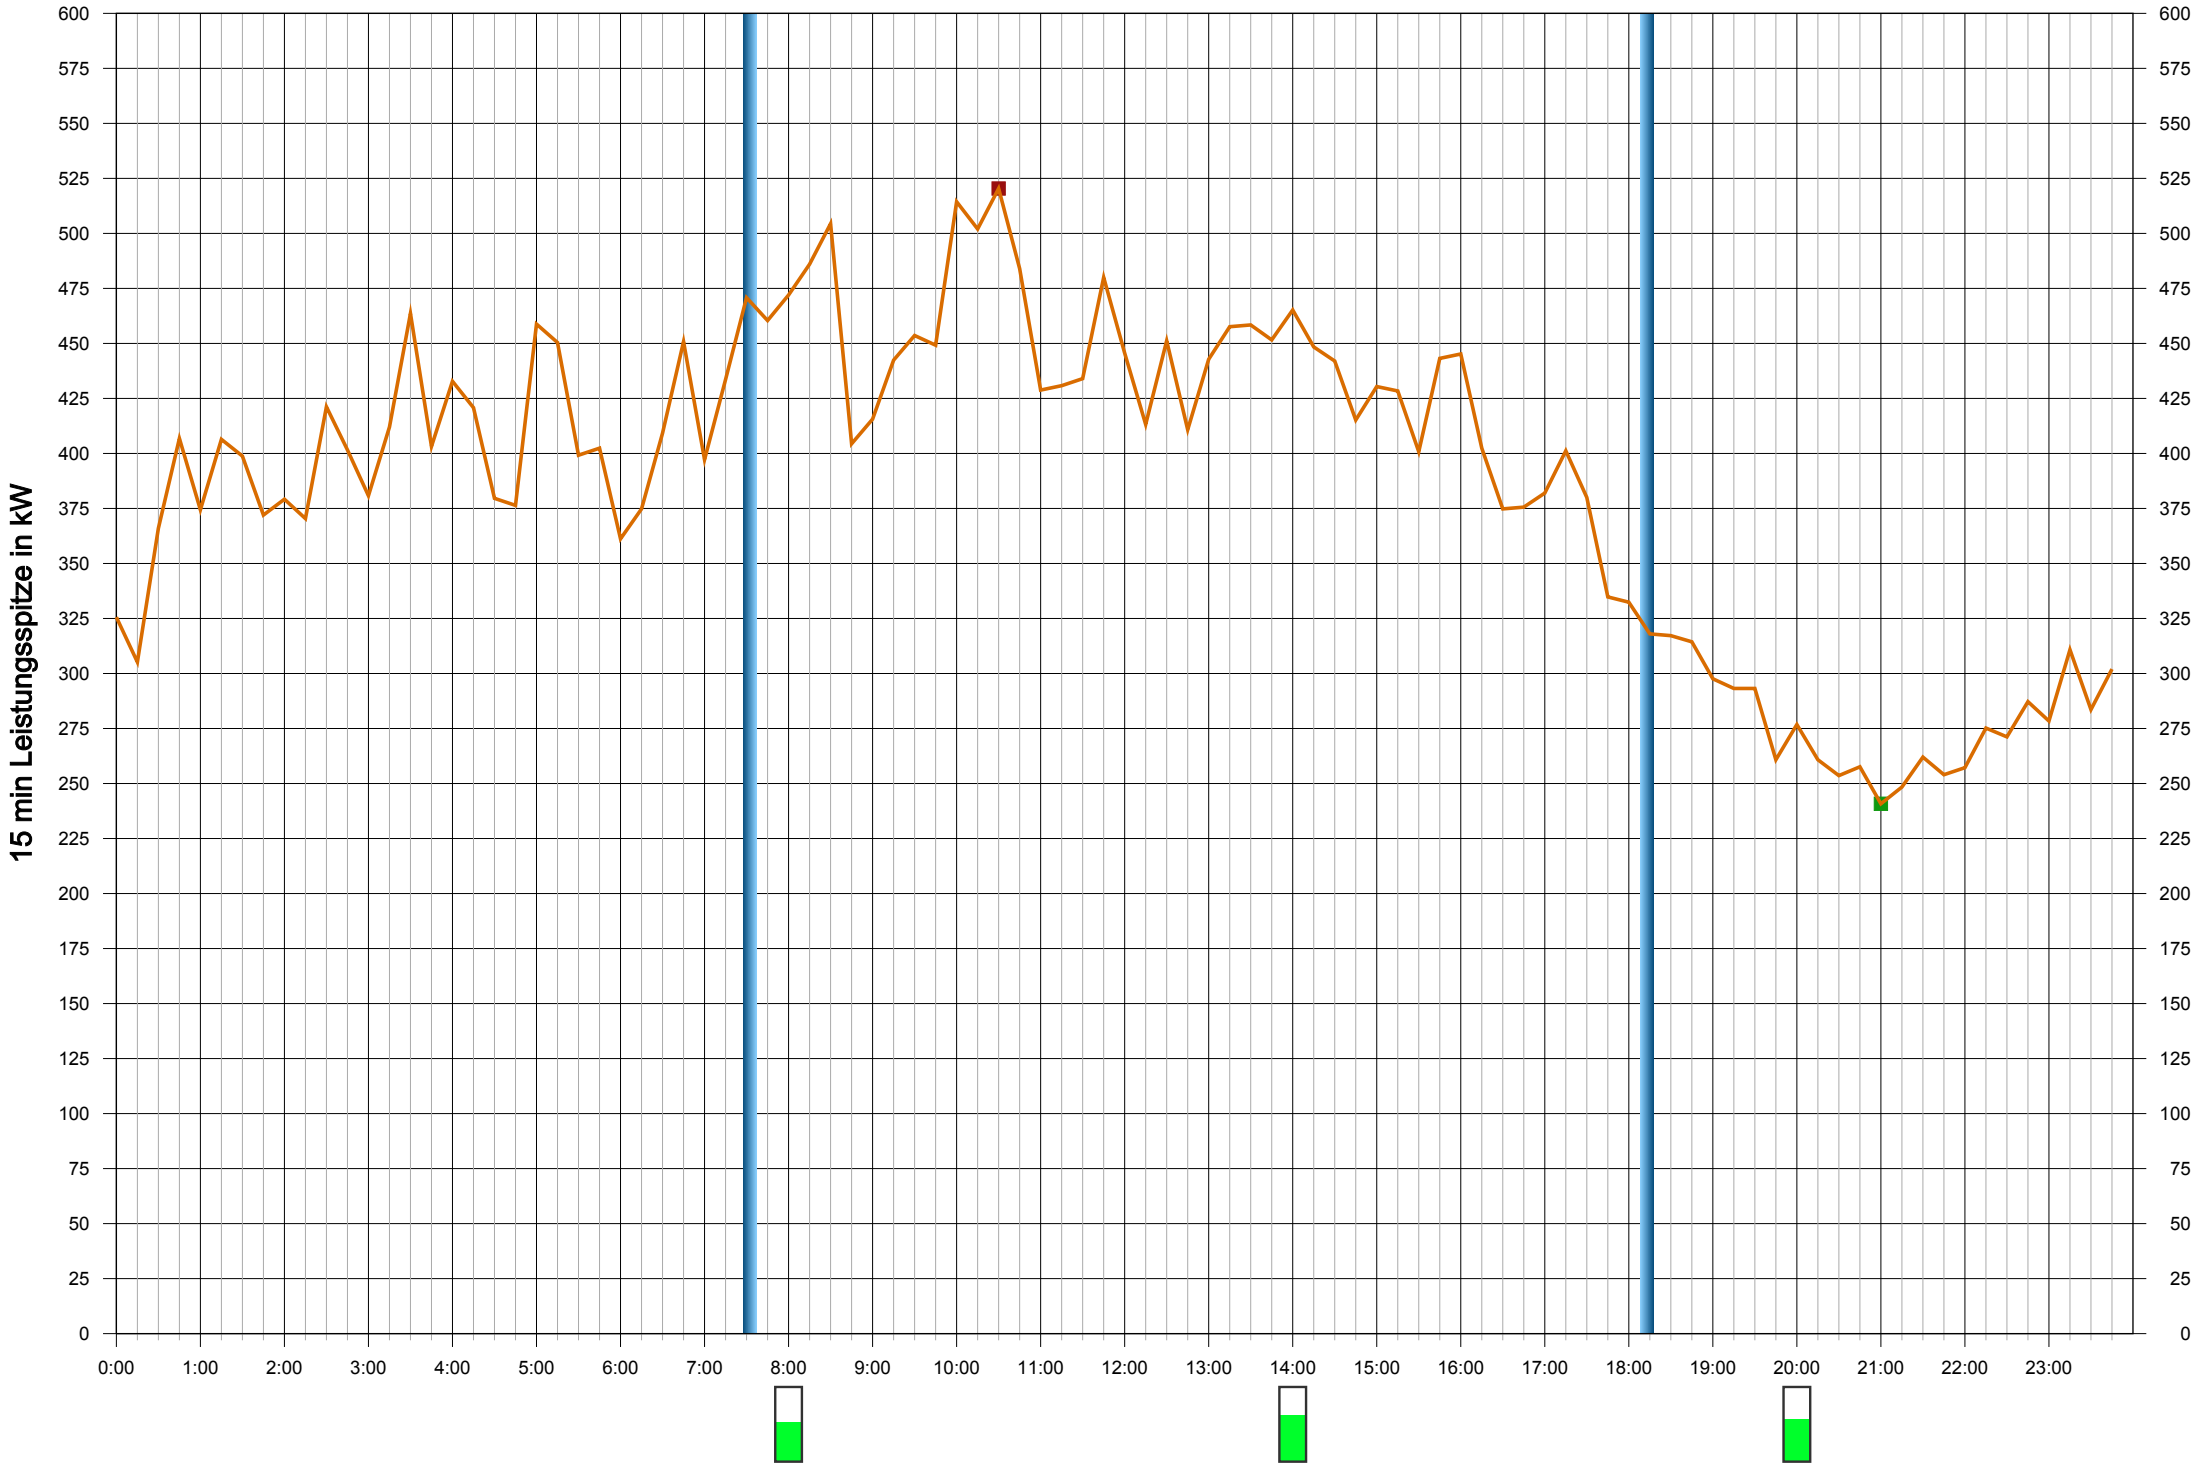


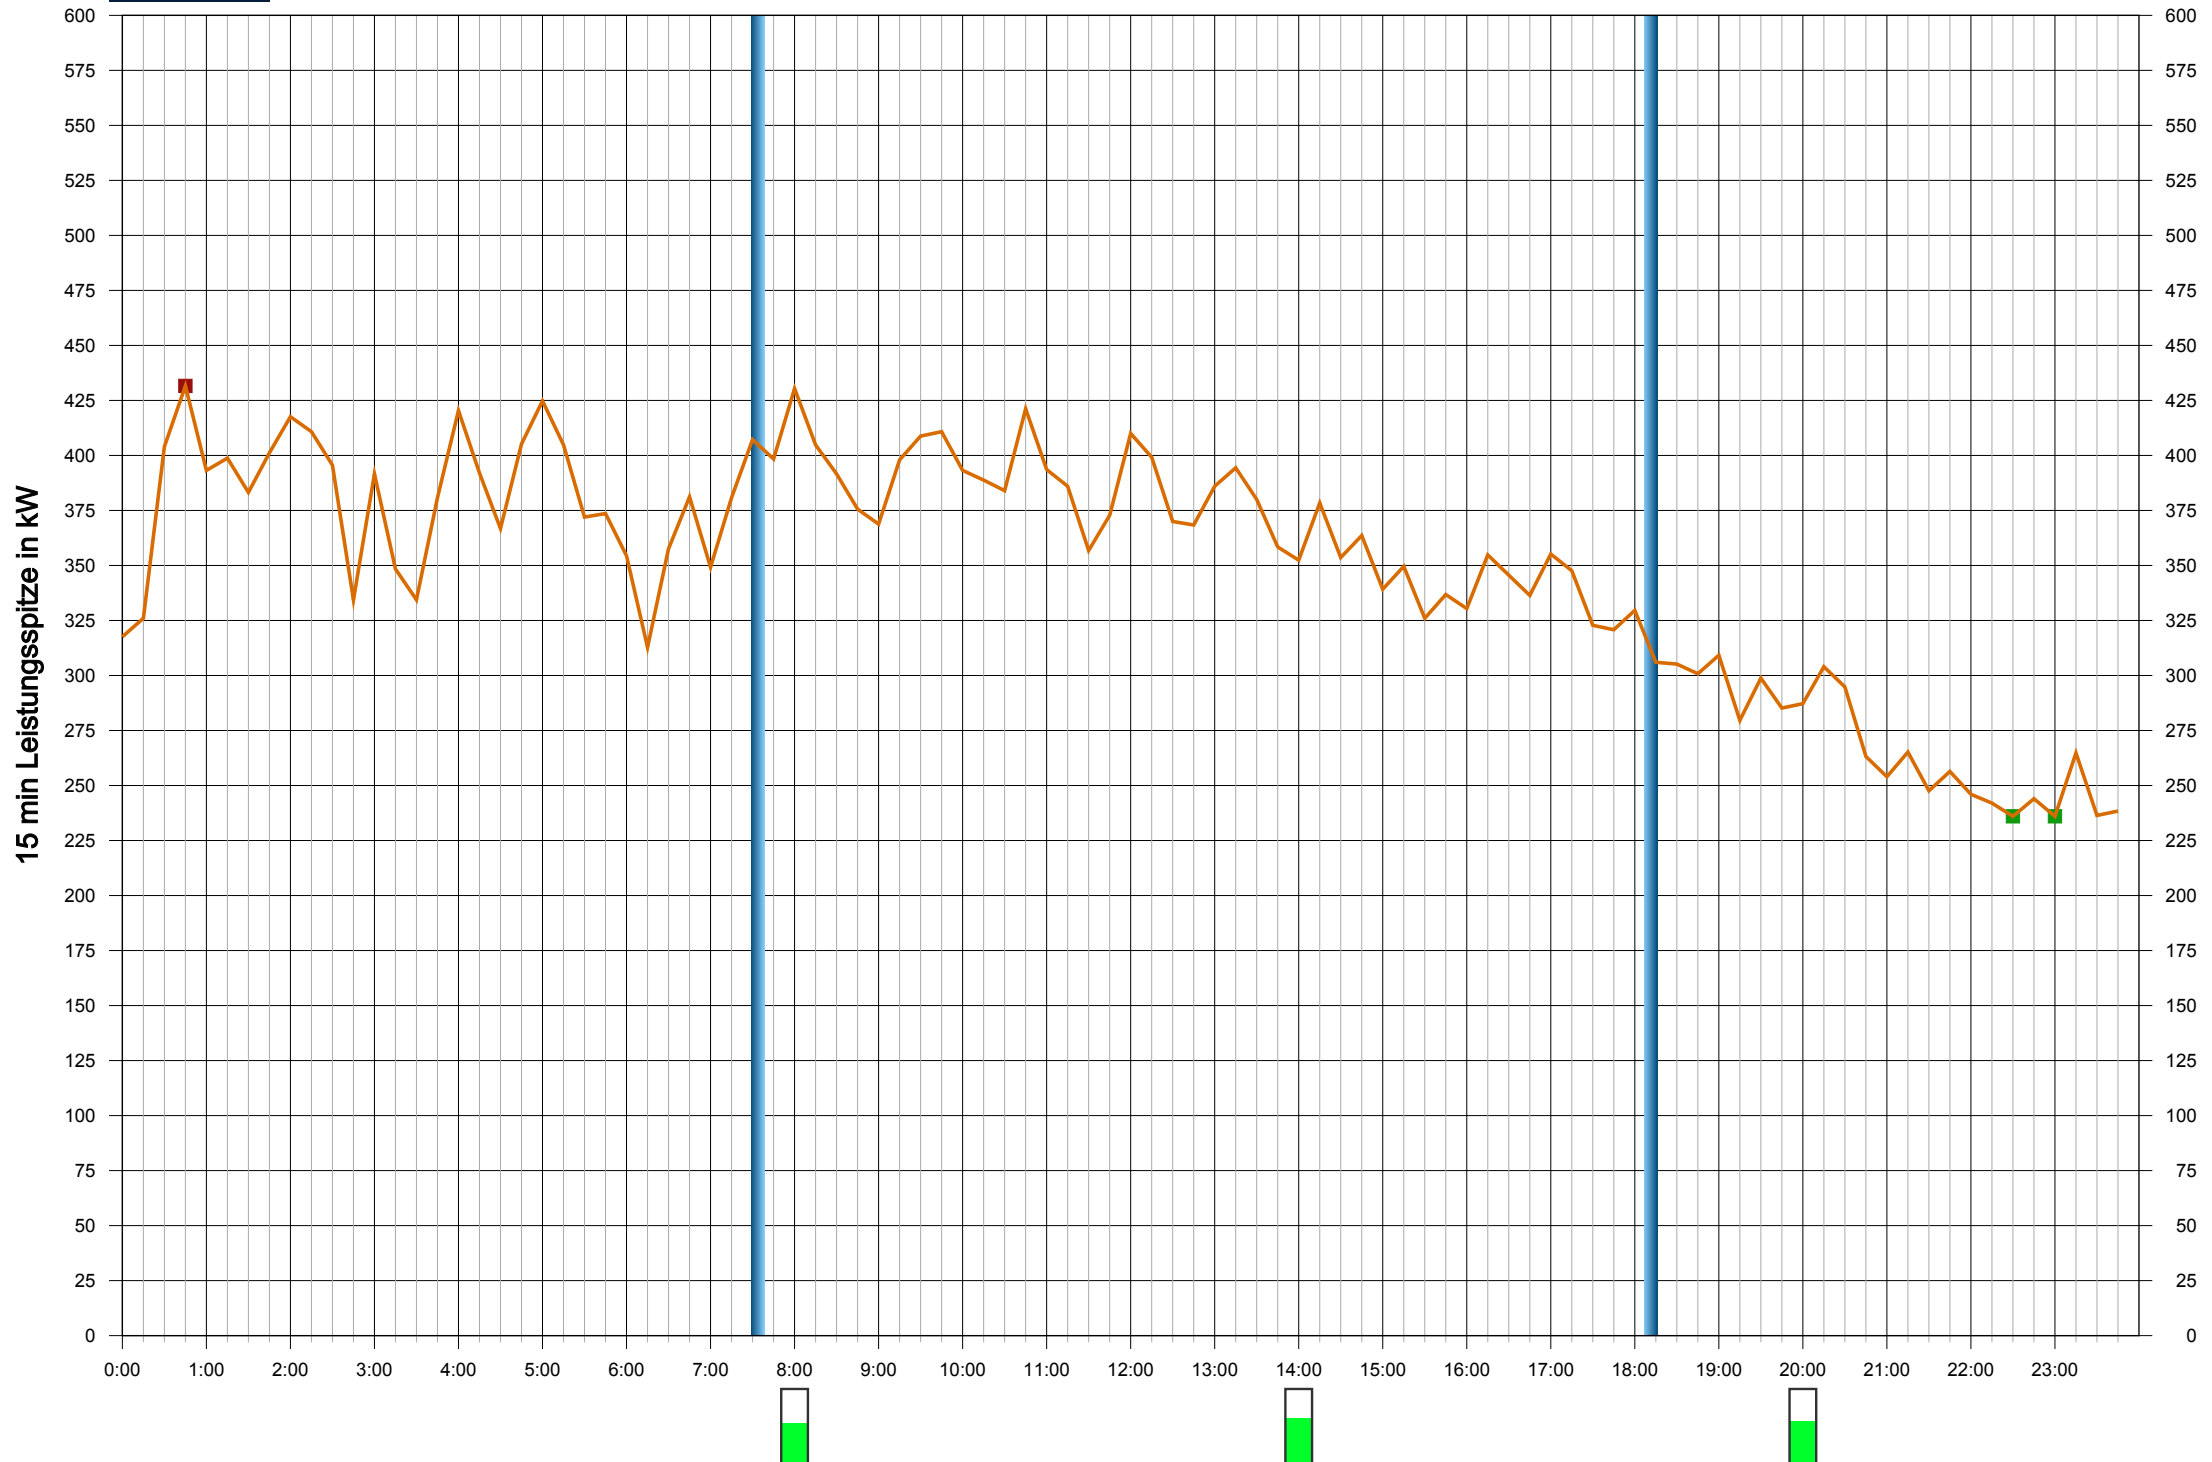


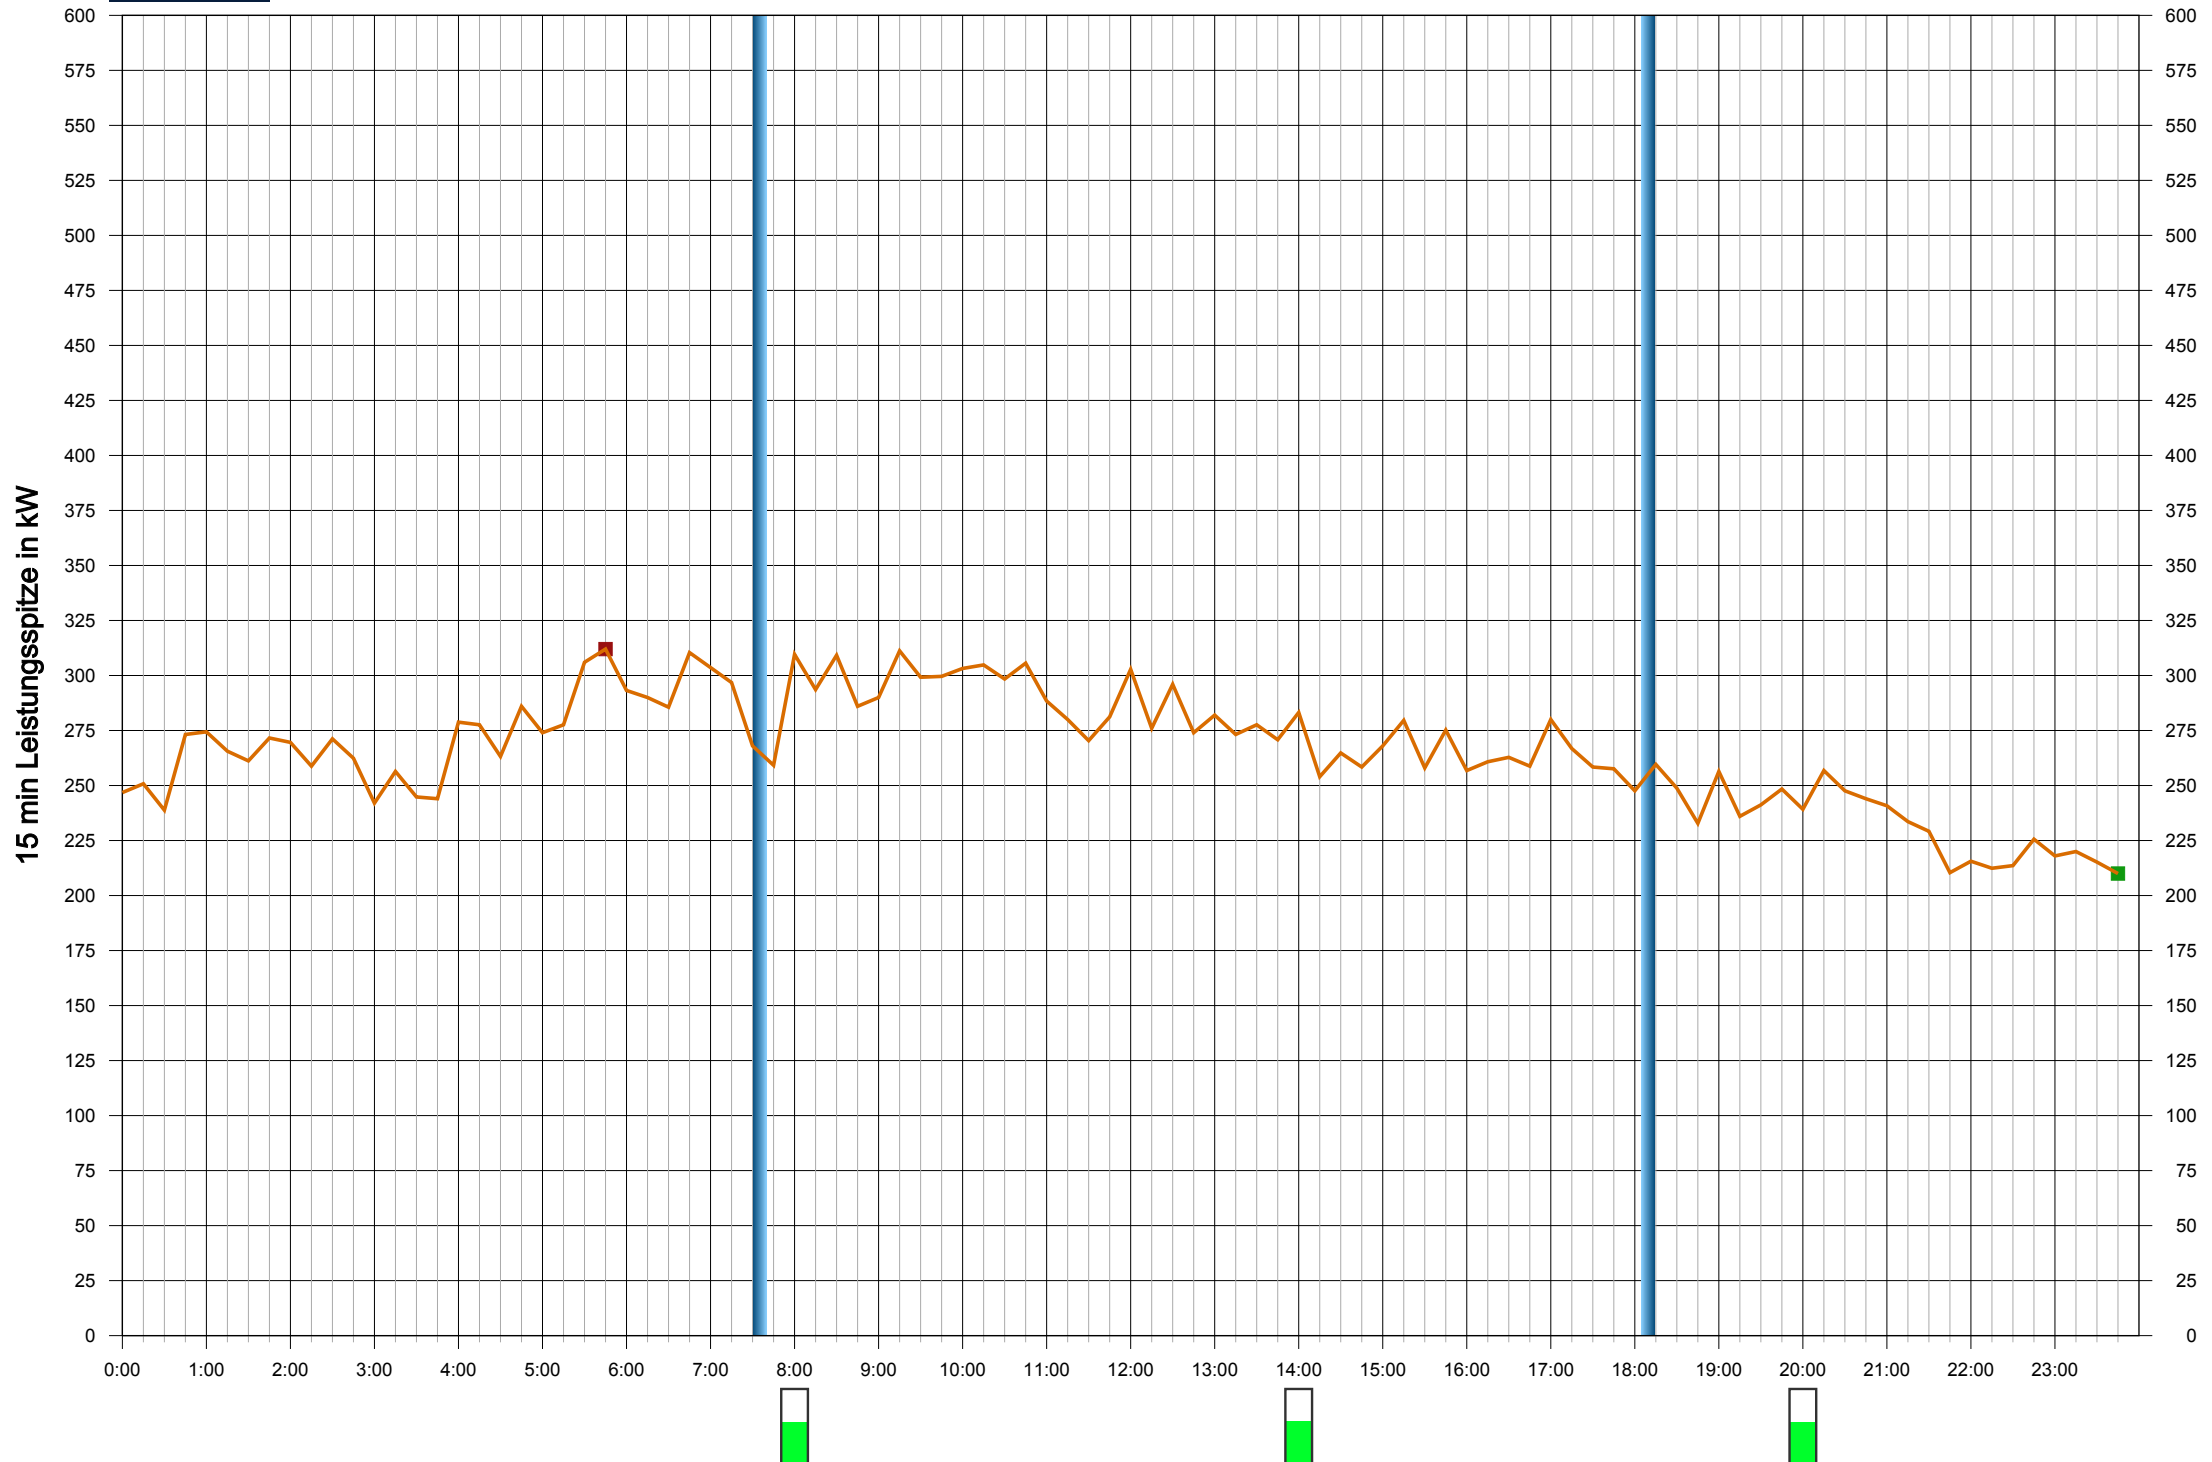





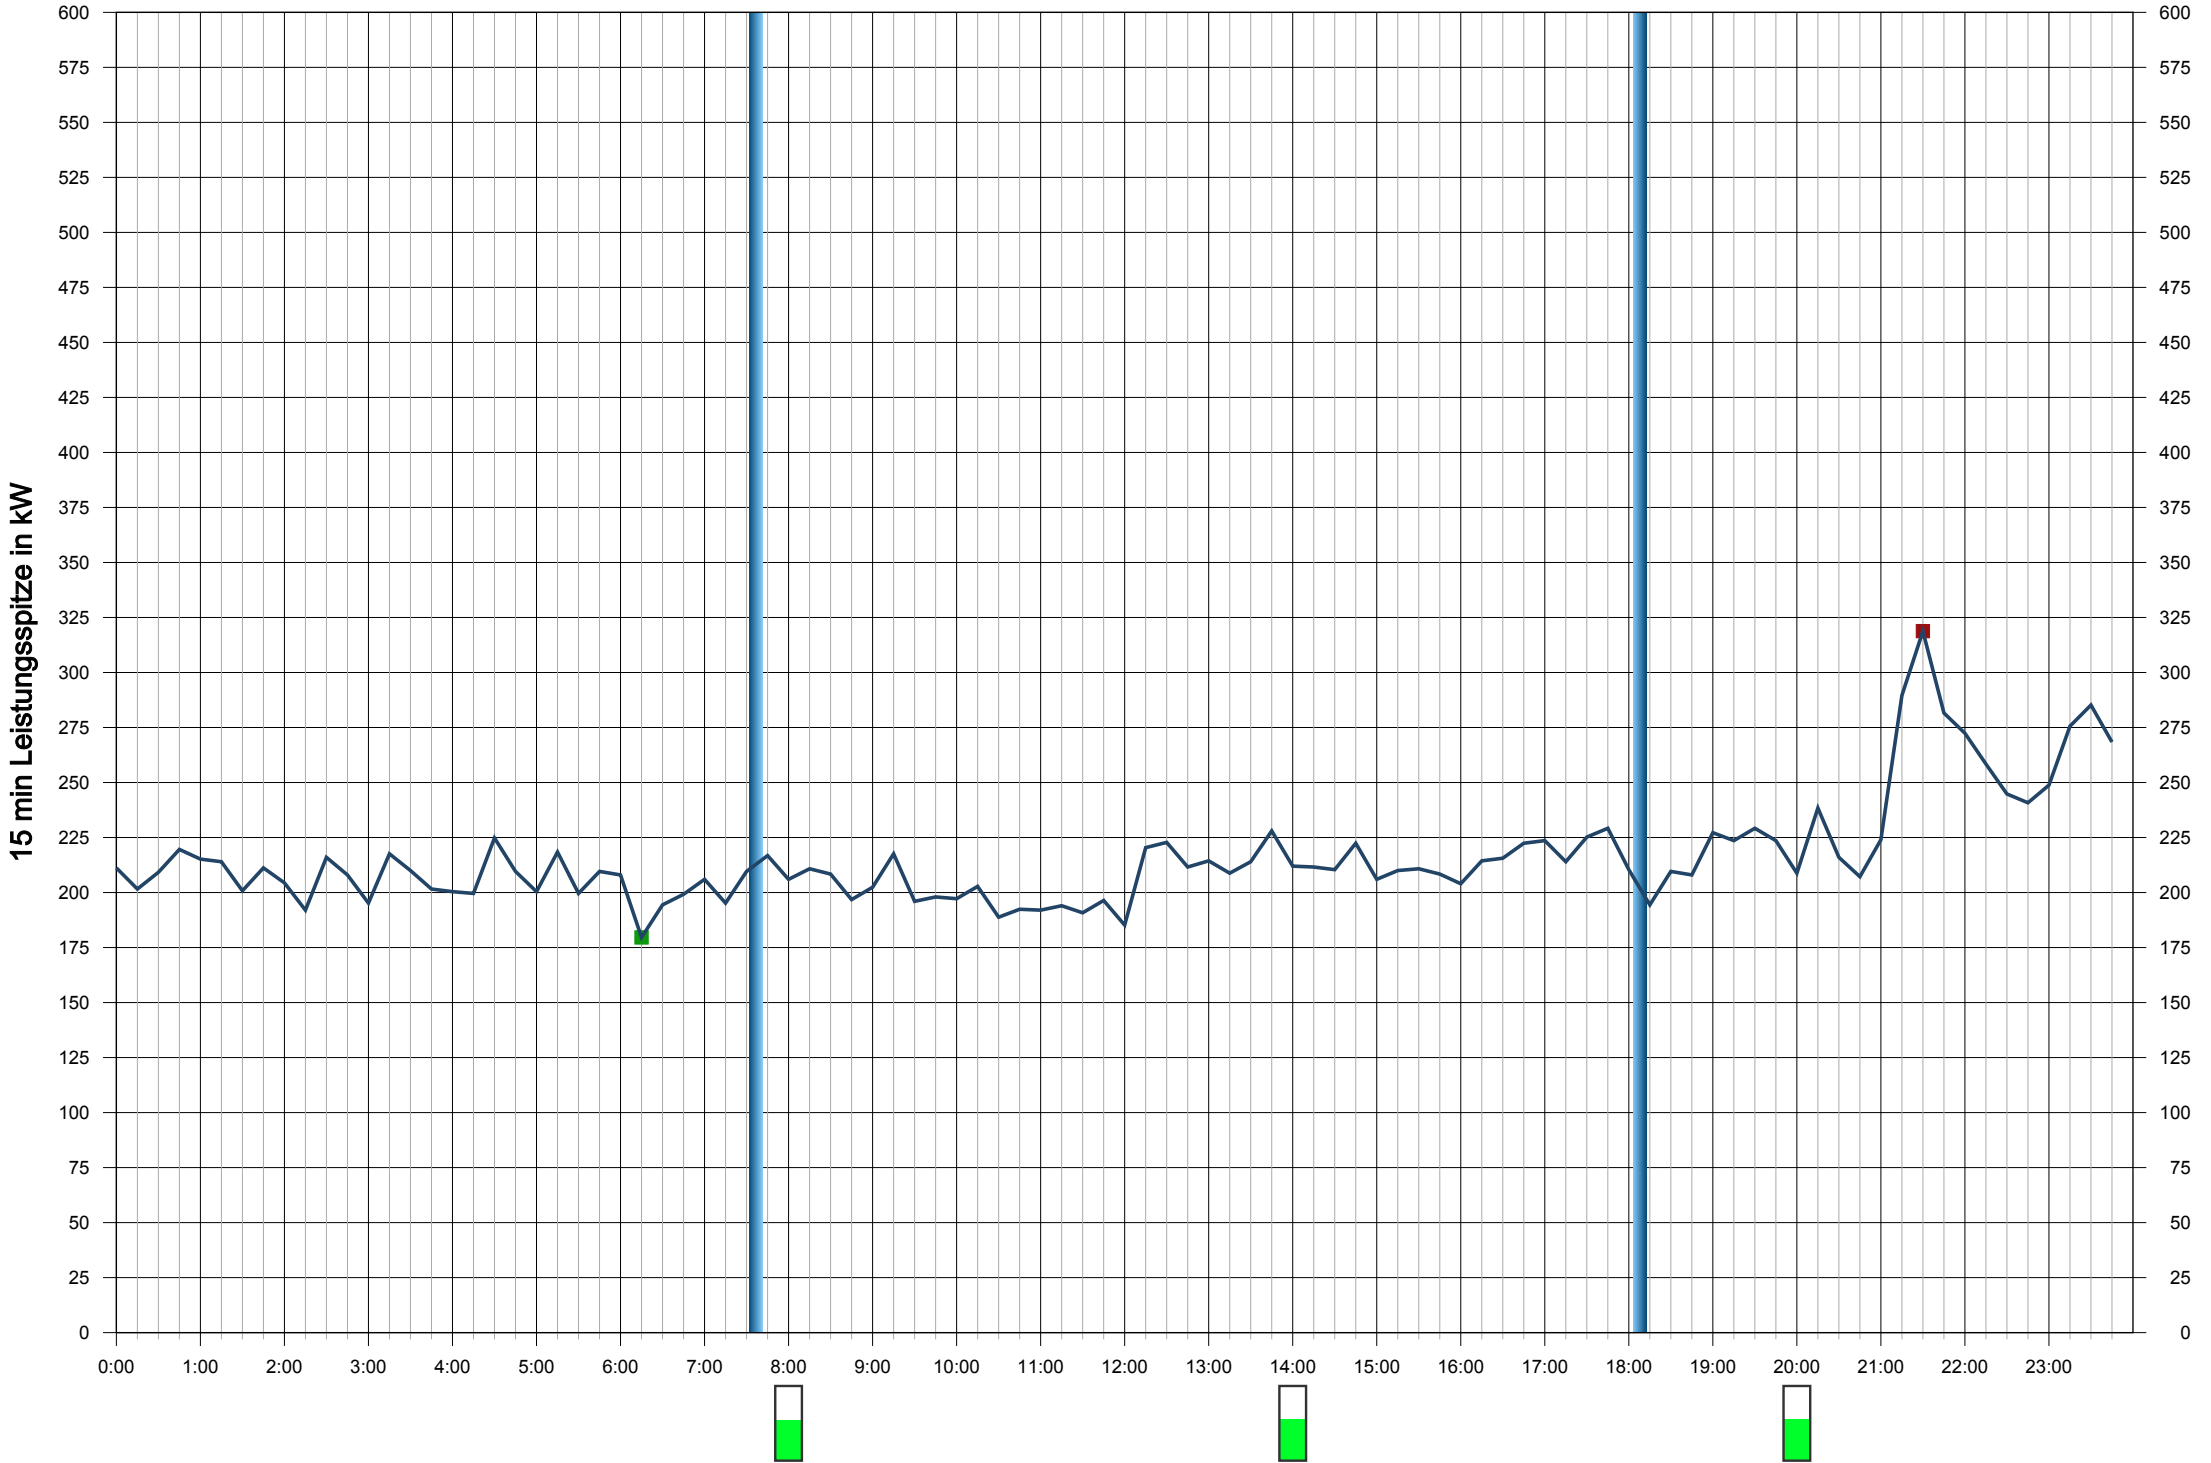

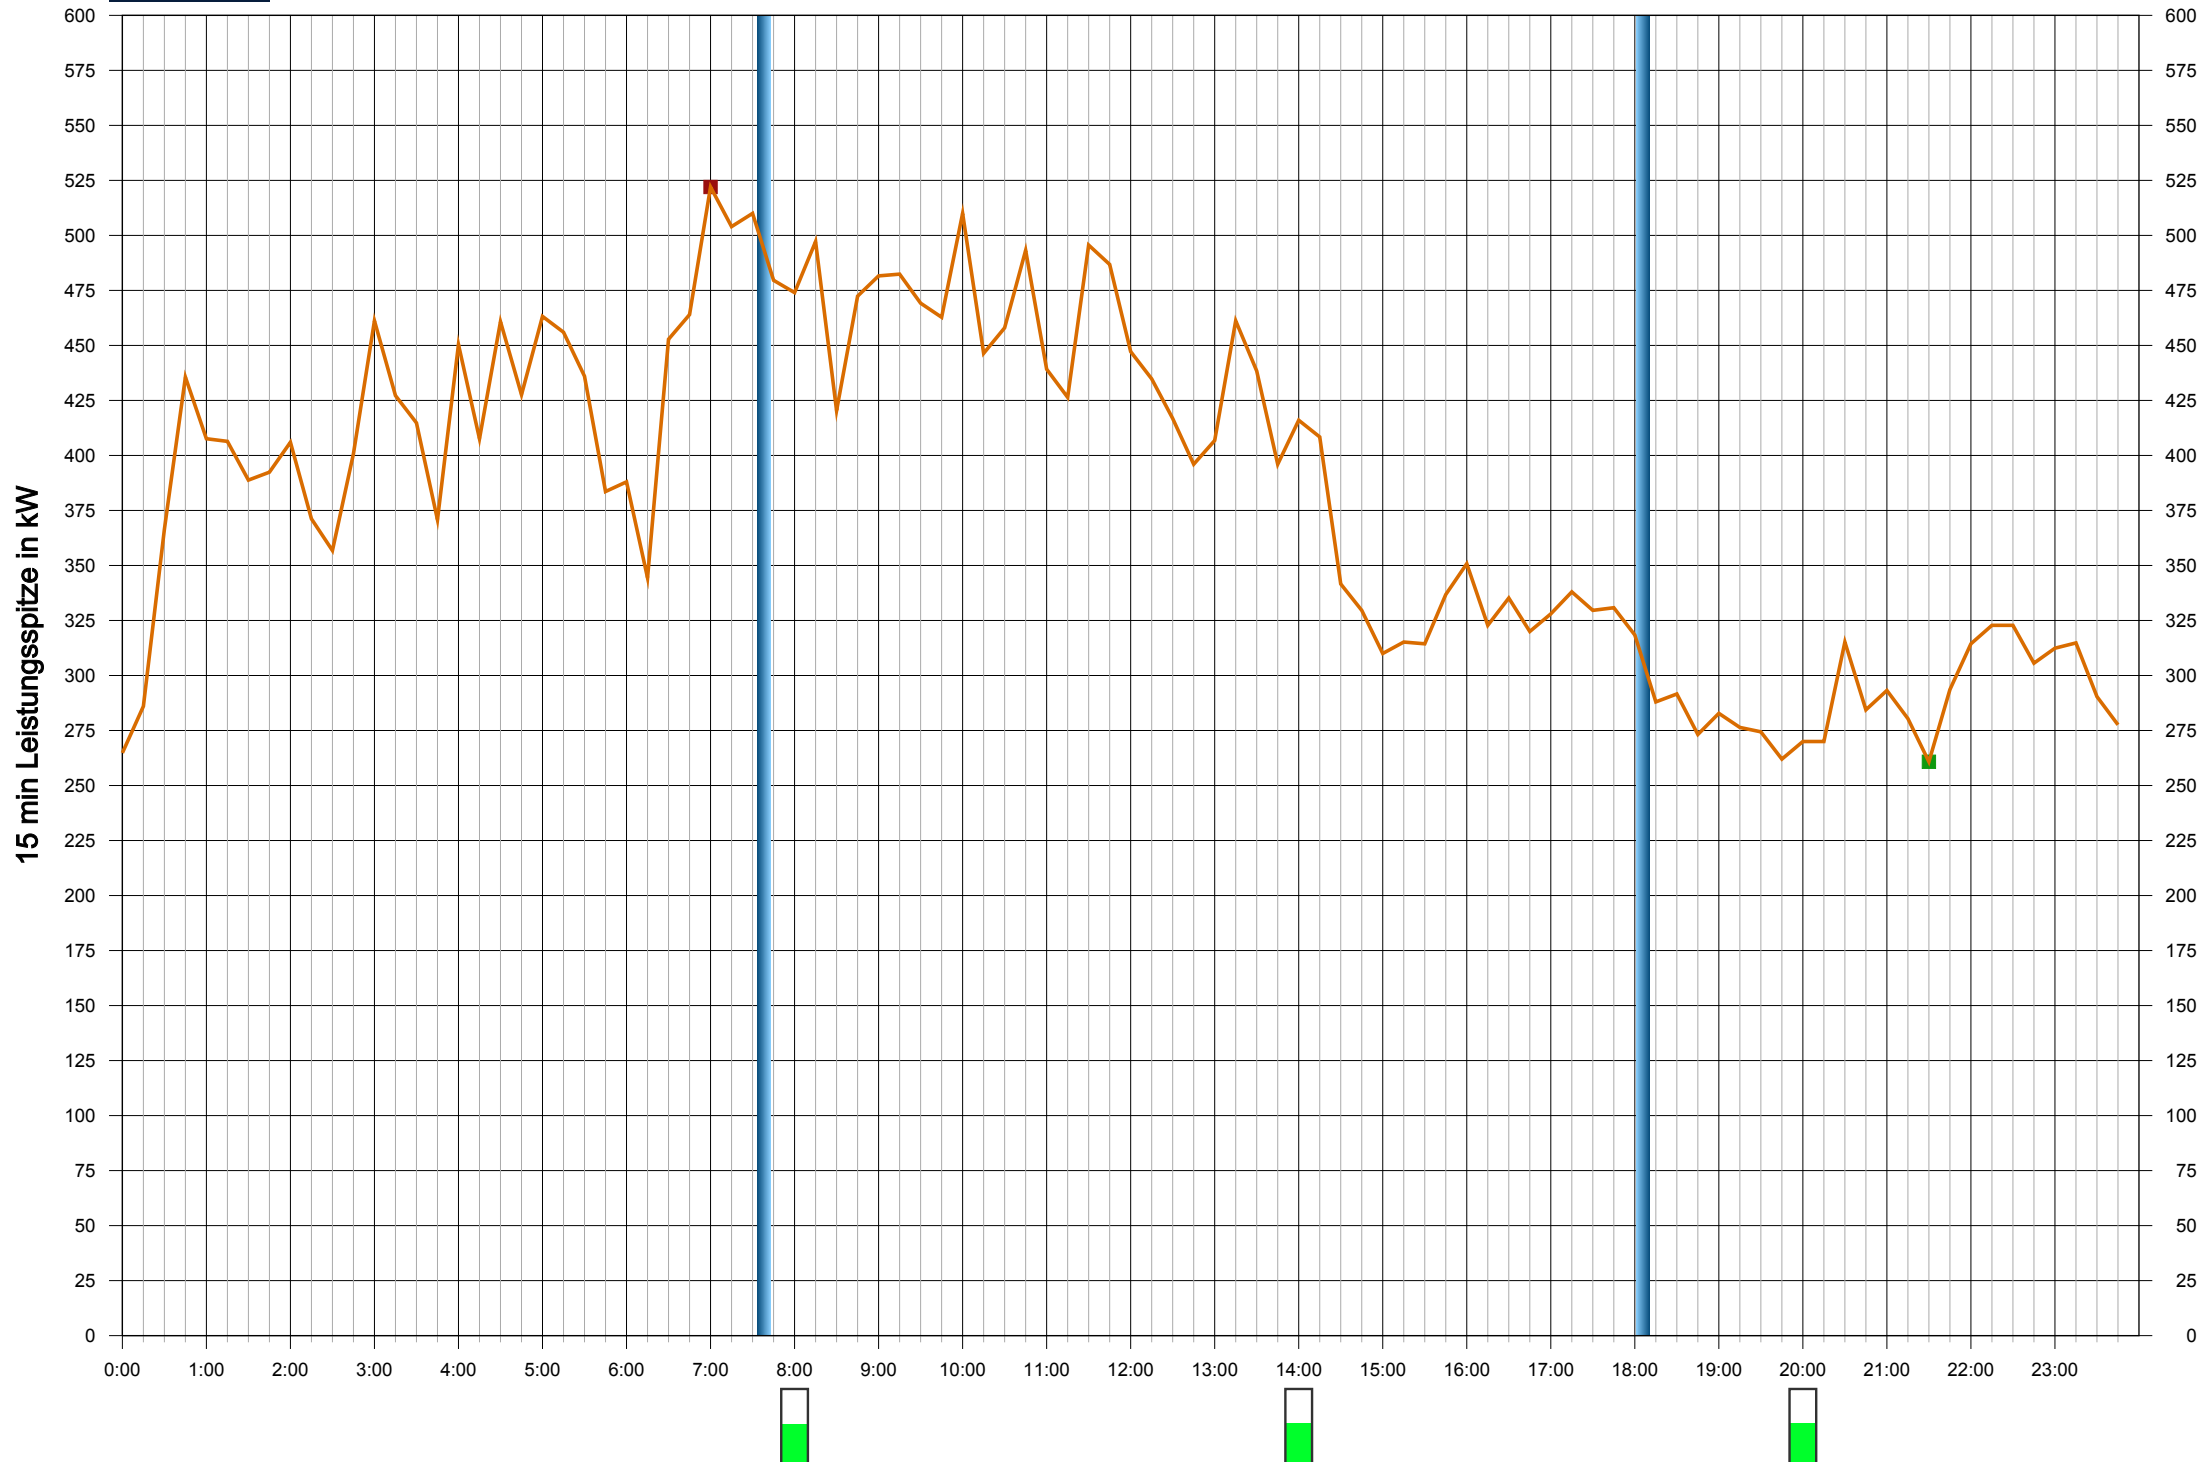

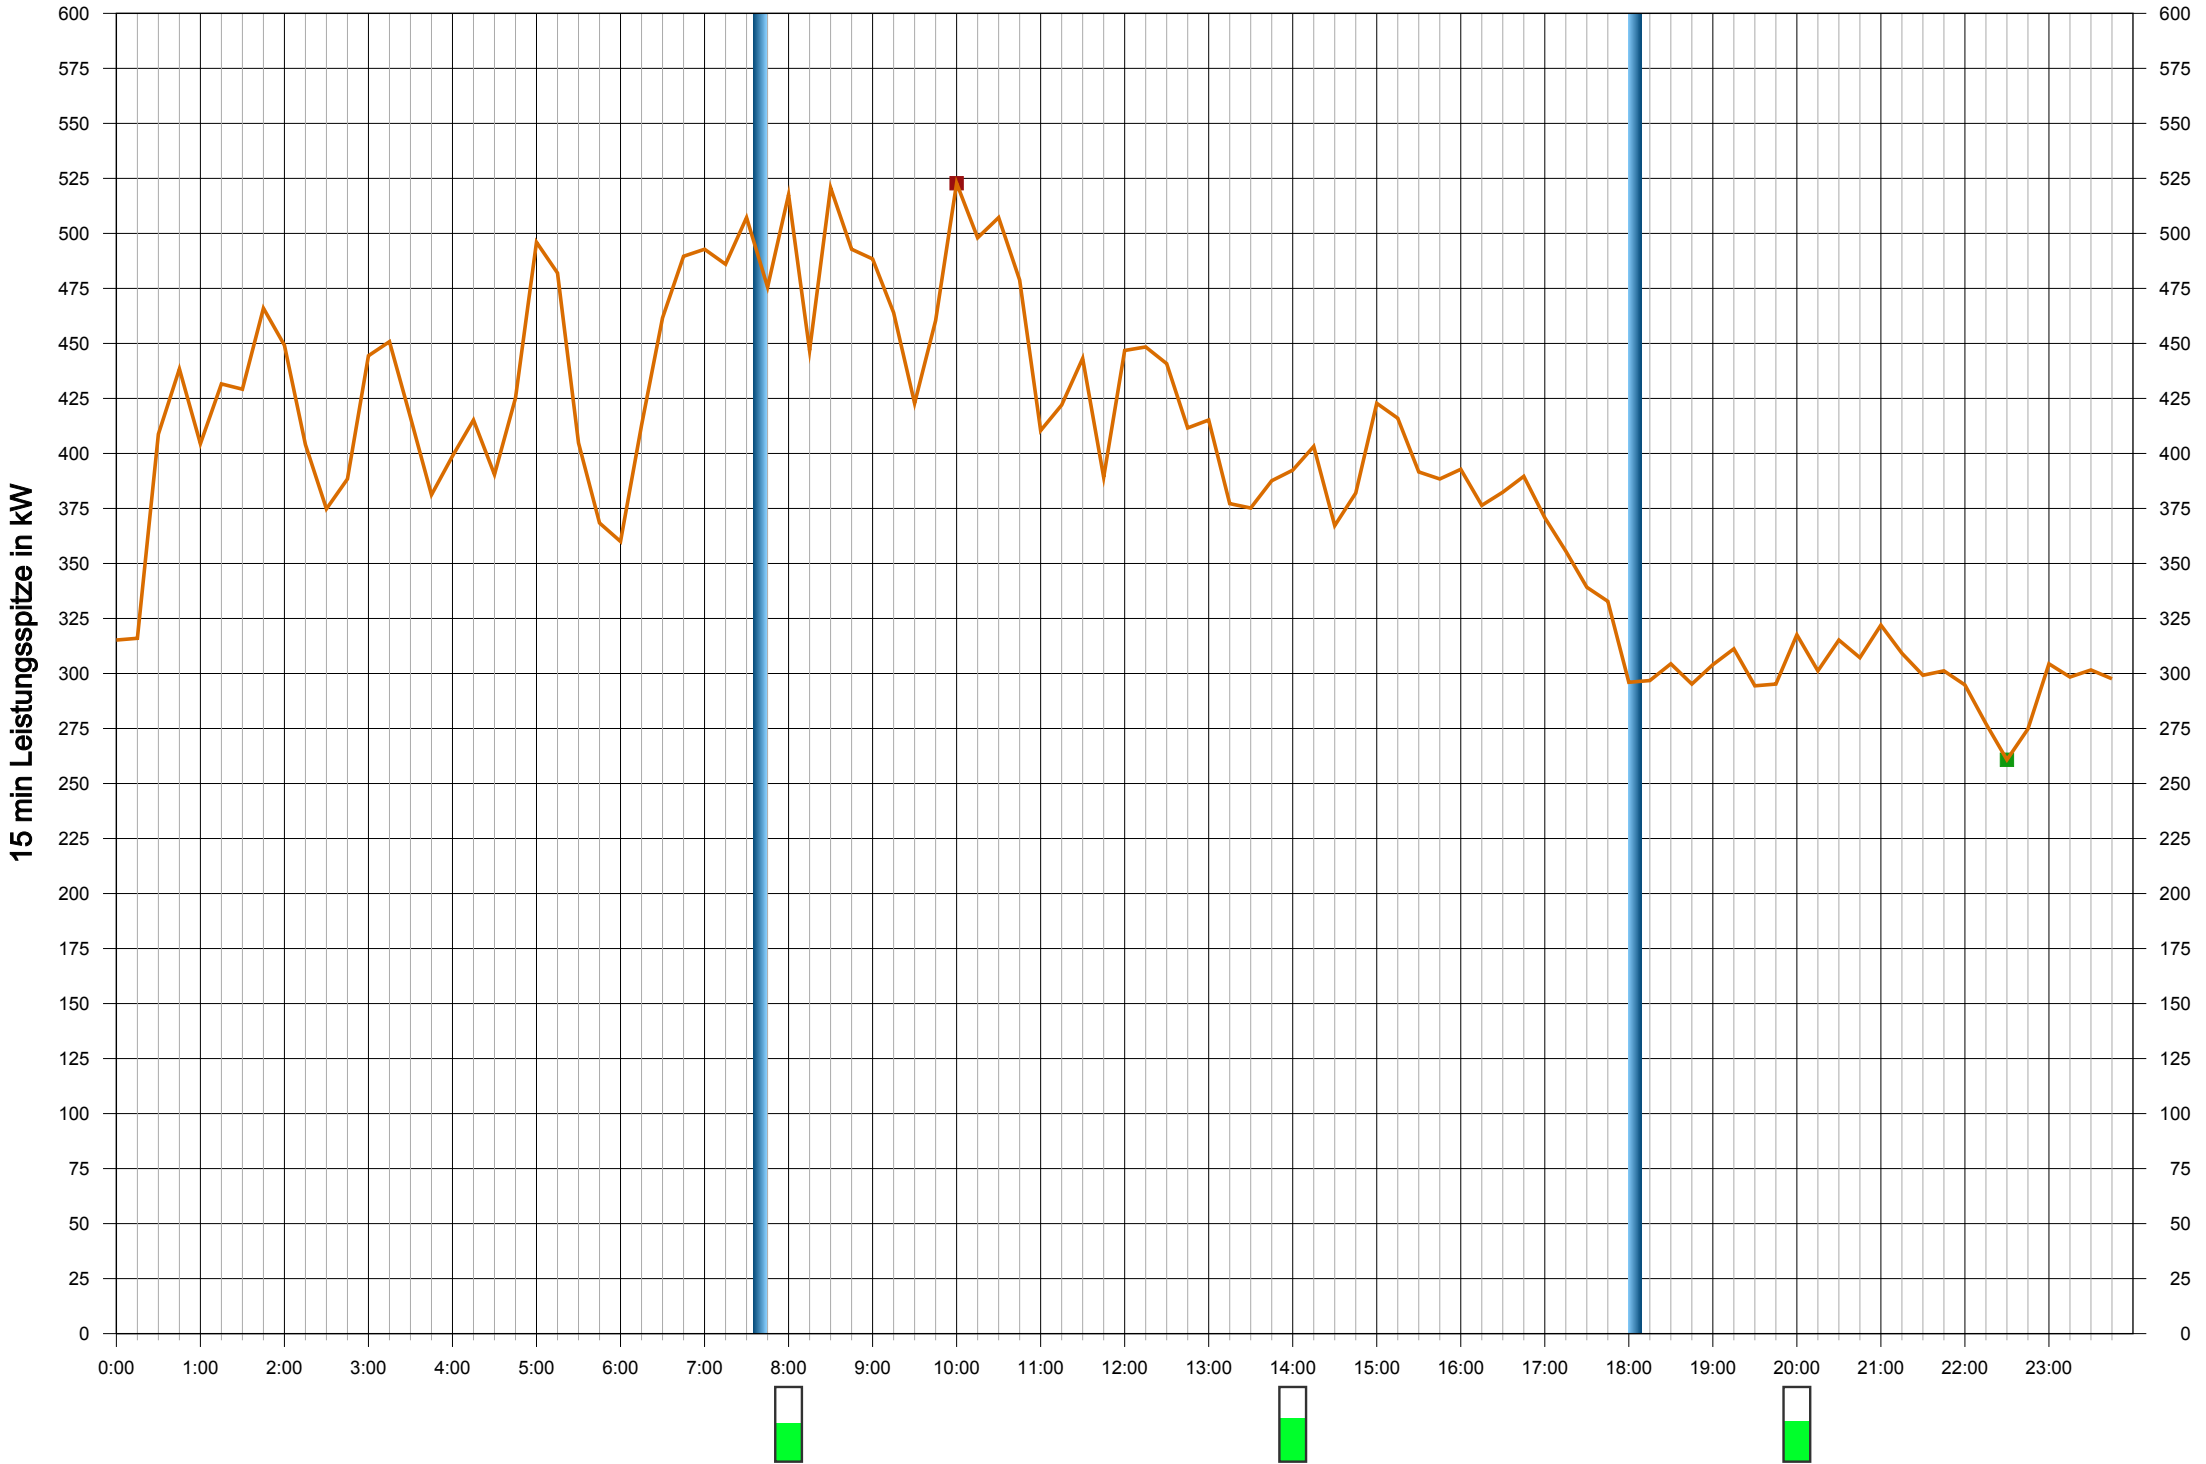


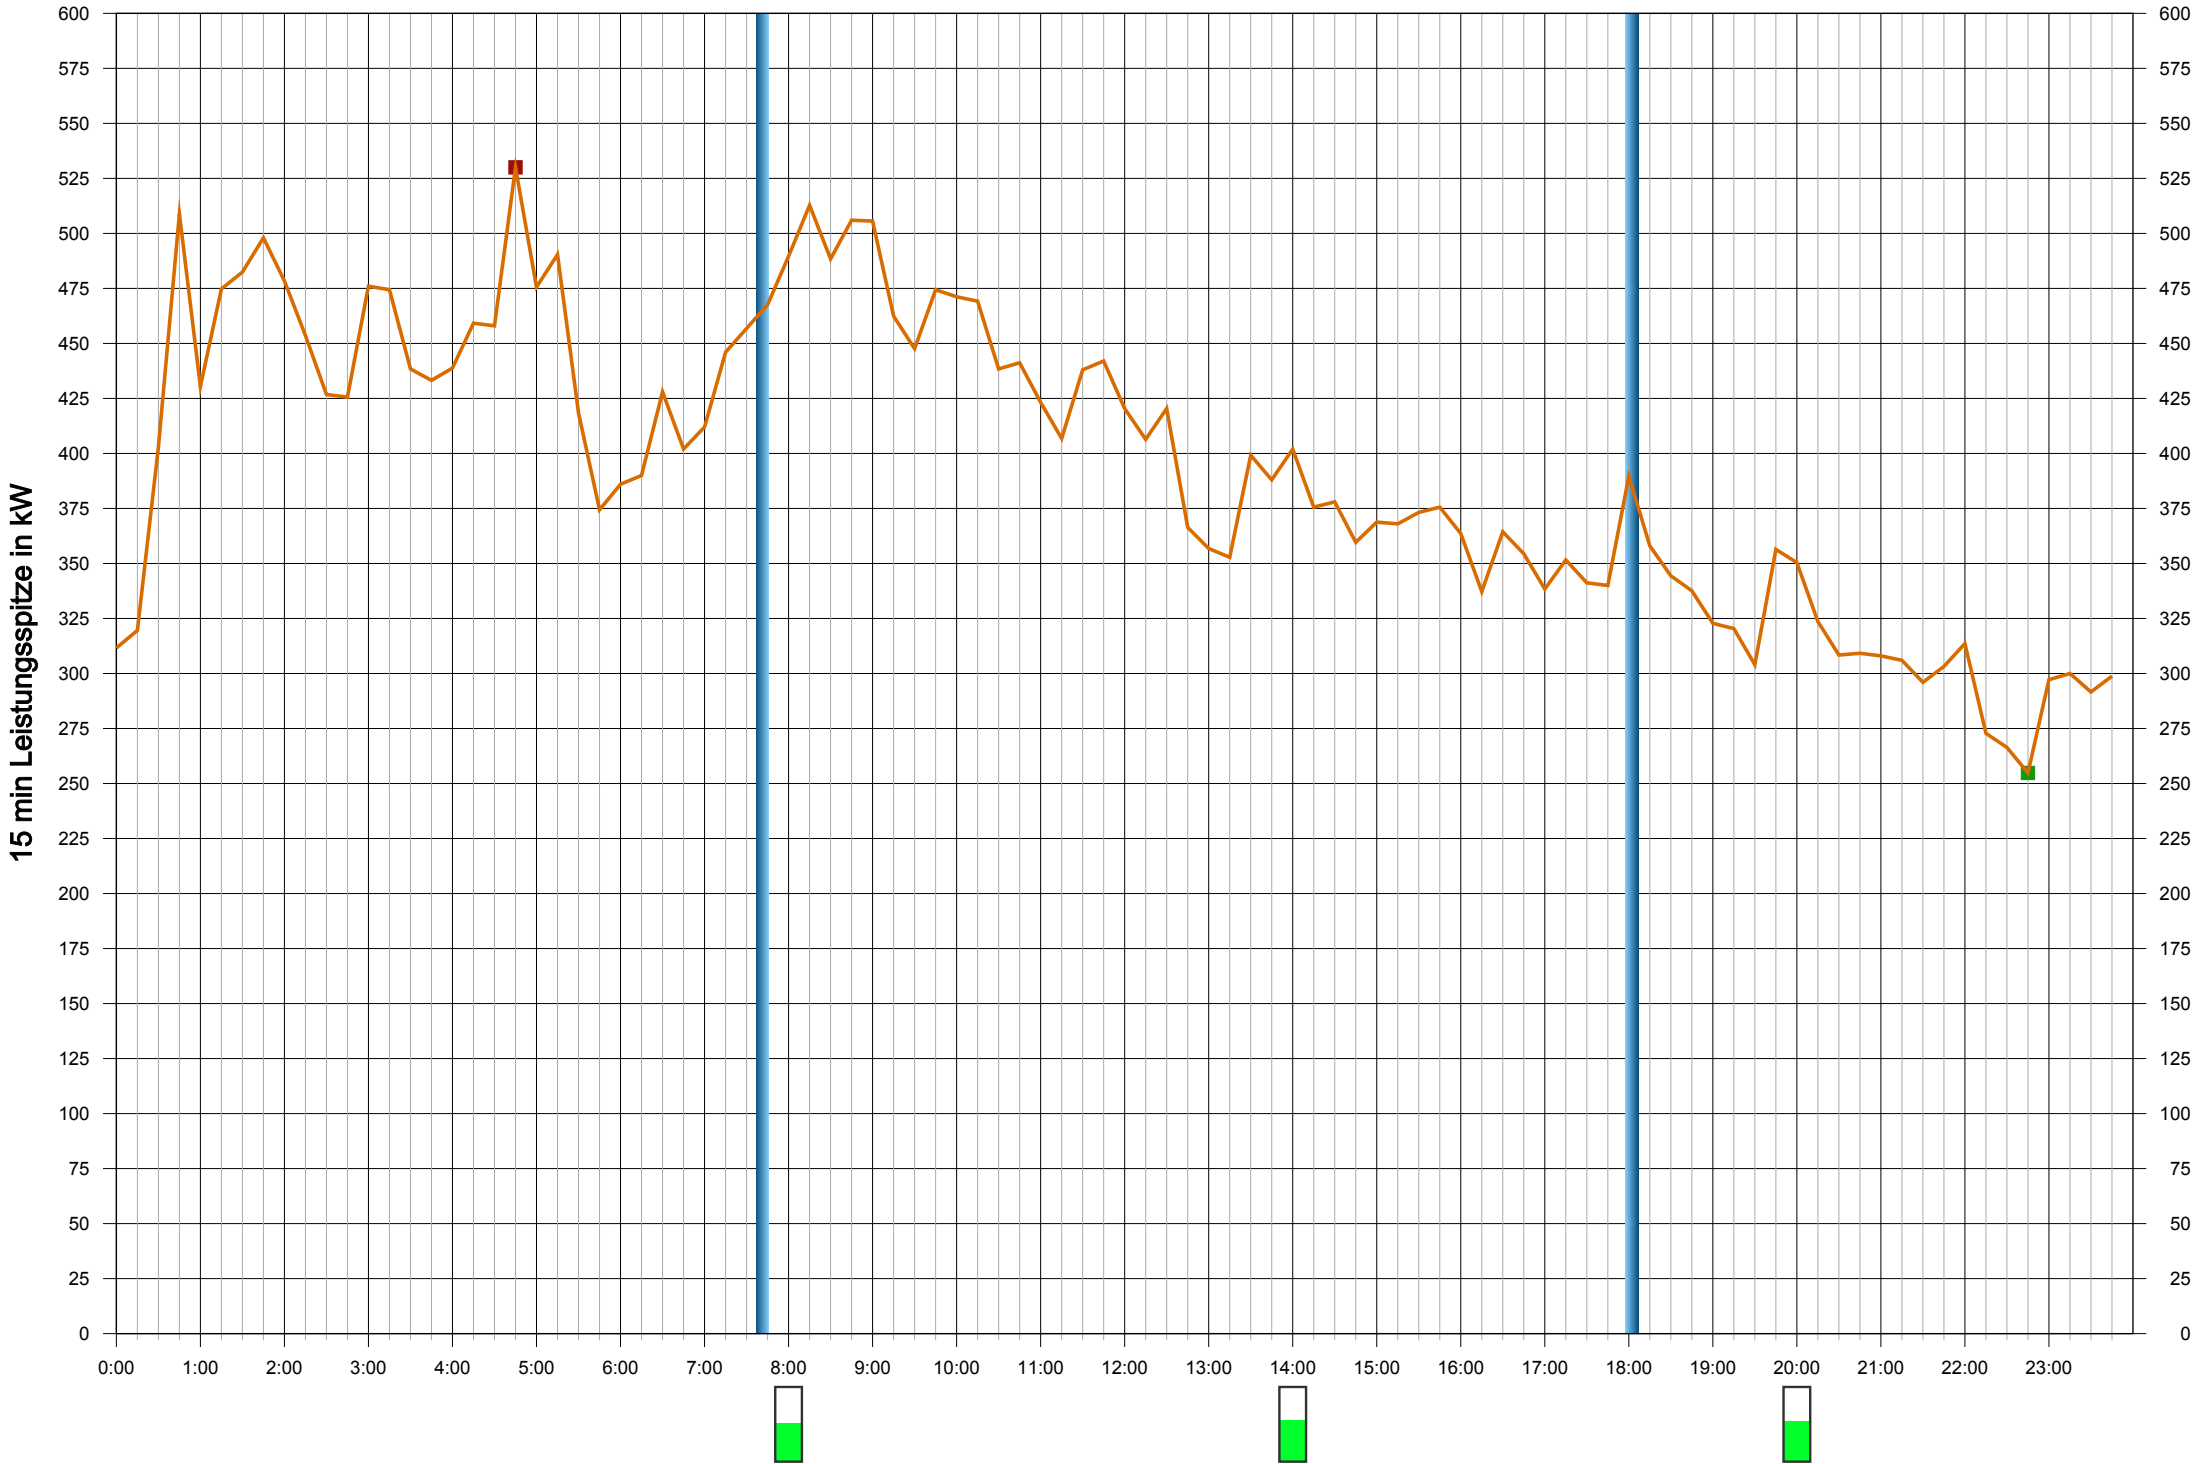


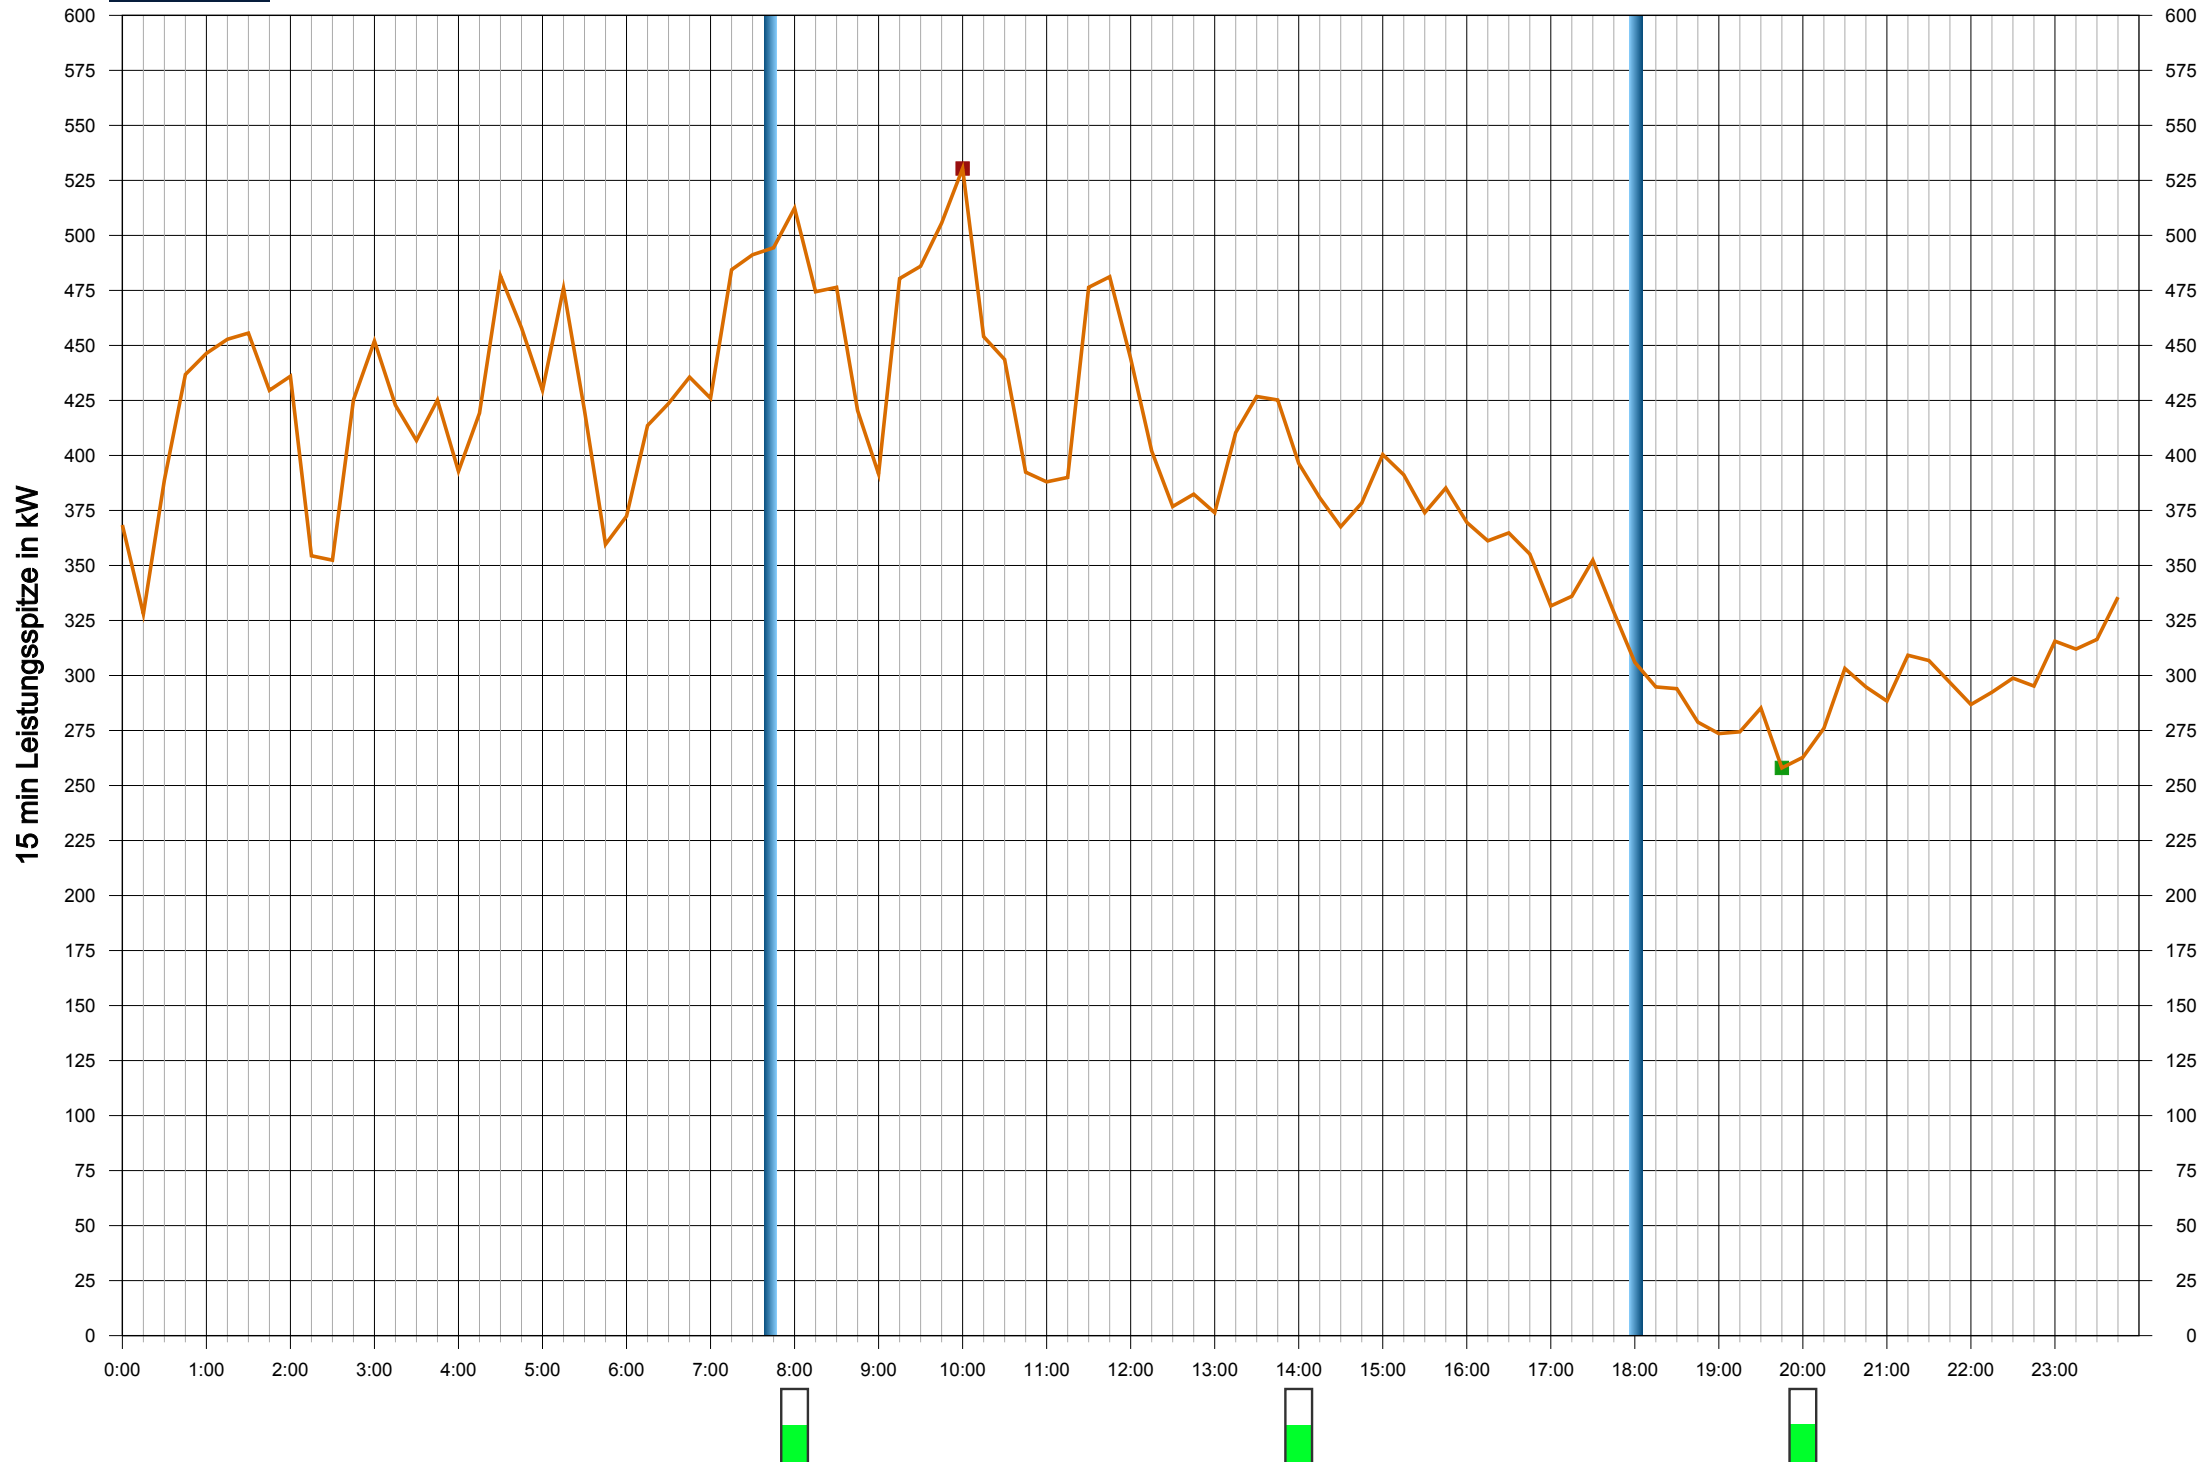


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Fr. 26.10.2012 (Woche 43)


Tagesminimum: 220,4 kW, Tagesmittelwert: 351,3 kW, Tagesmaximum: 488,0 kW, Tagesbedarf: 8.430 kWh (1.180 €)

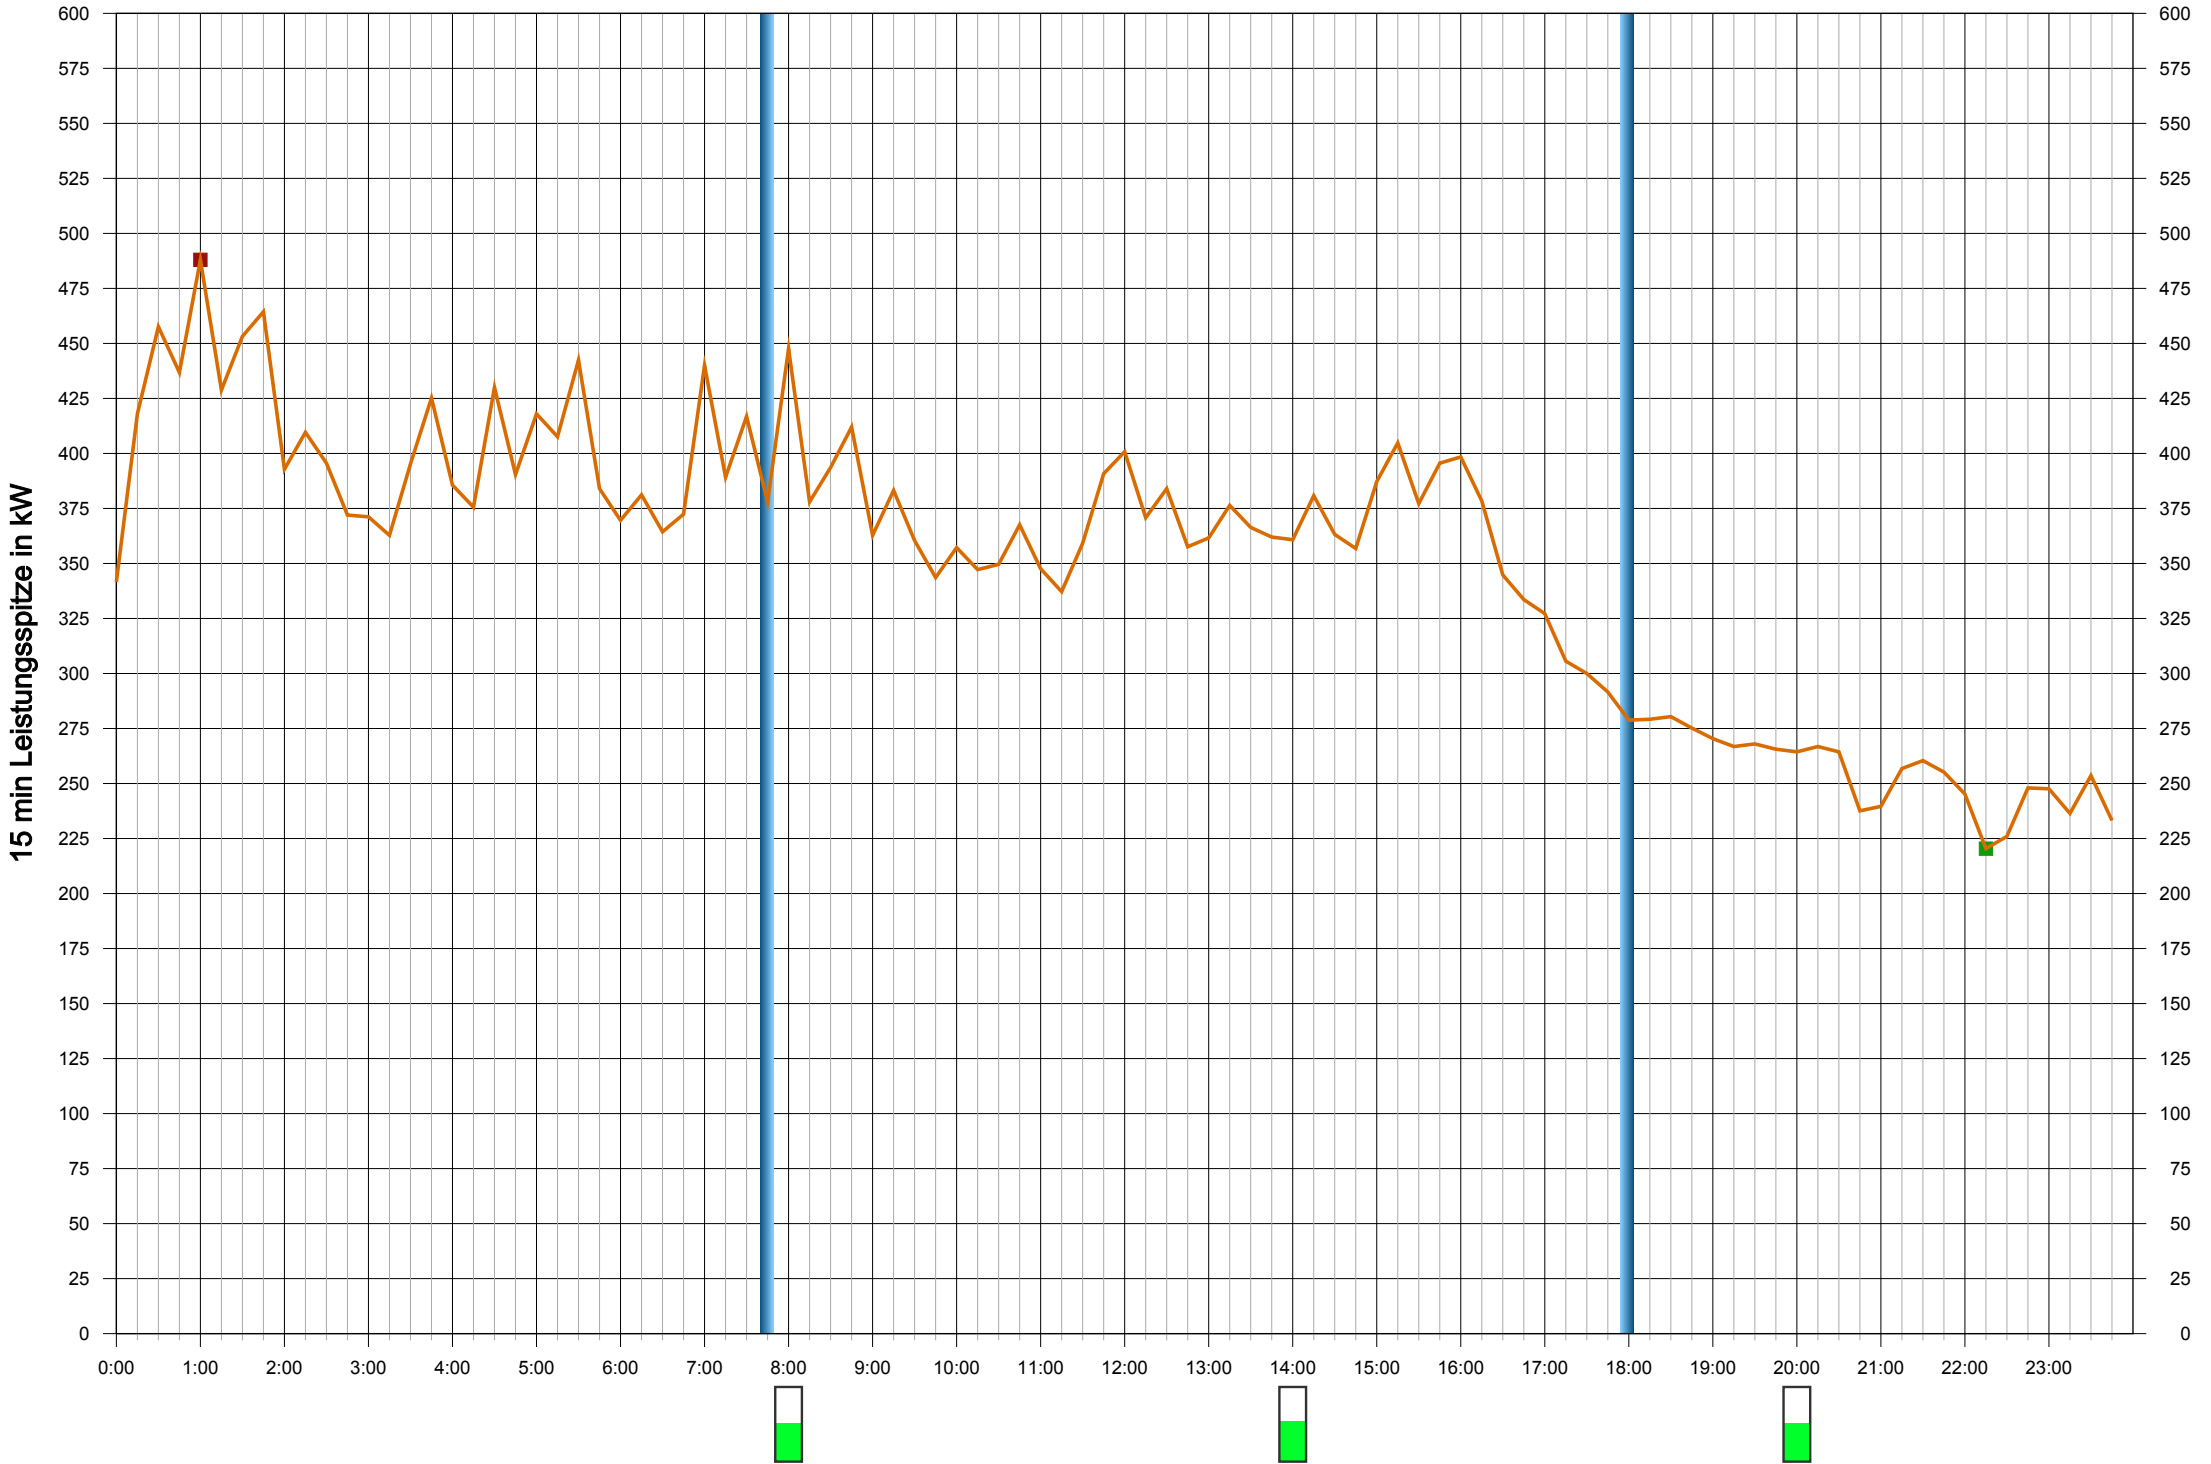

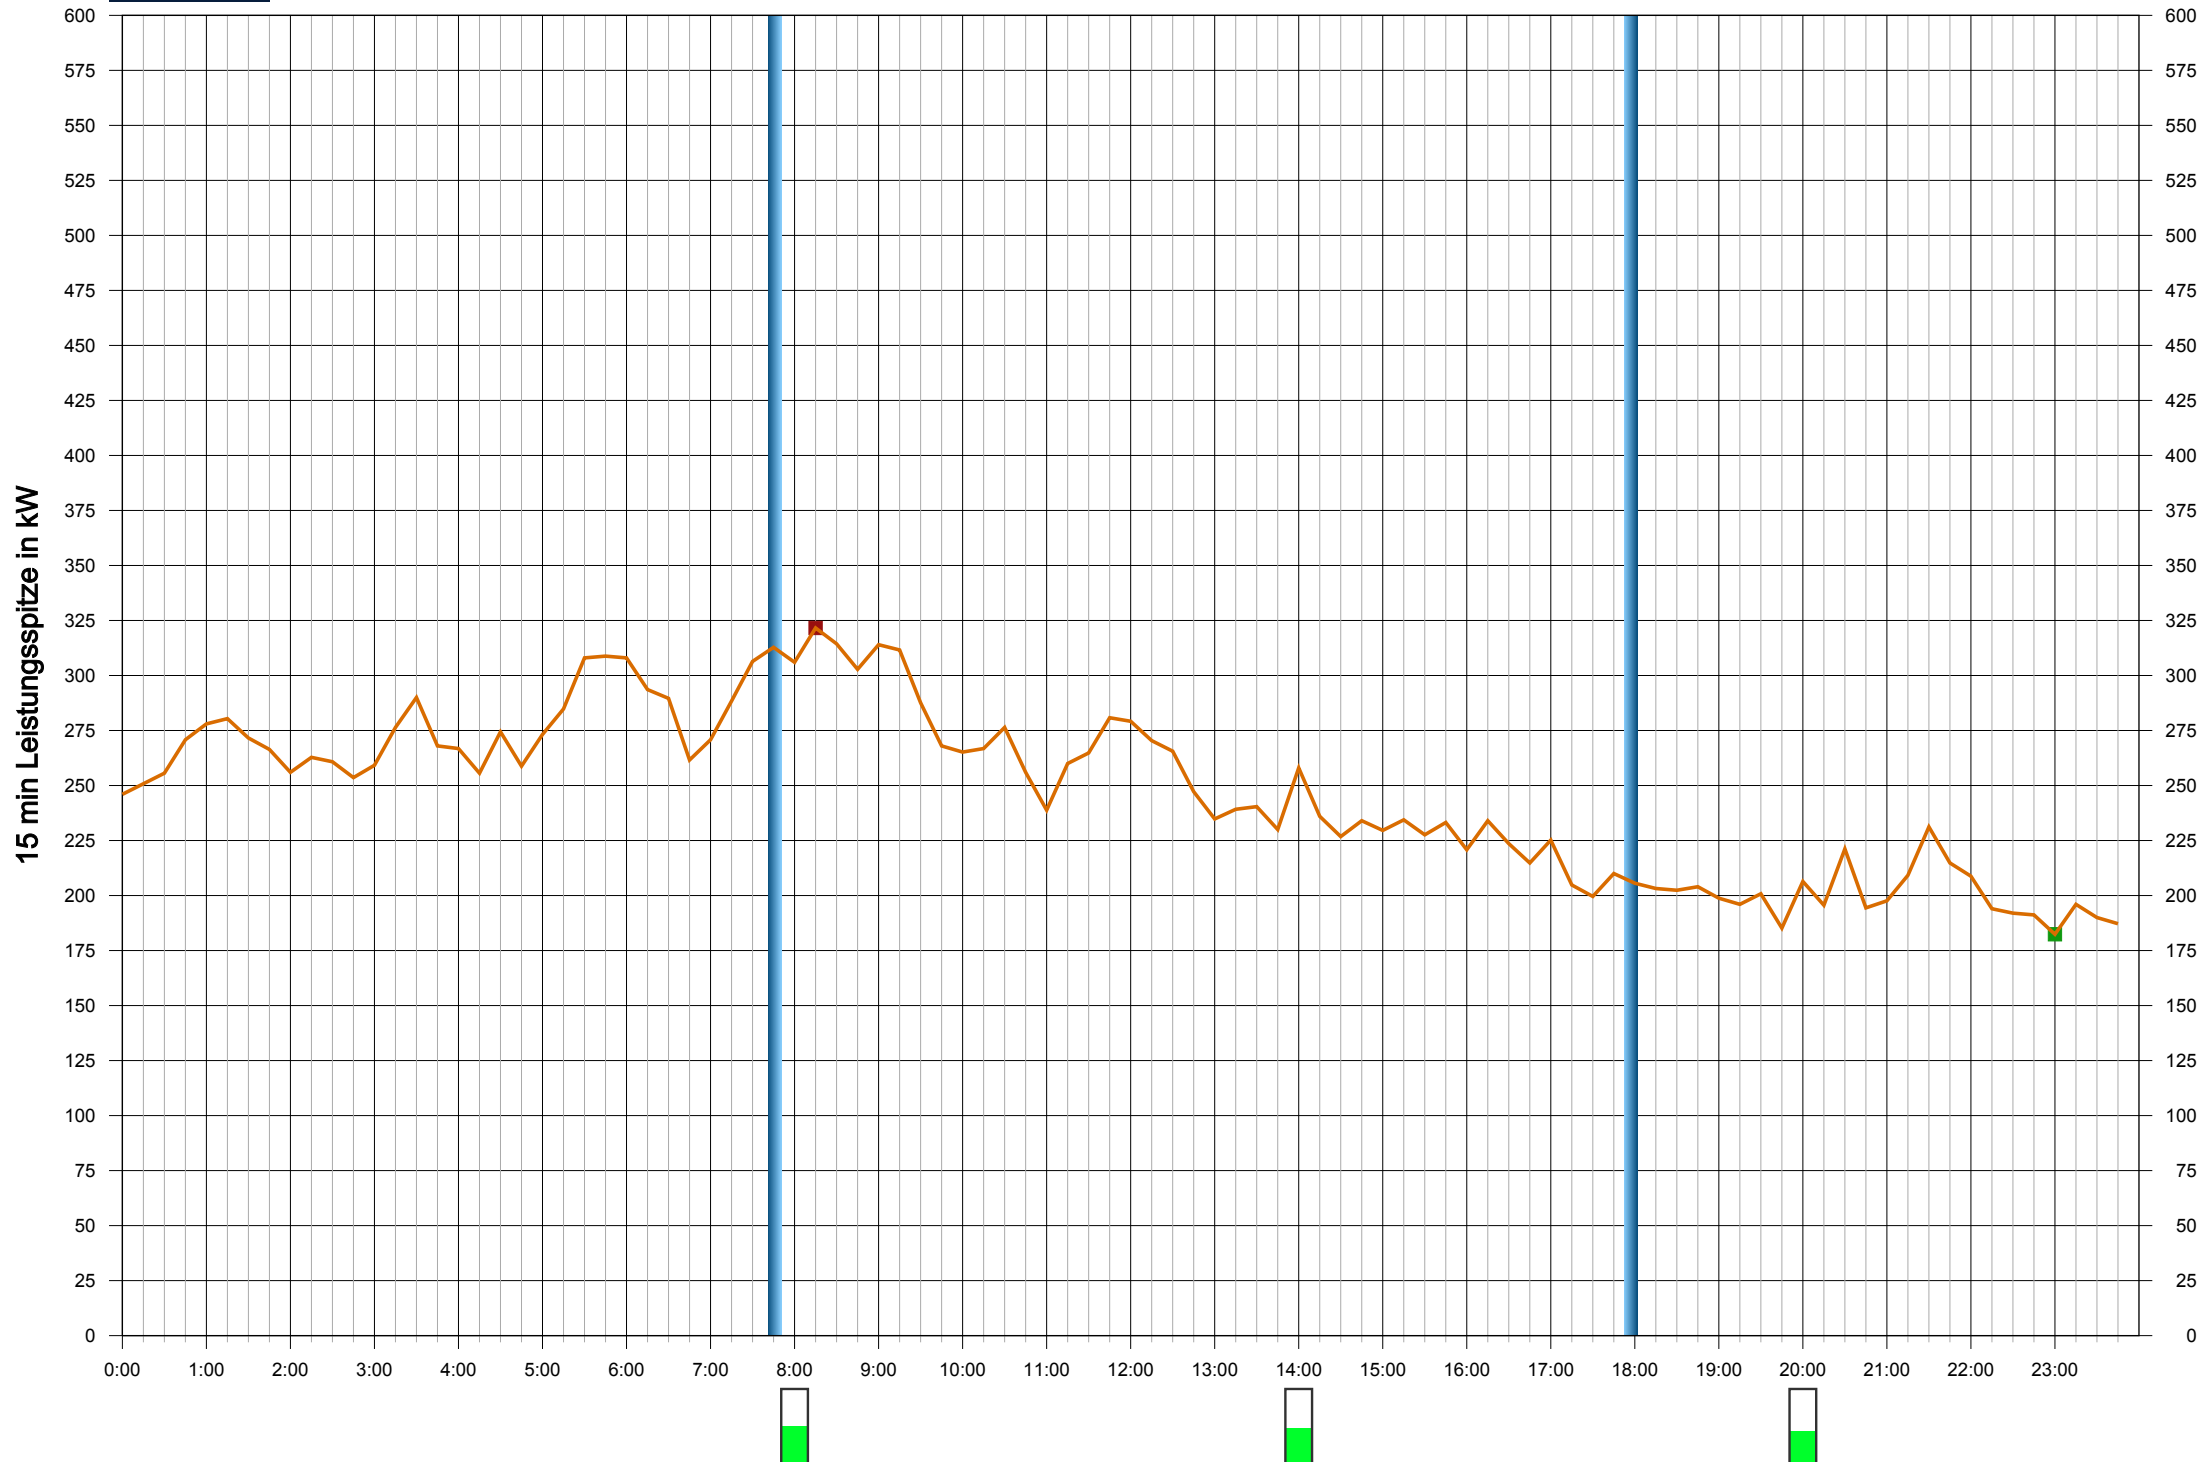

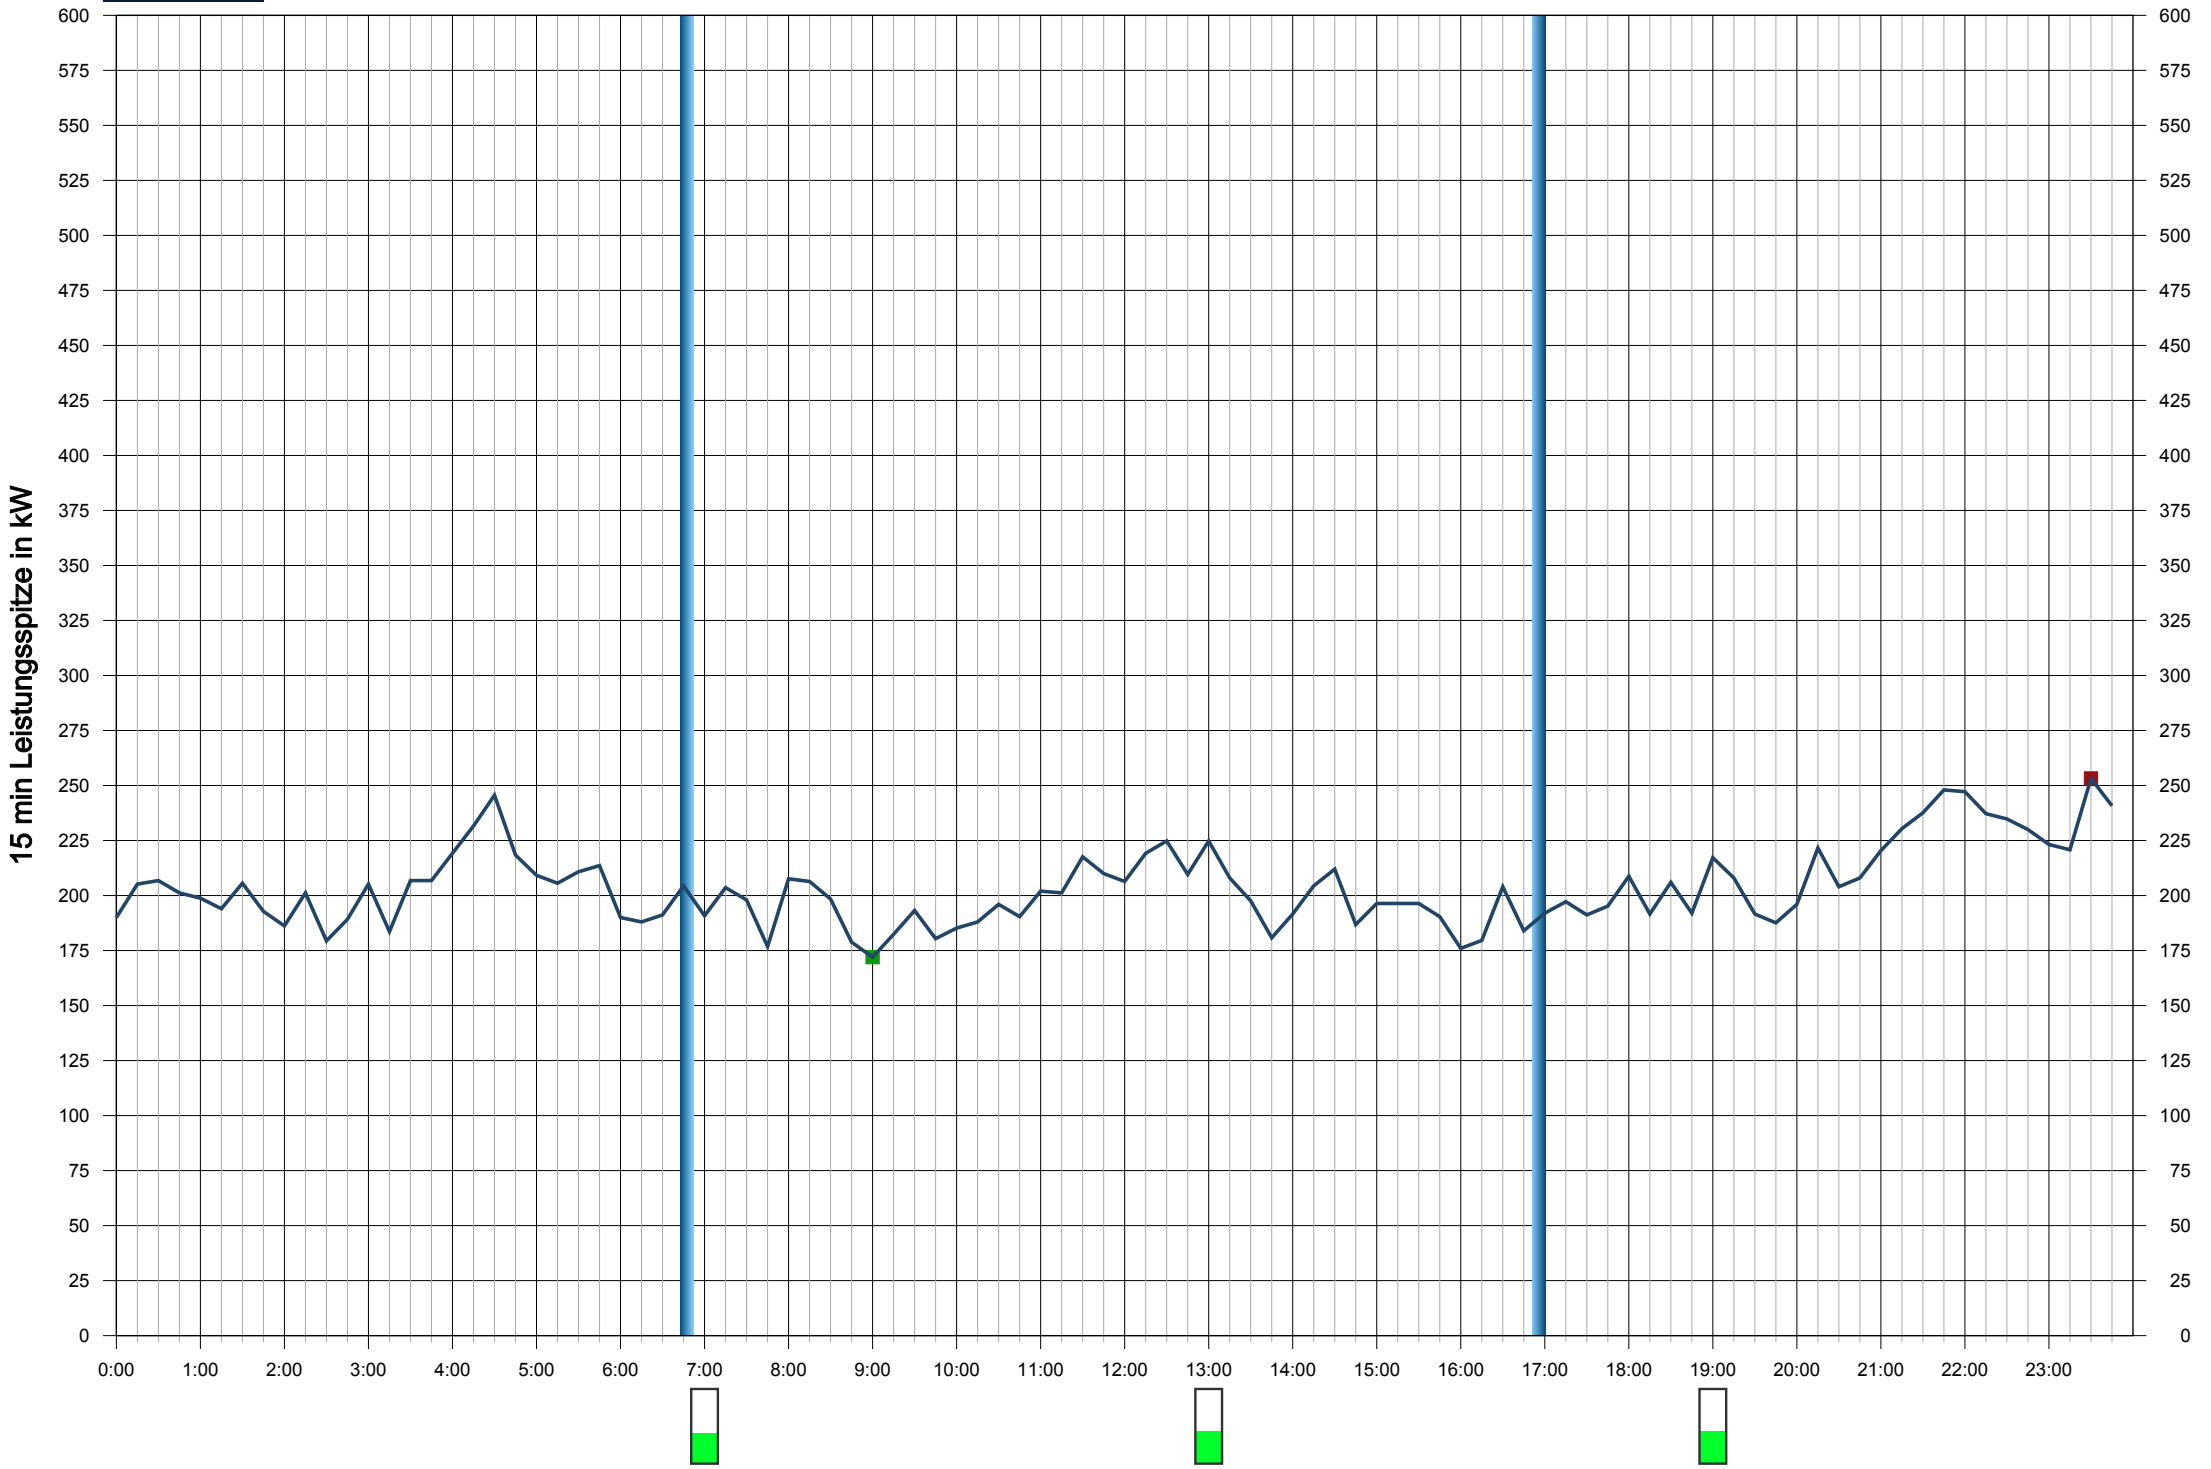




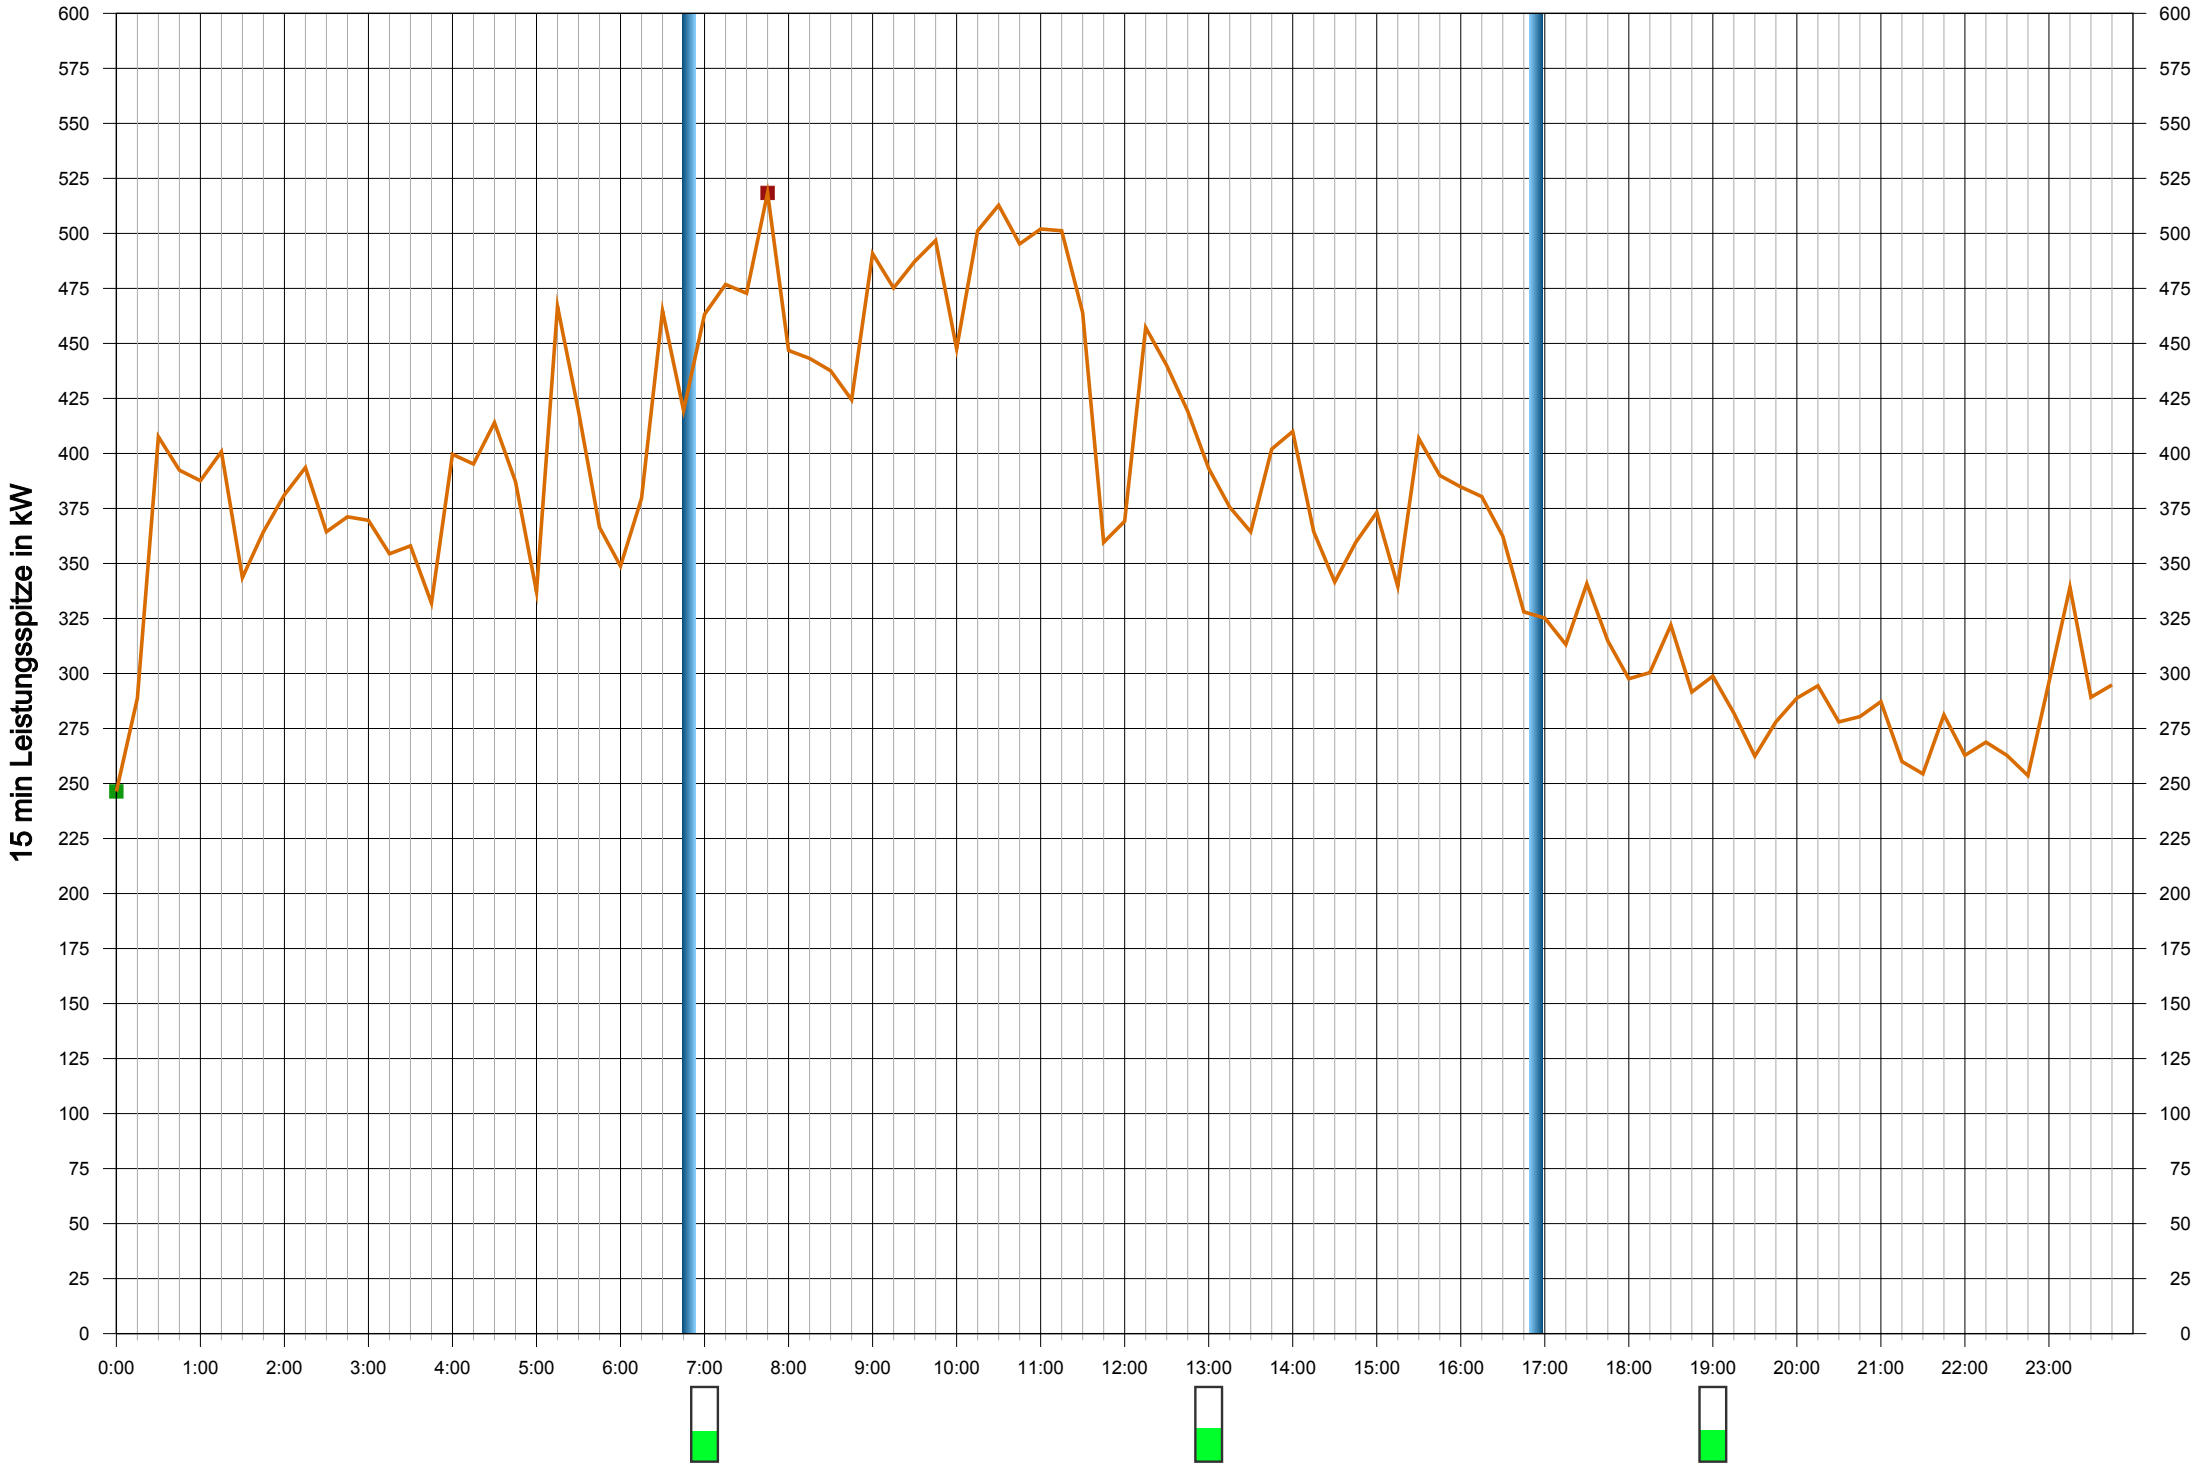


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Di. 30.10.2012 (Woche 44)


Tagesminimum: 280,4 kW, Tagesmittelwert: 393,5 kW, Tagesmaximum: 504,4 kW, Tagesbedarf: 9.445 kWh (1.322 €)

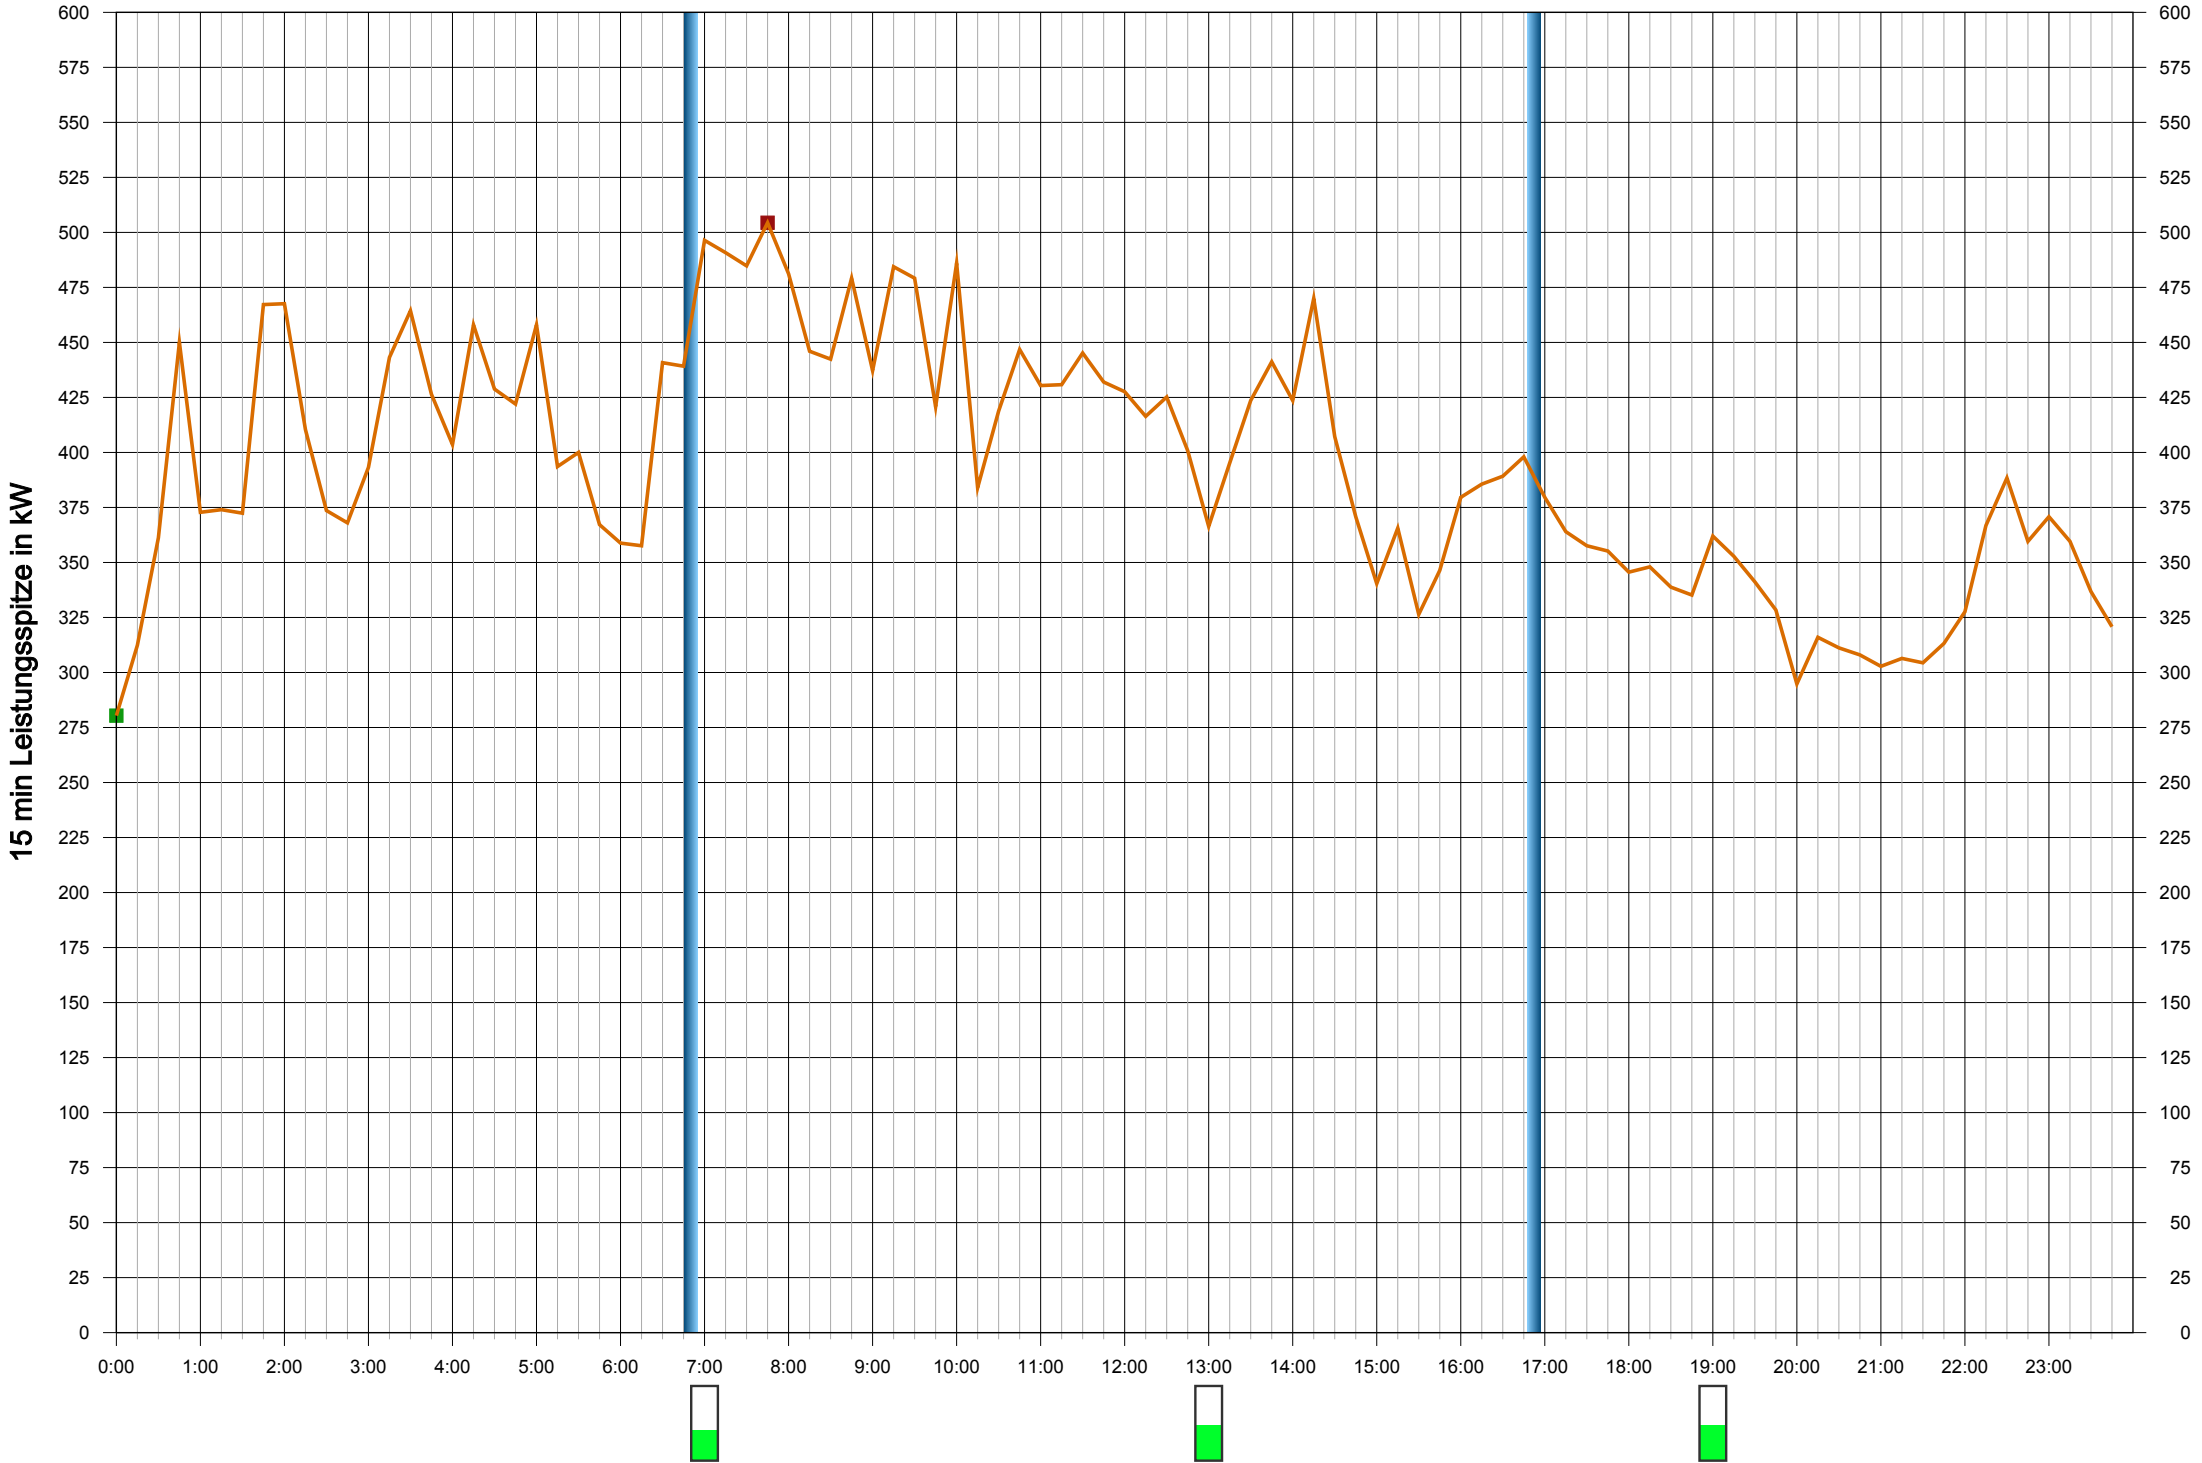

# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Mi. 31.10.2012 (Woche 44)


Tagesminimum: 246,4 kW, Tagesmittelwert: 395,4 kW, Tagesmaximum: 511,2 kW, Tagesbedarf: 9.489 kWh (1.328 €)

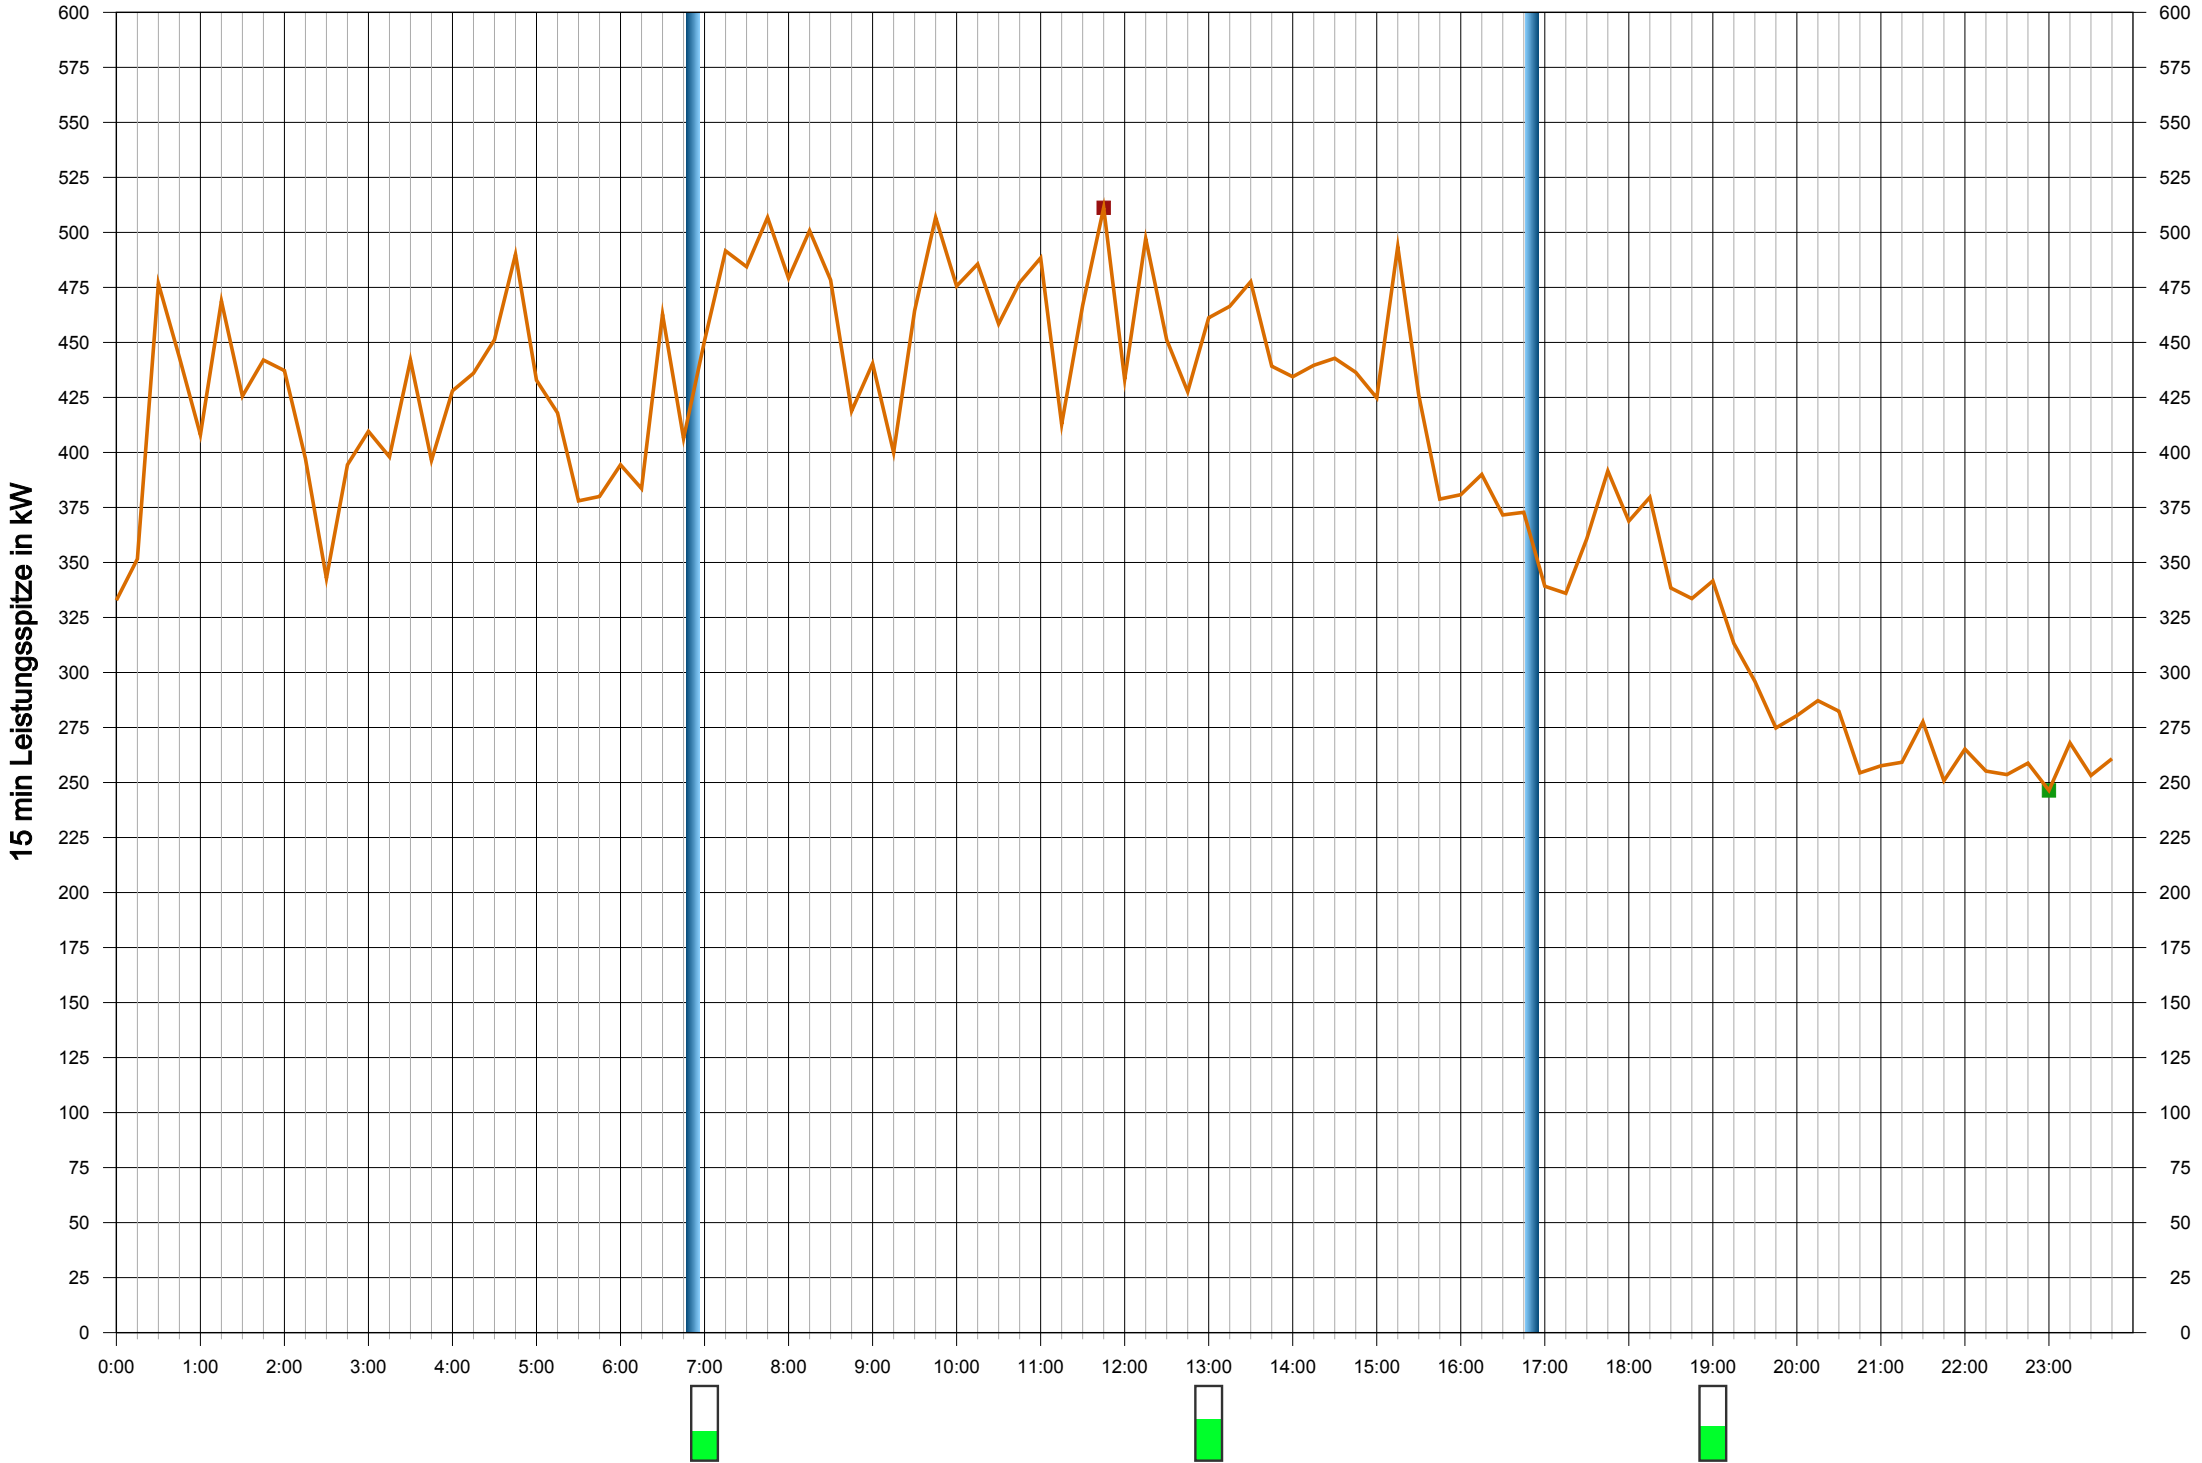


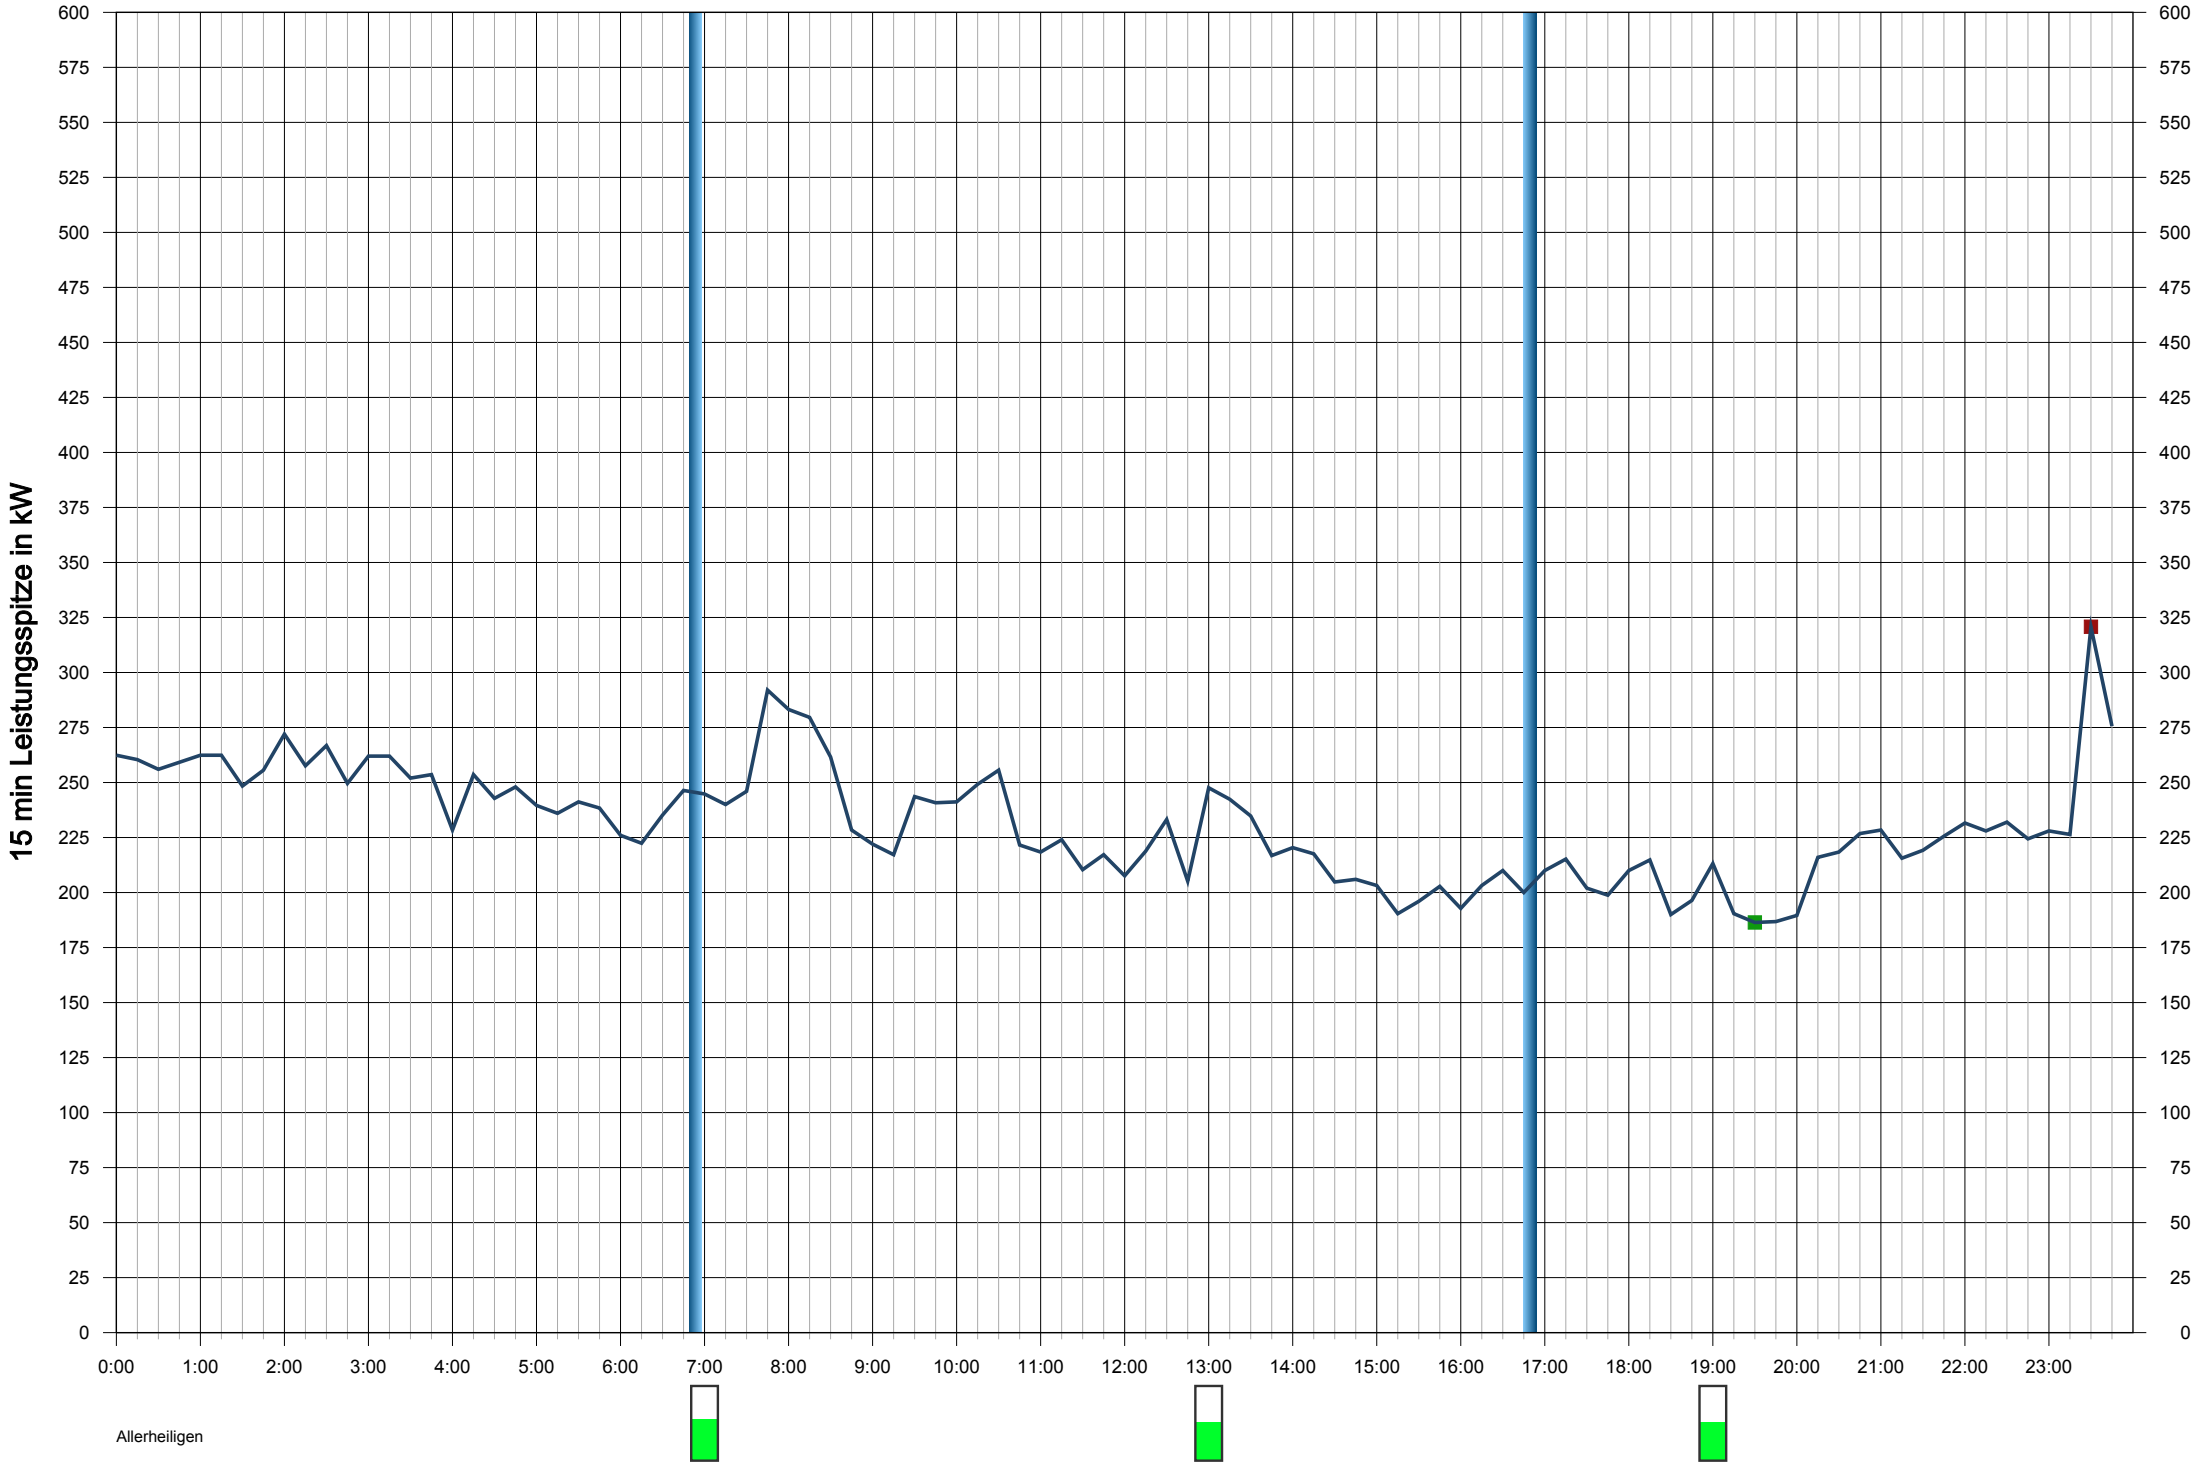



# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Fr. 2.11.2012 (Woche 44)

Tagesminimum: 241,6 kW, Tagesmittelwert: 360,6 kW, Tagesmaximum: 462,4 kW, Tagesbedarf: 8.654 kWh (1.212 €)

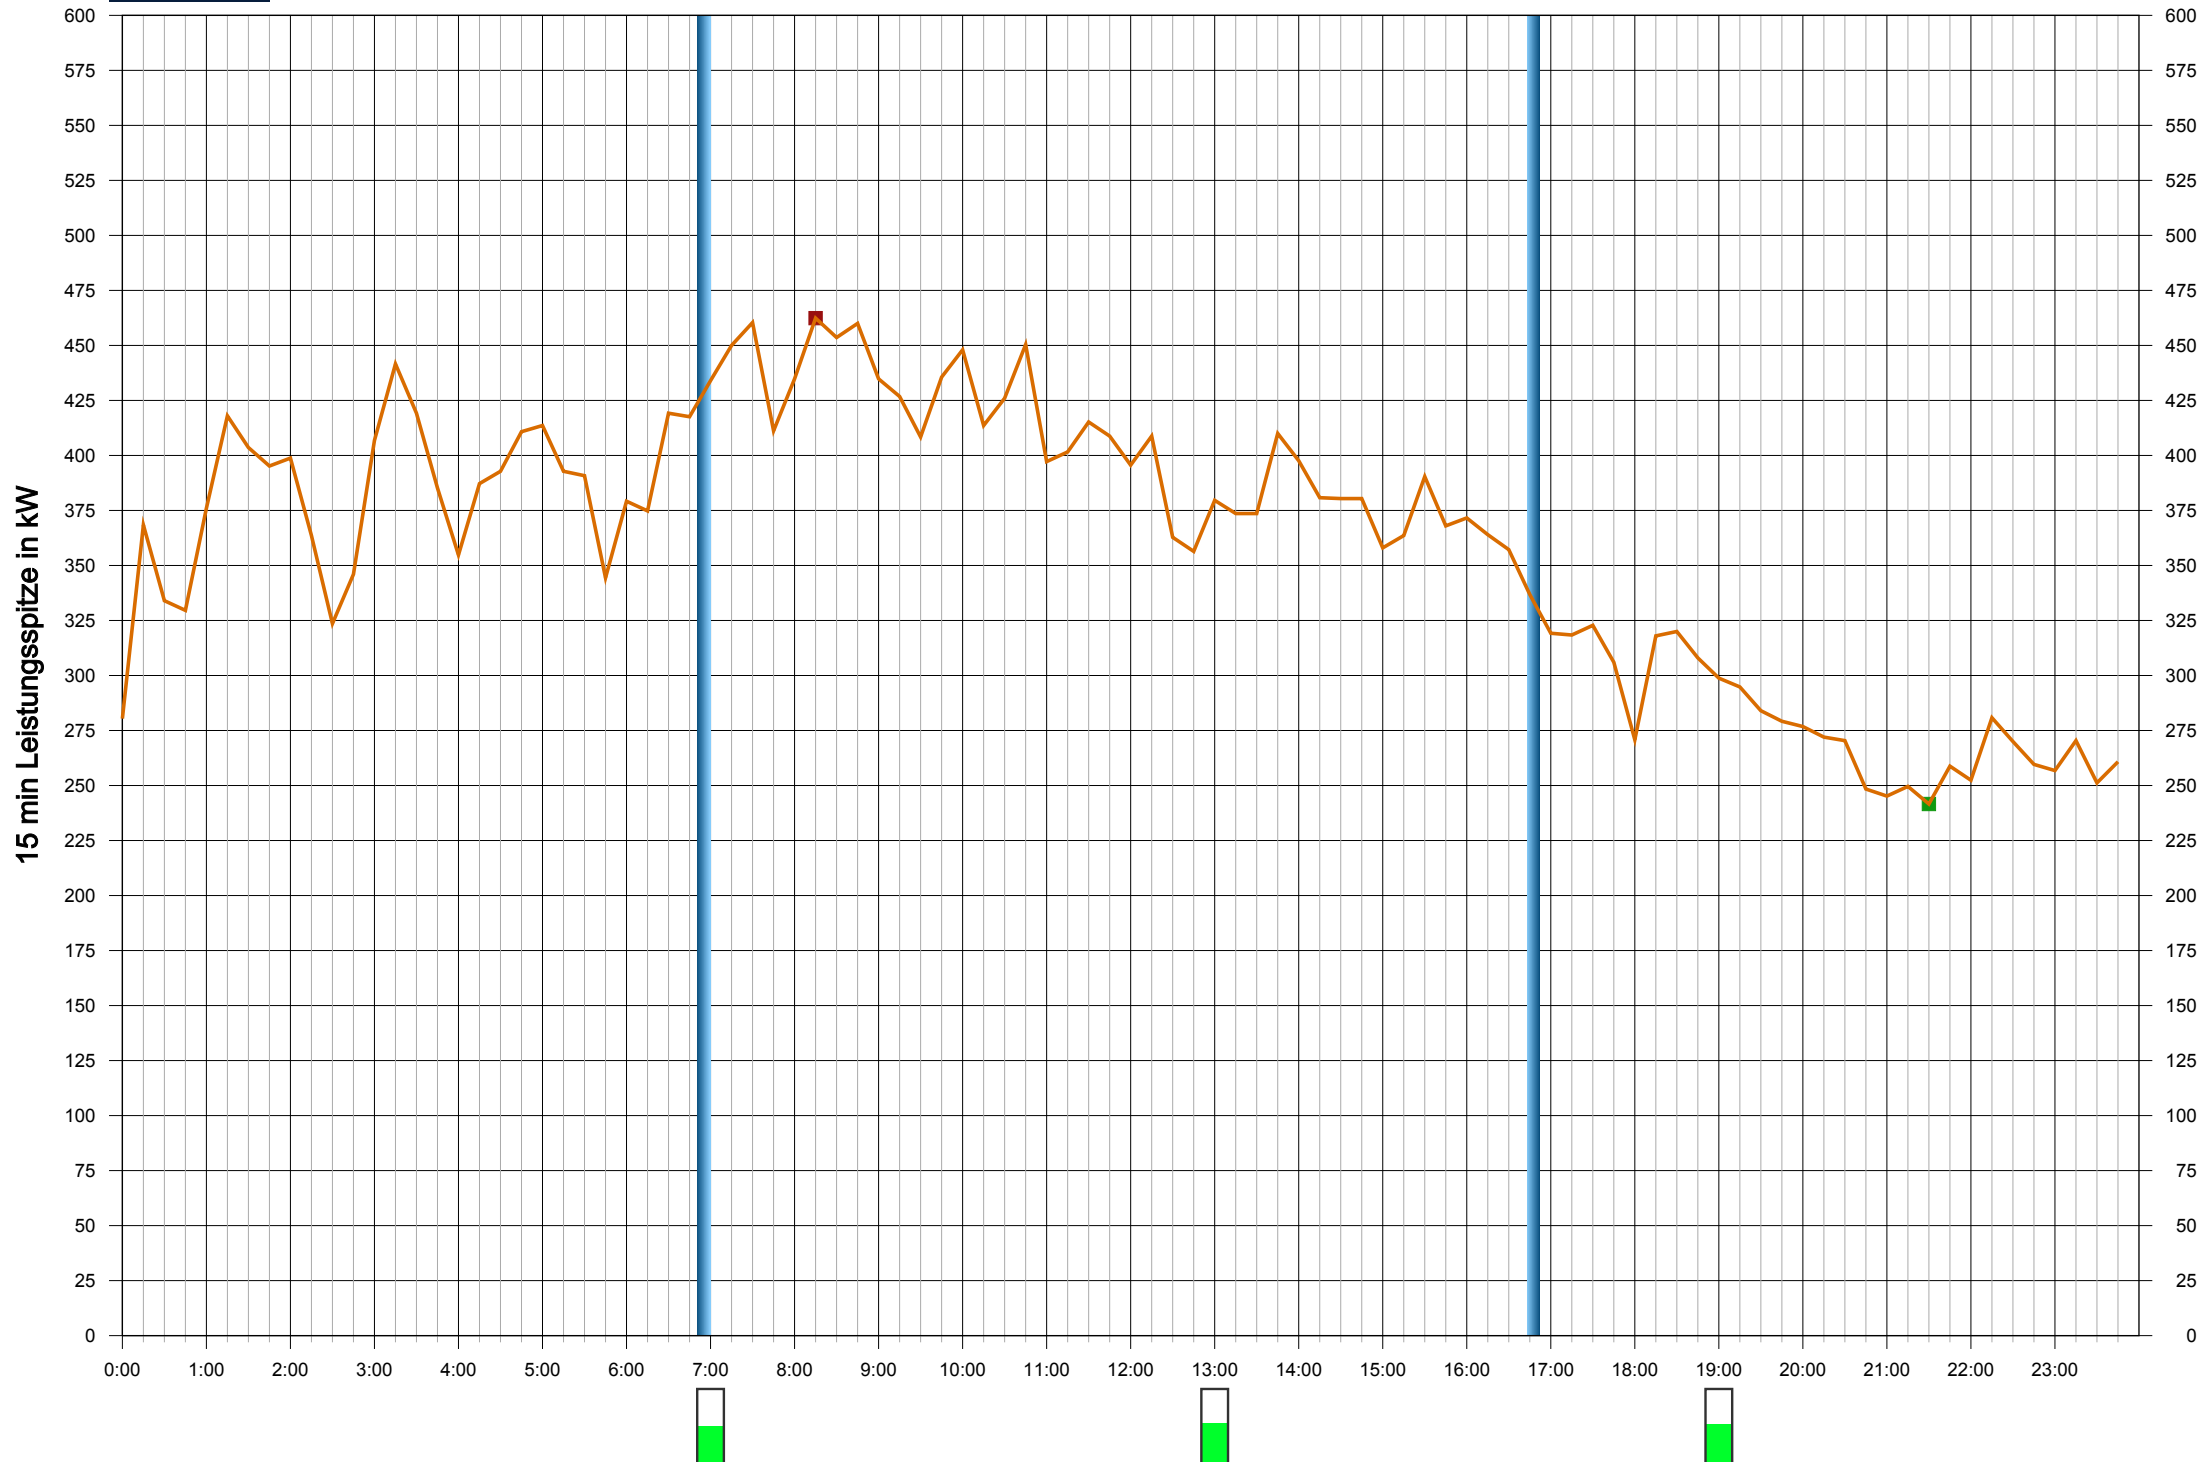


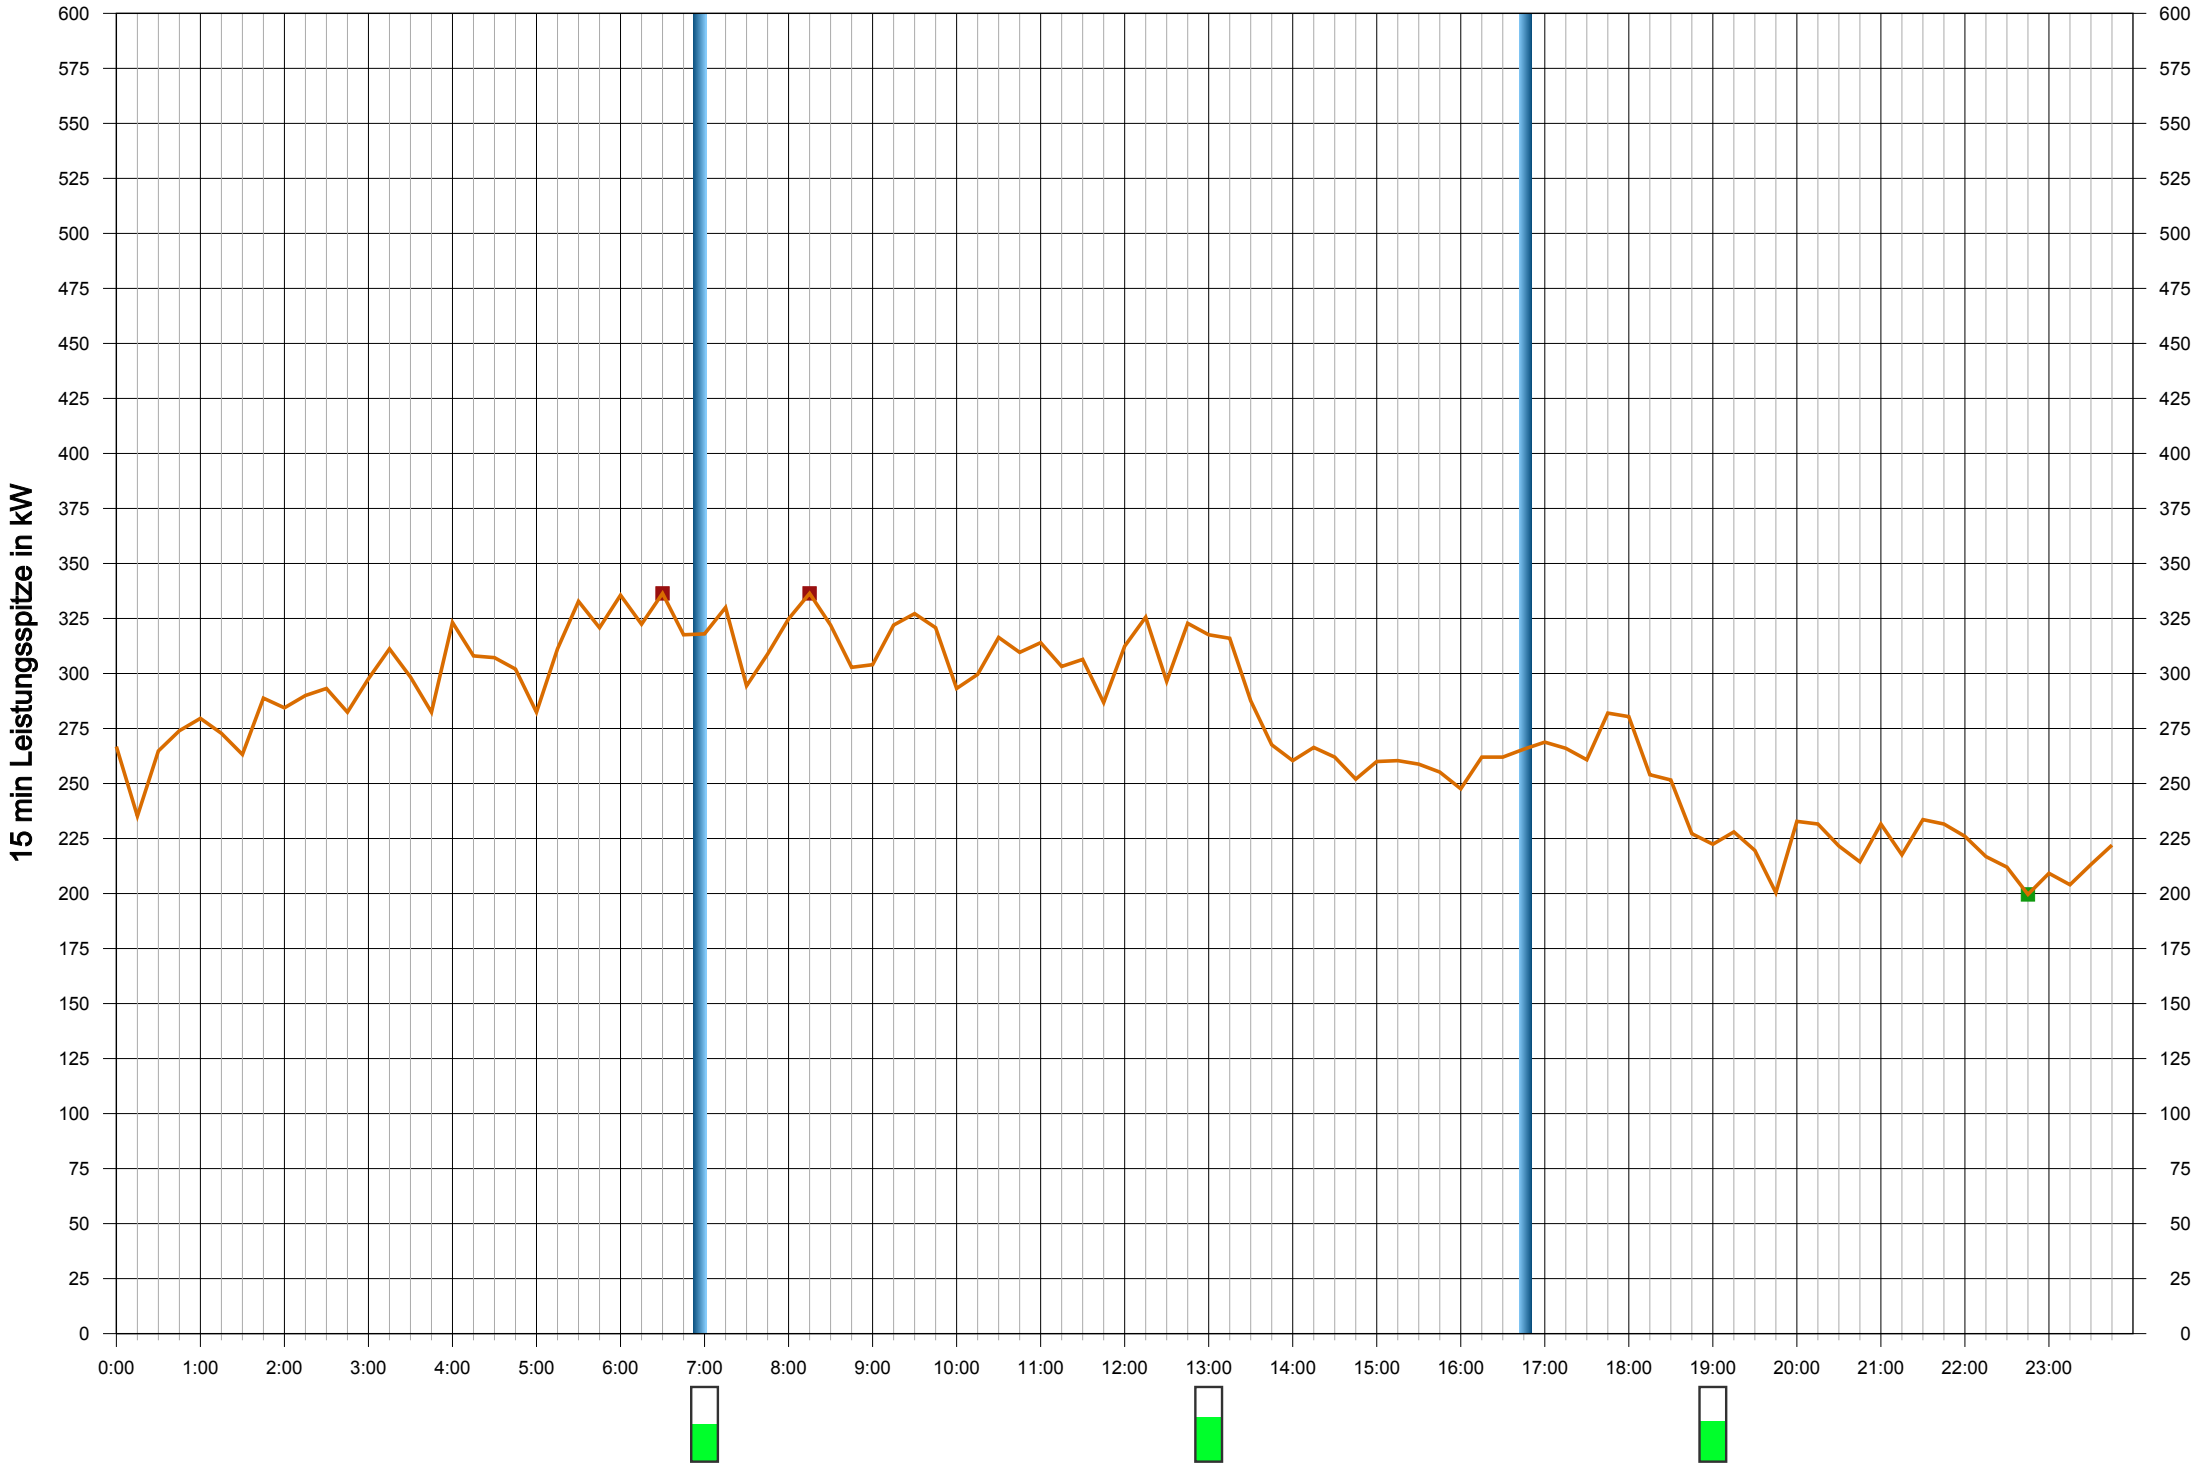

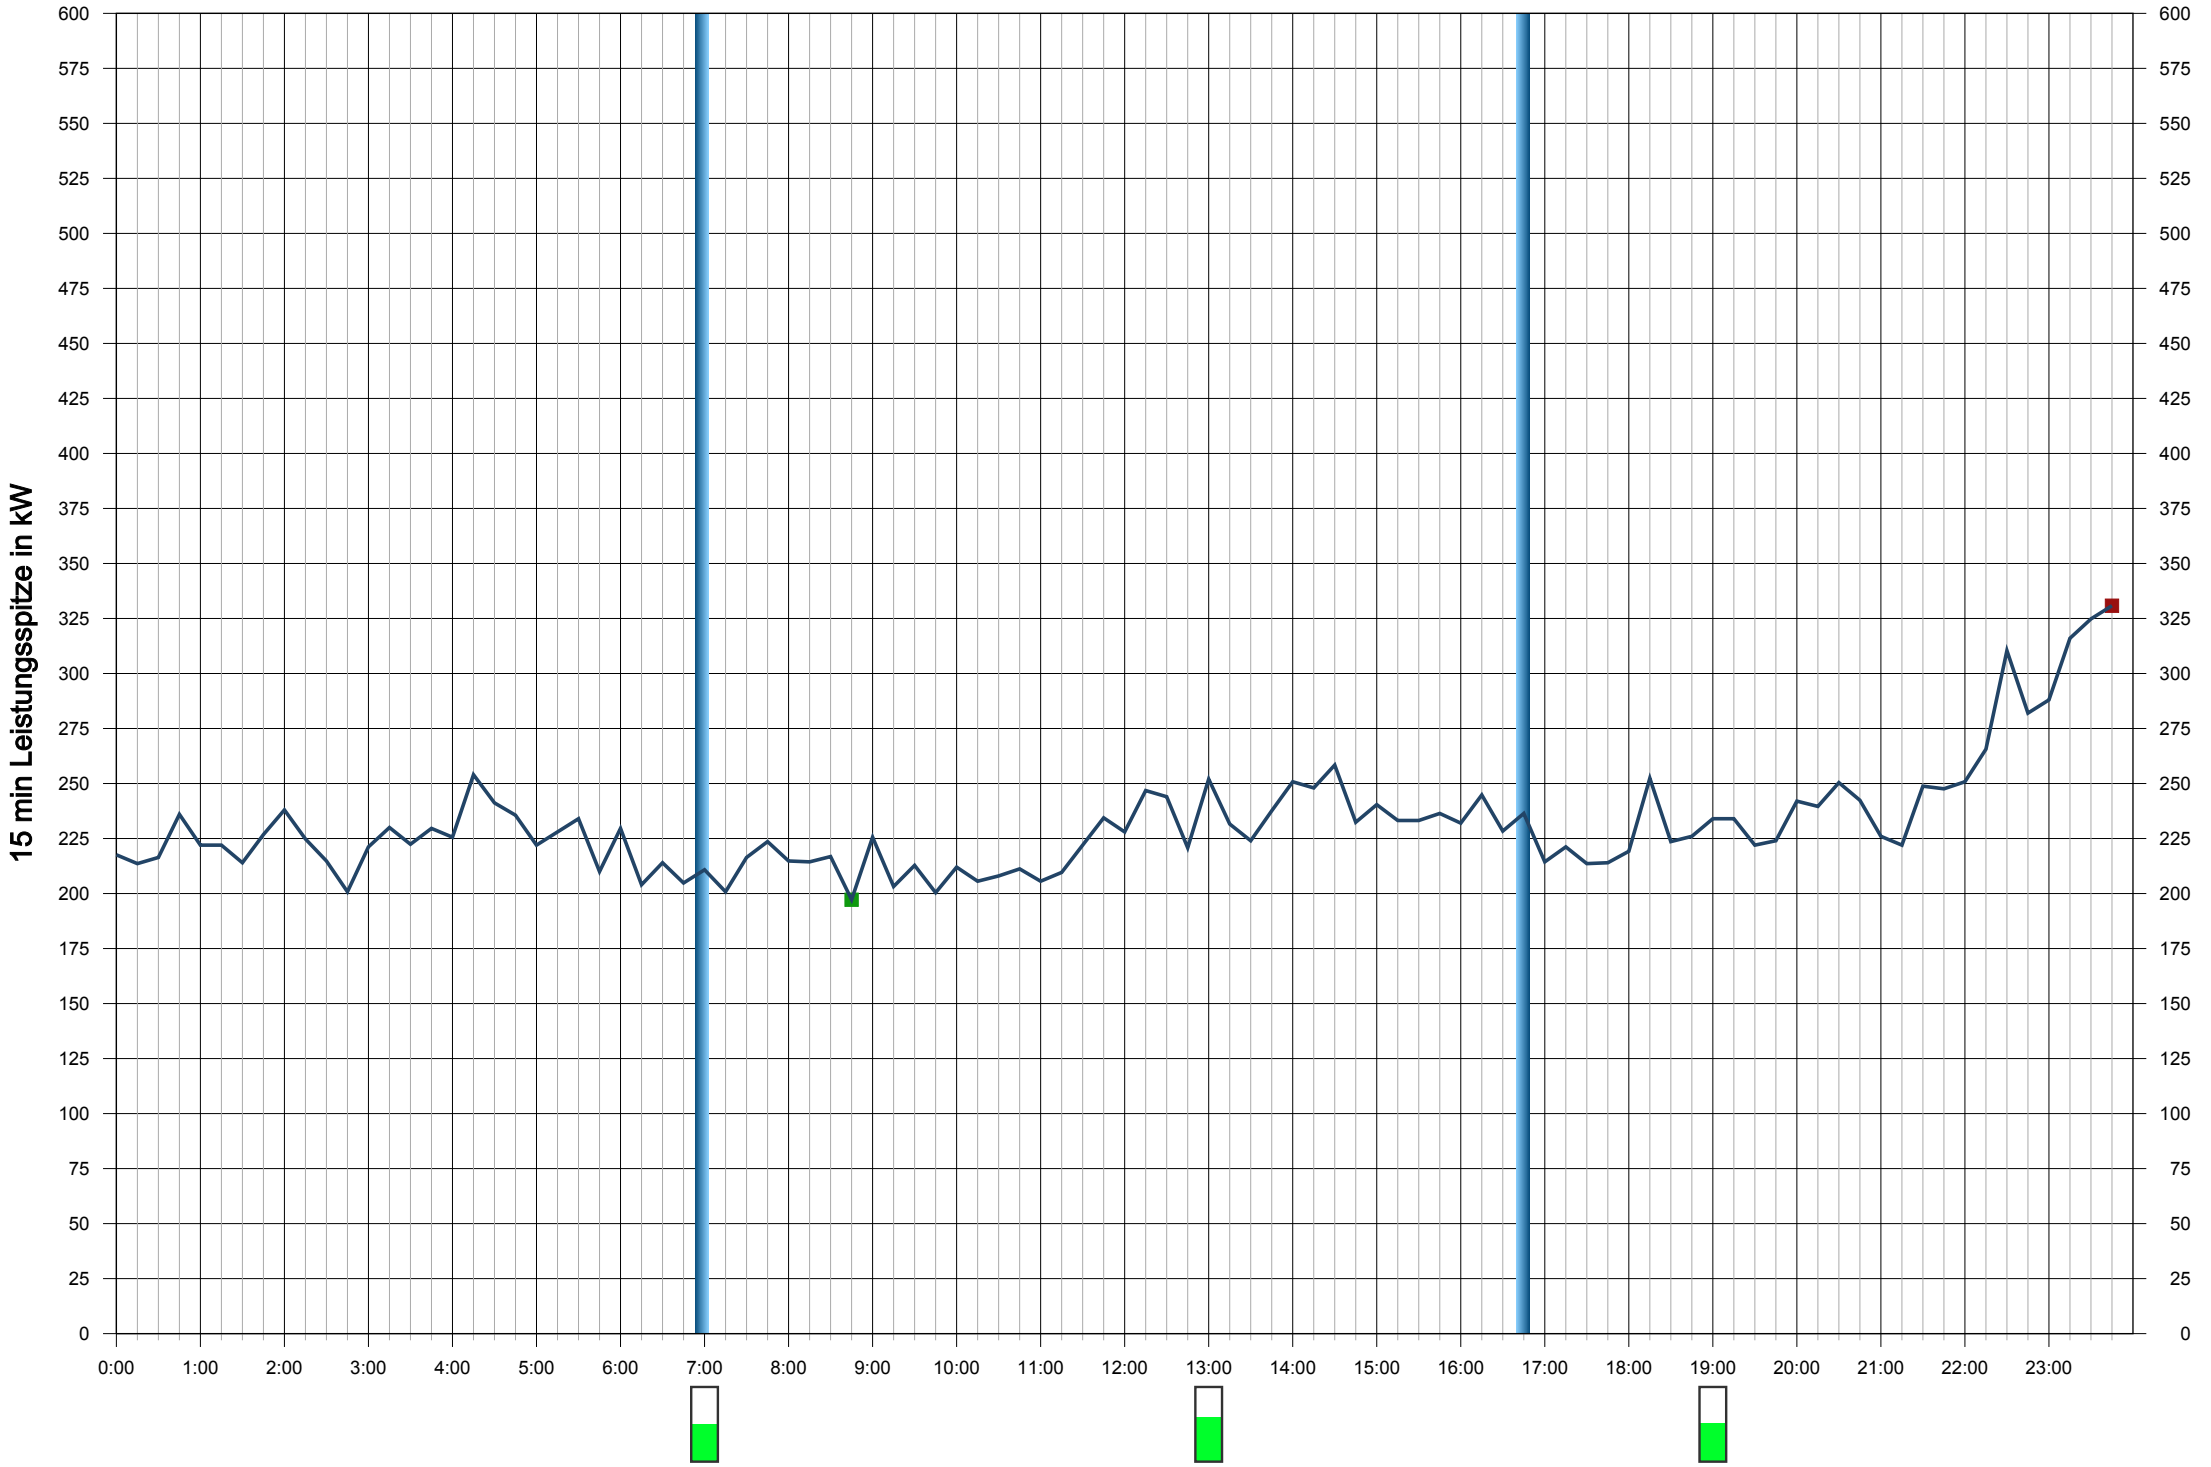

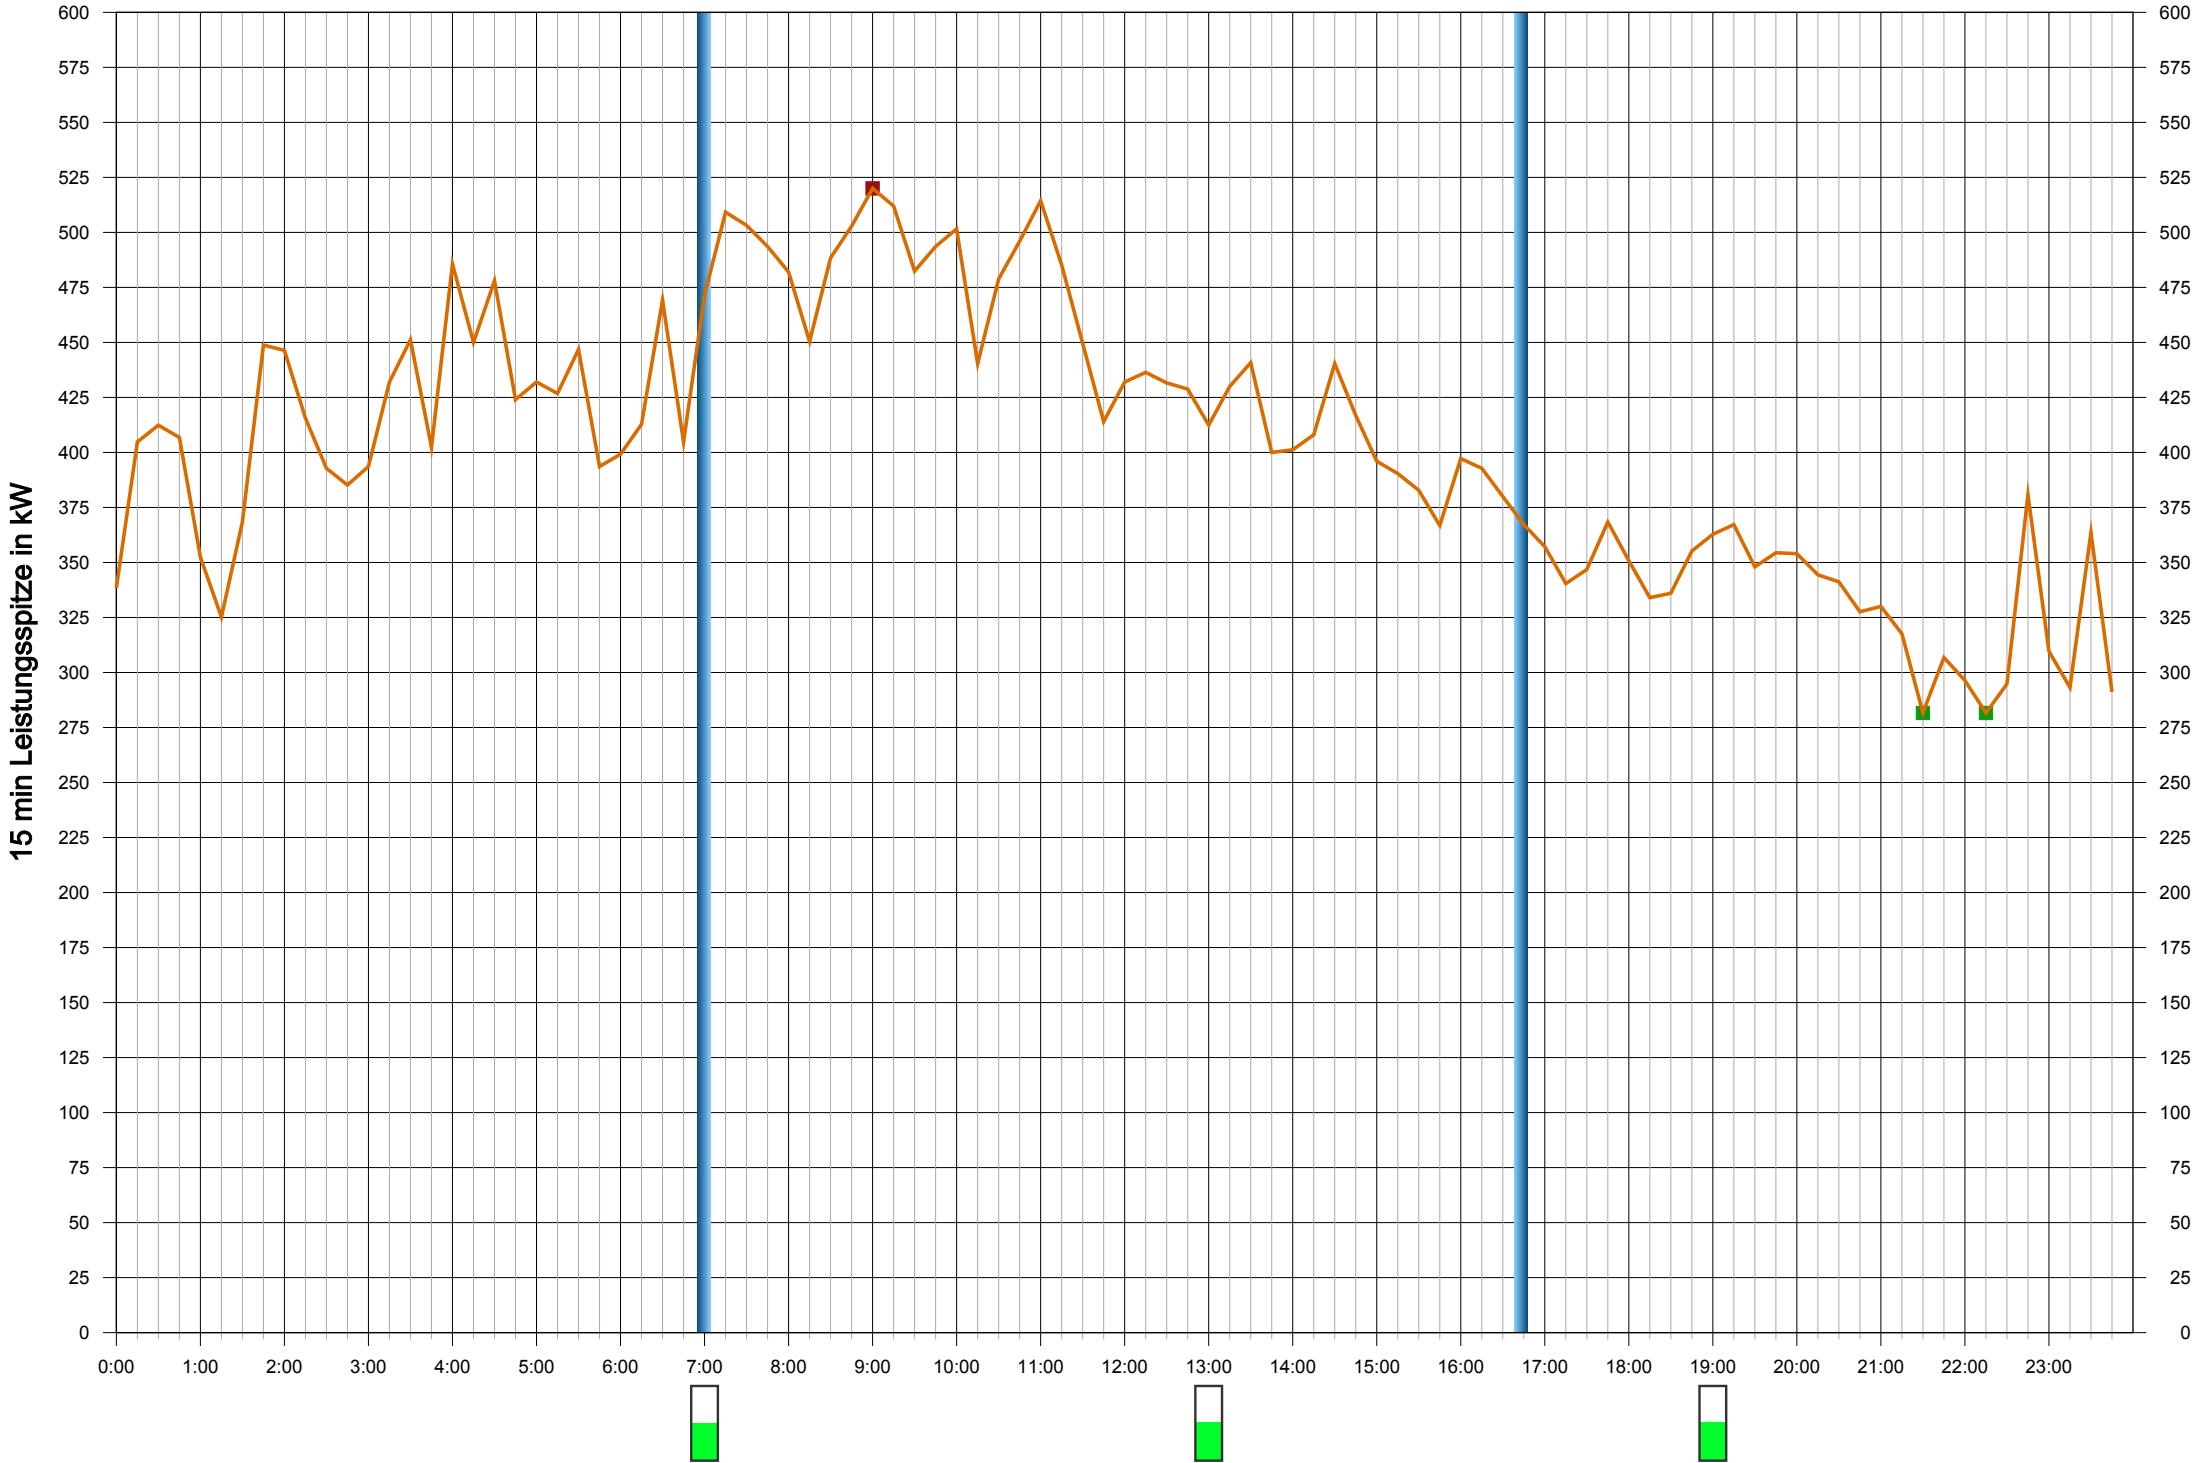





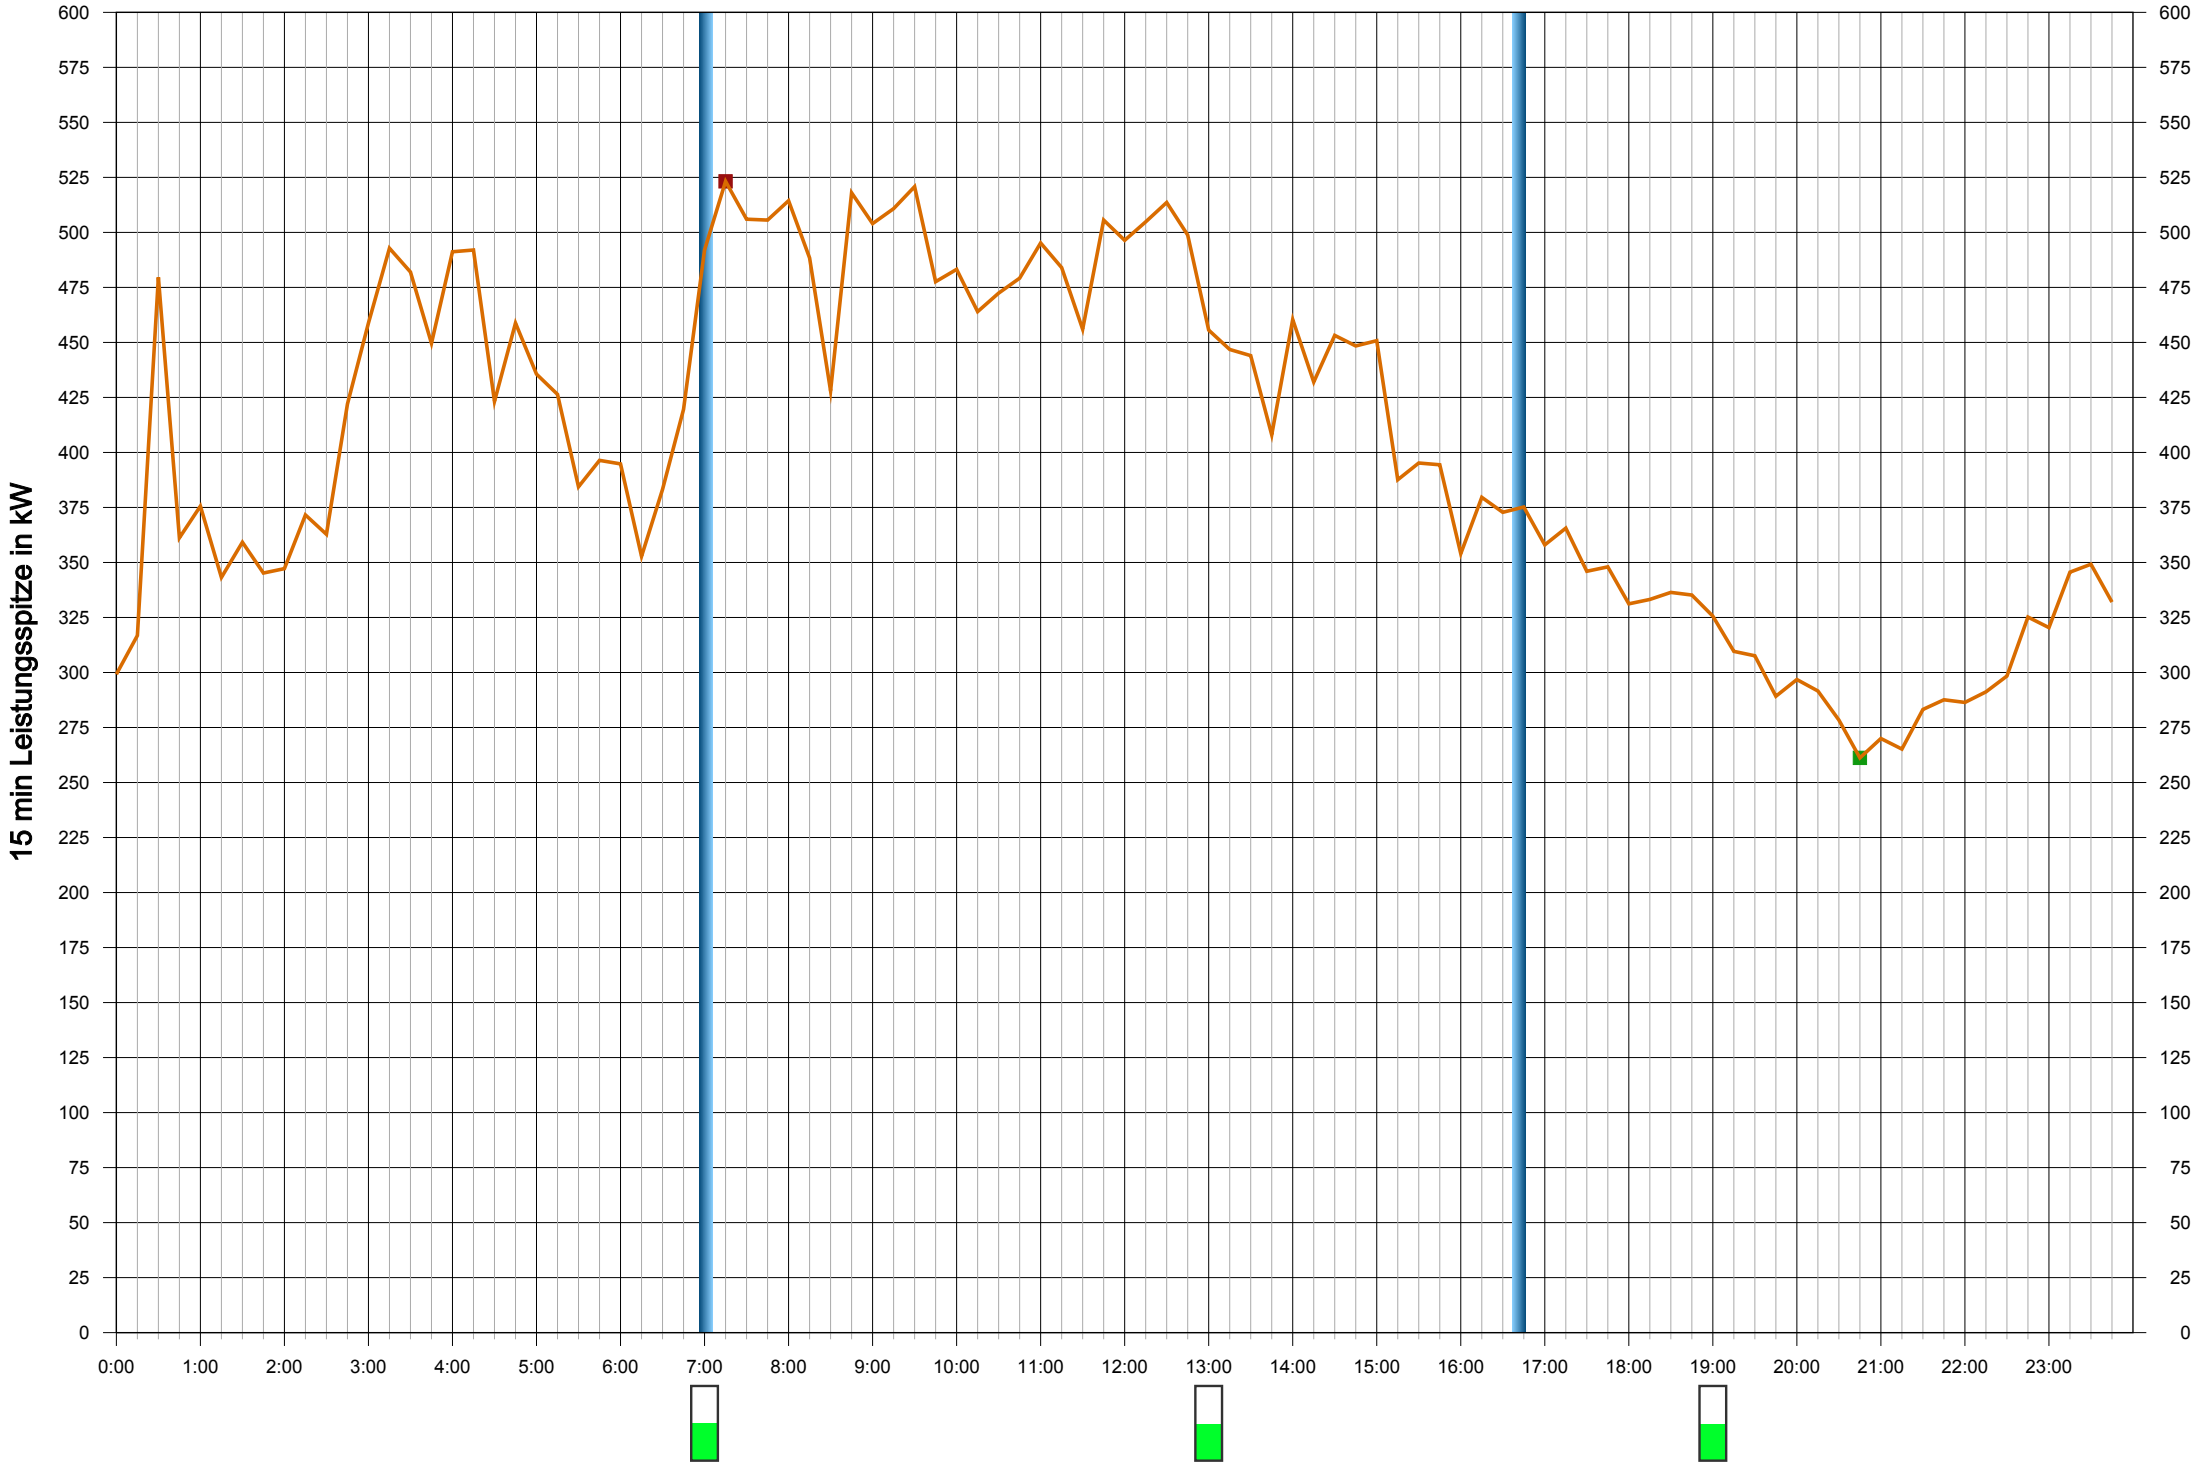



# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Mi. 7.11.2012 (Woche 45)


Tagesminimum: 266,0 kW, Tagesmittelwert: 403,7 kW, Tagesmaximum: 526,0 kW, Tagesbedarf: 9.688 kWh (1.356 €)

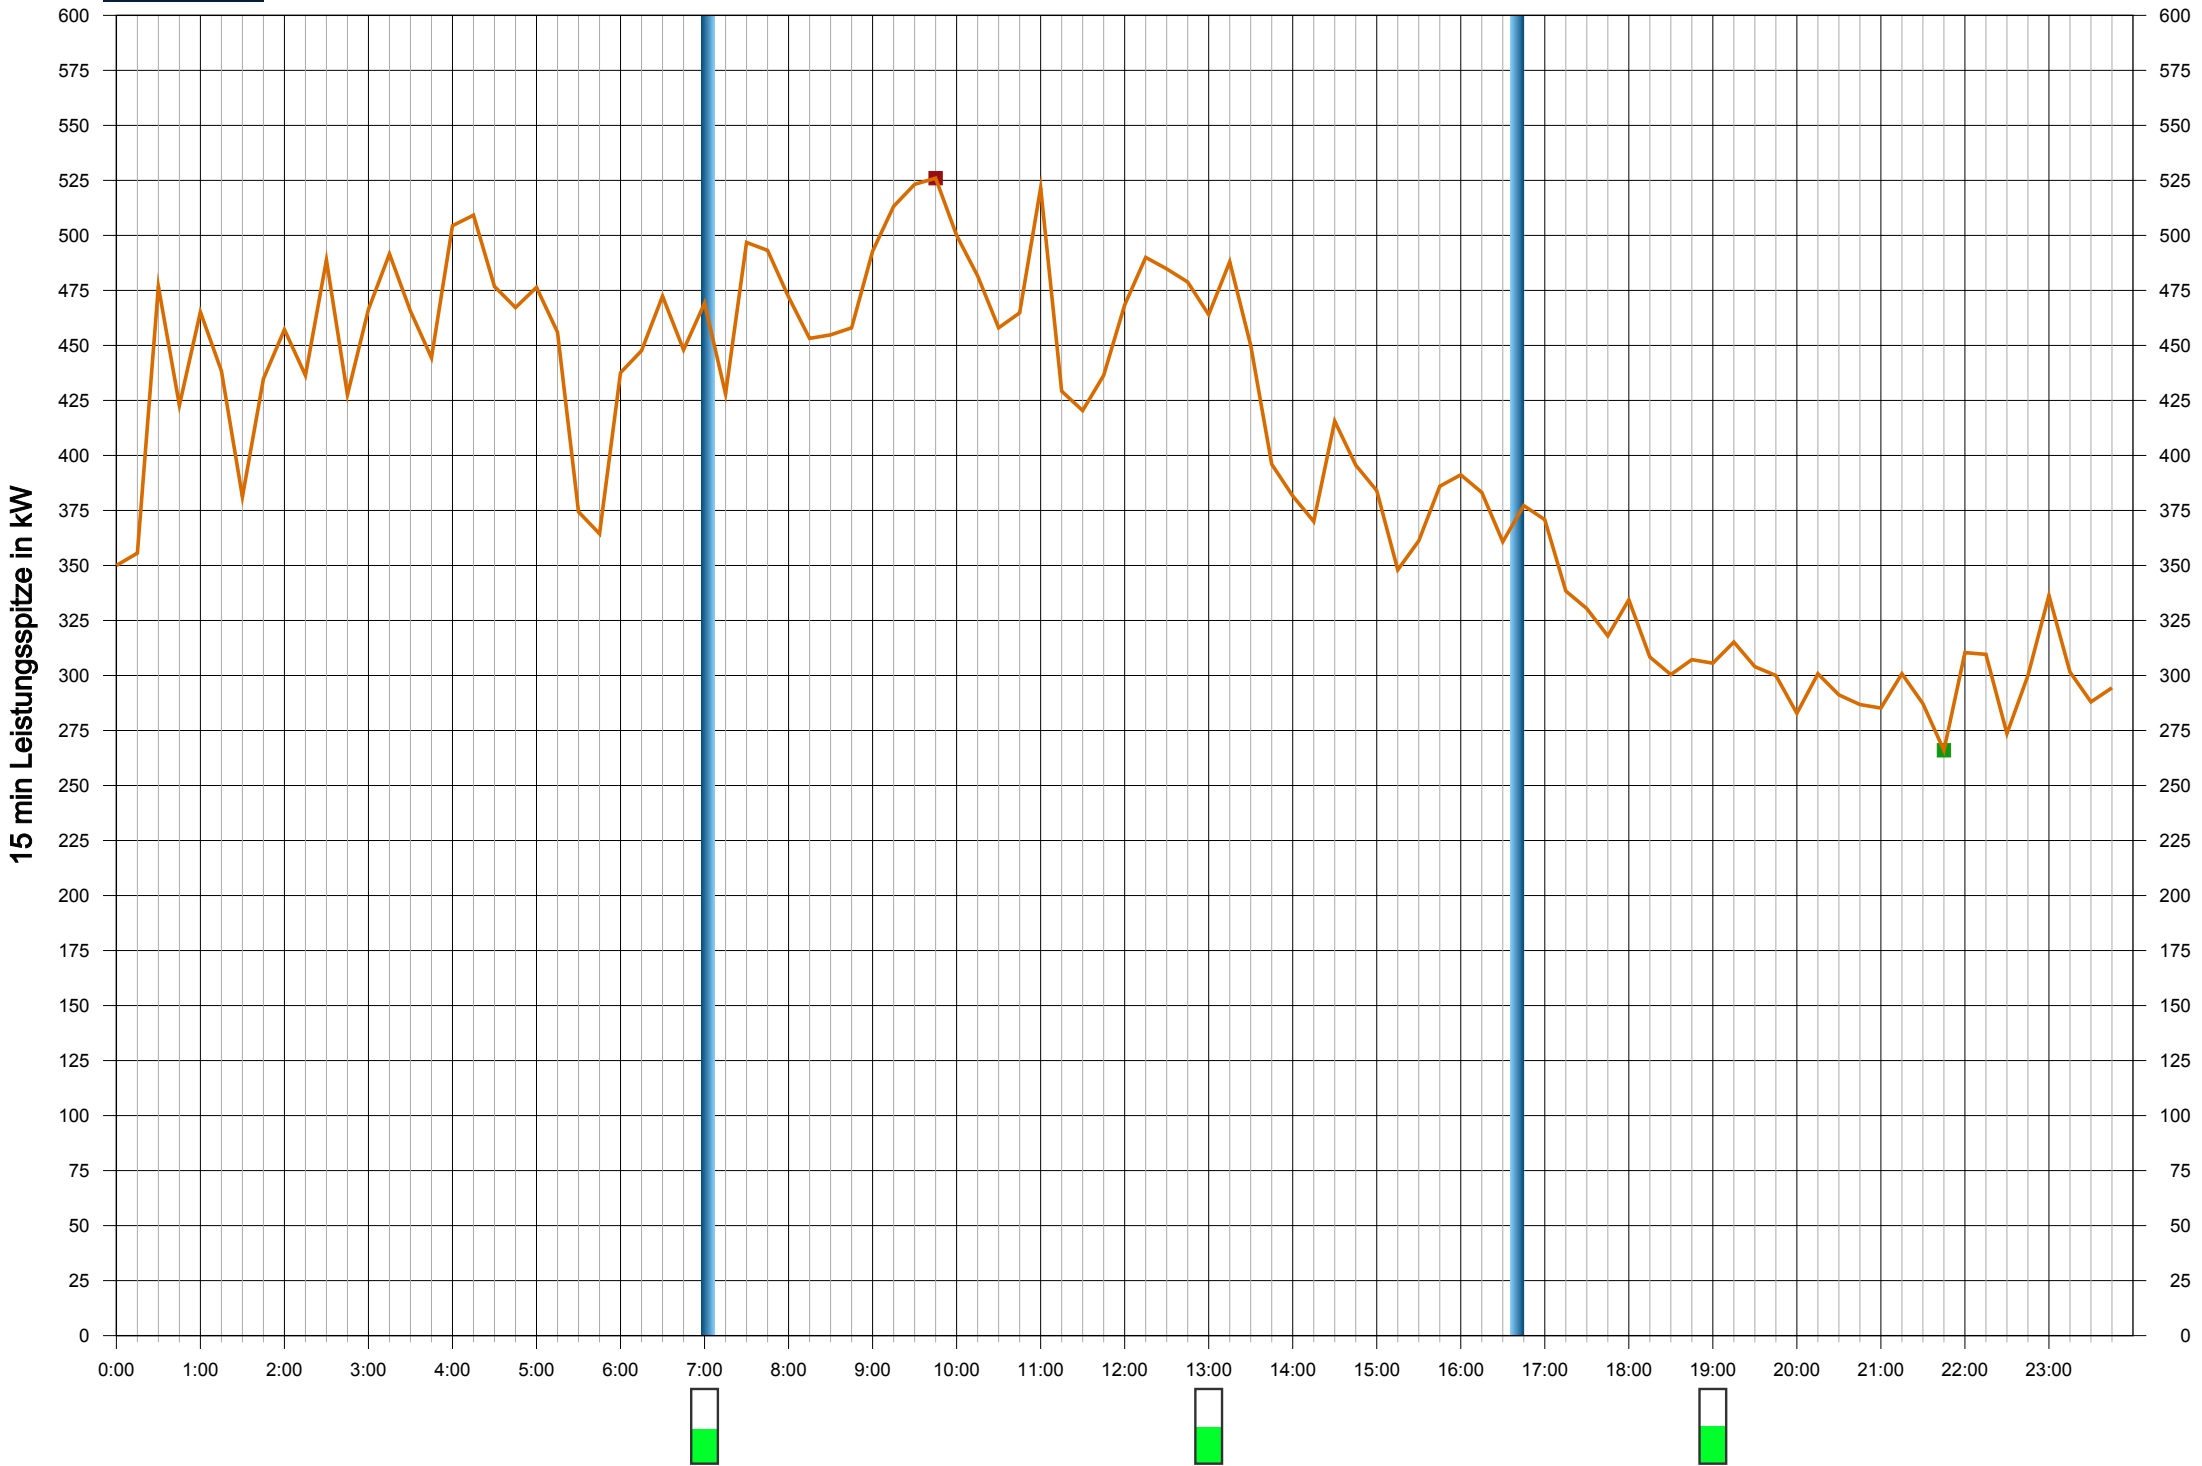


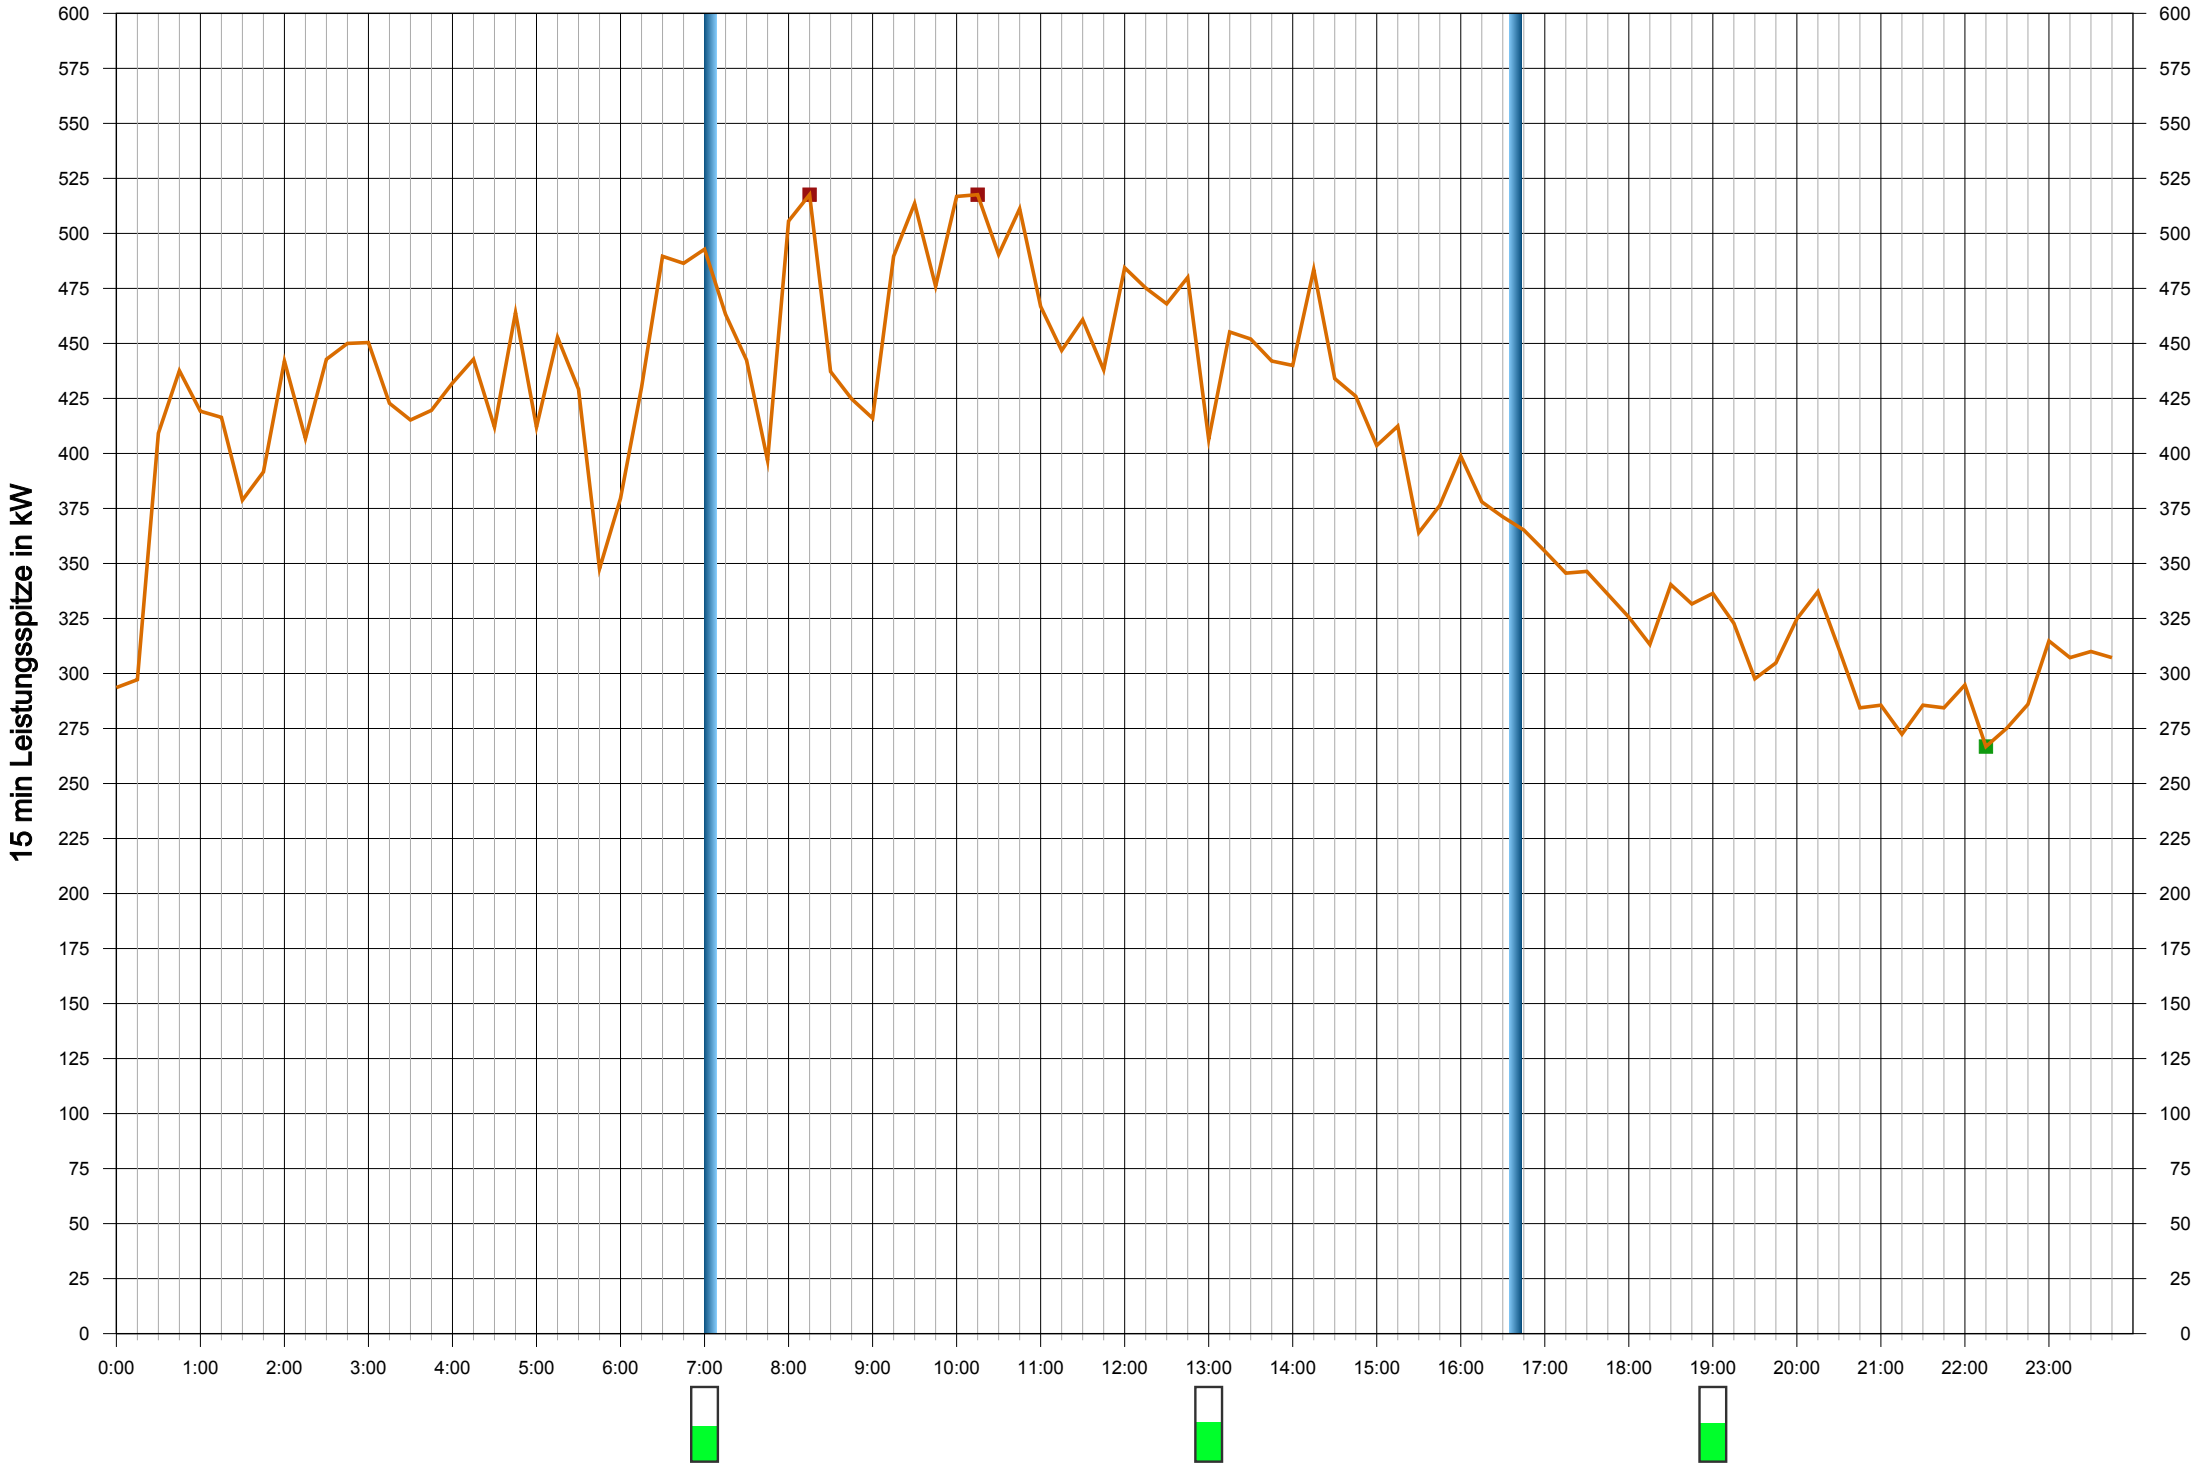


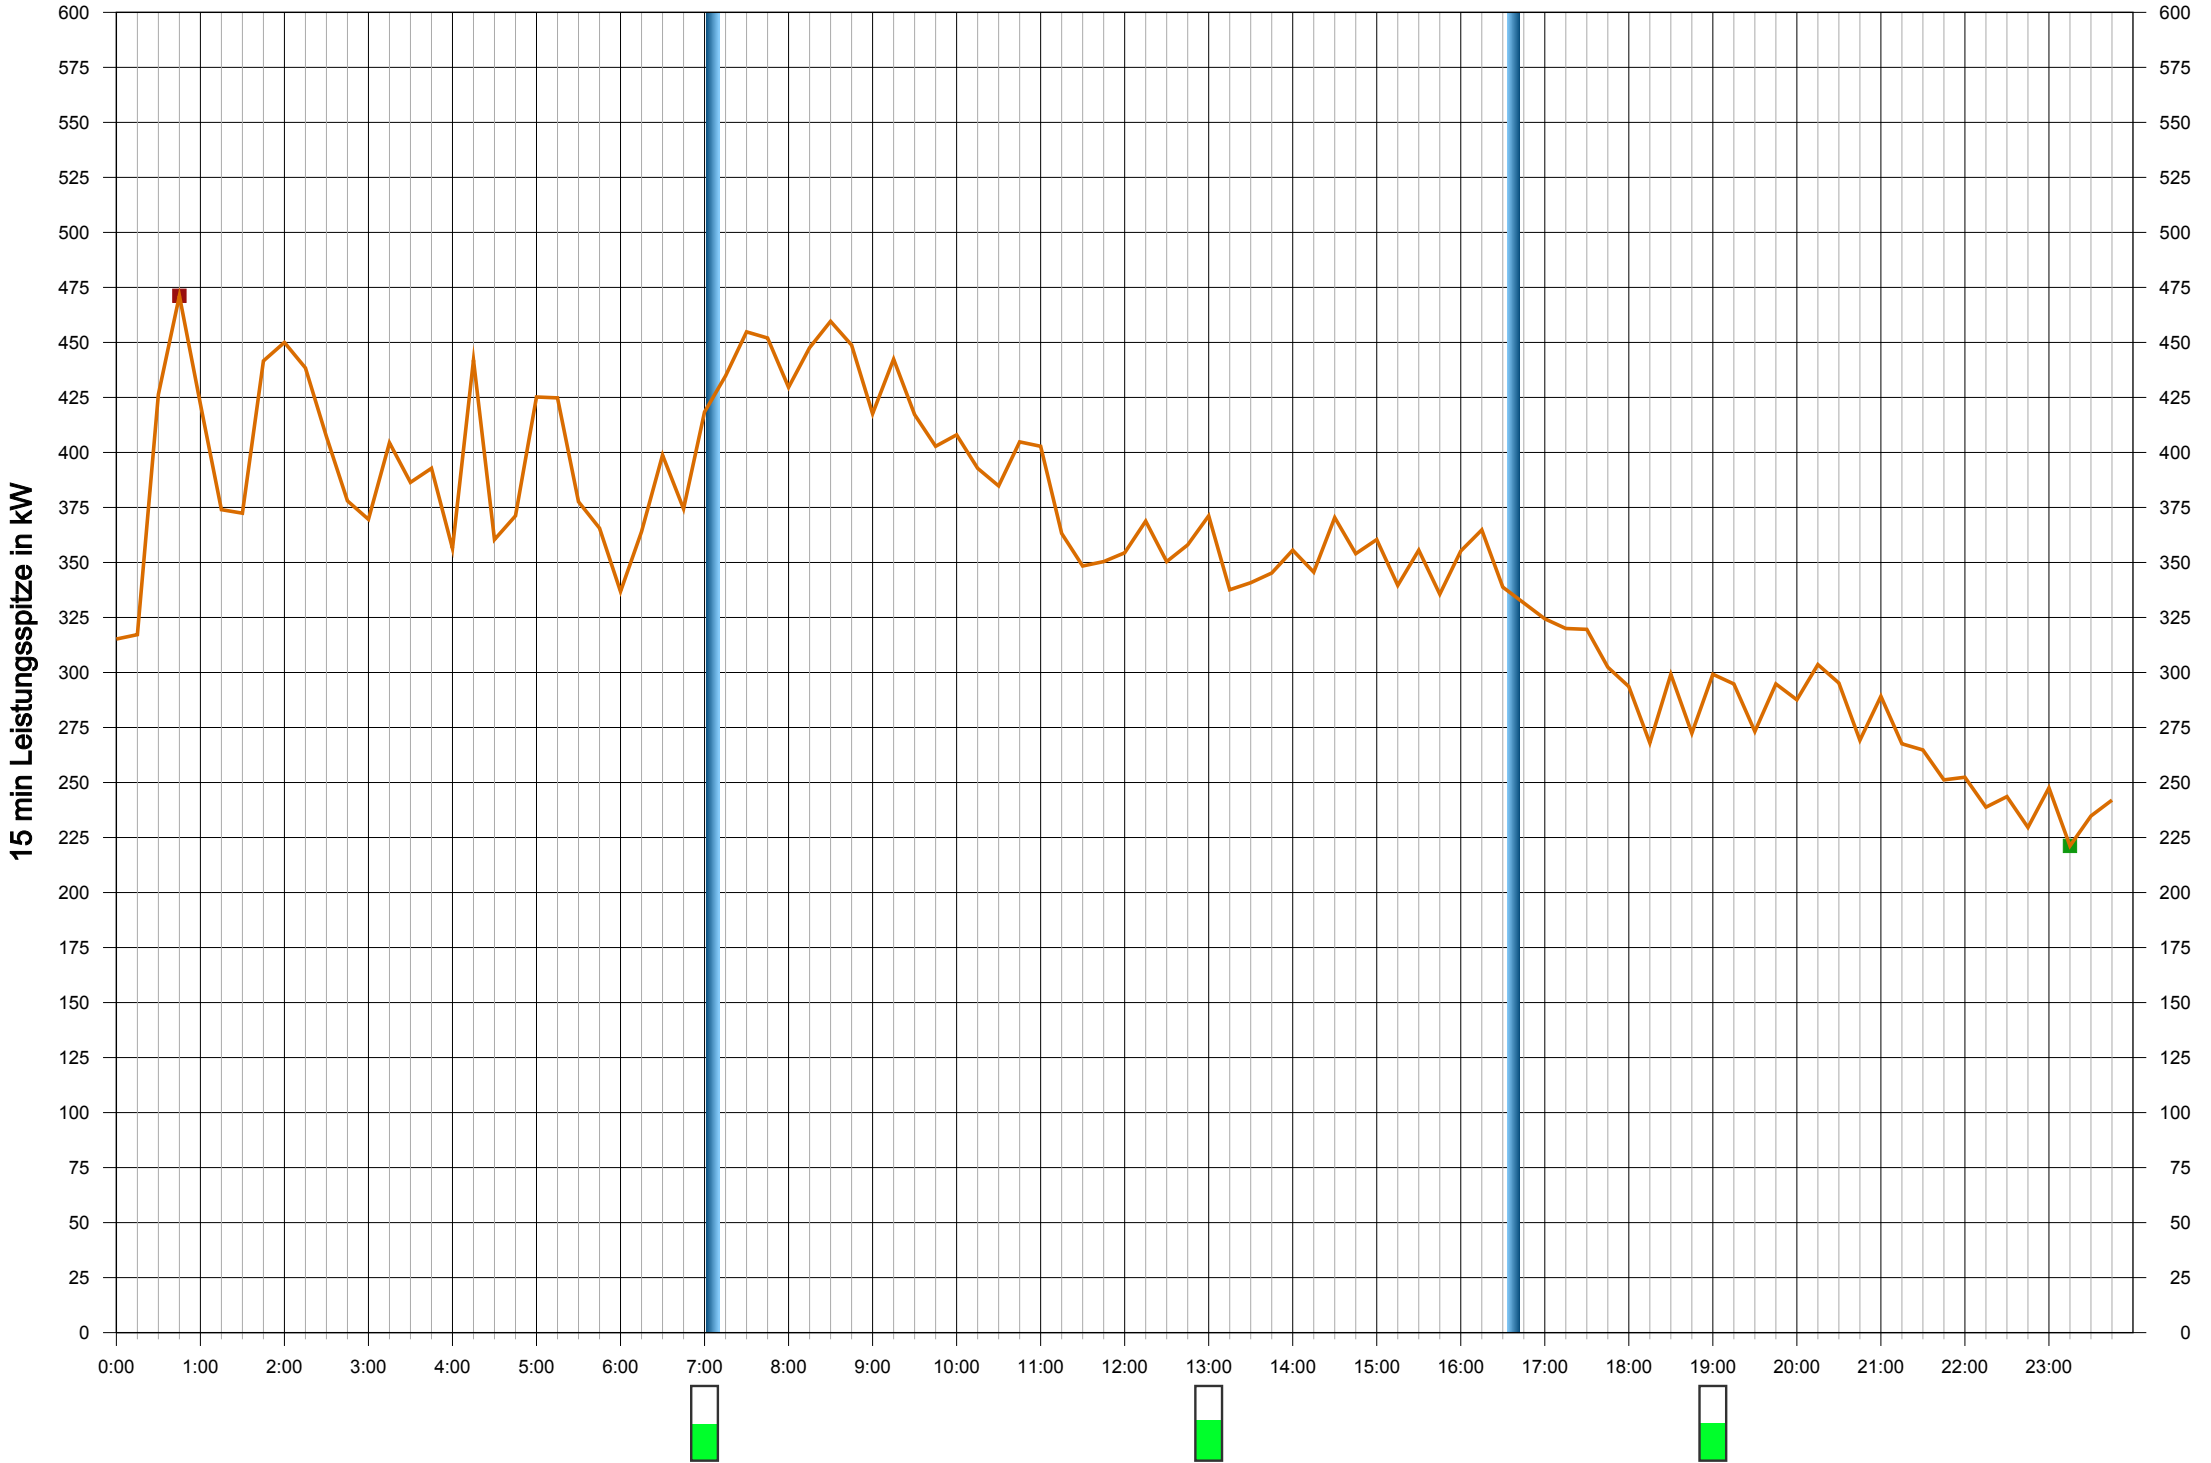

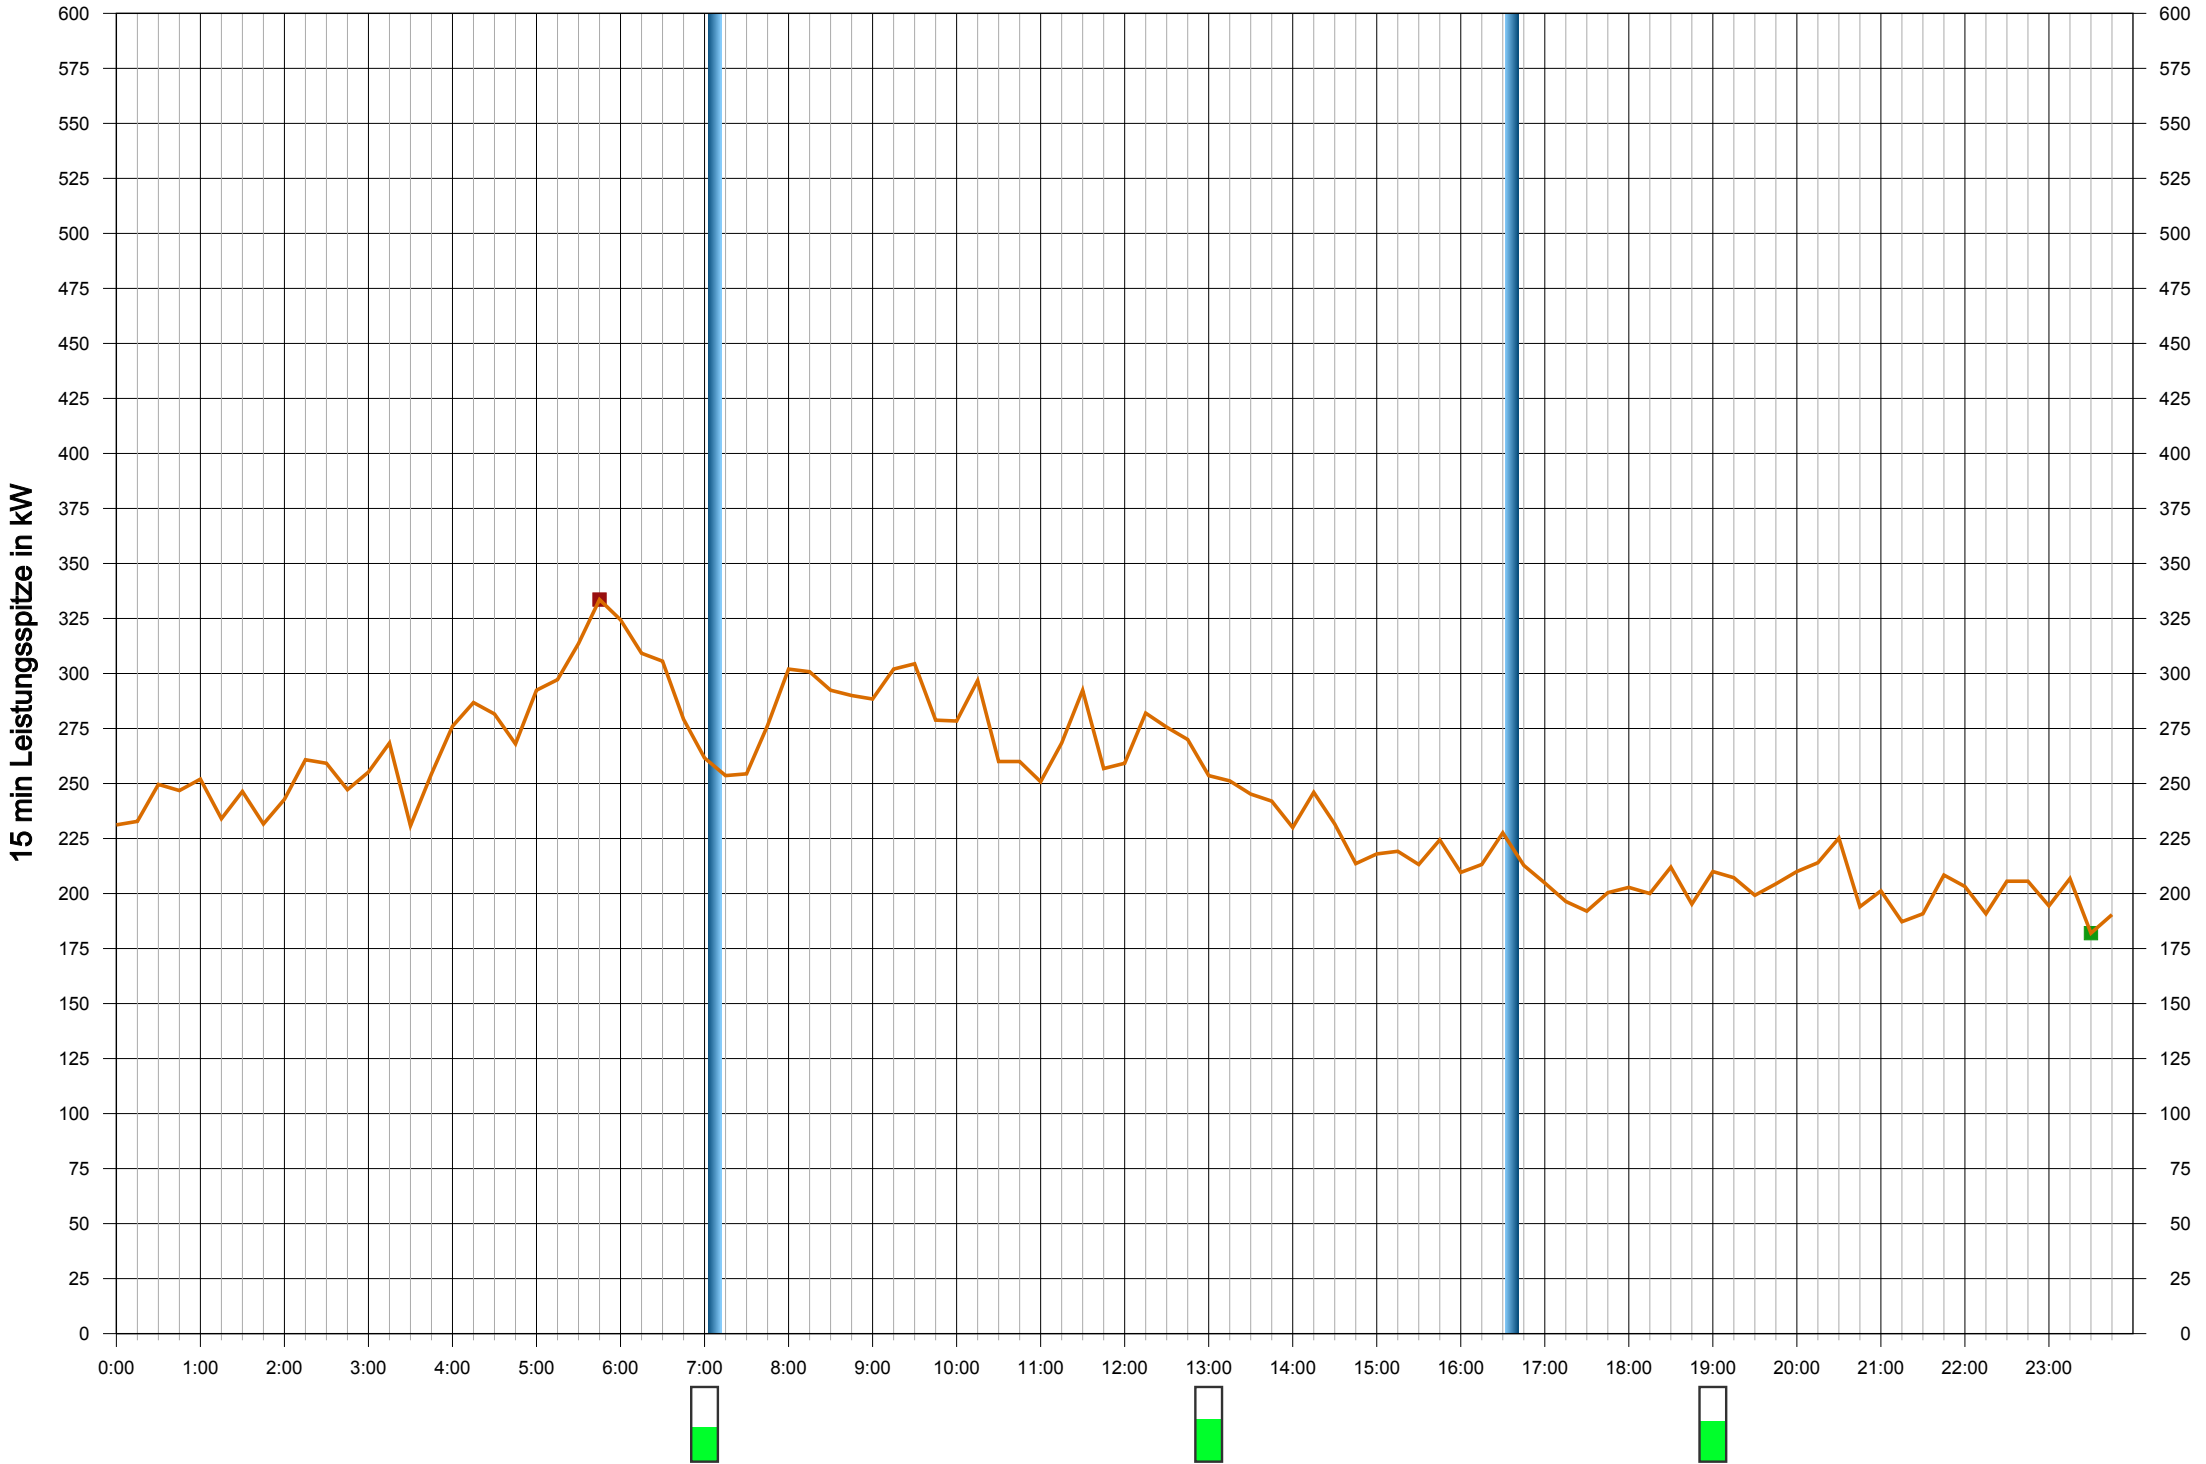


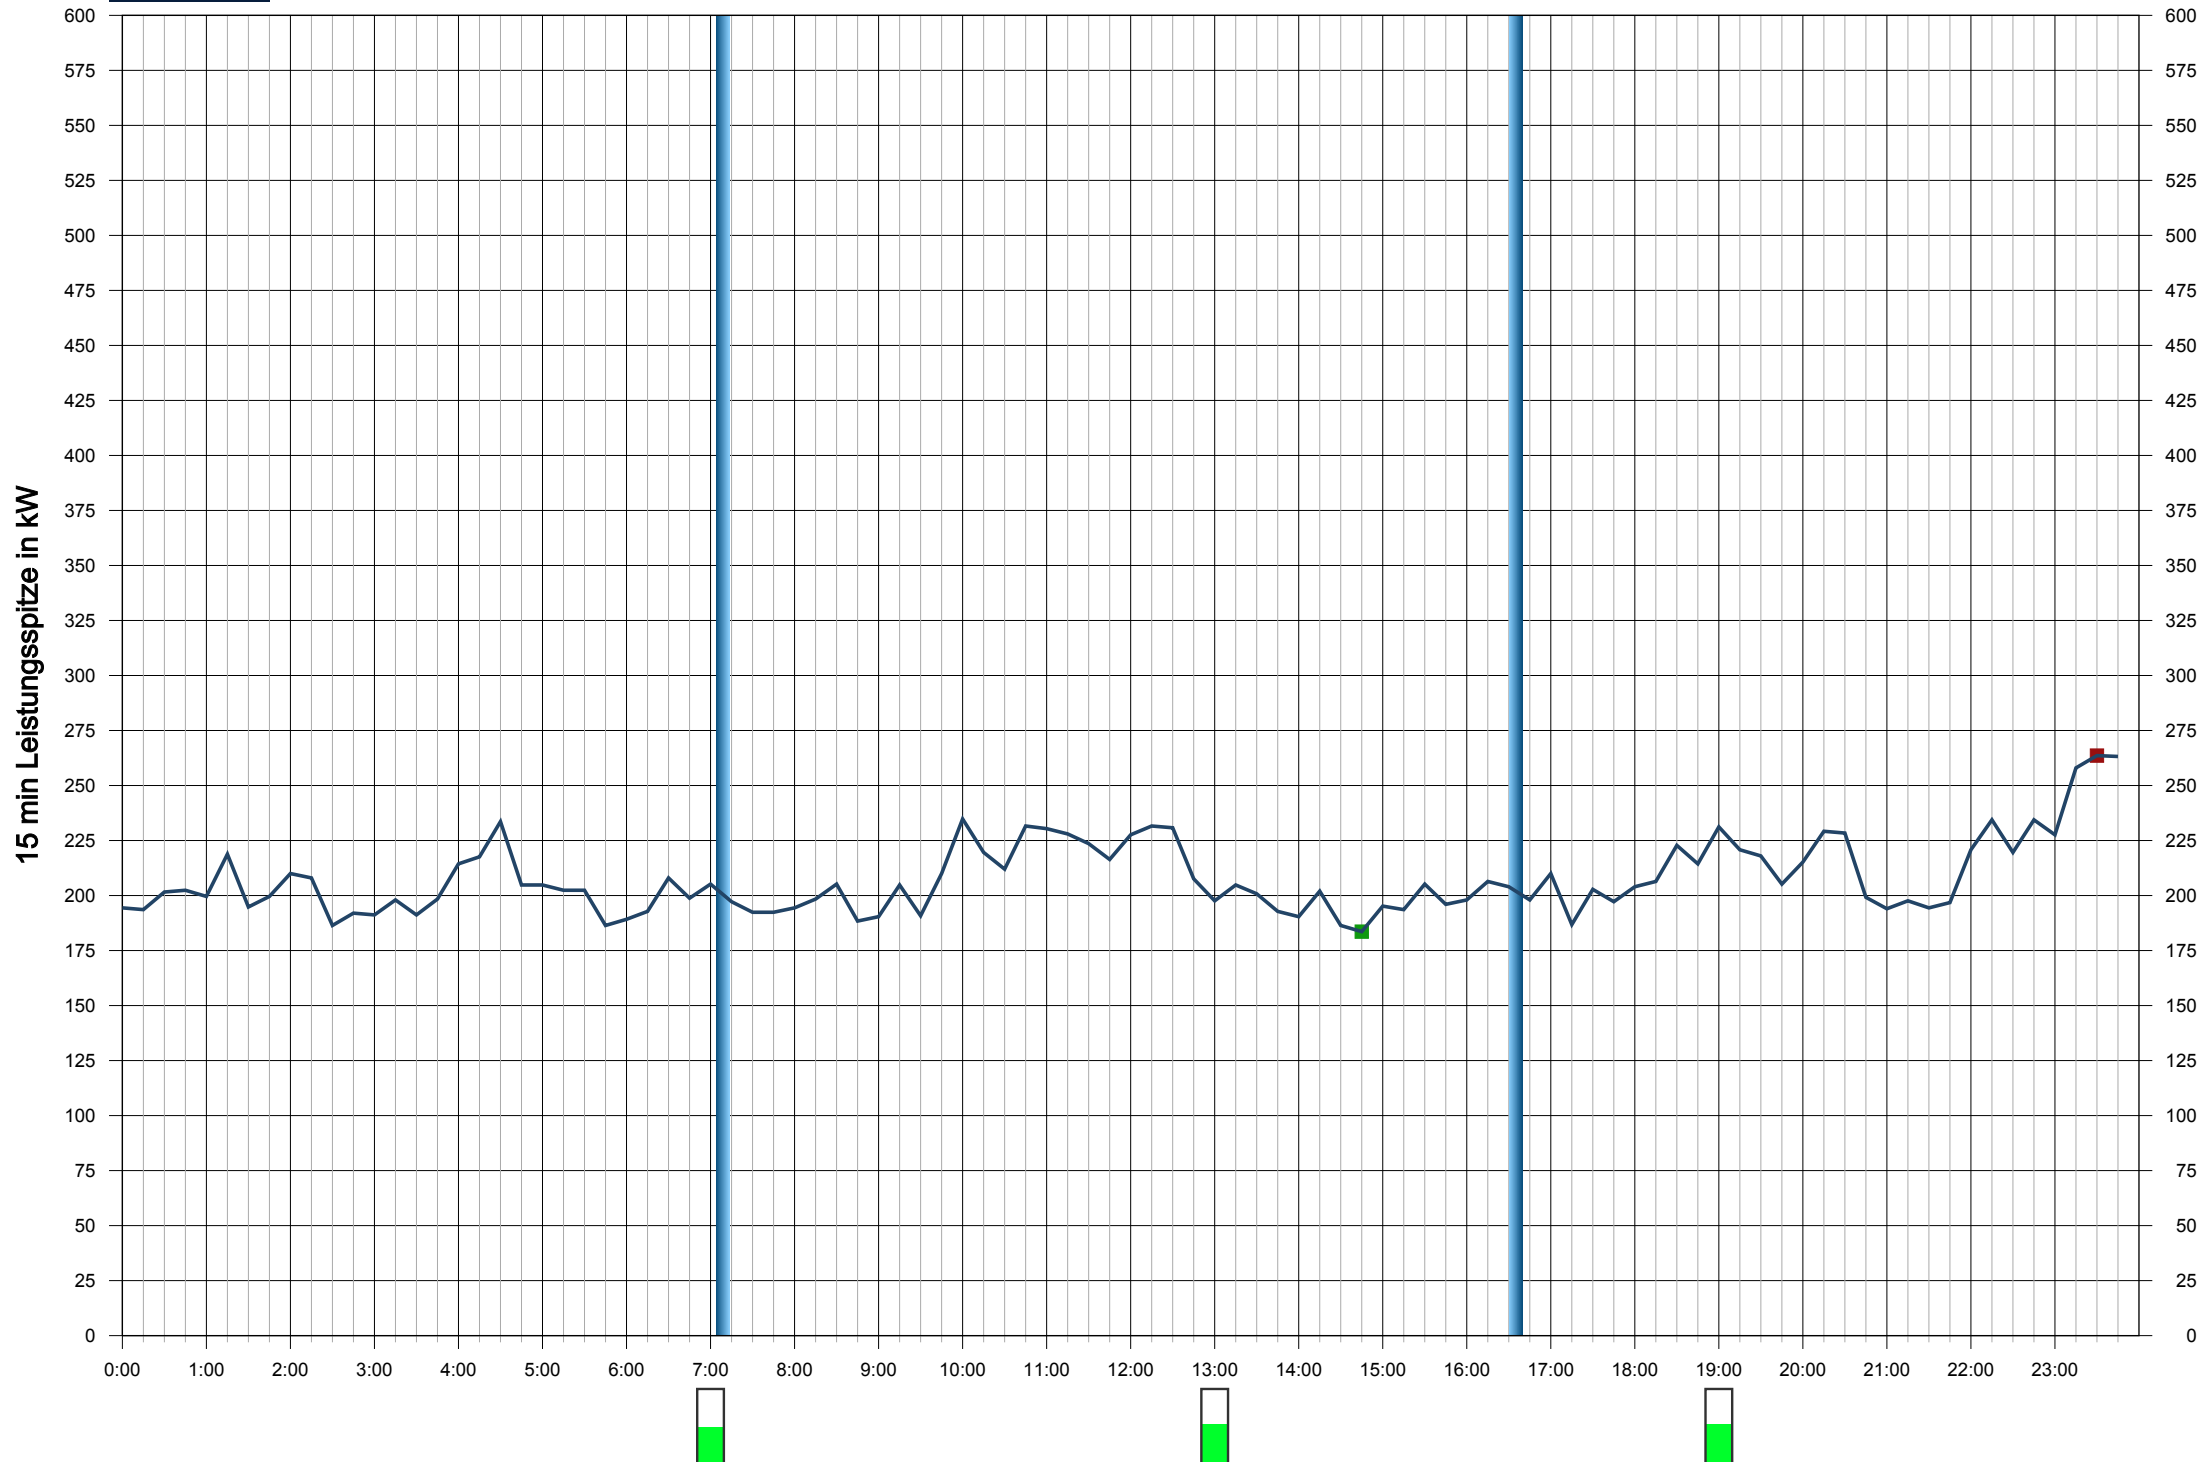


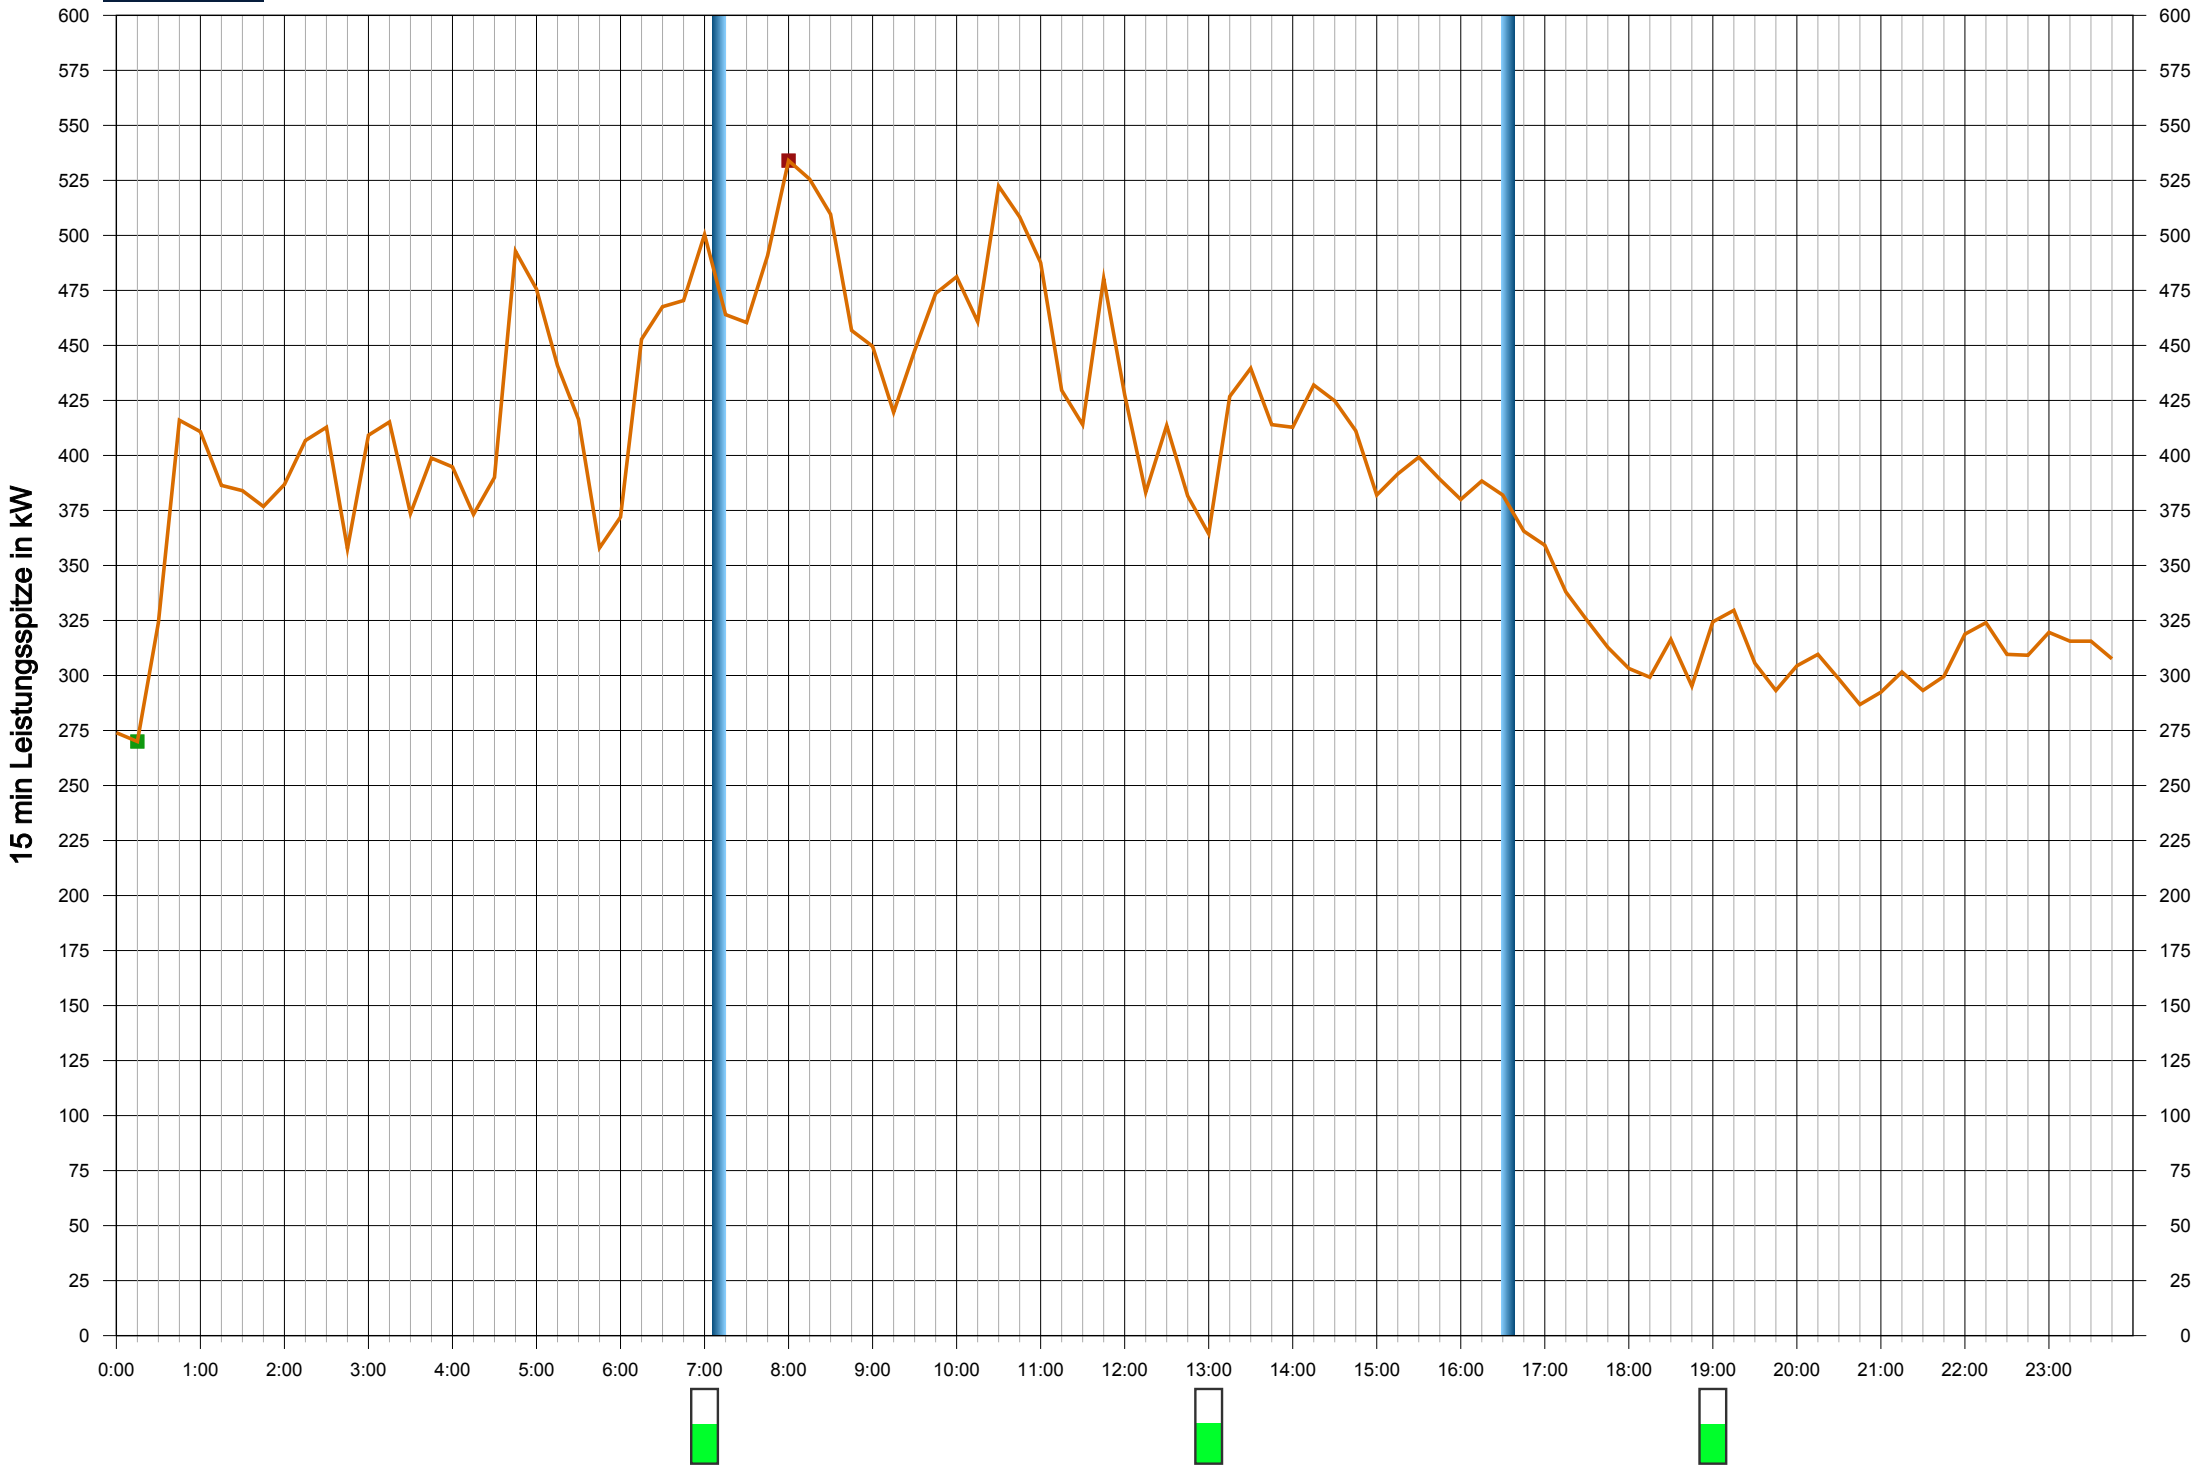

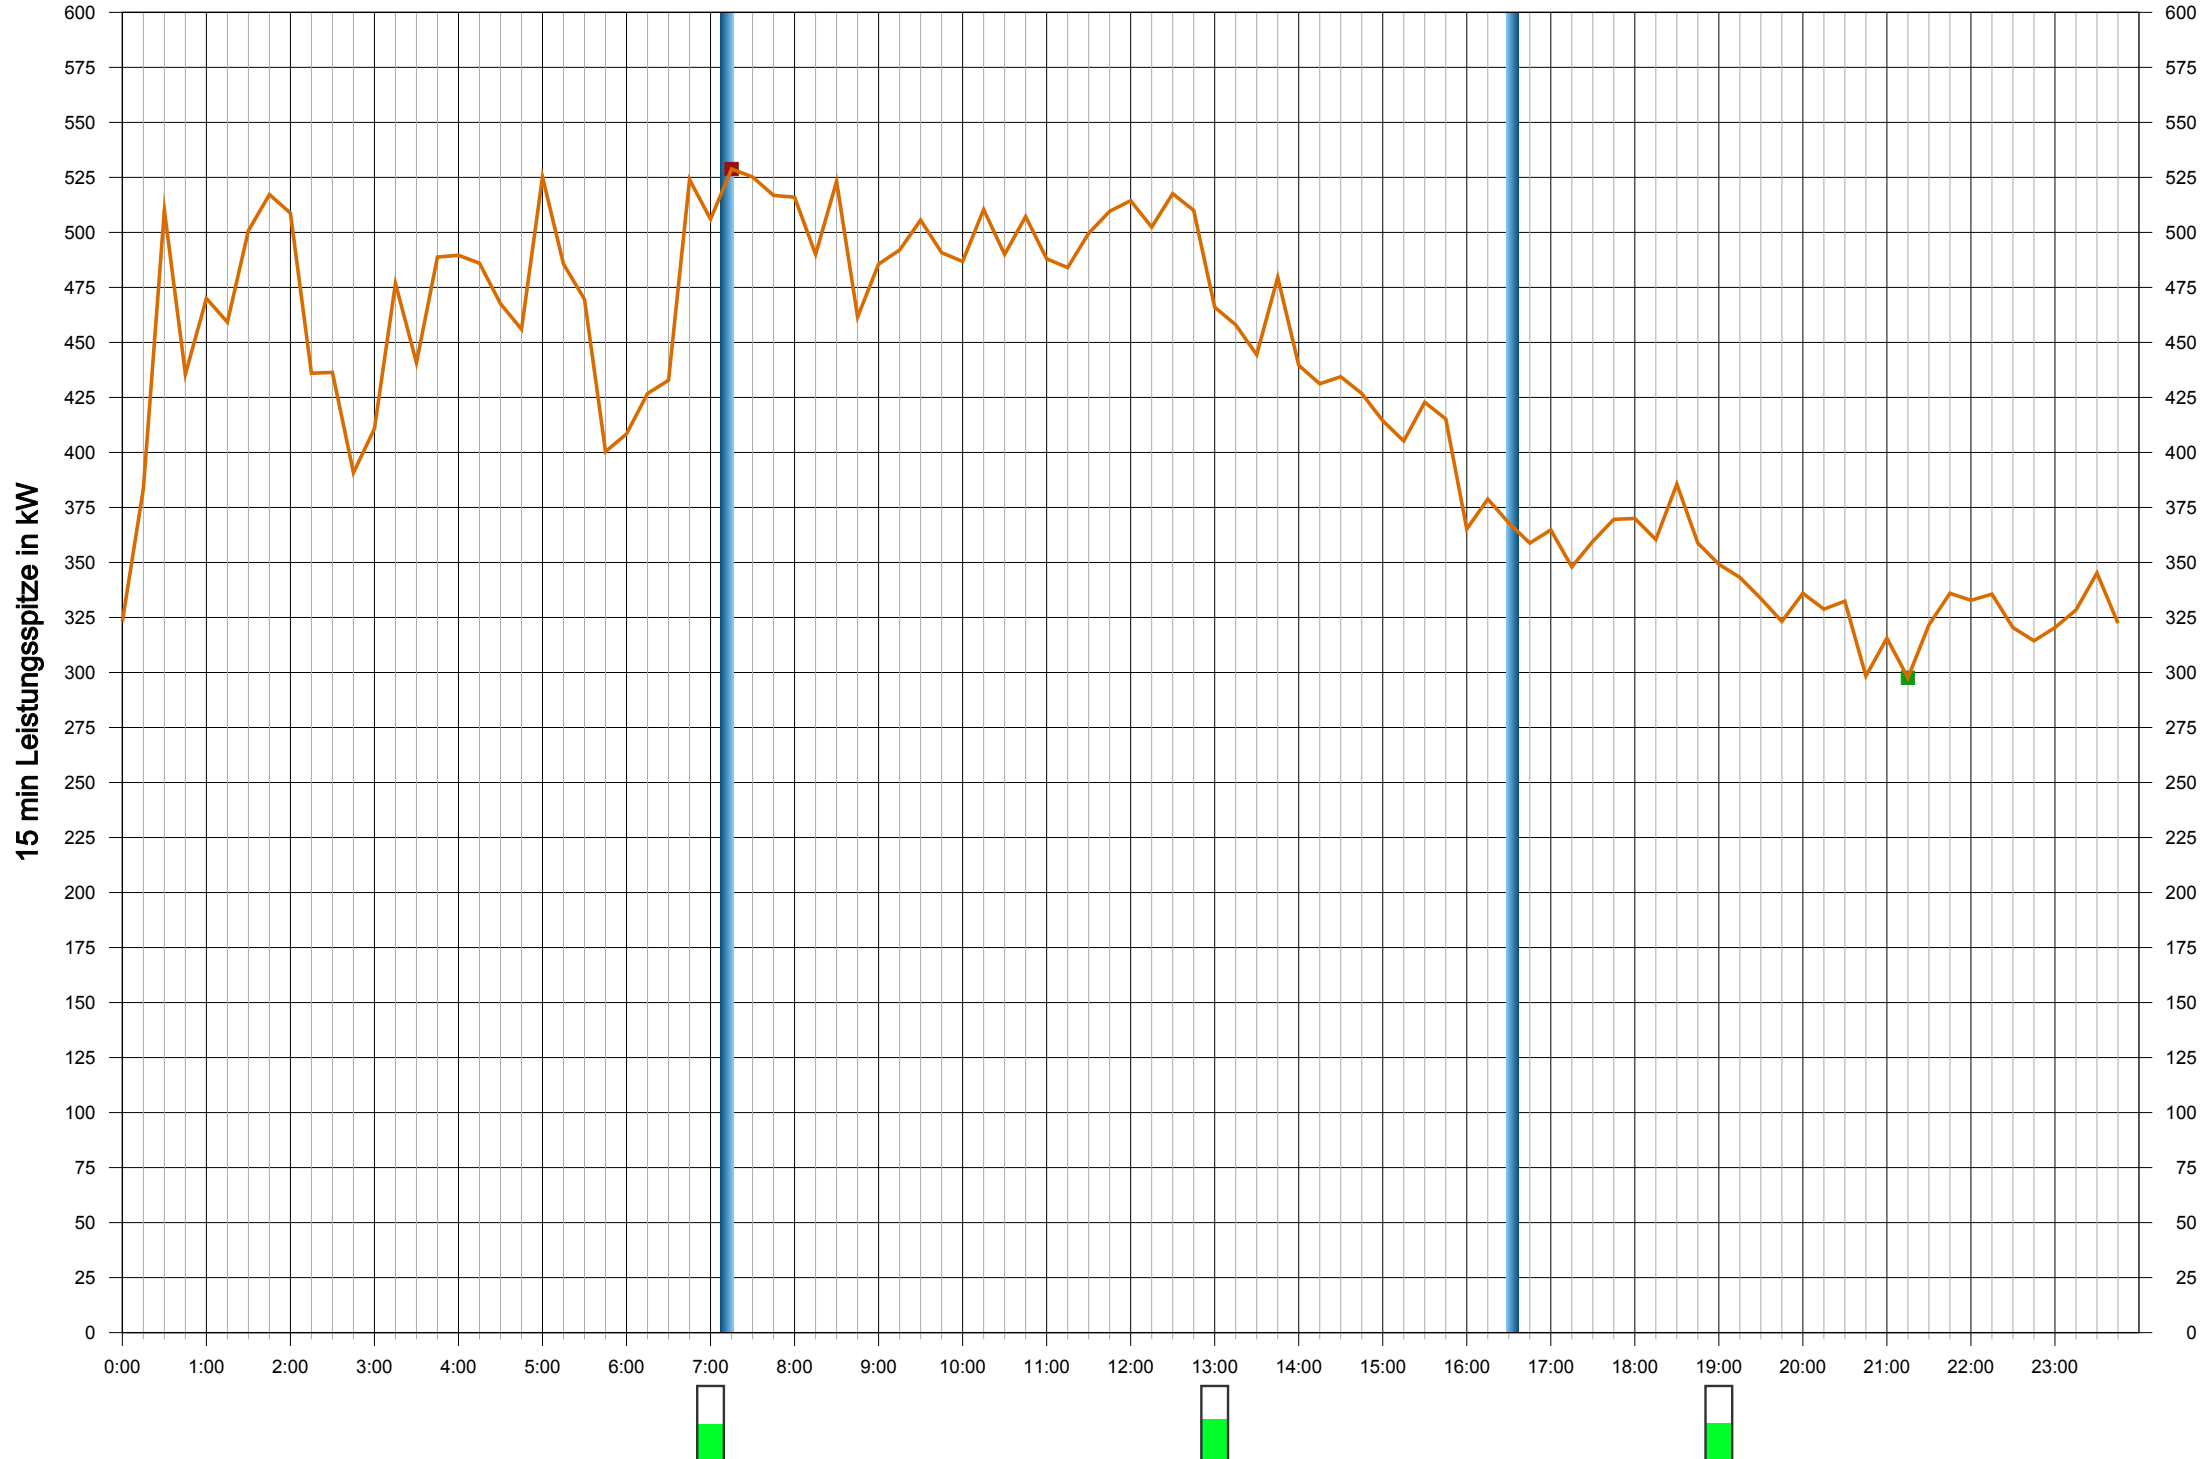




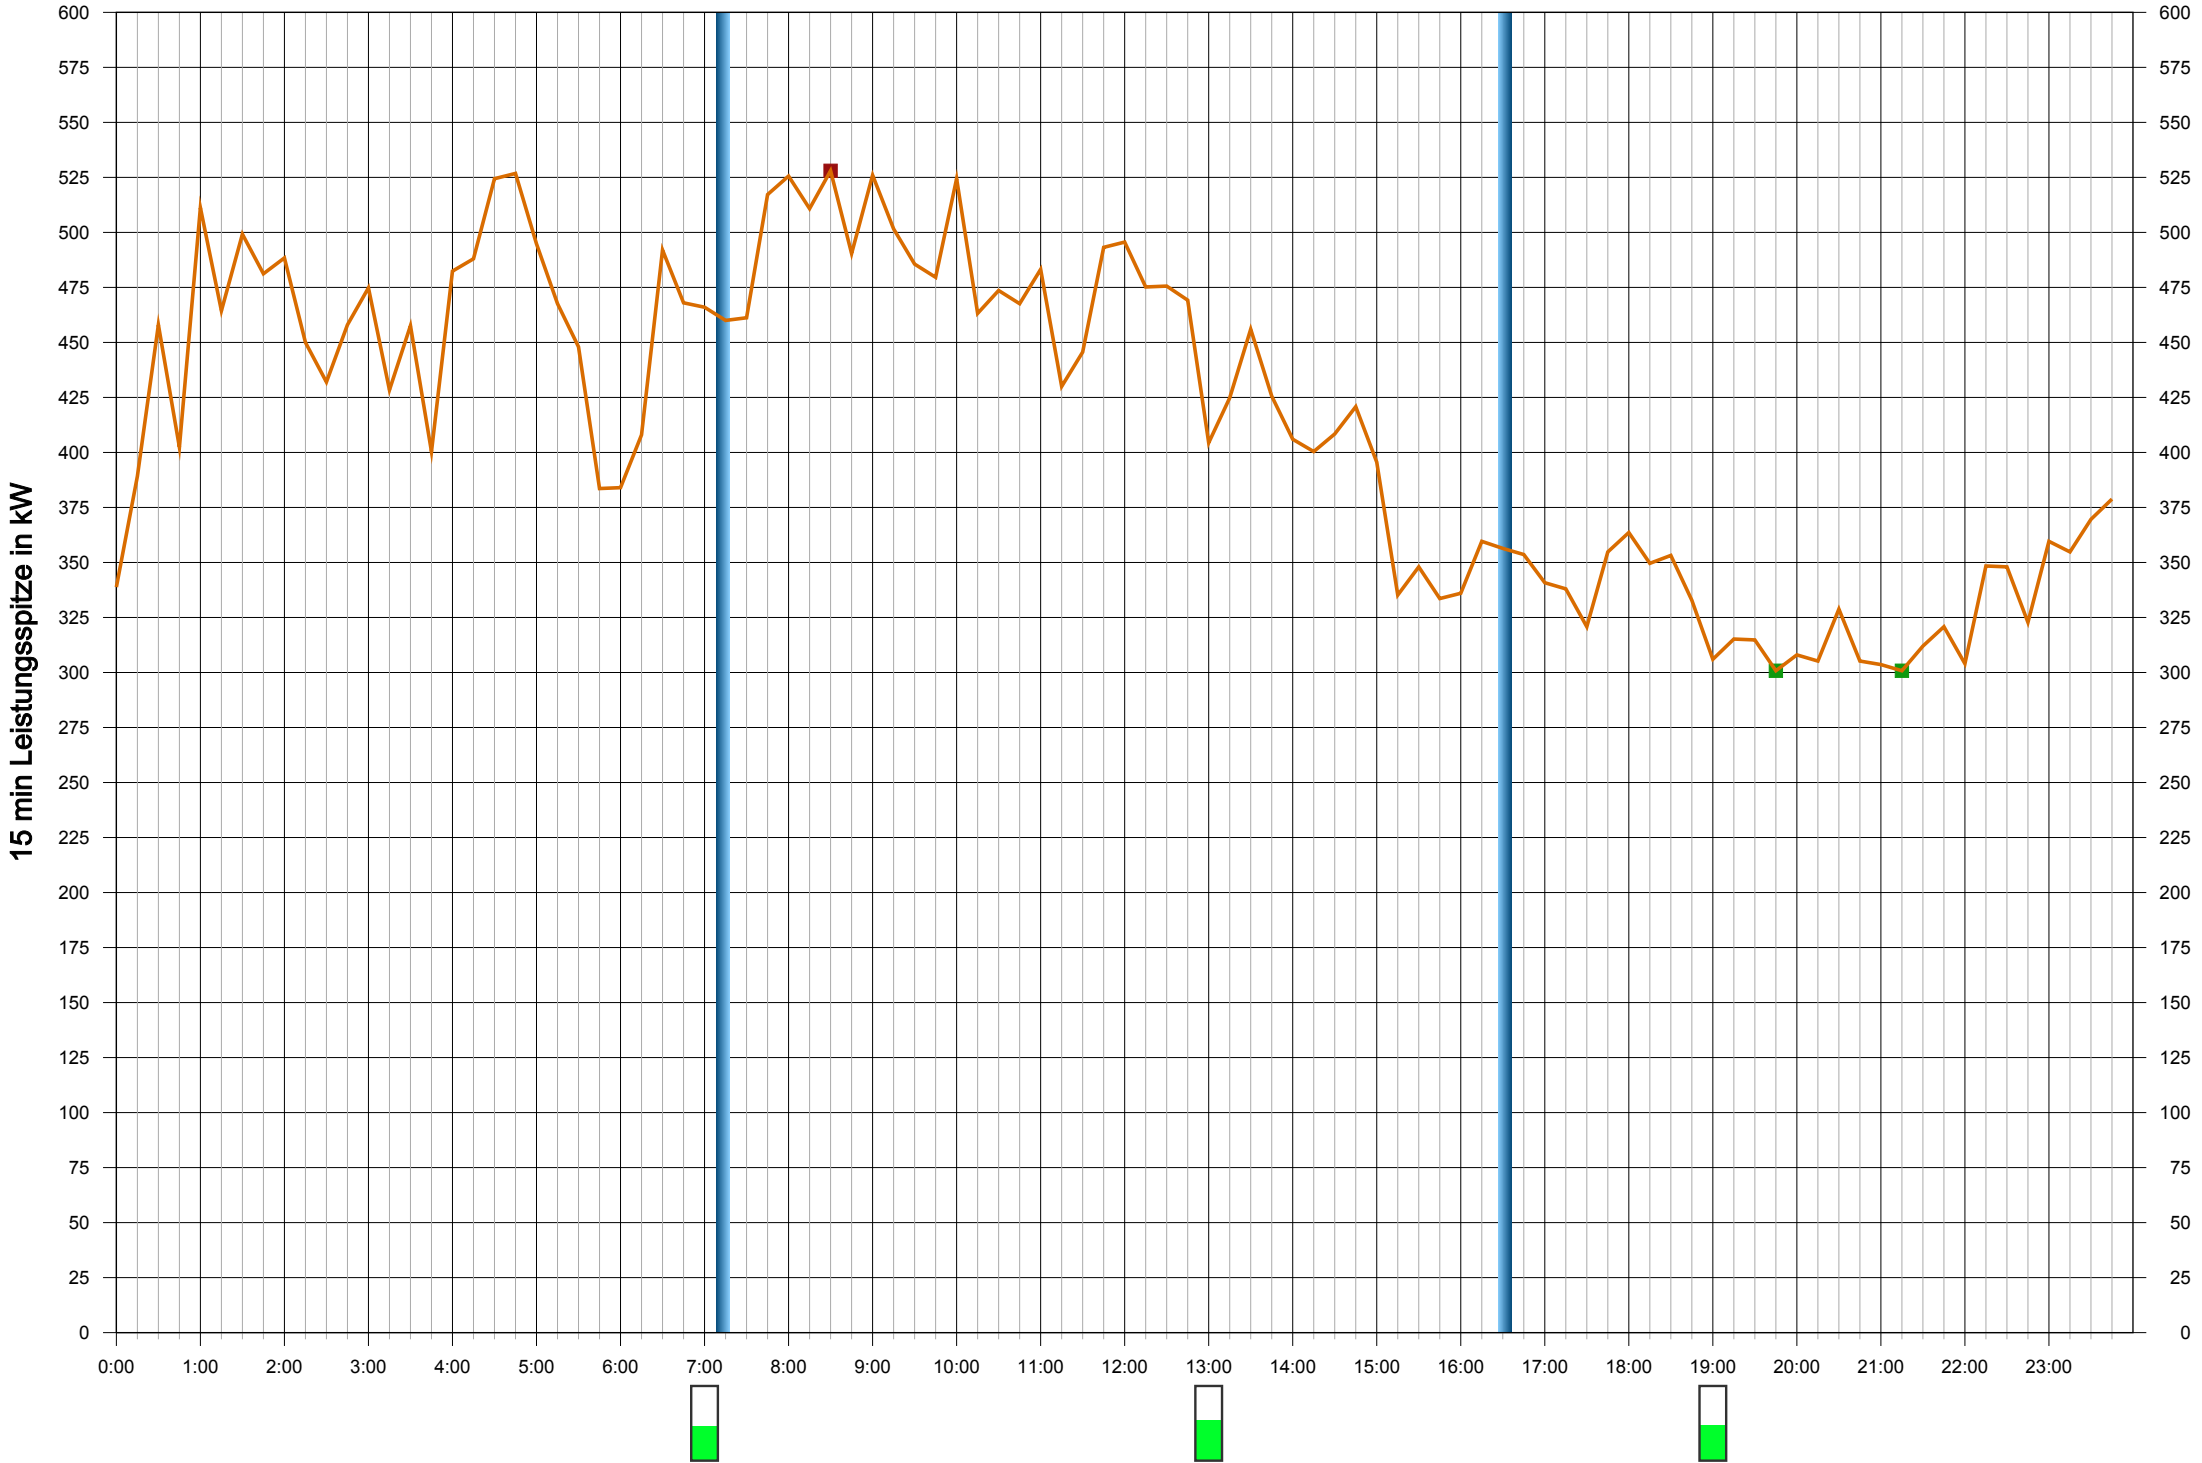


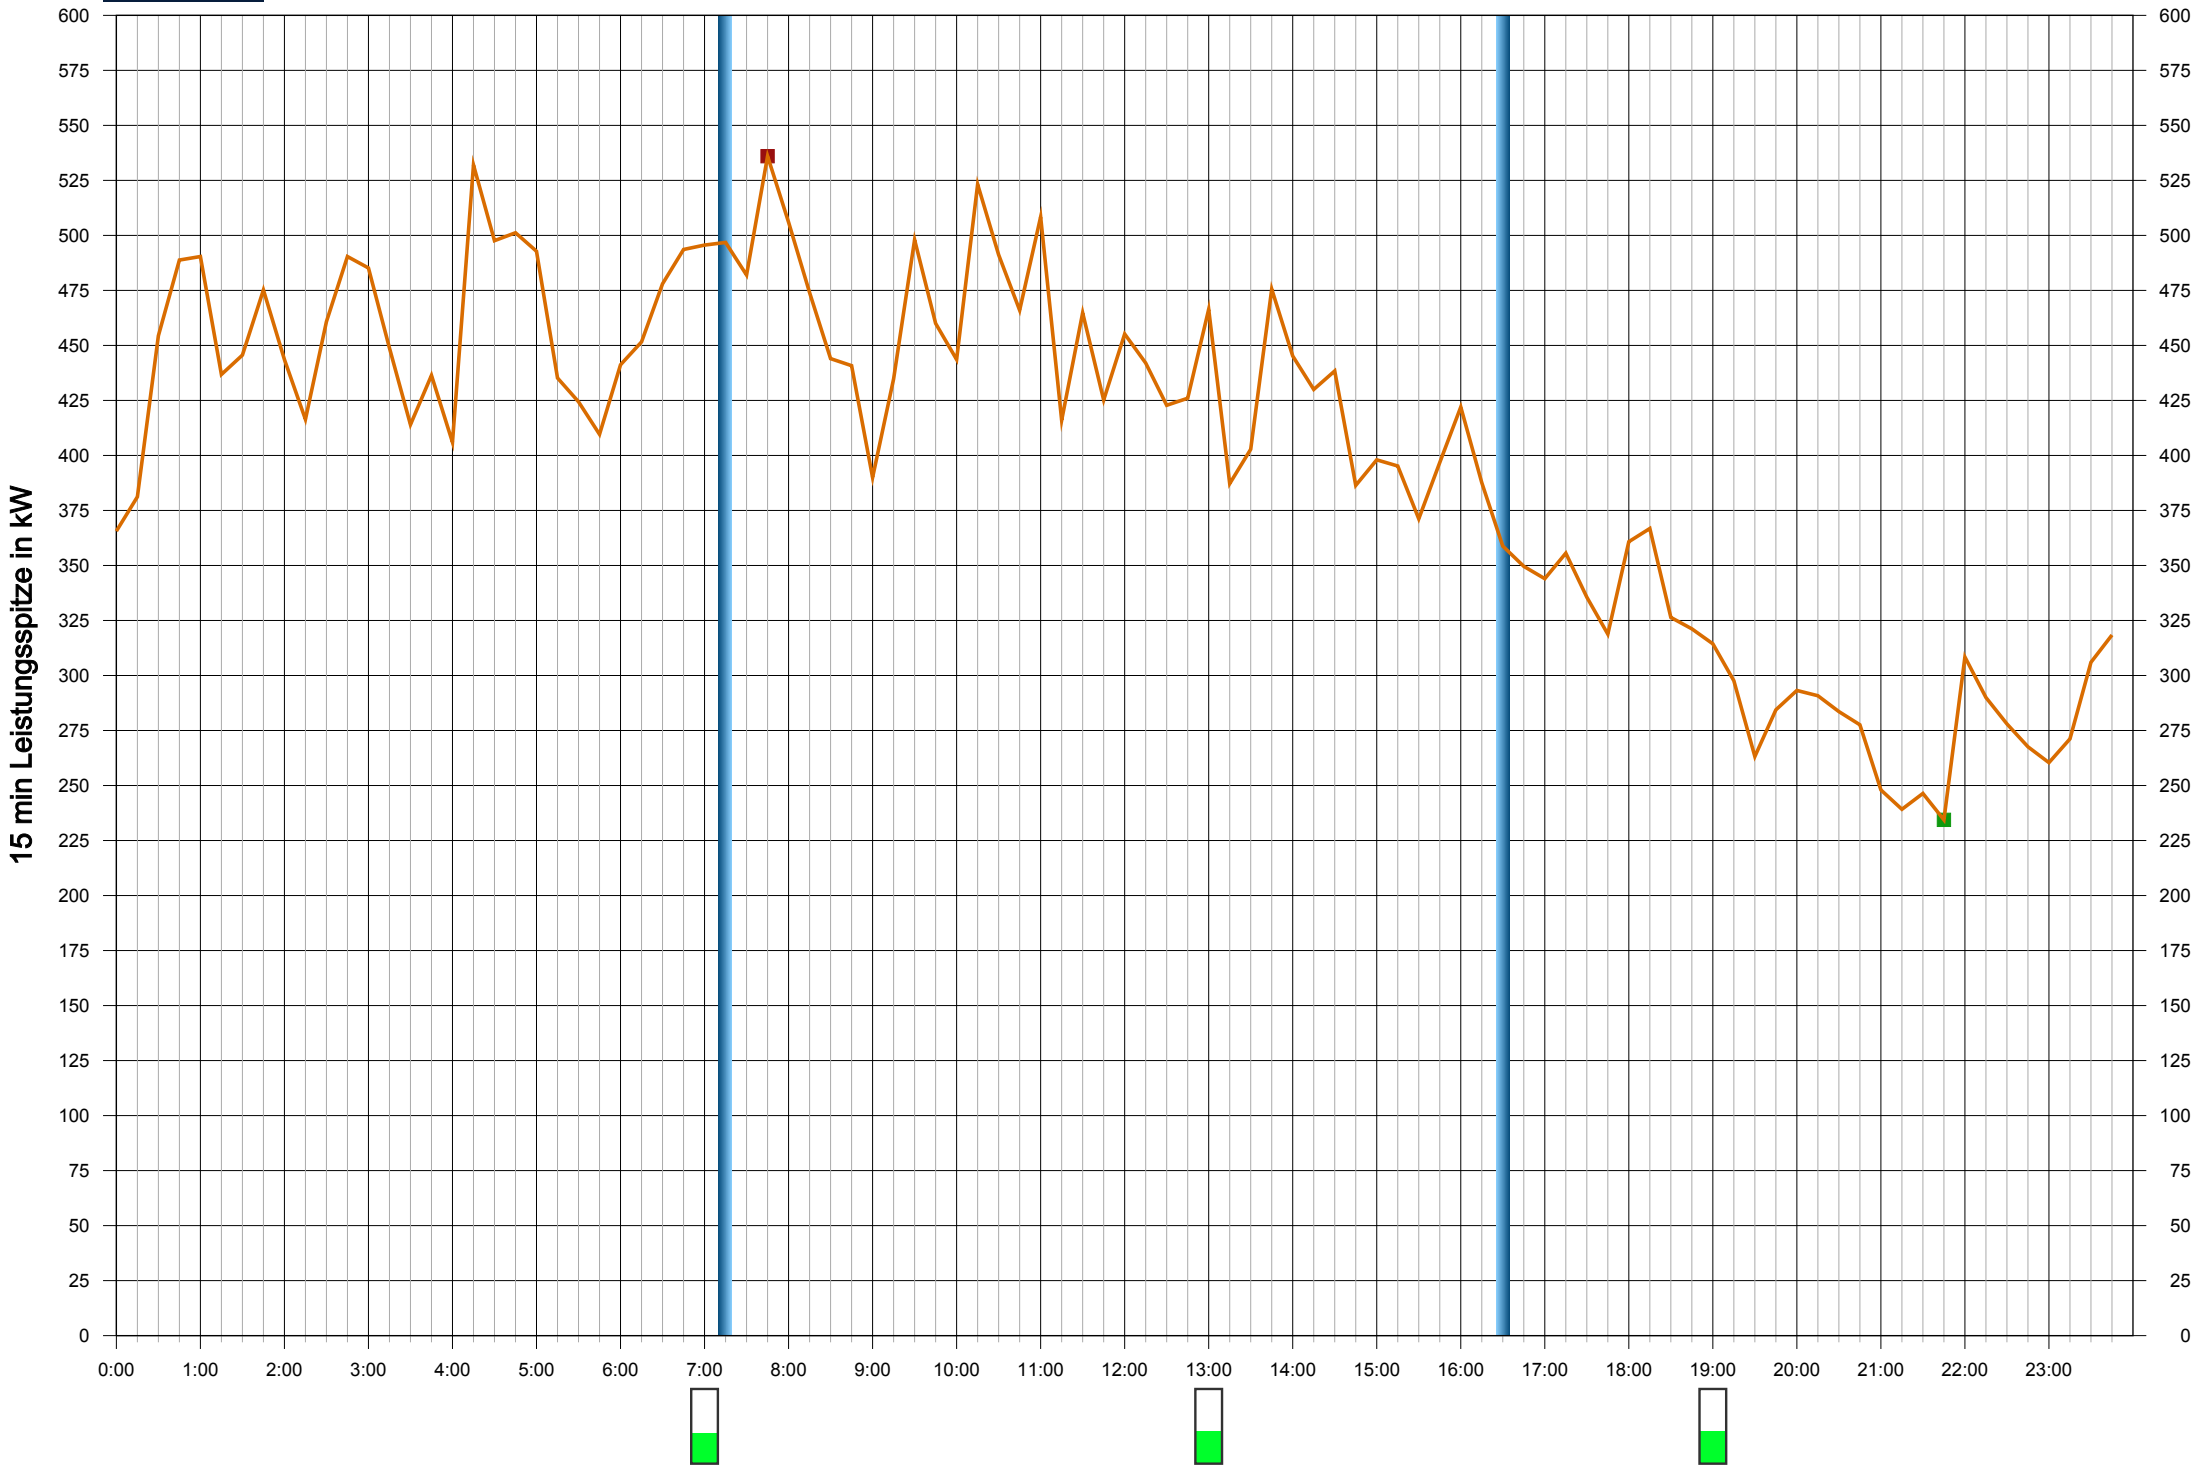



# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Fr. 16.11.2012 (Woche 46)

Tagesminimum: 253,2 kW, Tagesmittelwert: 394,6 kW, Tagesmaximum: 509,6 kW, Tagesbedarf: 9.471 kWh (1.326 €)

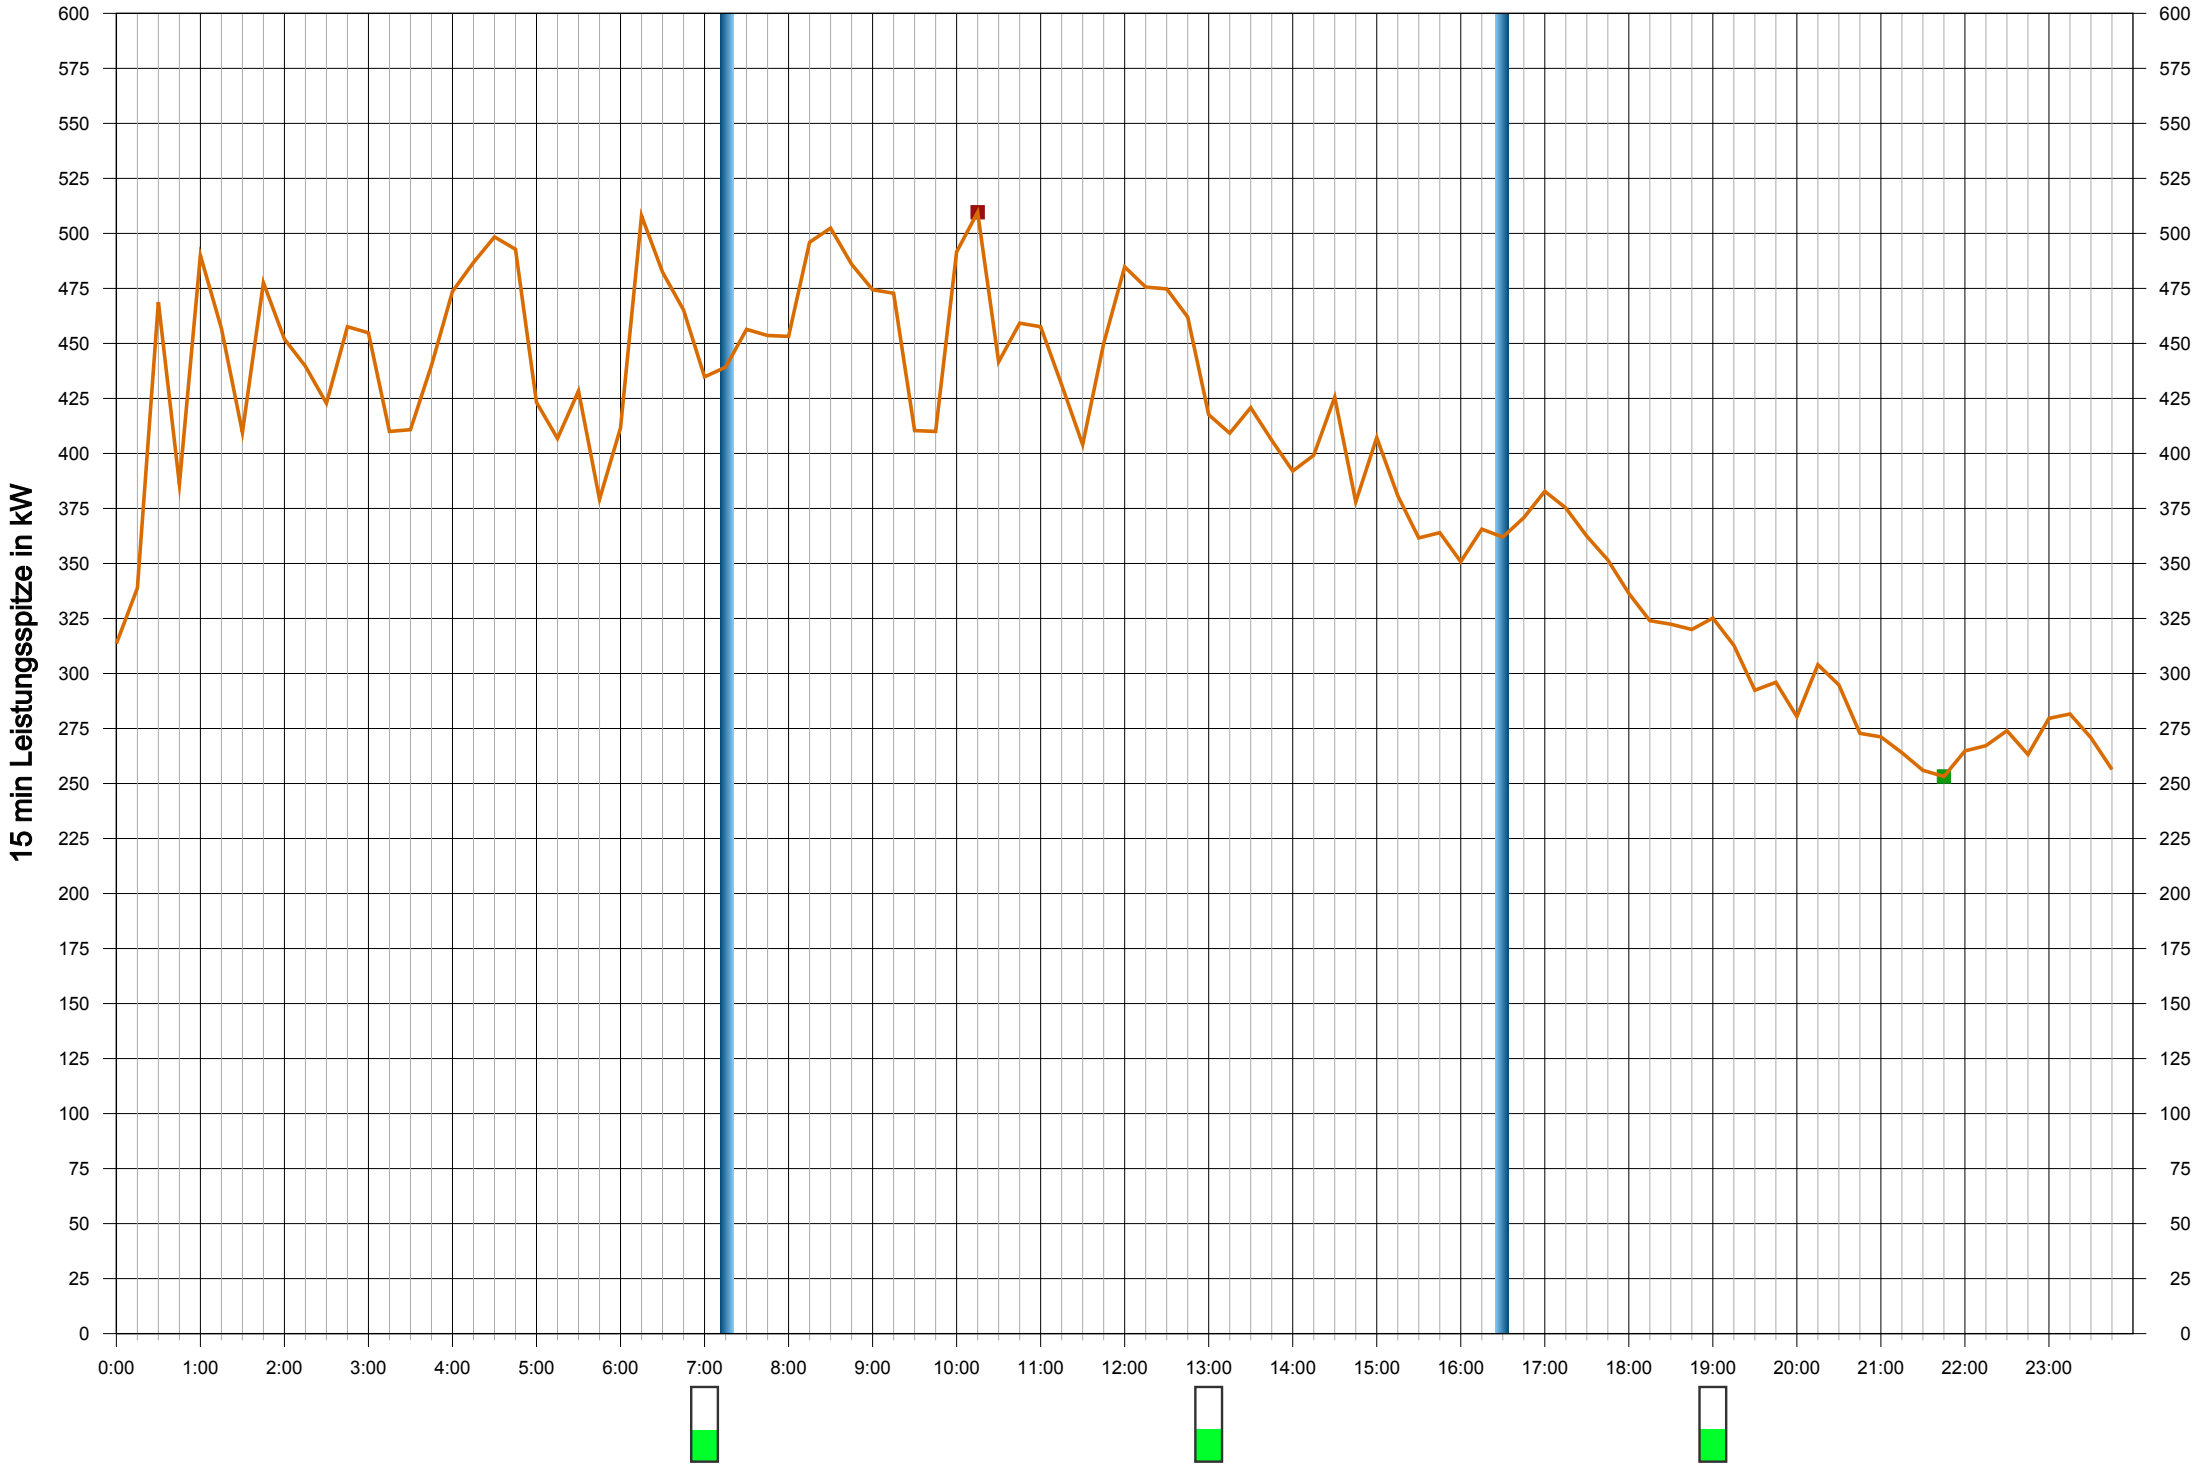

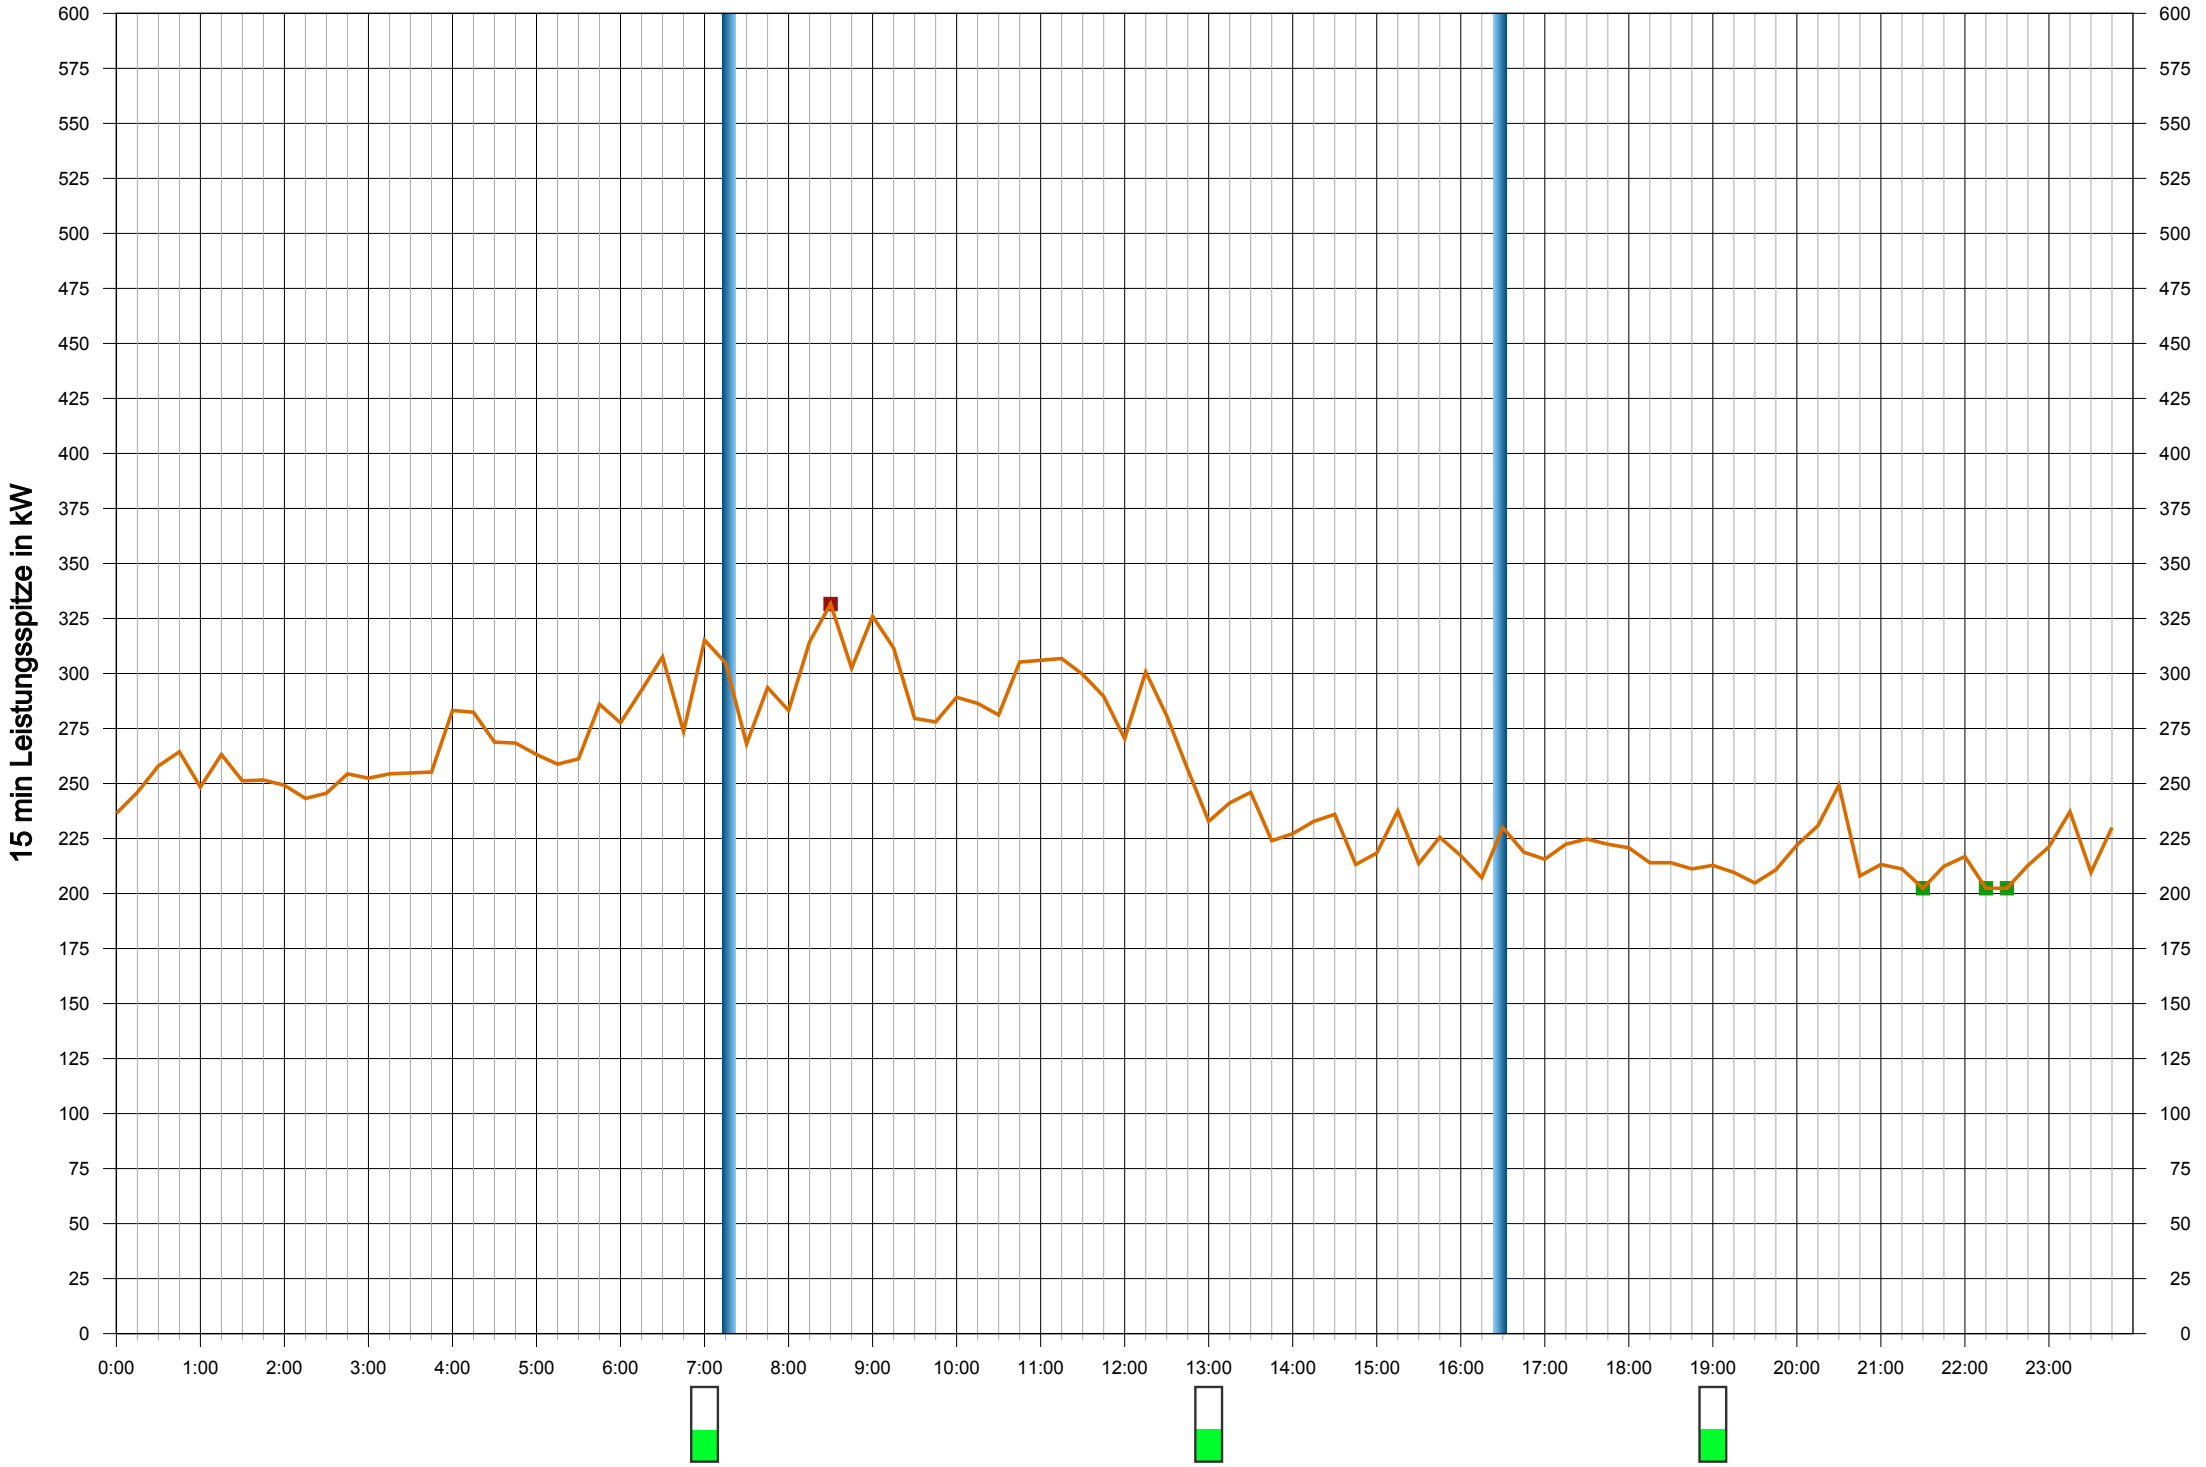


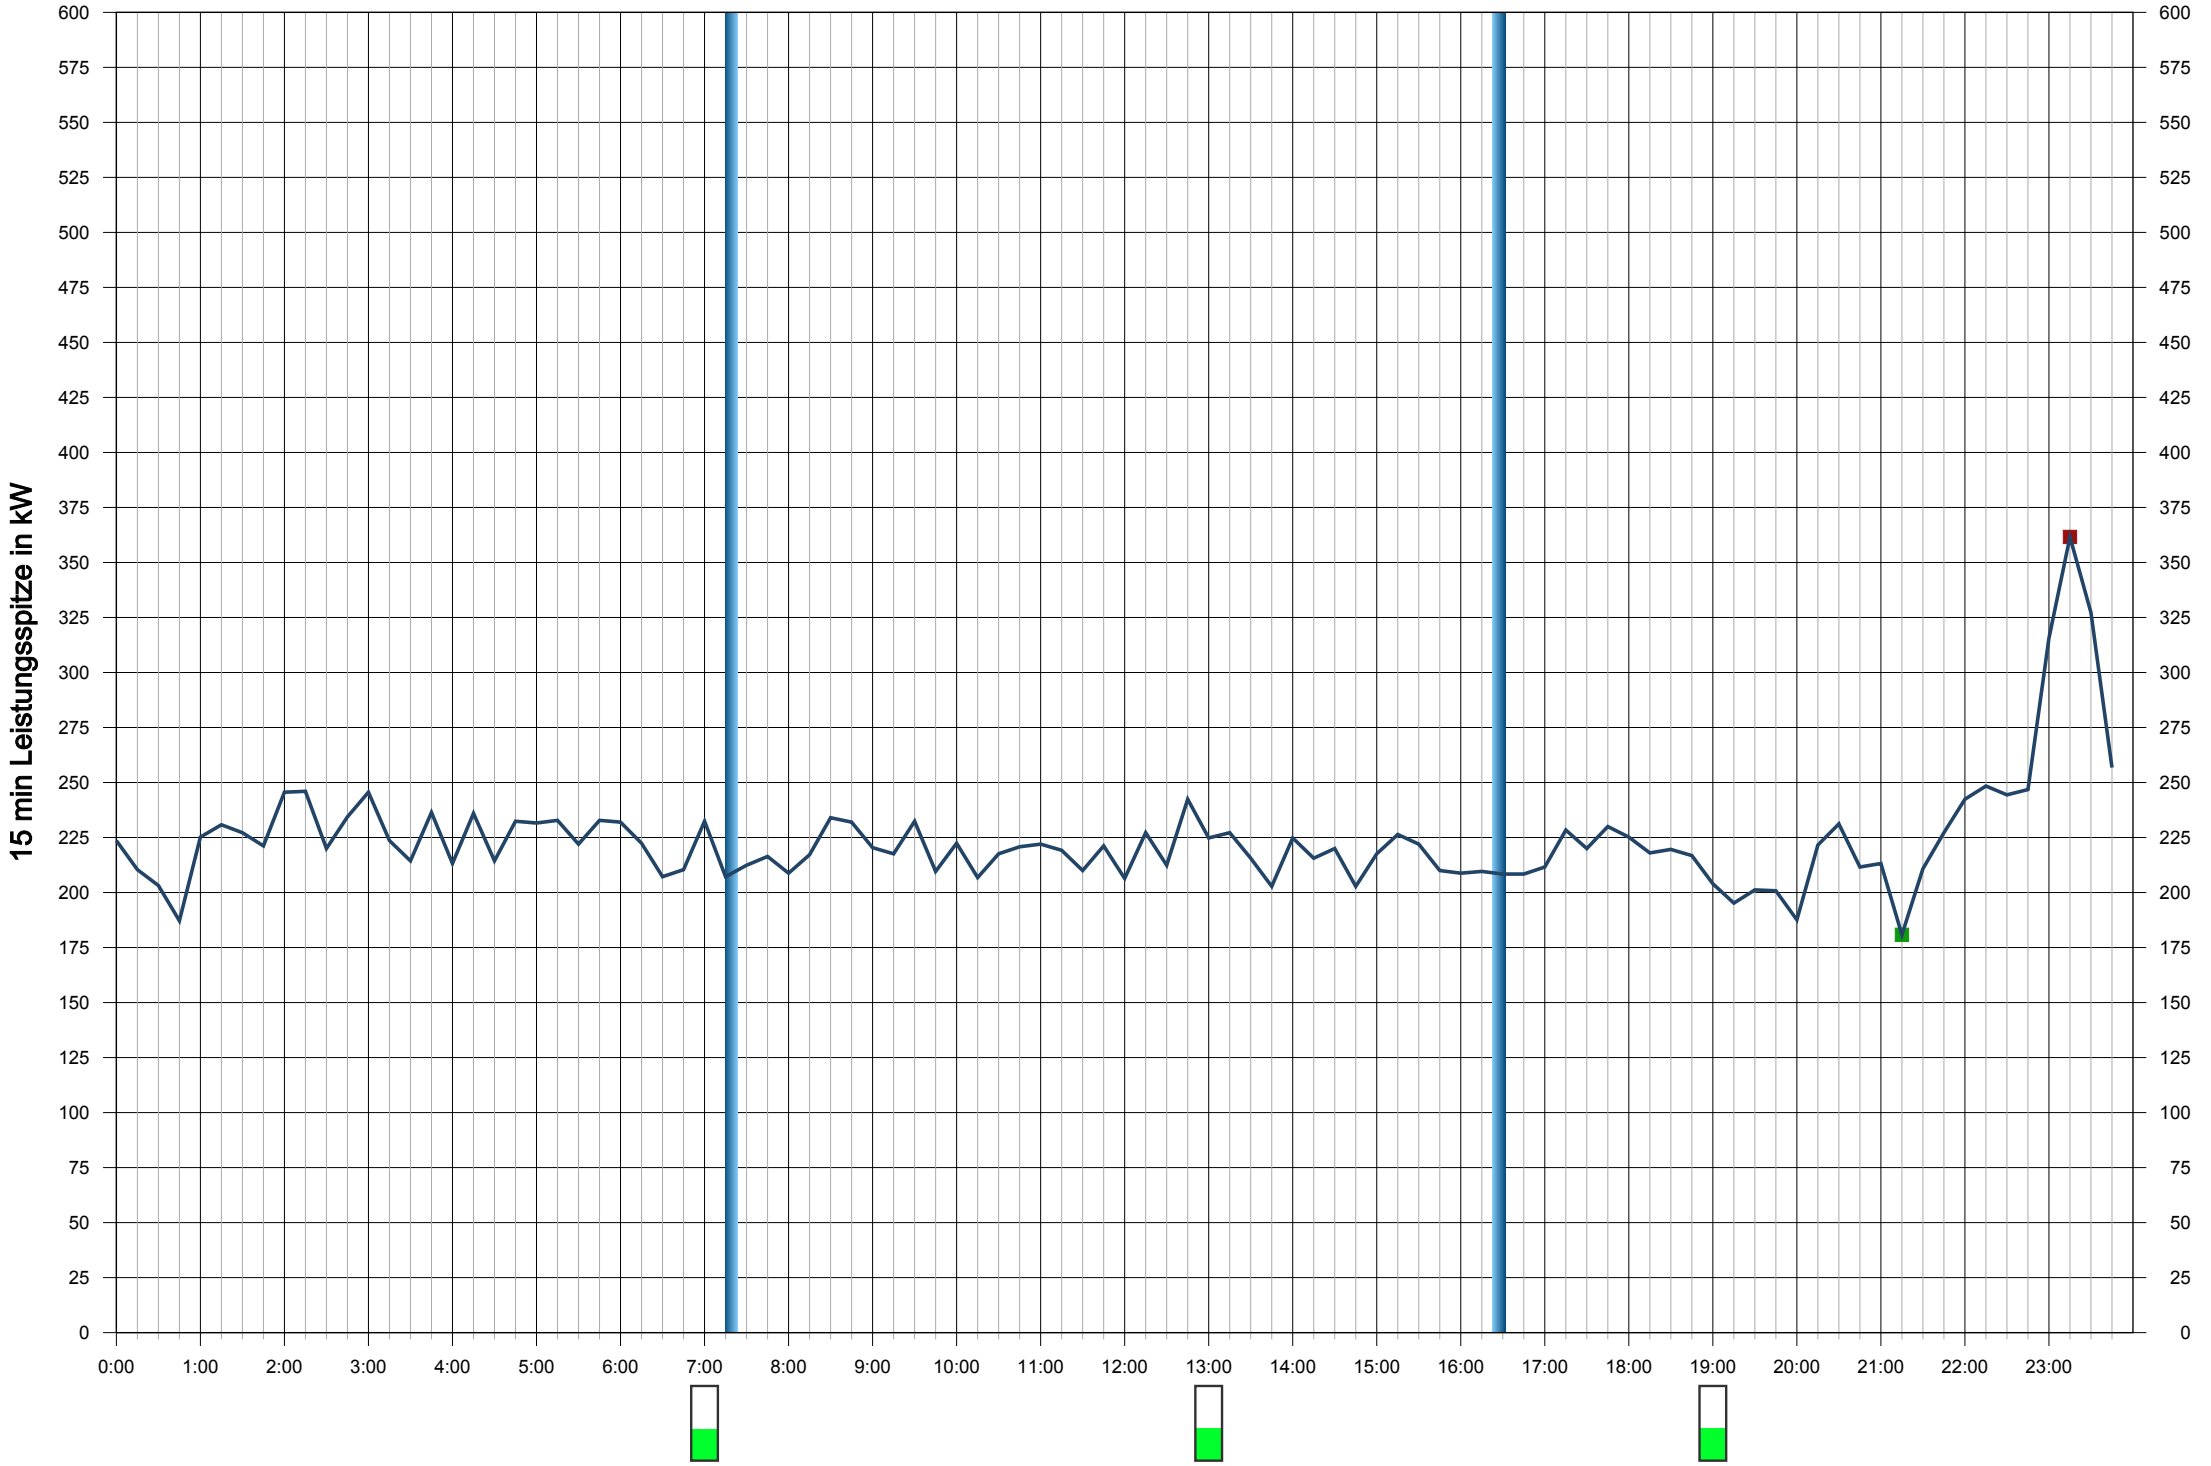

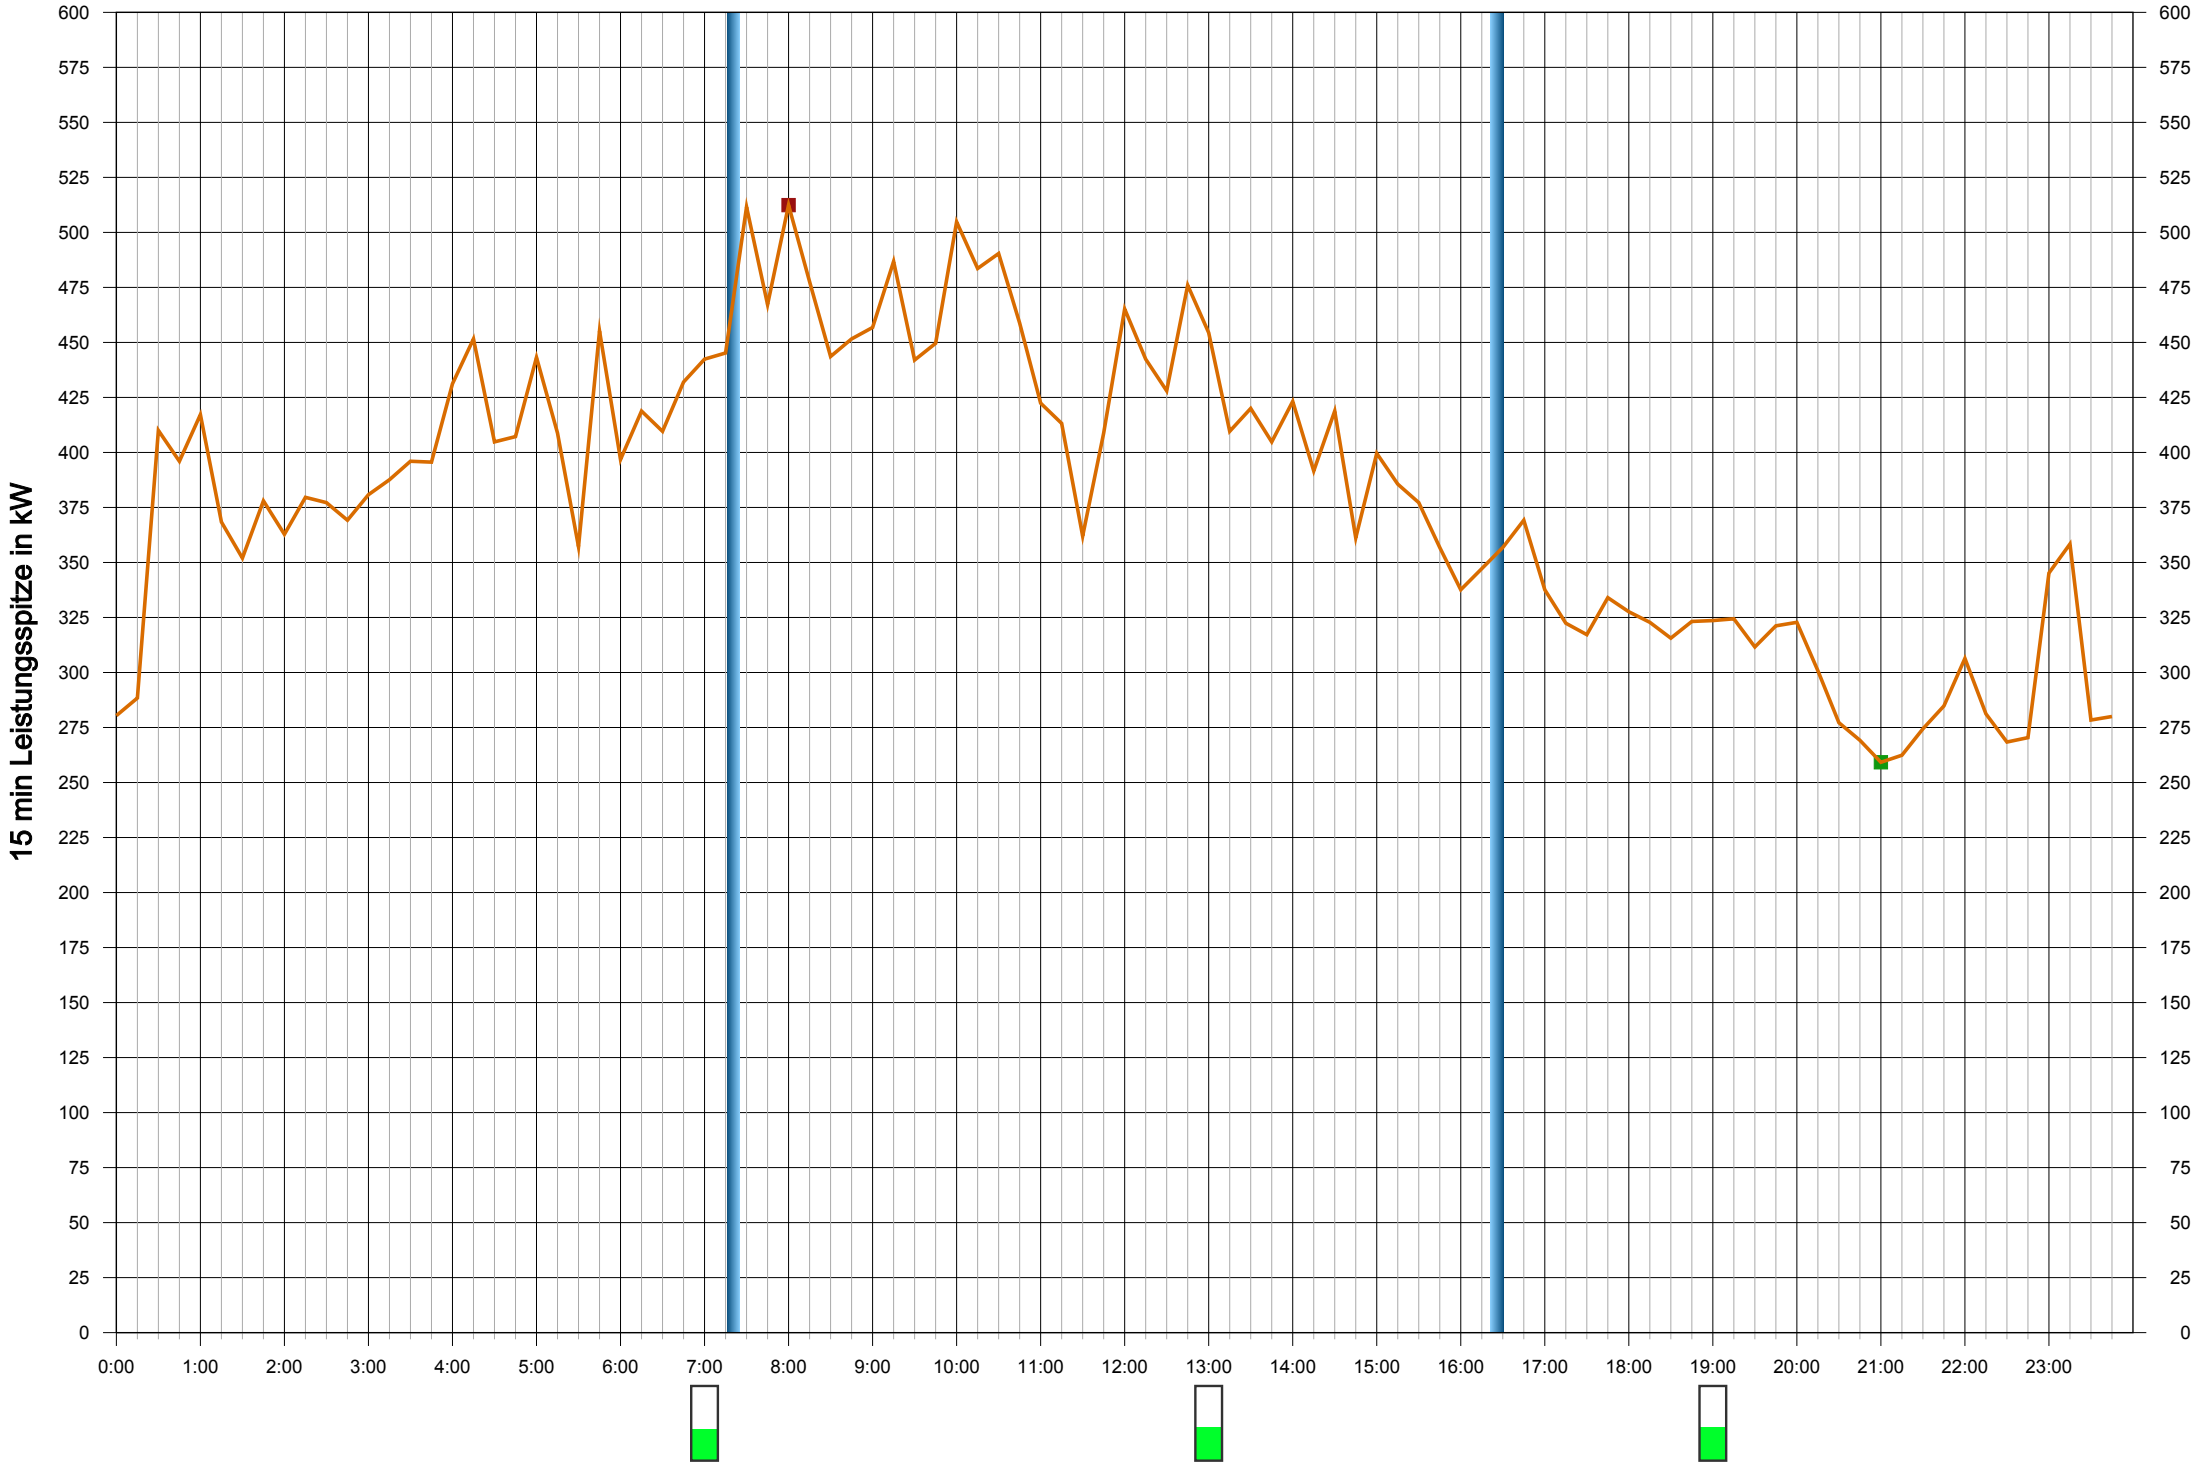


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Di. 20.11.2012 (Woche 47)

Tagesminimum: 266,4 kW, Tagesmittelwert: 396,9 kW, Tagesmaximum: 504,0 kW, Tagesbedarf: 9.526 kWh (1.334 €)

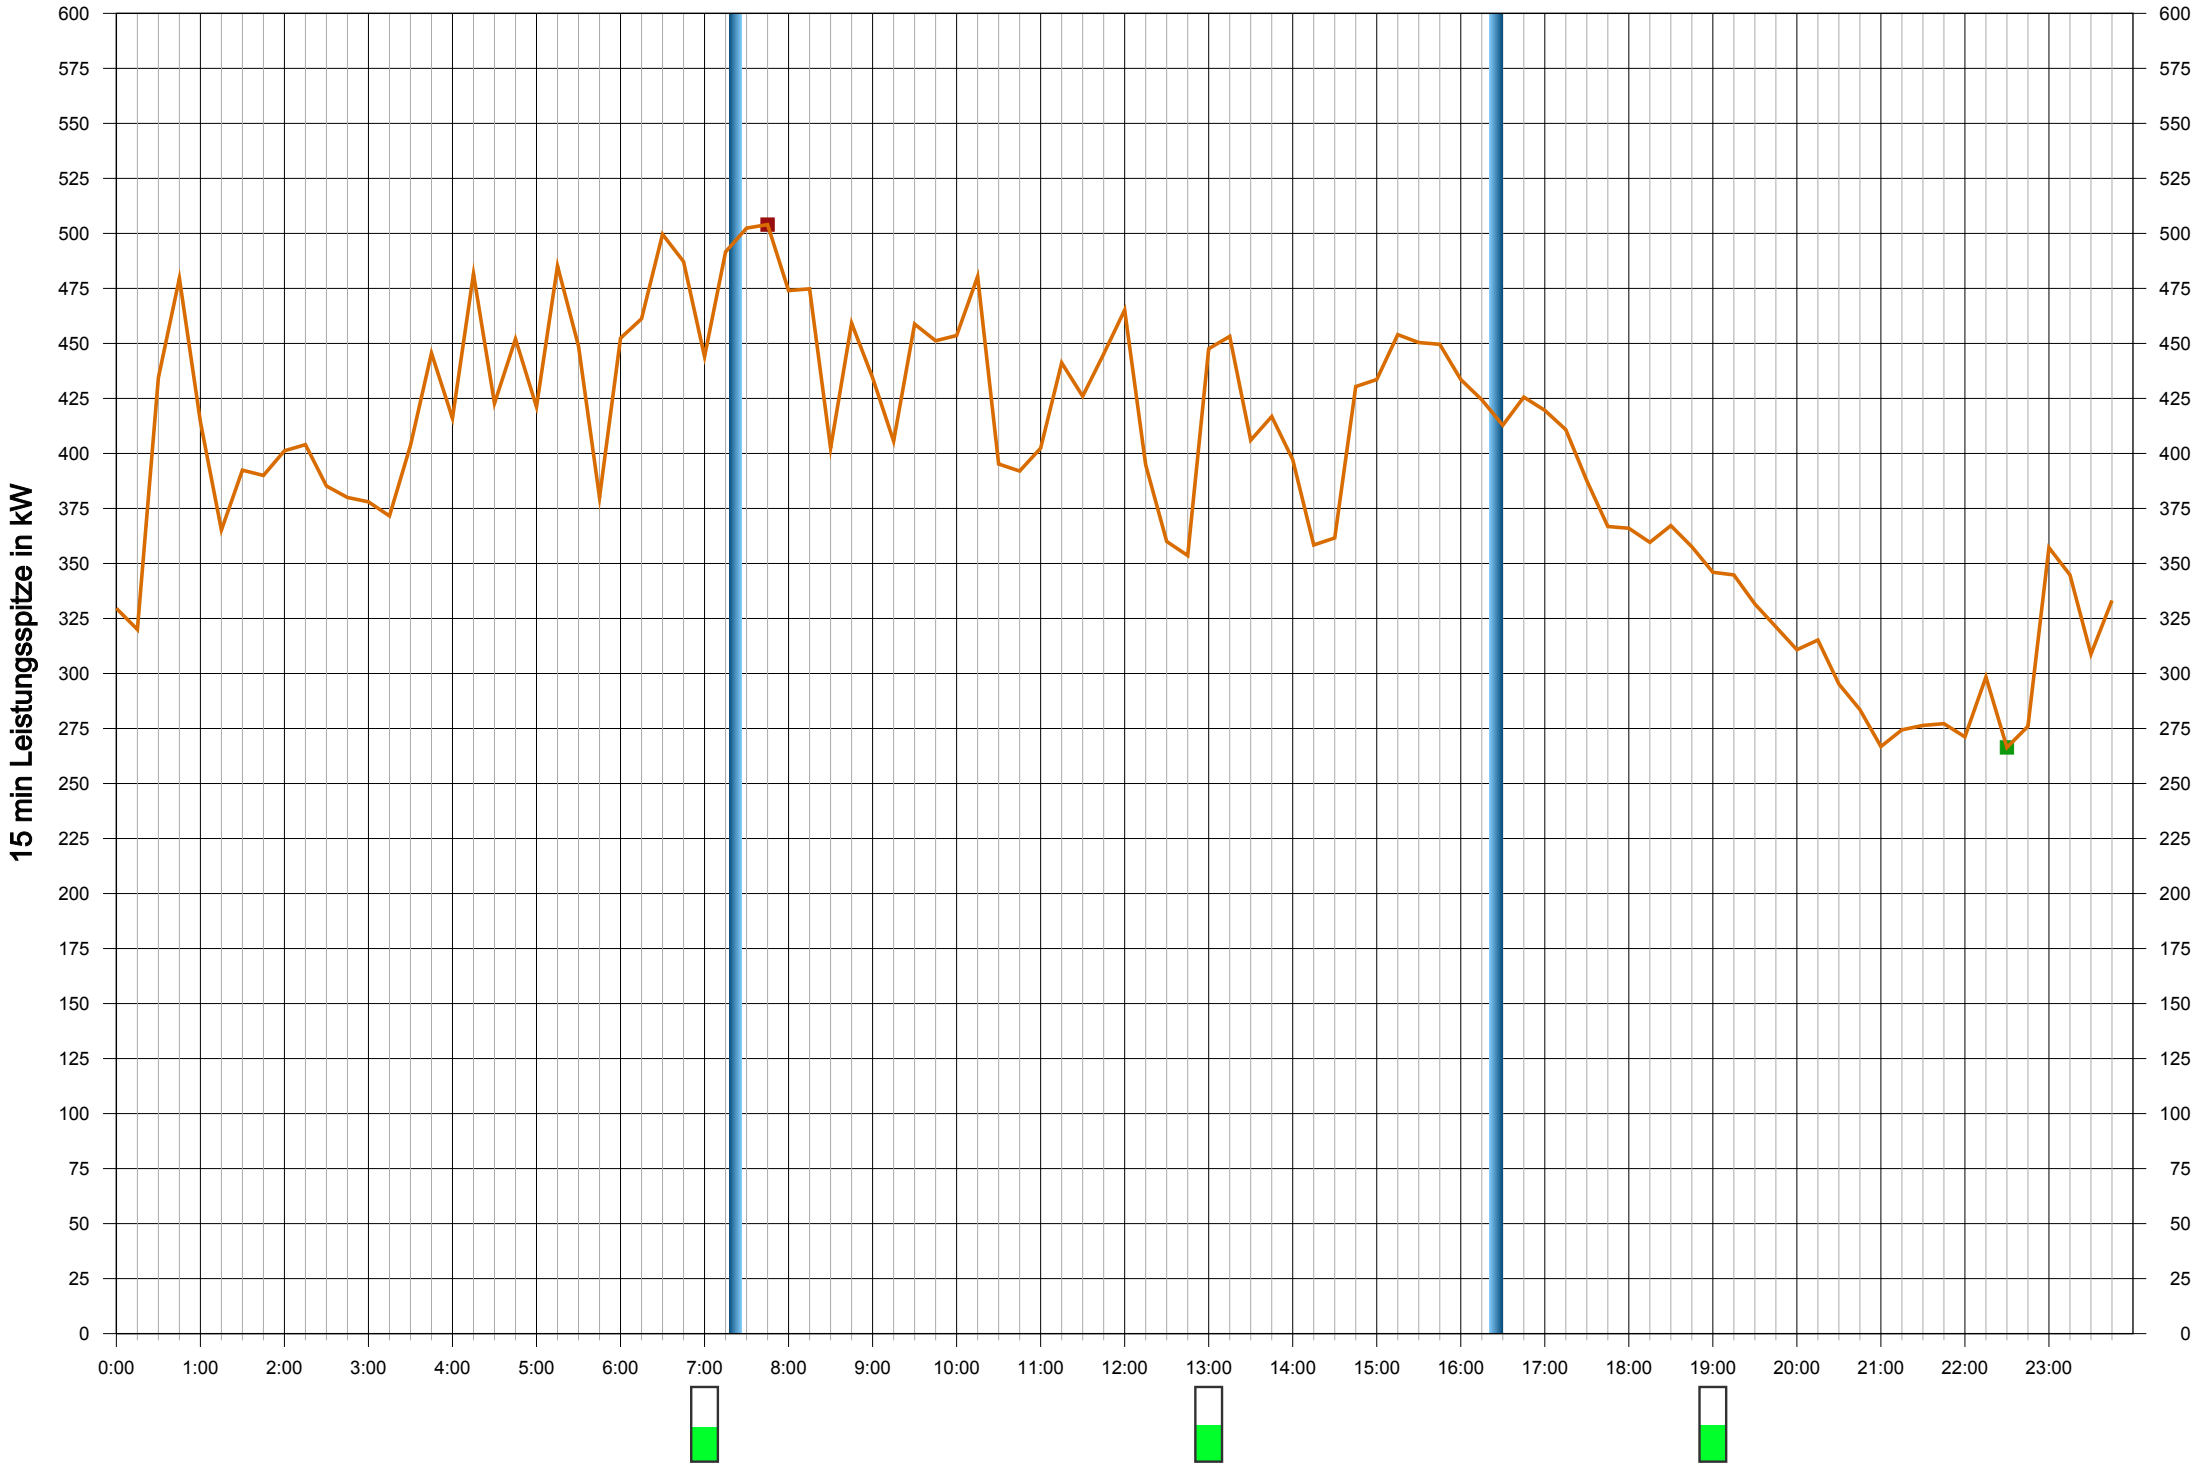


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Mi. 21.11.2012 (Woche 47)

Tagesminimum: 255,6 kW, Tagesmittelwert: 407,3 kW, Tagesmaximum: 532,0 kW, Tagesbedarf: 9.774 kWh (1.368 €)

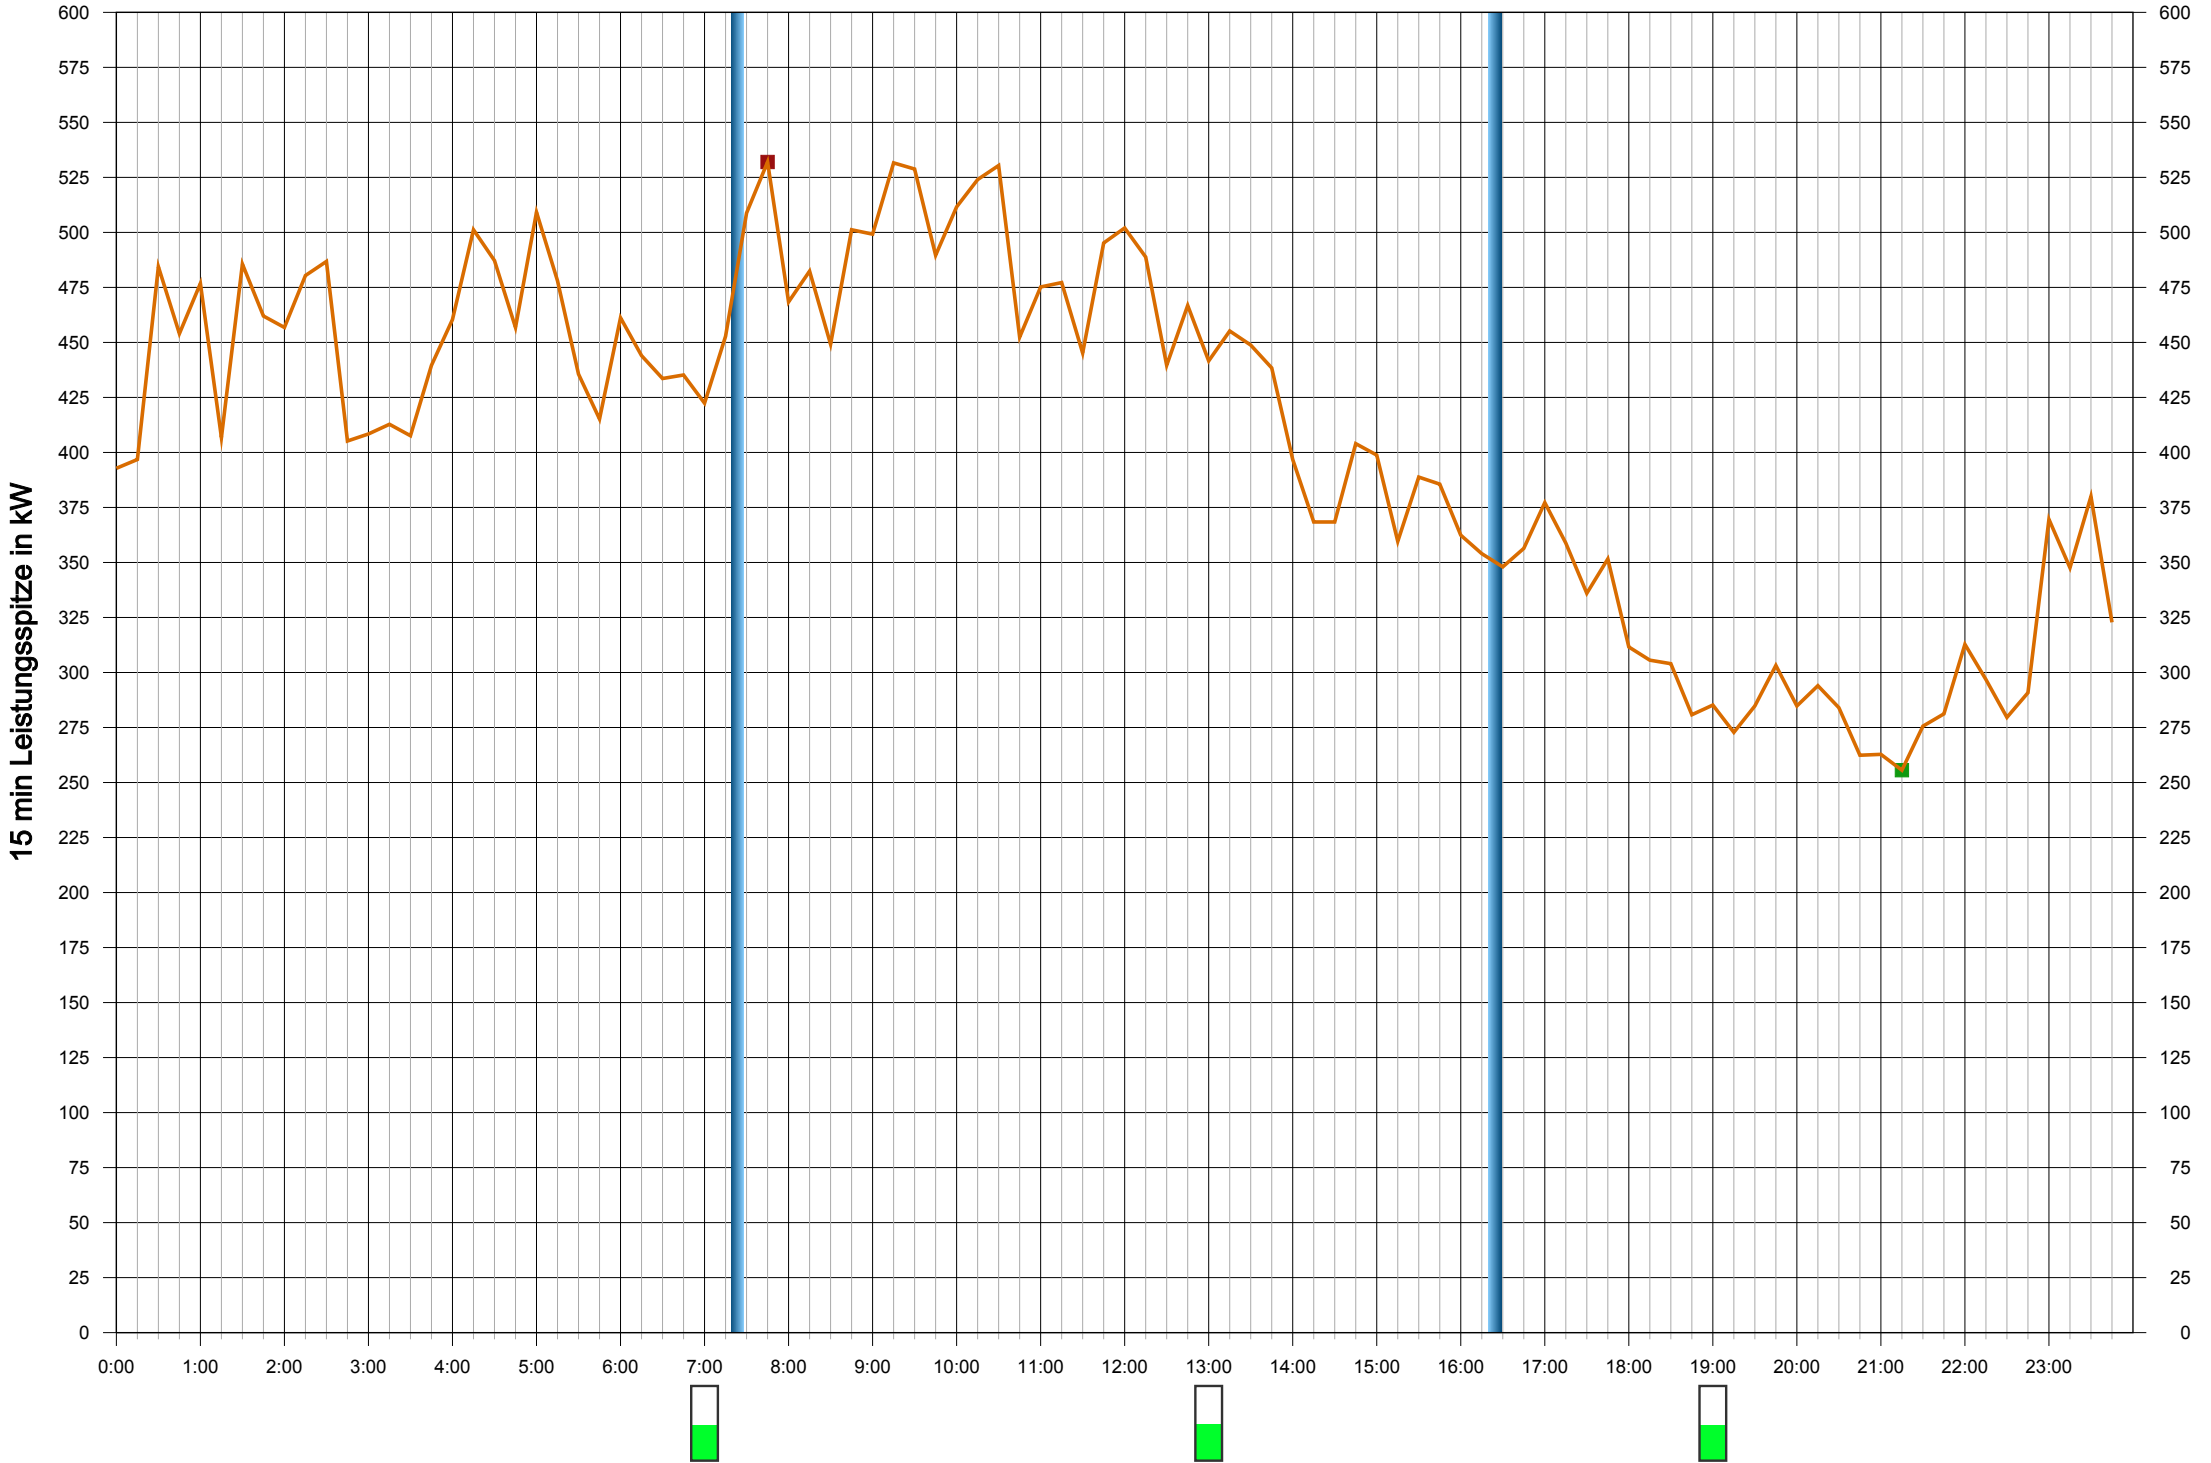





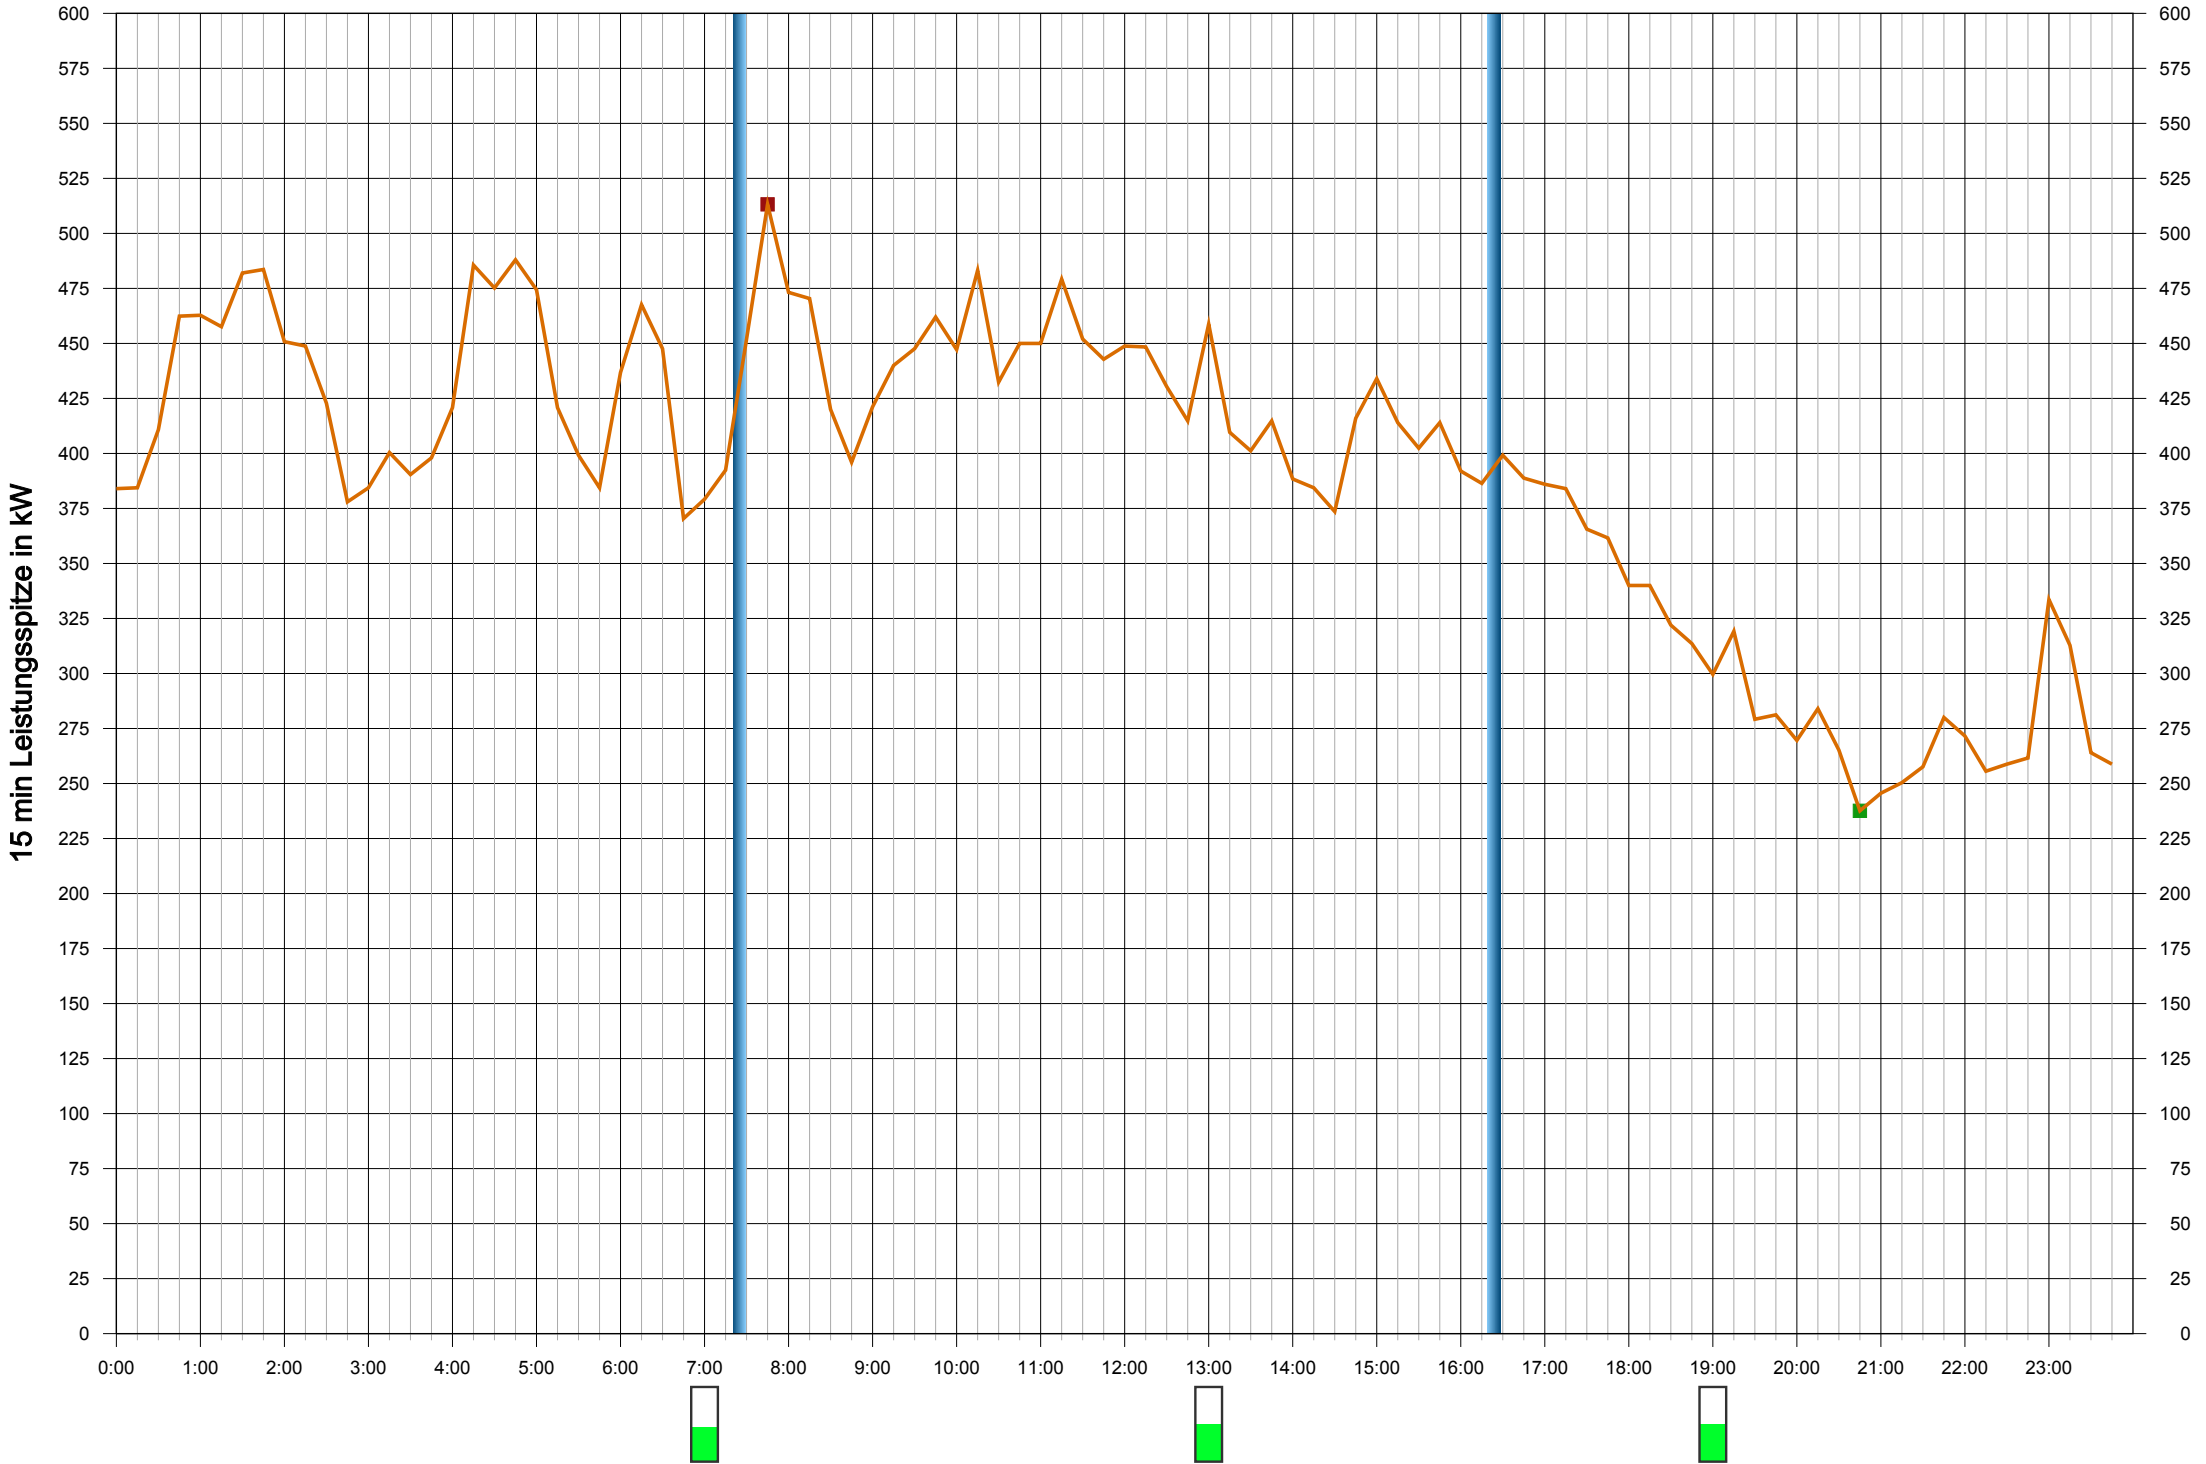



# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Fr. 23.11.2012 (Woche 47)


Tagesminimum: 262,4 kW, Tagesmittelwert: 359,0 kW, Tagesmaximum: 471,6 kW, Tagesbedarf: 8.615 kWh (1.206 €)

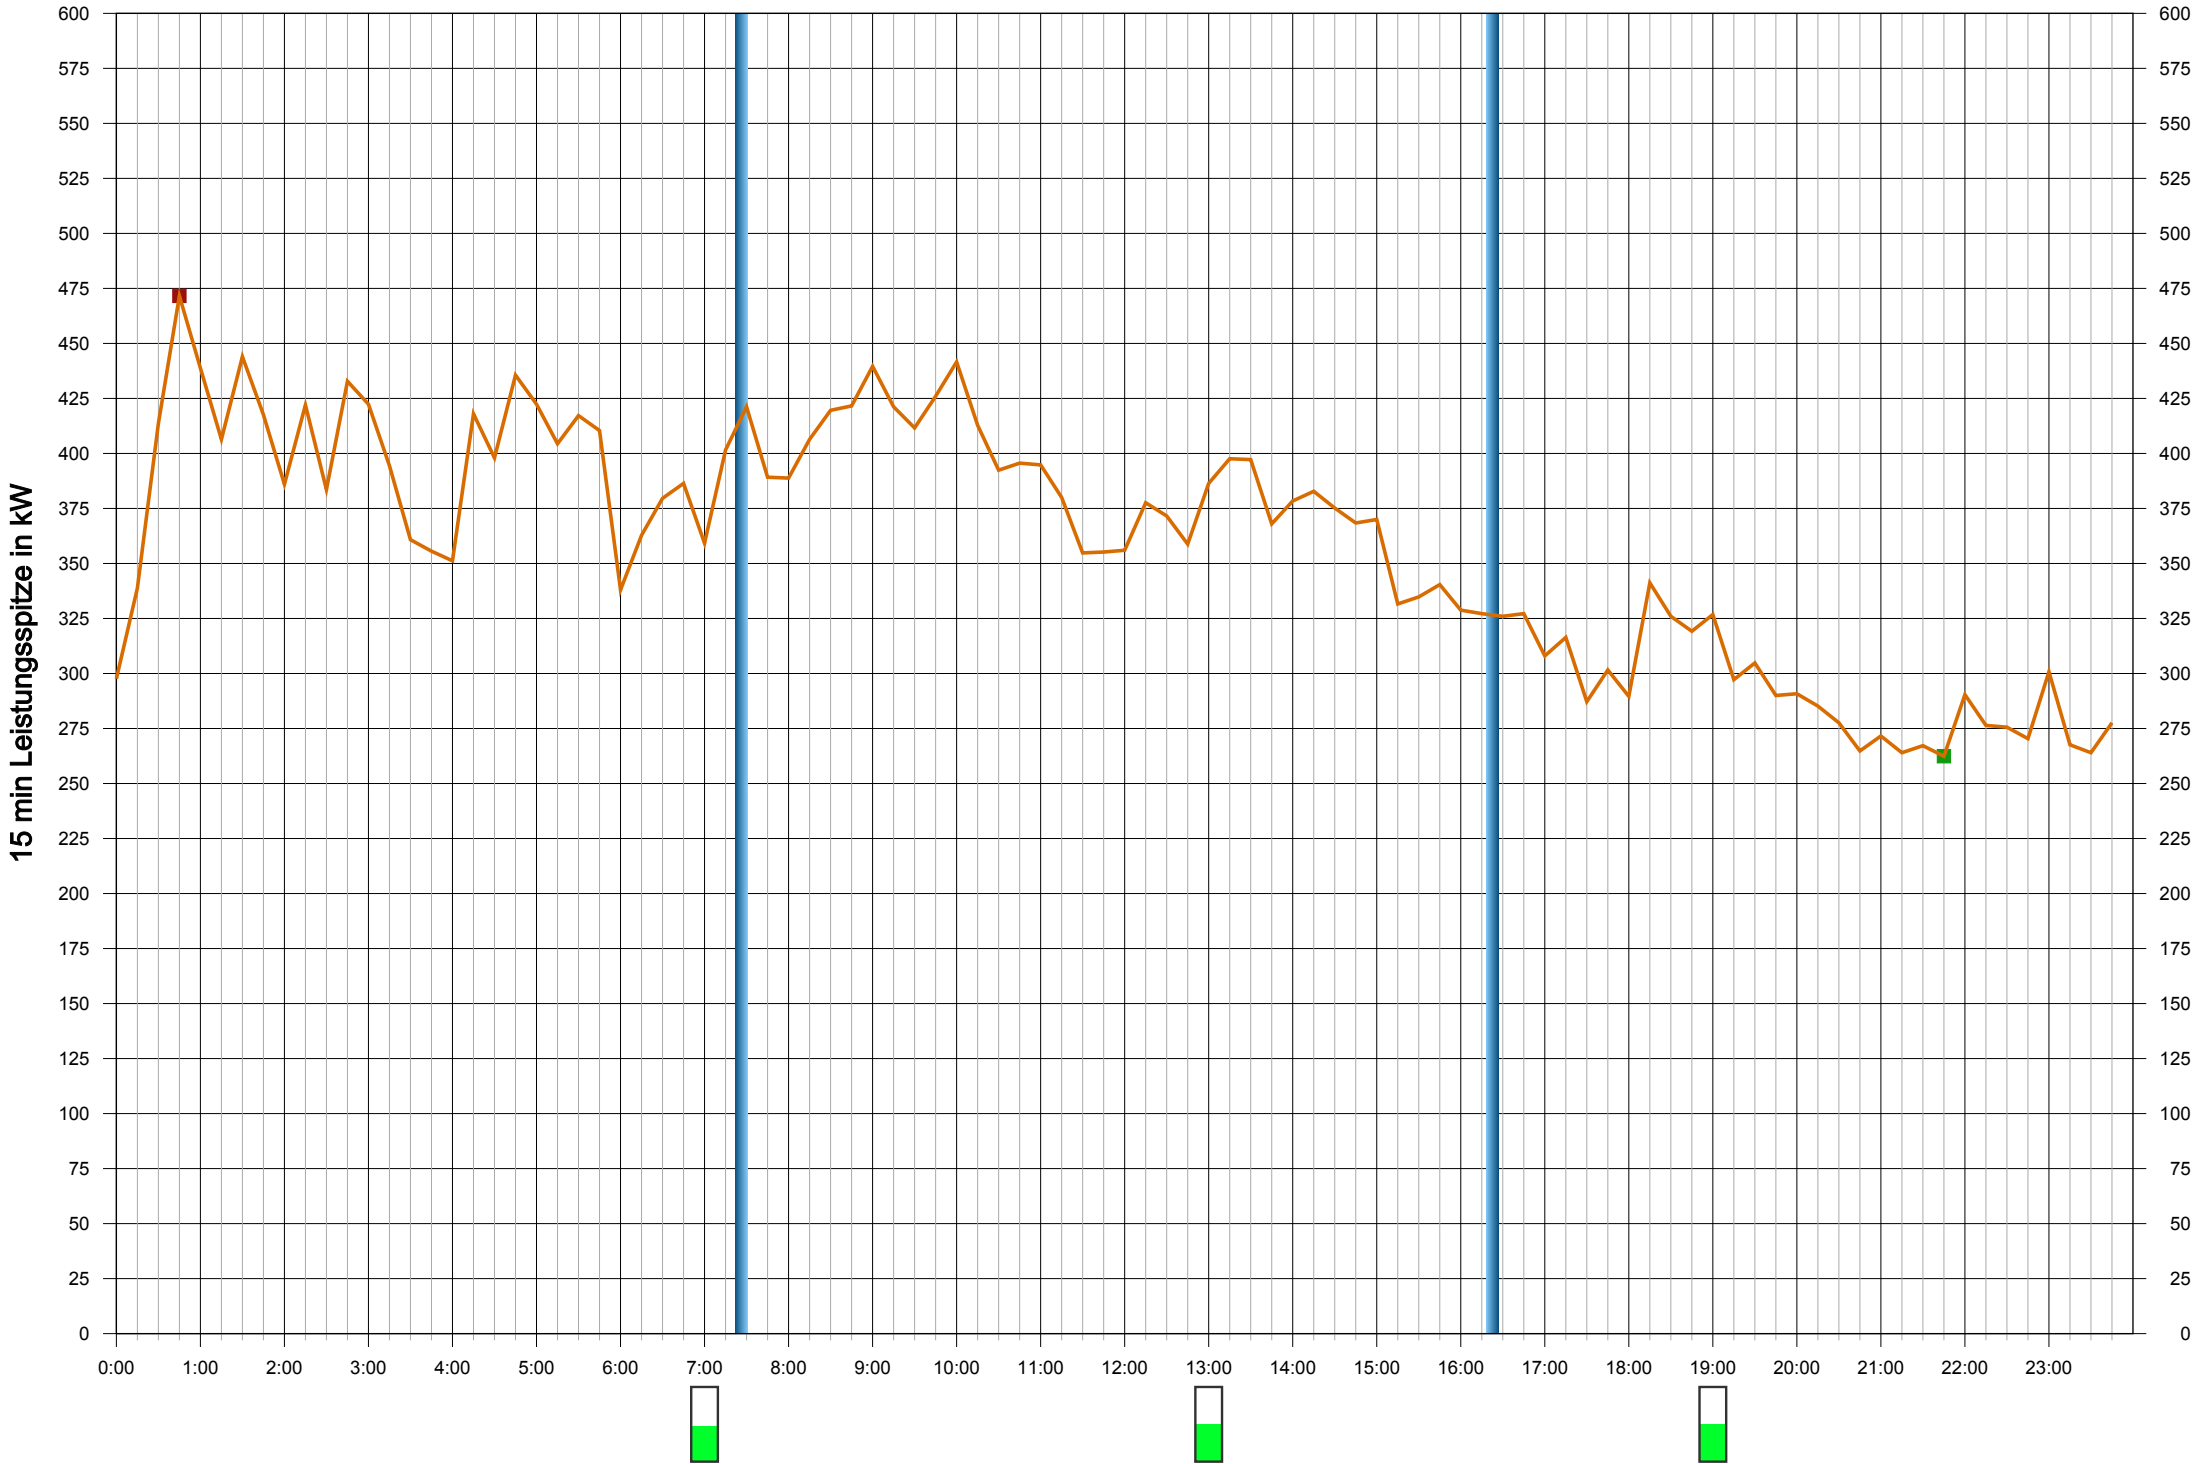

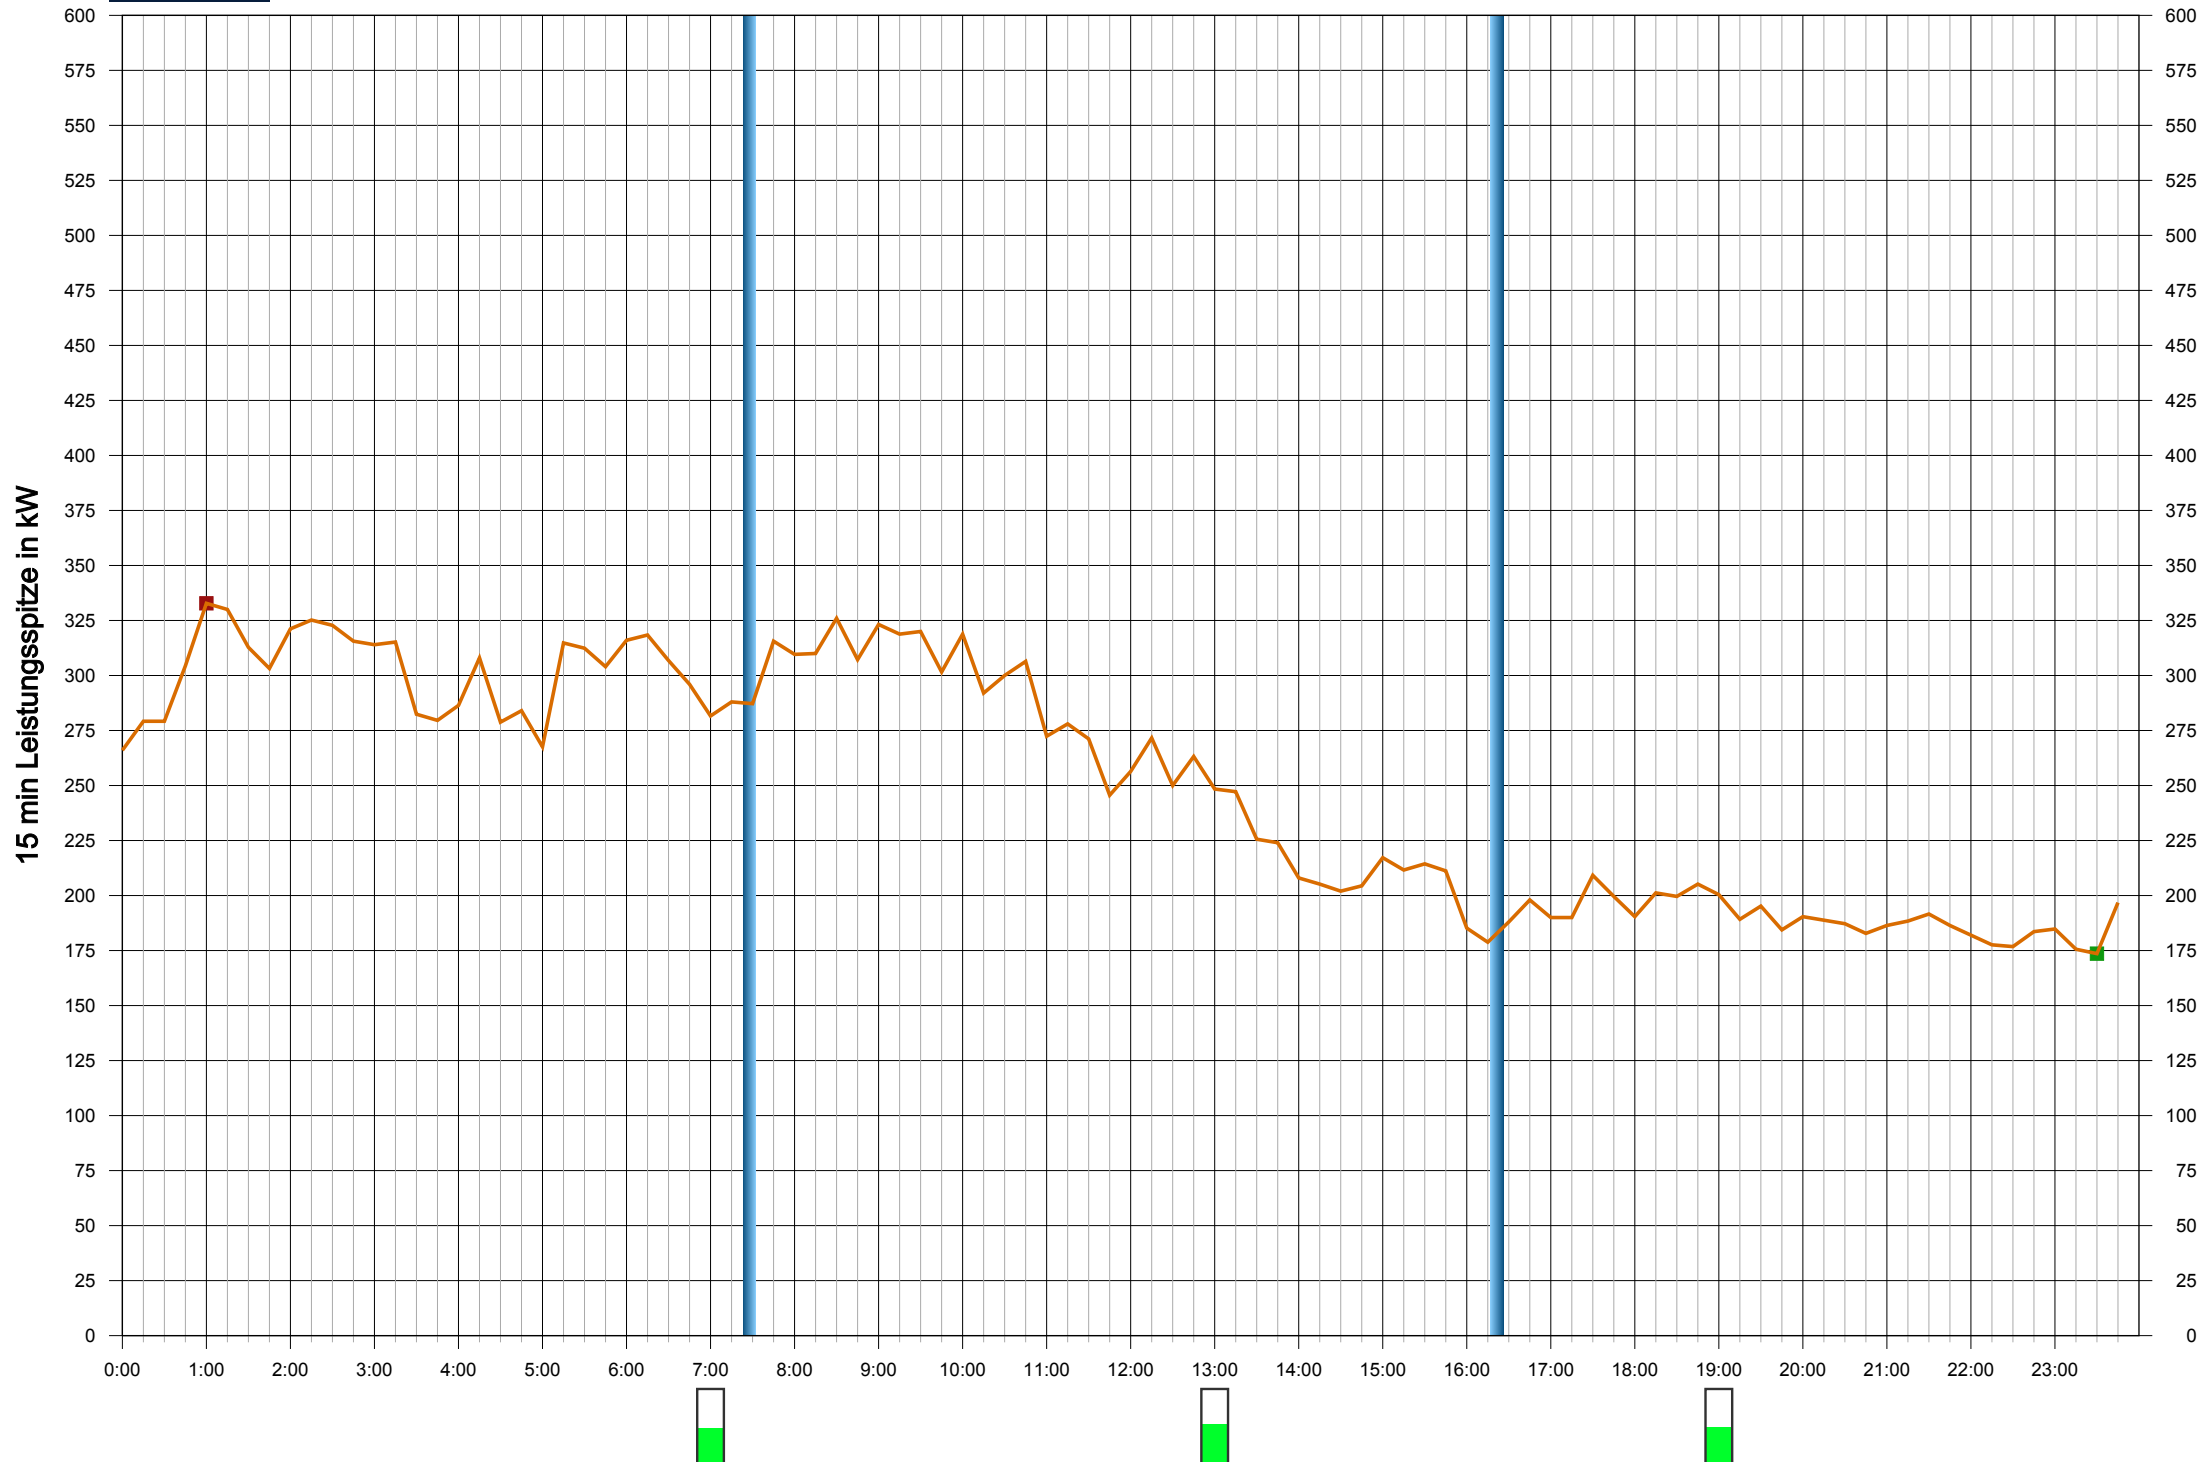

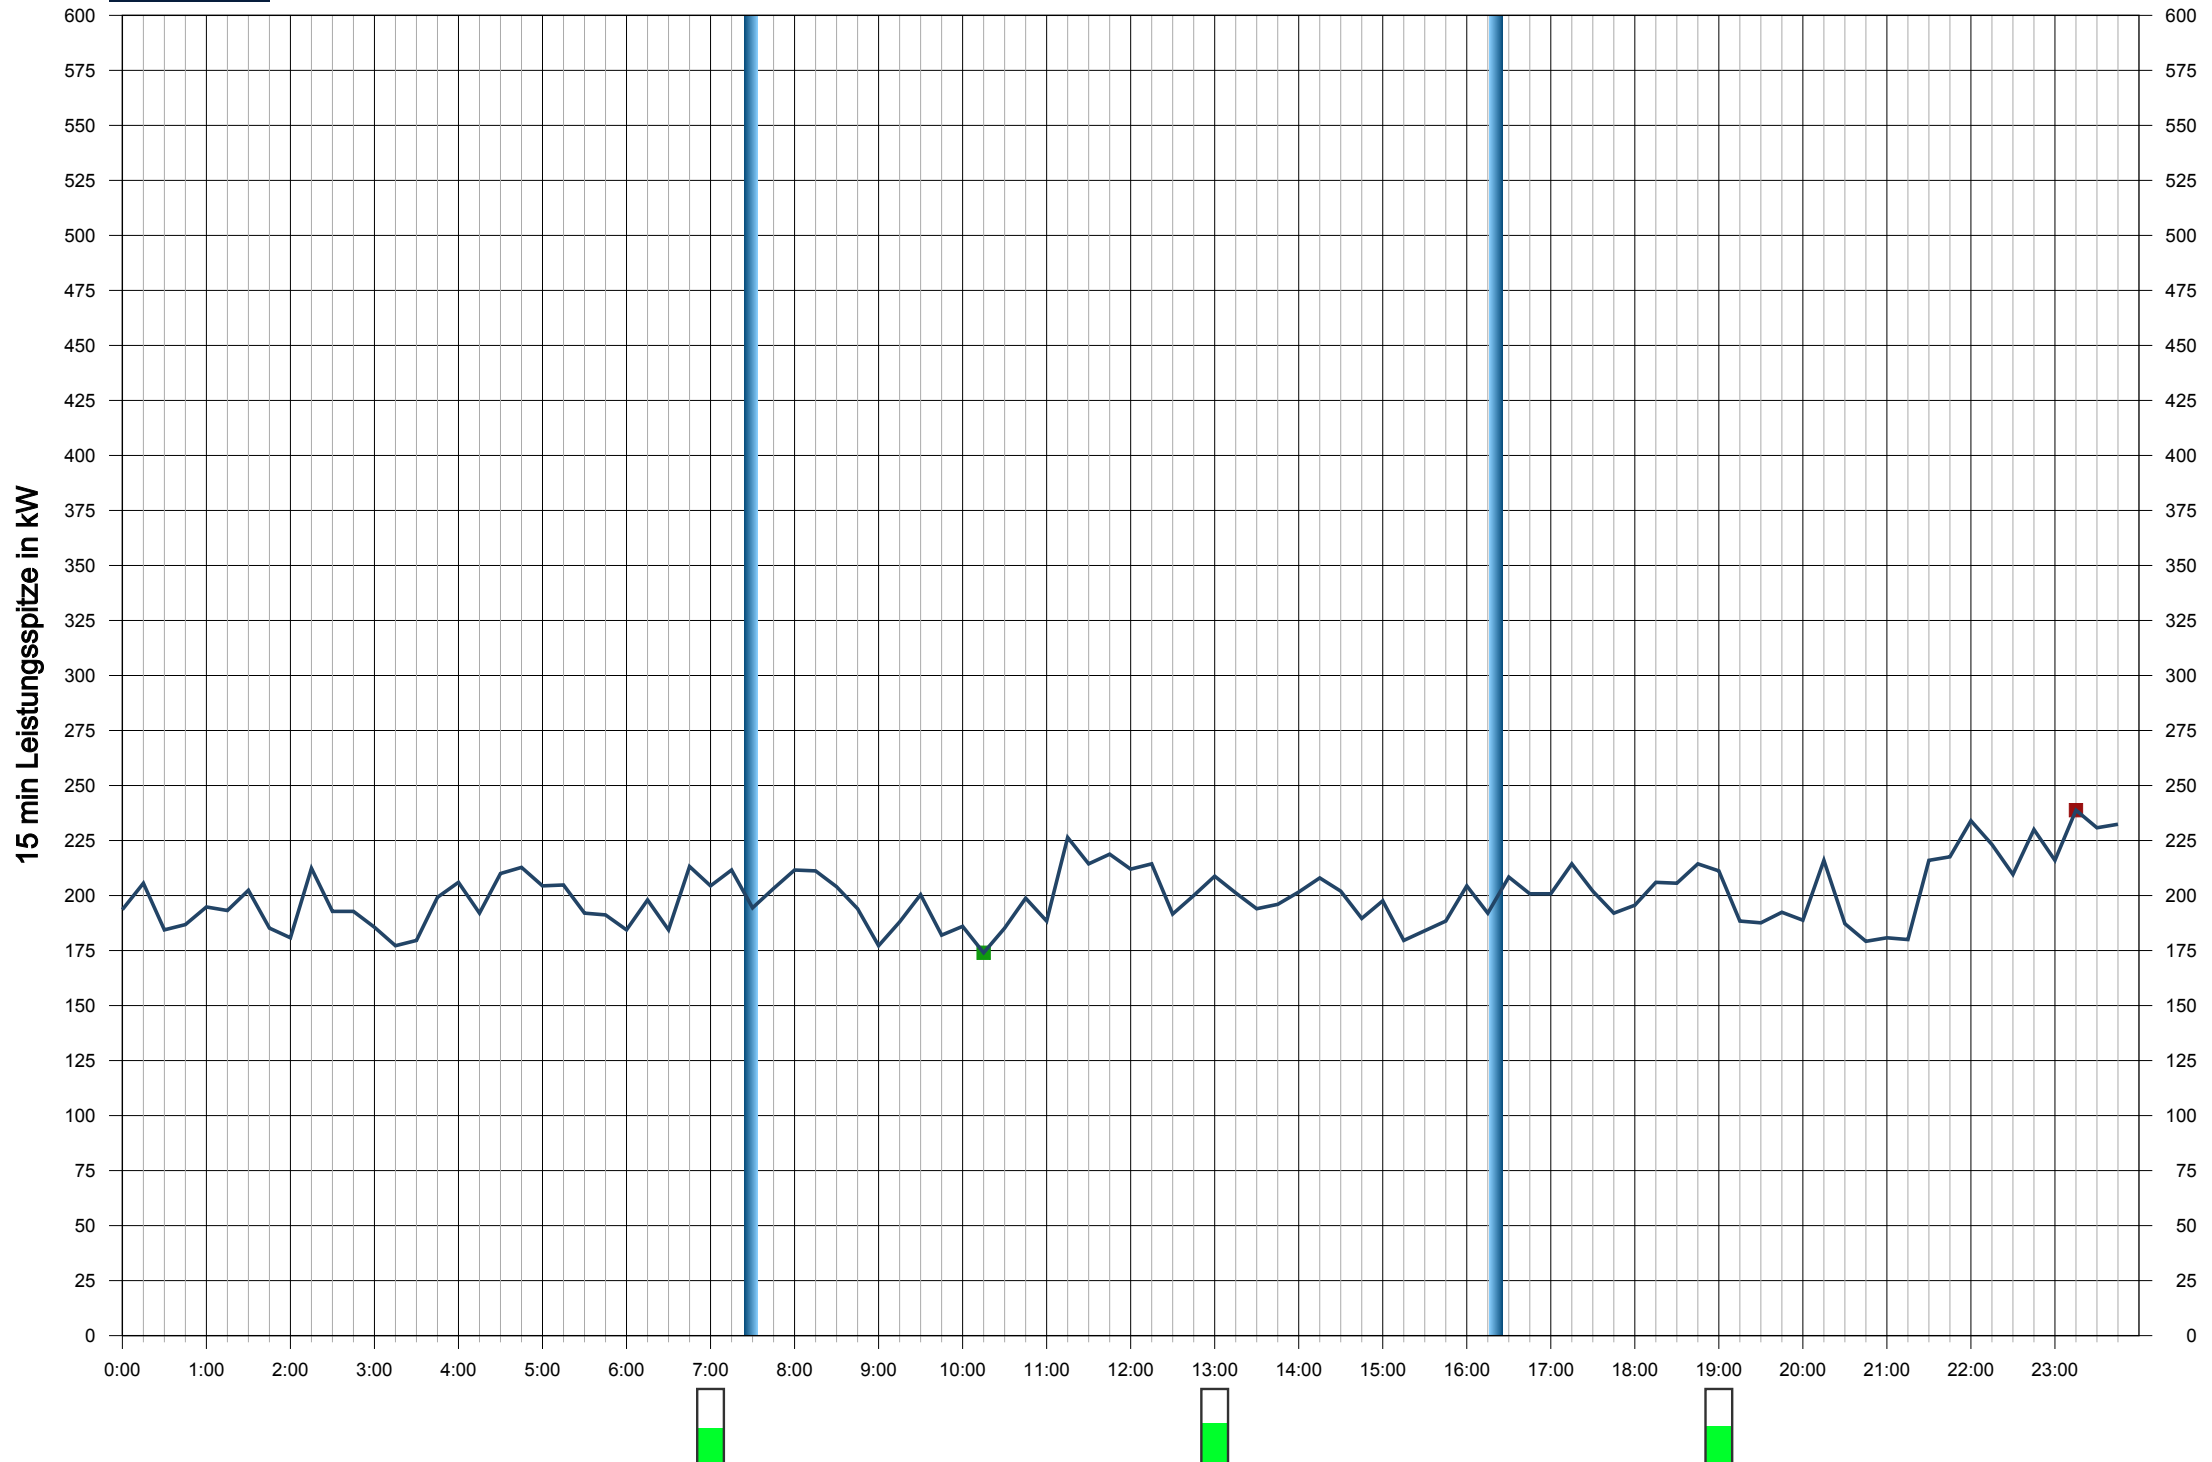


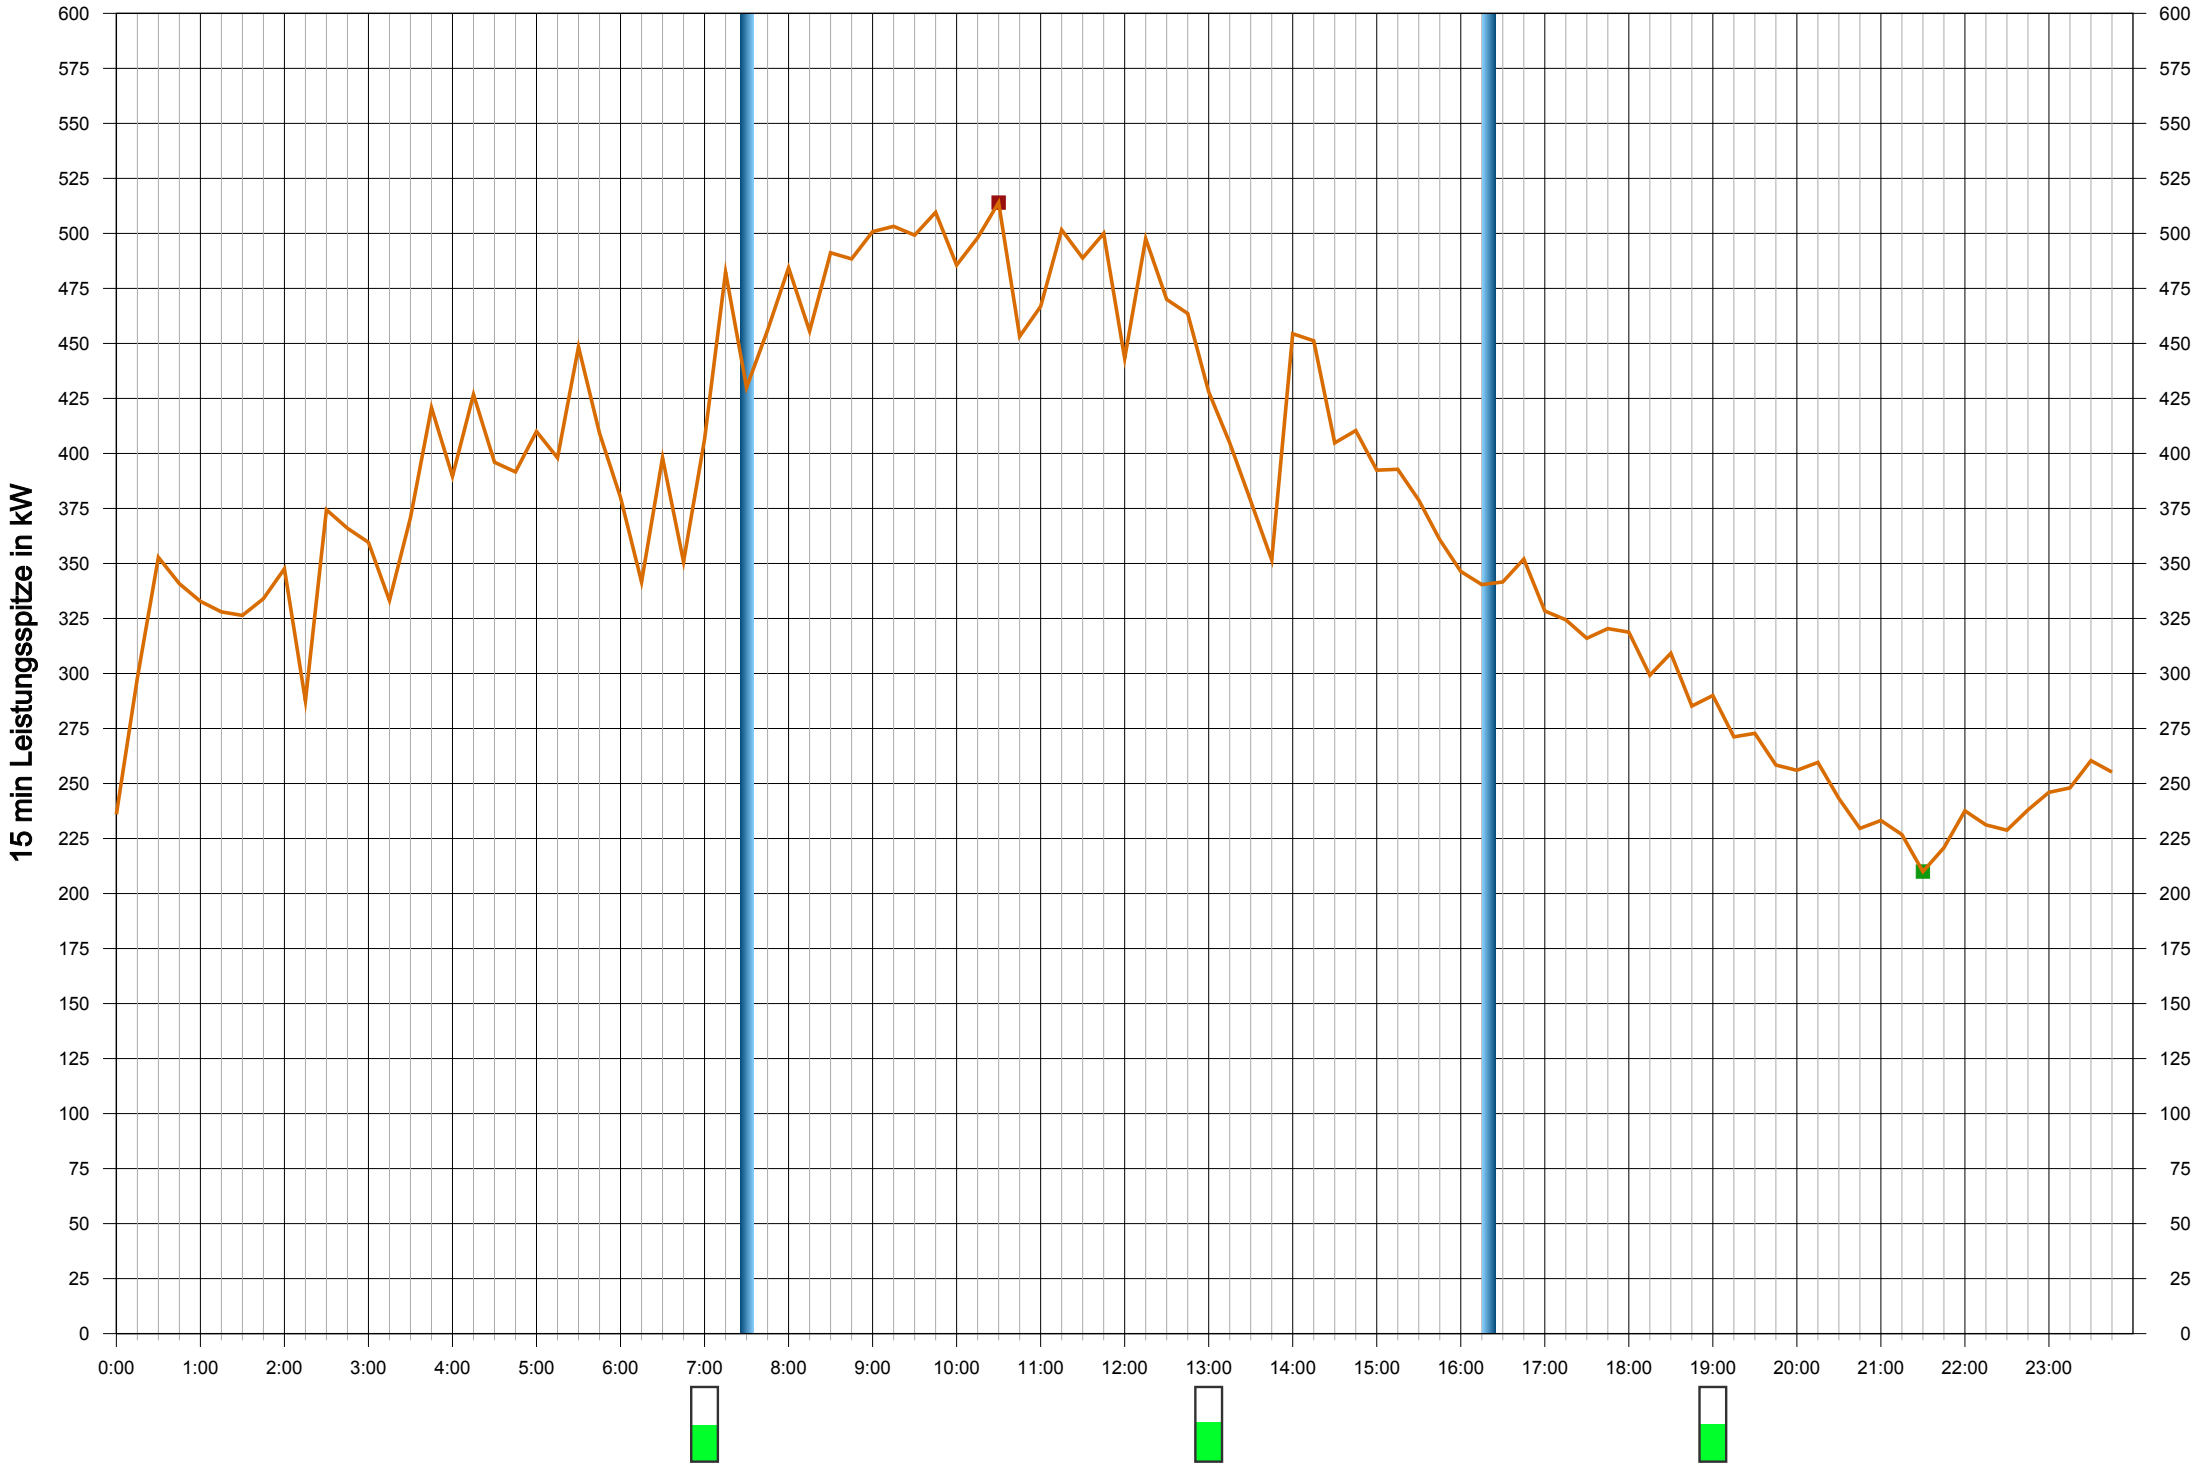


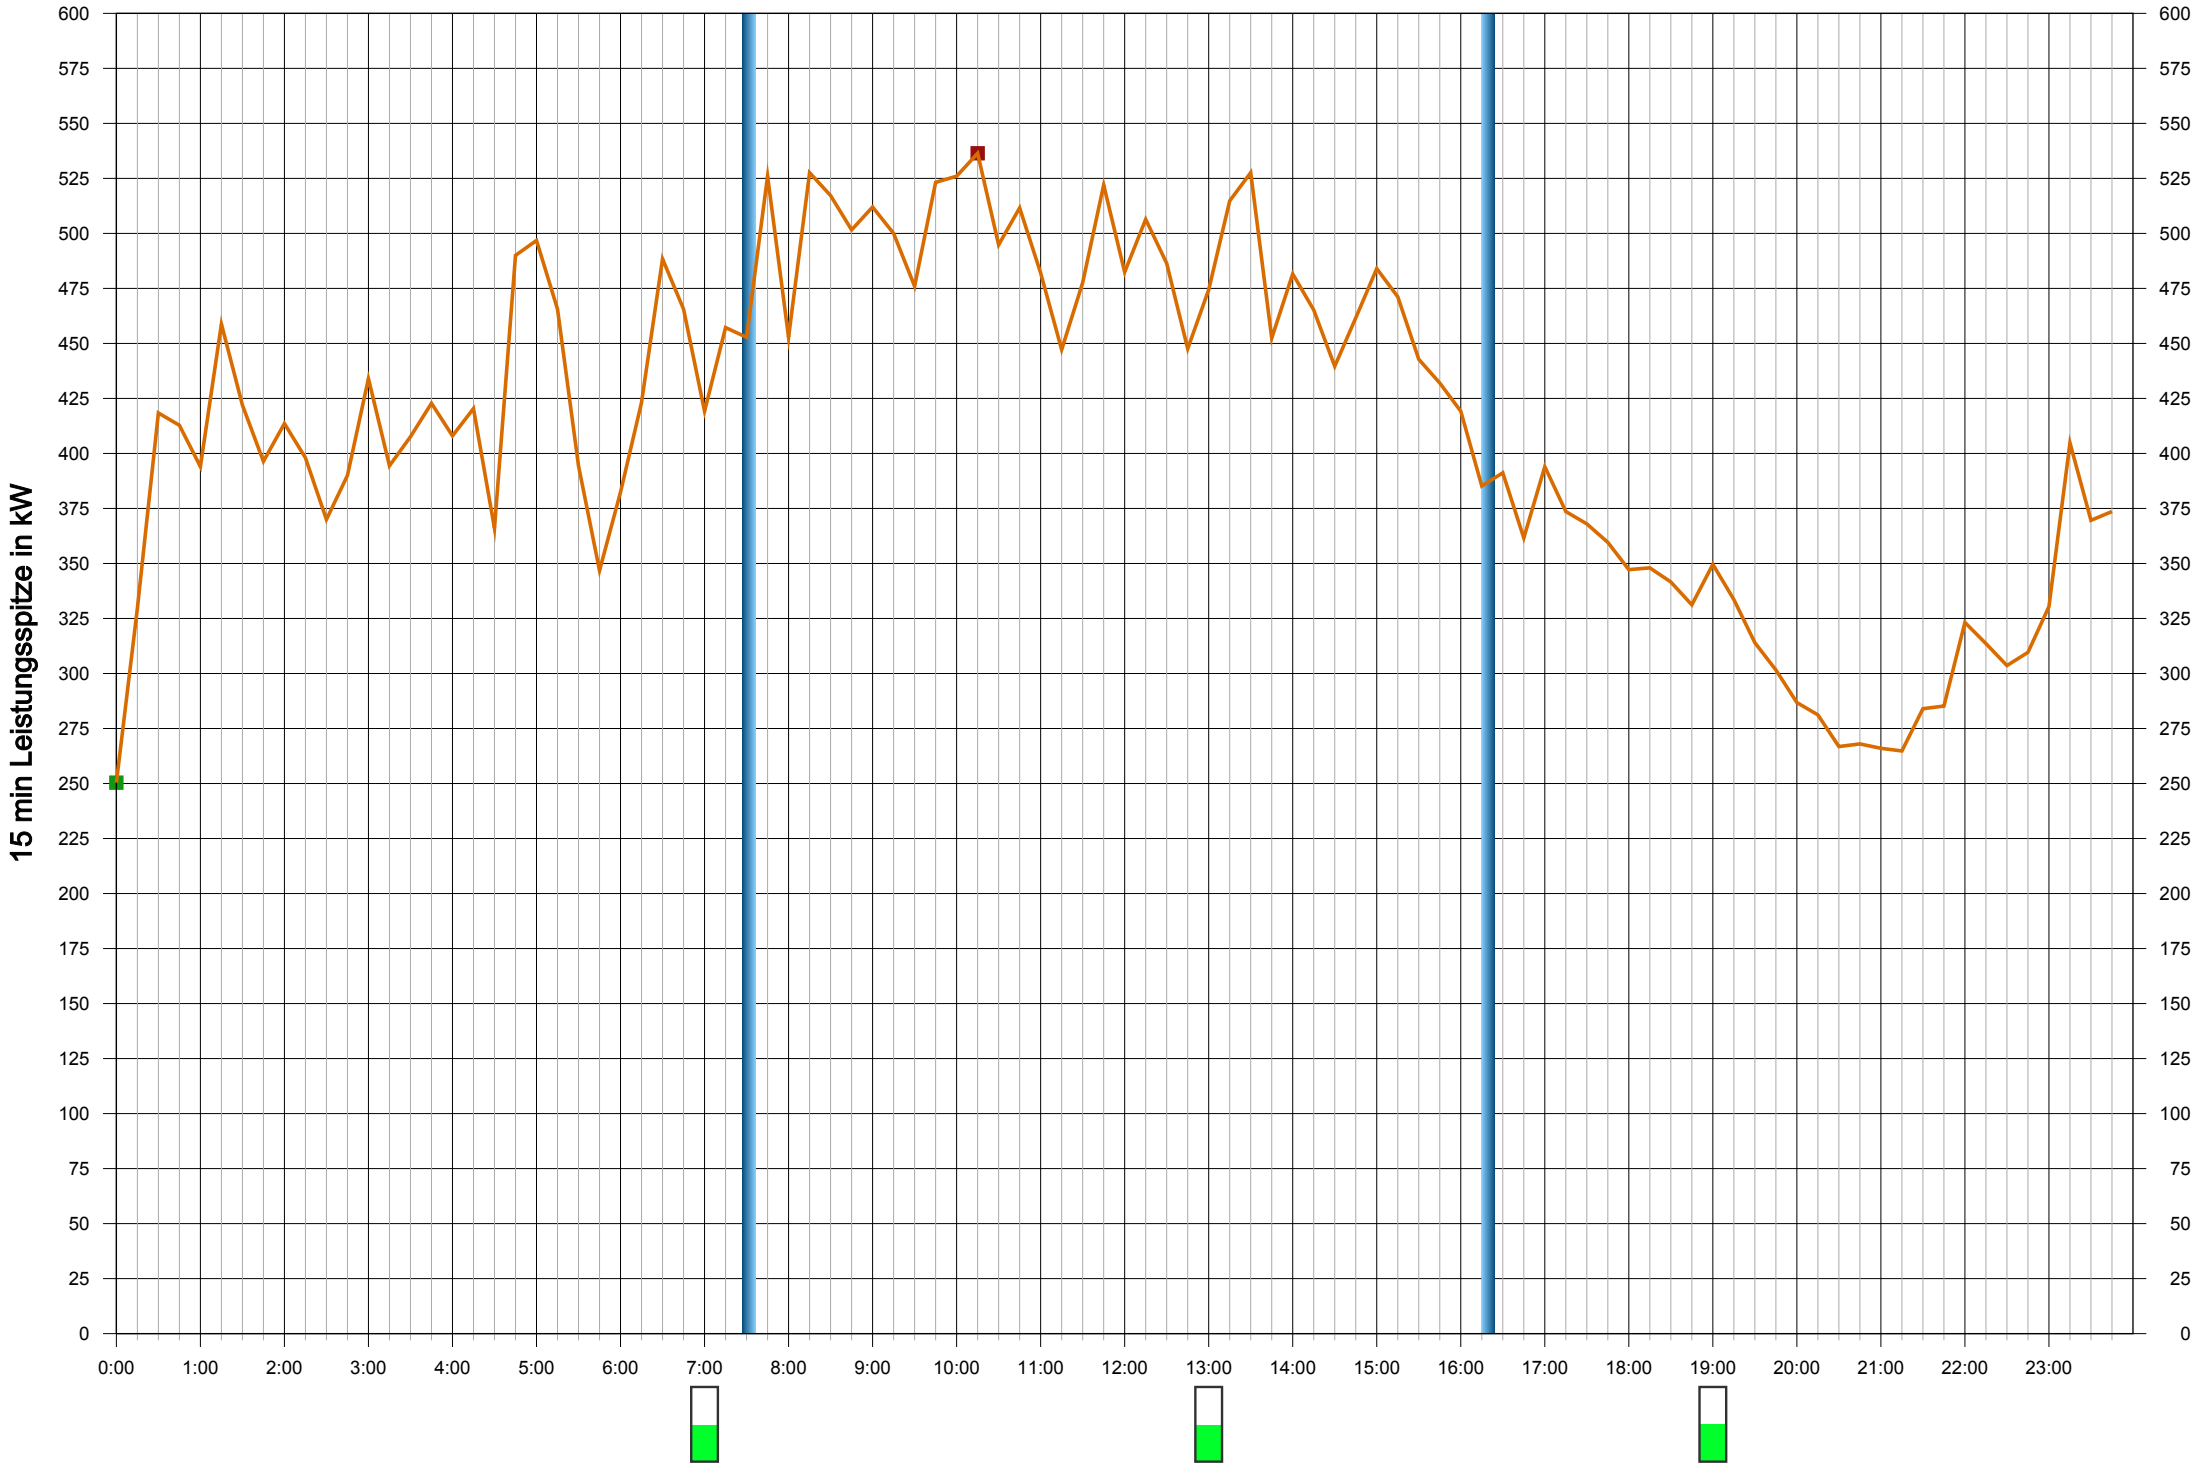


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Mi. 28.11.2012 (Woche 48)


Tagesminimum: 242,8 kW, Tagesmittelwert: 412,9 kW, Tagesmaximum: 532,4 kW, Tagesbedarf: 9.910 kWh (1.387 €)

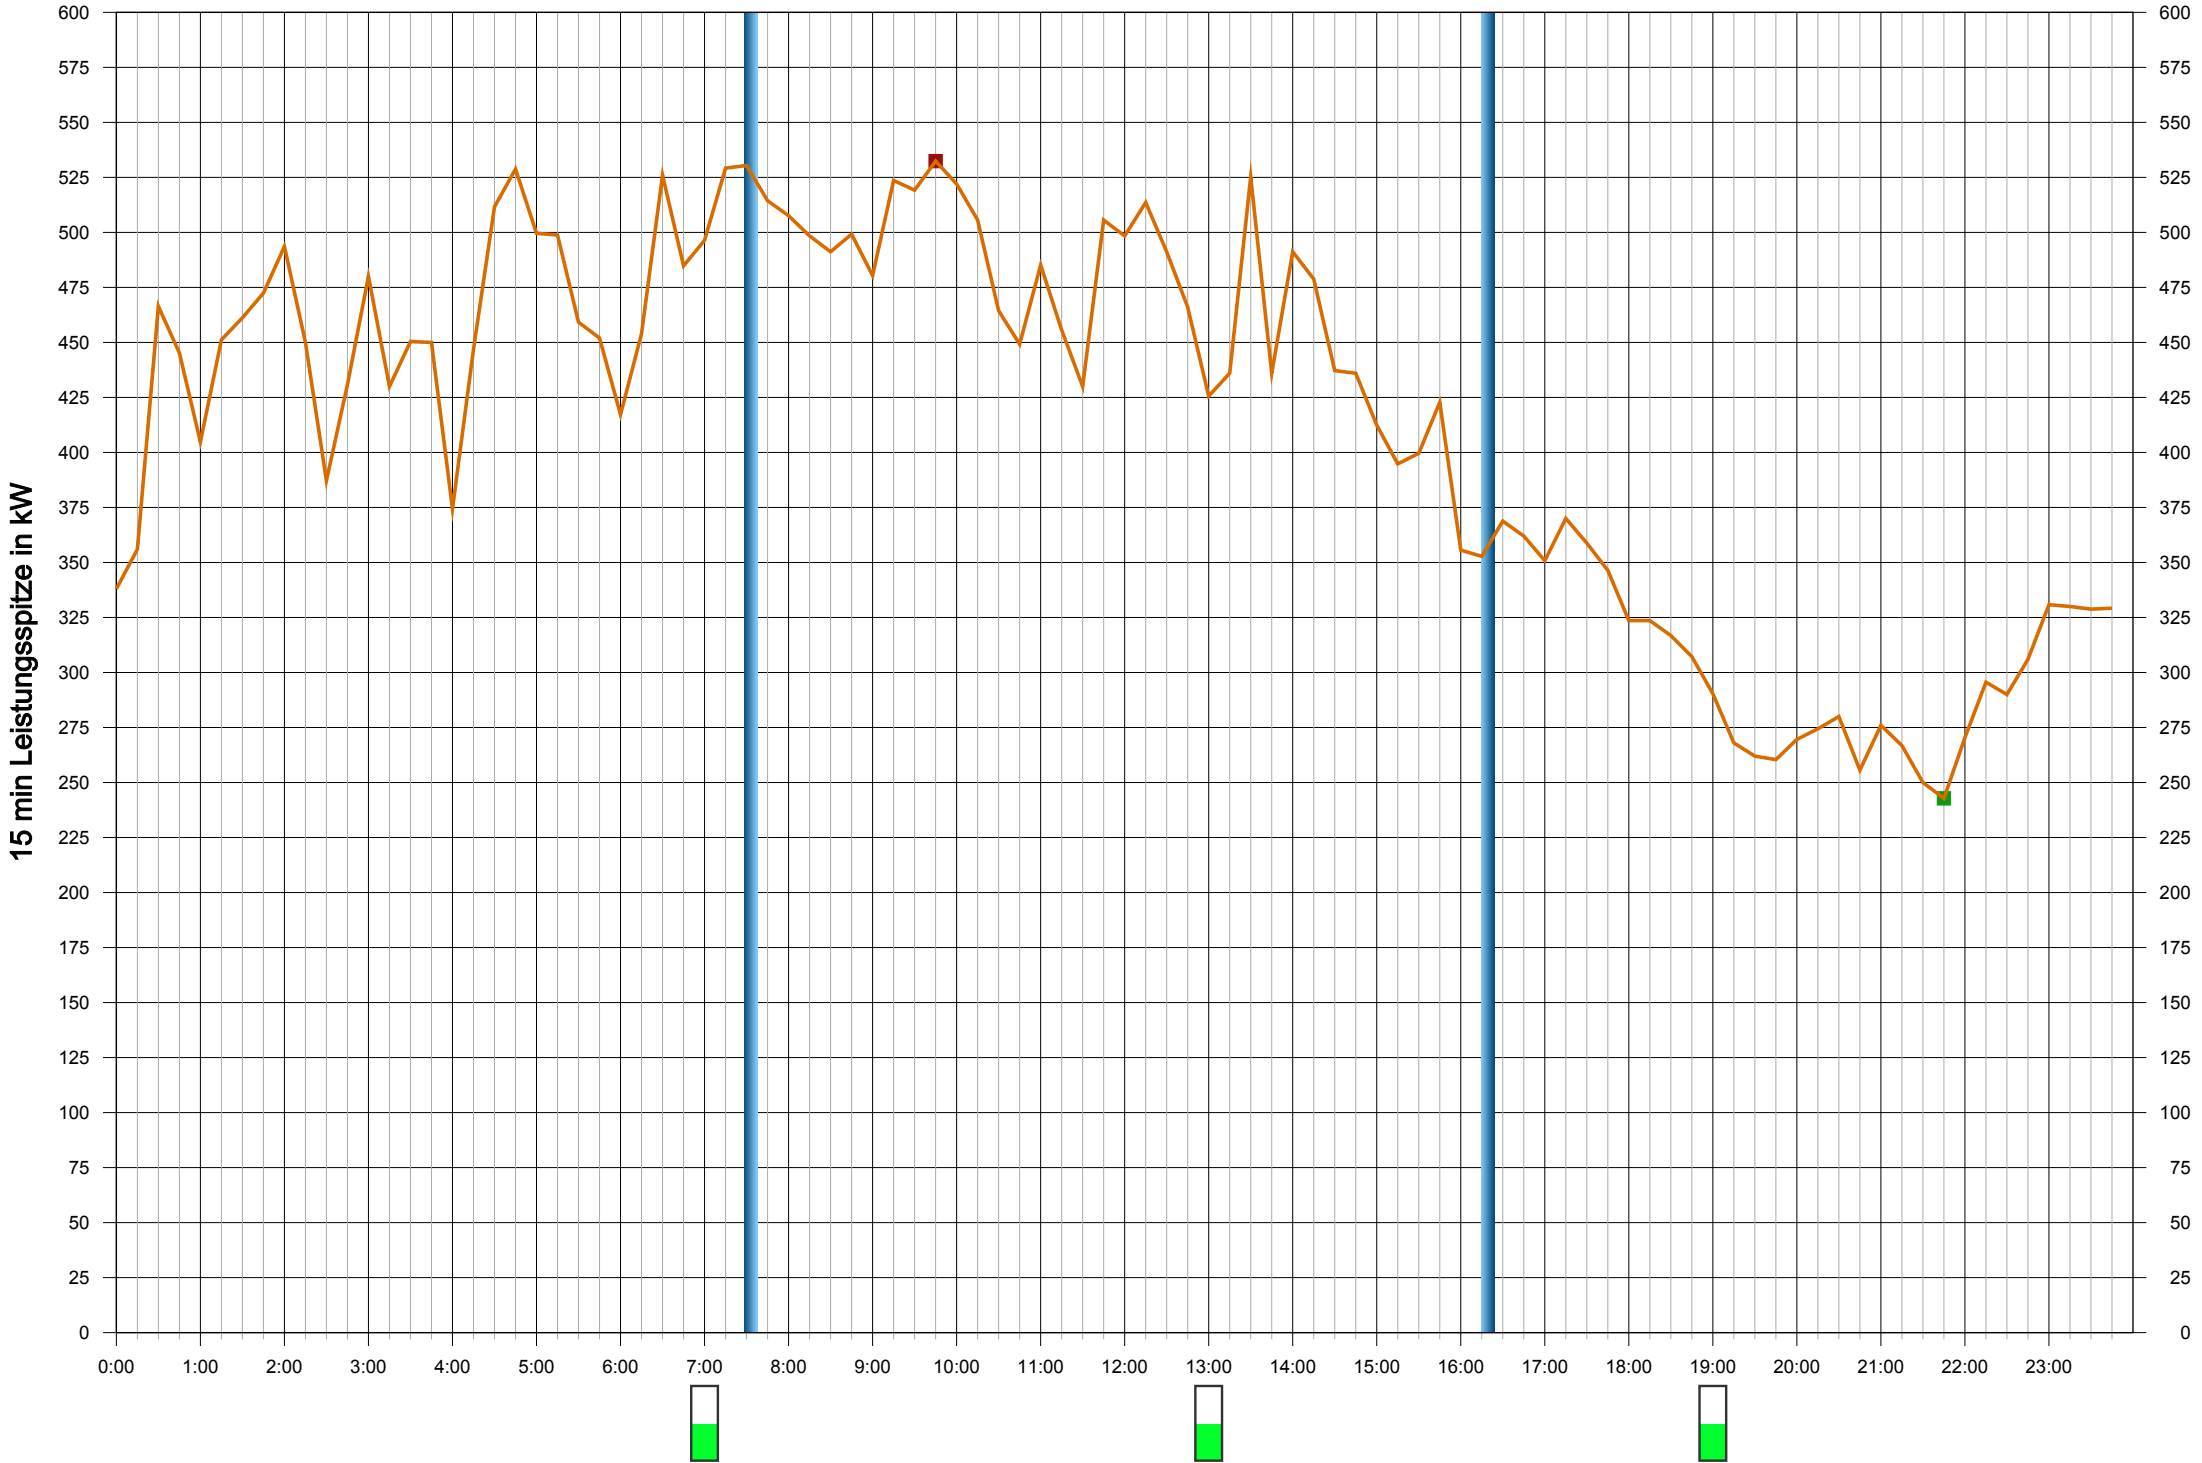


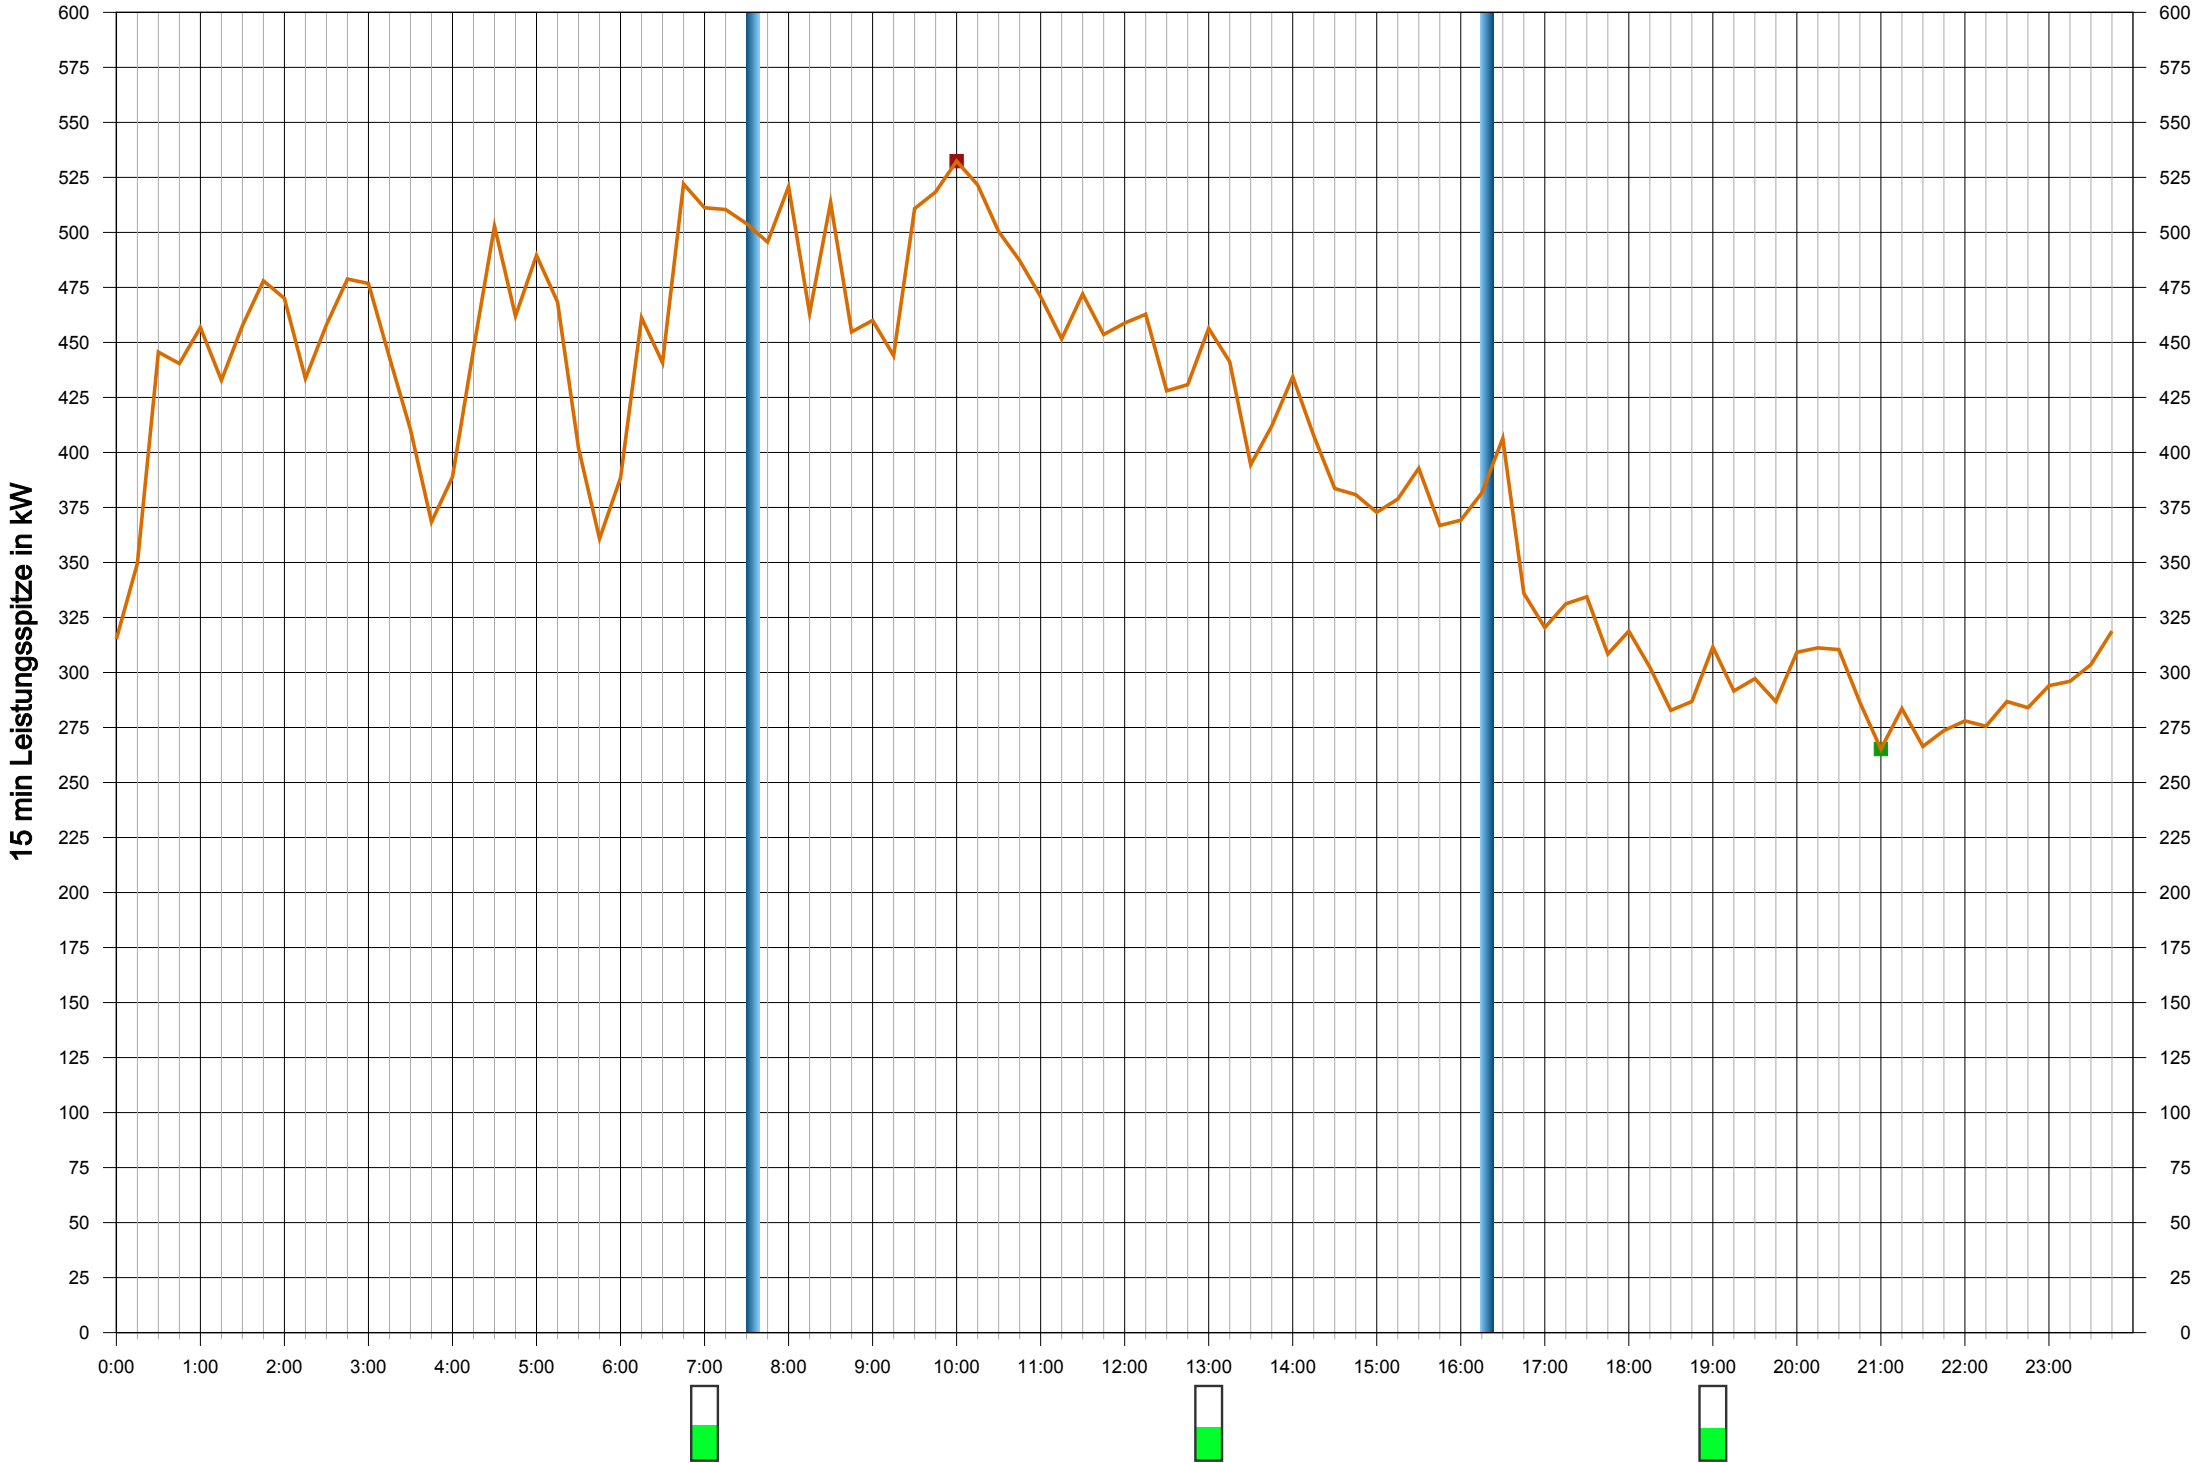





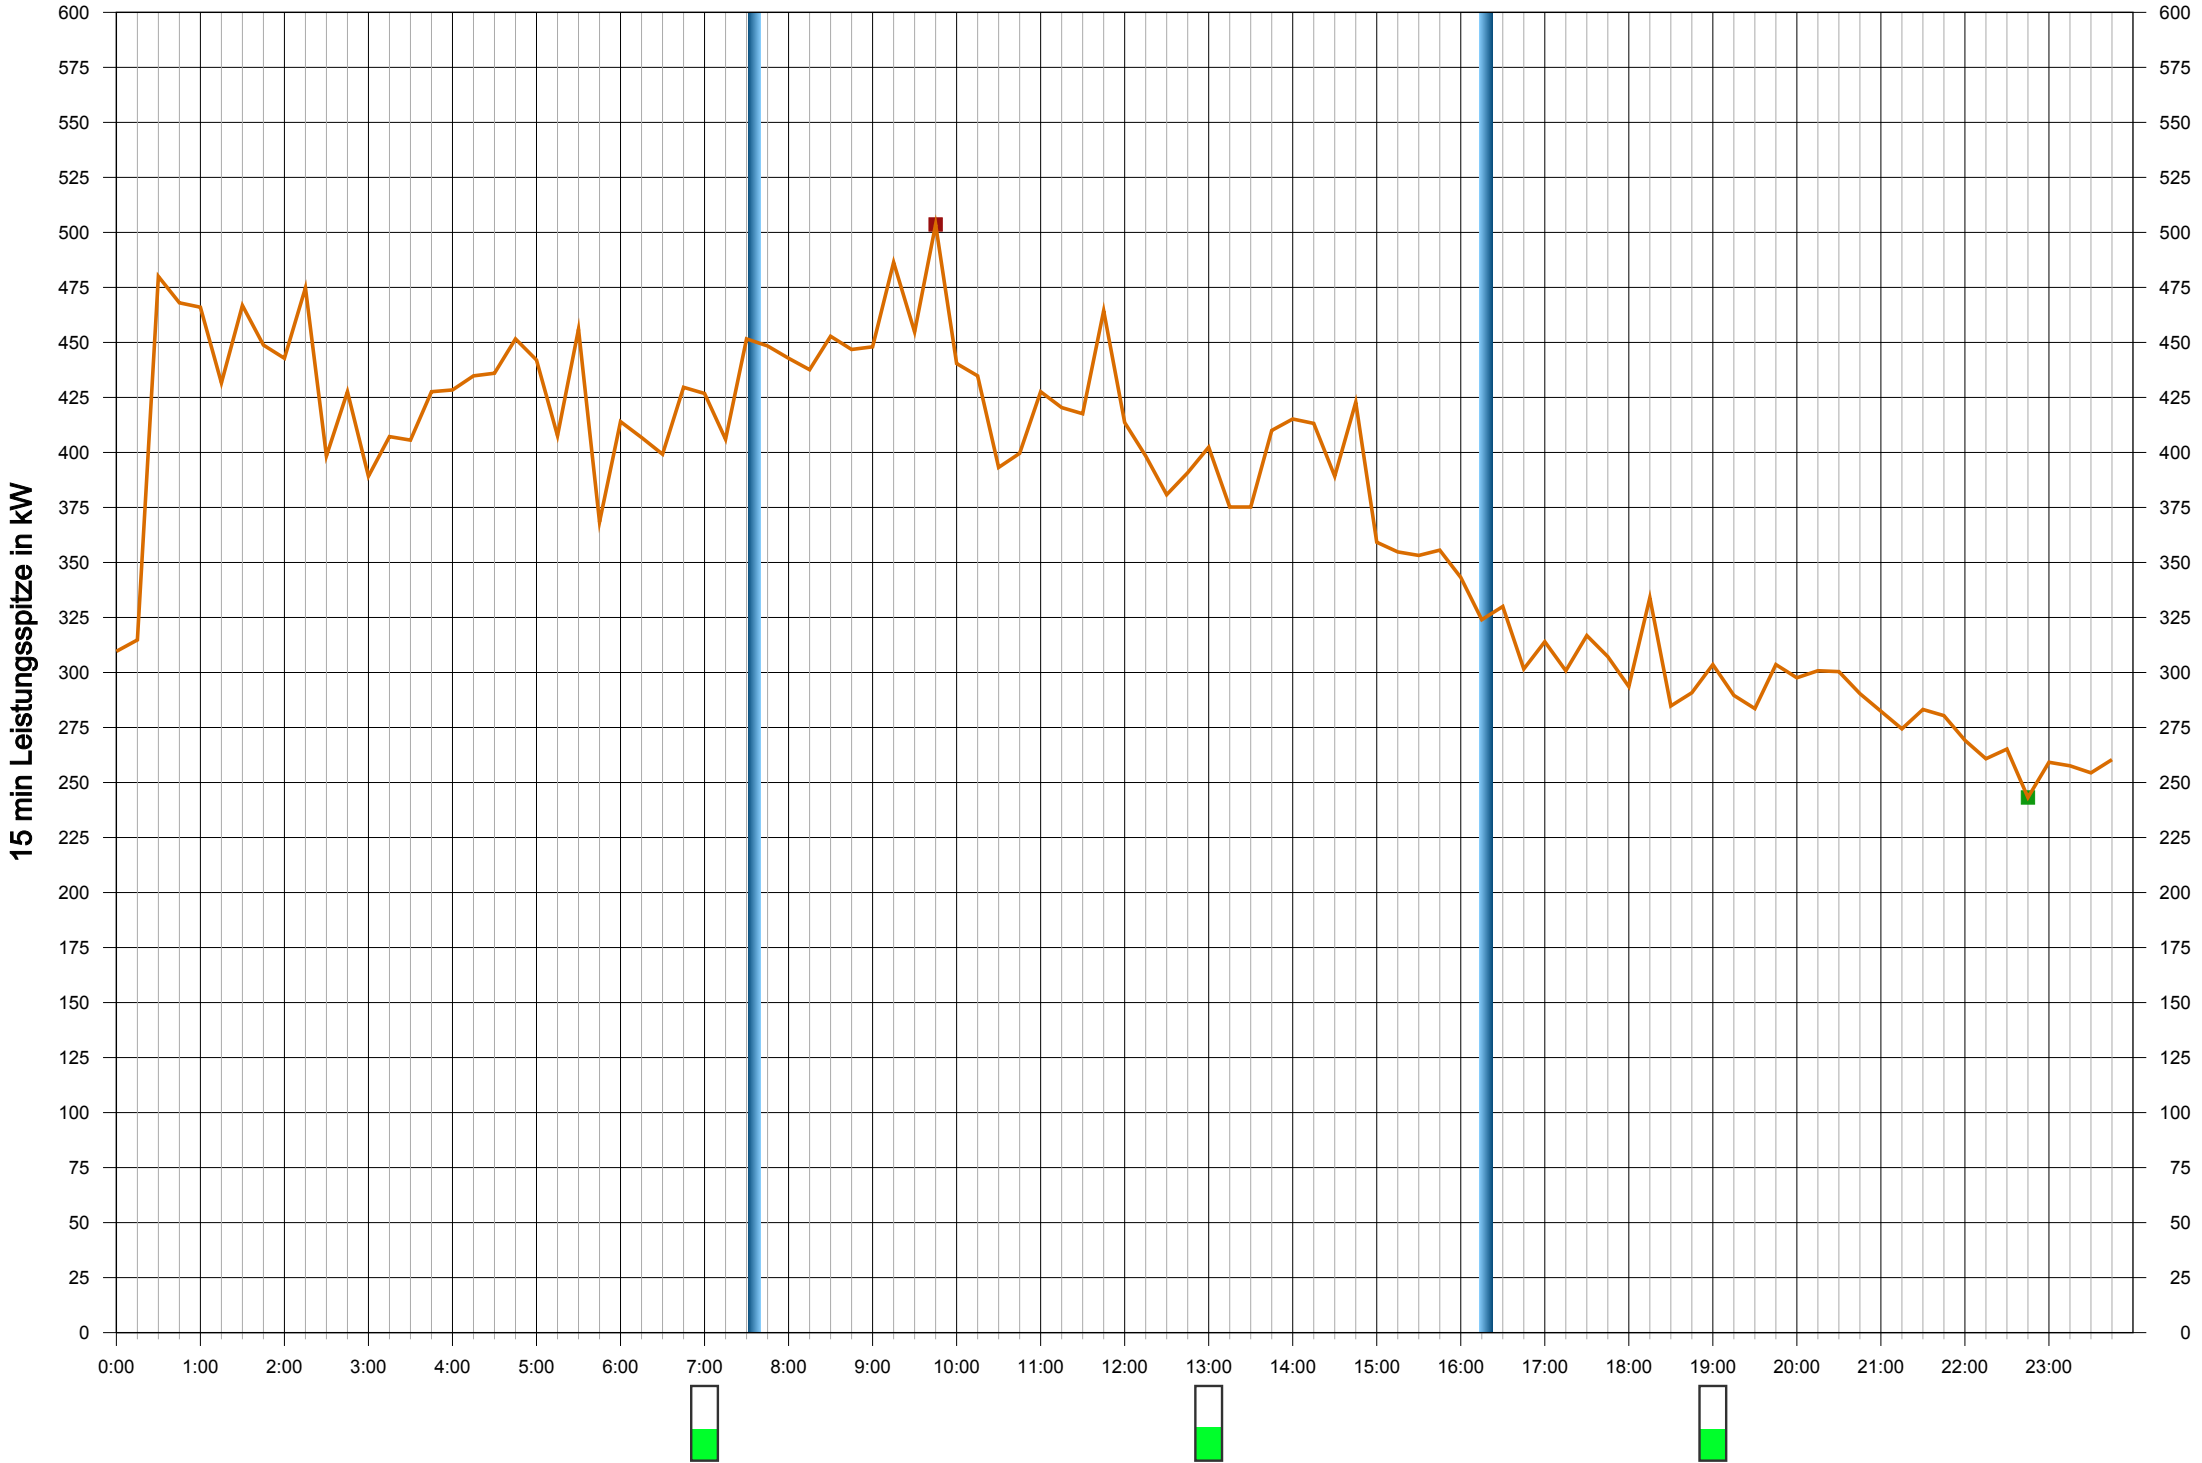


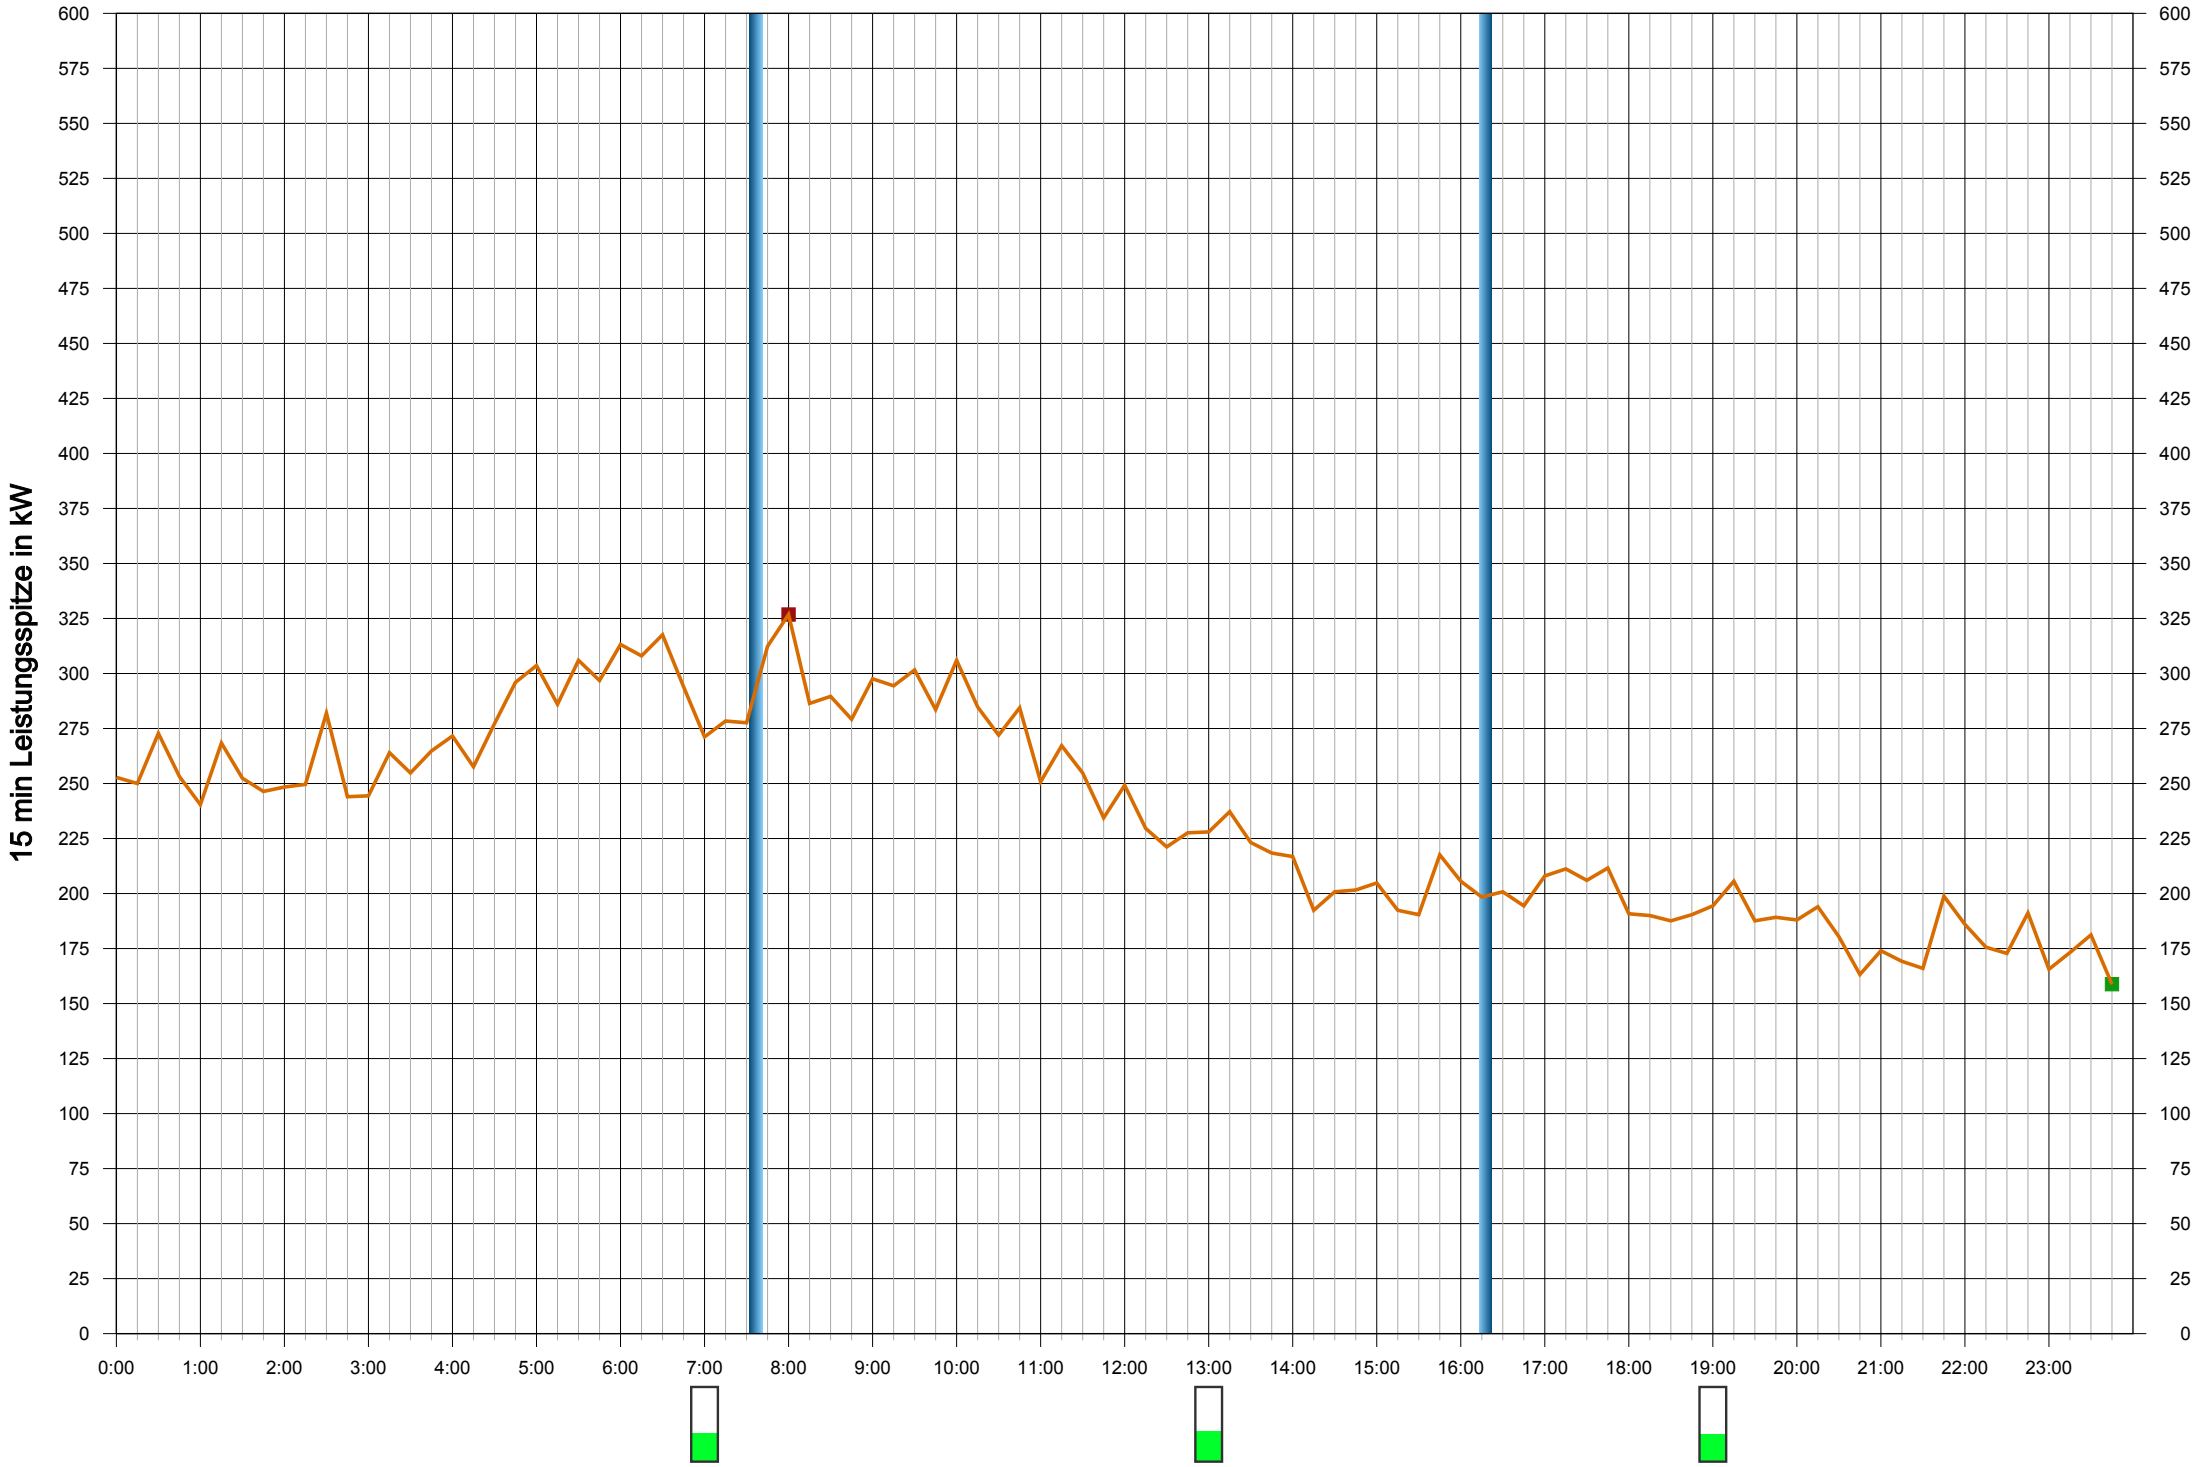


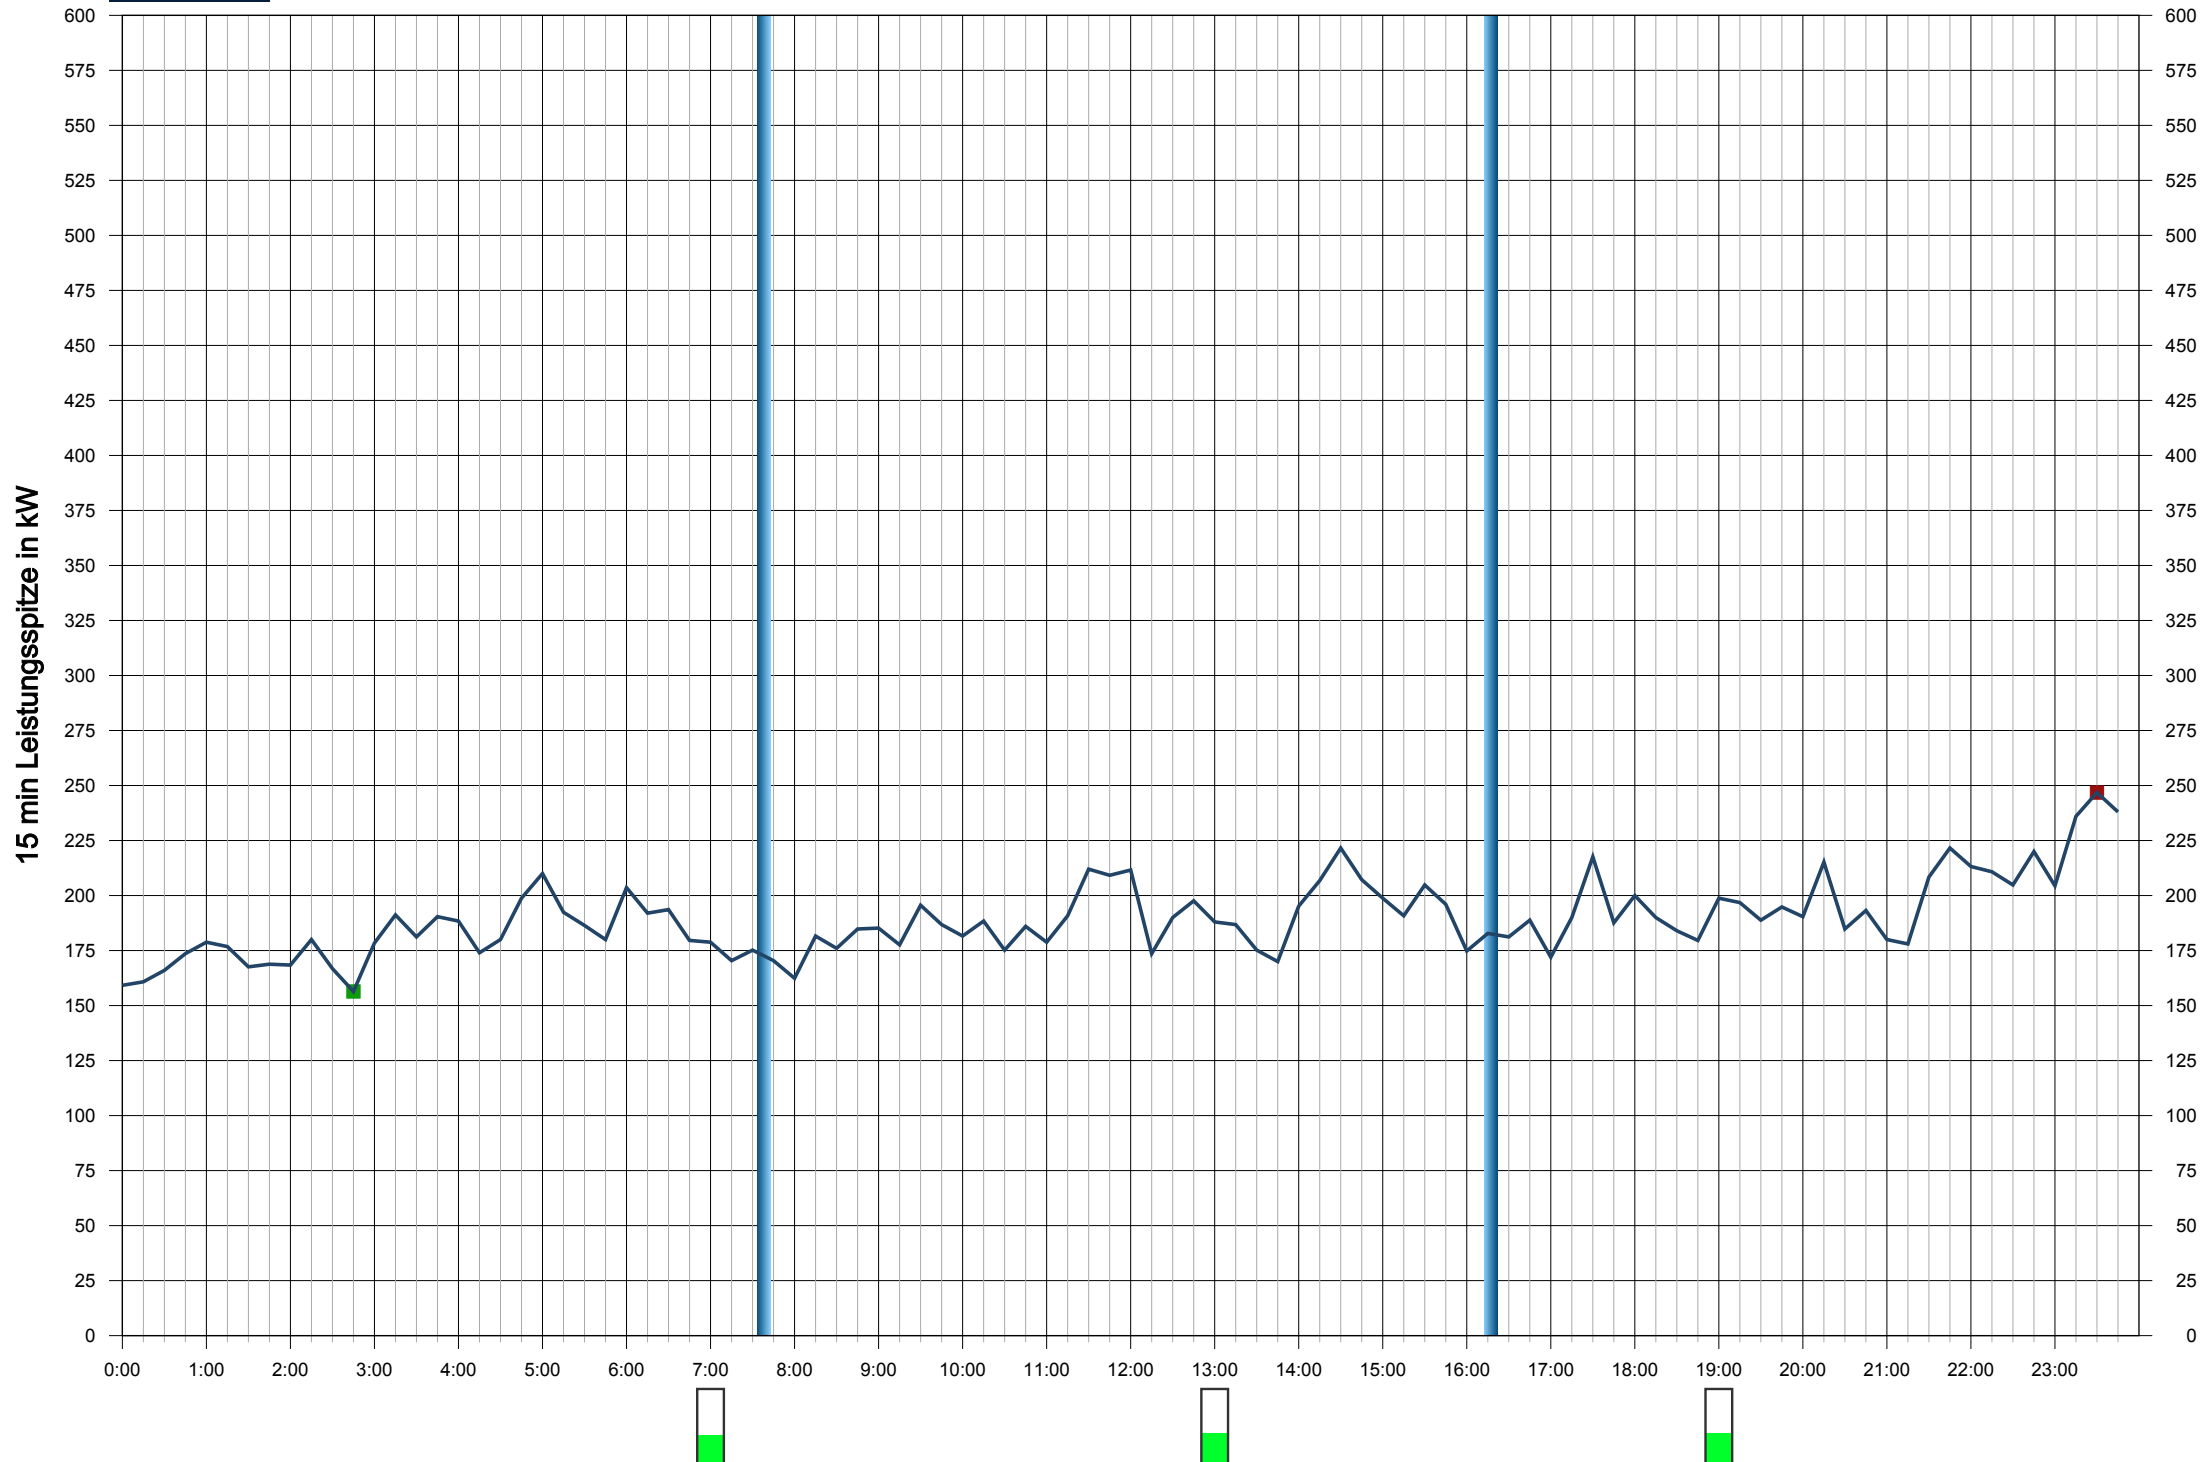


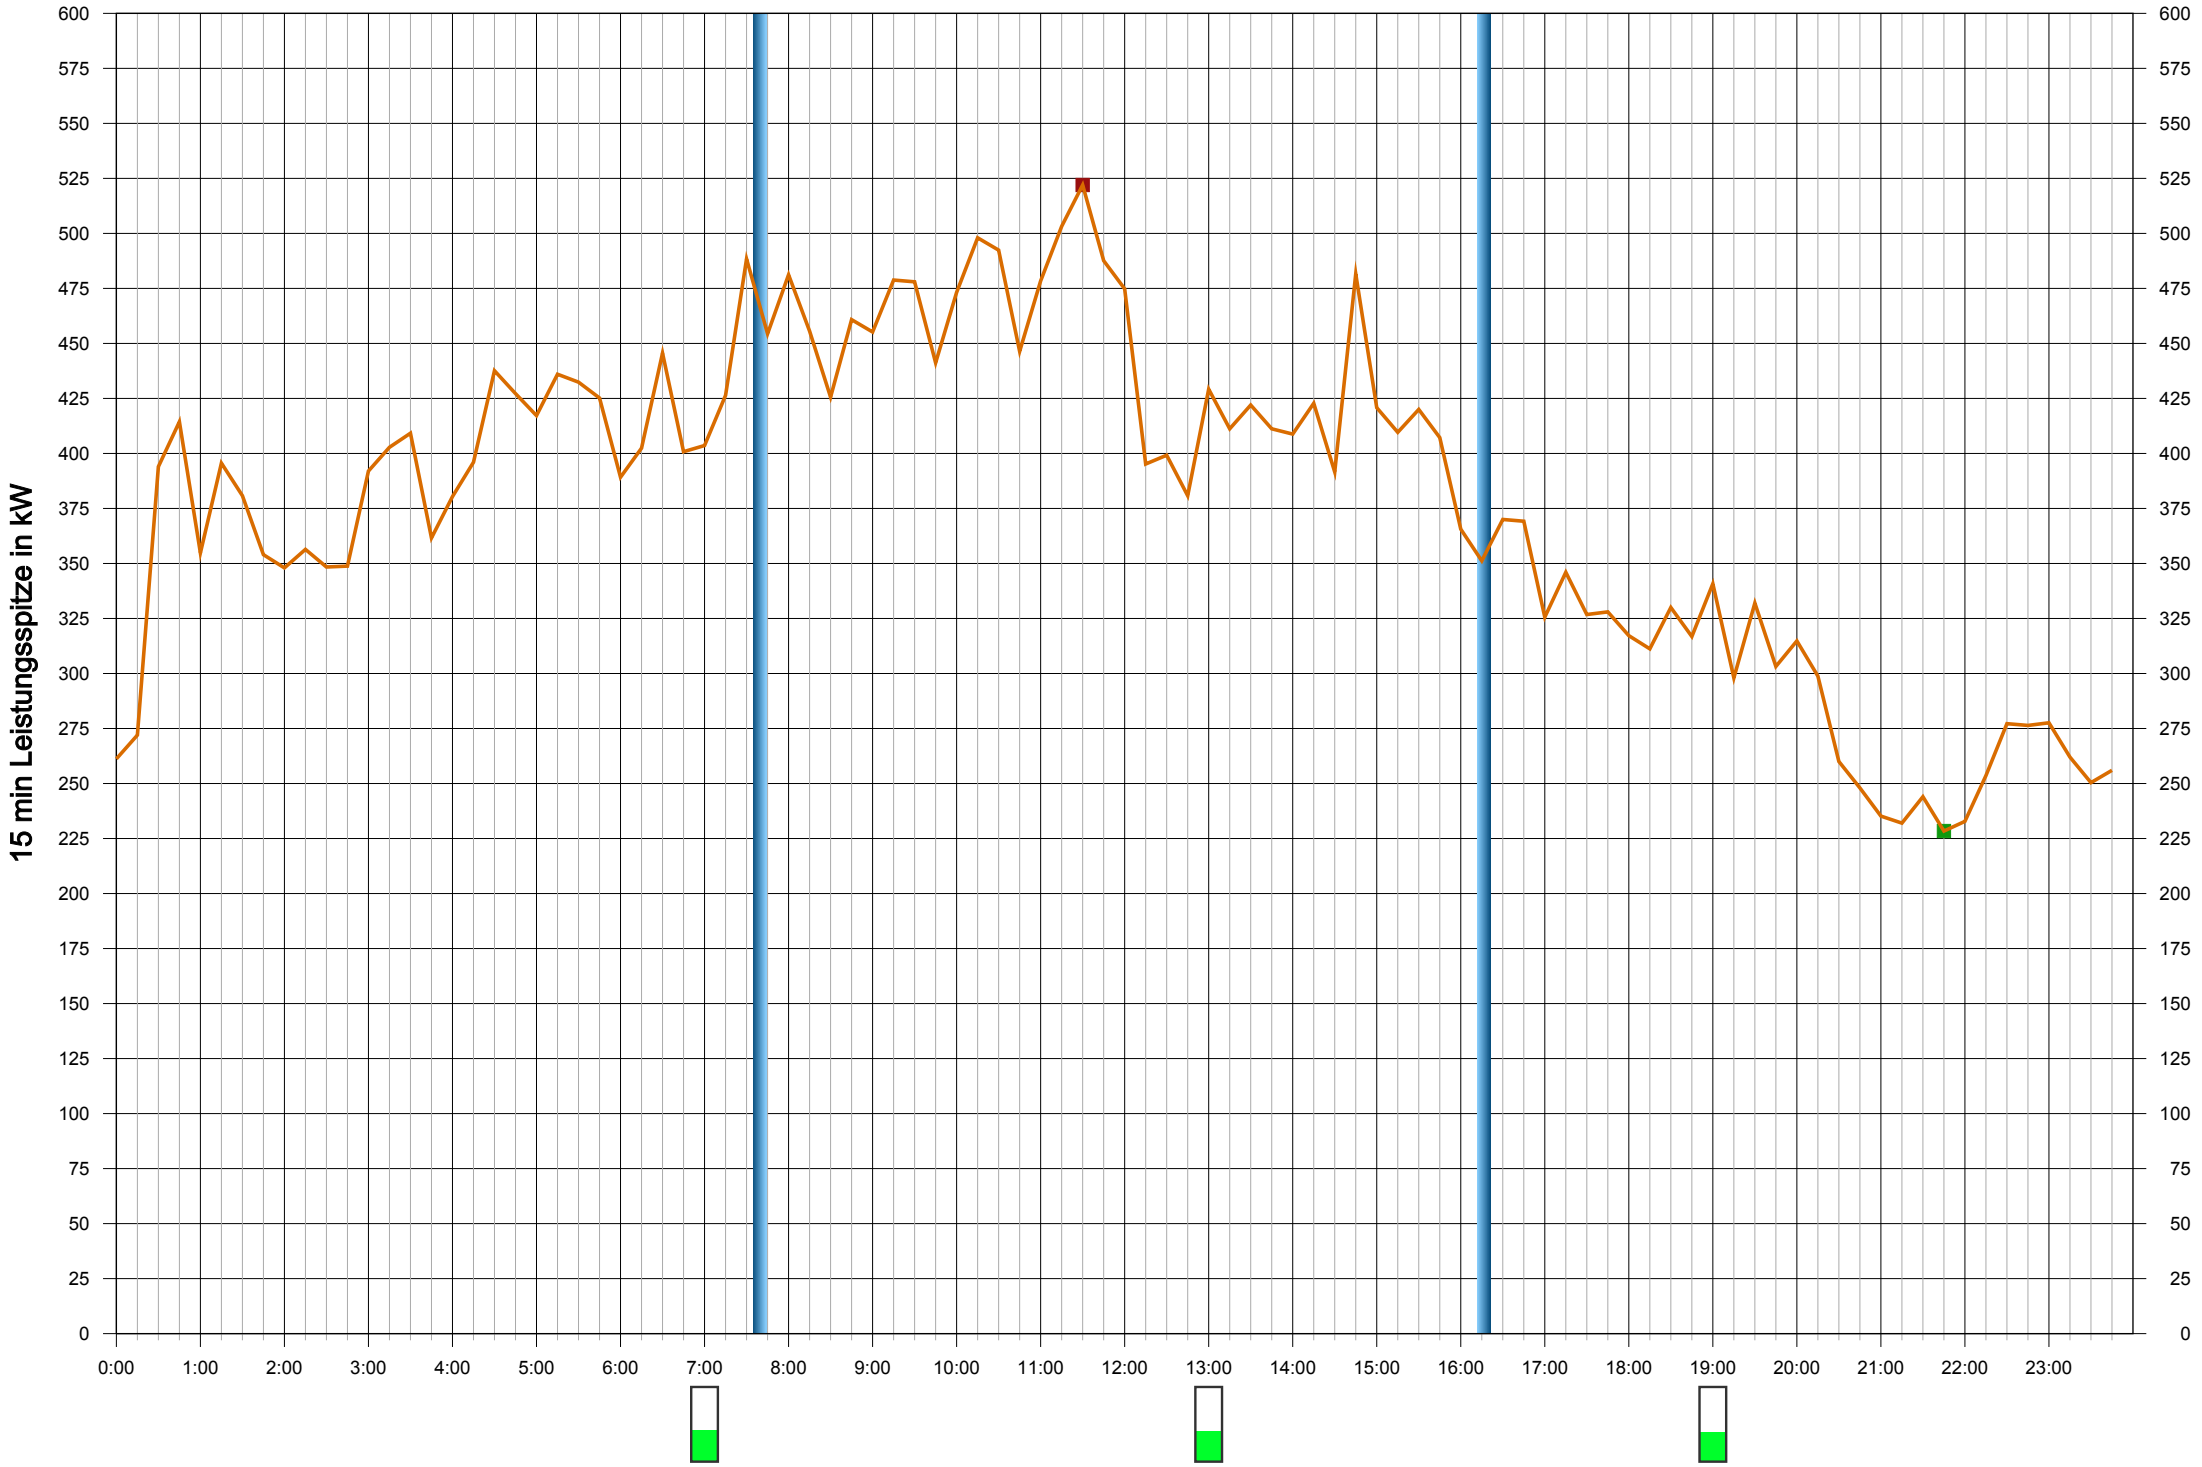

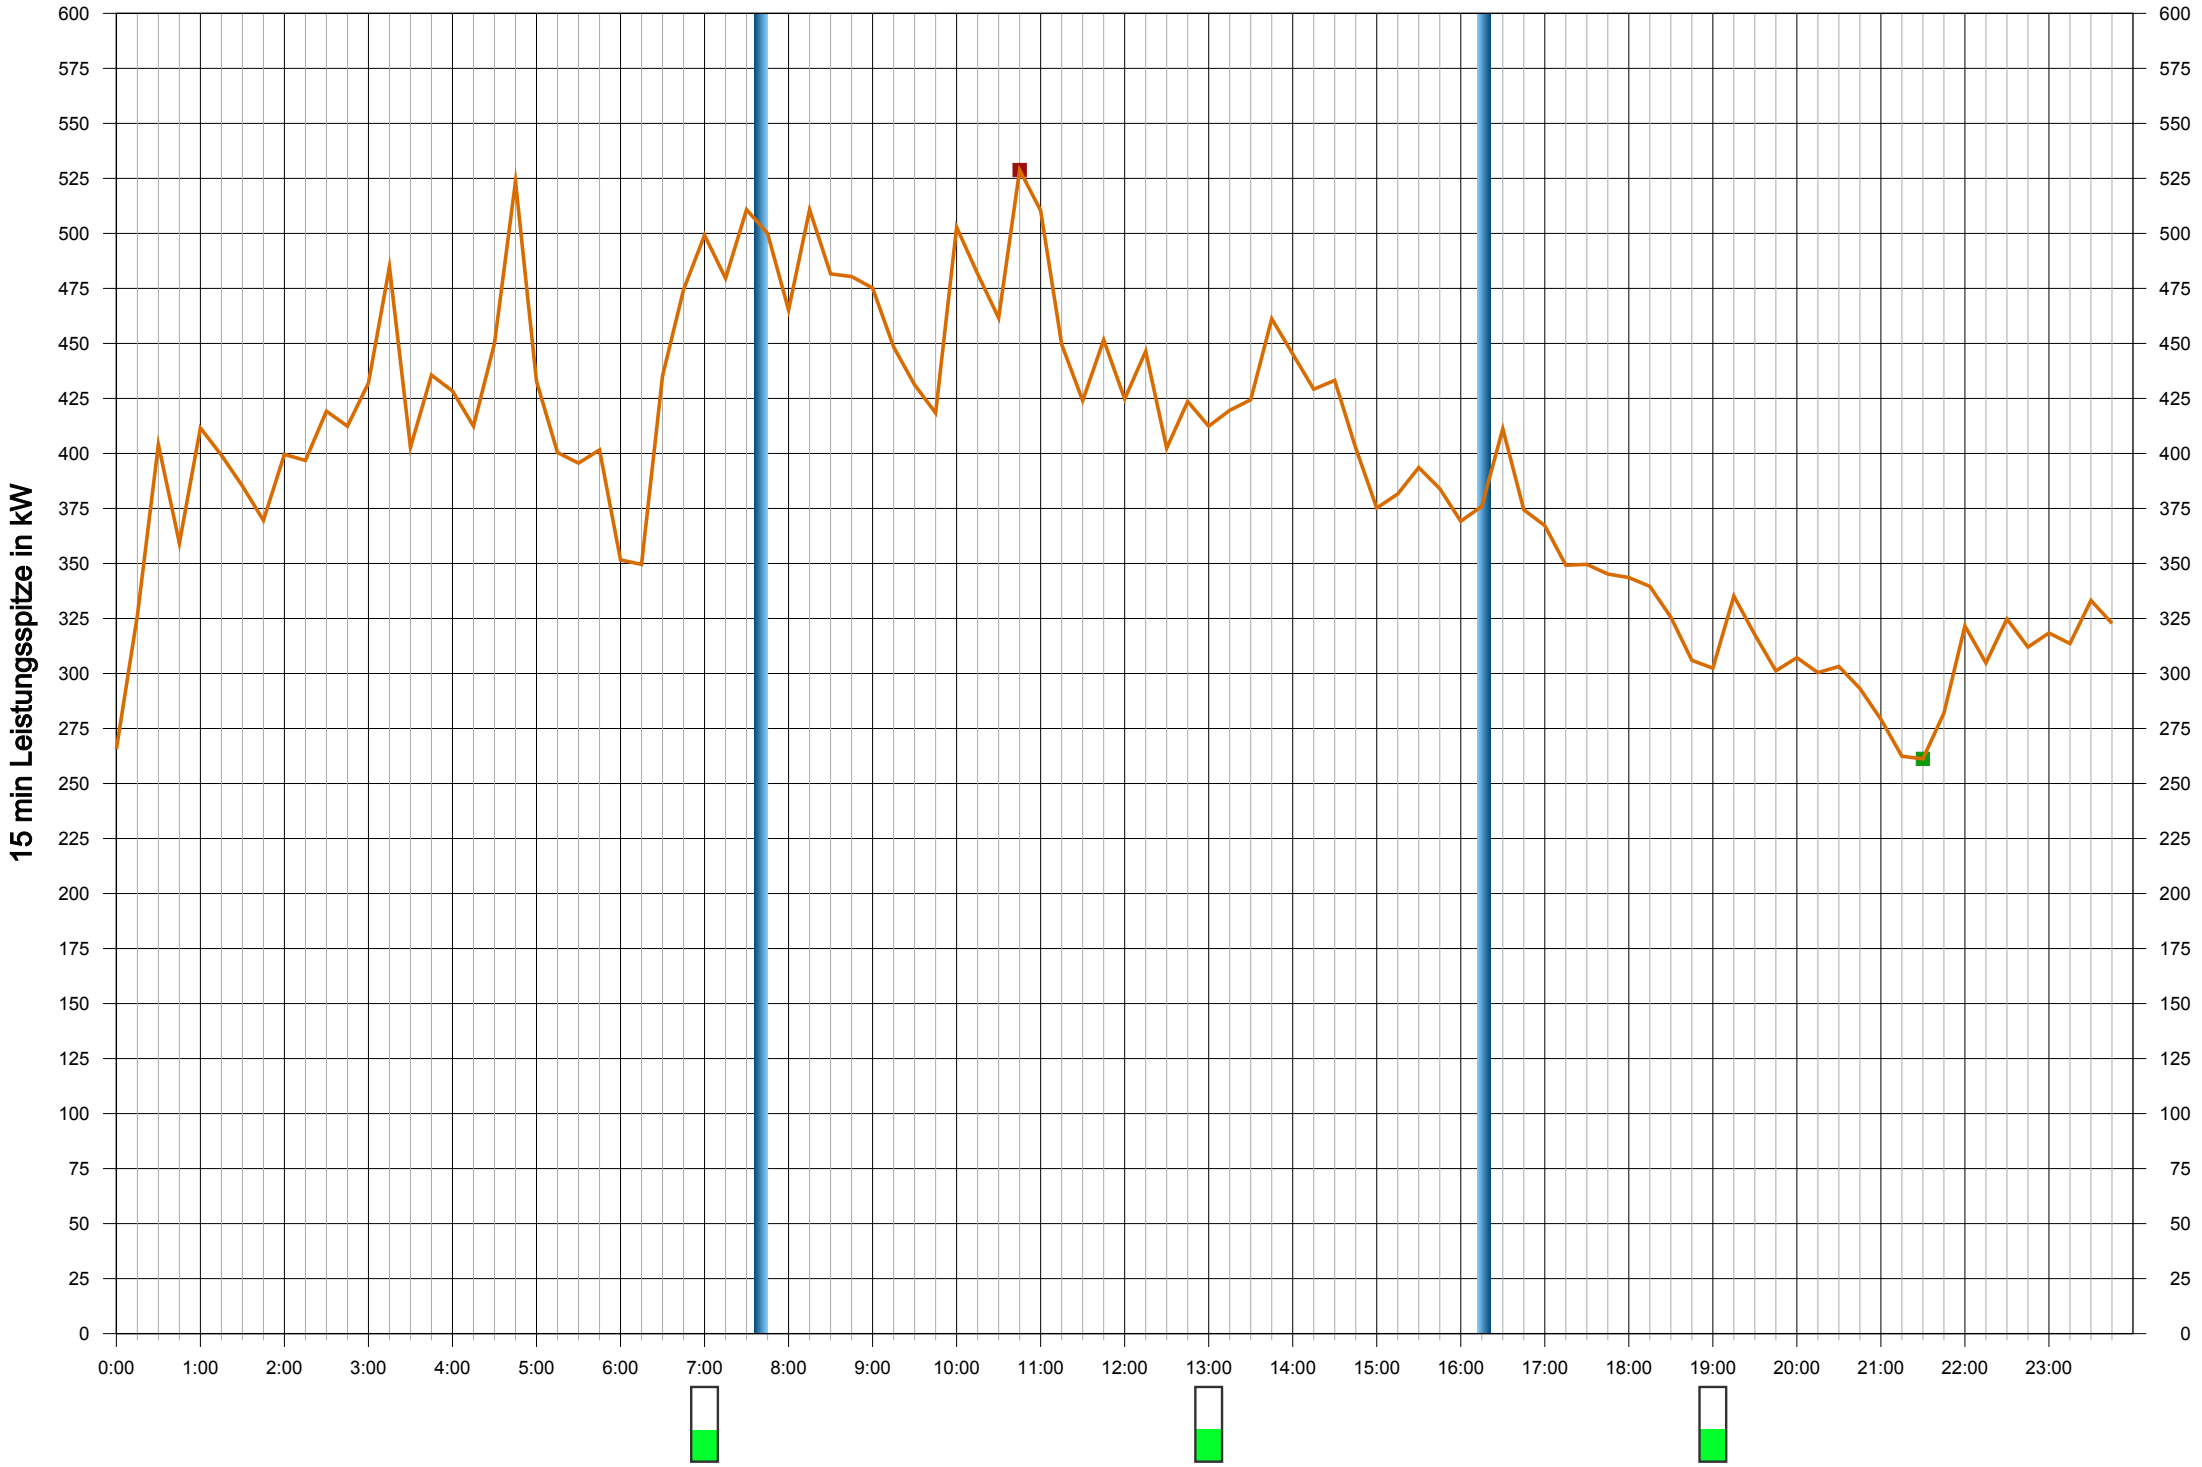


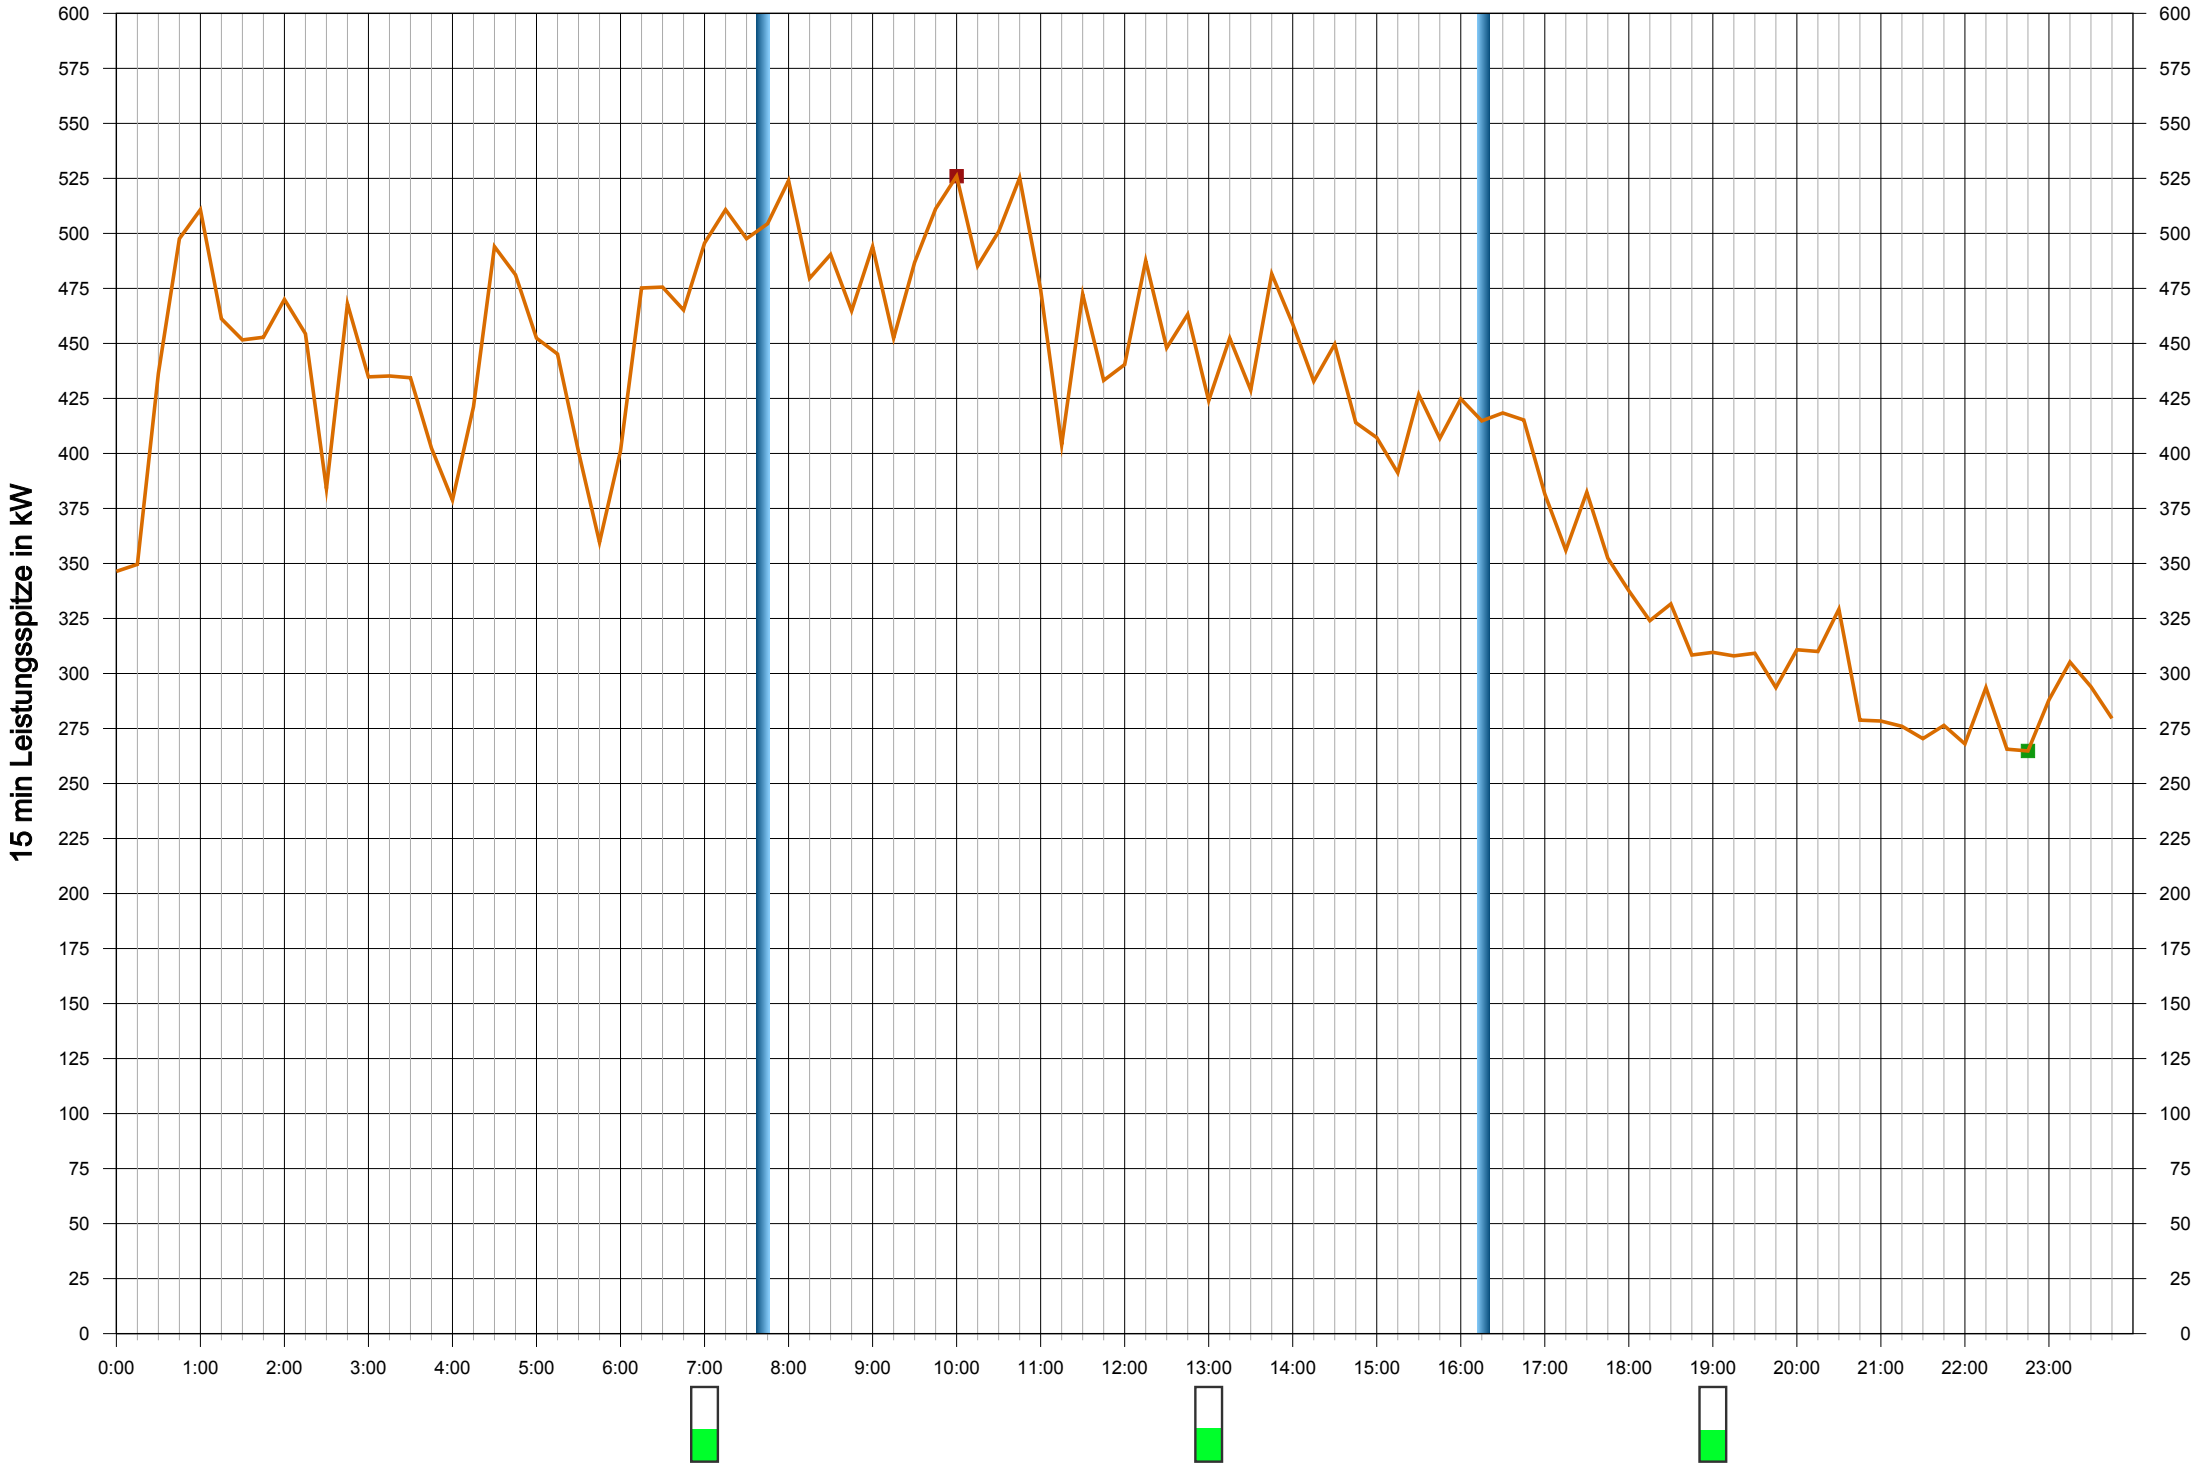


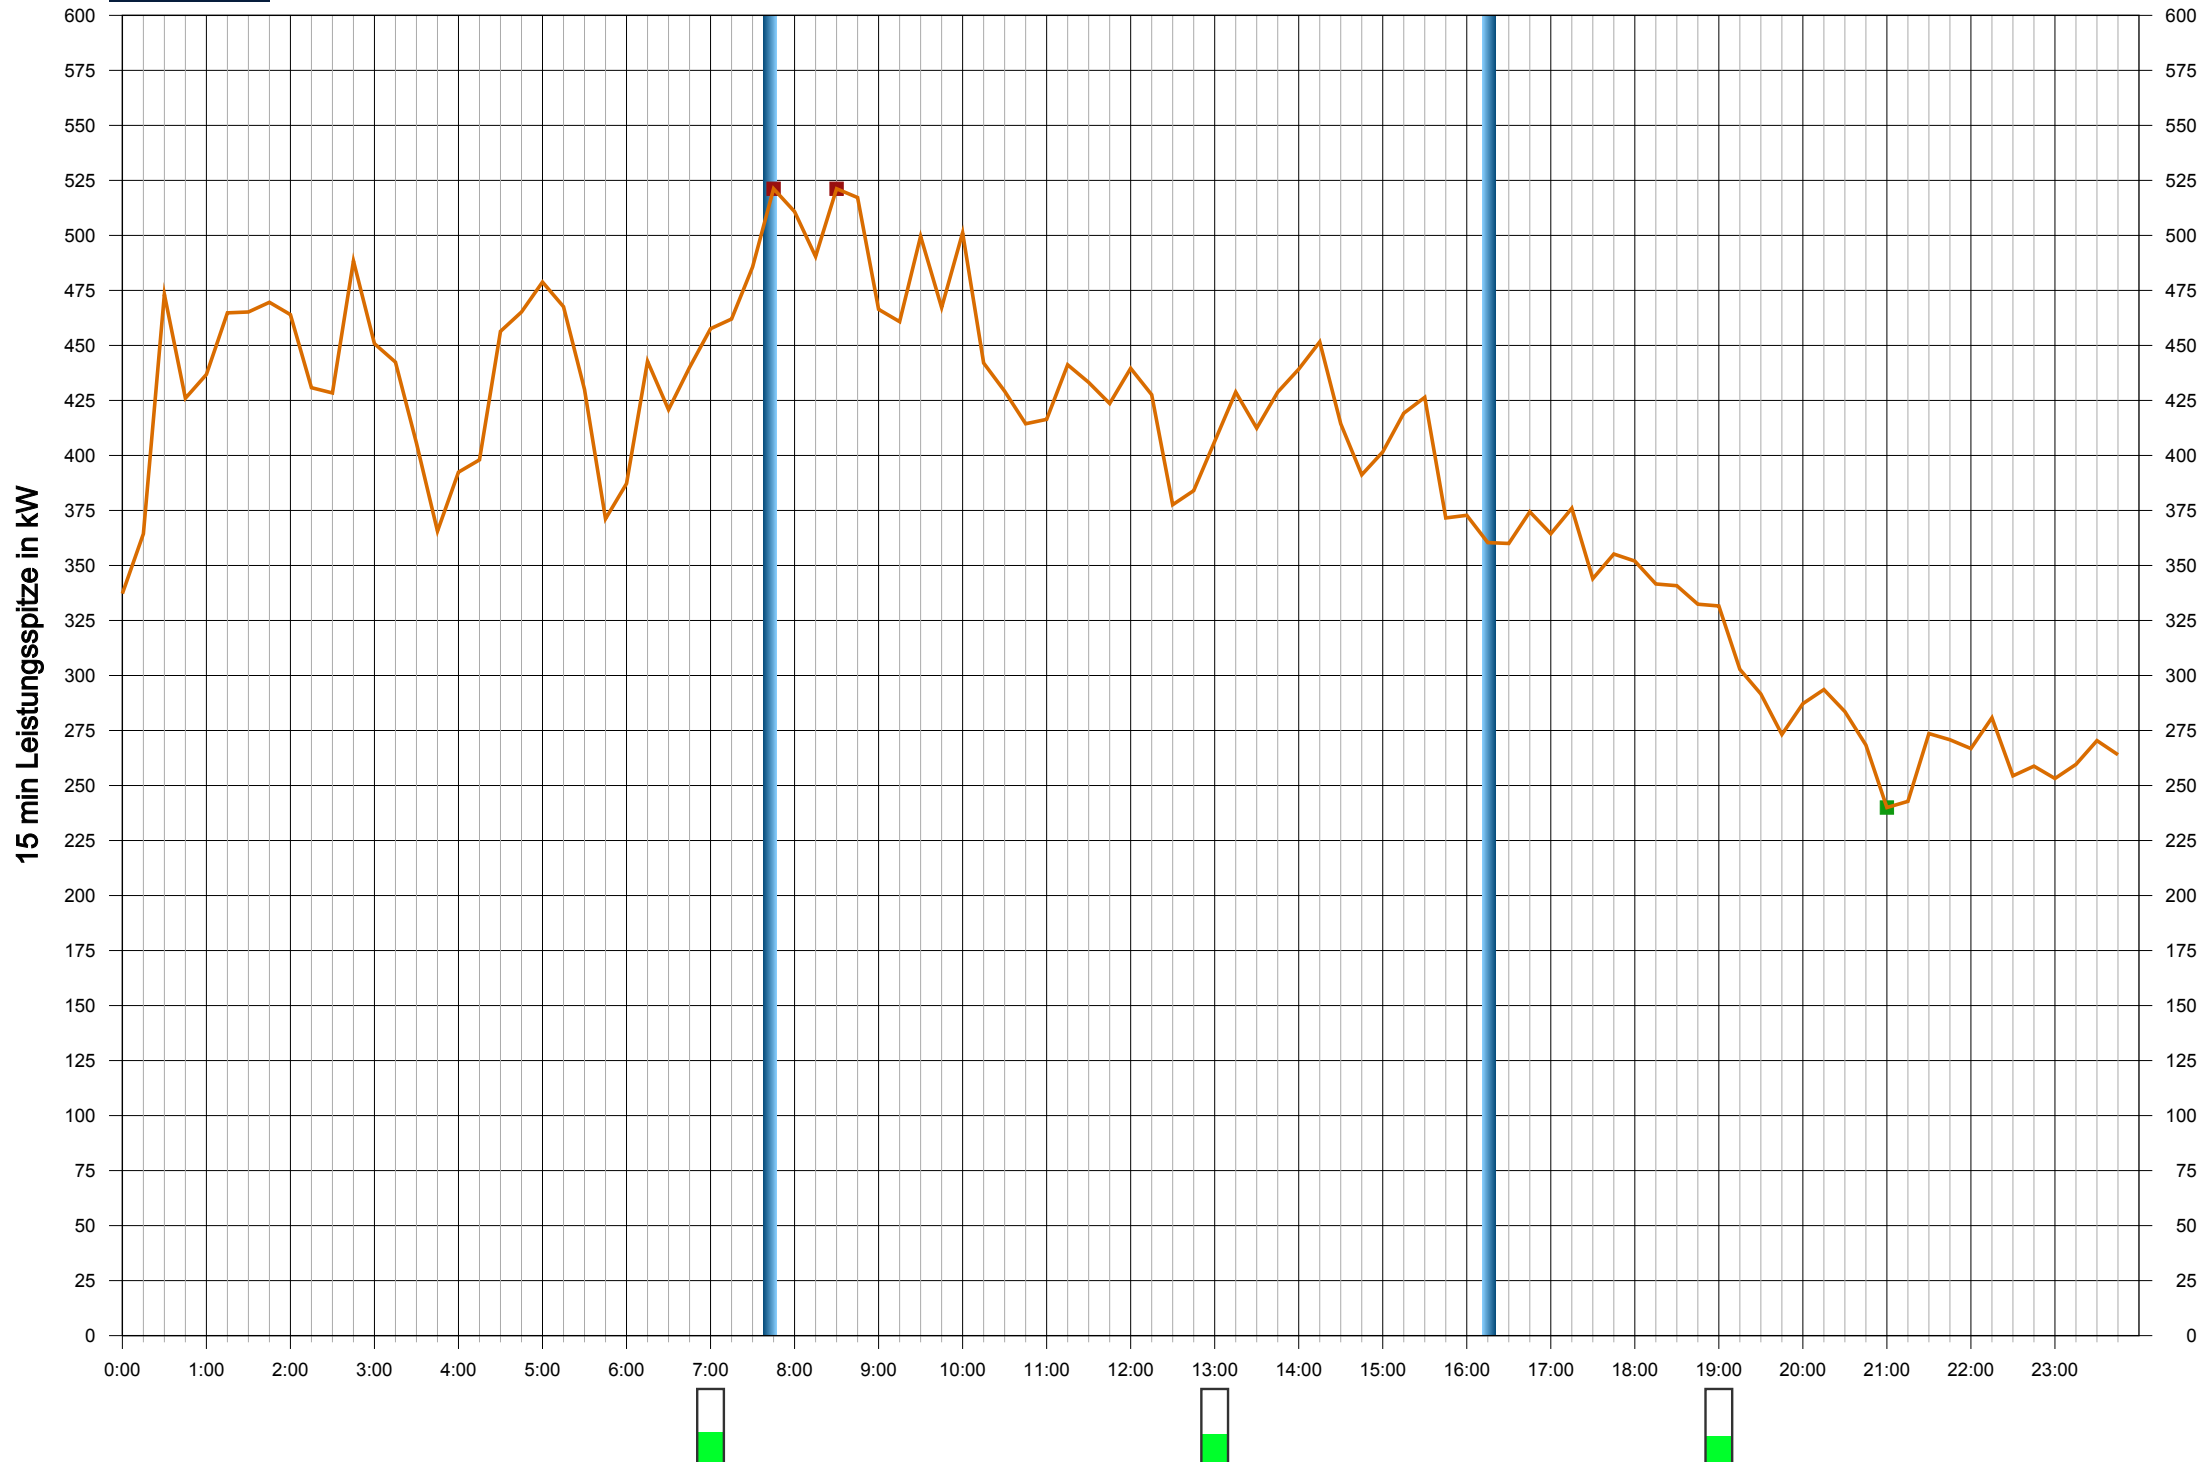

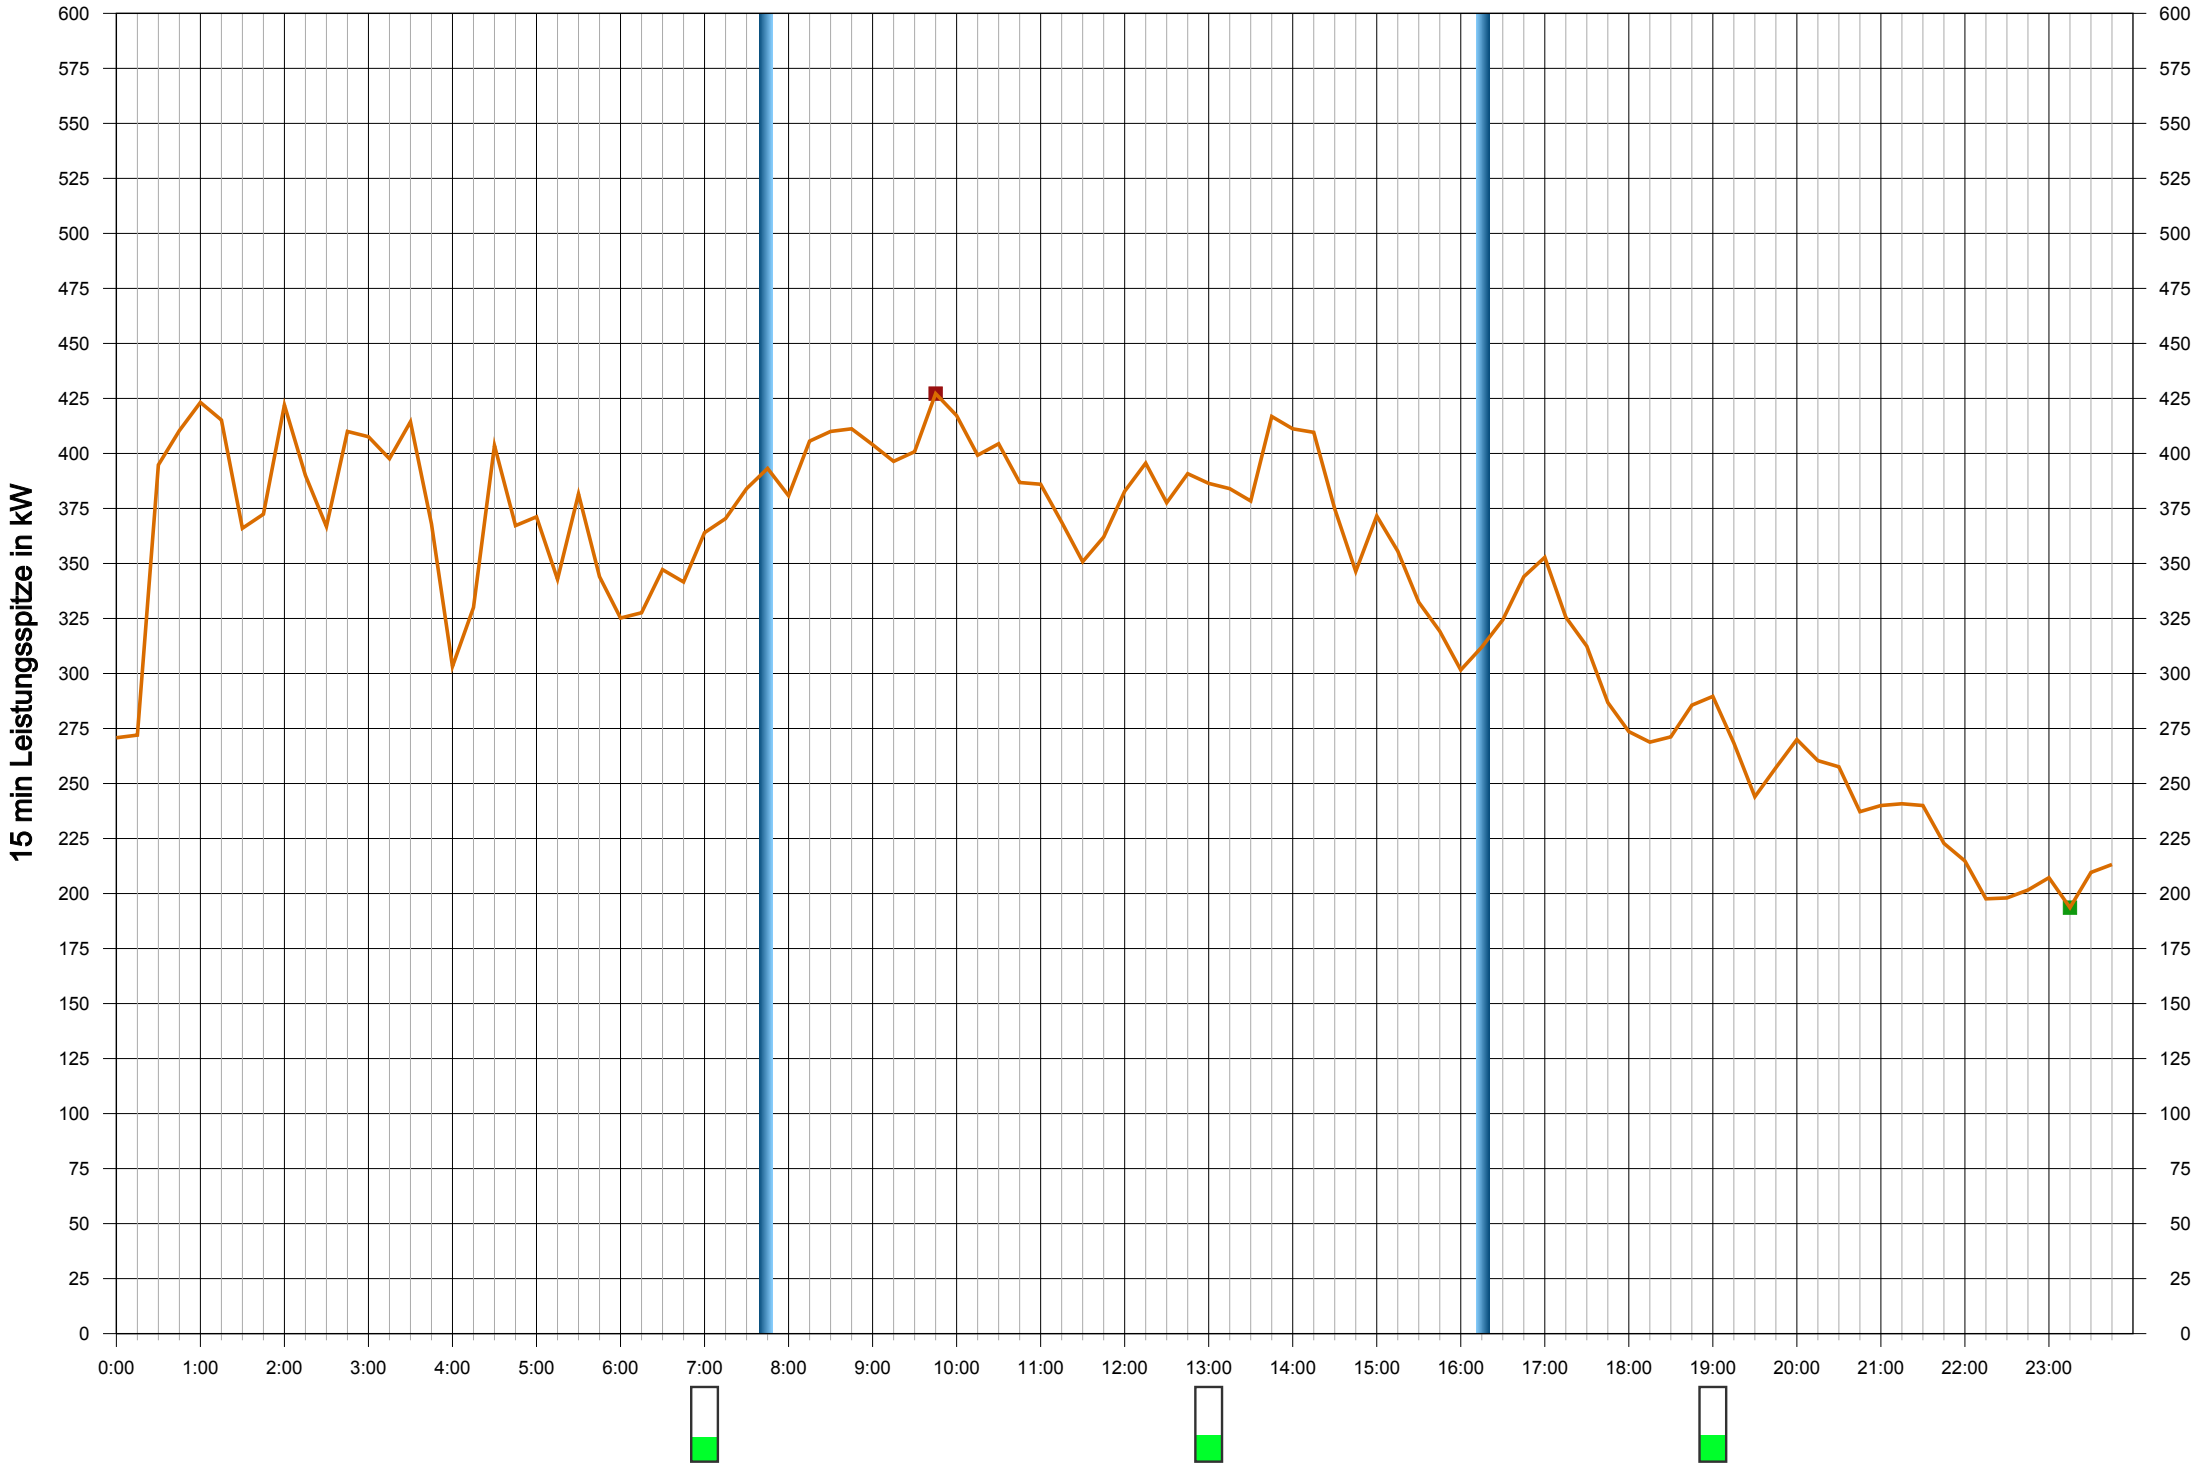




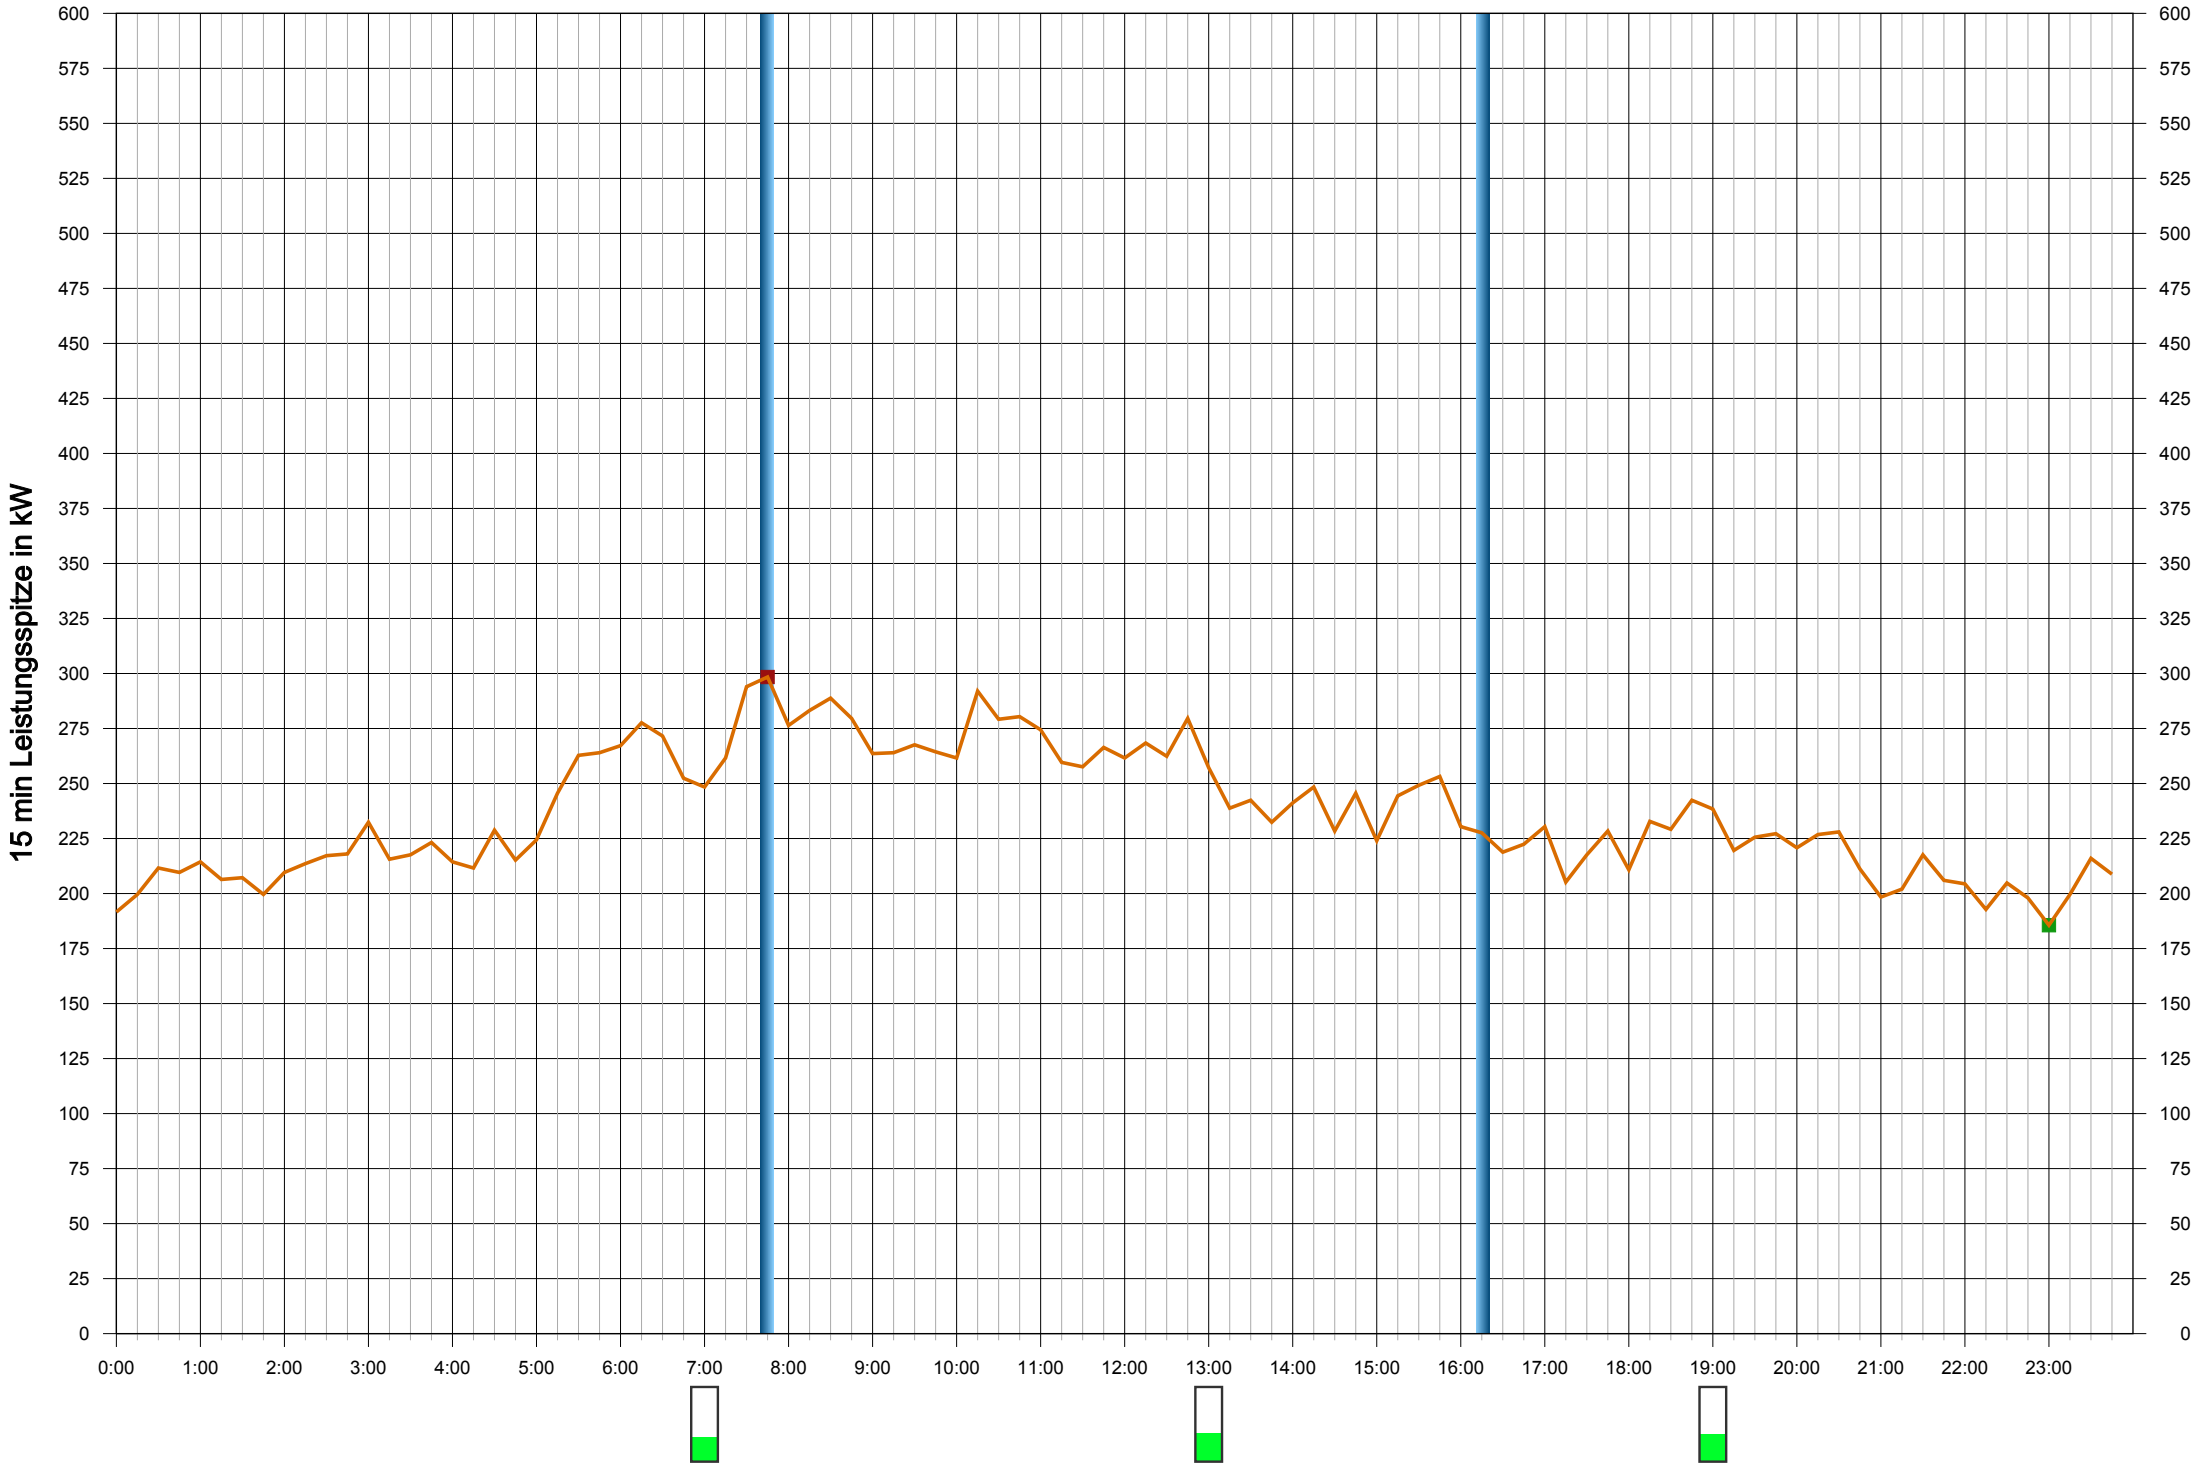


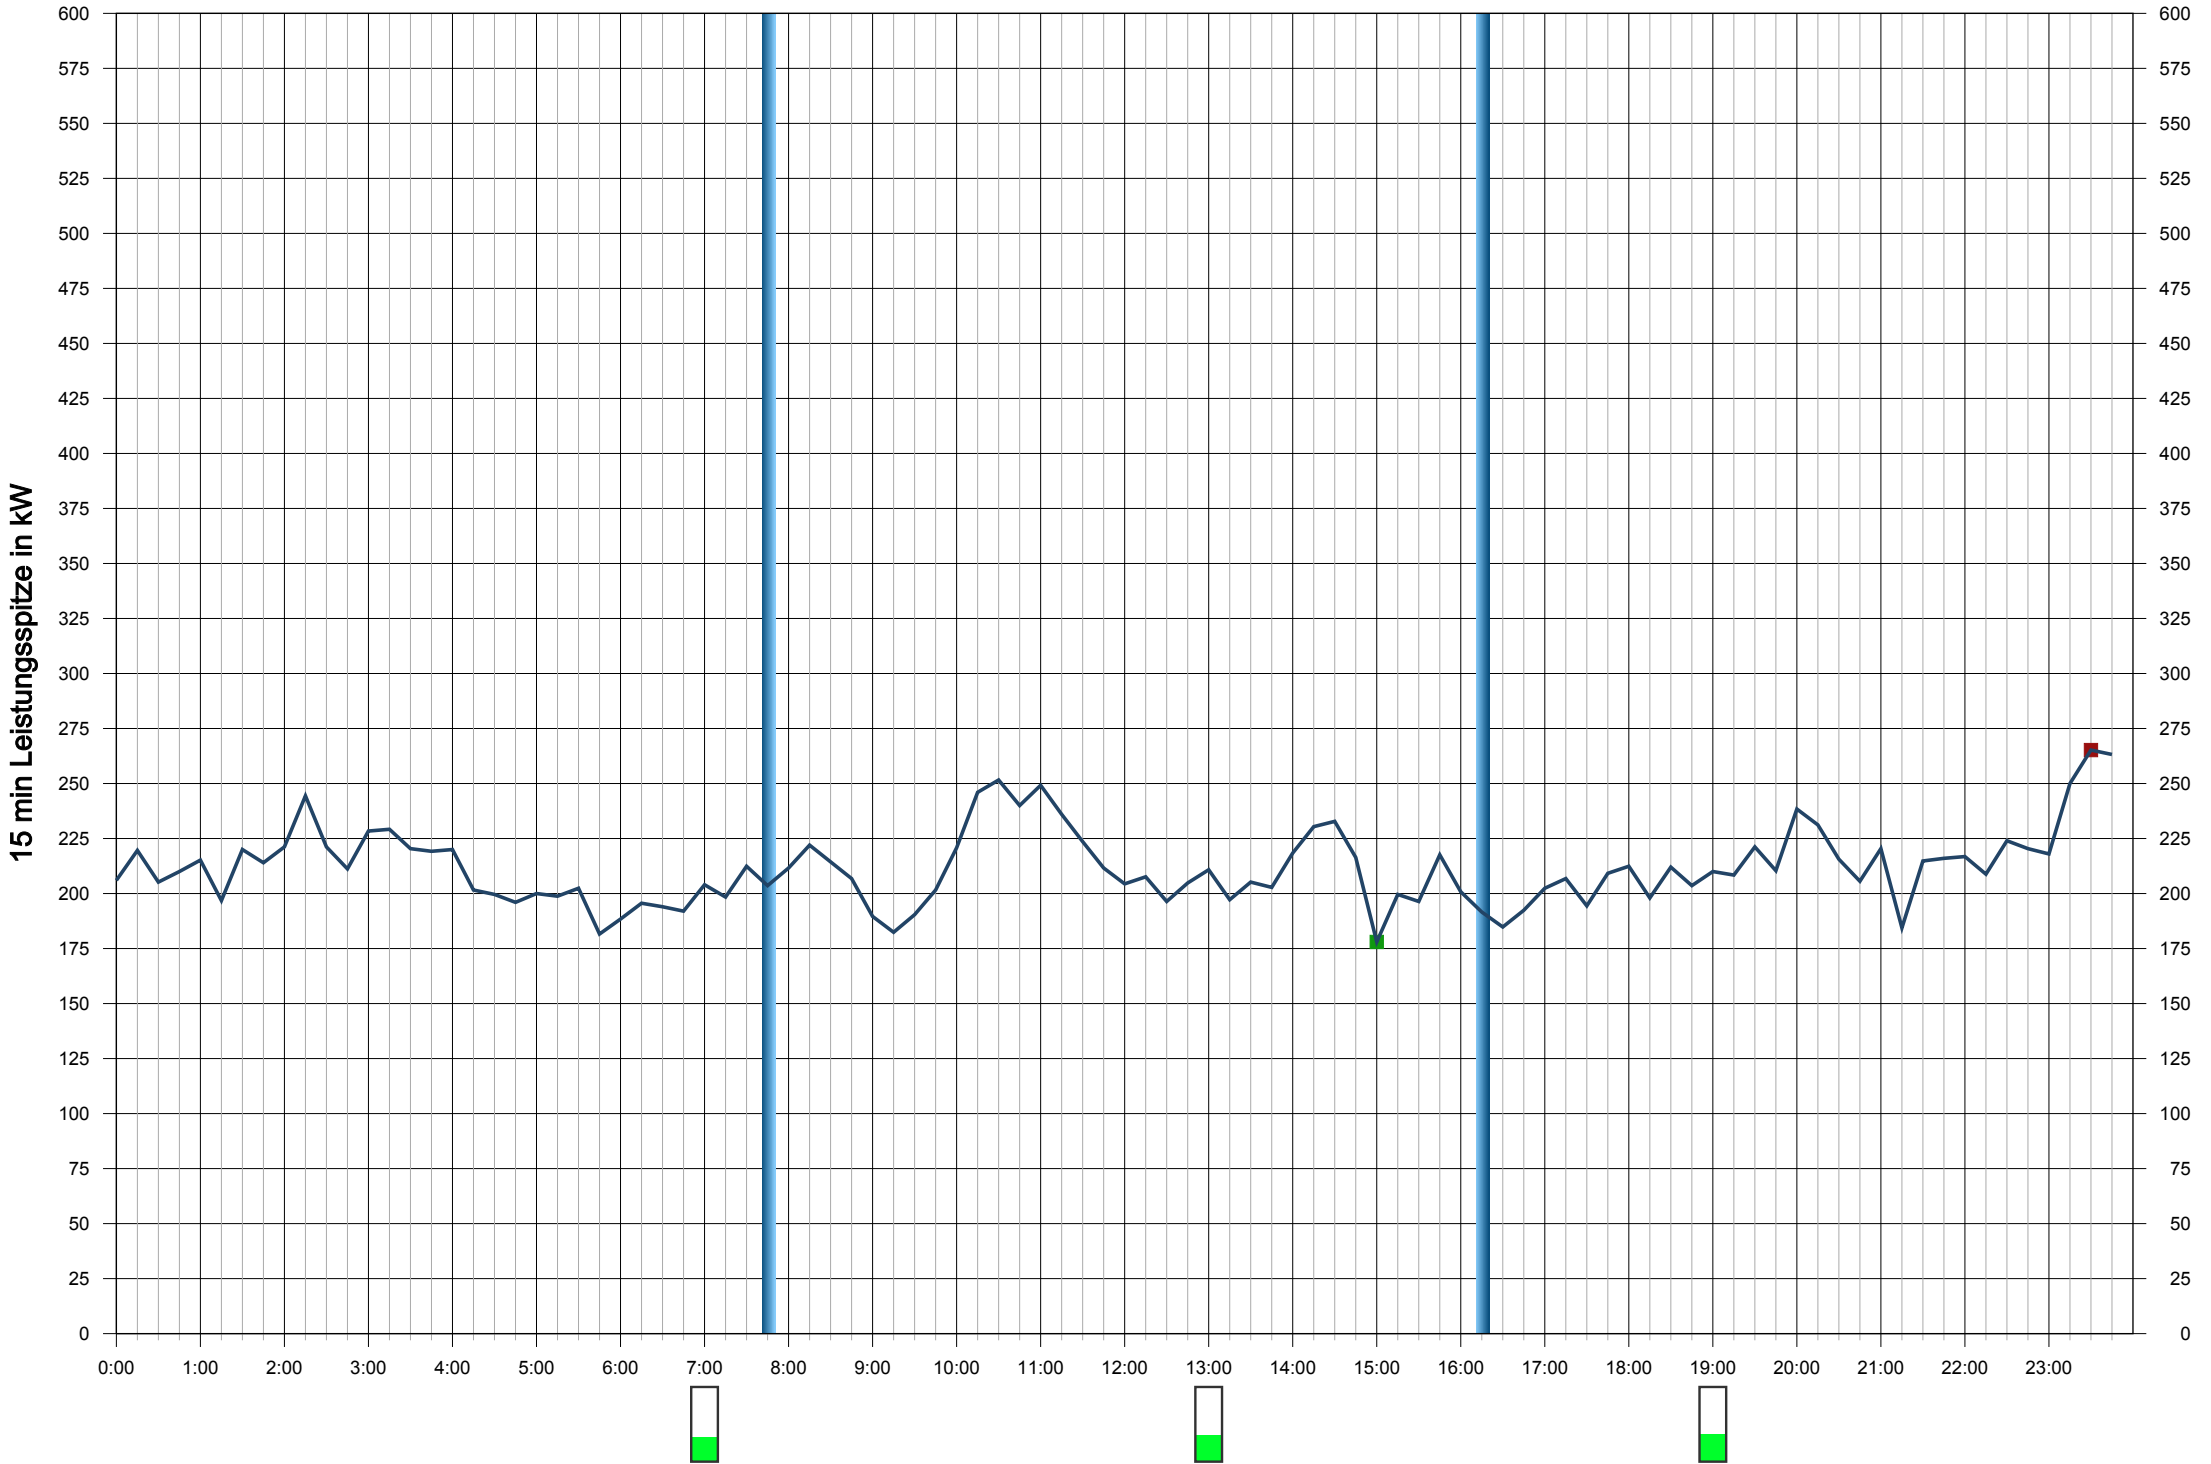

# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Mo. 10.12.2012 (Woche 50)


Tagesminimum: 254,4 kW, Tagesmittelwert: 387,1 kW, Tagesmaximum: 522,8 kW, Tagesbedarf: 9.291 kWh (1.301 €)

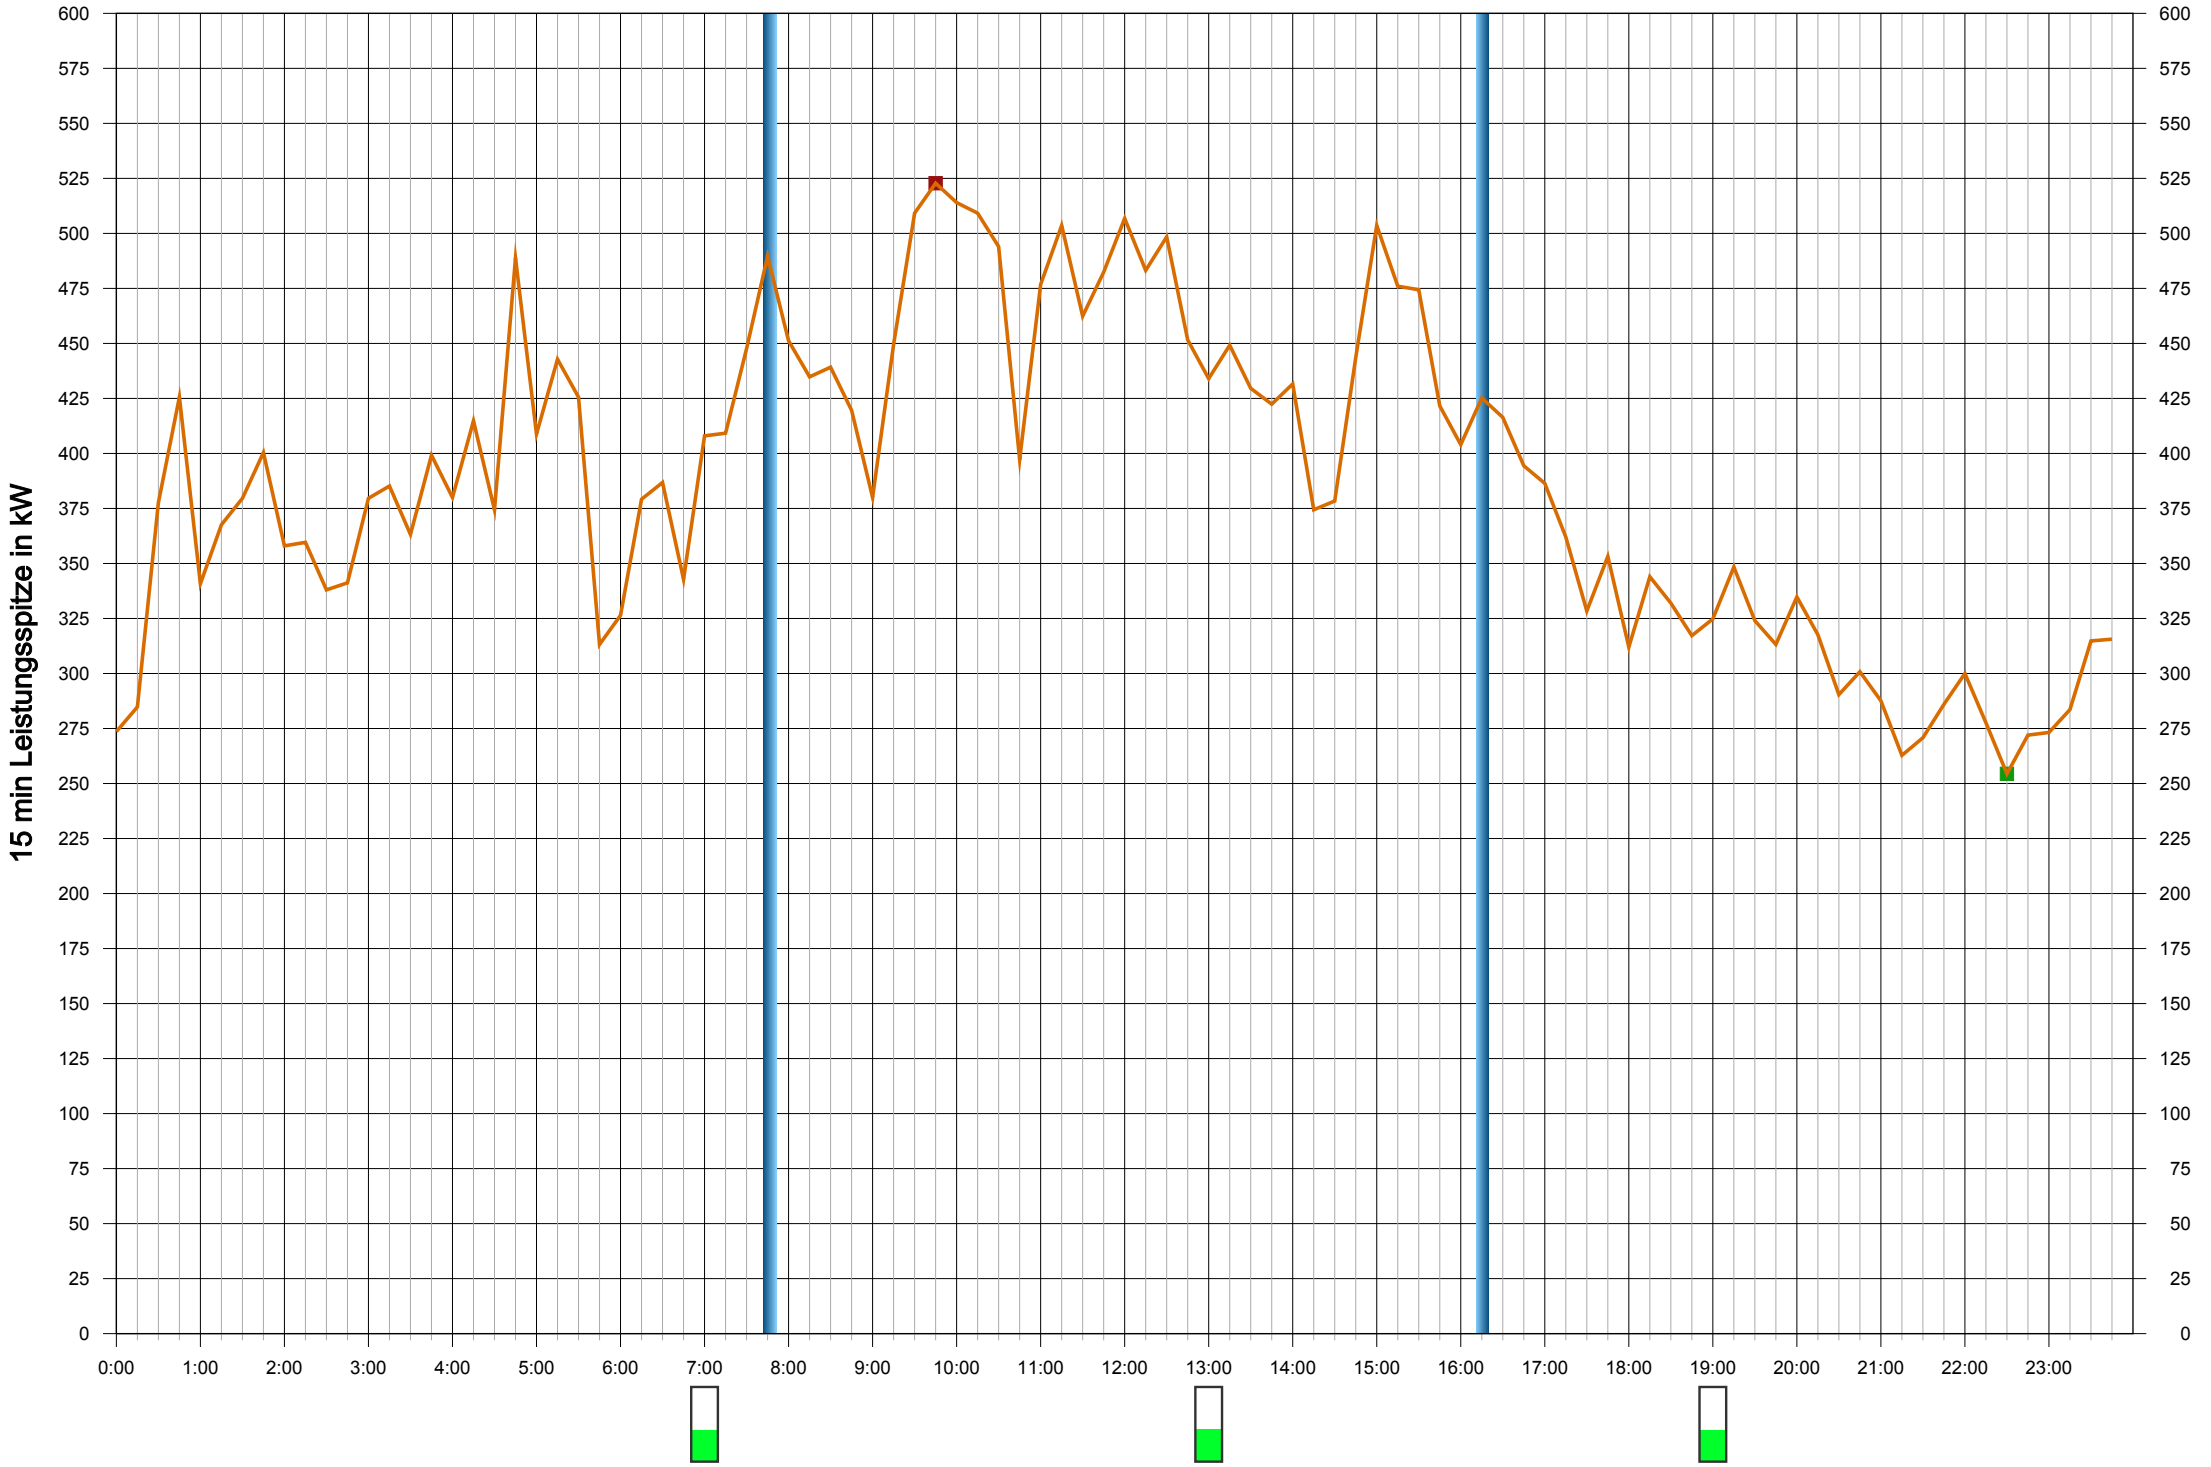

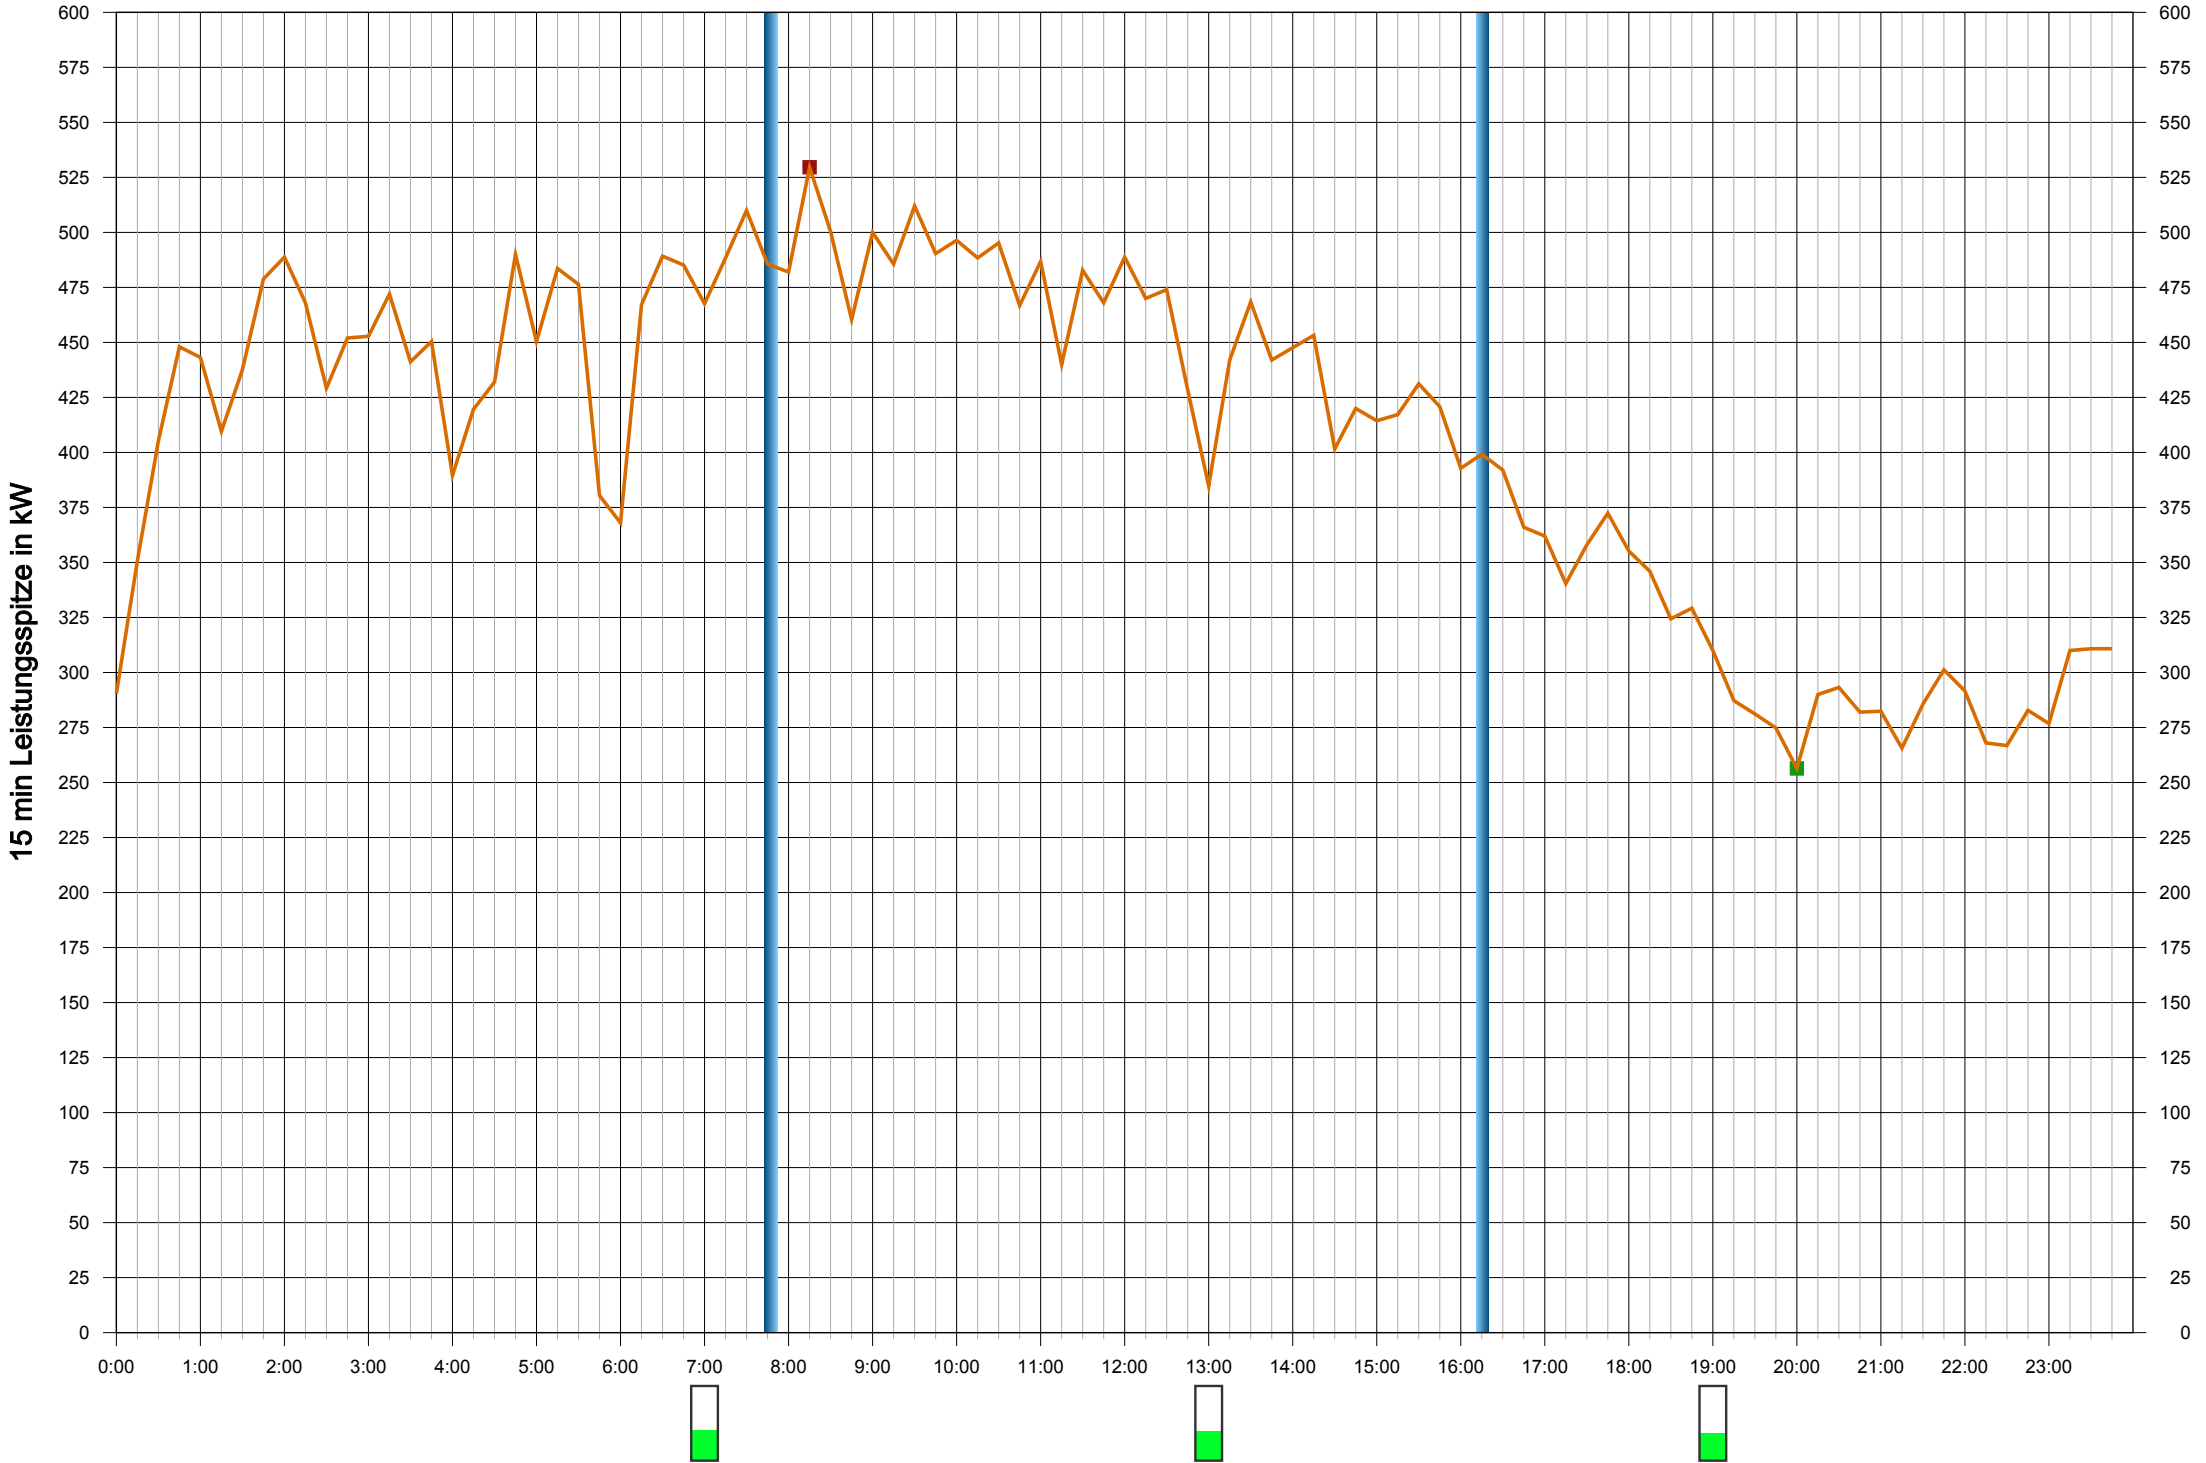


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Mi. 12.12.2012 (Woche 50)

Tagesminimum: 255,6 kW, Tagesmittelwert: 401,6 kW, Tagesmaximum: 519,6 kW, Tagesbedarf: 9.638 kWh (1.349 €)

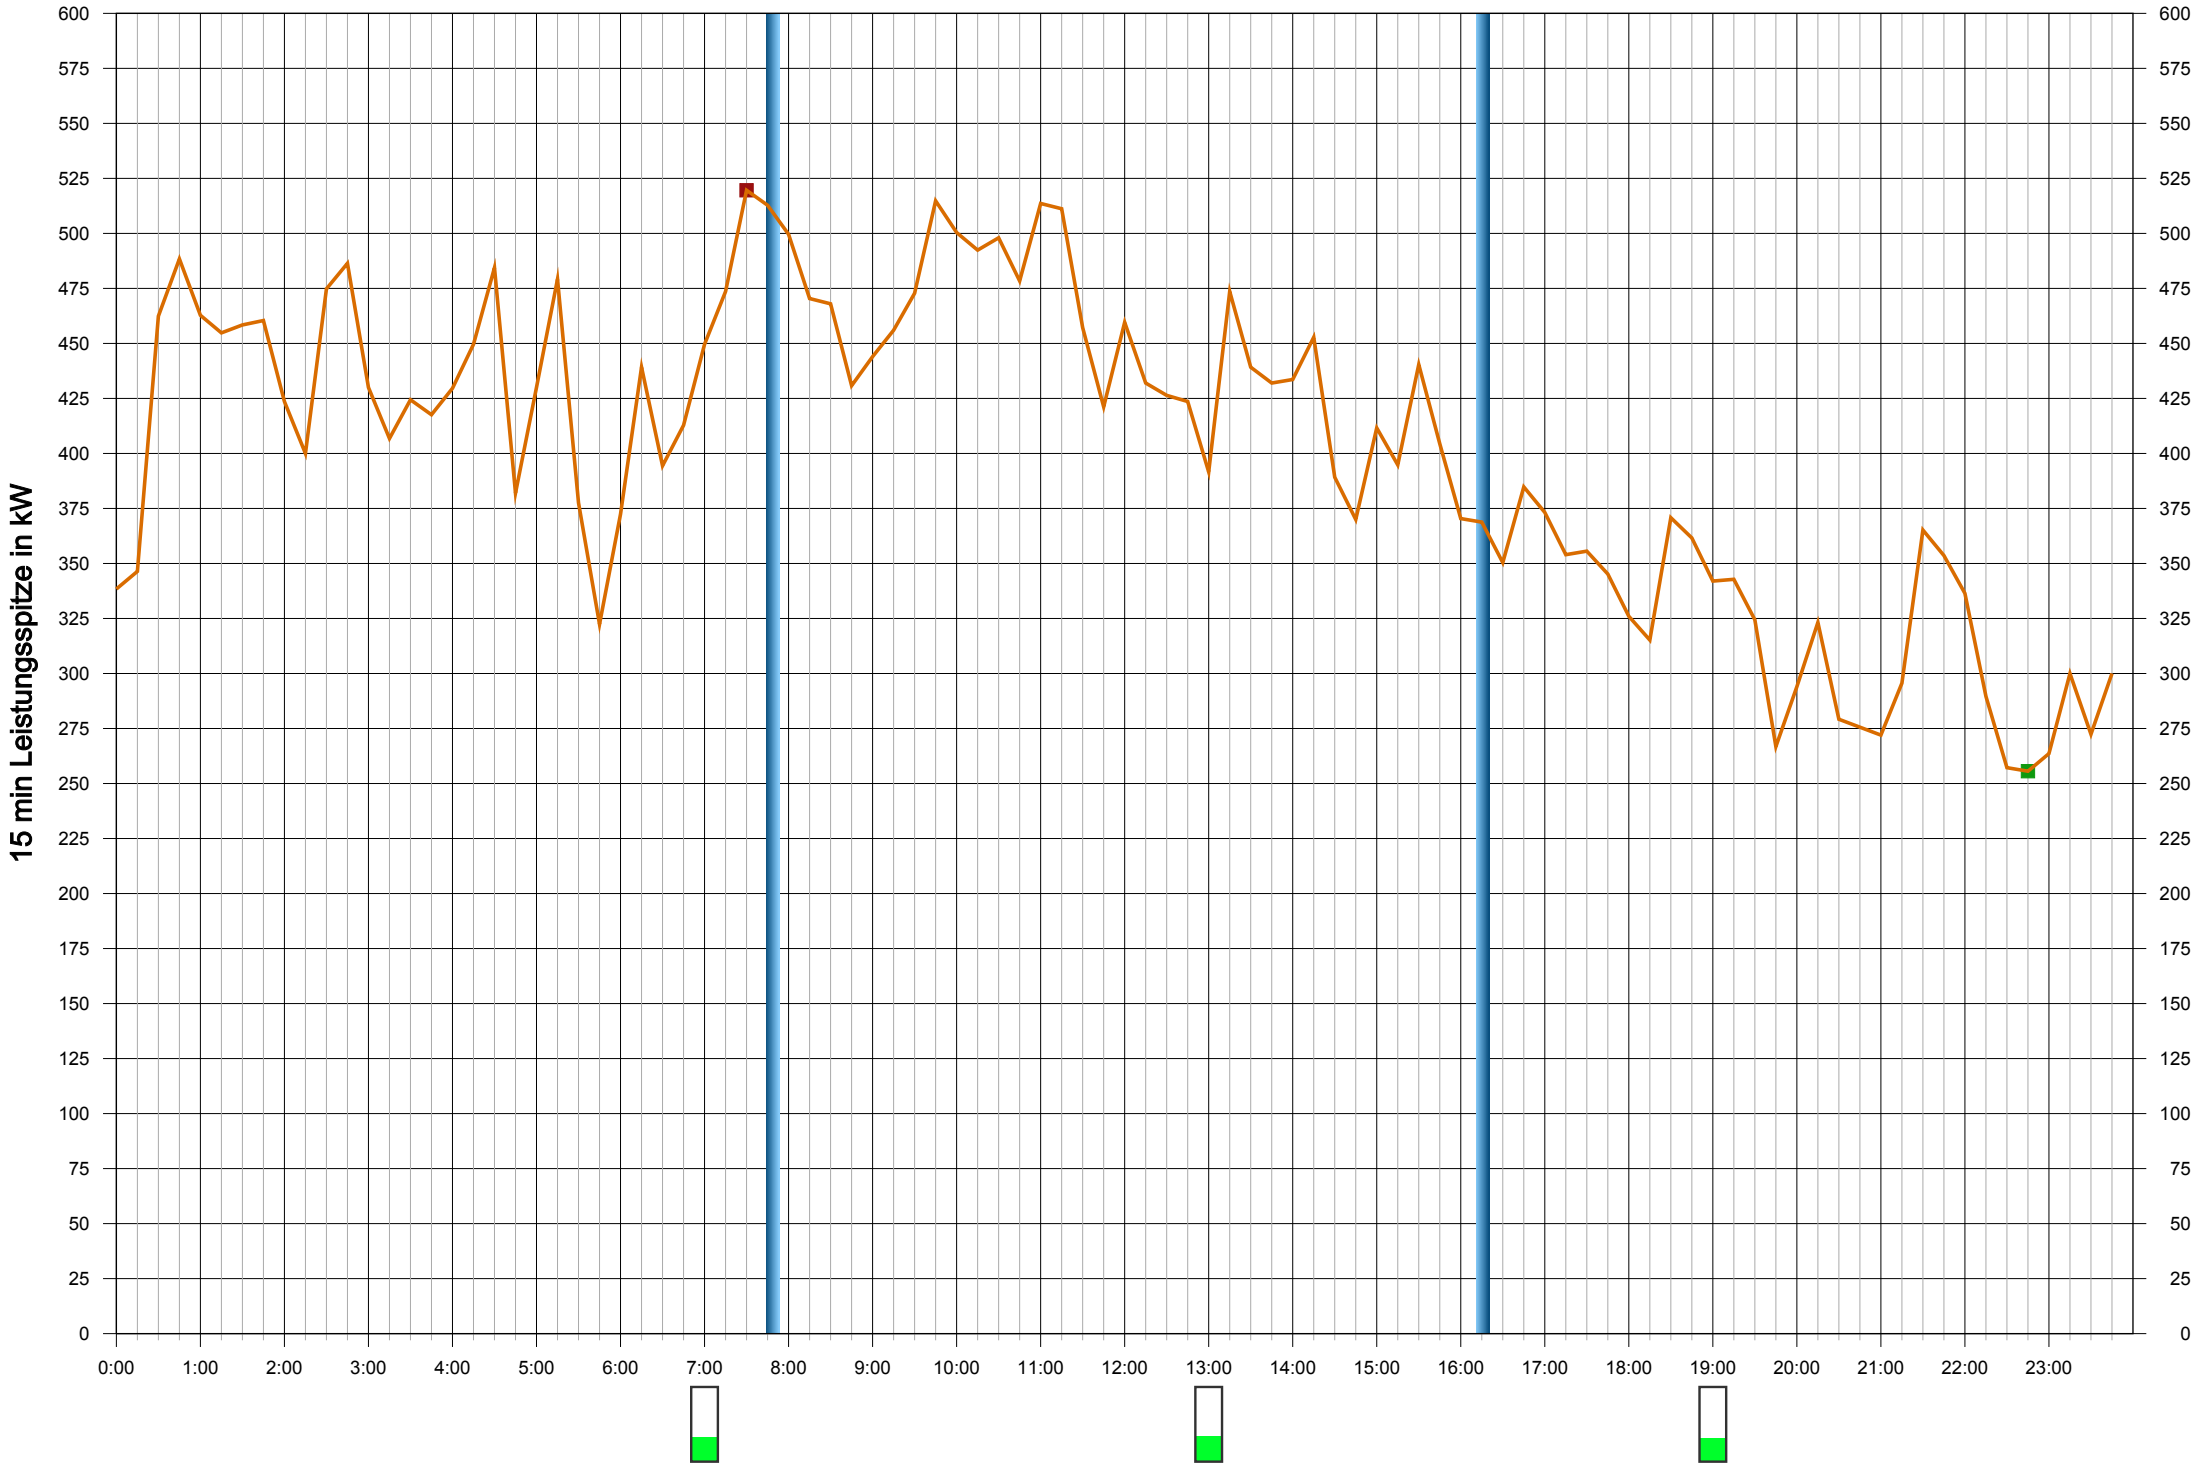


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Do. 13.12.2012 (Woche 50)


Tagesminimum: 257,6 kW, Tagesmittelwert: 385,9 kW, Tagesmaximum: 501,2 kW, Tagesbedarf: 9.260 kWh (1.296 €)

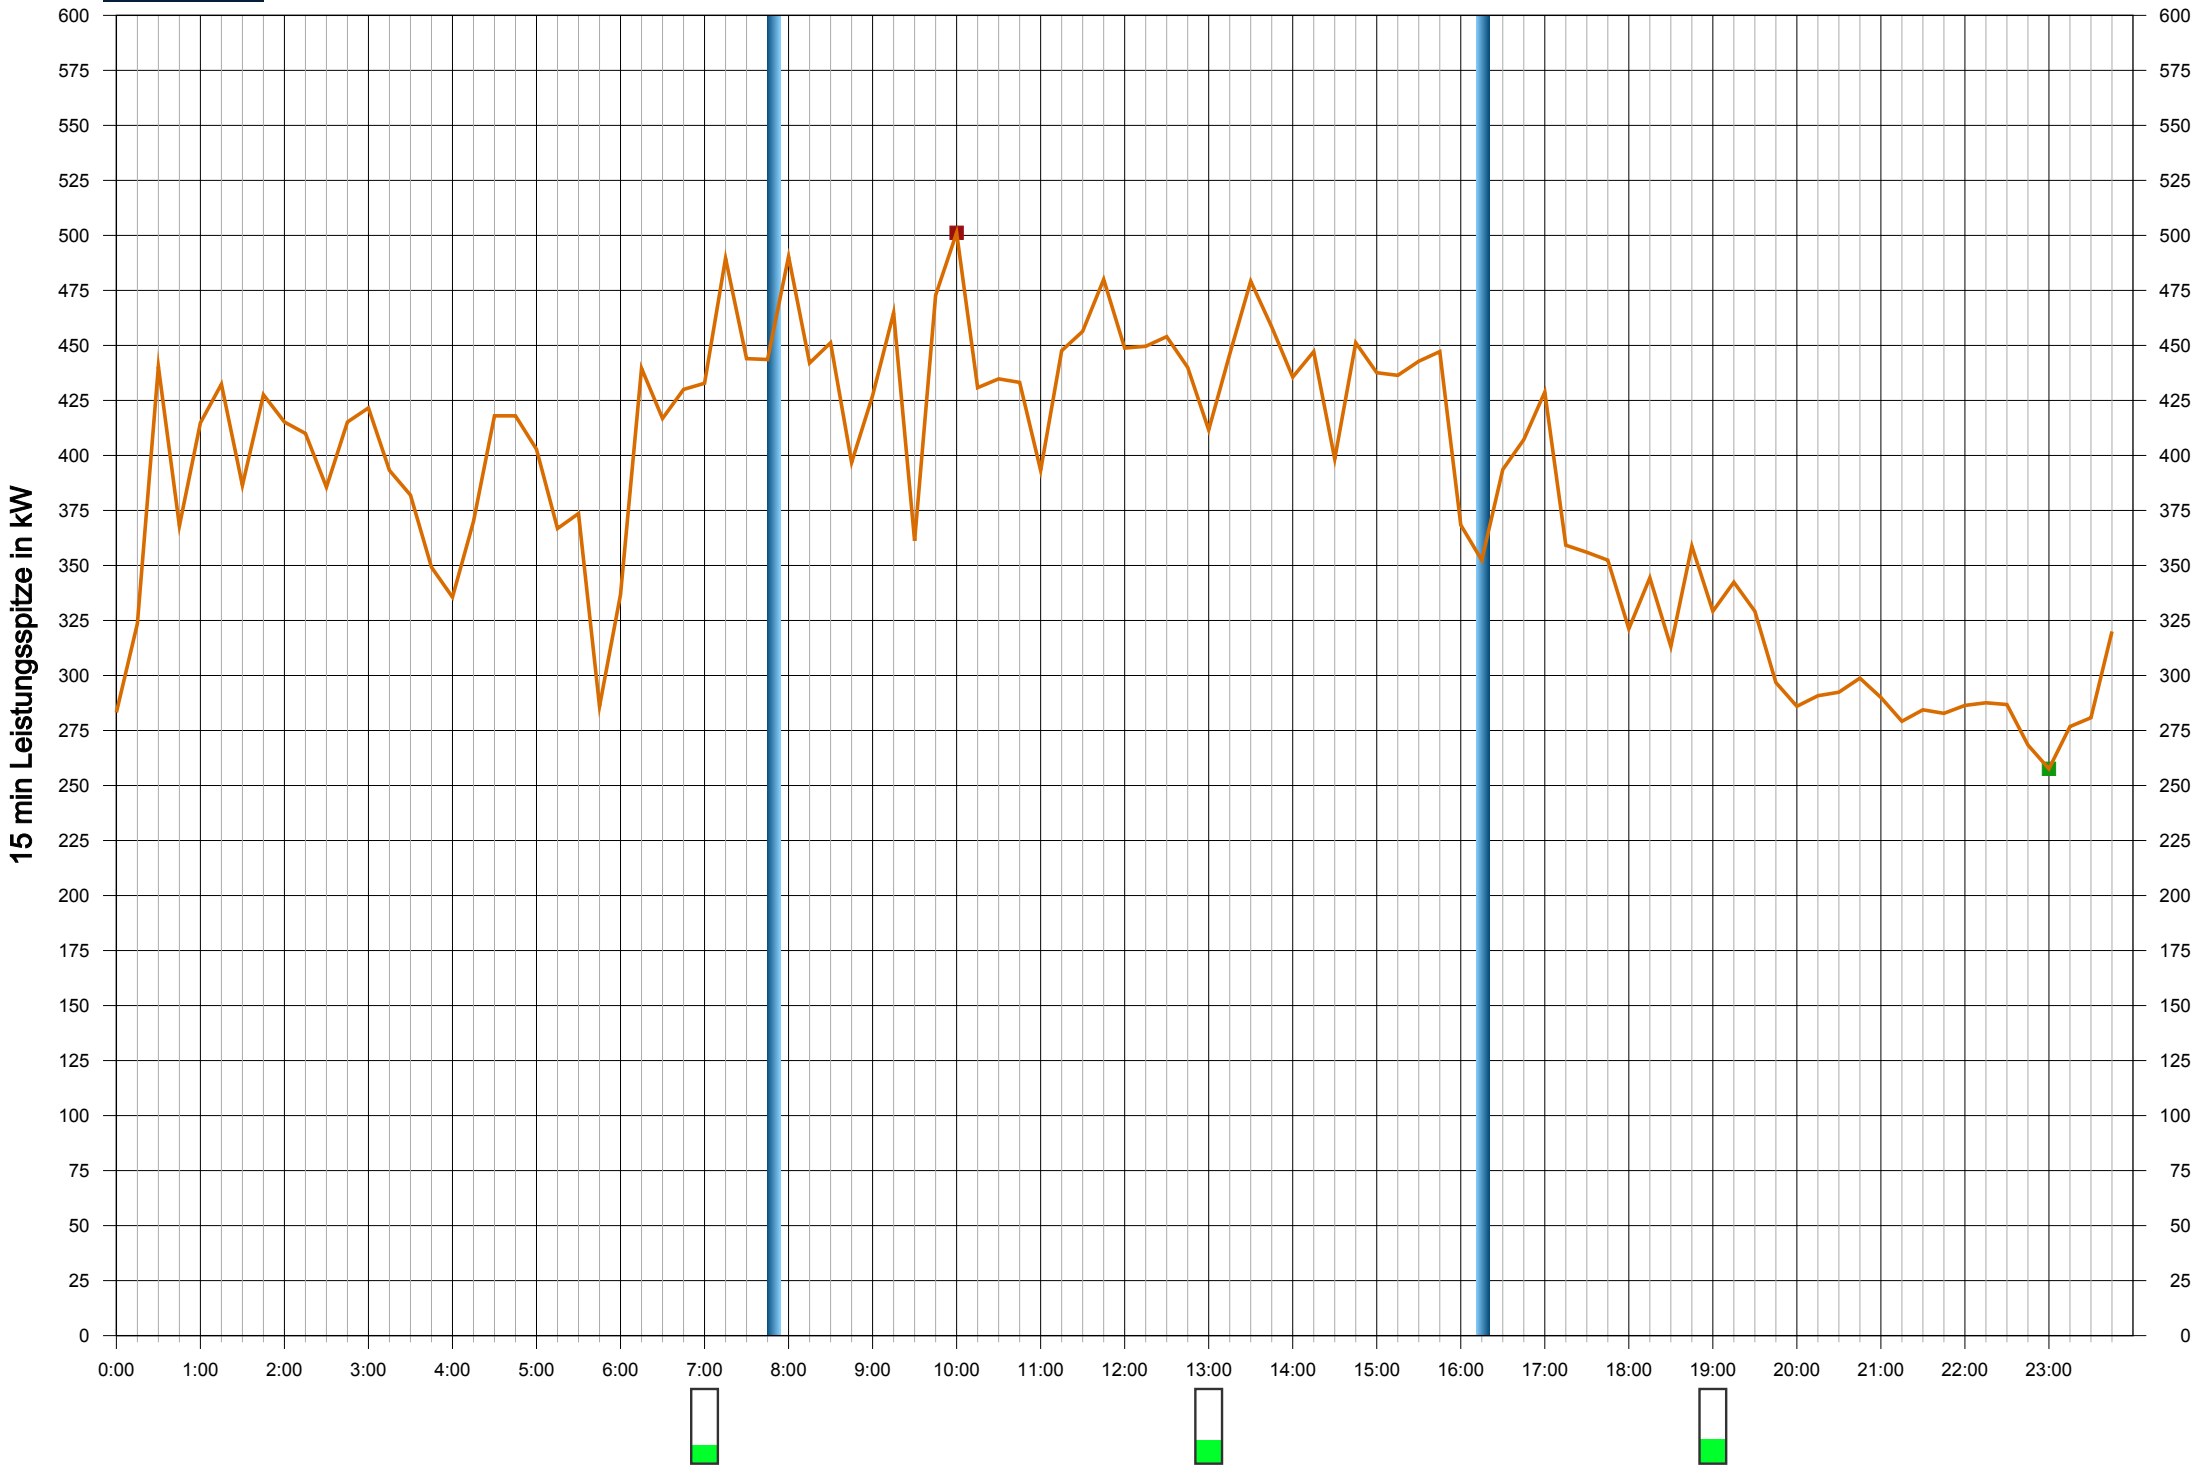


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Fr. 14.12.2012 (Woche 50)

Tagesminimum: 230,0 kW, Tagesmittelwert: 364,6 kW, Tagesmaximum: 500,0 kW, Tagesbedarf: 8.750 kWh (1.225 €)

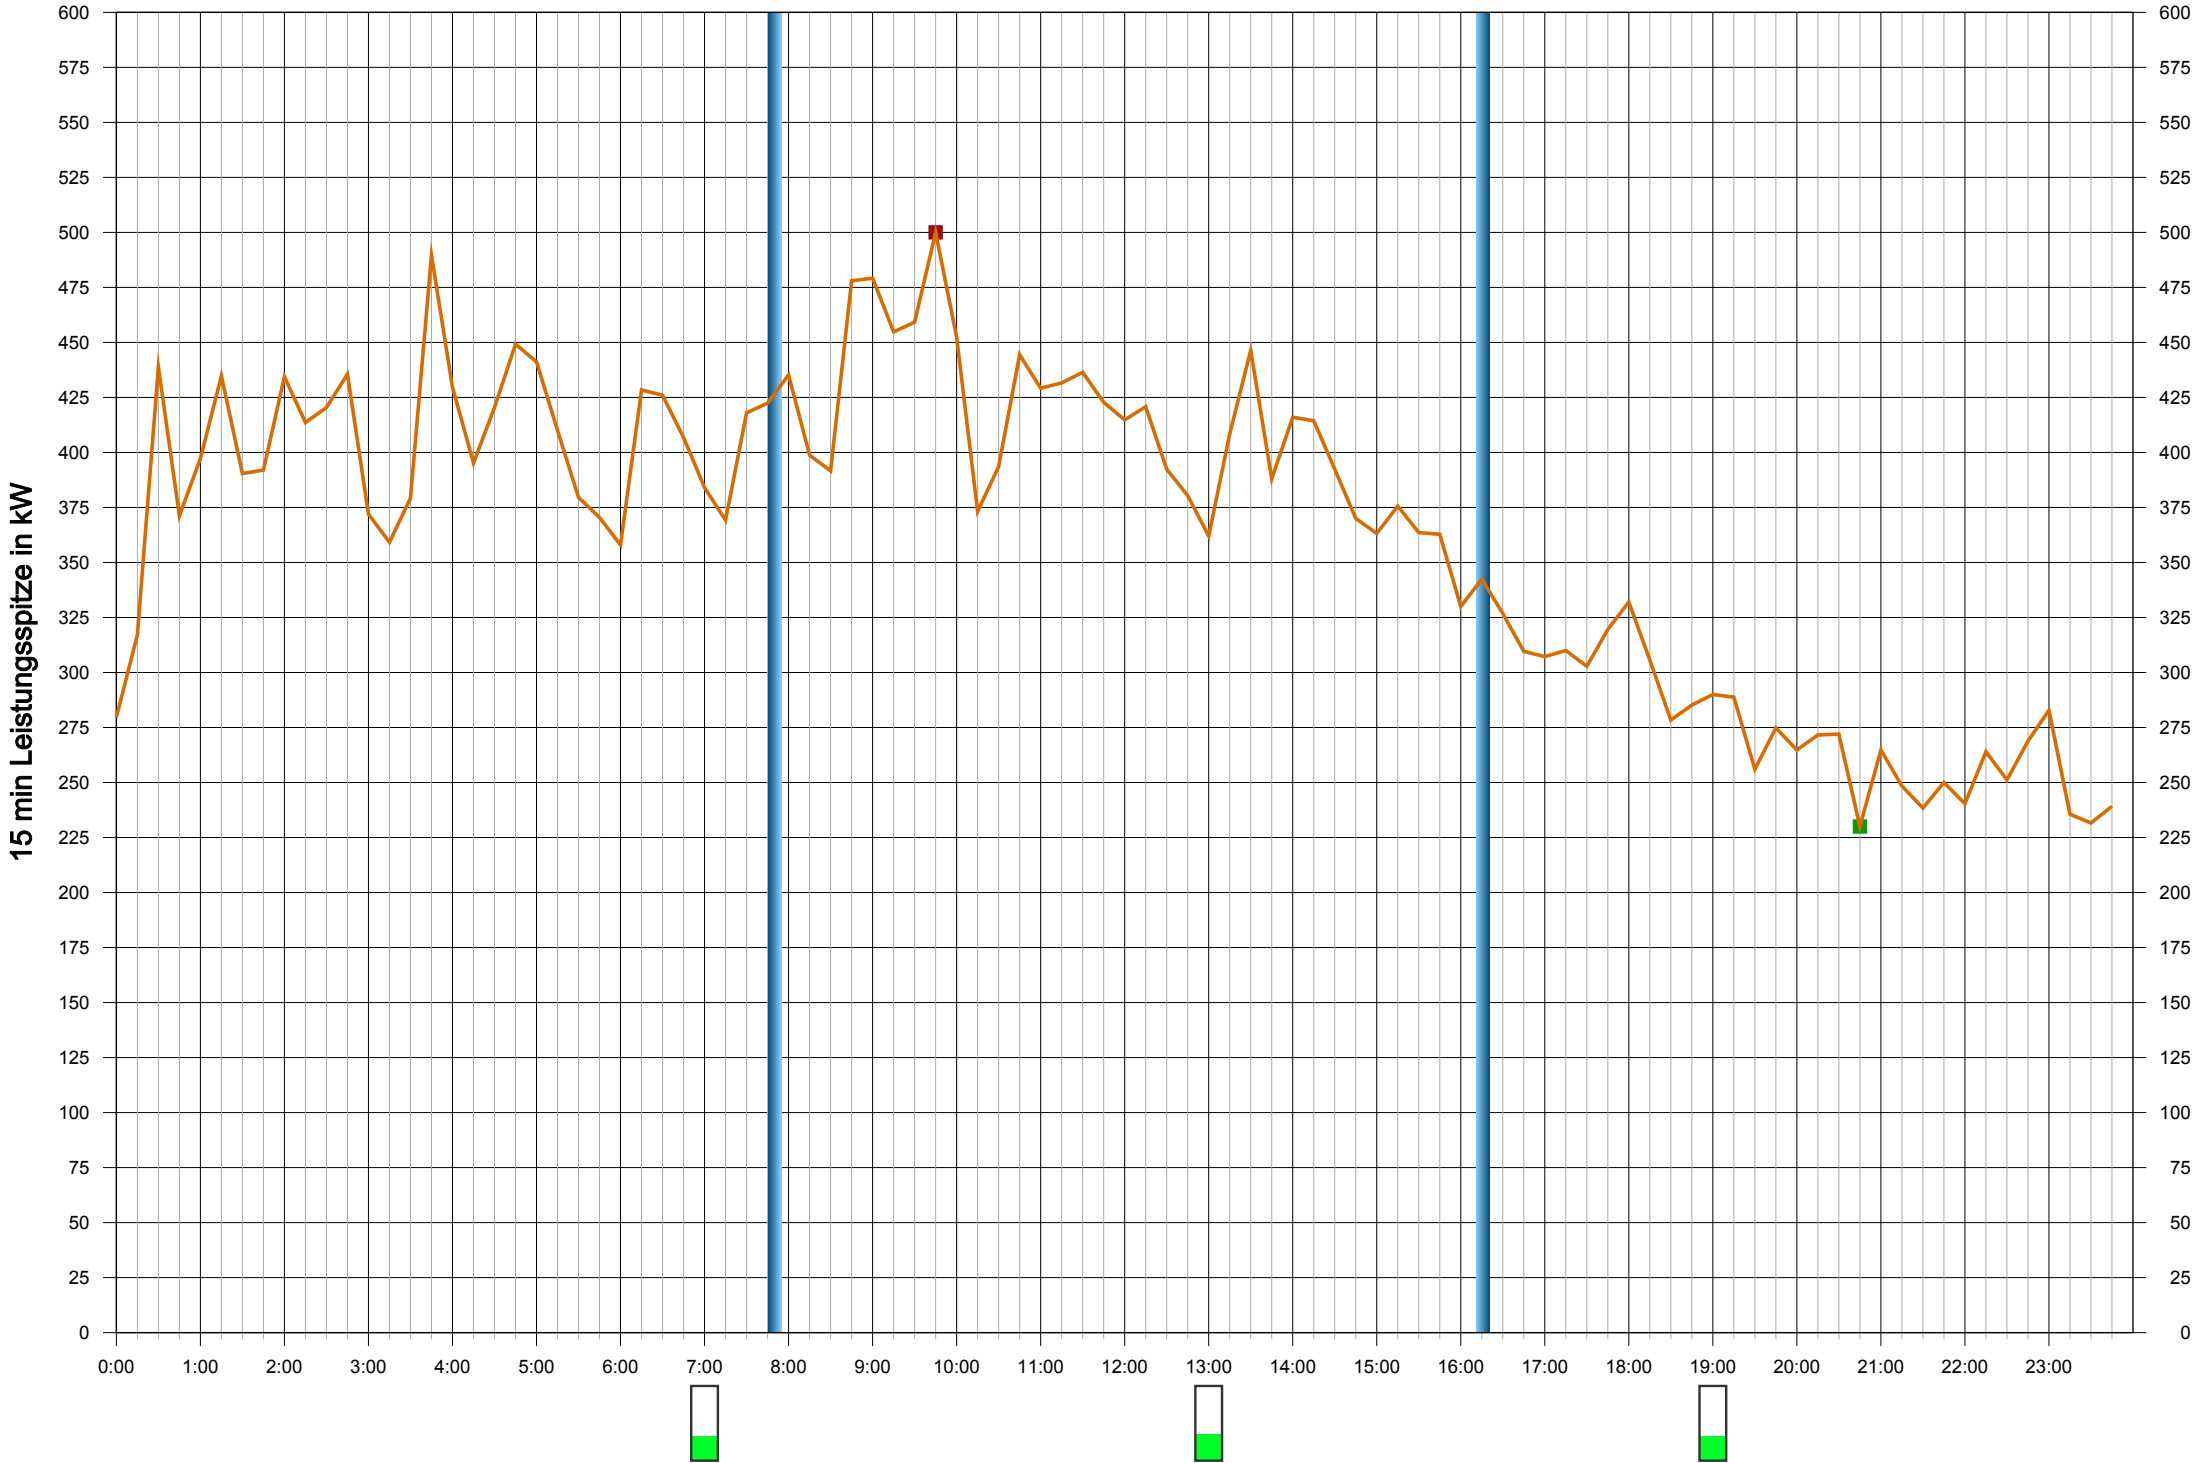

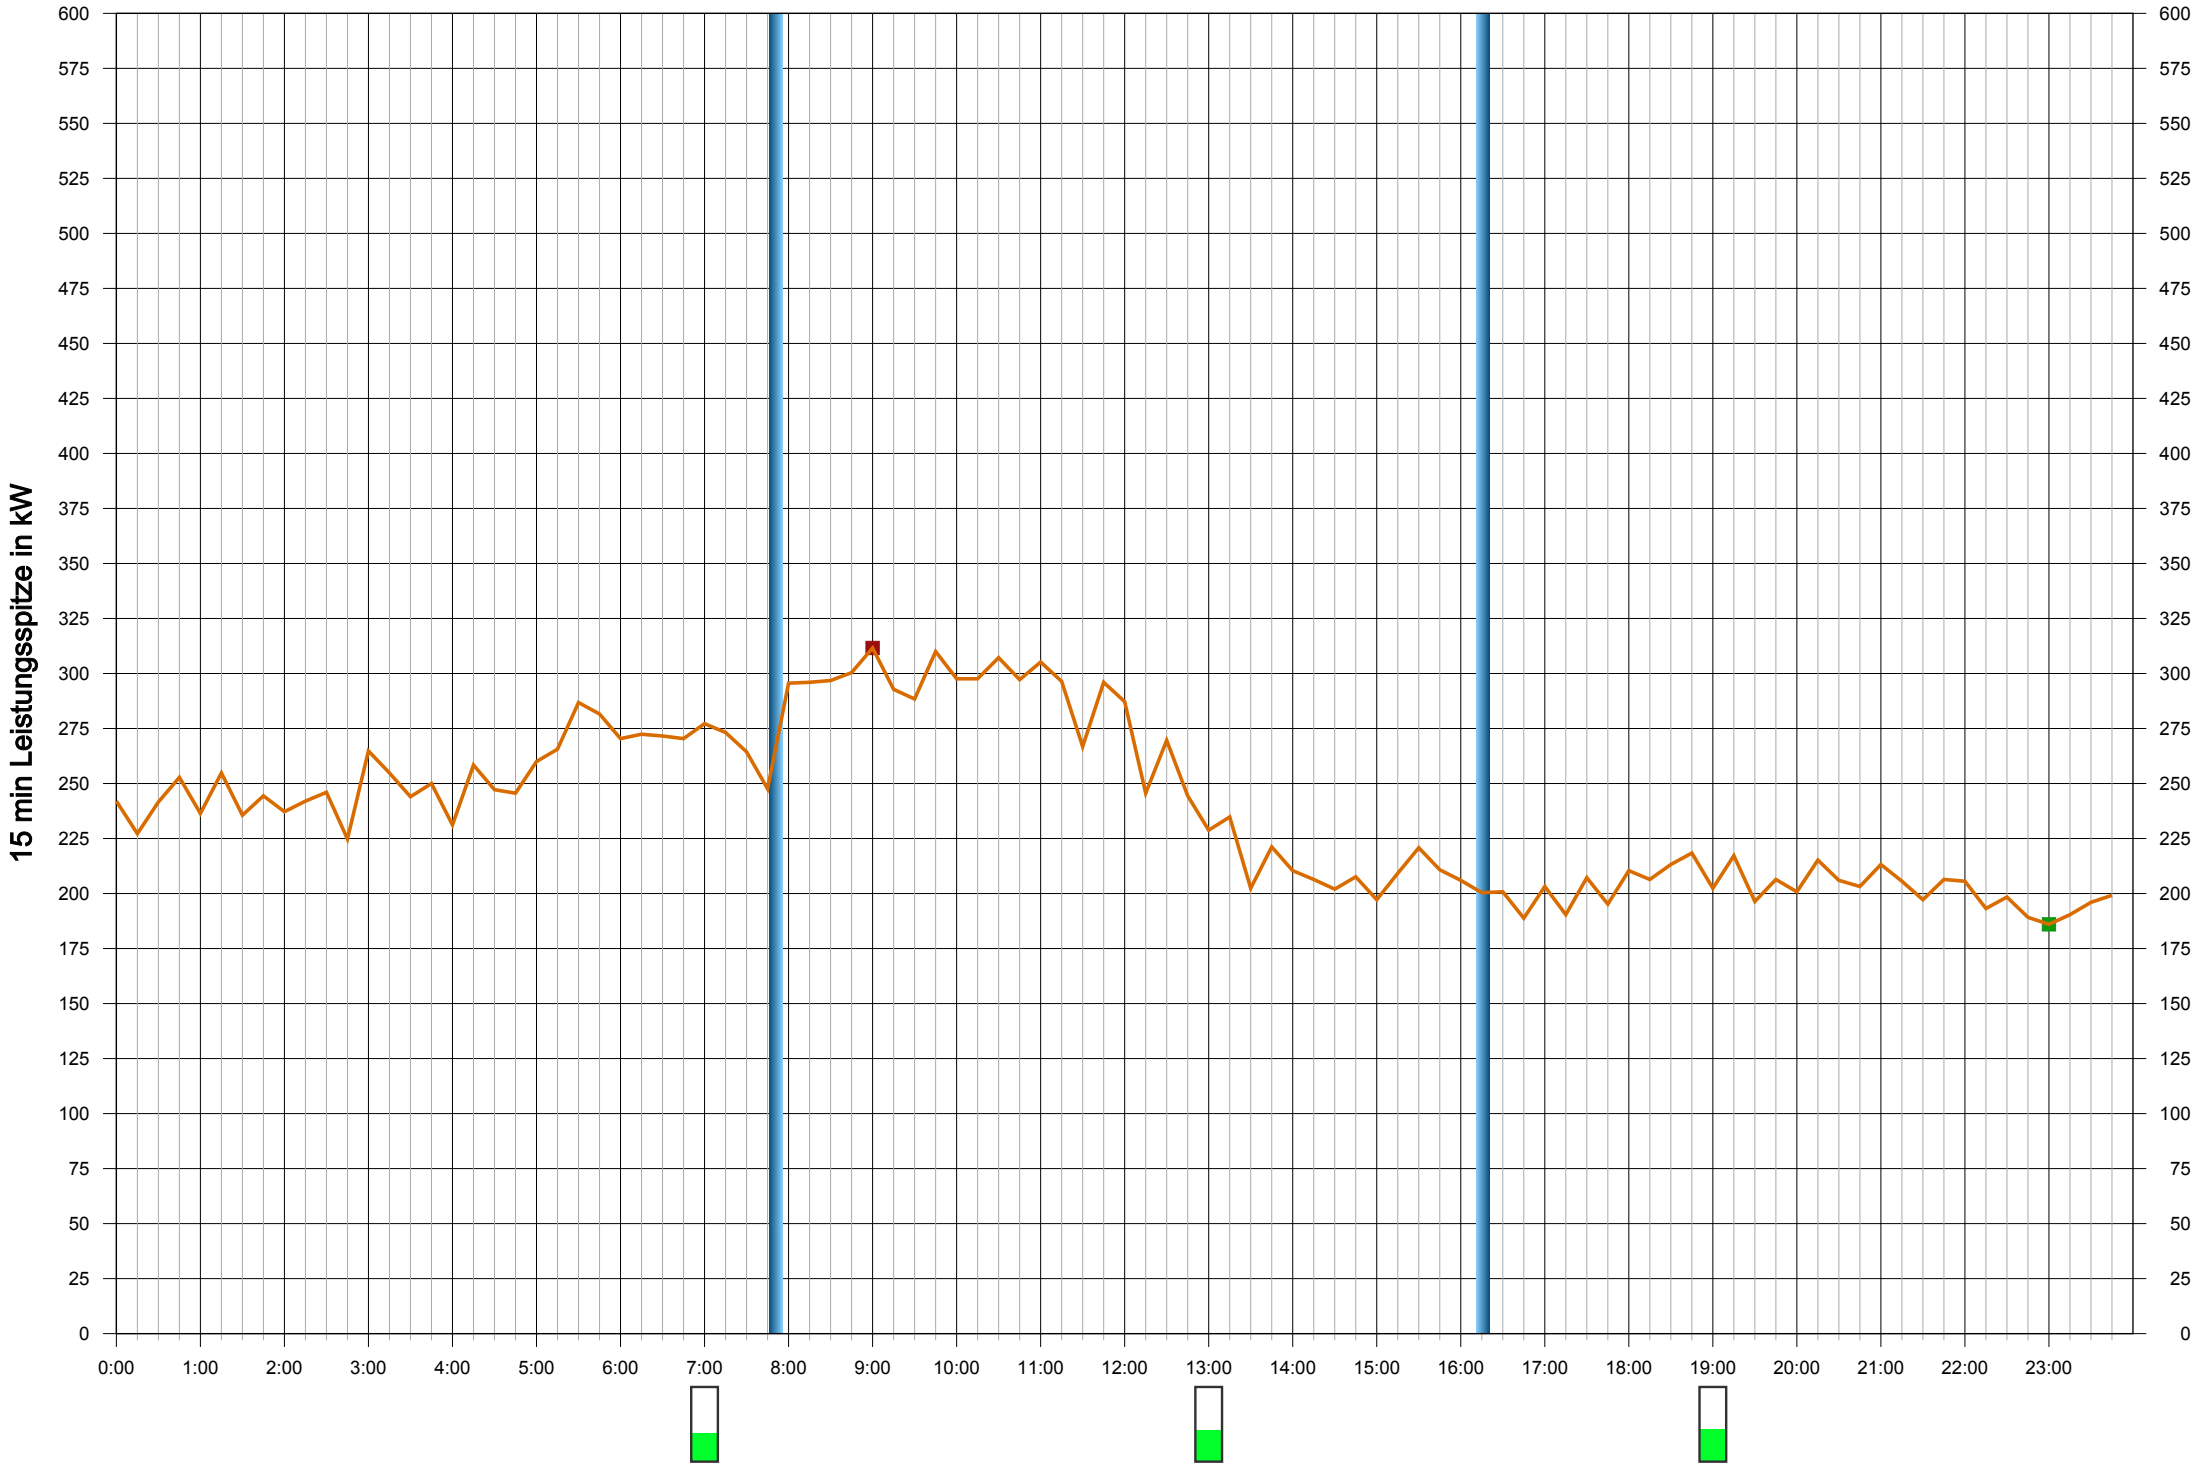




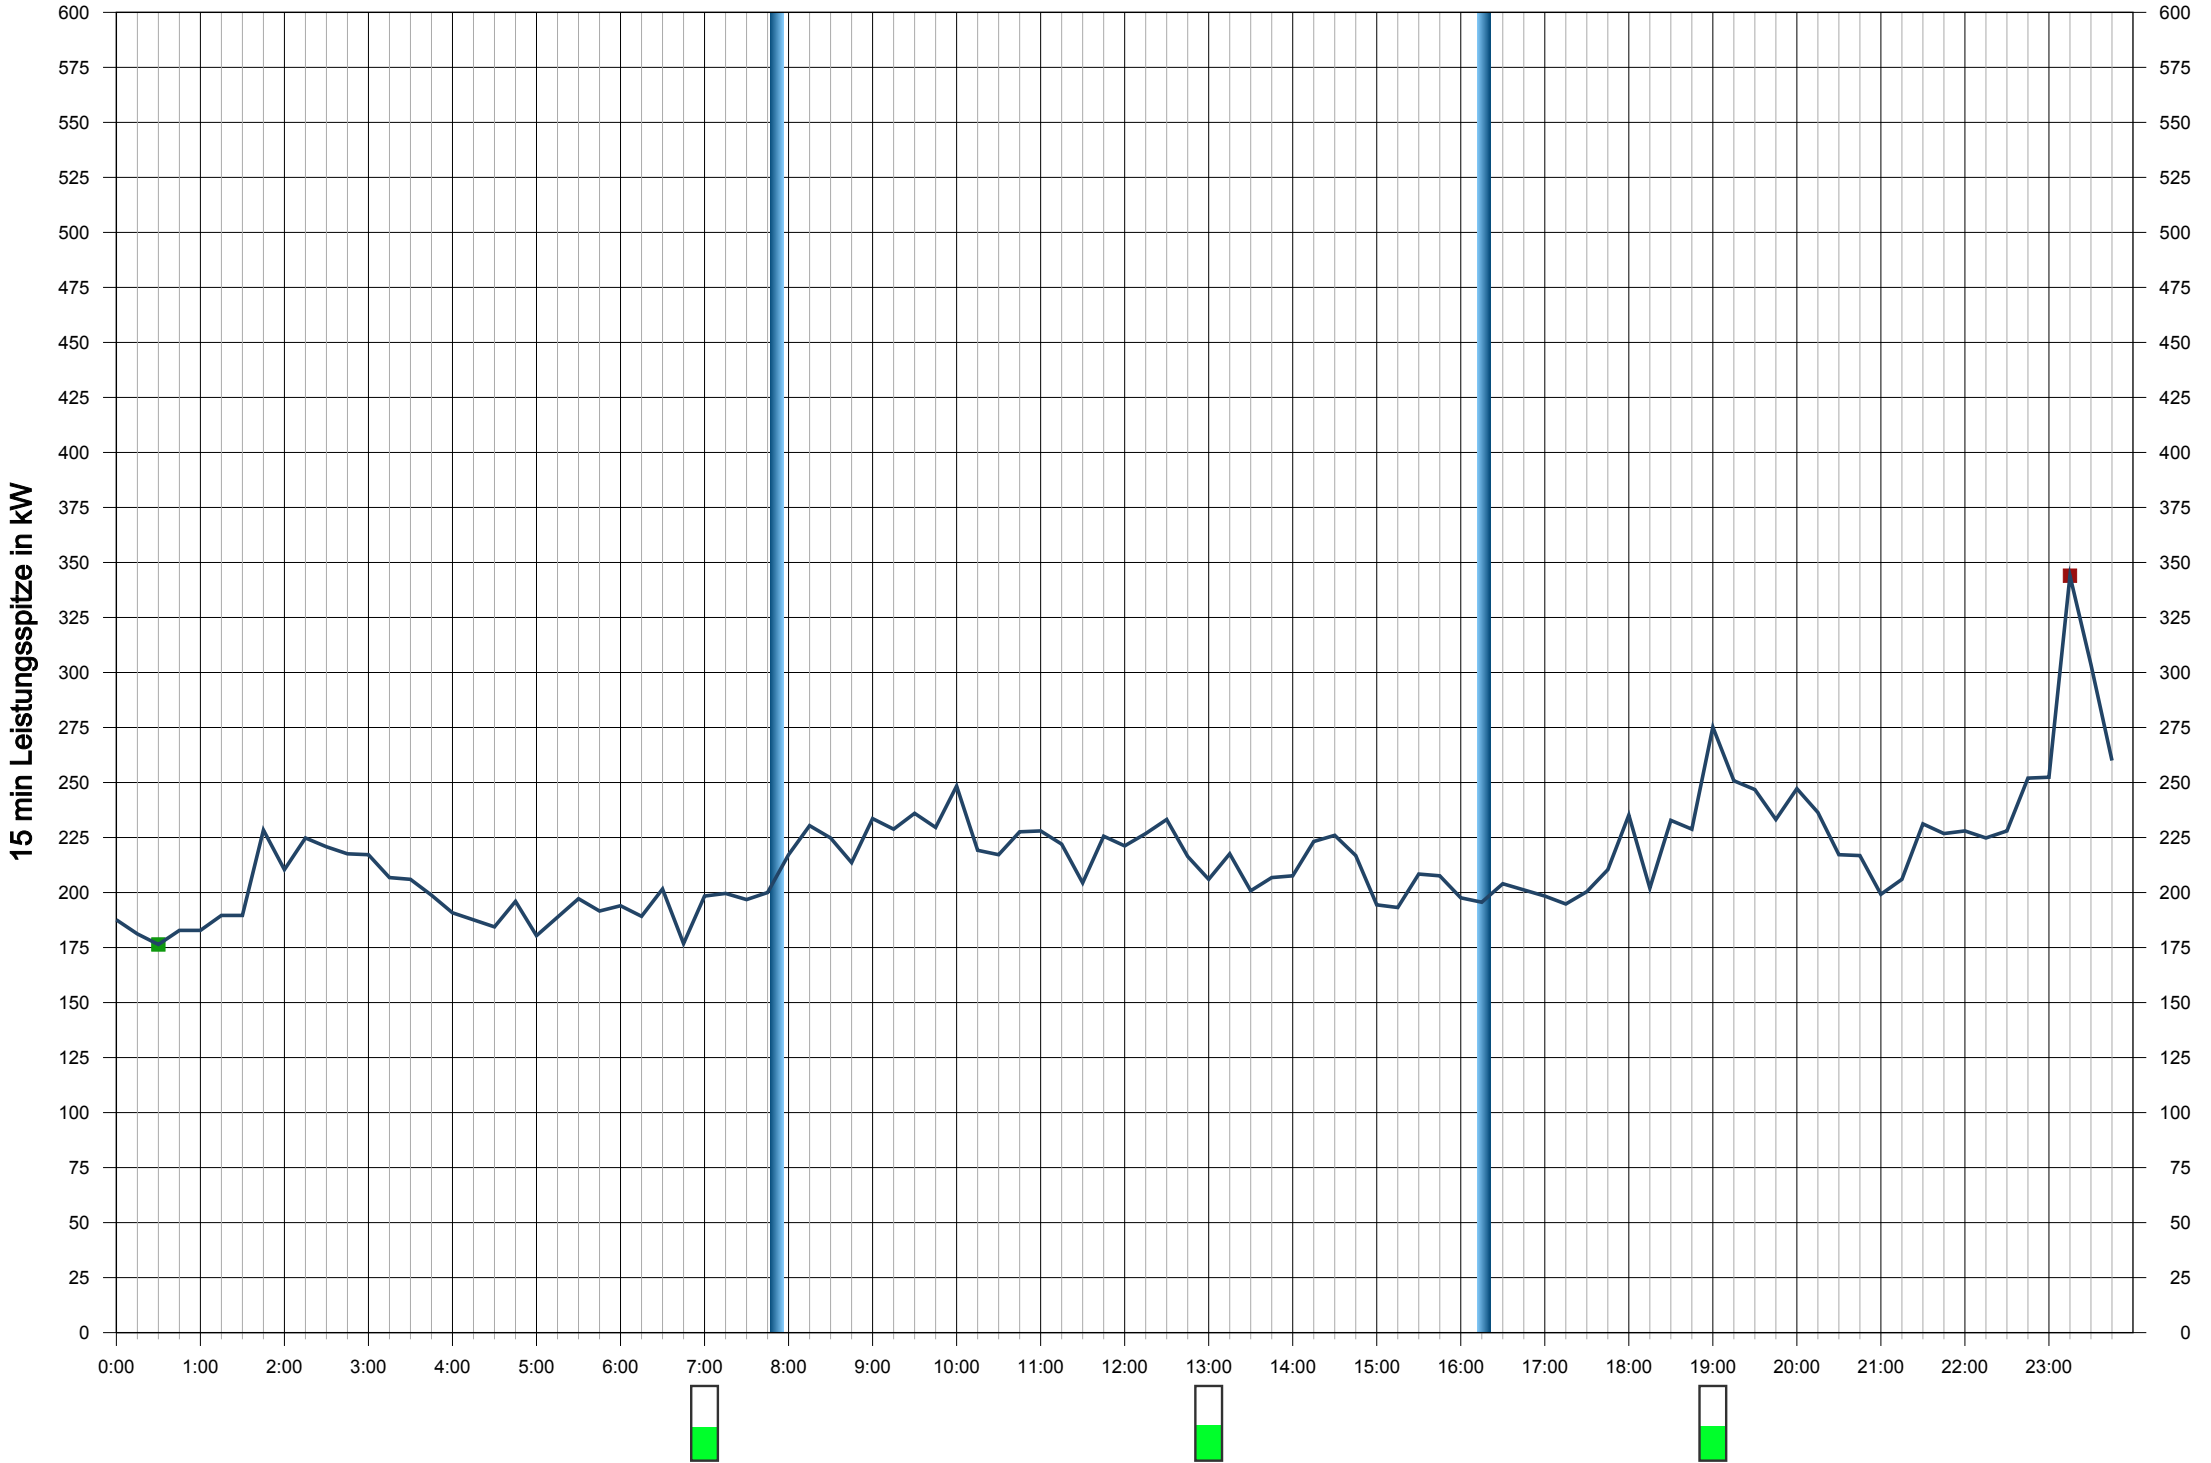


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Mo. 17.12.2012 (Woche 51)


Tagesminimum: 223,6 kW, Tagesmittelwert: 394,1 kW, Tagesmaximum: 537,2 kW, Tagesbedarf: 9.460 kWh (1.324 €)

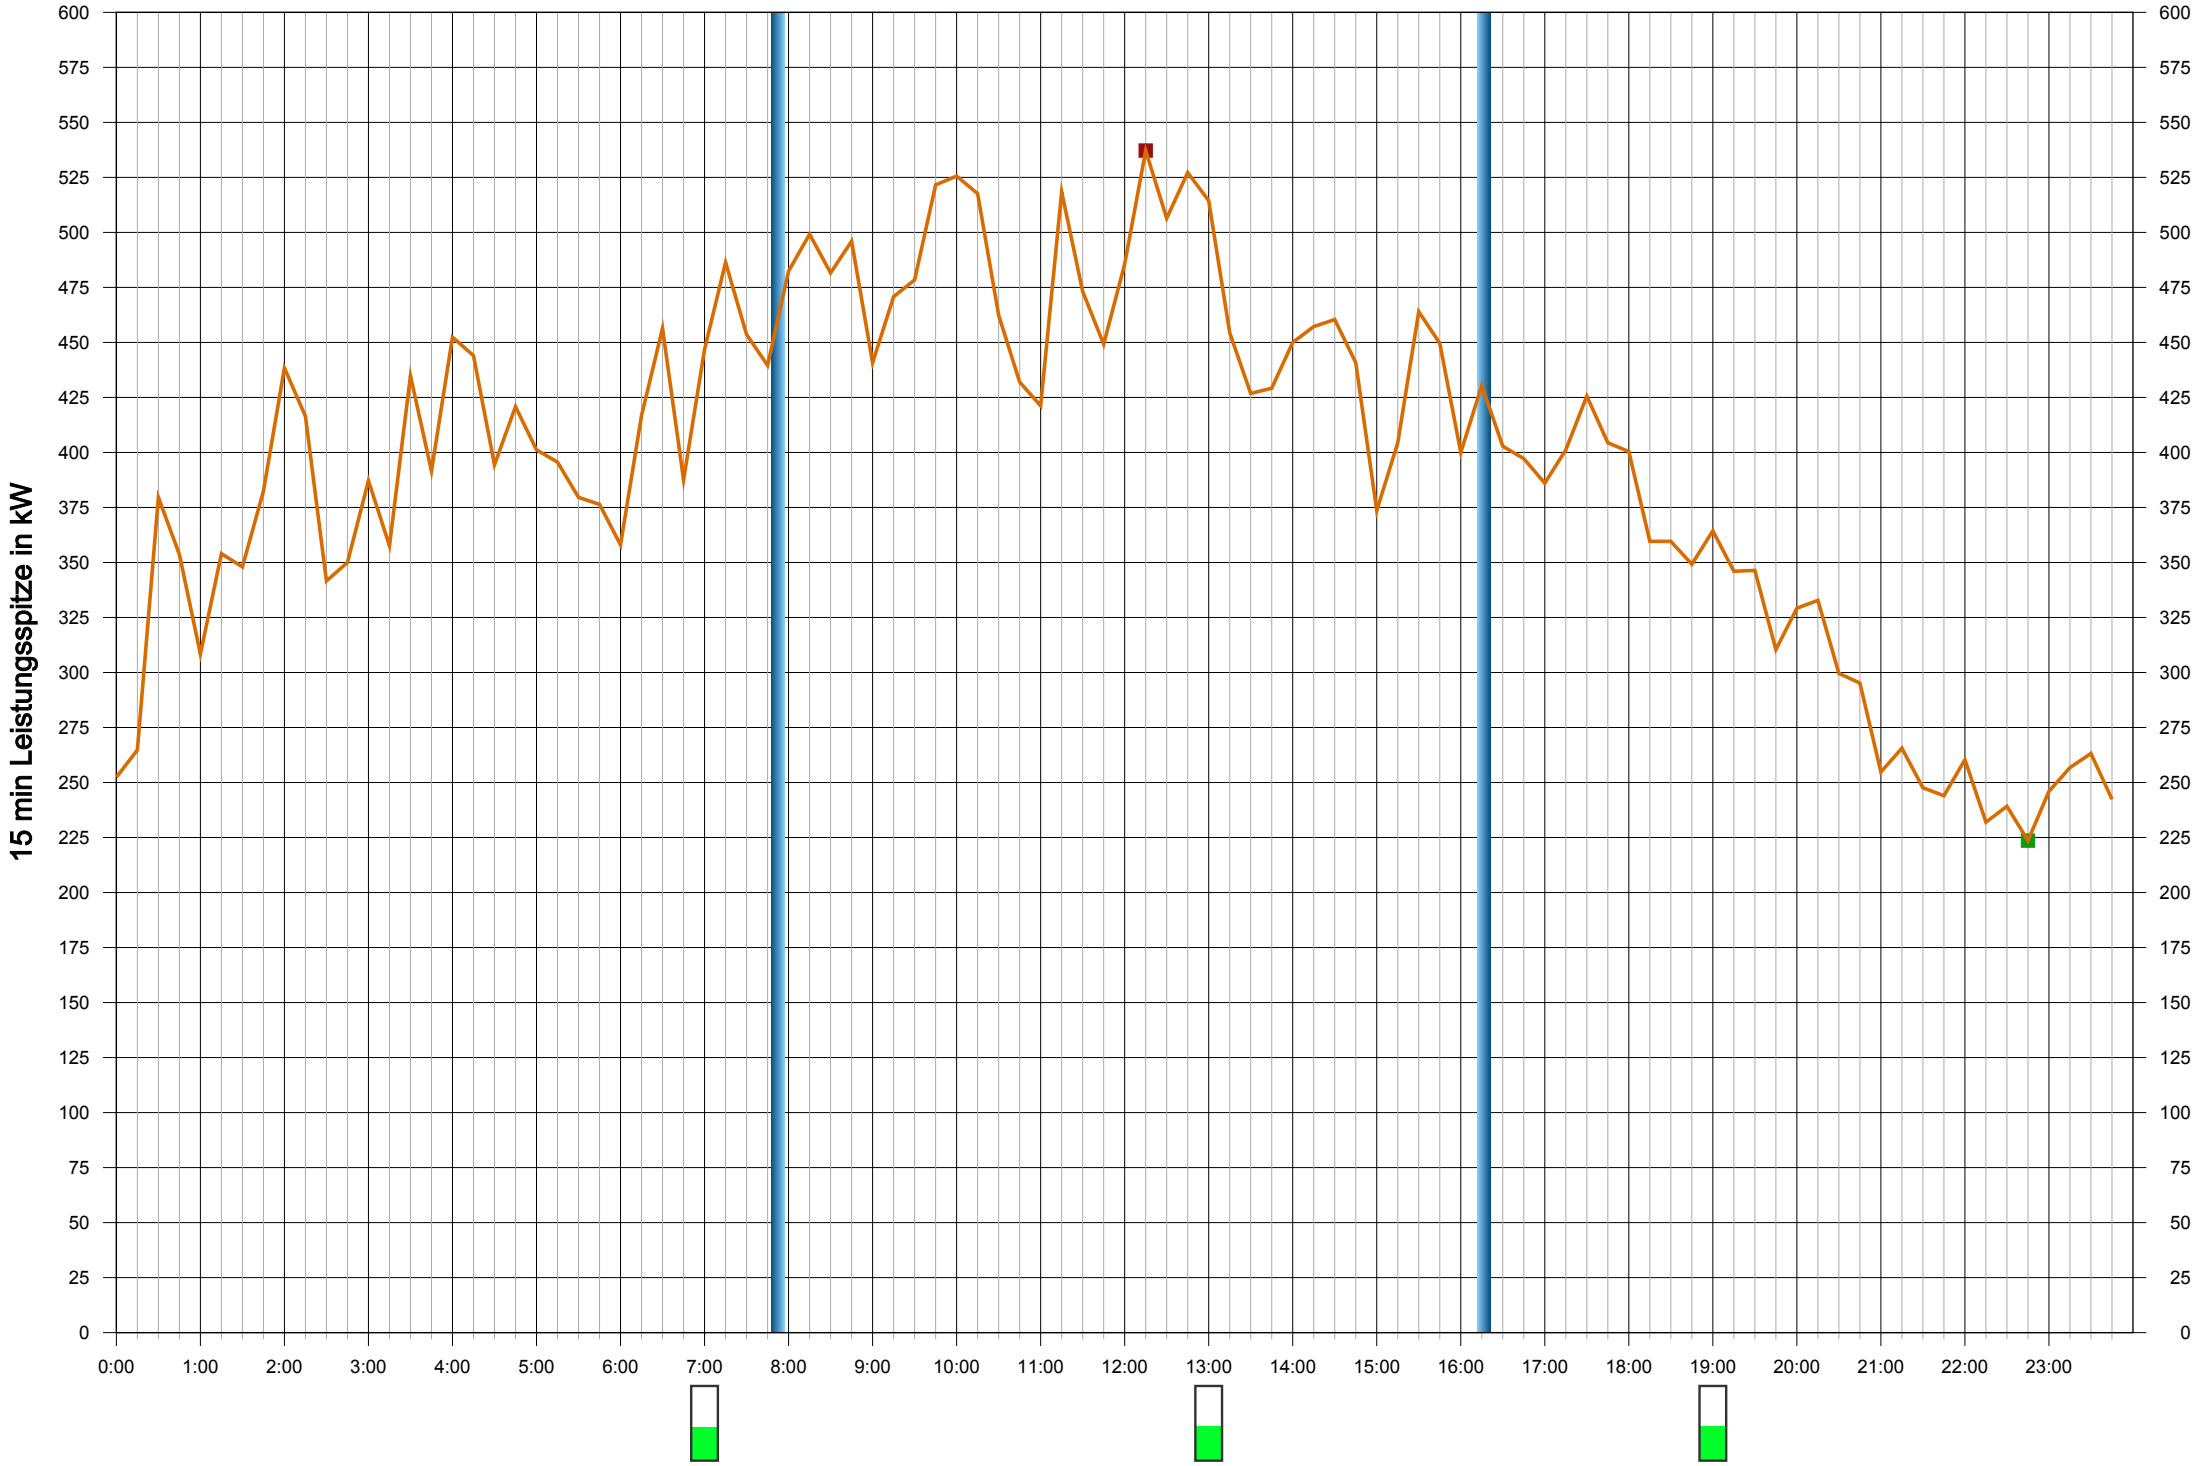

# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Di. 18.12.2012 (Woche 51)


Tagesminimum: 274,0 kW, Tagesmittelwert: 403,6 kW, Tagesmaximum: 538,4 kW, Tagesbedarf: 9.686 kWh (1.356 €)

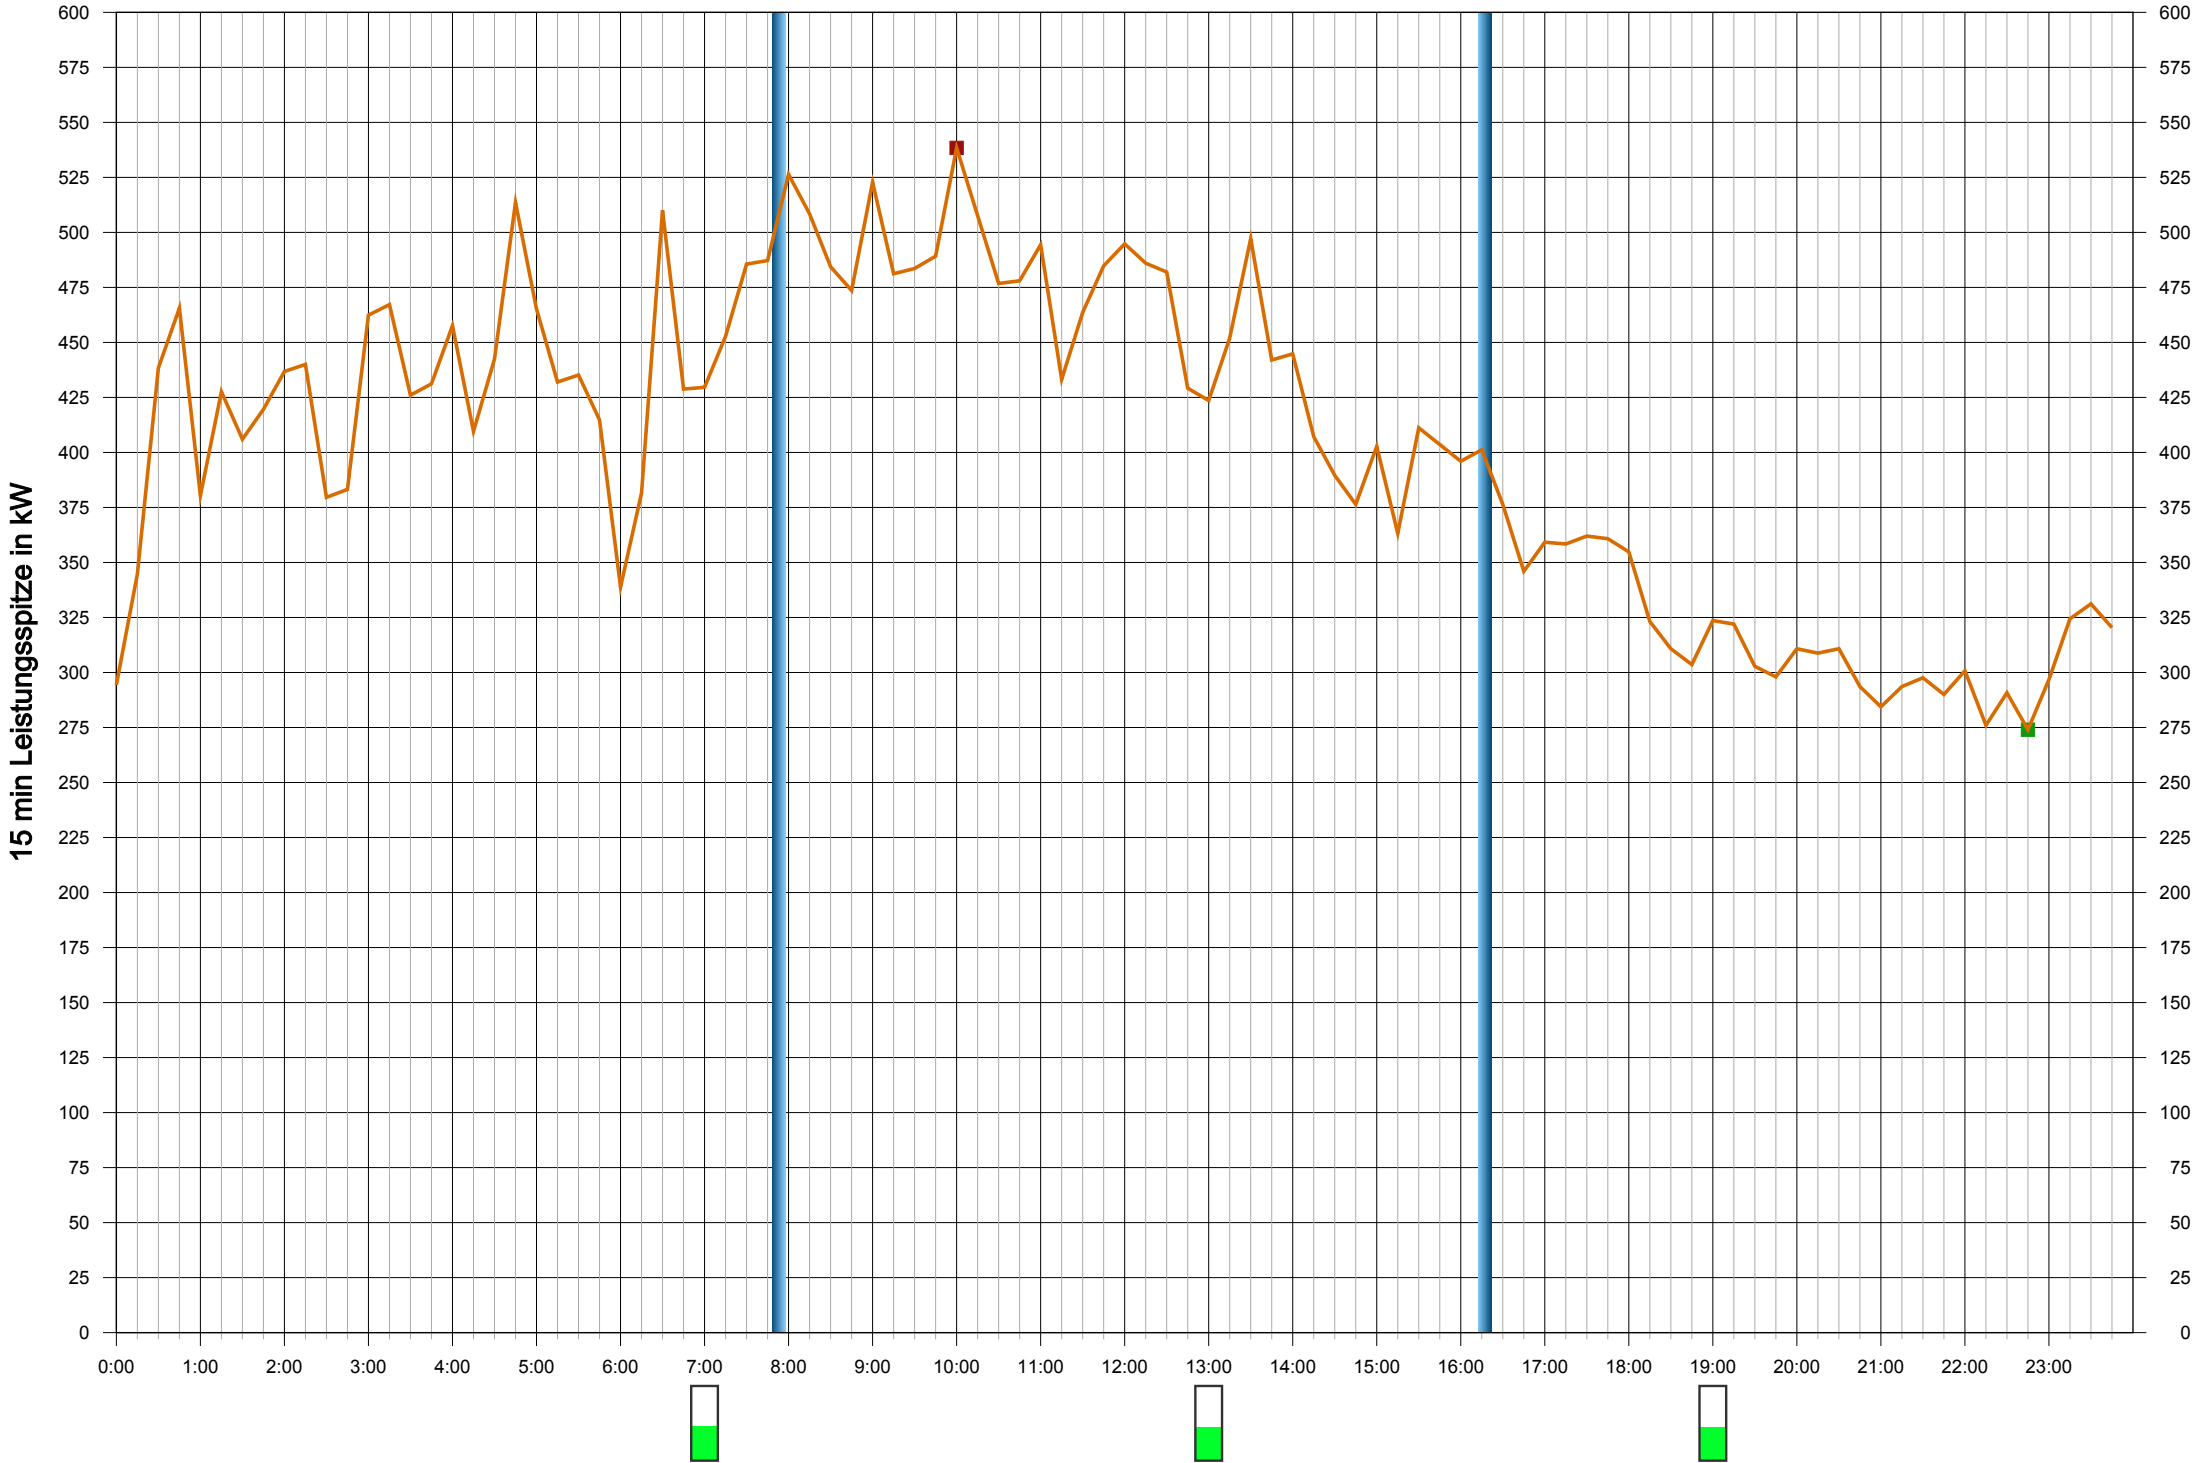

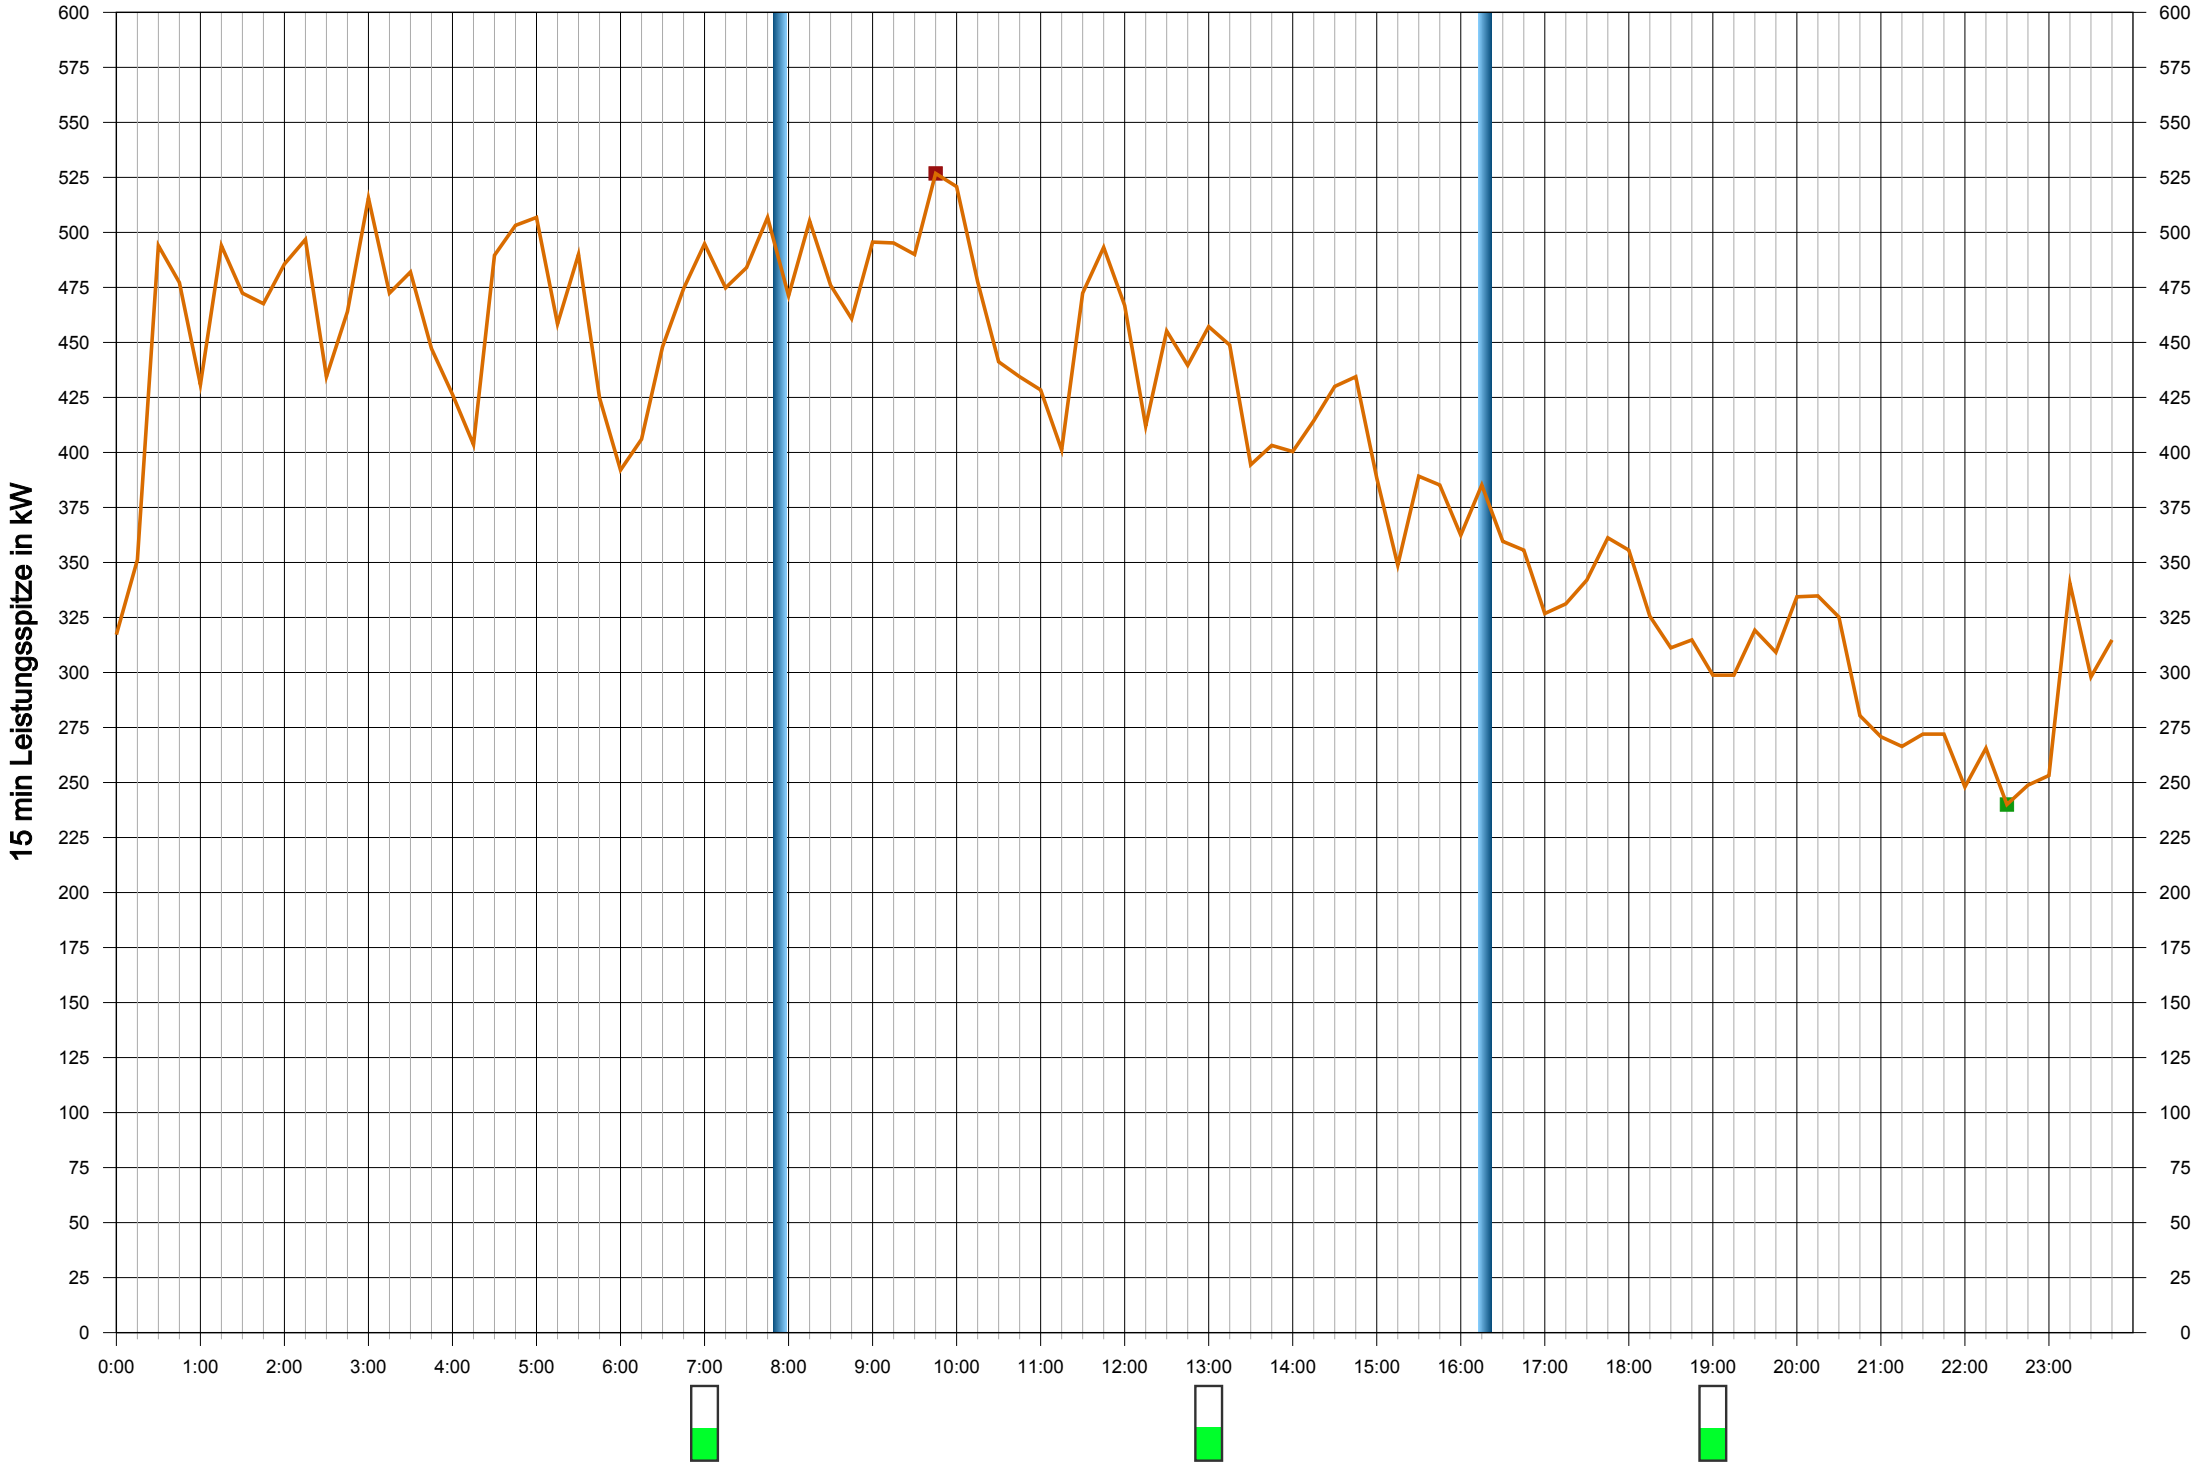


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Do. 20.12.2012 (Woche 51)


Tagesminimum: 260,0 kW, Tagesmittelwert: 381,1 kW, Tagesmaximum: 498,8 kW, Tagesbedarf: 9.147 kWh (1.281 €)

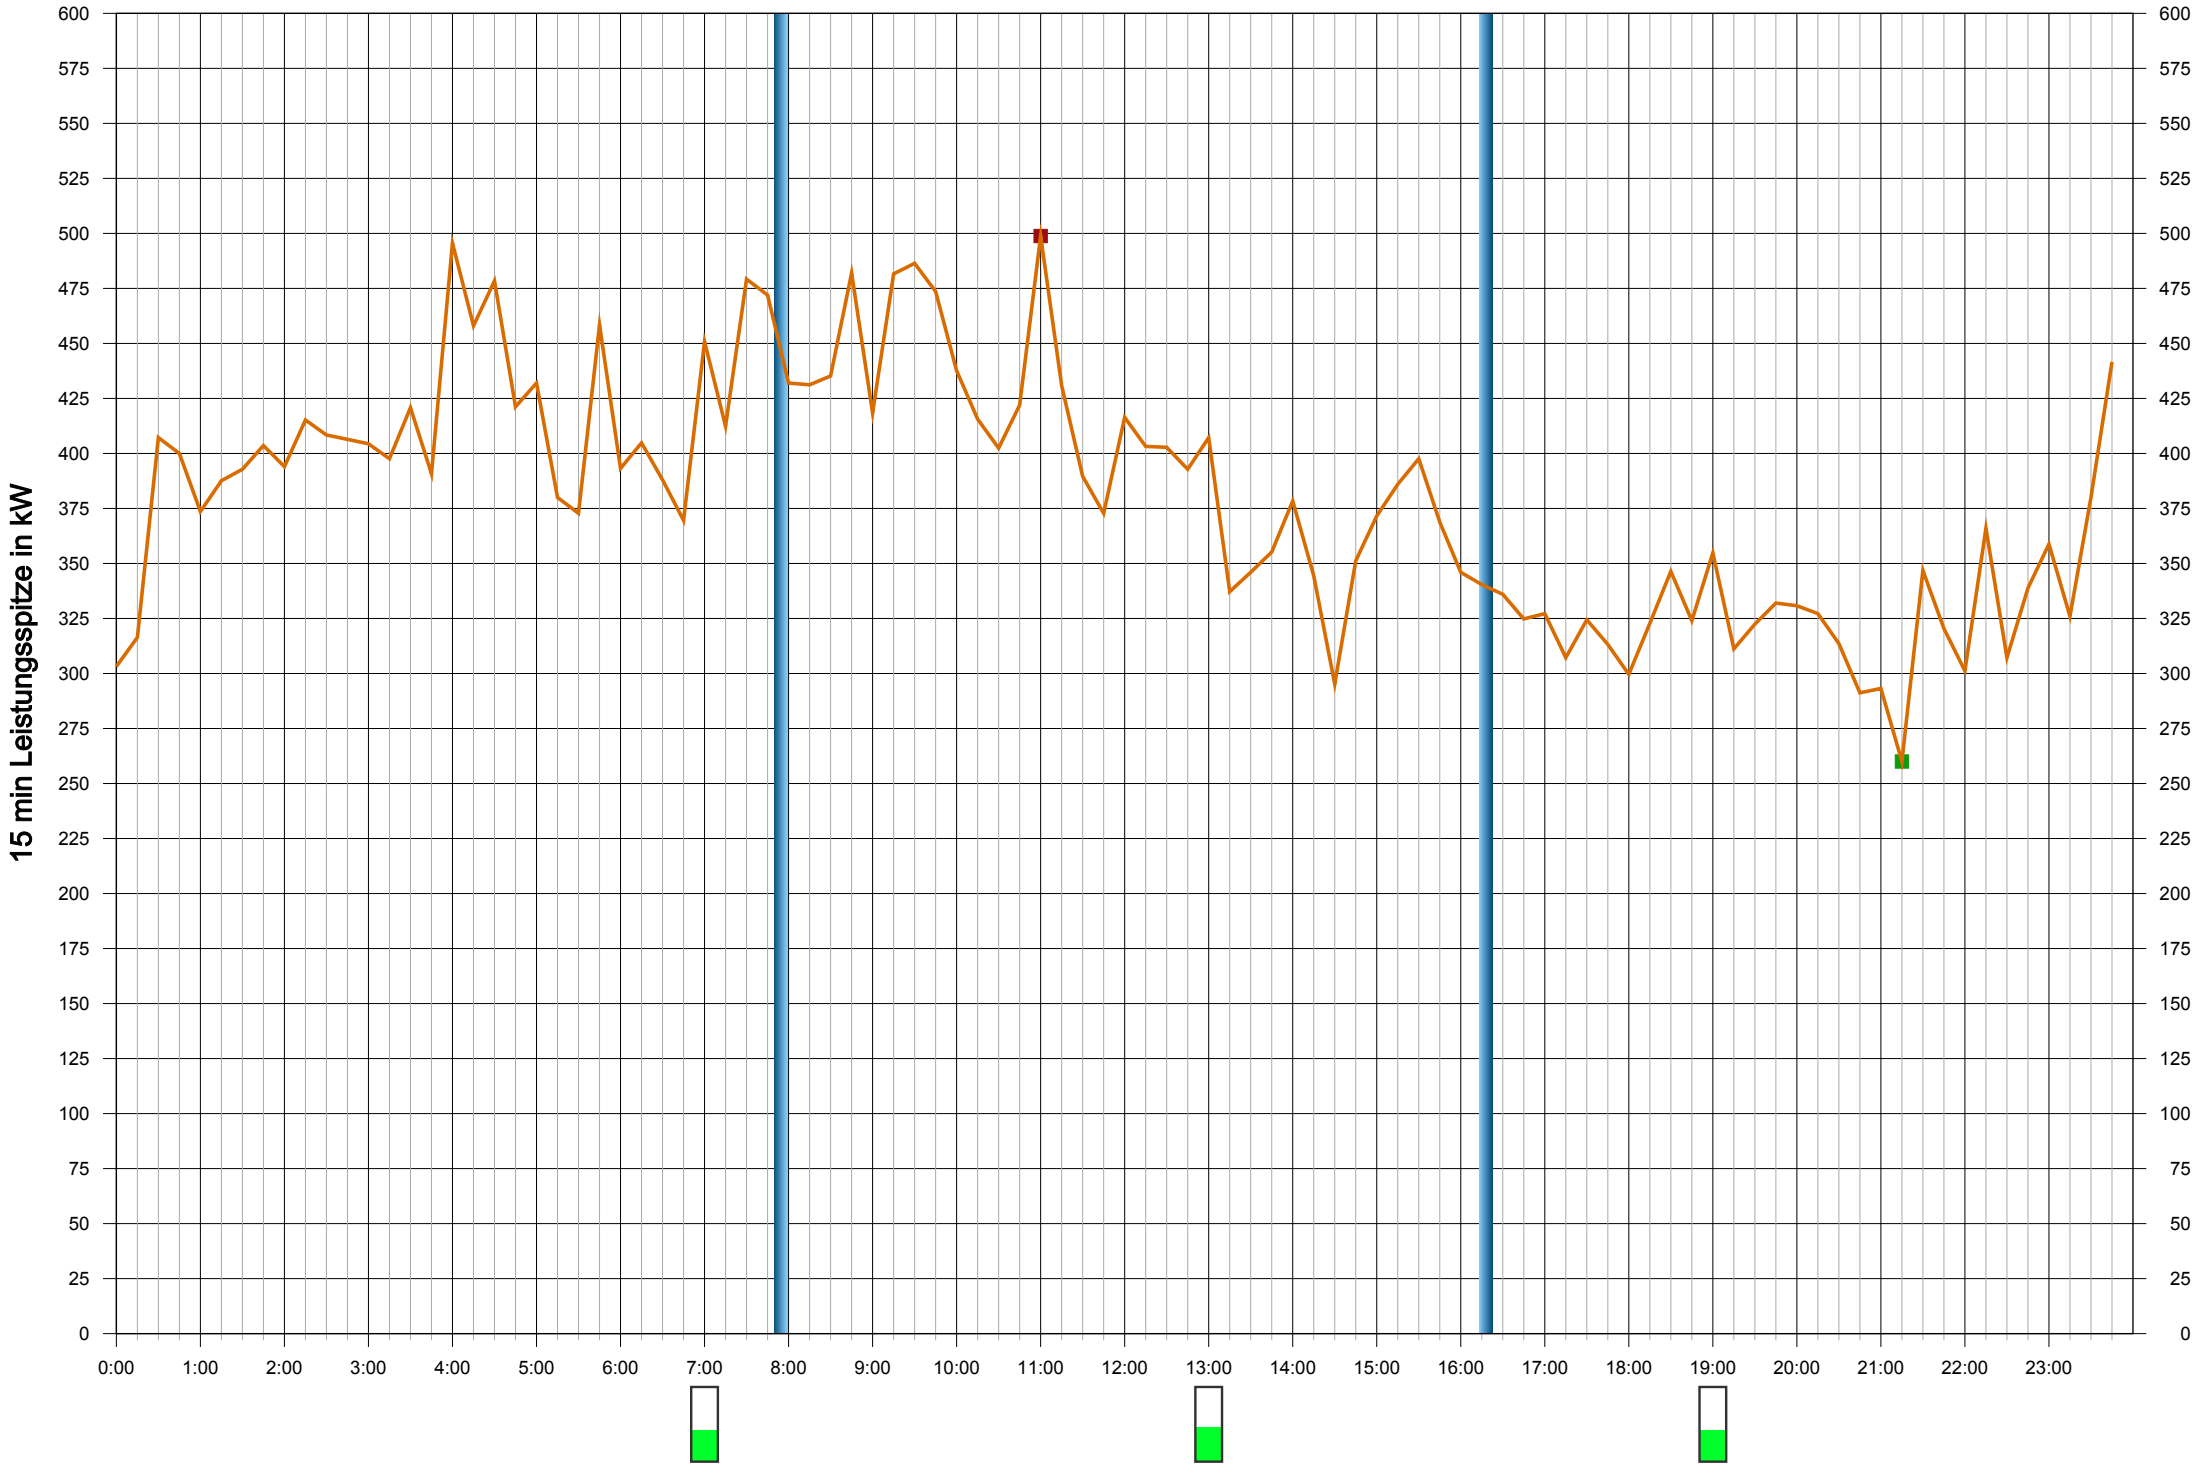


# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Fr. 21.12.2012 (Woche 51)


Tagesminimum: 209,2 kW, Tagesmittelwert: 335,2 kW, Tagesmaximum: 448,4 kW, Tagesbedarf: 8.044 kWh (1.126 €)

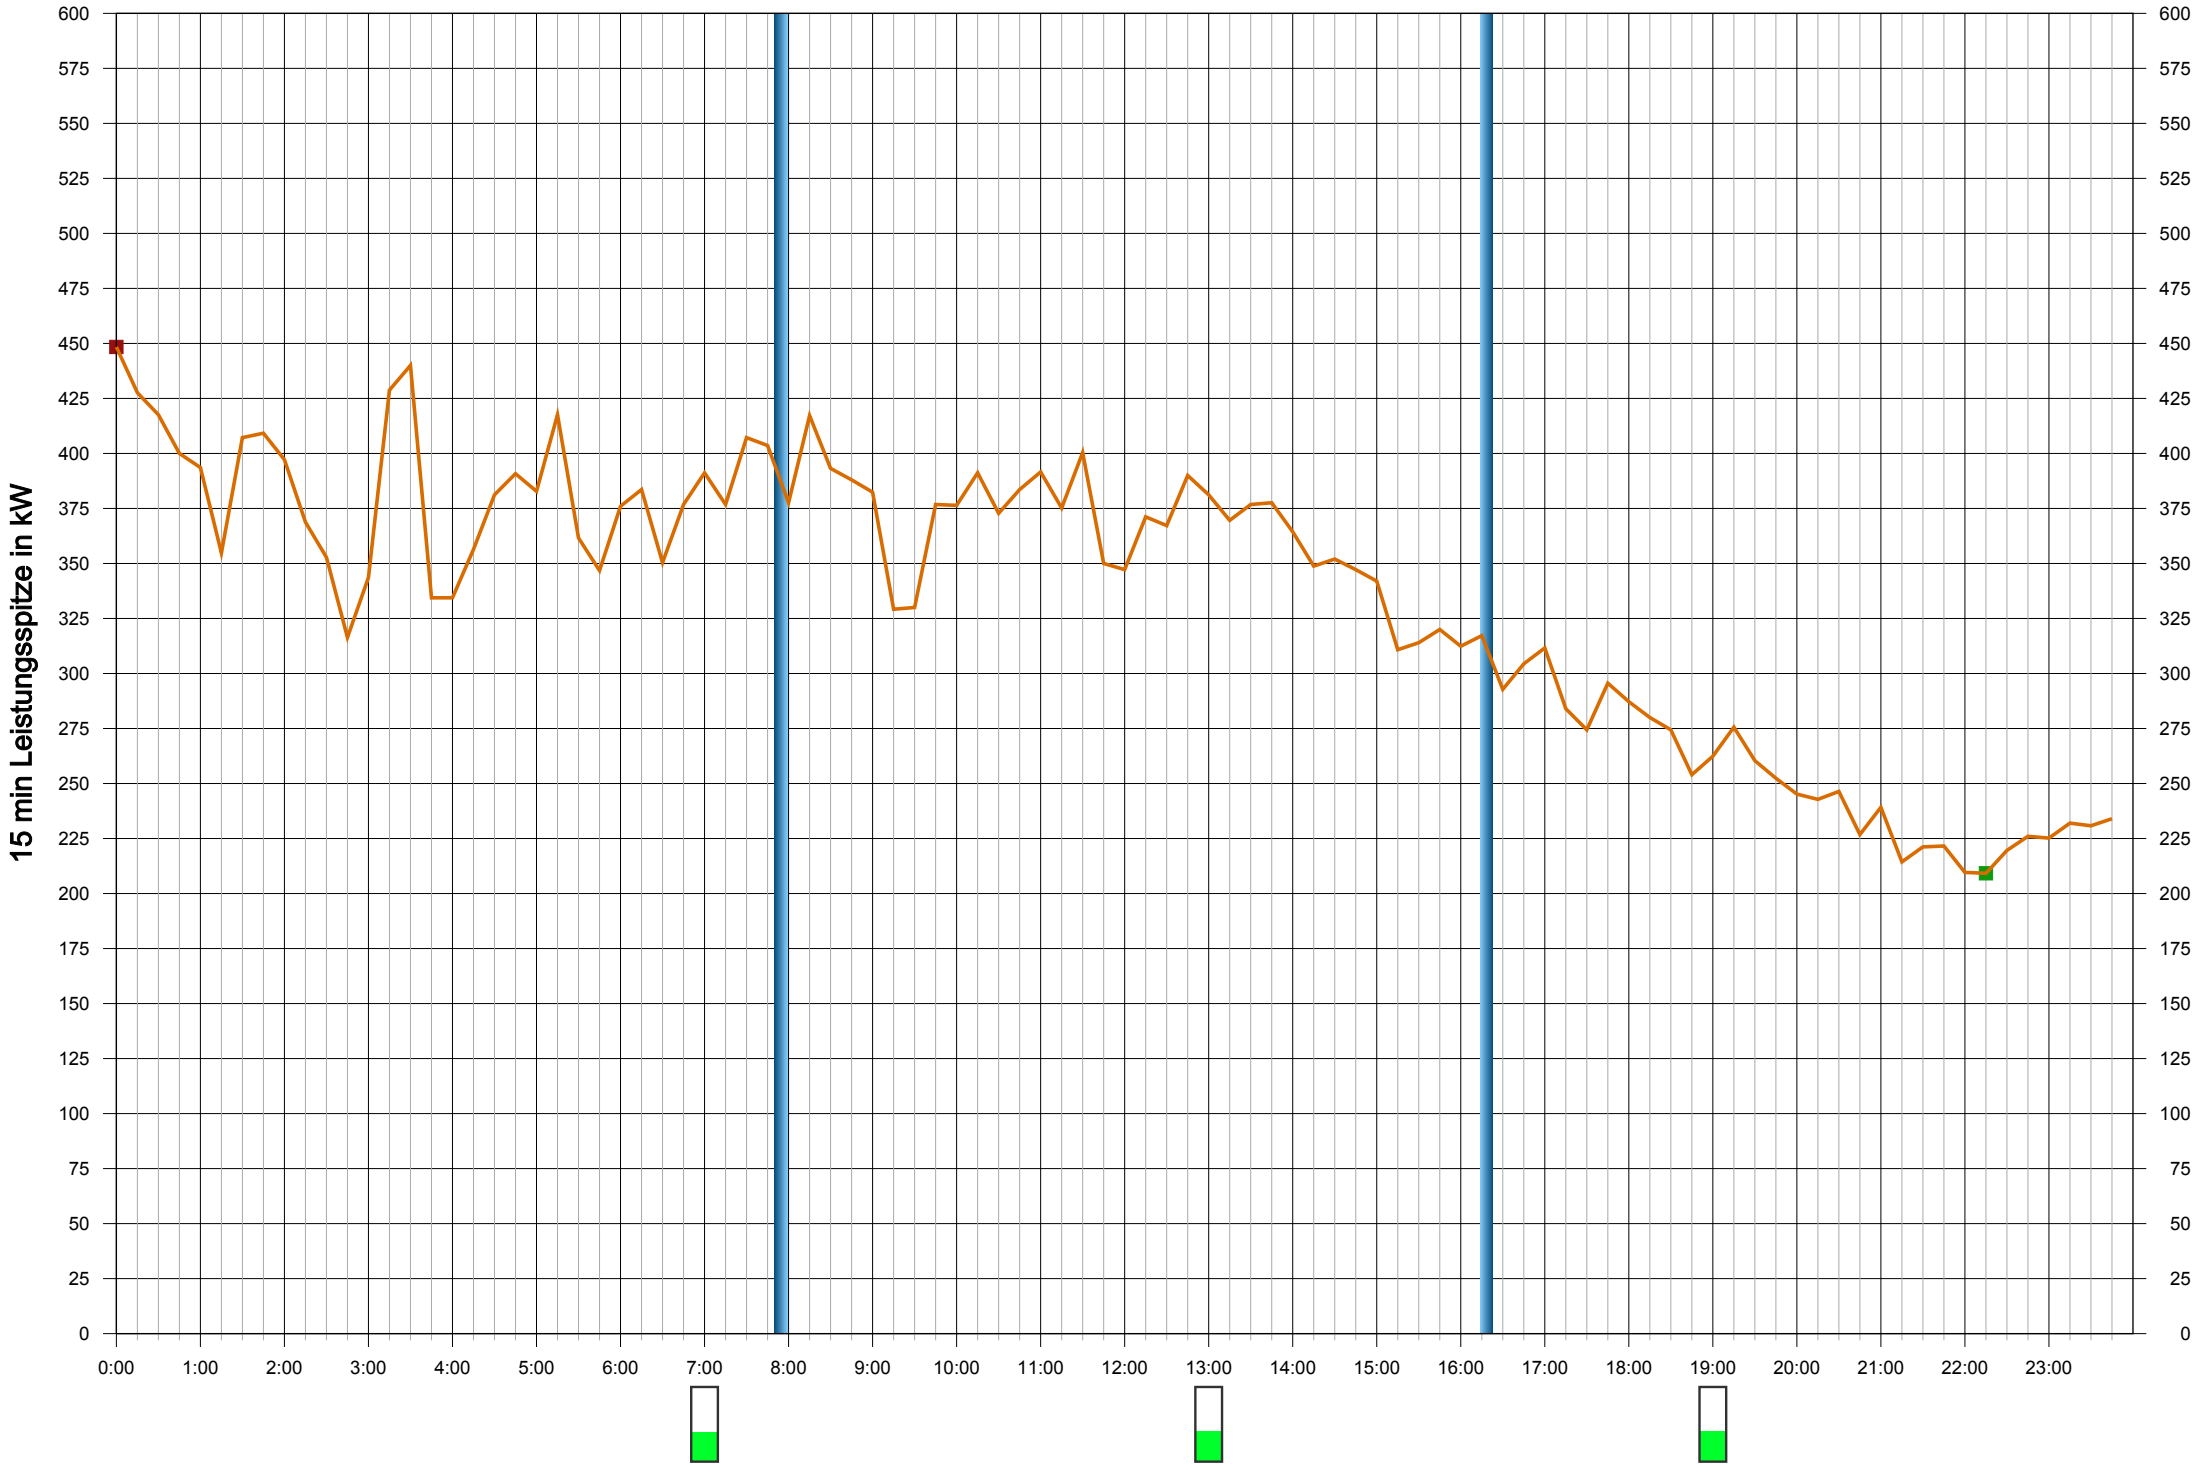


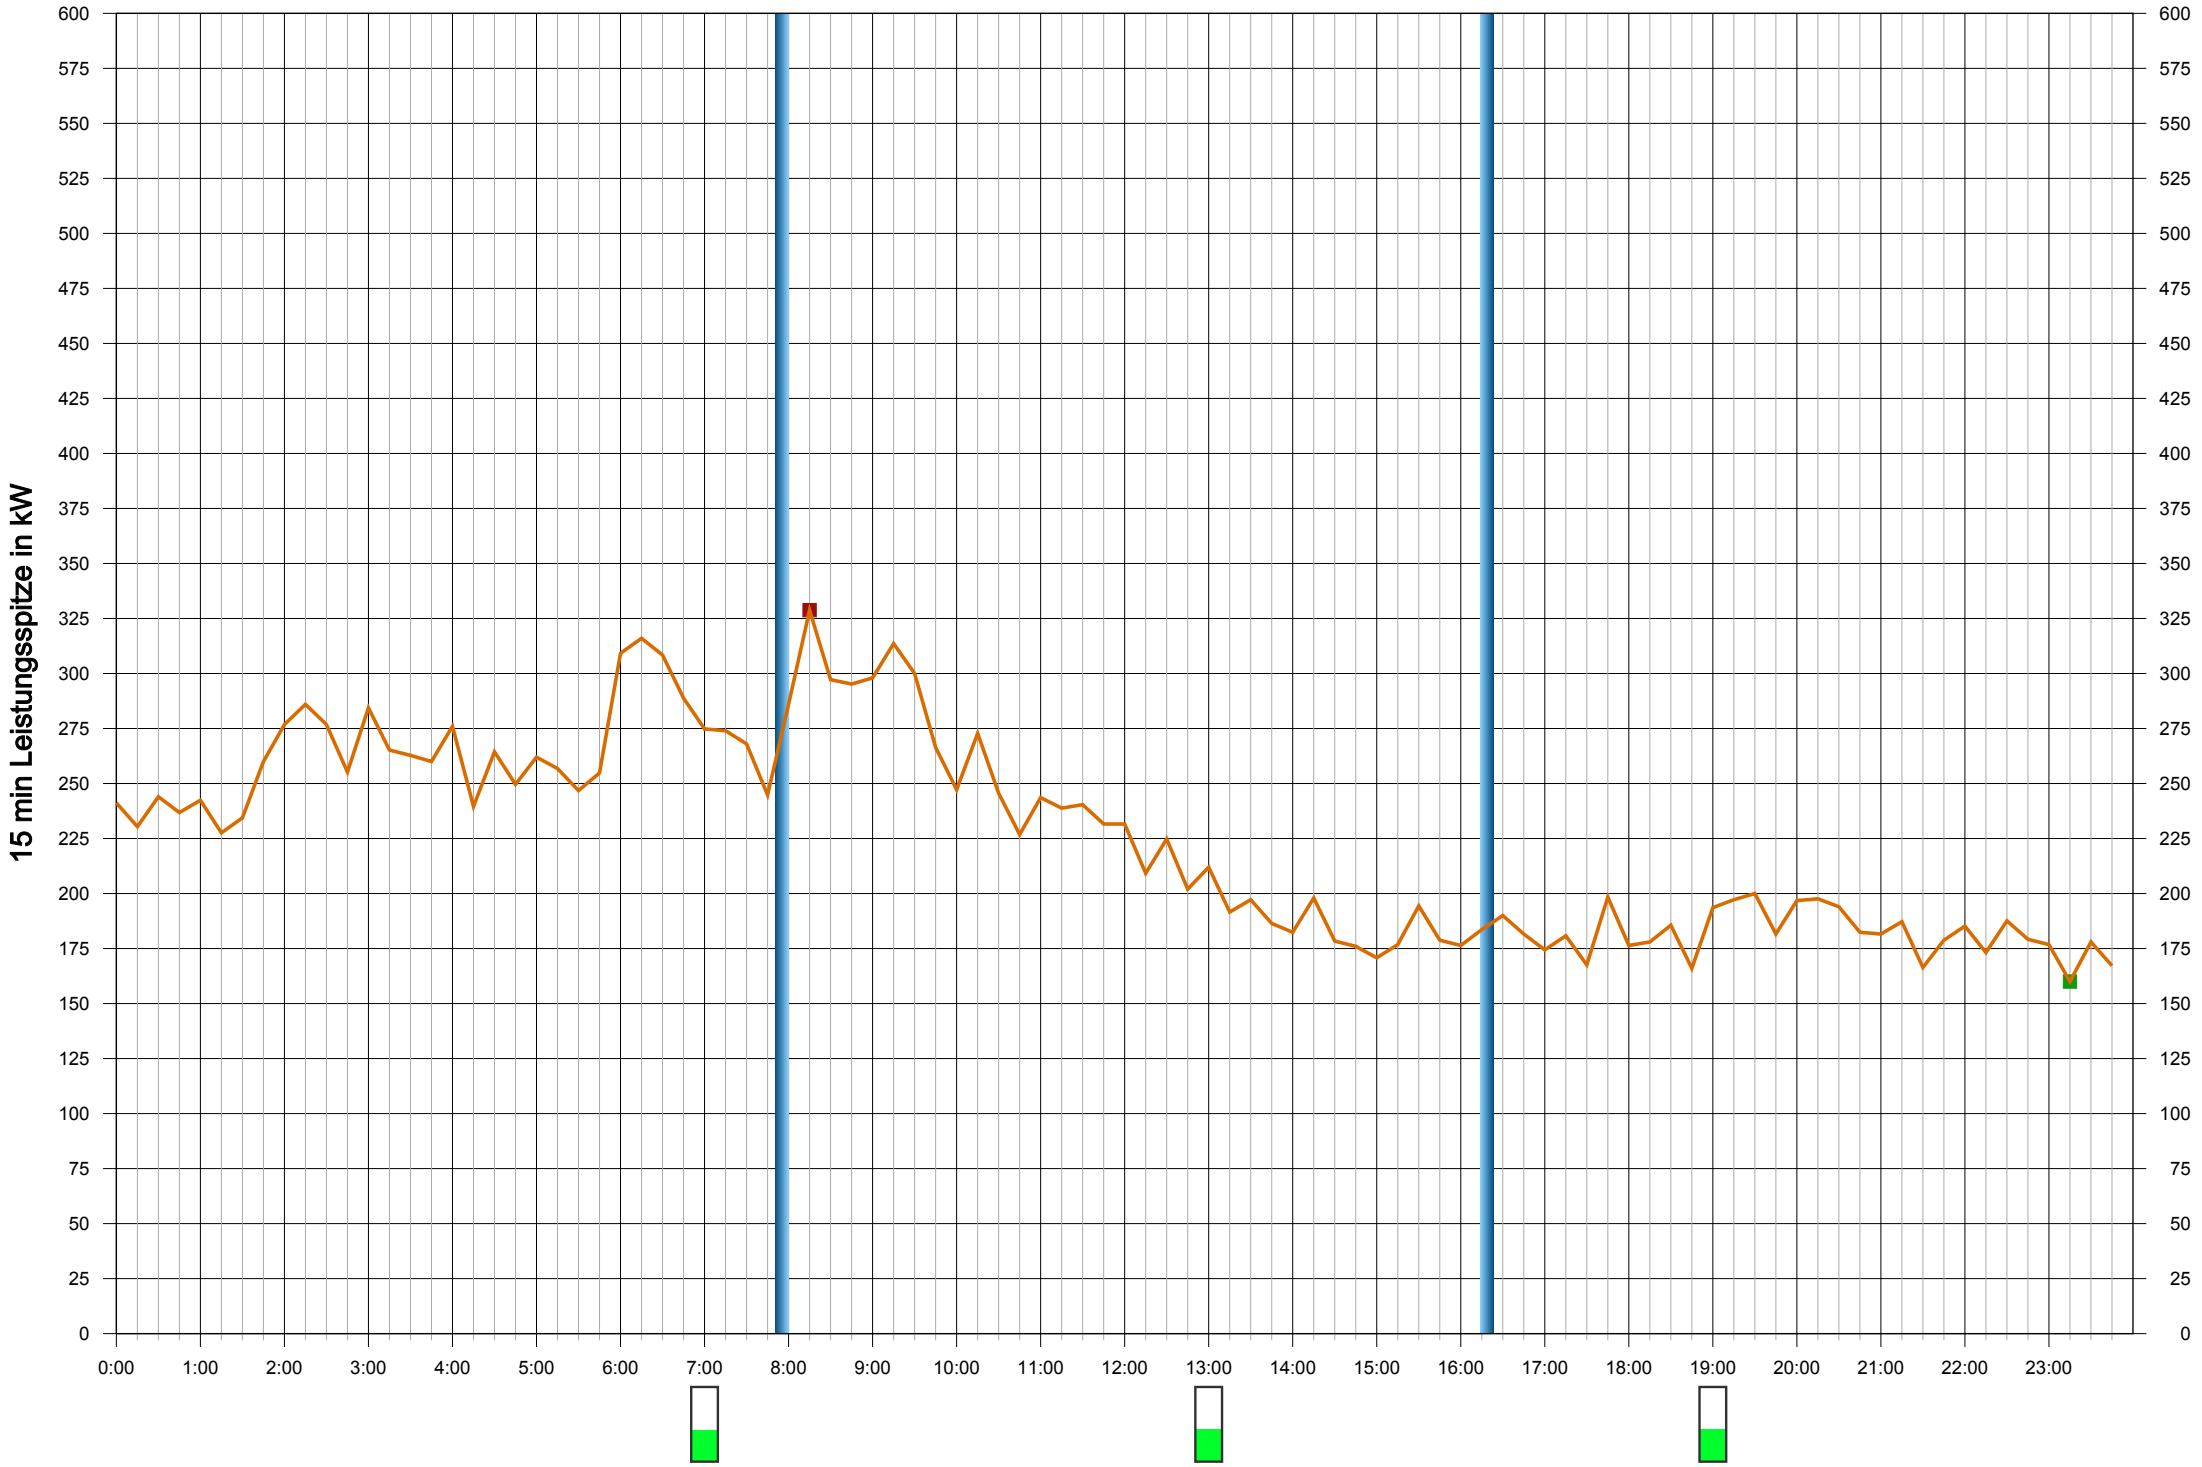


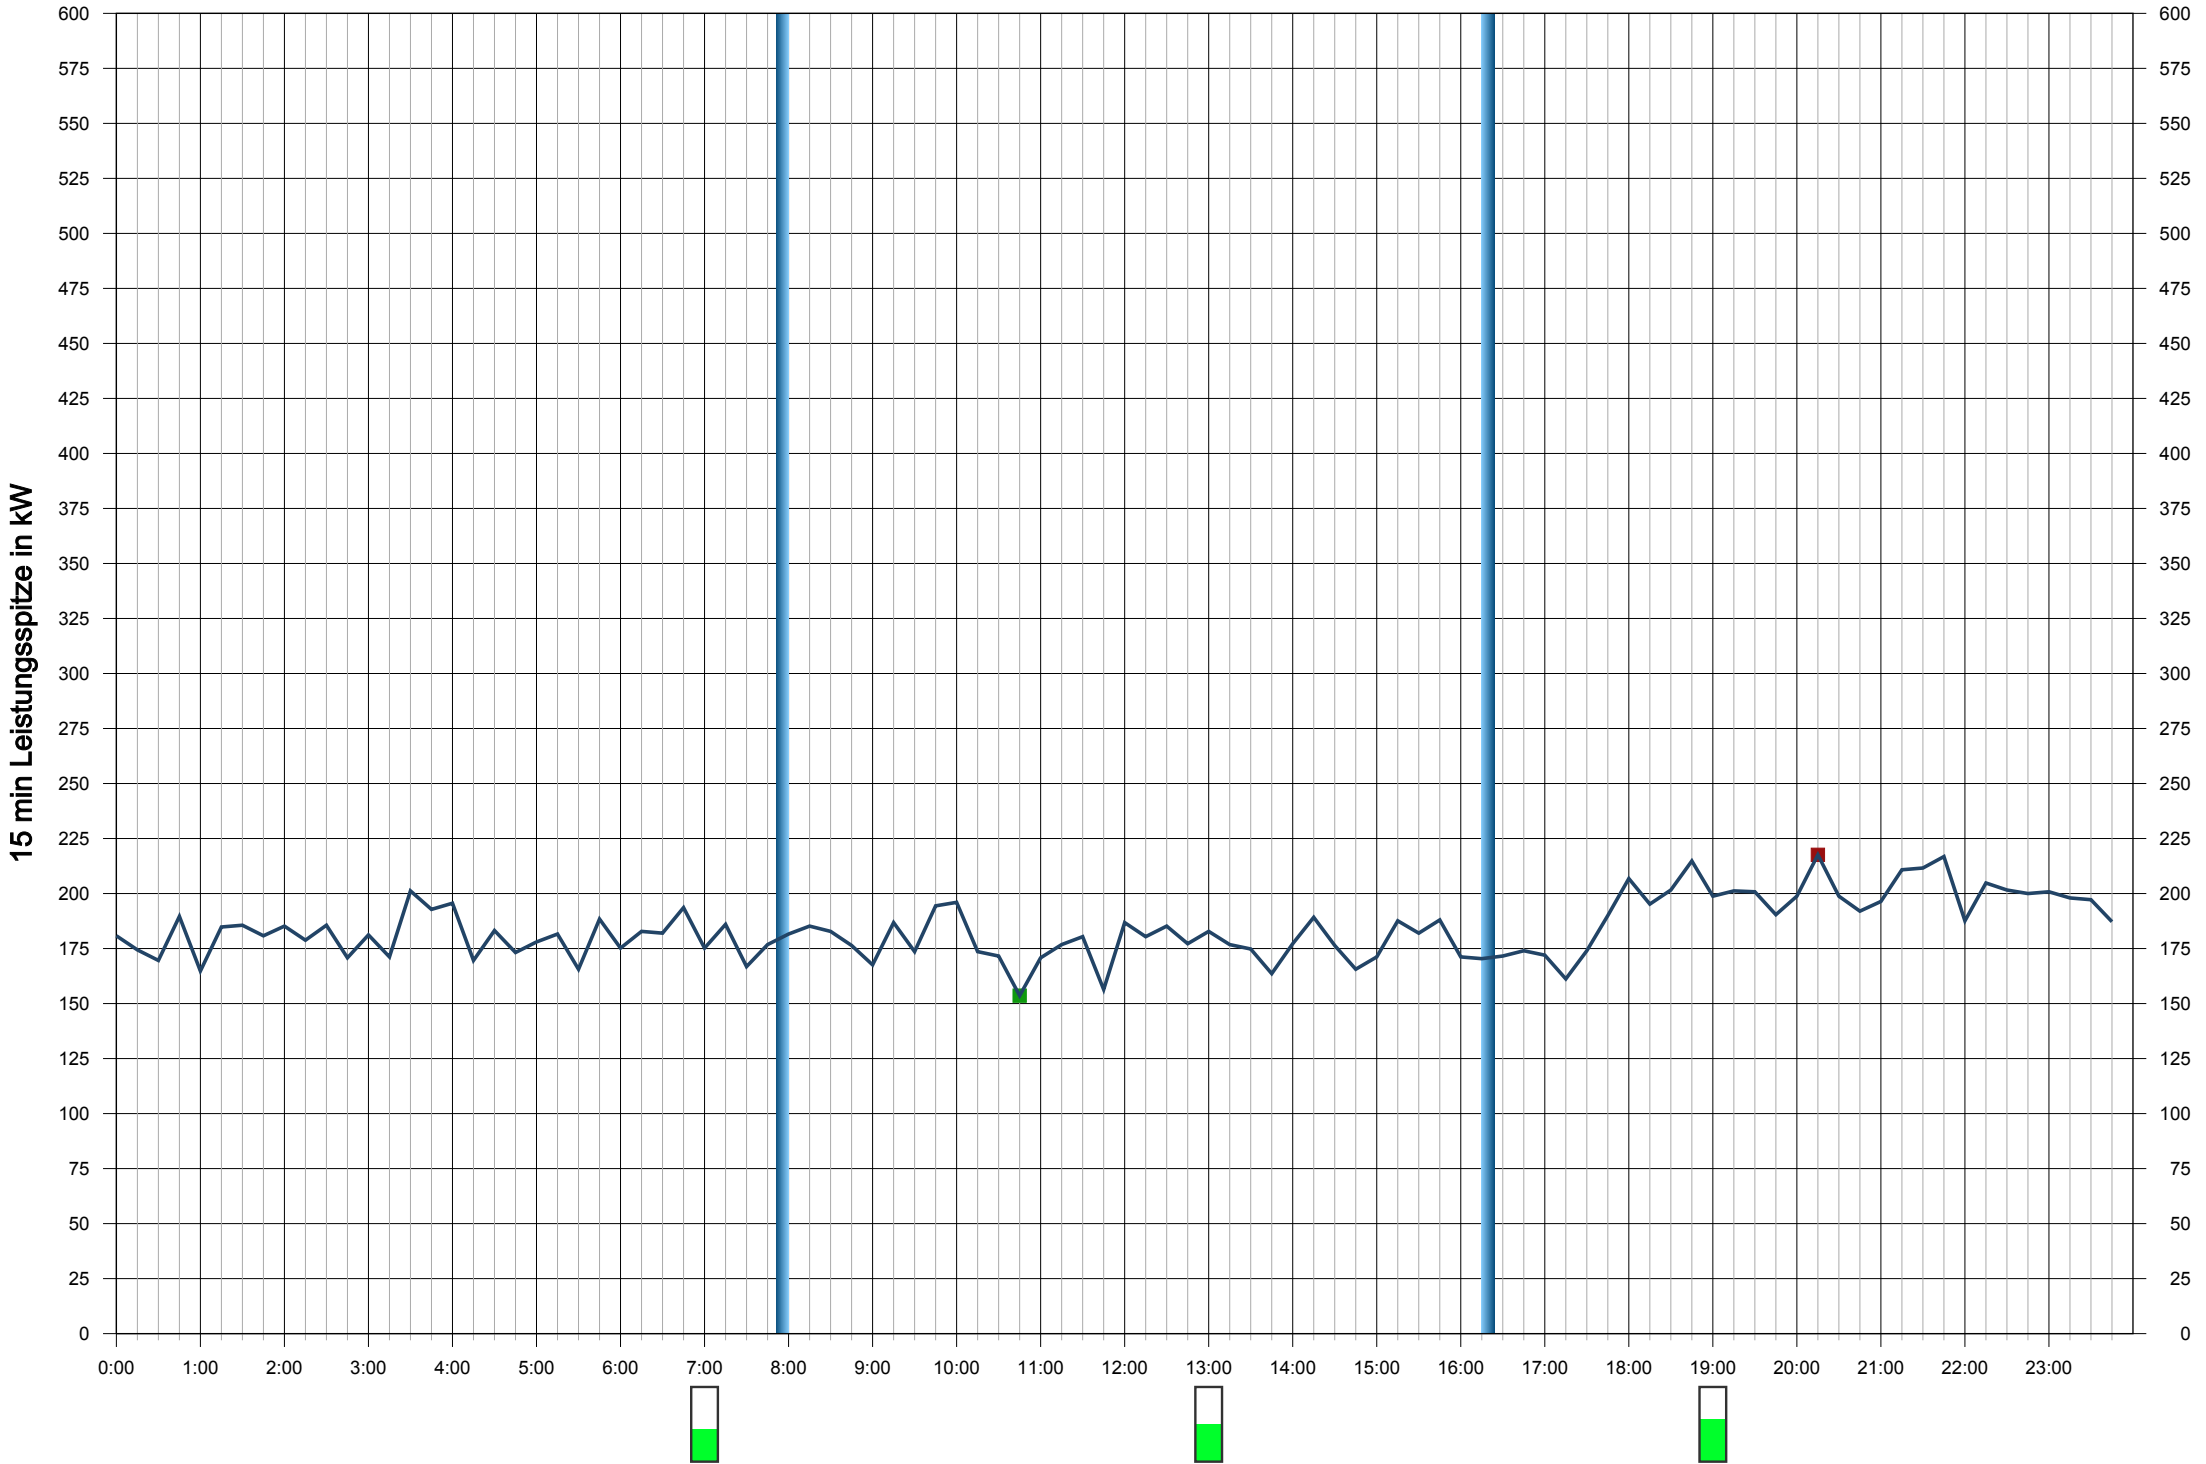





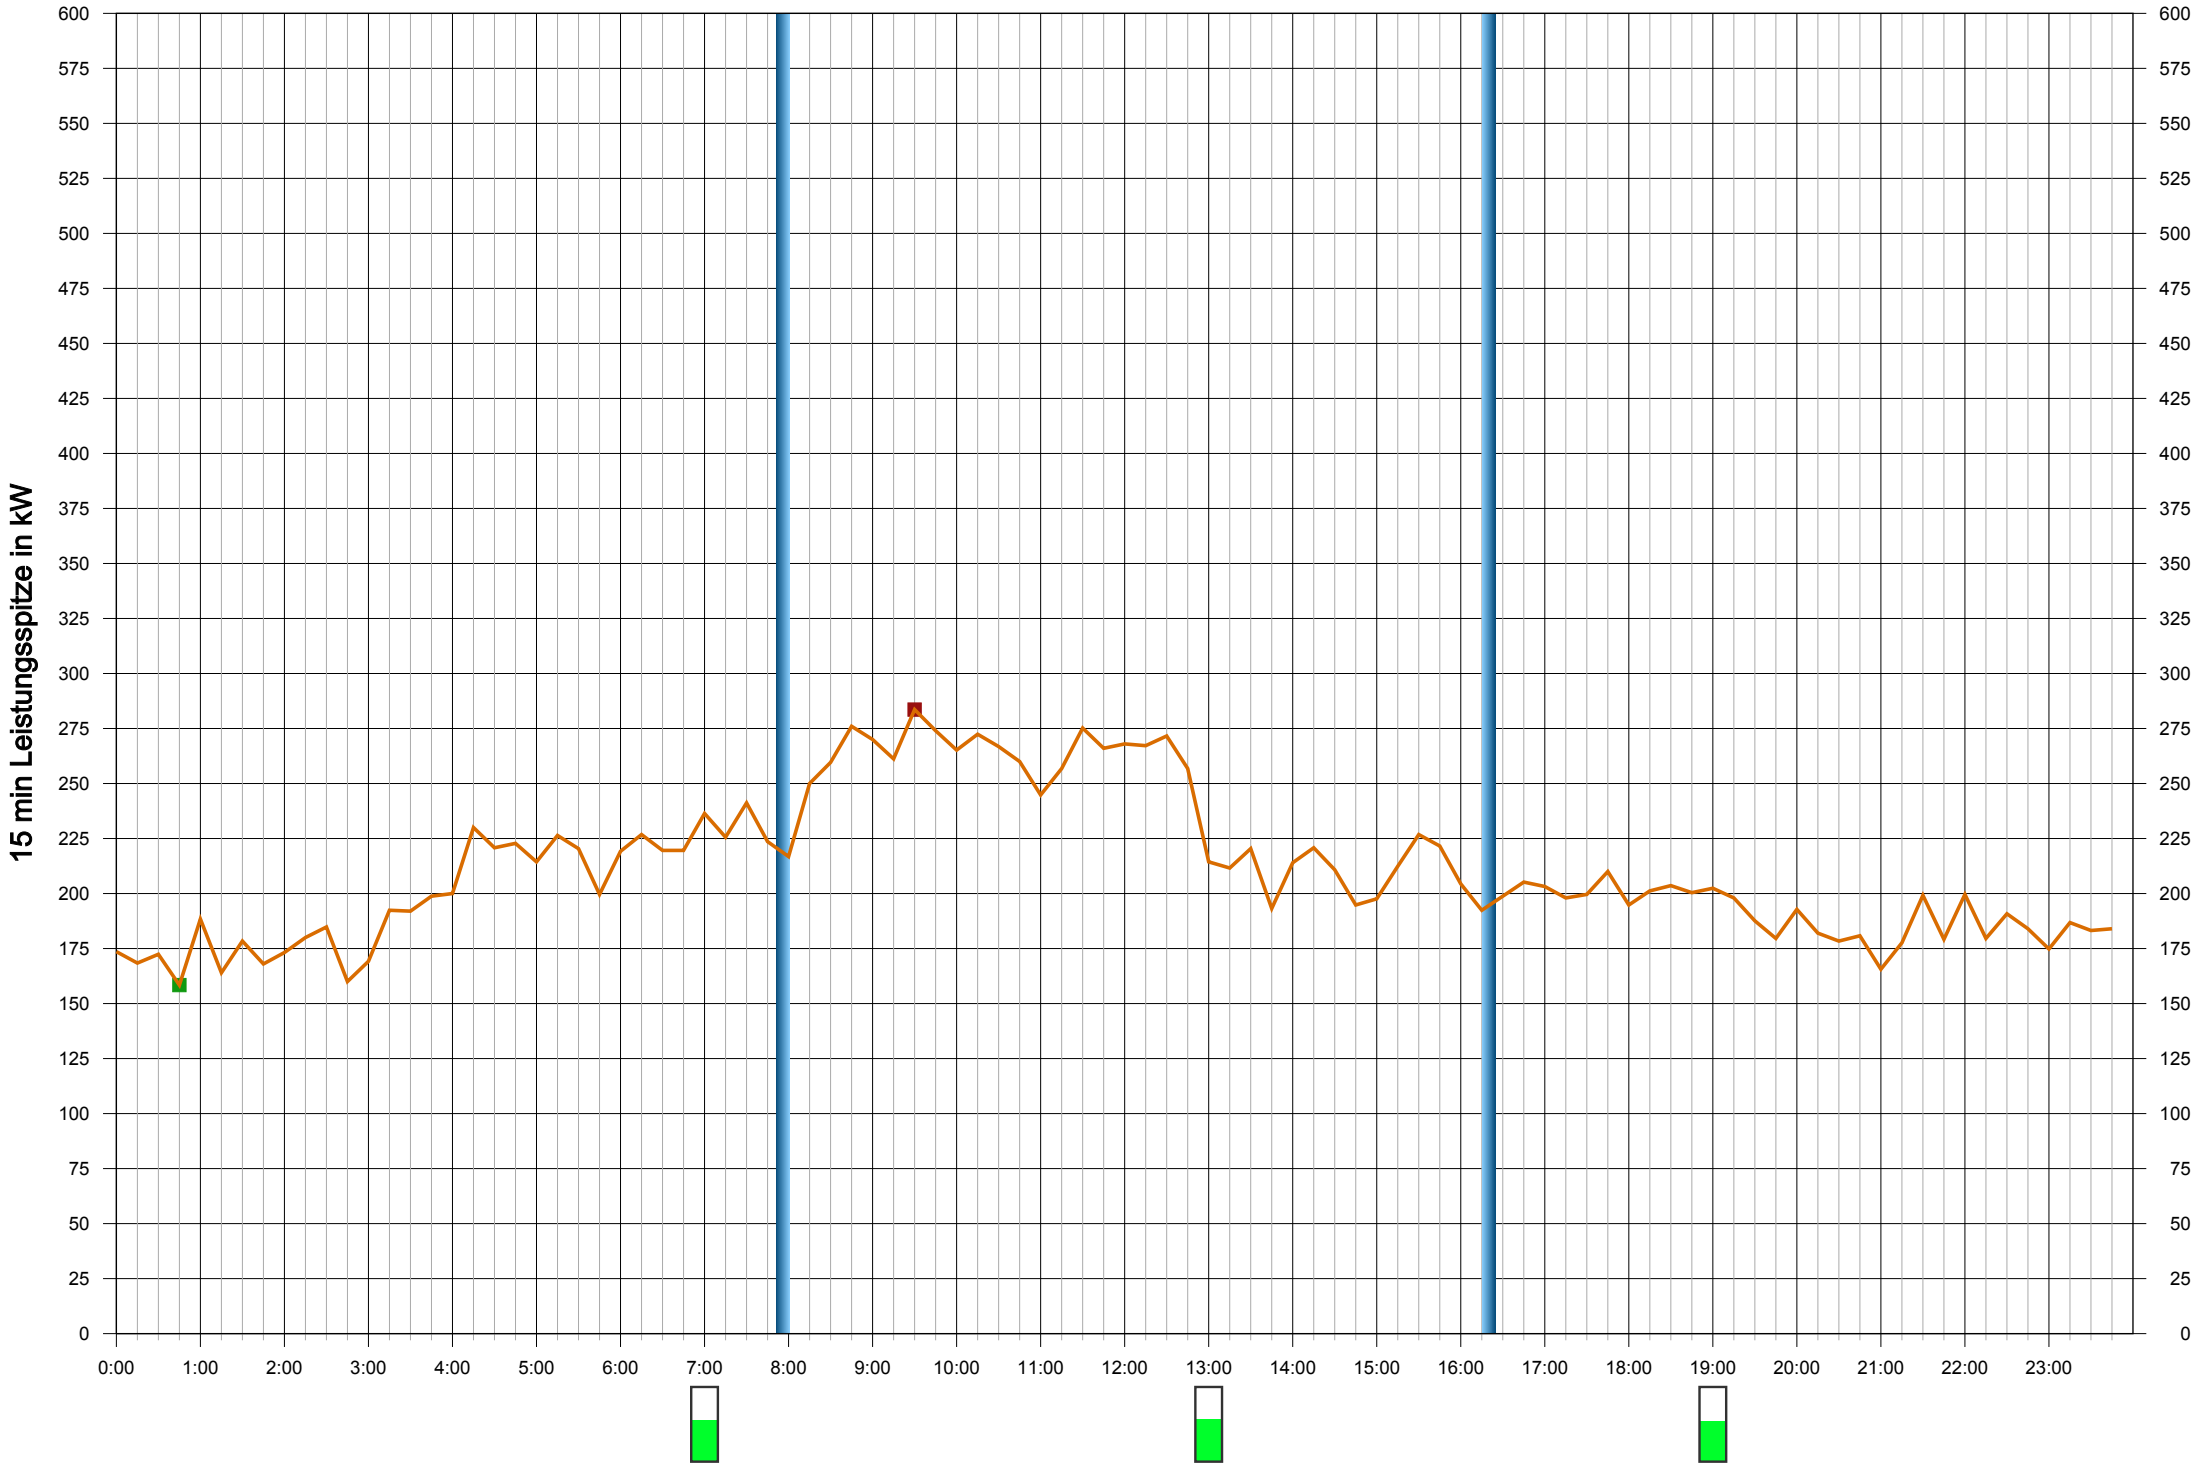


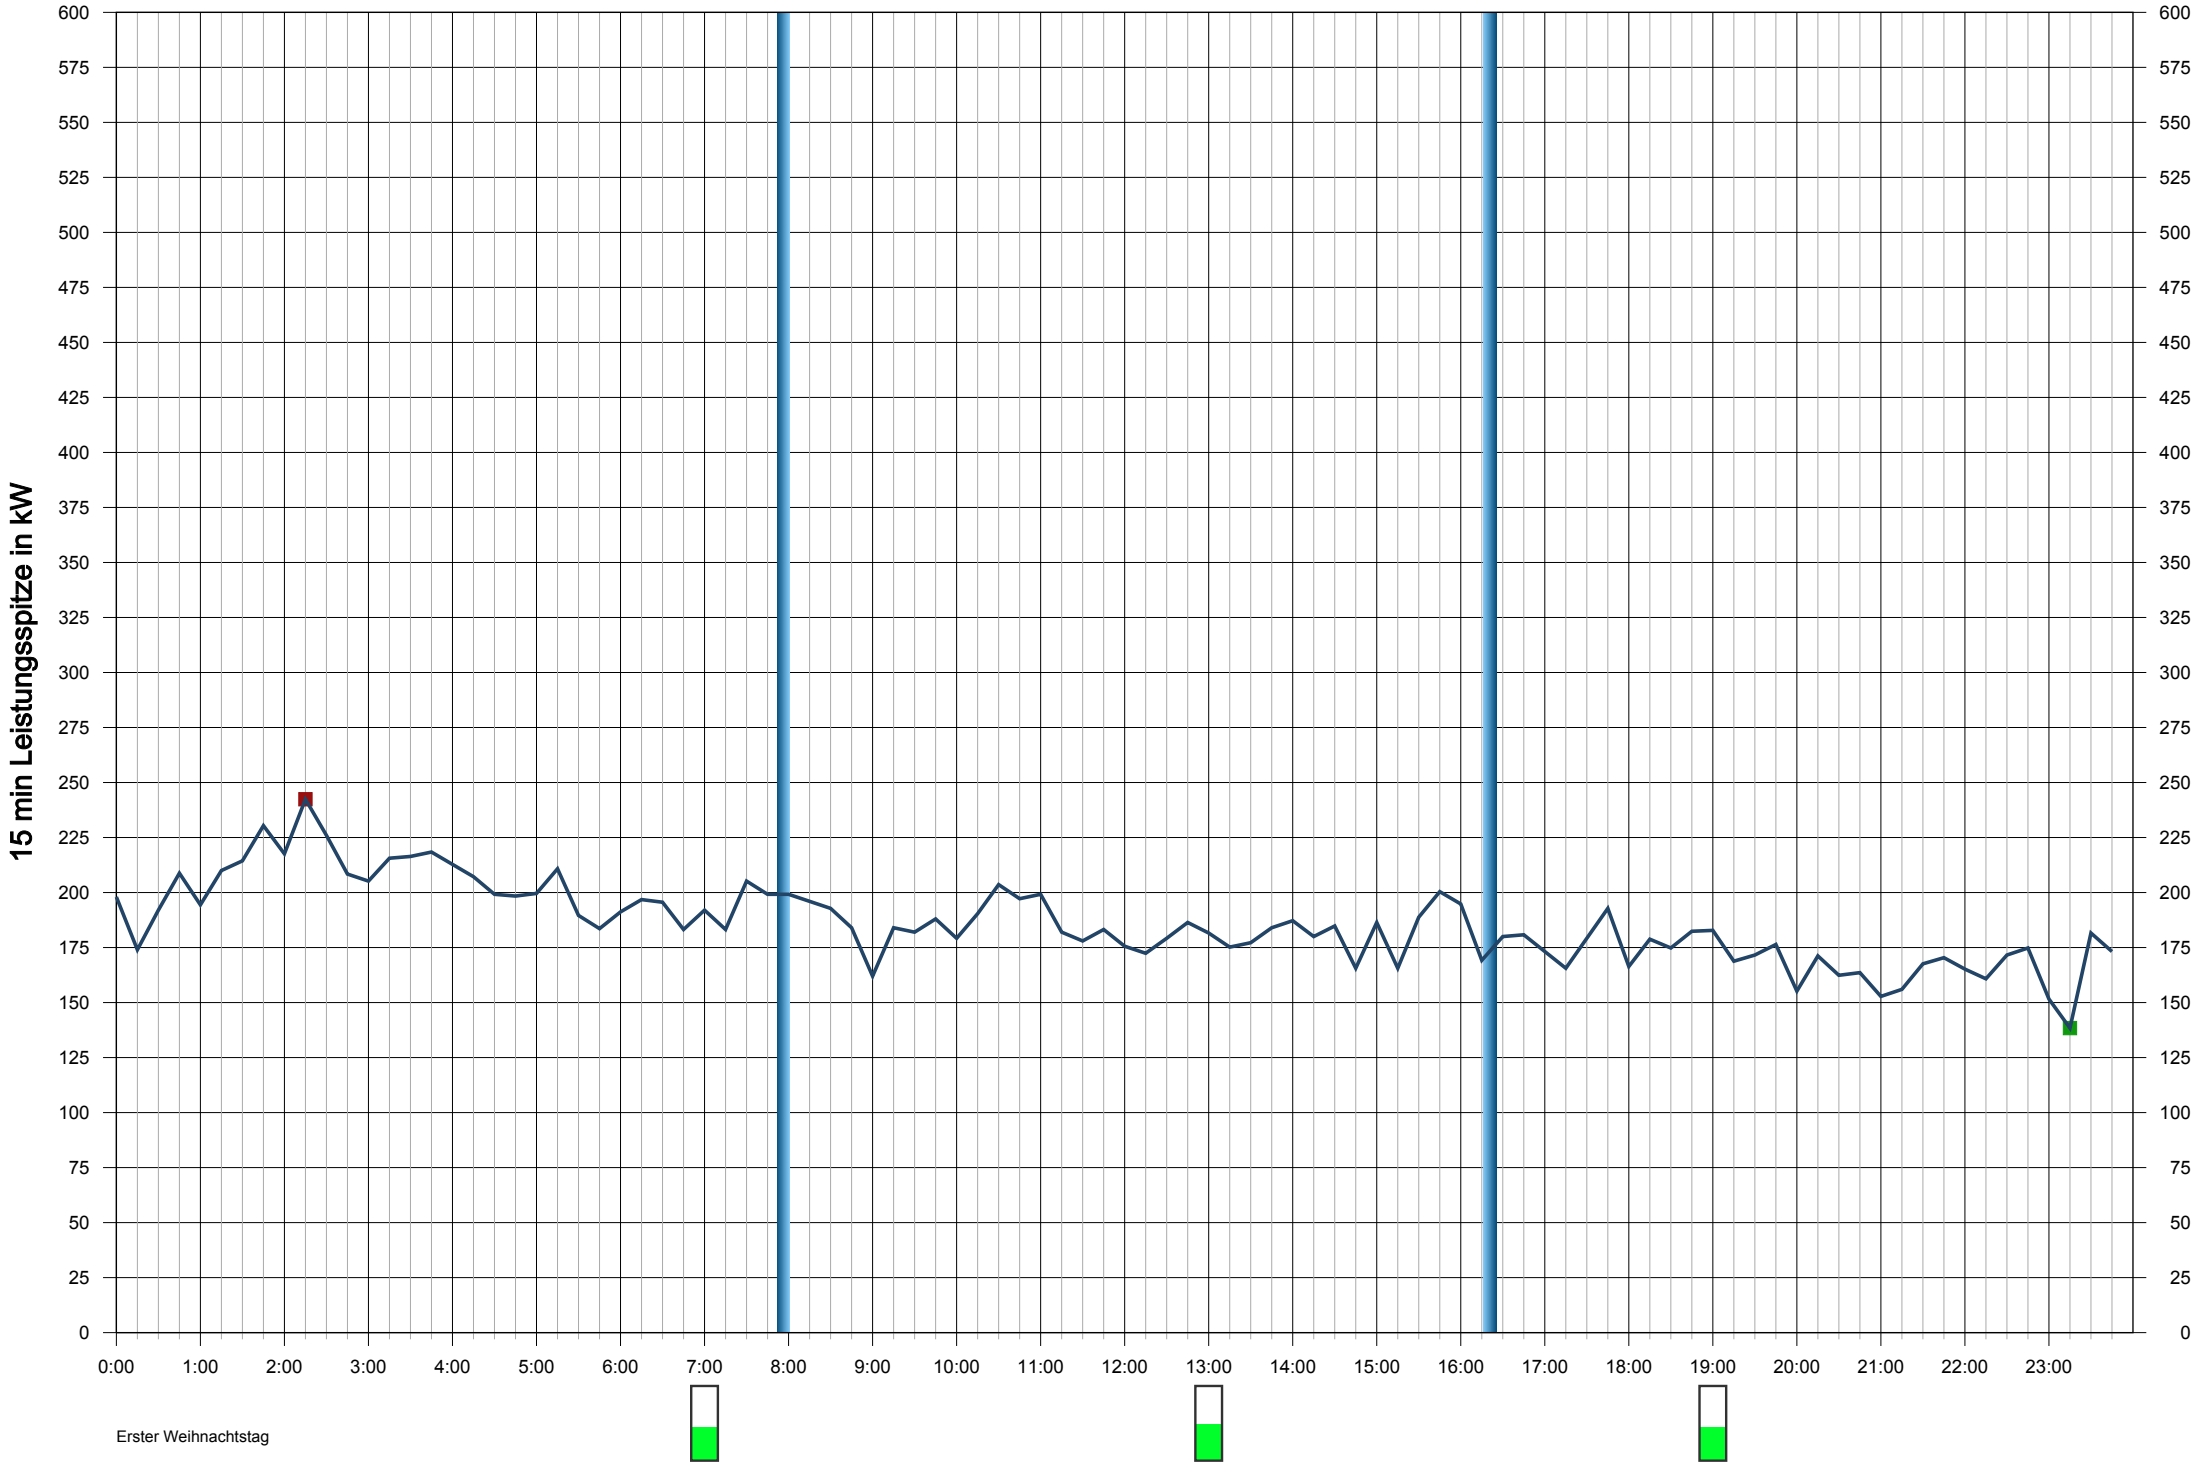


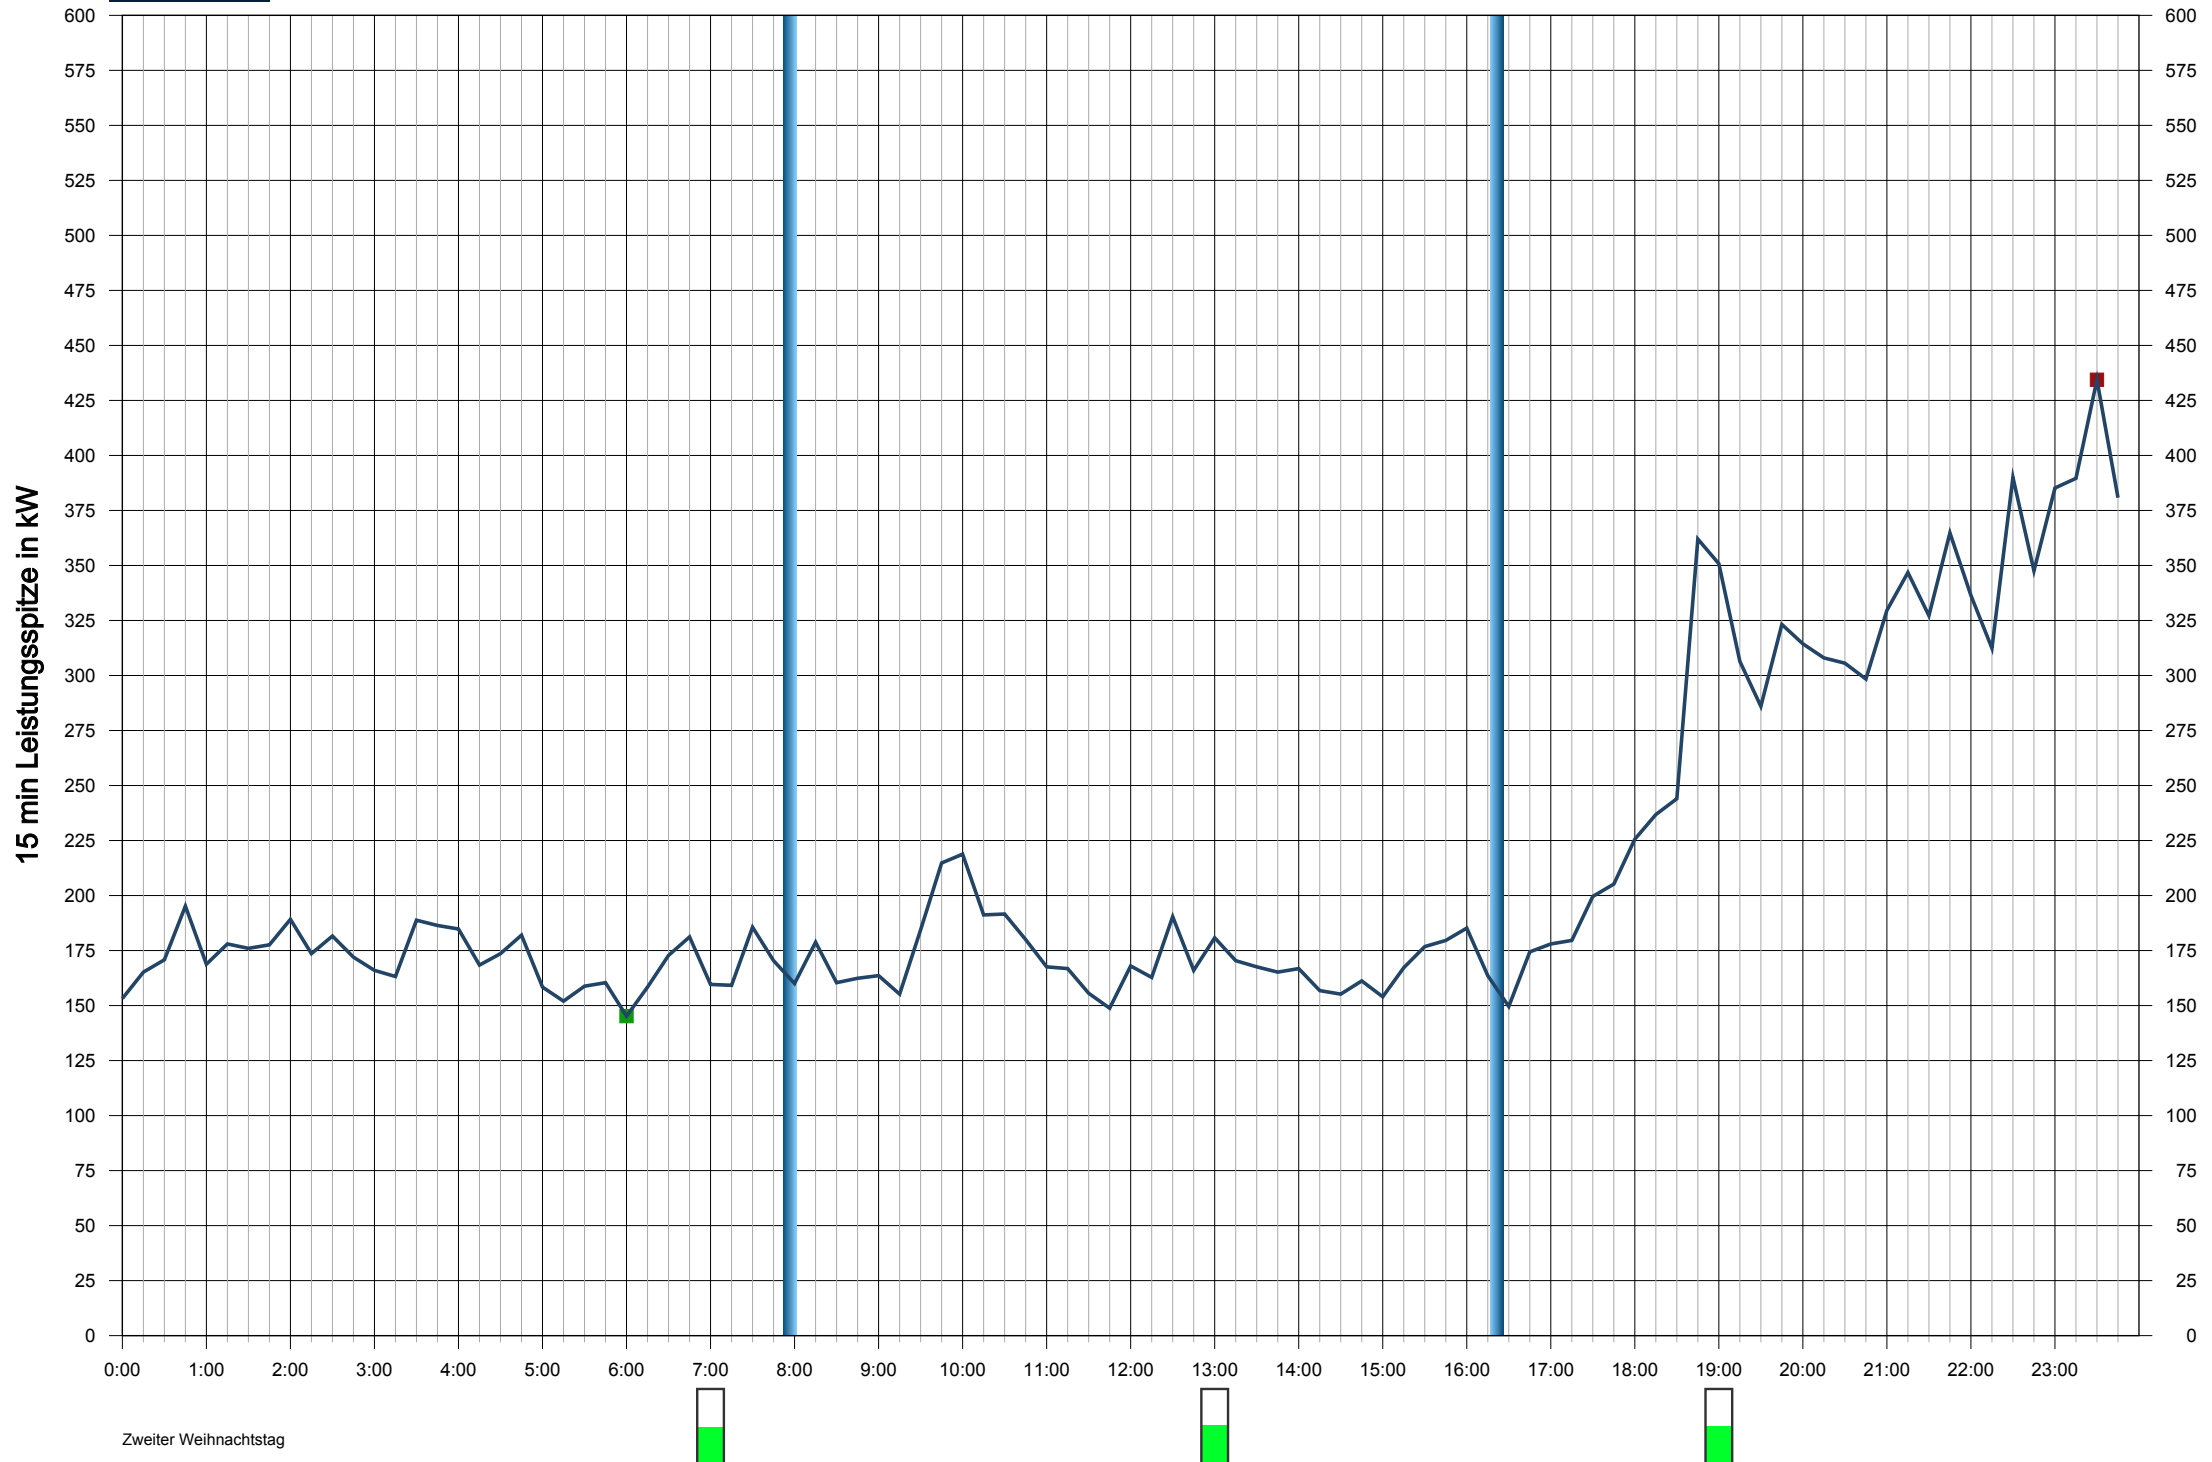

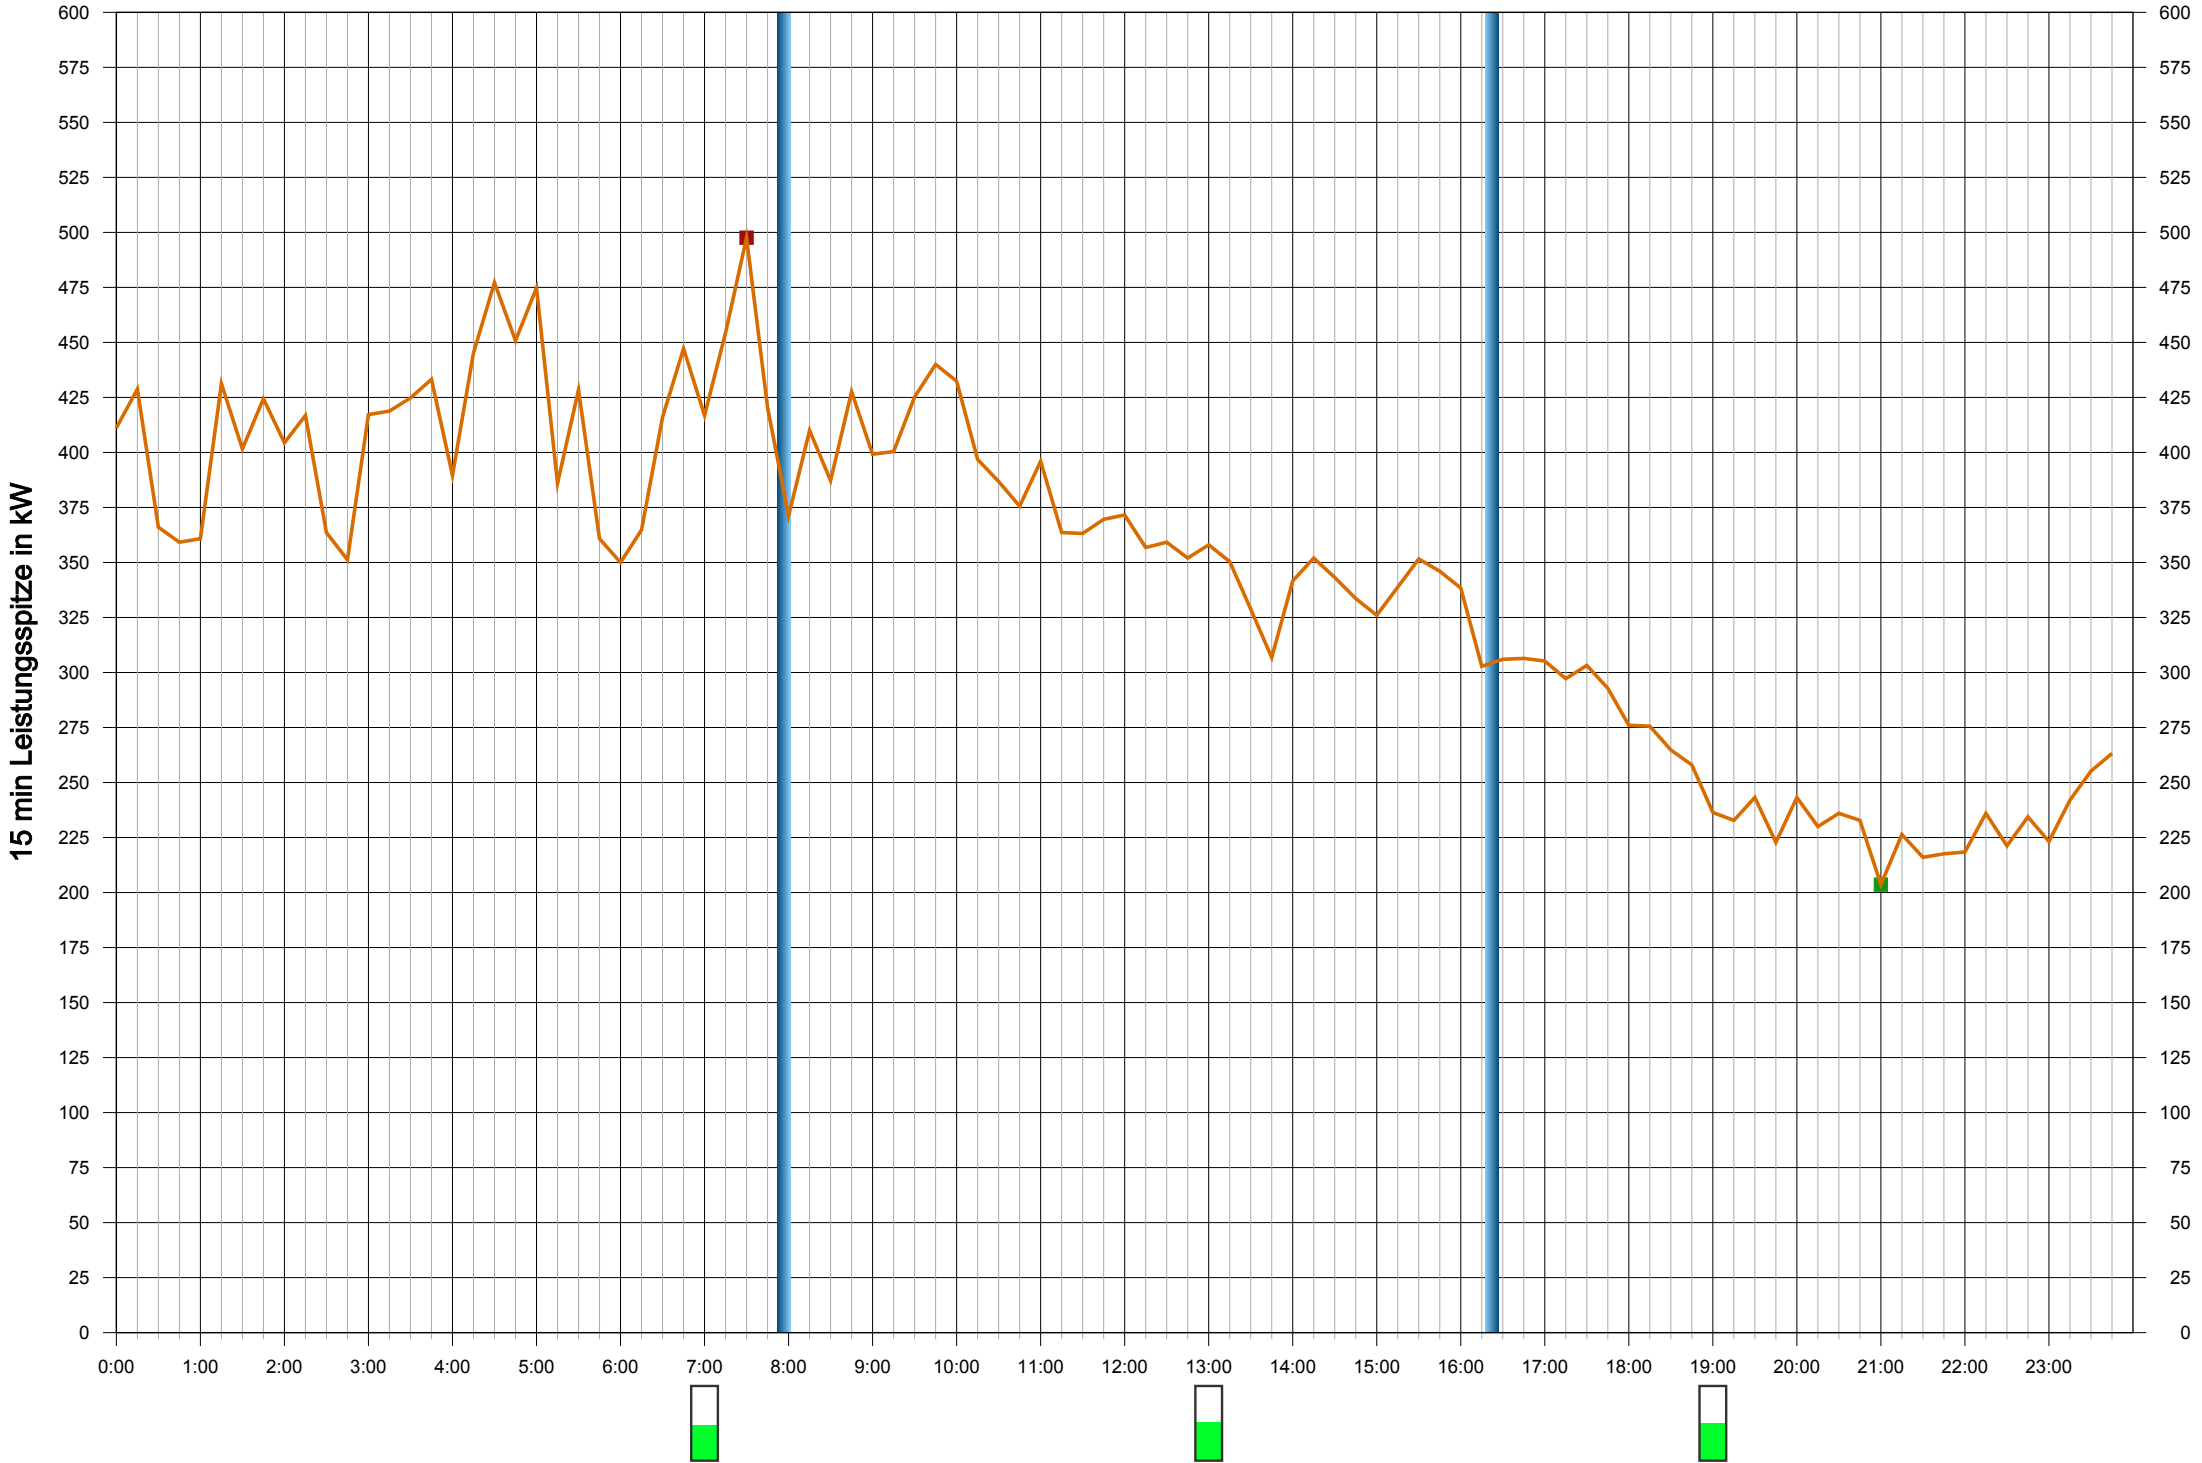

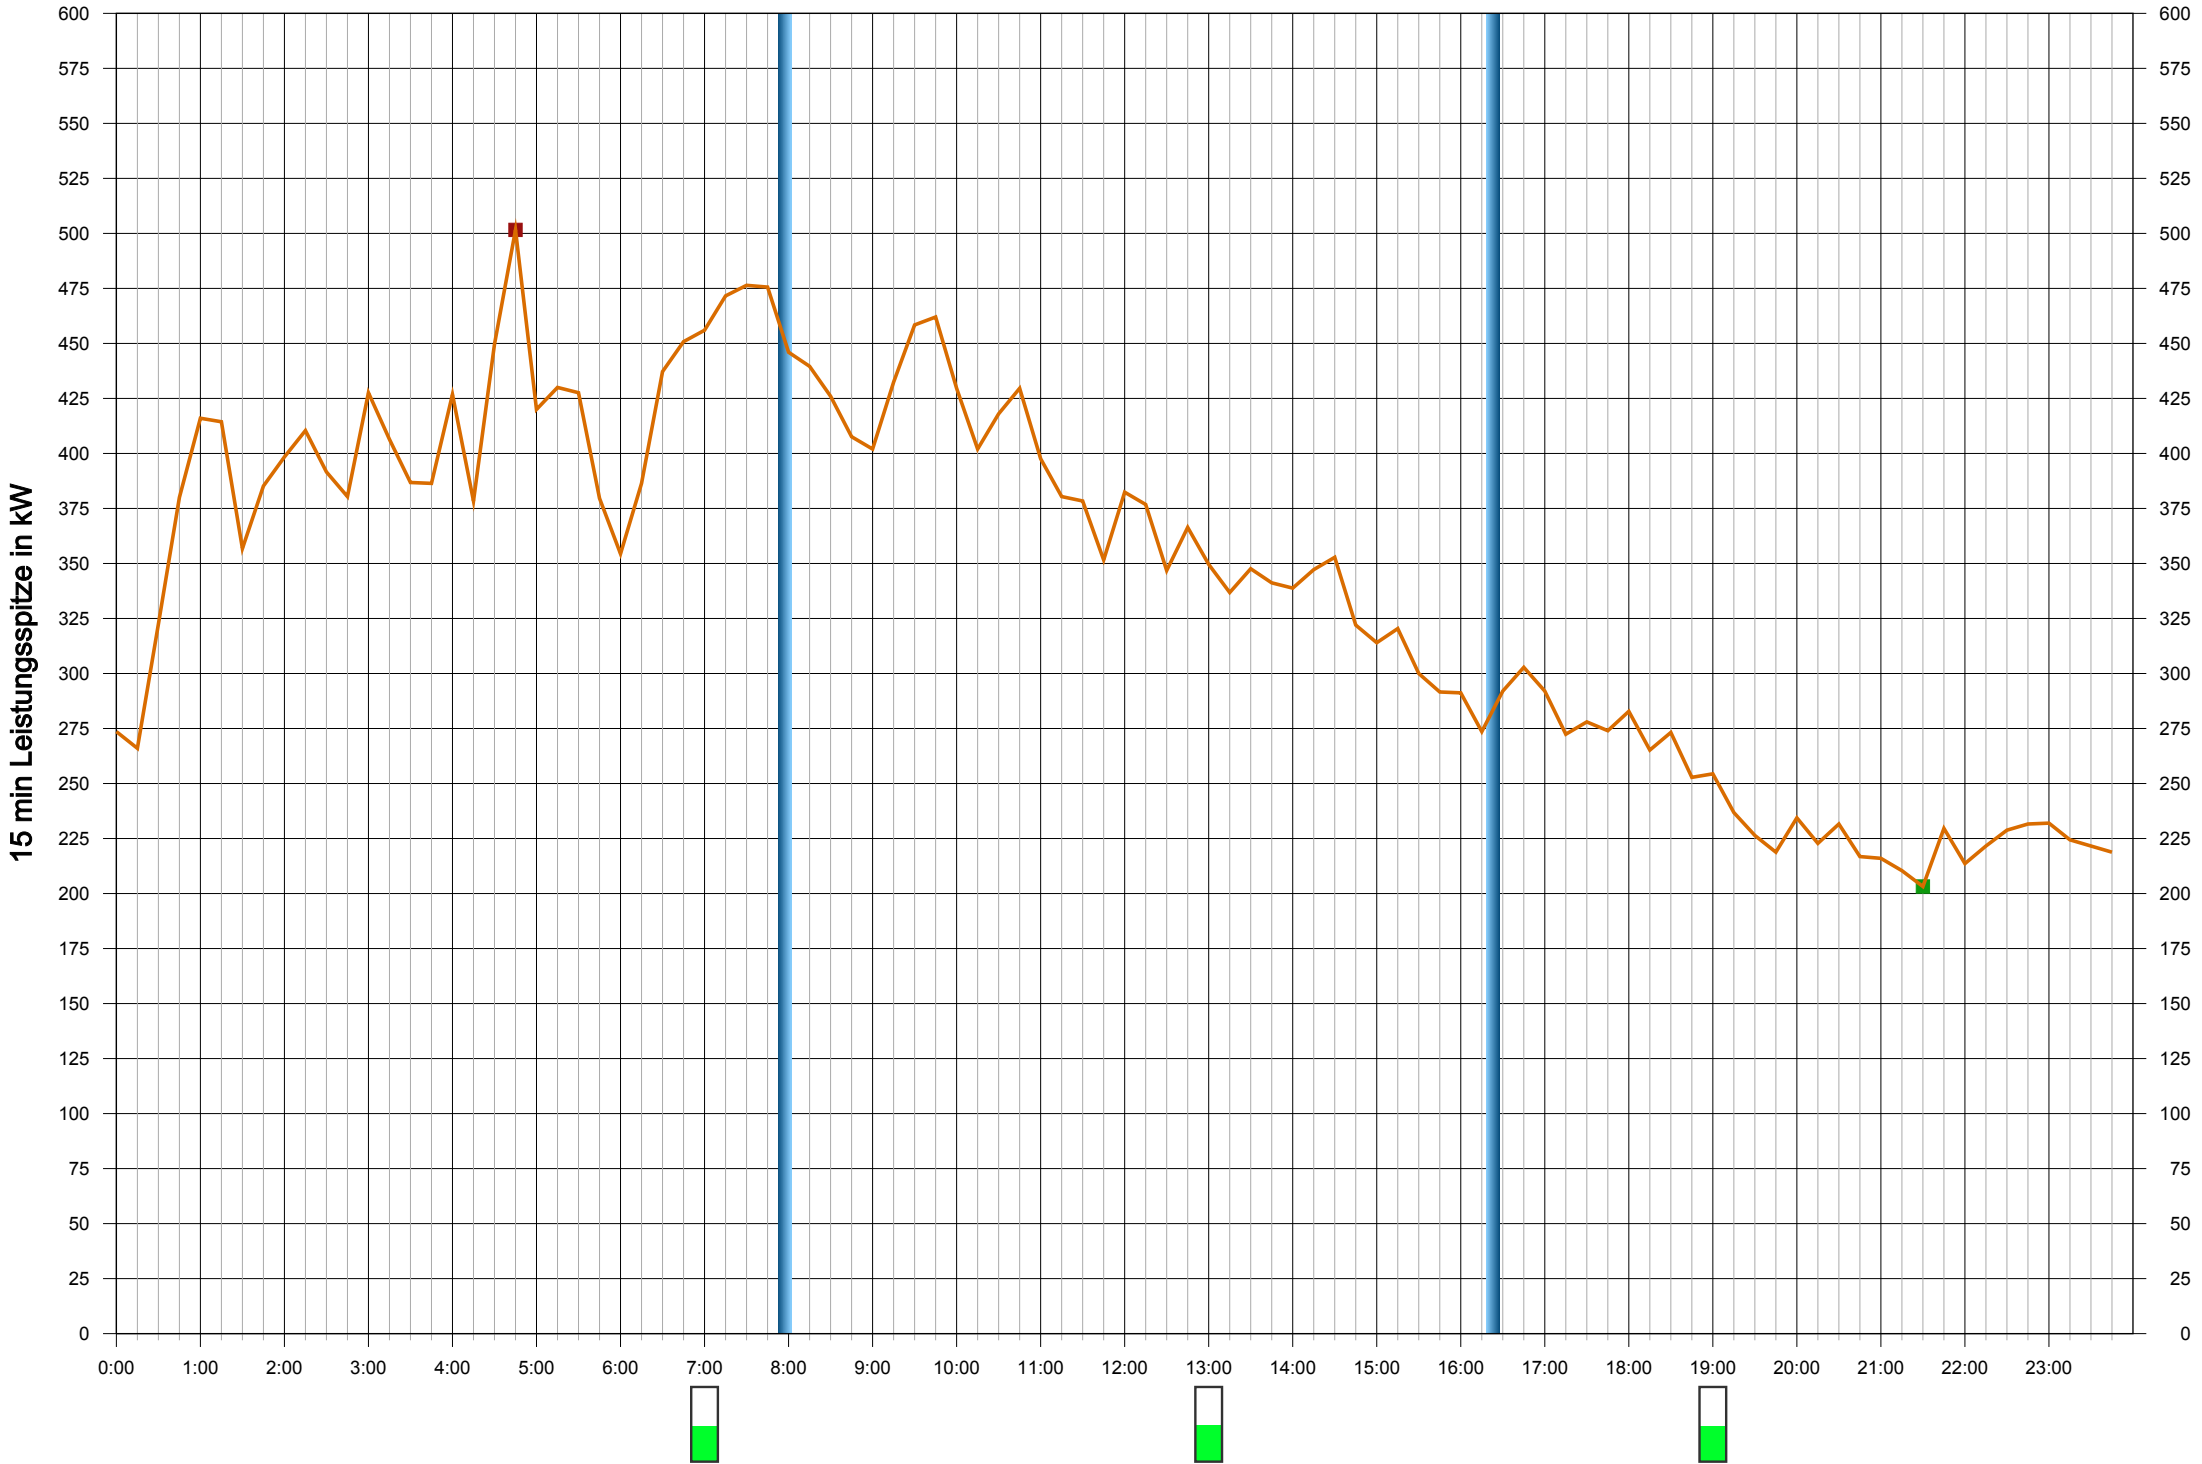


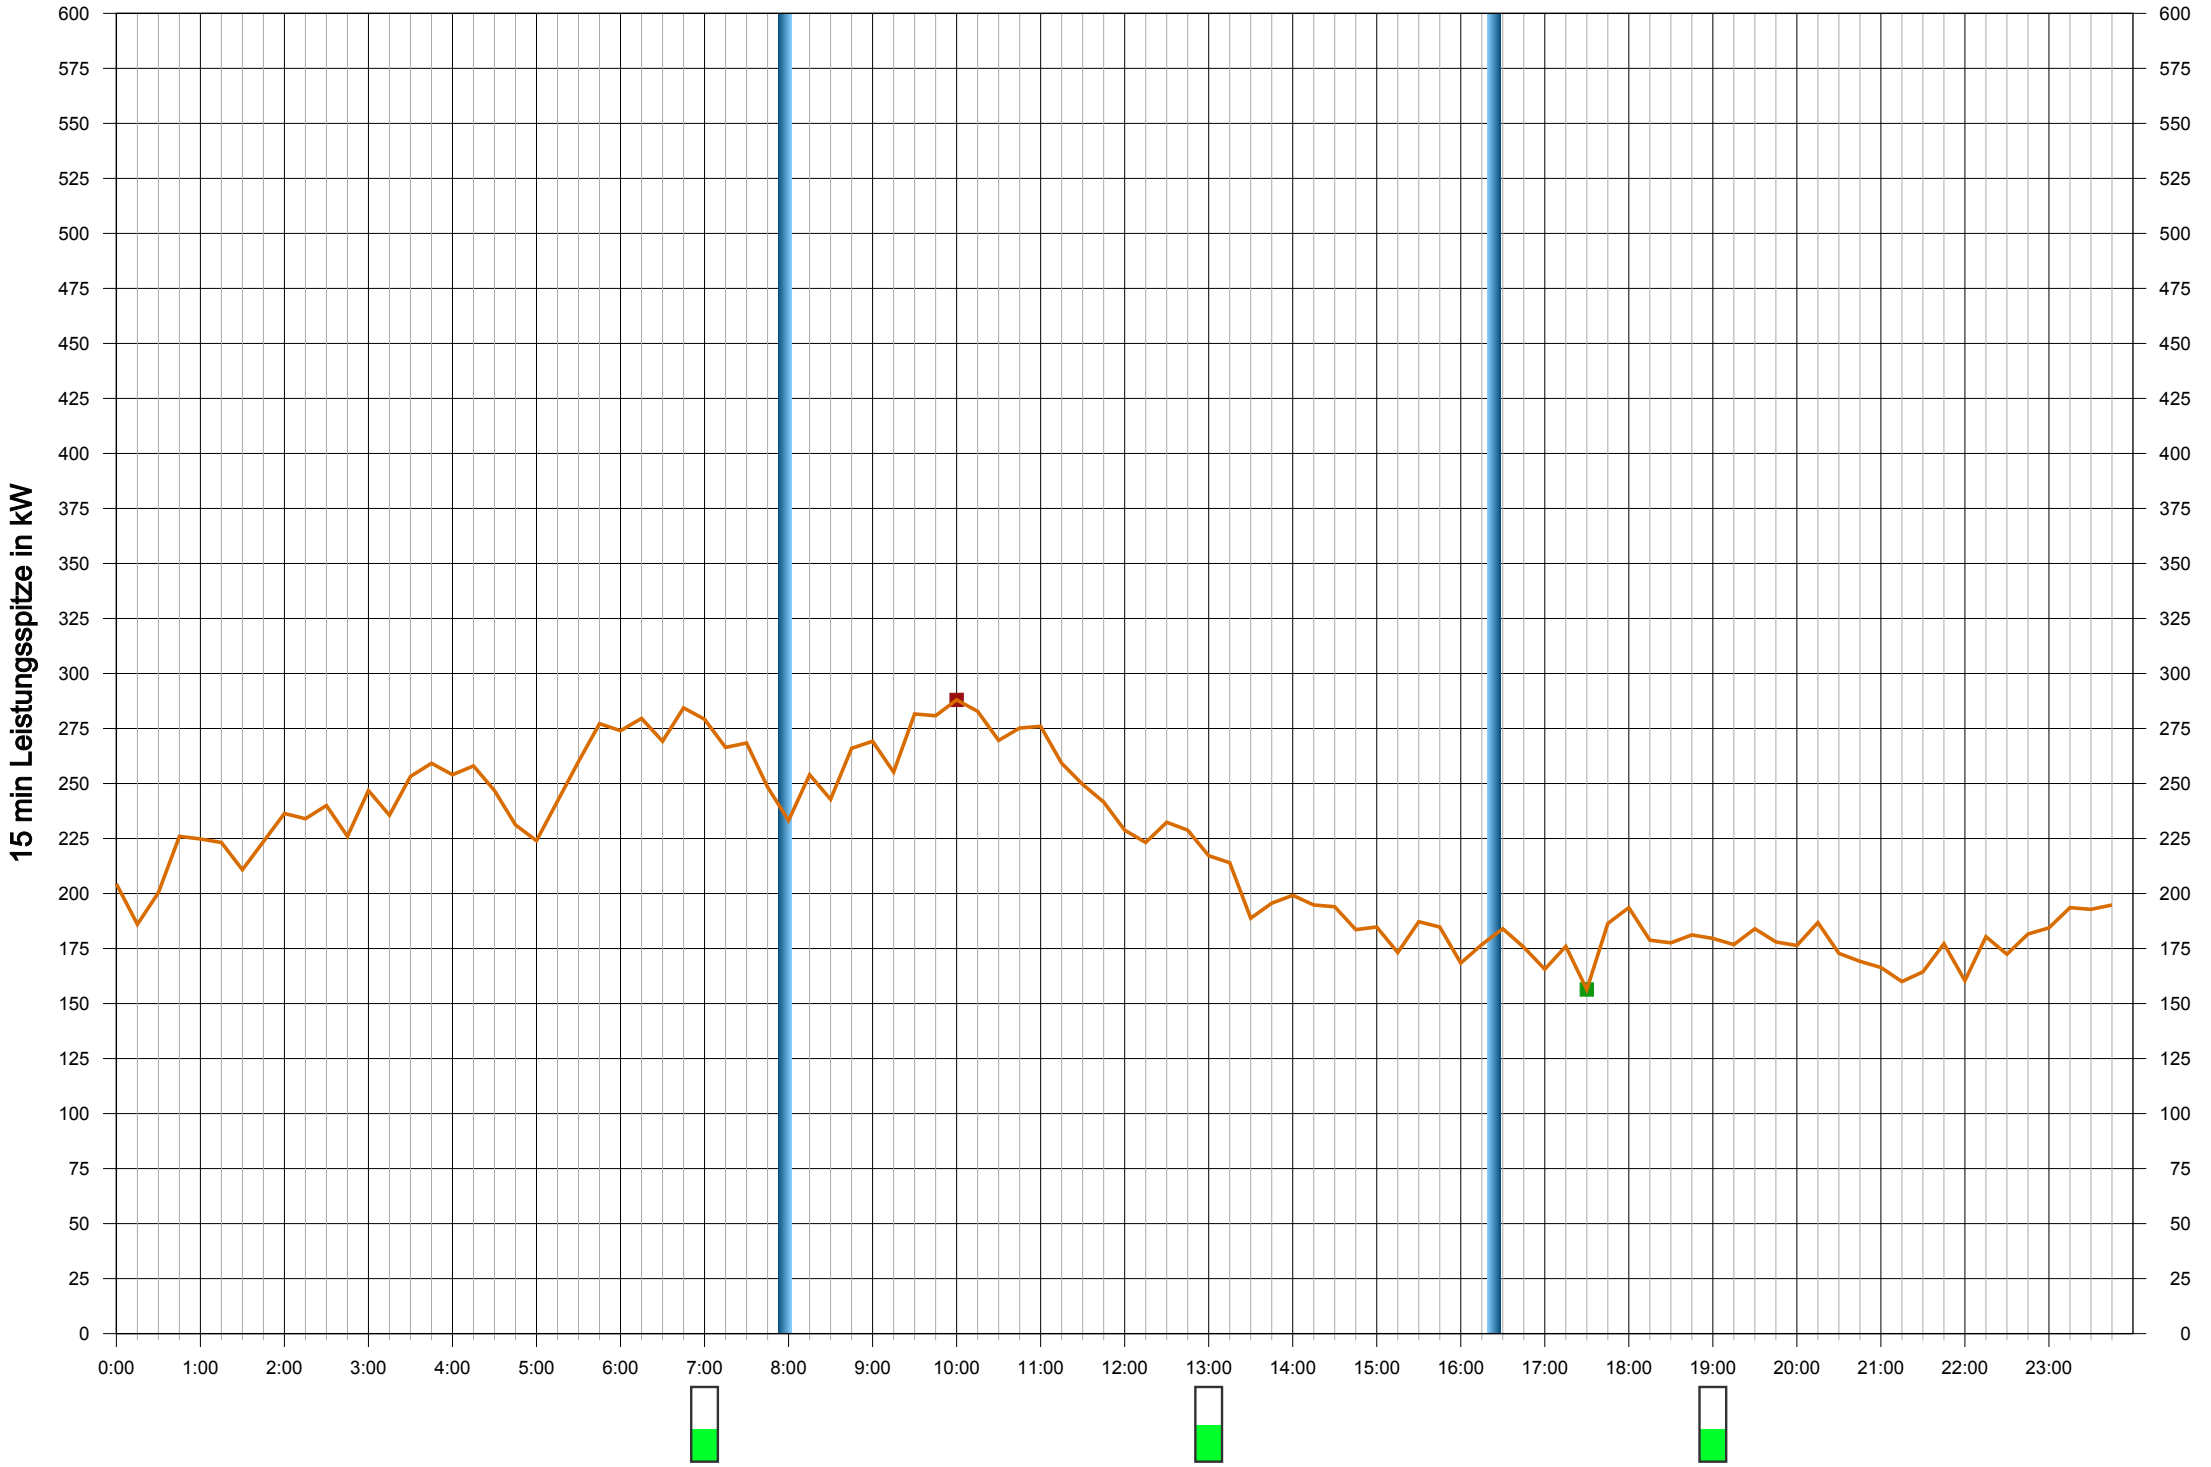

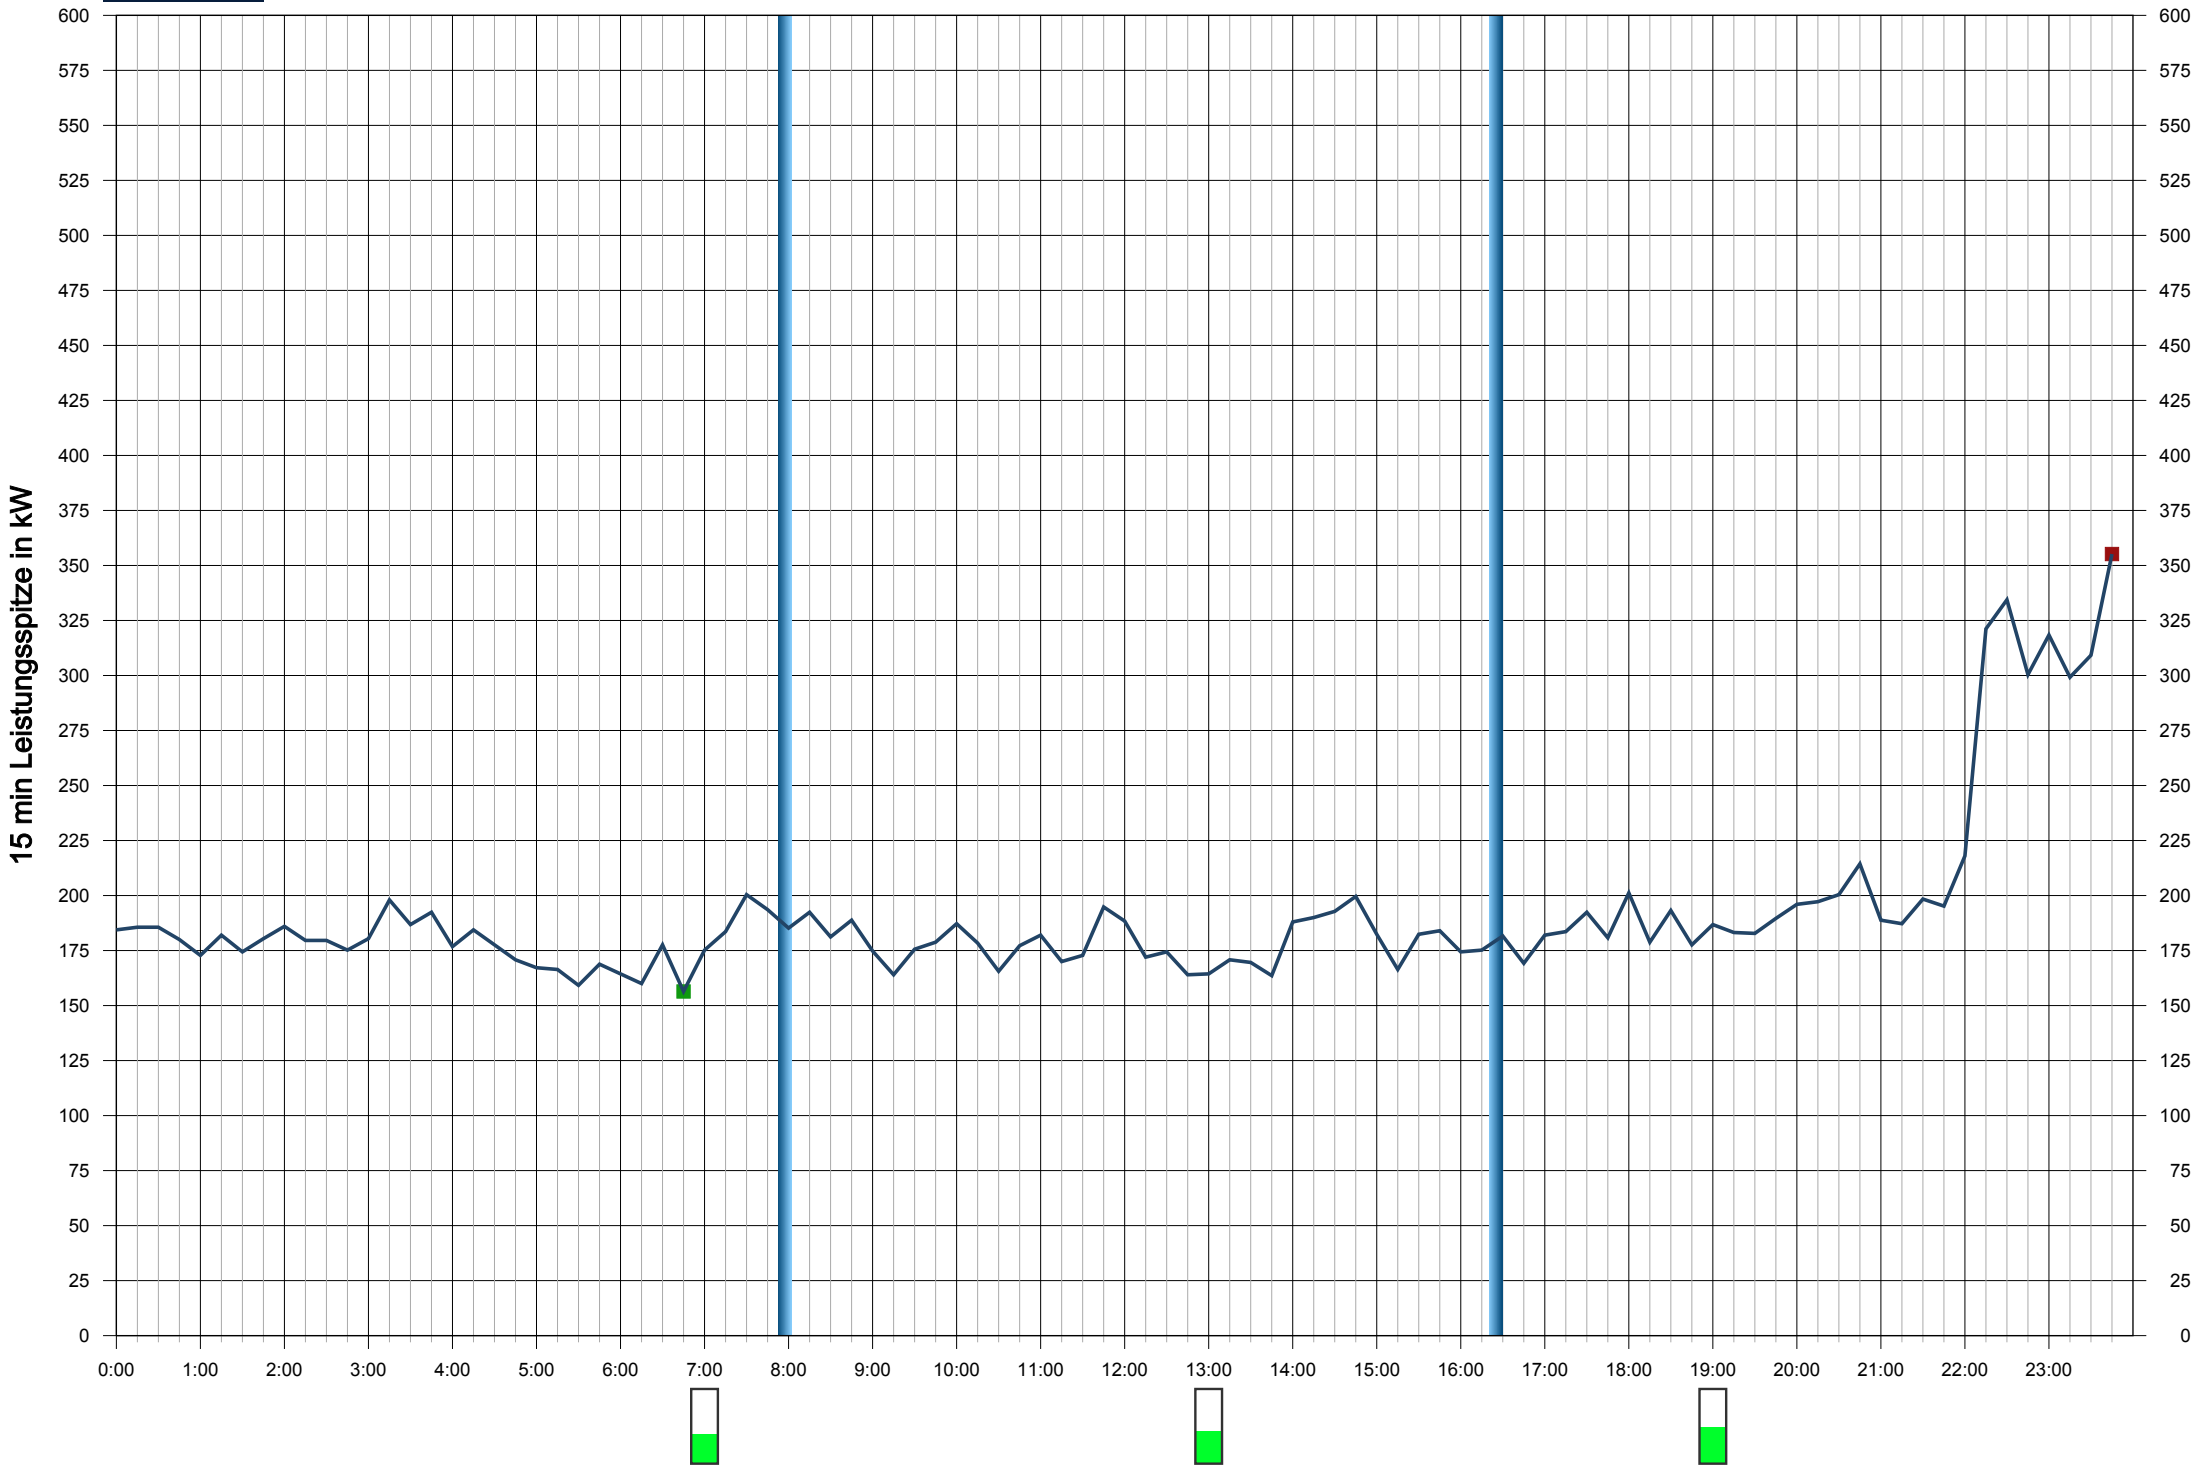

# Metzgerei Mustermann - Energielastverlauf Mo. 31.12.2012 (Woche 1 - 2013)


Tagesminimum: 206,8 kW, Tagesmittelwert: 313,9 kW, Tagesmaximum: 430,4 kW, Tagesbedarf: 7.533 kWh (1.055 €)

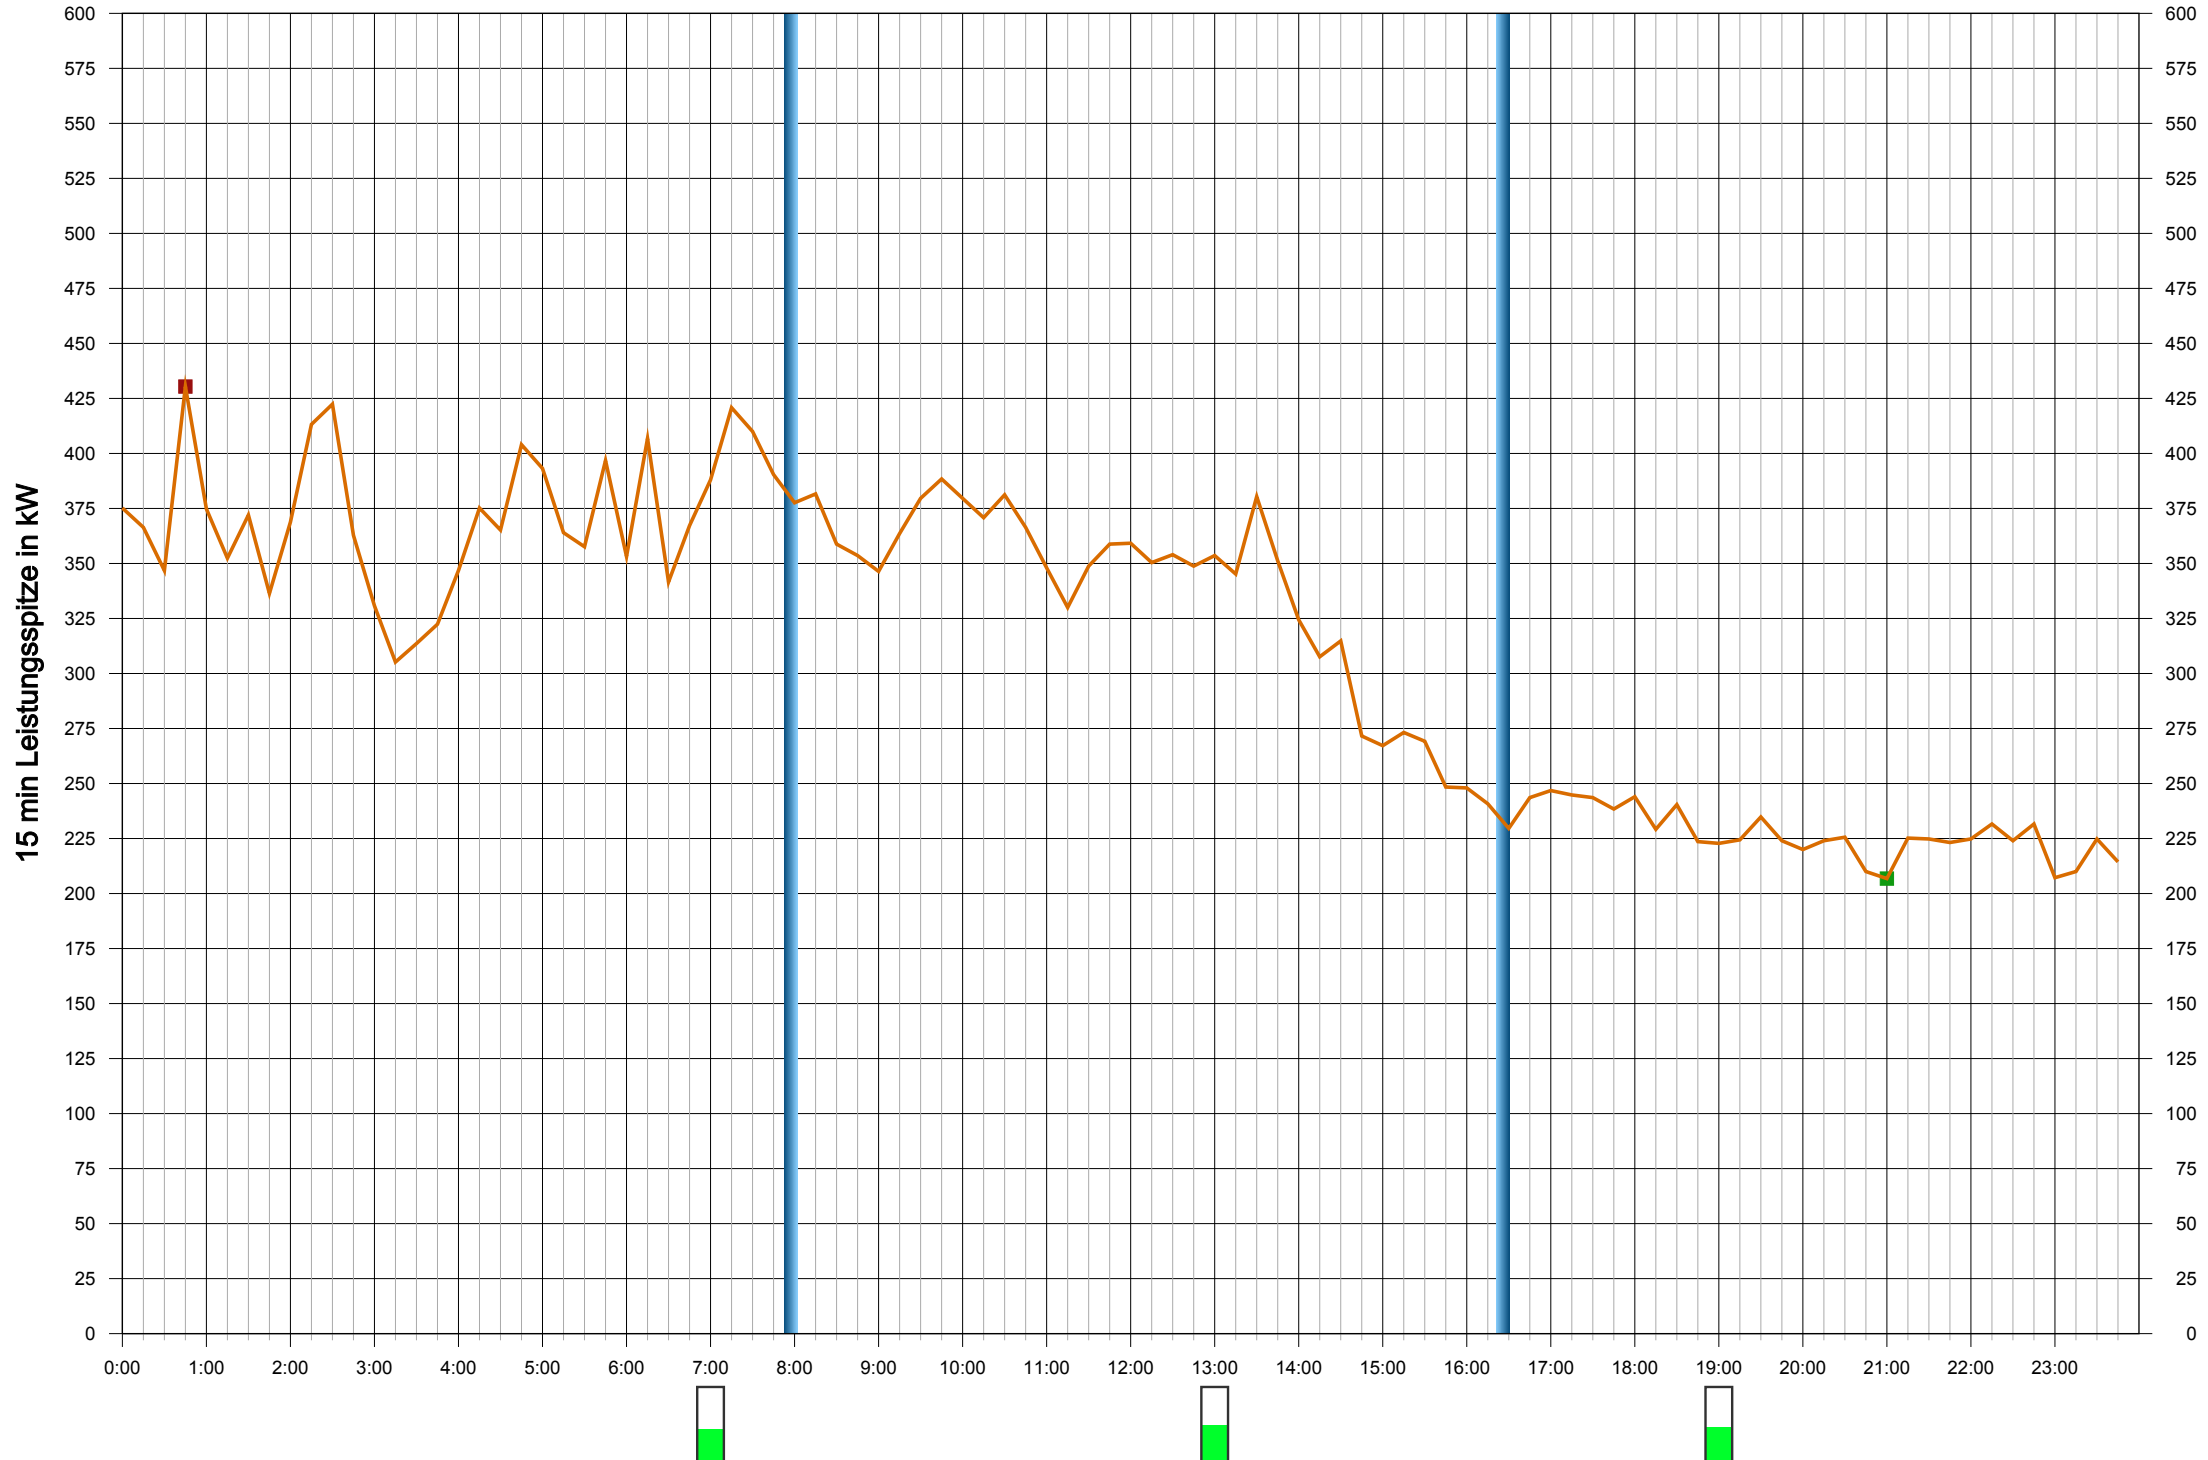



# Metzgerei Mustermann - Energiebedarf 2012 nach Monaten


Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

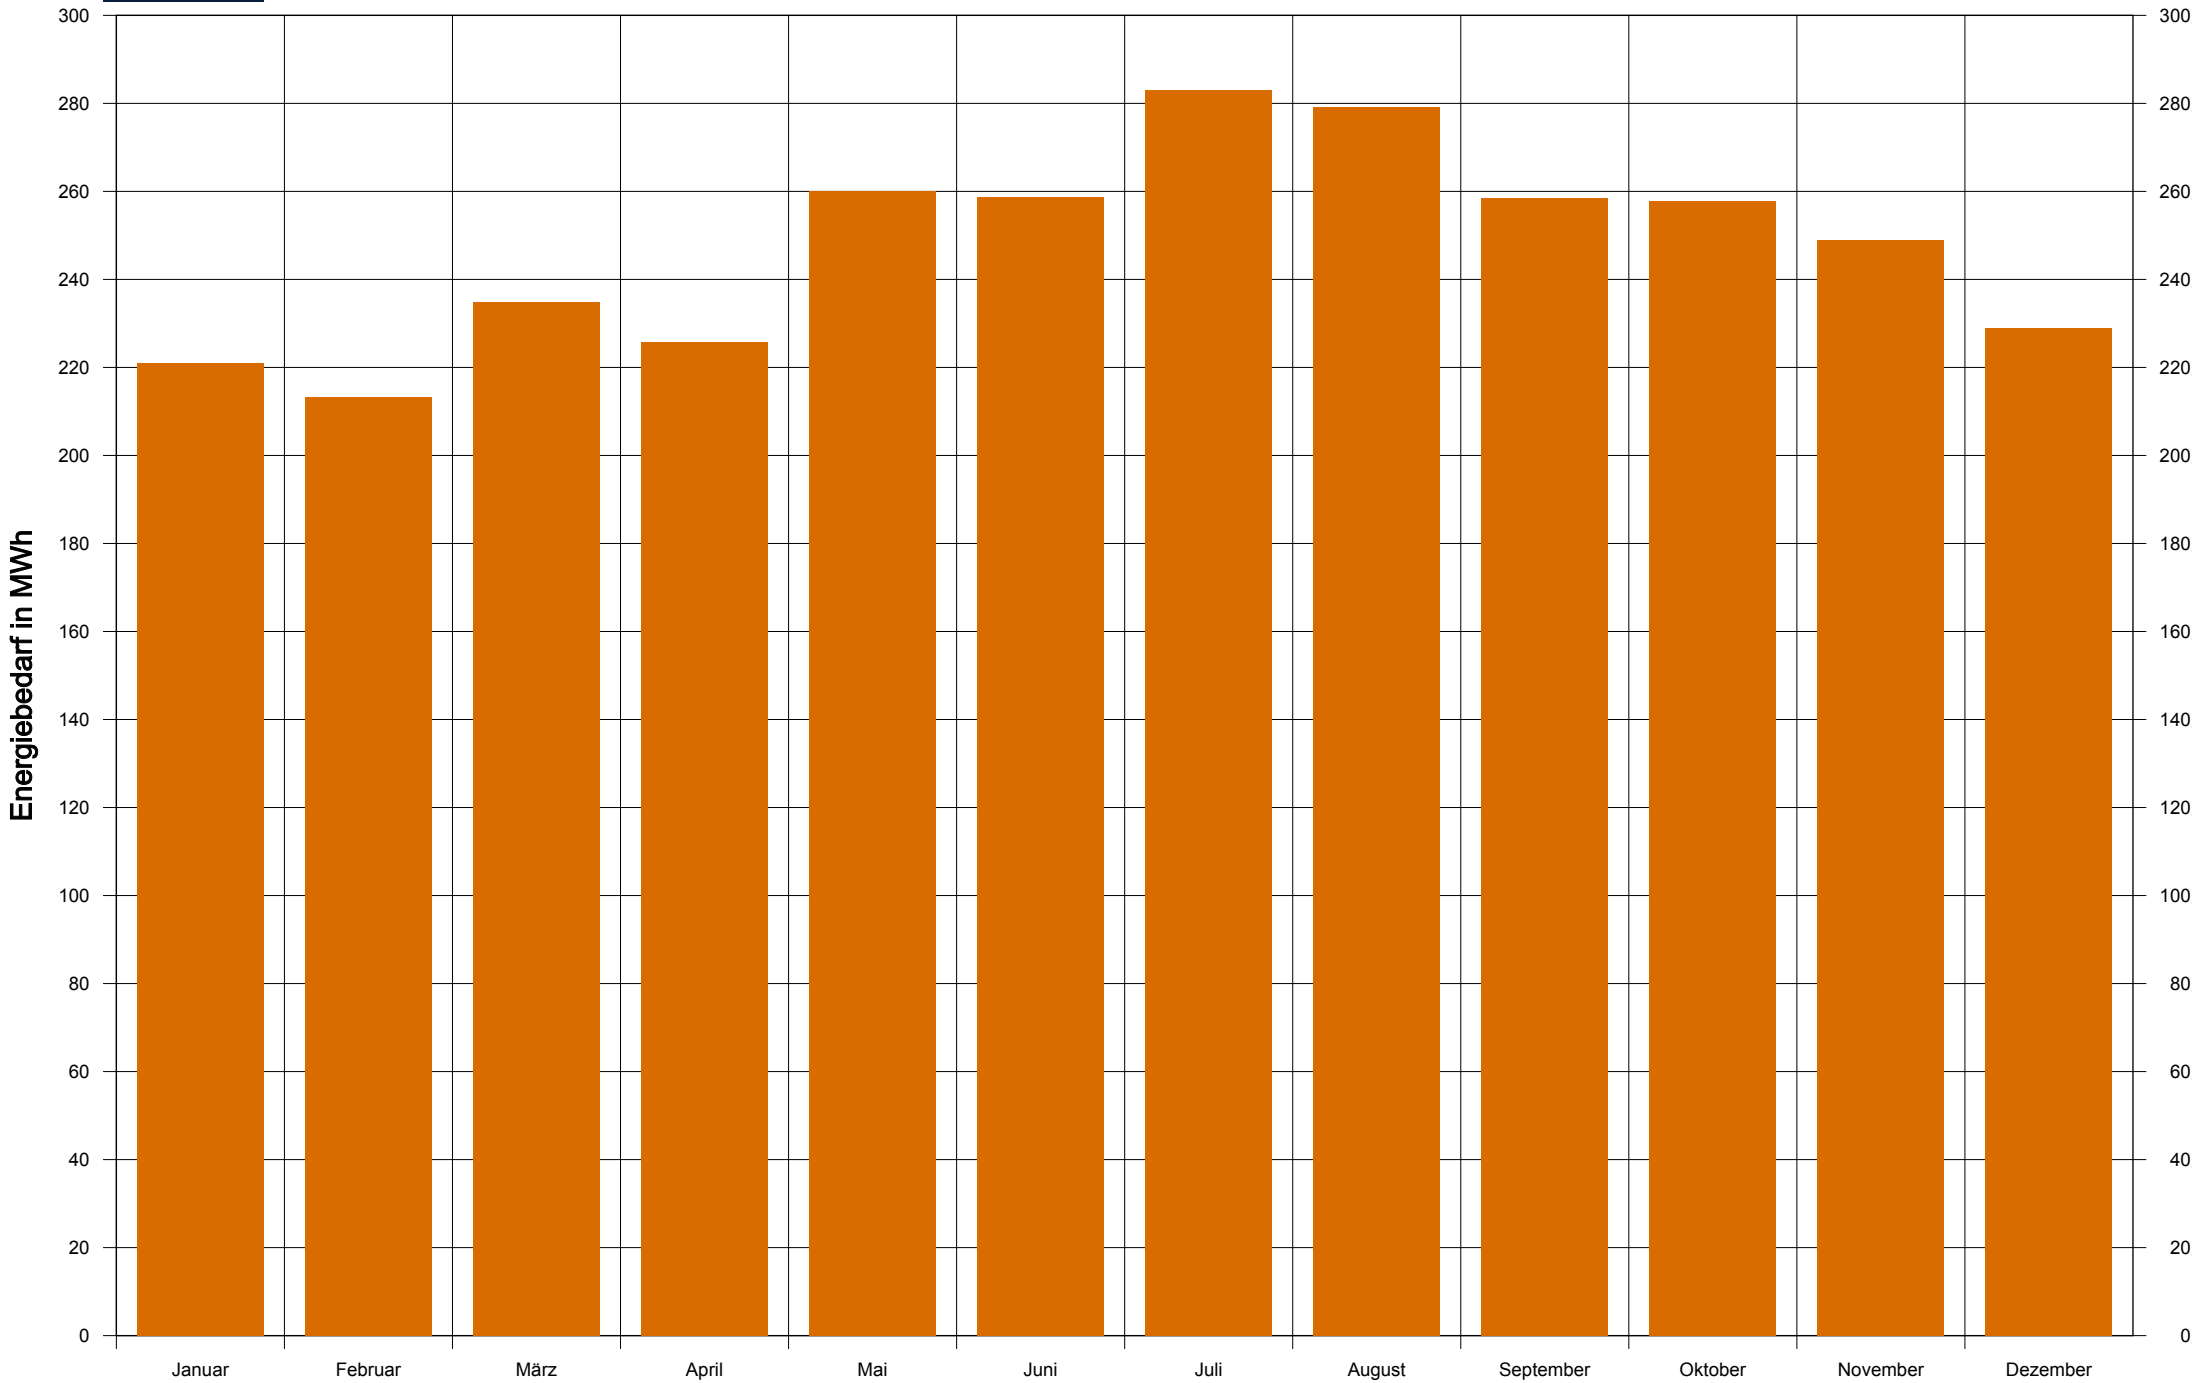

## Metzgerei Mustermann - Energiebedarf 2012 nach Monaten

Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

Monat	Energiebedarf (kWh)	Kosten (€)	Mittlerer Tagesbedarf (kWh)	Mittlerer Tagesbedarf (€)	Monatsminimum (kW)	Monatsmittelwert (kW)	Monatsmaximum (kW)
Jan	220.932	30.931	7.127	998	140,8	297,1	531,6
Feb	213.222	29.851	7.352	1.029	135,2	306,4	526,4
Mrz	234.731	32.862	7.572	1.060	149,2	315,9	528,4
Apr	225.813	31.614	7.527	1.054	135,2	313,6	534,0
Mai	259.984	36.398	8.387	1.174	172,4	349,4	550,0
Jun	258.713	36.220	8.624	1.207	0,0	359,3	590,0
Jul	283.056	39.628	9.131	1.278	181,2	380,5	595,6
Aug	279.139	39.079	9.004	1.261	184,8	375,2	588,0
Sep	258.470	36.186	8.616	1.206	177,2	359,0	560,8
Okt	257.737	36.083	8.314	1.164	172,0	346,0	535,2
Nov	248.970	34.856	8.299	1.162	173,6	345,8	536,4
Dez	228.908	32.047	7.384	1.034	138,4	307,7	538,4

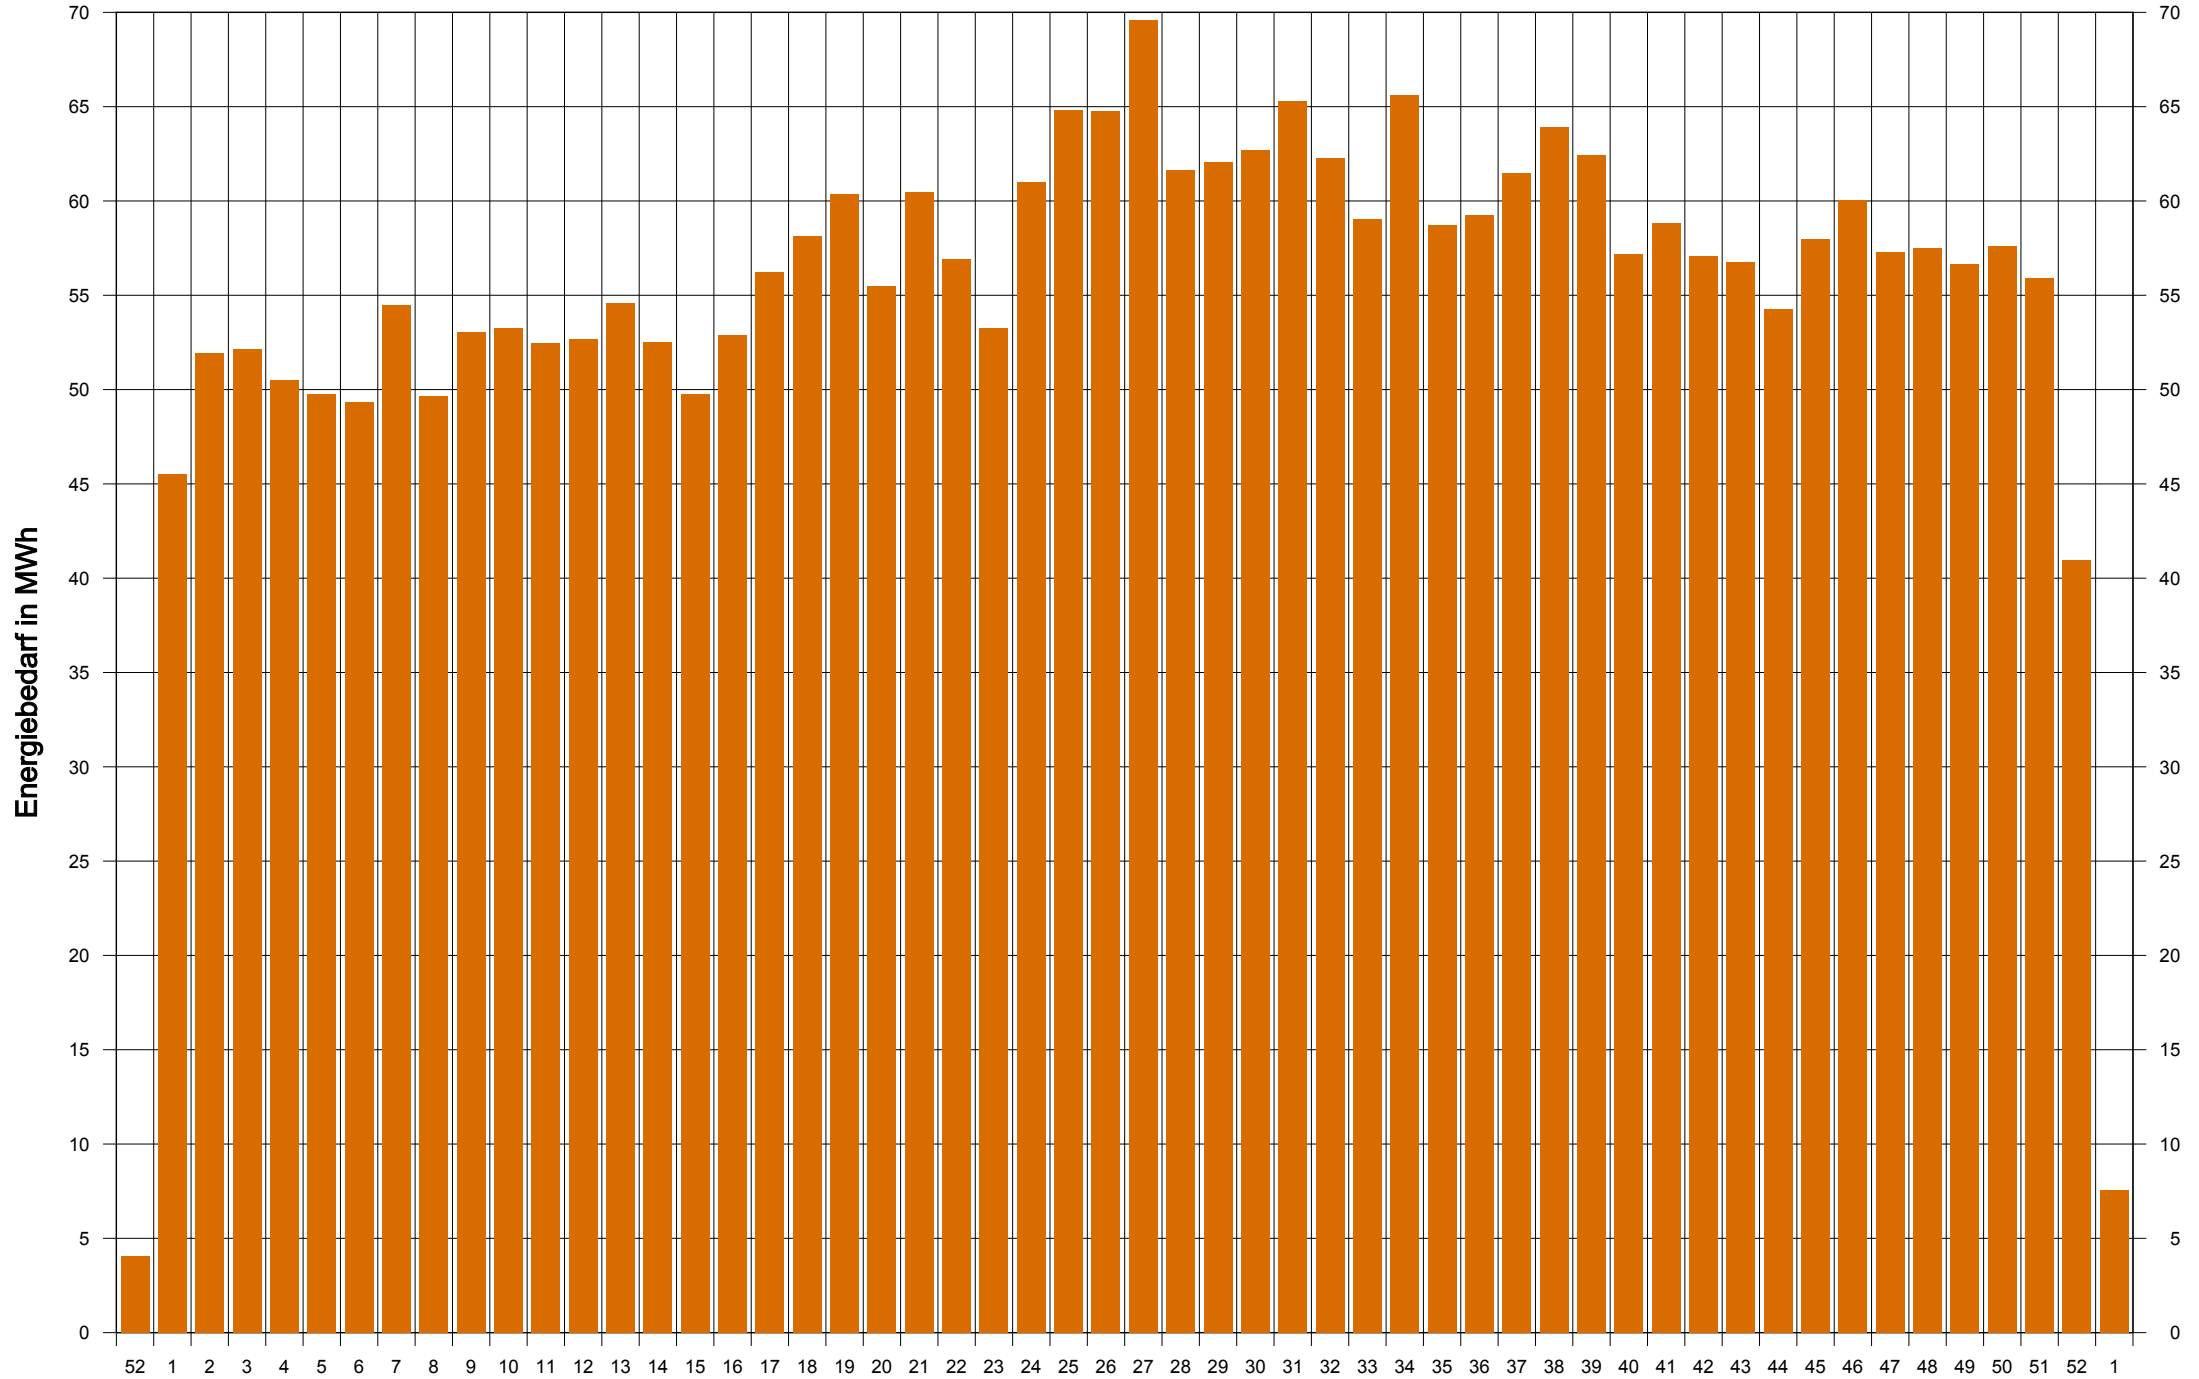


Woche	Energiebedarf (kWh)	Kosten (€)	Mittlerer Tagesbedarf (kWh)	Mittlerer Tagesbedarf (€)	Wochenminimum (kW)	Wochenmittelwert (kW)	Wochenmaximum (kW)
52	4.078	571	4.078	571	141,2	171,7	226,8
01	45.517	6.372	6.502	910	141,2	270,9	501,2
02	51.916	7.268	7.417	1.038	165,2	309,0	510,4
03	52.141	7.300	7.449	1.043	140,8	310,4	531,6
04	50.500	7.070	7.214	1.010	157,2	300,6	507,6
05	49.757	6.966	7.108	995	145,6	296,2	506,0
06	49.331	6.906	7.047	987	135,2	293,6	505,6
07	54.493	7.629	7.785	1.090	167,2	324,4	507,2
08	49.636	6.949	7.091	993	145,6	295,5	526,4
09	53.070	7.430	7.581	1.061	149,2	315,9	524,8
10	53.282	7.460	7.612	1.066	157,2	317,2	528,4
11	52.489	7.348	7.498	1.050	150,0	312,4	505,6
12	52.676	7.375	7.525	1.054	154,8	315,4	501,6
13	54.593	7.643	7.799	1.092	153,6	325,0	513,2
14	52.506	7.351	7.501	1.050	135,2	312,5	524,0
15	49.767	6.967	7.110	995	138,8	296,2	498,0
16	52.886	7.404	7.555	1.058	158,0	314,8	520,8
17	56.222	7.871	8.032	1.124	180,0	334,7	530,4

Woche	Energiebedarf (kWh)	Kosten (€)	Mittlerer Tagesbedarf (kWh)	Mittlerer Tagesbedarf (€)	Wochenminimum (kW)	Wochenmittelwert (kW)	Wochenmaximum (kW)
18	58.128	8.138	8.304	1.163	189,6	346,0	534,0
19	60.359	8.450	8.623	1.207	191,6	359,3	545,6
20	55.497	7.770	7.928	1.110	179,2	330,3	537,2
21	60.475	8.467	8.639	1.210	176,8	360,0	550,0
22	56.924	7.969	8.132	1.138	172,4	338,8	535,6
23	53.258	7.456	7.608	1.065	173,6	317,0	545,2
24	61.021	8.543	8.717	1.220	220,4	363,2	541,6
25	64.827	9.076	9.261	1.297	0,0	385,9	590,0
26	64.786	9.070	9.255	1.296	249,6	385,6	554,0
27	69.569	9.740	9.938	1.391	223,6	414,1	595,6
28	61.632	8.628	8.804	1.233	181,2	366,9	549,6
29	62.038	8.685	8.863	1.241	190,0	369,3	547,2
30	62.670	8.774	8.953	1.253	208,4	373,0	561,6
31	65.311	9.144	9.330	1.306	214,0	388,8	546,4
32	62.261	8.717	8.894	1.245	194,0	370,6	562,4
33	59.010	8.261	8.430	1.180	198,8	351,3	544,0
34	65.602	9.184	9.372	1.312	184,8	390,5	588,0
35	58.708	8.219	8.387	1.174	177,2	349,5	528,4

Woche	Energiebedarf (kWh)	Kosten (€)	Mittlerer Tagesbedarf (kWh)	Mittlerer Tagesbedarf (€)	Wochenminimum (kW)	Wochenmittelwert (kW)	Wochenmaximum (kW)
36	59.263	8.297	8.466	1.185	189,6	352,8	532,0
37	61.501	8.610	8.786	1.230	204,0	366,1	535,2
38	63.939	8.951	9.134	1.279	187,6	380,6	560,8
39	62.421	8.739	8.917	1.248	197,6	371,6	560,0
40	57.158	8.002	8.165	1.143	189,6	340,2	535,2
41	58.841	8.238	8.406	1.177	198,4	350,2	532,0
42	57.096	7.993	8.157	1.142	179,6	339,9	528,0
43	56.770	7.948	8.110	1.135	172,0	335,9	530,4
44	54.280	7.599	7.754	1.086	186,4	323,1	518,4
45	57.954	8.114	8.279	1.159	182,0	345,0	526,0
46	60.062	8.409	8.580	1.201	180,8	357,5	536,0
47	57.289	8.020	8.184	1.146	173,6	341,0	532,0
48	57.490	8.049	8.213	1.150	156,4	342,2	536,4
49	56.676	7.935	8.097	1.134	178,0	337,4	528,8
50	57.611	8.066	8.230	1.152	176,4	342,9	529,6
51	55.893	7.825	7.985	1.118	153,6	332,7	538,4
52	40.963	5.735	5.852	819	138,4	243,8	501,6
01	7.533	1.055	7.533	1.055	206,8	313,9	430,4

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Energiebedarf nach Kalenderwochen und Tagen)


Minimaler Tagesbedarf: 3.899 kWh, Mittlerer Tagesbedarf: 8.114 kWh, Maximaler Tagesbedarf: 11.644 kWh, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

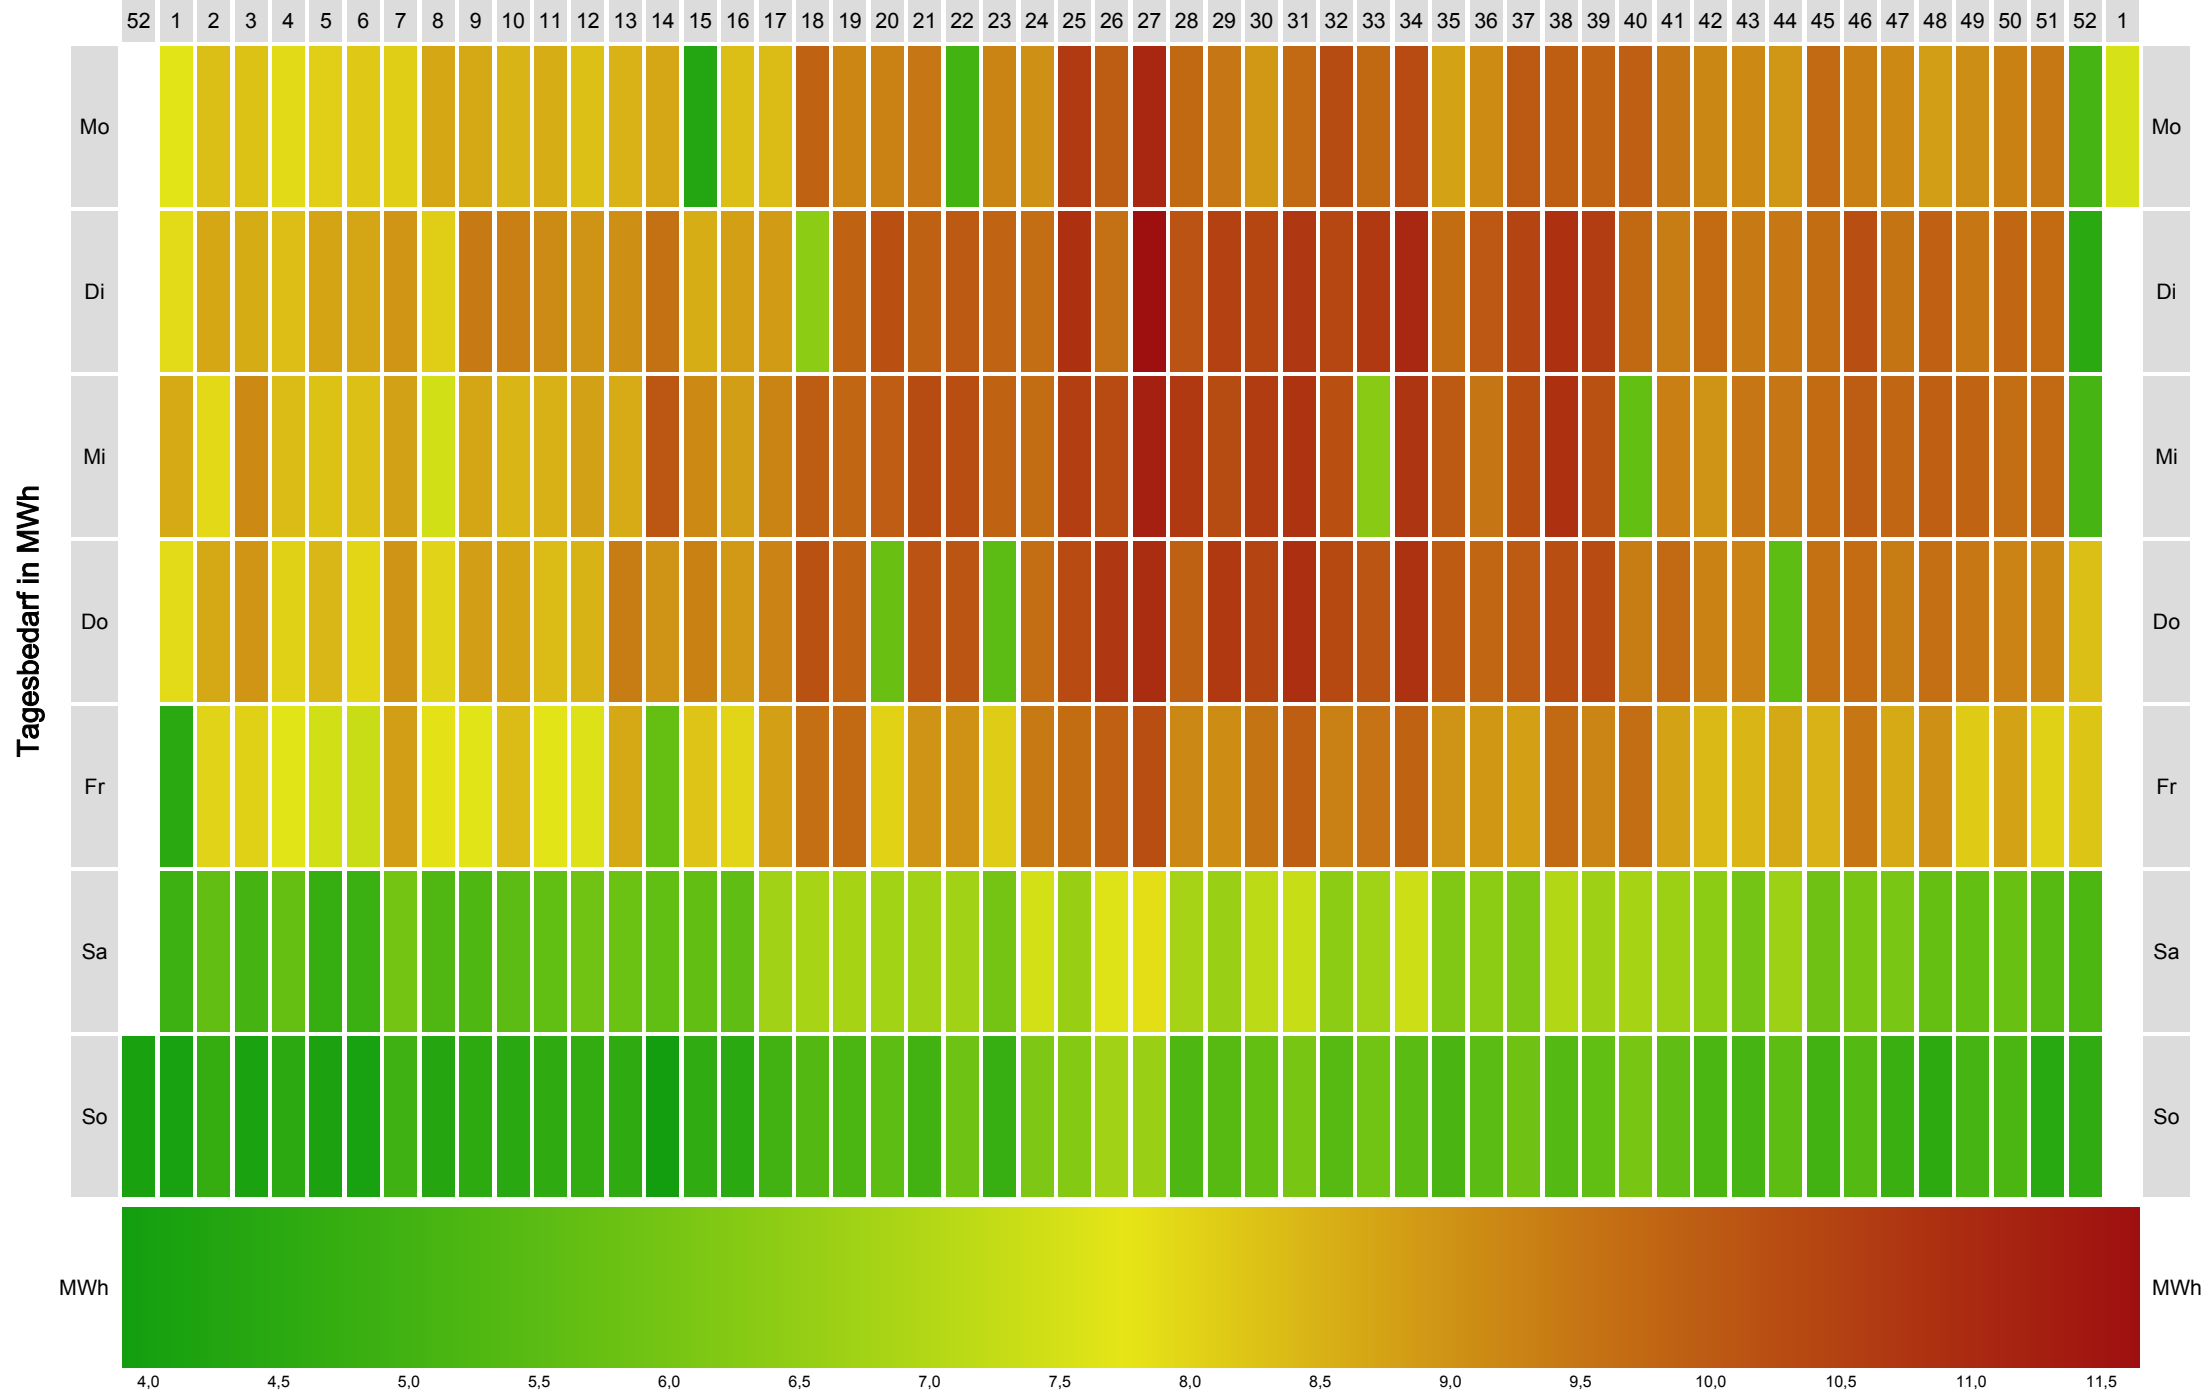

Feiertage: 1.1. Neujahrstag, 6.1. Heilige Drei Könige, 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag, 1.5. Tag der Arbeit, 17.5. Christi Himmelfahrt, 28.5. Pfingstmontag, 7.6. Fronleichnam, 3.10. Tag der Deutschen Einheit, 1.11. Allerheiligen, 25.12. Erster Weihnachtstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag

# Metzgerei Mustermann - Energiebedarf Januar 2012


Monatsminimum: 140,8 kW, Monatsmittelwert: 297,1 kW, Monatsmaximum: 531,6 kW, Monatsbedarf: 220.932 kWh (30.931 €)

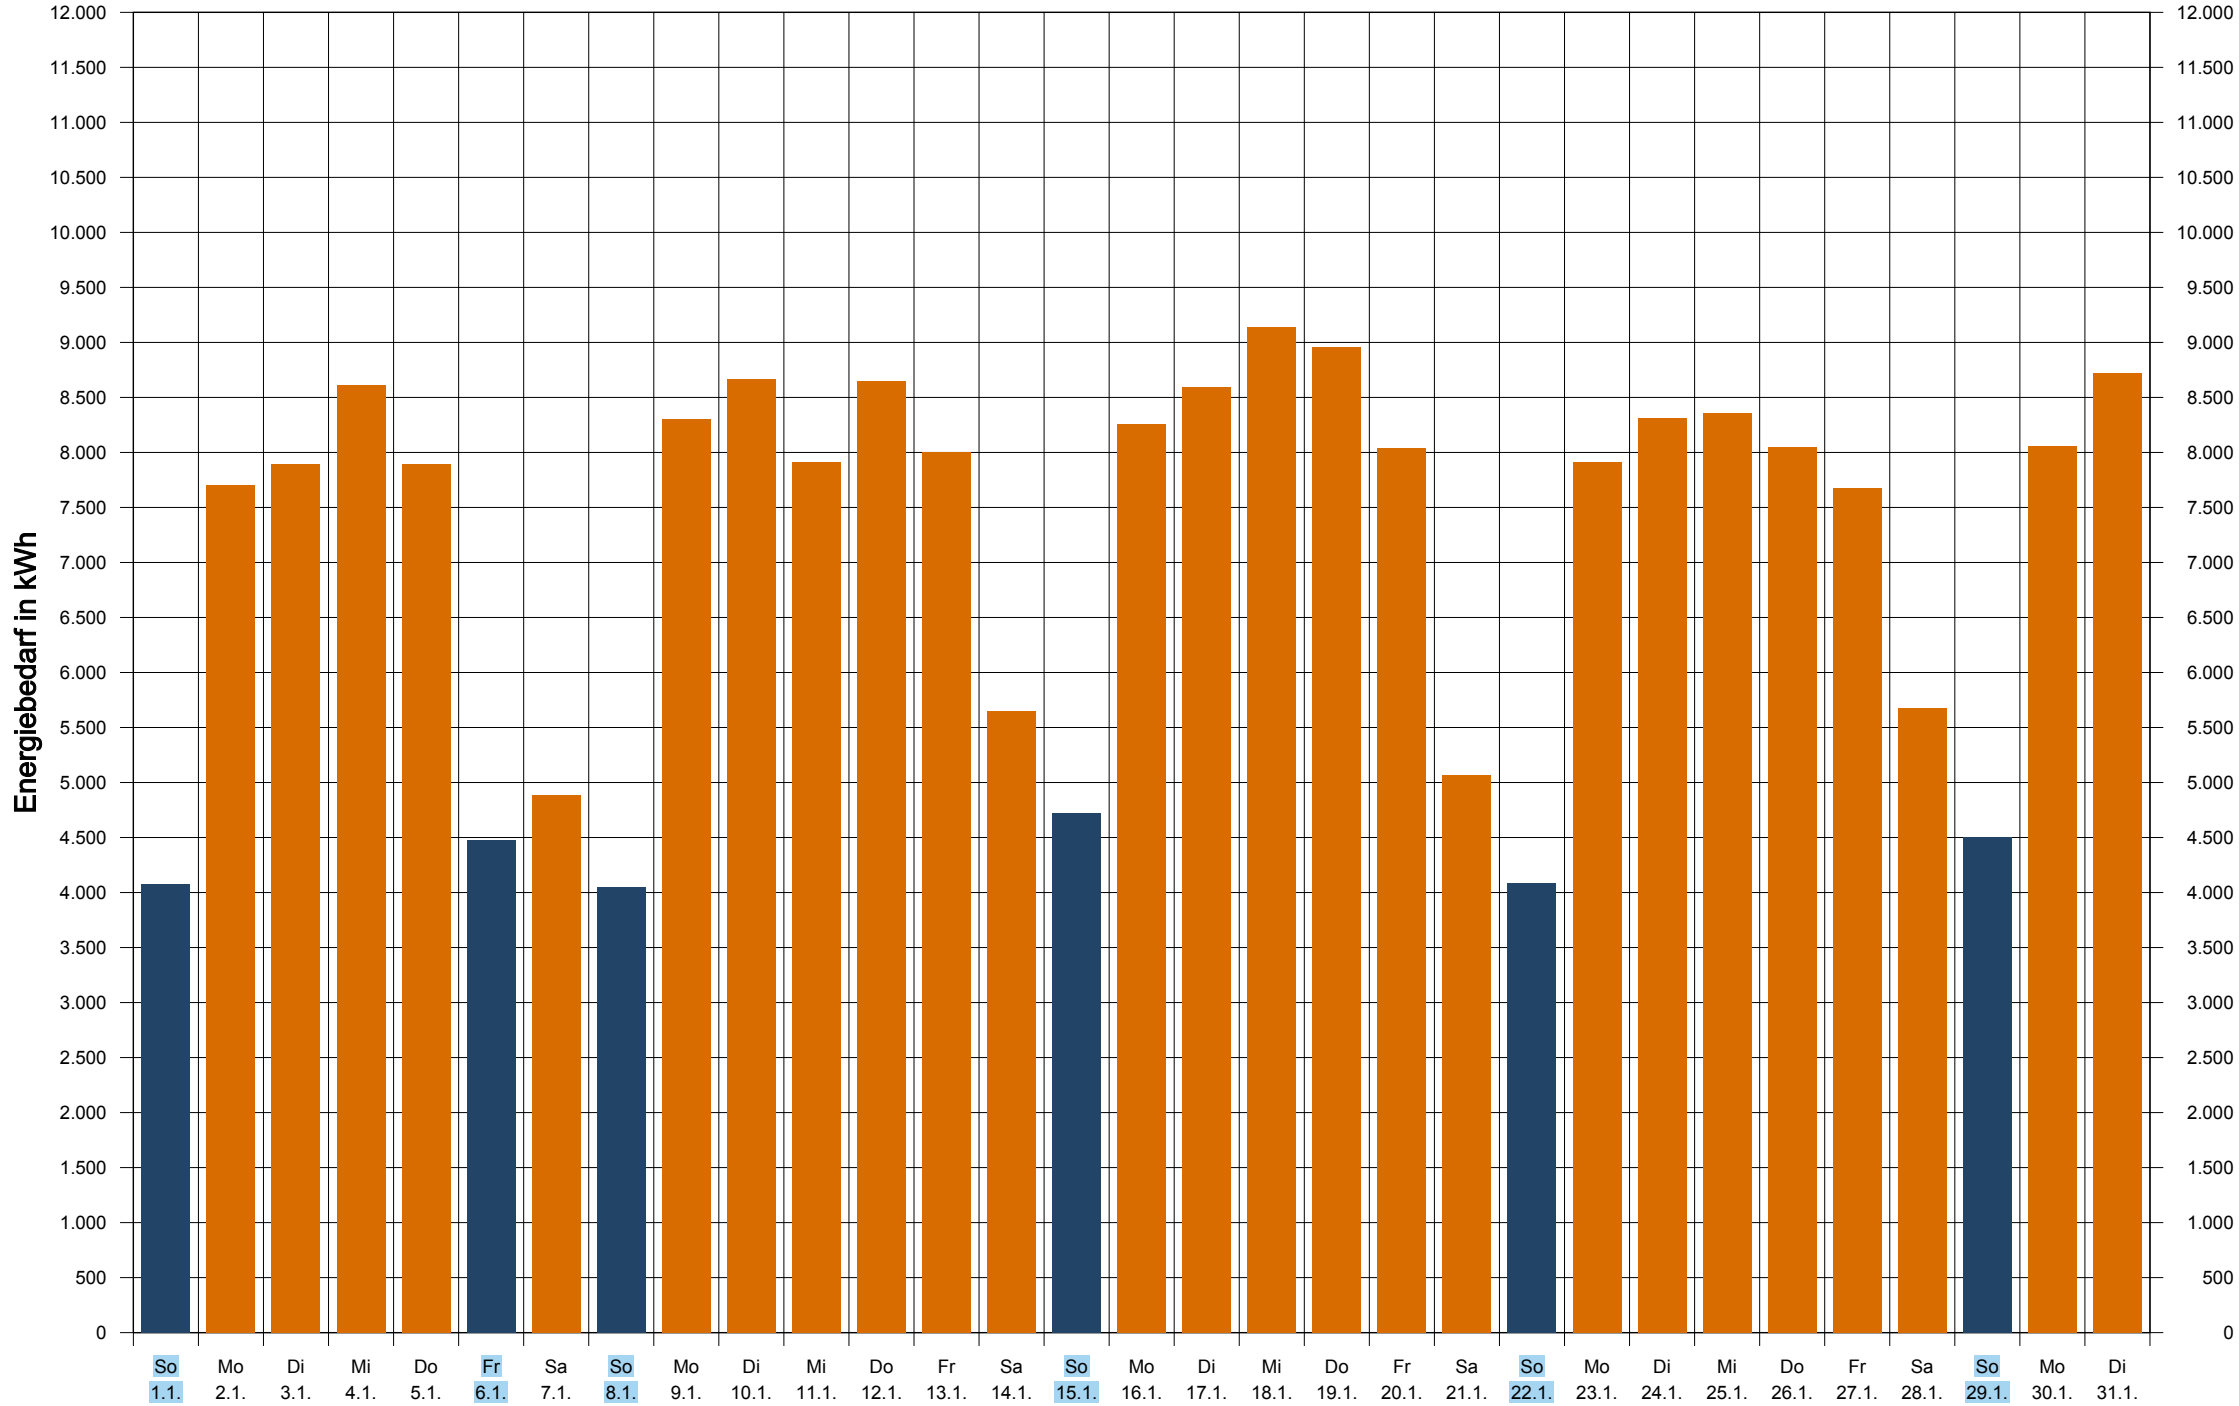




# Metzgerei Mustermann - Energiebedarf Februar 2012

Monatsminimum: 135,2 kW, Monatsmittelwert: 306,4 kW, Monatsmaximum: 526,4 kW, Monatsbedarf: 213.222 kWh (29.851 €)

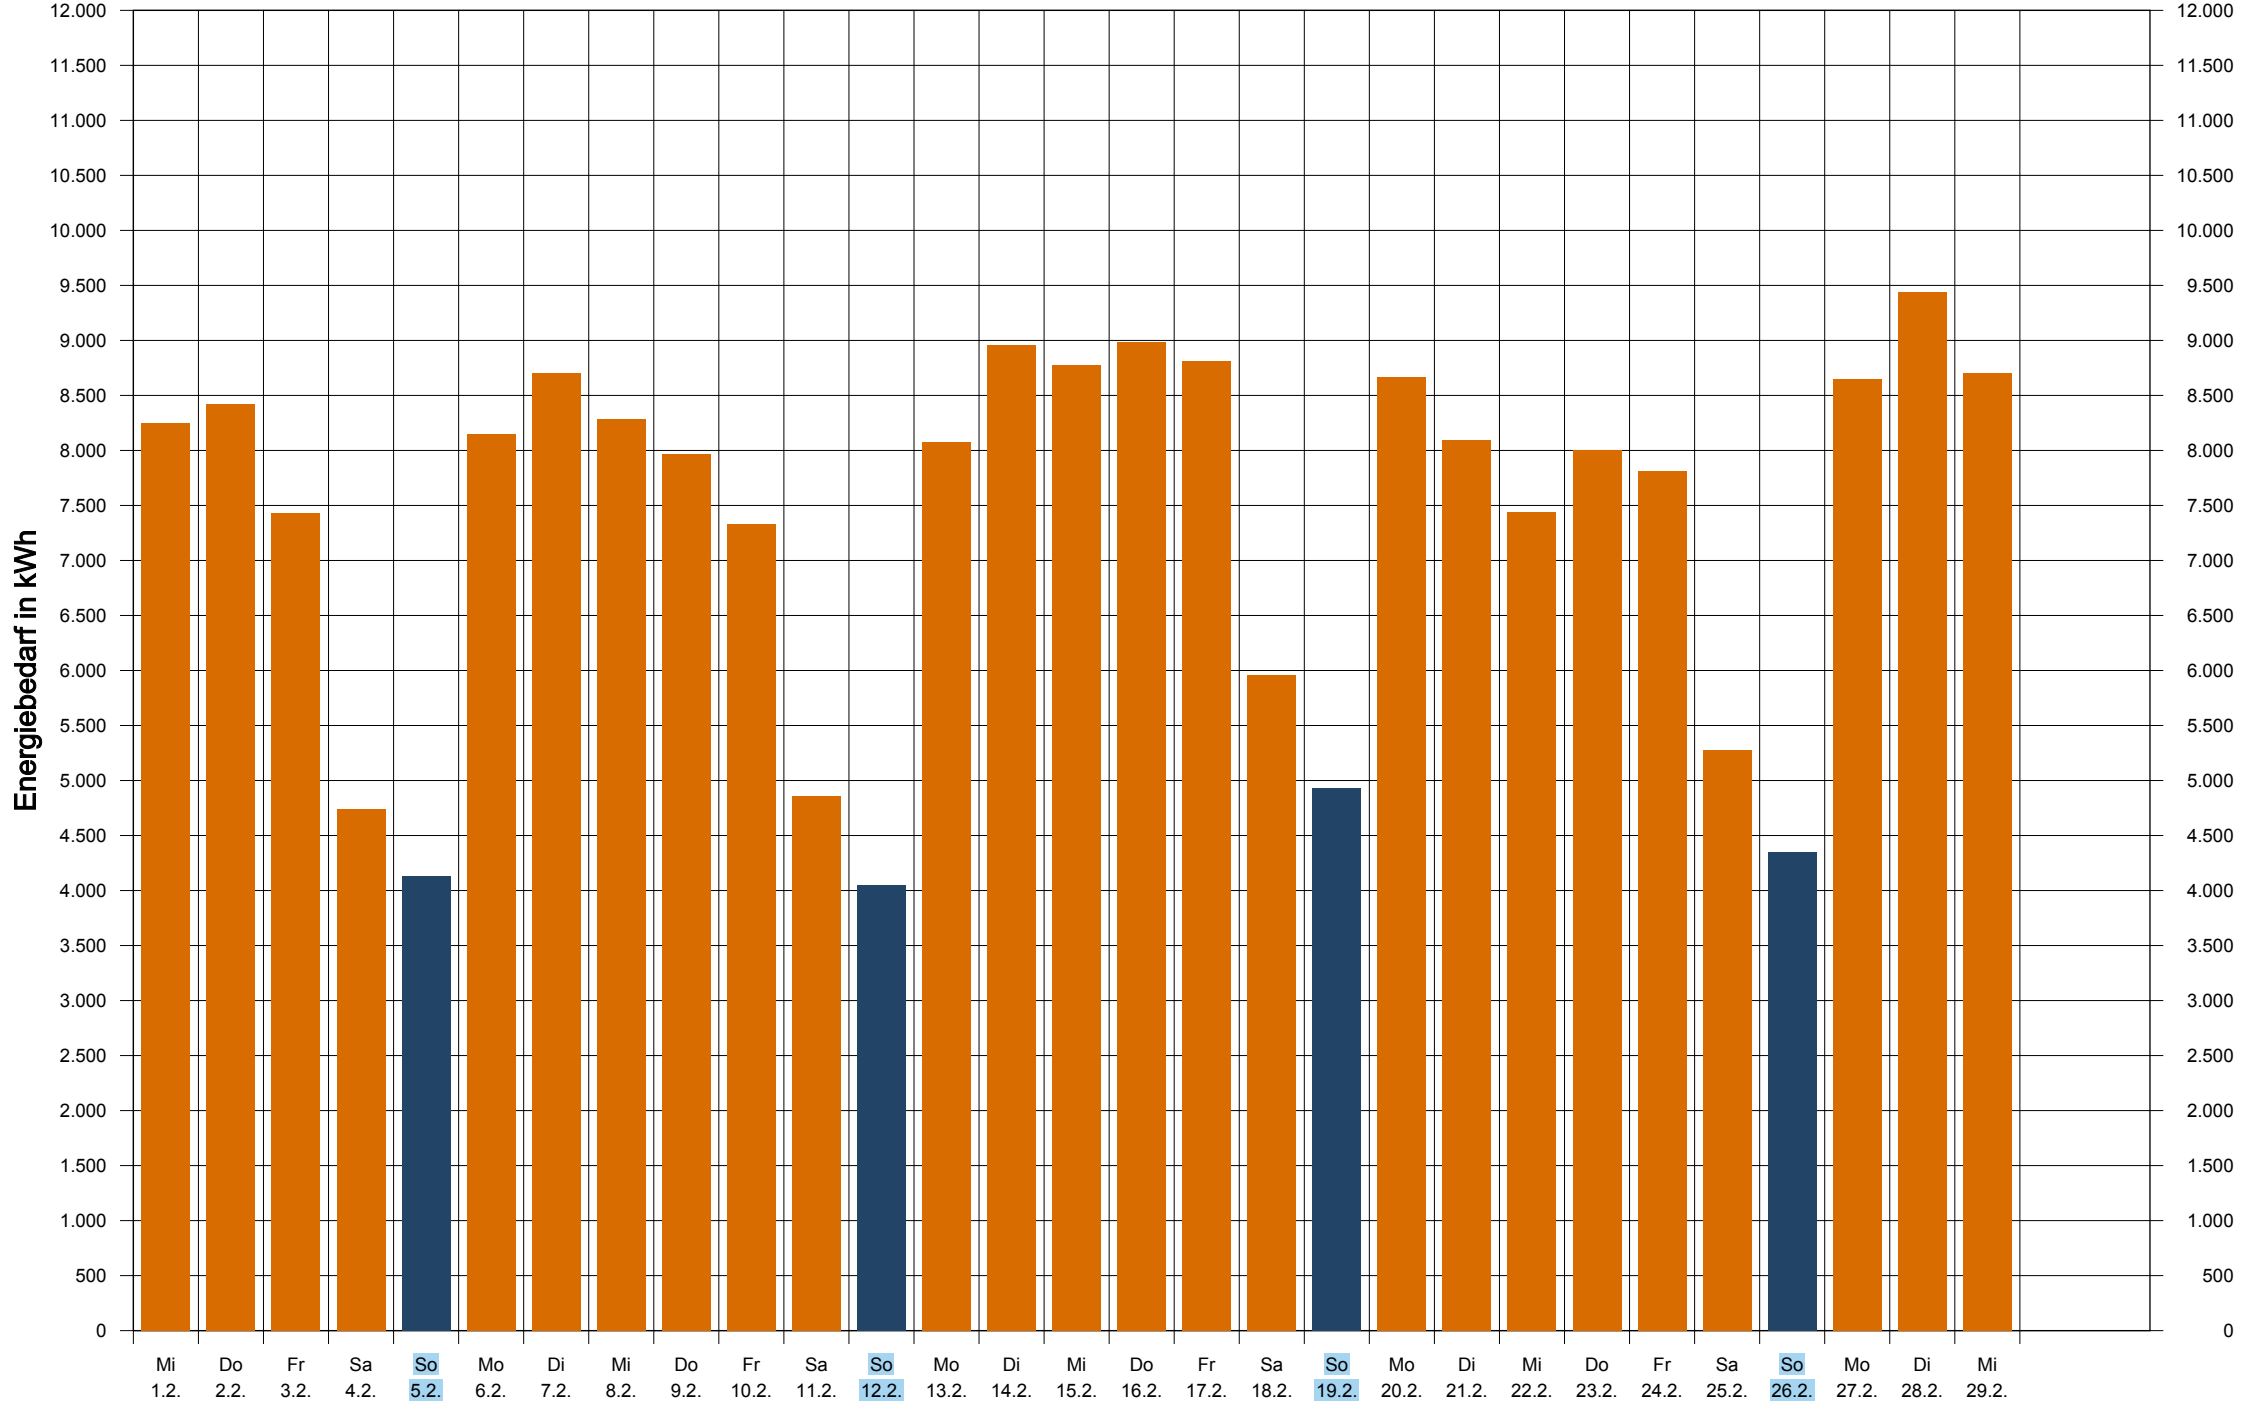


# Metzgerei Mustermann - Energiebedarf März 2012

Monatsminimum: 149,2 kW, Monatsmittelwert: 315,9 kW, Monatsmaximum: 528,4 kW, Monatsbedarf: 234.731 kWh (32.862 €)

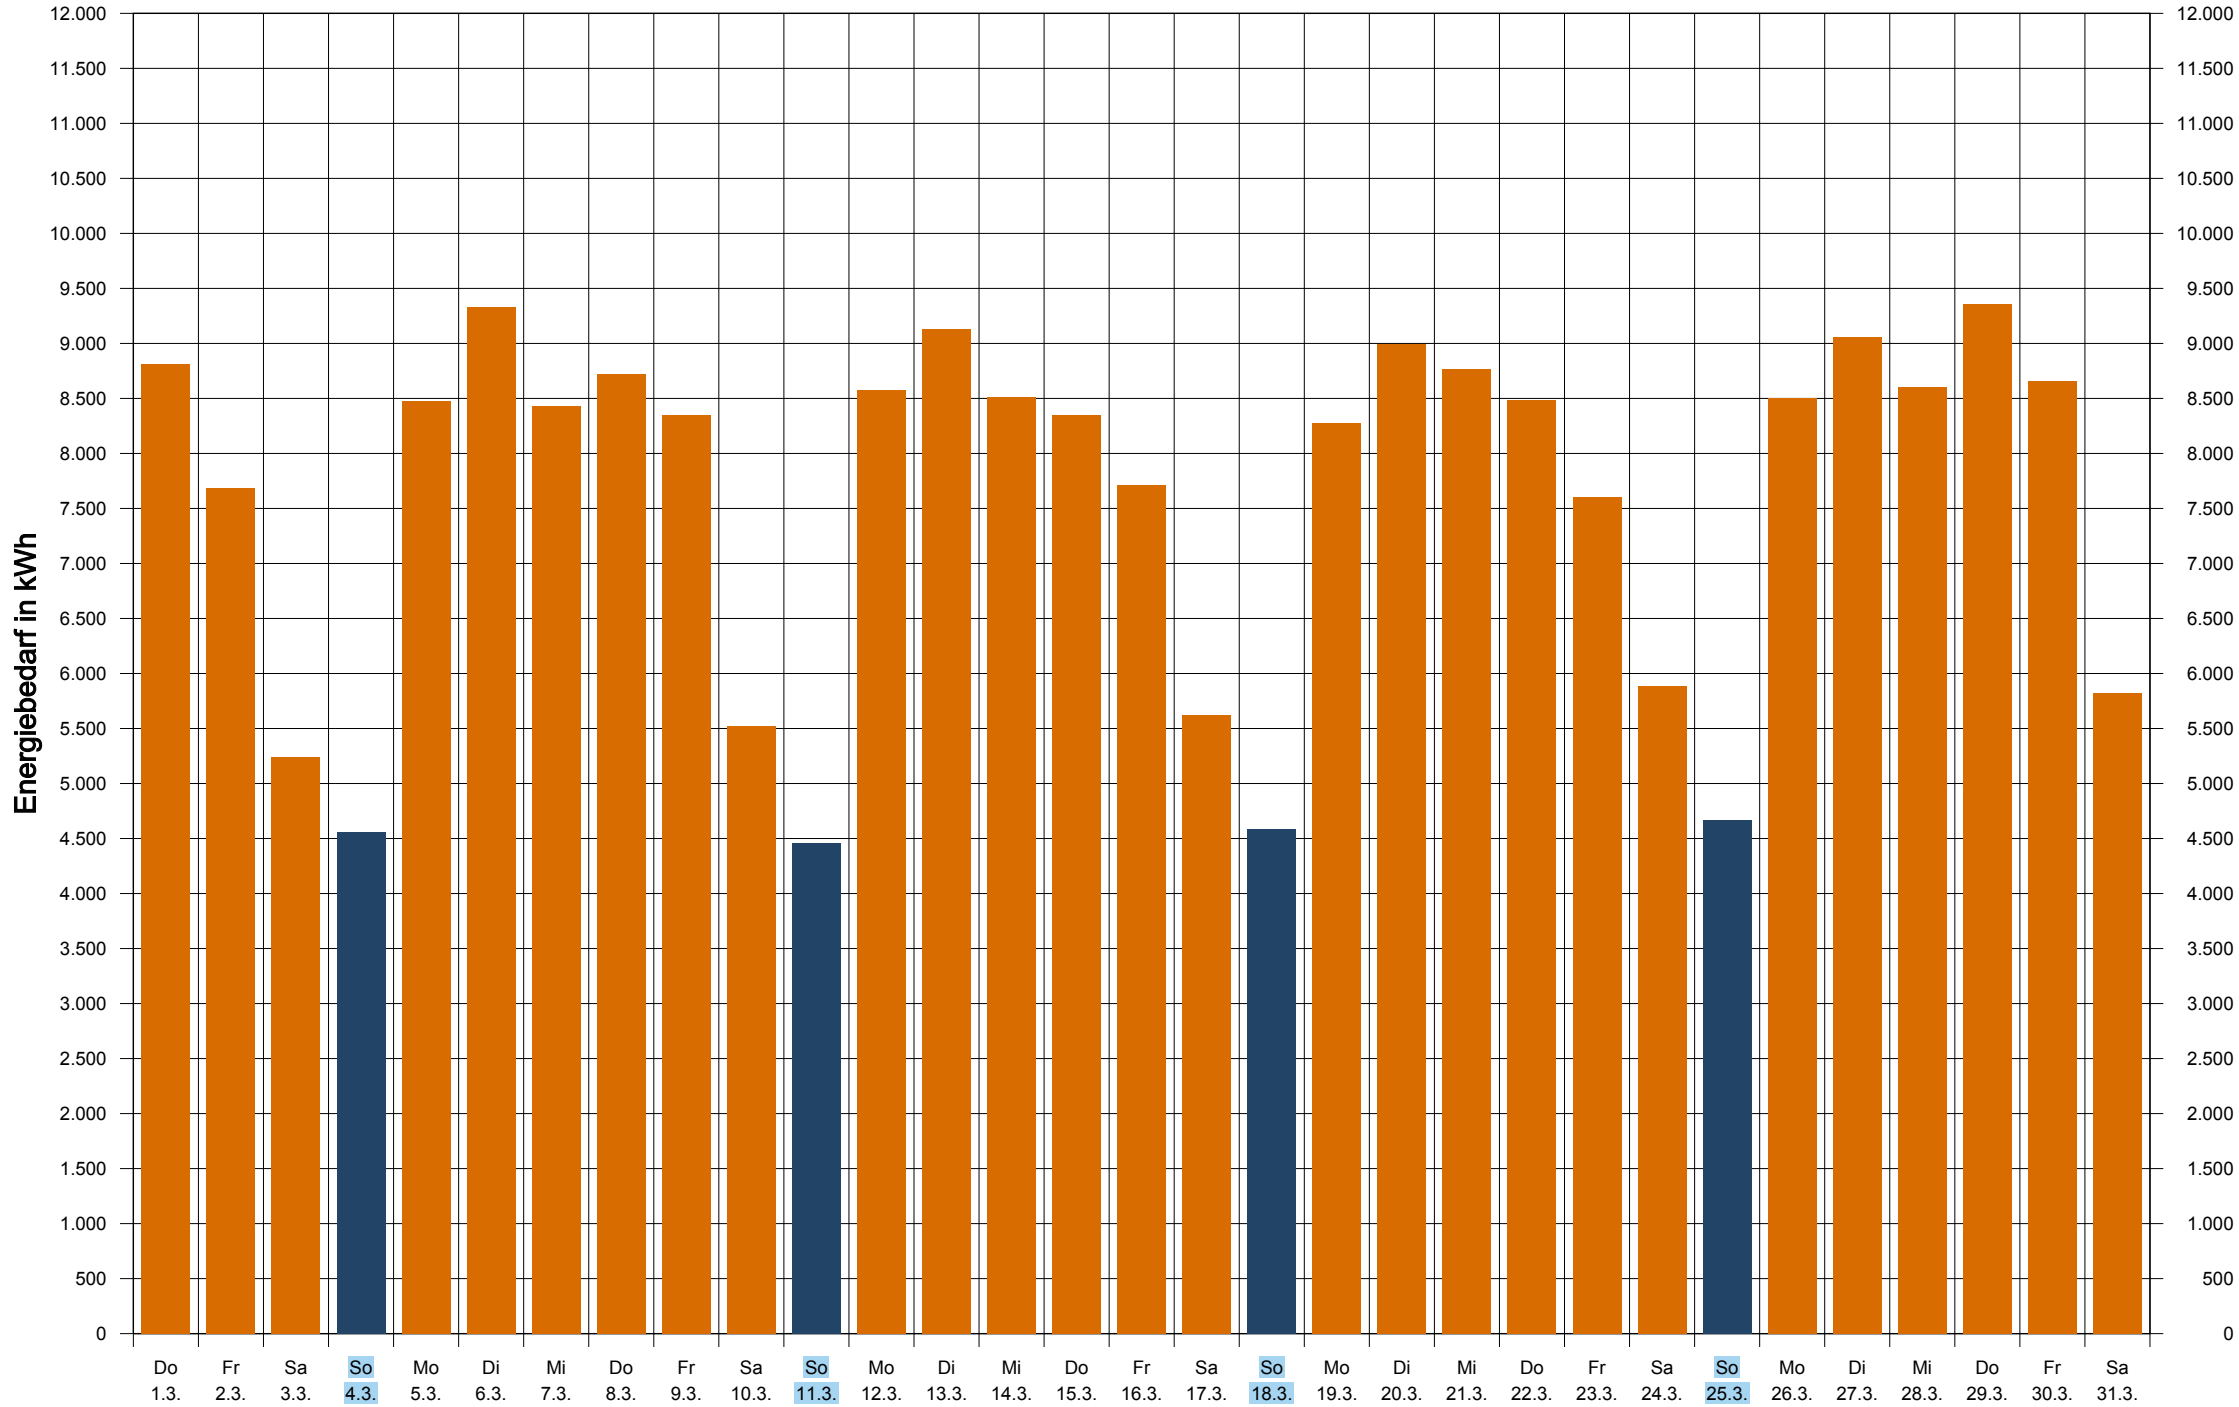

# Metzgerei Mustermann - Energiebedarf April 2012


Monatsminimum: 135,2 kW, Monatsmittelwert: 313,6 kW, Monatsmaximum: 534,0 kW, Monatsbedarf: 225.813 kWh (31.614 €)

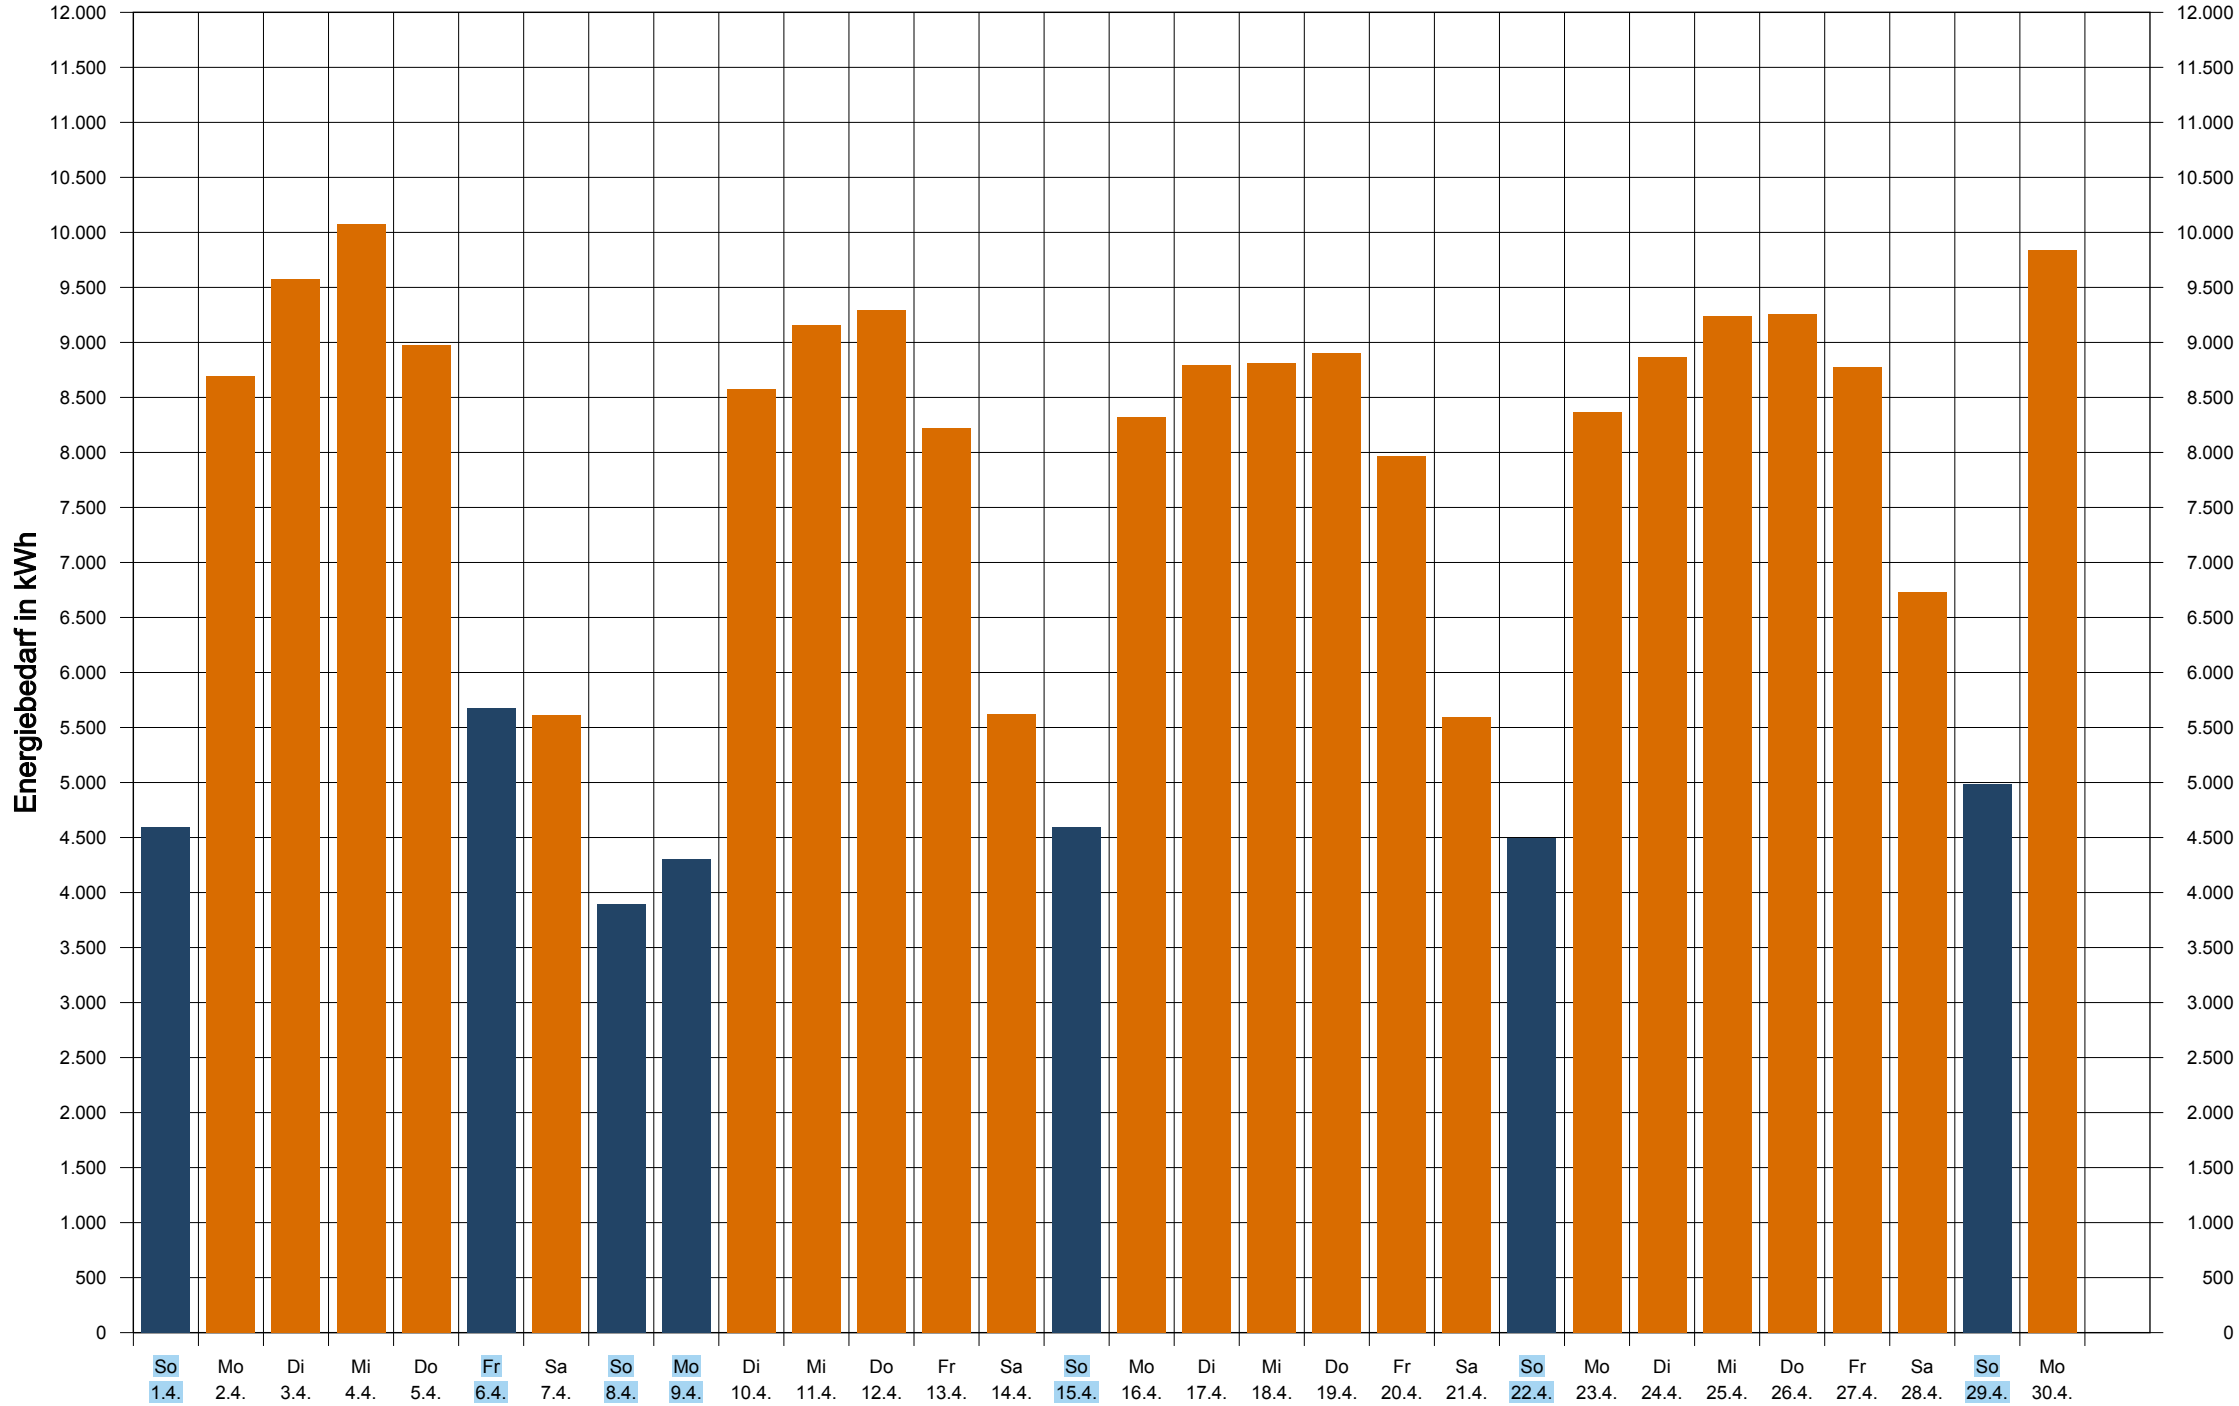

Feiertage: 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag


# Metzgerei Mustermann - Energiebedarf Mai 2012

Monatsminimum: 172,4 kW, Monatsmittelwert: 349,4 kW, Monatsmaximum: 550,0 kW, Monatsbedarf: 259.984 kWh (36.398 €)

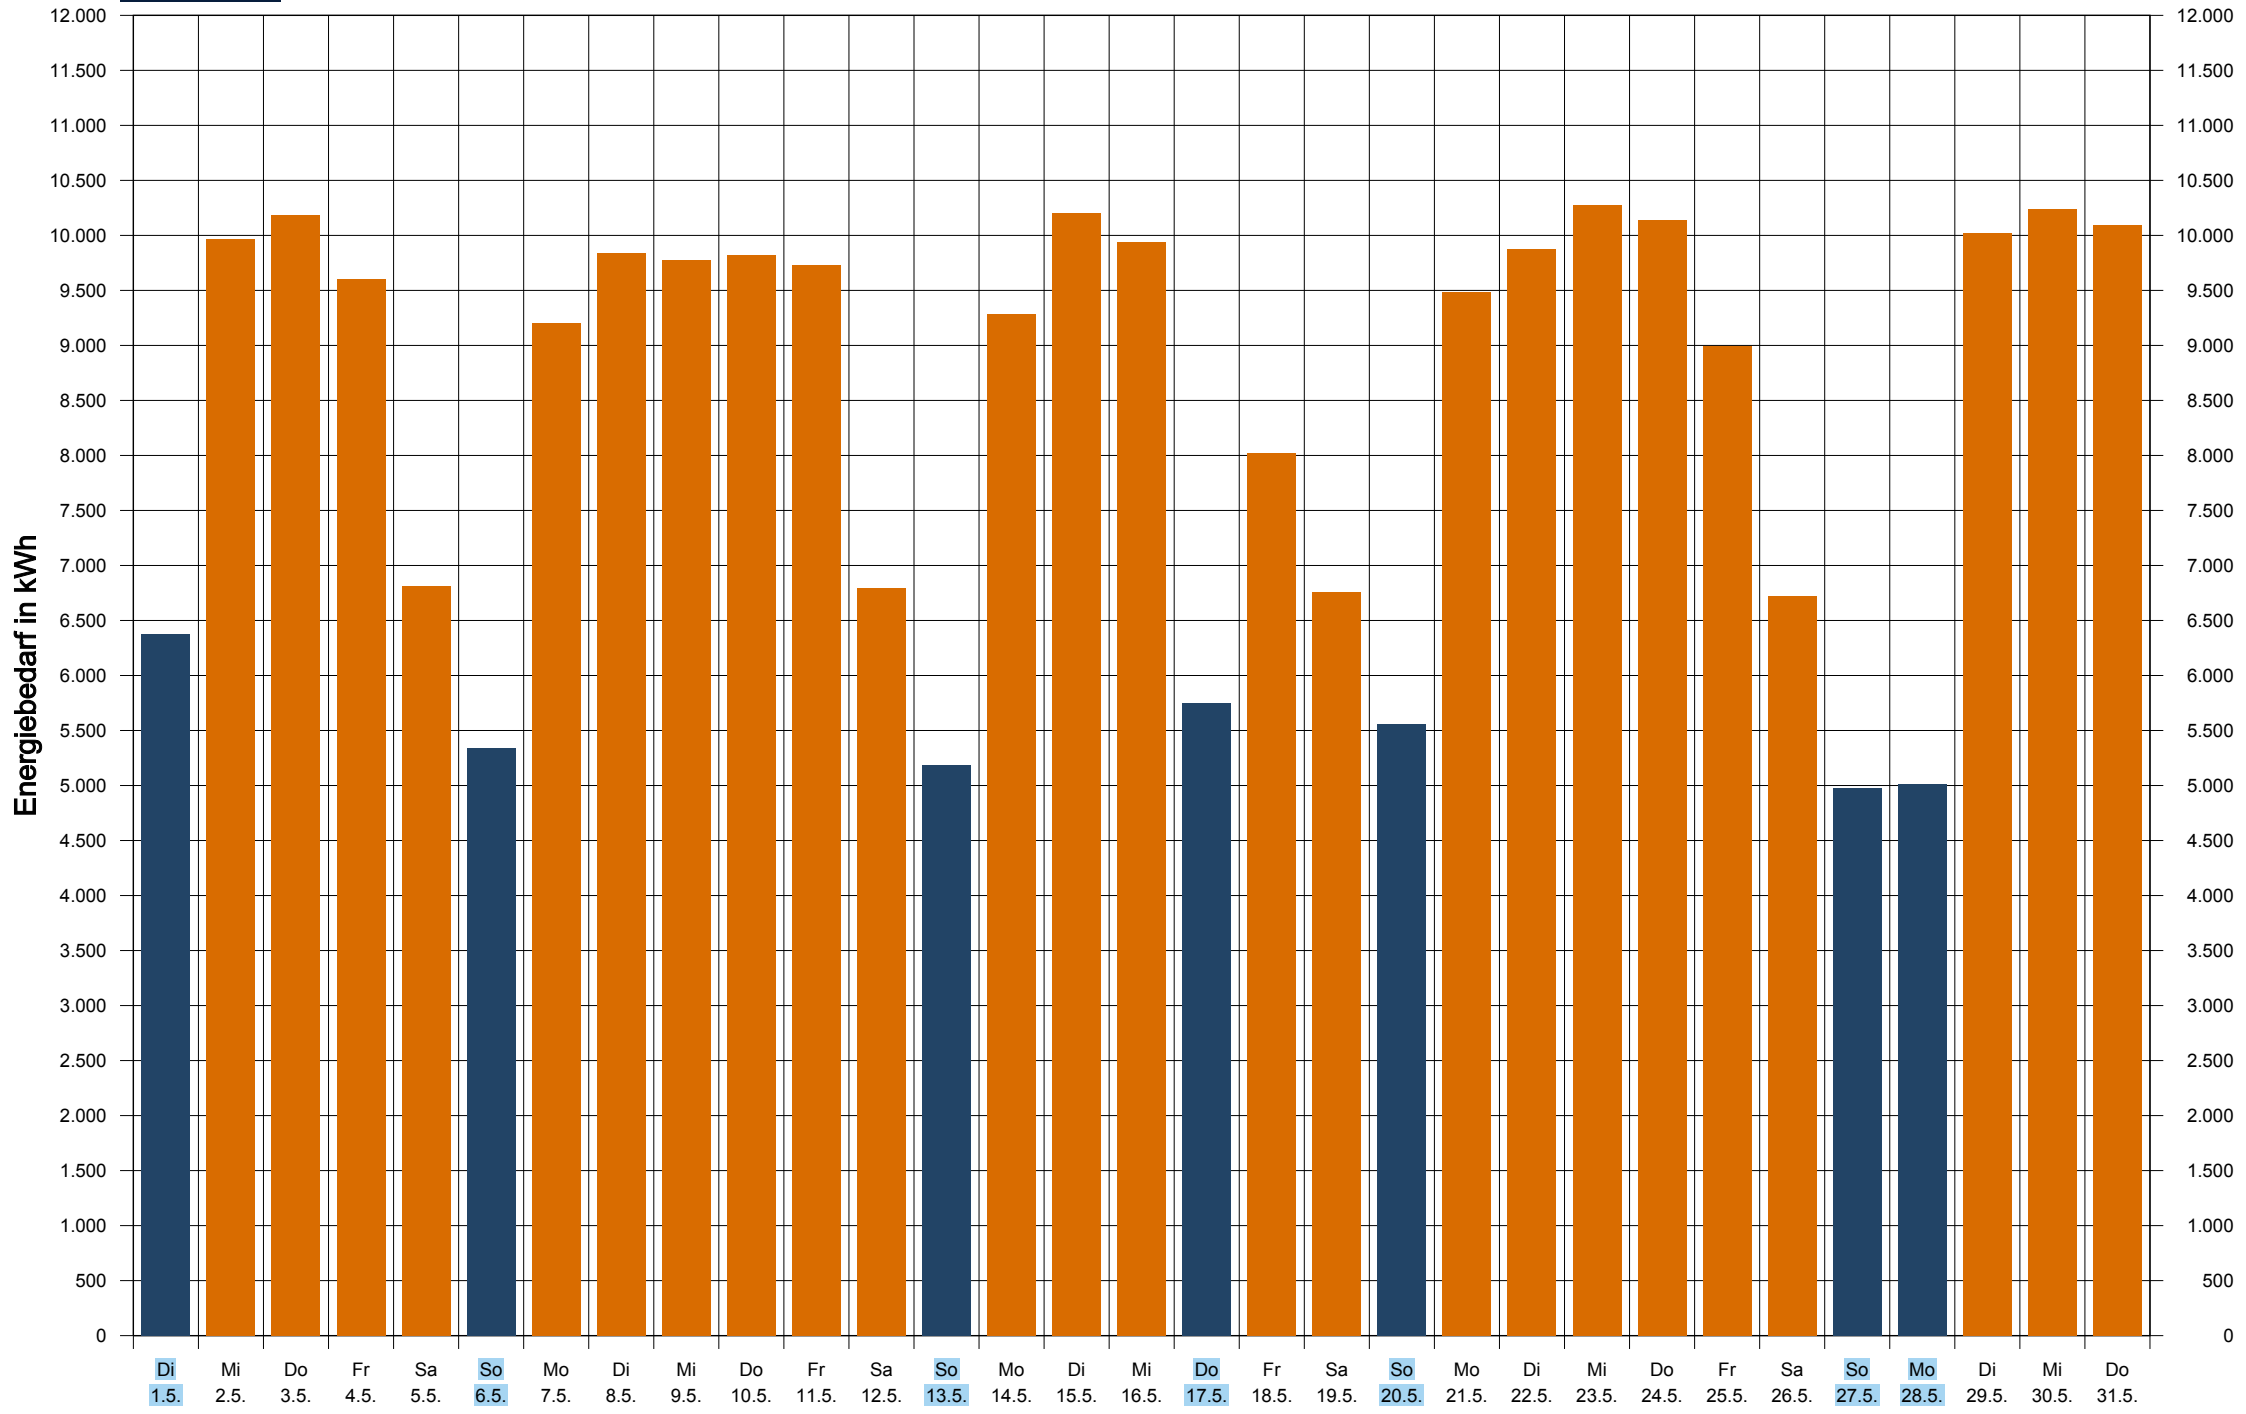


# Metzgerei Mustermann - Energiebedarf Juni 2012

Monatsminimum: 0,0 kW, Monatsmittelwert: 359,3 kW, Monatsmaximum: 590,0 kW, Monatsbedarf: 258.713 kWh (36.220 €)

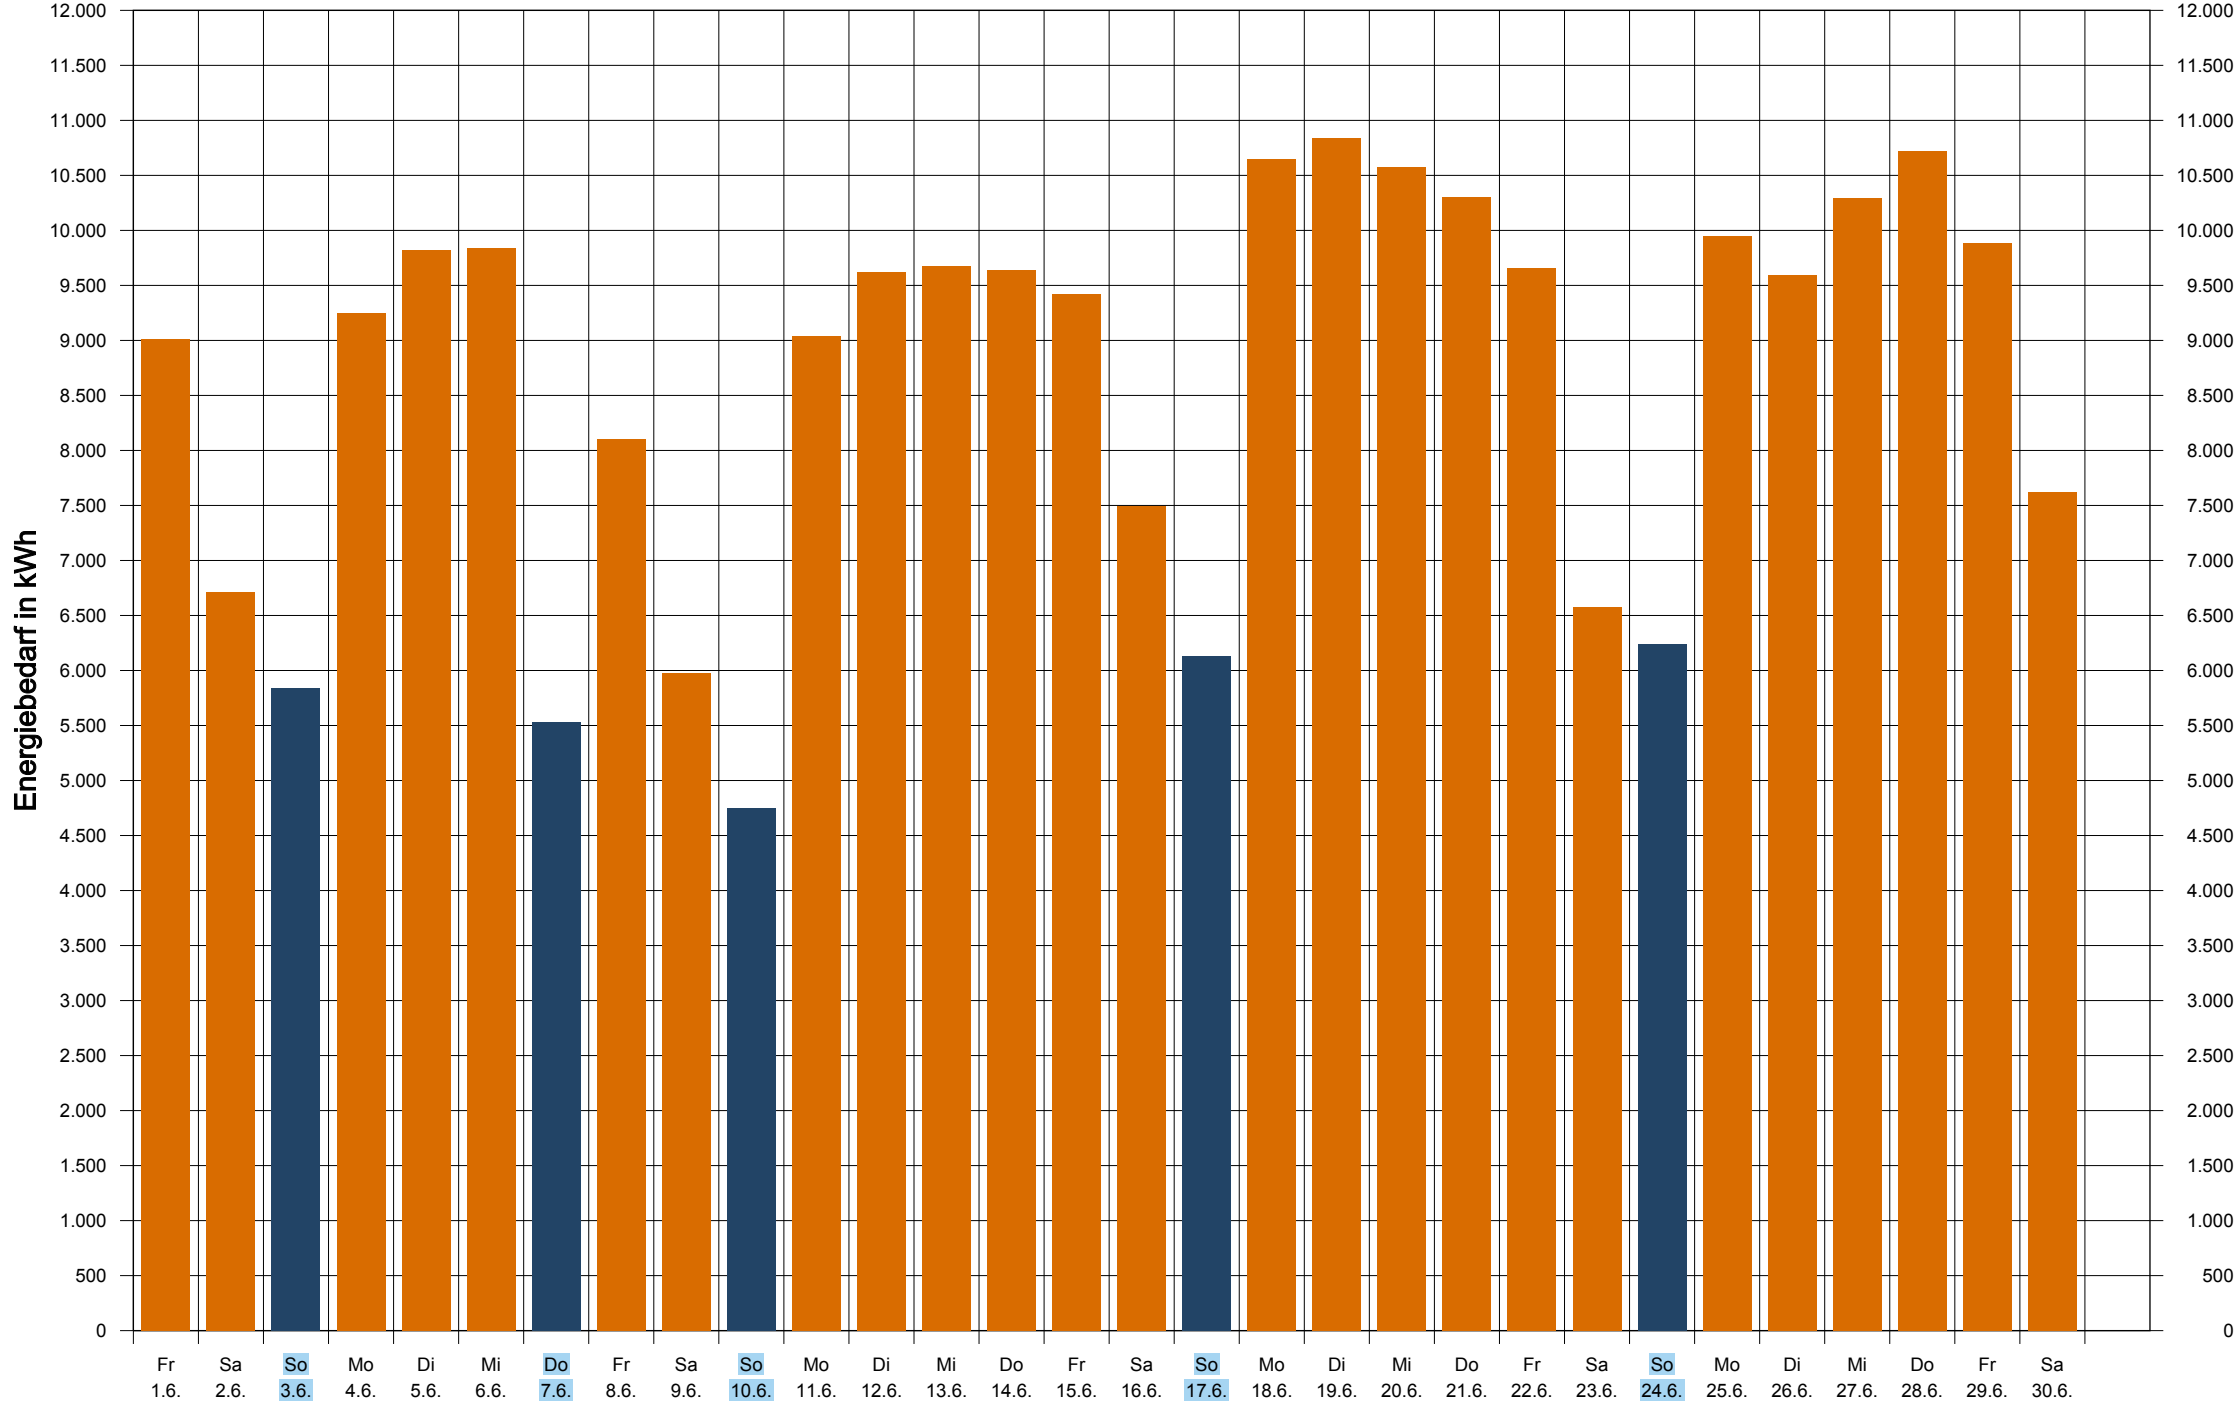


# Metzgerei Mustermann - Energiebedarf Juli 2012

Monatsminimum: 181,2 kW, Monatsmittelwert: 380,5 kW, Monatsmaximum: 595,6 kW, Monatsbedarf: 283.056 kWh (39.628 €)

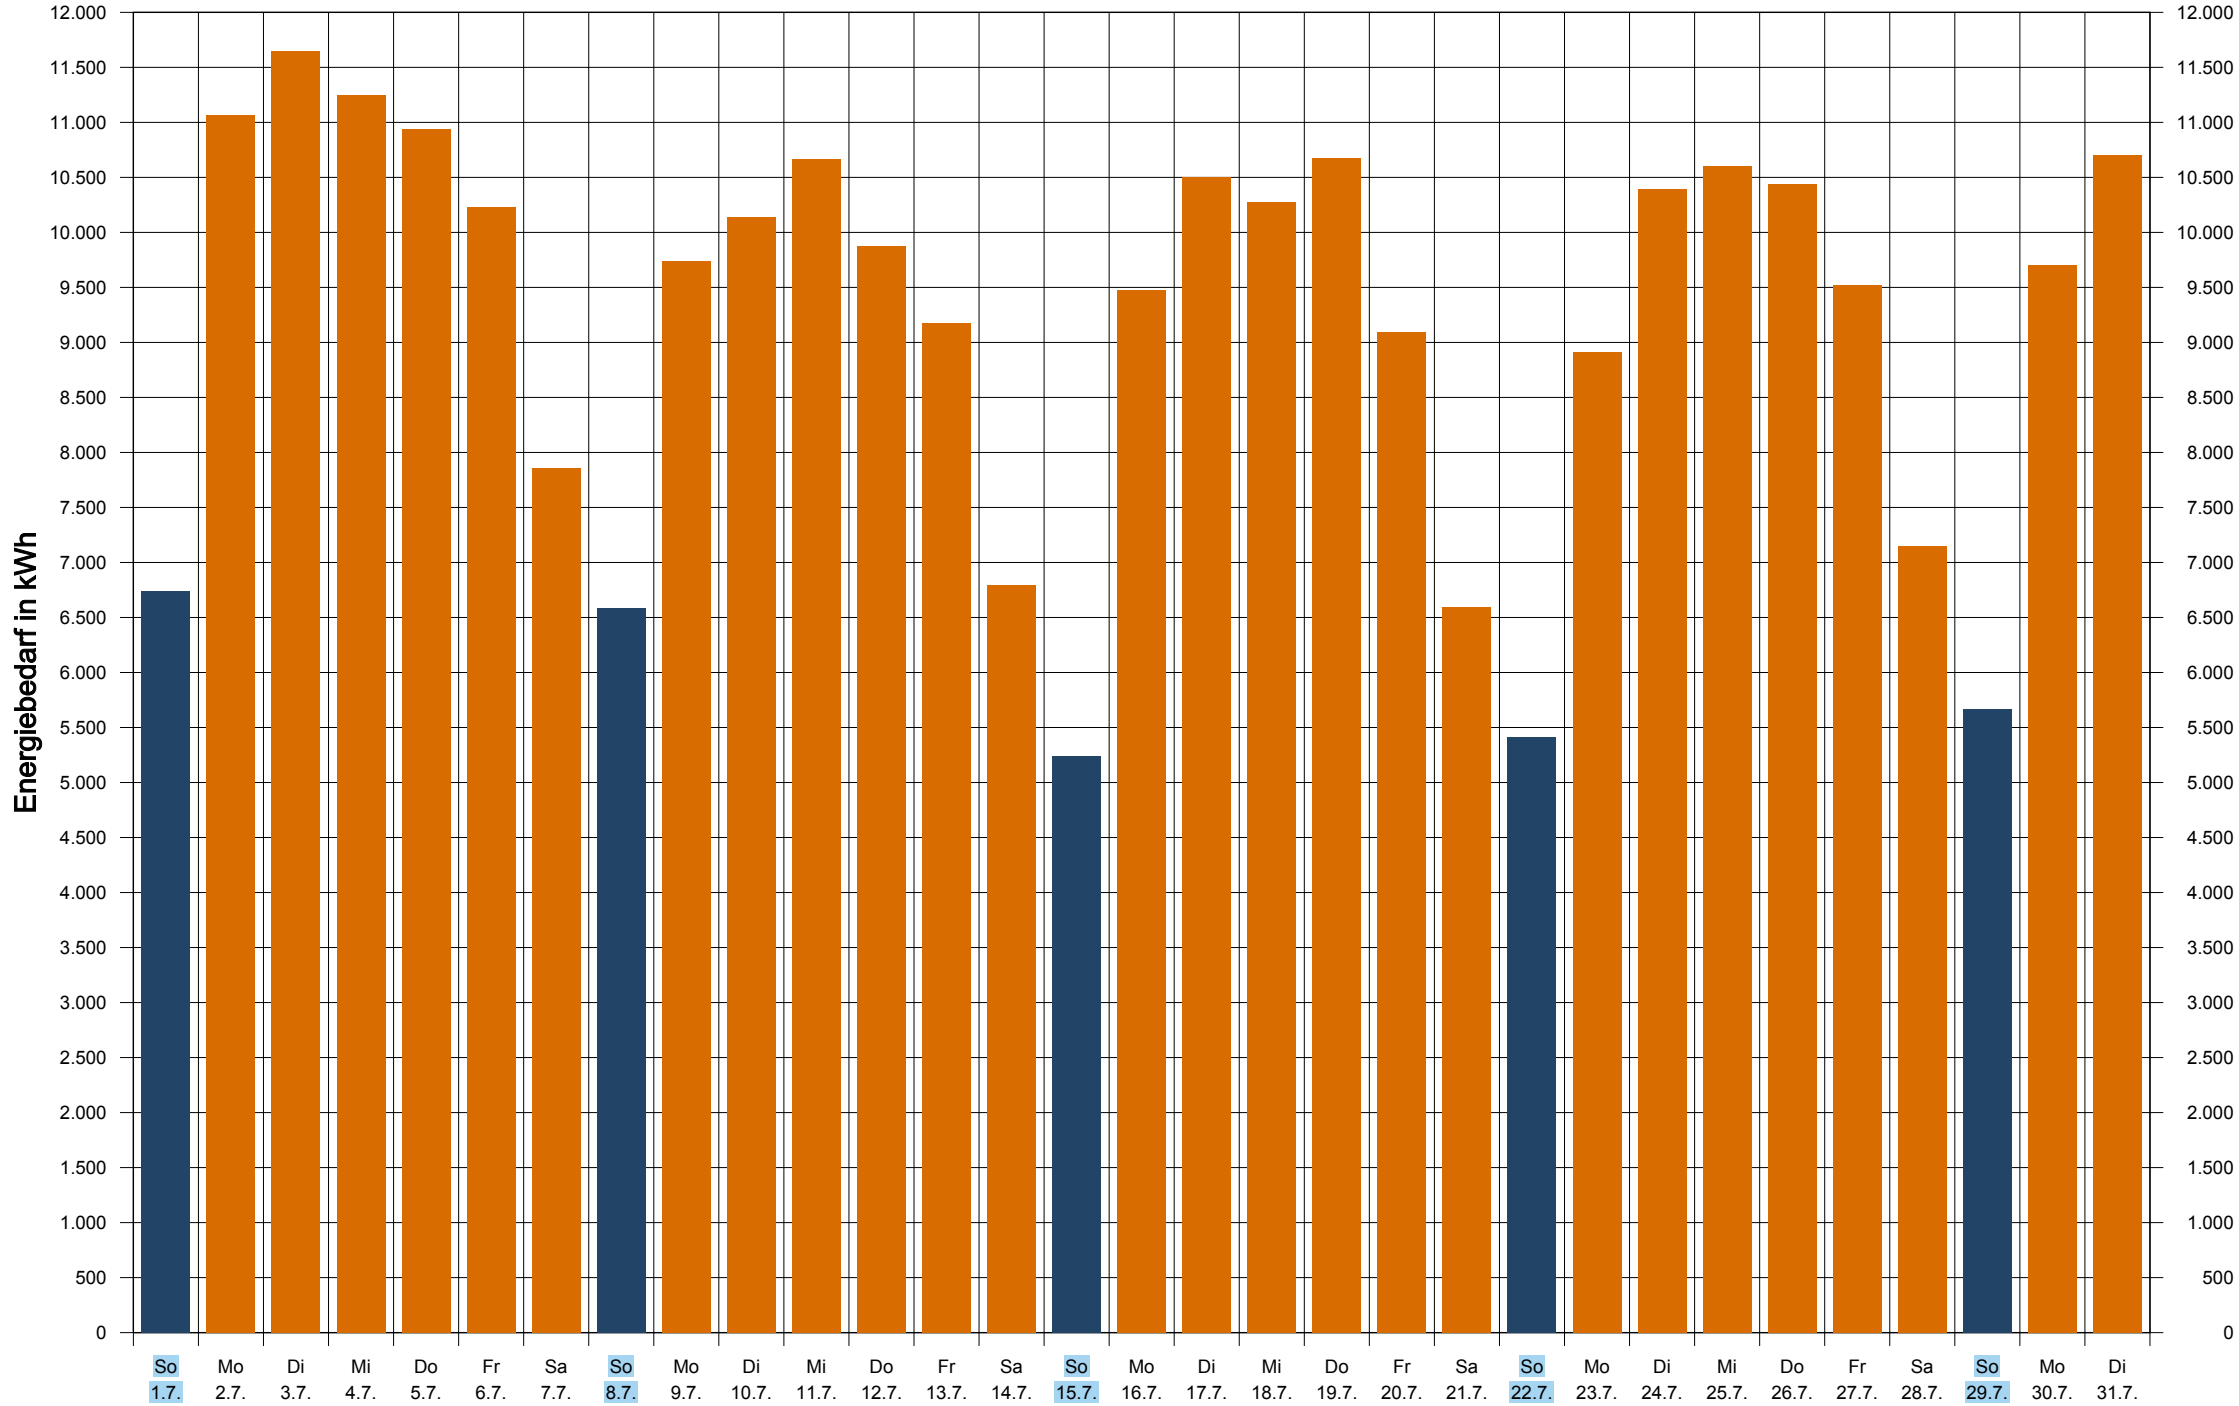


# Metzgerei Mustermann - Energiebedarf August 2012

Monatsminimum: 184,8 kW, Monatsmittelwert: 375,2 kW, Monatsmaximum: 588,0 kW, Monatsbedarf: 279.139 kWh (39.079 €)

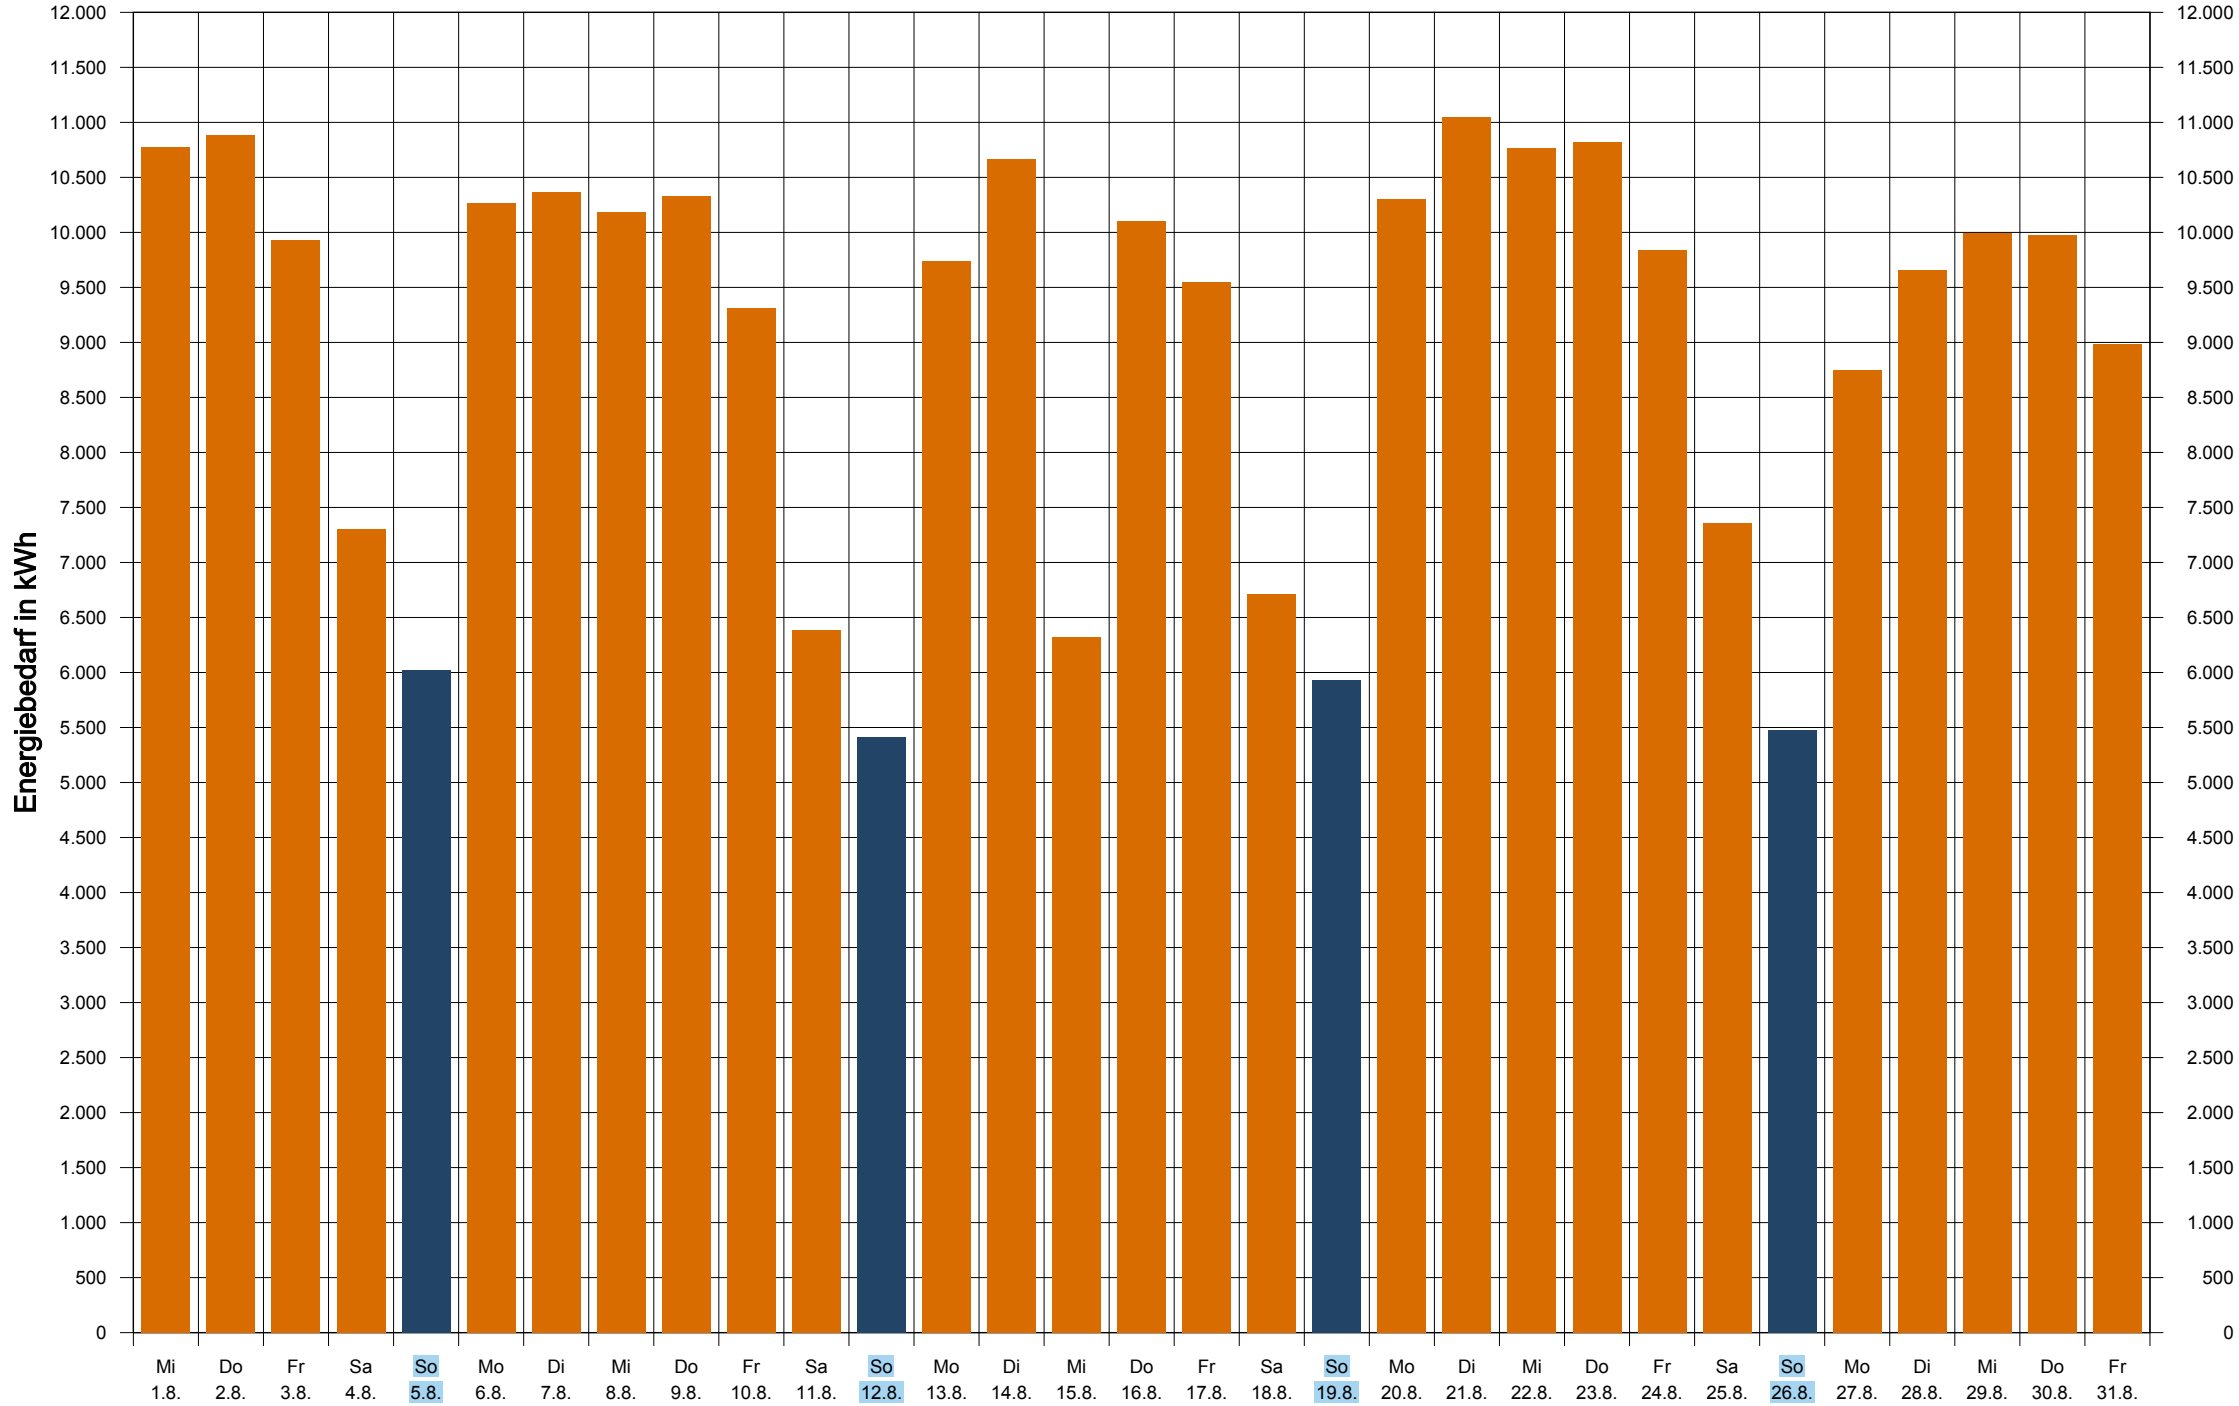

# Metzgerei Mustermann - Energiebedarf September 2012


Monatsminimum: 177,2 kW, Monatsmittelwert: 359,0 kW, Monatsmaximum: 560,8 kW, Monatsbedarf: 258.470 kWh (36.186 €)

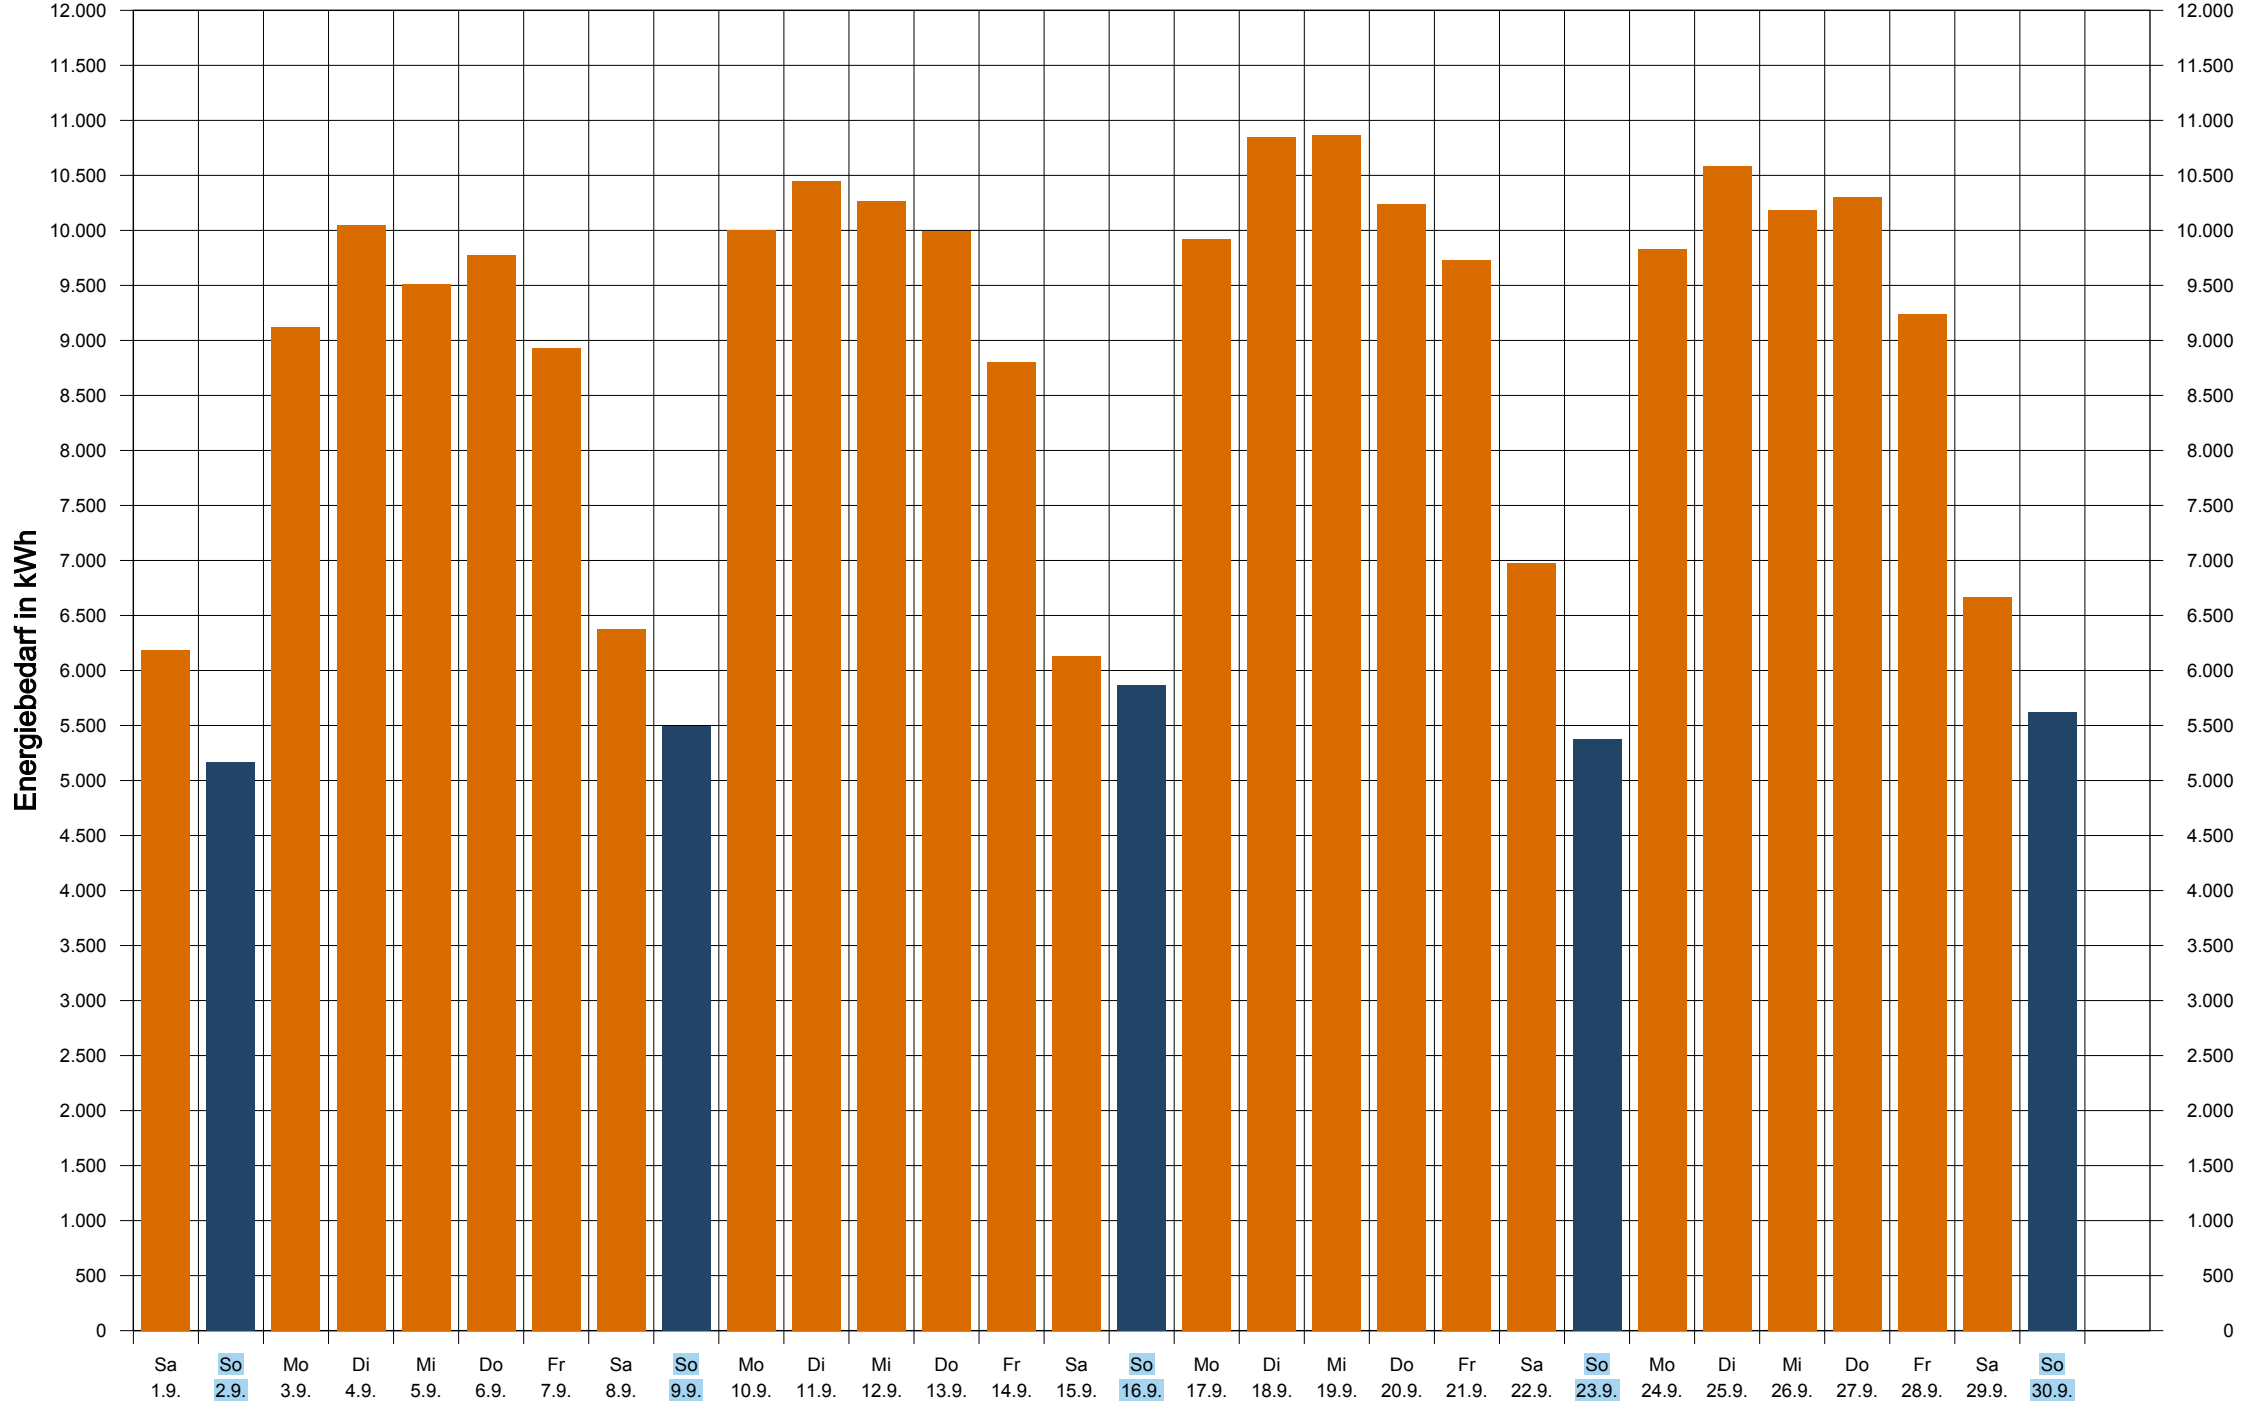




# Metzgerei Mustermann - Energiebedarf Oktober 2012

Monatsminimum: 172,0 kW, Monatsmittelwert: 346,0 kW, Monatsmaximum: 535,2 kW, Monatsbedarf: 257.737 kWh (36.083 €)

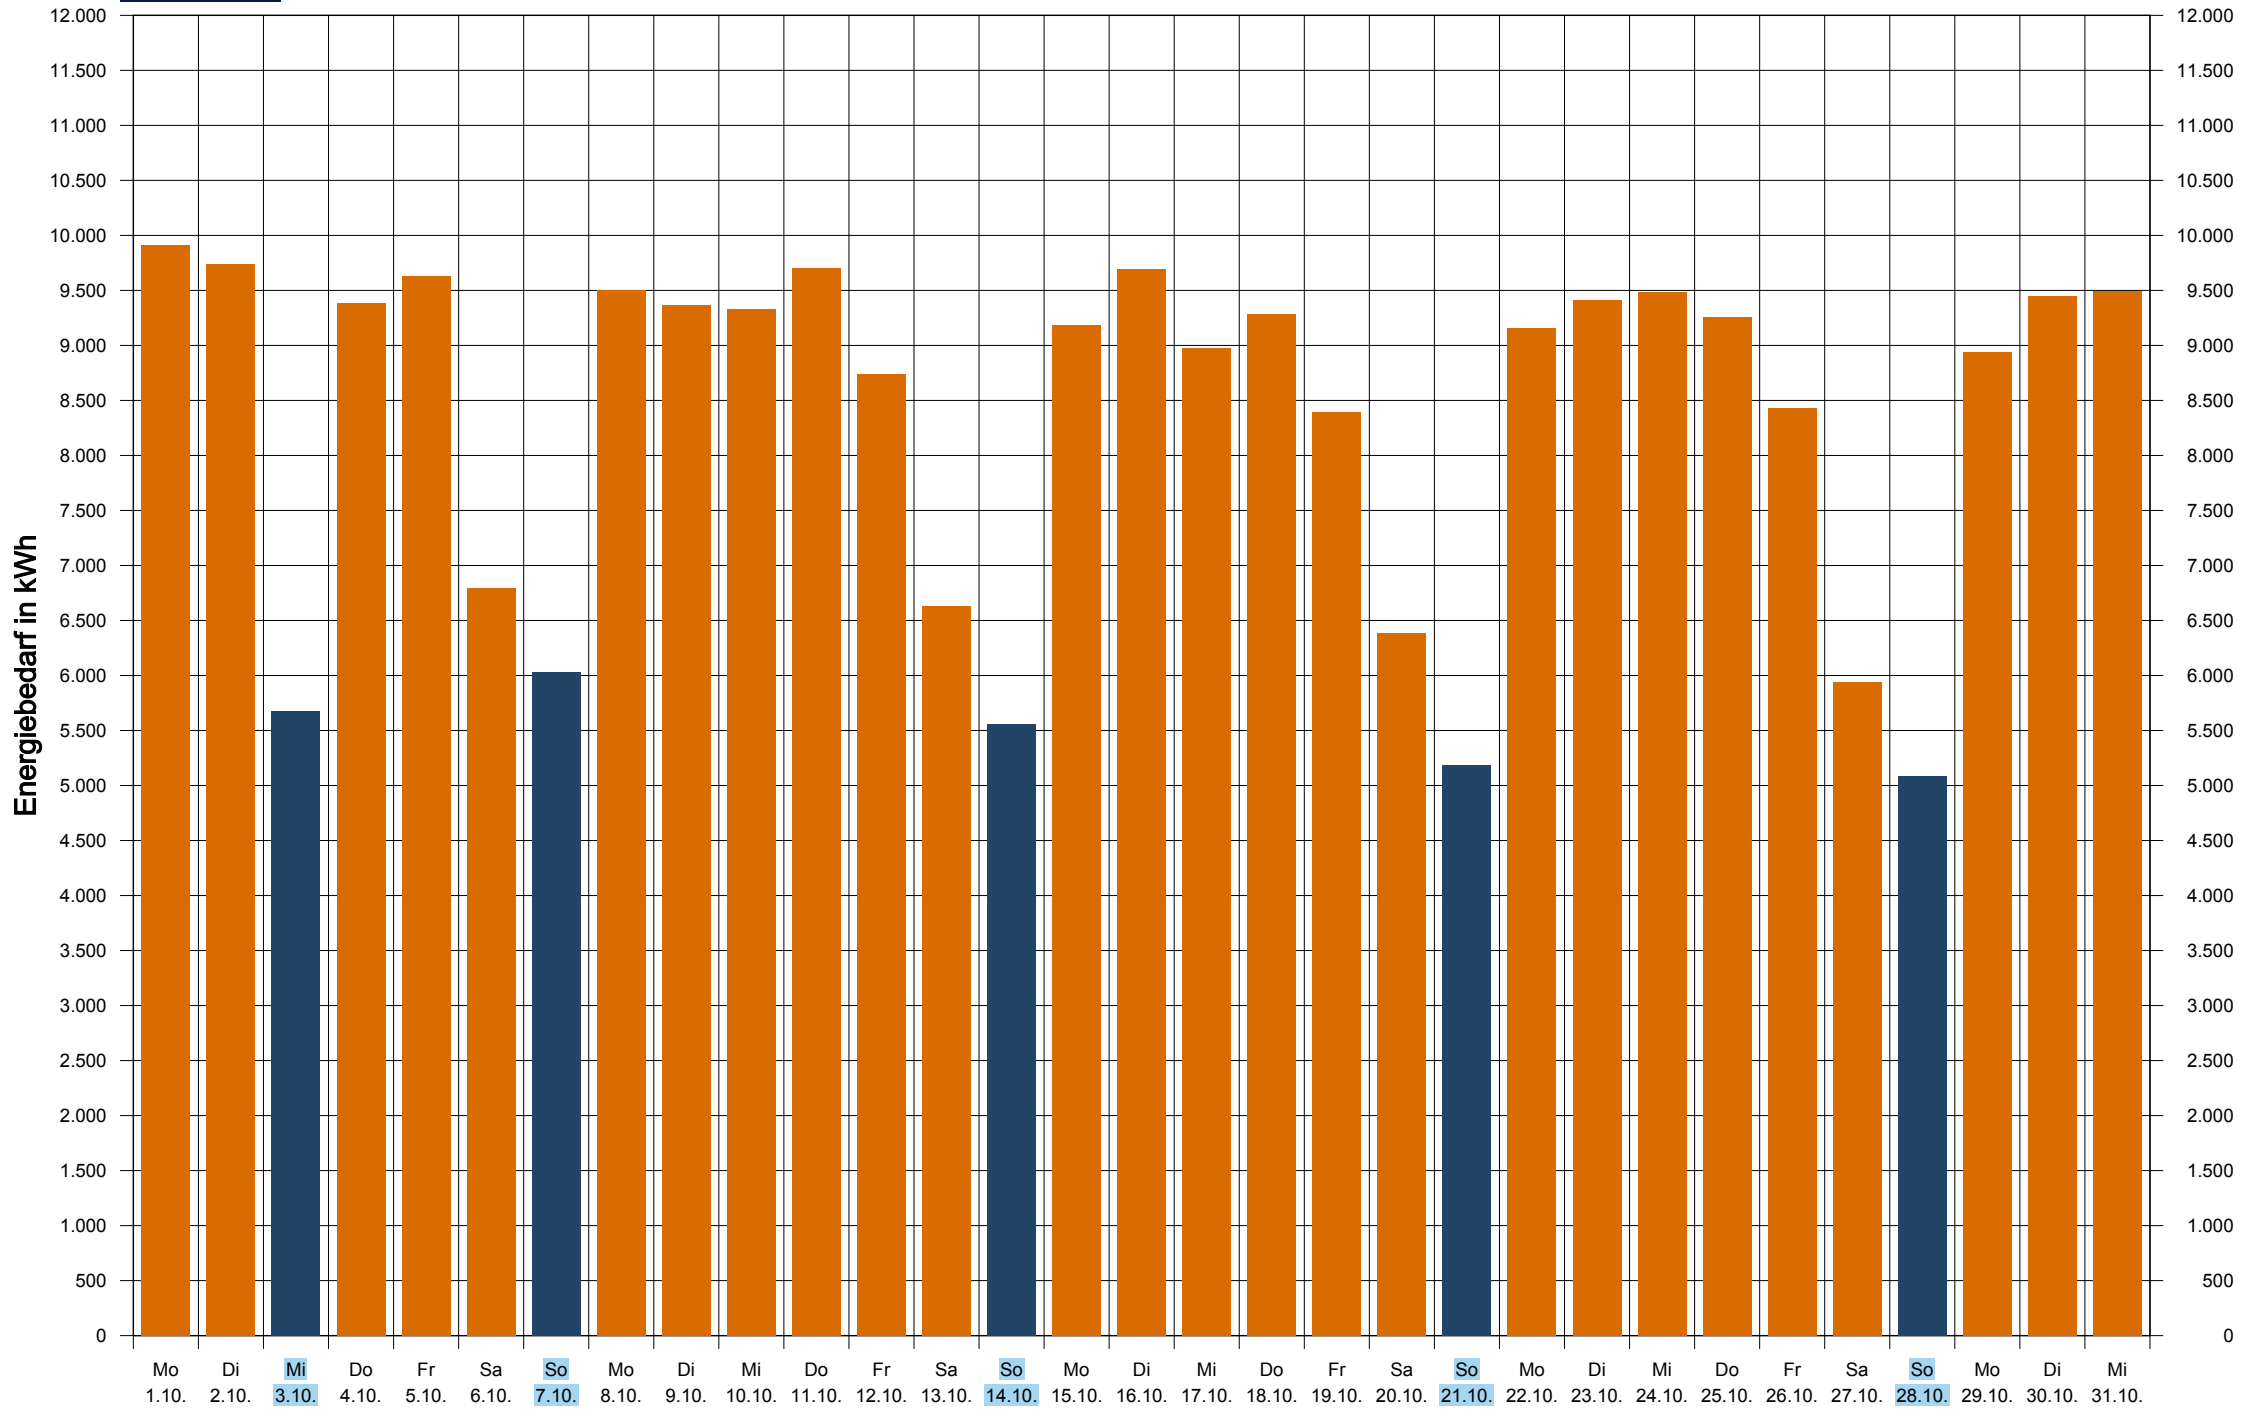


# Metzgerei Mustermann - Energiebedarf November 2012

Monatsminimum: 173,6 kW, Monatsmittelwert: 345,8 kW, Monatsmaximum: 536,4 kW, Monatsbedarf: 248.970 kWh (34.856 €)

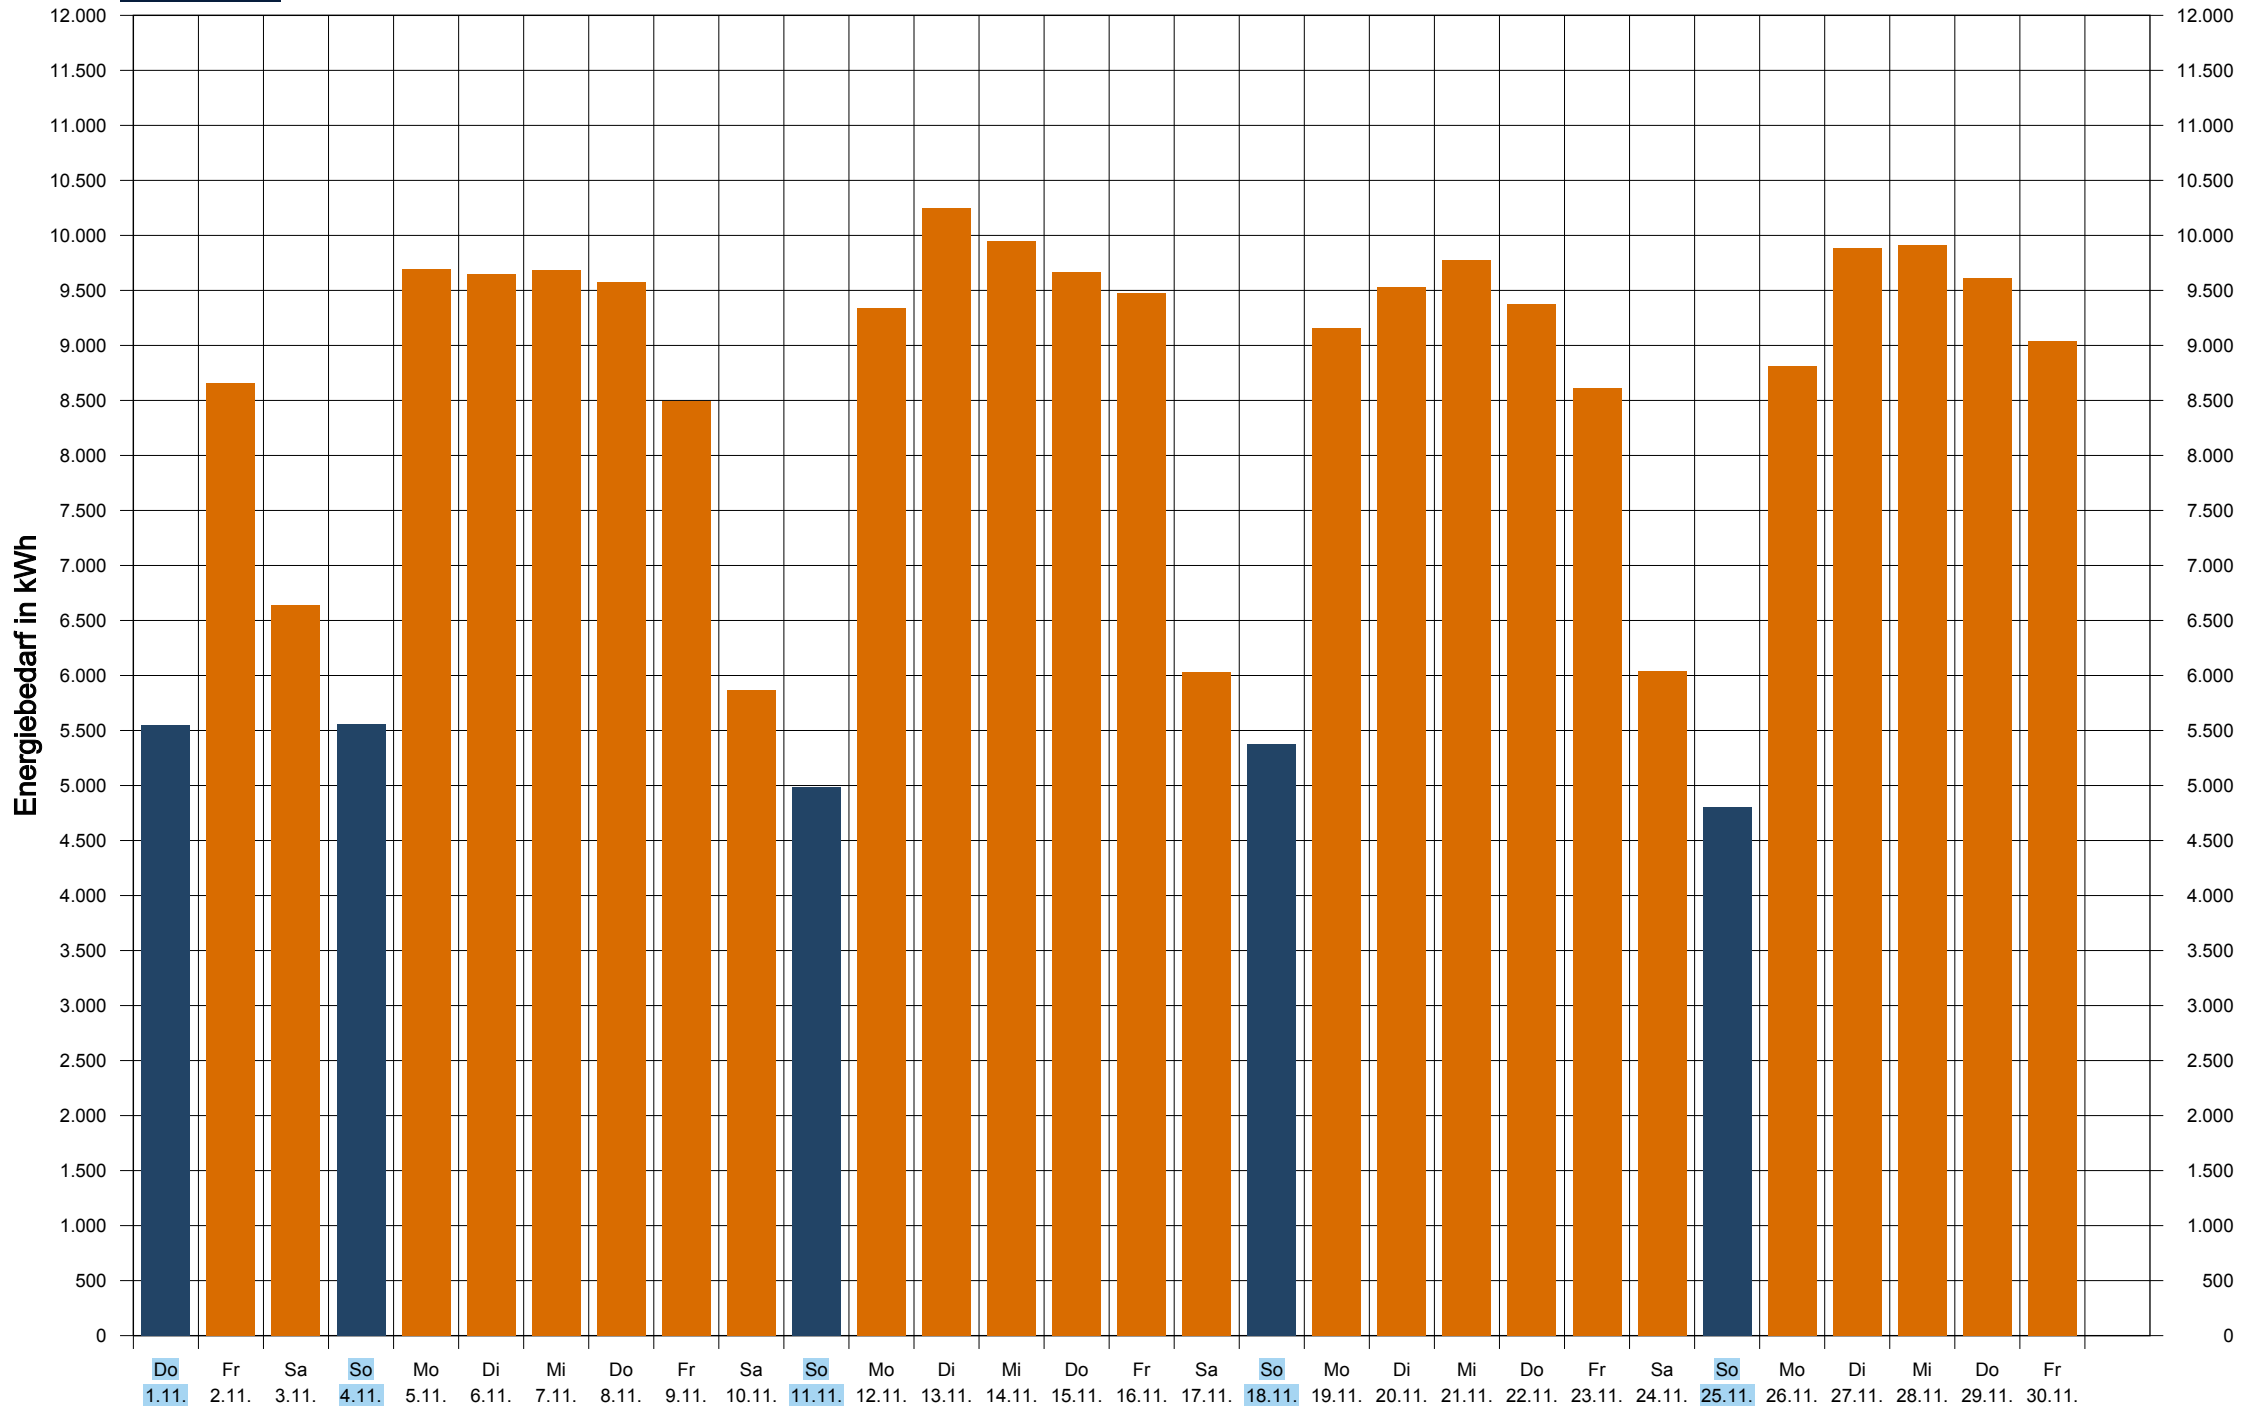

# Metzgerei Mustermann - Energiebedarf Dezember 2012


Monatsminimum: 138,4 kW, Monatsmittelwert: 307,7 kW, Monatsmaximum: 538,4 kW, Monatsbedarf: 228.908 kWh (32.047 €)

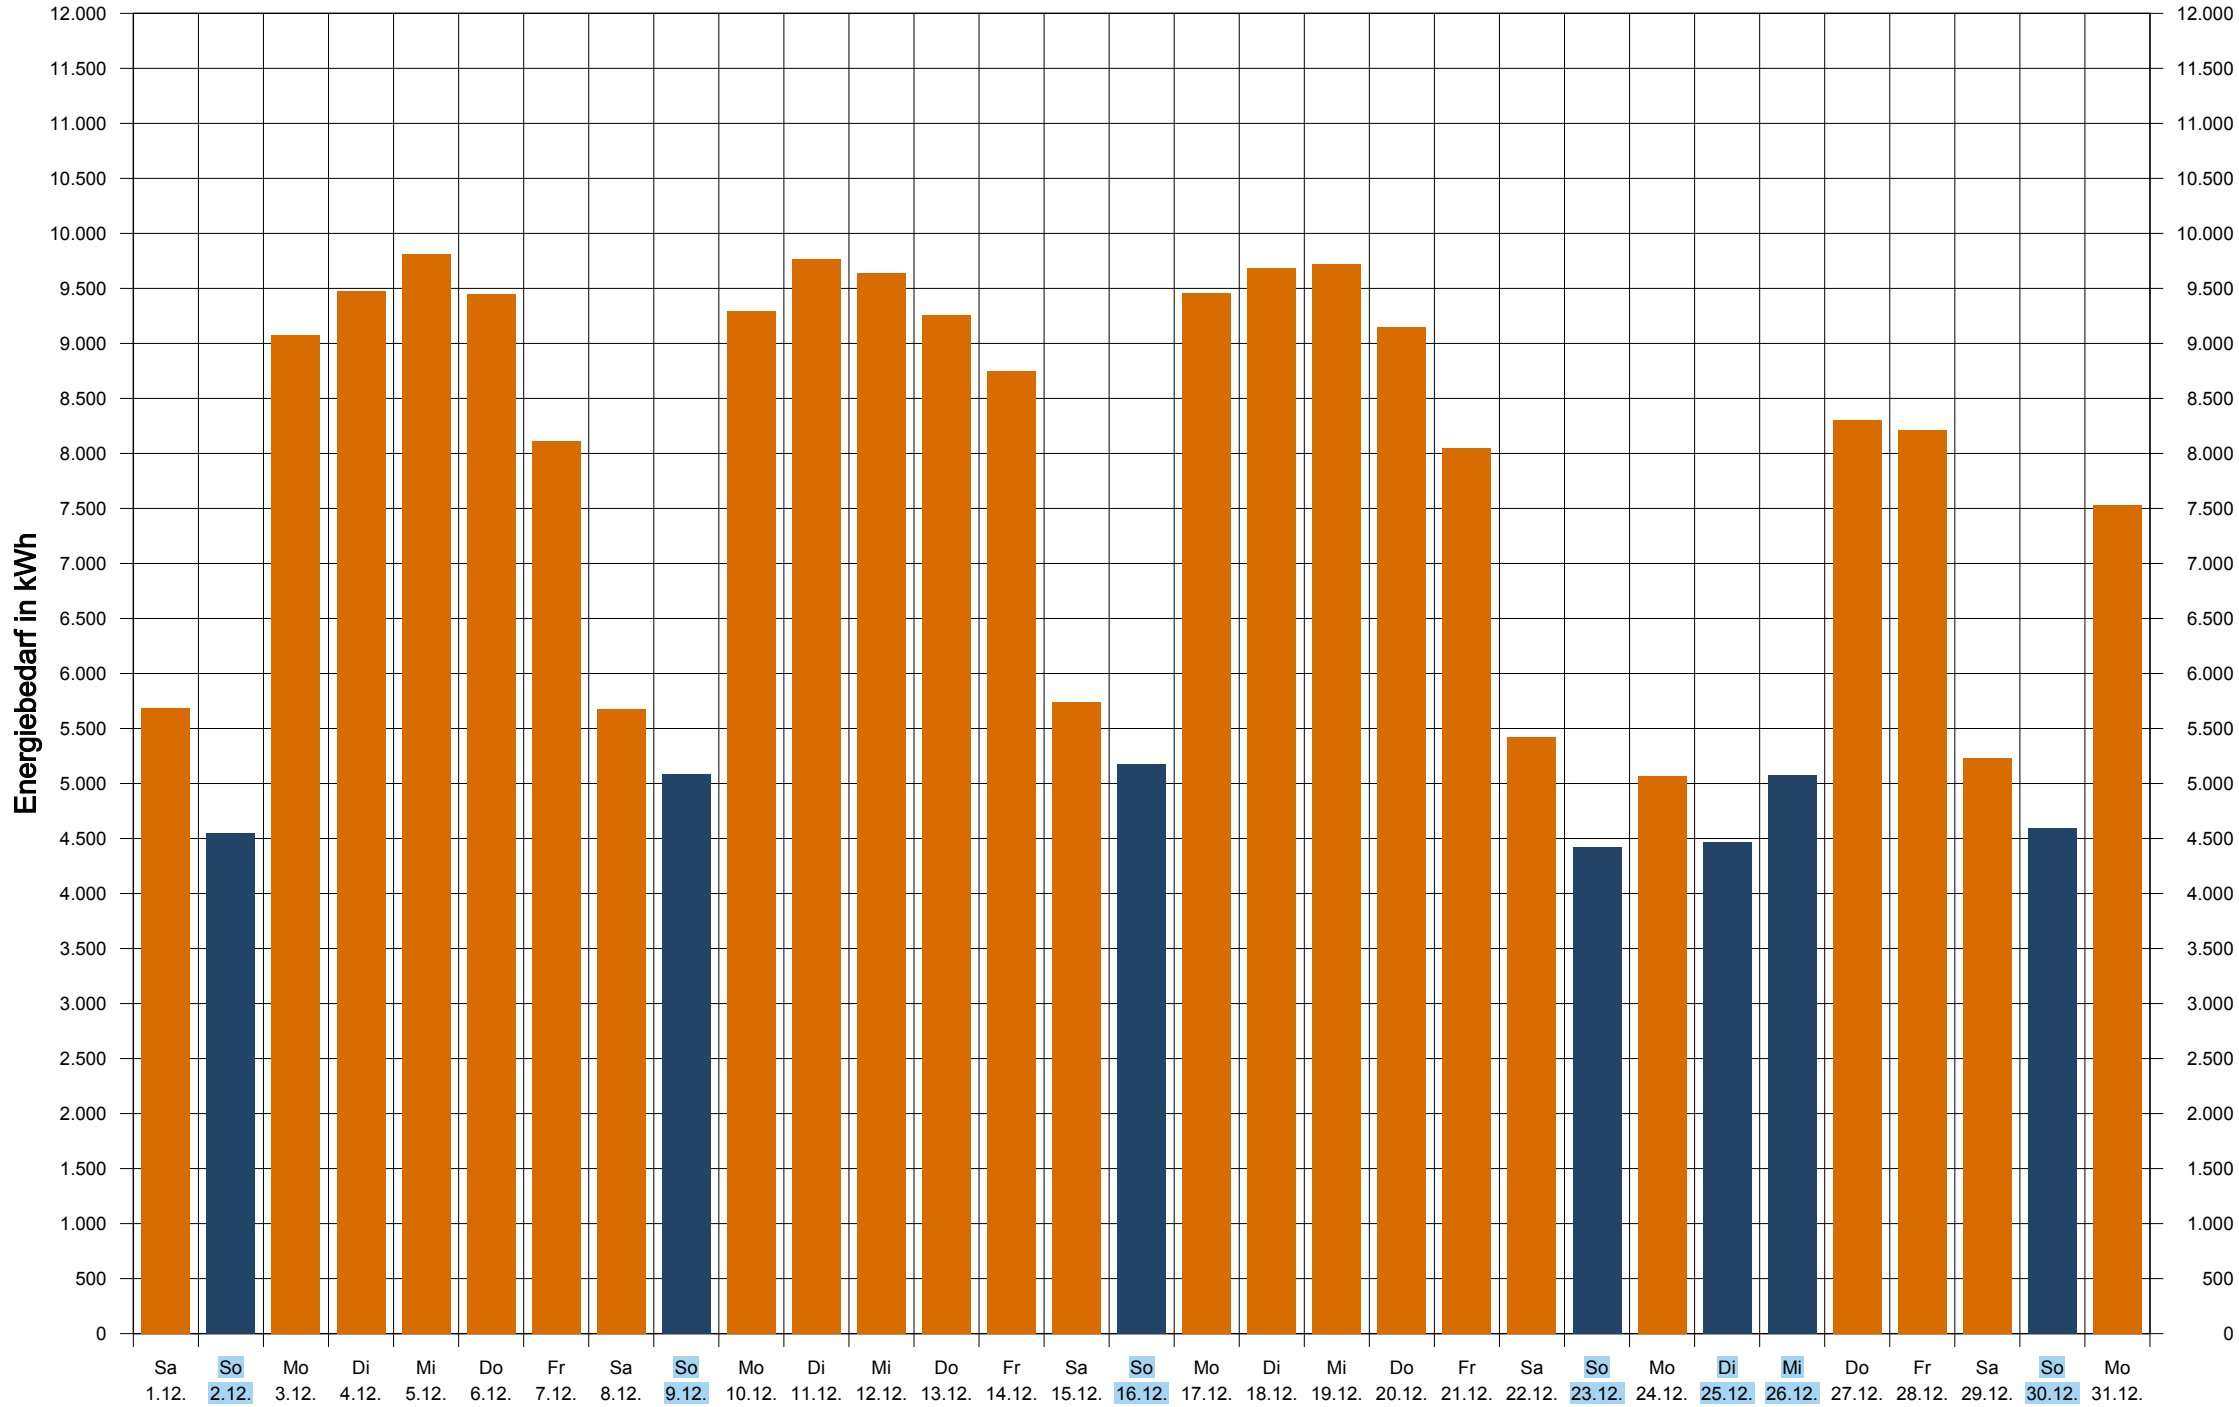


# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)

Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)


Tagesminima

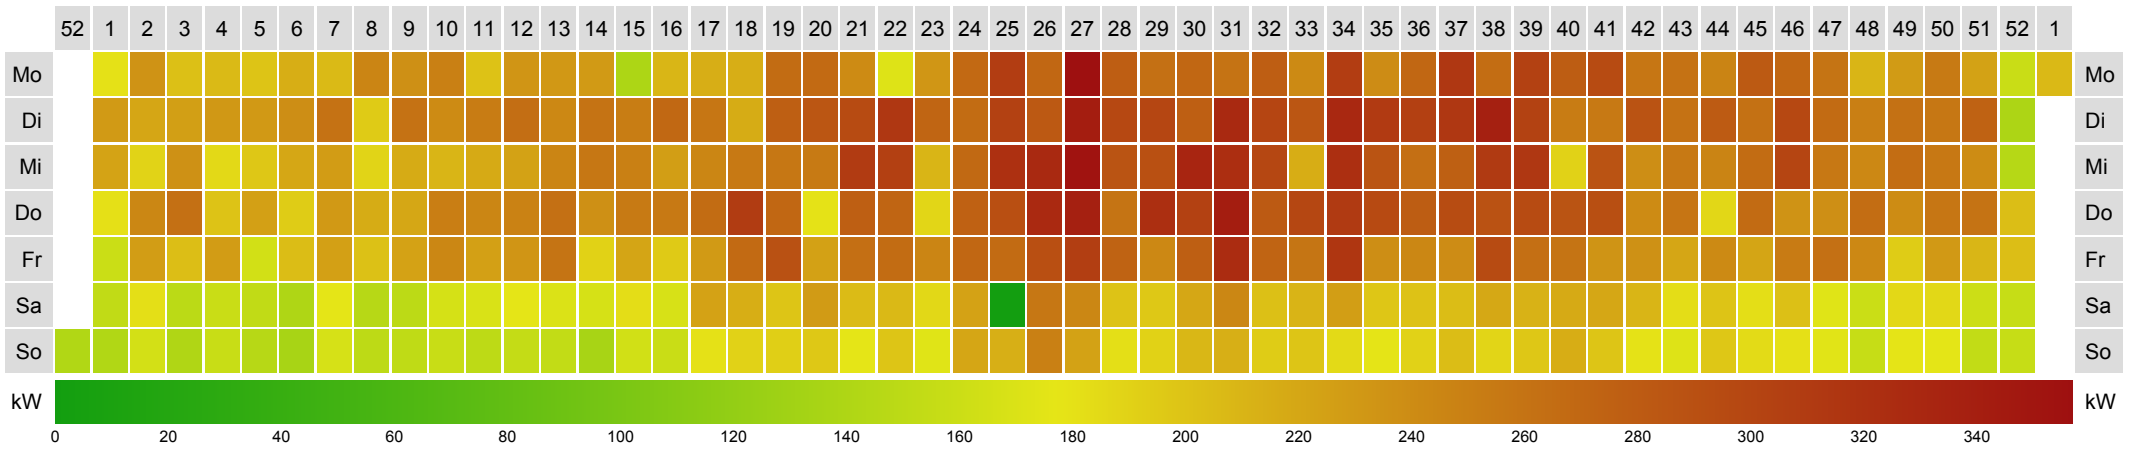

Tagesmaxima

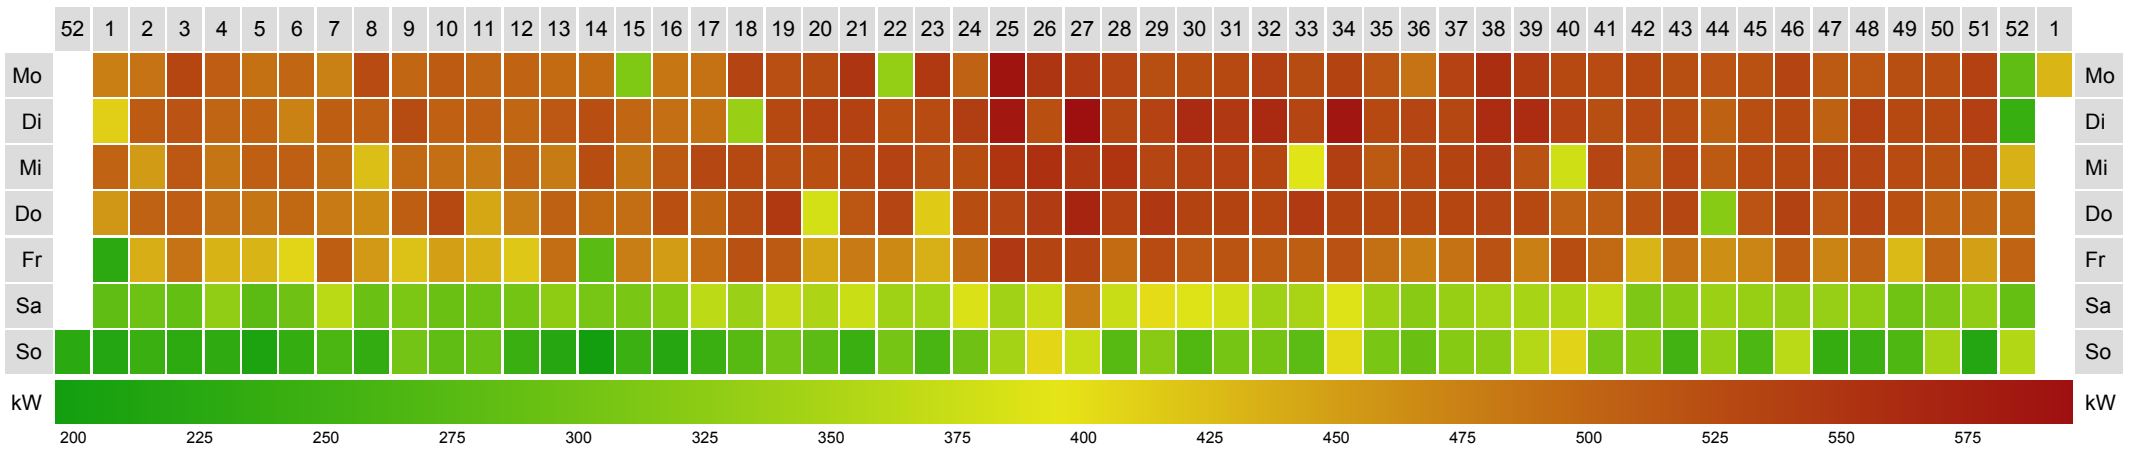

Tagesmittelwerte

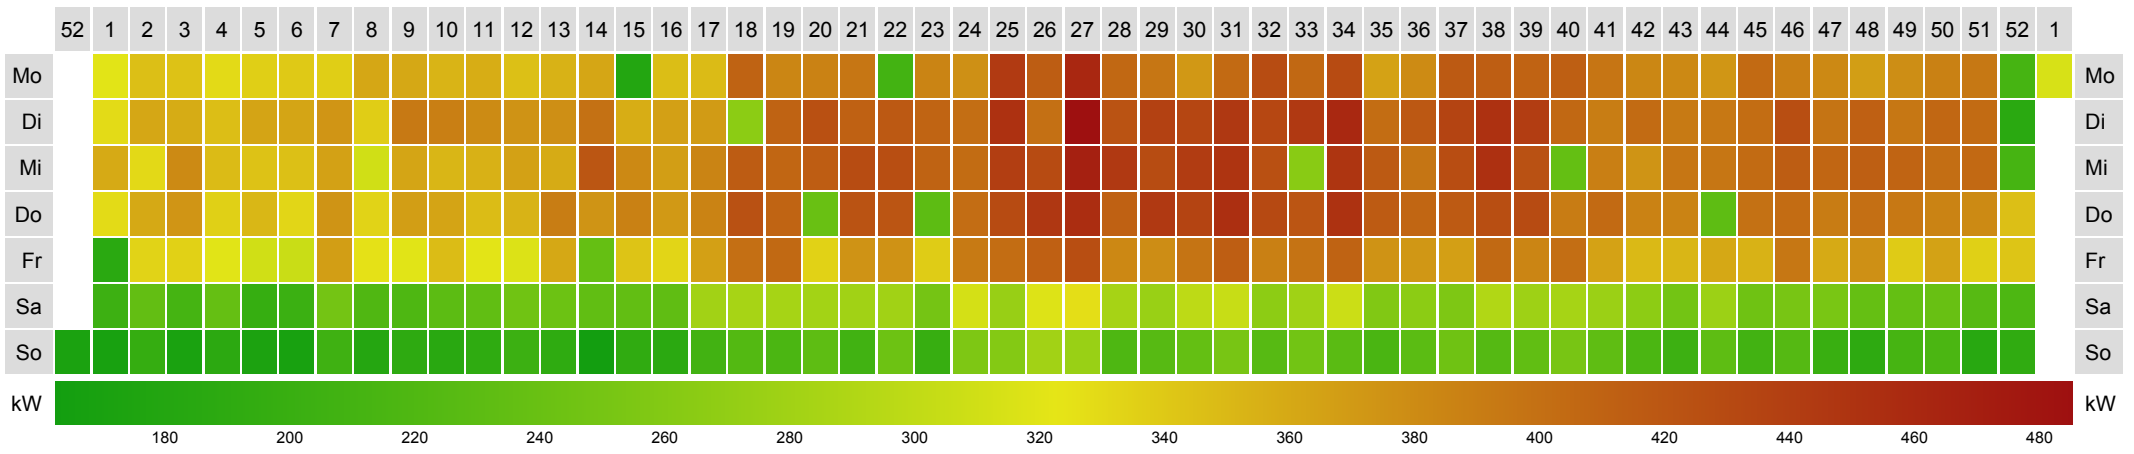

Feiertage: 1.1. Neujahrstag, 6.1. Heilige Drei Könige, 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag, 1.5. Tag der Arbeit, 17.5. Christi Himmelfahrt, 28.5. Pfingstmontag, 7.6. Fronleichnam, 3.10. Tag der Deutschen Einheit, 1.11. Allerheiligen, 25.12. Erster Weihnachtstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag



# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)

Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)




0:00

0:15

0:30

0:45

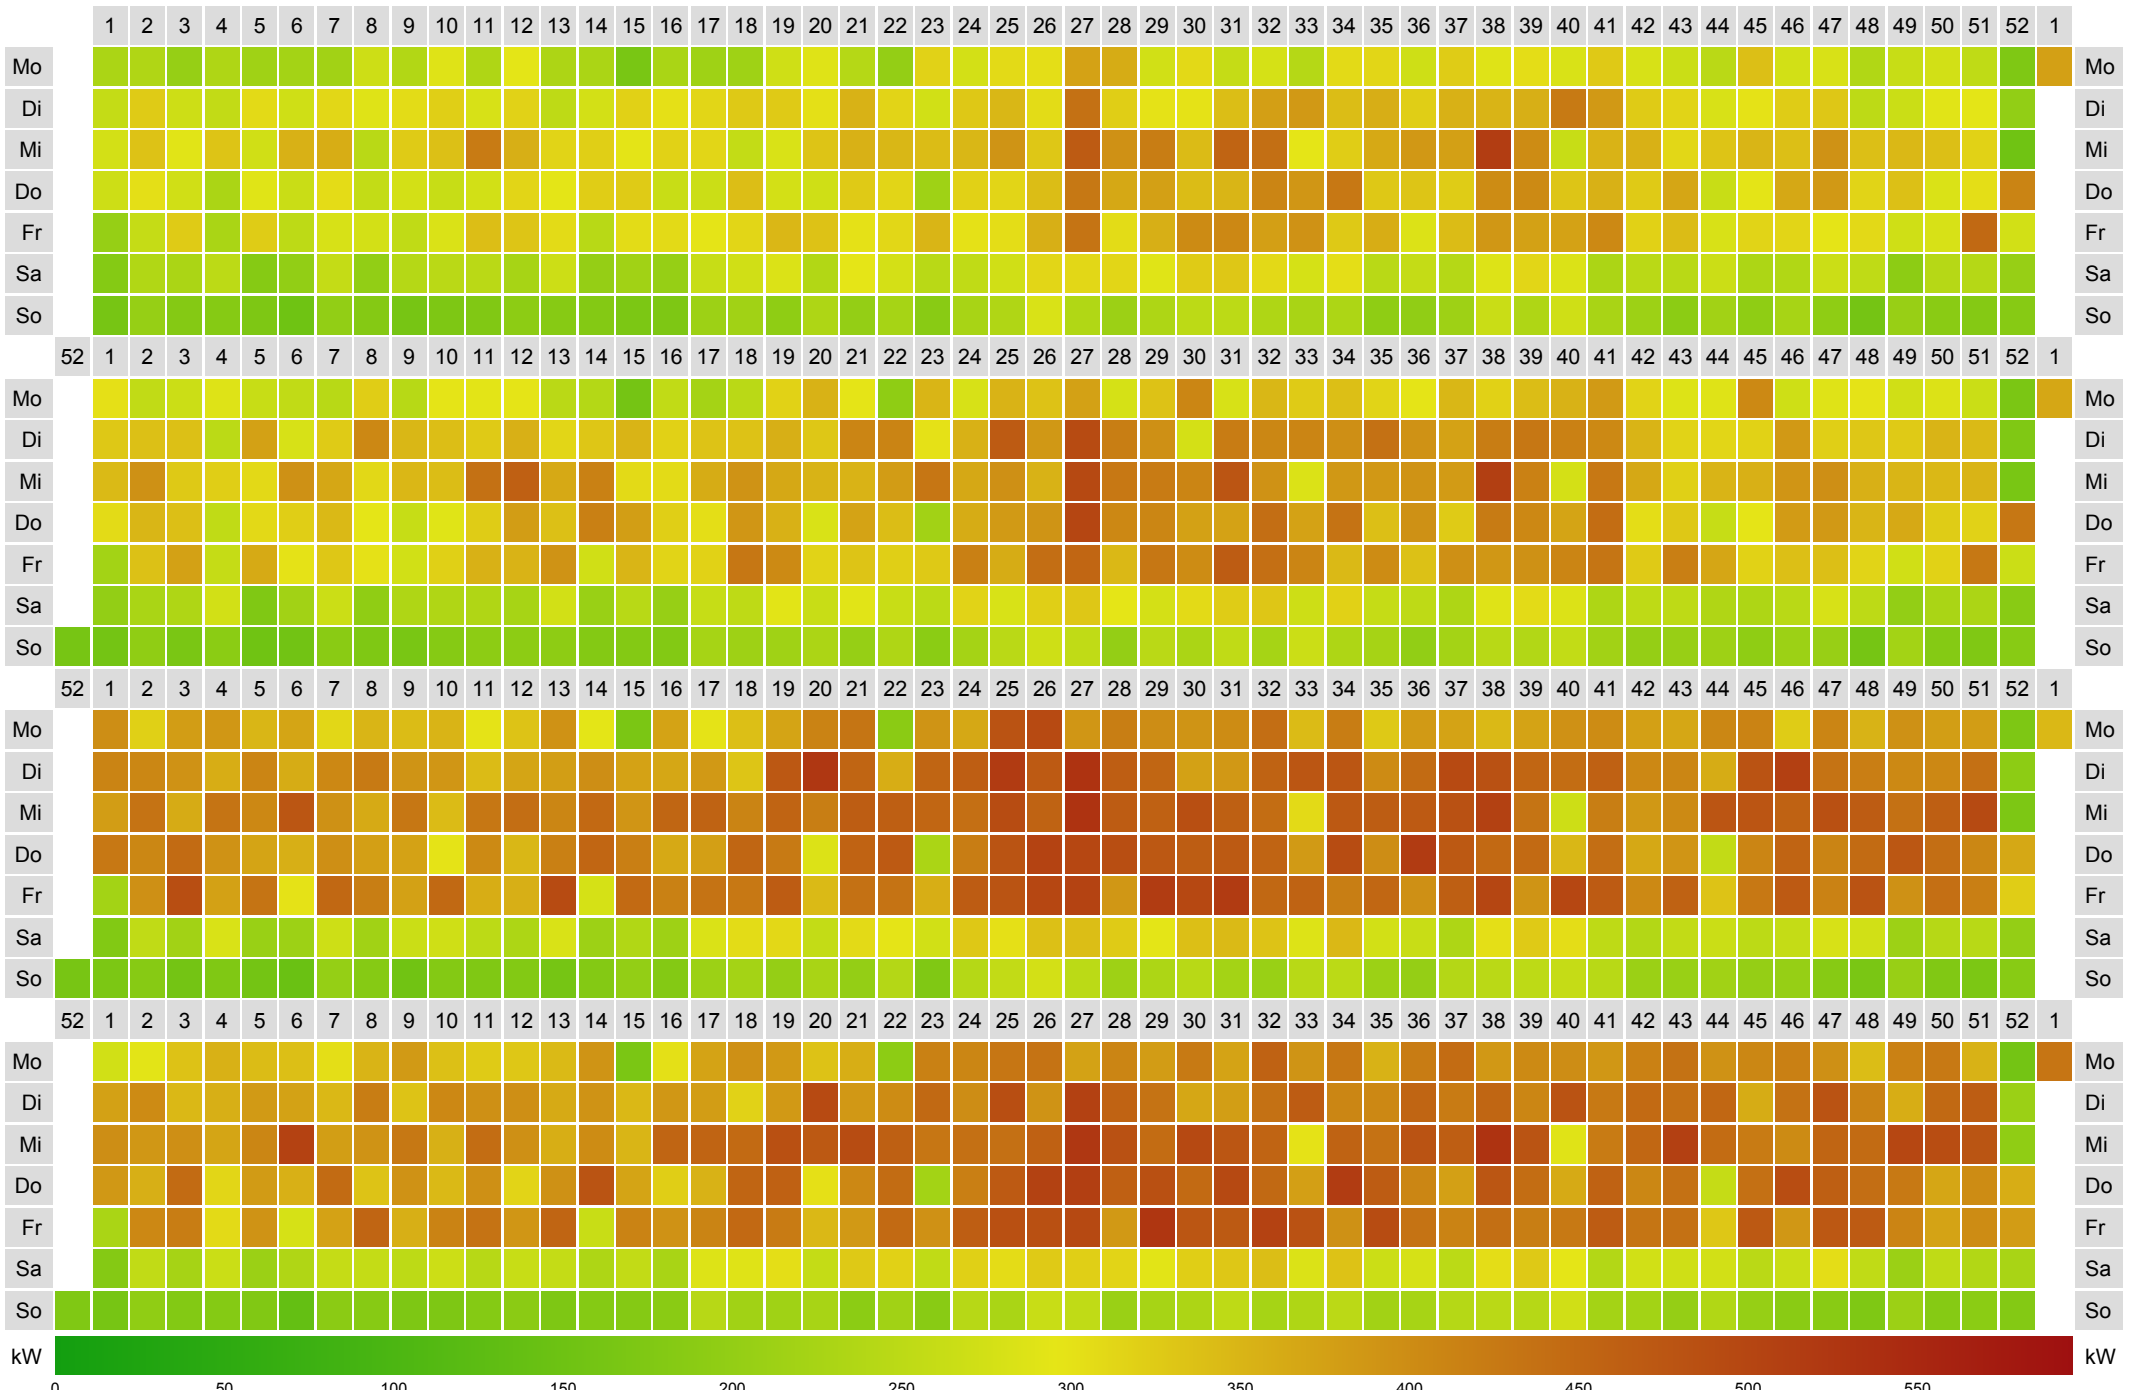

Feiertage: 1.1. Neujahrstag, 6.1. Heilige Drei Könige, 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag, 1.5. Tag der Arbeit, 17.5. Christi Himmelfahrt, 28.5. Pfingstmontag, 7.6. Fronleichnam, 3.10. Tag der Deutschen Einheit, 1.11. Allerheiligen, 25.12. Erster Weihnachtstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)


Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

1:00

1:15

1:30

1:45

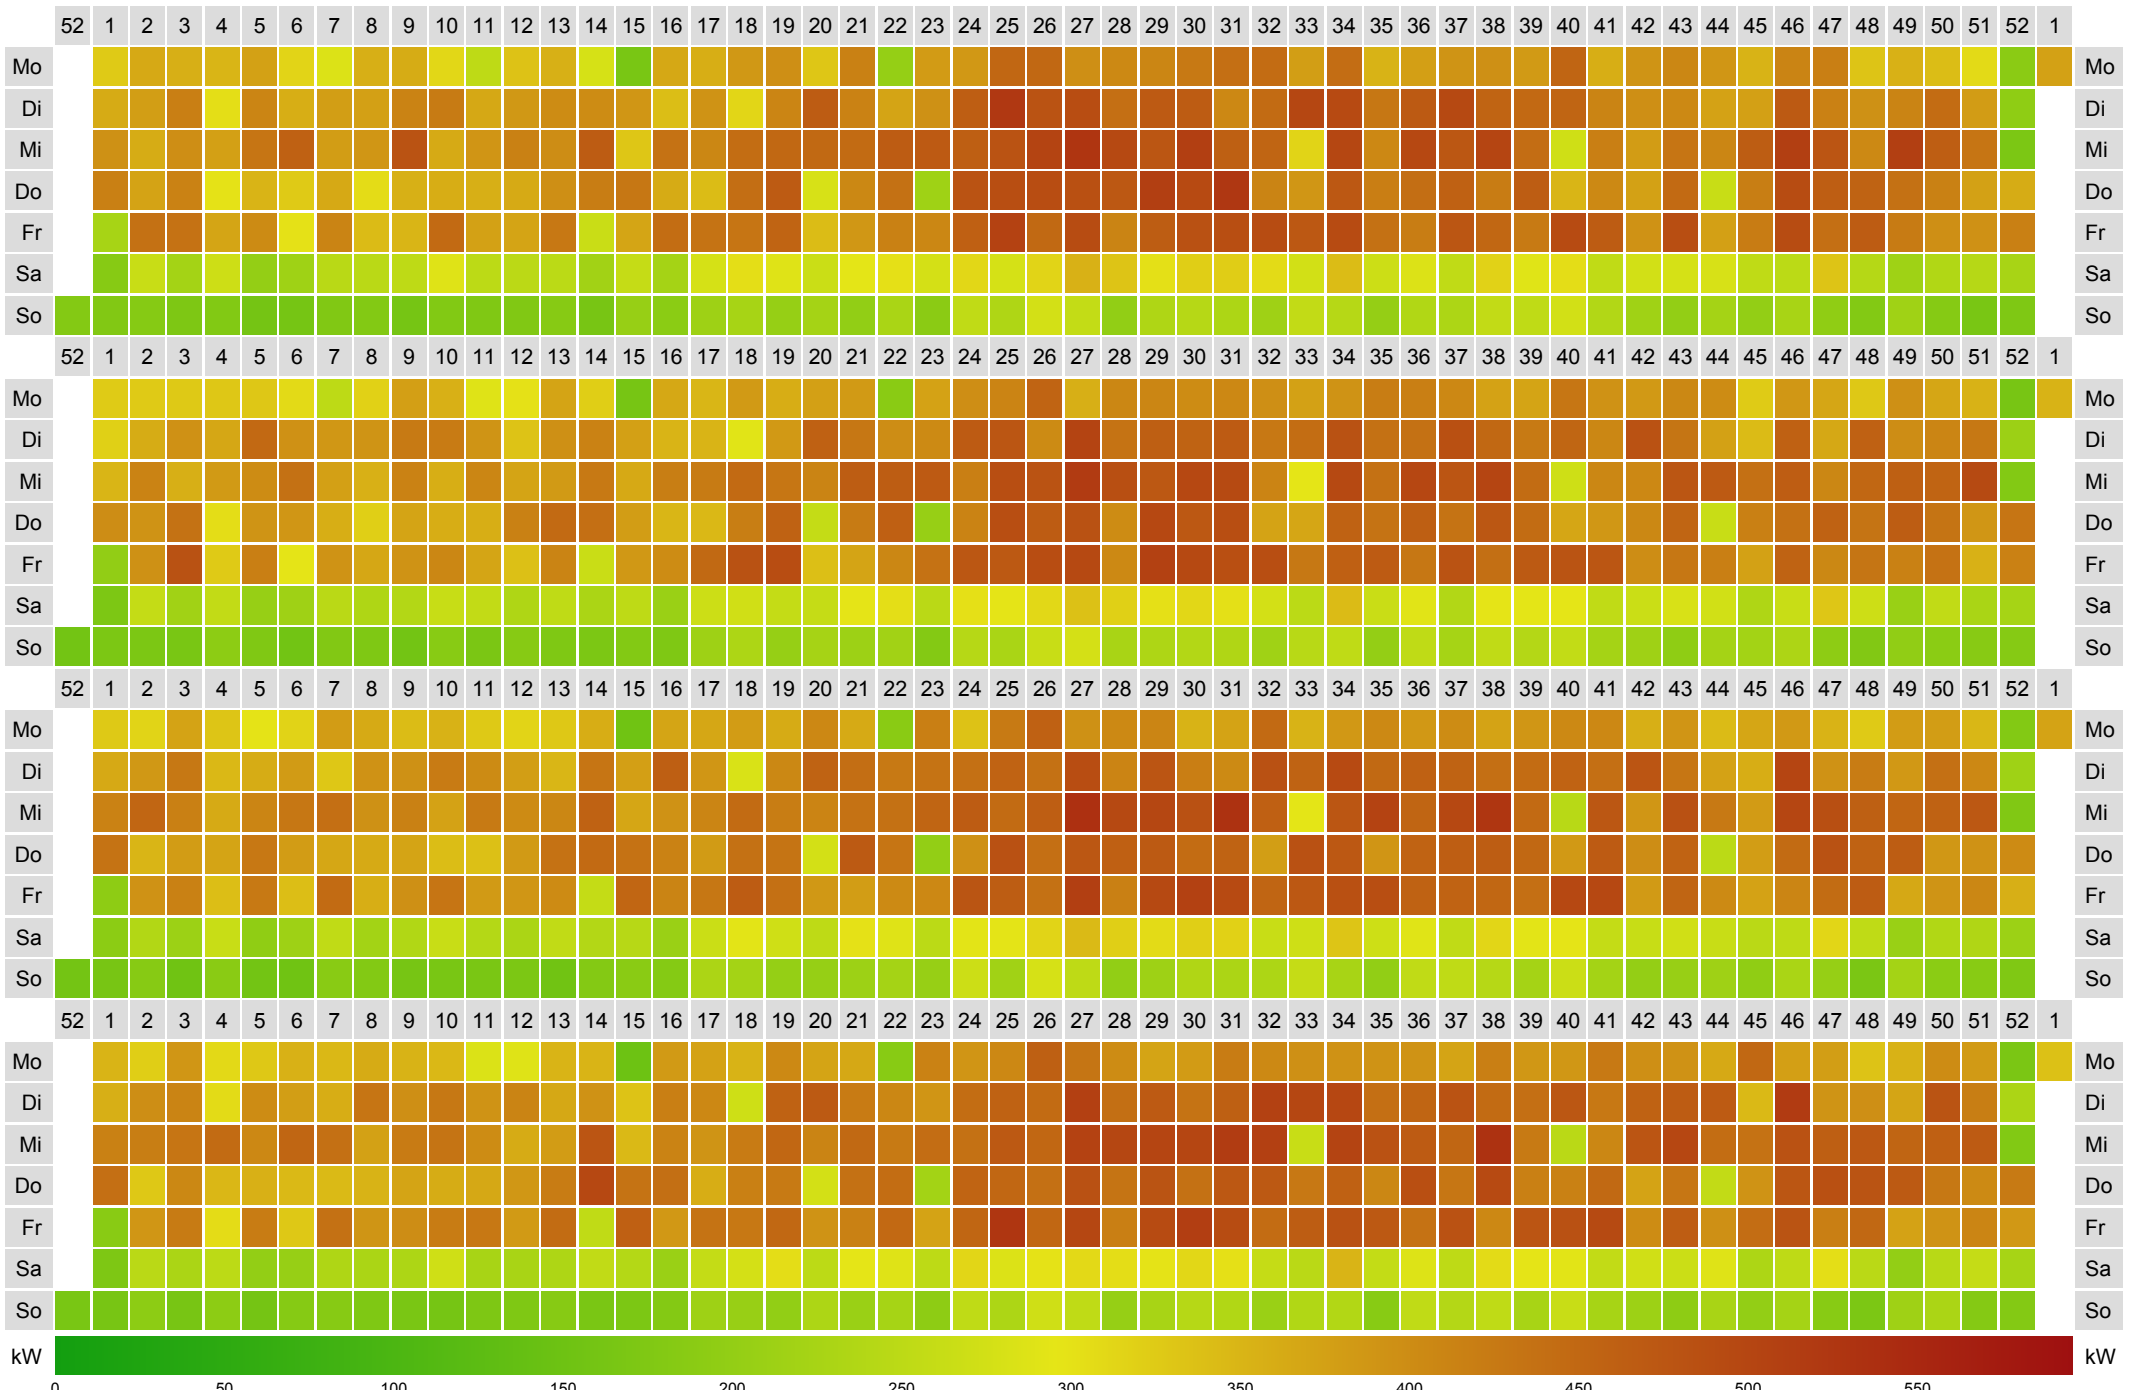

Feiertage: 1.1. Neujahrstag, 6.1. Heilige Drei Könige, 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag, 1.5. Tag der Arbeit, 17.5. Christi Himmelfahrt, 28.5. Pfingstmontag, 7.6. Fronleichnam, 3.10. Tag der Deutschen Einheit, 1.11. Allerheiligen, 25.12. Erster Weihnachtstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)


Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

2:00

2:15

2:30

2:45

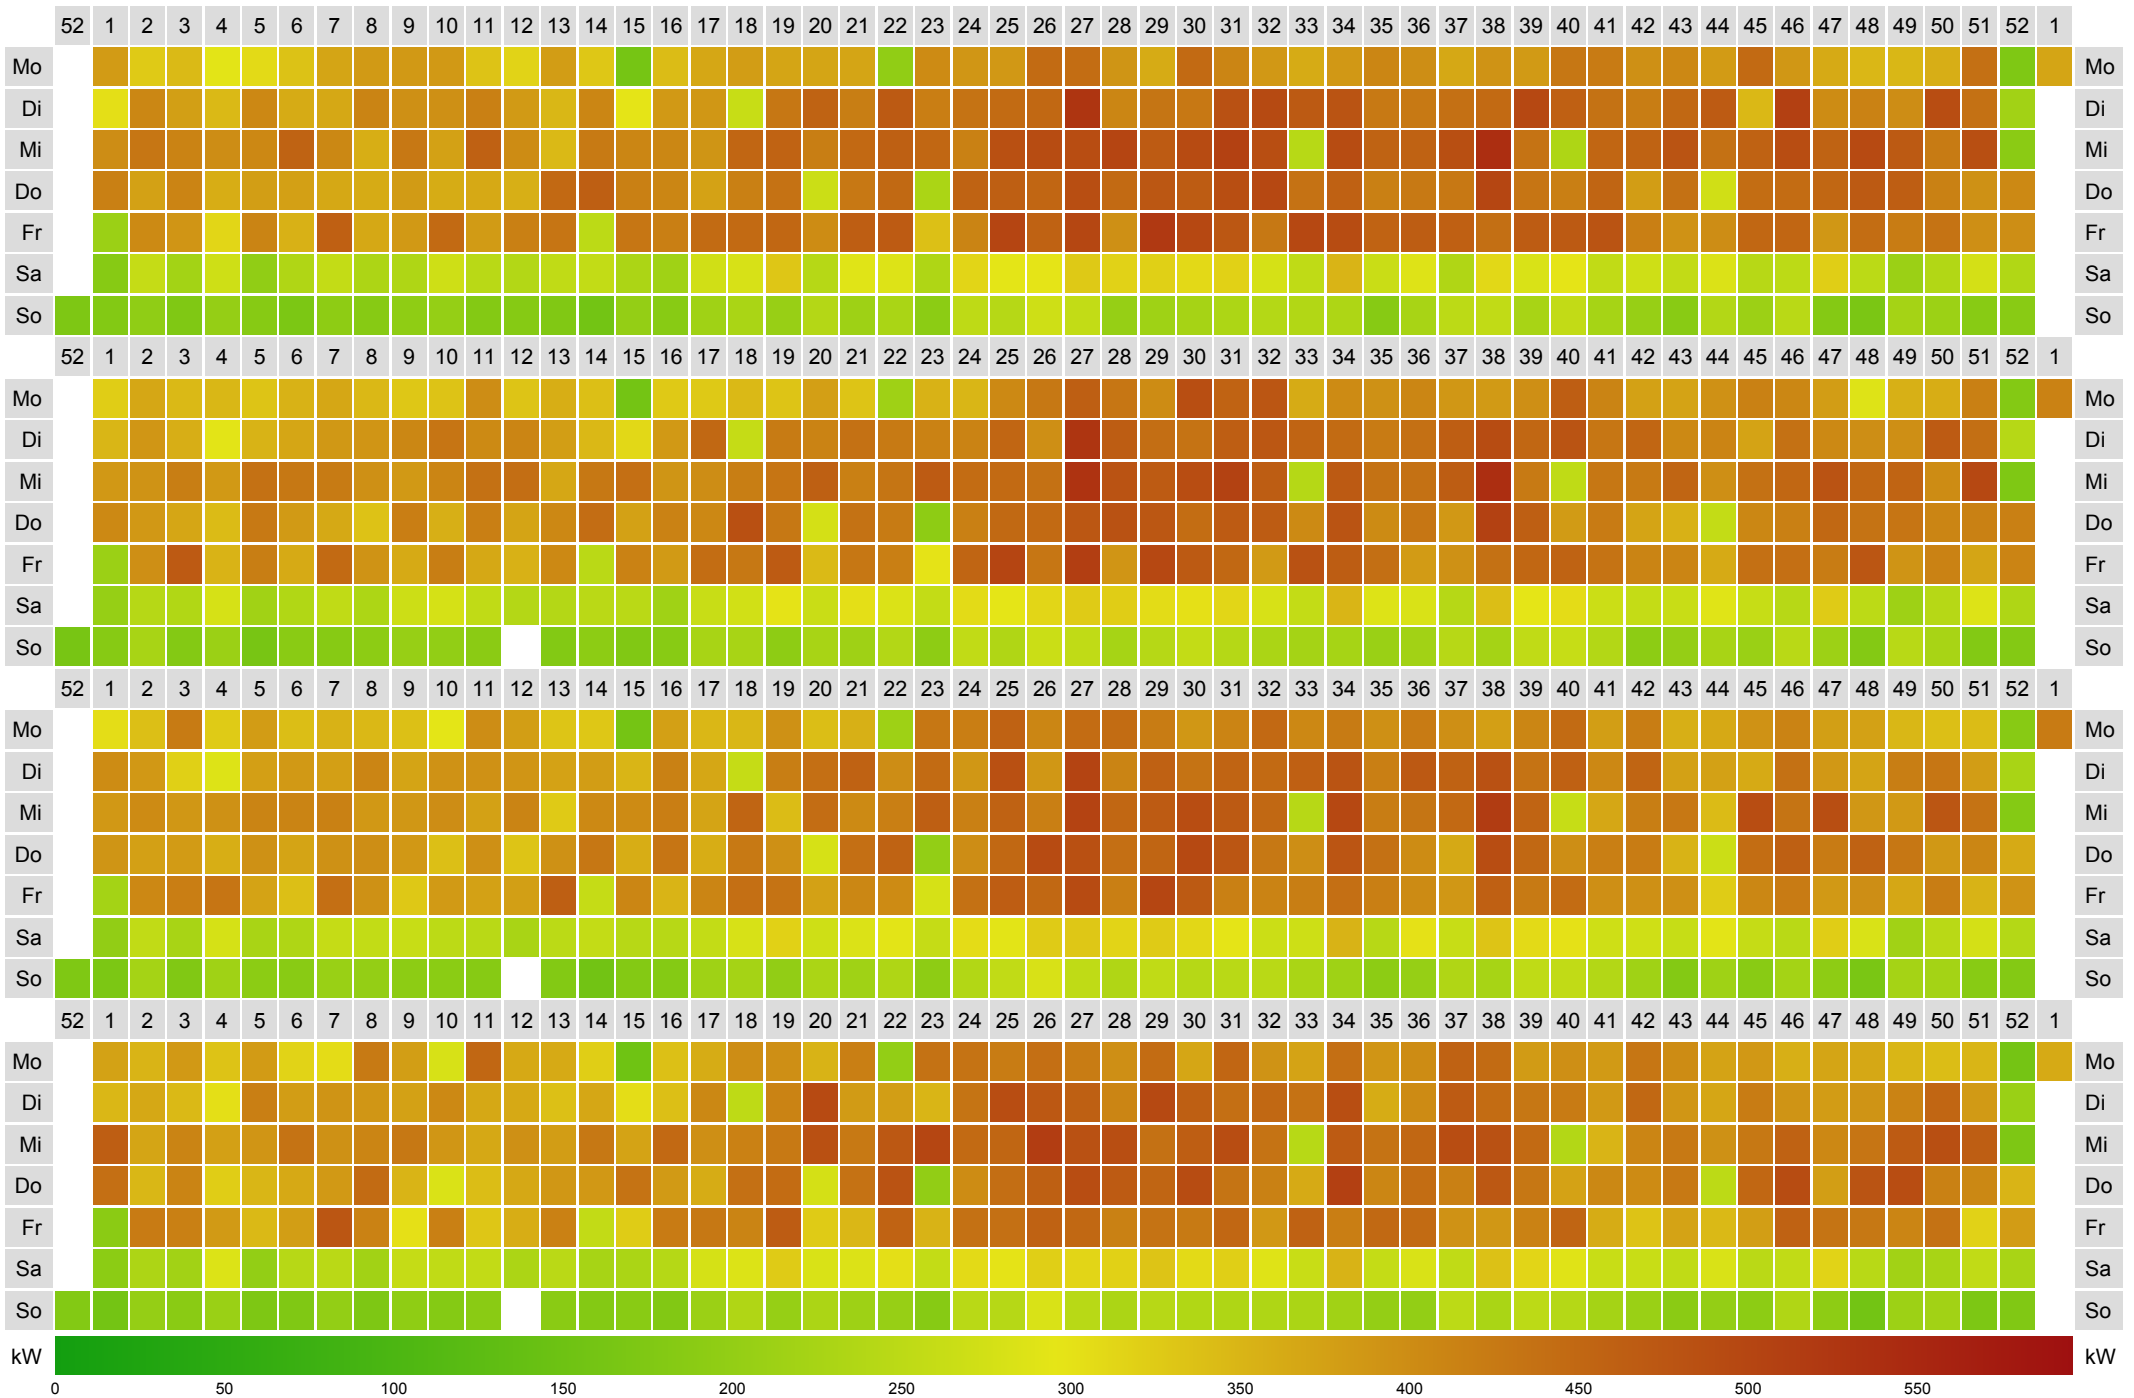

Feiertage: 1.1. Neujahrstag, 6.1. Heilige Drei Könige, 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag, 1.5. Tag der Arbeit, 17.5. Christi Himmelfahrt, 28.5. Pfingstmontag, 7.6. Fronleichnam, 3.10. Tag der Deutschen Einheit, 1.11. Allerheiligen, 25.12. Erster Weihnachtstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)


Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

3:00

3:15

3:30

3:45

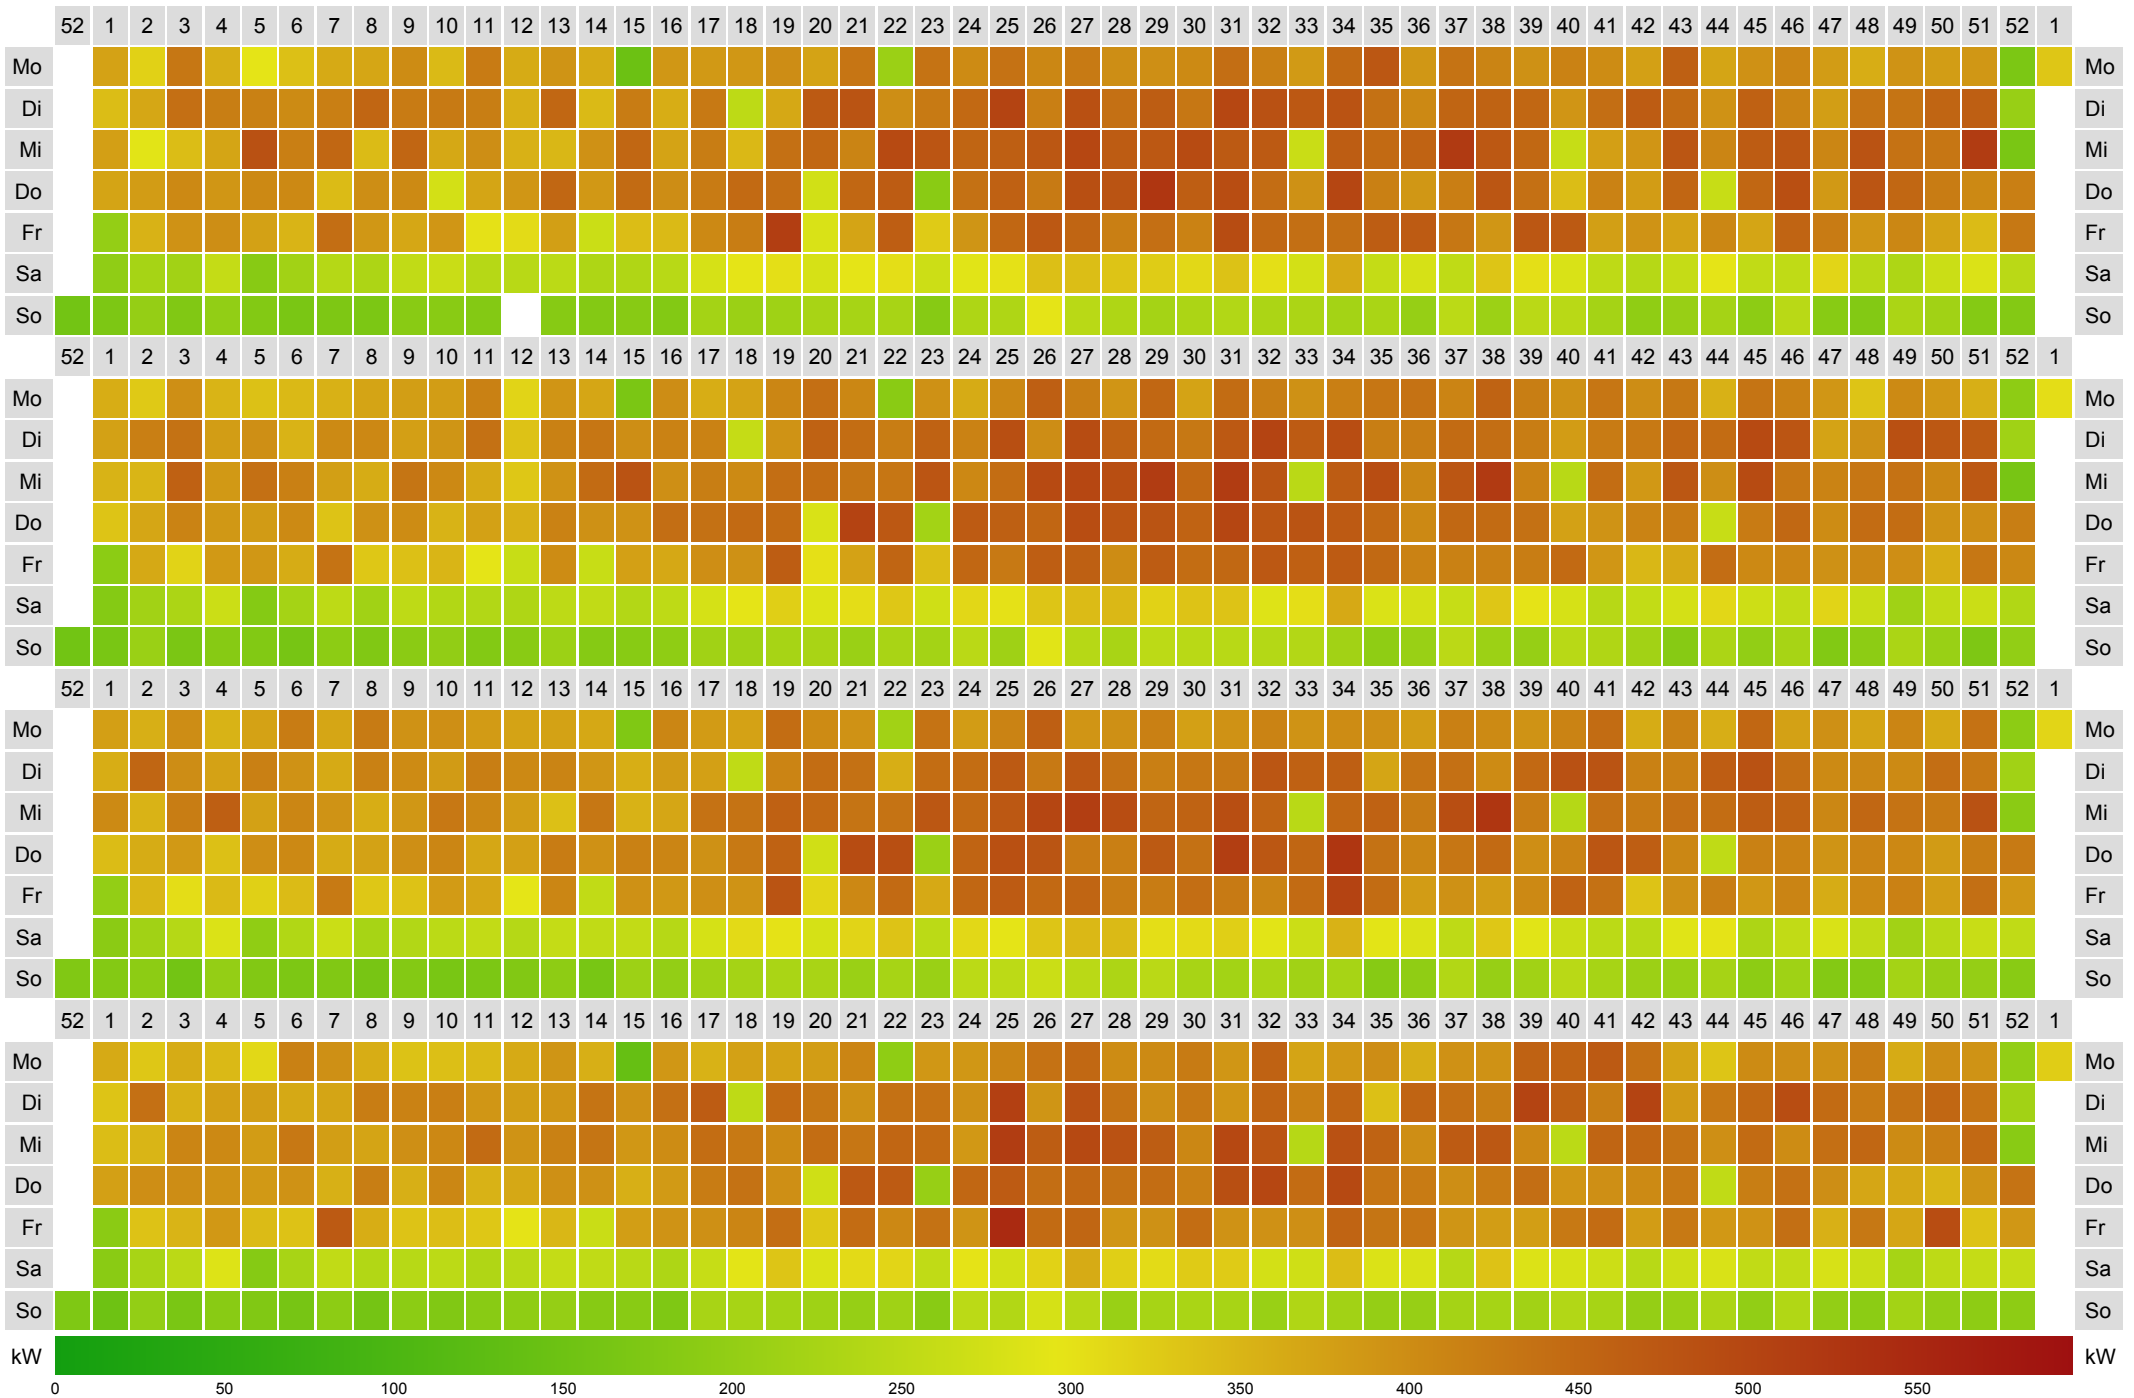

Feiertage: 1.1. Neujahrstag, 6.1. Heilige Drei Könige, 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag, 1.5. Tag der Arbeit, 17.5. Christi Himmelfahrt, 28.5. Pfingstmontag, 7.6. Fronleichnam, 3.10. Tag der Deutschen Einheit, 1.11. Allerheiligen, 25.12. Erster Weihnachtstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag






### Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)


Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)




4:00

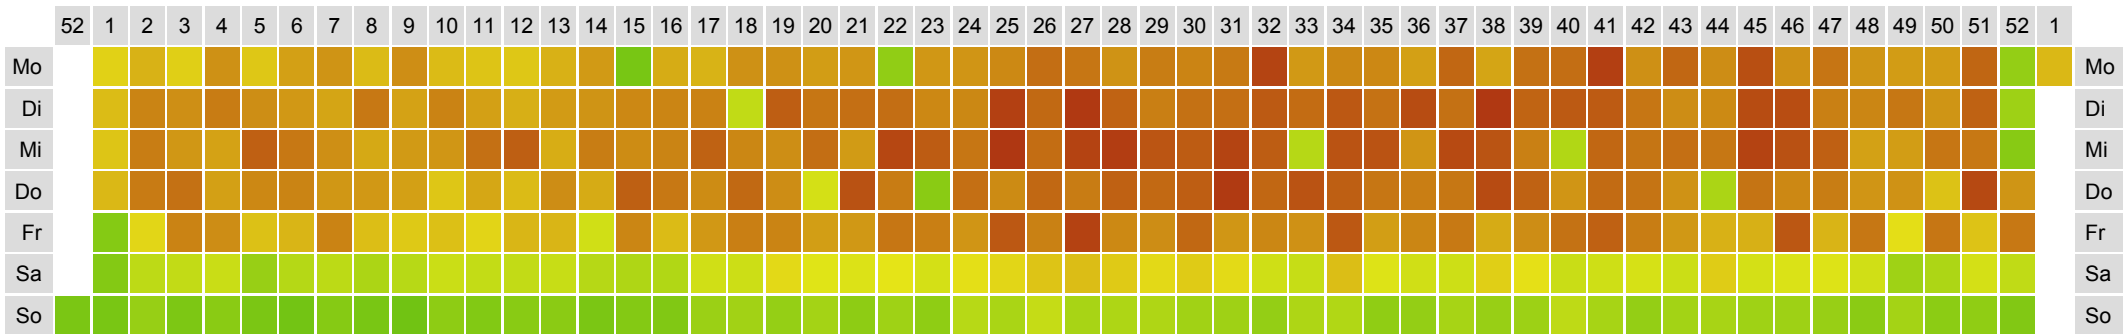


4:15

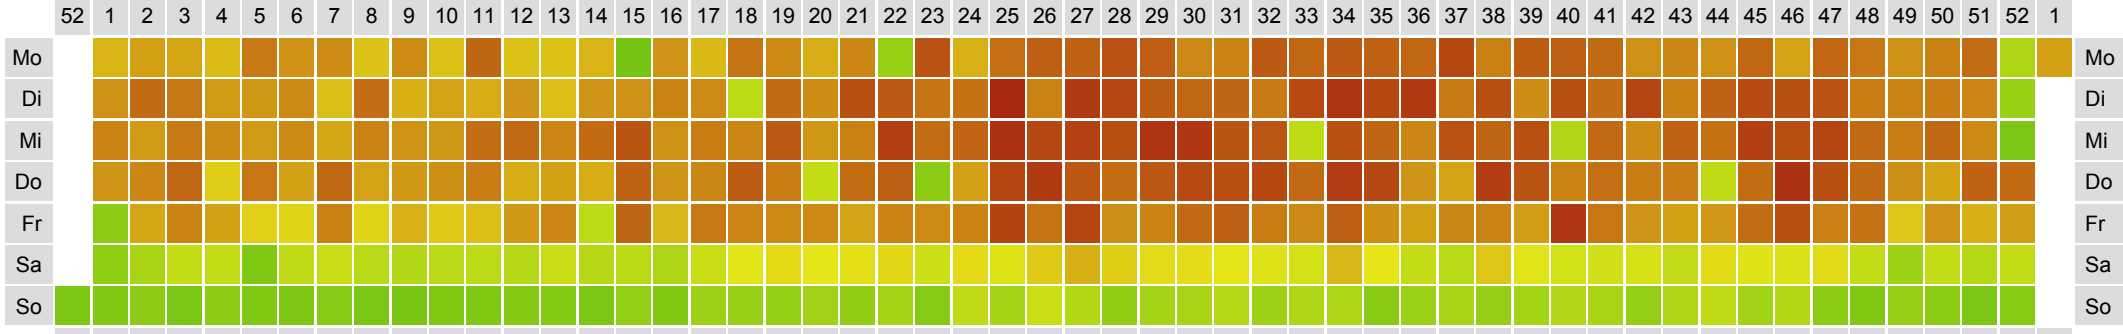

4:30

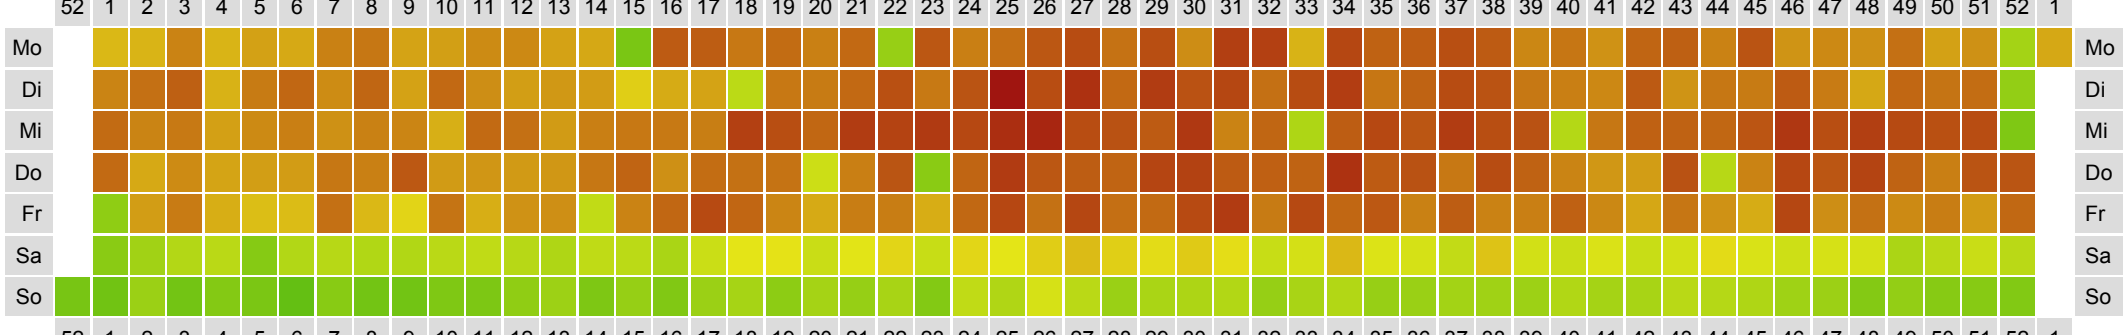


4:45

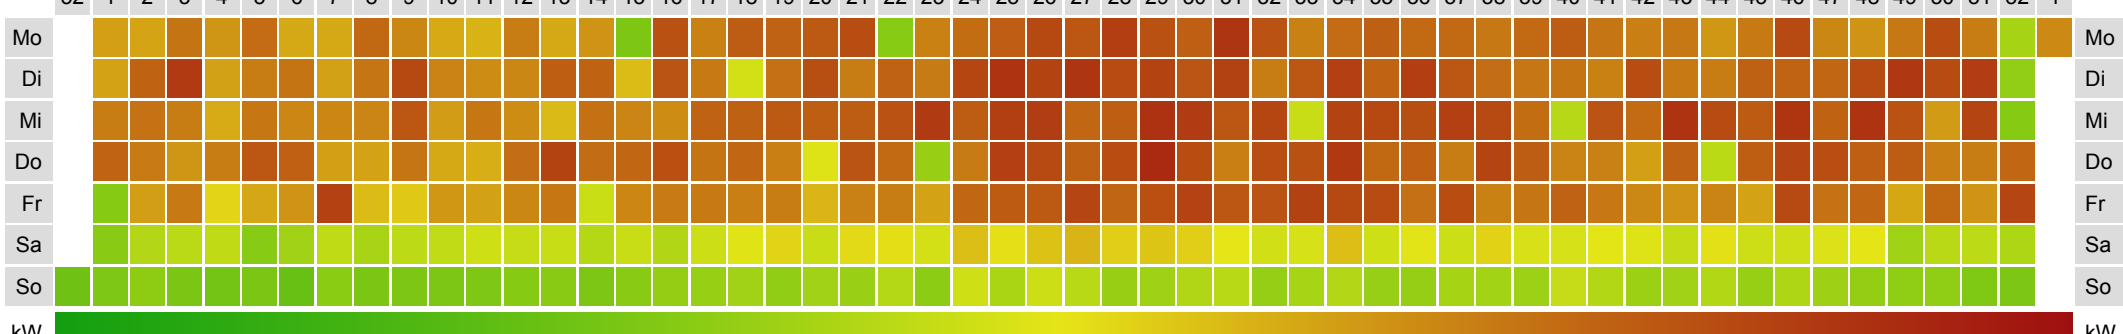

Feiertage: 1.1. Neujahrstag, 6.1. Heilige Drei Könige, 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag, 1.5. Tag der Arbeit, 17.5. Christi Himmelfahrt, 28.5. Pfingstmontag, 7.6. Fronleichnam, 3.10. Tag der Deutschen Einheit, 1.11. Allerheiligen, 25.12. Erster Weihnachtstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)

Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

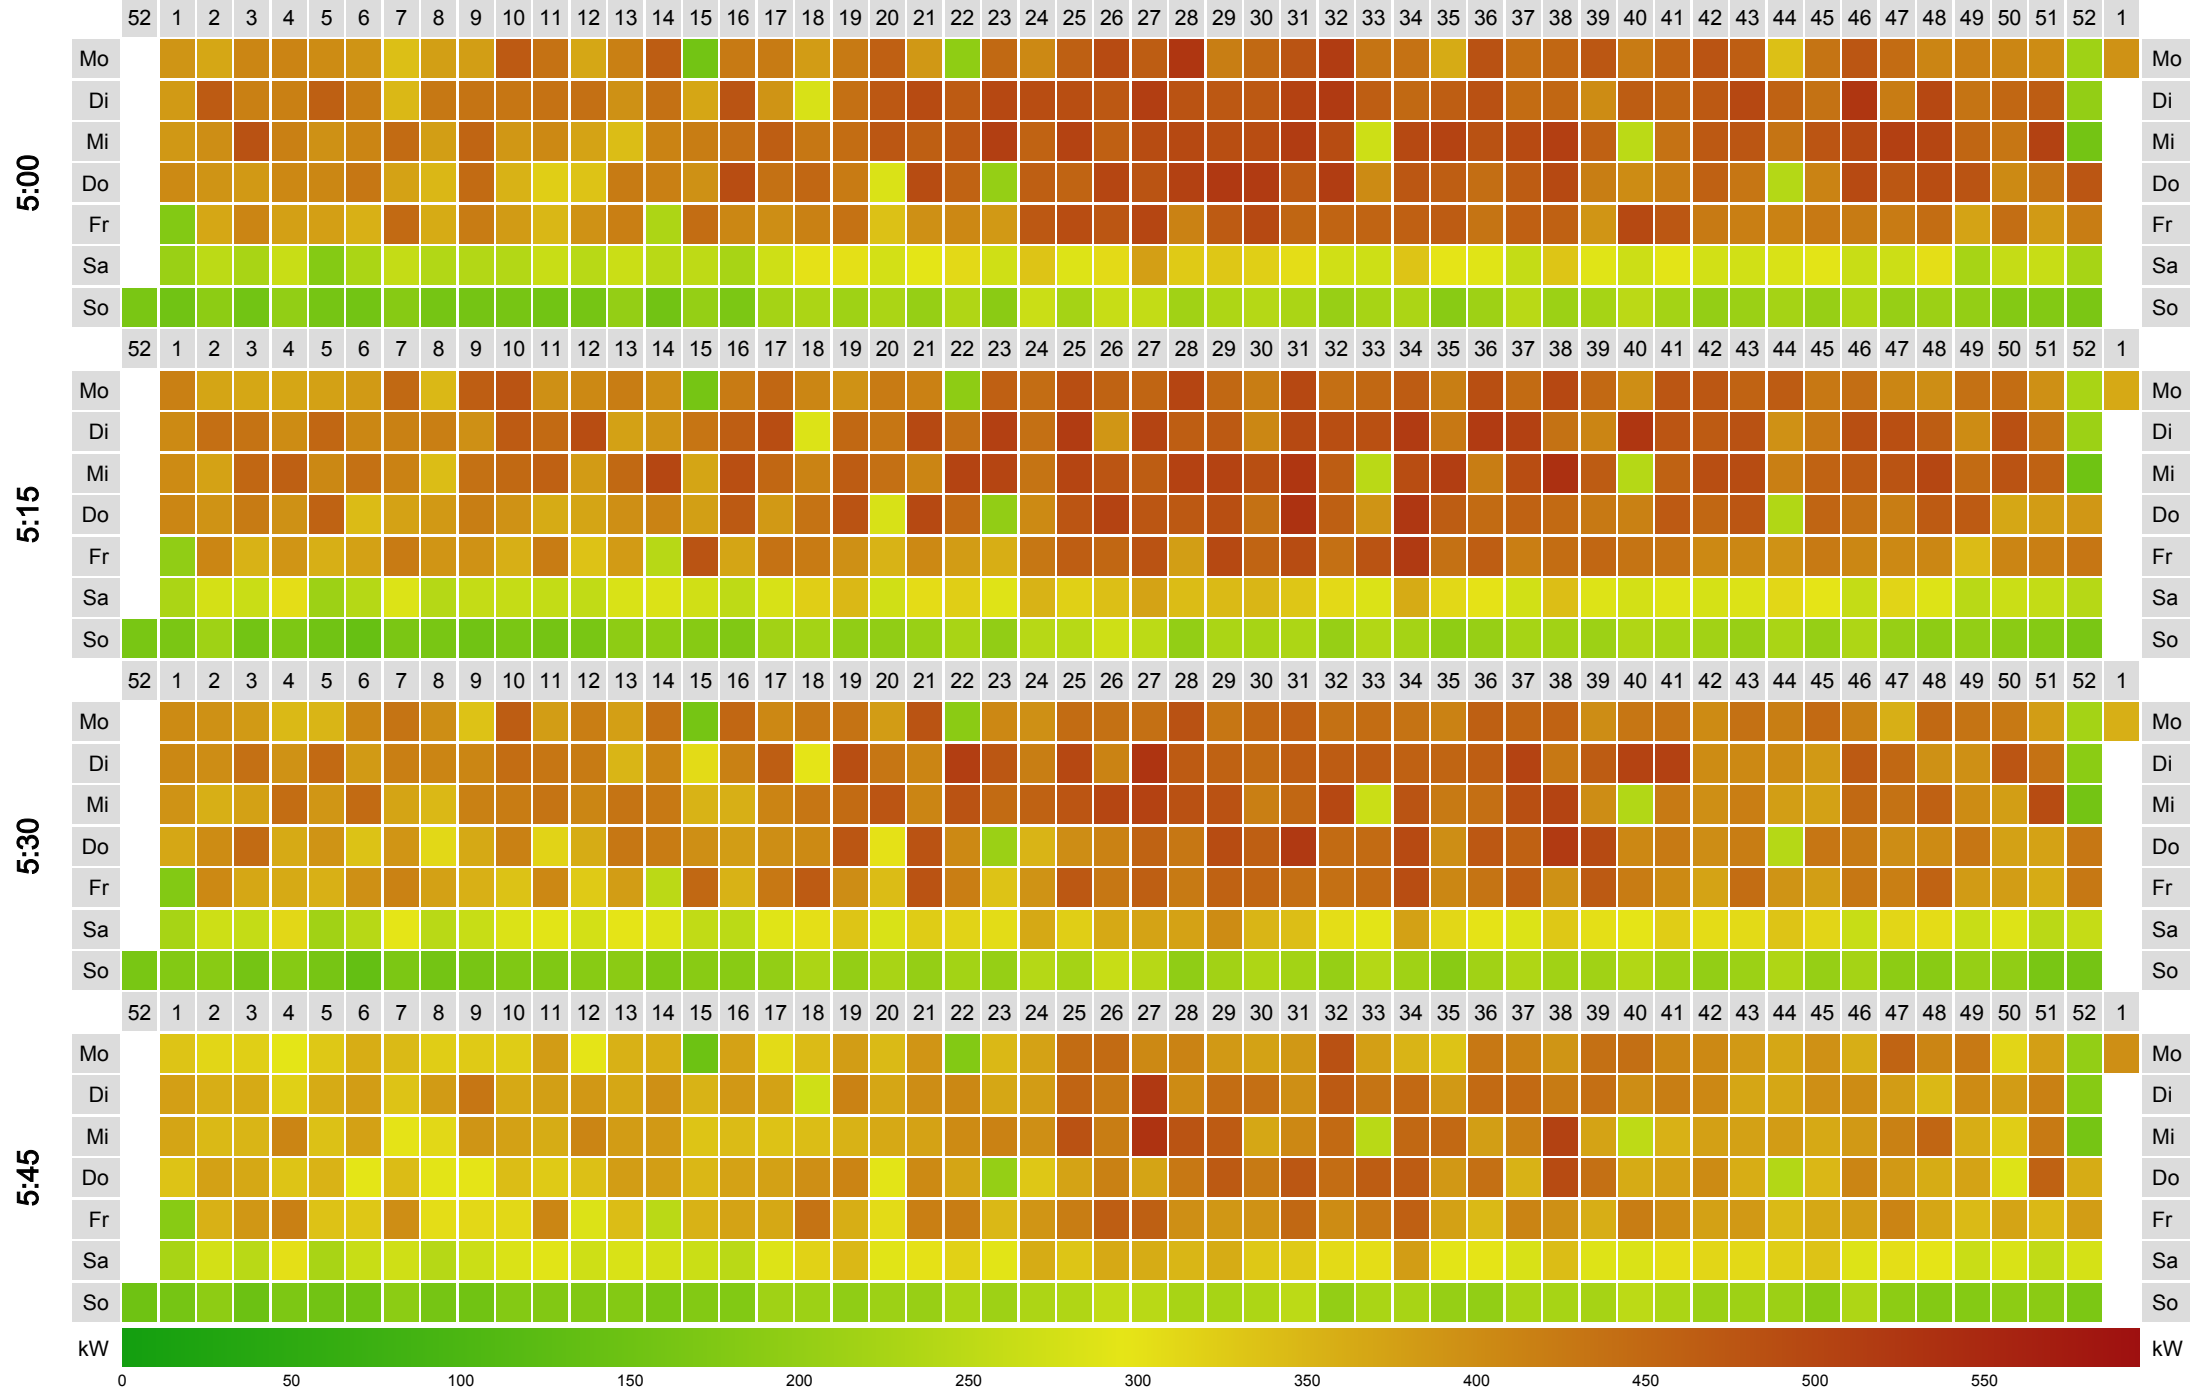

### Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)


Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

6:00

6:15


6:30

6:45

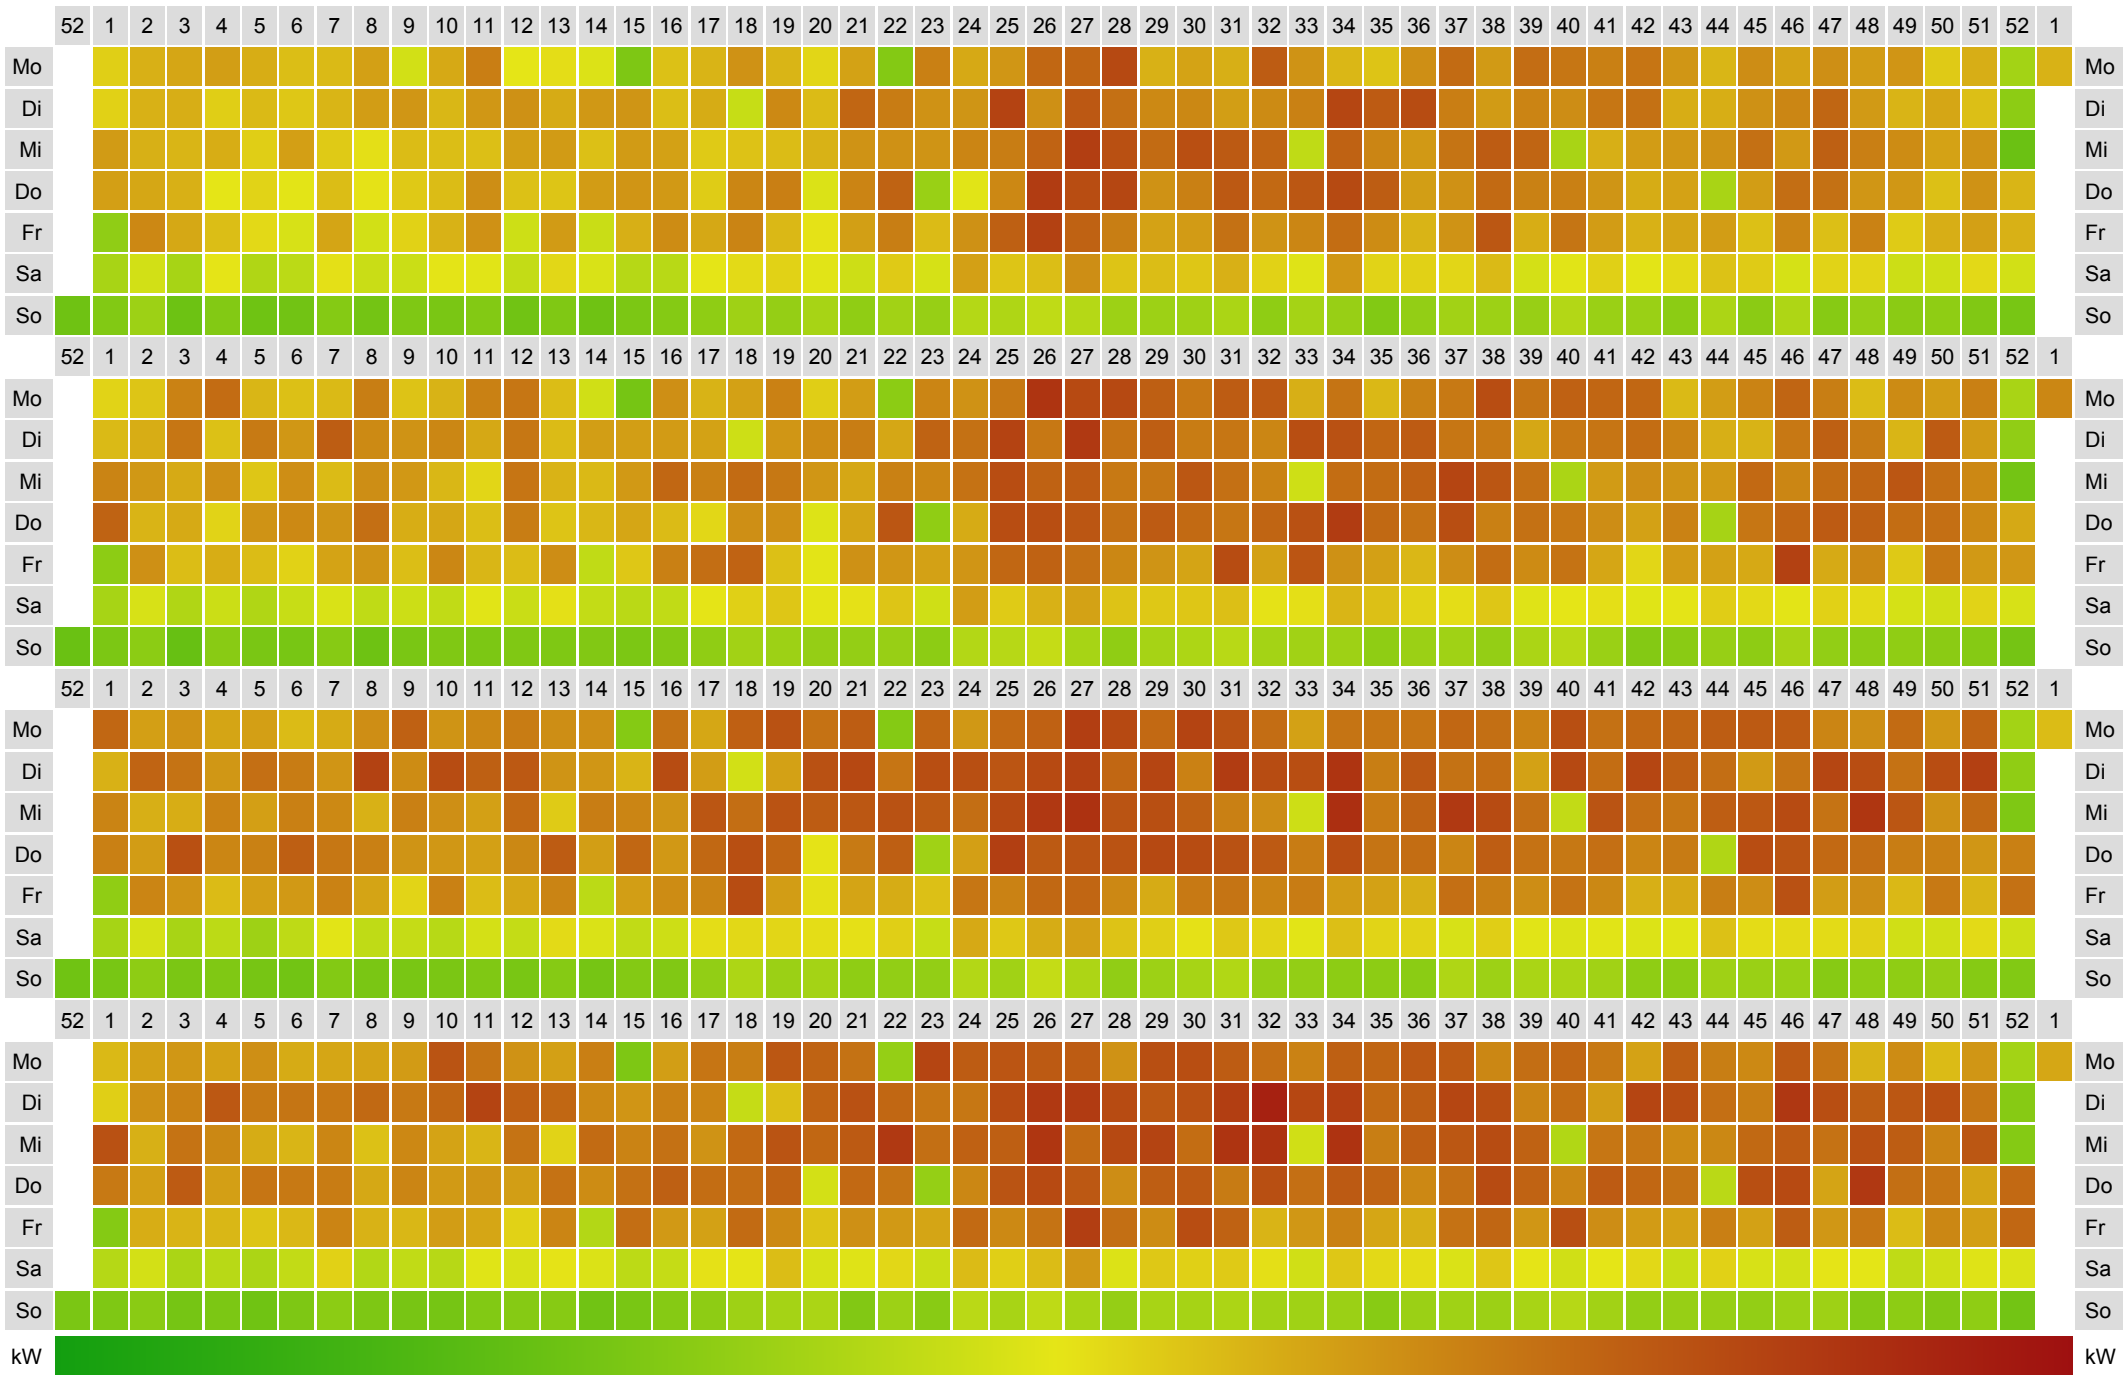


Feiertage: 1.1. Neujahrstag, 6.1. Heilige Drei Könige, 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag, 1.5. Tag der Arbeit, 17.5. Christi Himmelfahrt, 28.5. Pfingstmontag, 7.6. Fronleichnam, 3.10. Tag der Deutschen Einheit, 1.11. Allerheiligen, 25.12. Erster Weihnachtstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag



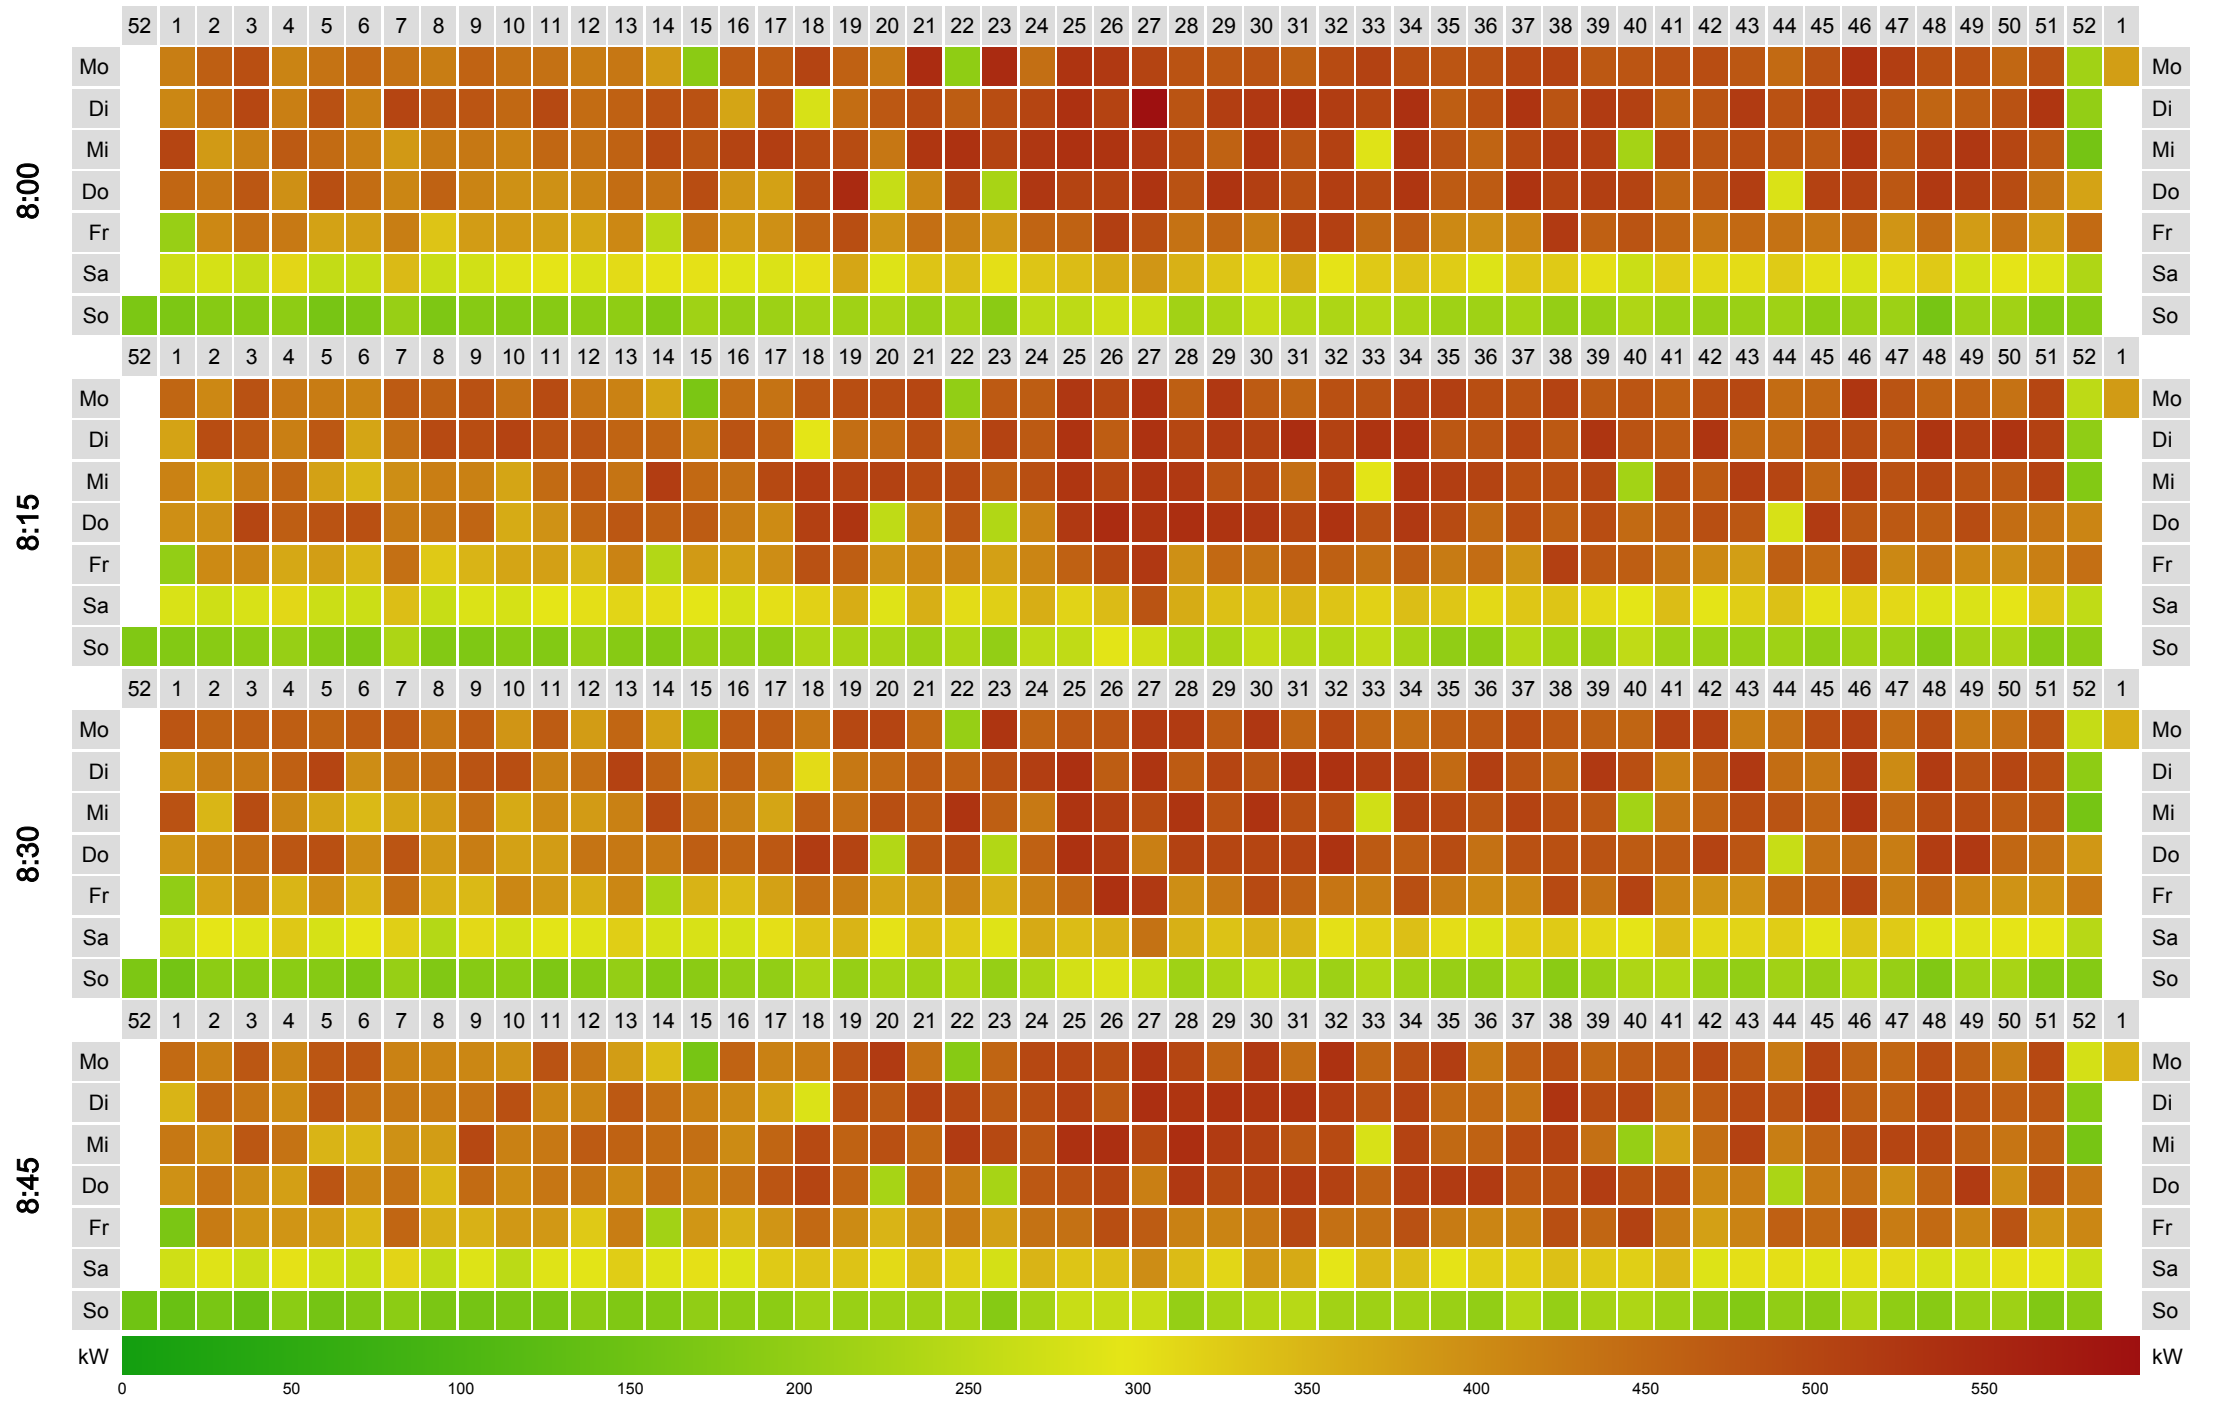


# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)

Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

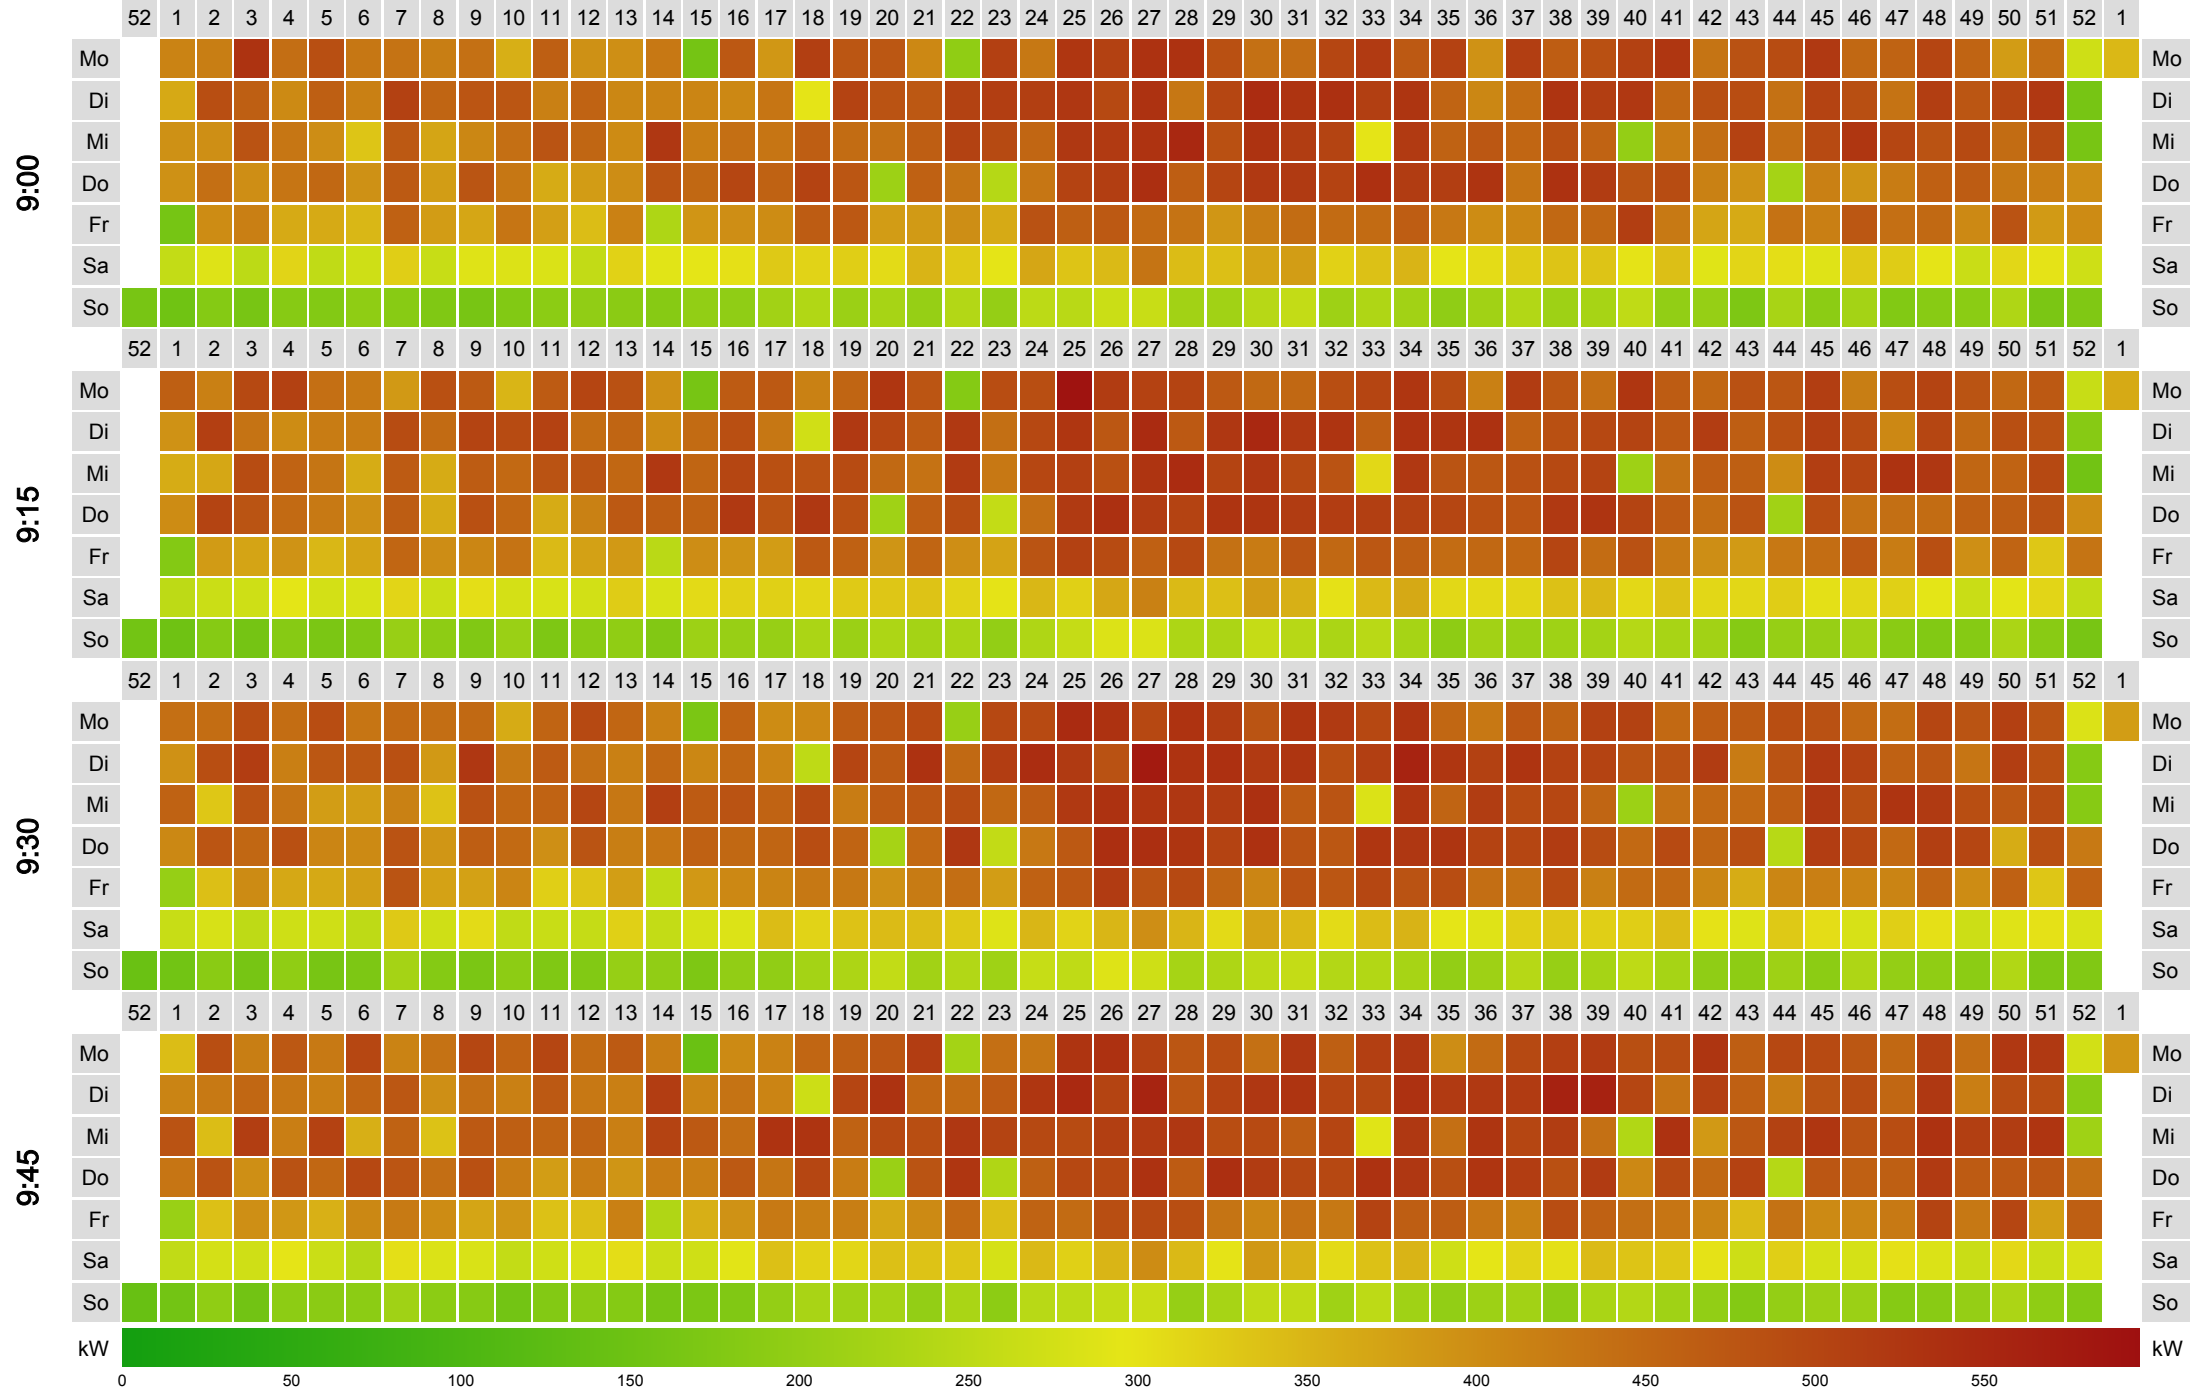

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)

Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

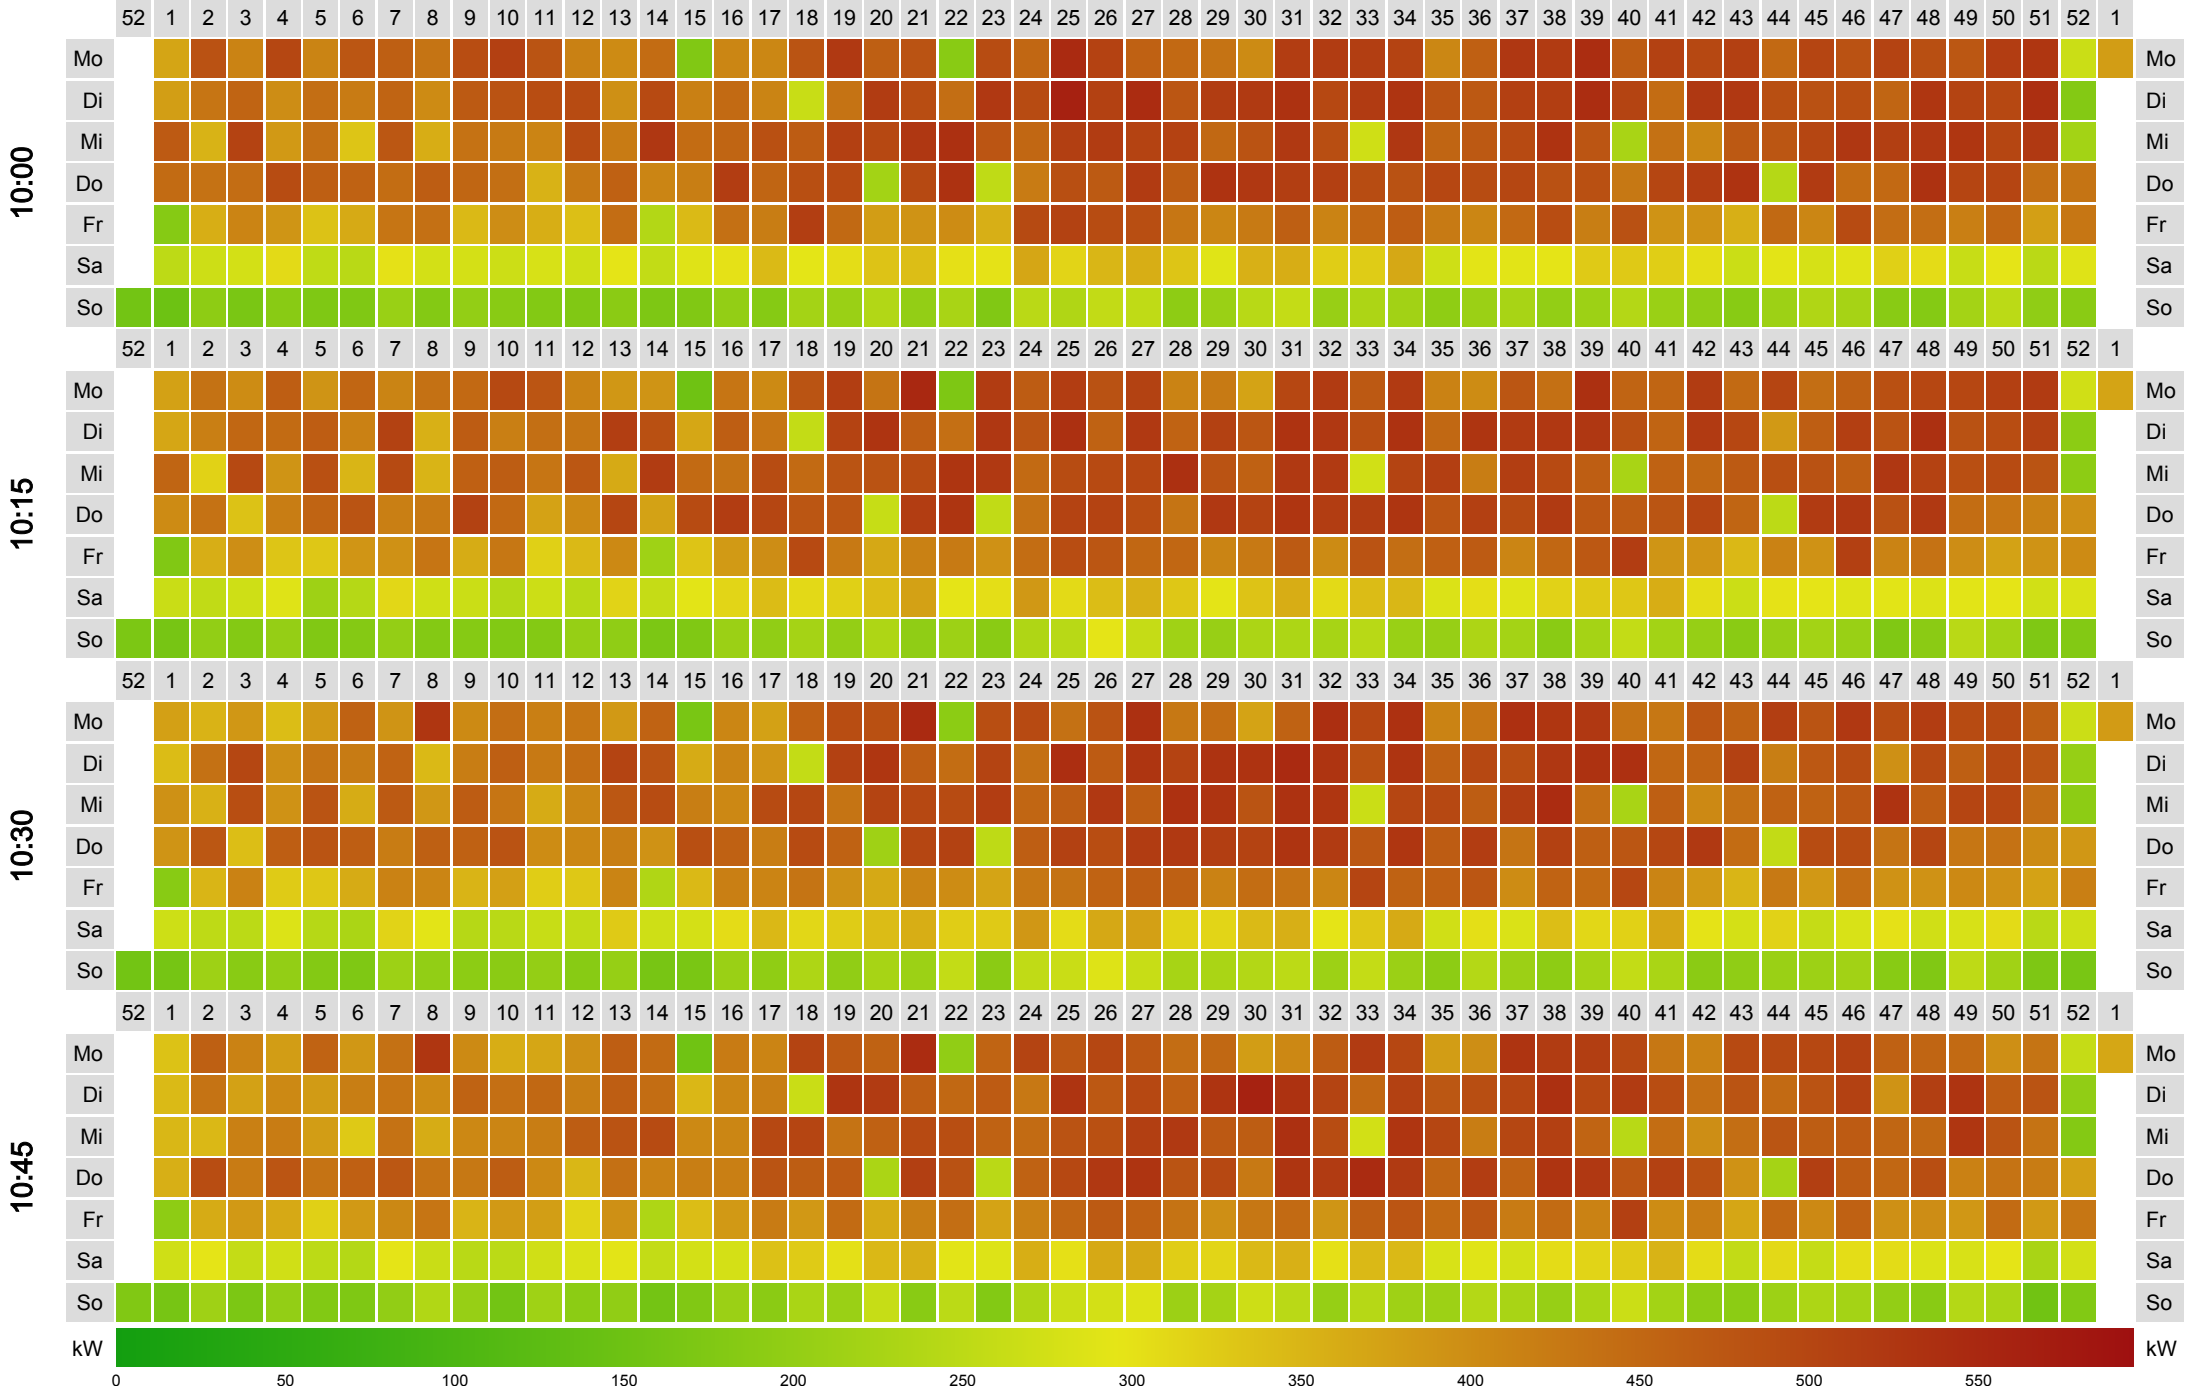

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)


Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

11:00

11:15

11:30

11:45

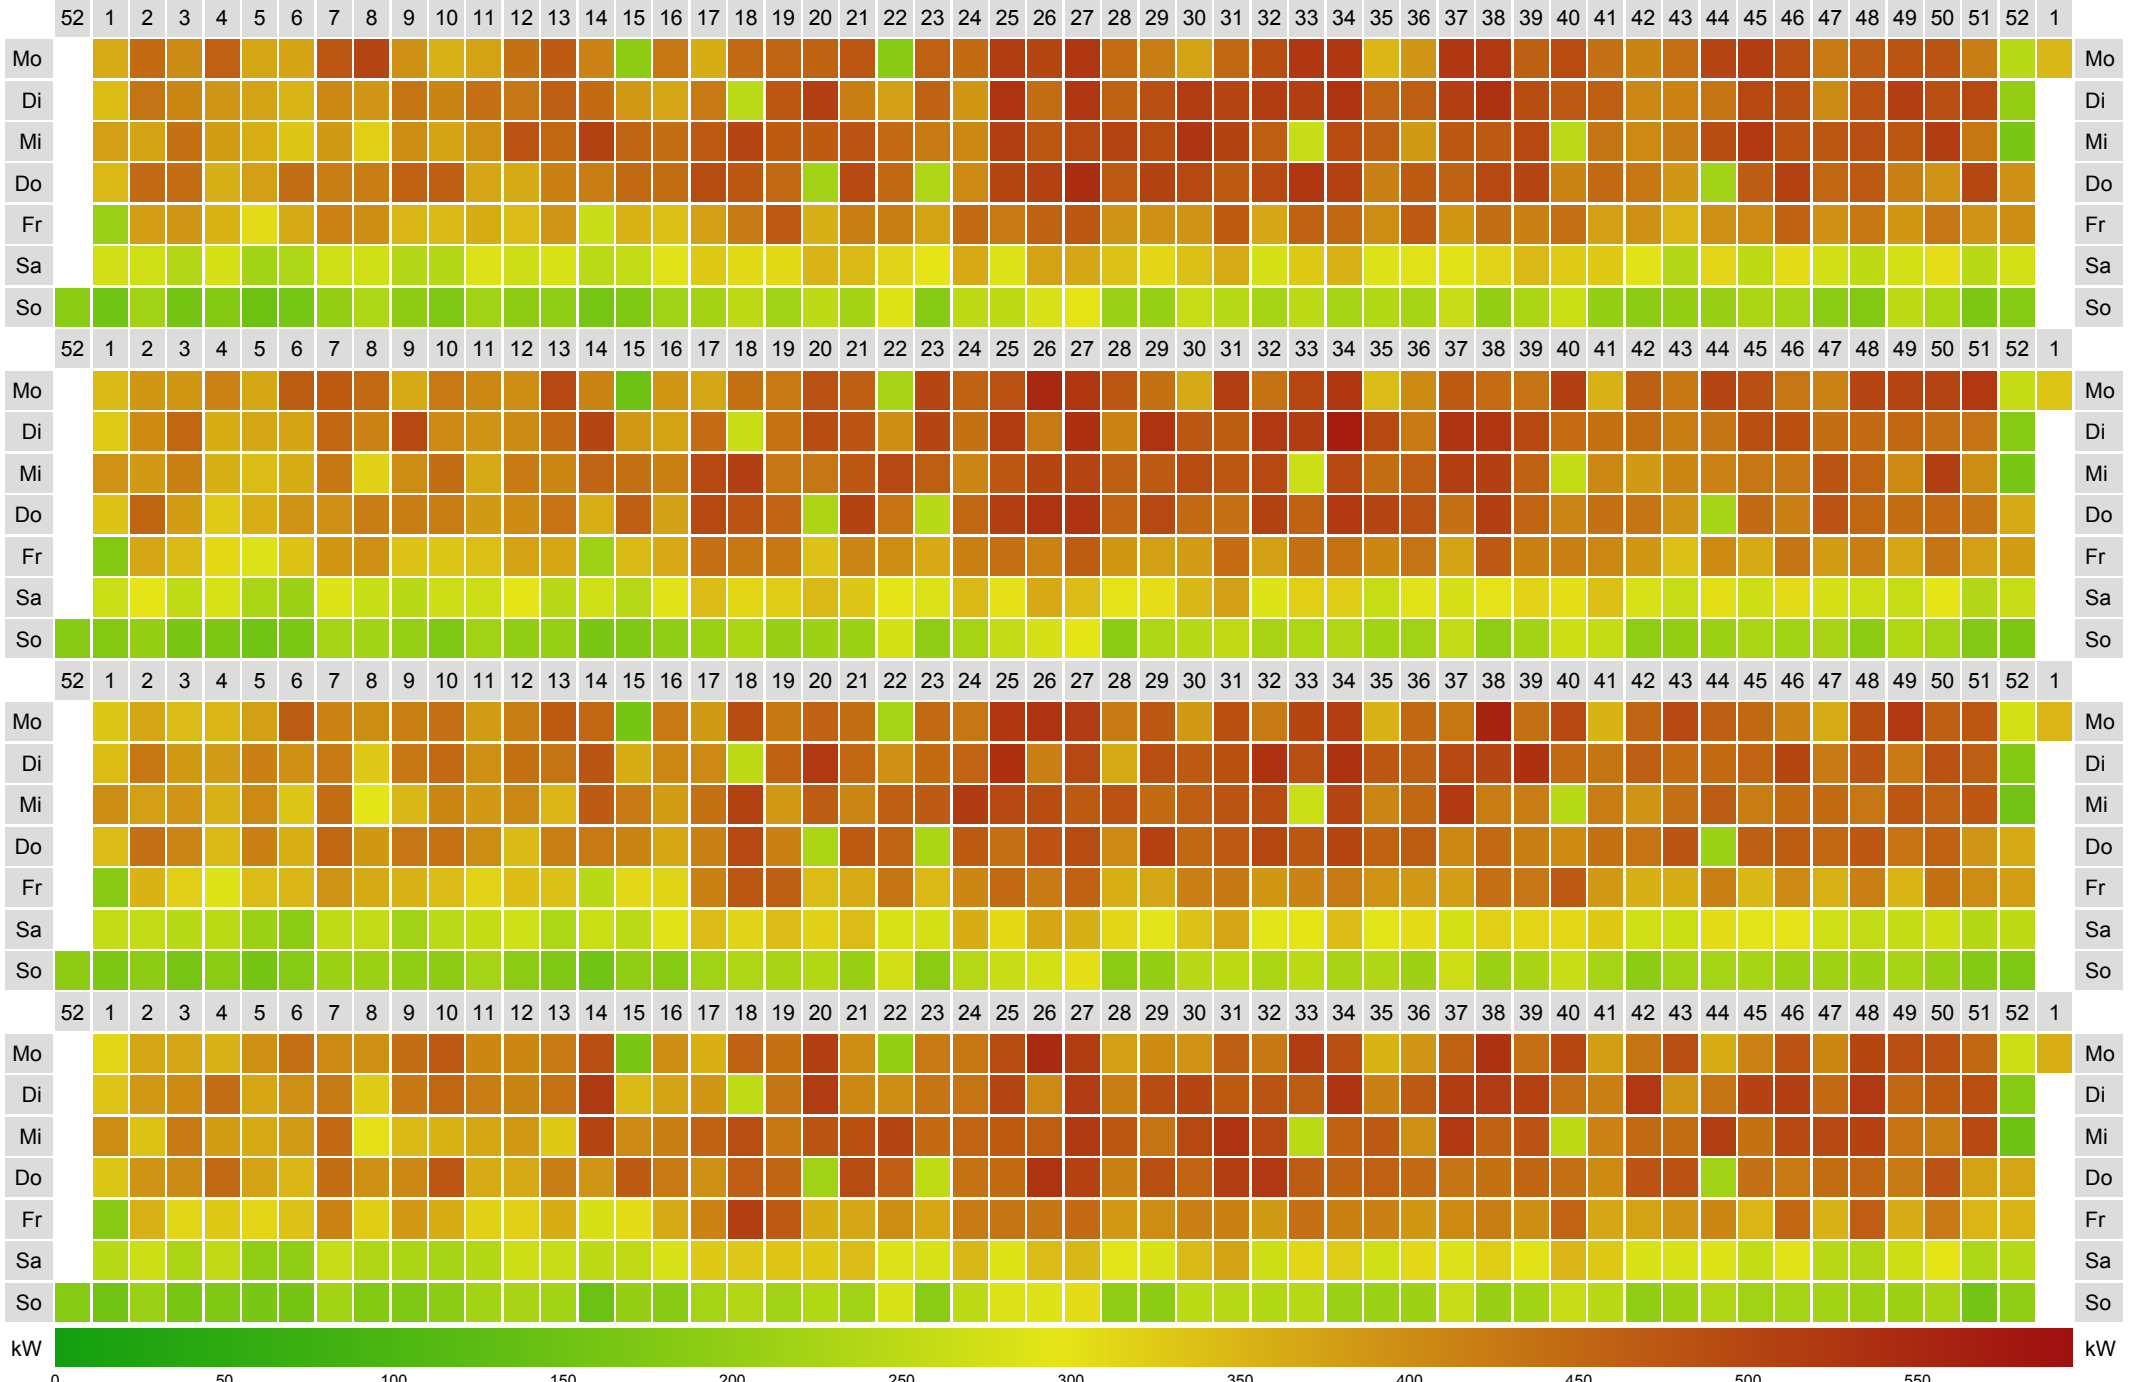



# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)


Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

12:00

12:15

12:30

12:45

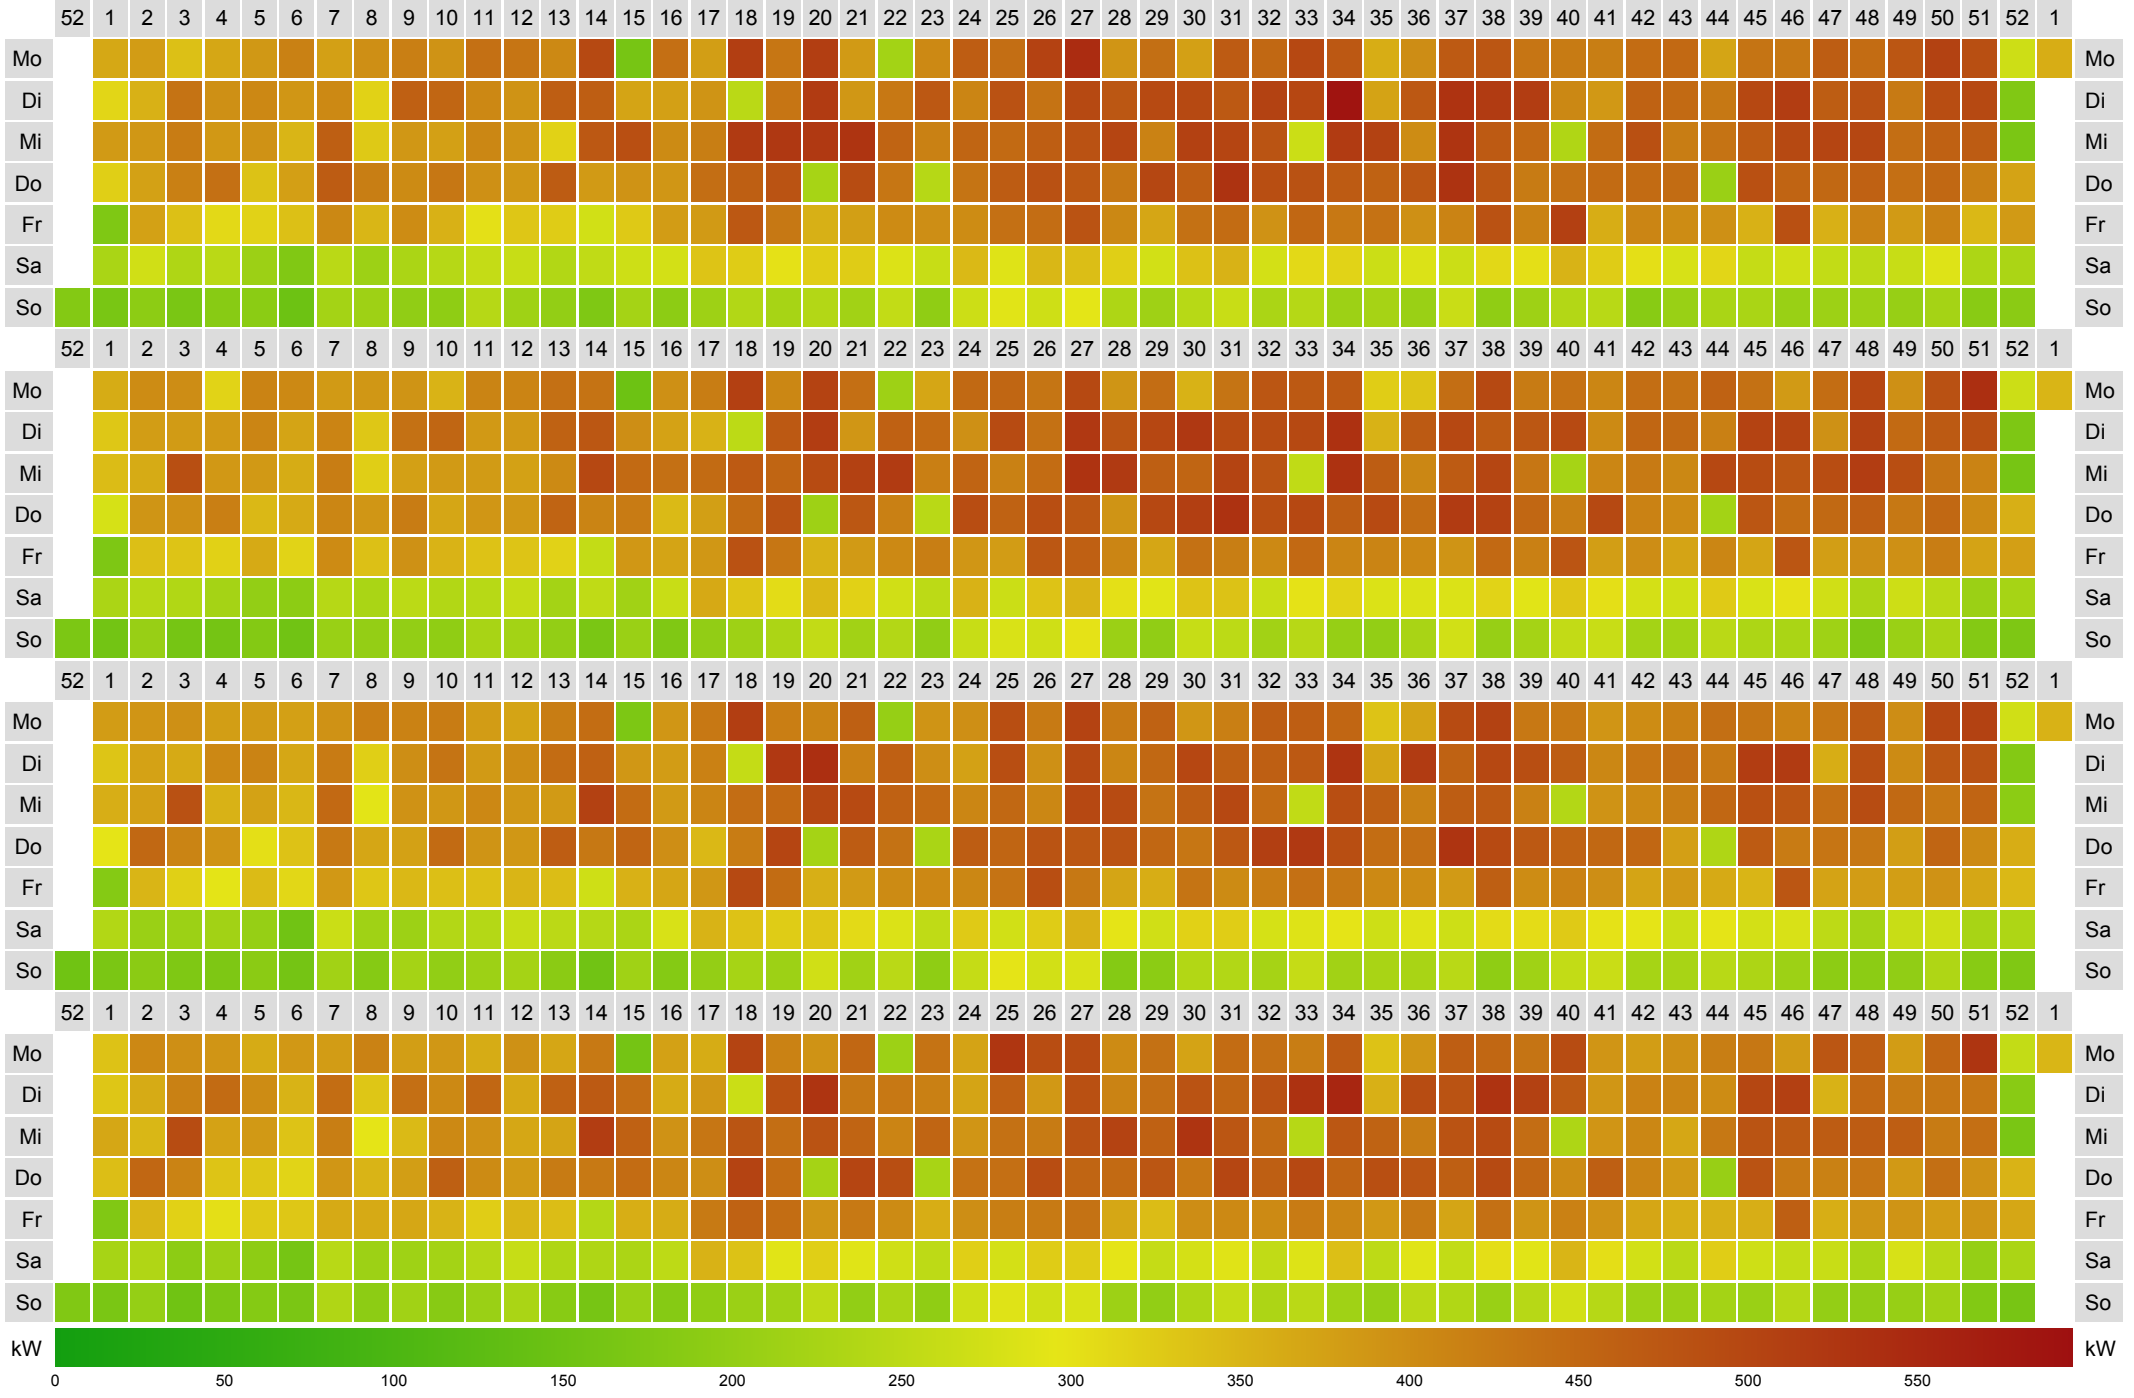


Feiertage: 1.1. Neujahrstag, 6.1. Heilige Drei Könige, 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag, 1.5. Tag der Arbeit, 17.5. Christi Himmelfahrt, 28.5. Pfingstmontag, 7.6. Fronleichnam, 3.10. Tag der Deutschen Einheit, 1.11. Allerheiligen, 25.12. Erster Weihnachtstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag

13:00

13:15


13:30

13:45

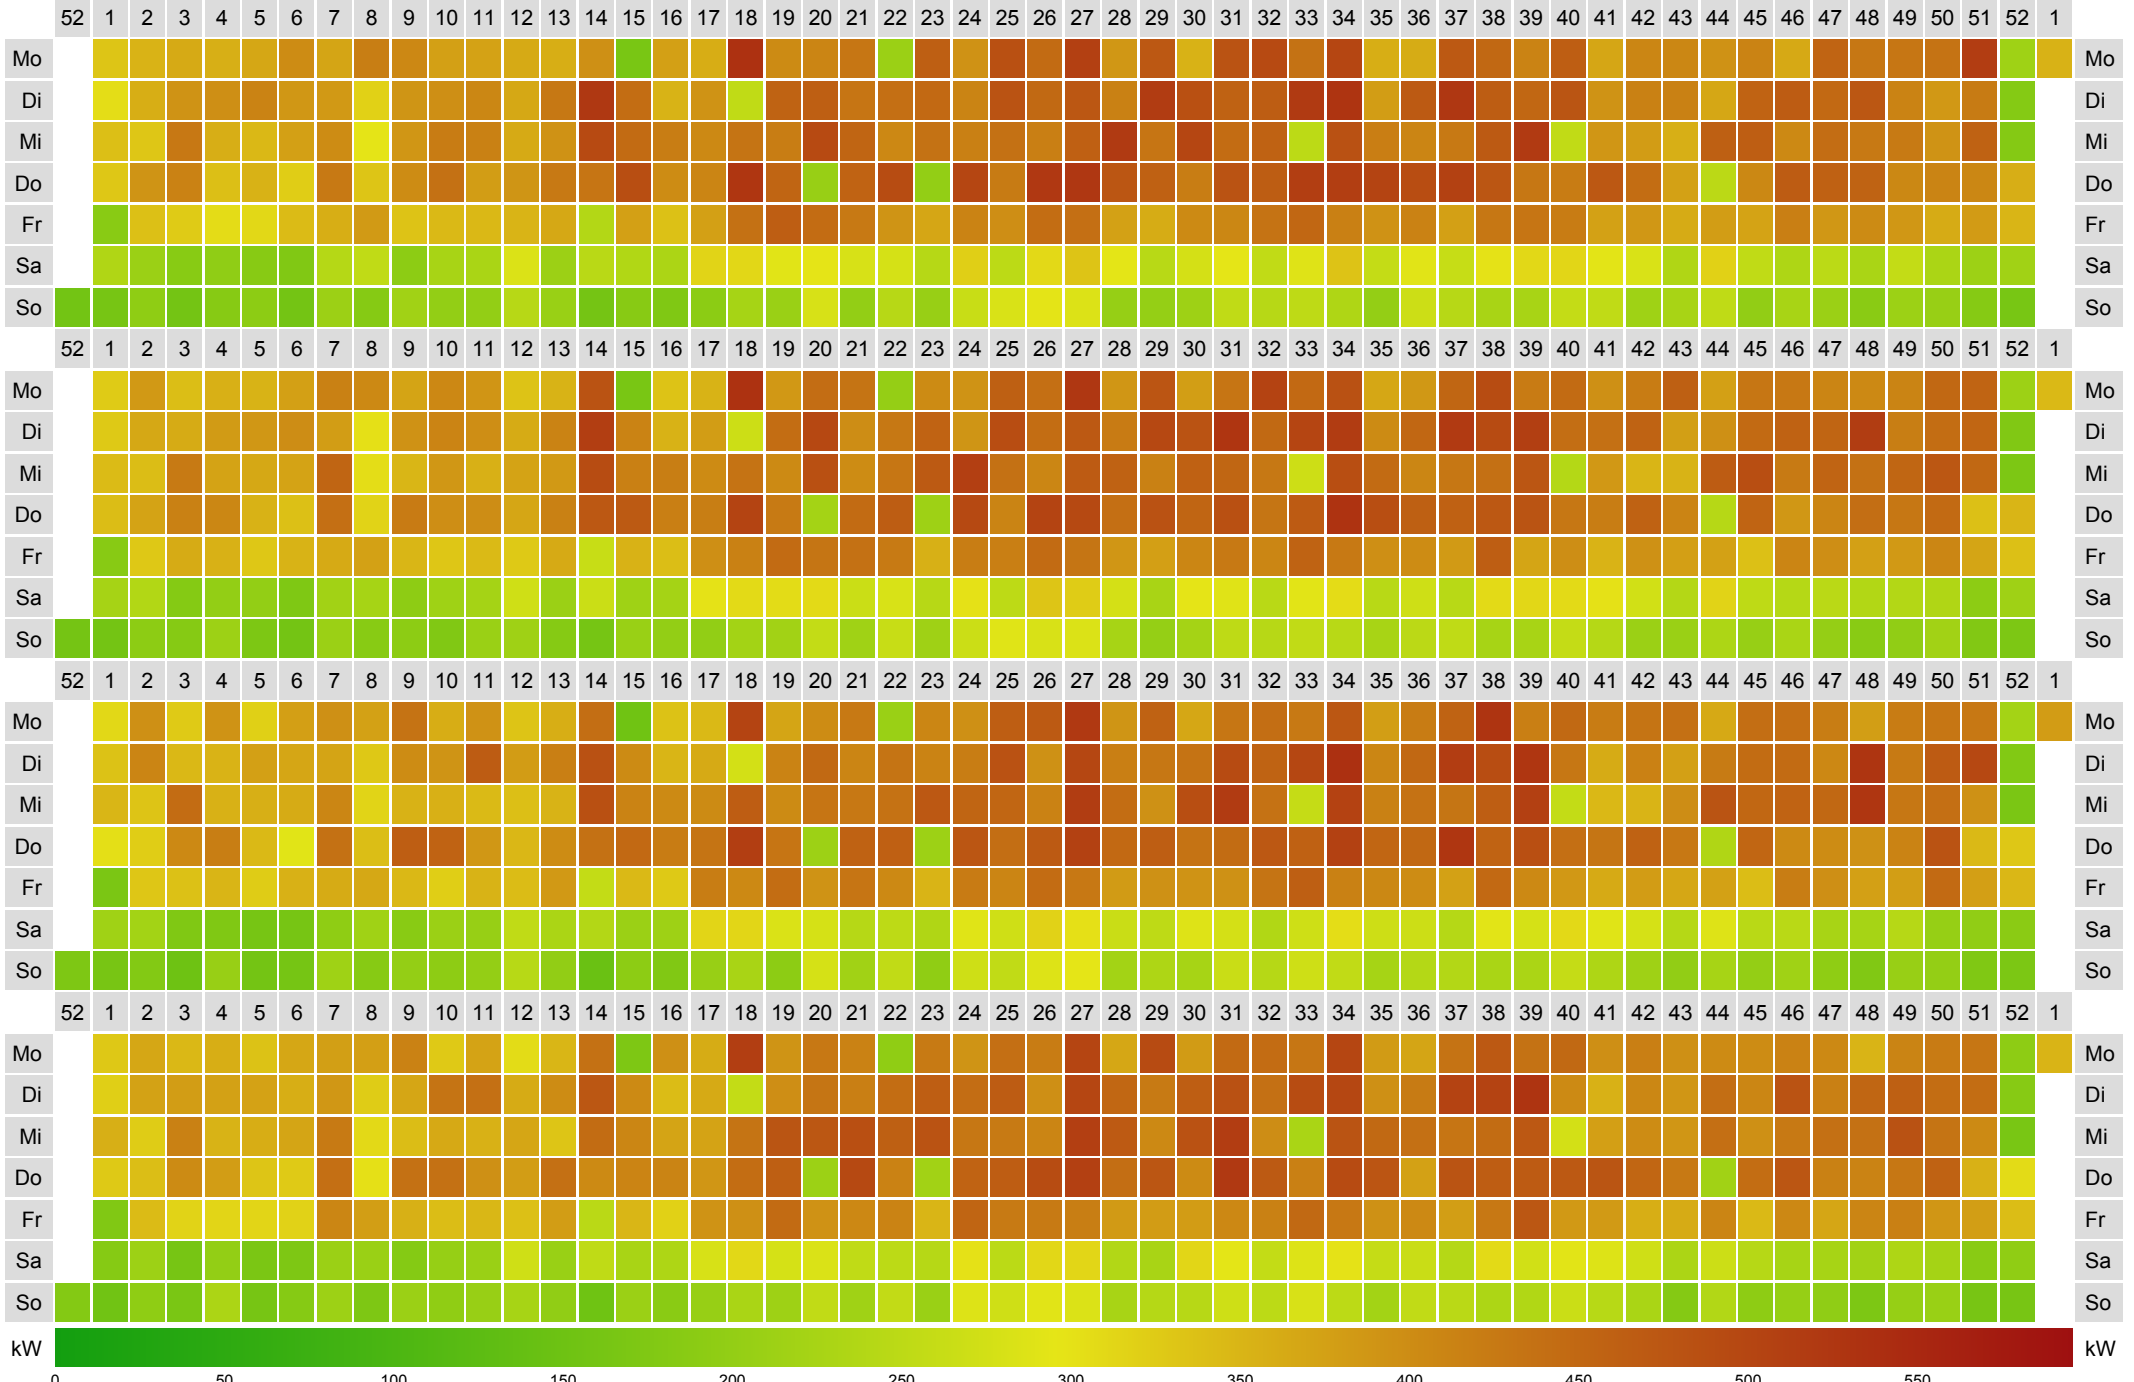

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)

Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

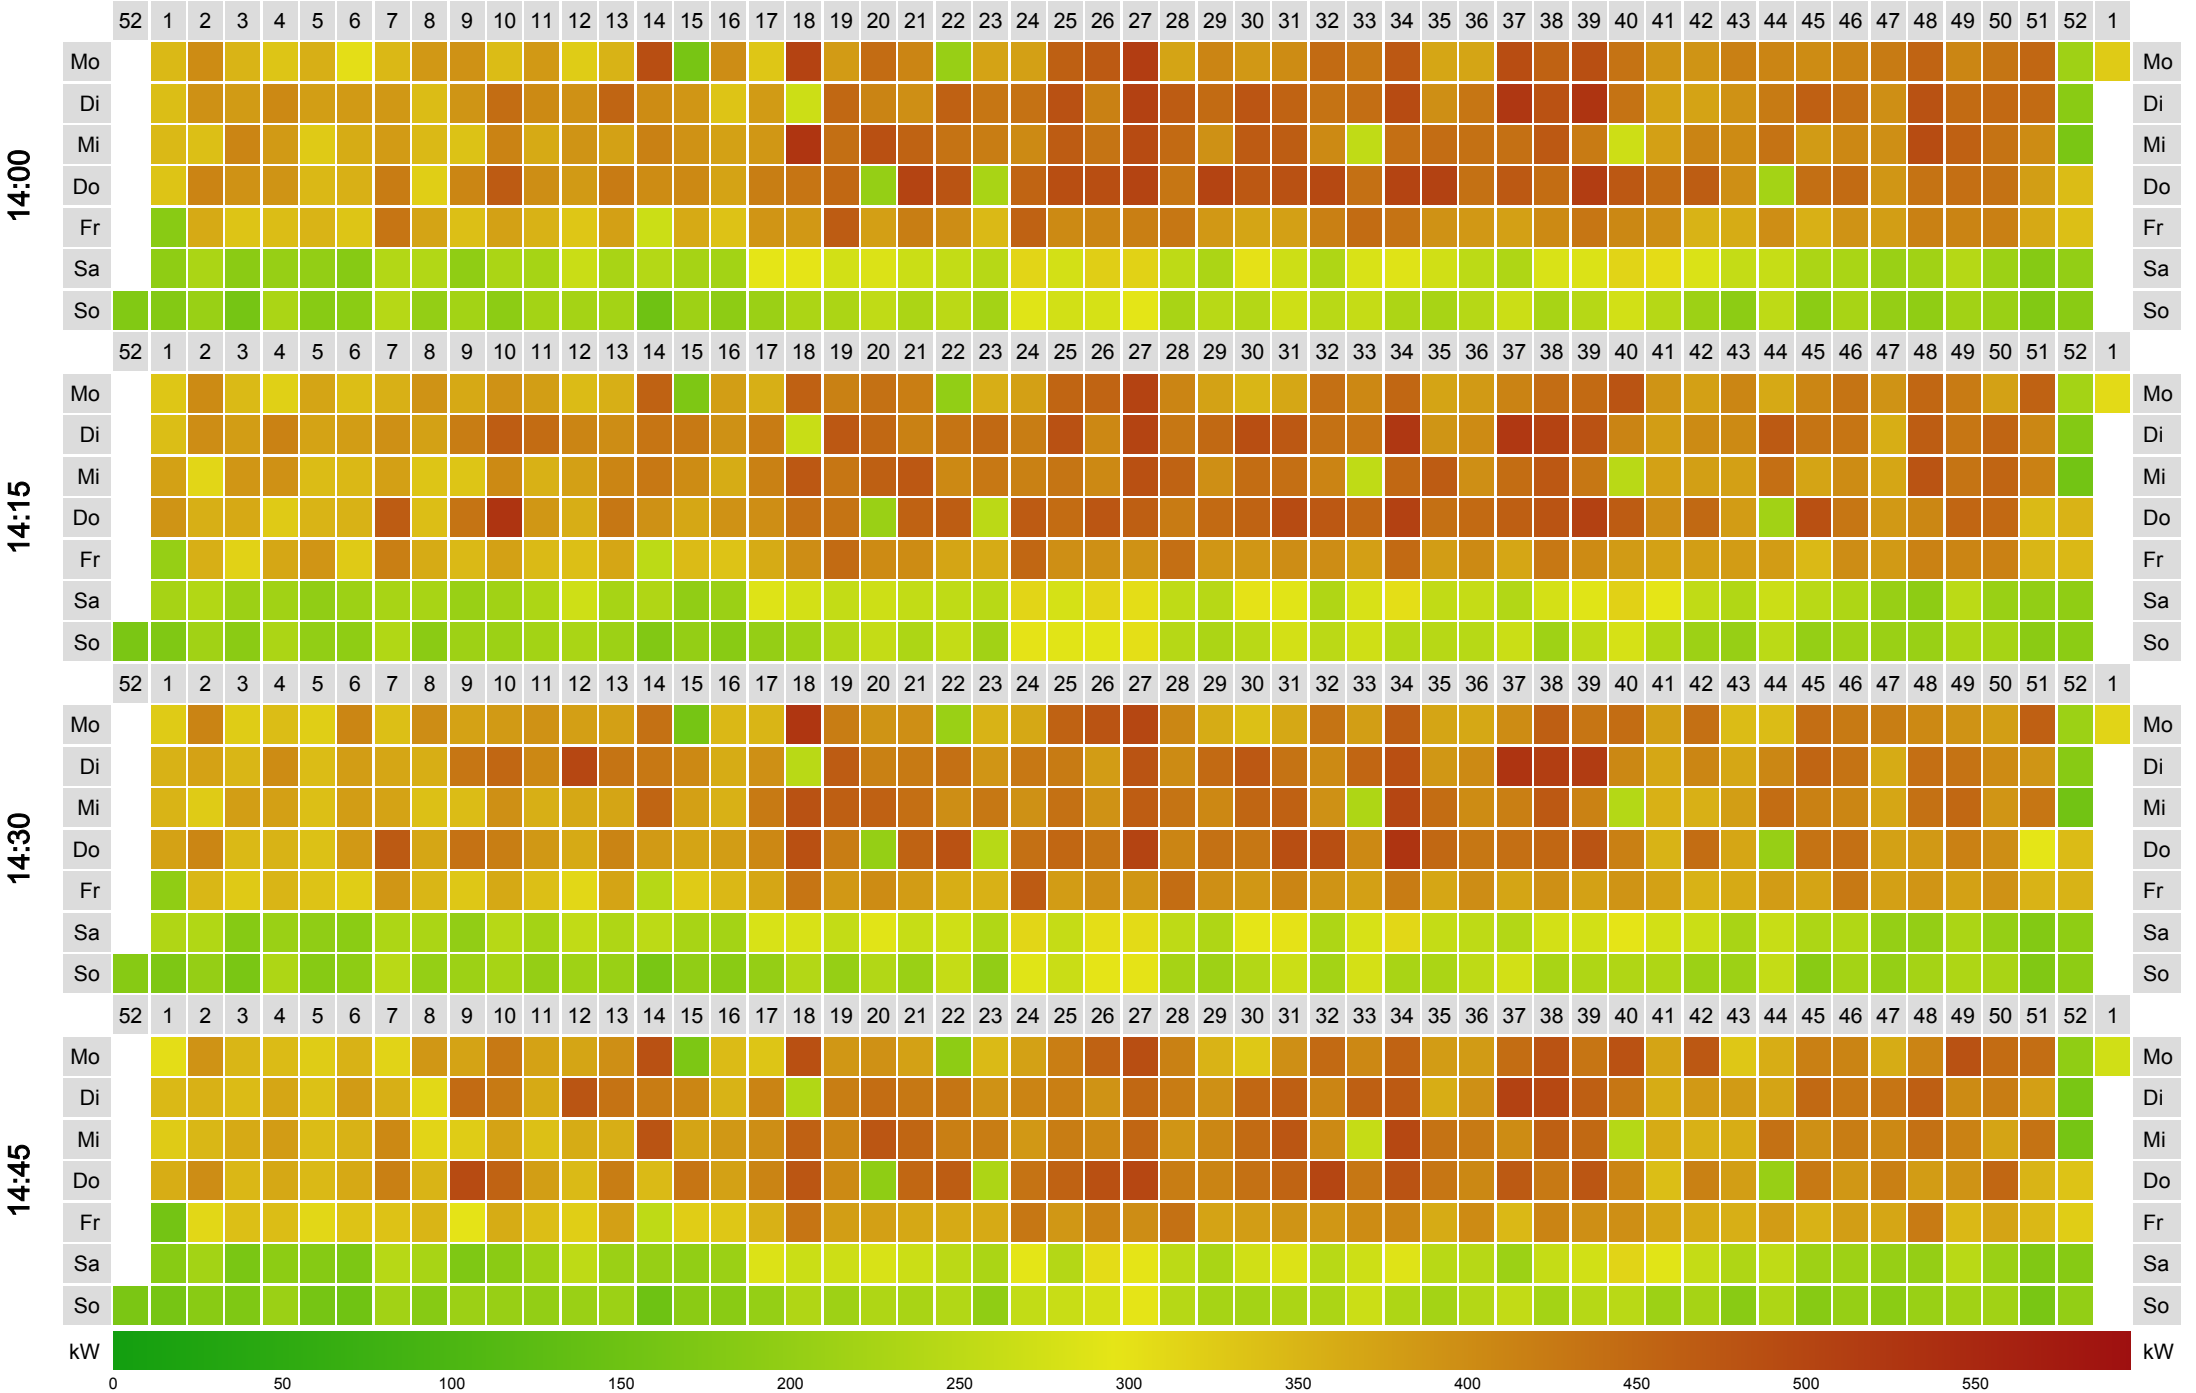

Feiertage: 1.1. Neujahrstag, 6.1. Heilige Drei Könige, 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag, 1.5. Tag der Arbeit, 17.5. Christi Himmelfahrt, 28.5. Pfingstmontag, 7.6. Fronleichnam, 3.10. Tag der Deutschen Einheit, 1.11. Allerheiligen, 25.12. Erster Weihnachtstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)


Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

15:00

15:15

15:30

15:45

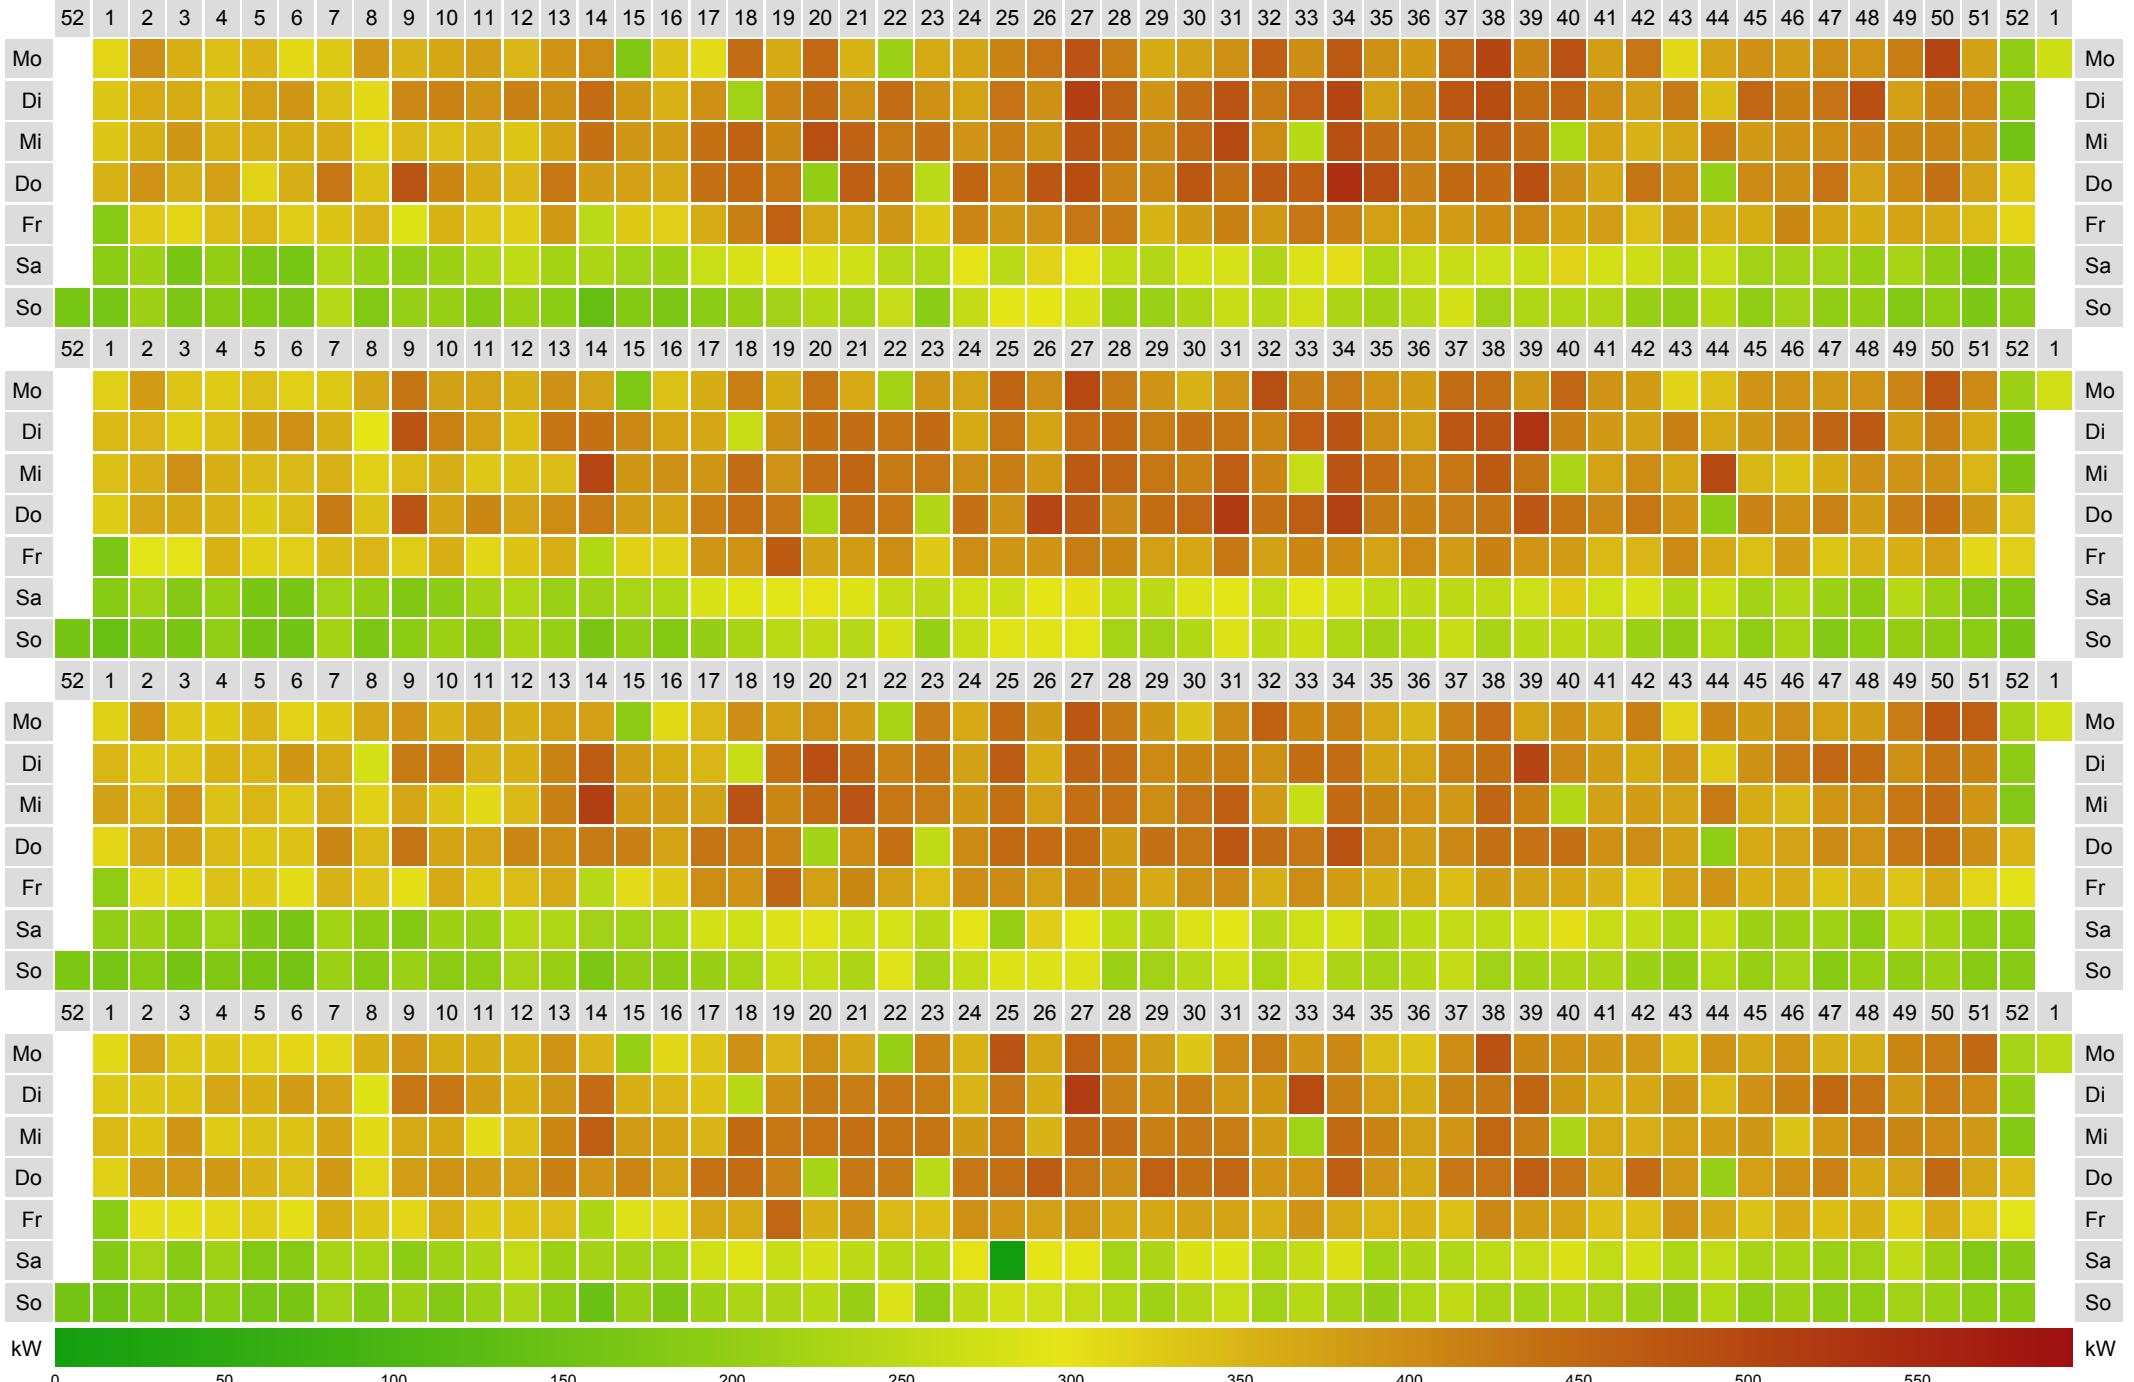

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)


Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

16:00

16:15

16:30

16:45

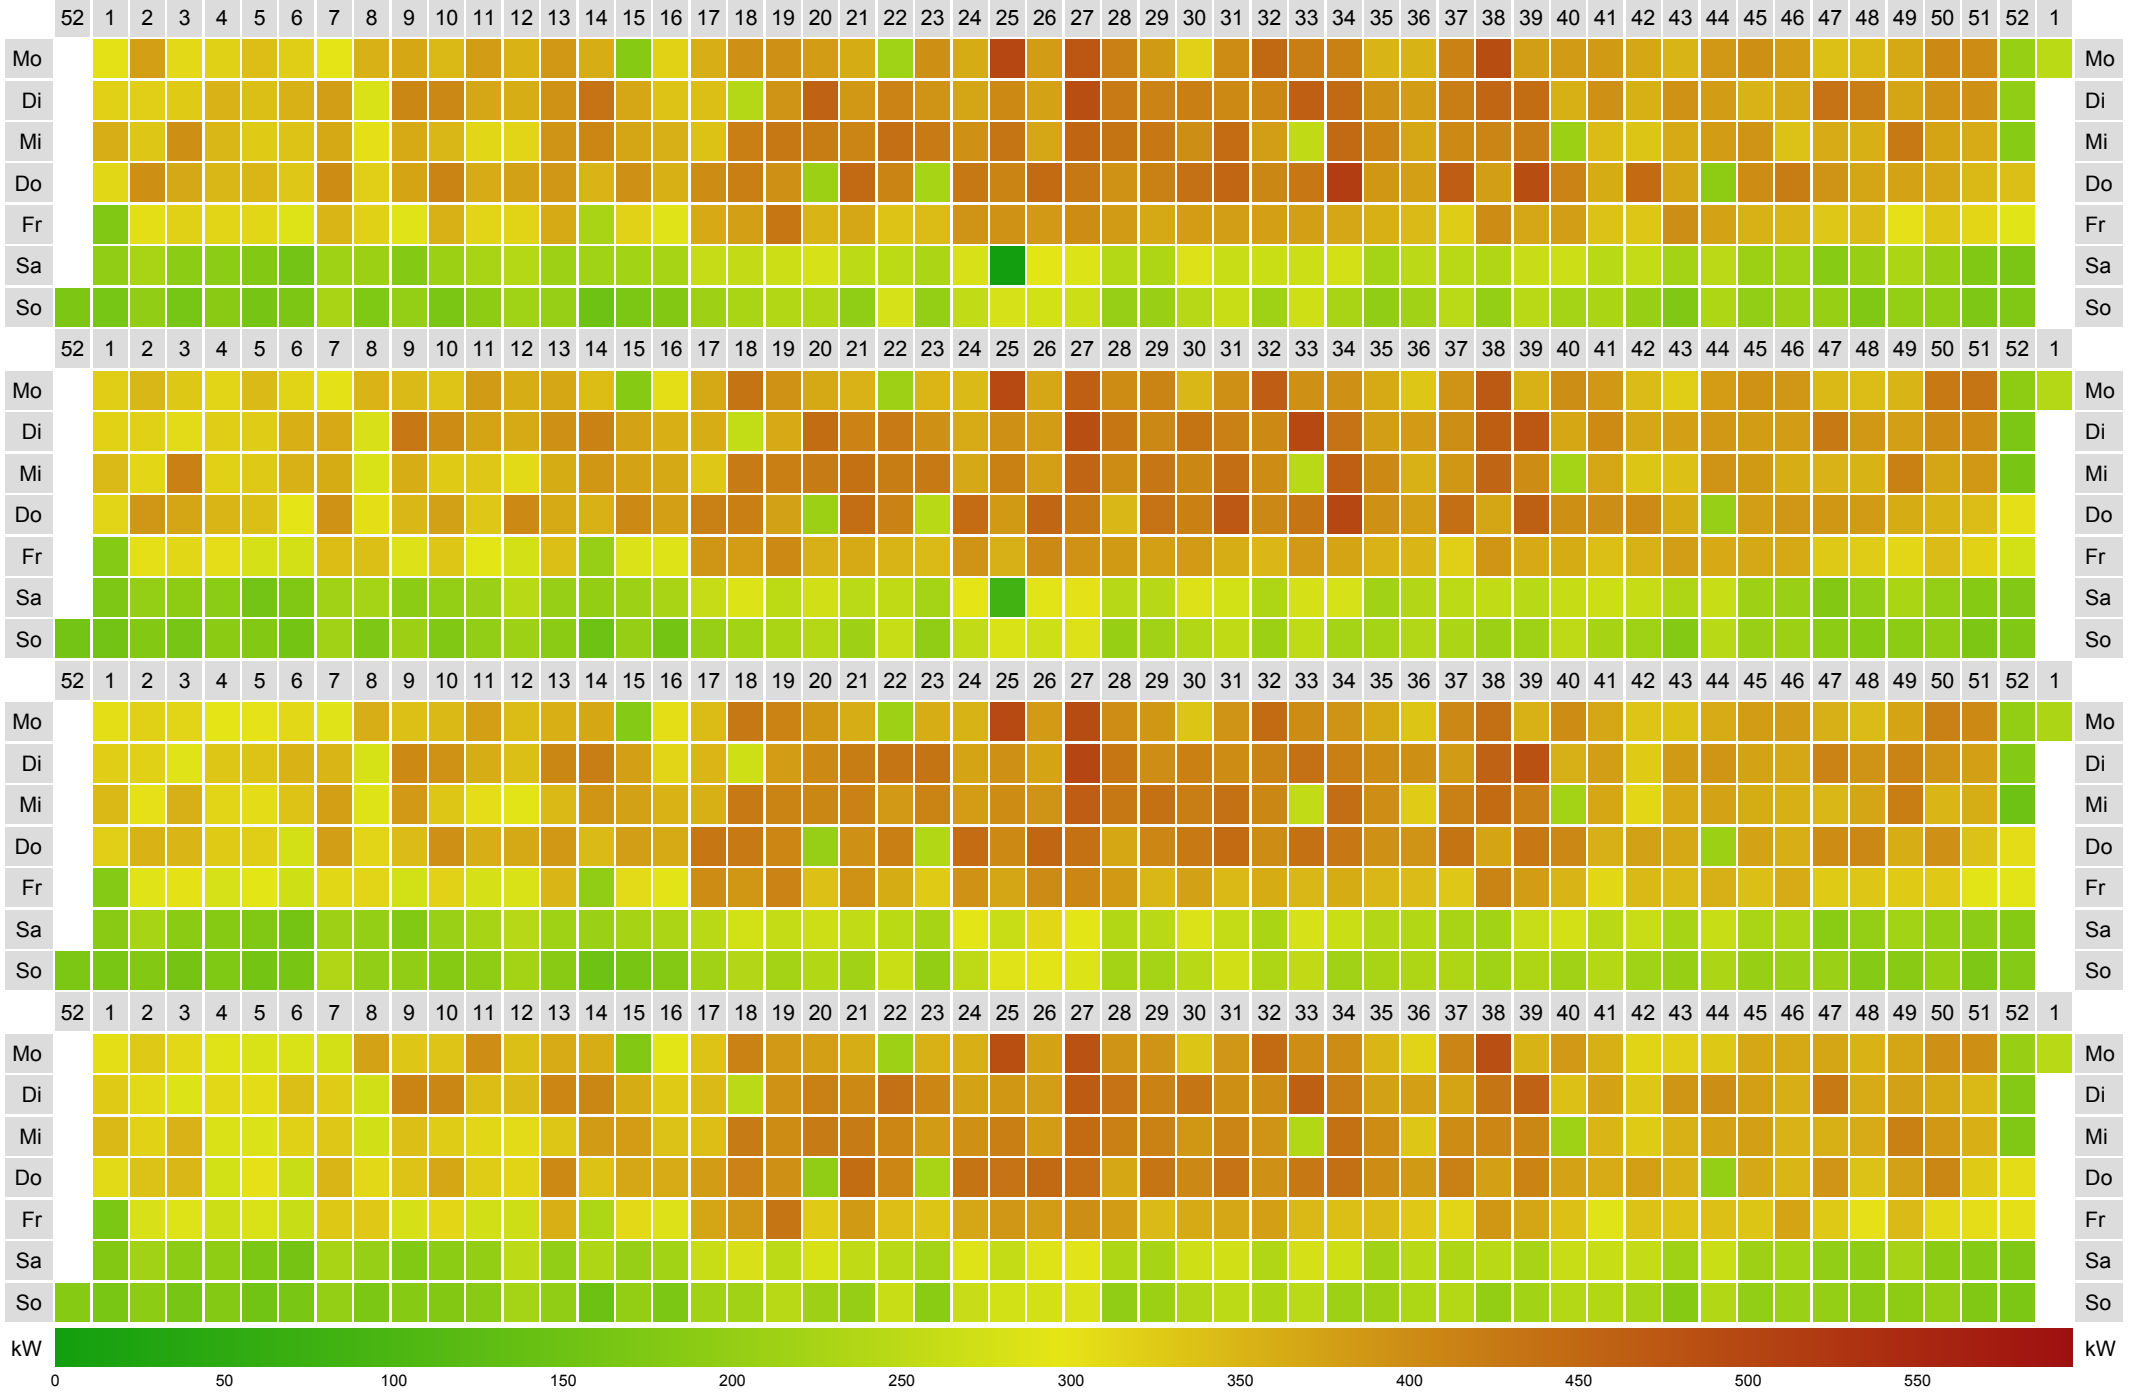


17:00

17:15

17:30

17:45

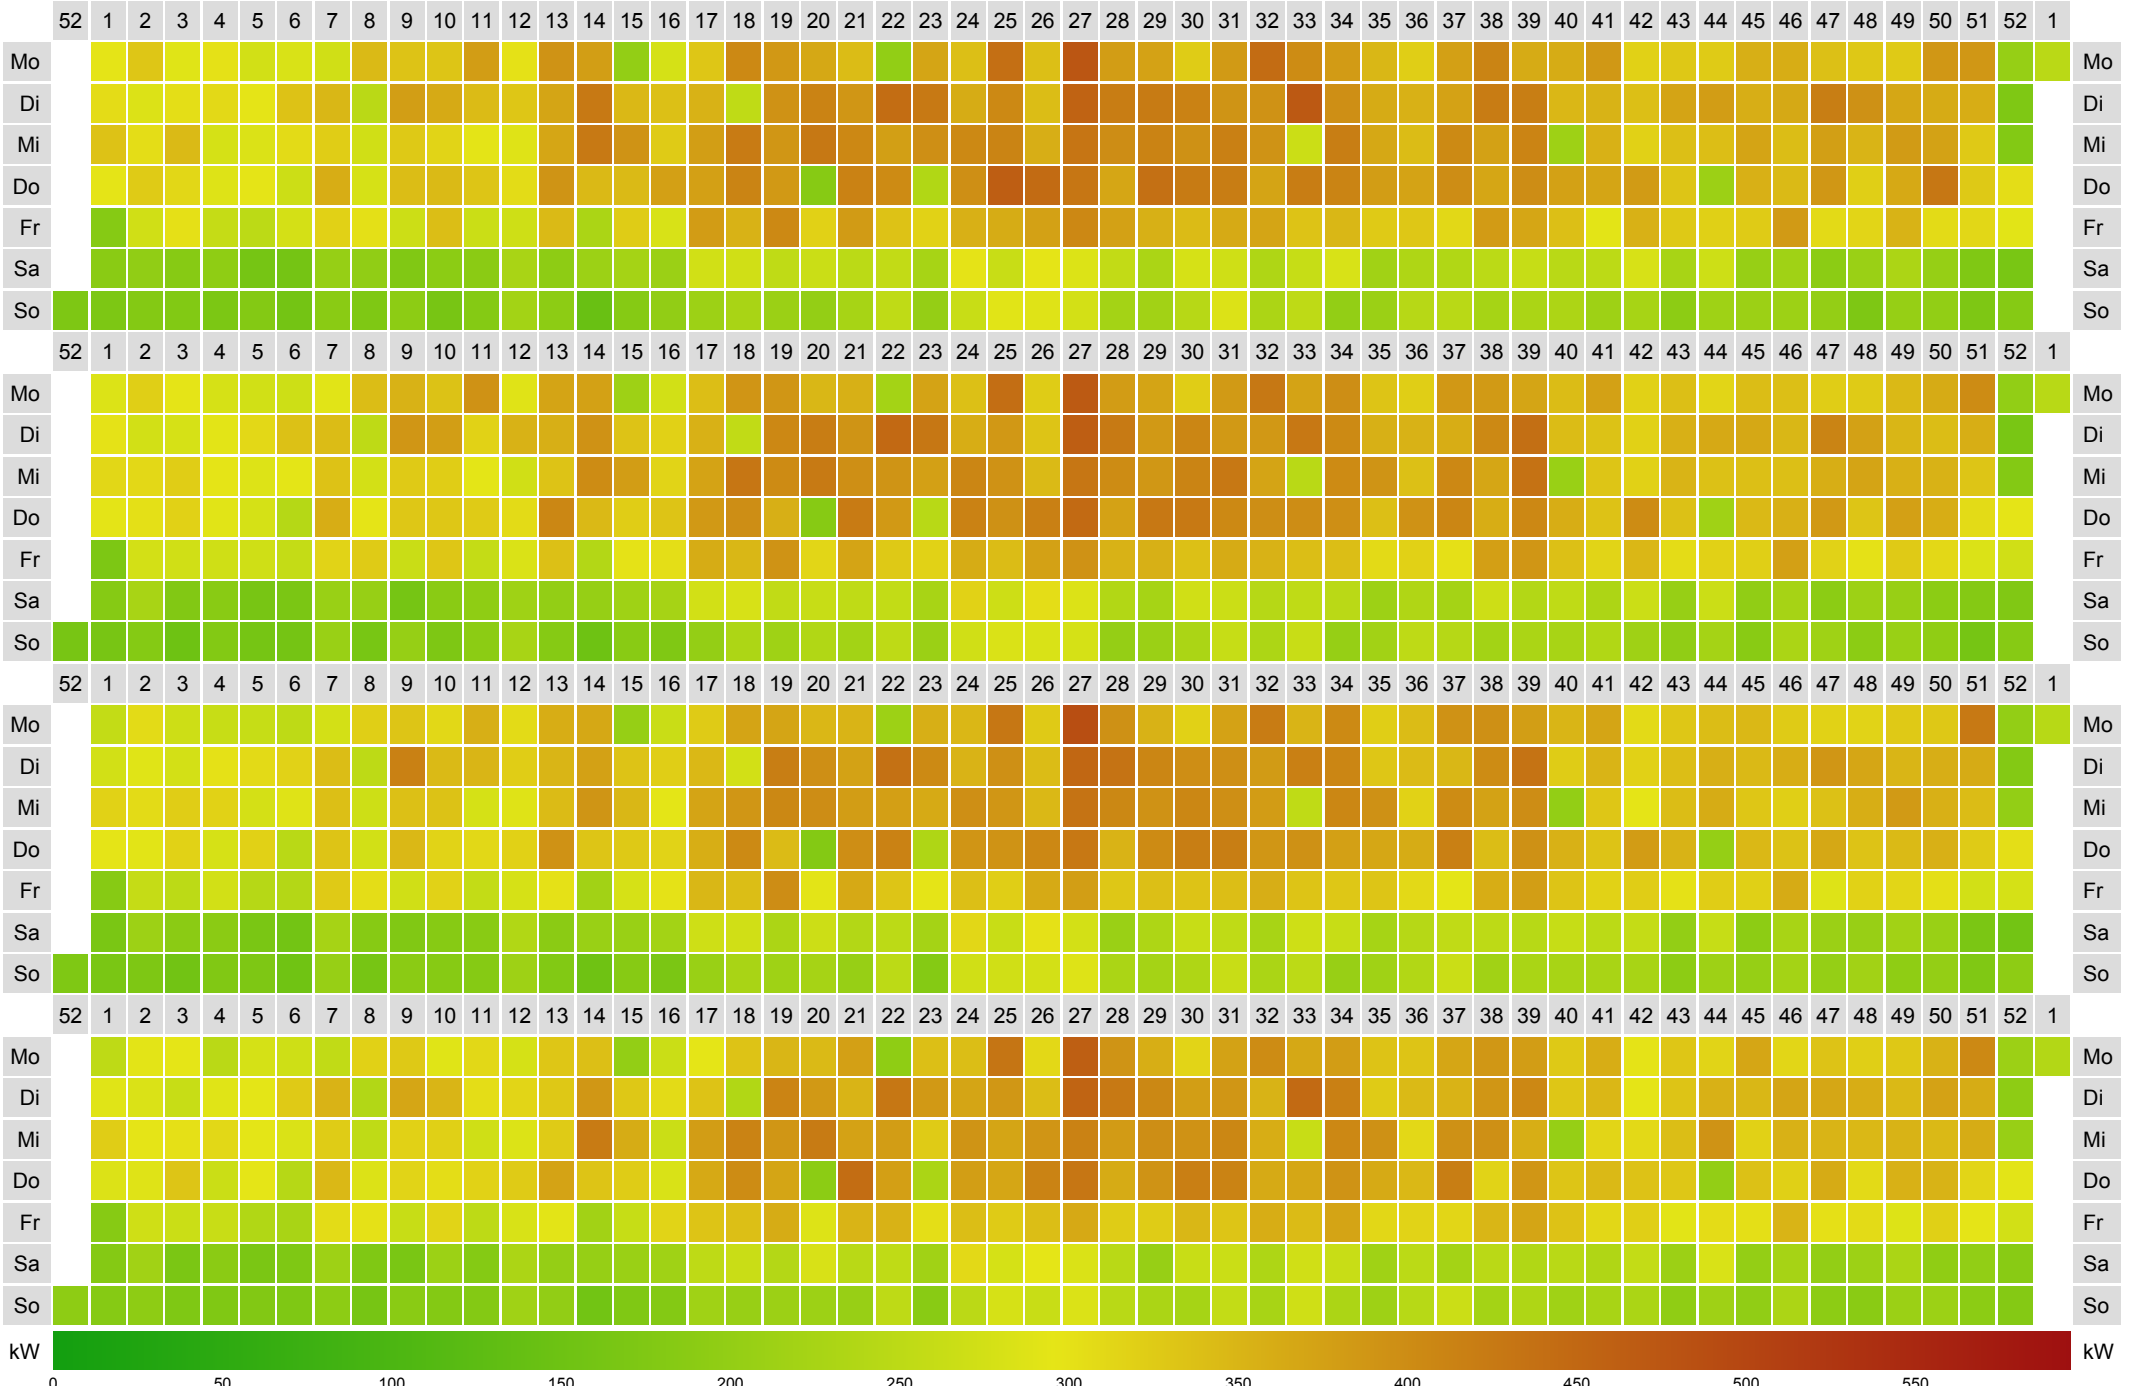

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)


Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

18:00

18:15

18:30

18:45

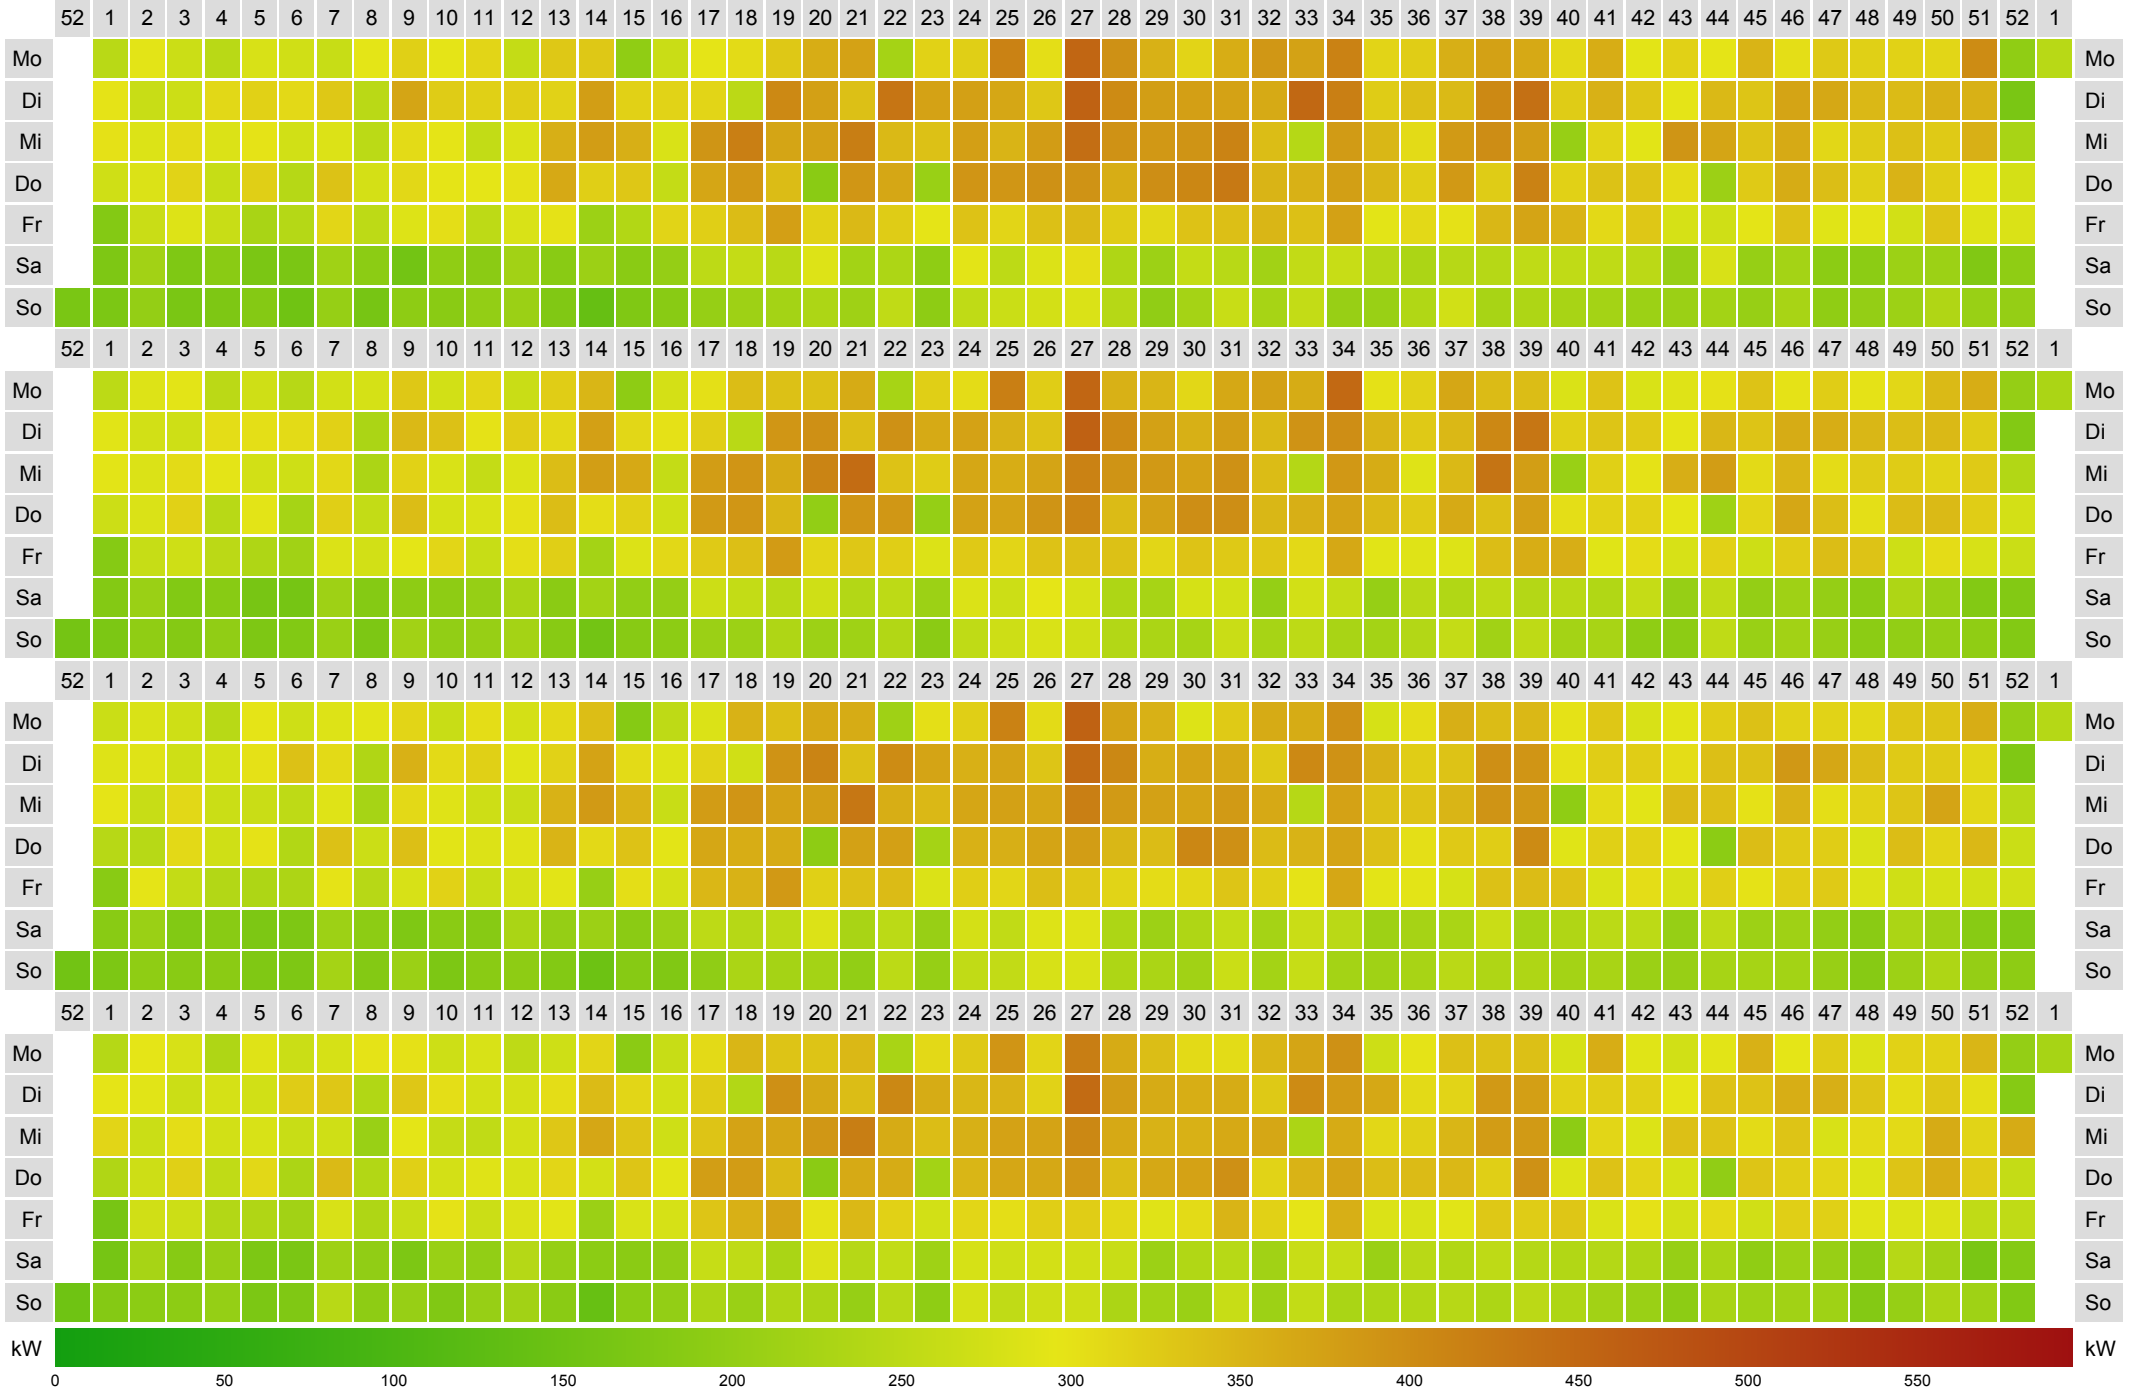


Feiertage: 1.1. Neujahrstag, 6.1. Heilige Drei Könige, 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag, 1.5. Tag der Arbeit, 17.5. Christi Himmelfahrt, 28.5. Pfingstmontag, 7.6. Fronleichnam, 3.10. Tag der Deutschen Einheit, 1.11. Allerheiligen, 25.12. Erster Weihnachtstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag



# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)

Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

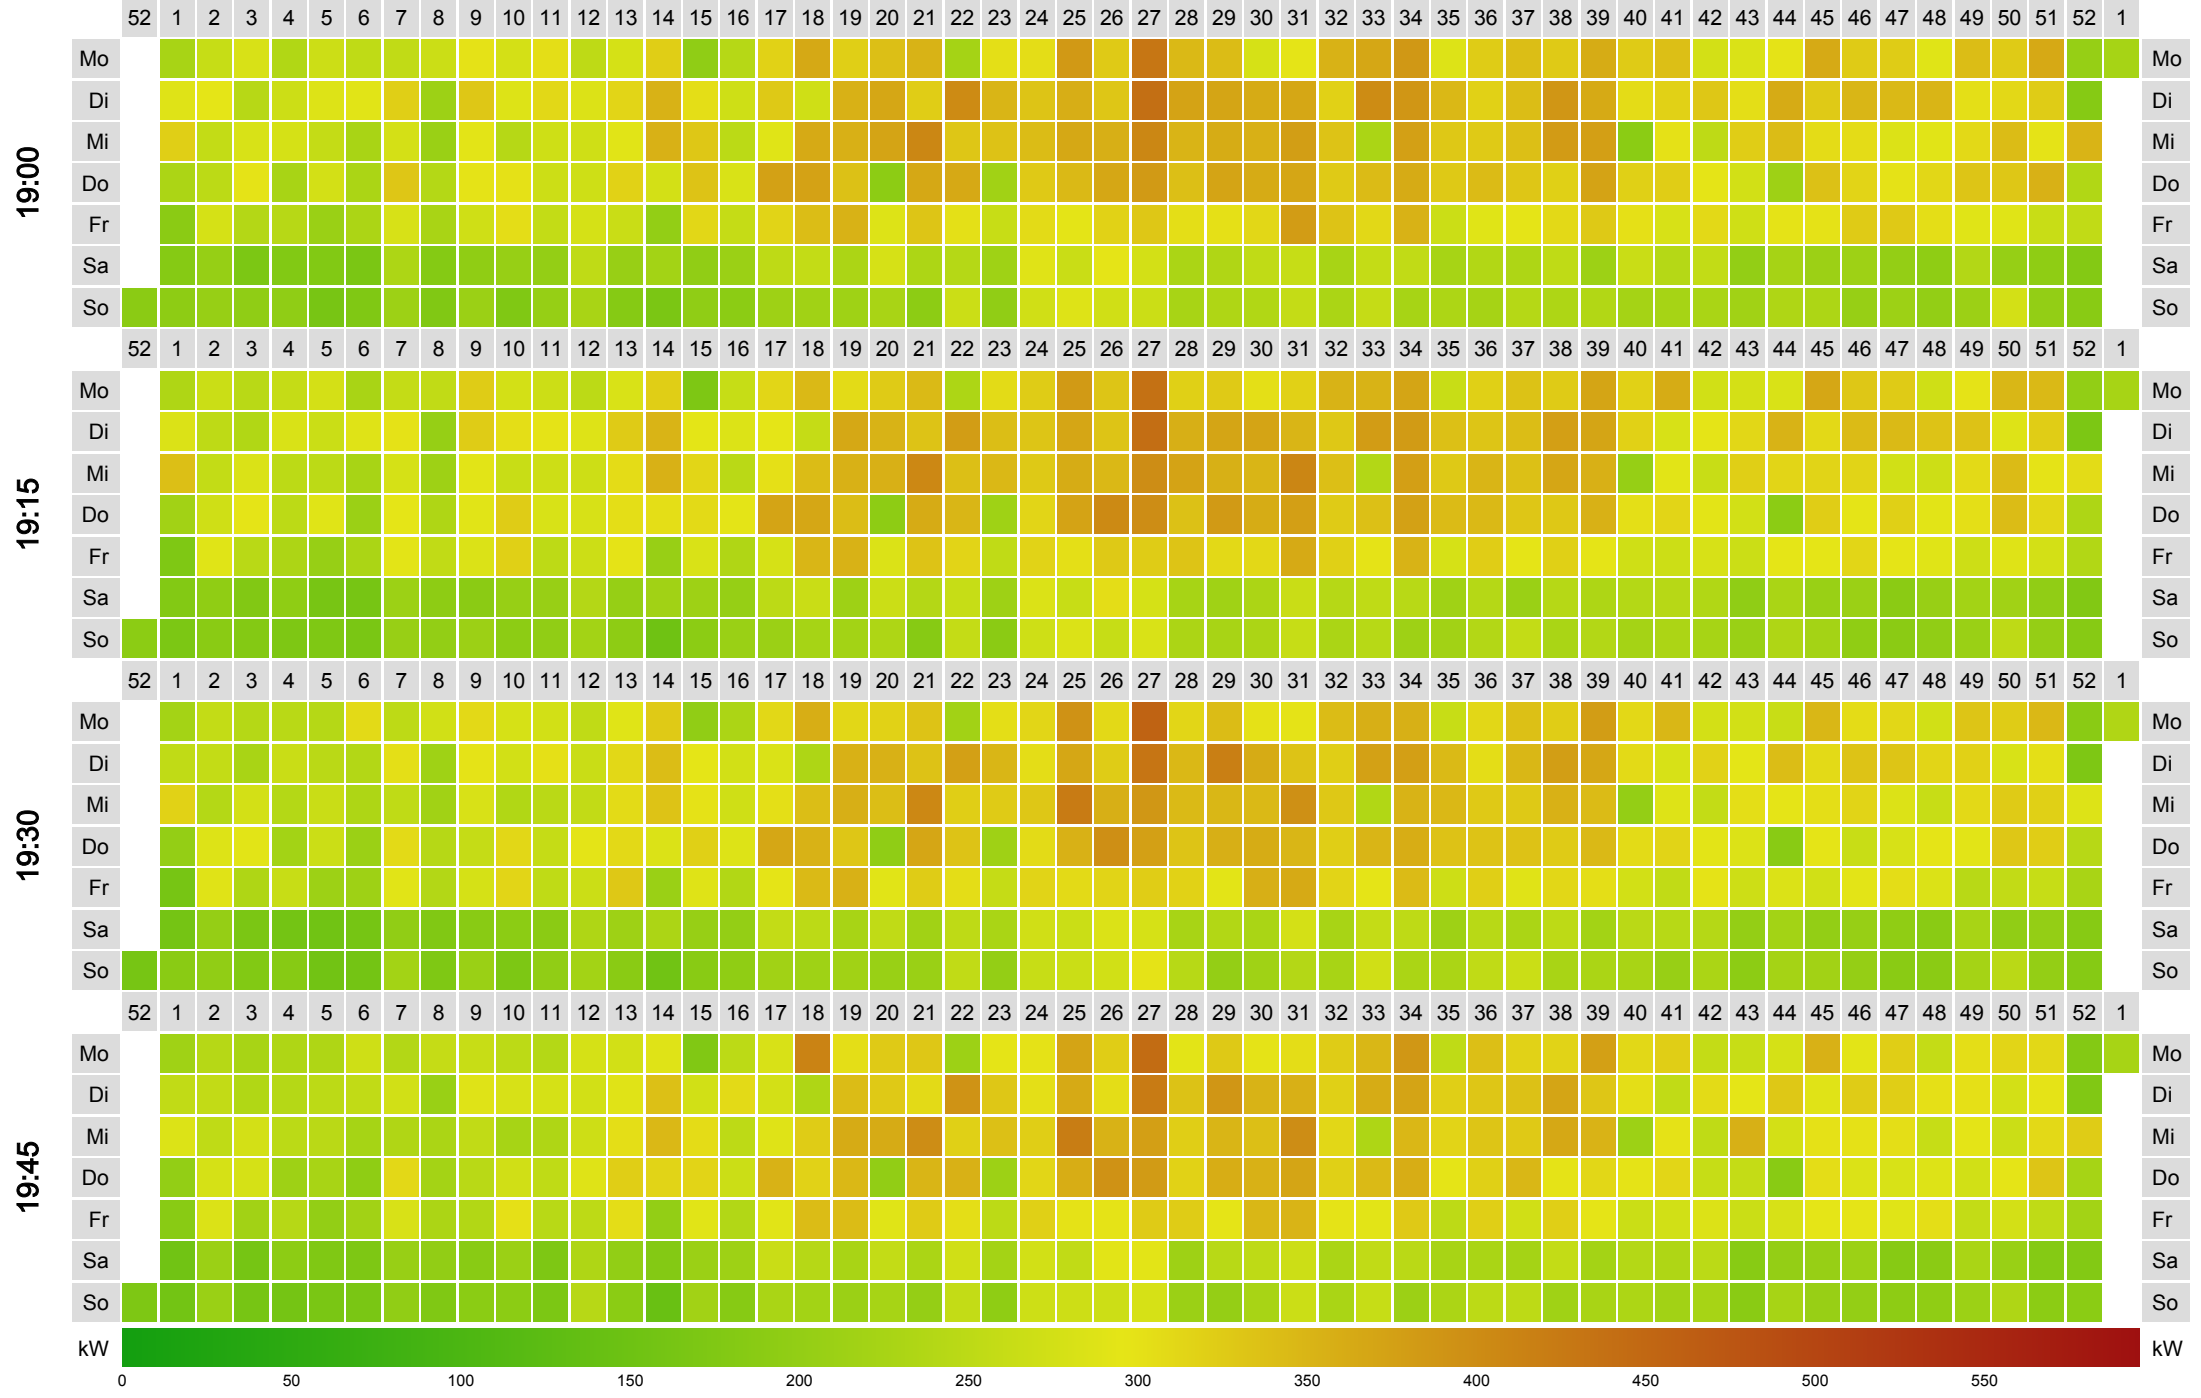

Feiertage: 1.1. Neujahrstag, 6.1. Heilige Drei Könige, 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag, 1.5. Tag der Arbeit, 17.5. Christi Himmelfahrt, 28.5. Pfingstmontag, 7.6. Fronleichnam, 3.10. Tag der Deutschen Einheit, 1.11. Allerheiligen, 25.12. Erster Weihnachtstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag





# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)

Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)




20:00


20:15

20:30

20:45

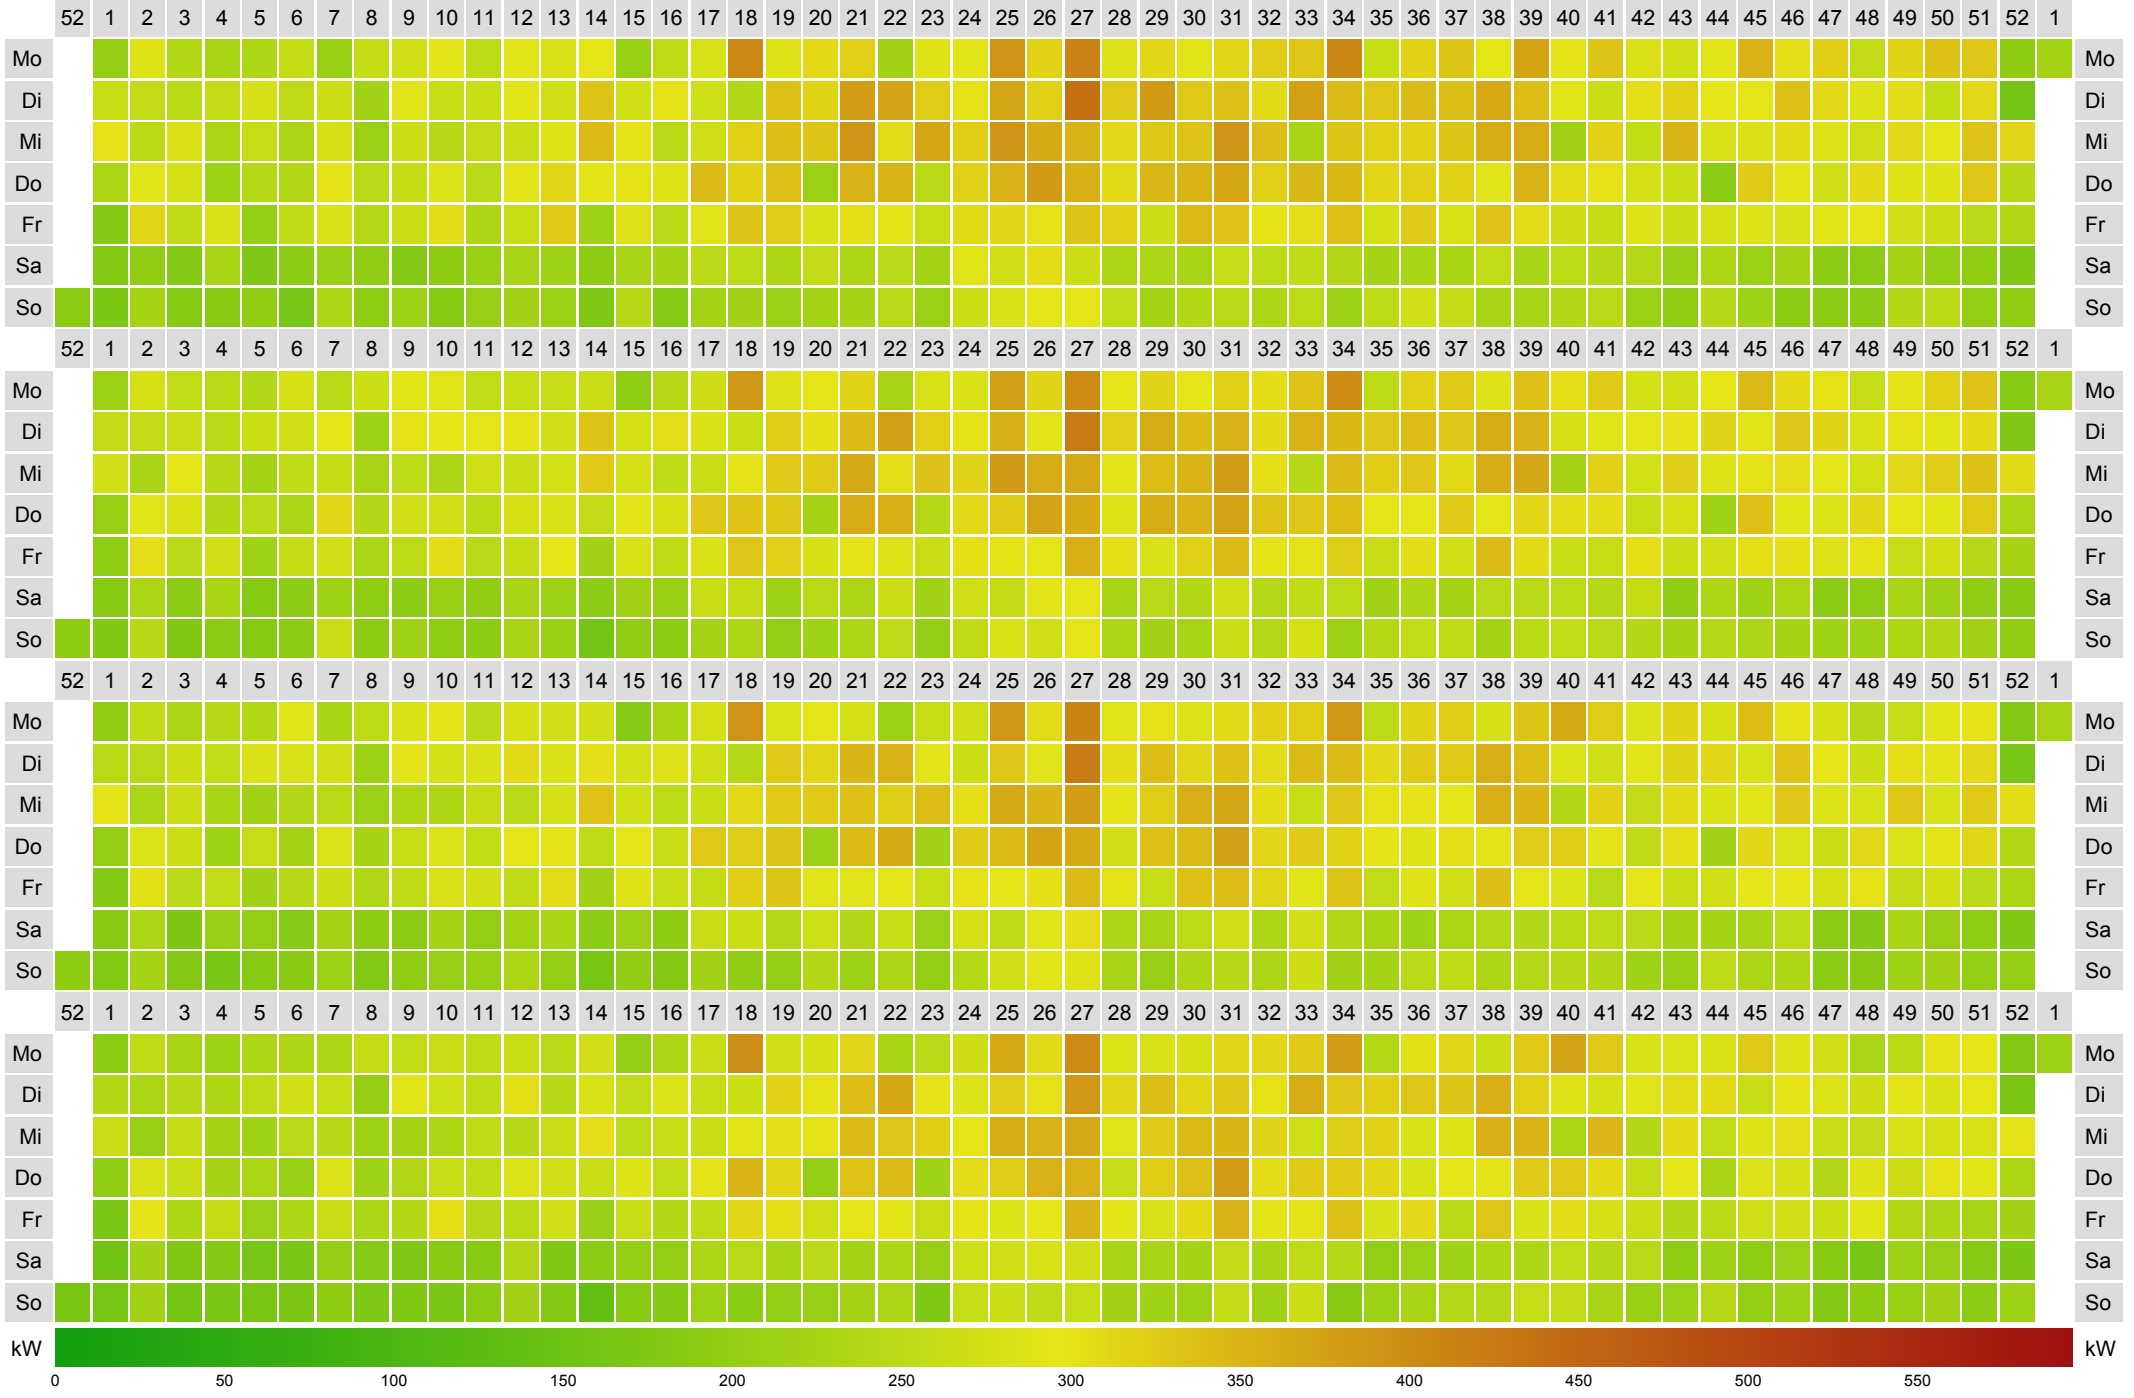


Feiertage: 1.1. Neujahrstag, 6.1. Heilige Drei Könige, 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag, 1.5. Tag der Arbeit, 17.5. Christi Himmelfahrt, 28.5. Pfingstmontag, 7.6. Fronleichnam, 3.10. Tag der Deutschen Einheit, 1.11. Allerheiligen, 25.12. Erster Weihnachtstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag

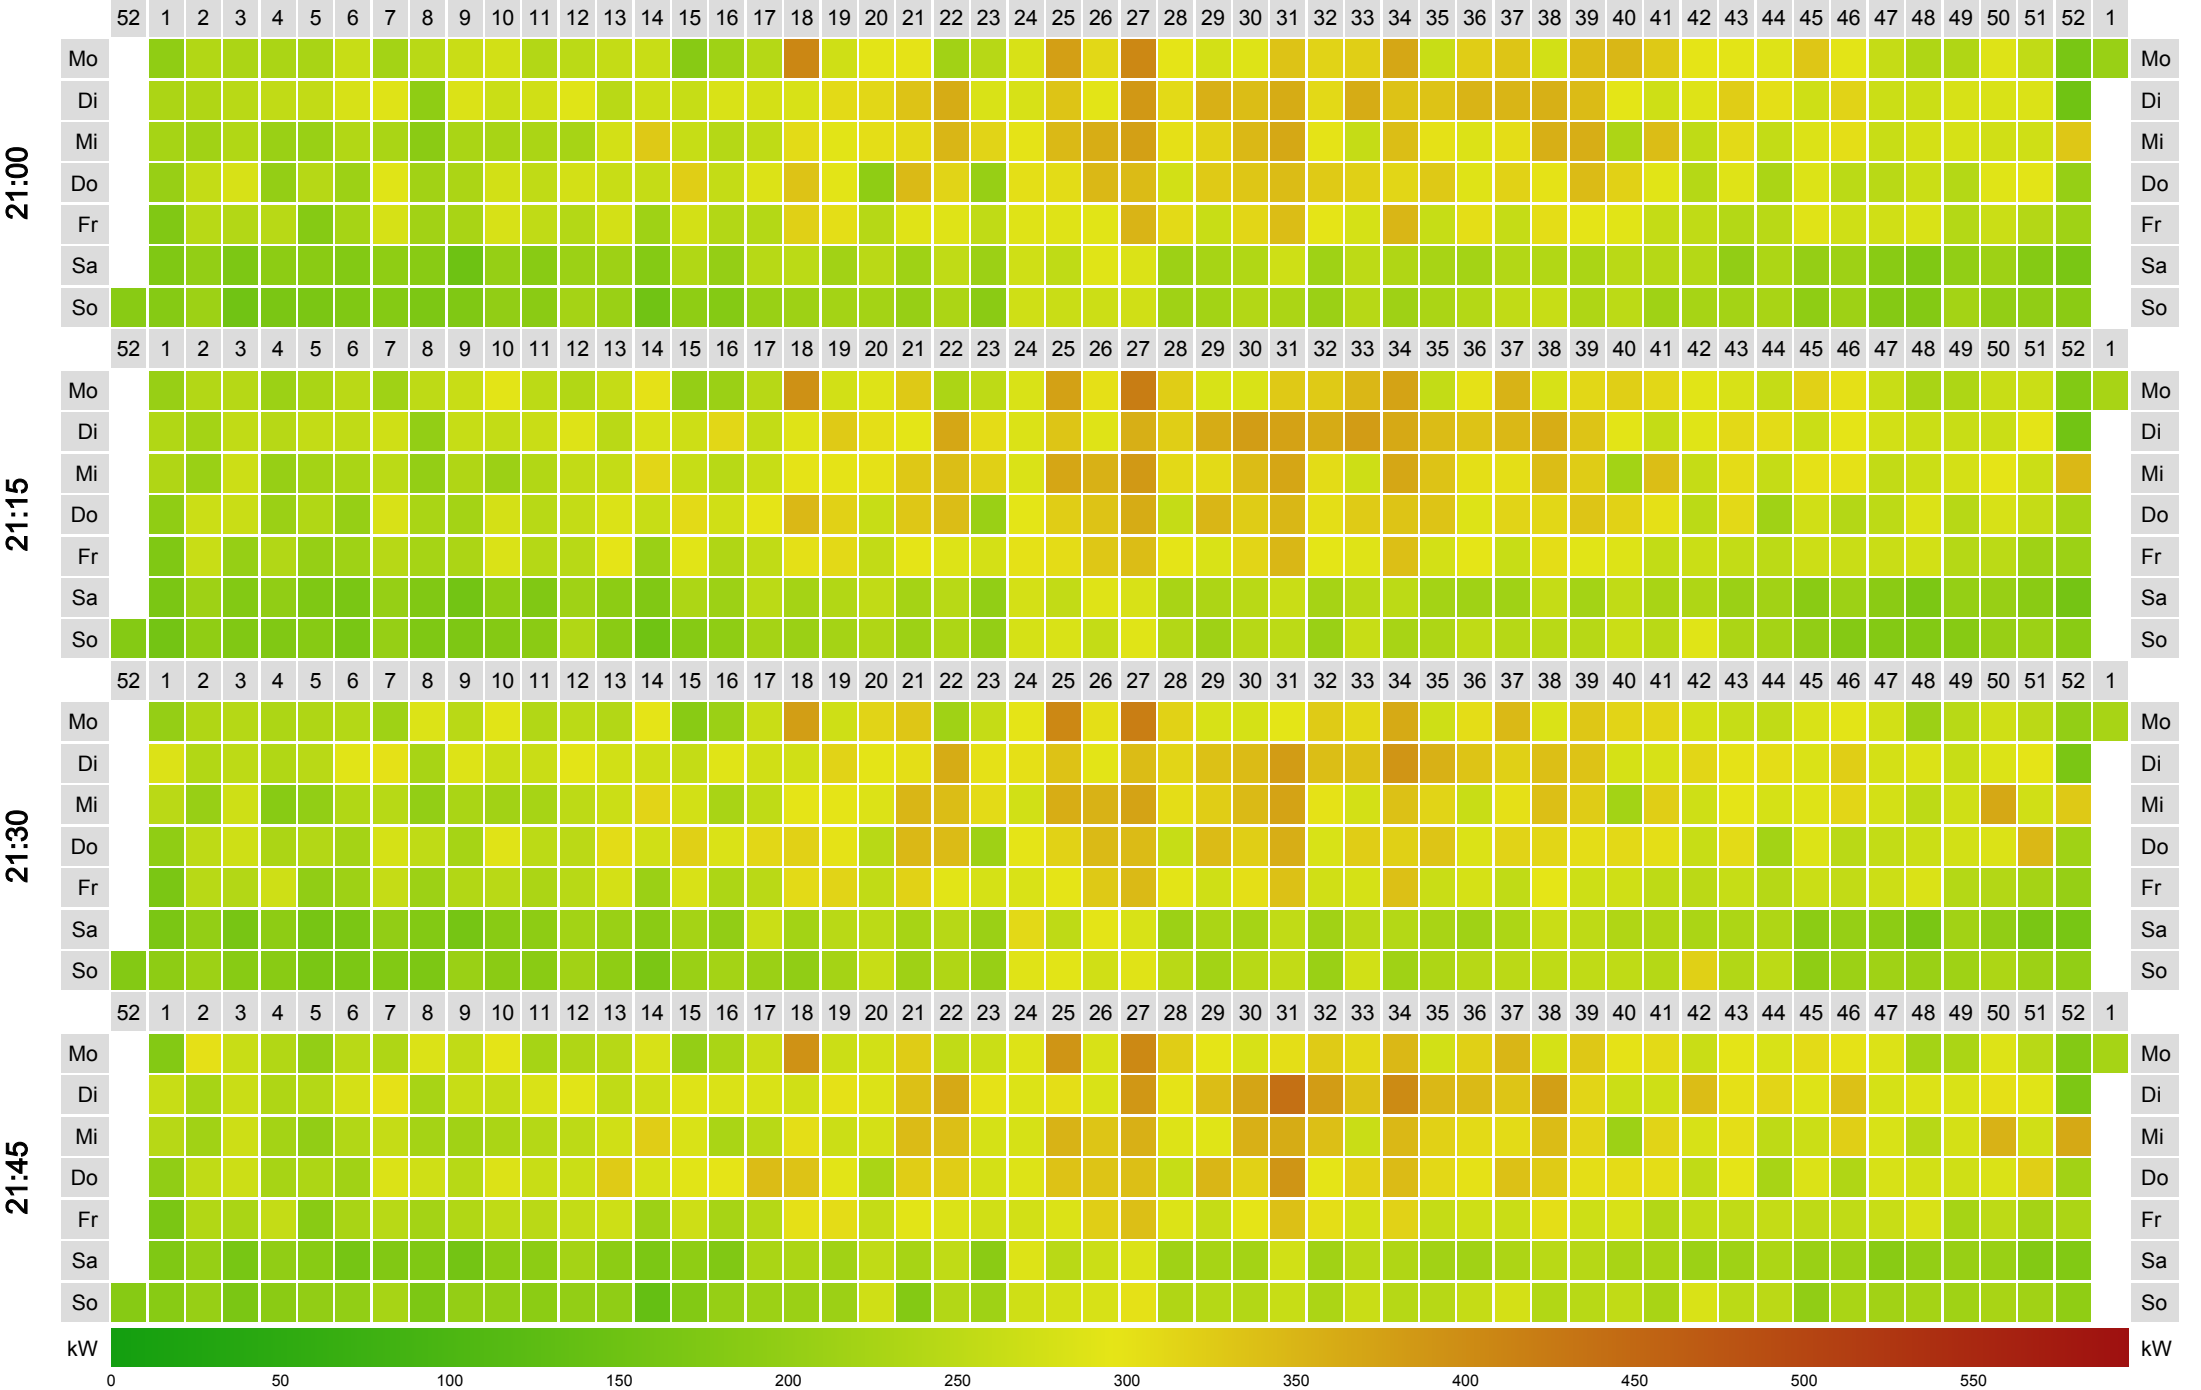

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)

Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)

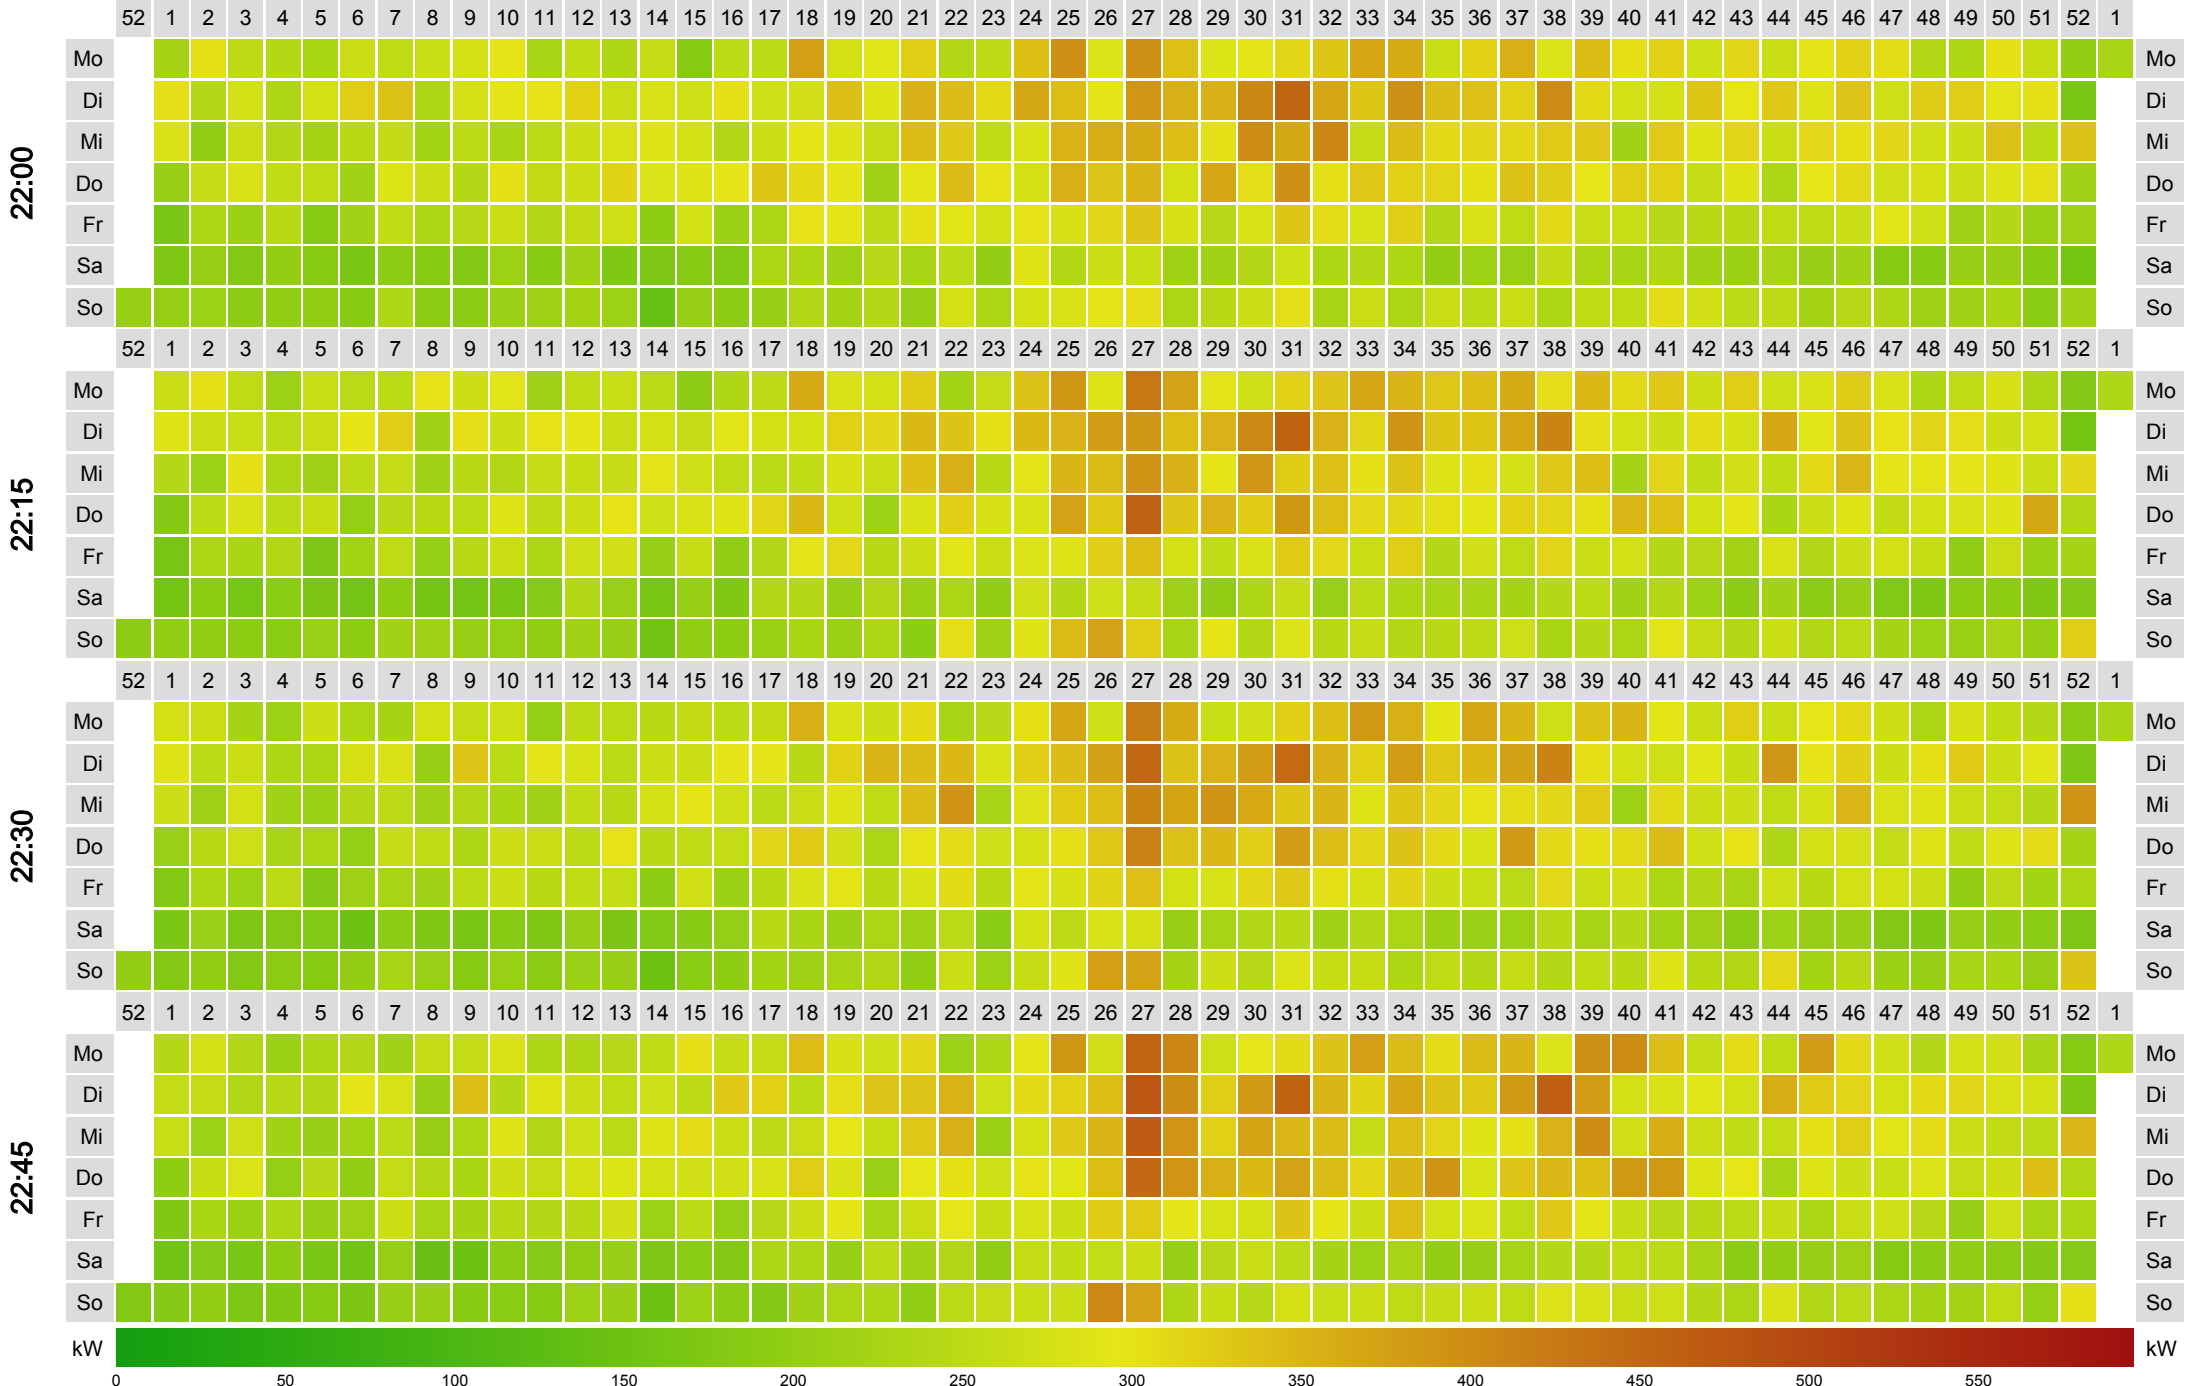





# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2012 (Jahr nach Kalenderwochen)

Jahresminimum: 0,0 kW, Jahresmittelwert: 338,1 kW, Jahresmaximum: 595,6 kW, Jahresbedarf: 2.969.675 kWh (415.754 €)


23:00

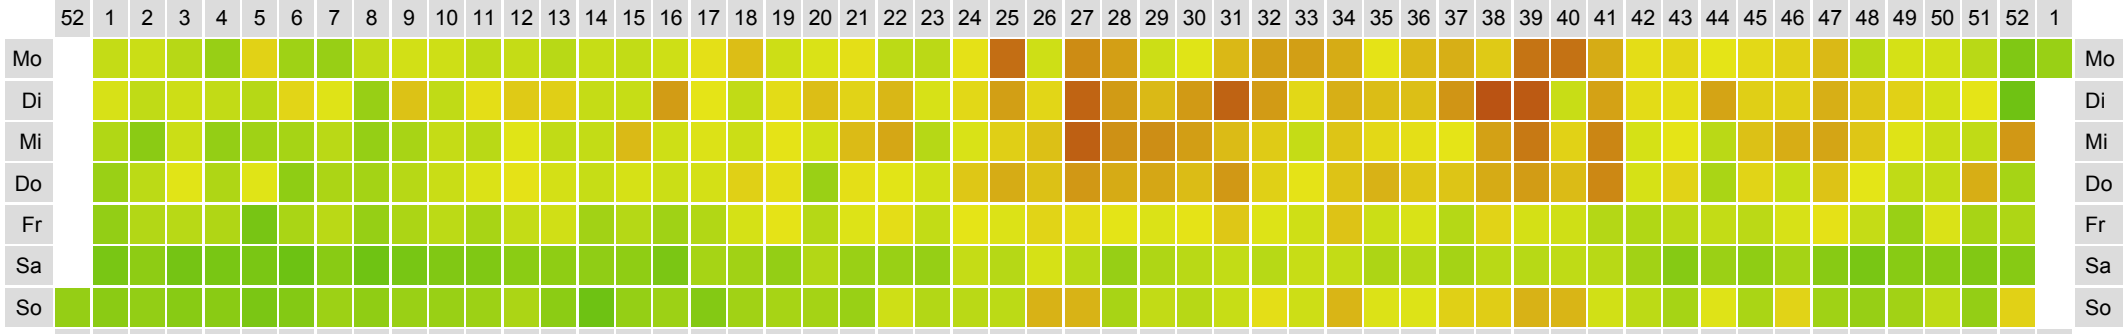


23:15

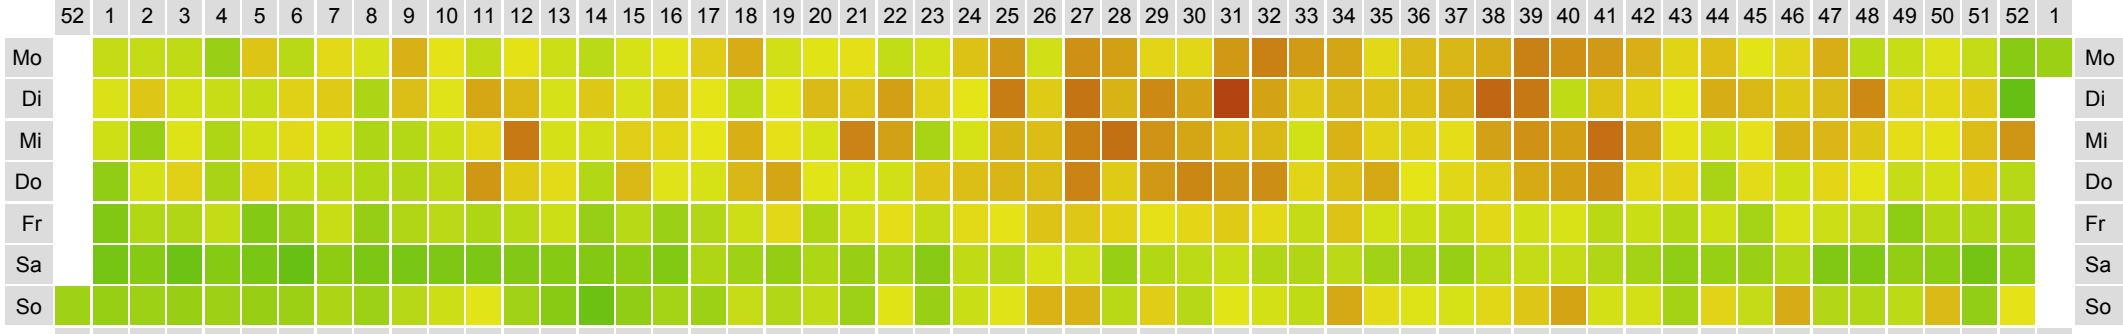

23:30

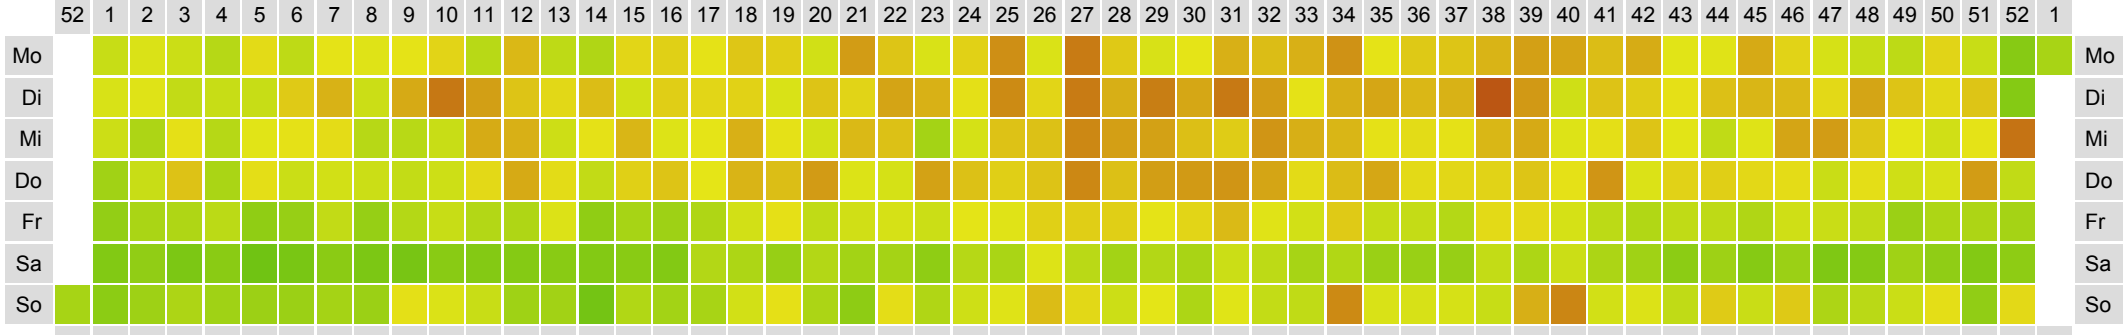


23:45

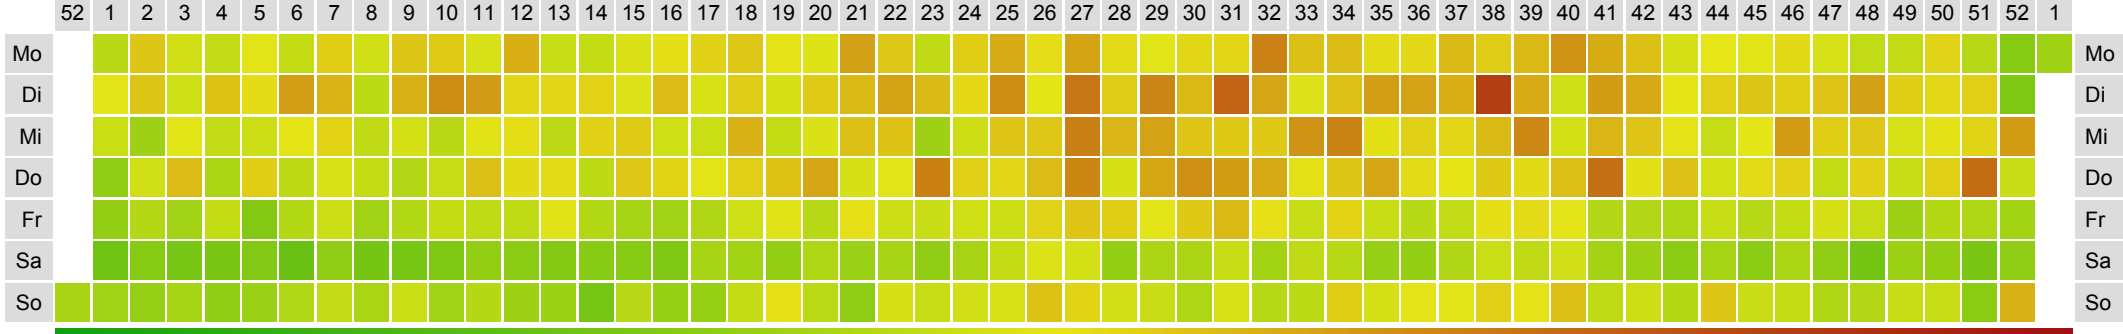


# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 1. Quartal 2012

Quartalsminimum: 135,2 kW, Quartalsmittelwert: 306,4 kW, Quartalsmaximum: 531,6 kW, Quartalsbedarf: 668.886 kWh (93.644 €)



# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 2. Quartal 2012


Quartalsminimum: 0,0 kW, Quartalsmittelwert: 340,9 kW, Quartalsmaximum: 590,0 kW, Quartalsbedarf: 744.510 kWh (104.231 €)

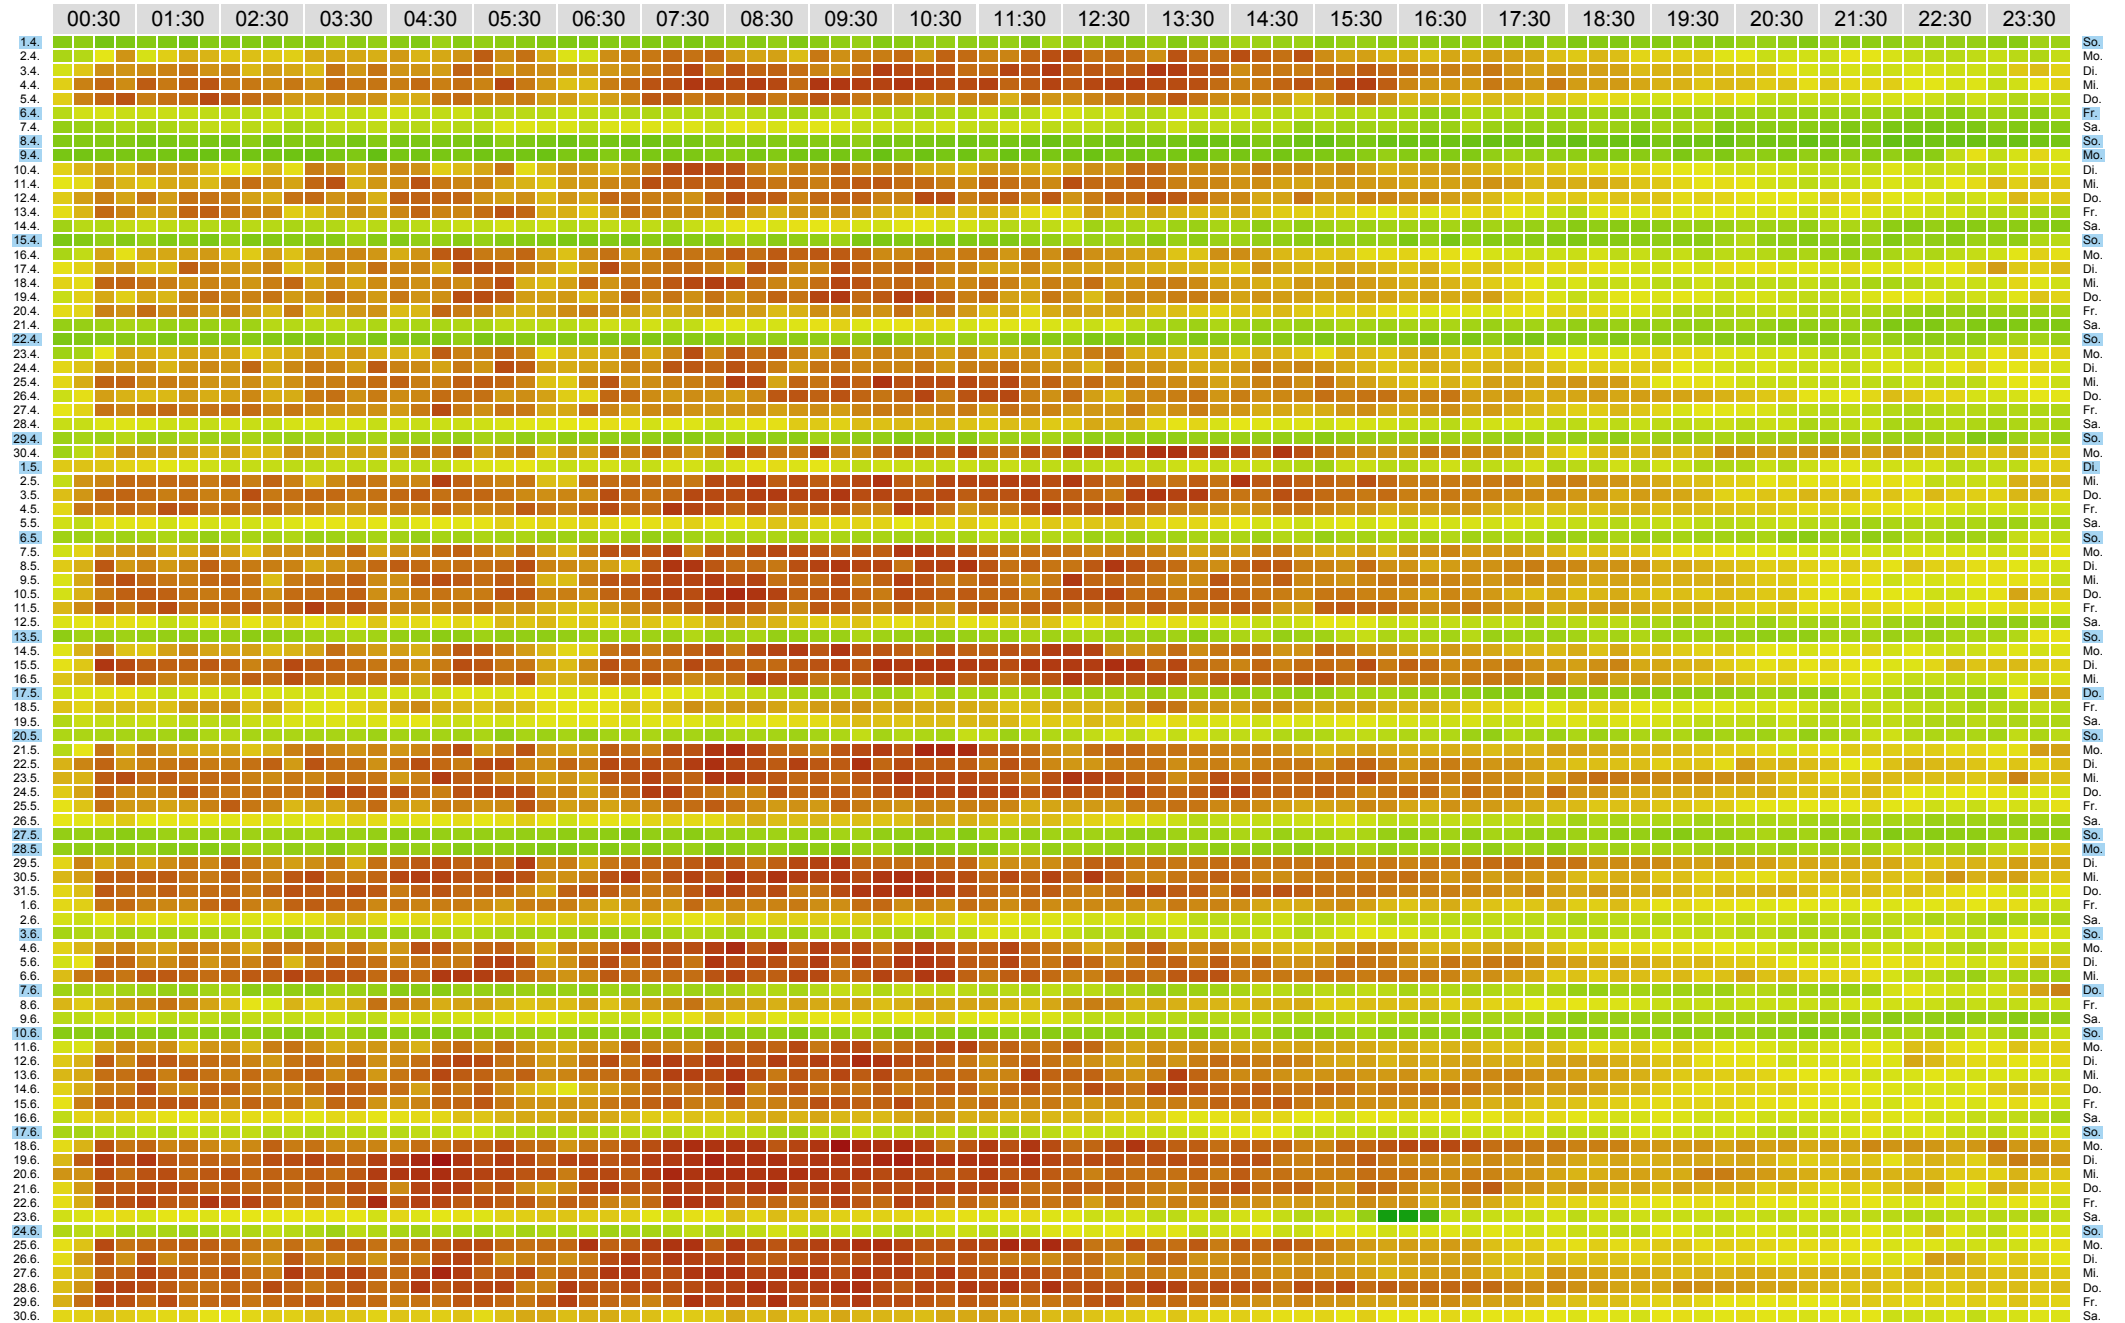

Feiertage: 6.4. Karfreitag, 9.4. Ostermontag, 1.5. Tag der Arbeit, 17.5. Christi Himmelfahrt, 28.5. Pfingstmontag, 7.6. Fronleichnam

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 3. Quartal 2012

Quartalsminimum: 177,2 kW, Quartalsmittelwert: 371,7 kW, Quartalsmaximum: 595,6 kW, Quartalsbedarf: 820.665 kWh (114.893 €)

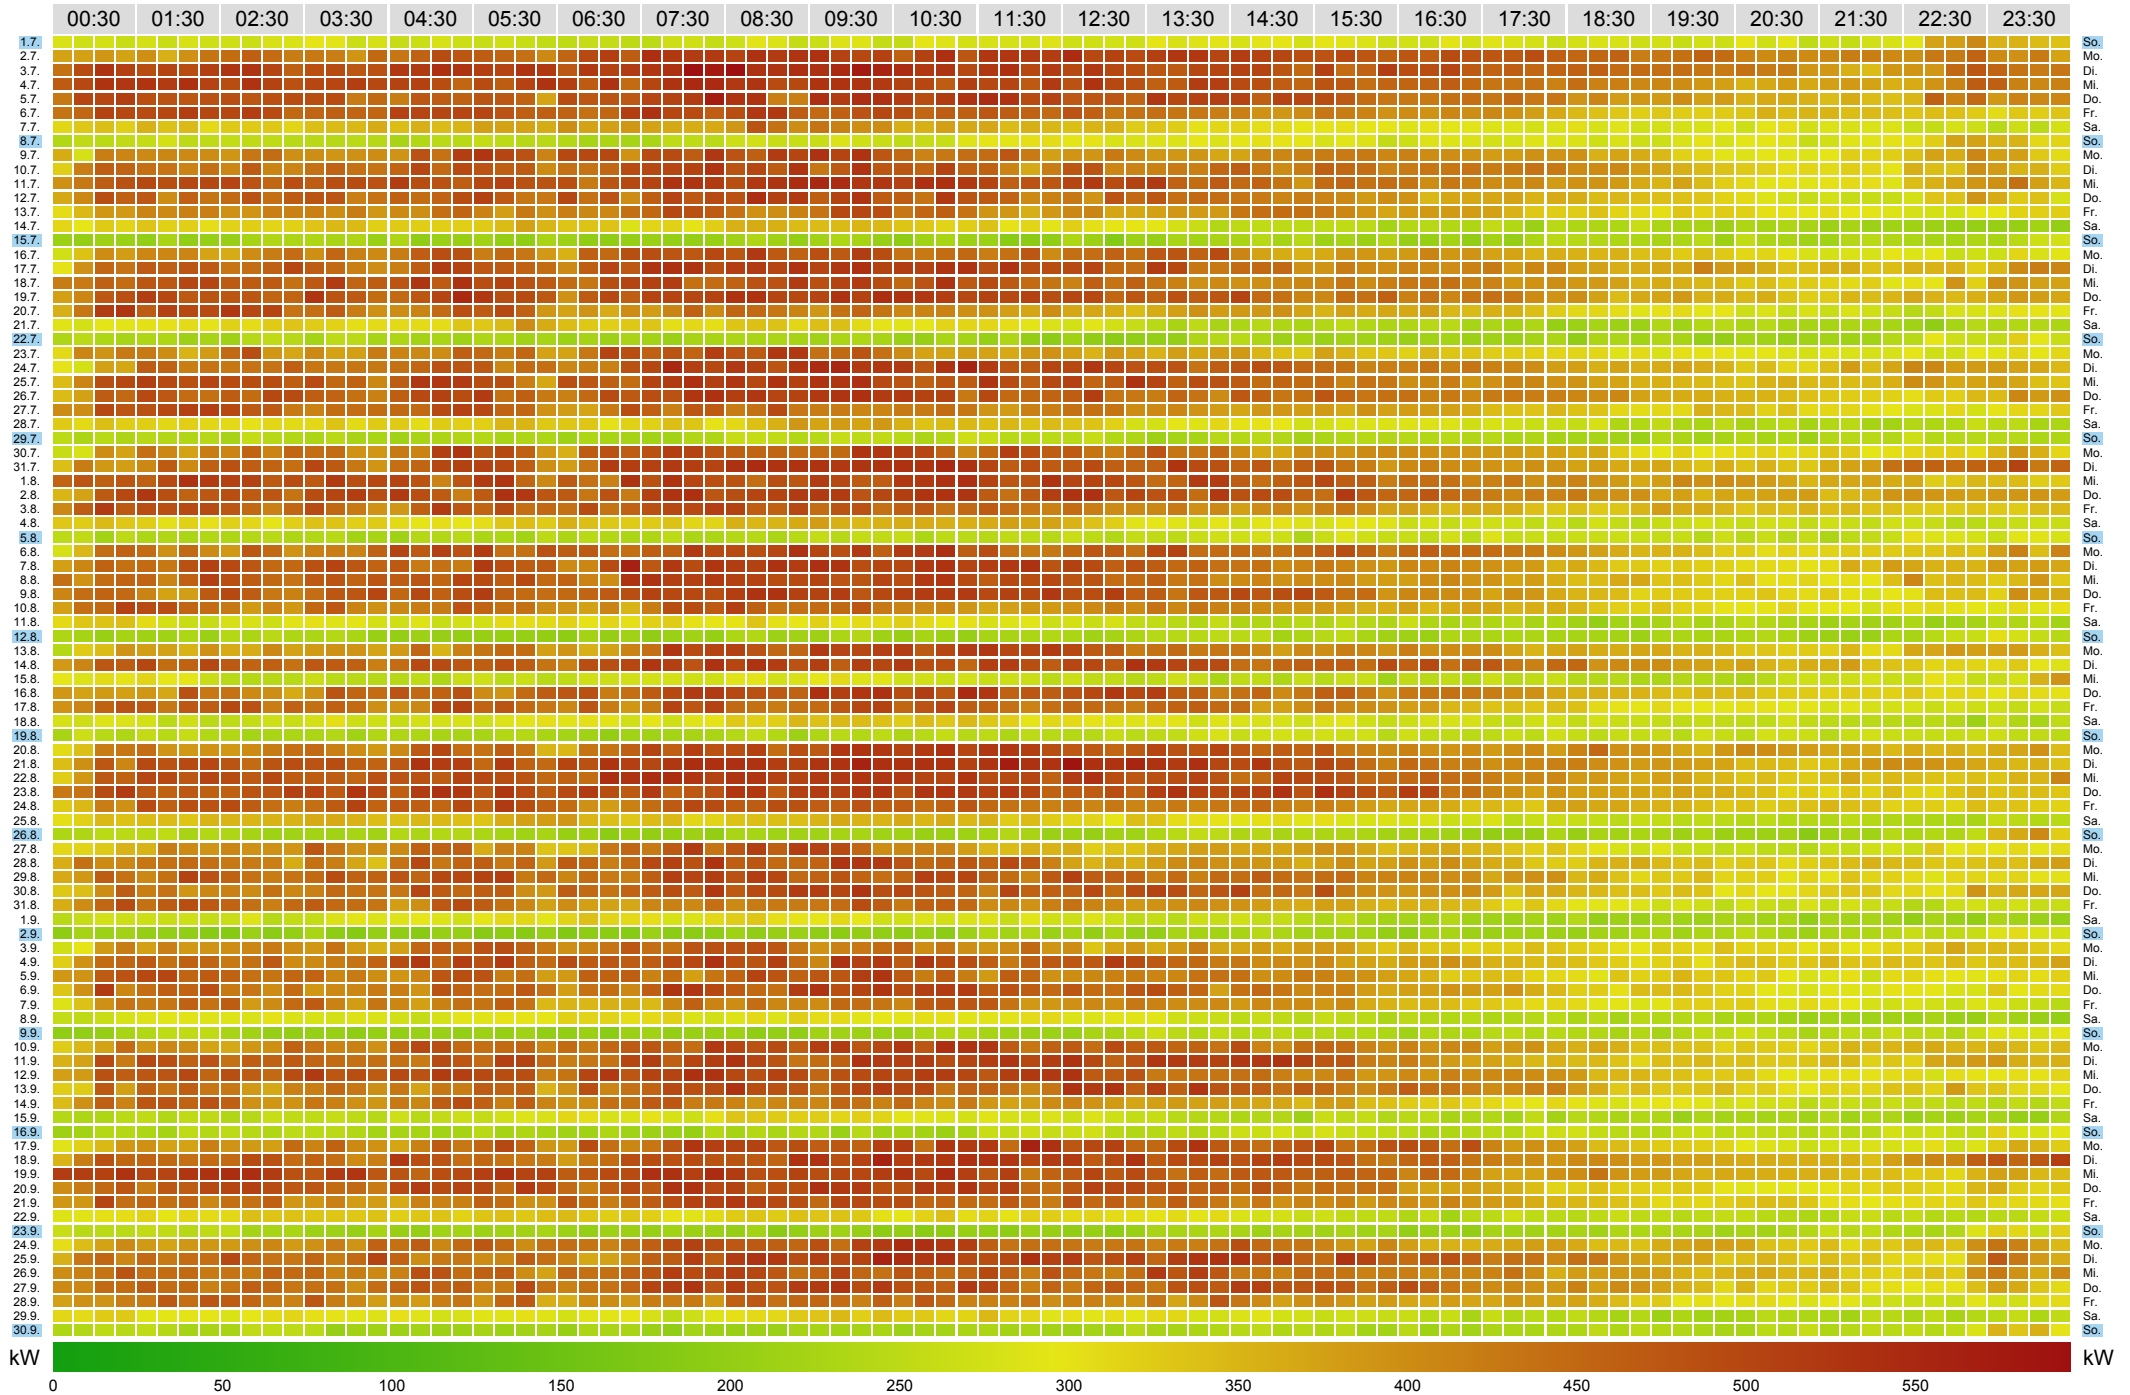


kW

kW




# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse 4. Quartal 2012

Quartalsminimum: 138,4 kW, Quartalsmittelwert: 333,0 kW, Quartalsmaximum: 538,4 kW, Quartalsbedarf: 735.614 kWh (102.986 €)

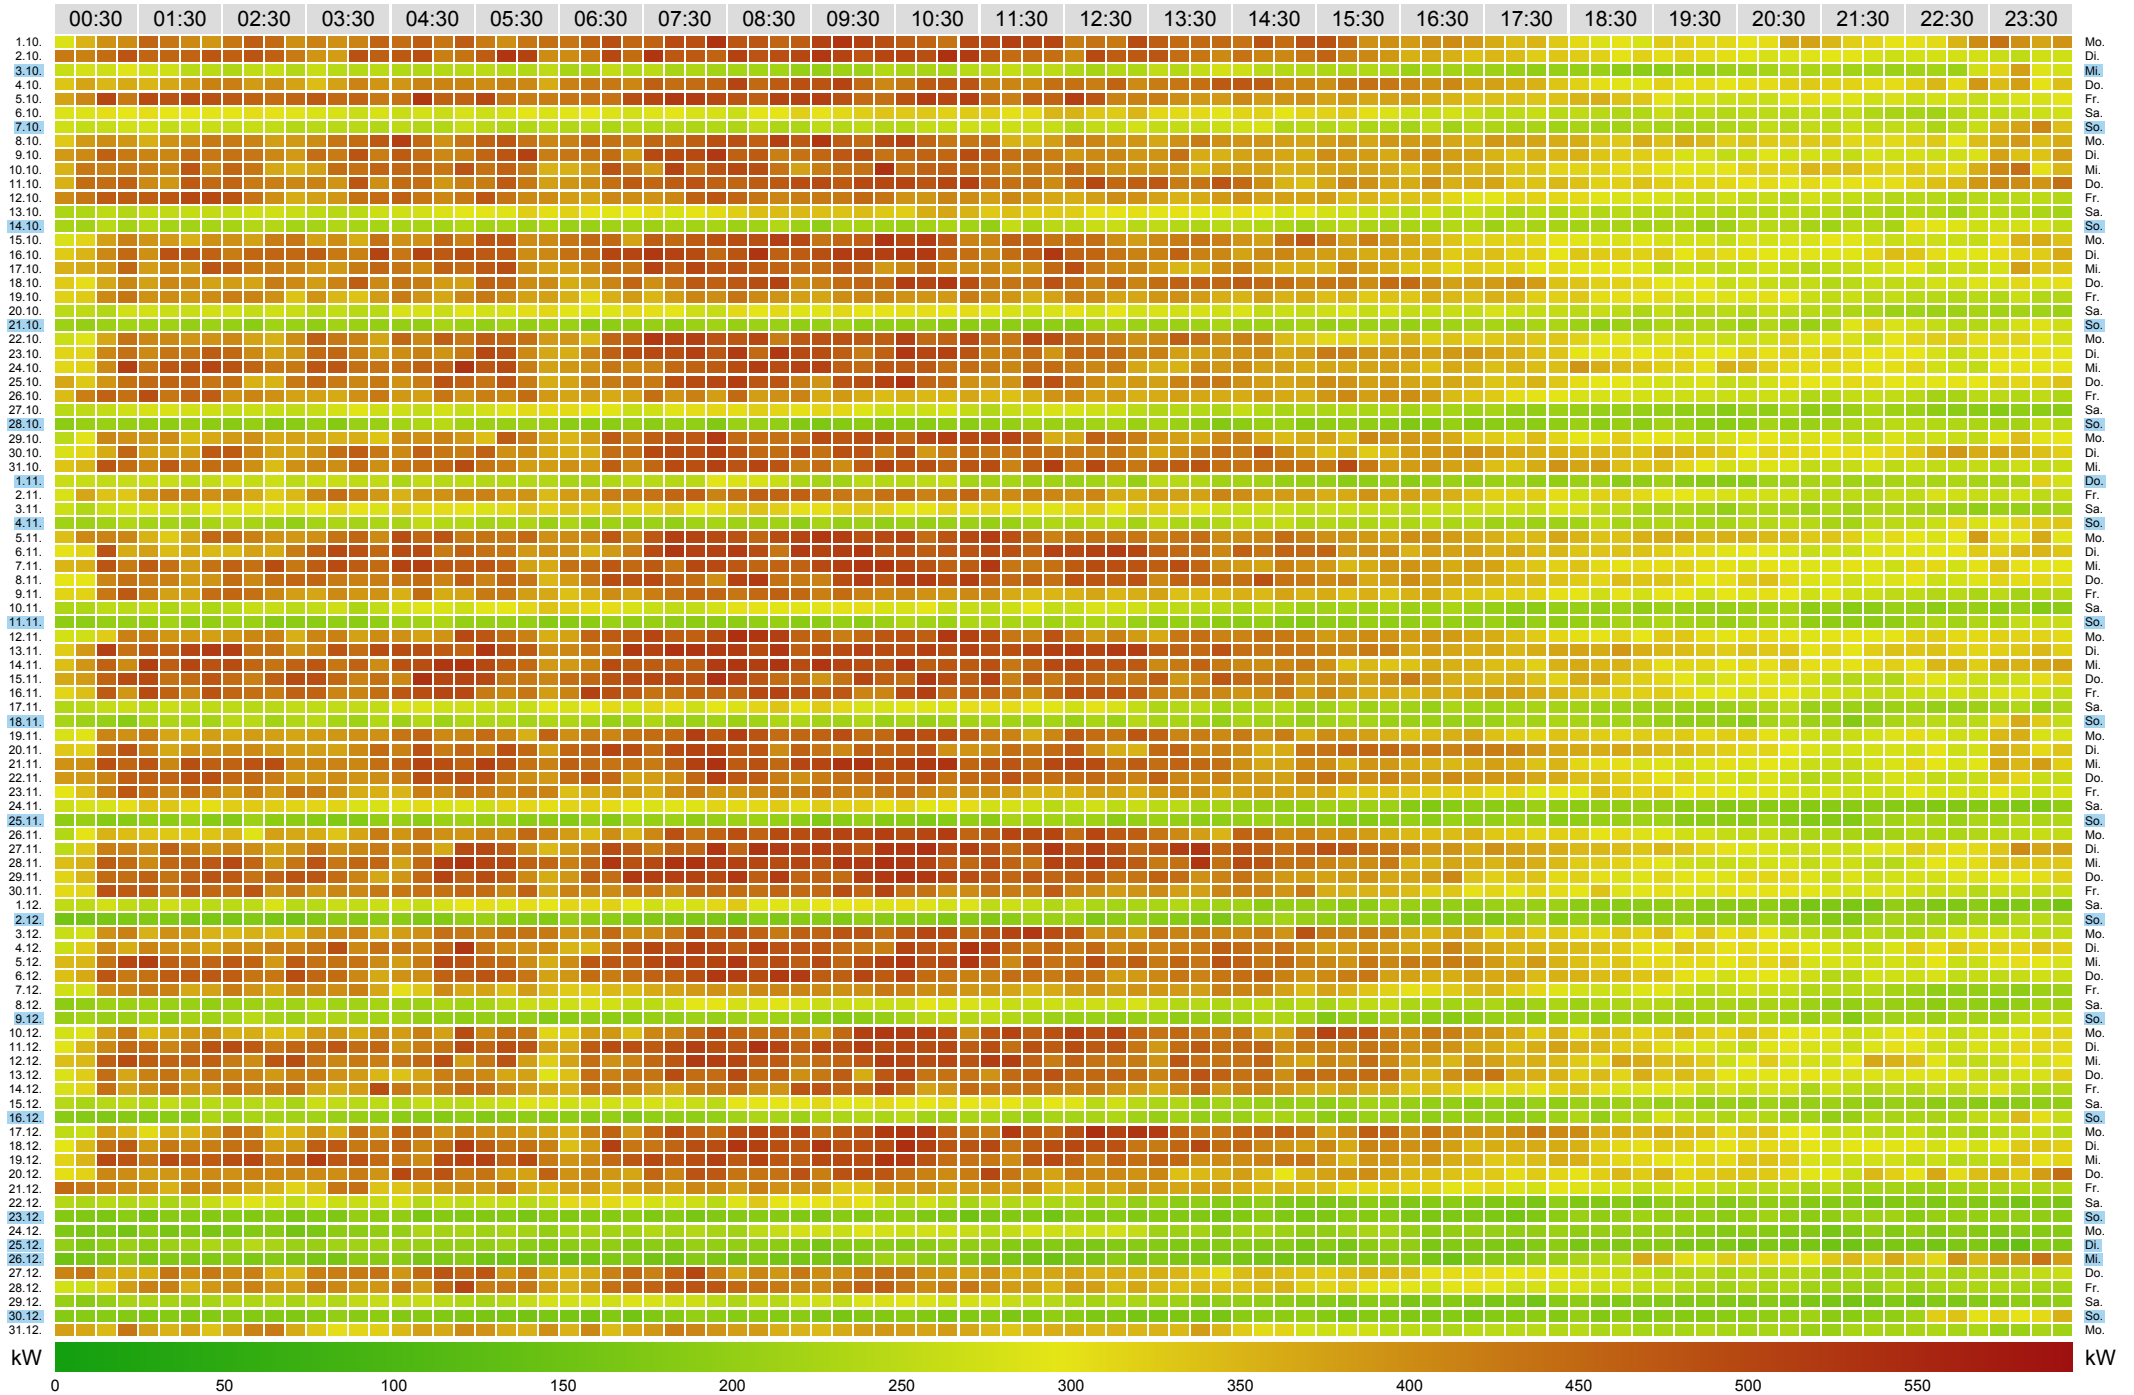

Feiertage: 3.10. Tag der Deutschen Einheit, 1.11. Allerheiligen, 25.12. Erster Weihnachtstag, 26.12. Zweiter Weihnachtstag



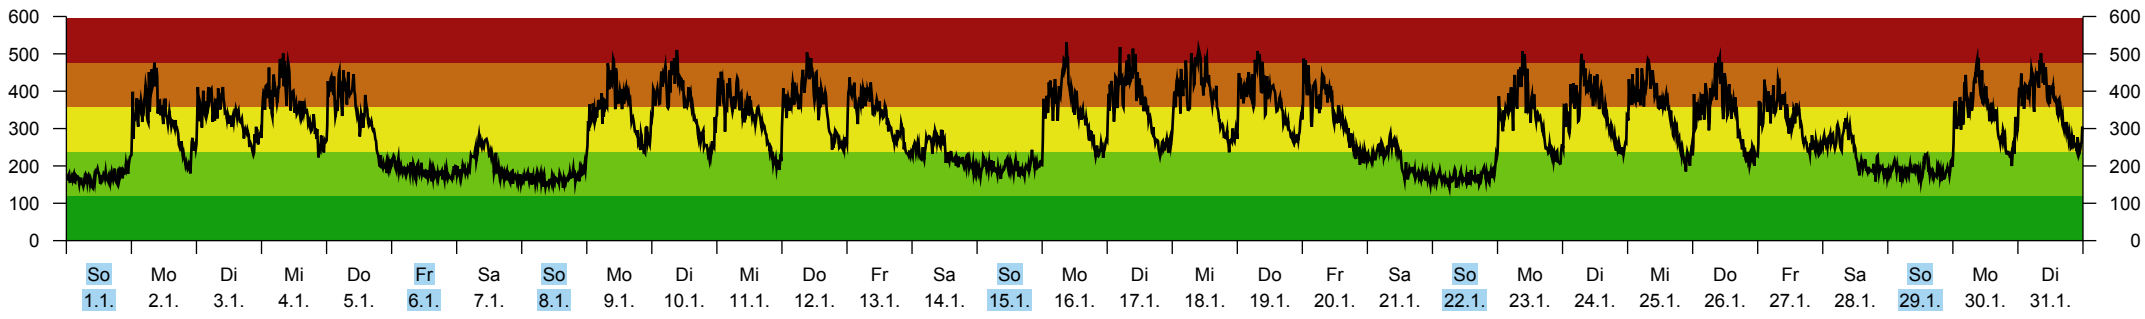
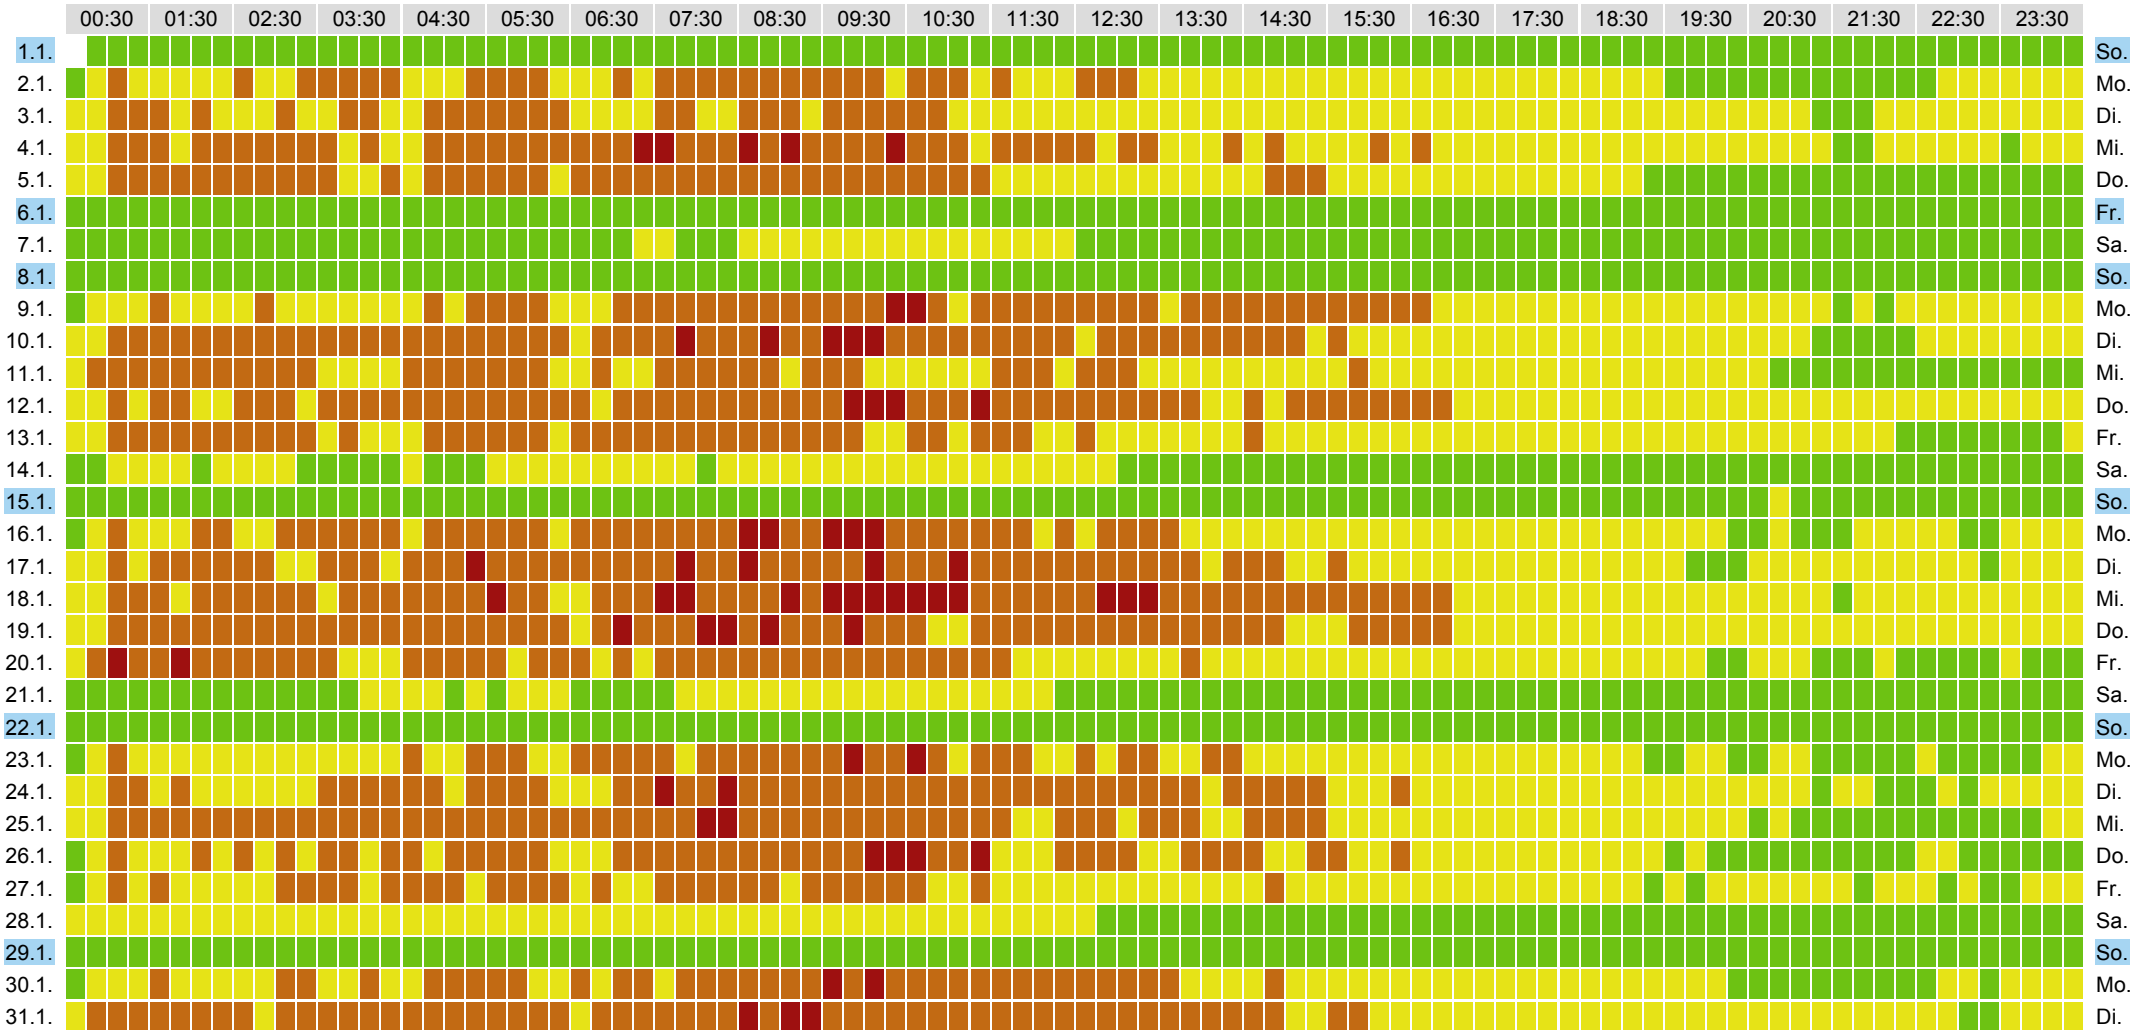












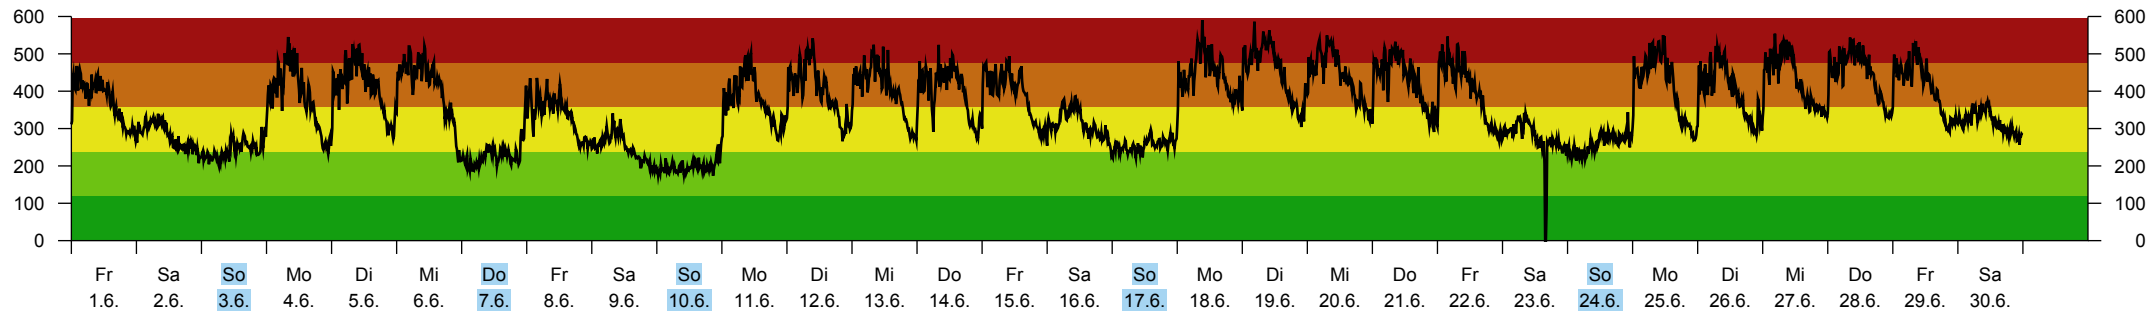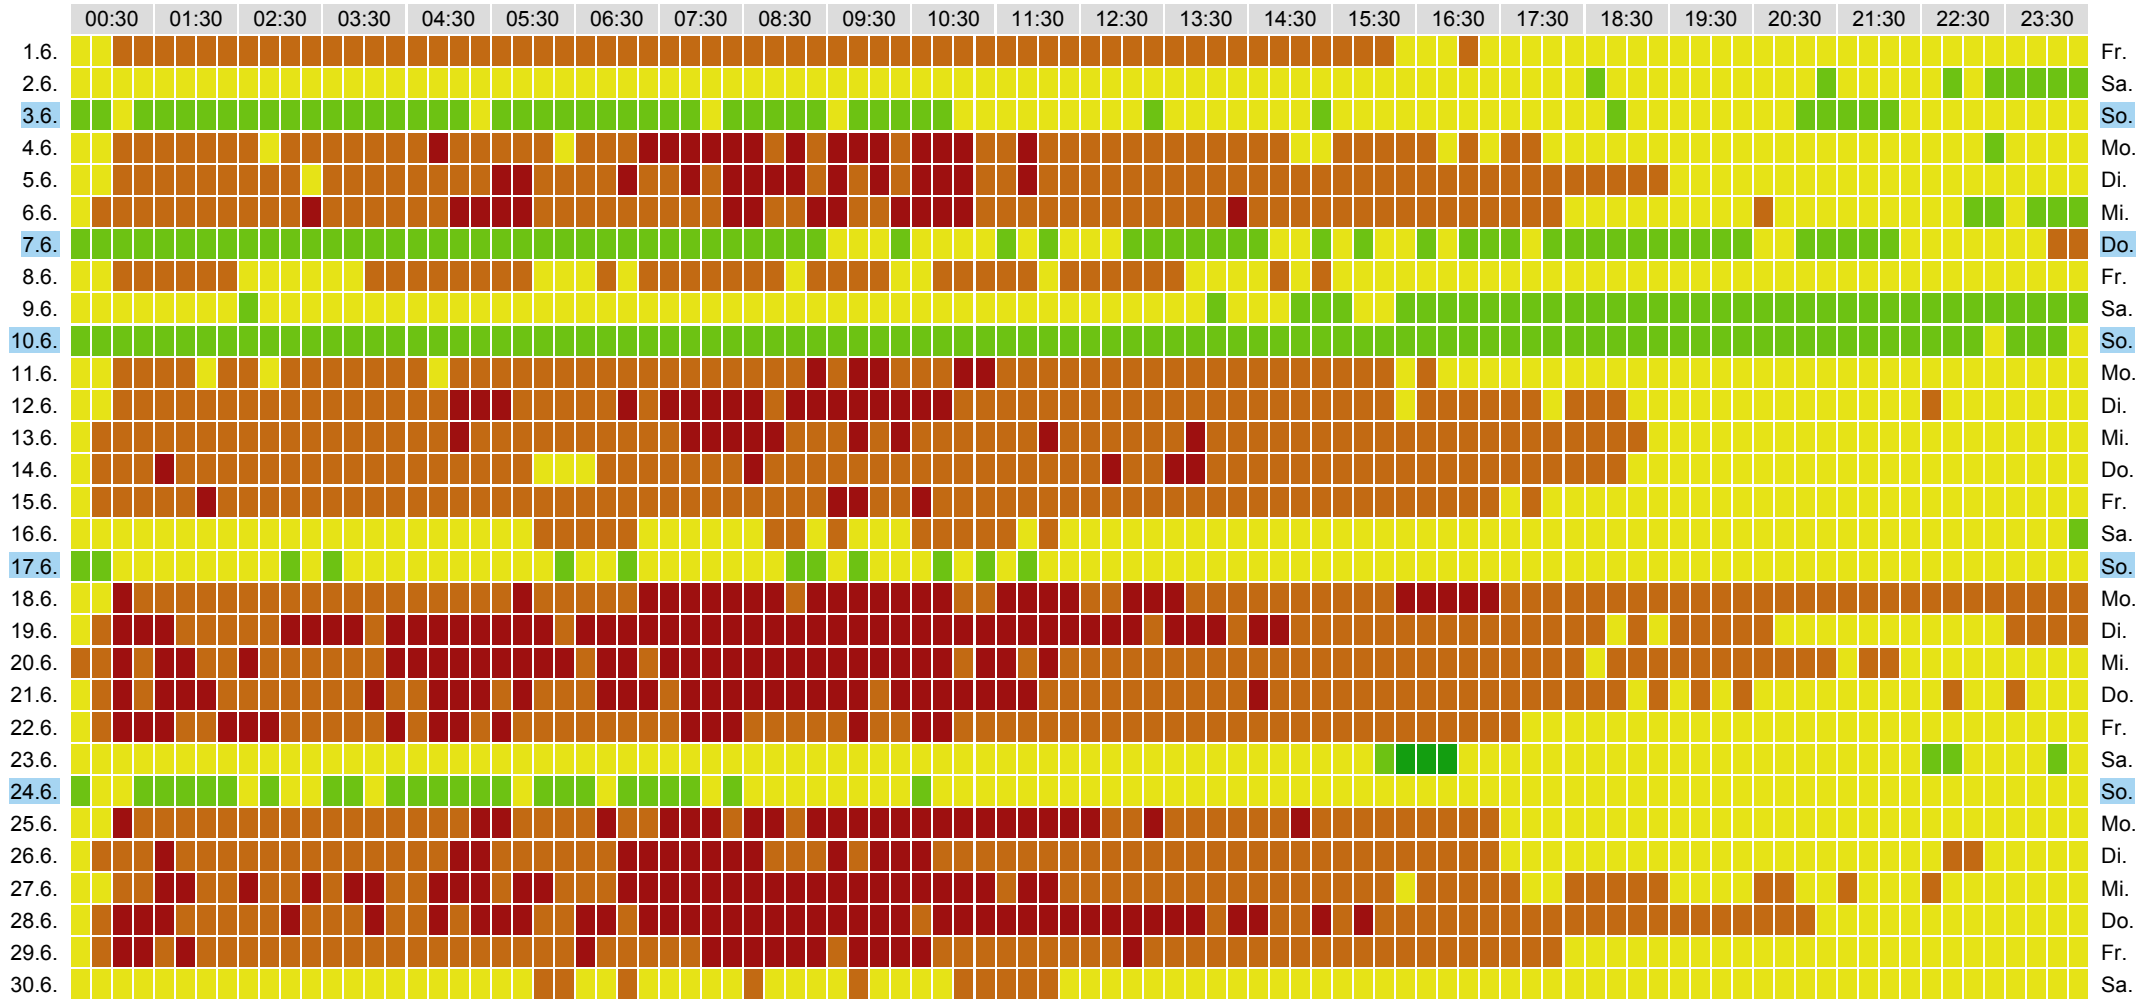






# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse (Normalauflösung) August 2012



Monatsminimum: 184,8 kW, Monatsmittelwert: 375,2 kW, Monatsmaximum: 588,0 kW, Monatsbedarf: 279.139 kWh (39.079 €)


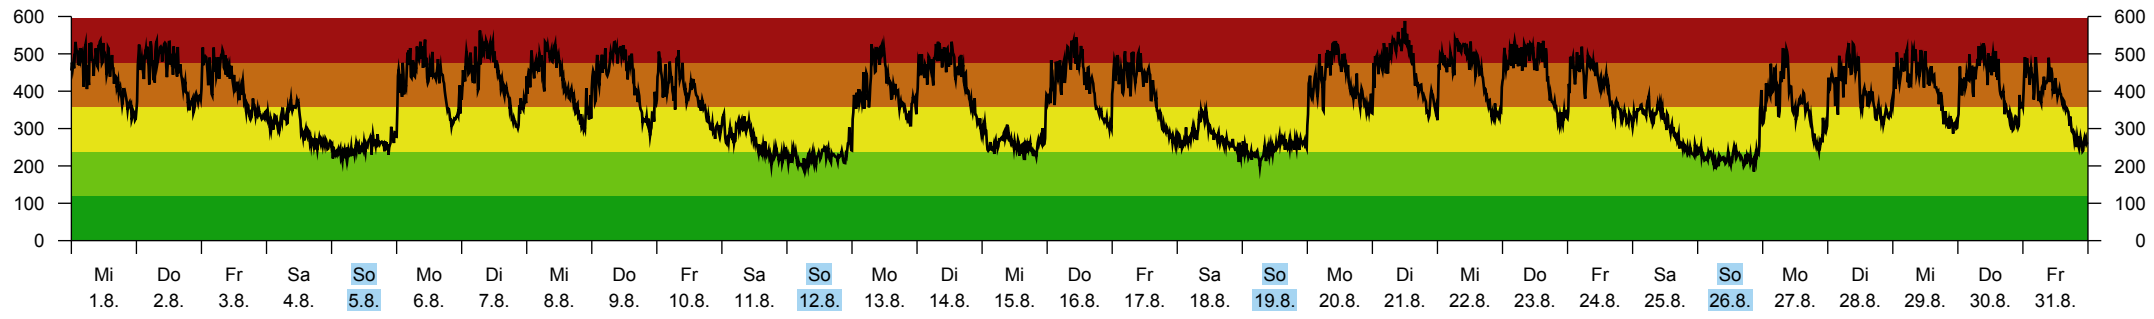
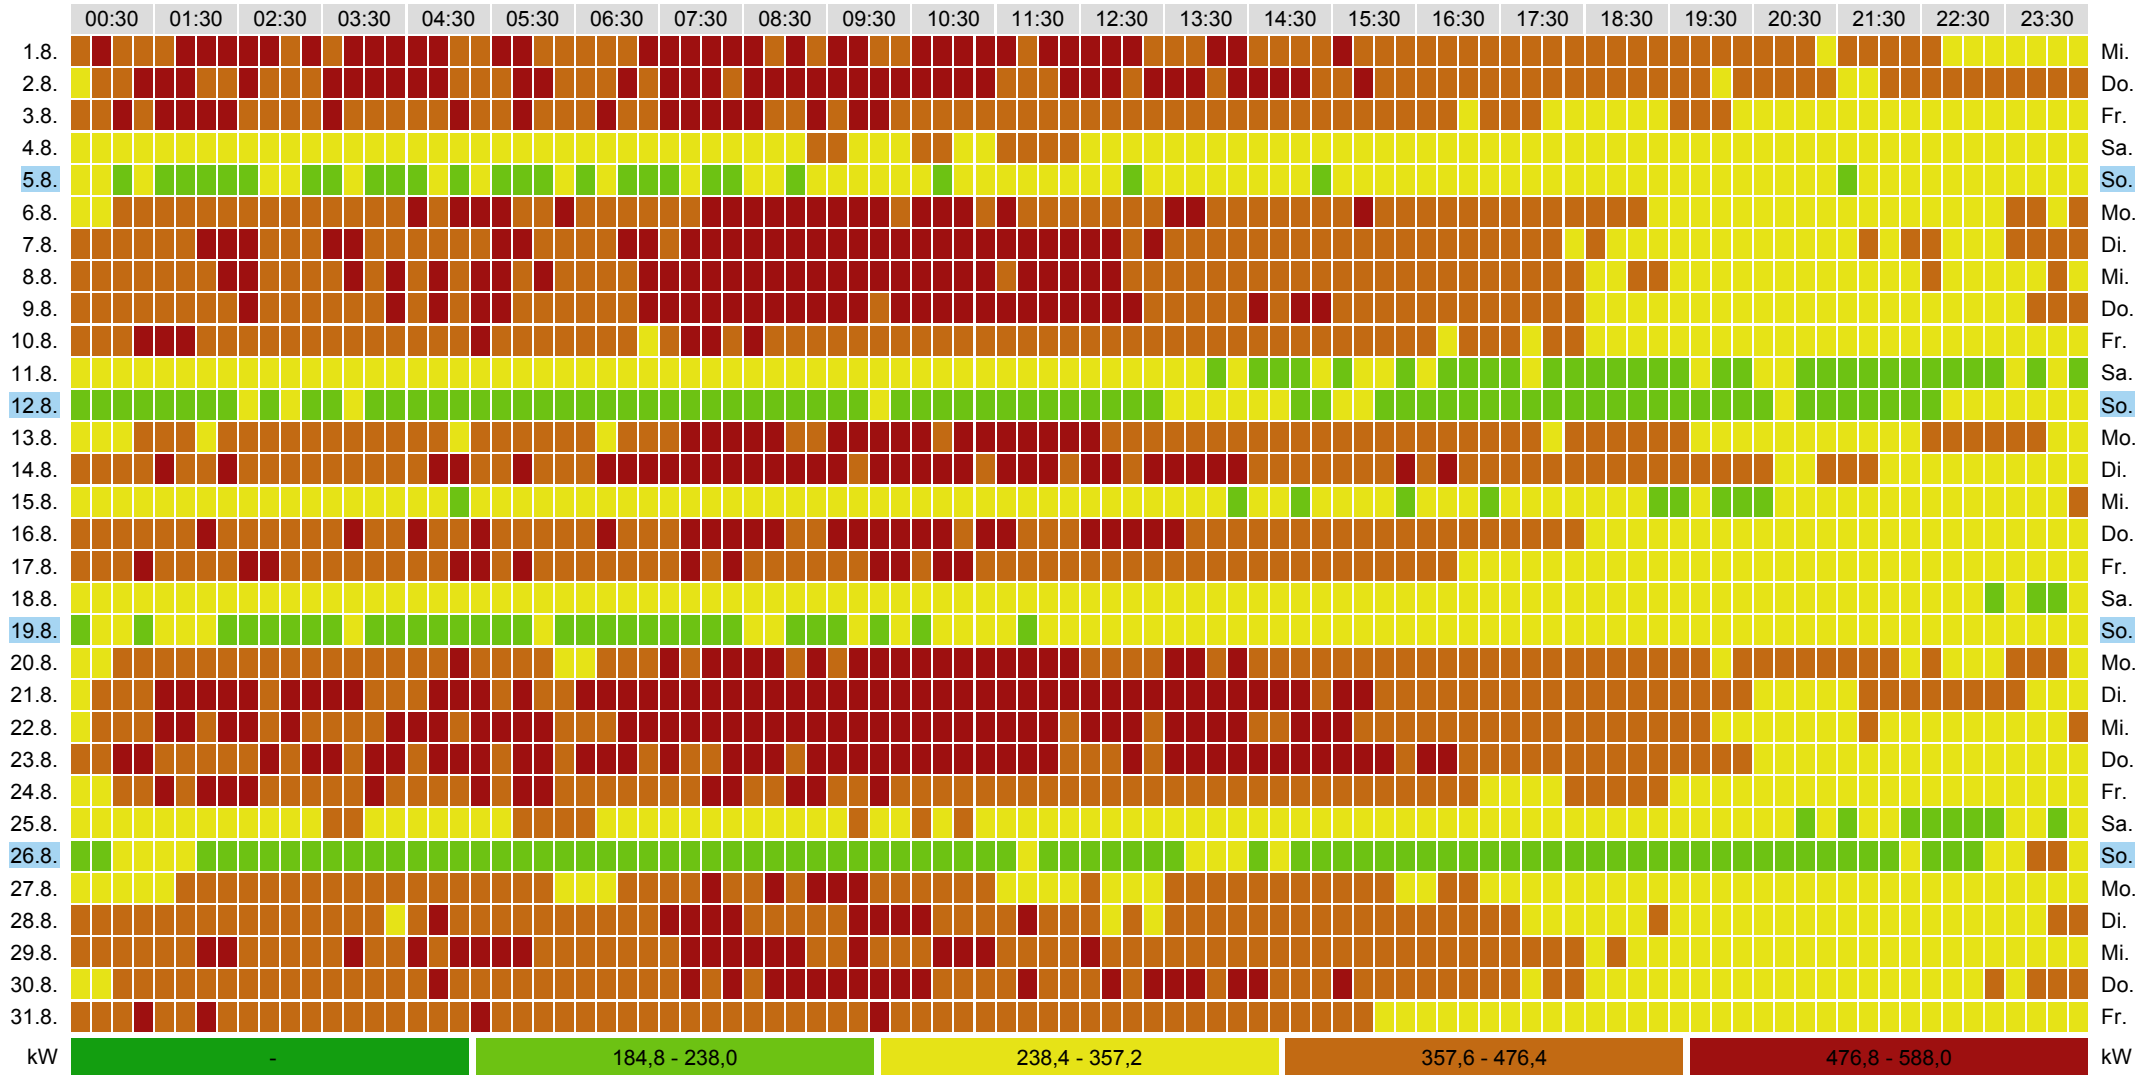




kW - 184,8 - 238,0 238,4 - 357,2 357,6 - 476,4 476,8 - 588,0 kW



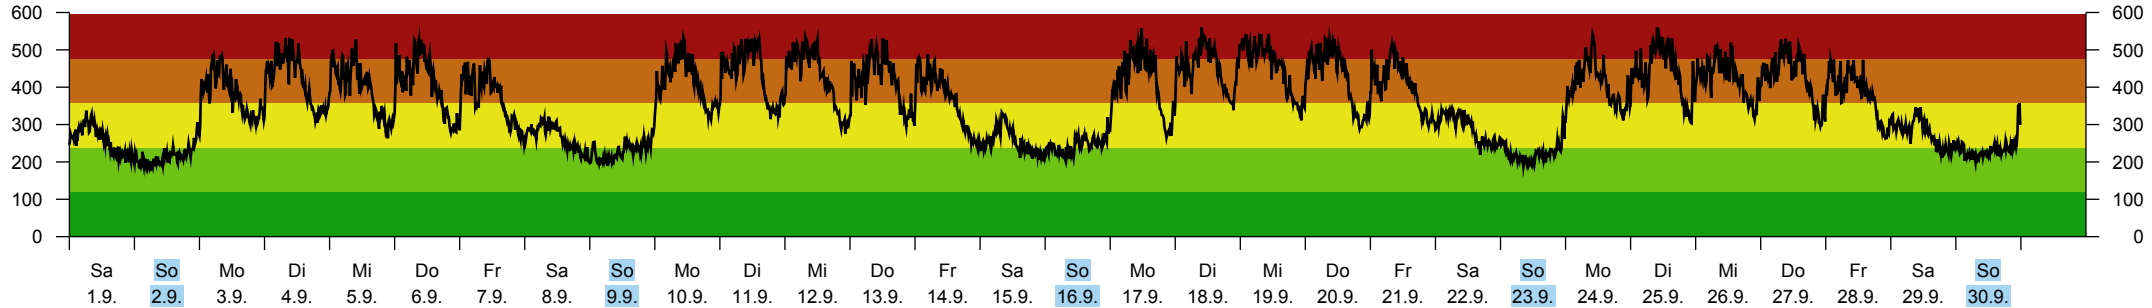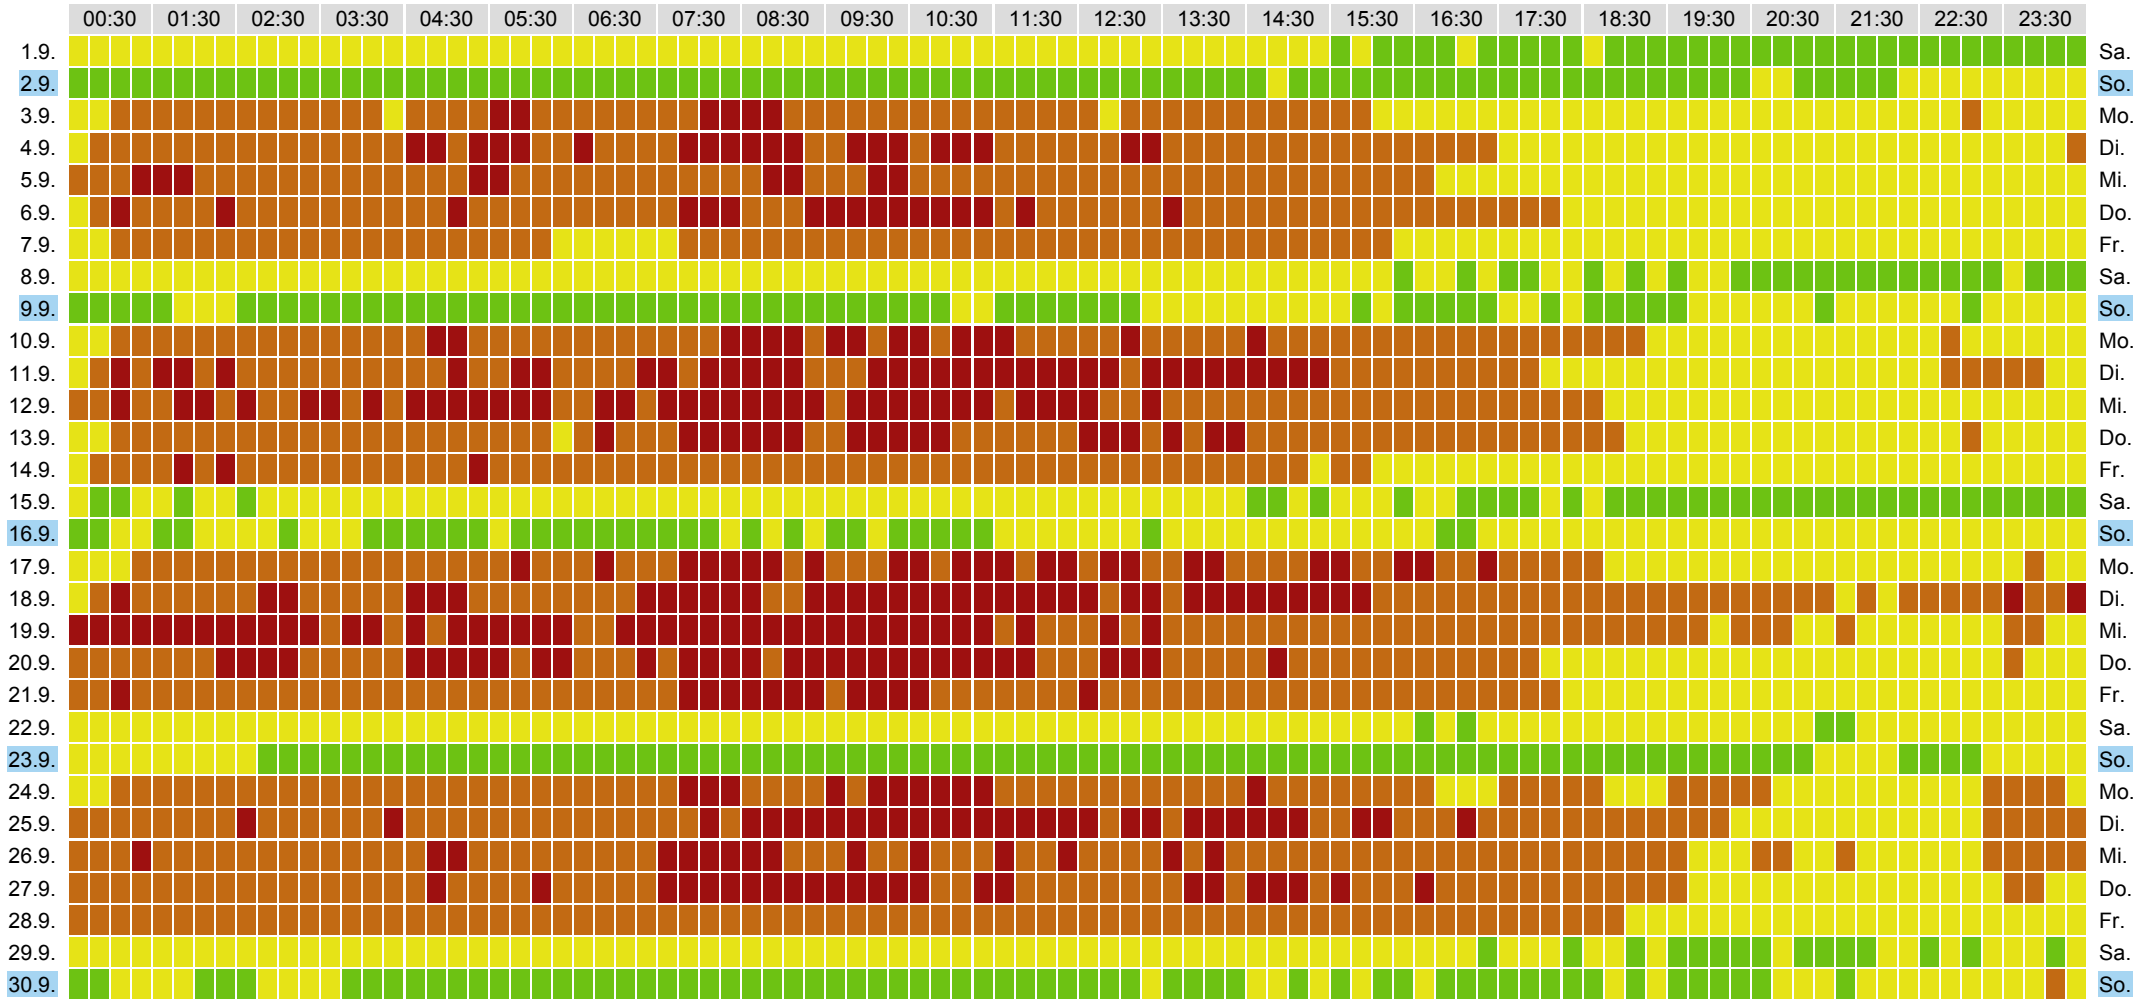

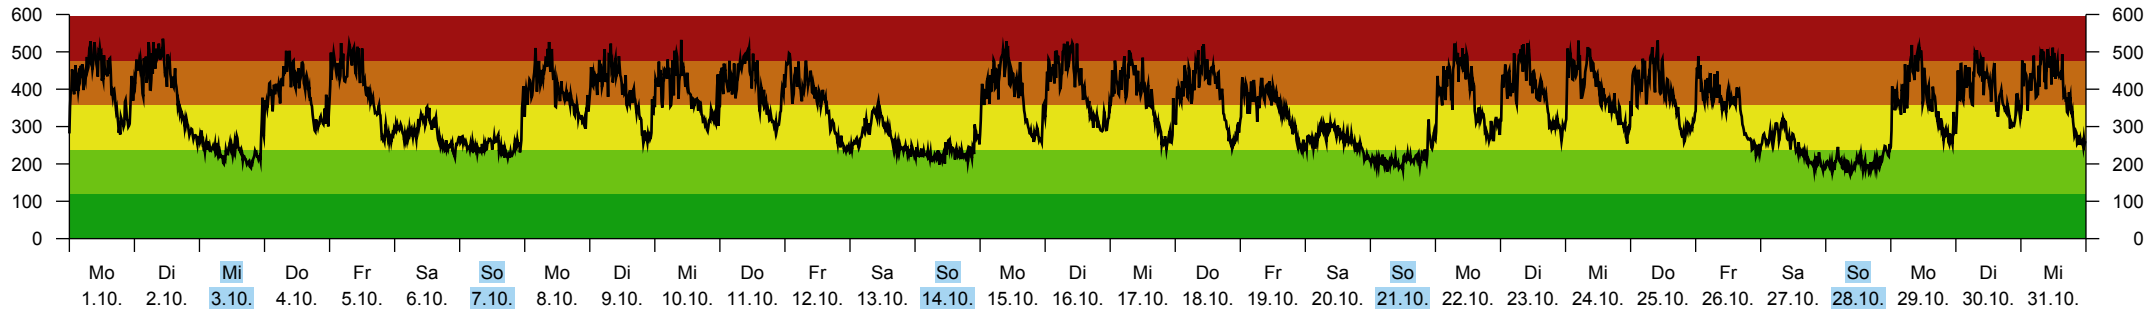
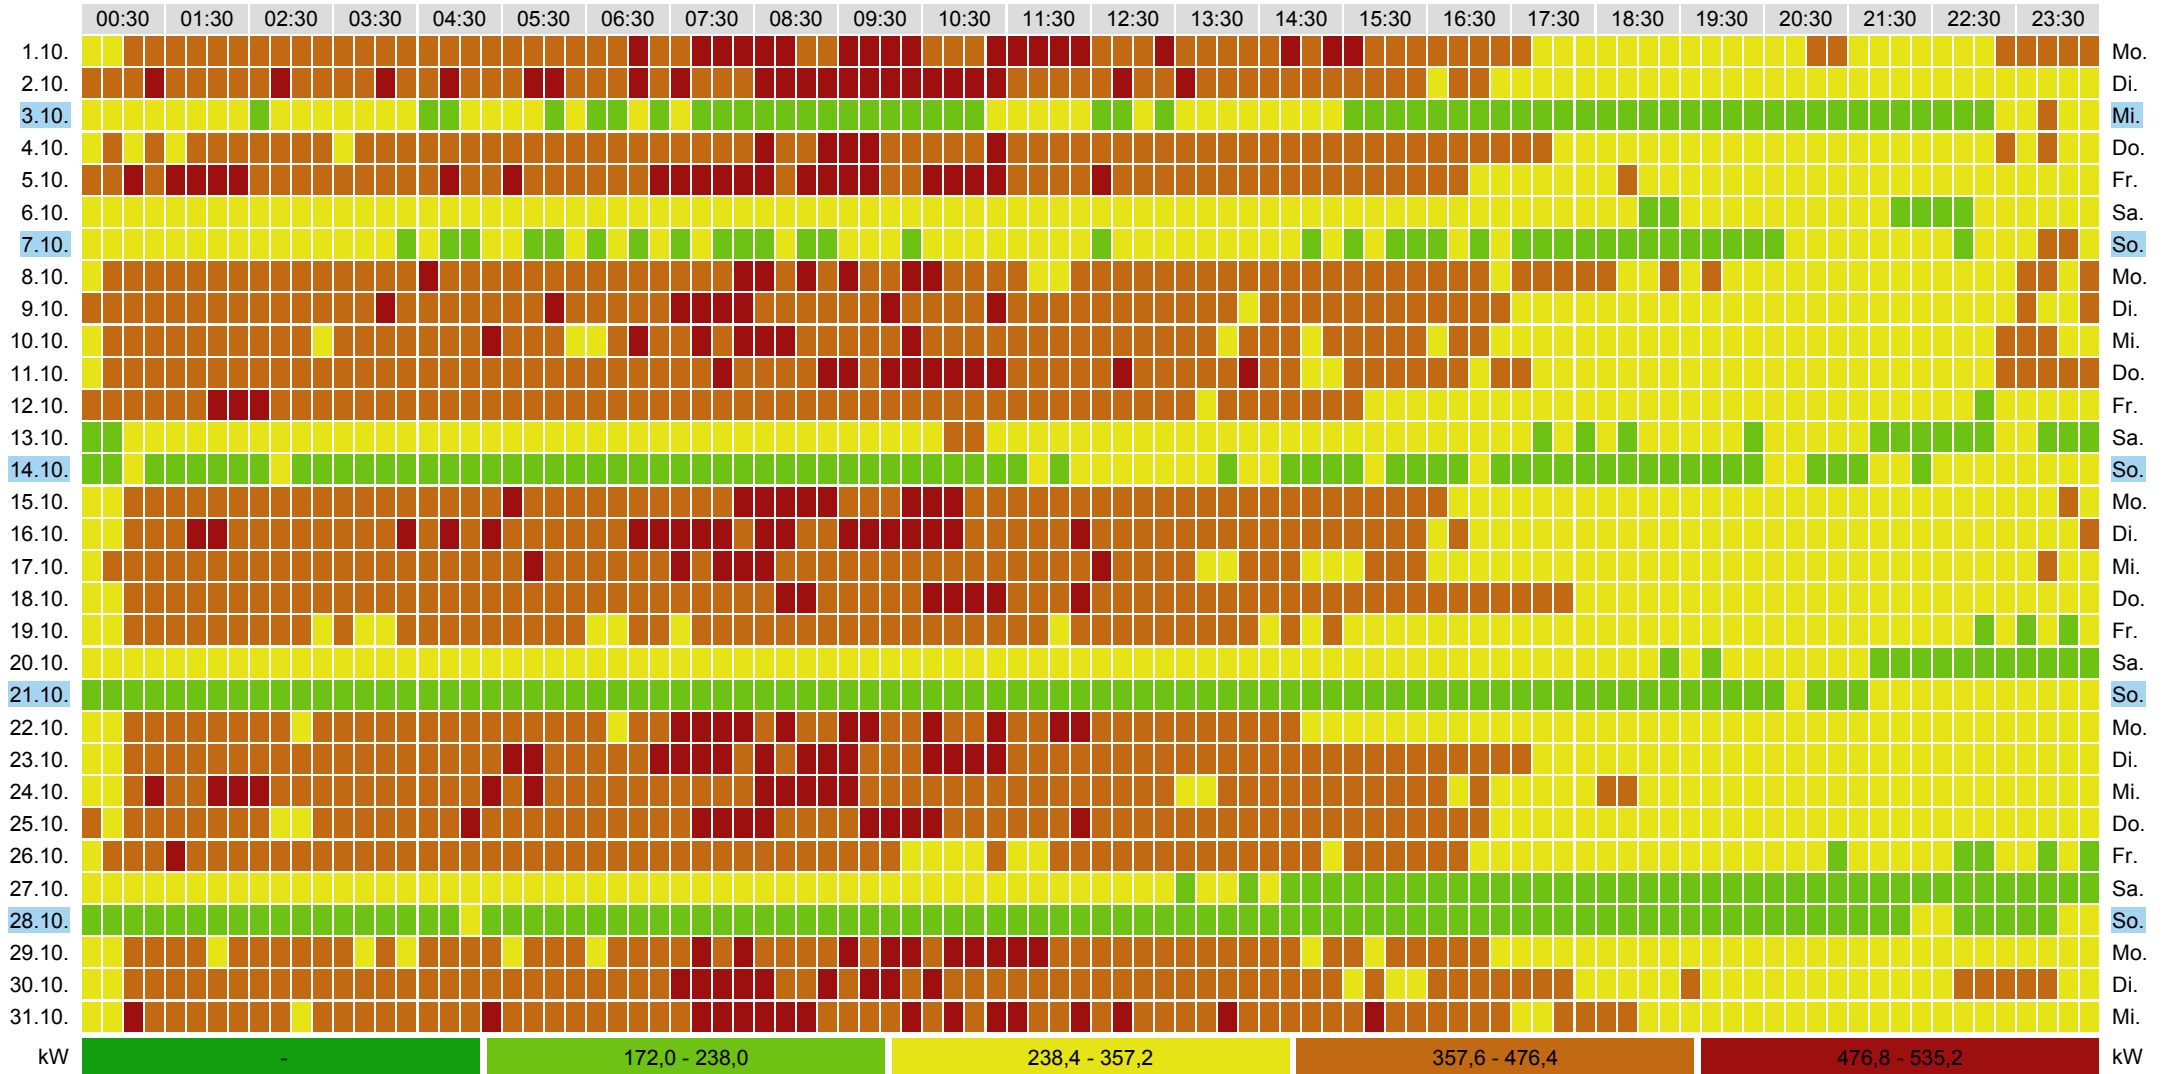


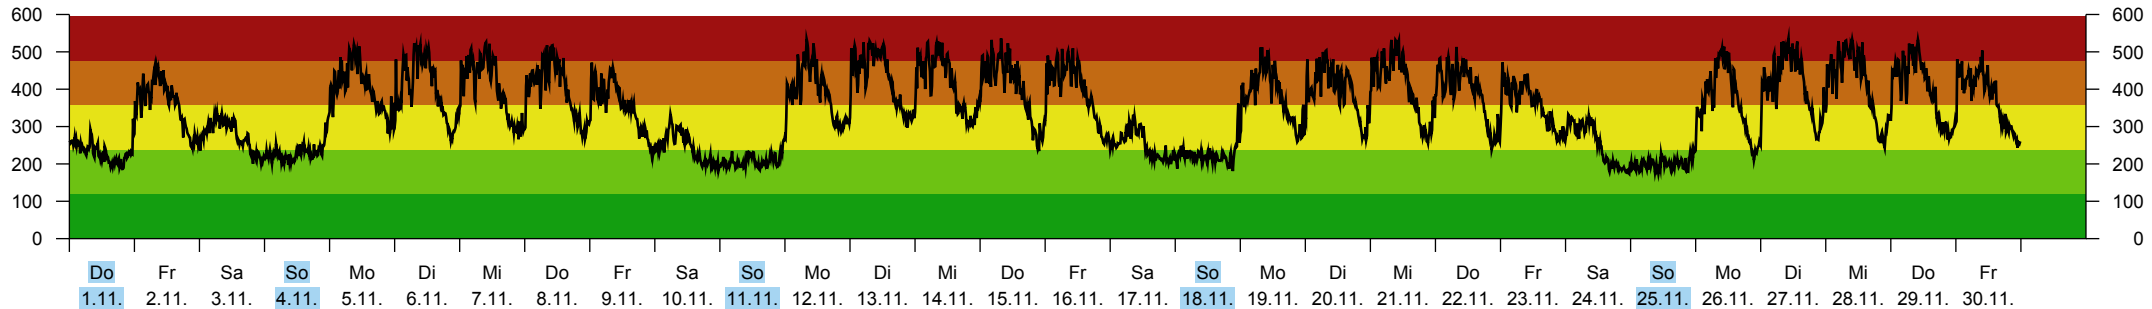
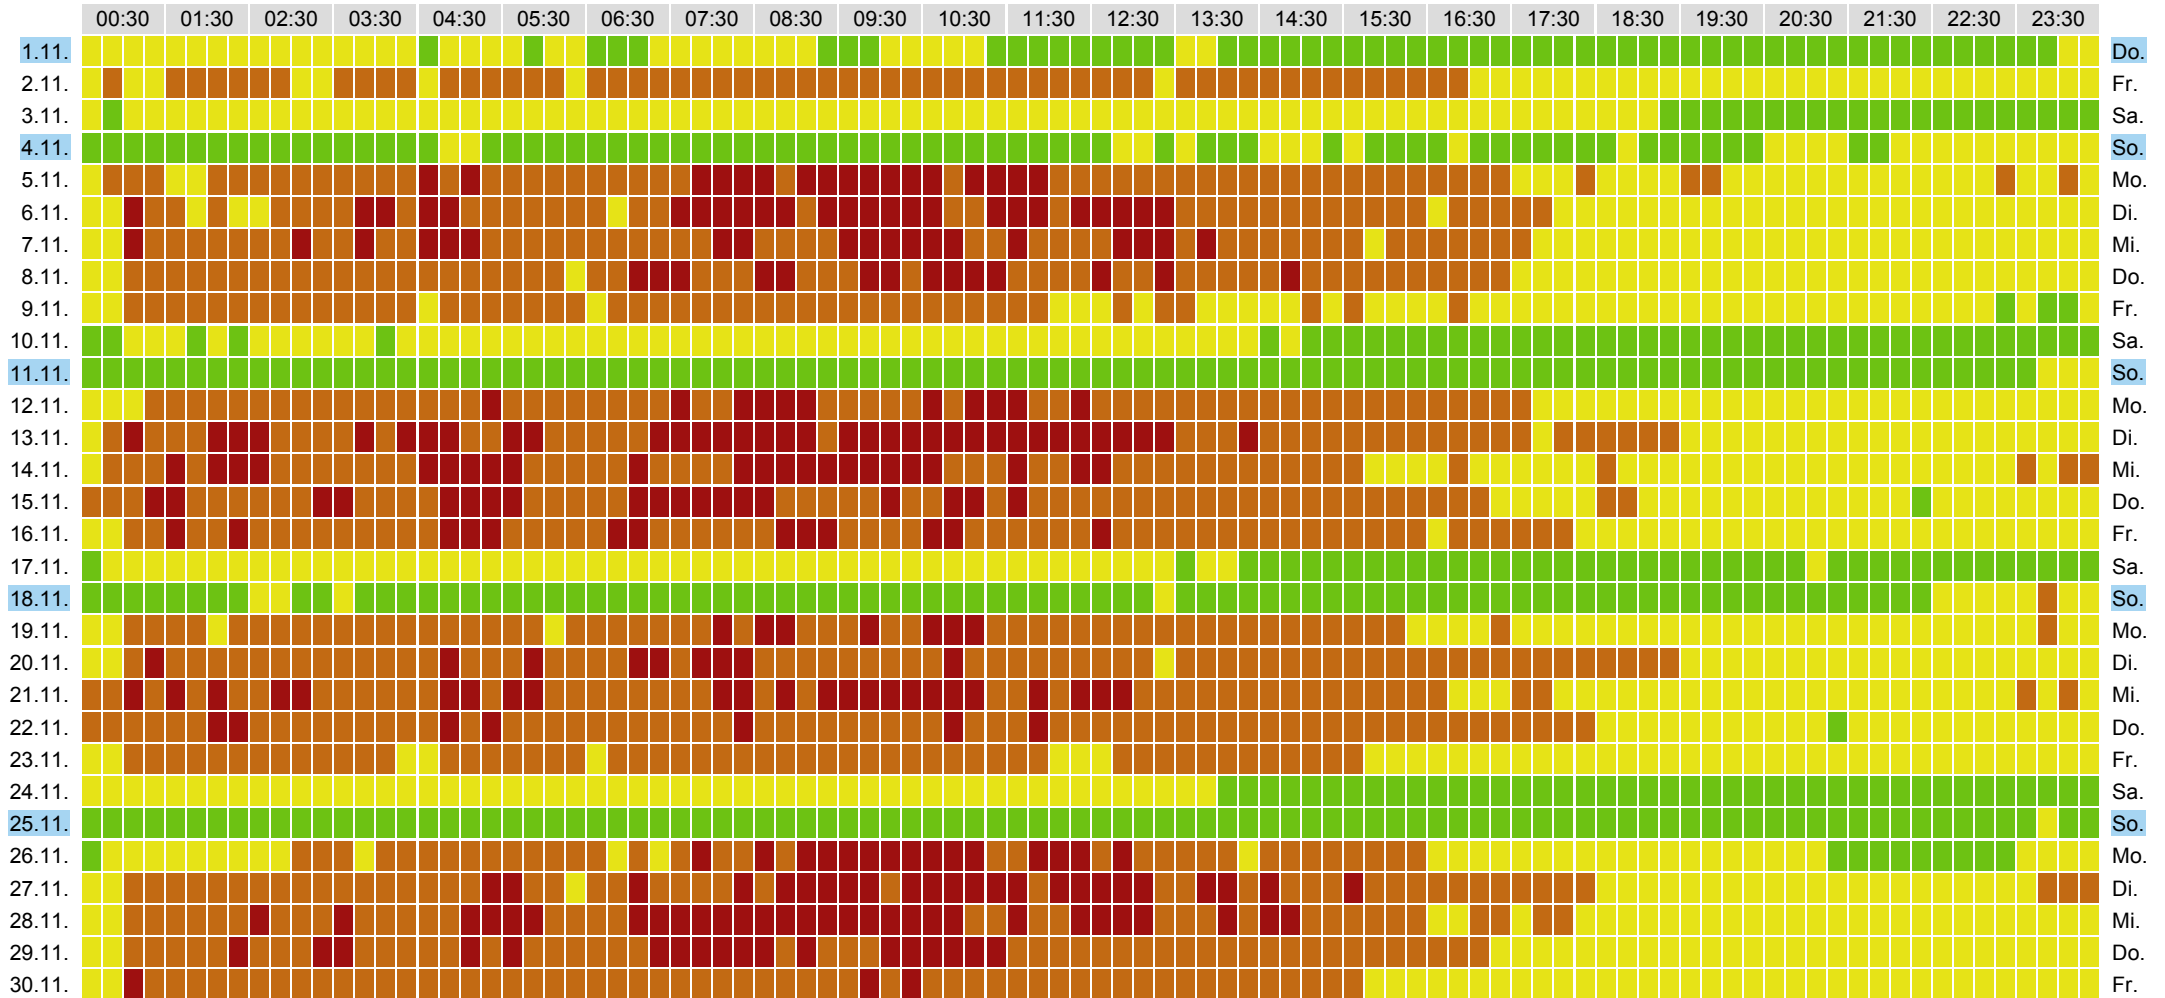


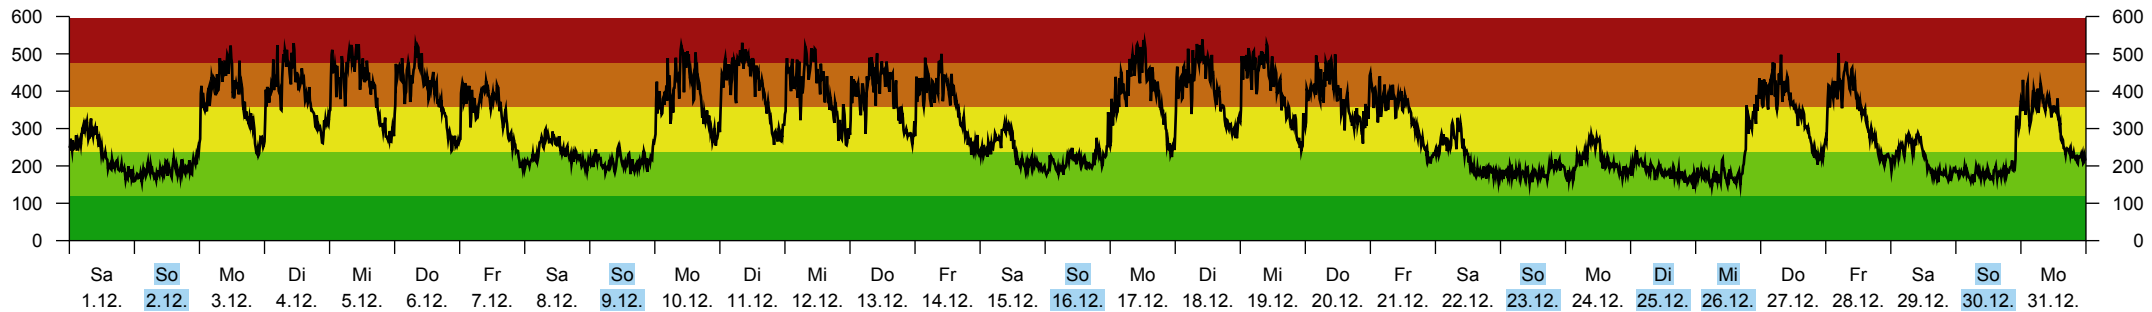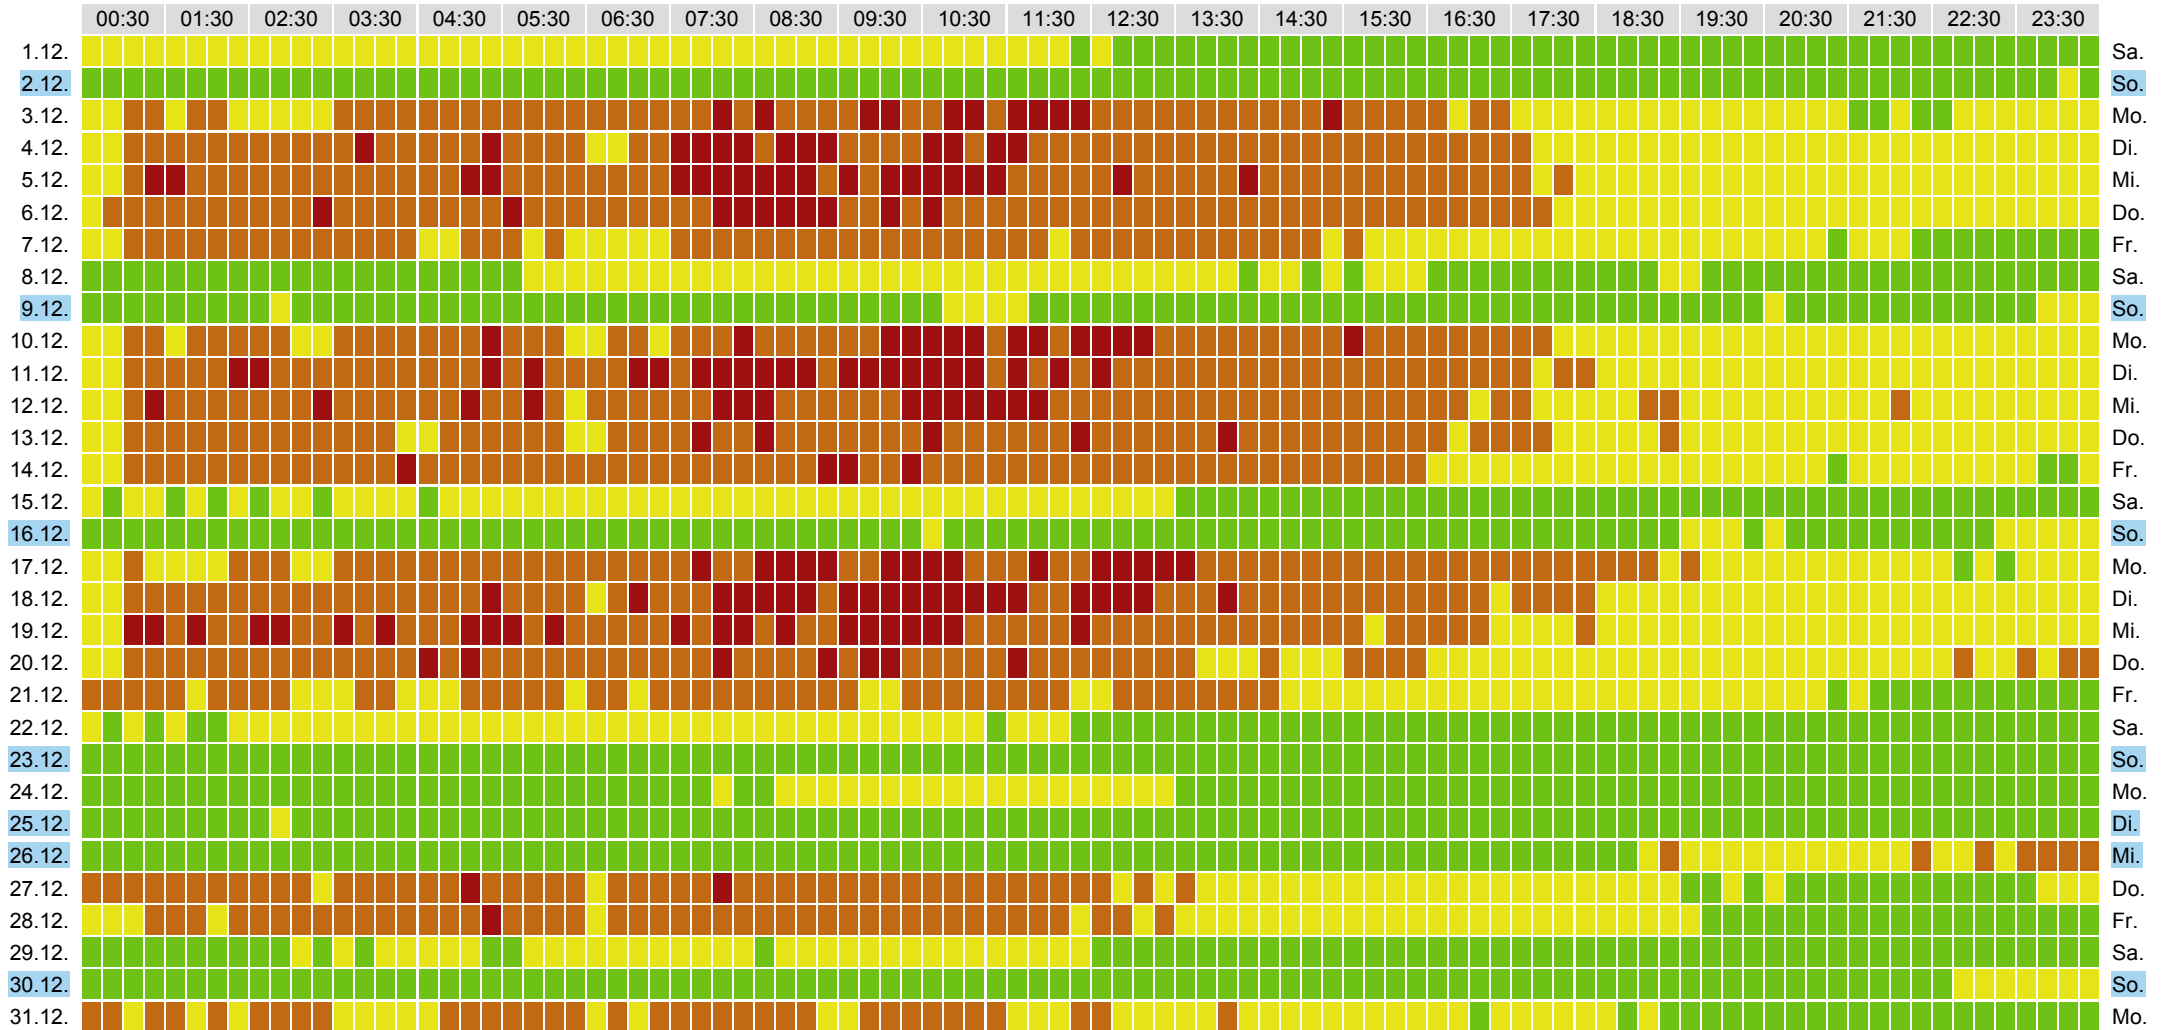

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse (Hochauflösung) Januar 2012



Monatsminimum: 140,8 kW, Monatsmittelwert: 297,1 kW, Monatsmaximum: 531,6 kW, Monatsbedarf: 220.932 kWh (30.931 €)

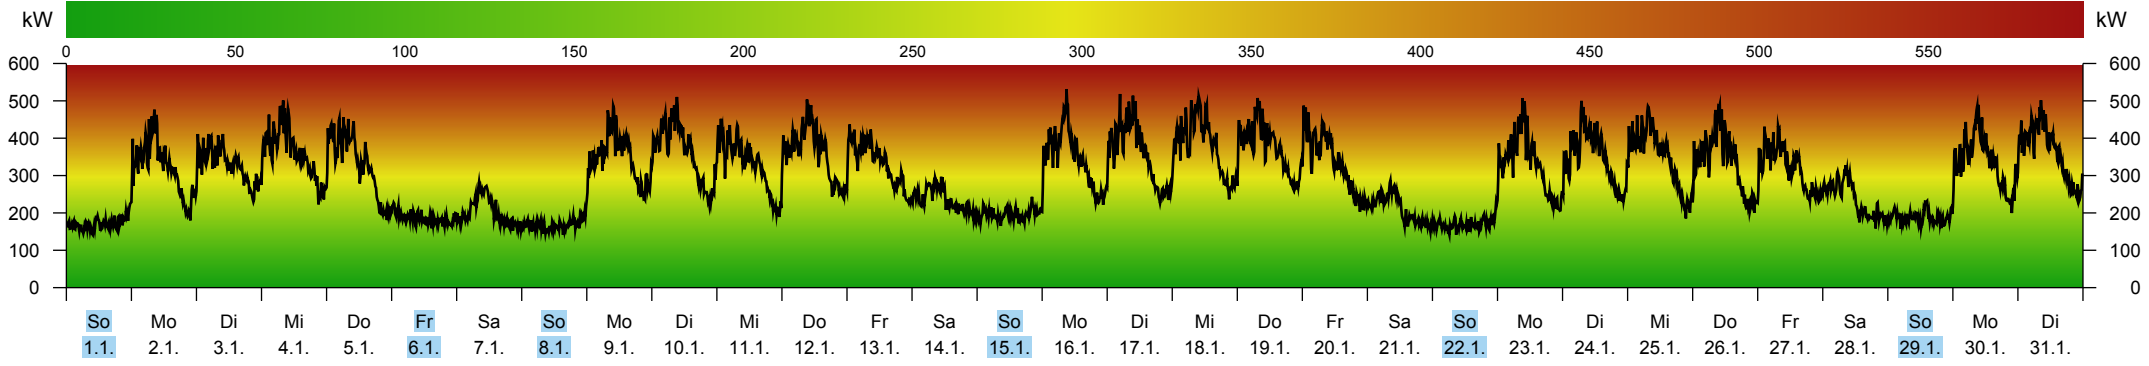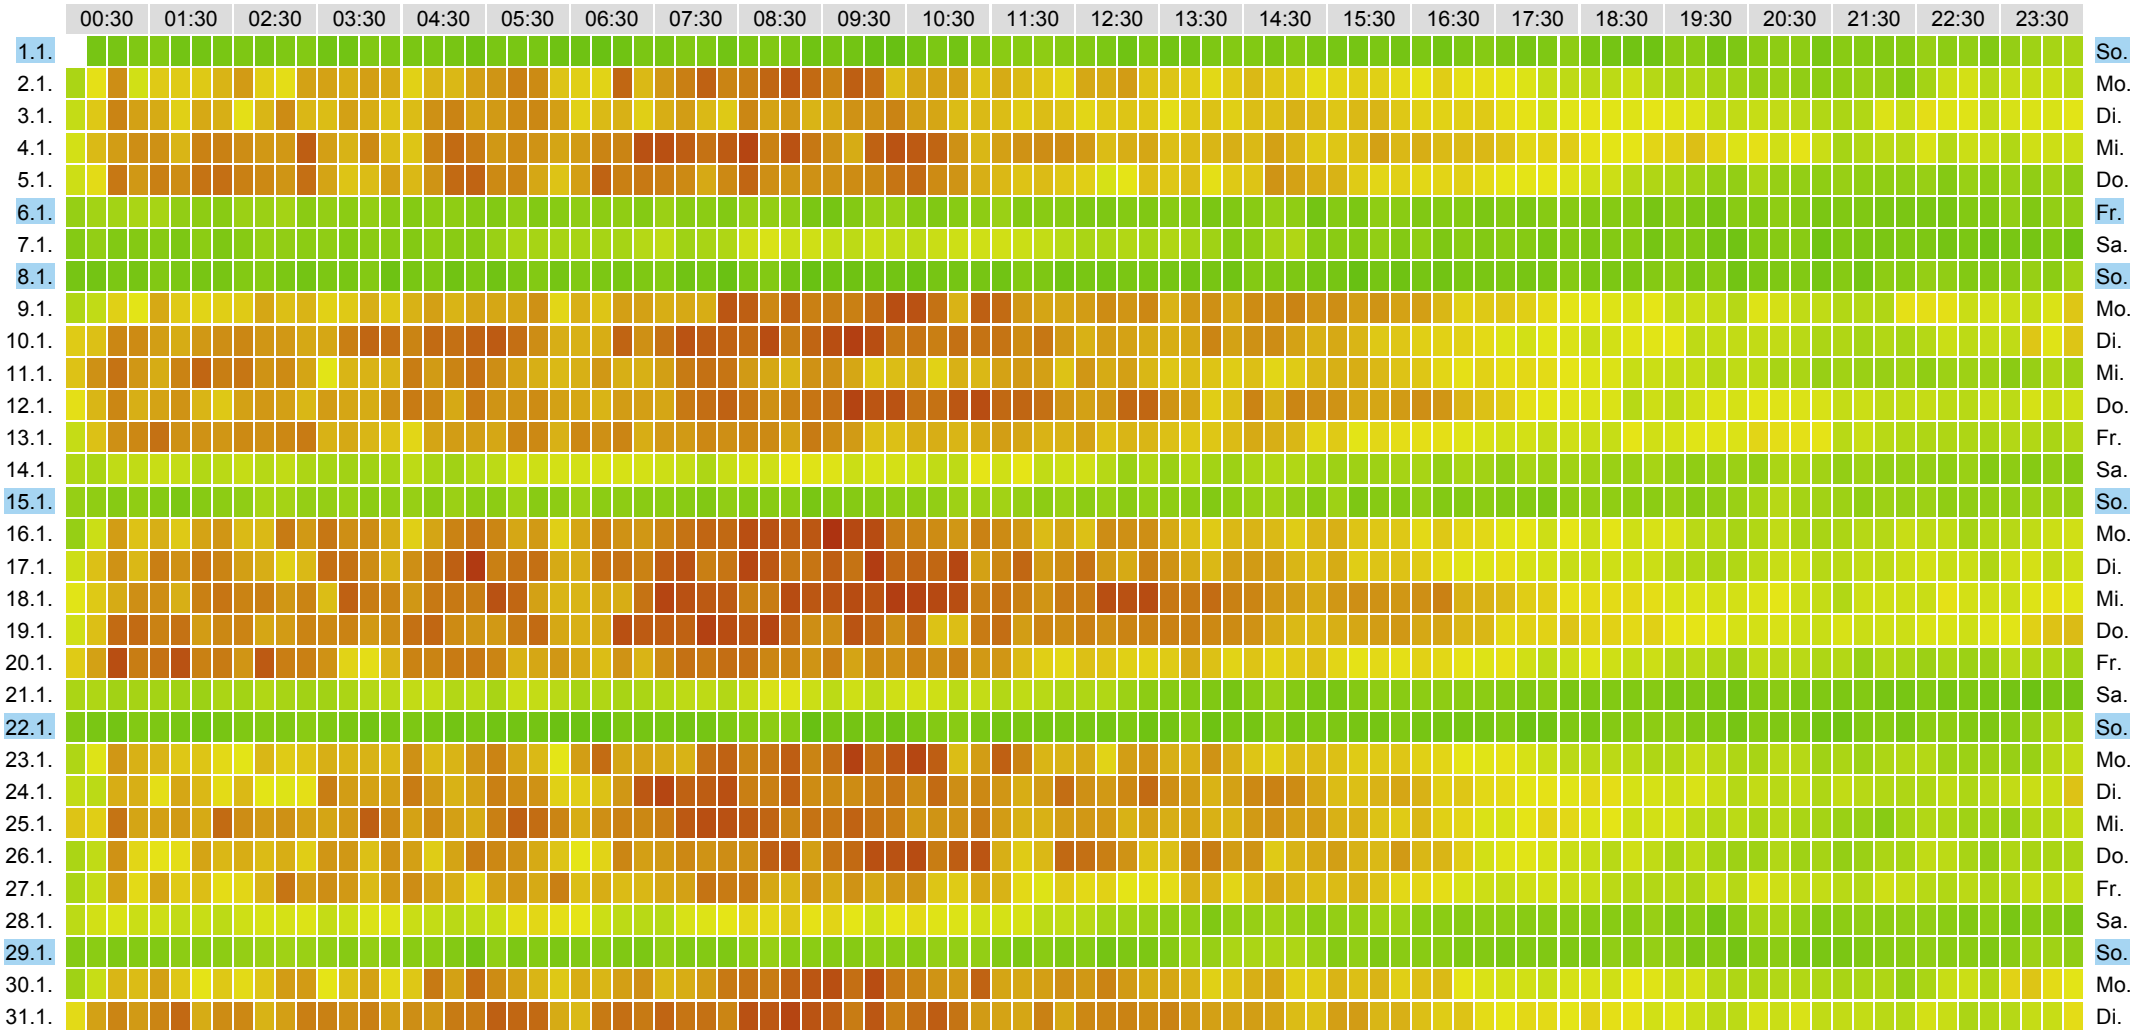

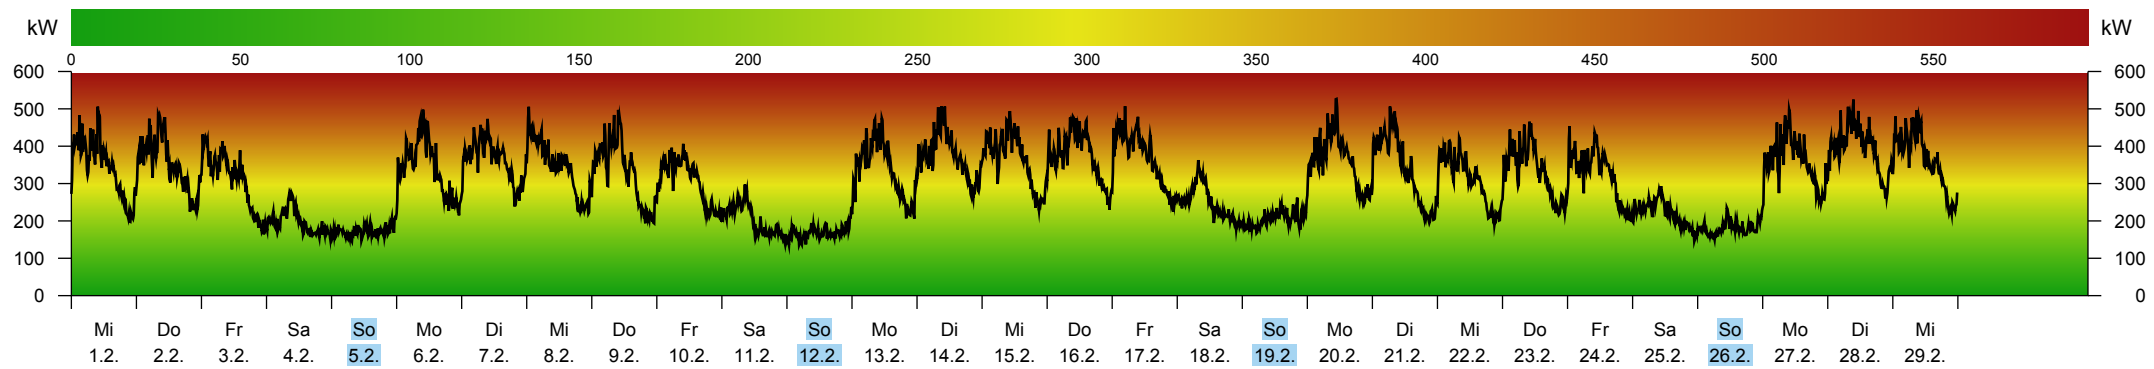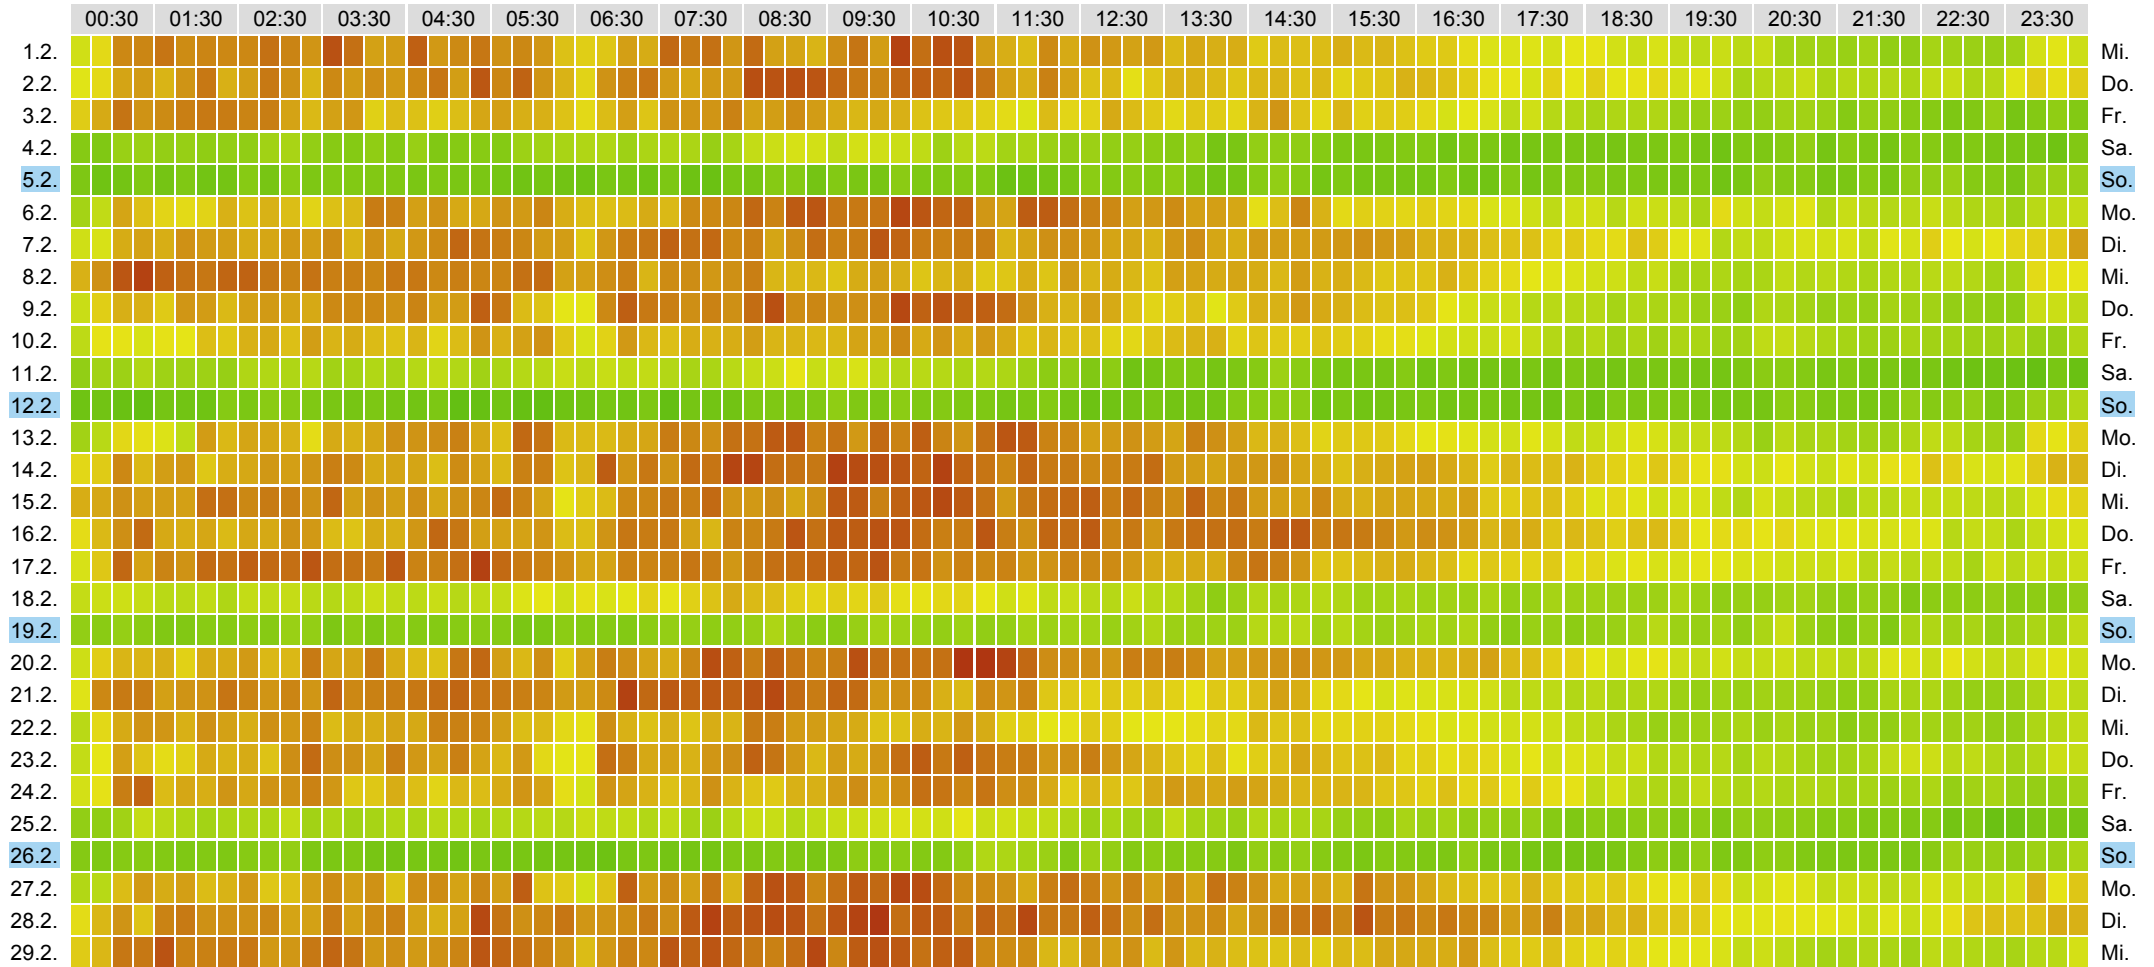



# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse (Hochauflösung) März 2012

Monatsminimum: 149,2 kW, Monatsmittelwert: 315,9 kW, Monatsmaximum: 528,4 kW, Monatsbedarf: 234.731 kWh (32.862 €)

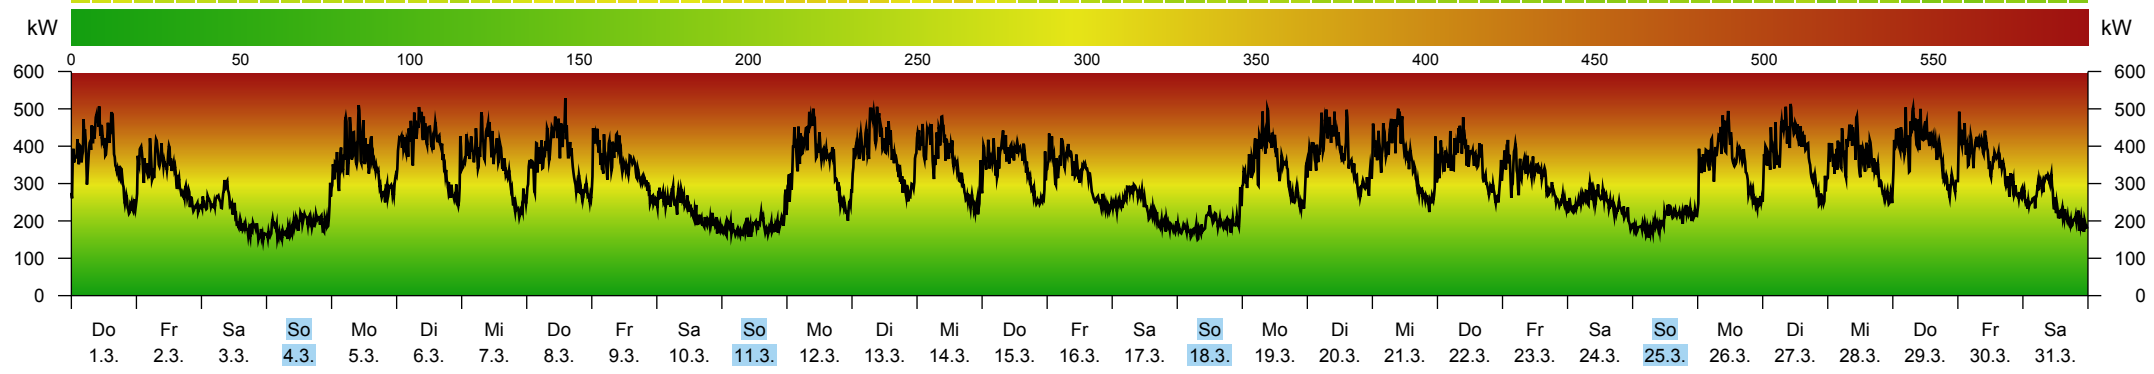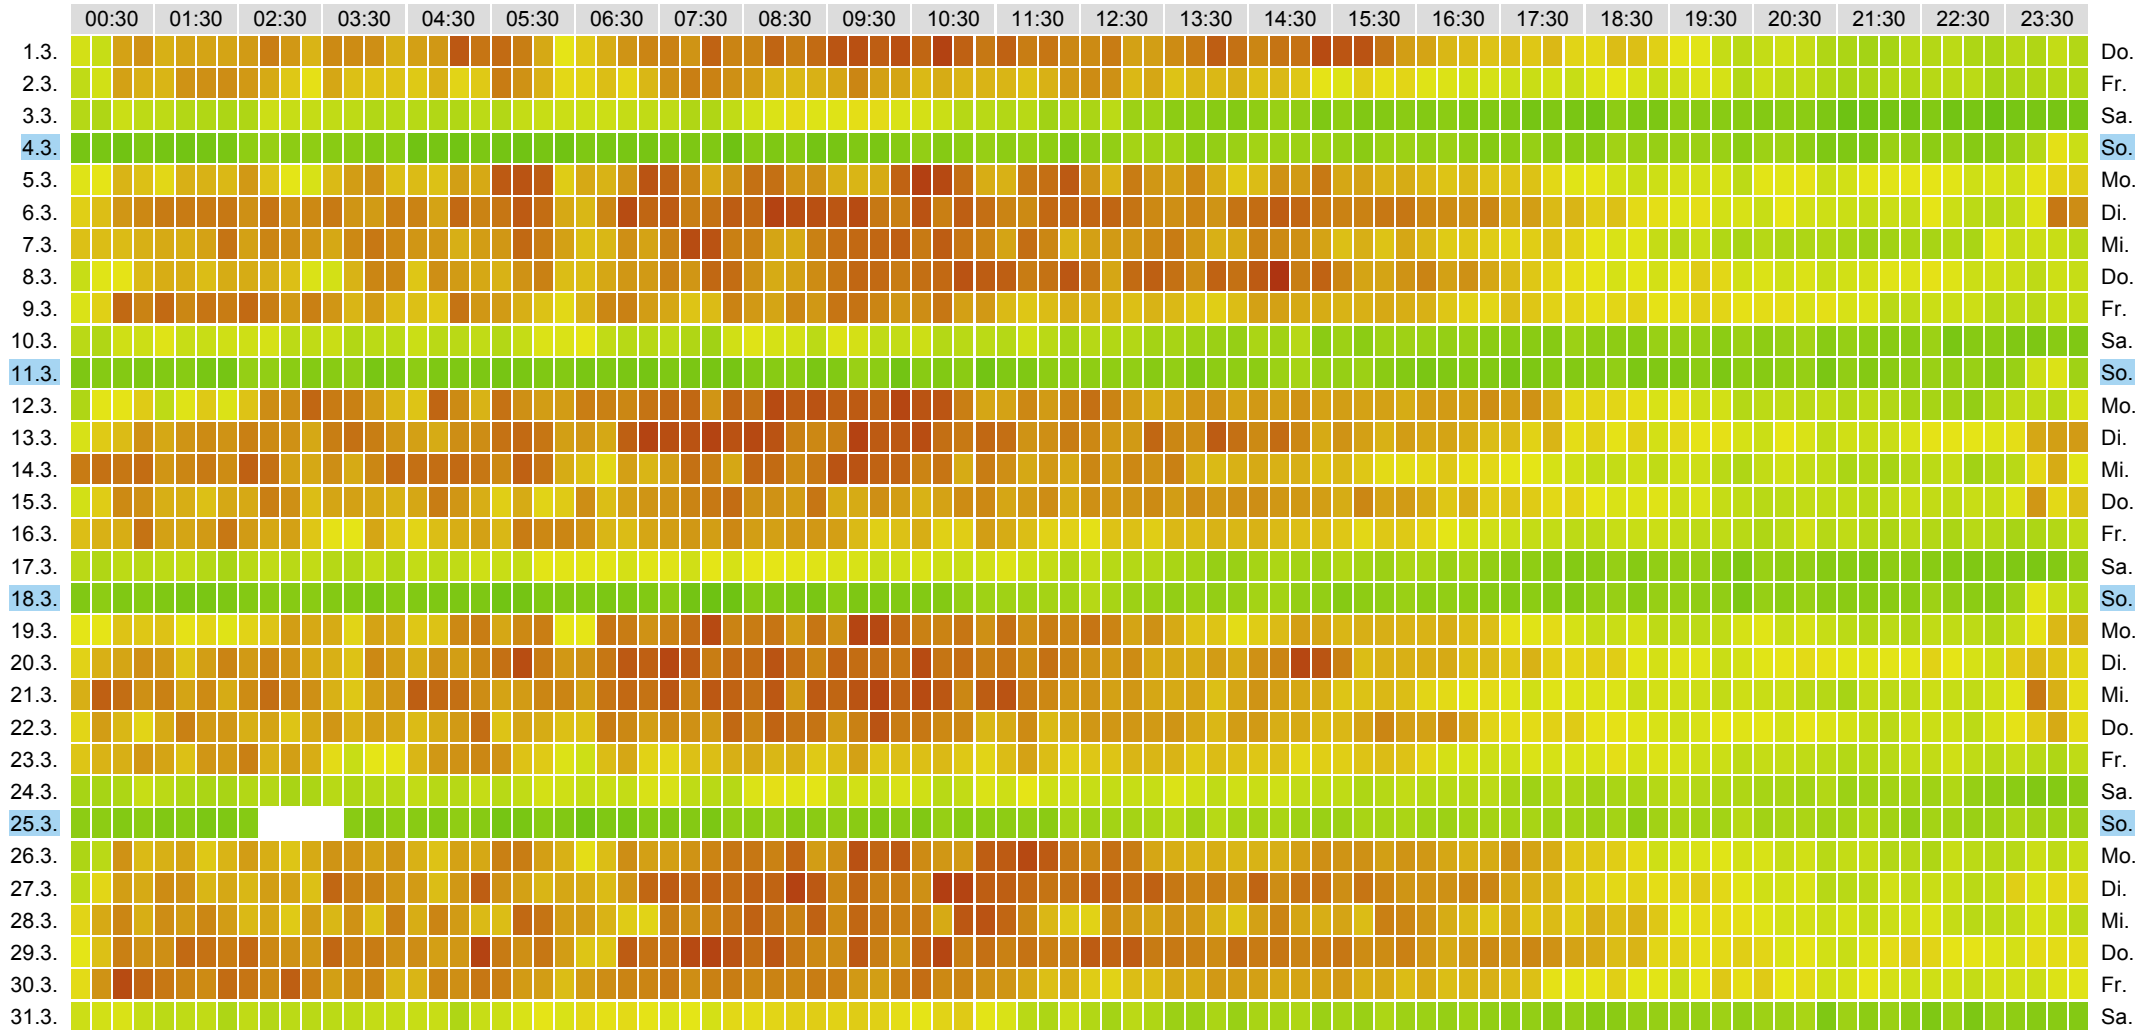

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse (Hochauflösung) April 2012


Monatsminimum: 135,2 kW, Monatsmittelwert: 313,6 kW, Monatsmaximum: 534,0 kW, Monatsbedarf: 225.813 kWh (31.614 €)

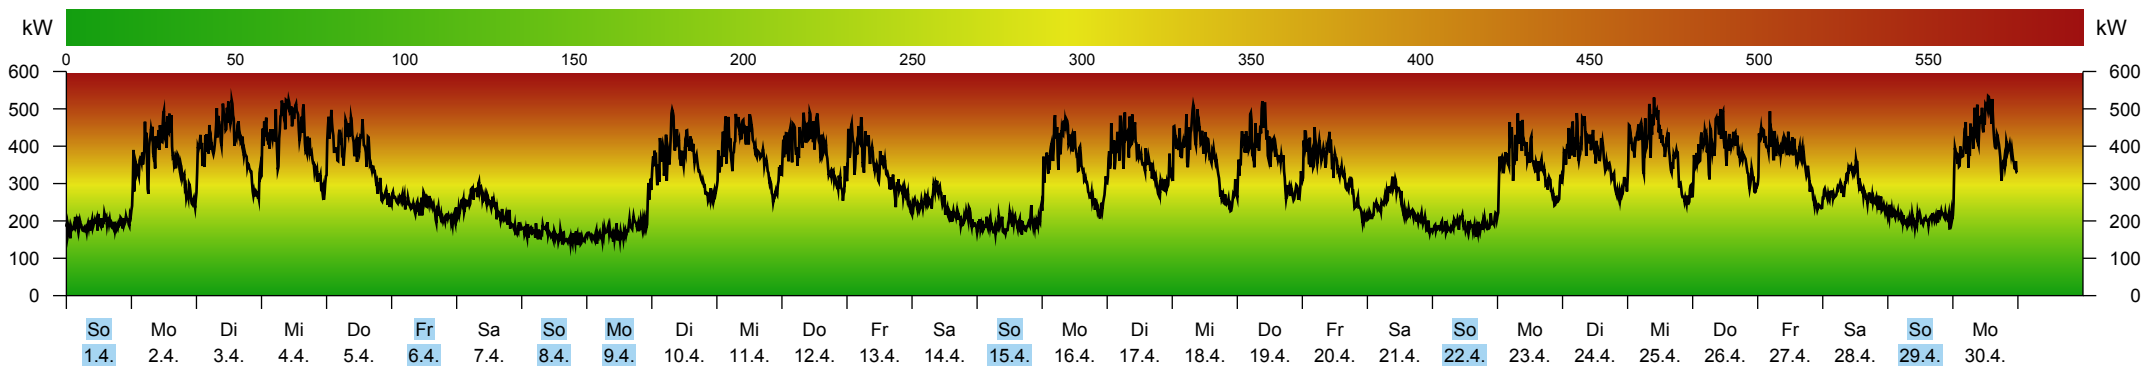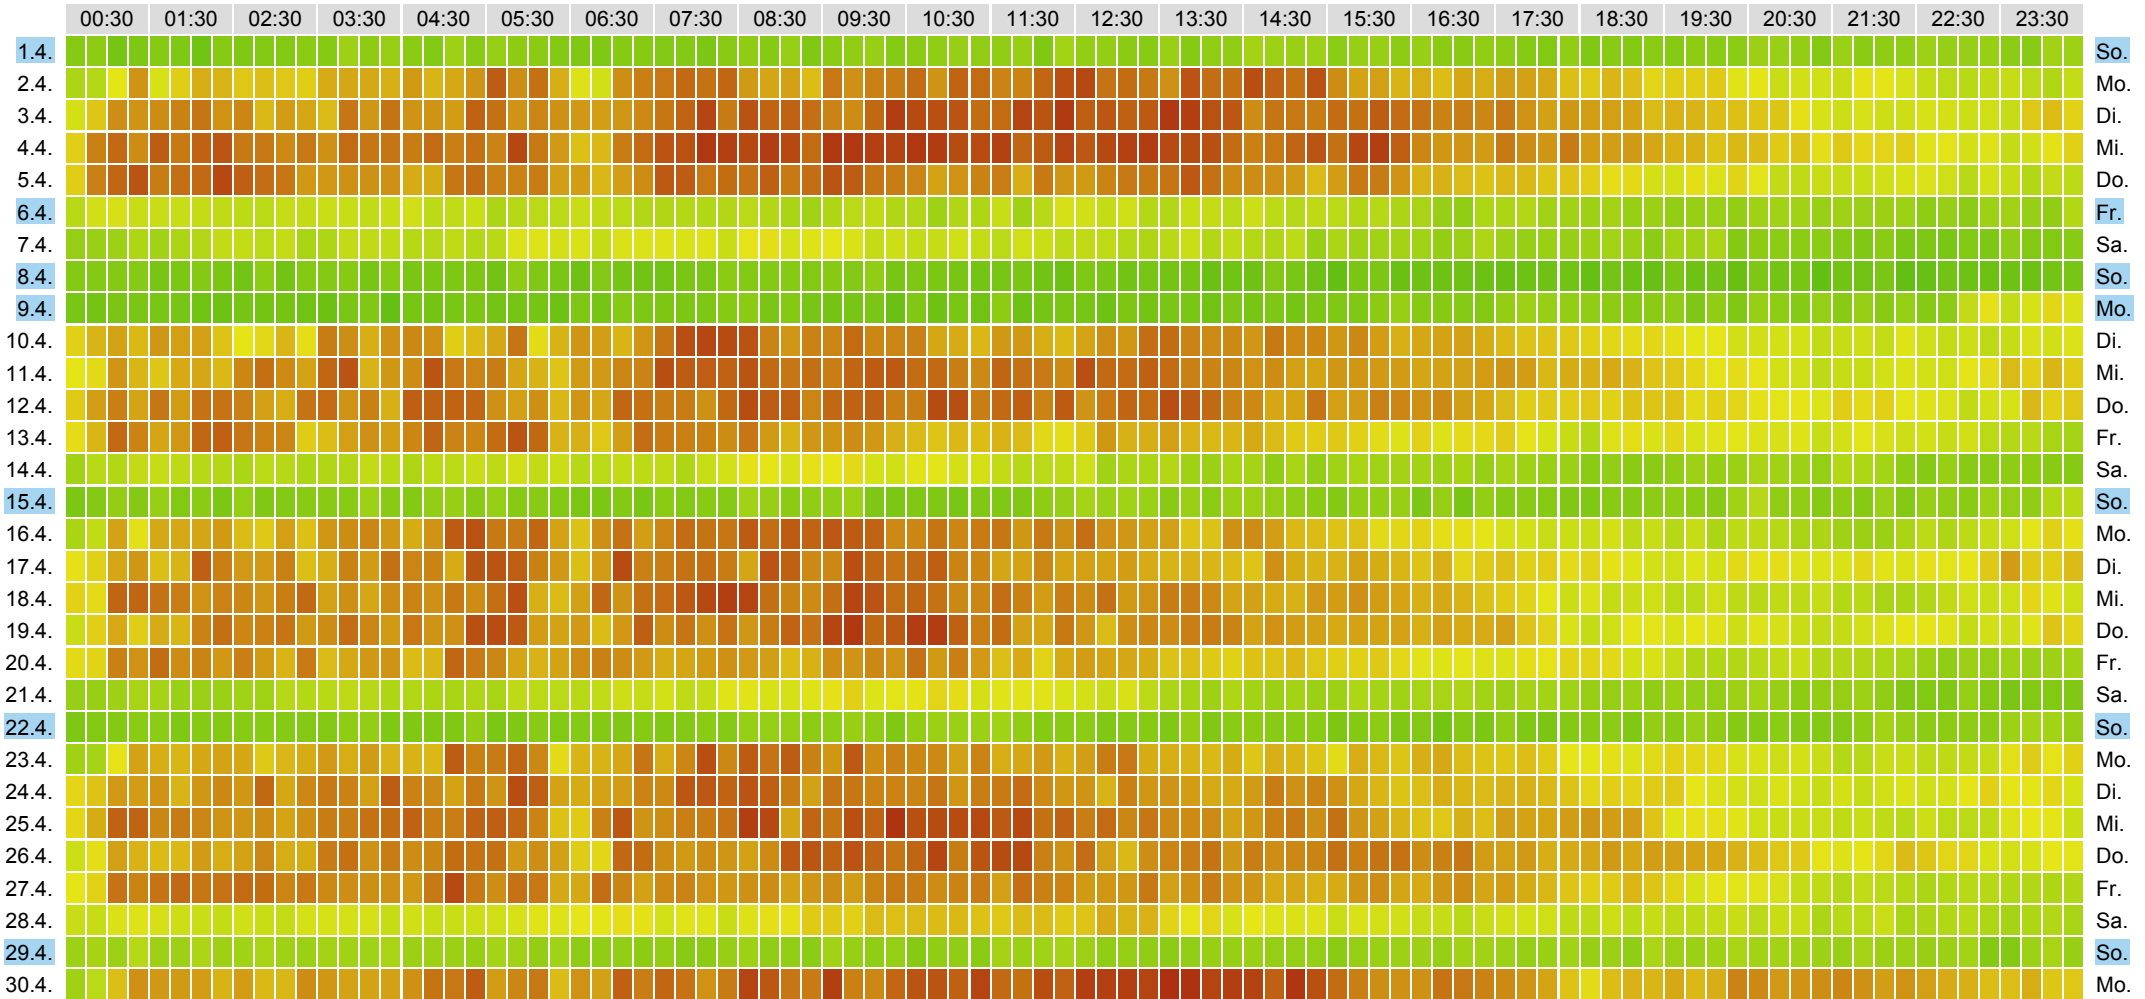





# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse (Hochauflösung) Mai 2012

Monatsminimum: 172,4 kW, Monatsmittelwert: 349,4 kW, Monatsmaximum: 550,0 kW, Monatsbedarf: 259.984 kWh (36.398 €)

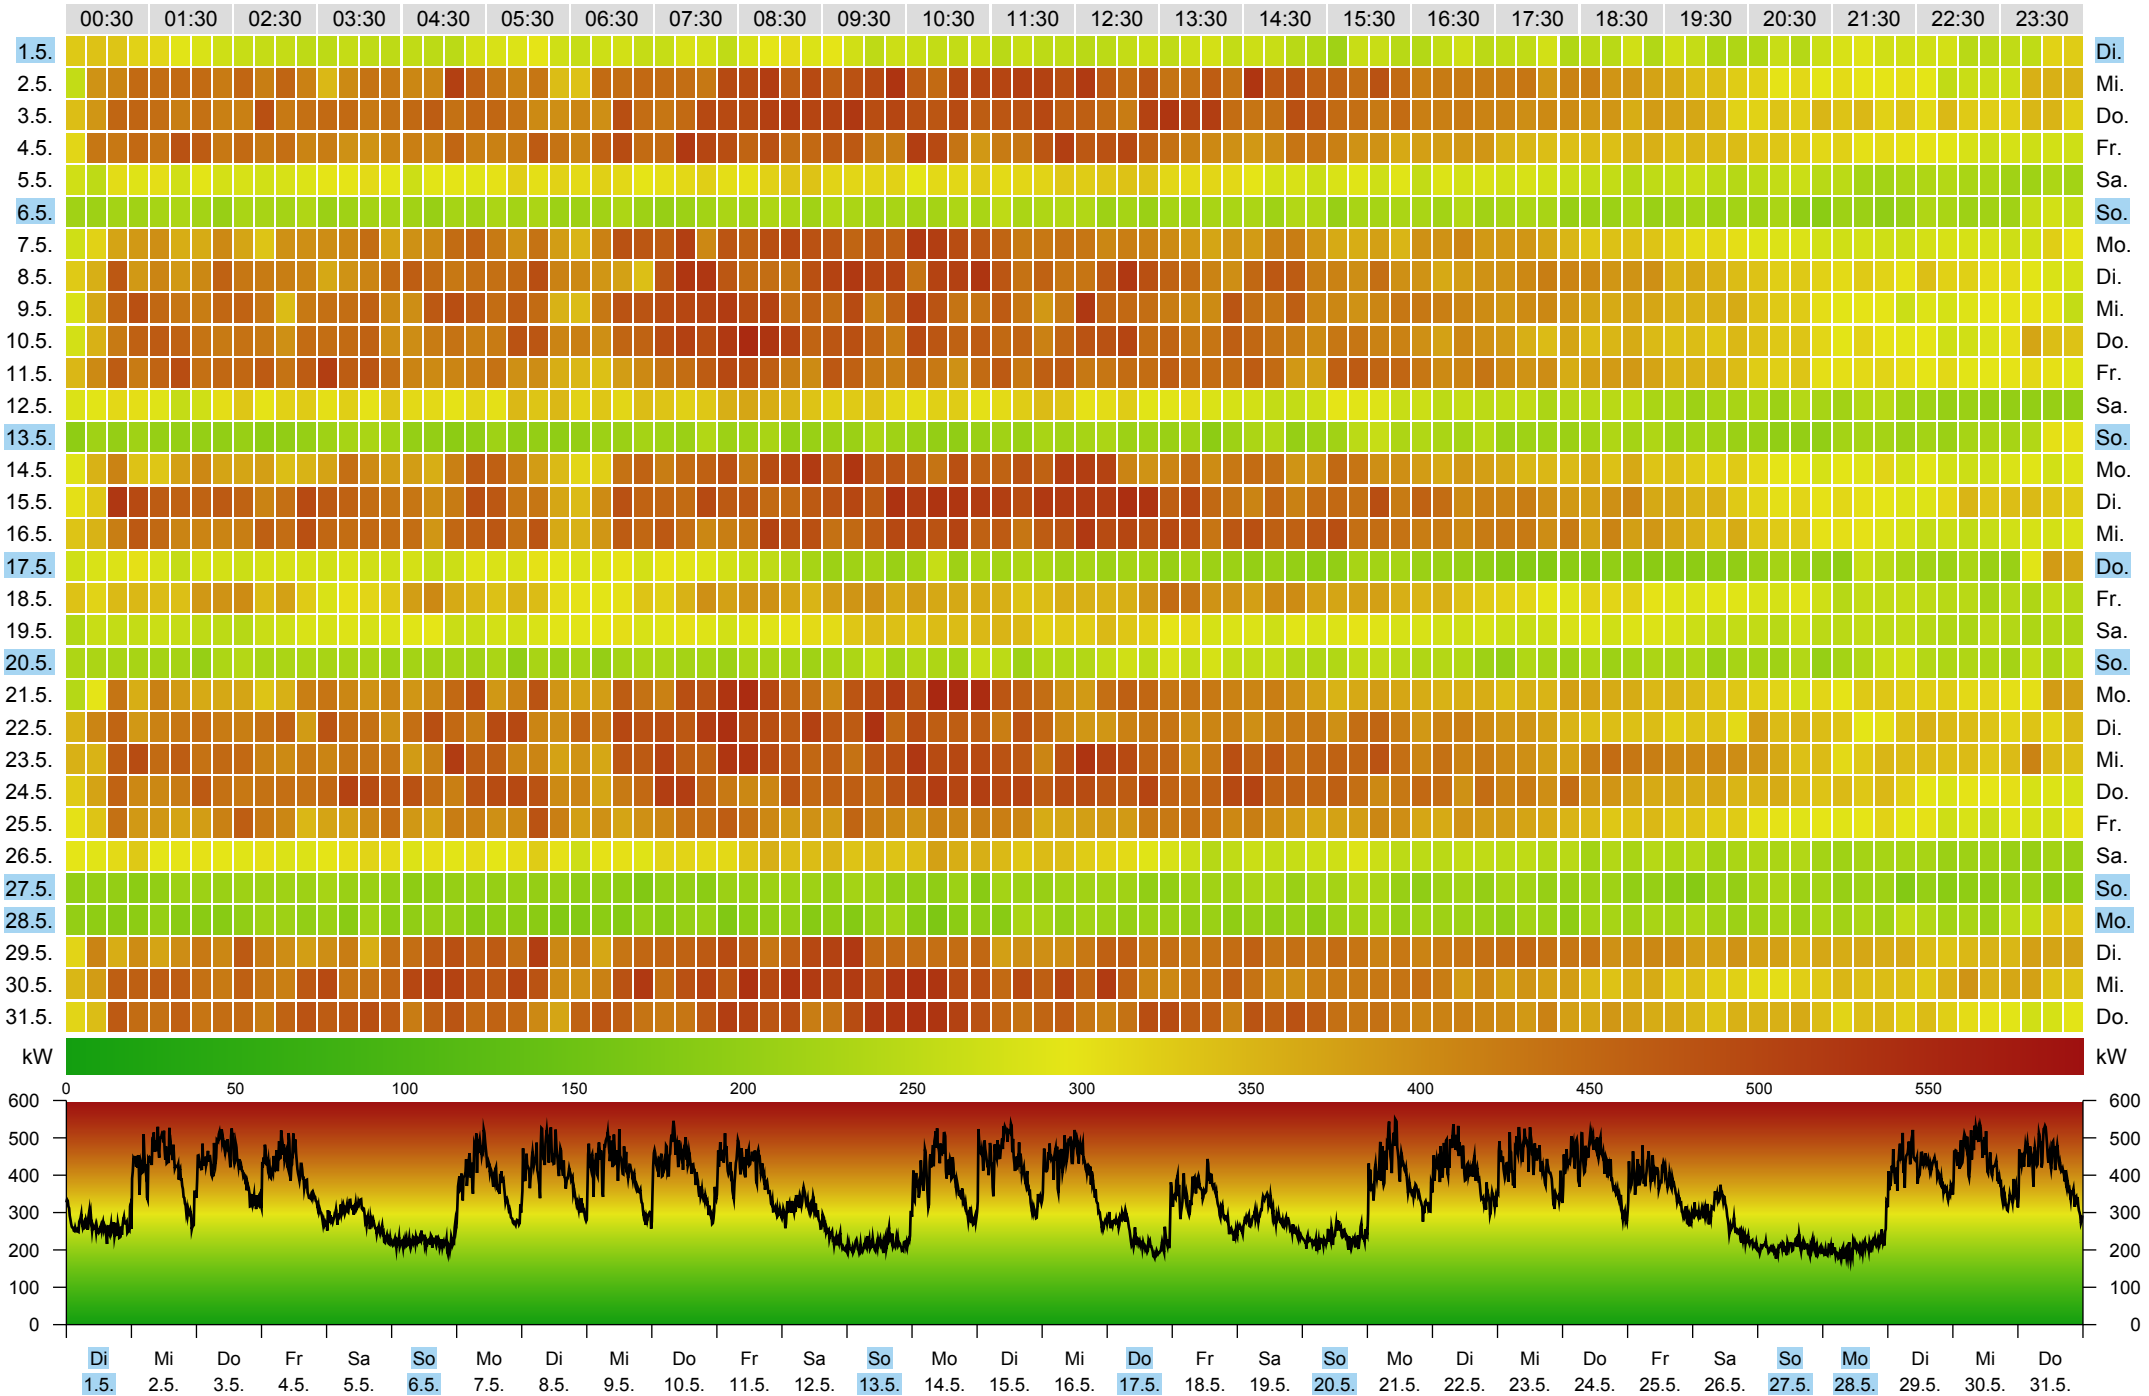



# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse (Hochauflösung) Juni 2012

Monatsminimum: 0,0 kW, Monatsmittelwert: 359,3 kW, Monatsmaximum: 590,0 kW, Monatsbedarf: 258.713 kWh (36.220 €)

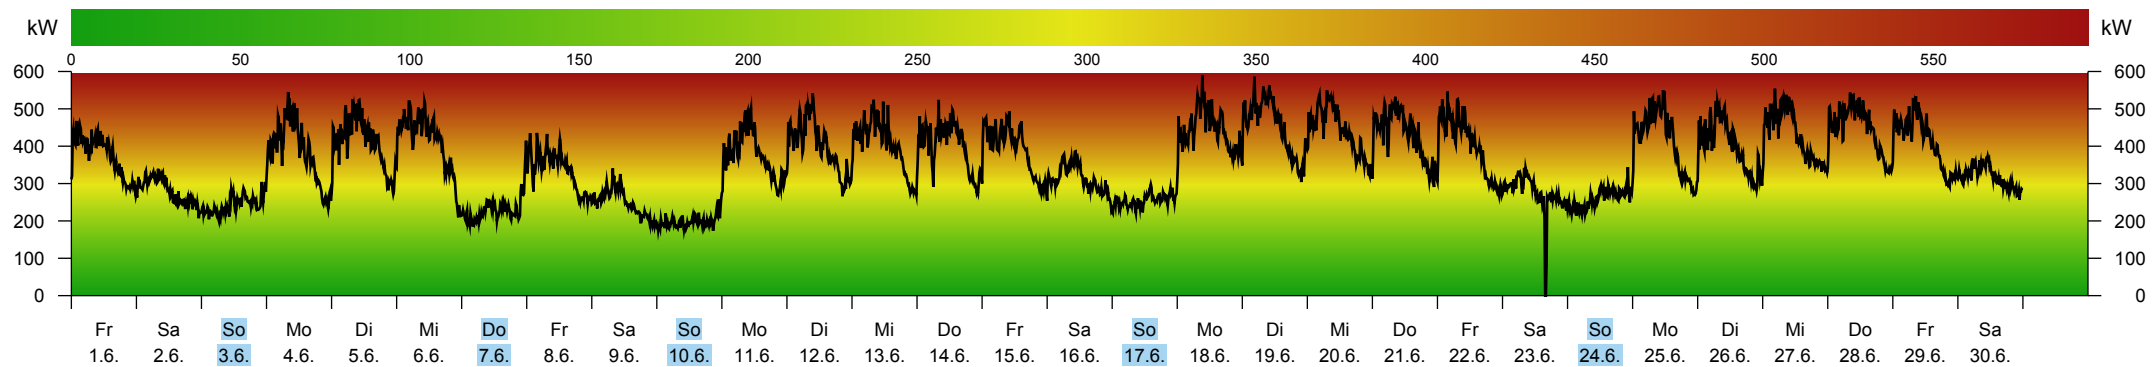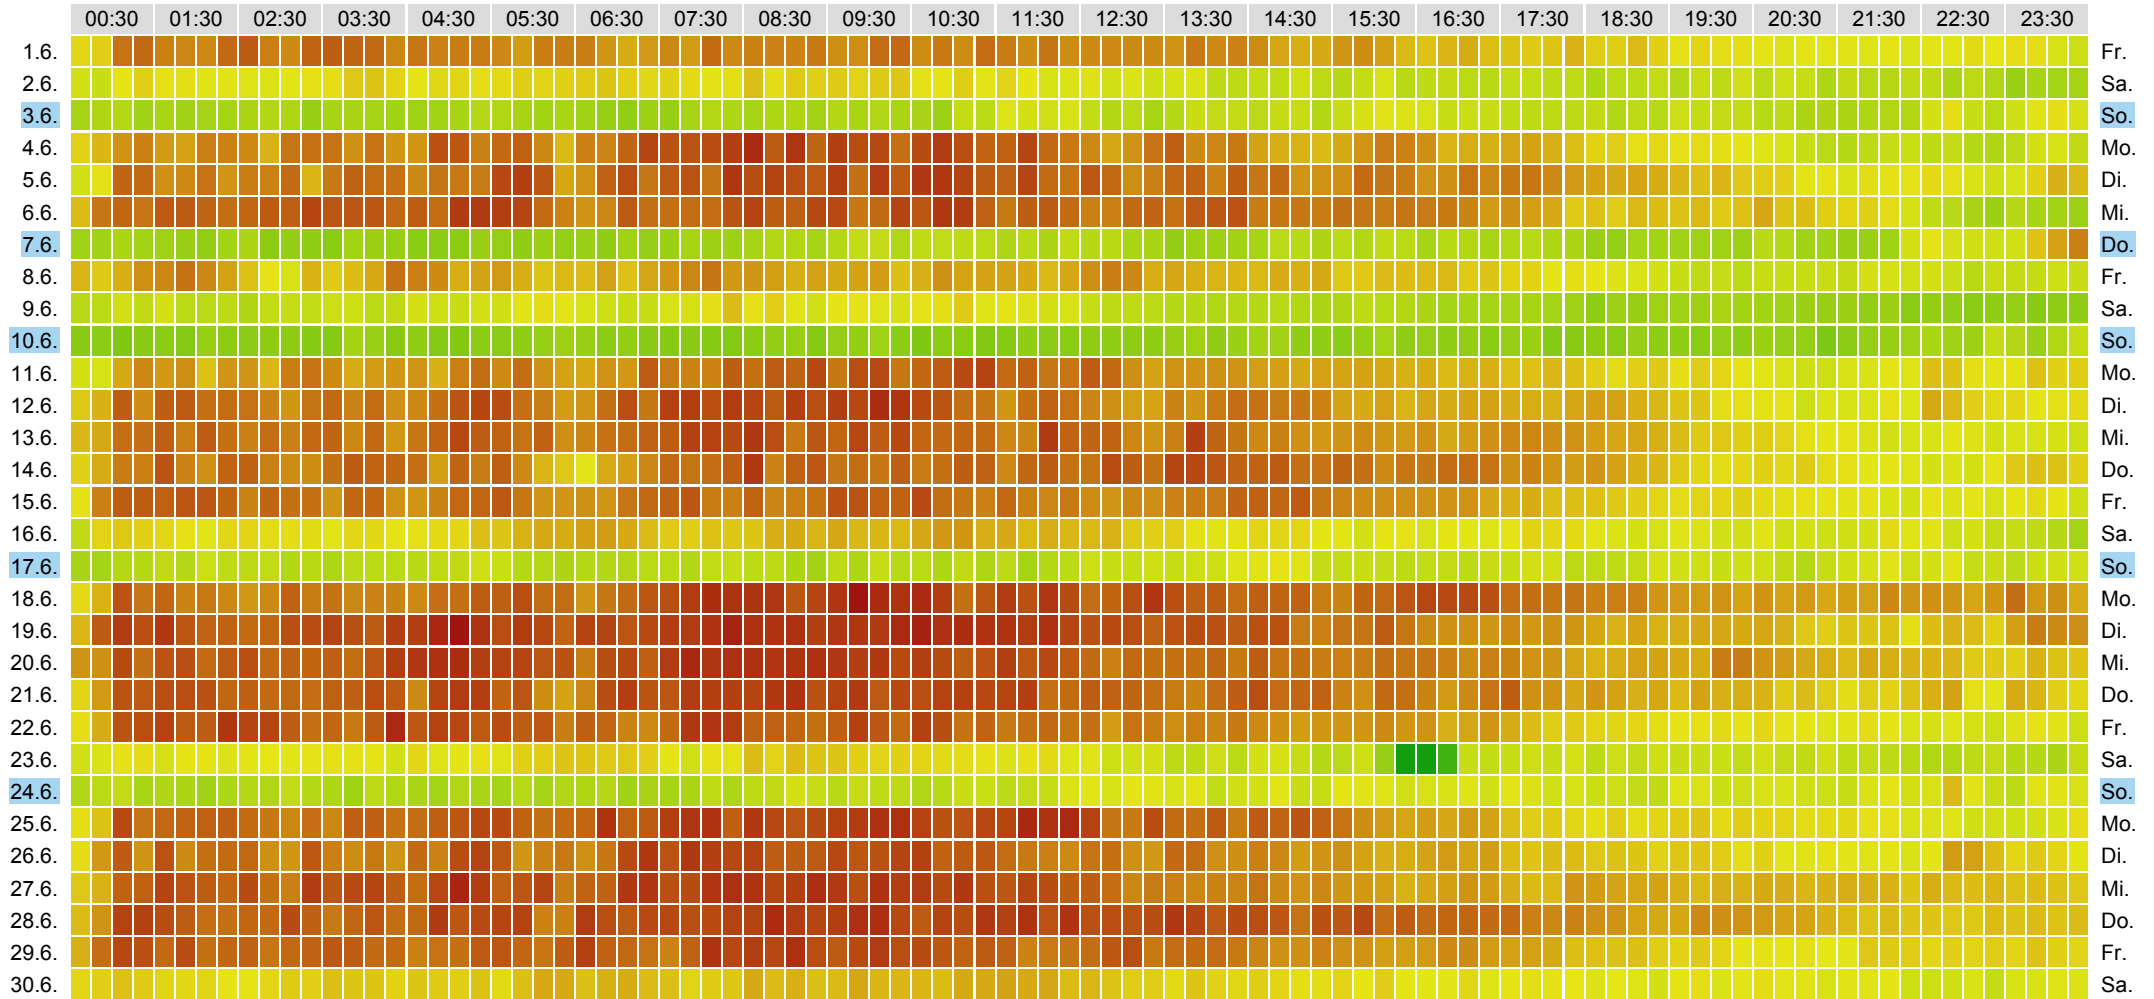


# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse (Hochauflösung) Juli 2012

Monatsminimum: 181,2 kW, Monatsmittelwert: 380,5 kW, Monatsmaximum: 595,6 kW, Monatsbedarf: 283.056 kWh (39.628 €)

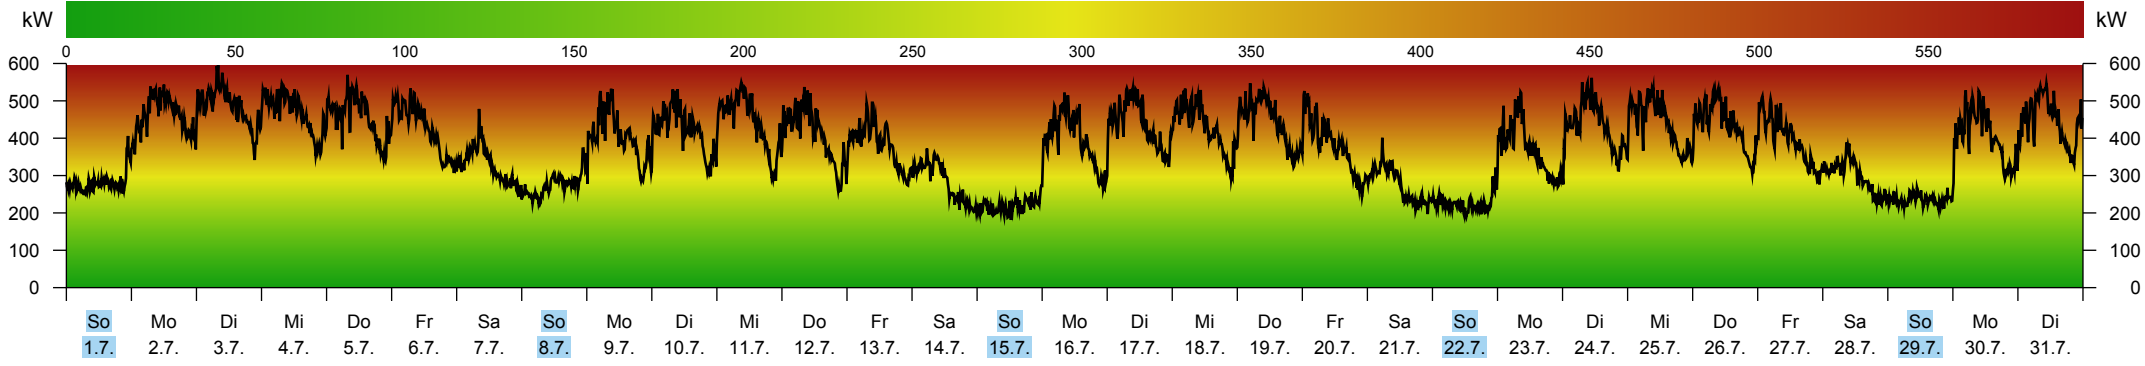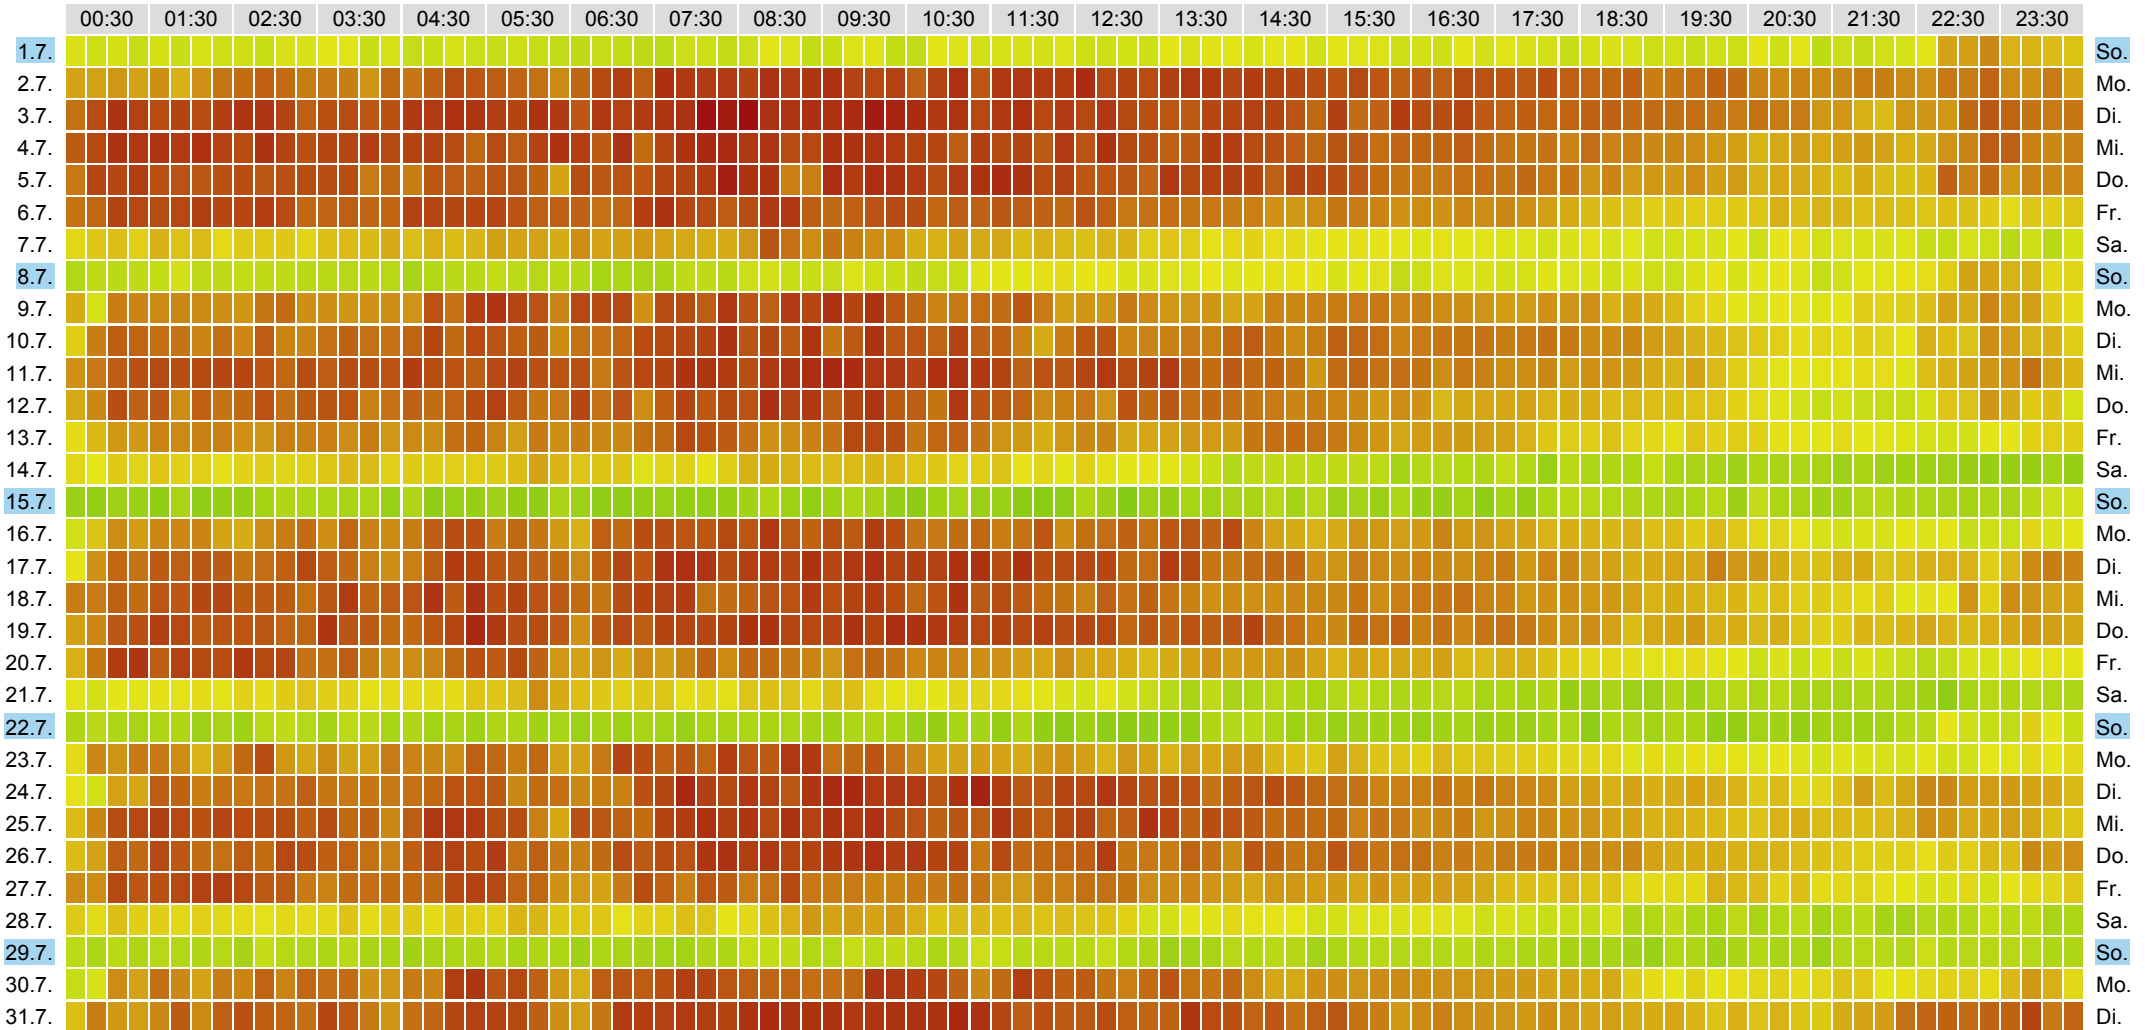



# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse (Hochauflösung) August 2012

Monatsminimum: 184,8 kW, Monatsmittelwert: 375,2 kW, Monatsmaximum: 588,0 kW, Monatsbedarf: 279.139 kWh (39.079 €)

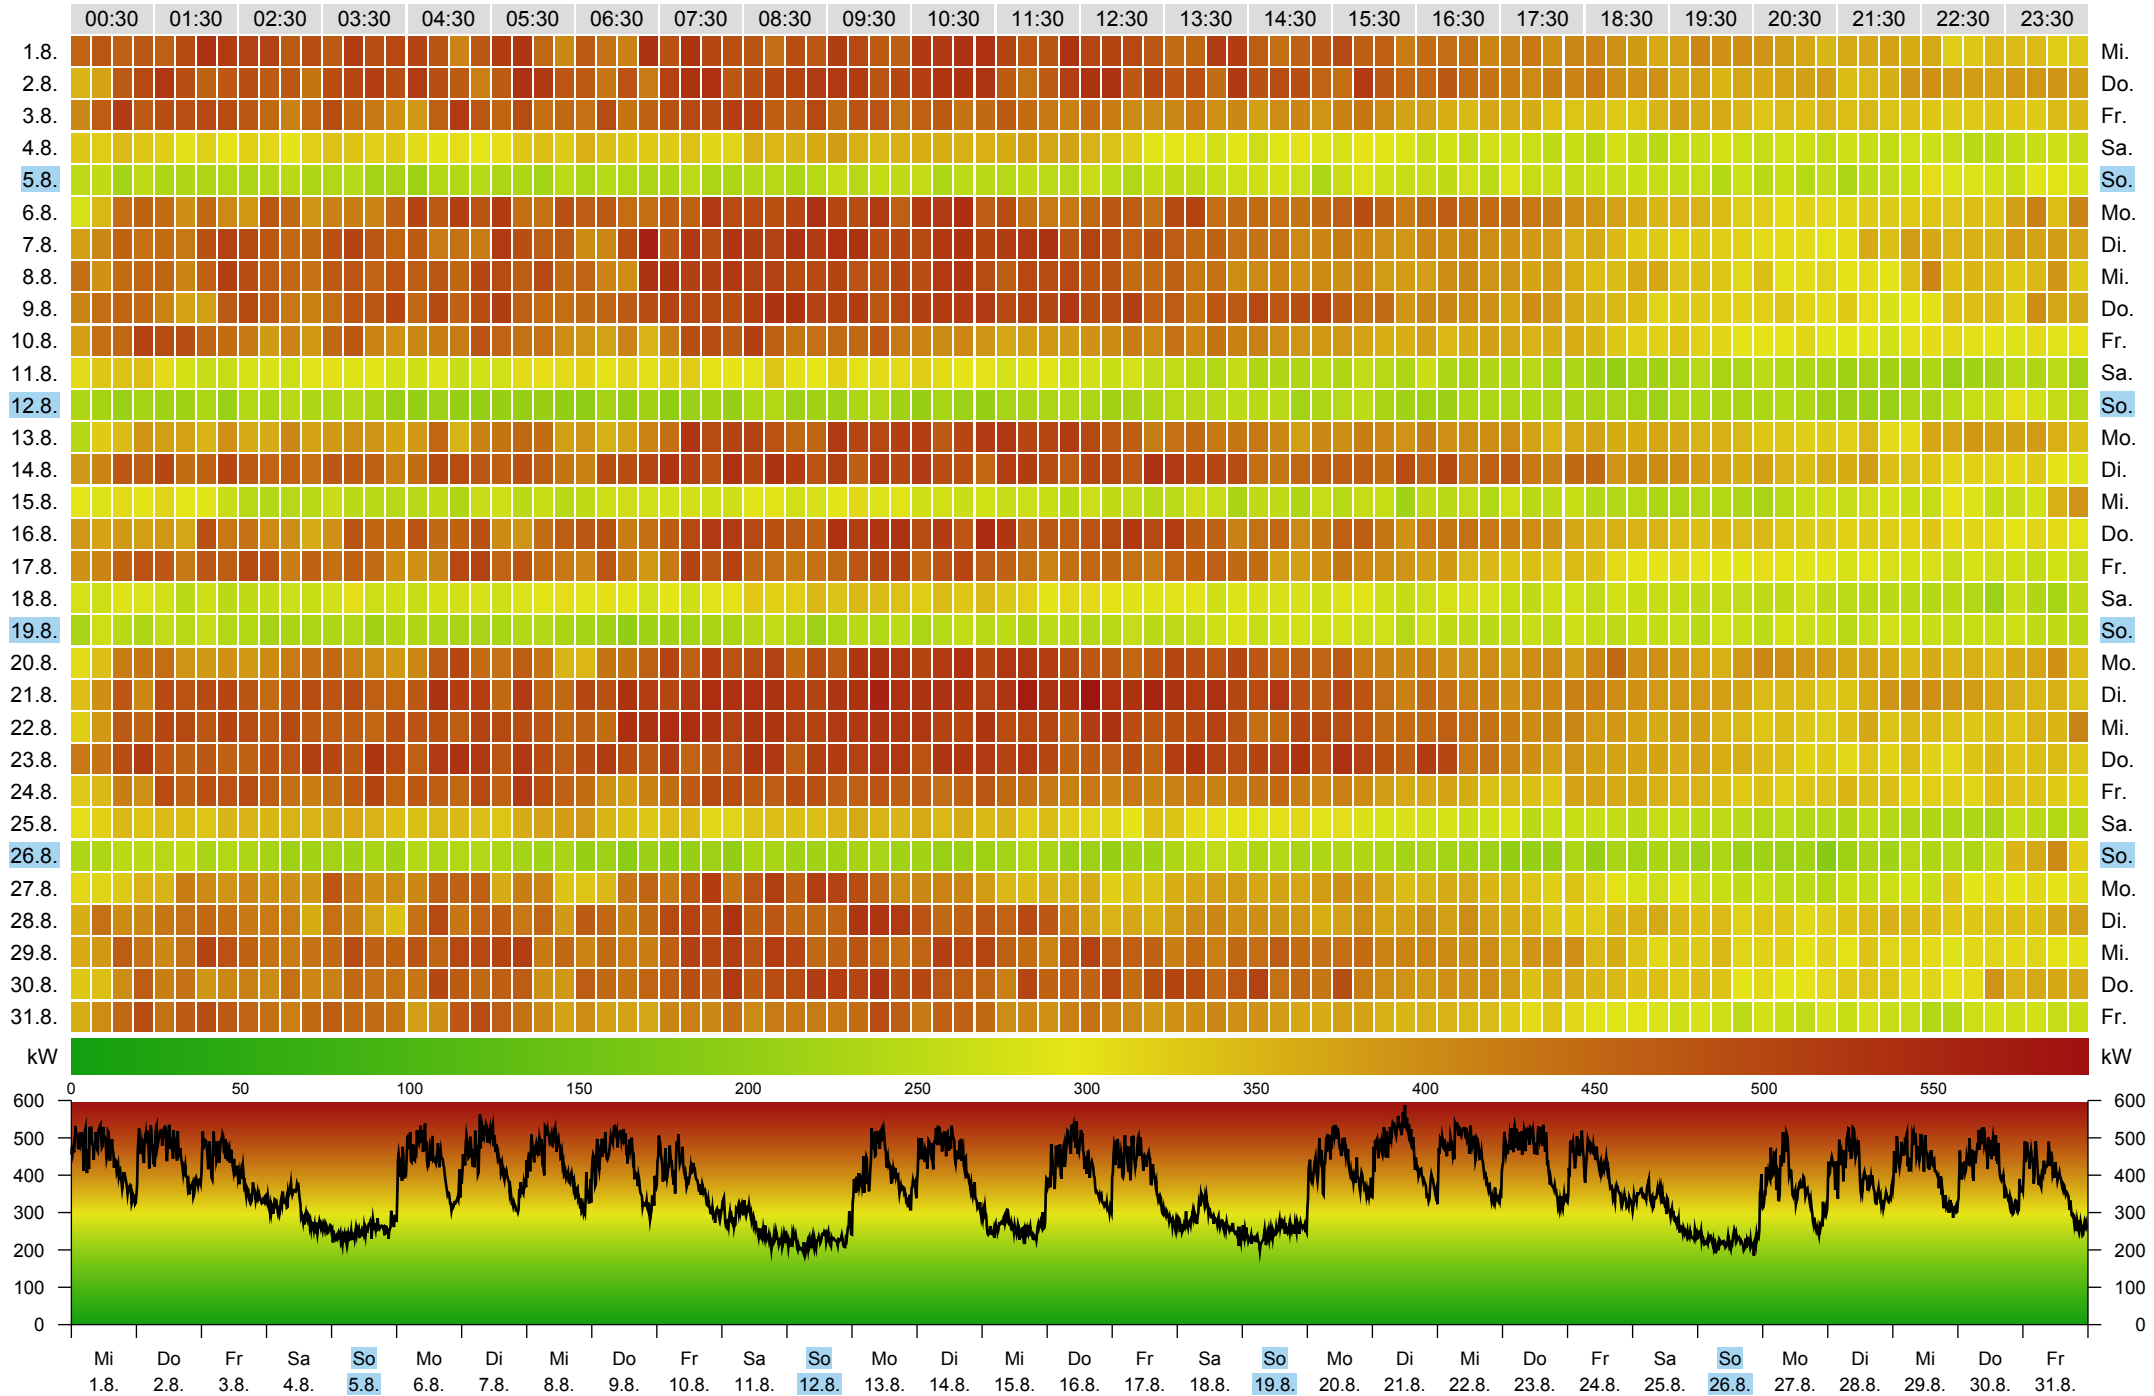



# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse (Hochauflösung) September 2012



Monatsminimum: 177,2 kW, Monatsmittelwert: 359,0 kW, Monatsmaximum: 560,8 kW, Monatsbedarf: 258.470 kWh (36.186 €)

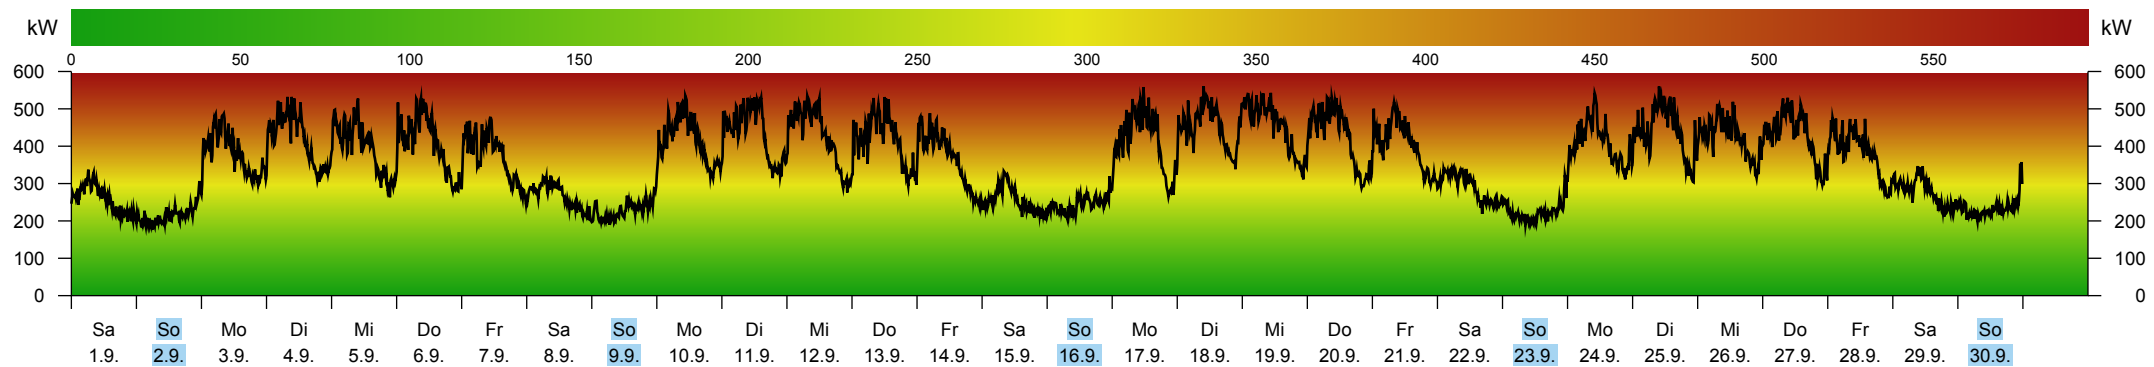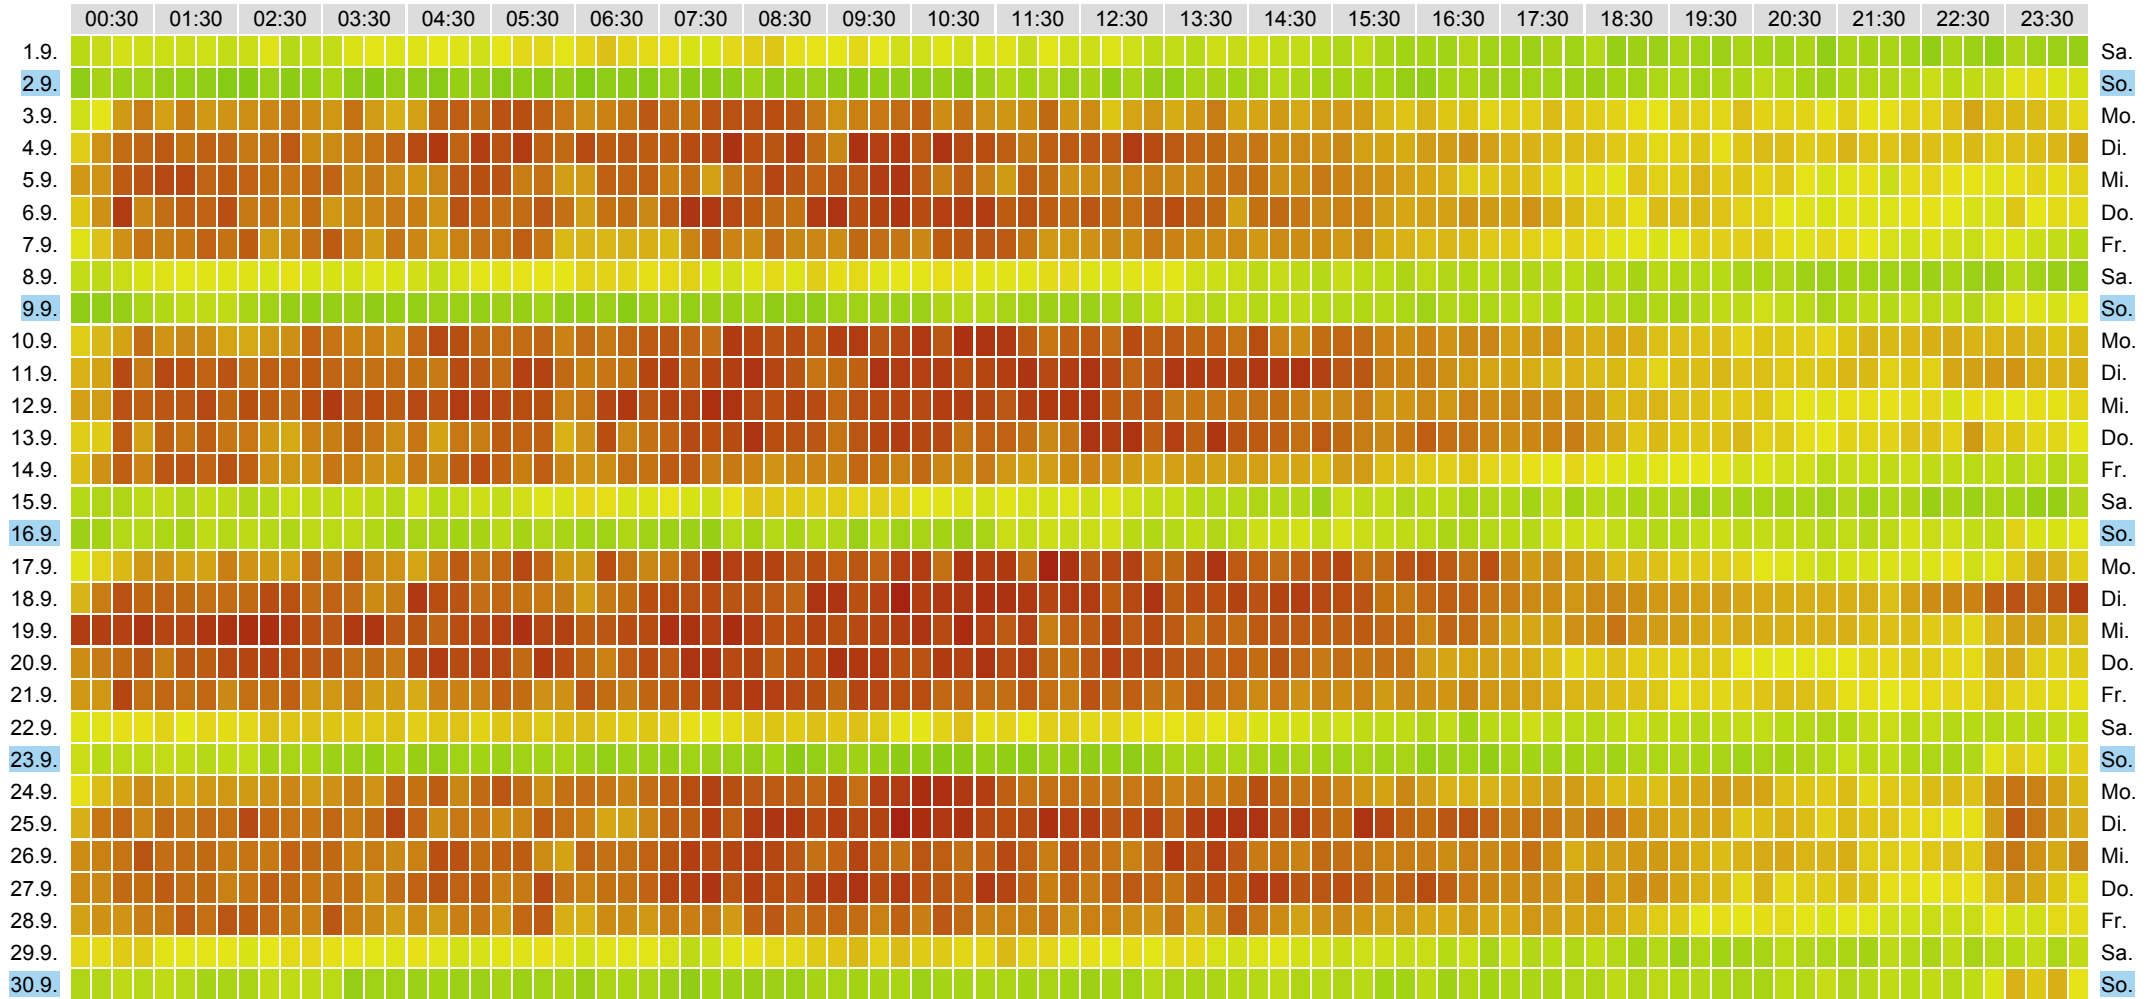

# Metzgerei Mustermann - Spektralanalyse (Hochauflösung) Oktober 2012


Monatsminimum: 172,0 kW, Monatsmittelwert: 346,0 kW, Monatsmaximum: 535,2 kW, Monatsbedarf: 257.737 kWh (36.083 €)

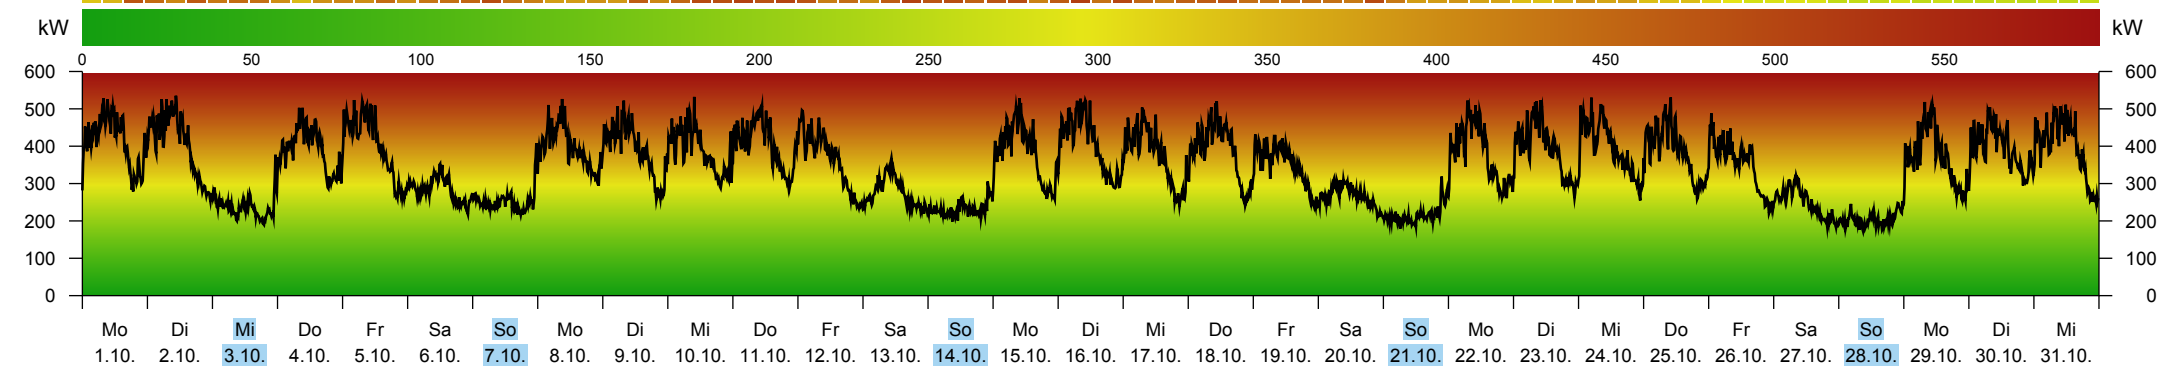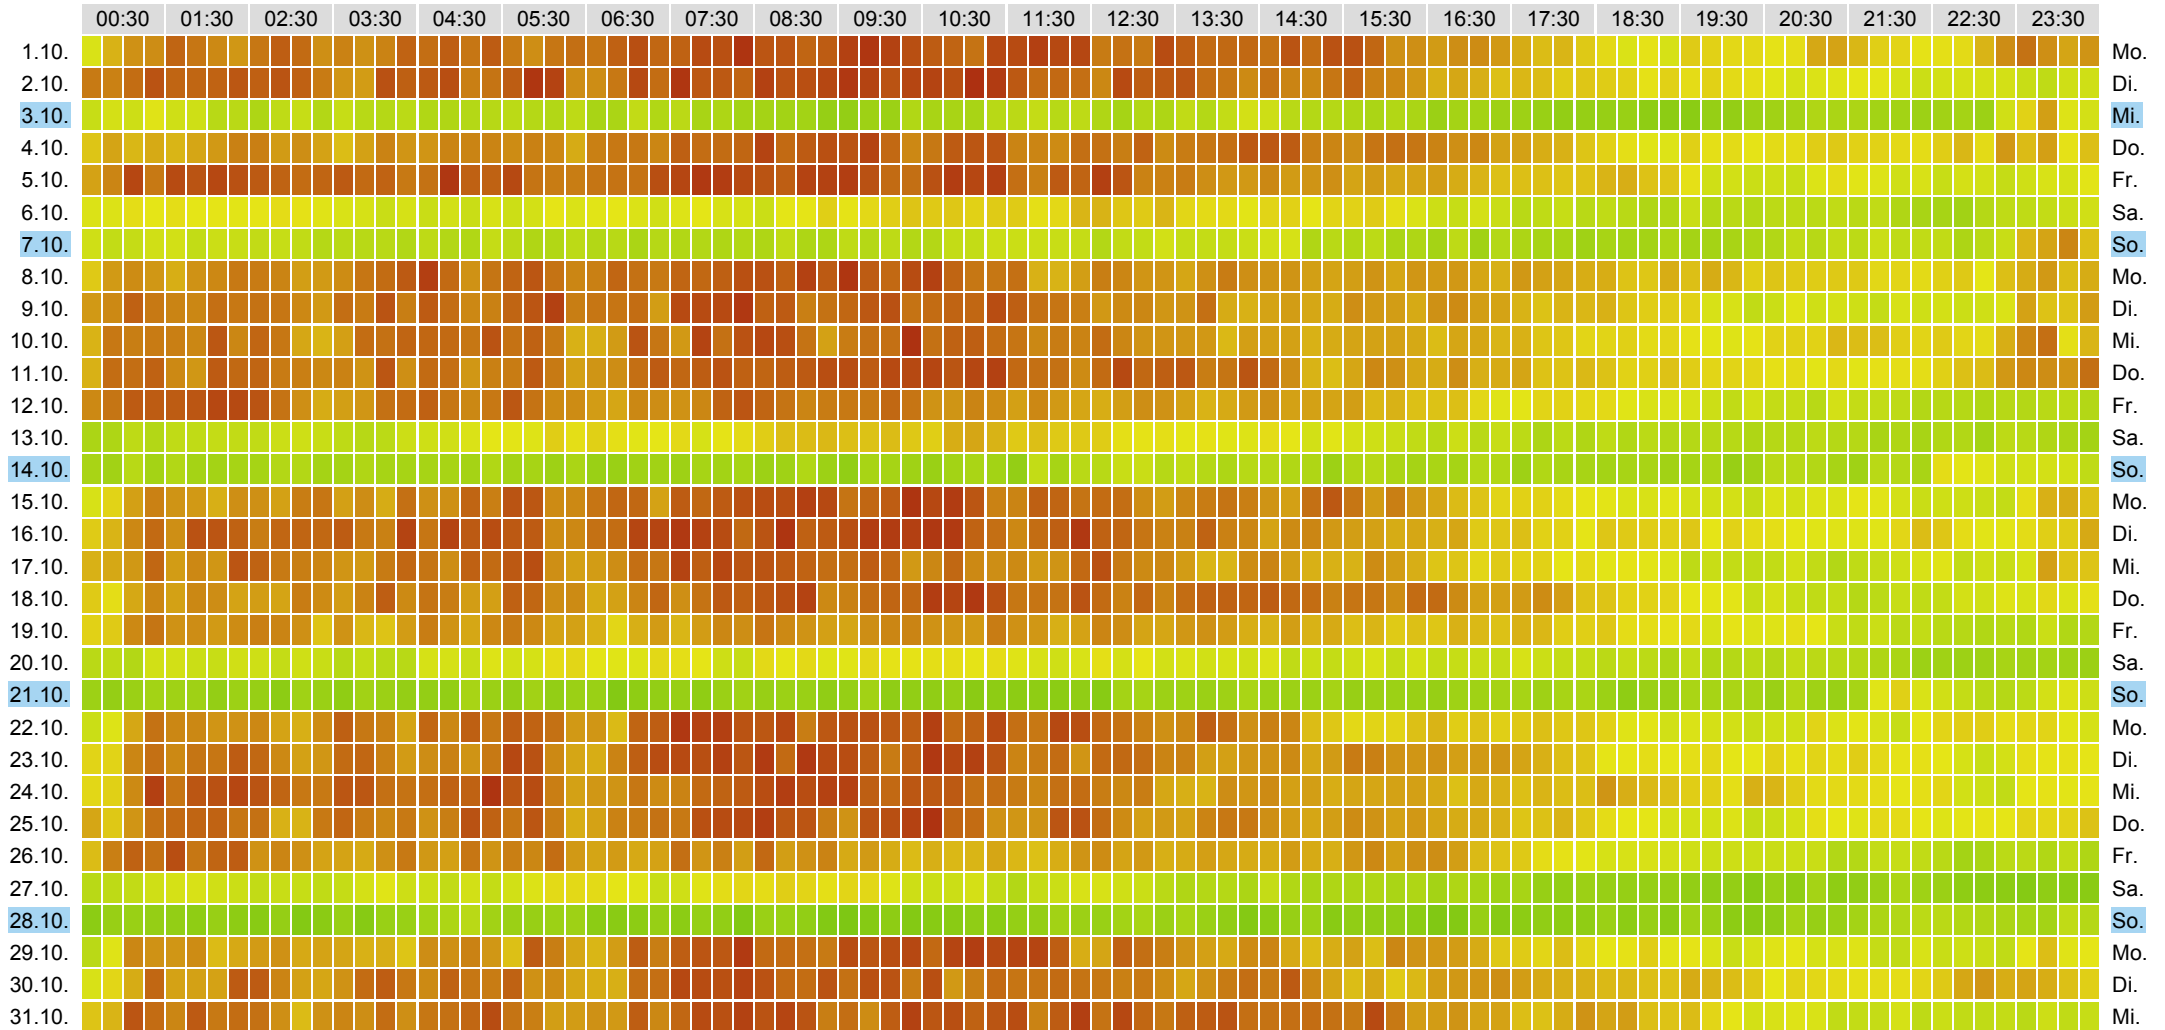

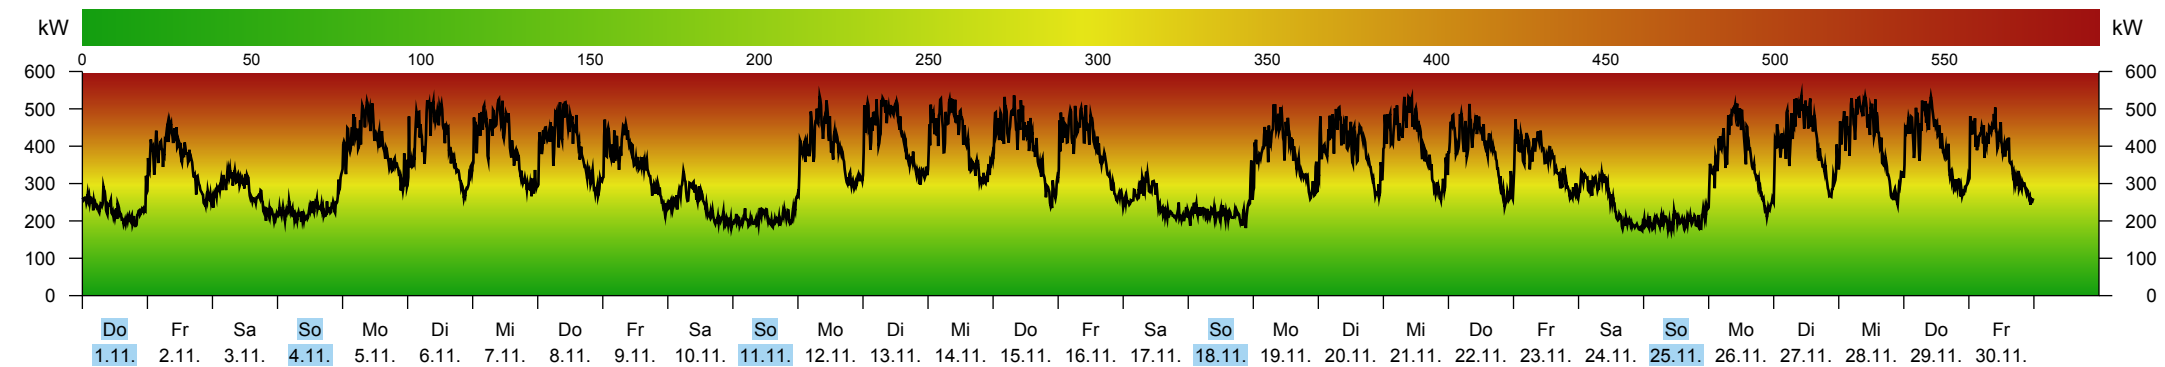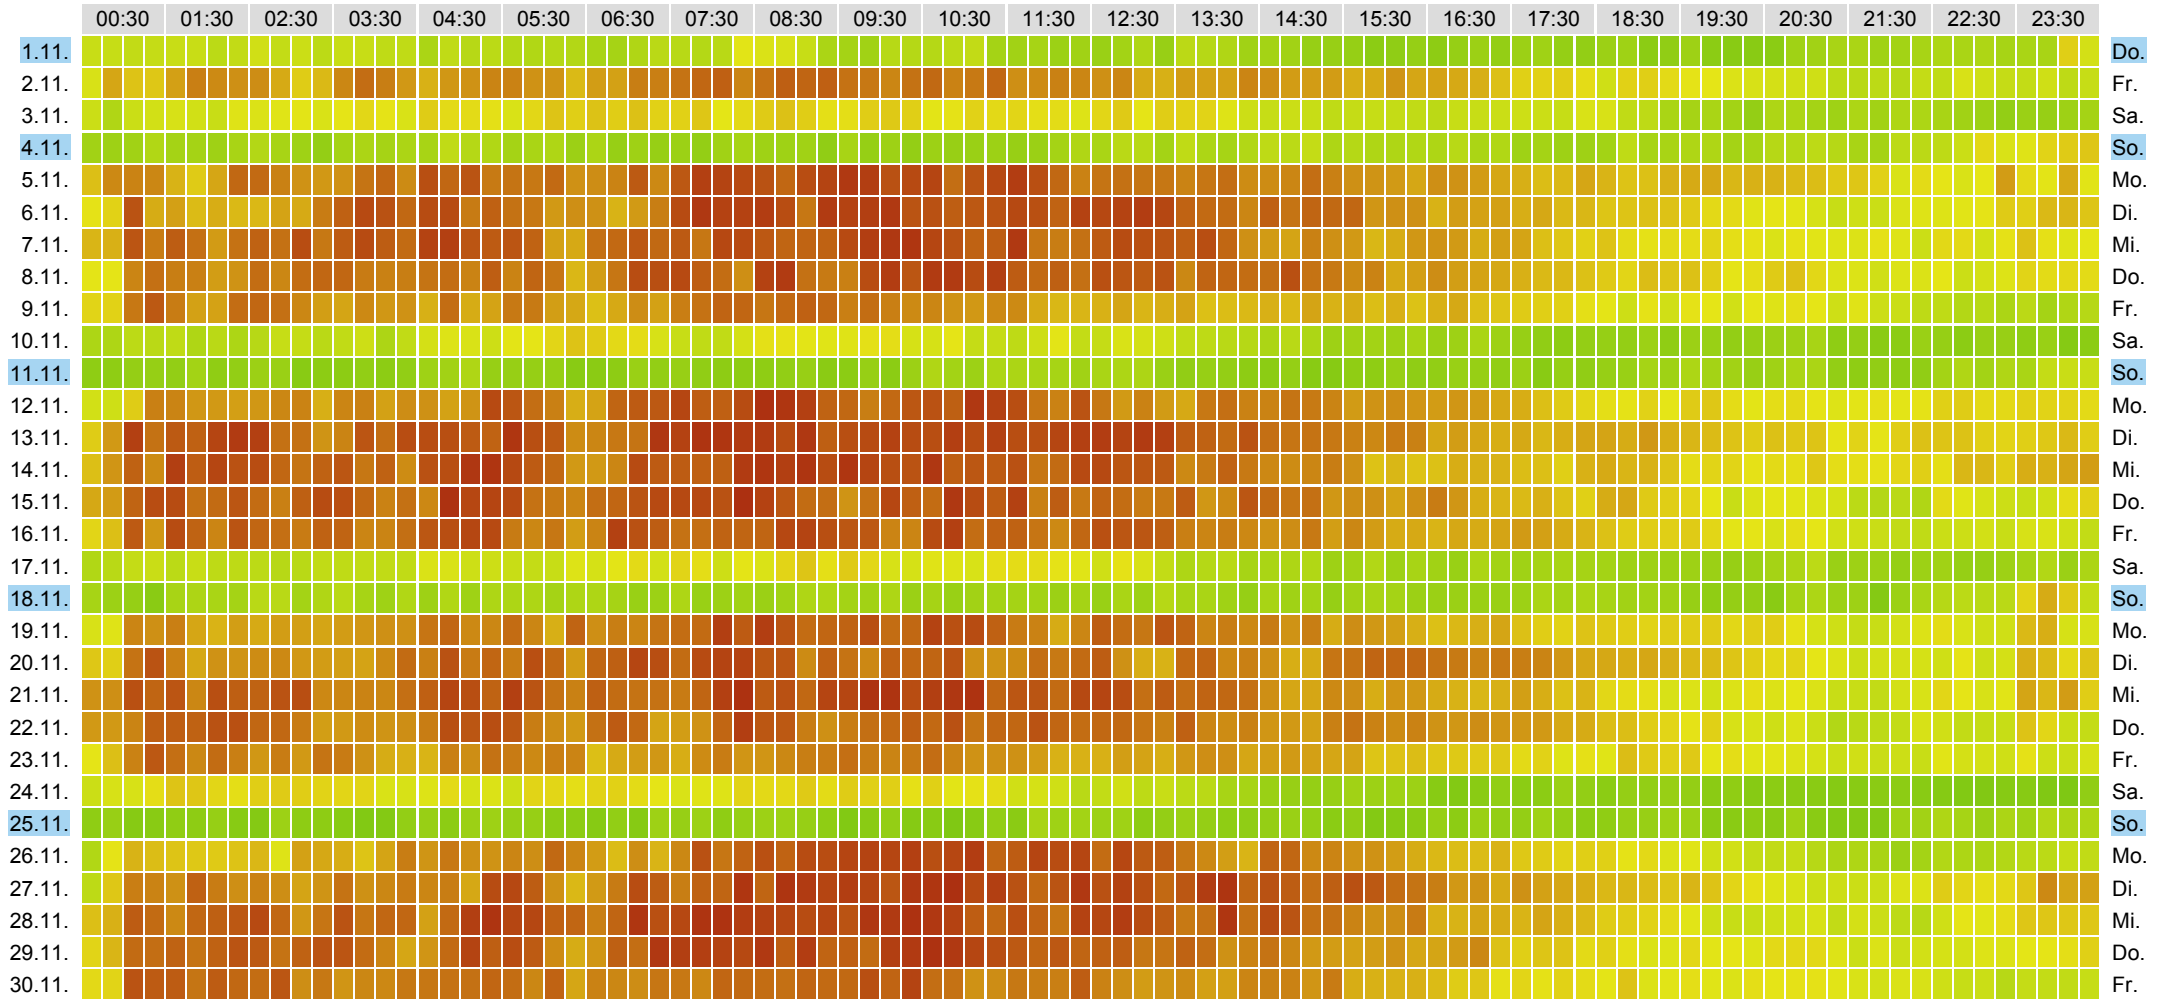






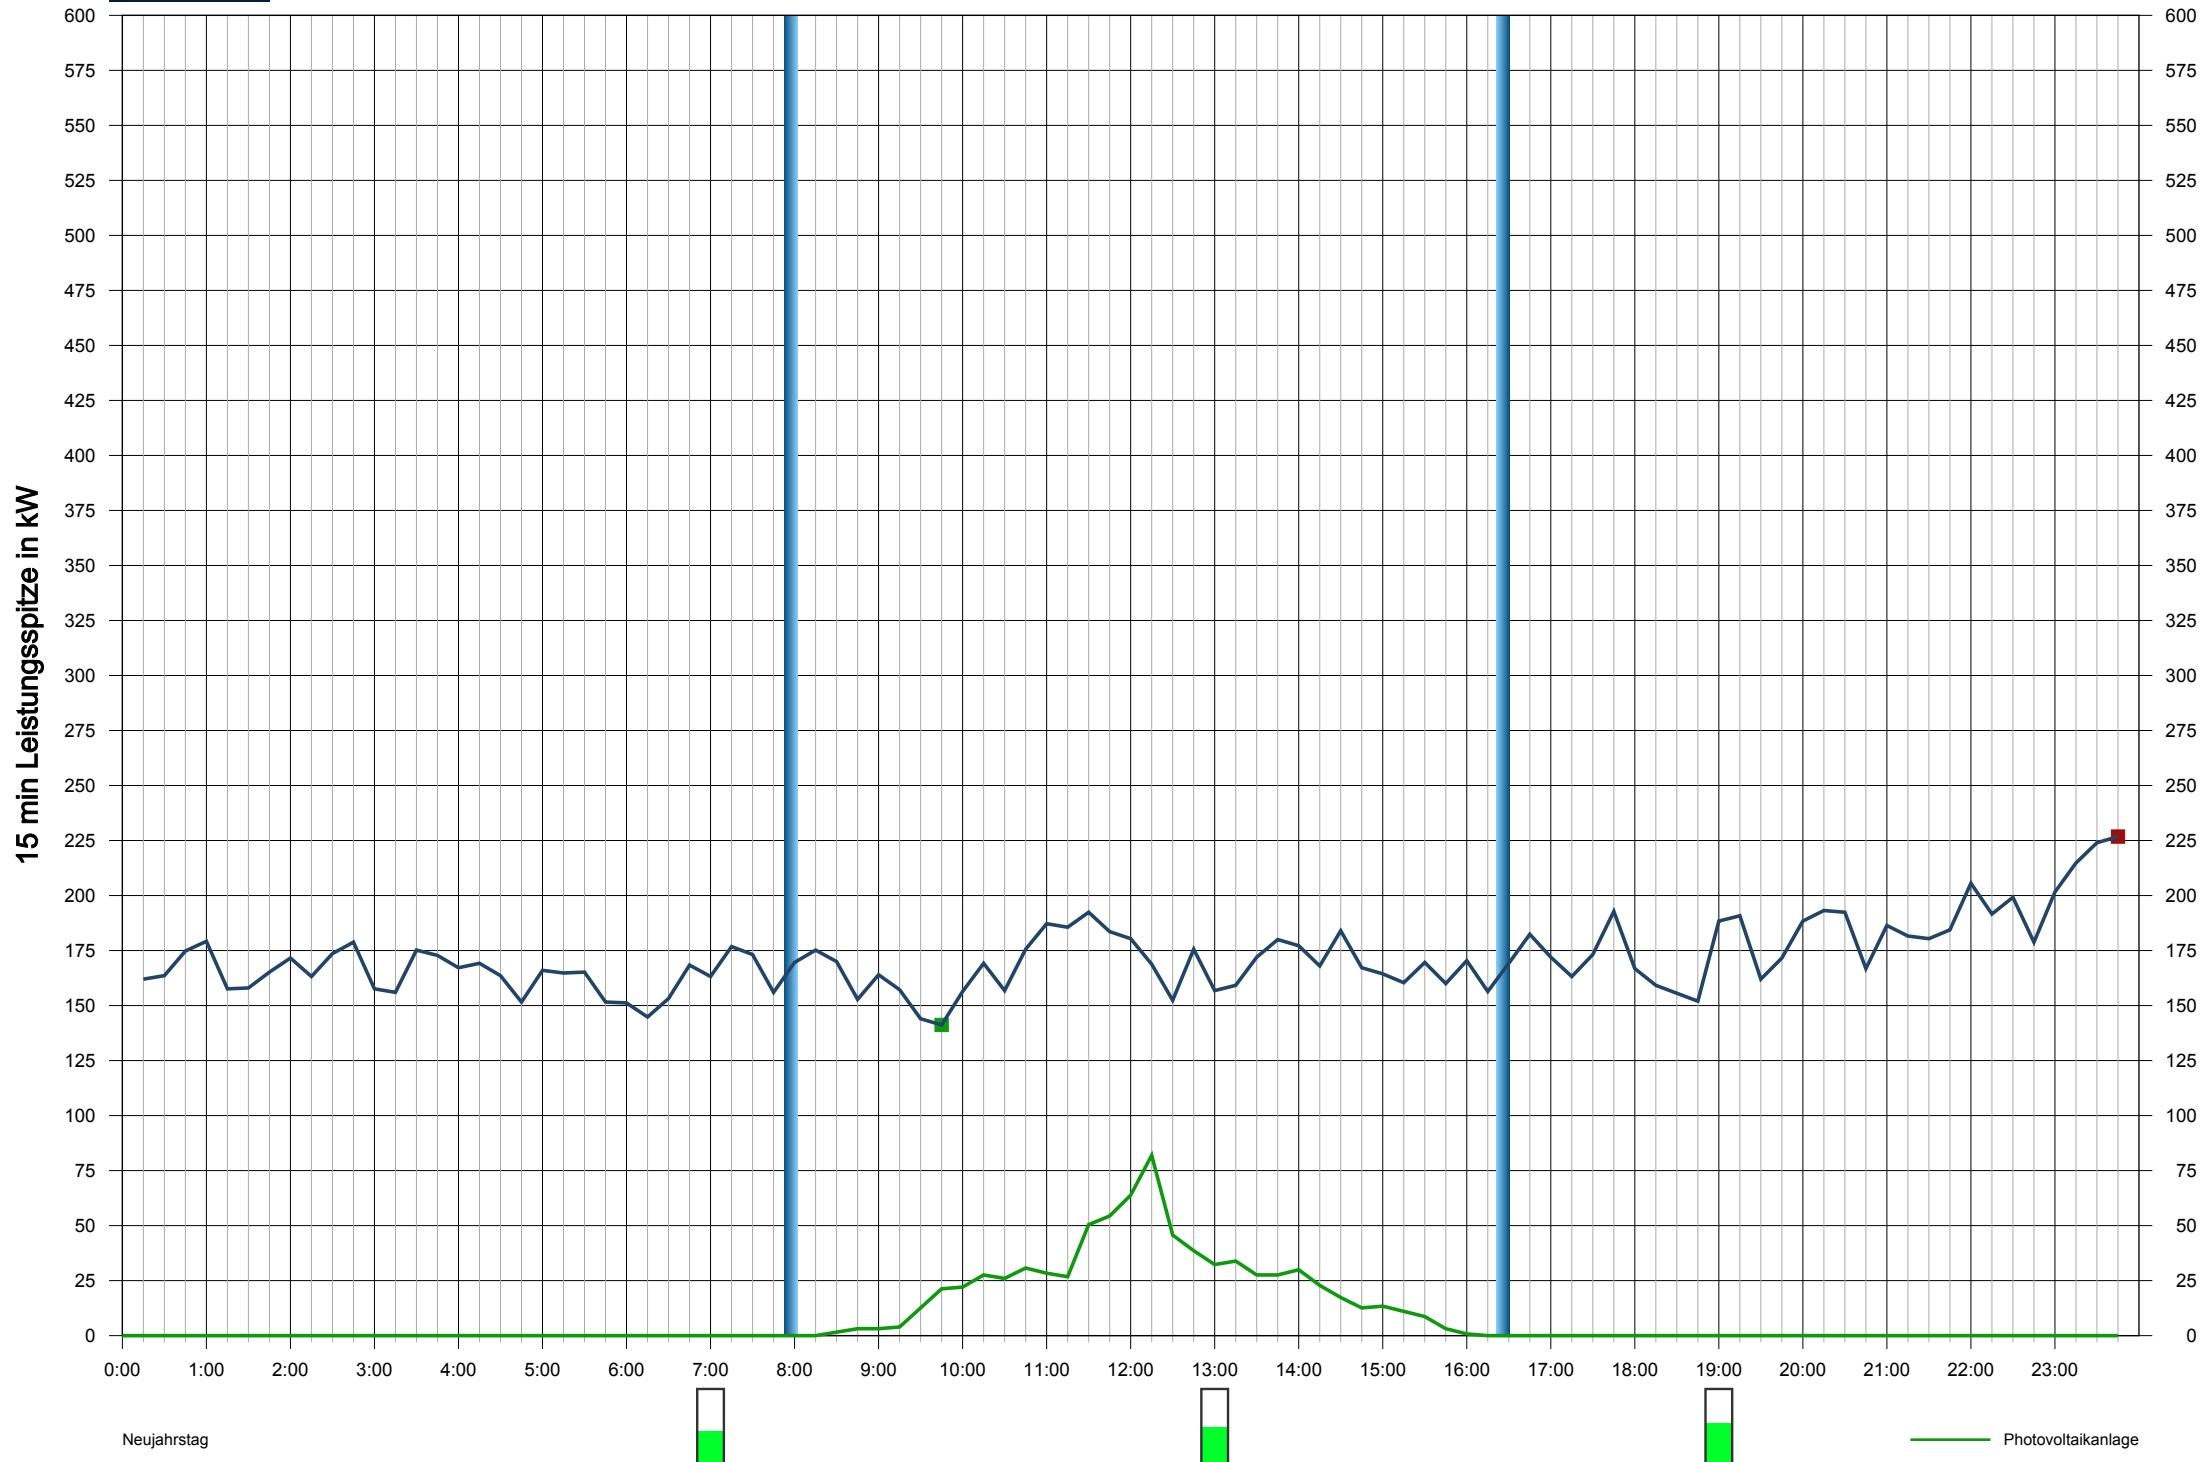

# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mo. 2.1.2012 (KW 1)

Tagesminimum: 180,0 kW, Tagesmittelwert: 320,8 kW, Tagesmaximum: 476,4 kW, Tagesbedarf: 7.699 kWh (1.078 €)

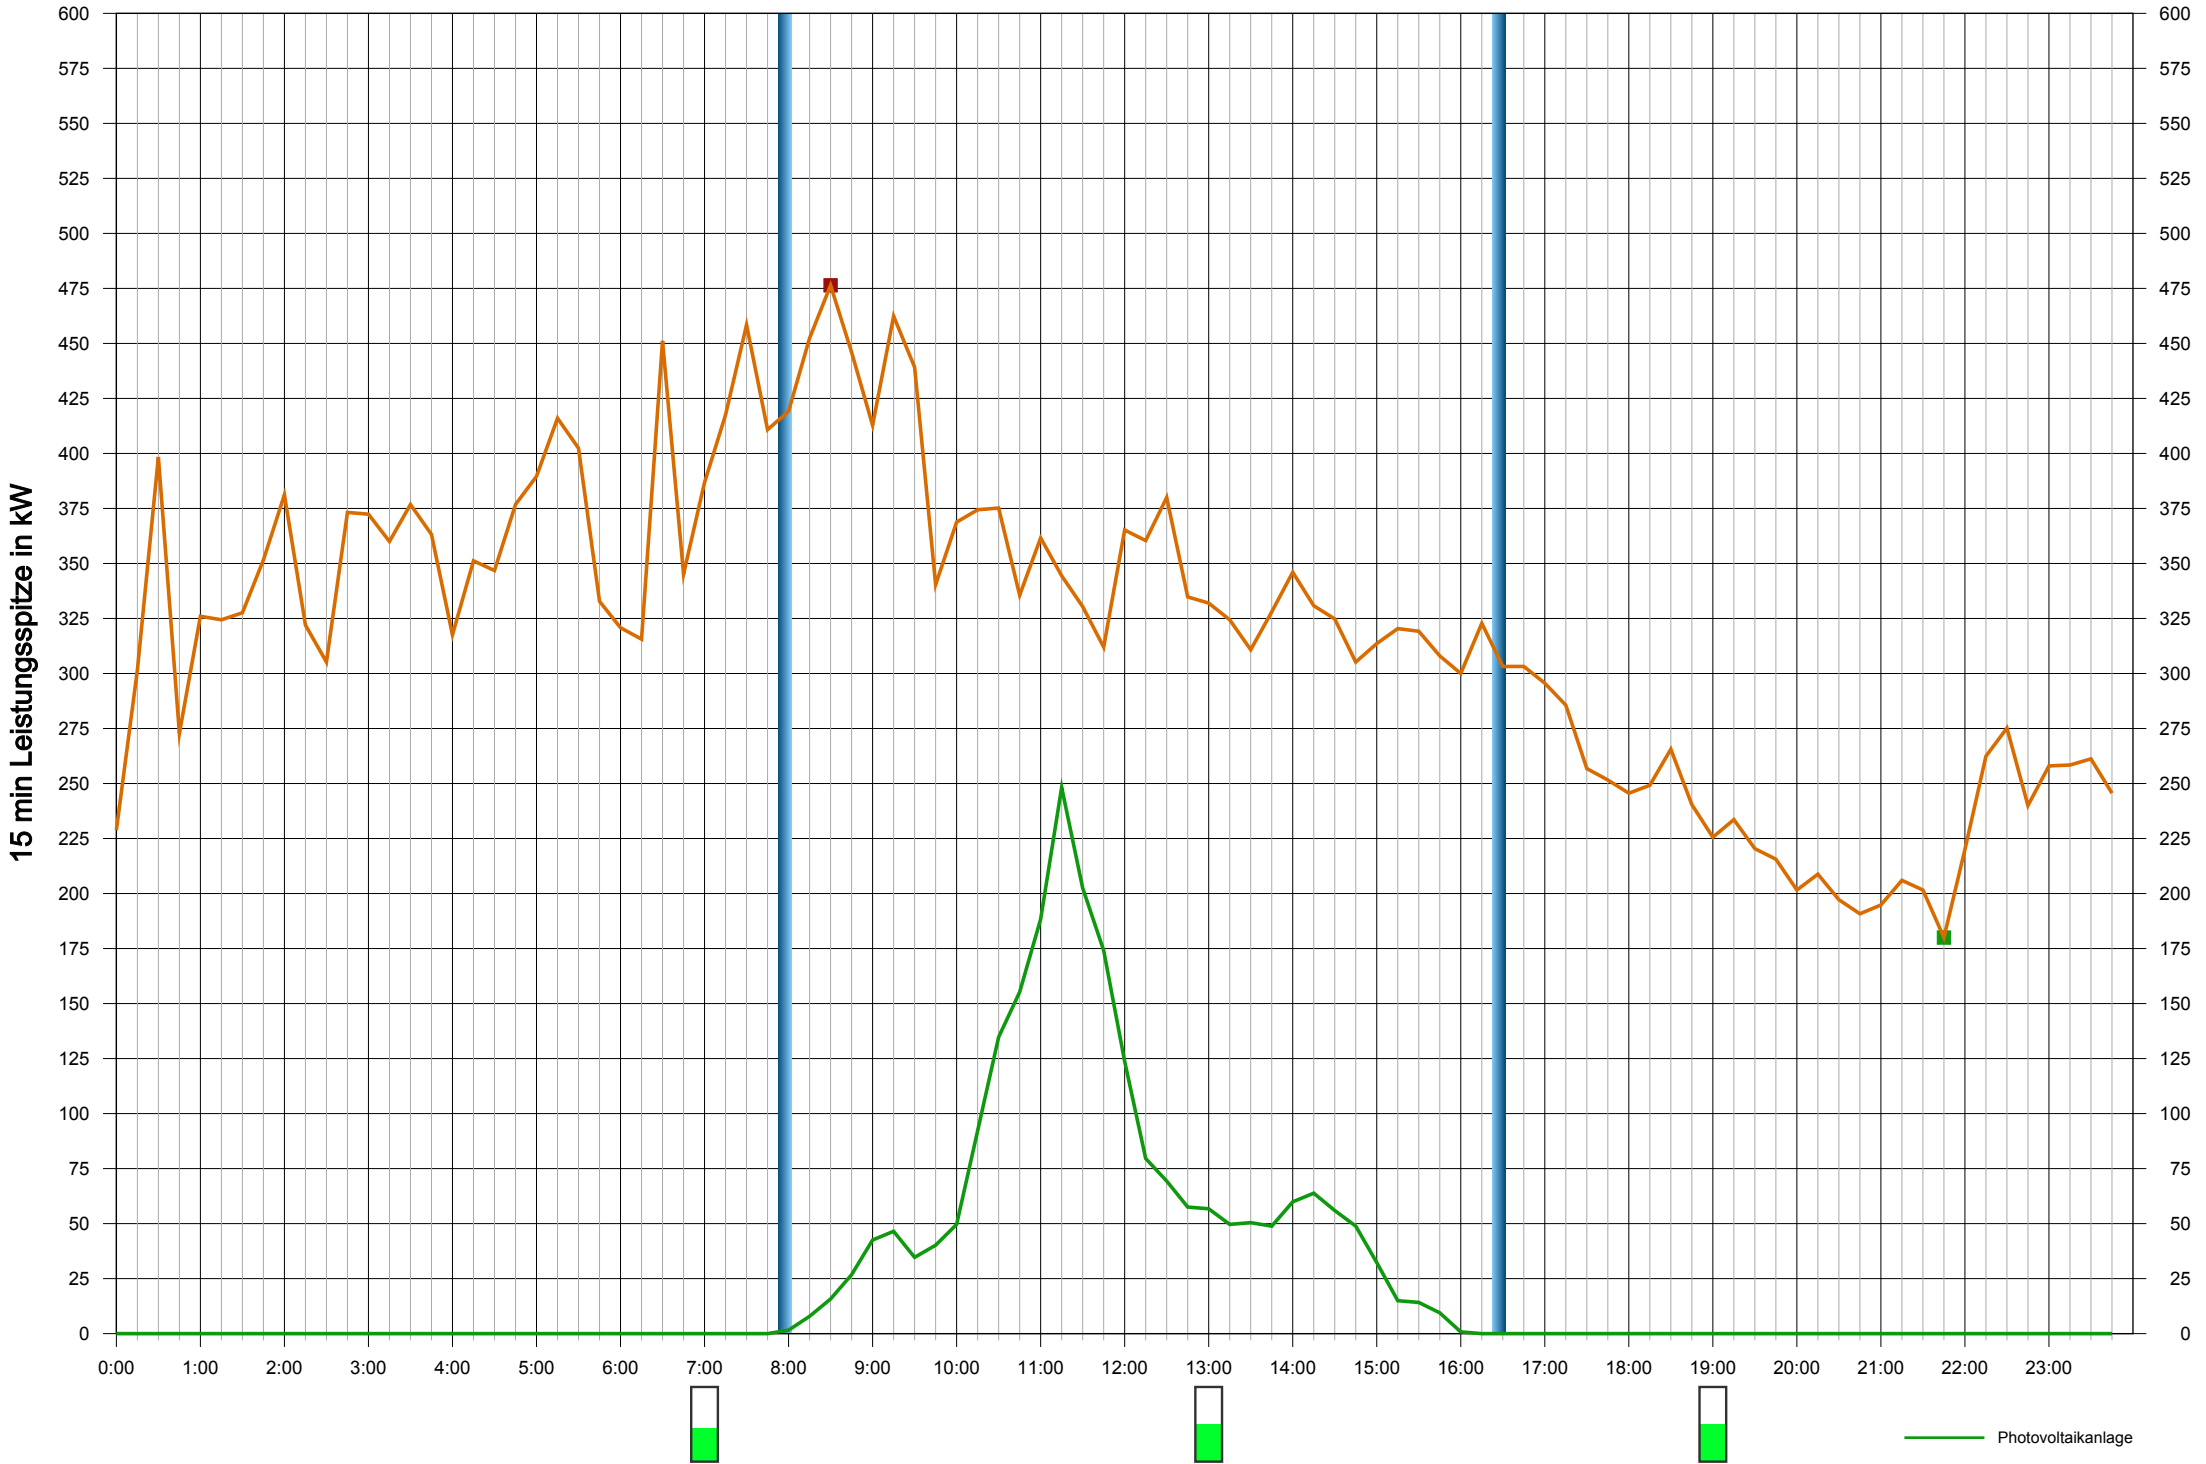

Photovoltaikanlage

# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Di. 3.1.2012 (KW 1)

Tagesminimum: 229,6 kW, Tagesmittelwert: 329,0 kW, Tagesmaximum: 411,2 kW, Tagesbedarf: 7.896 kWh (1.106 €)




# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 4.1.2012 (KW 1)


Tagesminimum: 222,8 kW, Tagesmittelwert: 359,0 kW, Tagesmaximum: 501,2 kW, Tagesbedarf: 8.616 kWh (1.206 €)




# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Do. 5.1.2012 (KW 1)

Tagesminimum: 180,8 kW, Tagesmittelwert: 329,0 kW, Tagesmaximum: 456,4 kW, Tagesbedarf: 7.896 kWh (1.105 €)

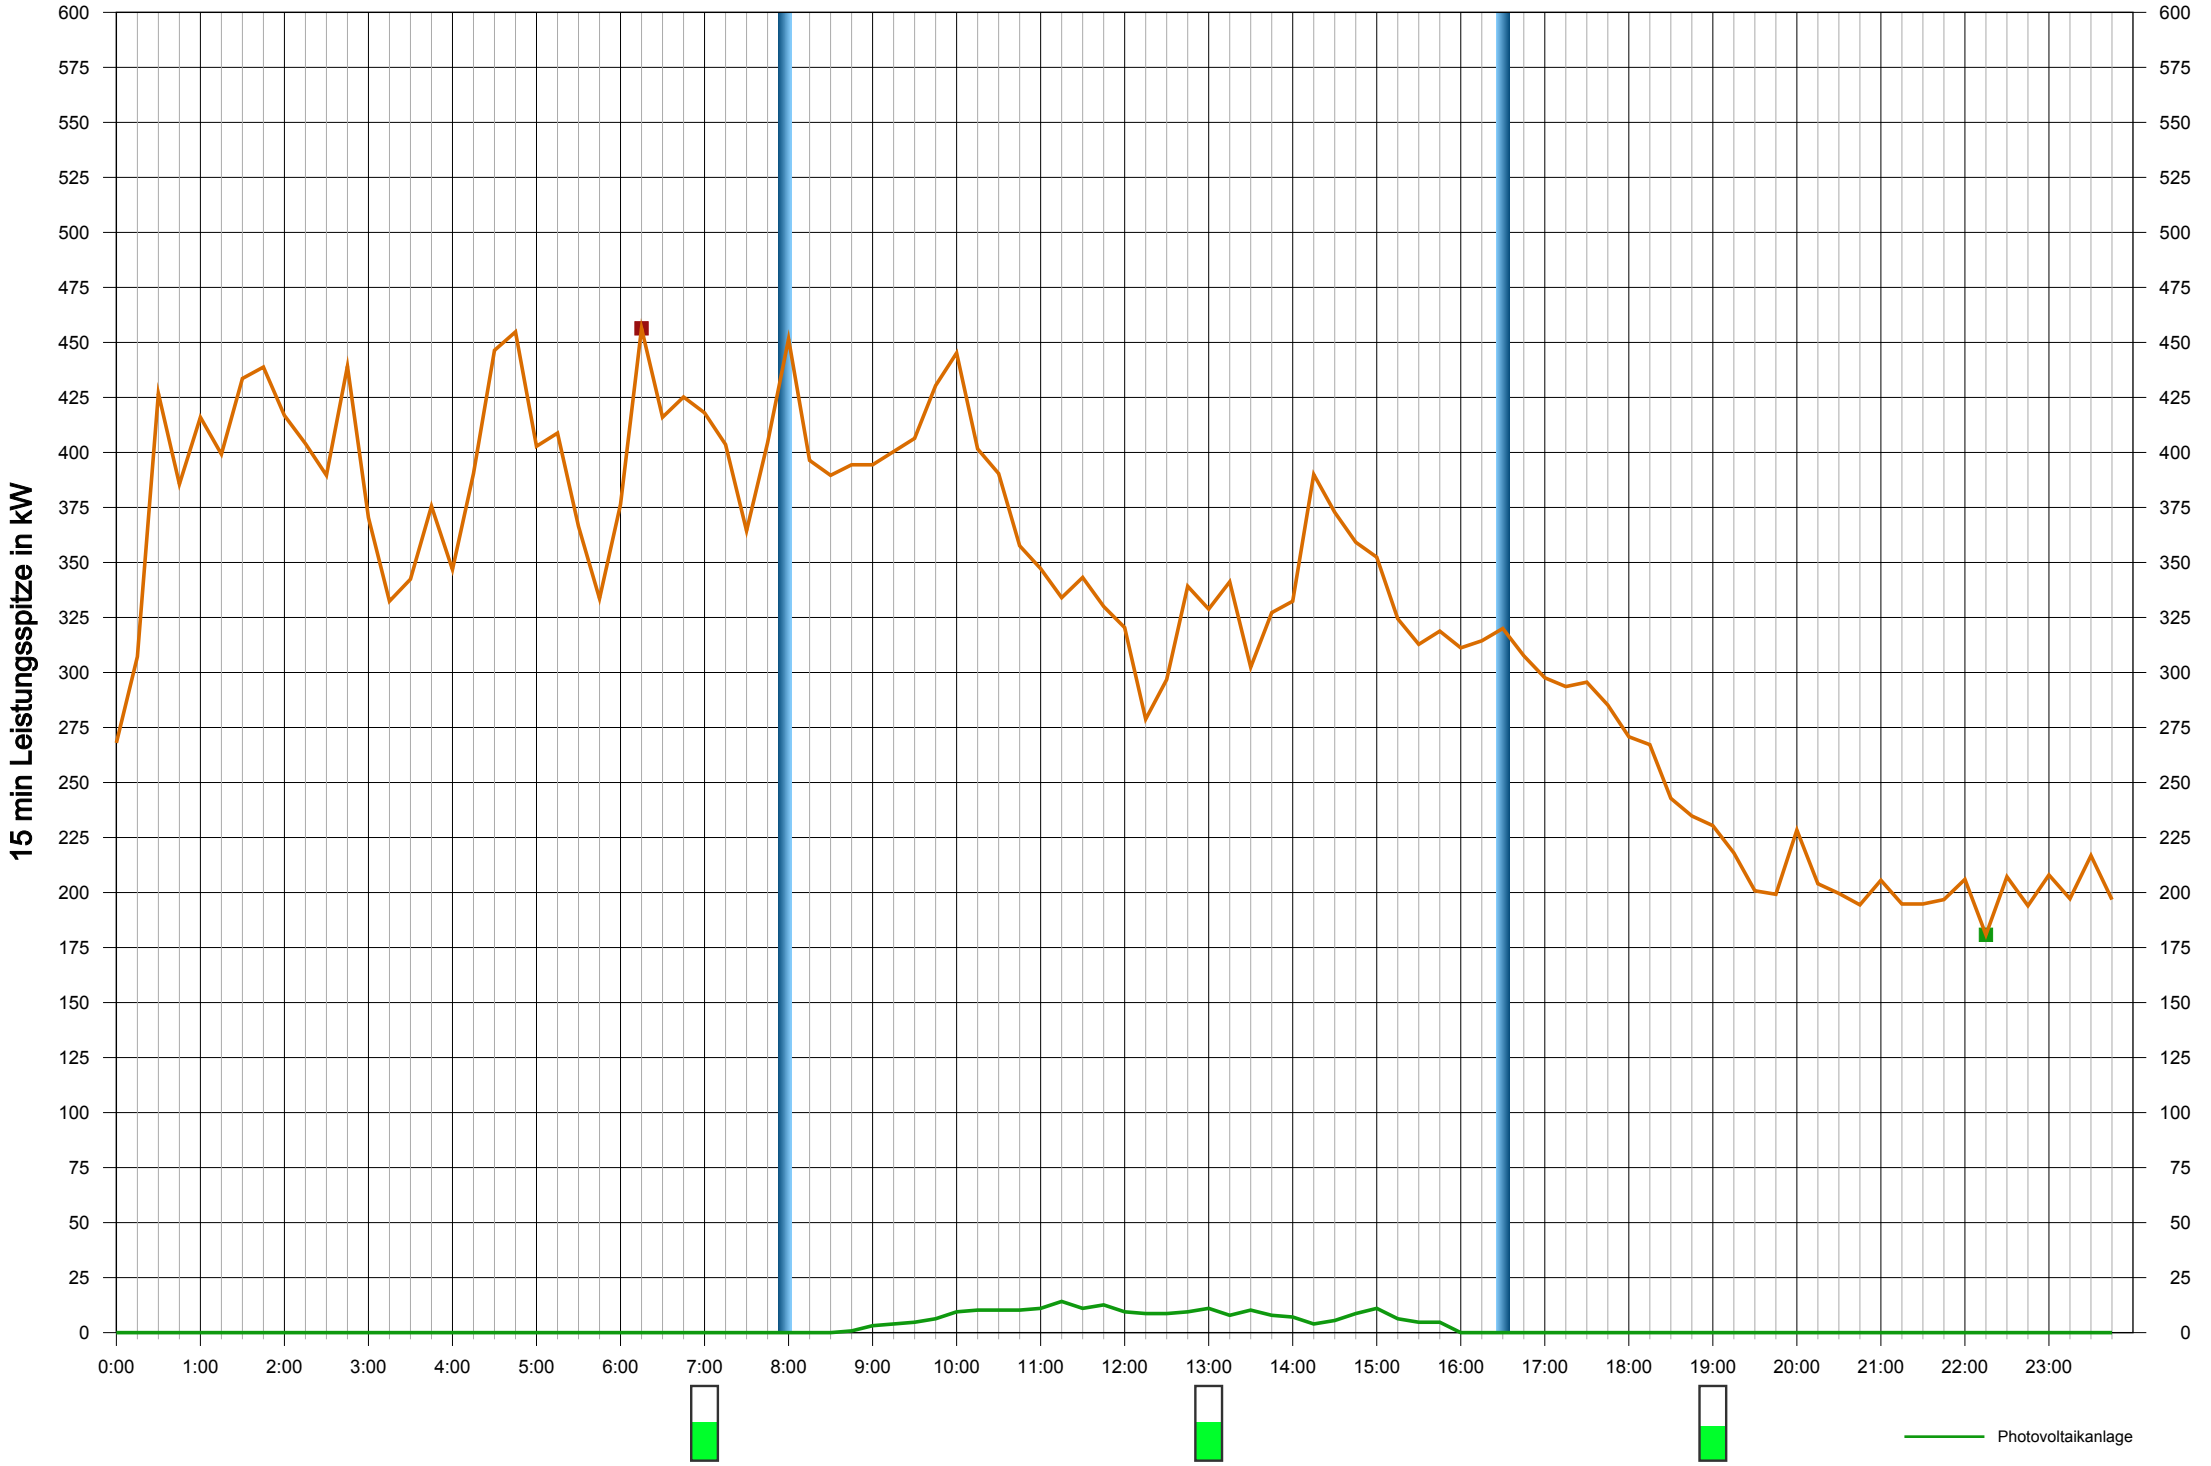


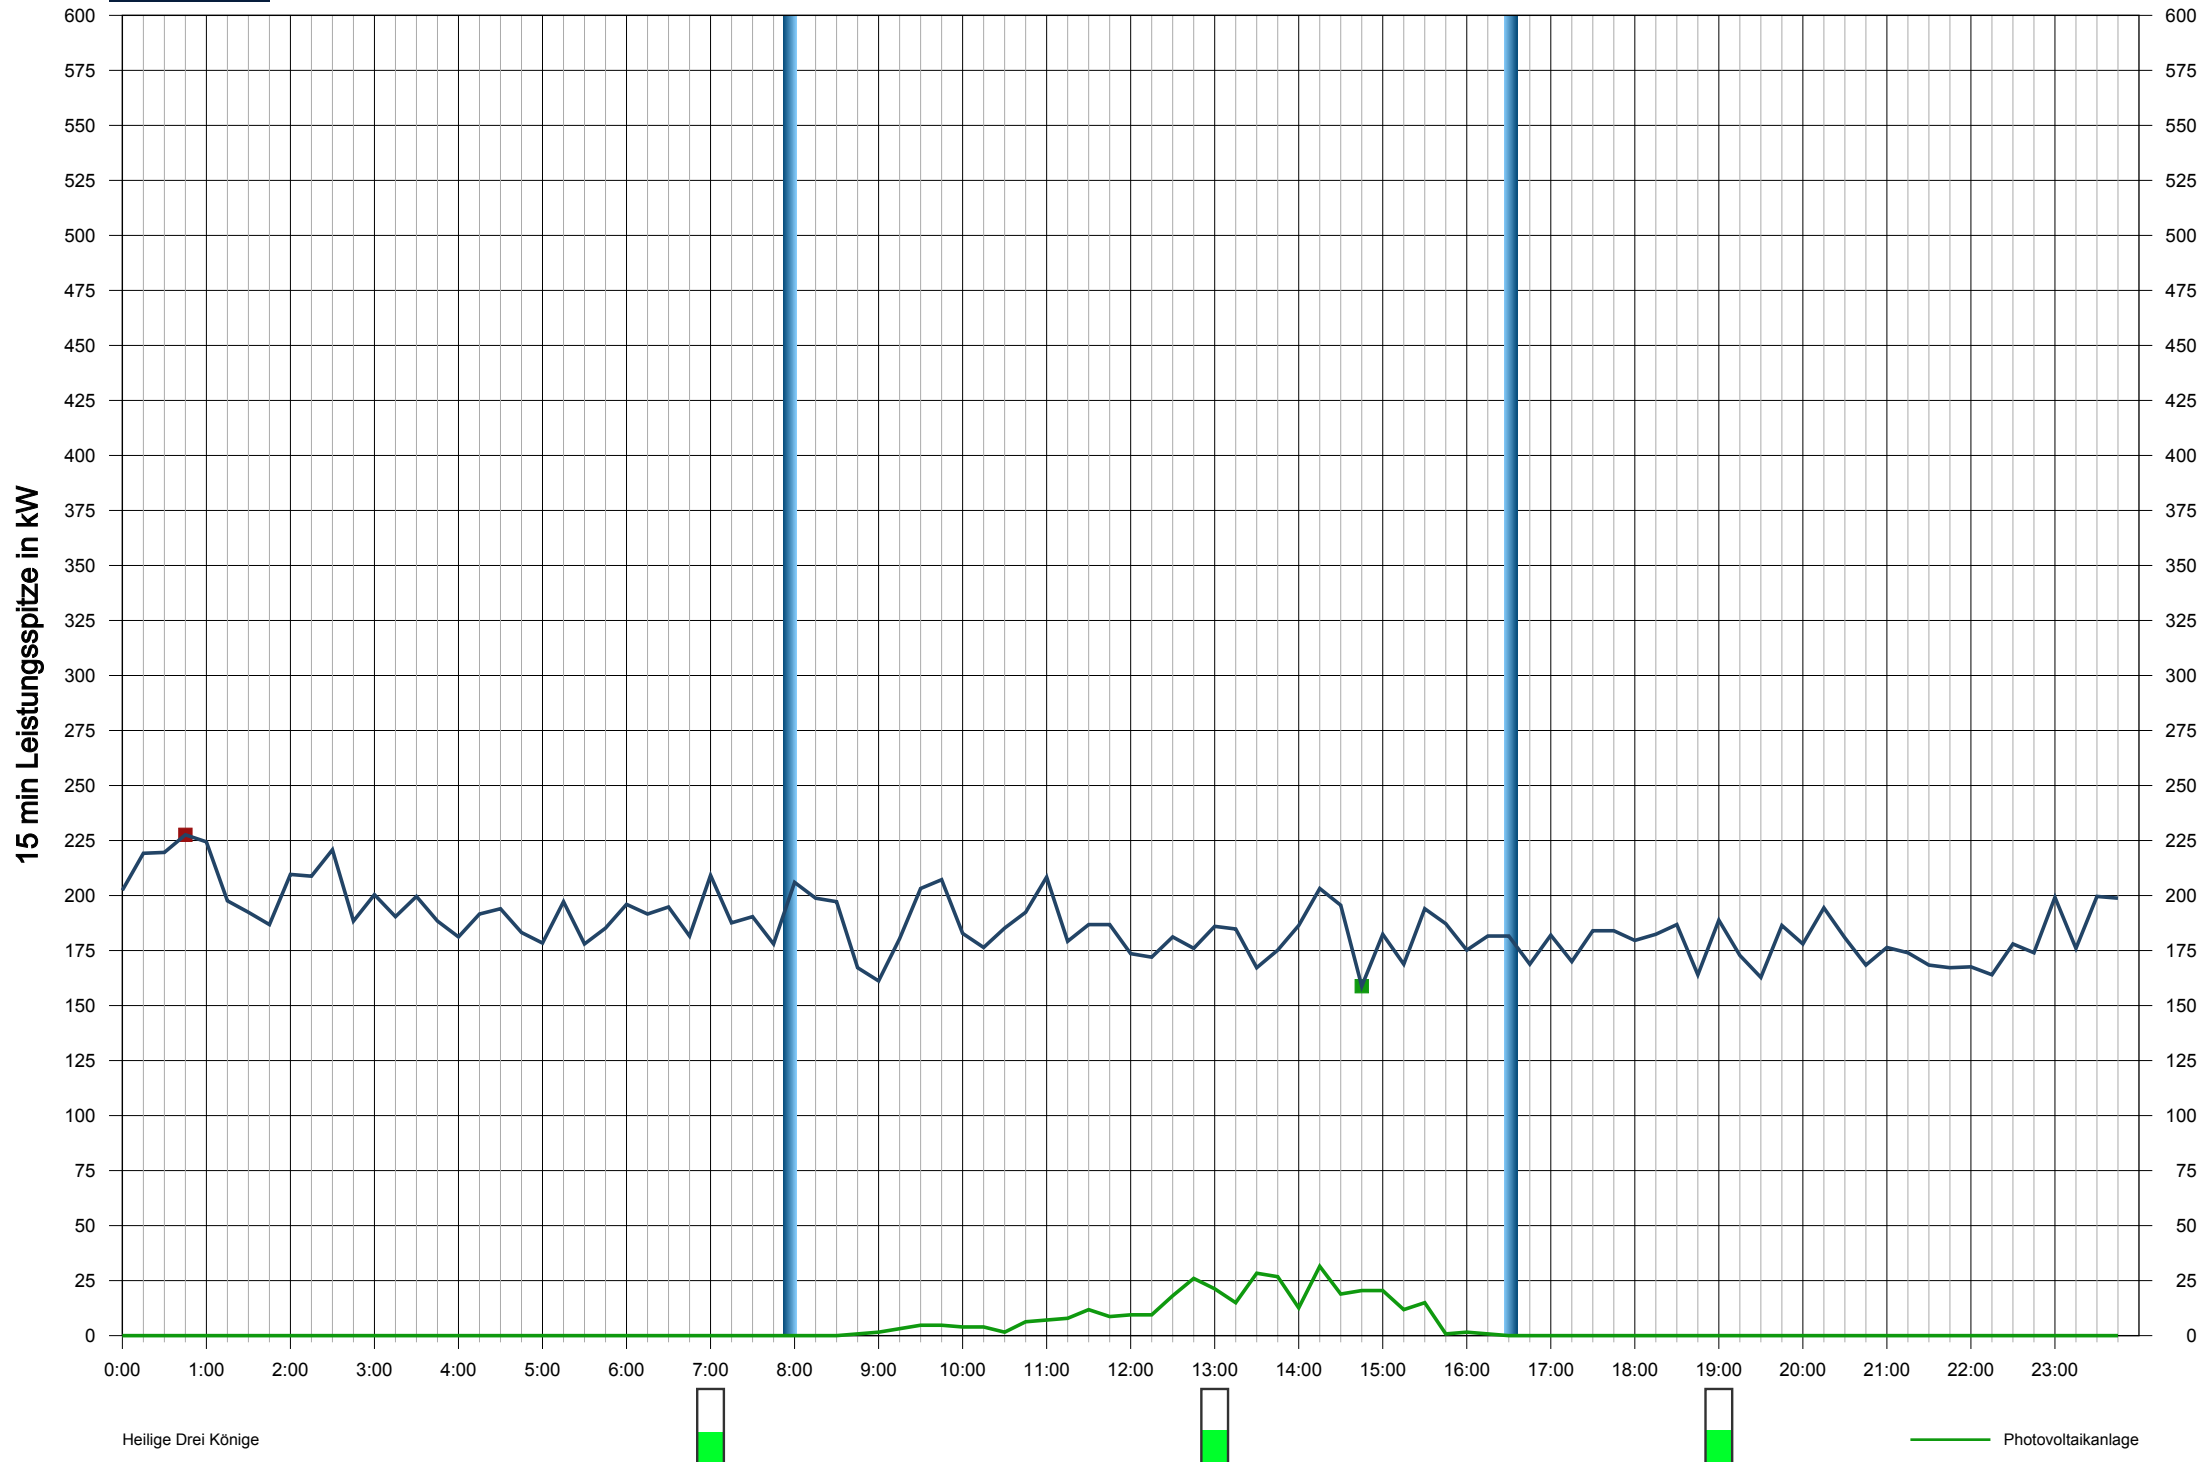

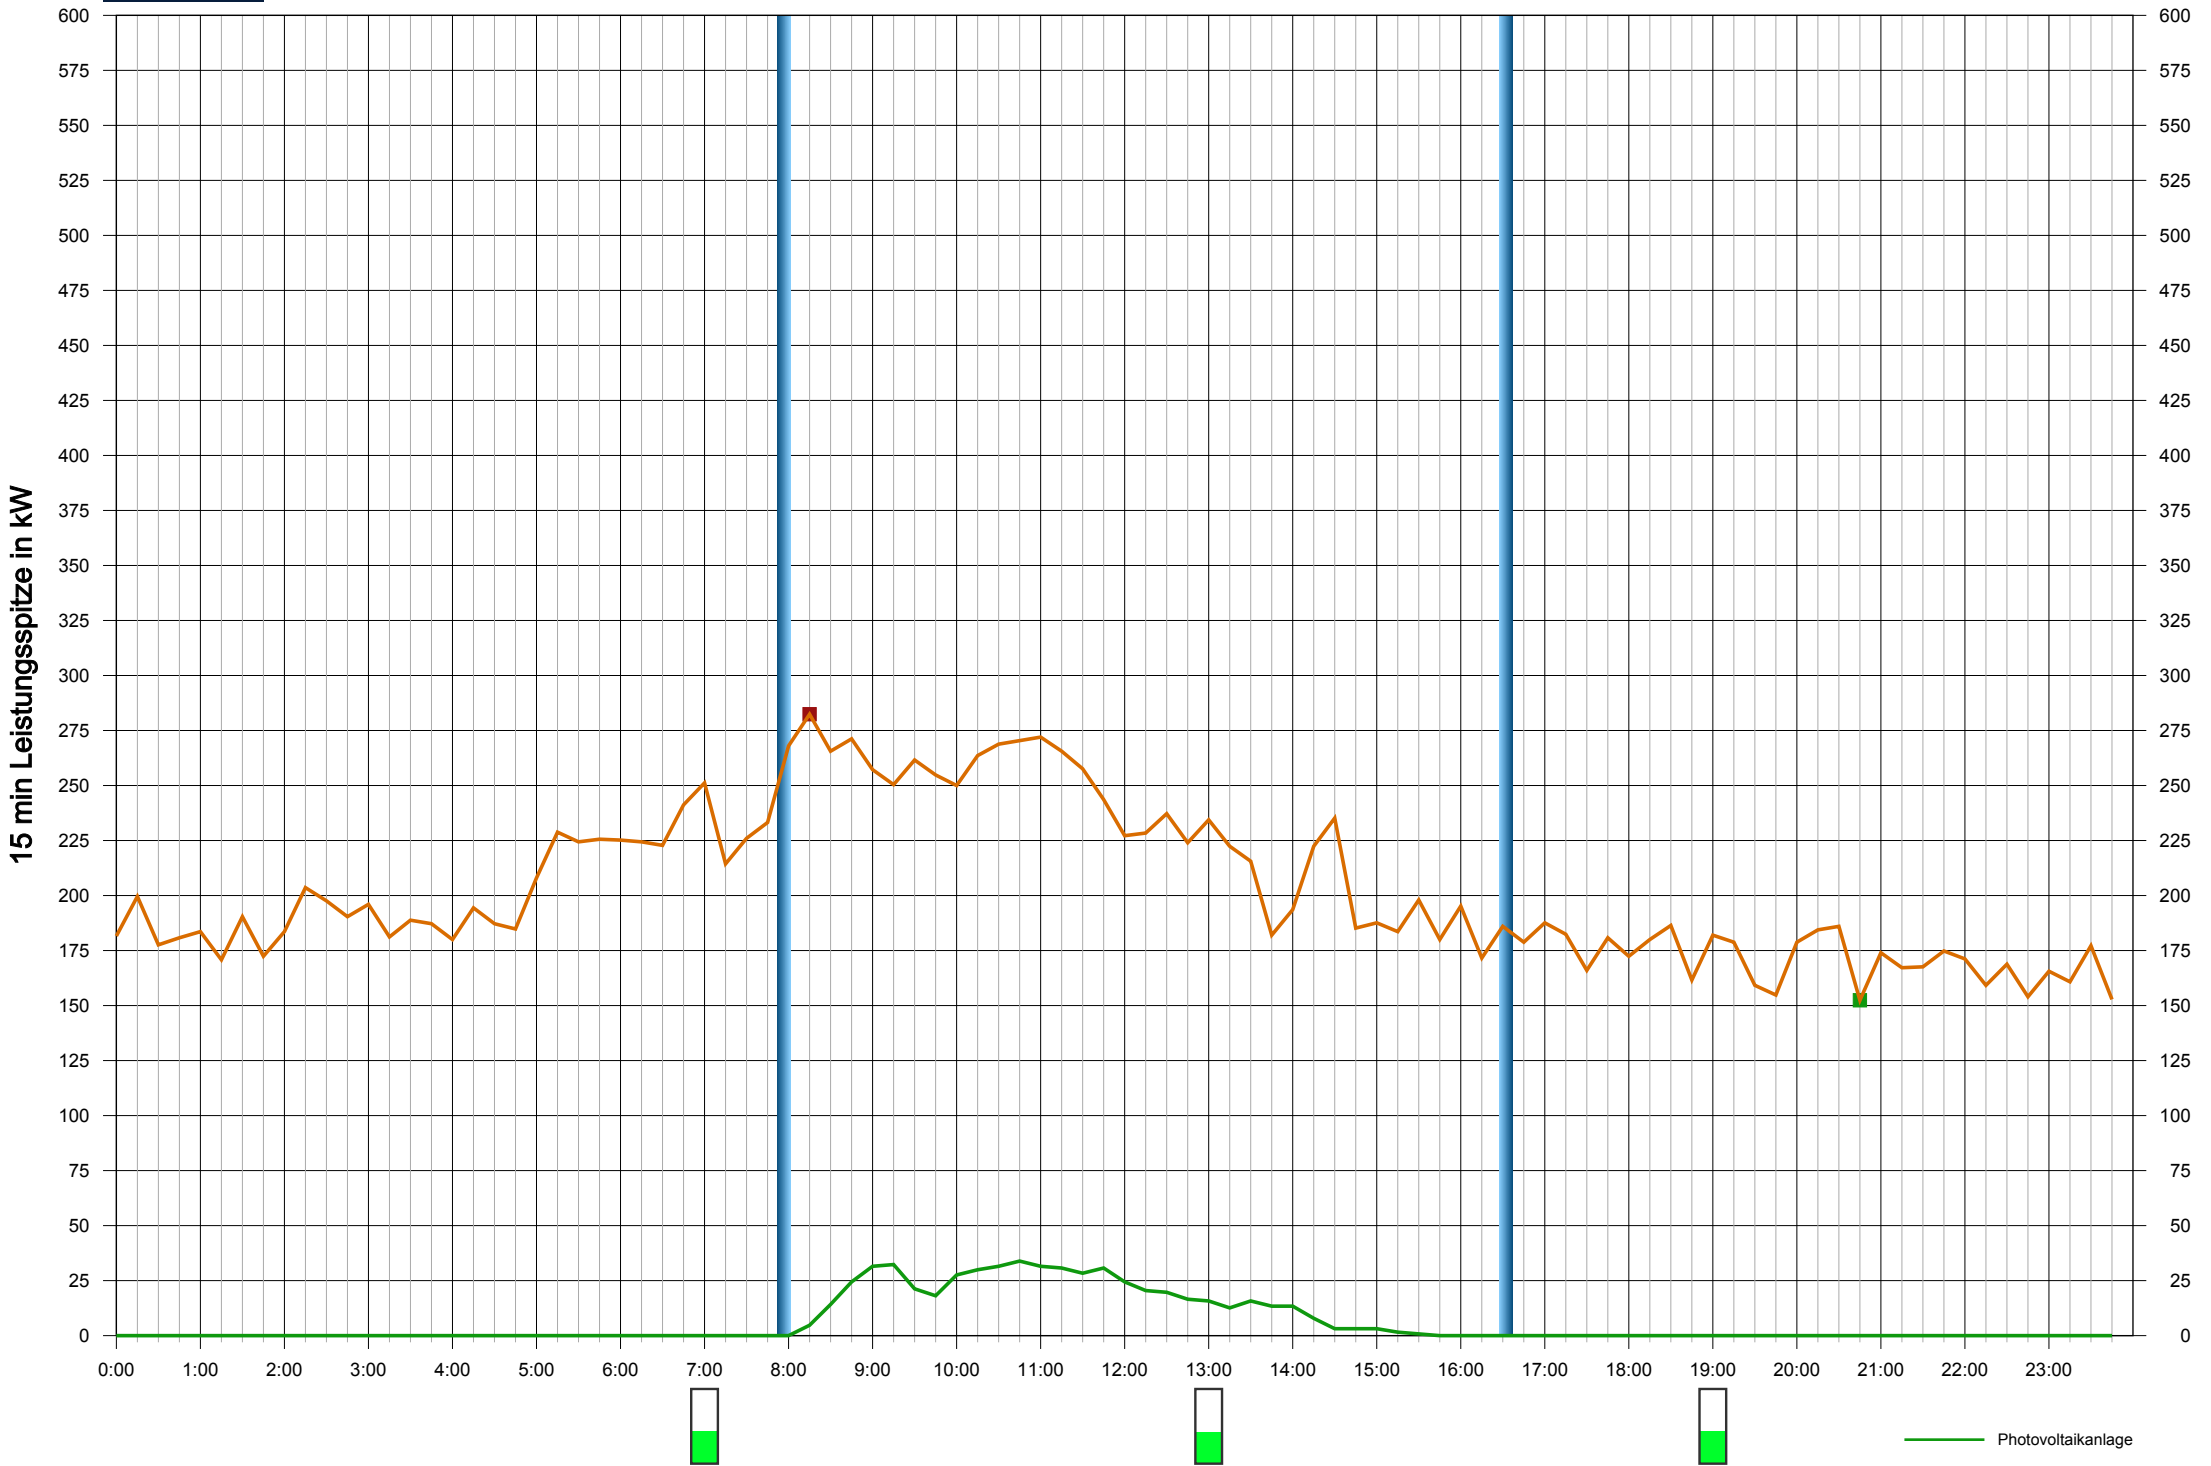

# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe So. 8.1.2012 (KW 1)


Tagesminimum: 141,2 kW, Tagesmittelwert: 168,5 kW, Tagesmaximum: 217,6 kW, Tagesbedarf: 4.045 kWh (566 €)

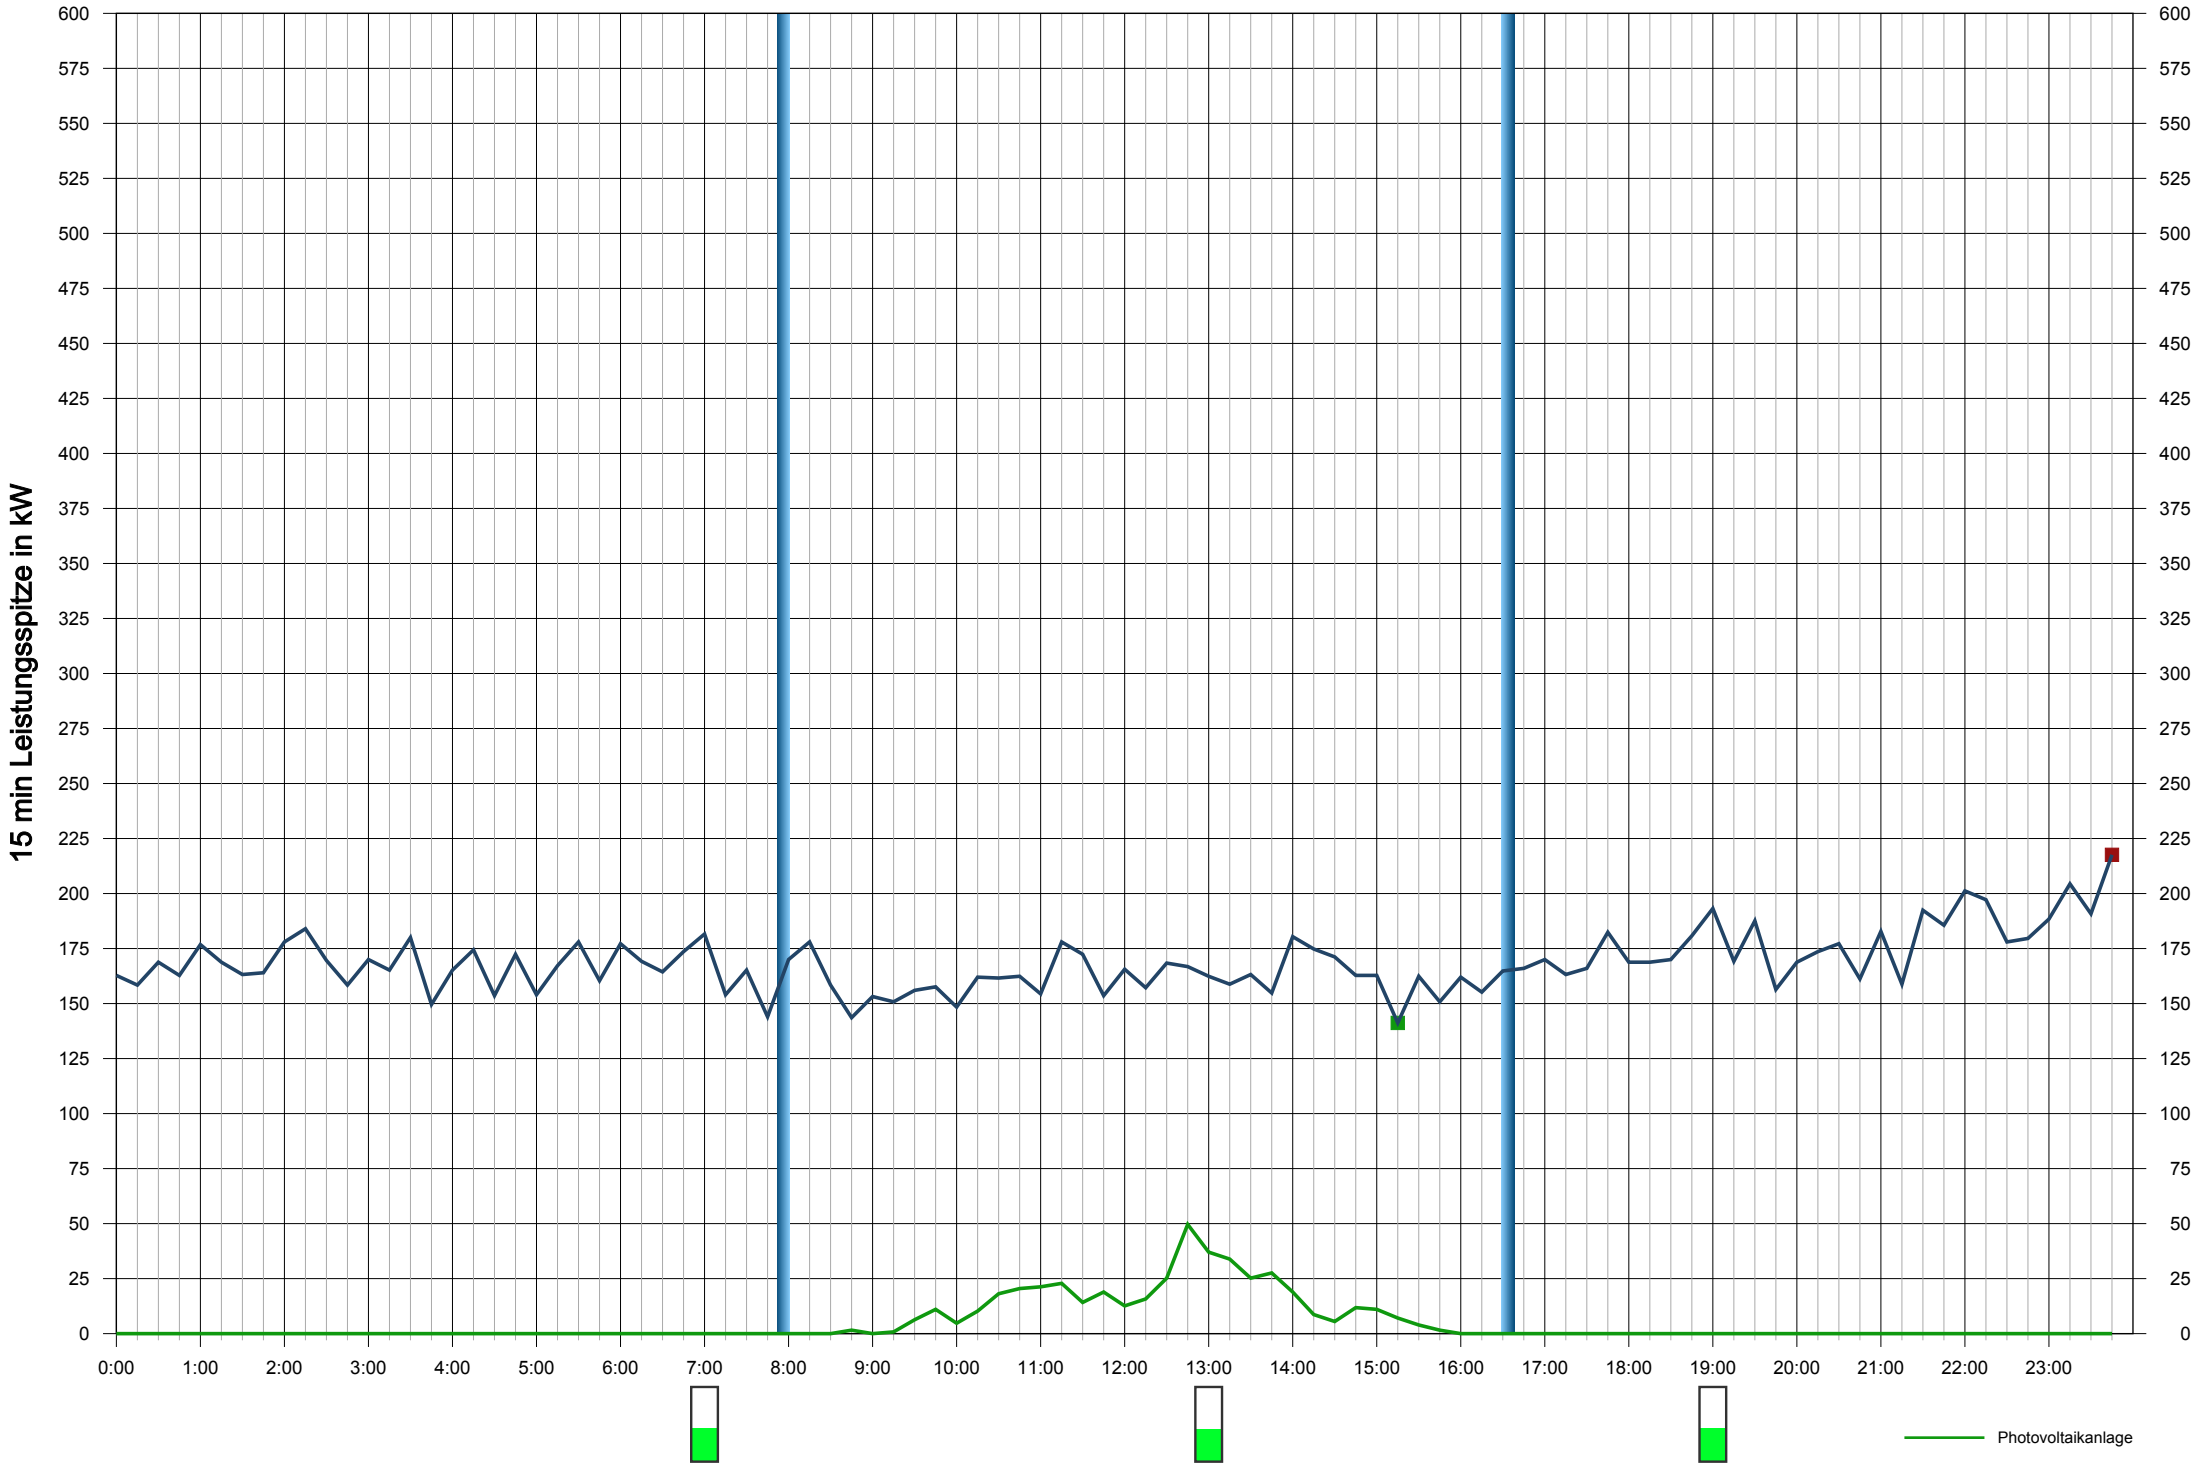




# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mo. 9.1.2012 (KW 2)

Tagesminimum: 234,8 kW, Tagesmittelwert: 346,1 kW, Tagesmaximum: 487,2 kW, Tagesbedarf: 8.307 kWh (1.163 €)

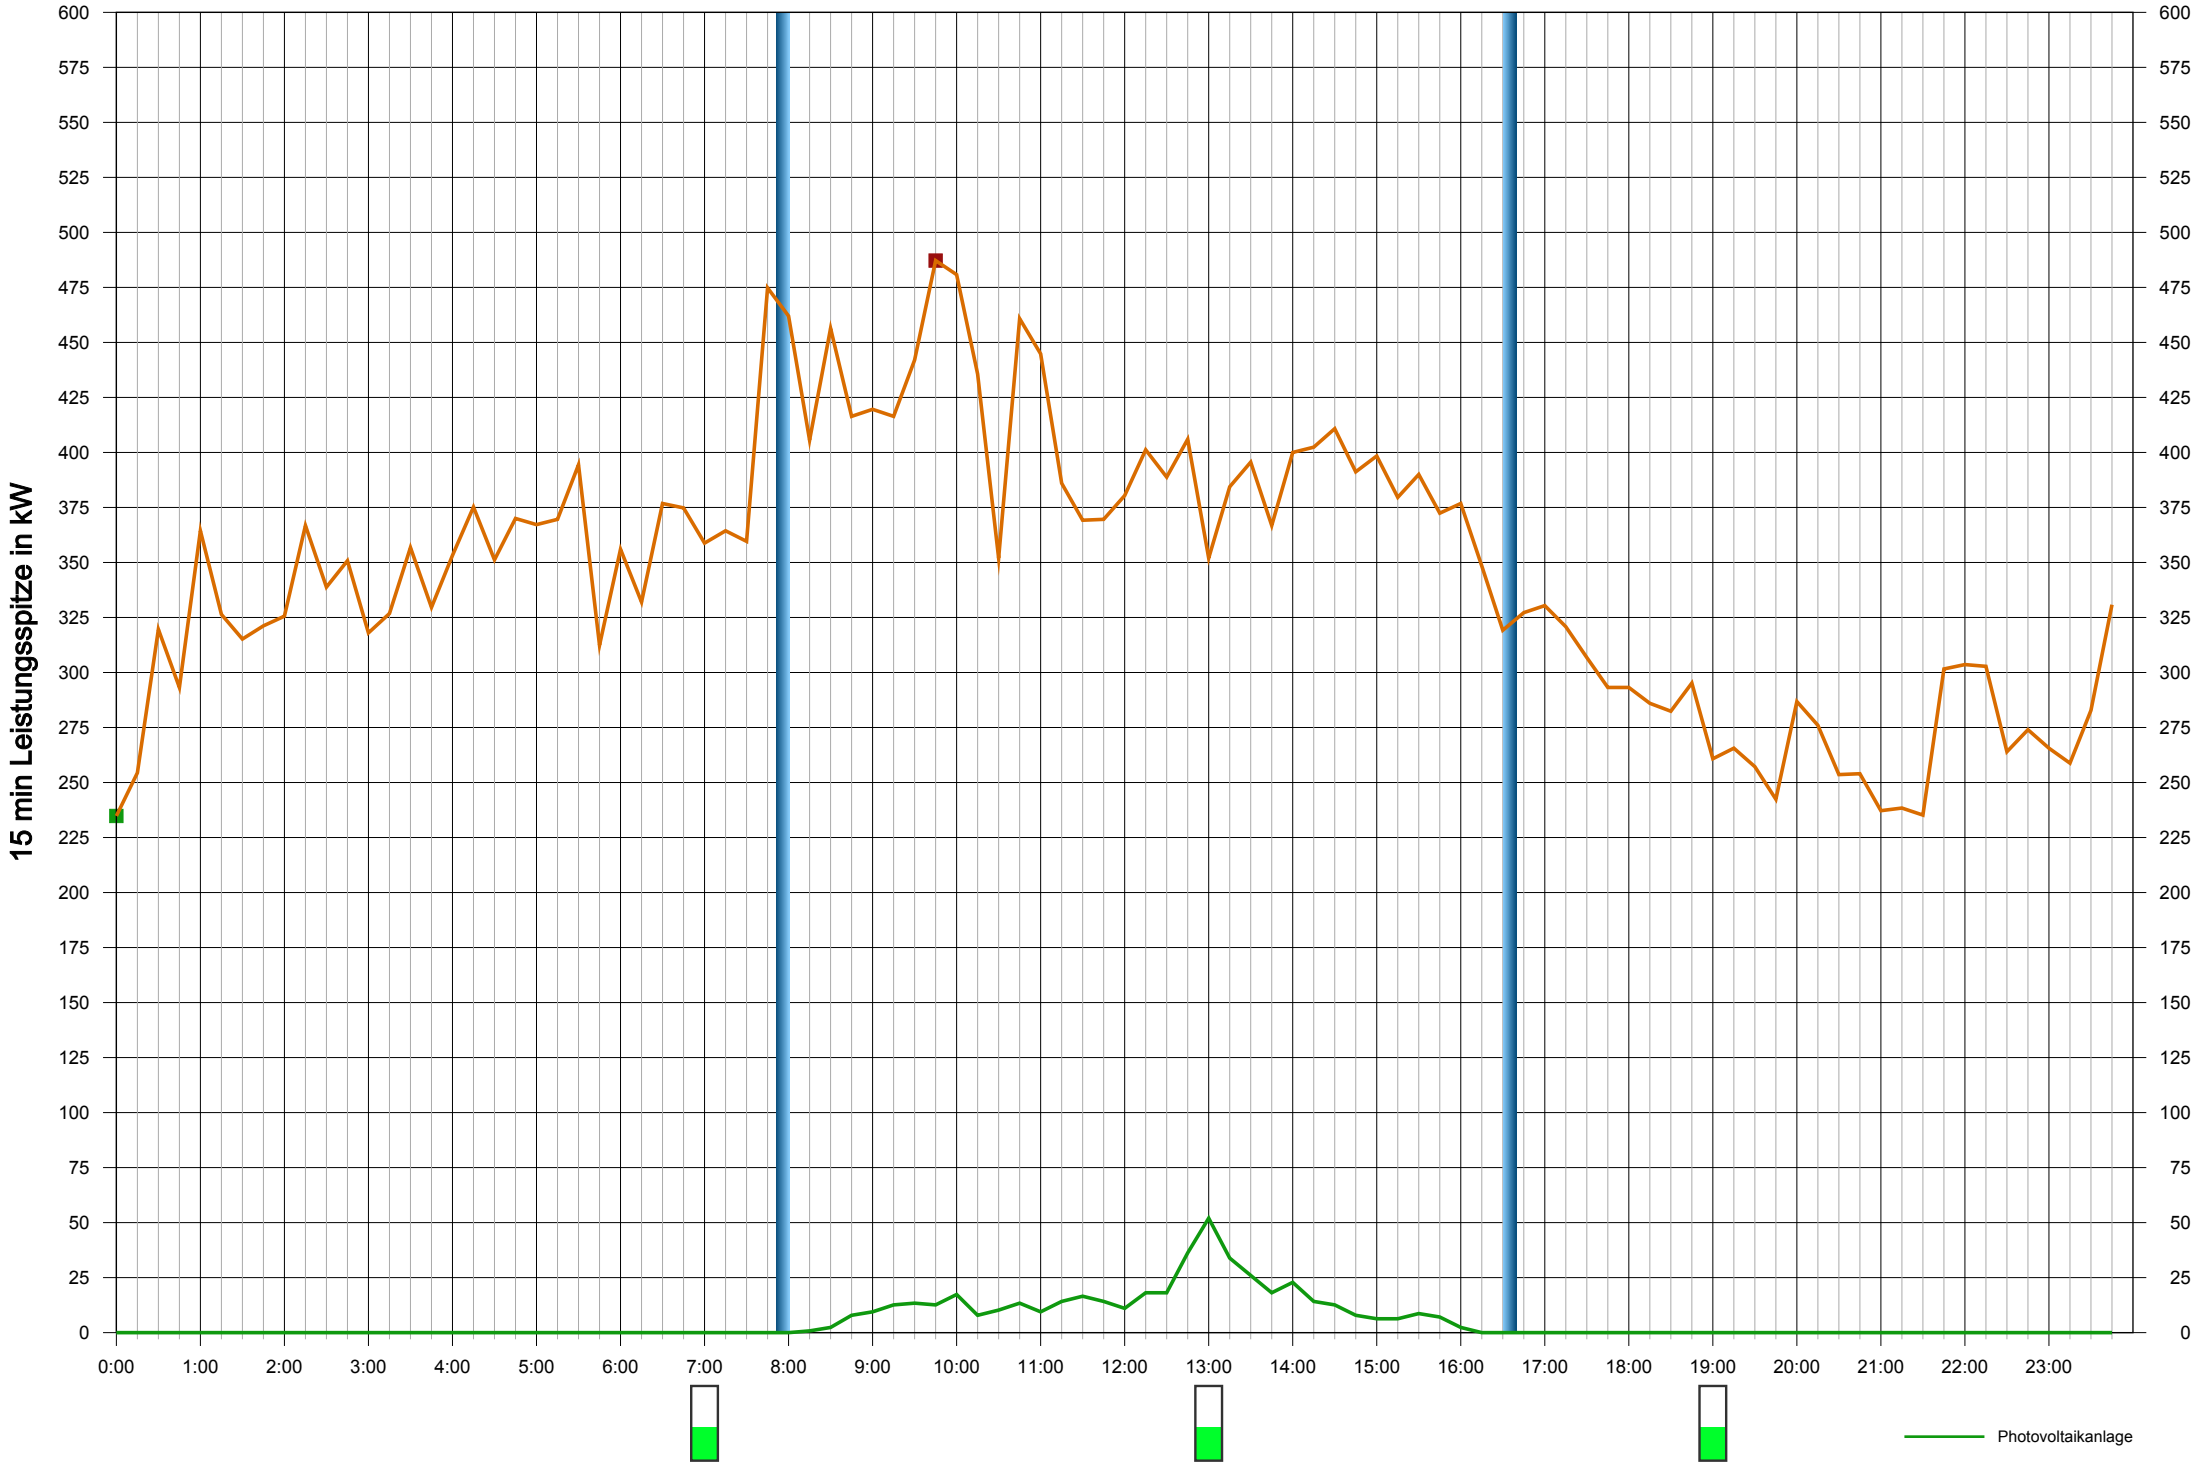


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Di. 10.1.2012 (KW 2)

Tagesminimum: 220,8 kW, Tagesmittelwert: 361,3 kW, Tagesmaximum: 510,4 kW, Tagesbedarf: 8.670 kWh (1.214 €)

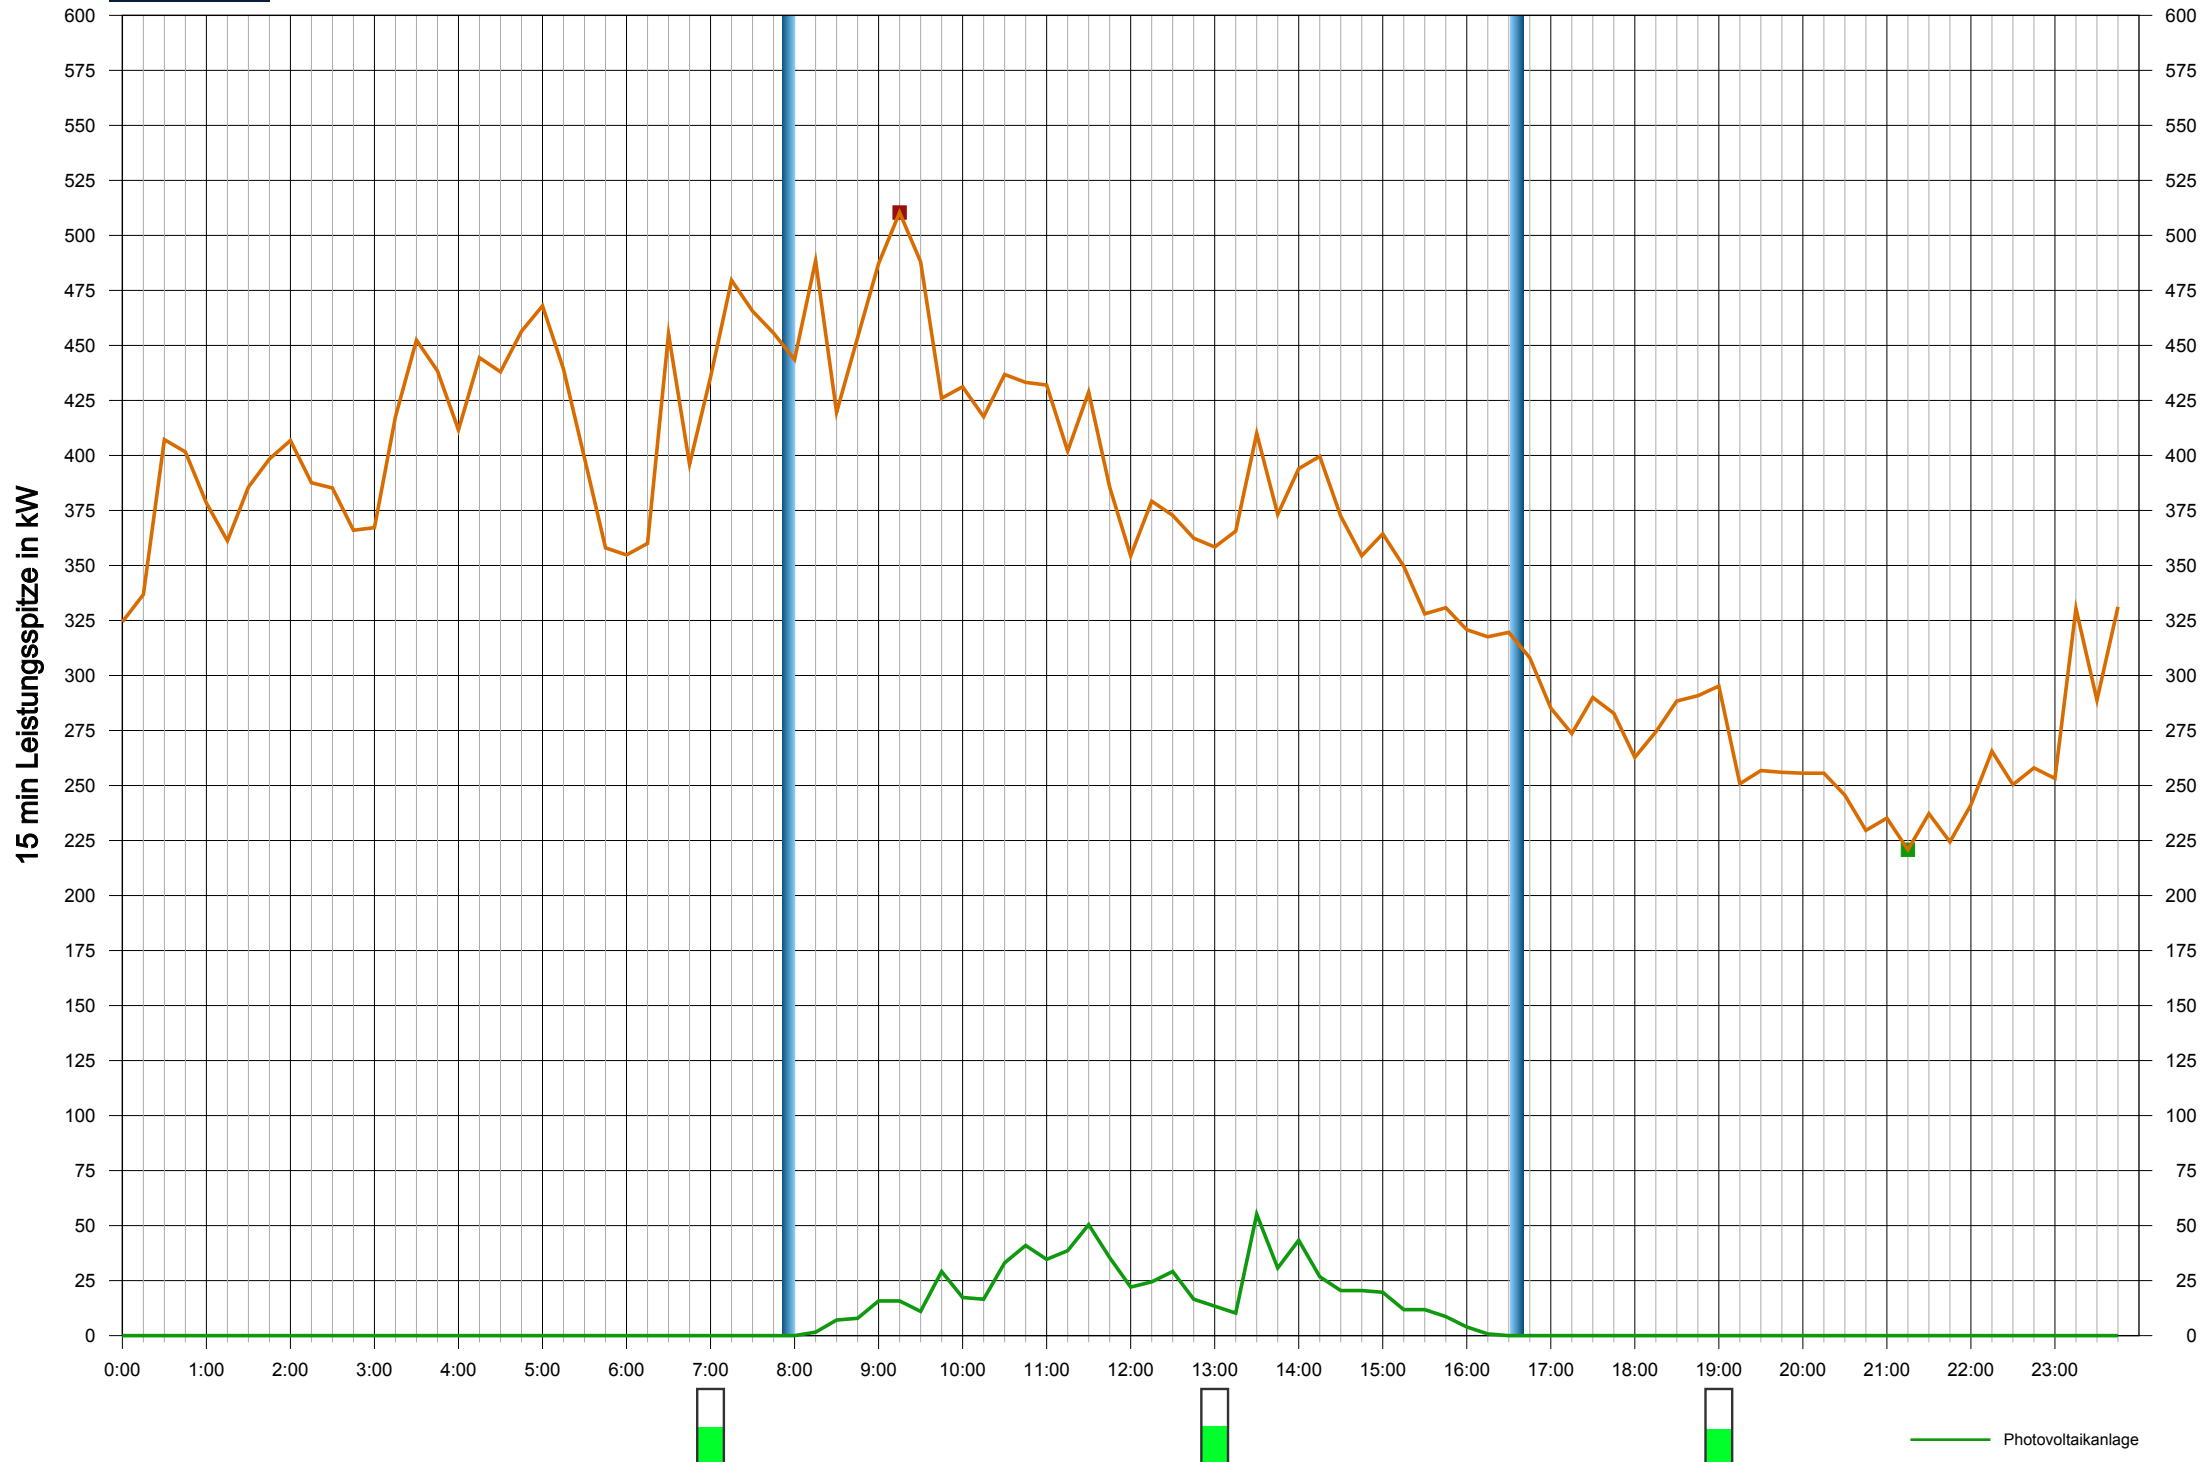


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 11.1.2012 (KW 2)

Tagesminimum: 189,2 kW, Tagesmittelwert: 329,8 kW, Tagesmaximum: 452,0 kW, Tagesbedarf: 7.916 kWh (1.108 €)

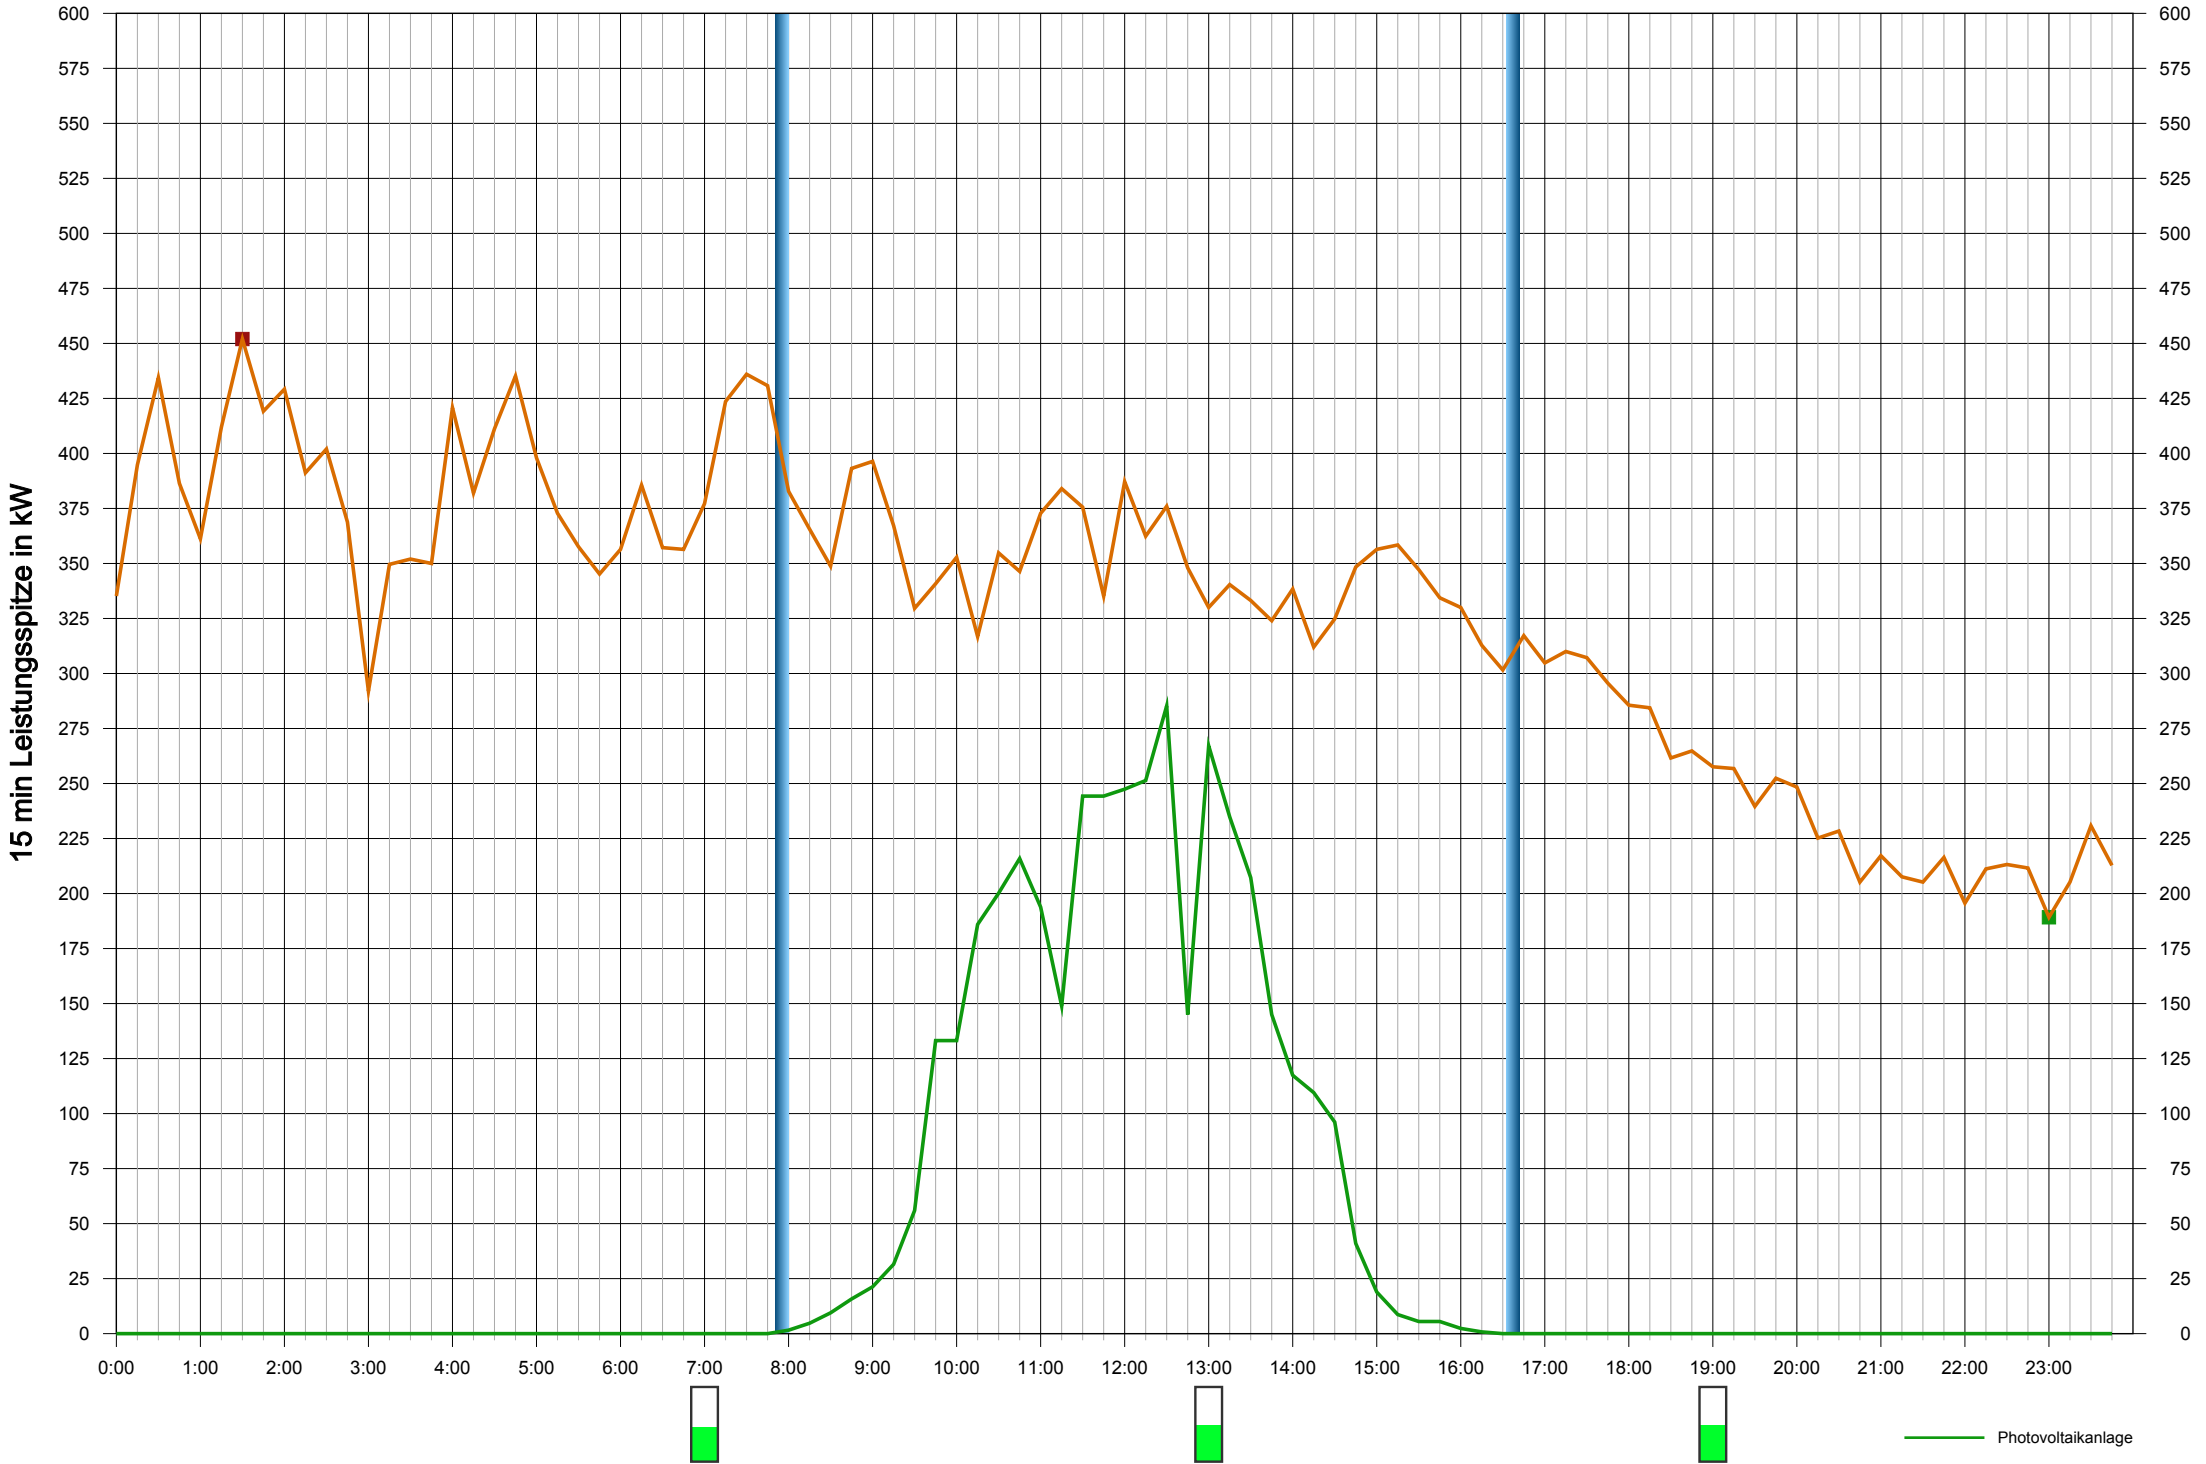

# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Do. 12.1.2012 (KW 2)


Tagesminimum: 243,6 kW, Tagesmittelwert: 360,2 kW, Tagesmaximum: 503,6 kW, Tagesbedarf: 8.645 kWh (1.210 €)

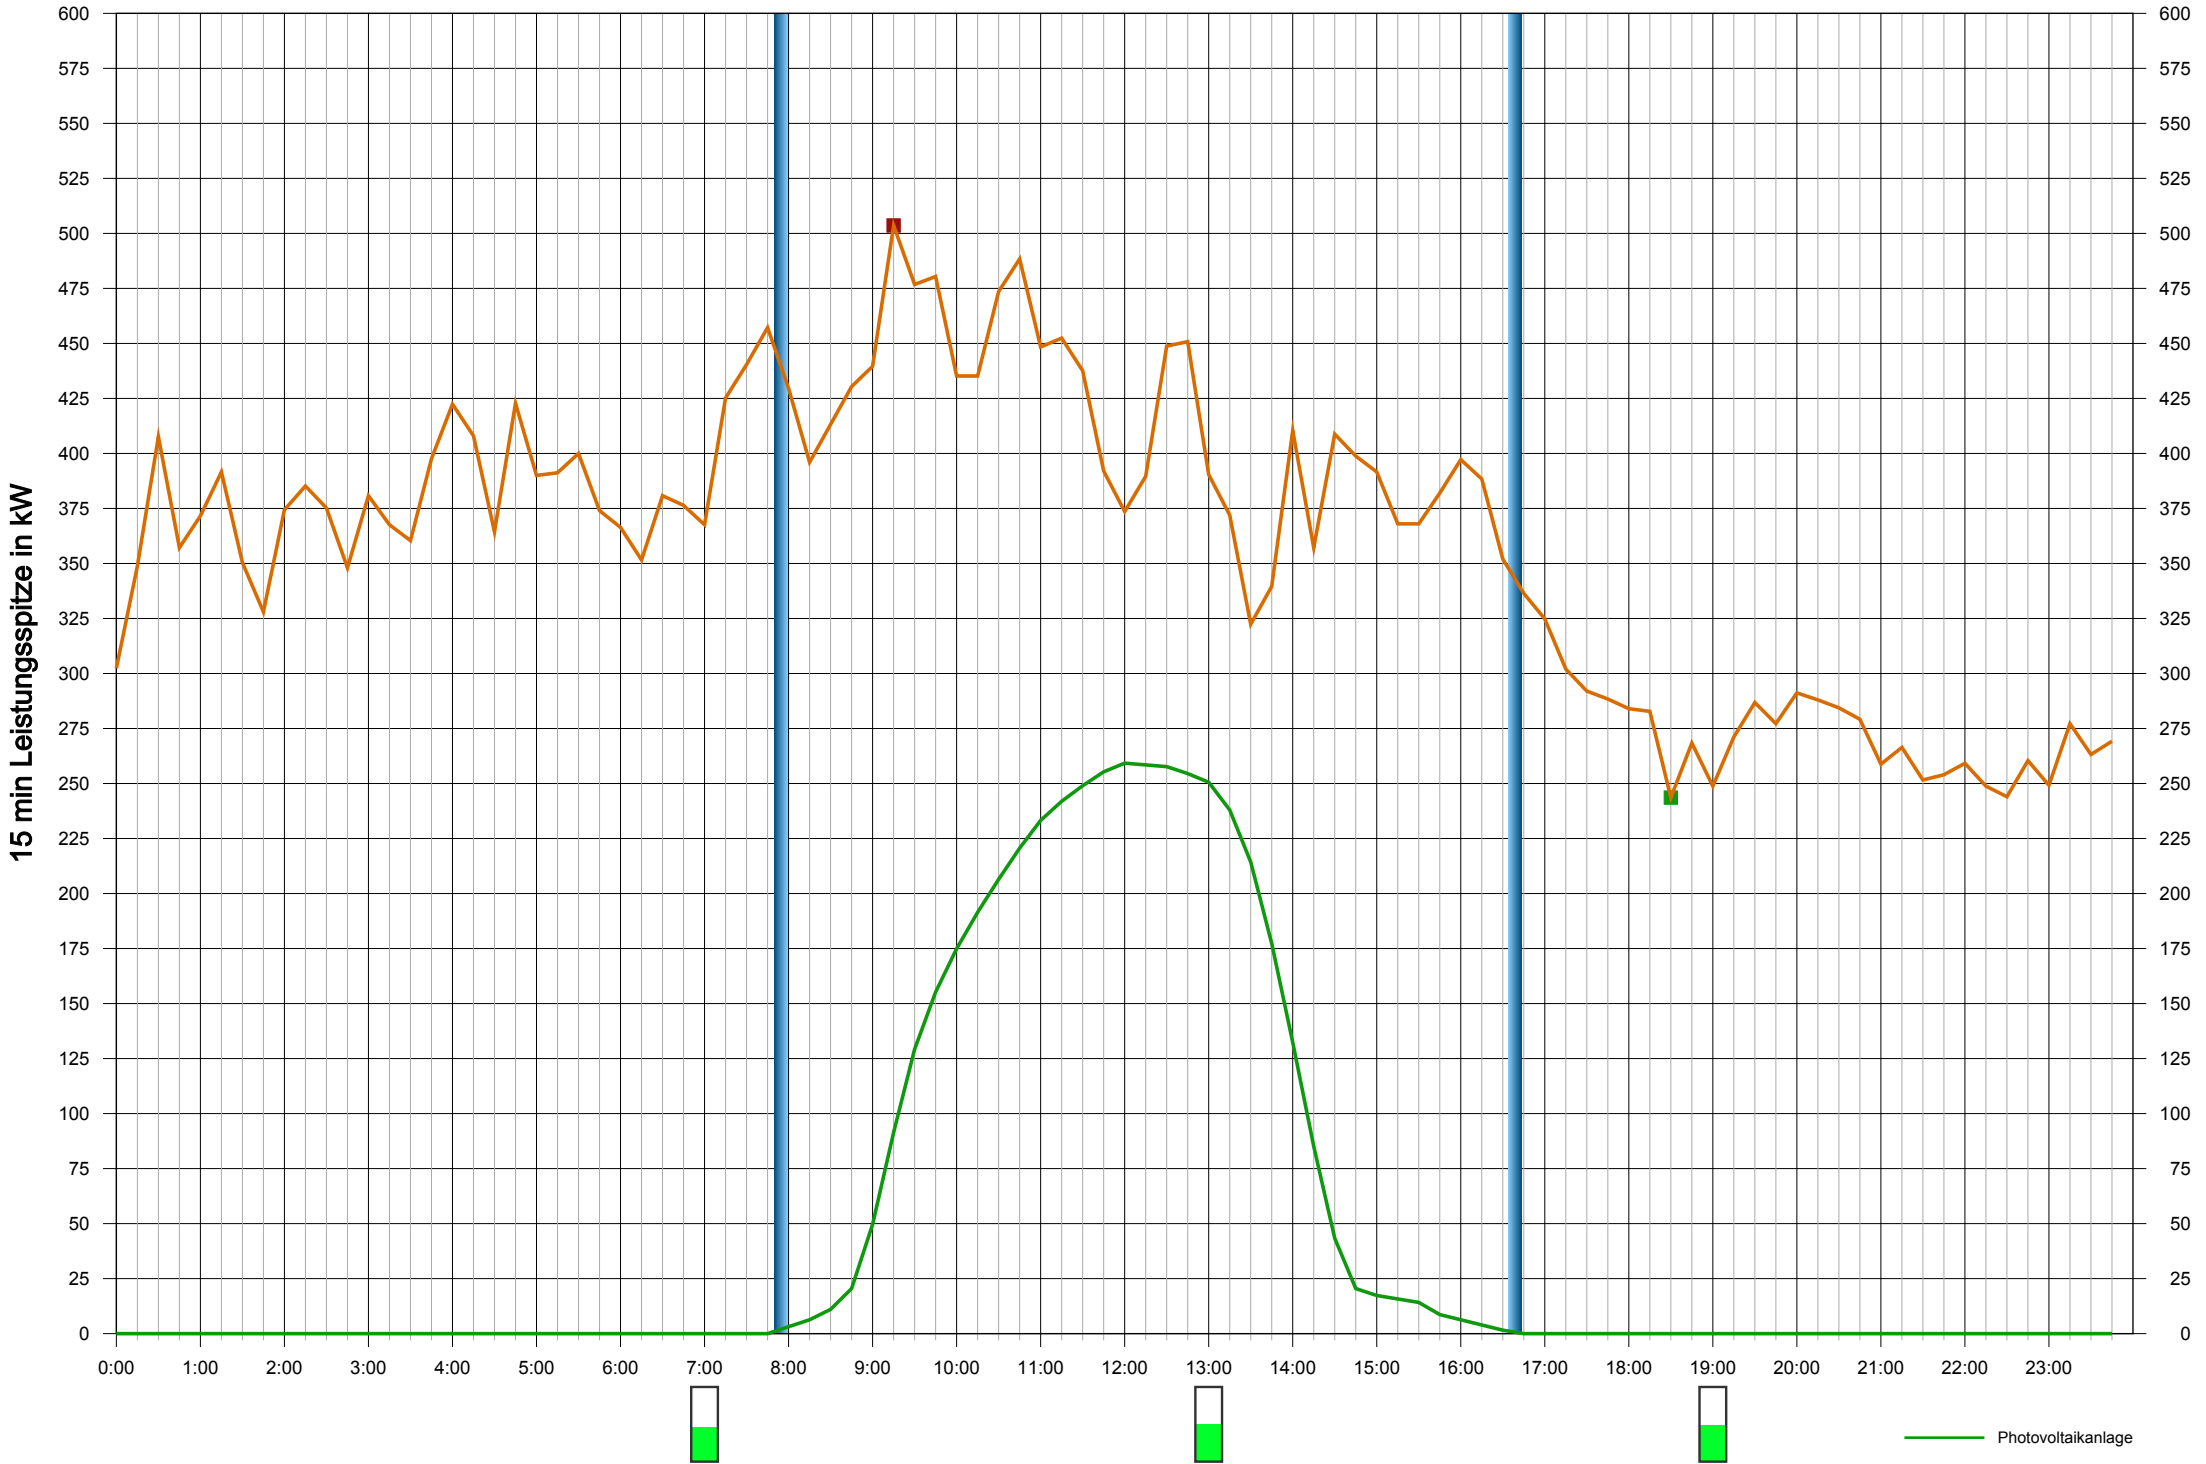



# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Fr. 13.1.2012 (KW 2)

Tagesminimum: 227,2 kW, Tagesmittelwert: 333,6 kW, Tagesmaximum: 436,8 kW, Tagesbedarf: 8.006 kWh (1.121 €)




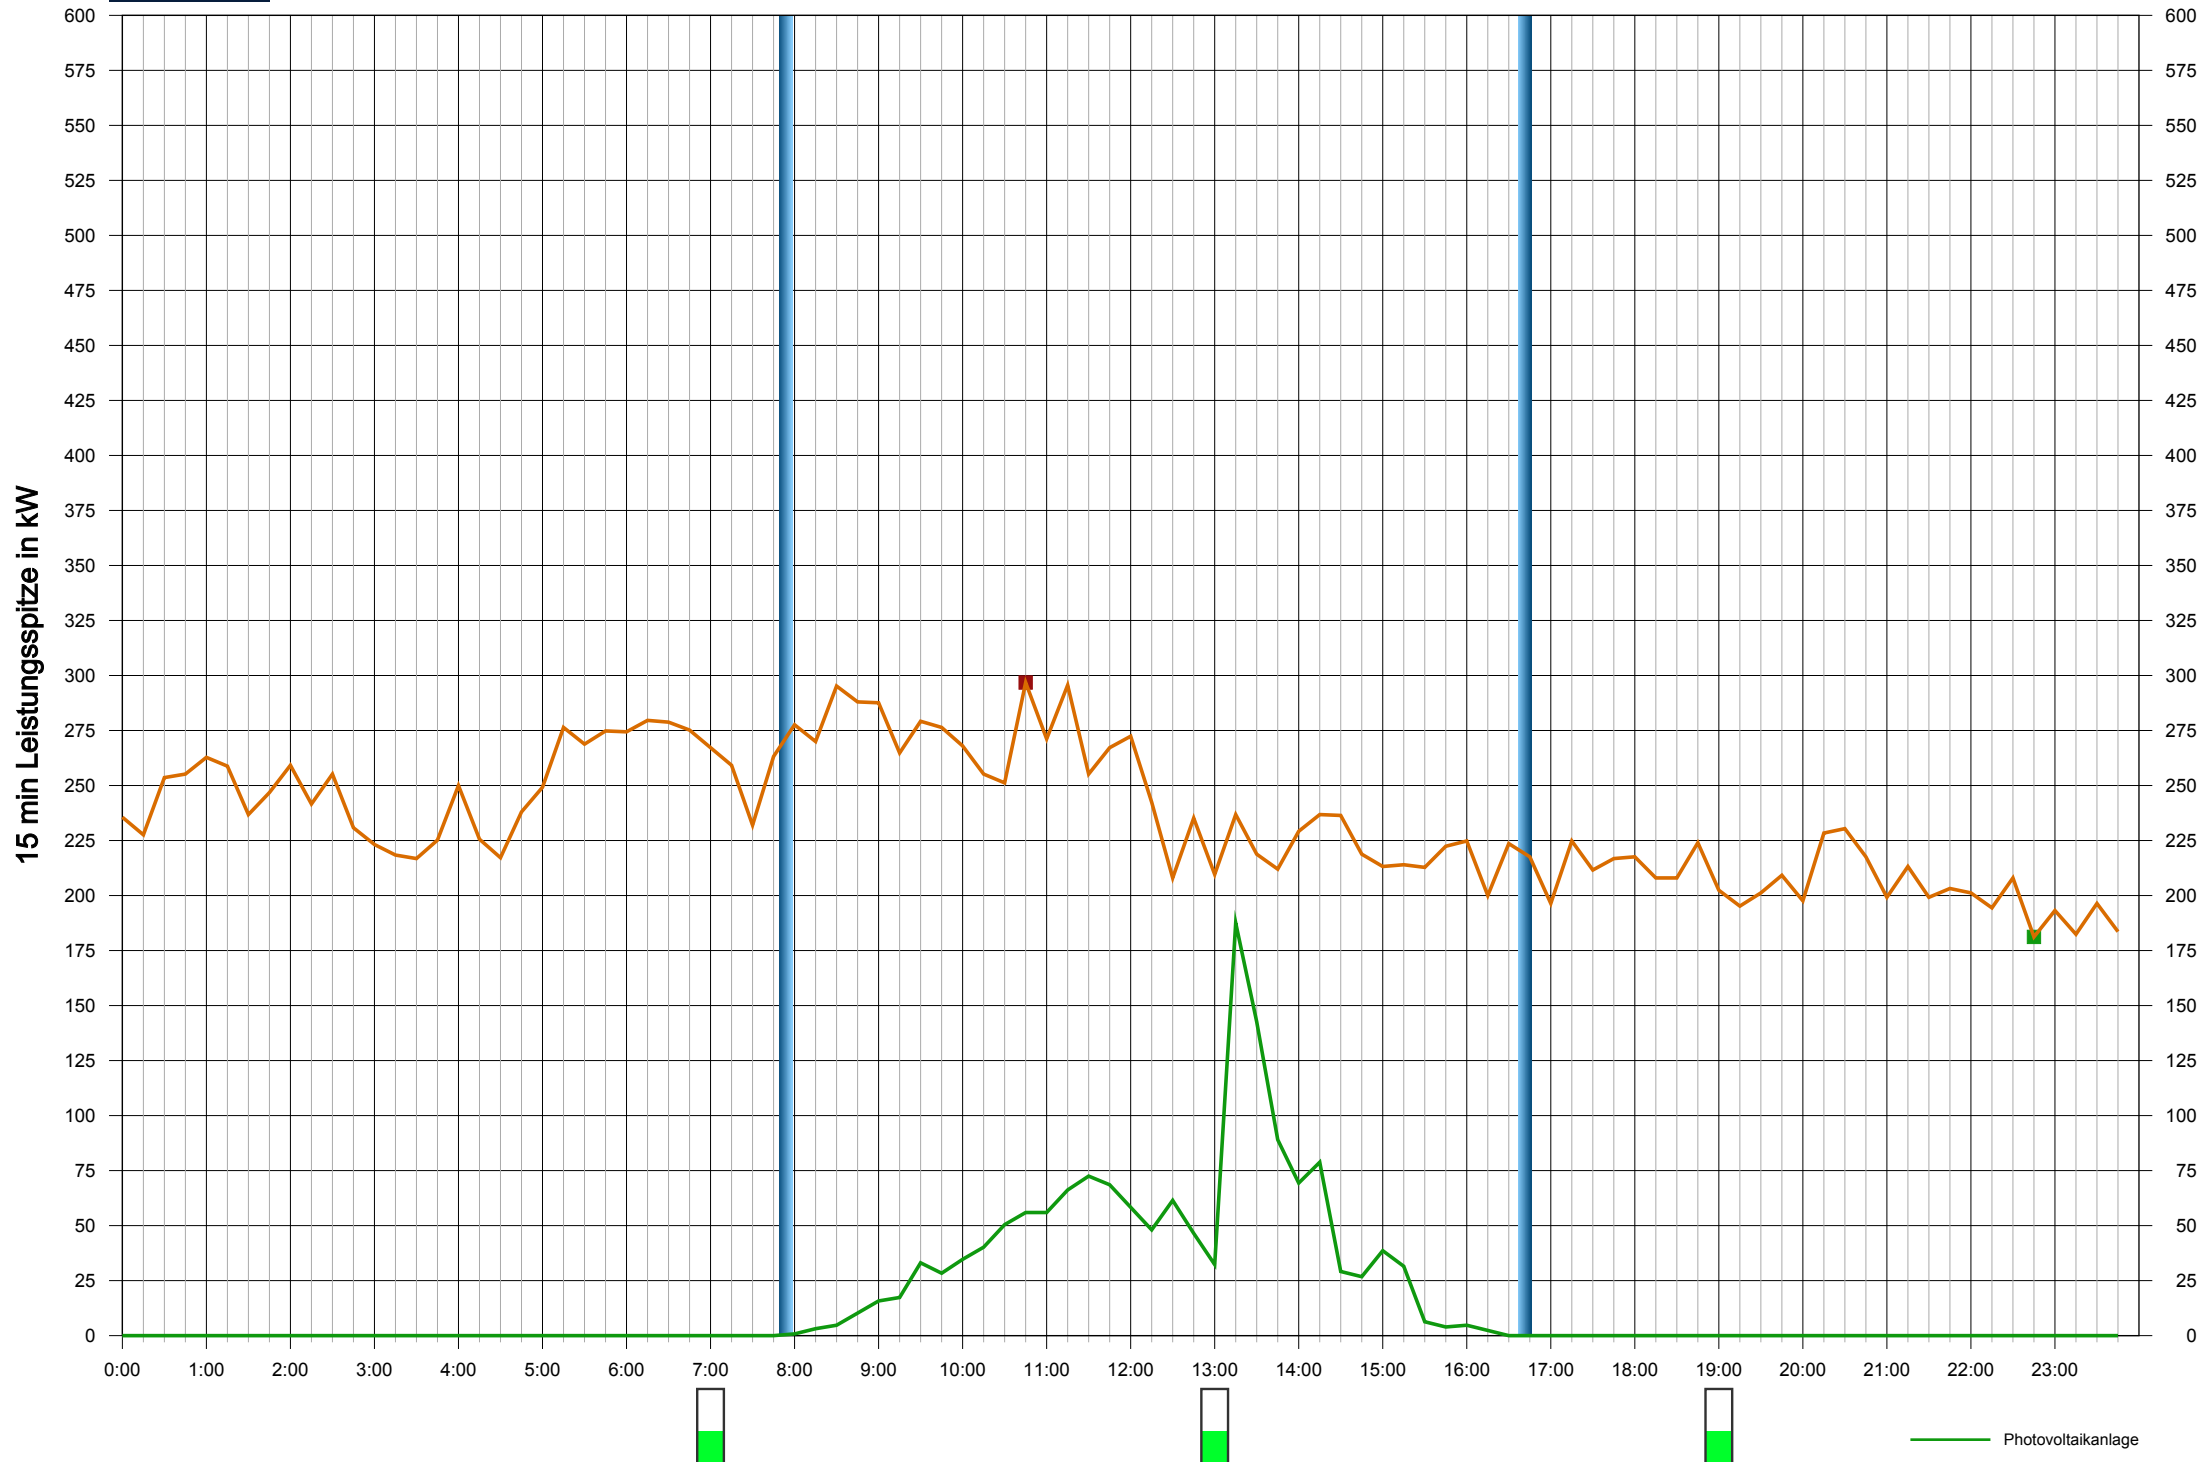


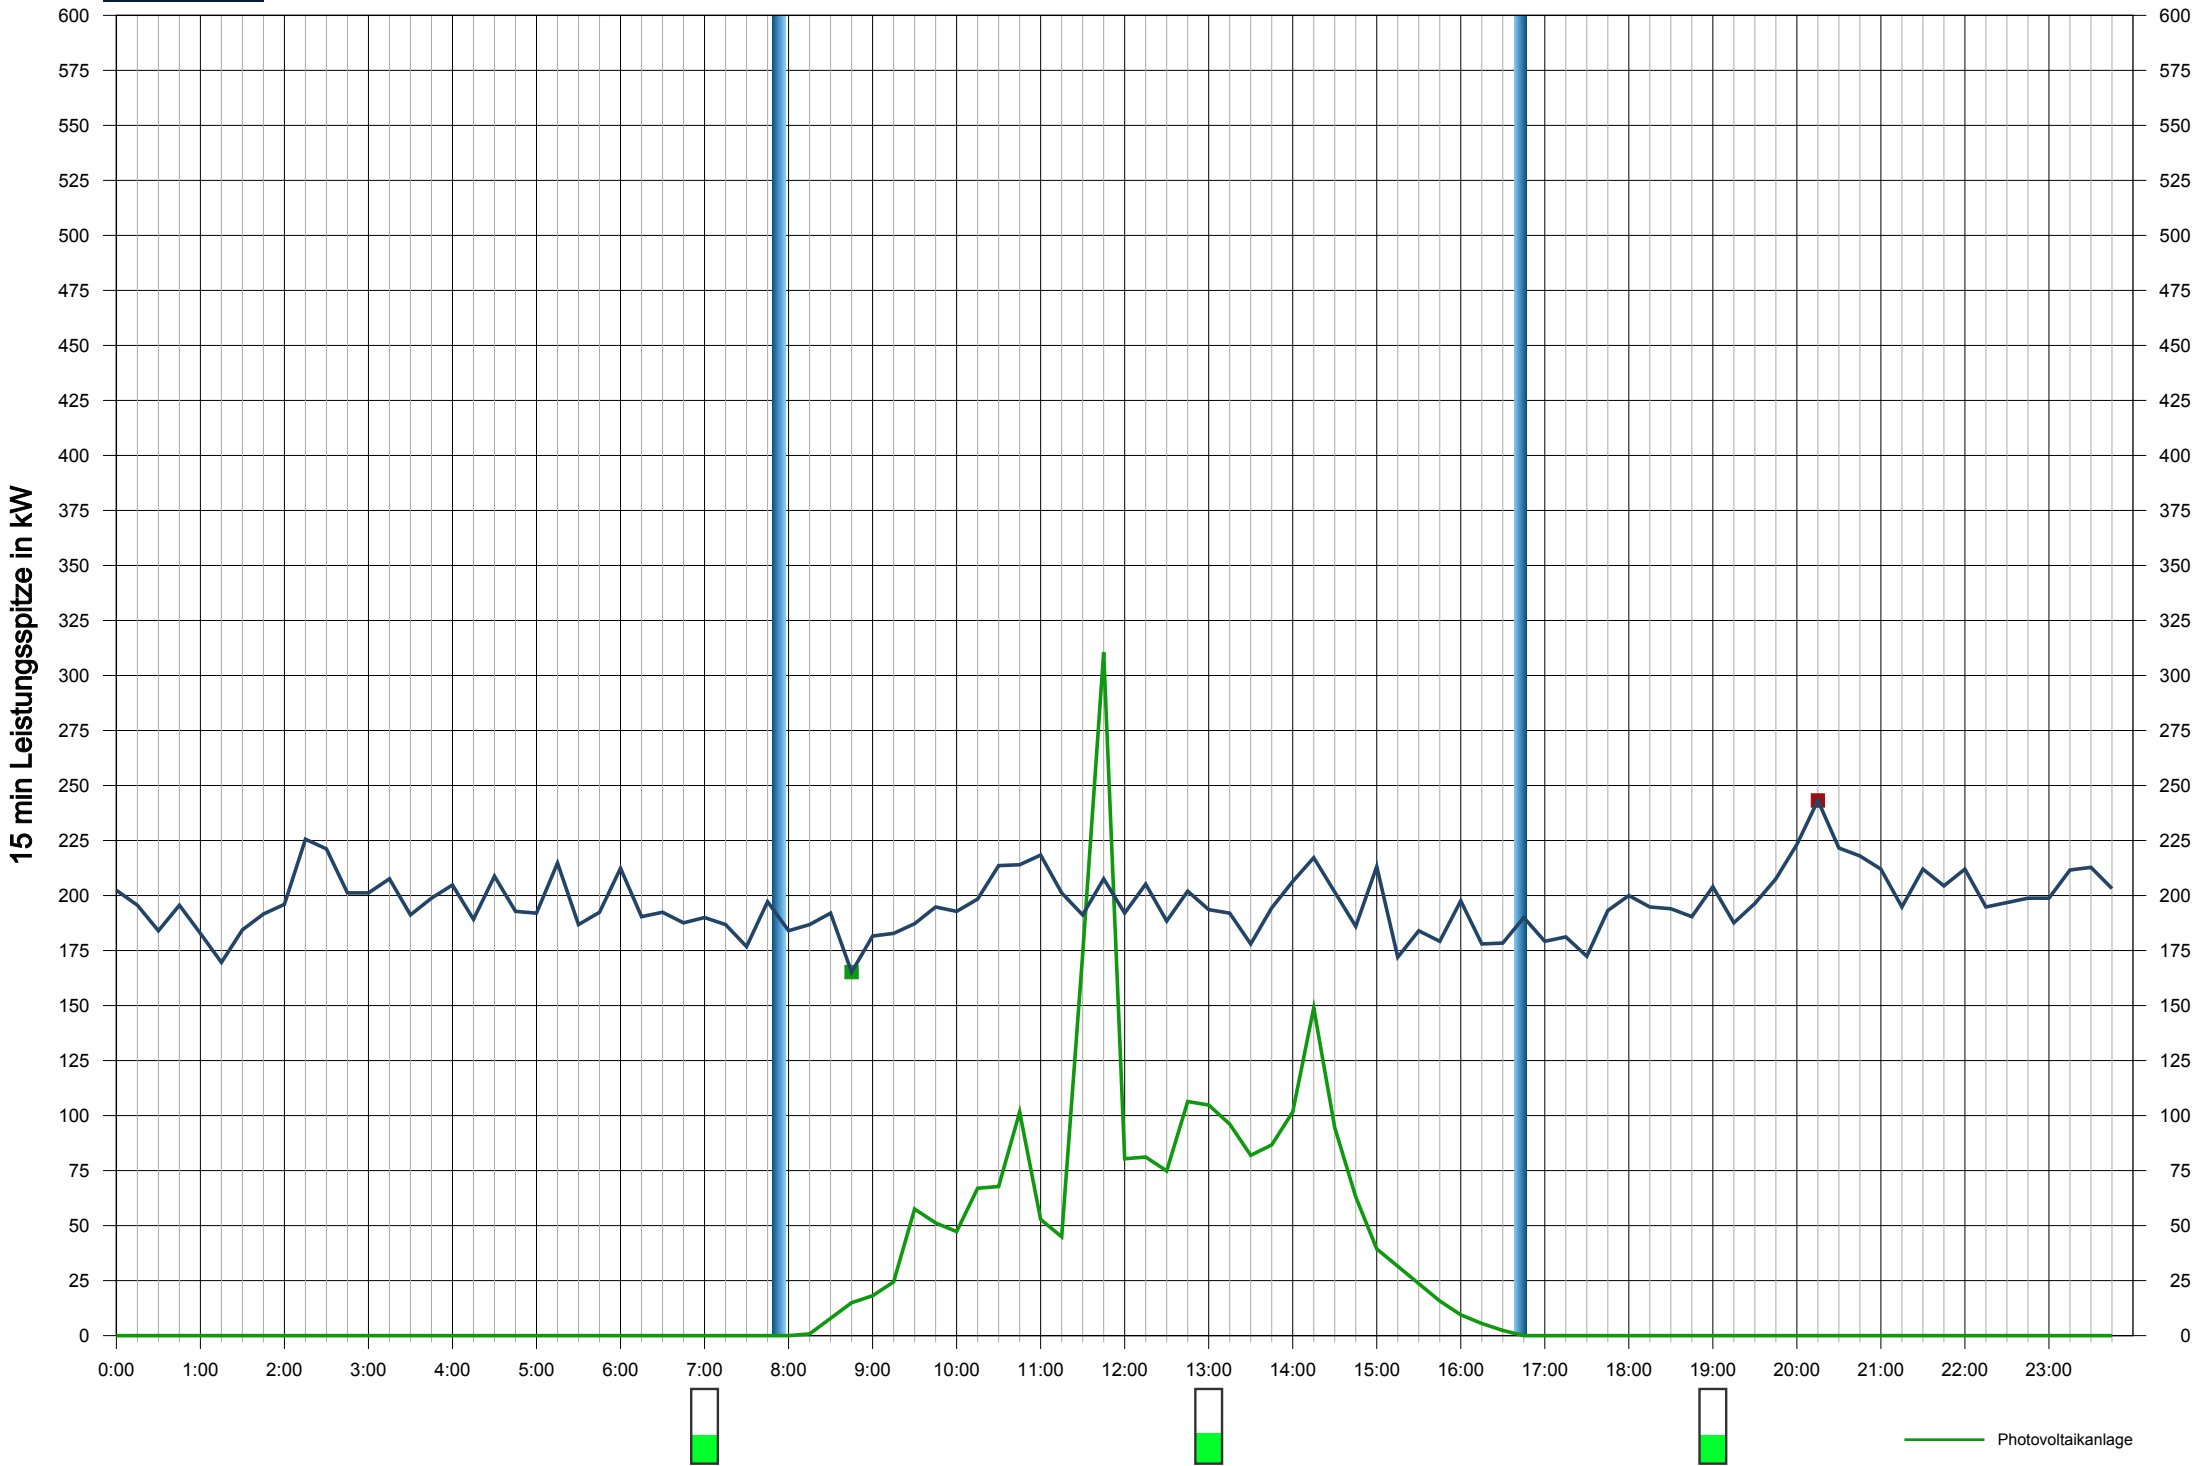

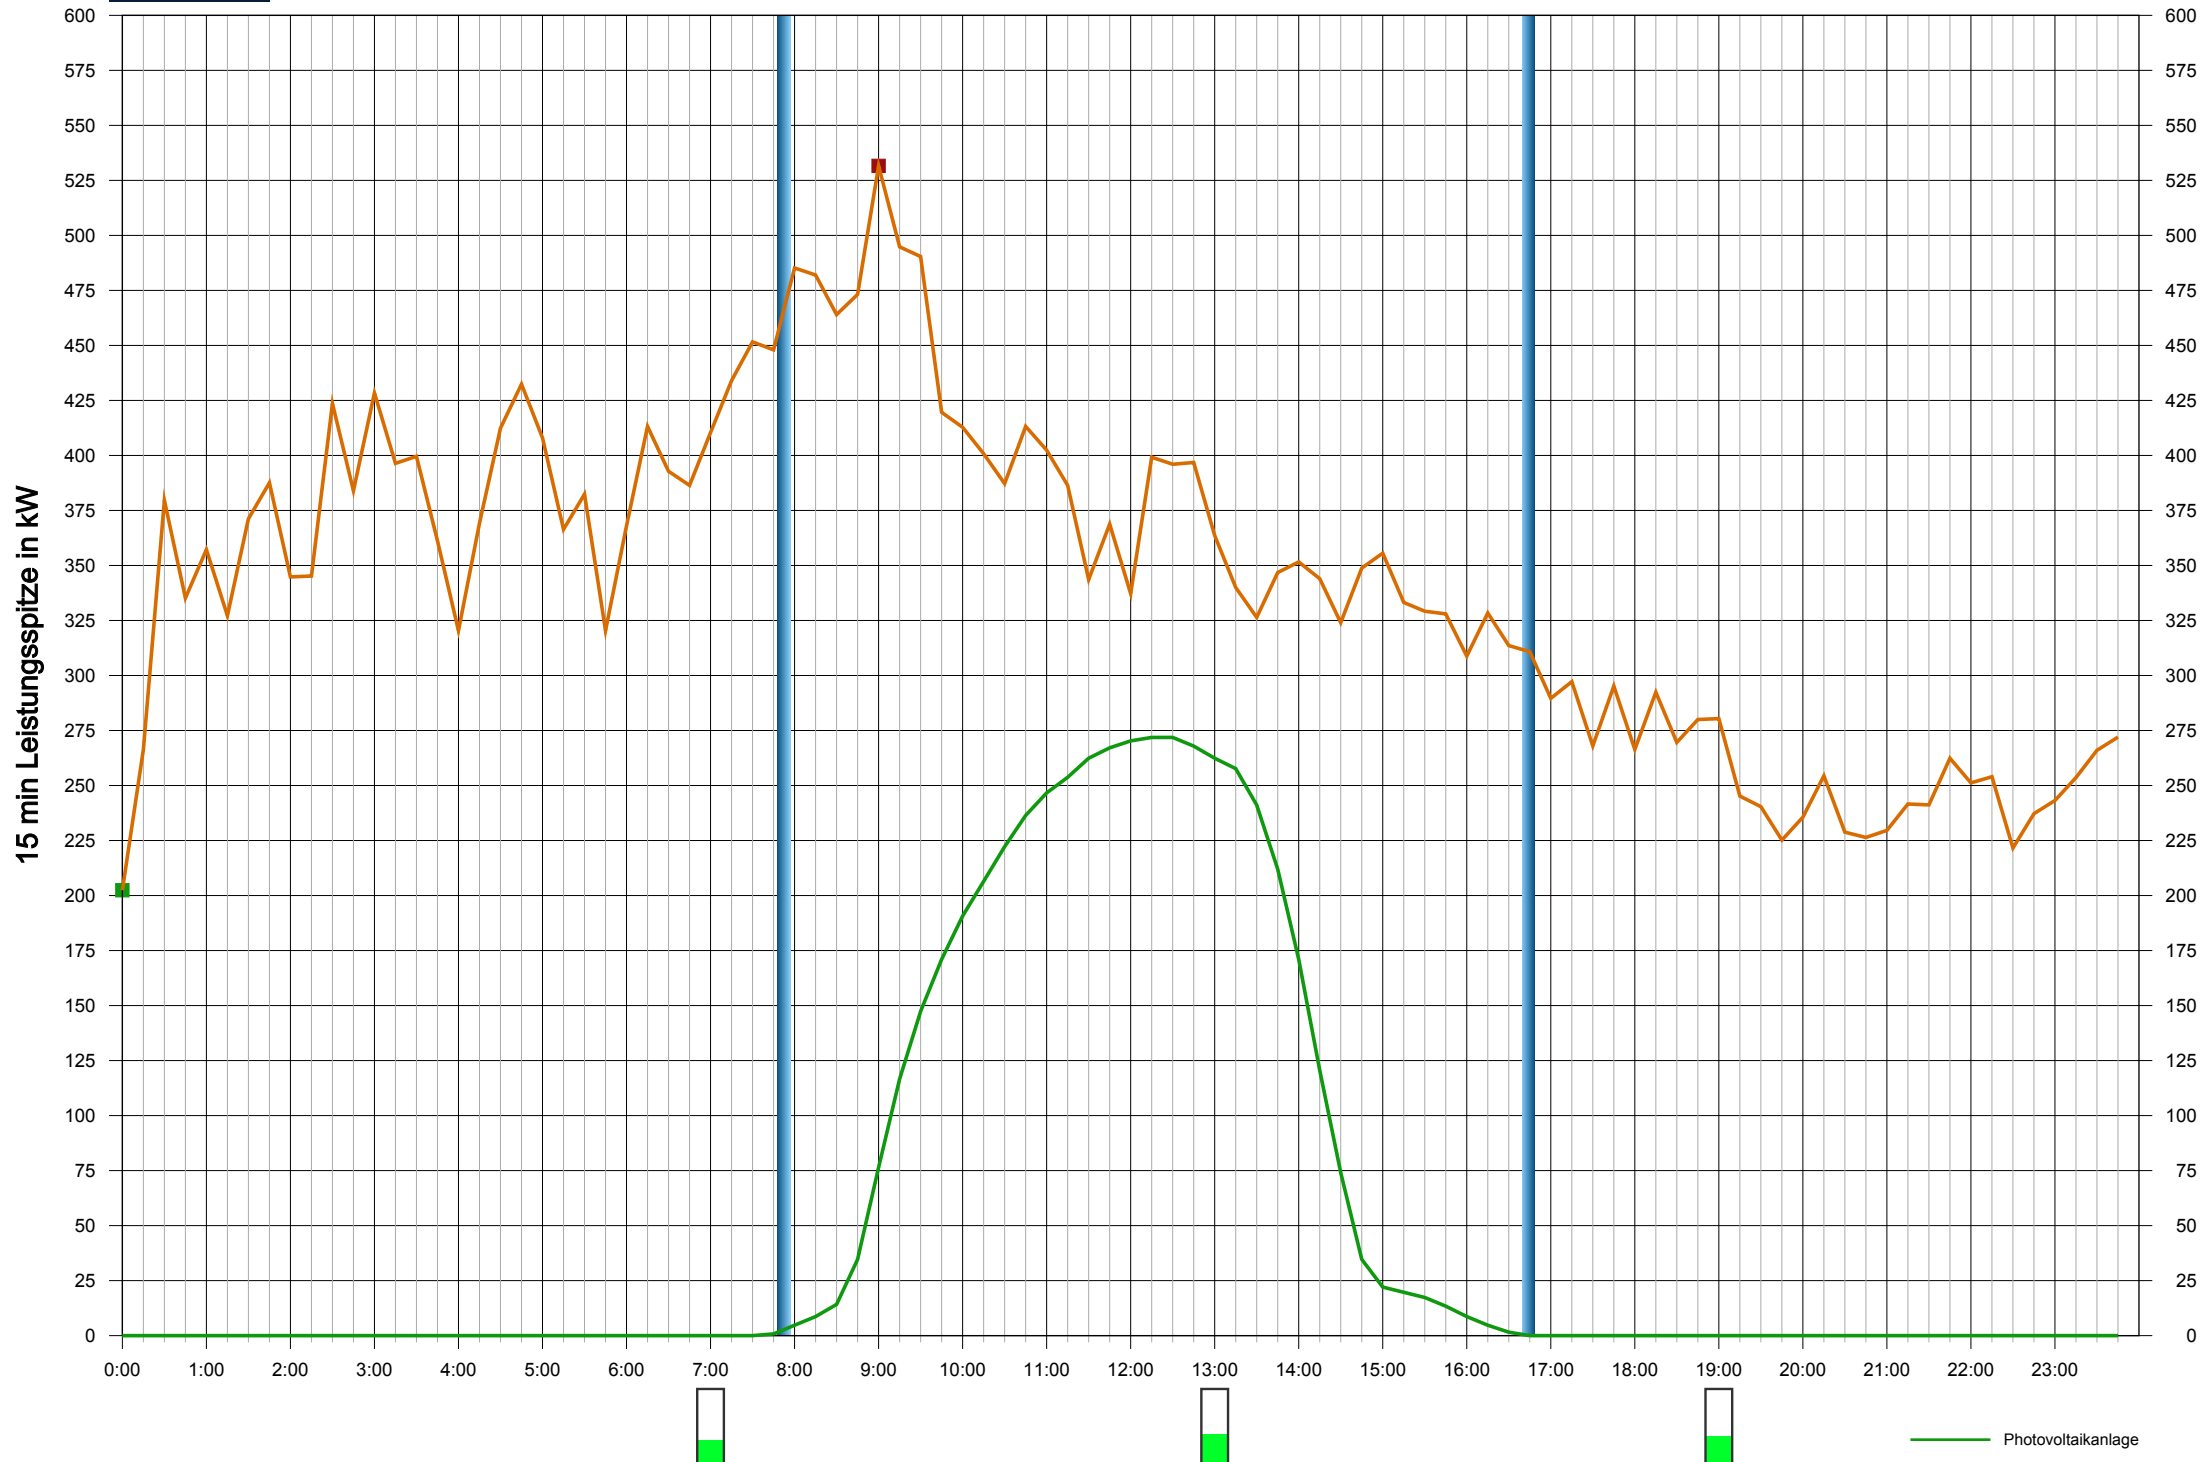




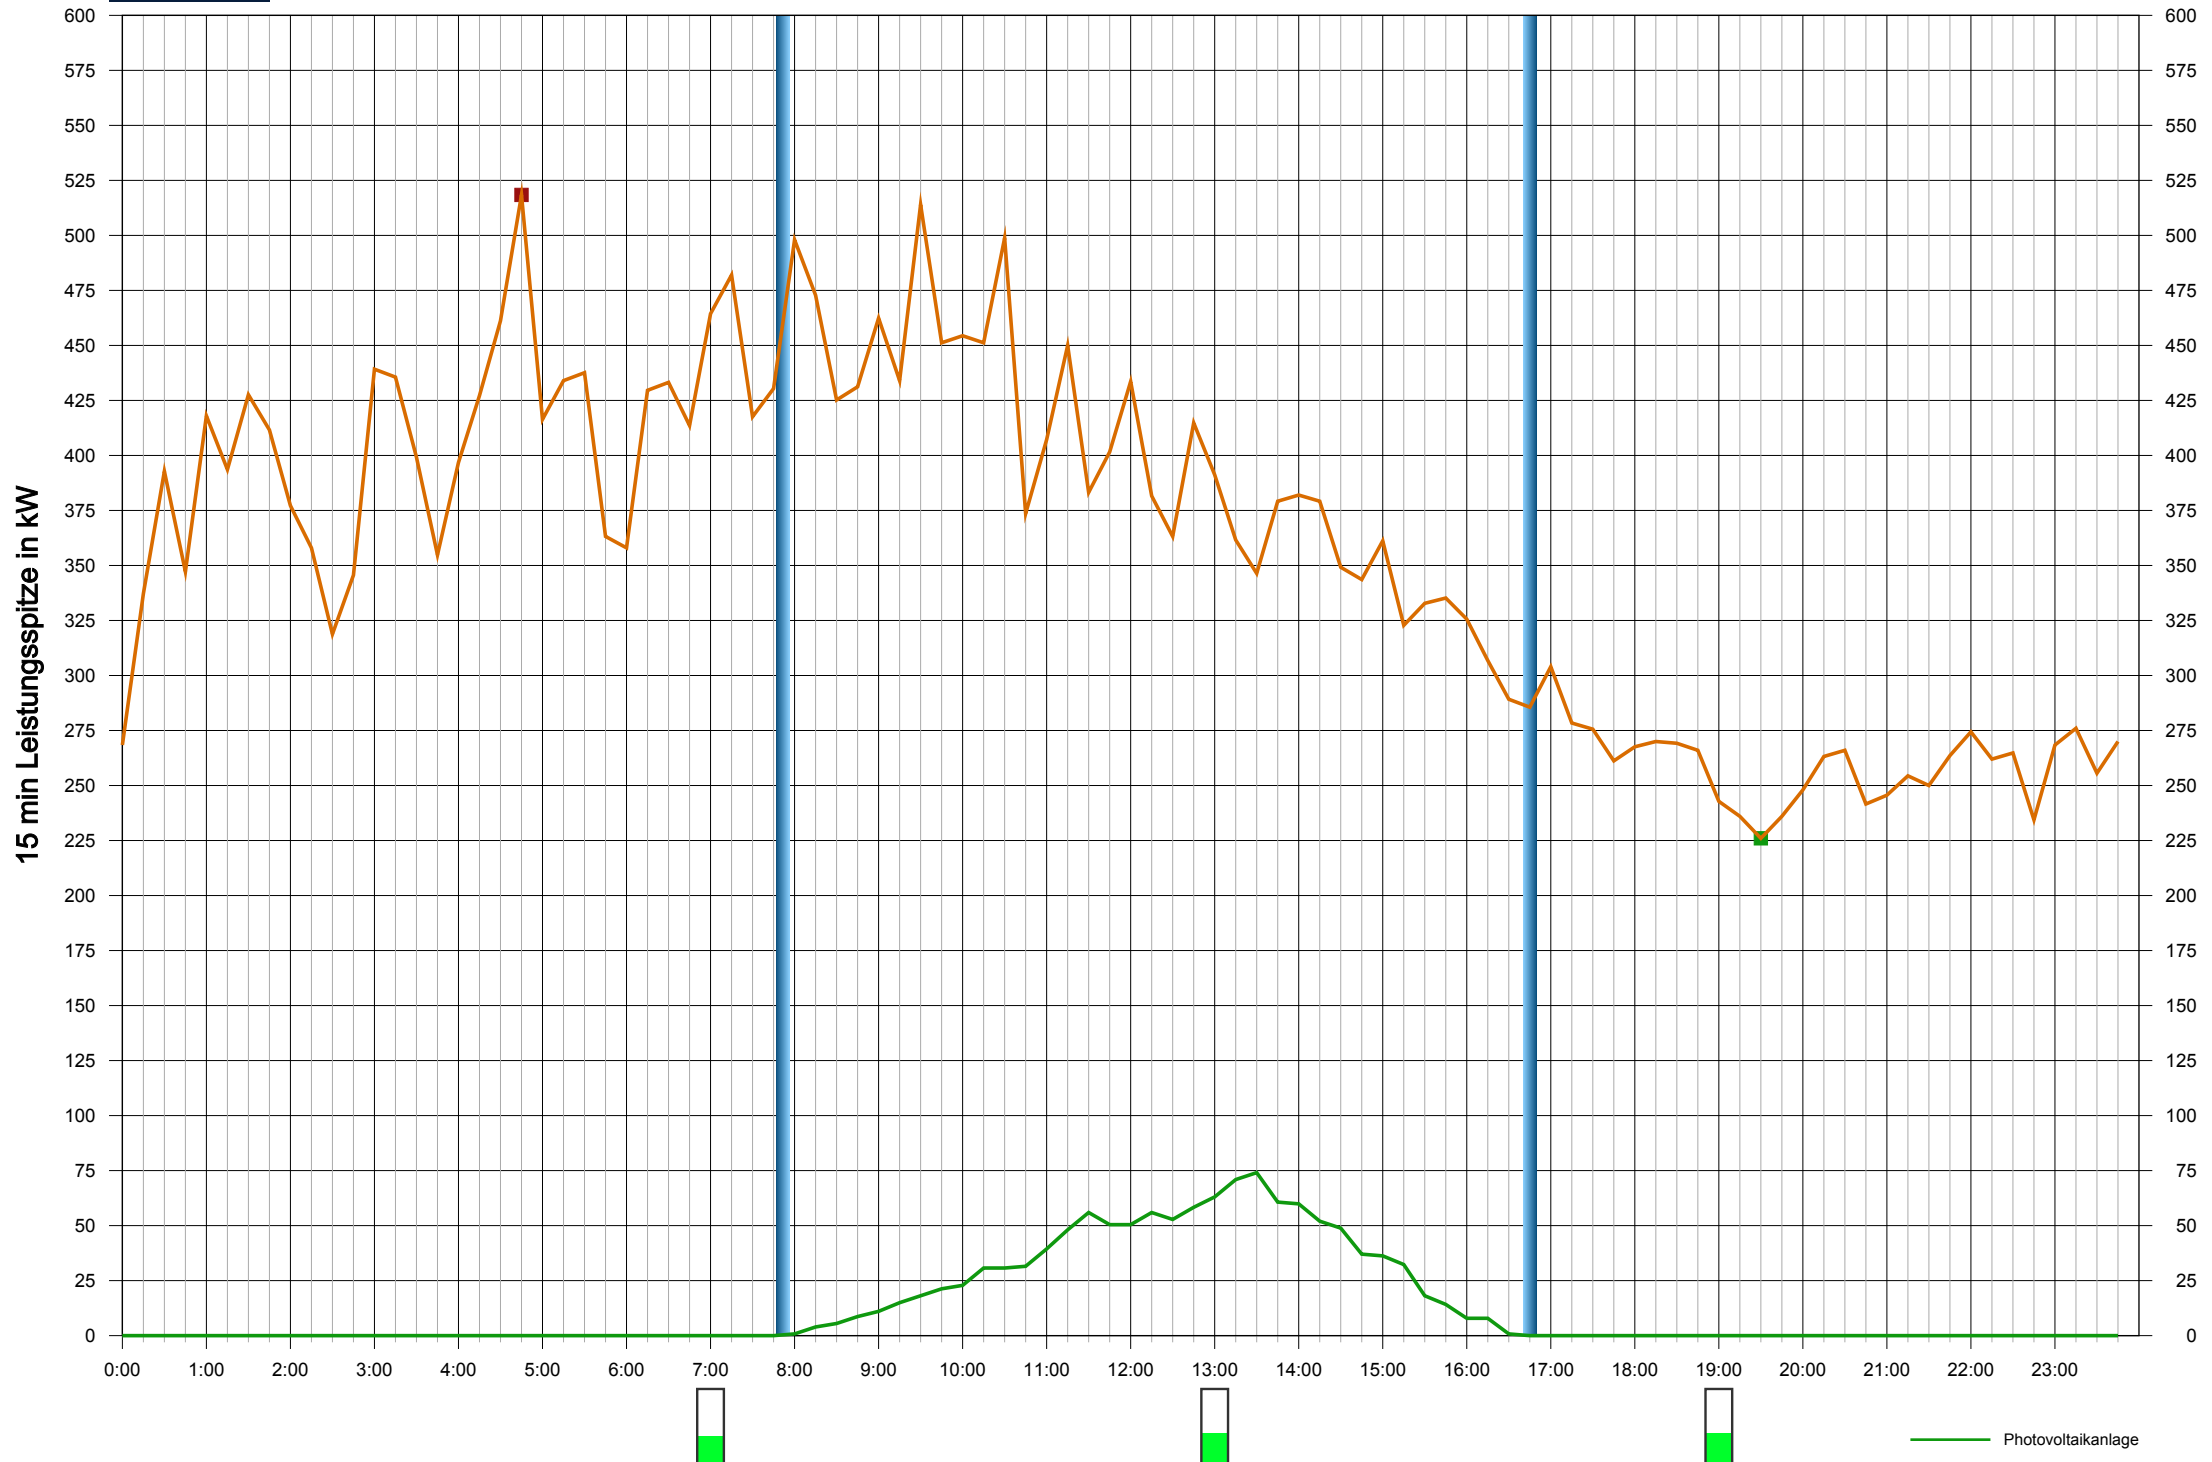


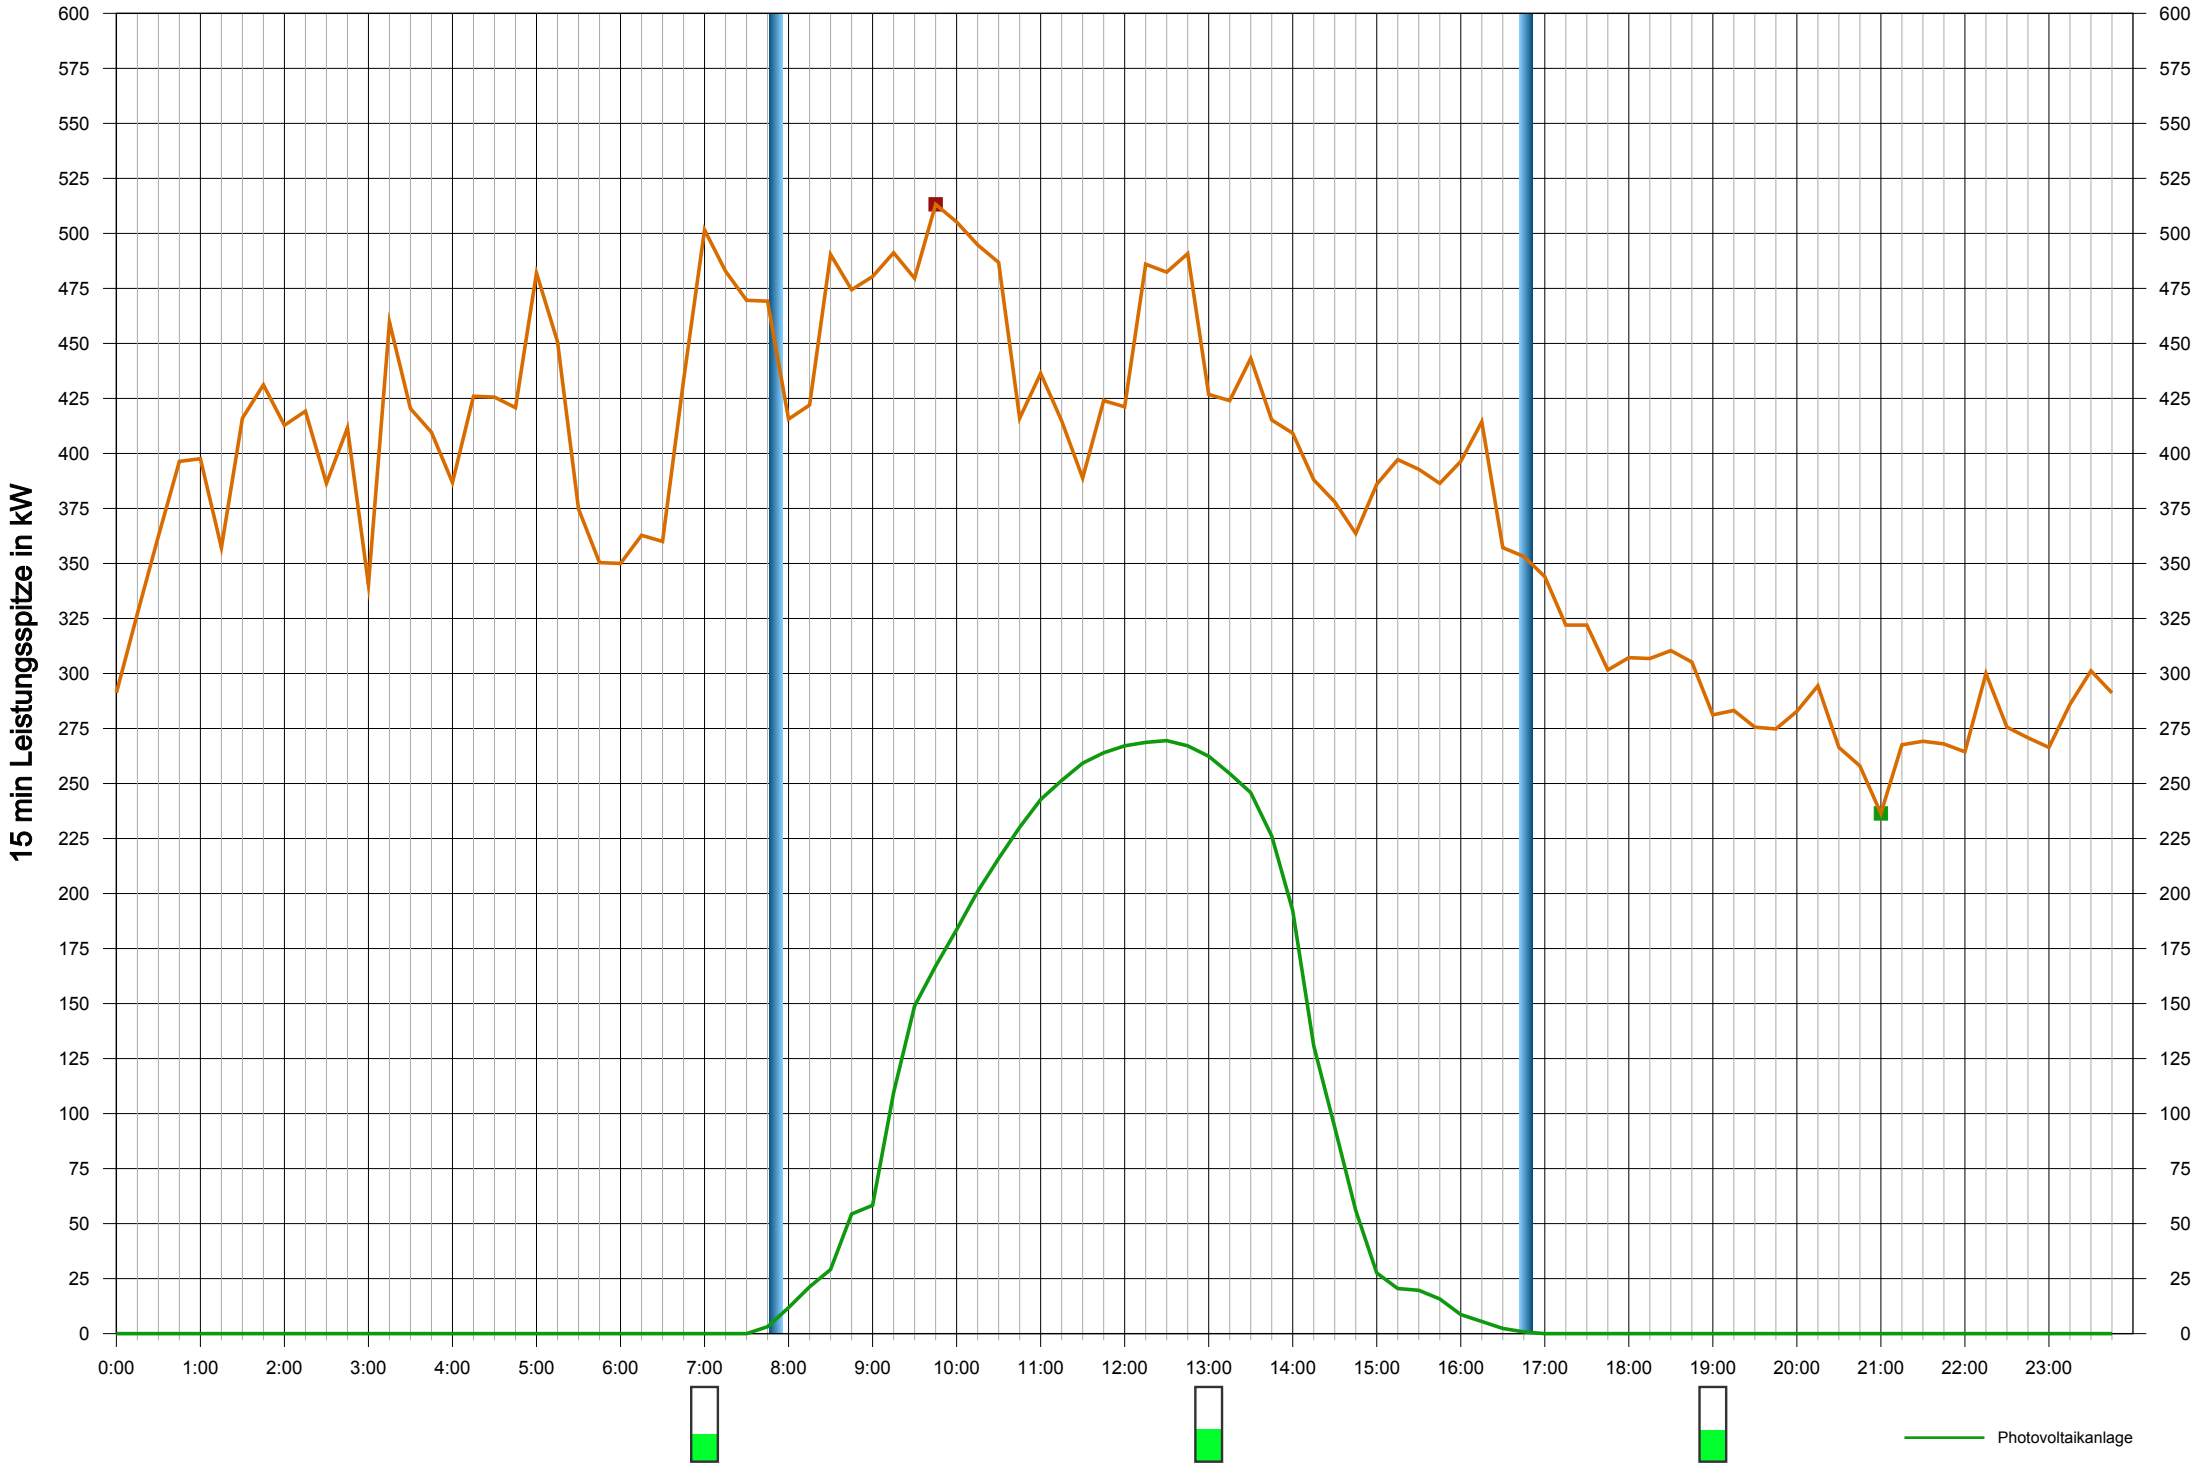



# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Do. 19.1.2012 (KW 3)


Tagesminimum: 262,4 kW, Tagesmittelwert: 373,2 kW, Tagesmaximum: 507,6 kW, Tagesbedarf: 8.956 kWh (1.254 €)

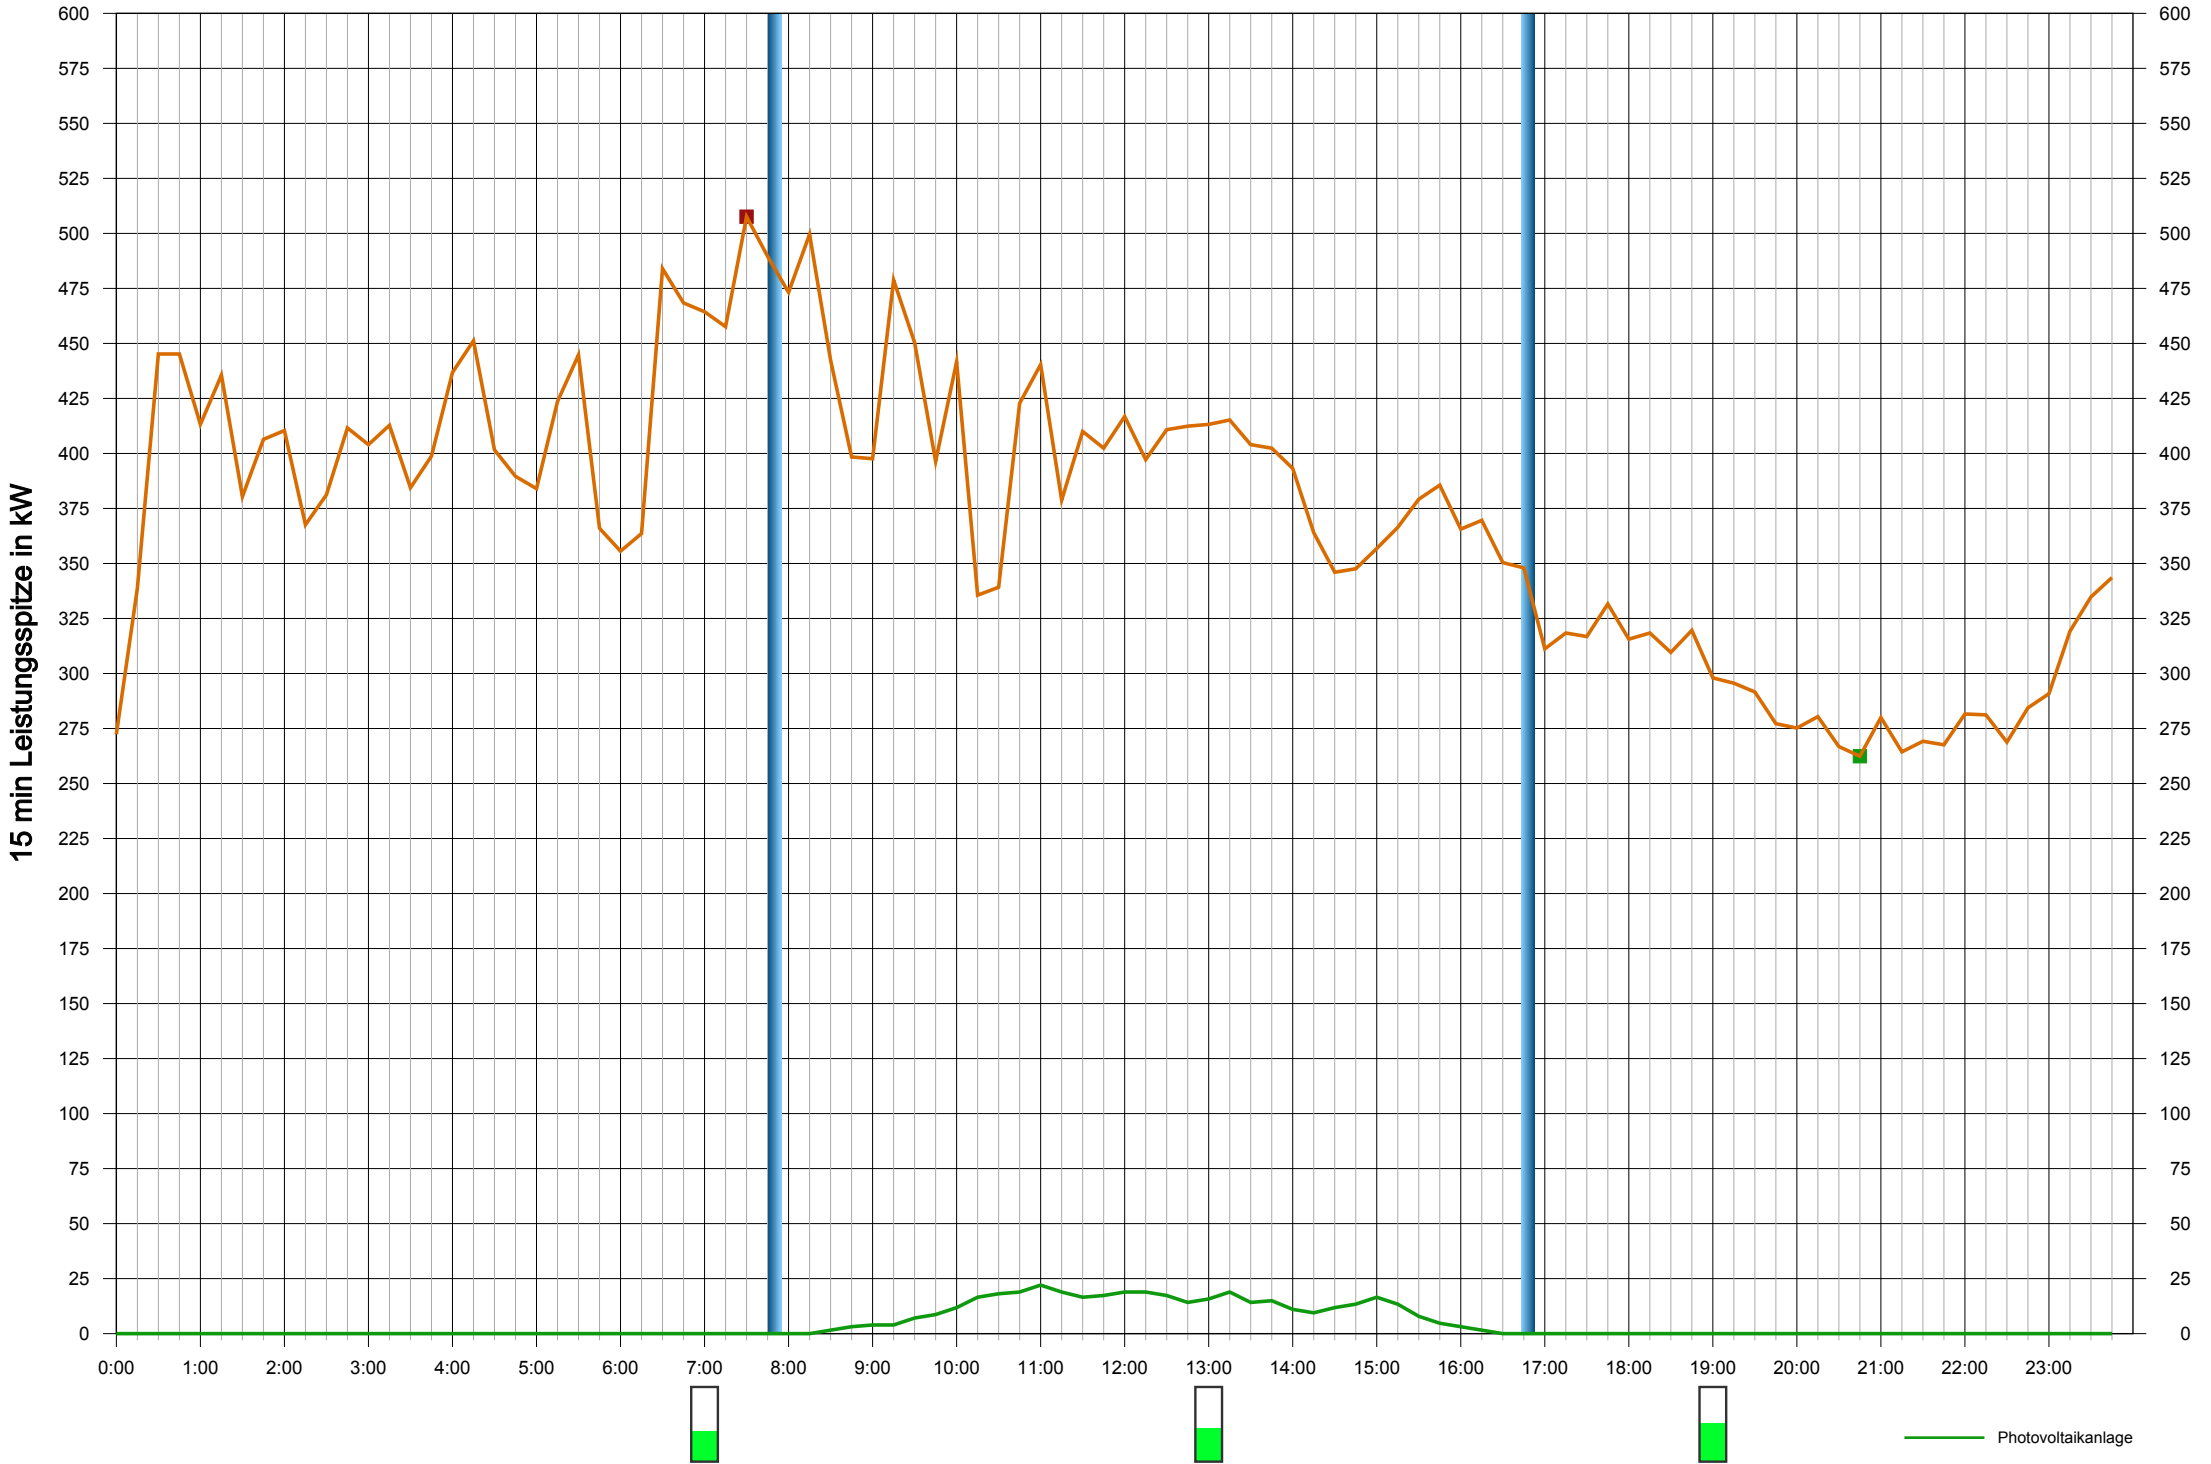

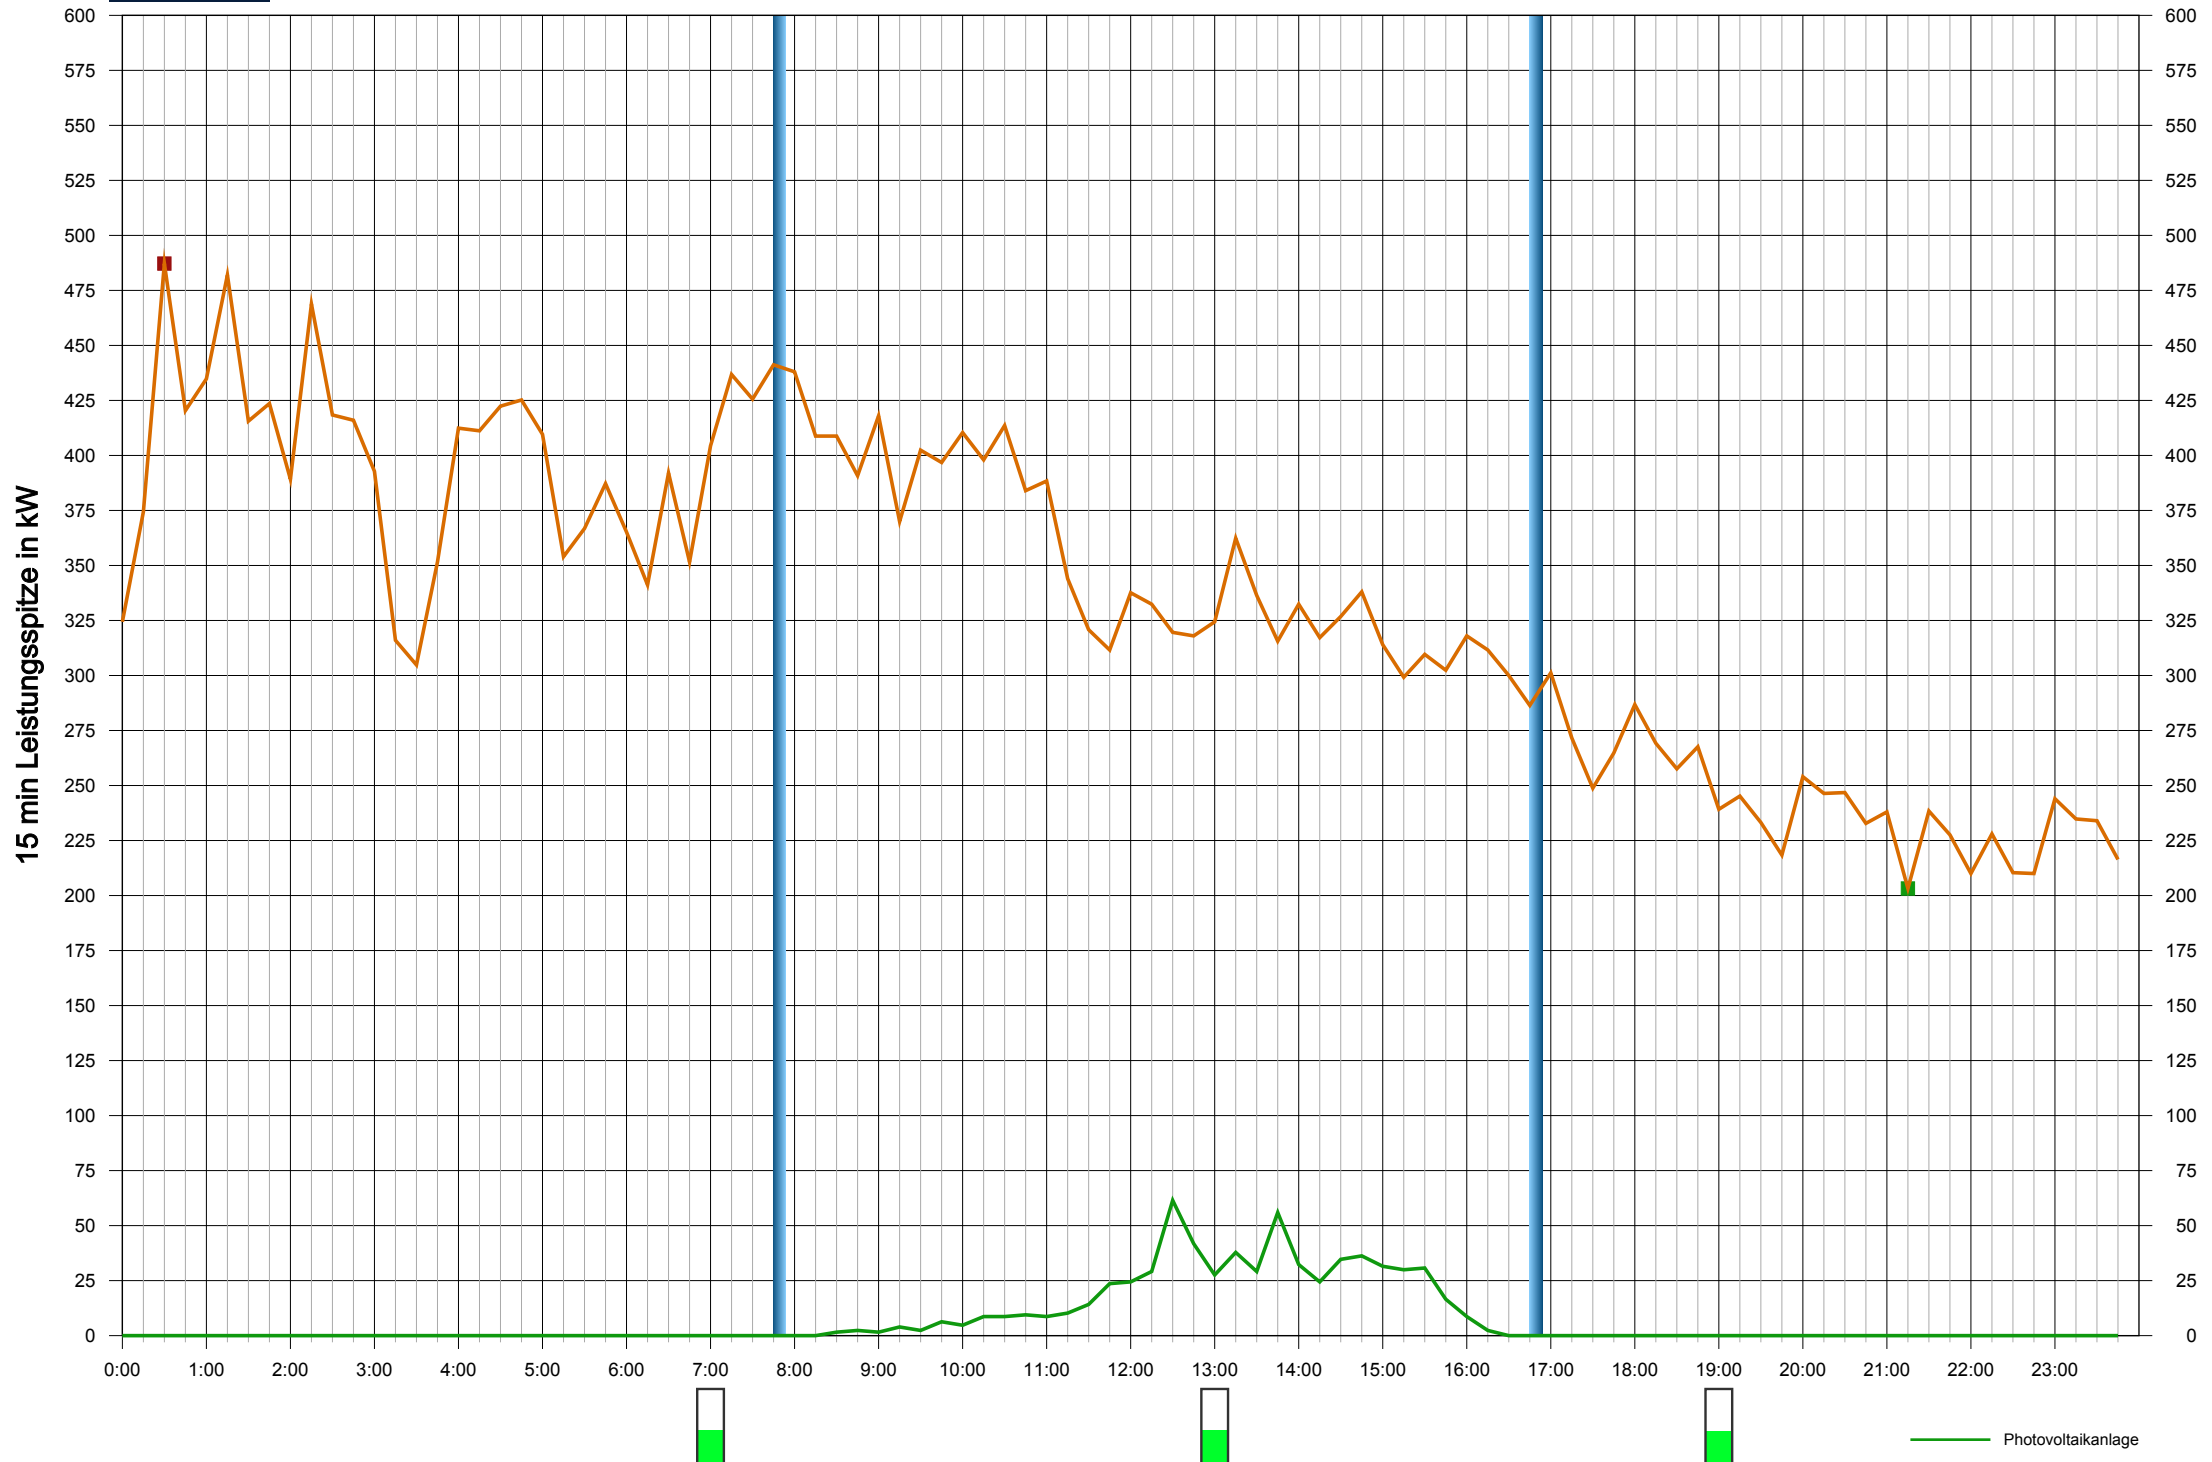

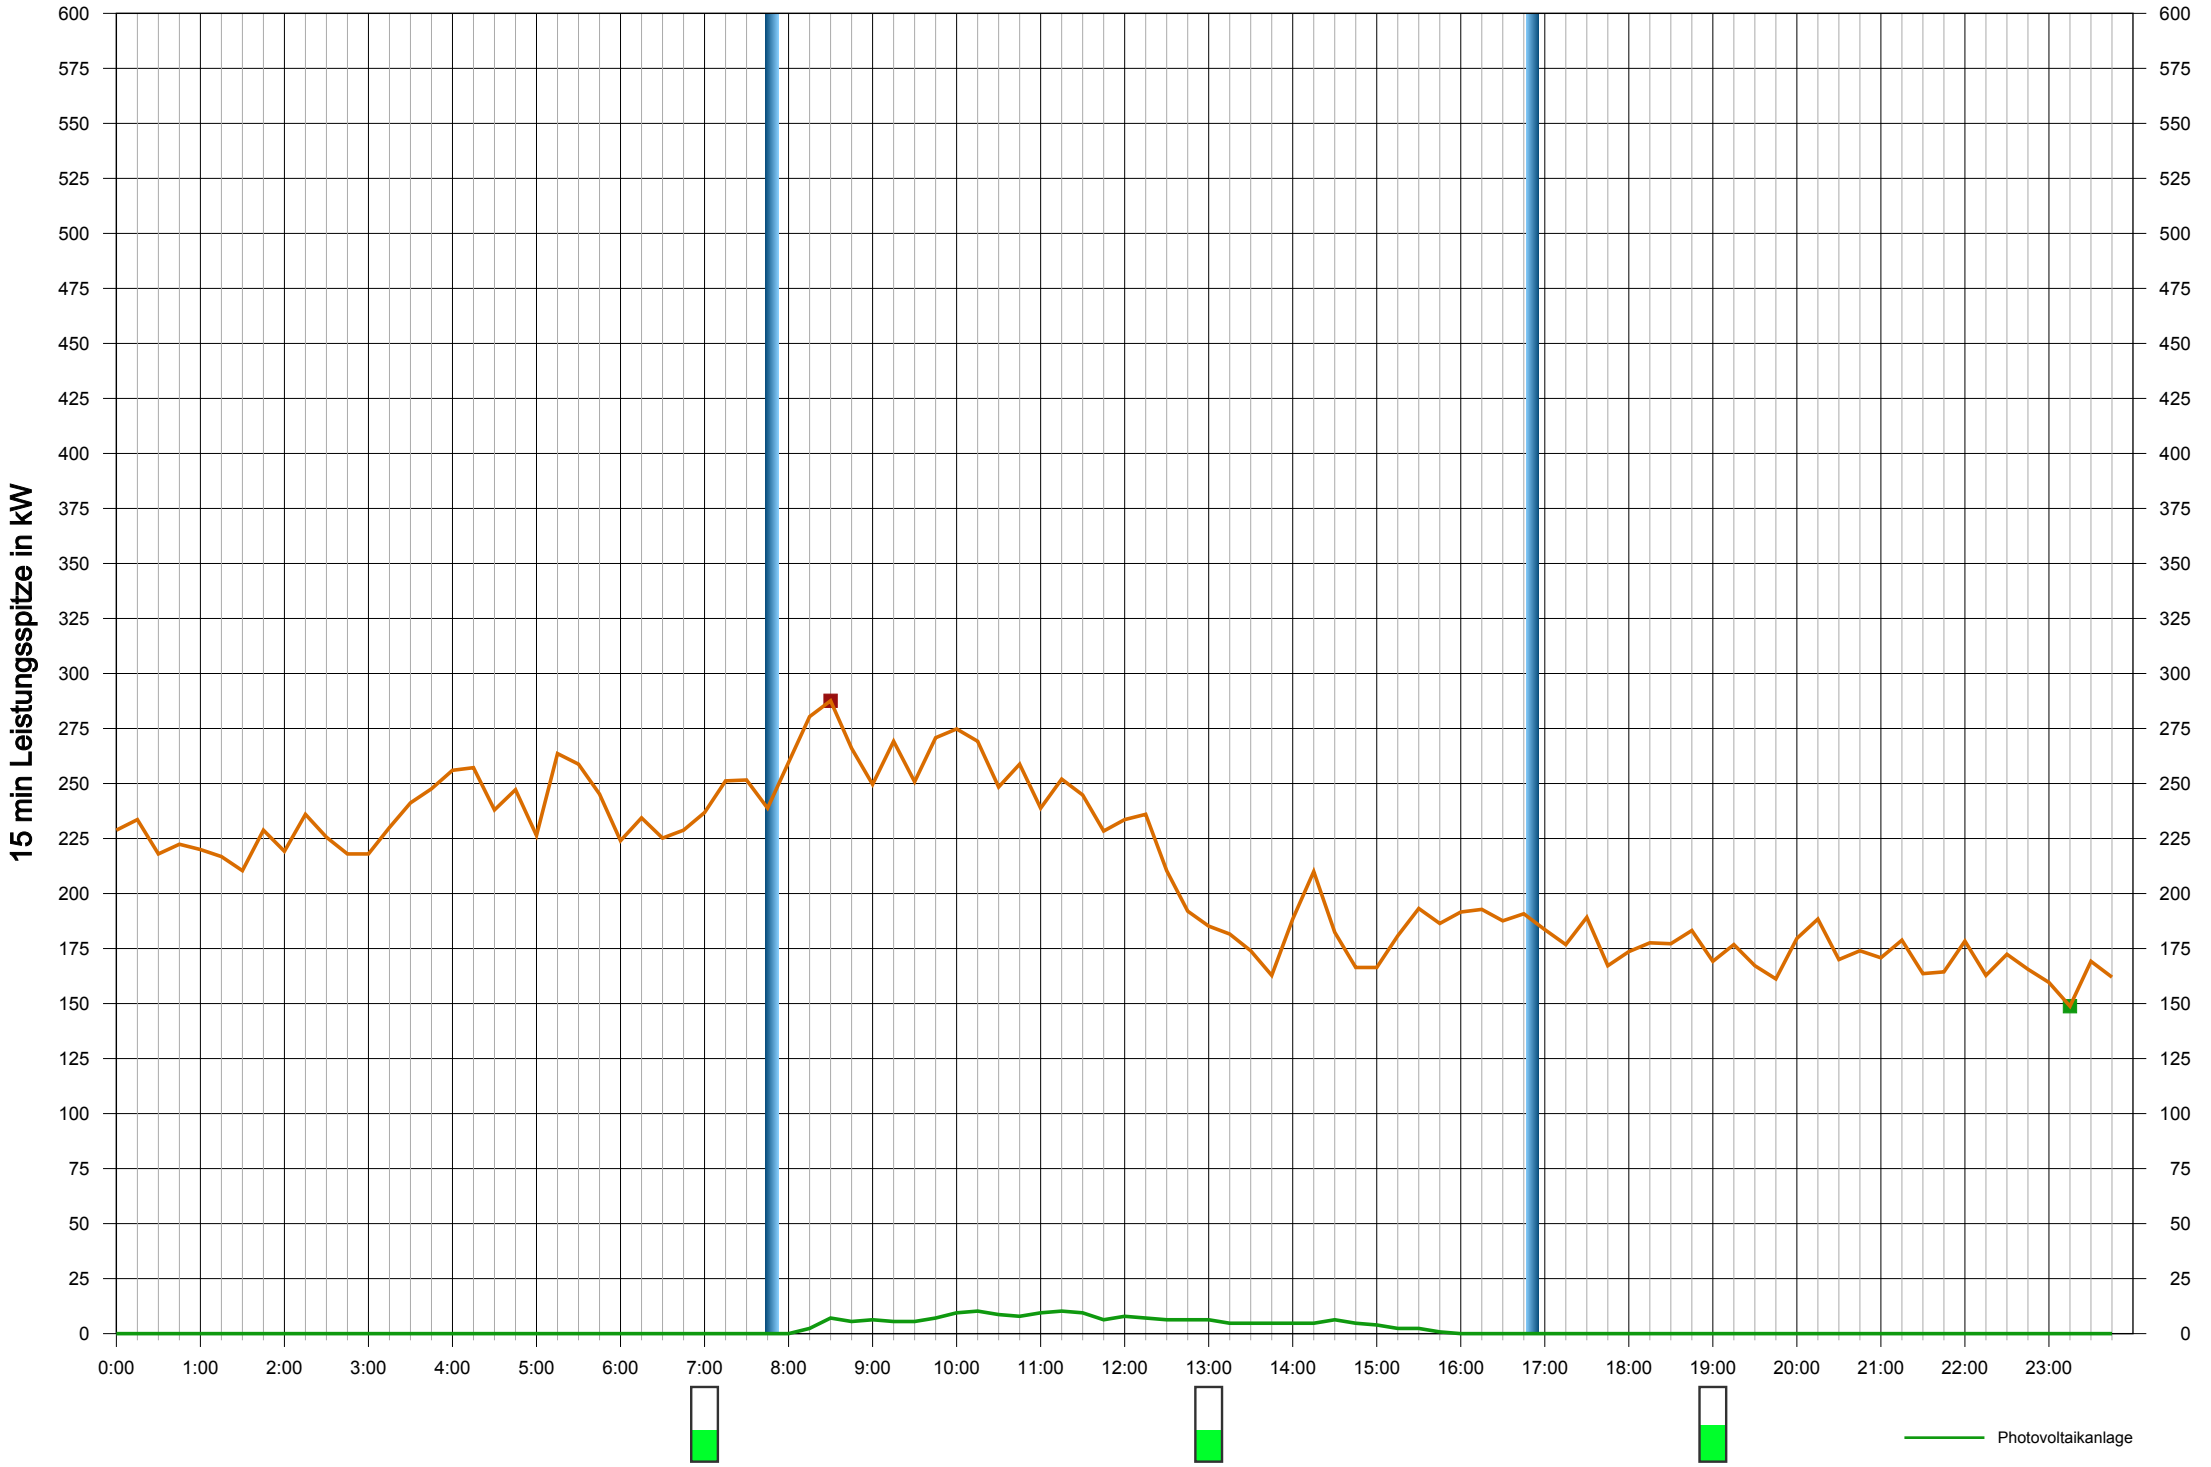


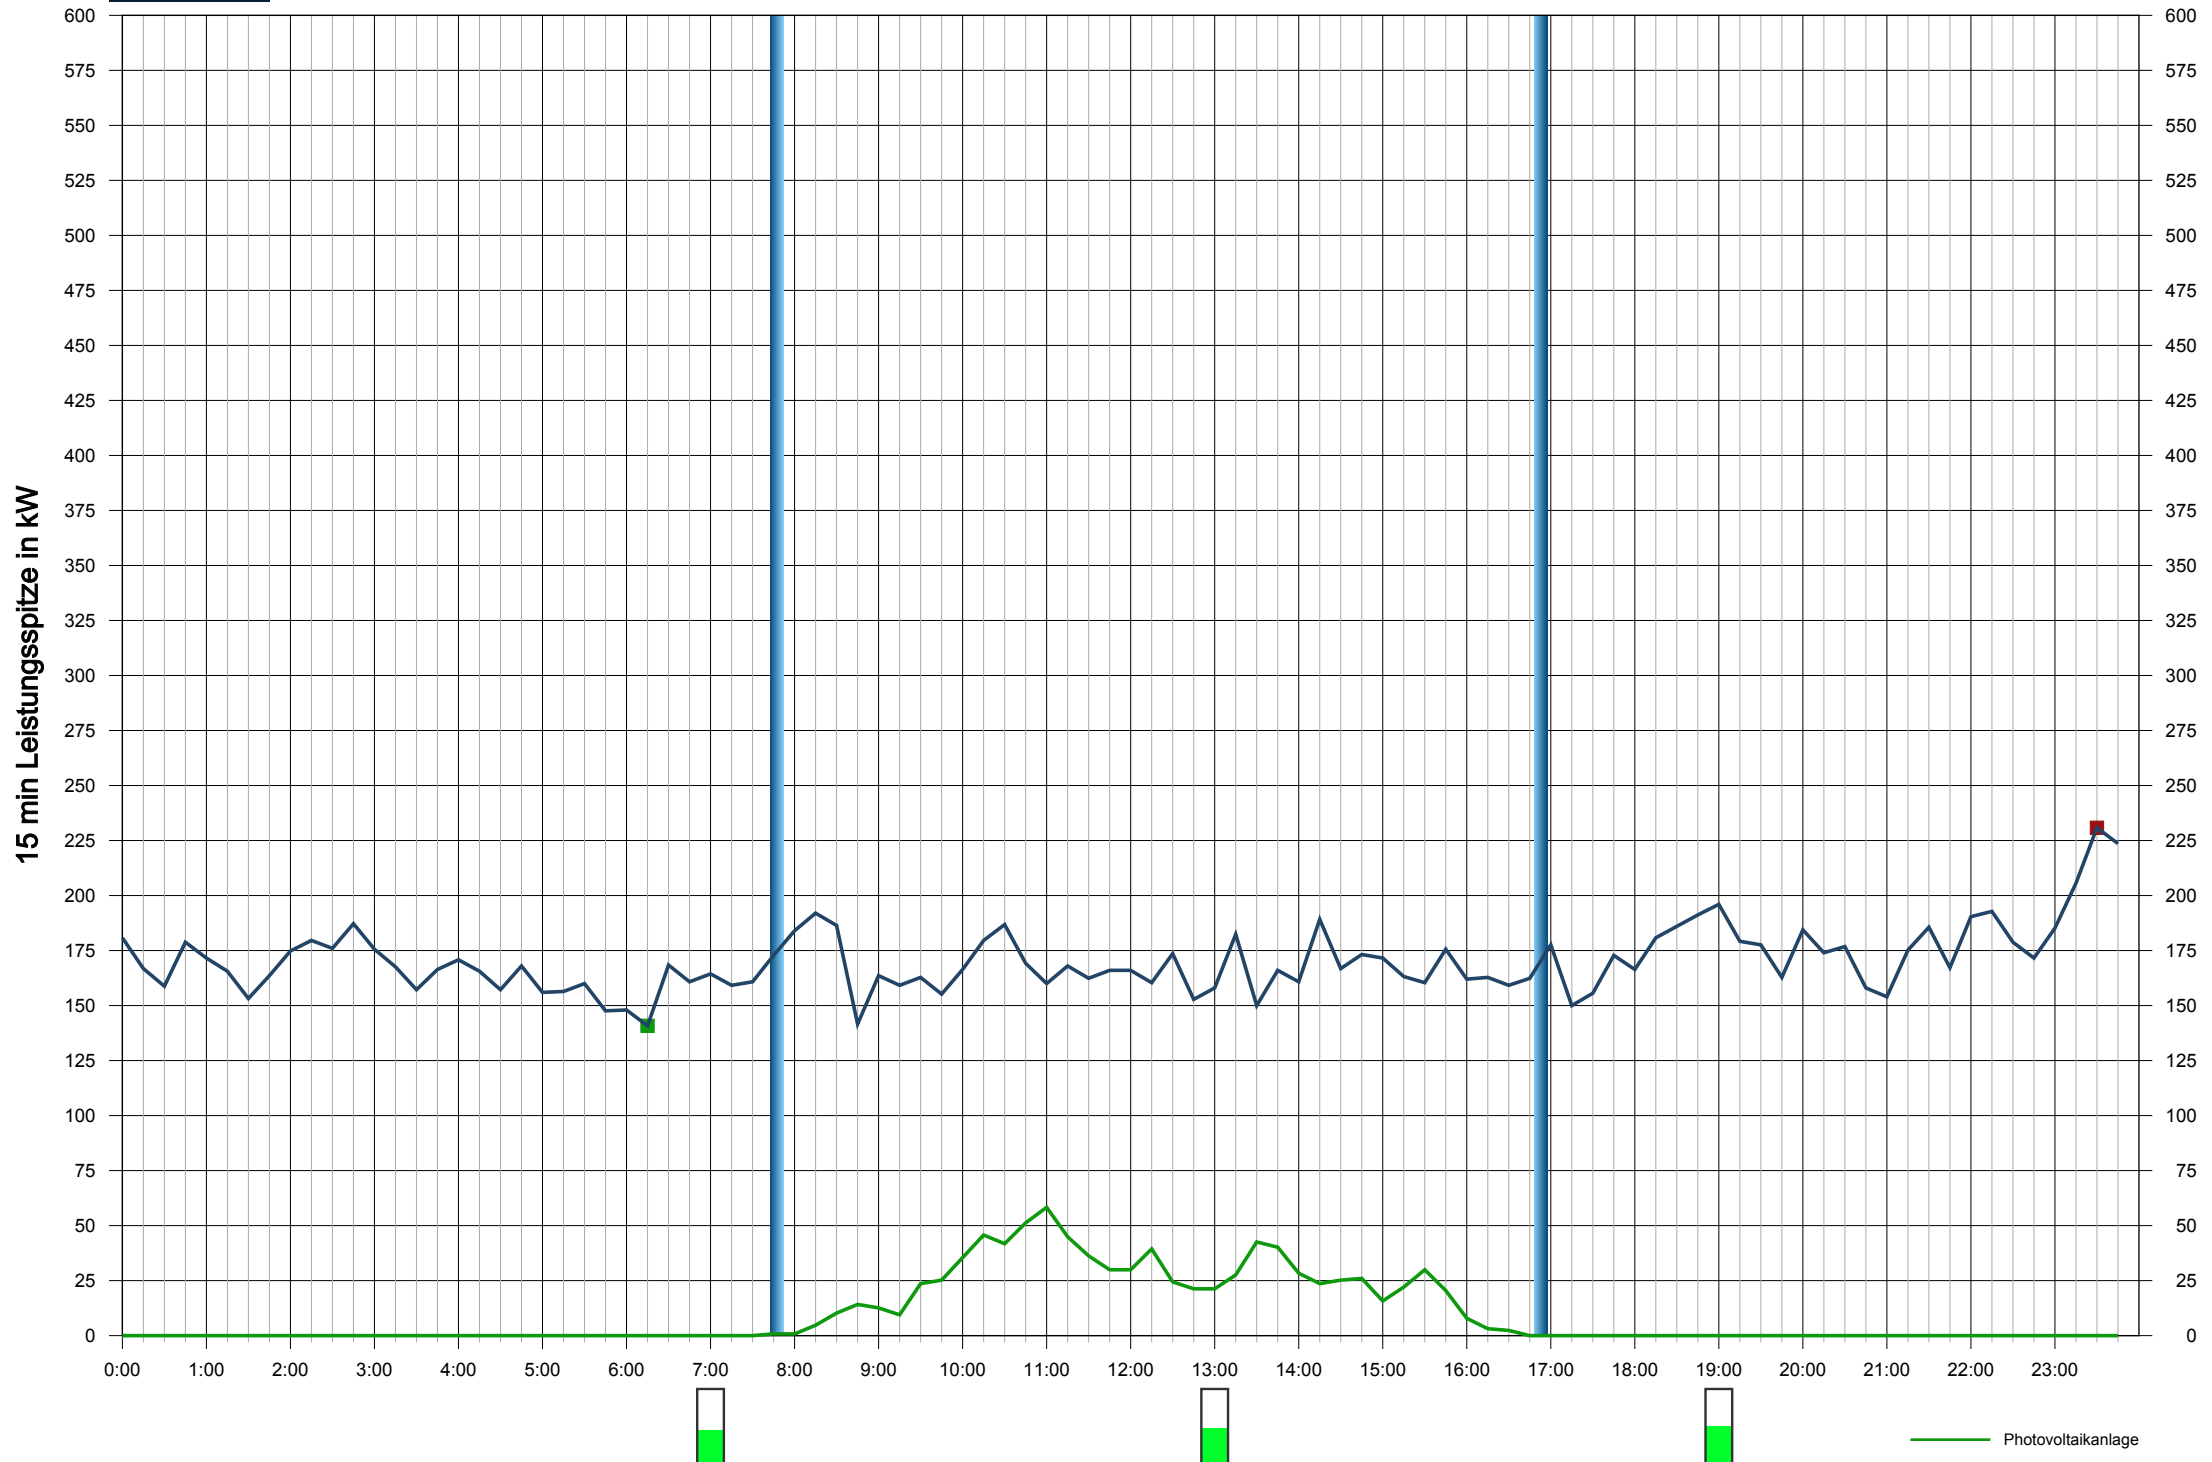

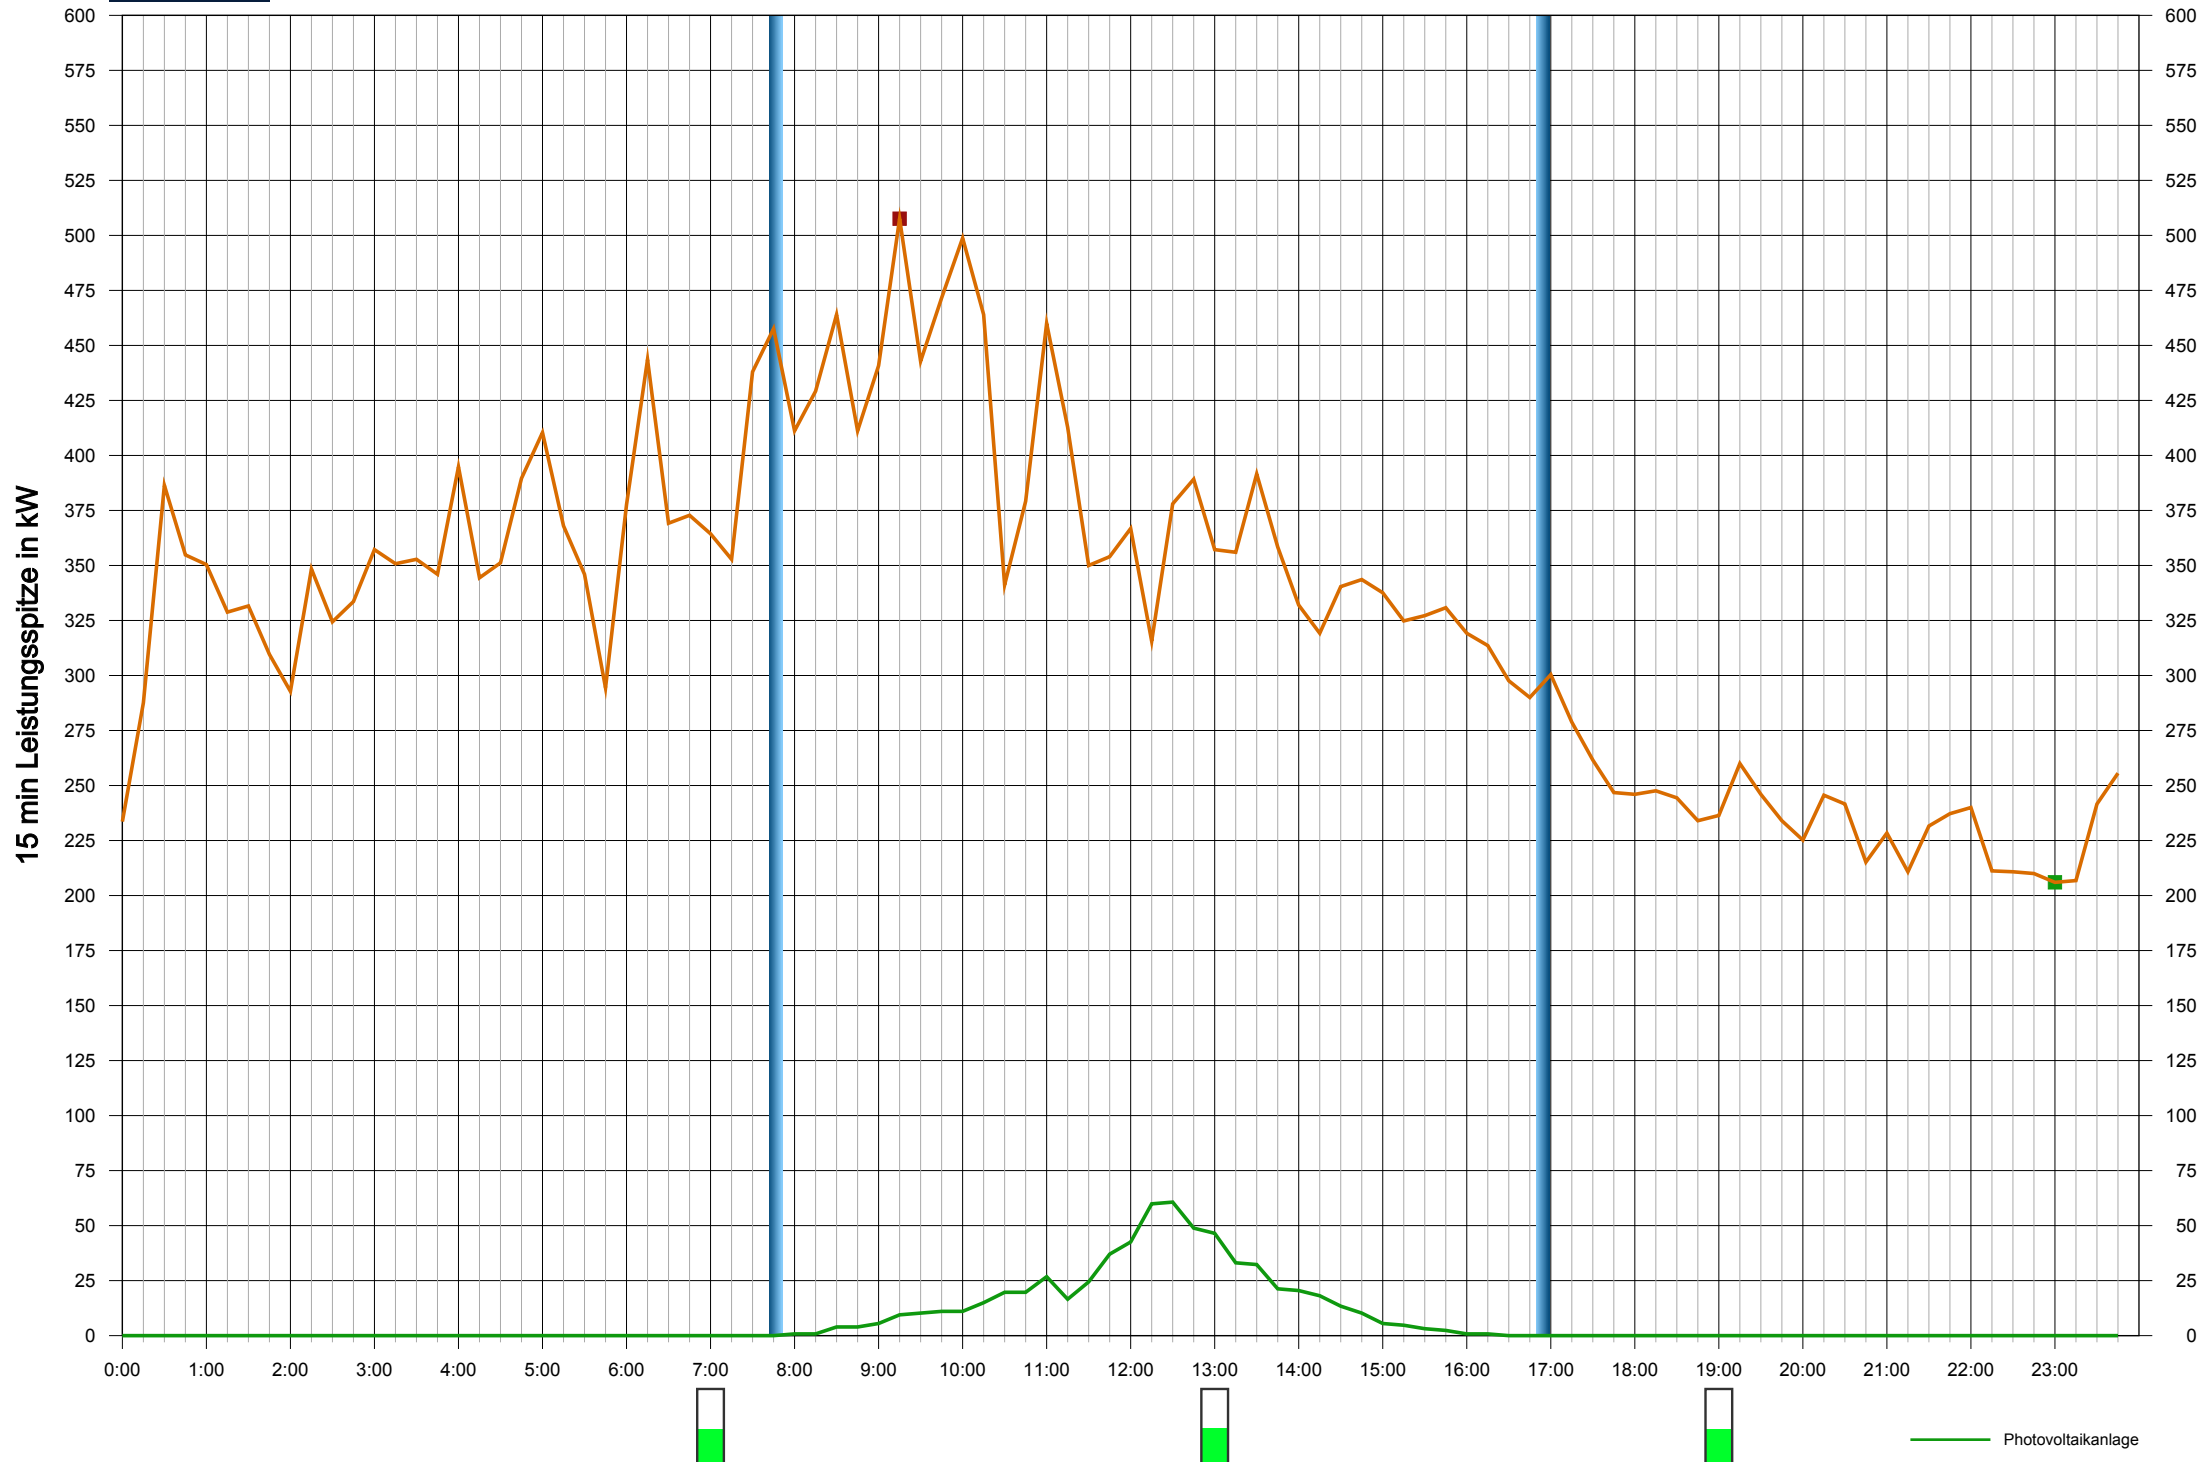

# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Di. 24.1.2012 (KW 4)


Tagesminimum: 231,2 kW, Tagesmittelwert: 346,3 kW, Tagesmaximum: 500,0 kW, Tagesbedarf: 8.312 kWh (1.164 €)

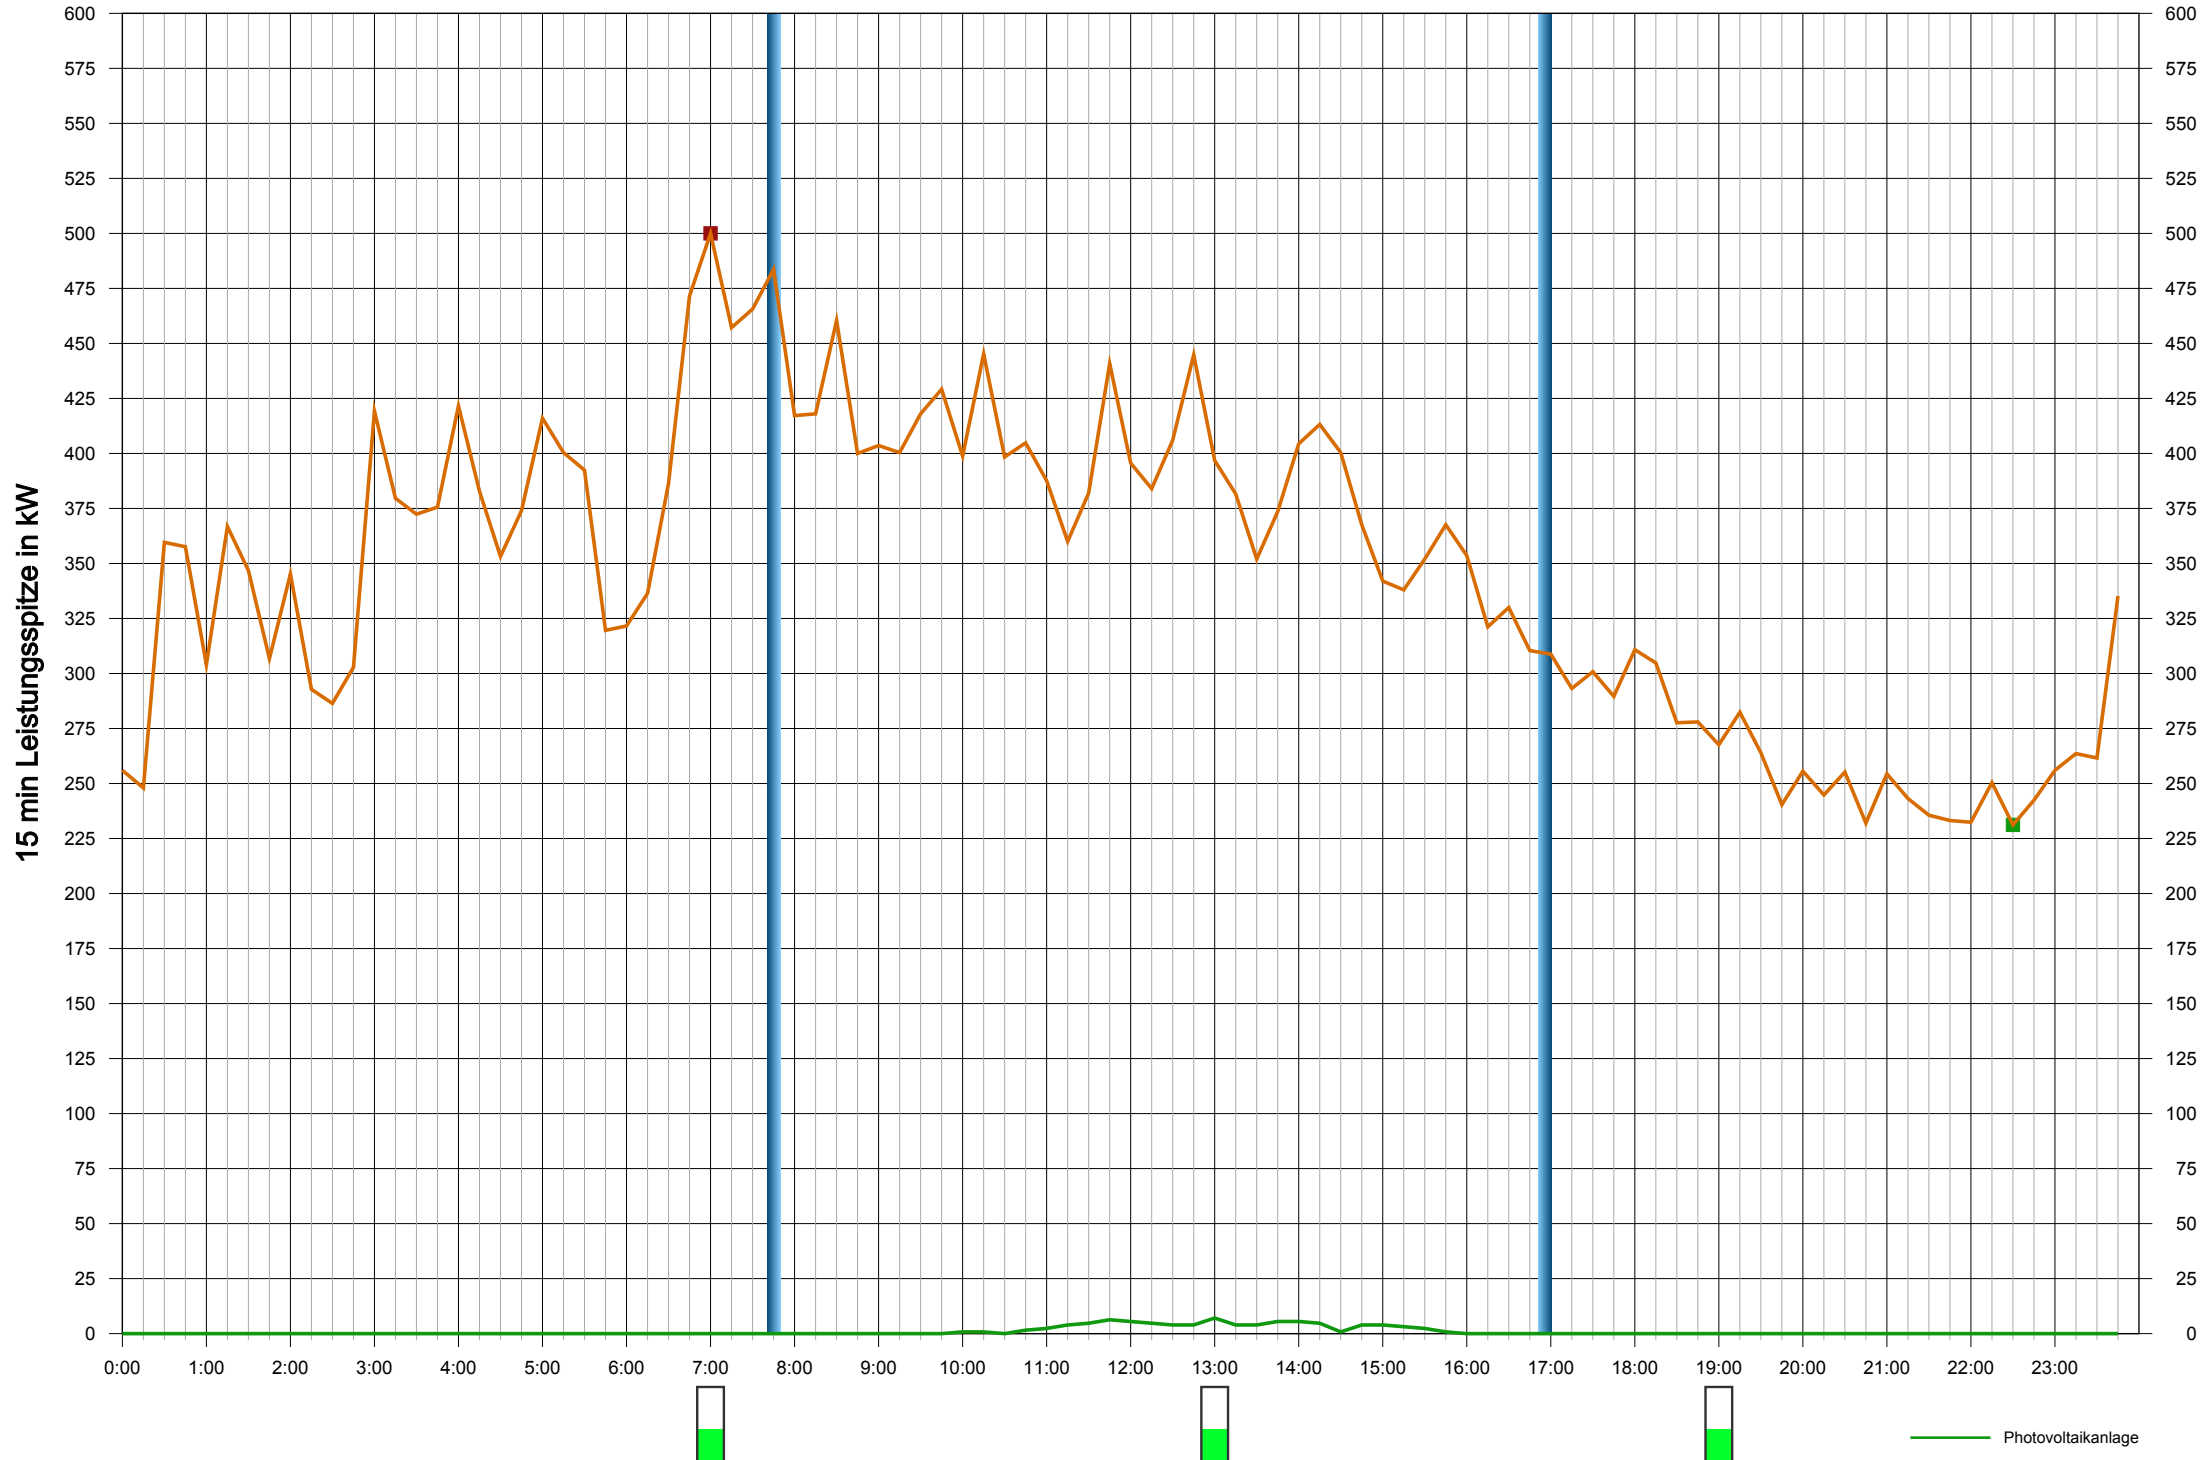






# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 25.1.2012 (KW 4)


Tagesminimum: 185,2 kW, Tagesmittelwert: 348,3 kW, Tagesmaximum: 485,6 kW, Tagesbedarf: 8.359 kWh (1.170 €)

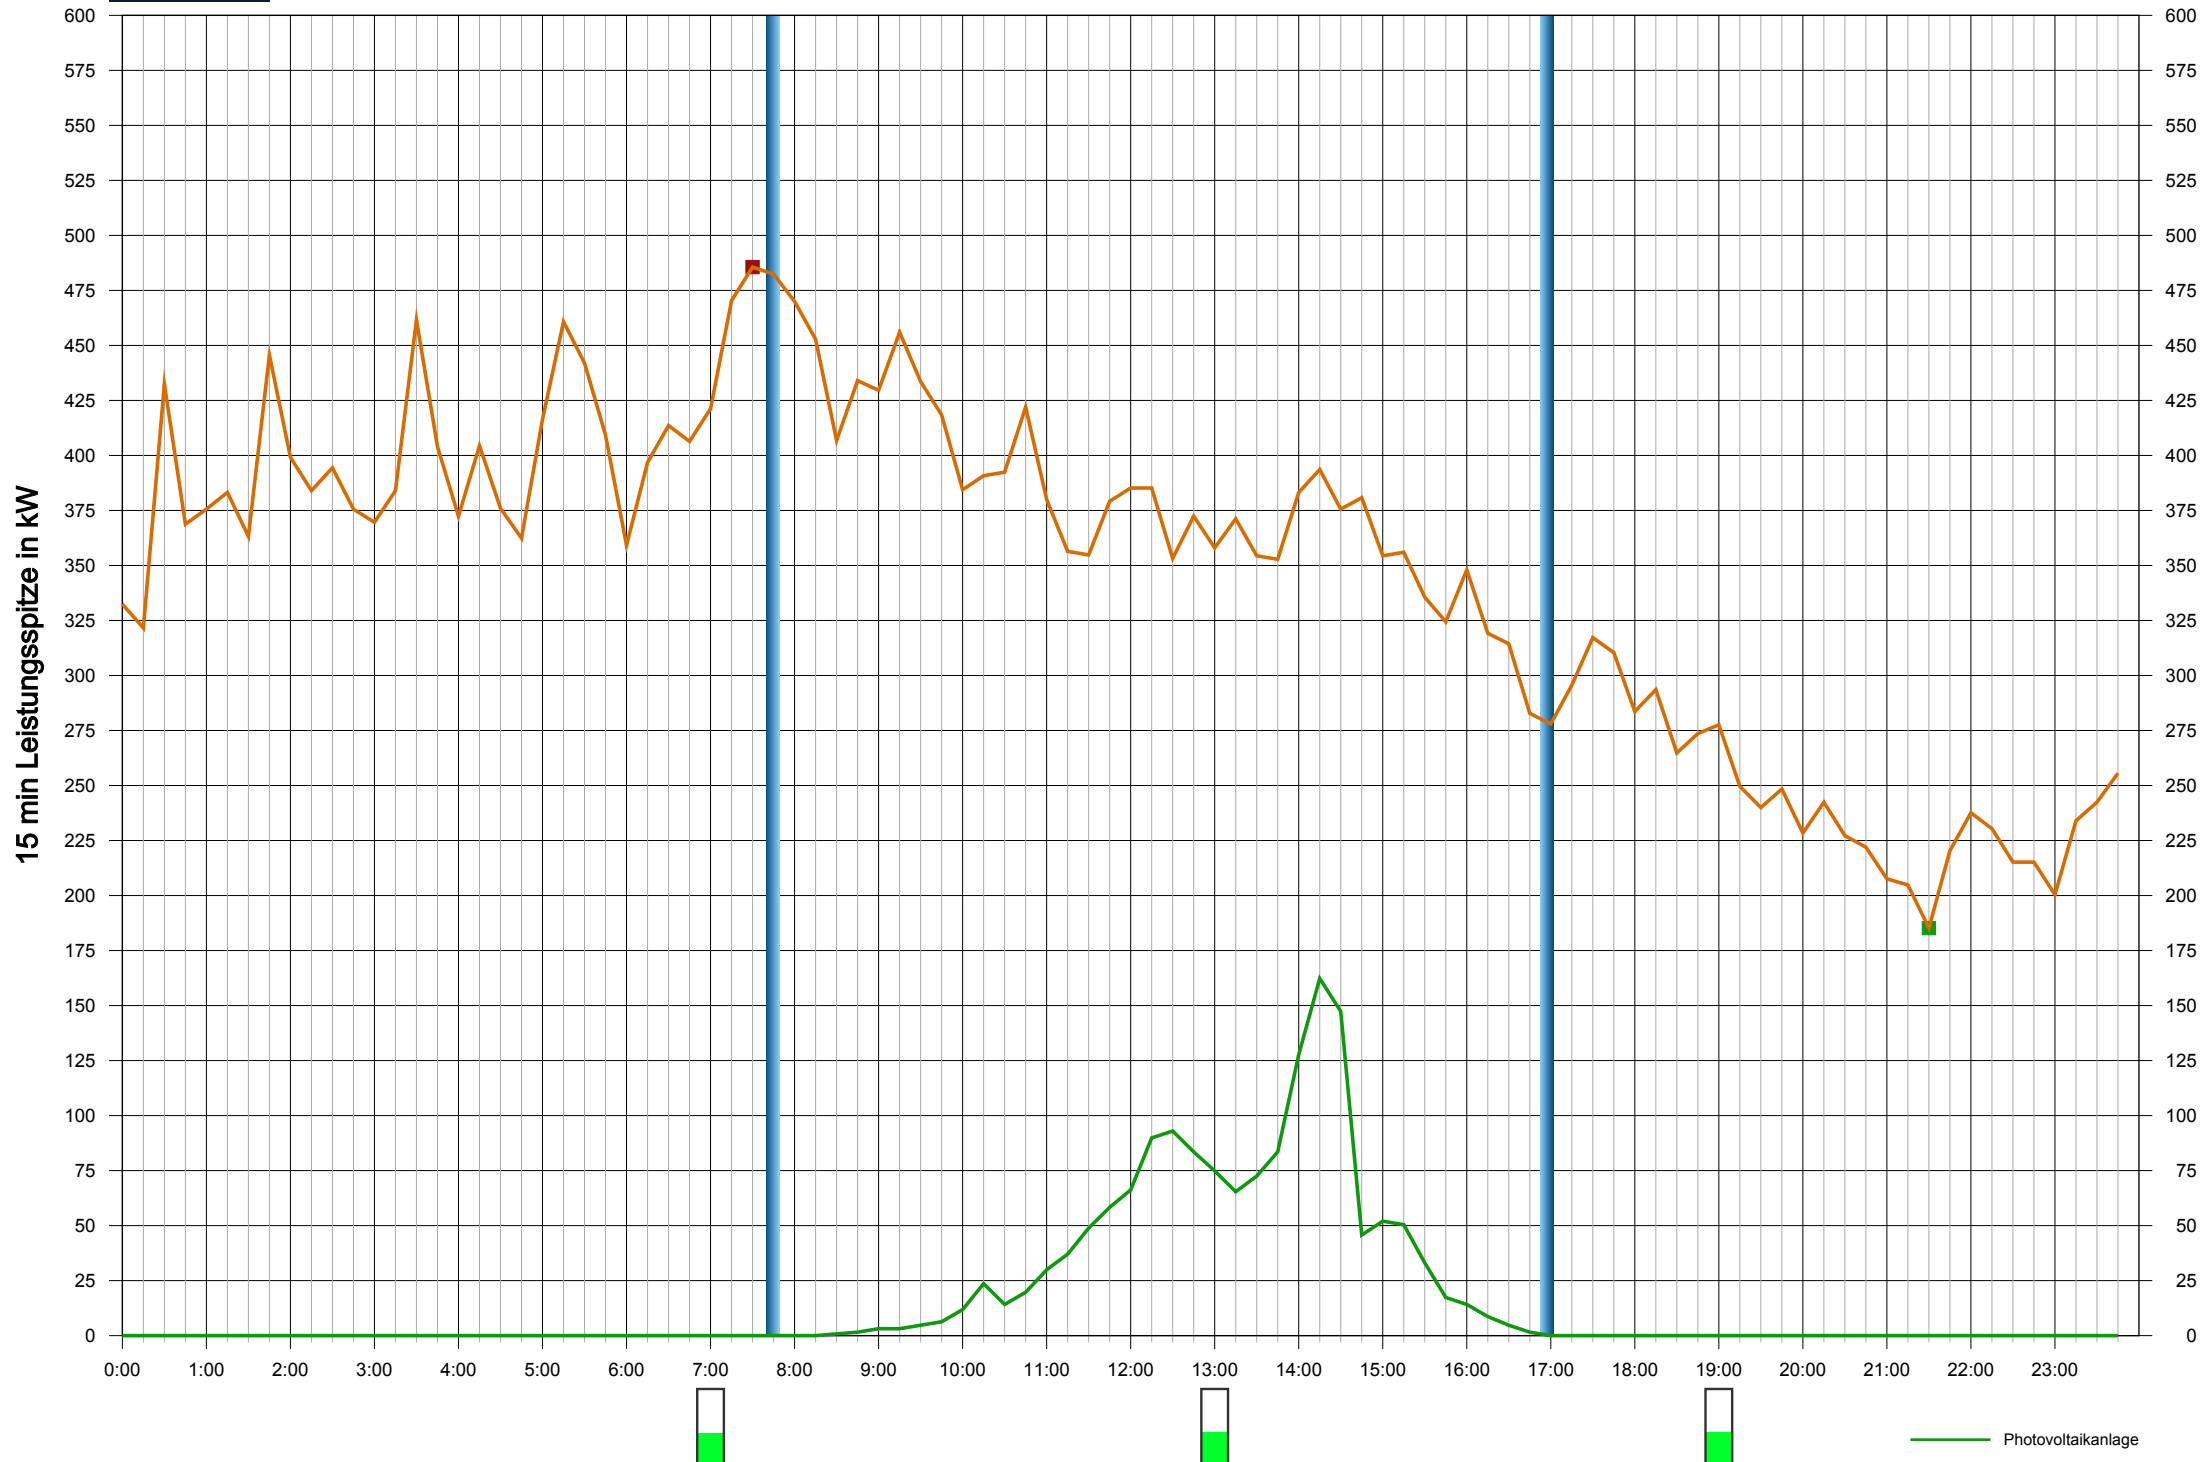


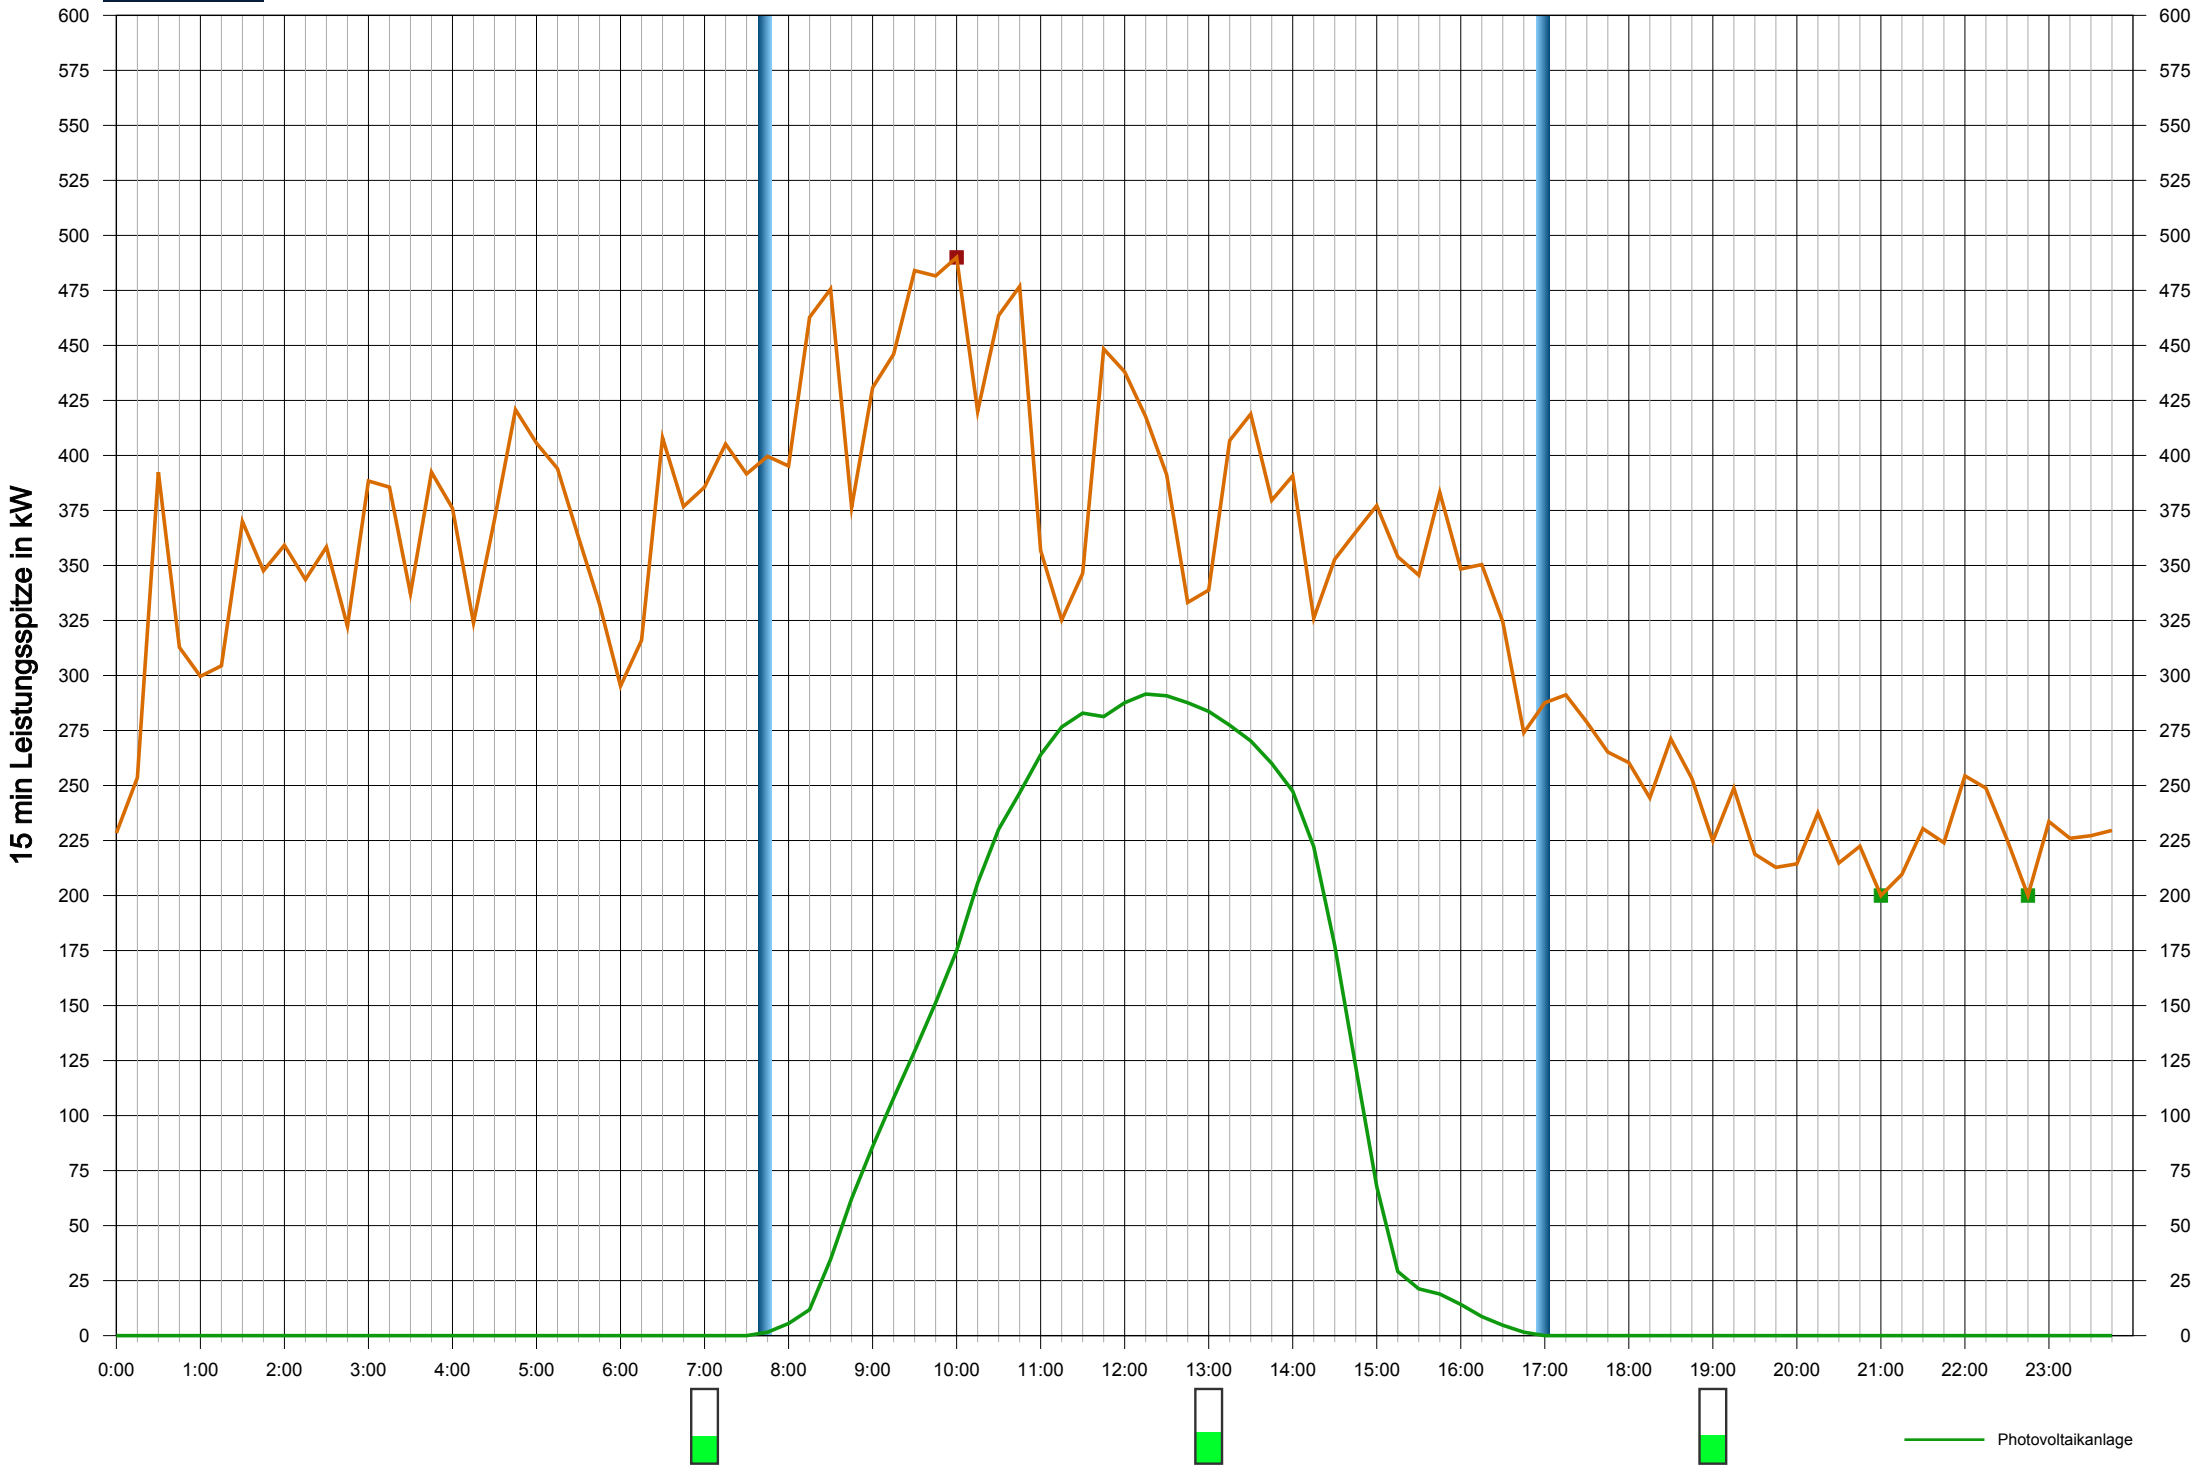

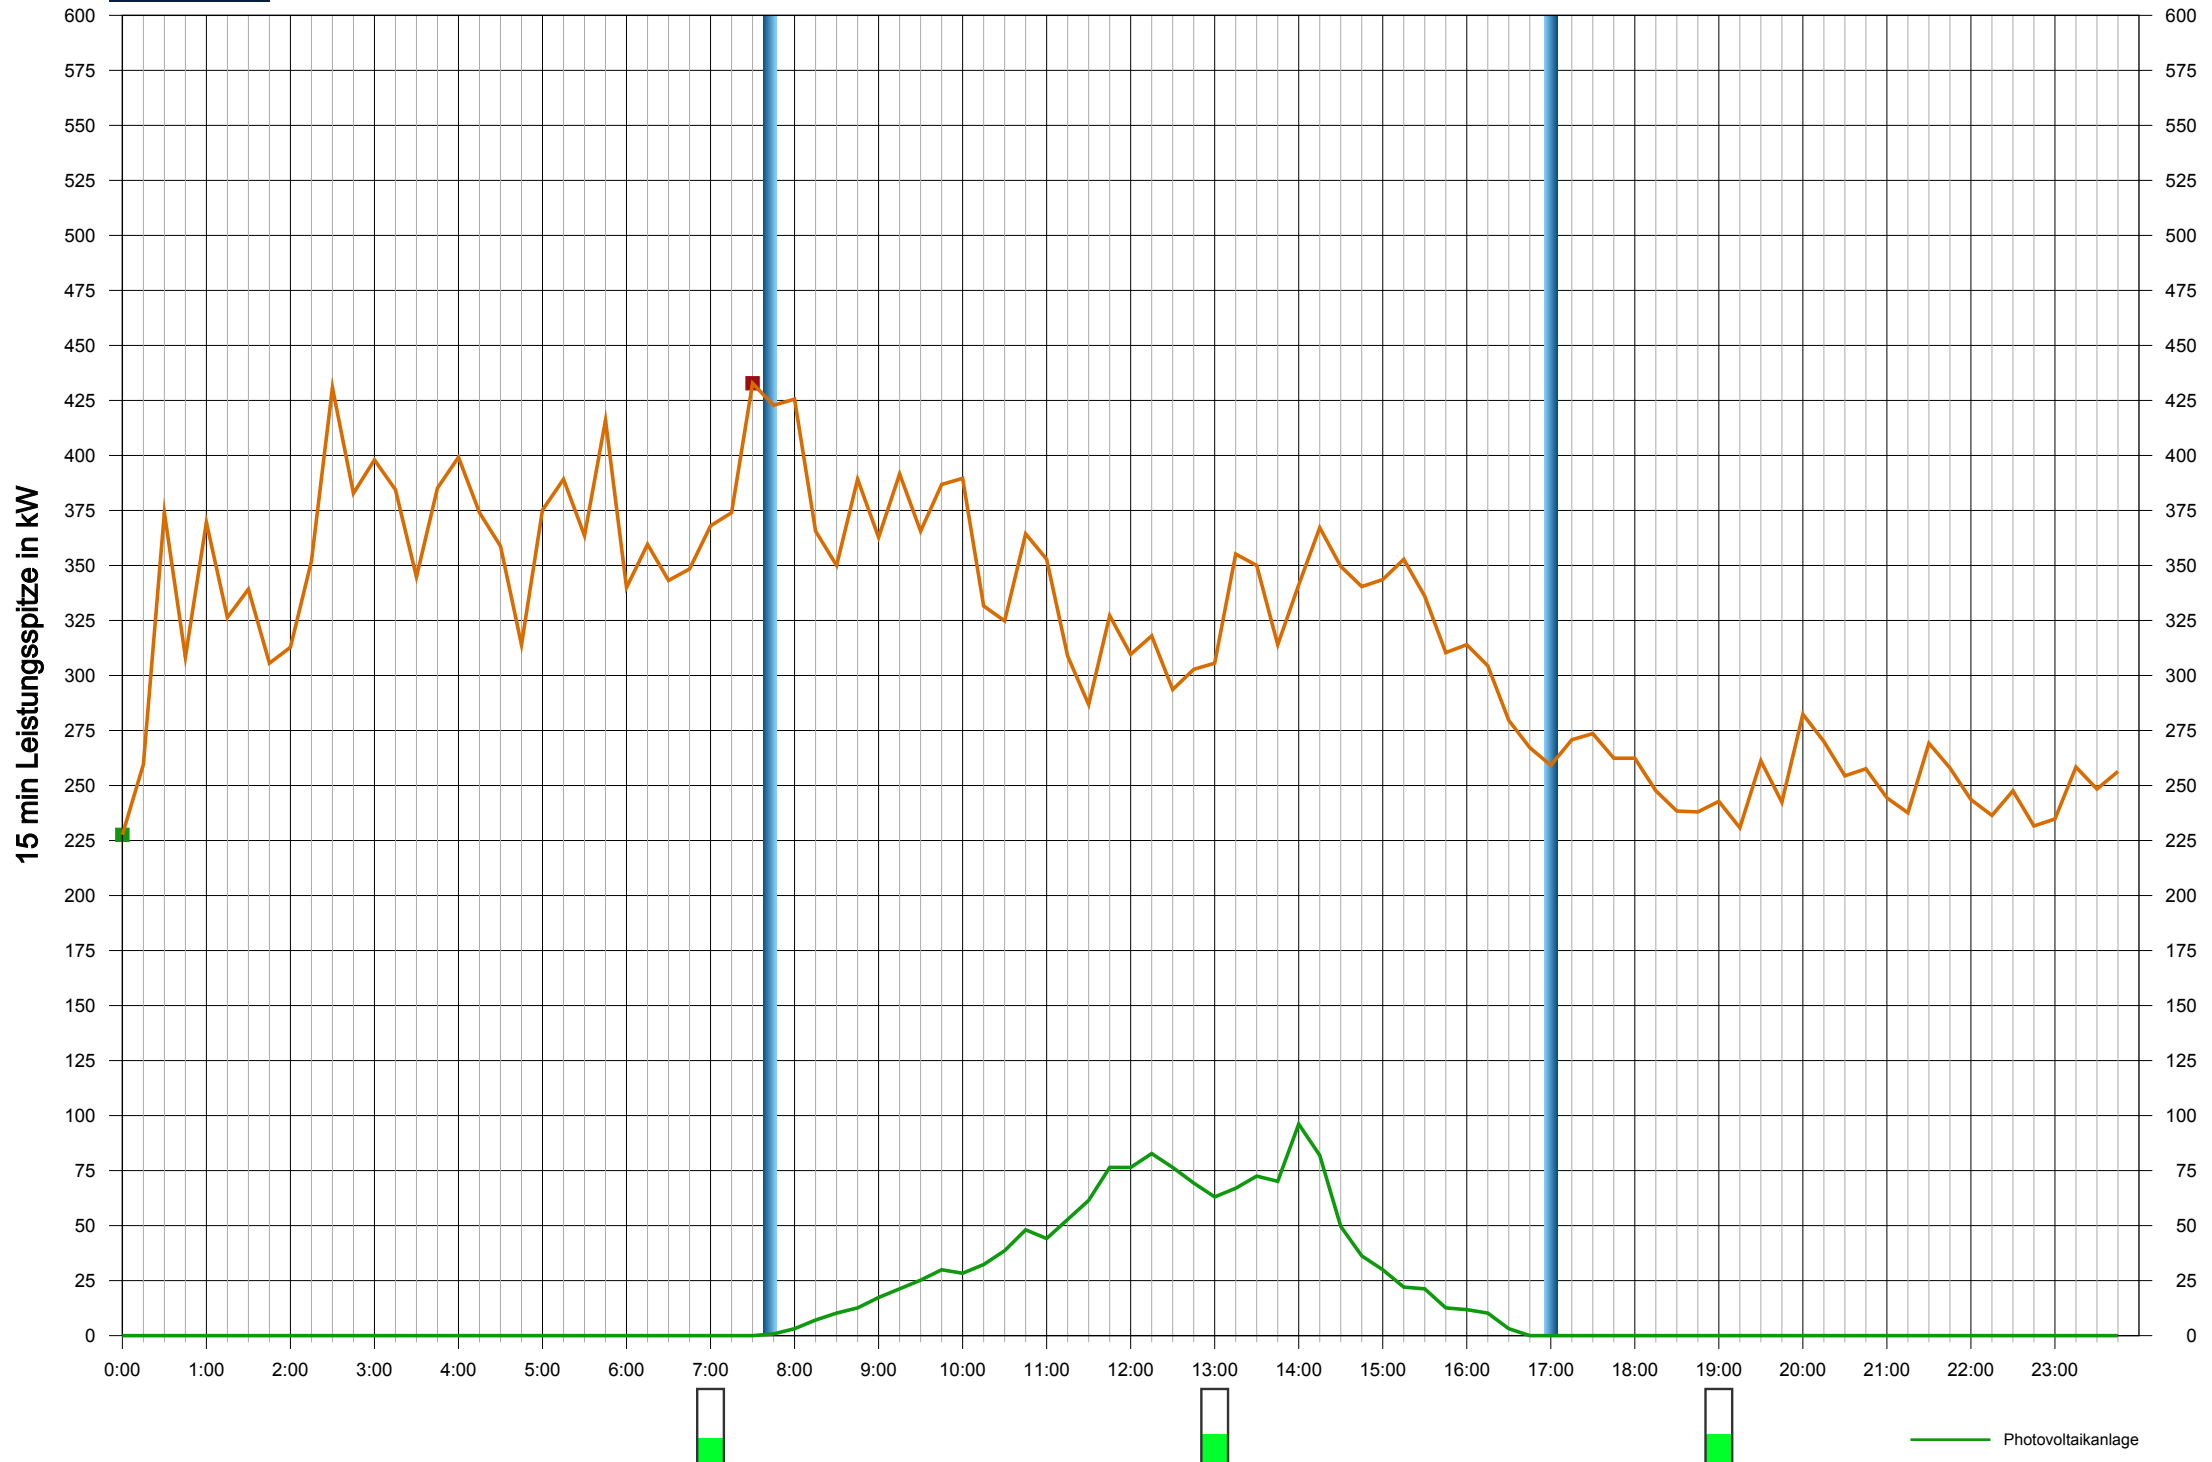

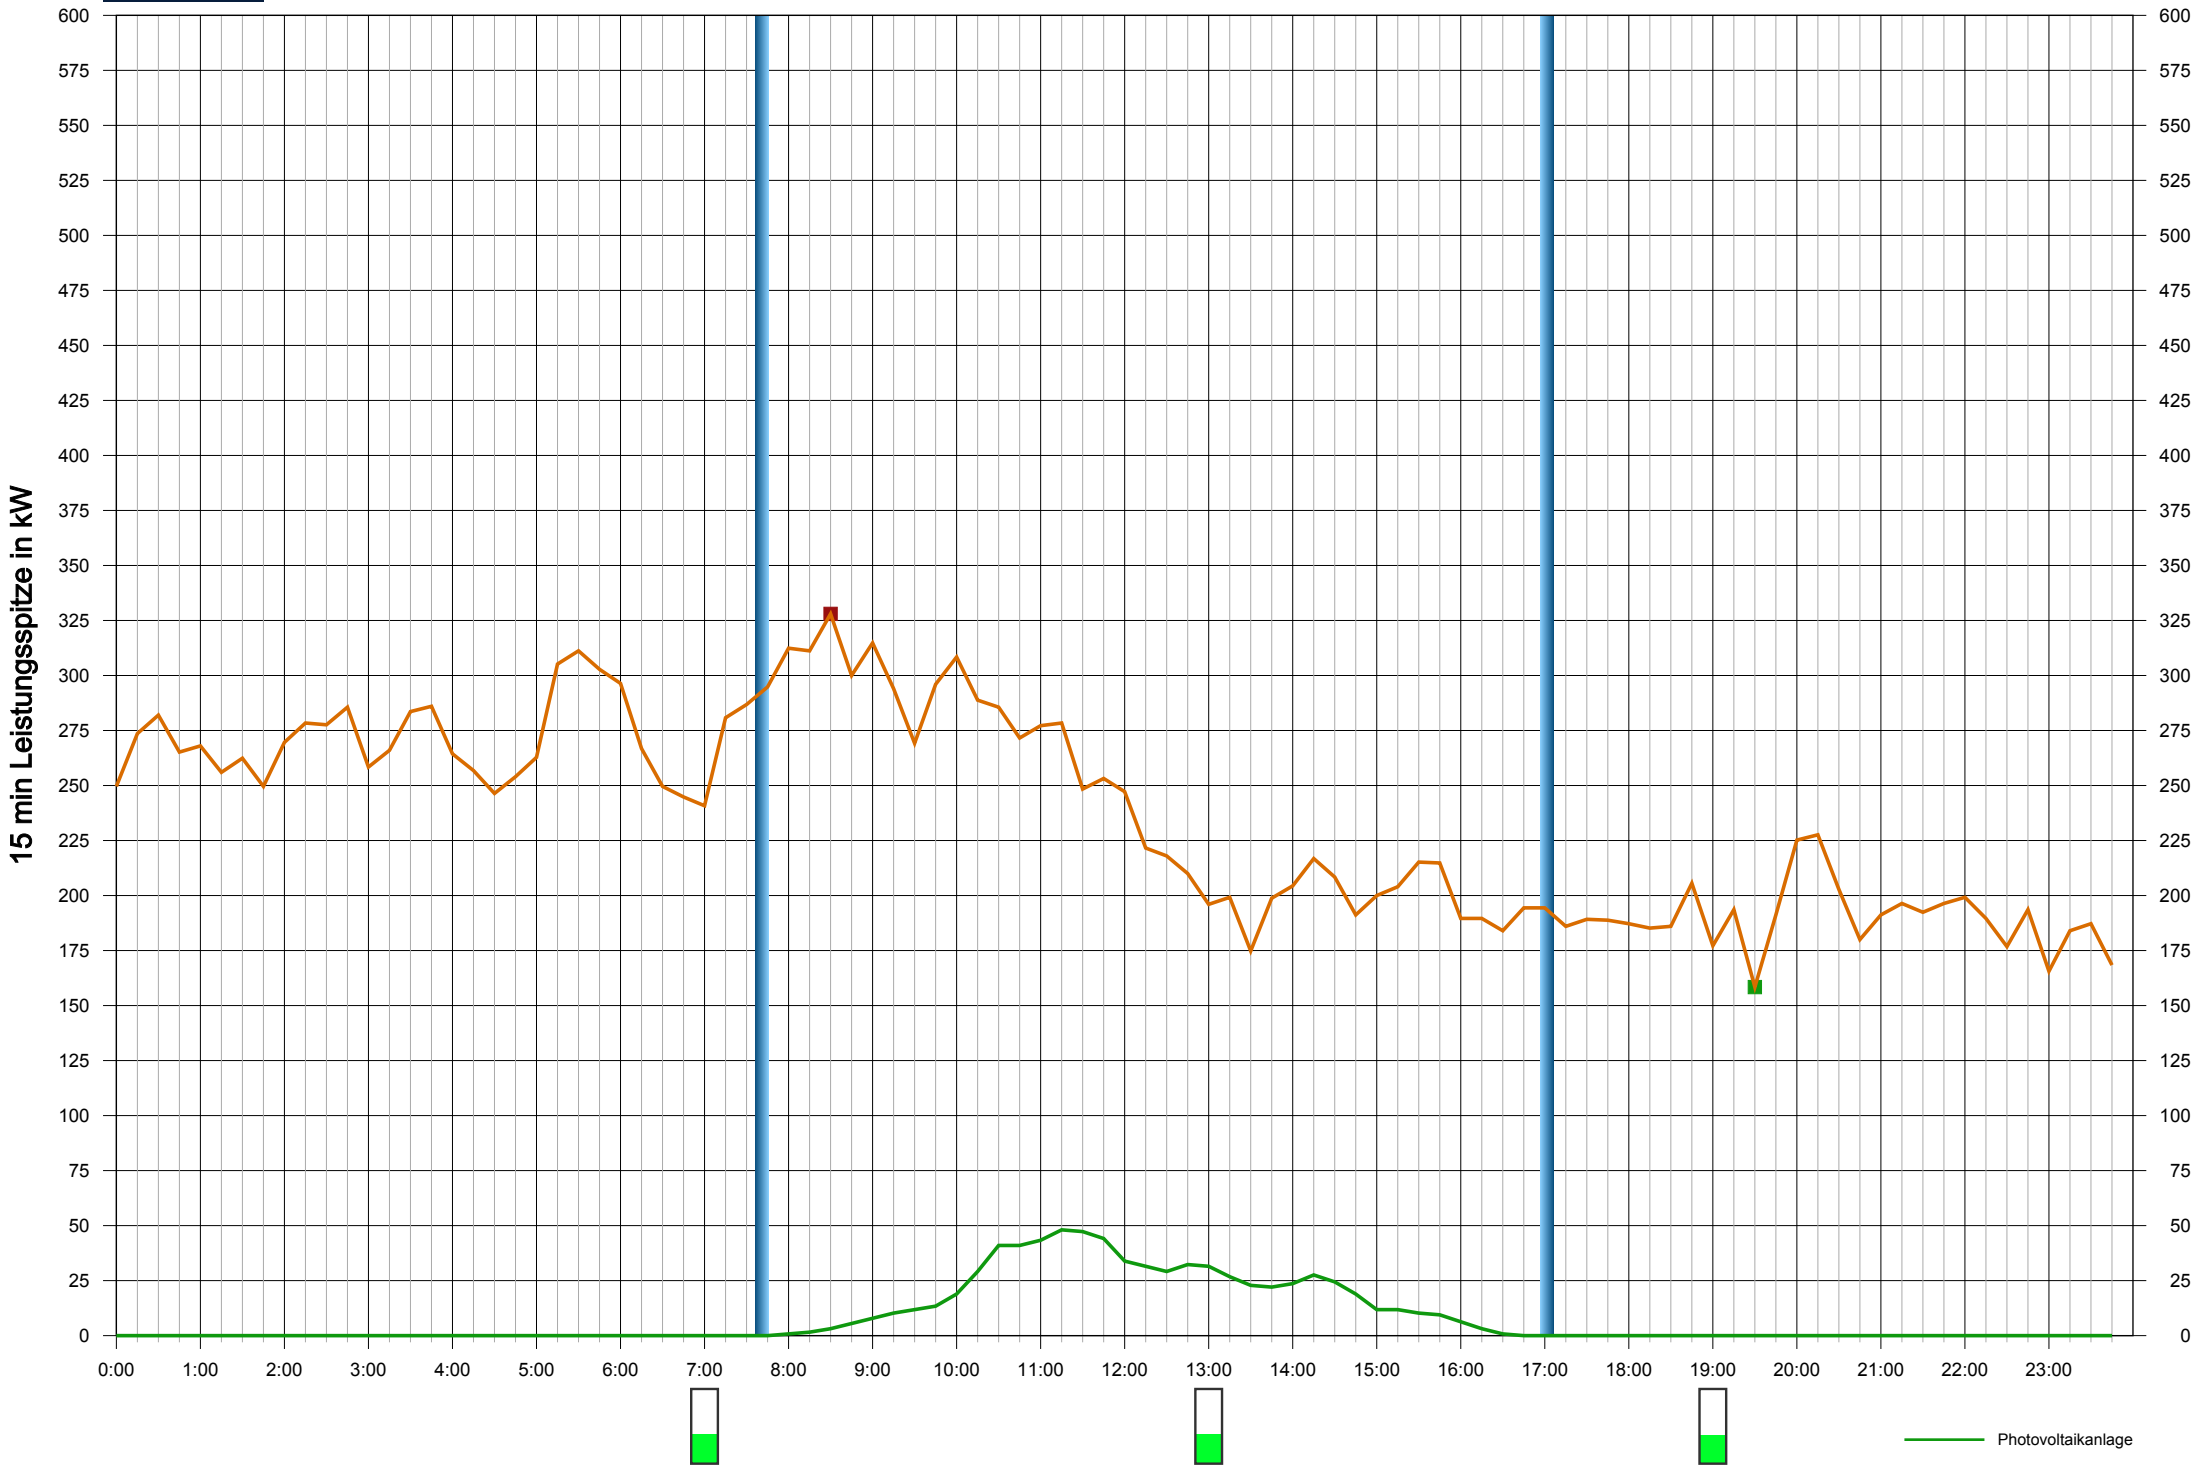

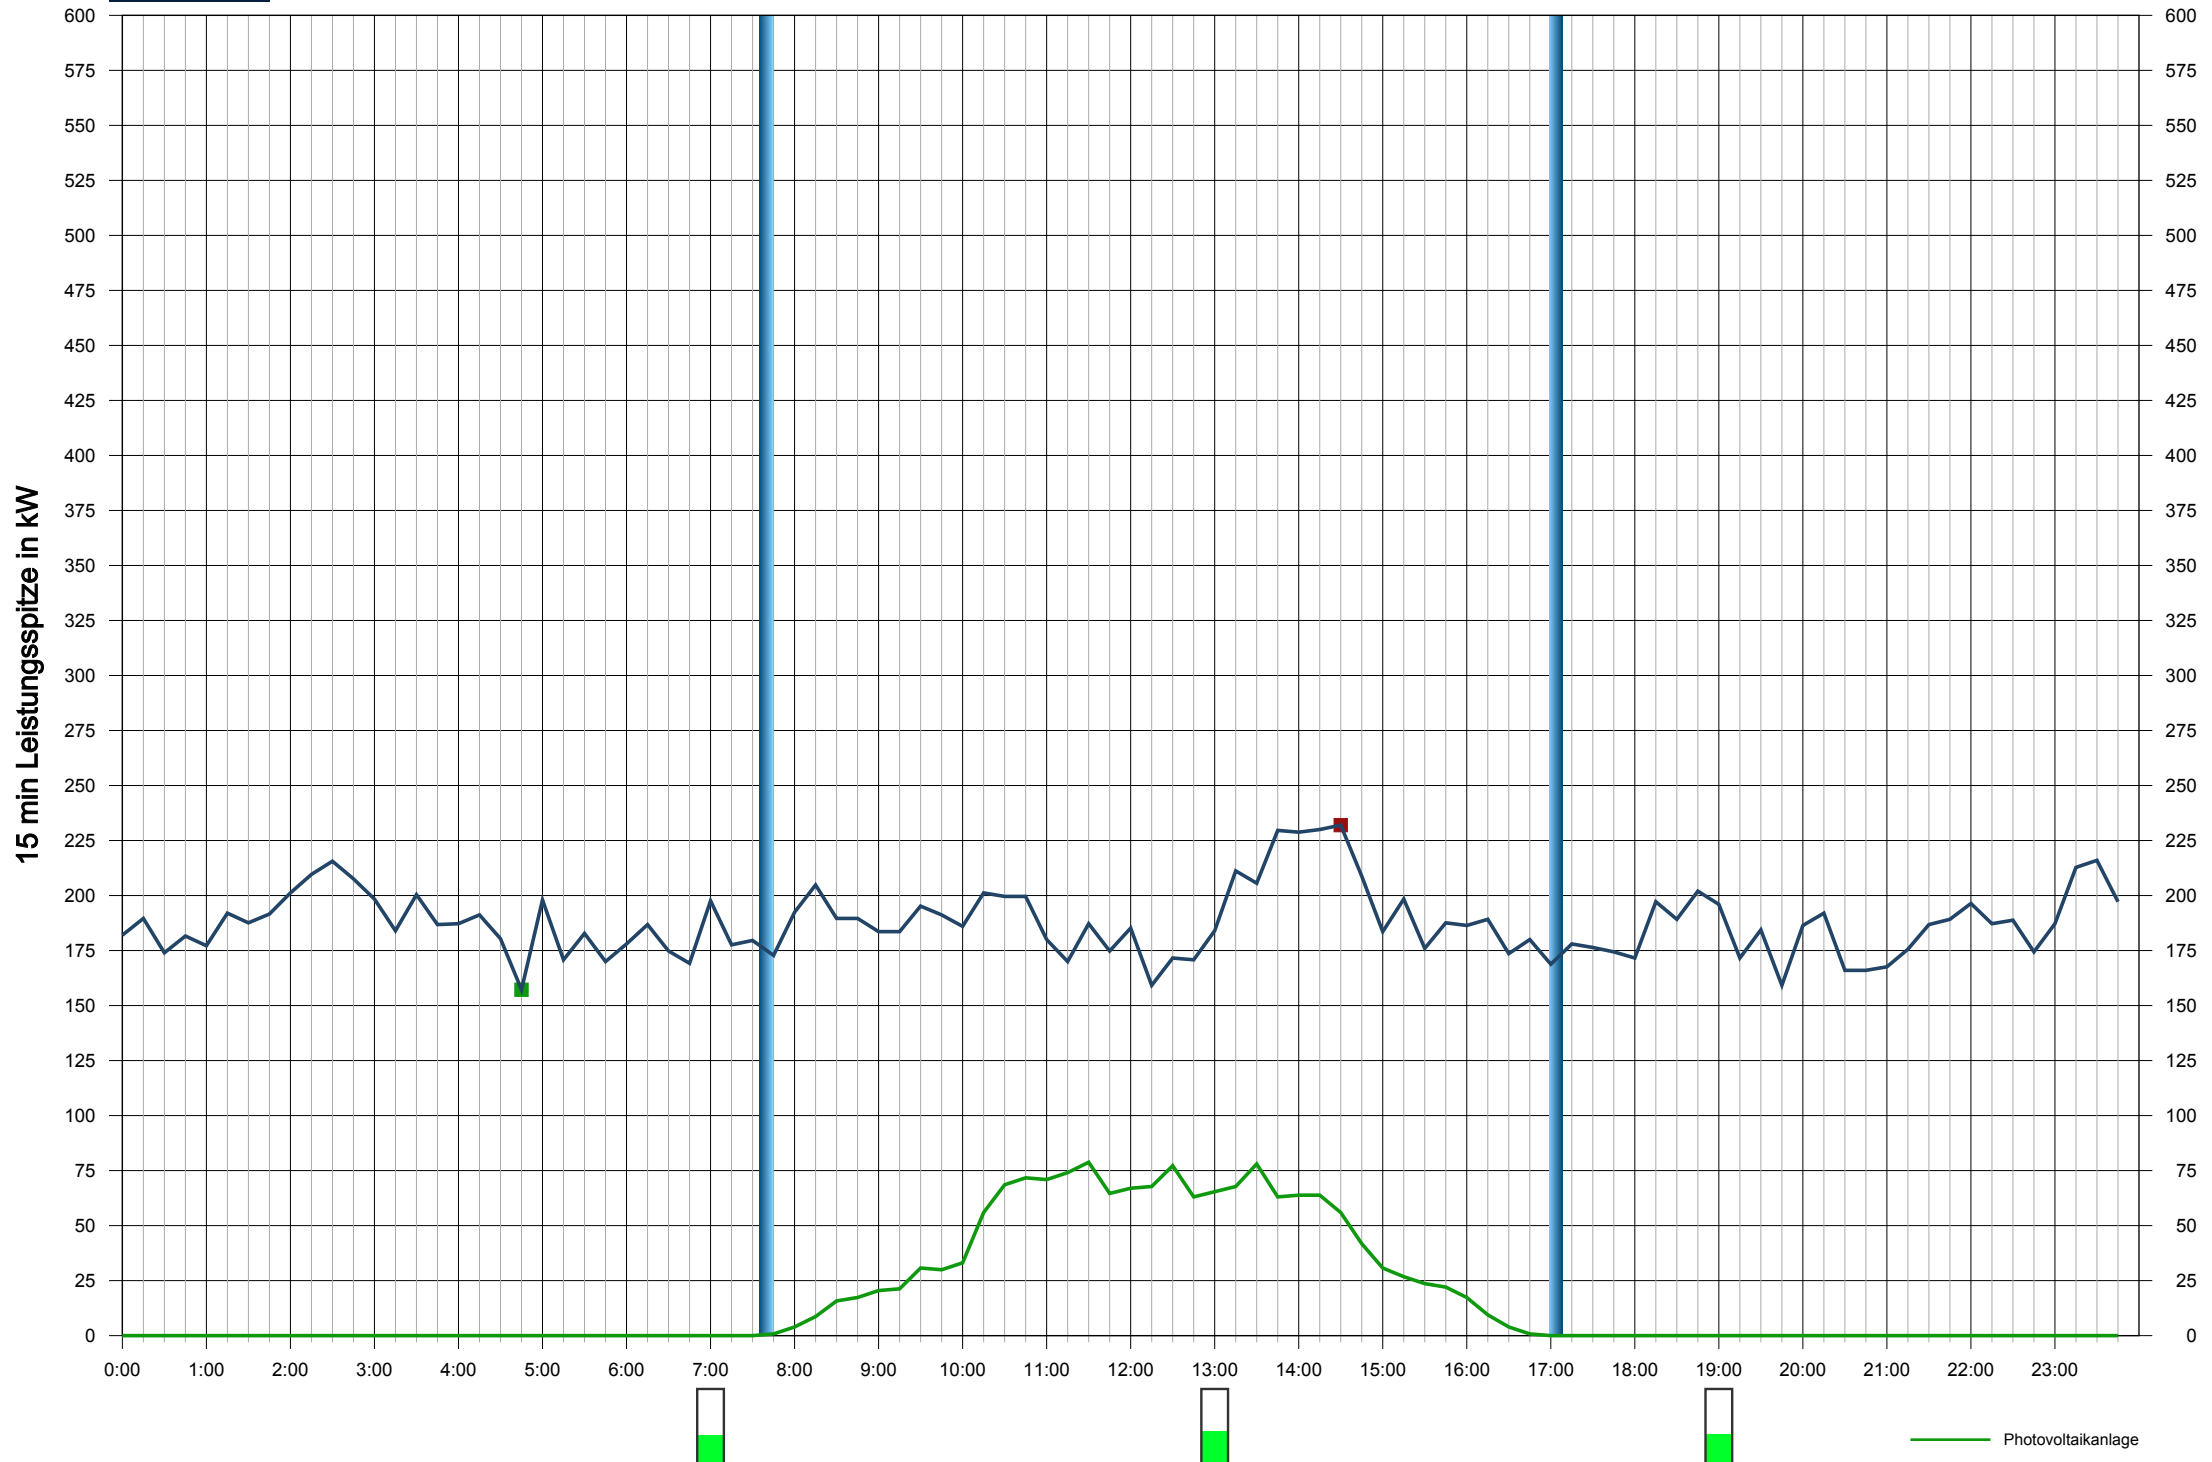

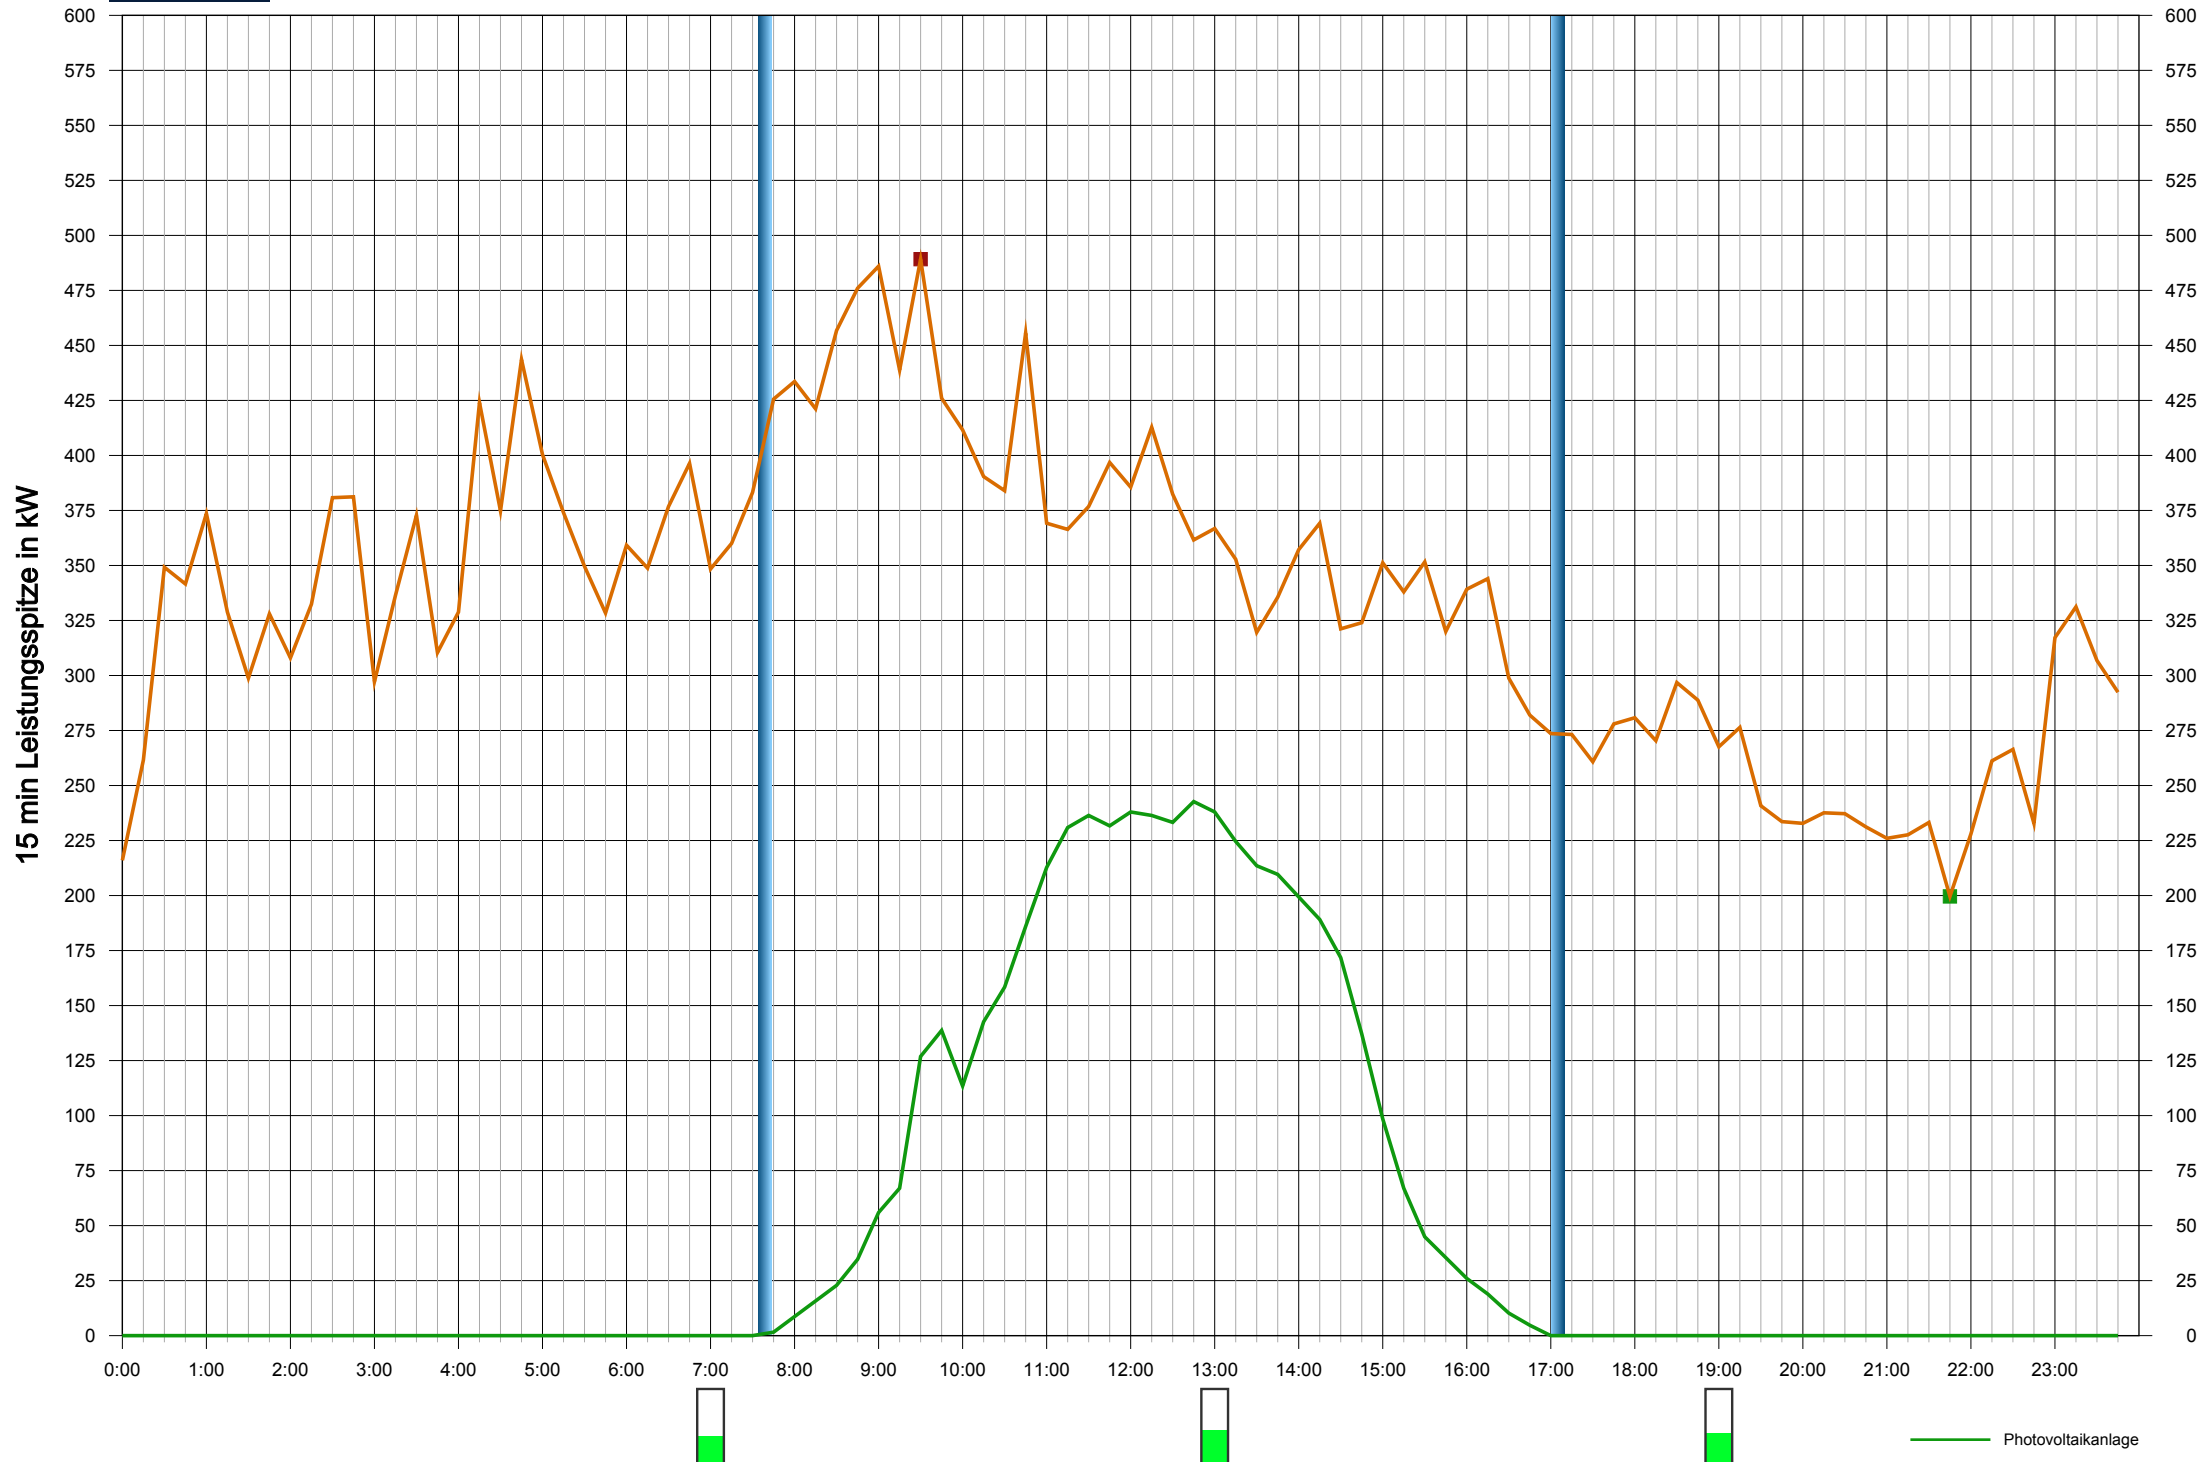


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Di. 31.1.2012 (KW 5)

Tagesminimum: 230,4 kW, Tagesmittelwert: 363,4 kW, Tagesmaximum: 501,6 kW, Tagesbedarf: 8.722 kWh (1.221 €)



# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 1.2.2012 (KW 5)


Tagesminimum: 197,6 kW, Tagesmittelwert: 343,9 kW, Tagesmaximum: 506,0 kW, Tagesbedarf: 8.253 kWh (1.155 €)

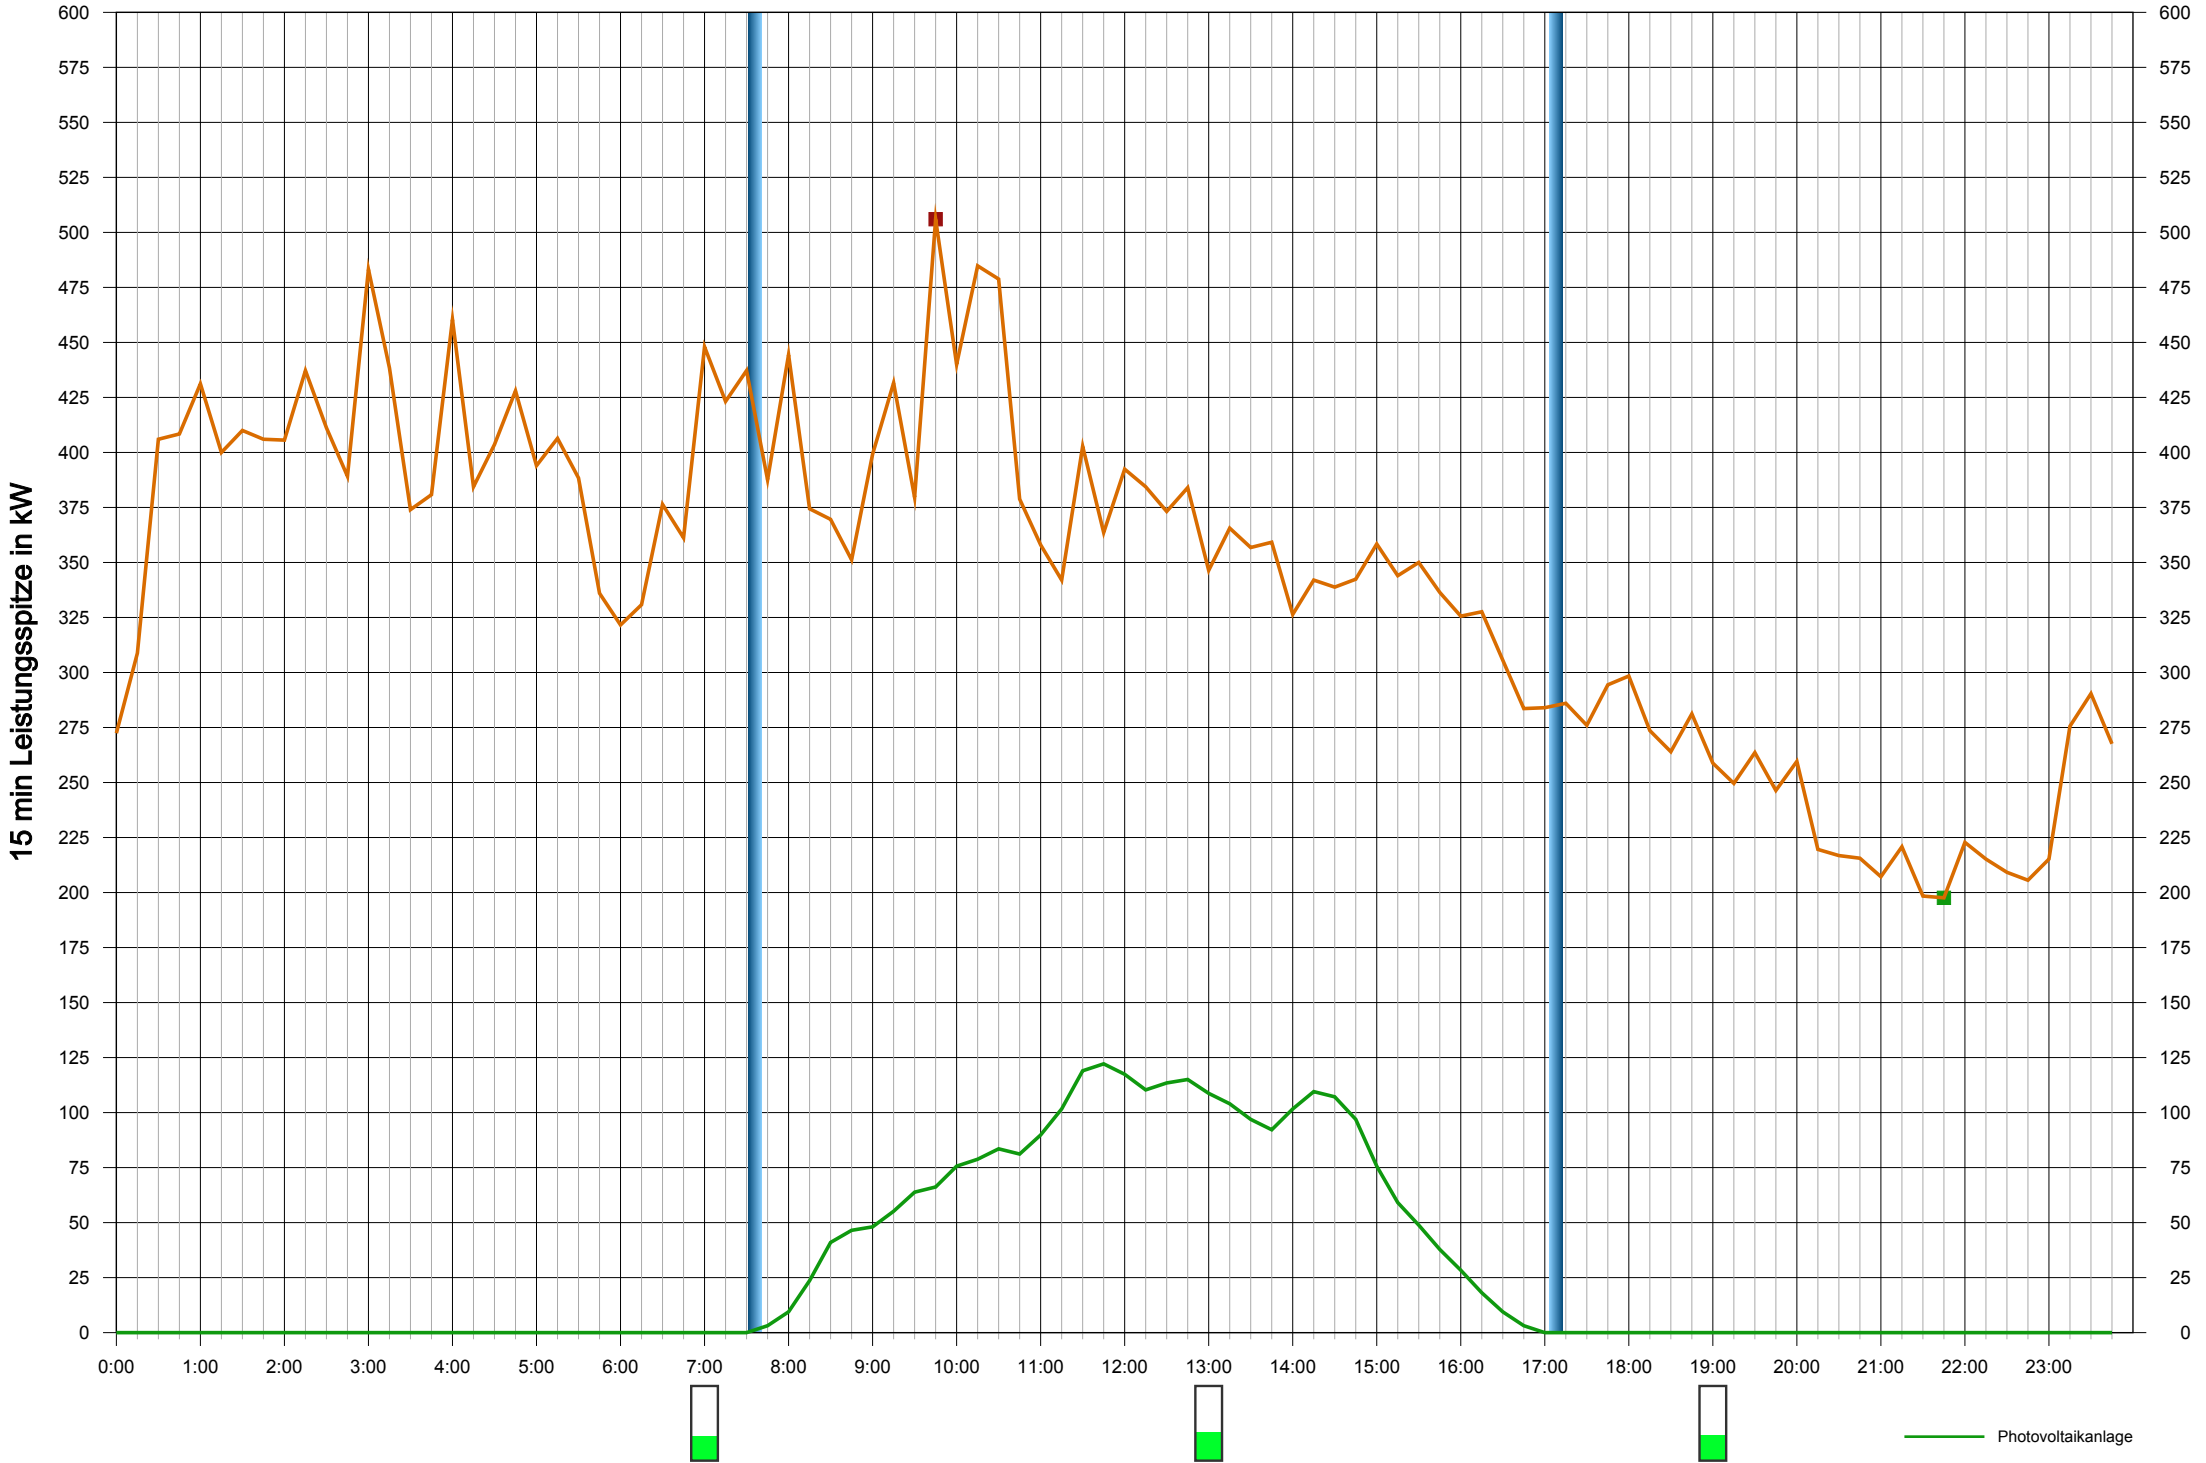




# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Do. 2.2.2012 (KW 5)


Tagesminimum: 224,8 kW, Tagesmittelwert: 351,1 kW, Tagesmaximum: 485,6 kW, Tagesbedarf: 8.425 kWh (1.180 €)

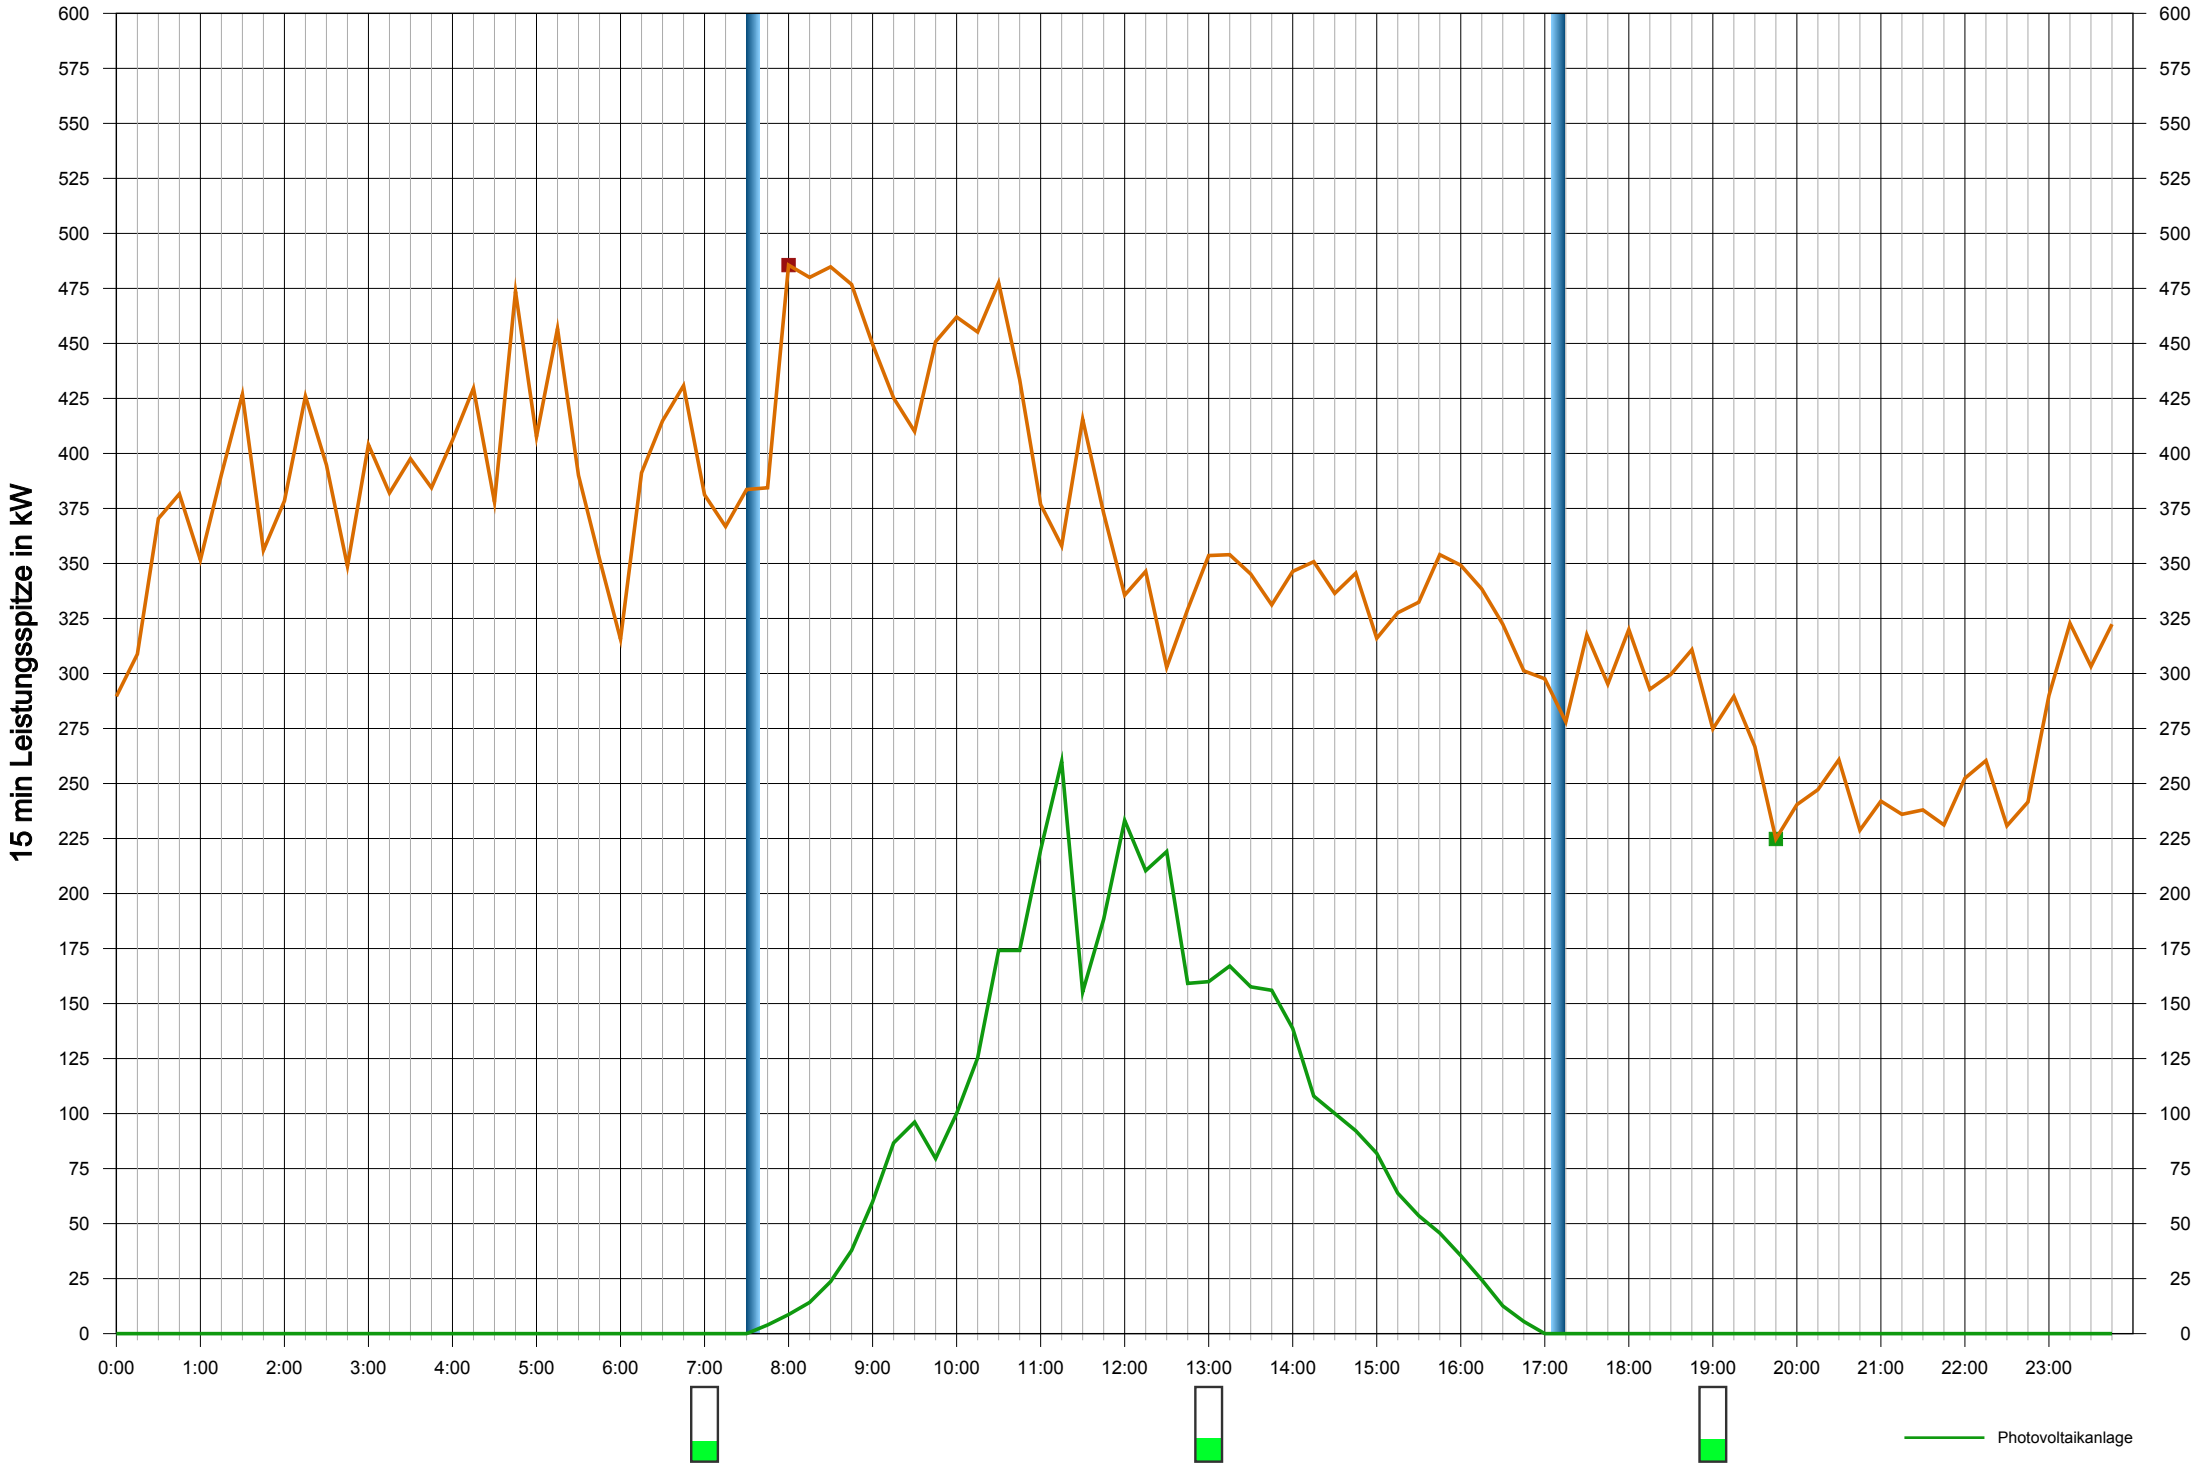

# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Fr. 3.2.2012 (KW 5)


Tagesminimum: 164,0 kW, Tagesmittelwert: 309,5 kW, Tagesmaximum: 432,0 kW, Tagesbedarf: 7.428 kWh (1.040 €)

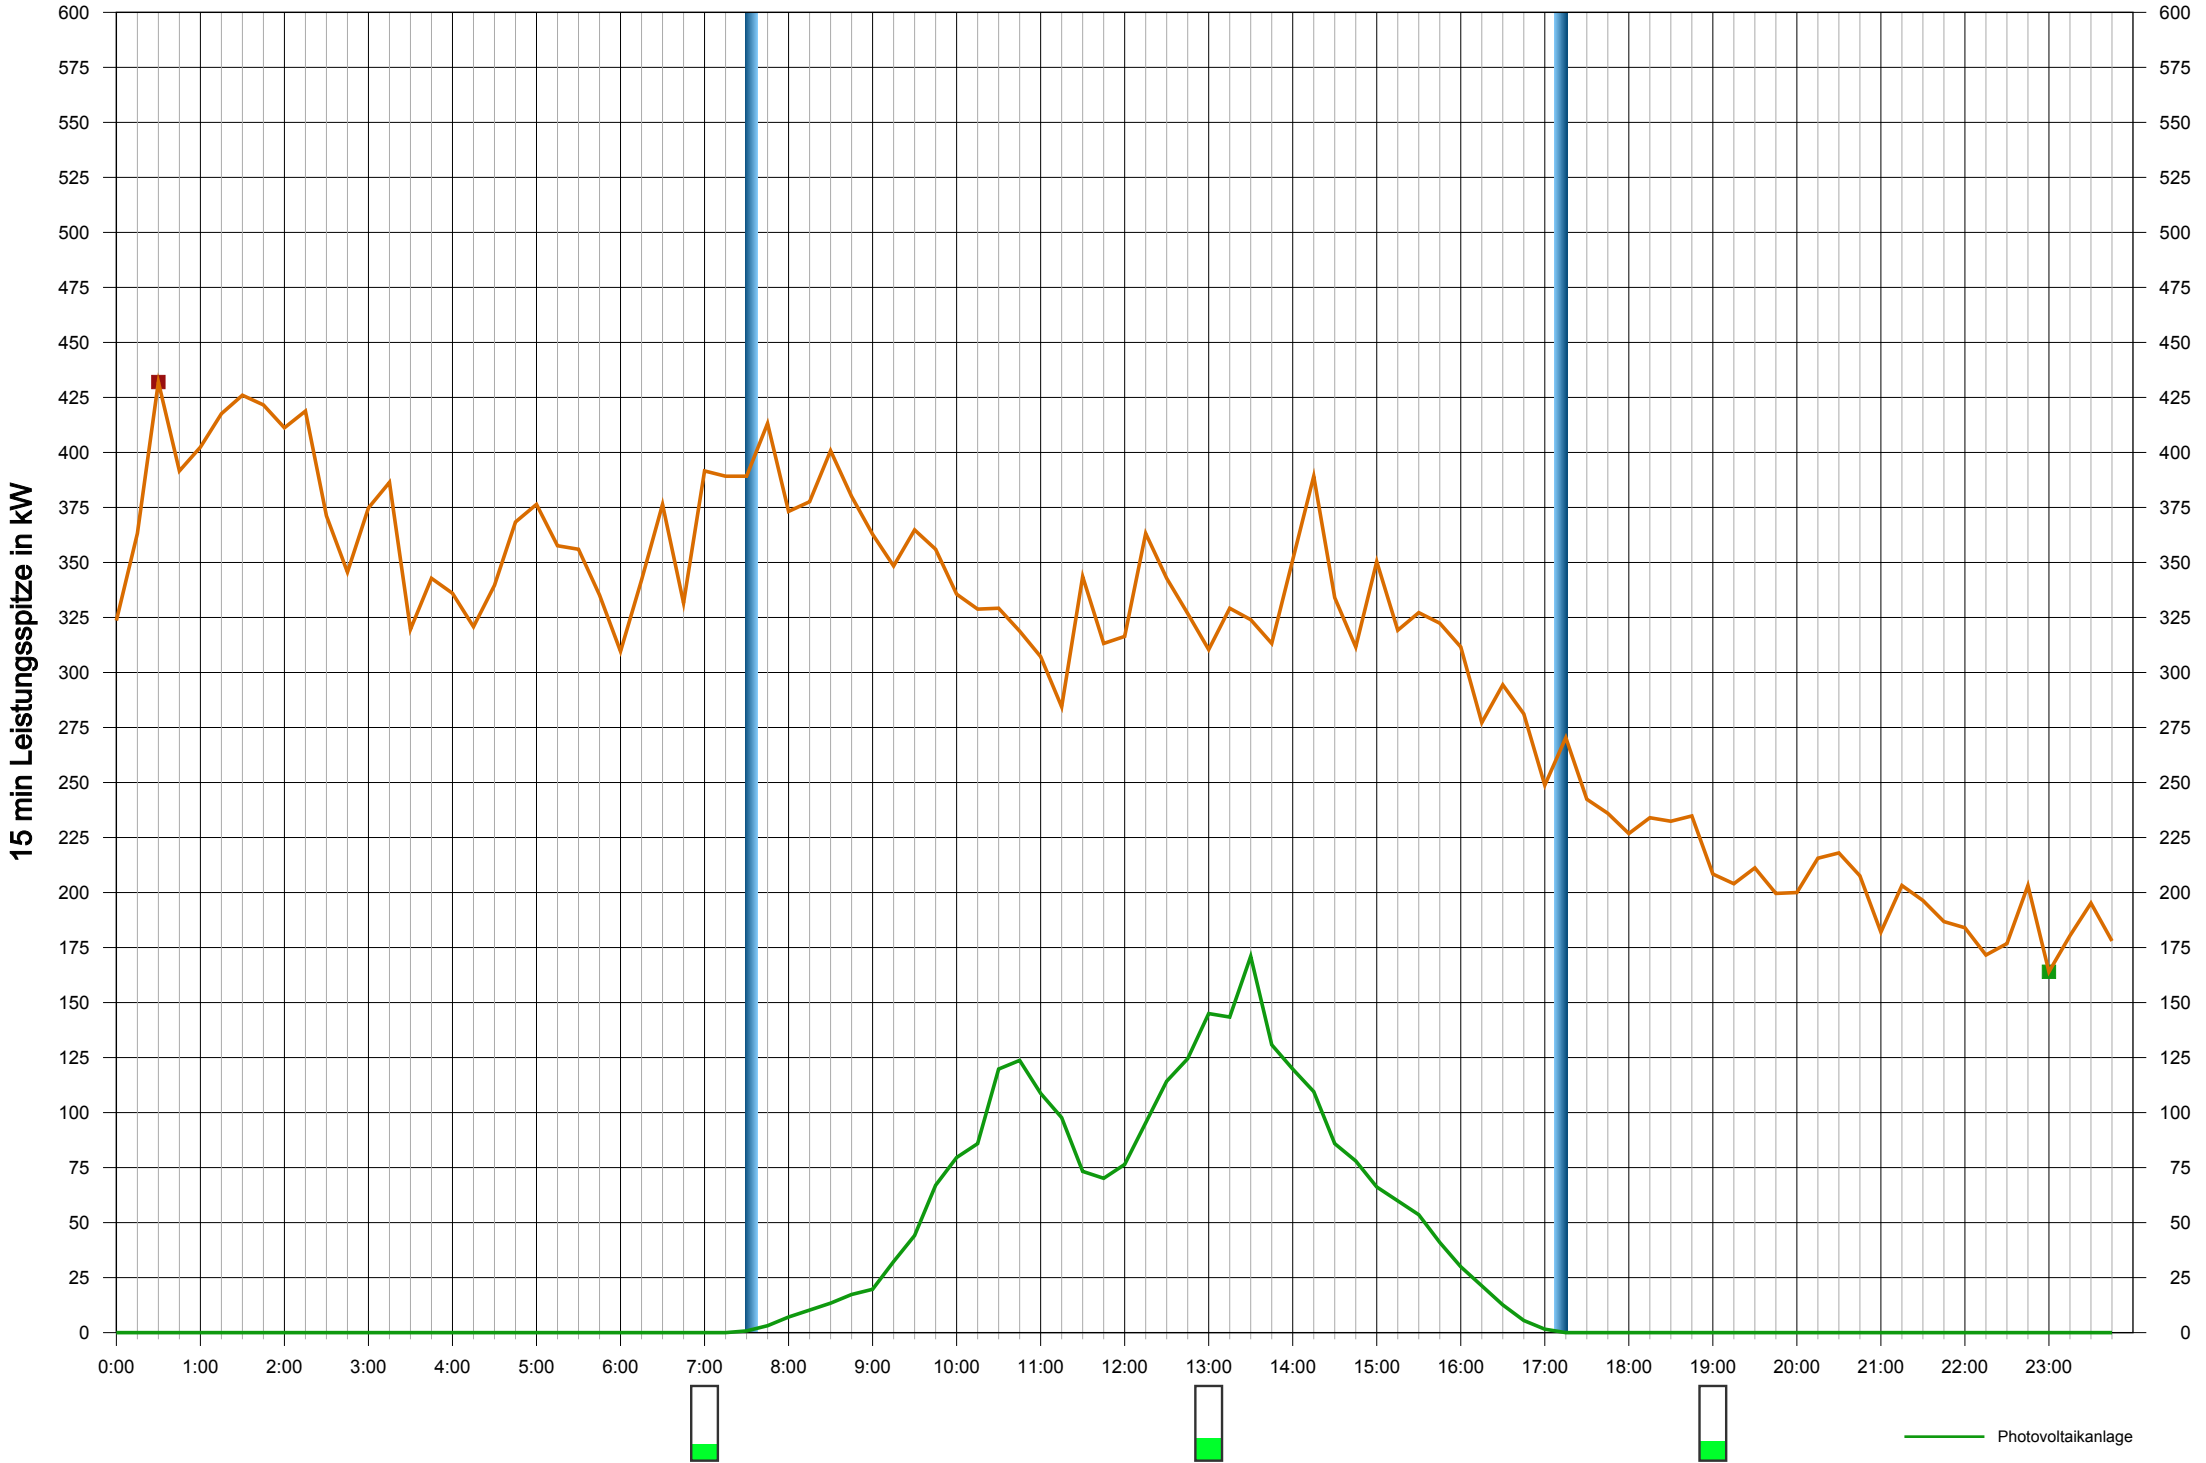

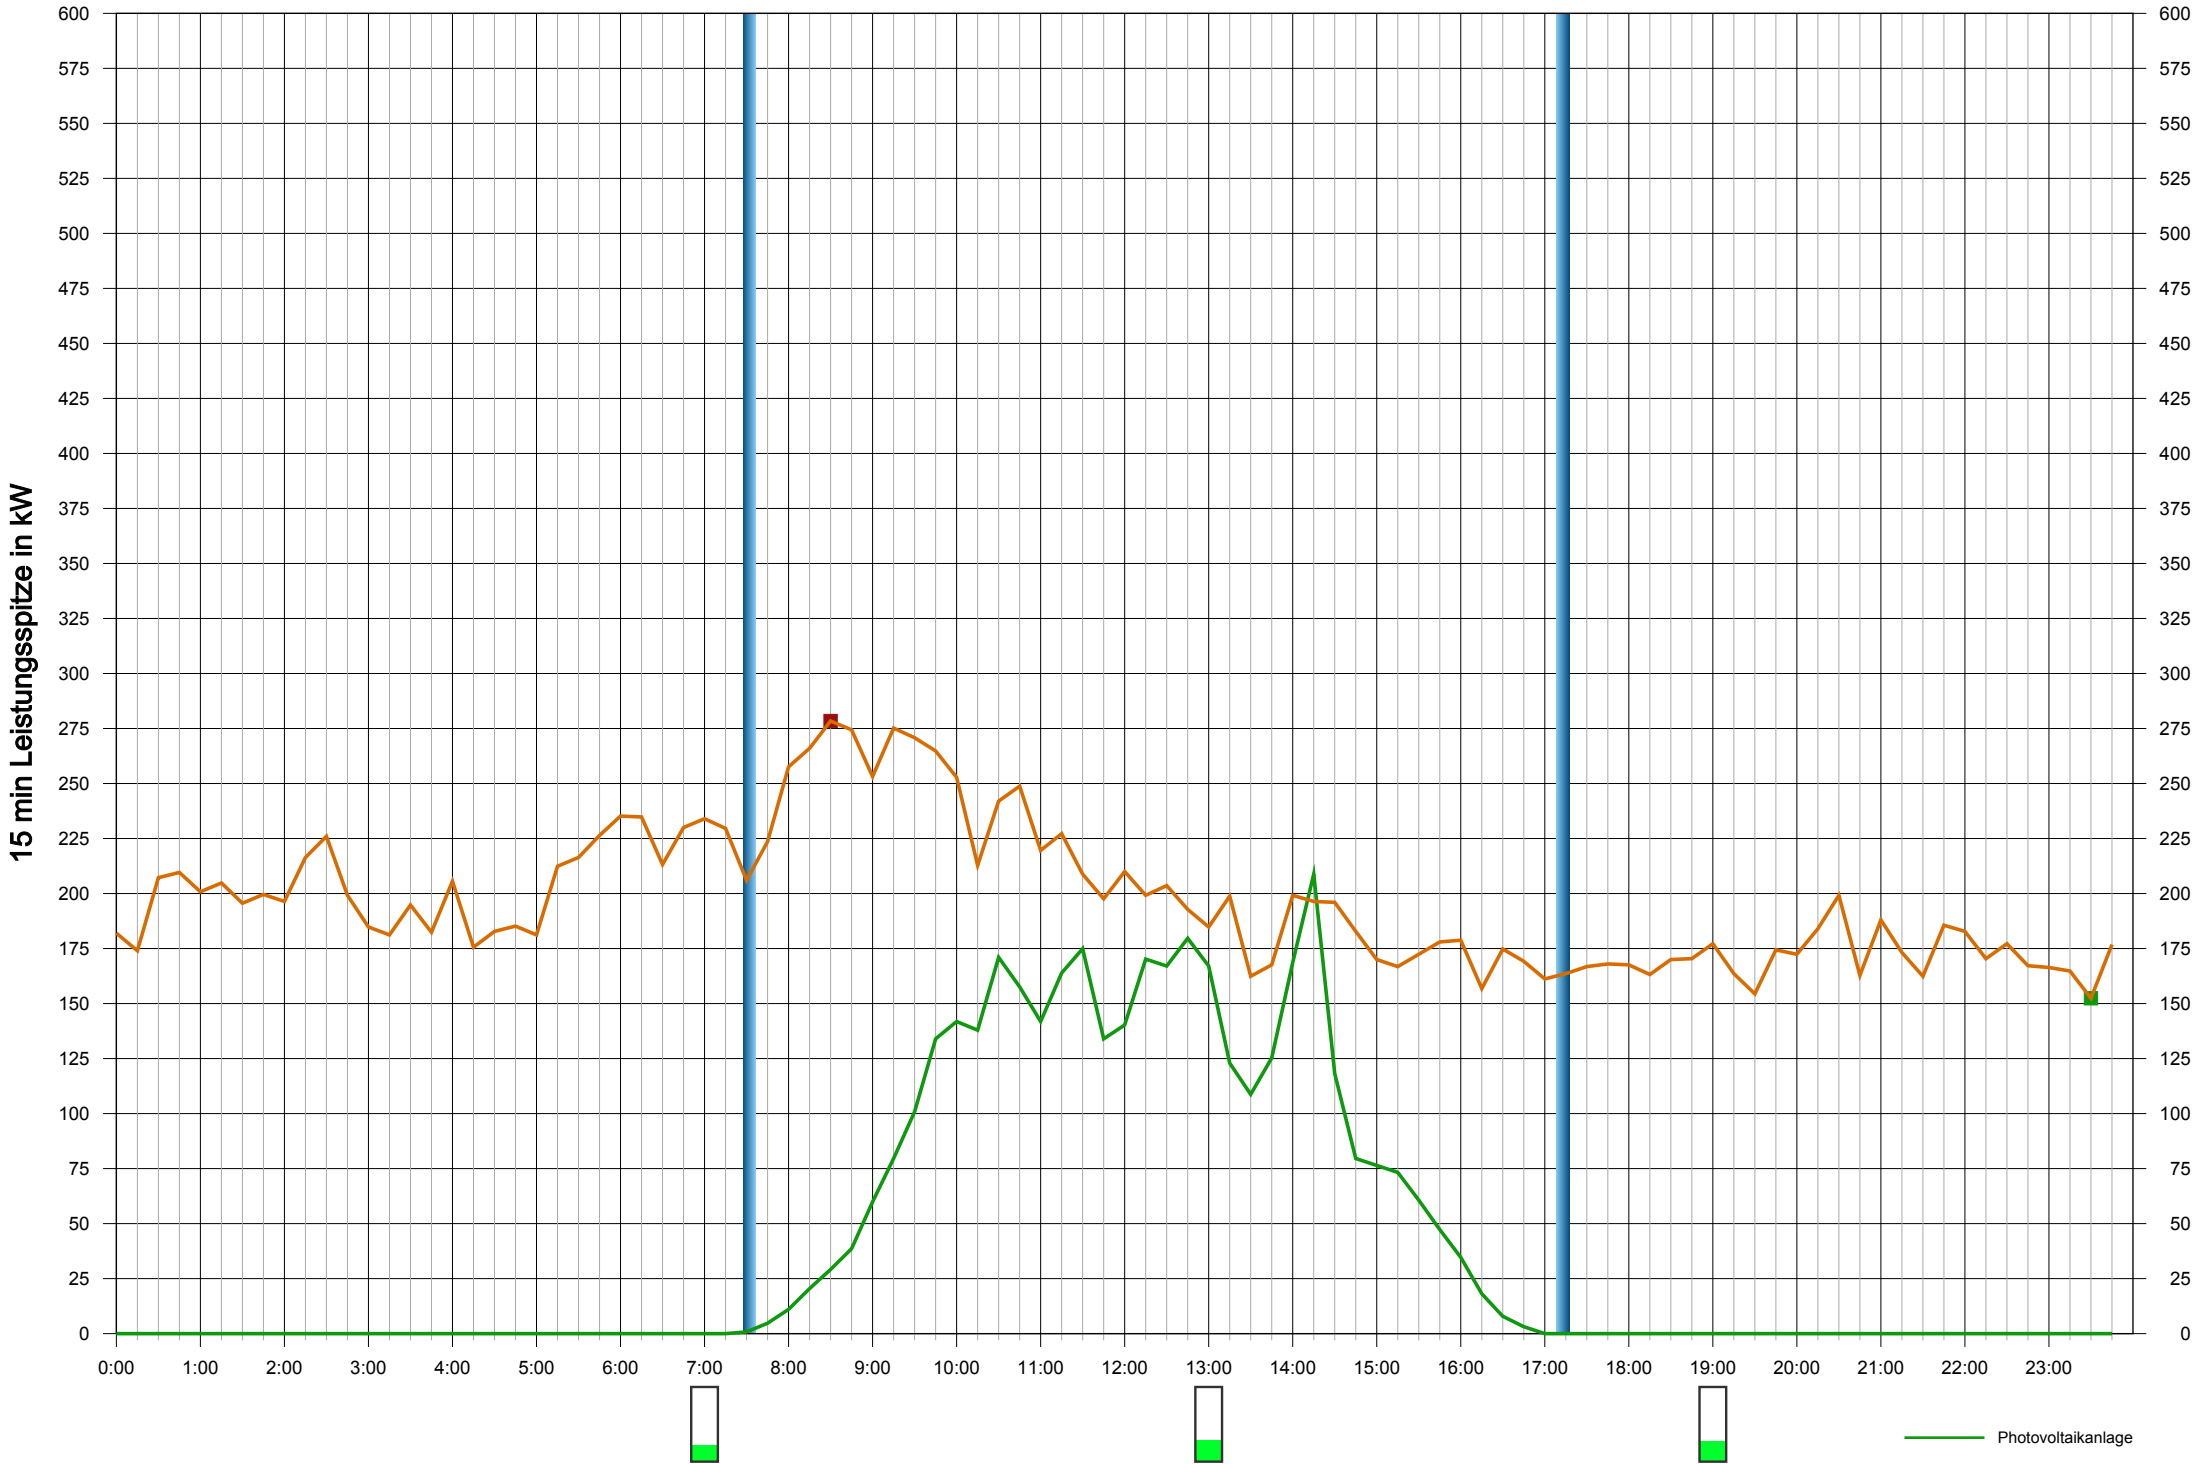


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe So. 5.2.2012 (KW 5)

Tagesminimum: 145,6 kW, Tagesmittelwert: 172,3 kW, Tagesmaximum: 210,0 kW, Tagesbedarf: 4.135 kWh (579 €)

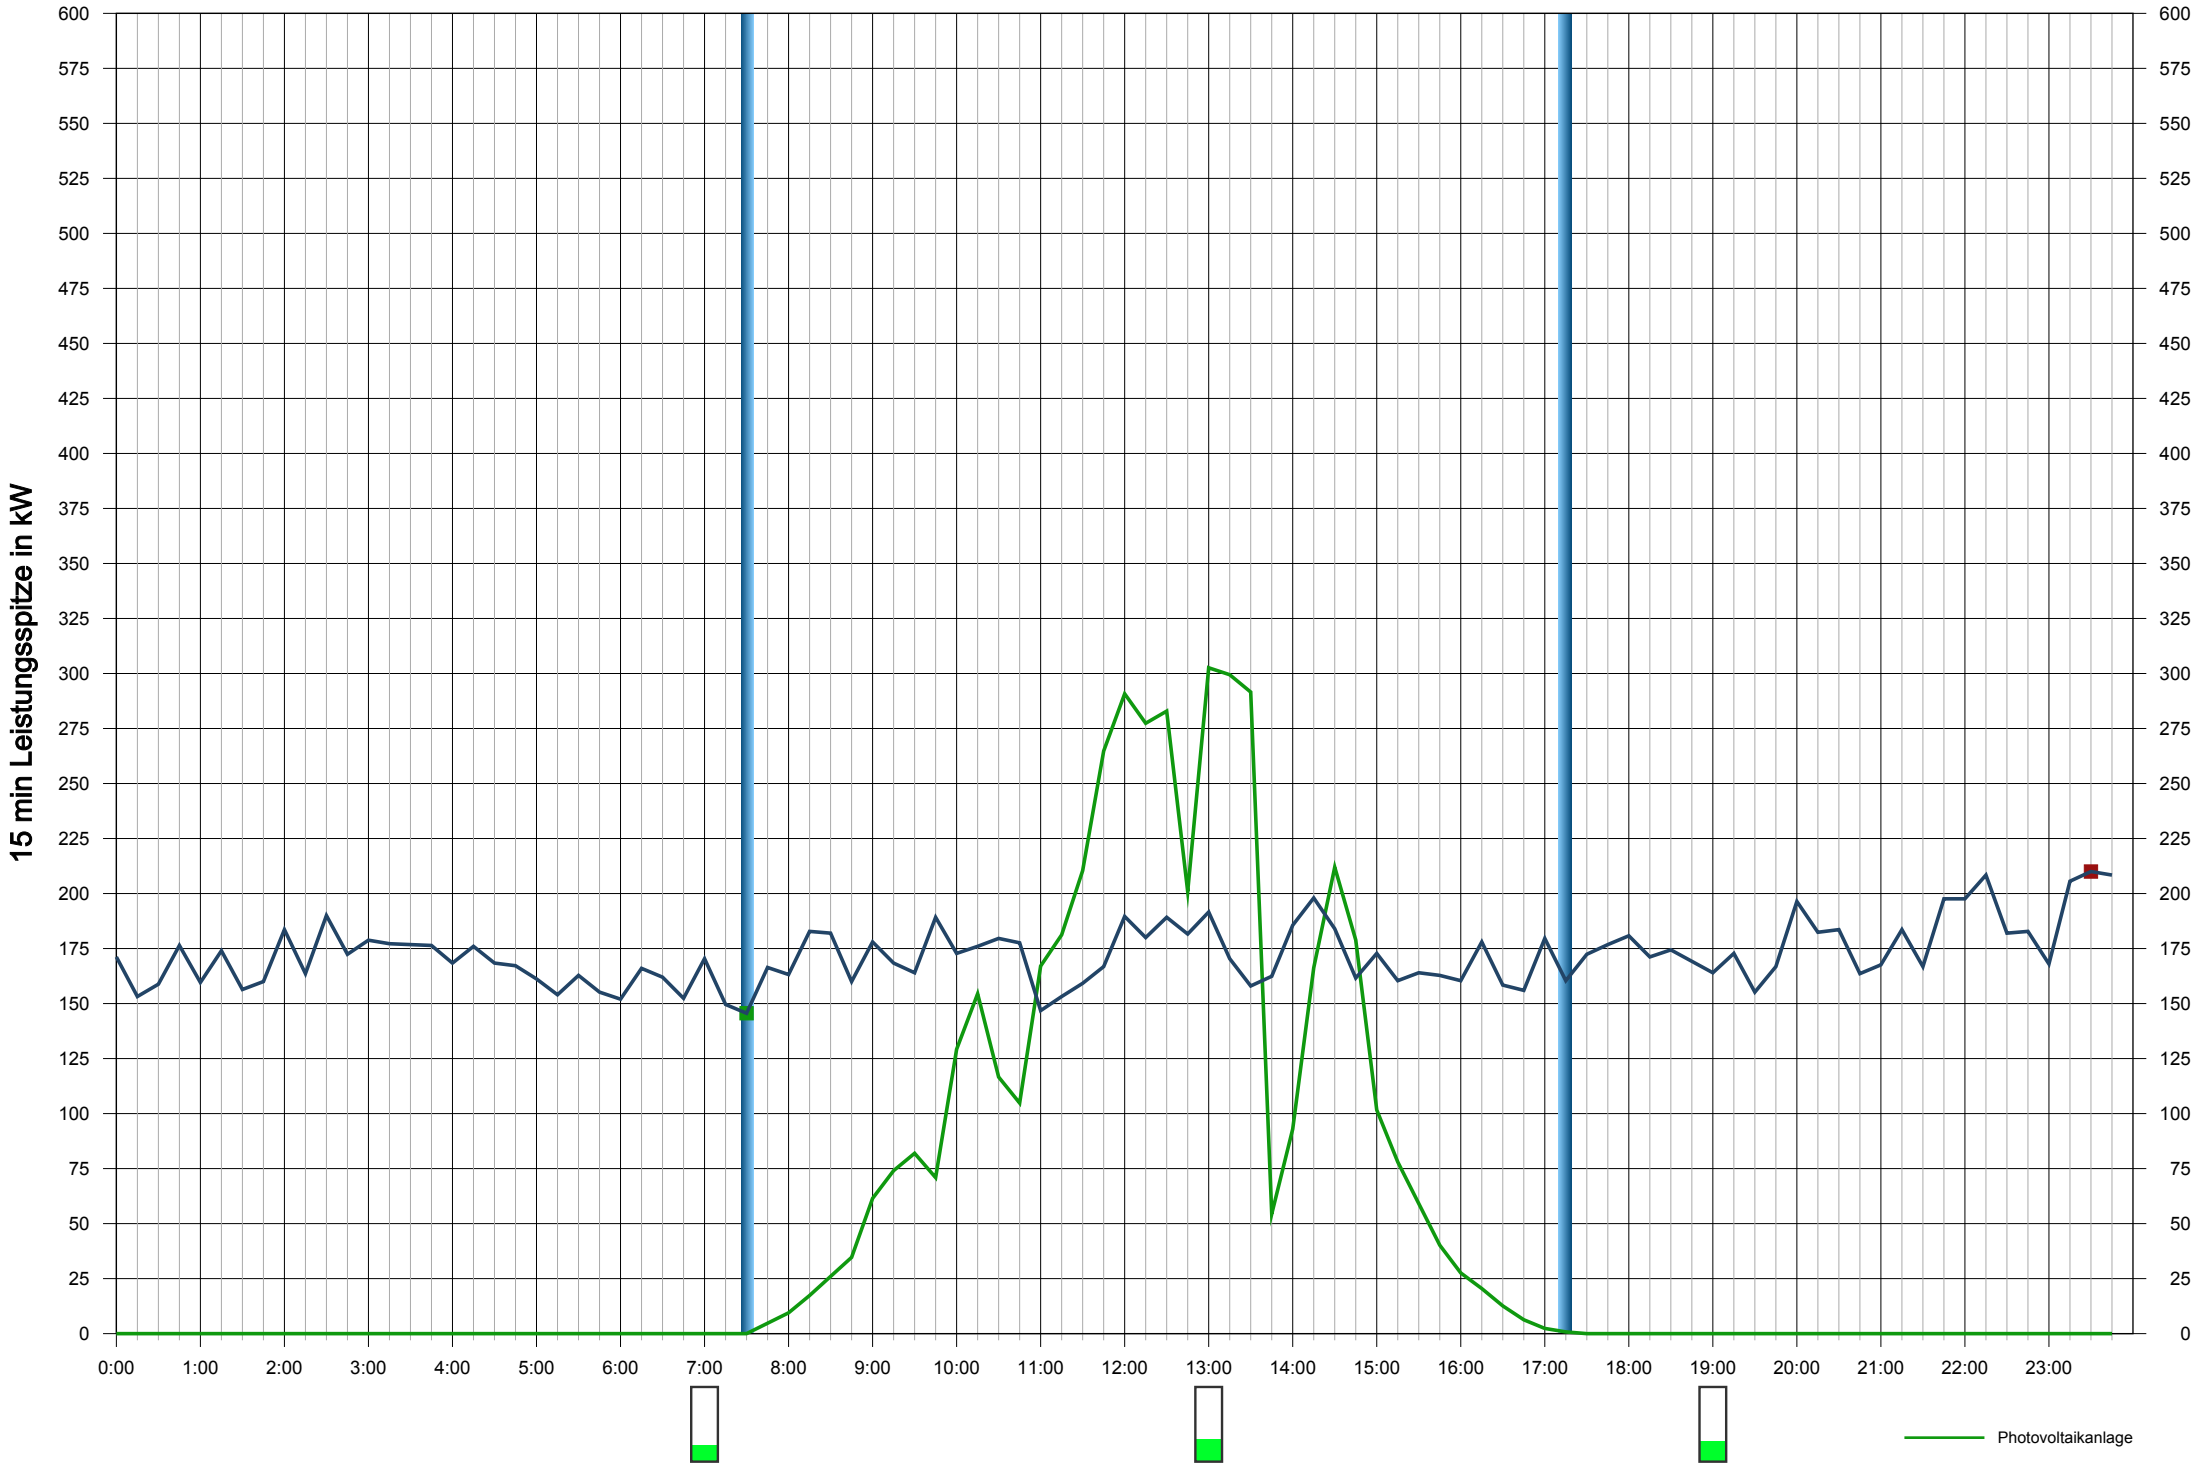


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mo. 6.2.2012 (KW 6)

Tagesminimum: 214,8 kW, Tagesmittelwert: 339,4 kW, Tagesmaximum: 498,0 kW, Tagesbedarf: 8.147 kWh (1.141 €)

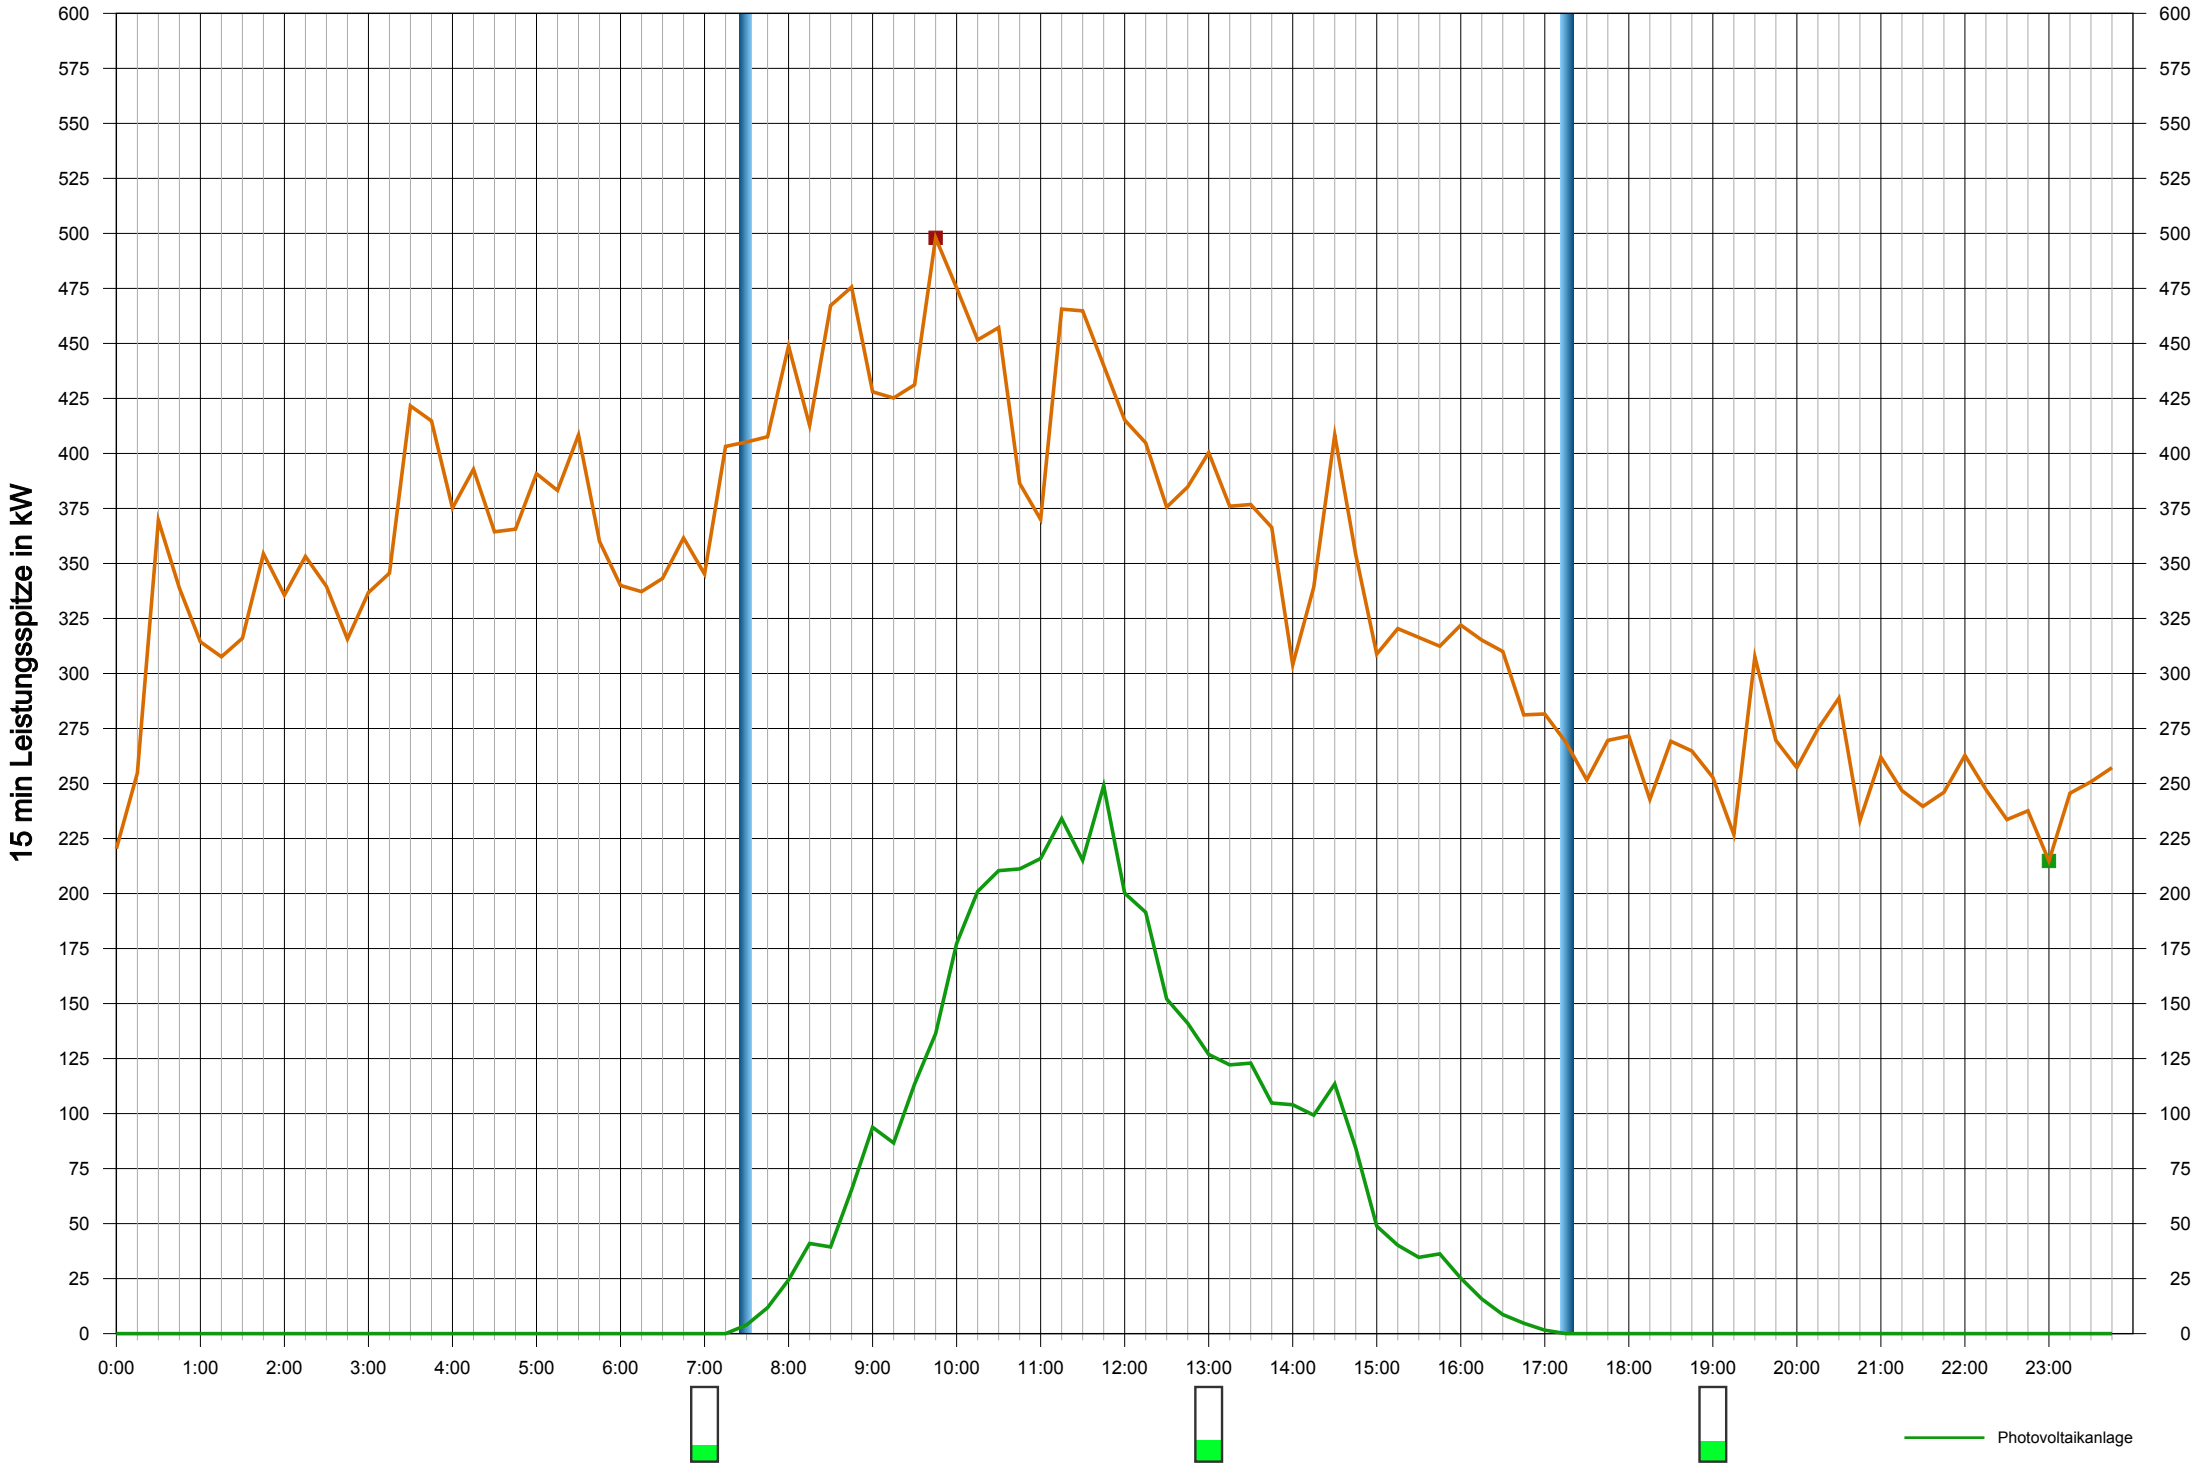


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Di. 7.2.2012 (KW 6)

Tagesminimum: 238,8 kW, Tagesmittelwert: 362,4 kW, Tagesmaximum: 473,2 kW, Tagesbedarf: 8.698 kWh (1.218 €)

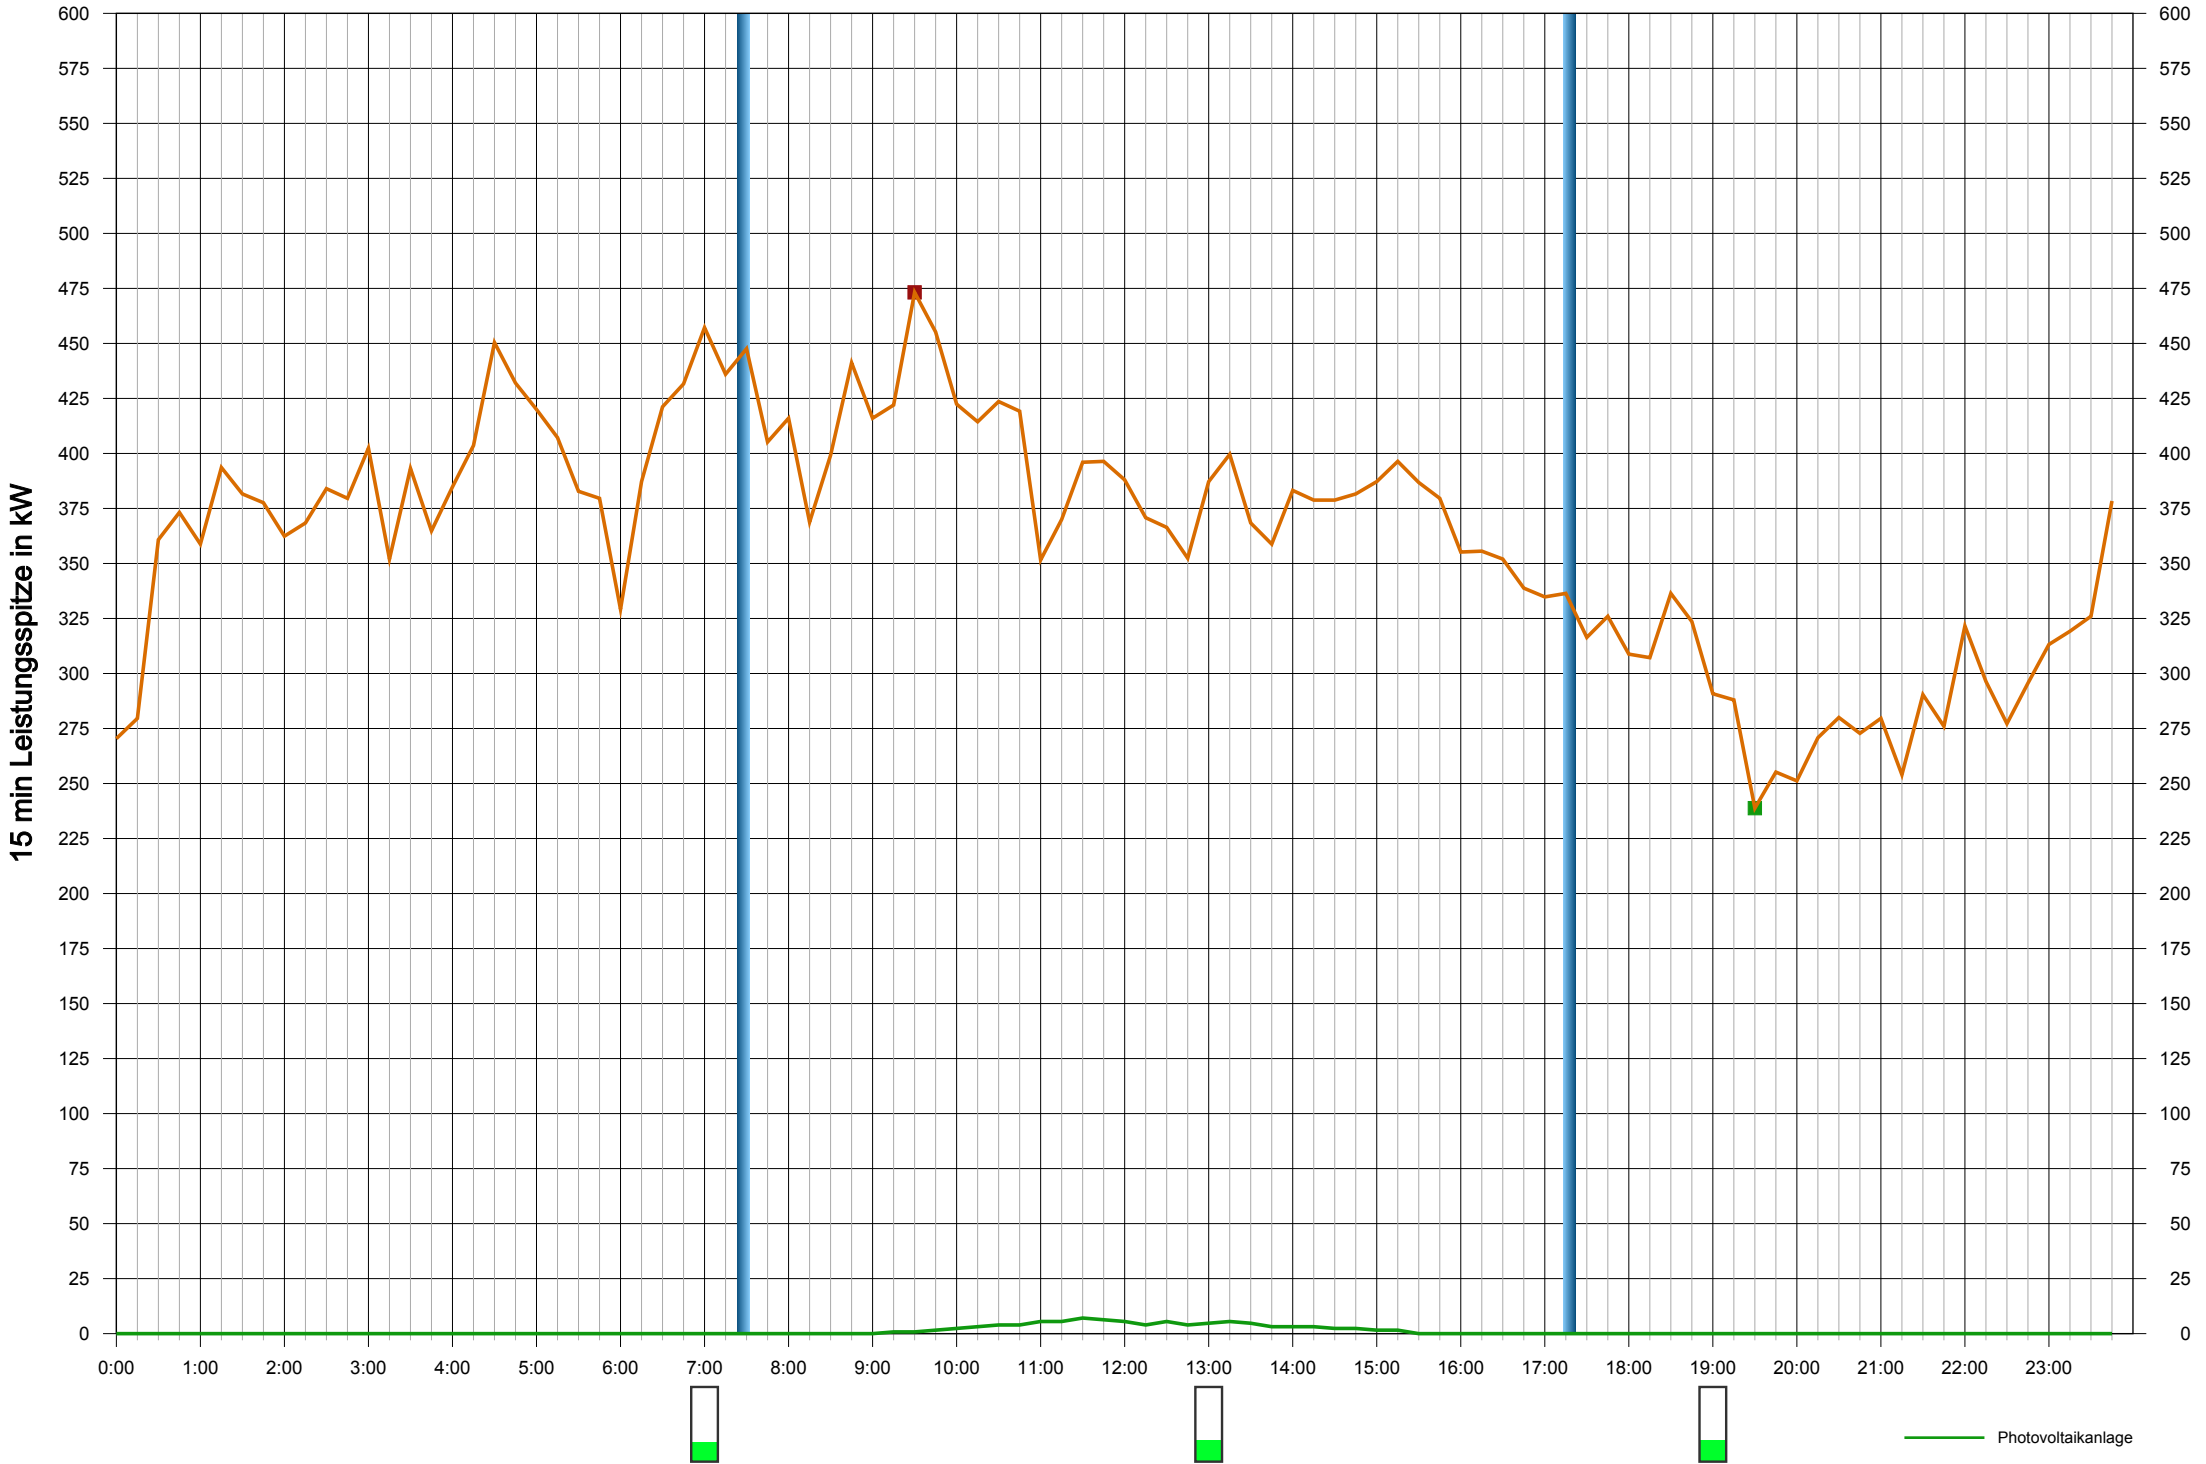


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 8.2.2012 (KW 6)

Tagesminimum: 219,6 kW, Tagesmittelwert: 345,3 kW, Tagesmaximum: 505,6 kW, Tagesbedarf: 8.287 kWh (1.160 €)

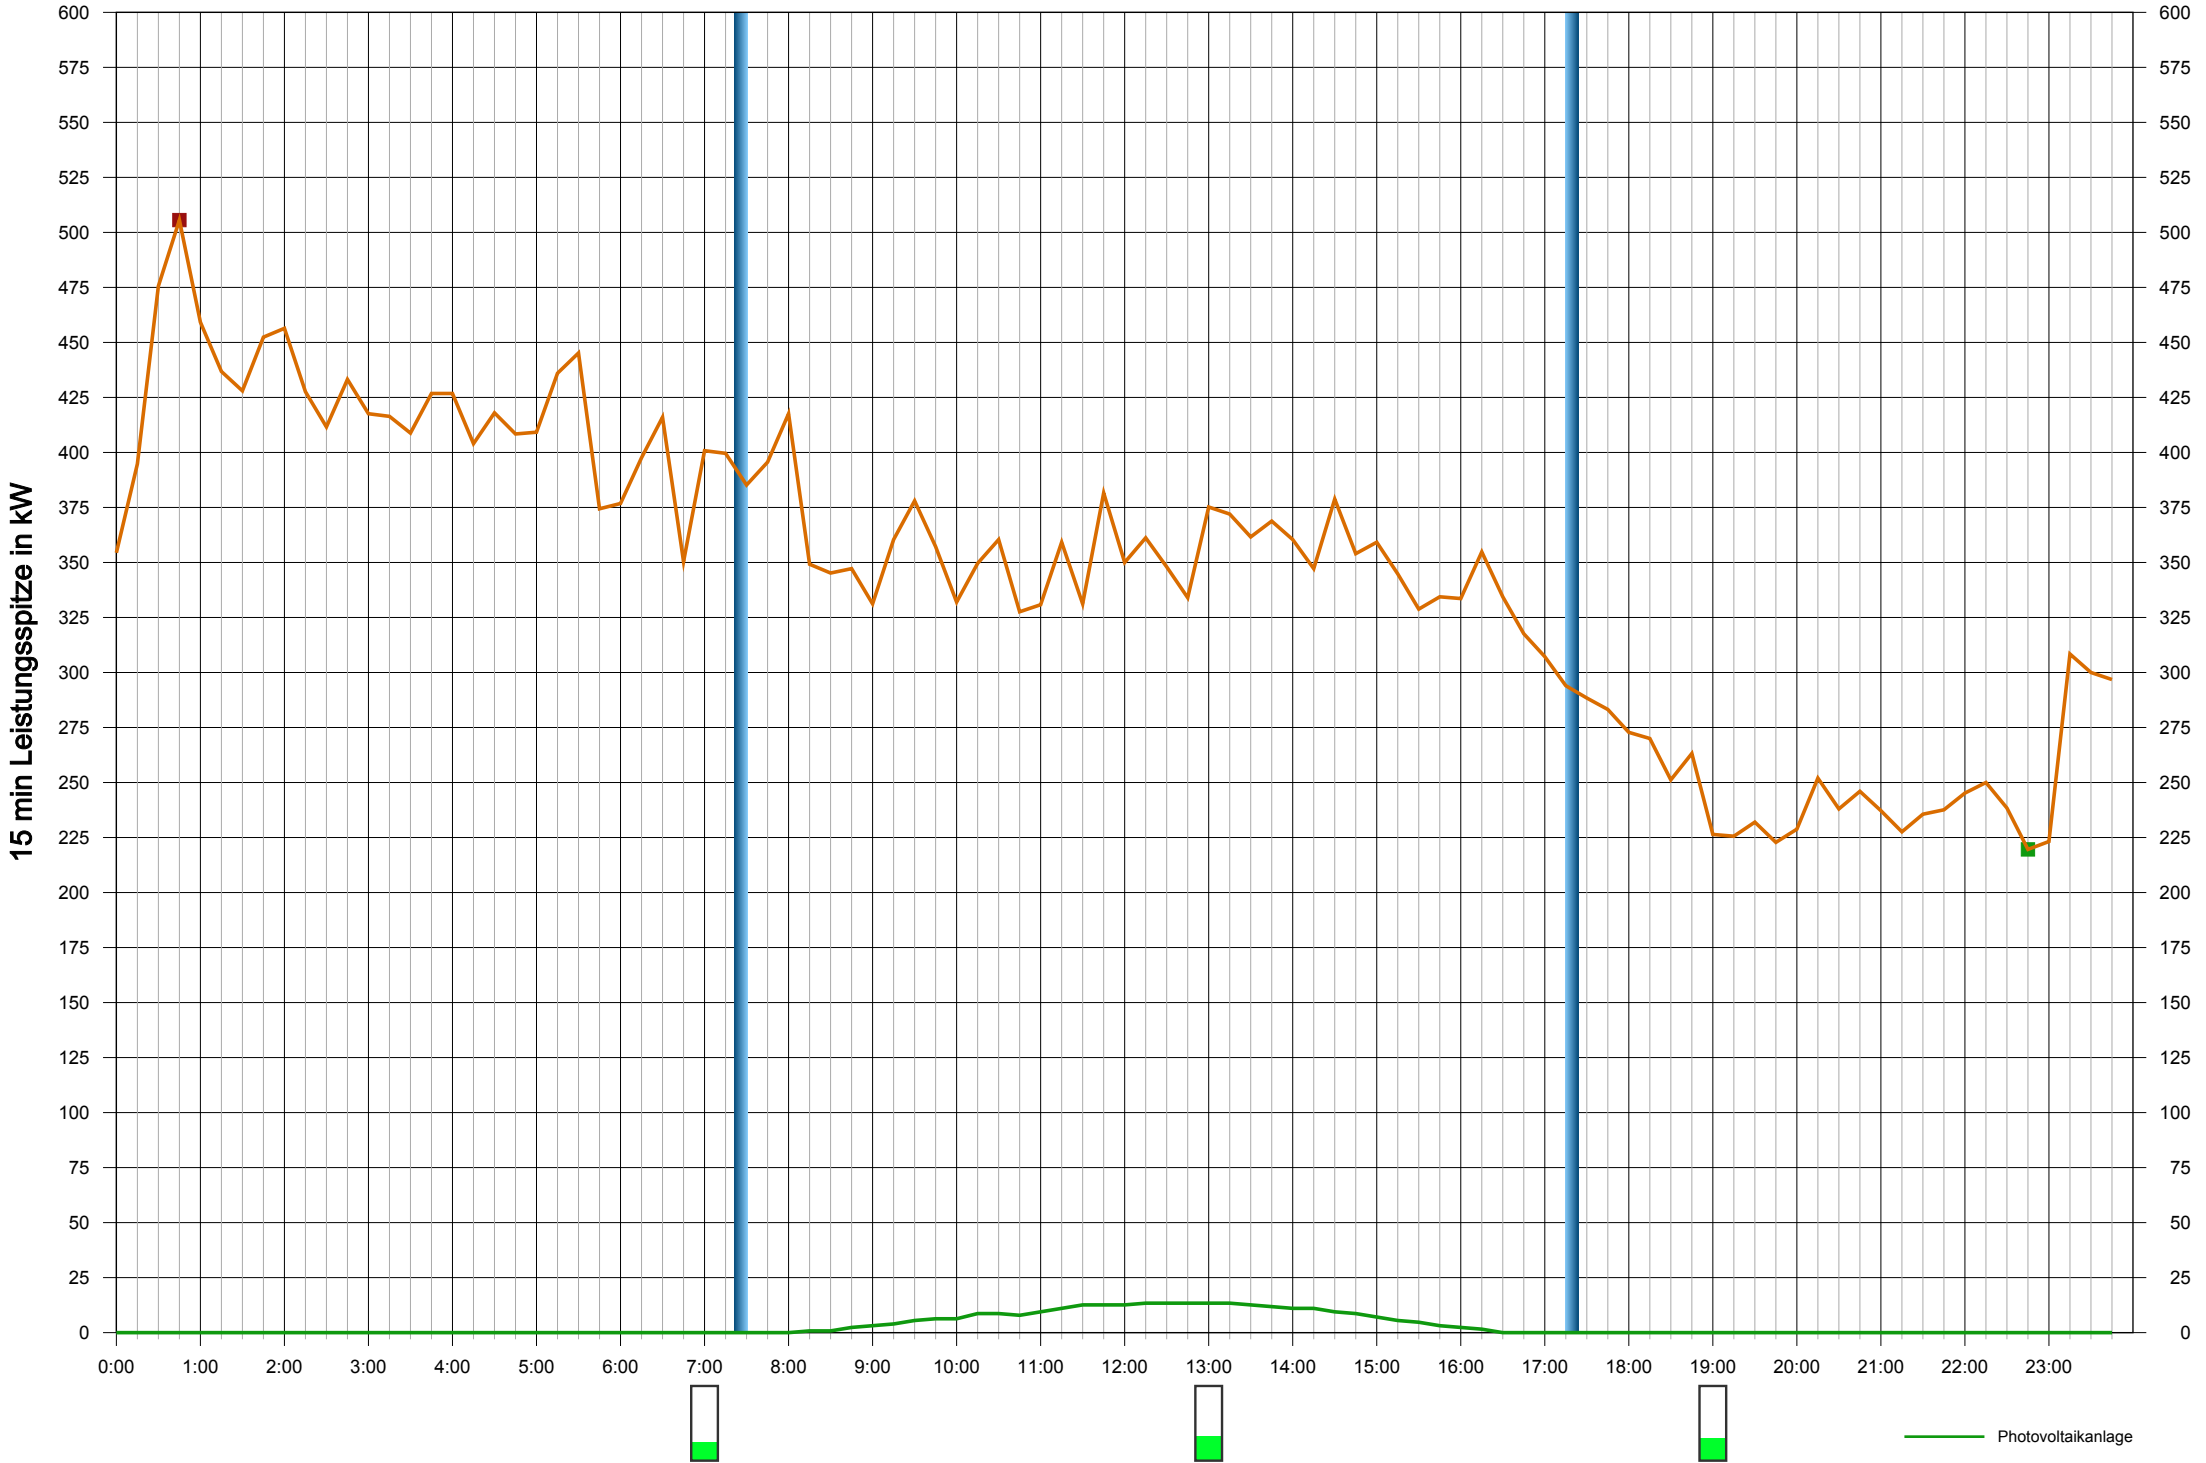

# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Do. 9.2.2012 (KW 6)


Tagesminimum: 193,6 kW, Tagesmittelwert: 331,9 kW, Tagesmaximum: 497,2 kW, Tagesbedarf: 7.965 kWh (1.115 €)

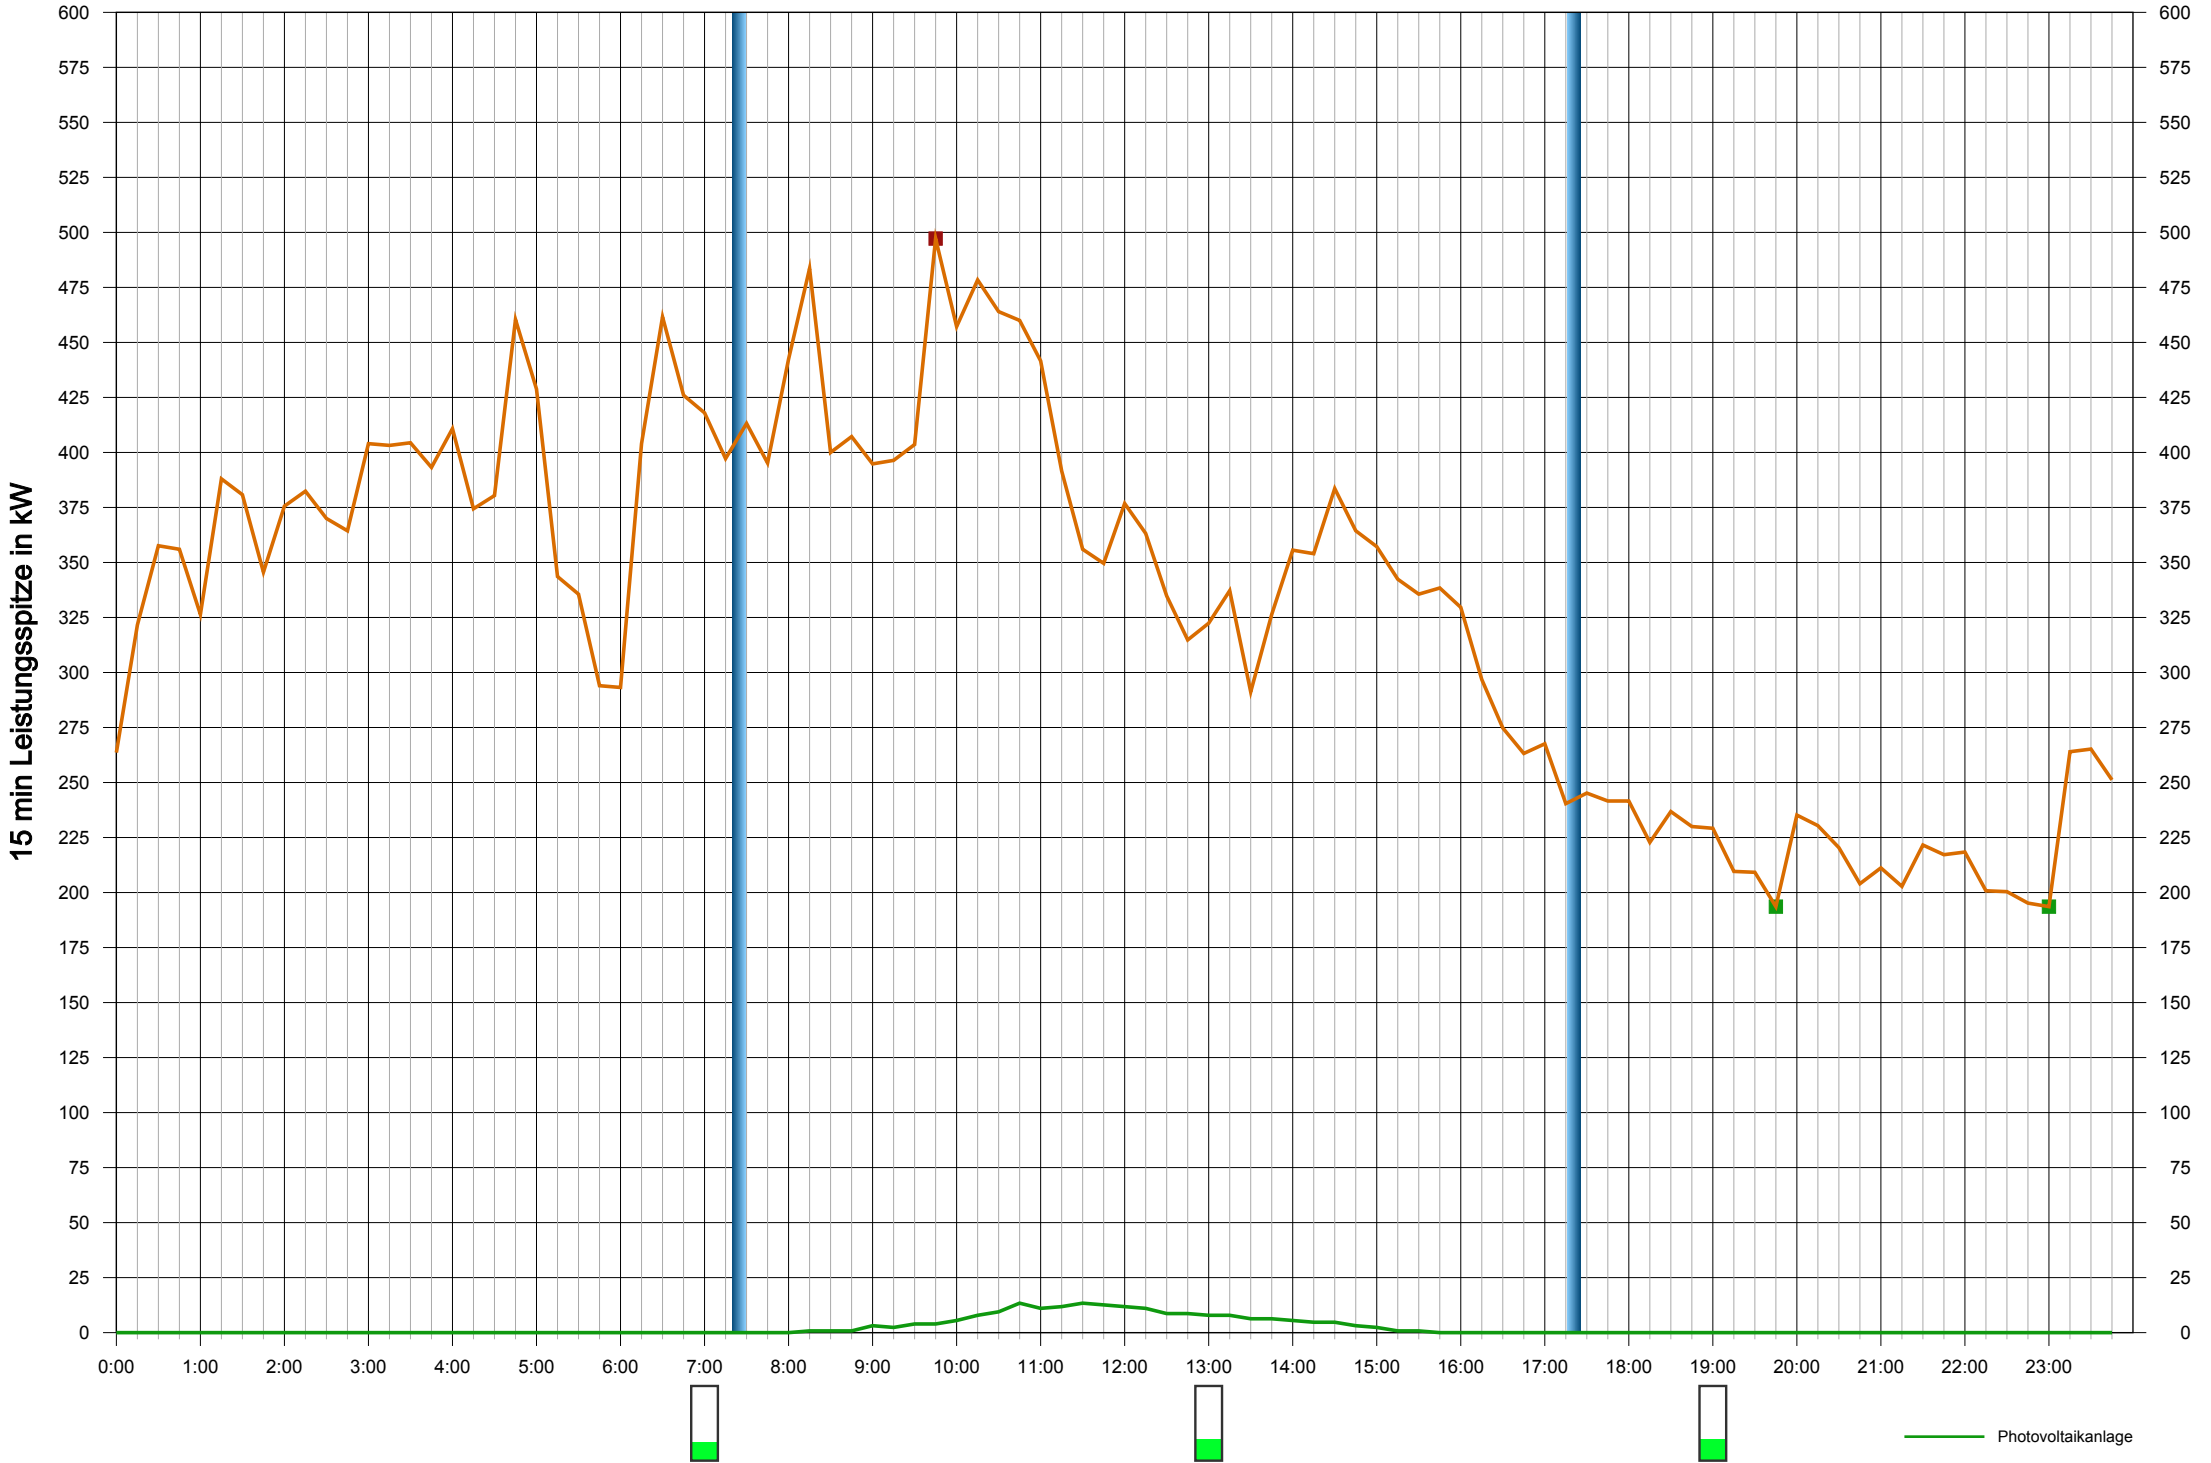






# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Fr. 10.2.2012 (KW 6)

Tagesminimum: 204,4 kW, Tagesmittelwert: 305,6 kW, Tagesmaximum: 406,4 kW, Tagesbedarf: 7.334 kWh (1.027 €)

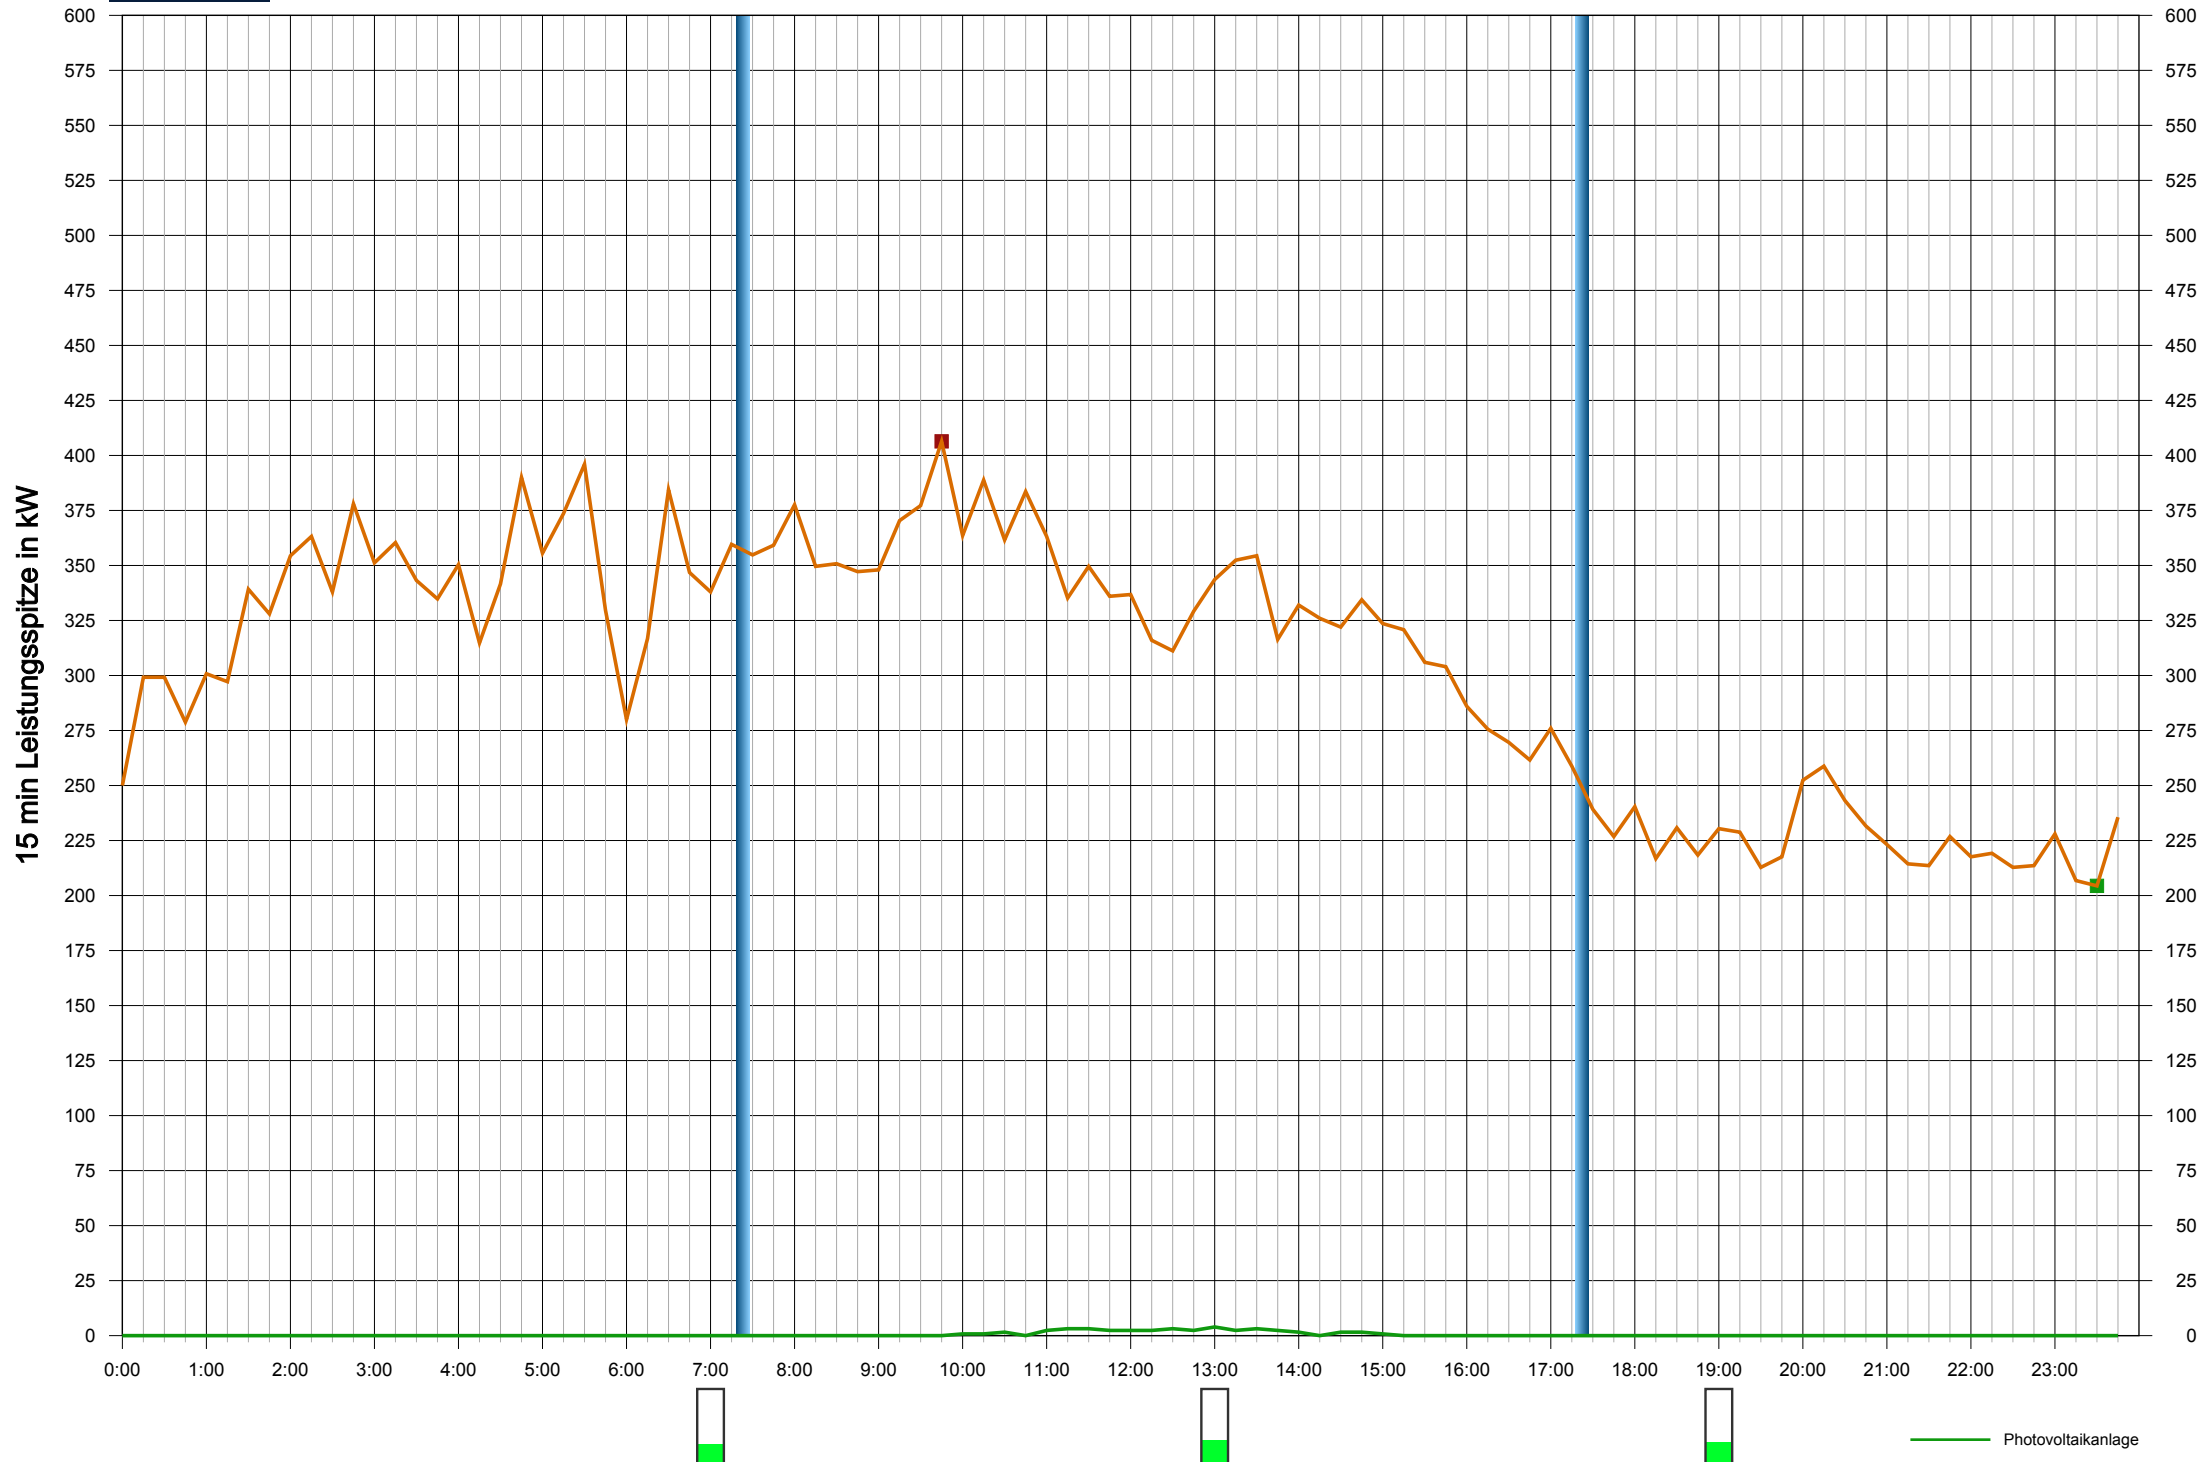

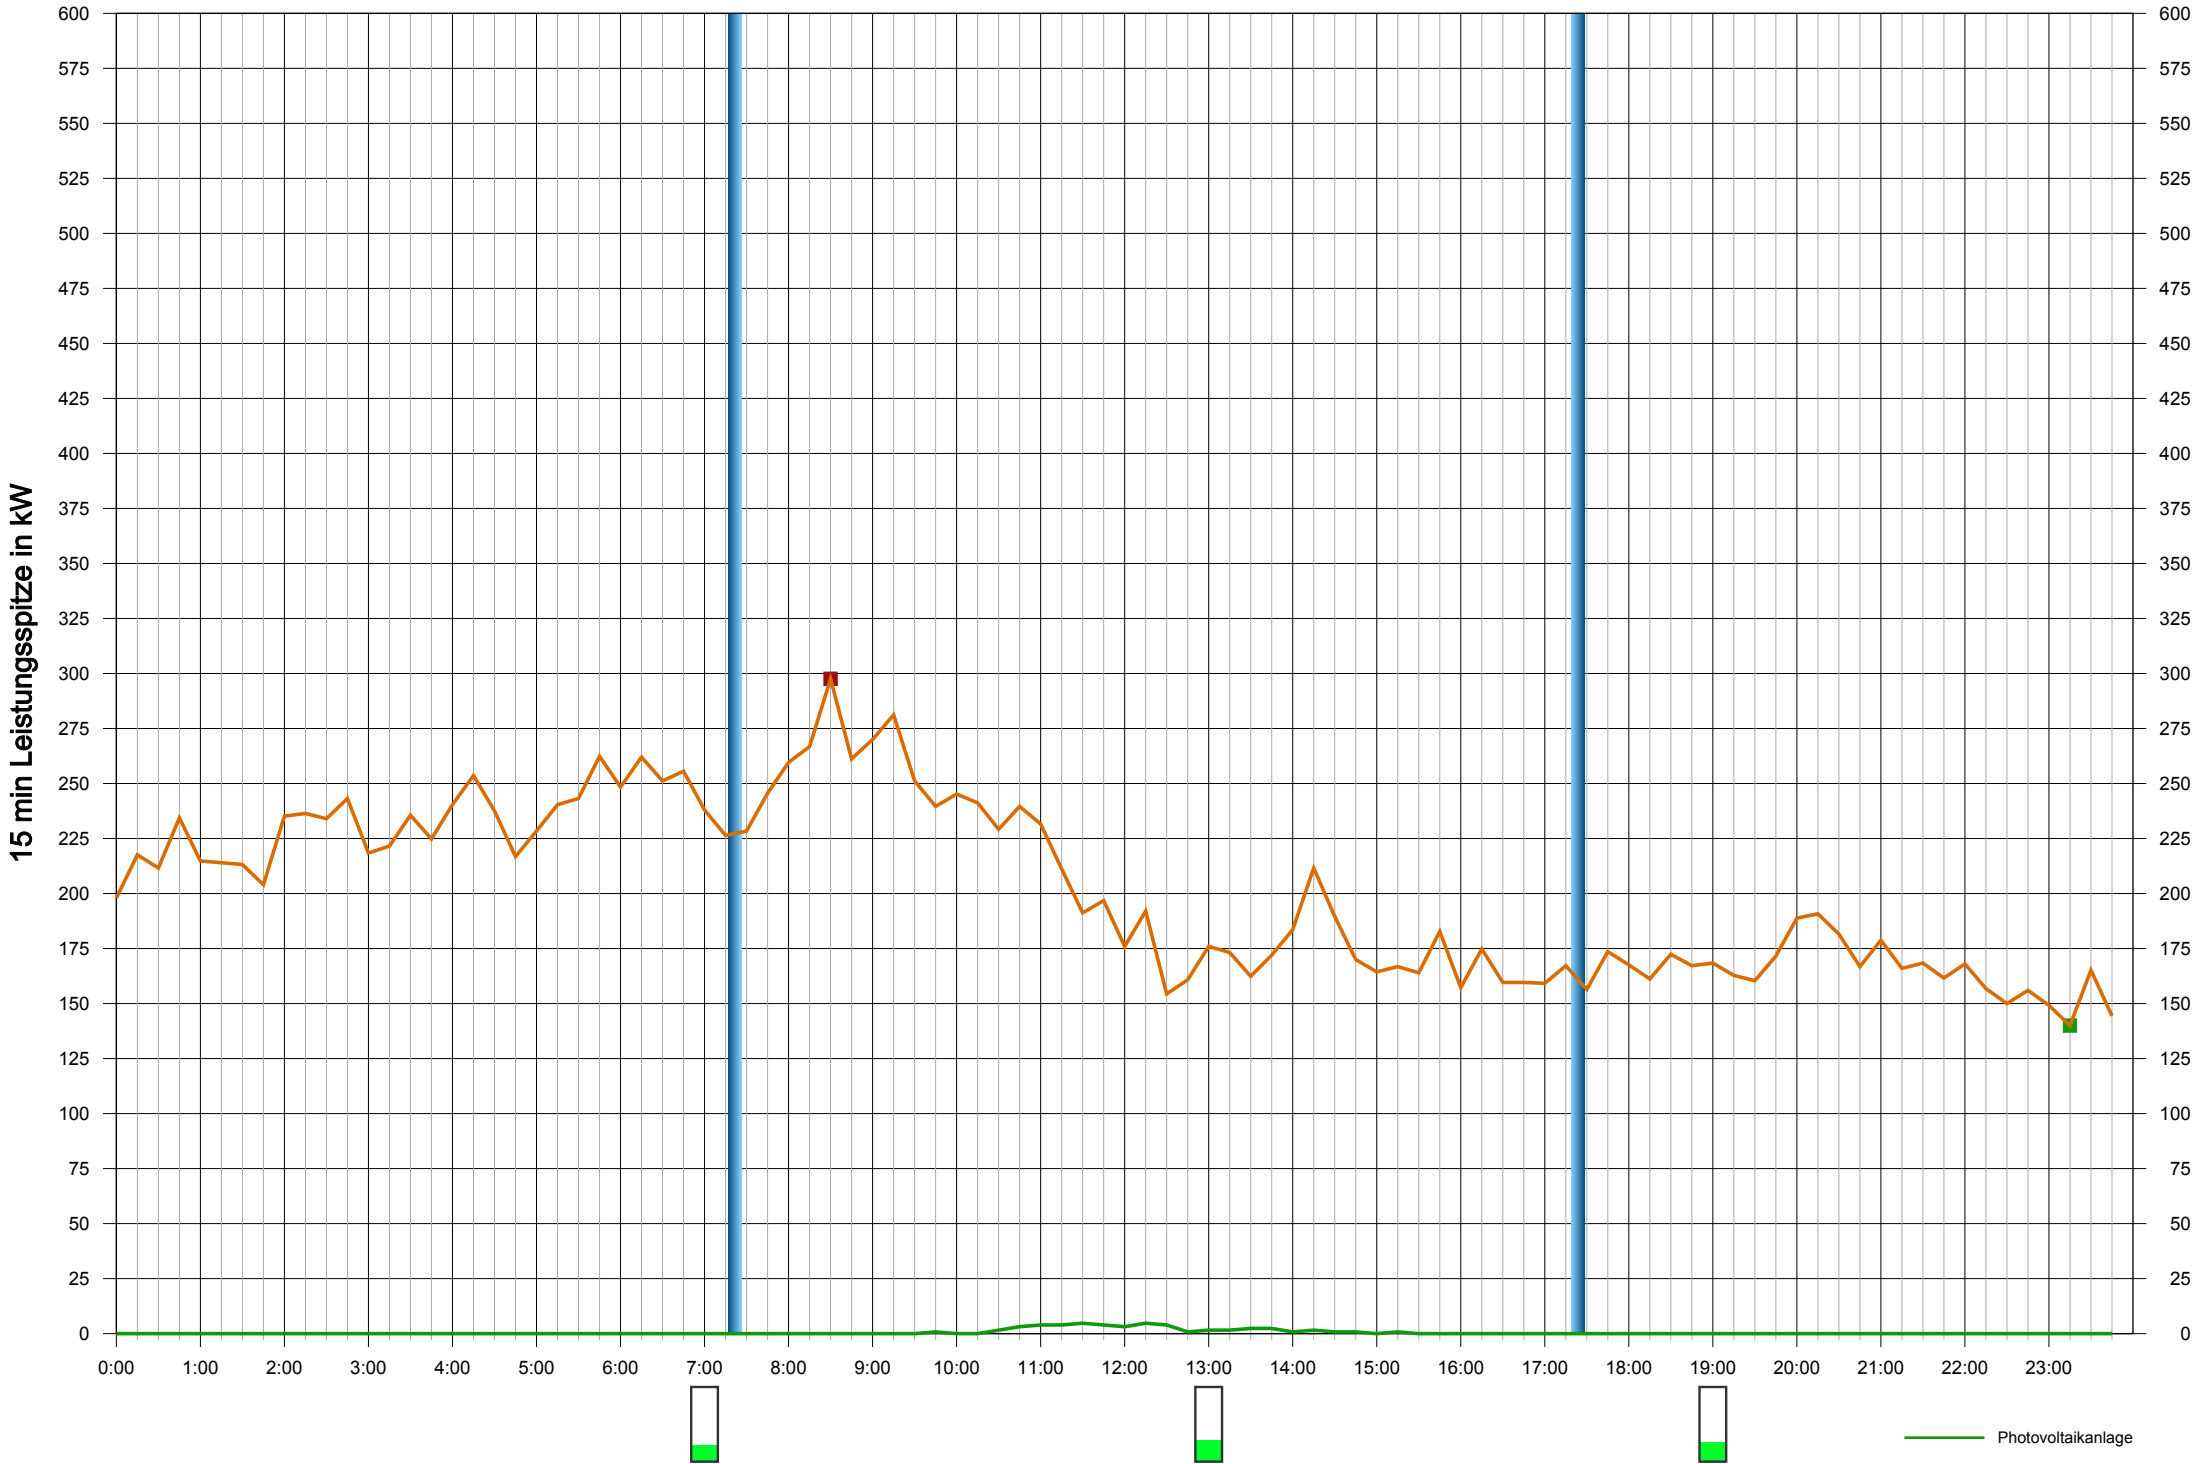


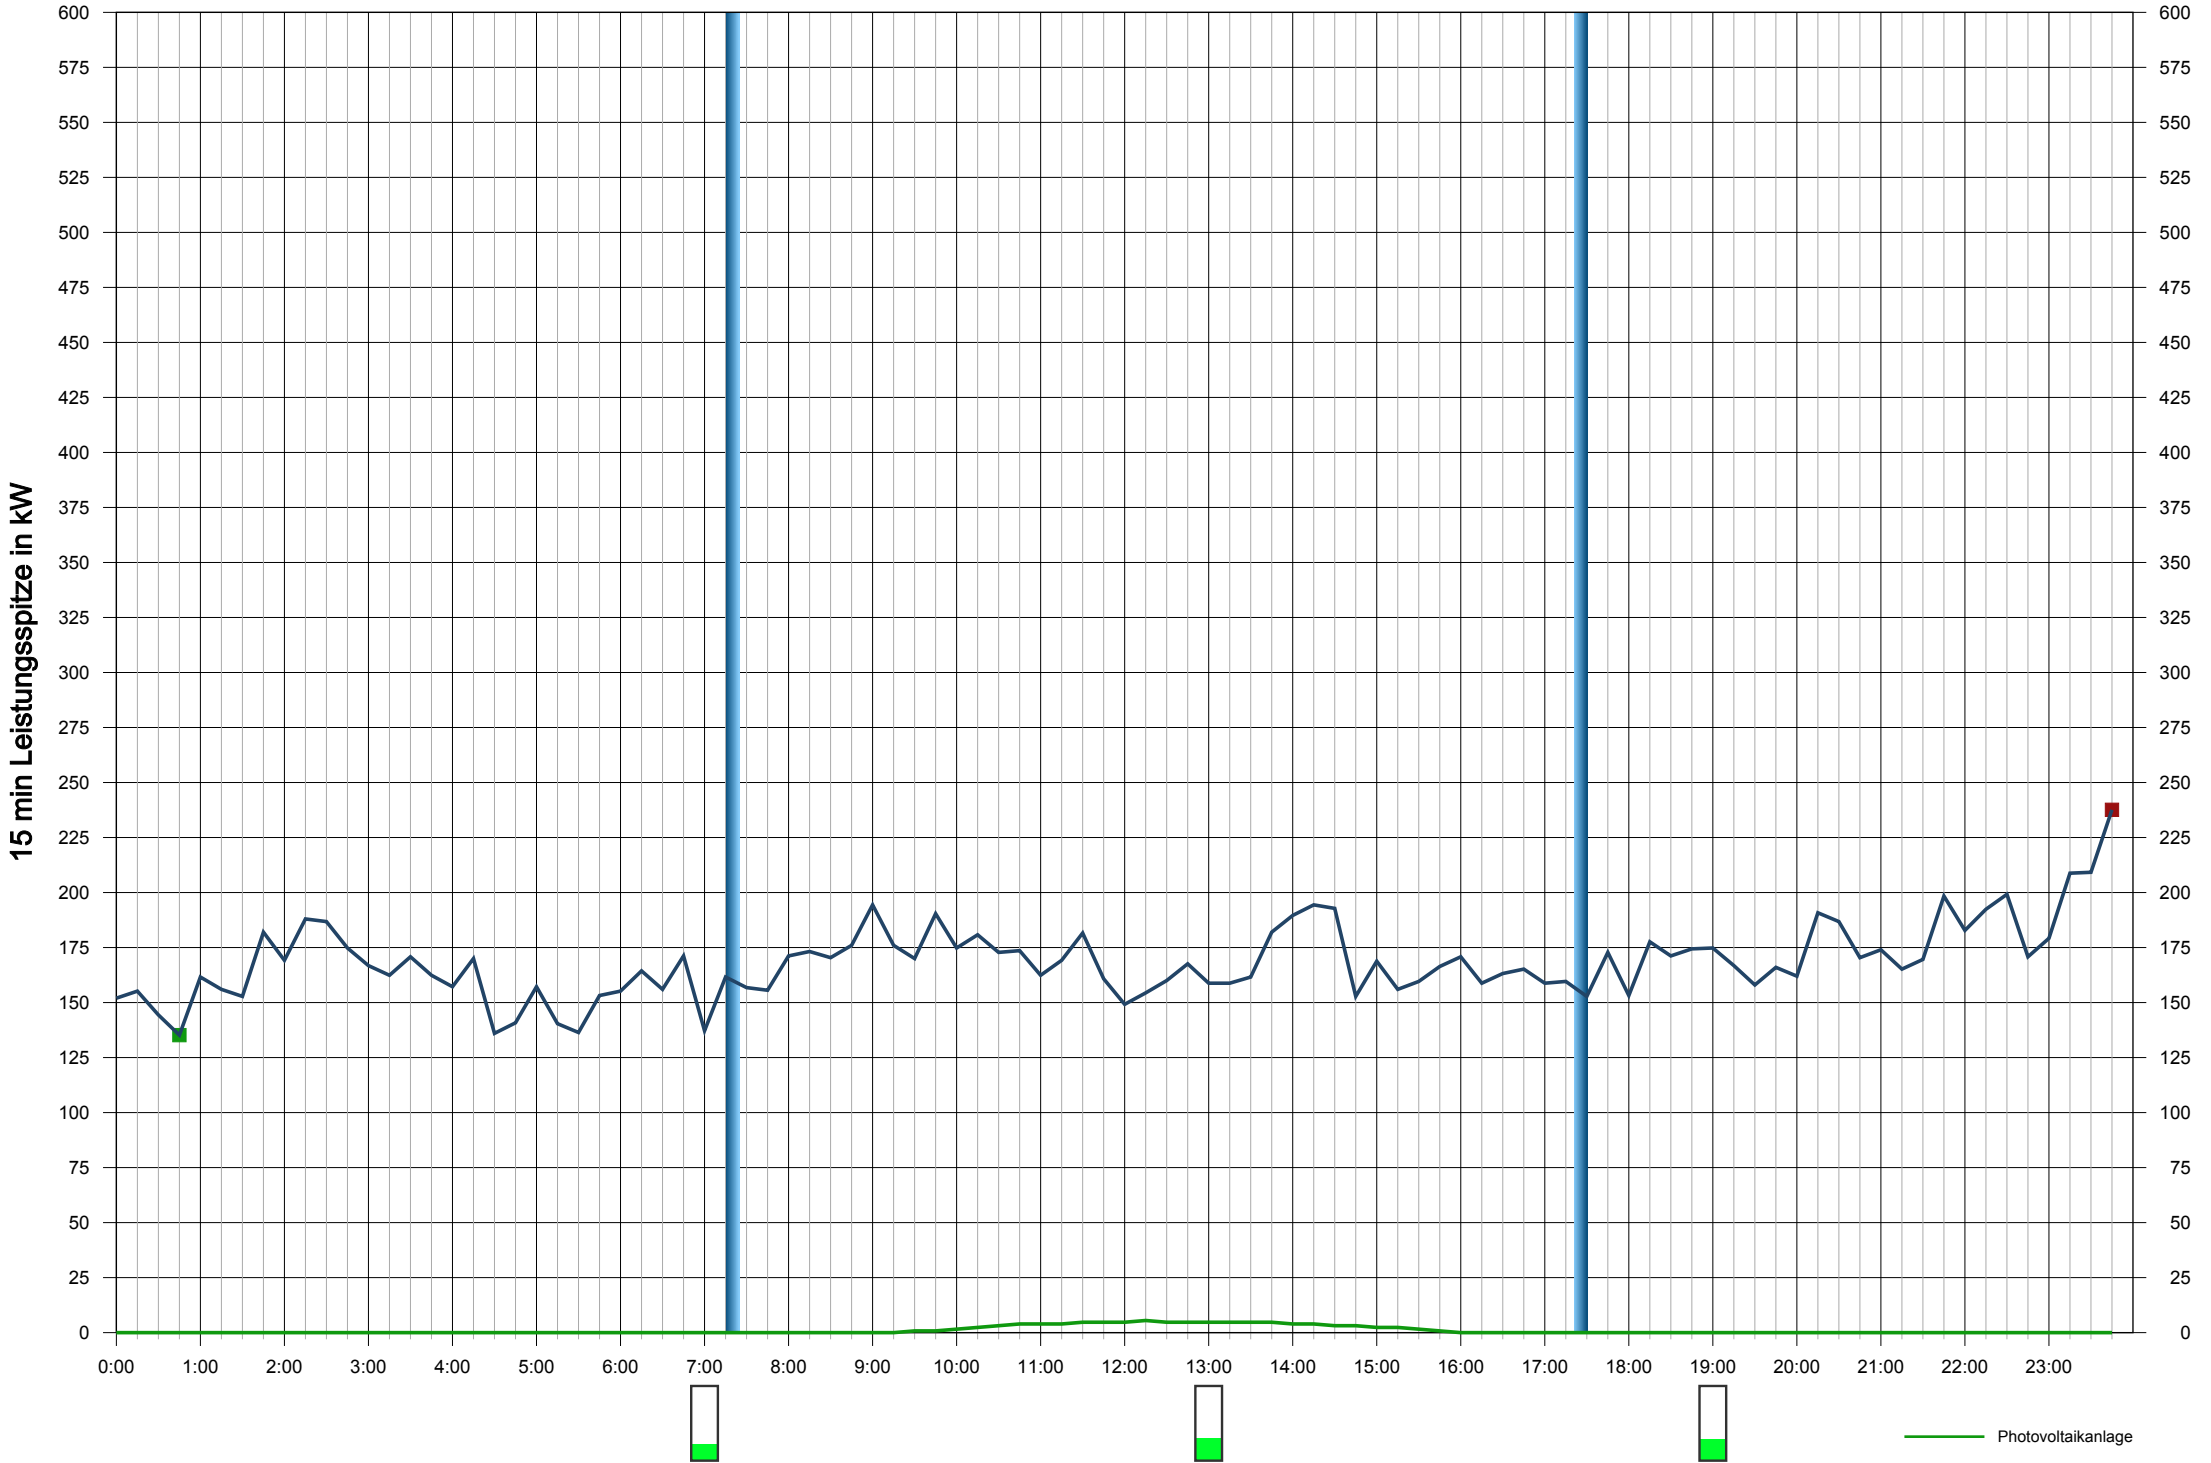

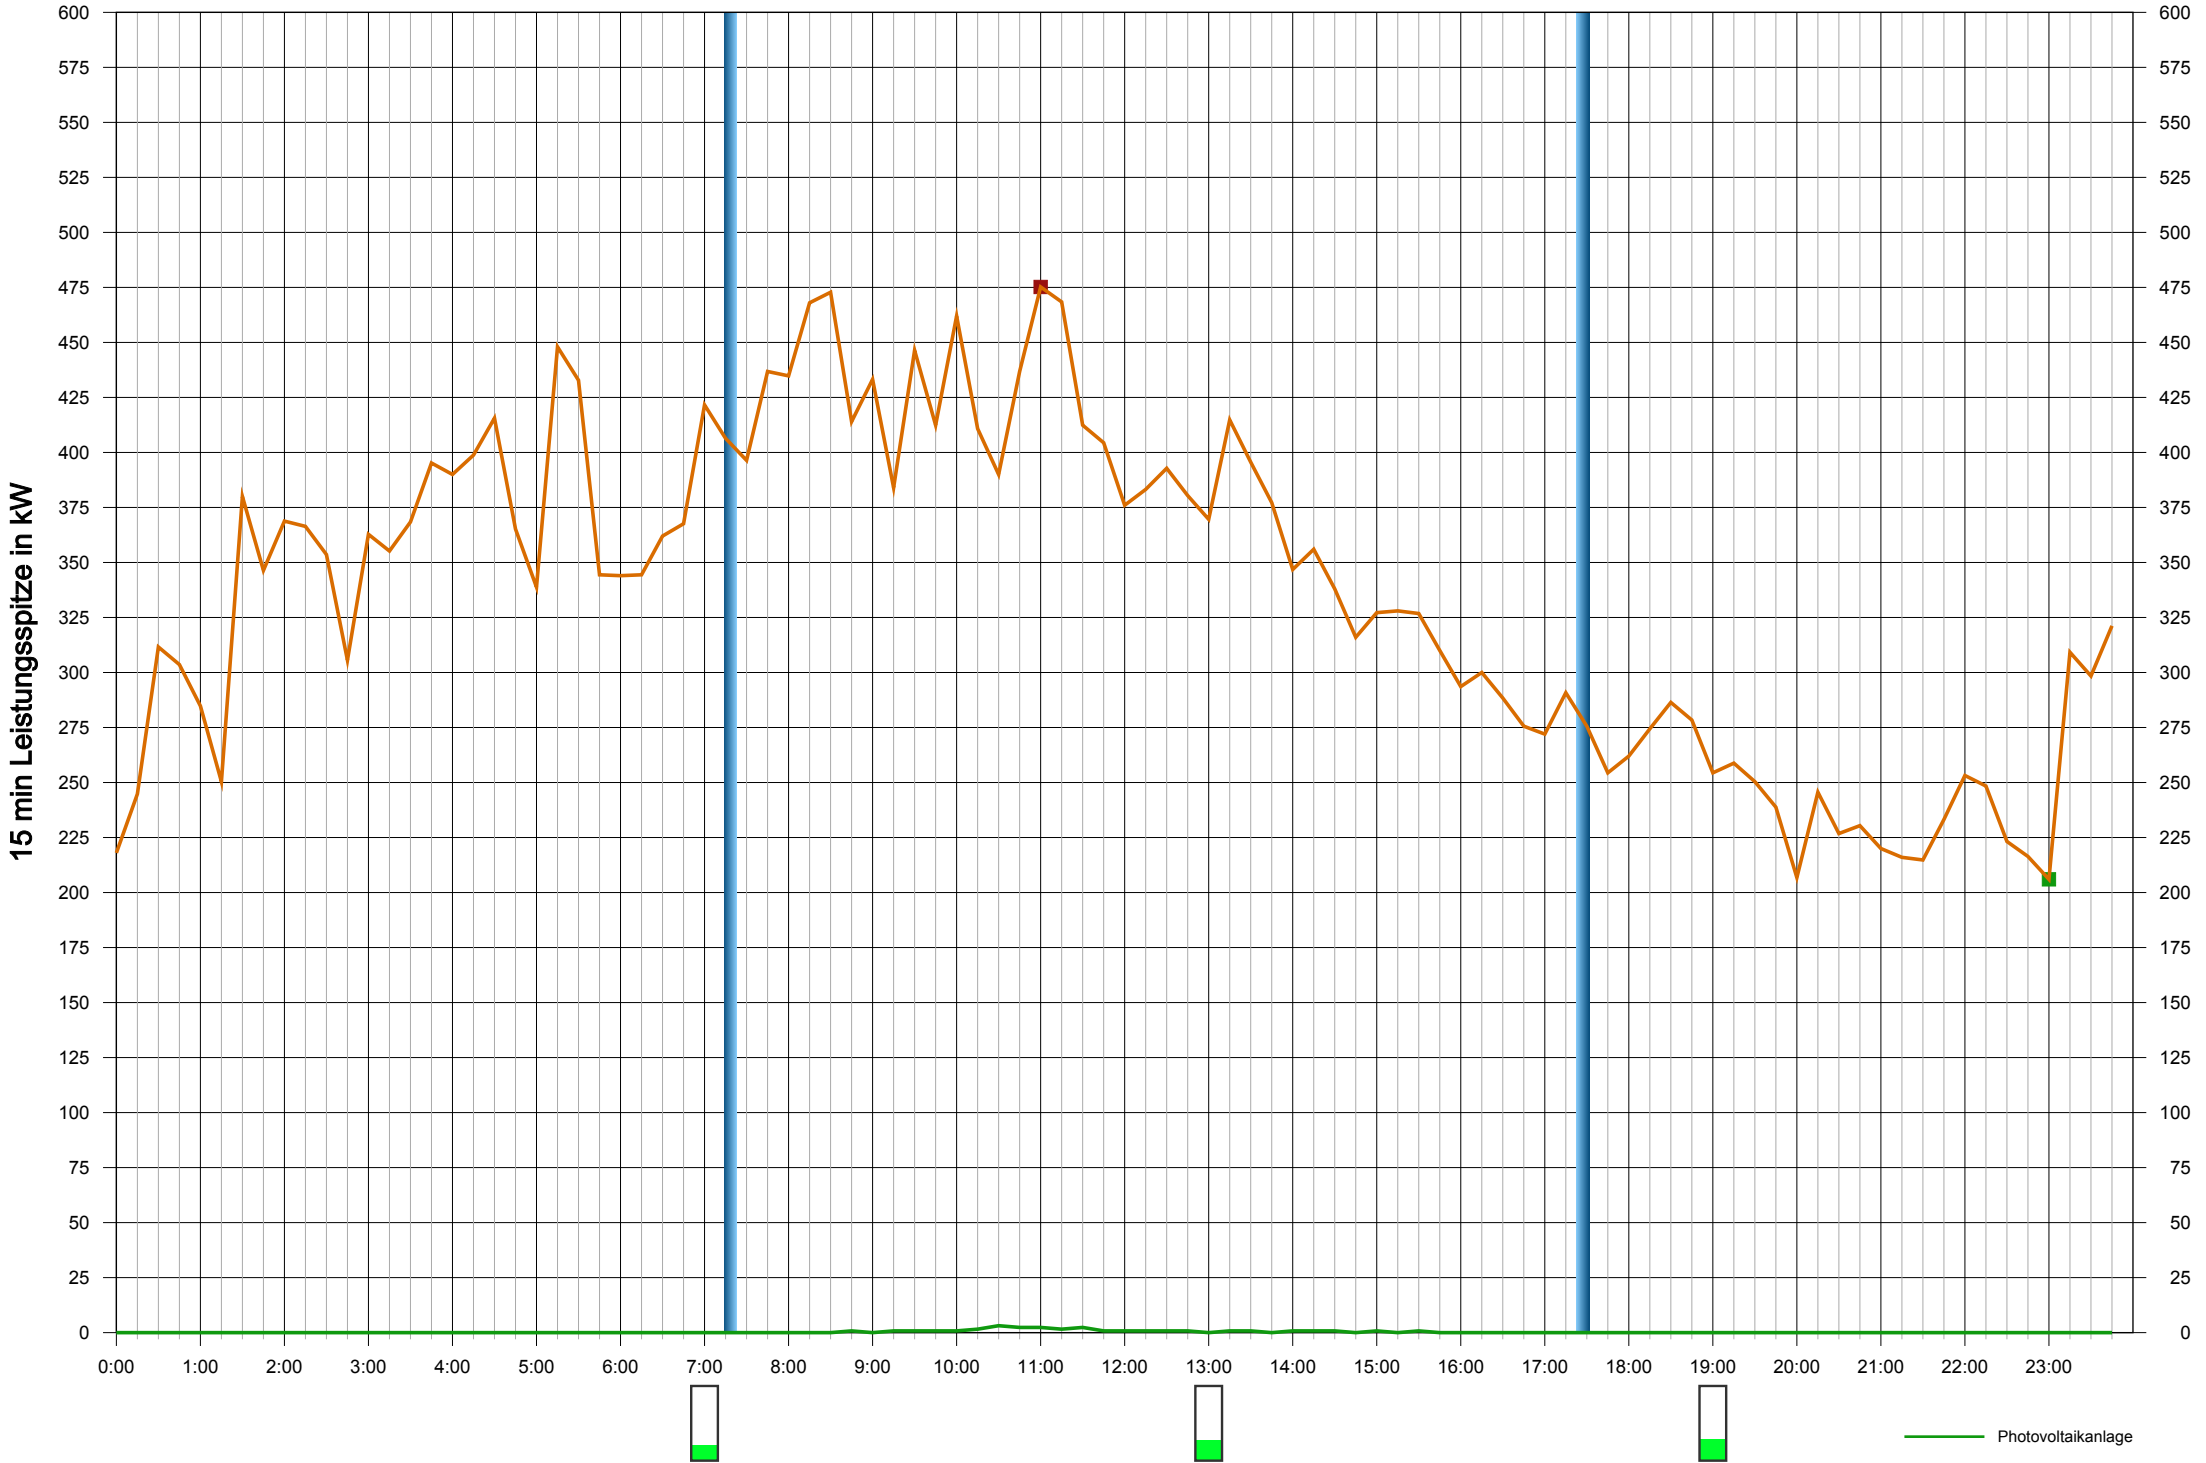


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Di. 14.2.2012 (KW 7)


Tagesminimum: 260,8 kW, Tagesmittelwert: 373,2 kW, Tagesmaximum: 507,2 kW, Tagesbedarf: 8.957 kWh (1.254 €)

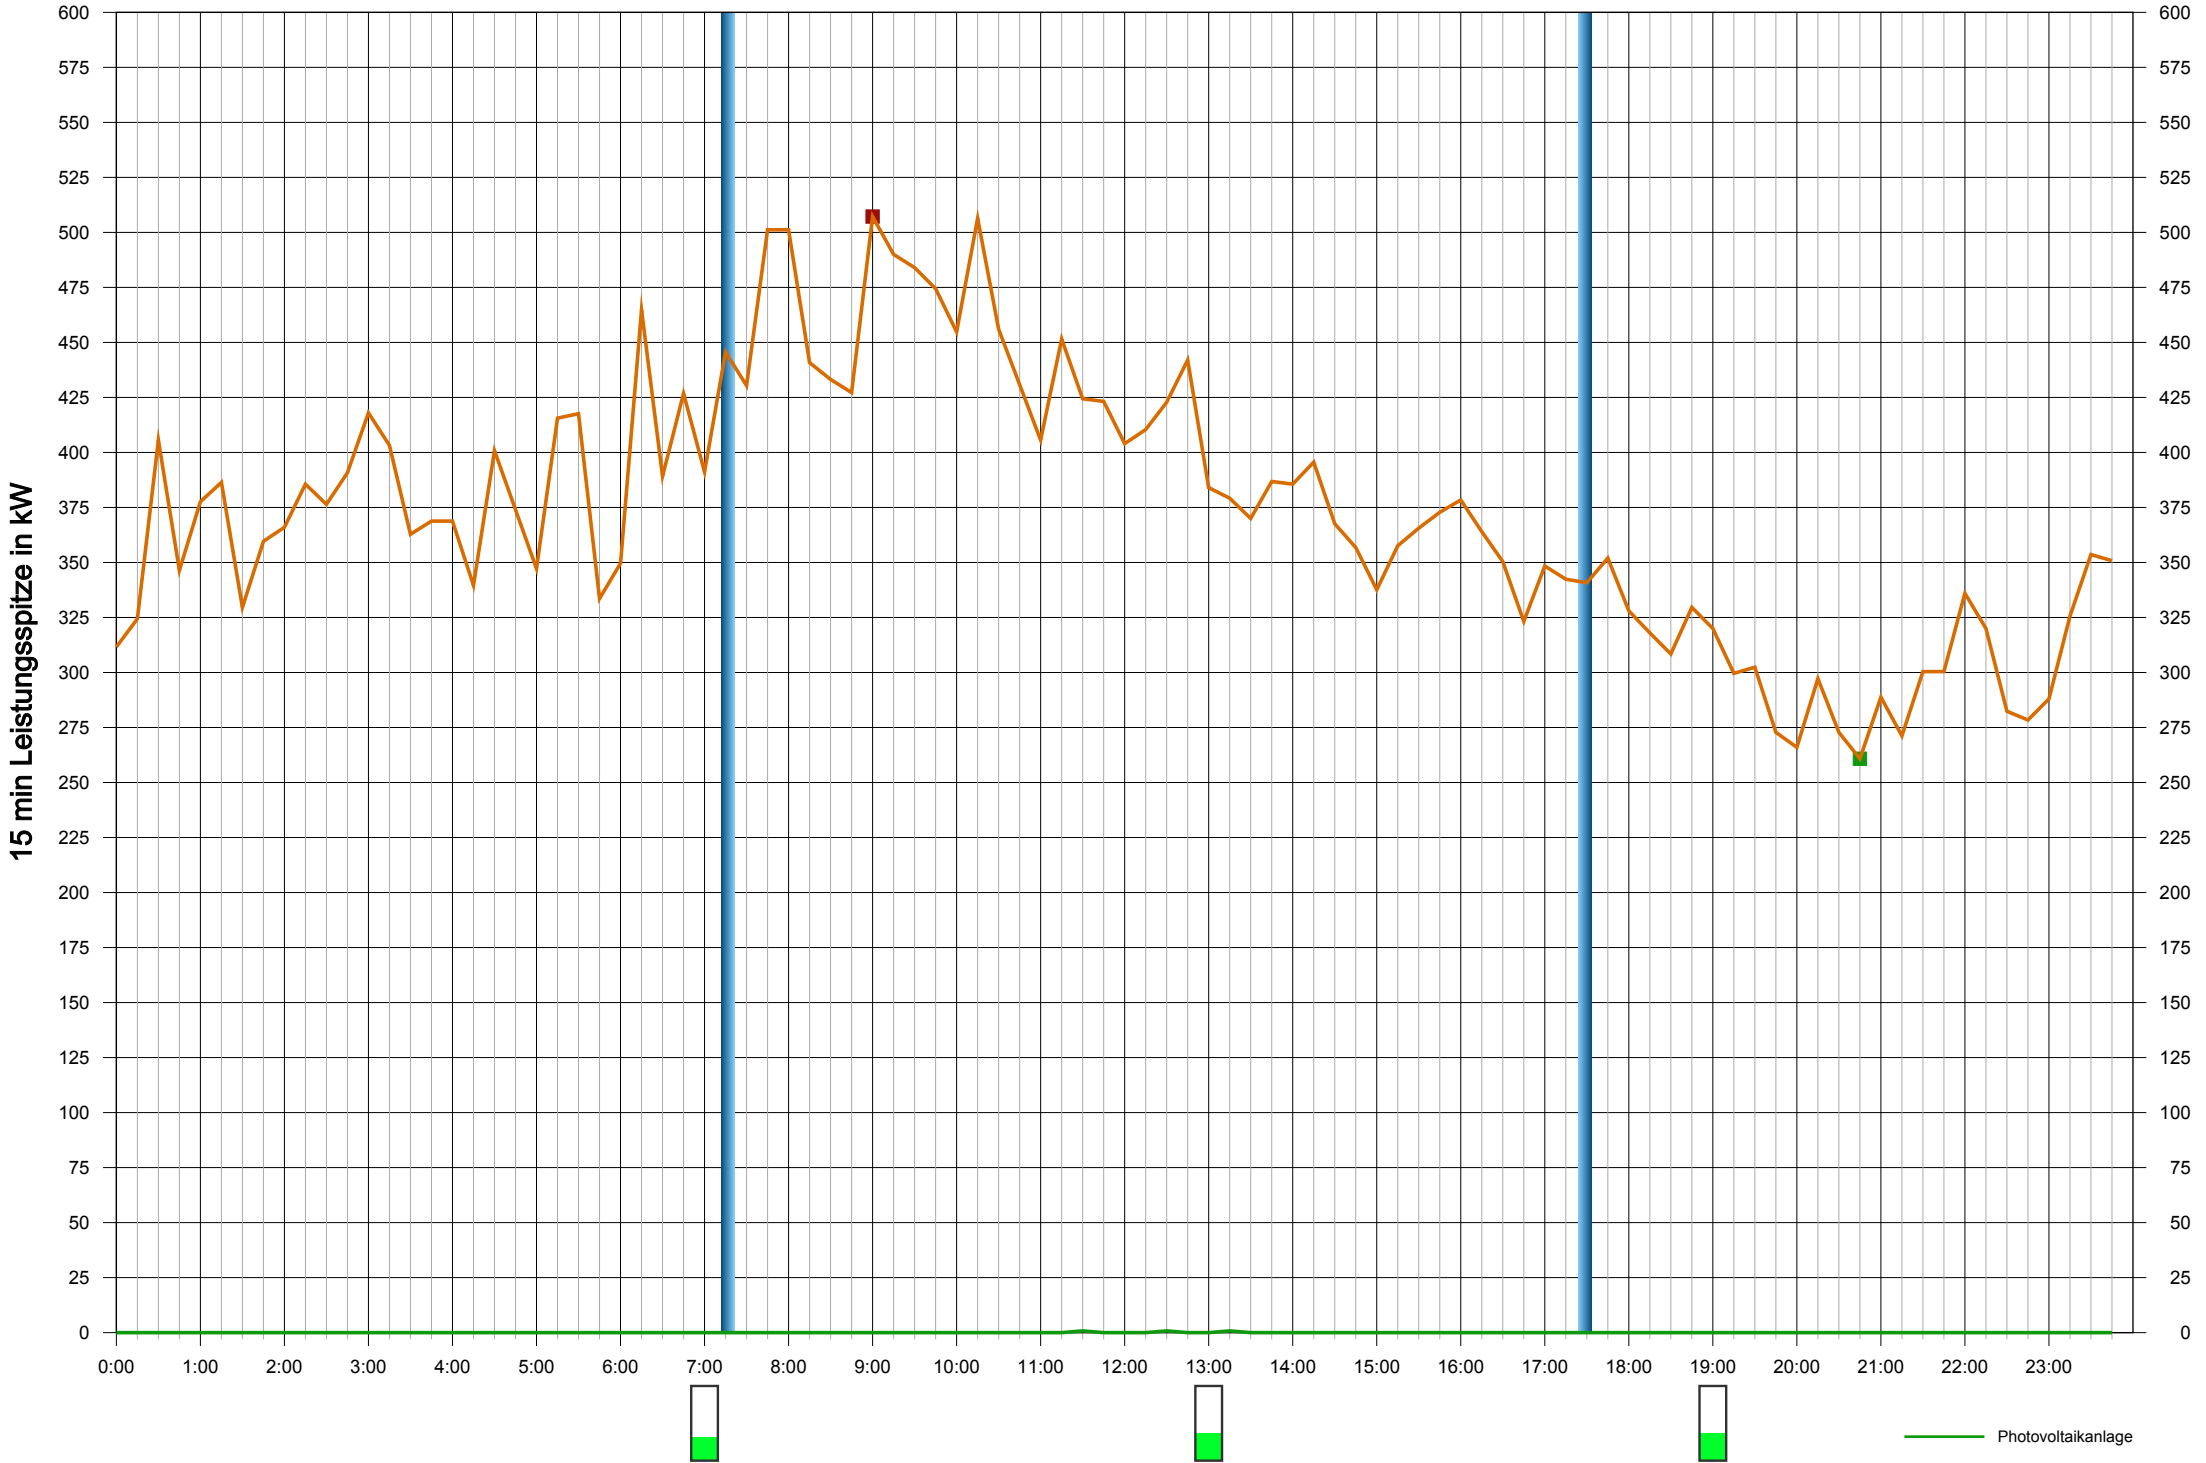


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 15.2.2012 (KW 7)


Tagesminimum: 227,6 kW, Tagesmittelwert: 365,5 kW, Tagesmaximum: 494,0 kW, Tagesbedarf: 8.772 kWh (1.228 €)

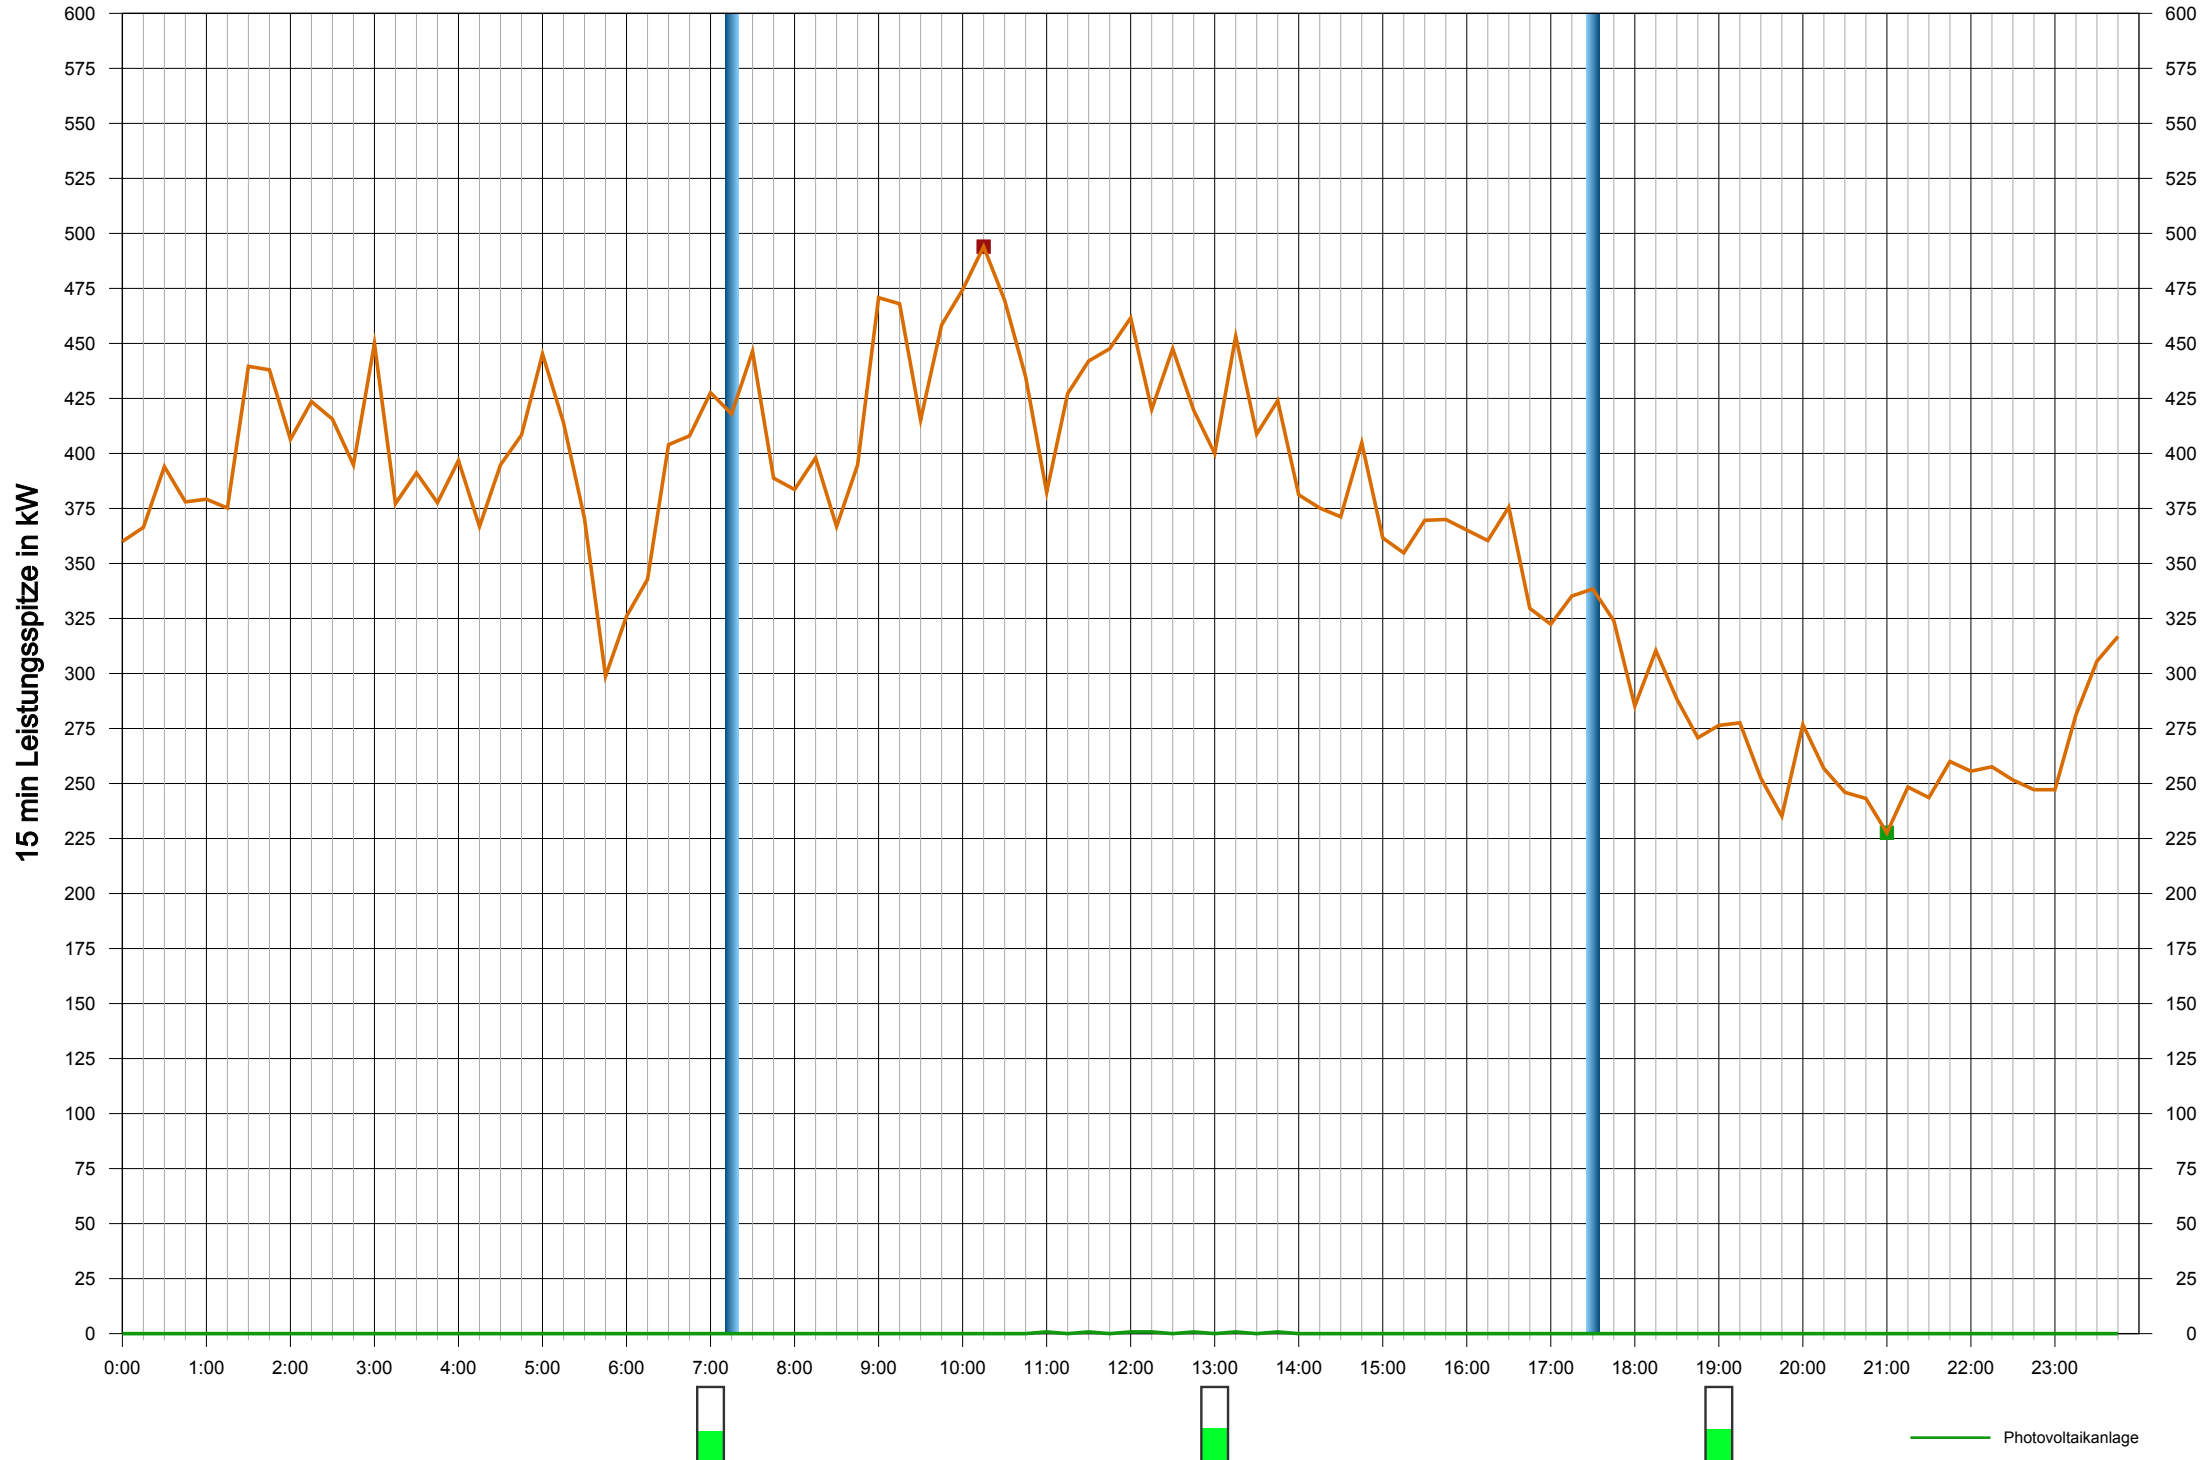


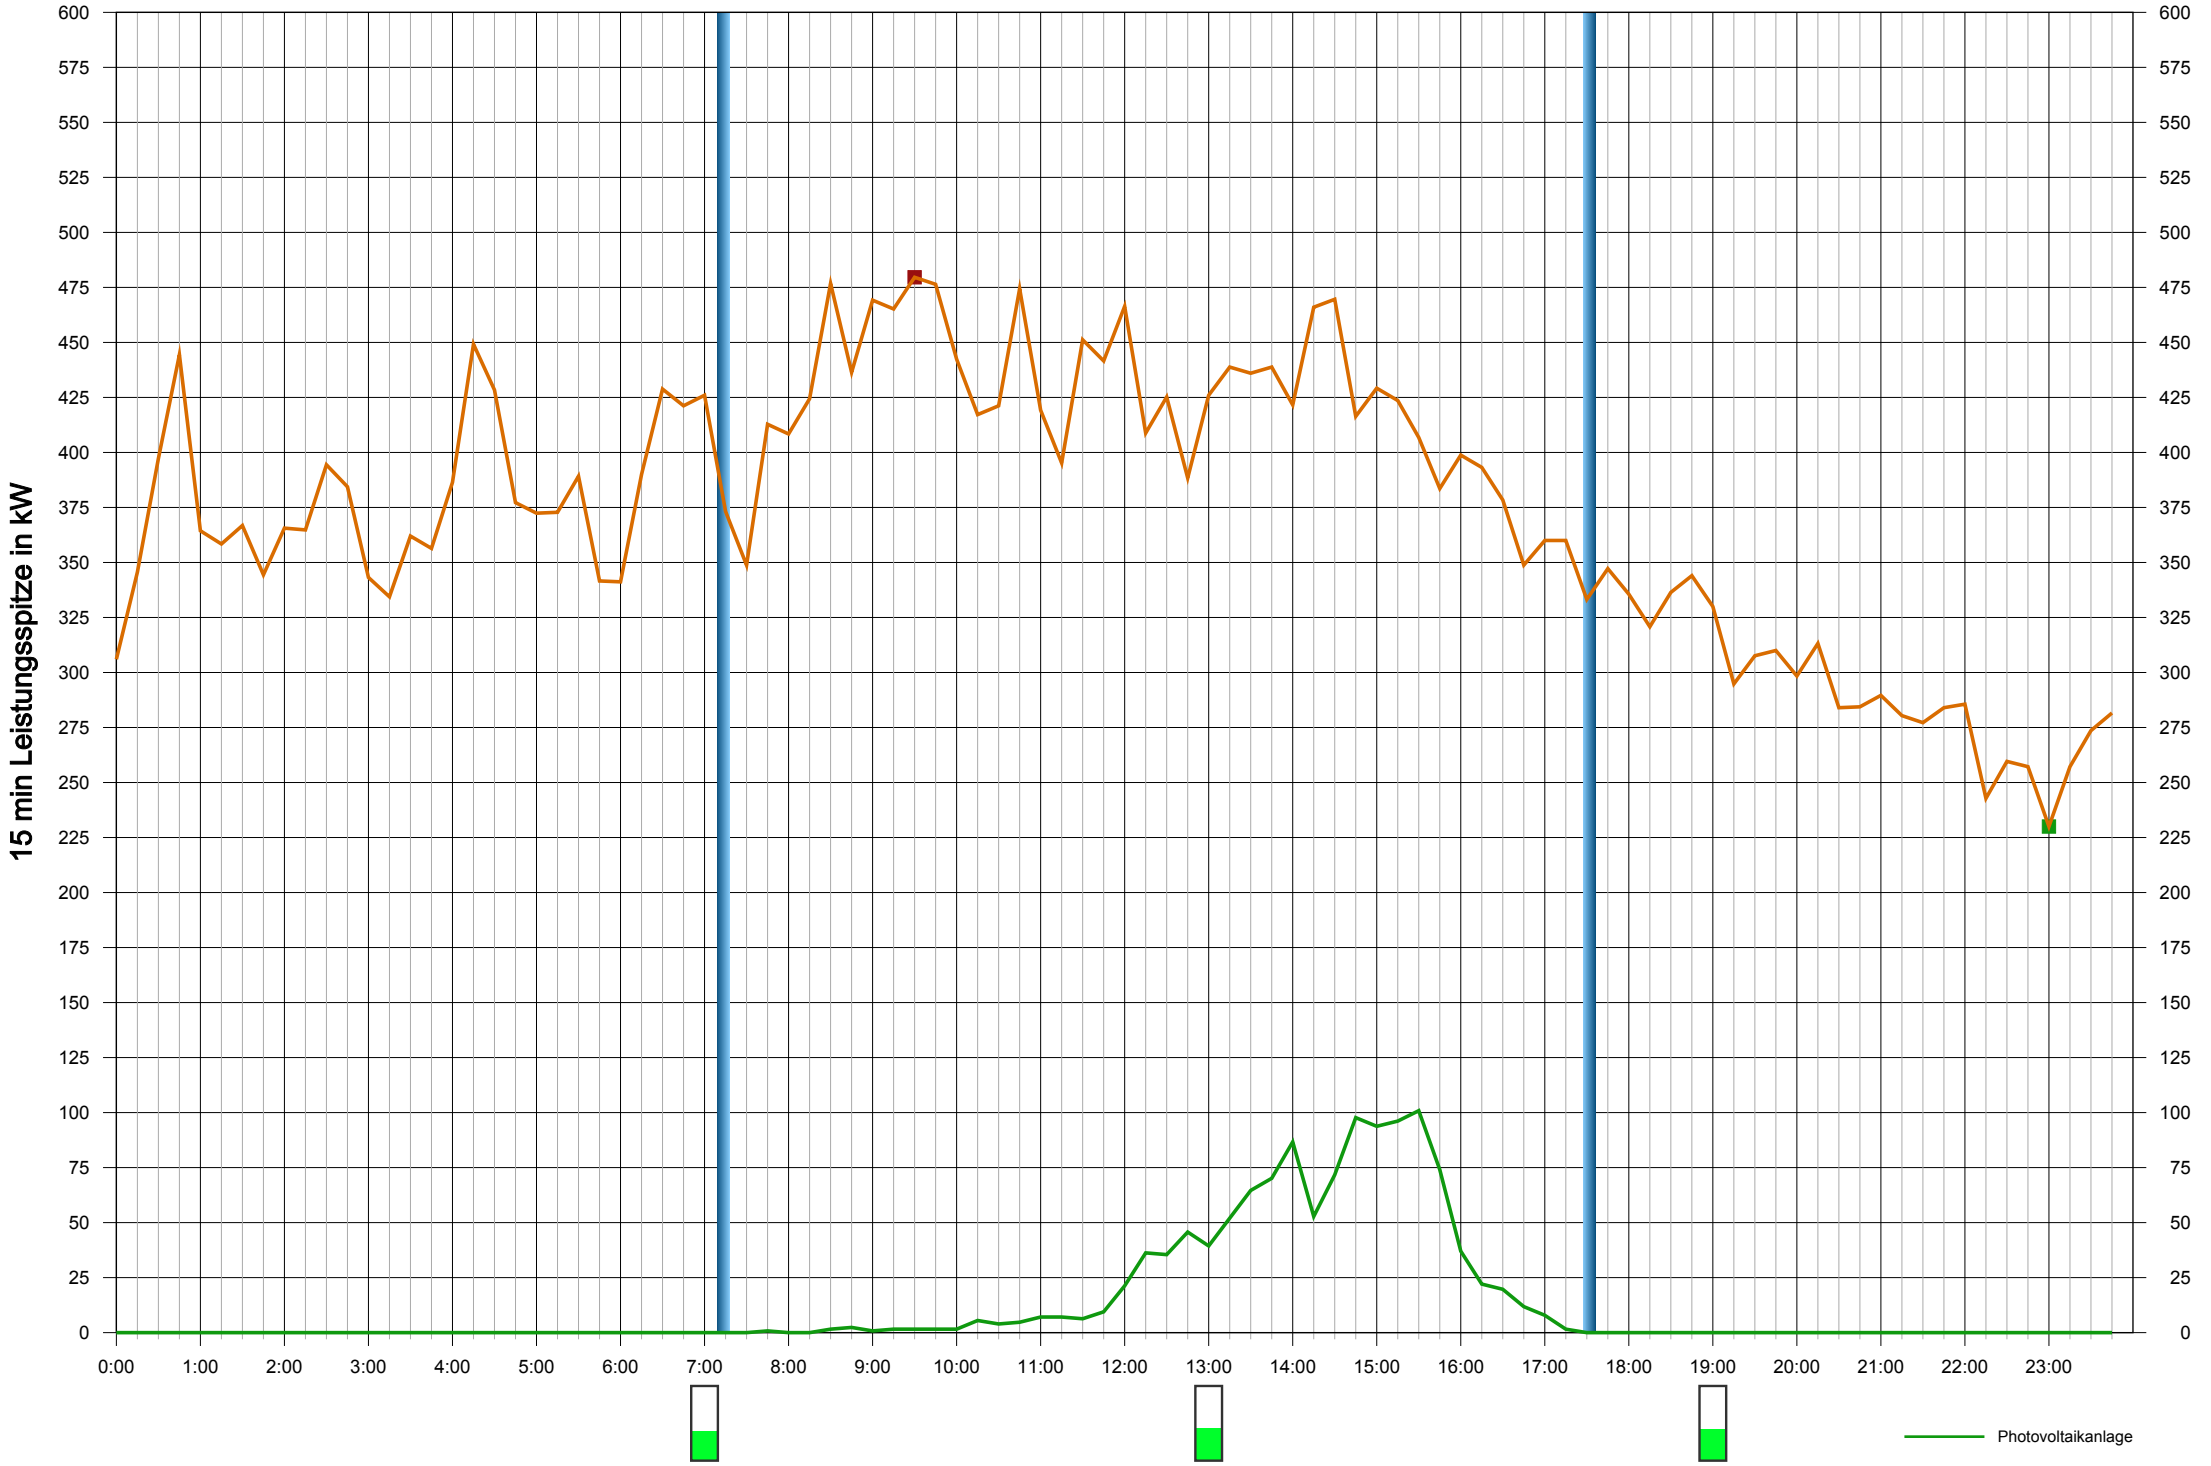


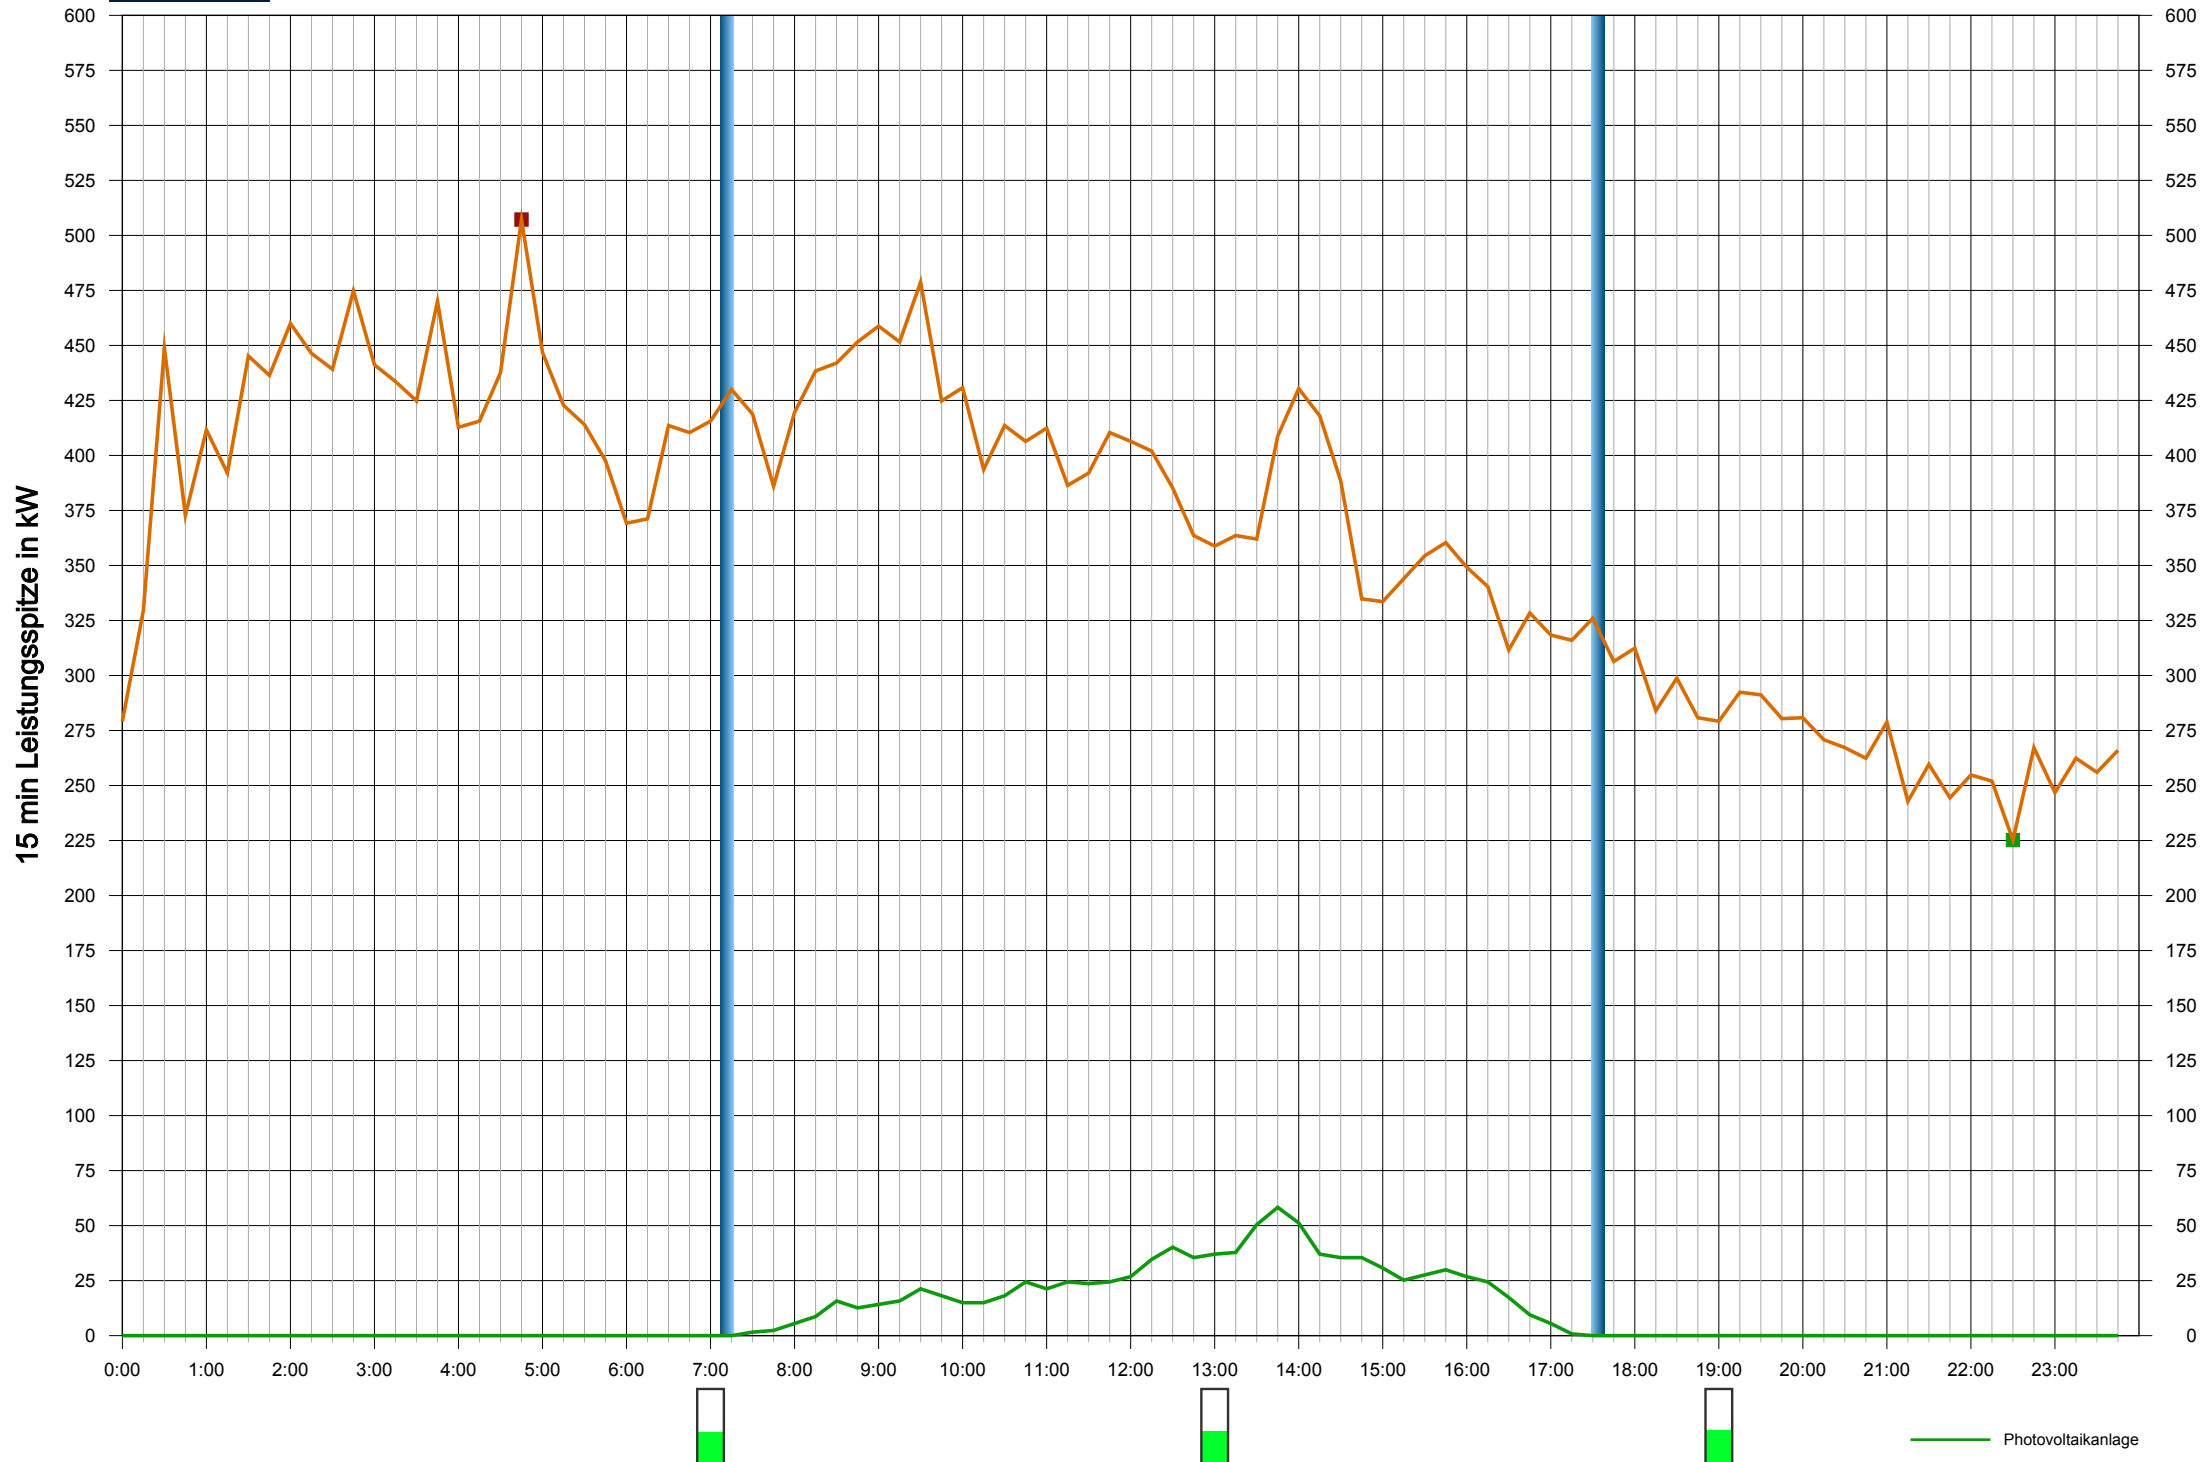




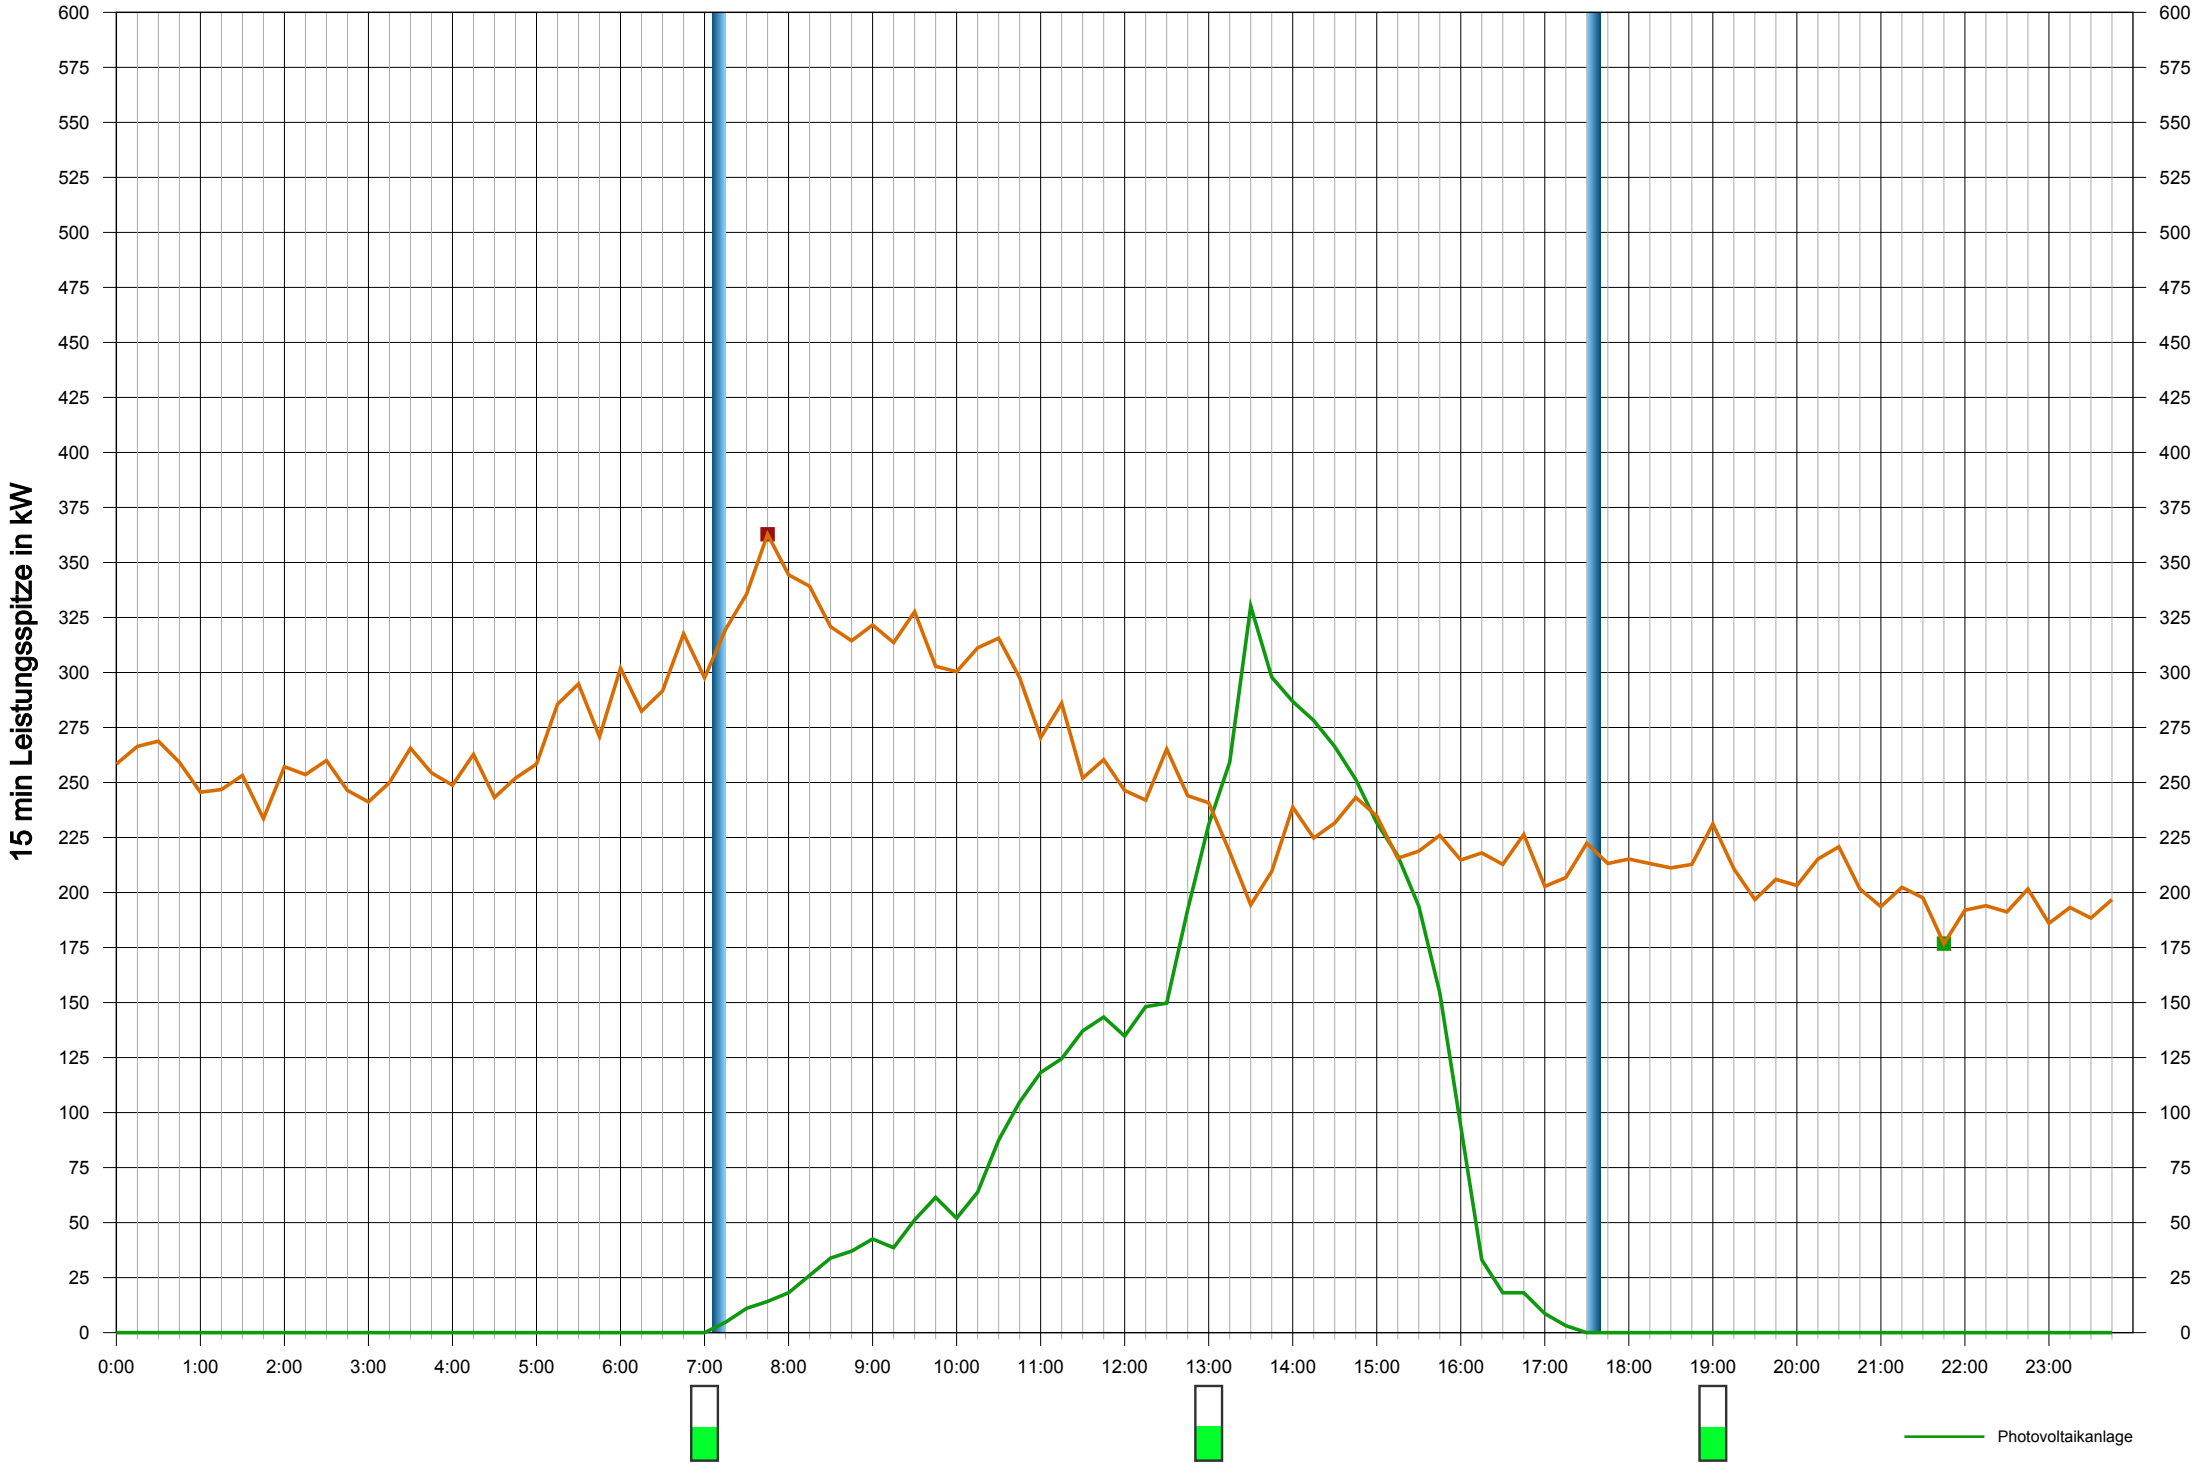

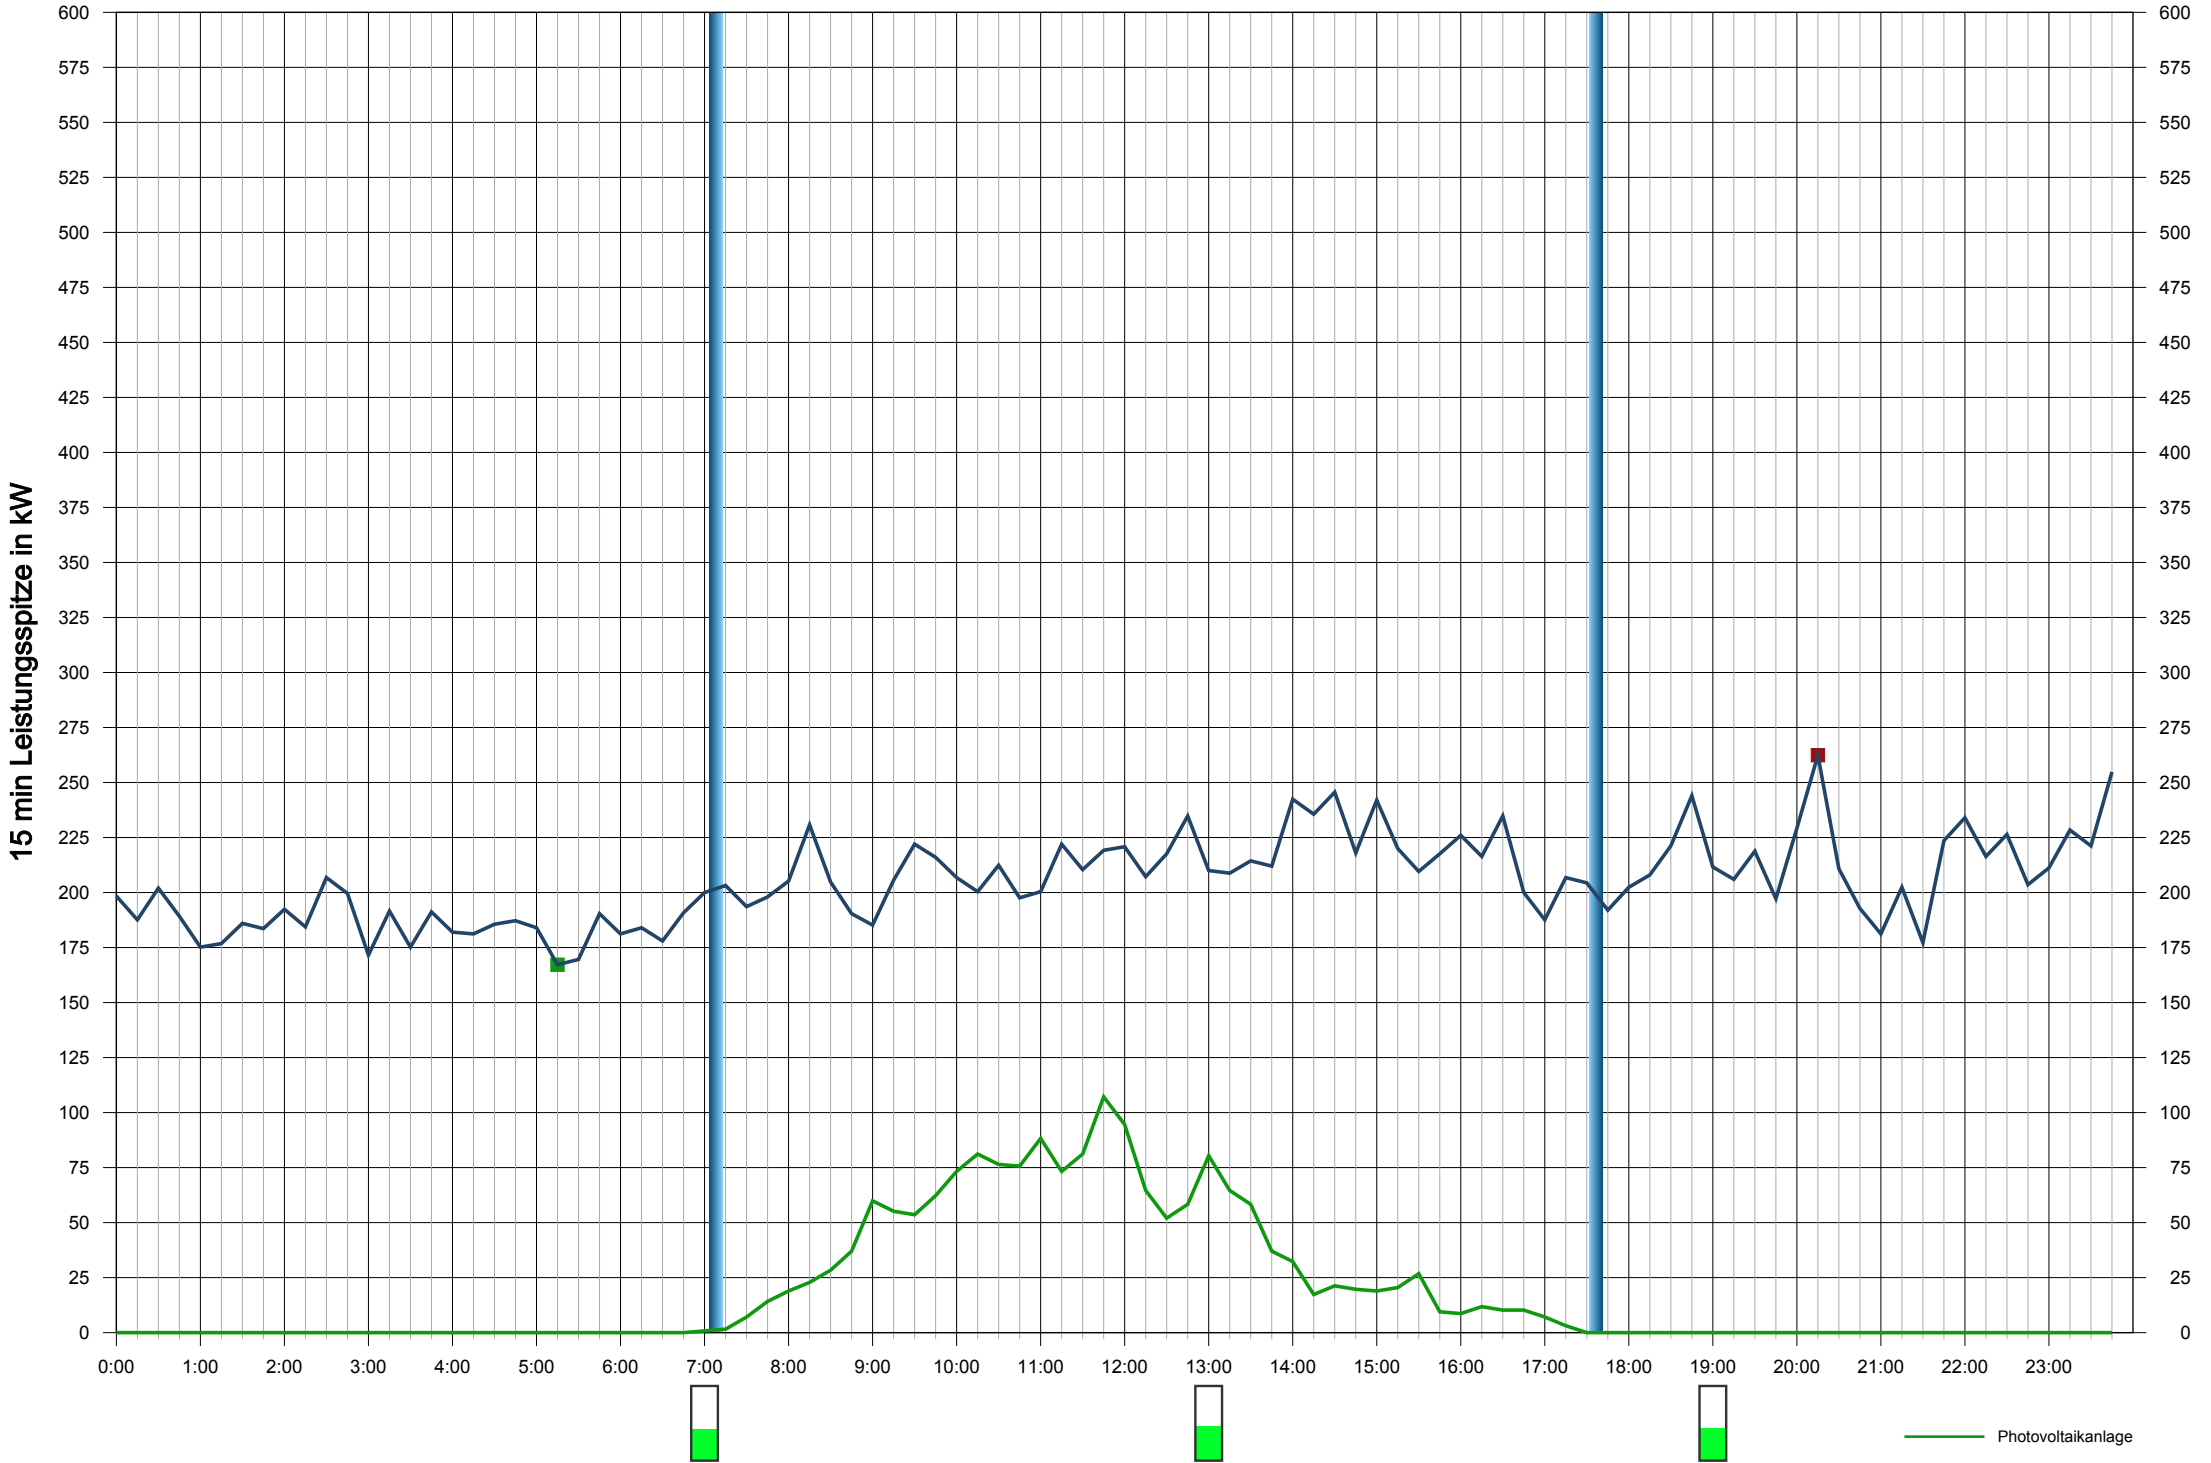


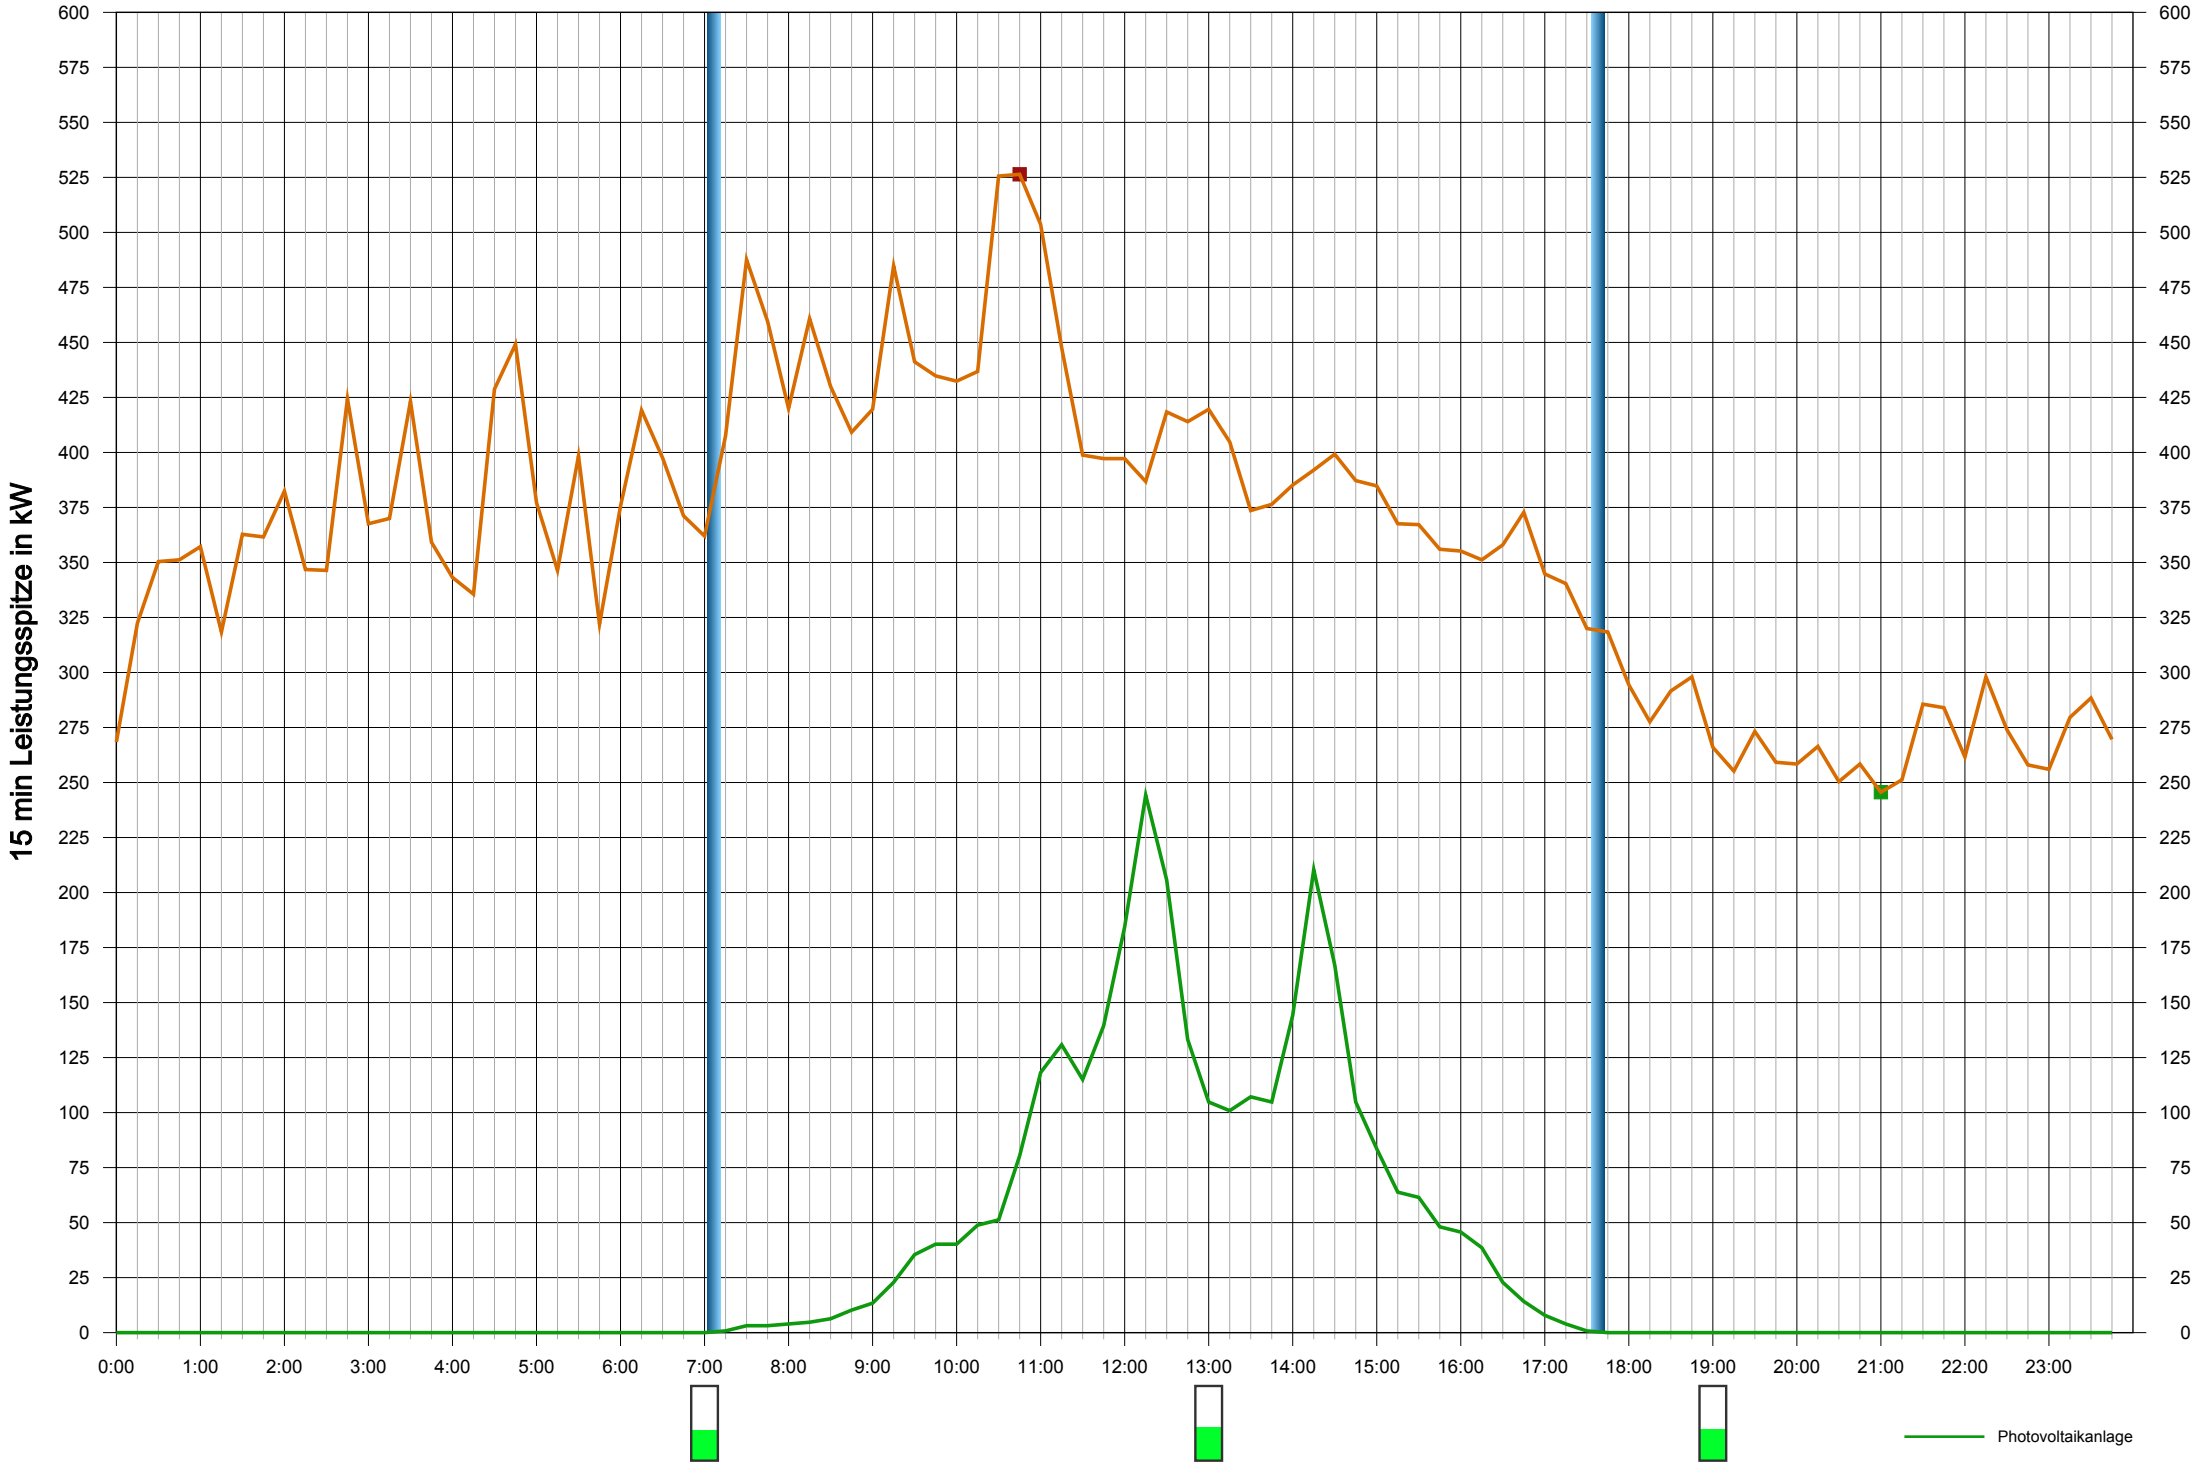


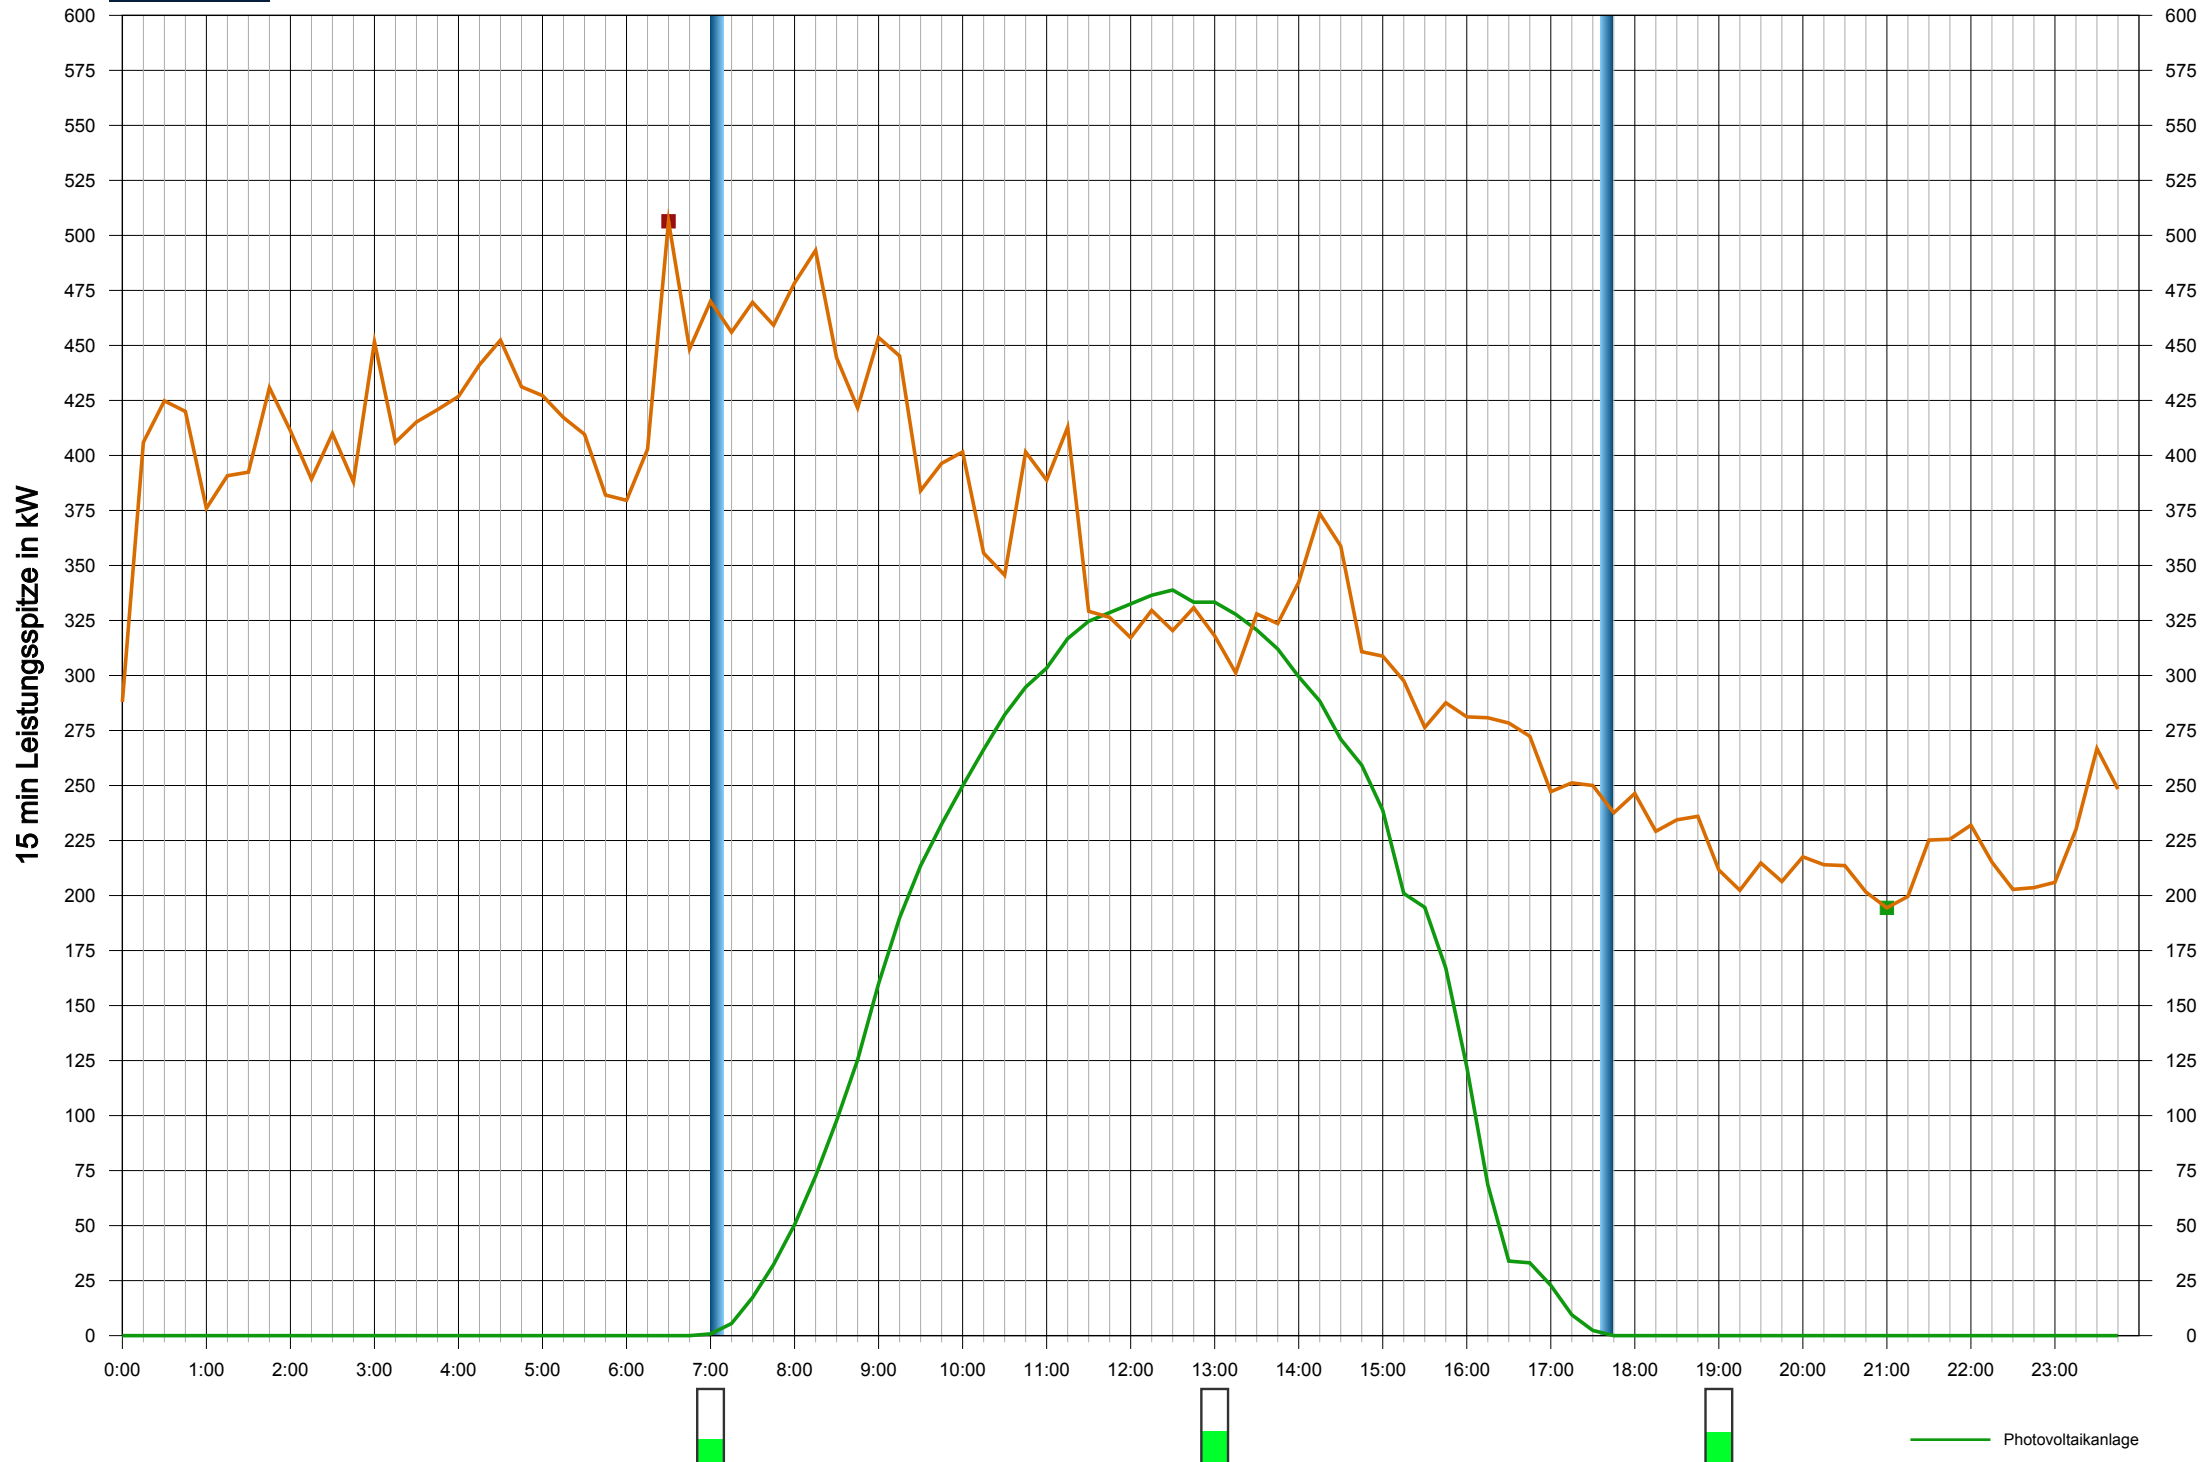


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 22.2.2012 (KW 8)

Tagesminimum: 188,8 kW, Tagesmittelwert: 310,1 kW, Tagesmaximum: 423,6 kW, Tagesbedarf: 7.442 kWh (1.042 €)

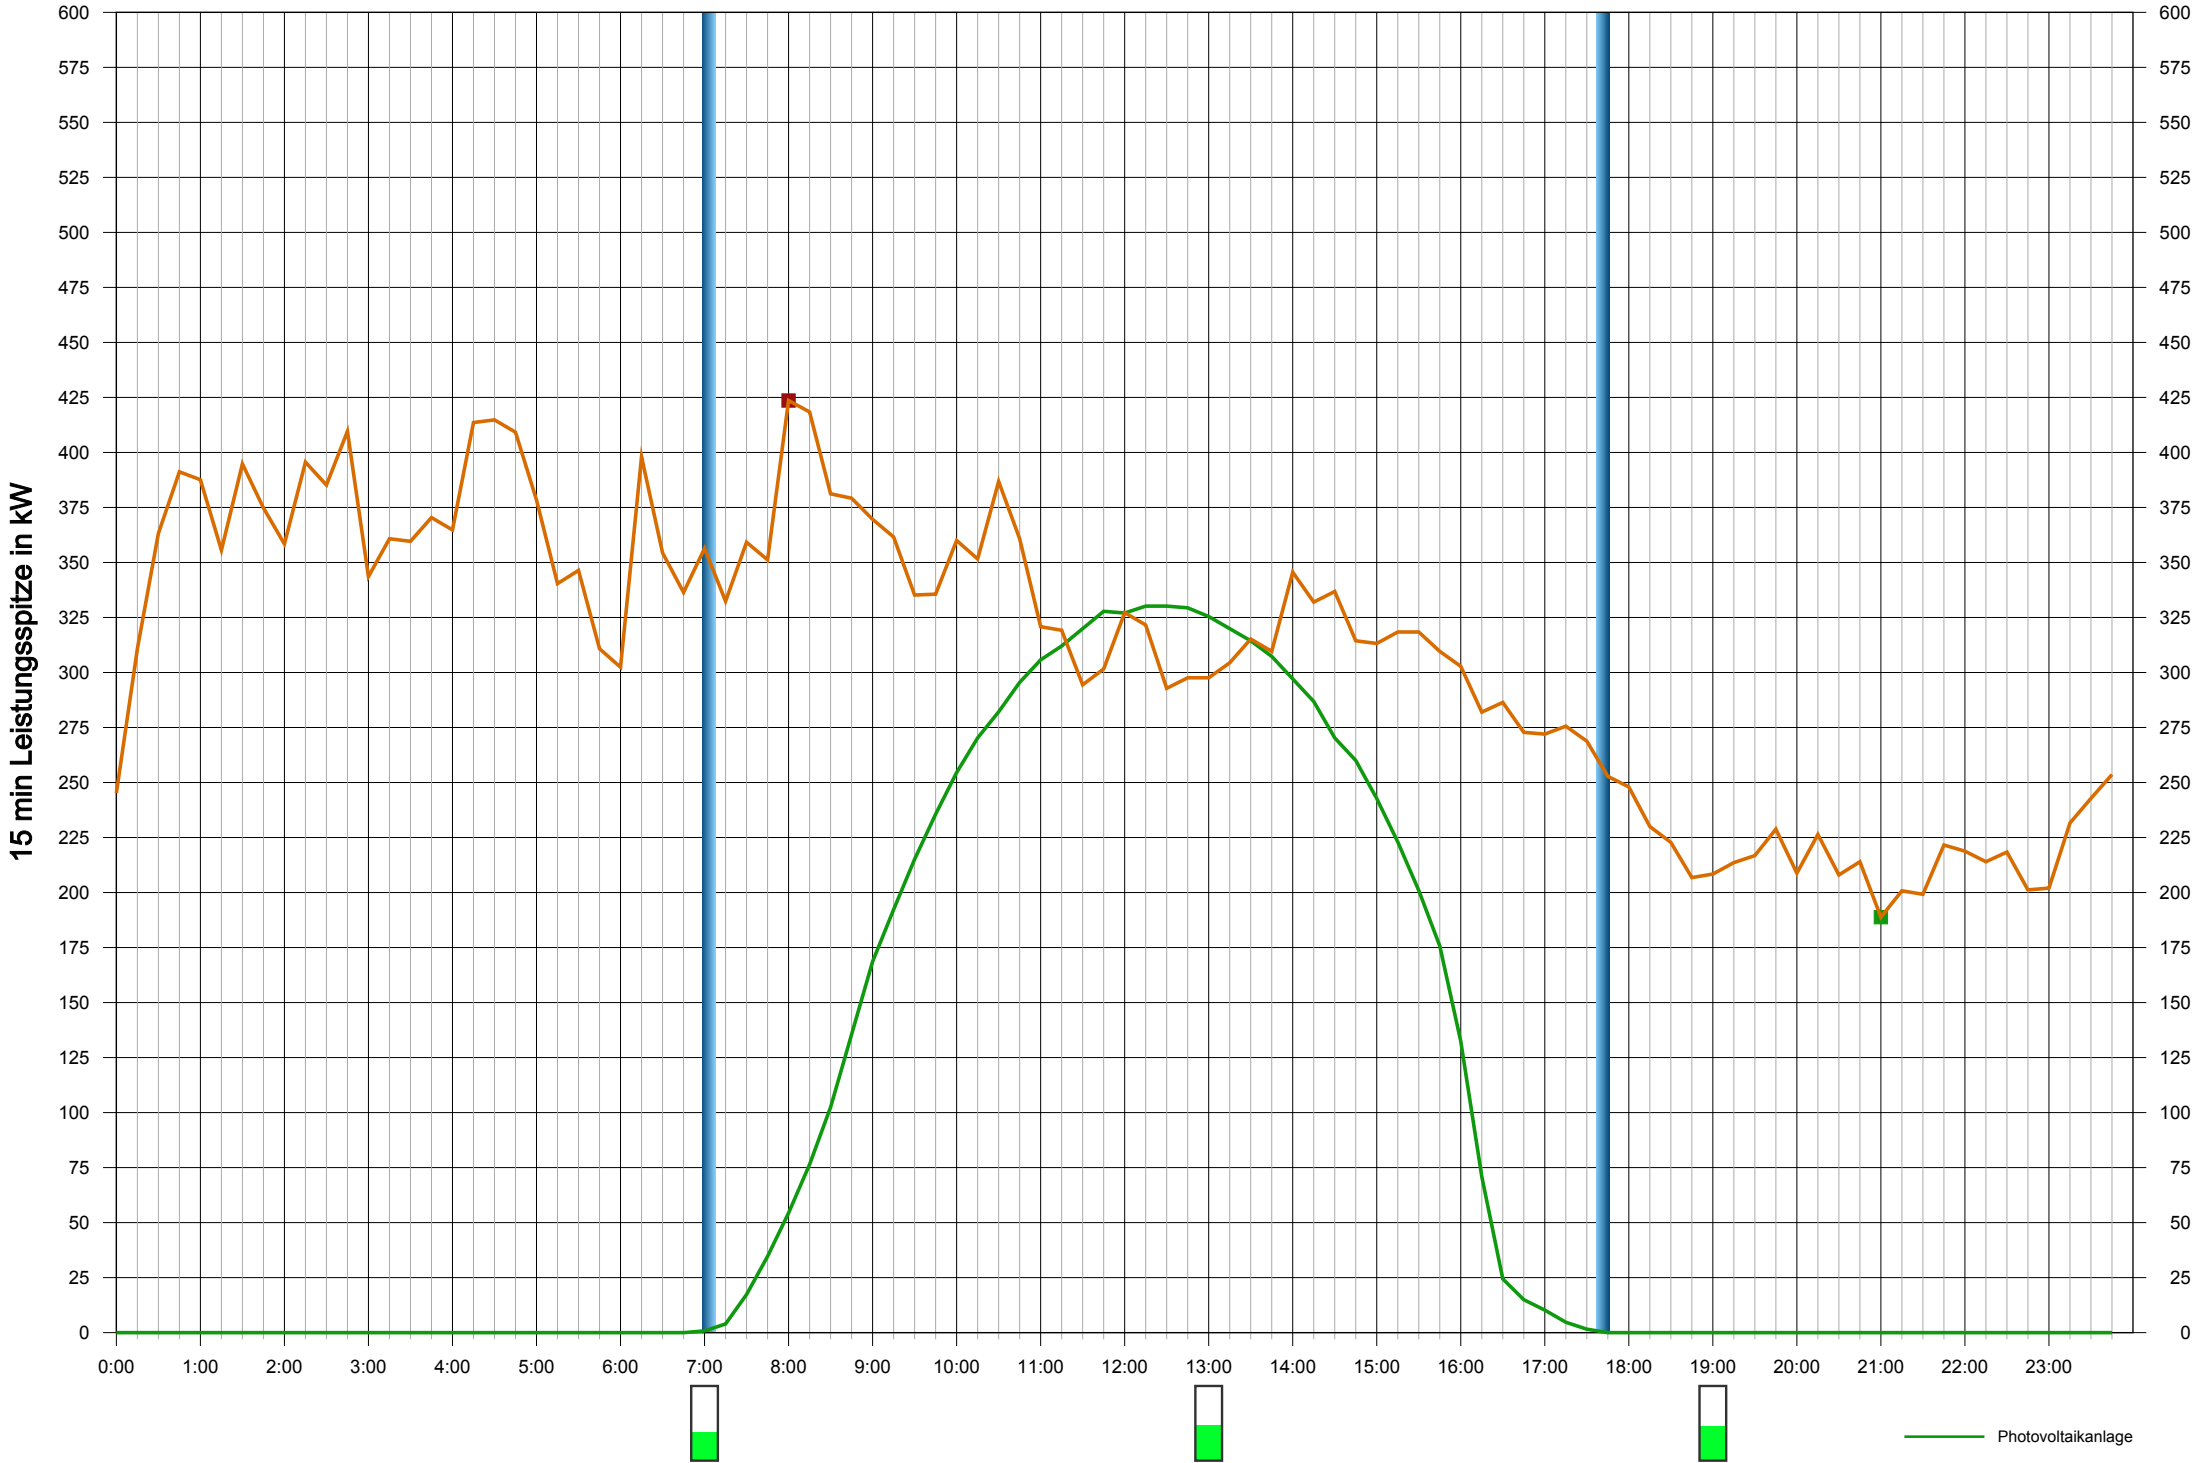


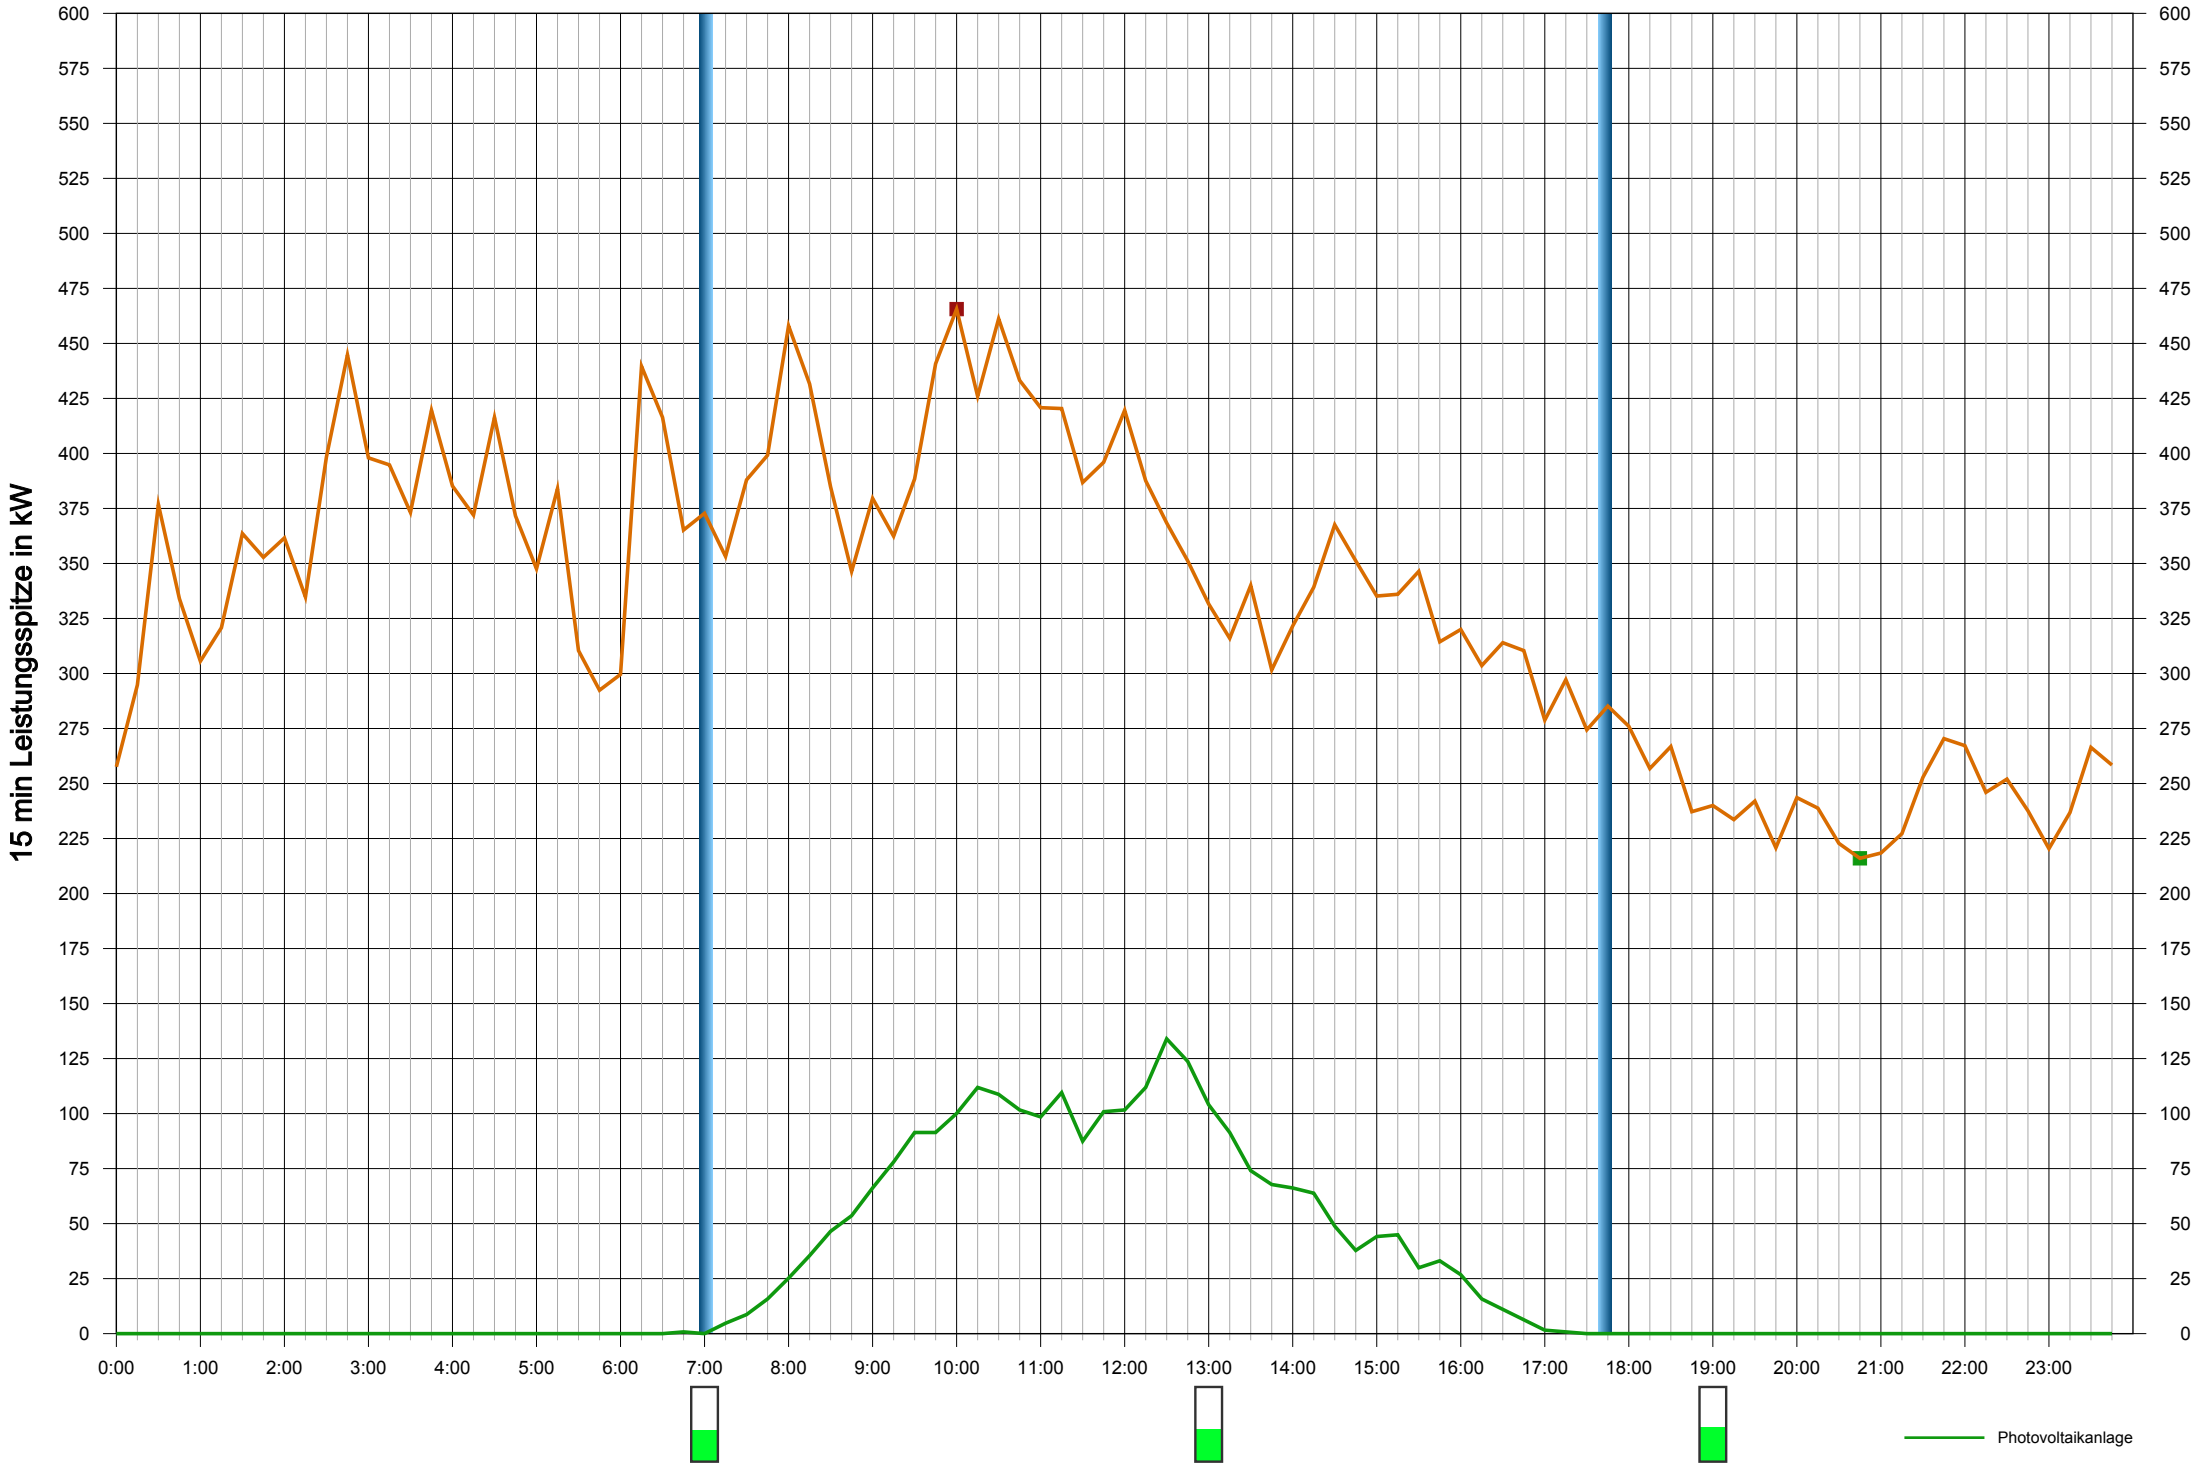



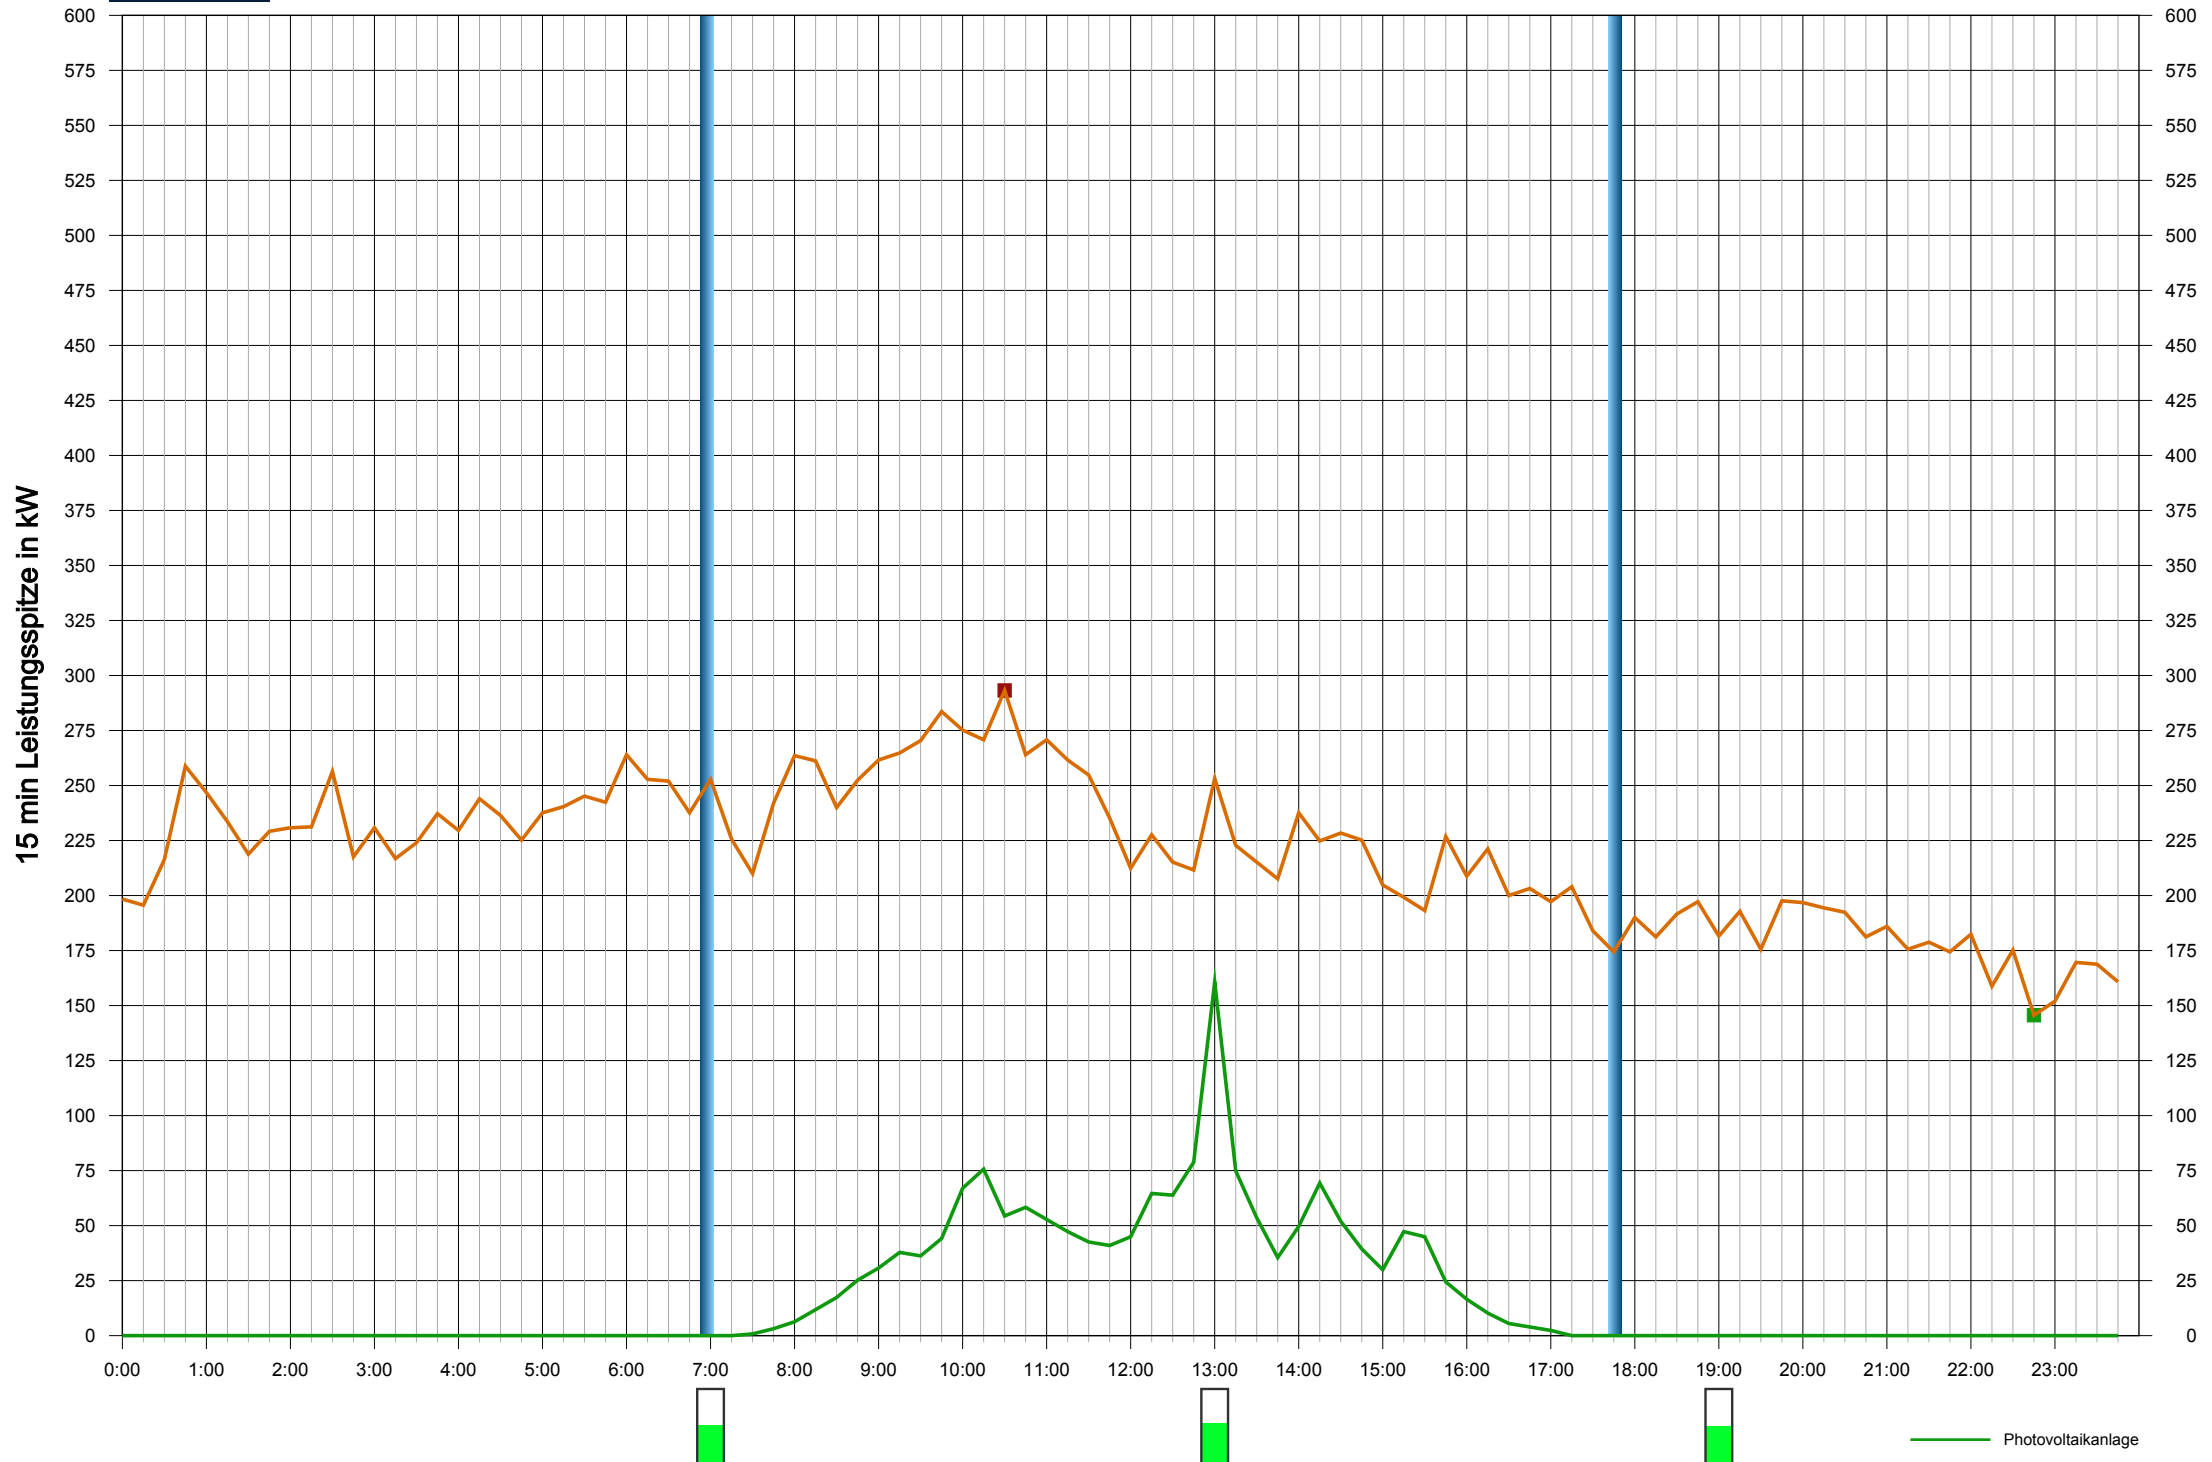




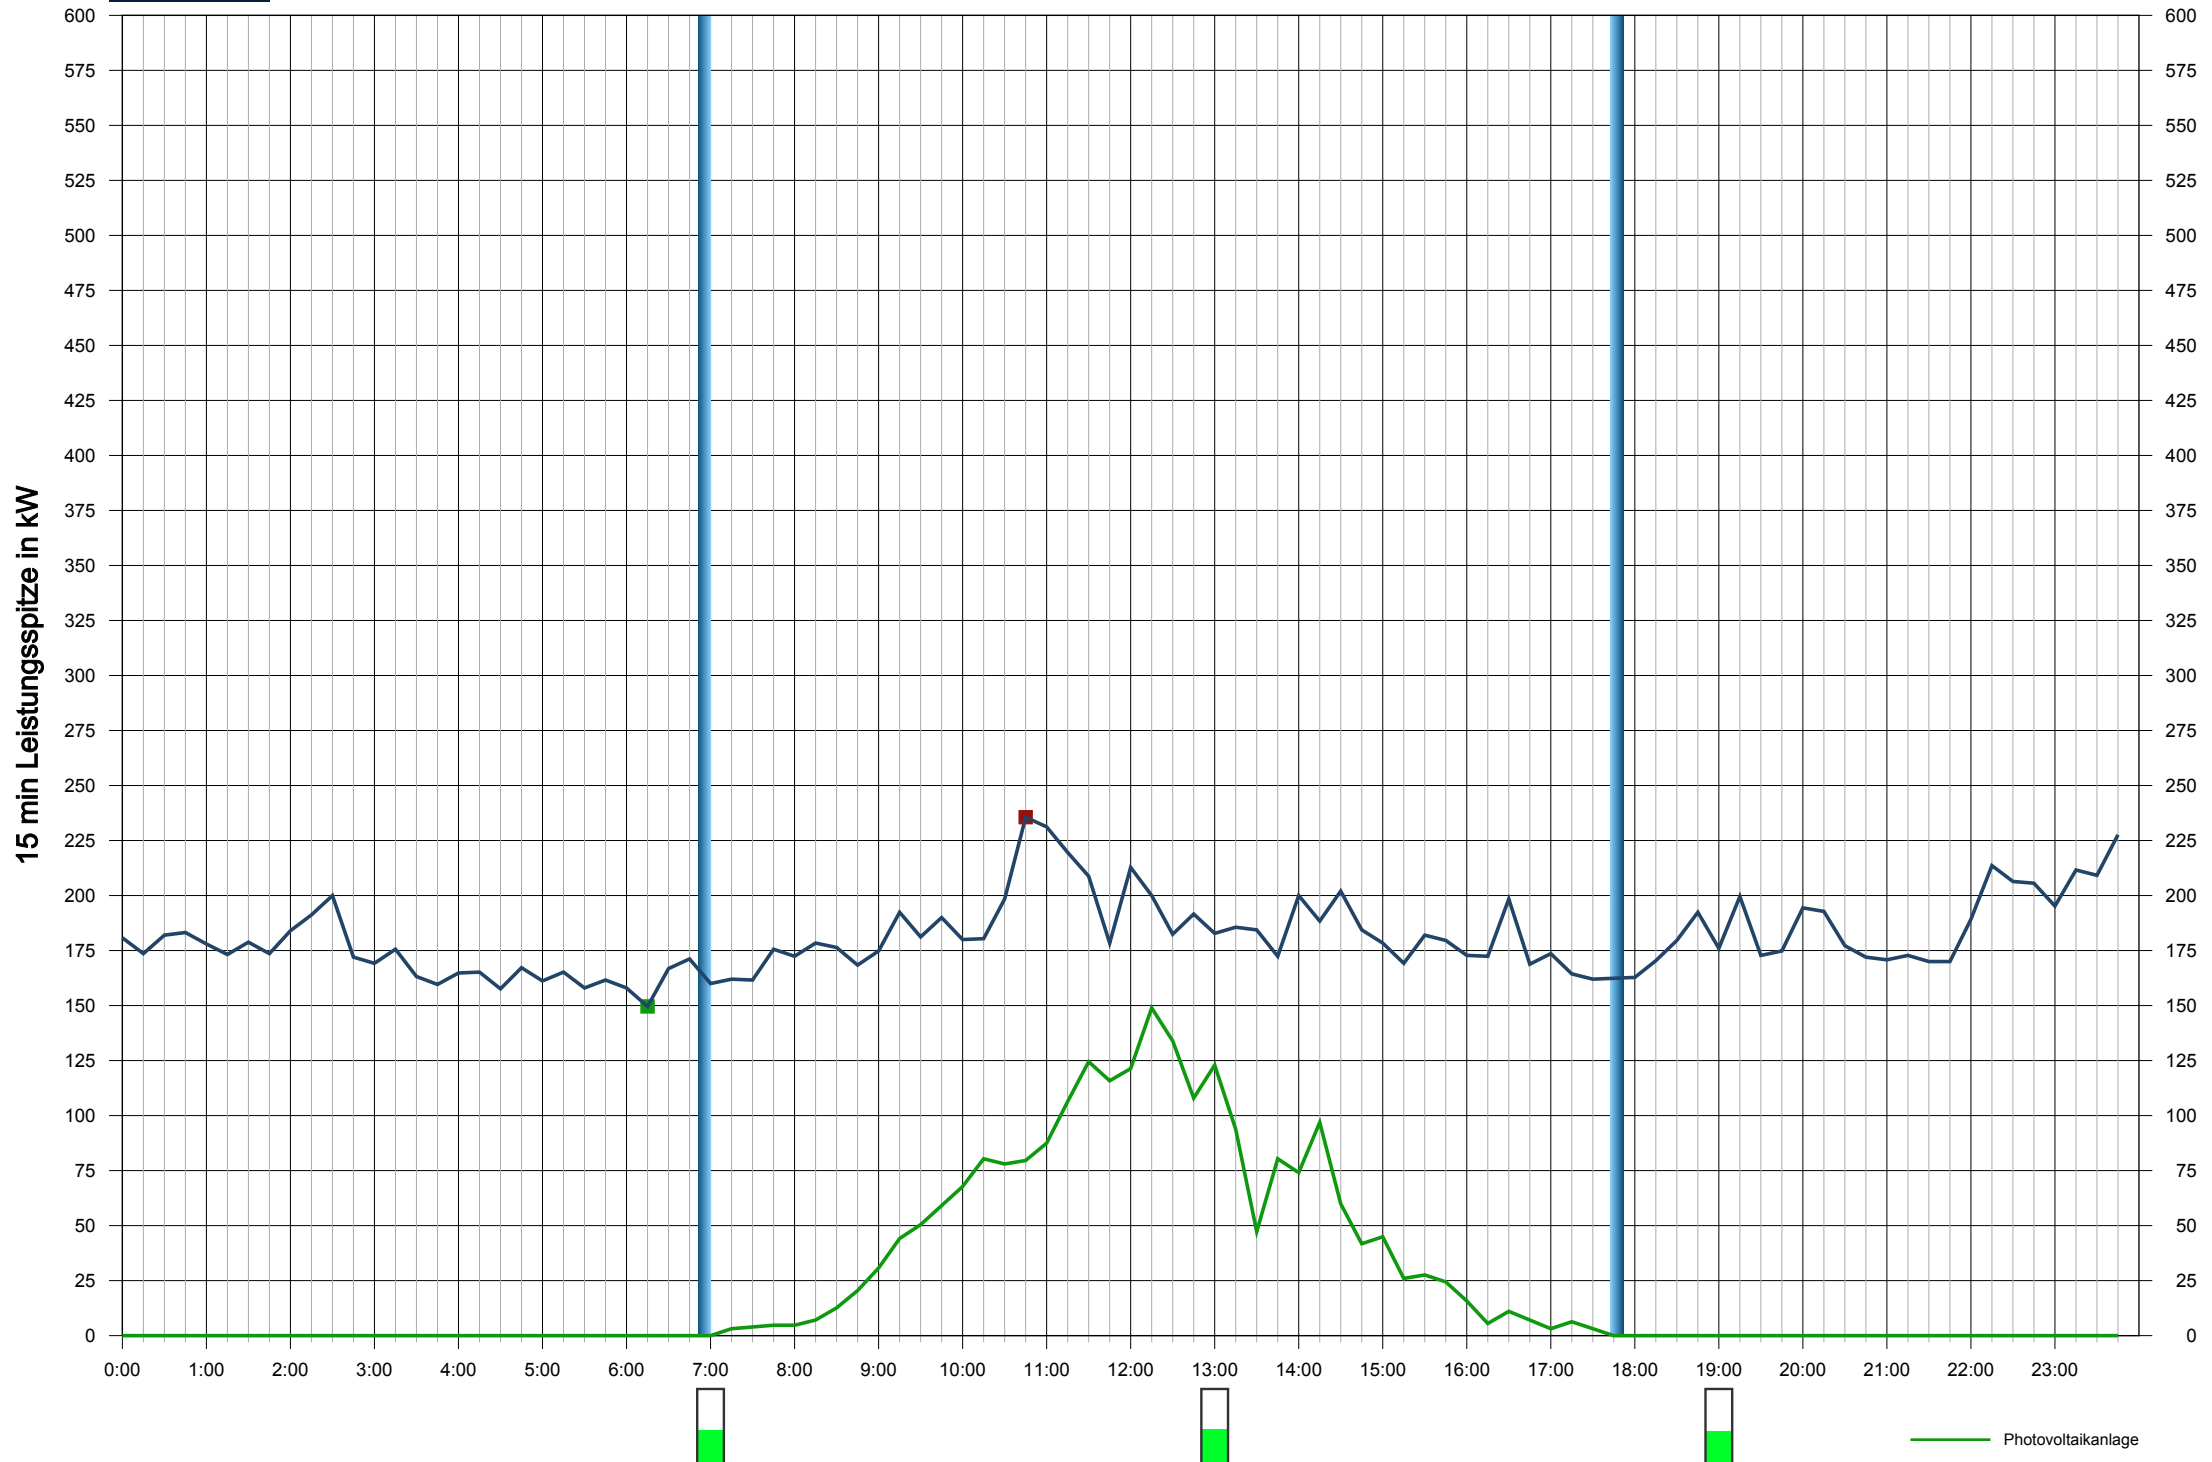


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mo. 27.2.2012 (KW 9)

Tagesminimum: 237,2 kW, Tagesmittelwert: 360,4 kW, Tagesmaximum: 498,4 kW, Tagesbedarf: 8.649 kWh (1.211 €)




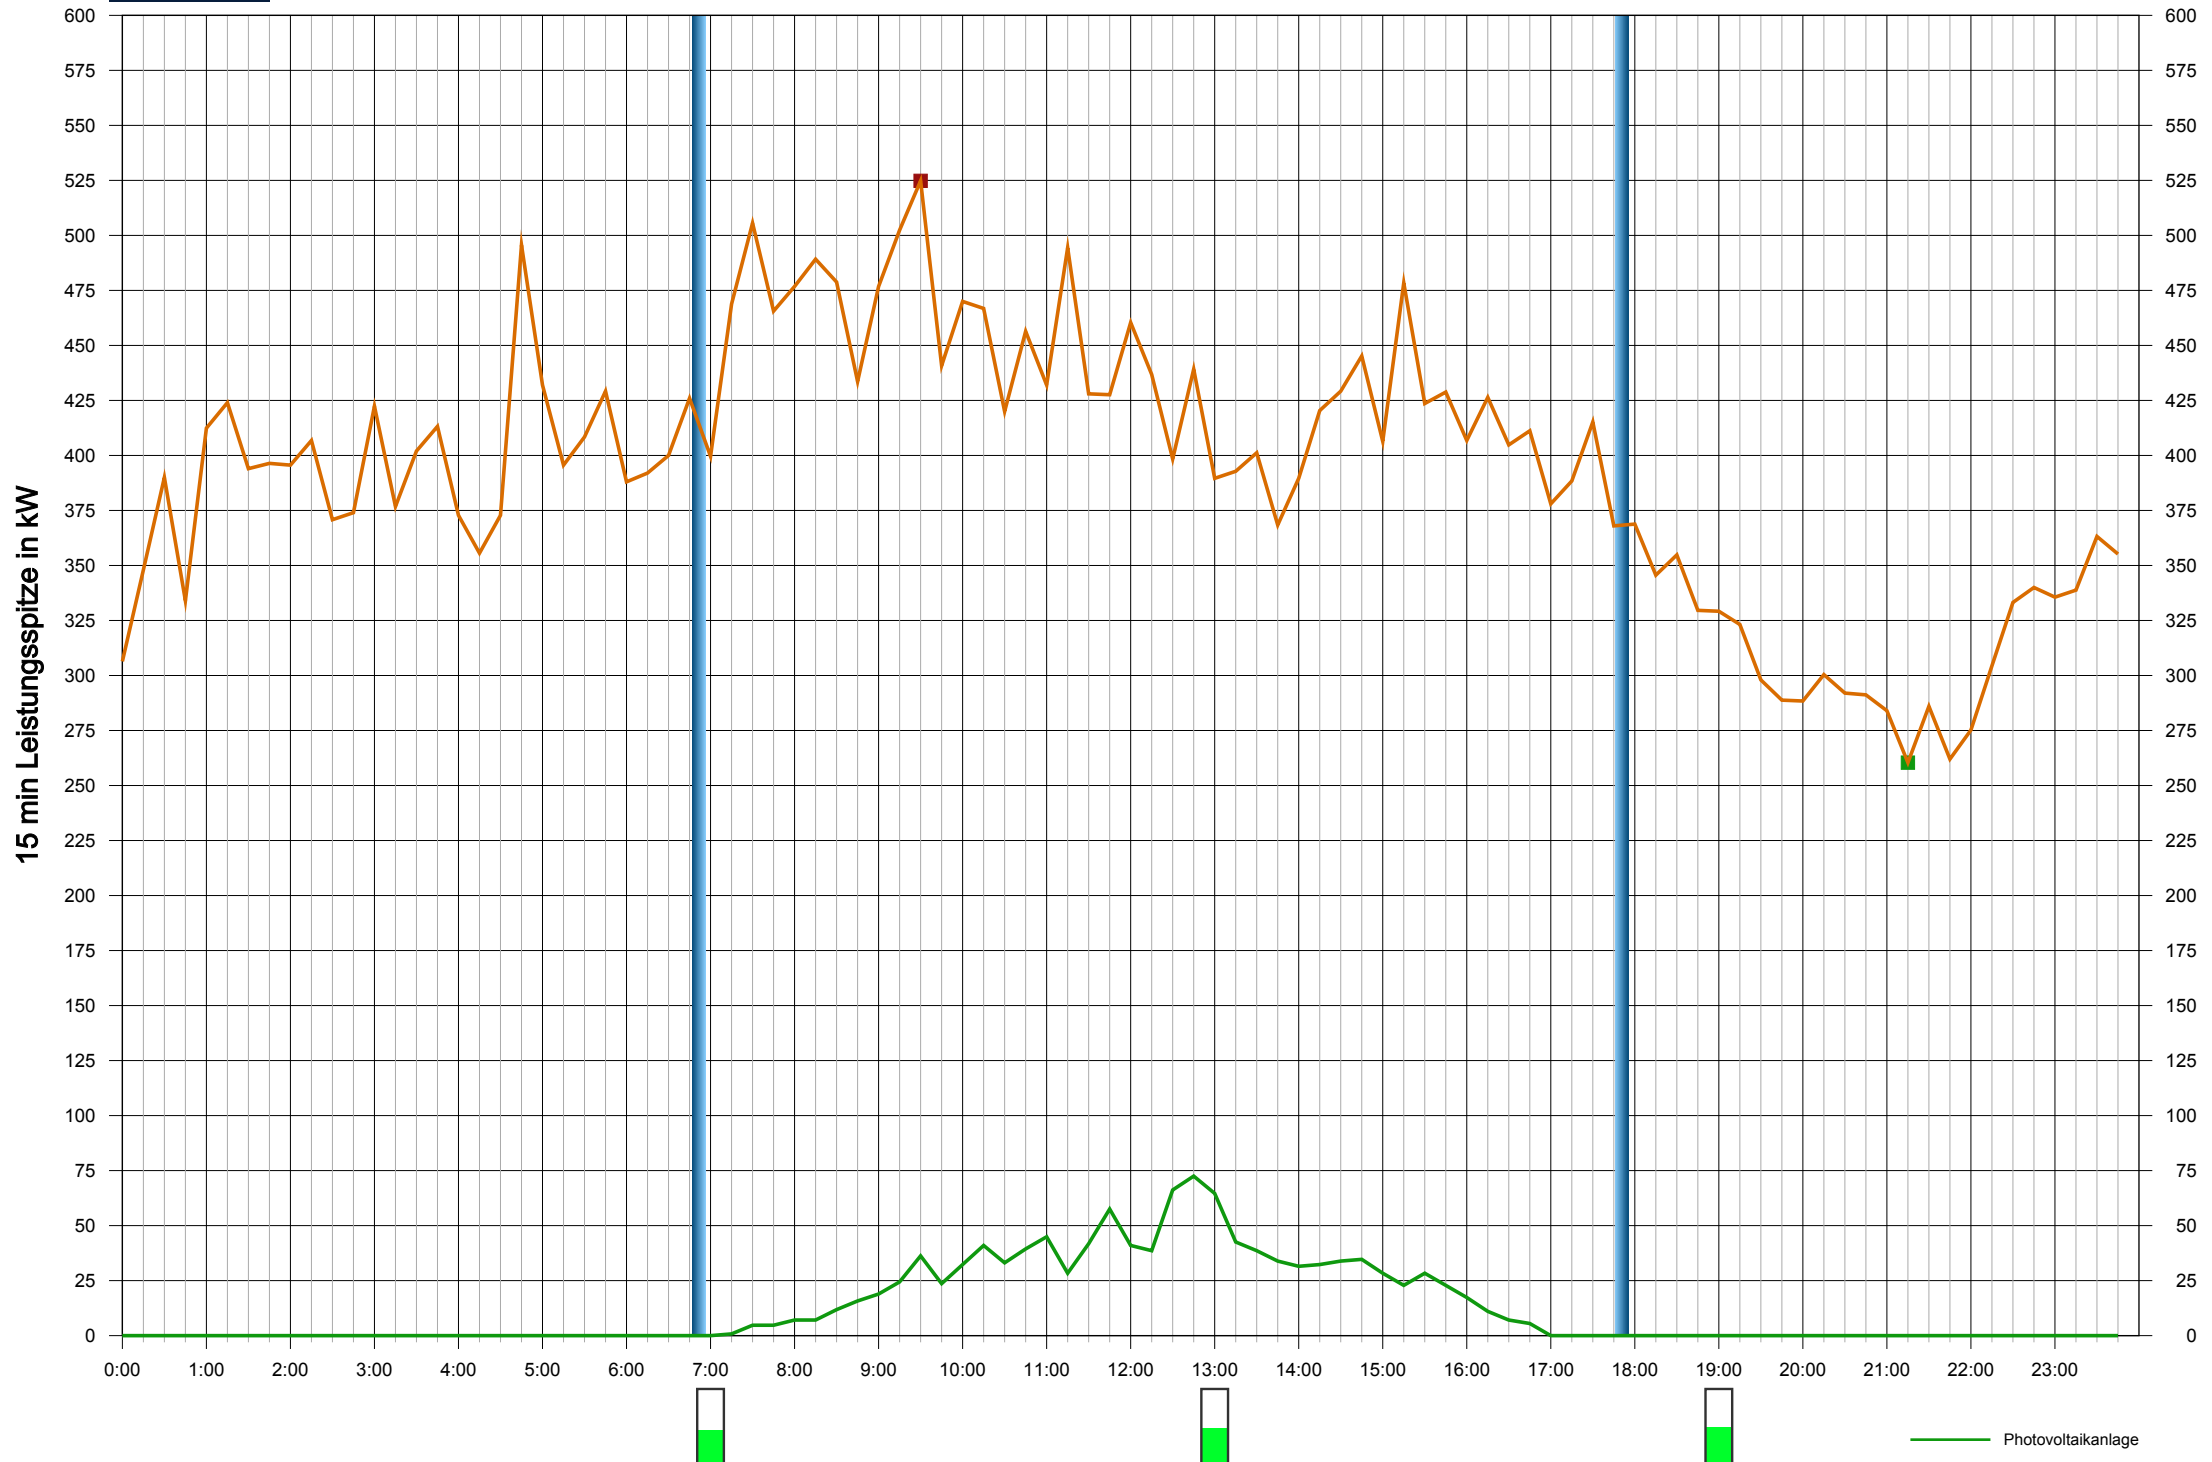

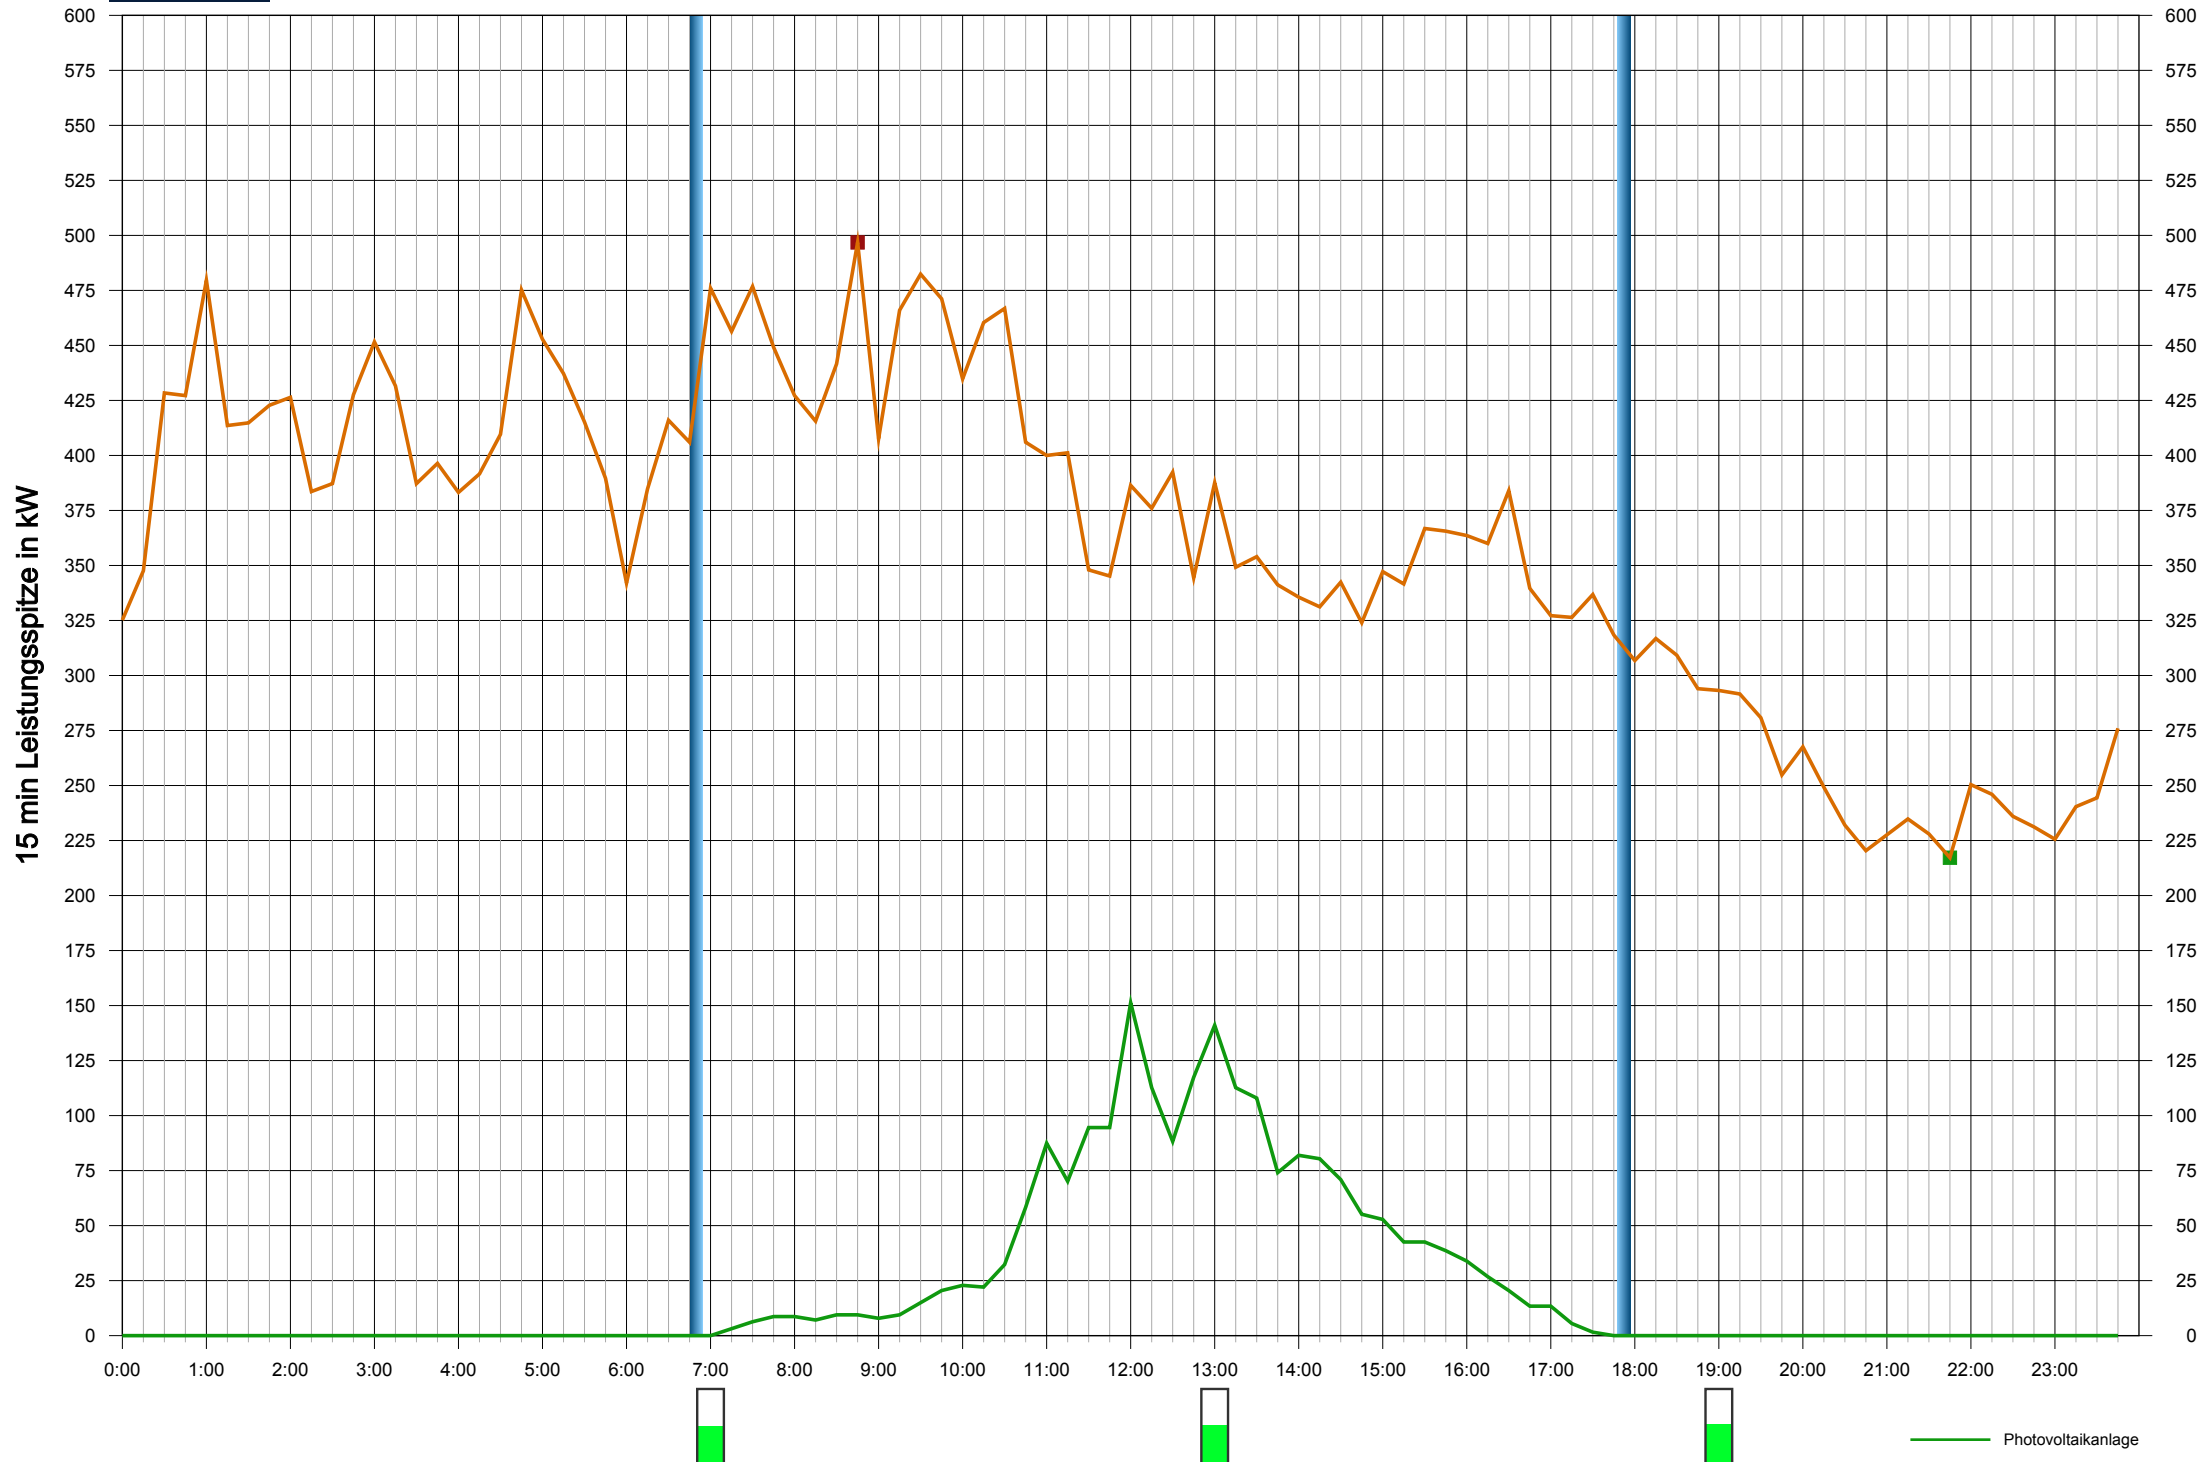


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Do. 1.3.2012 (KW 9)


Tagesminimum: 220,0 kW, Tagesmittelwert: 367,0 kW, Tagesmaximum: 506,8 kW, Tagesbedarf: 8.808 kWh (1.233 €)

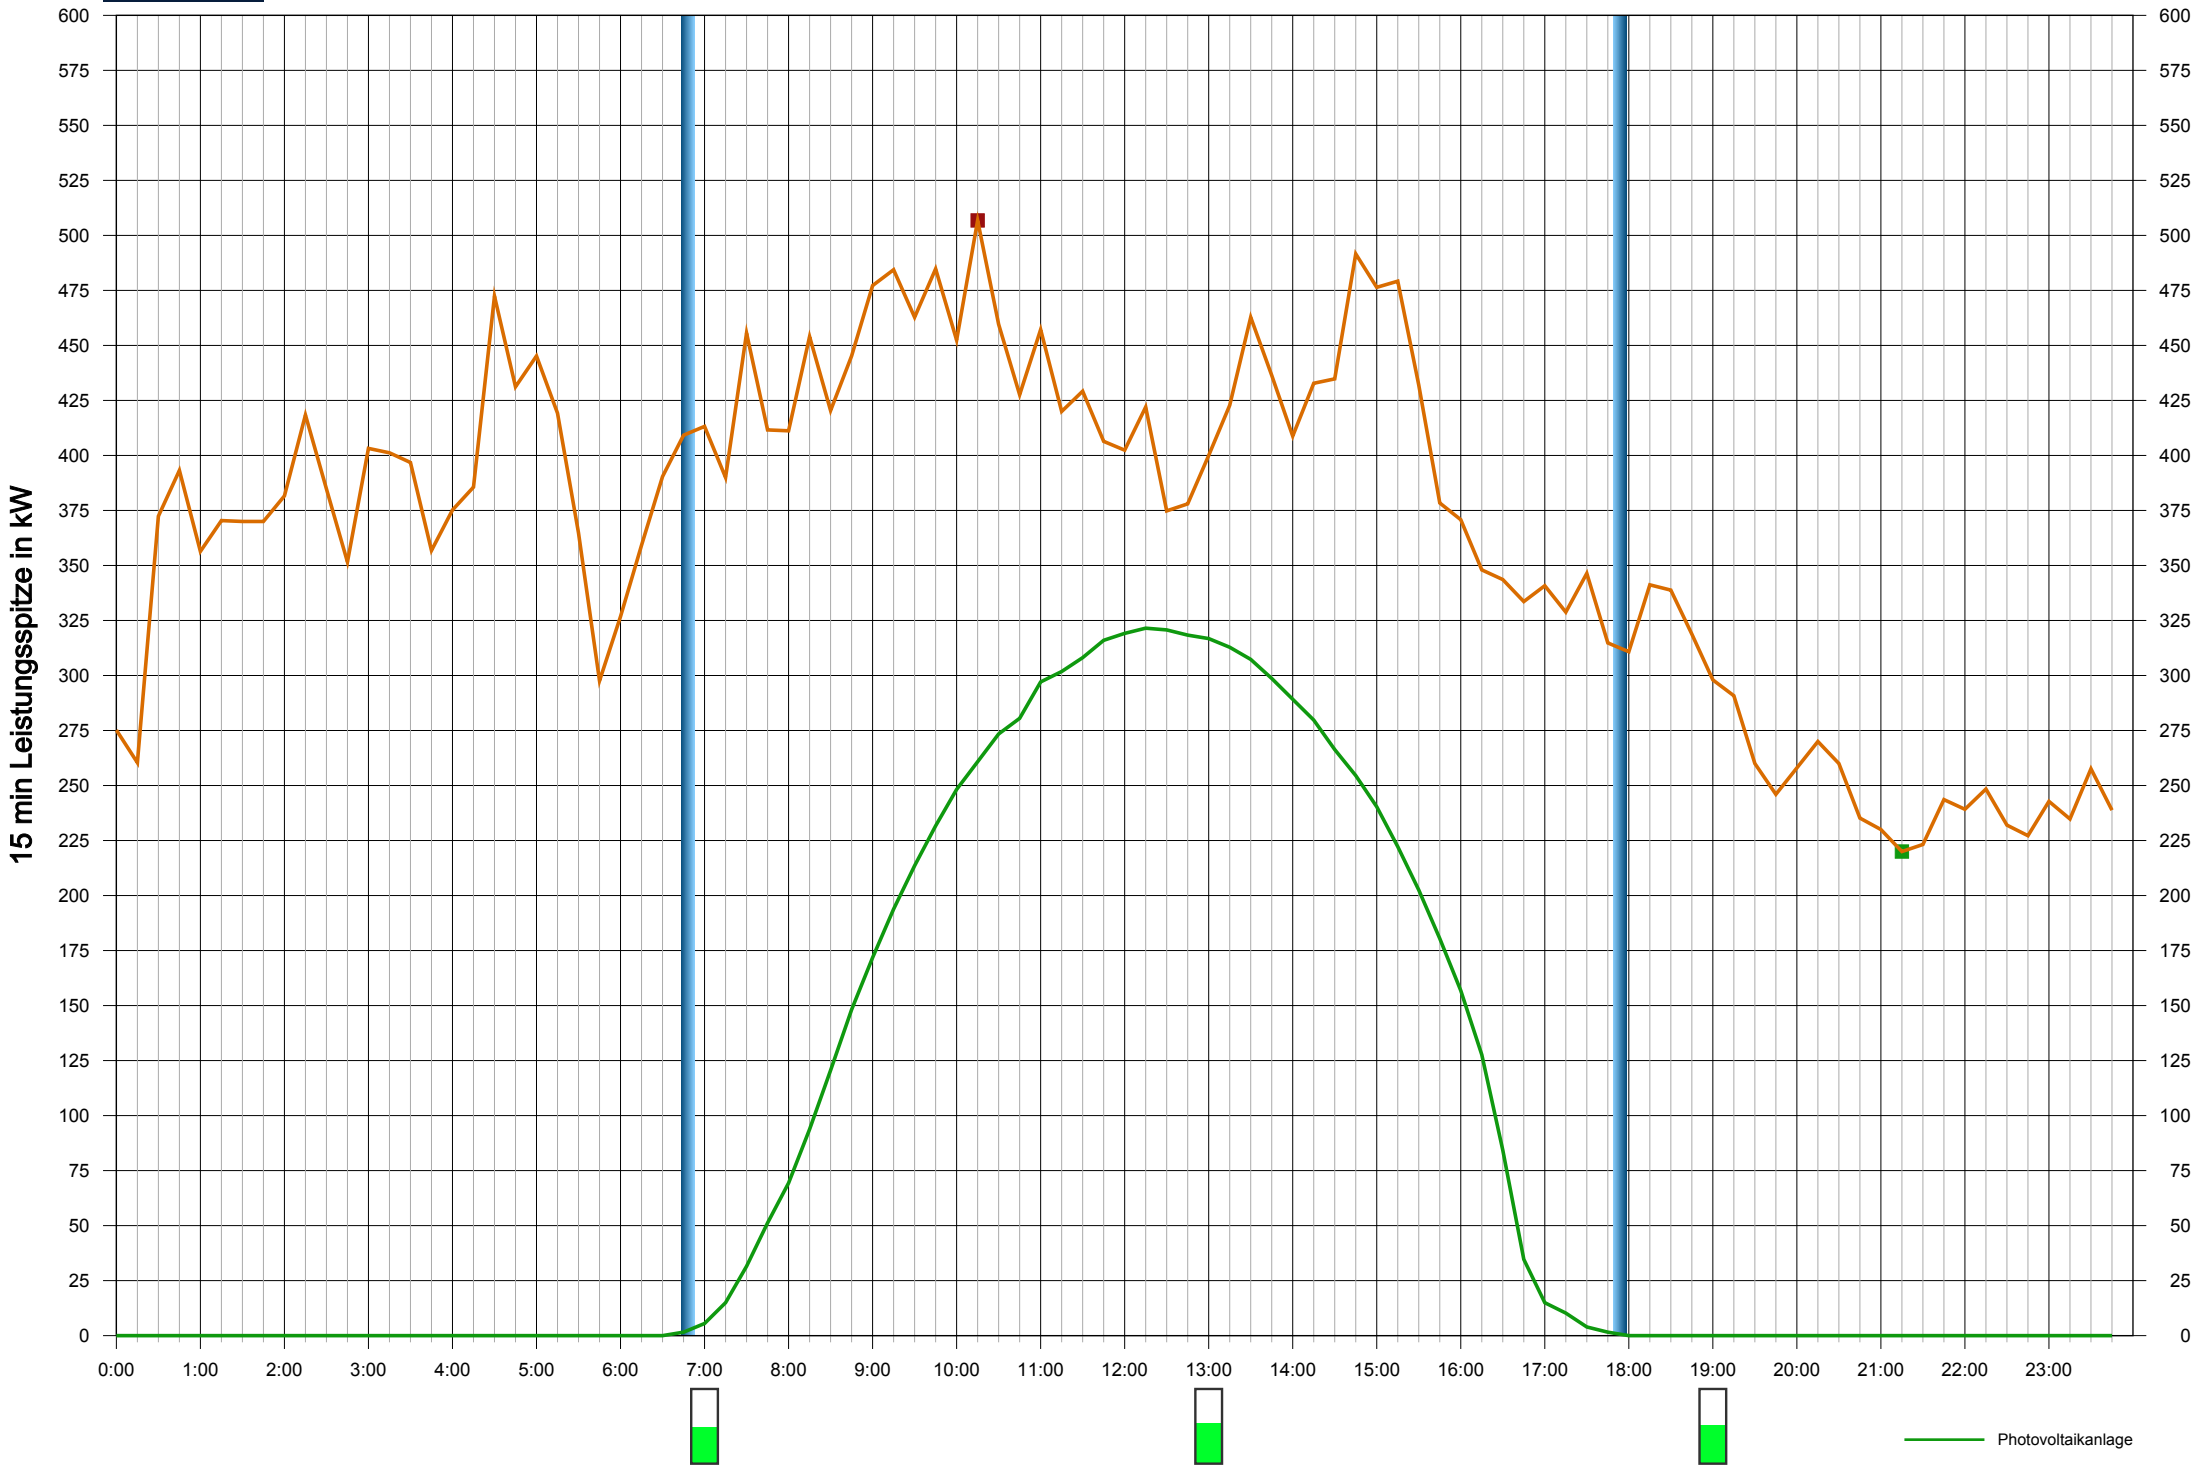


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Fr. 2.3.2012 (KW 9)


Tagesminimum: 223,2 kW, Tagesmittelwert: 320,0 kW, Tagesmaximum: 421,2 kW, Tagesbedarf: 7.680 kWh (1.075 €)

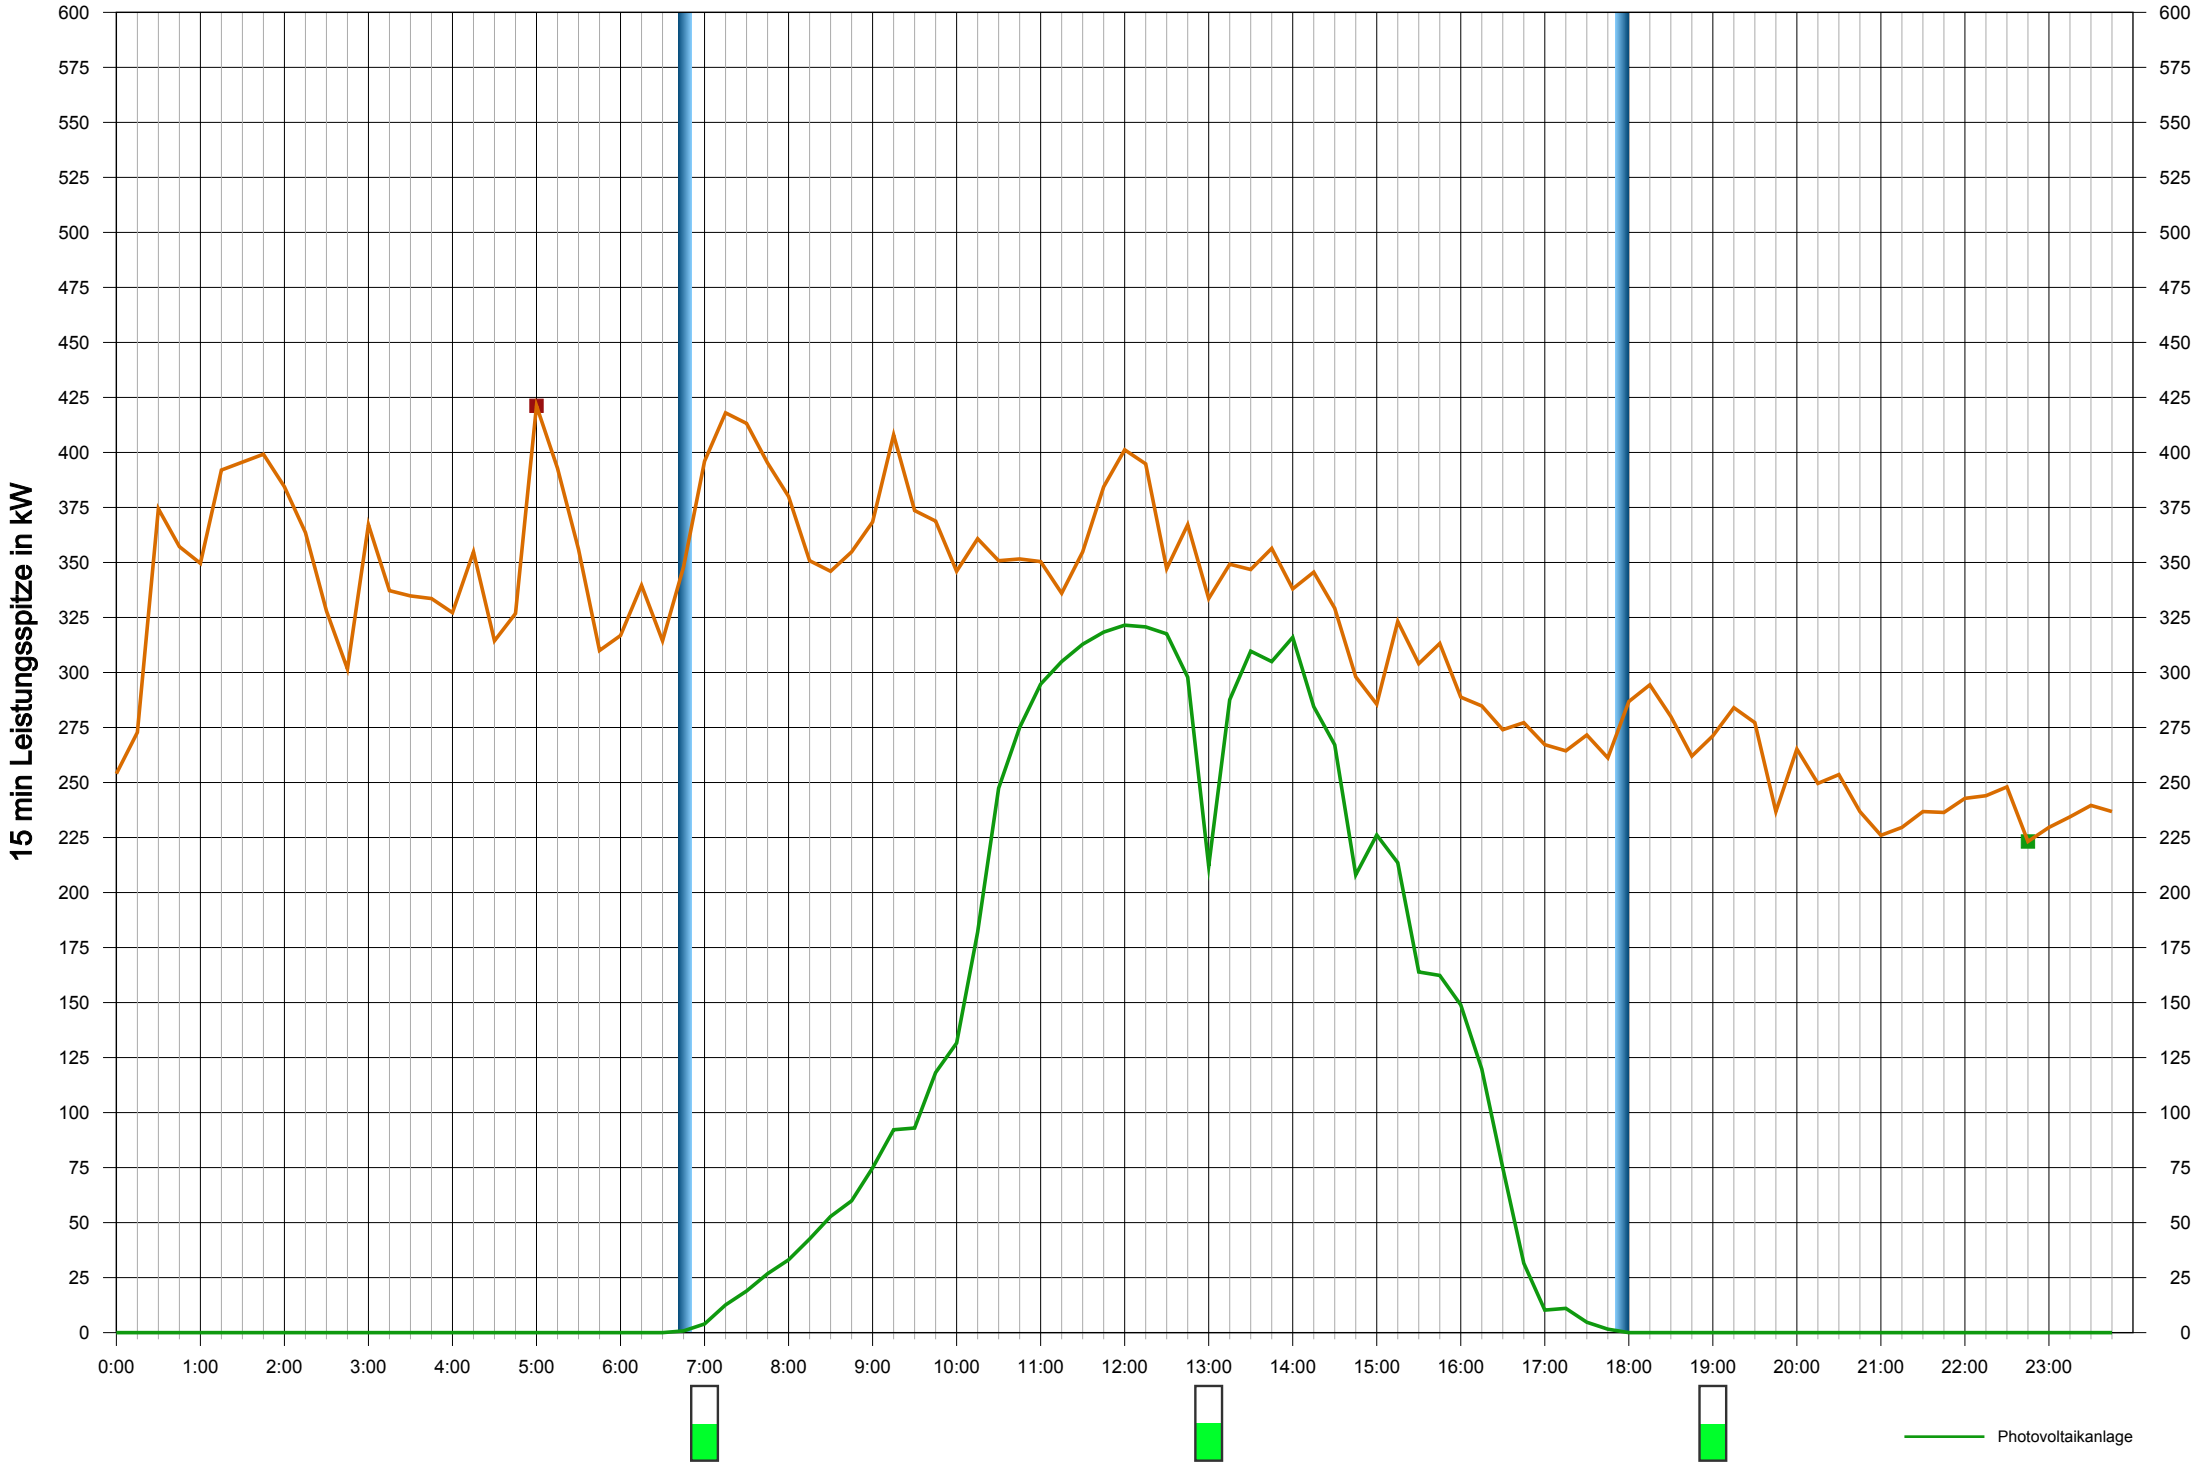


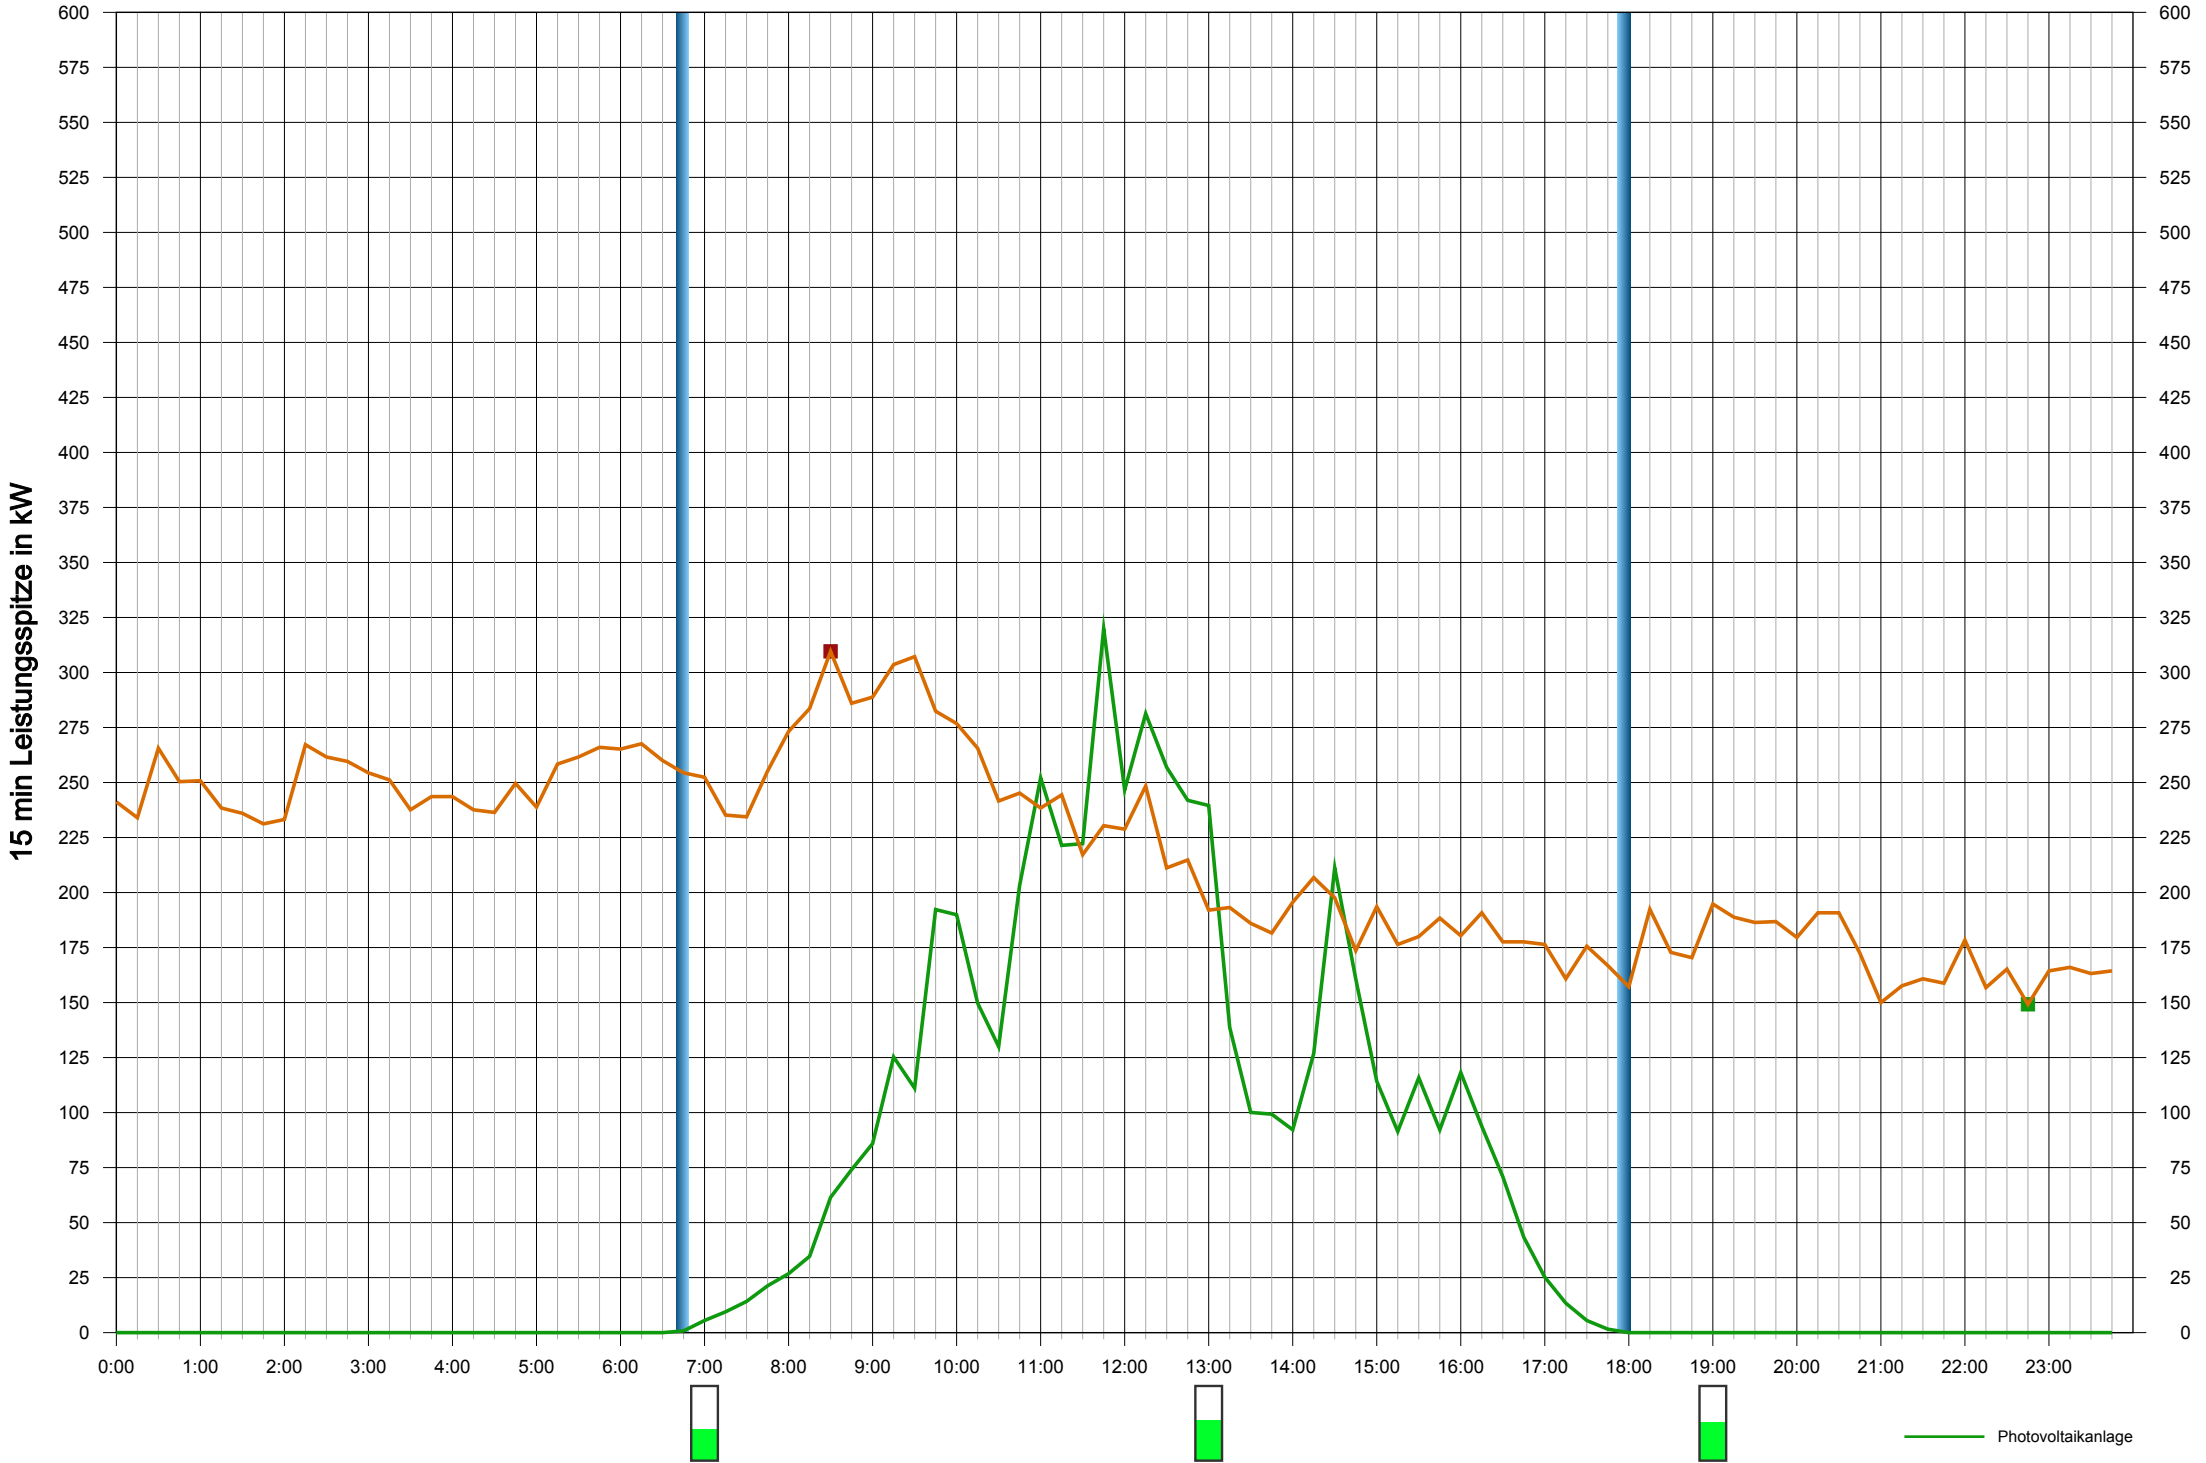


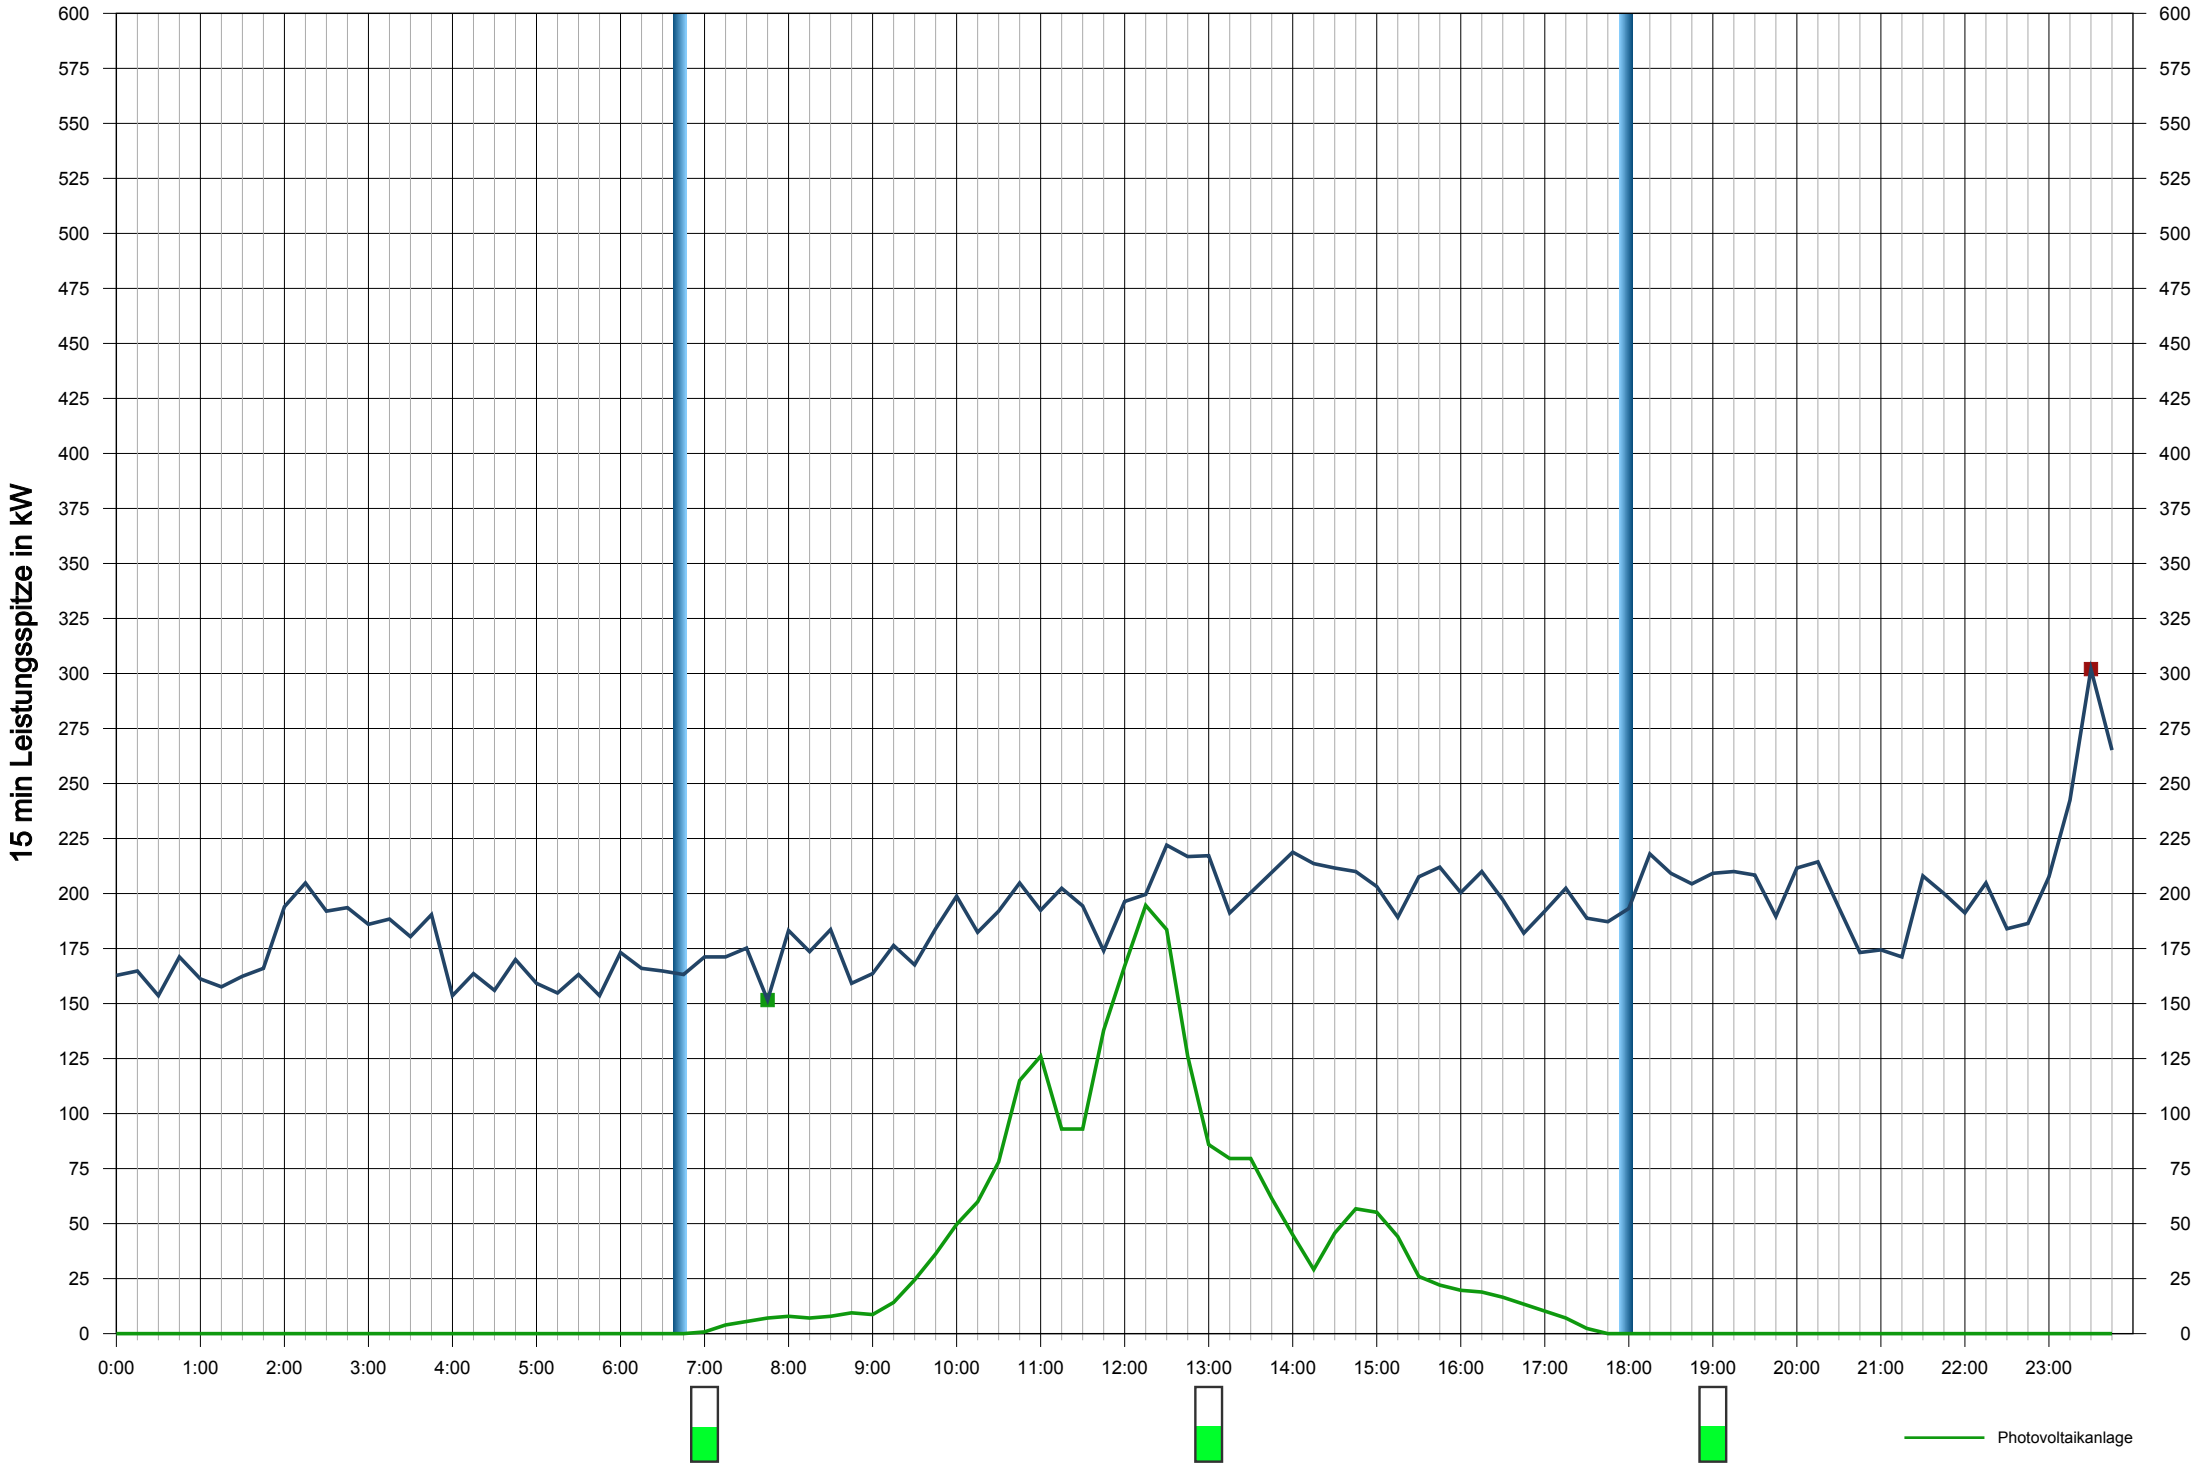





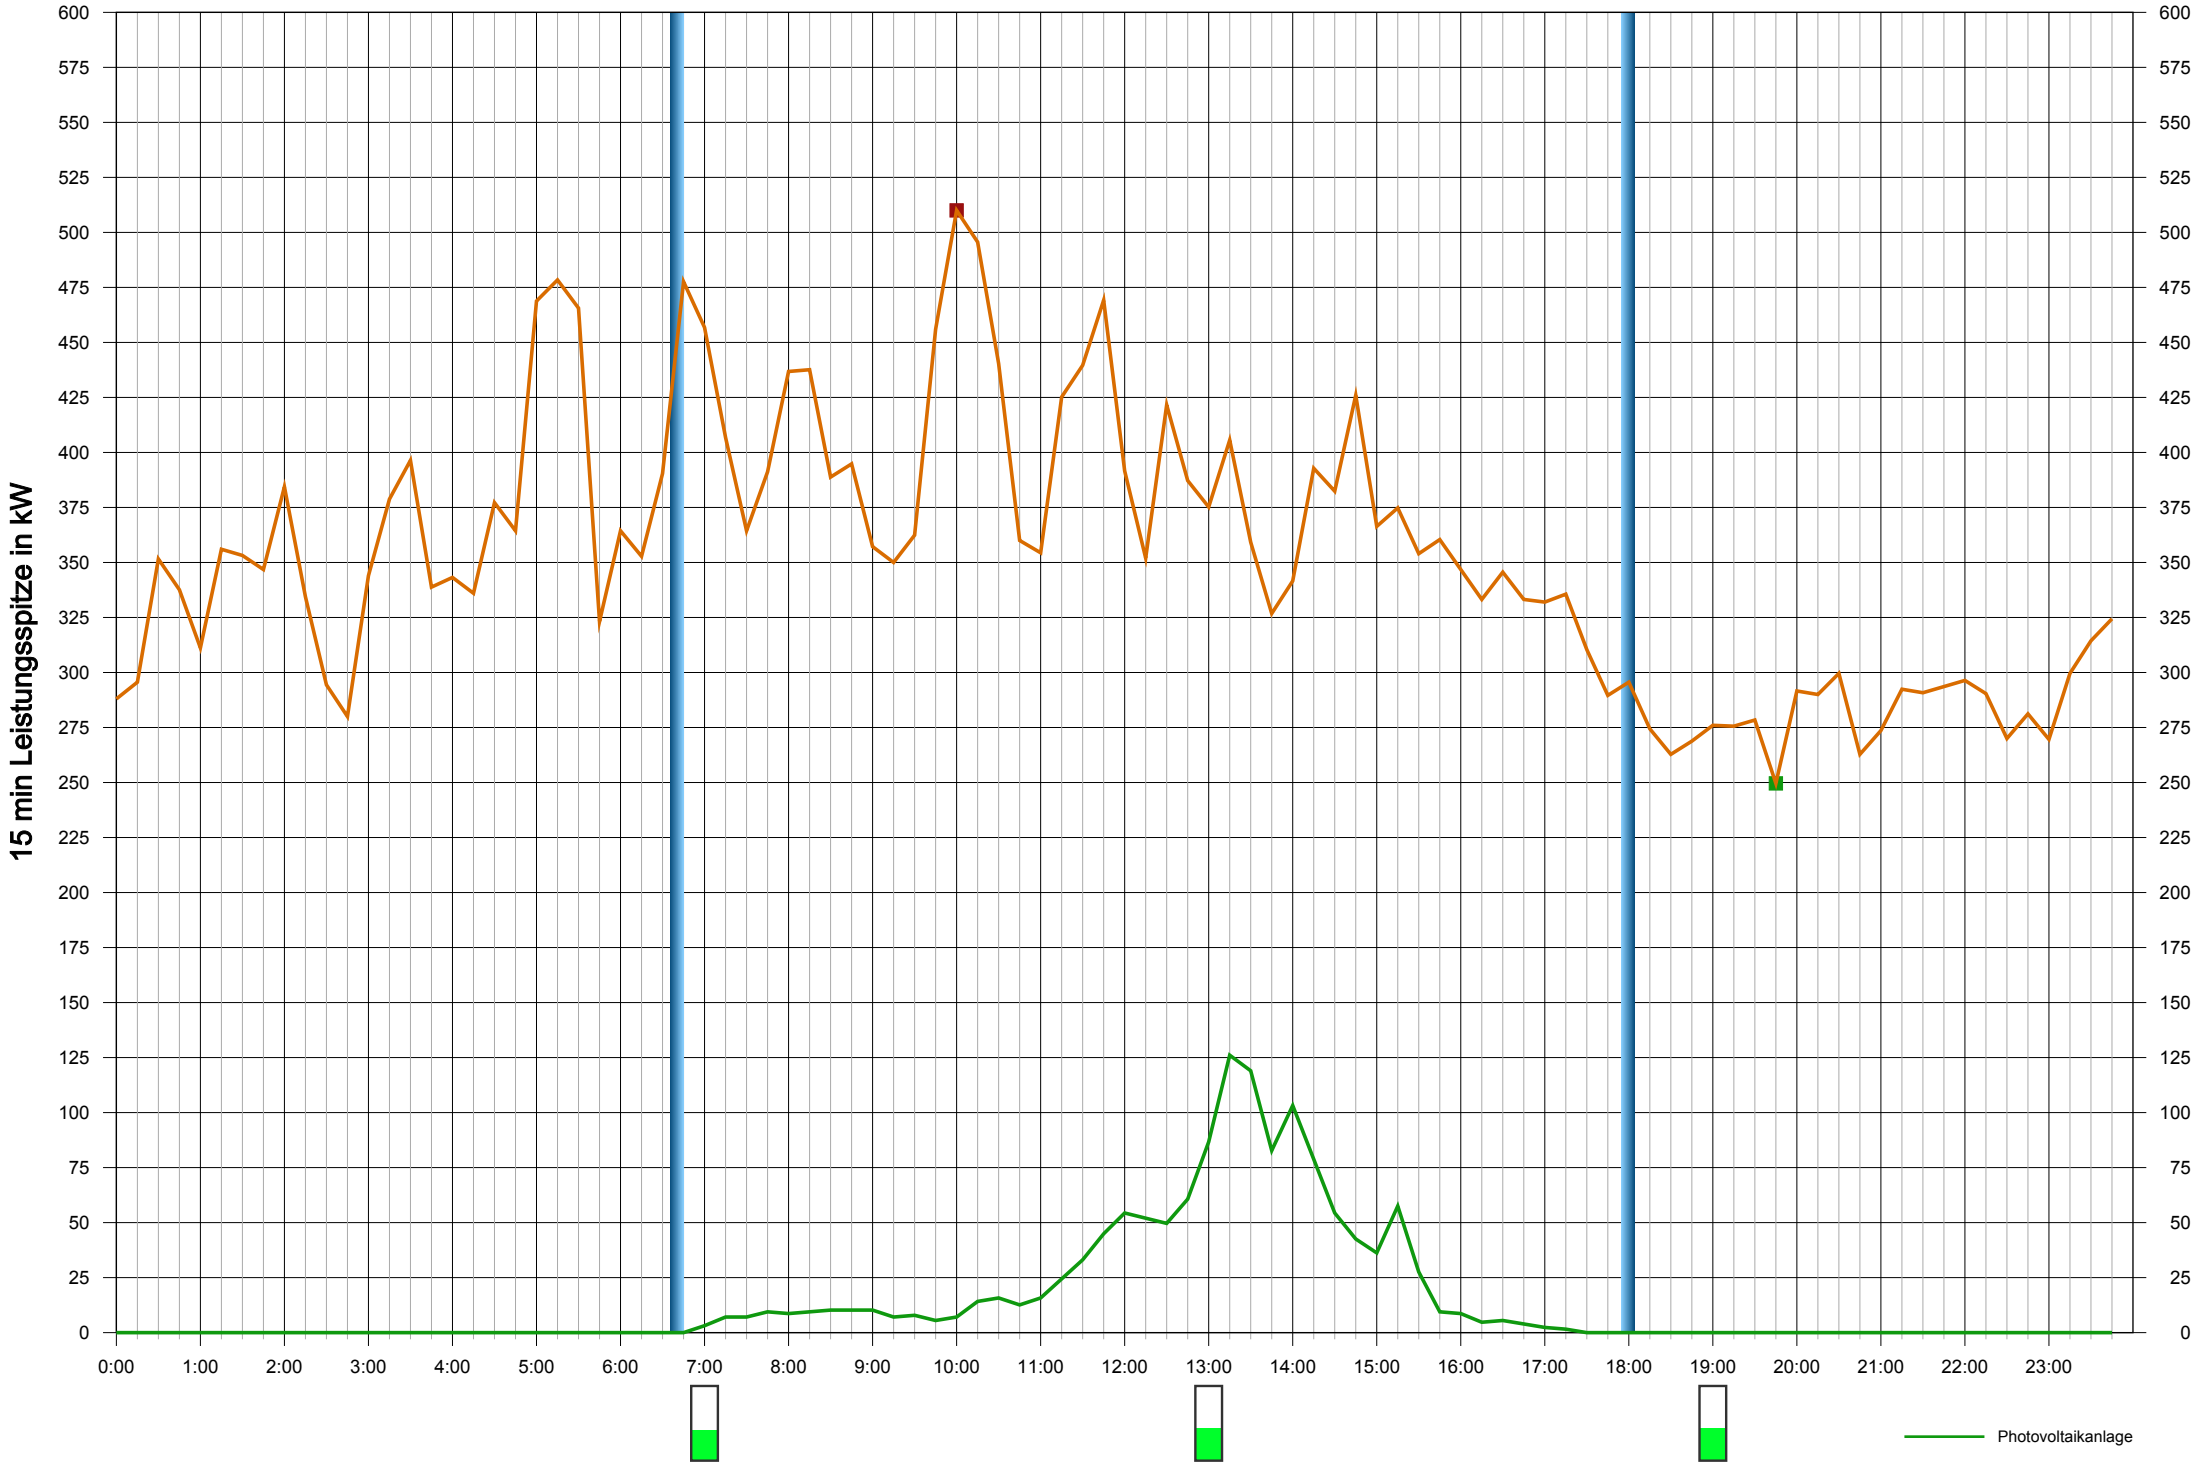

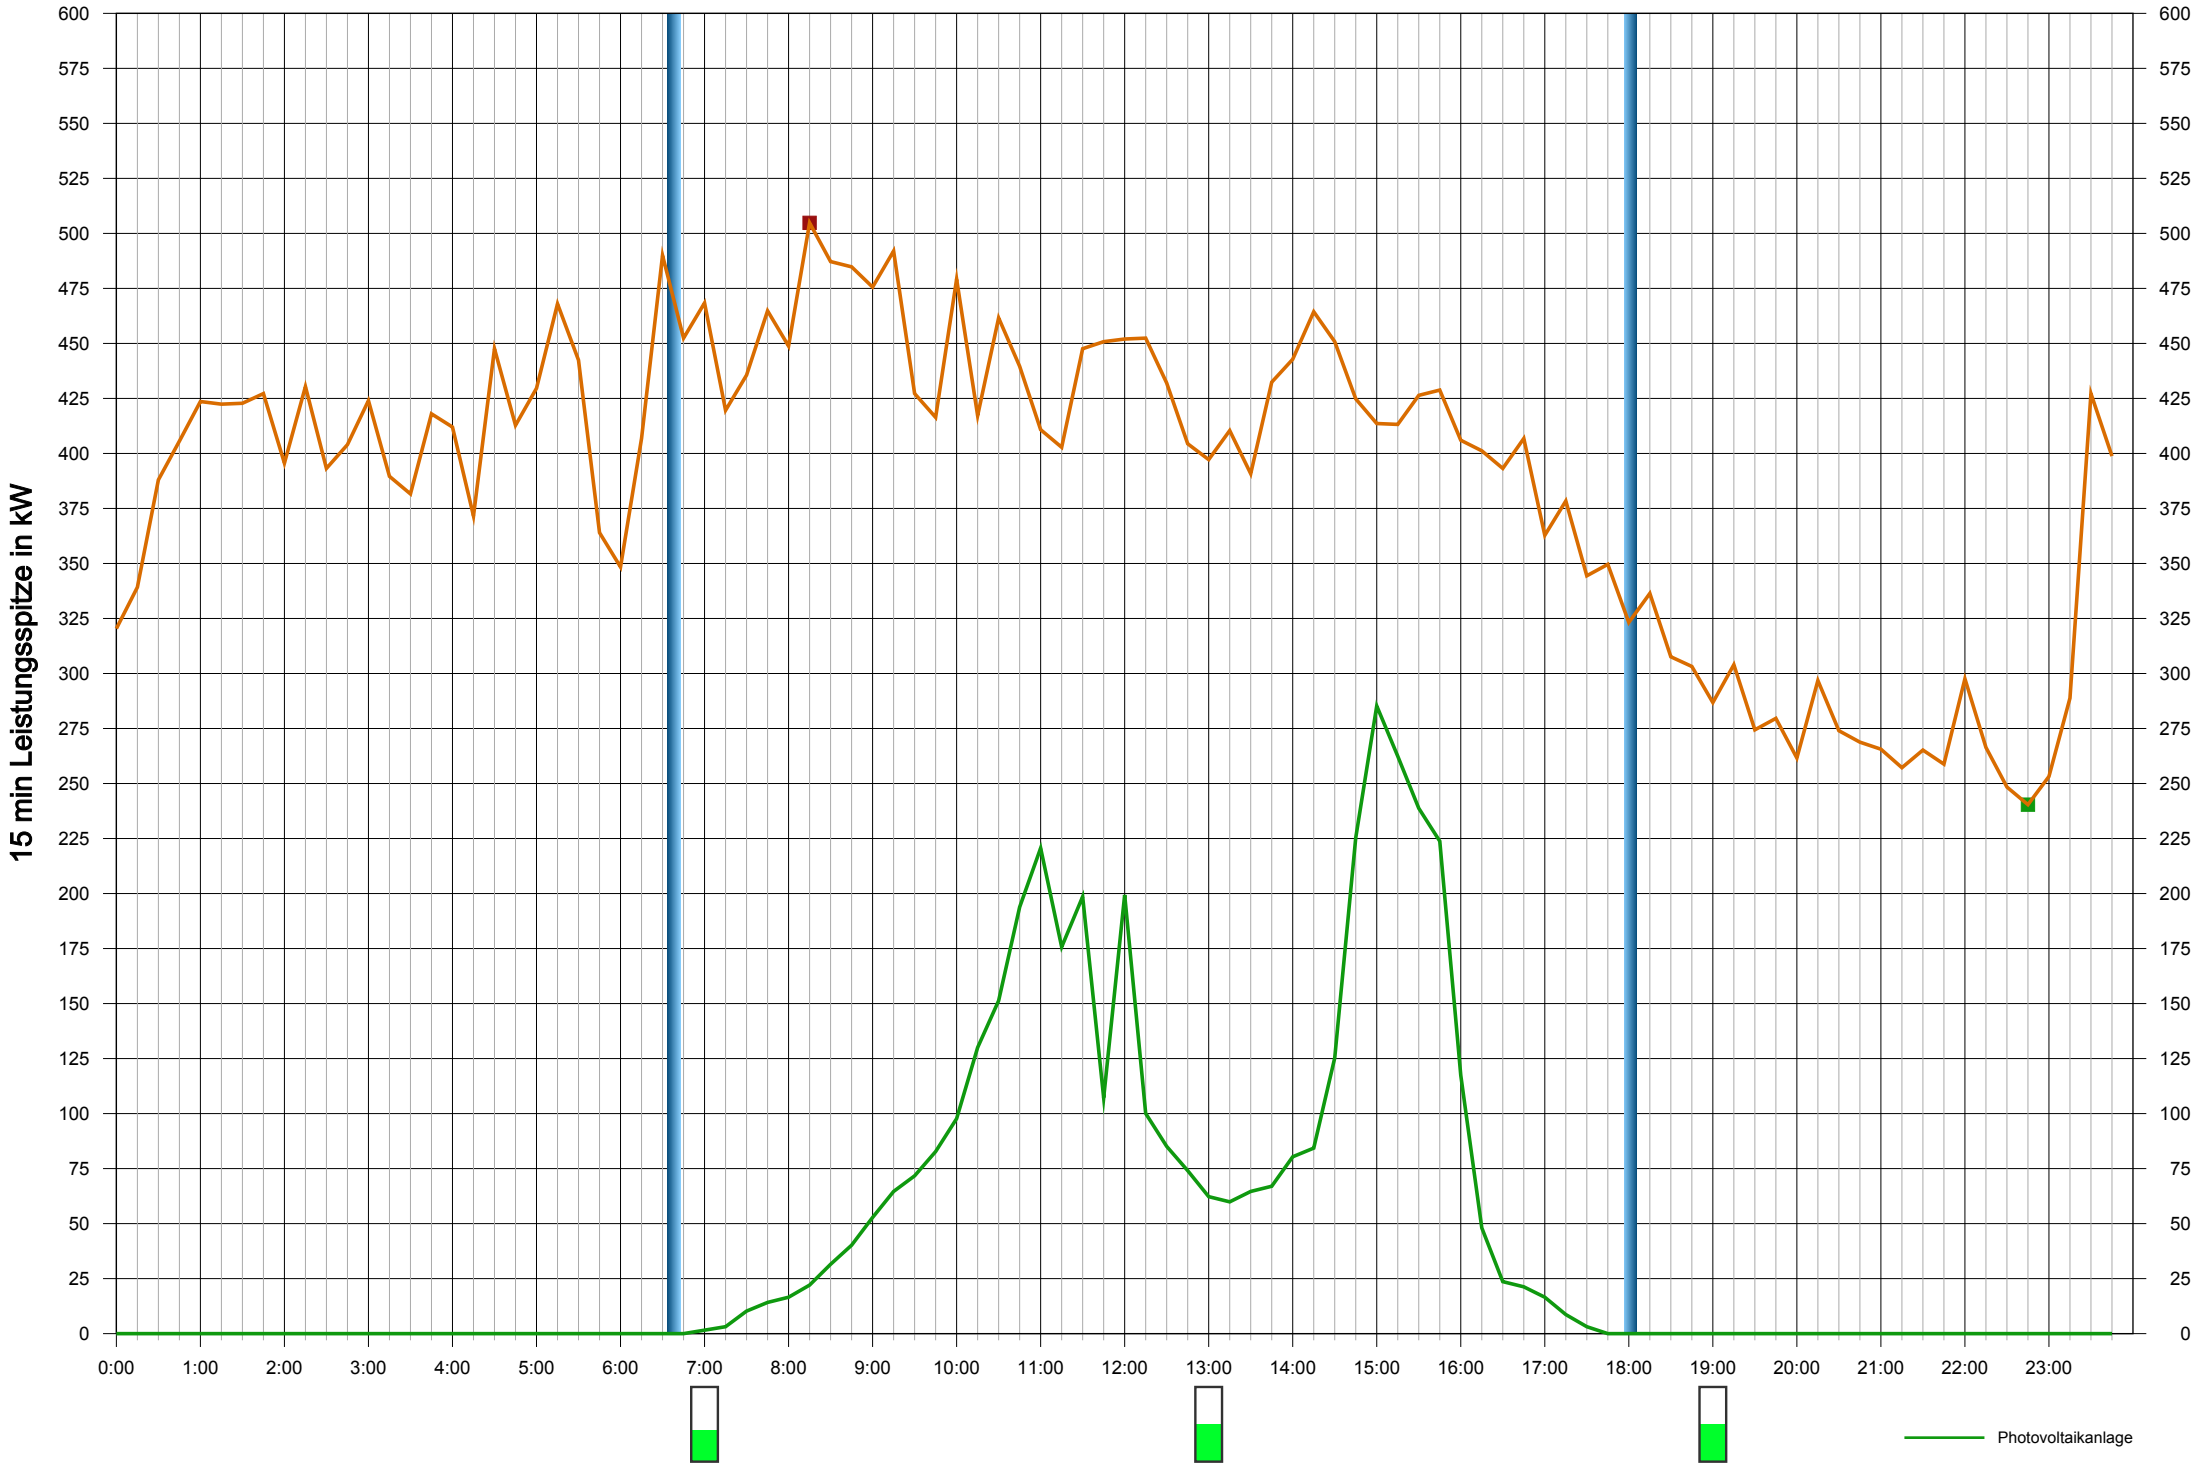


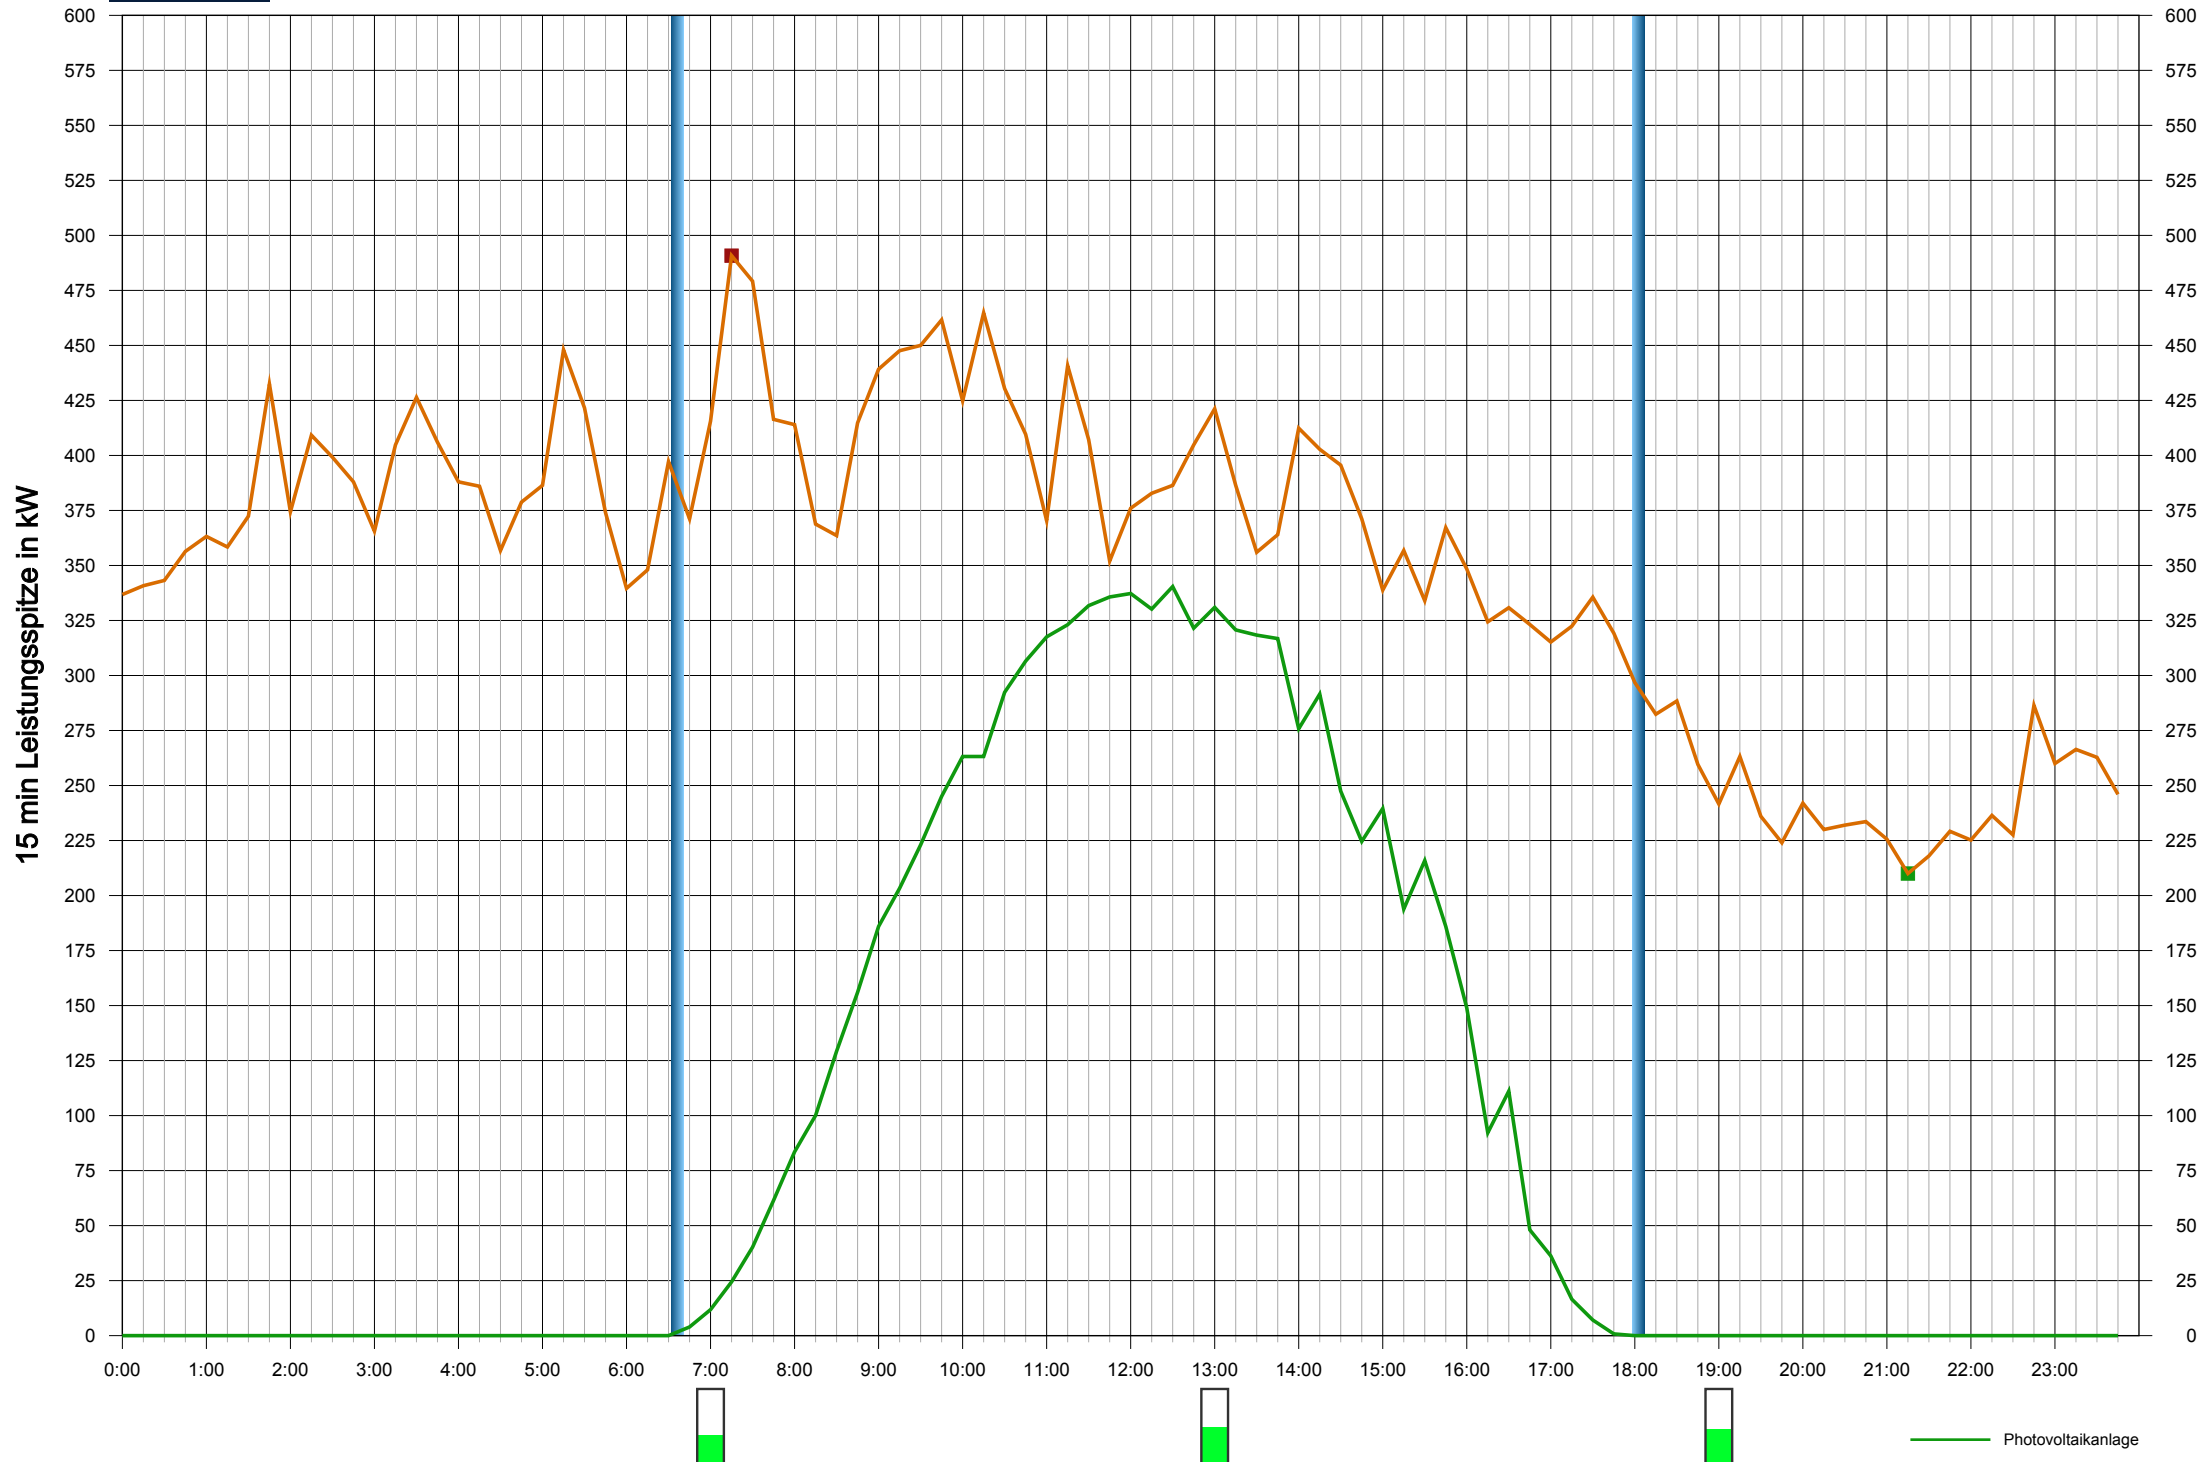


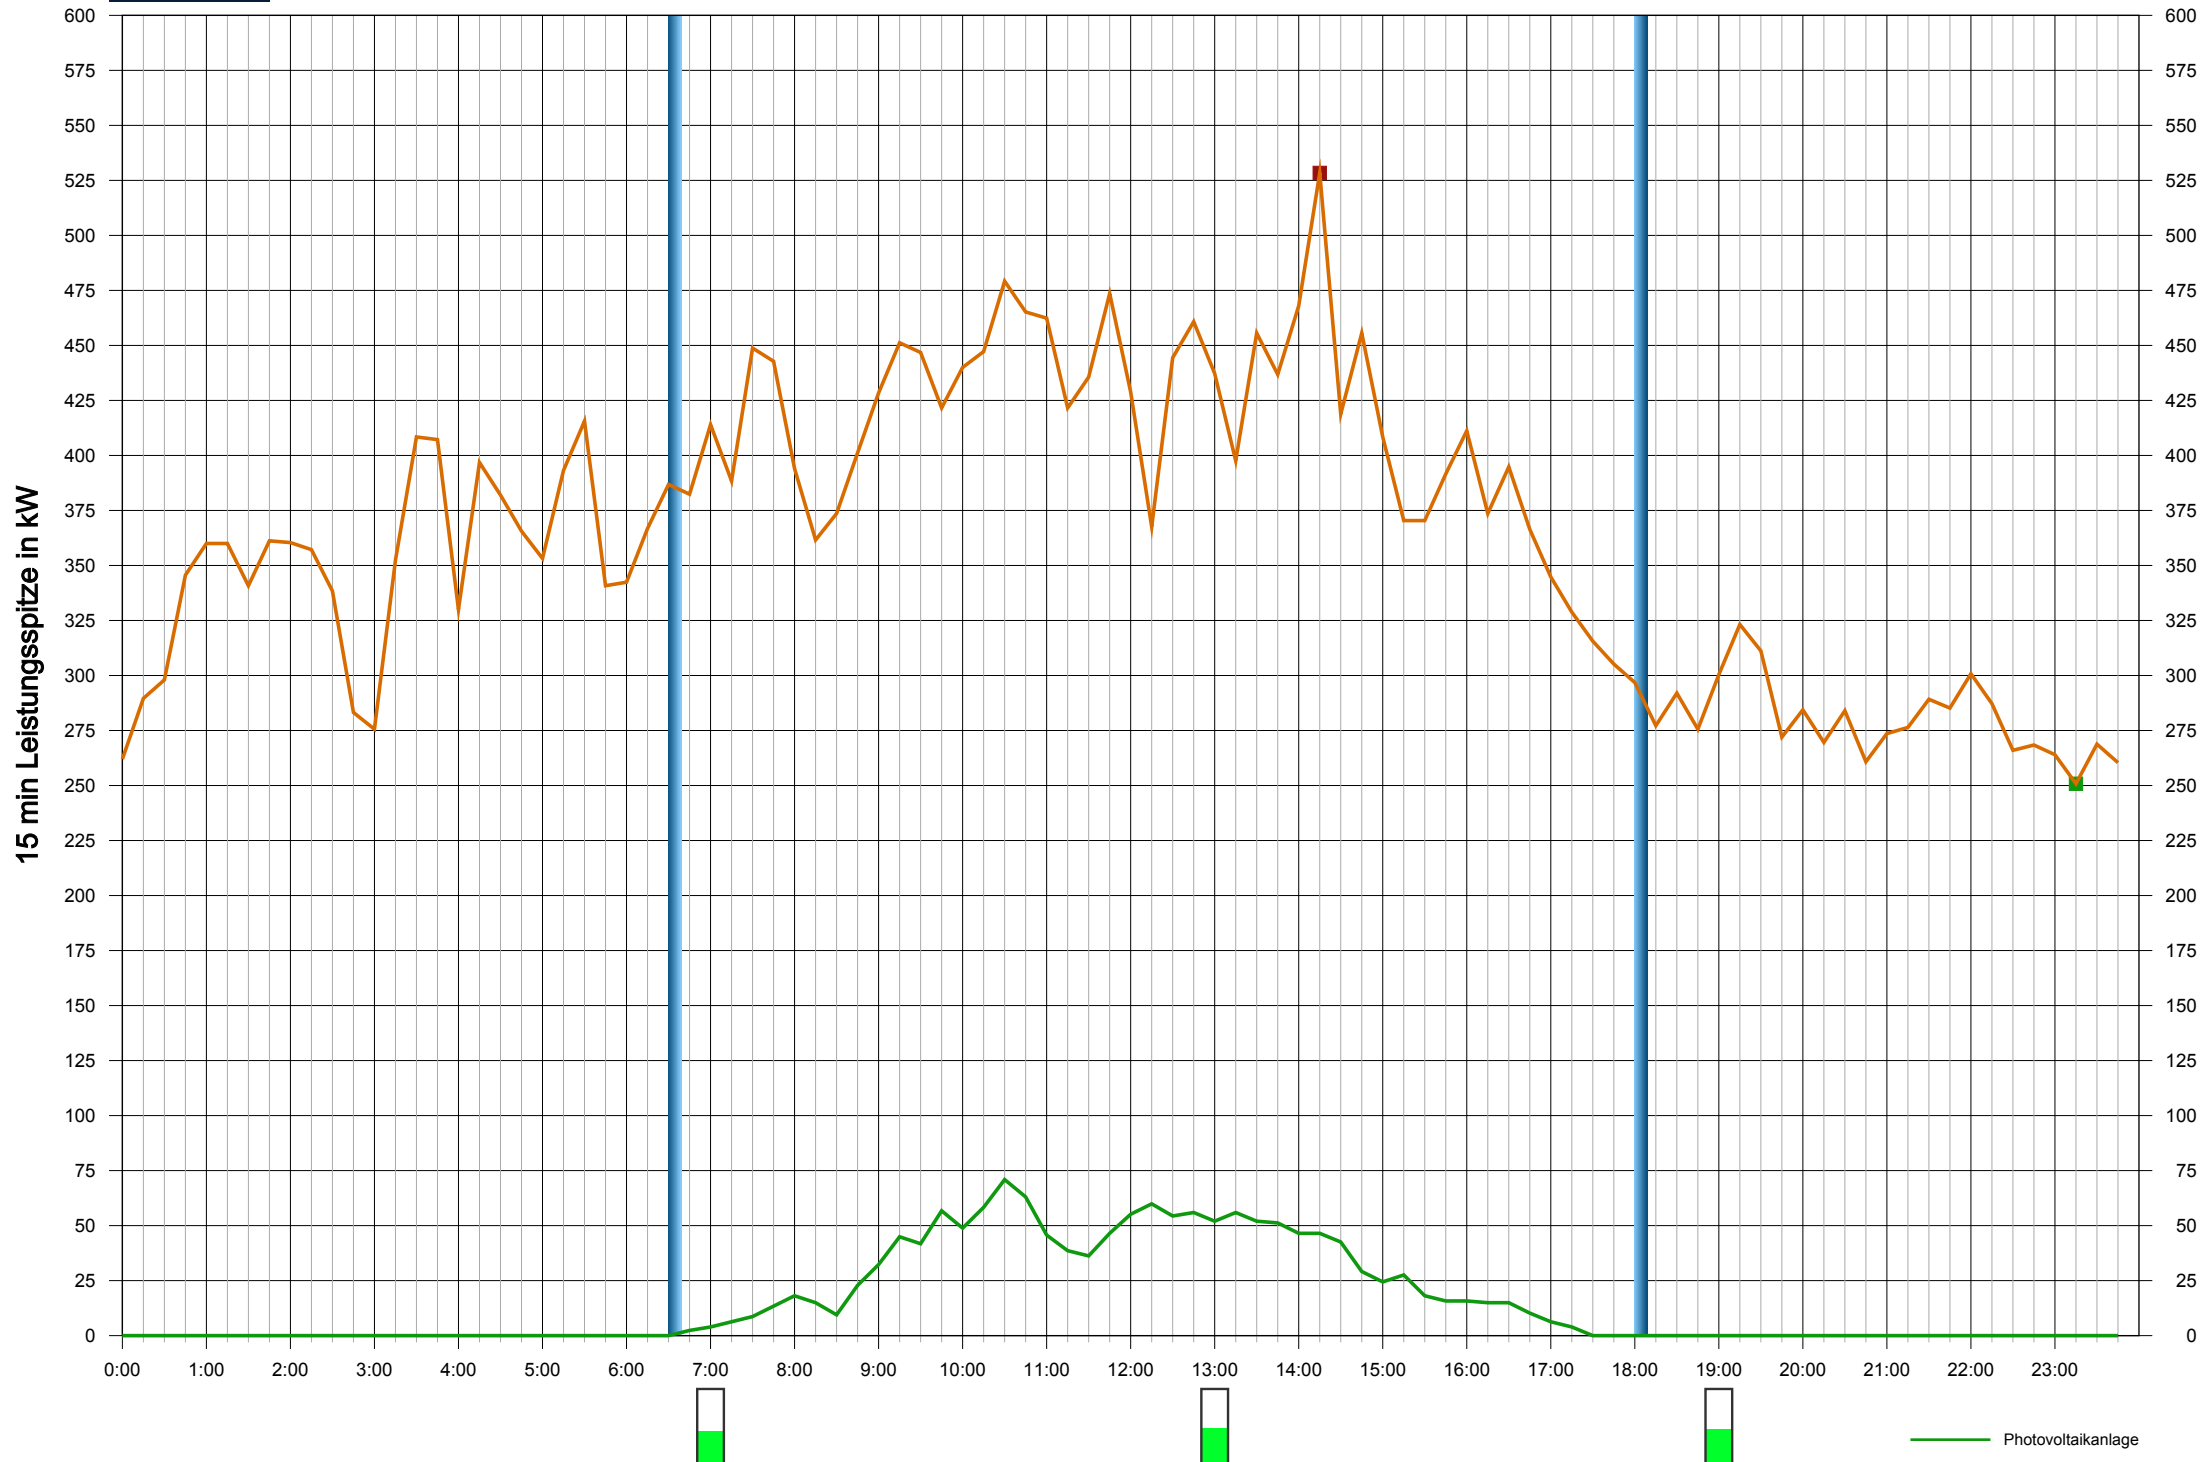

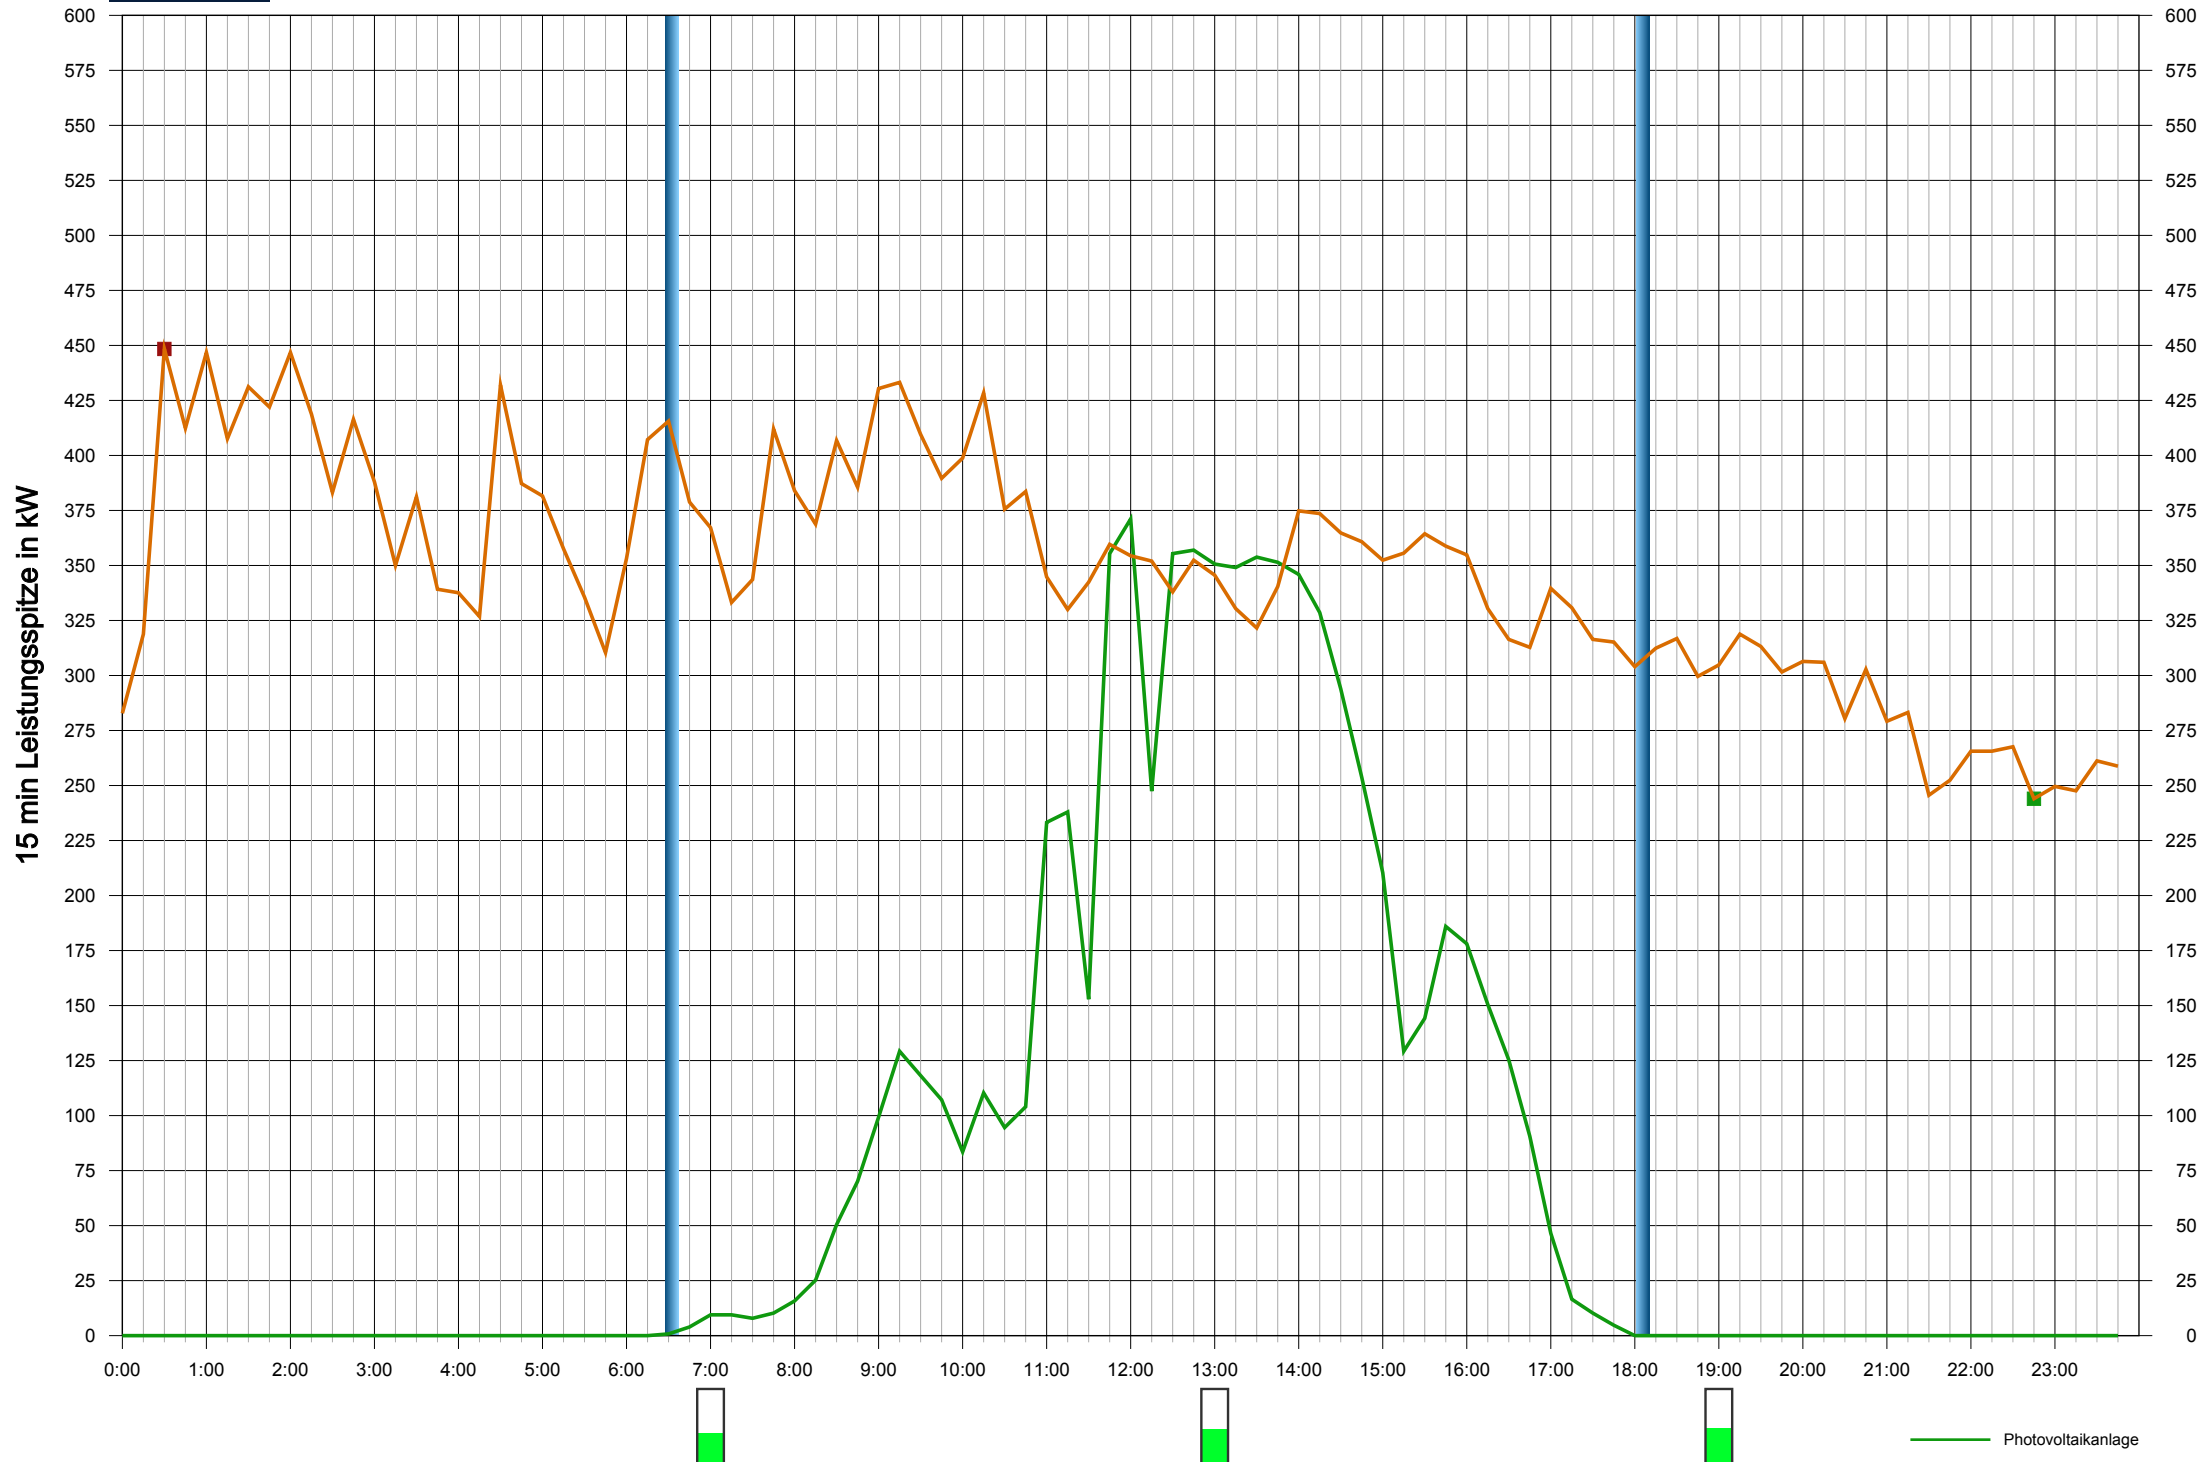





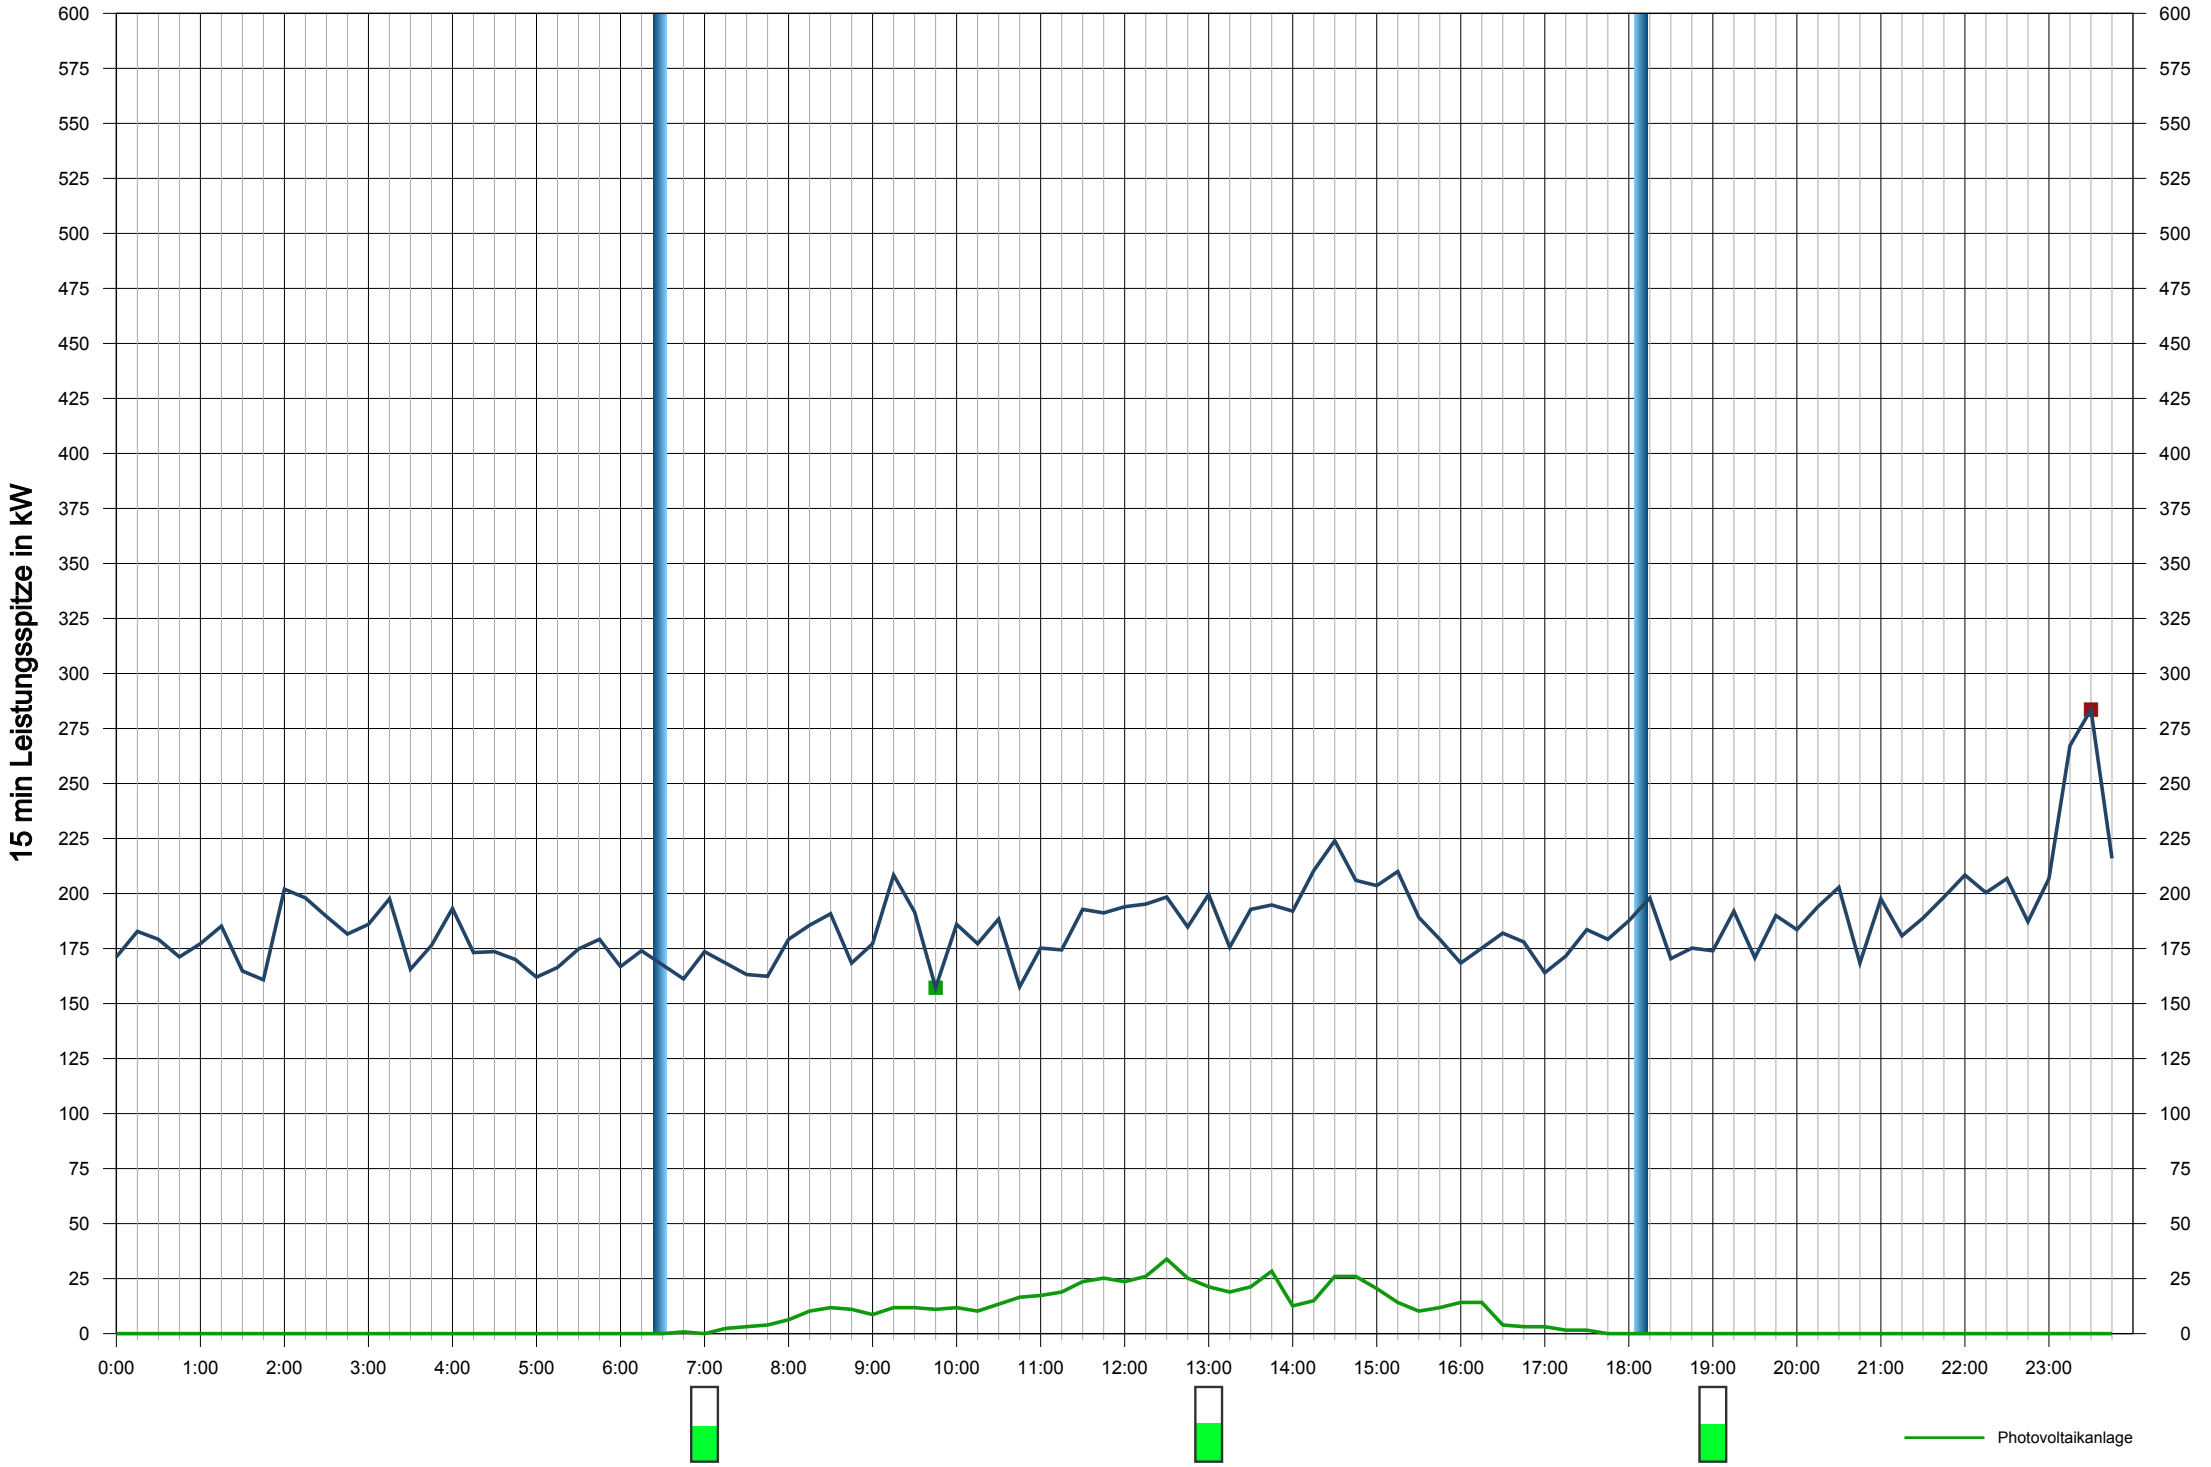


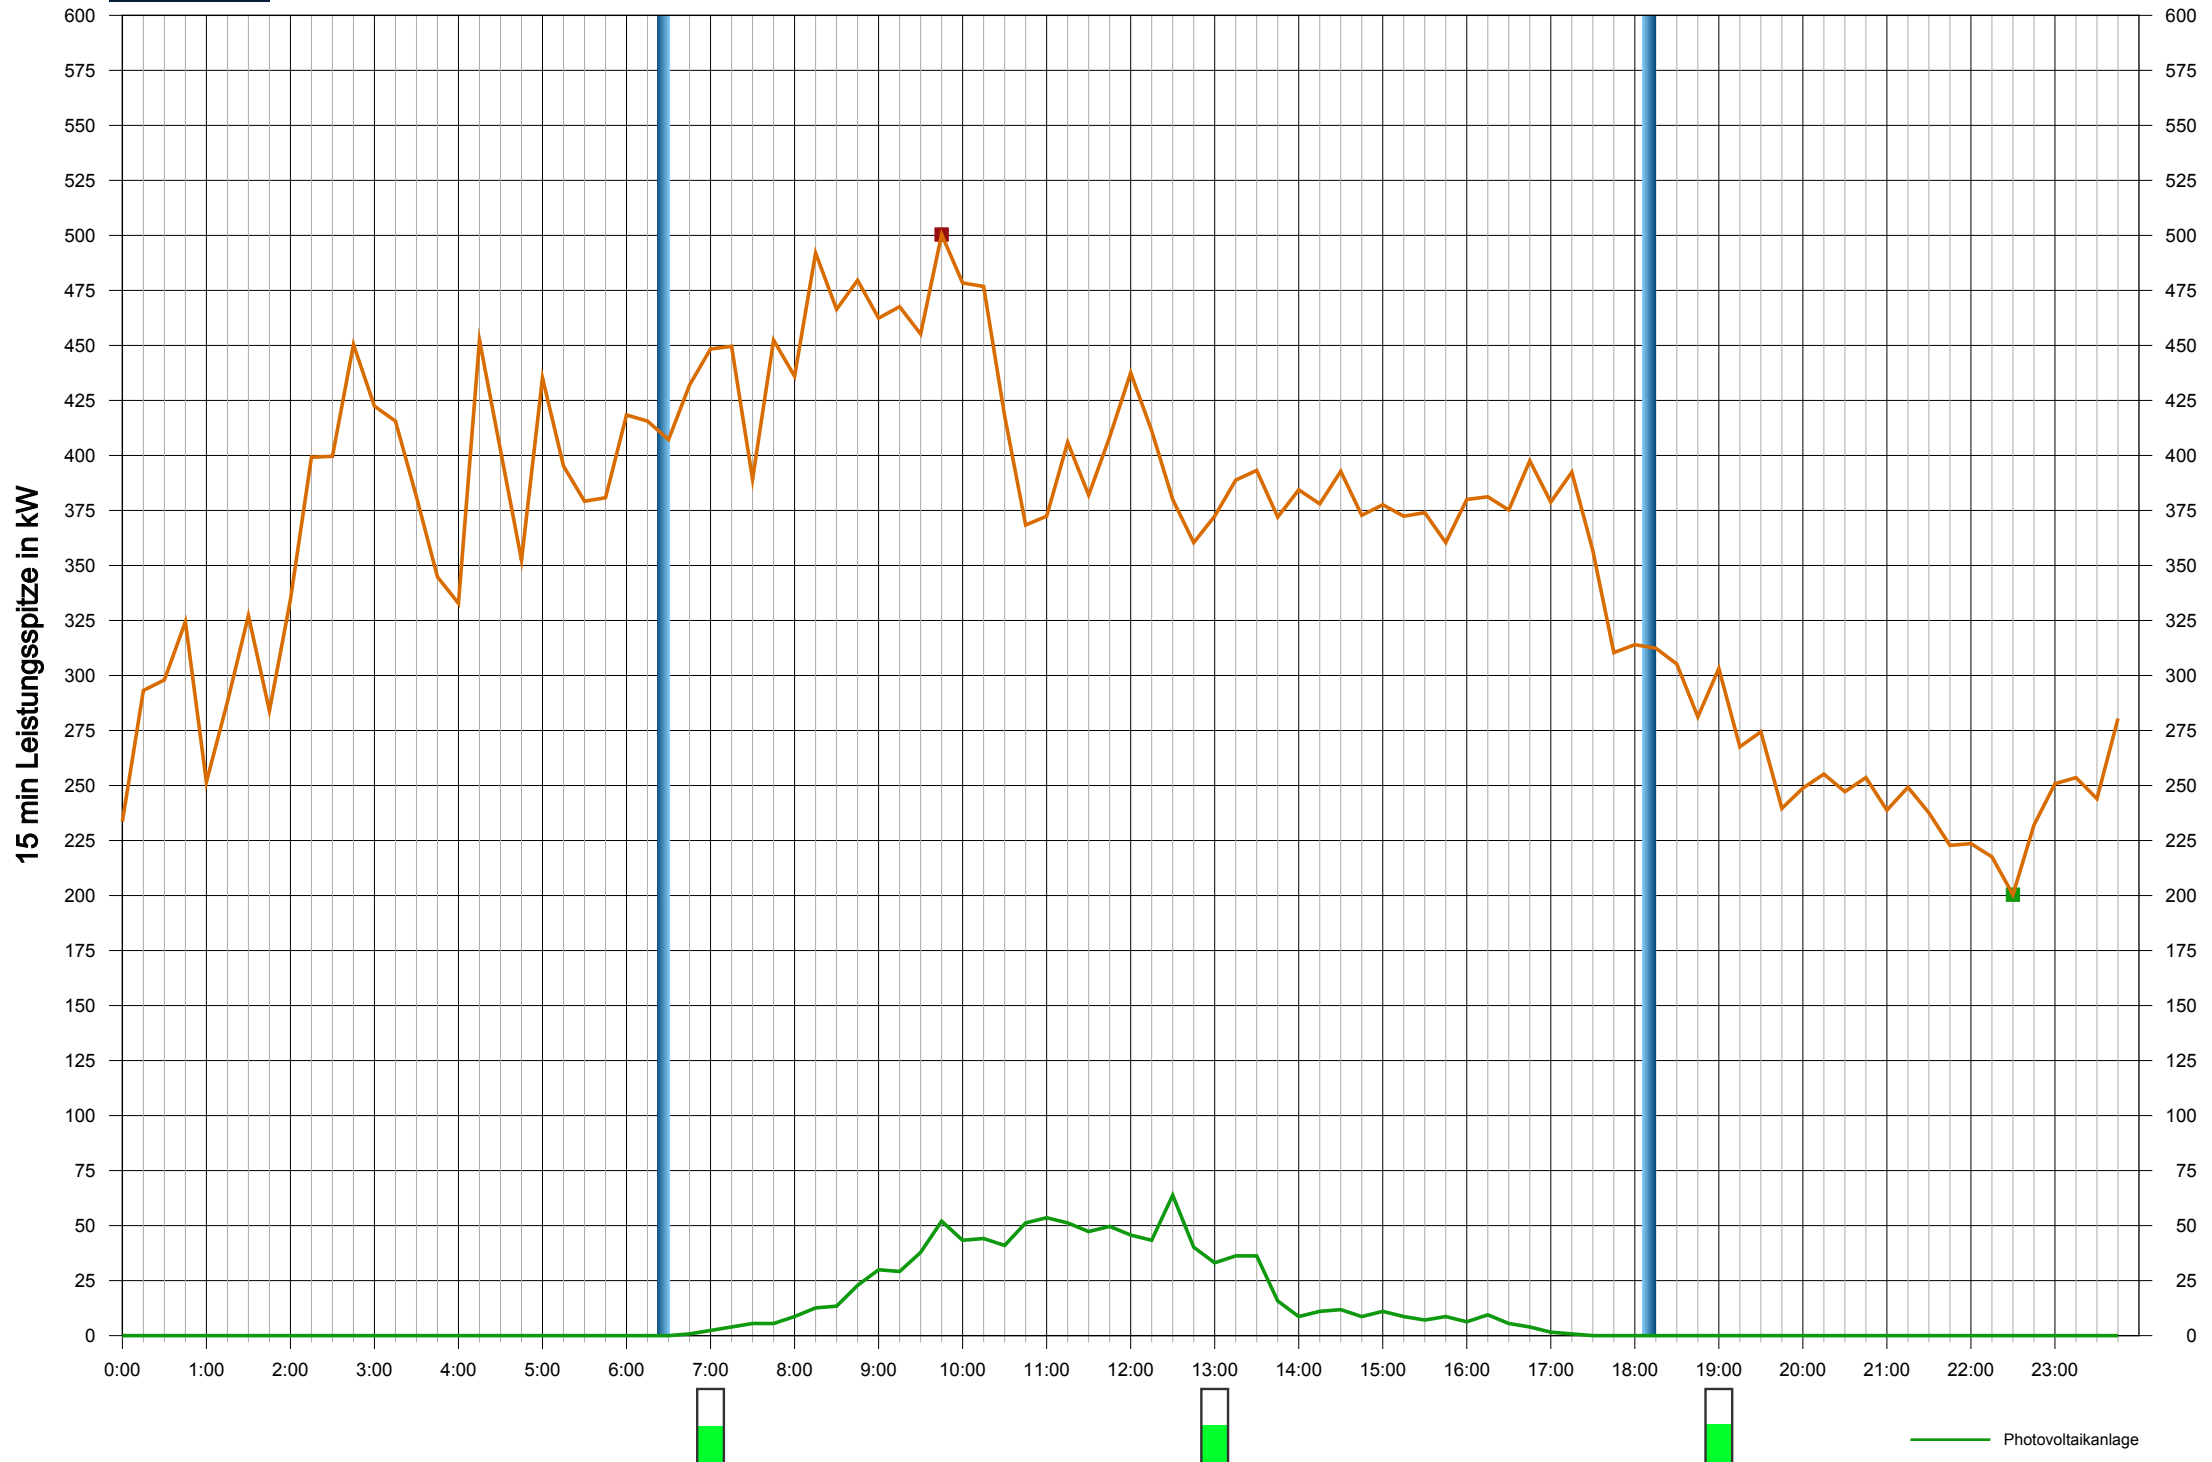





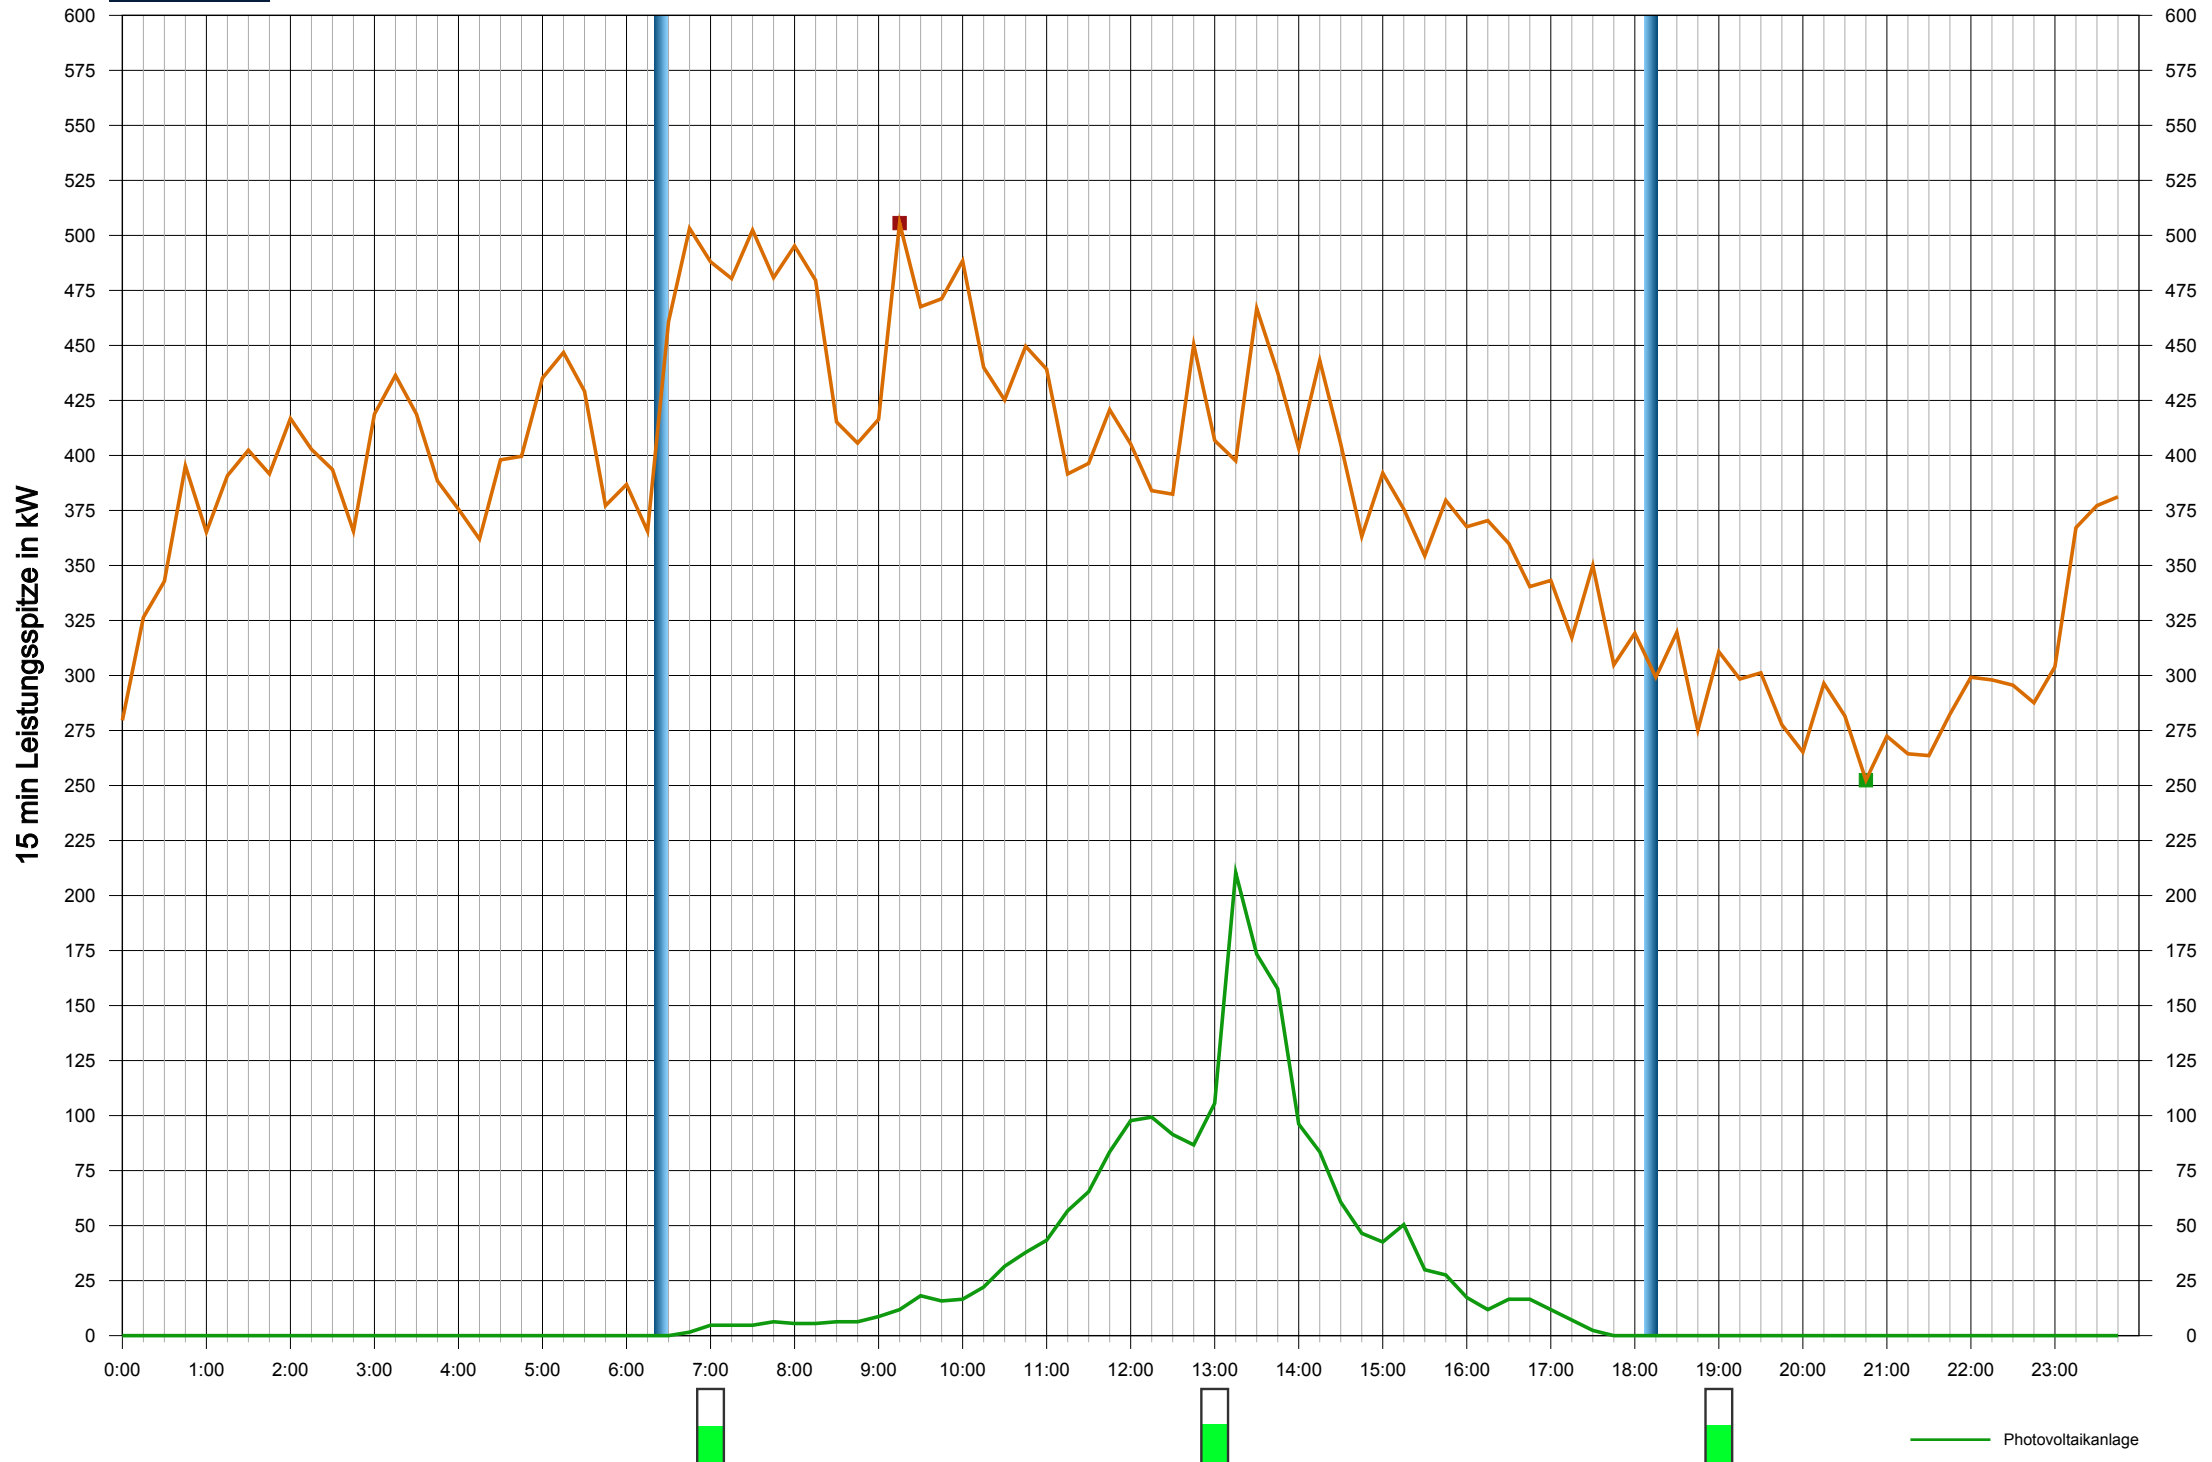


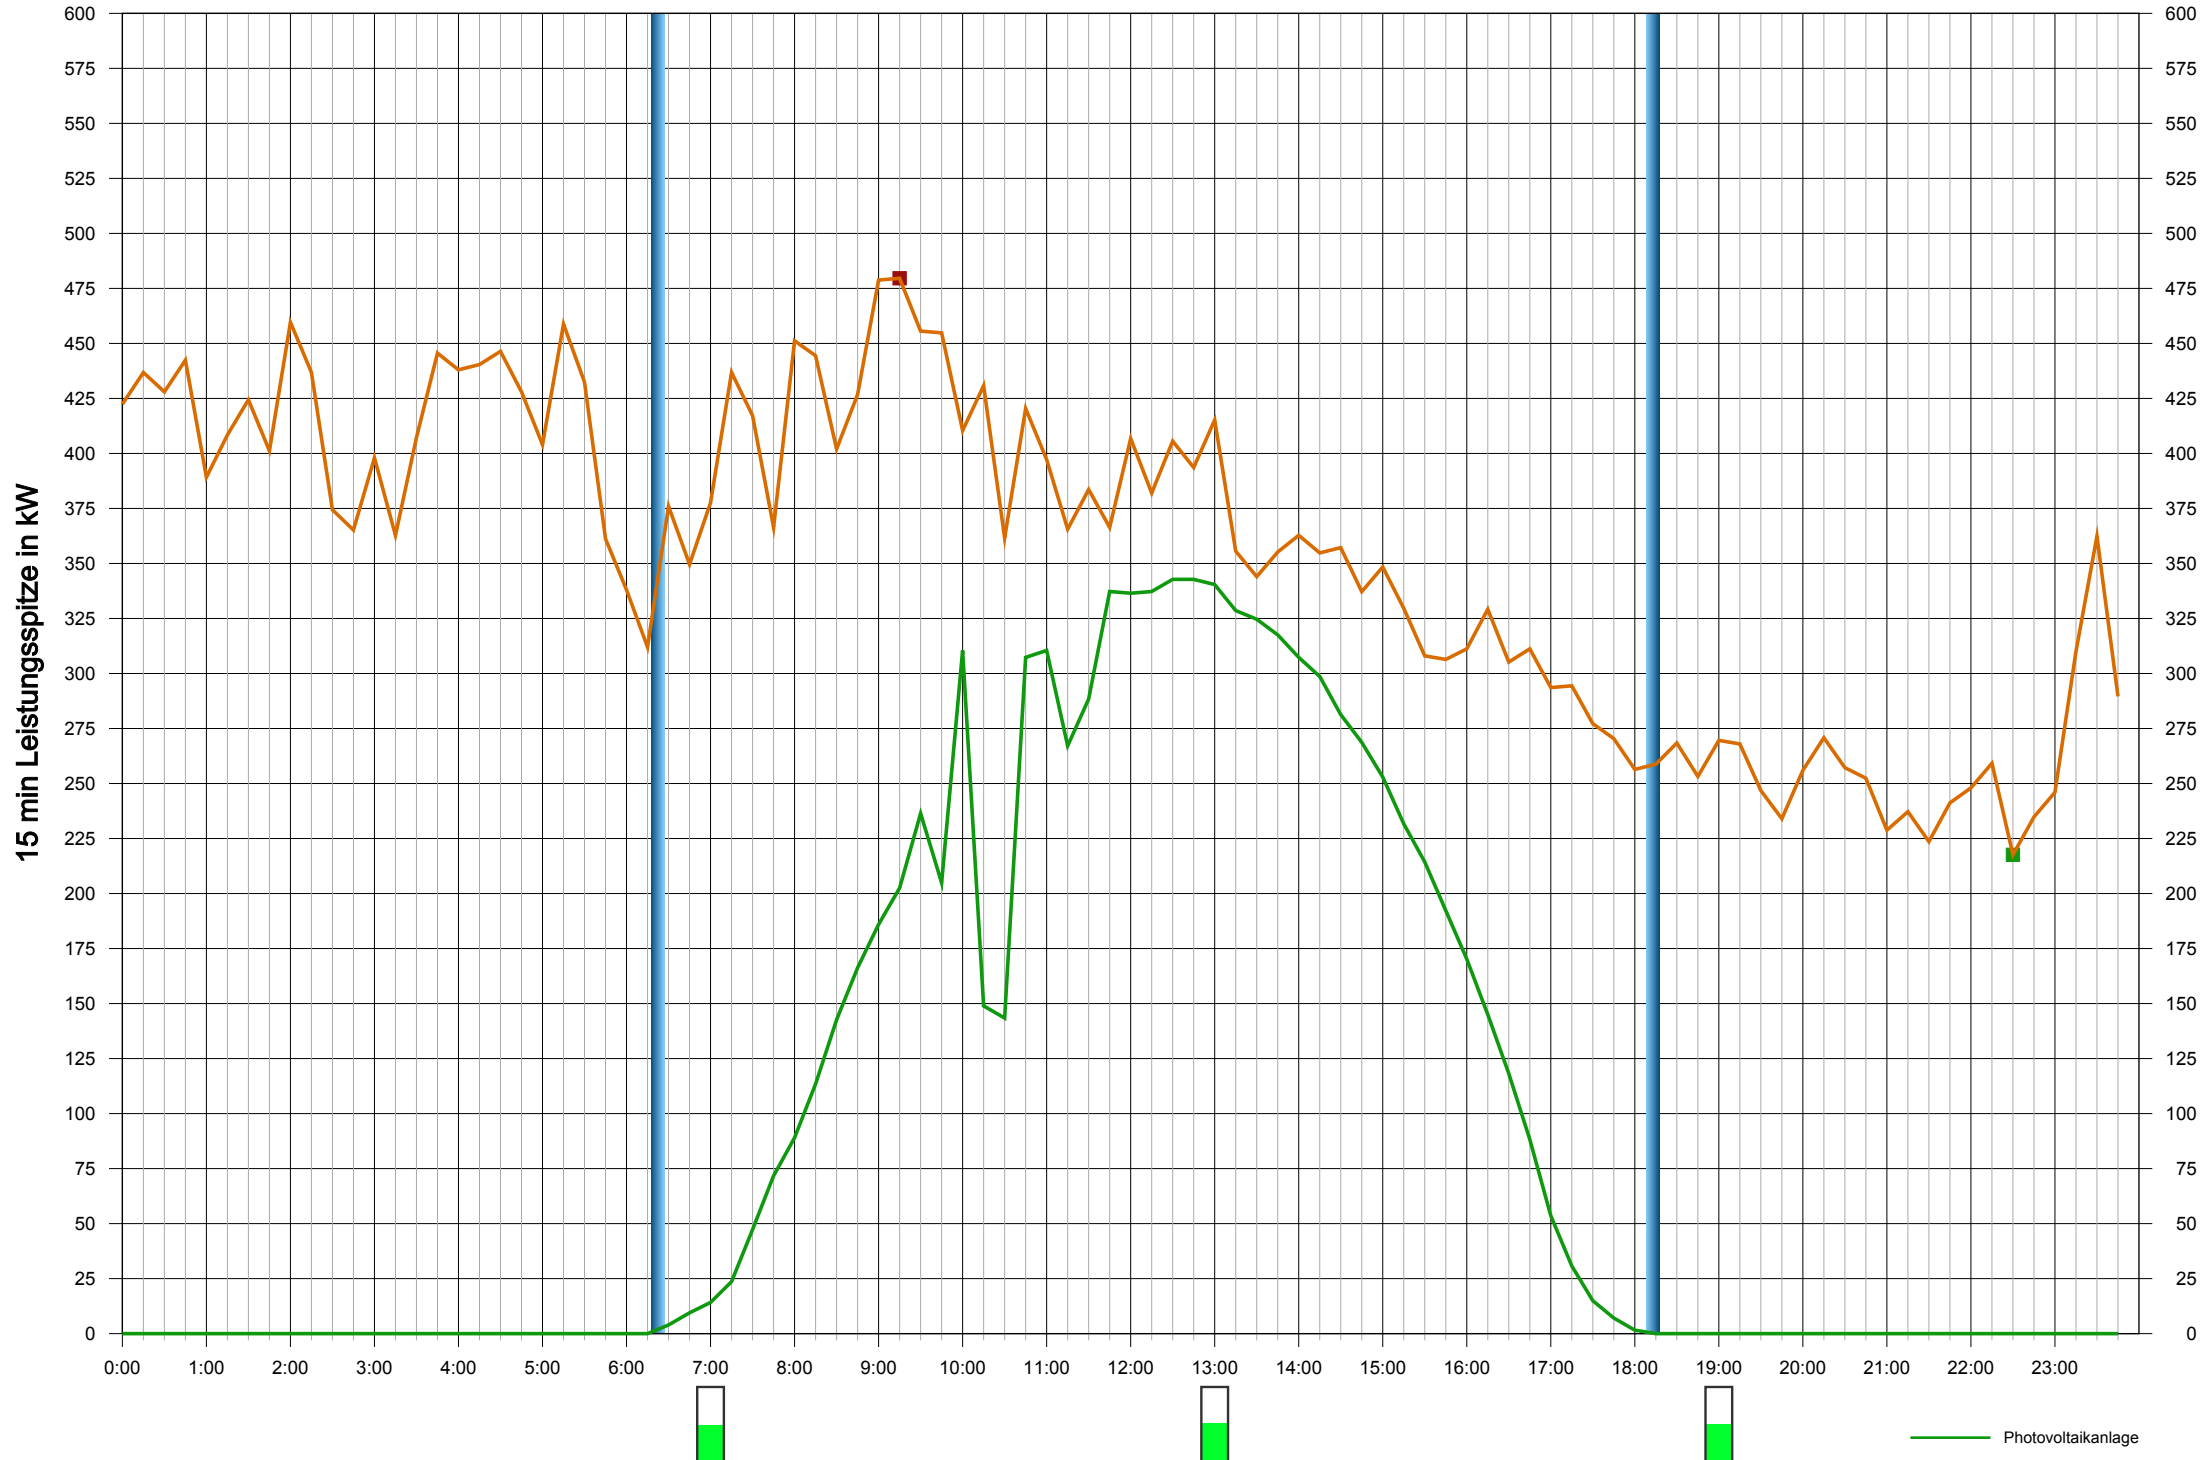

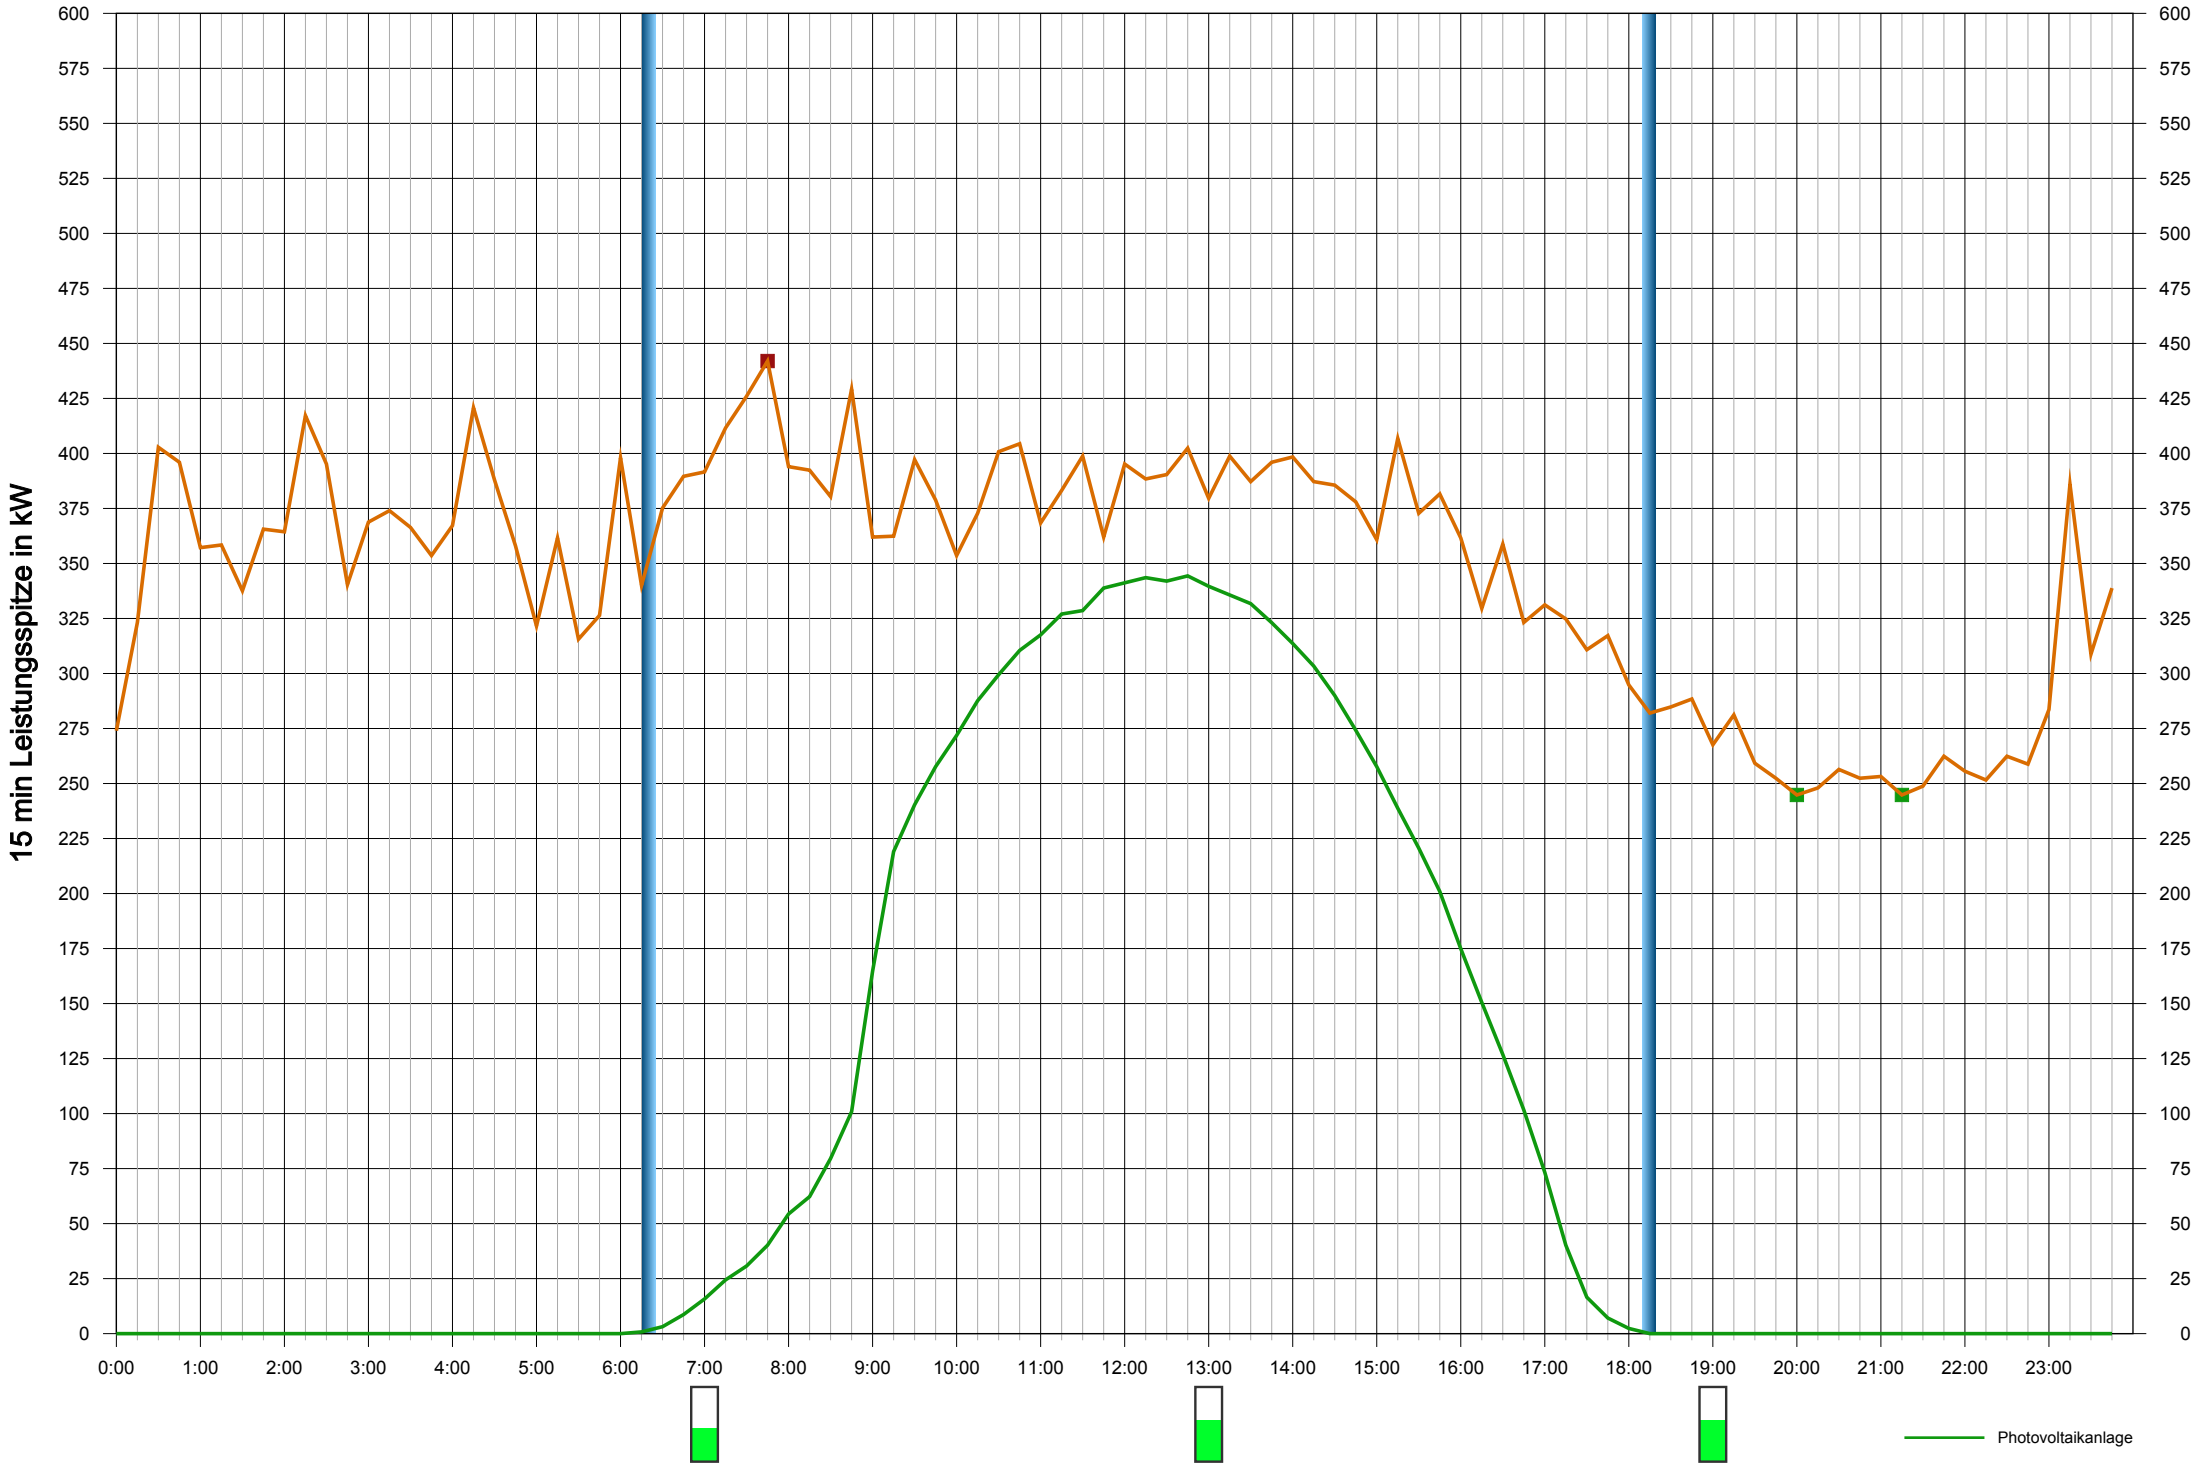


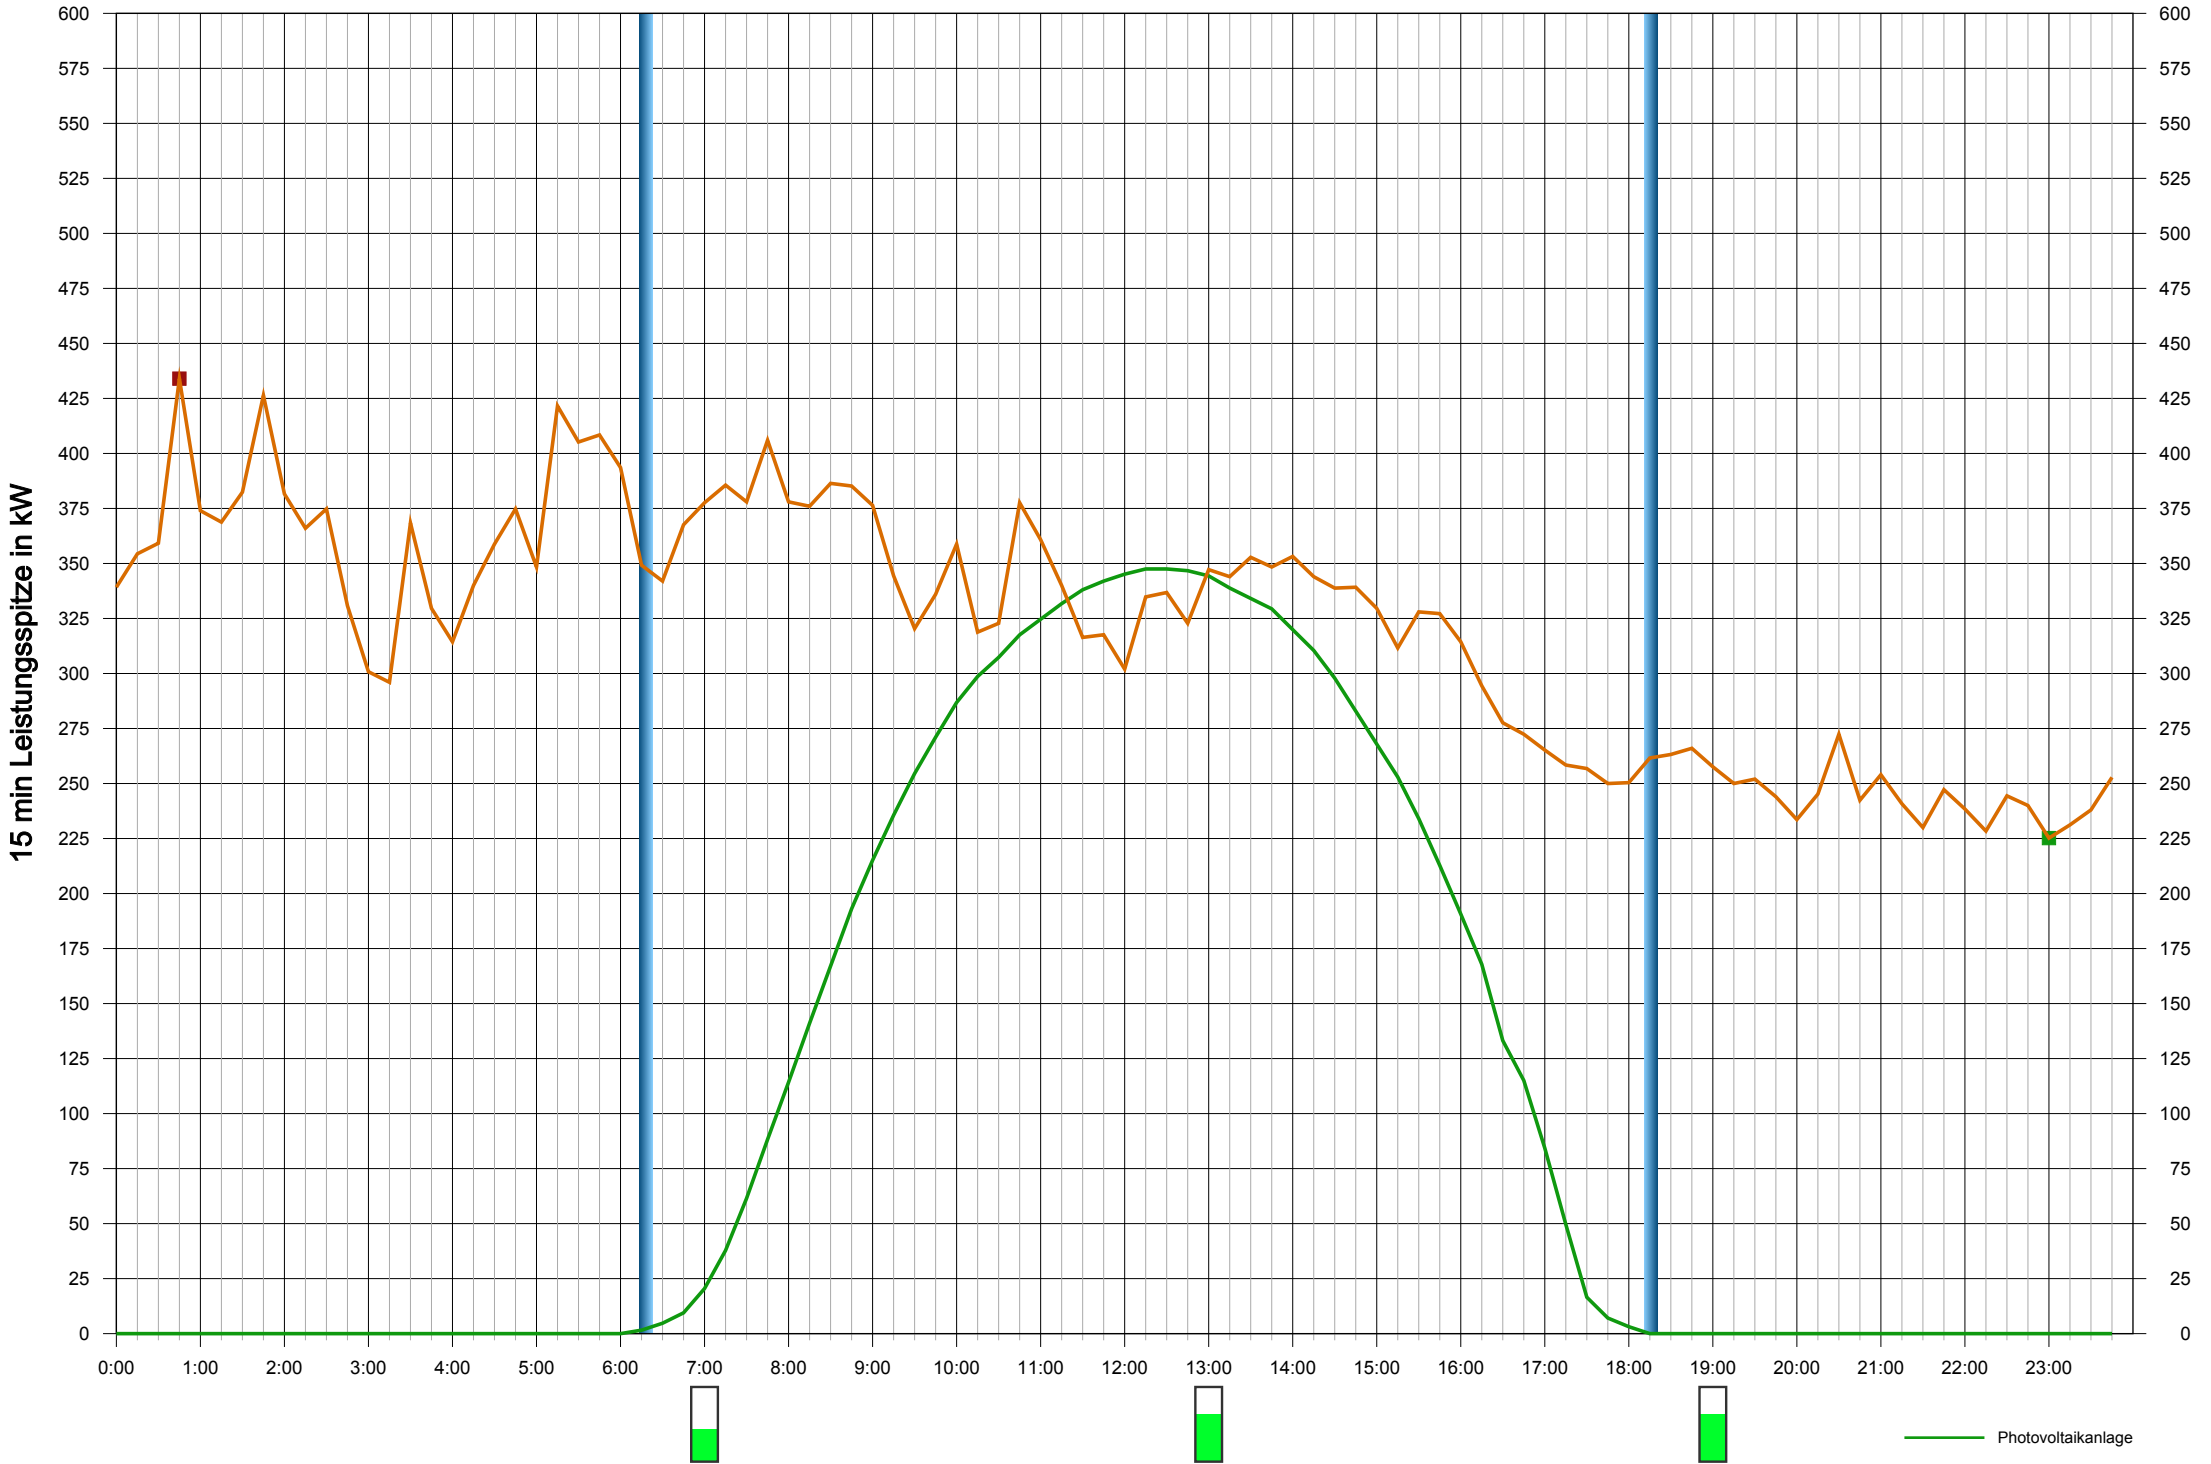

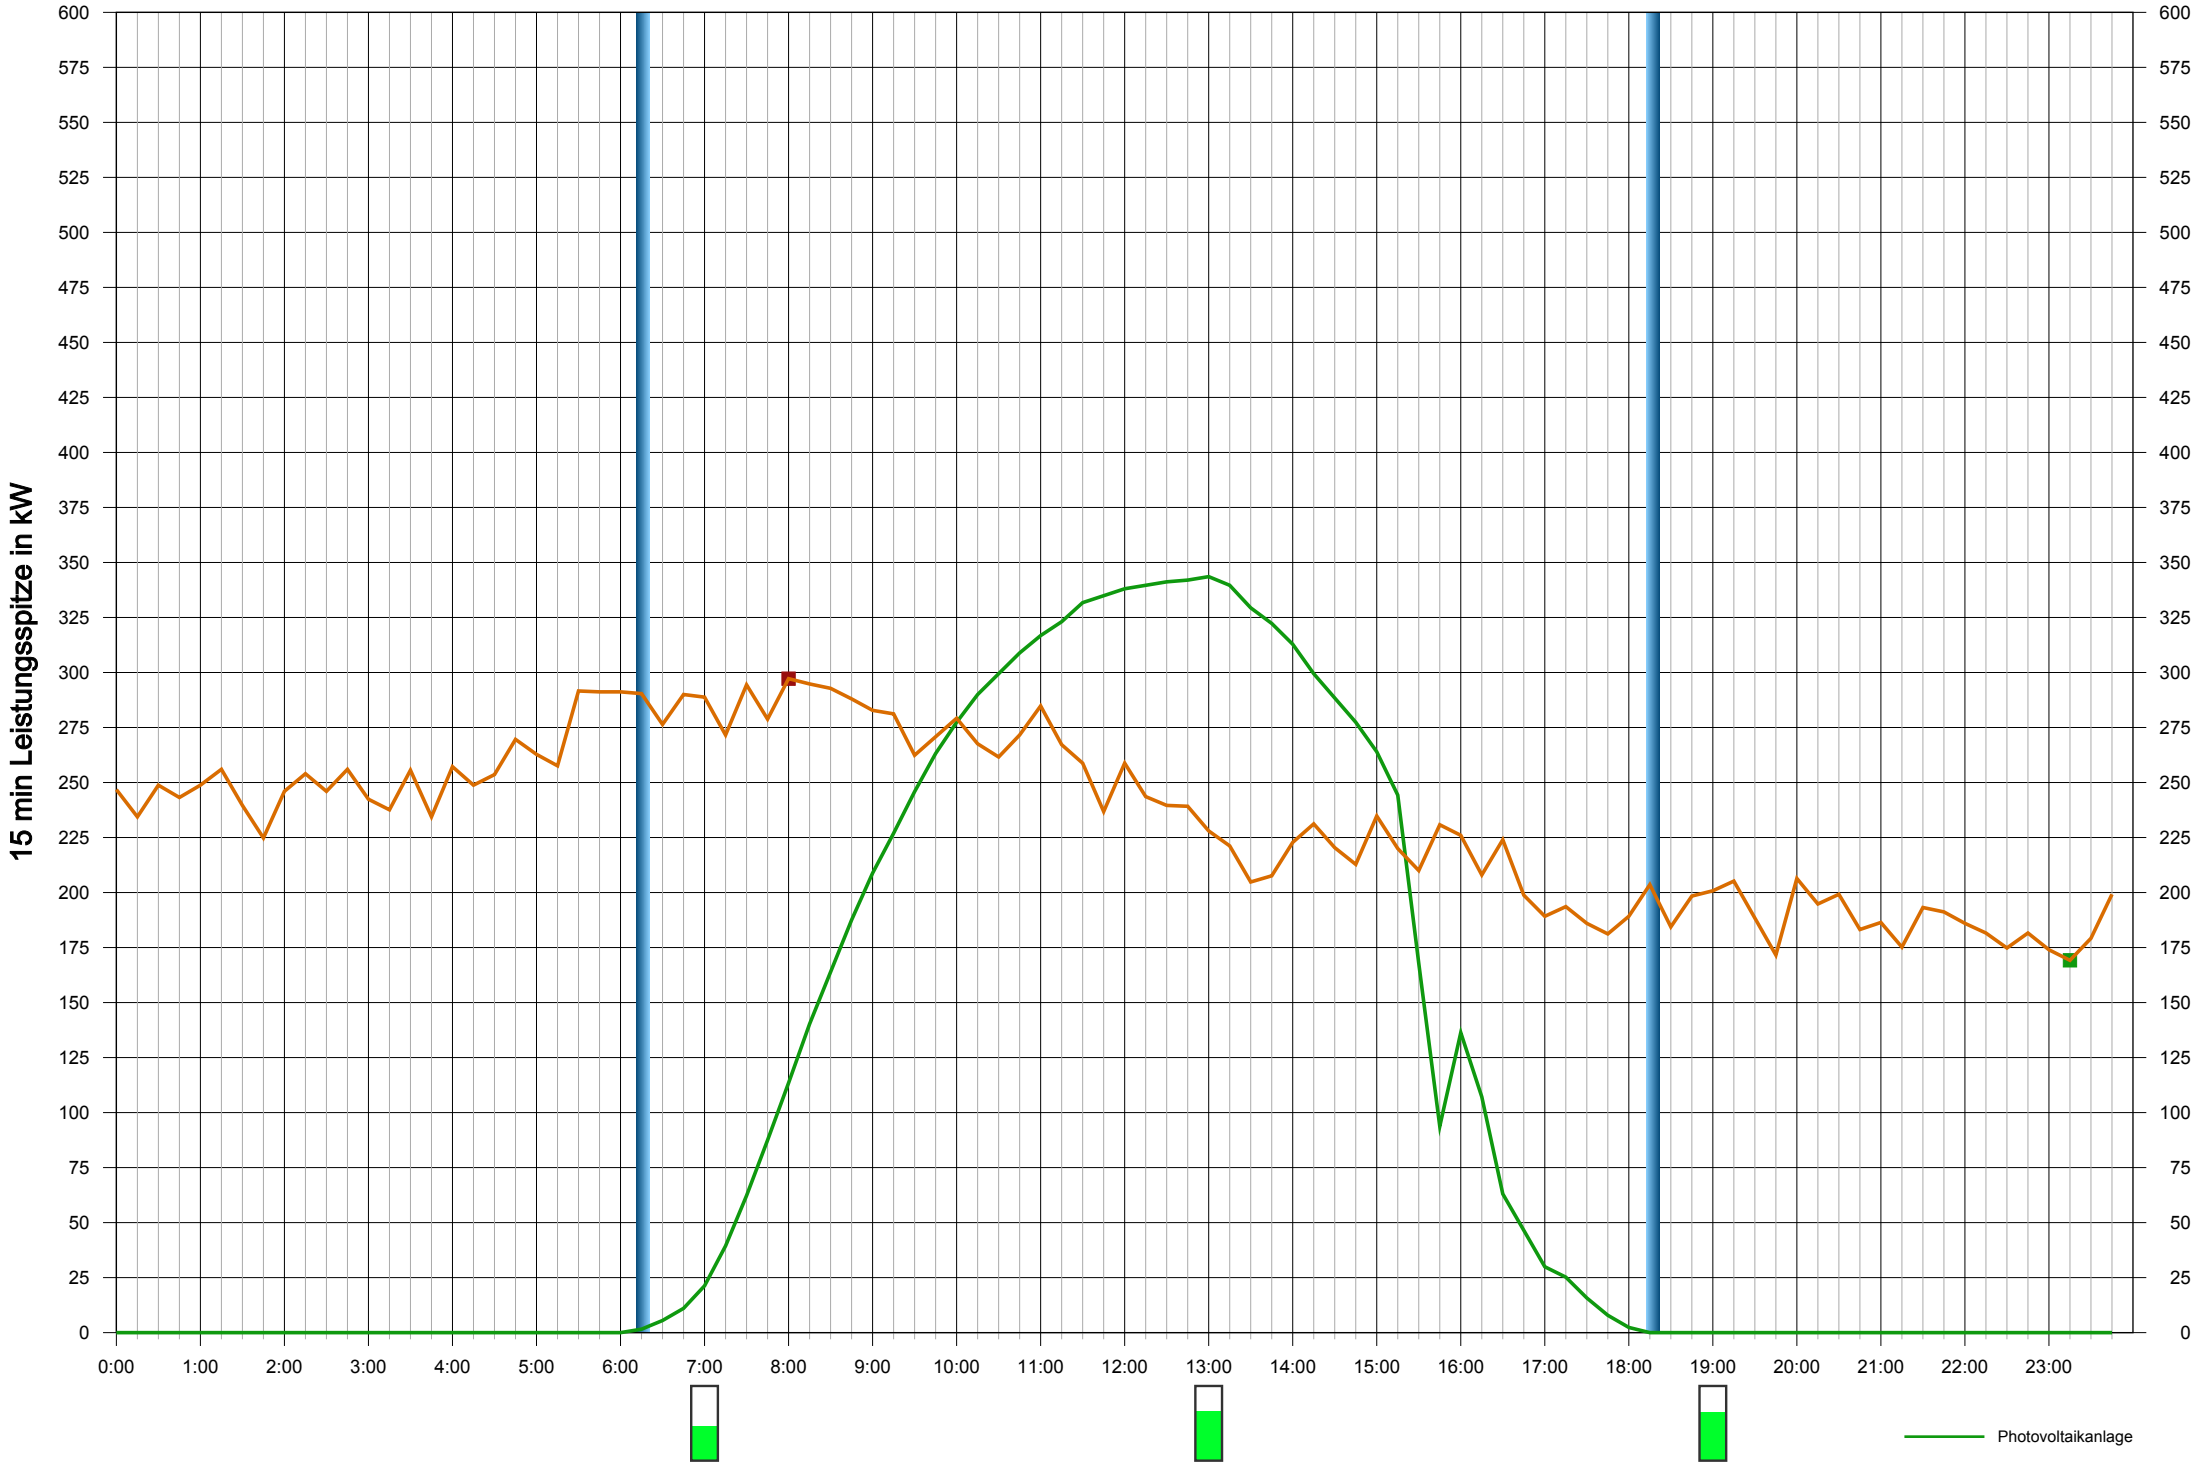

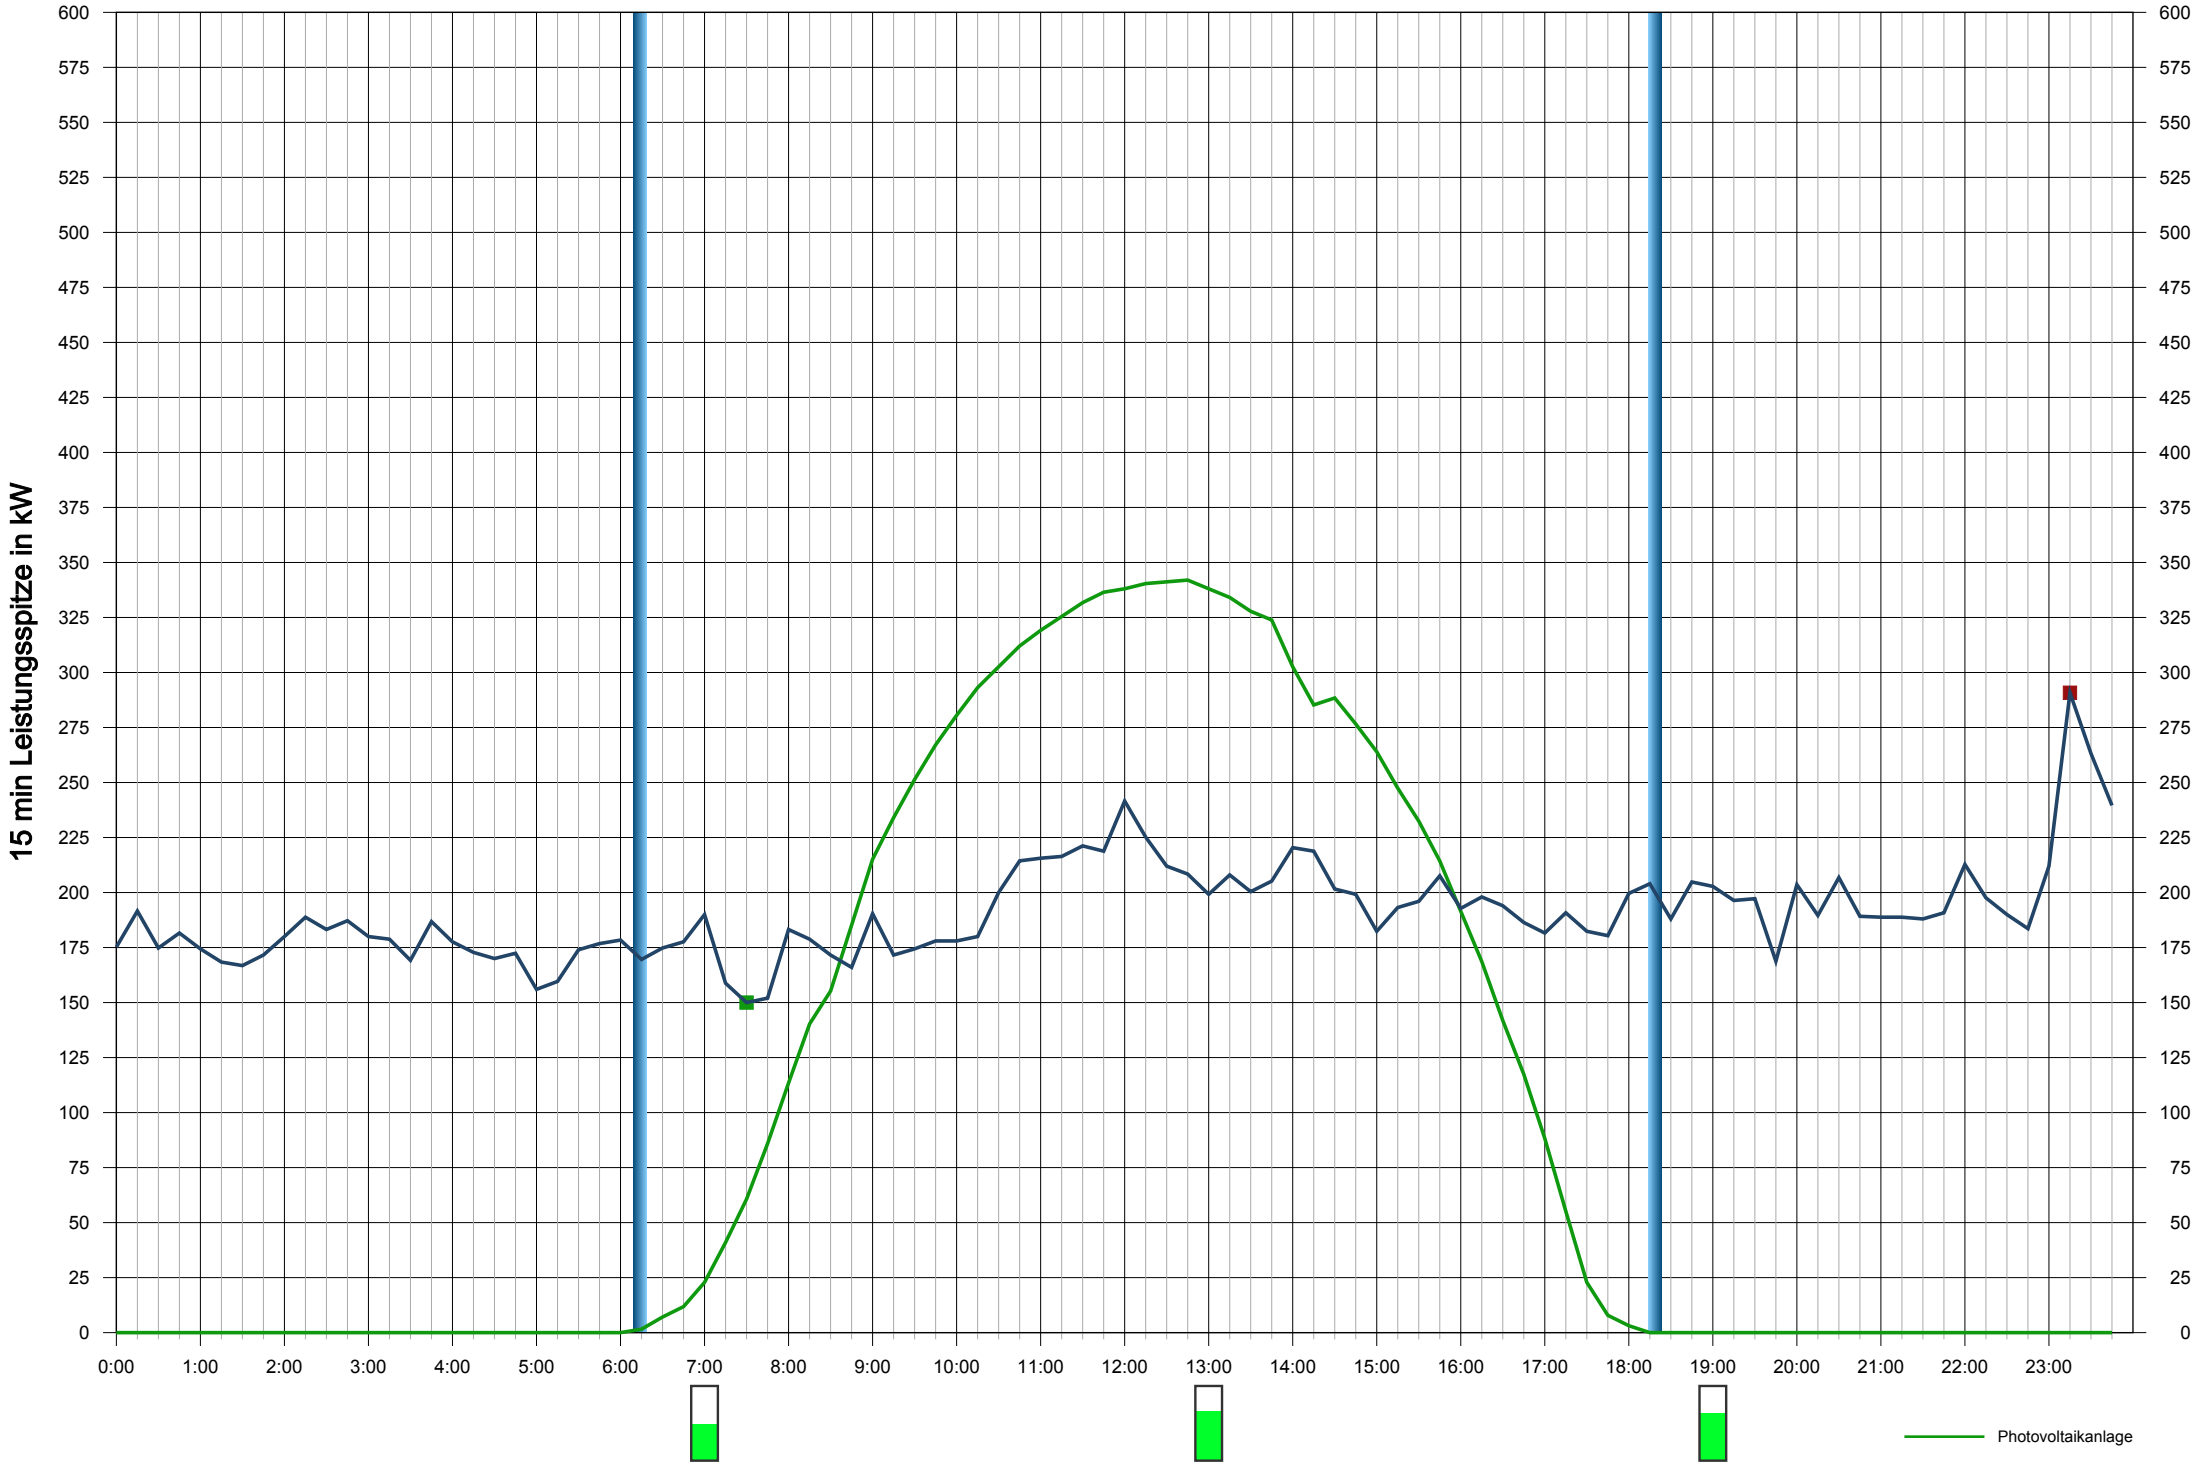




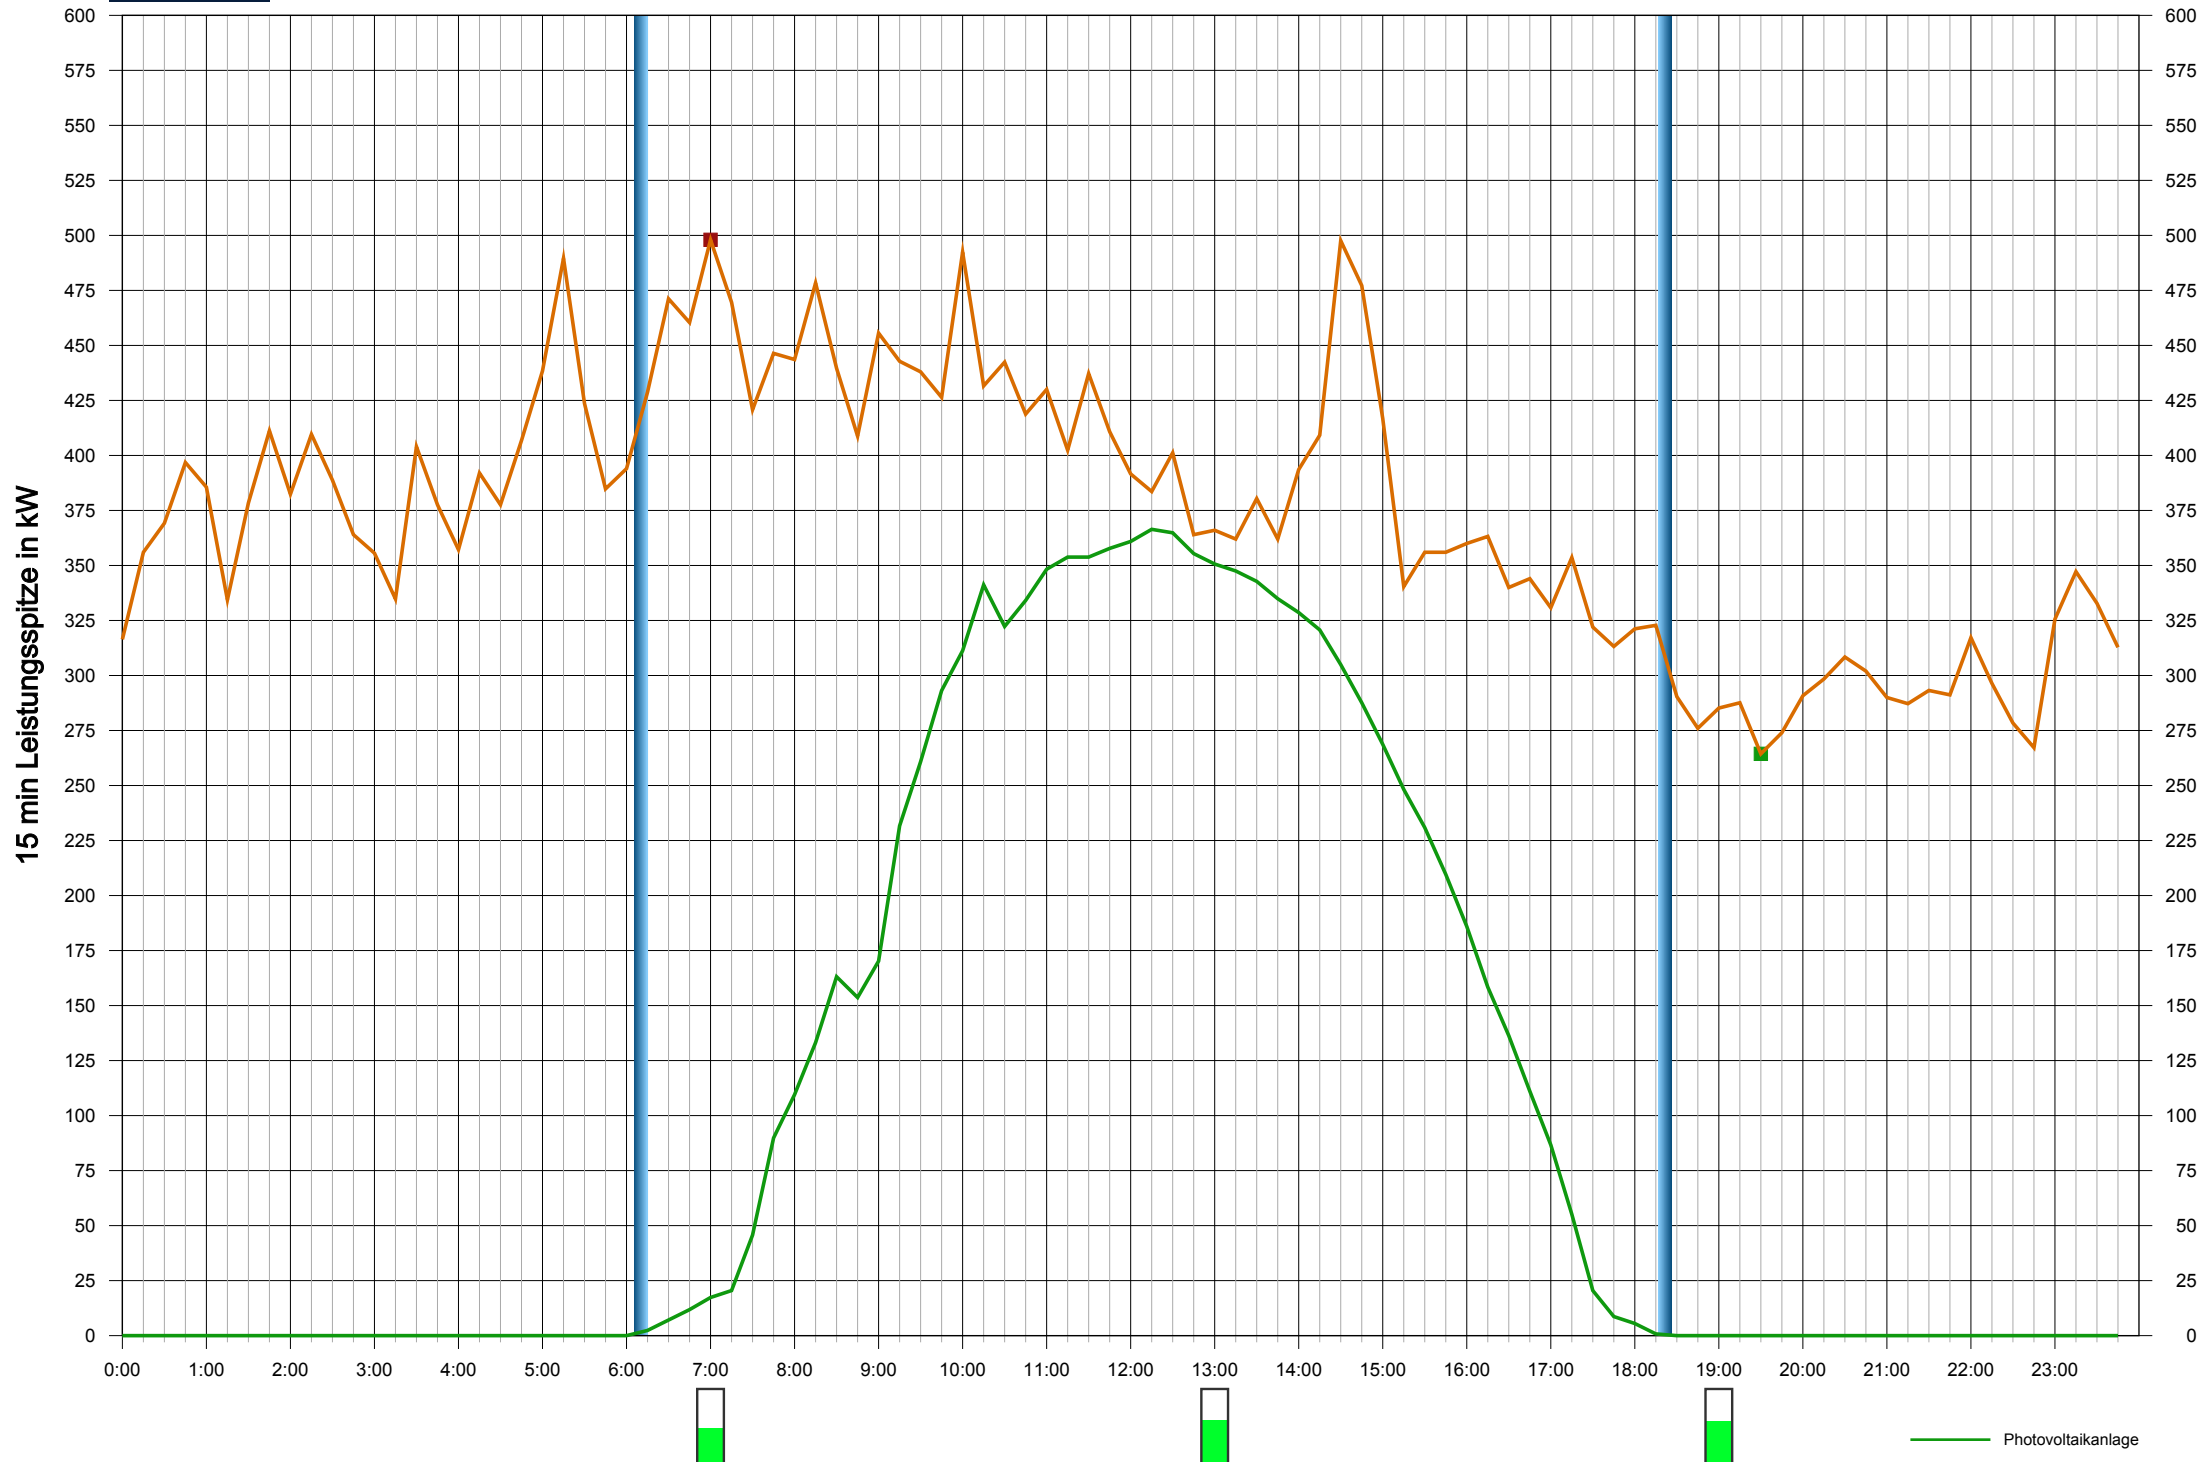





# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 21.3.2012 (KW 12)


Tagesminimum: 223,6 kW, Tagesmittelwert: 365,2 kW, Tagesmaximum: 500,4 kW, Tagesbedarf: 8.764 kWh (1.227 €)

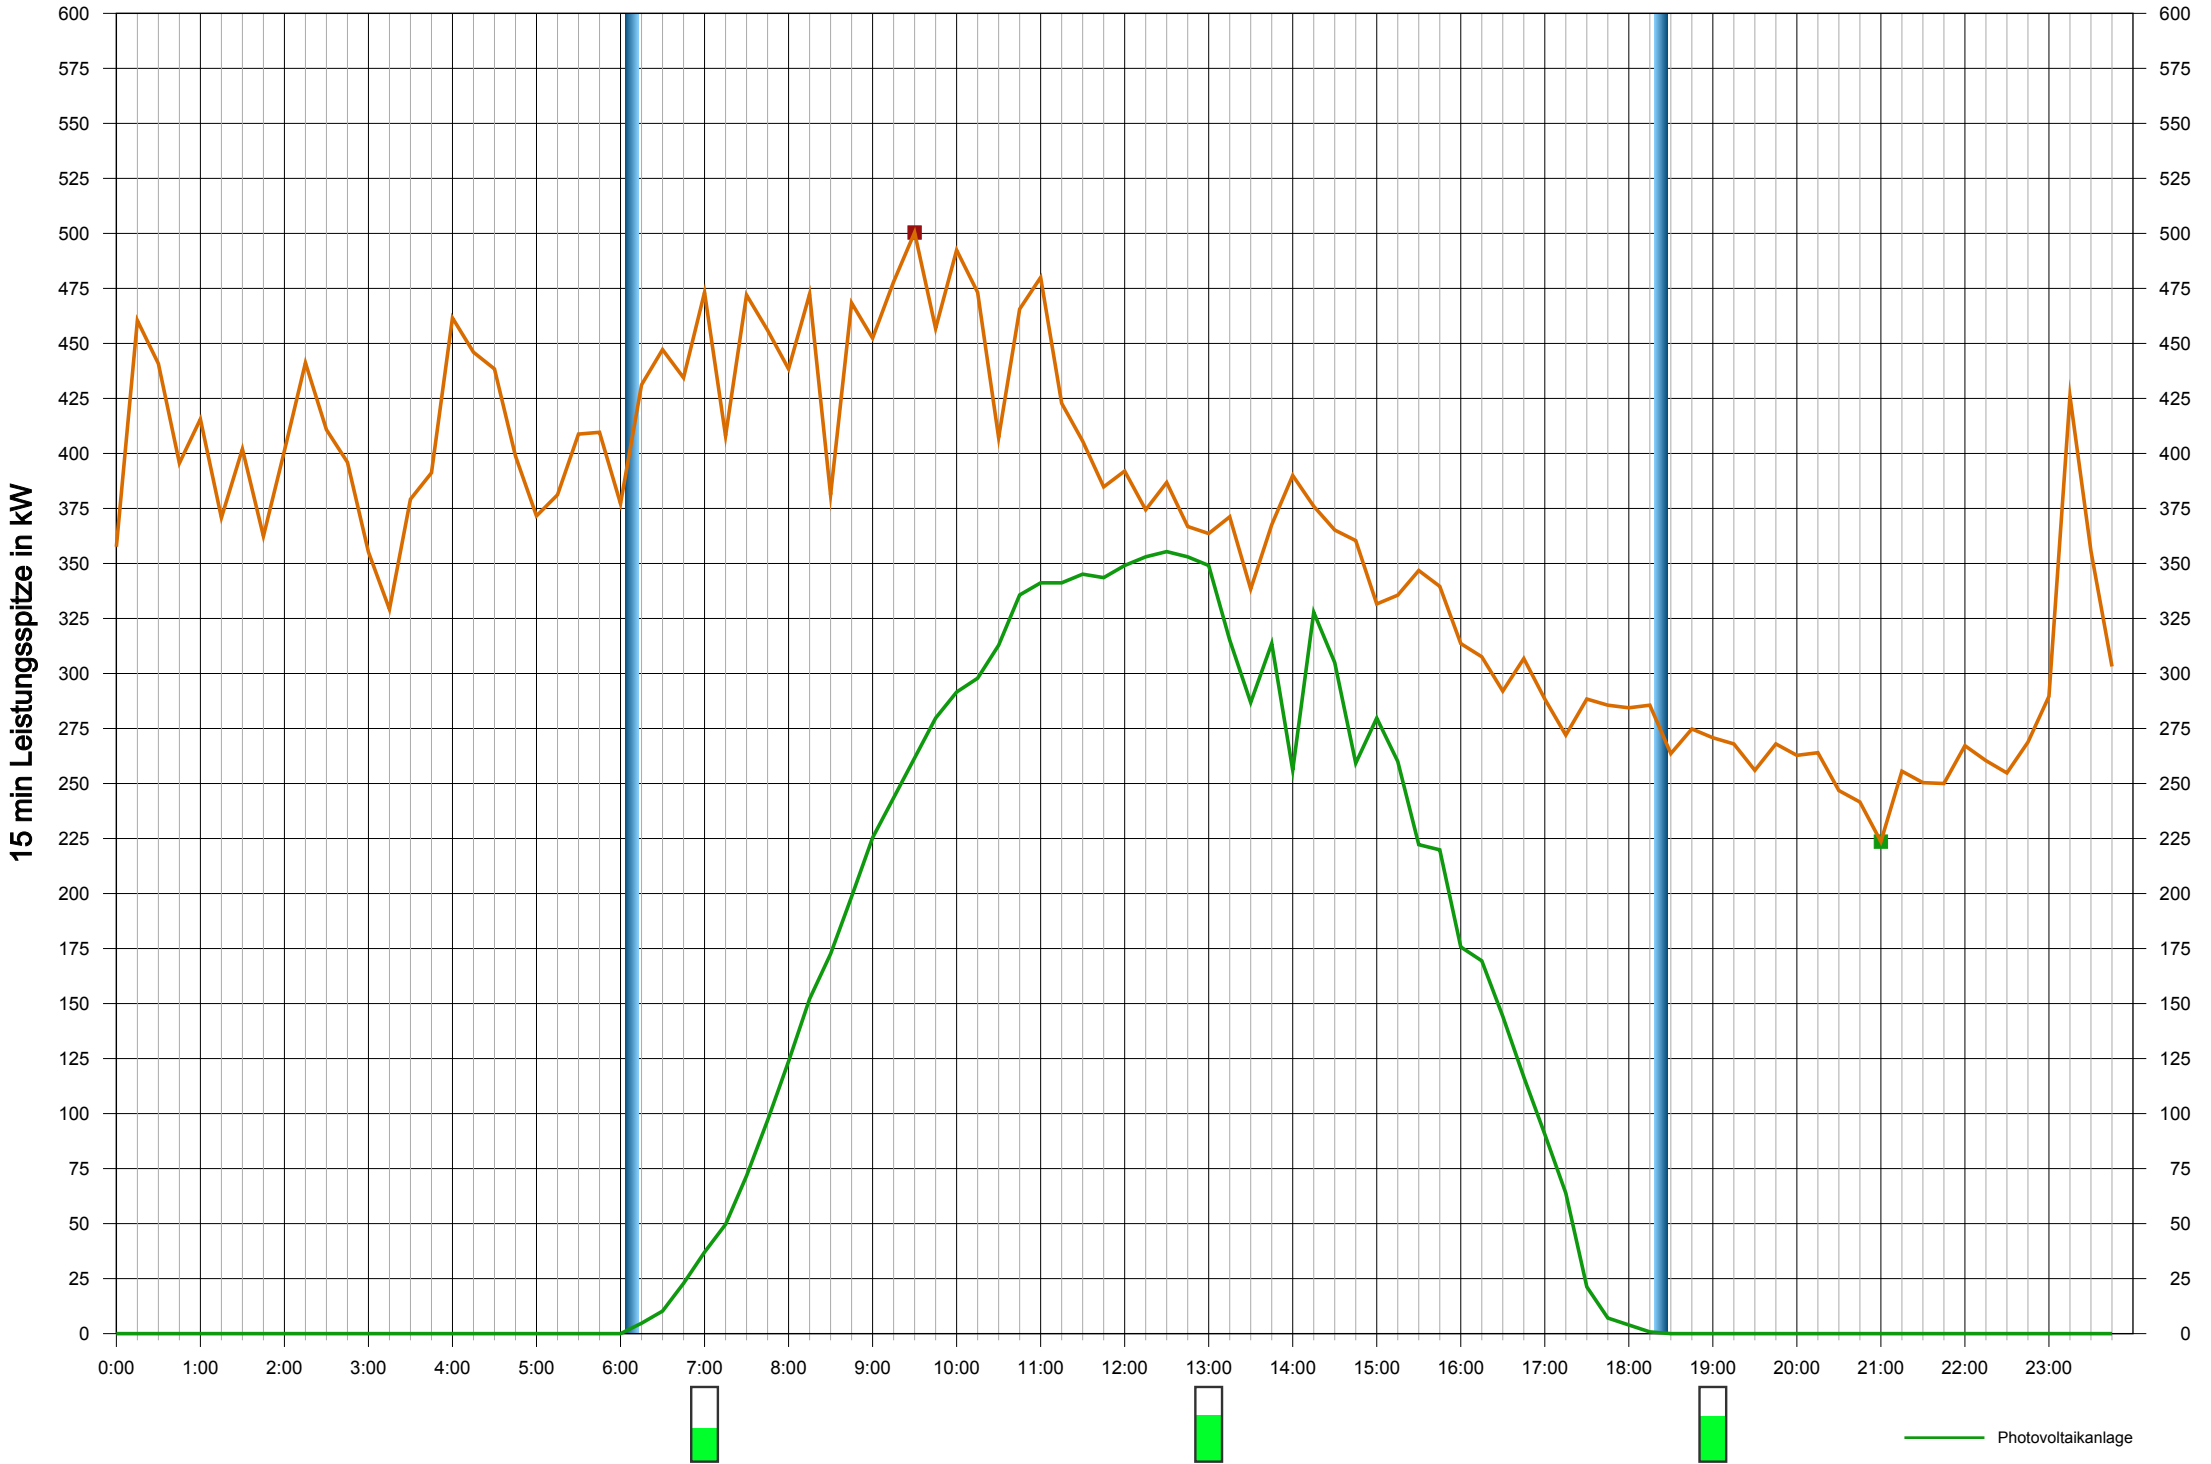


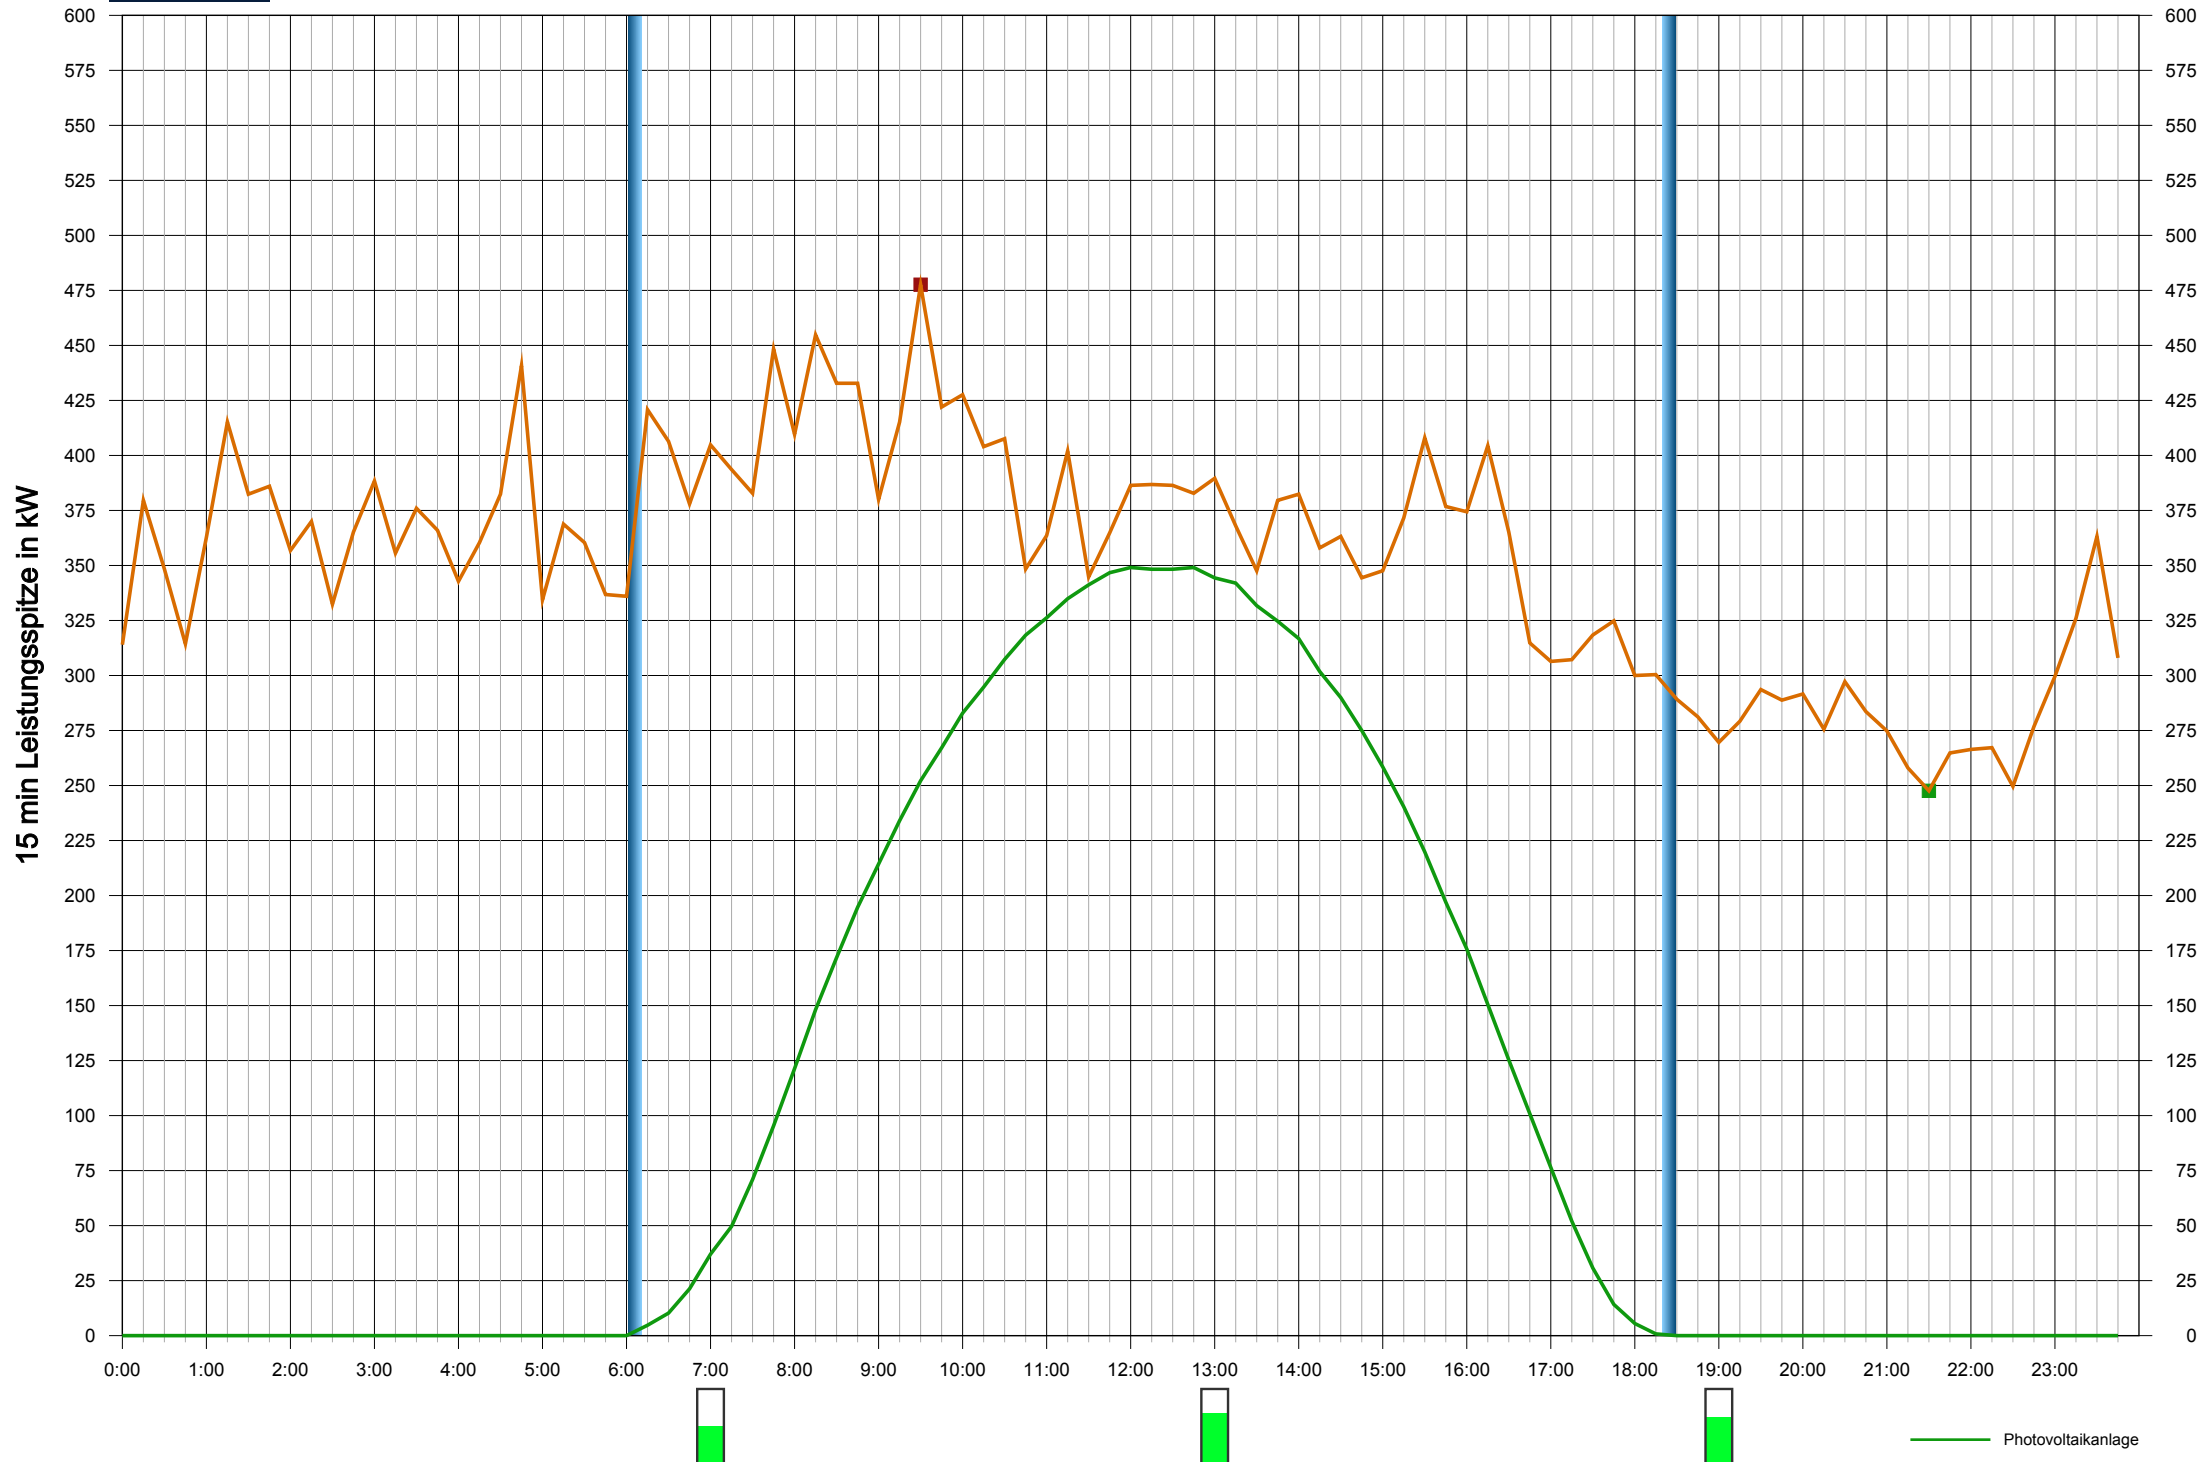


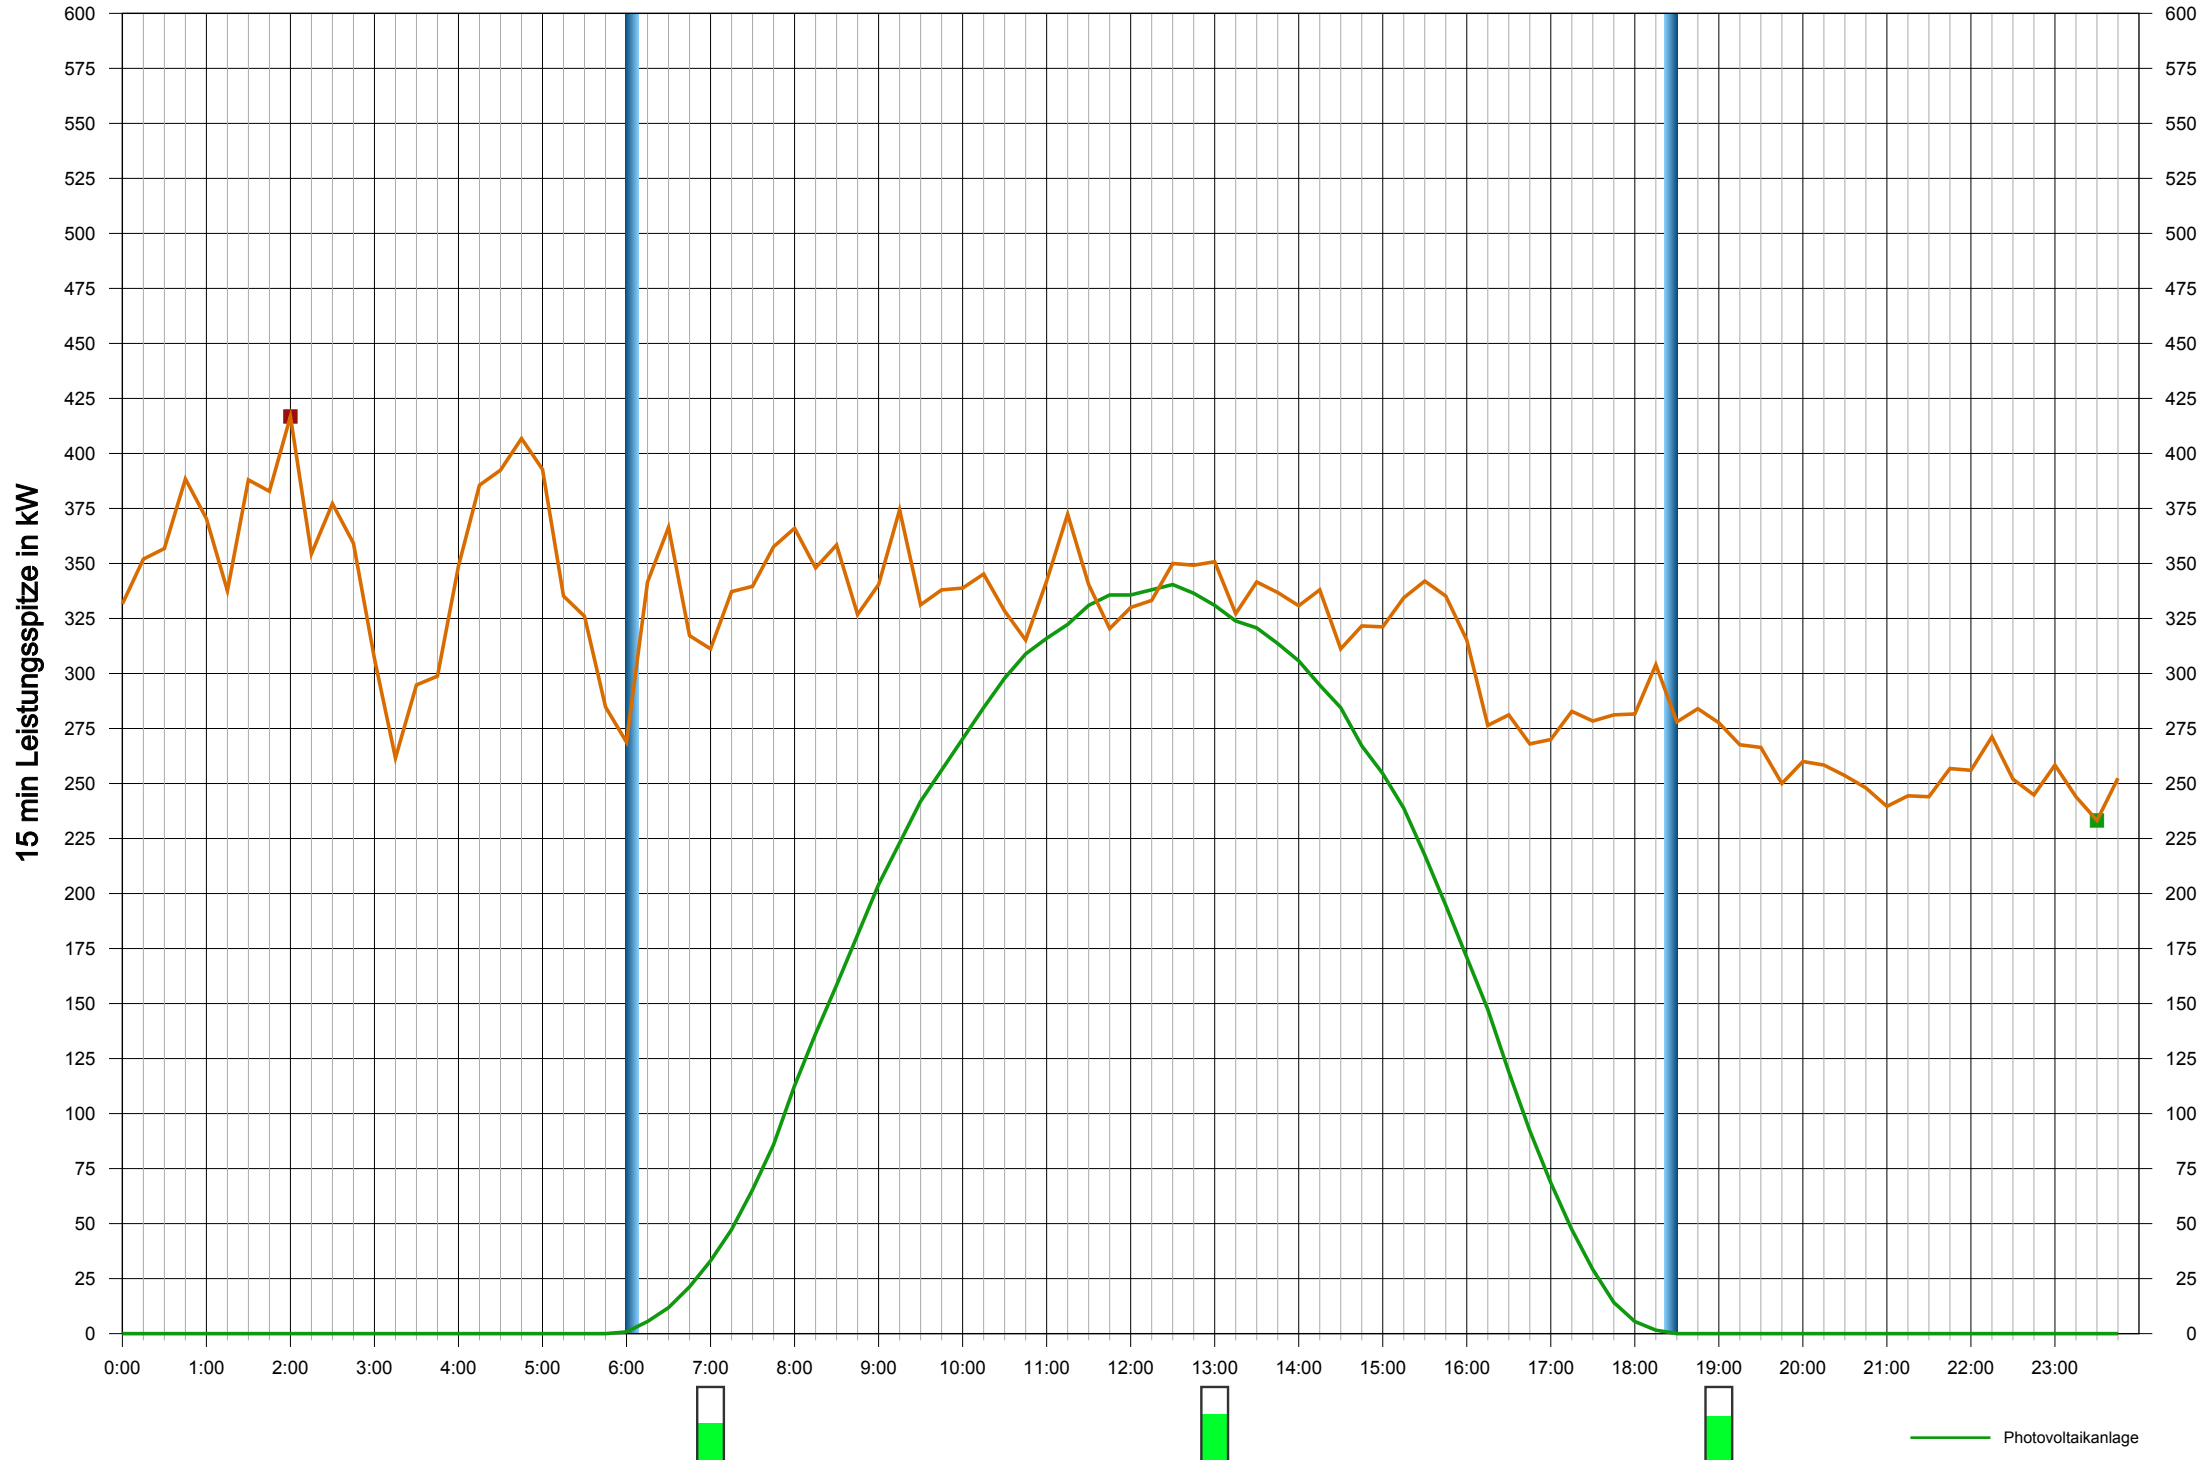




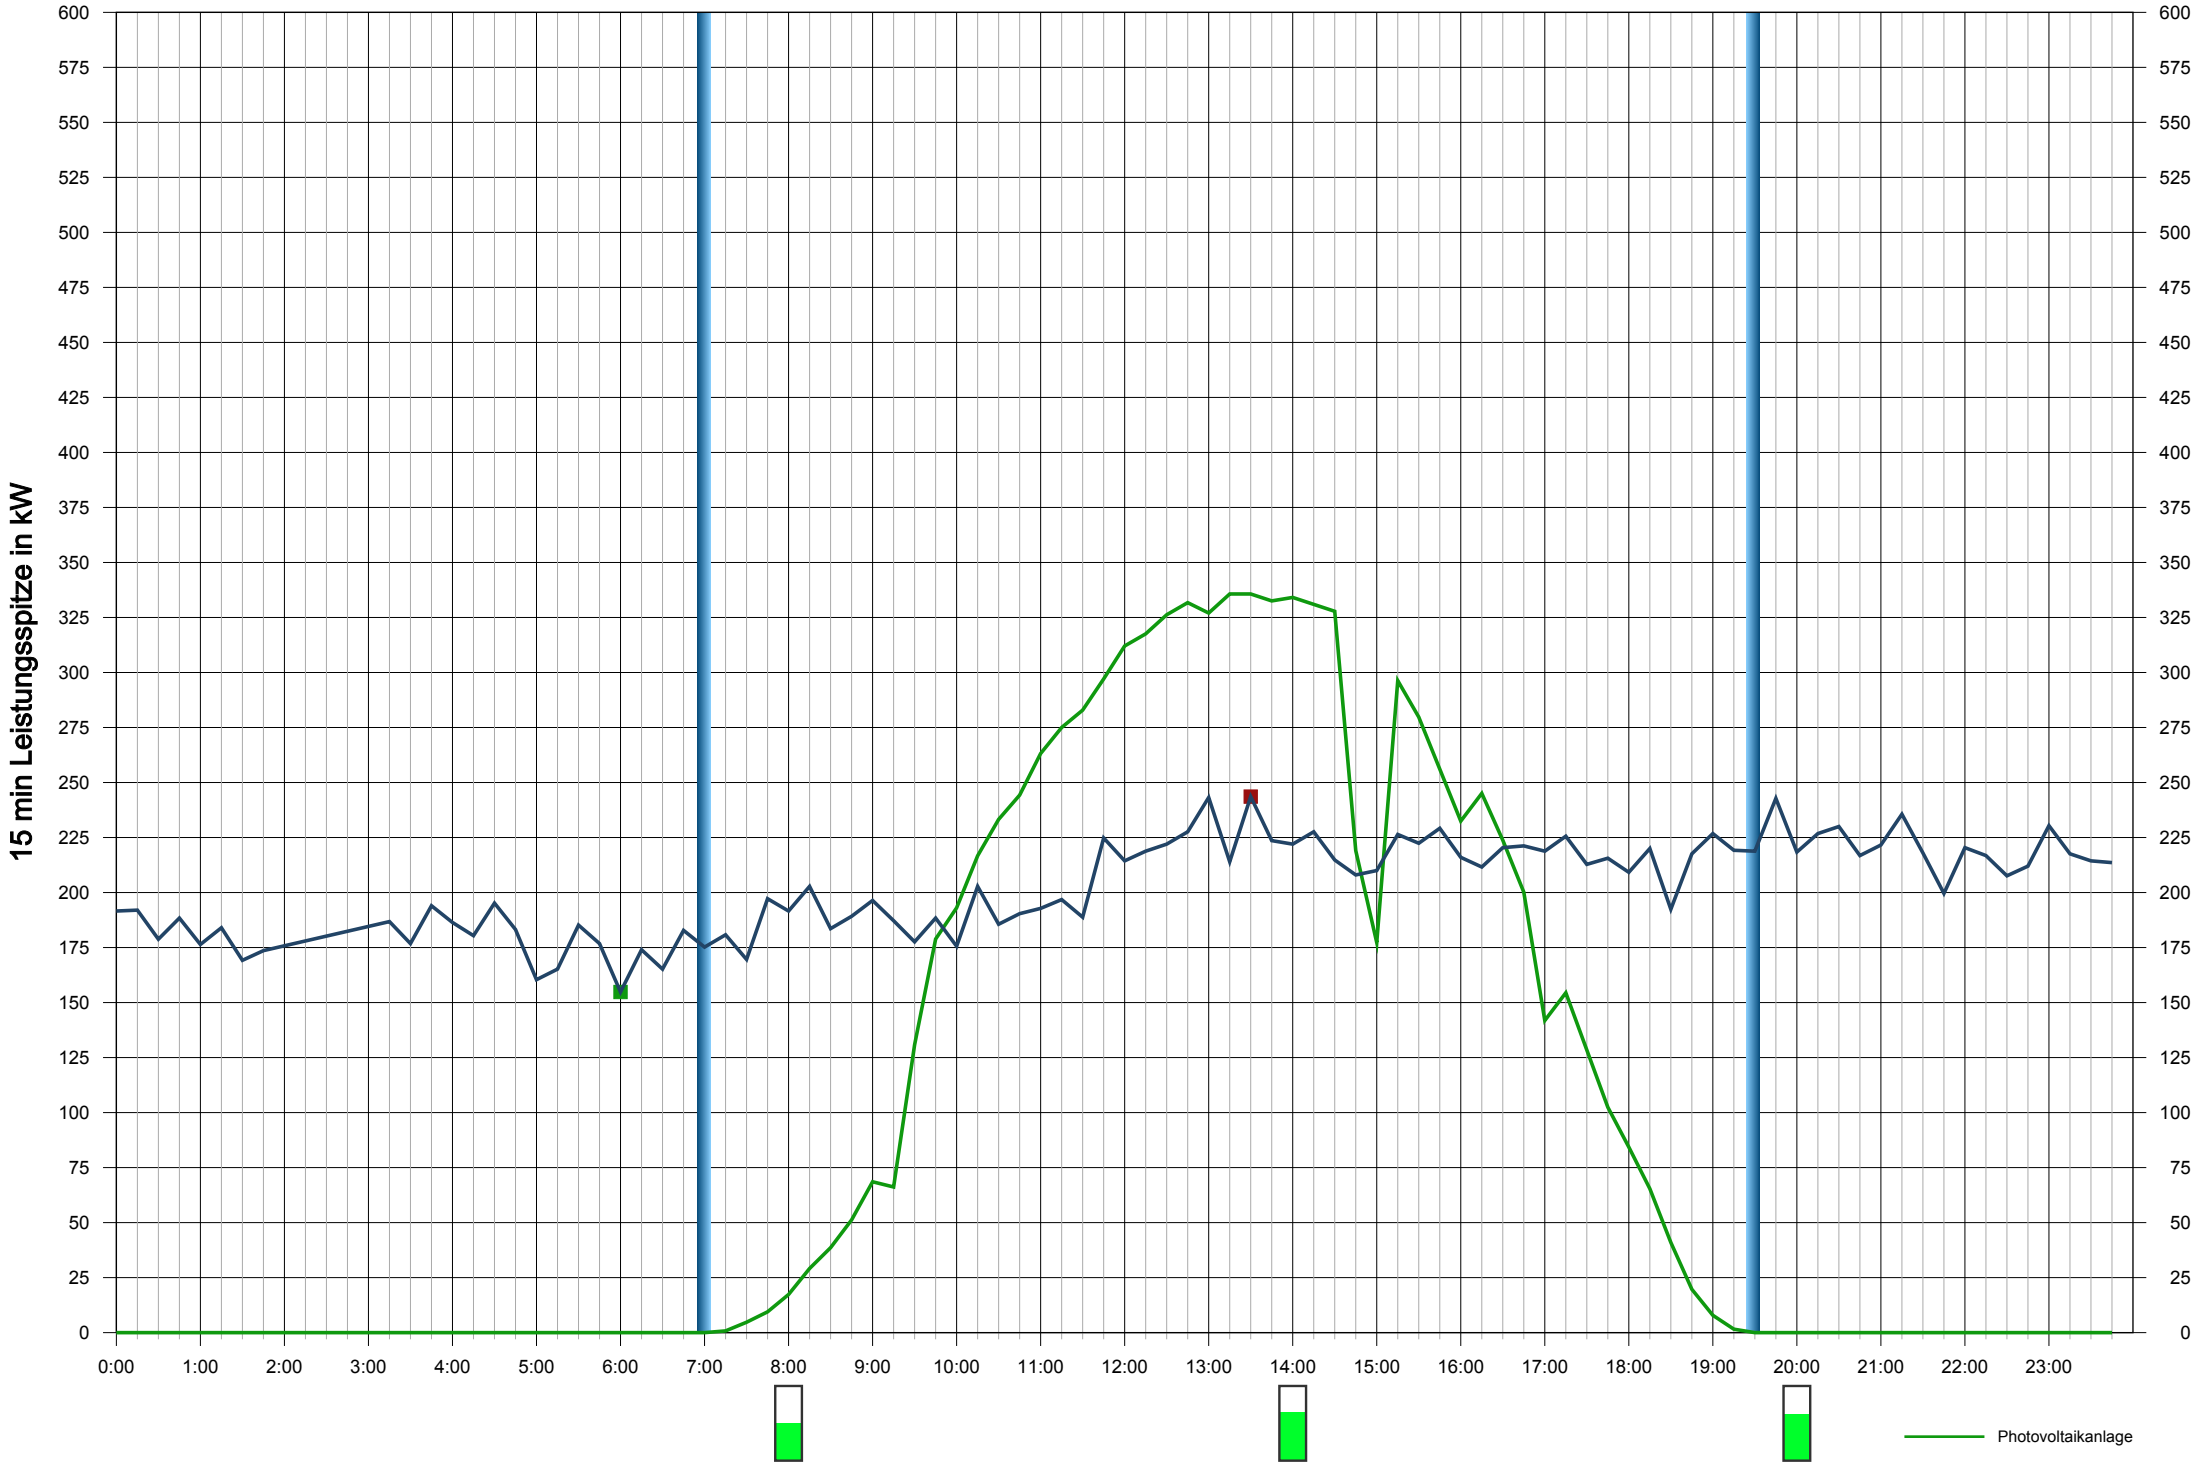


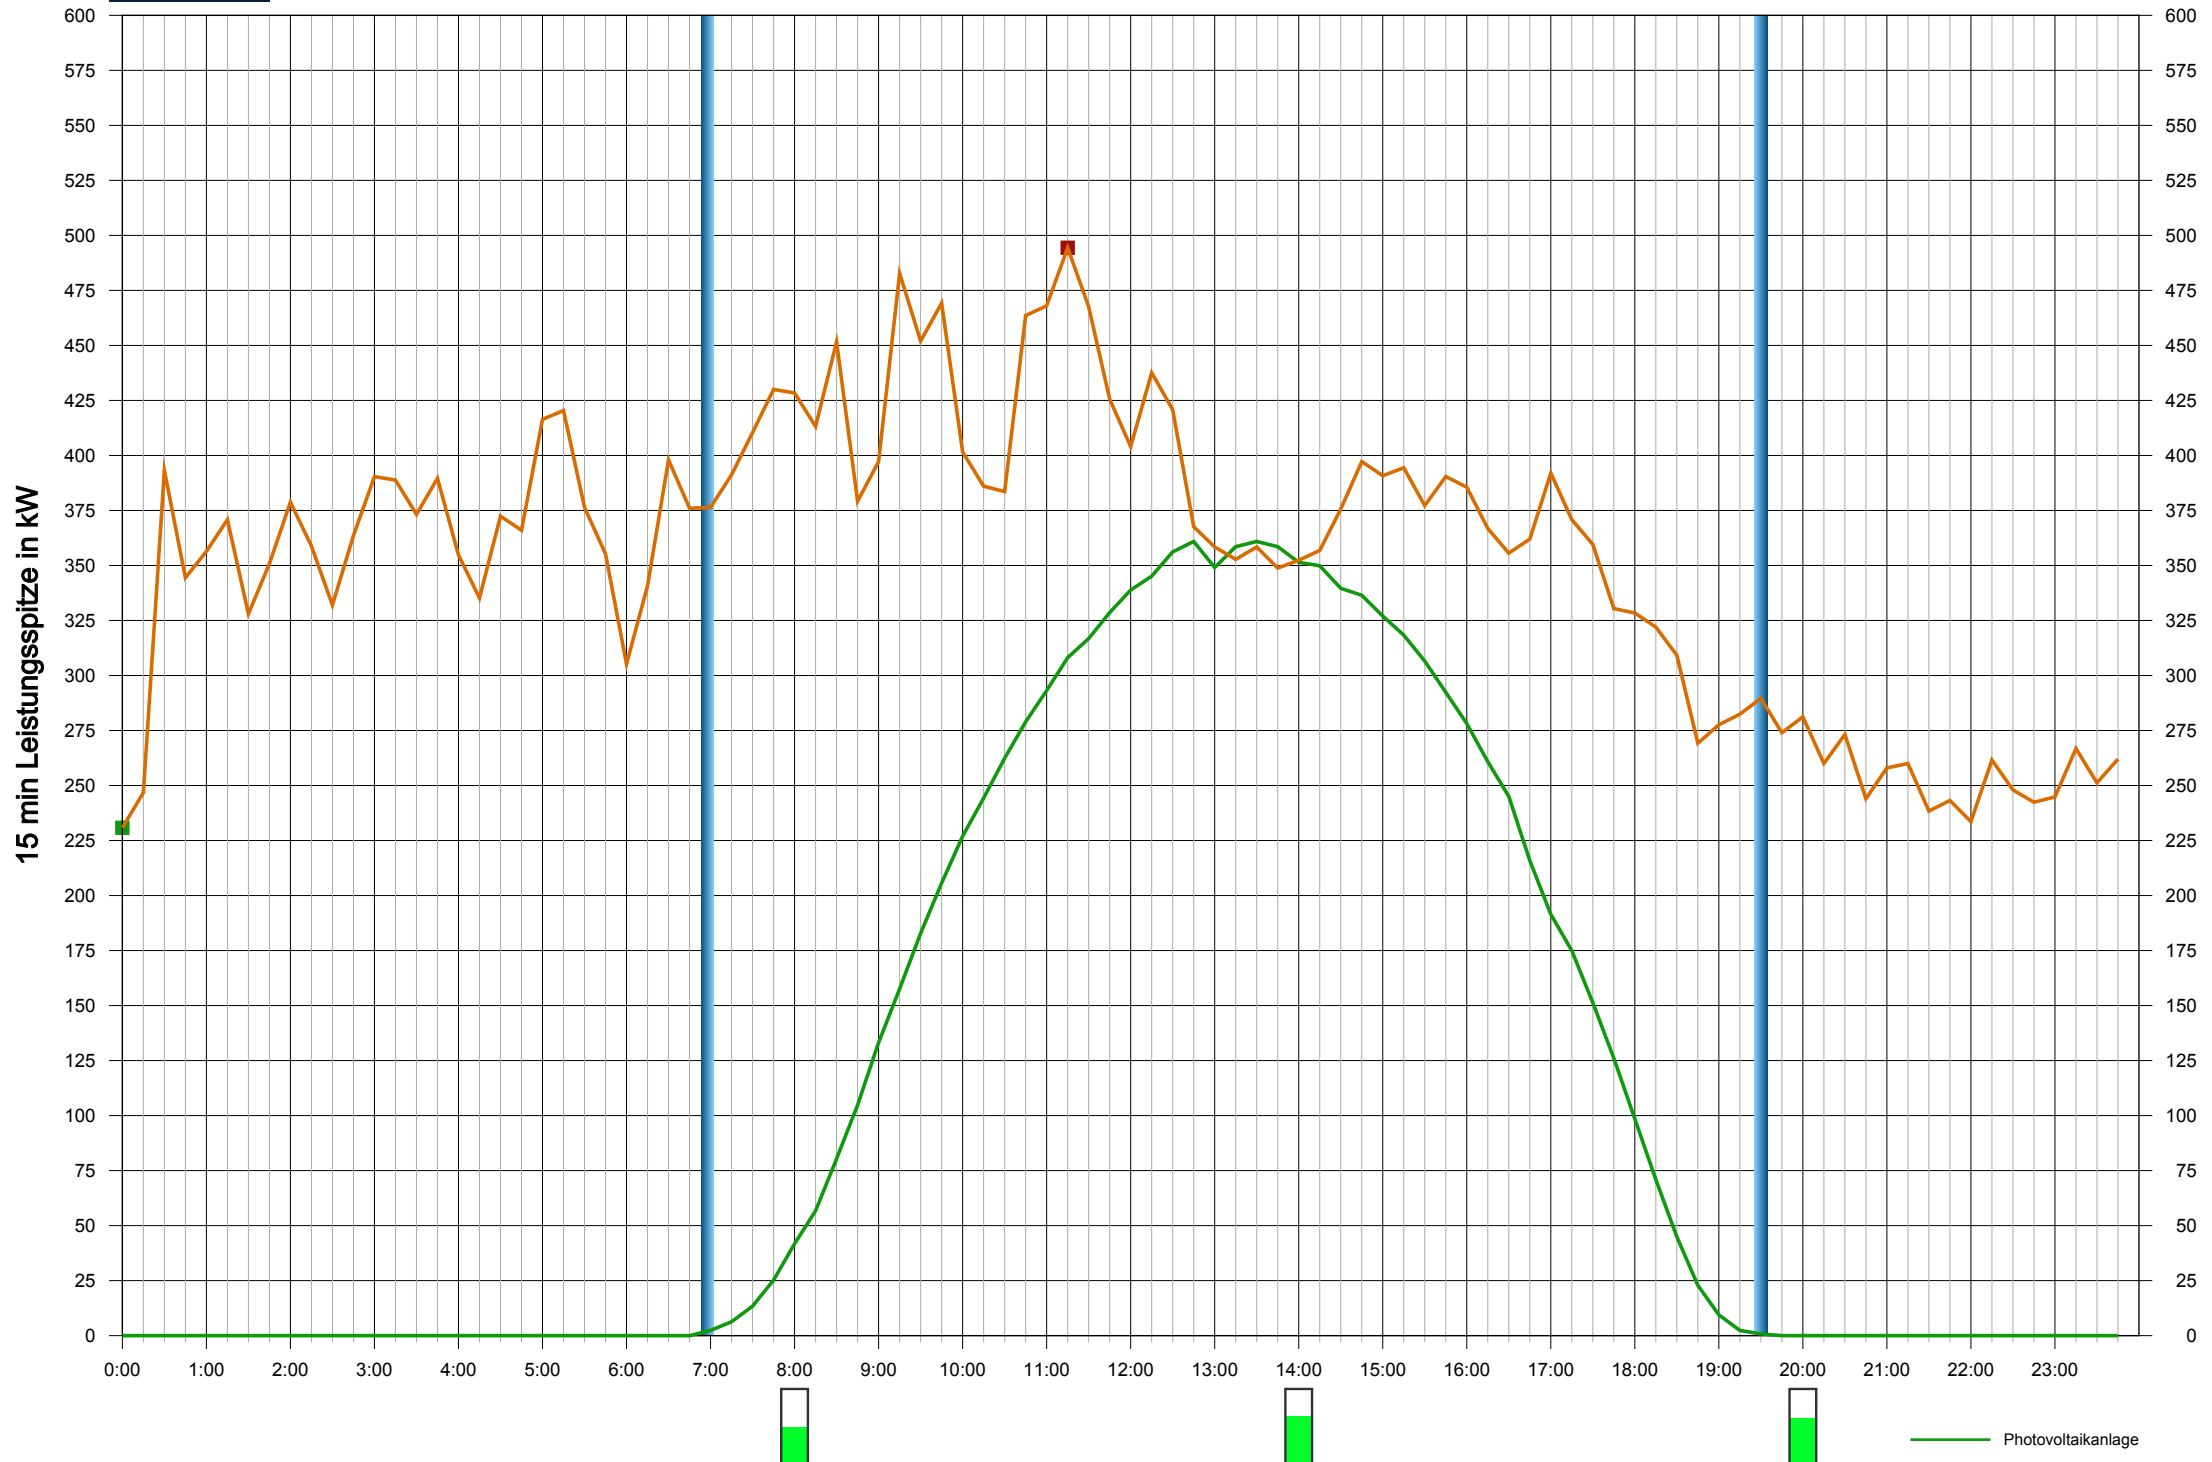


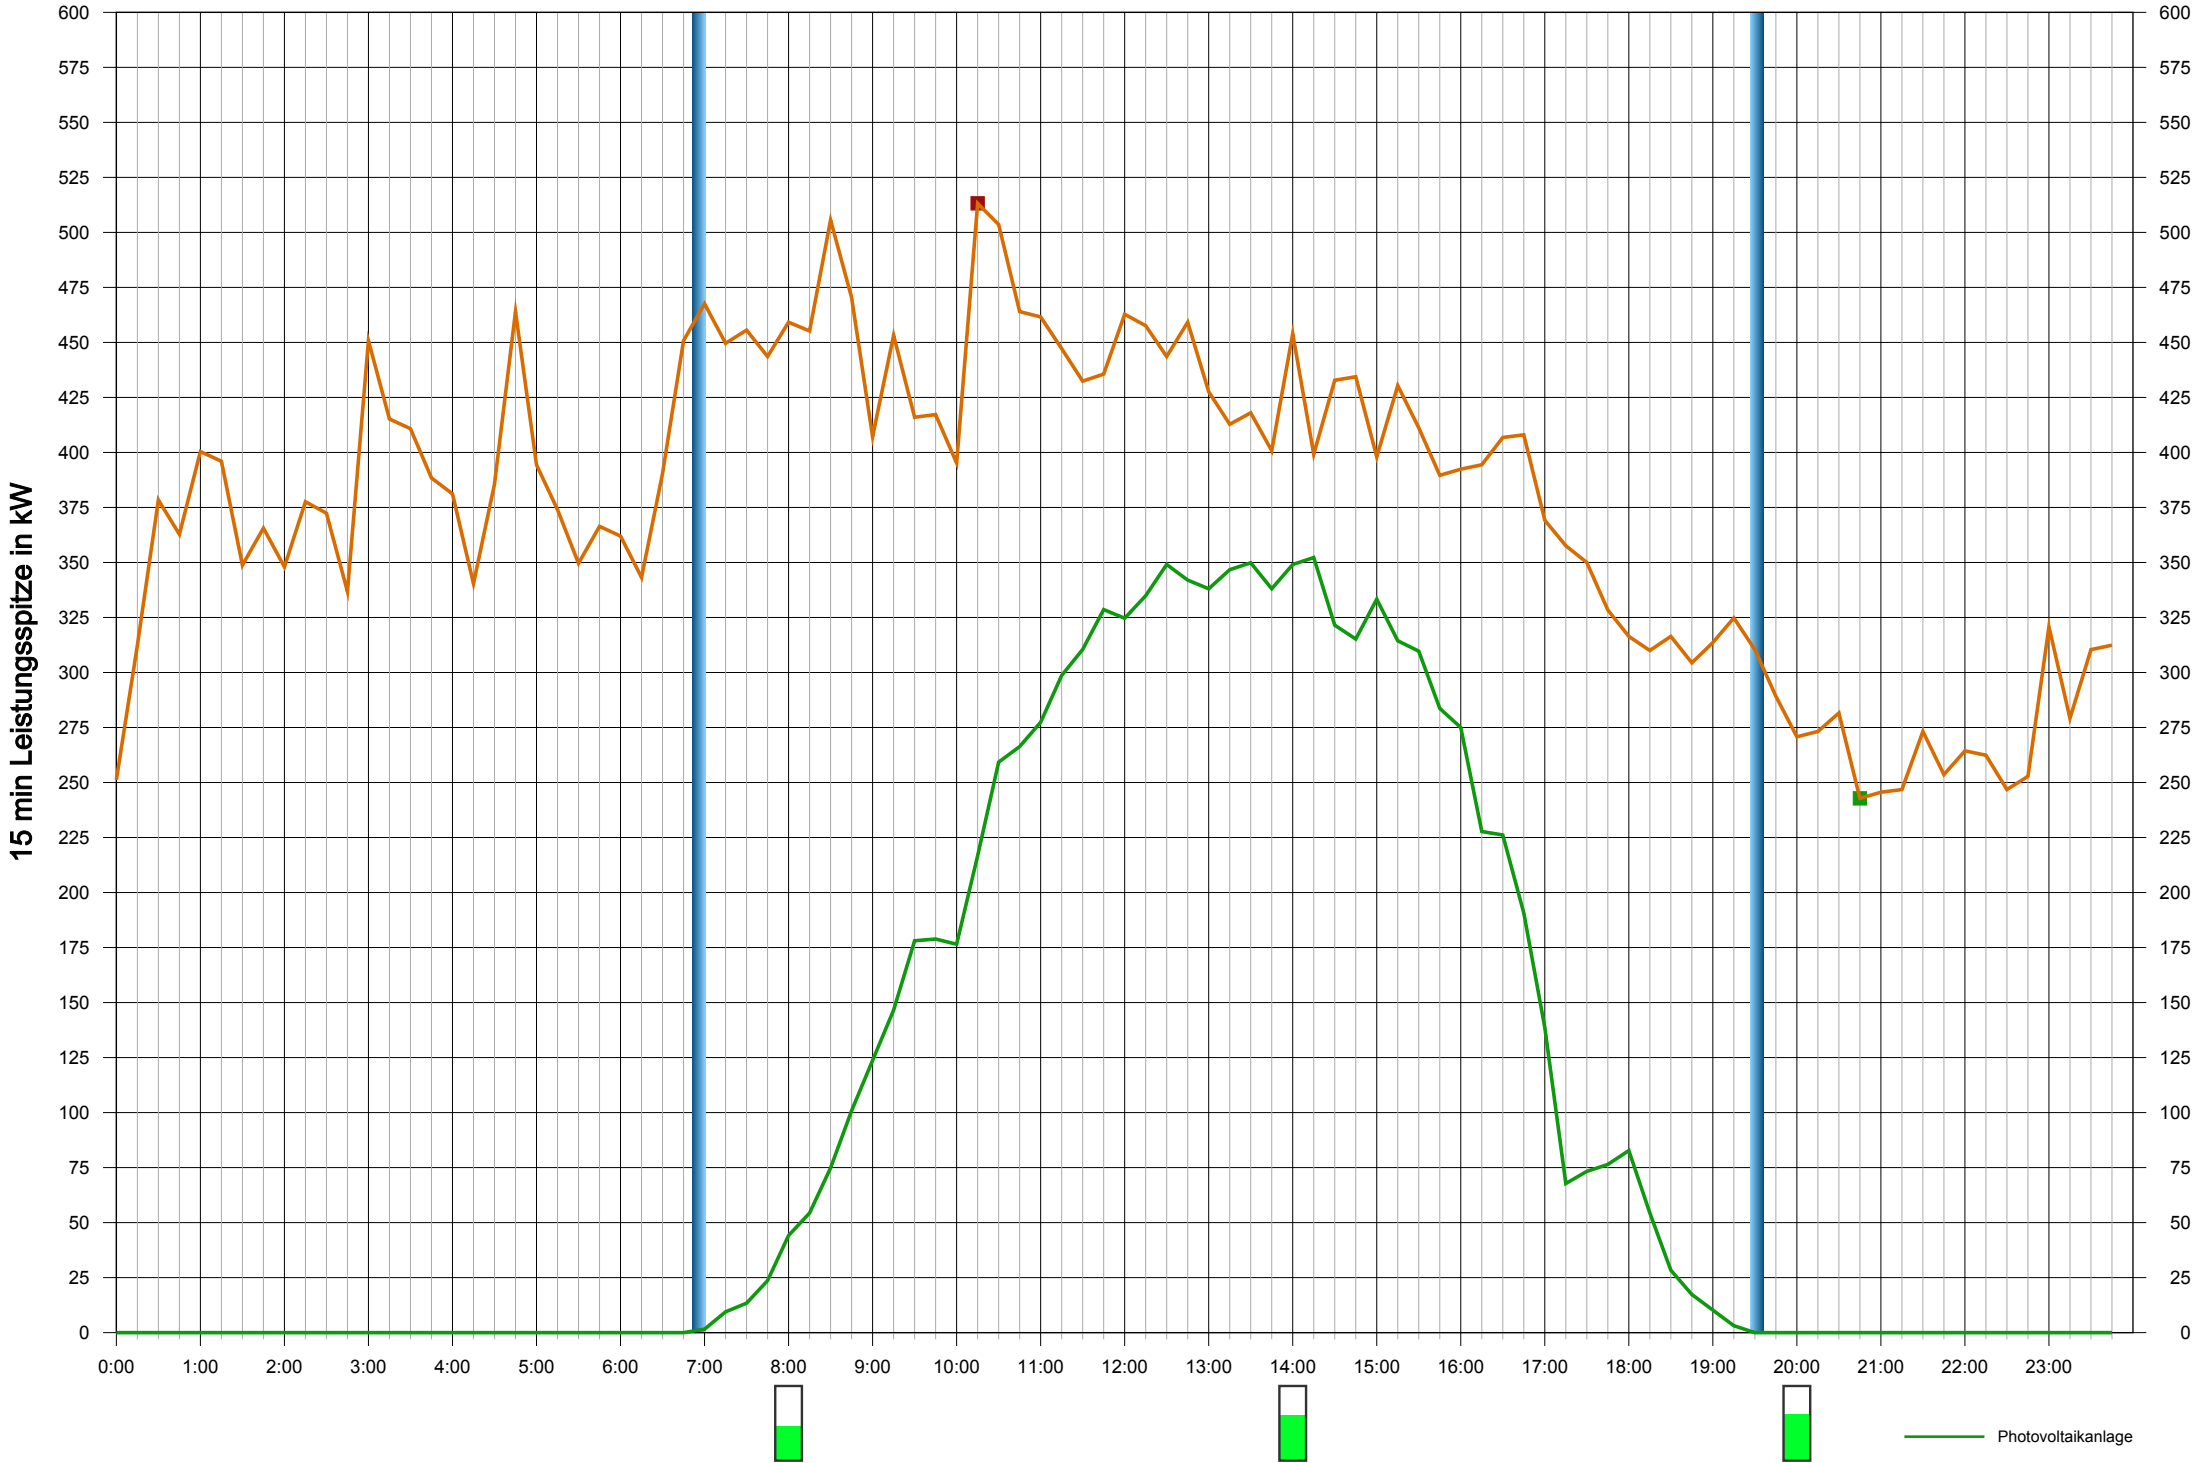


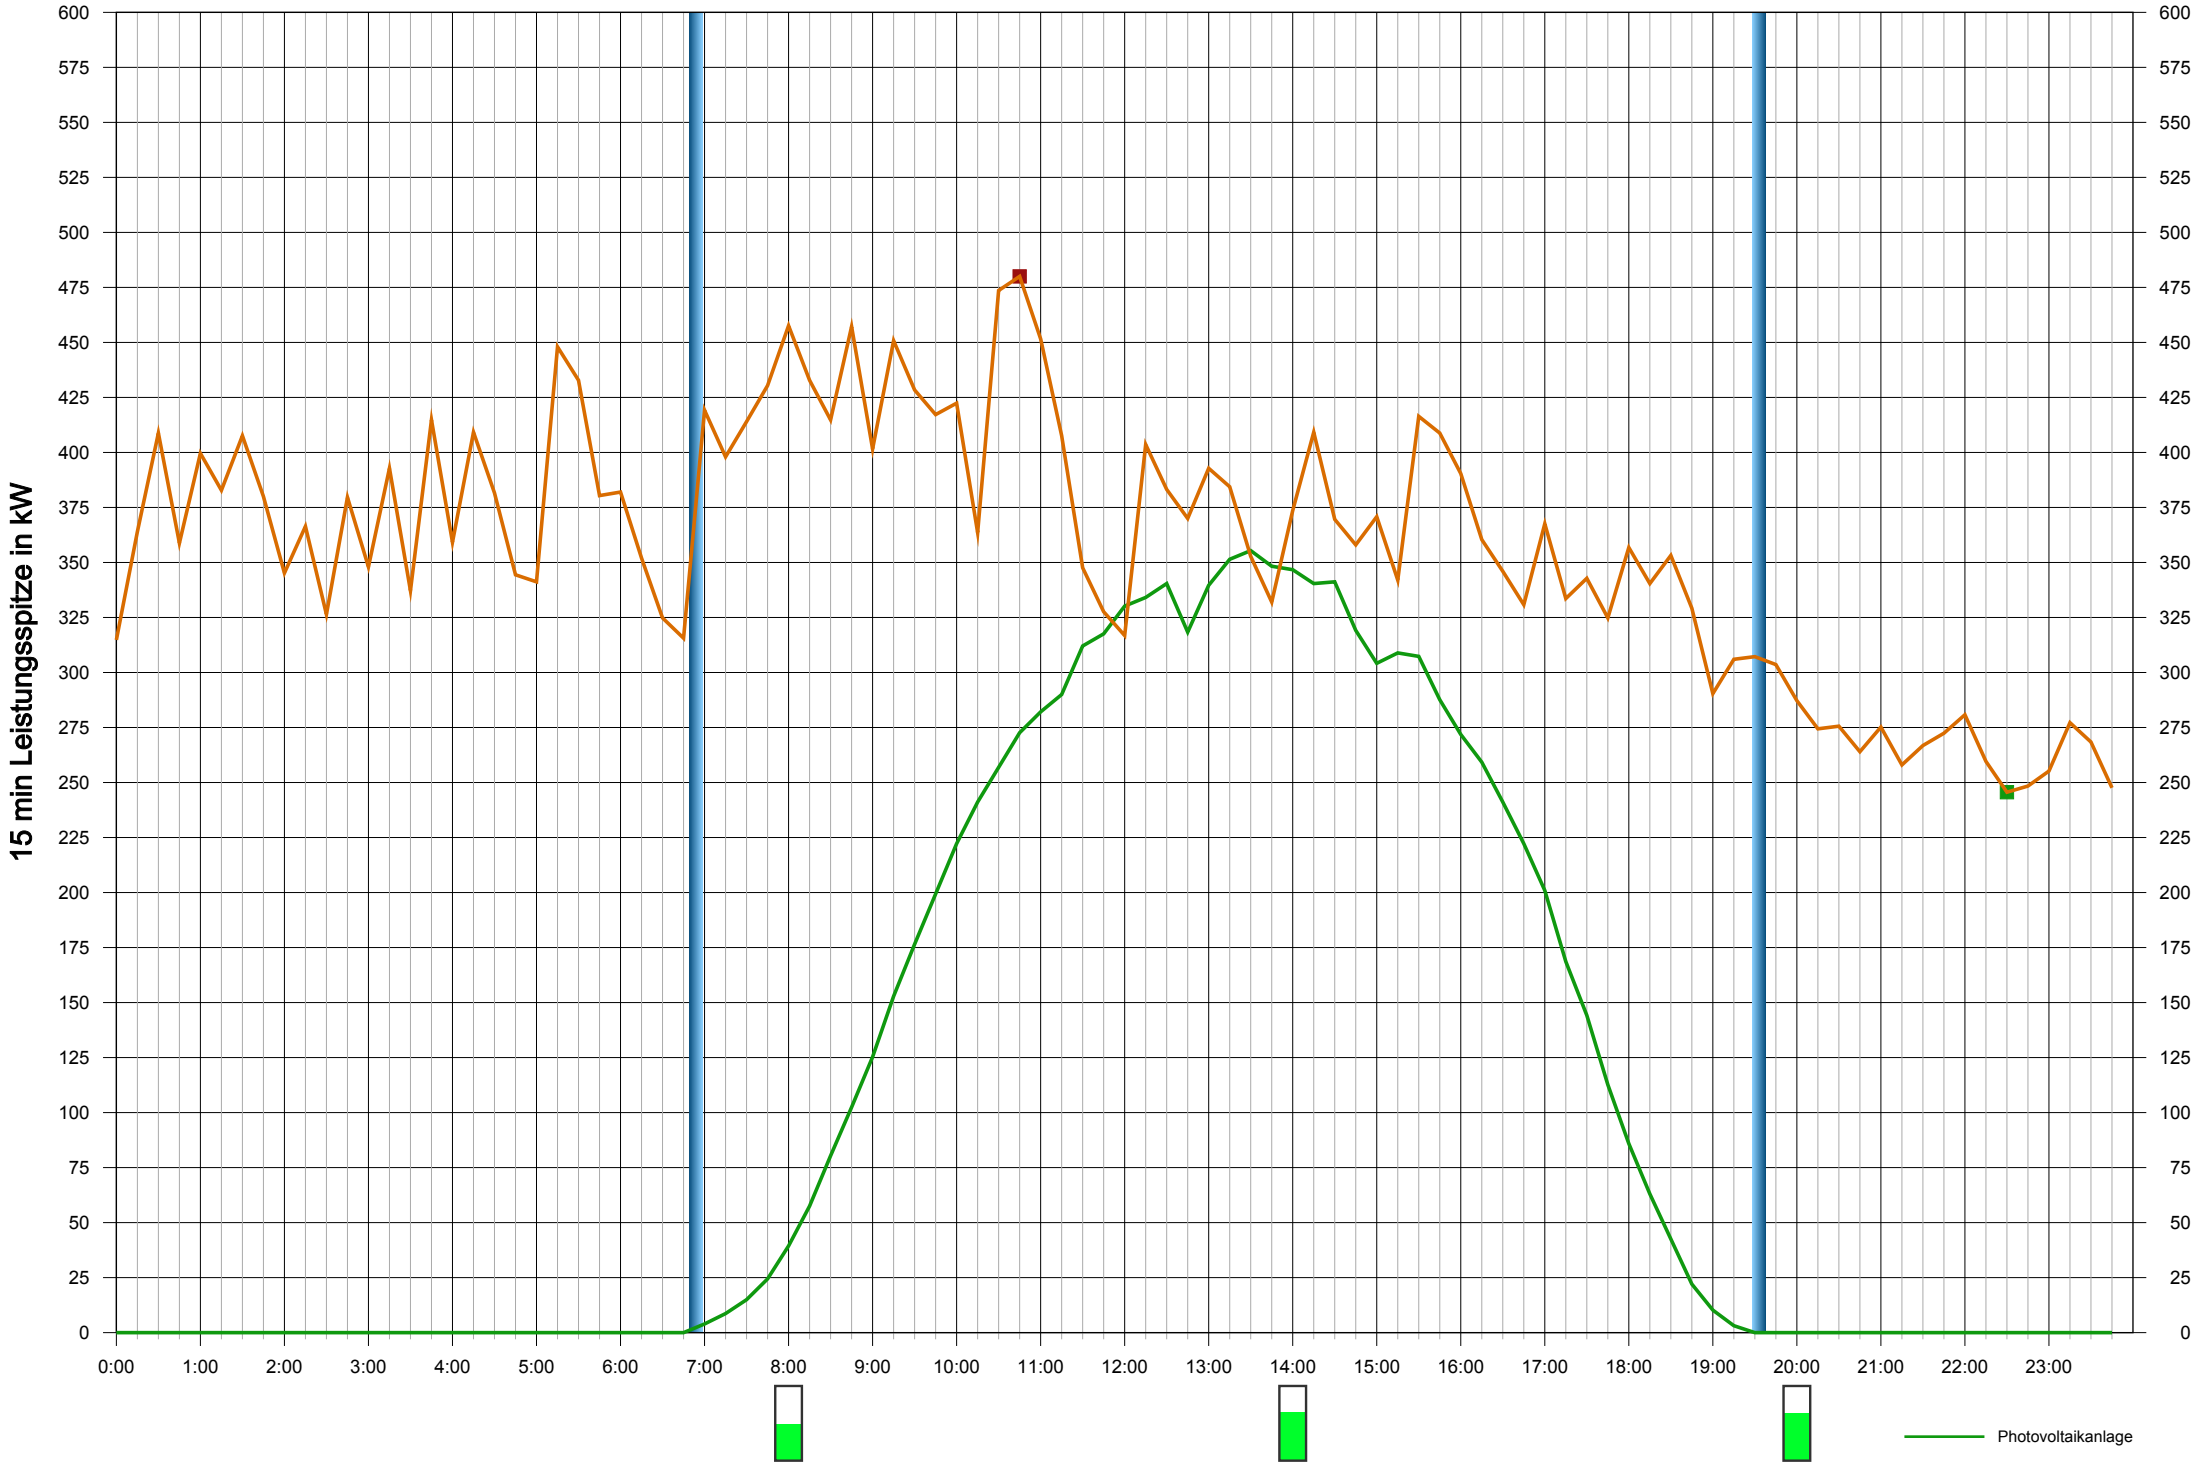





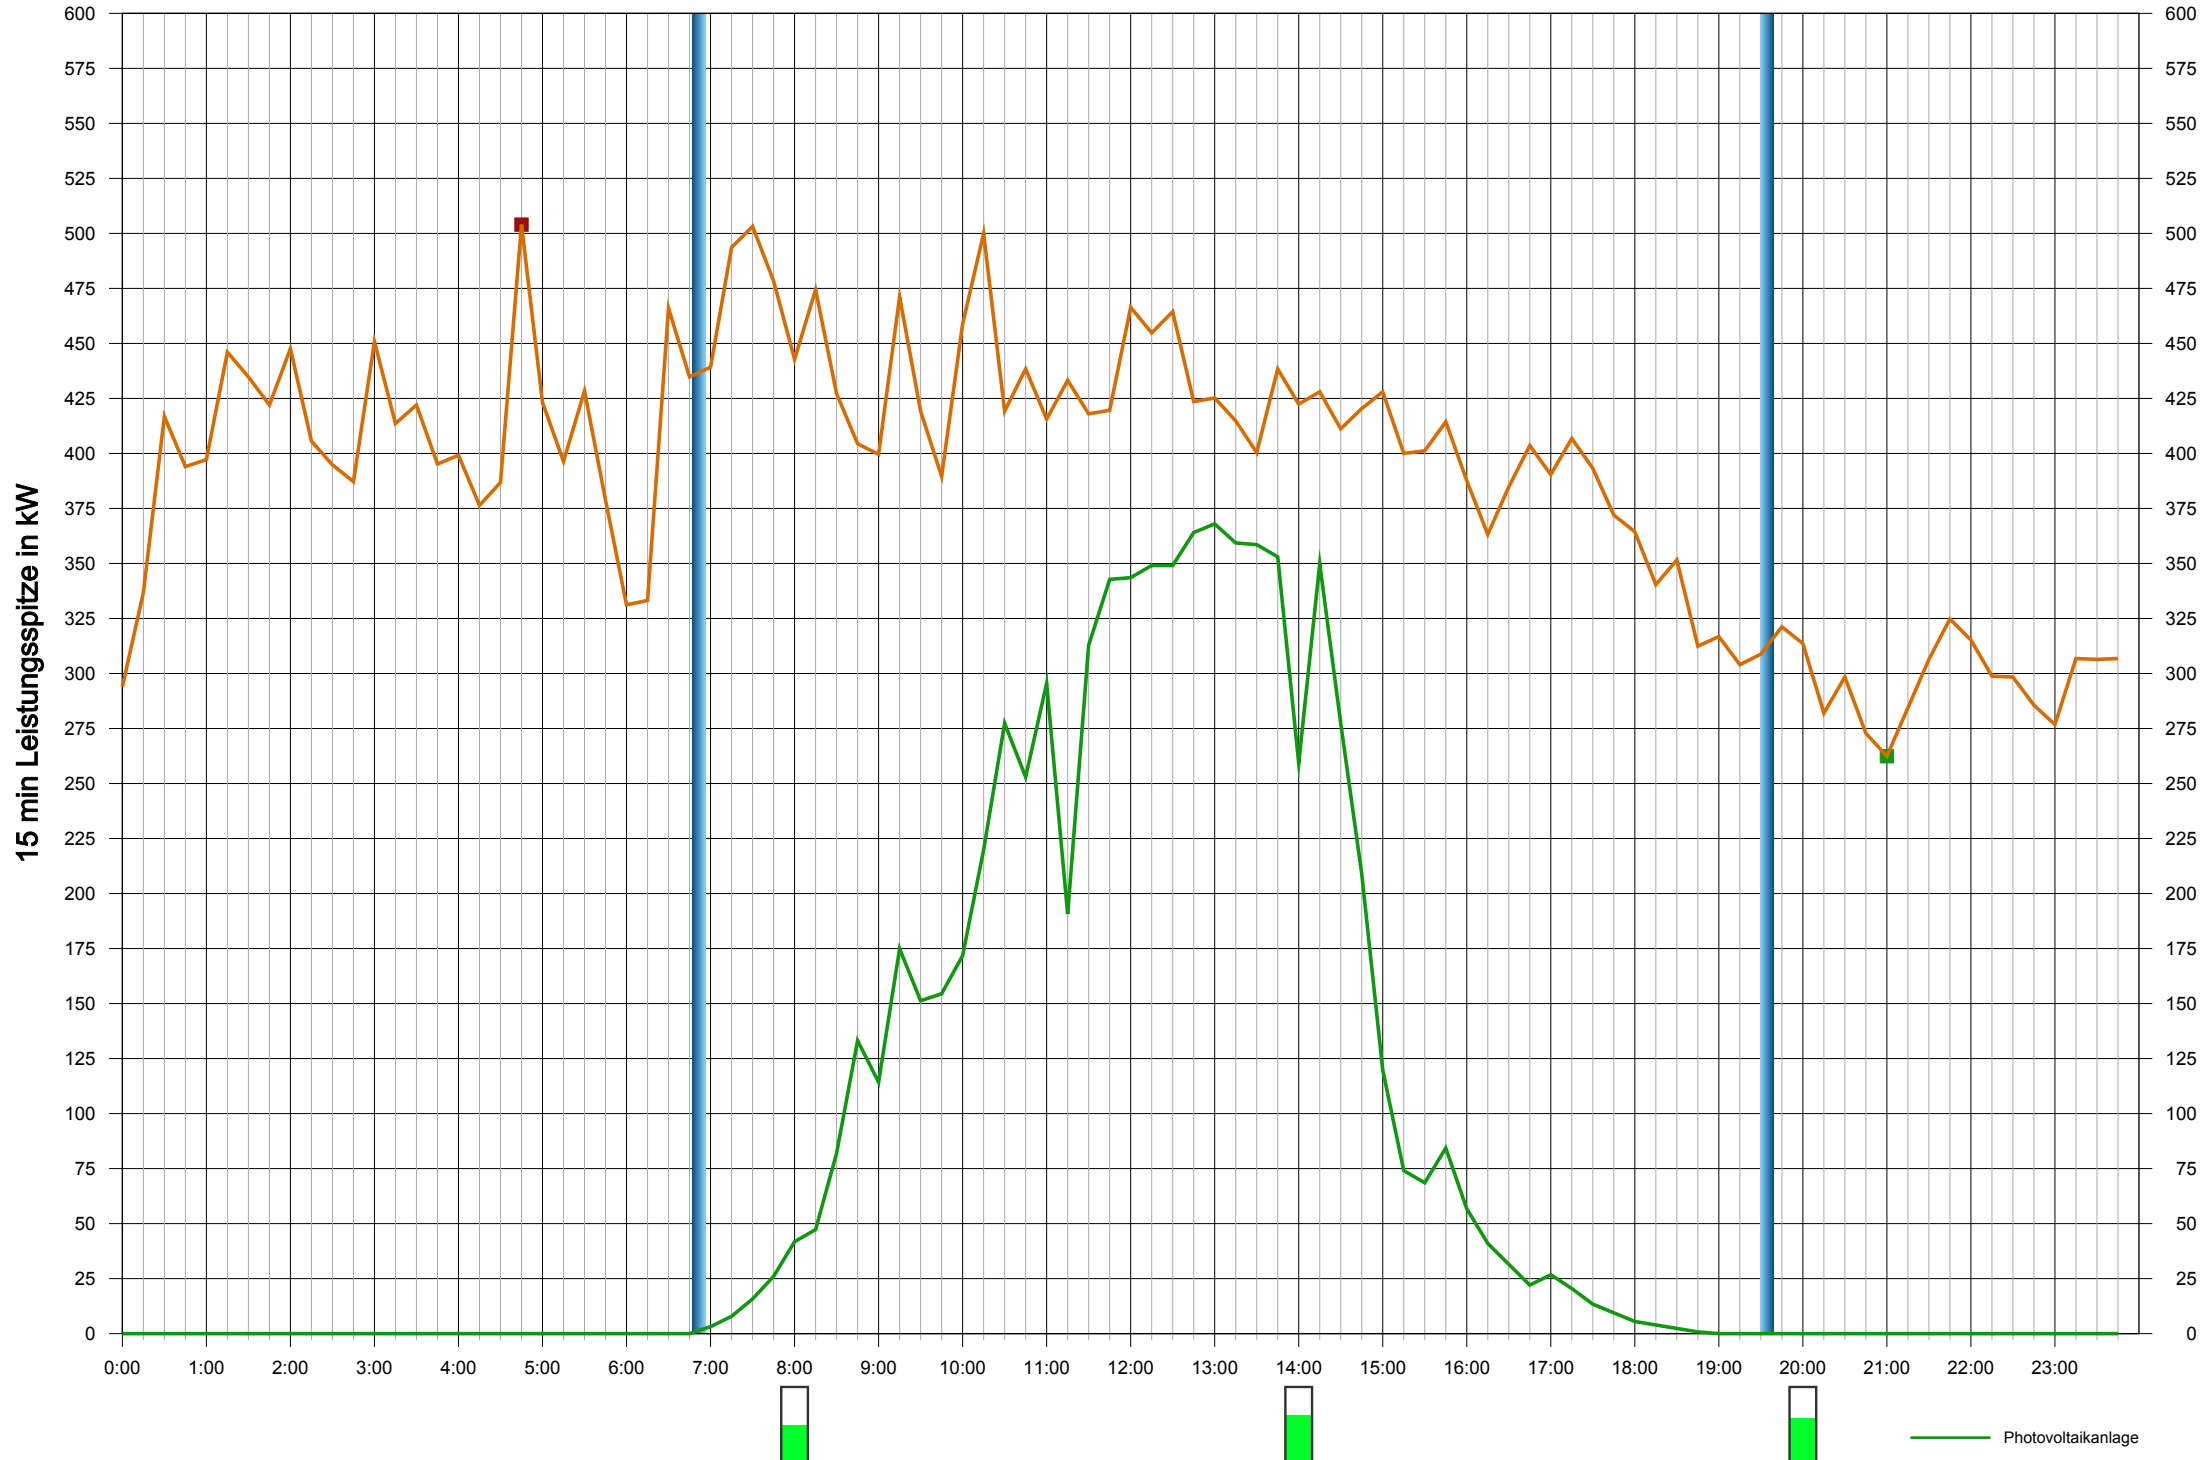

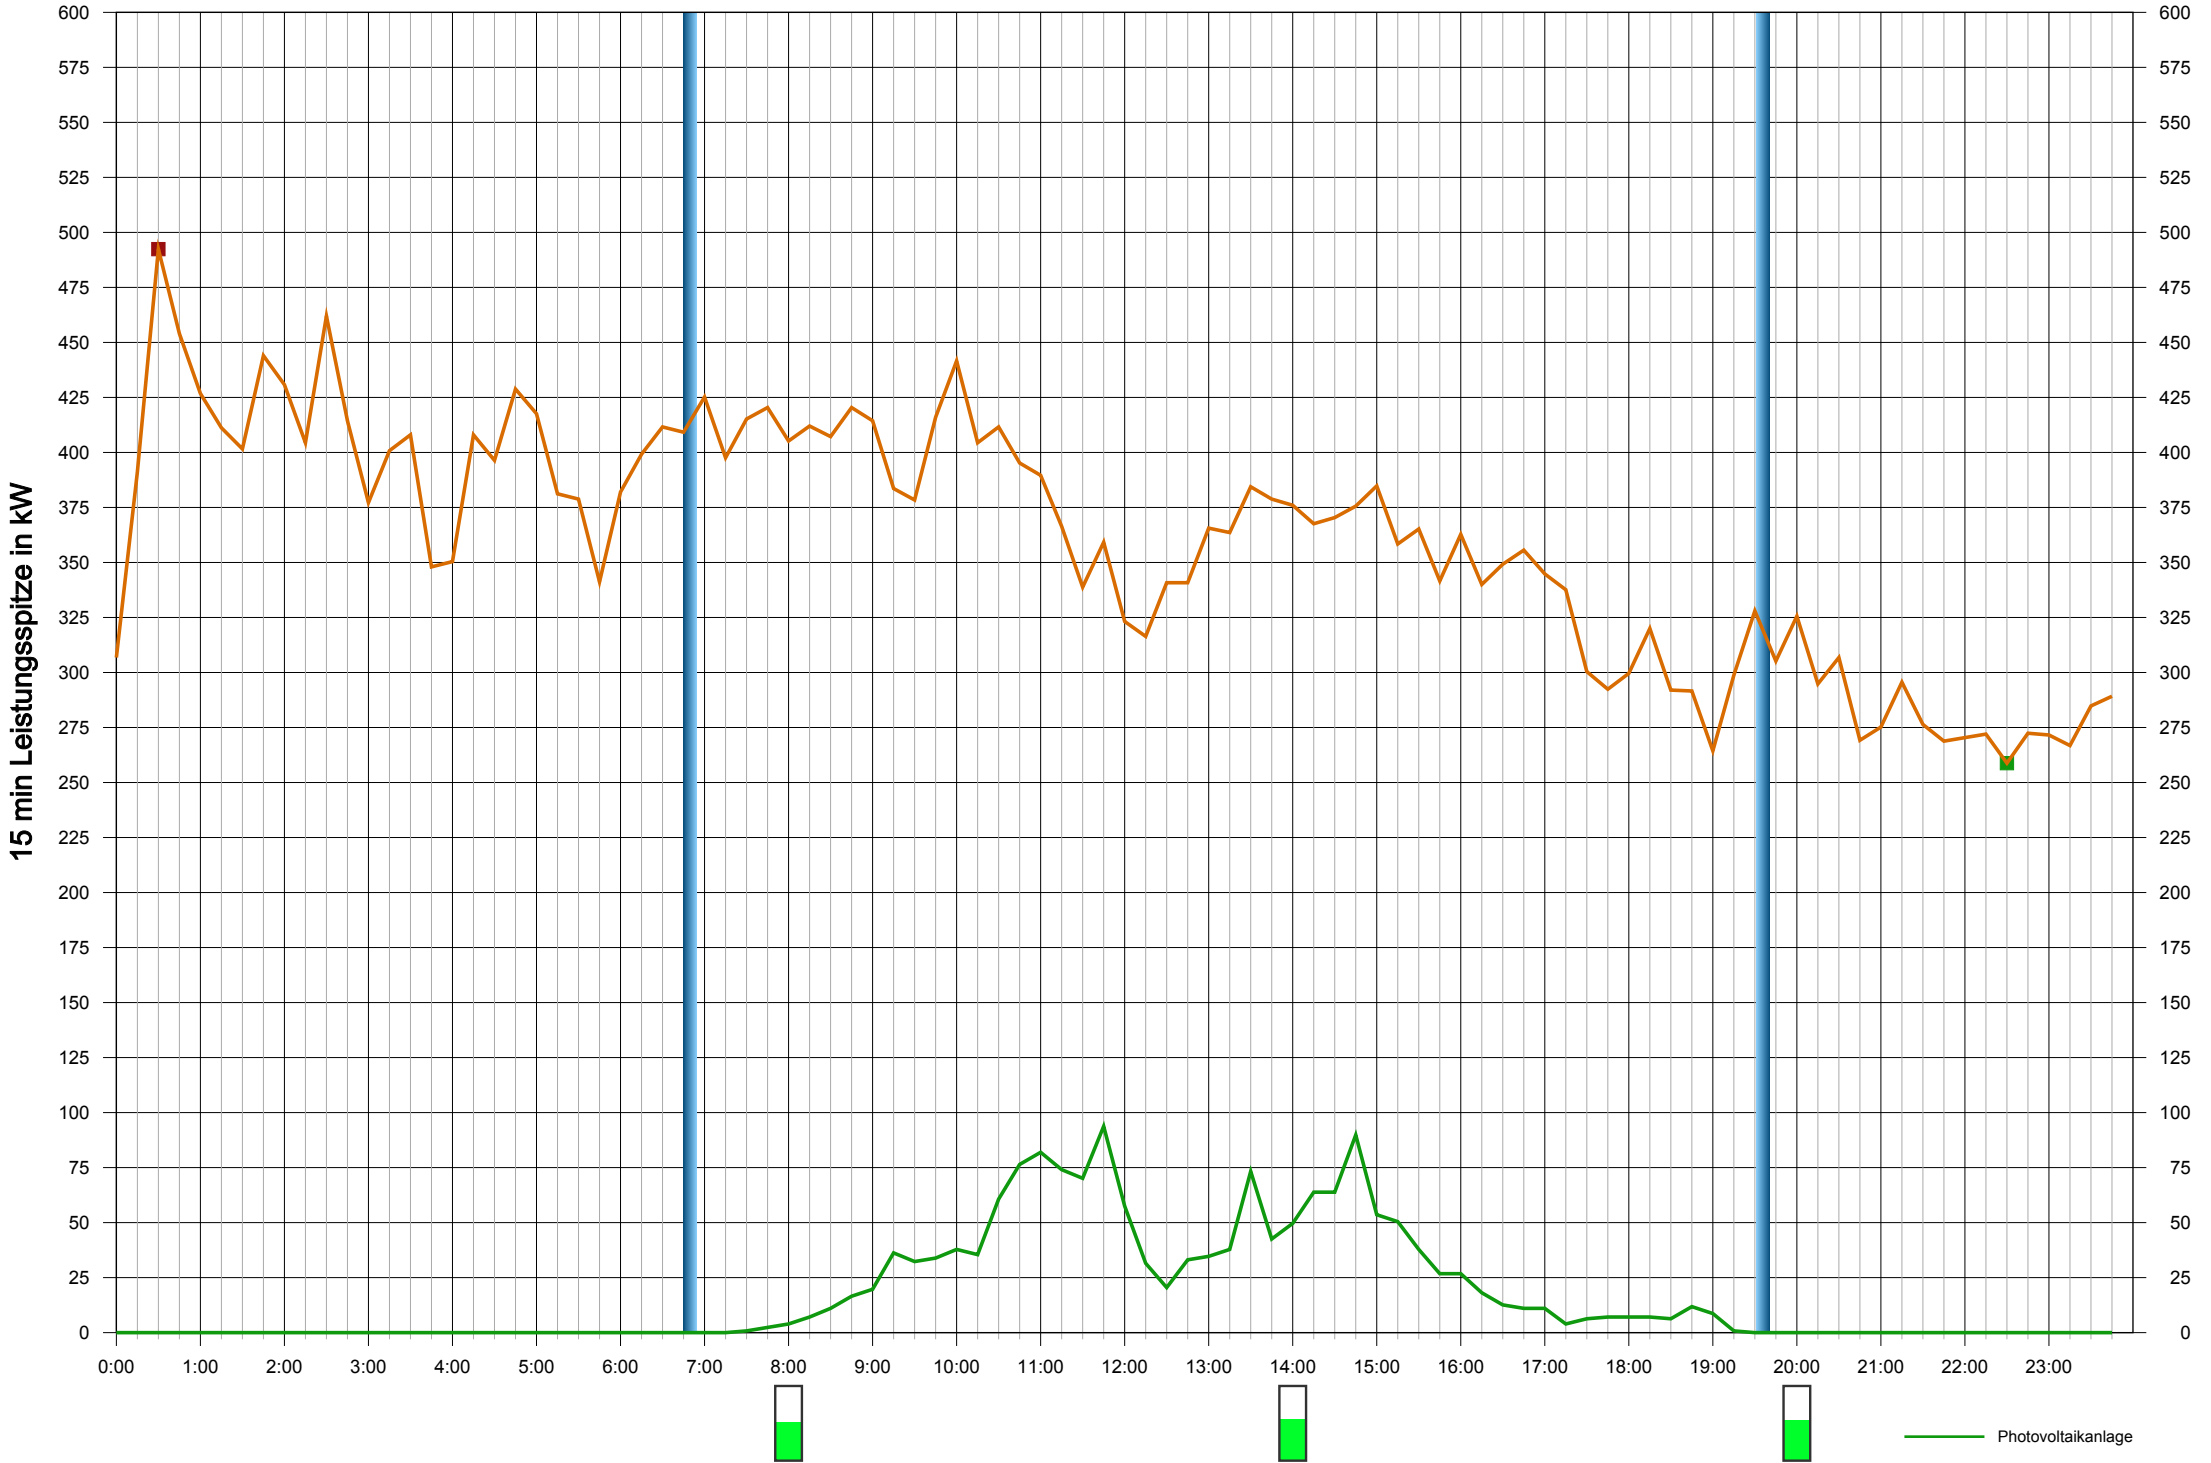

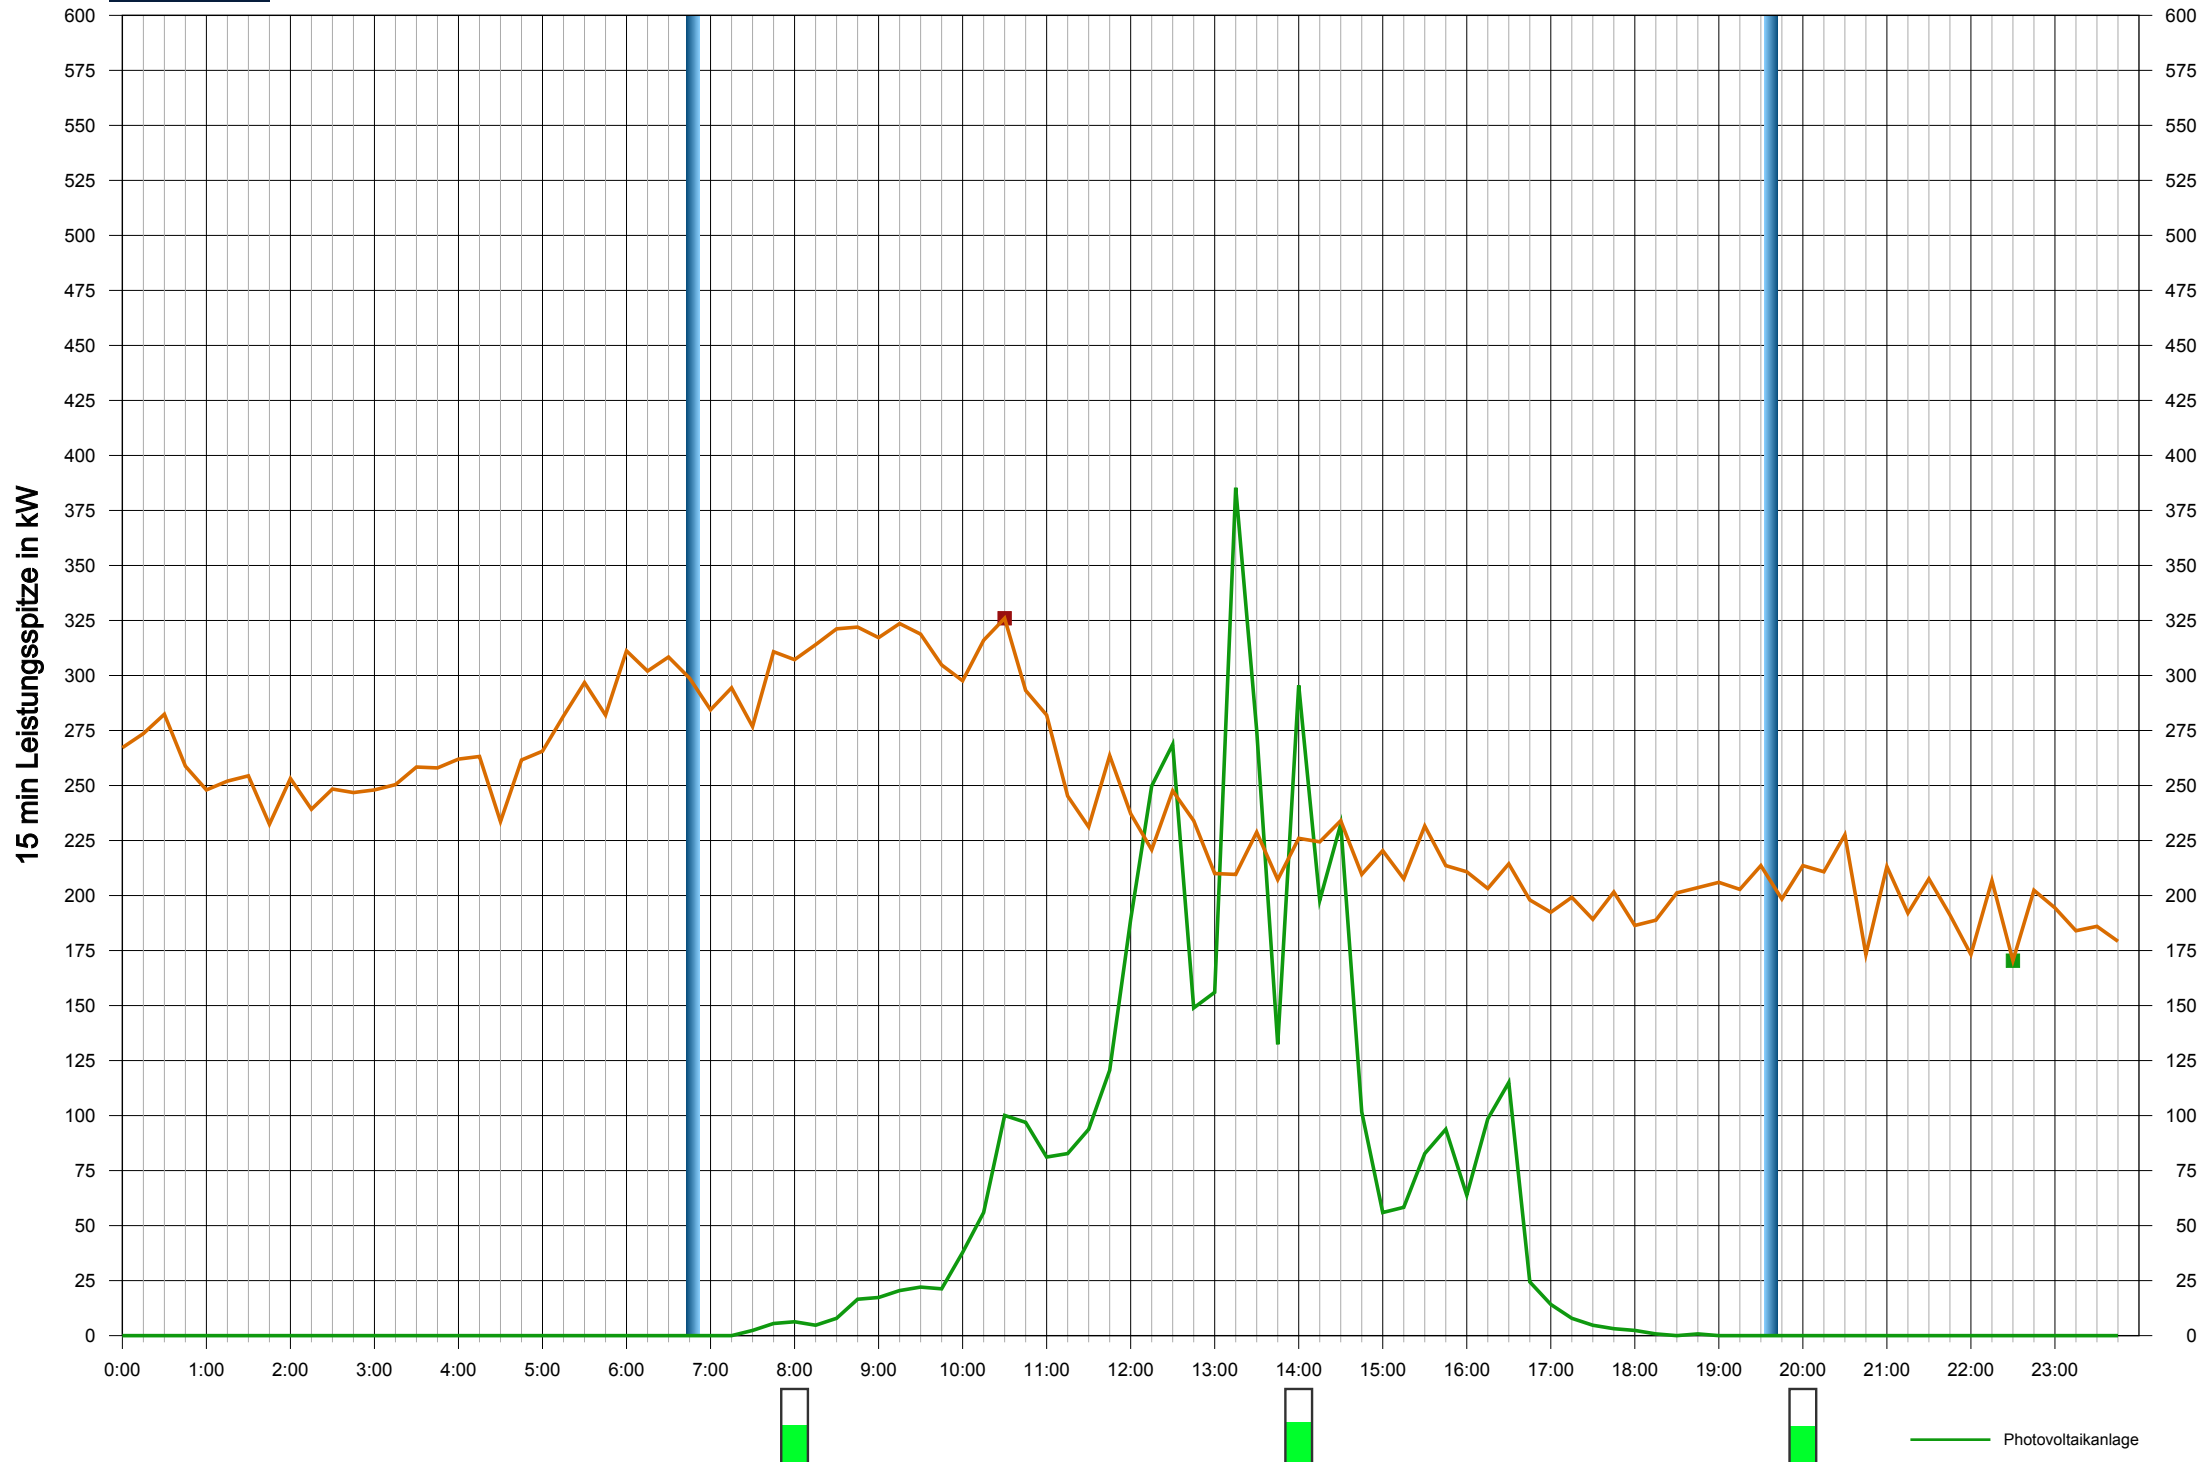


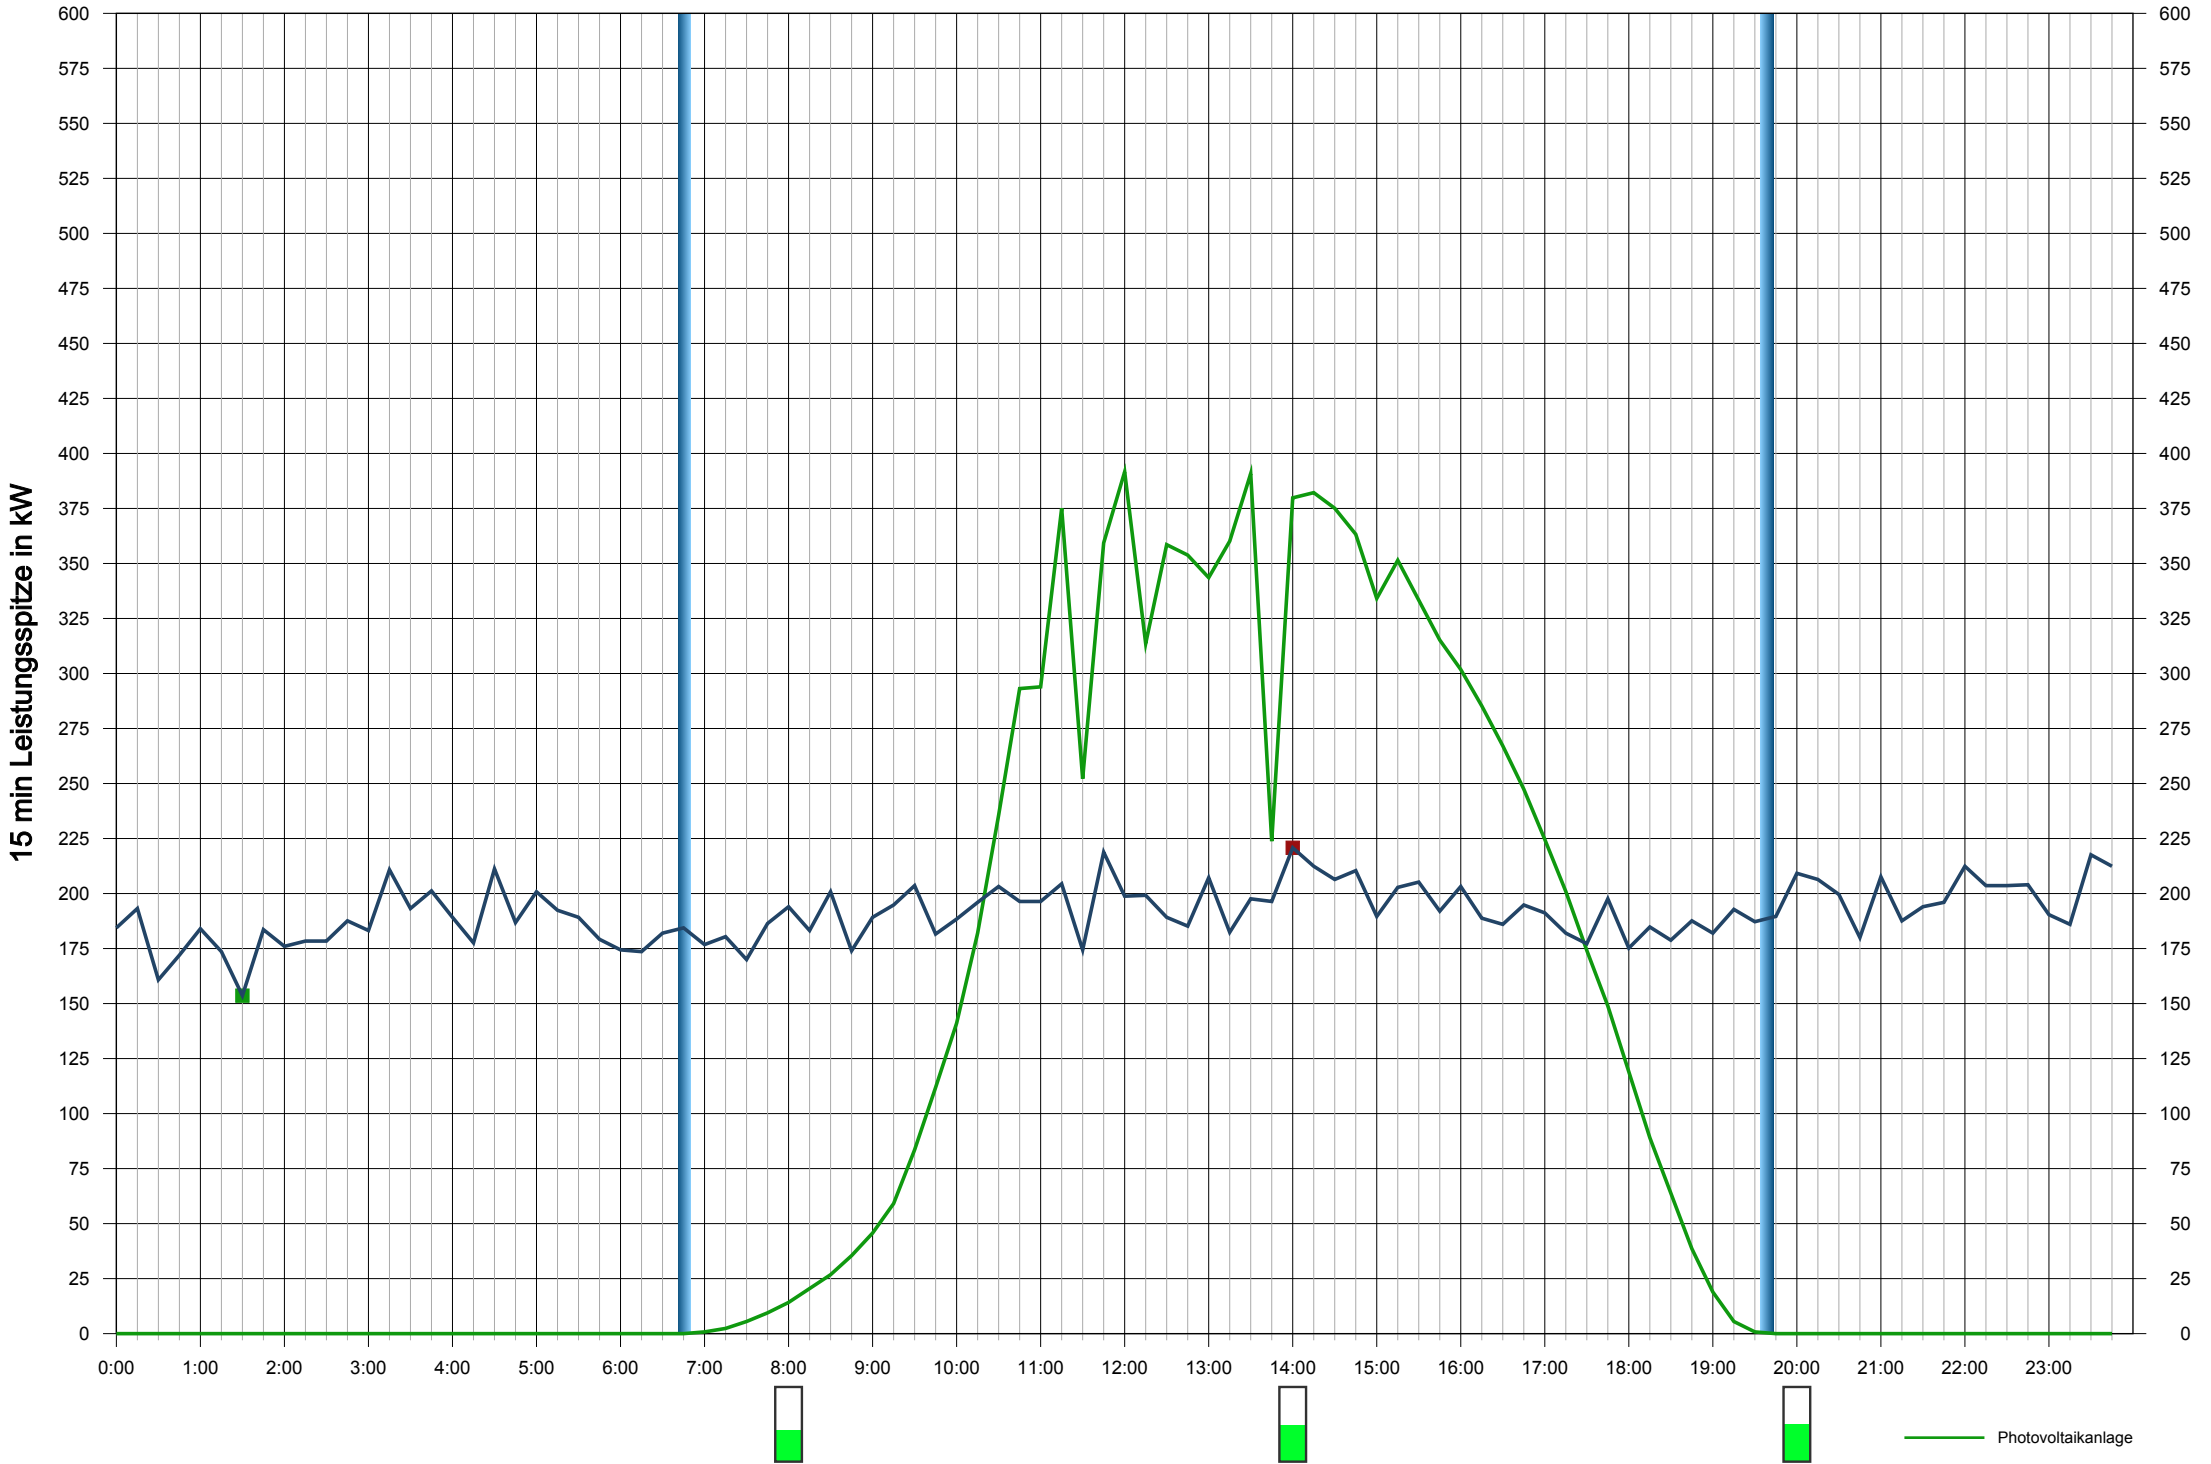

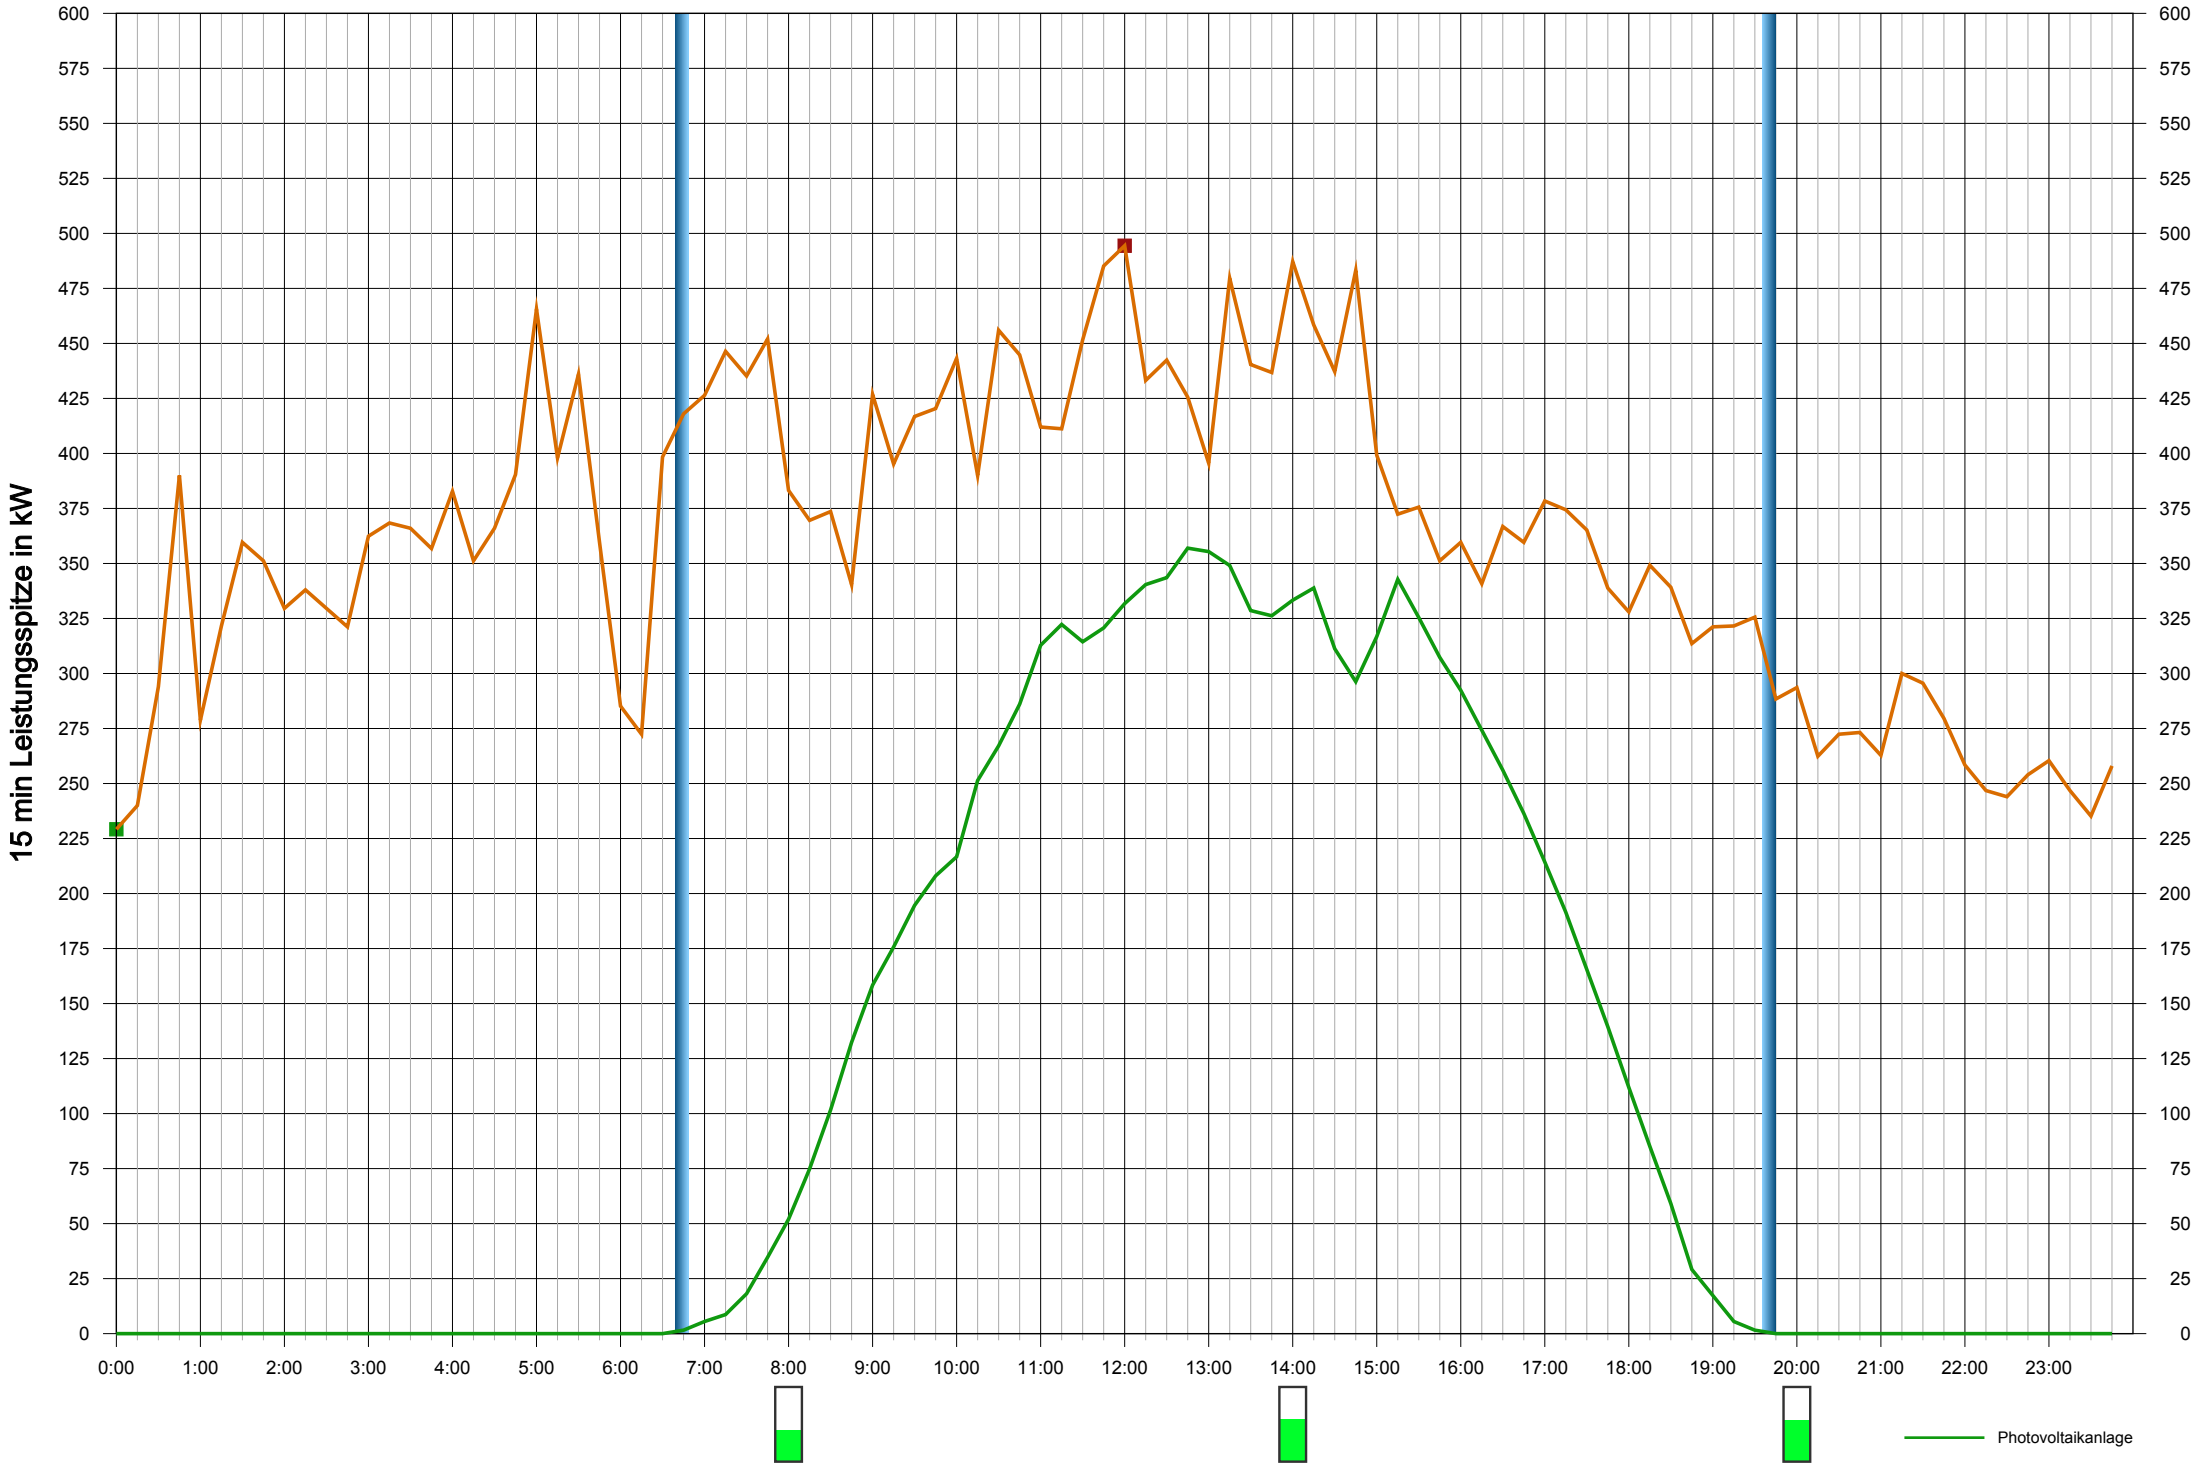


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Di. 3.4.2012 (KW 14)


Tagesminimum: 259,6 kW, Tagesmittelwert: 398,9 kW, Tagesmaximum: 523,2 kW, Tagesbedarf: 9.574 kWh (1.340 €)

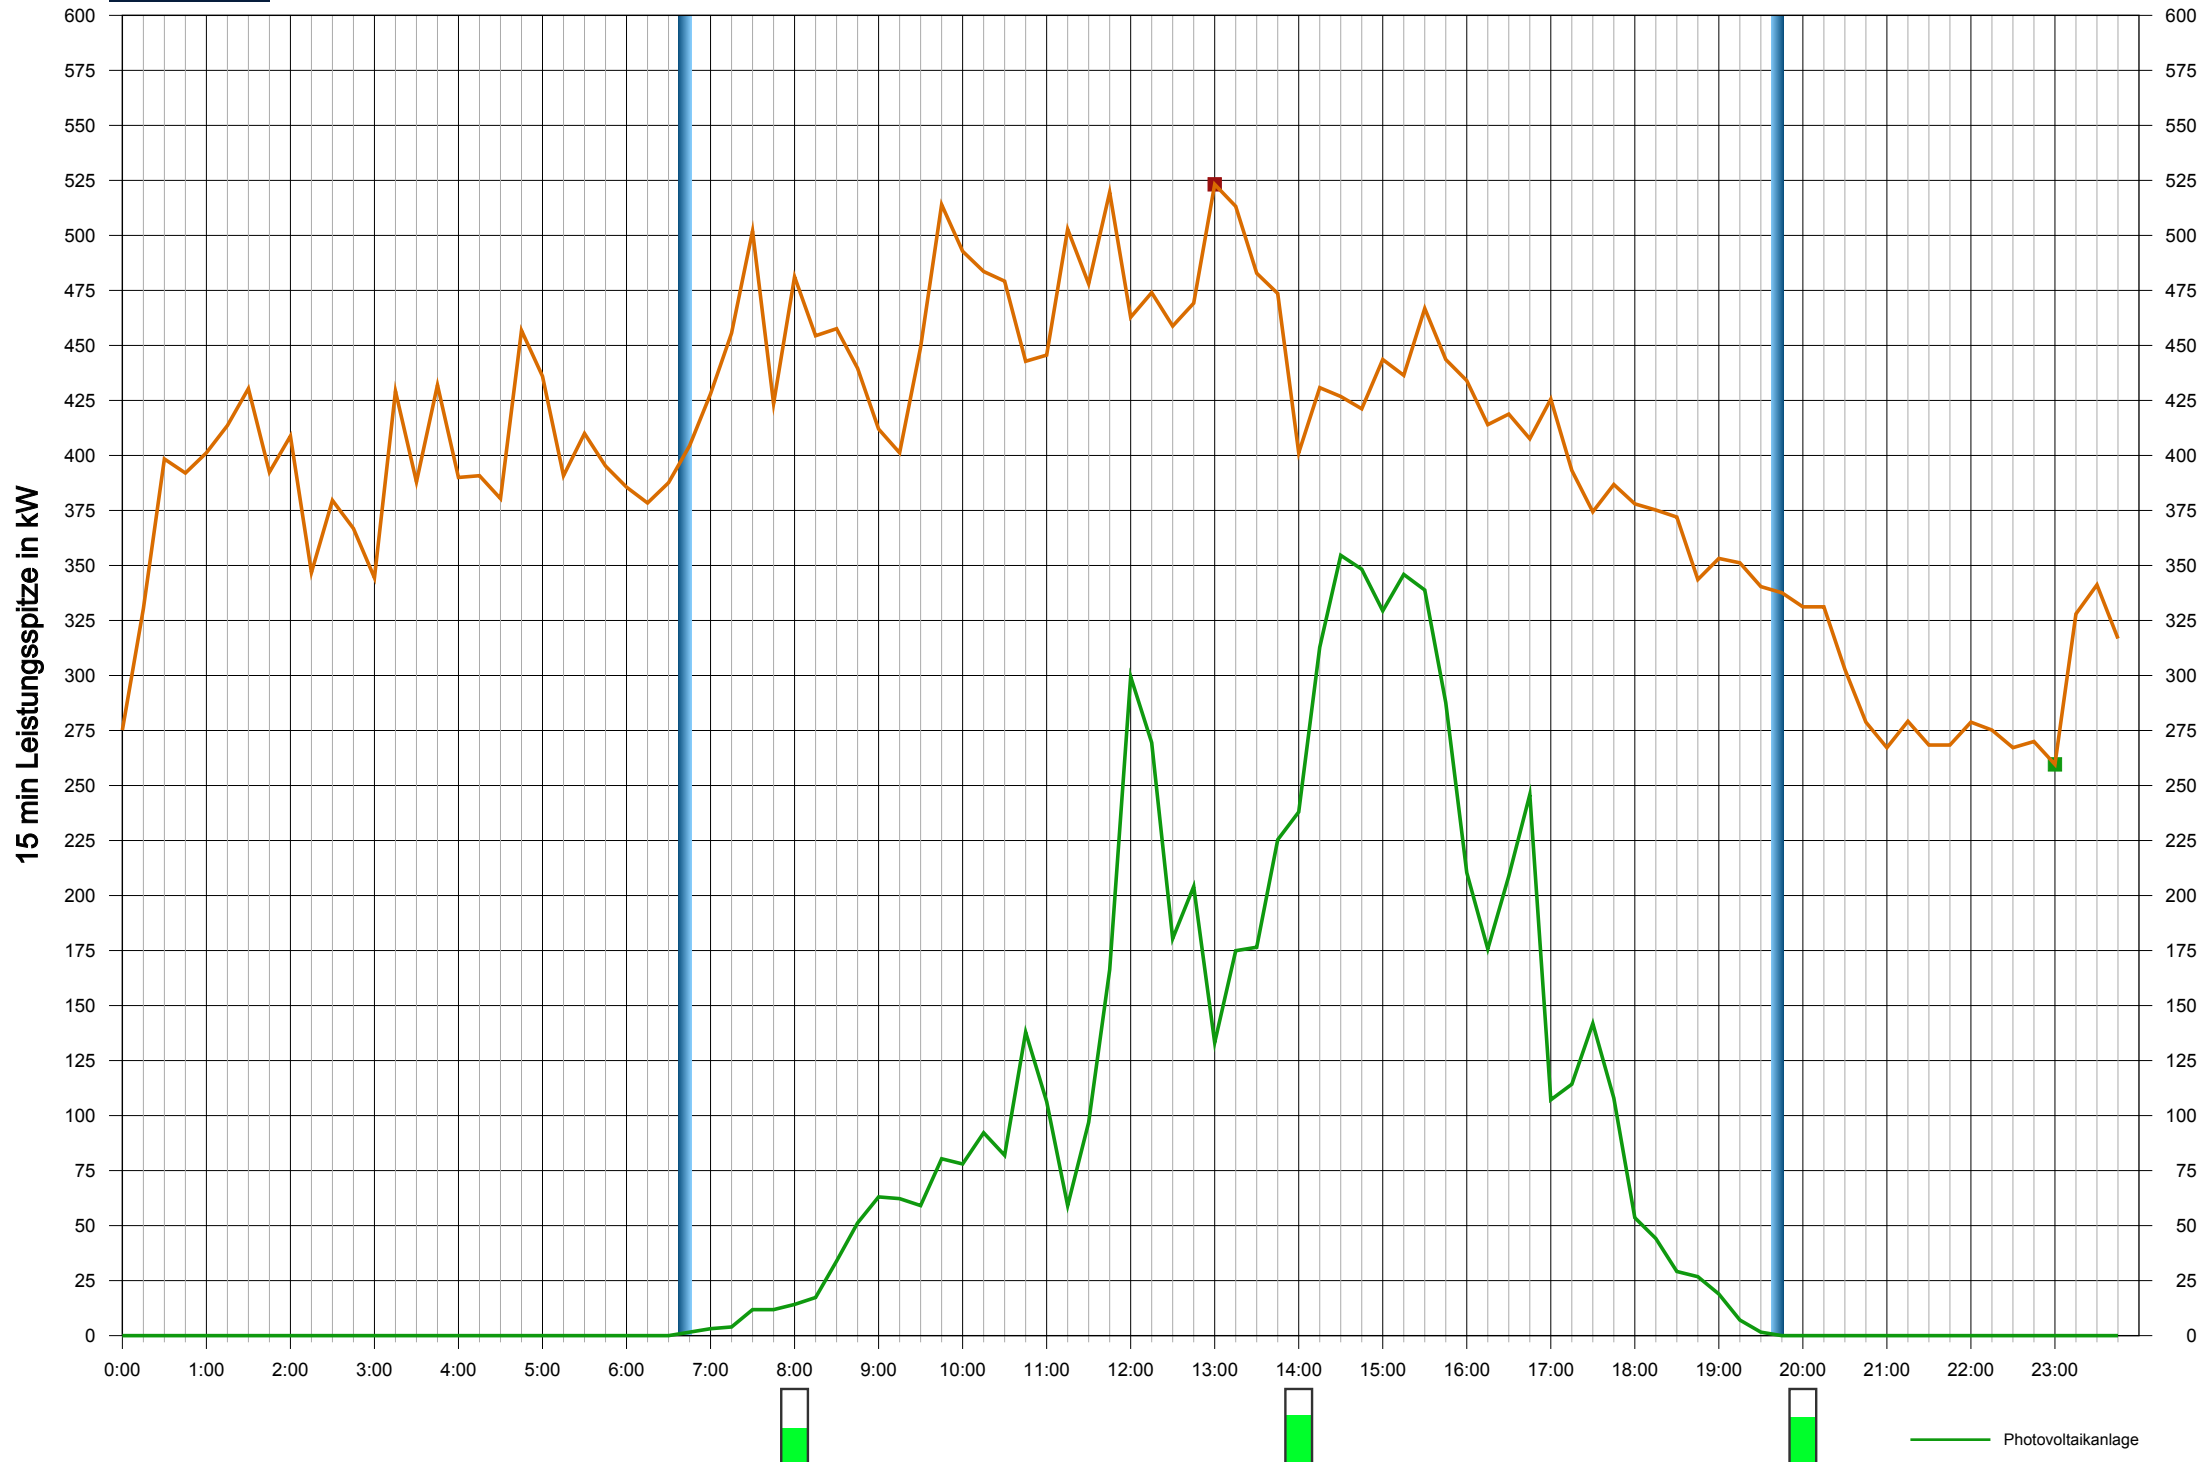


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 4.4.2012 (KW 14)


Tagesminimum: 256,8 kW, Tagesmittelwert: 419,9 kW, Tagesmaximum: 524,0 kW, Tagesbedarf: 10.077 kWh (1.411 €)

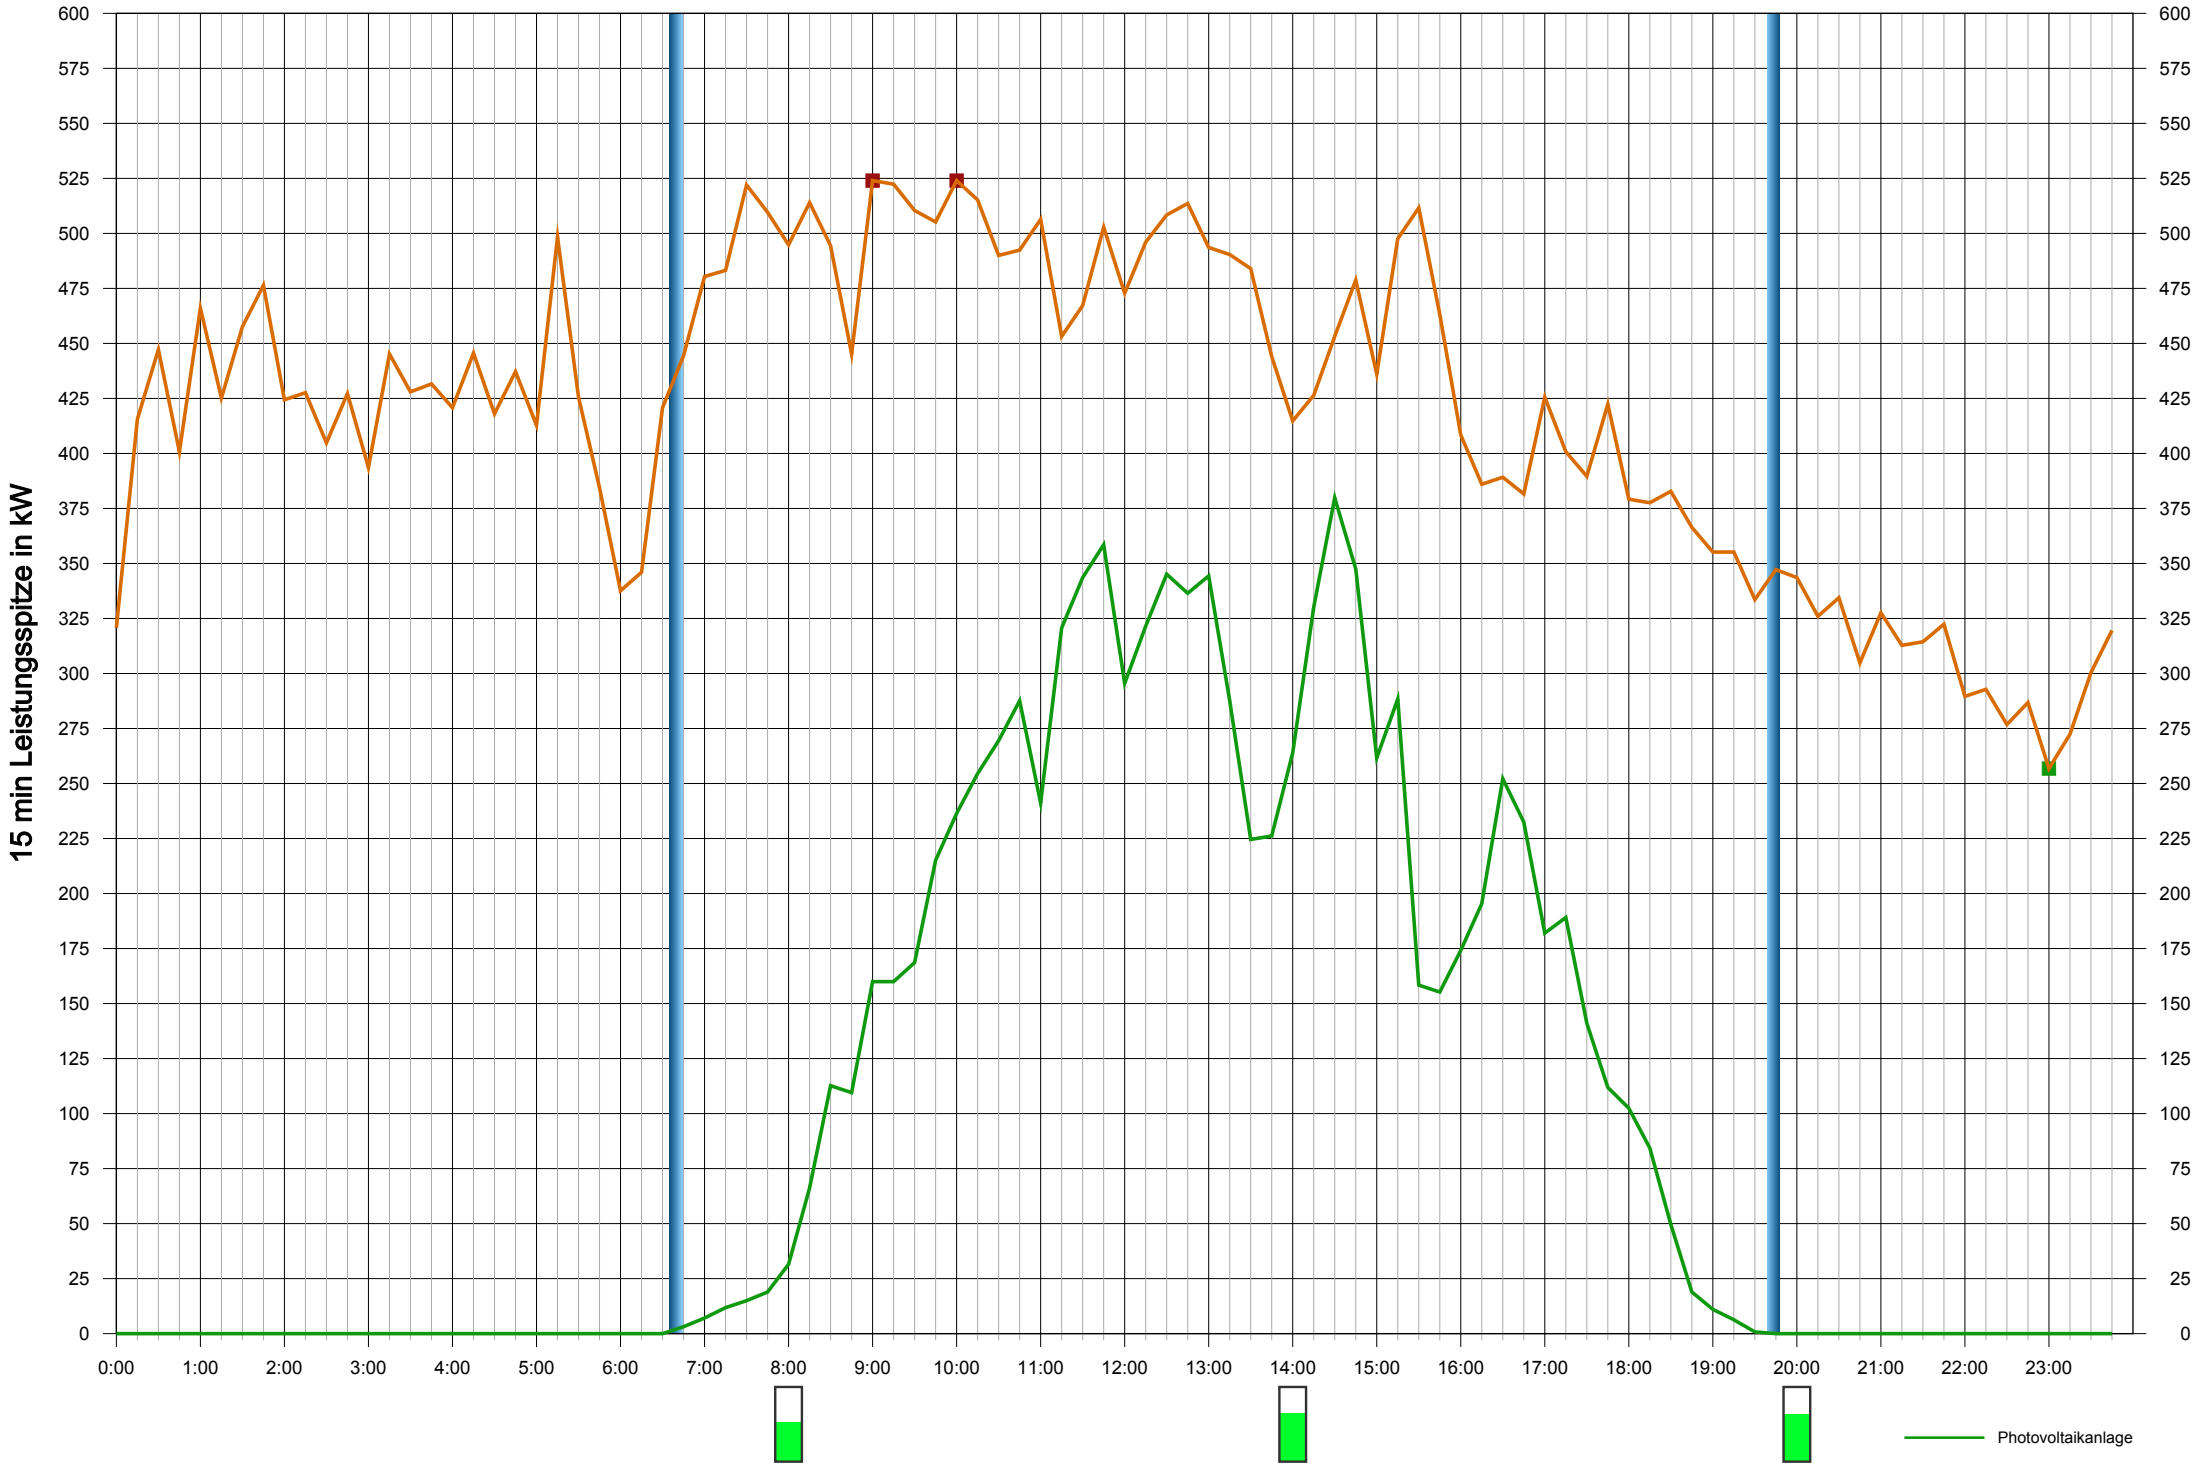


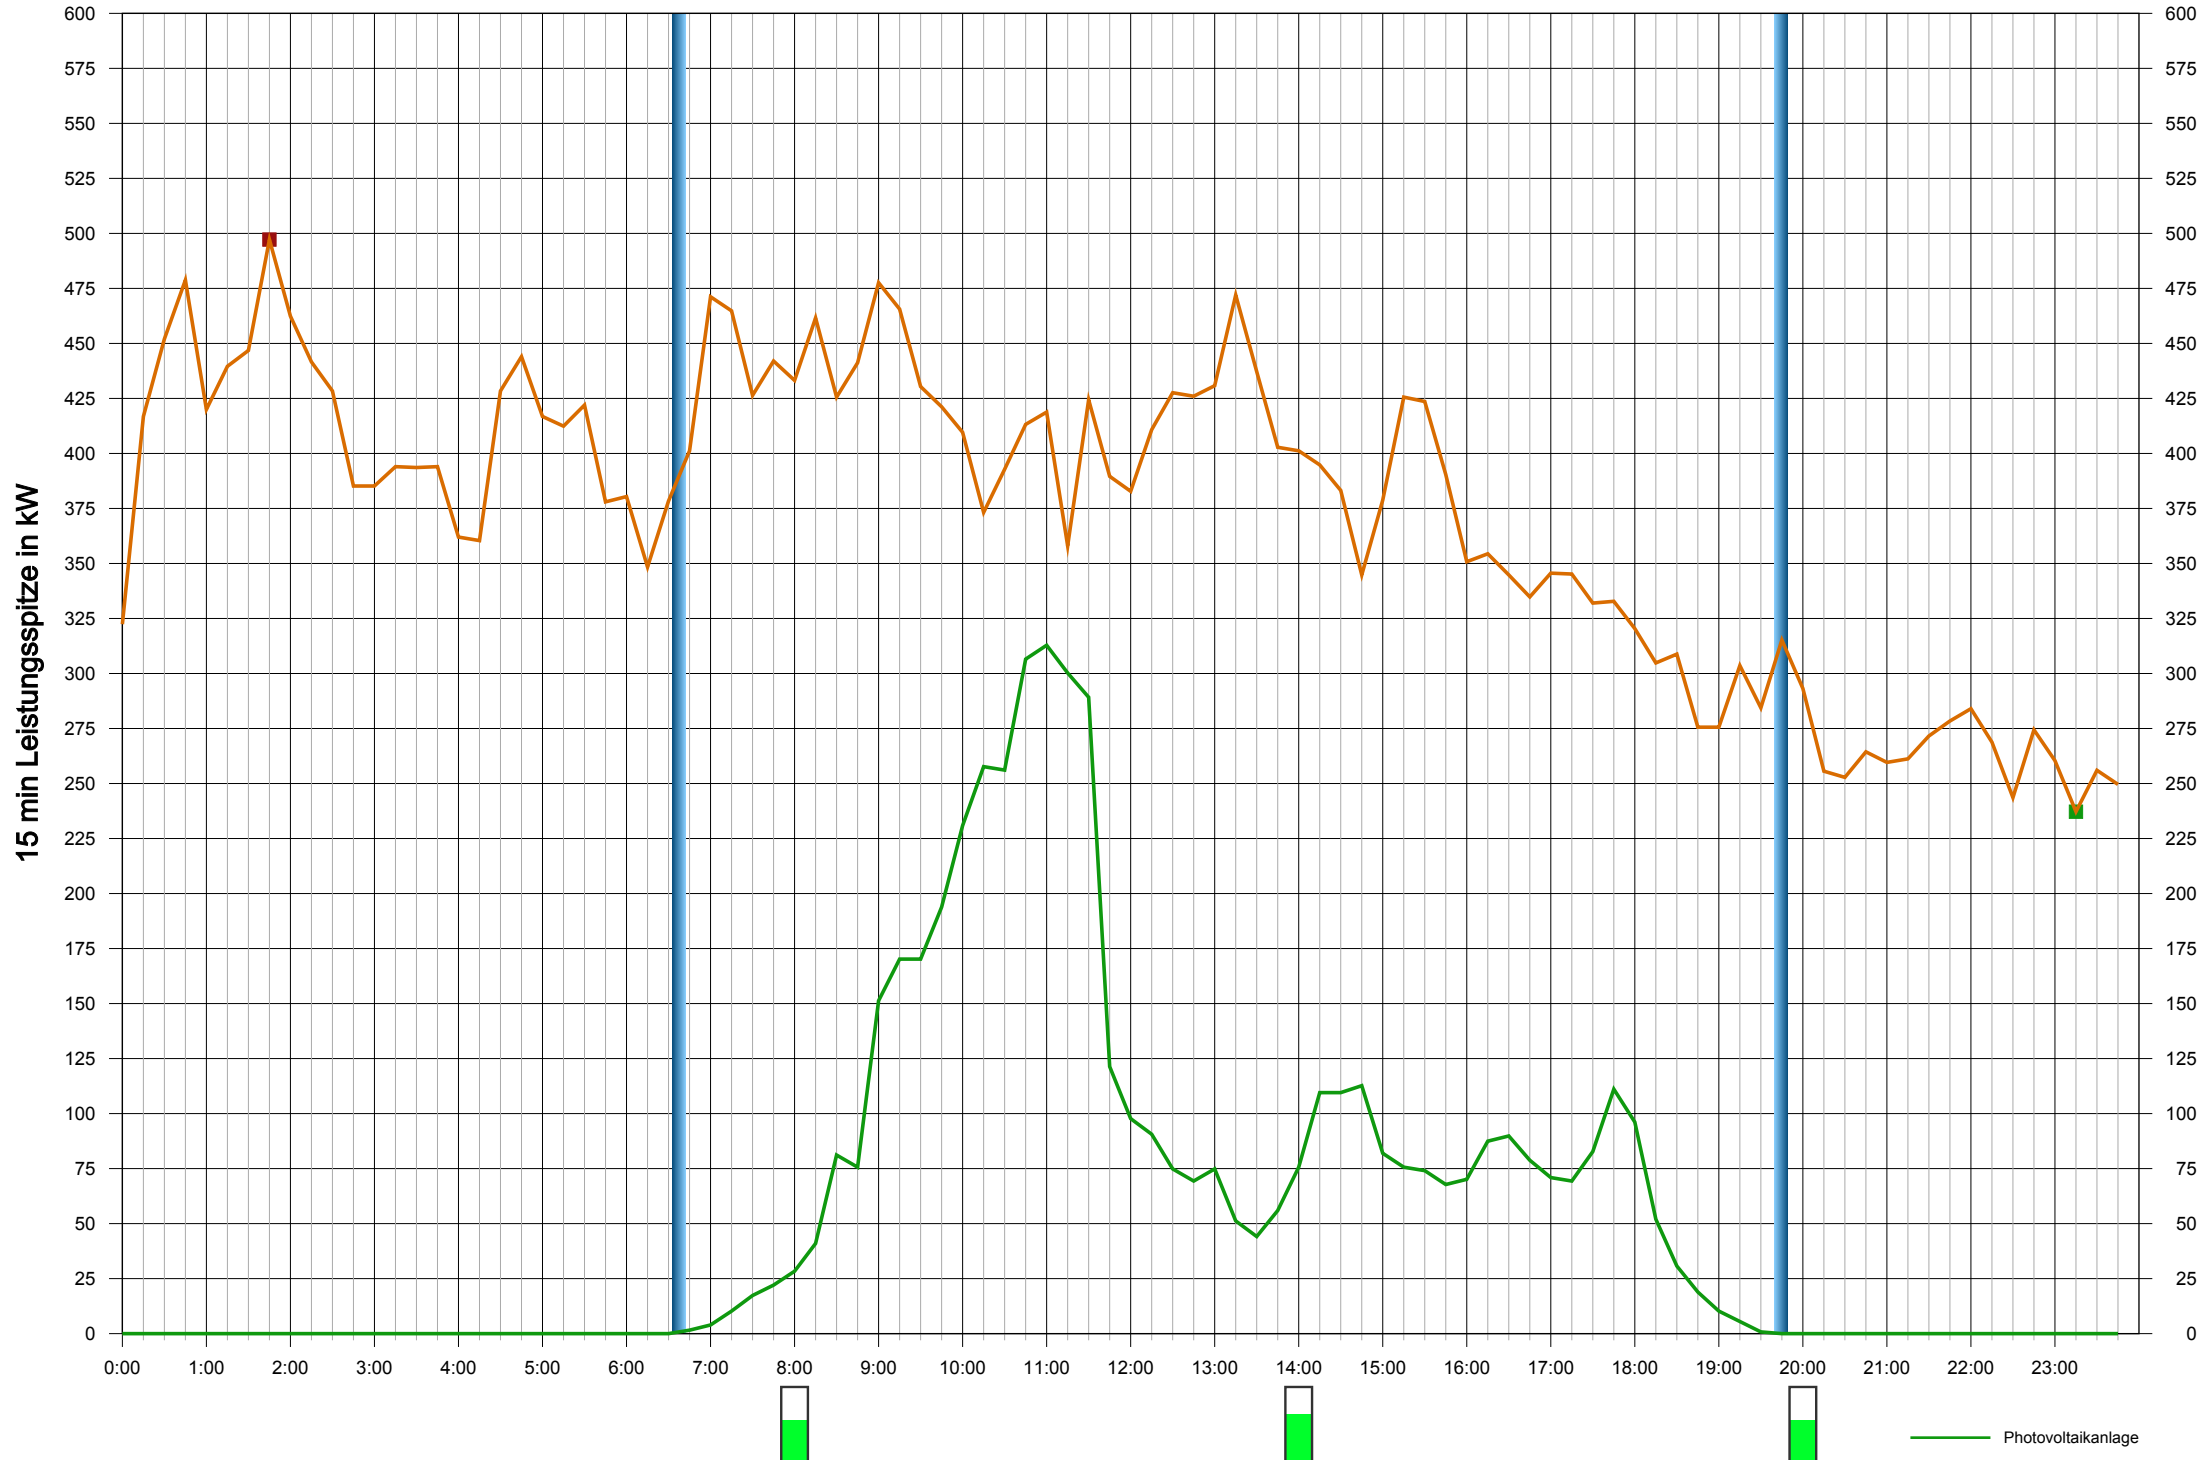




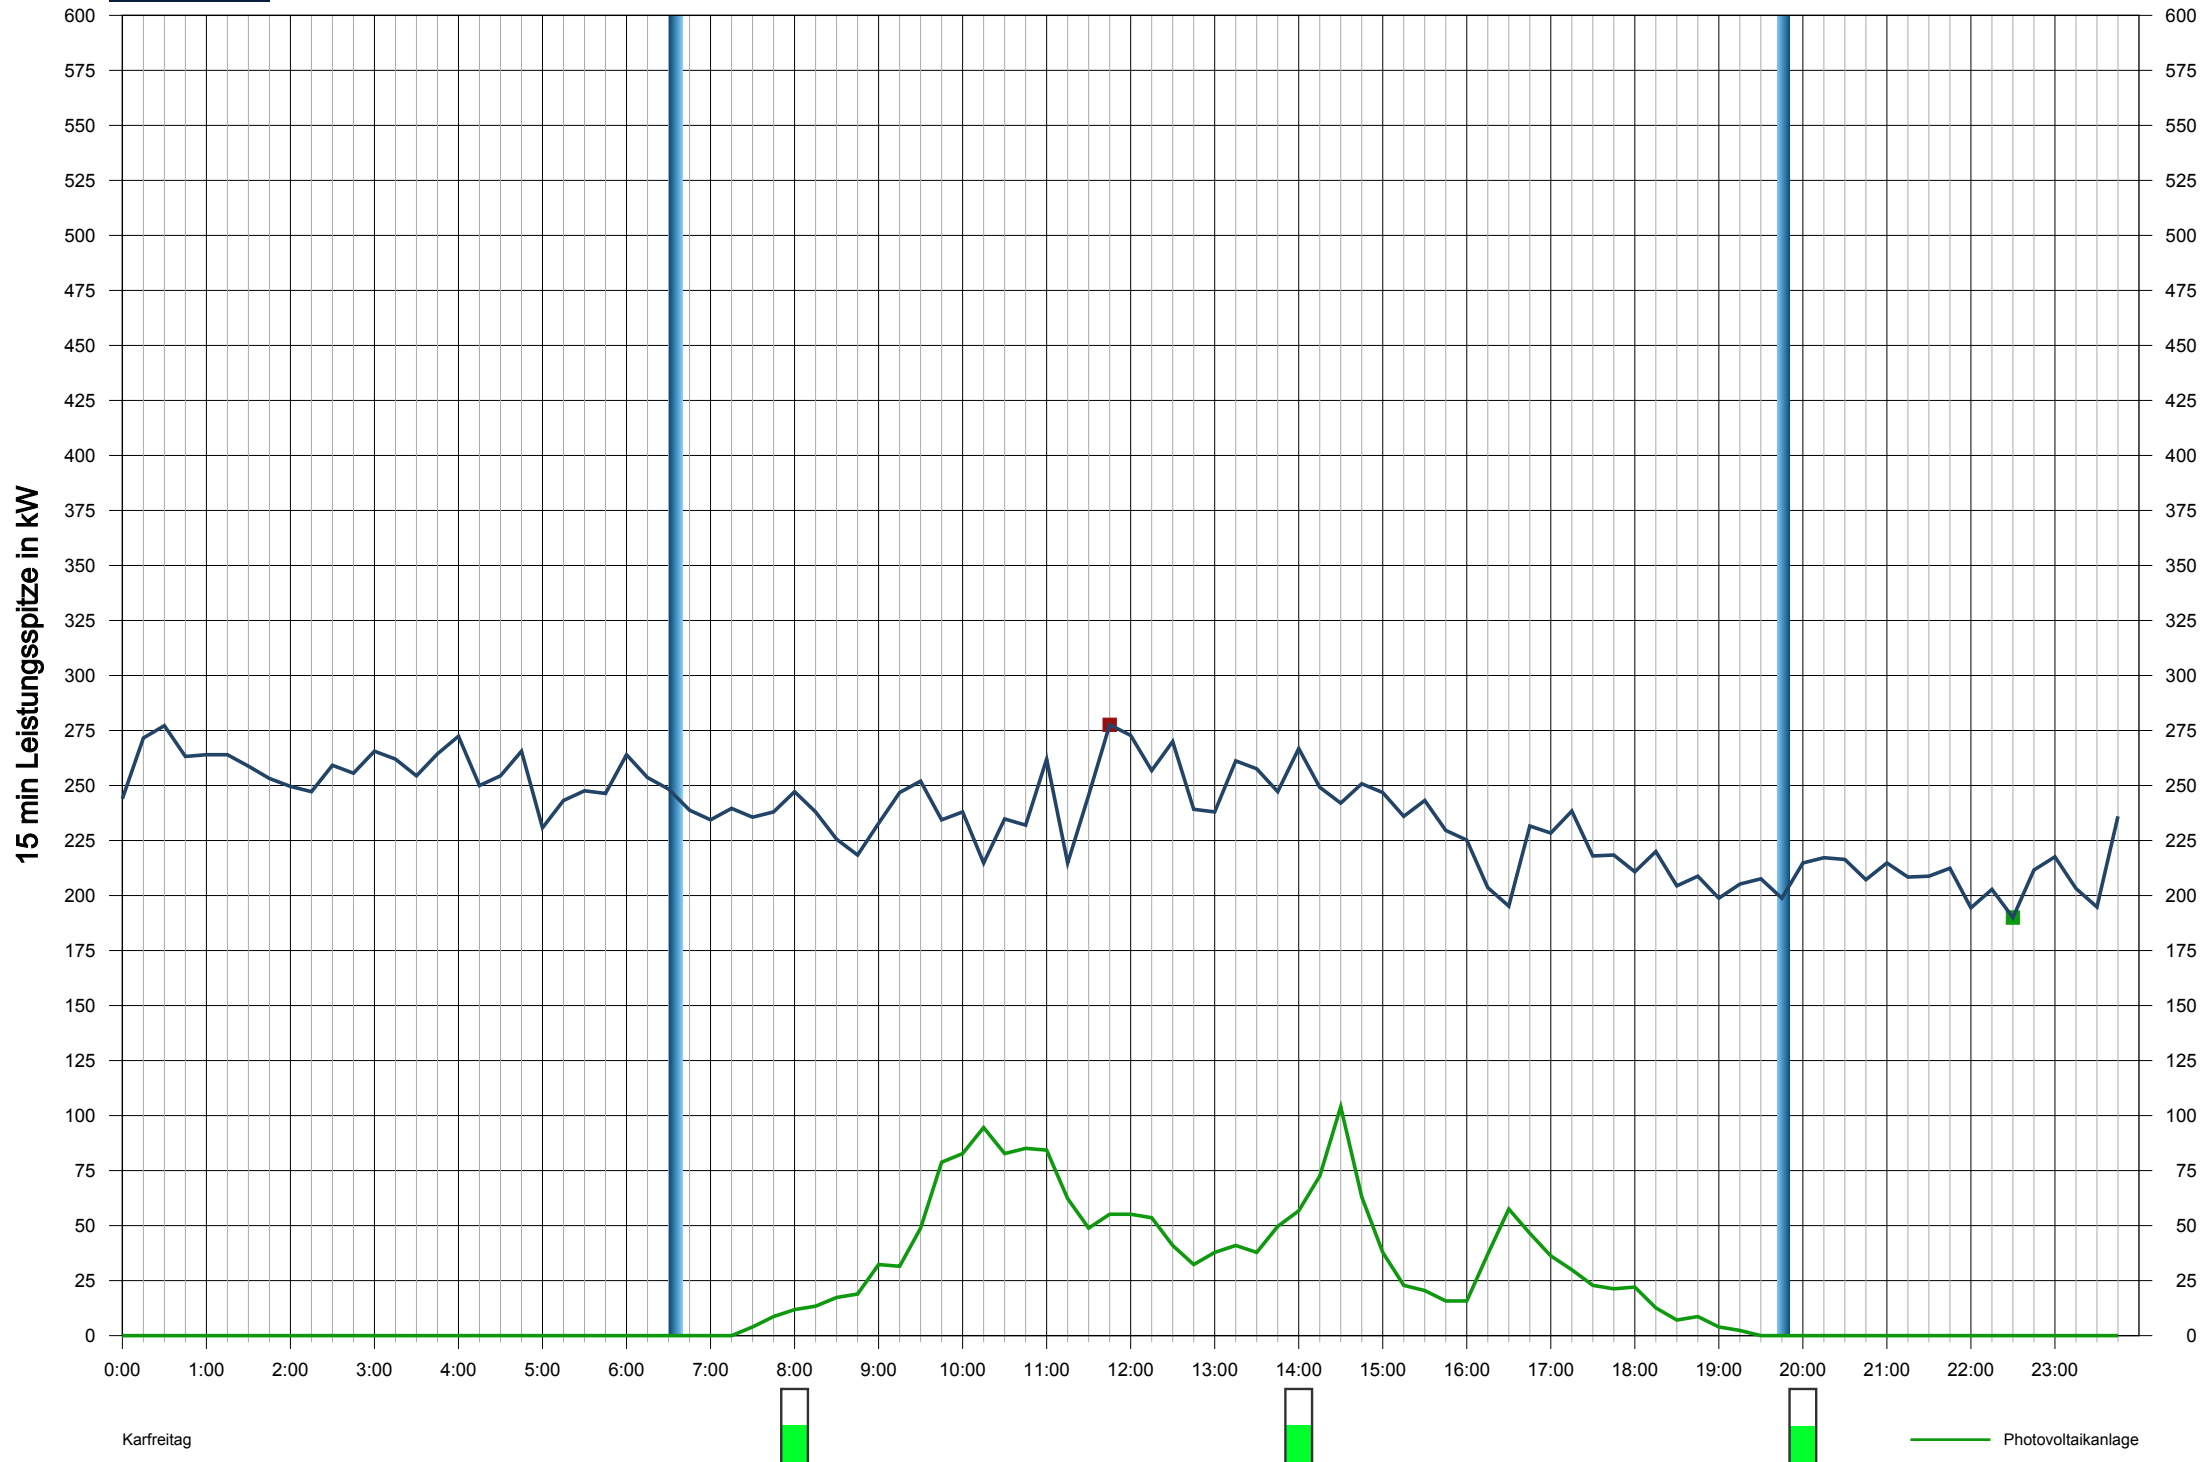


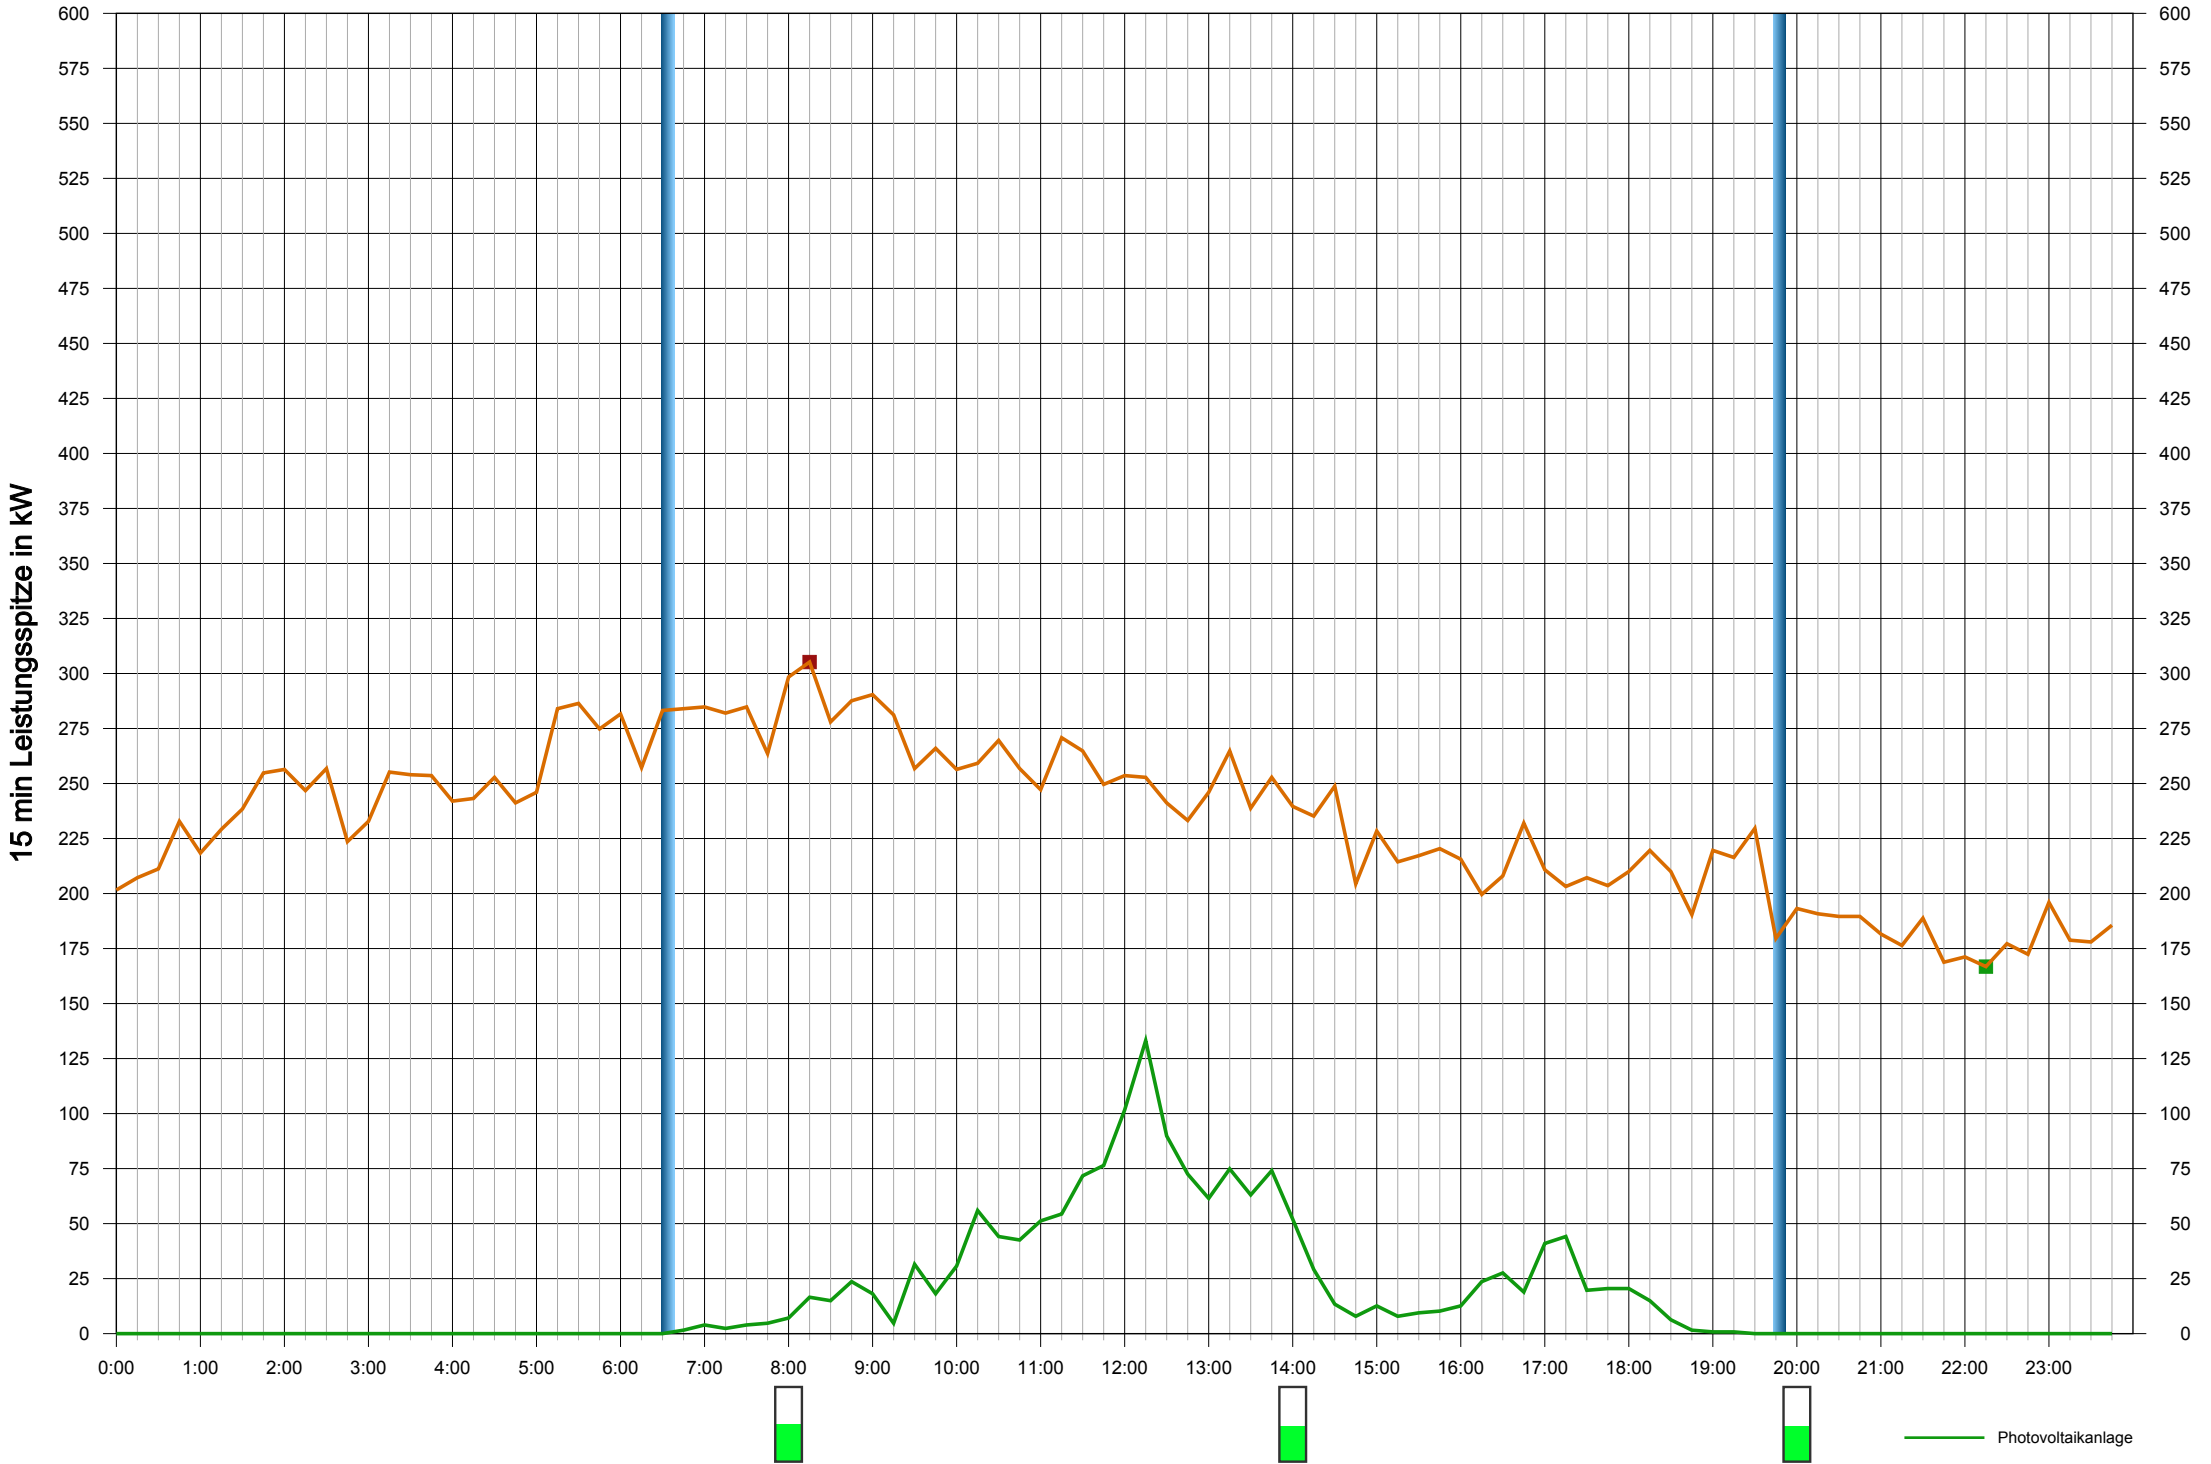


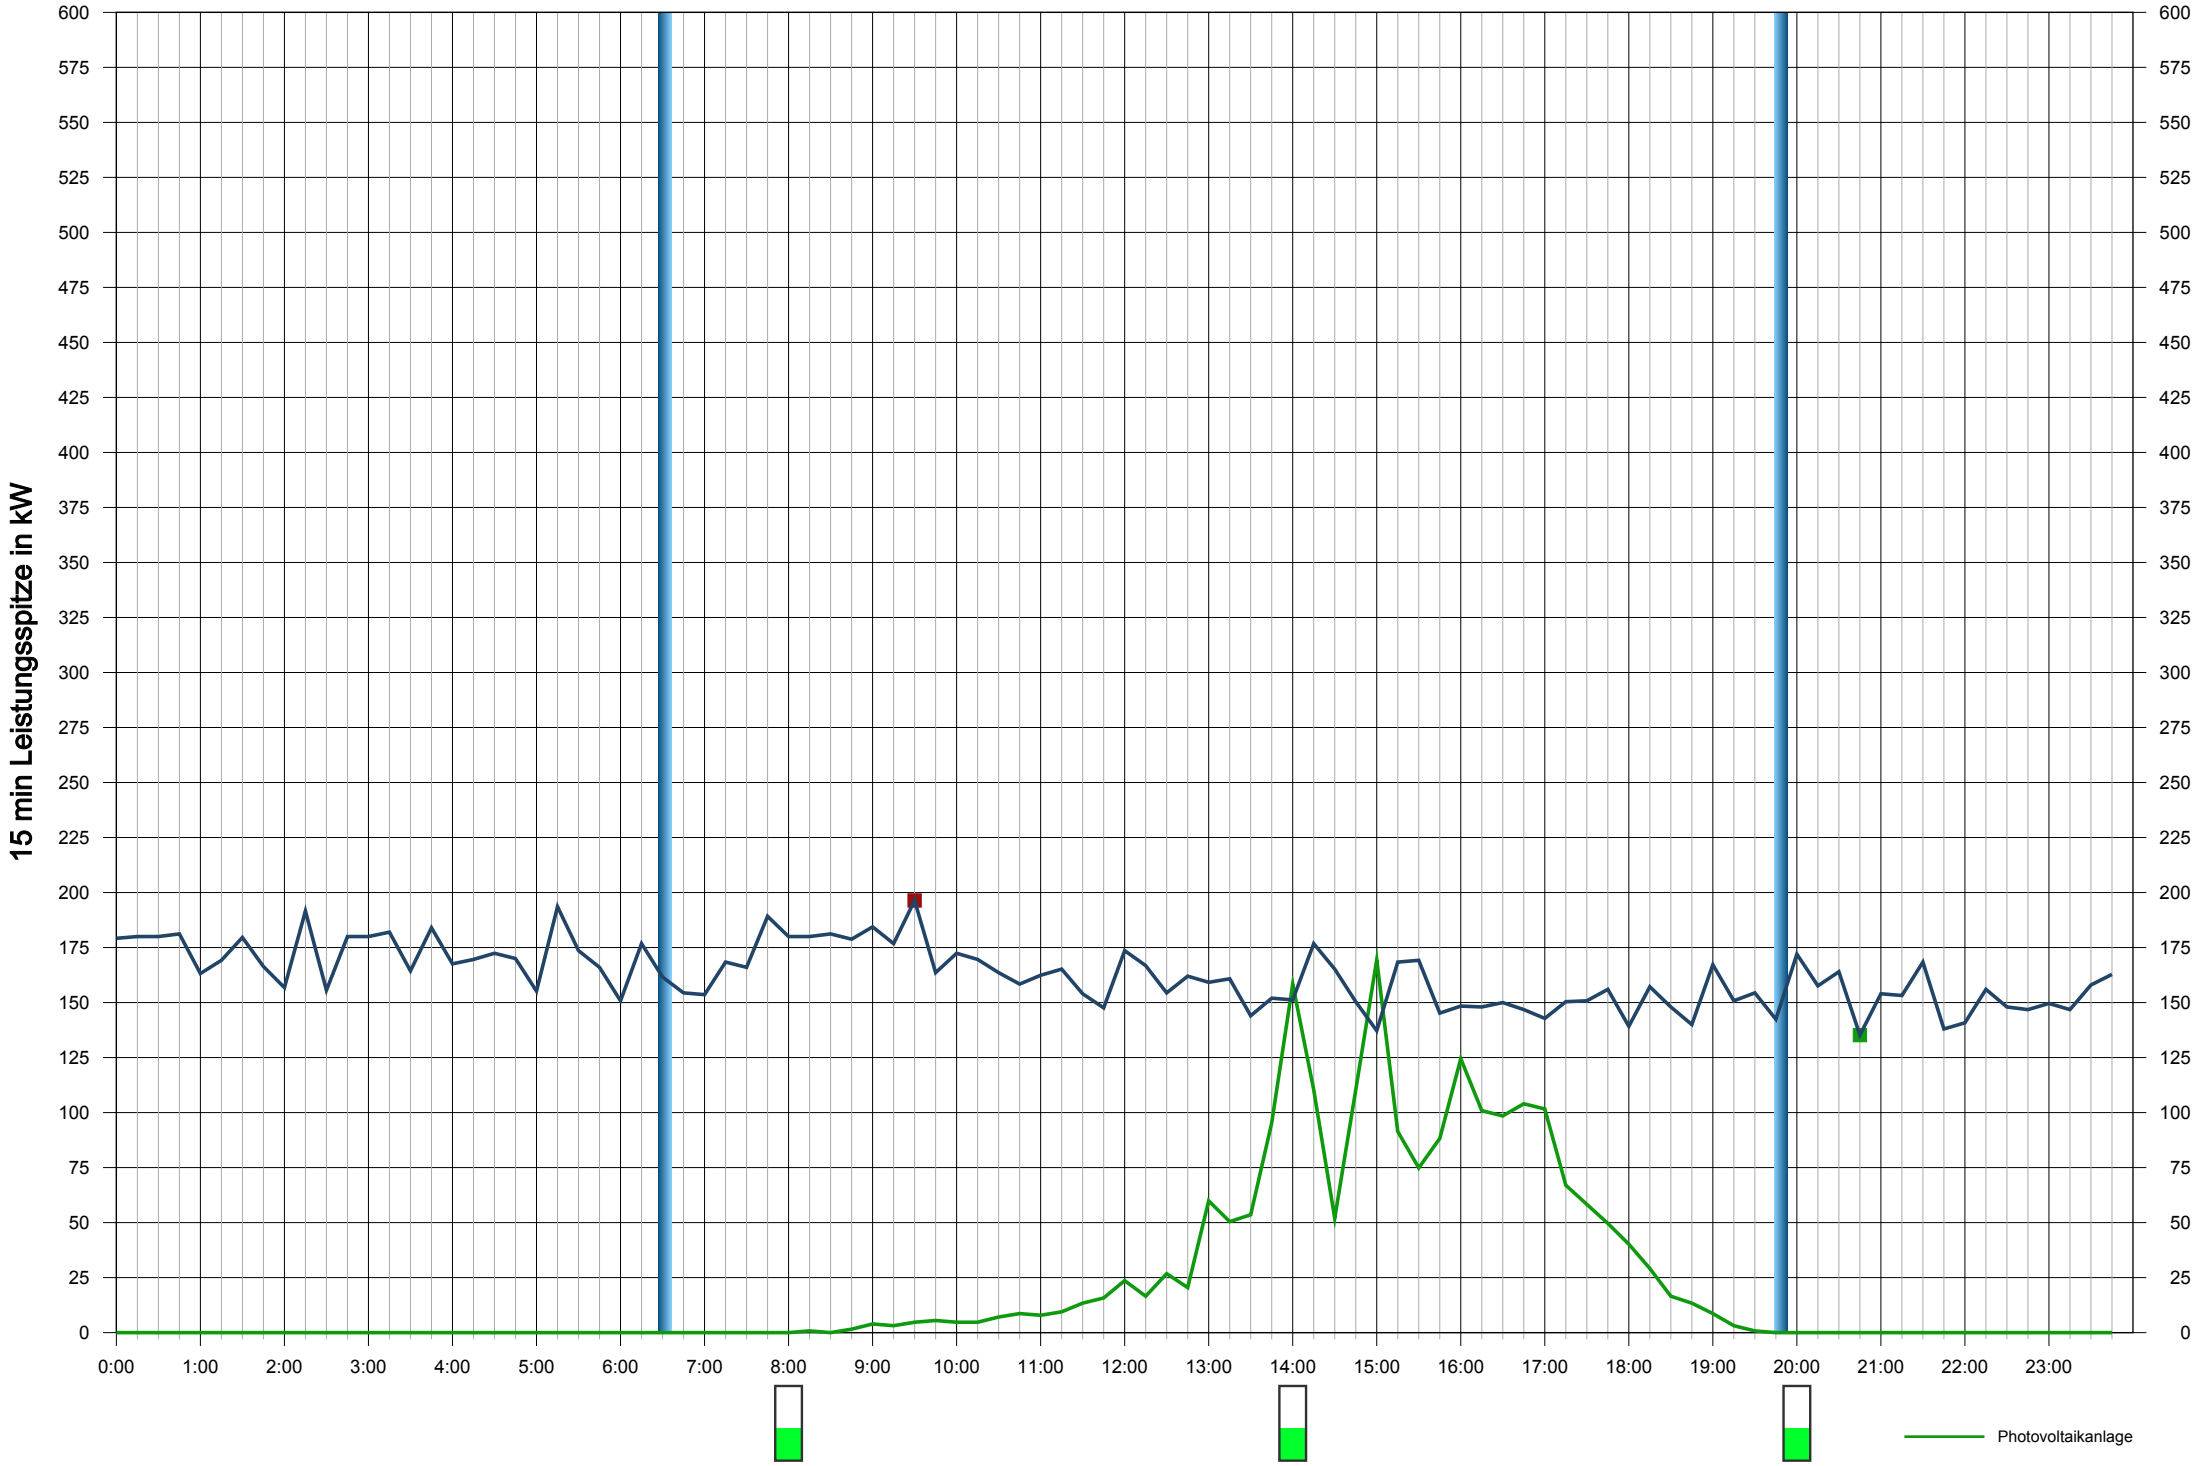


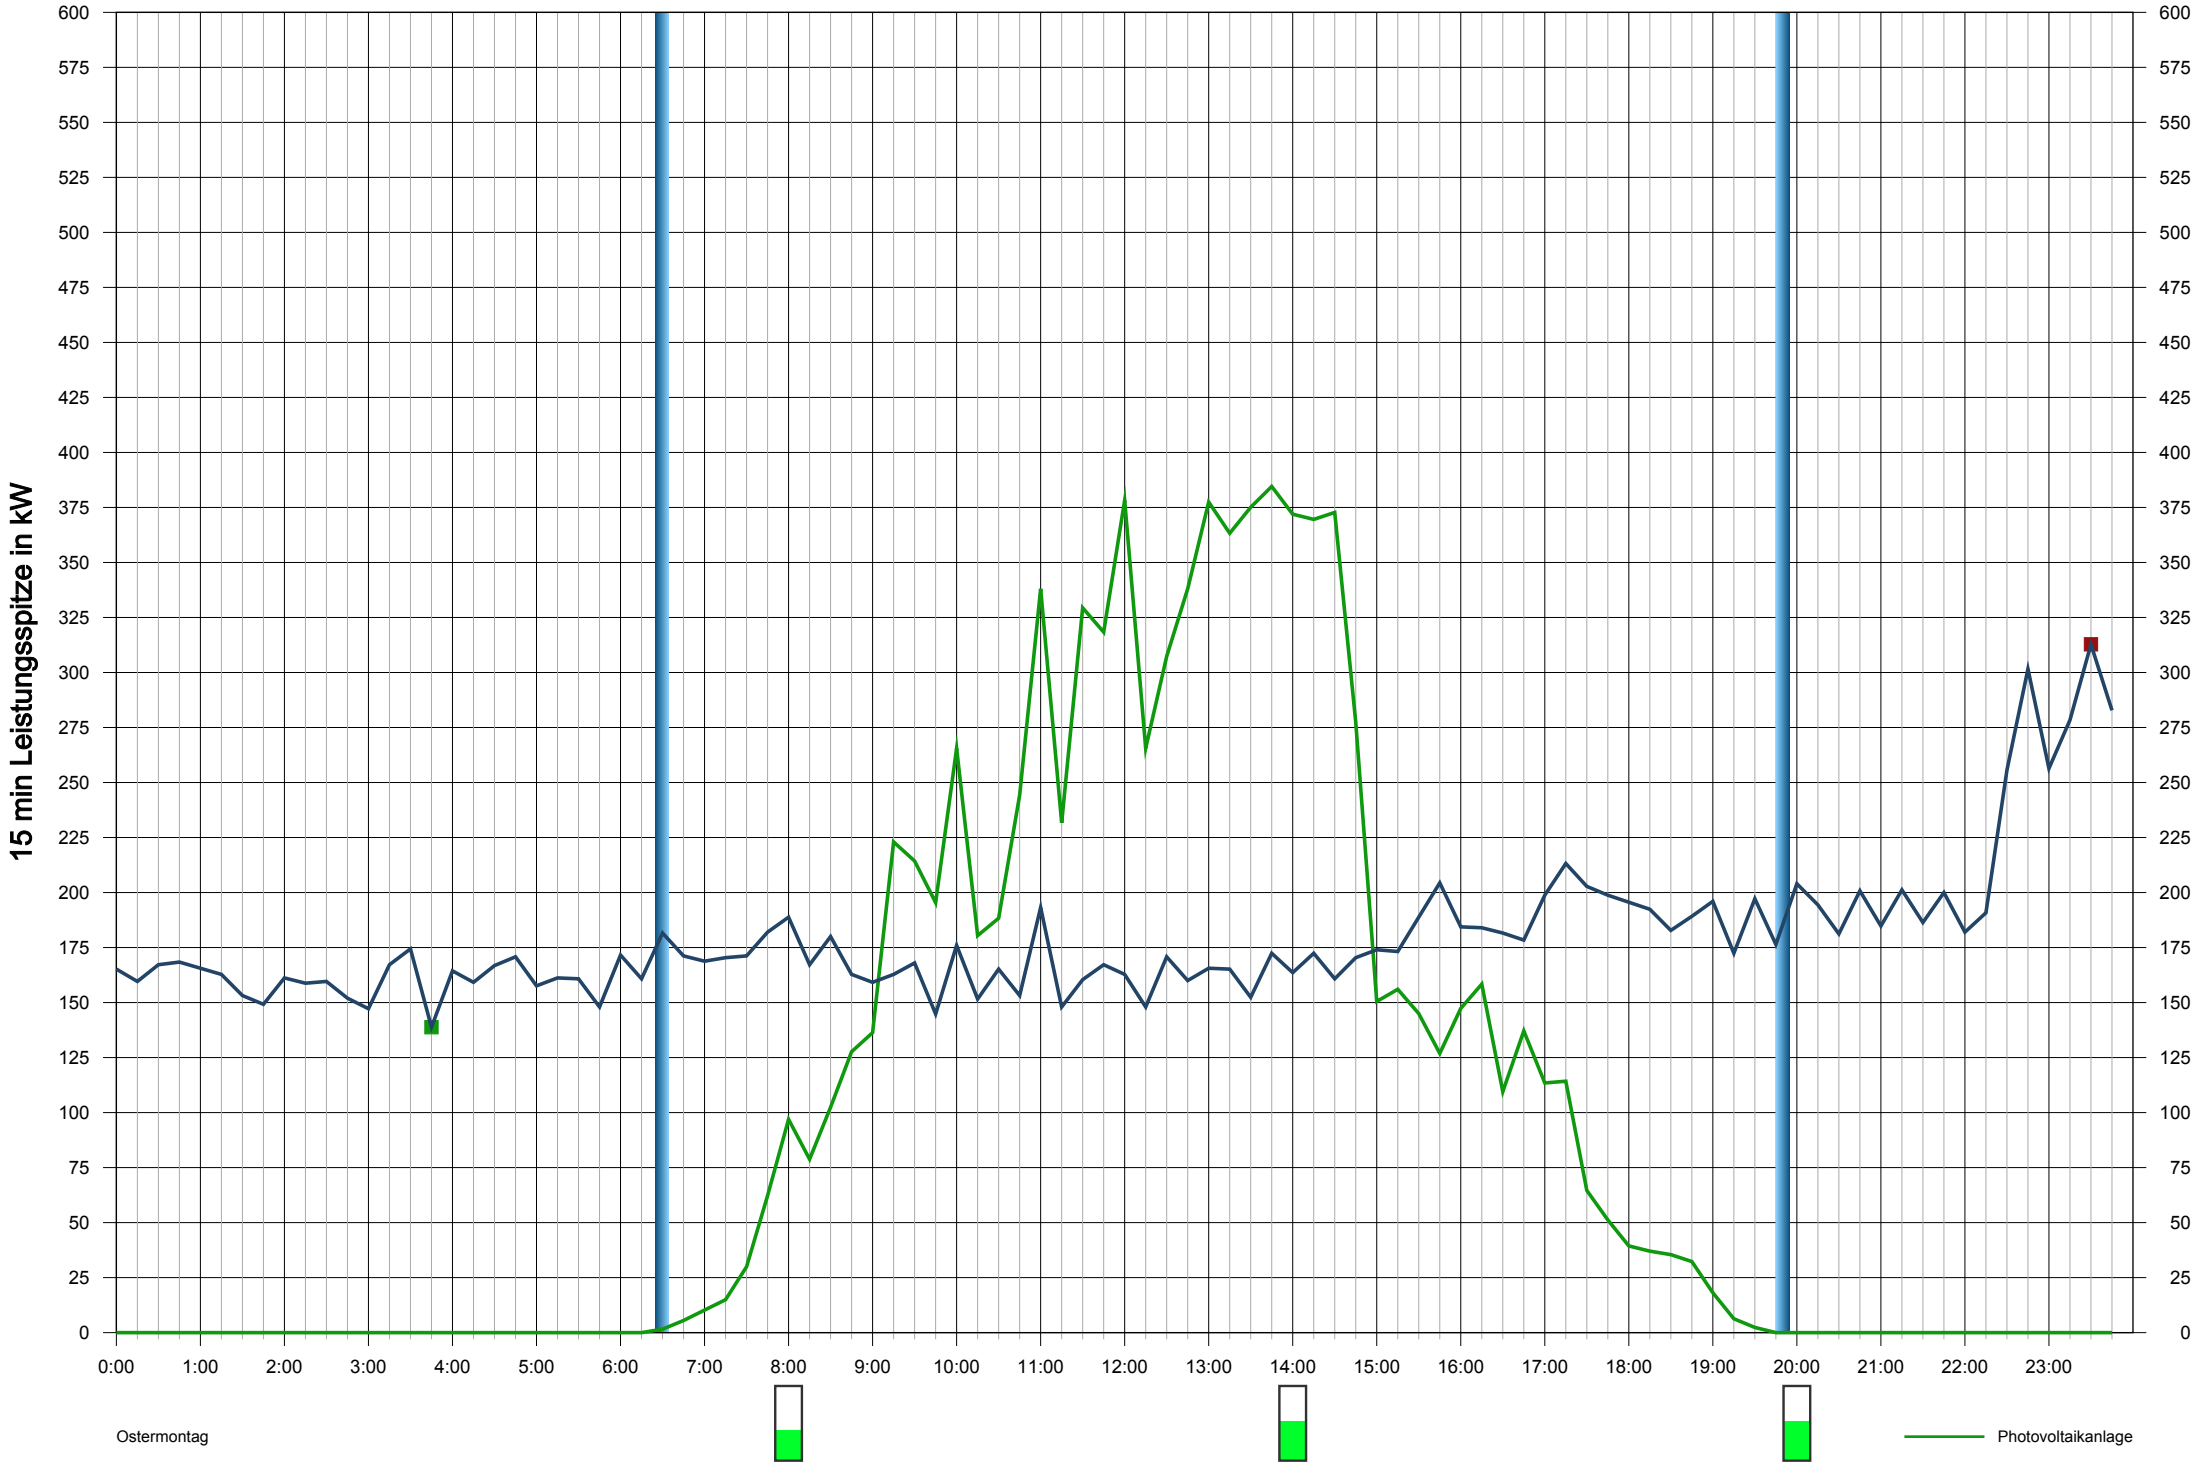




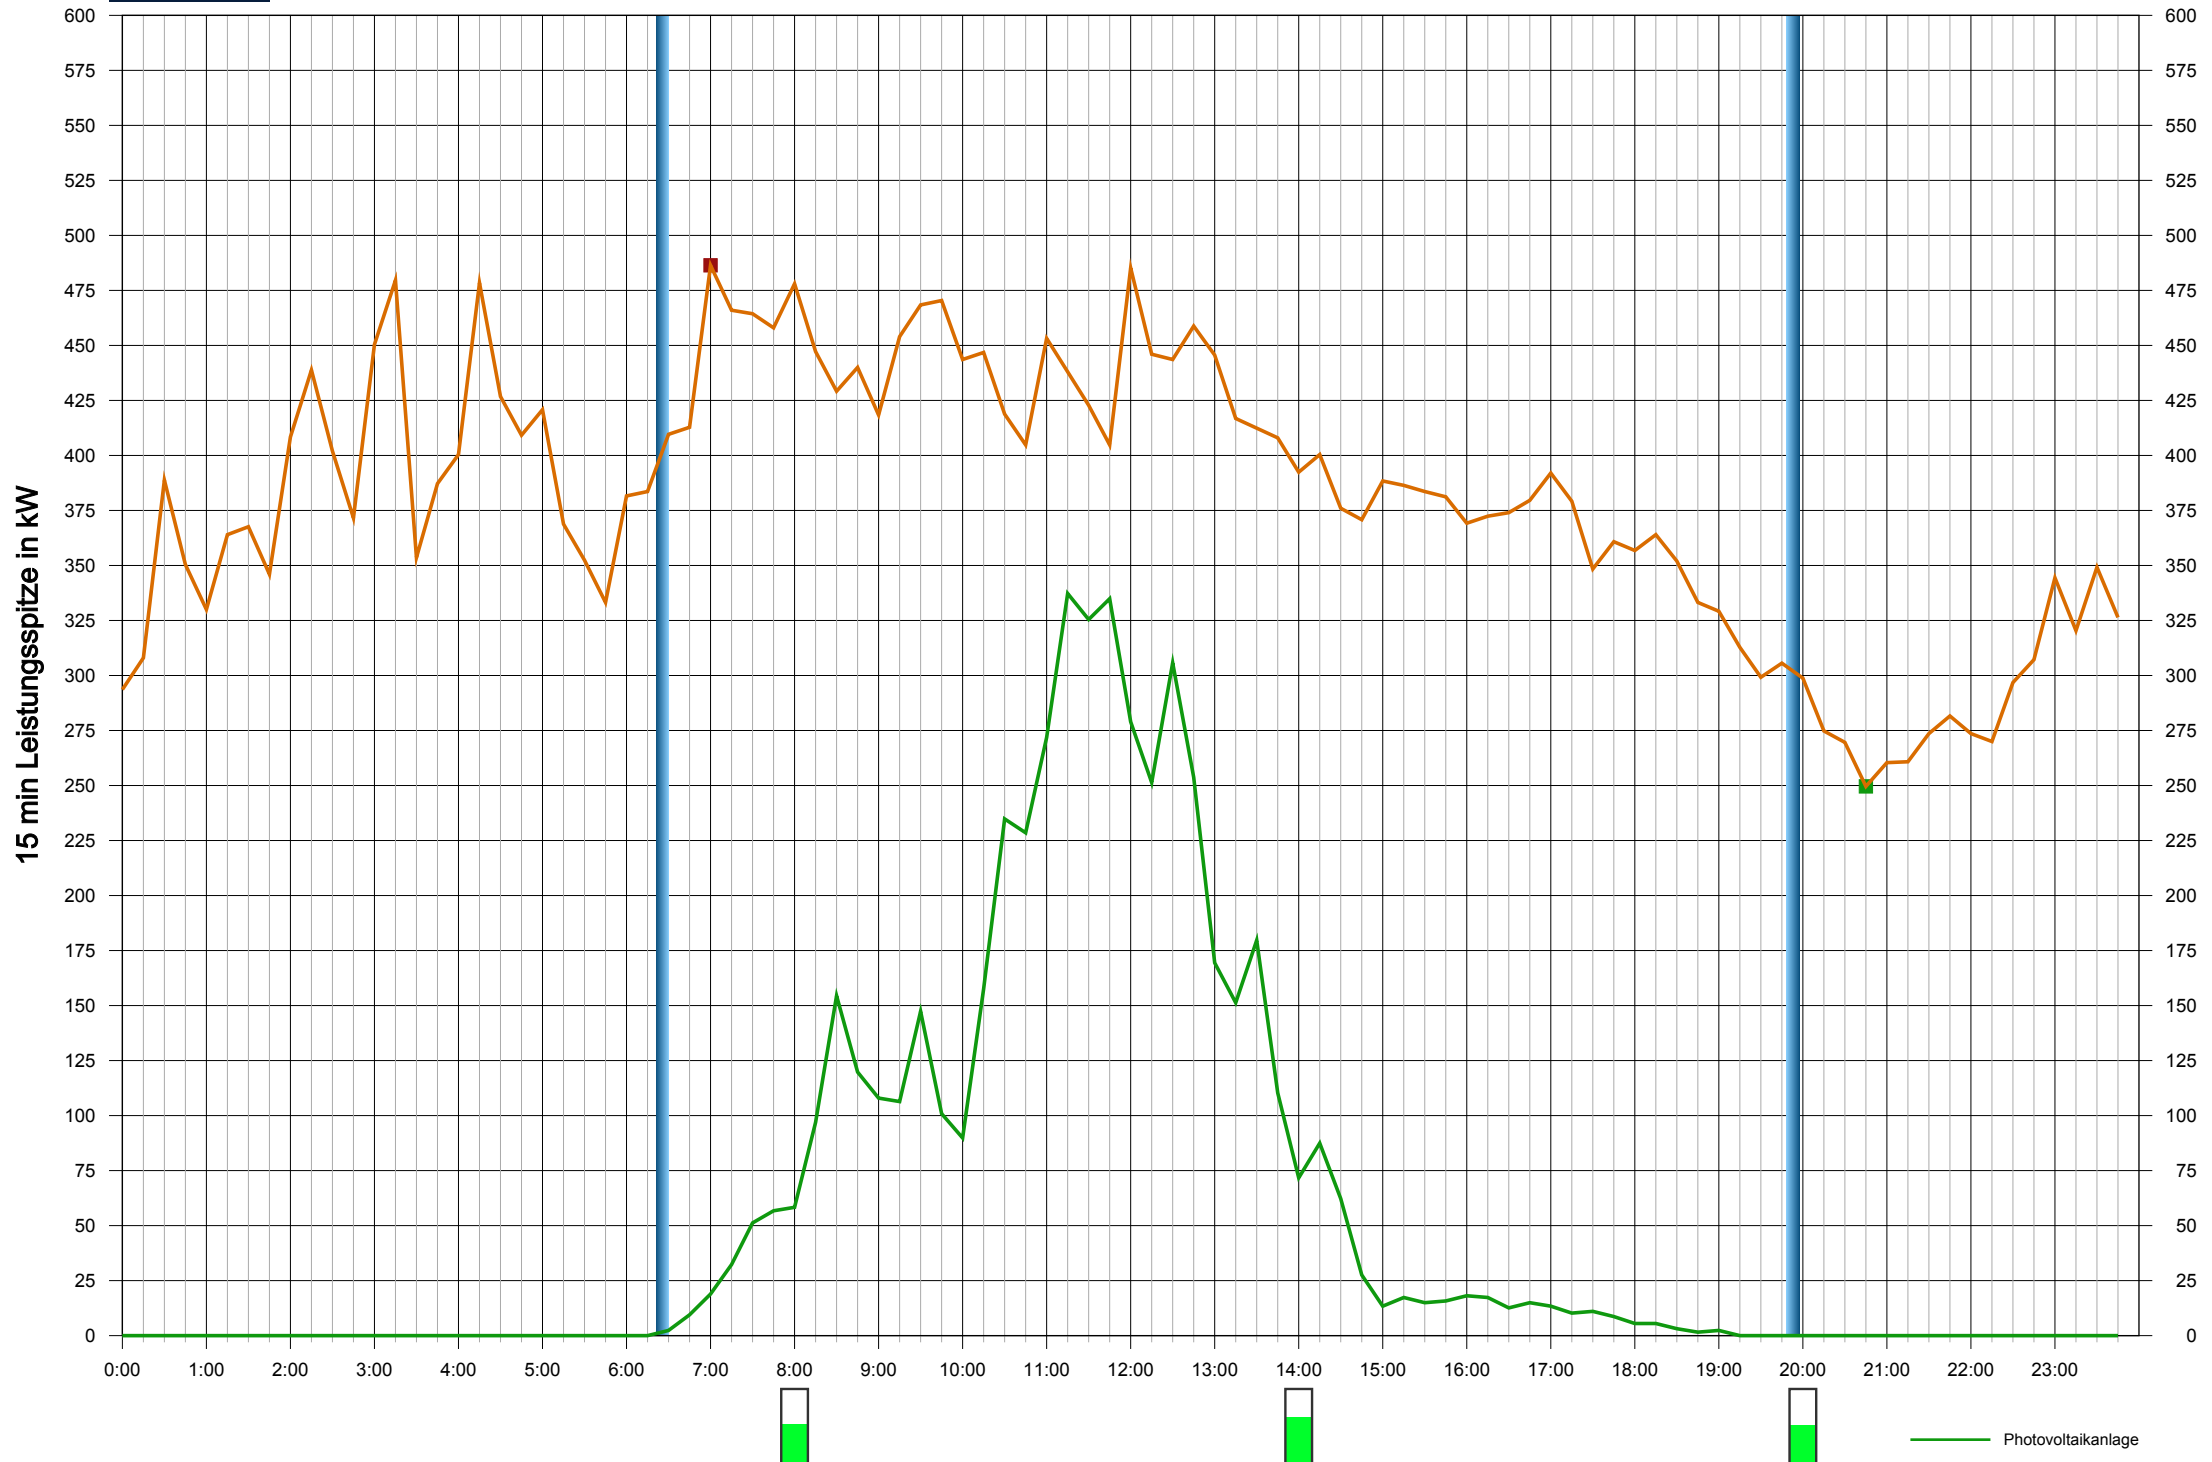


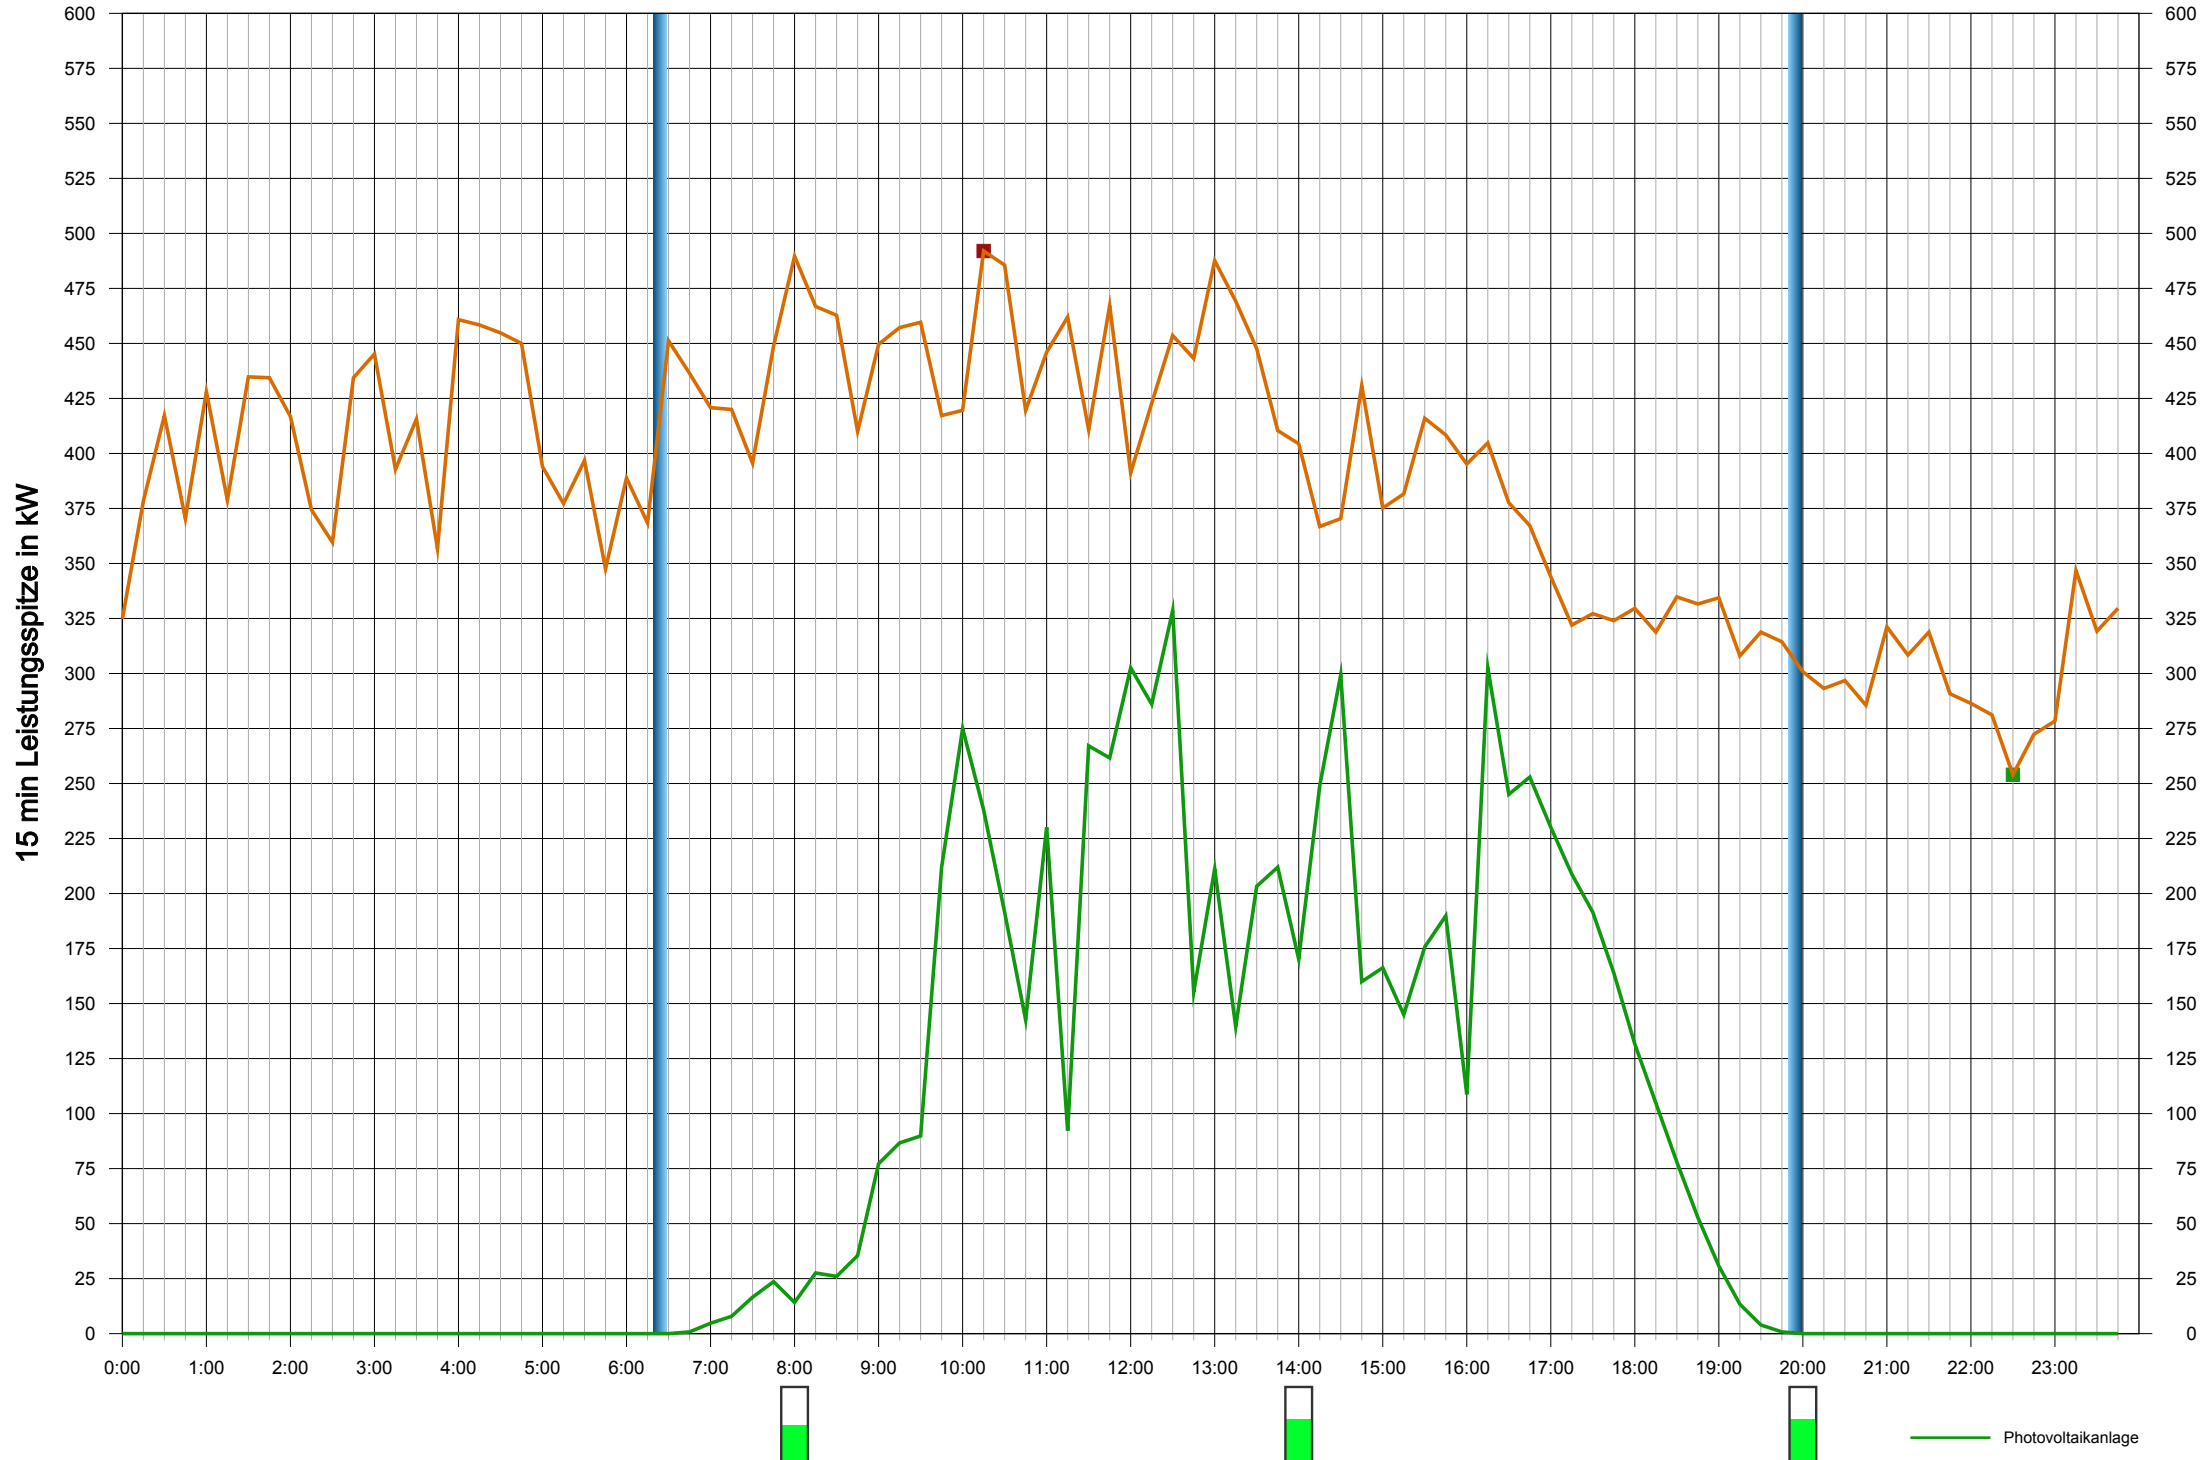


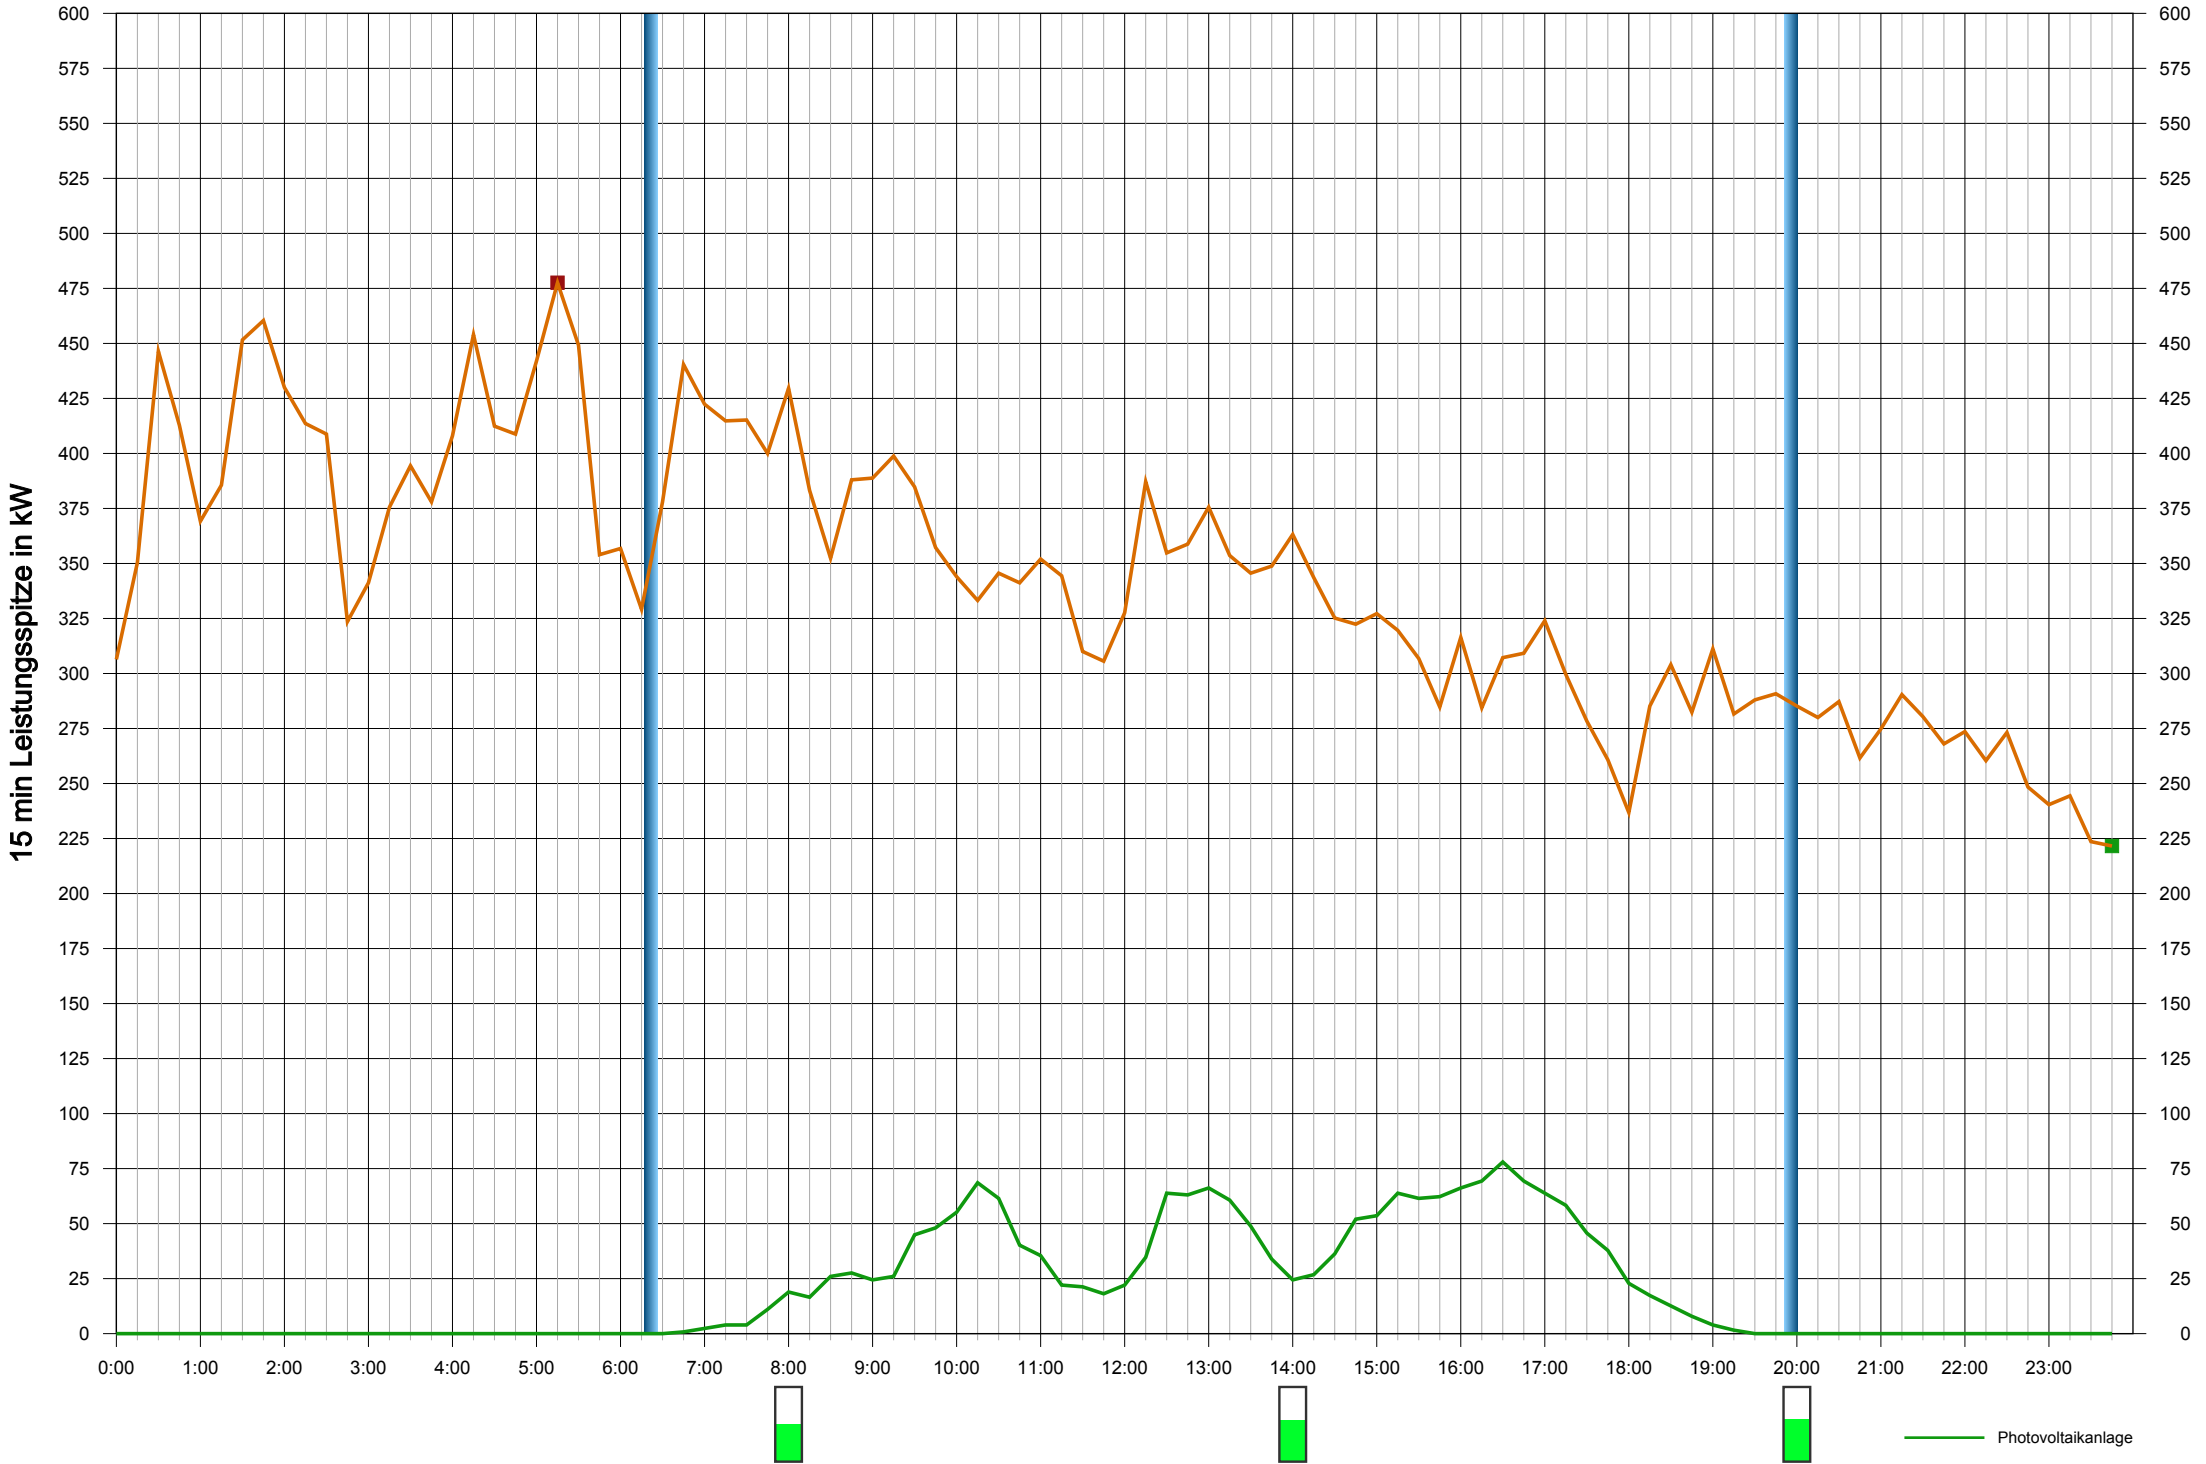




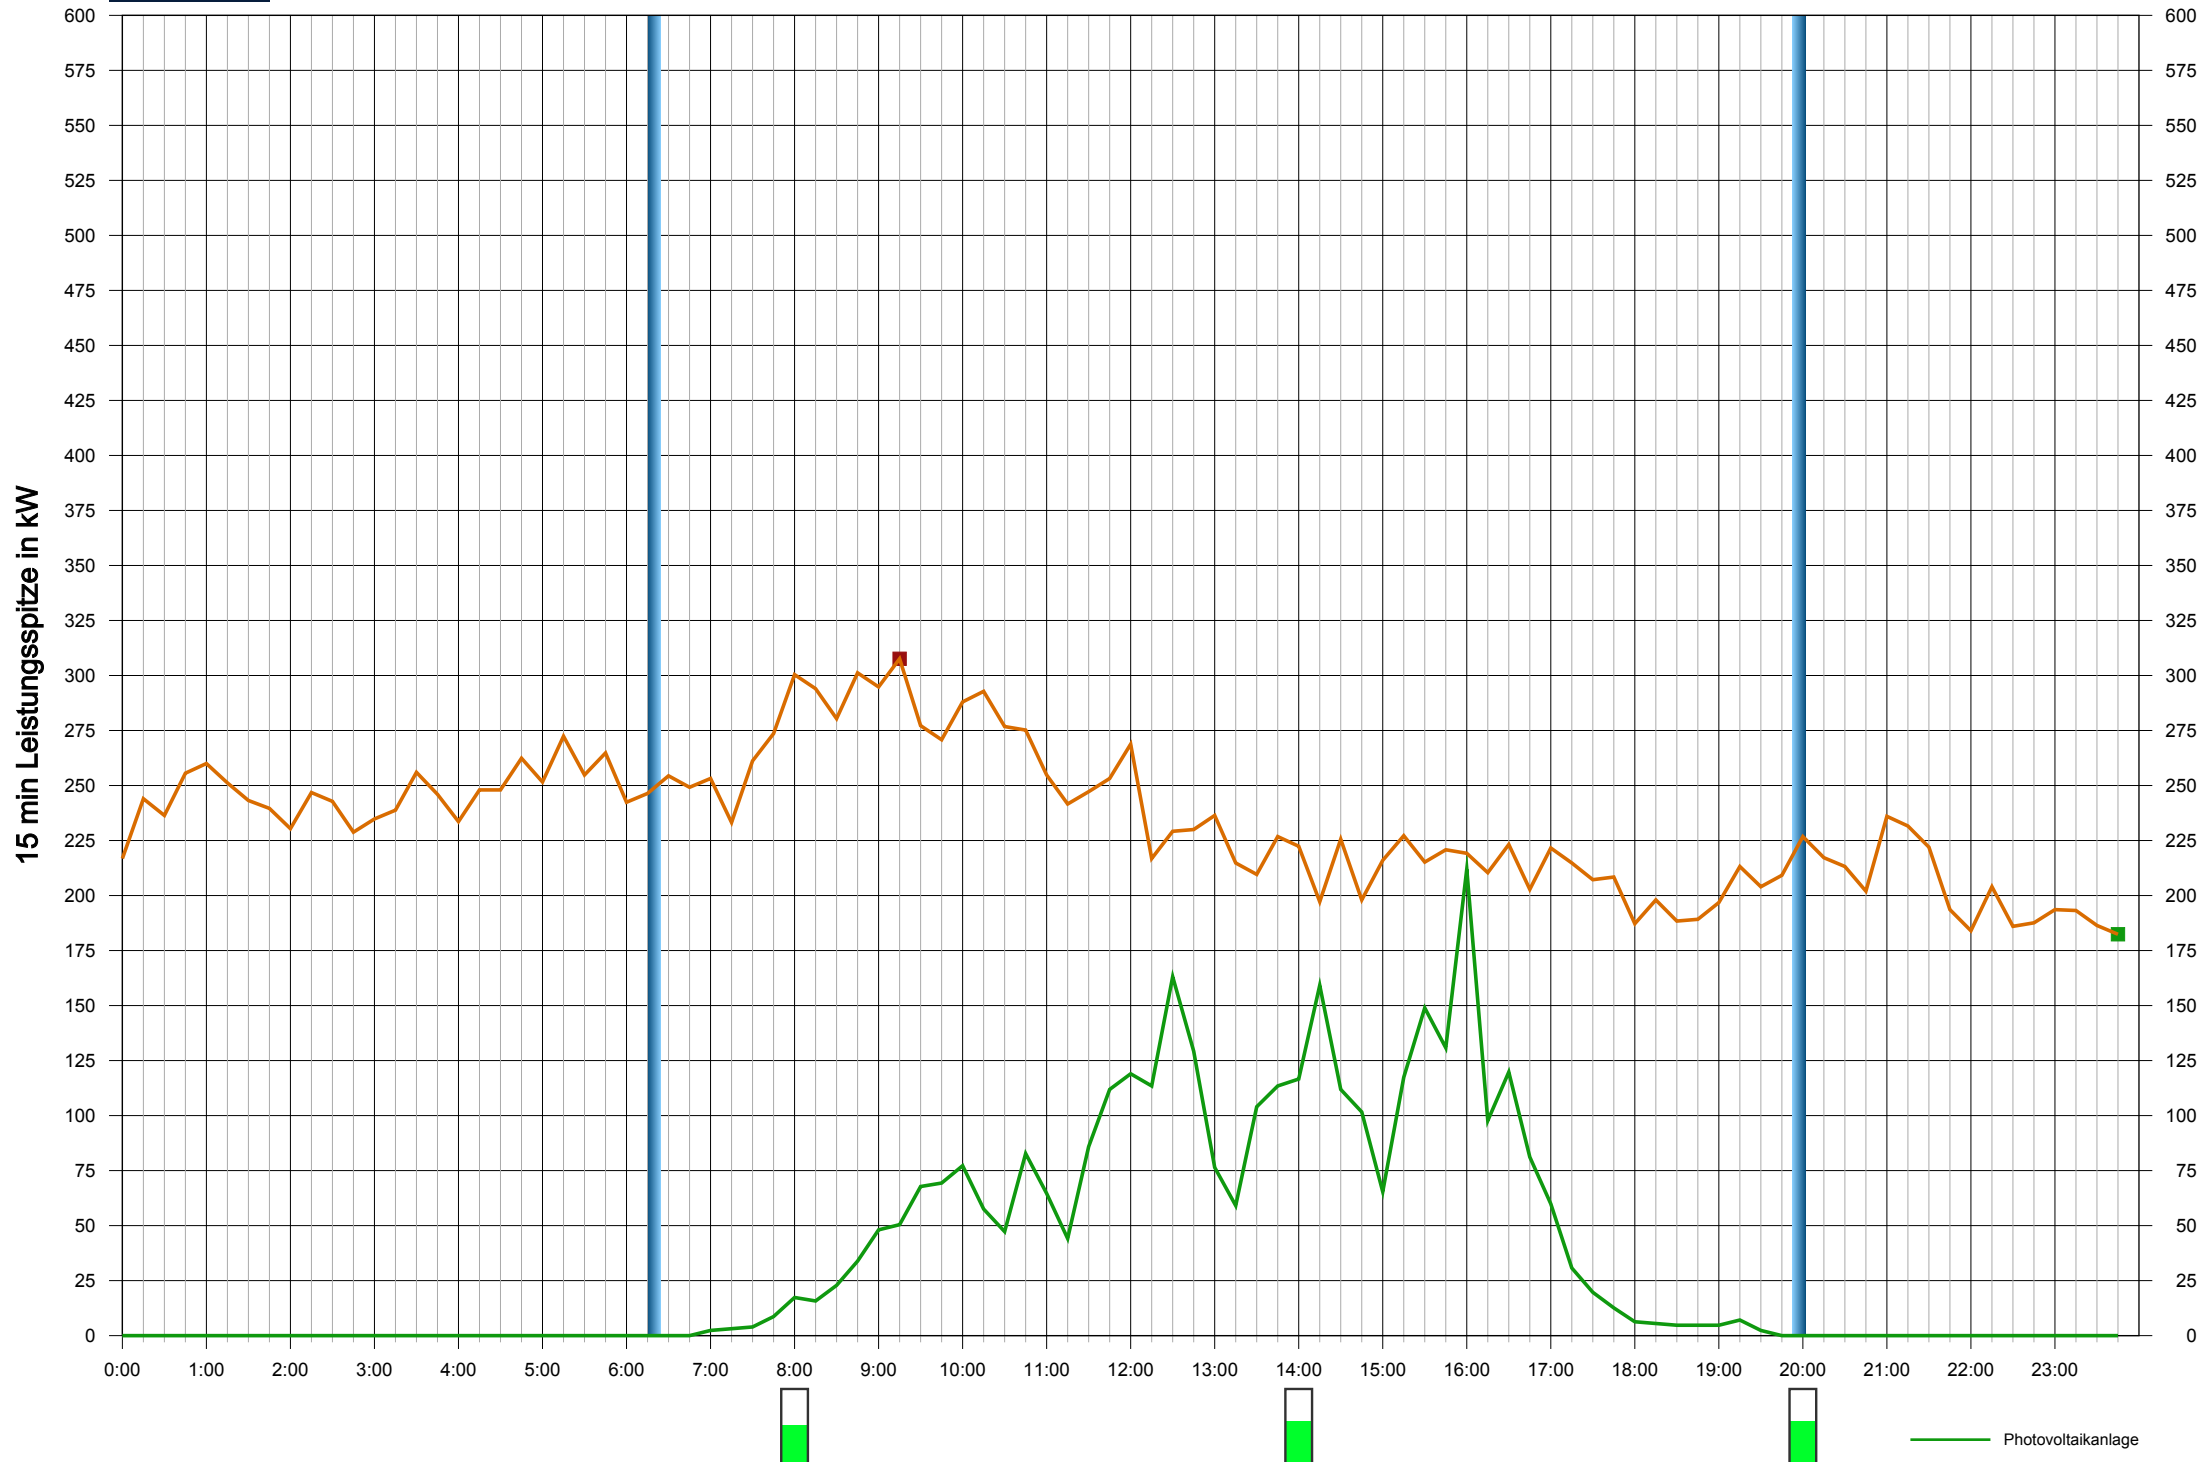

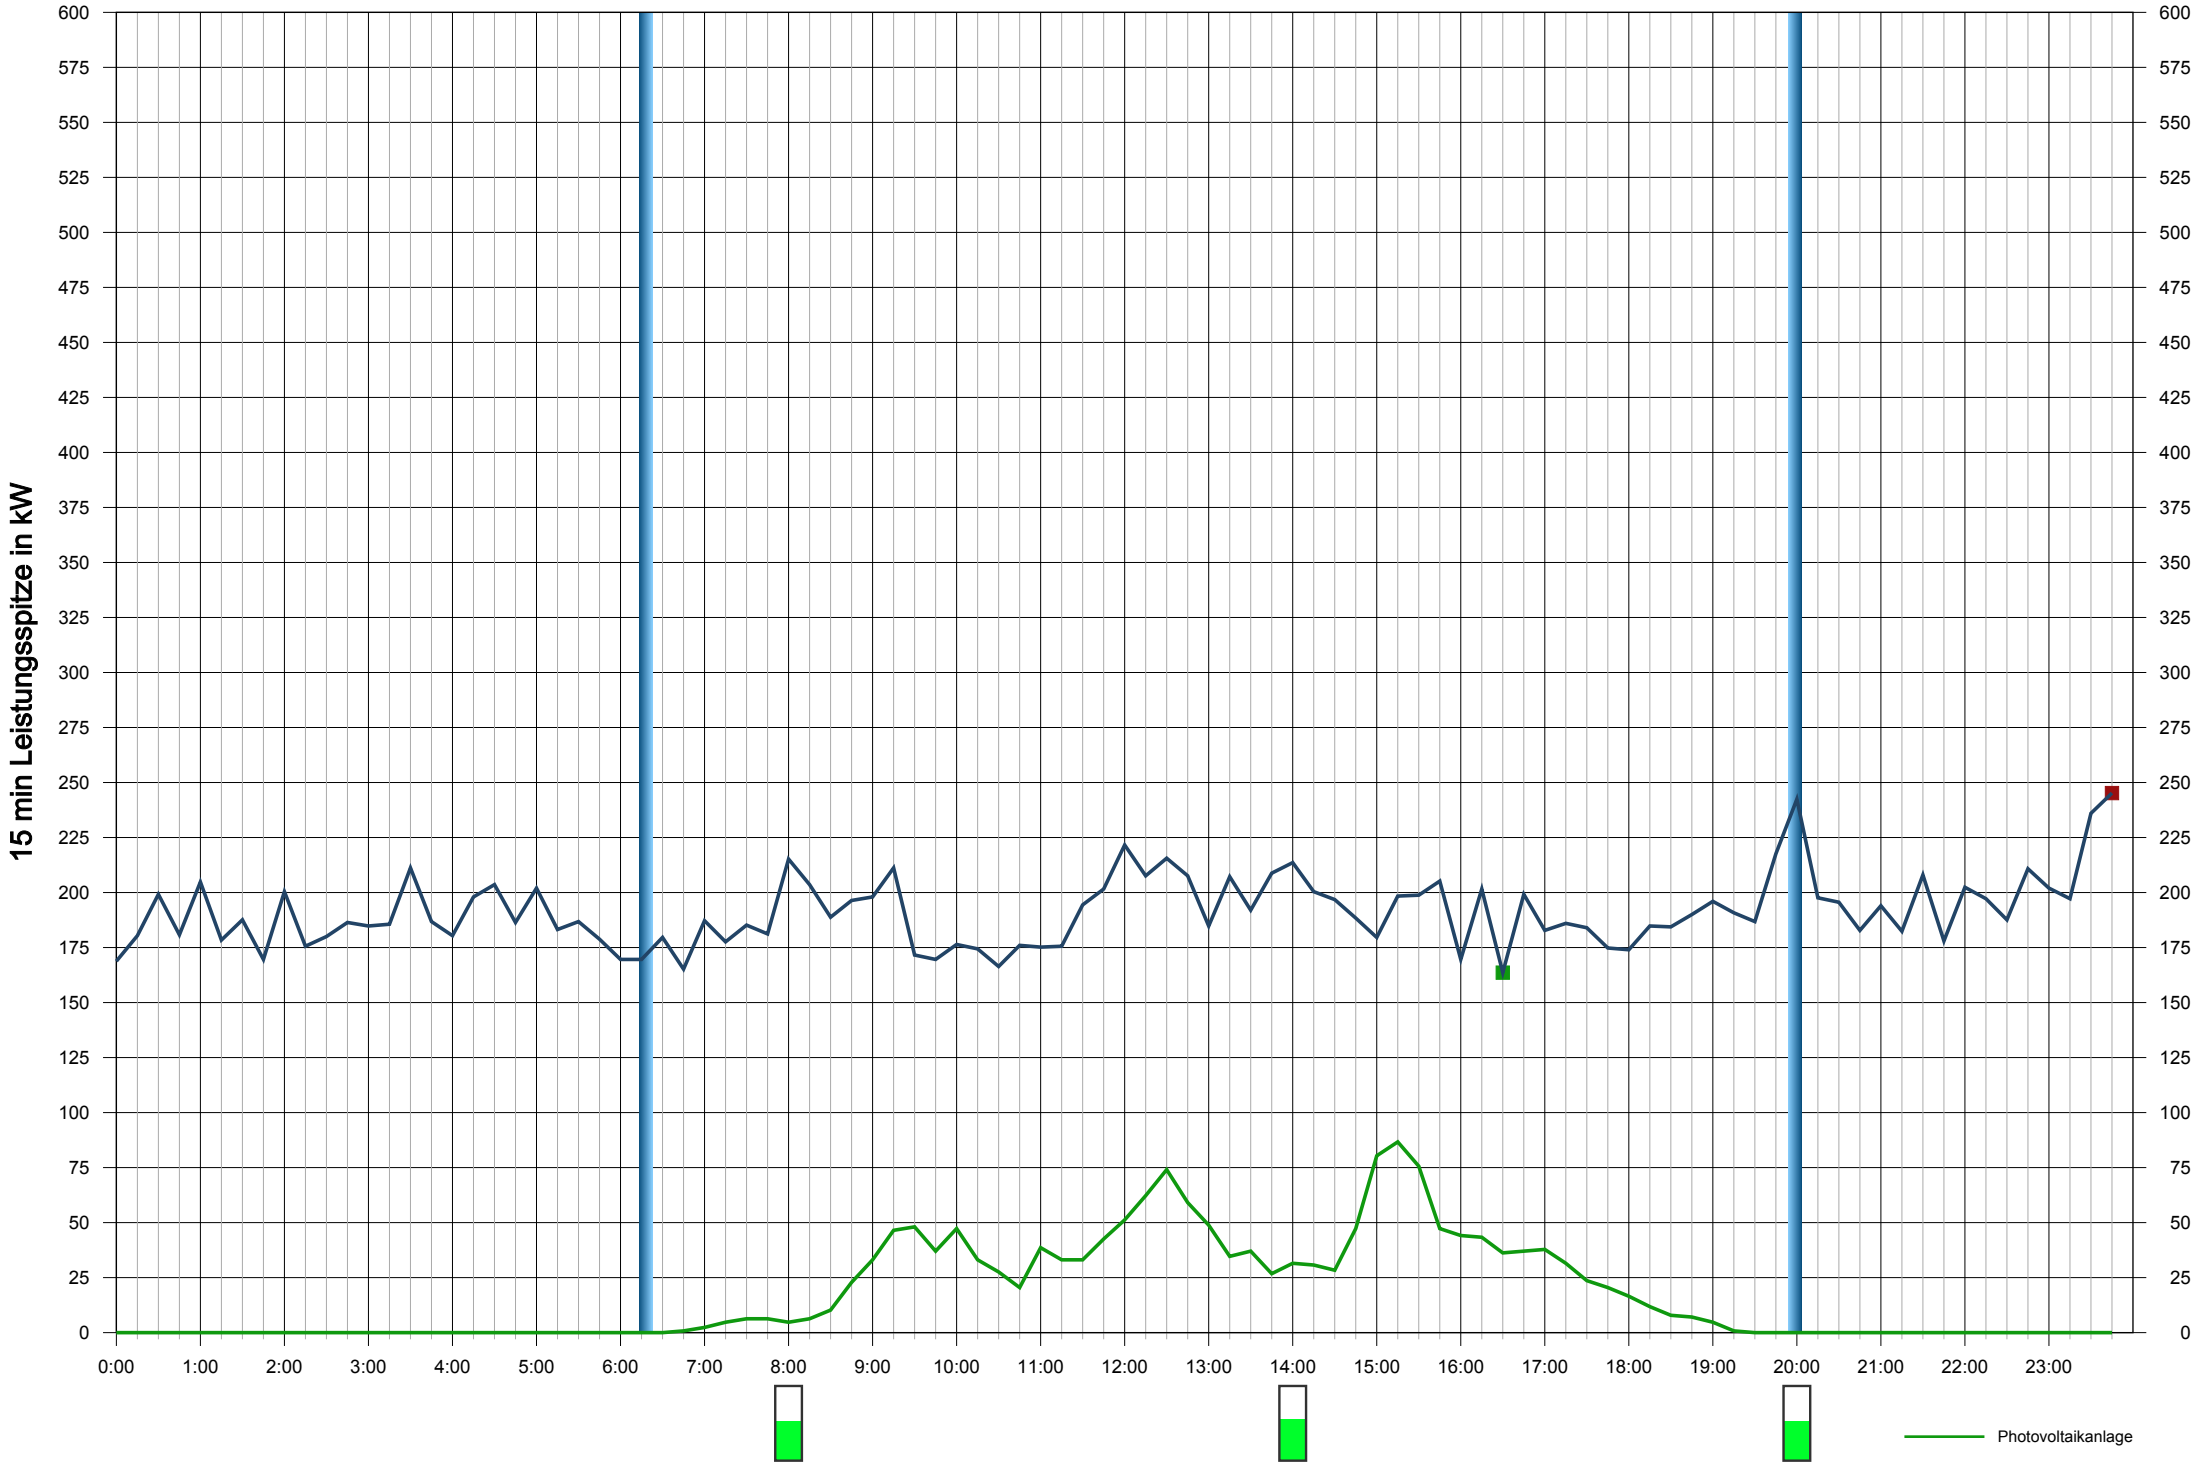


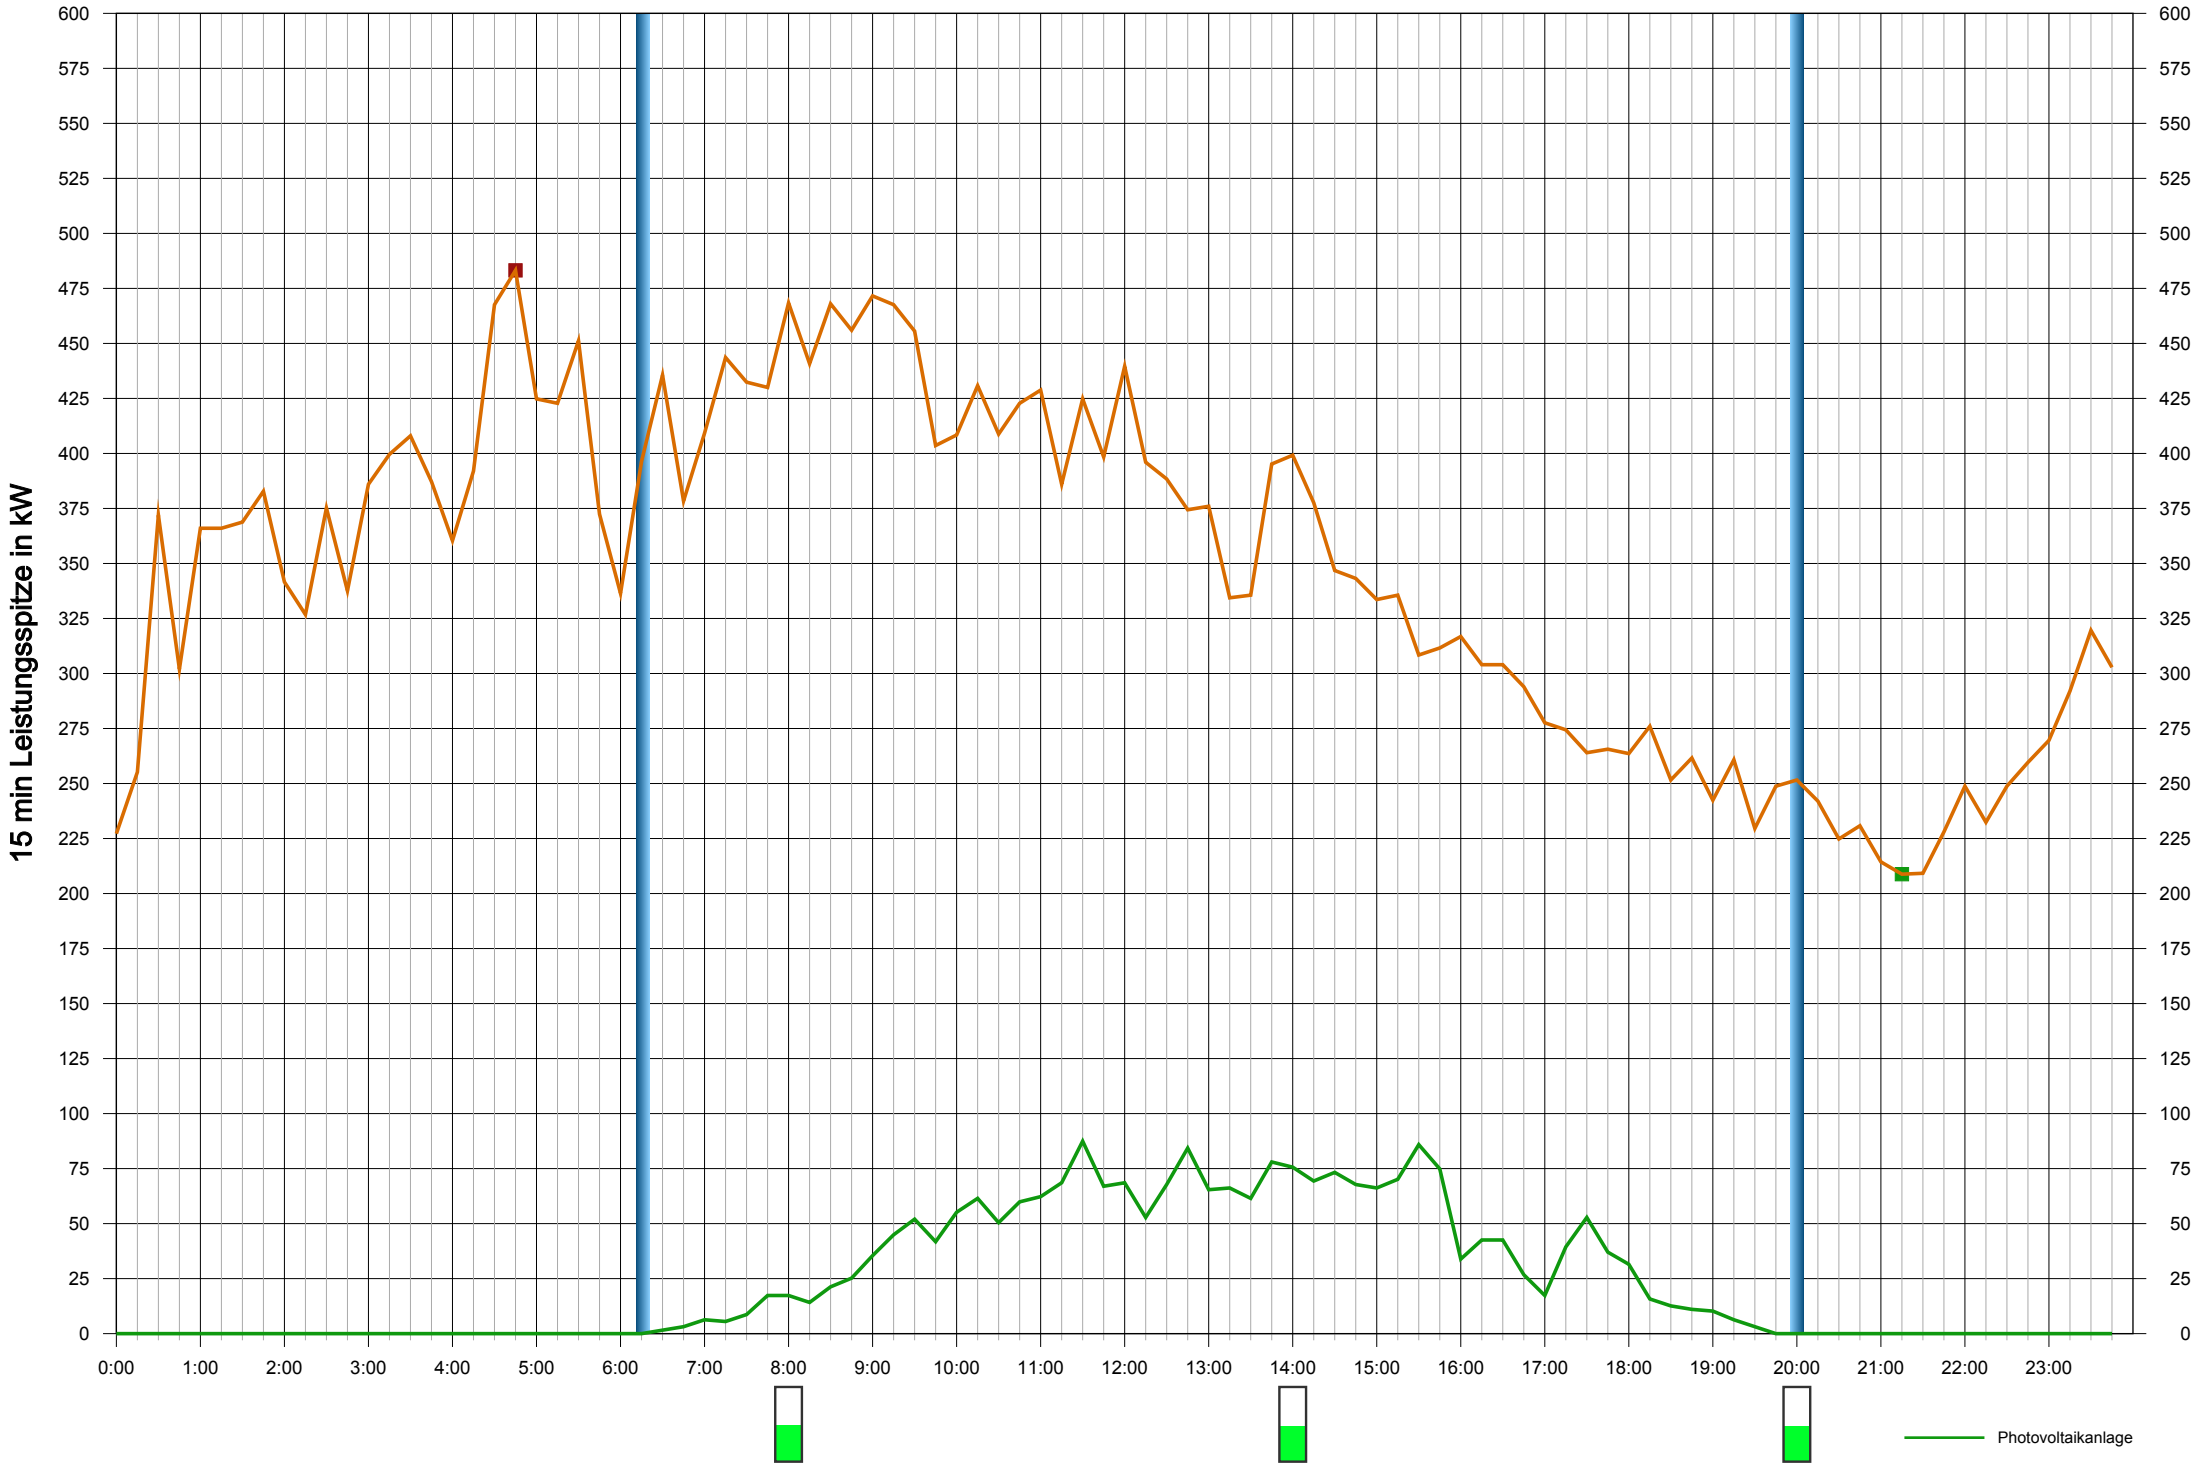


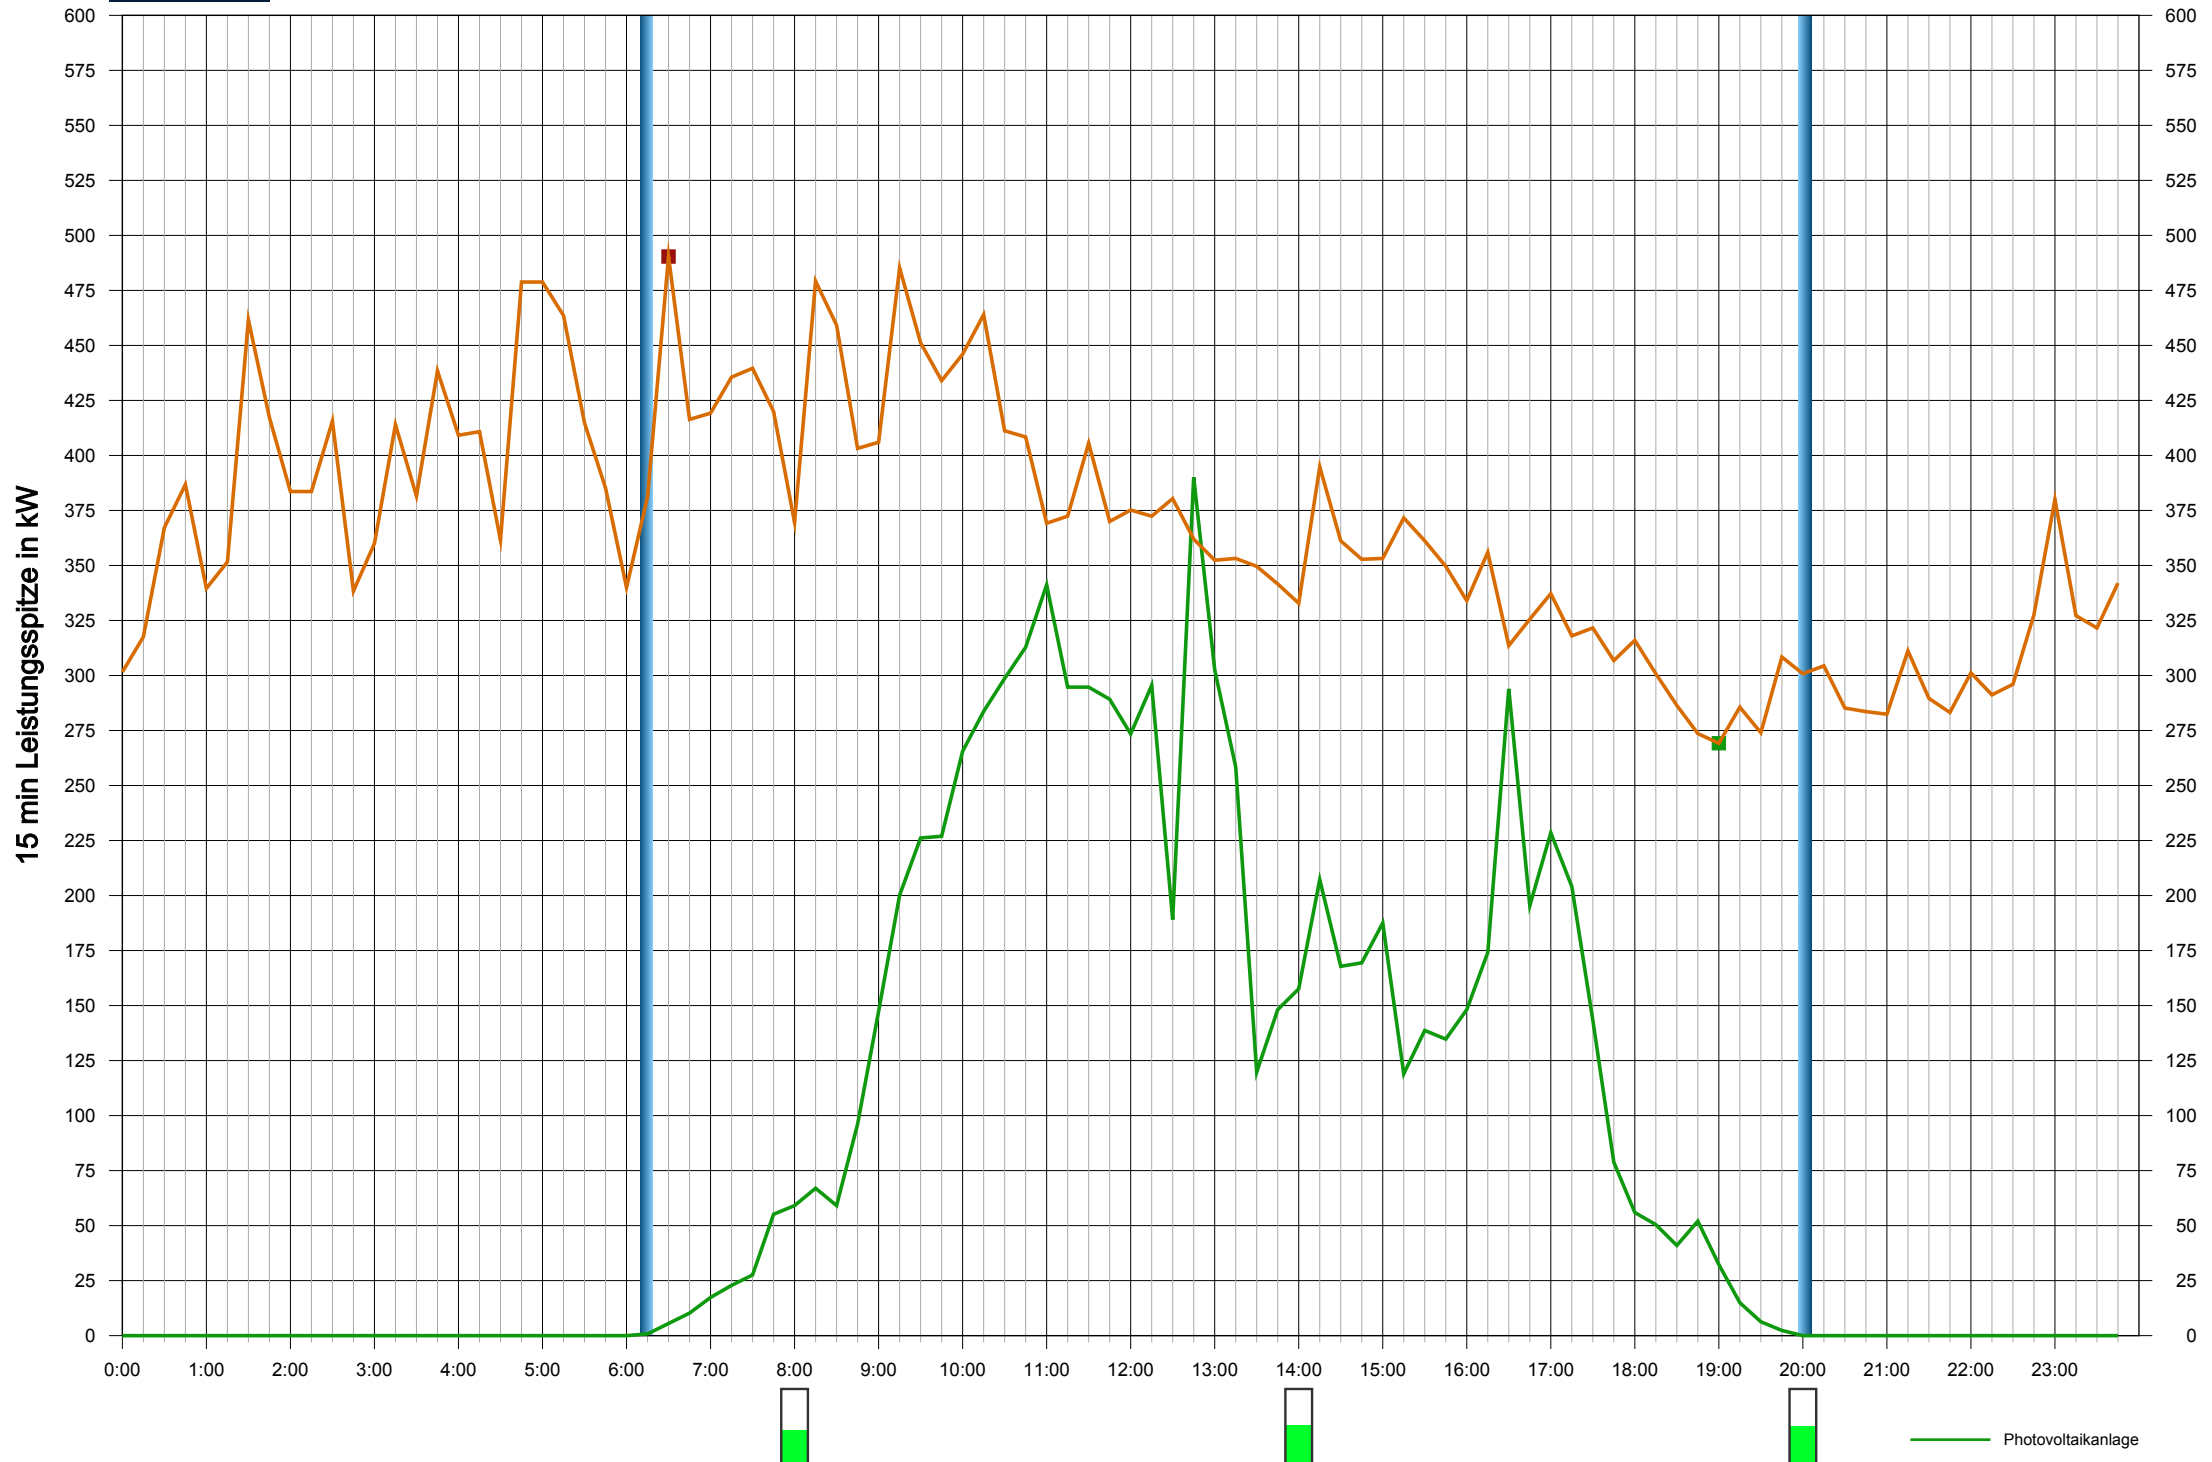



# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 18.4.2012 (KW 16)

Tagesminimum: 226,4 kW, Tagesmittelwert: 367,0 kW, Tagesmaximum: 511,2 kW, Tagesbedarf: 8.808 kWh (1.233 €)

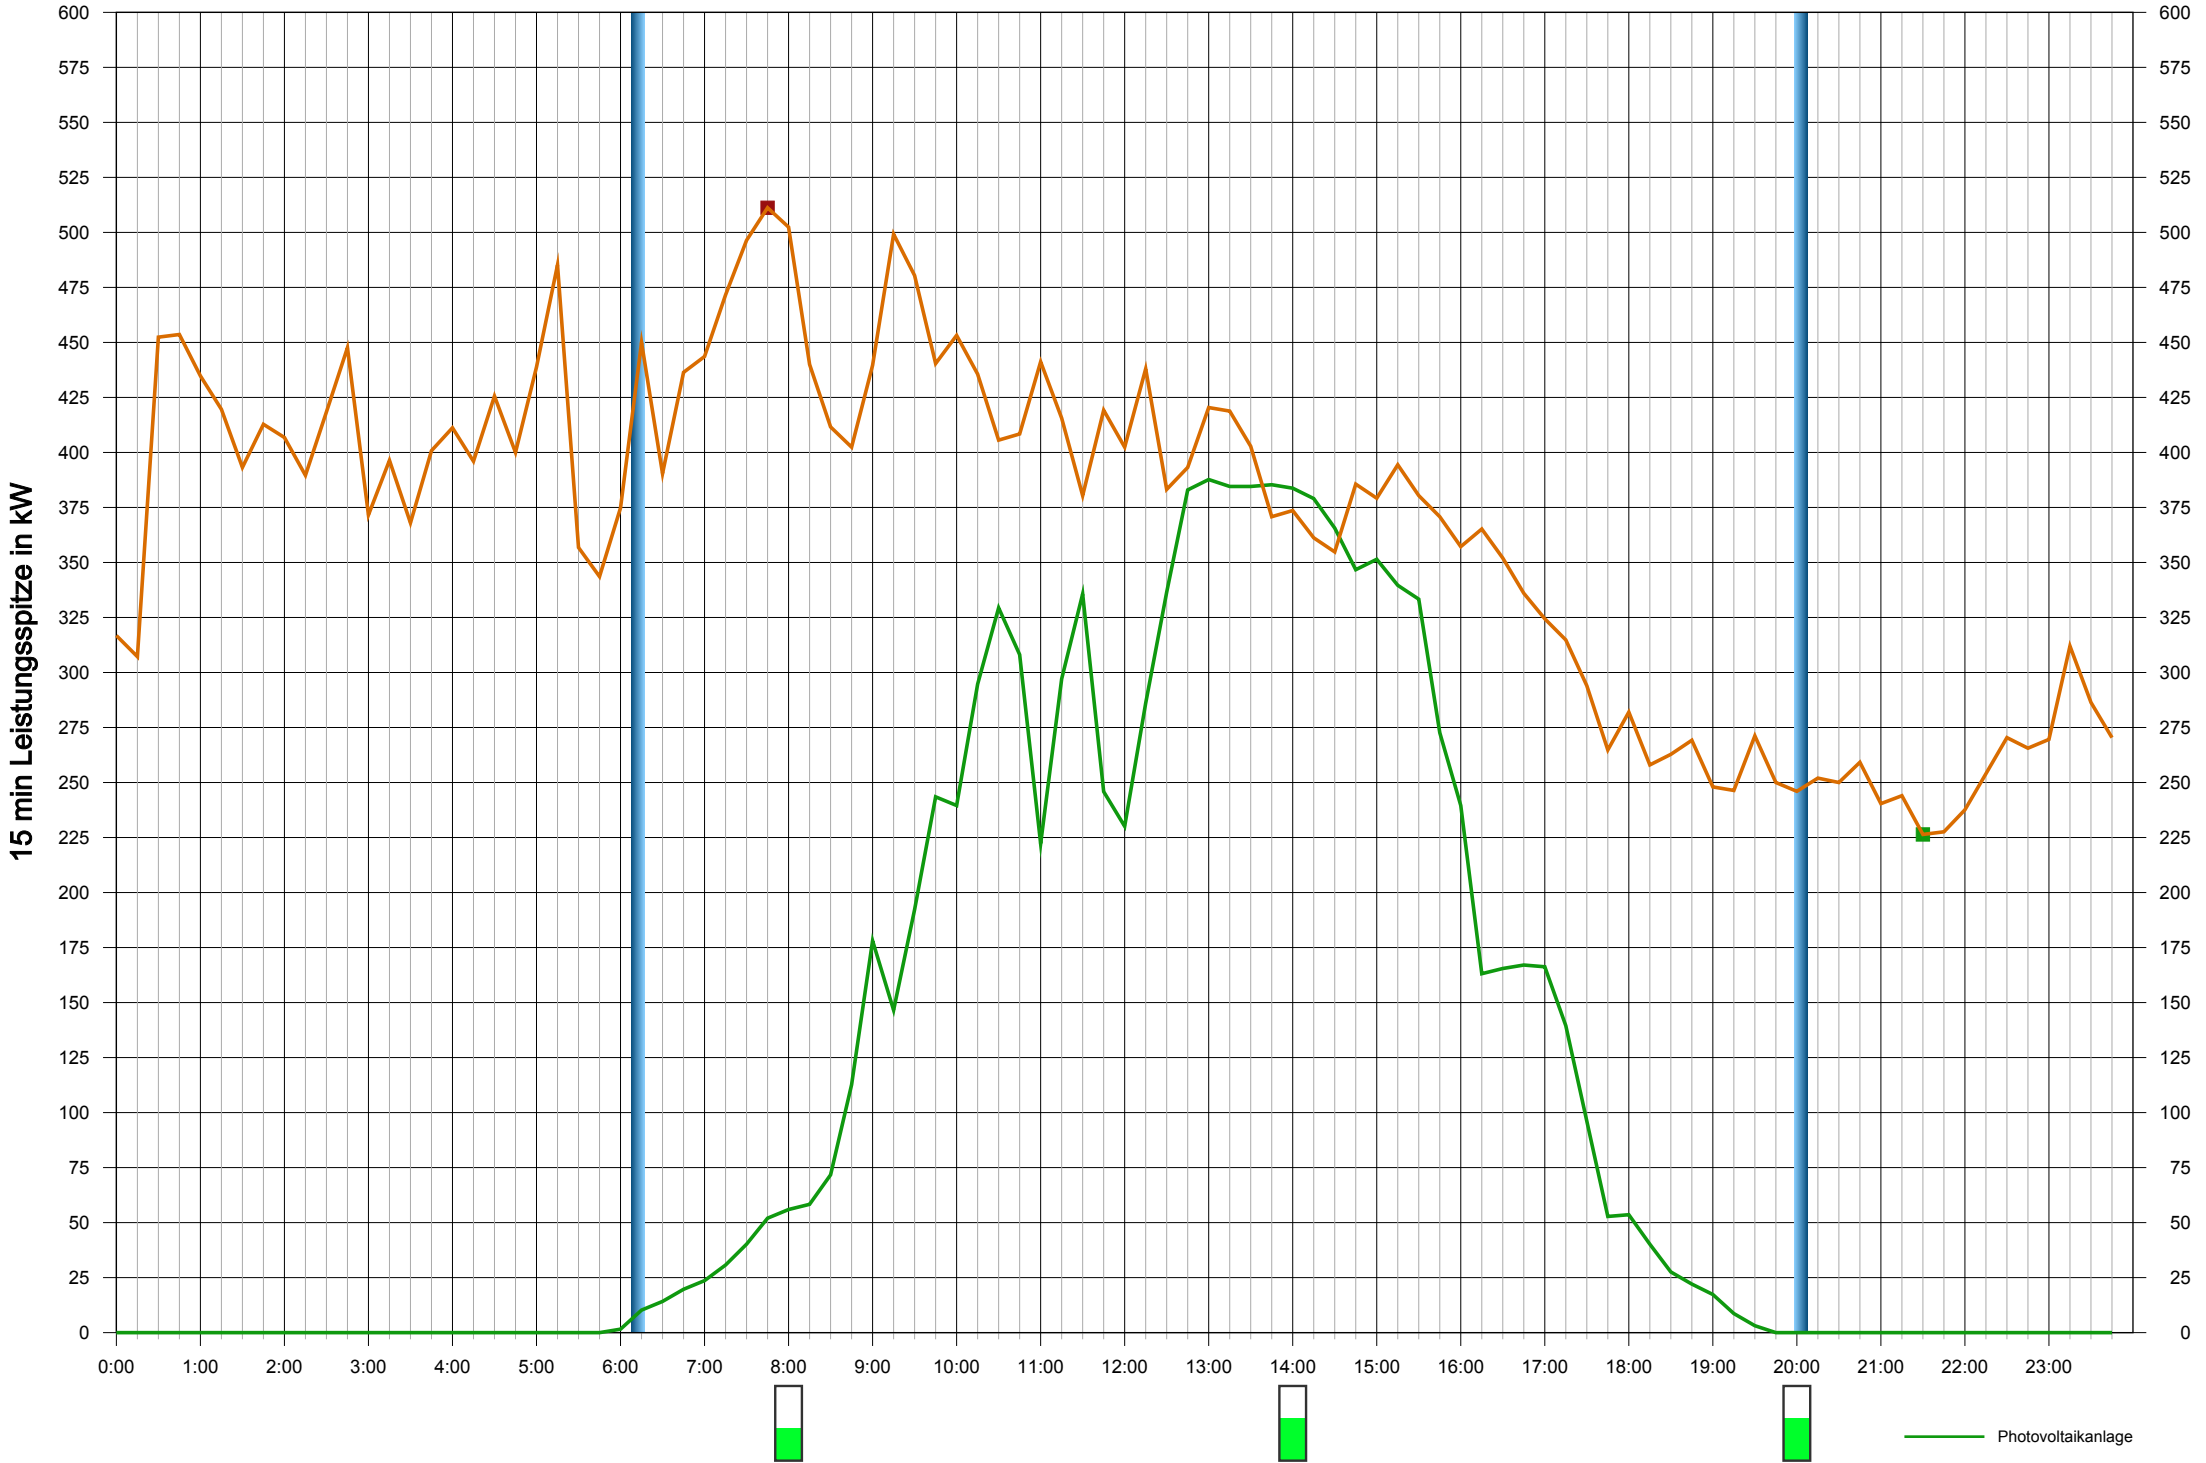

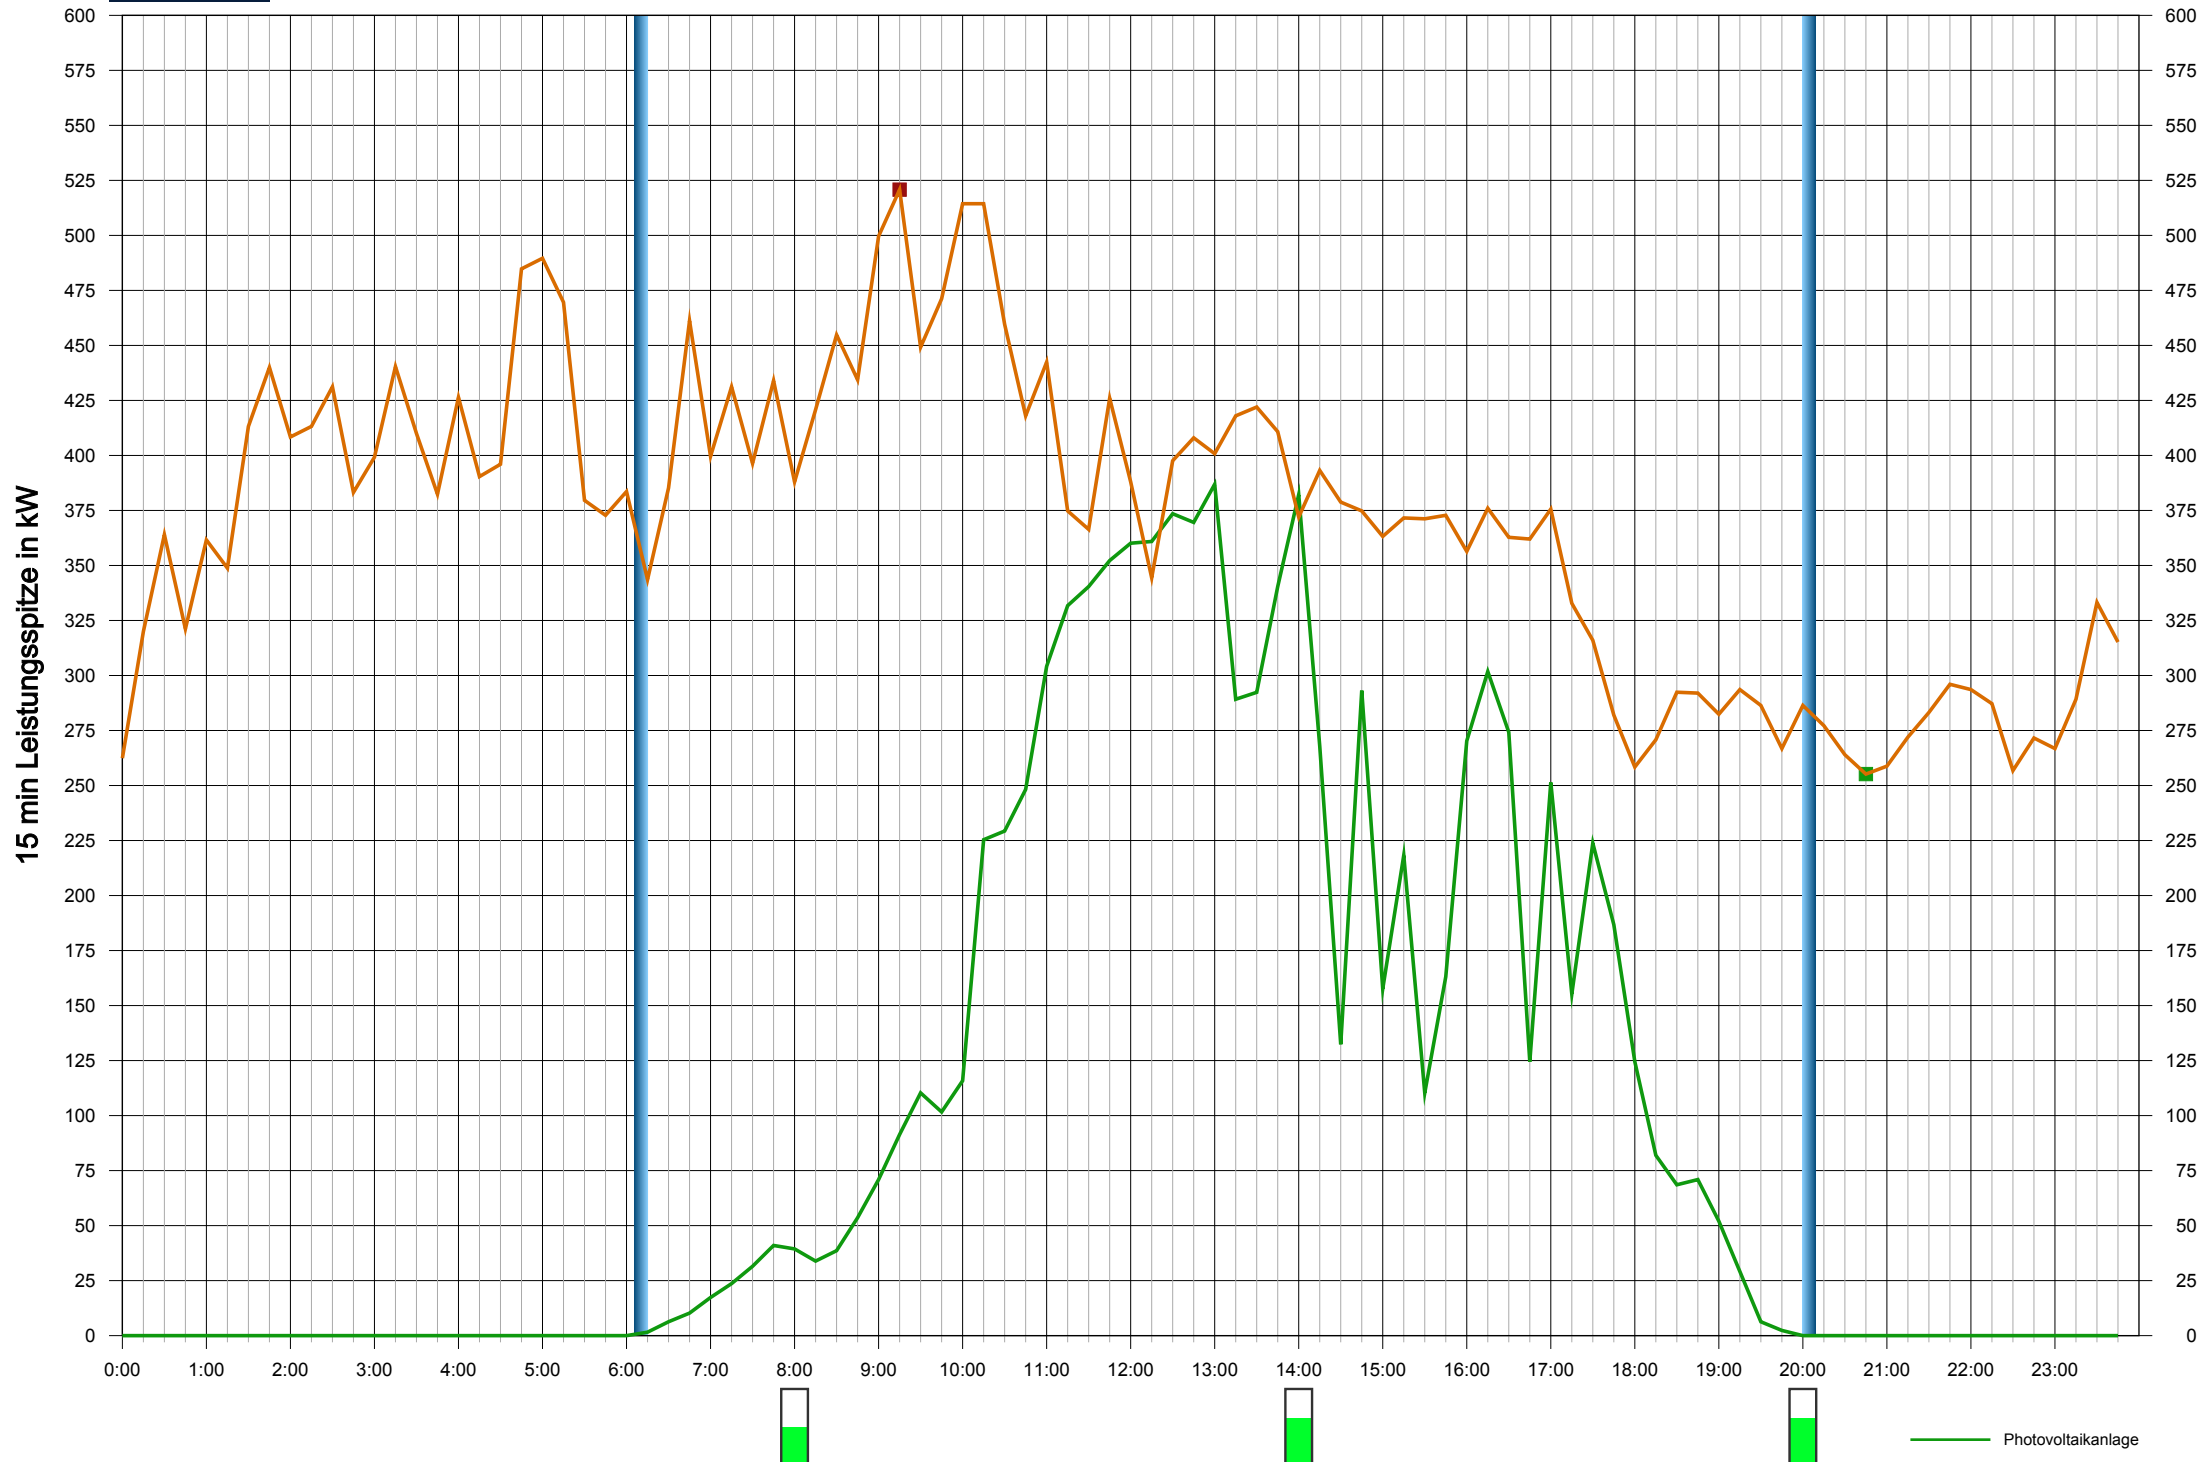


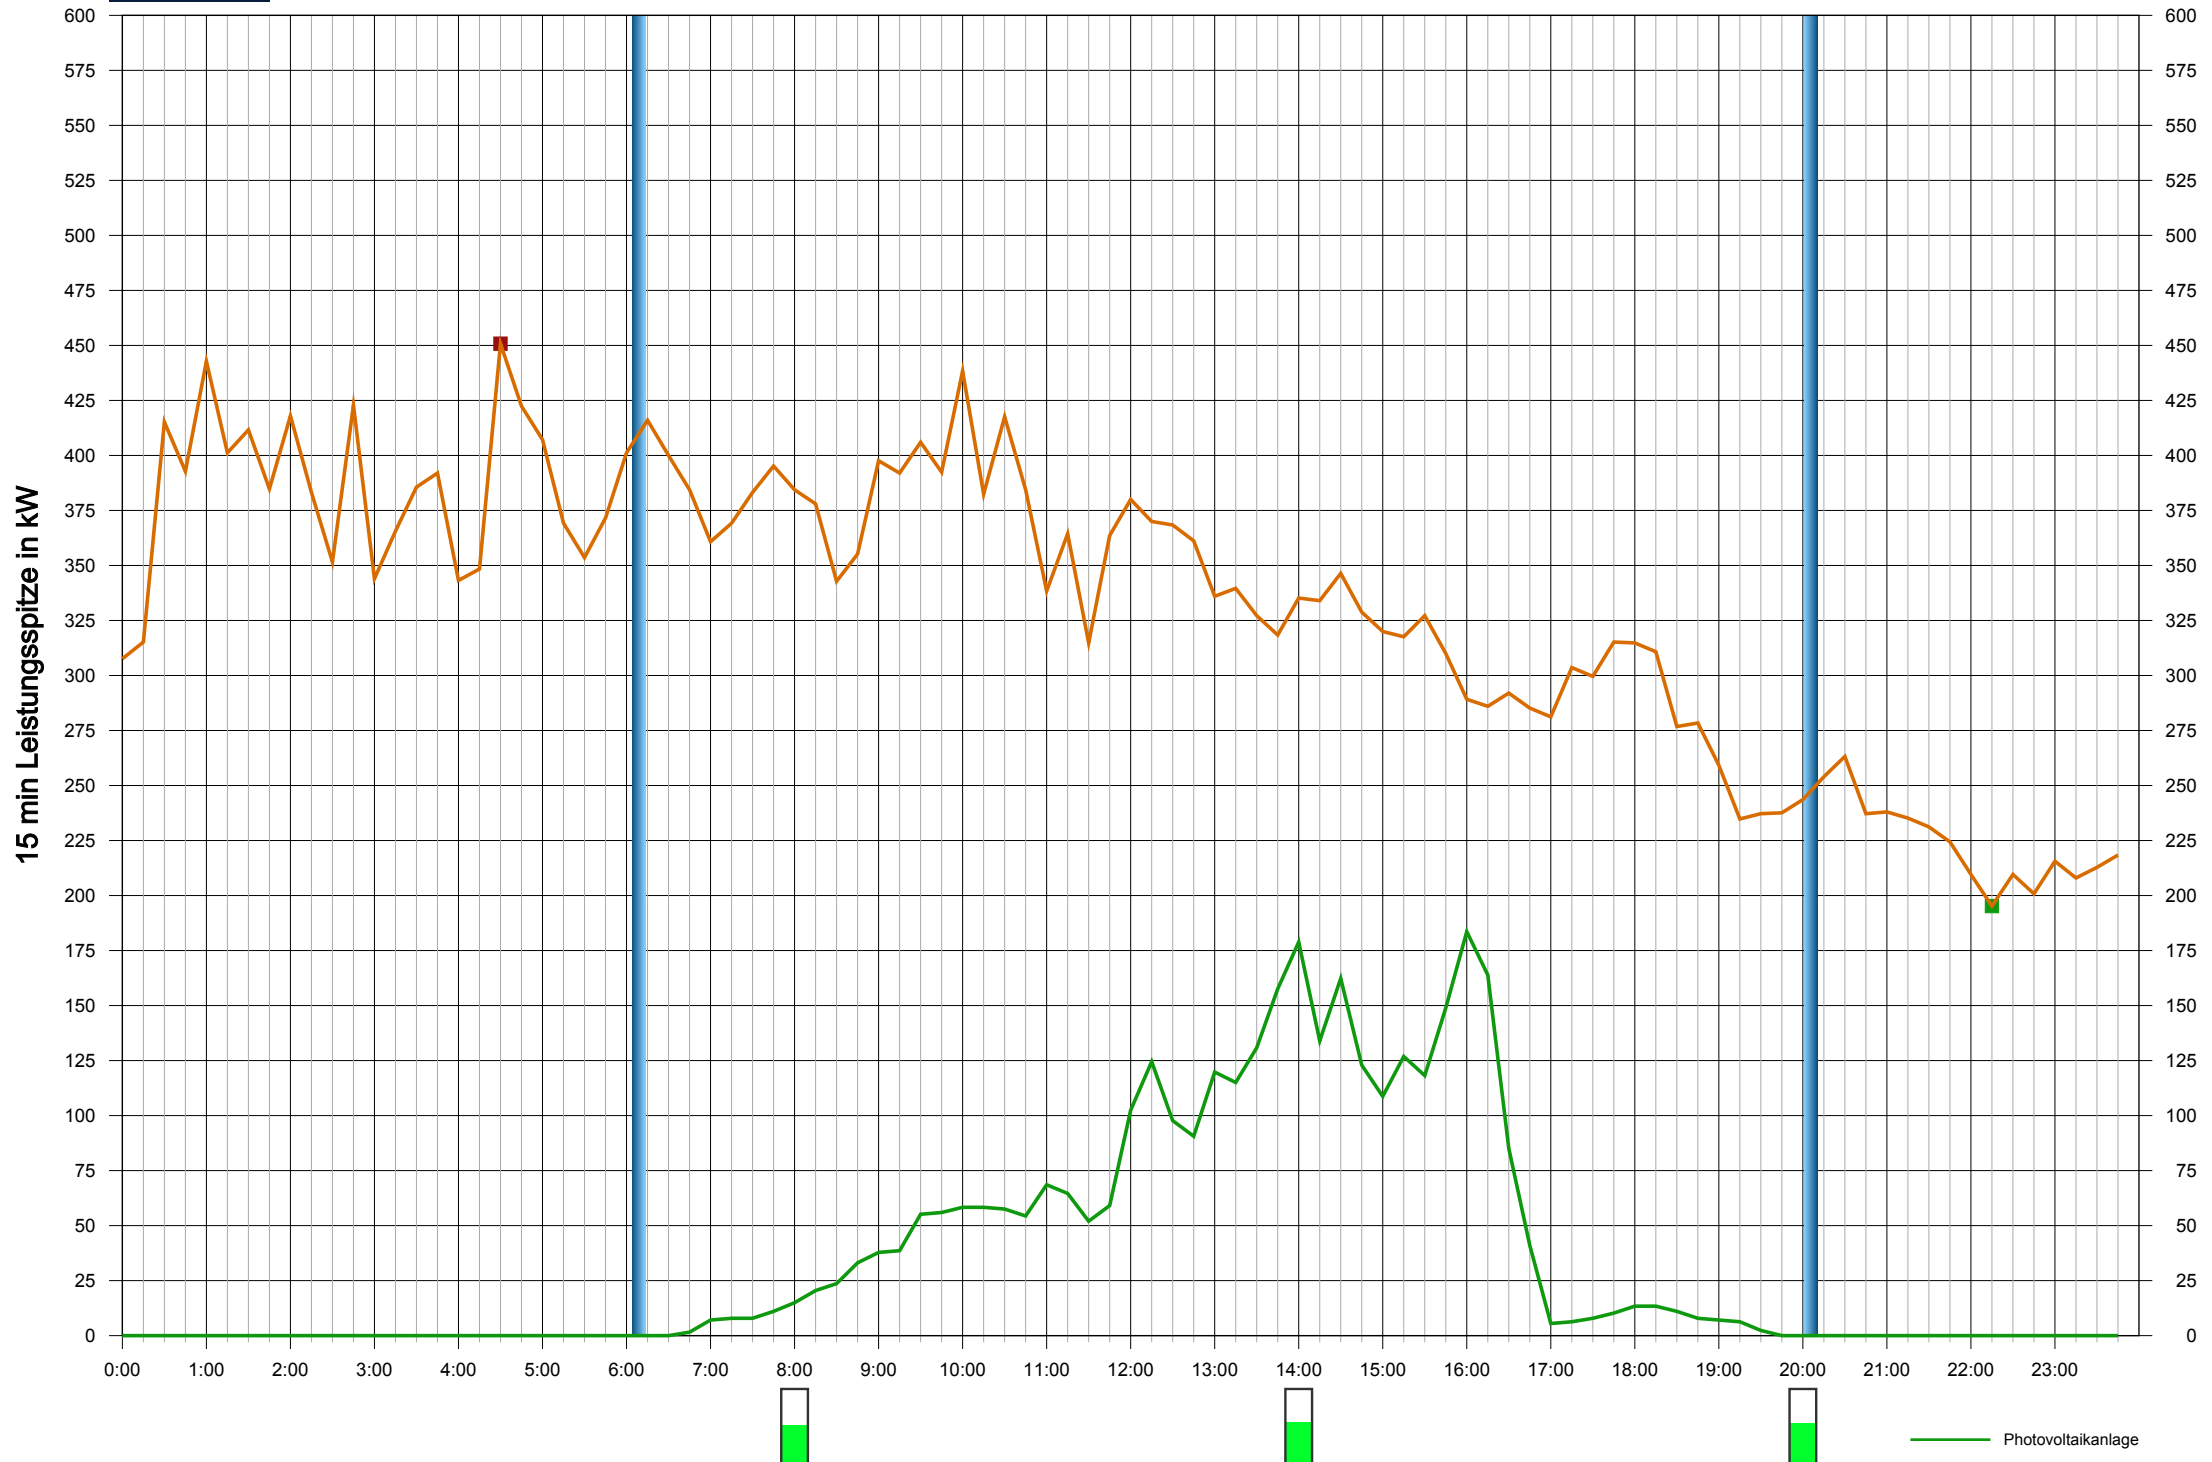


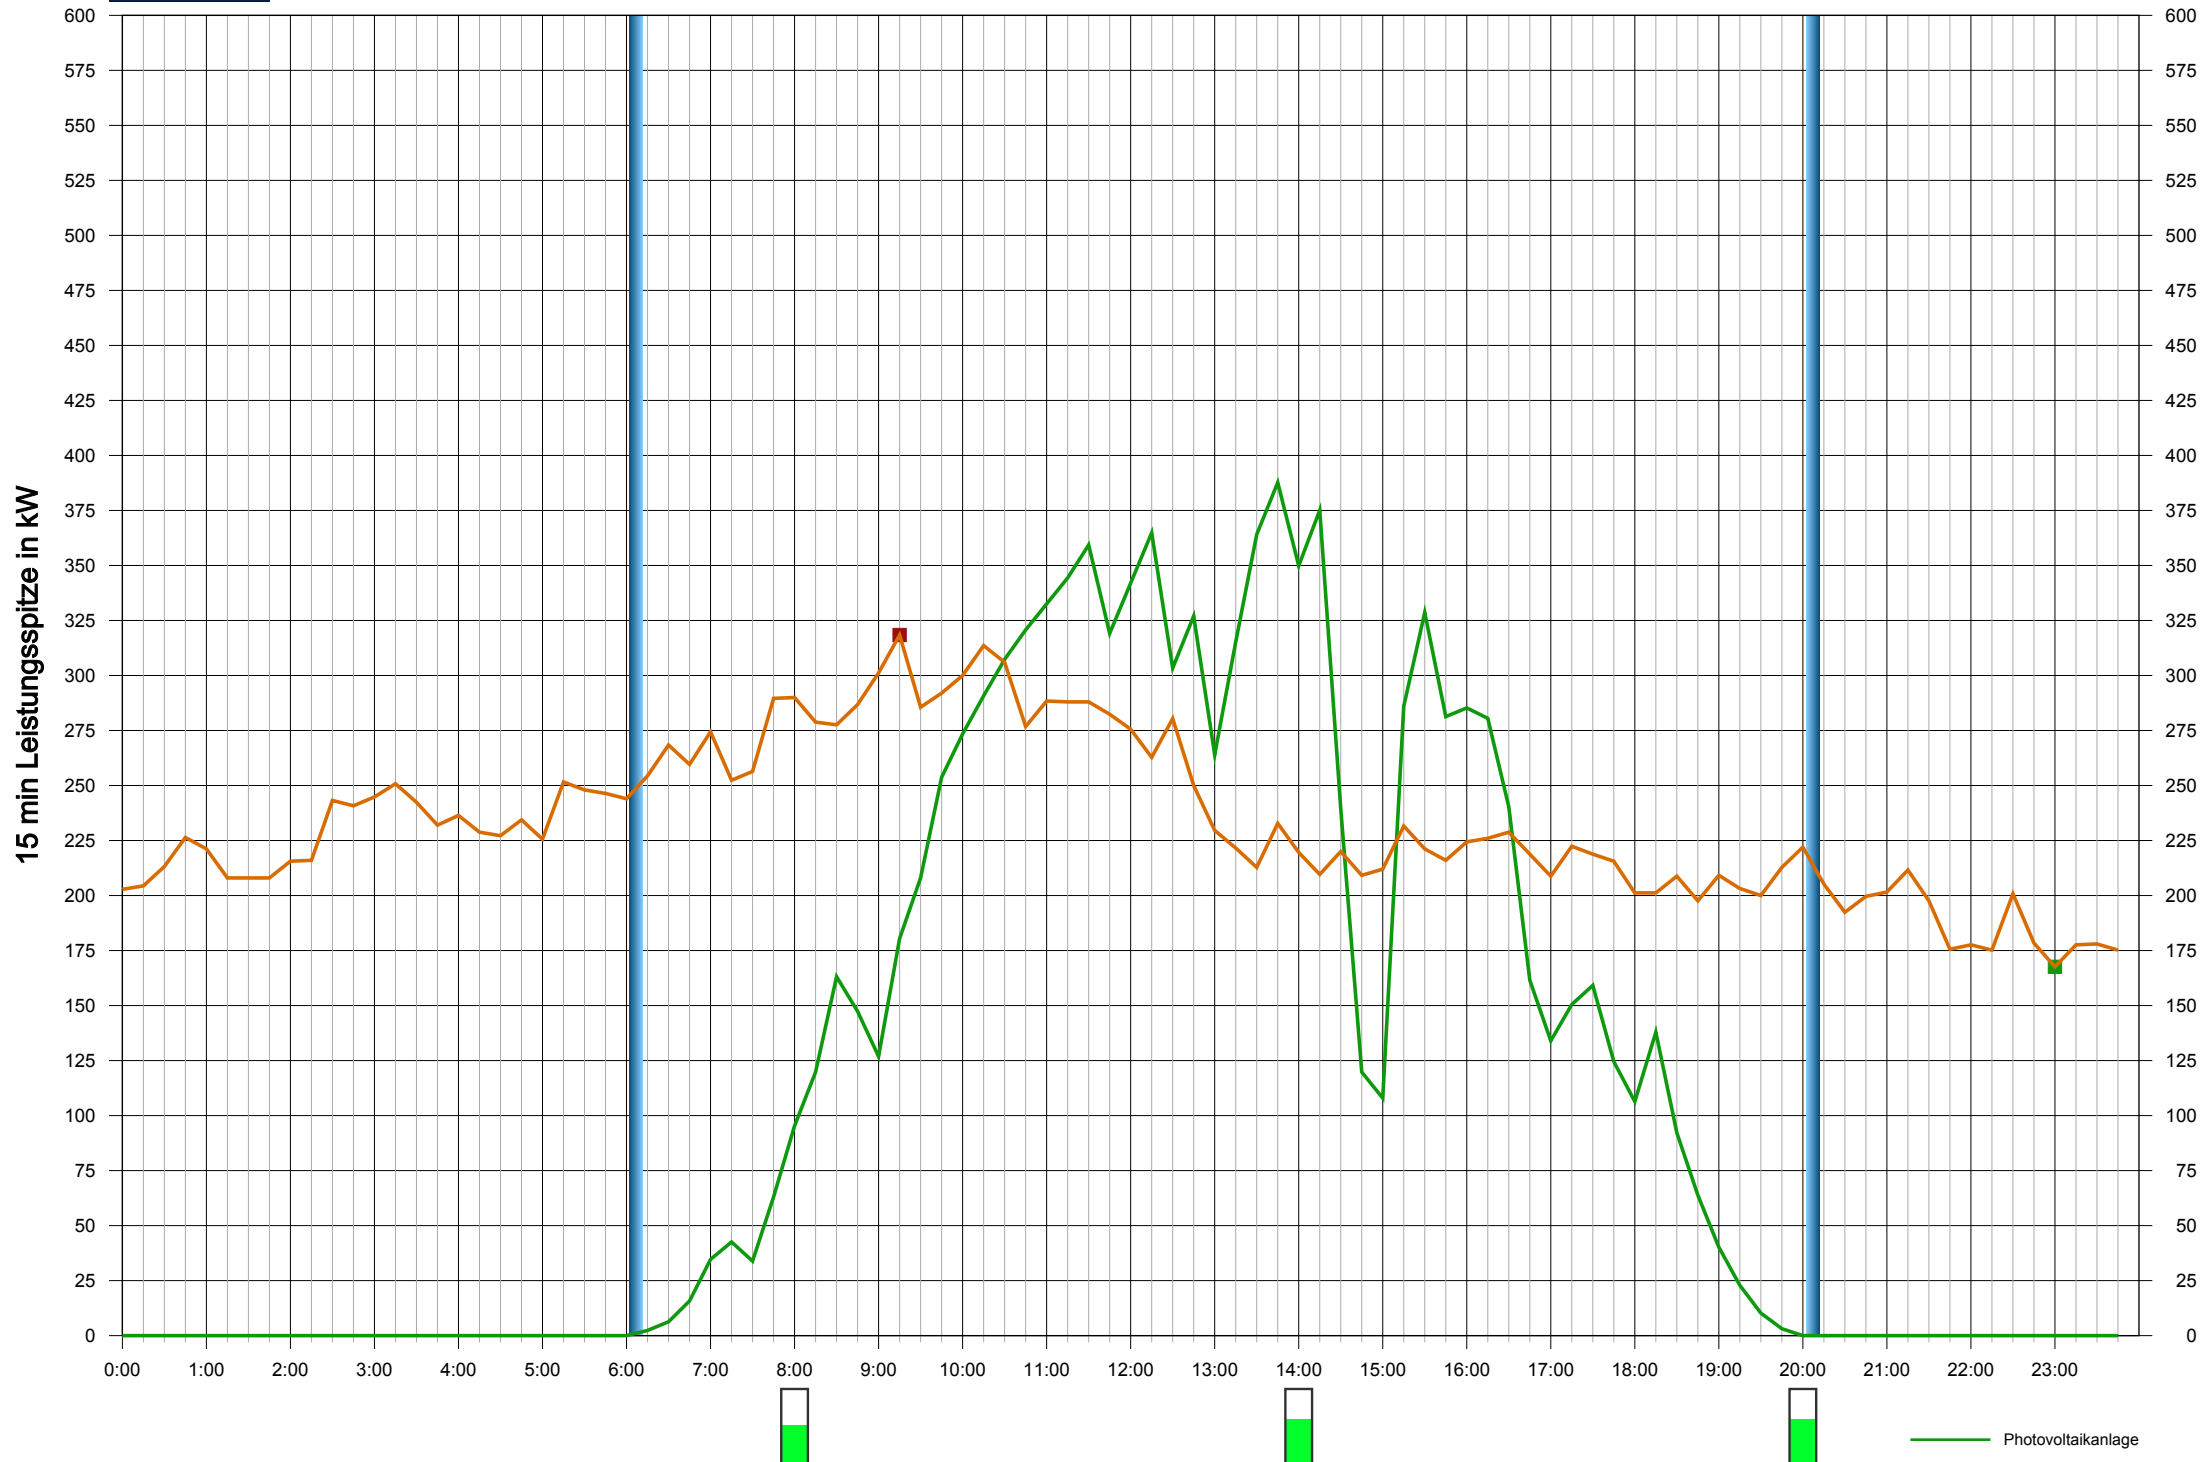


Photovoltaikanlage



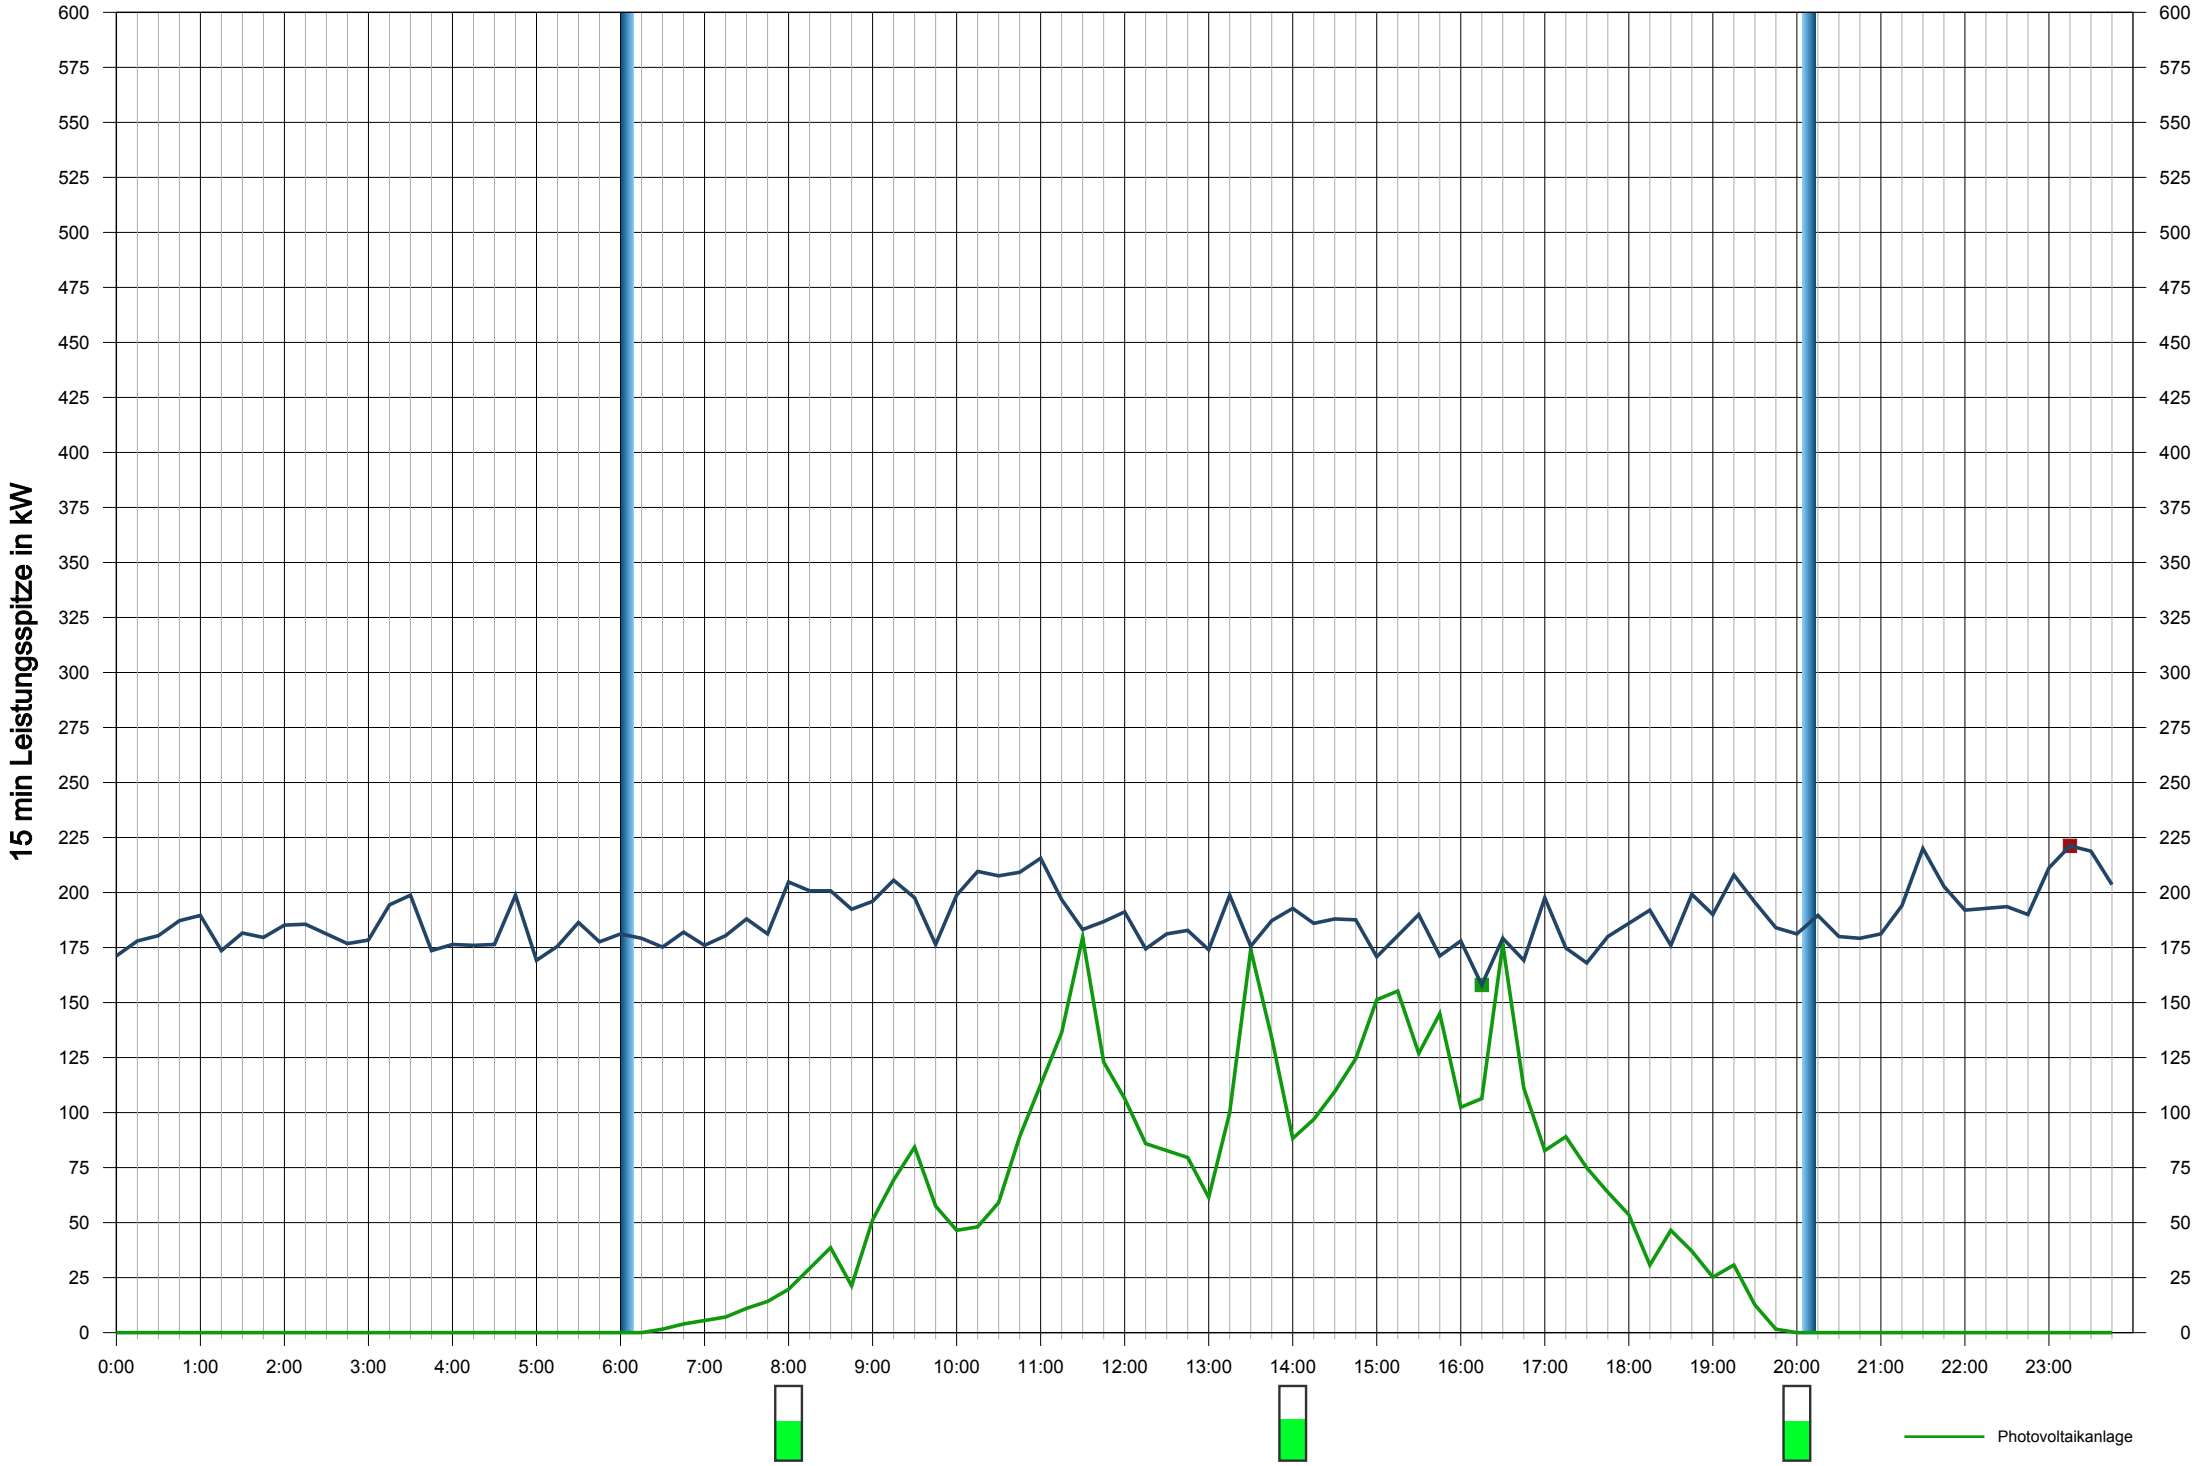


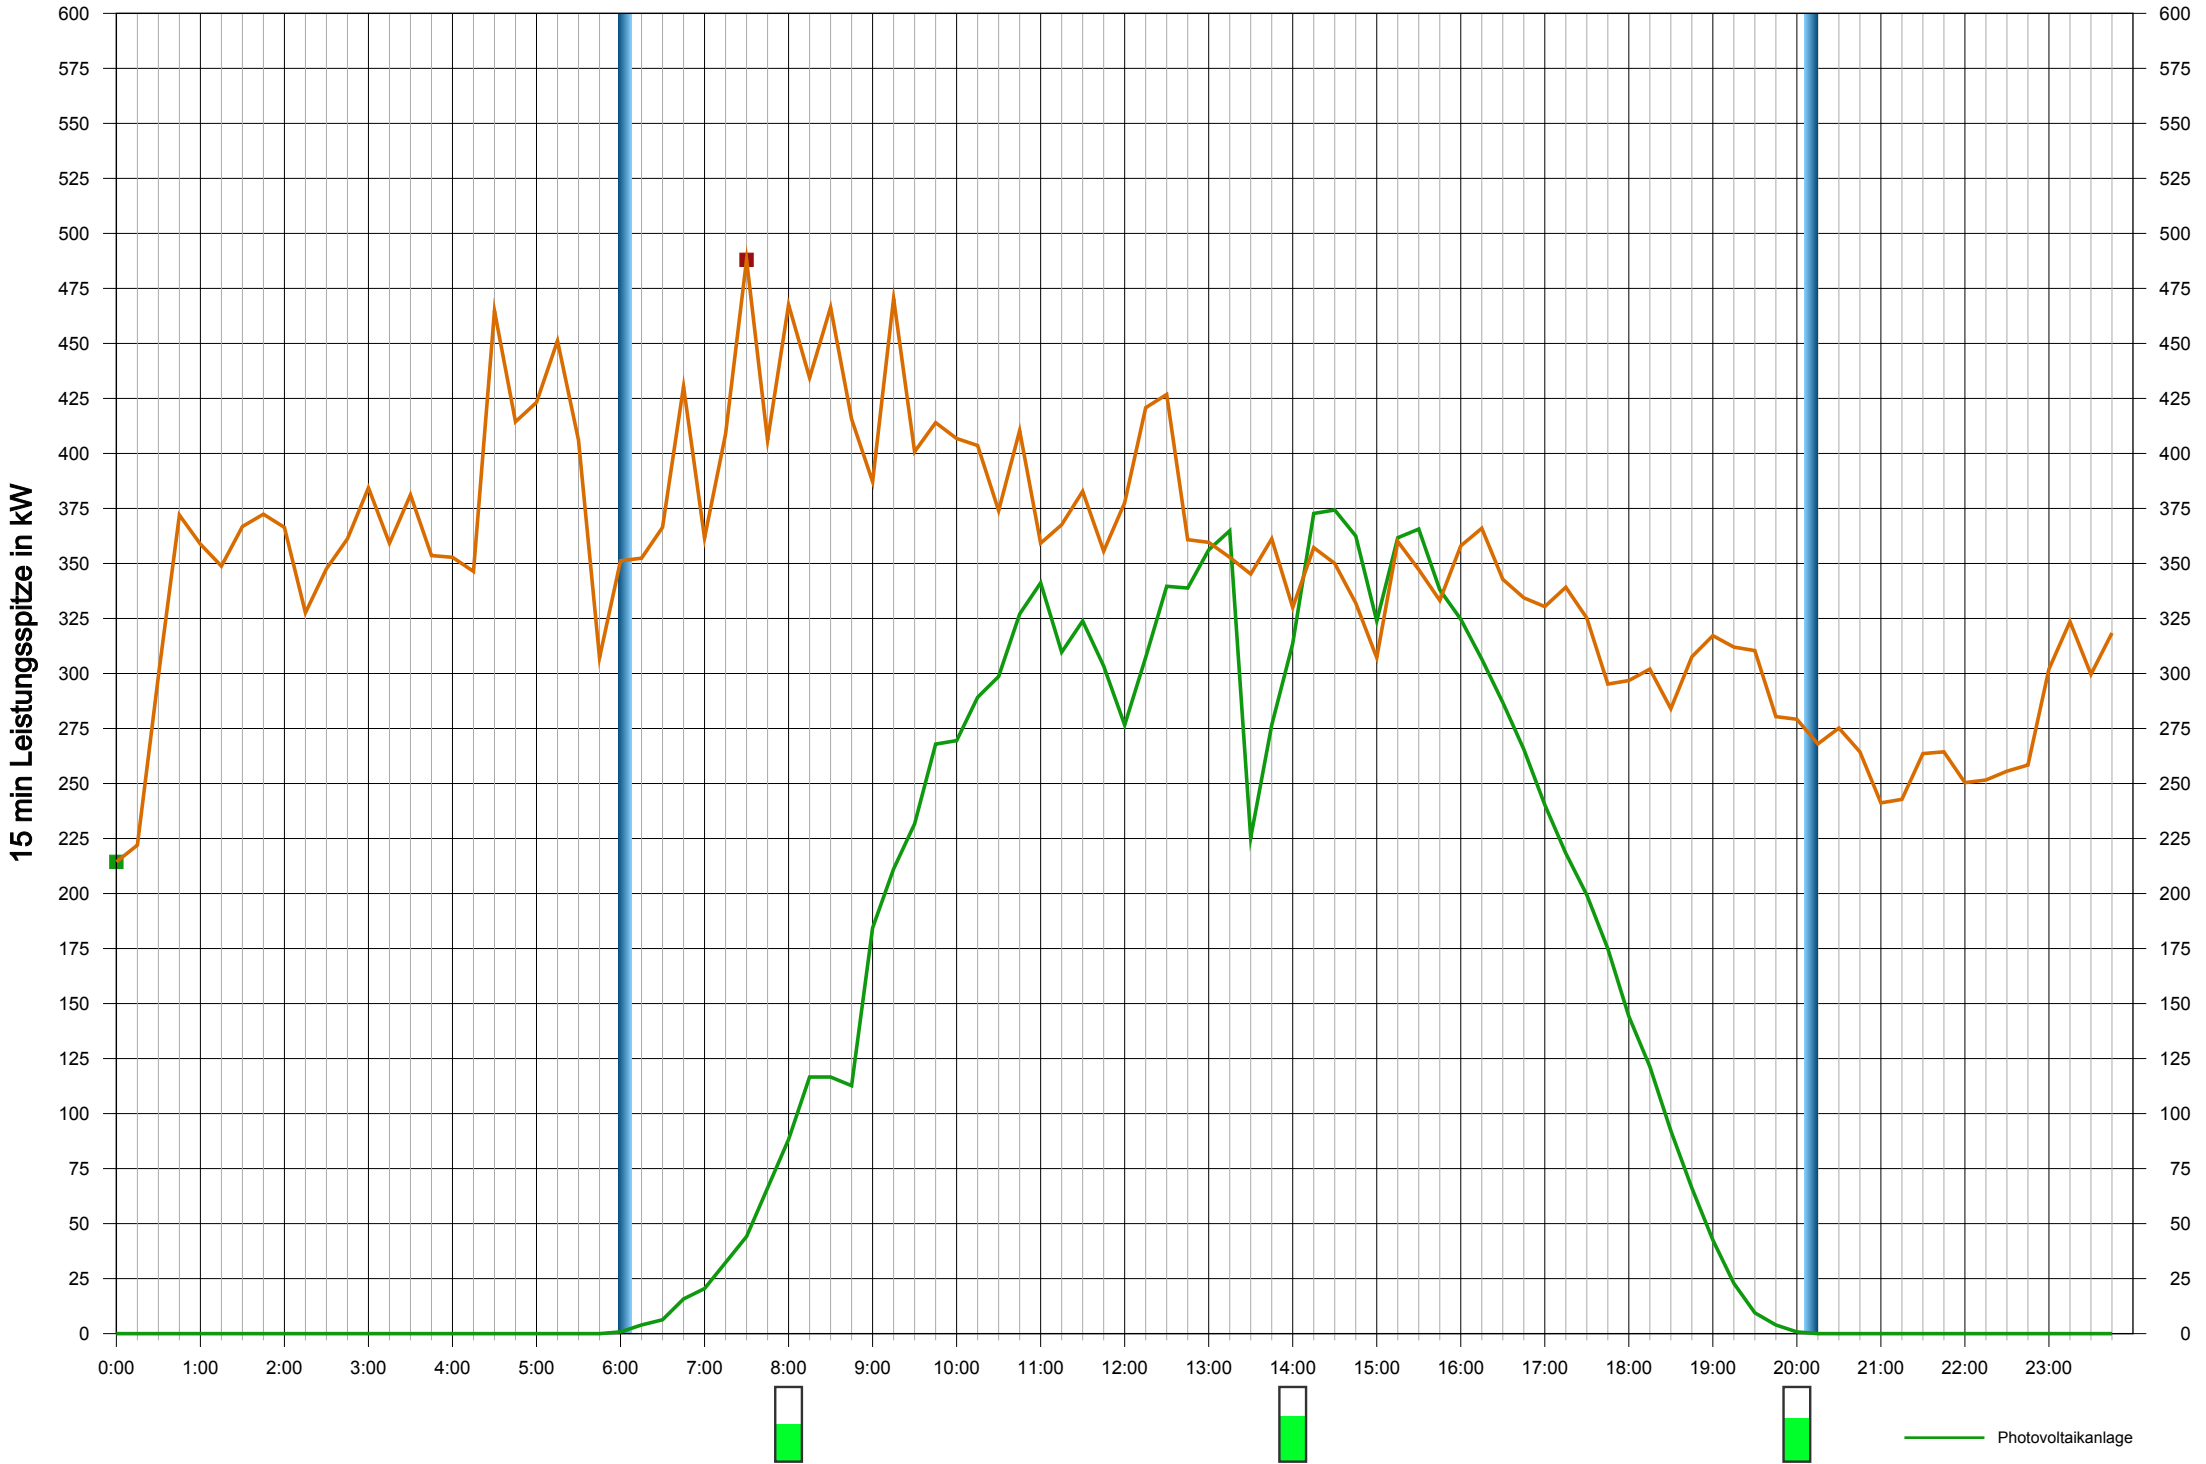


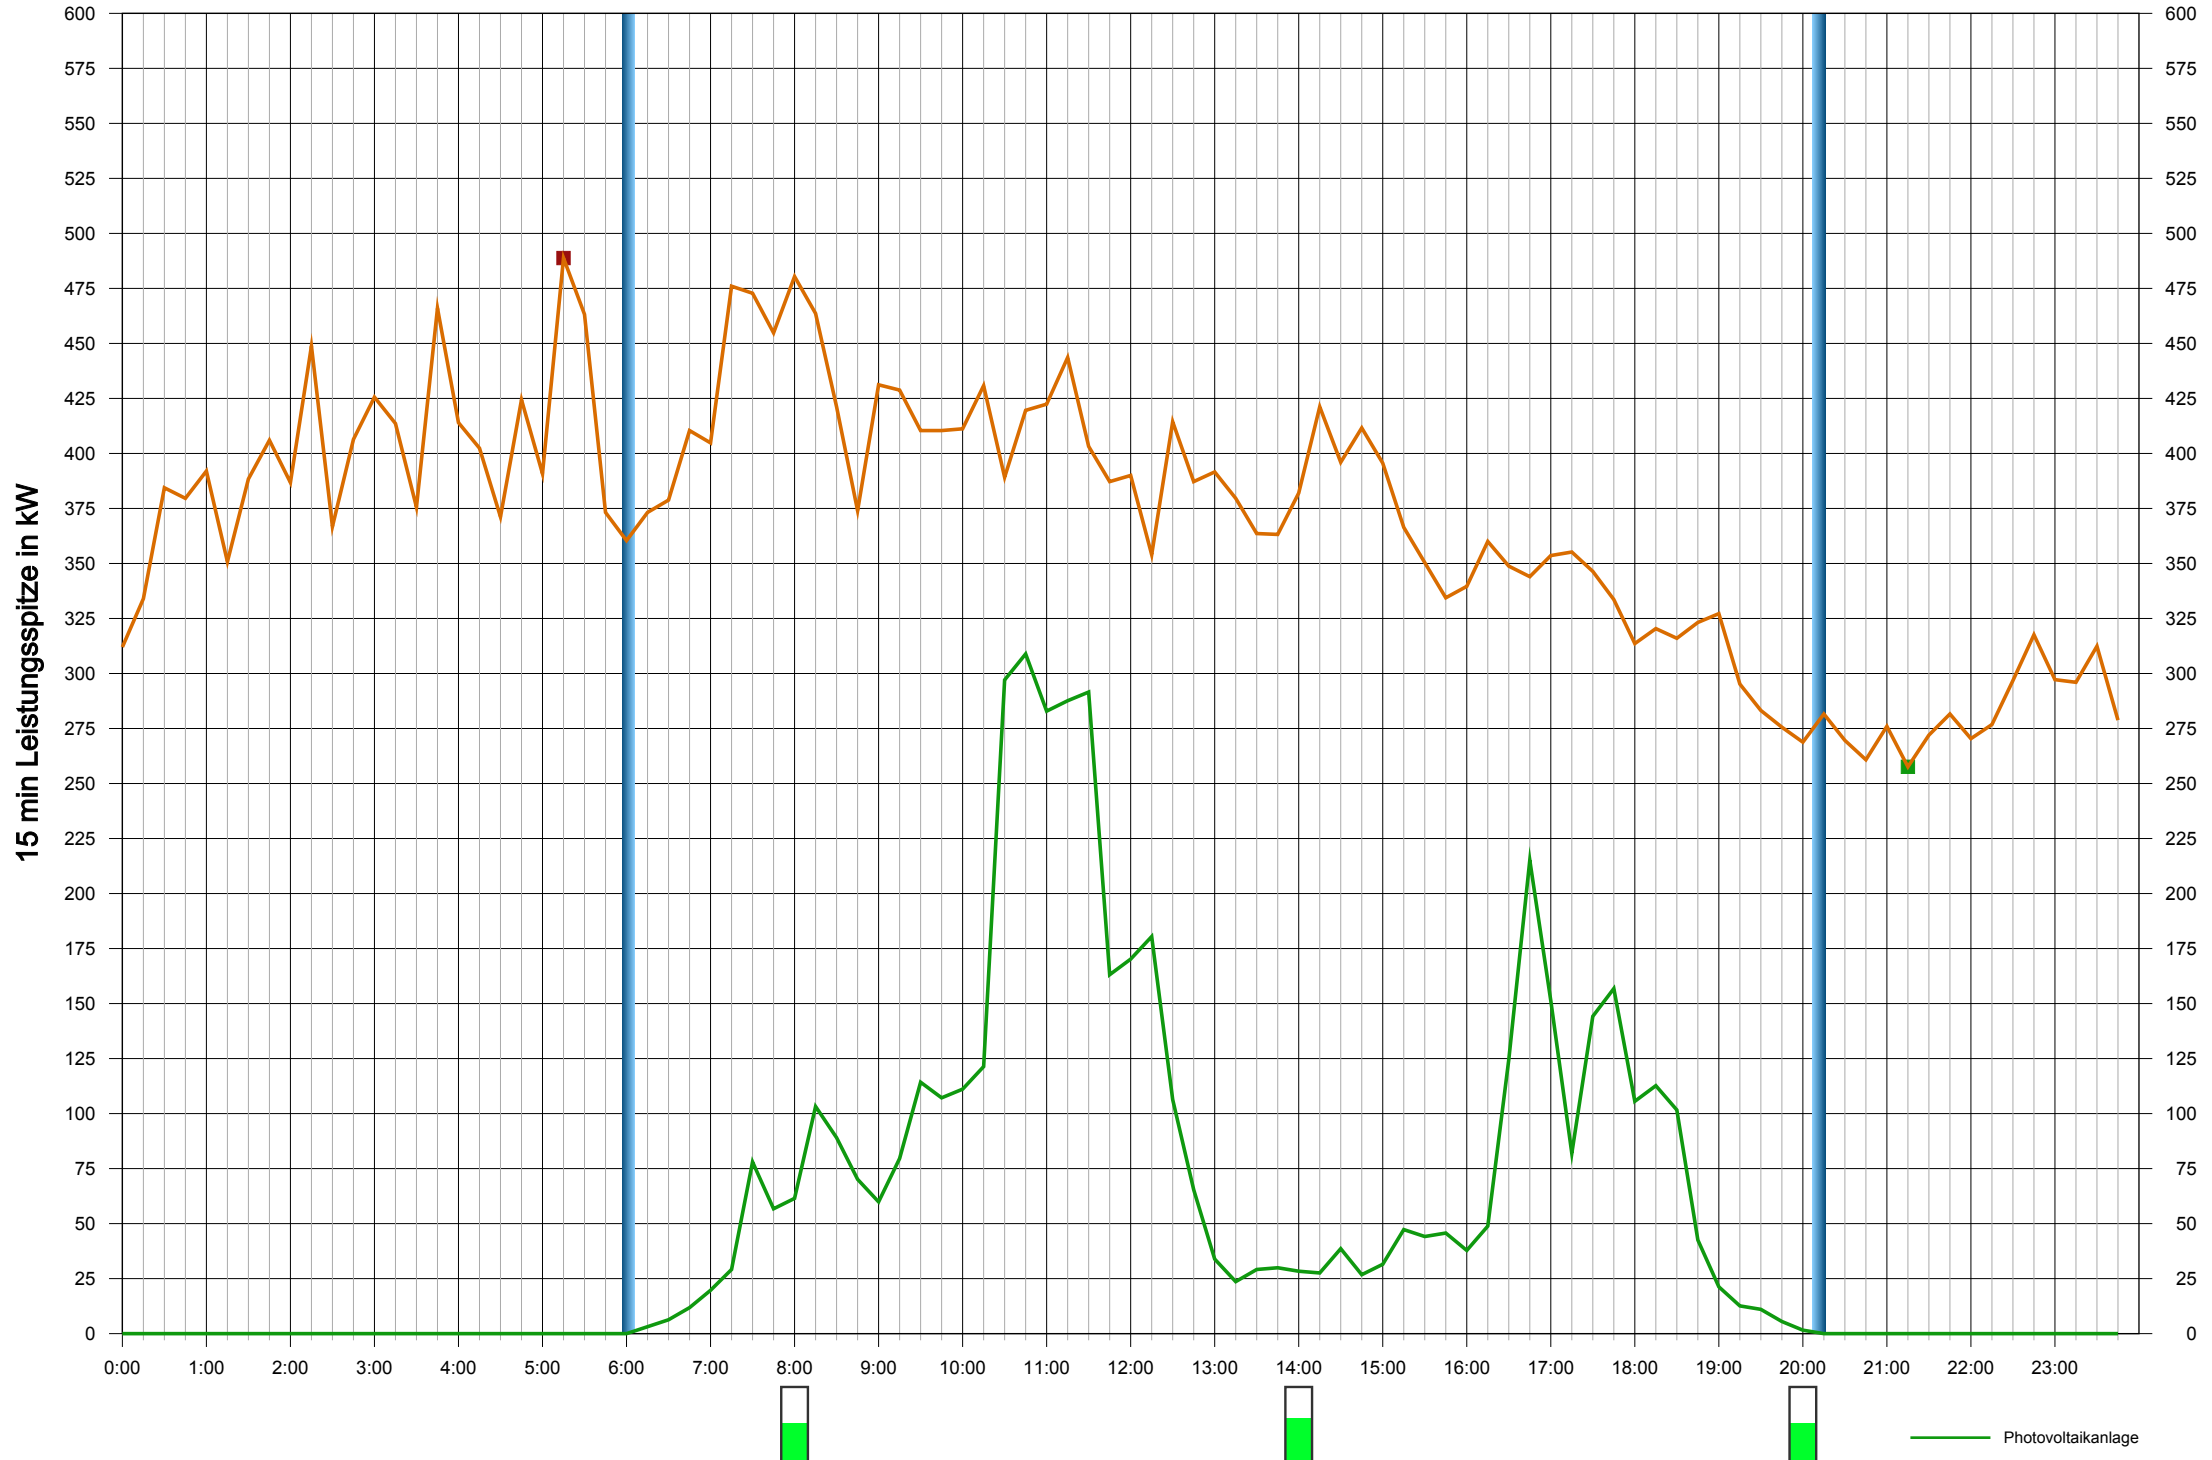


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 25.4.2012 (KW 17)


Tagesminimum: 244,4 kW, Tagesmittelwert: 384,9 kW, Tagesmaximum: 530,4 kW, Tagesbedarf: 9.238 kWh (1.293 €)

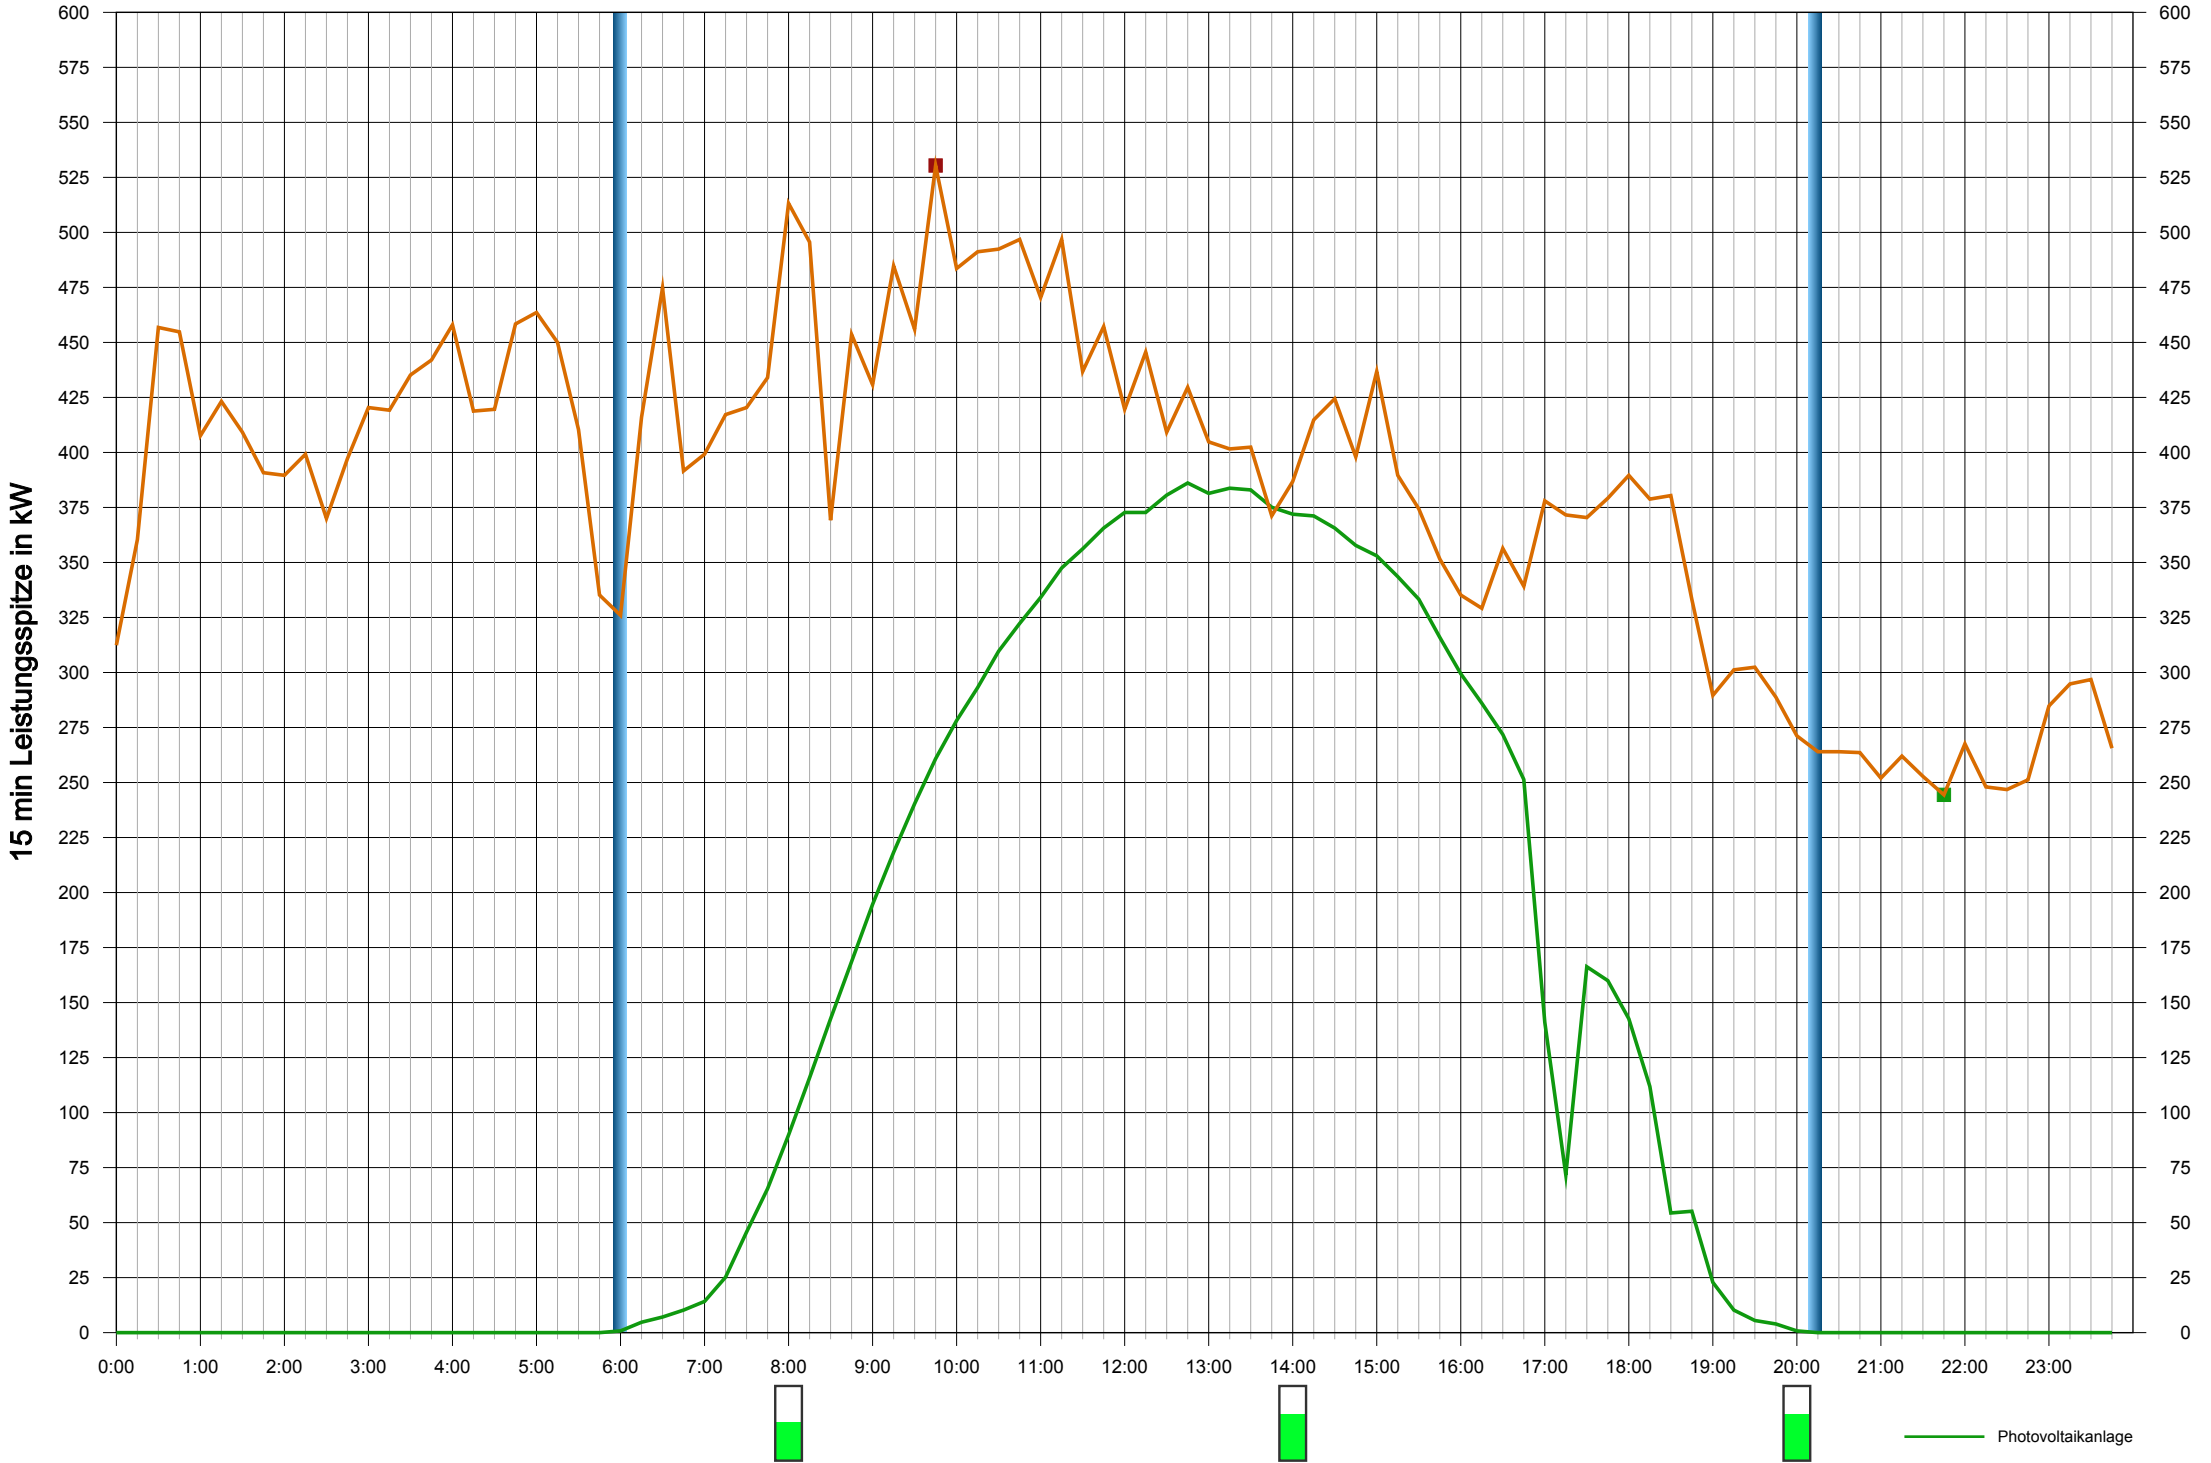

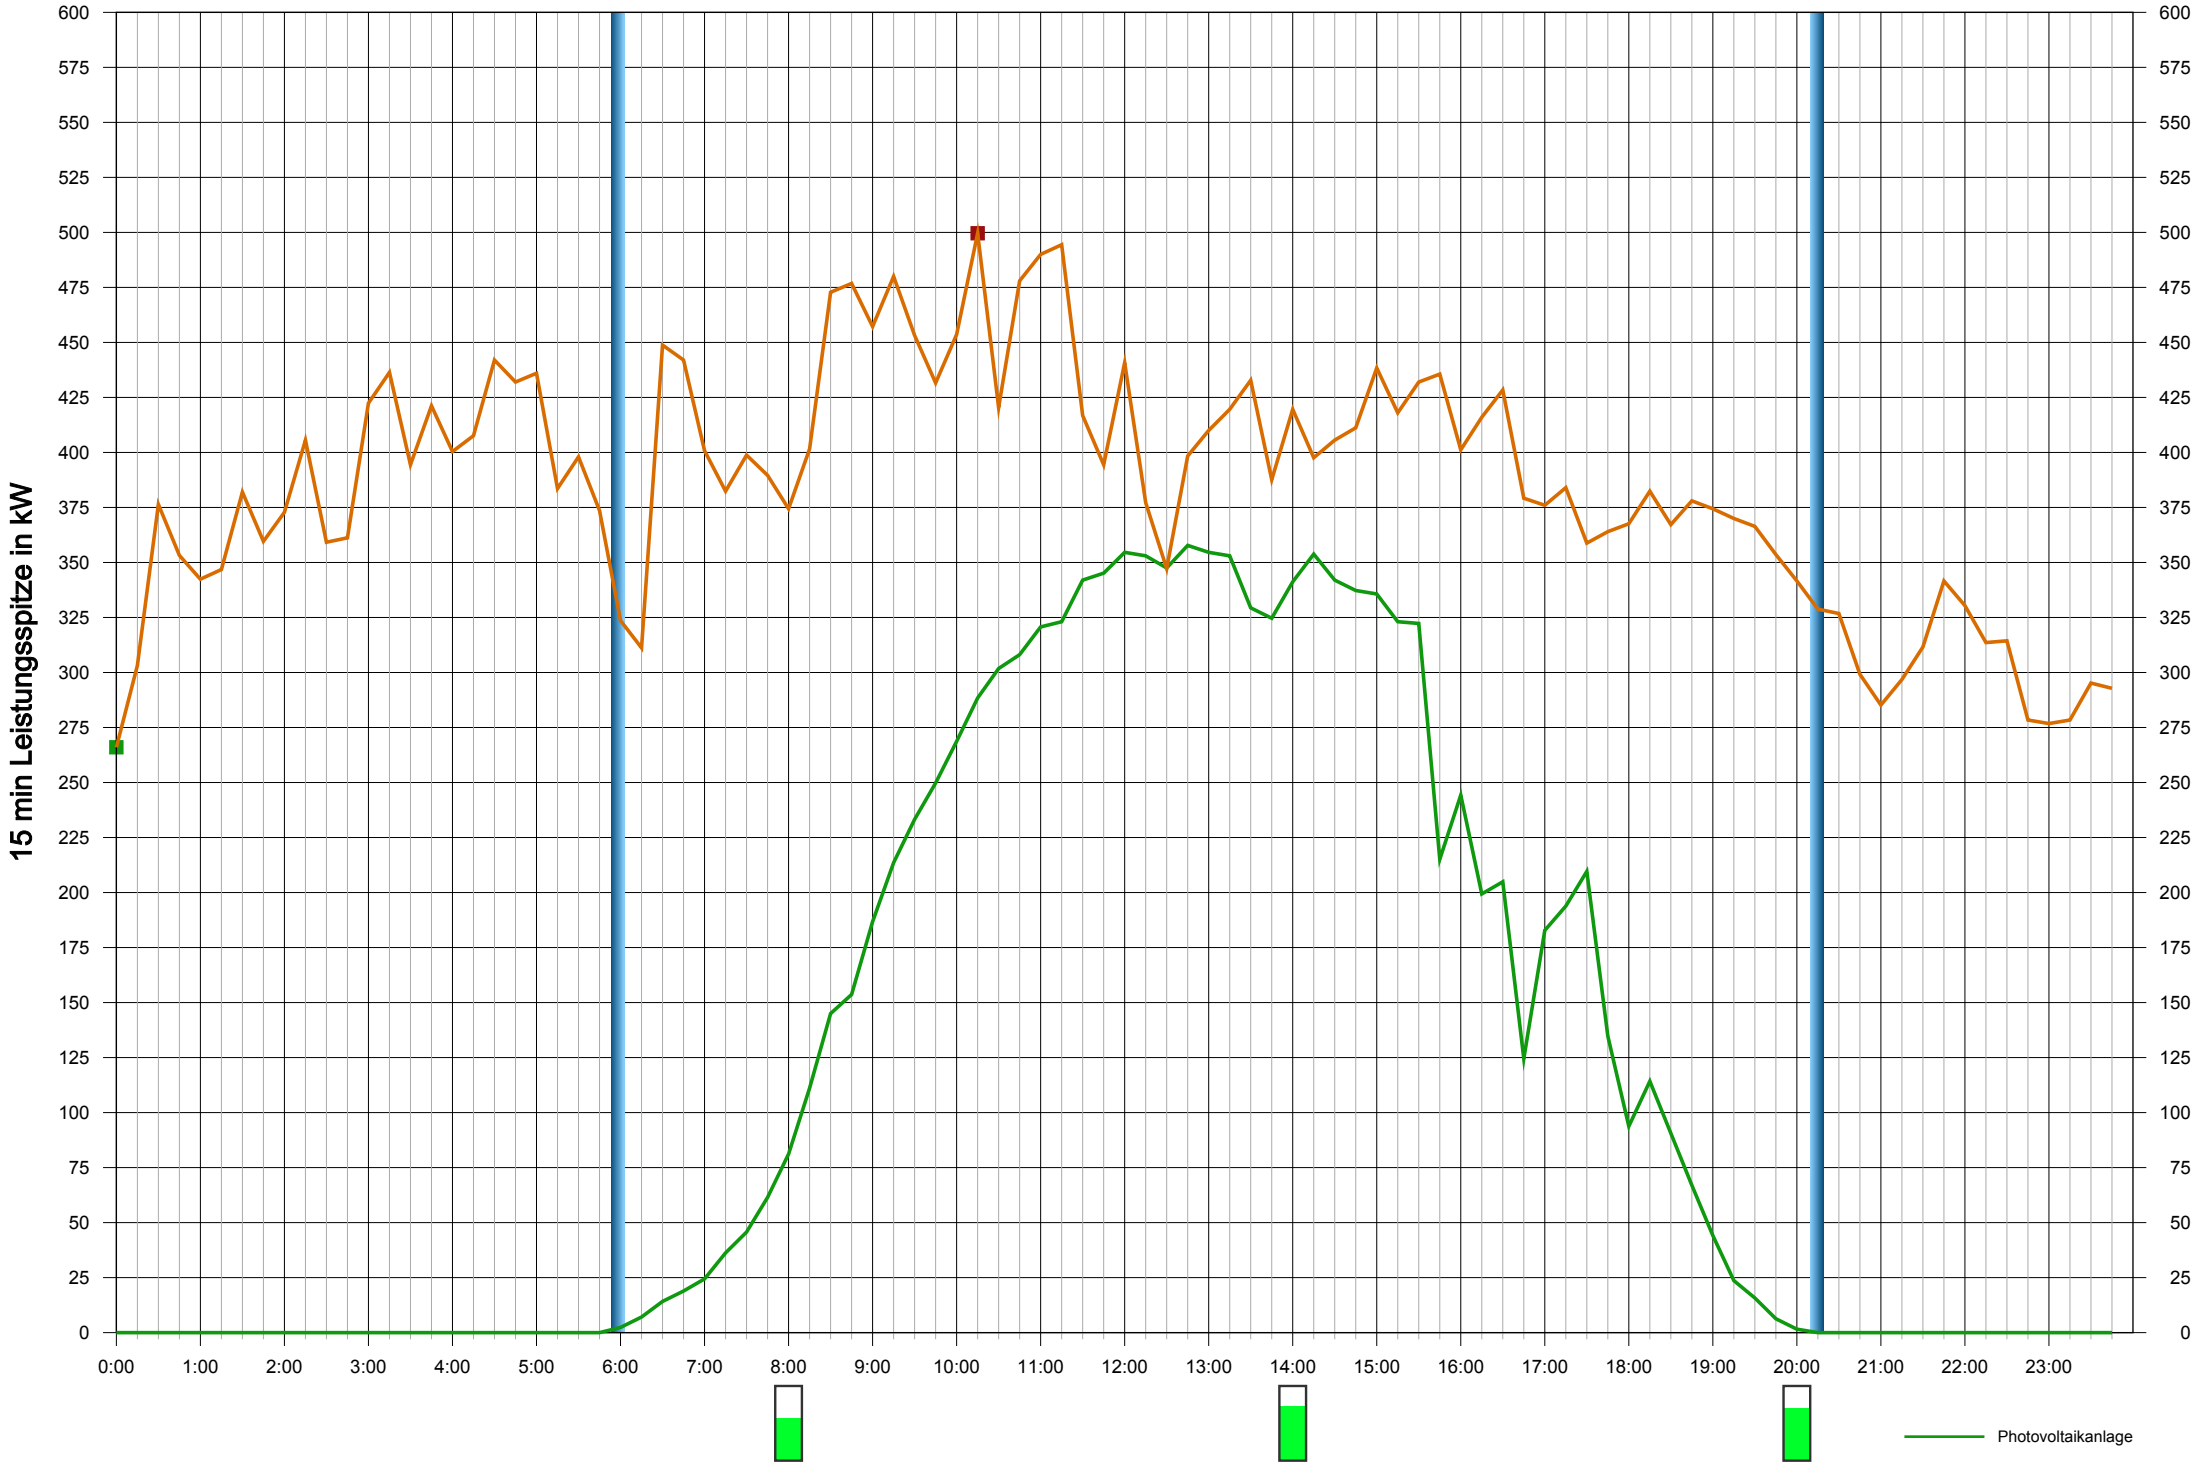




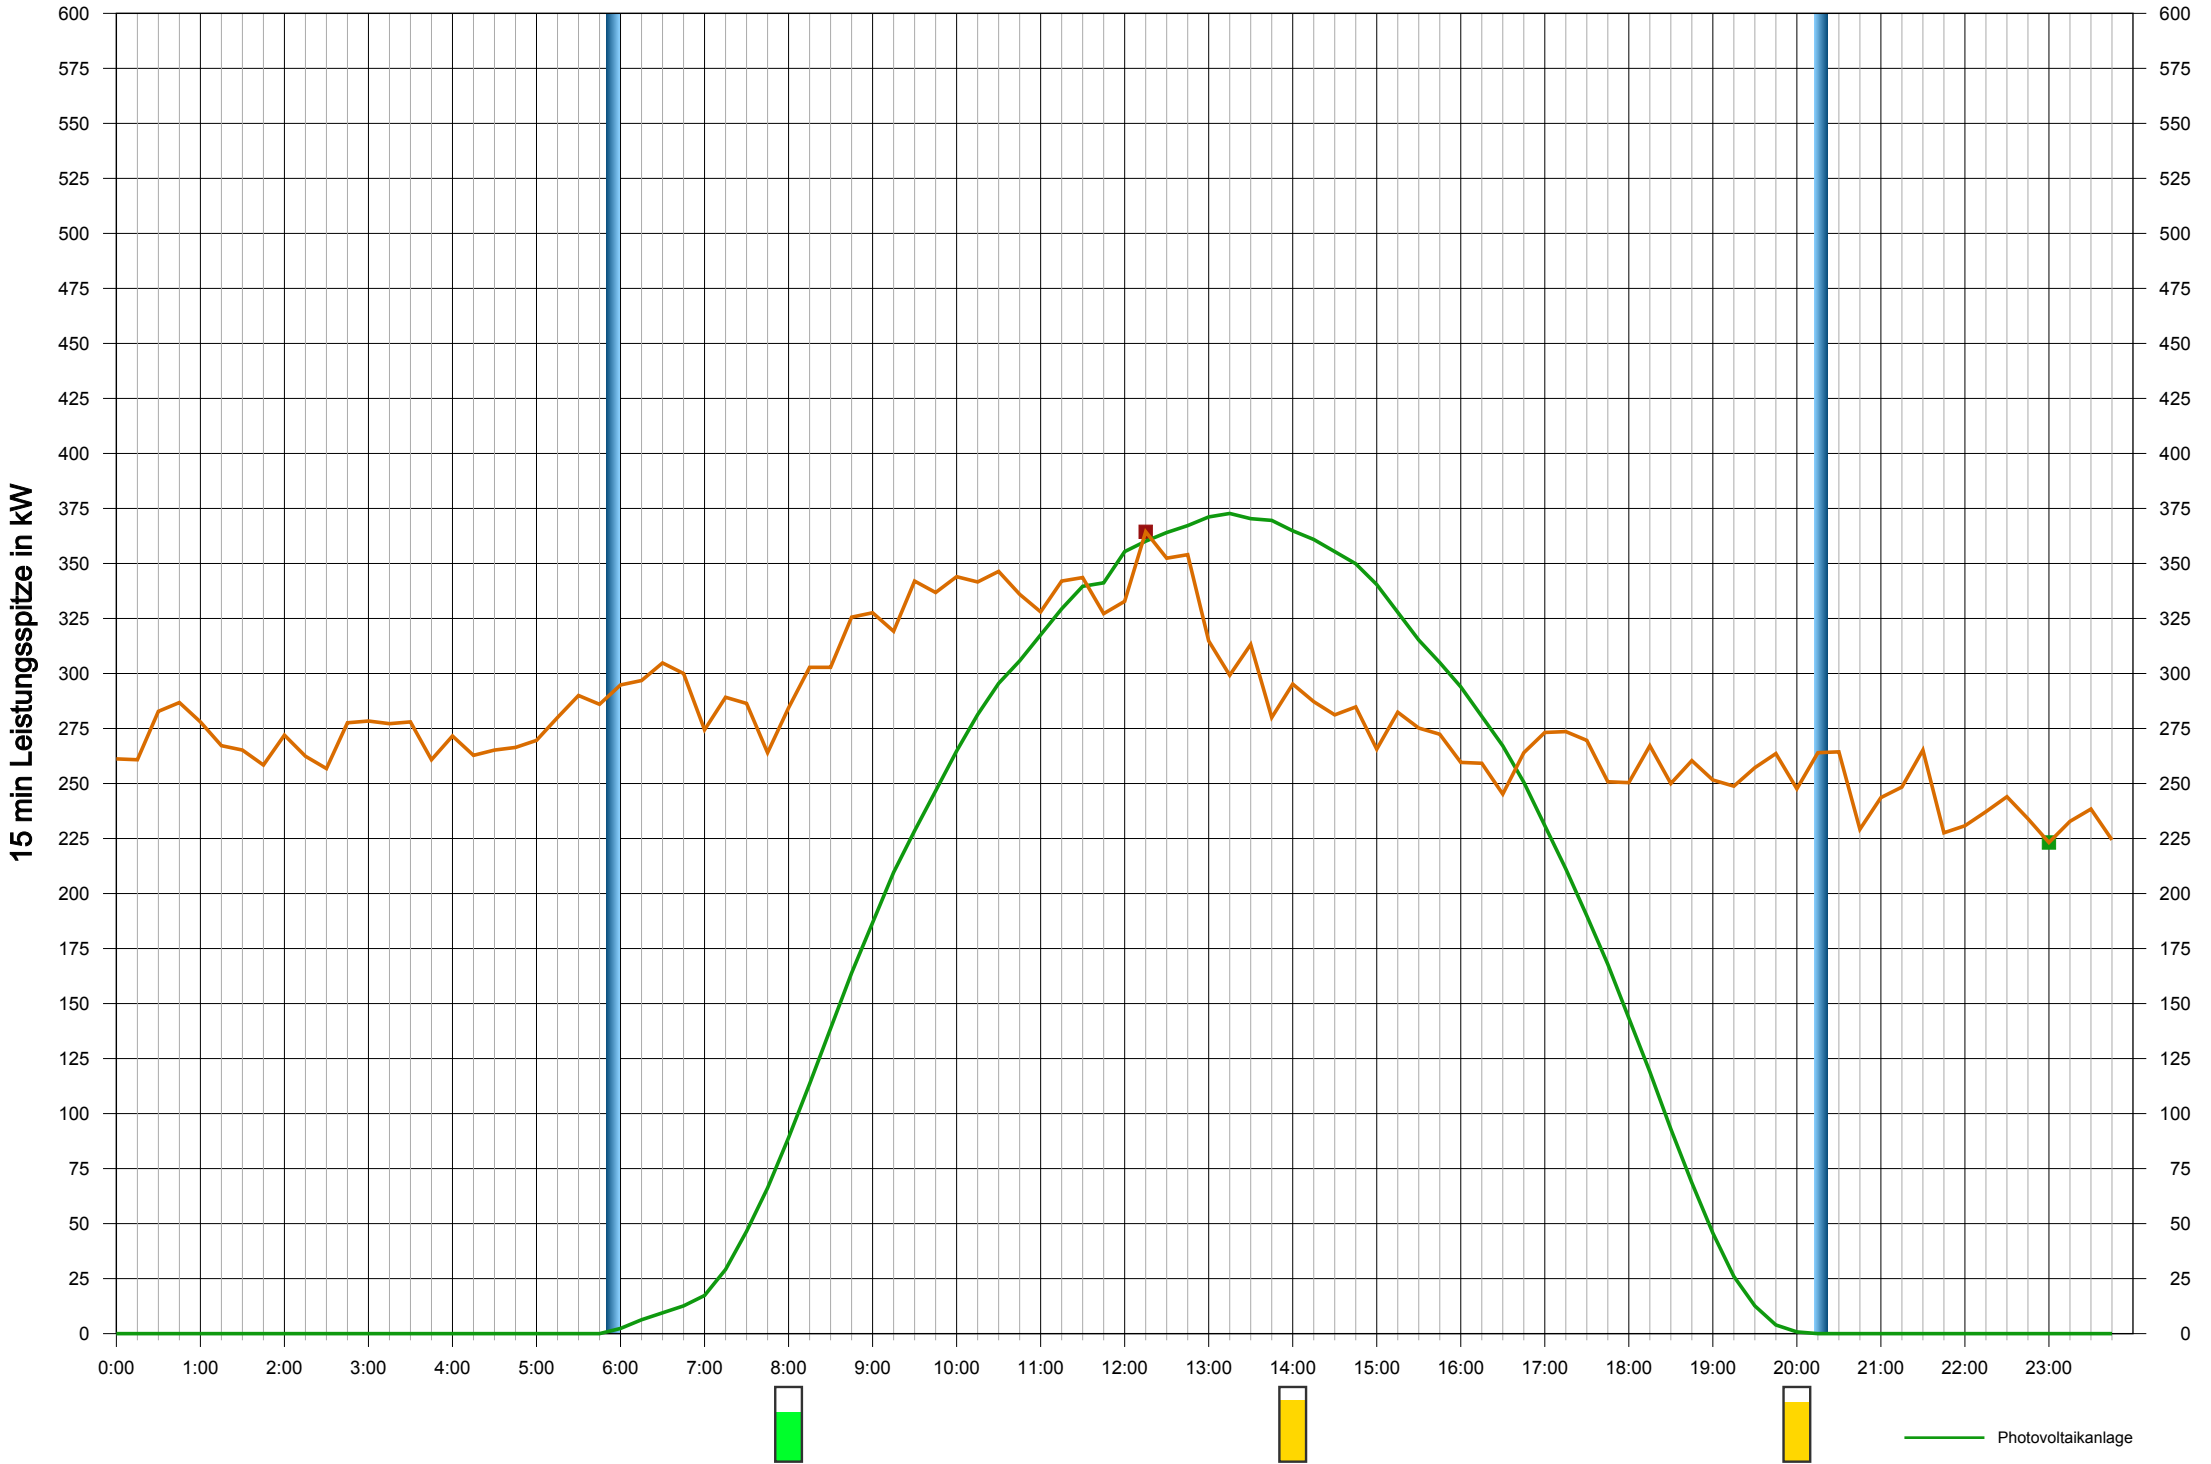

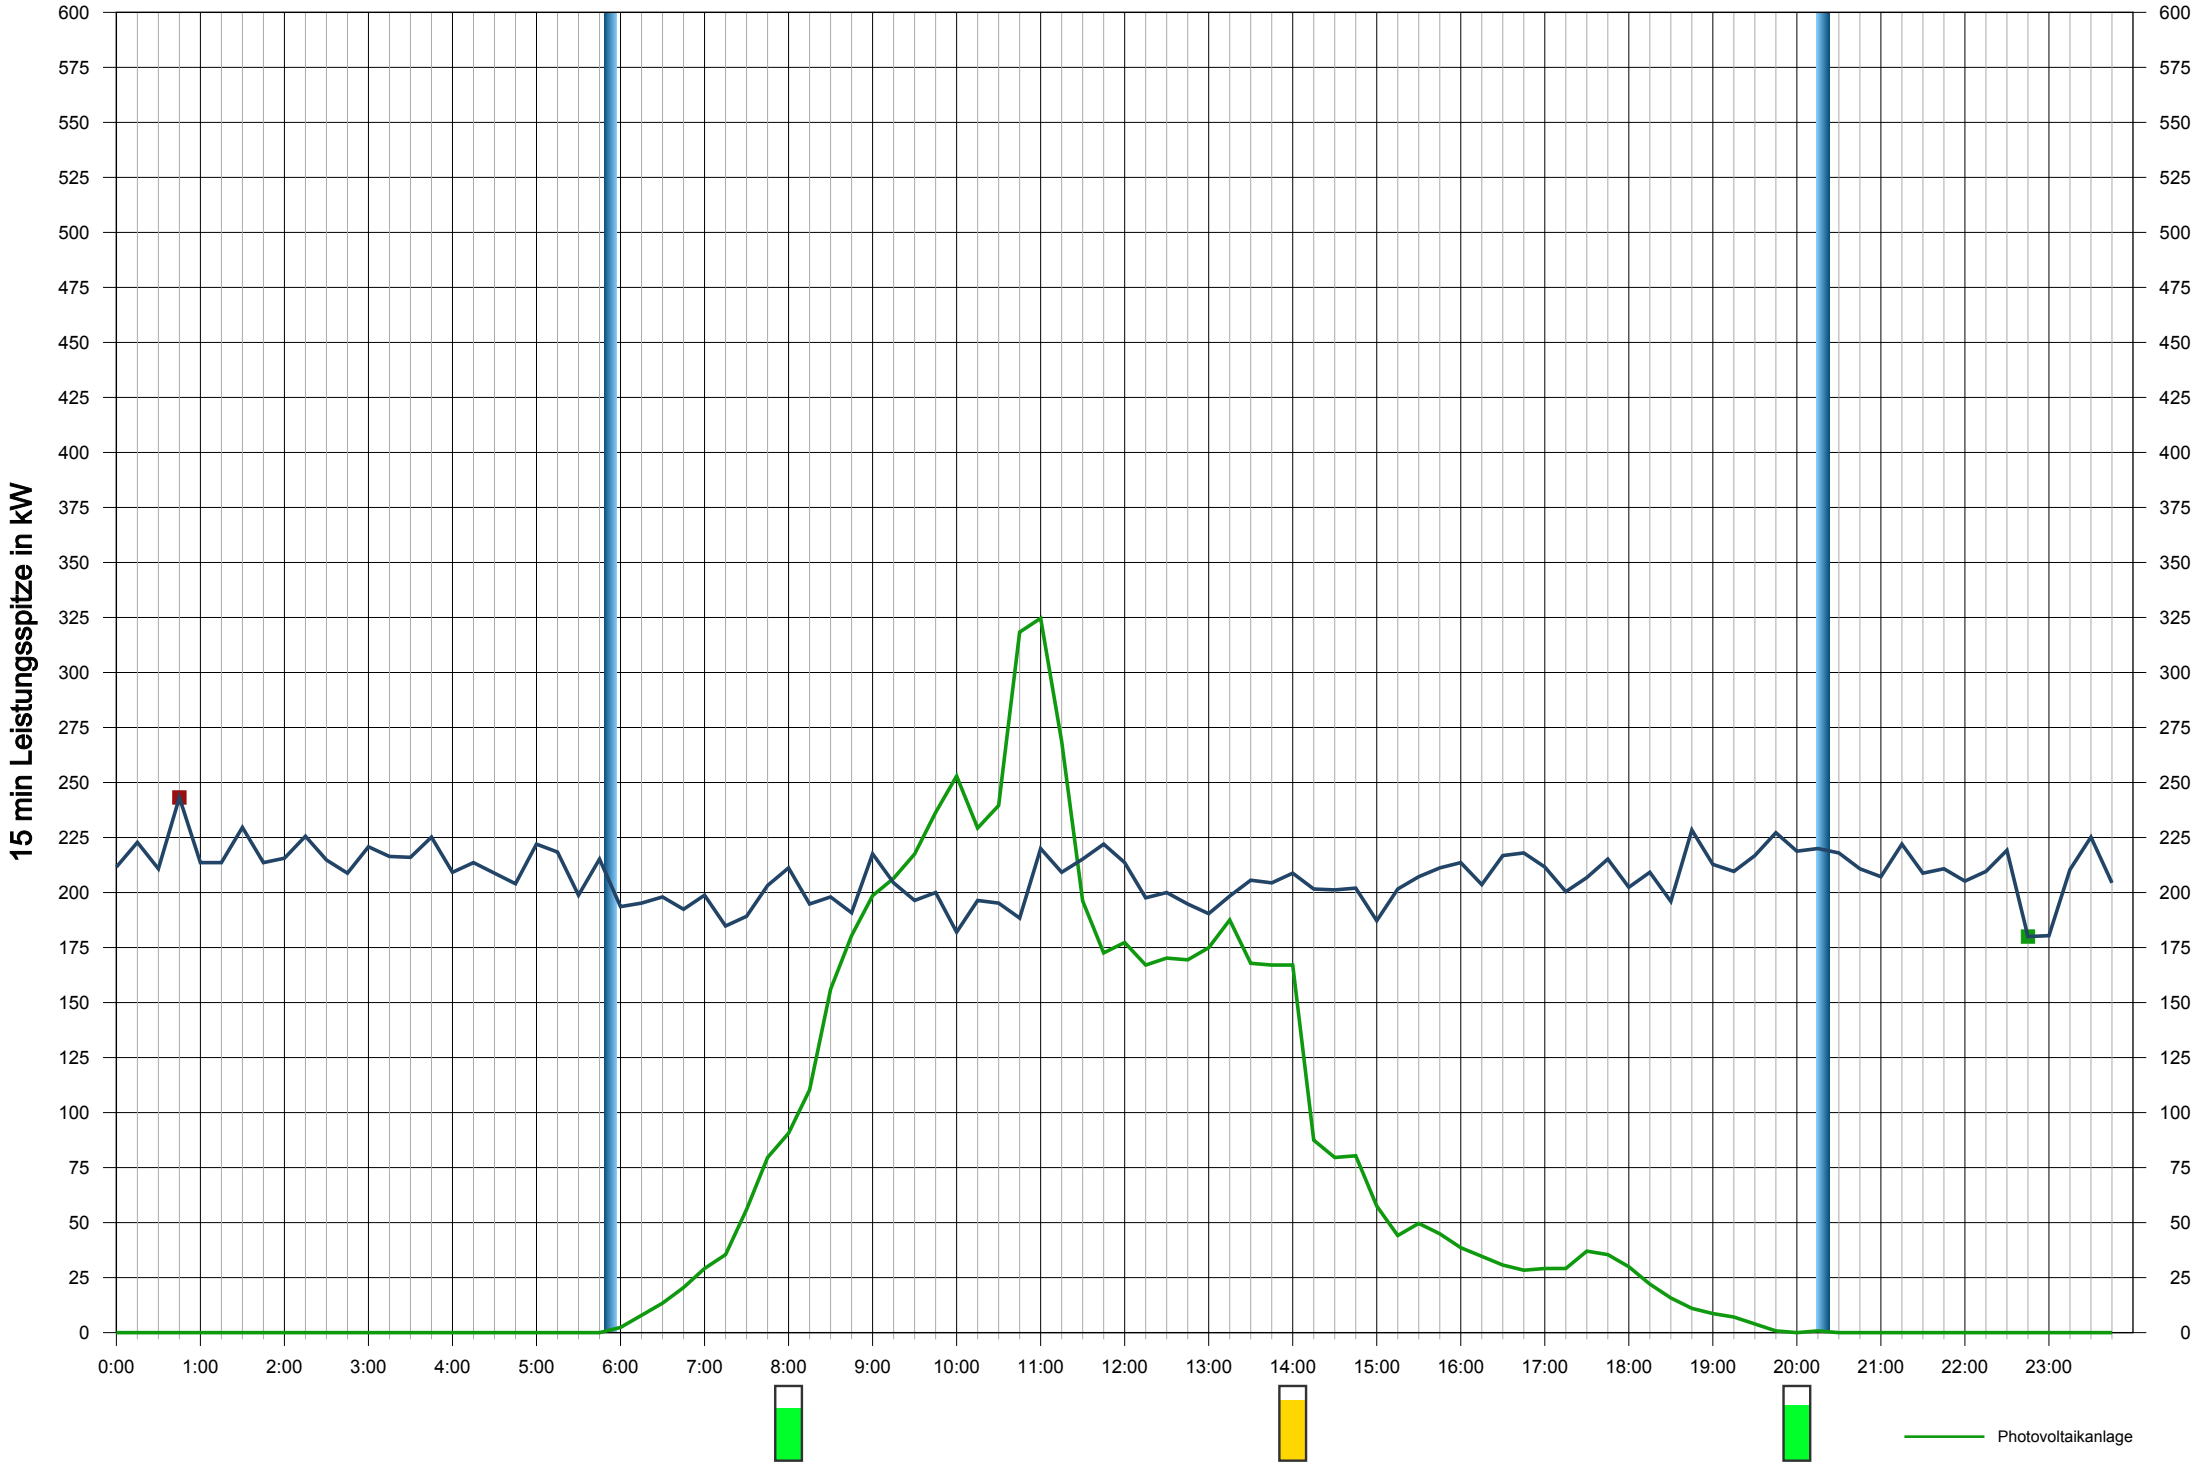




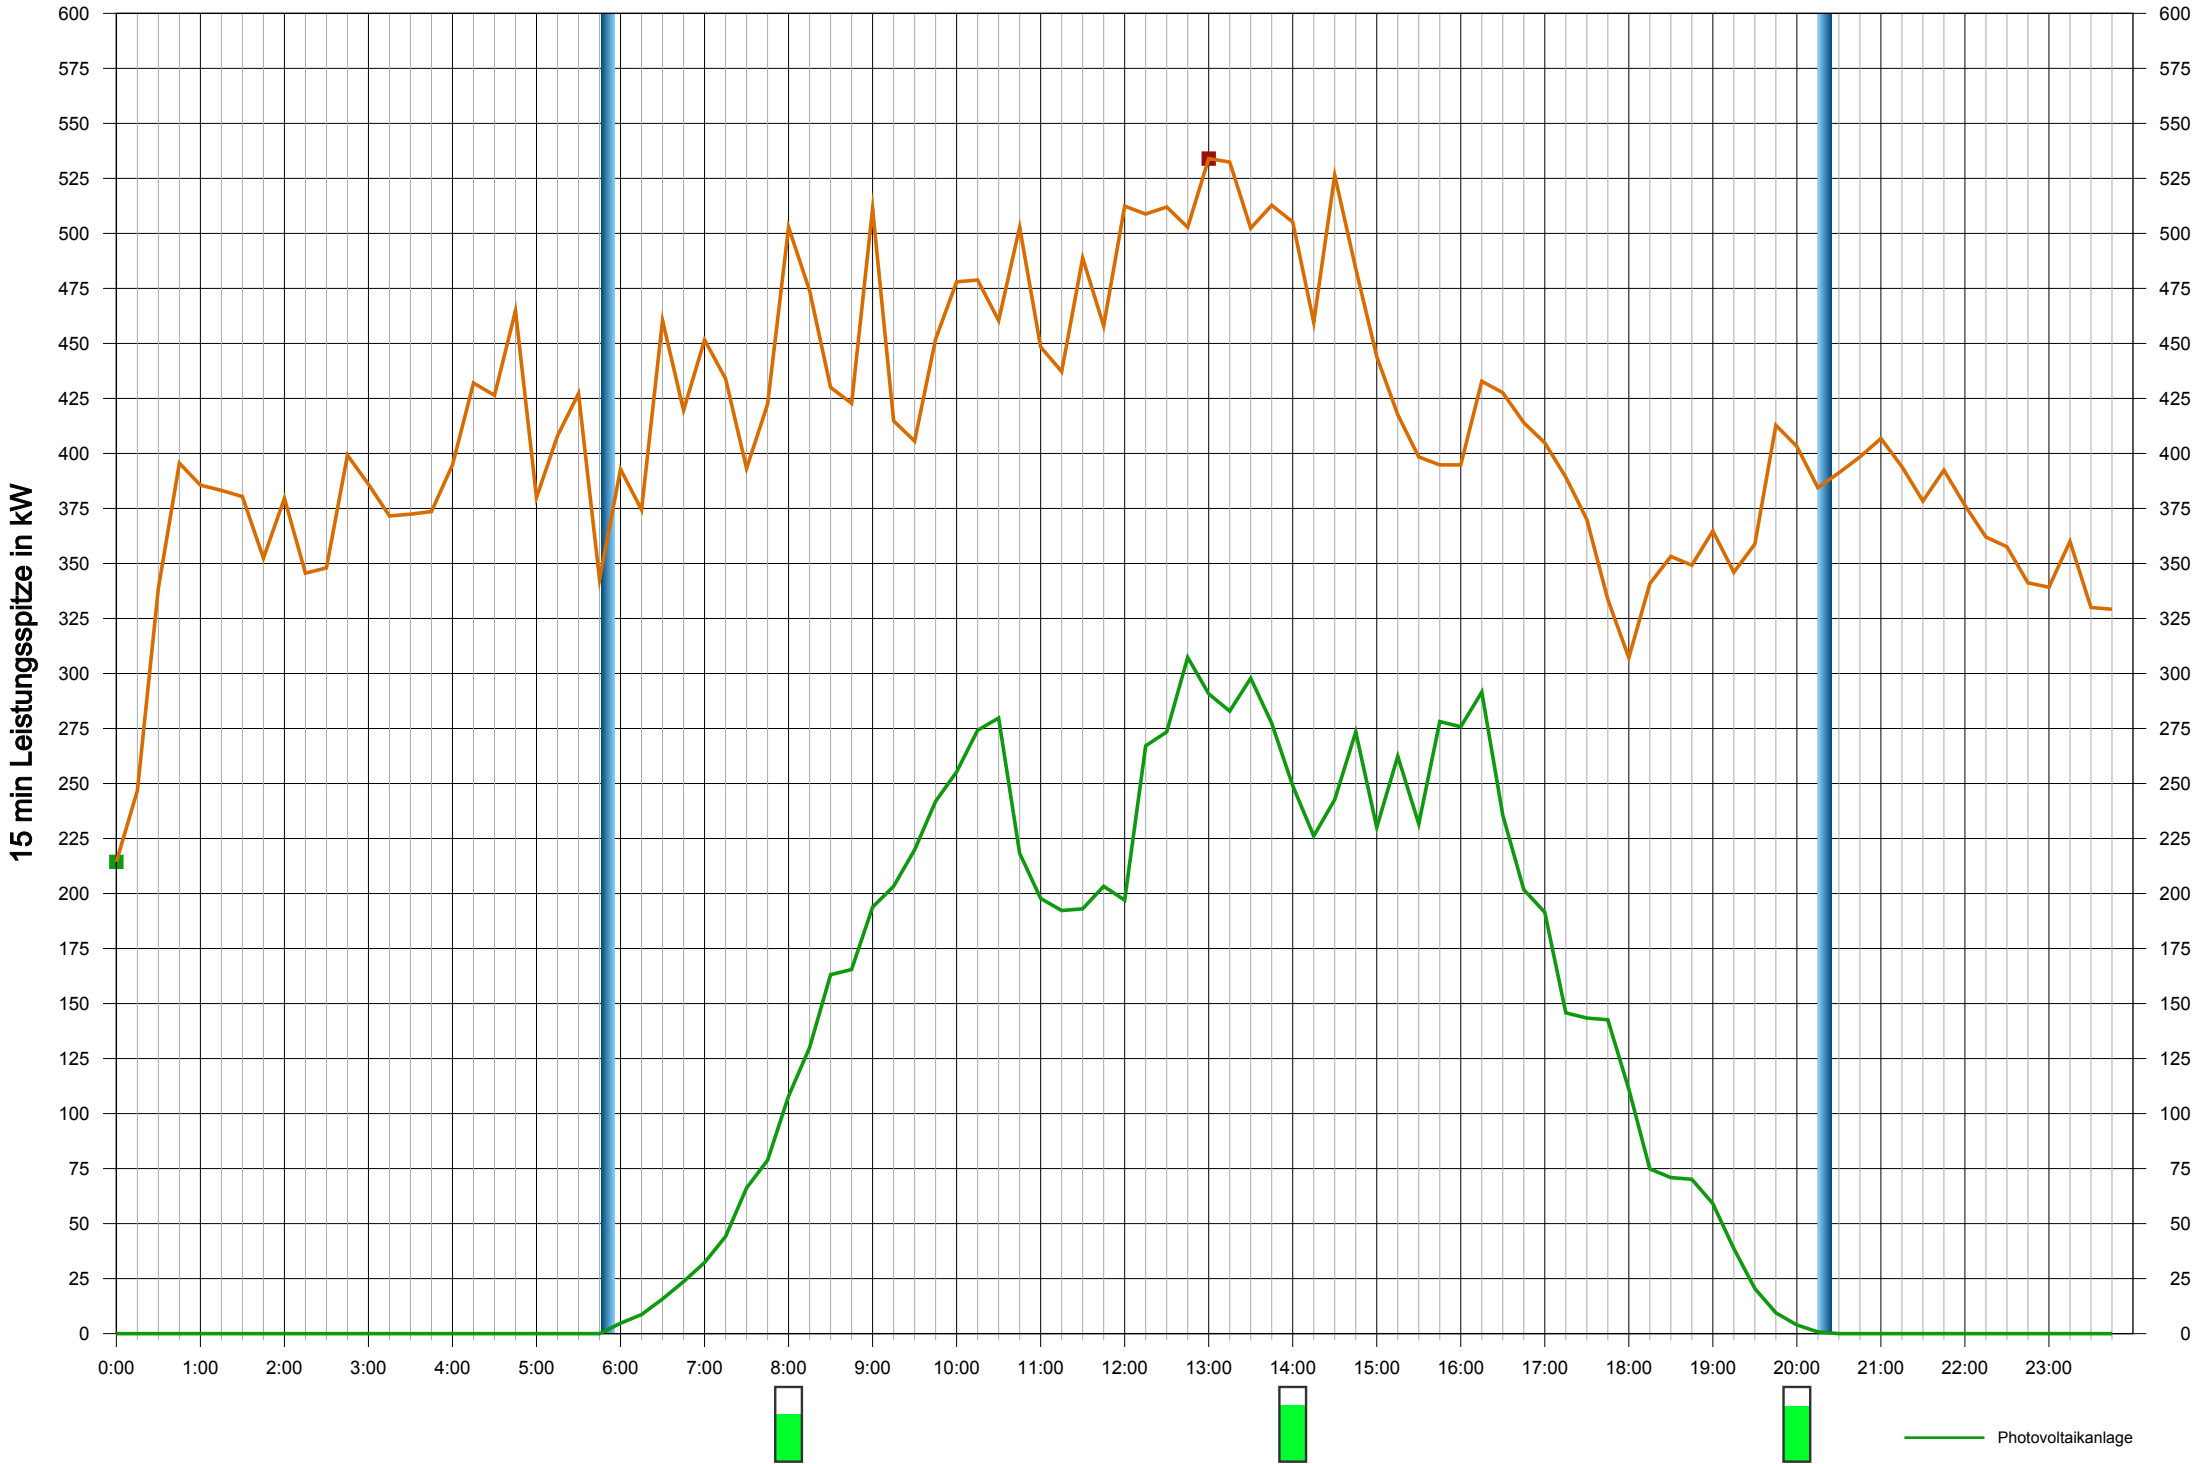


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Di. 1.5.2012 (KW 18)


Tagesminimum: 216,0 kW, Tagesmittelwert: 265,8 kW, Tagesmaximum: 334,8 kW, Tagesbedarf: 6.379 kWh (893 €)

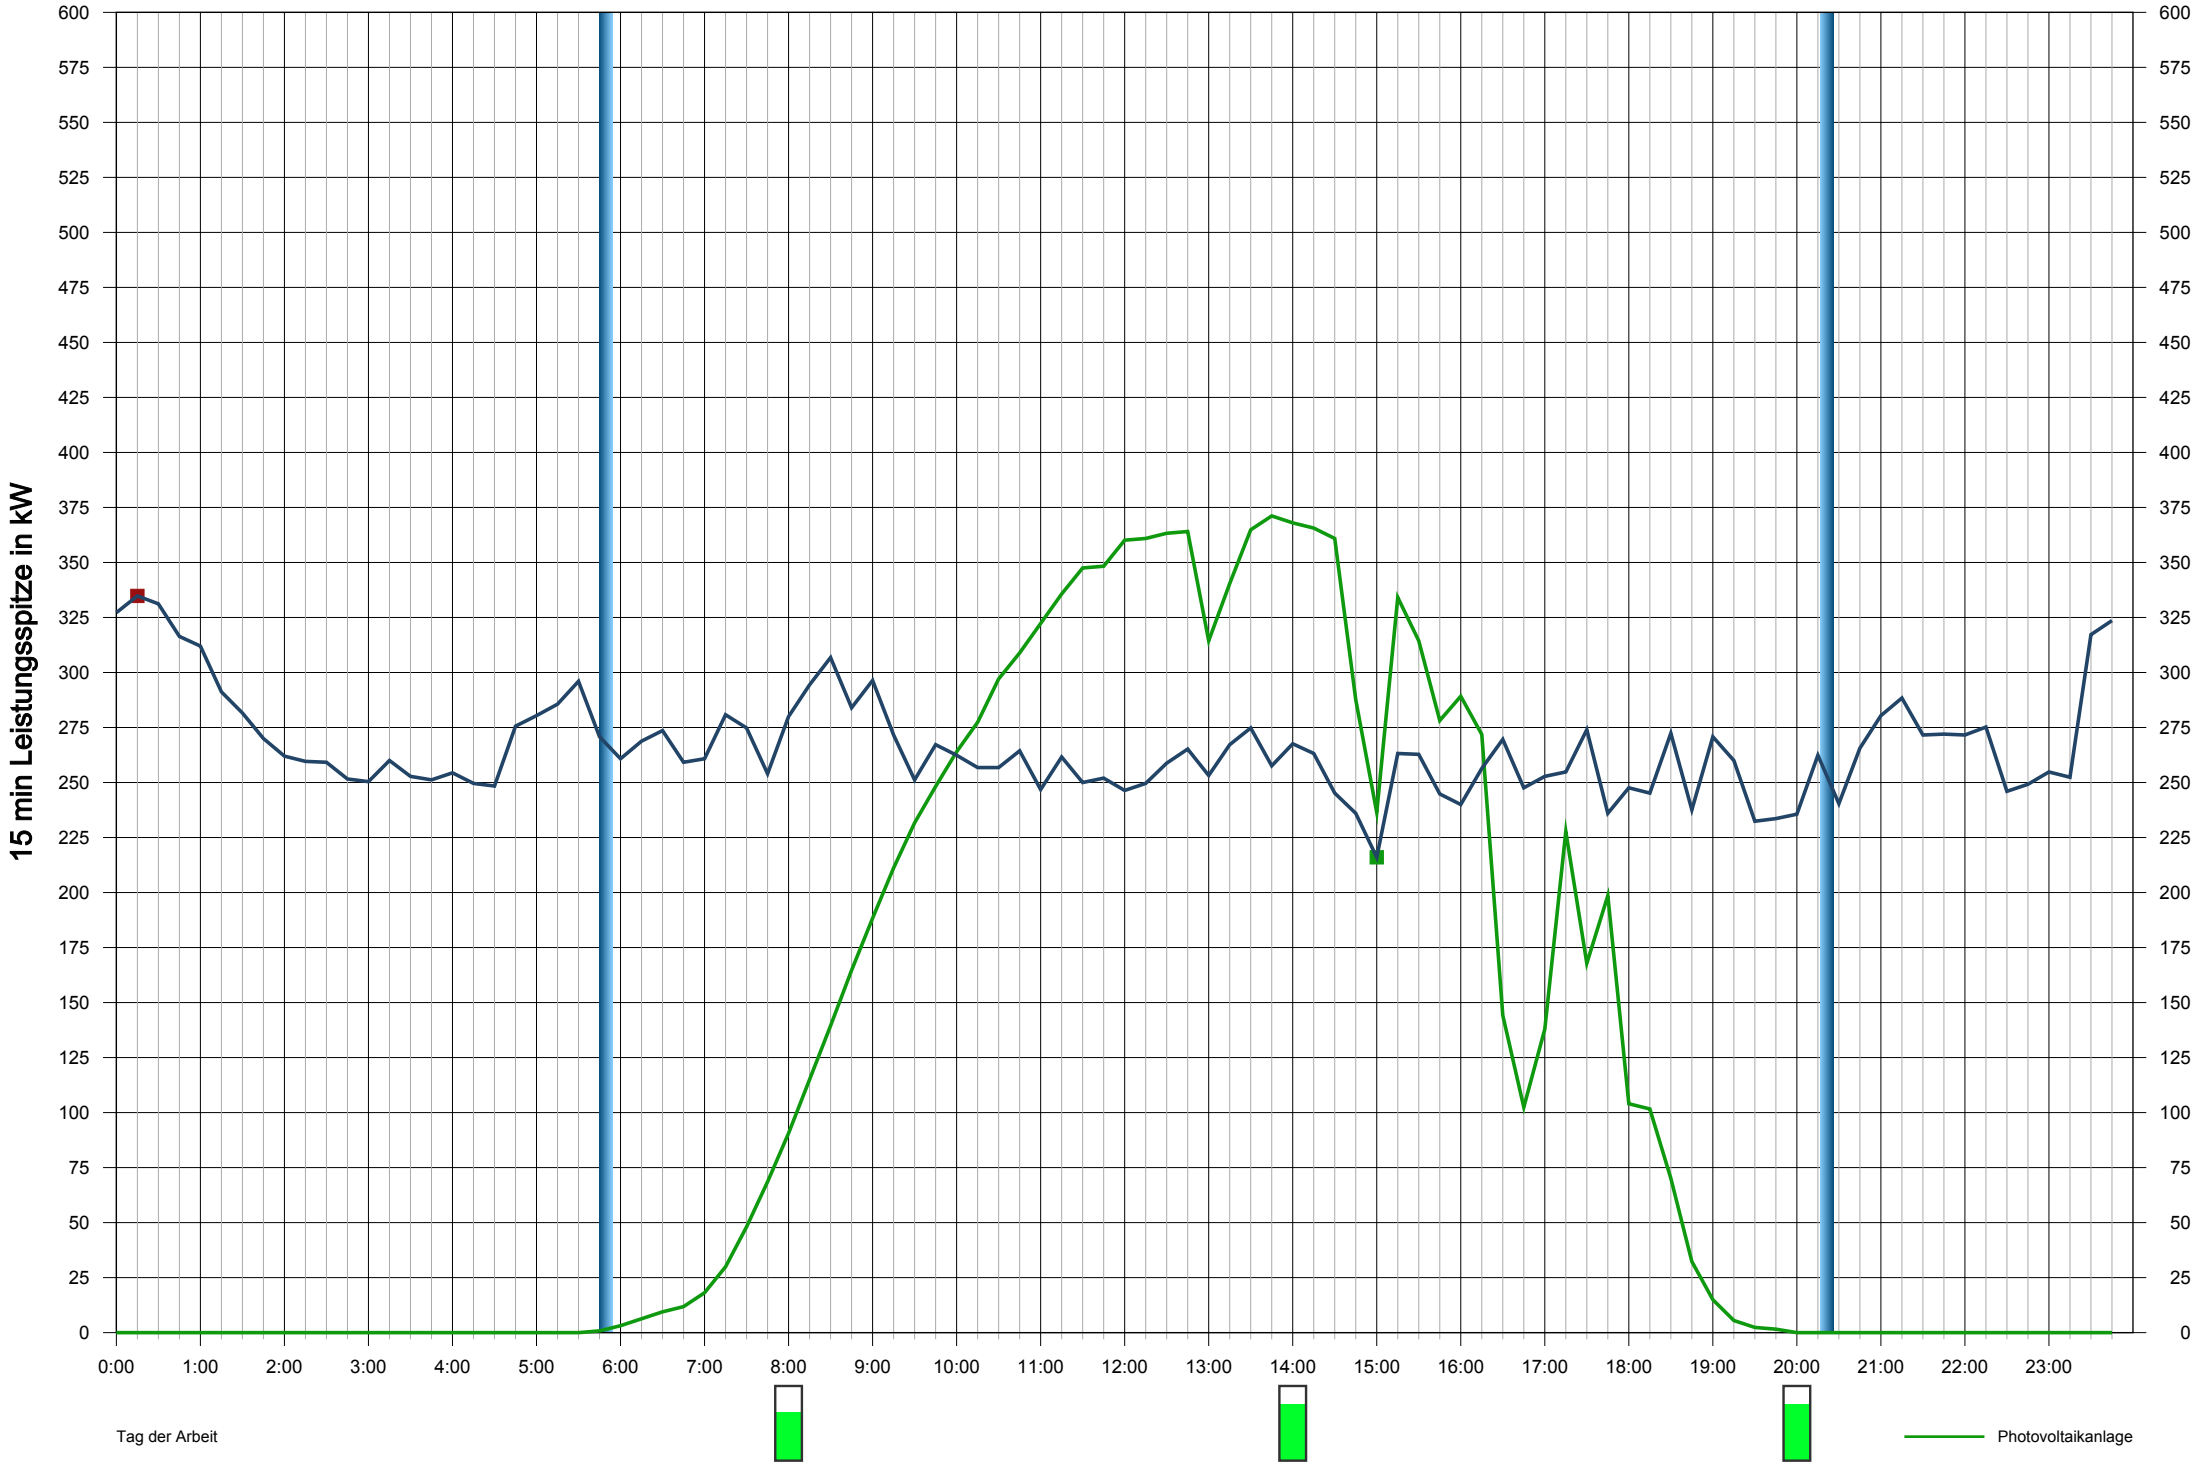

# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 2.5.2012 (KW 18)


Tagesminimum: 255,2 kW, Tagesmittelwert: 415,4 kW, Tagesmaximum: 529,6 kW, Tagesbedarf: 9.969 kWh (1.396 €)

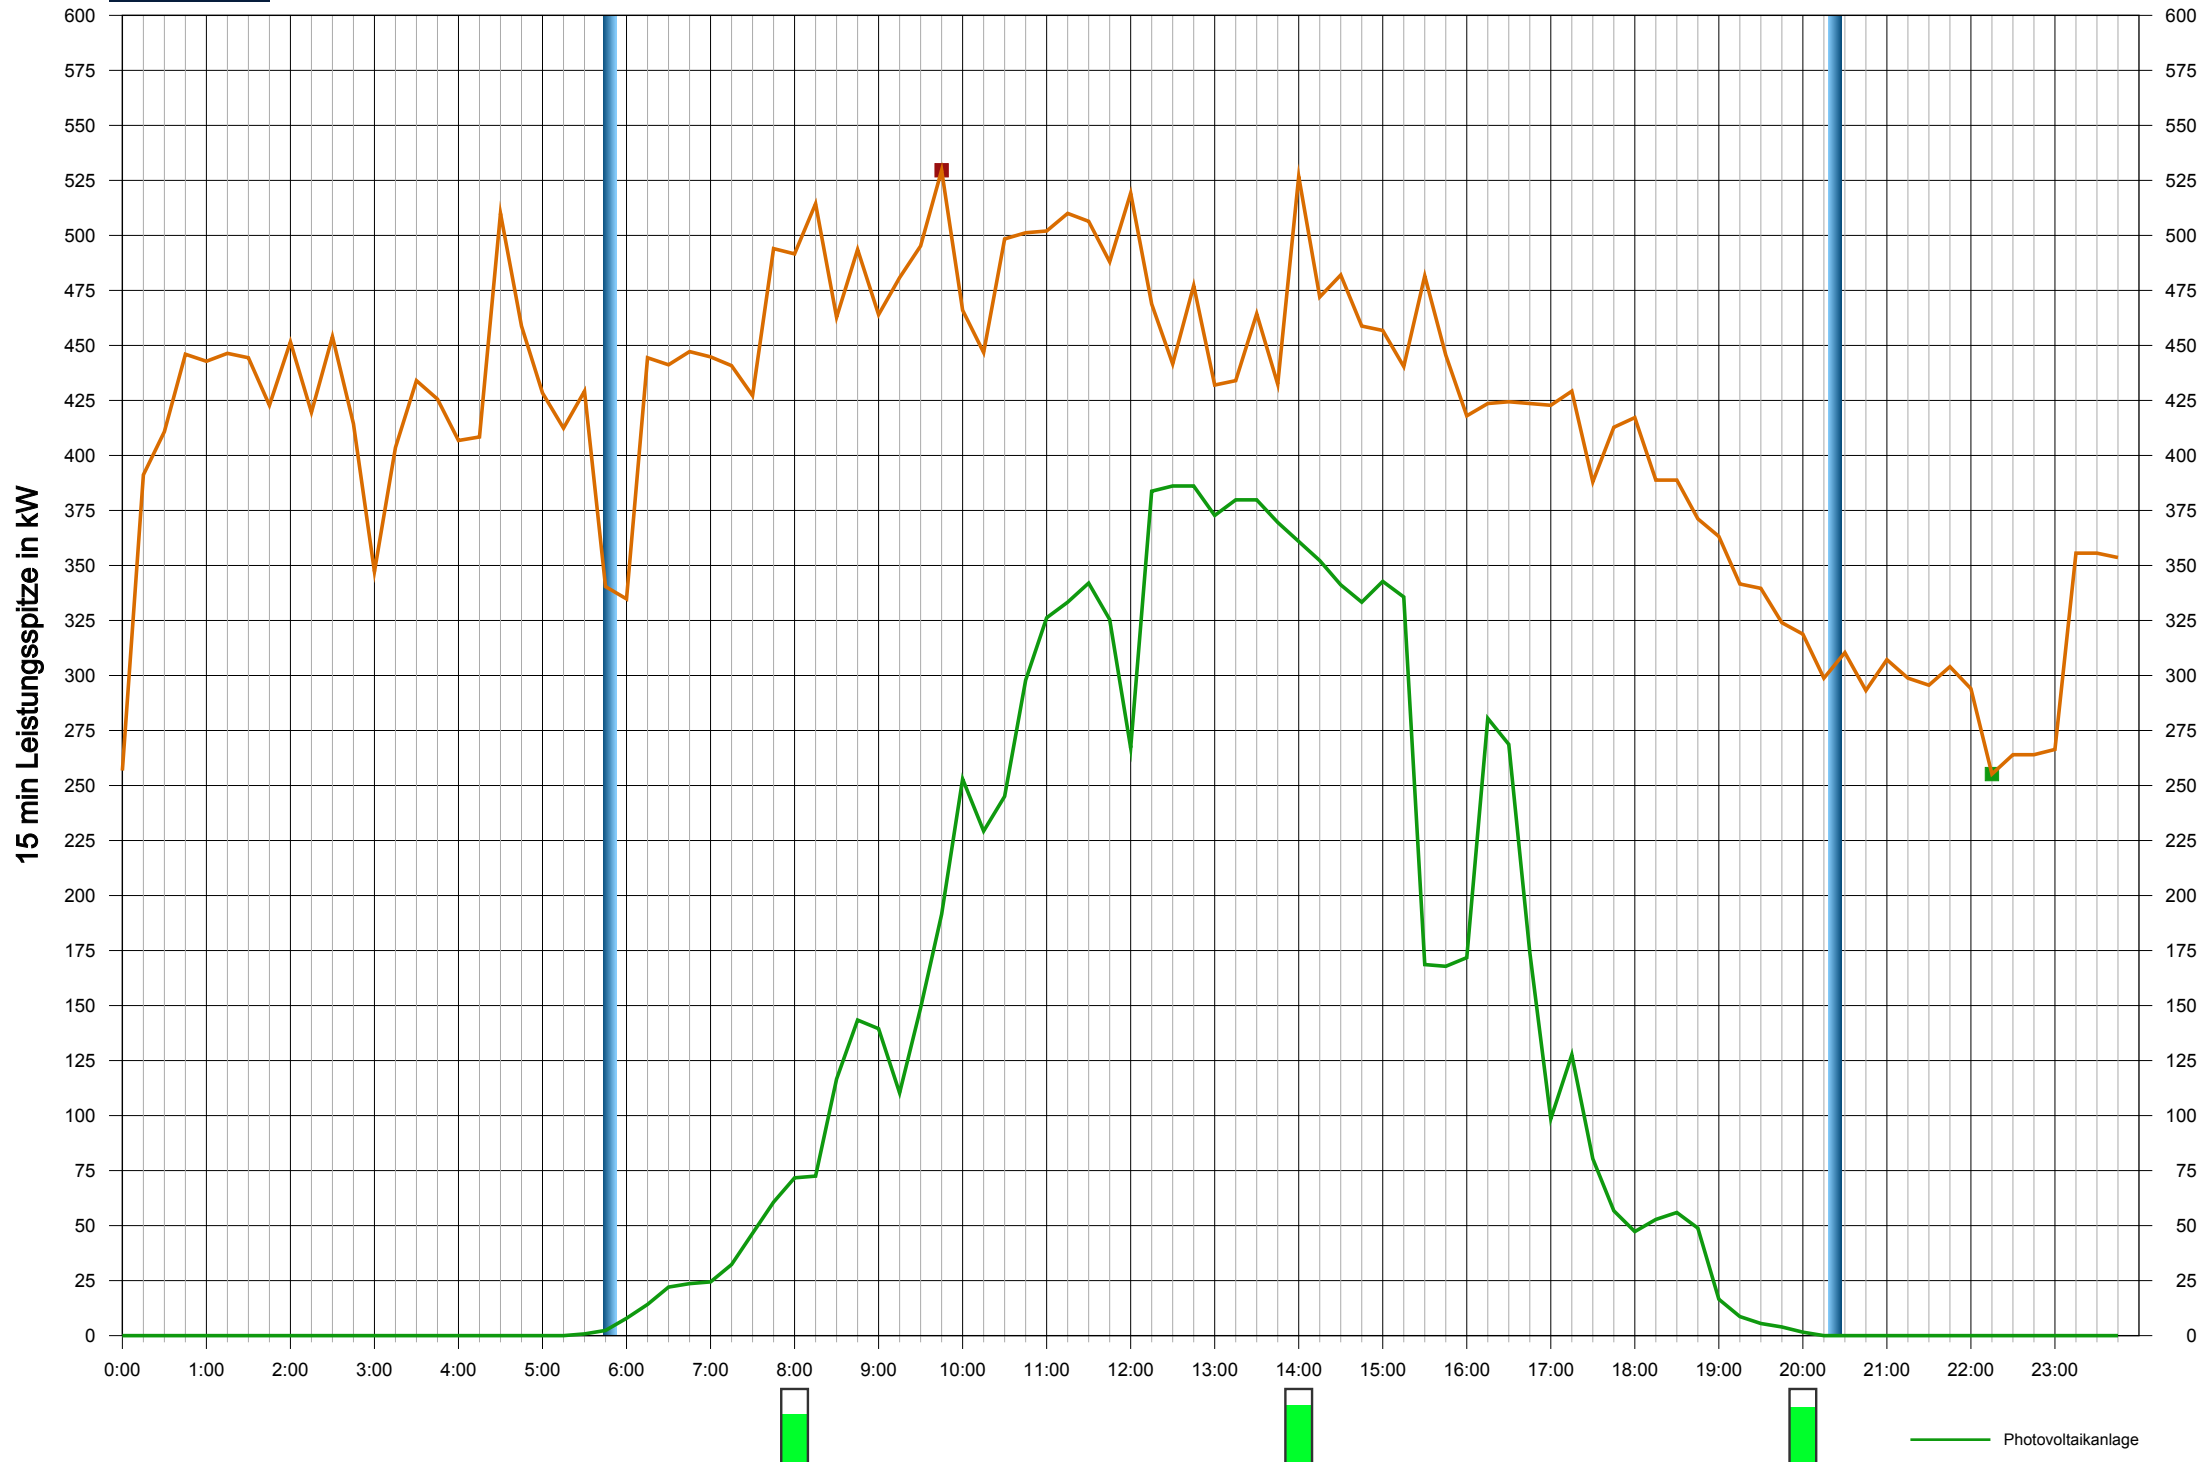


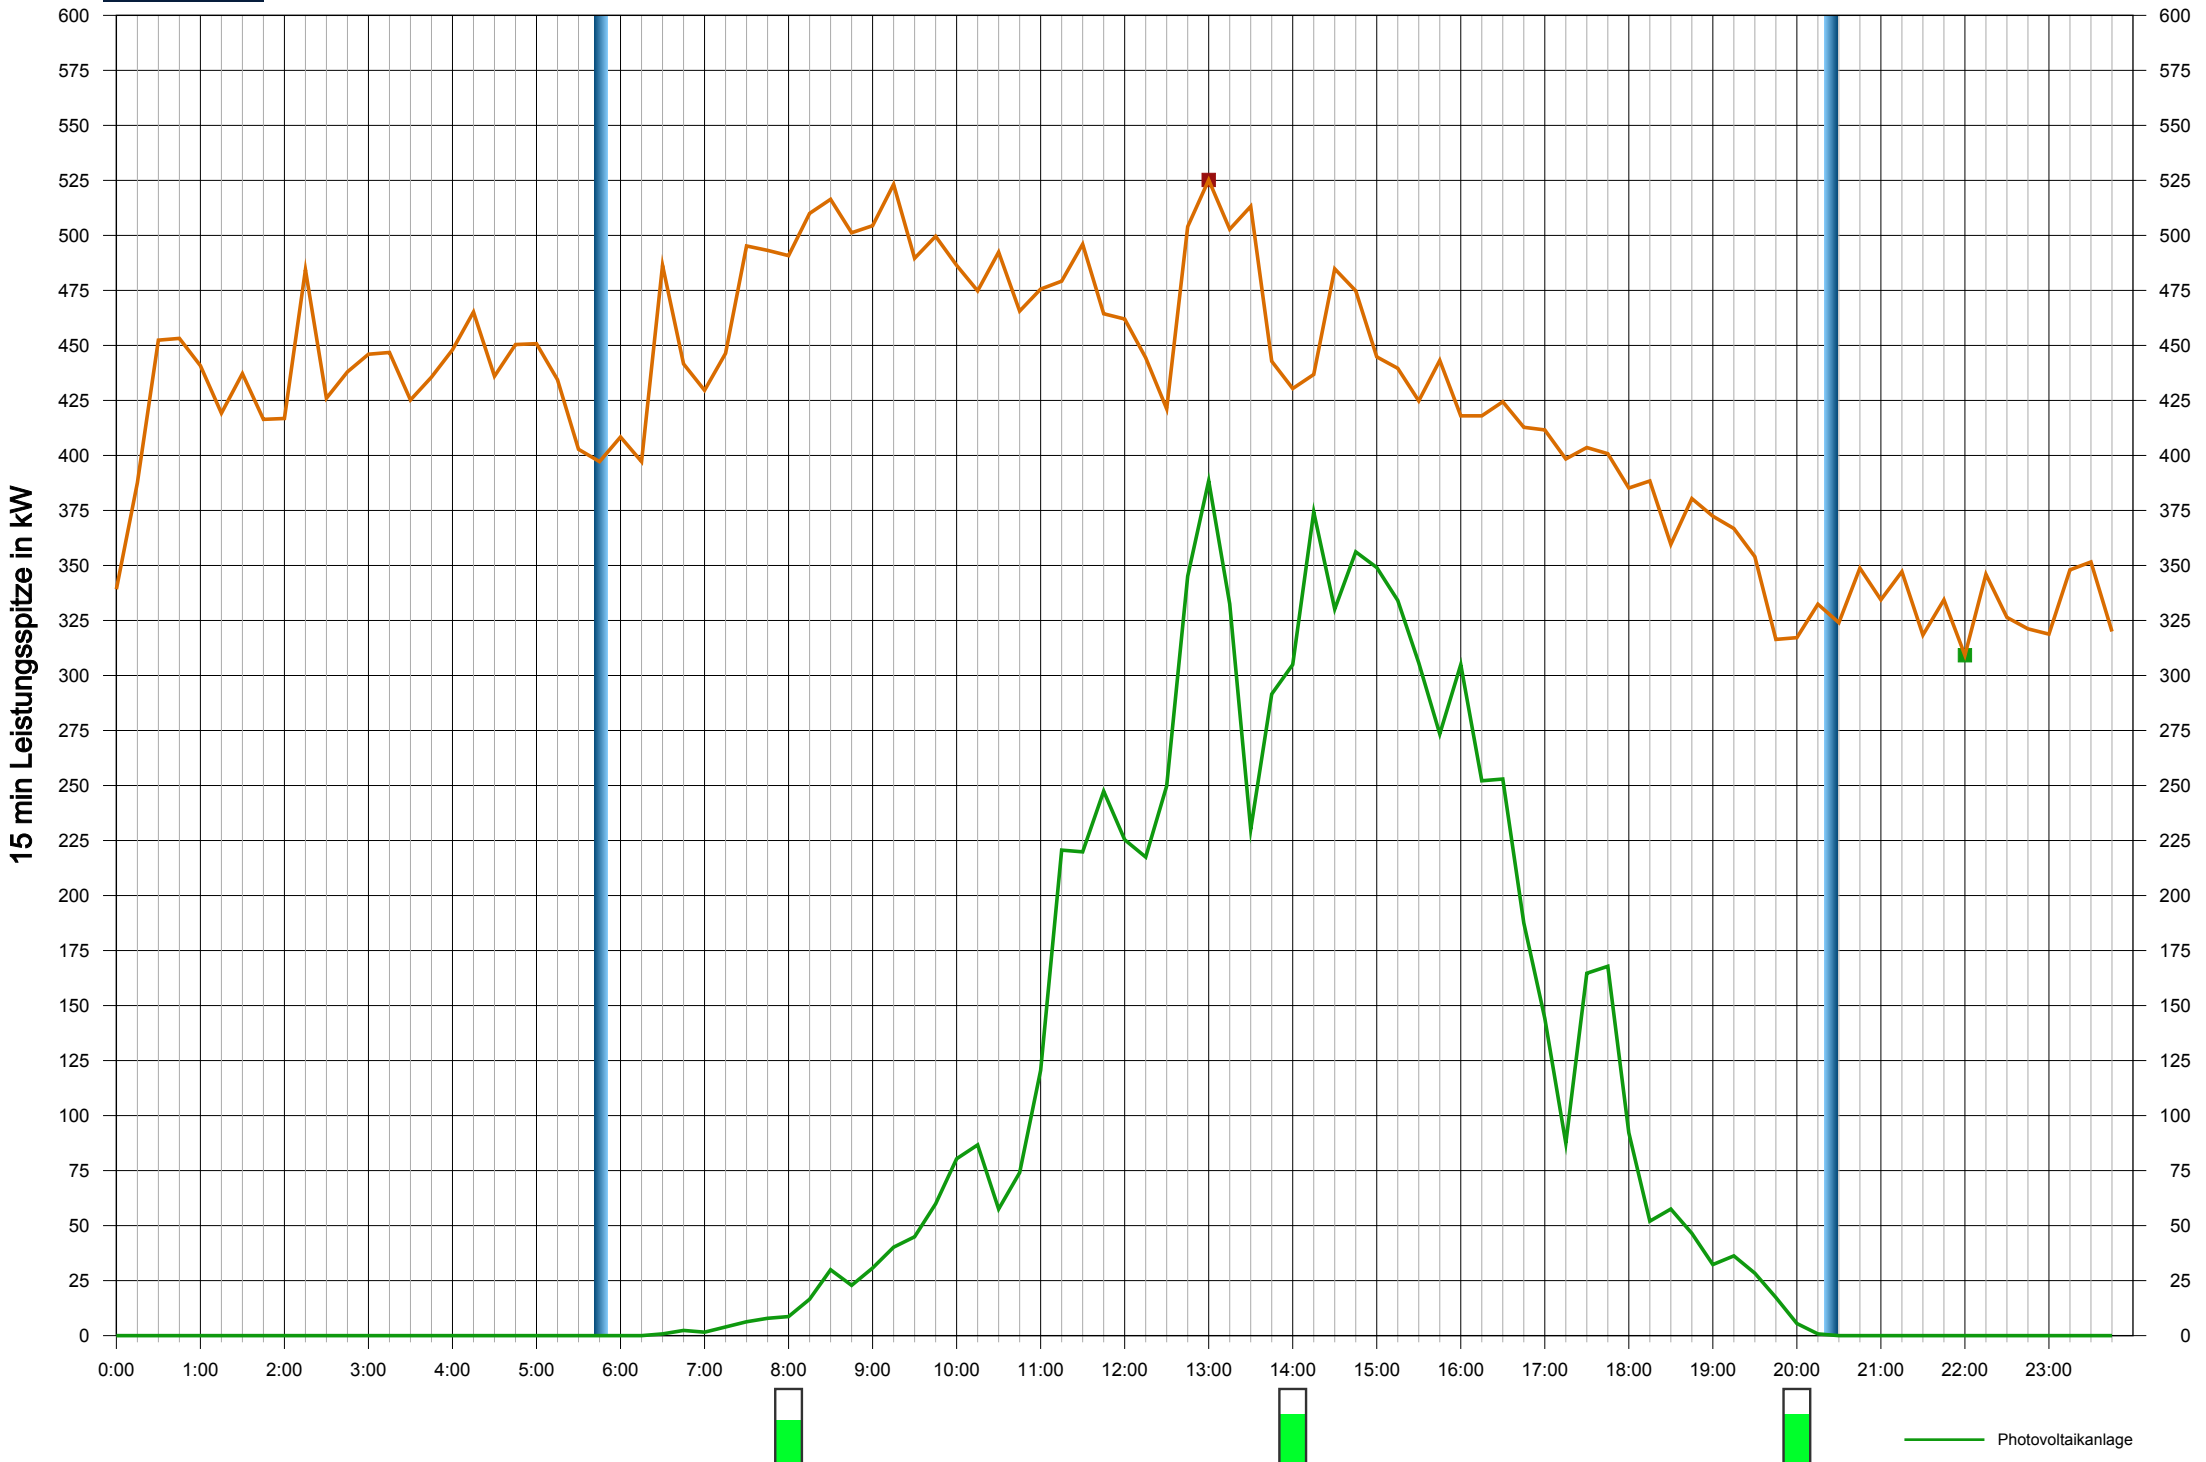



# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Fr. 4.5.2012 (KW 18)

Tagesminimum: 267,2 kW, Tagesmittelwert: 400,3 kW, Tagesmaximum: 520,0 kW, Tagesbedarf: 9.607 kWh (1.345 €)

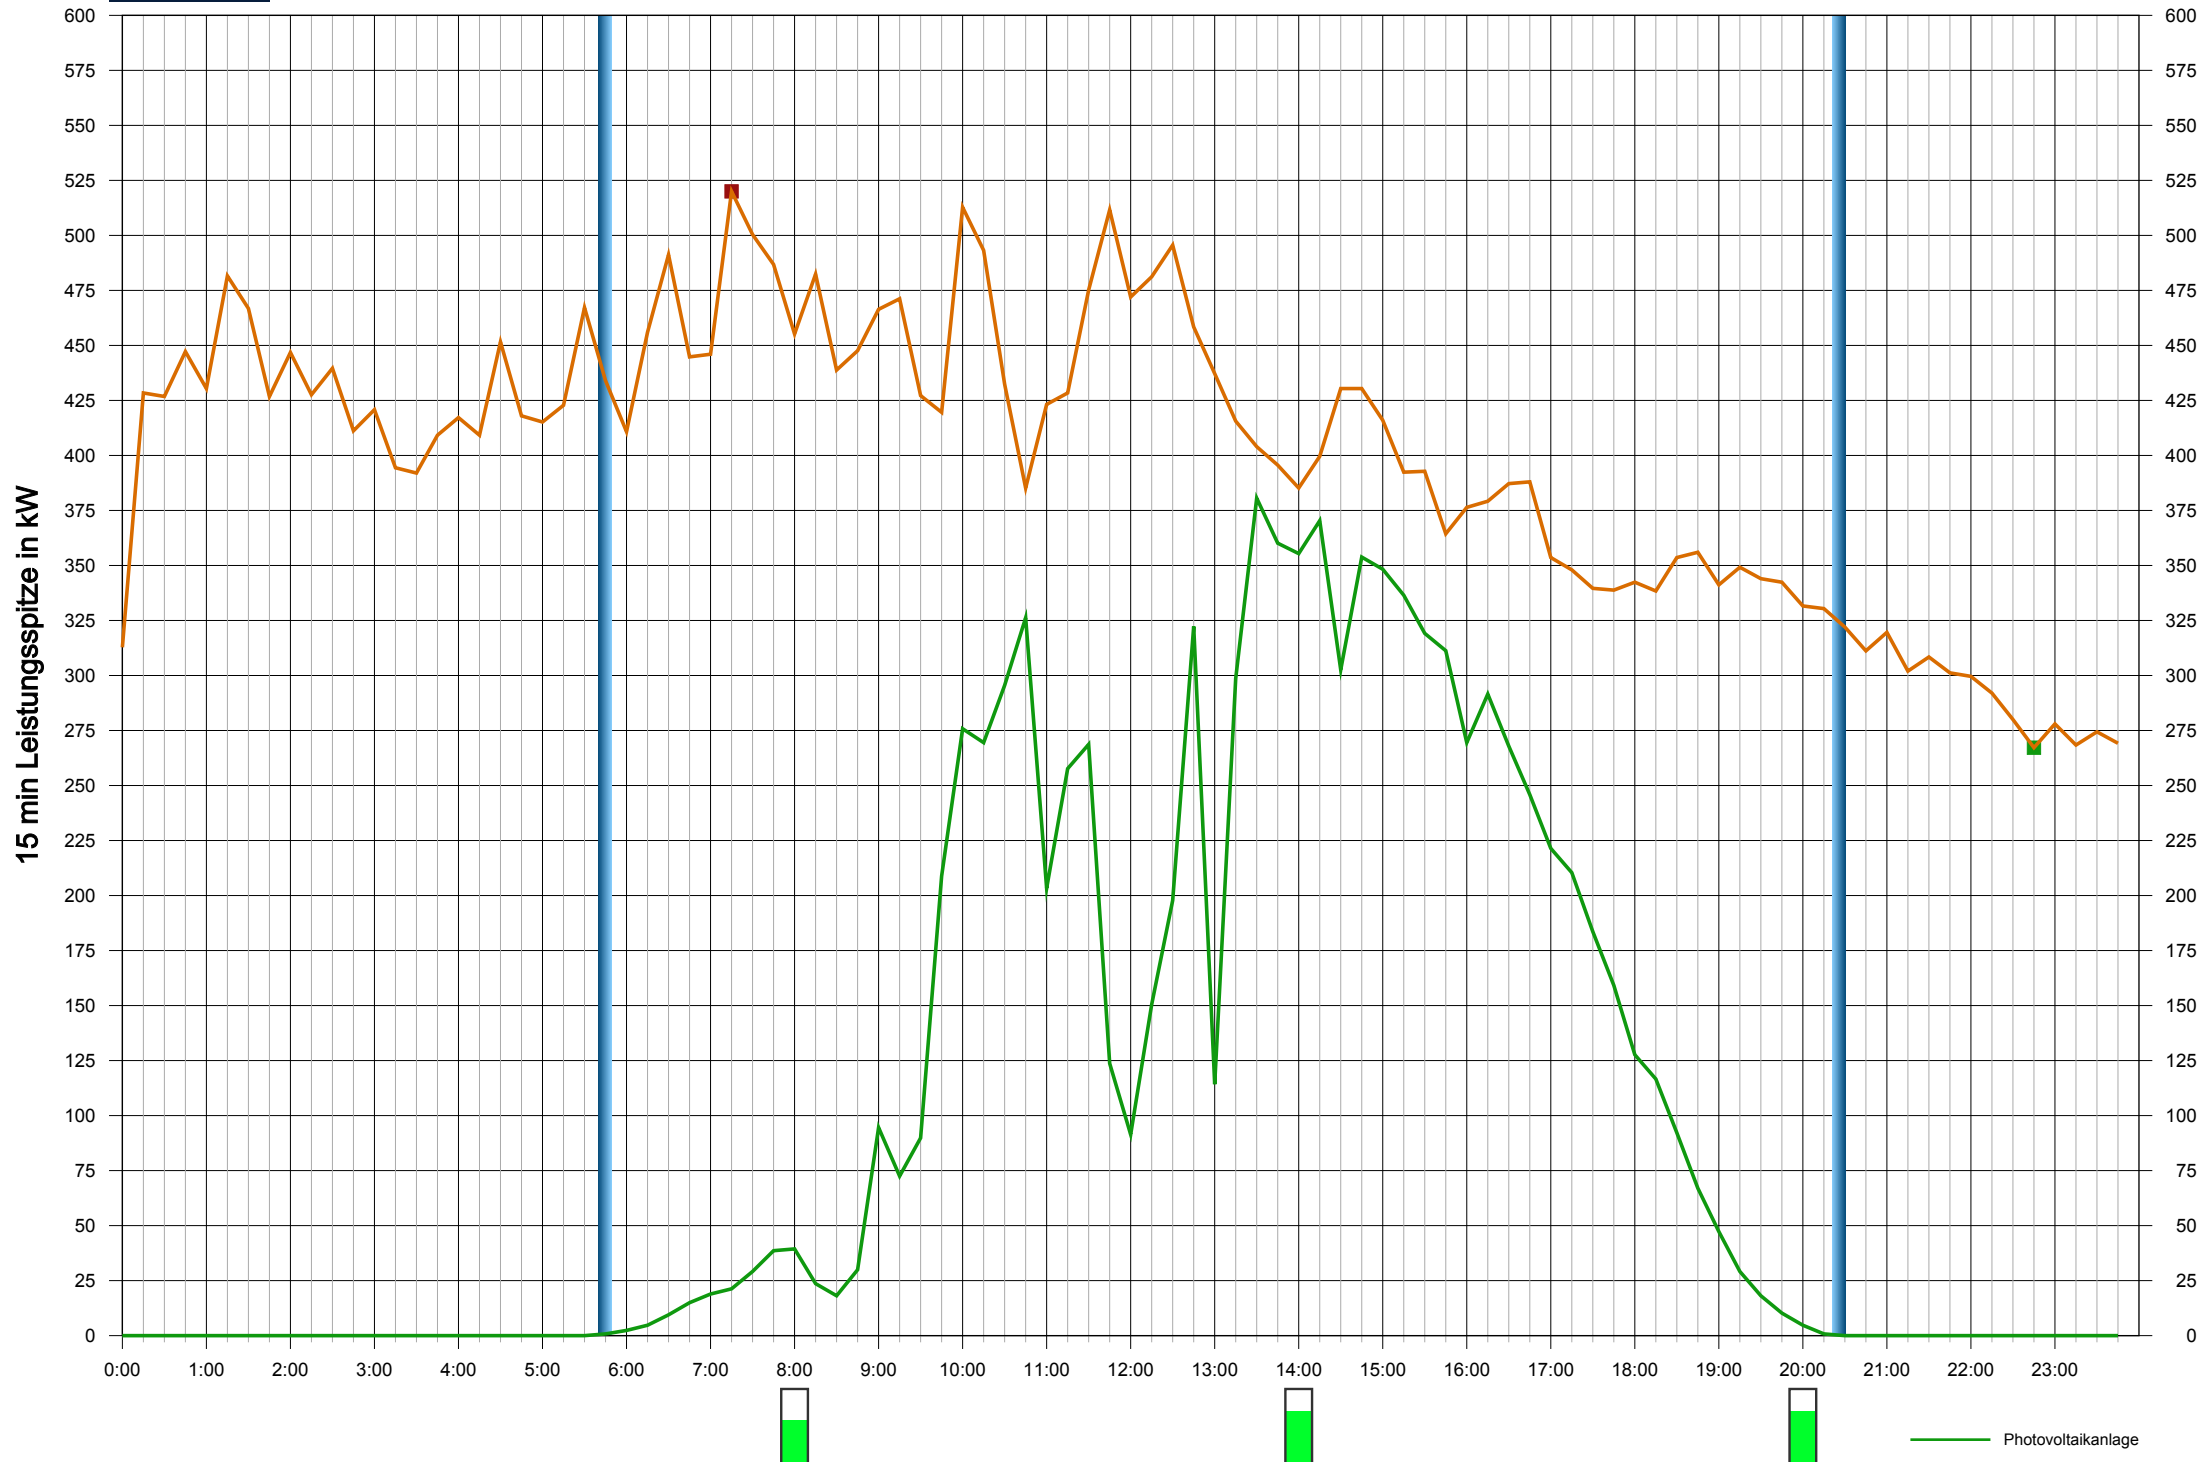


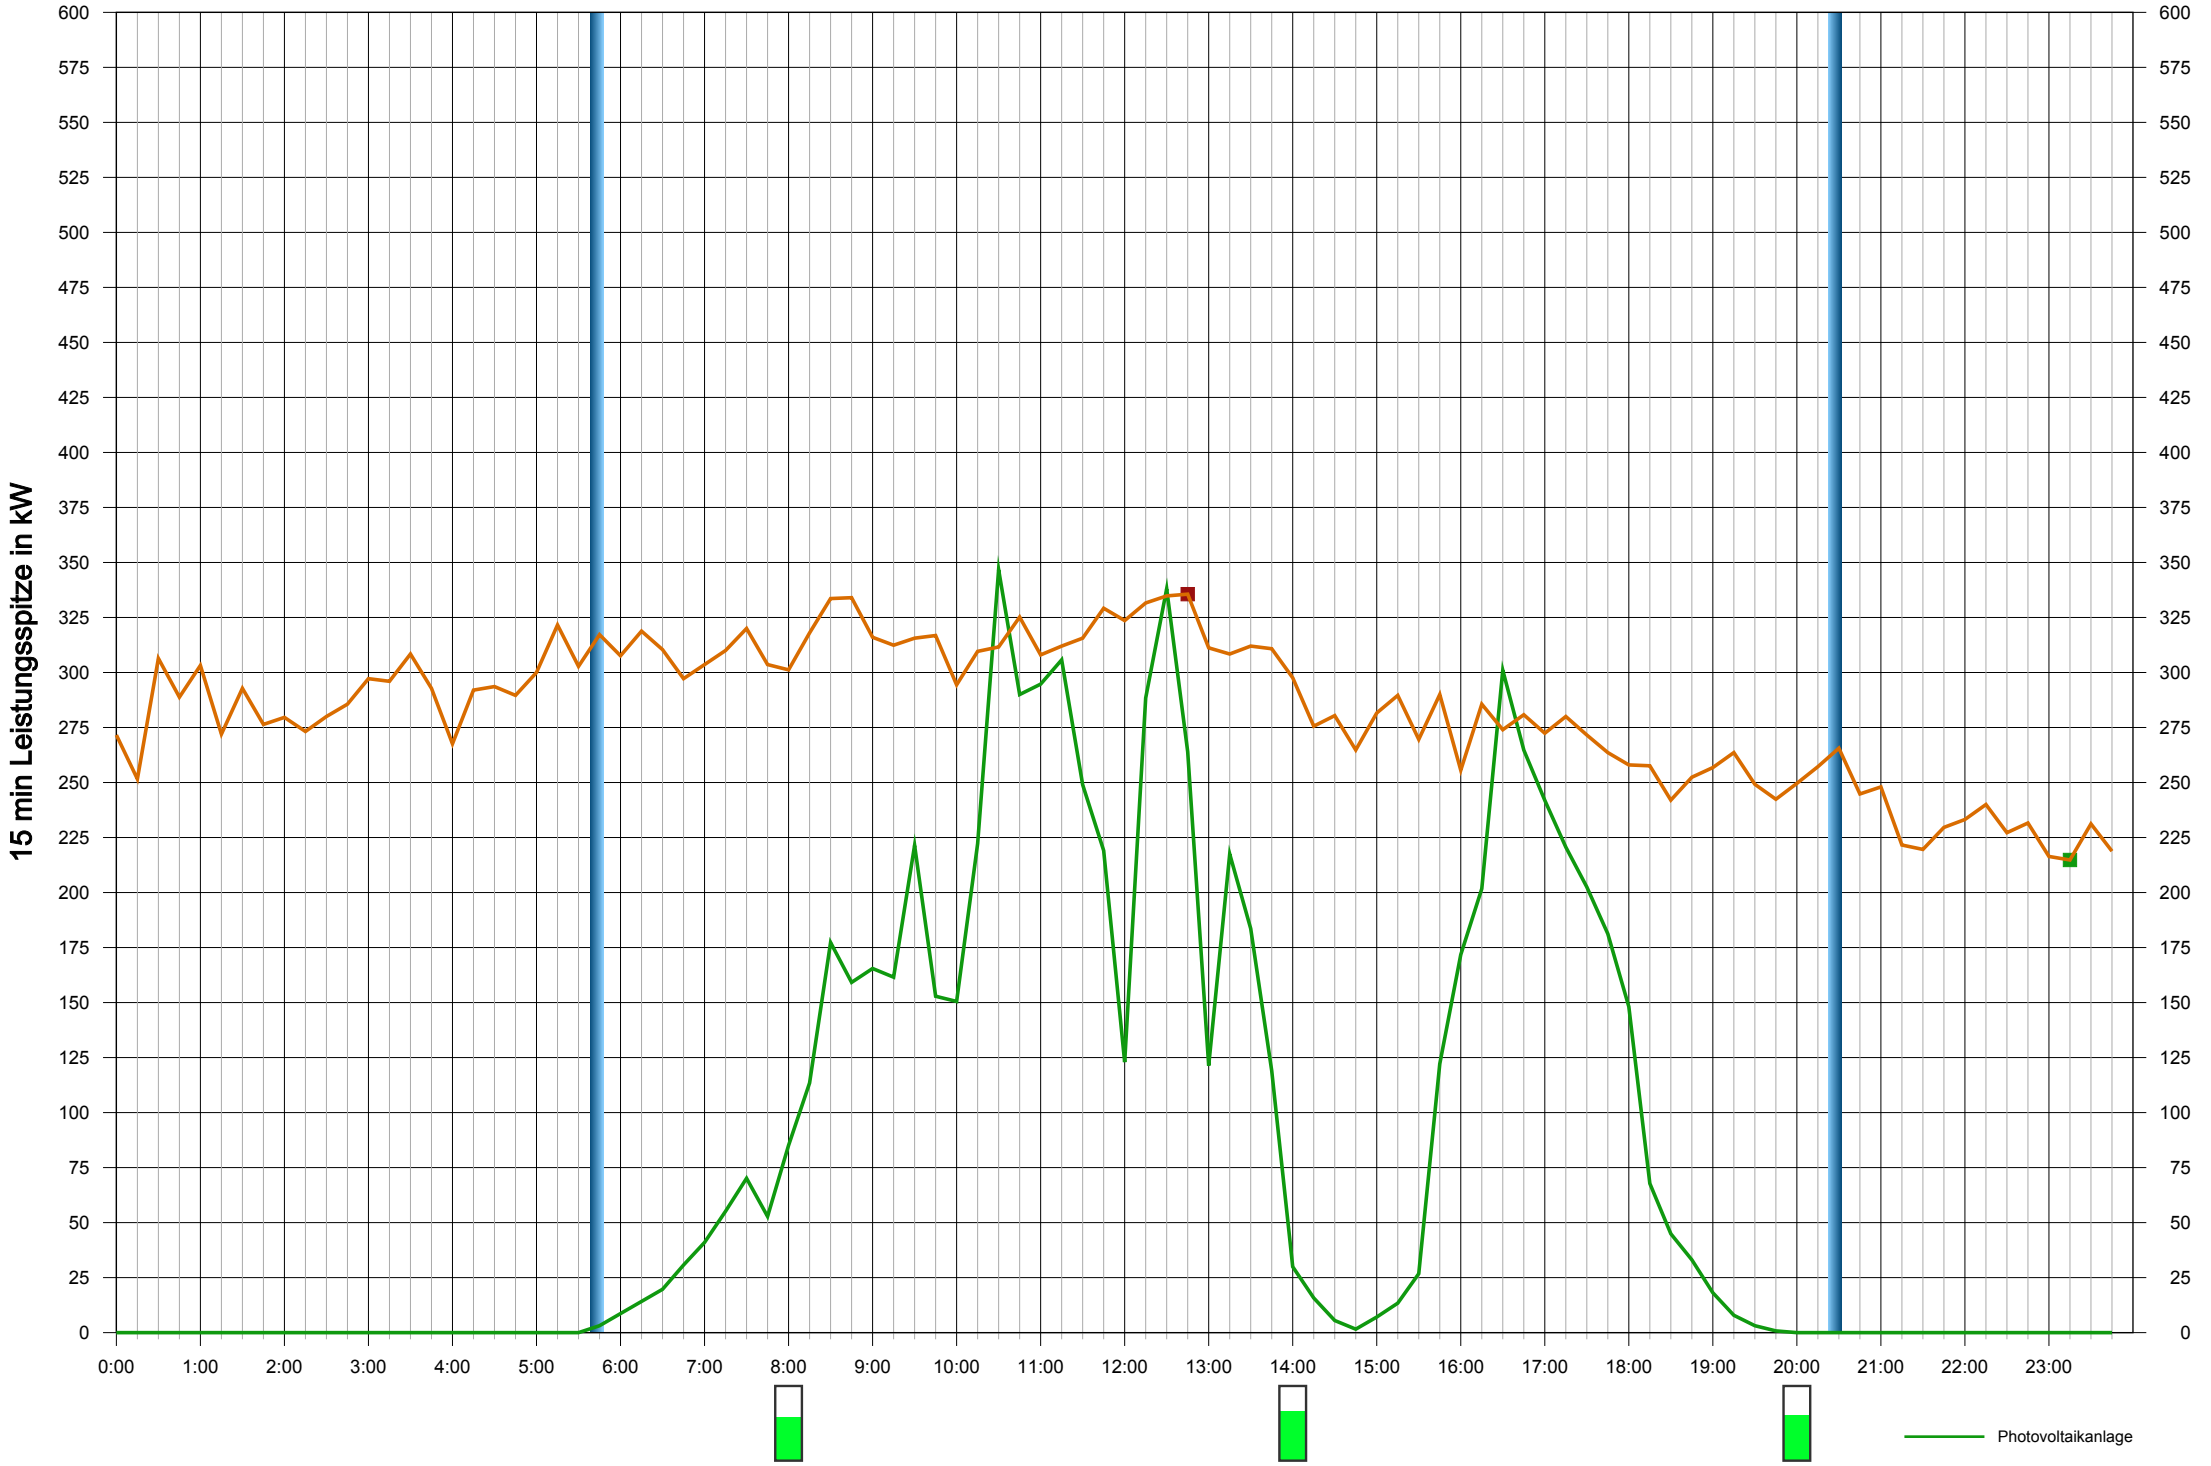

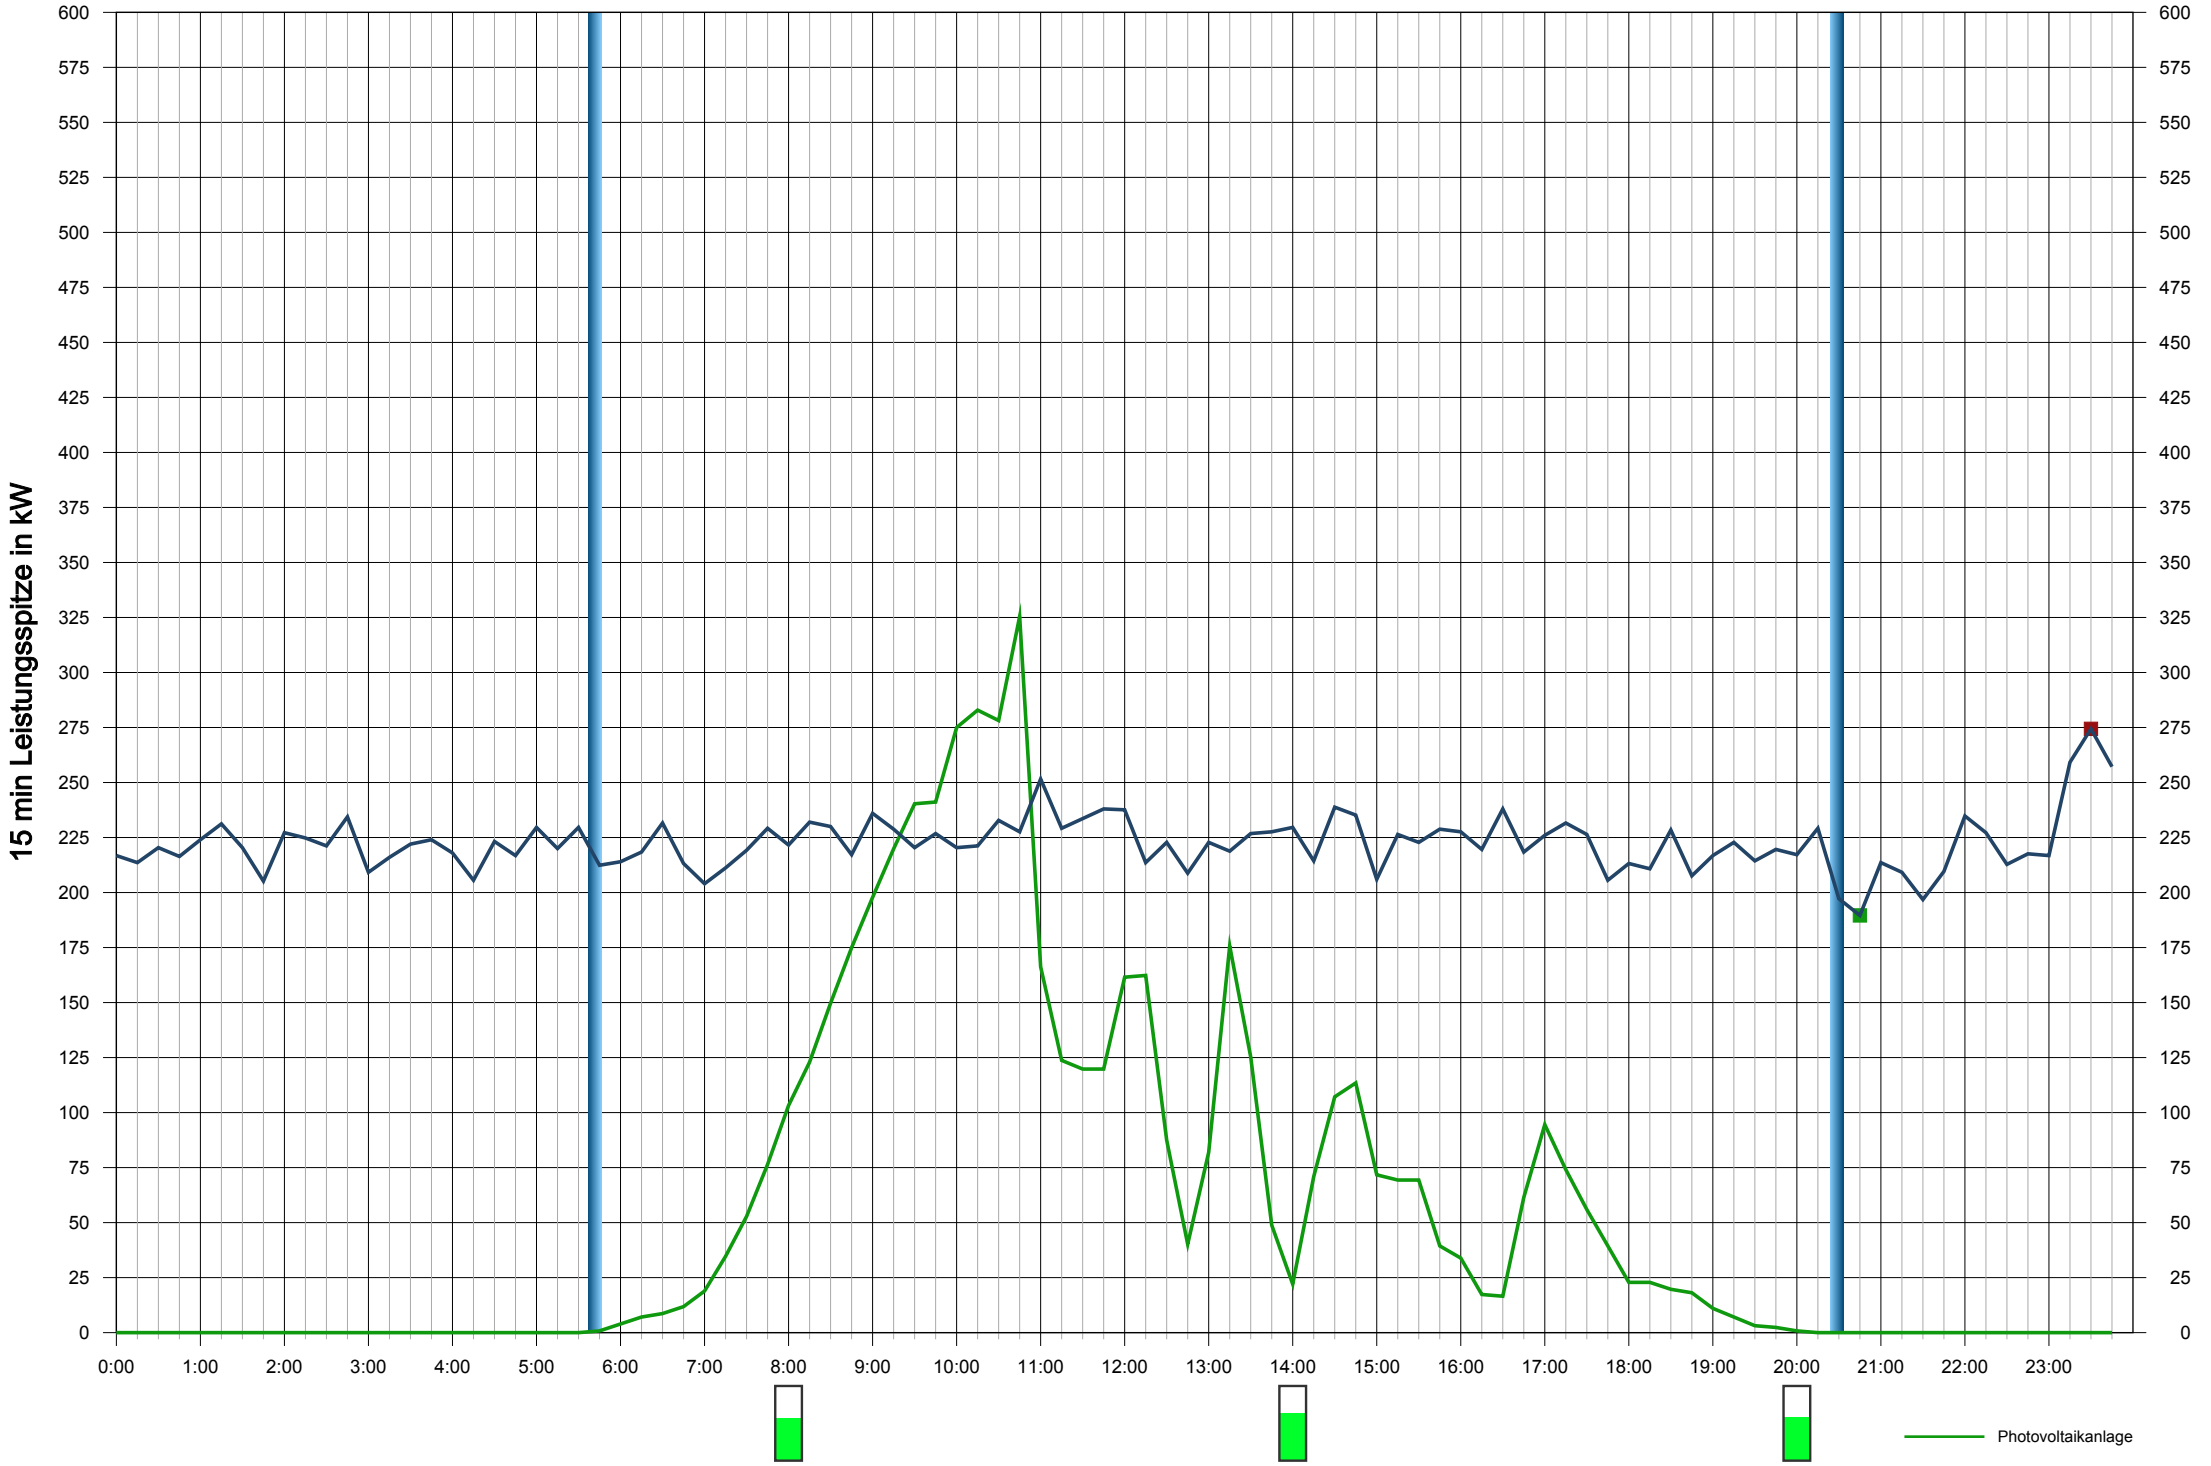

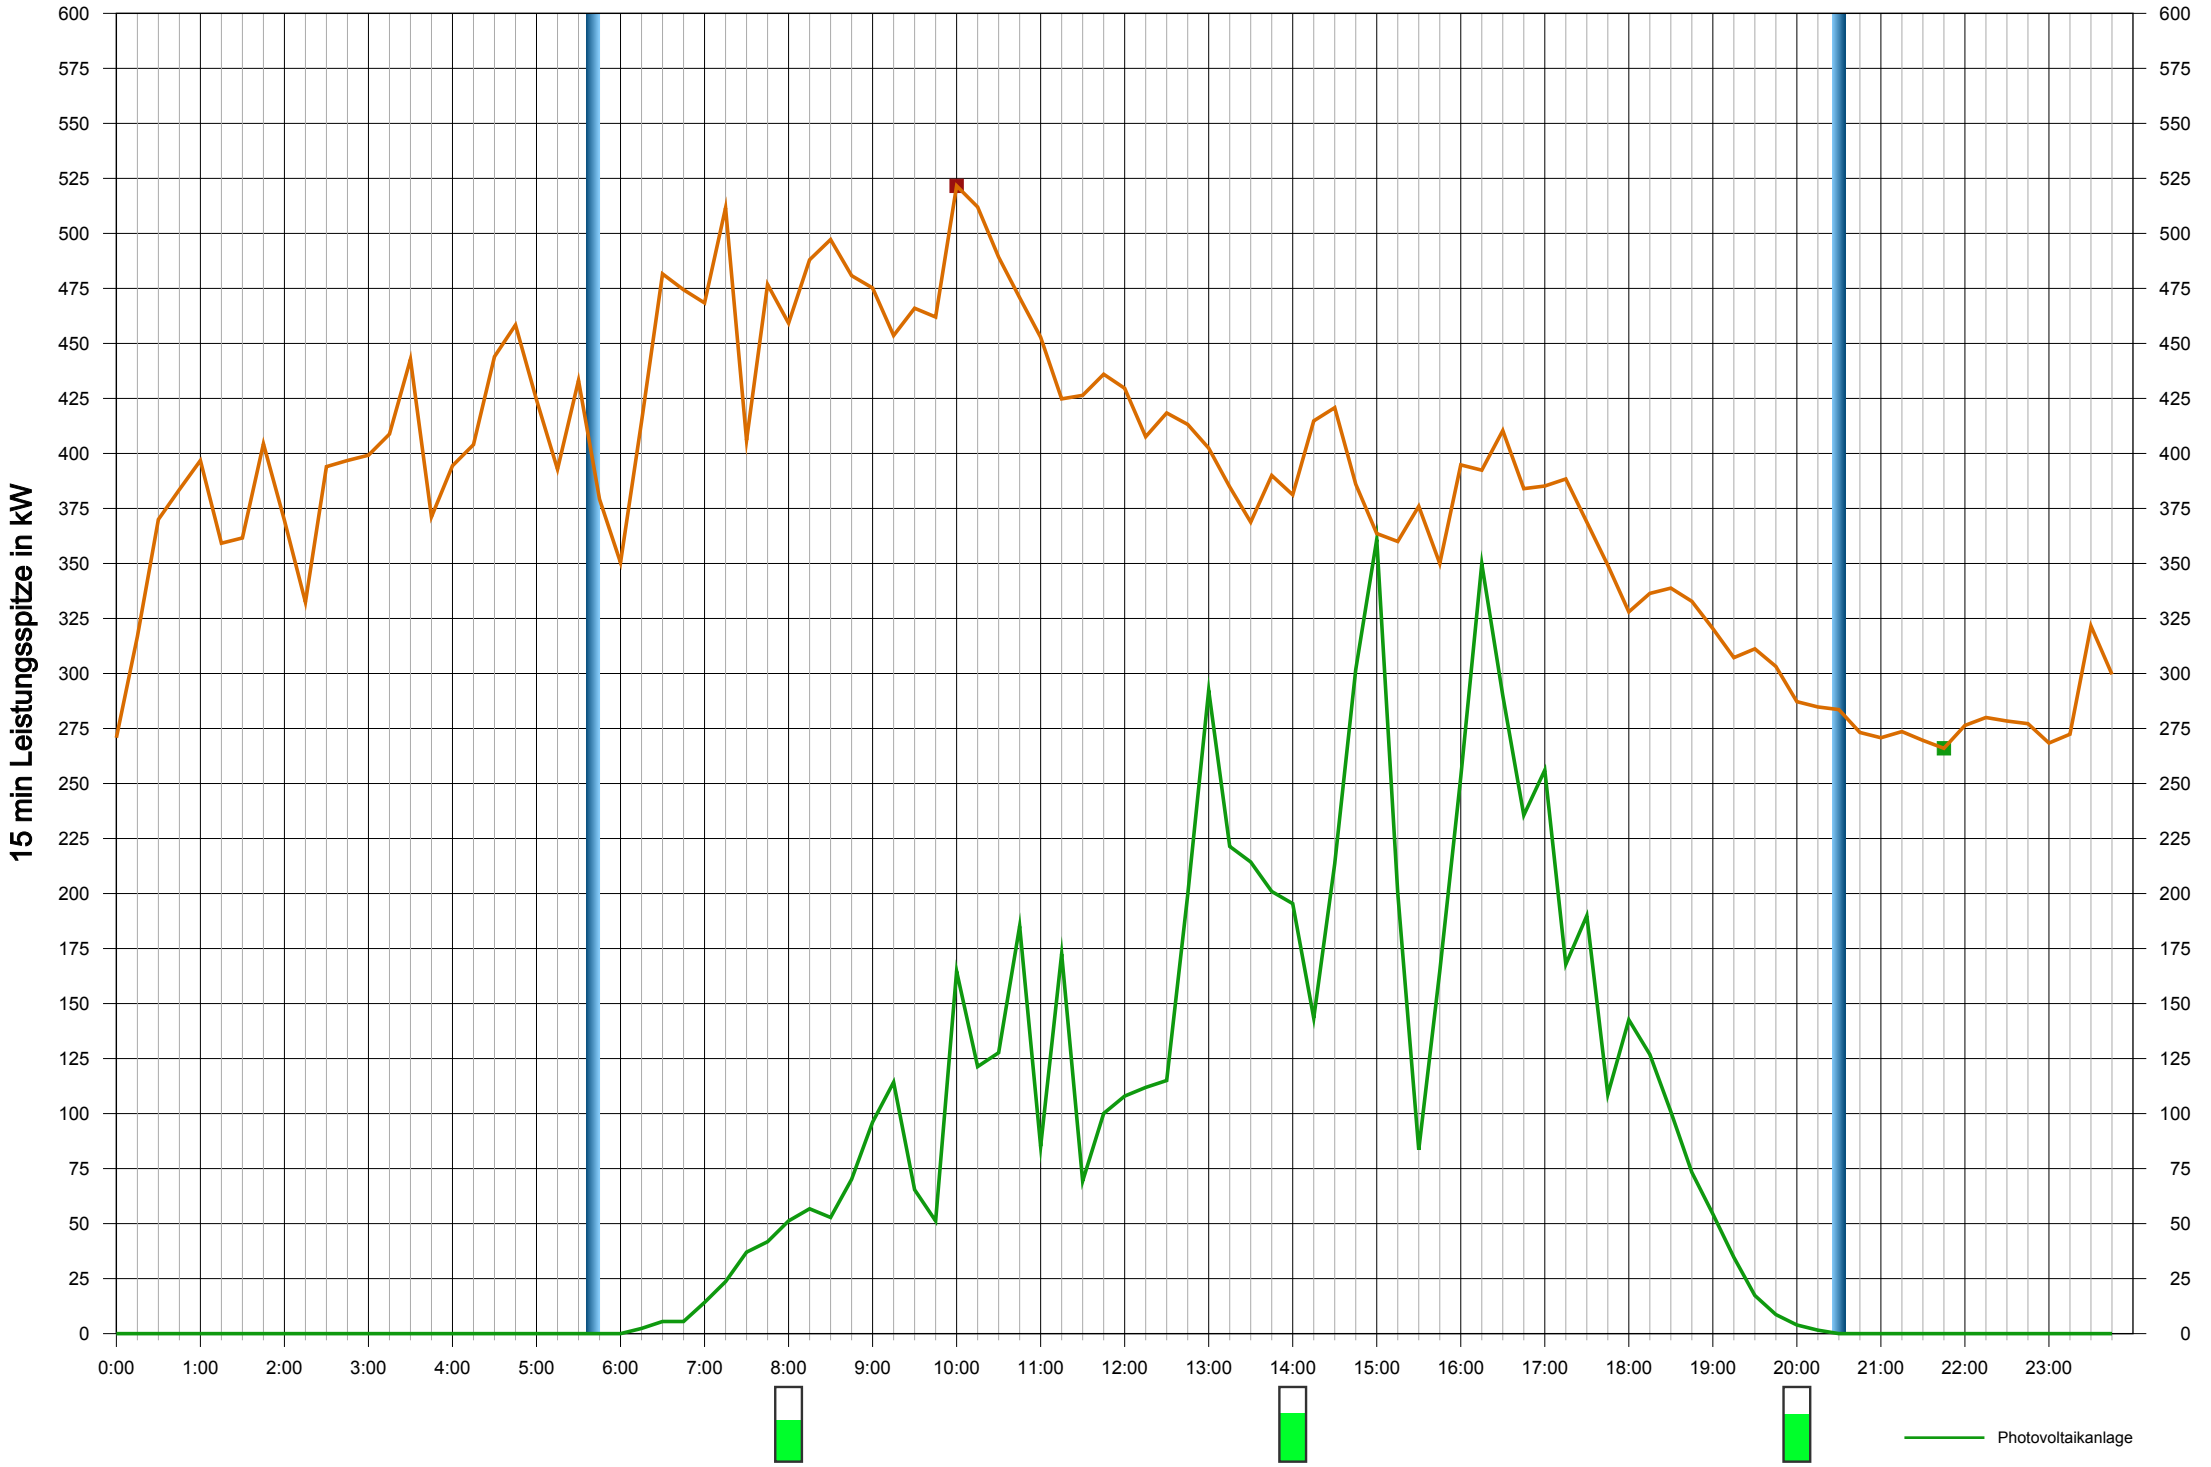




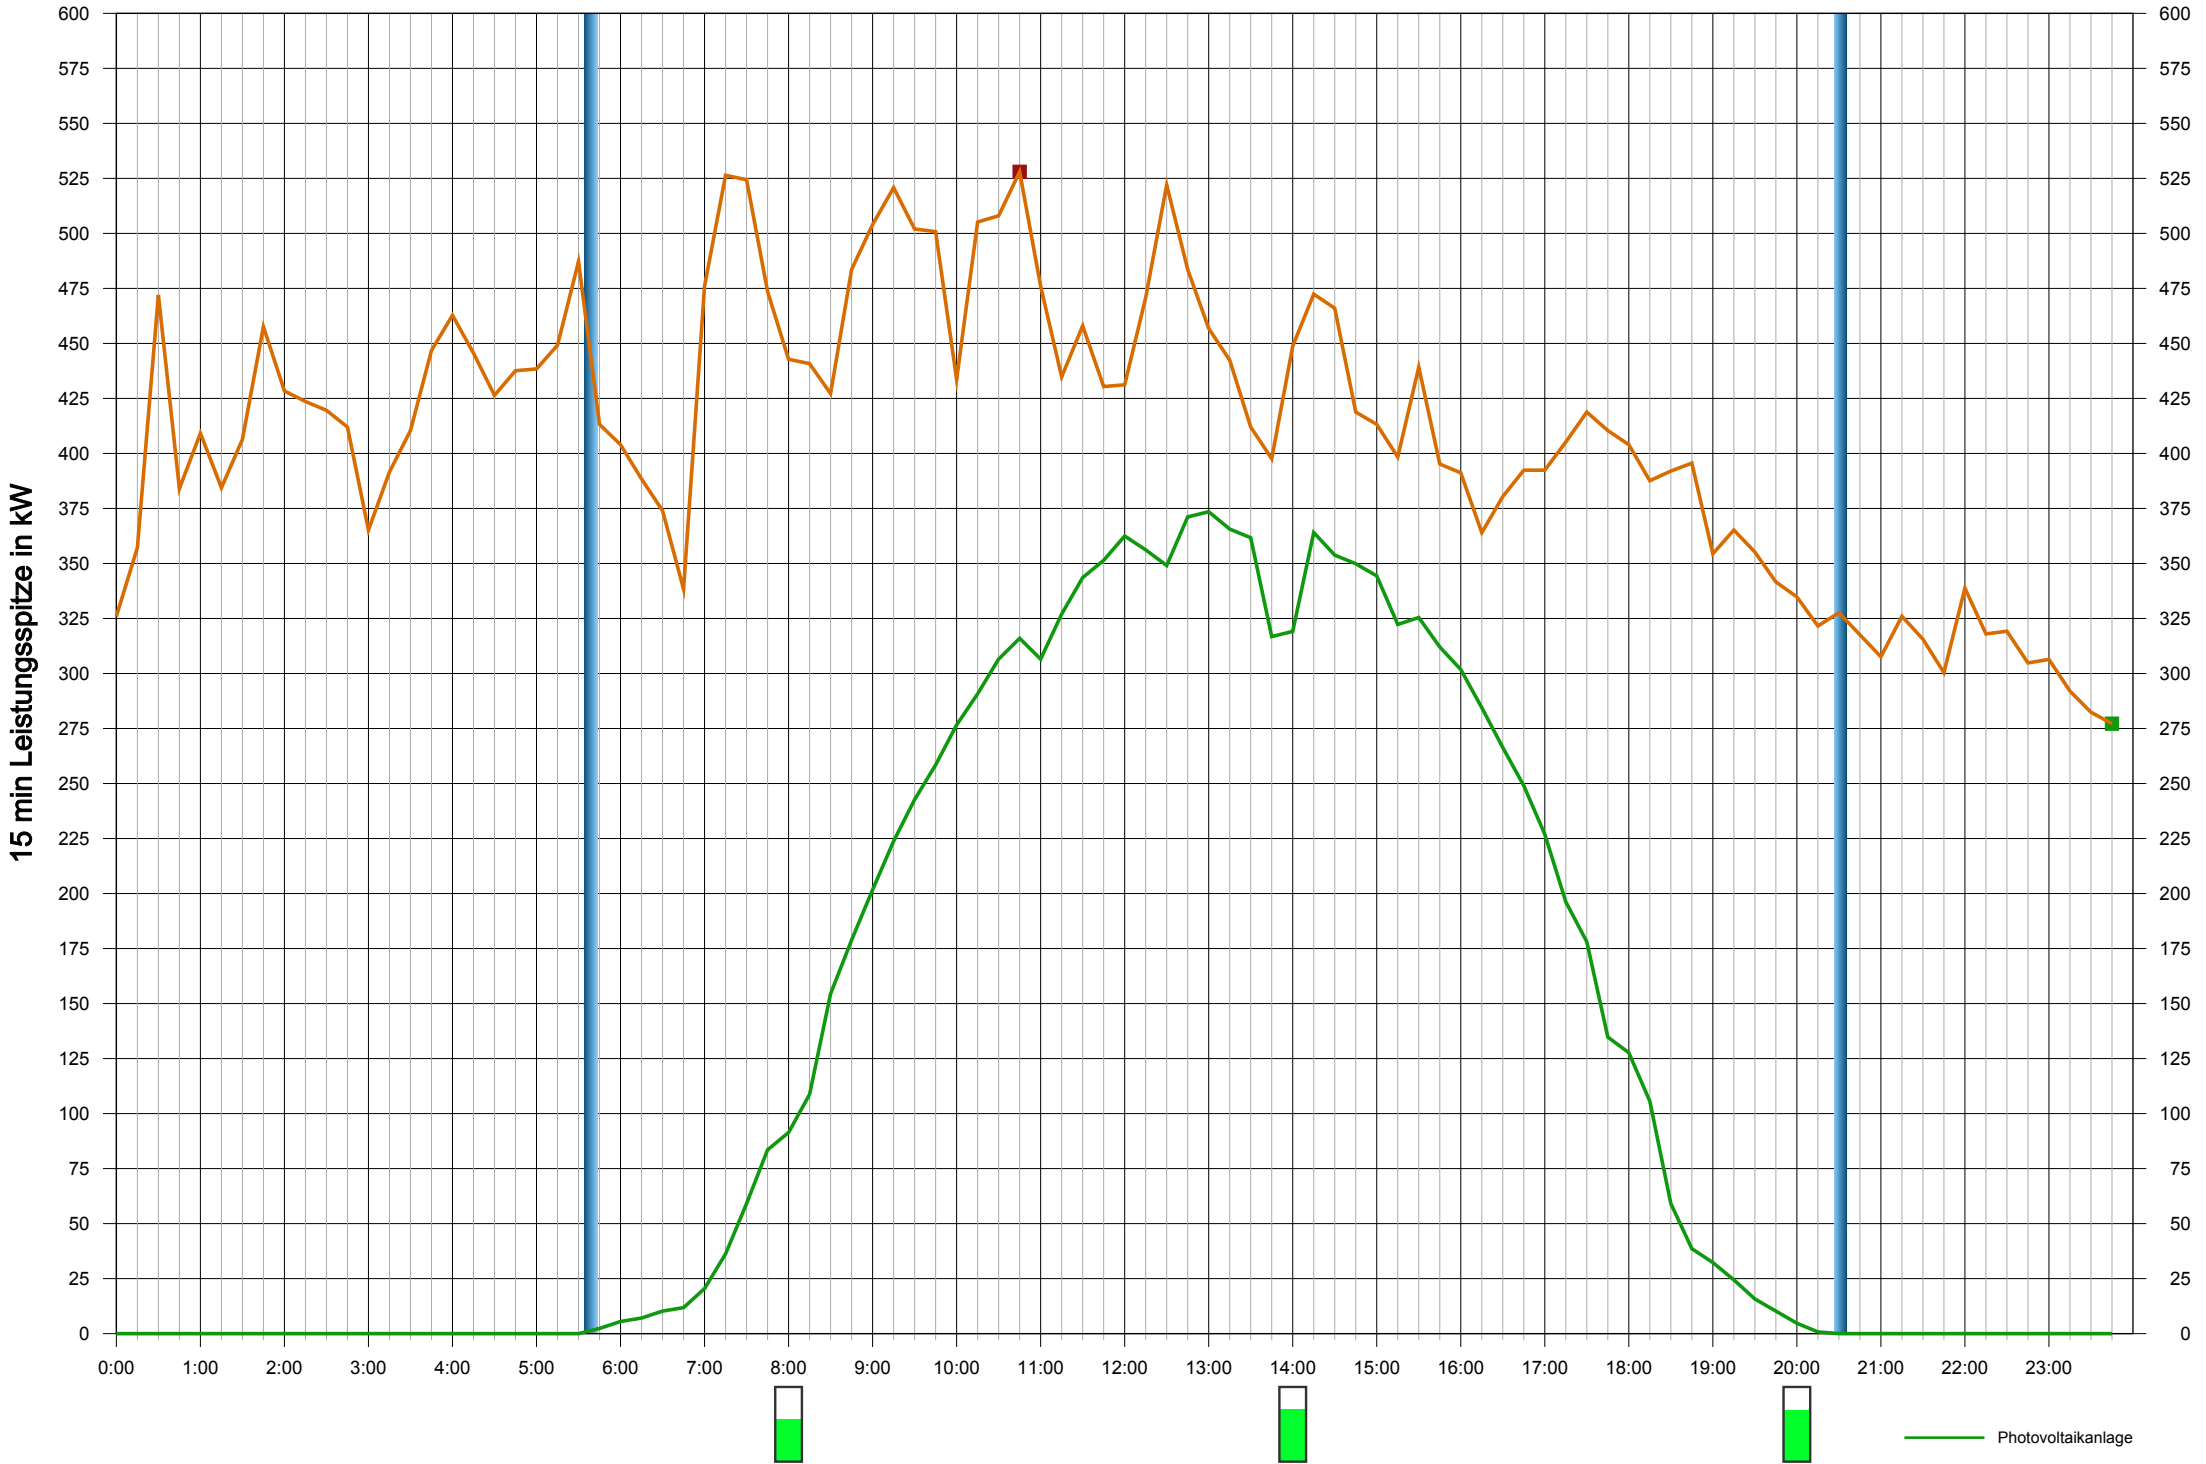



# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 9.5.2012 (KW 19)


Tagesminimum: 256,8 kW, Tagesmittelwert: 407,4 kW, Tagesmaximum: 523,2 kW, Tagesbedarf: 9.778 kWh (1.369 €)

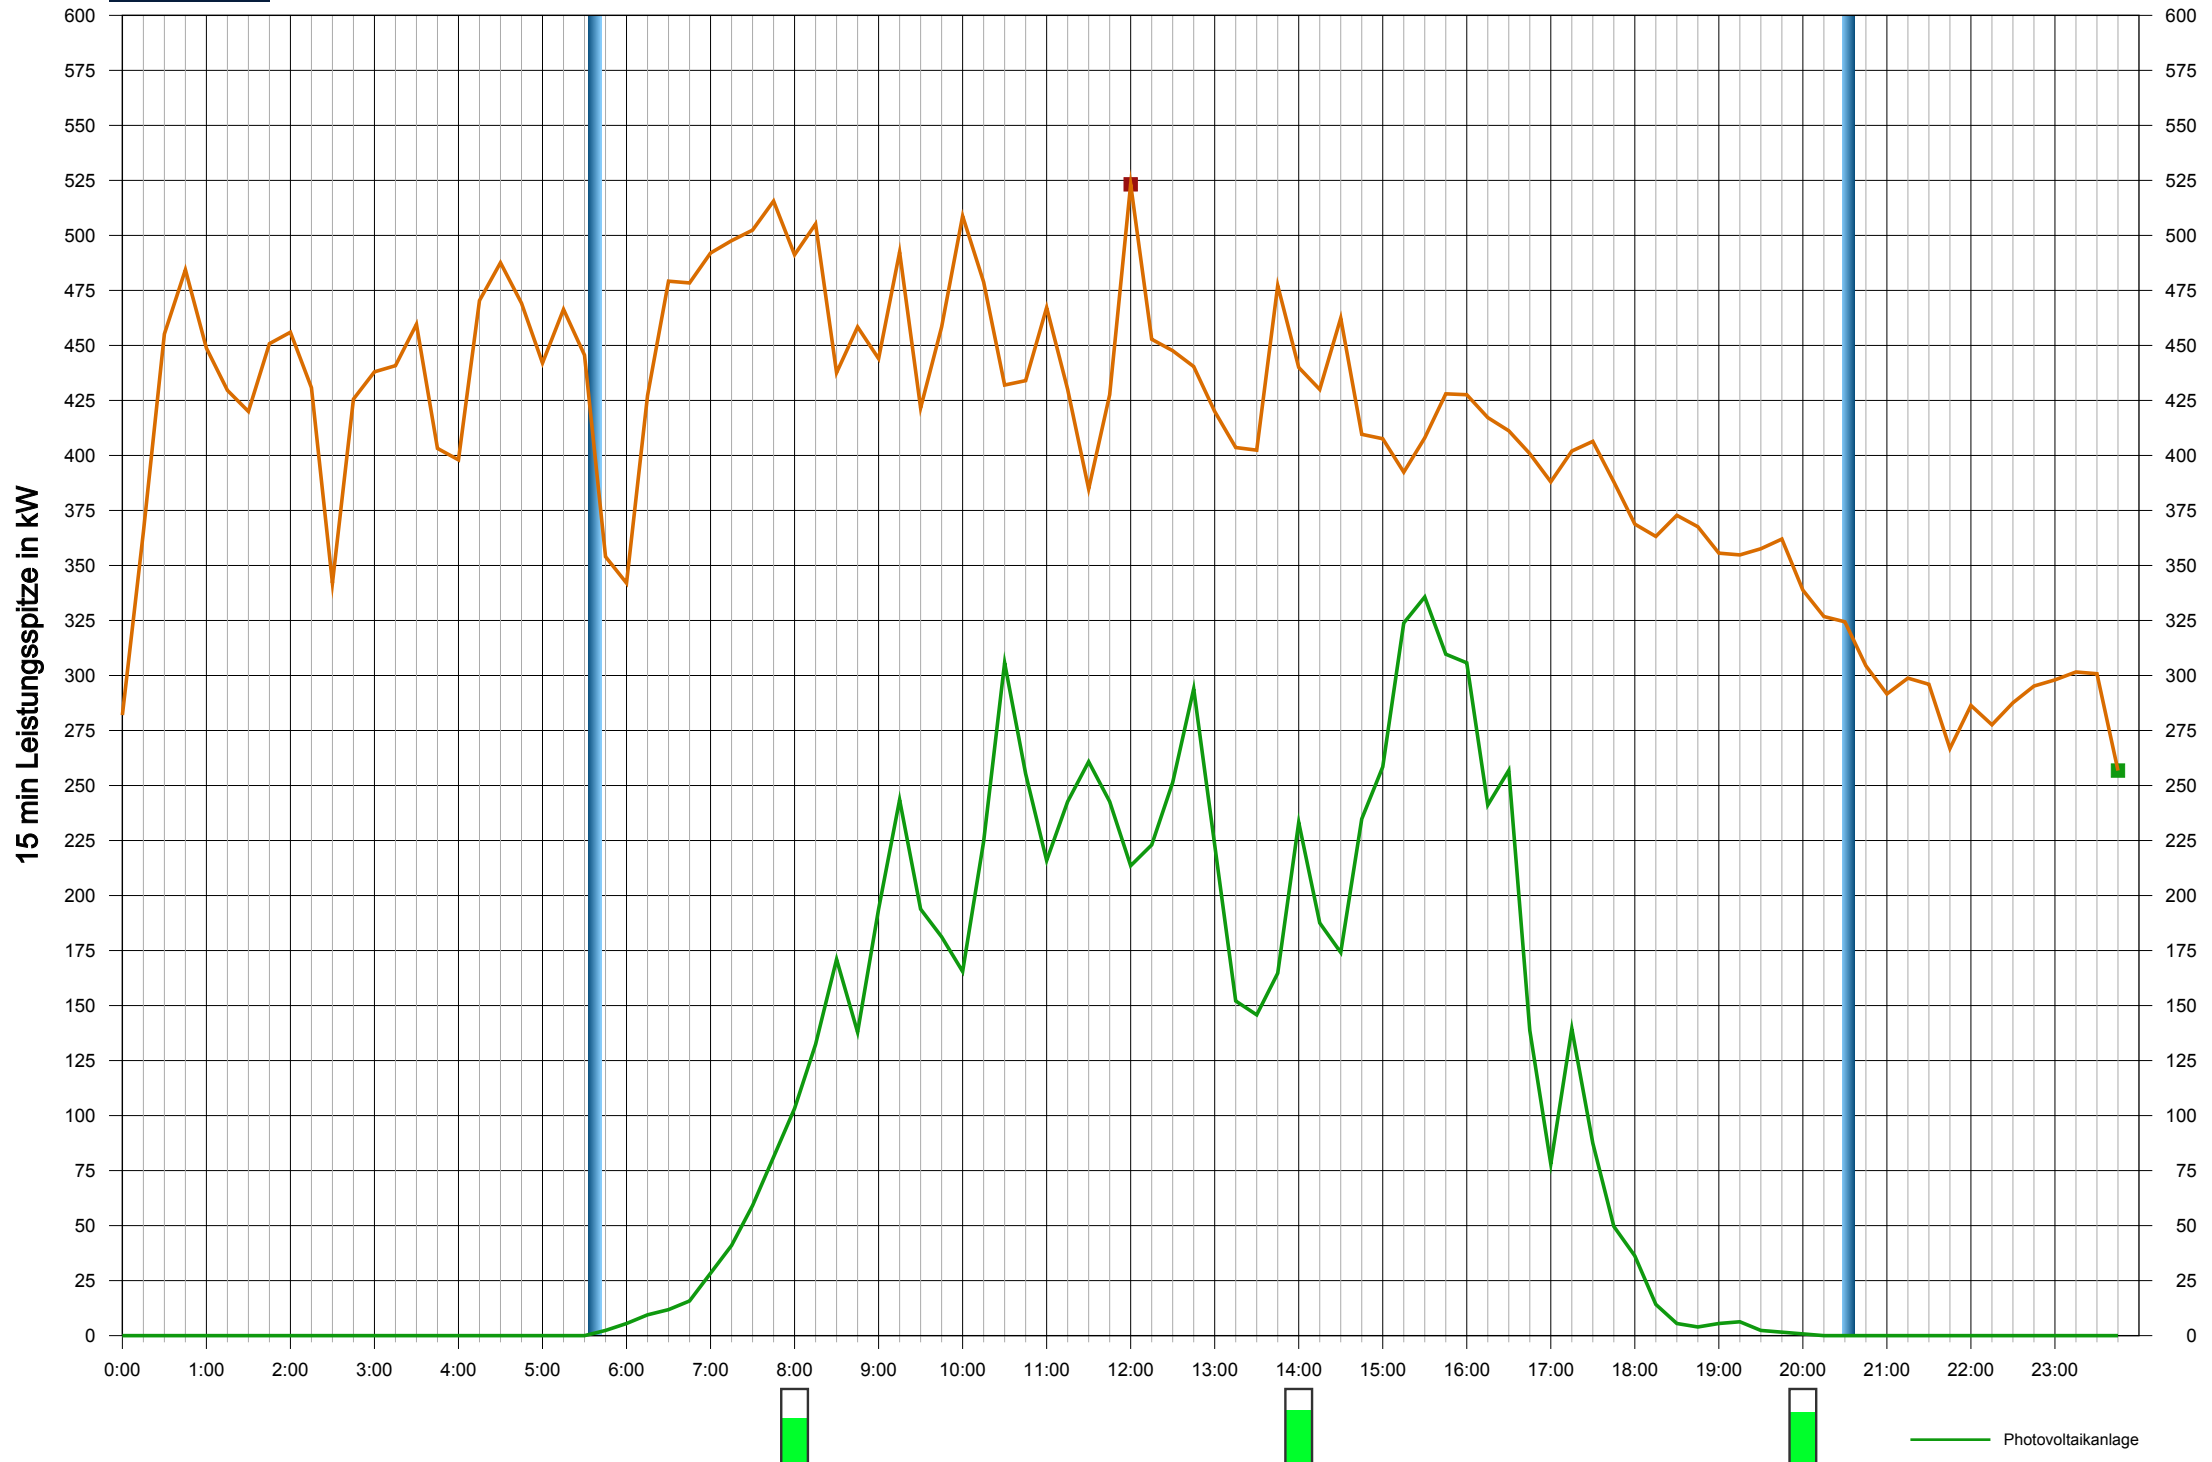



Photovoltaikanlage

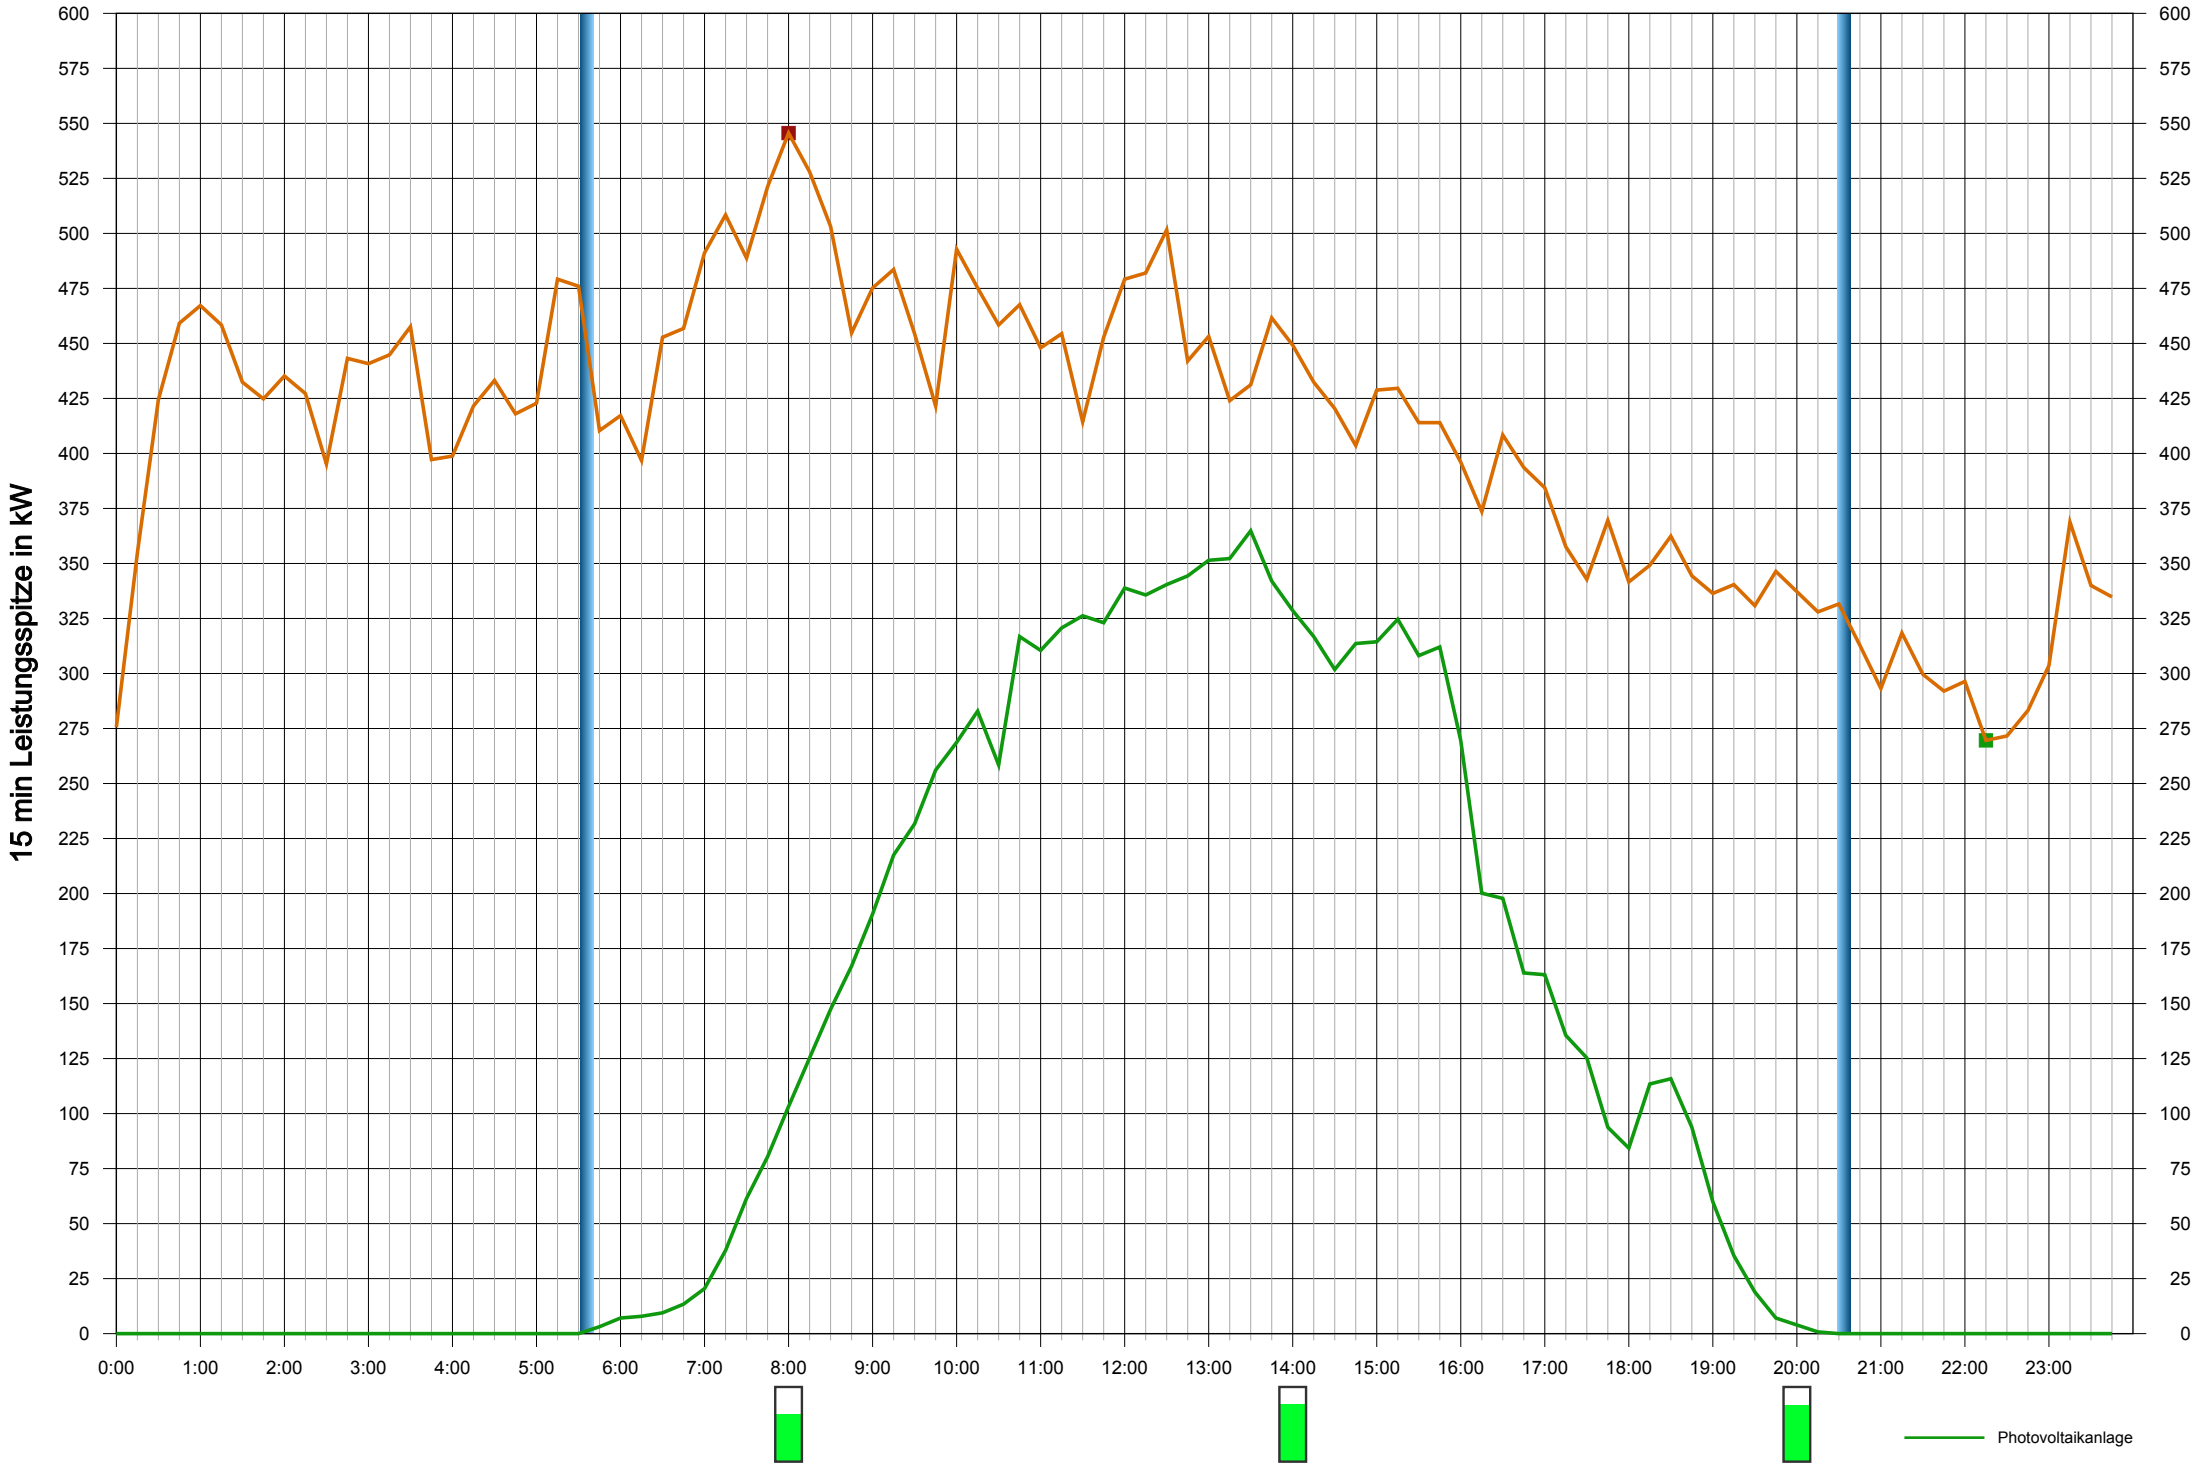


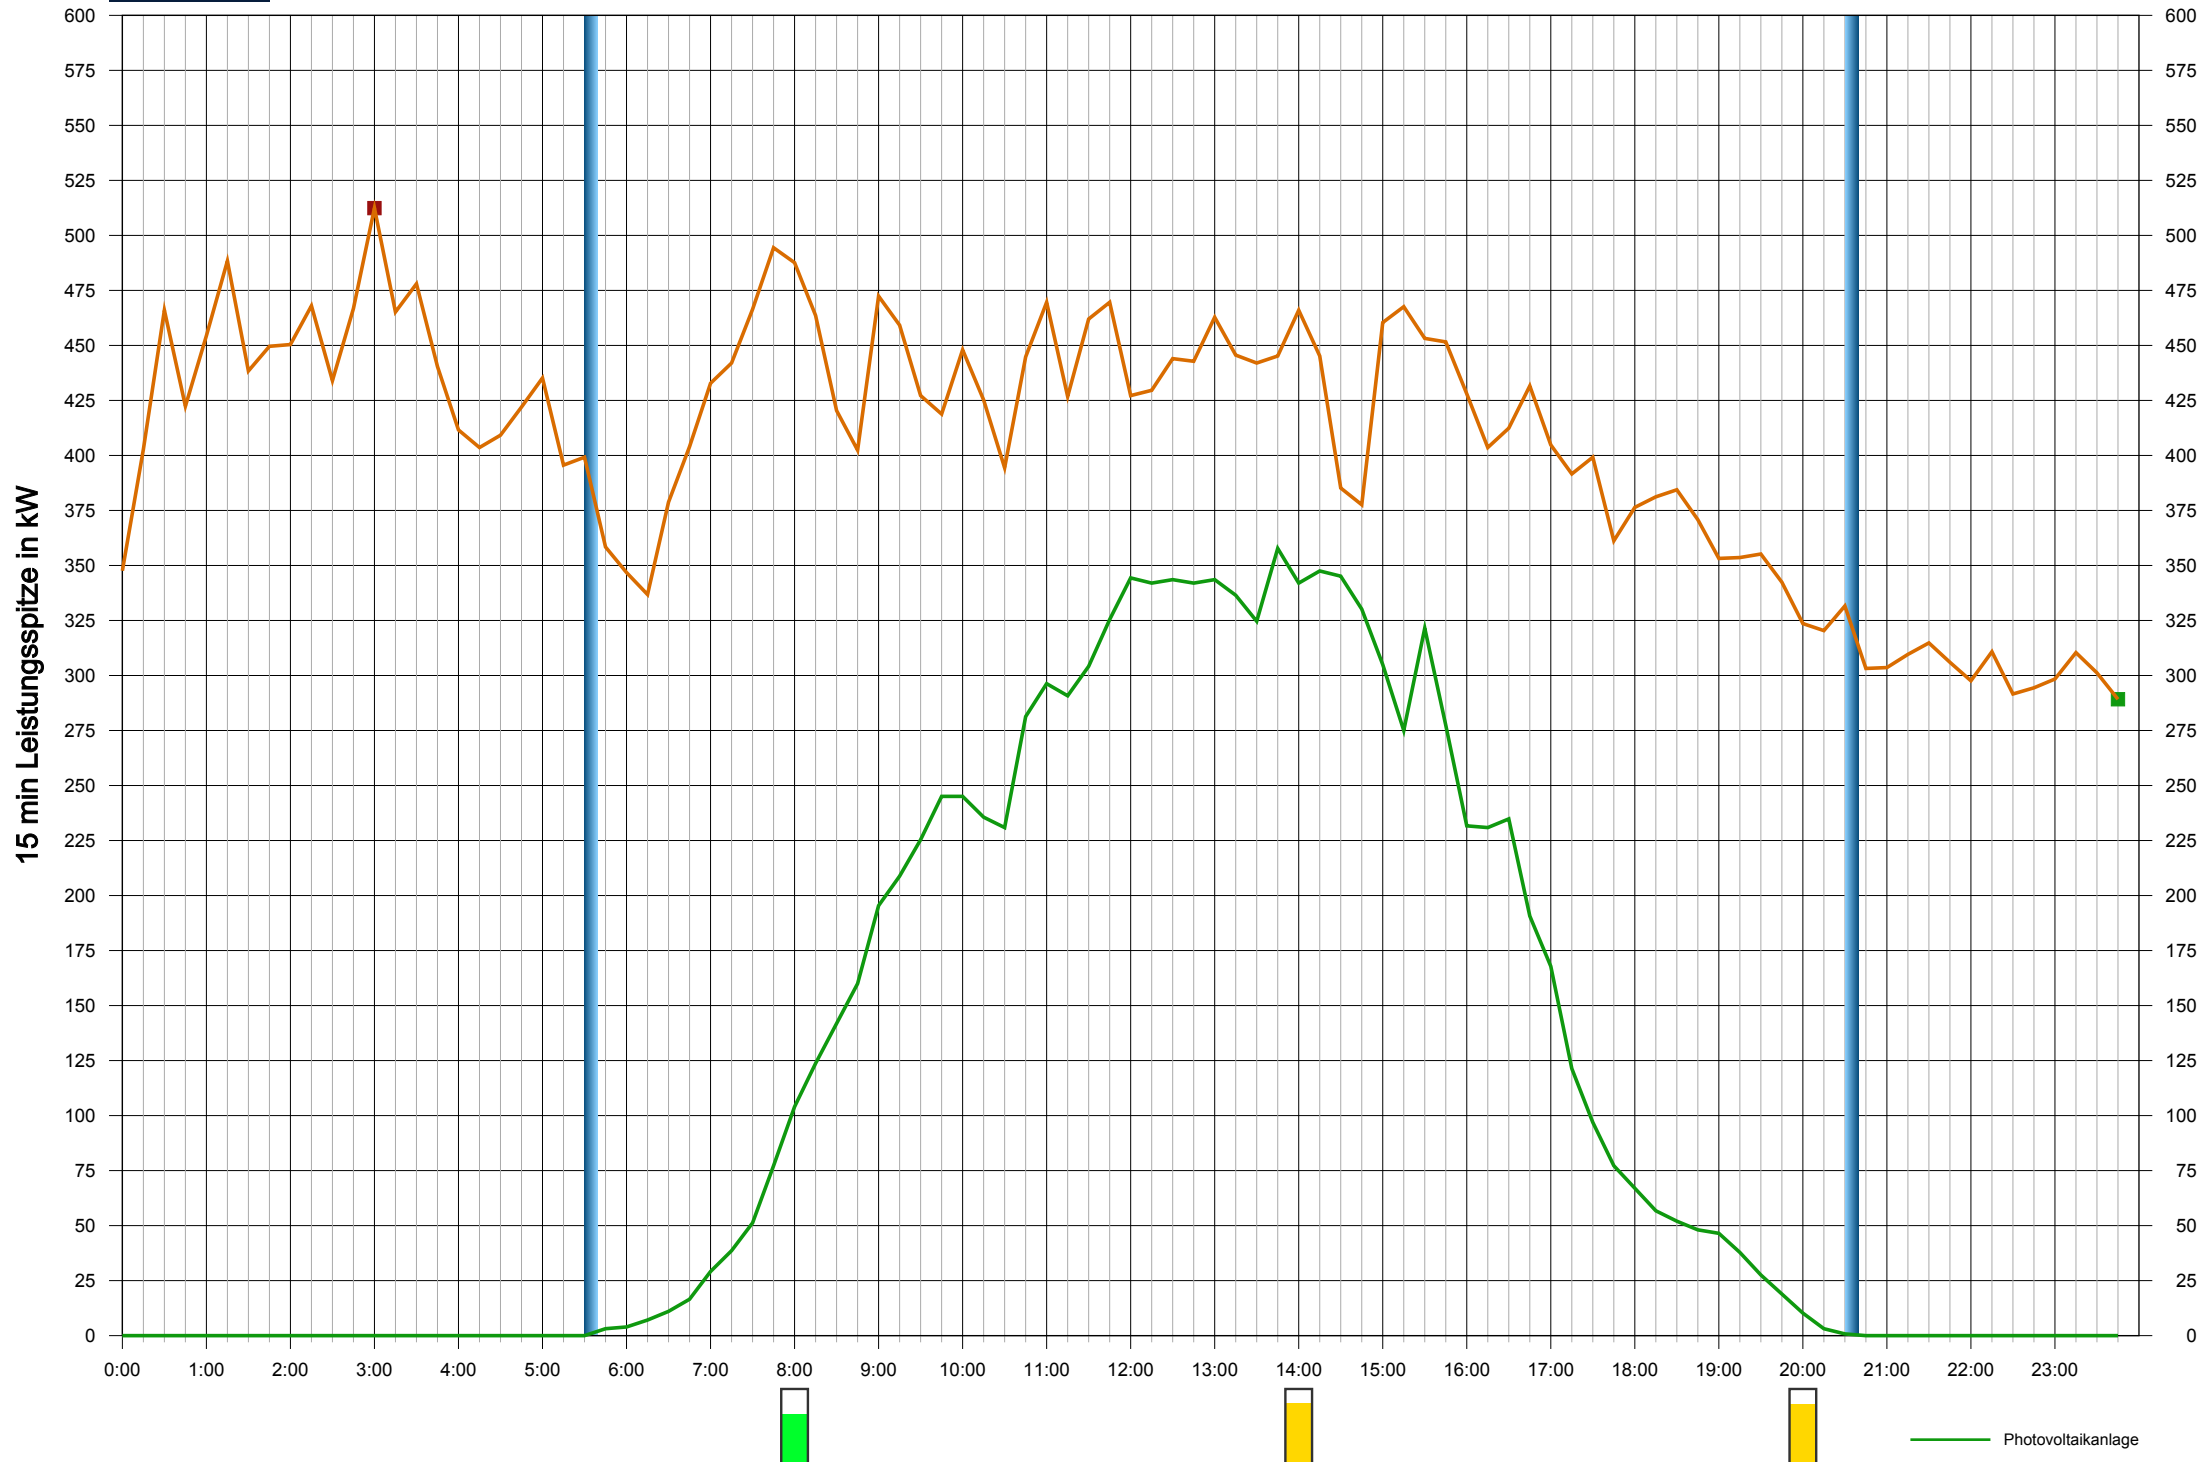

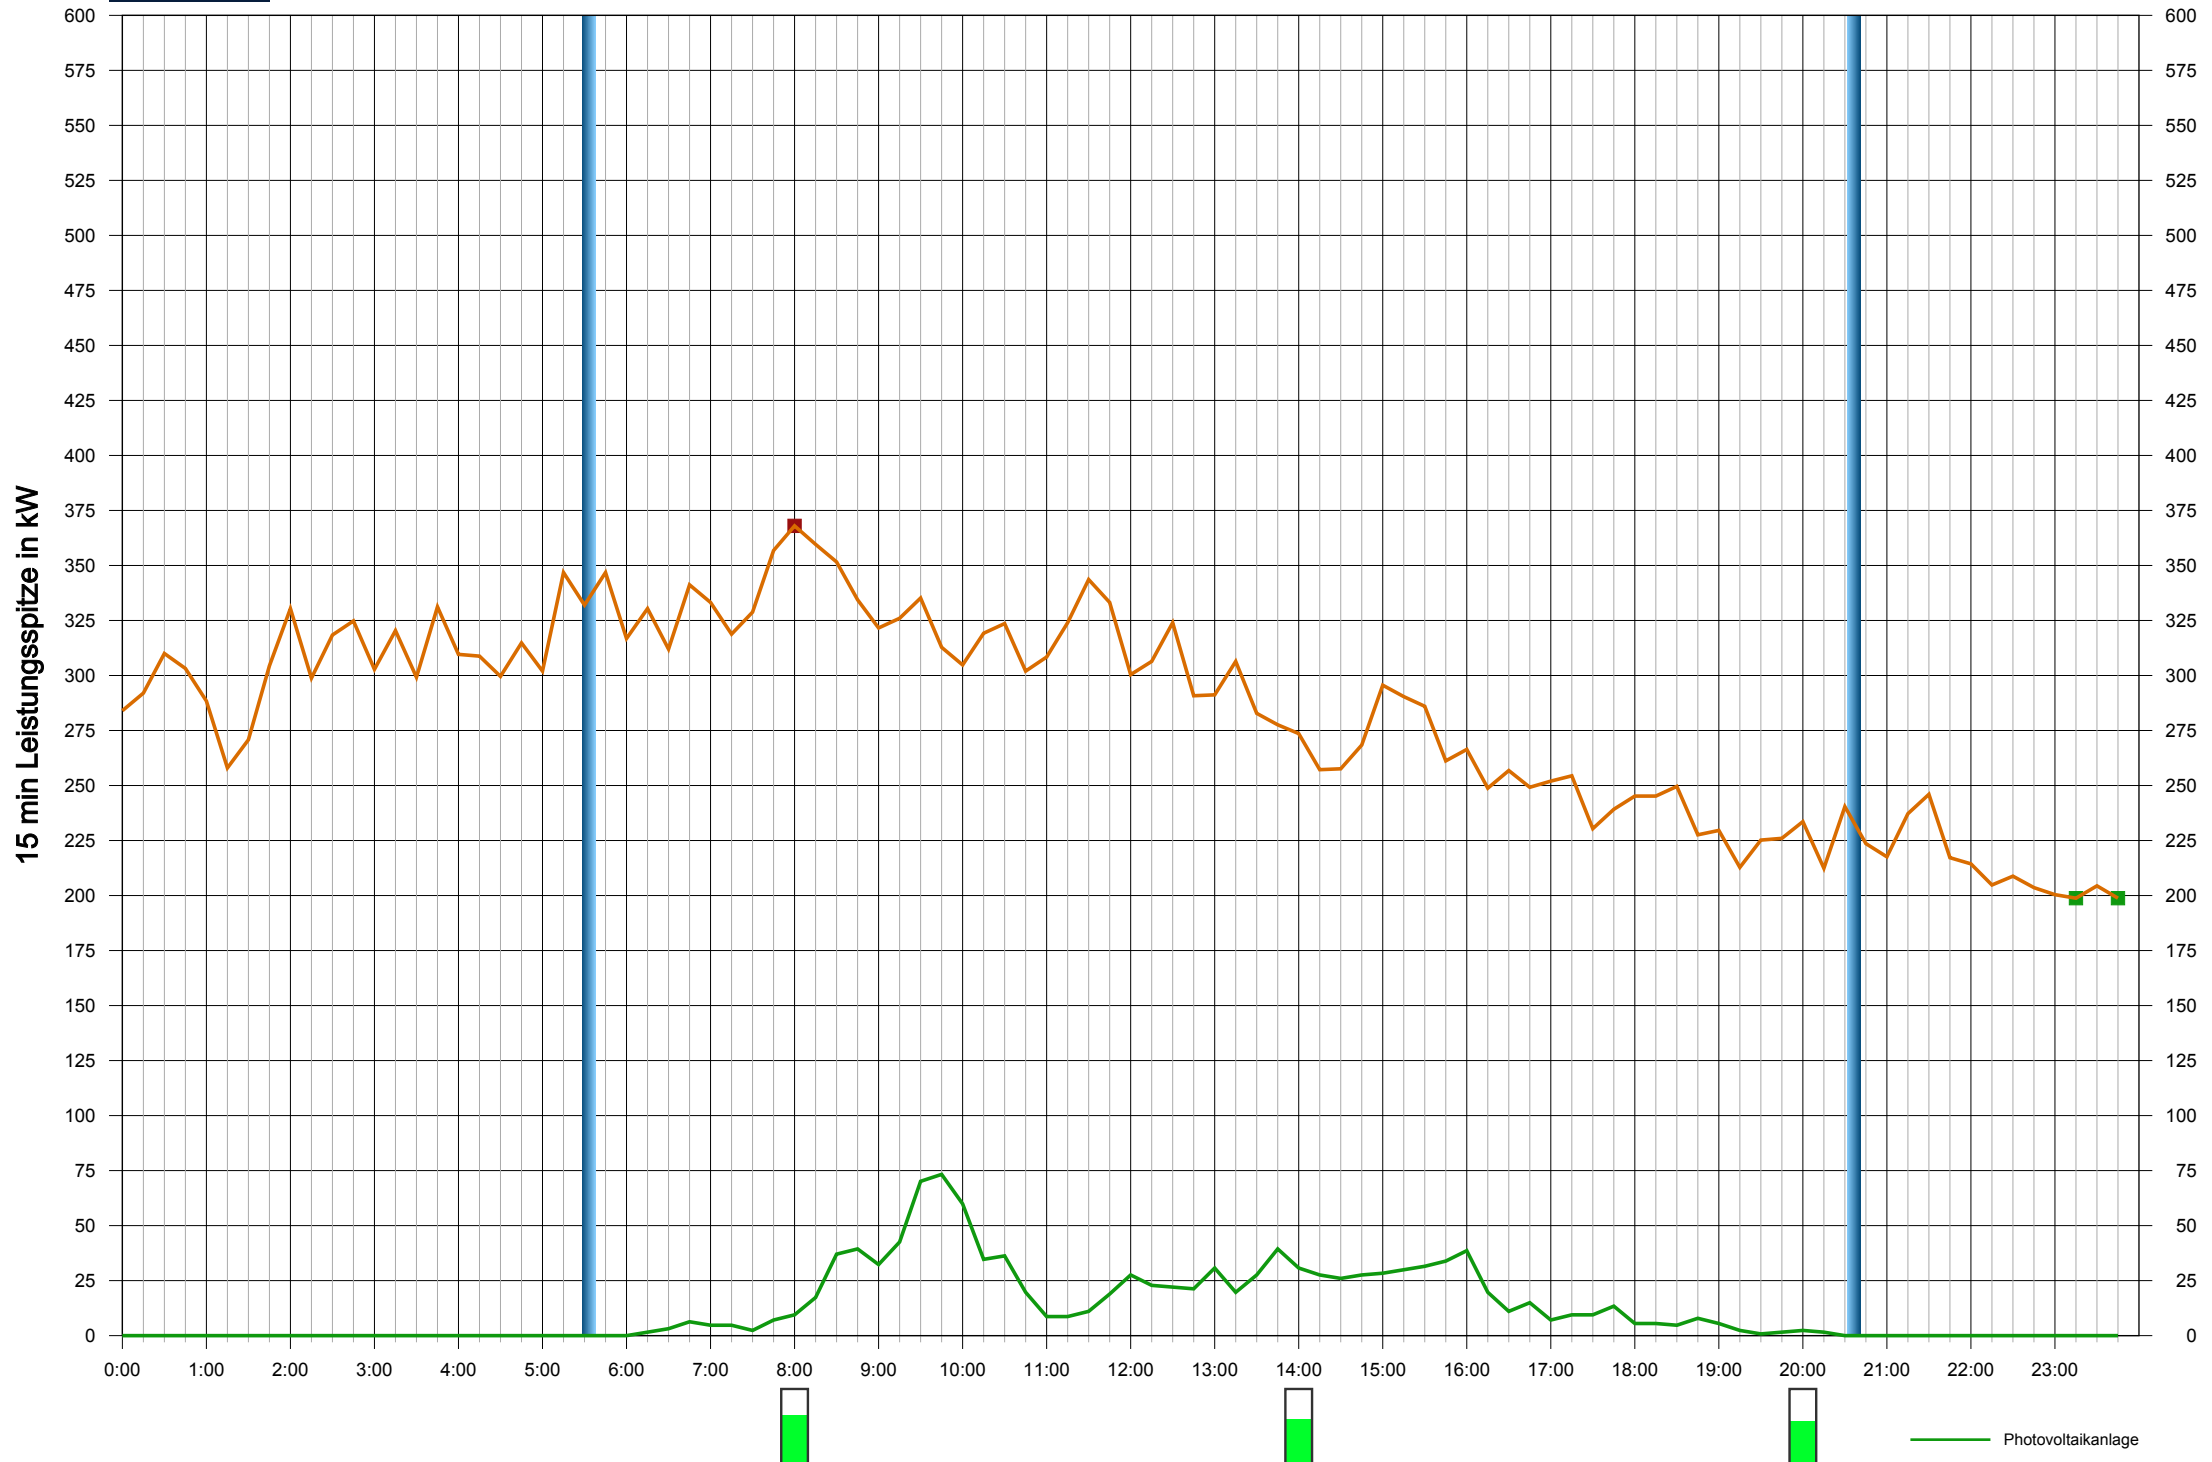


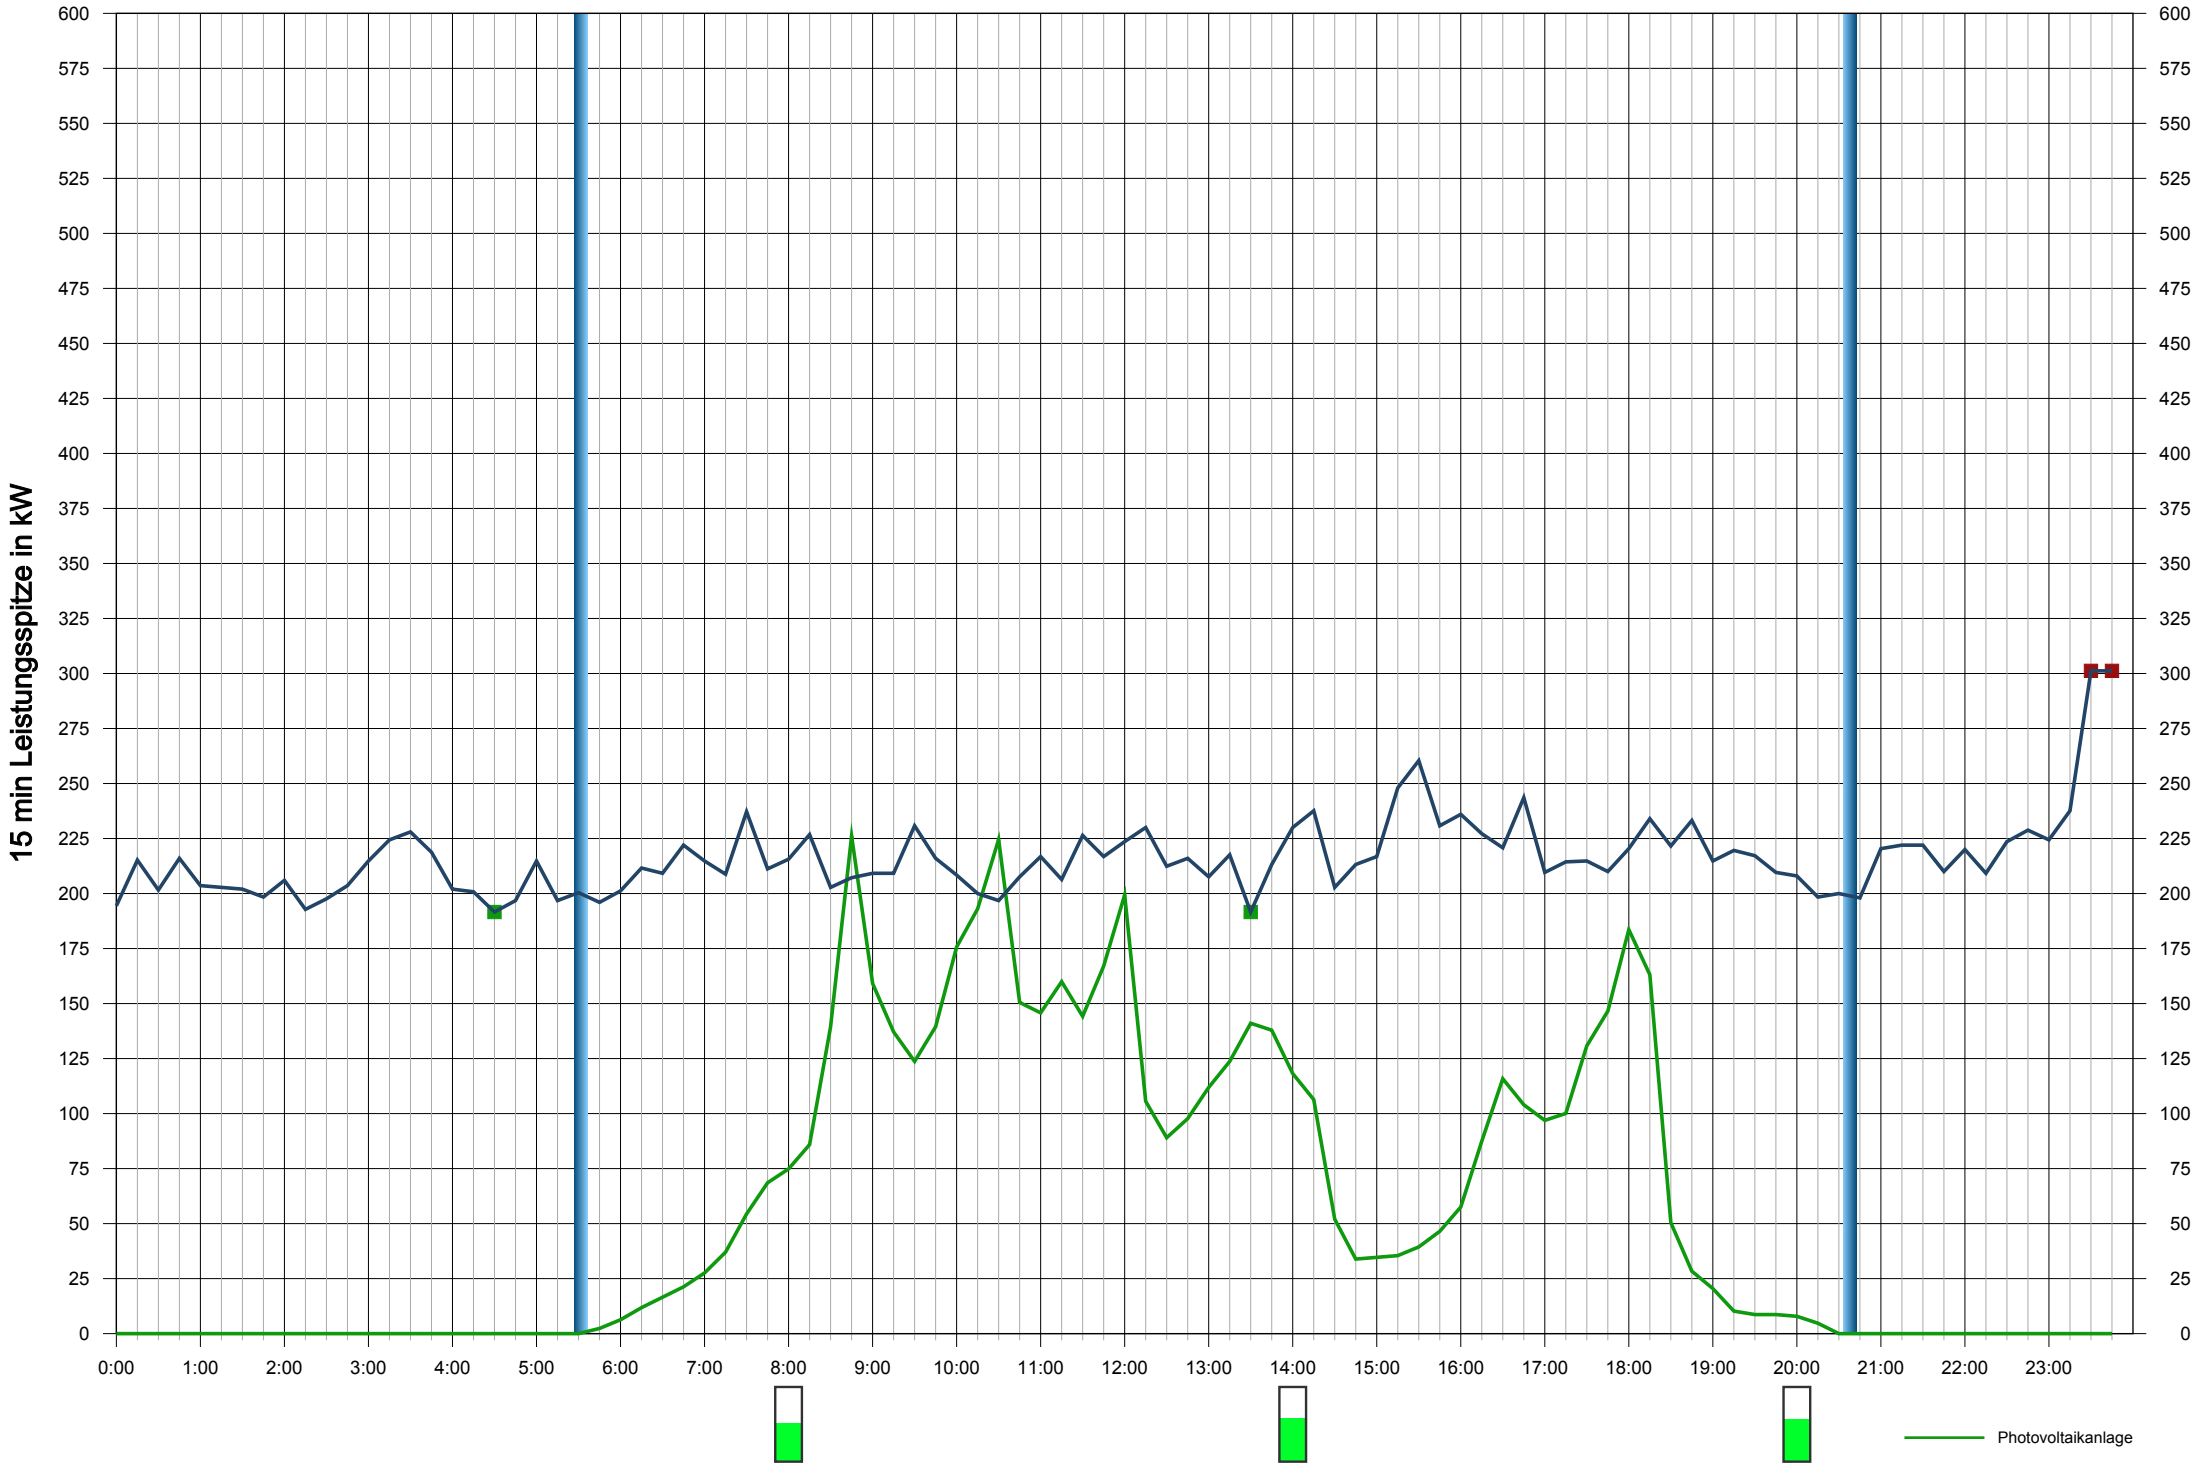


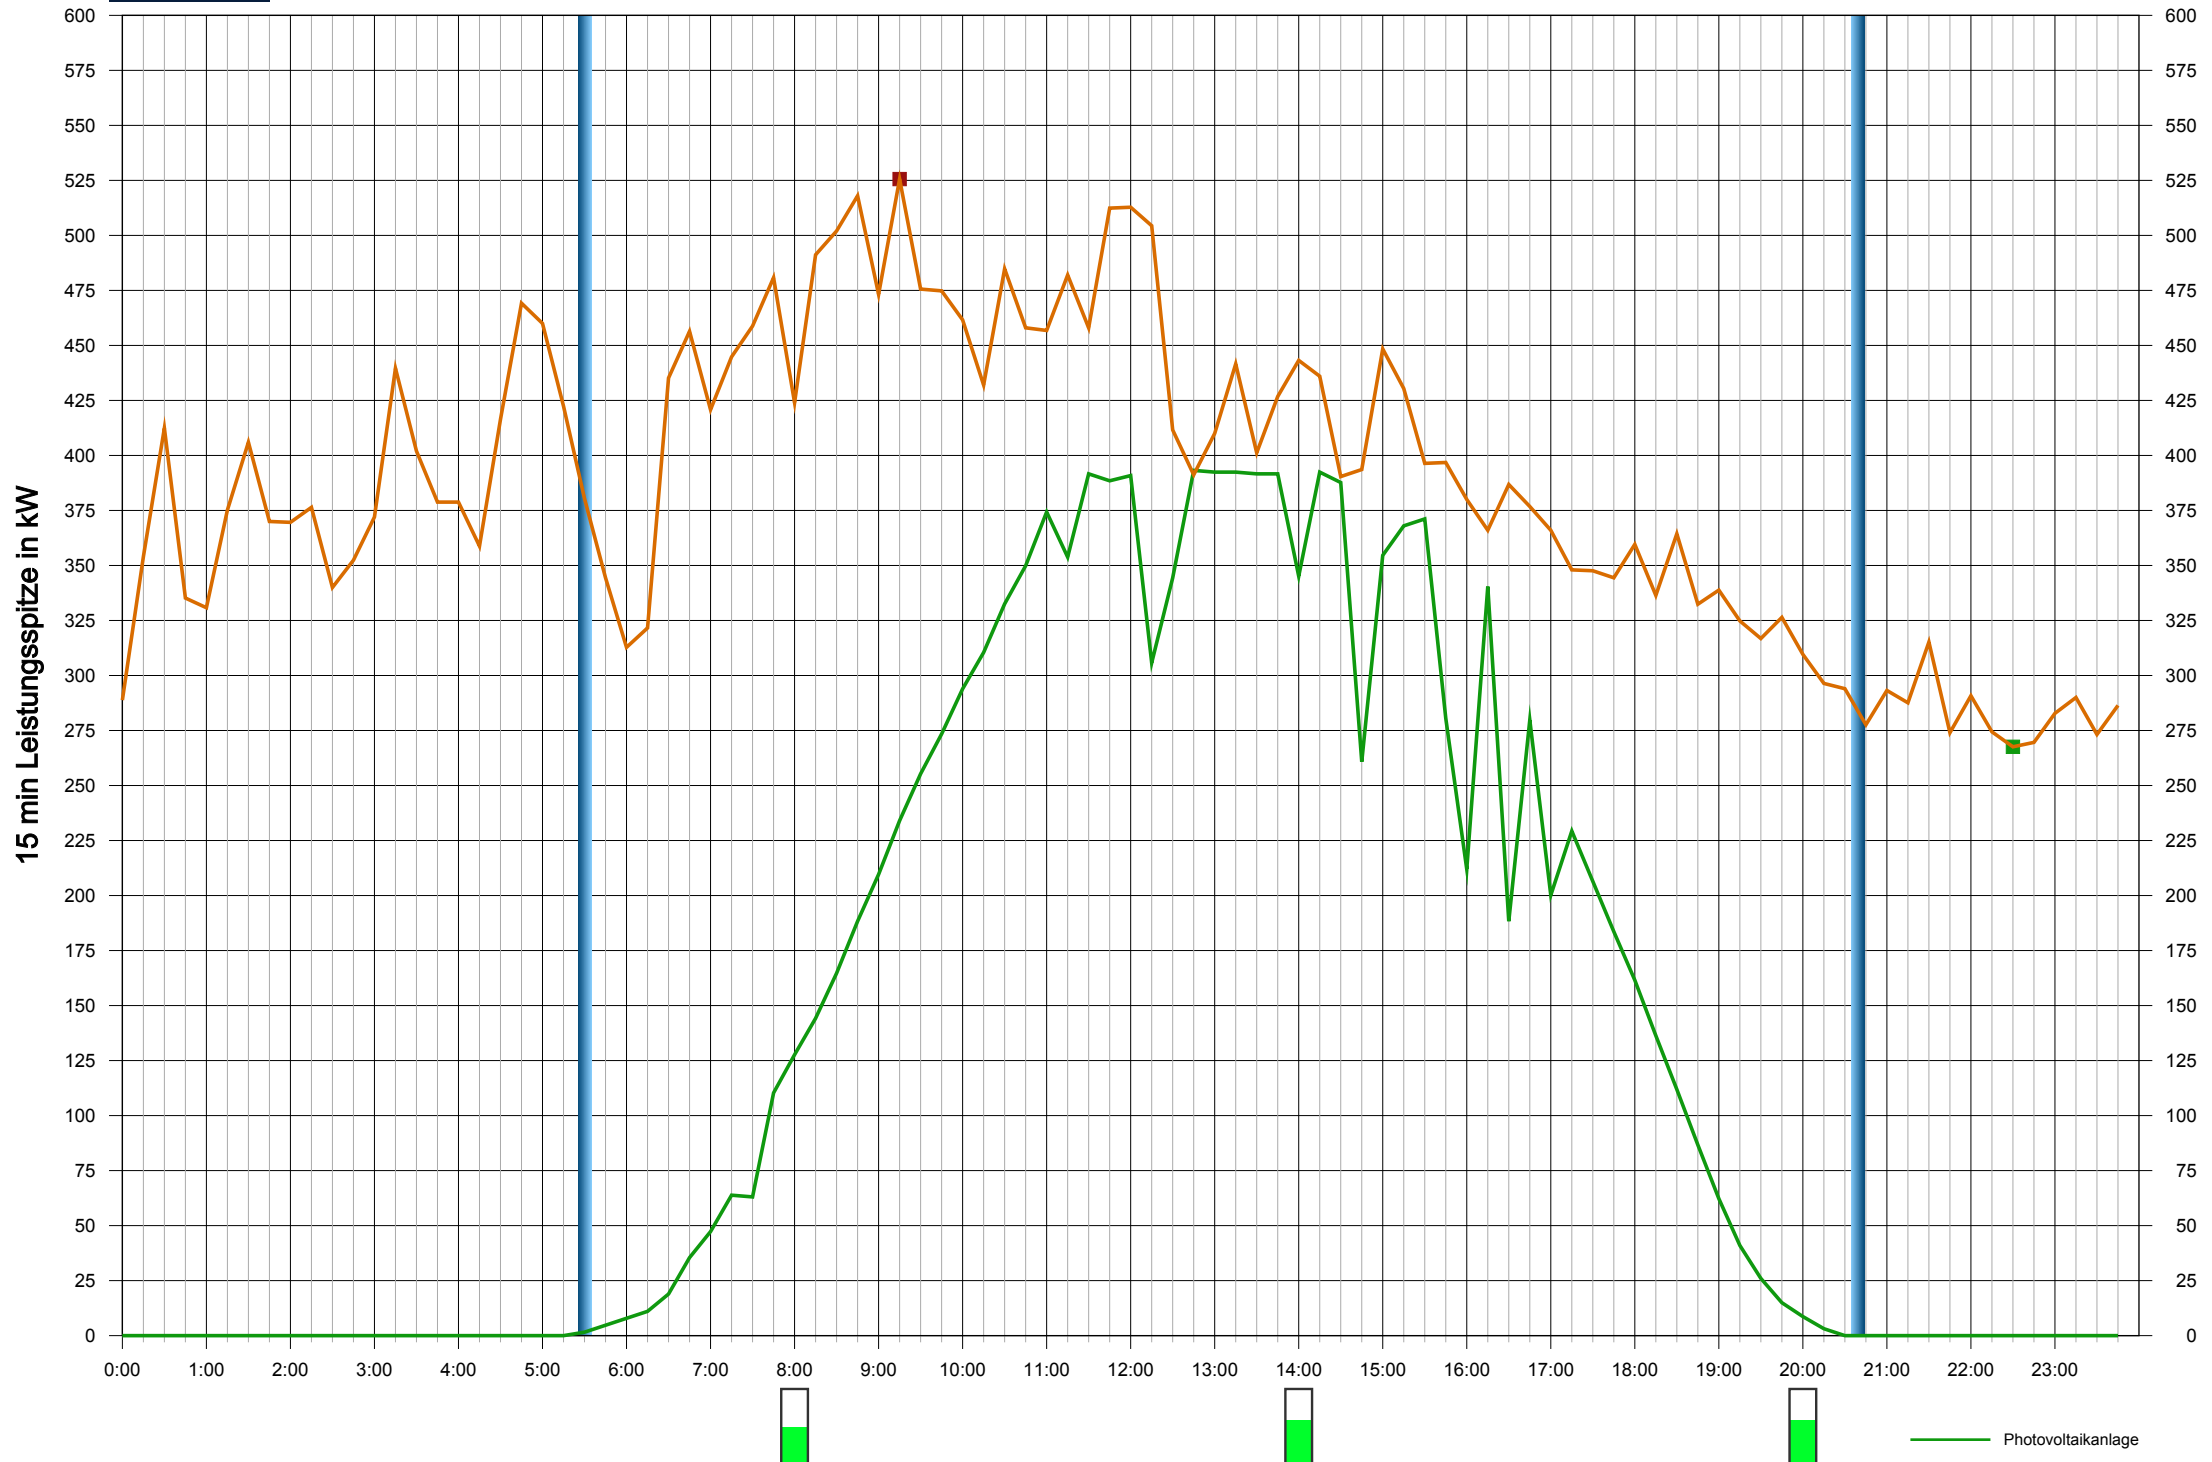


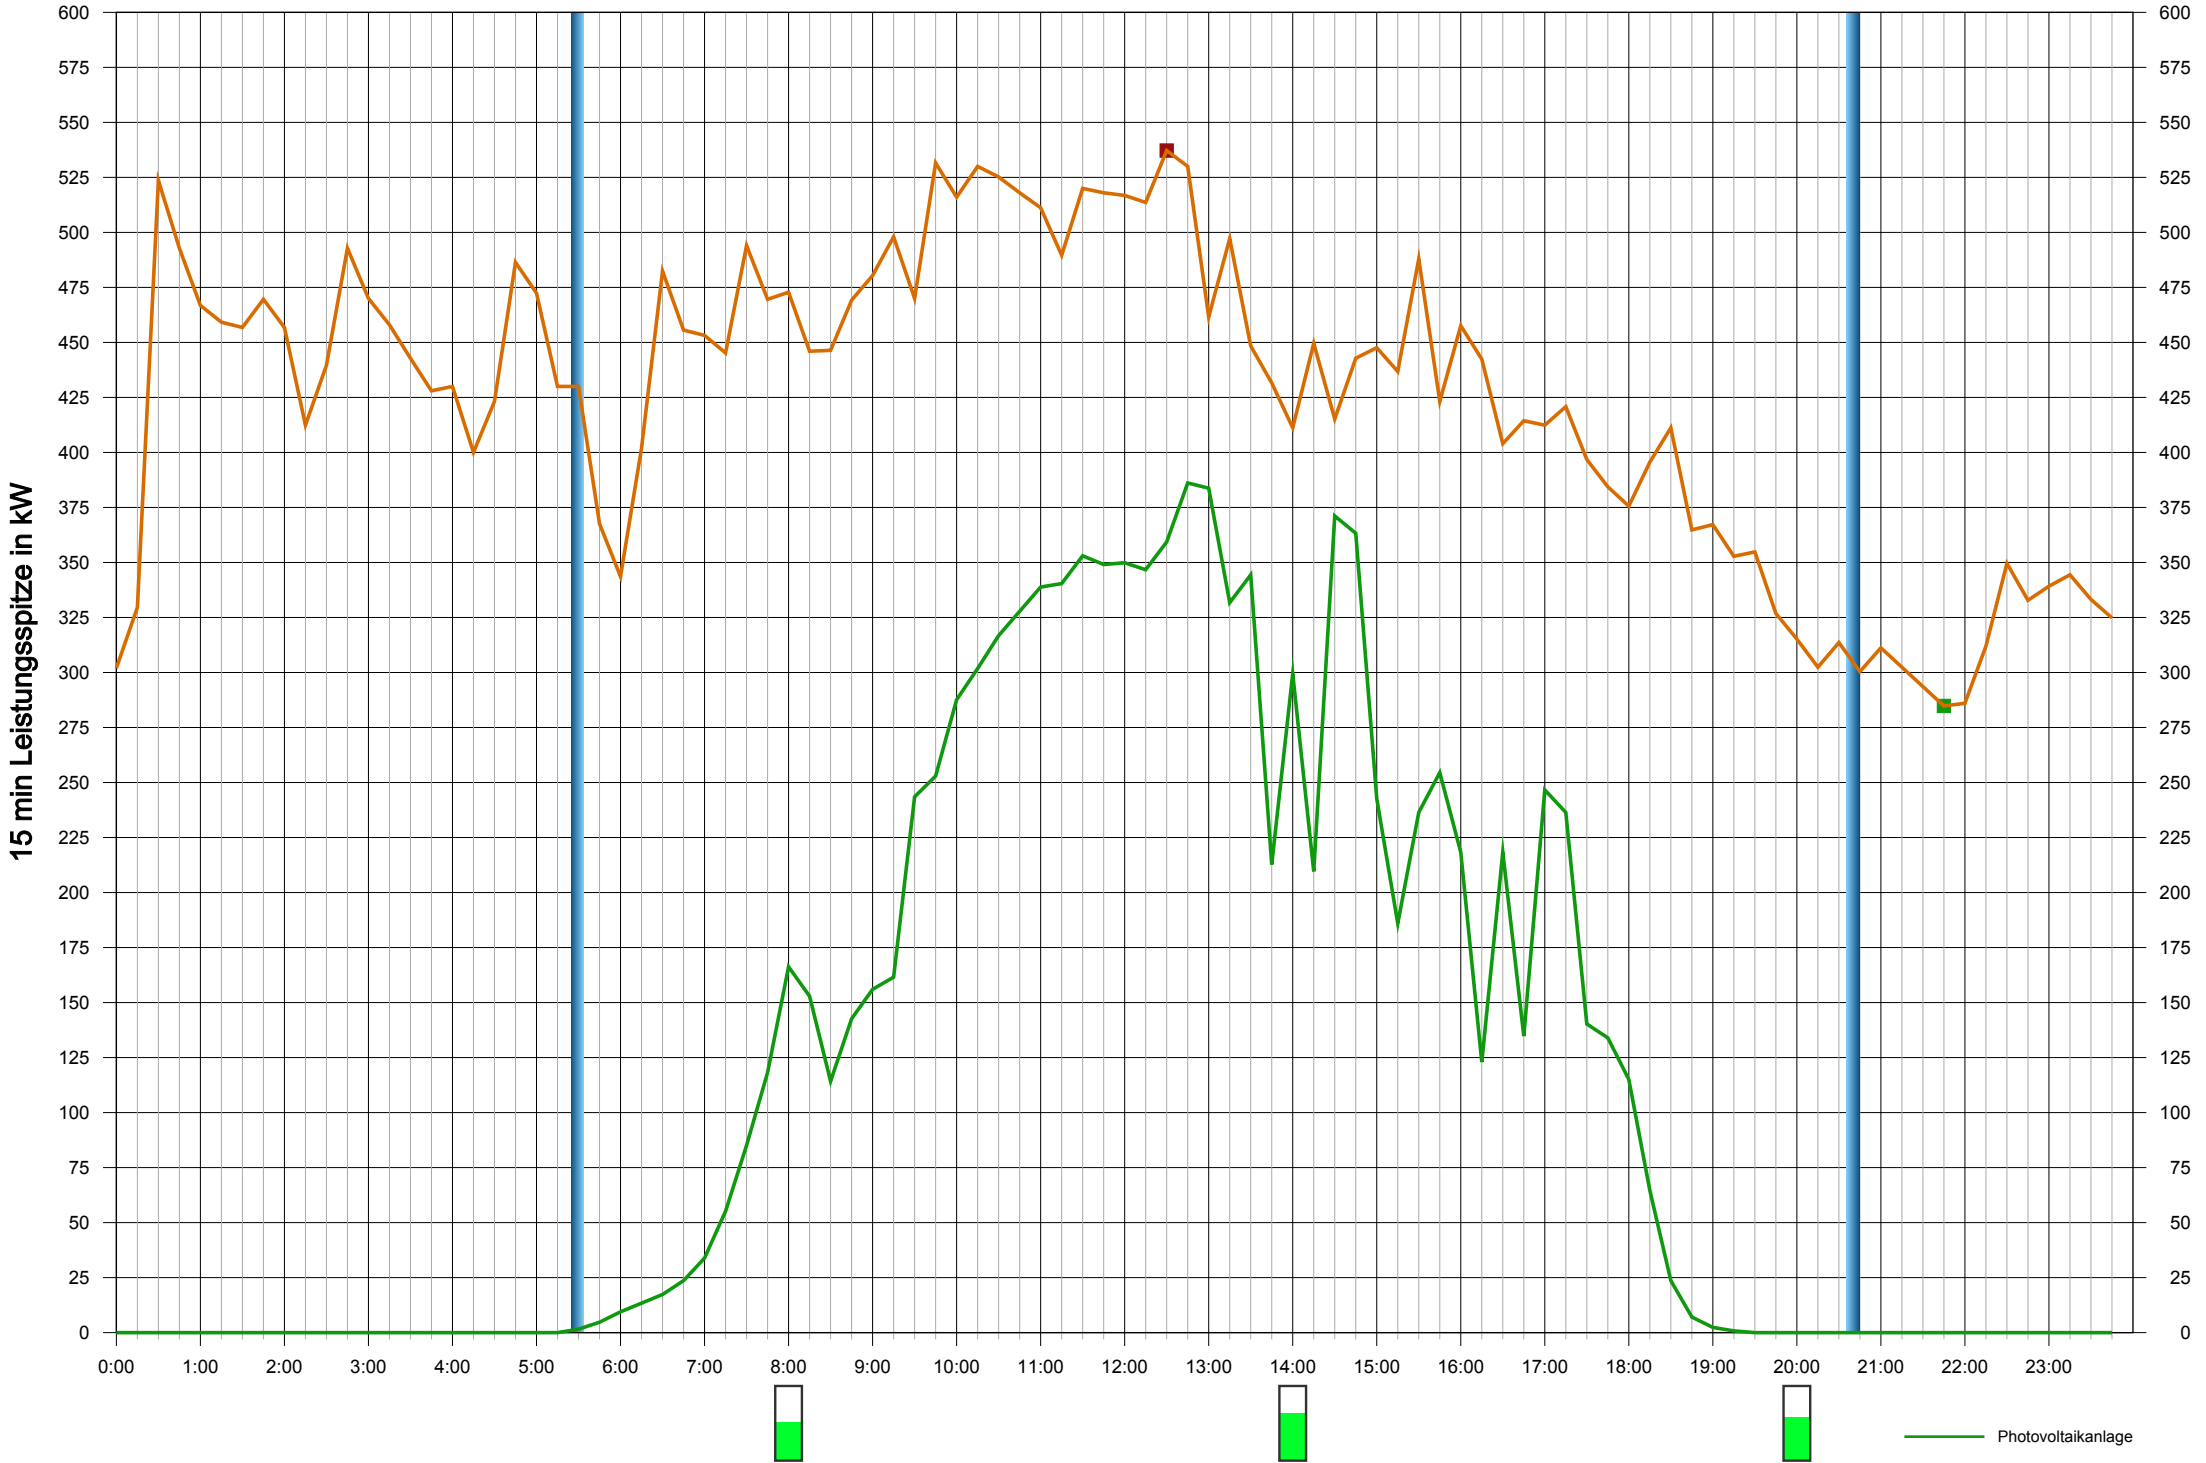




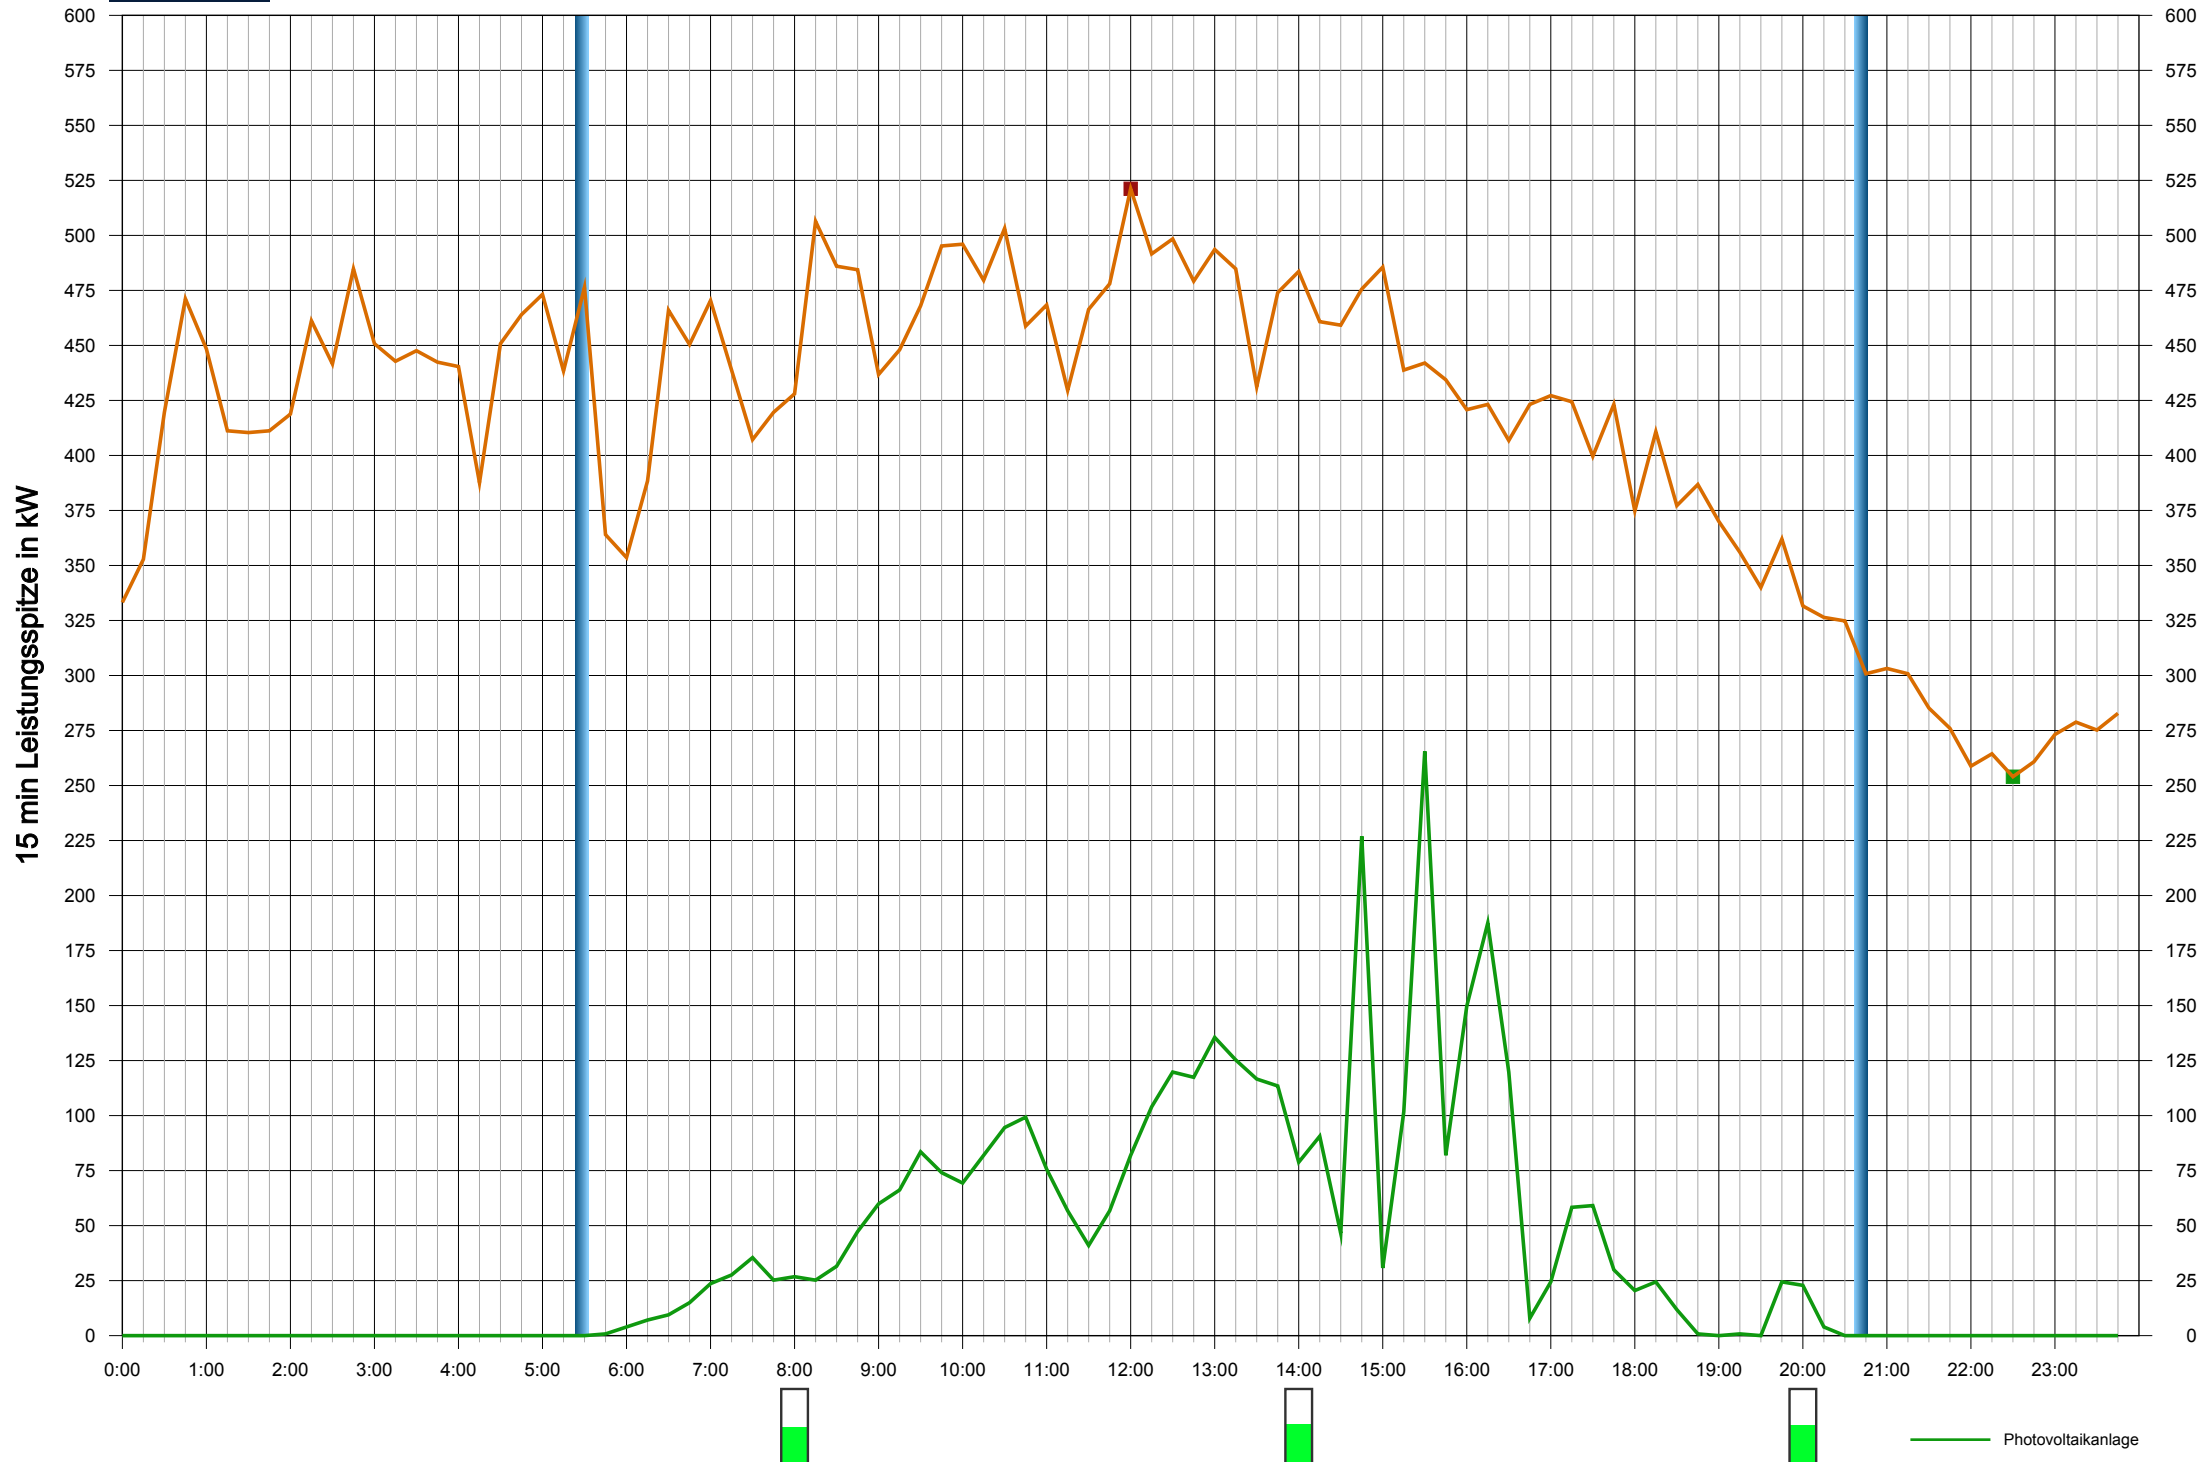

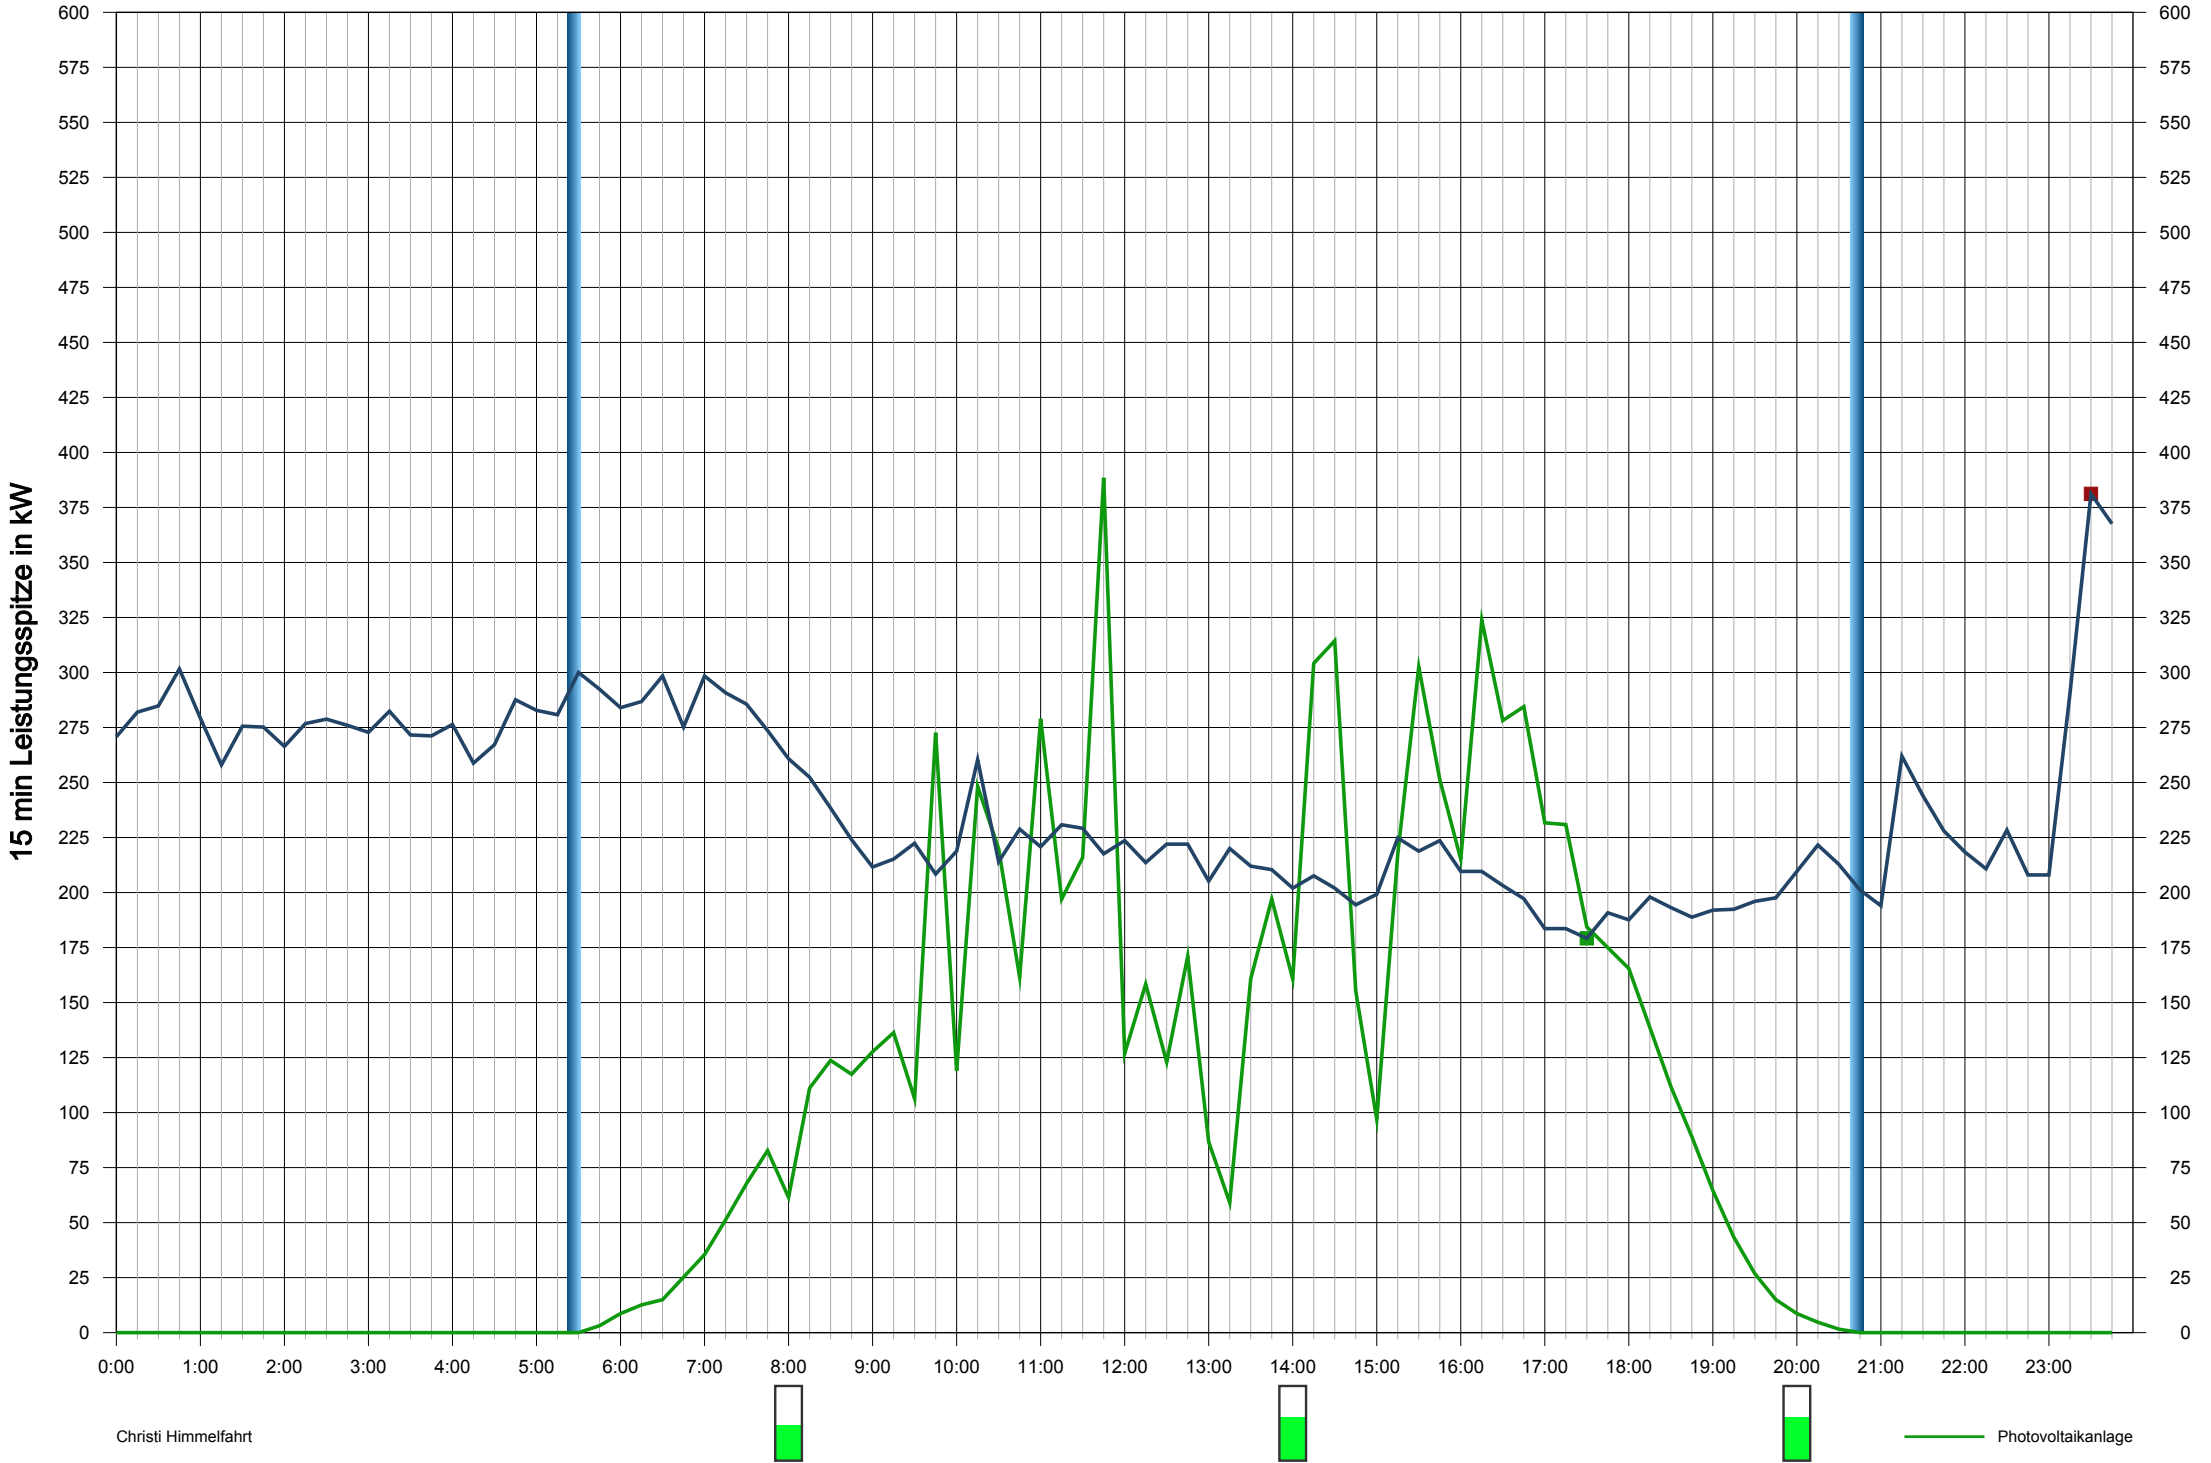


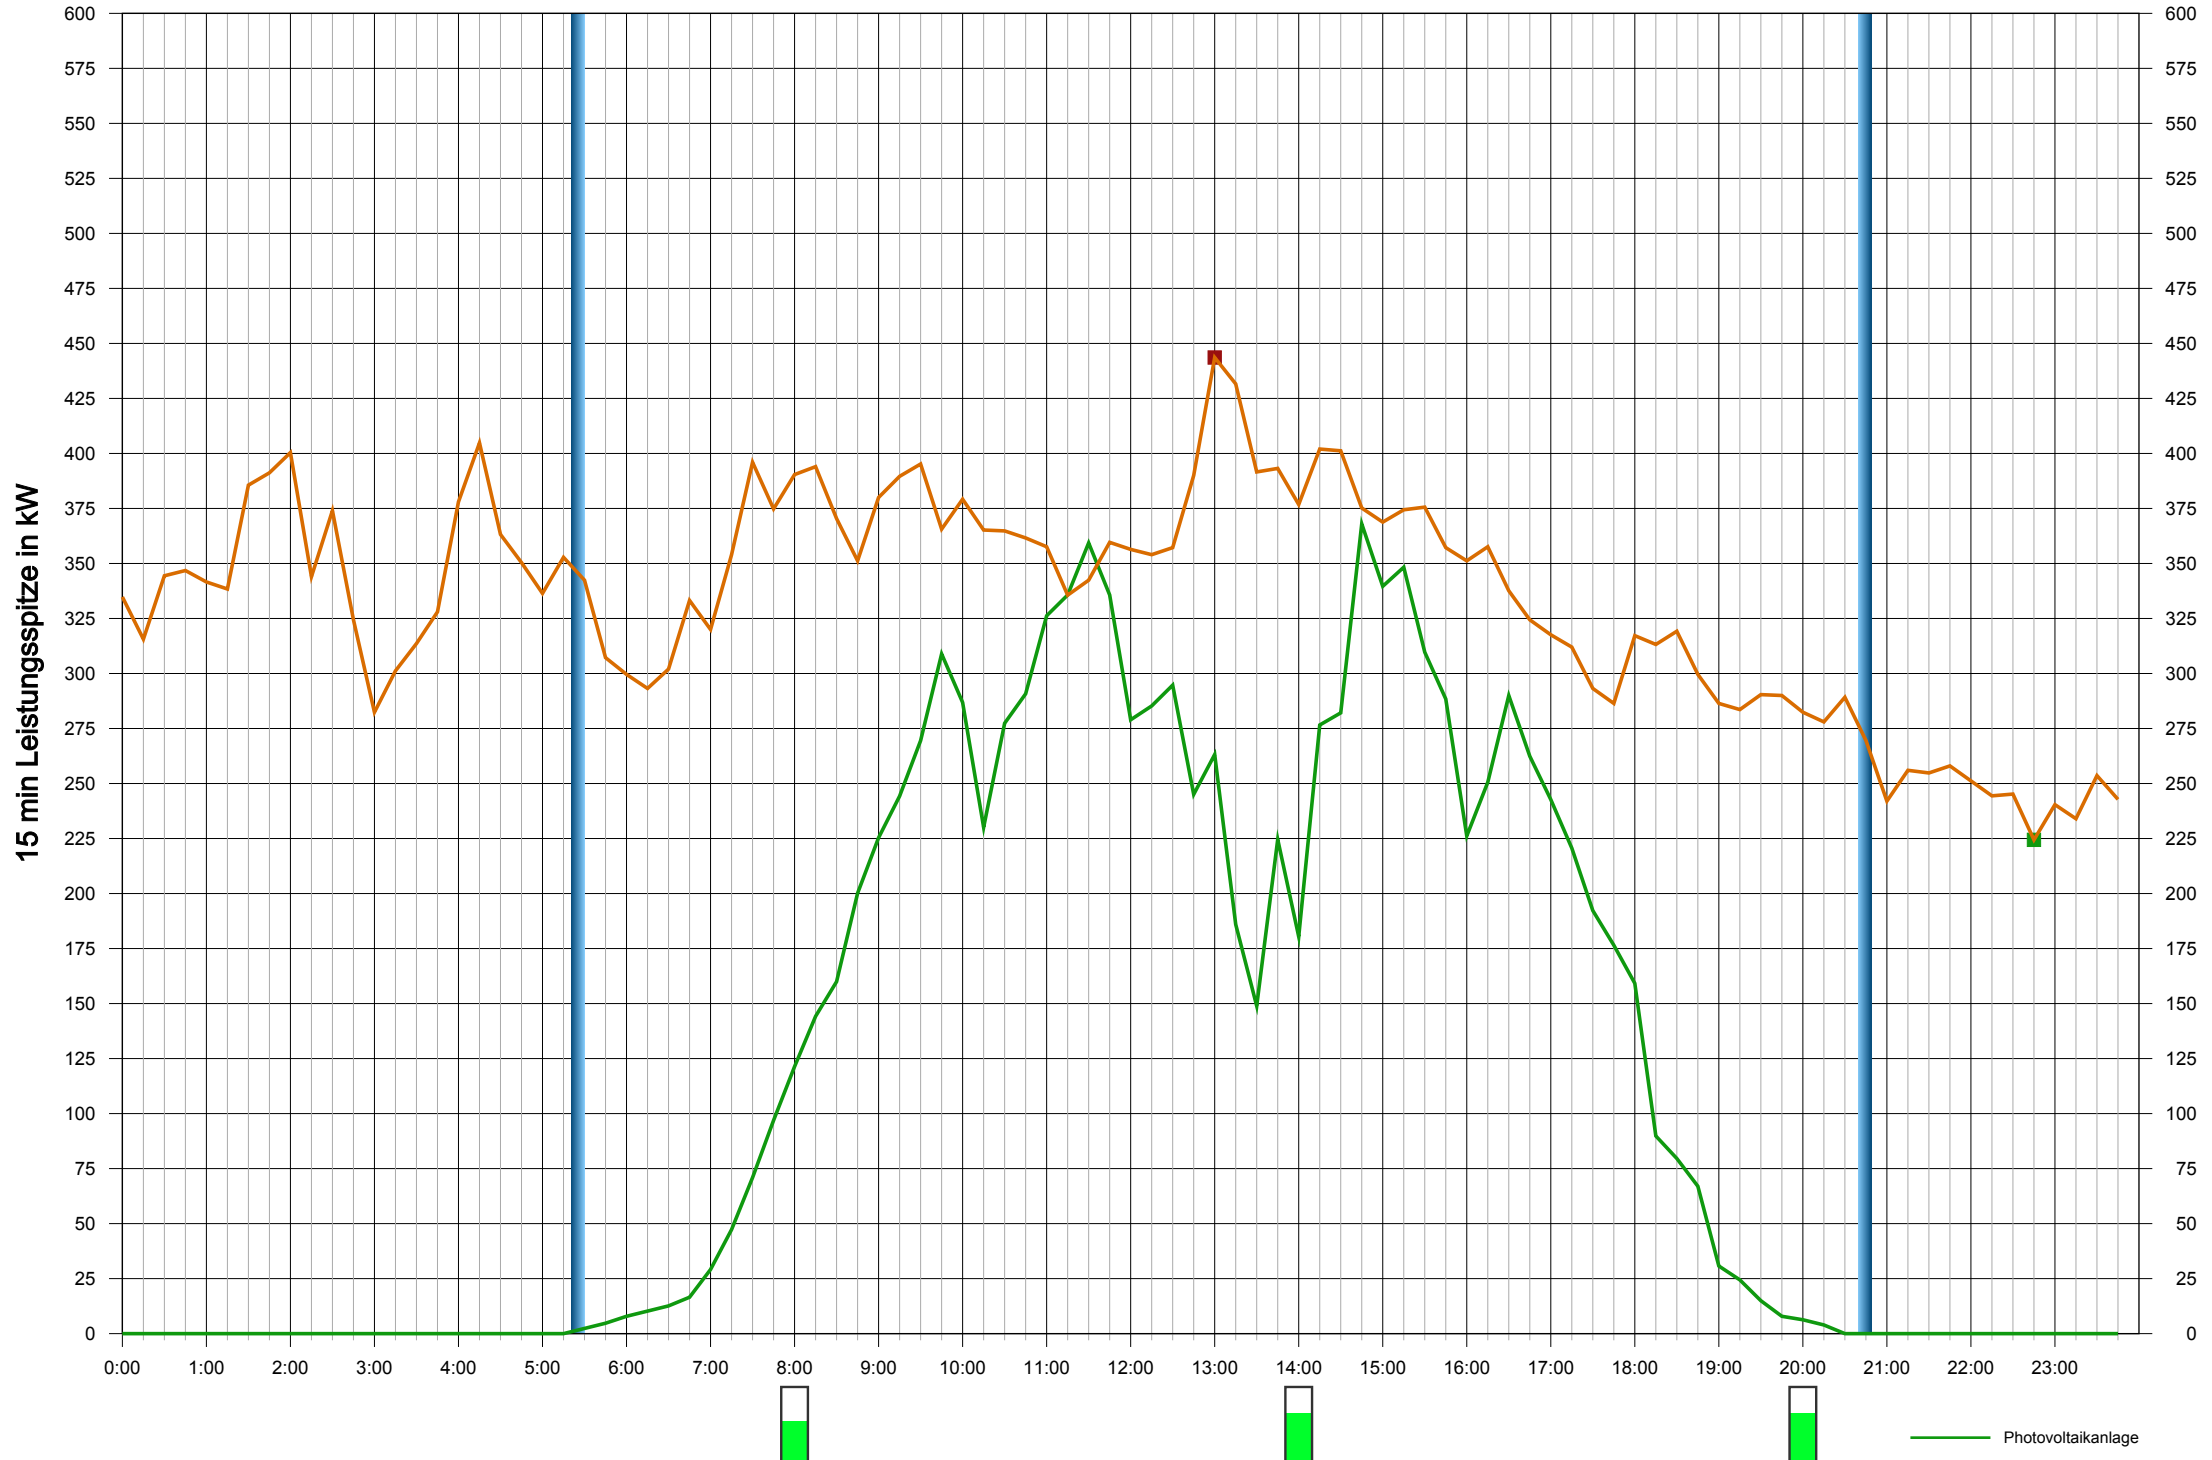


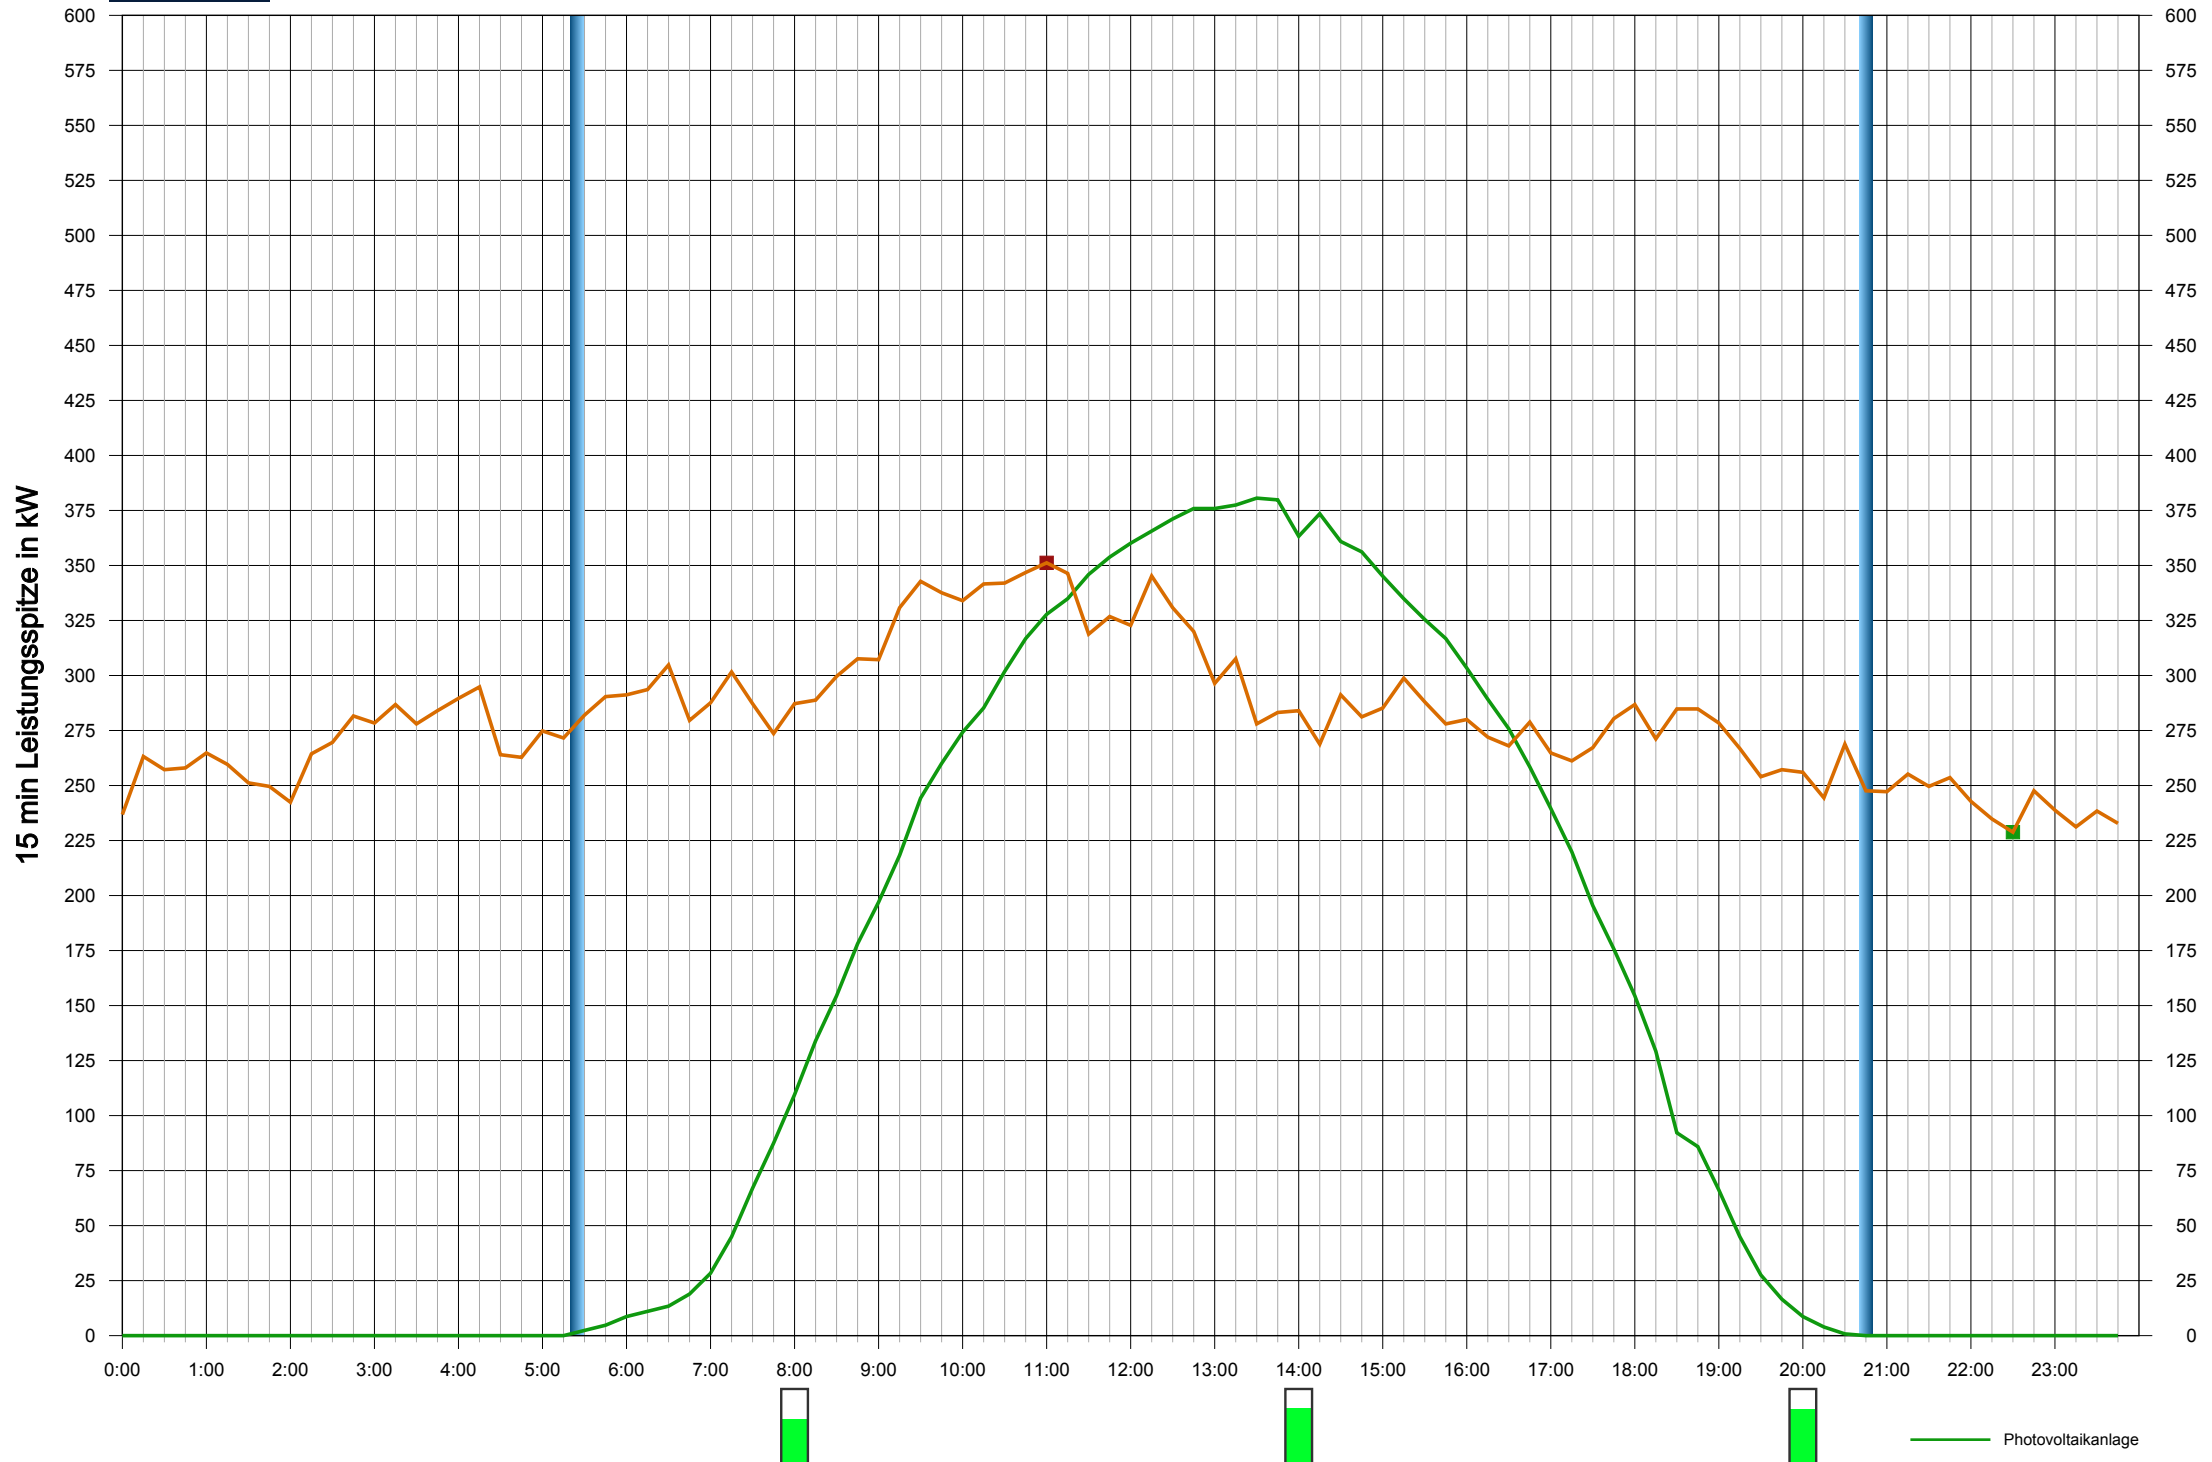





Photovoltaikanlage

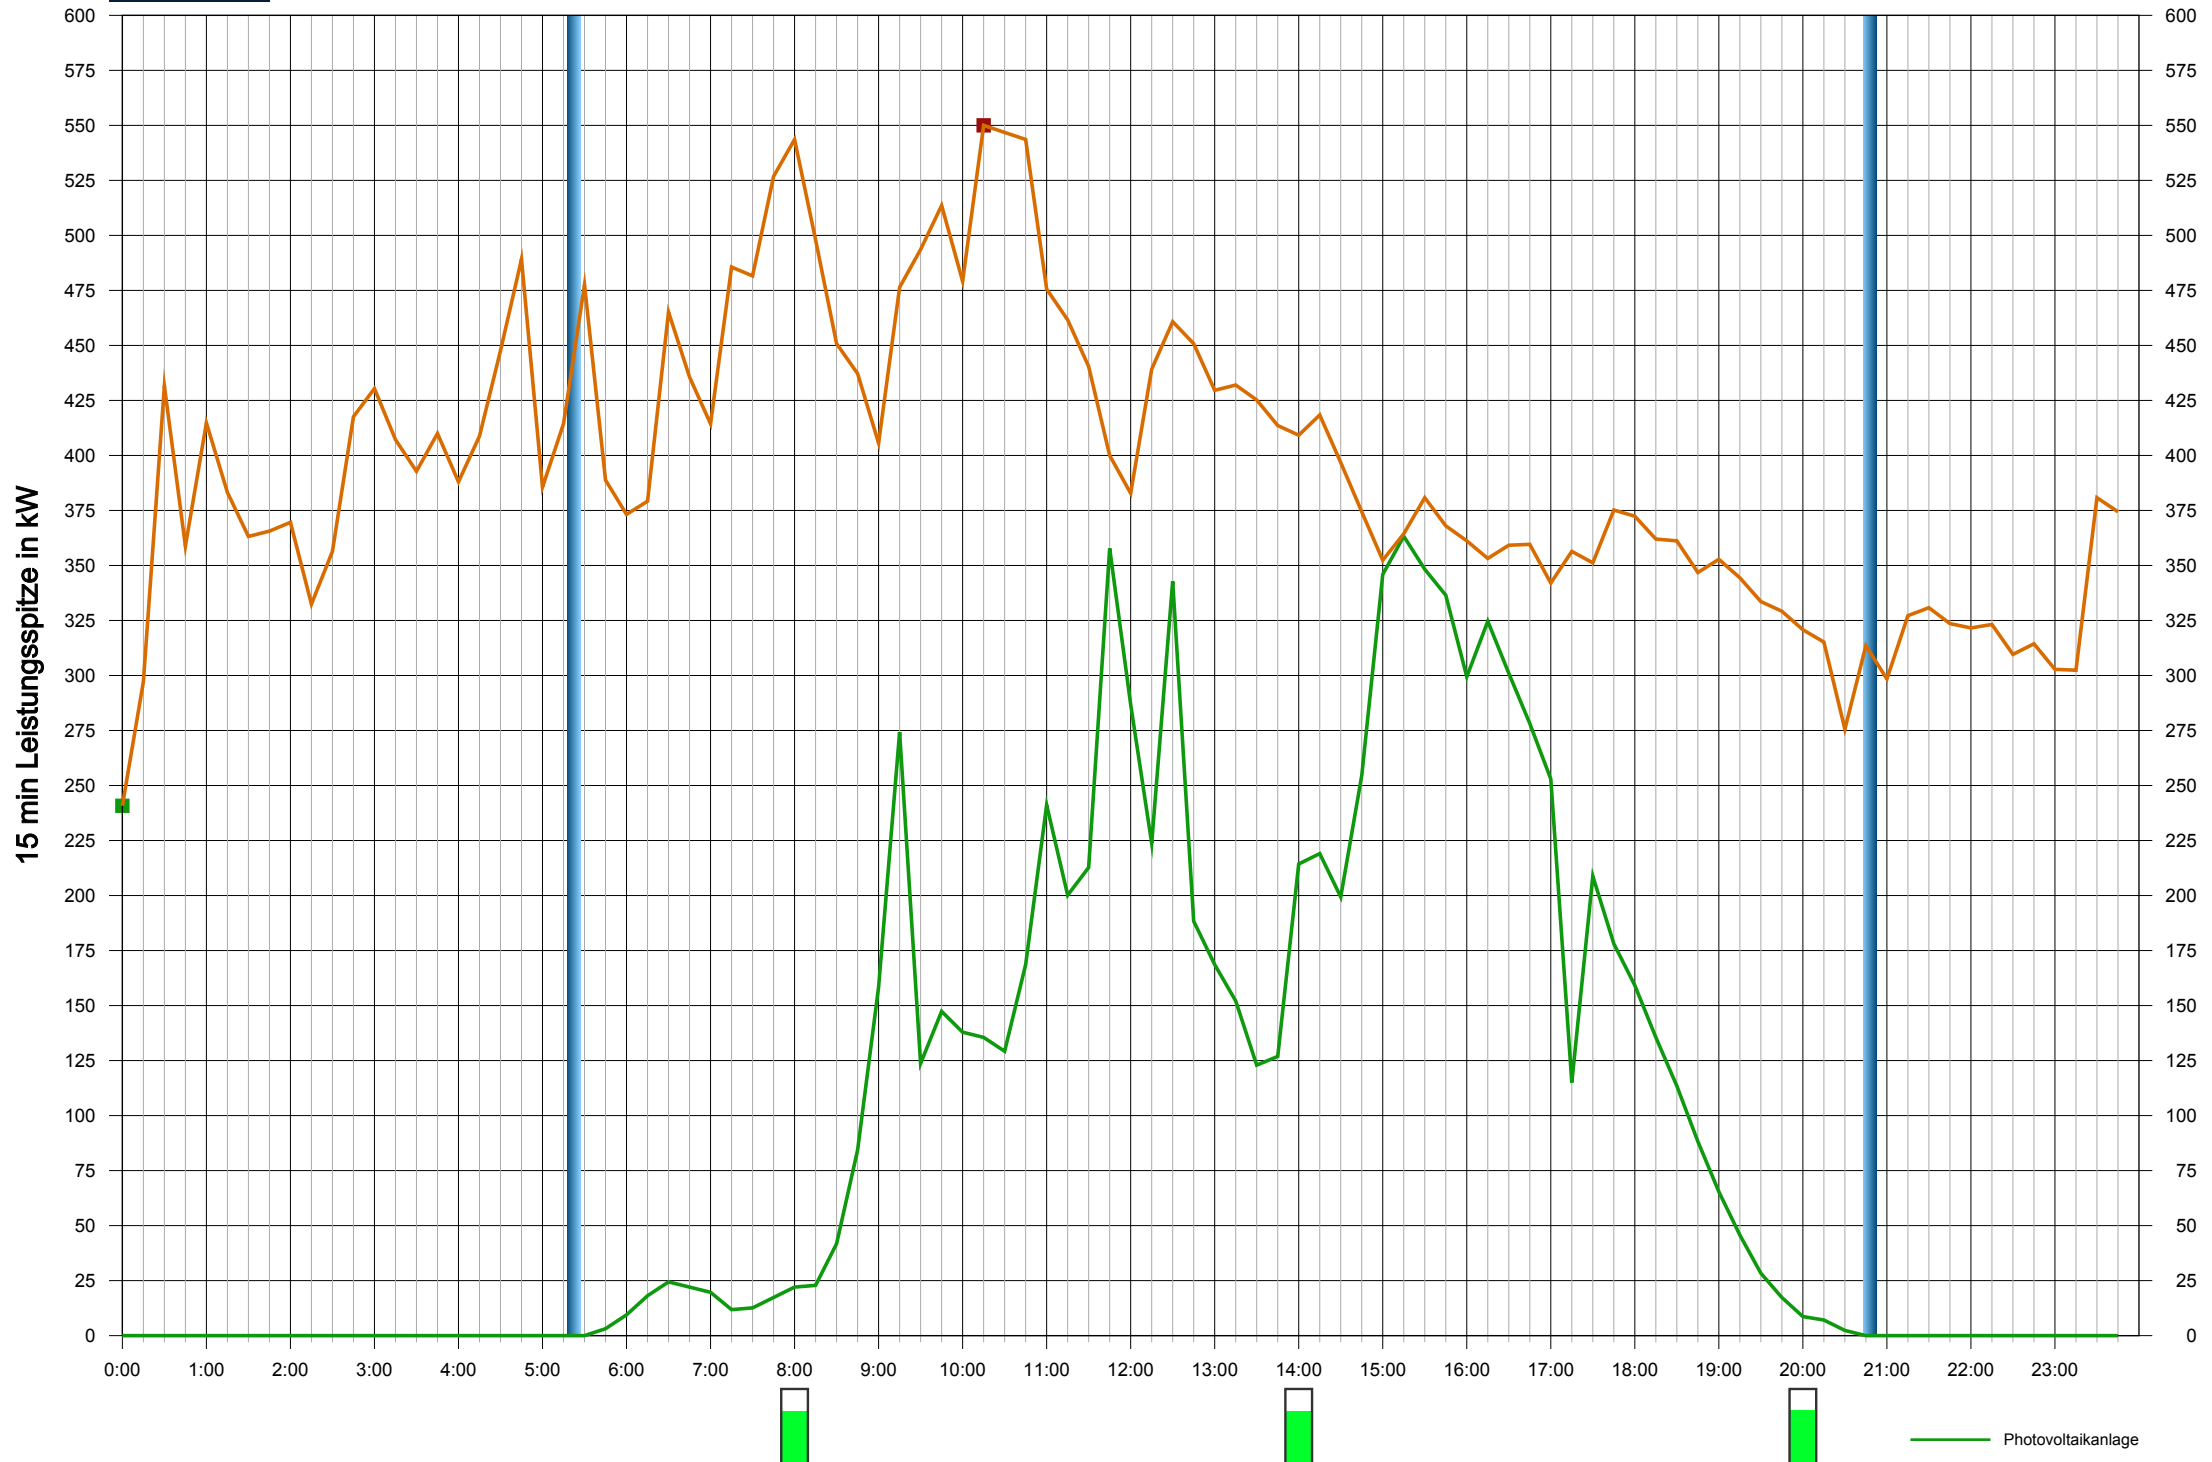


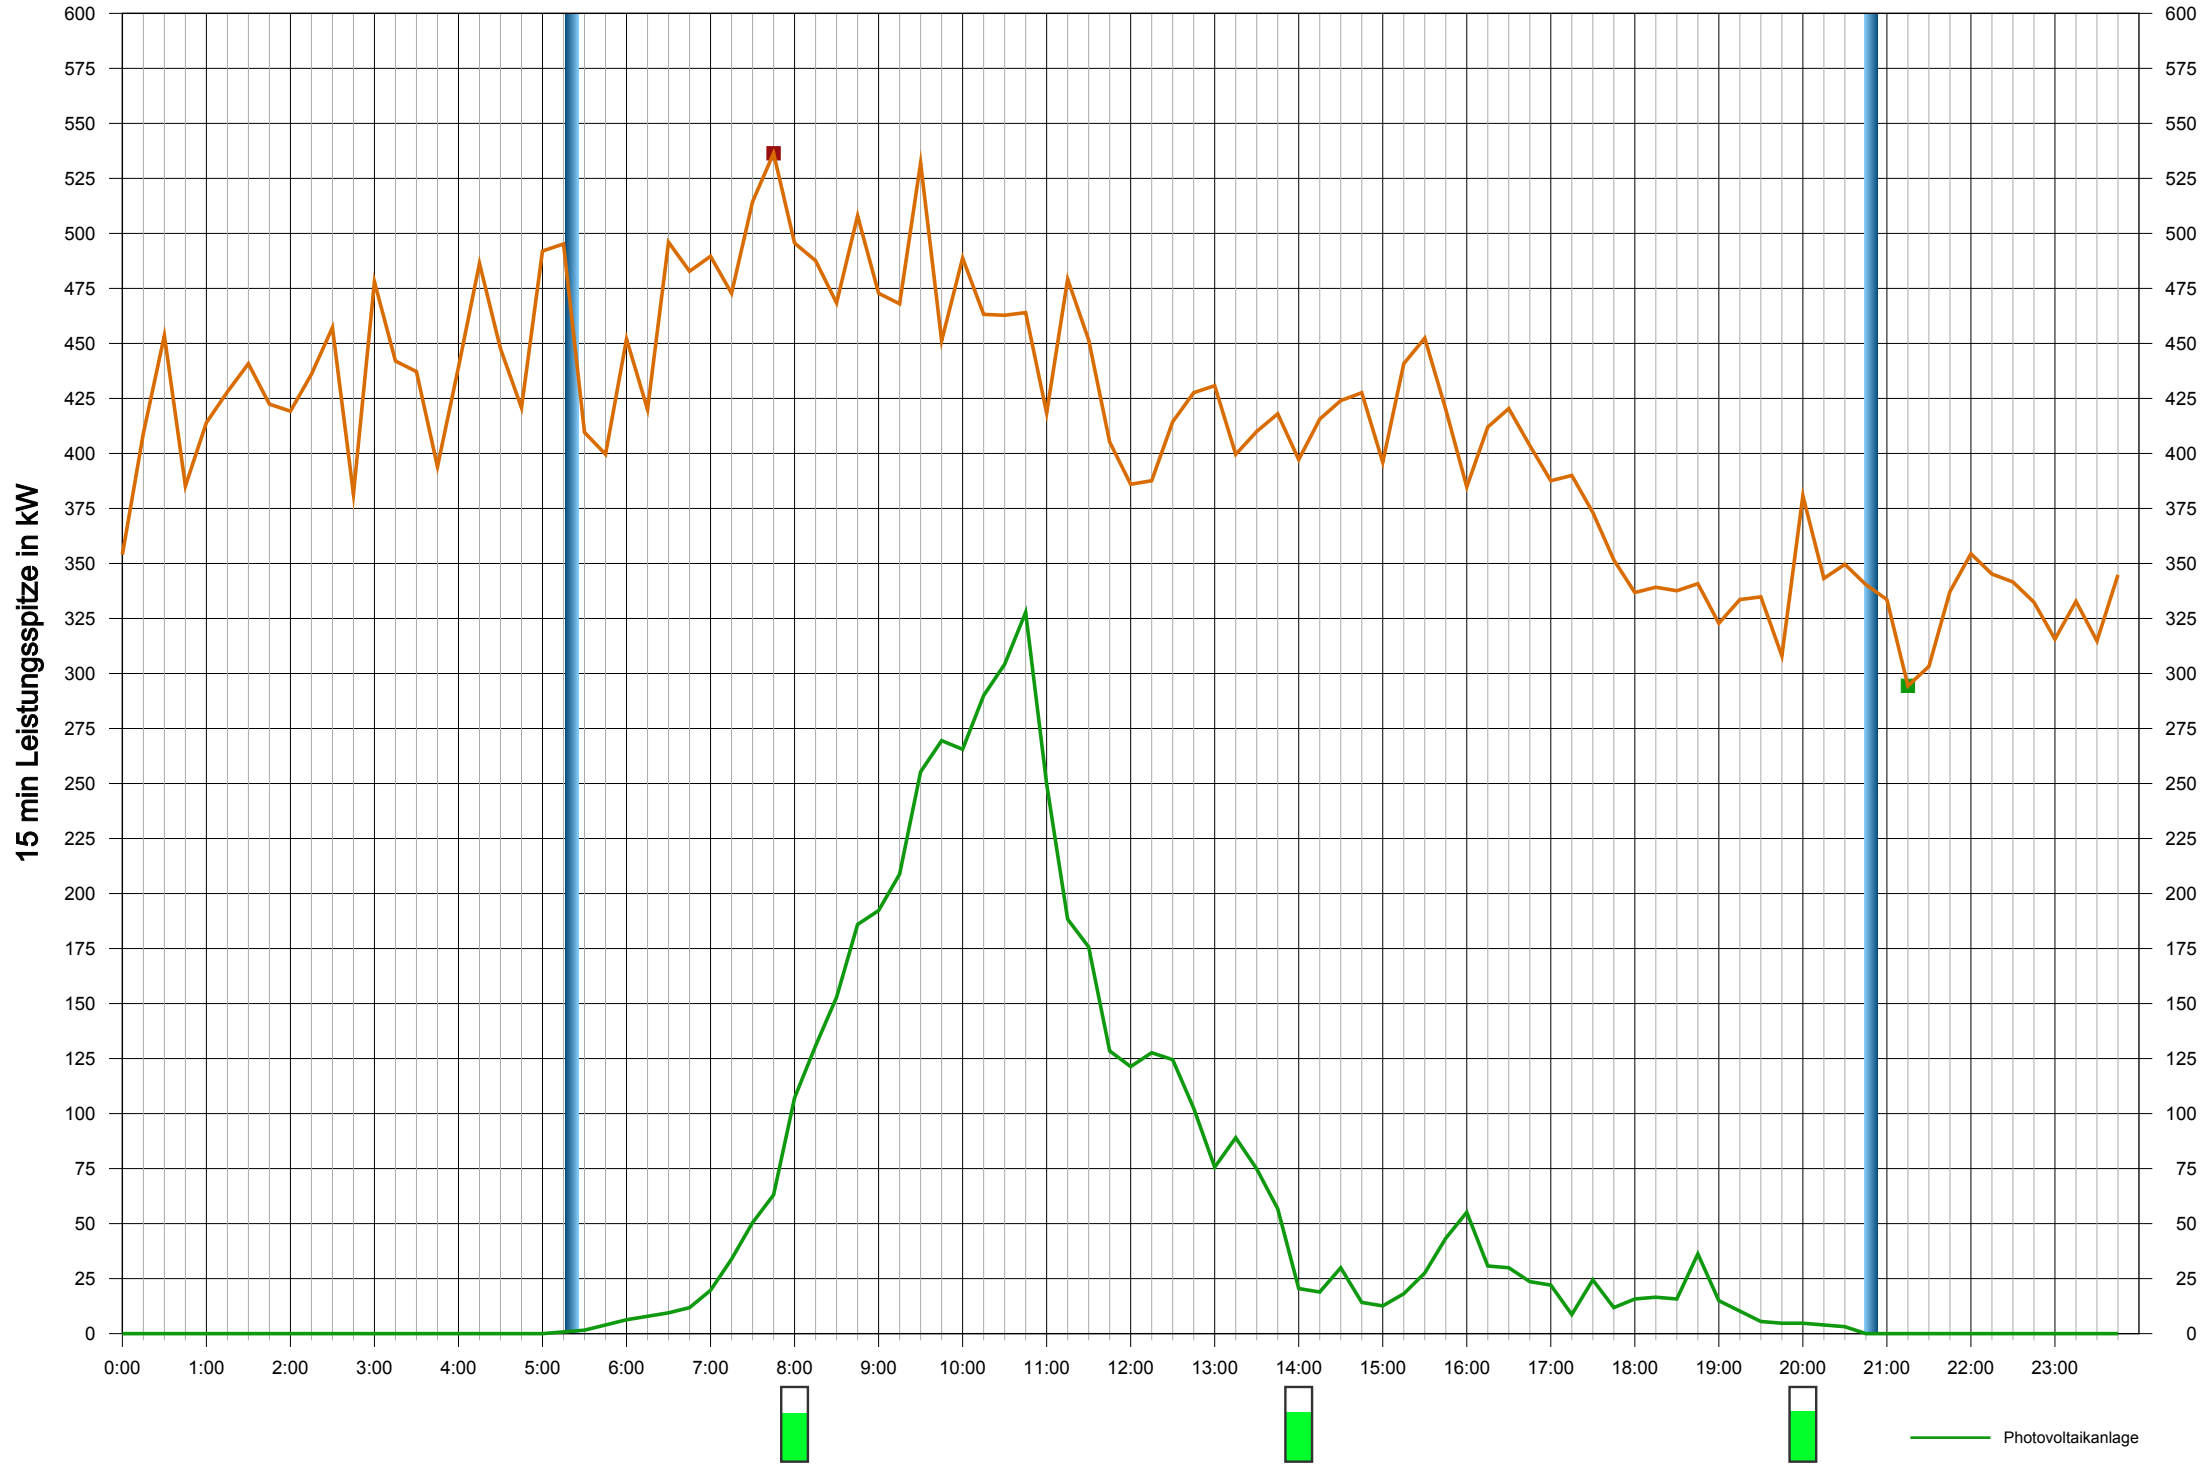


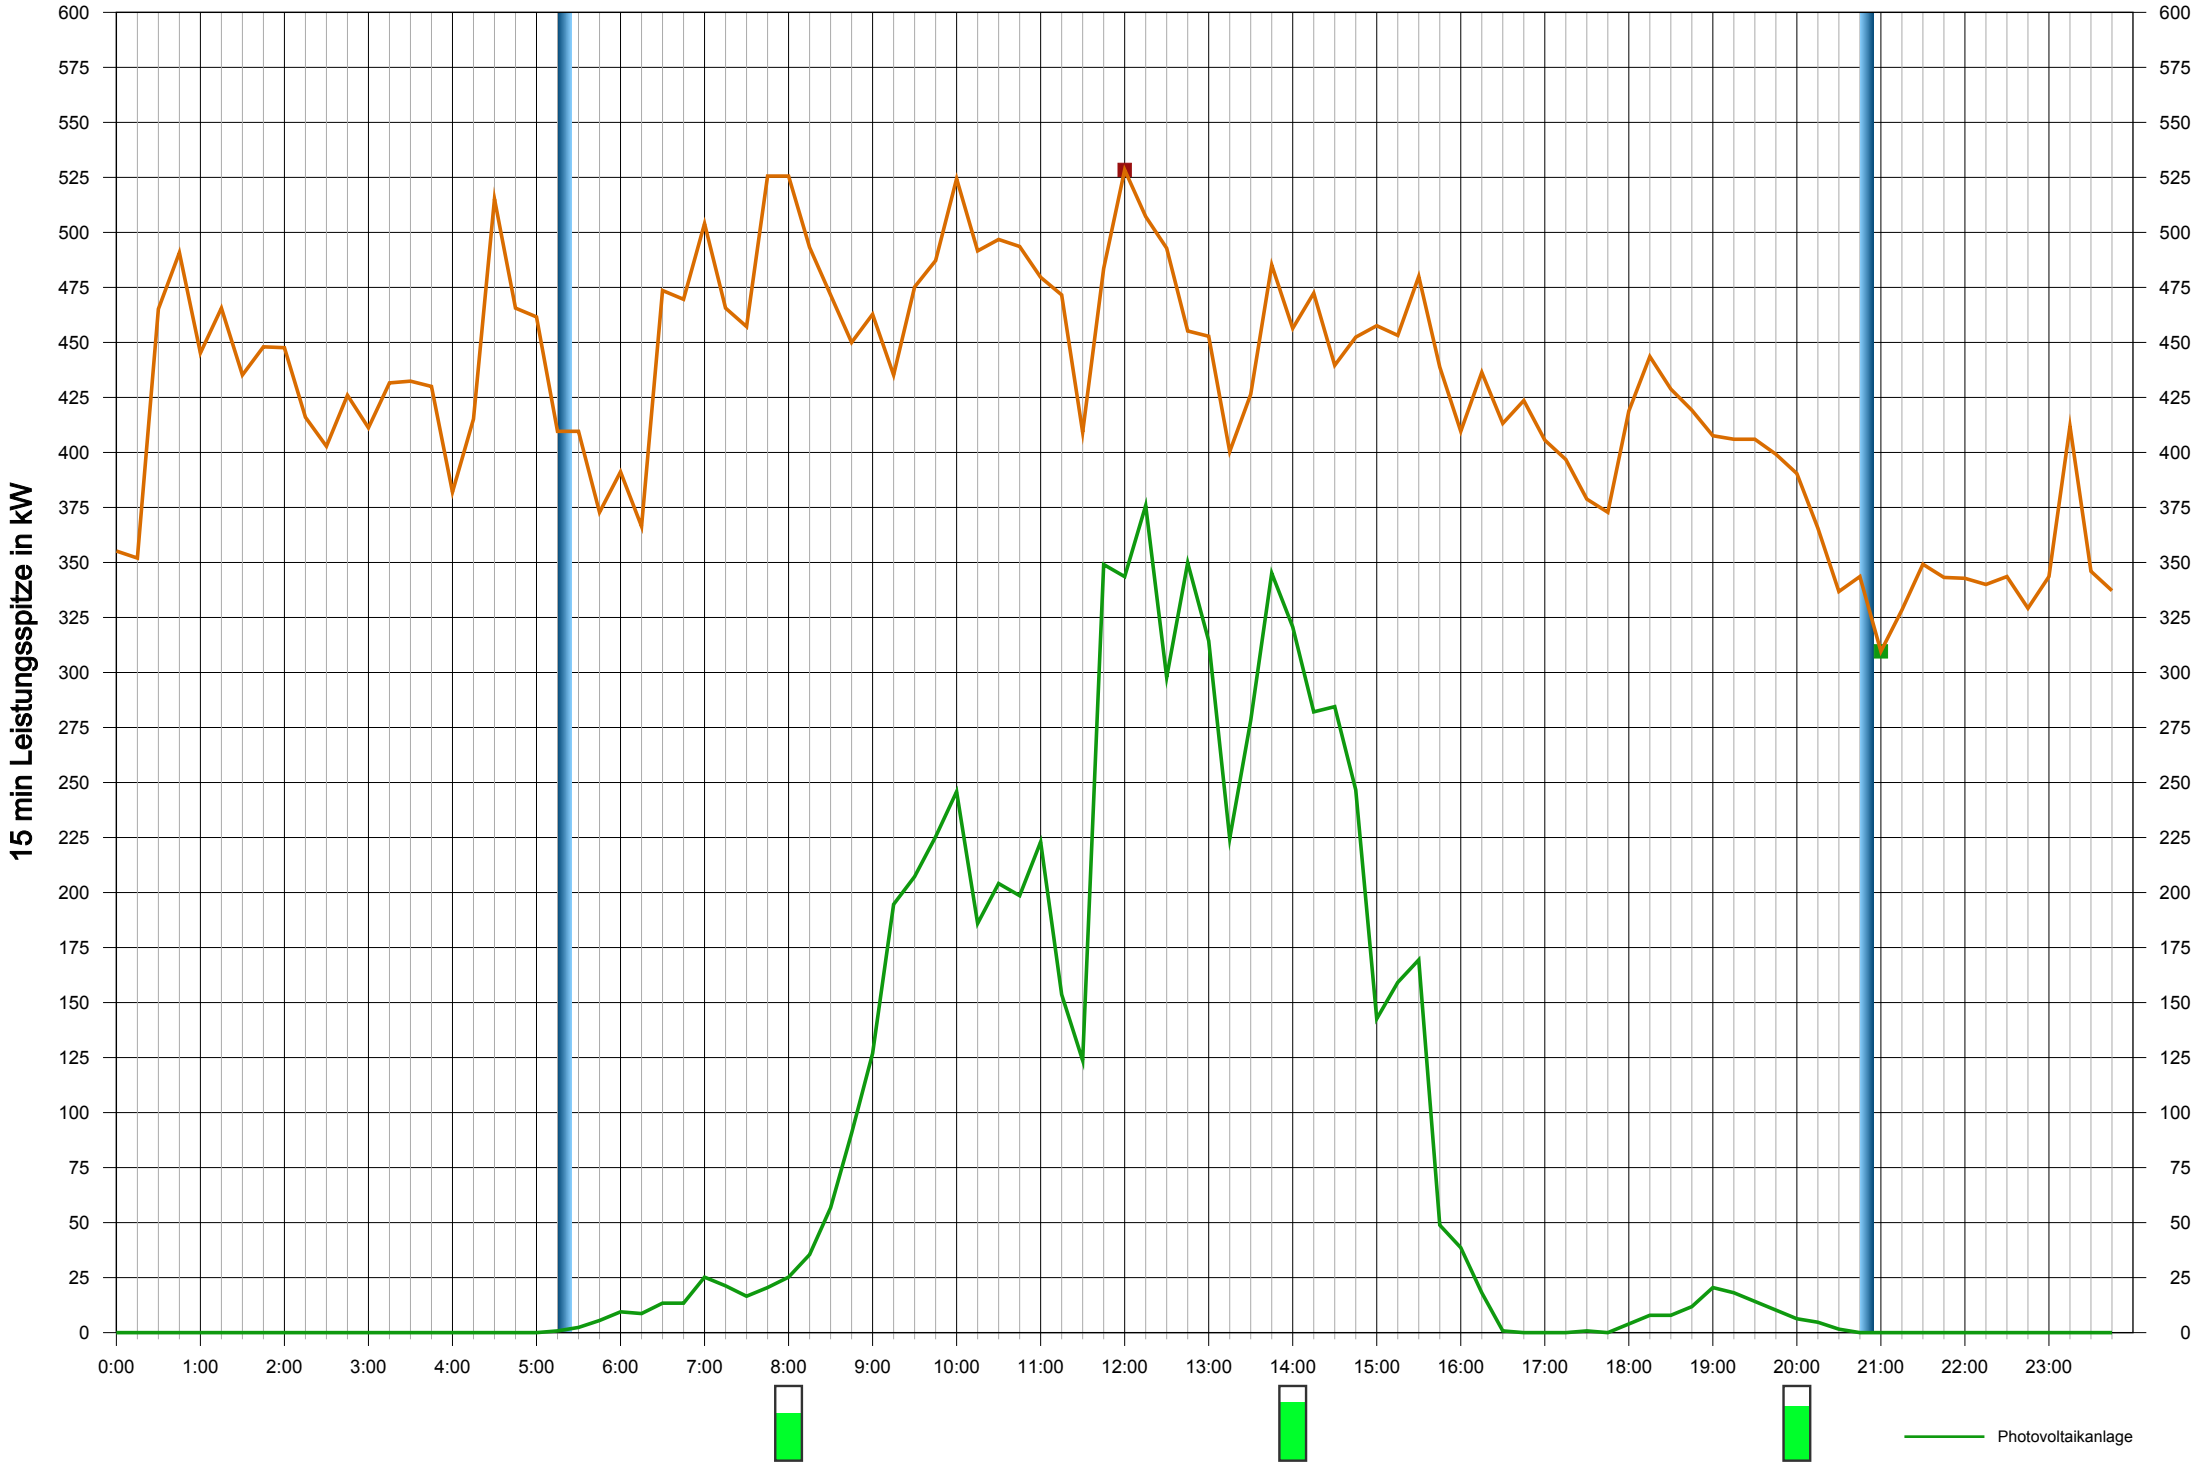





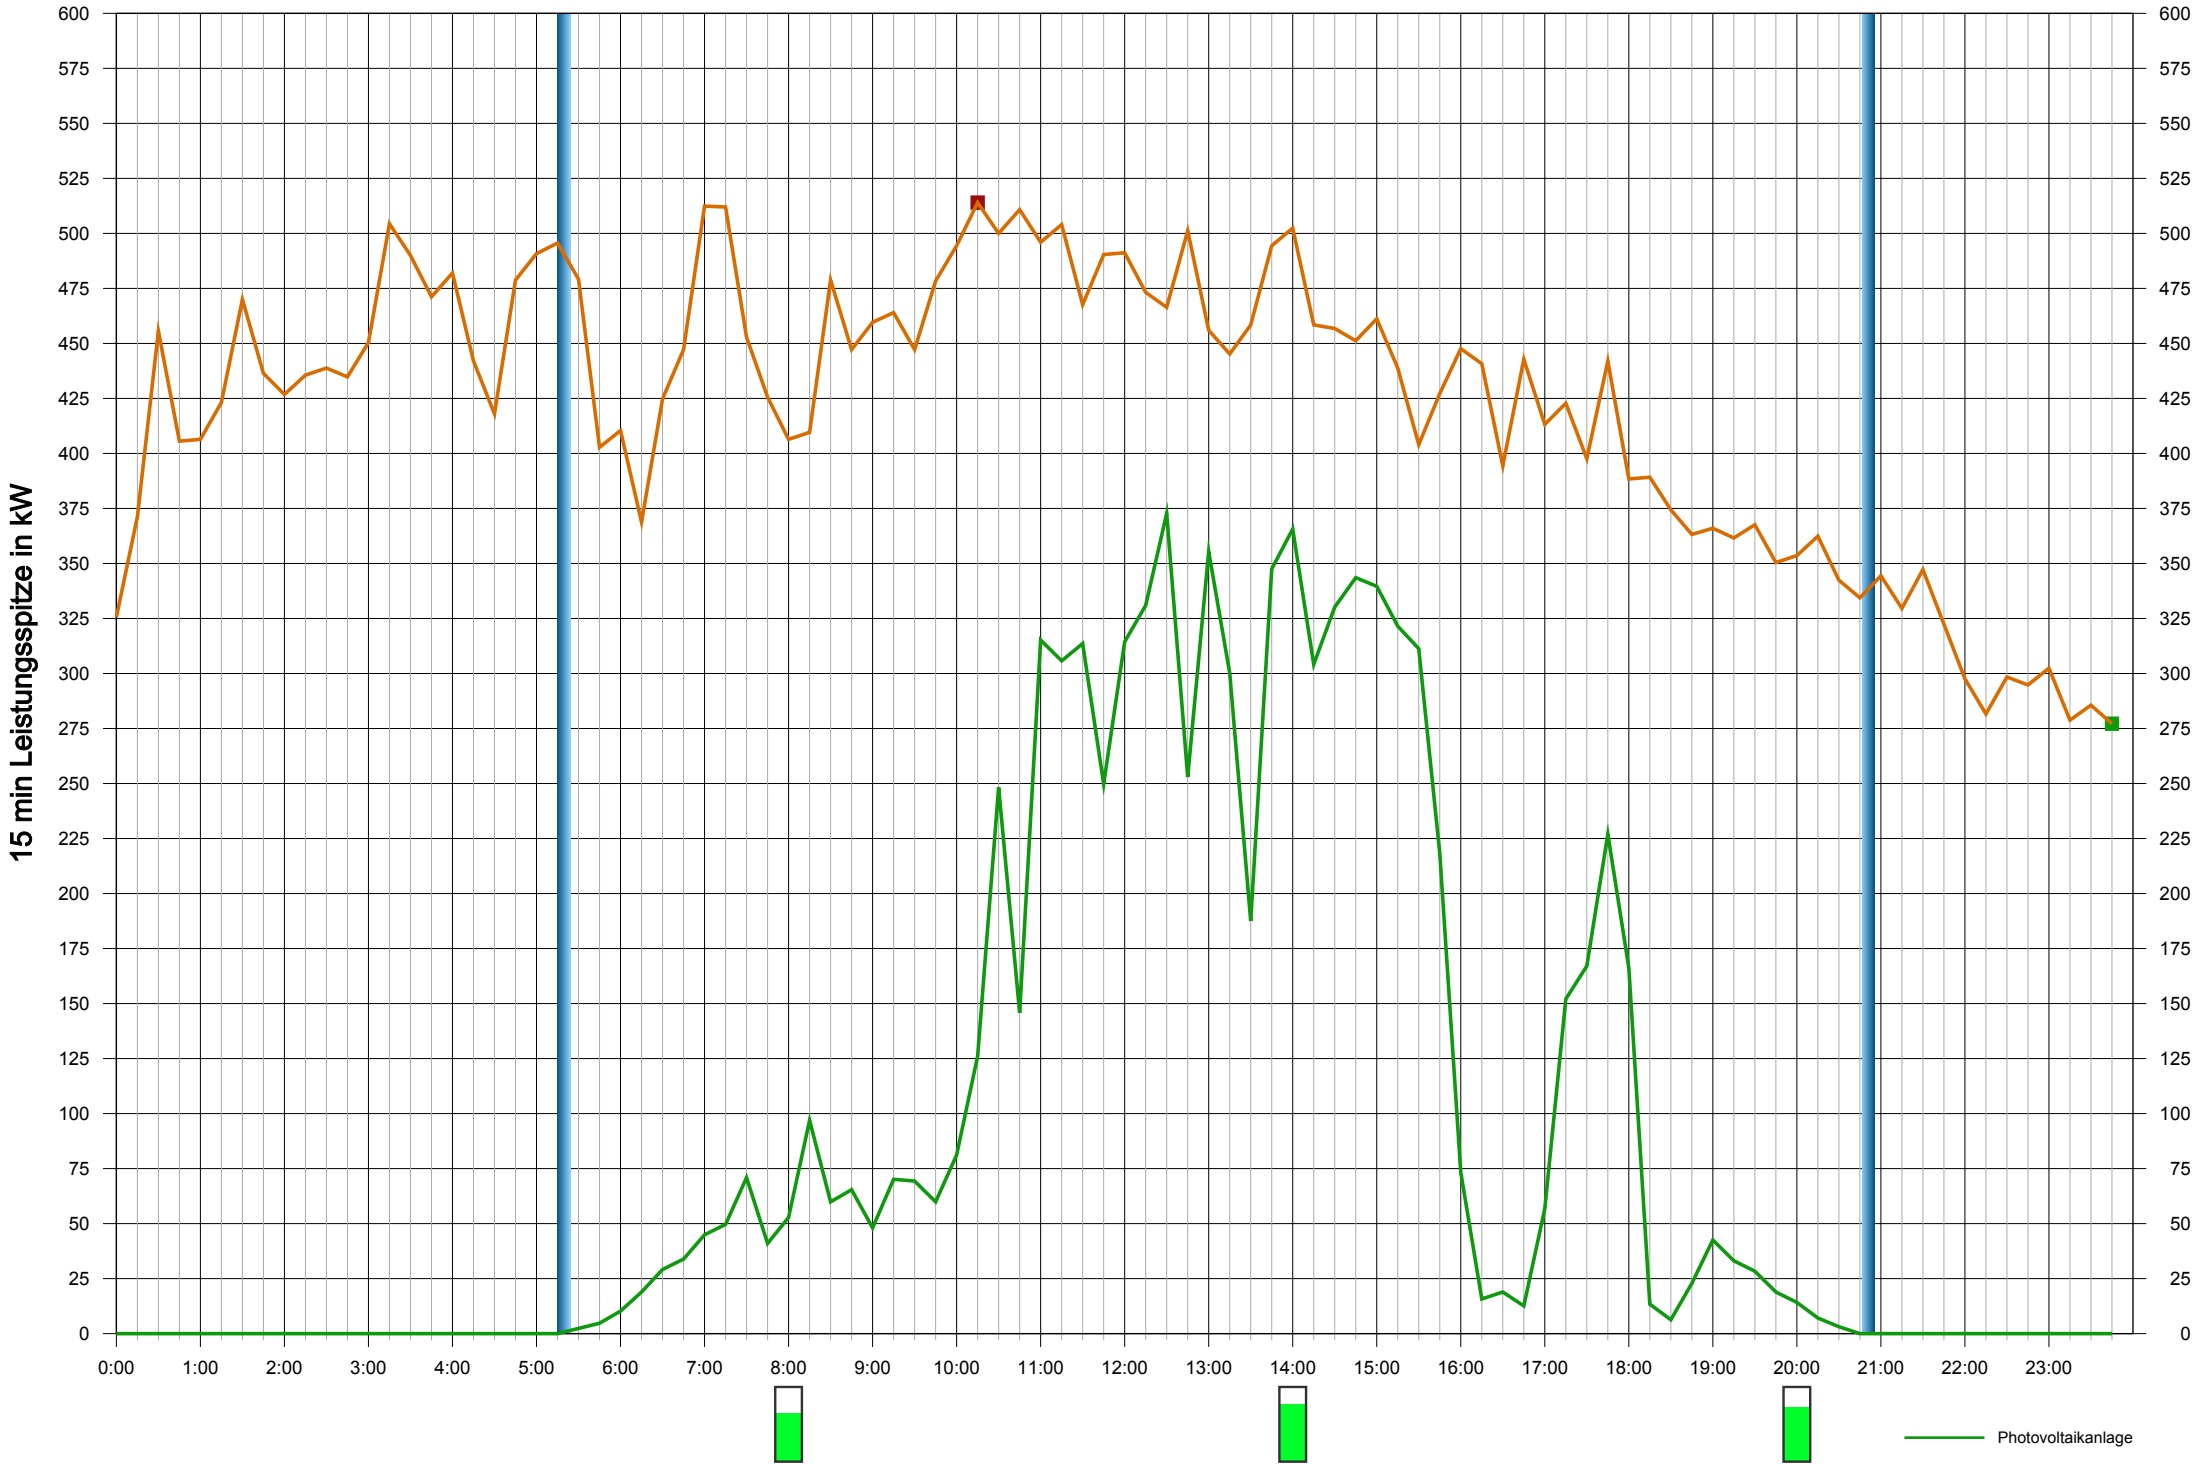


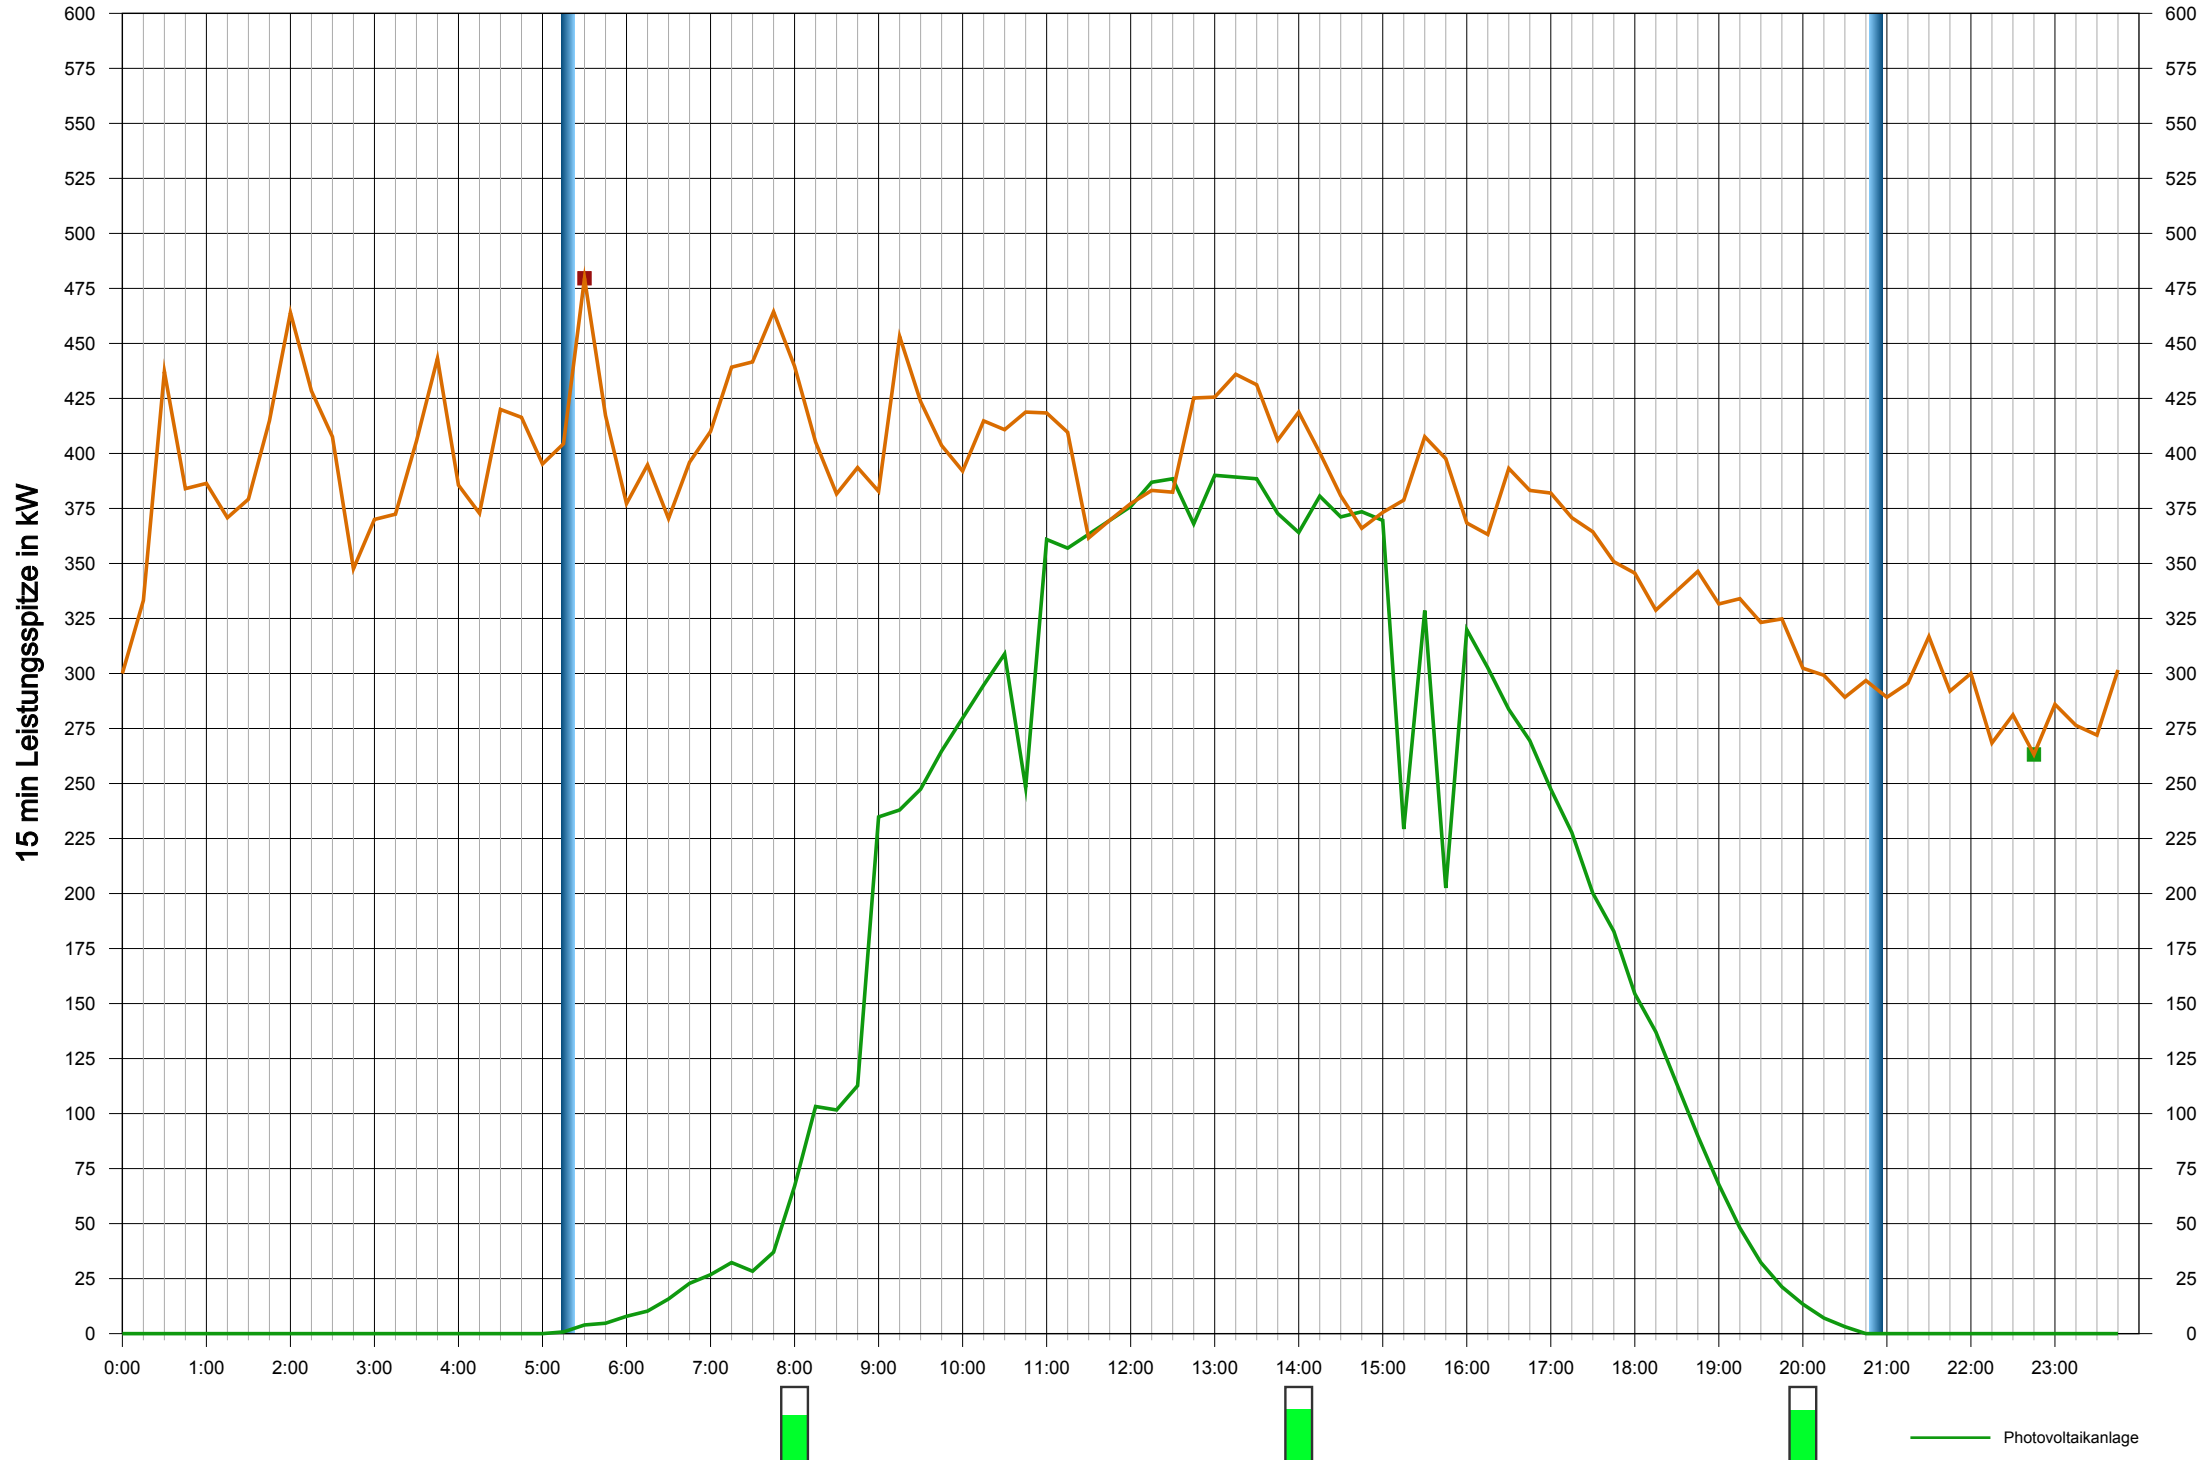


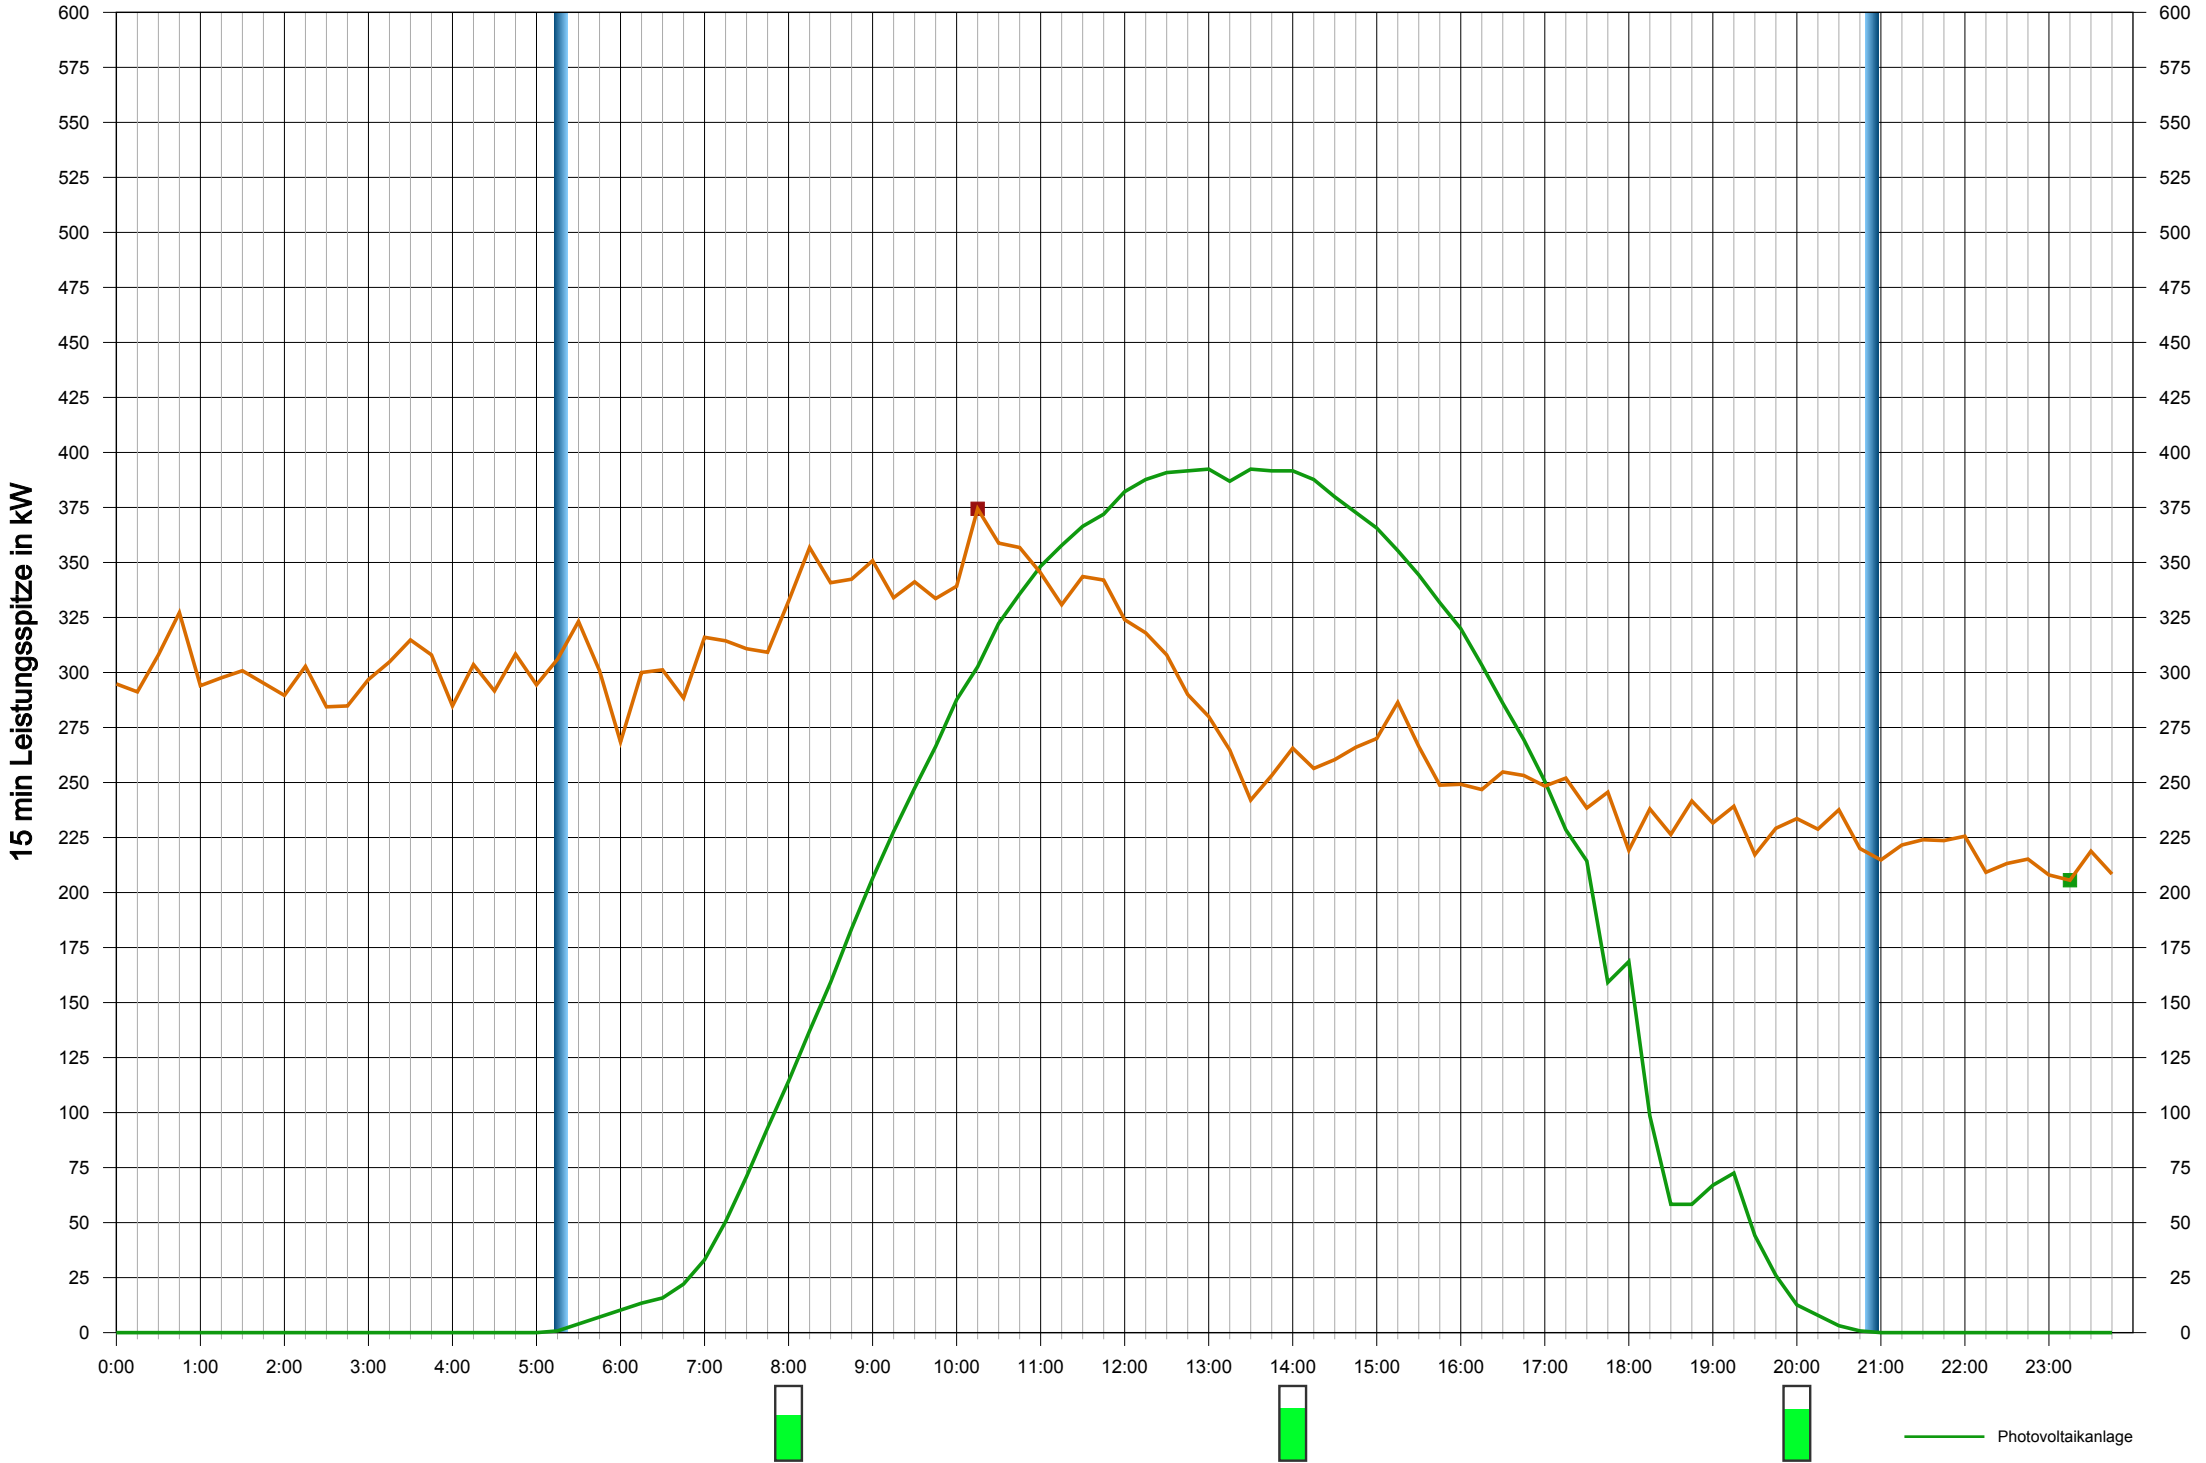


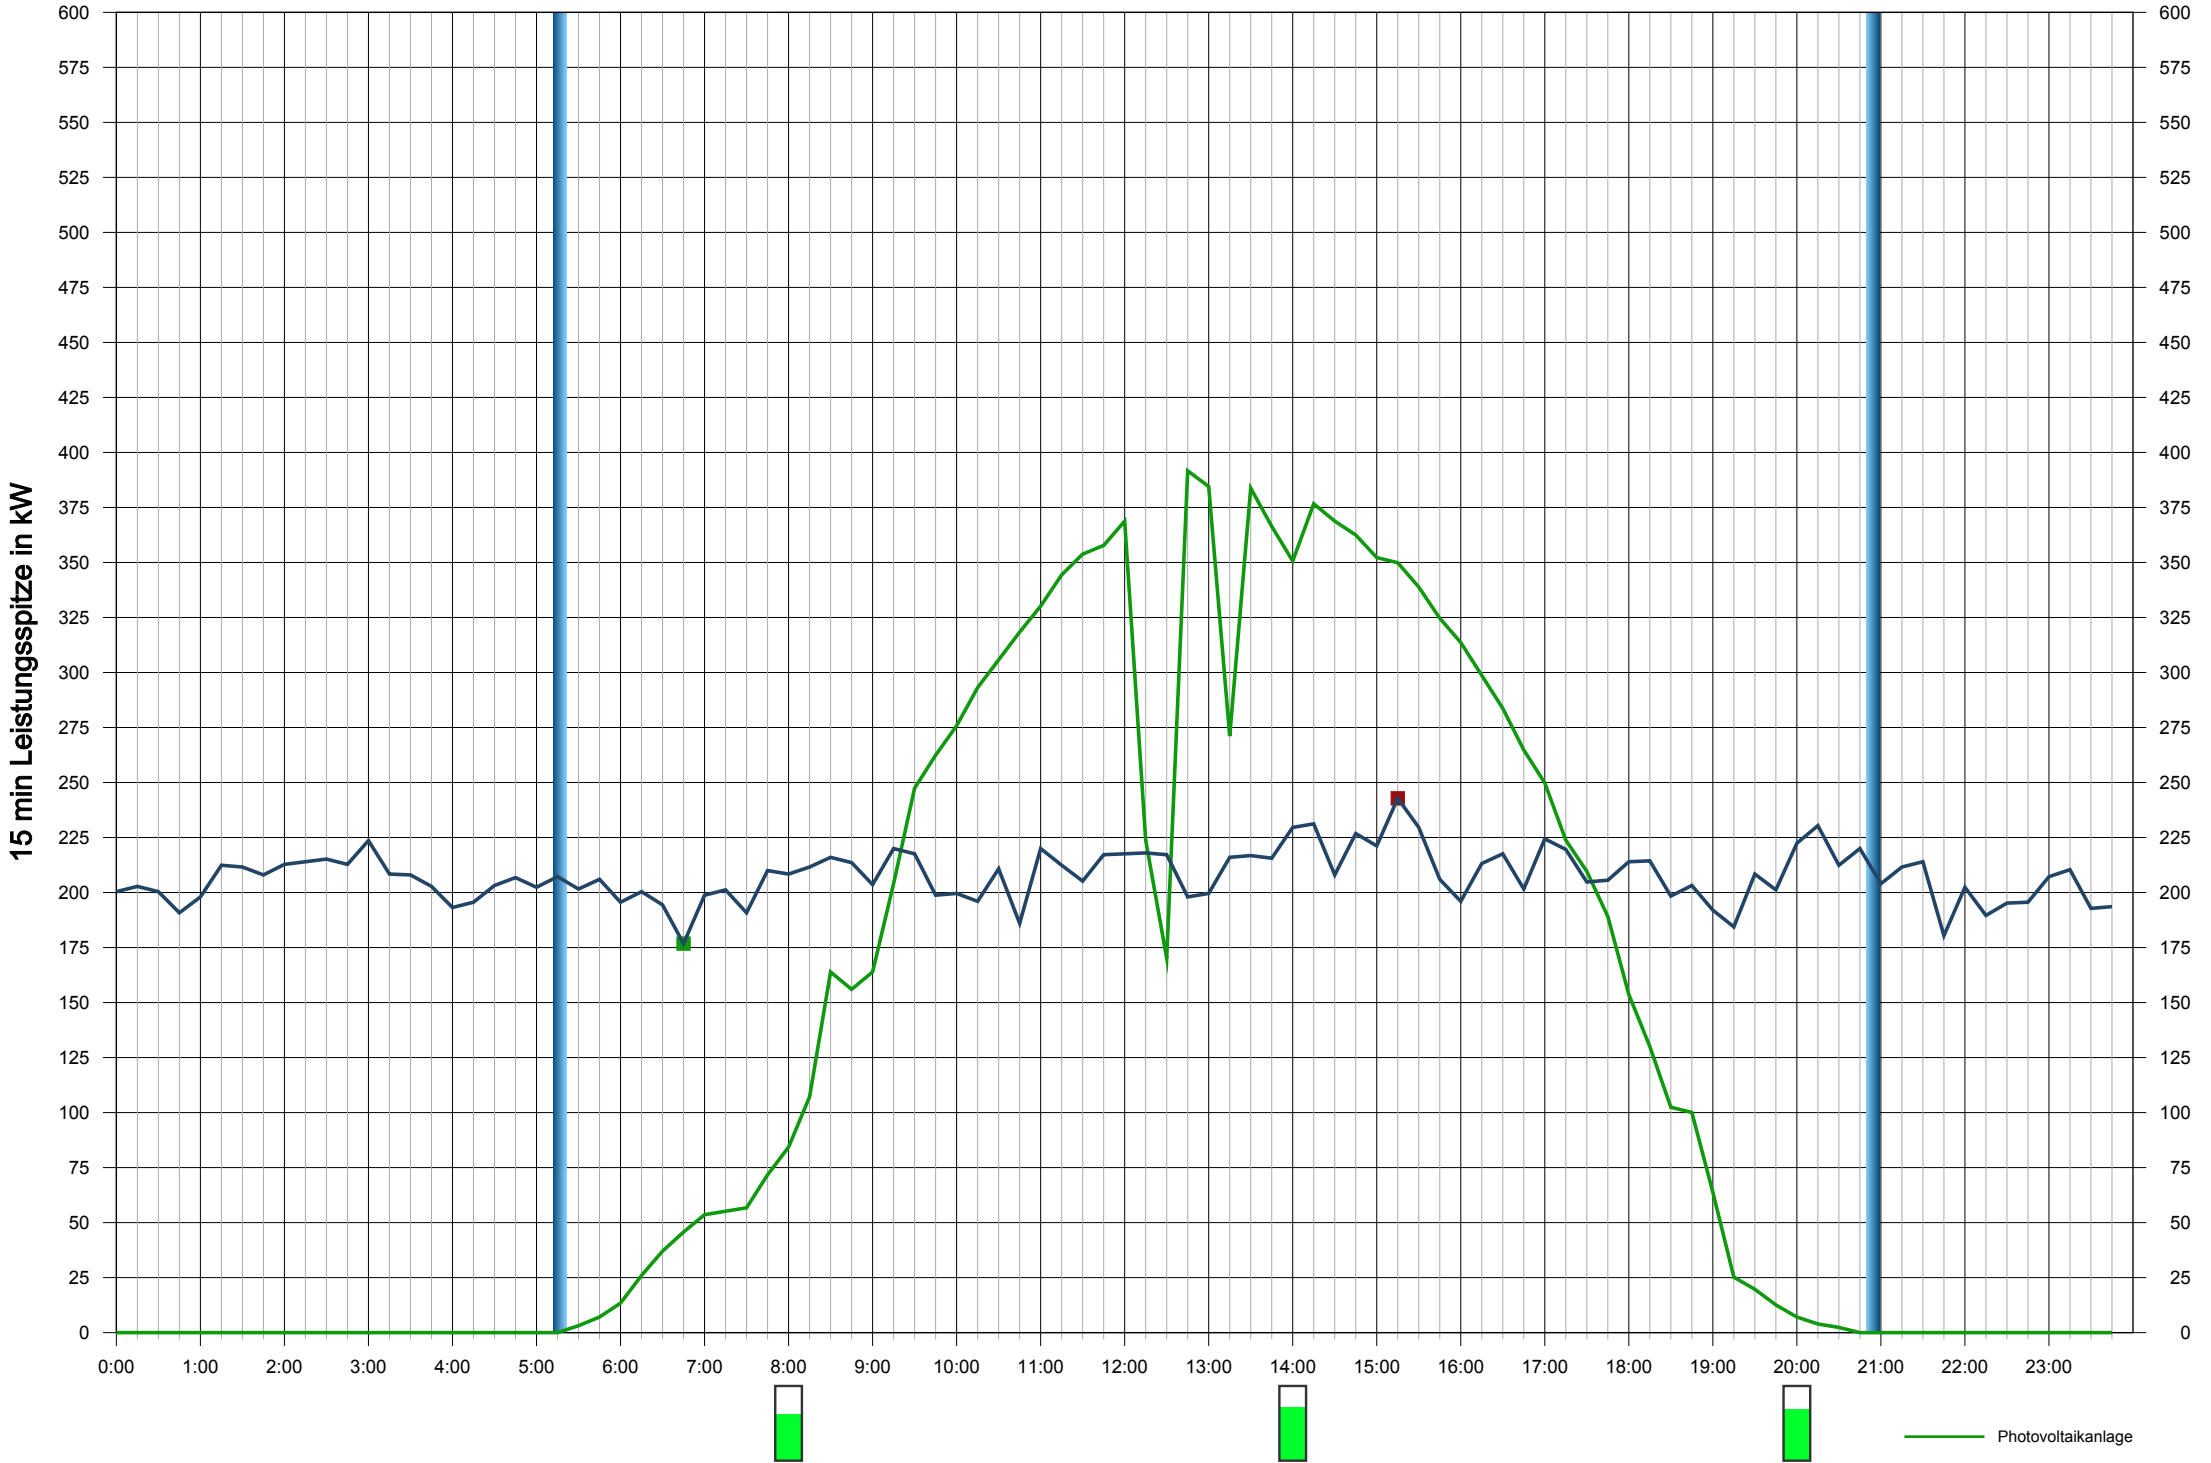

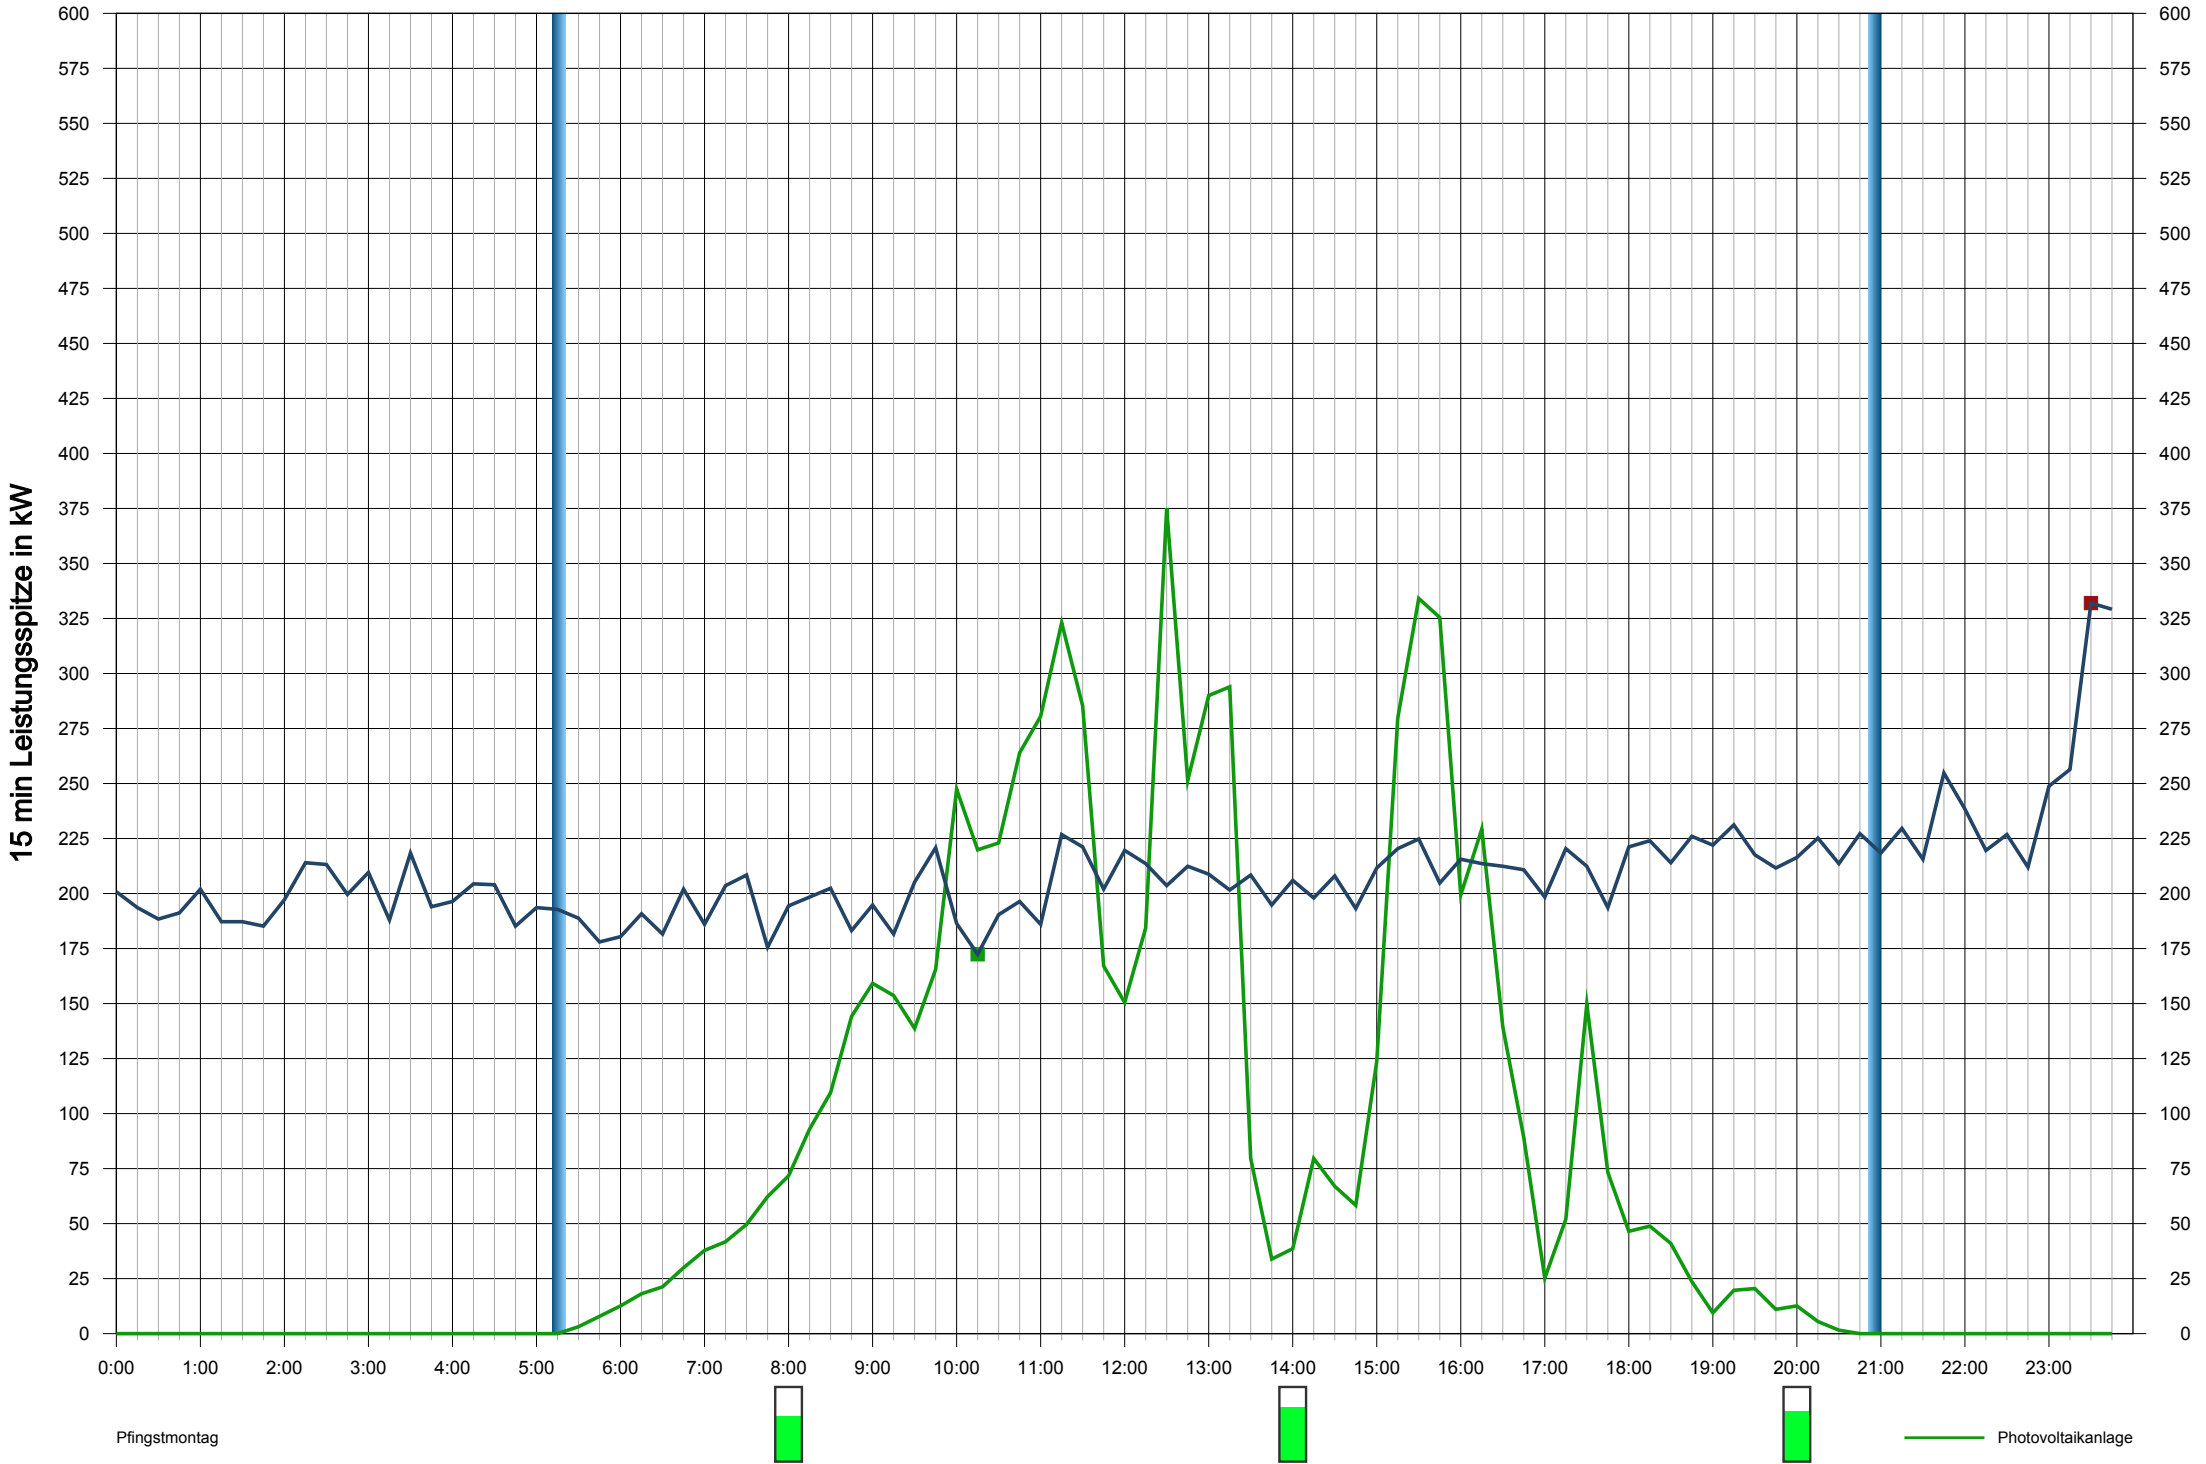


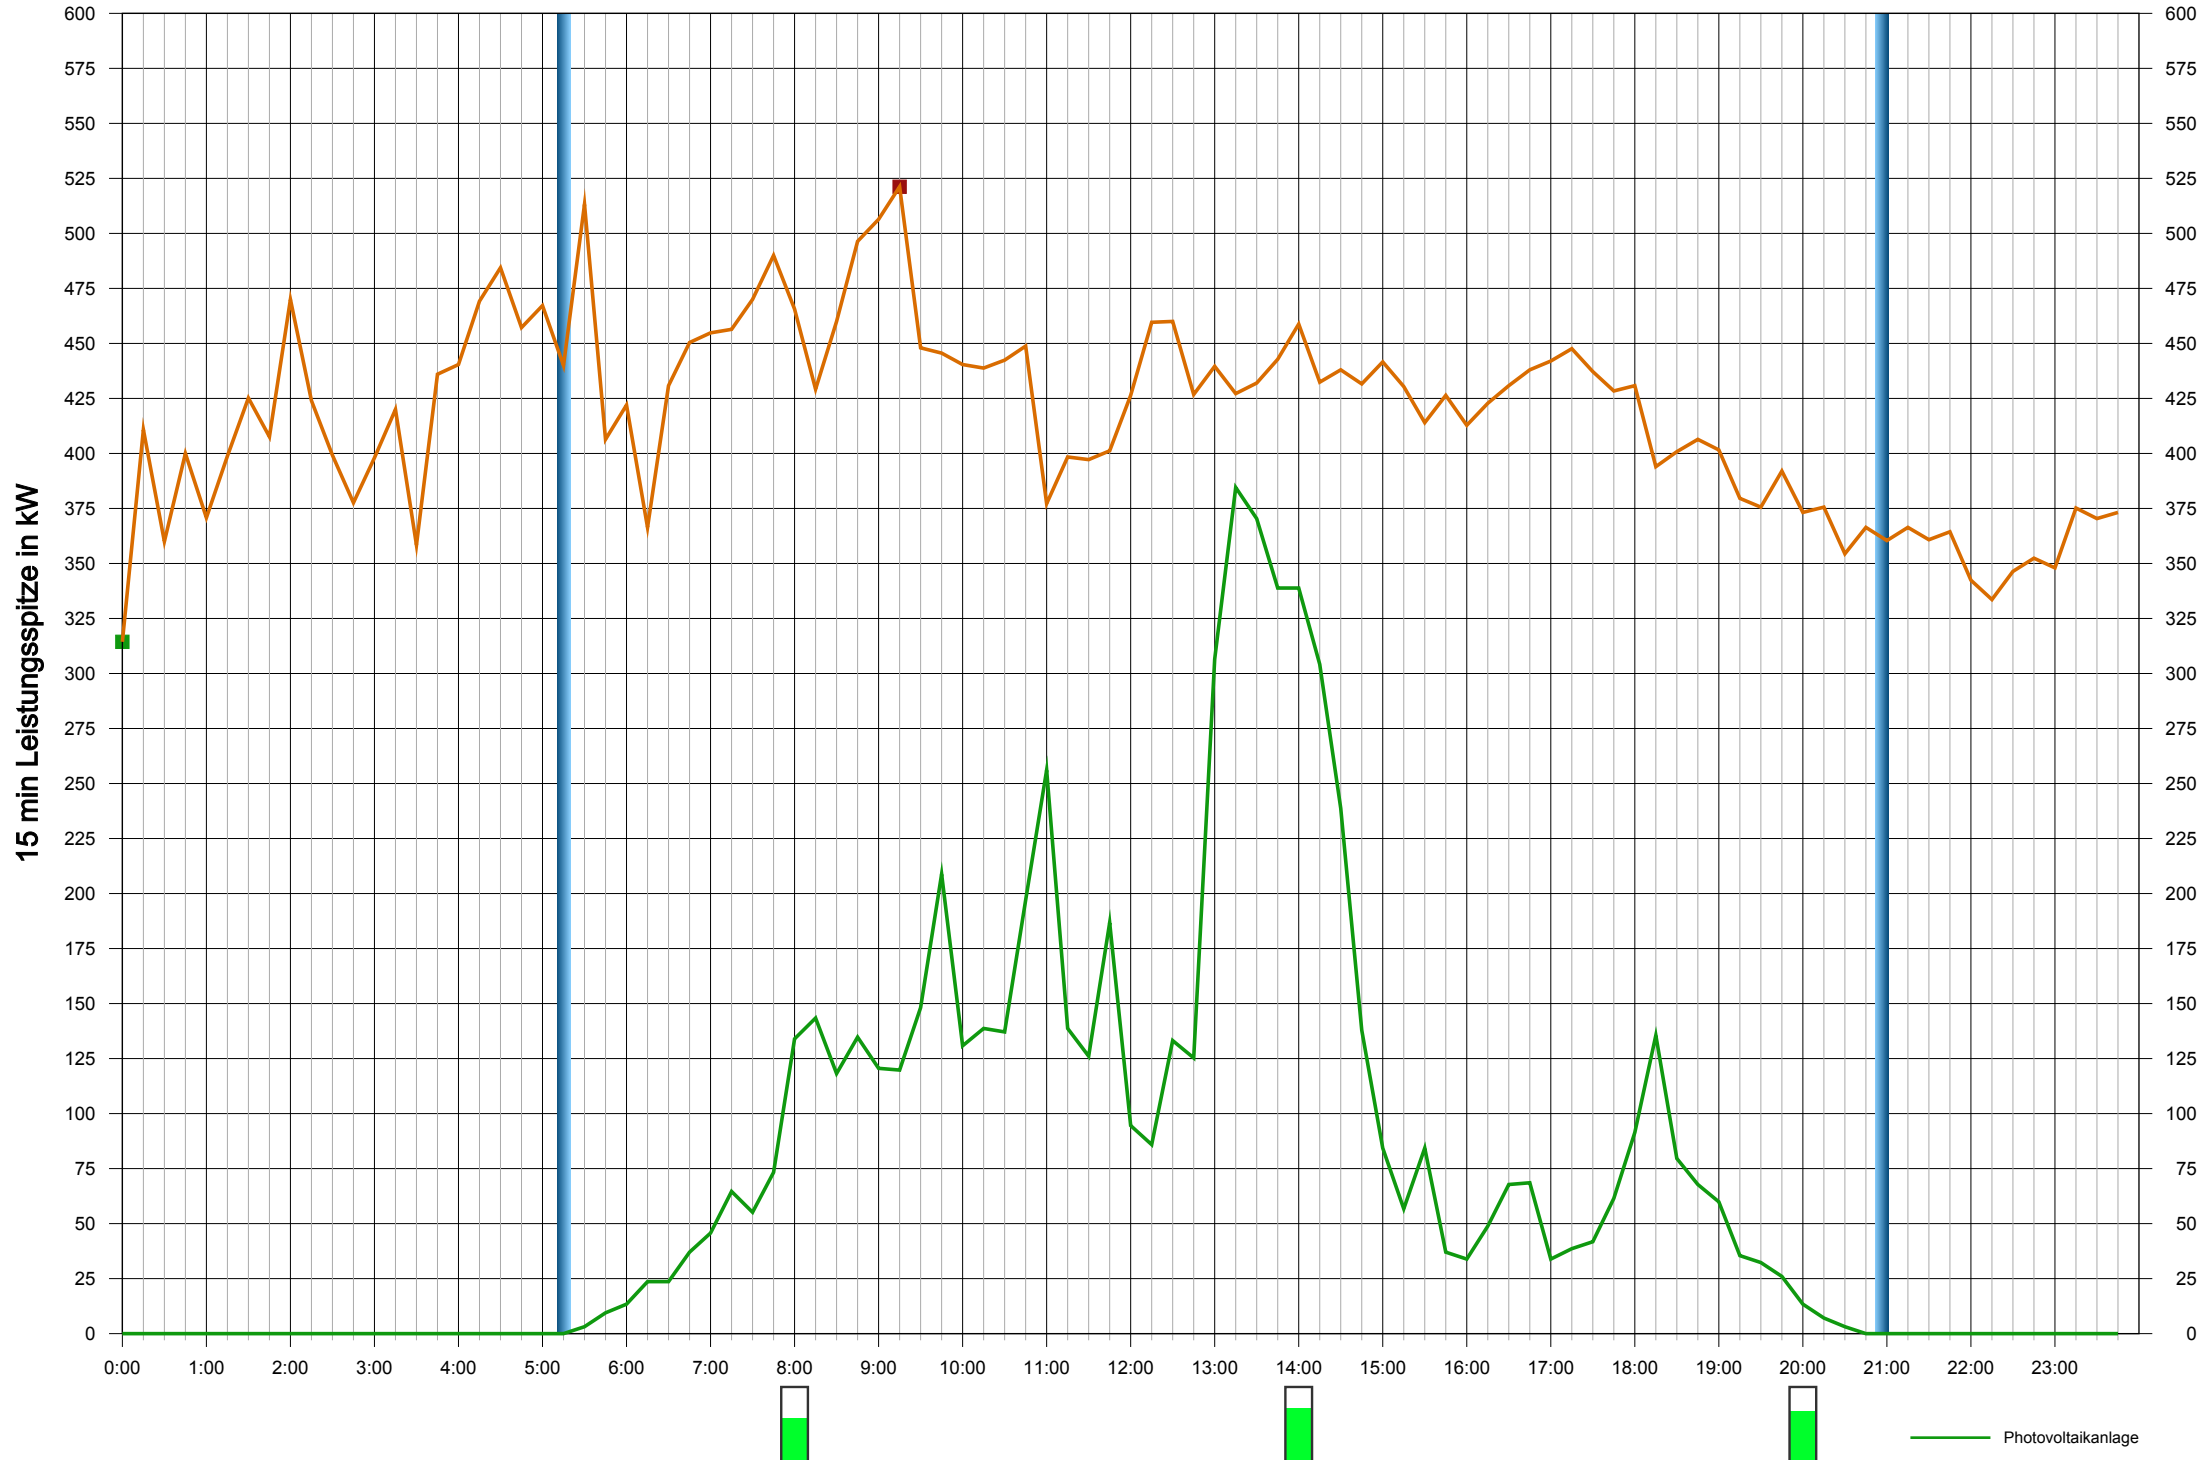

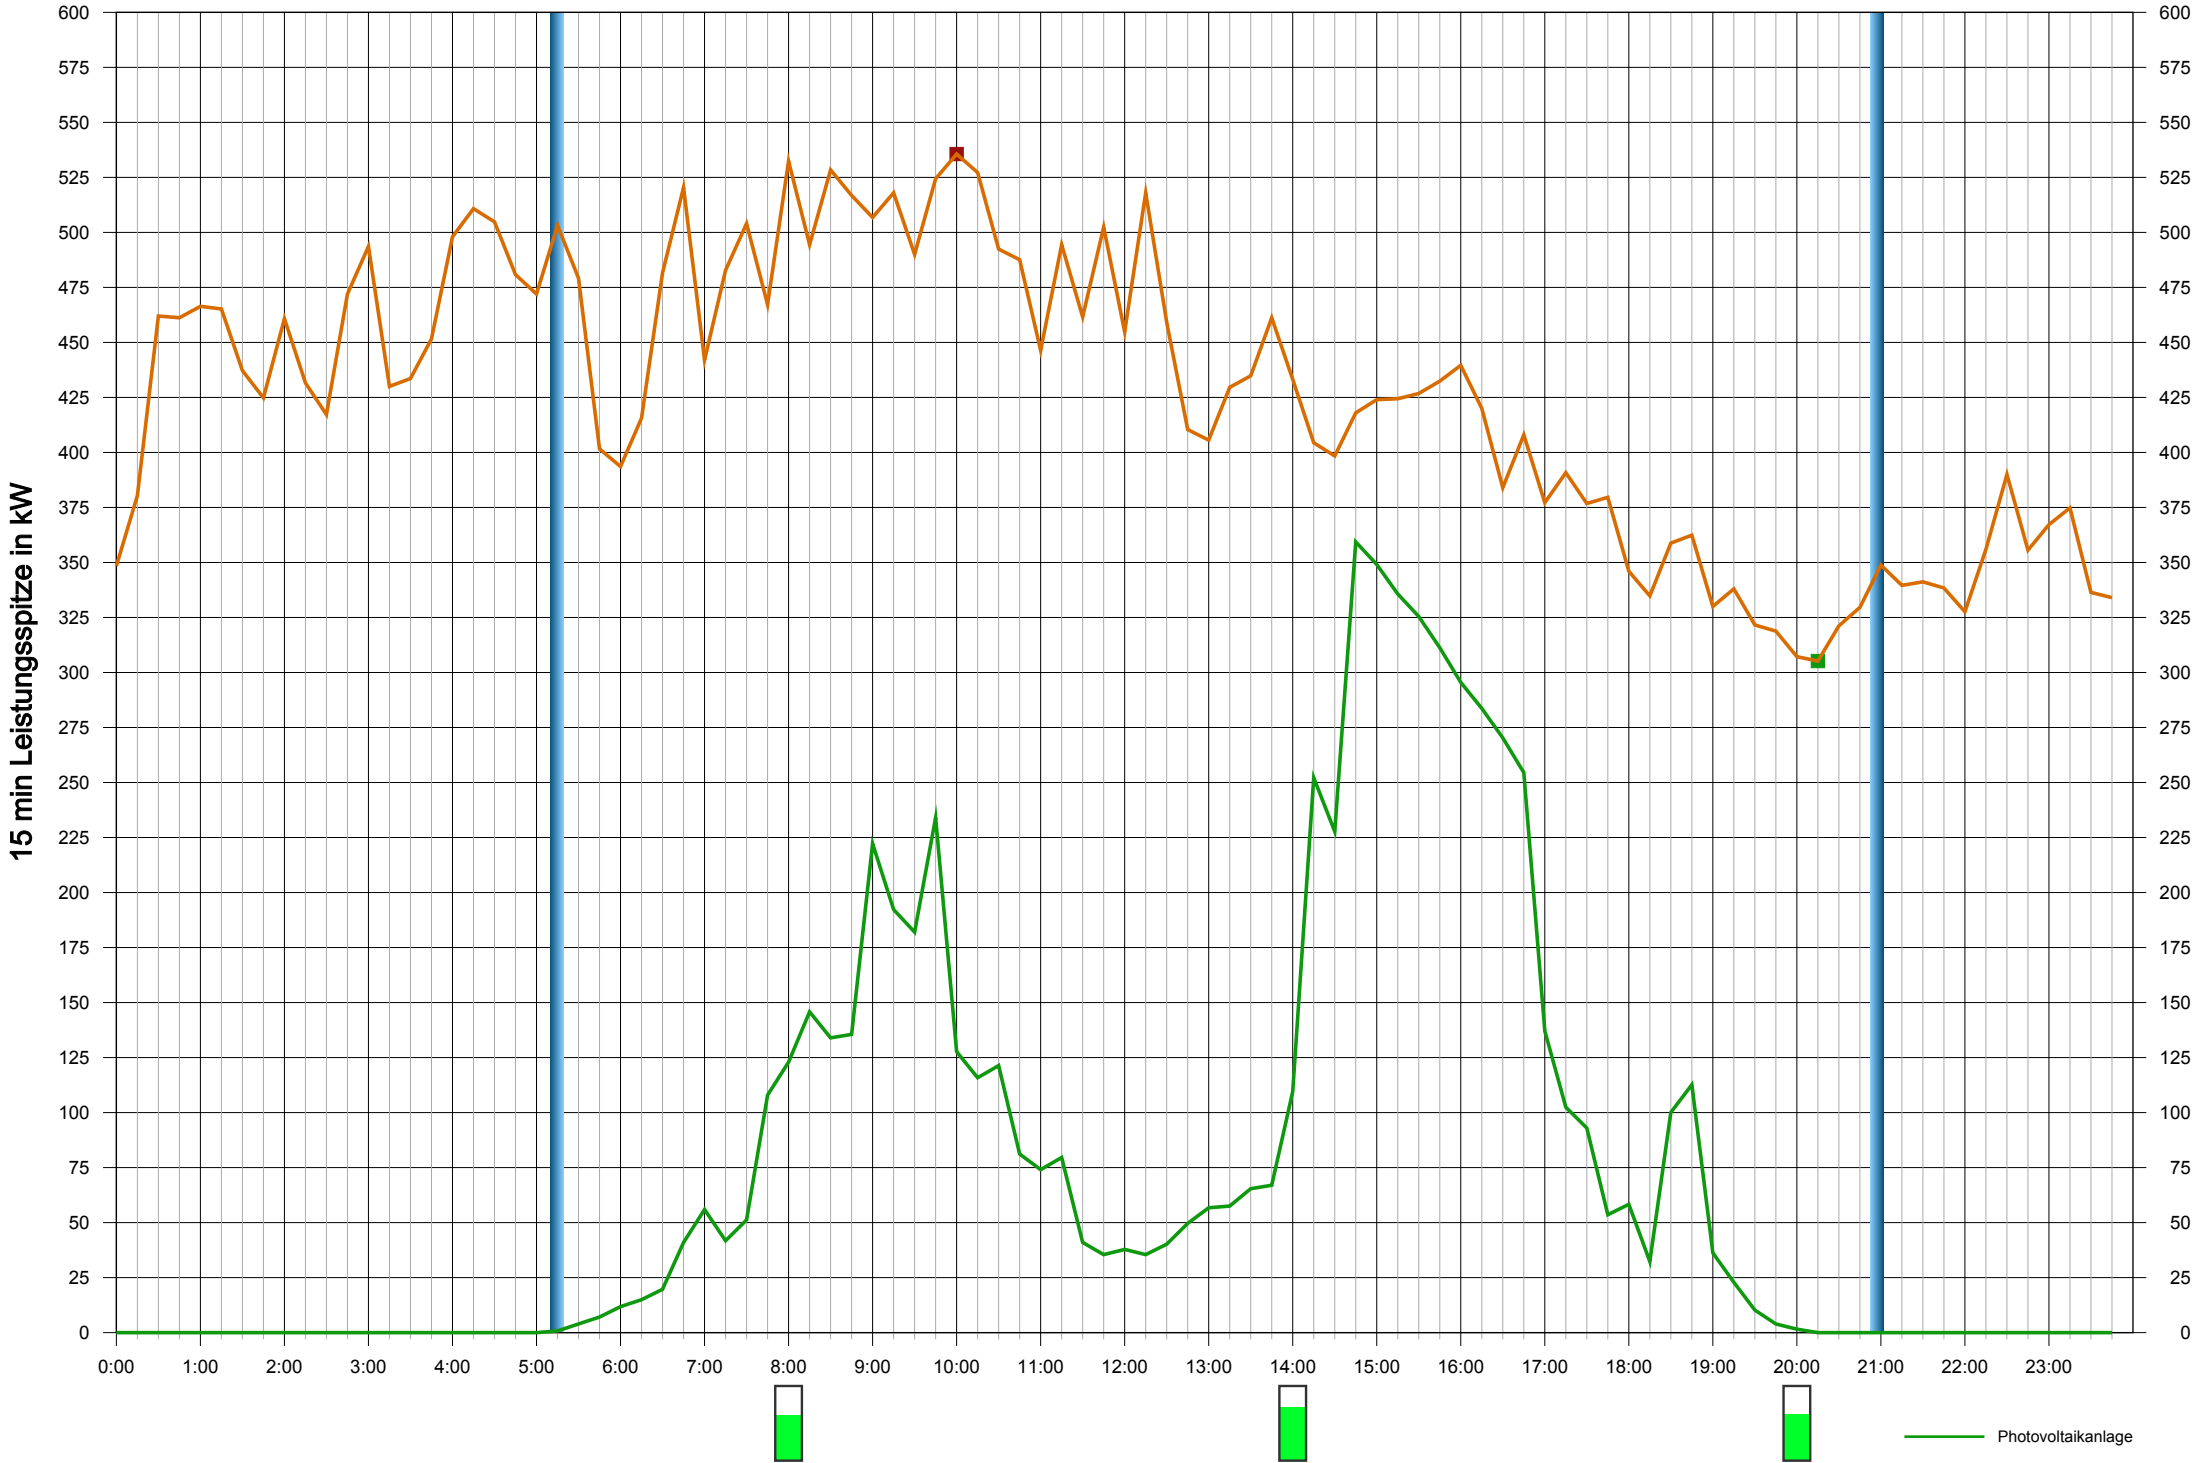

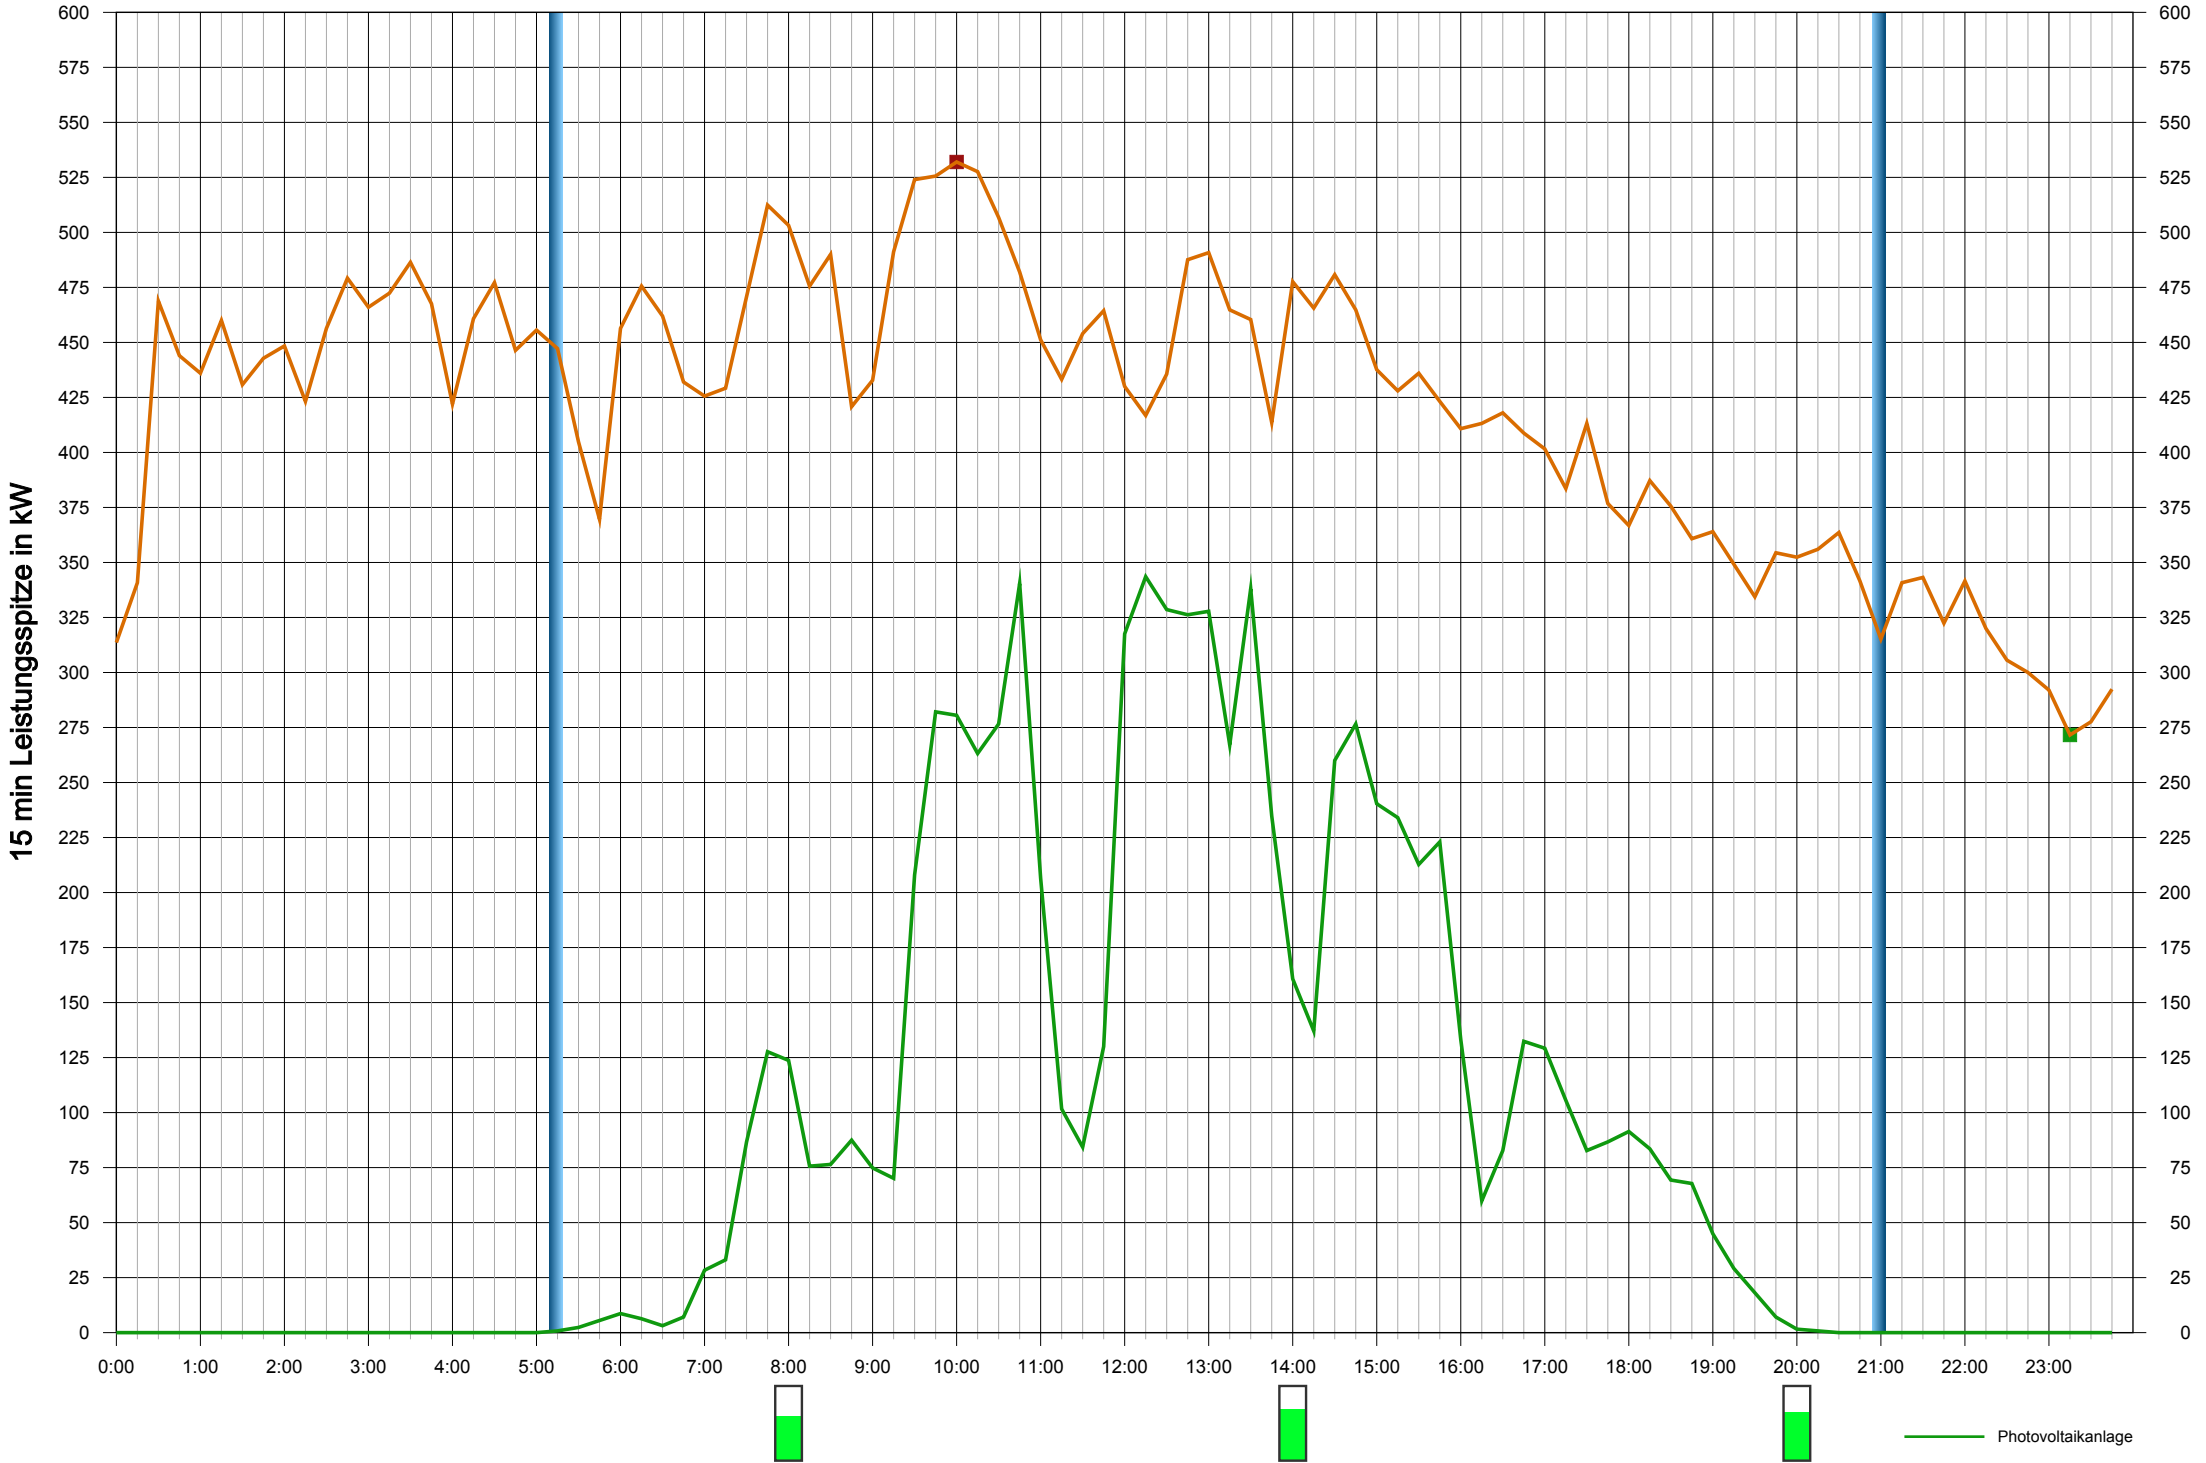





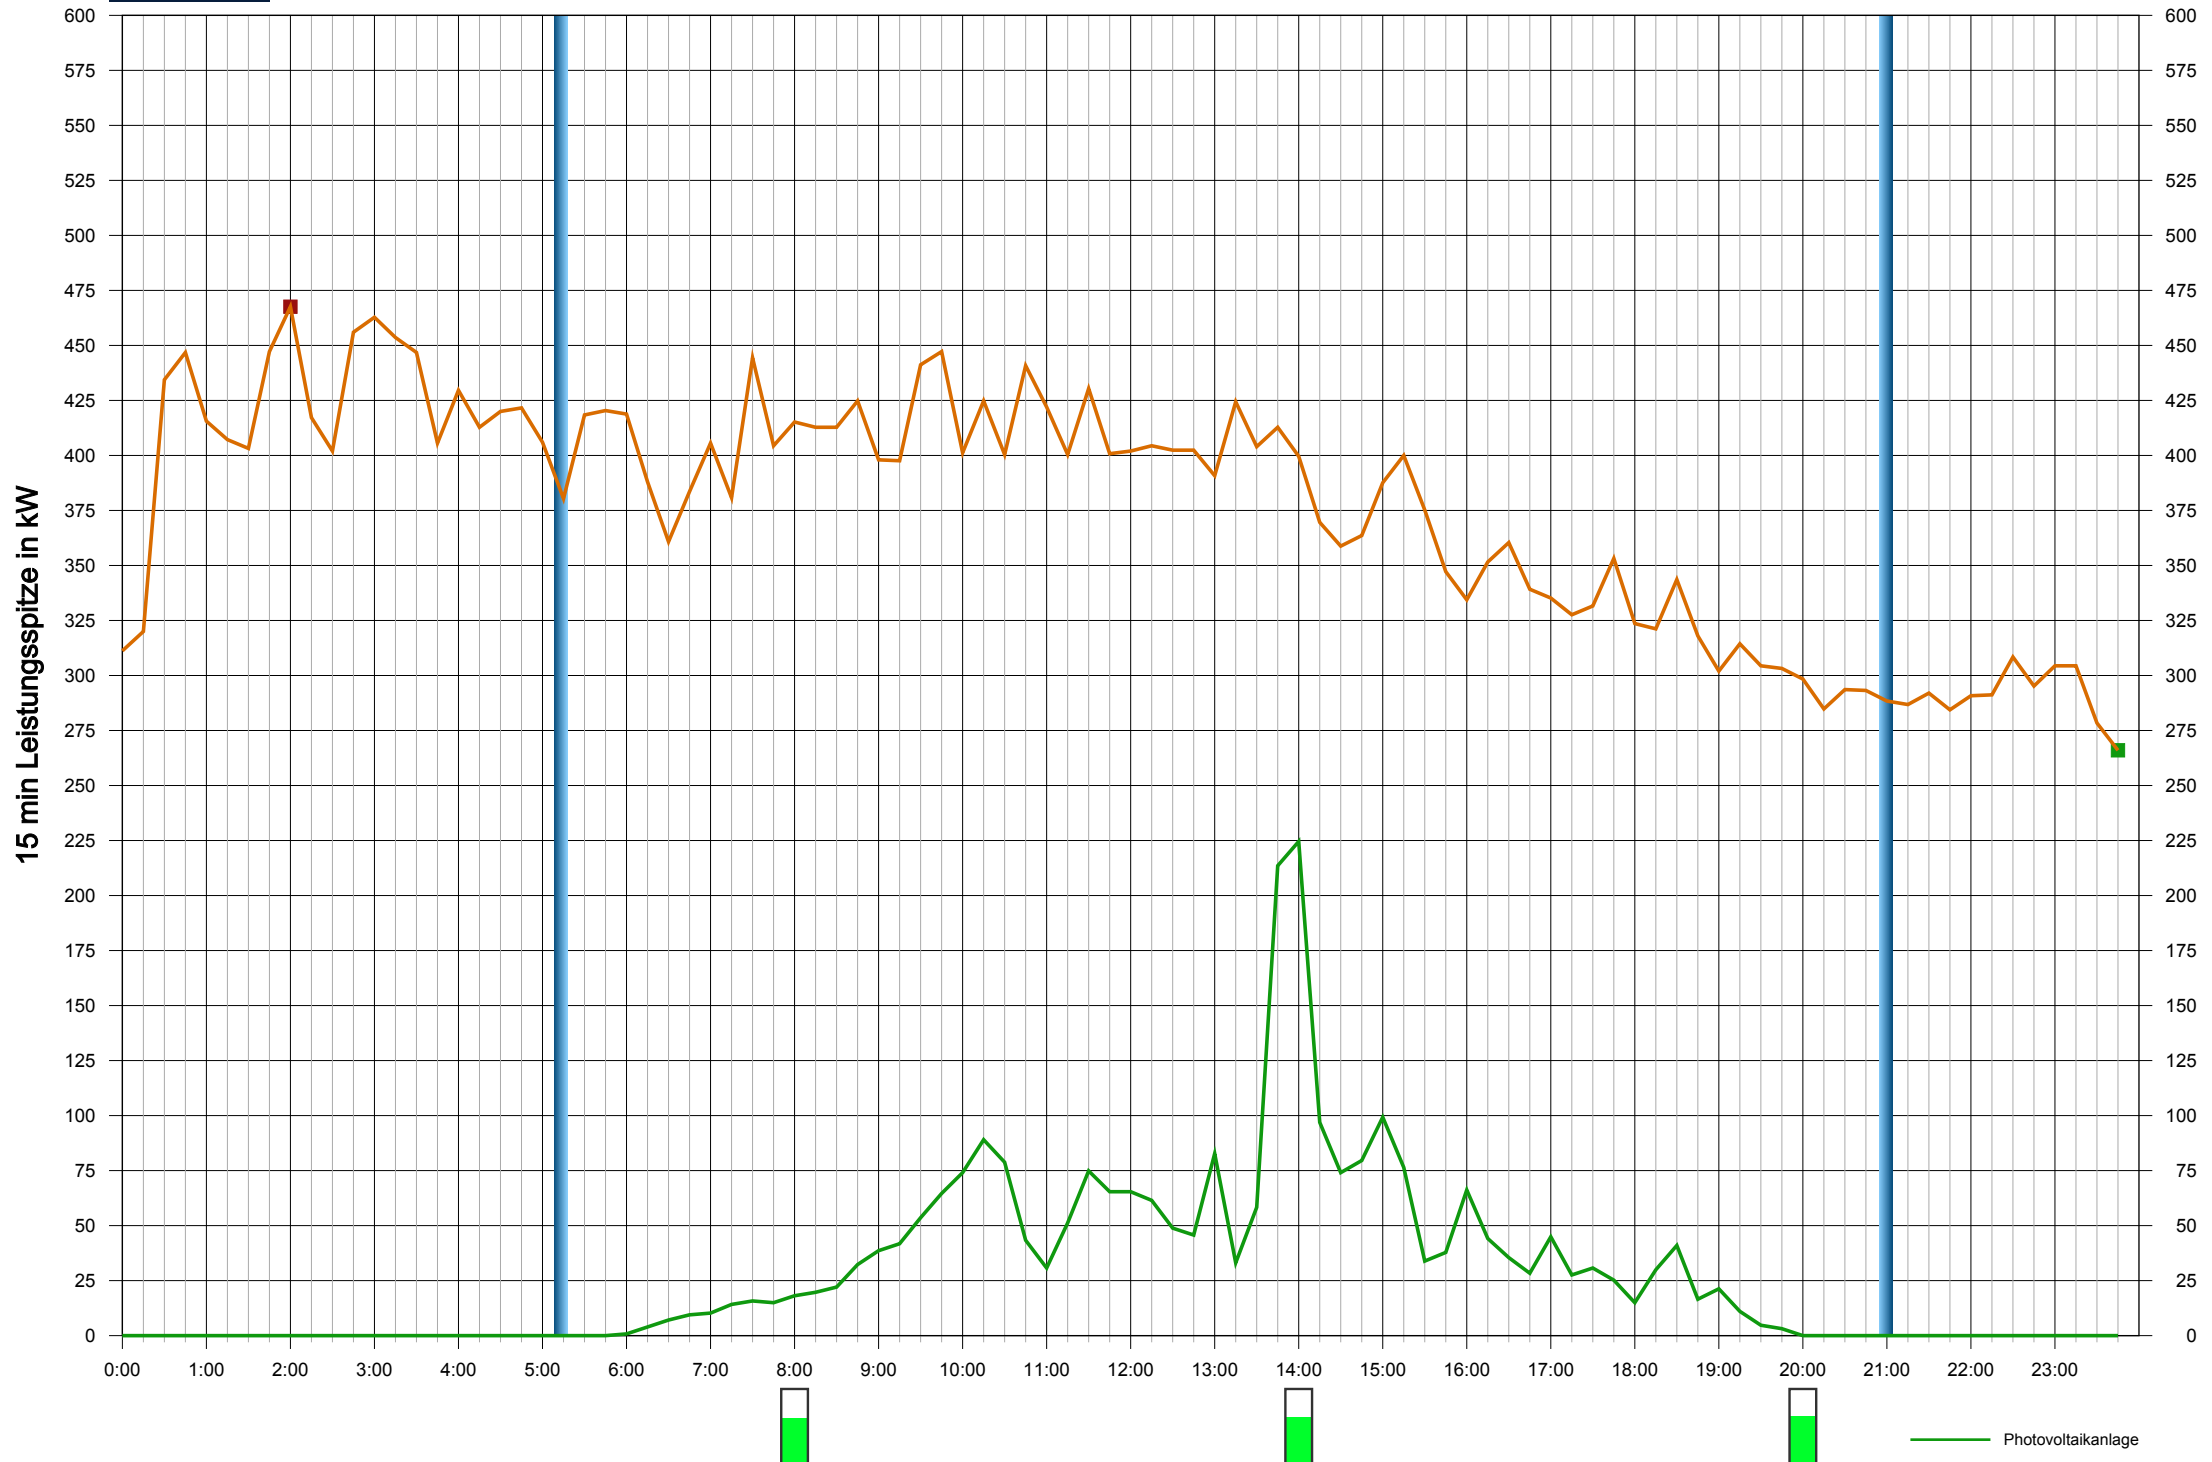



# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Sa. 2.6.2012 (KW 22)

Tagesminimum: 207,2 kW, Tagesmittelwert: 279,7 kW, Tagesmaximum: 339,6 kW, Tagesbedarf: 6.714 kWh (940 €)

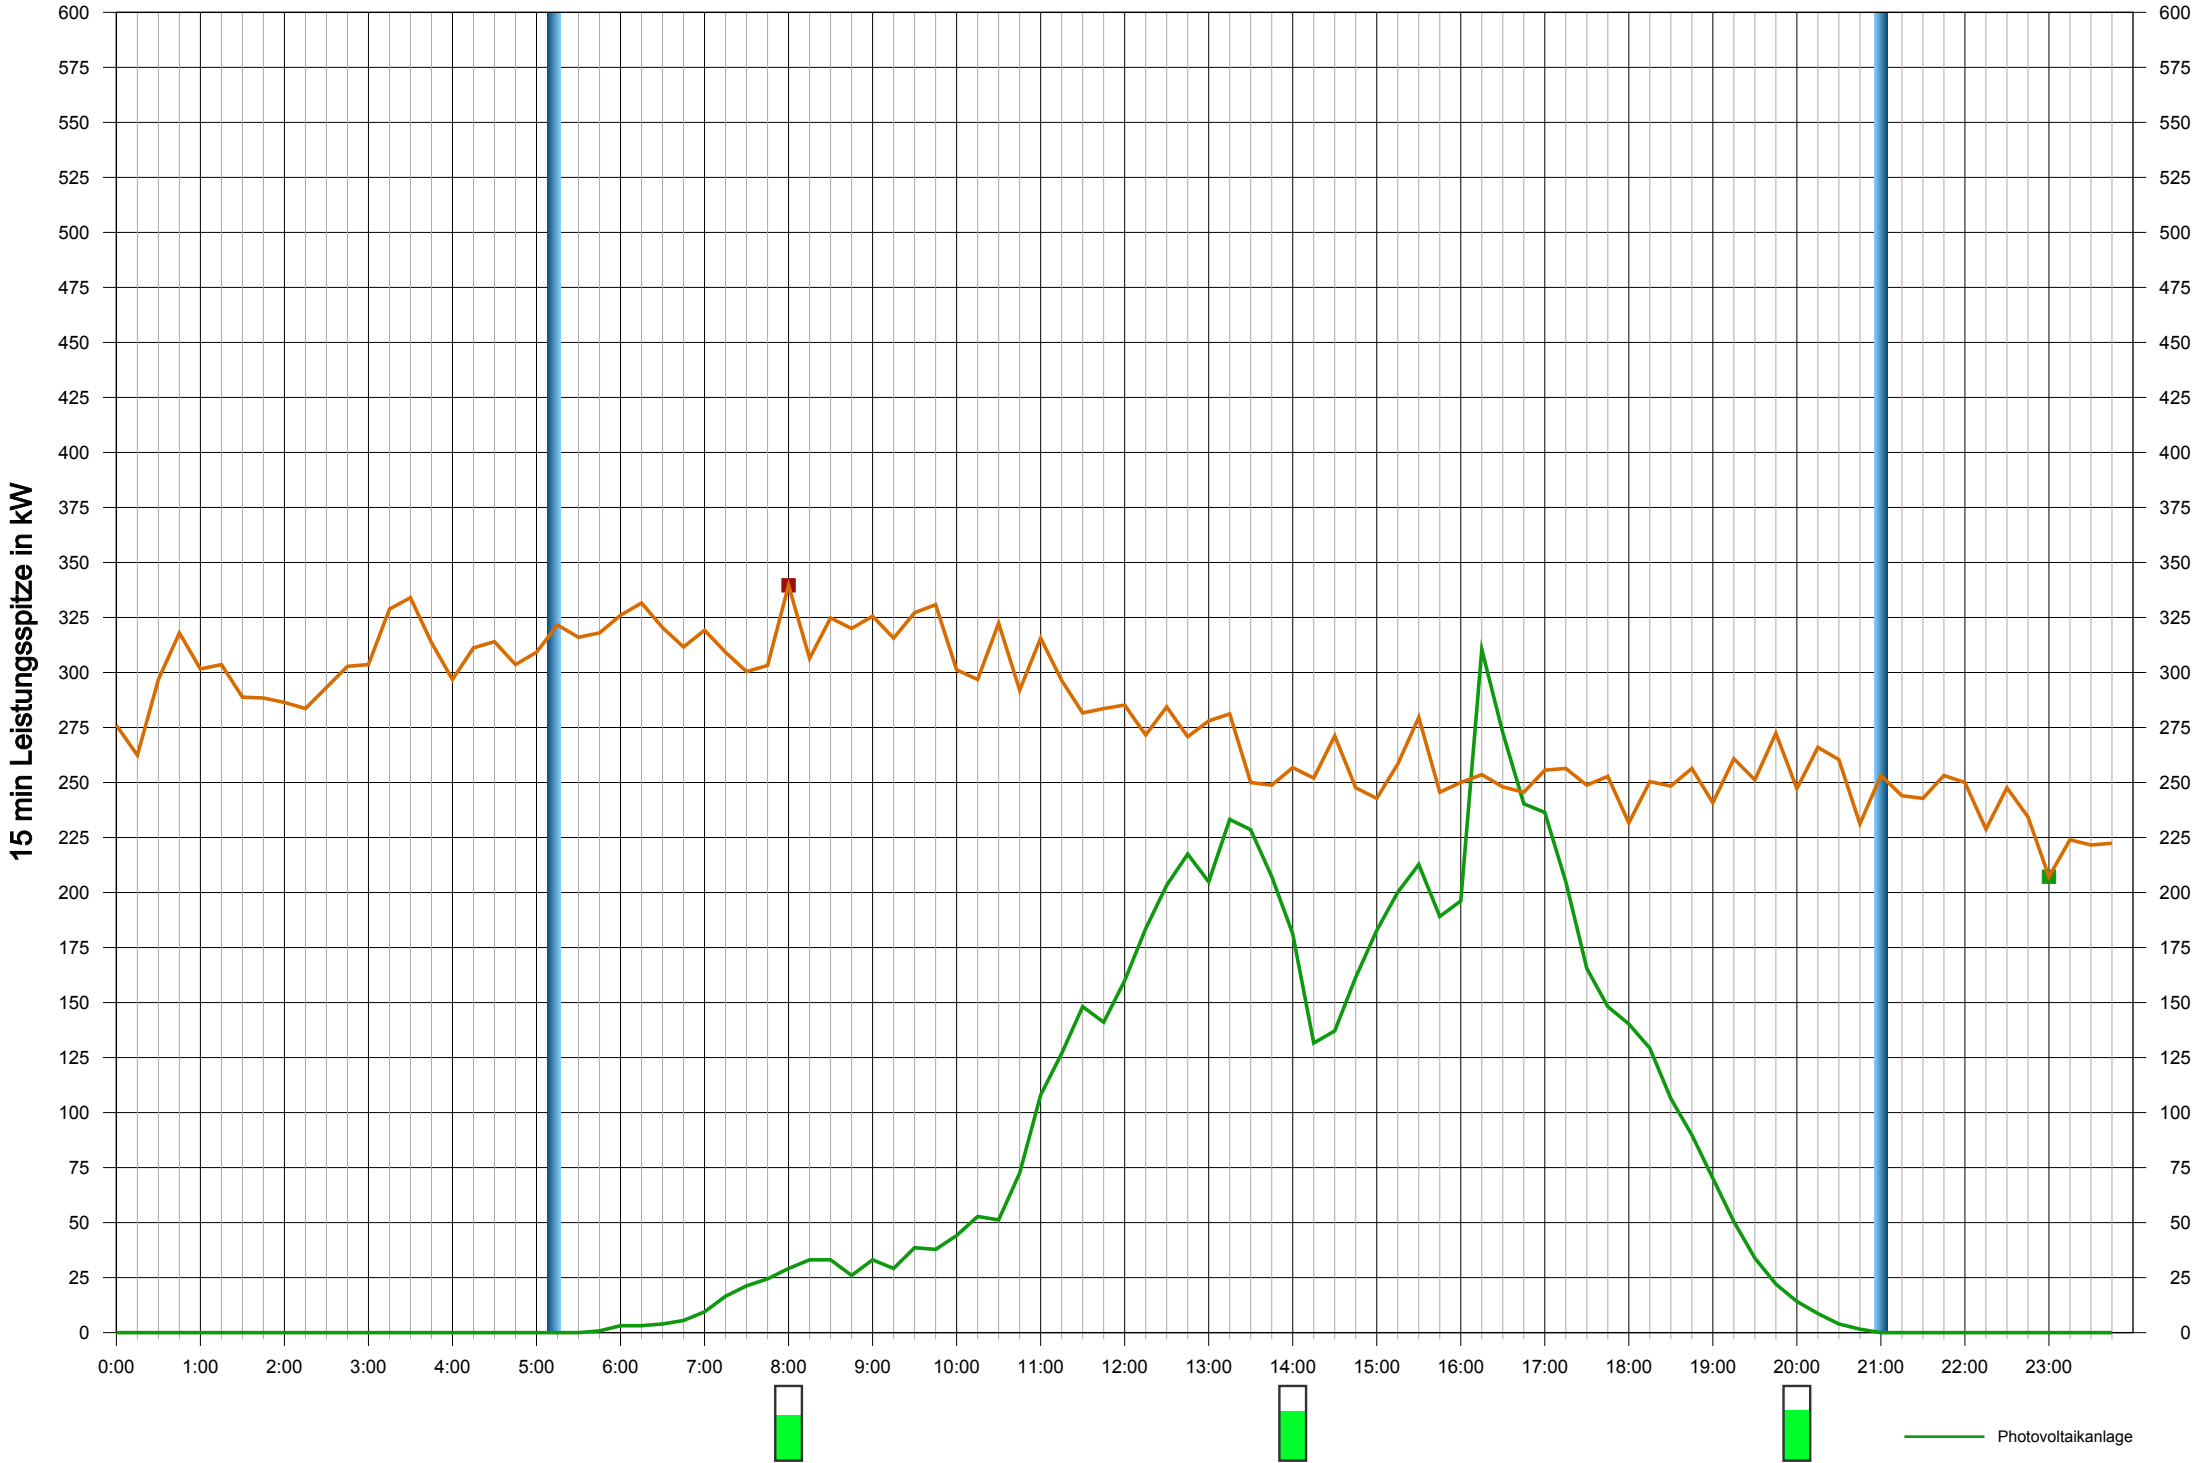

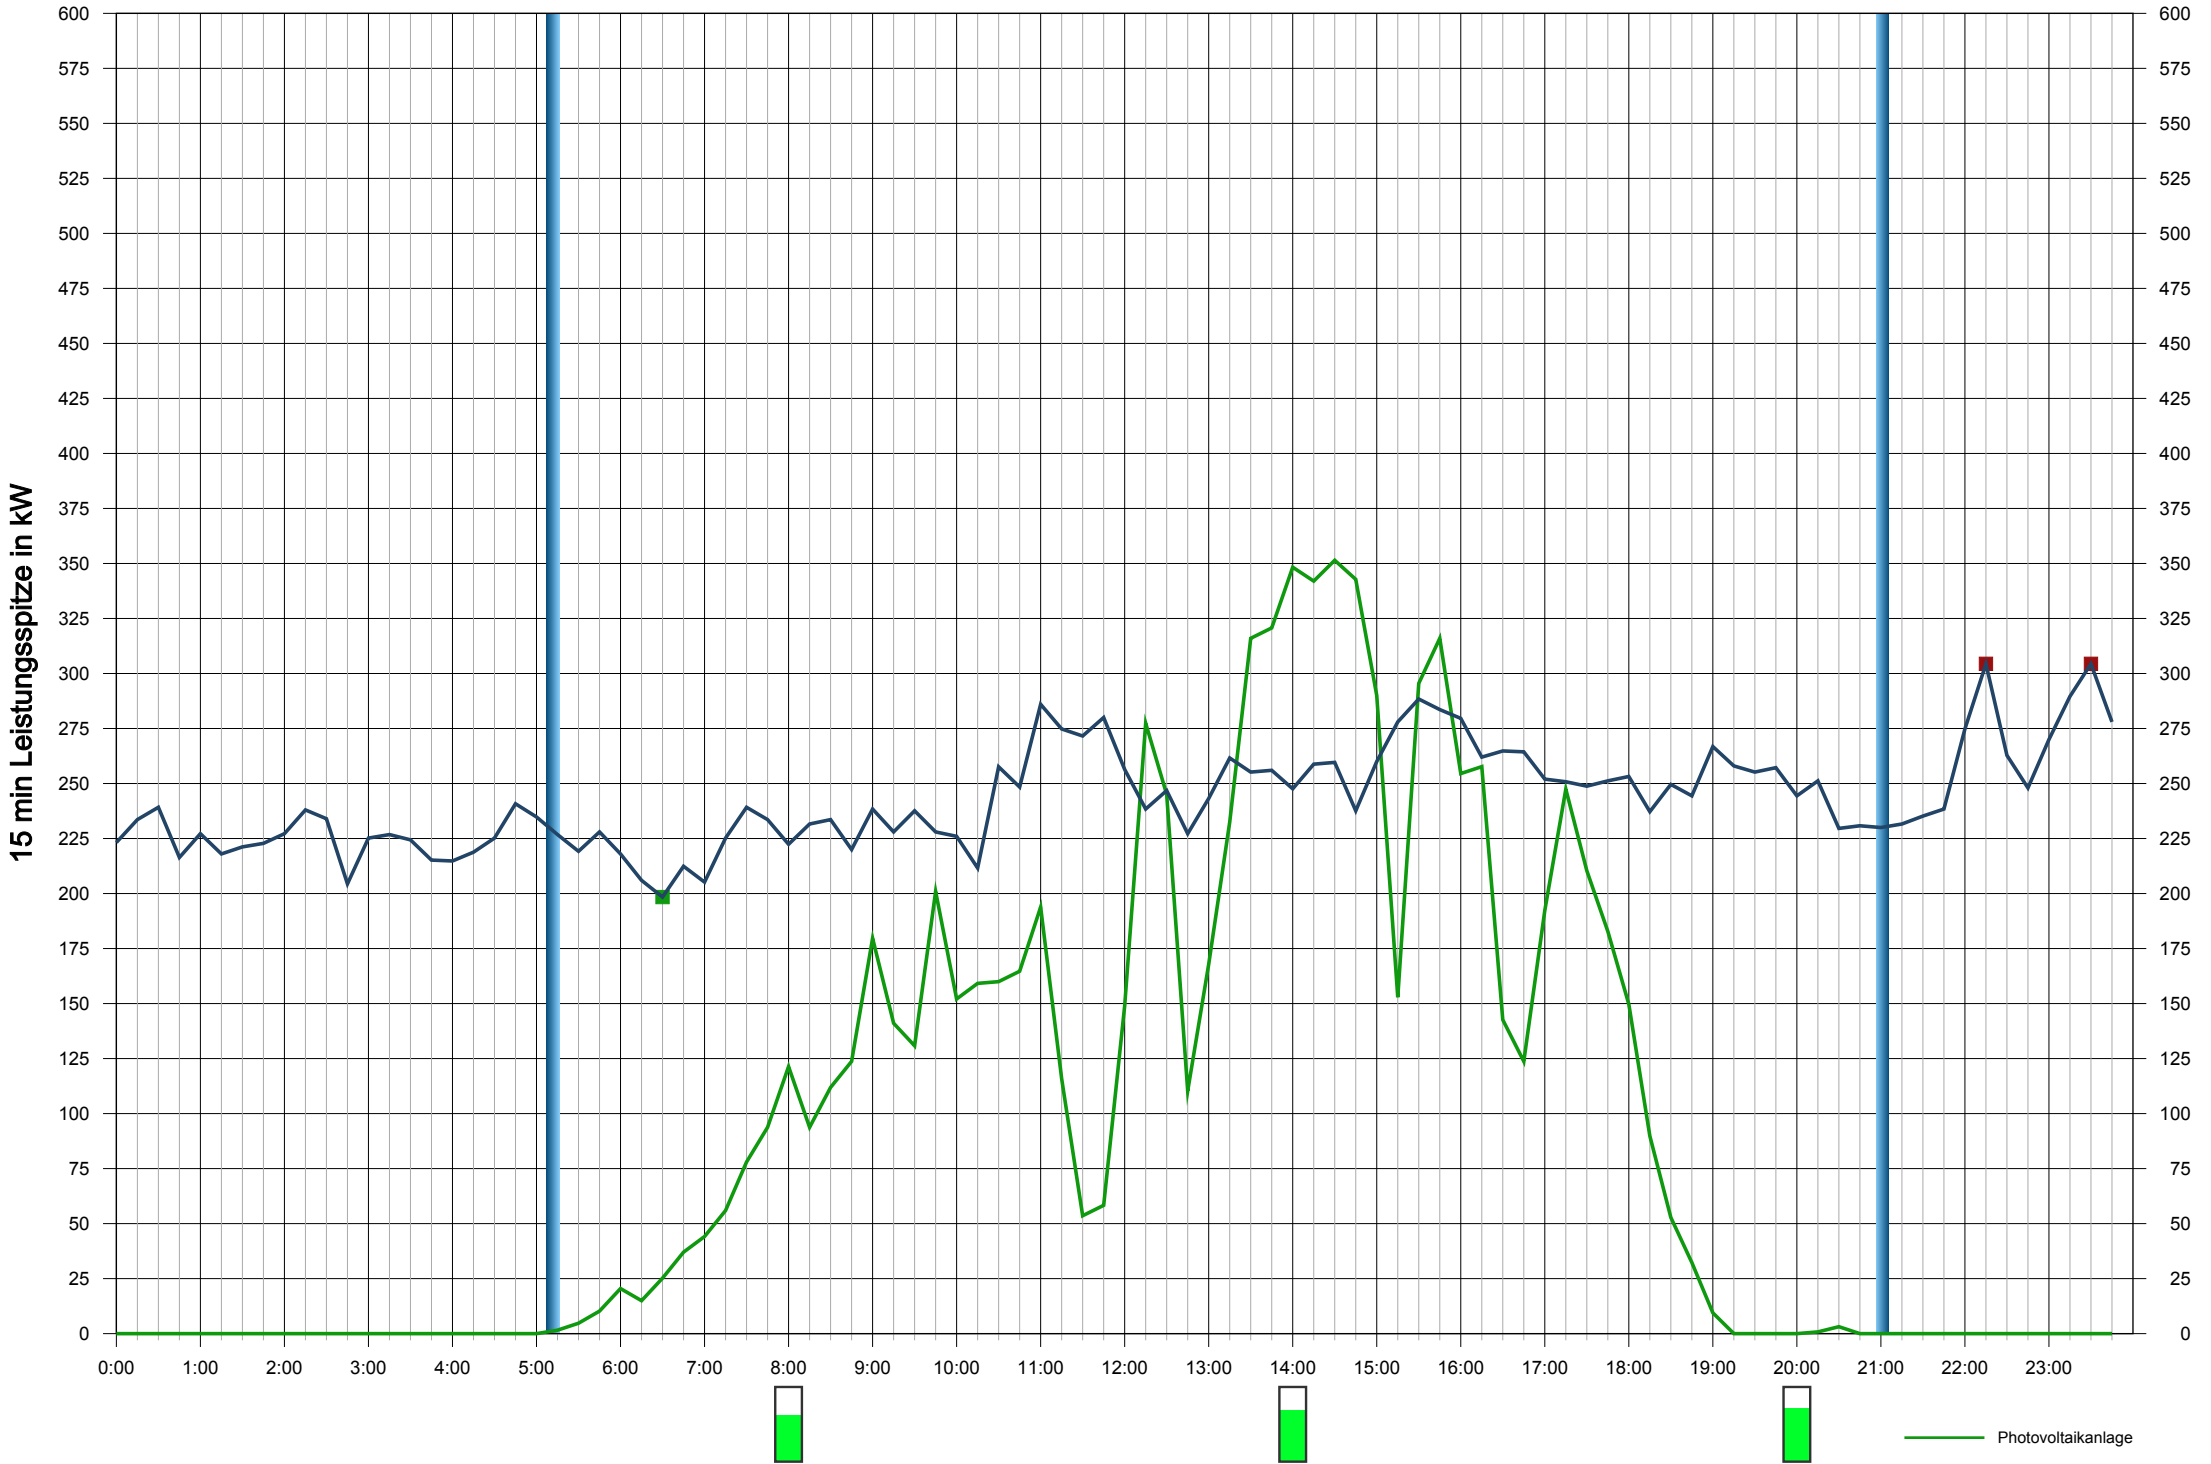


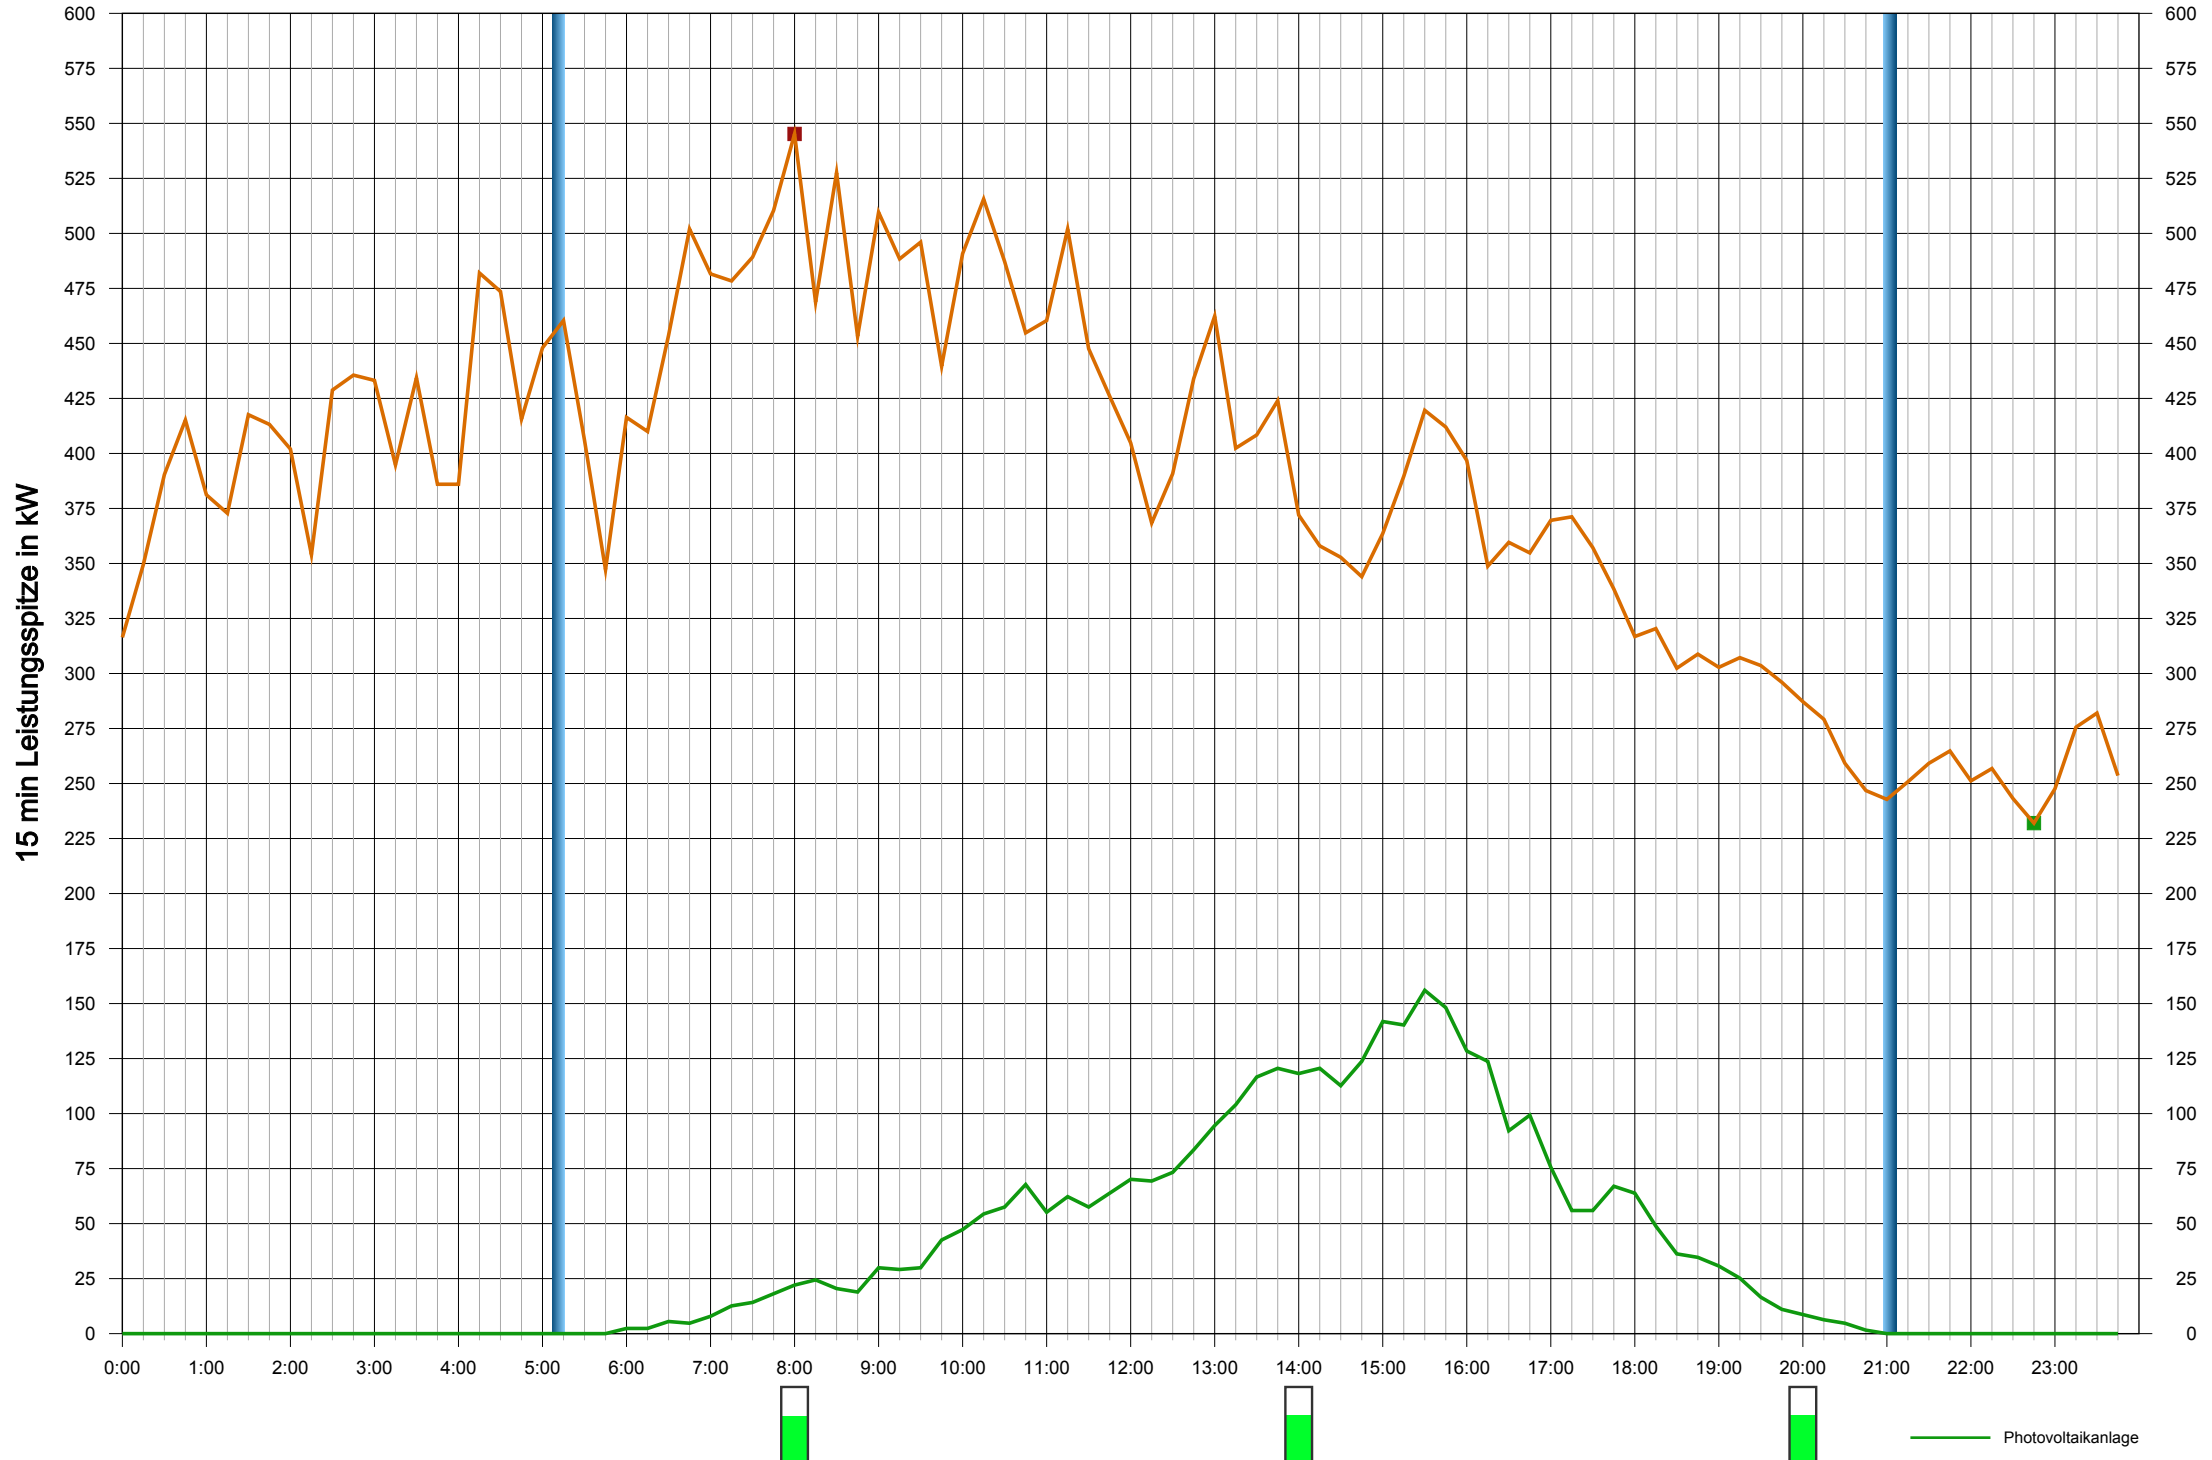


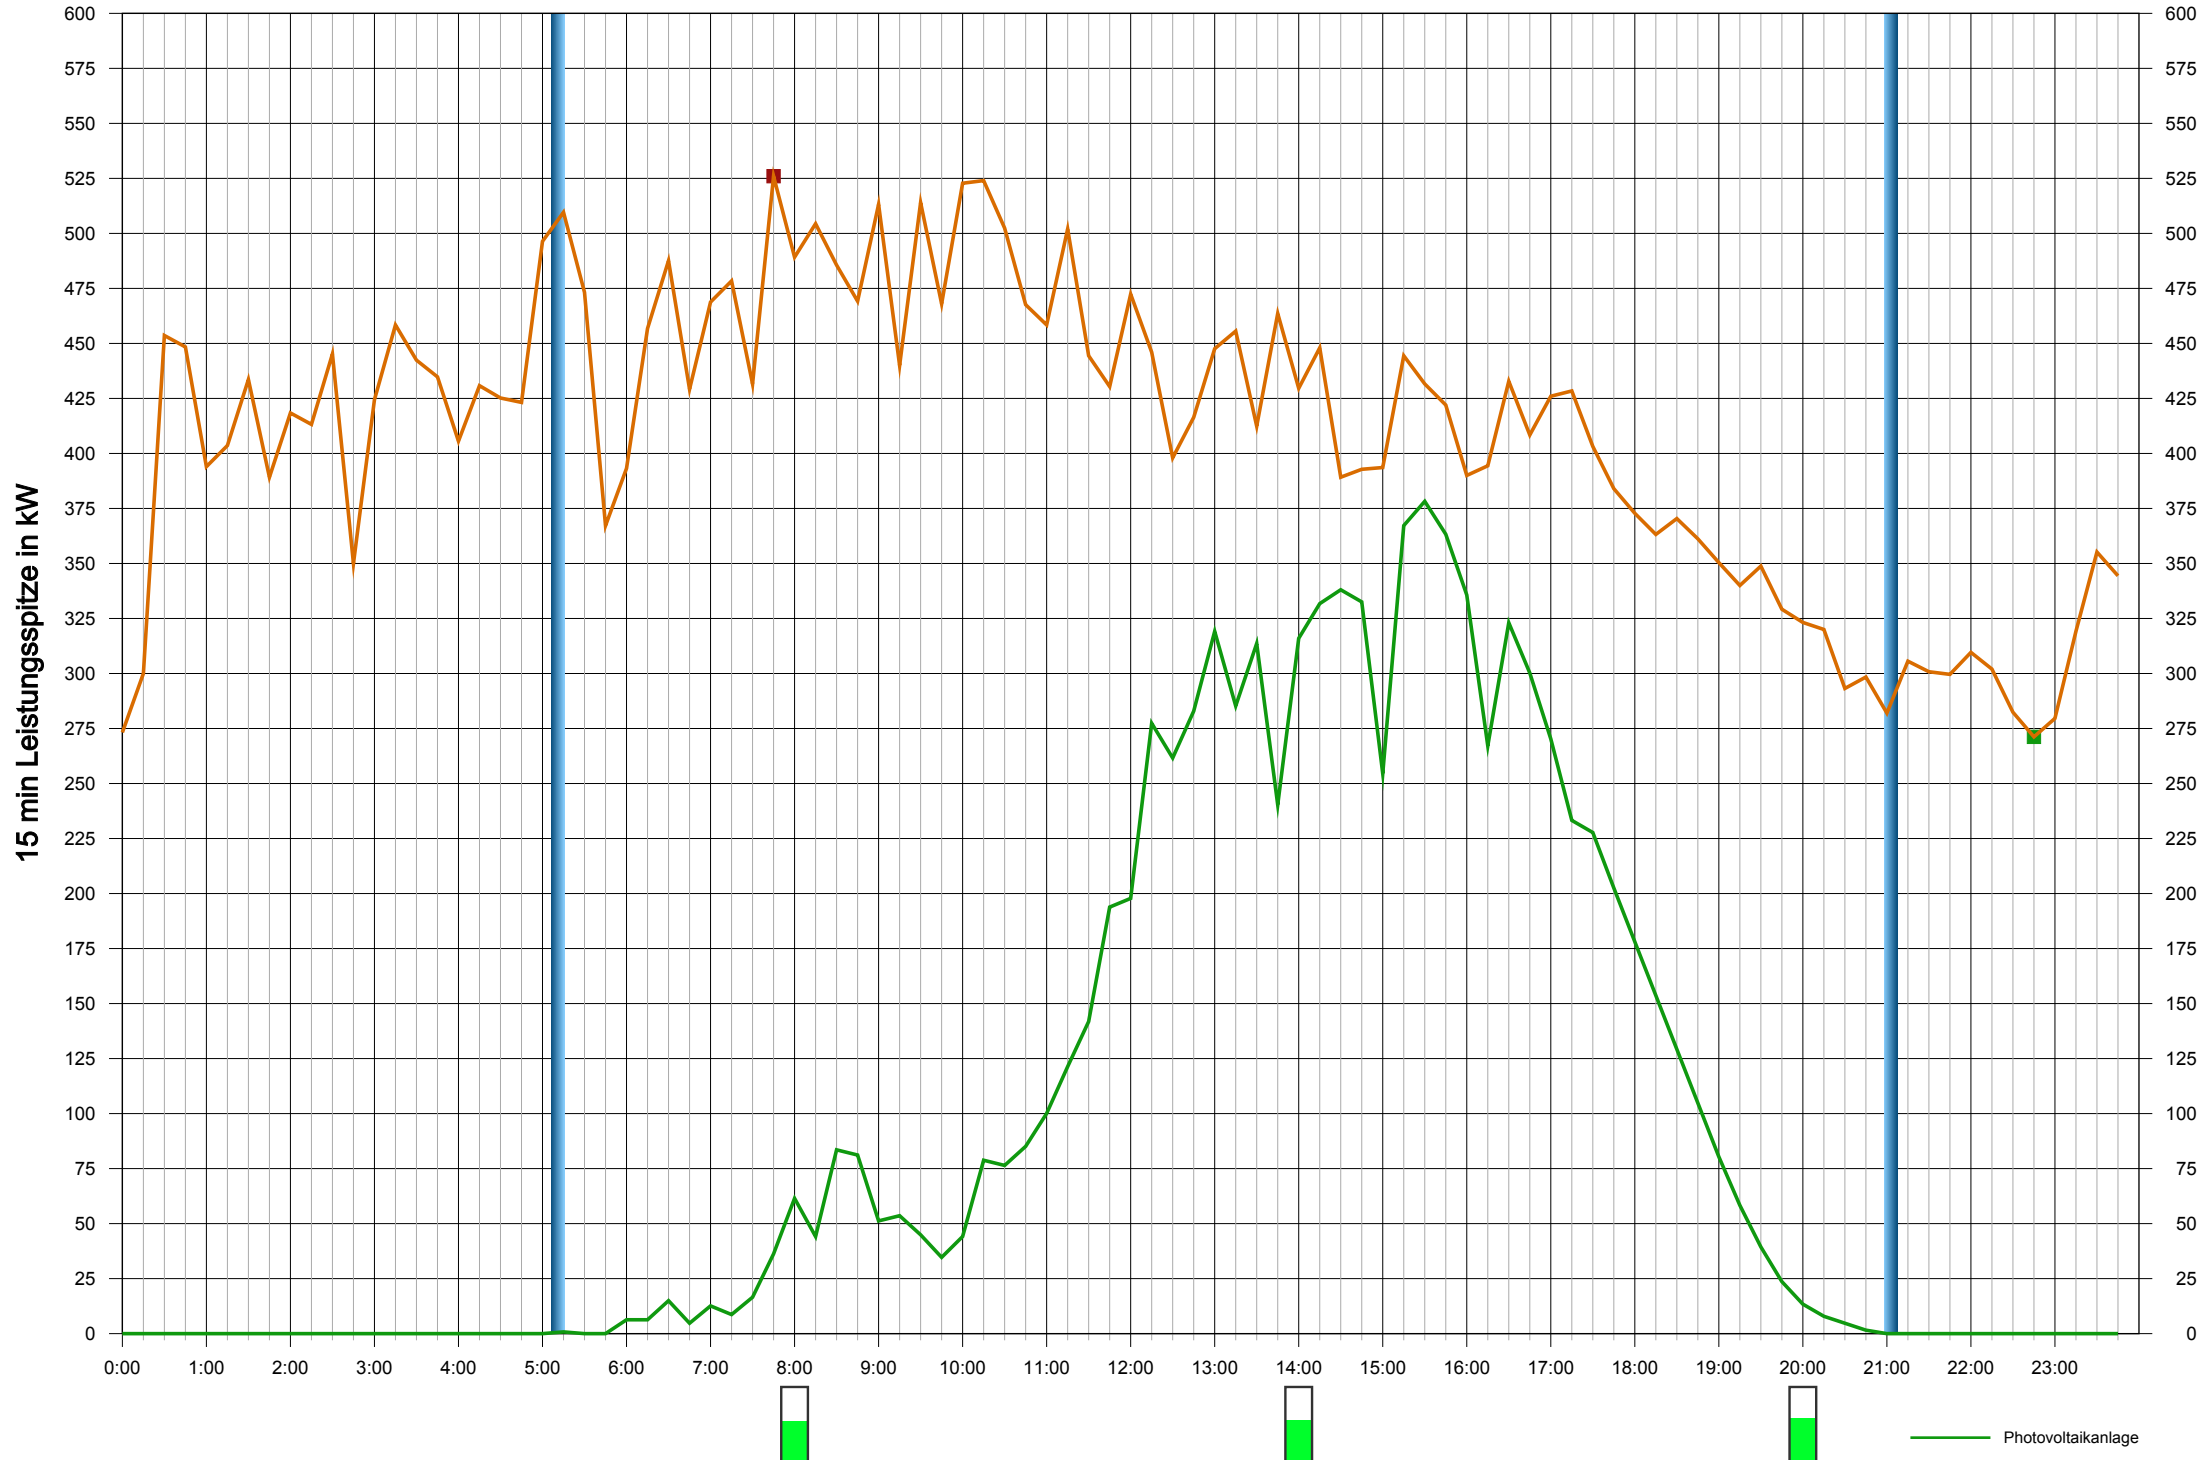

# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 6.6.2012 (KW 23)


Tagesminimum: 209,6 kW, Tagesmittelwert: 409,9 kW, Tagesmaximum: 521,6 kW, Tagesbedarf: 9.838 kWh (1.377 €)

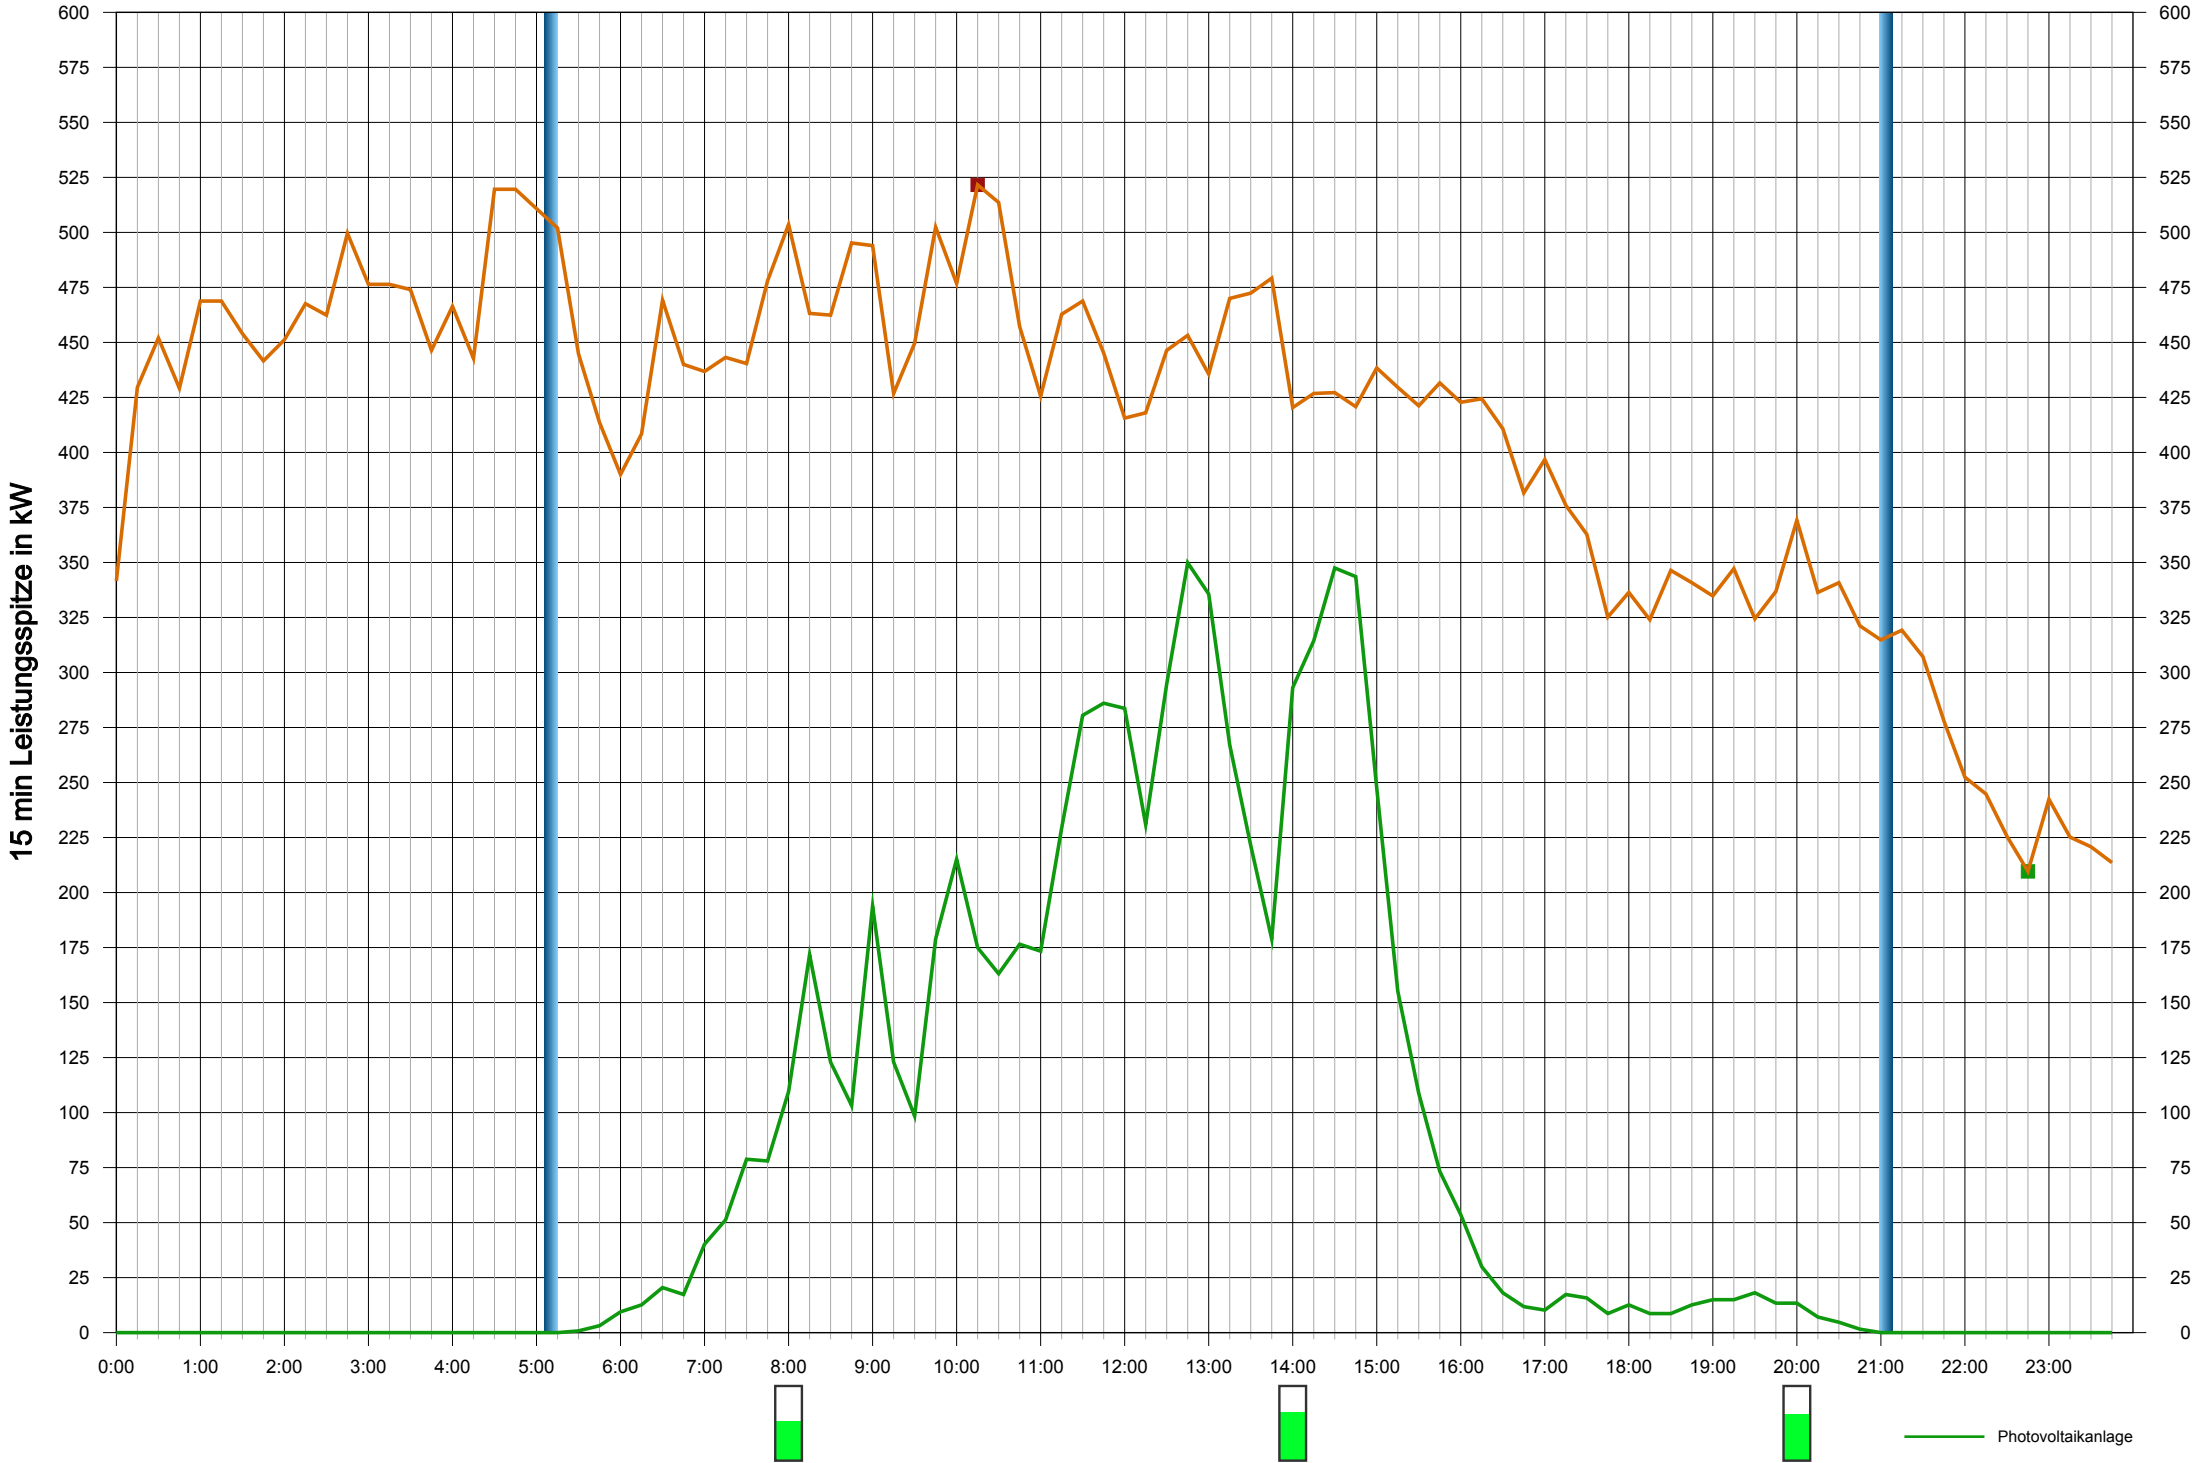

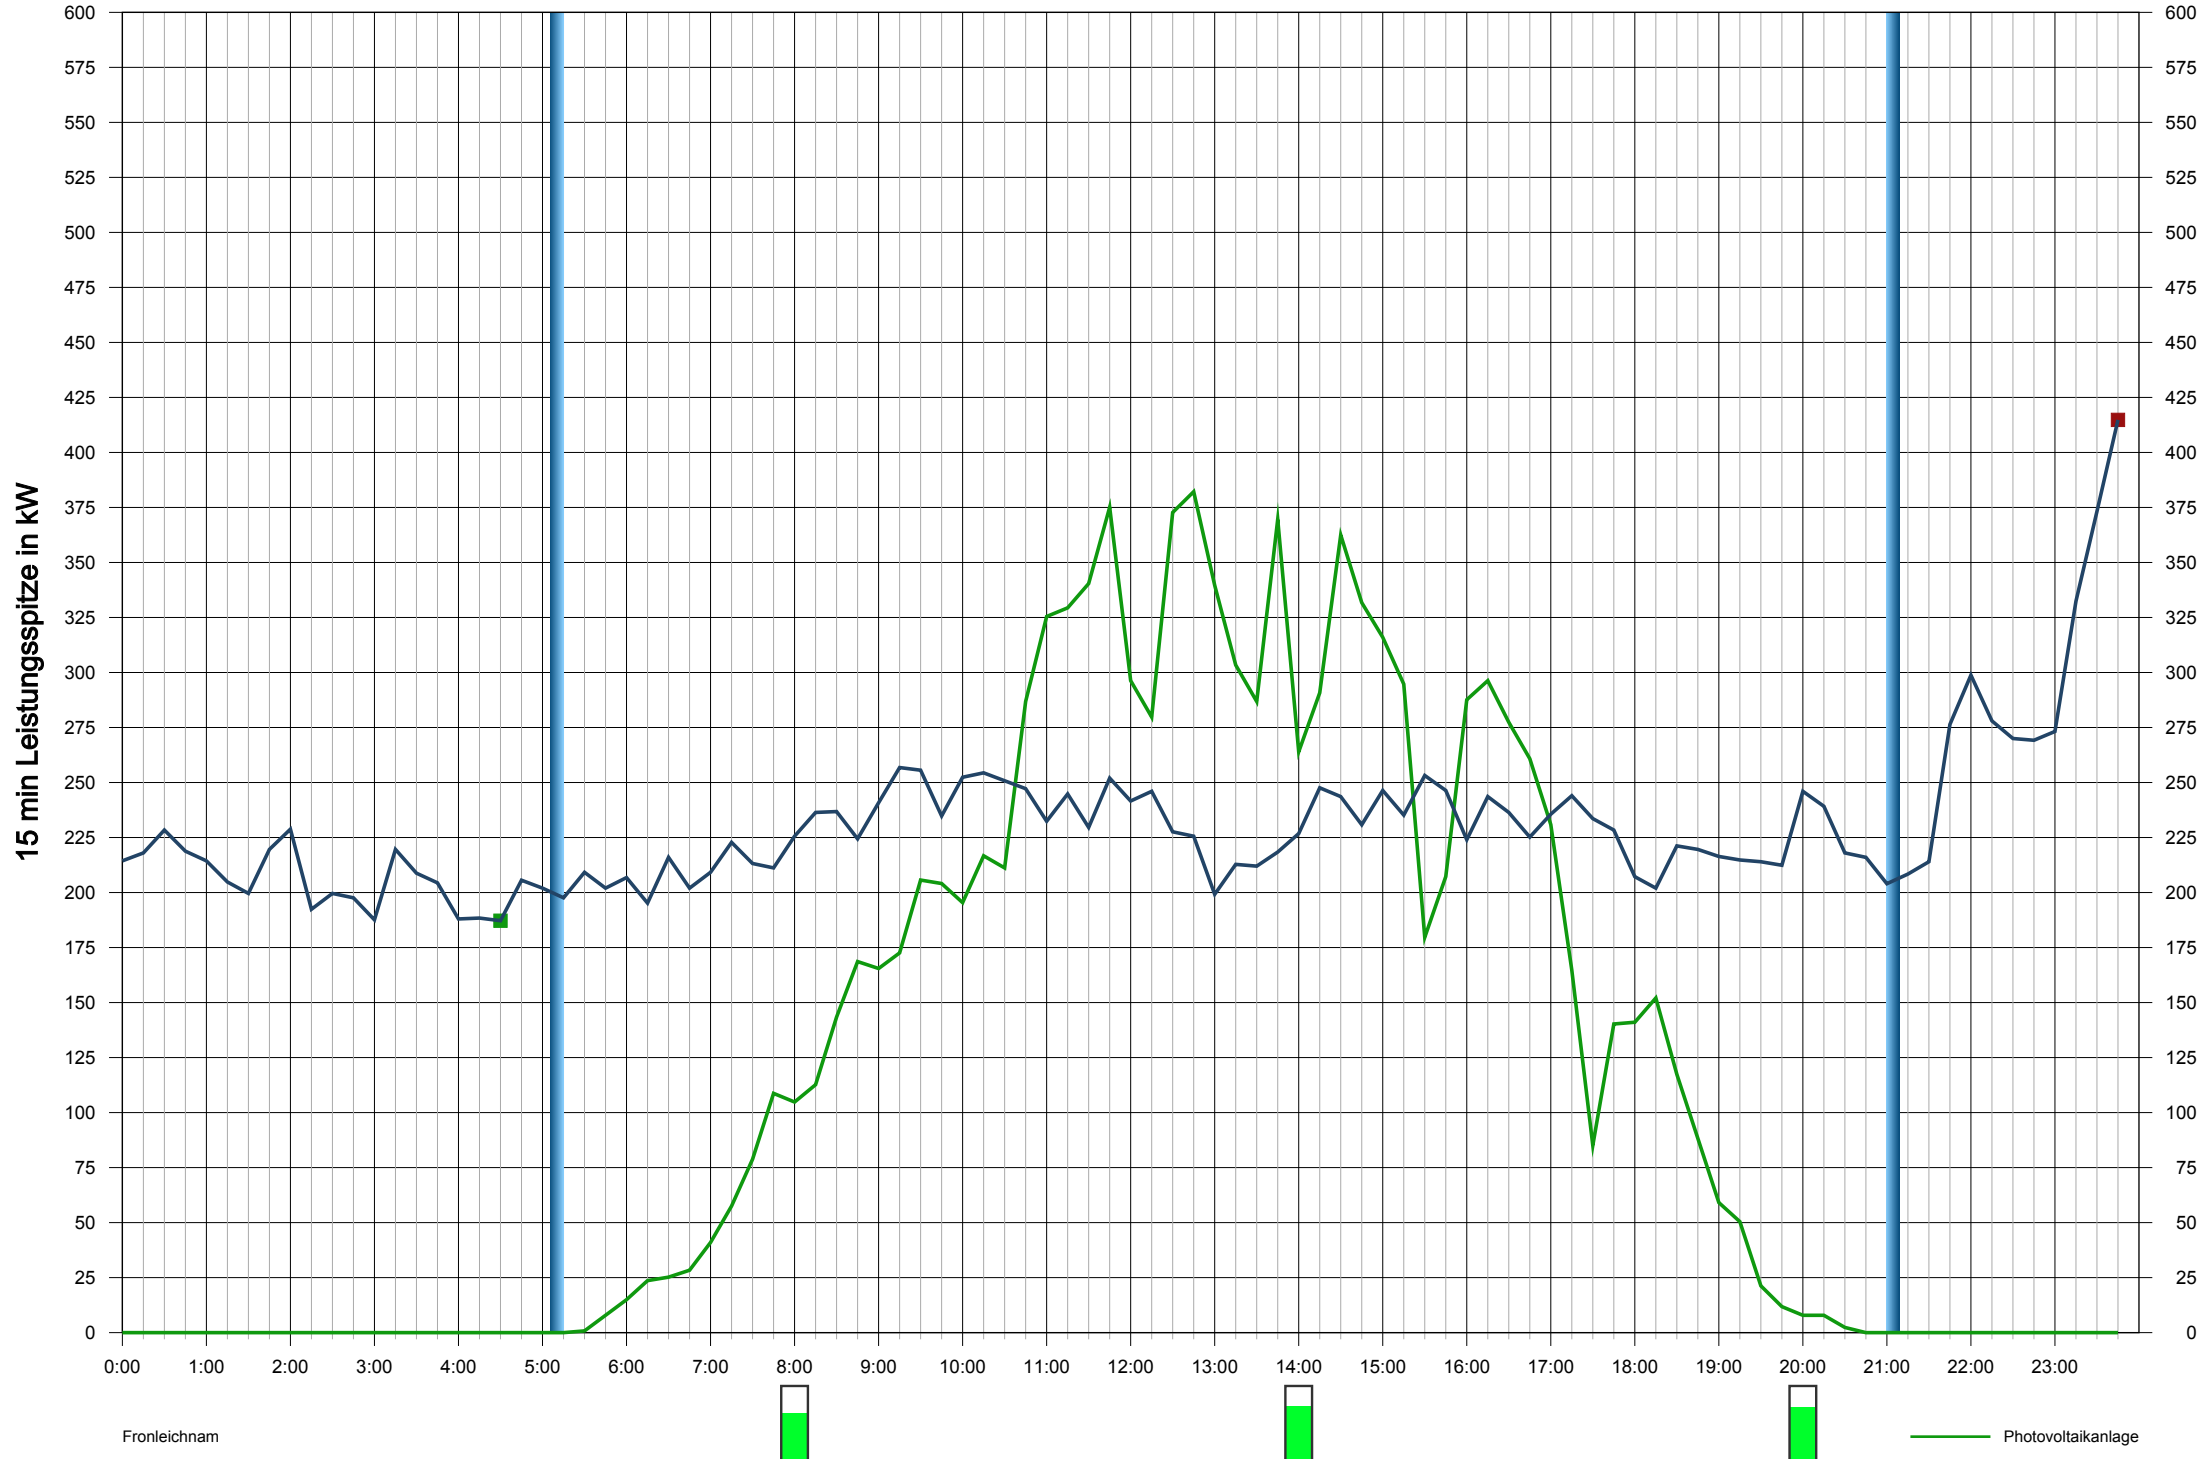



# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Fr. 8.6.2012 (KW 23)


Tagesminimum: 245,2 kW, Tagesmittelwert: 337,6 kW, Tagesmaximum: 435,6 kW, Tagesbedarf: 8.102 kWh (1.134 €)

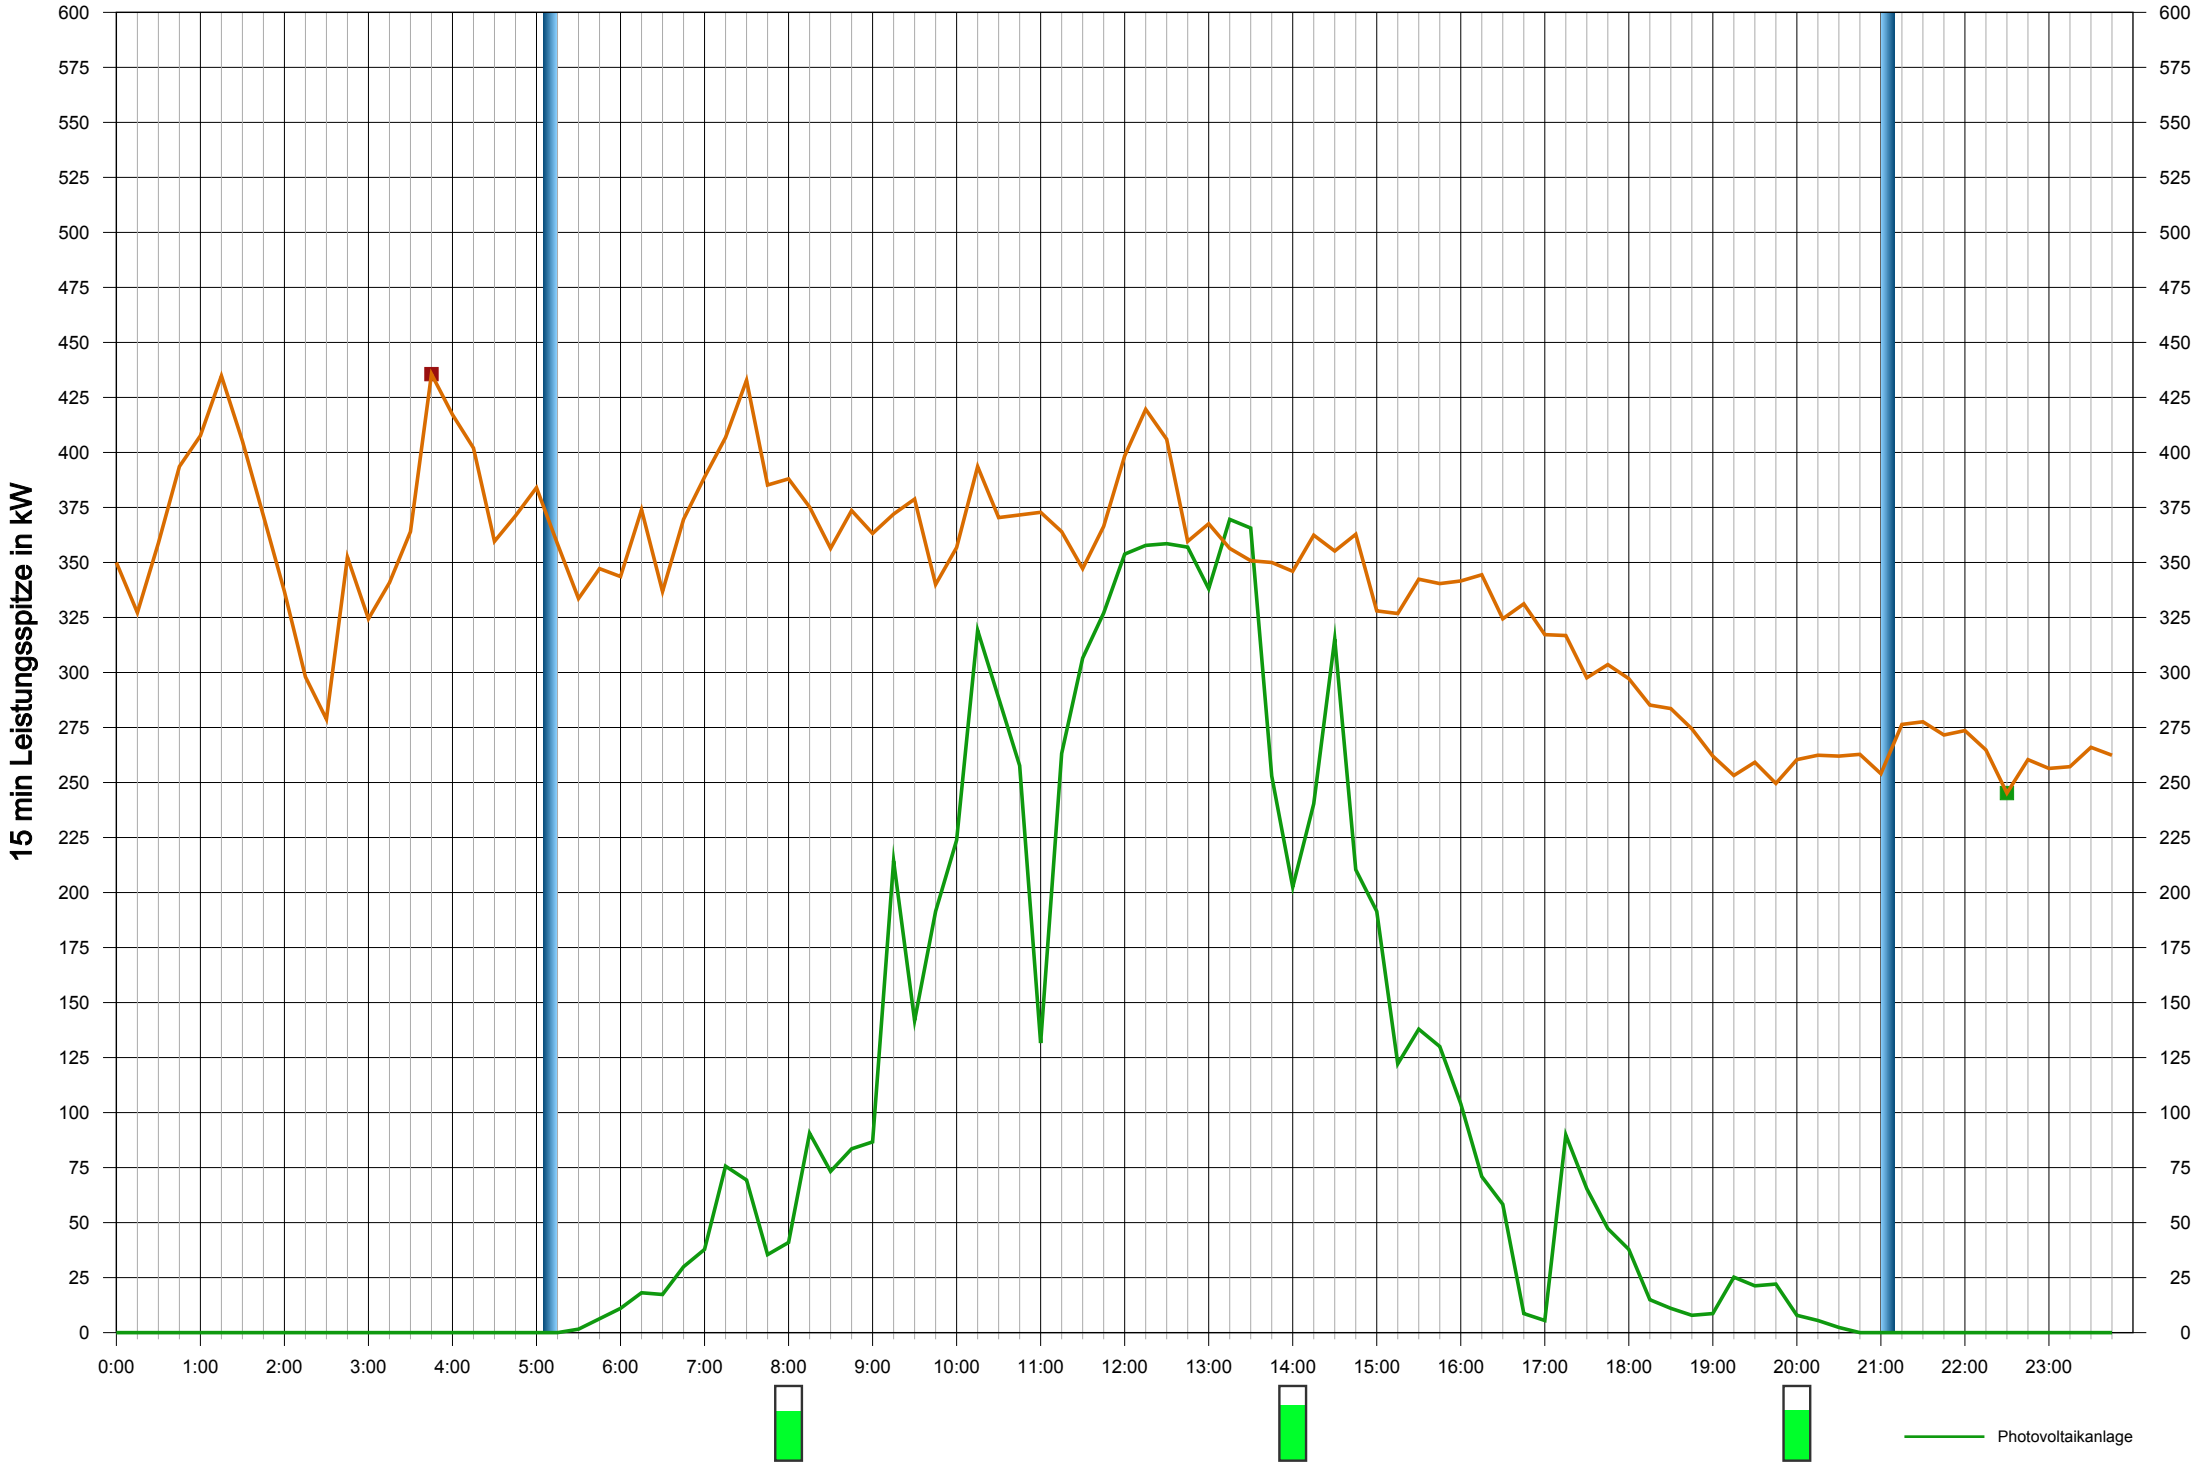





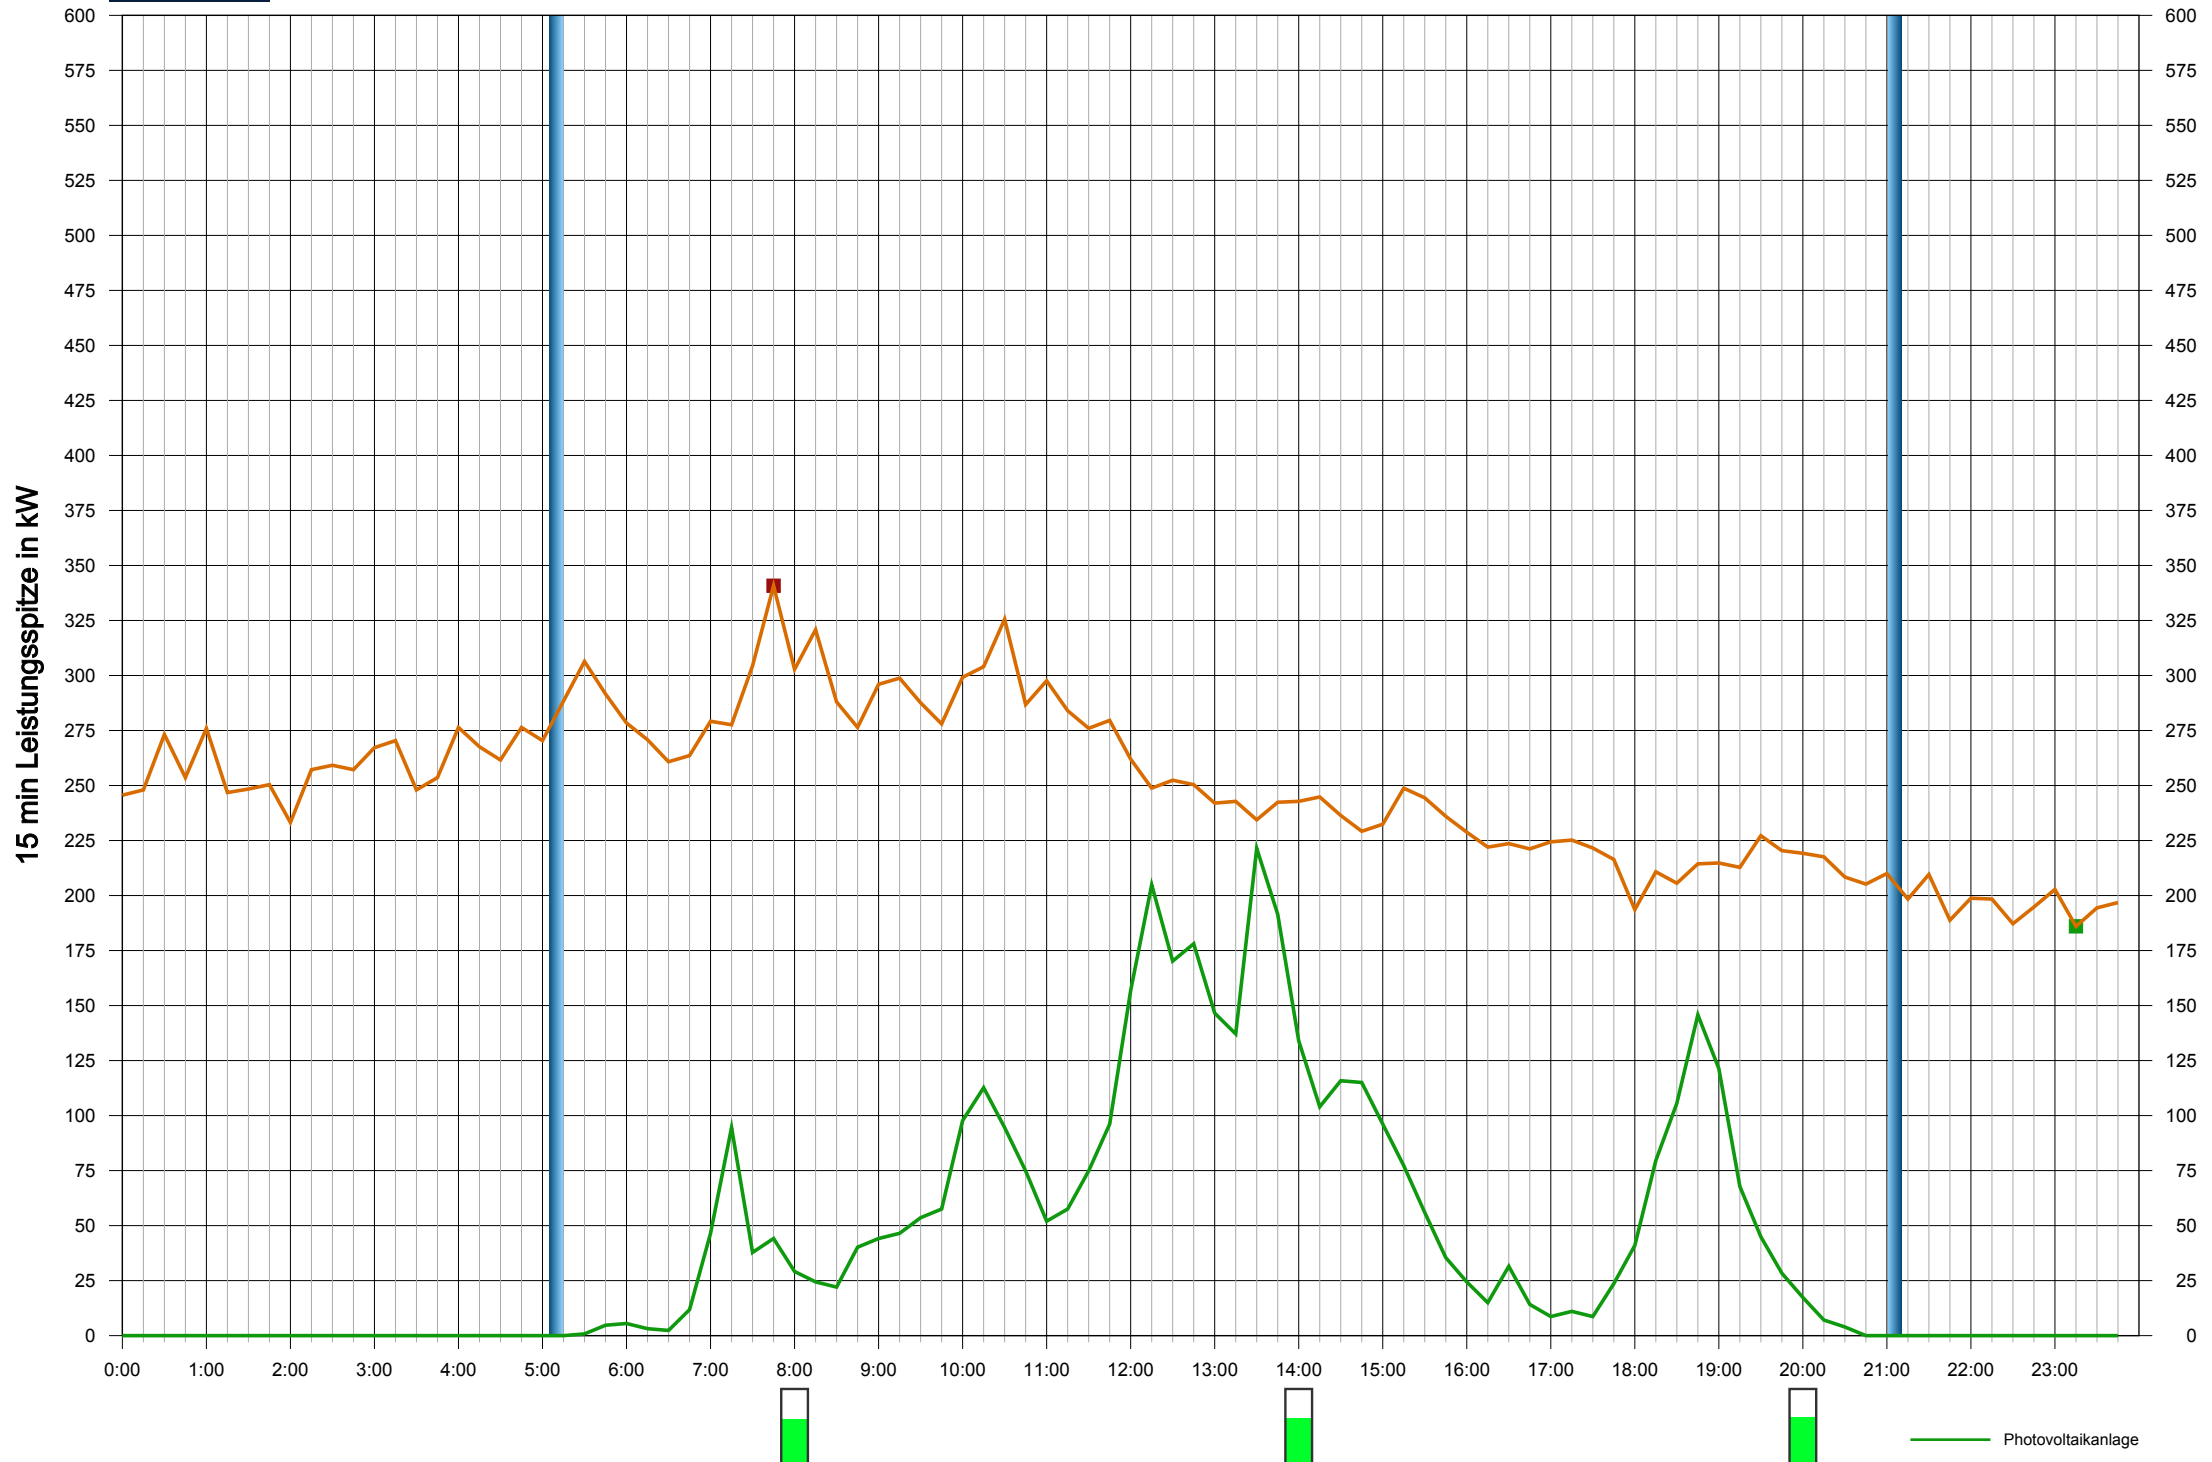


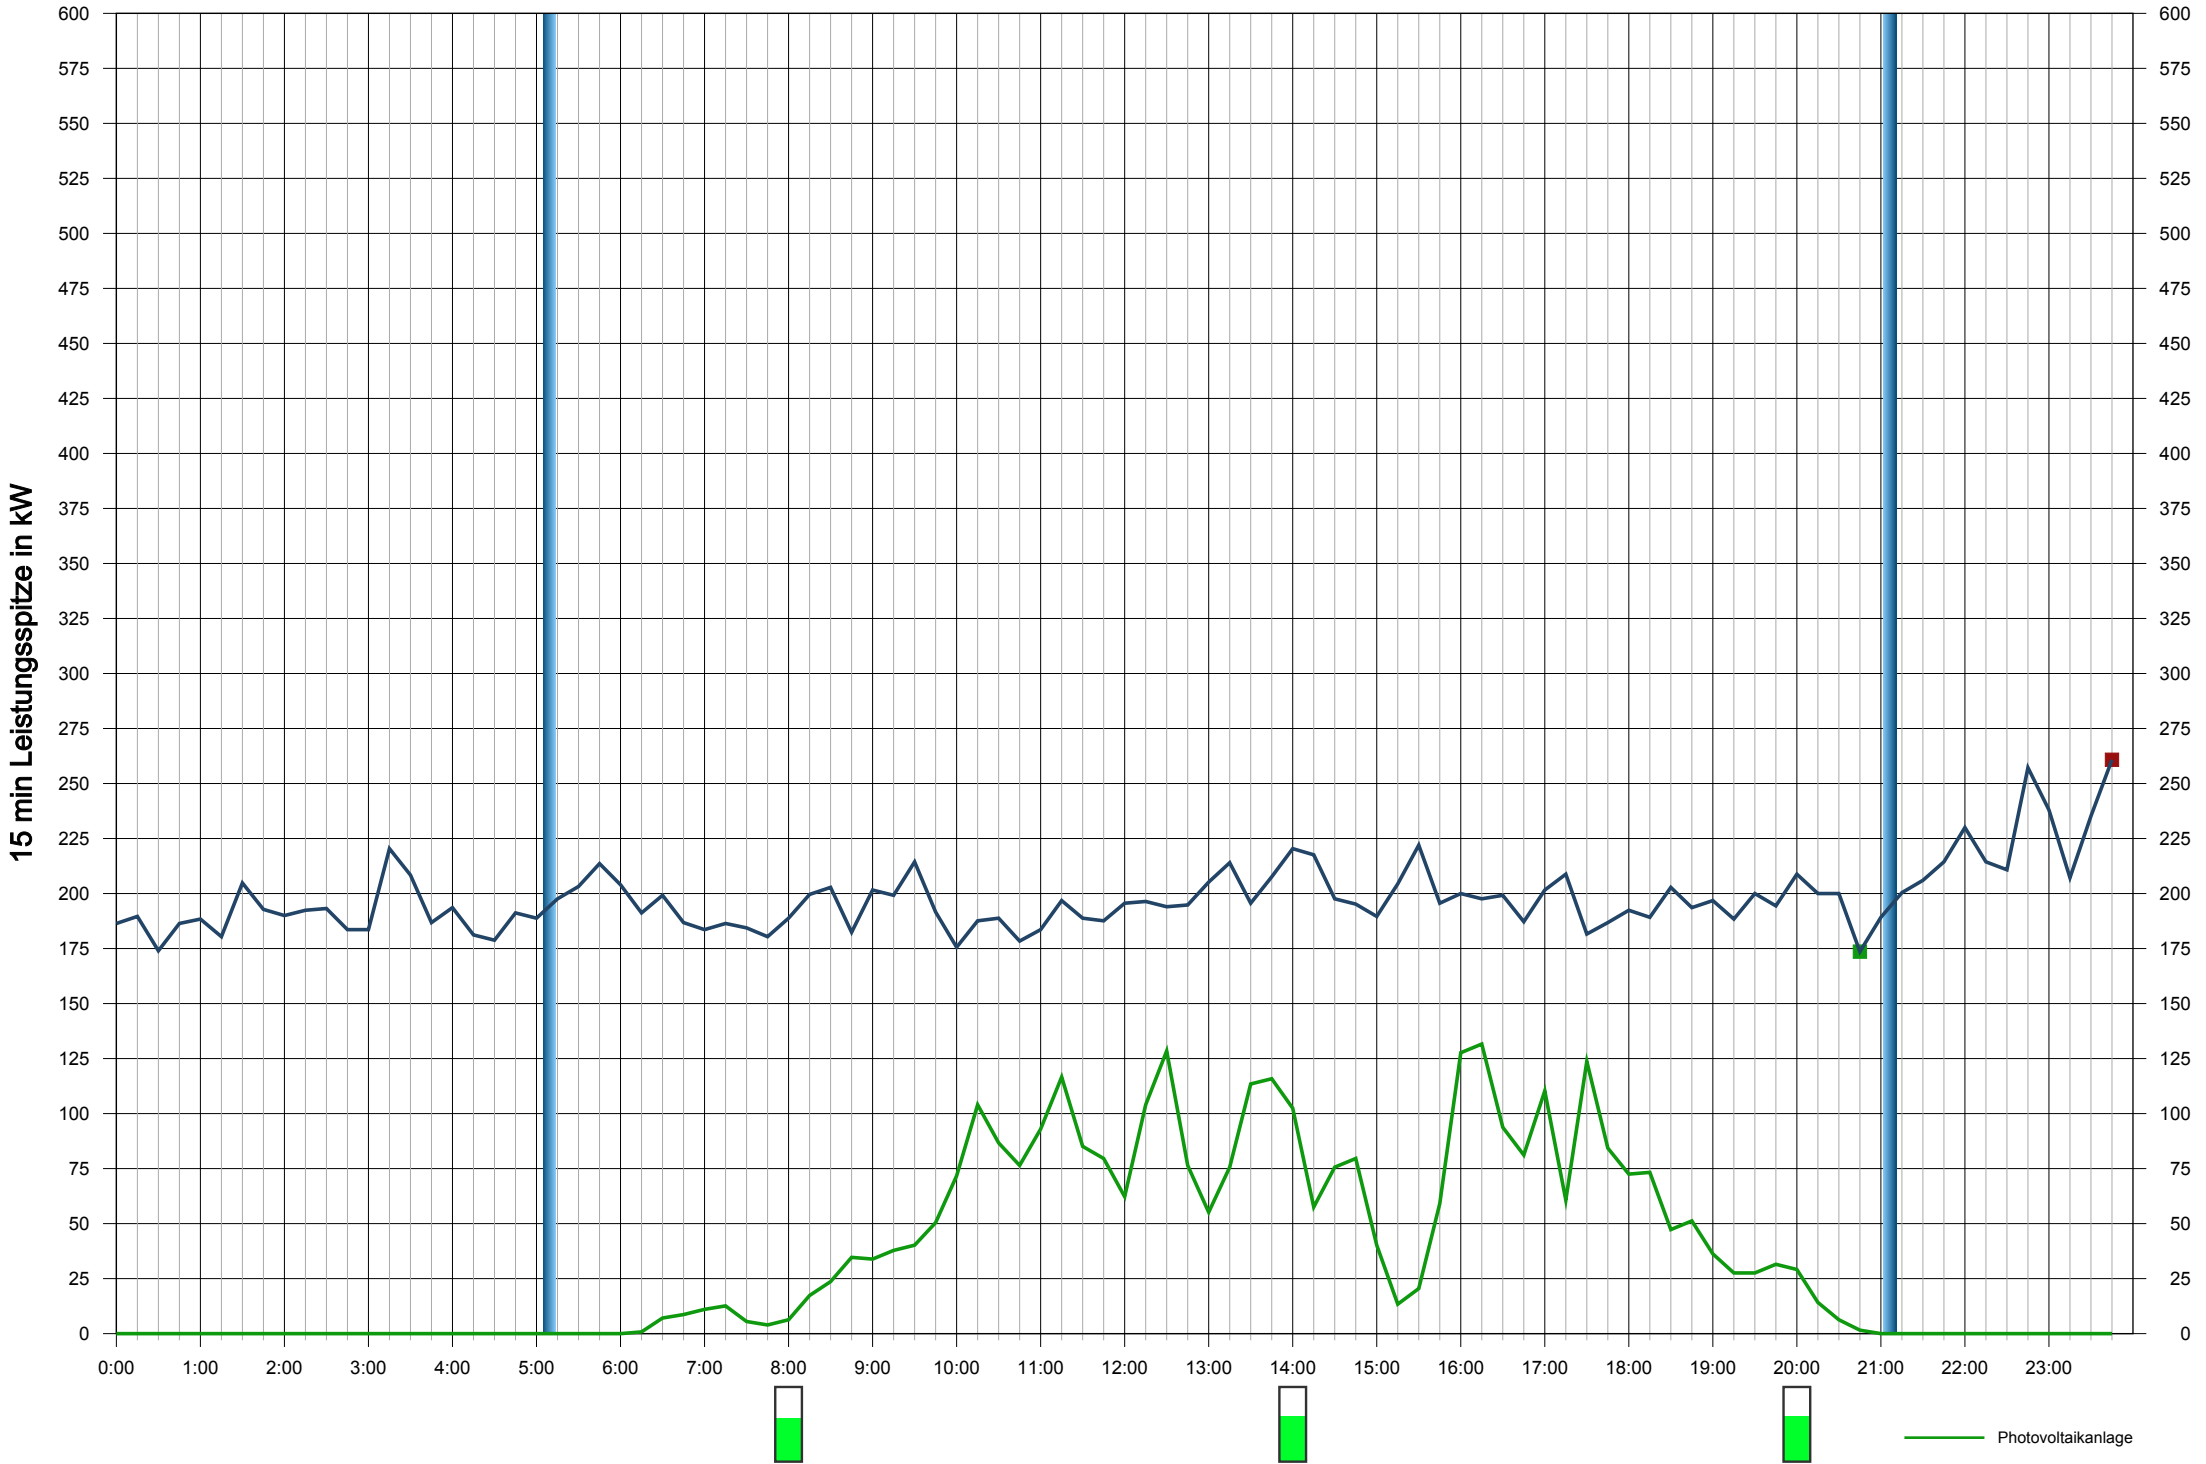


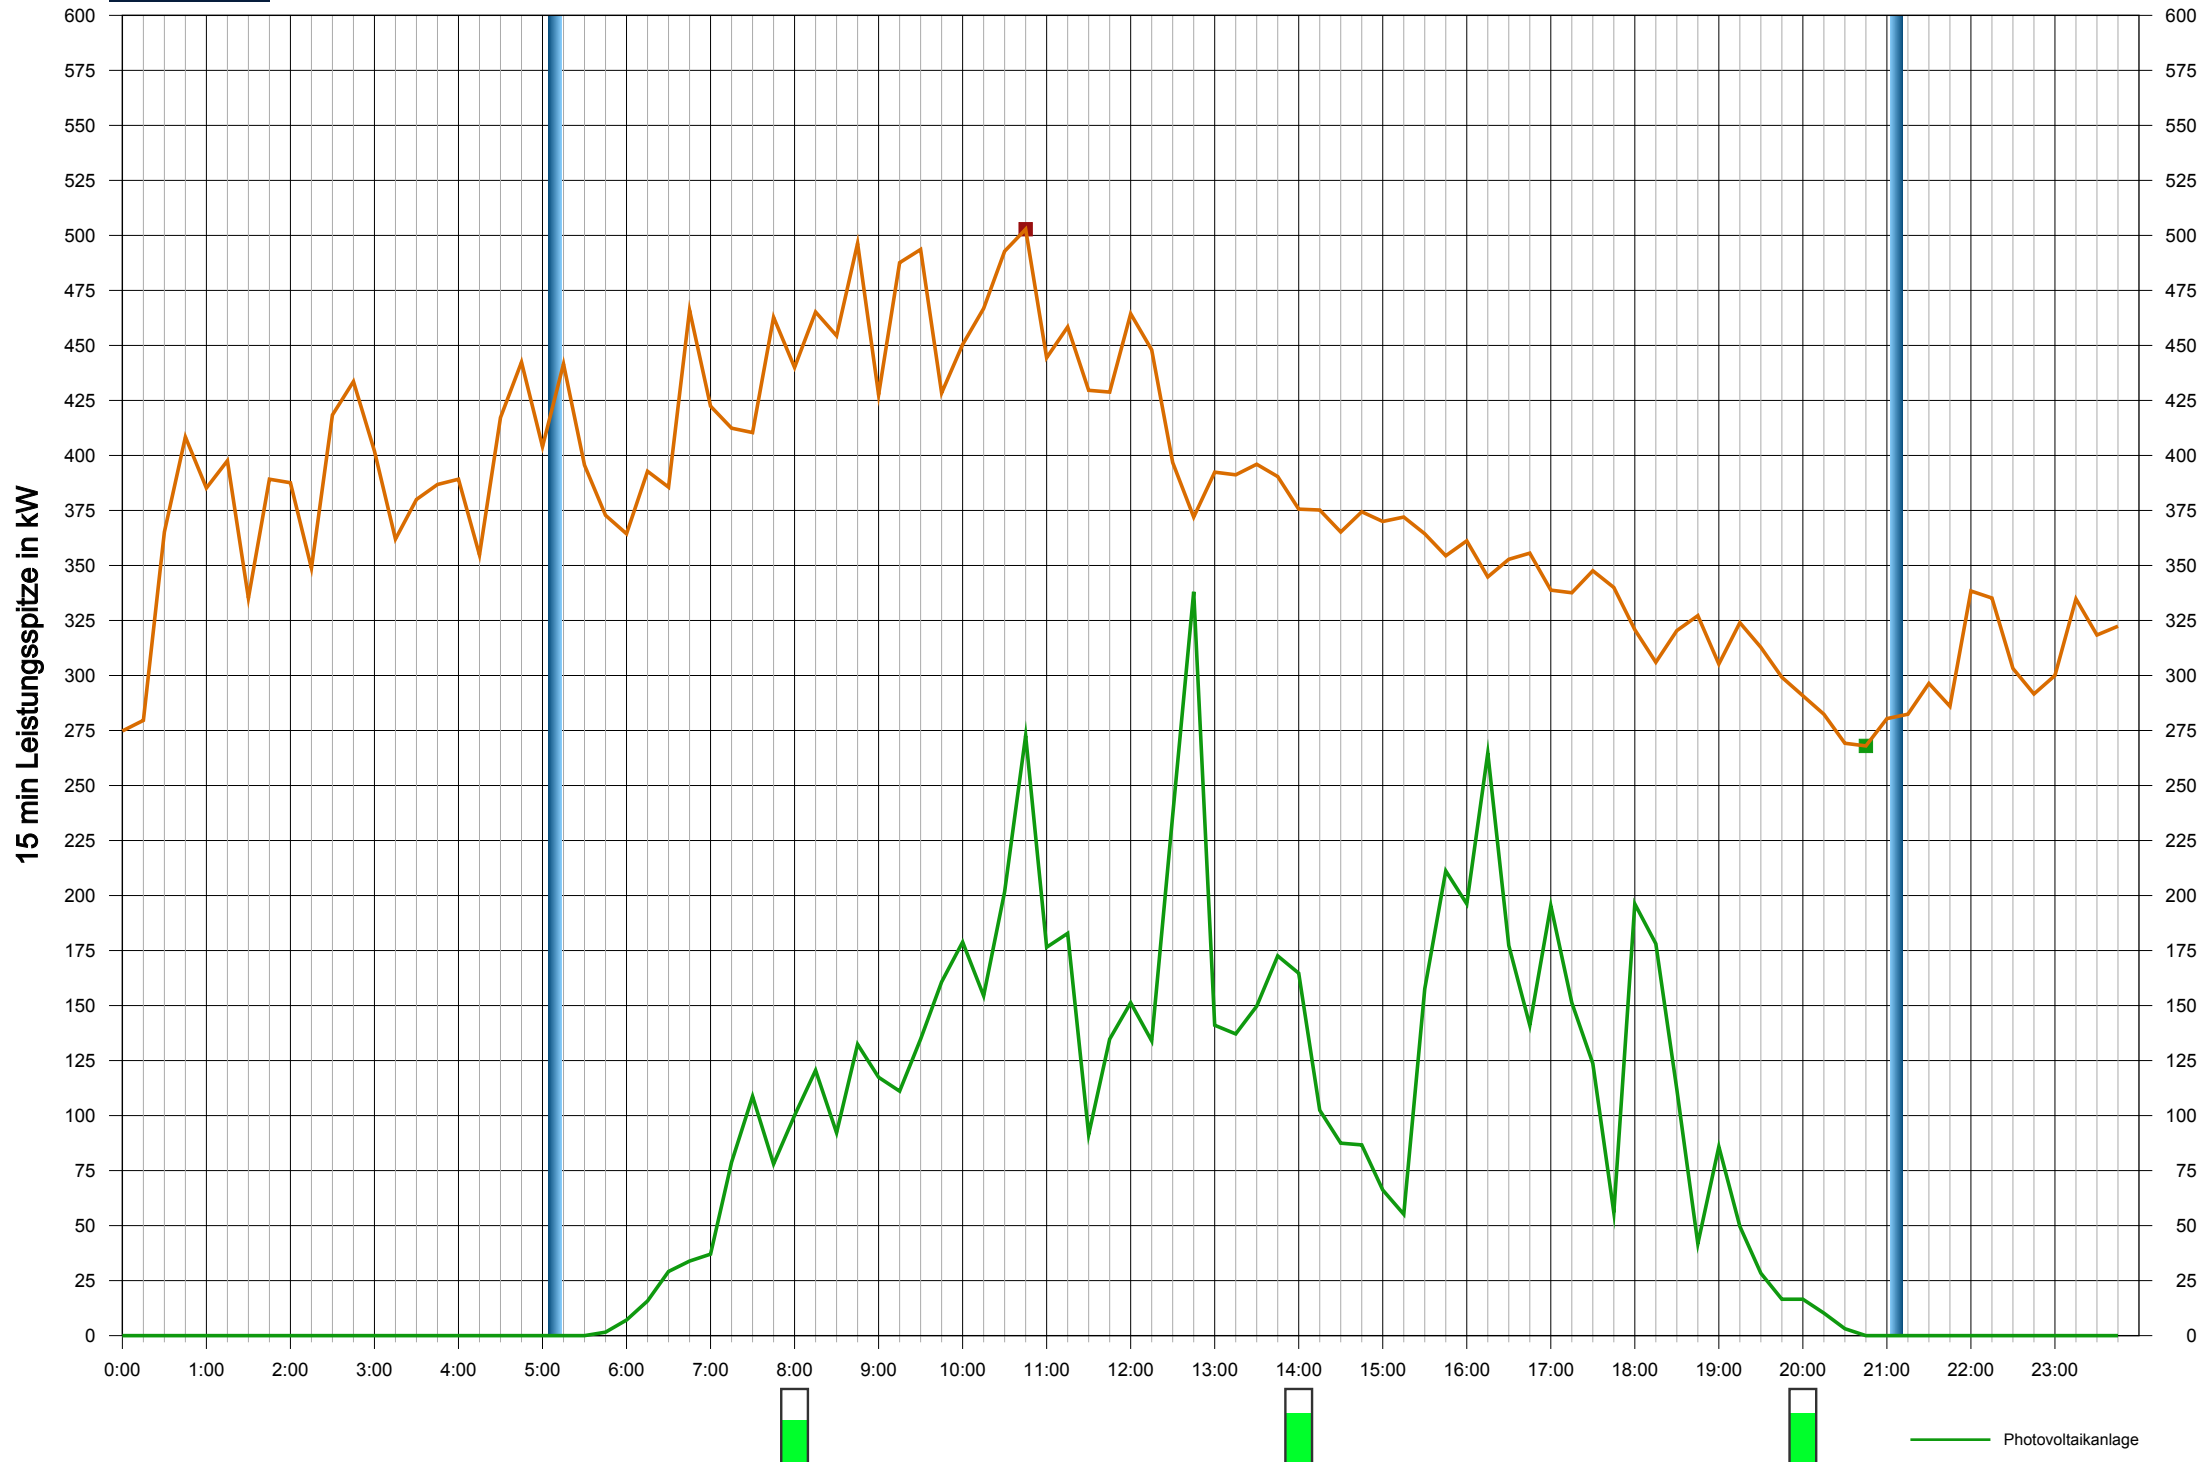


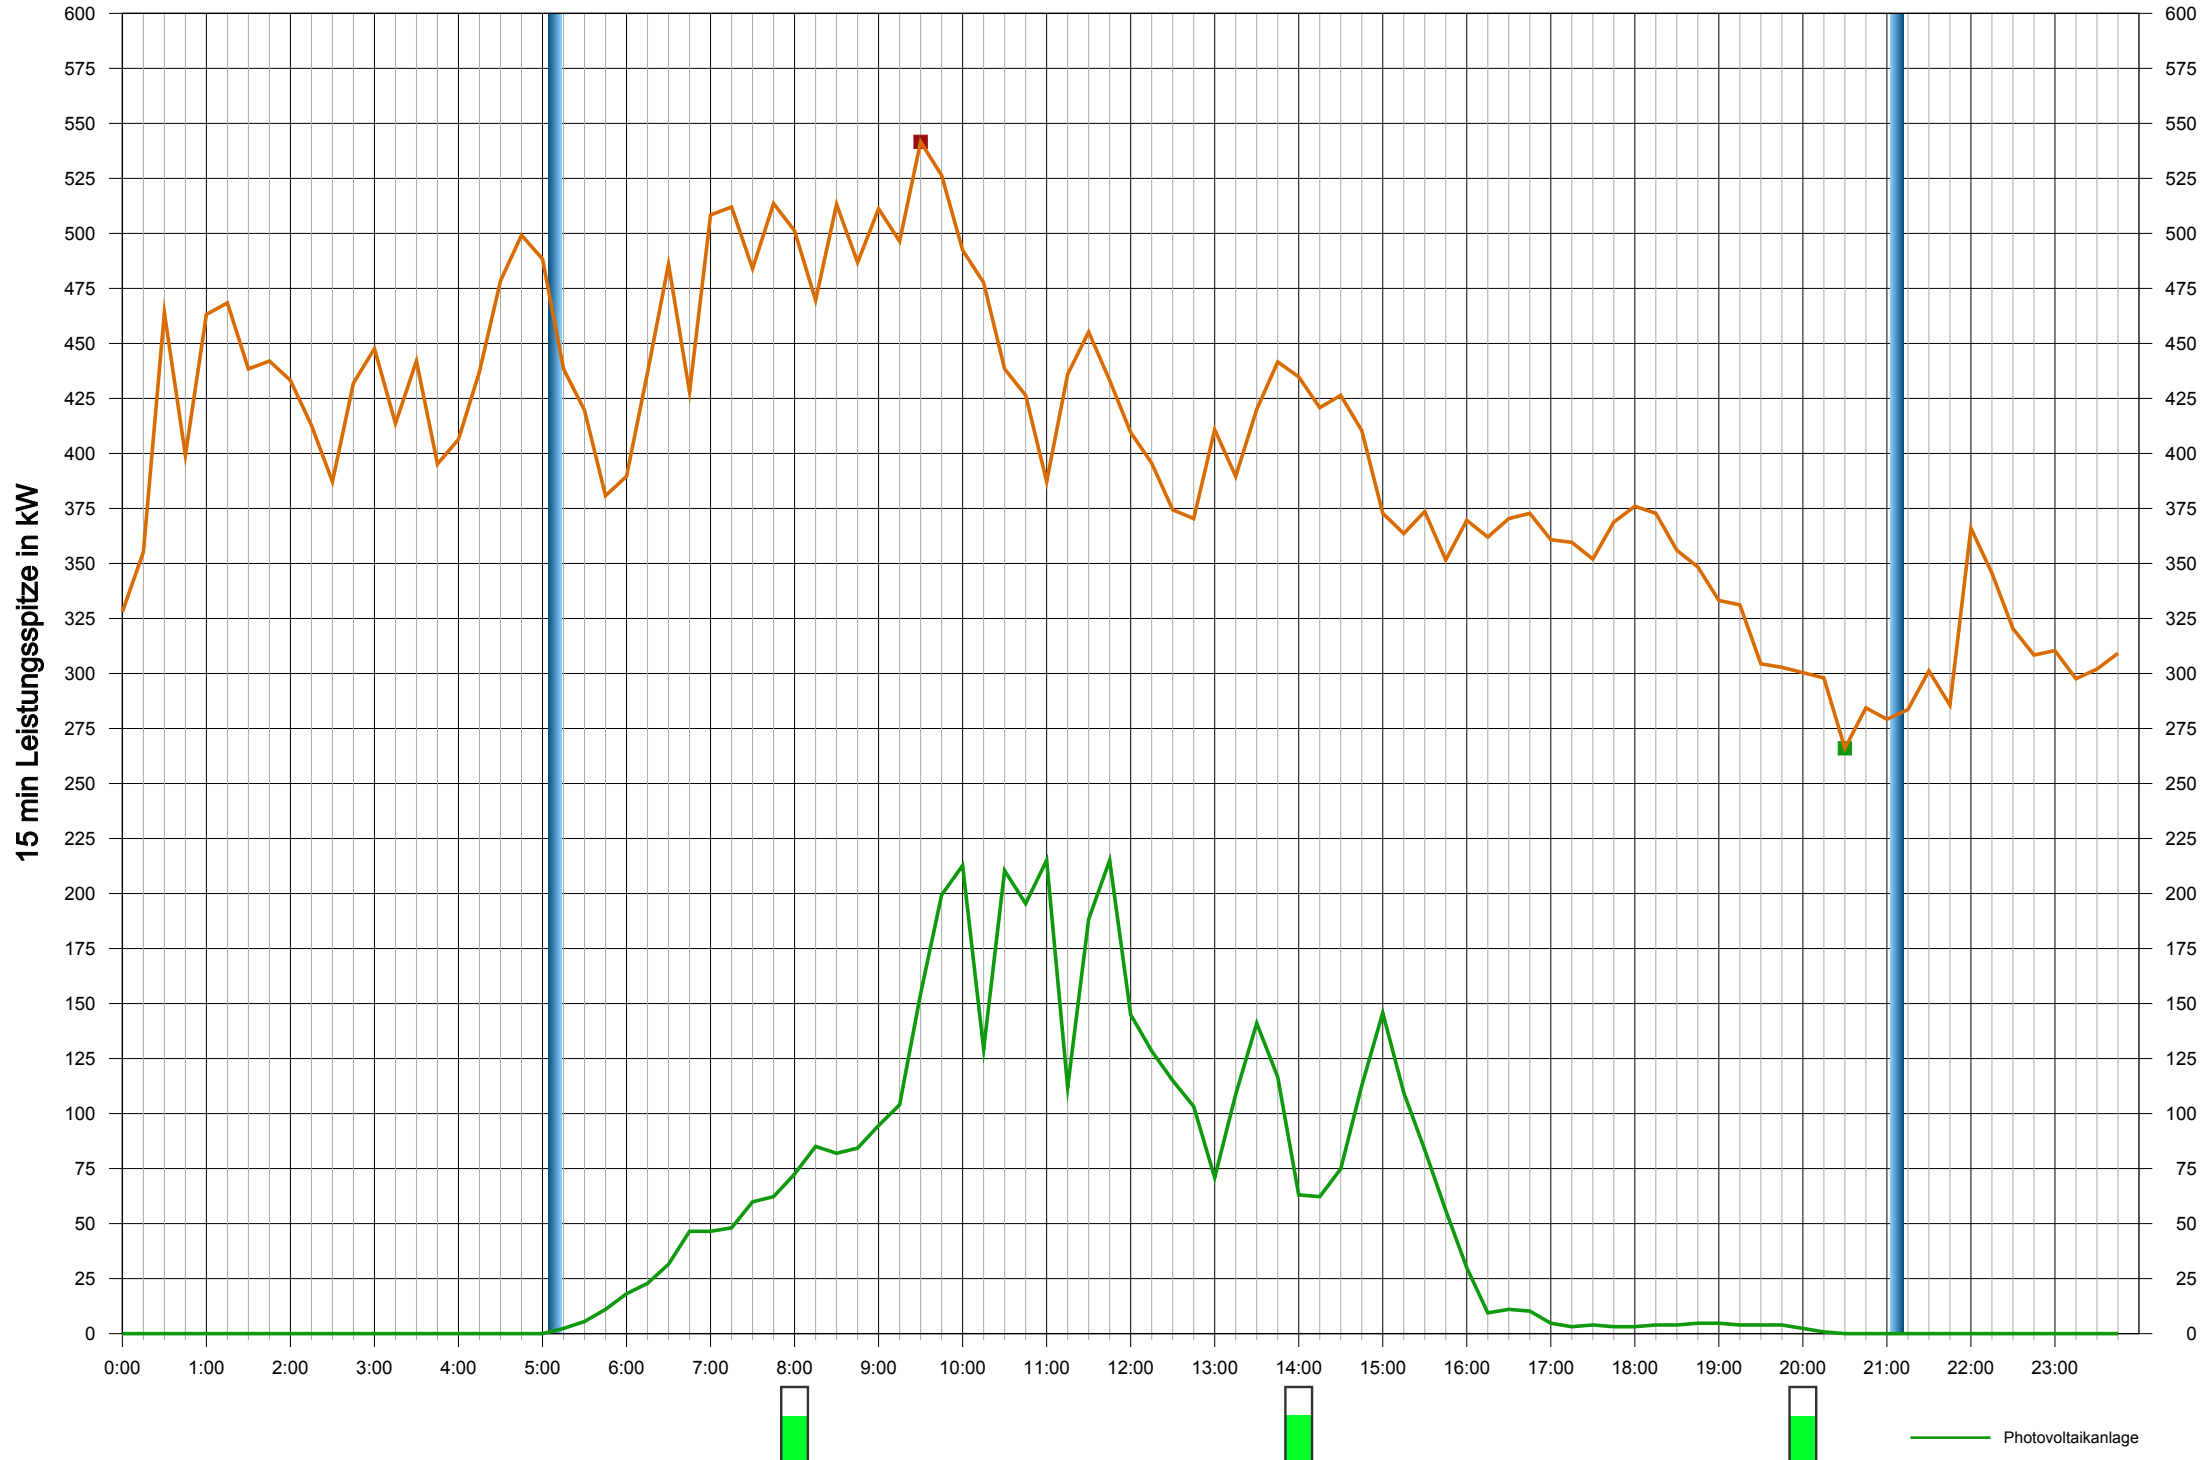

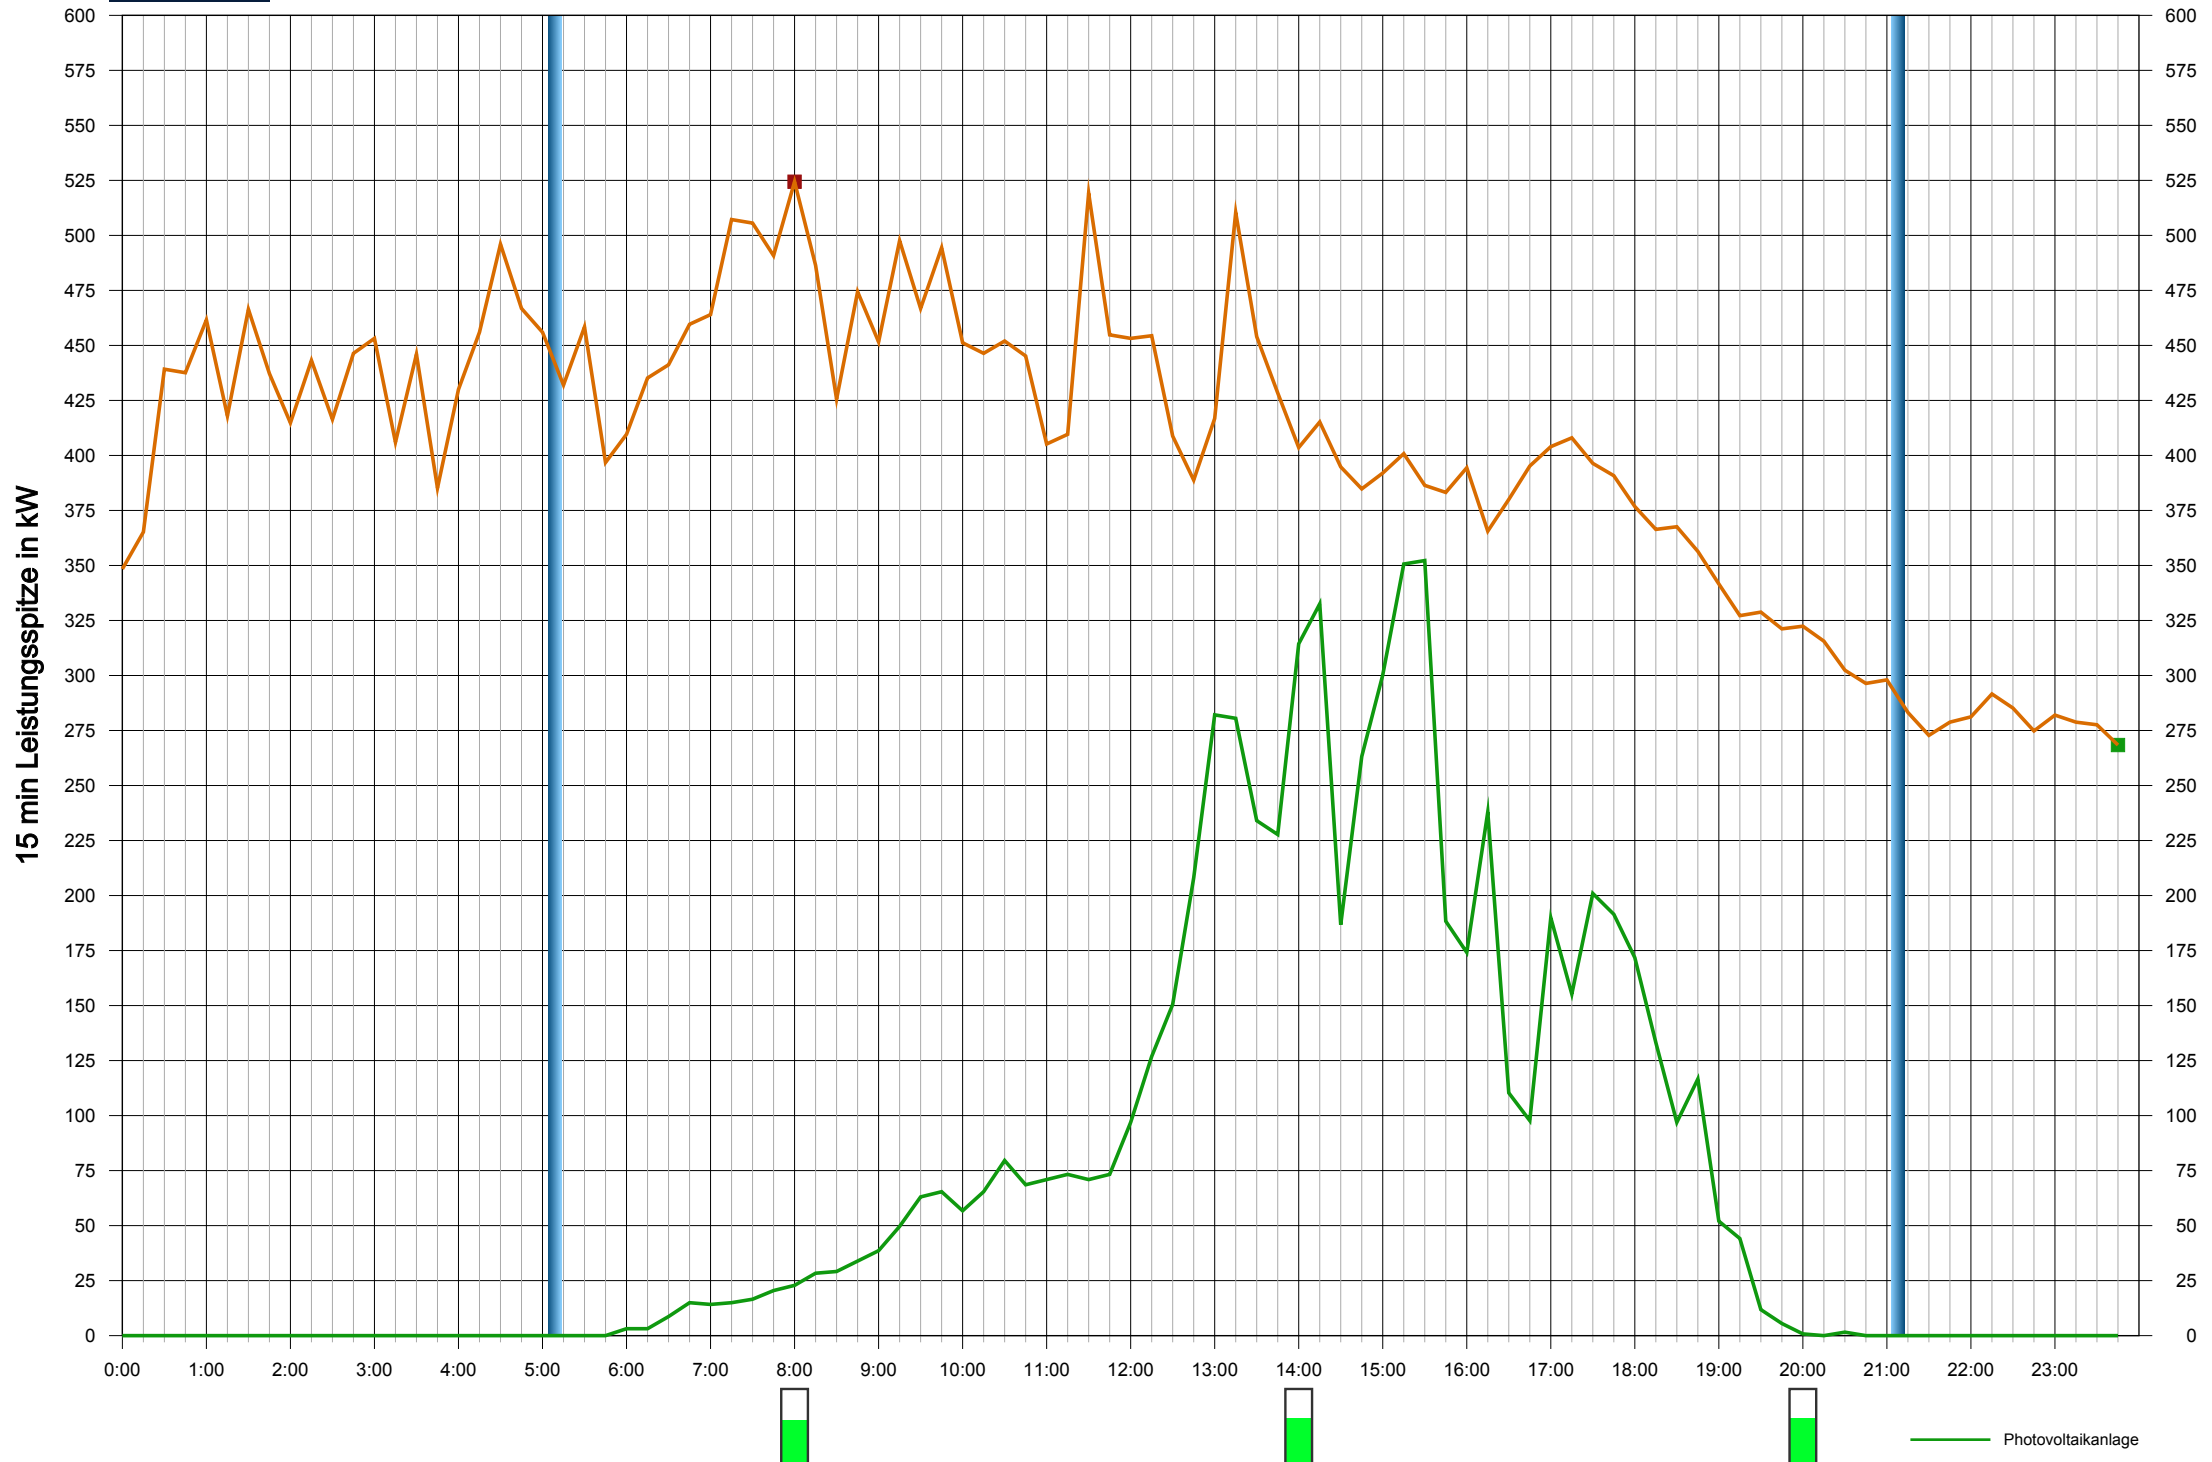


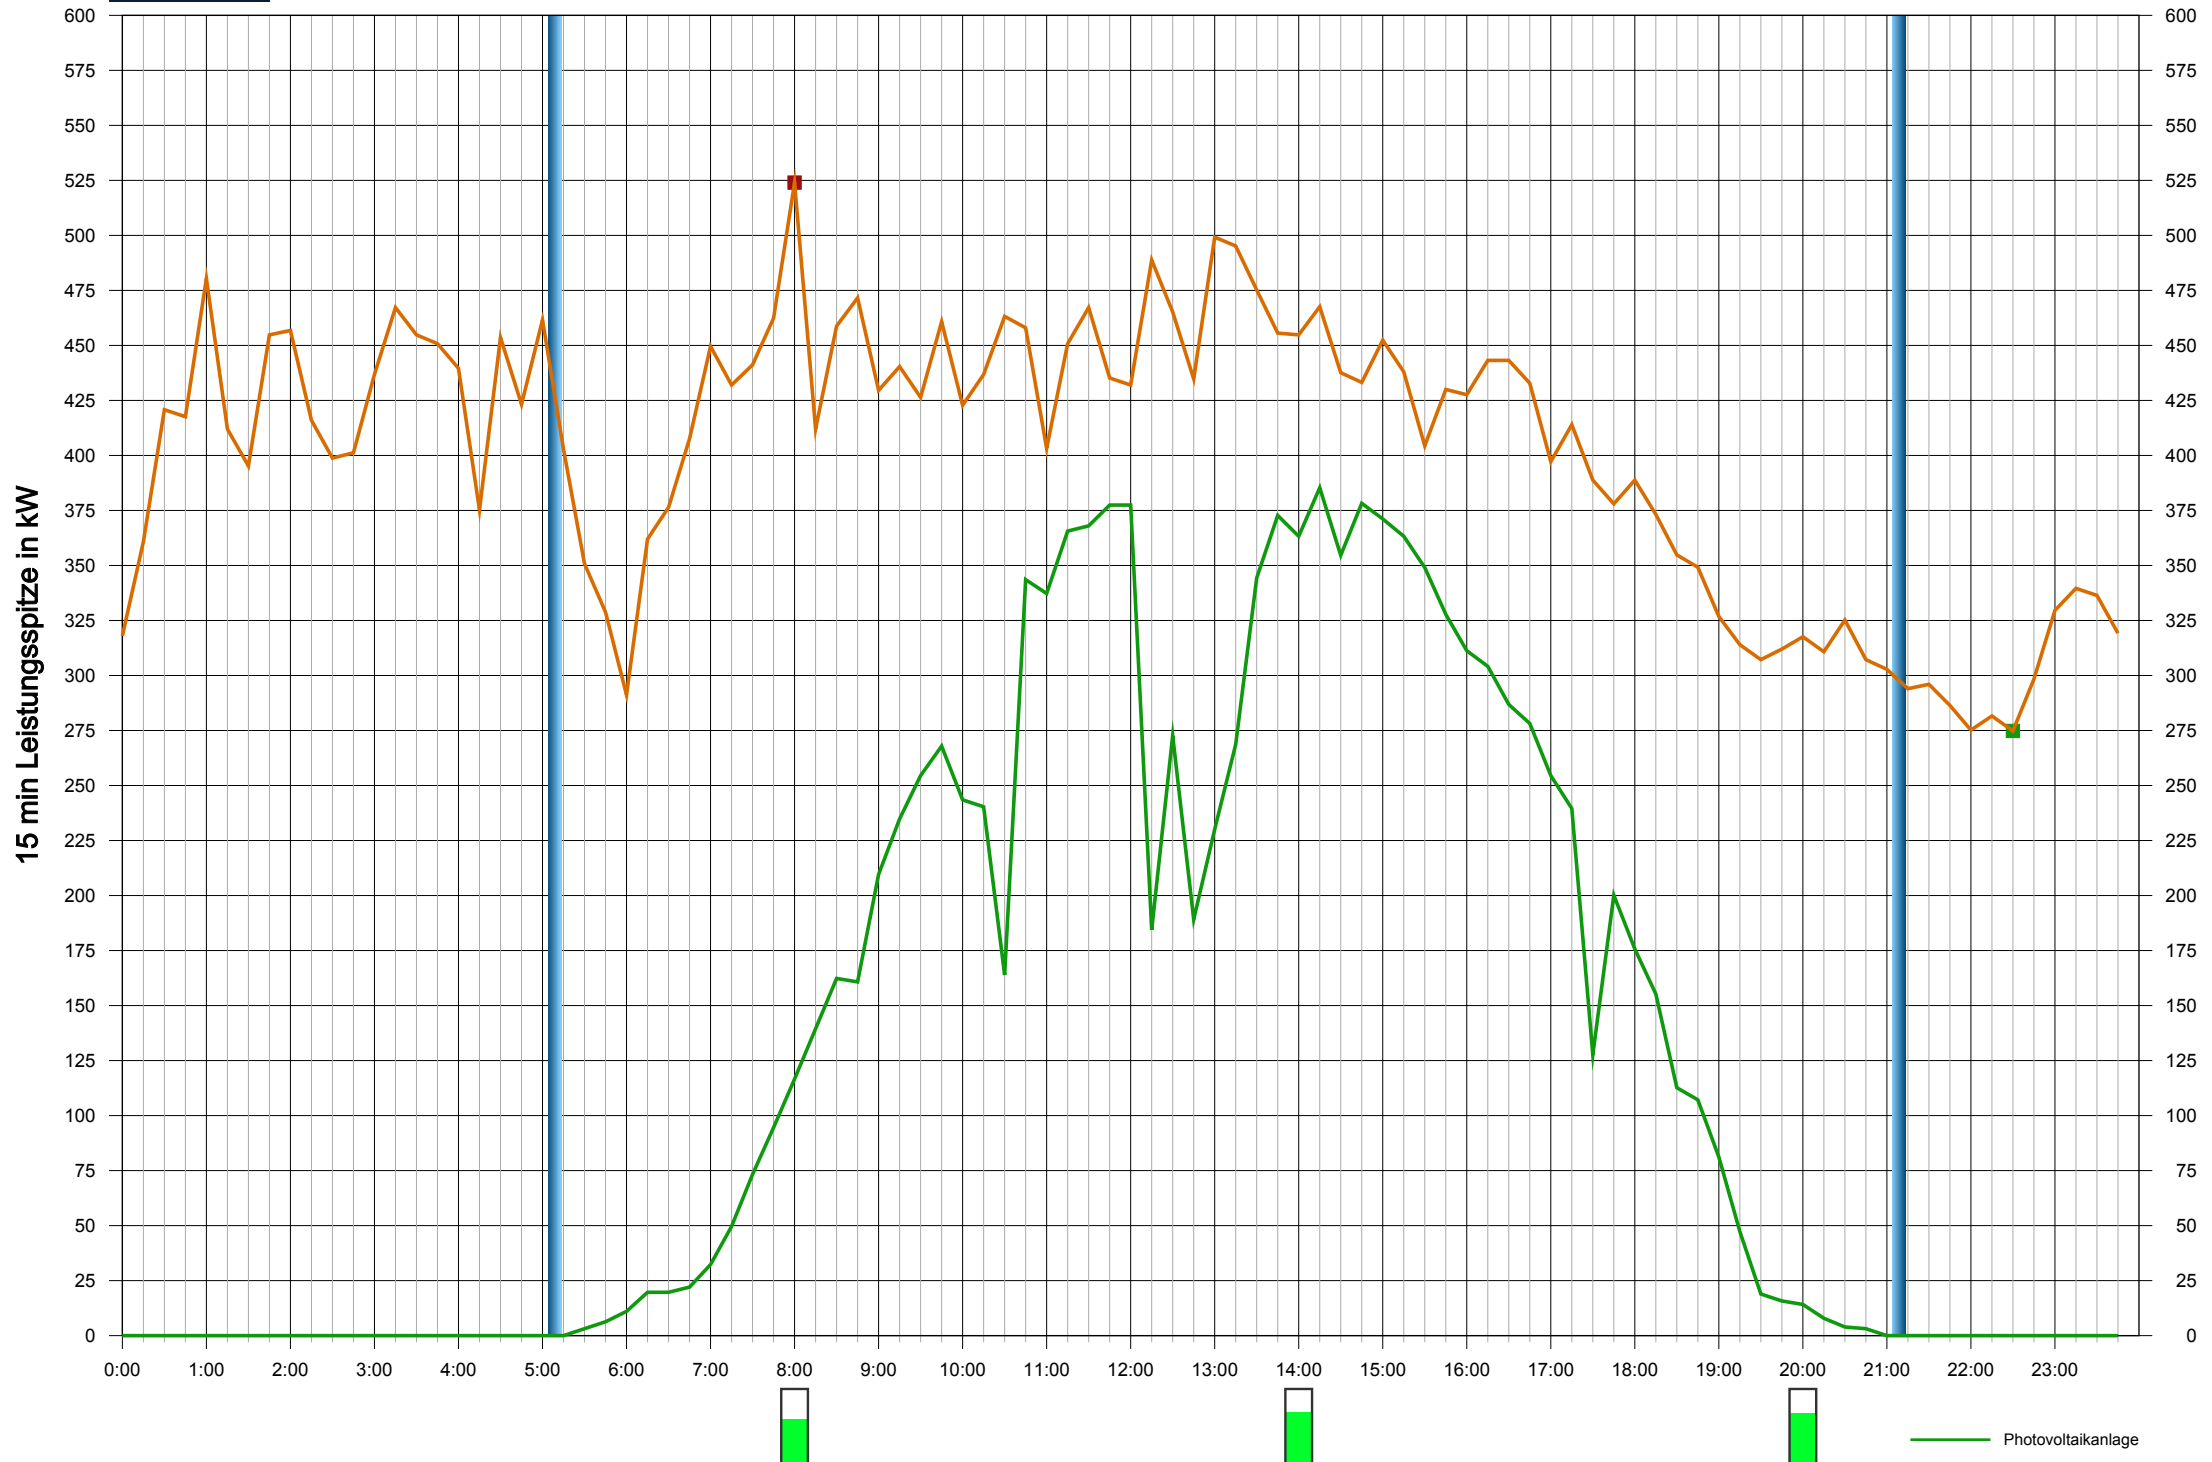


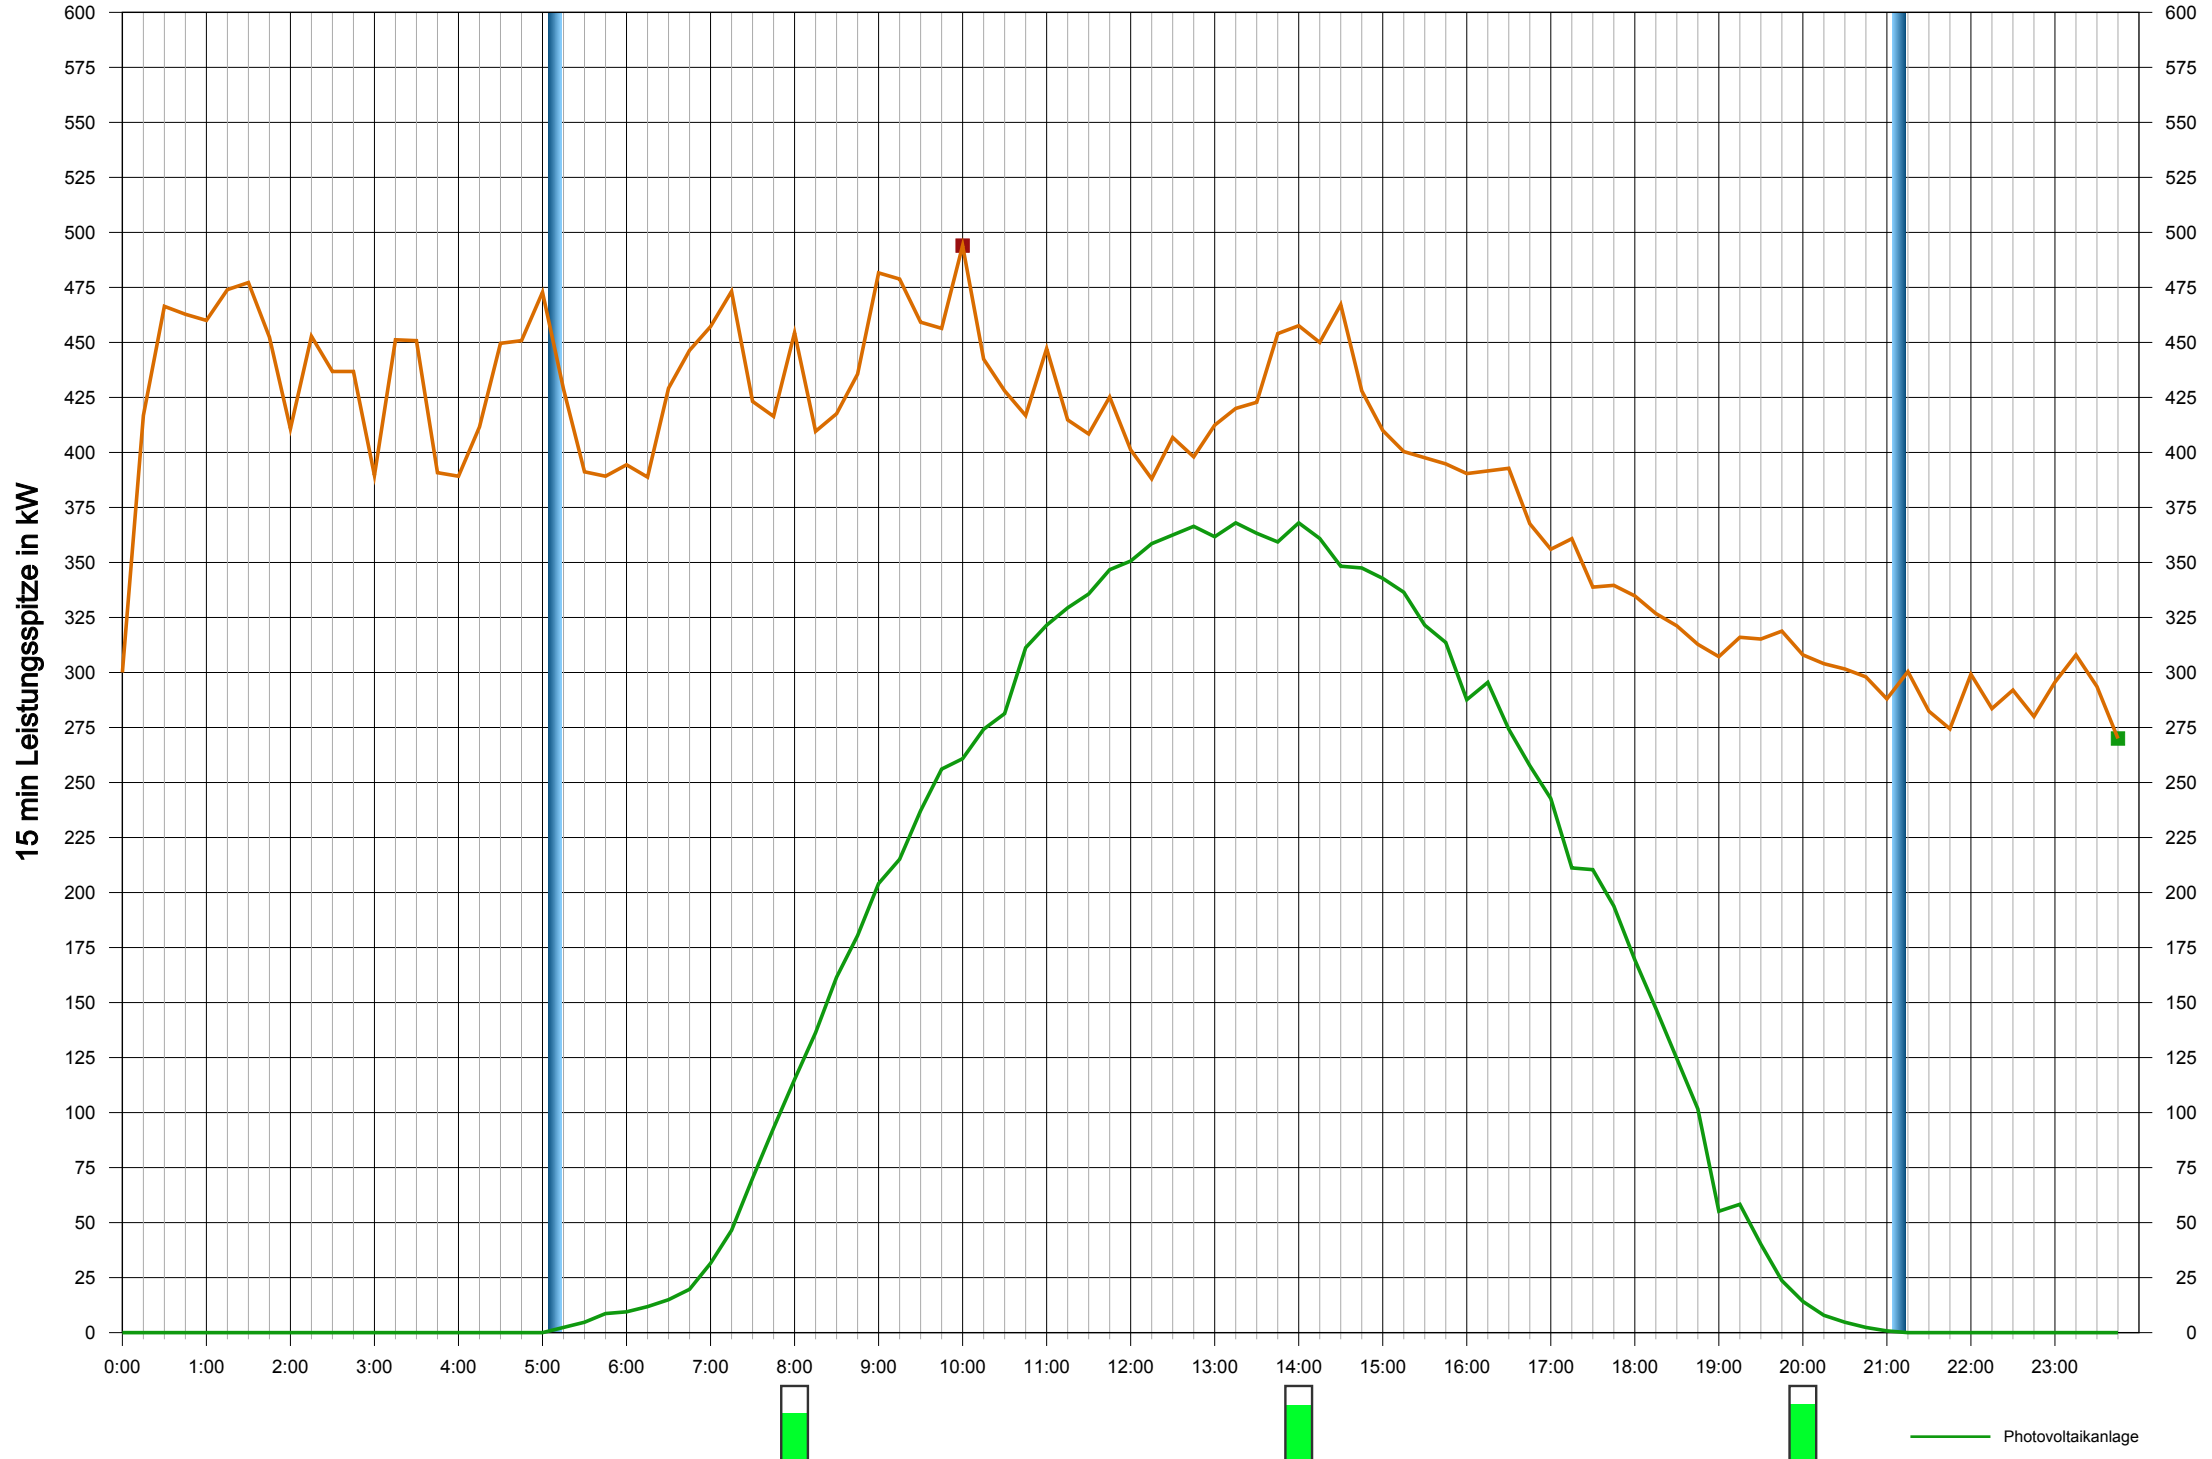

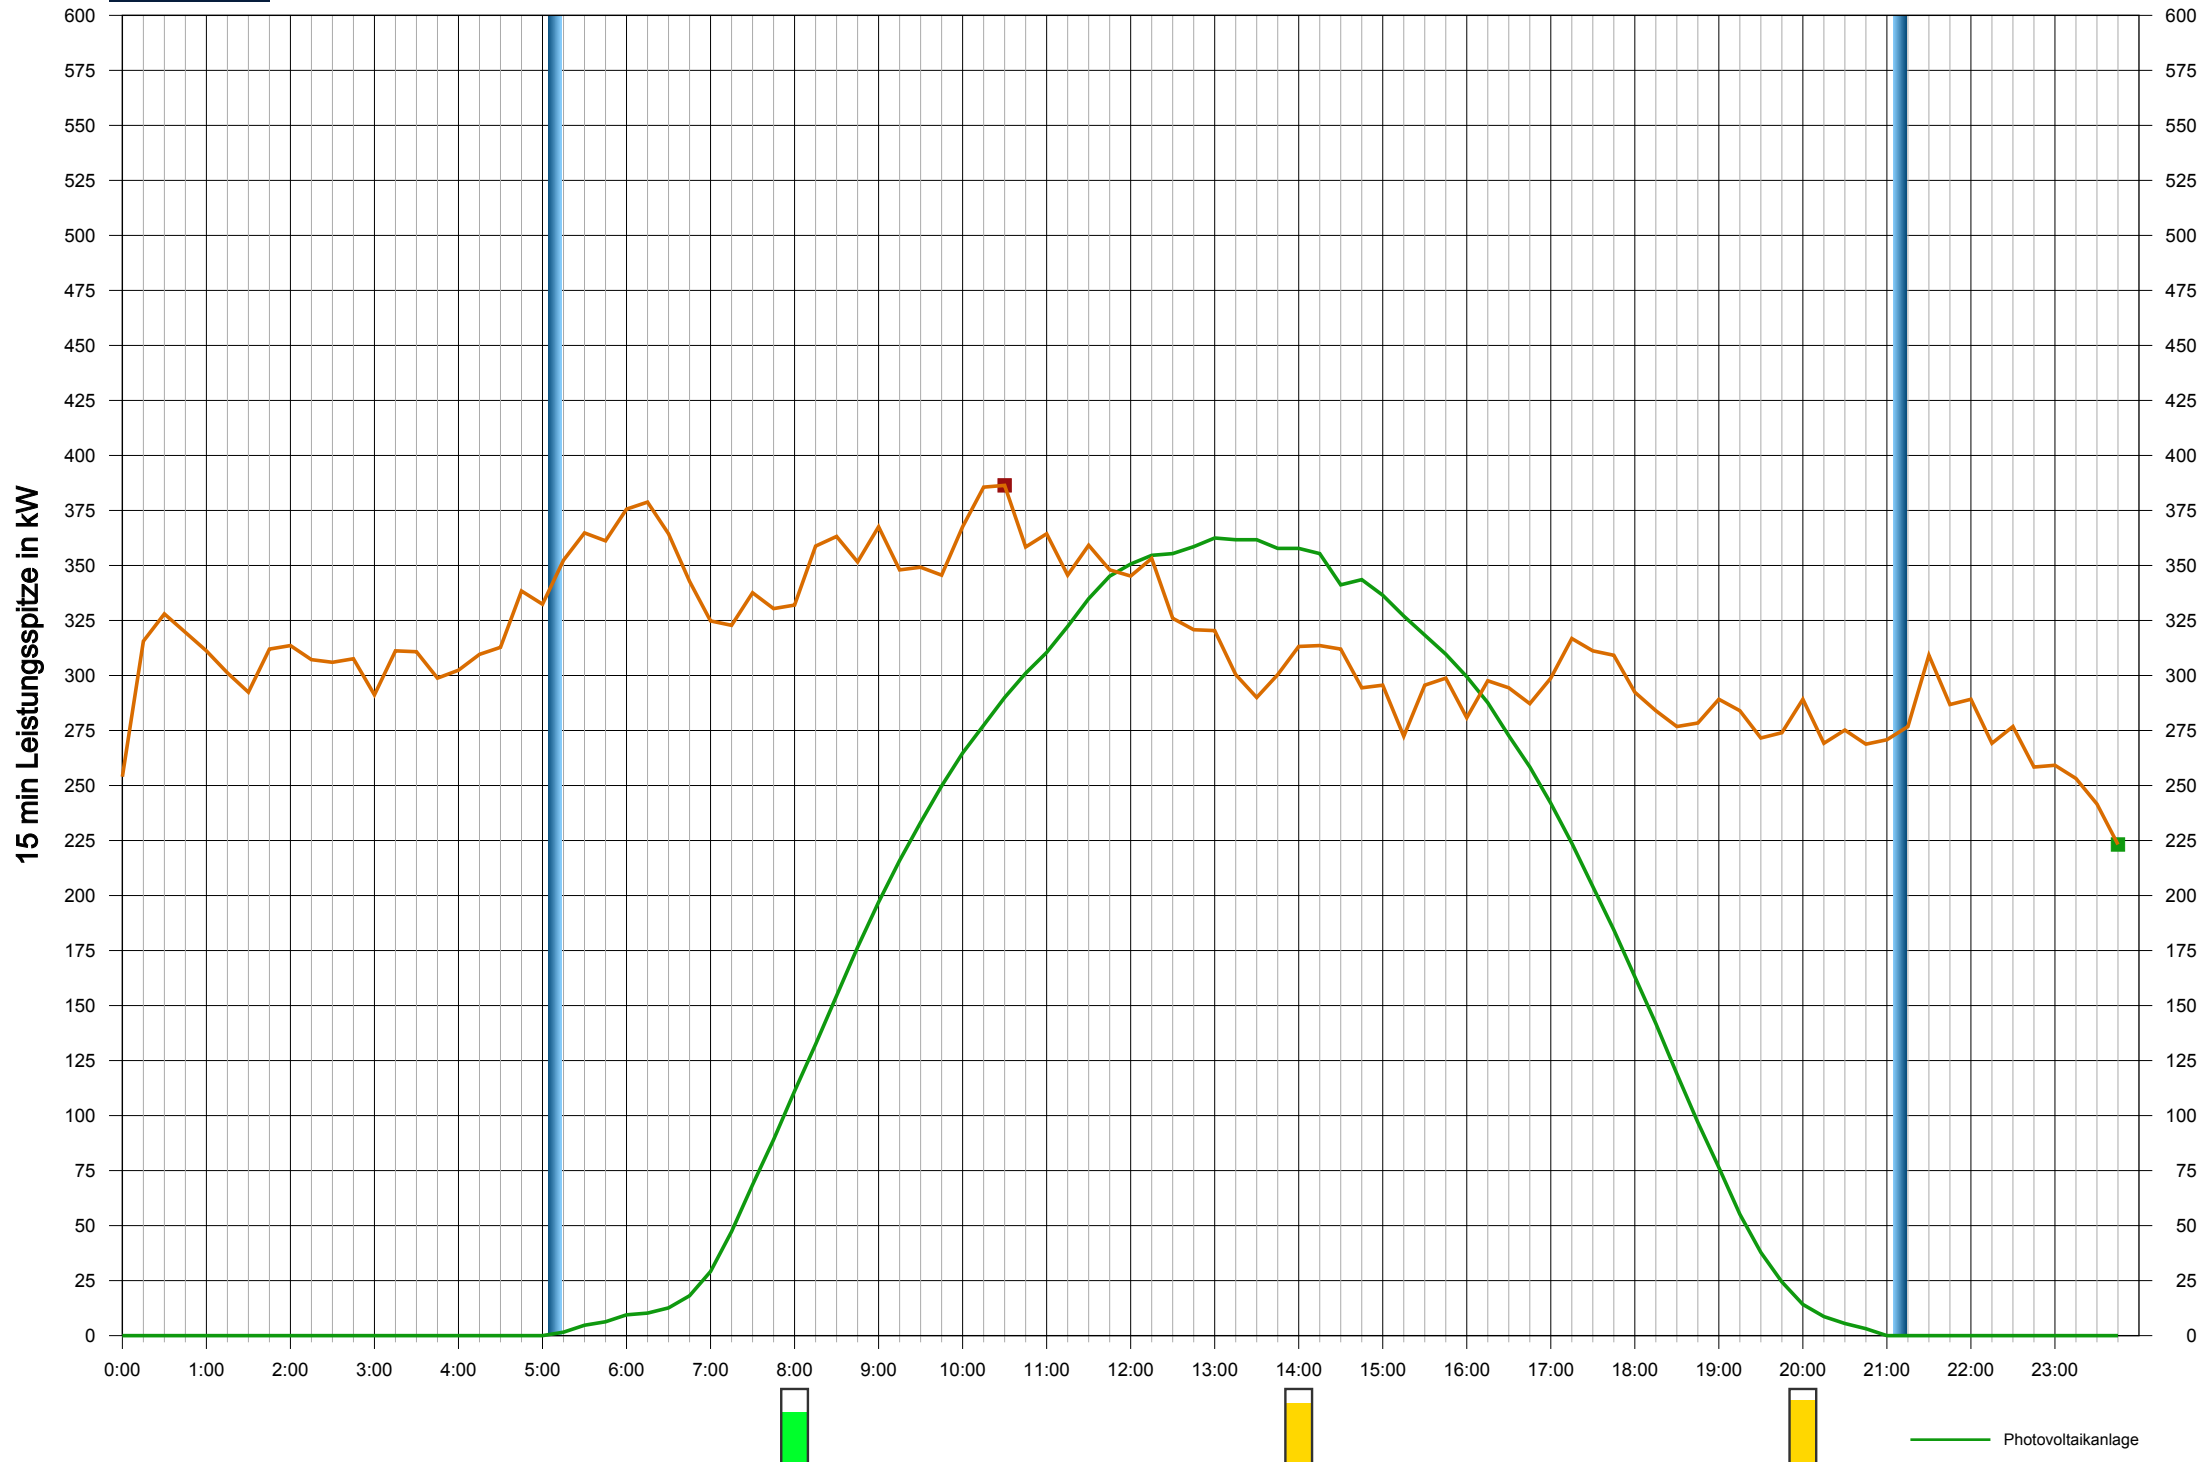





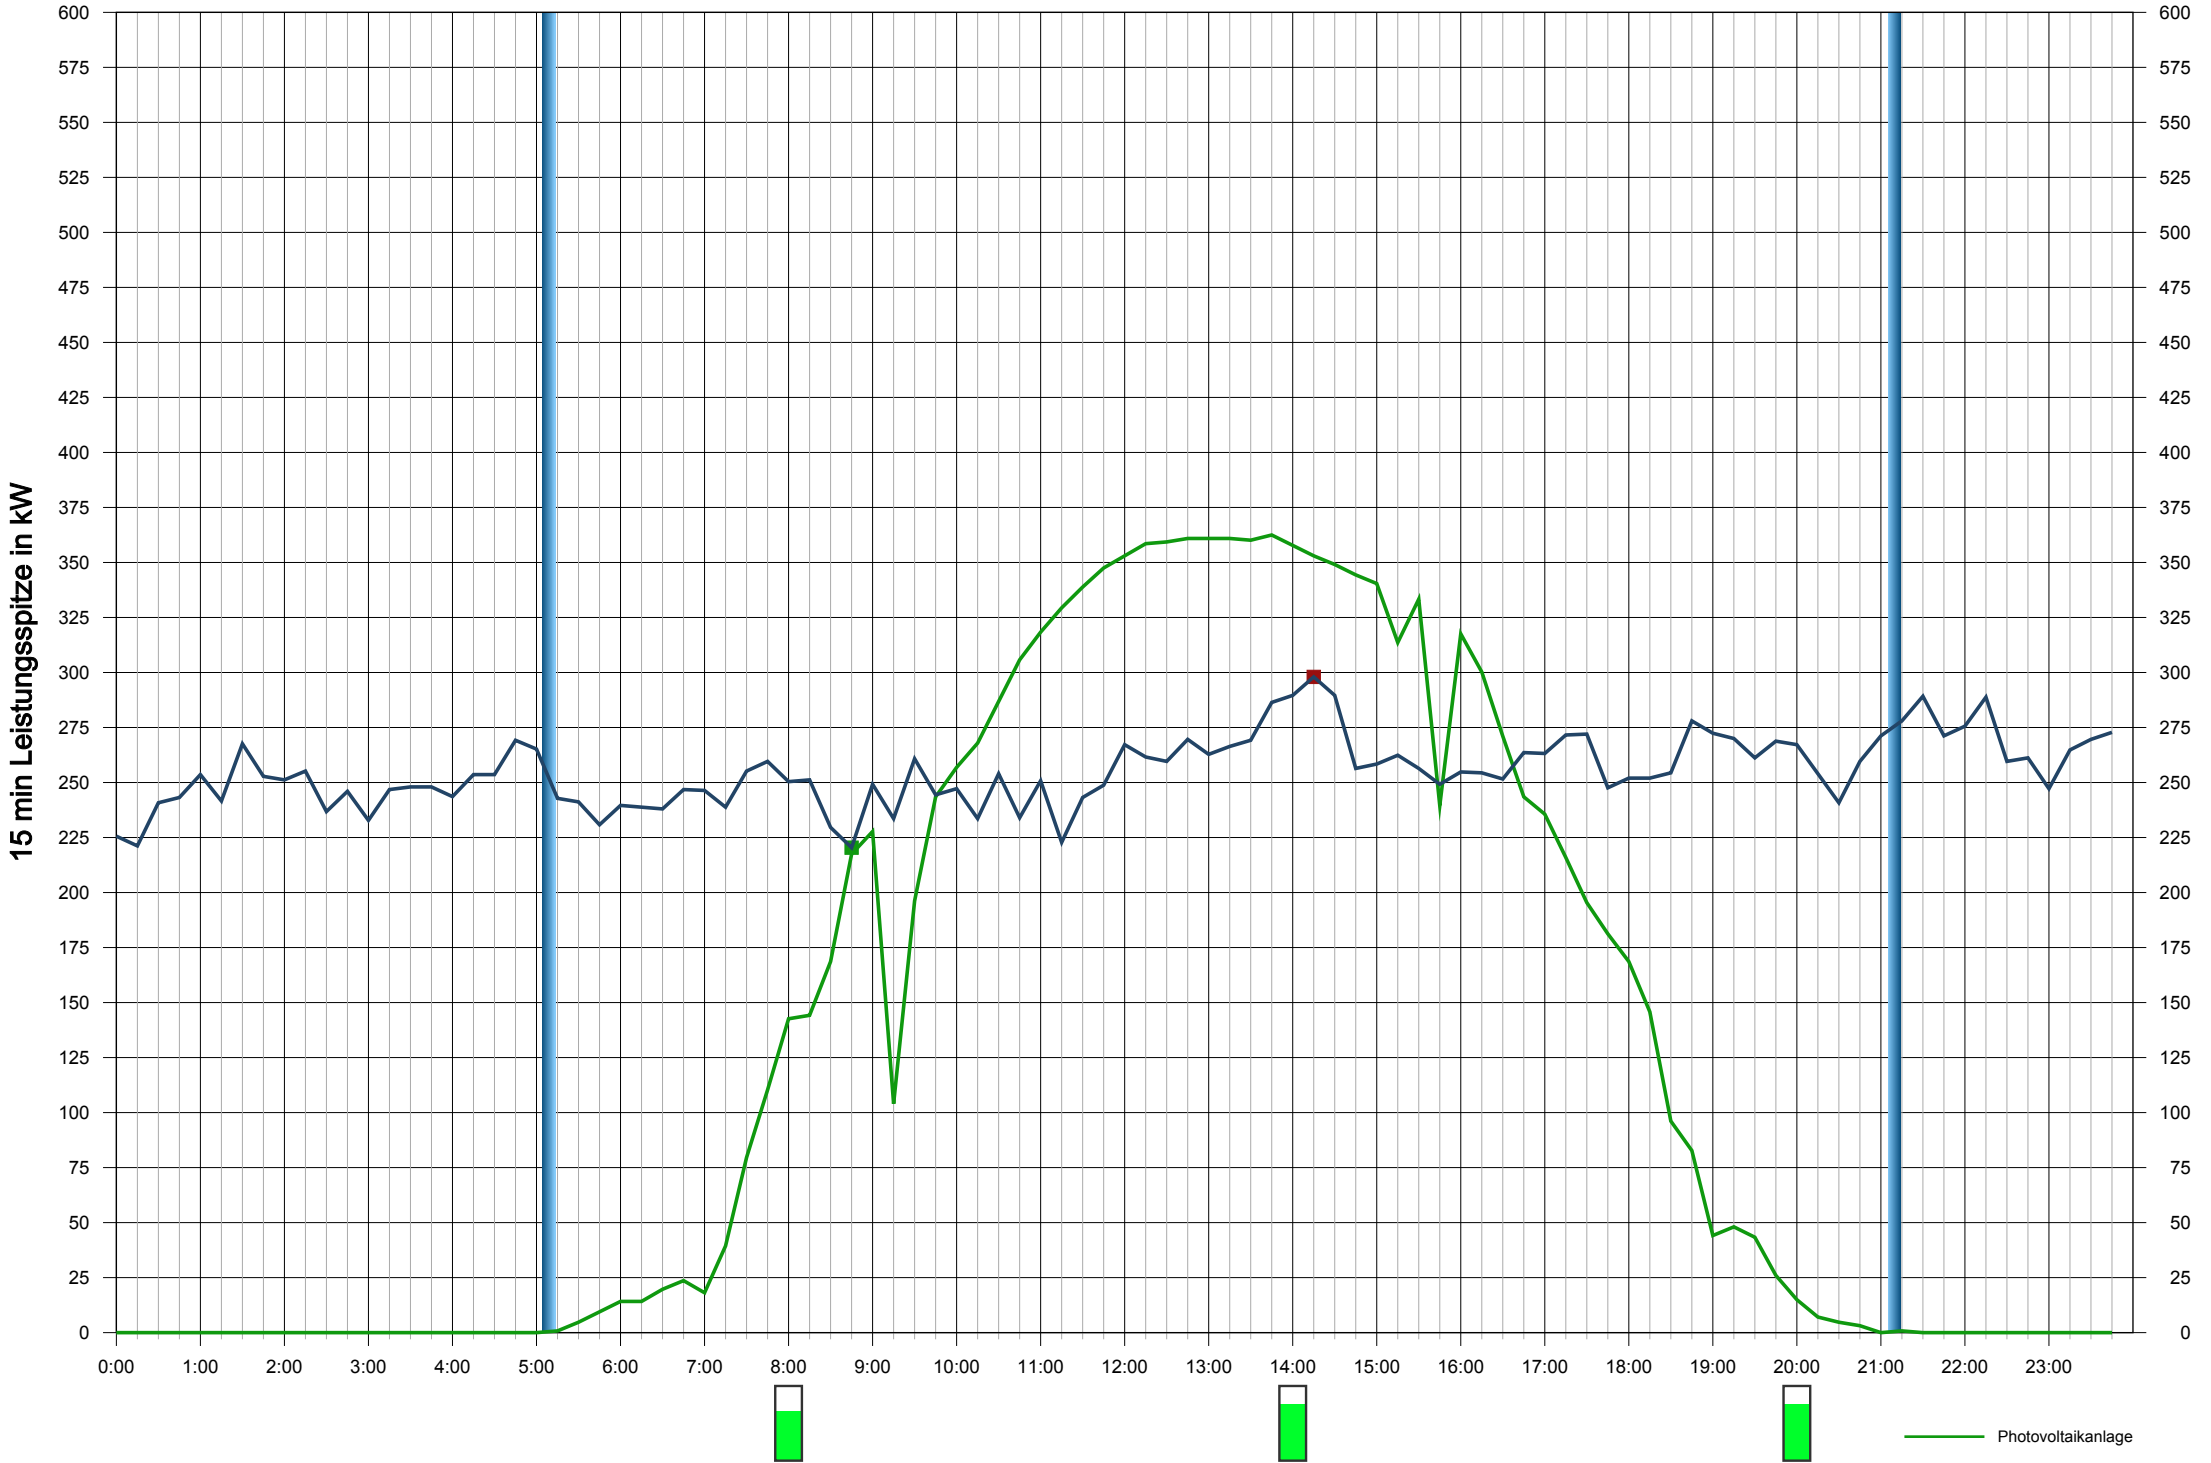


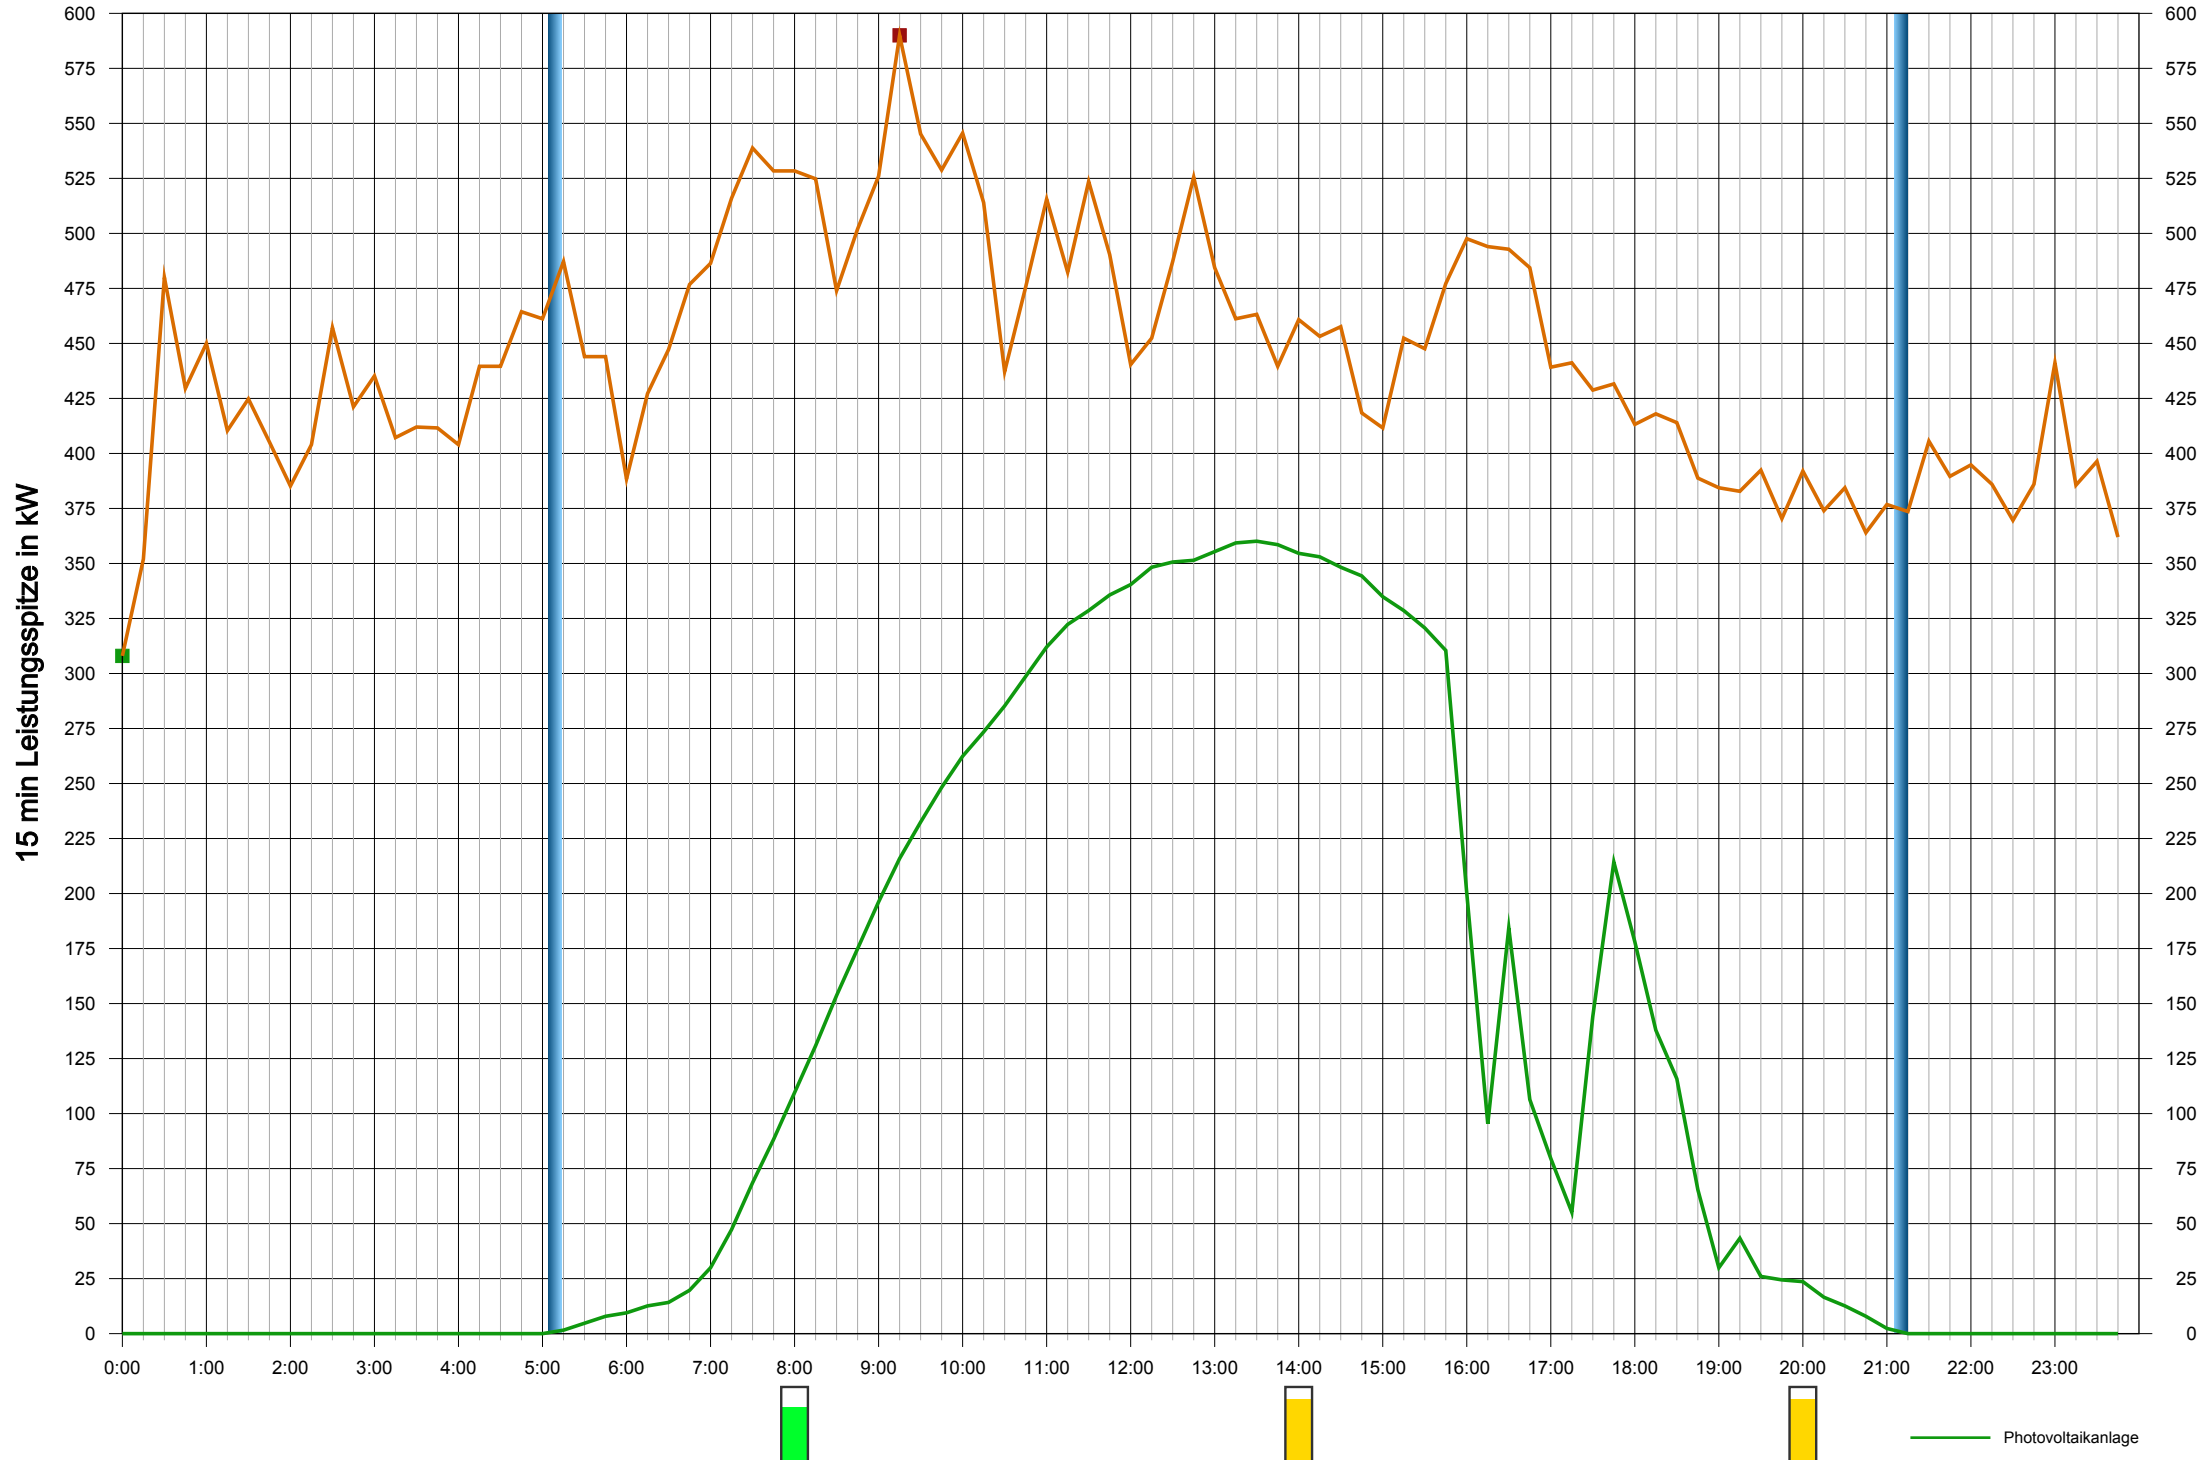





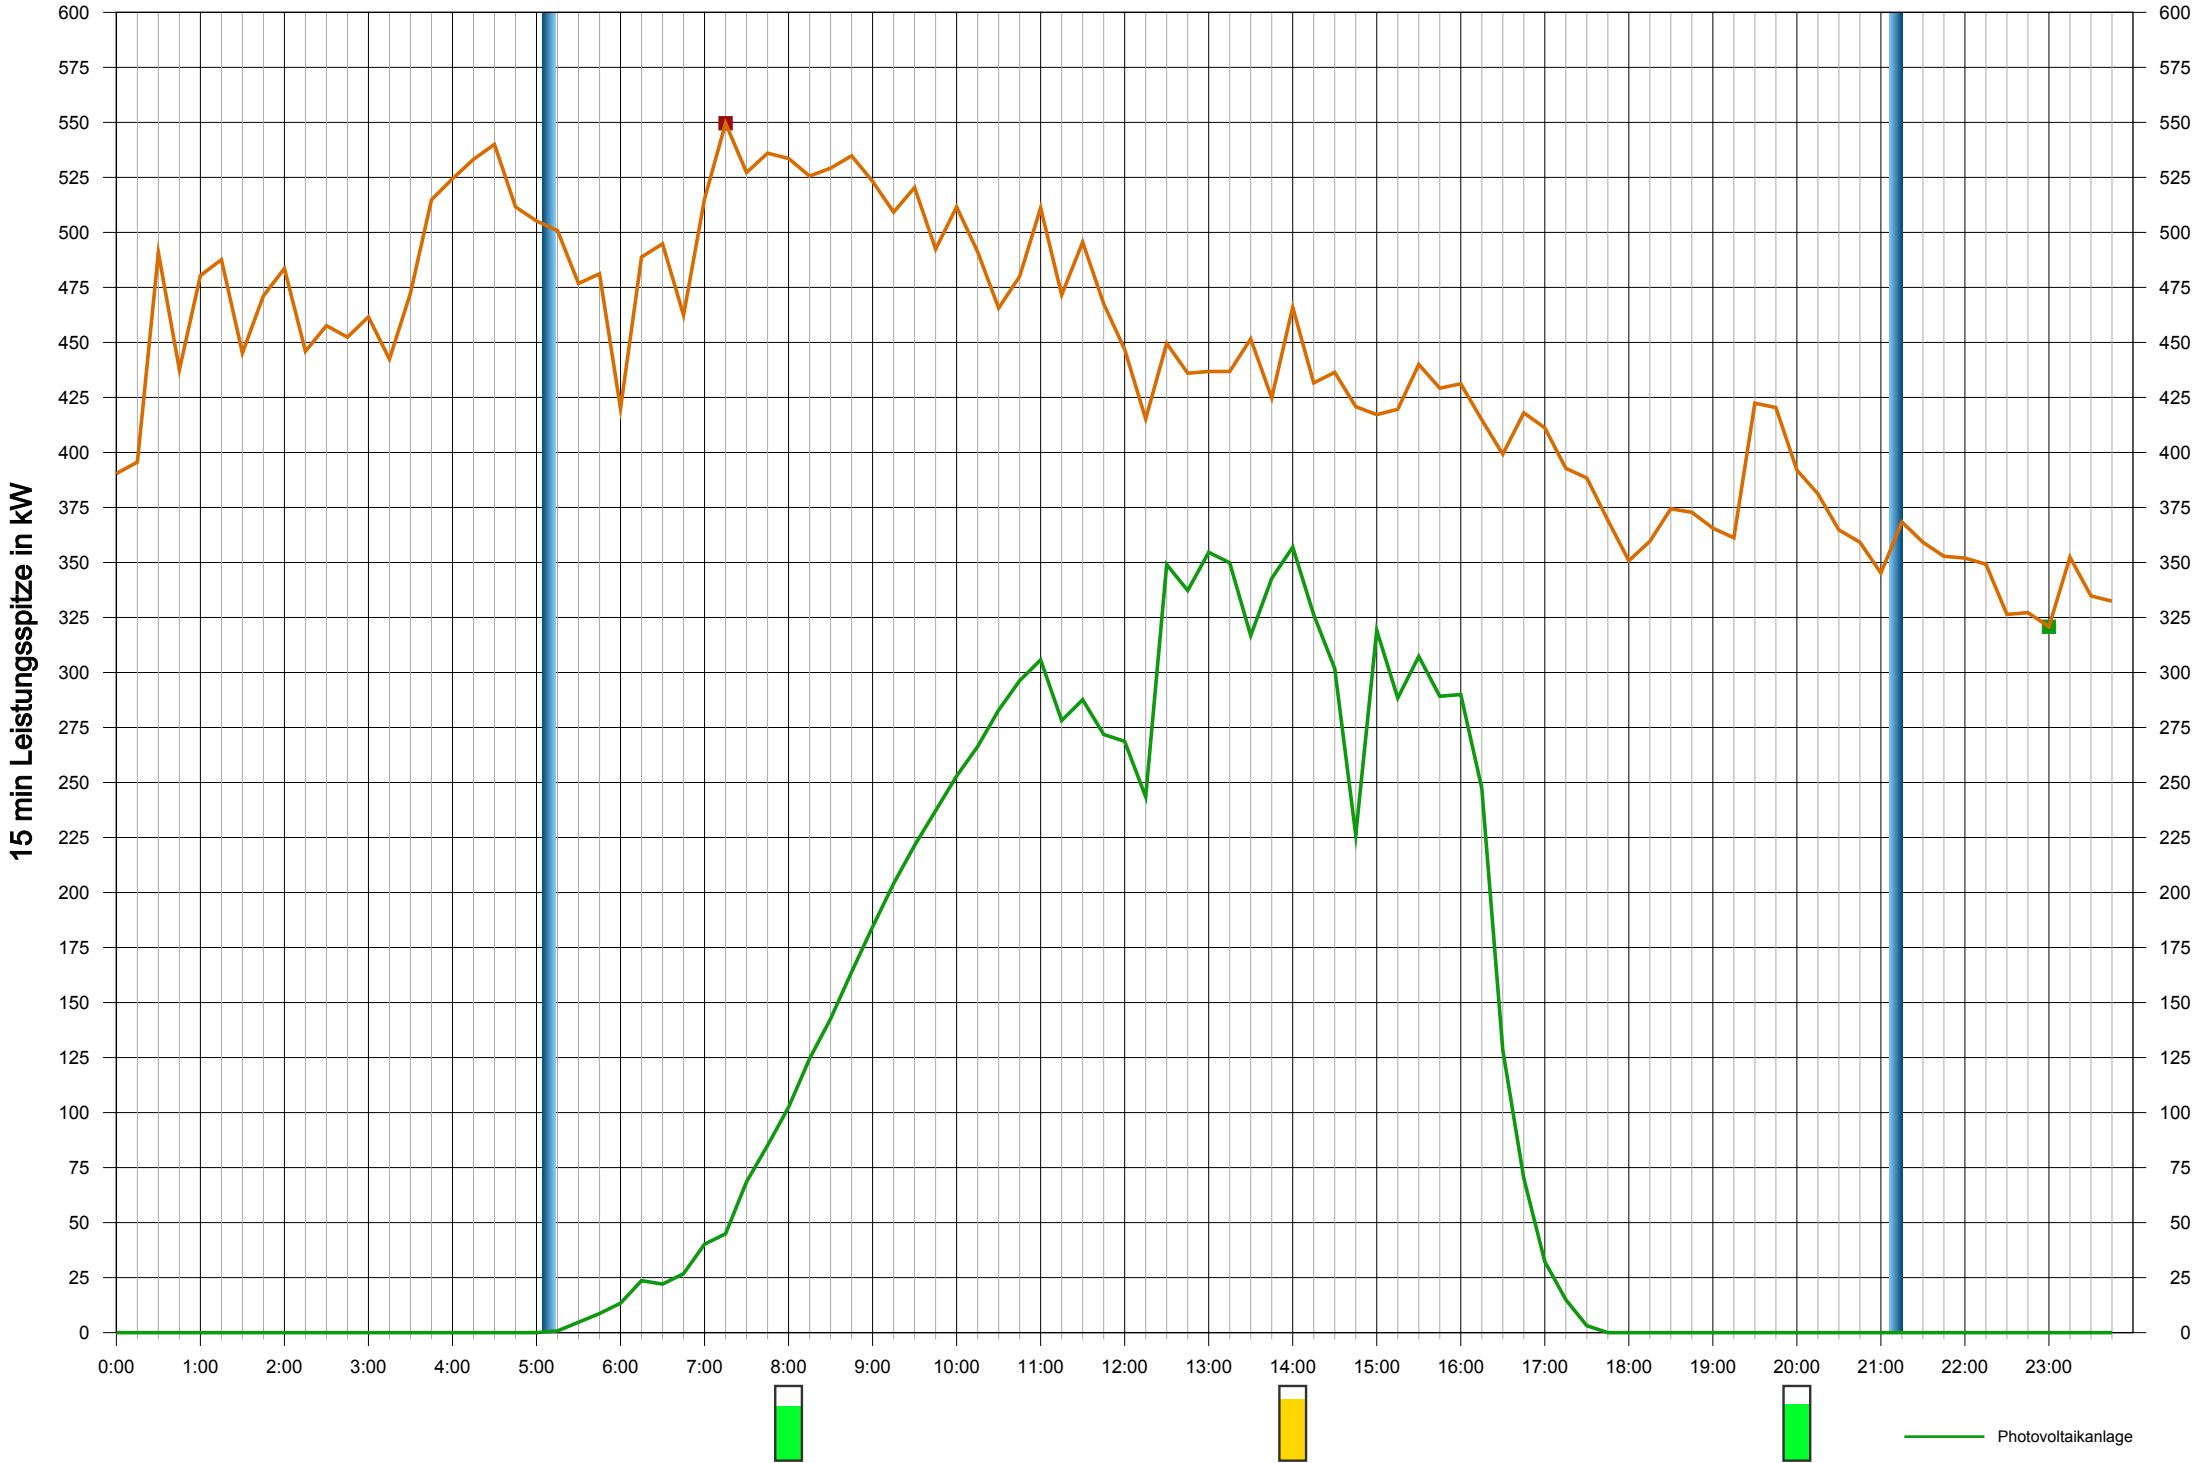

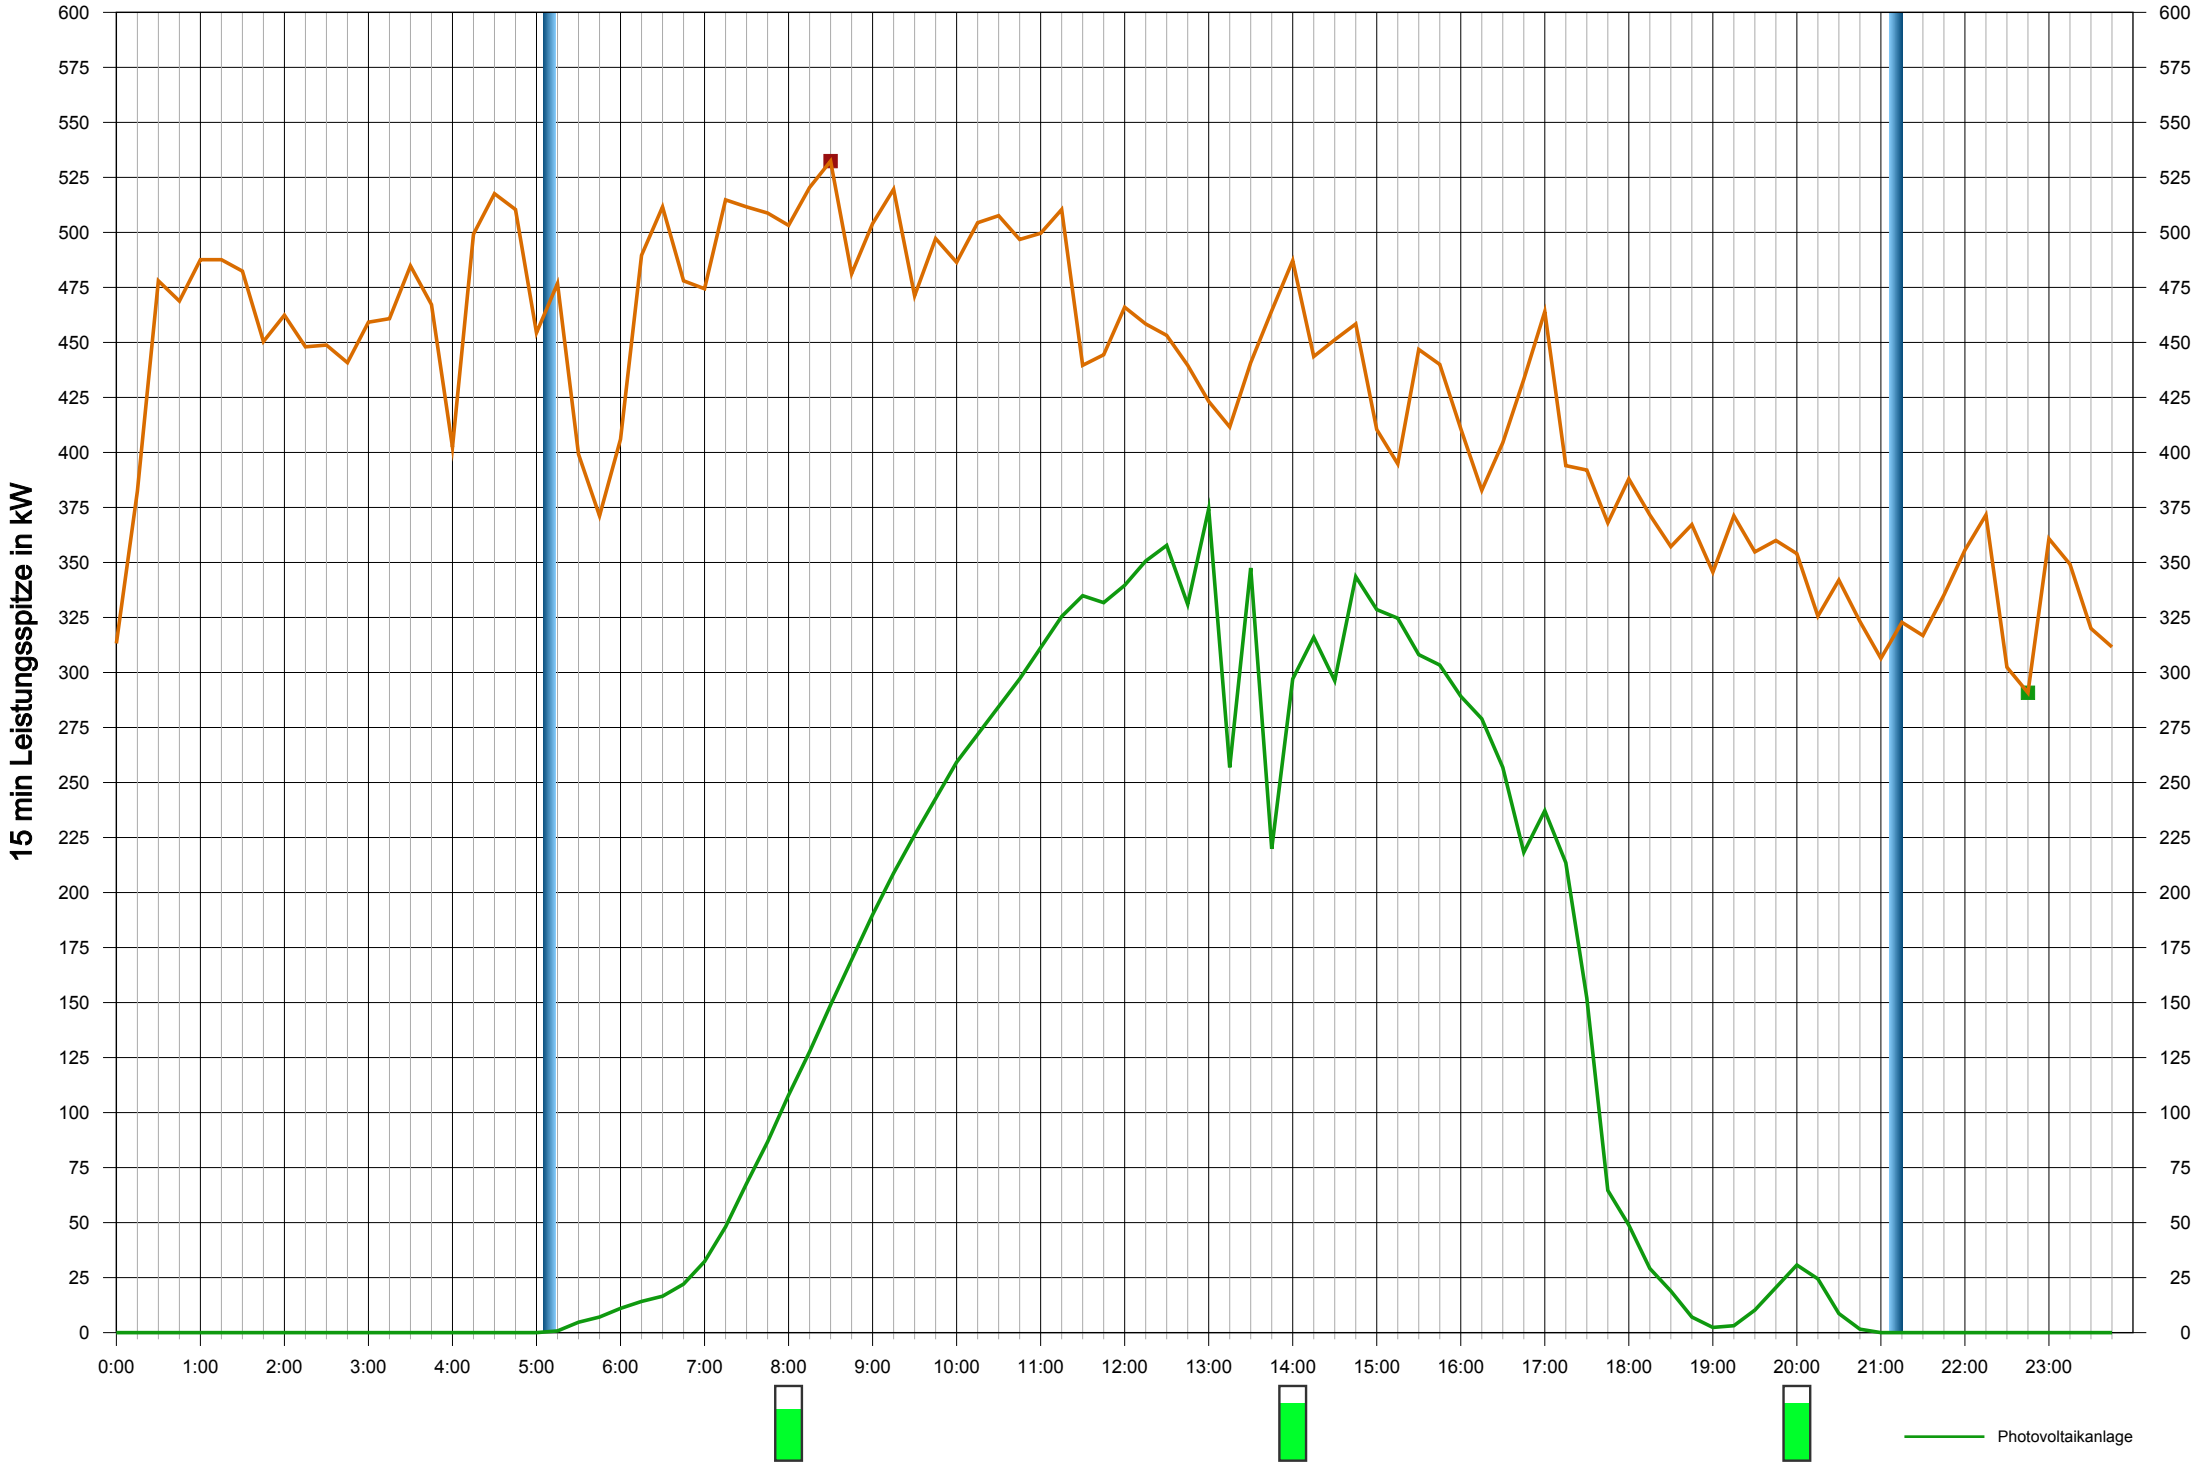


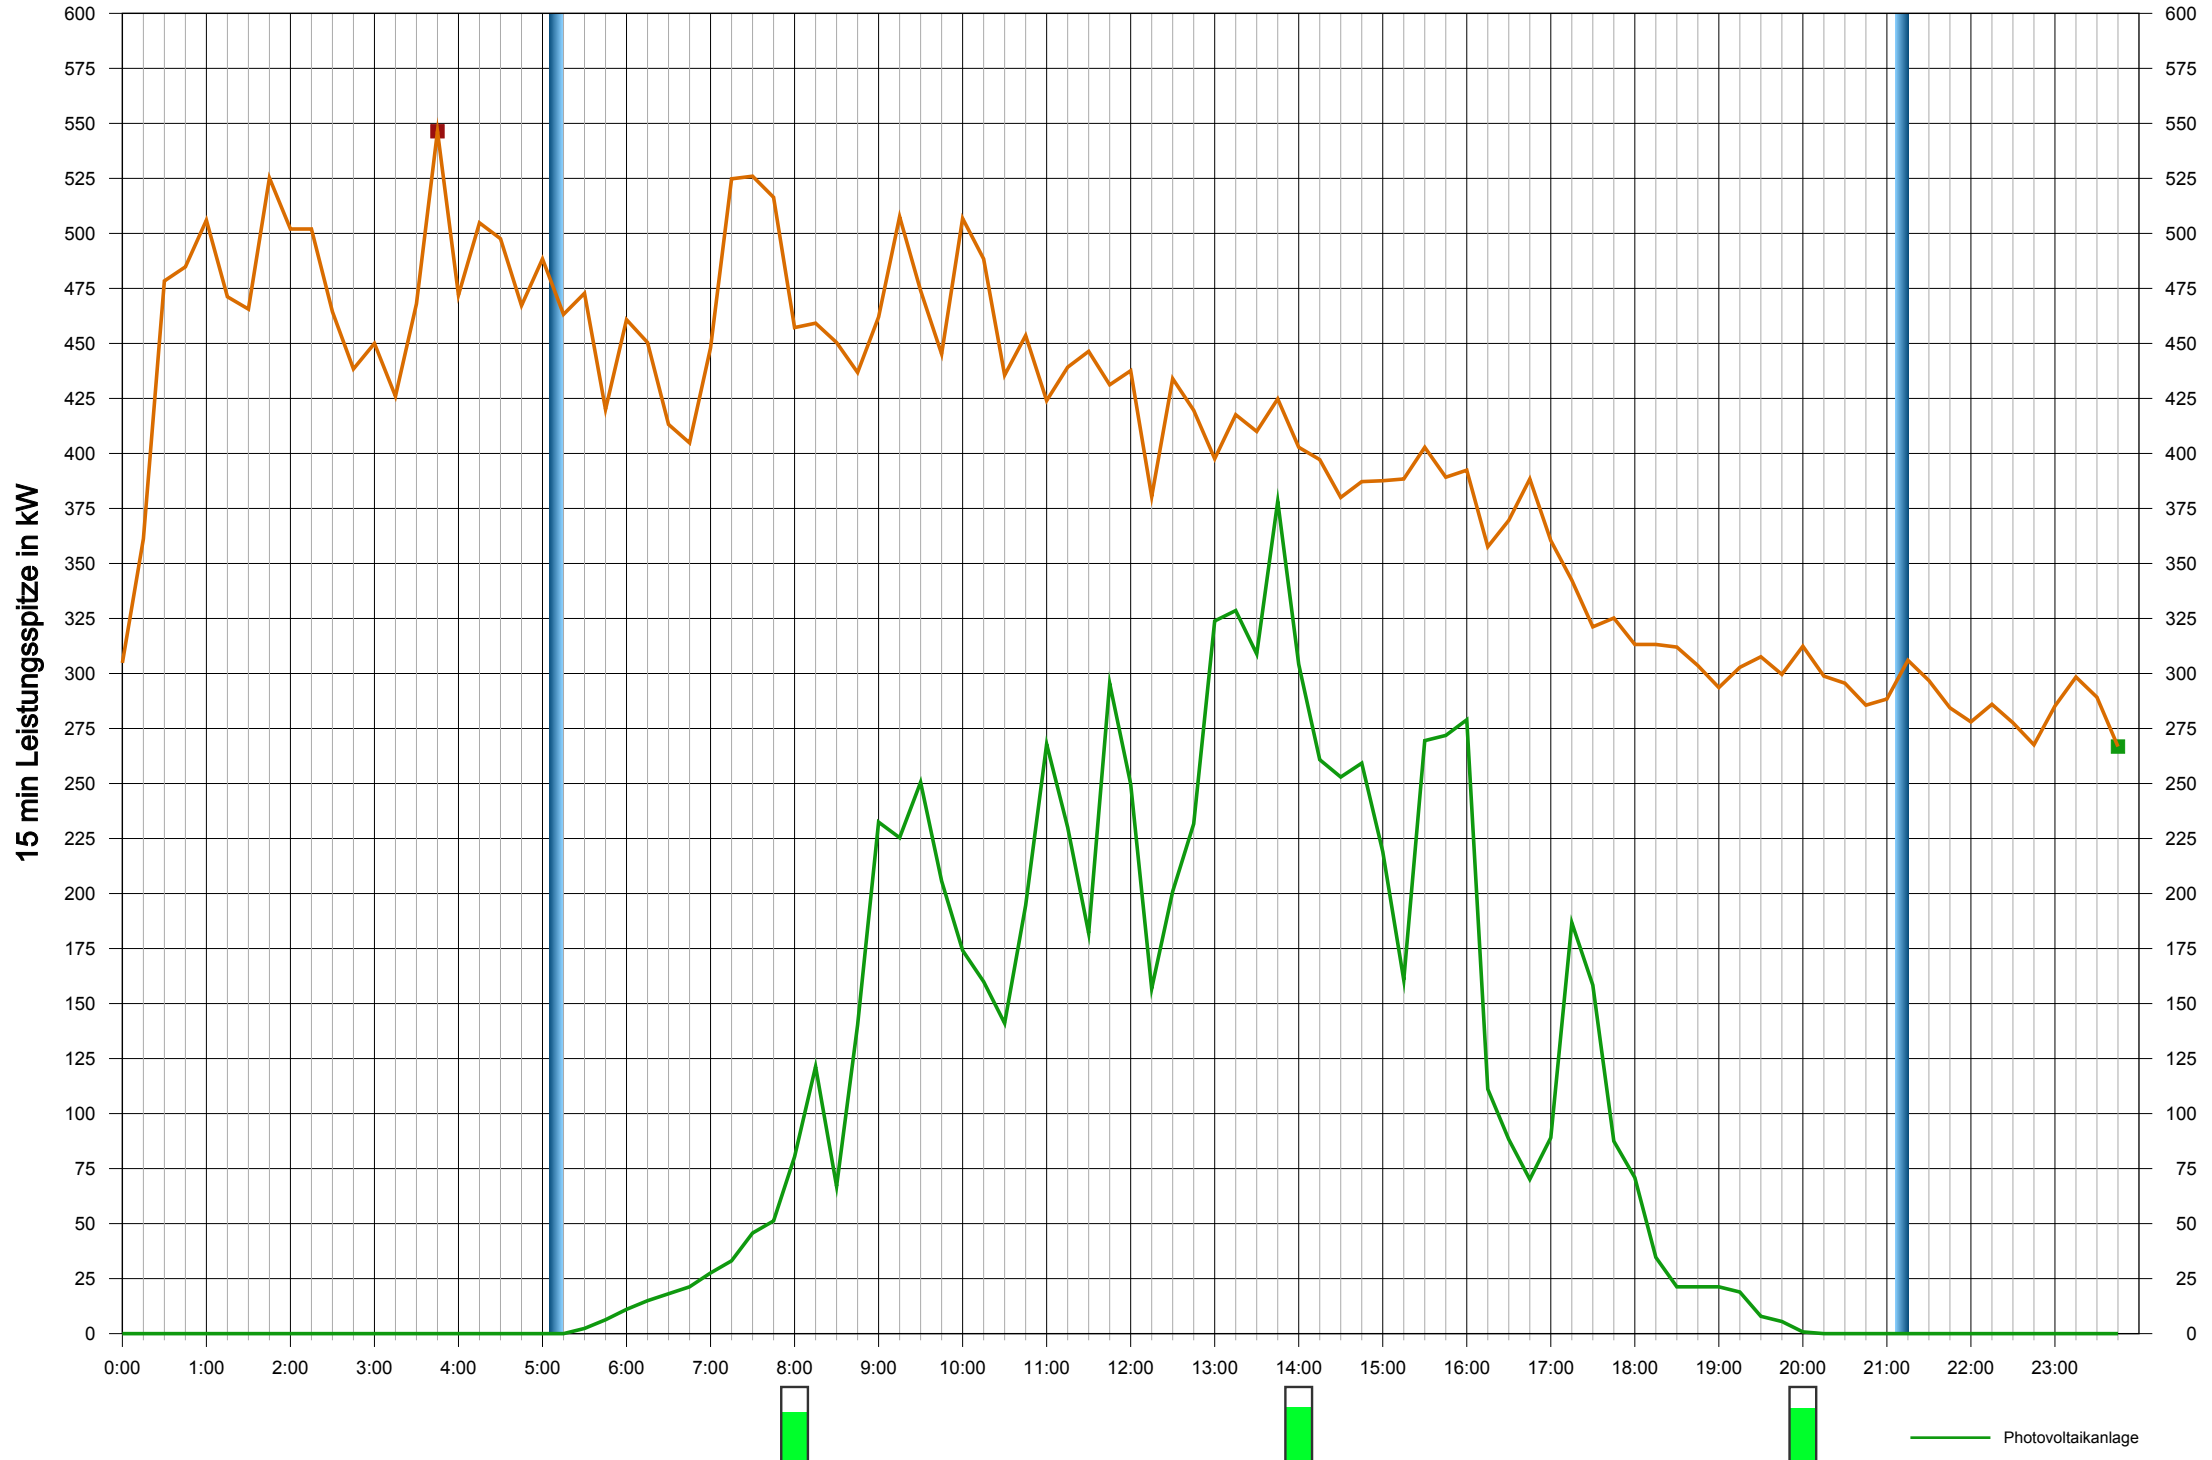


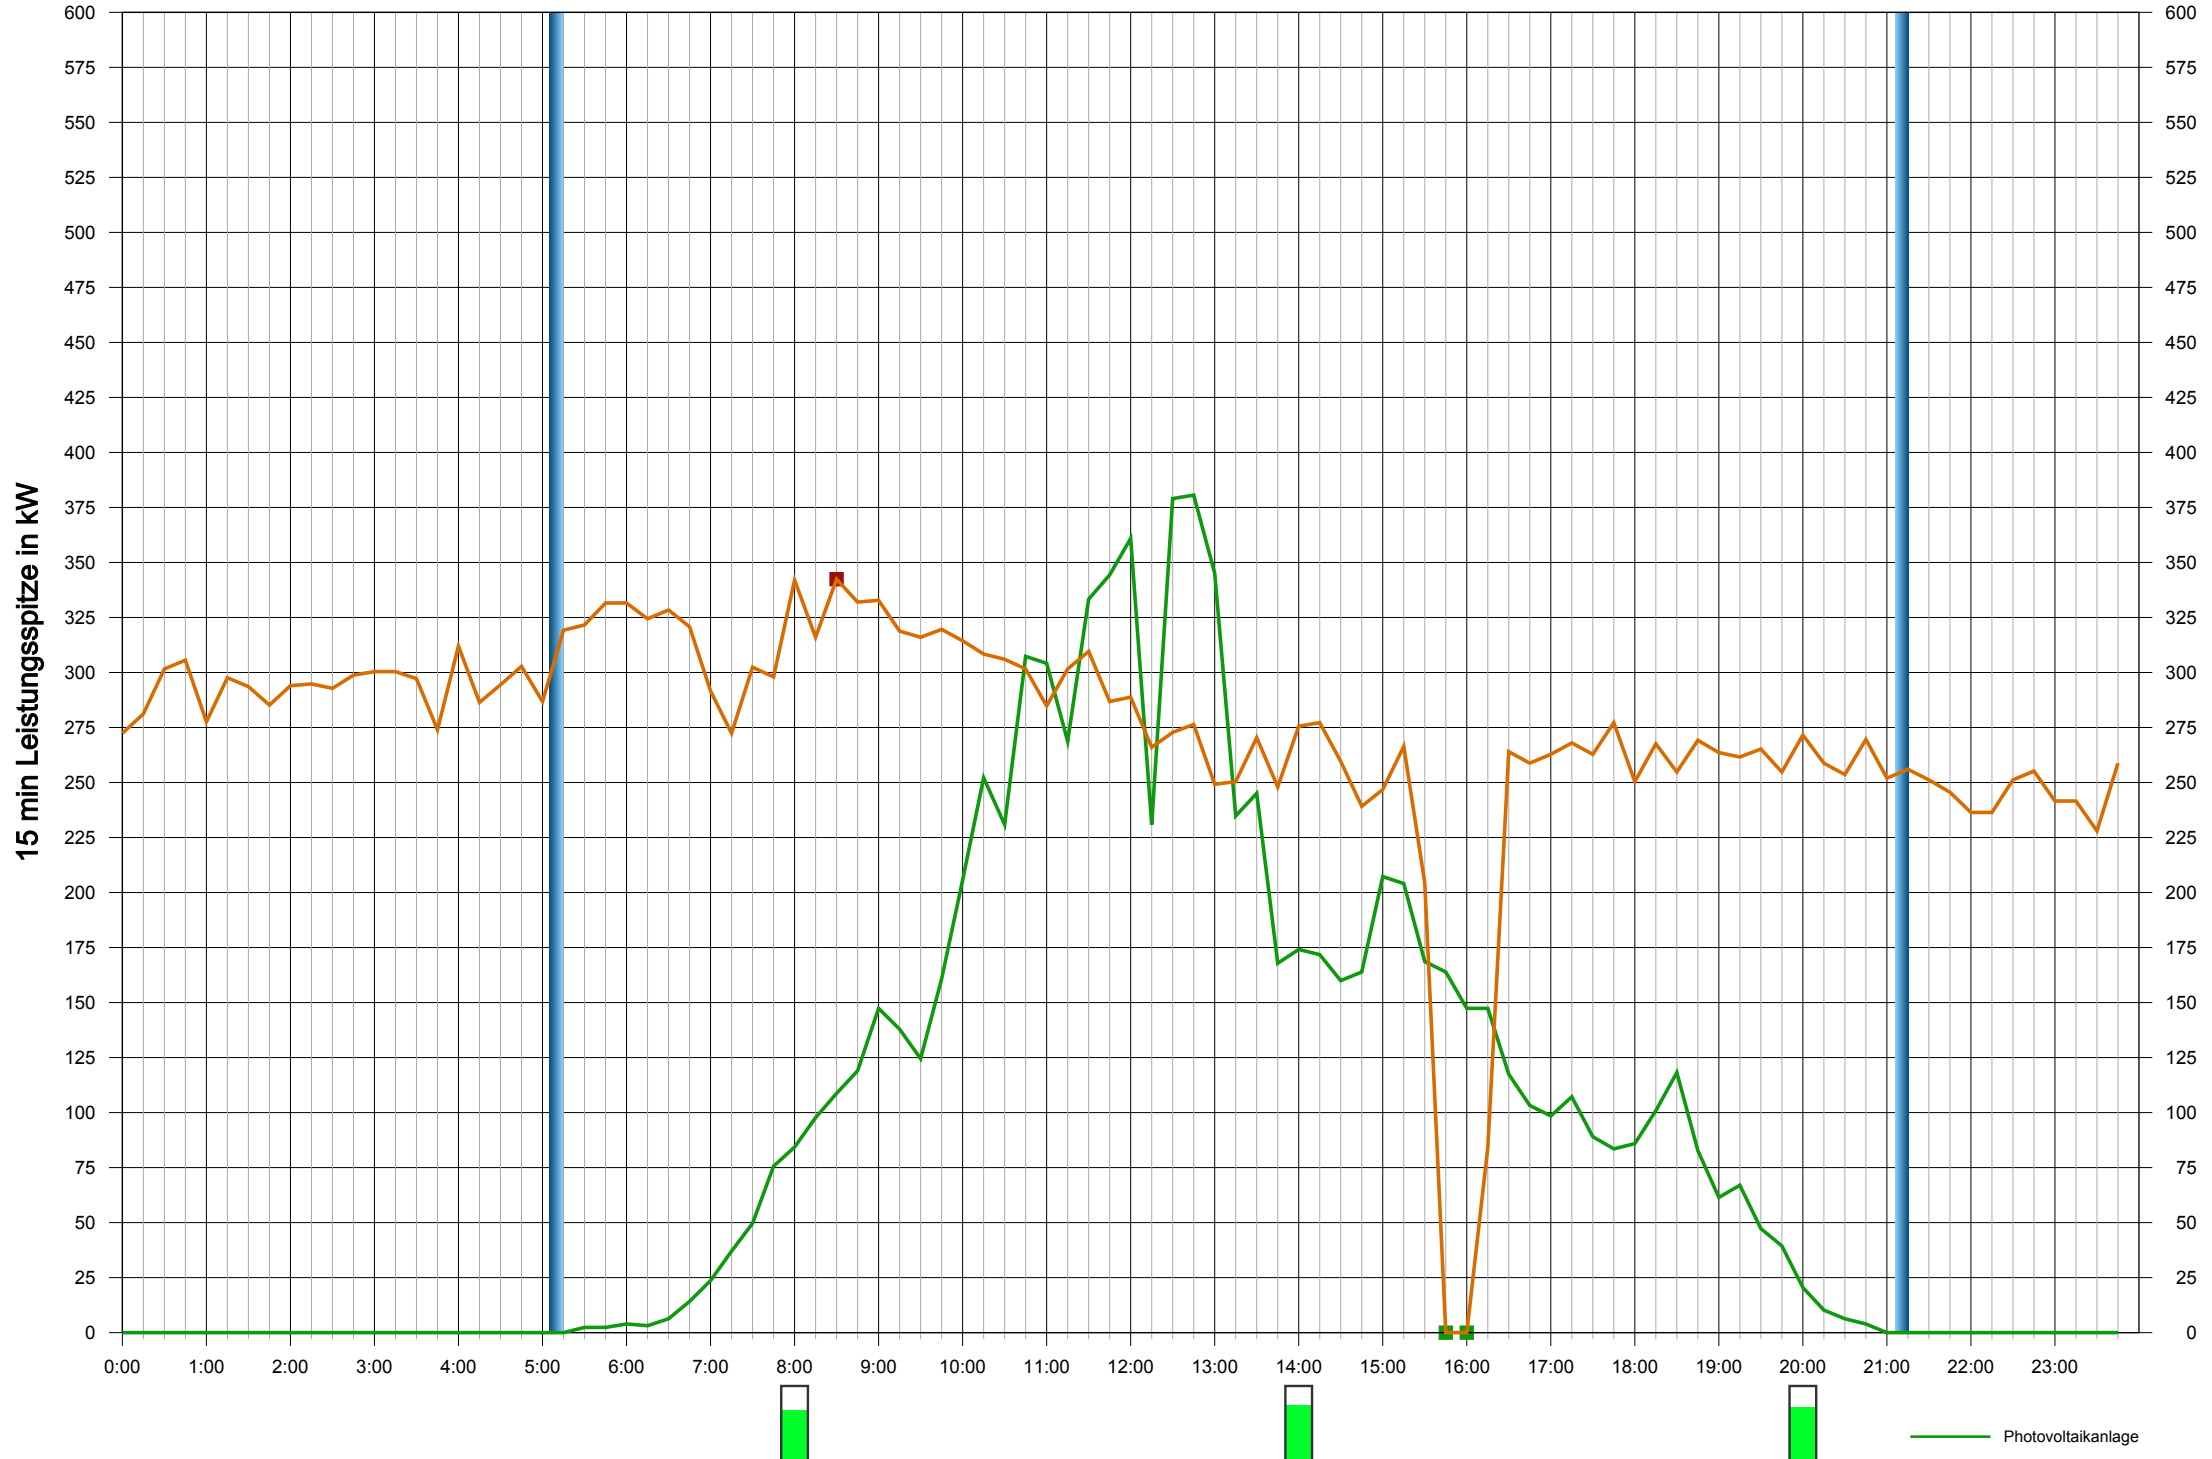


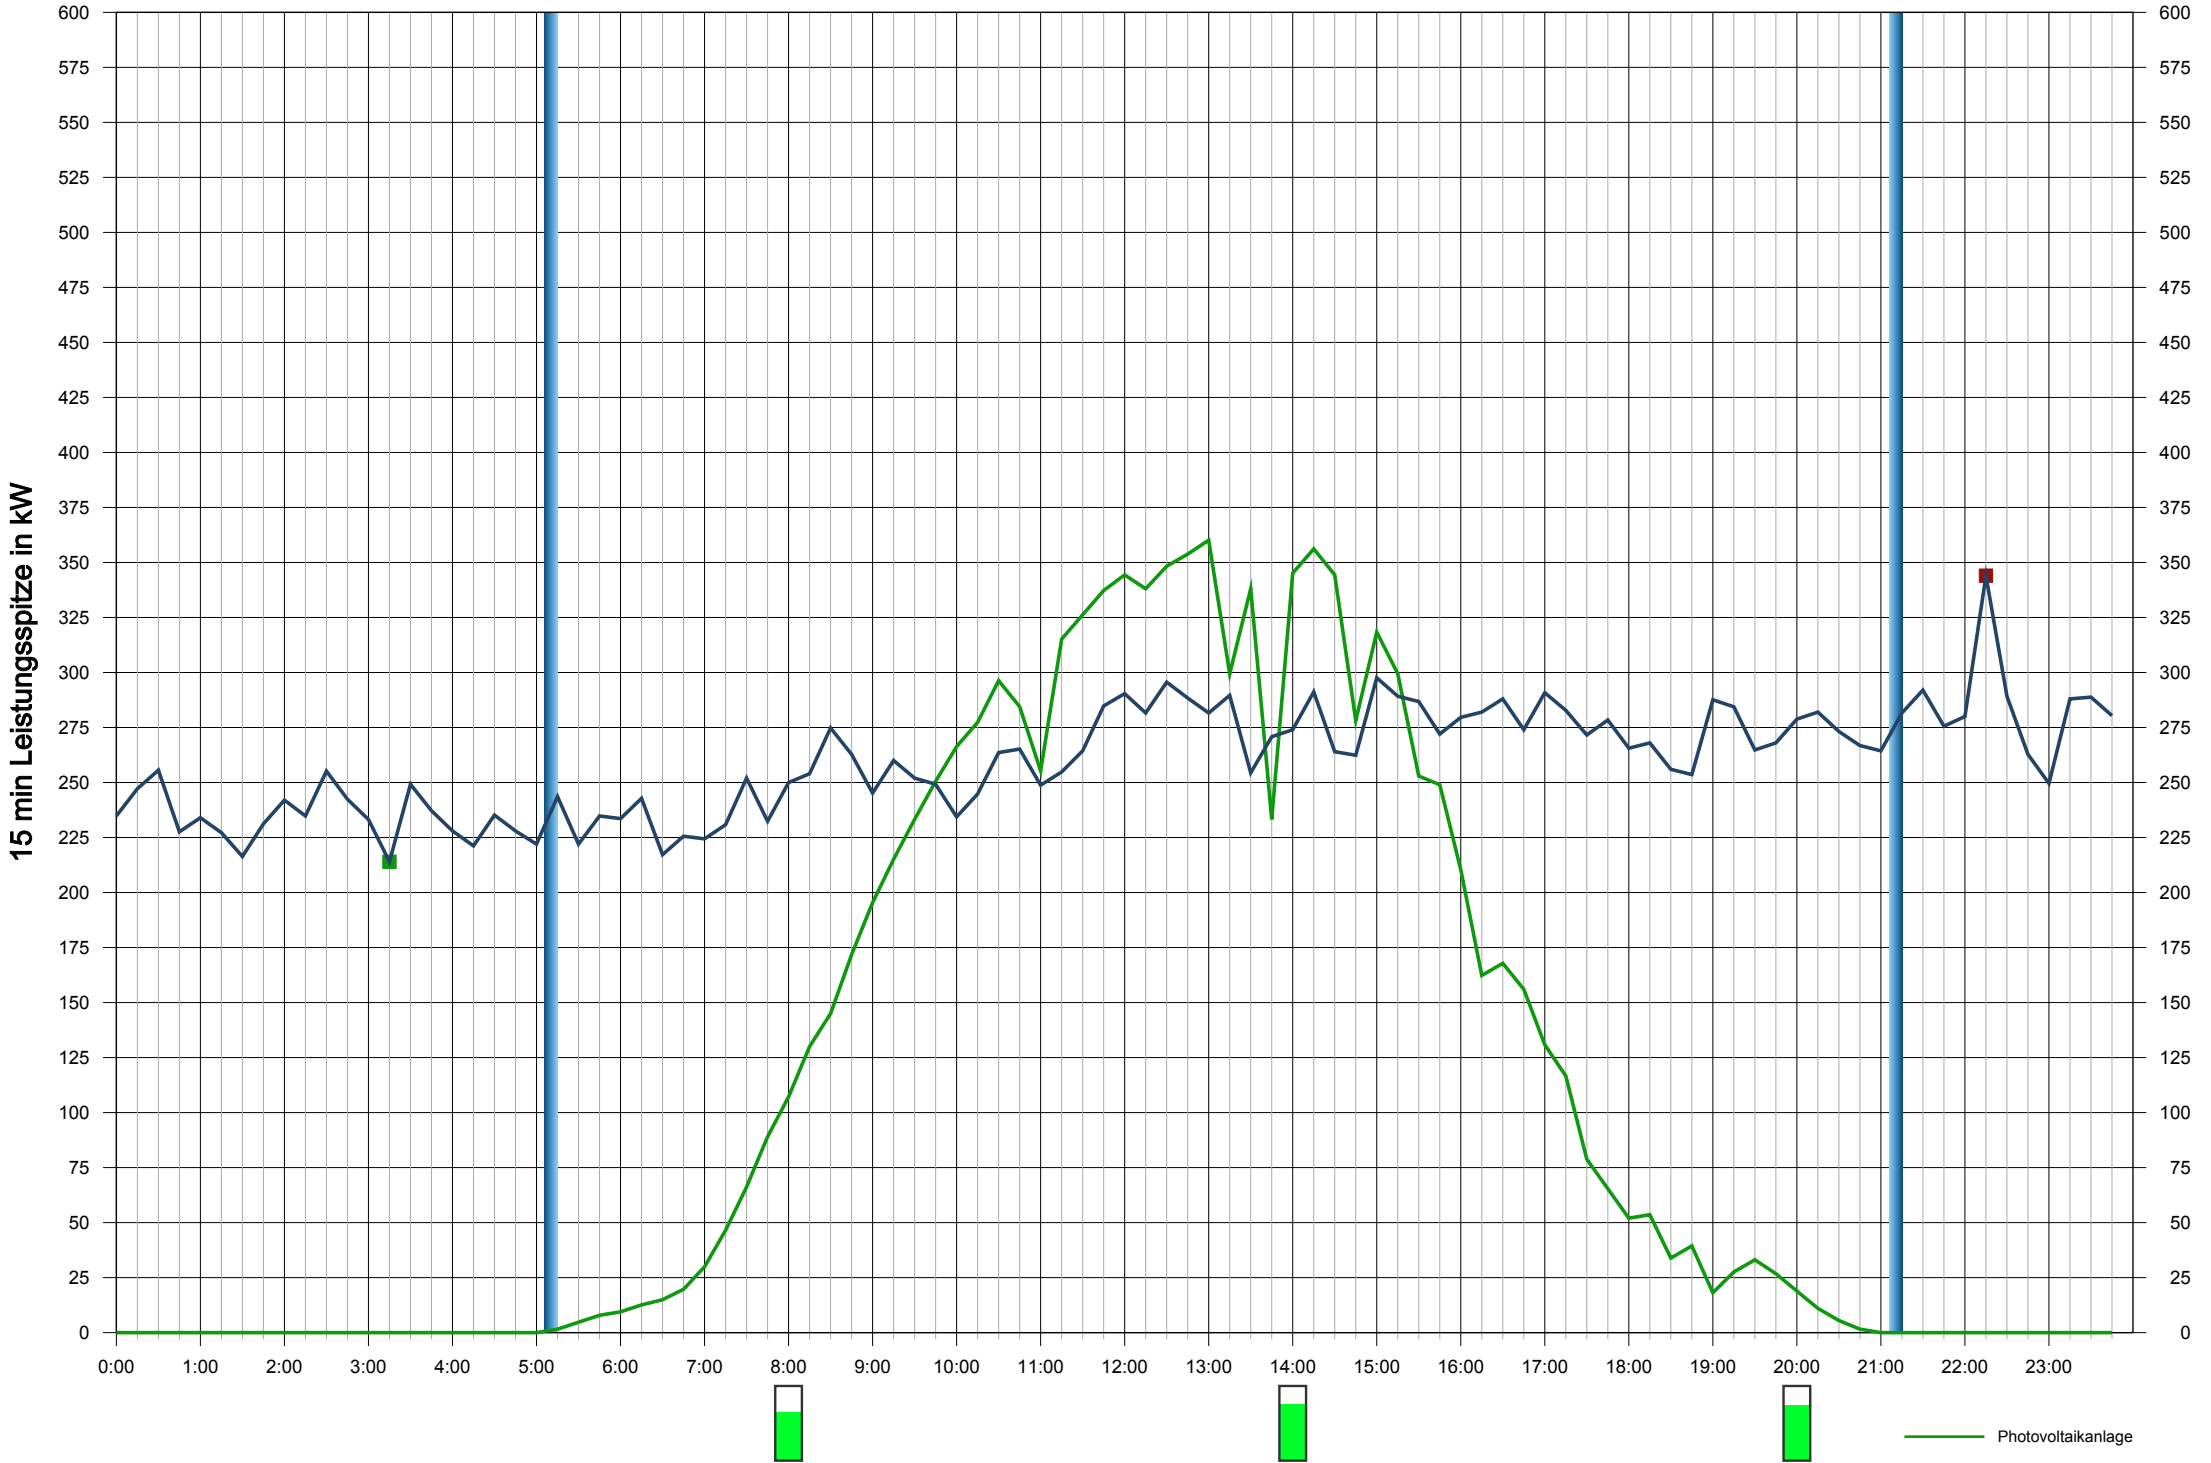





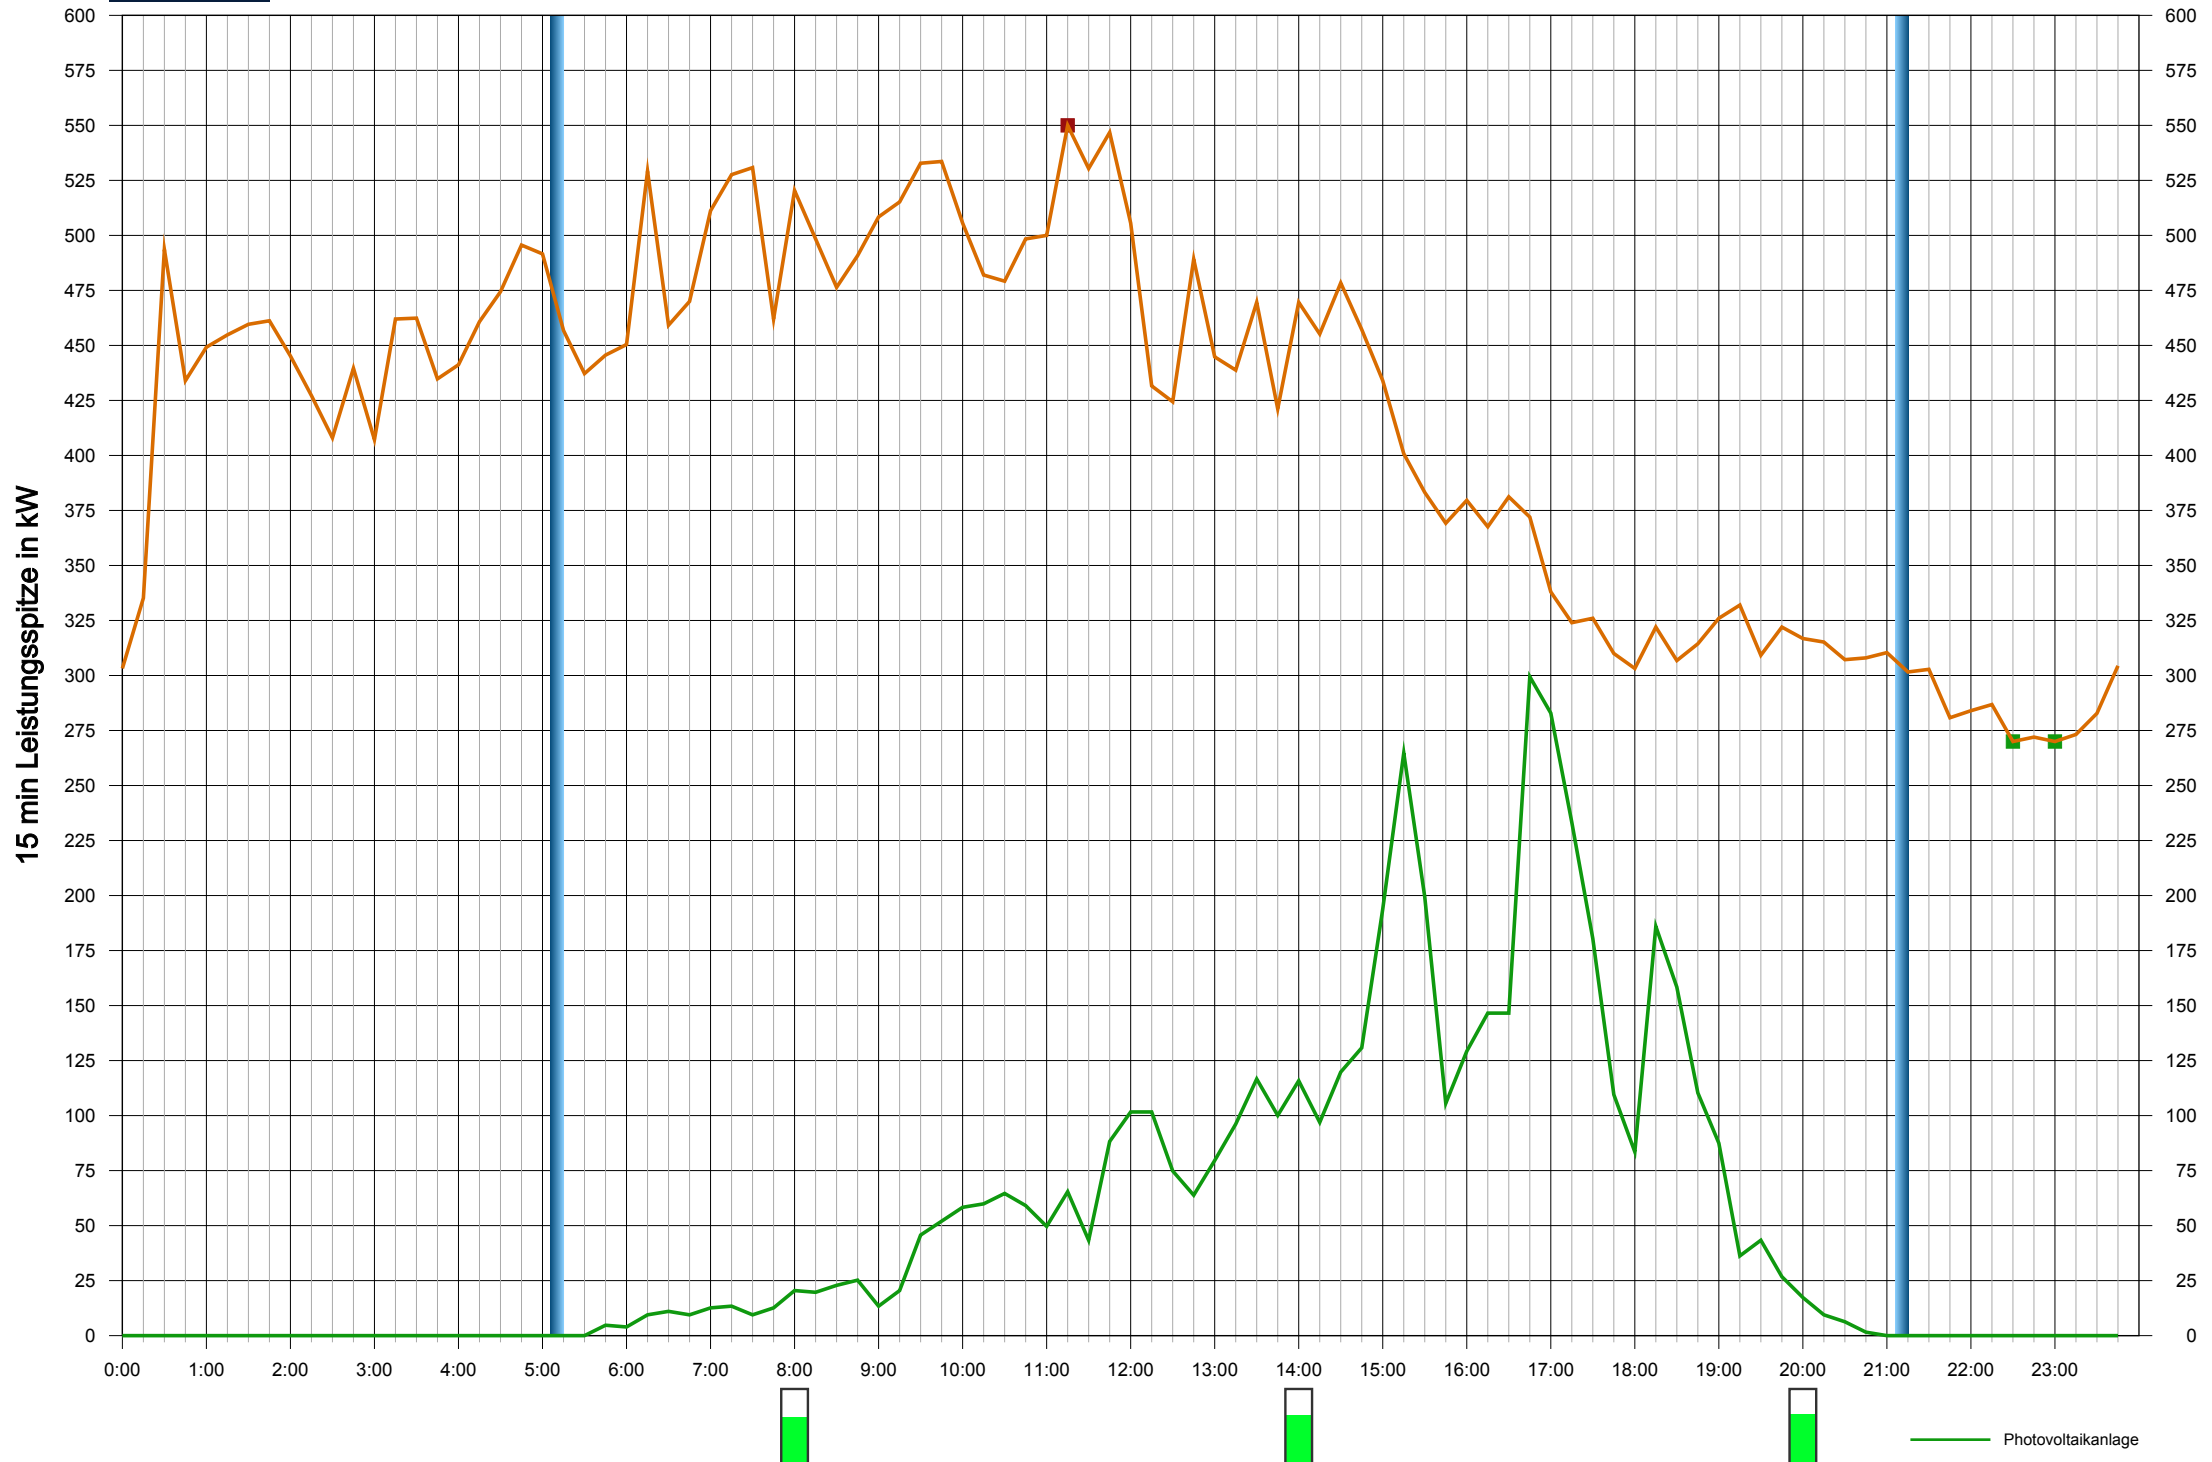


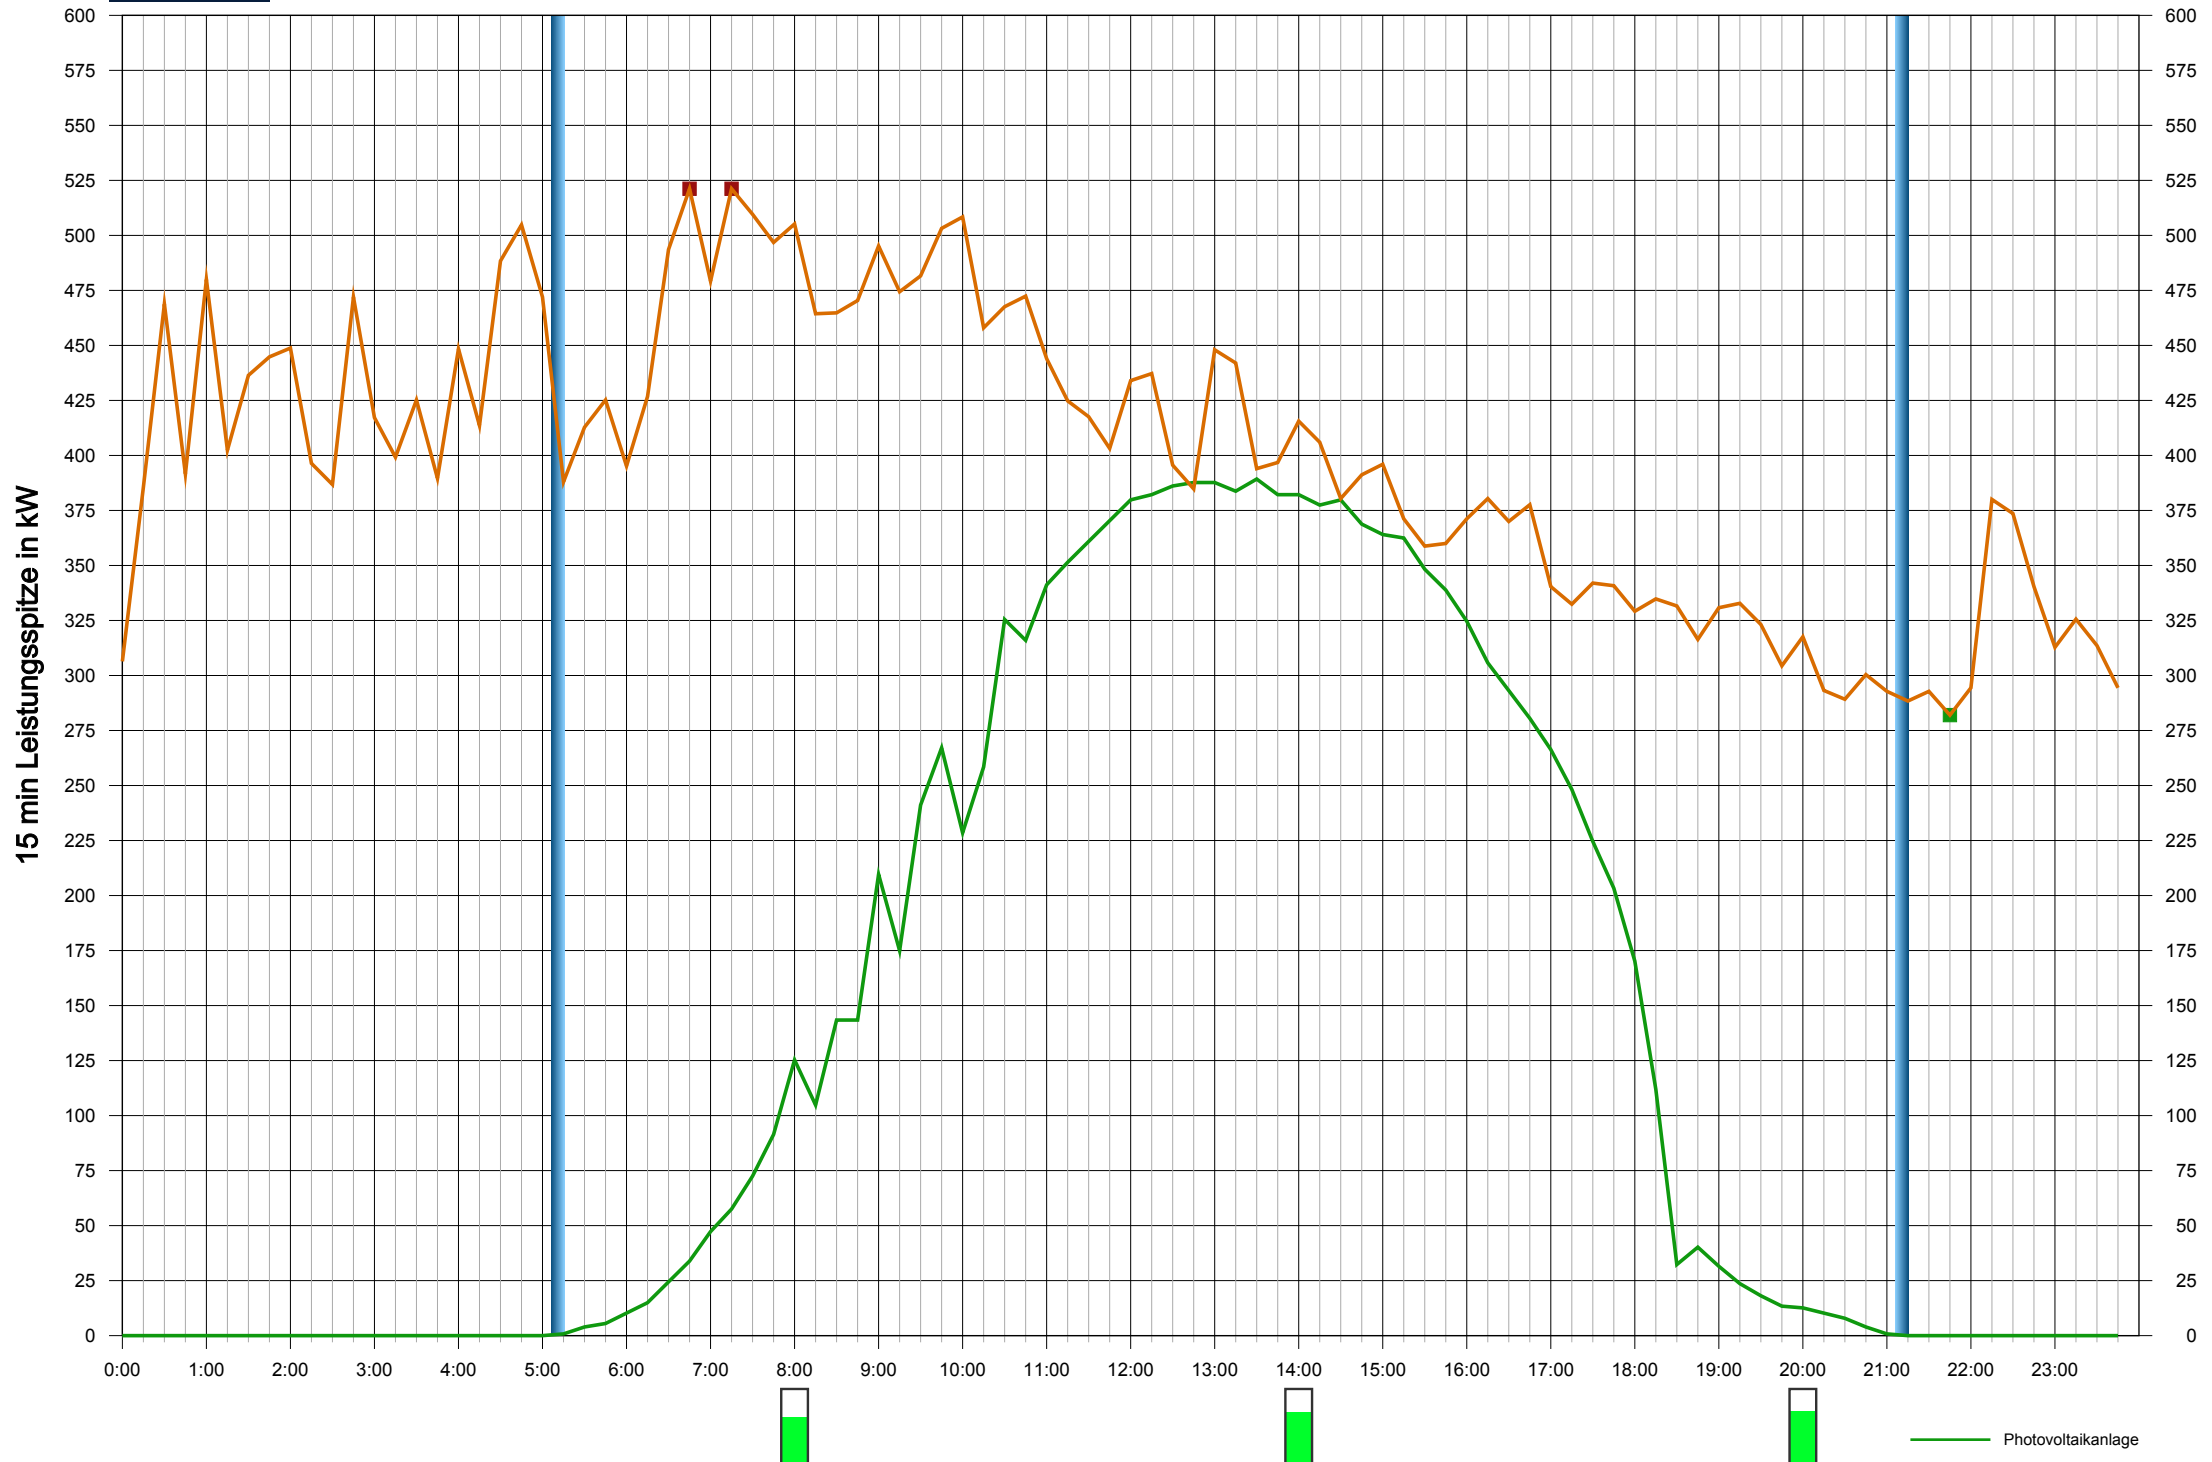


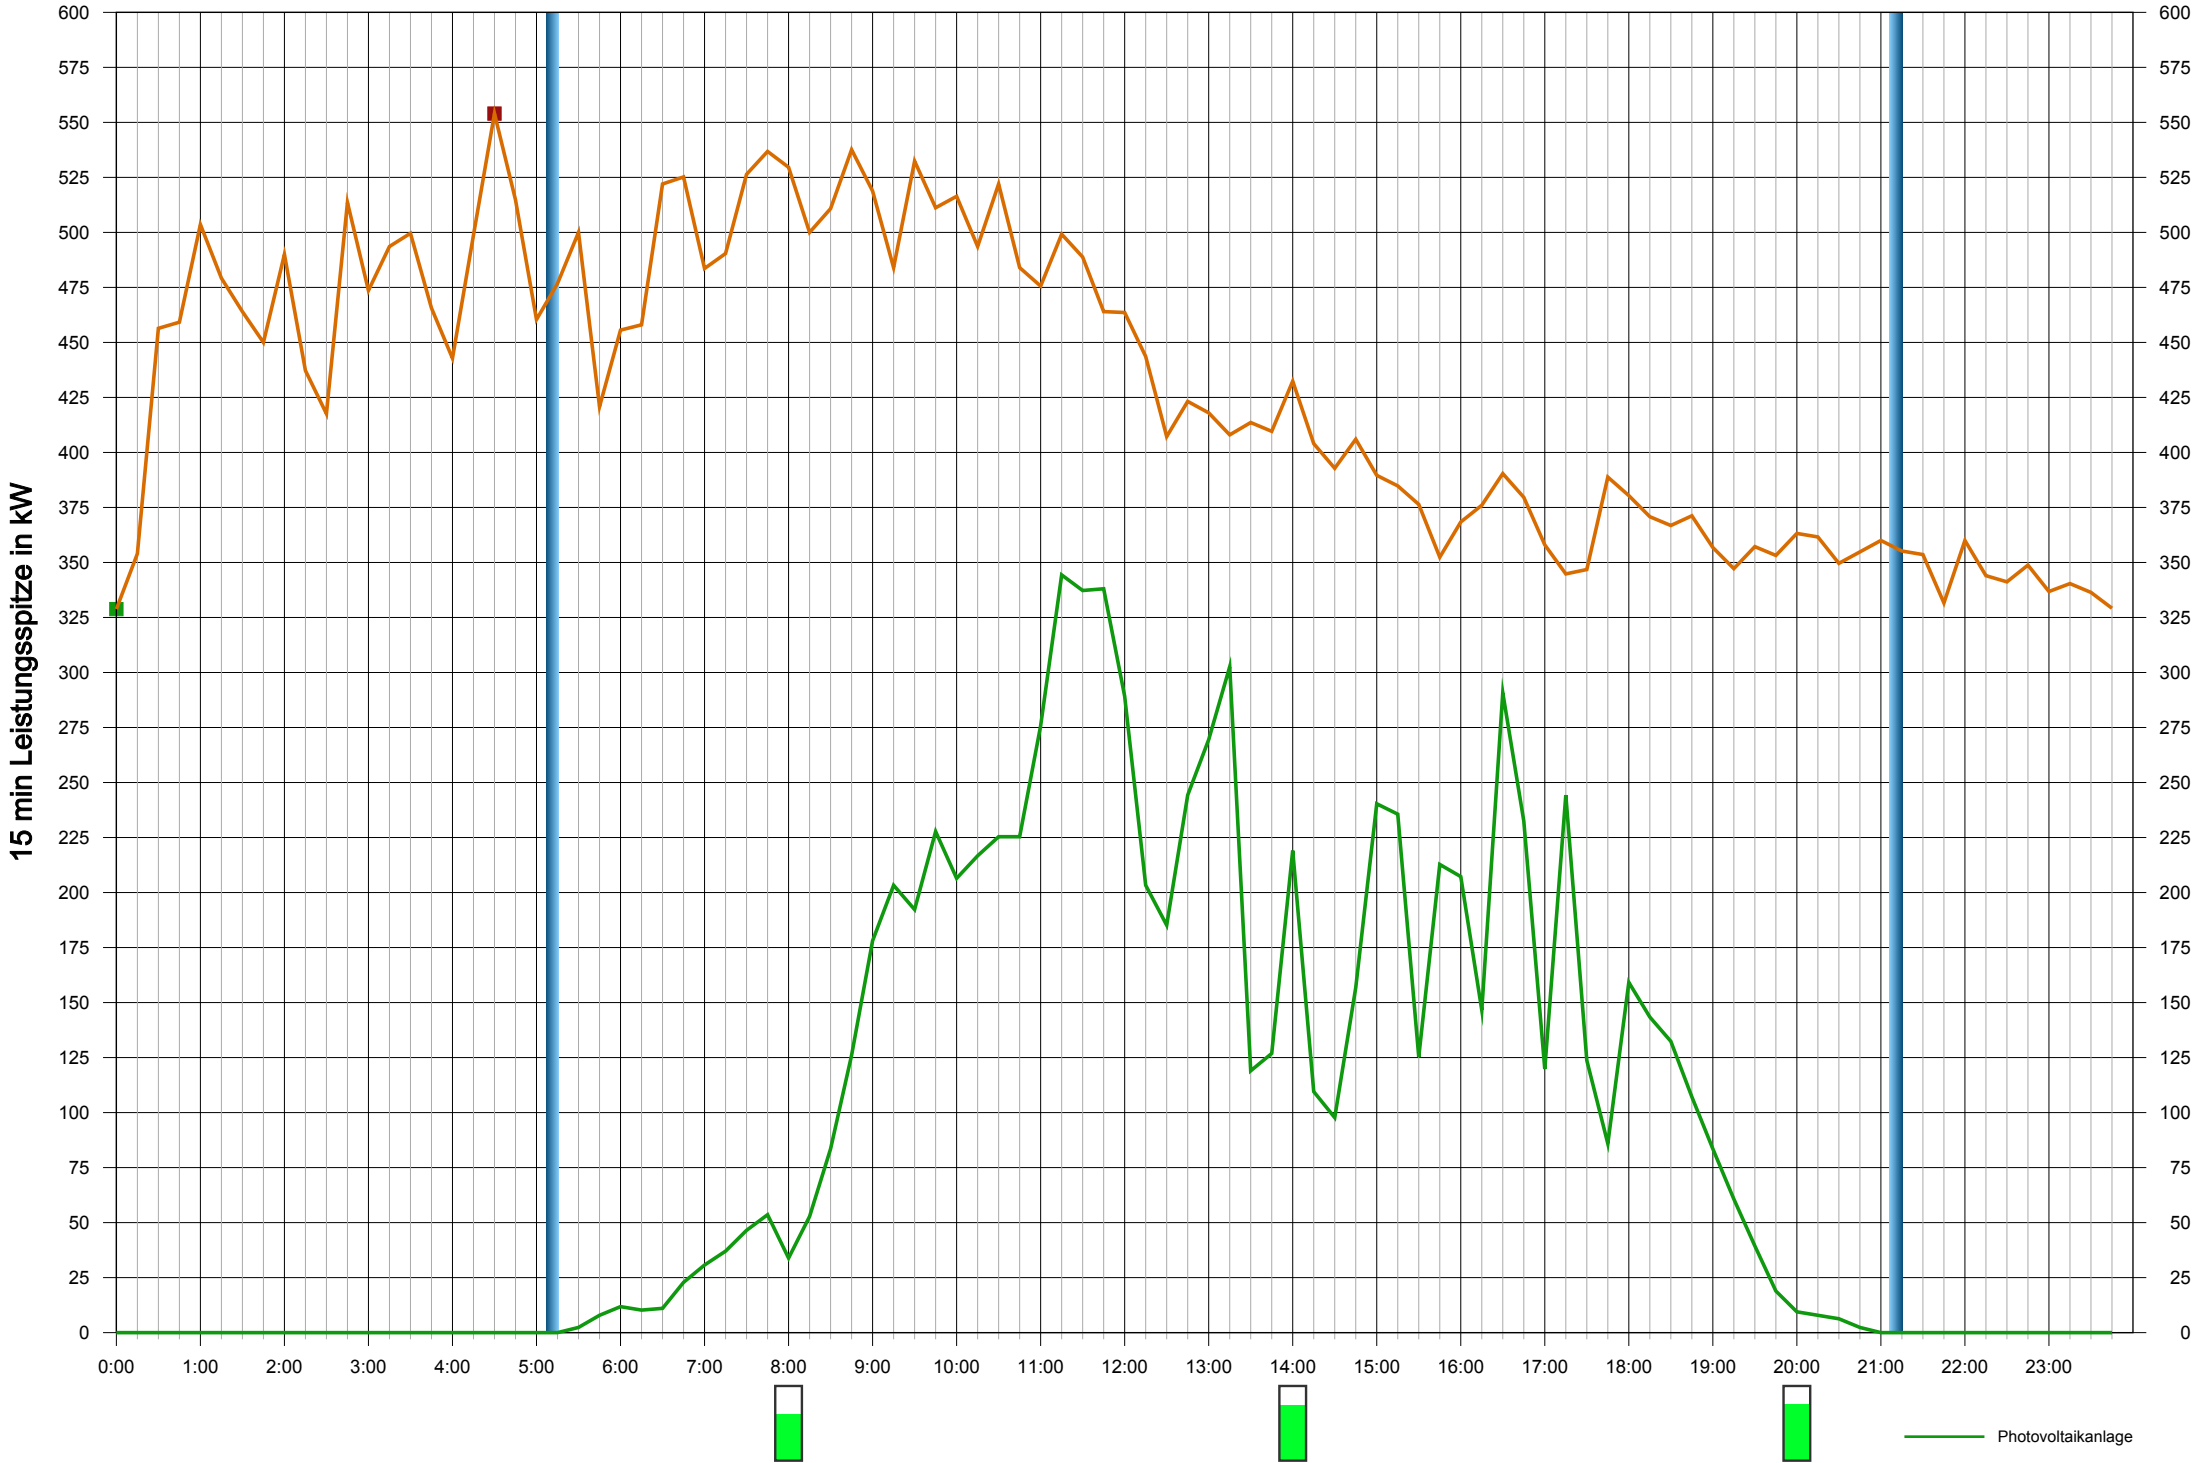


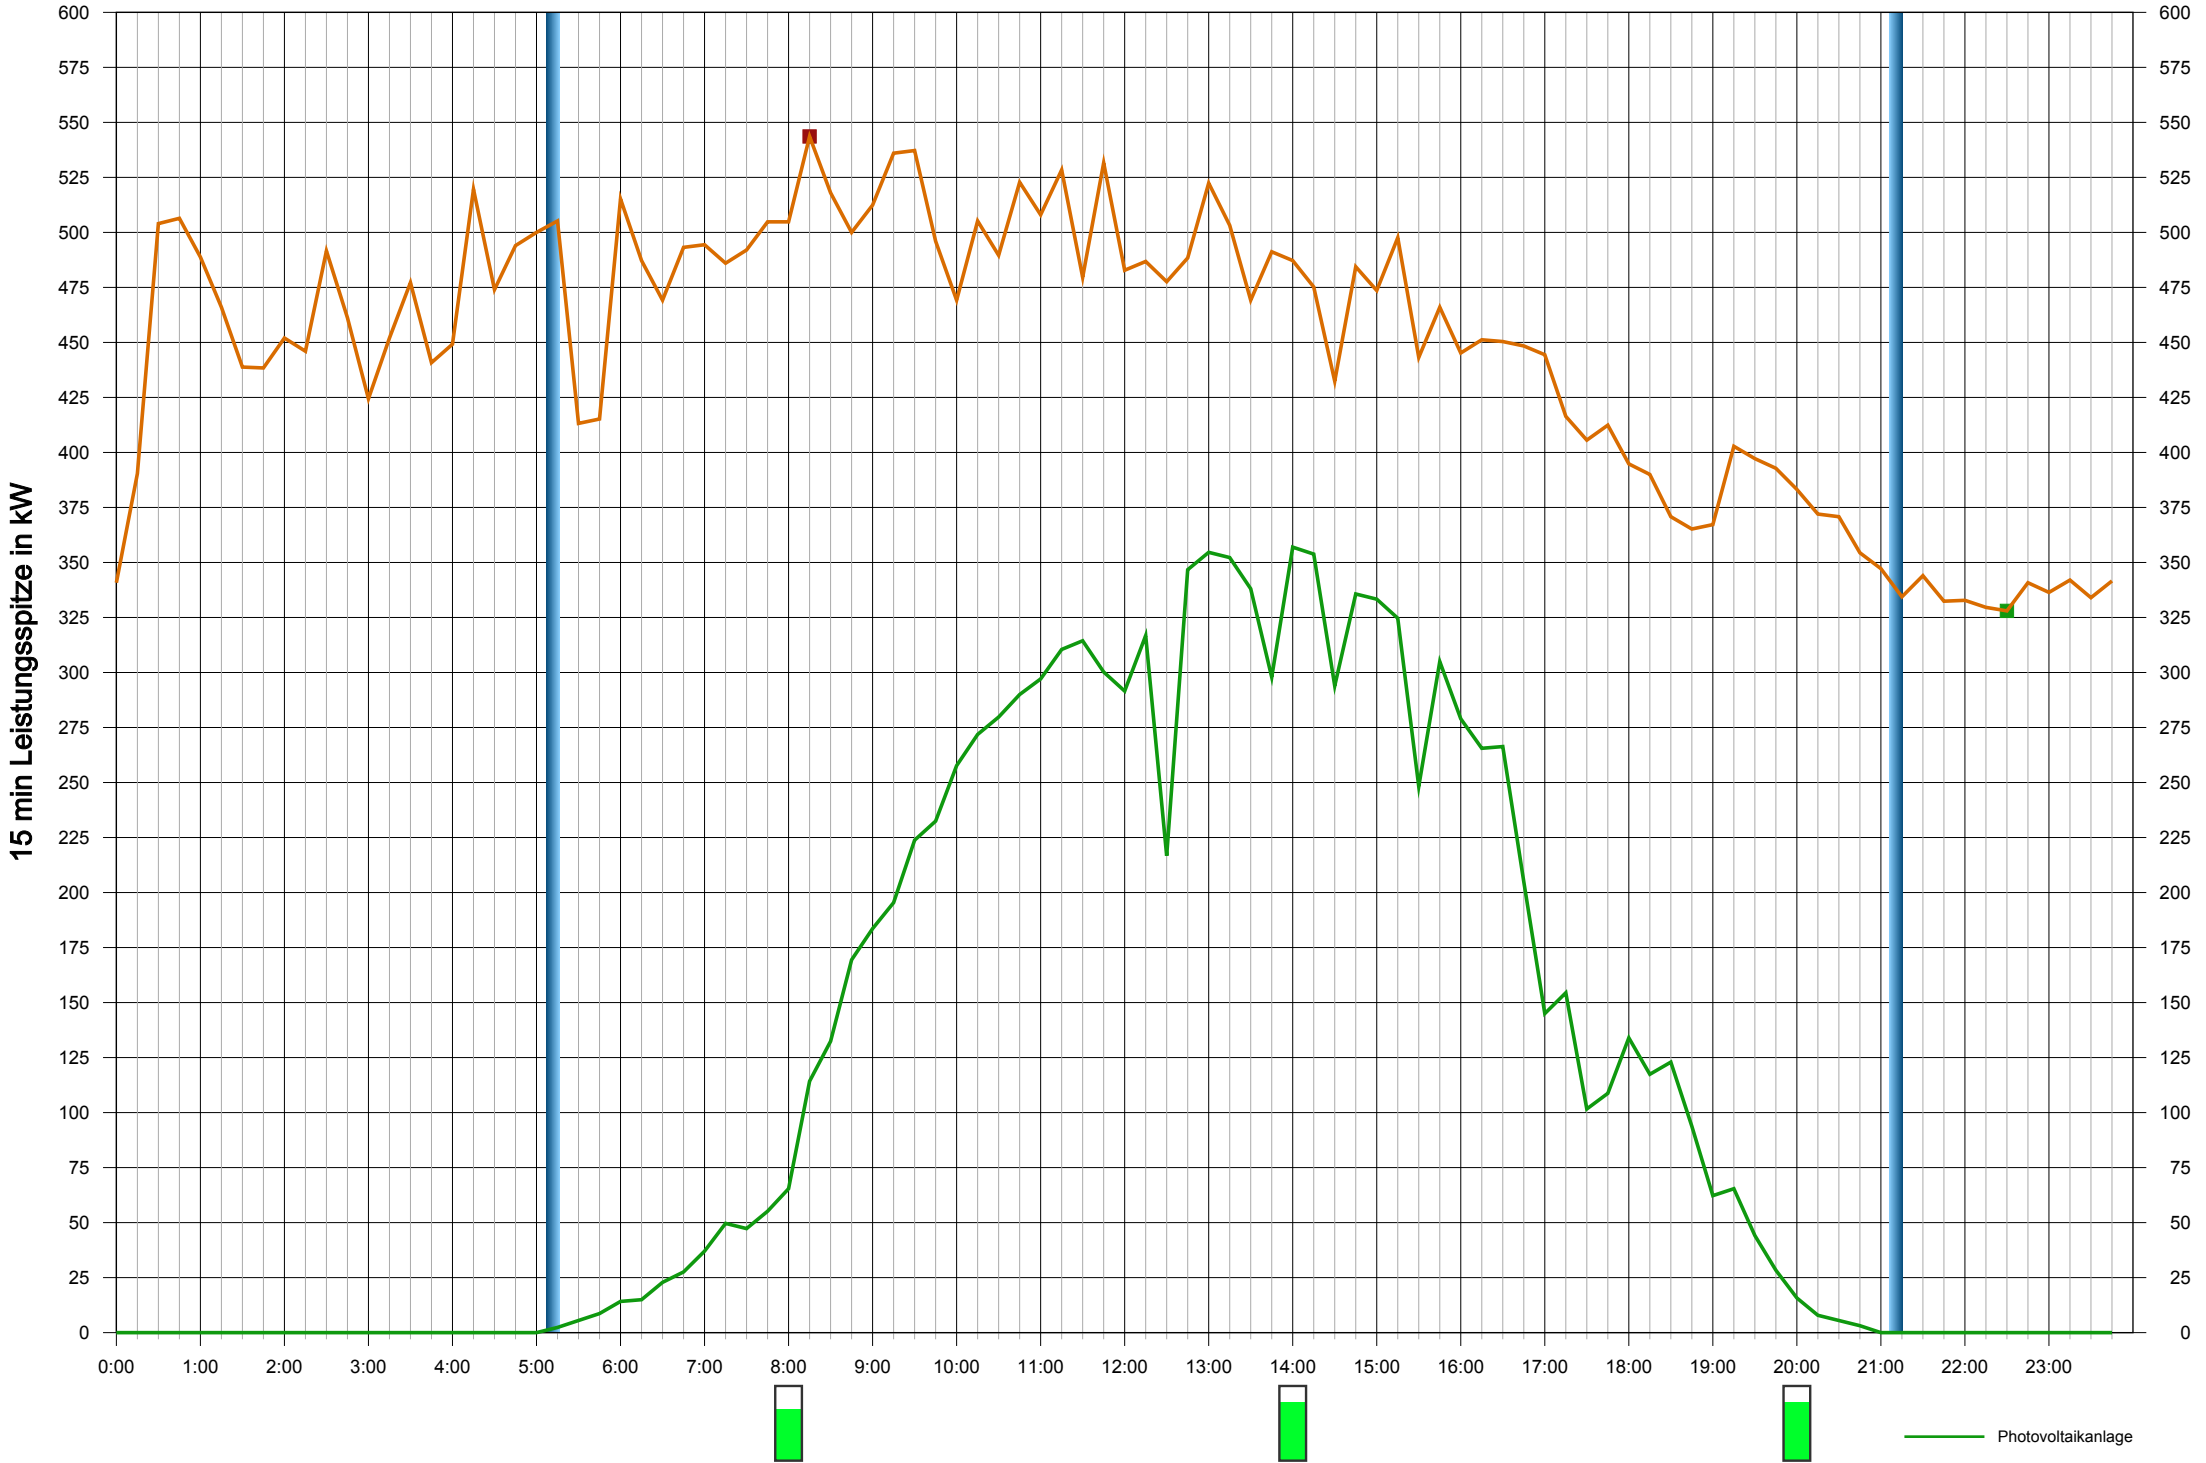

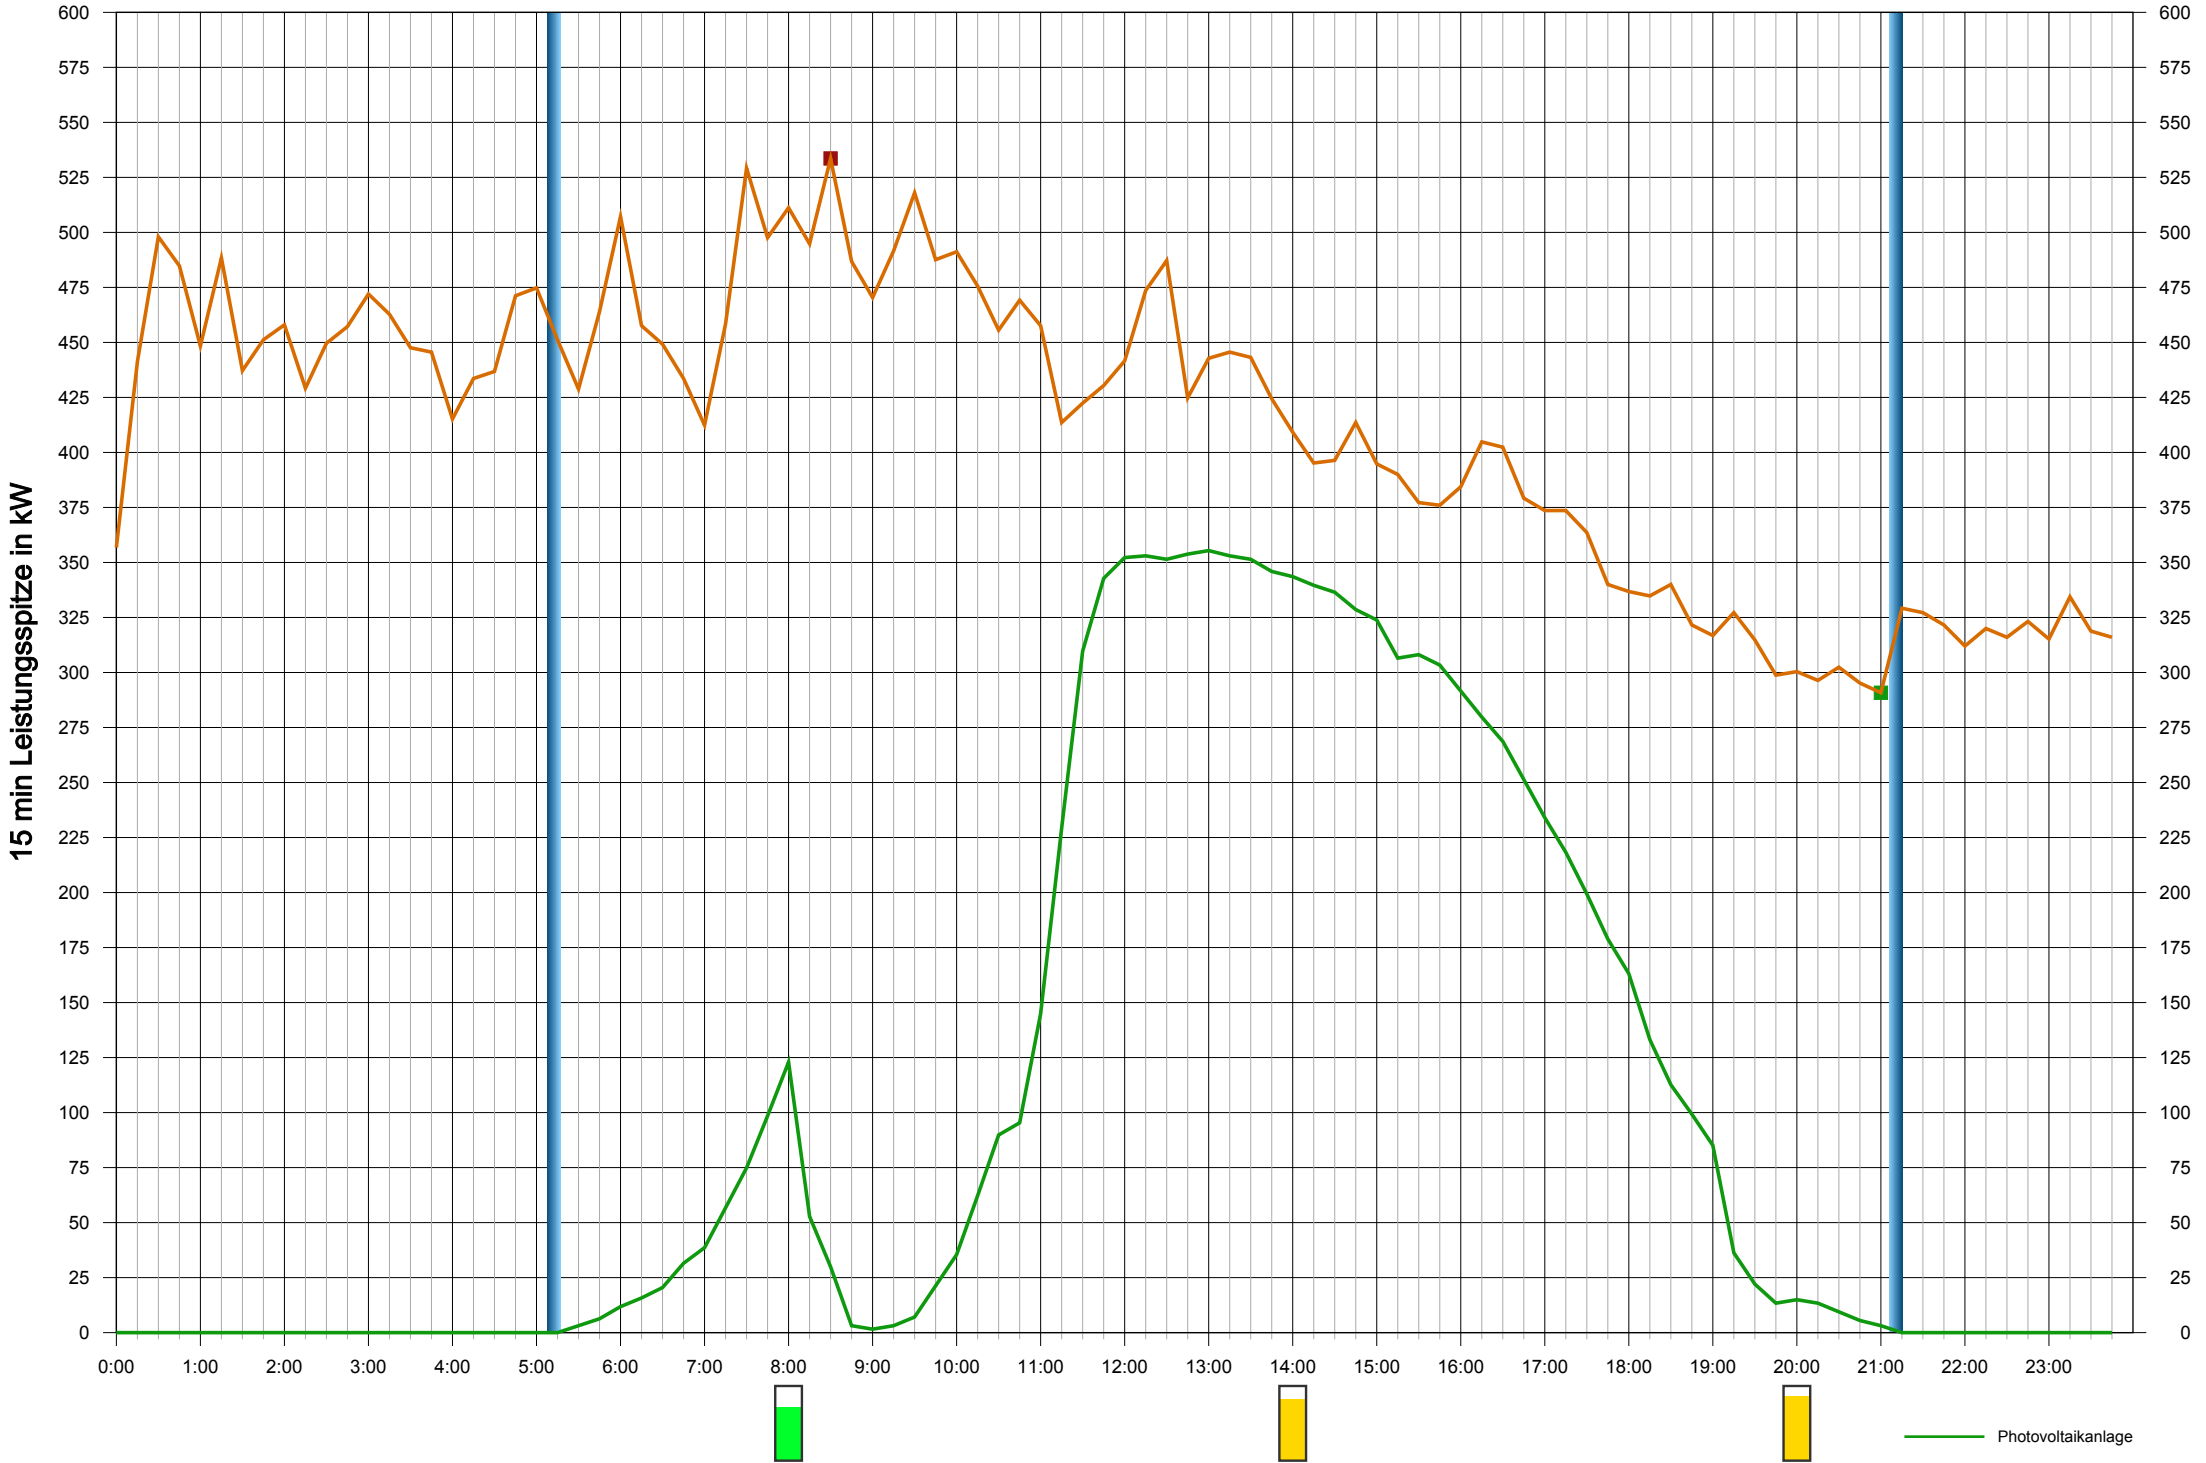

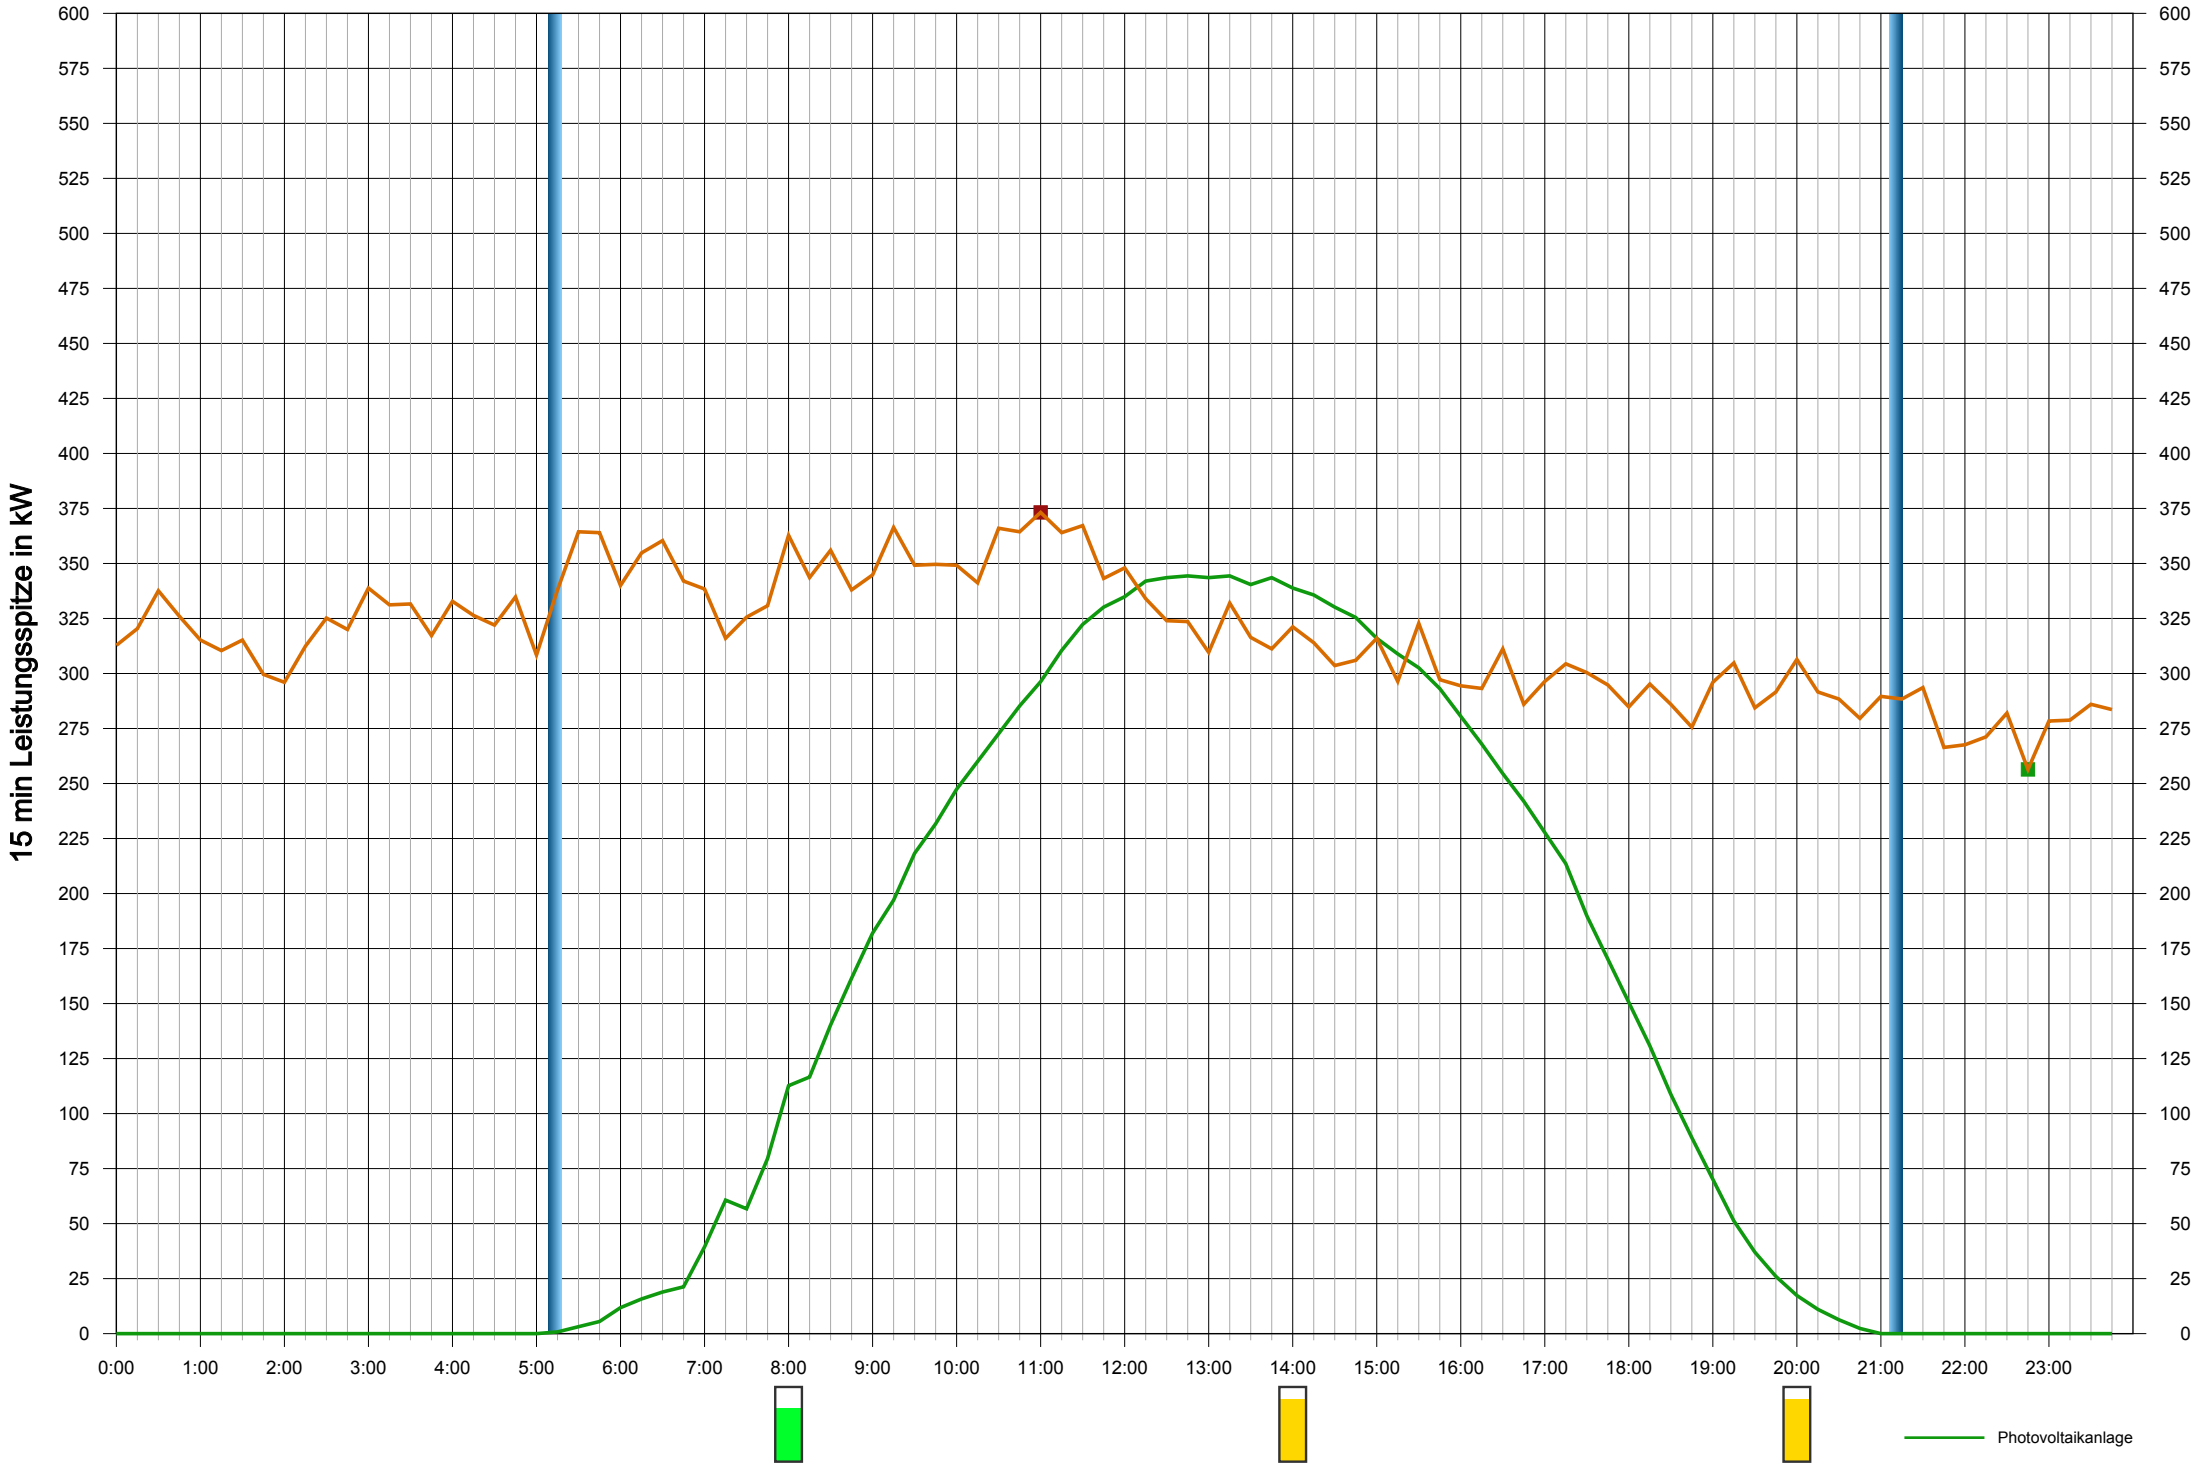

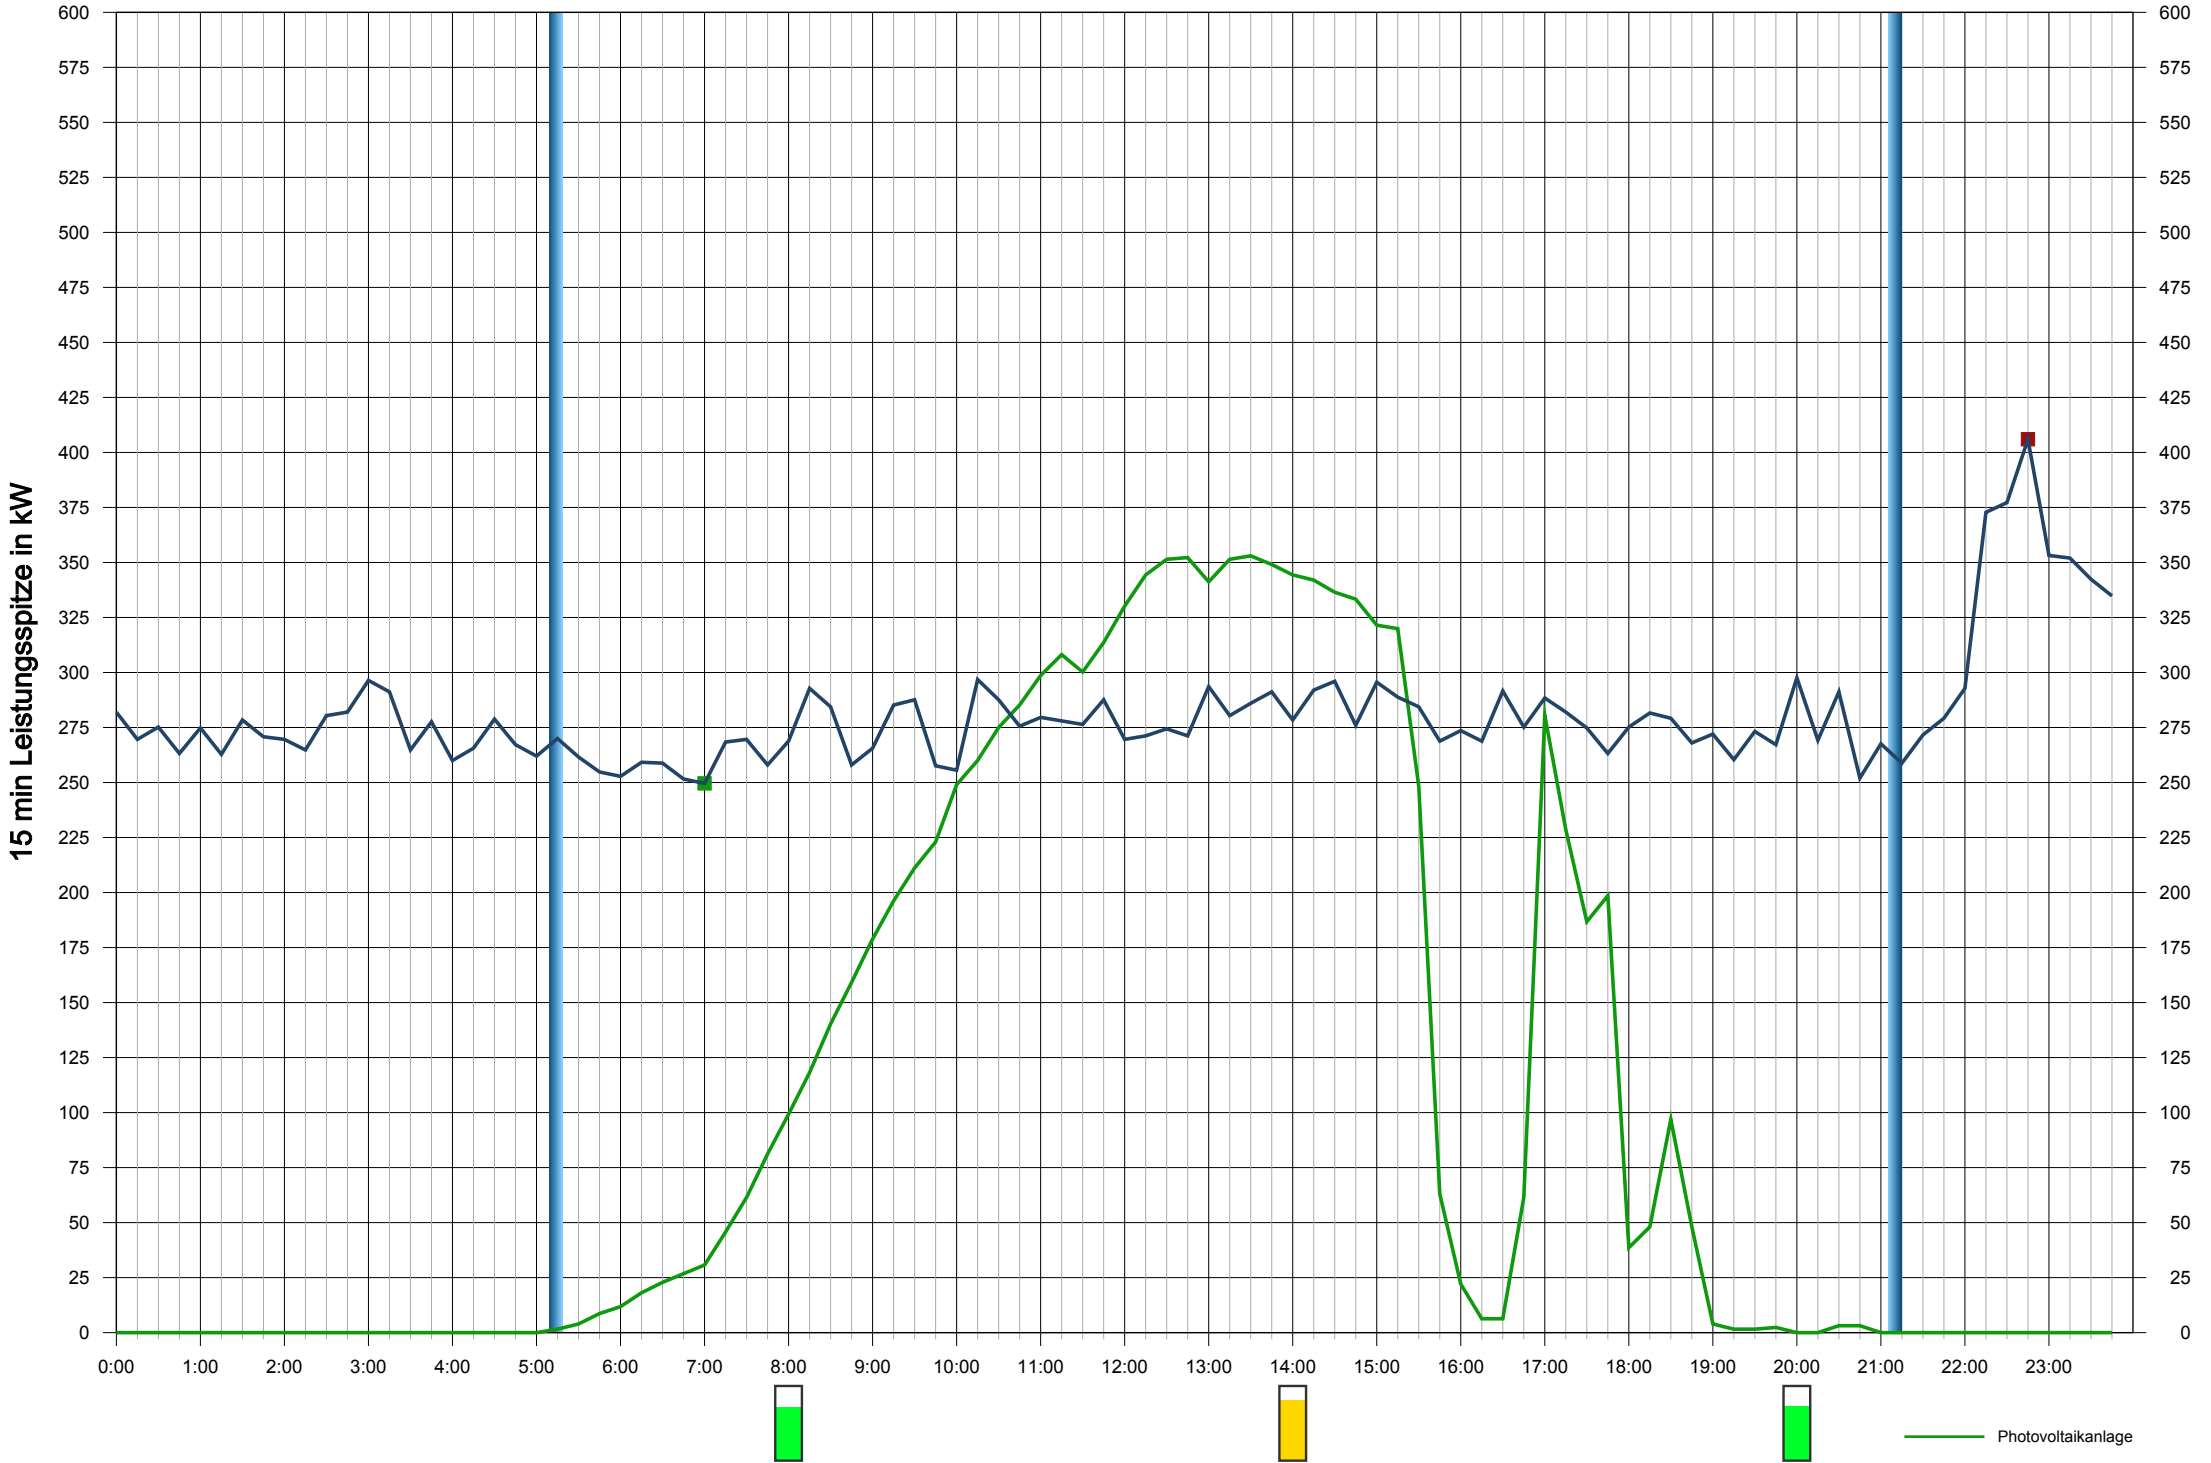


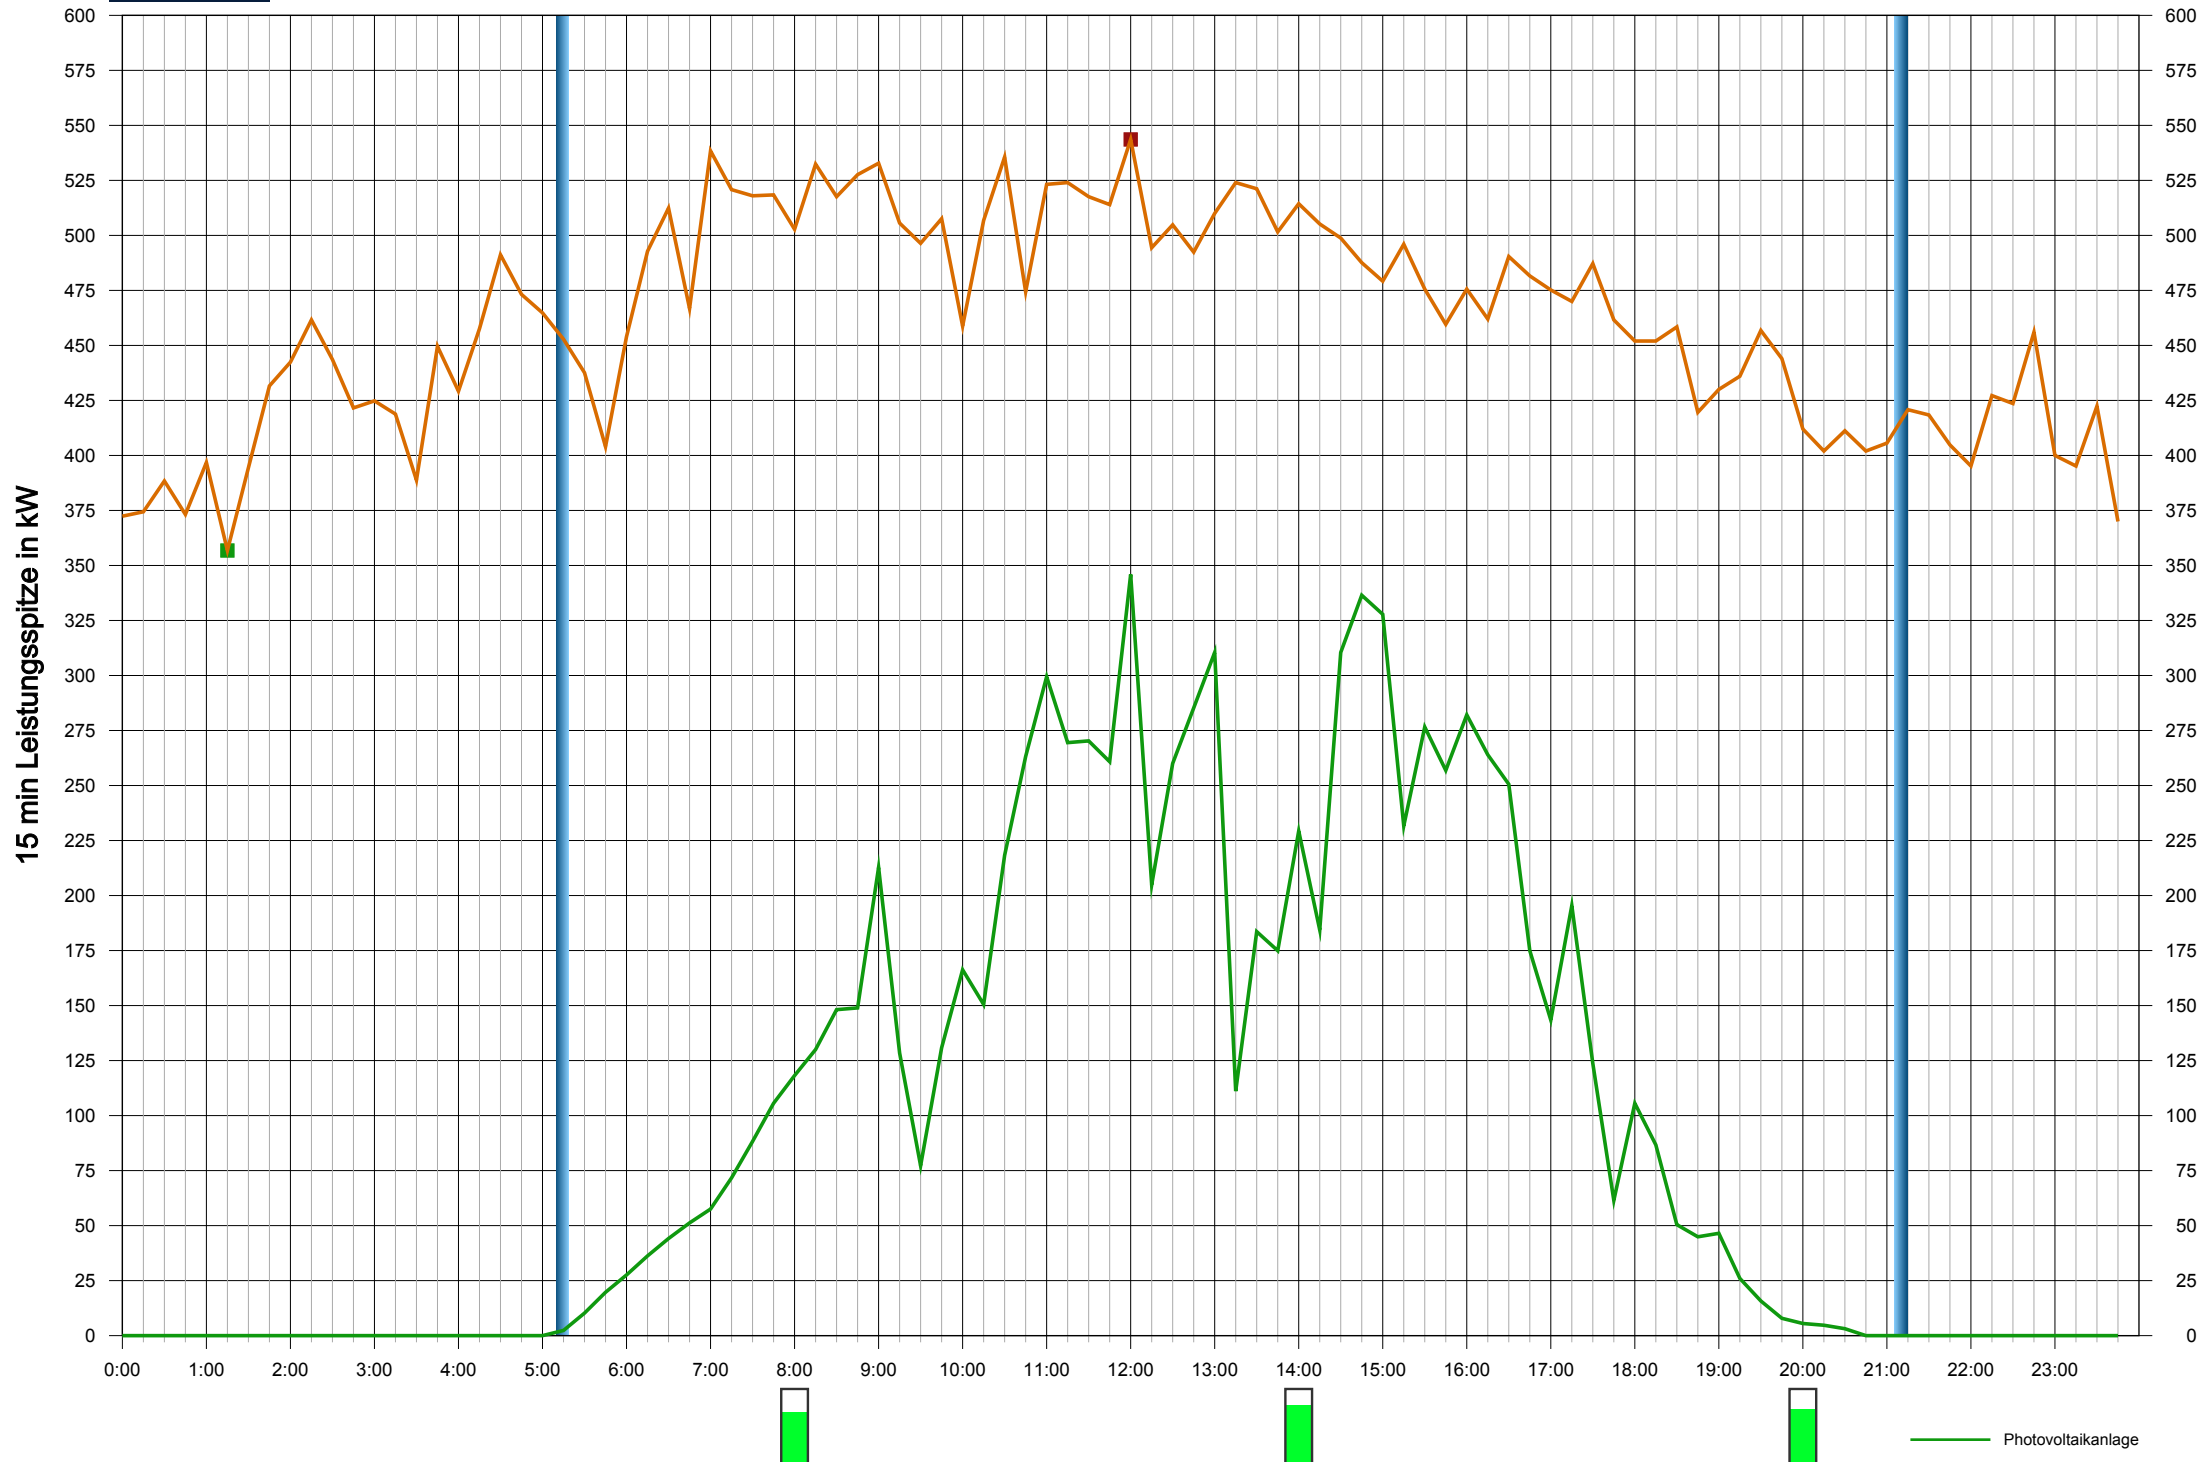



# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Di. 3.7.2012 (KW 27)

Tagesminimum: 341,6 kW, Tagesmittelwert: 485,2 kW, Tagesmaximum: 595,6 kW, Tagesbedarf: 11.644 kWh (1.630 €)

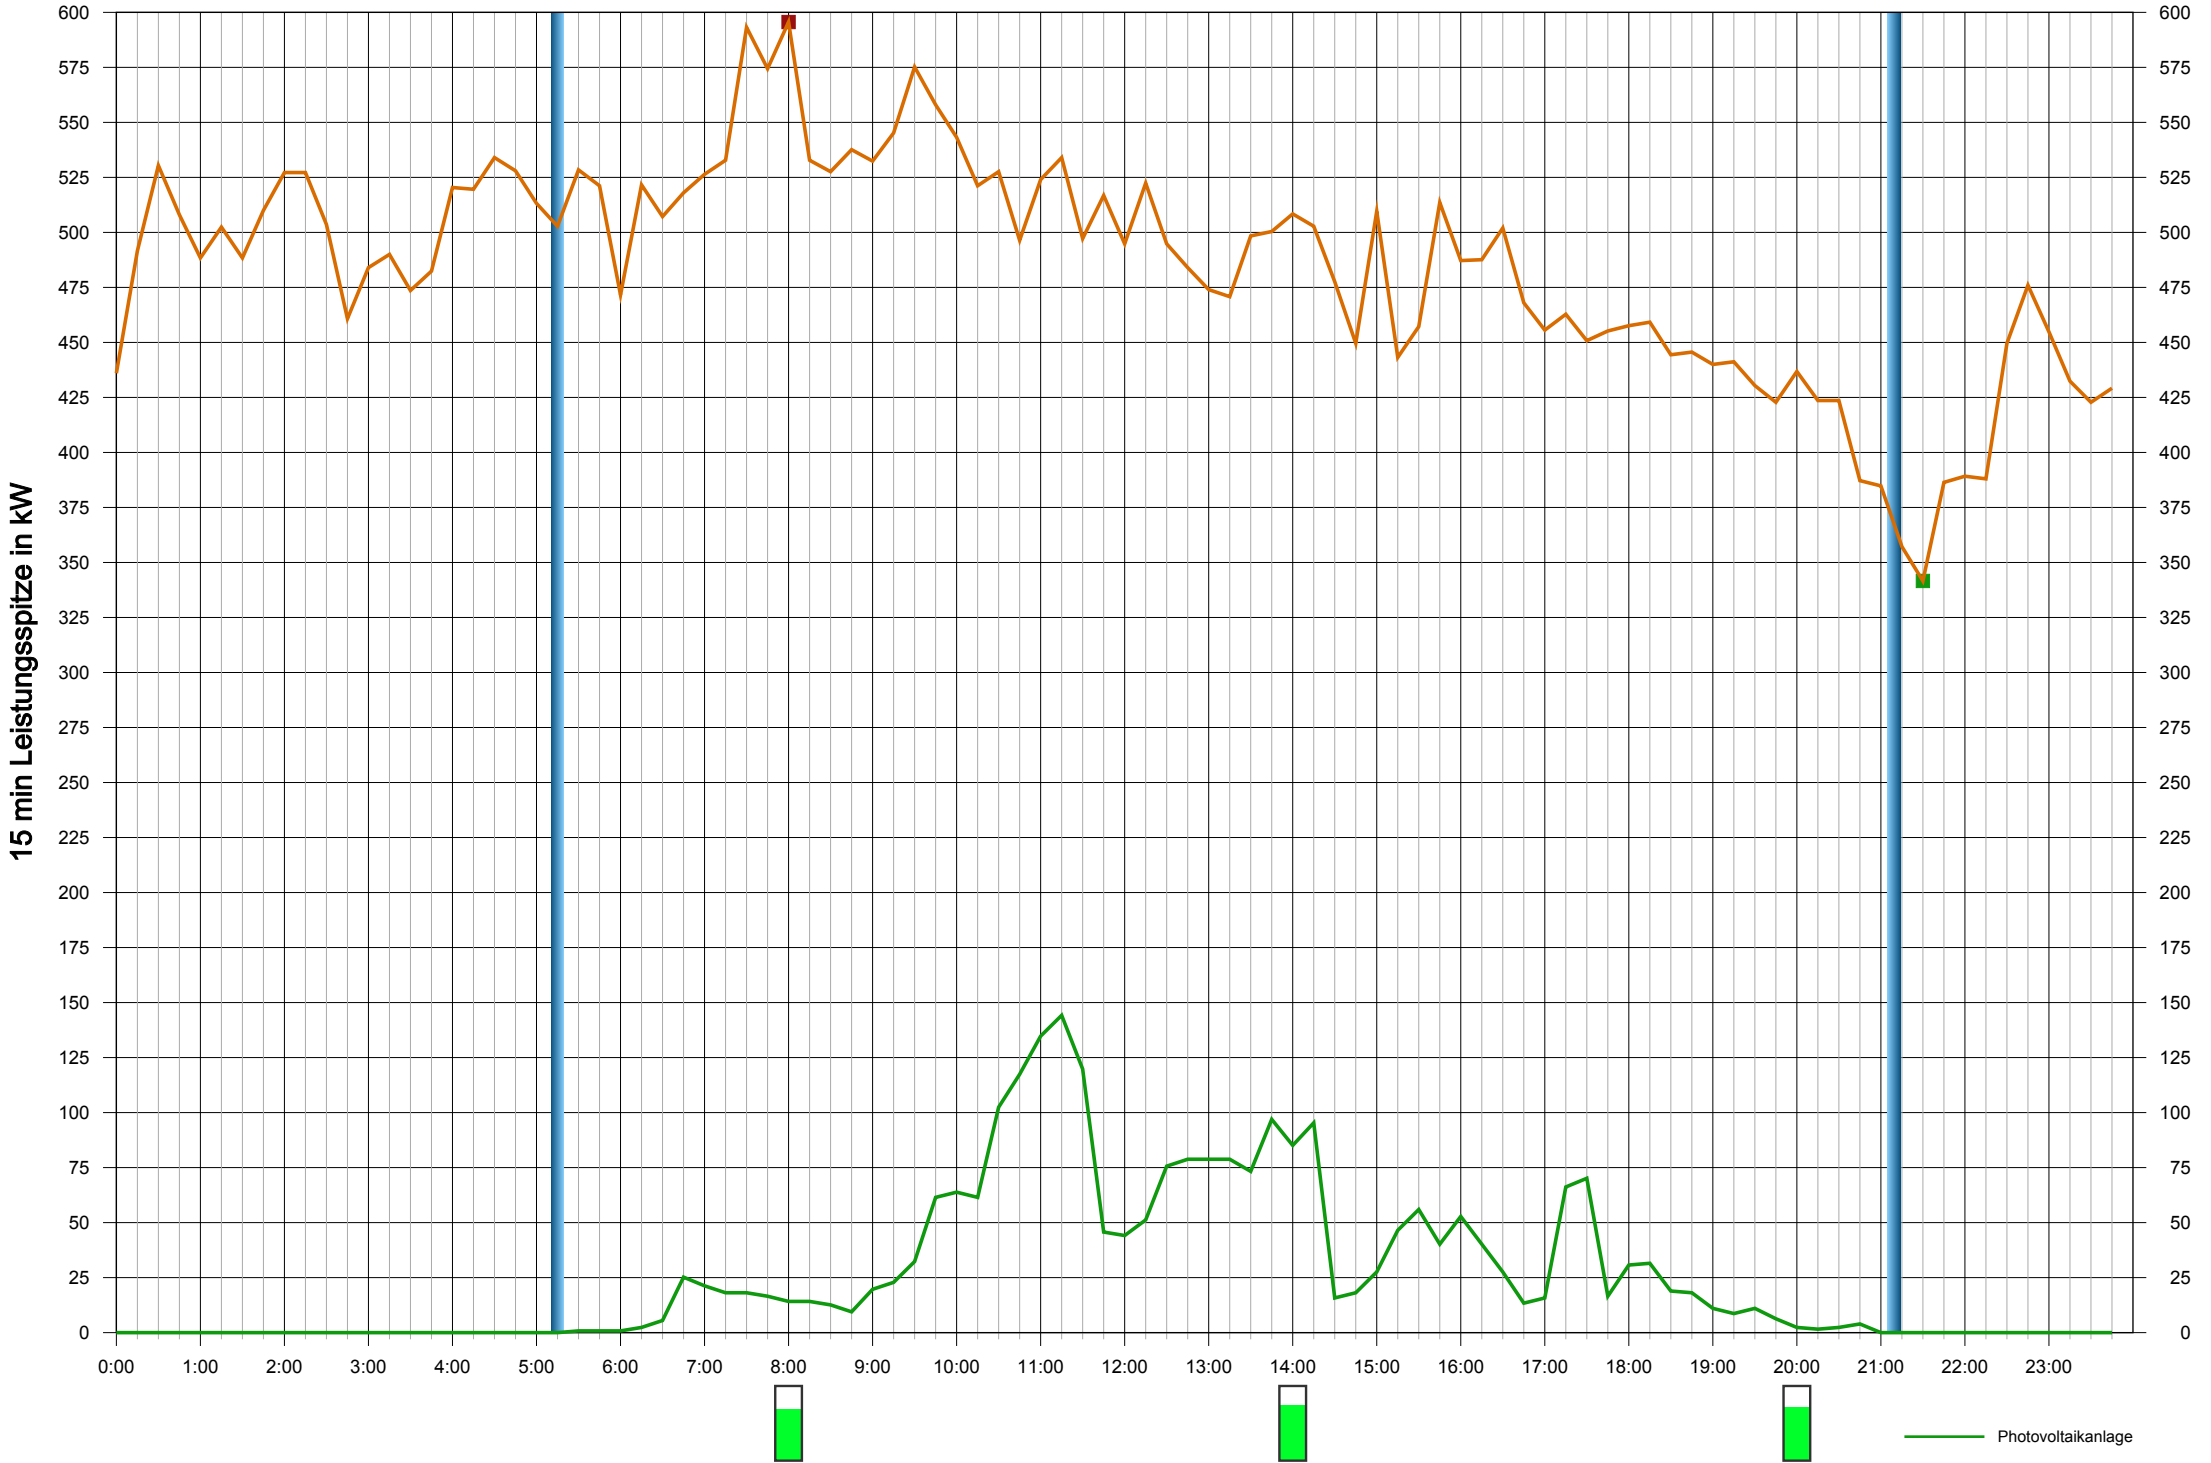



# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 4.7.2012 (KW 27)


Tagesminimum: 352,8 kW, Tagesmittelwert: 468,5 kW, Tagesmaximum: 548,0 kW, Tagesbedarf: 11.245 kWh (1.574 €)







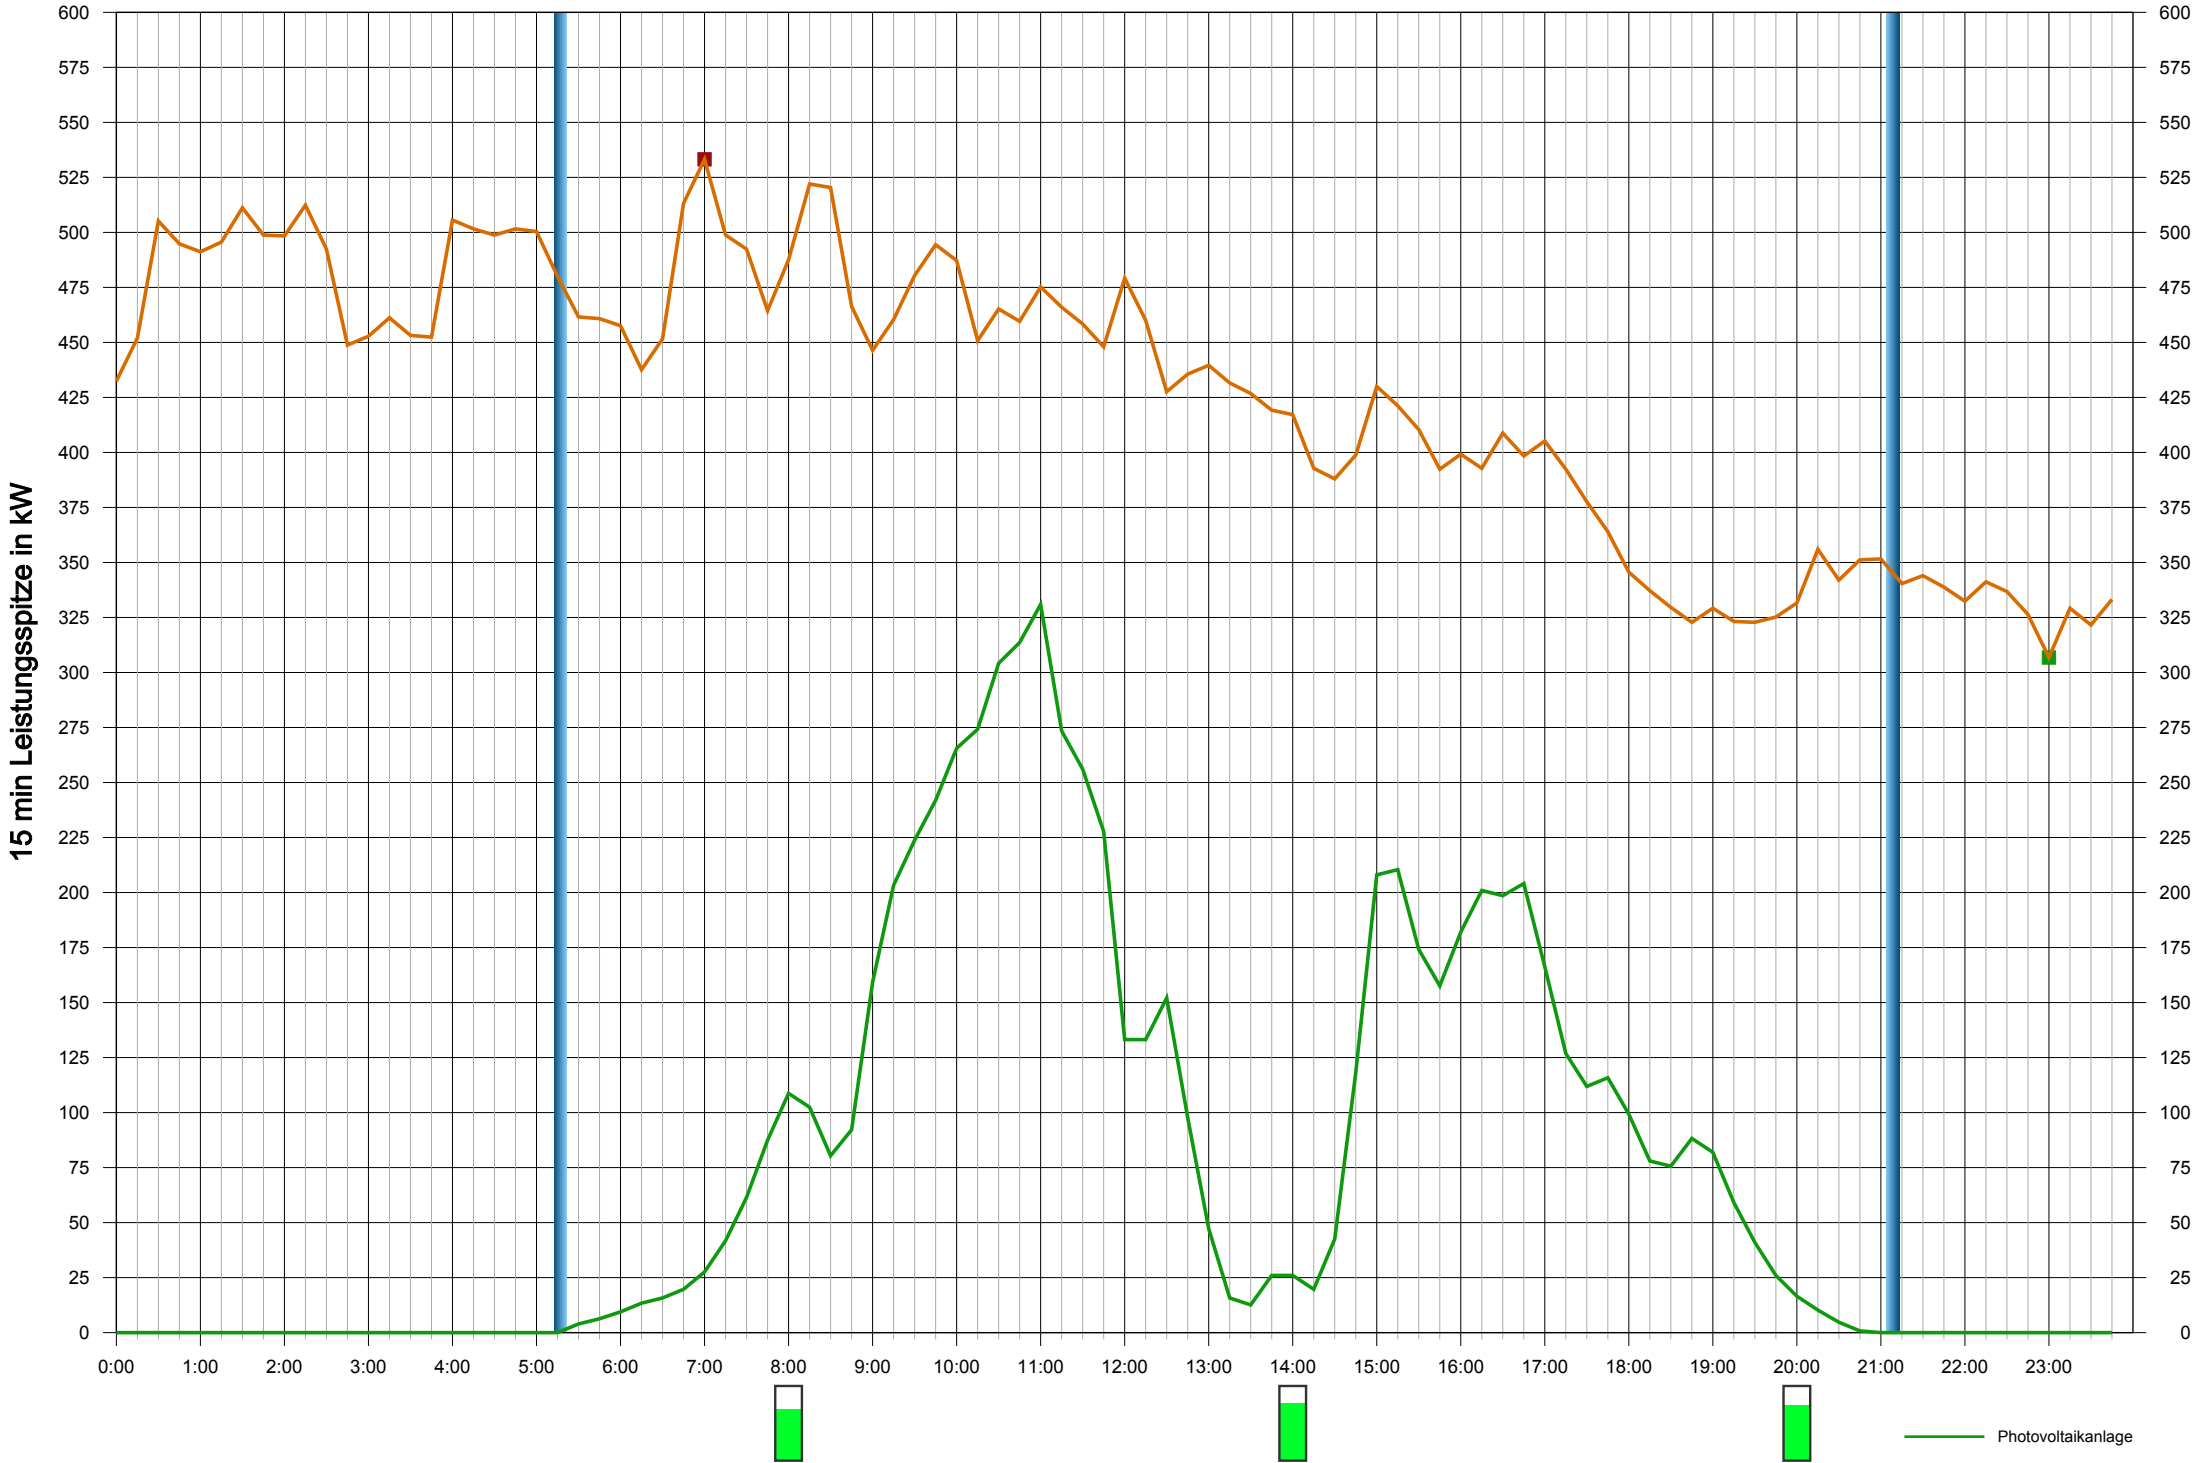

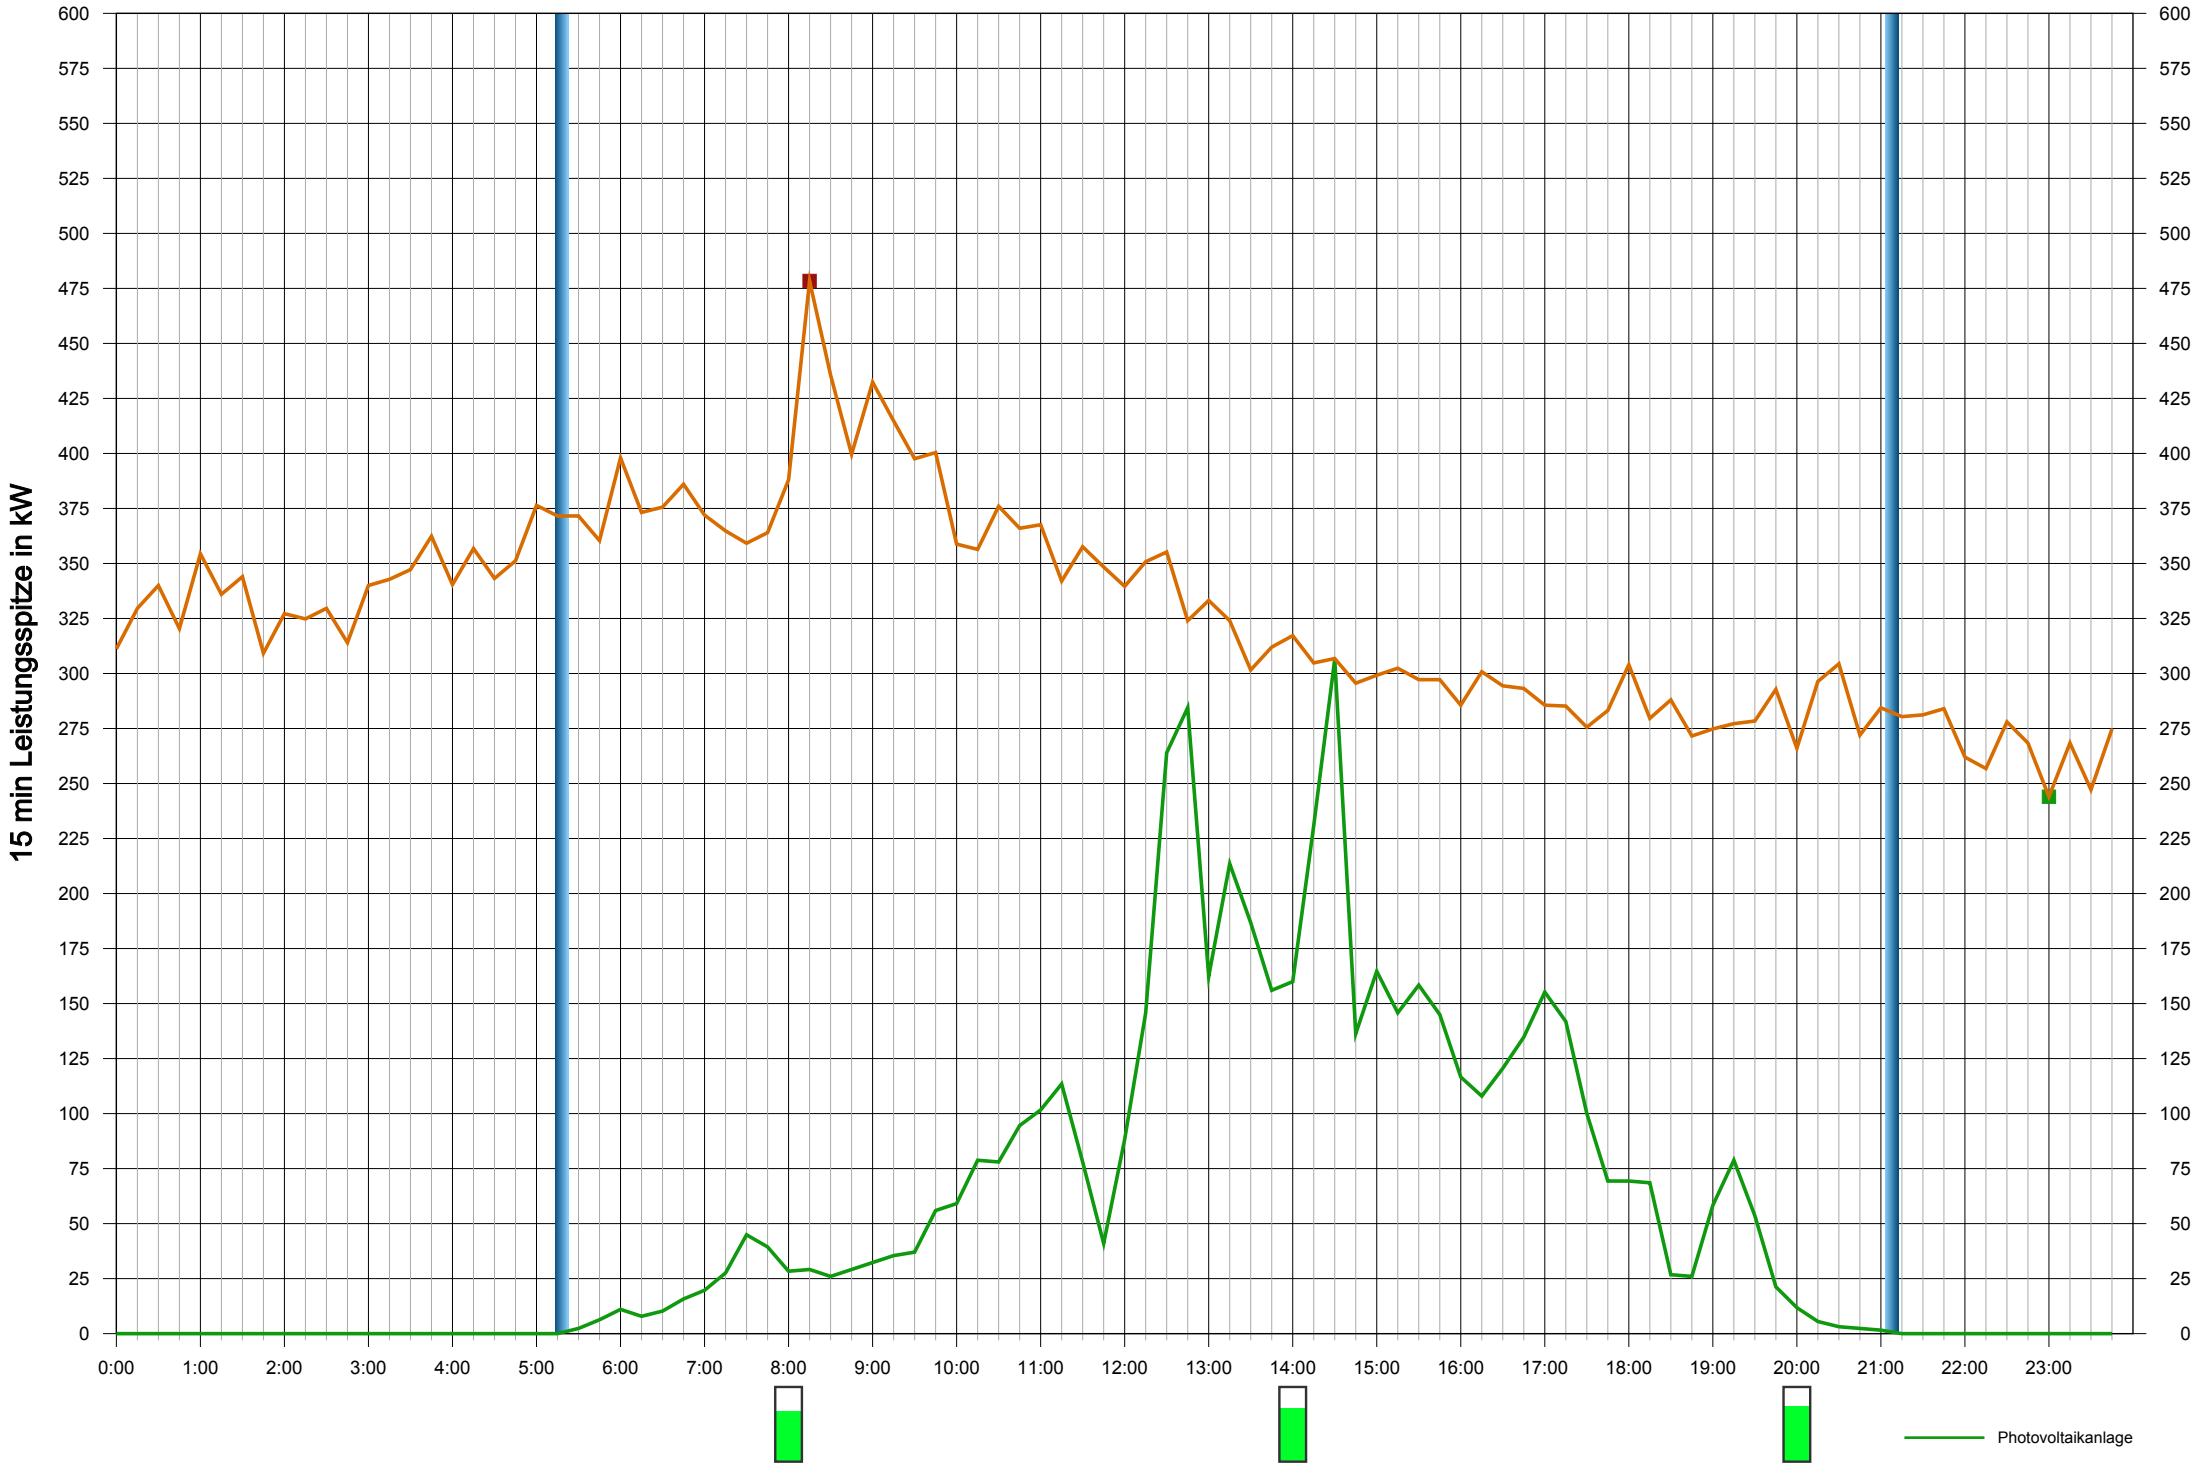


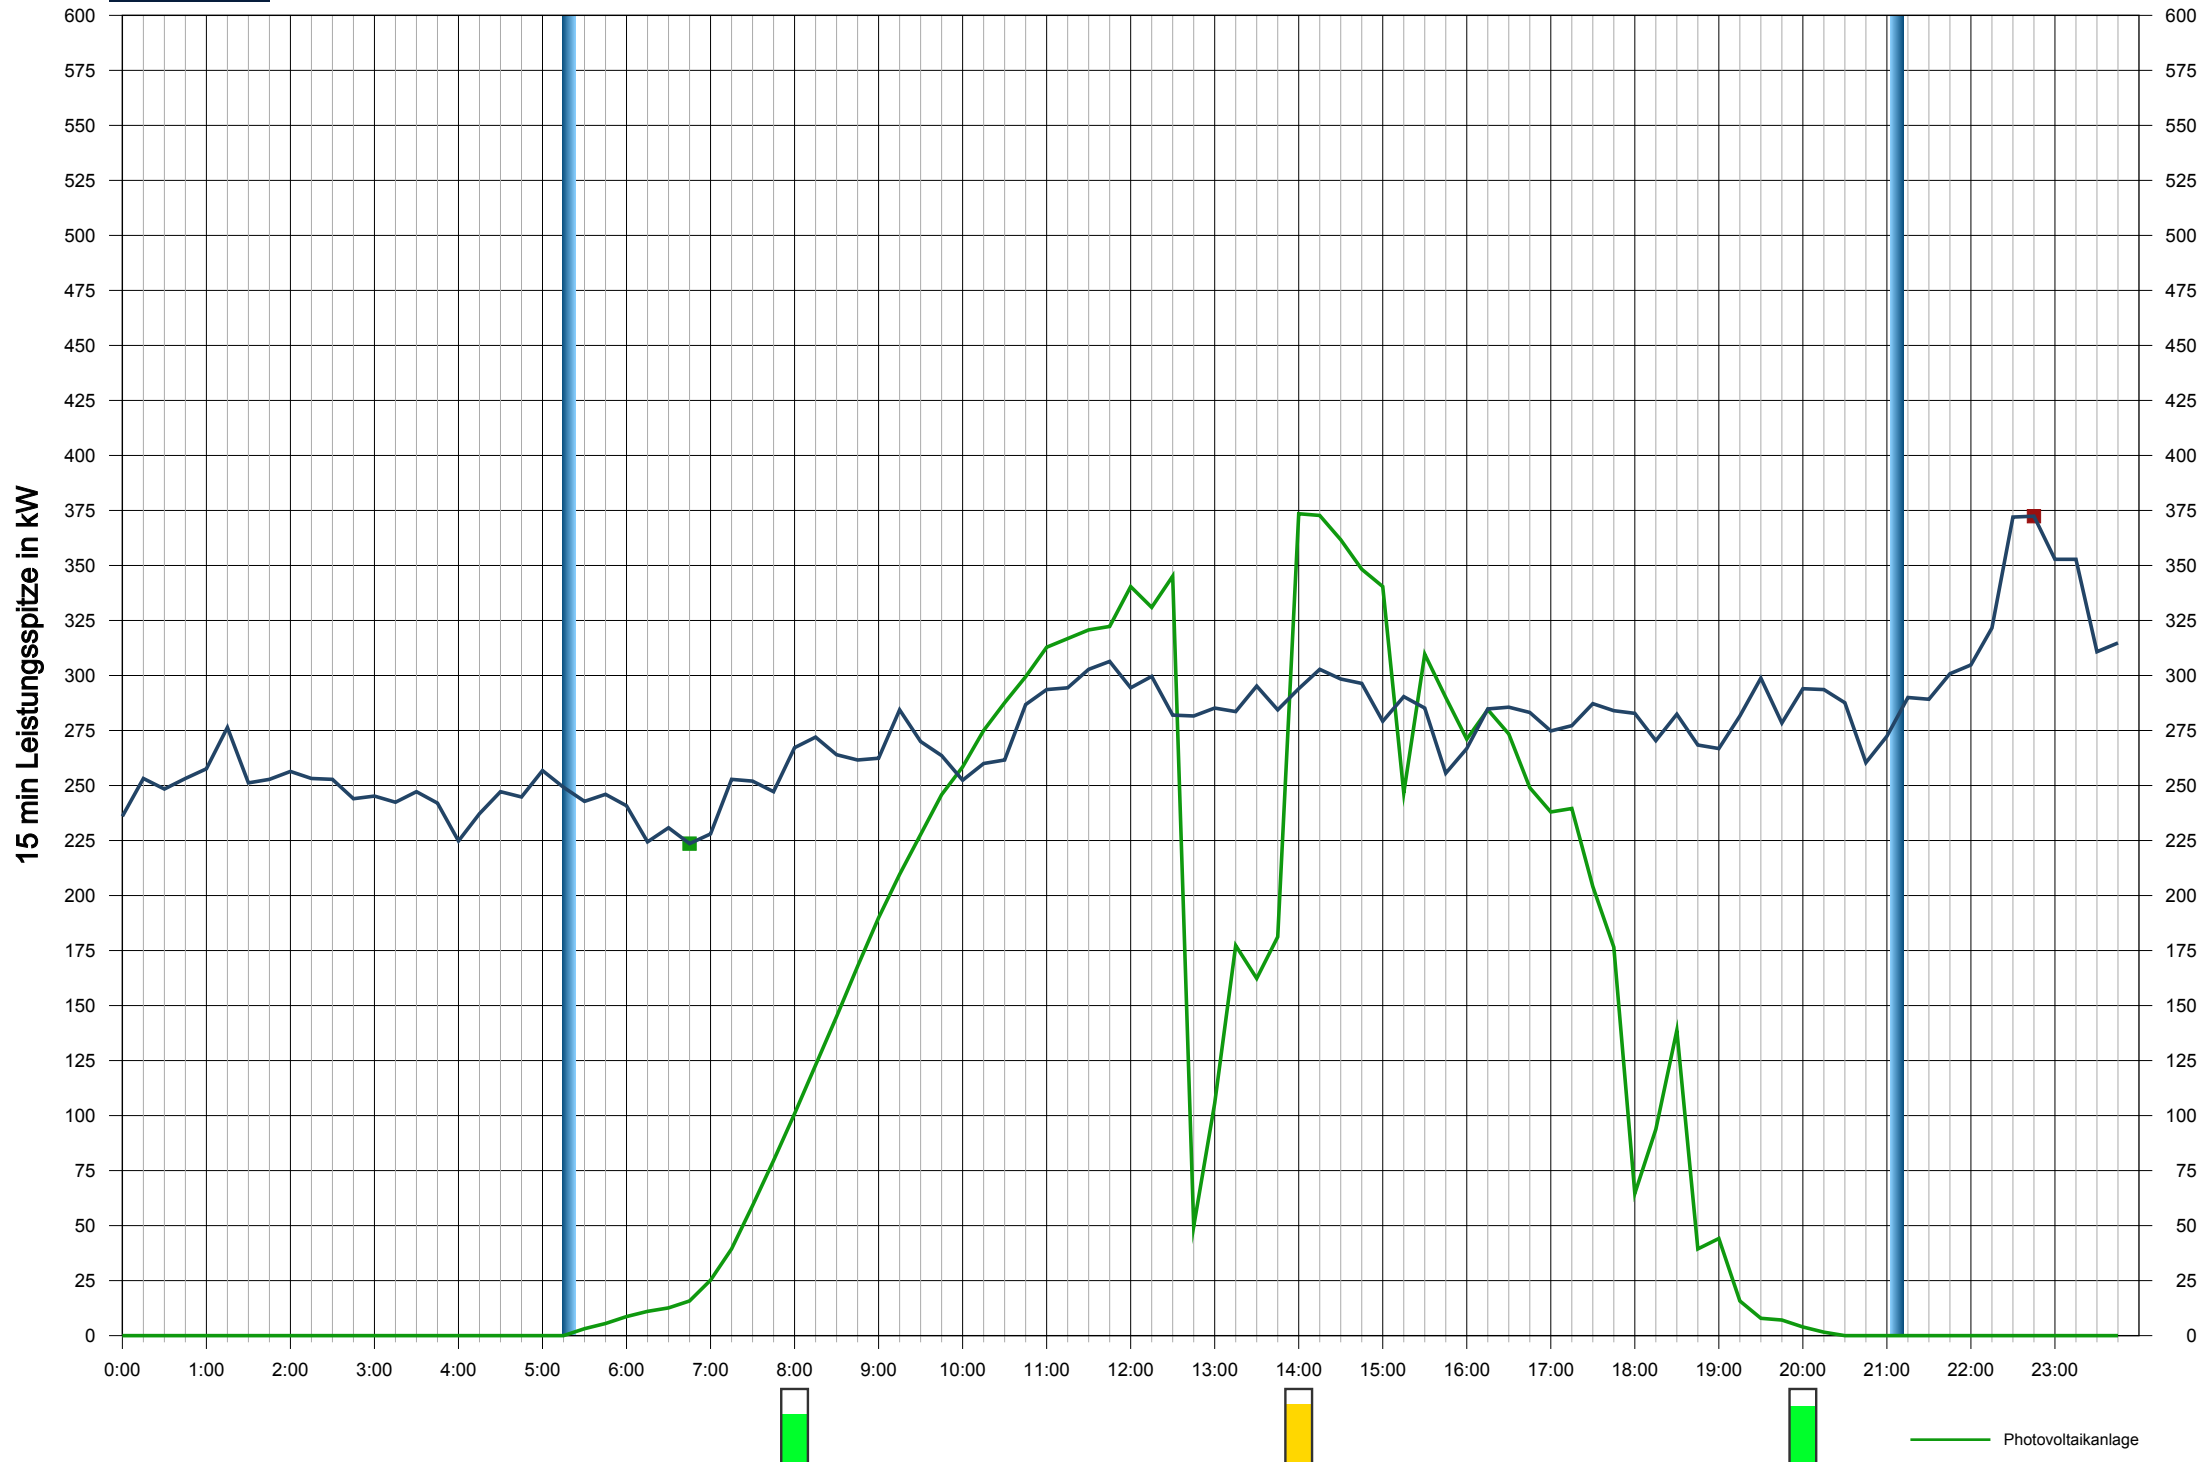


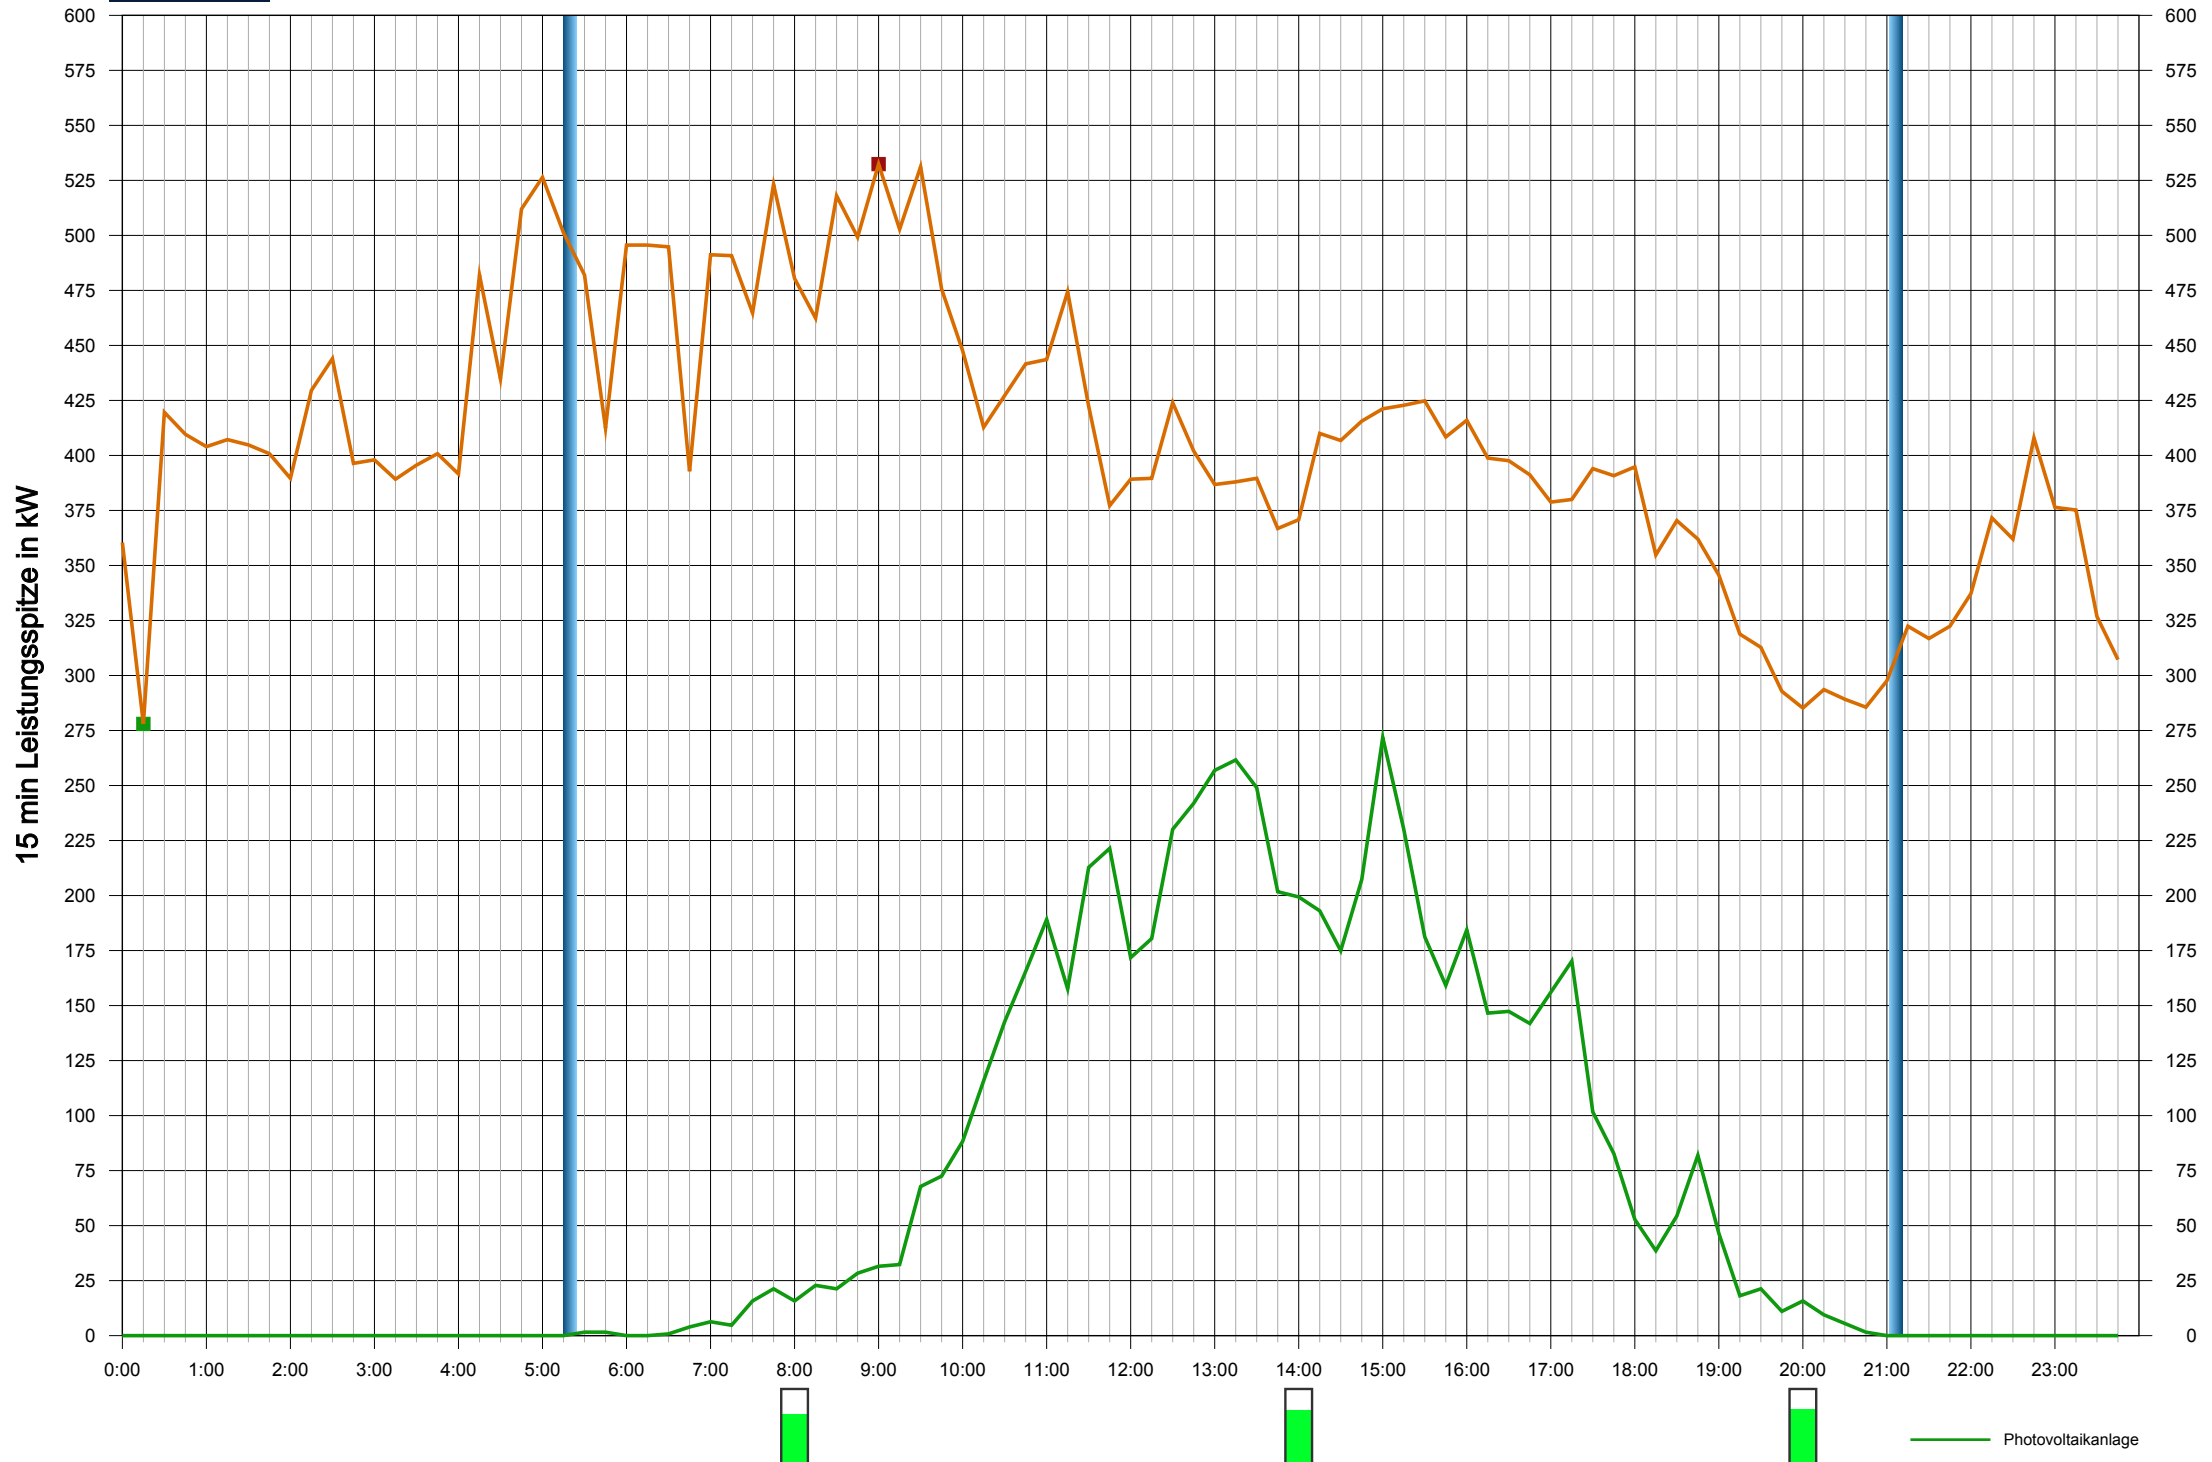

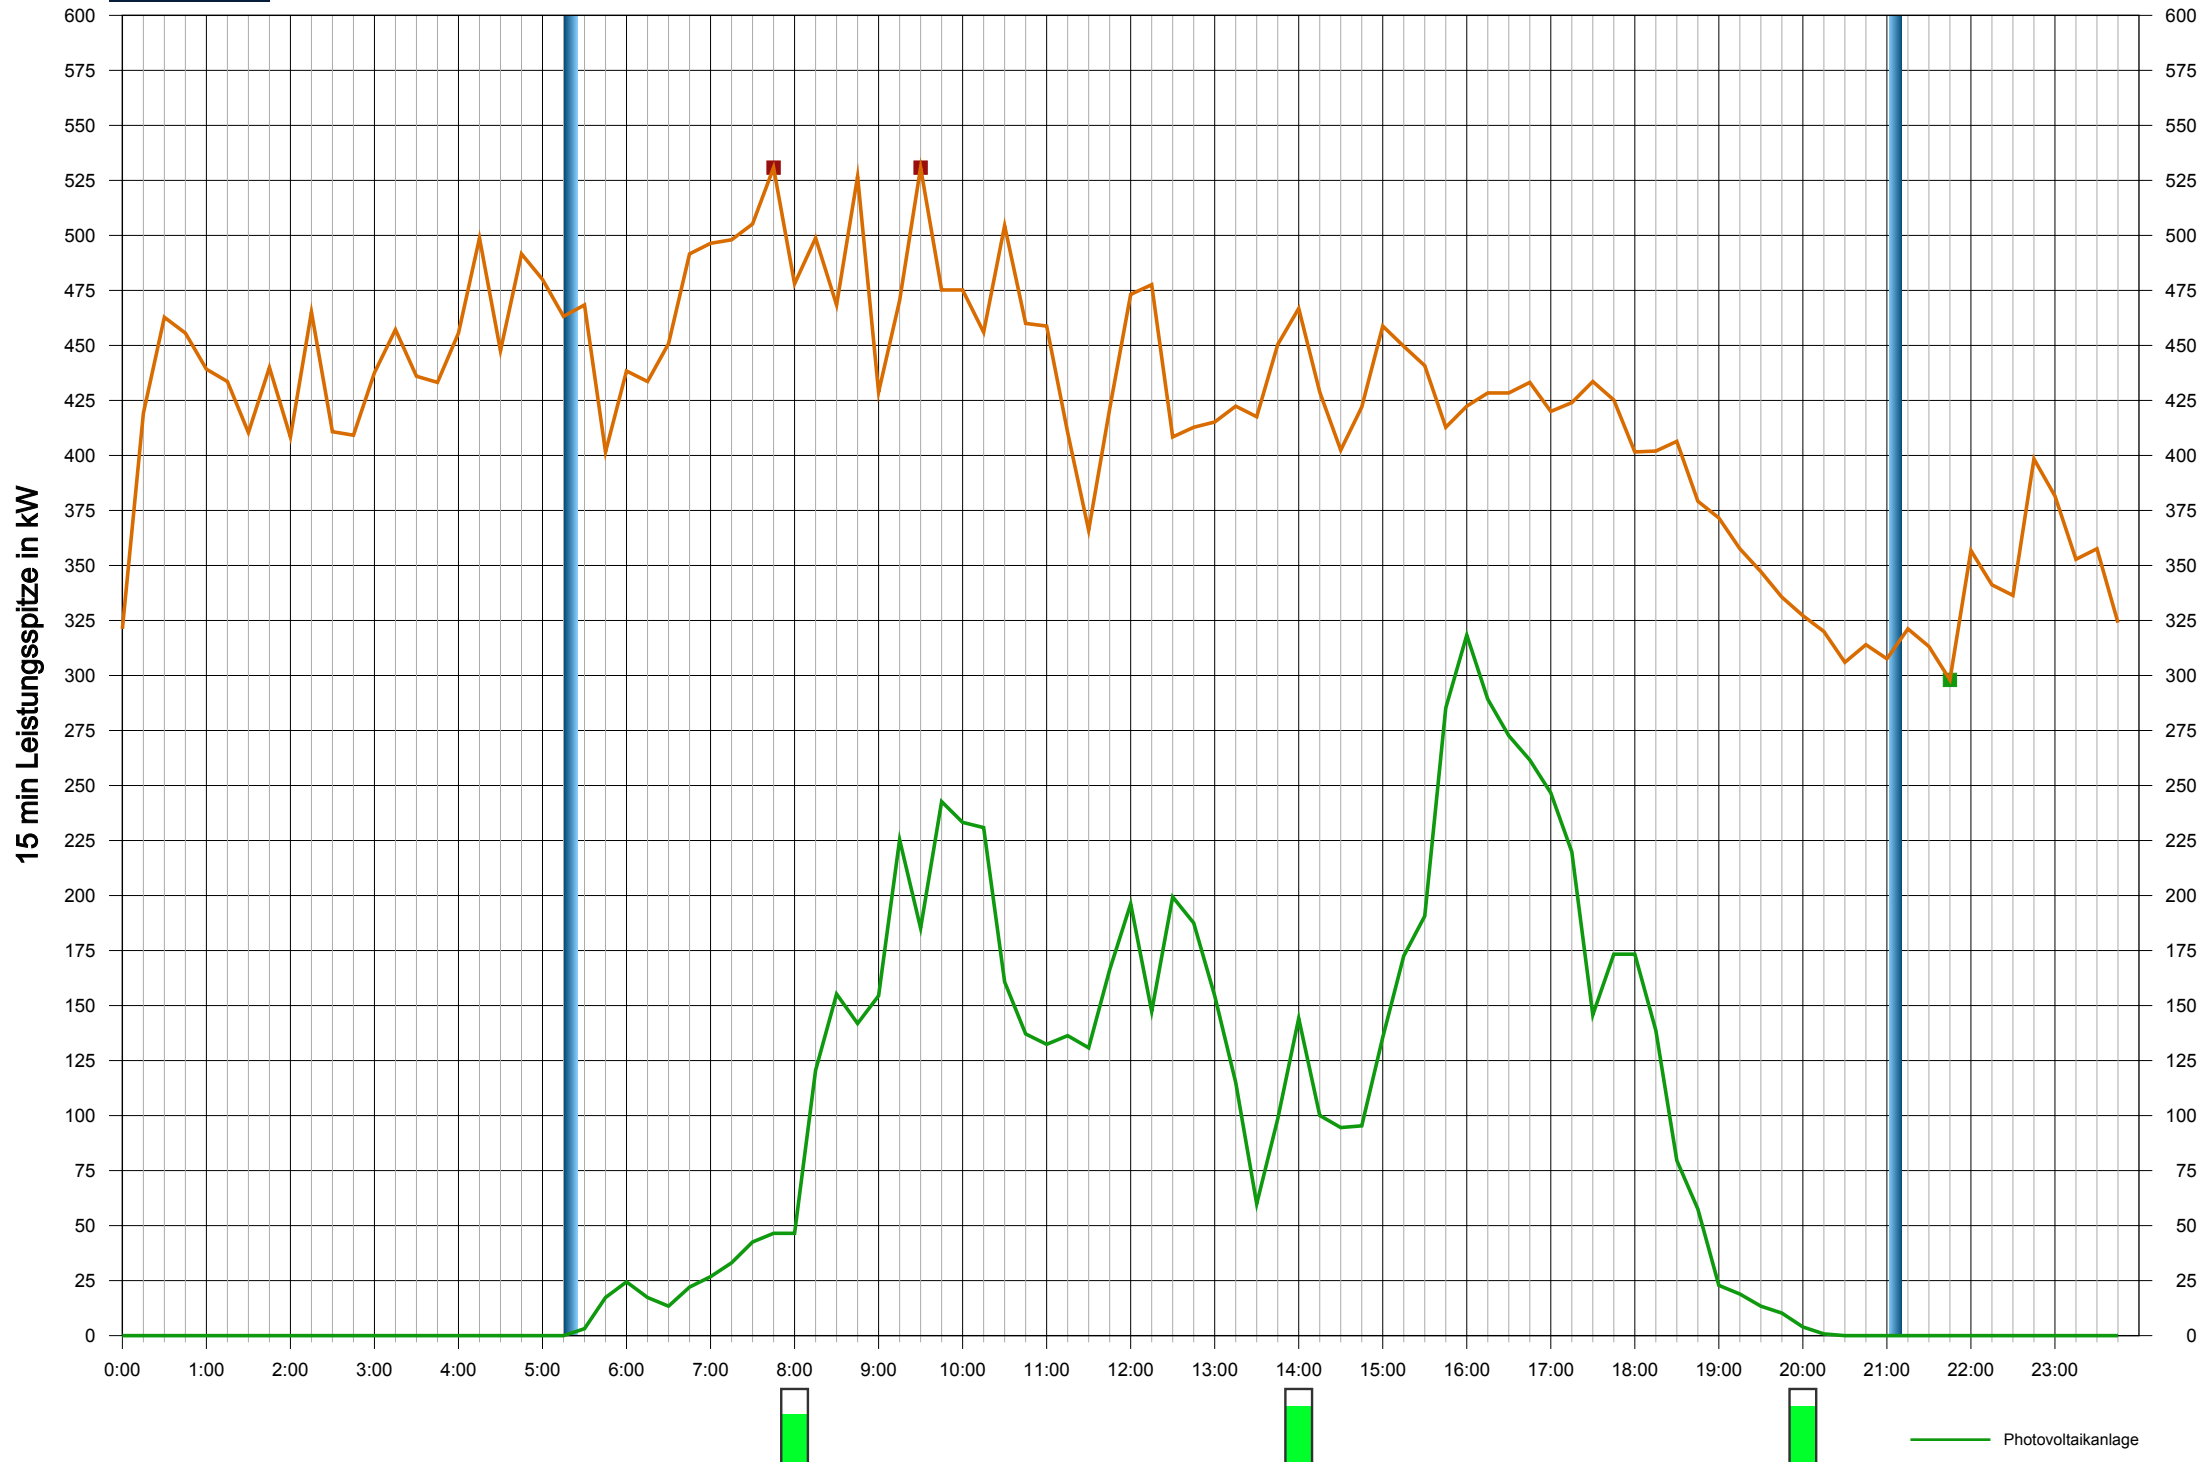





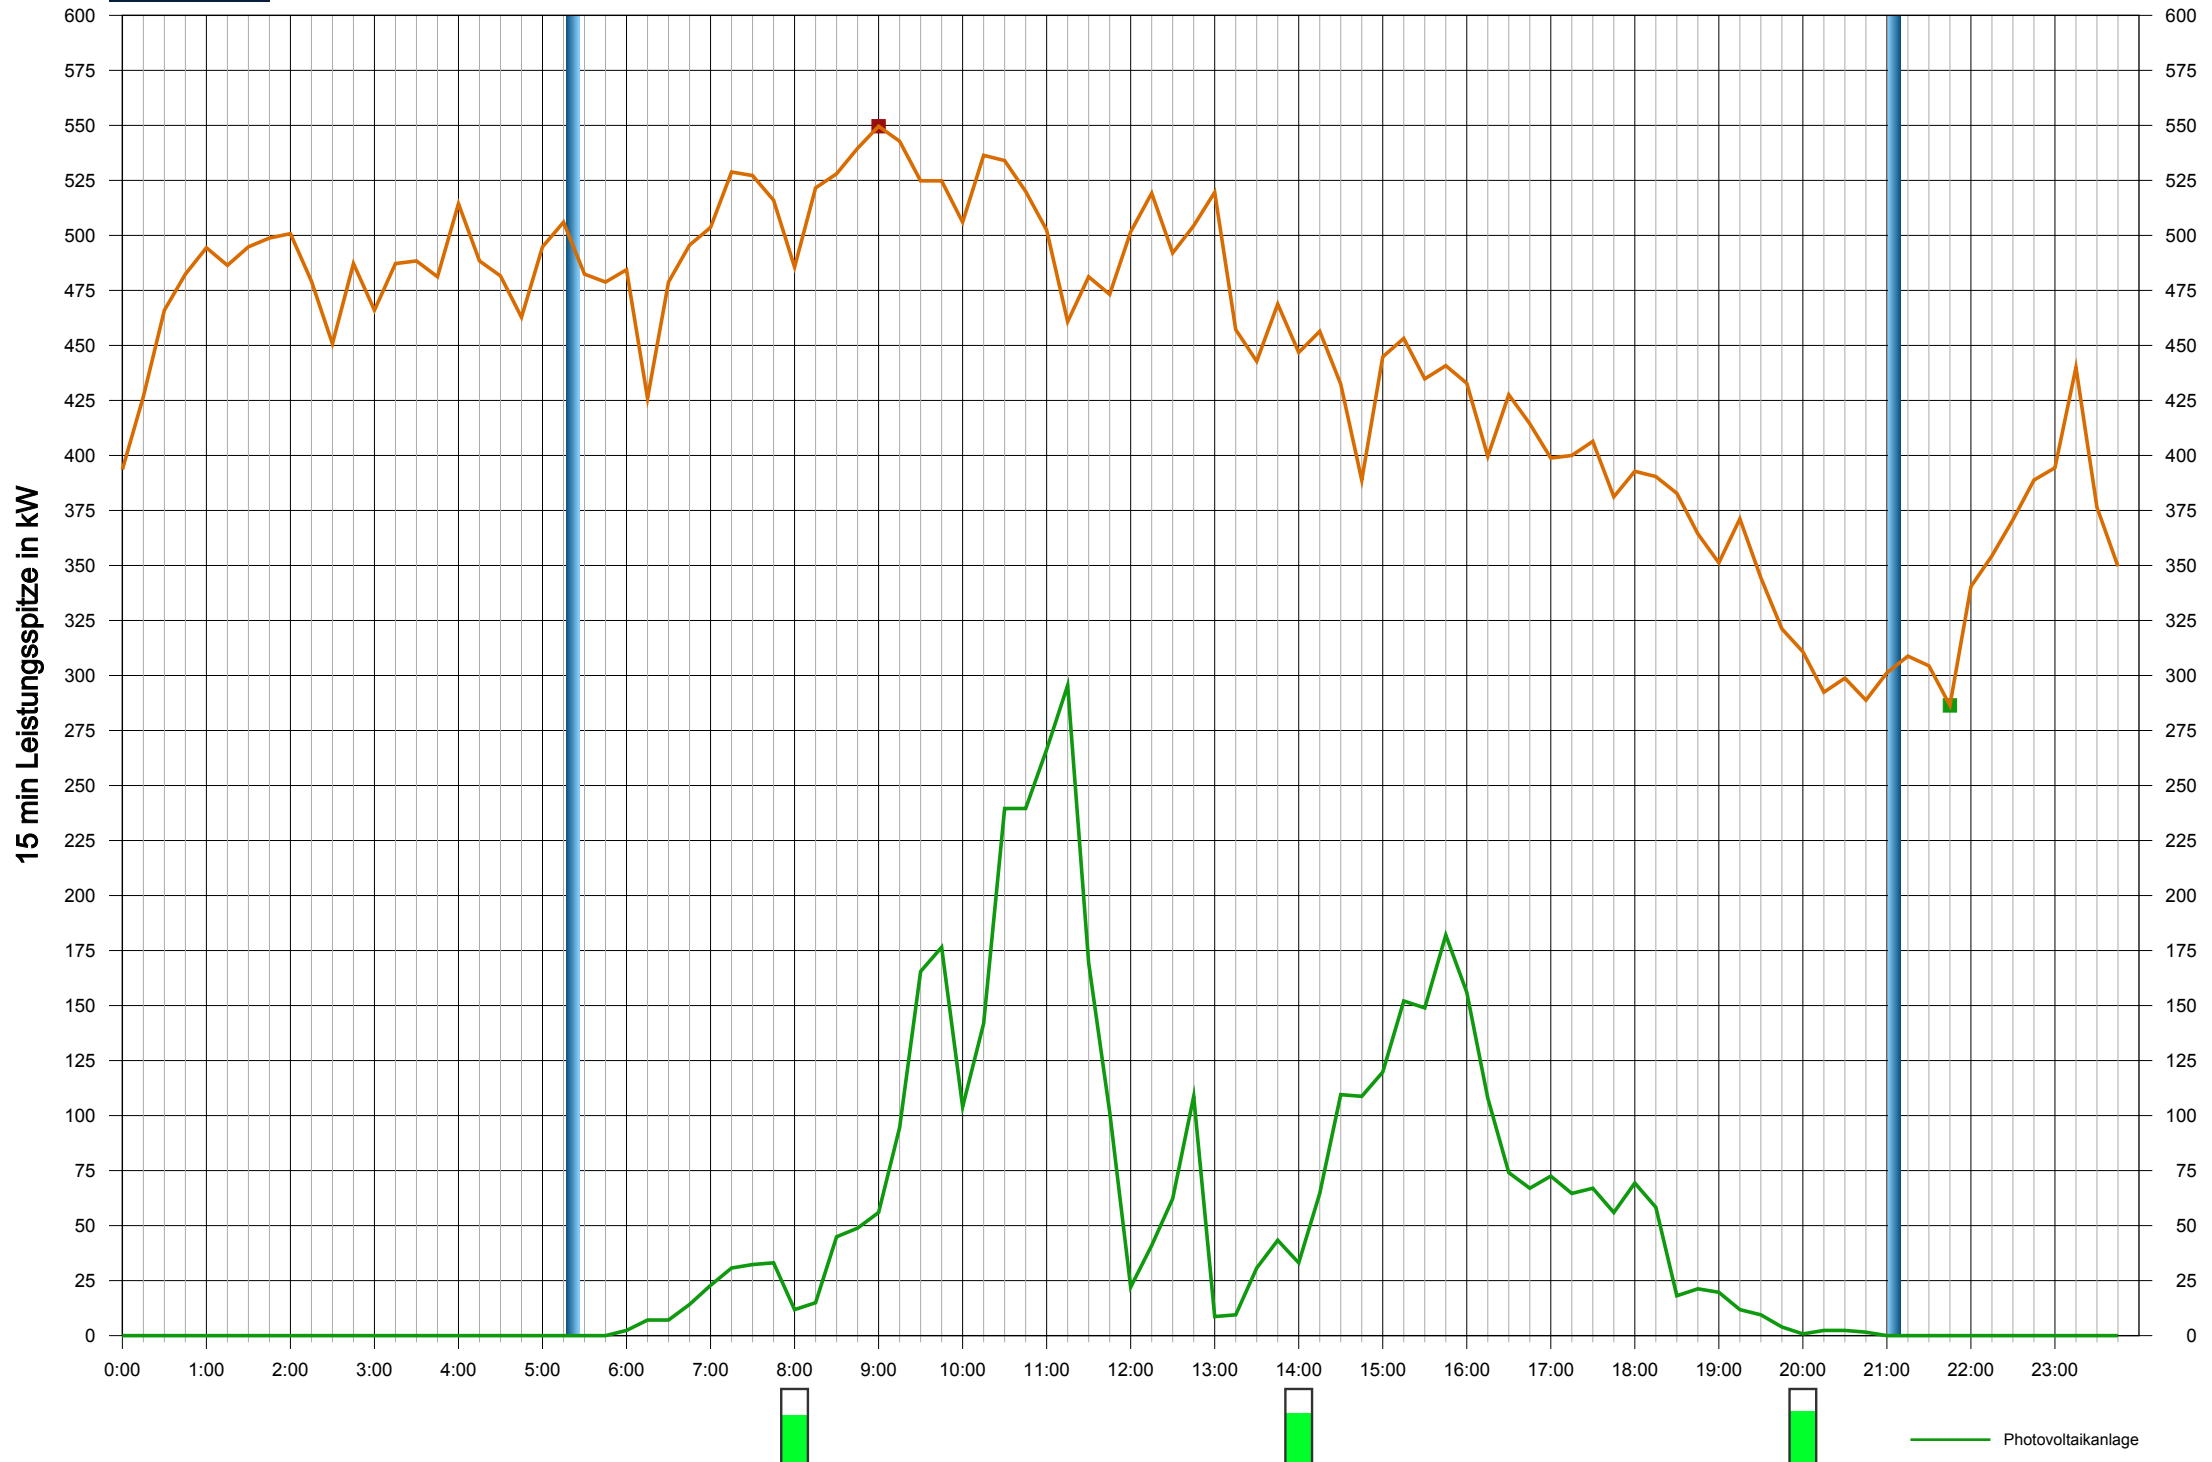


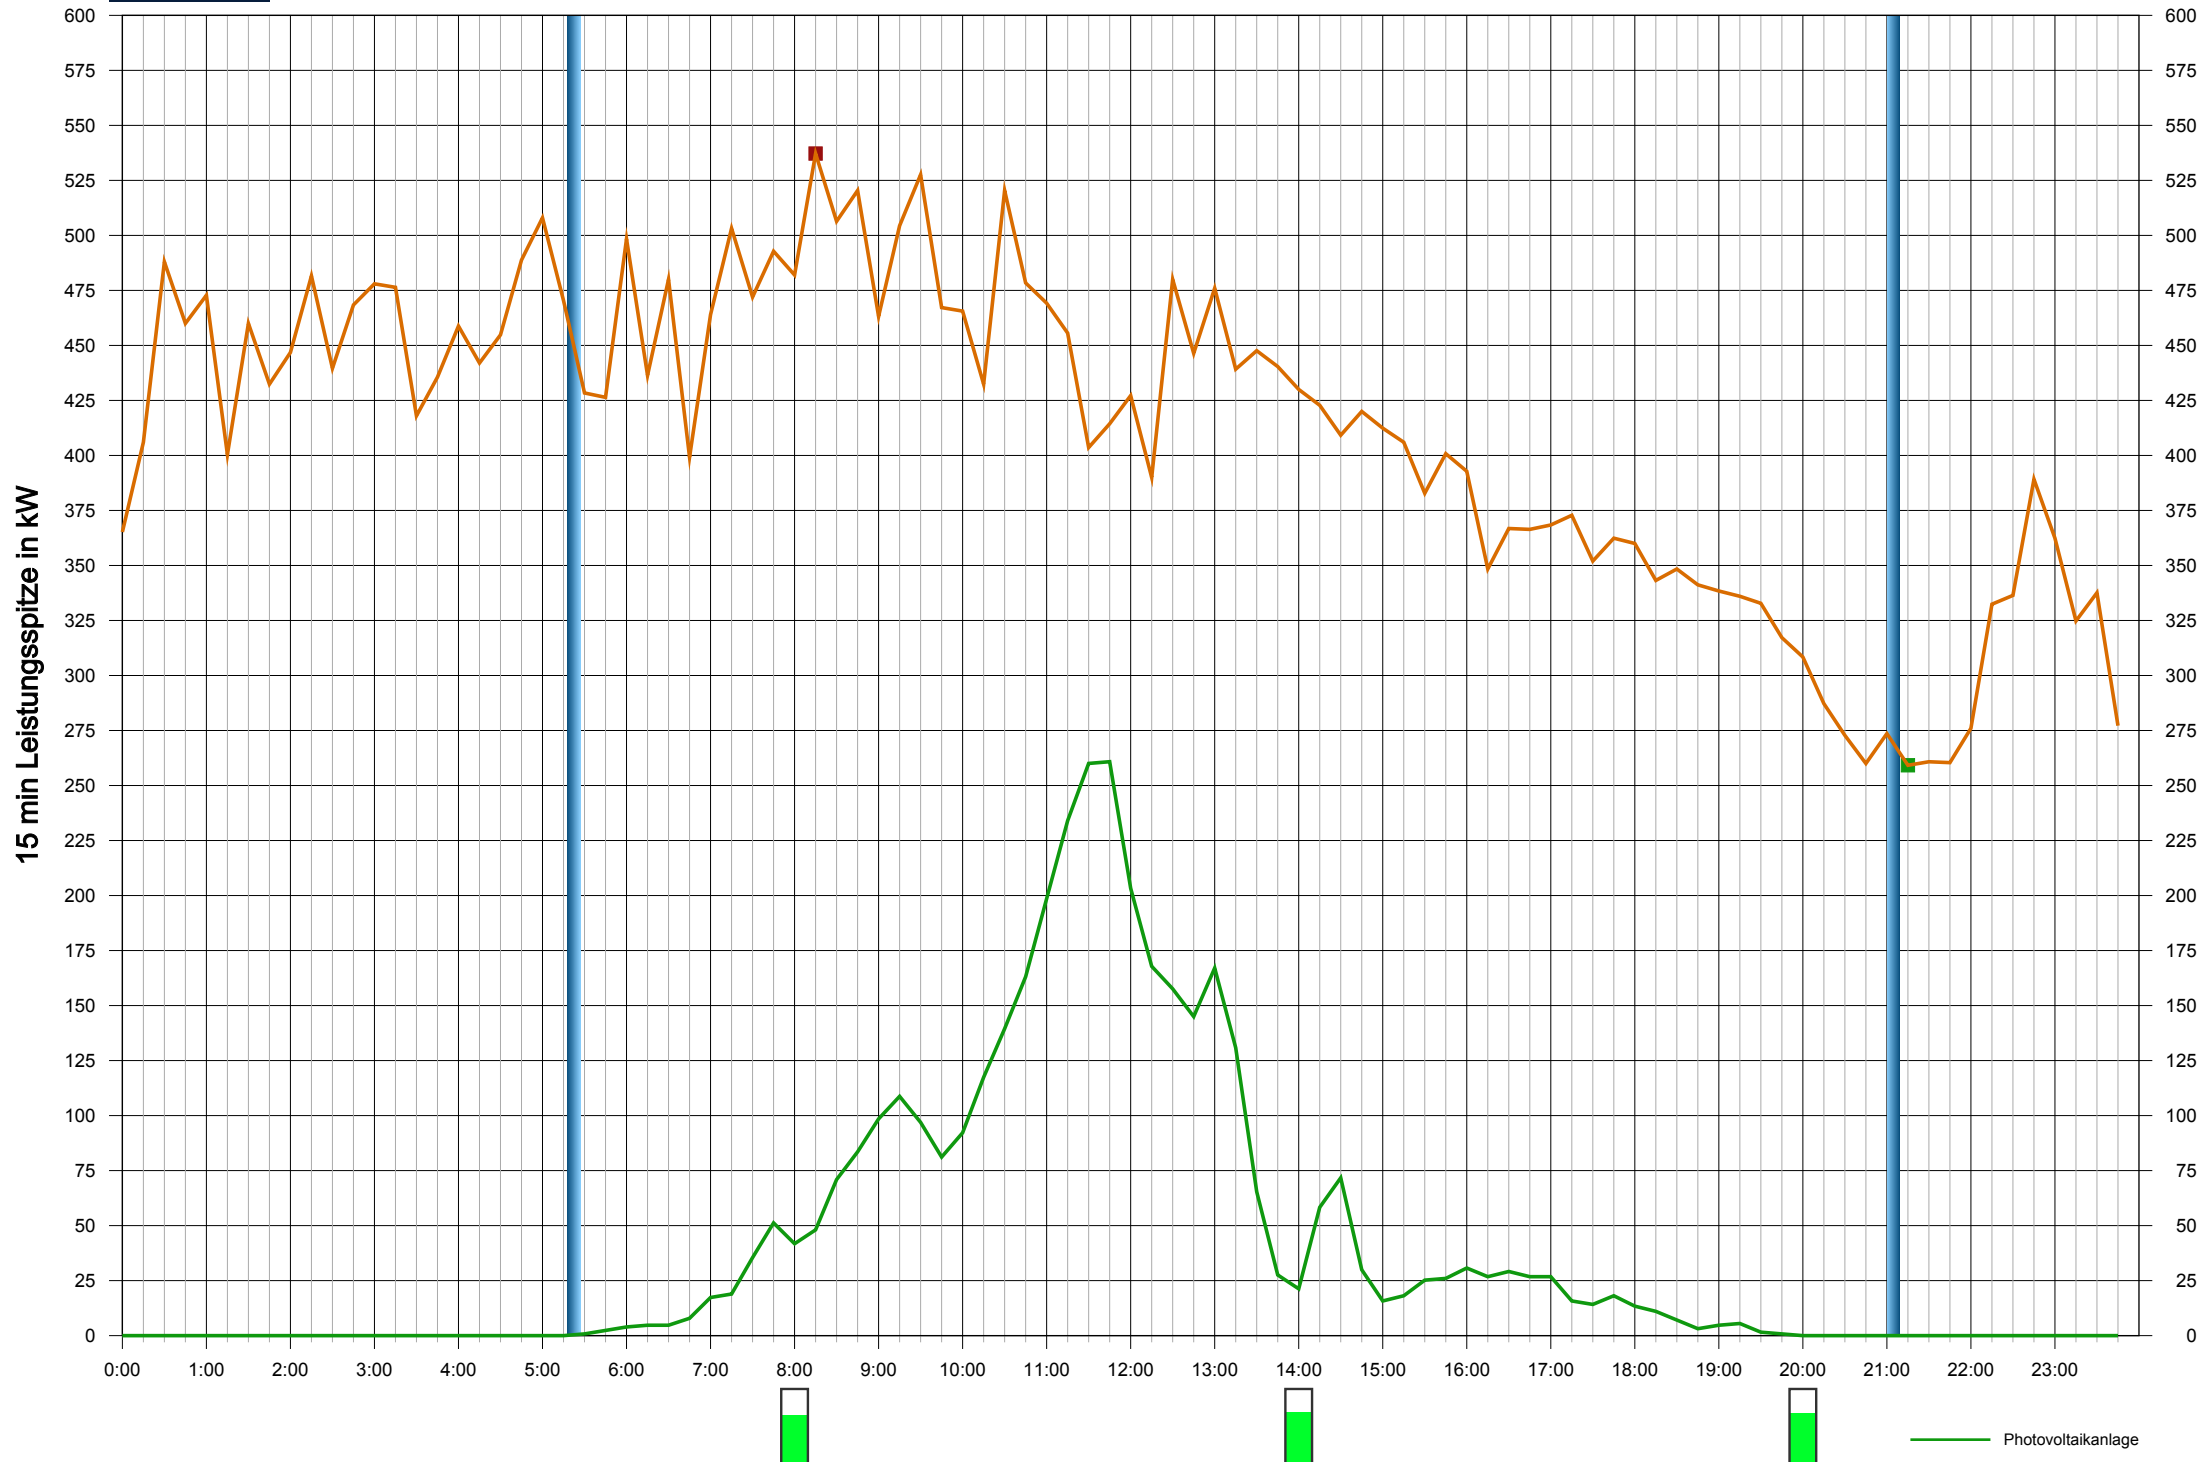





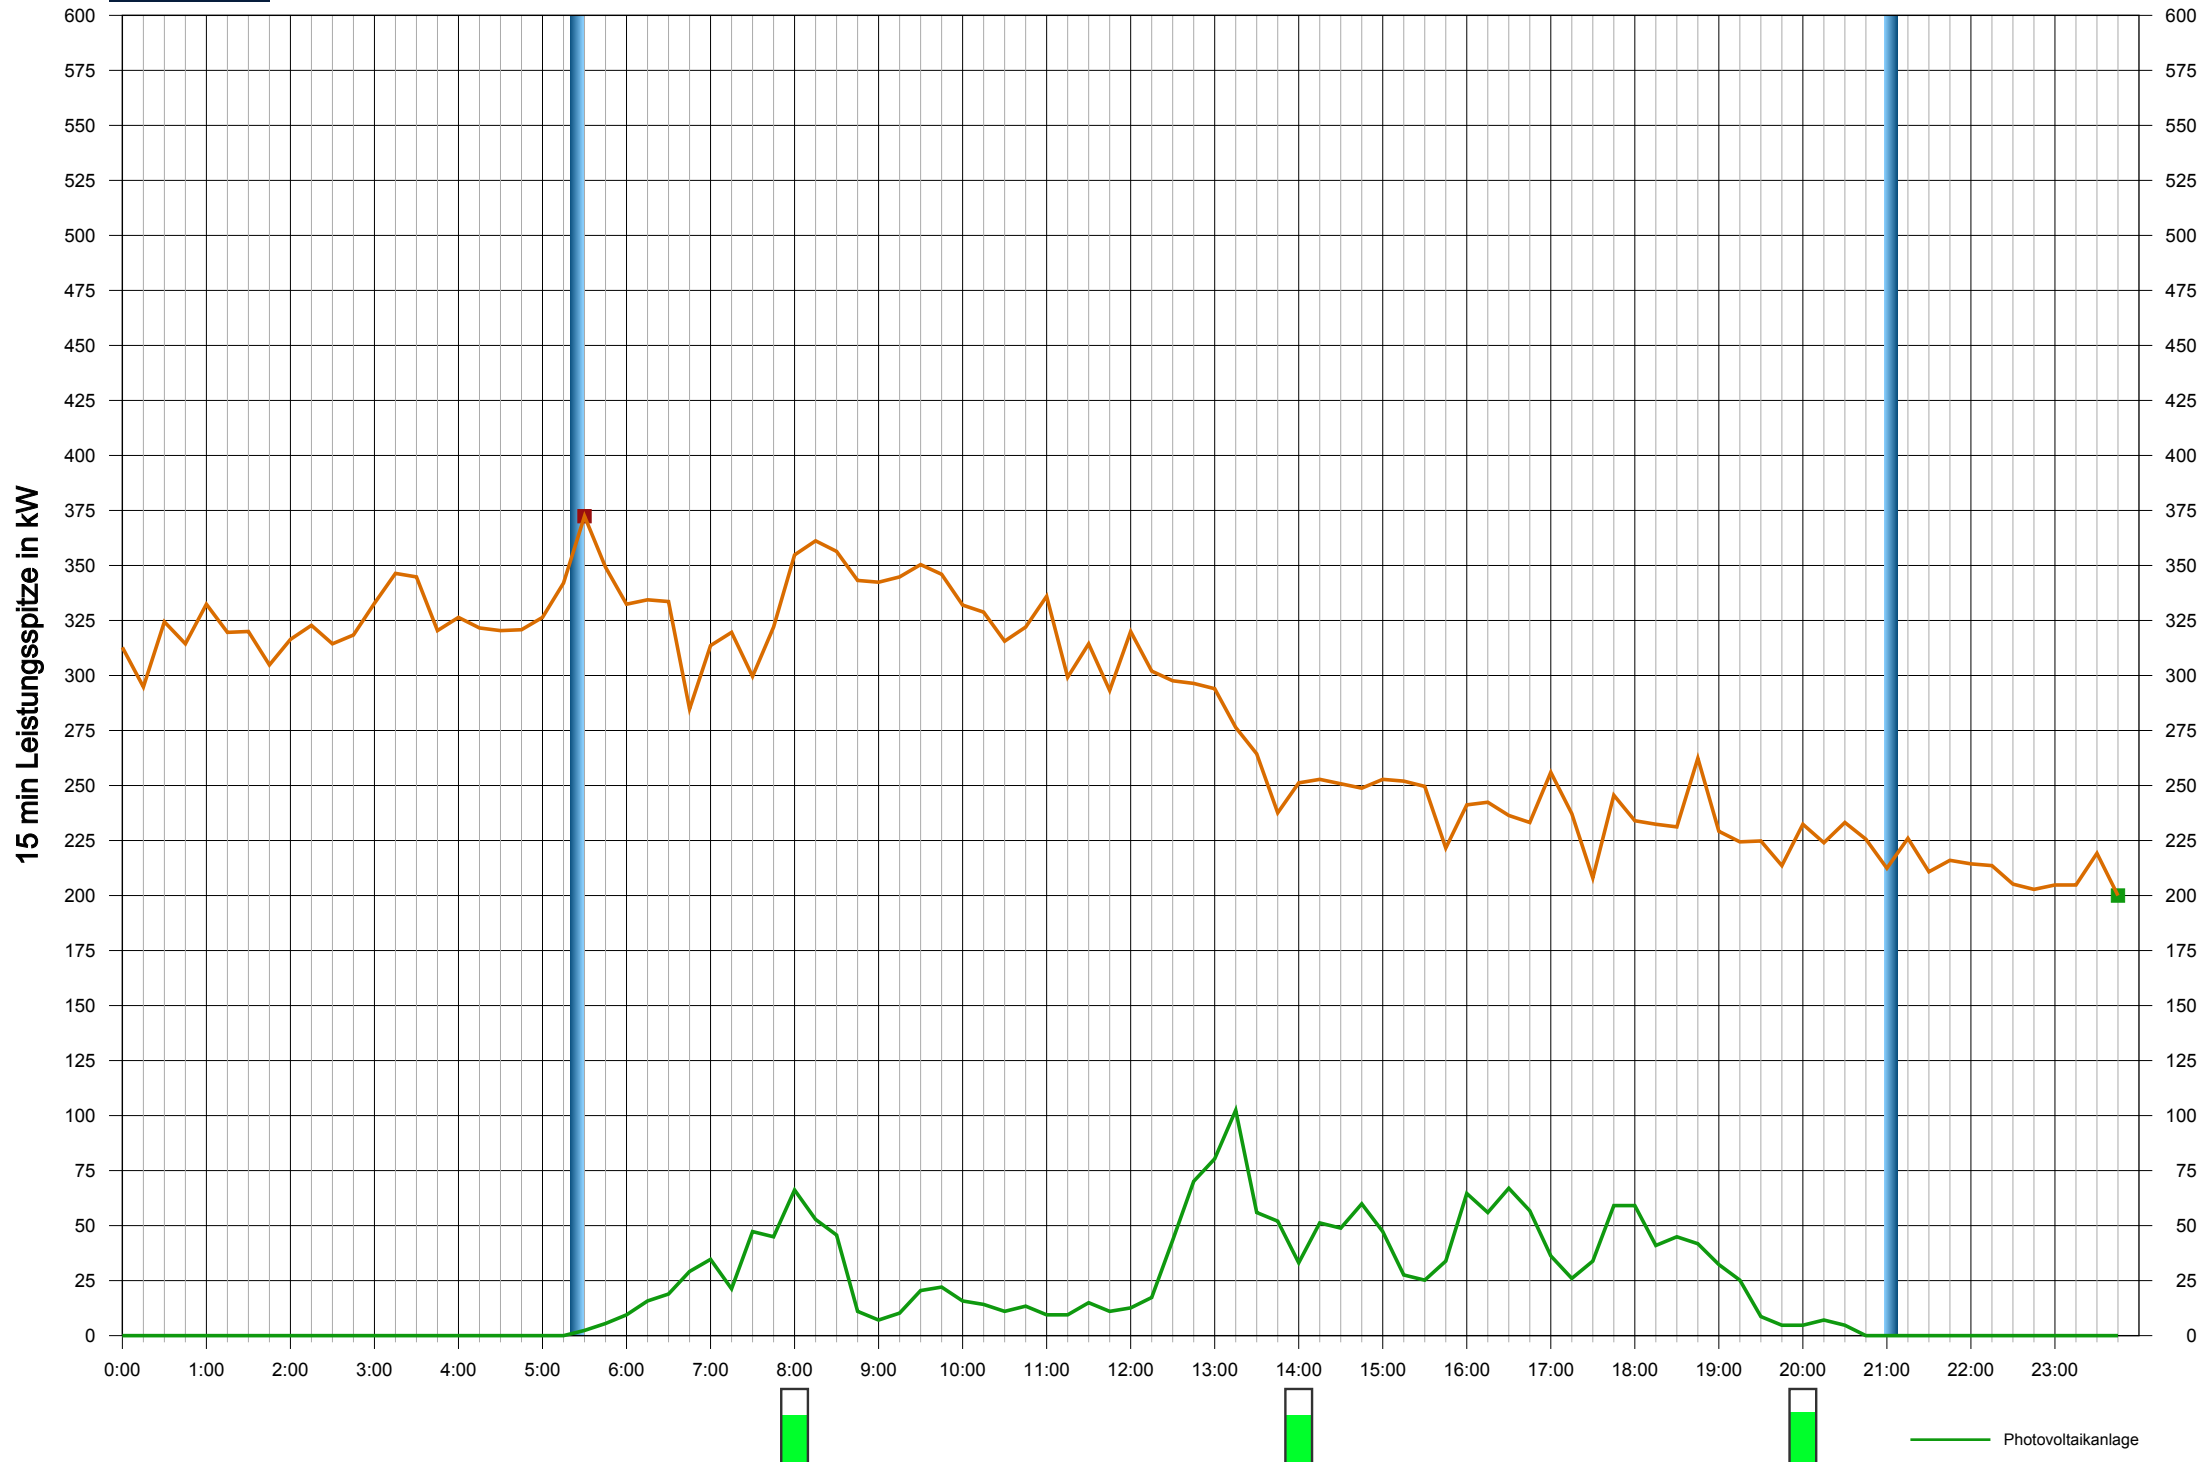

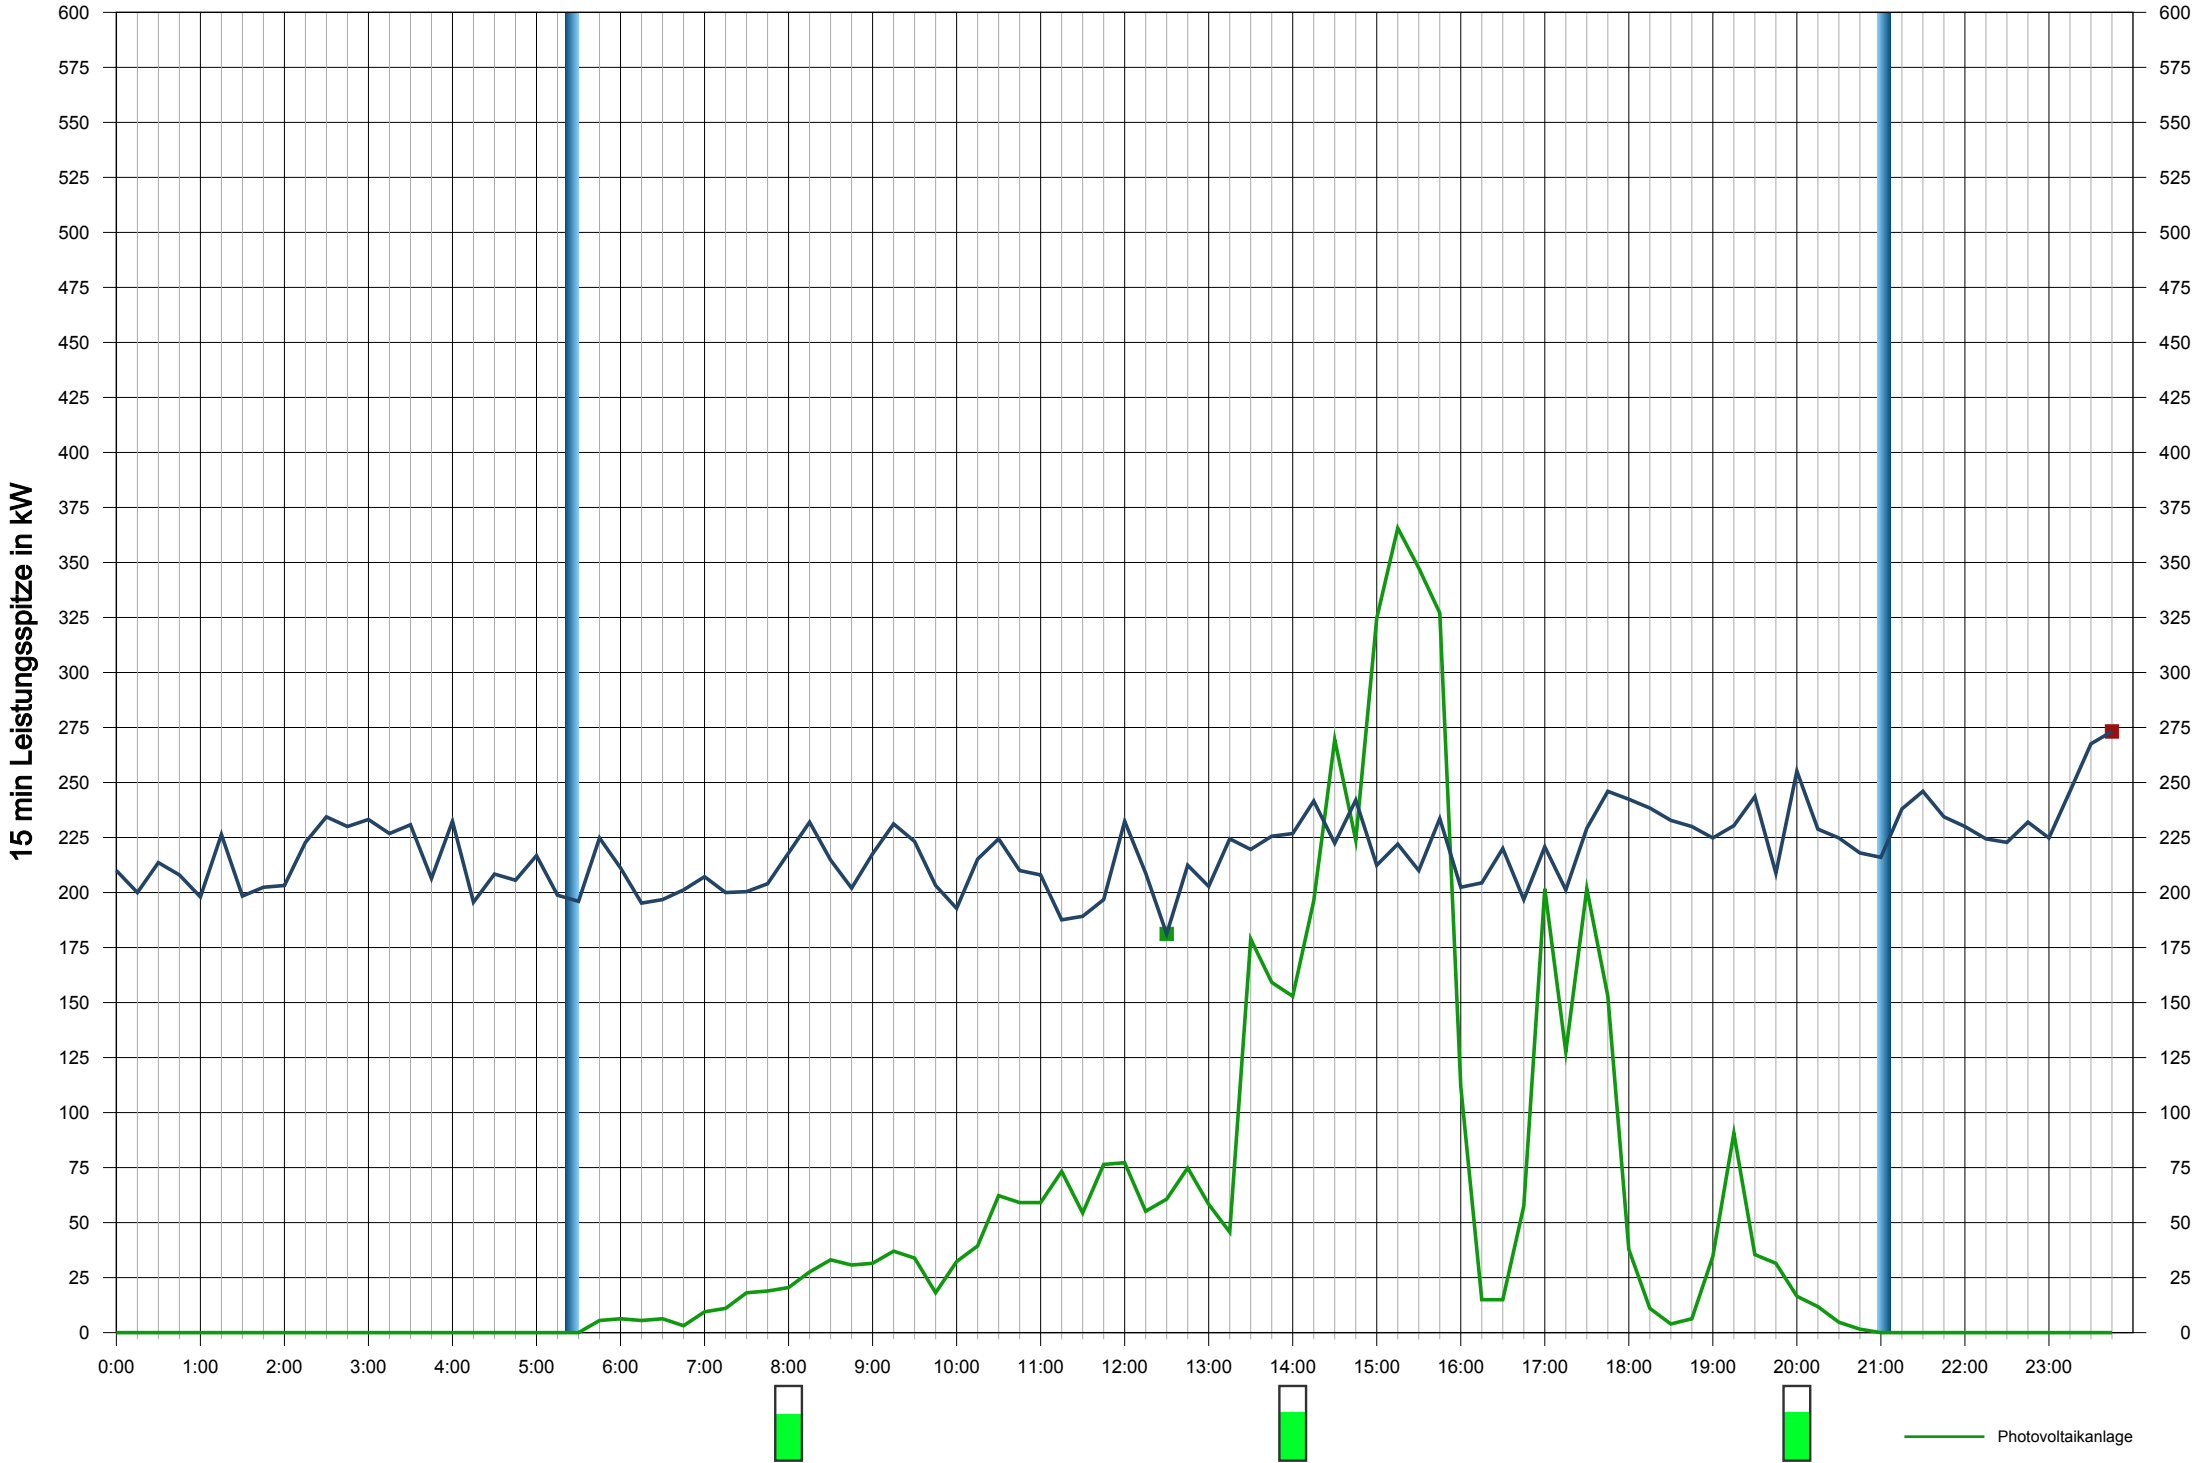


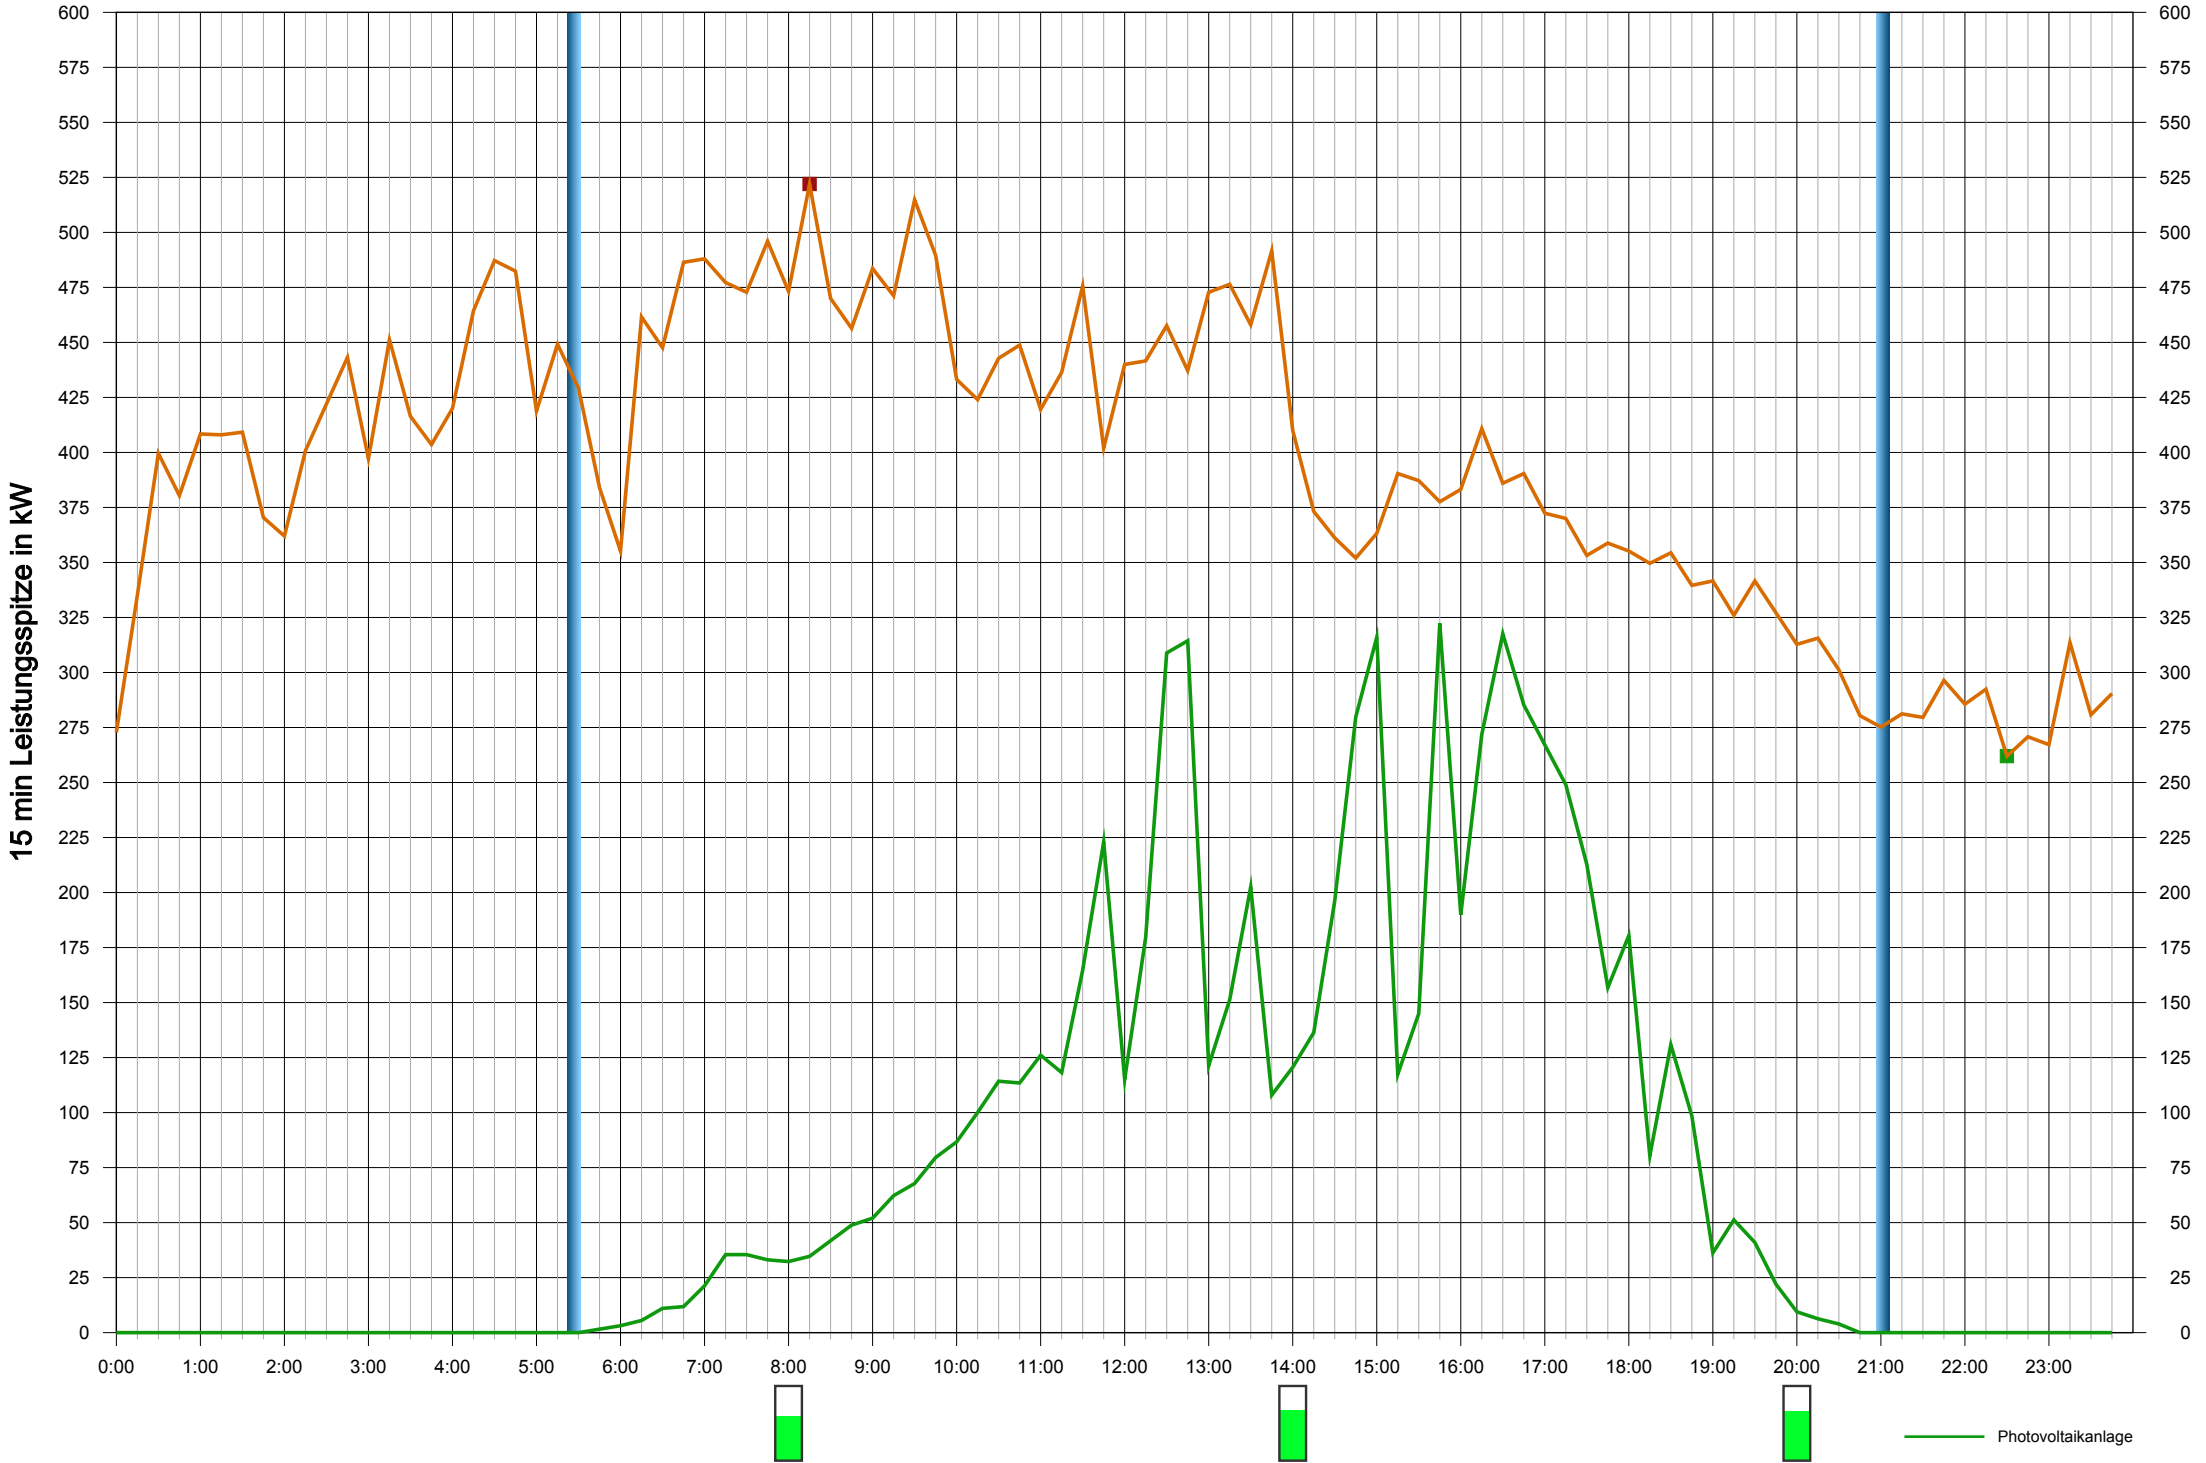


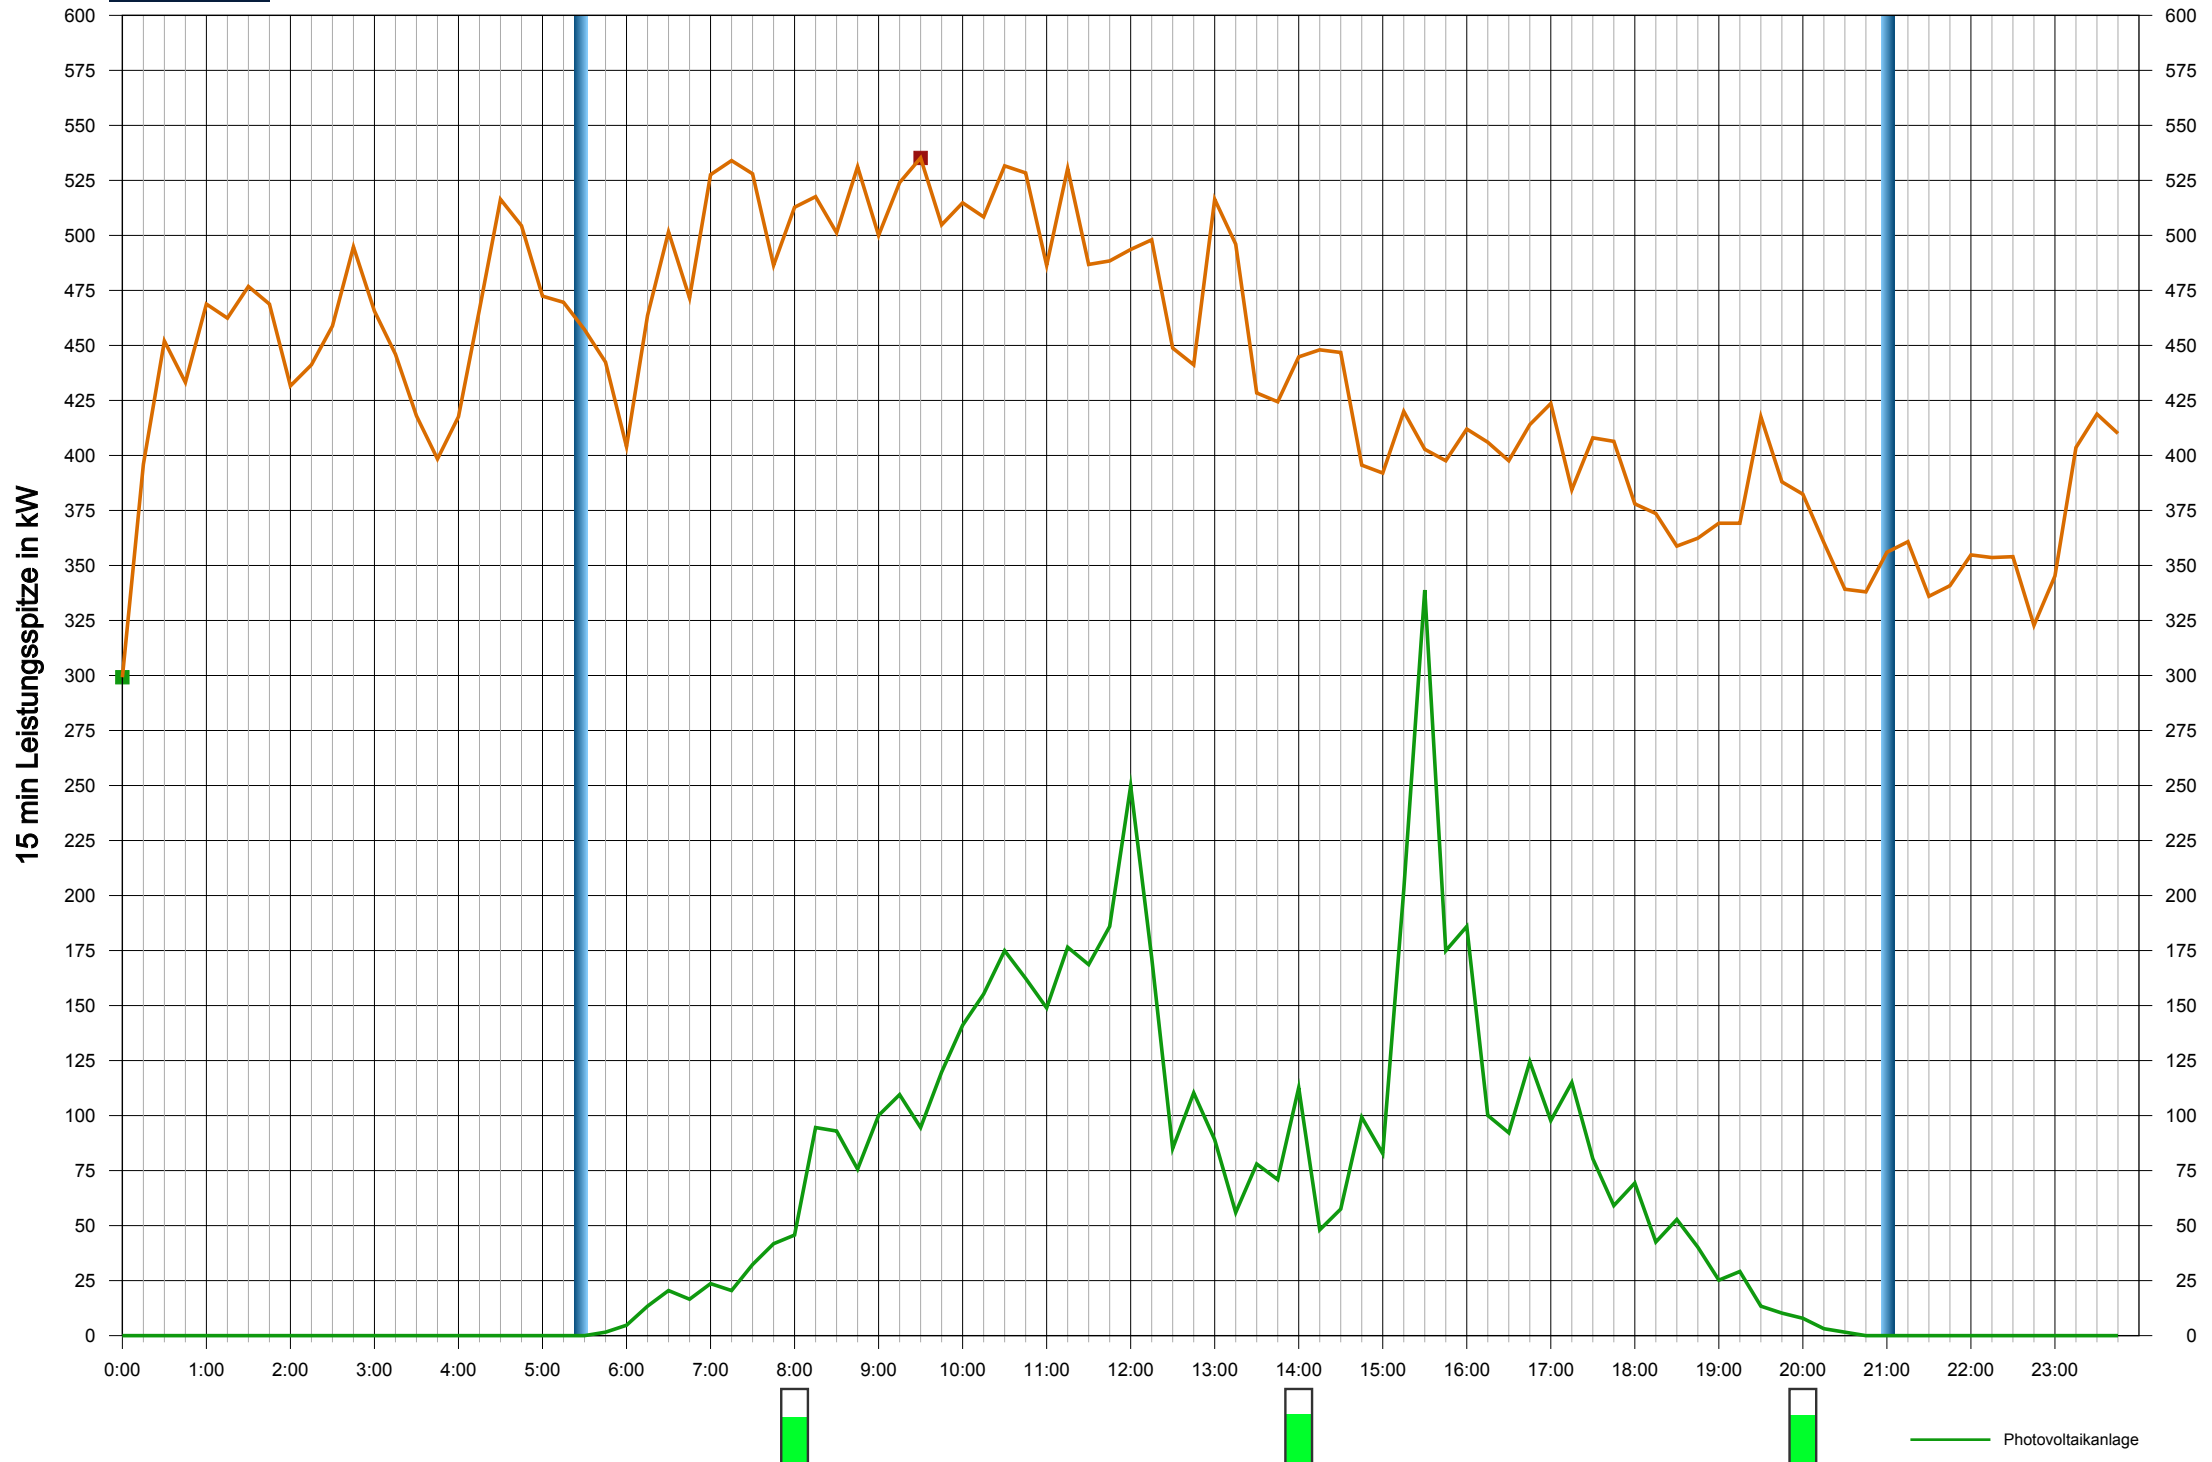

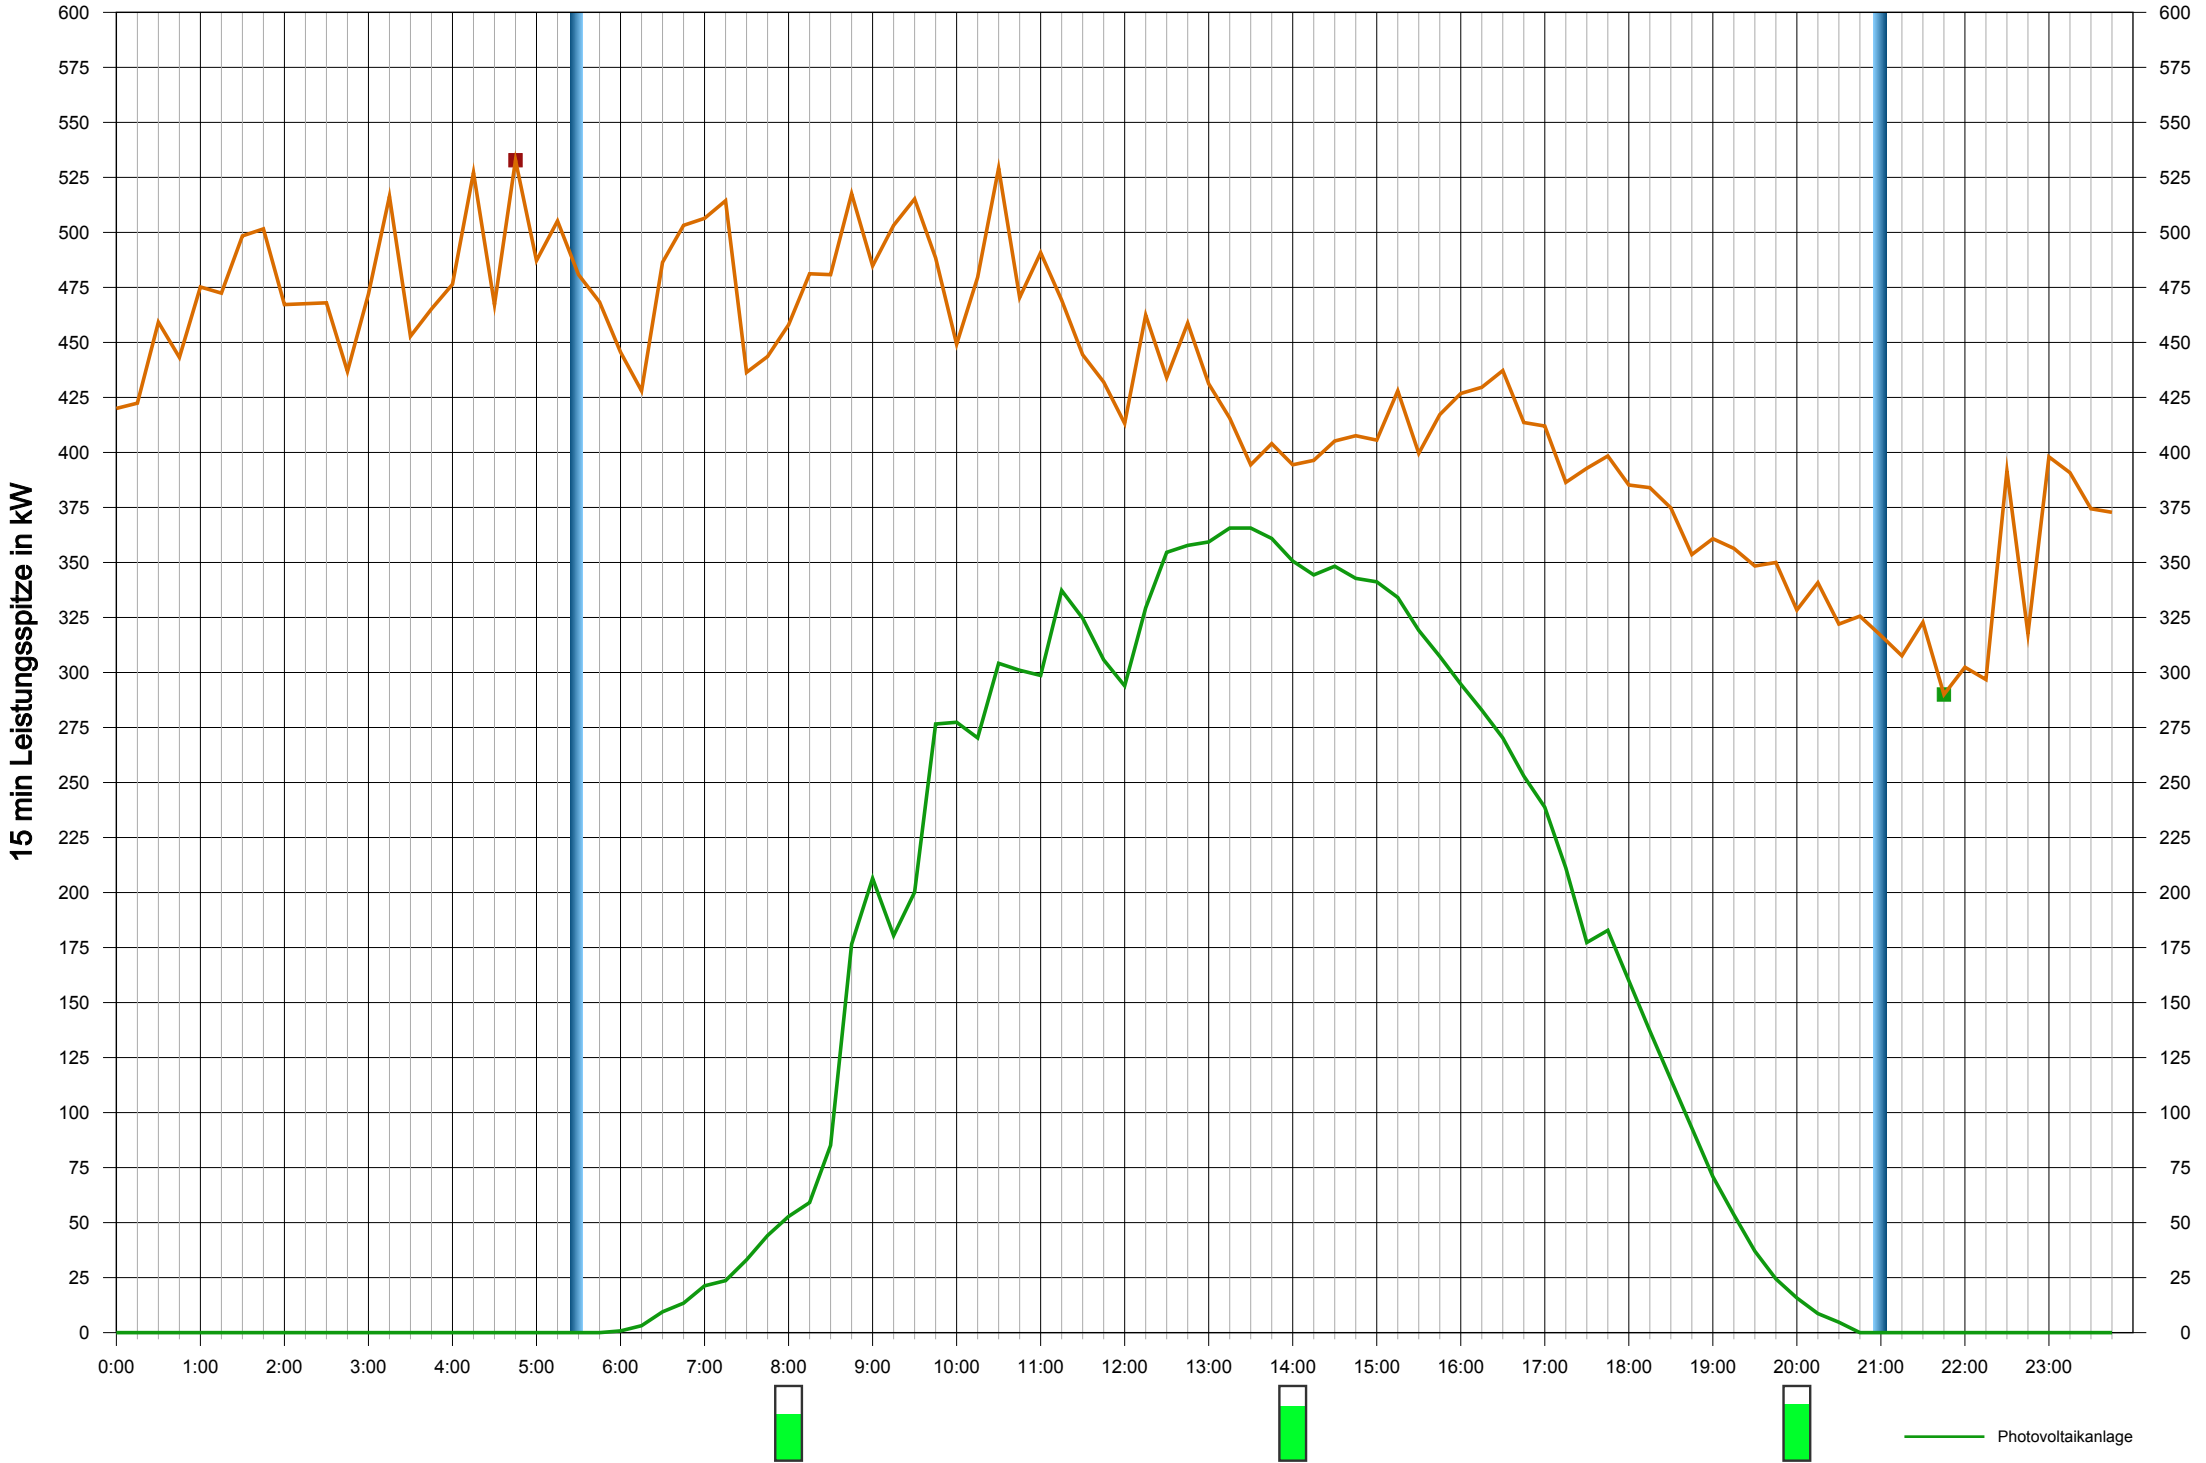





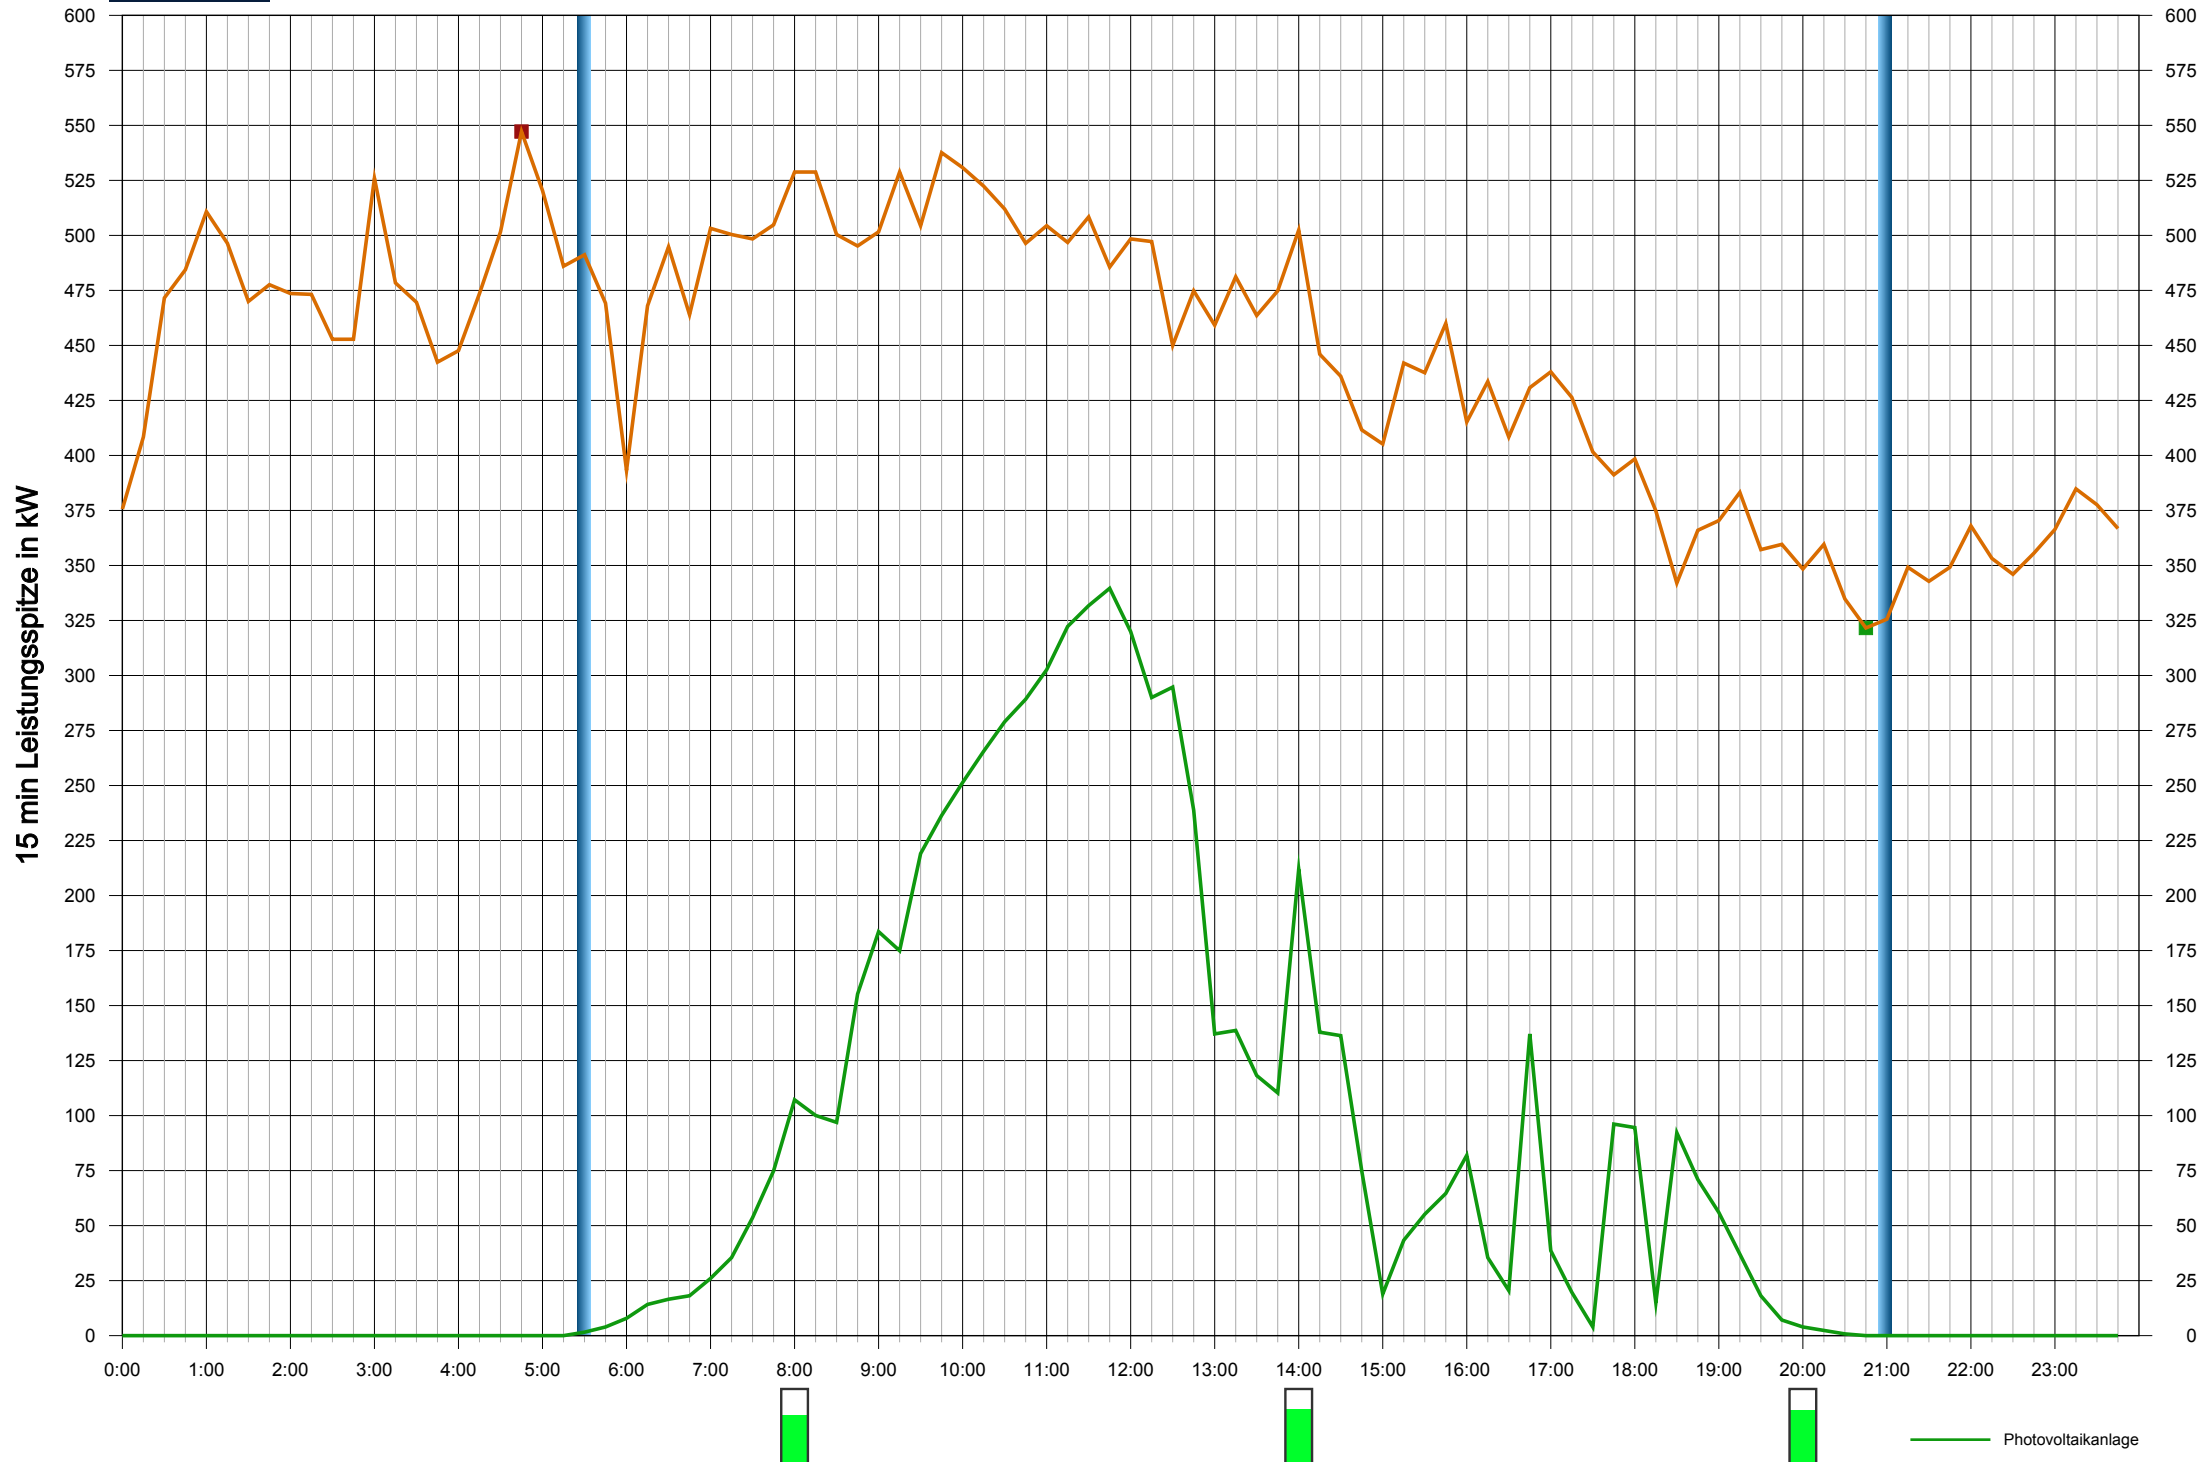


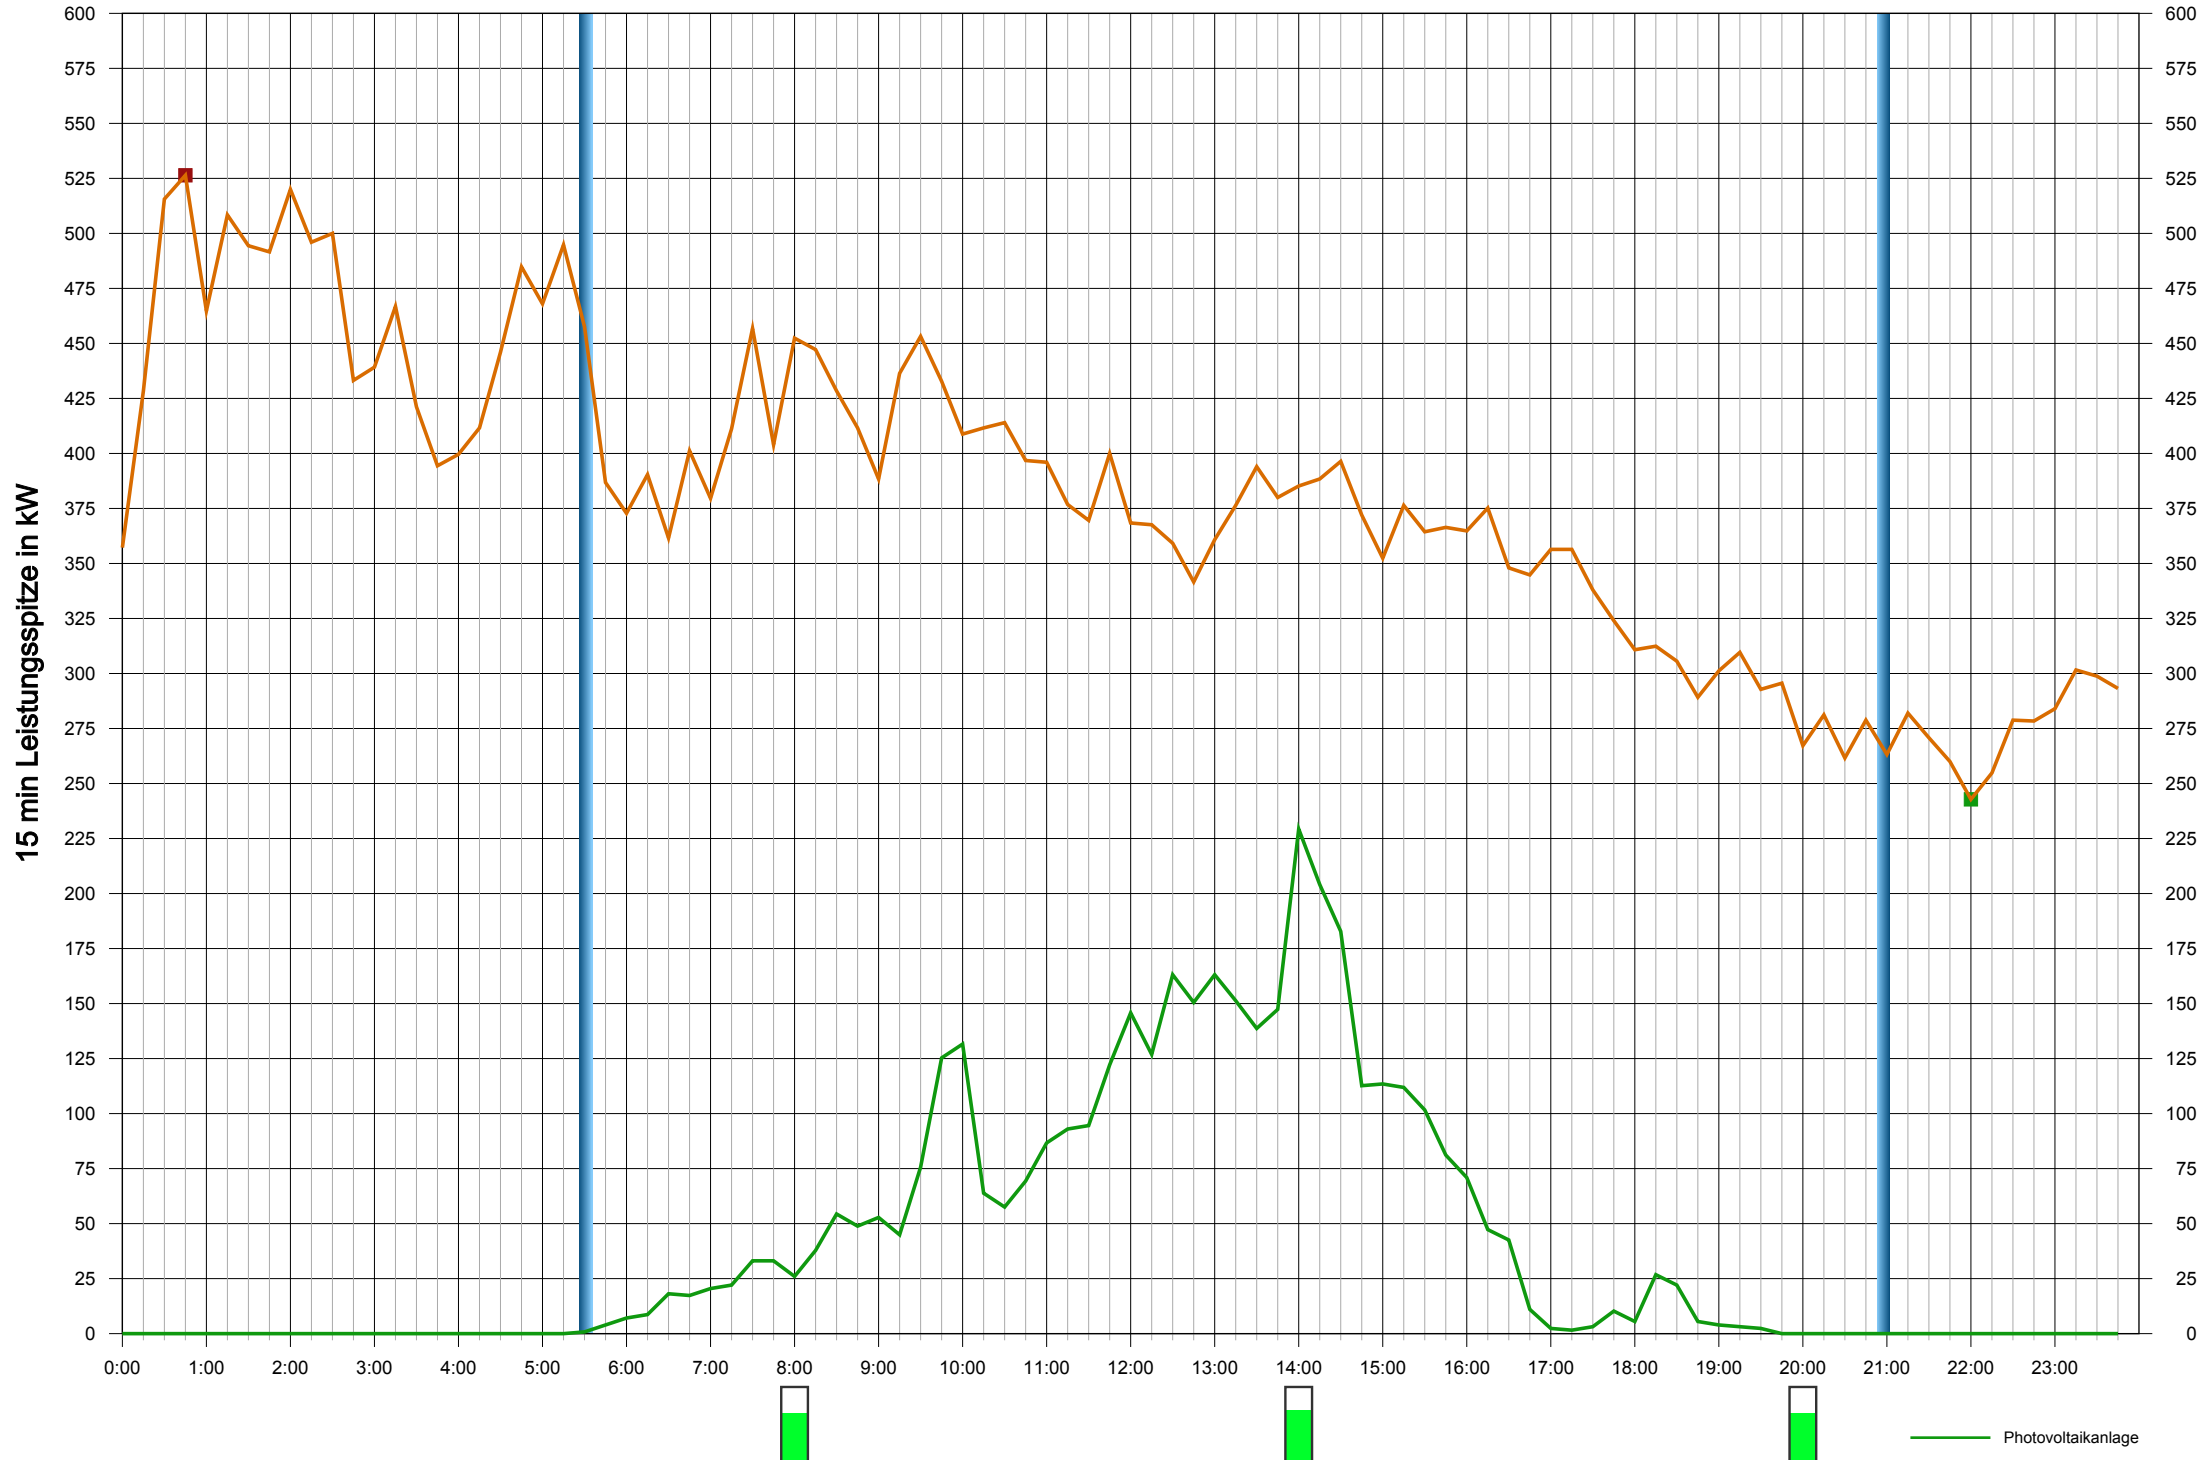



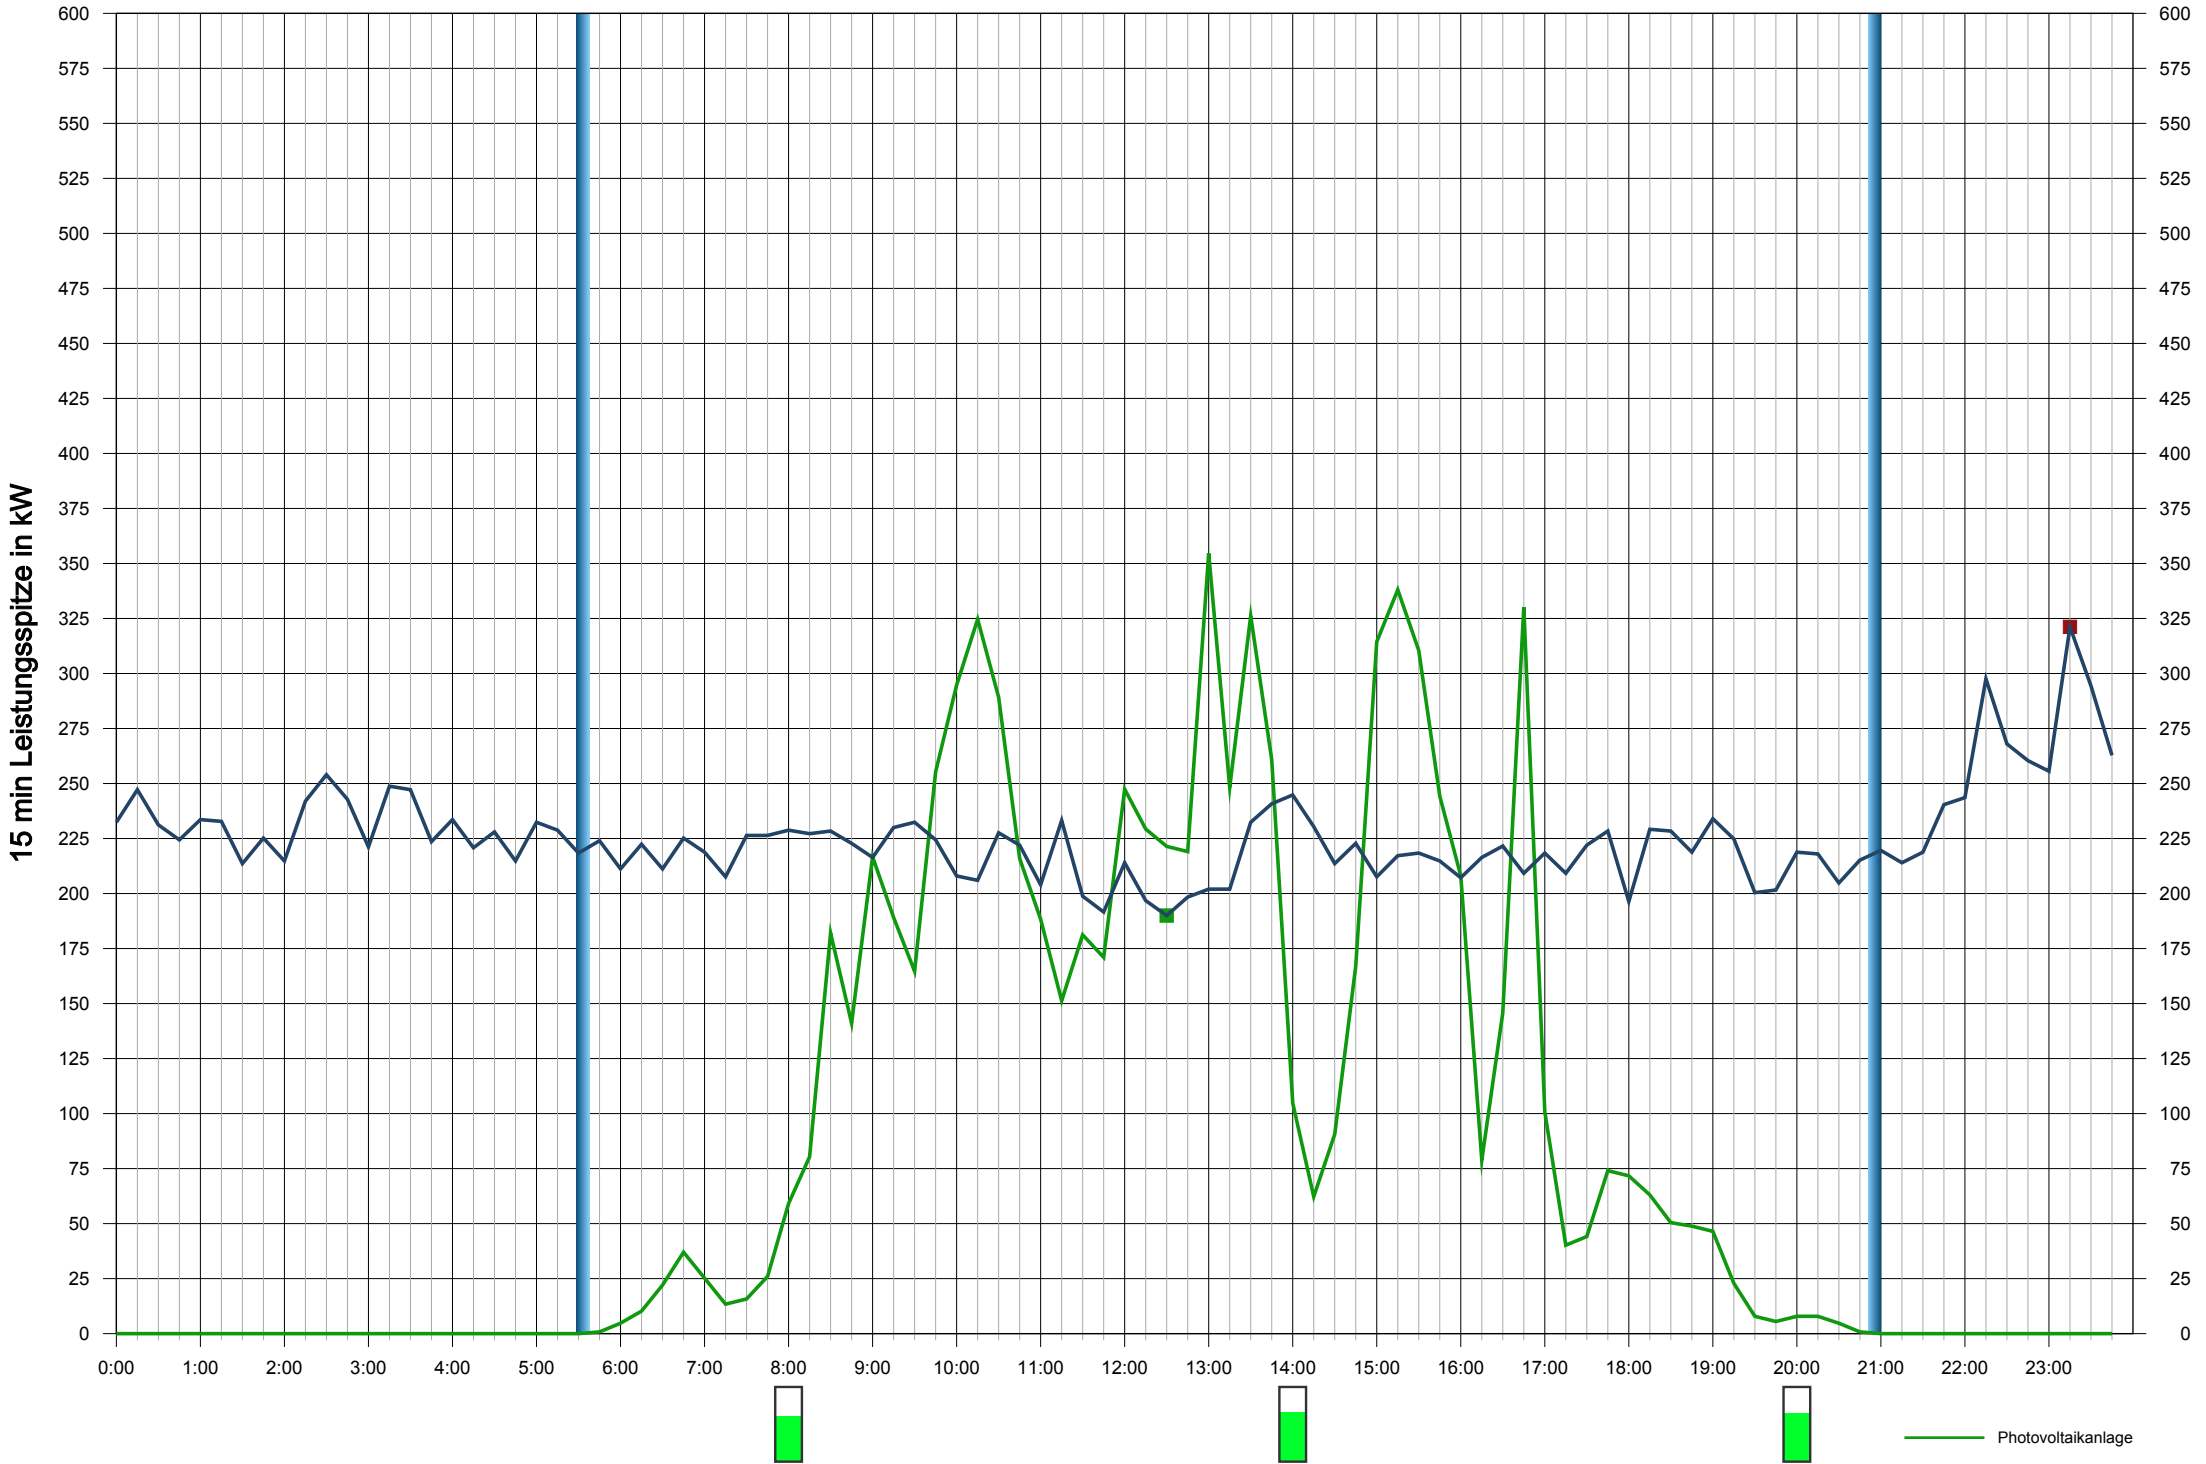


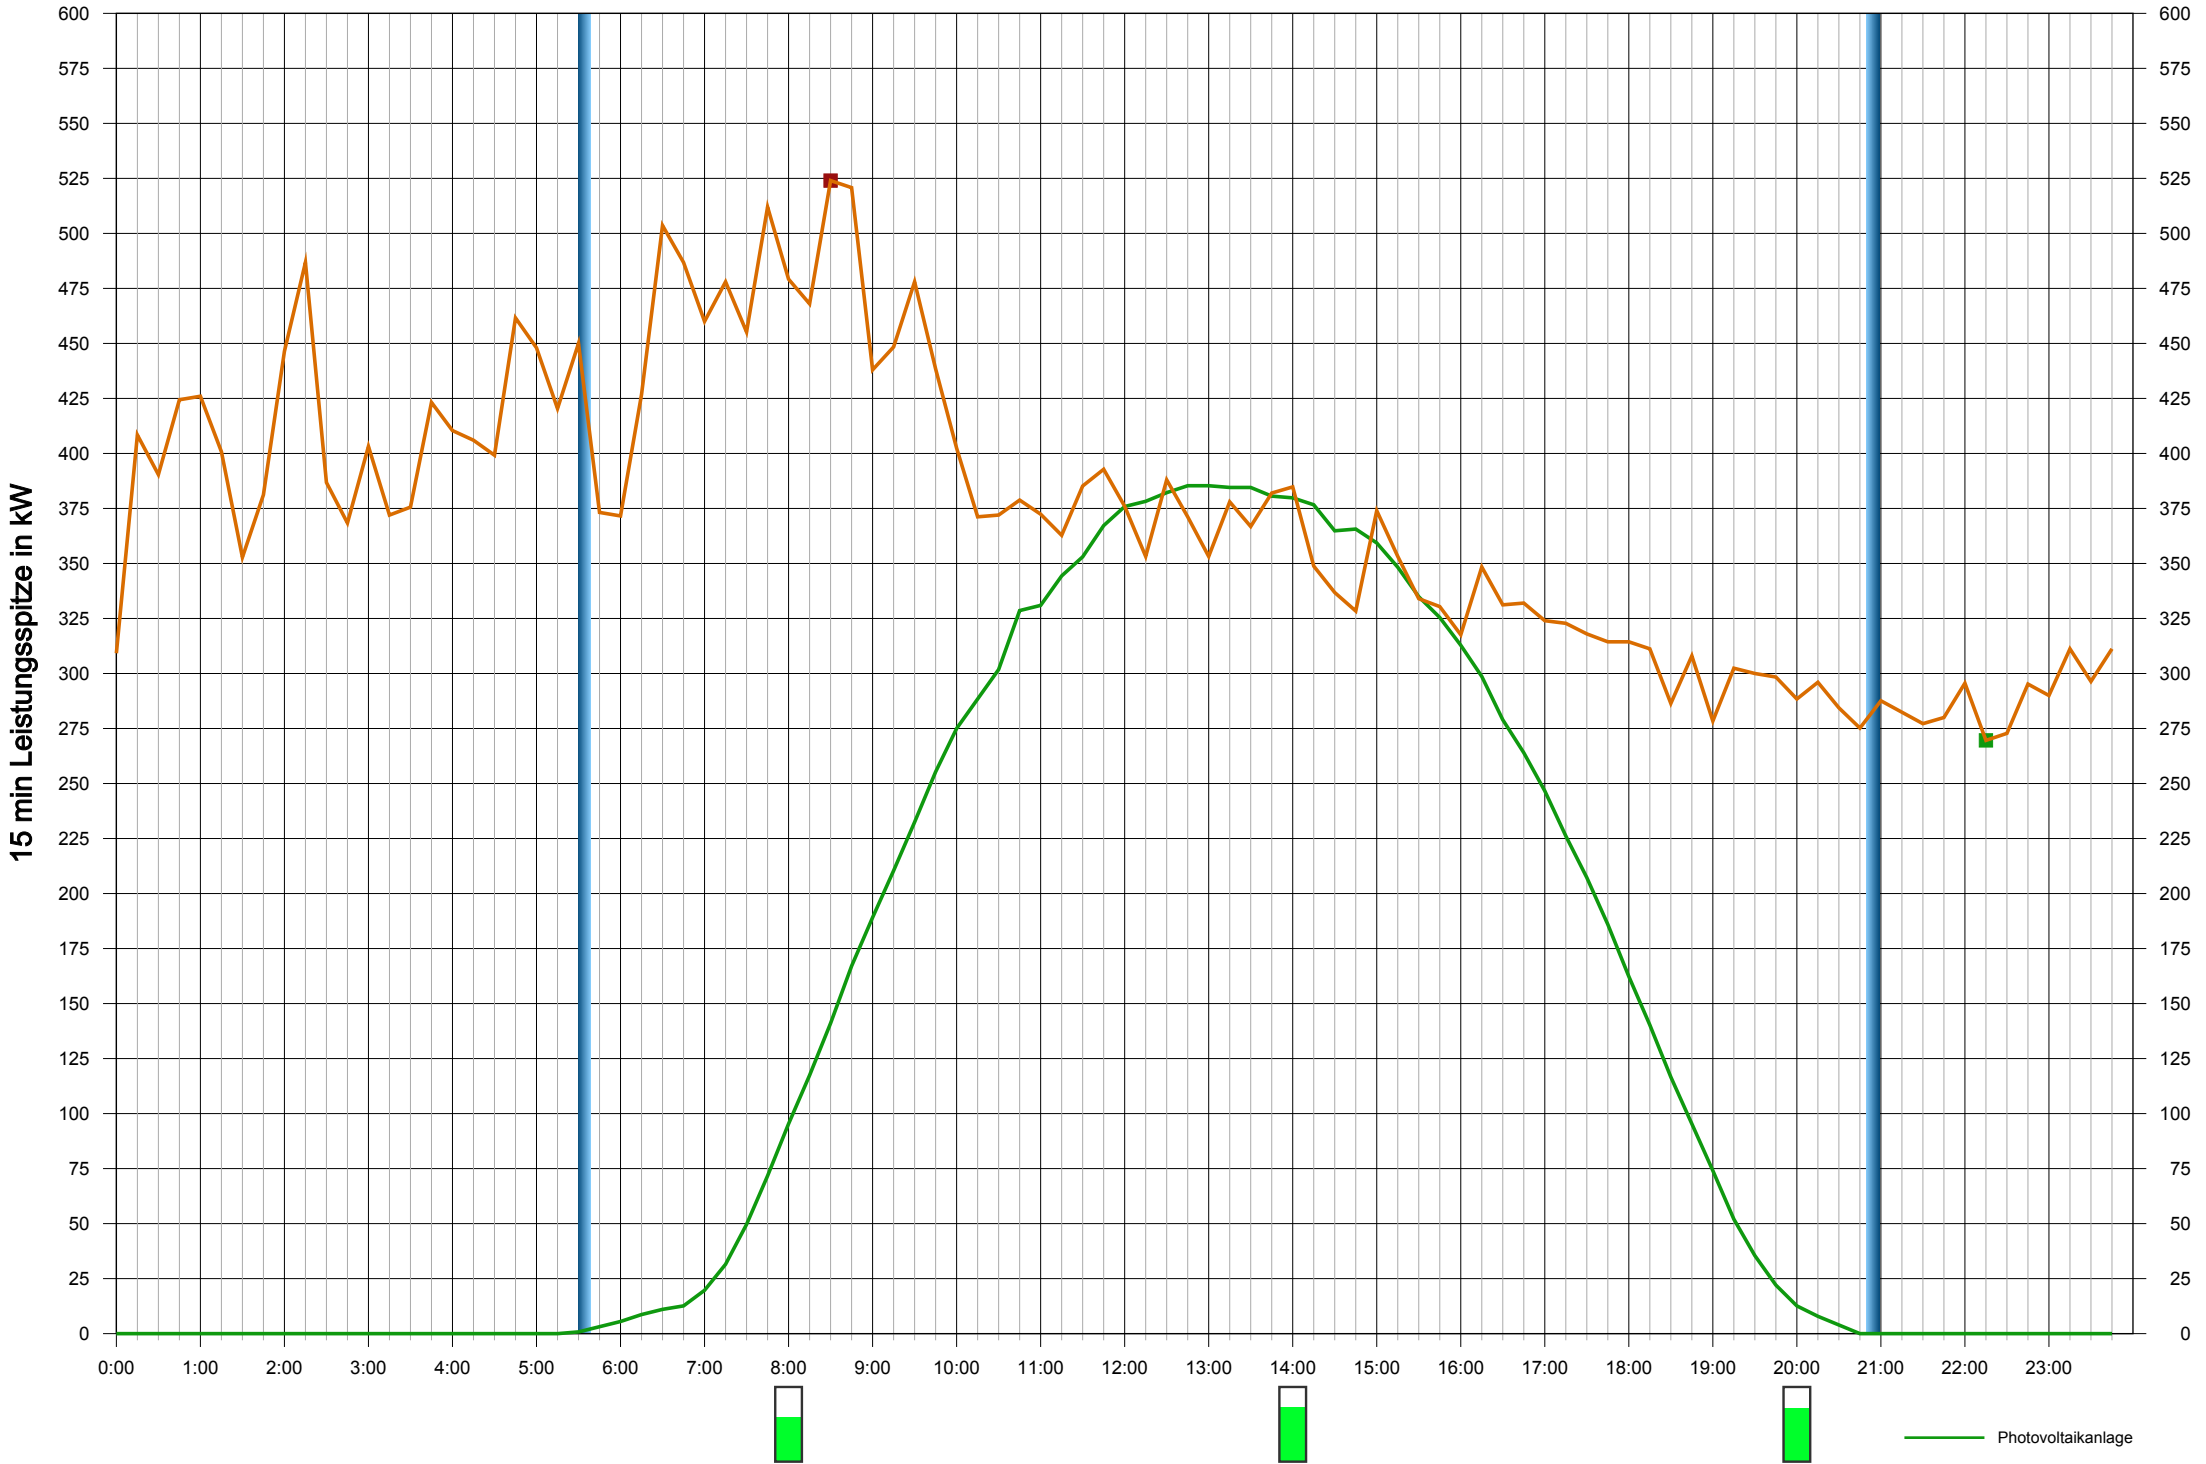


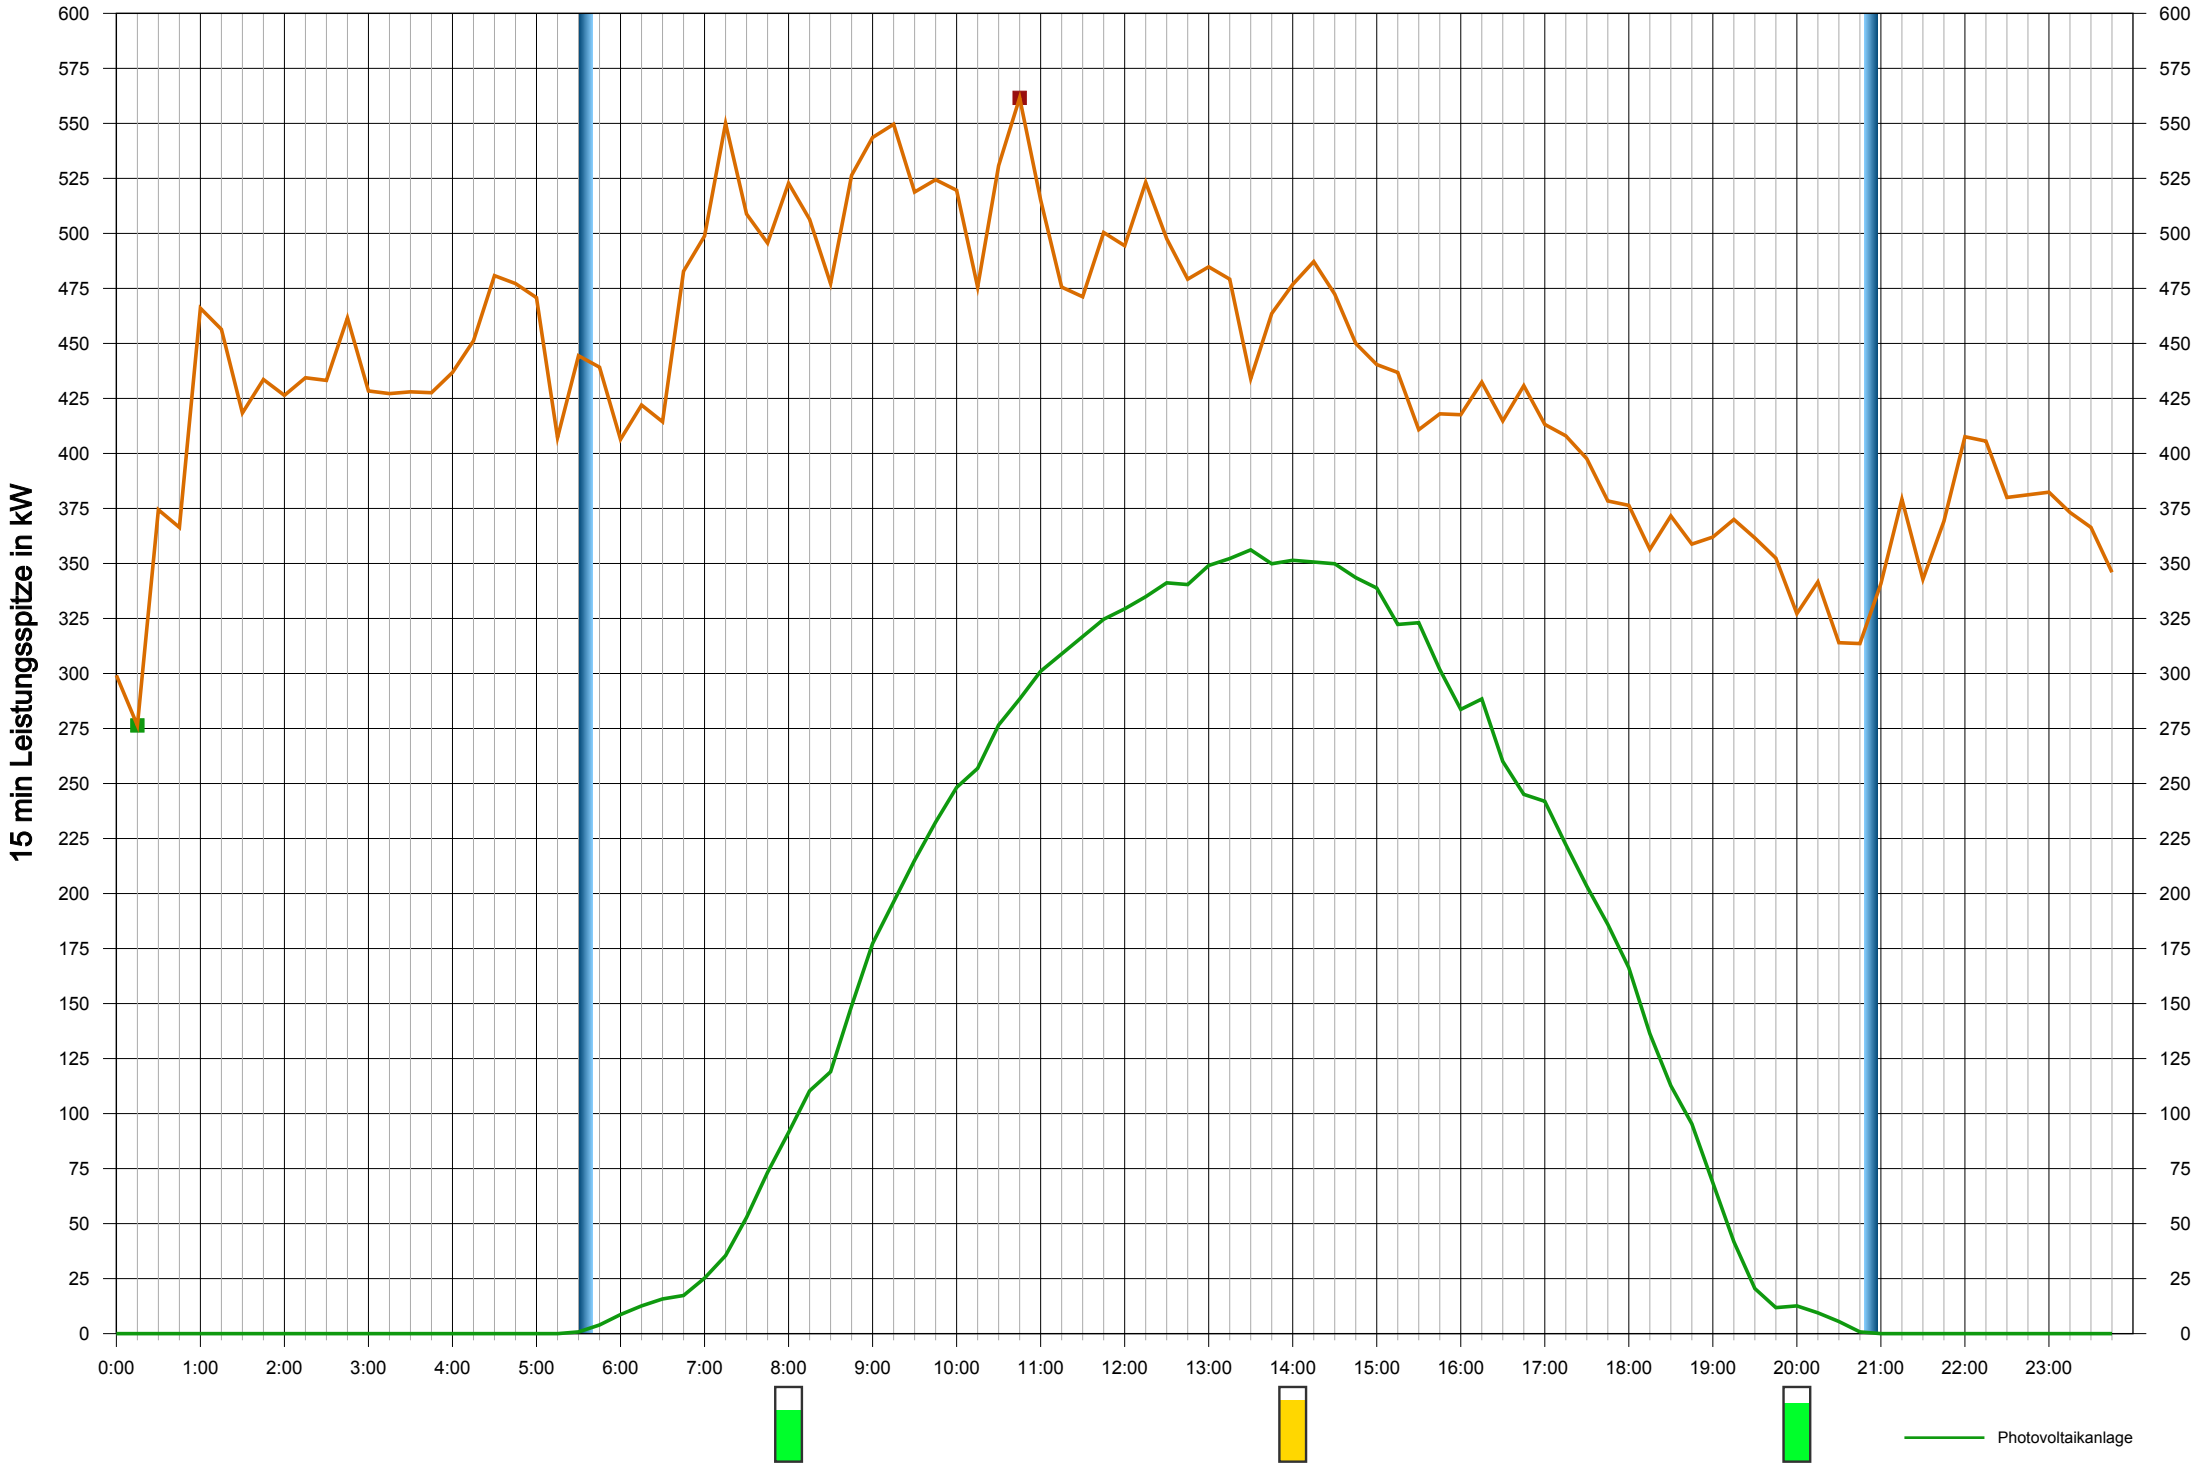


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 25.7.2012 (KW 30)


Tagesminimum: 333,2 kW, Tagesmittelwert: 441,8 kW, Tagesmaximum: 535,6 kW, Tagesbedarf: 10.603 kWh (1.484 €)

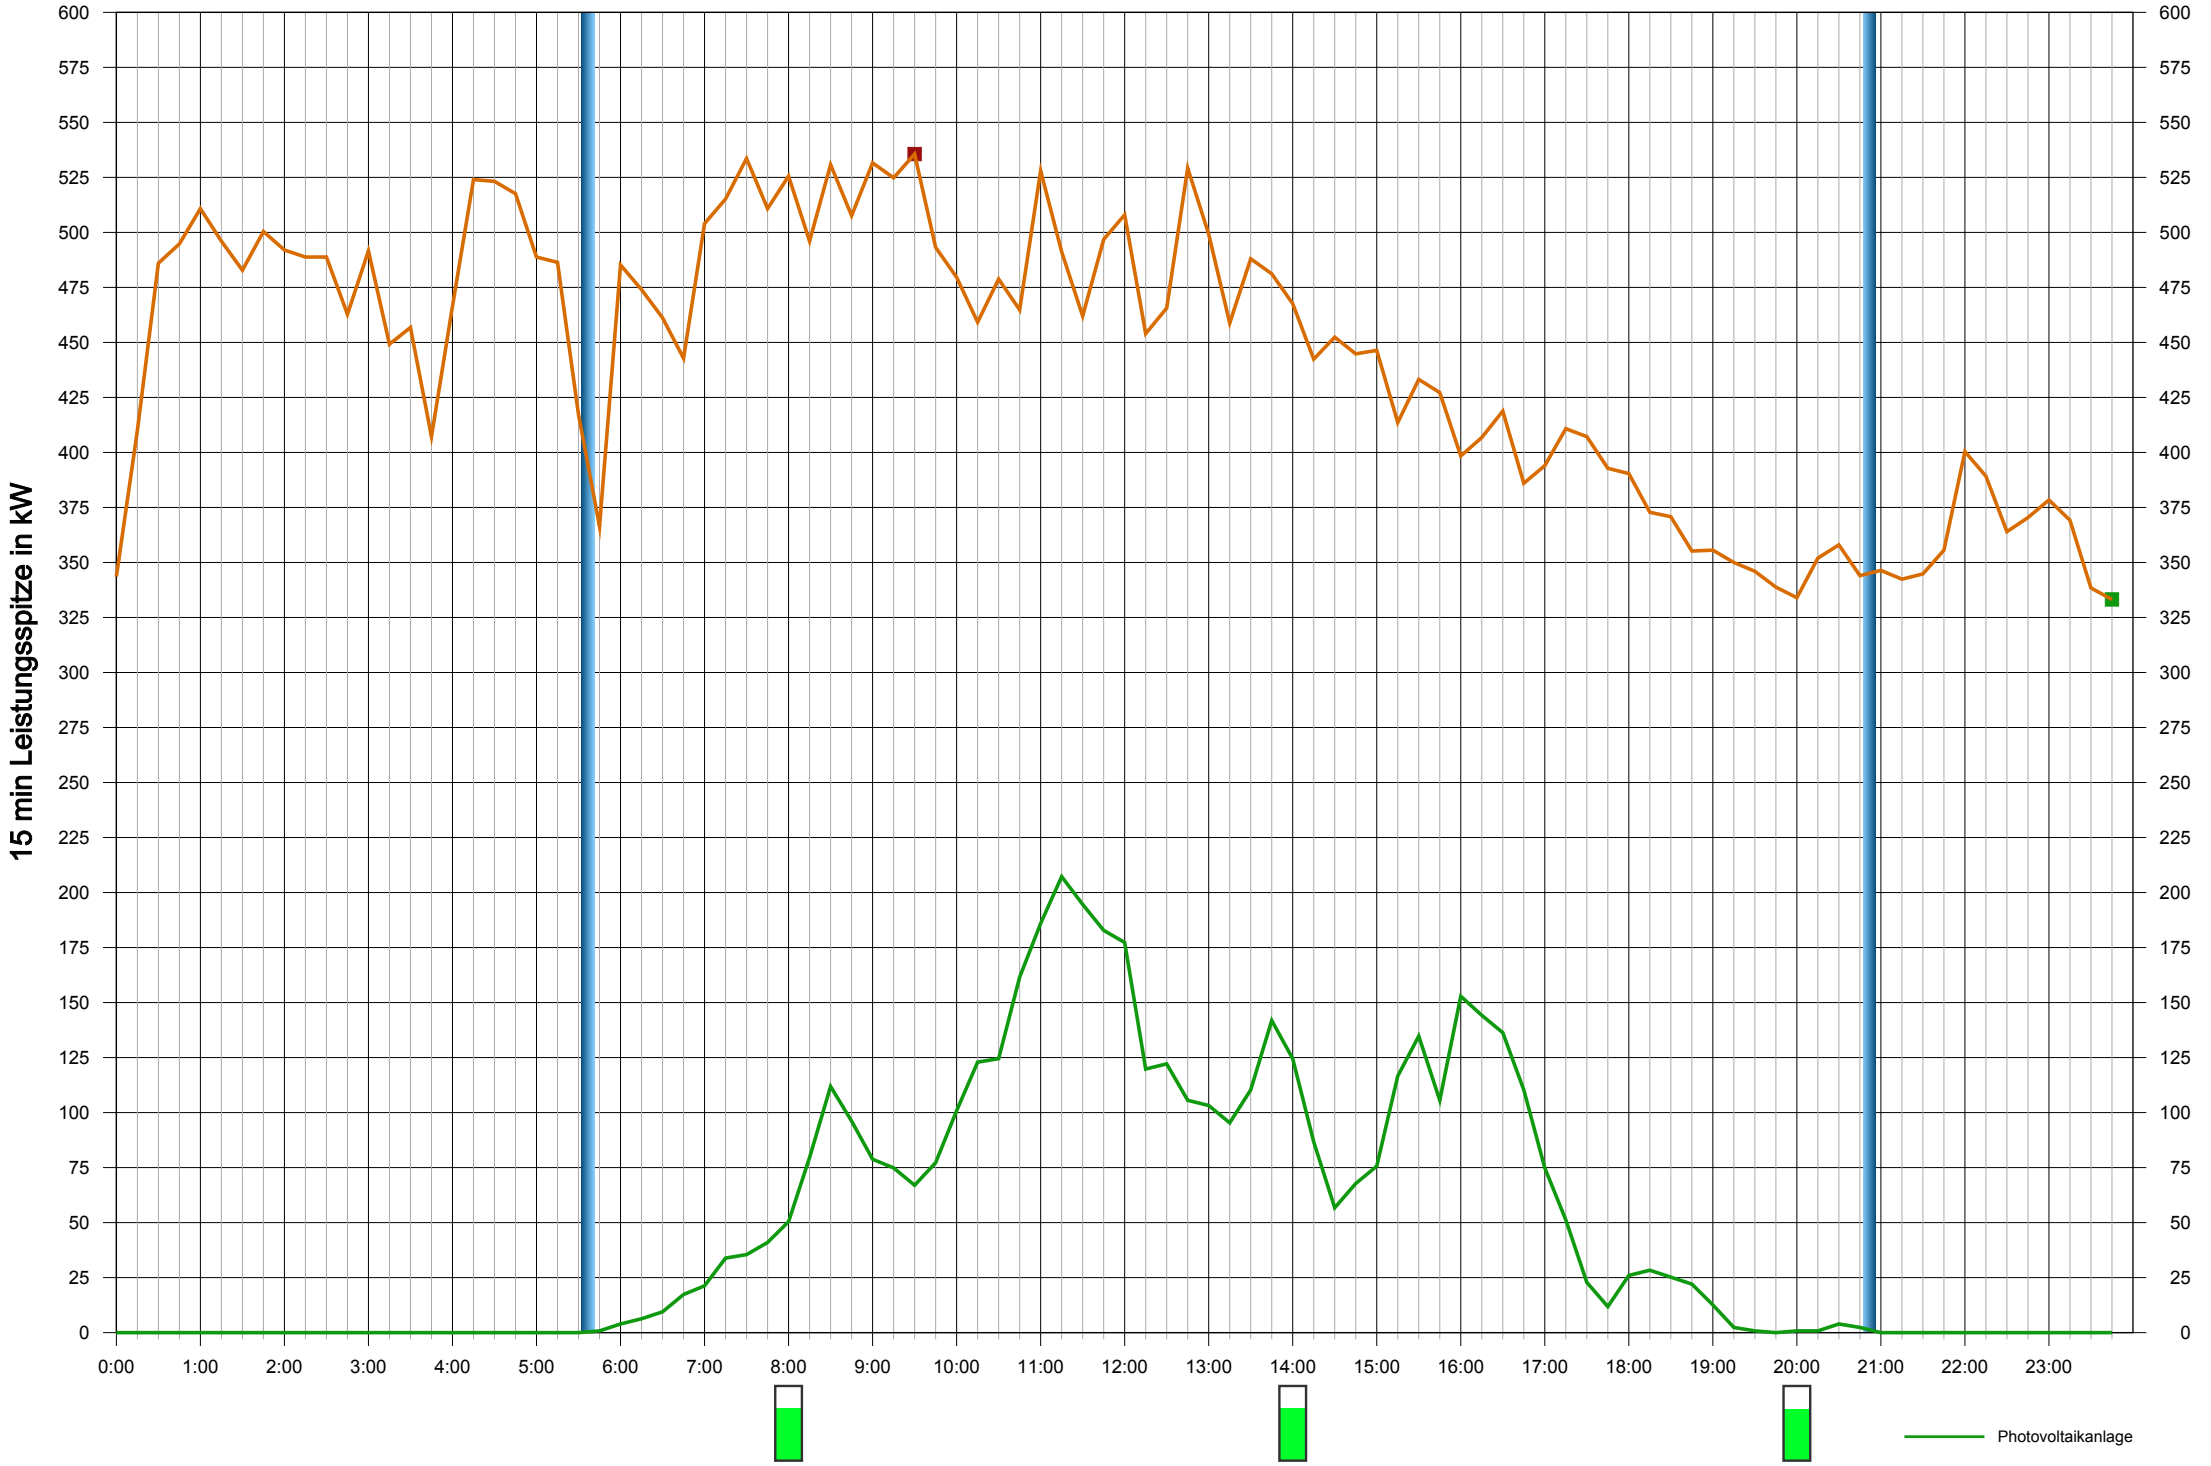


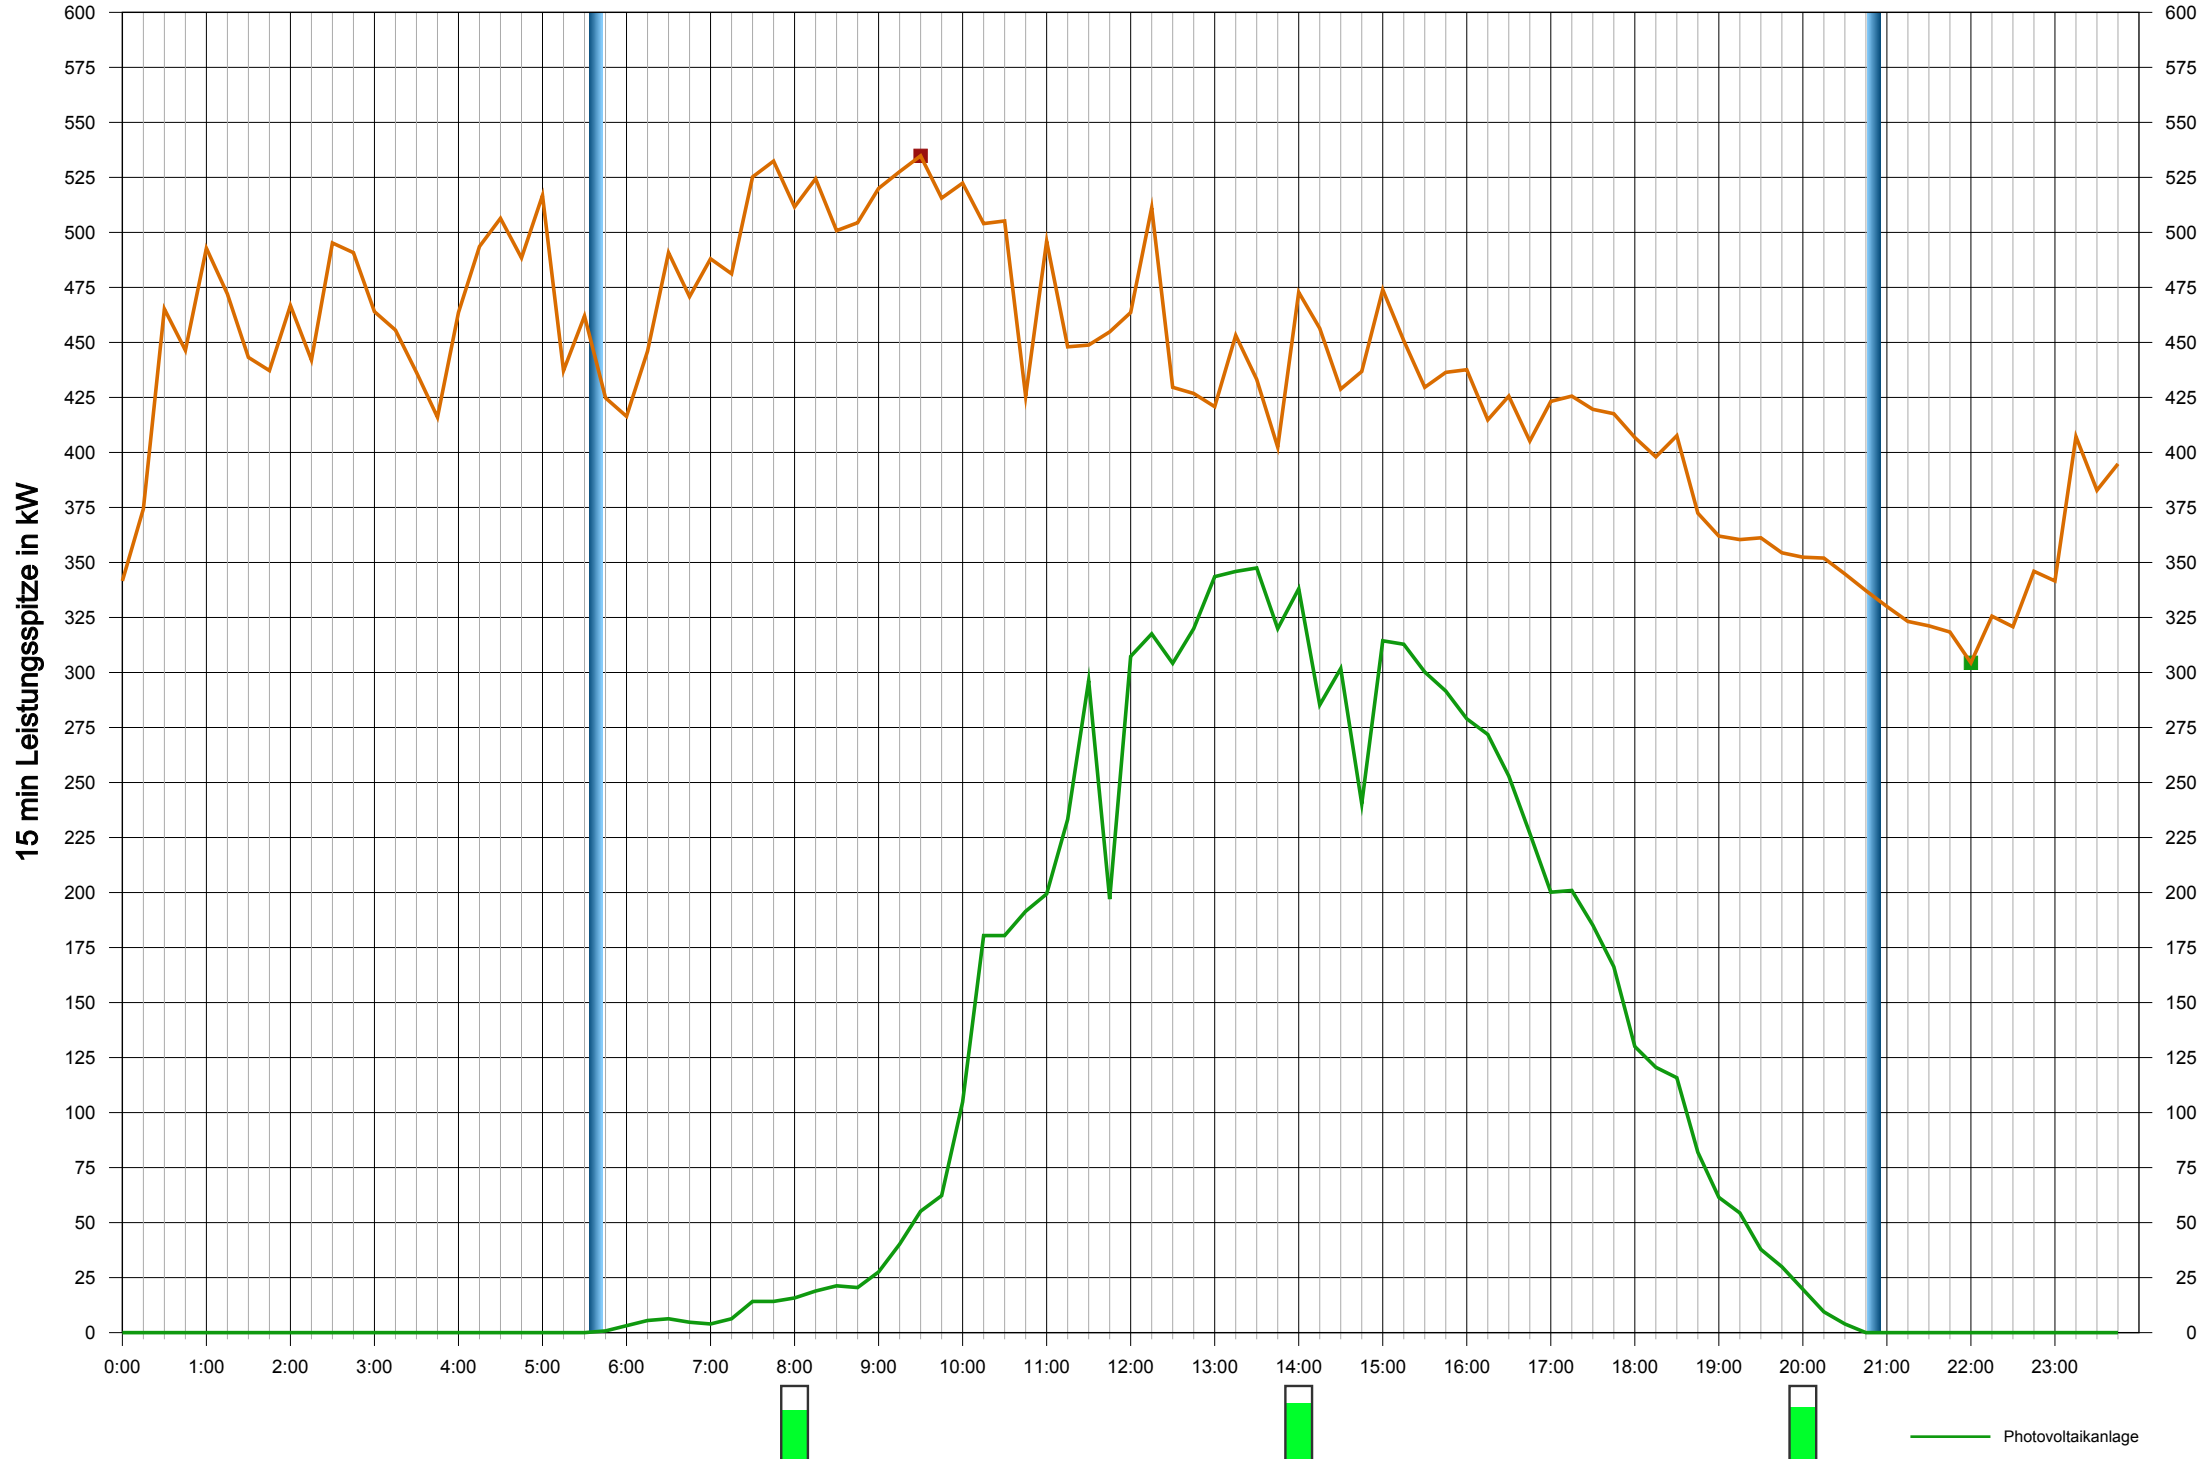





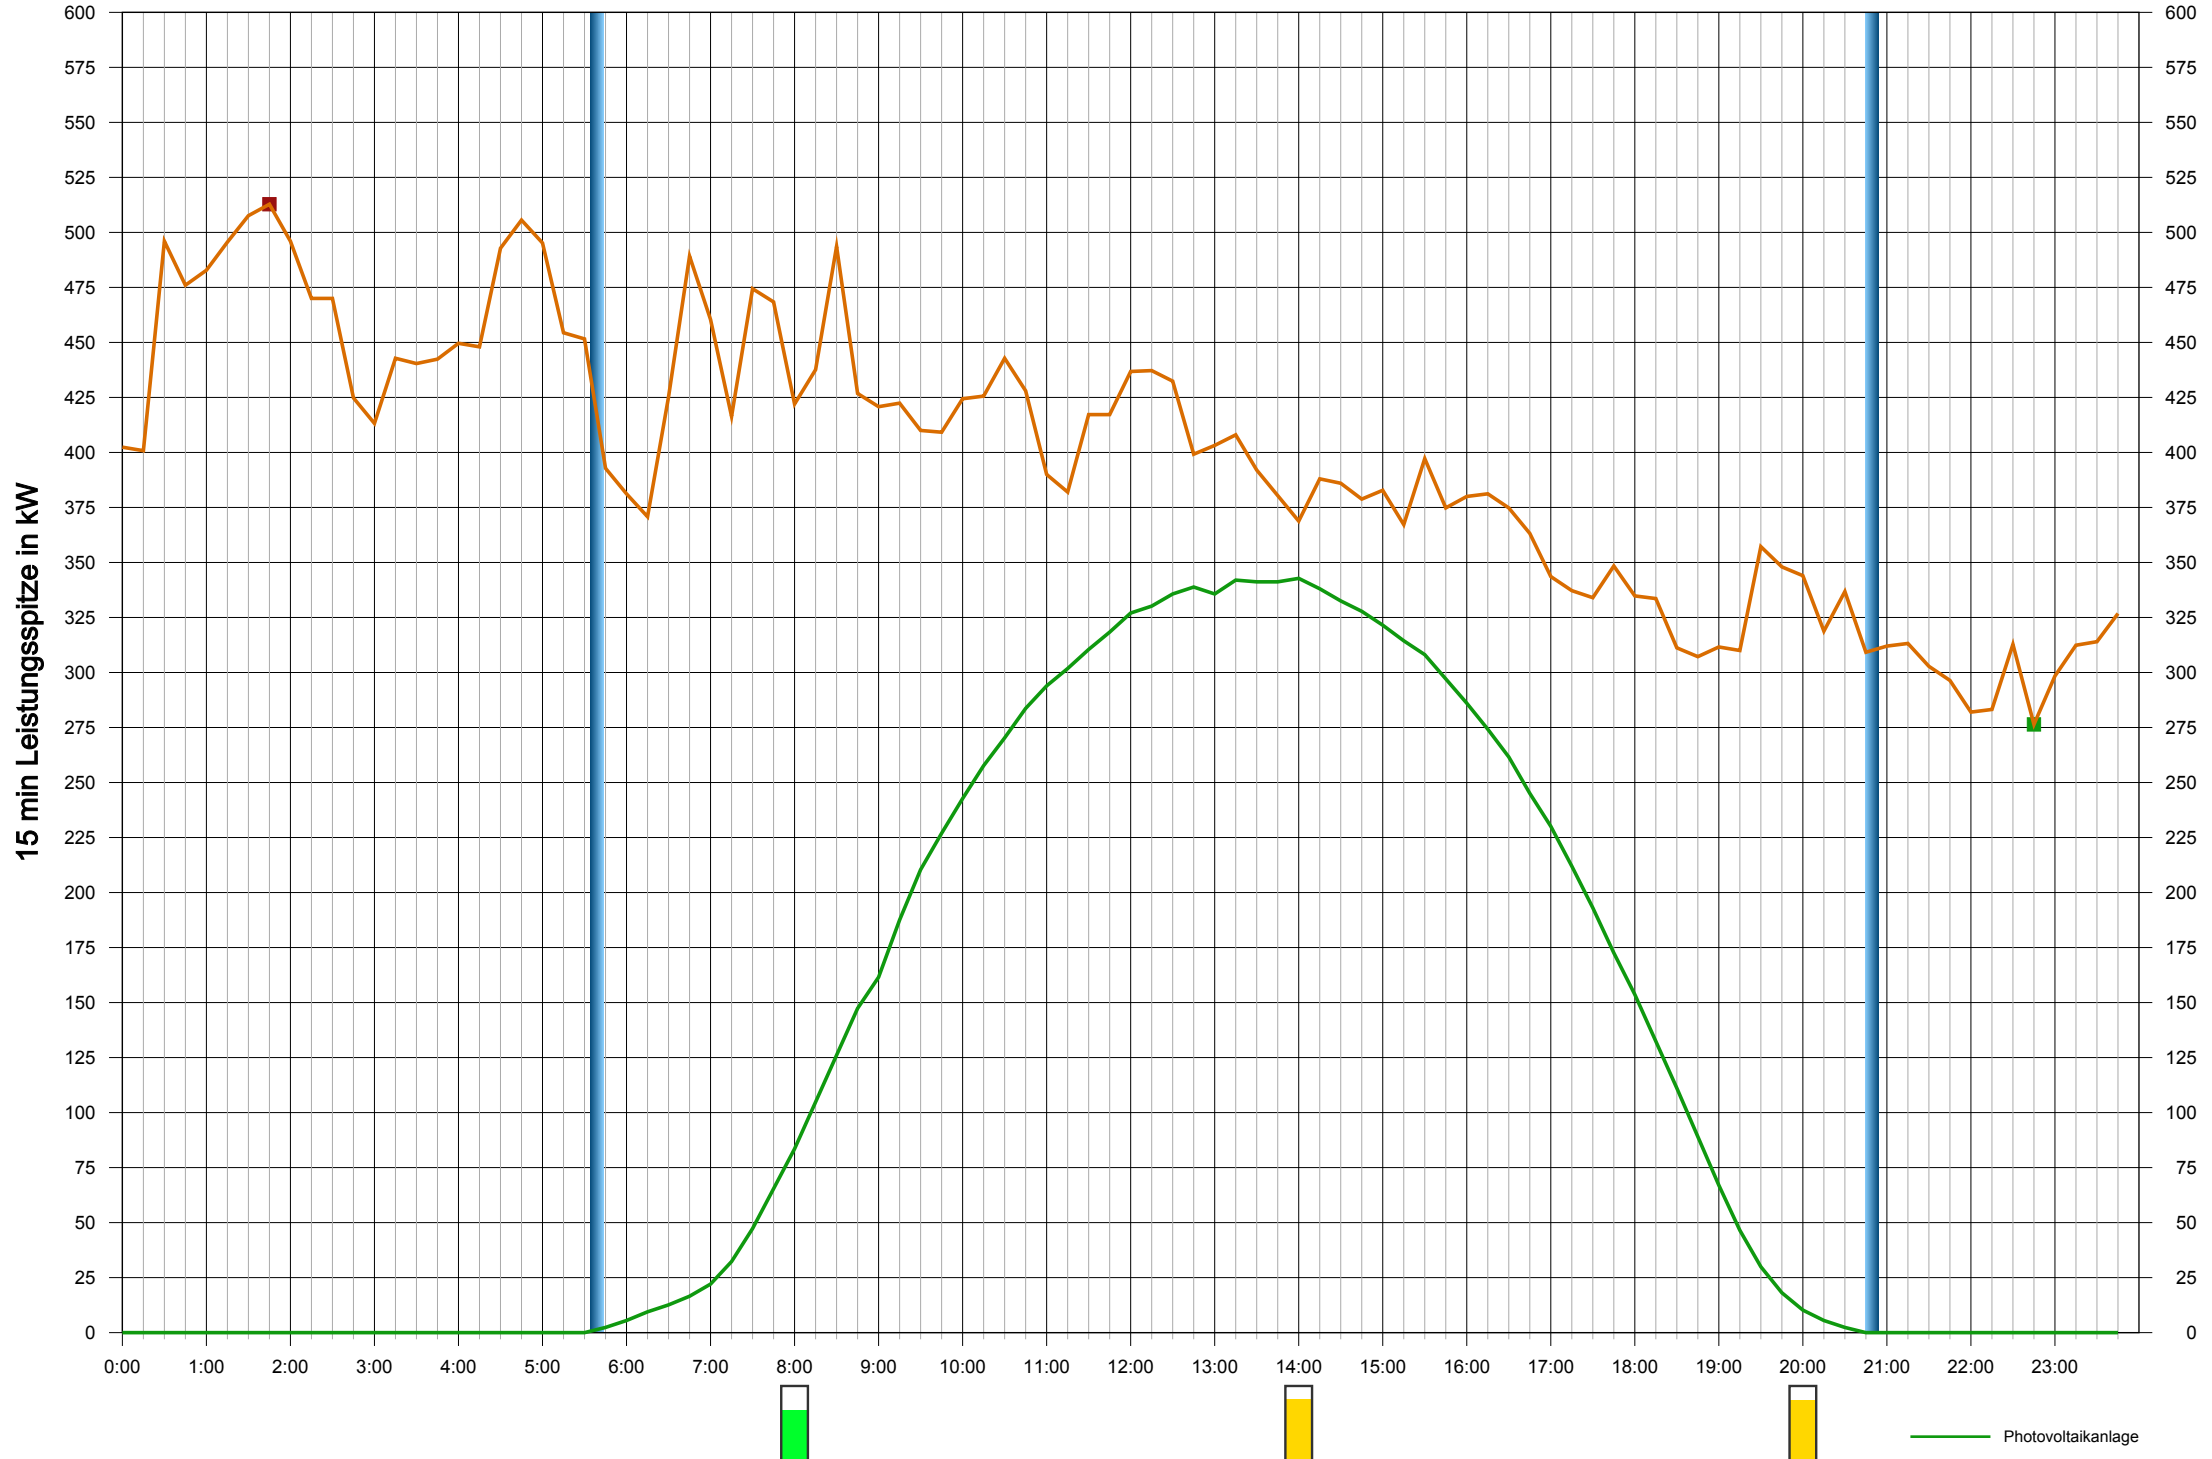

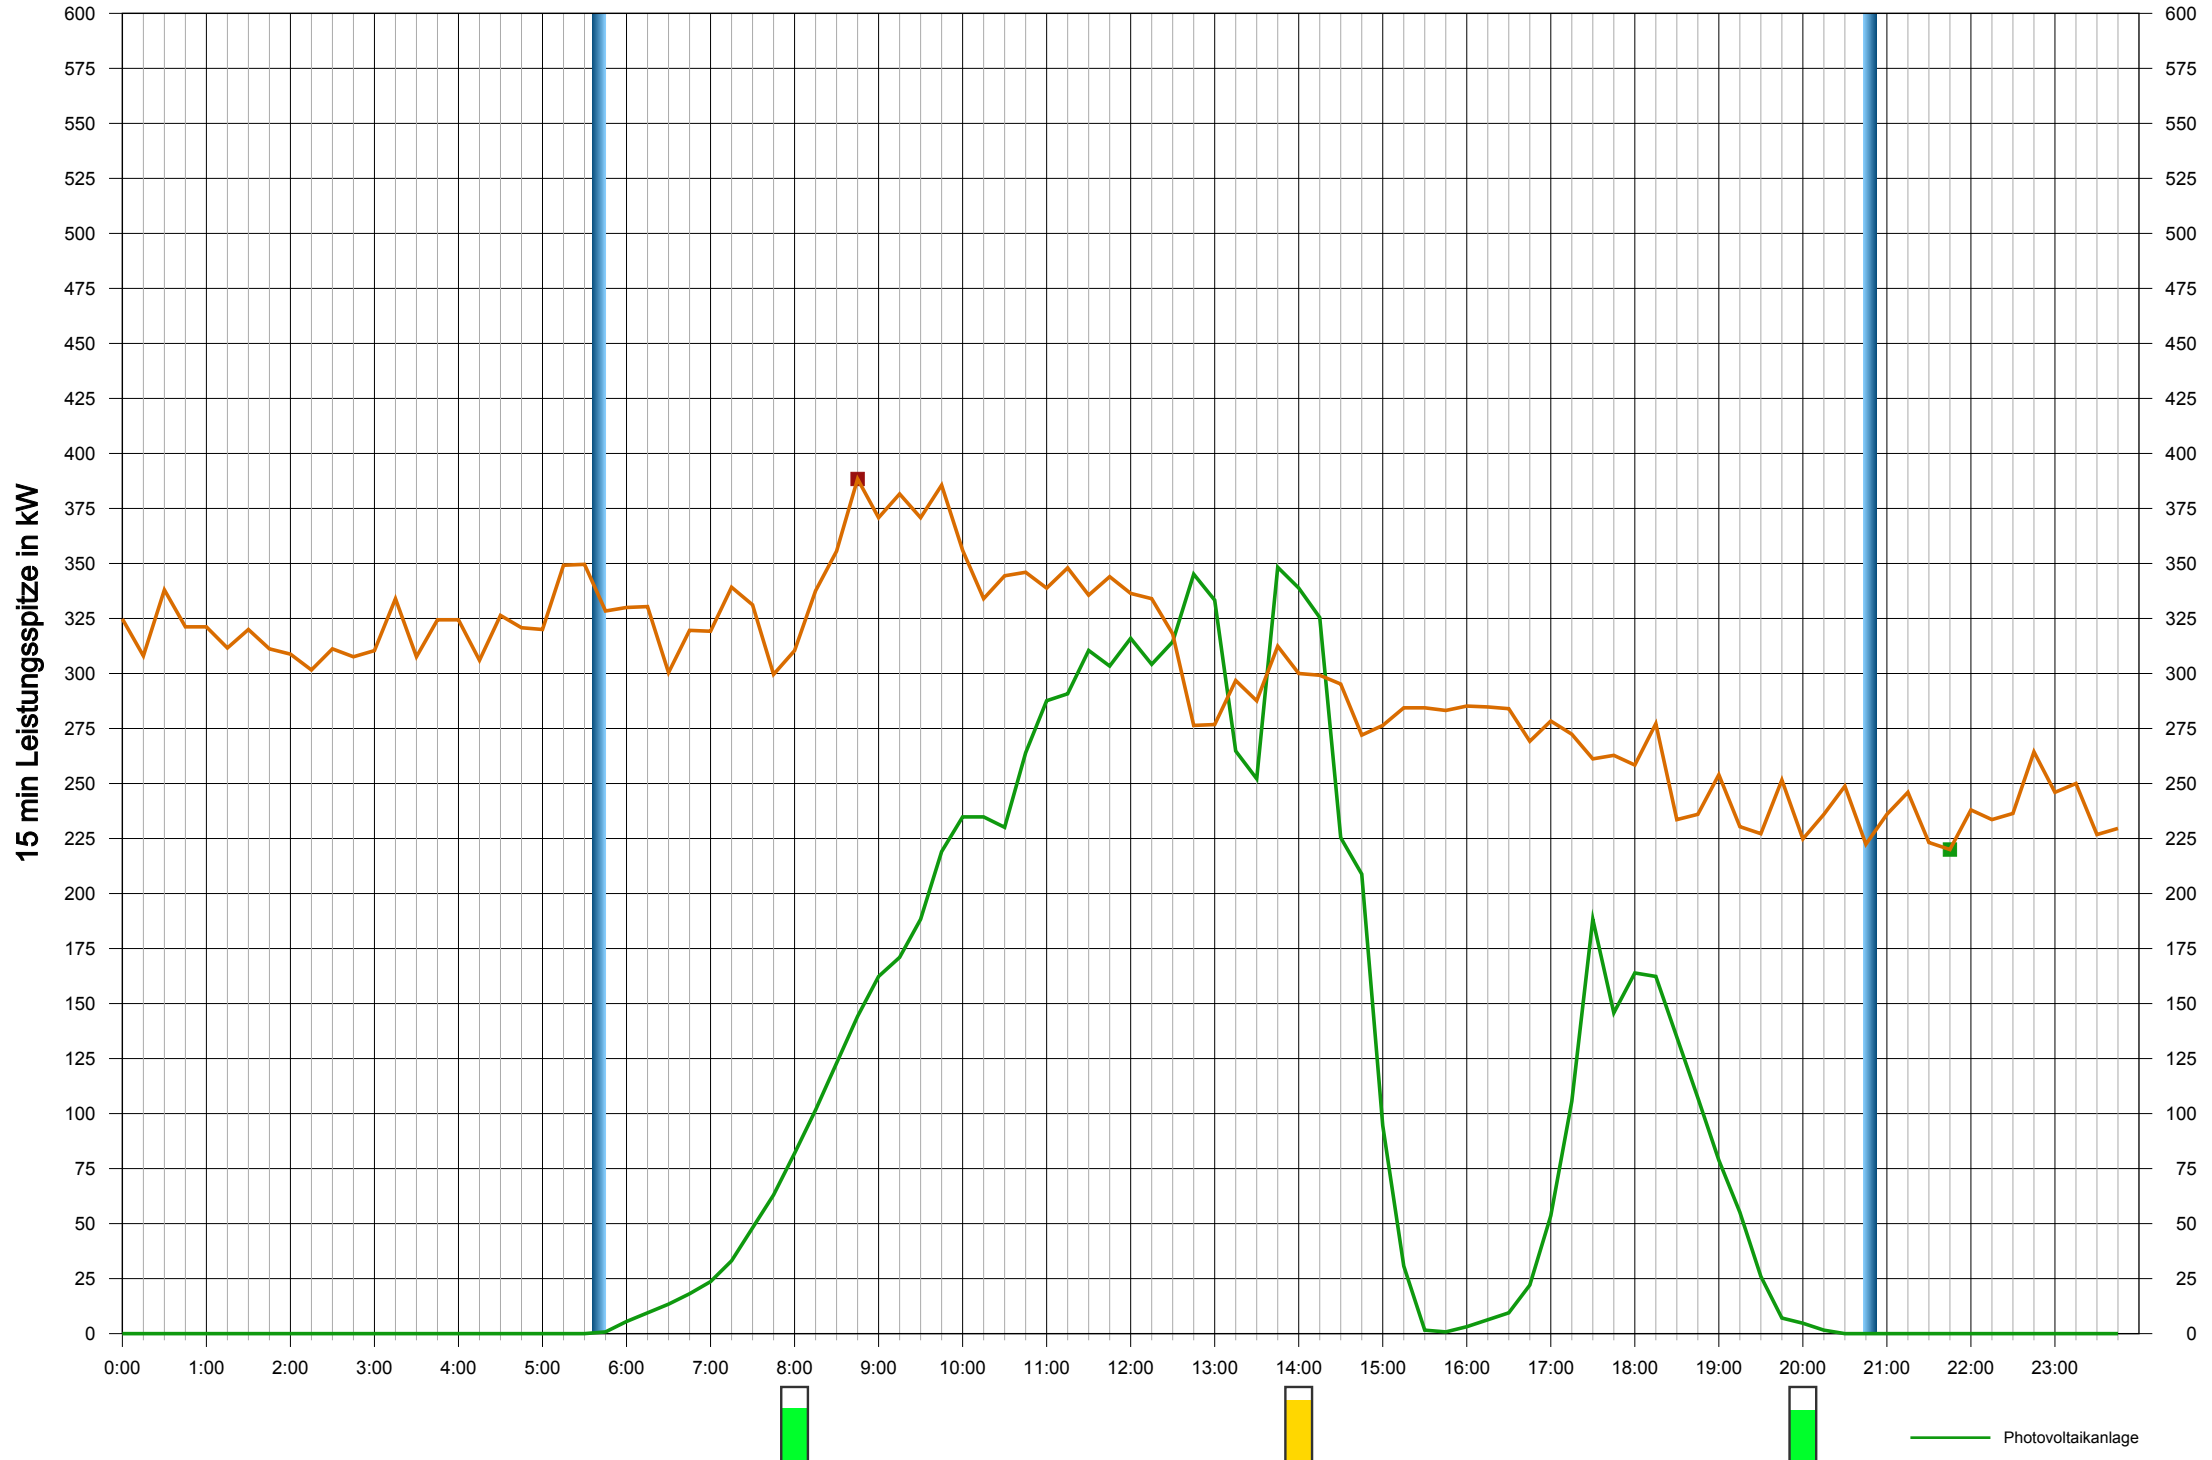

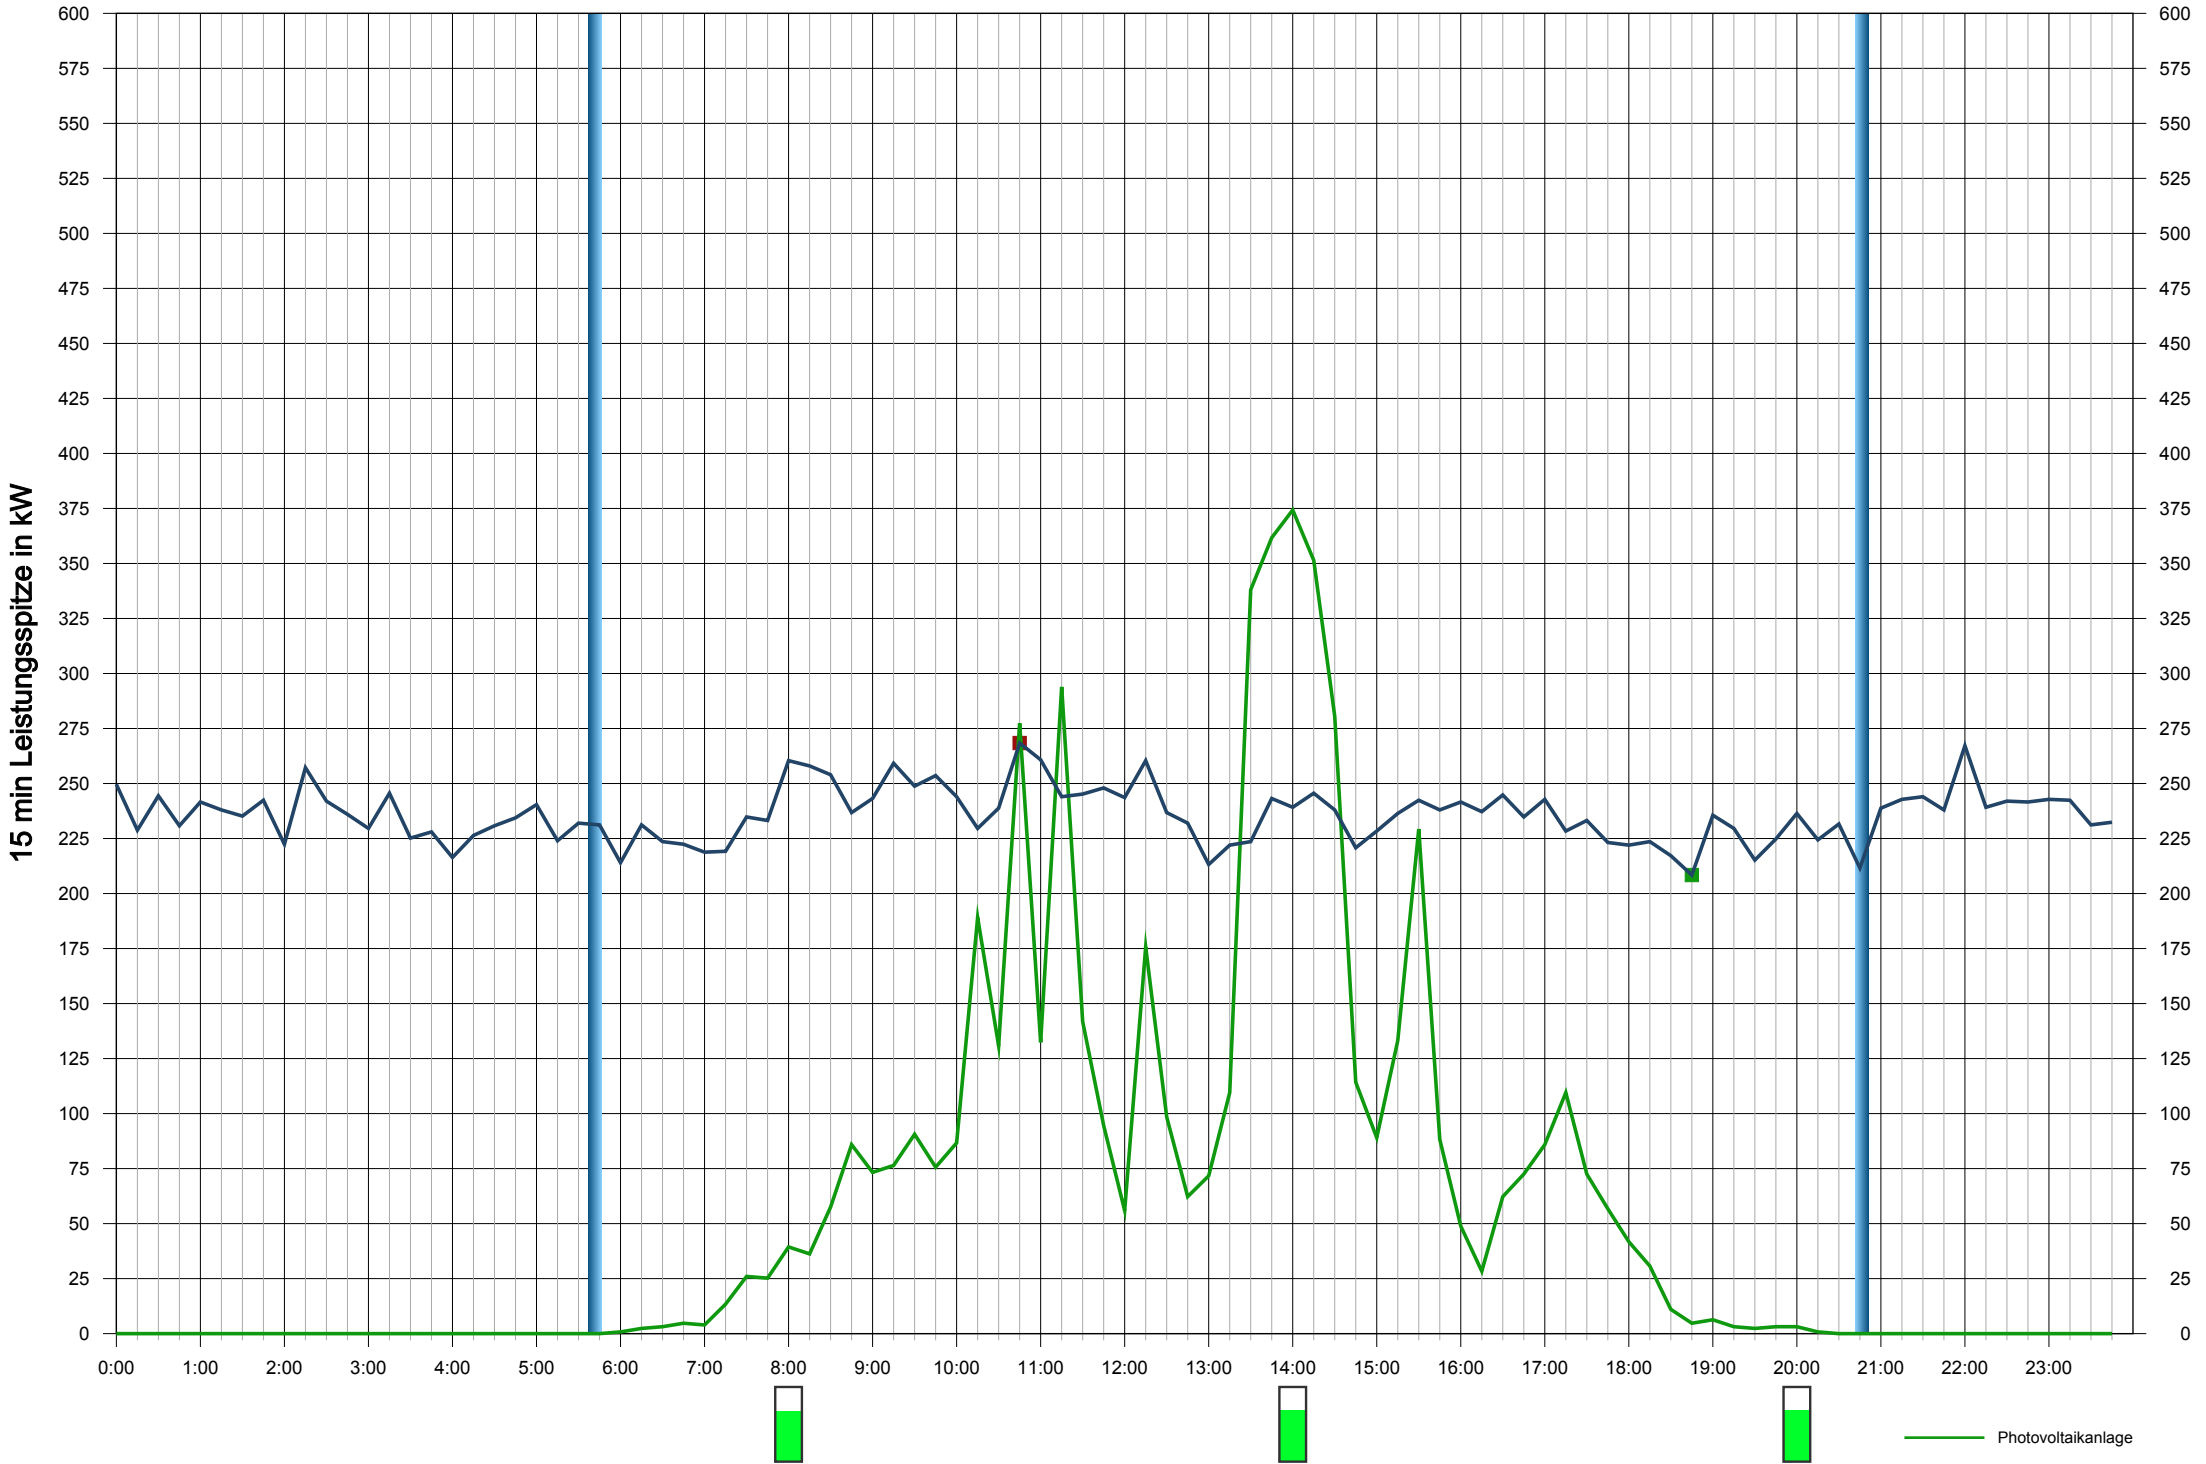


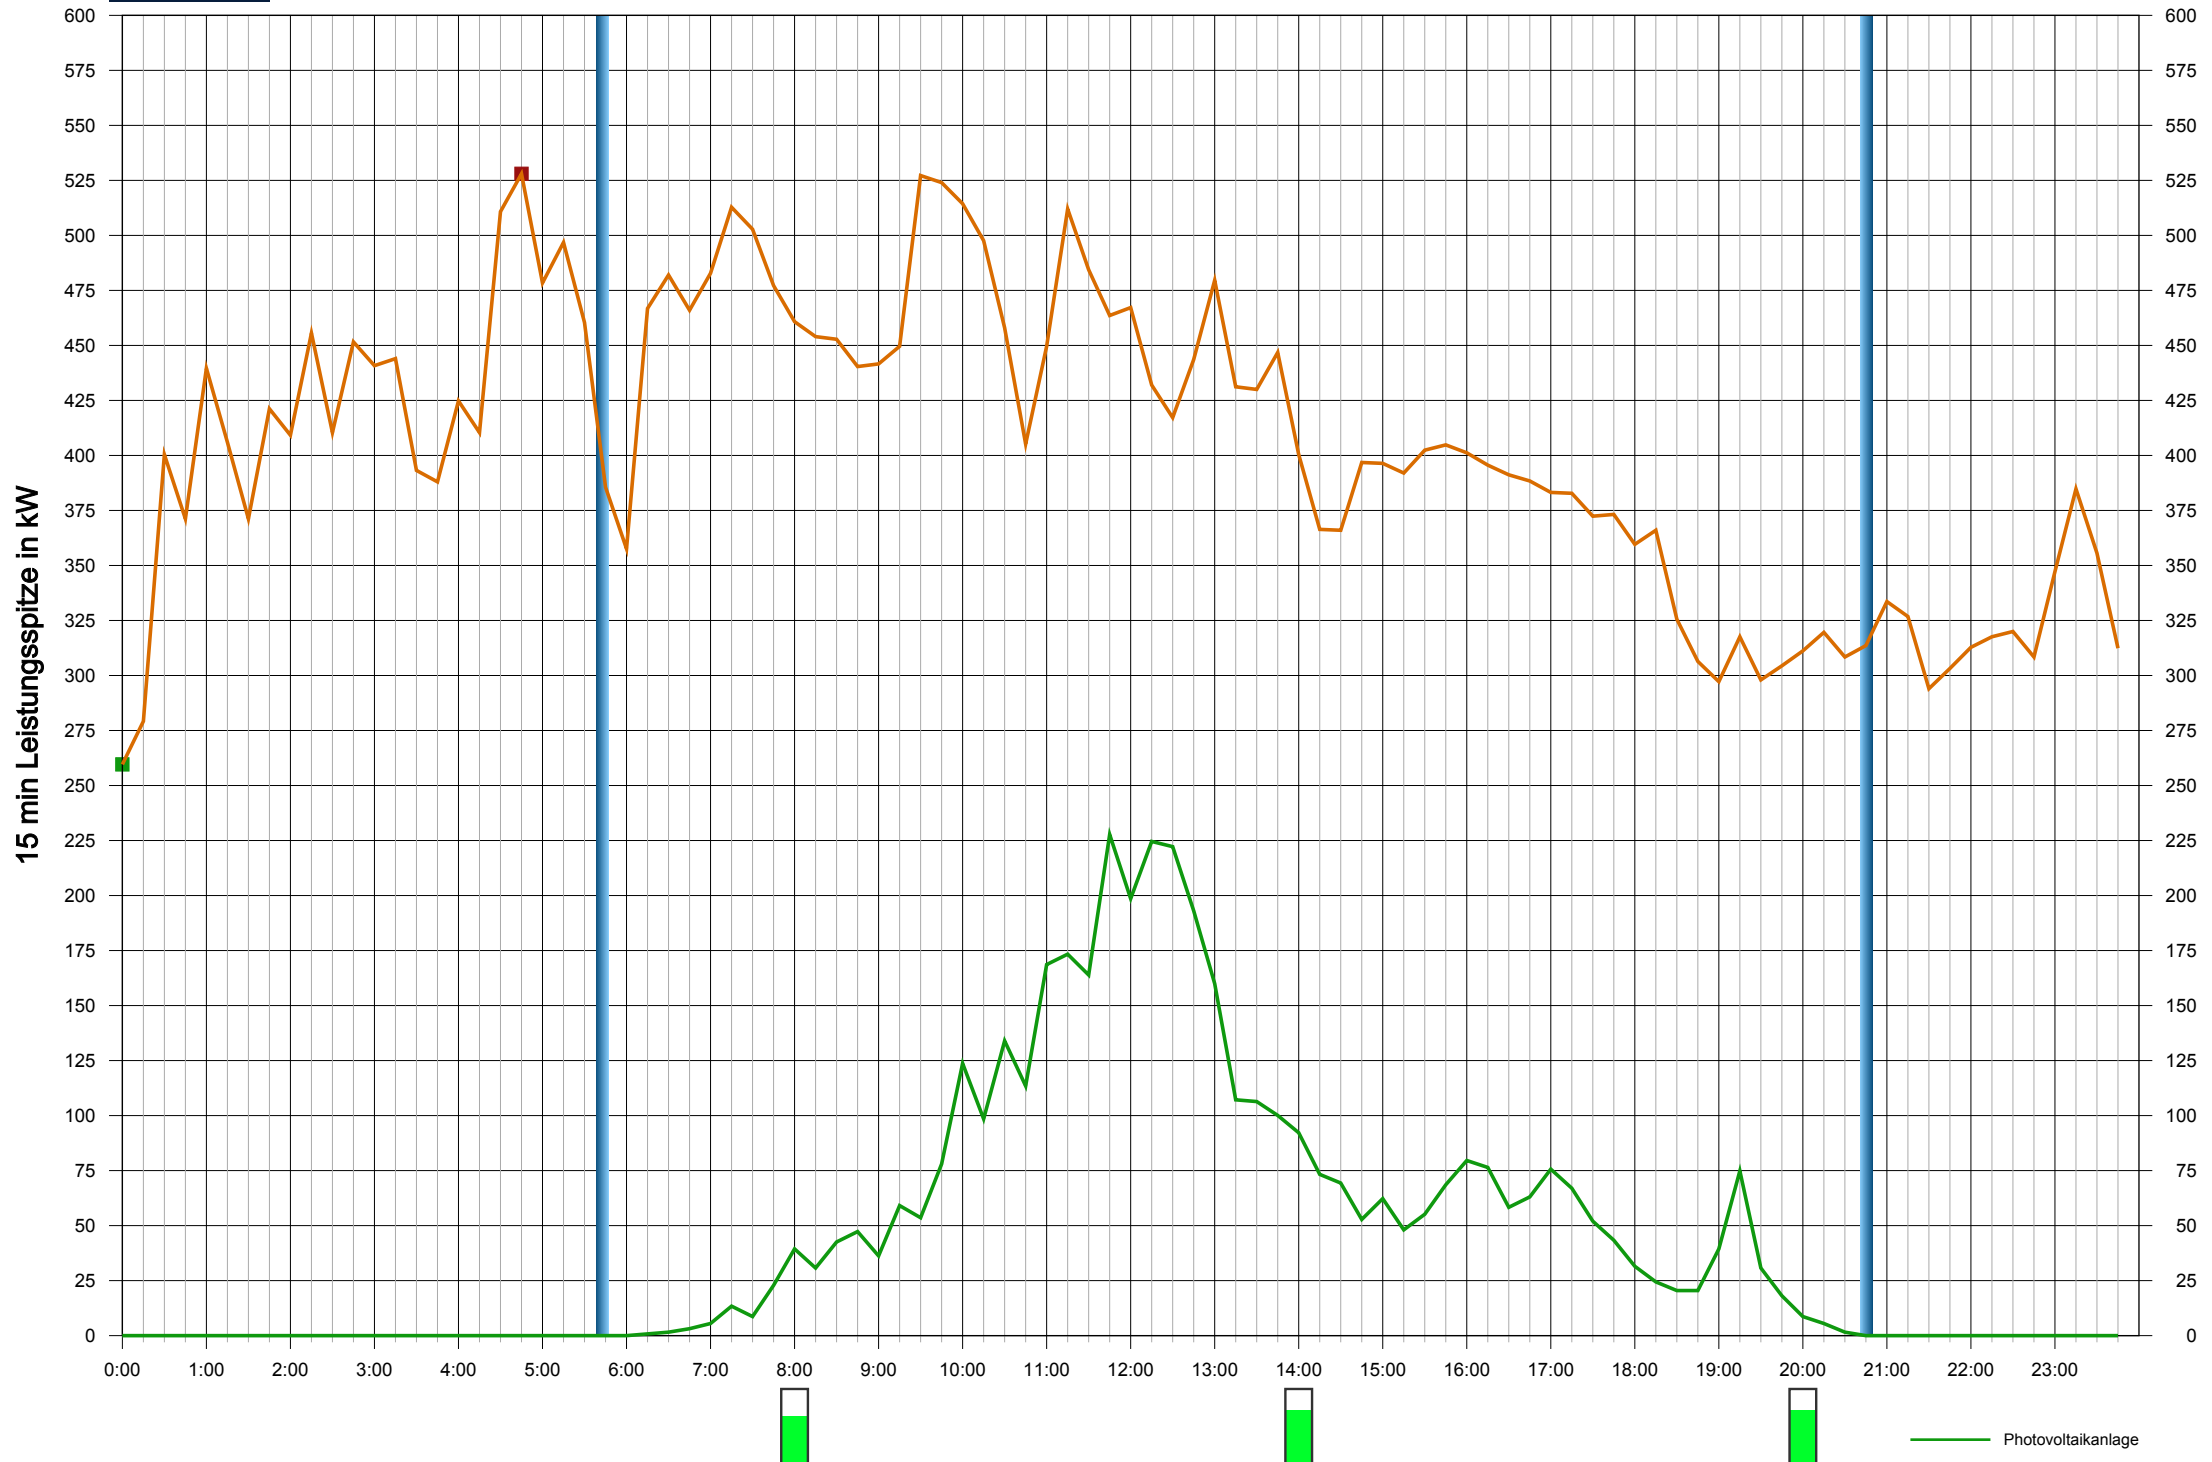

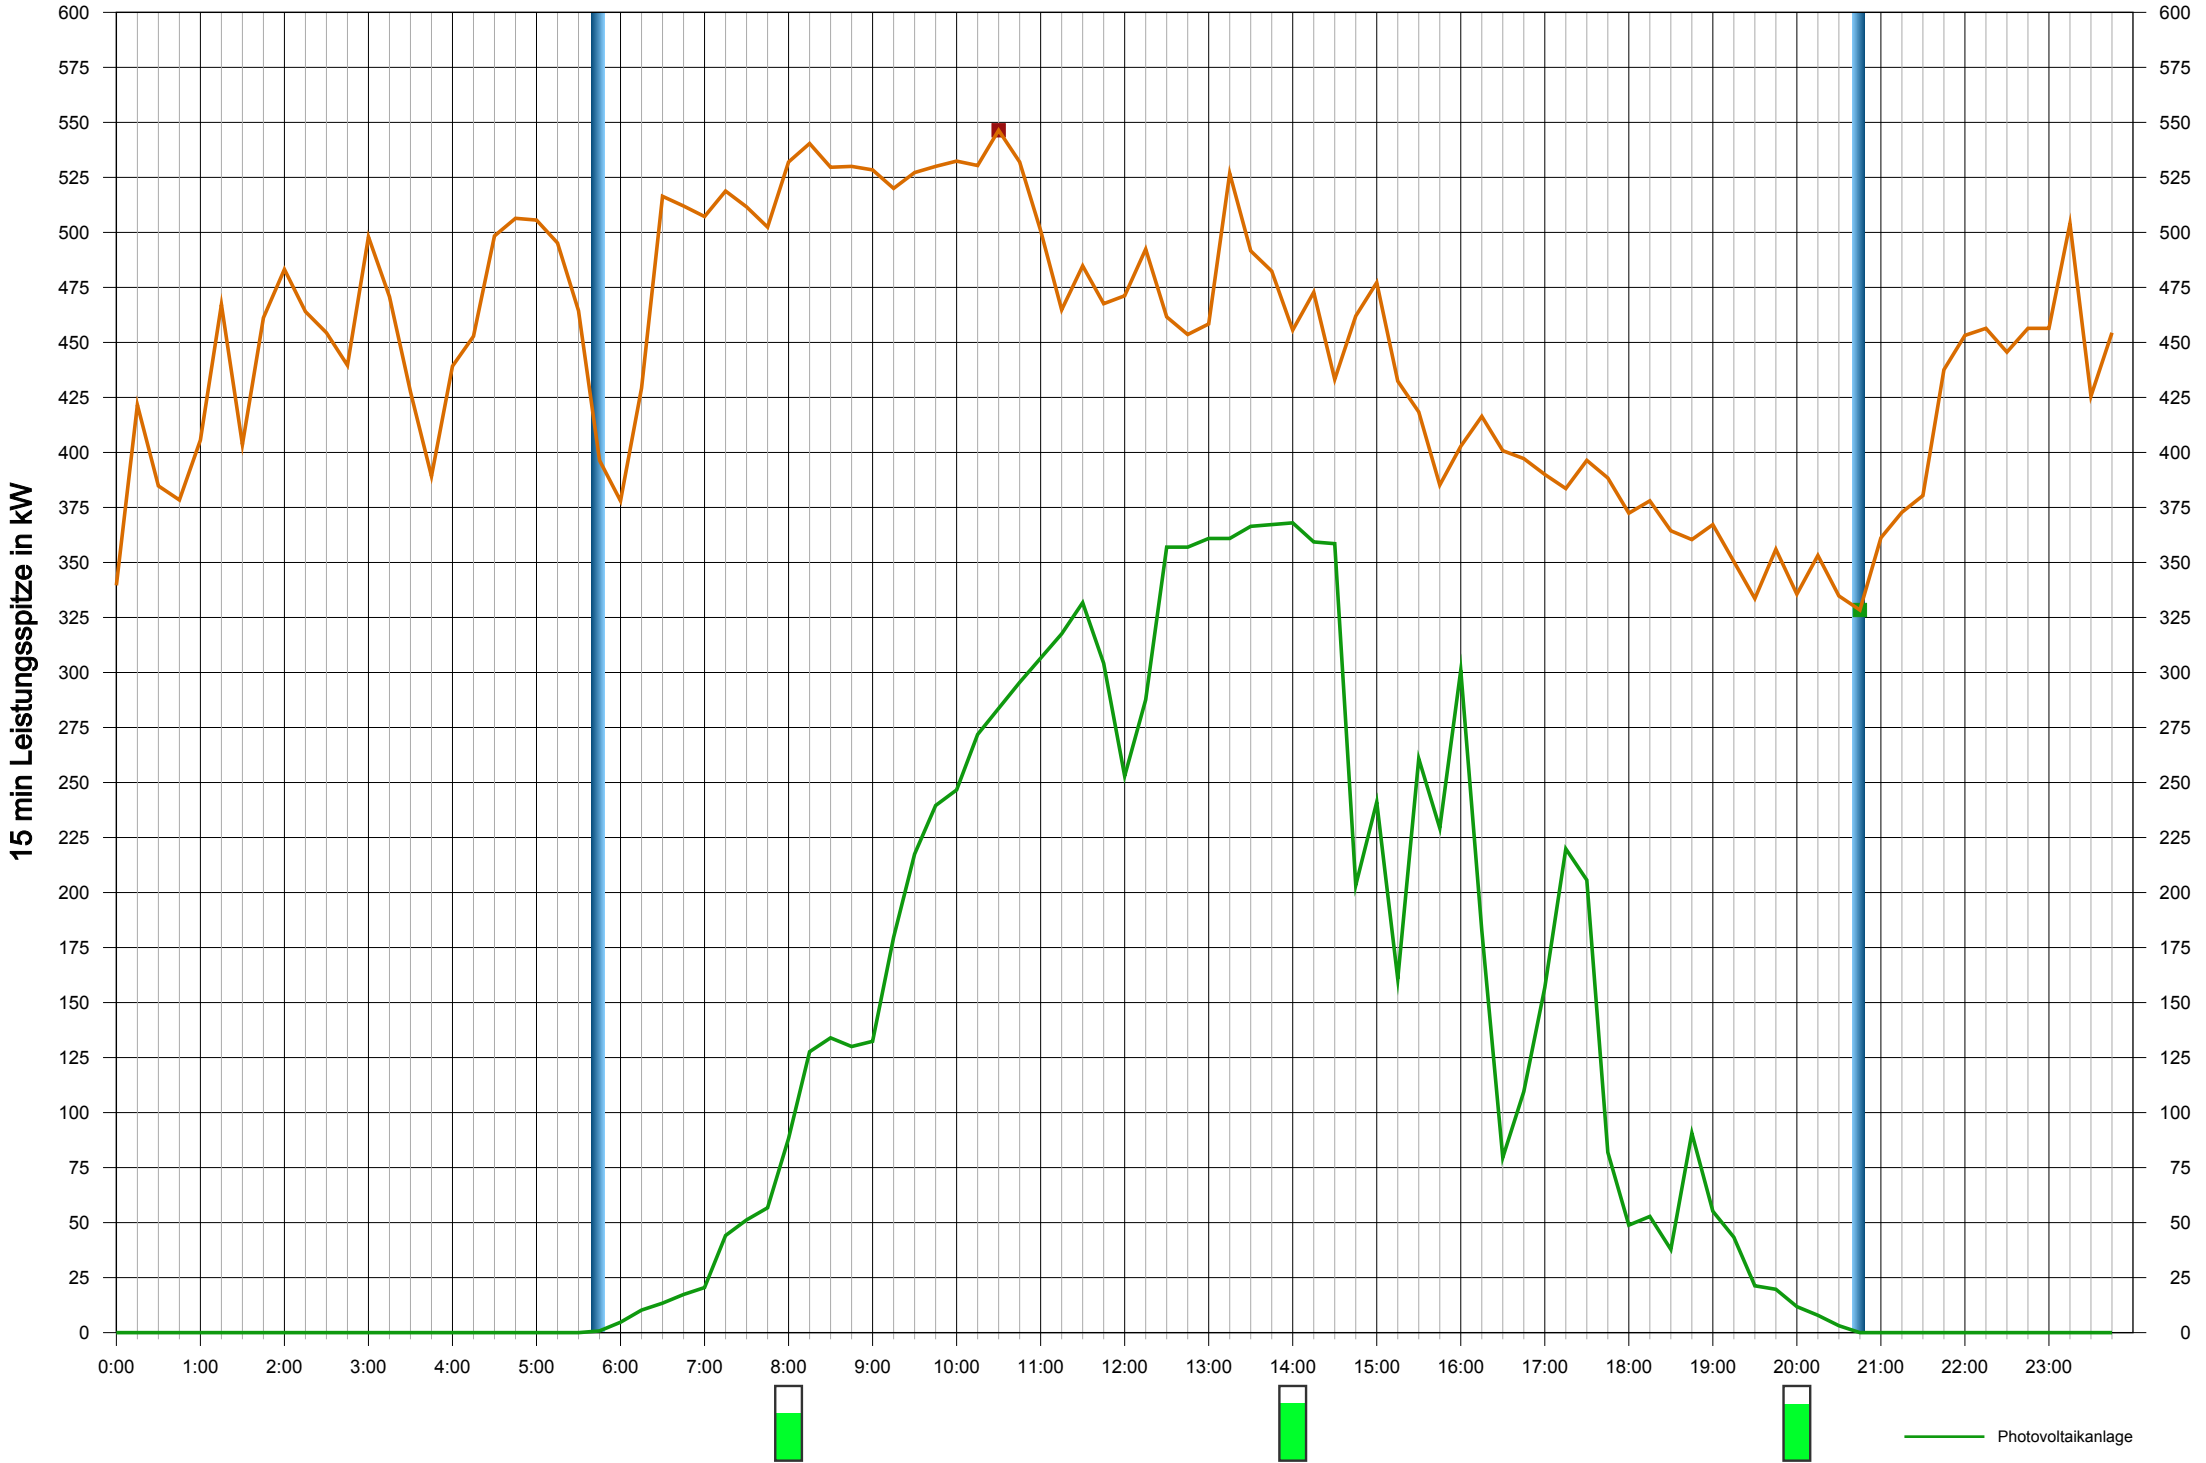


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 1.8.2012 (KW 31)

Tagesminimum: 323,2 kW, Tagesmittelwert: 448,9 kW, Tagesmaximum: 535,6 kW, Tagesbedarf: 10.774 kWh (1.508 €)

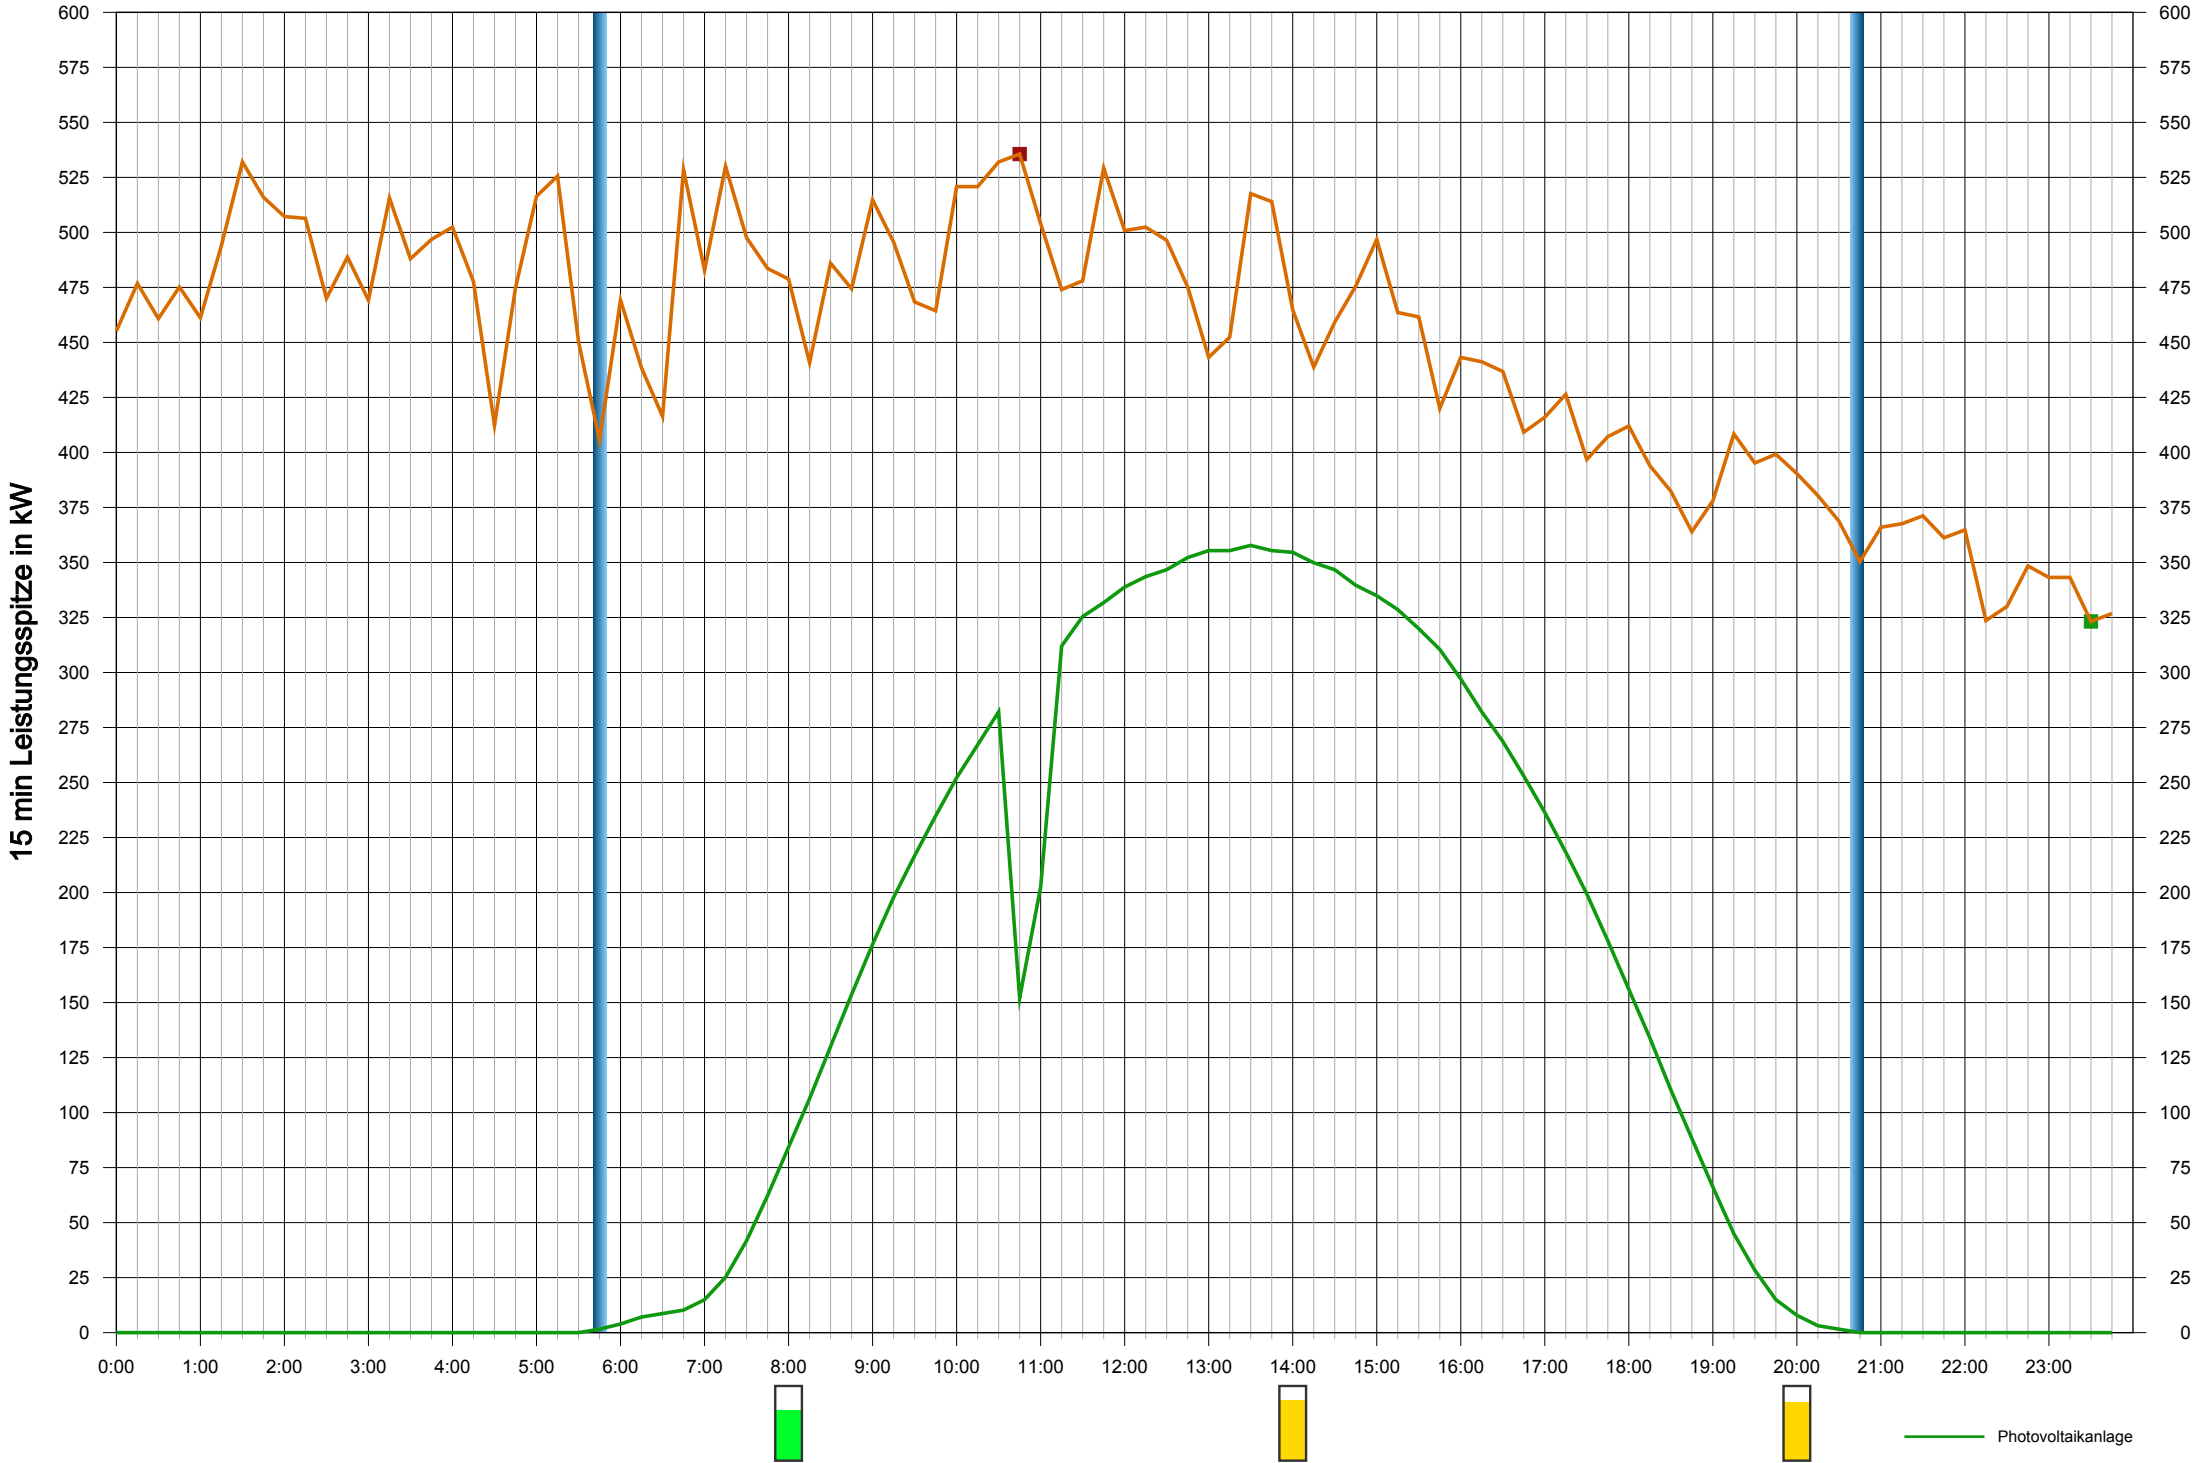


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Do. 2.8.2012 (KW 31)

Tagesminimum: 341,6 kW, Tagesmittelwert: 453,4 kW, Tagesmaximum: 534,4 kW, Tagesbedarf: 10.881 kWh (1.523 €)

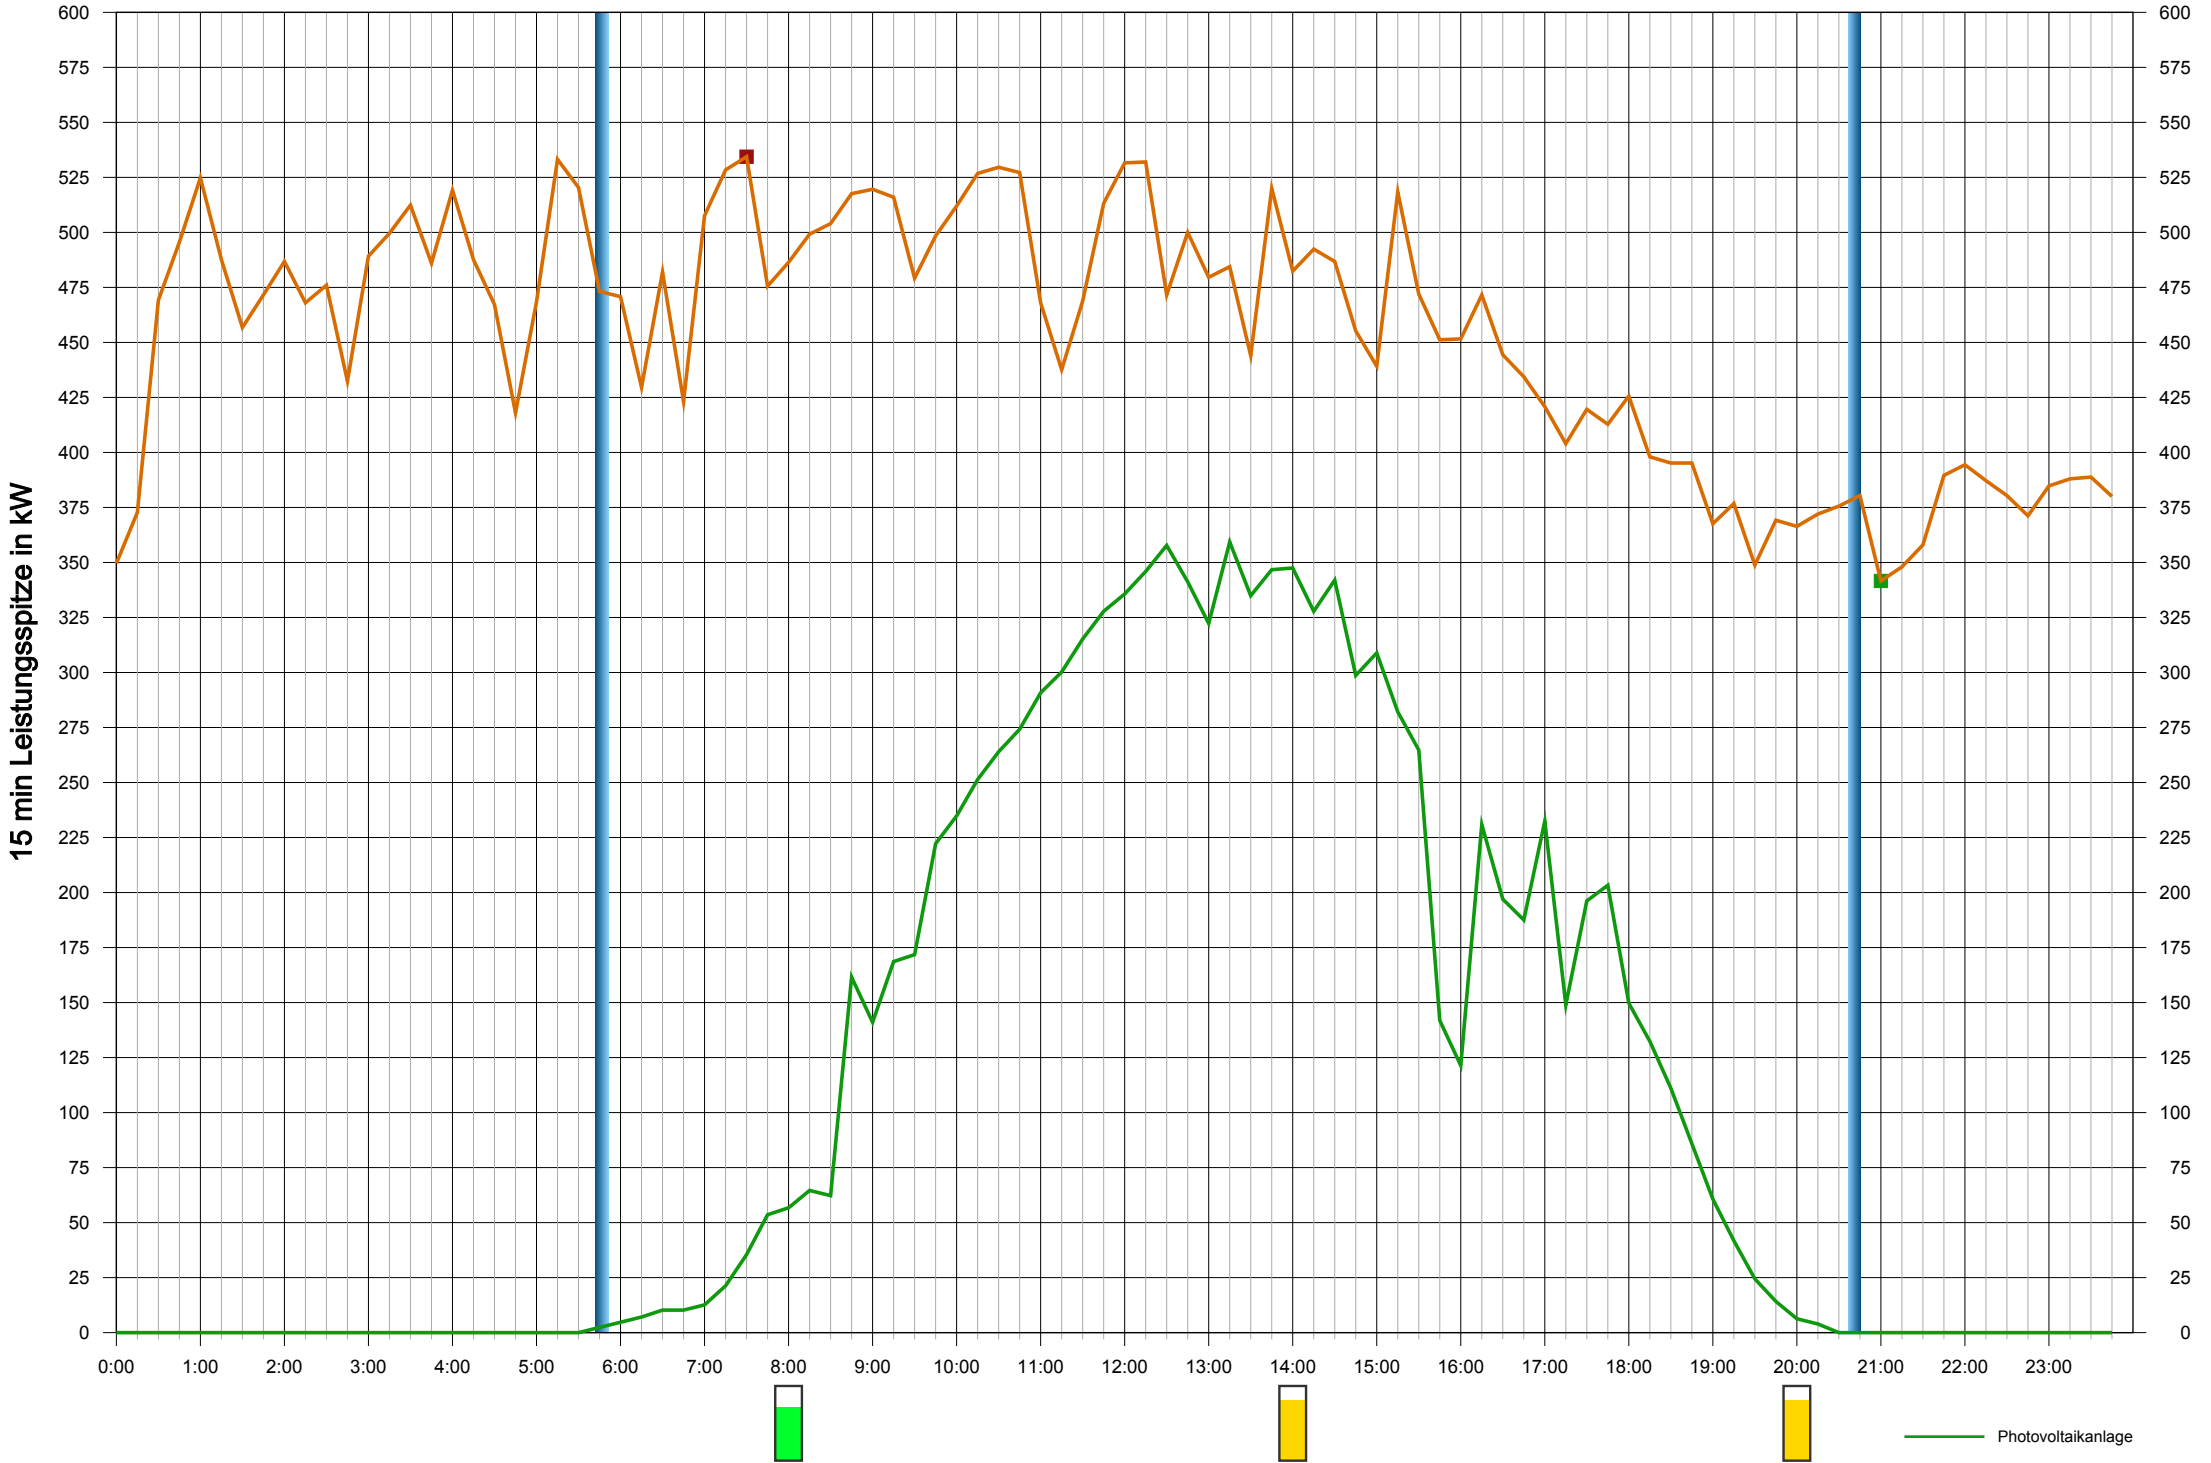

# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Fr. 3.8.2012 (KW 31)


Tagesminimum: 325,2 kW, Tagesmittelwert: 413,6 kW, Tagesmaximum: 517,2 kW, Tagesbedarf: 9.927 kWh (1.390 €)

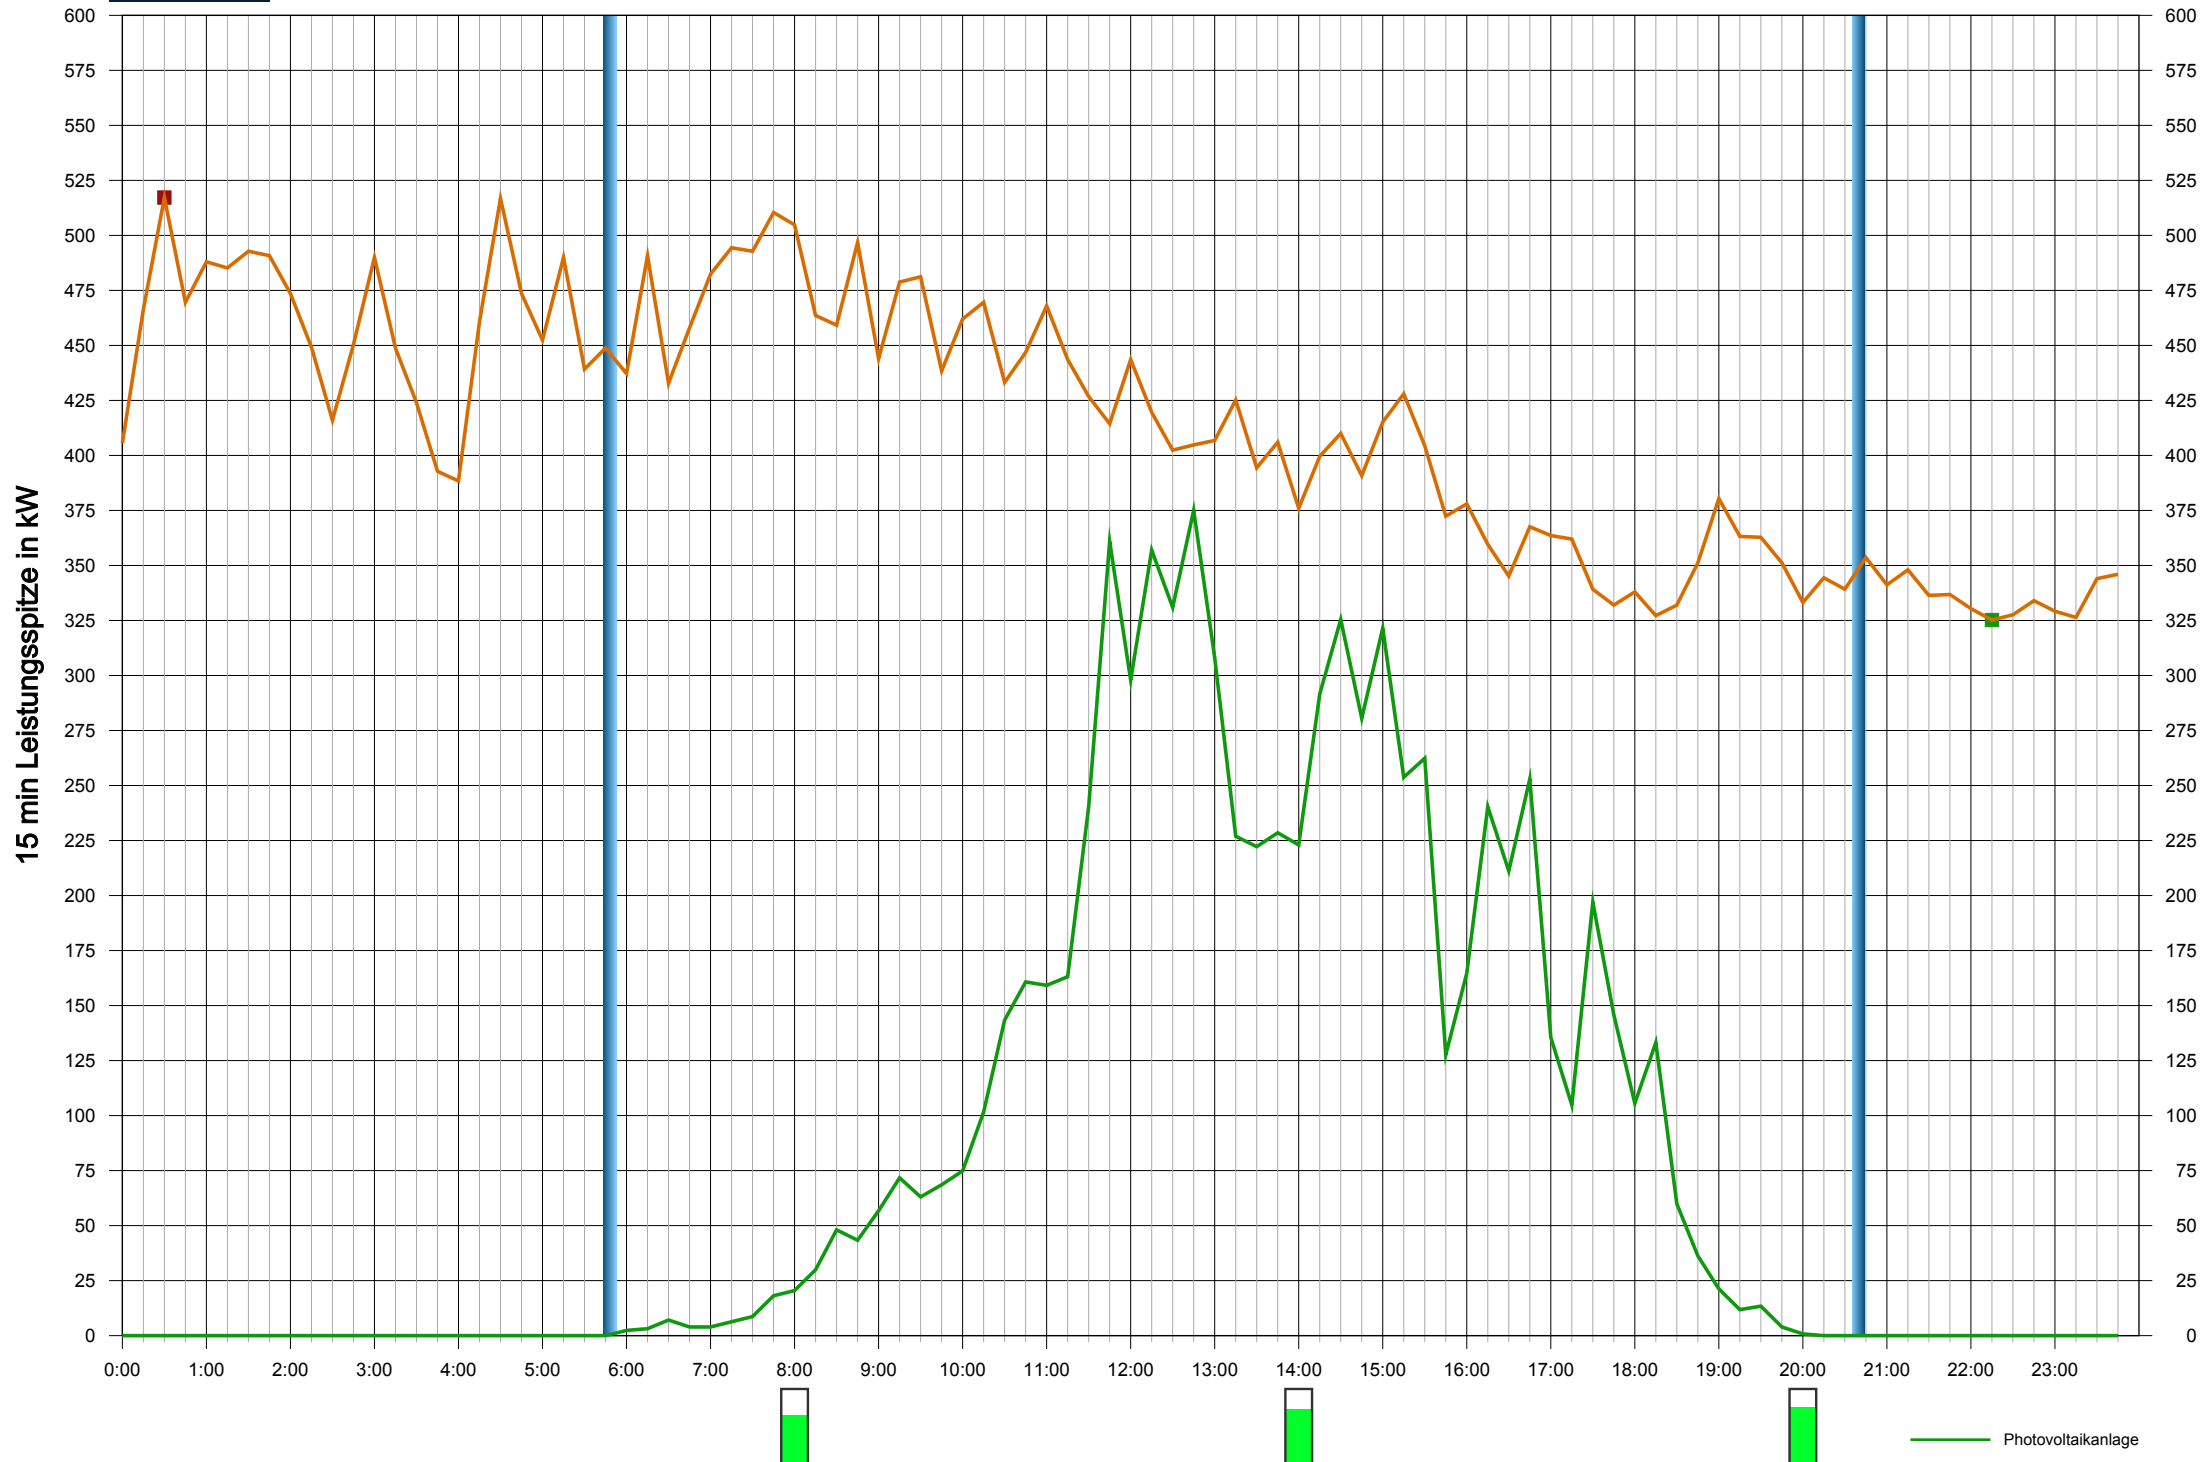





# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Sa. 4.8.2012 (KW 31)

Tagesminimum: 243,6 kW, Tagesmittelwert: 304,1 kW, Tagesmaximum: 378,8 kW, Tagesbedarf: 7.299 kWh (1.022 €)

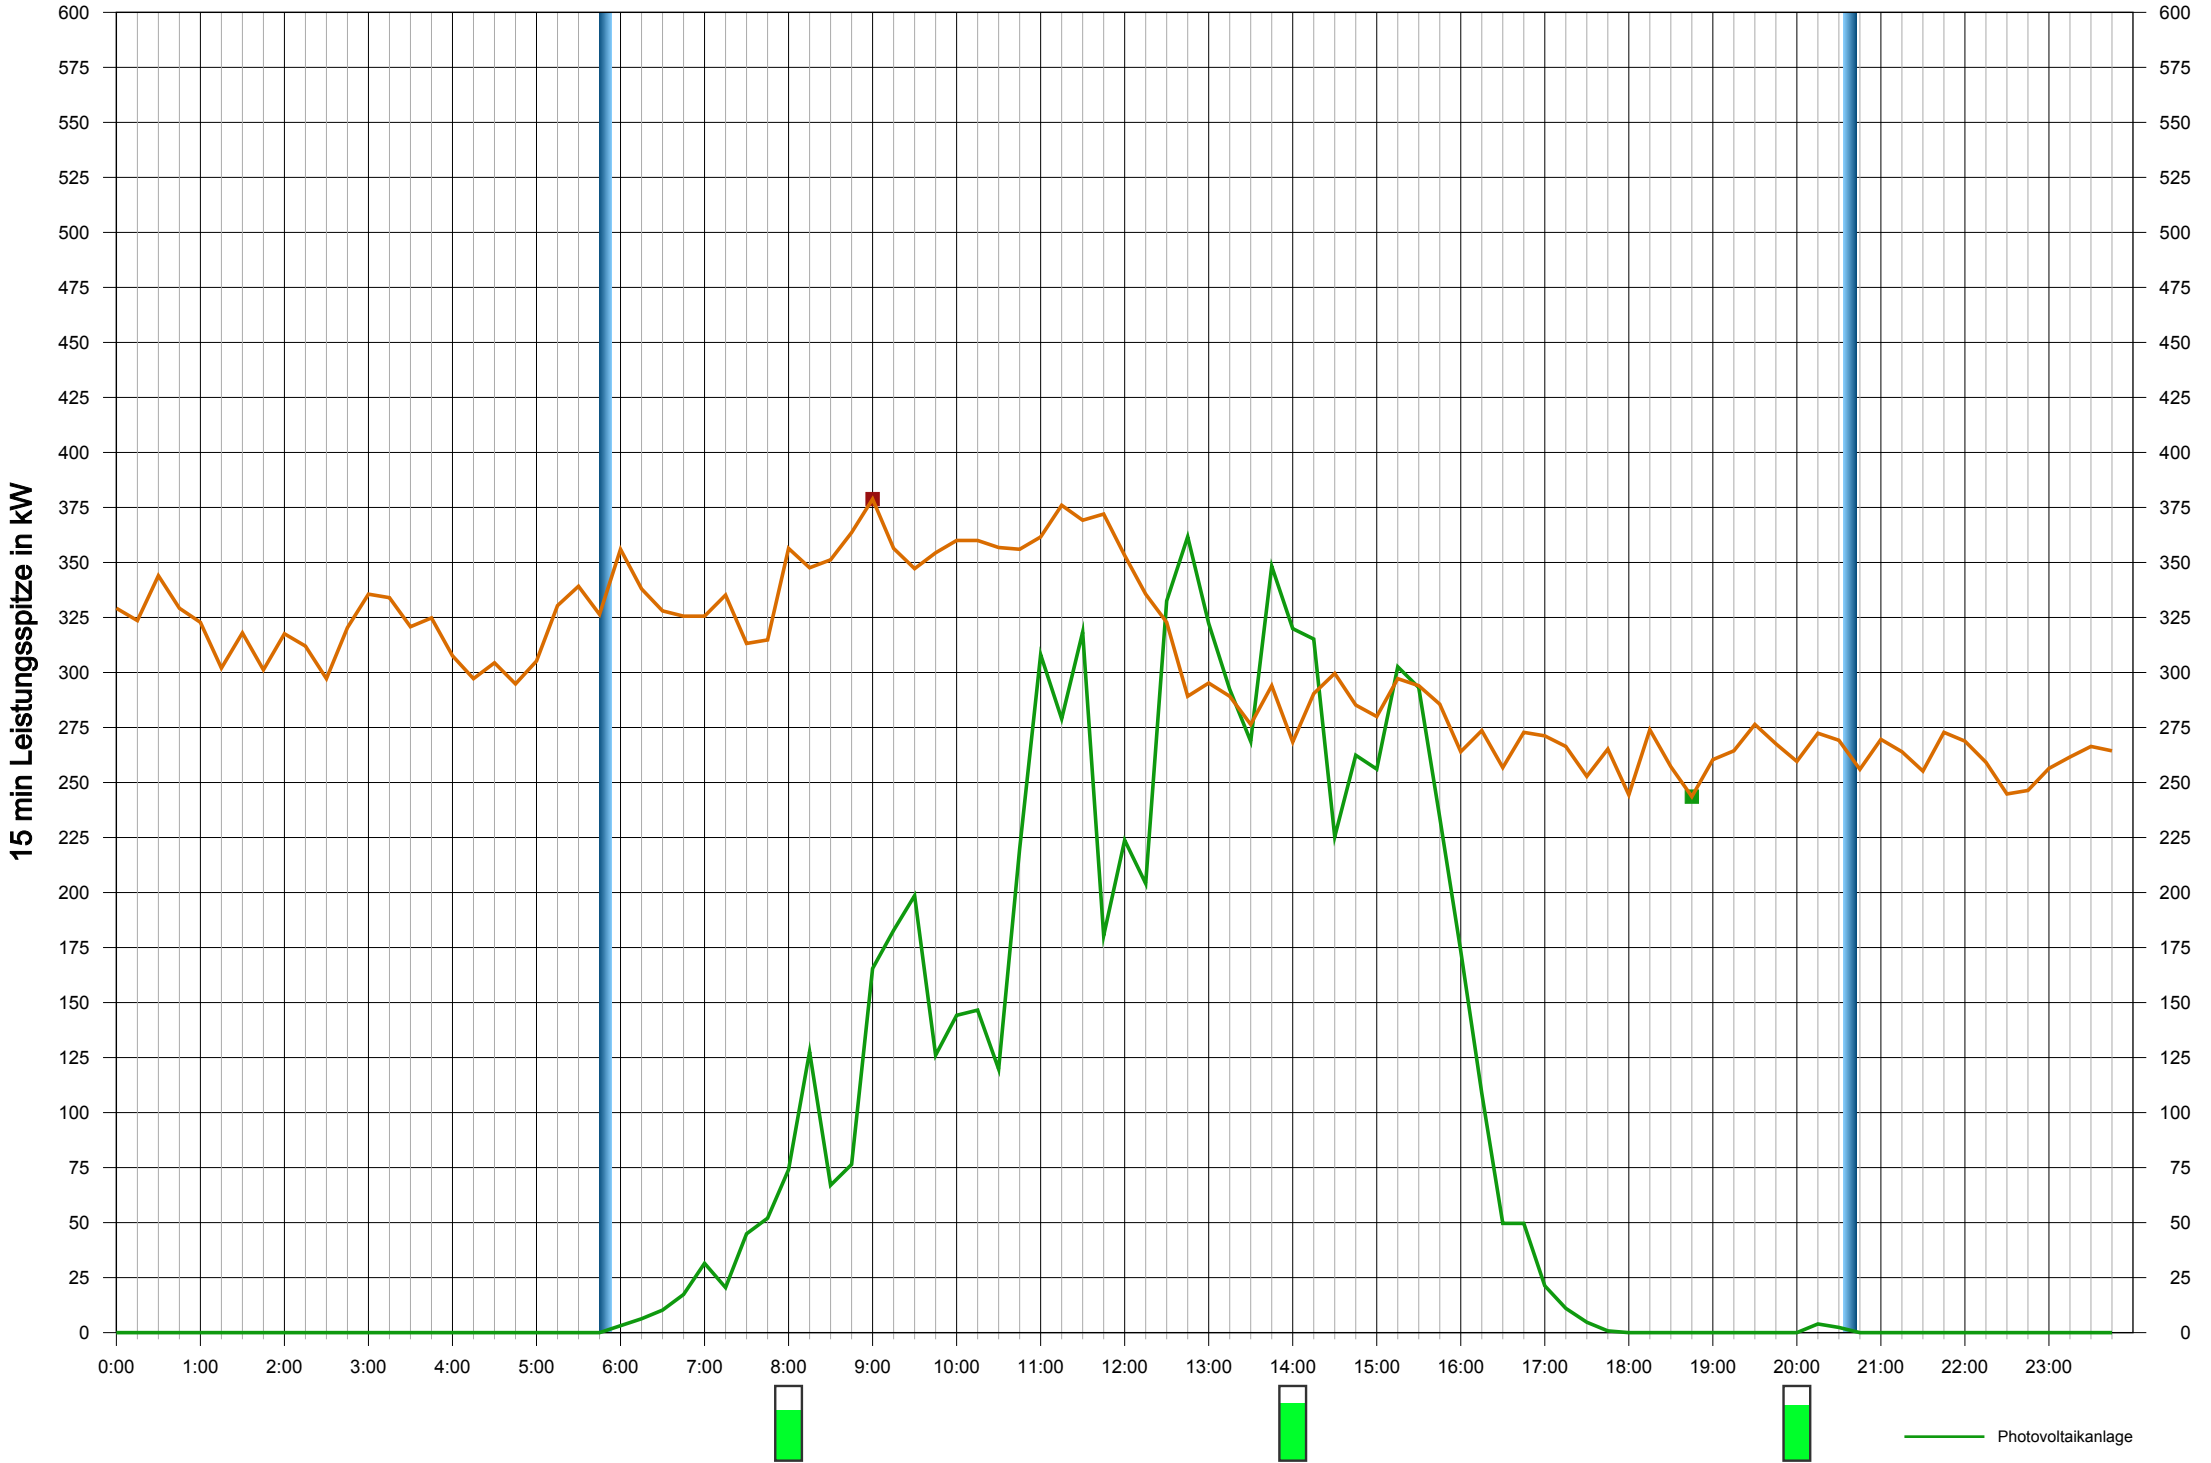


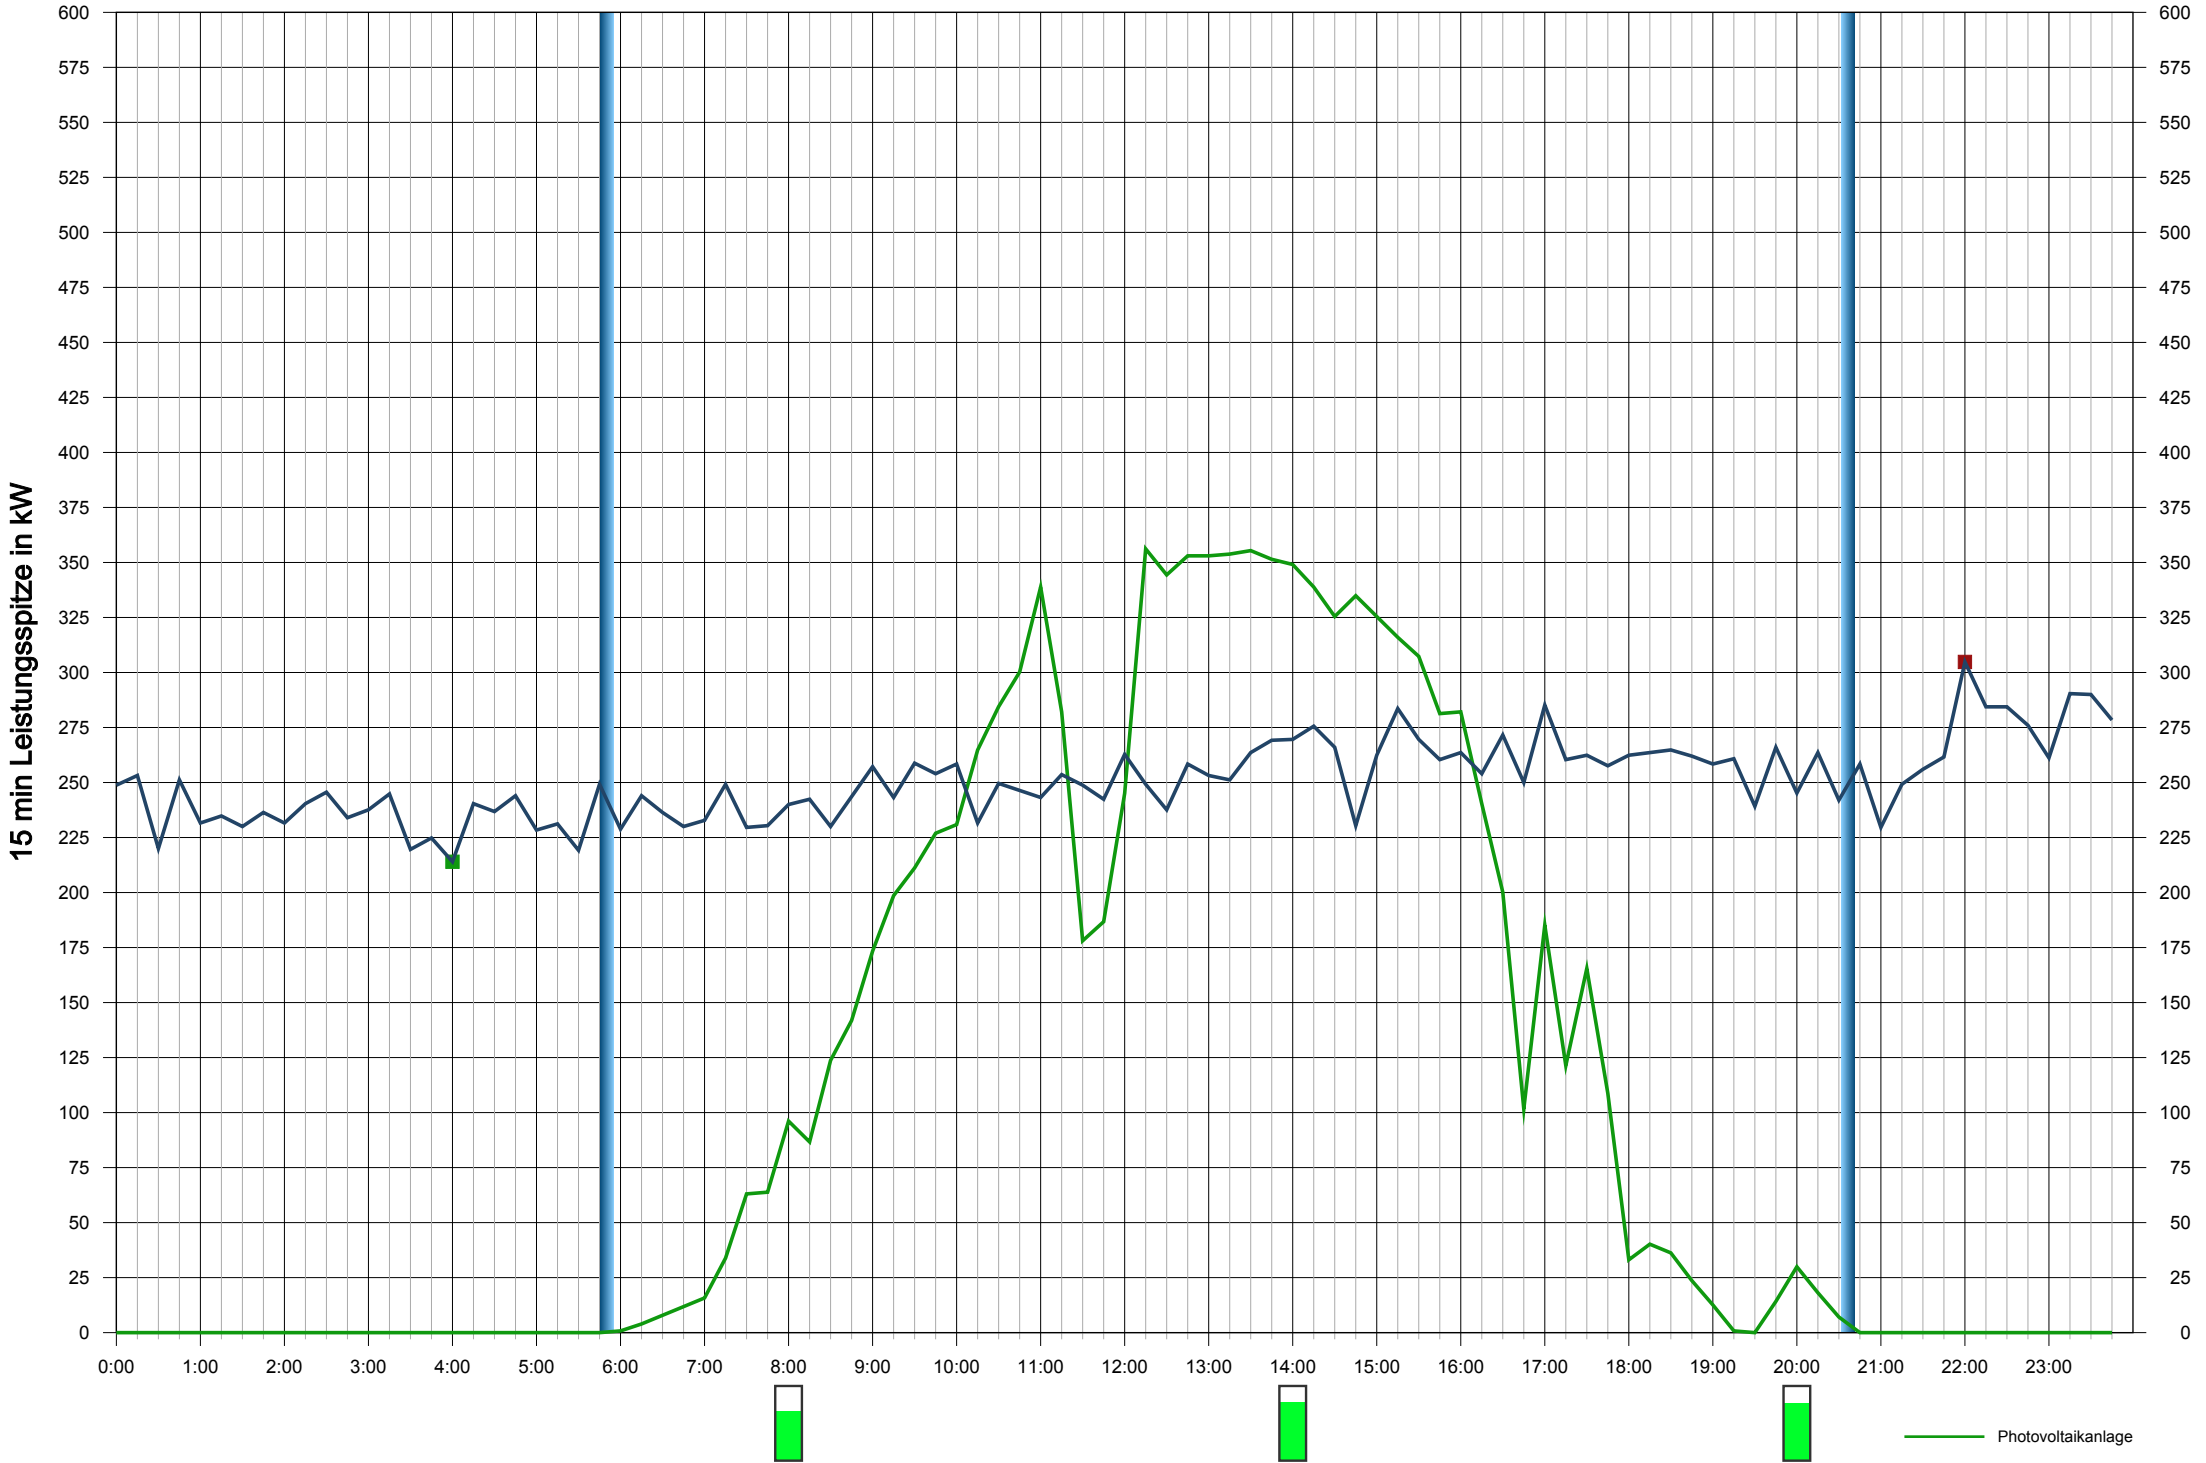


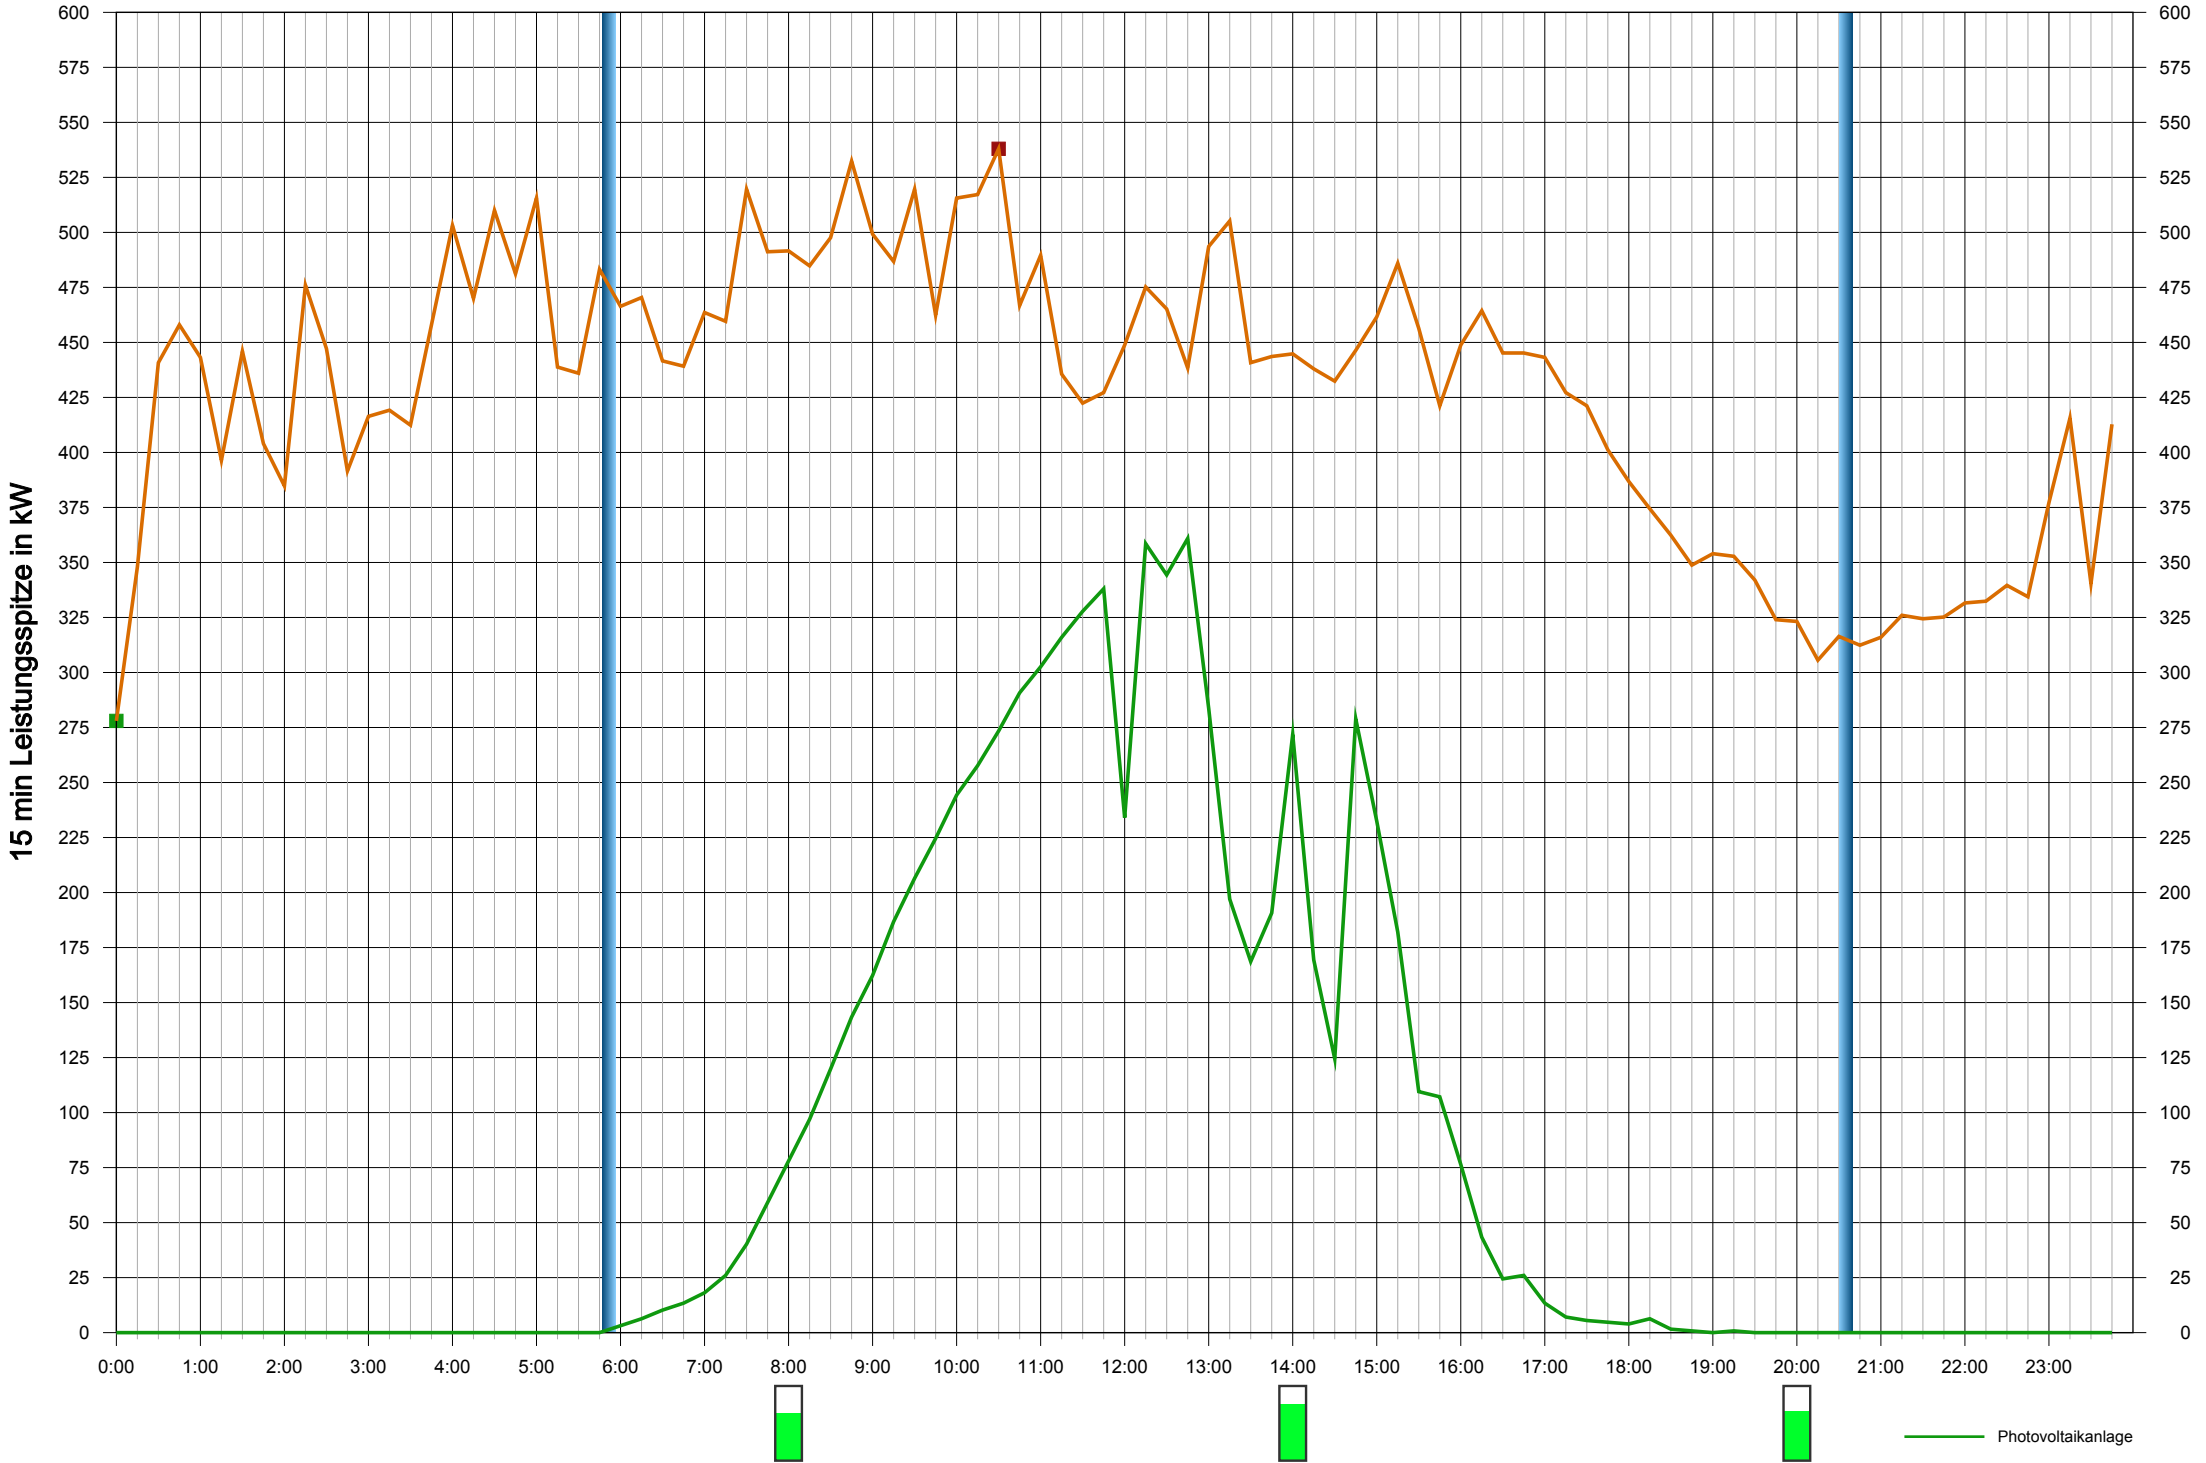



# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Di. 7.8.2012 (KW 32)


Tagesminimum: 300,8 kW, Tagesmittelwert: 432,1 kW, Tagesmaximum: 562,4 kW, Tagesbedarf: 10.370 kWh (1.452 €)

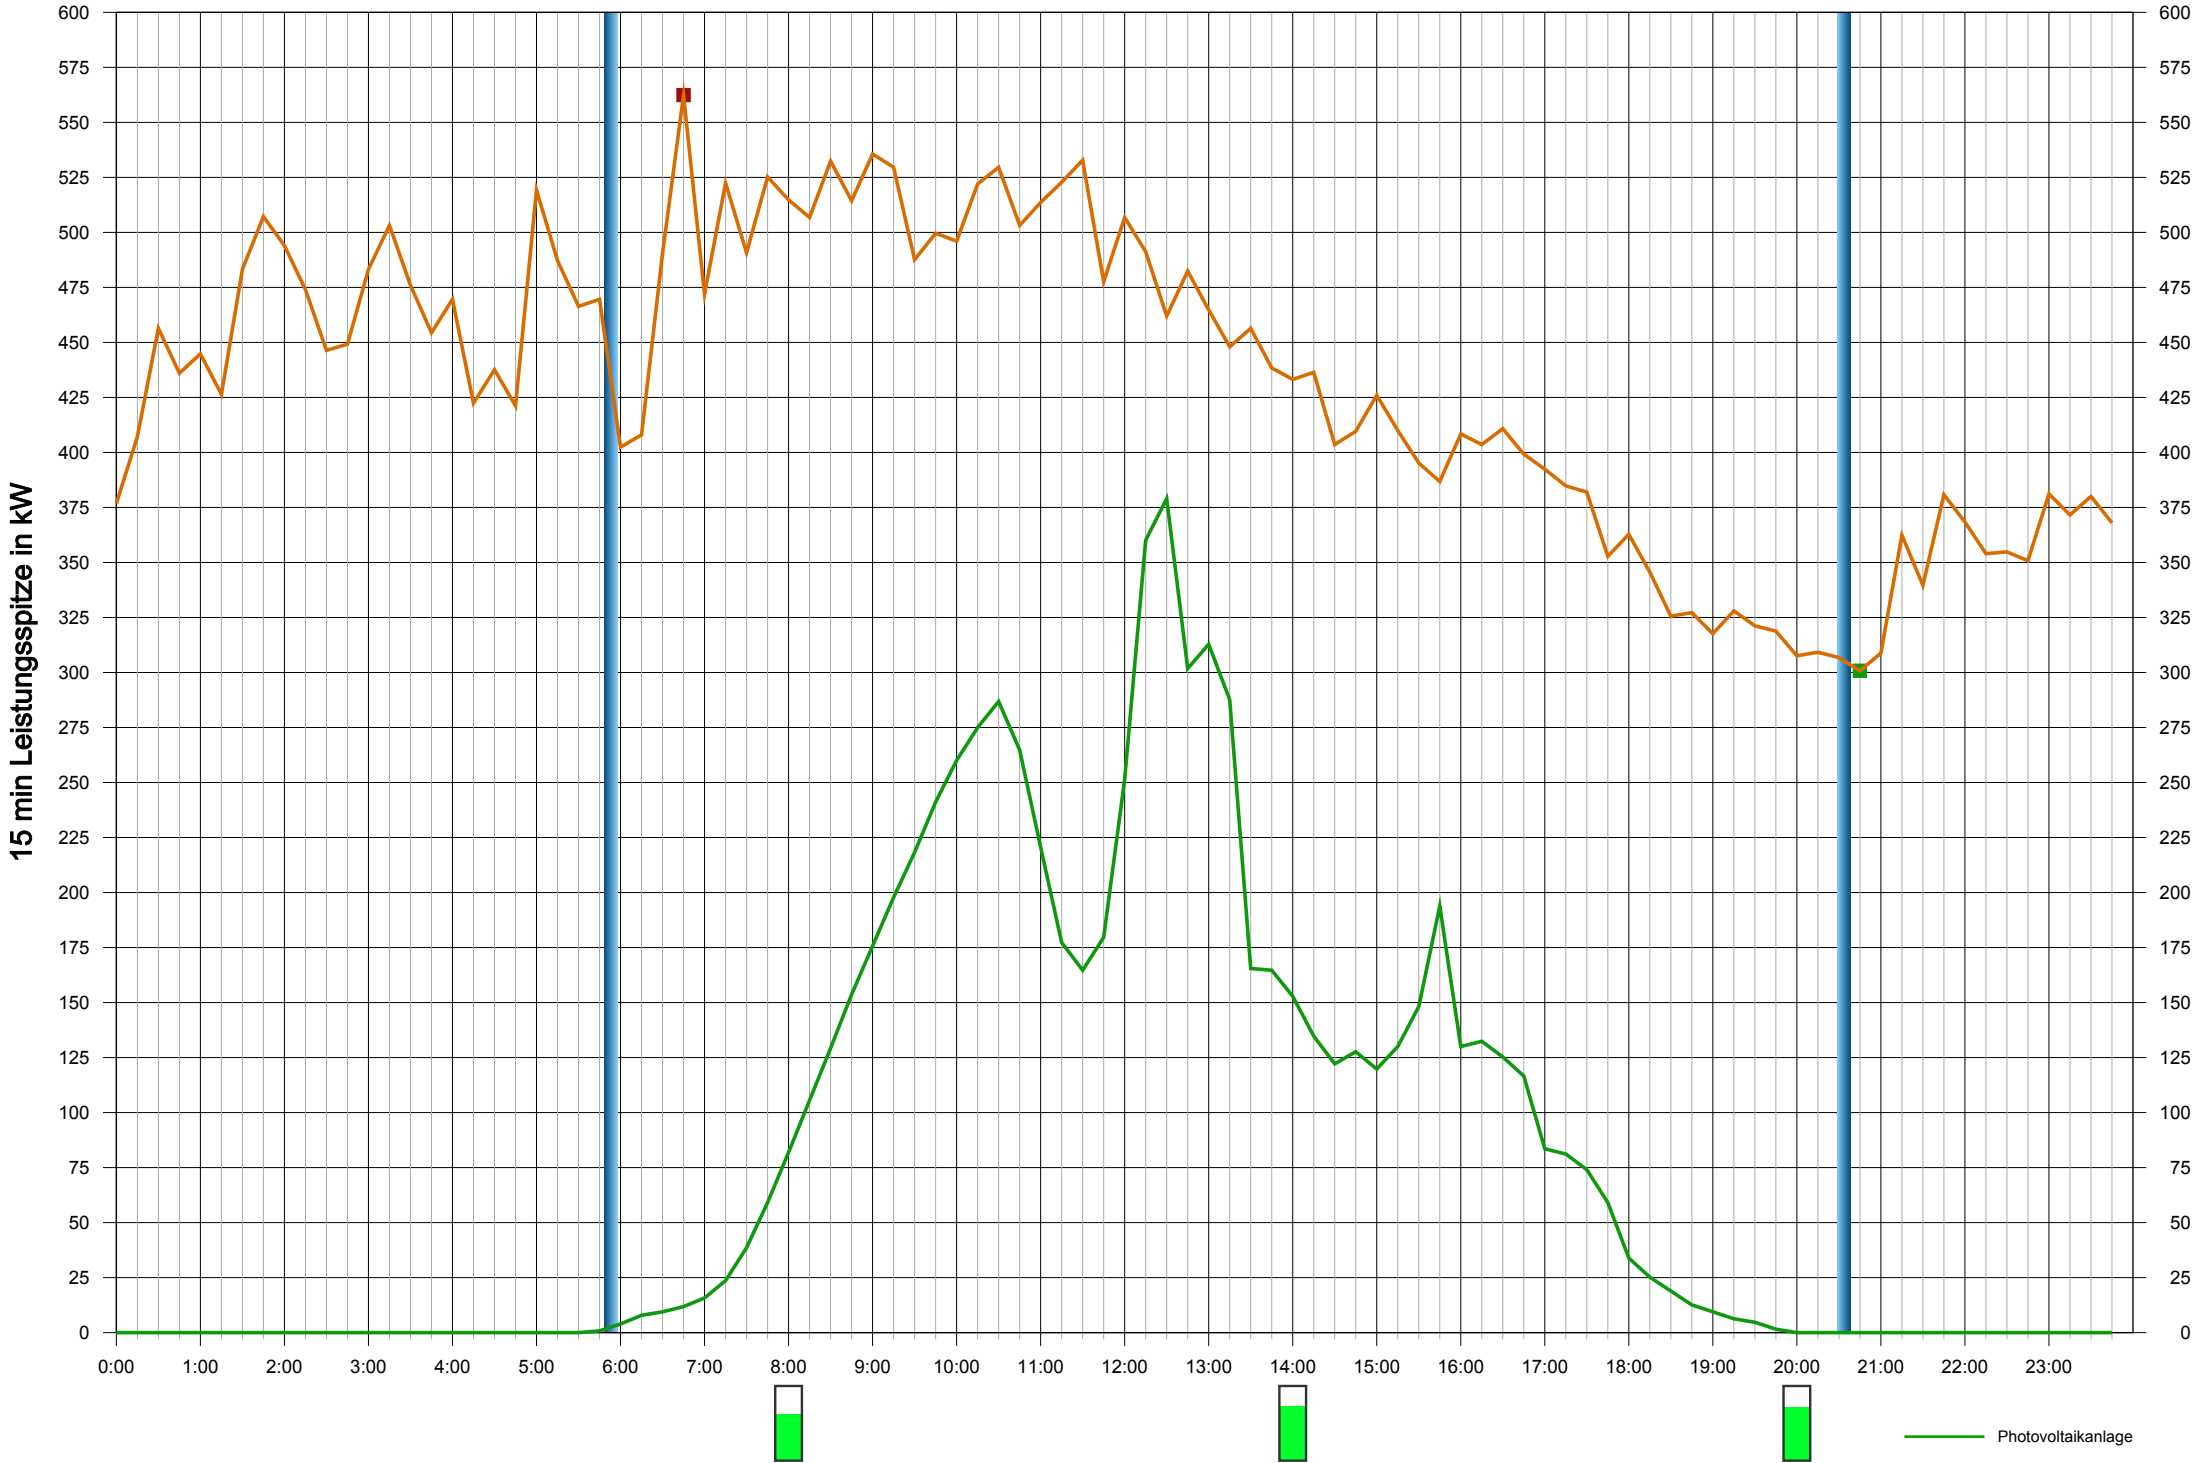

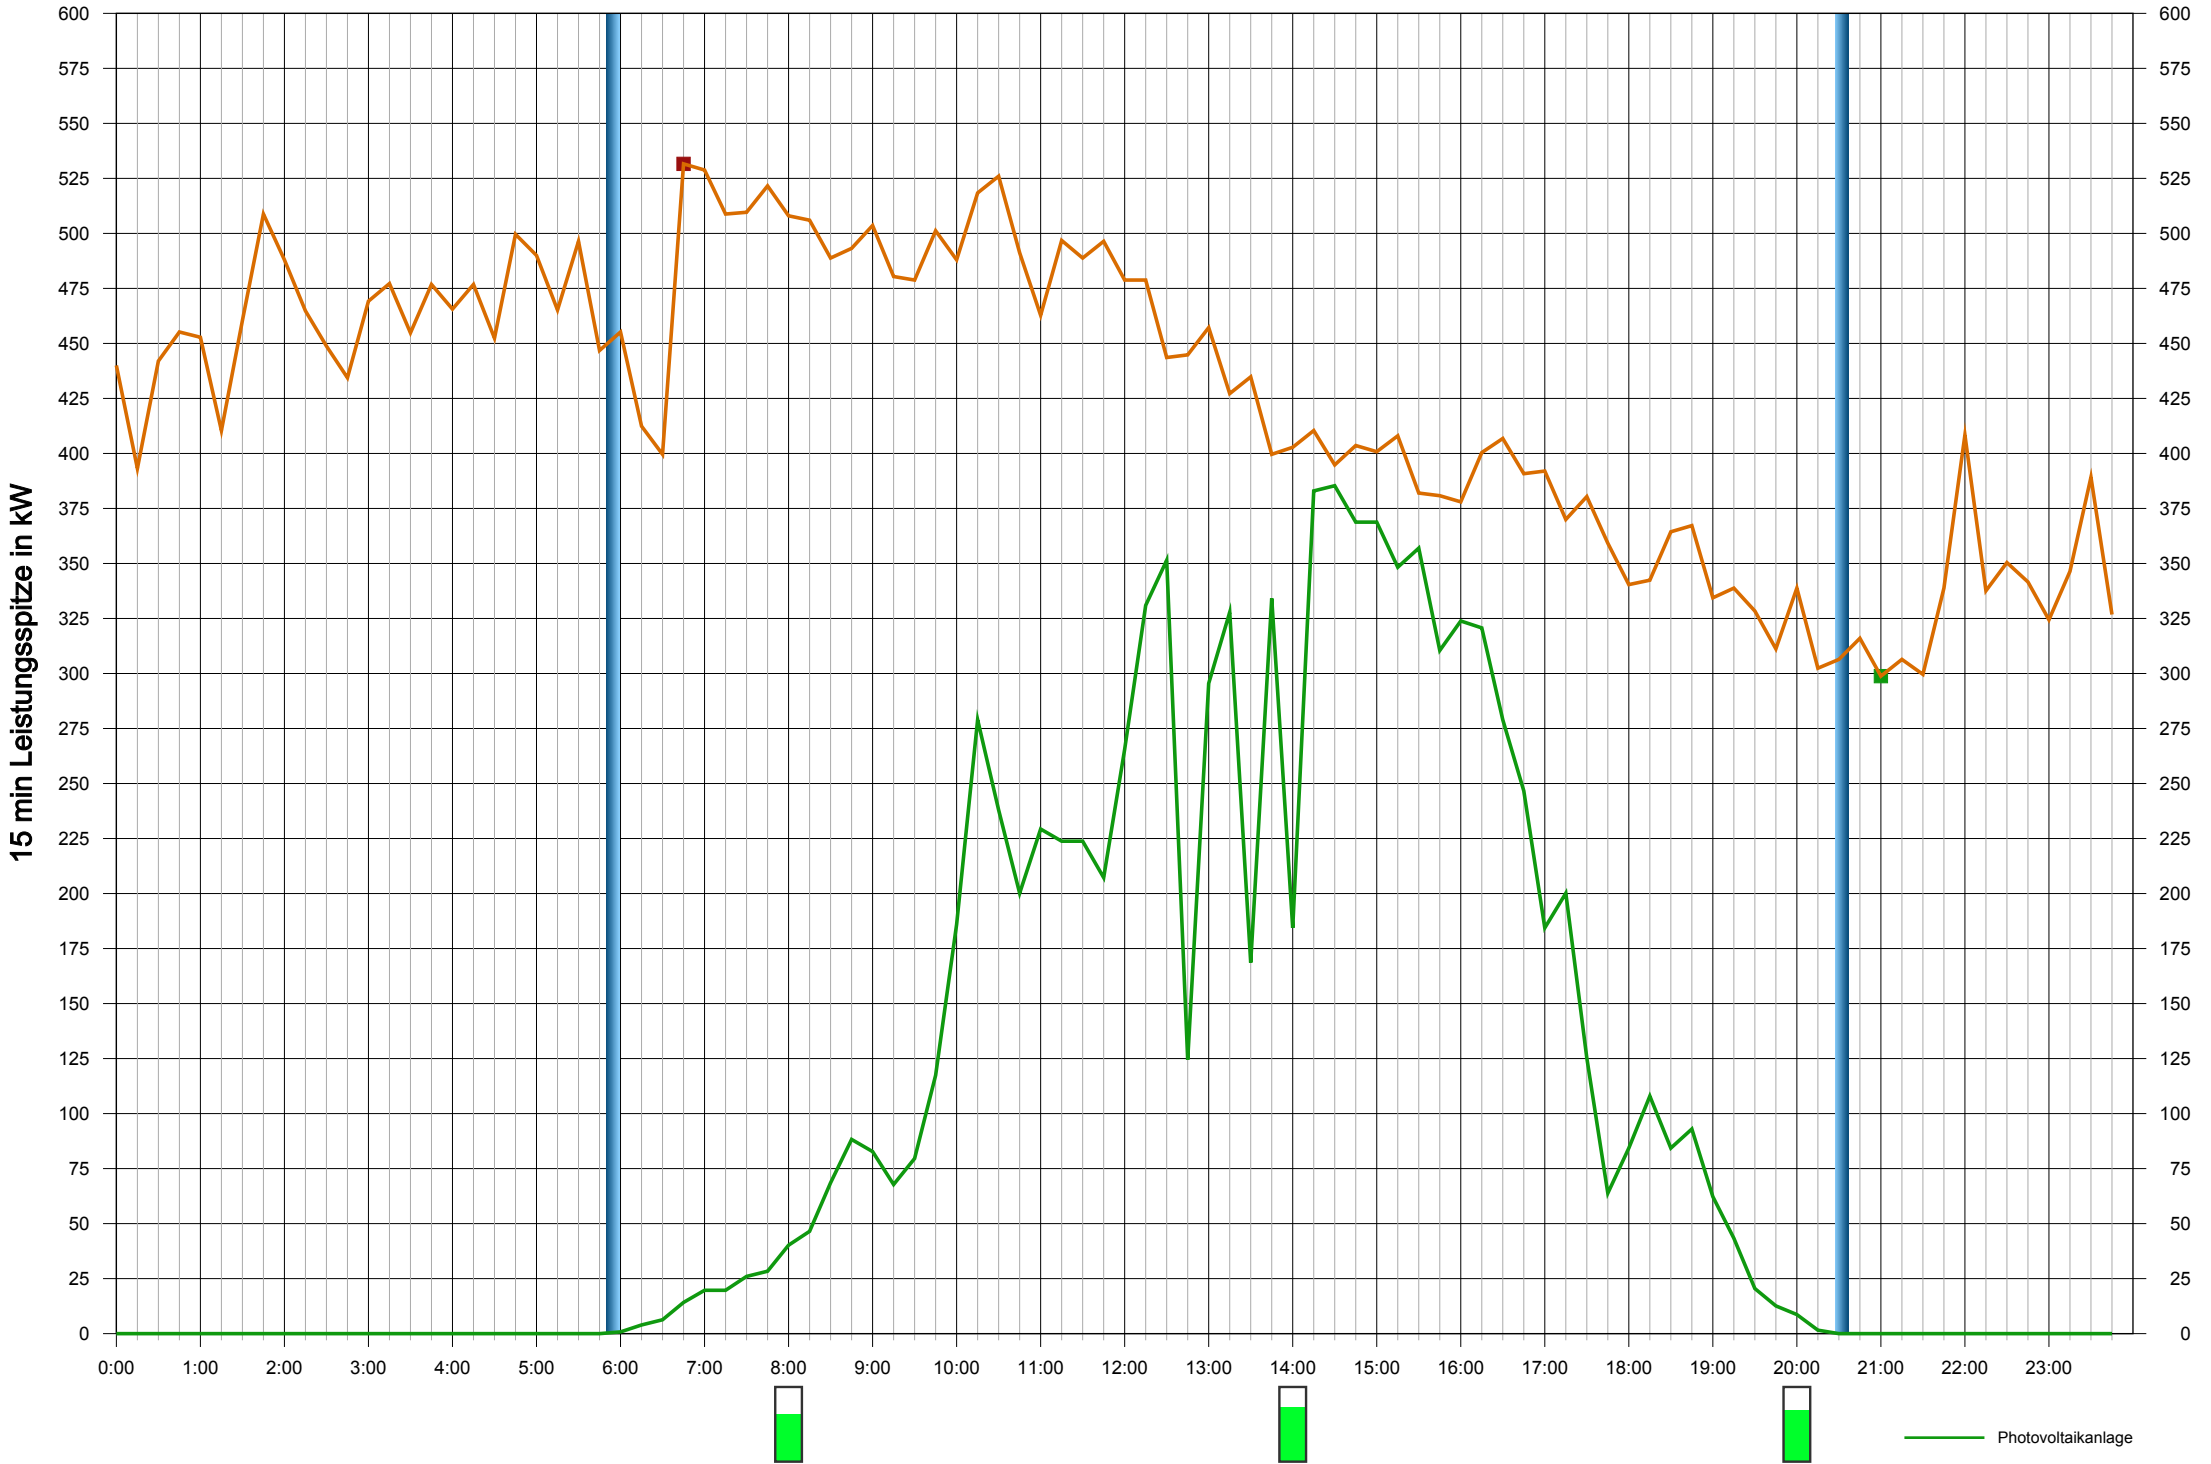


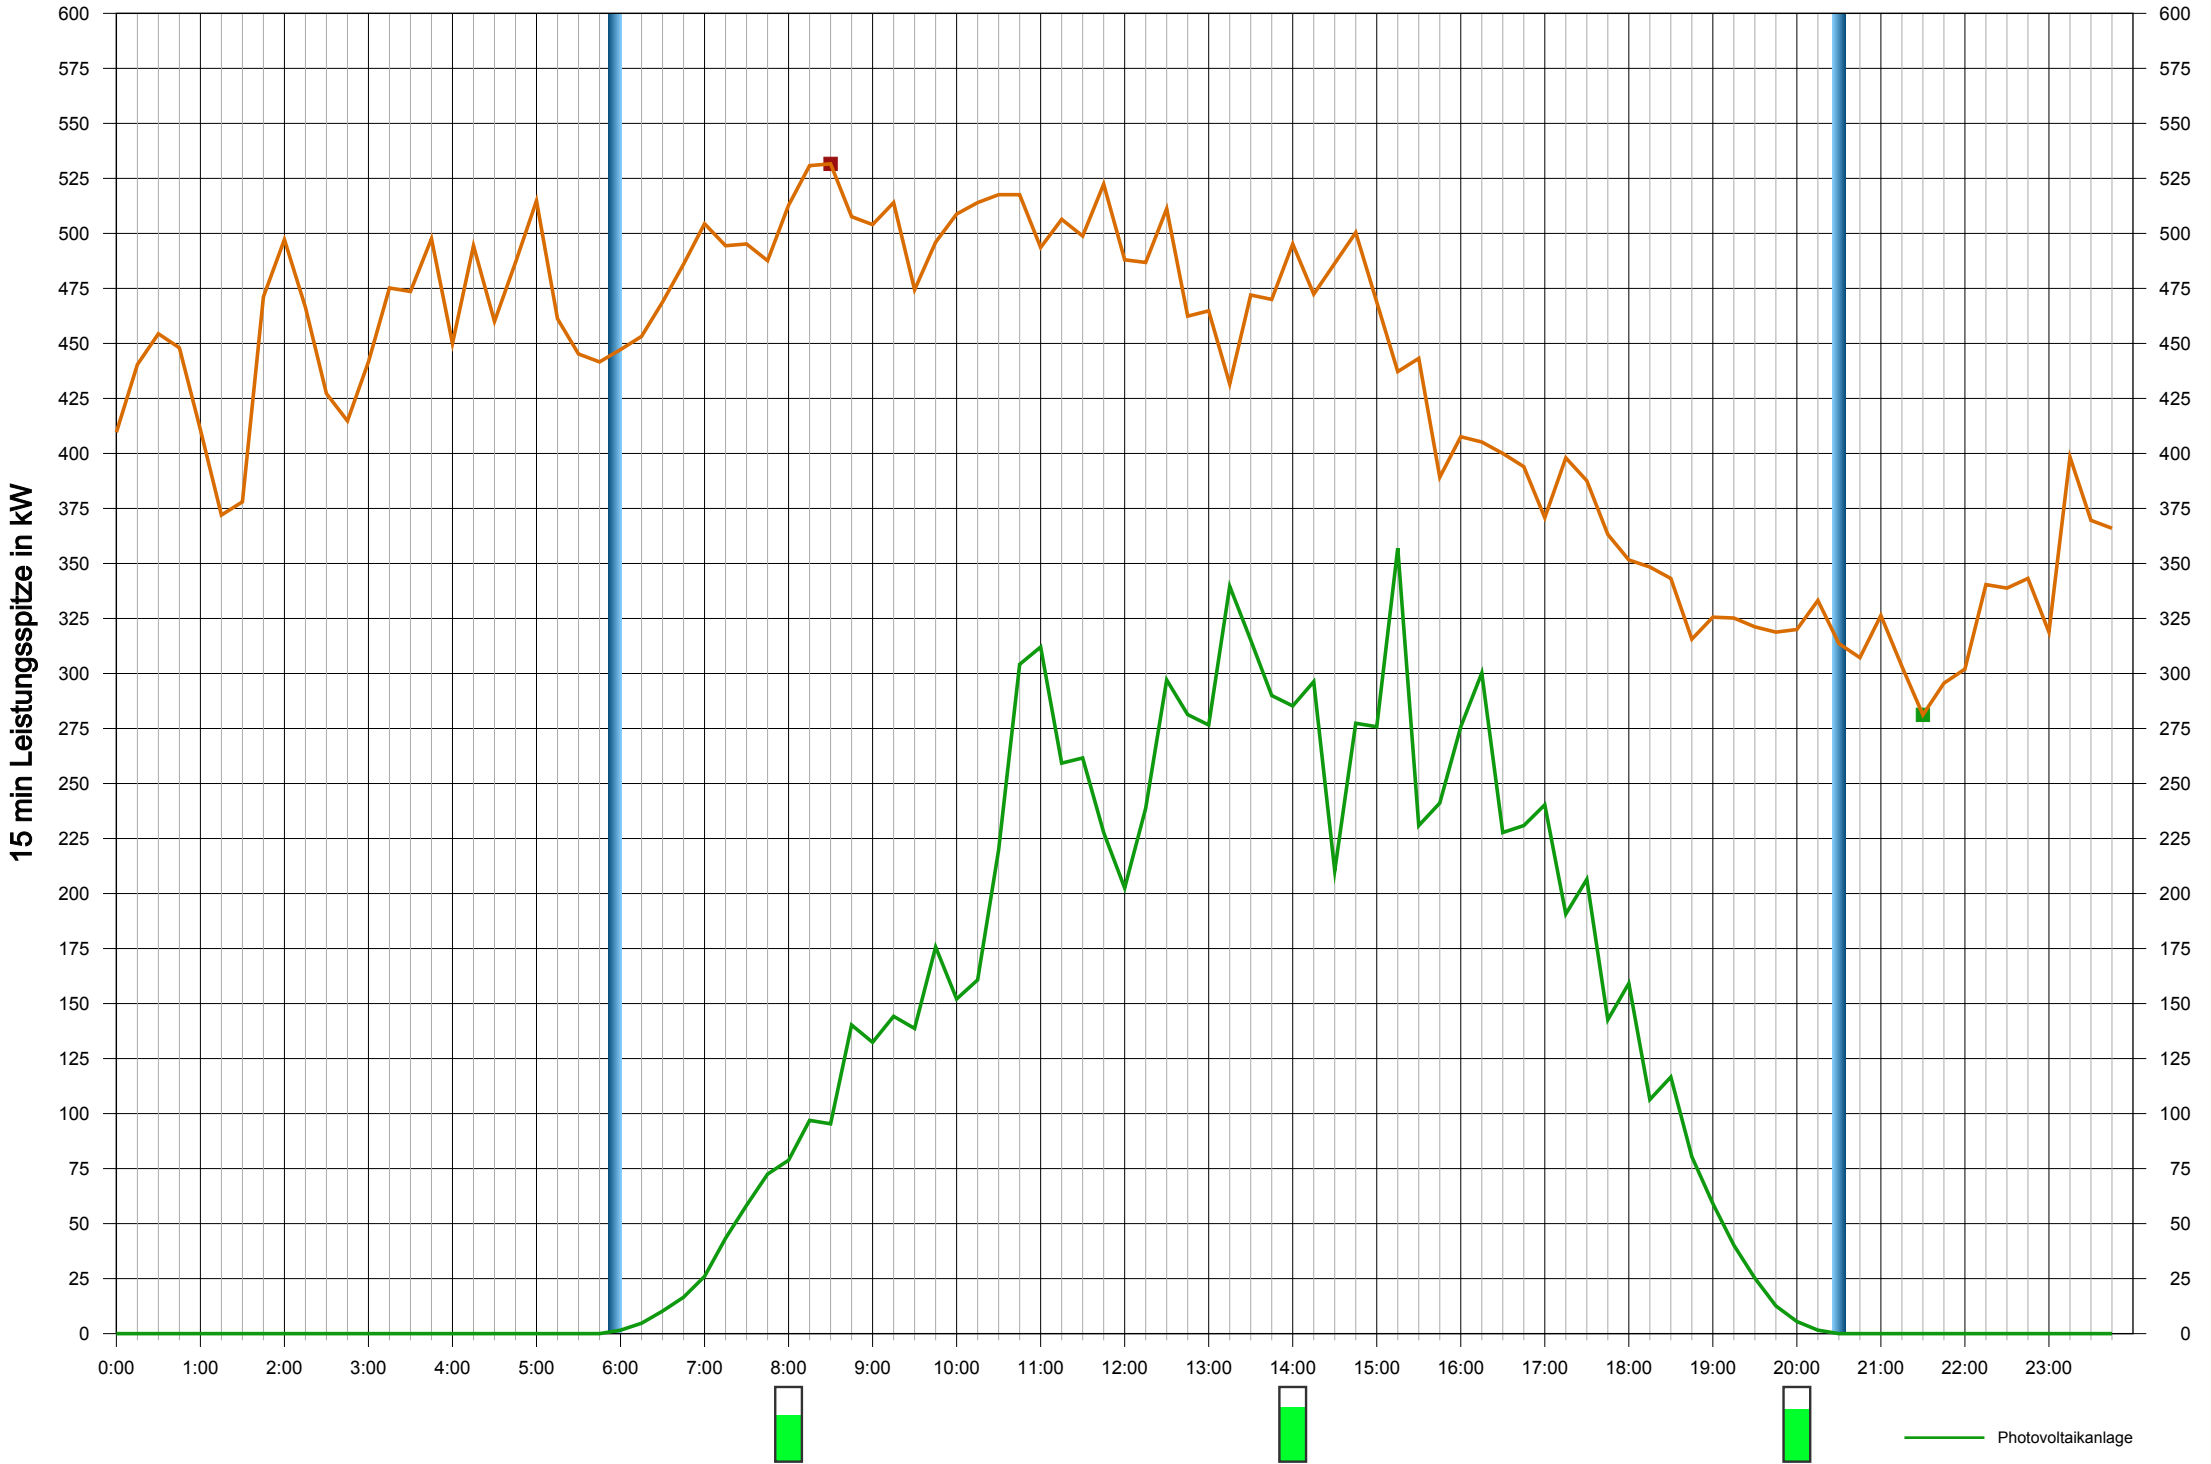


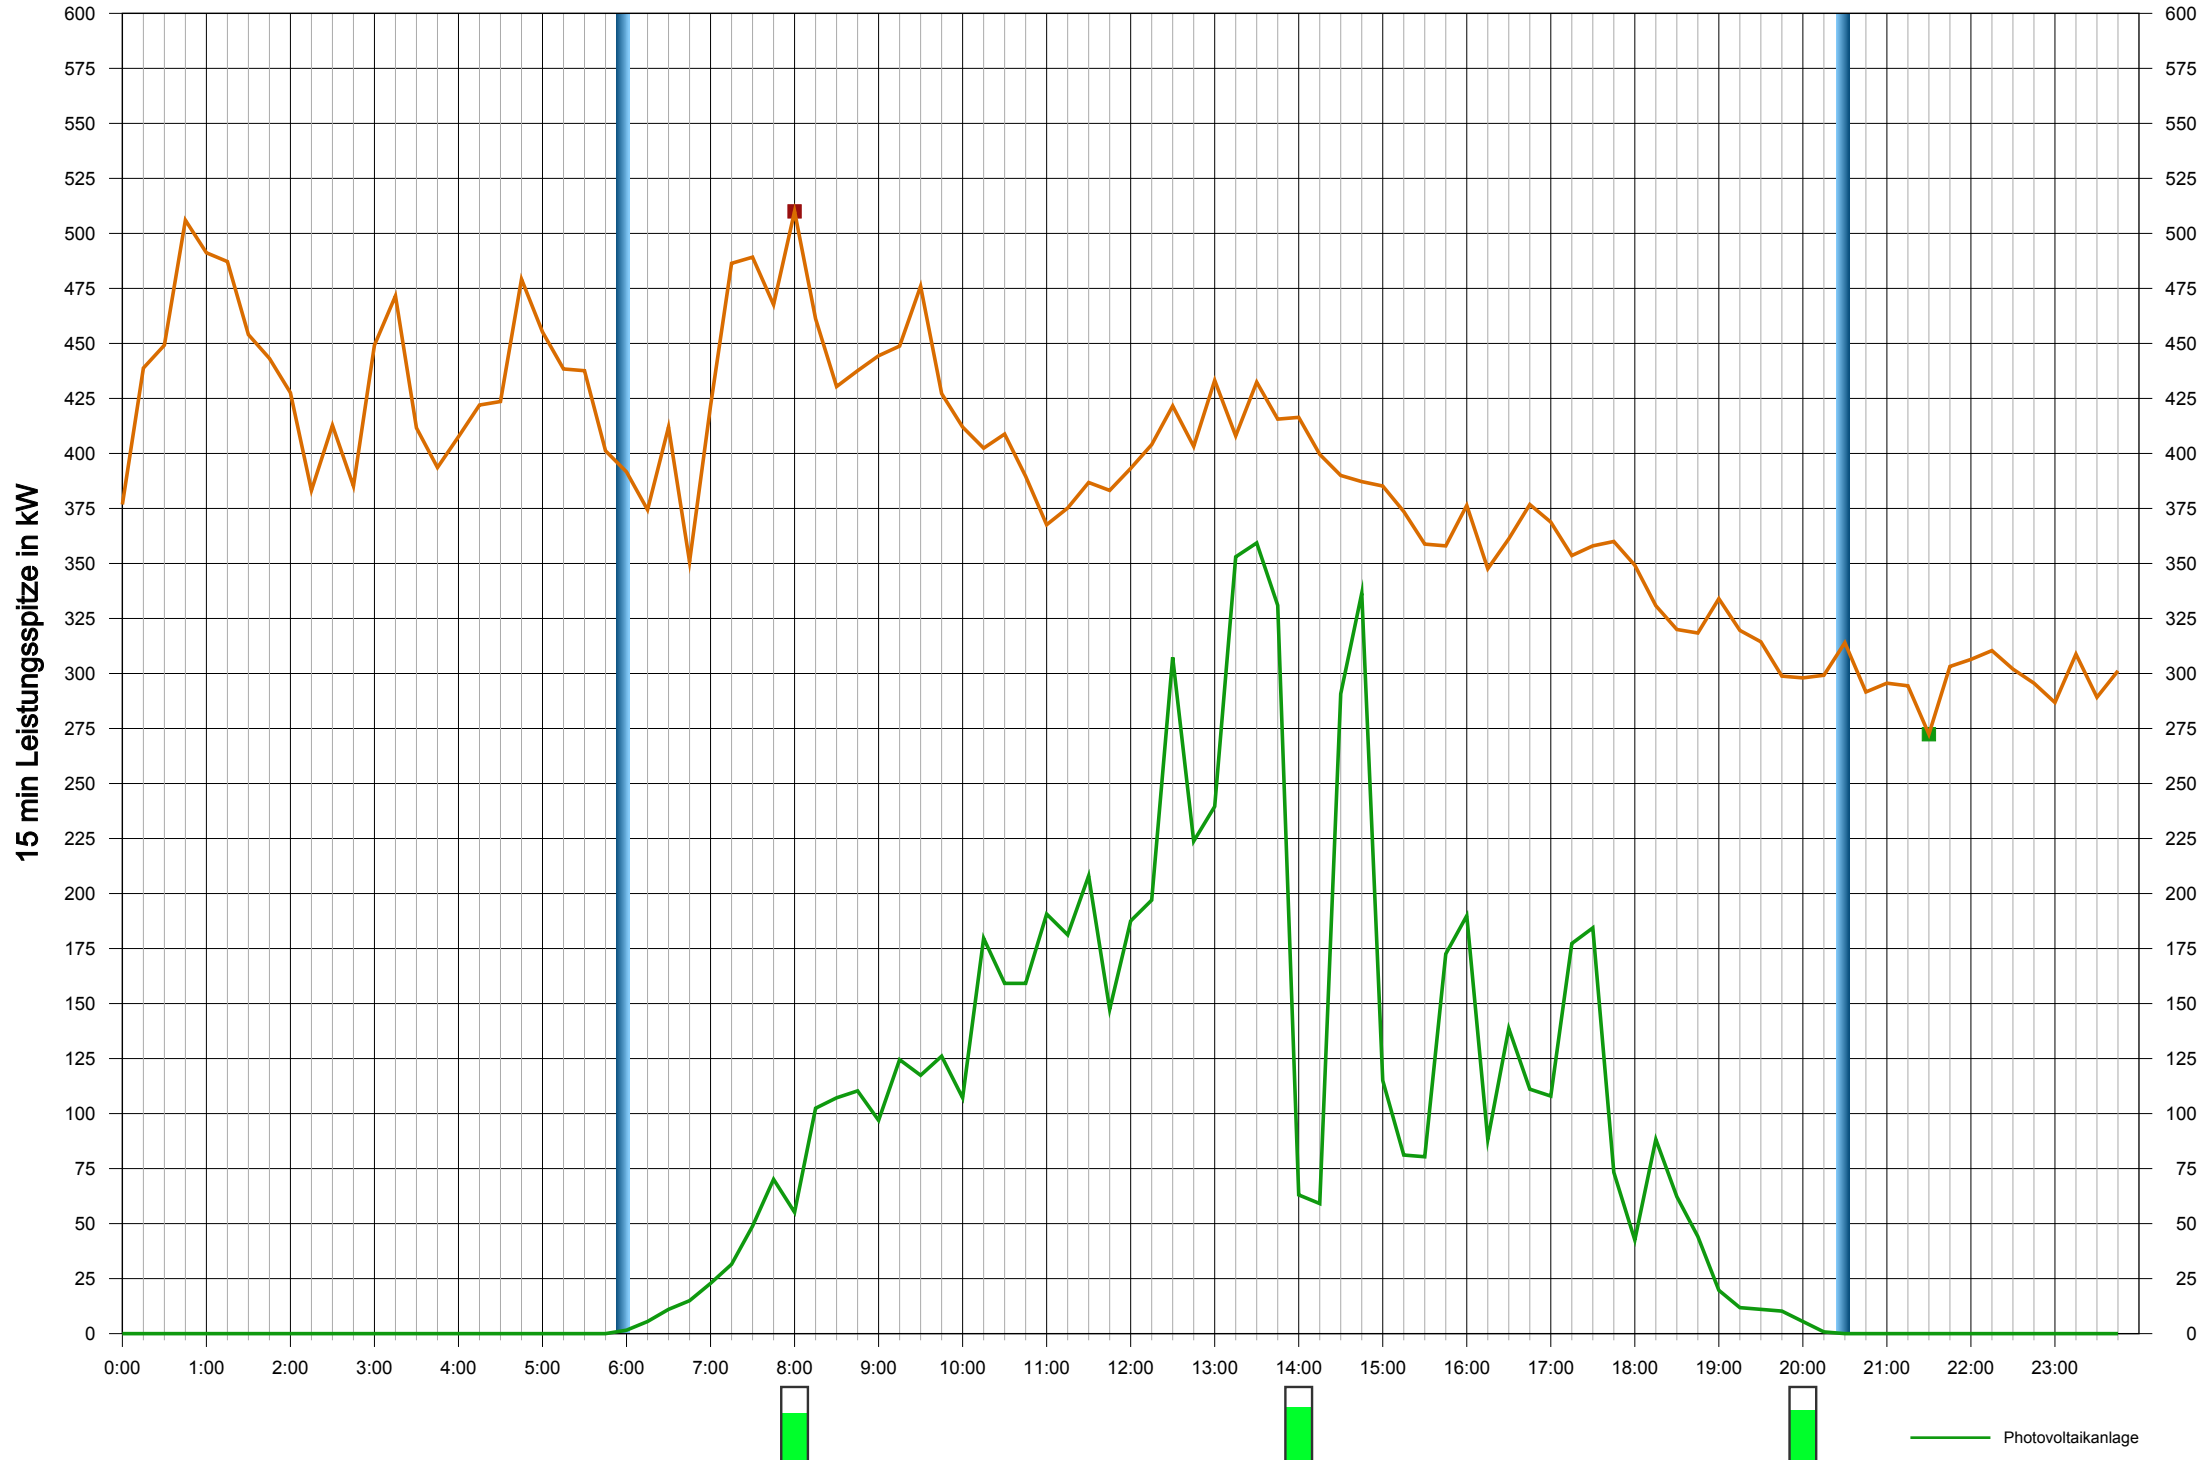


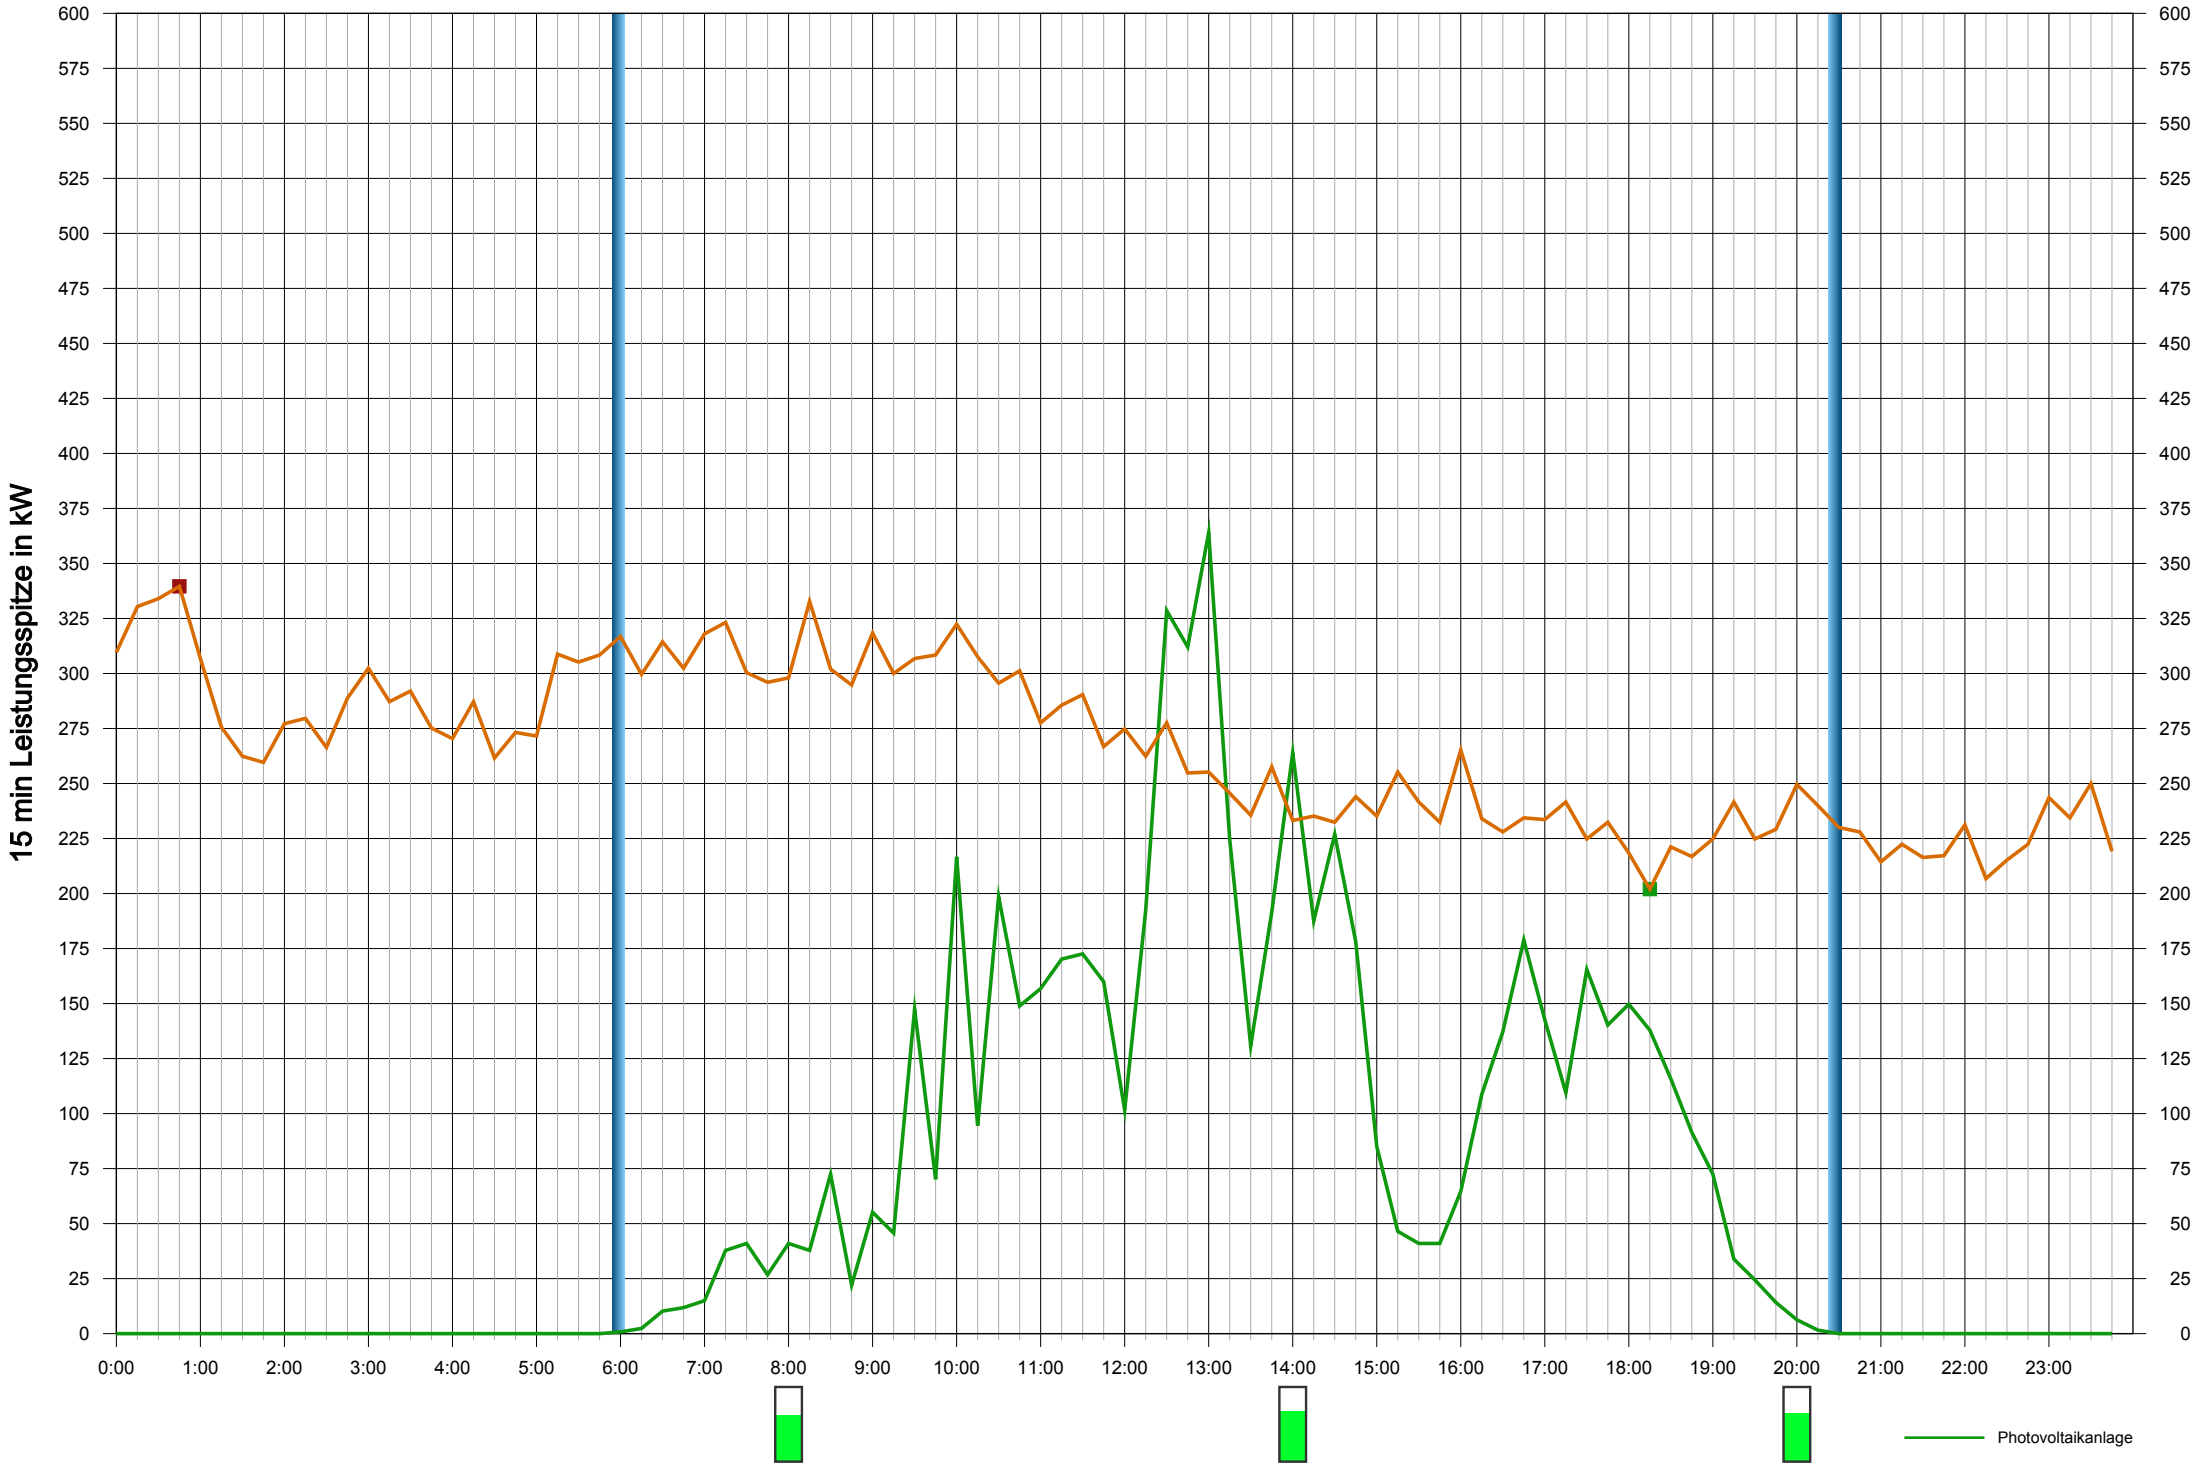





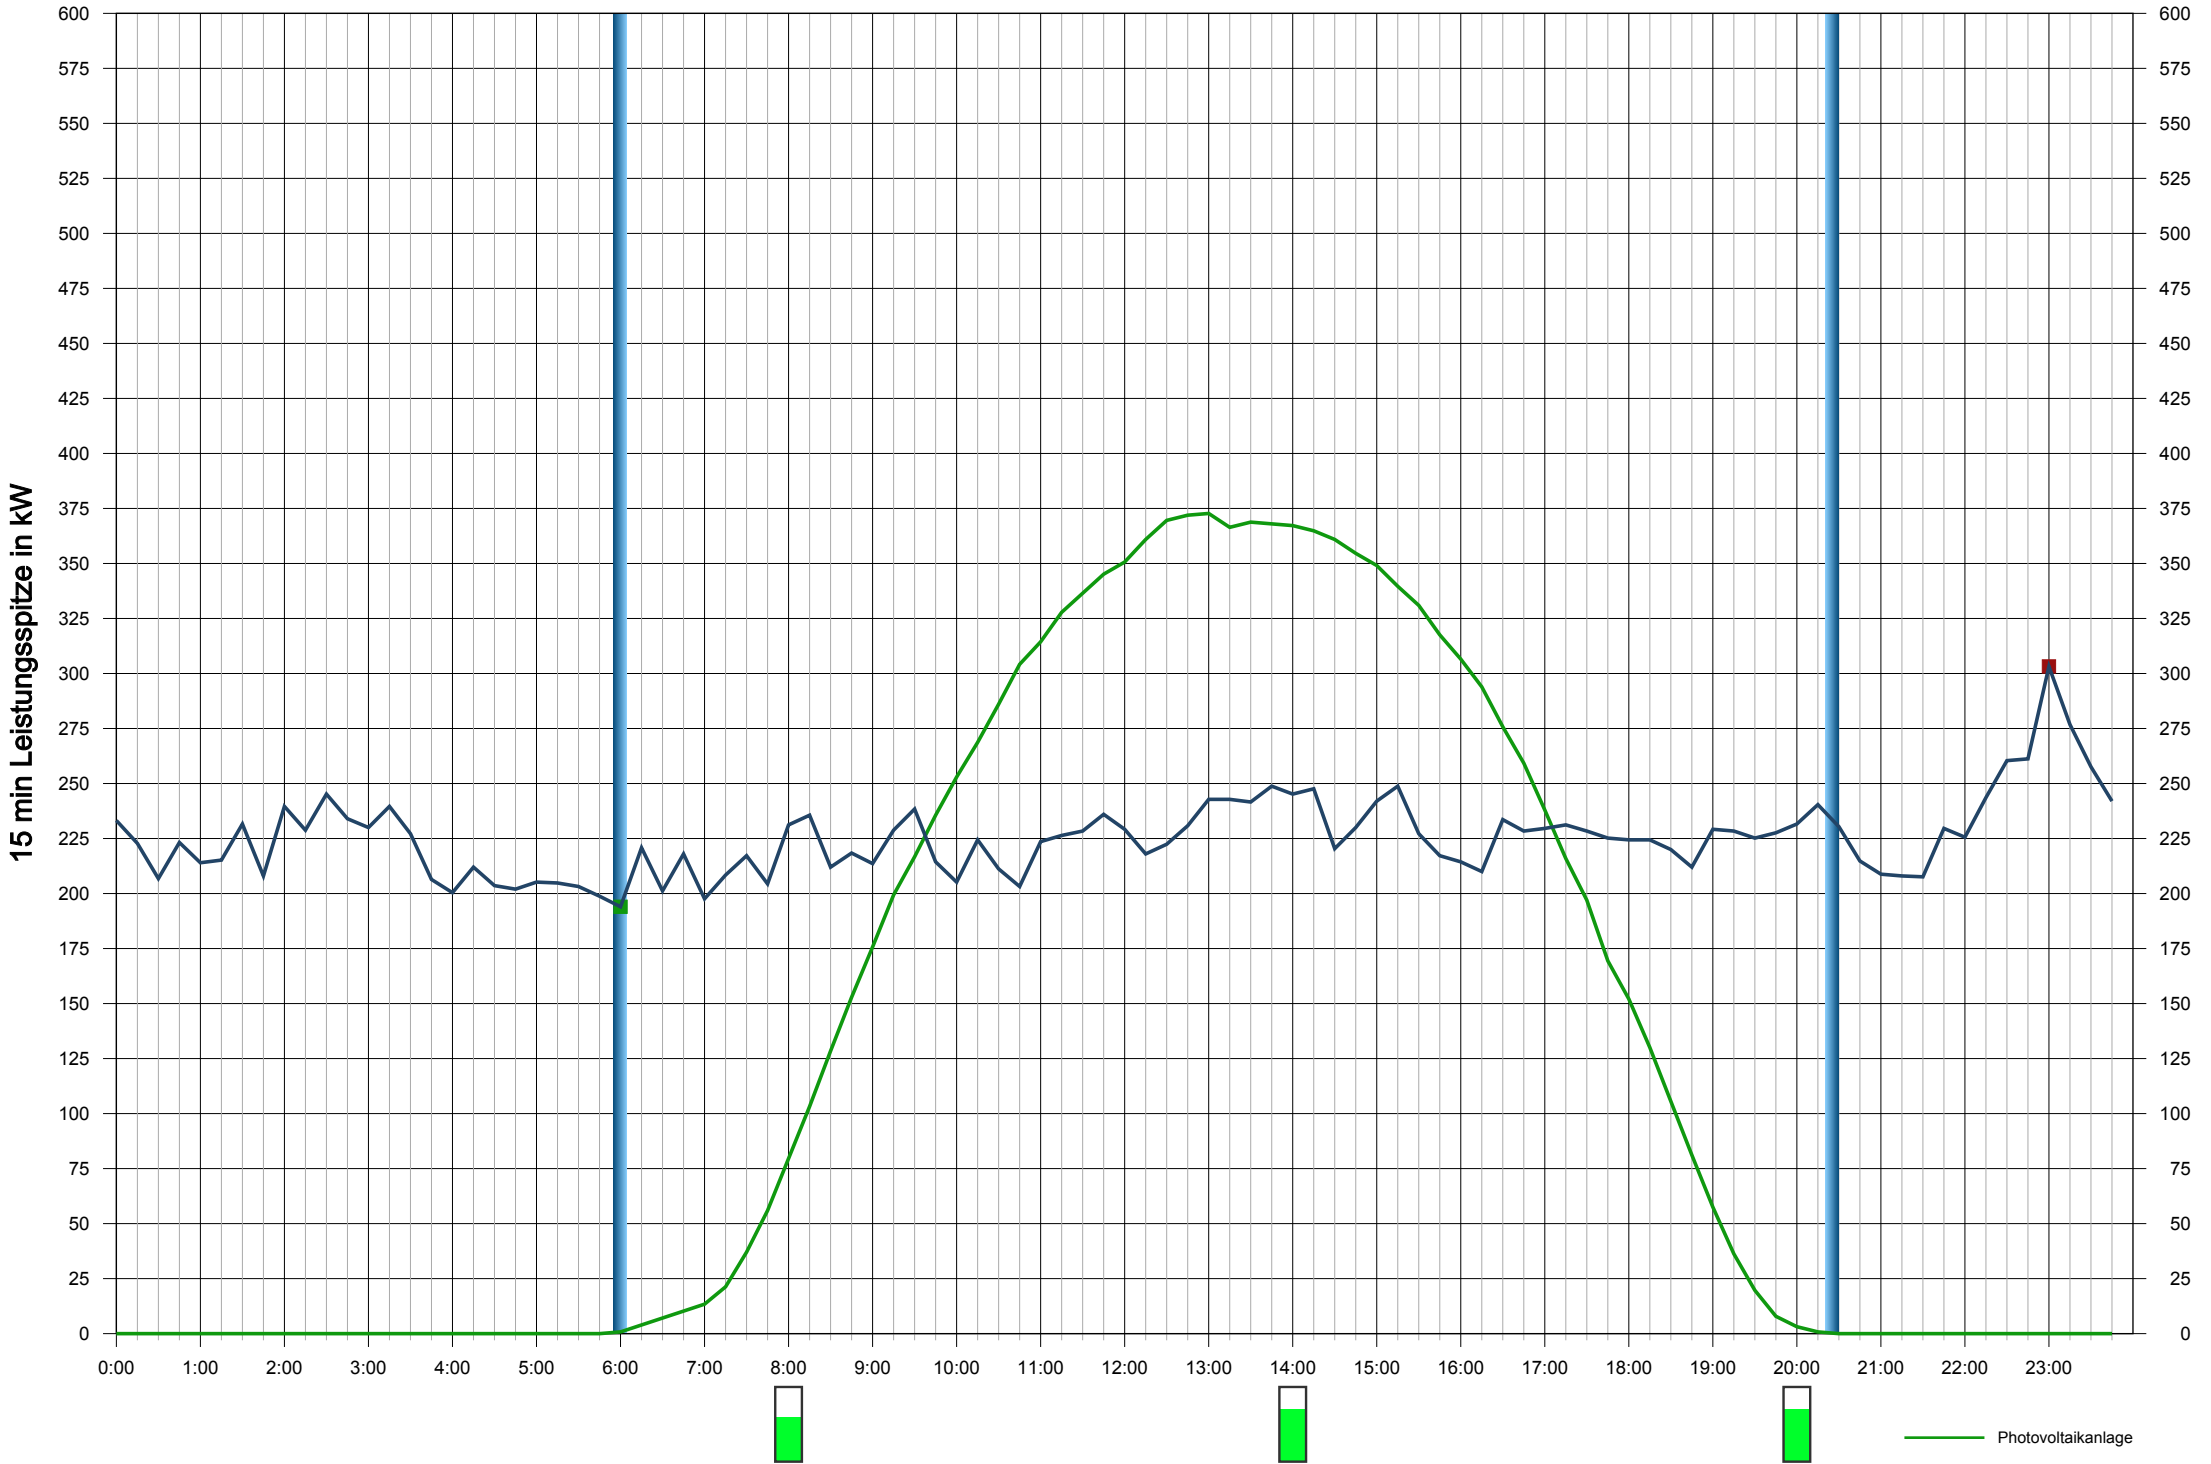


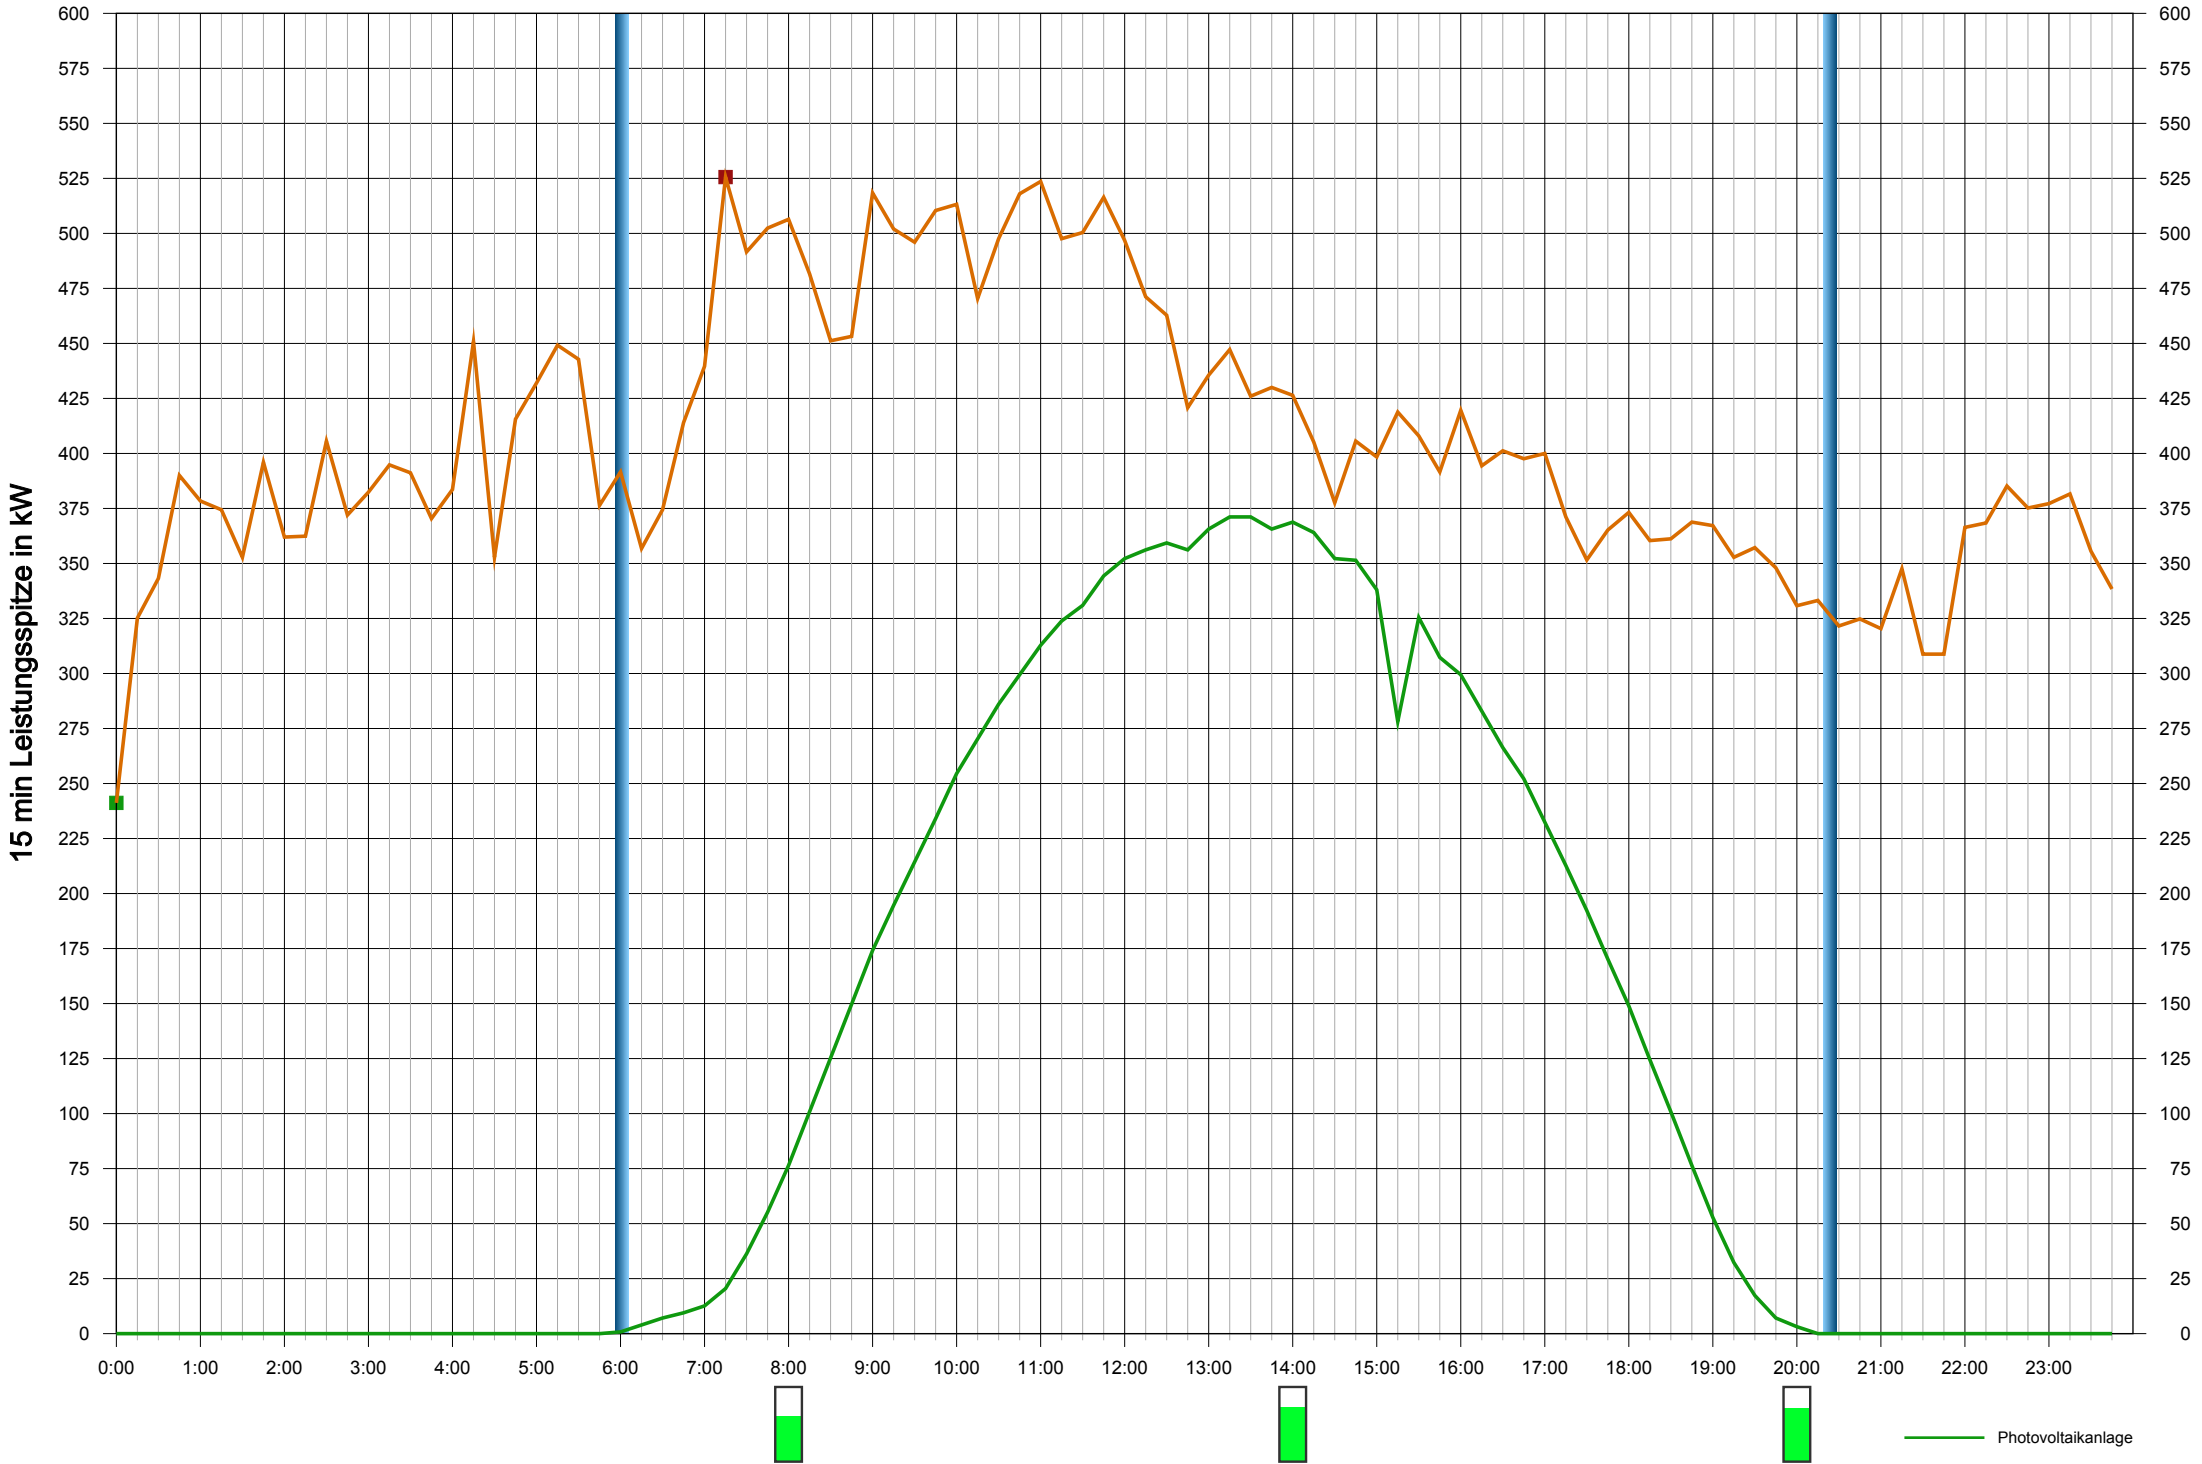


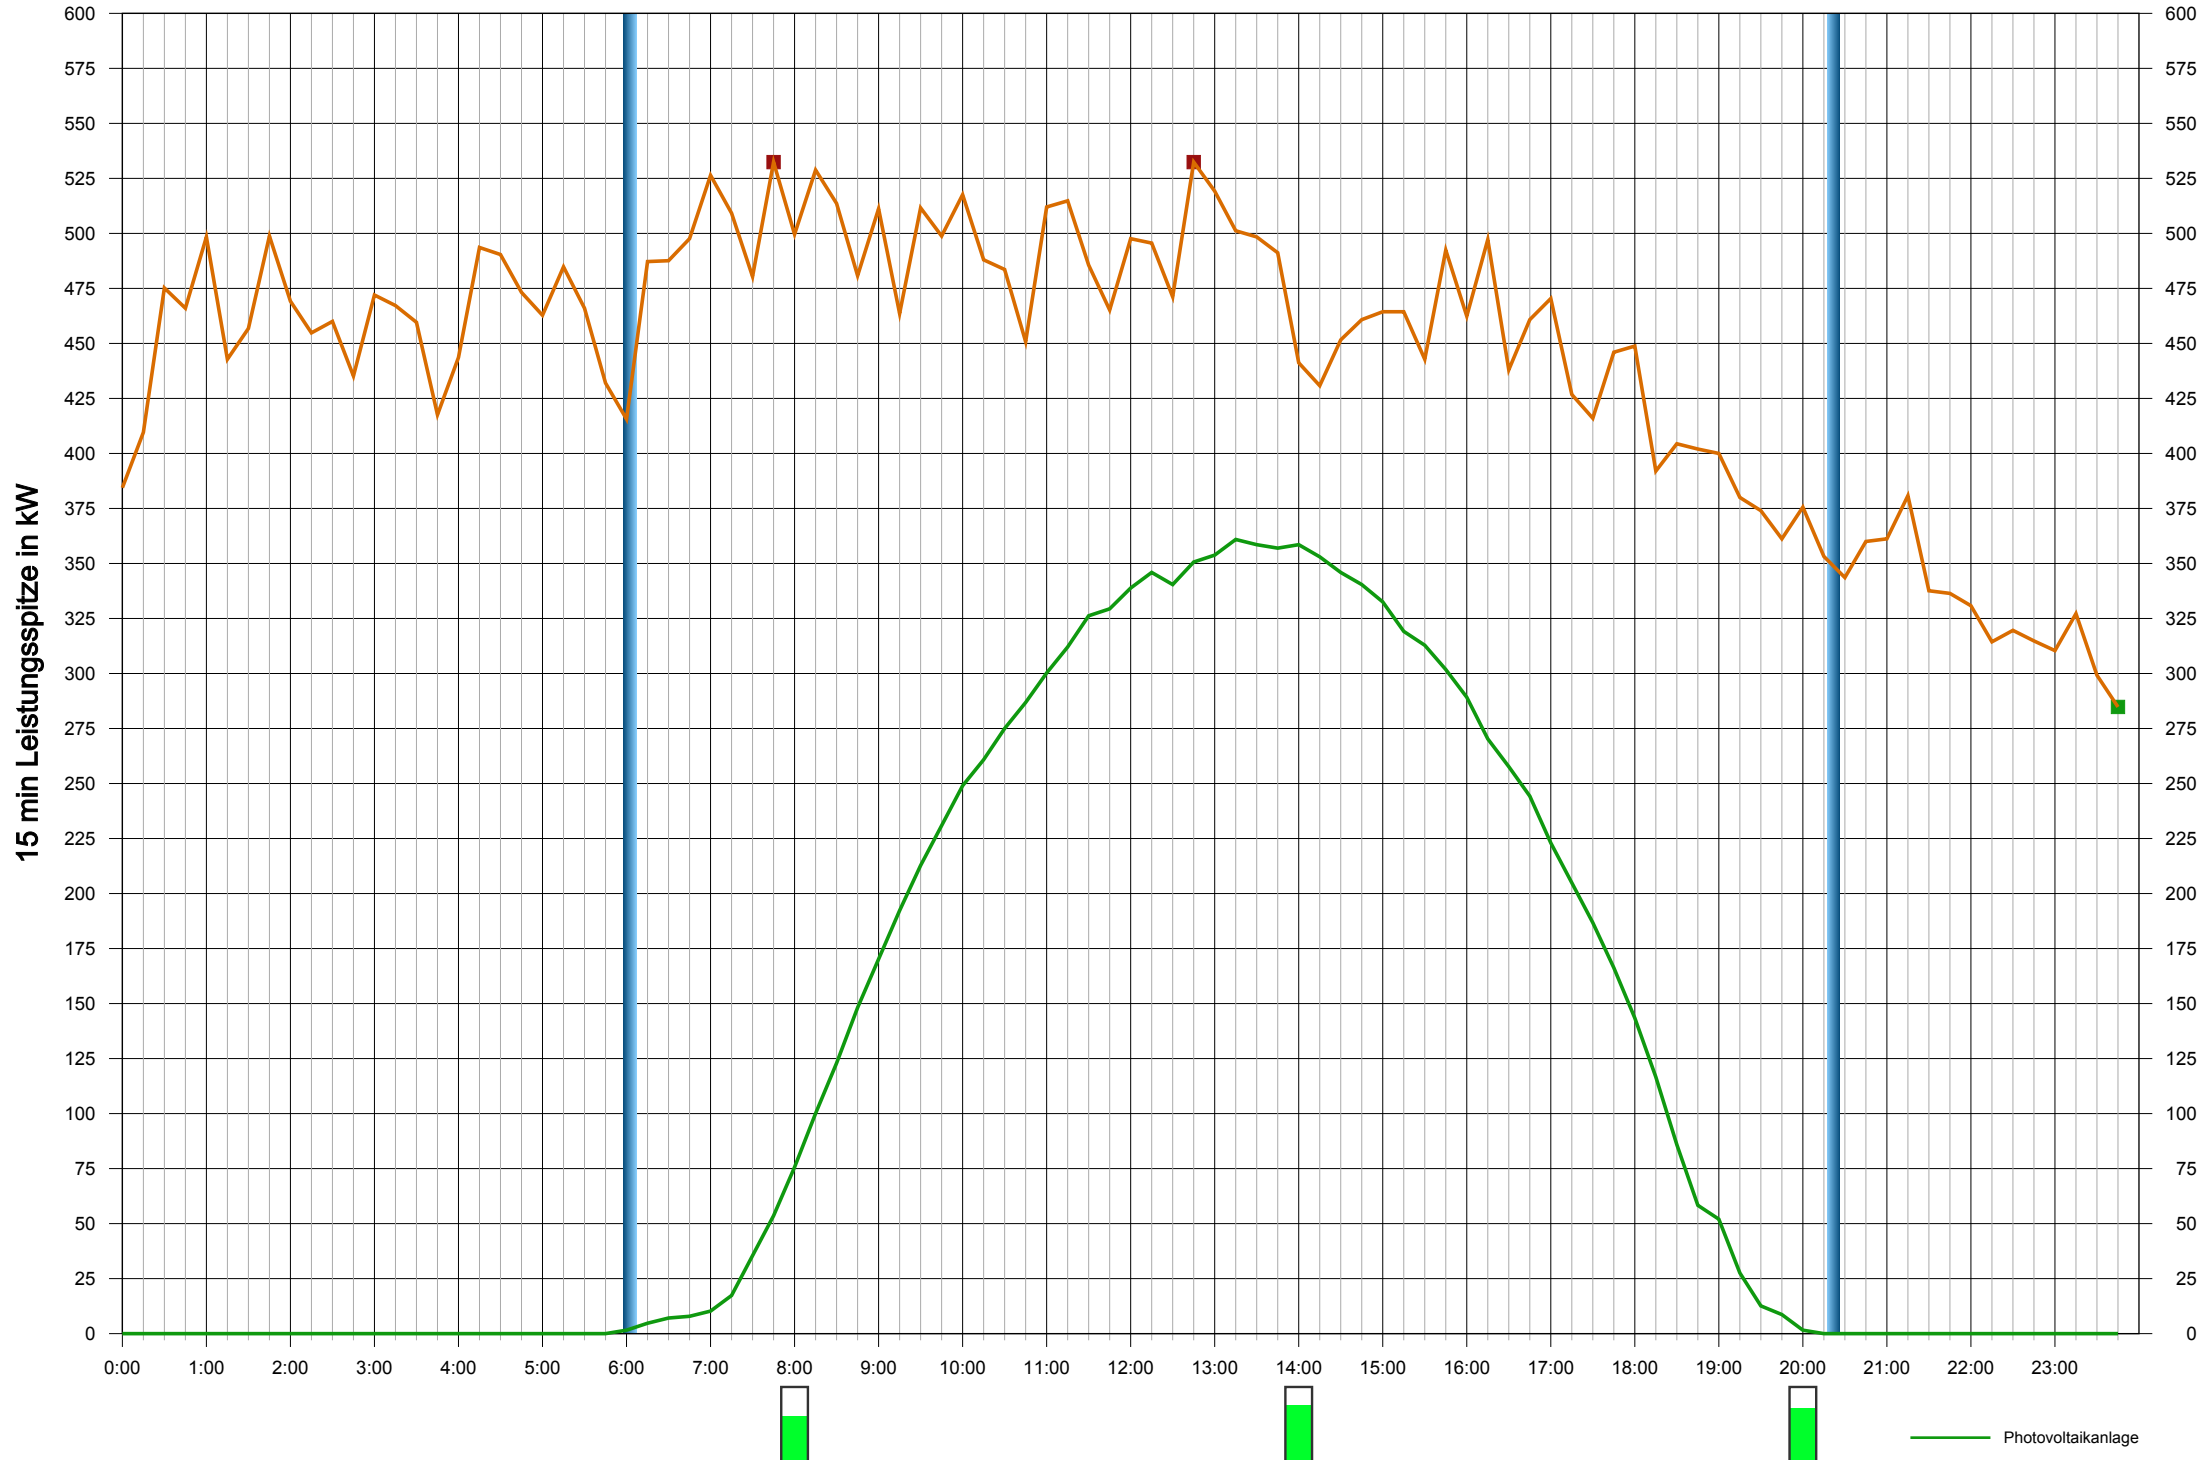


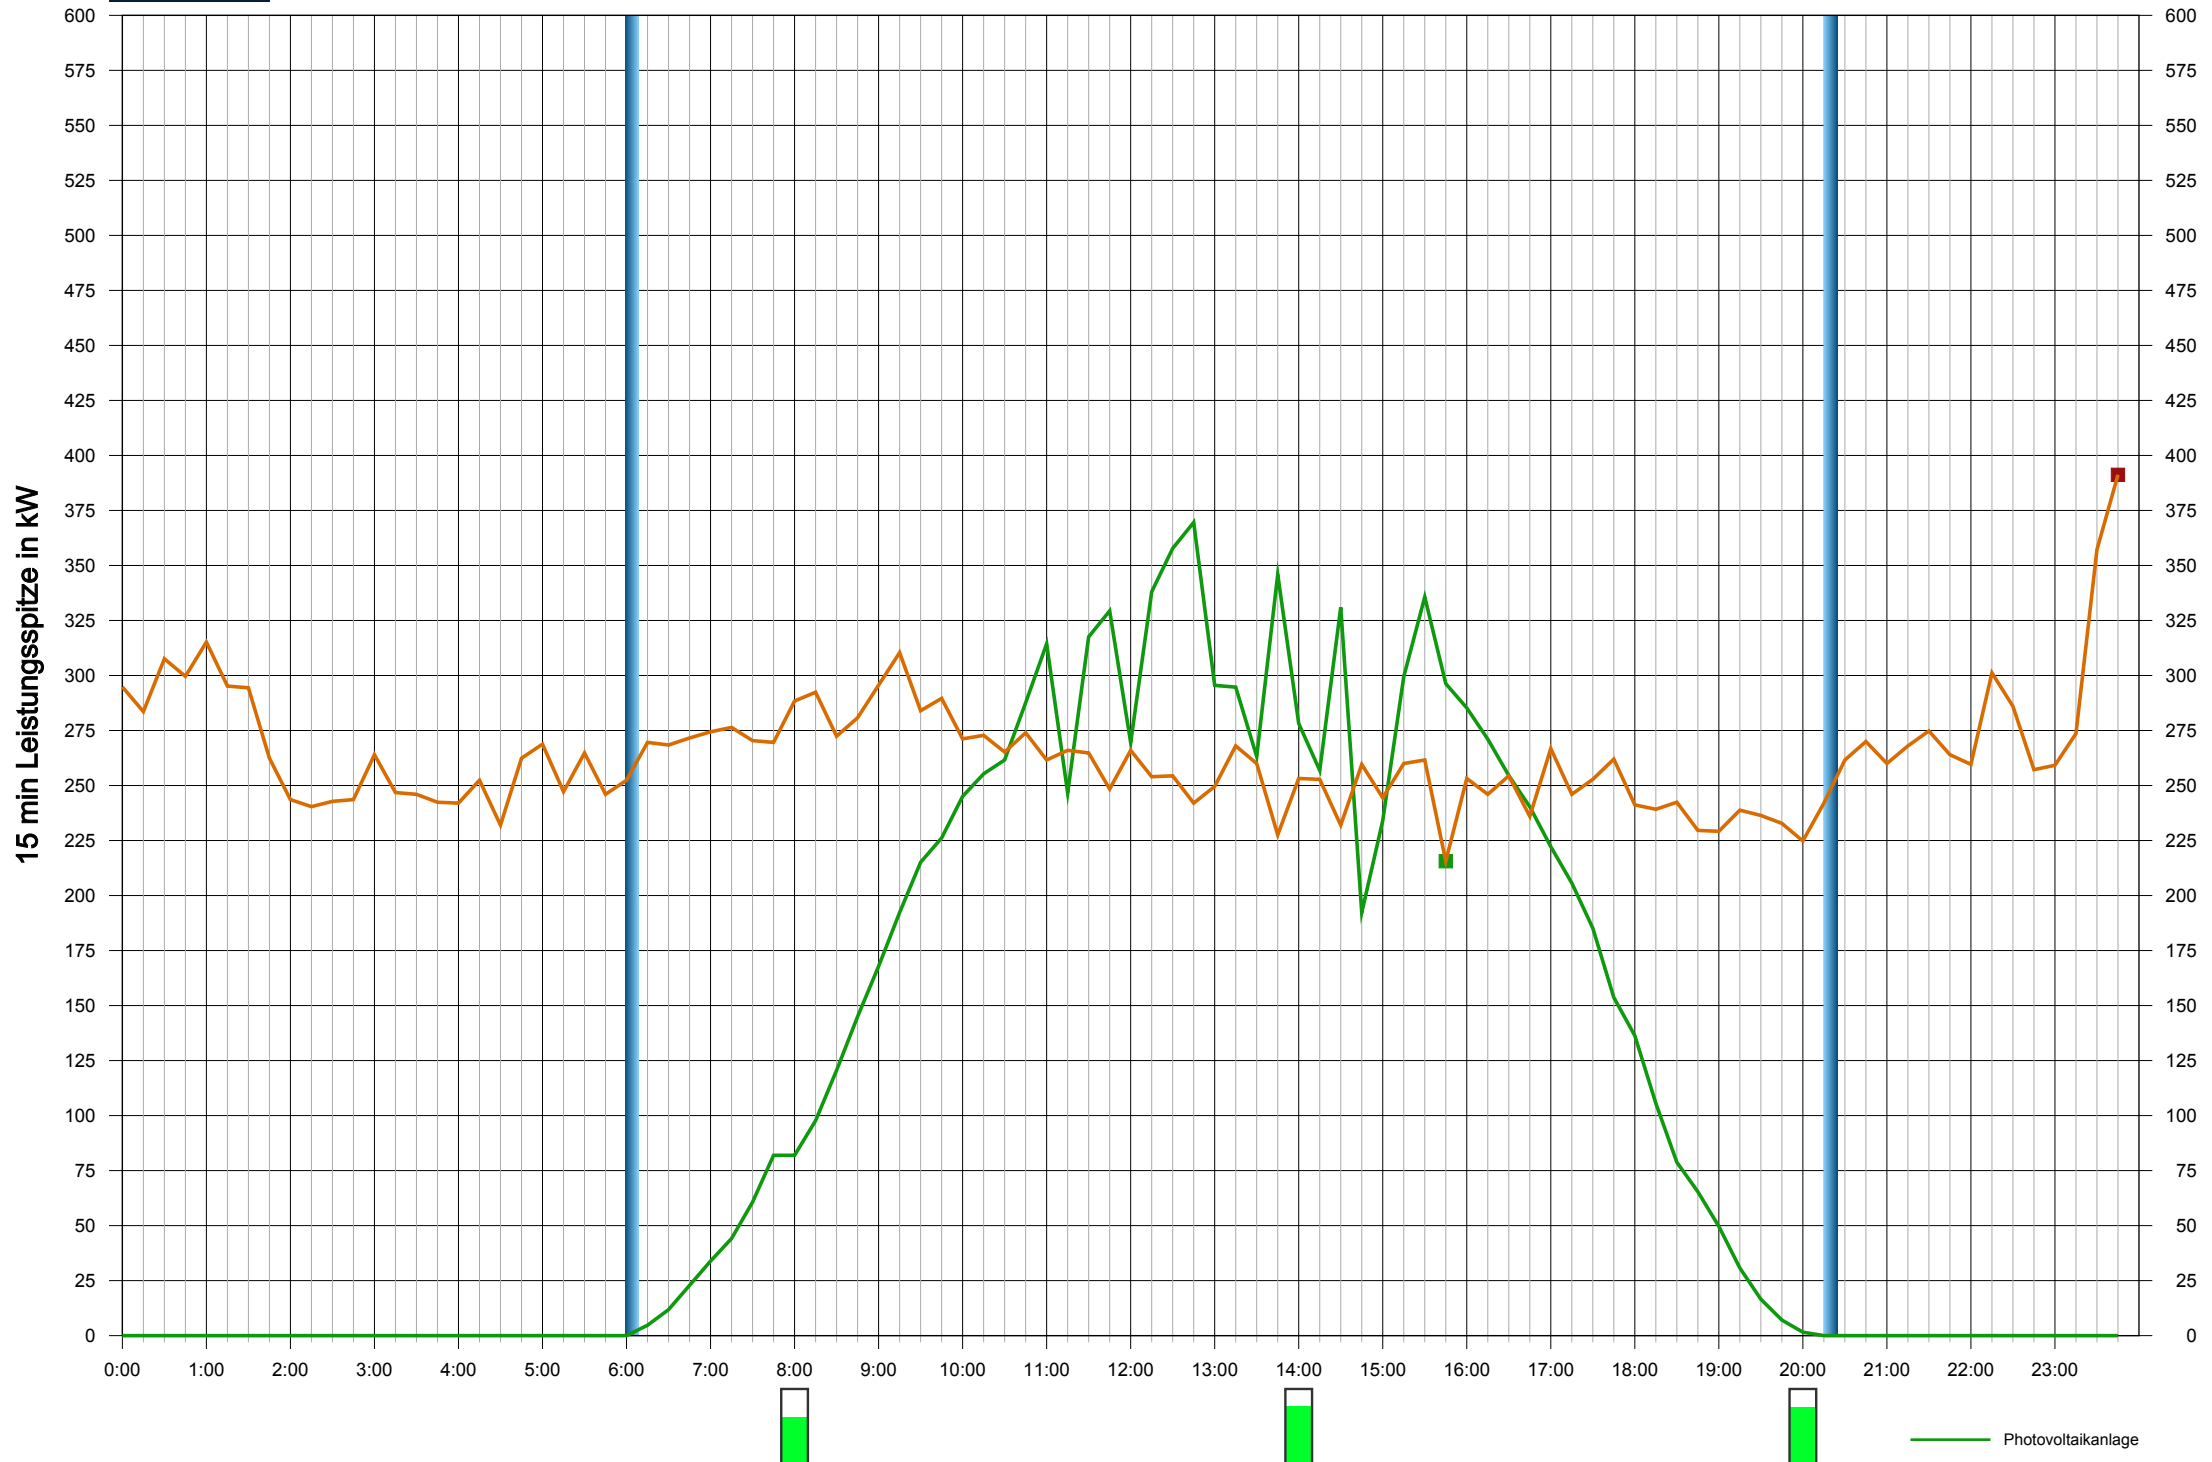

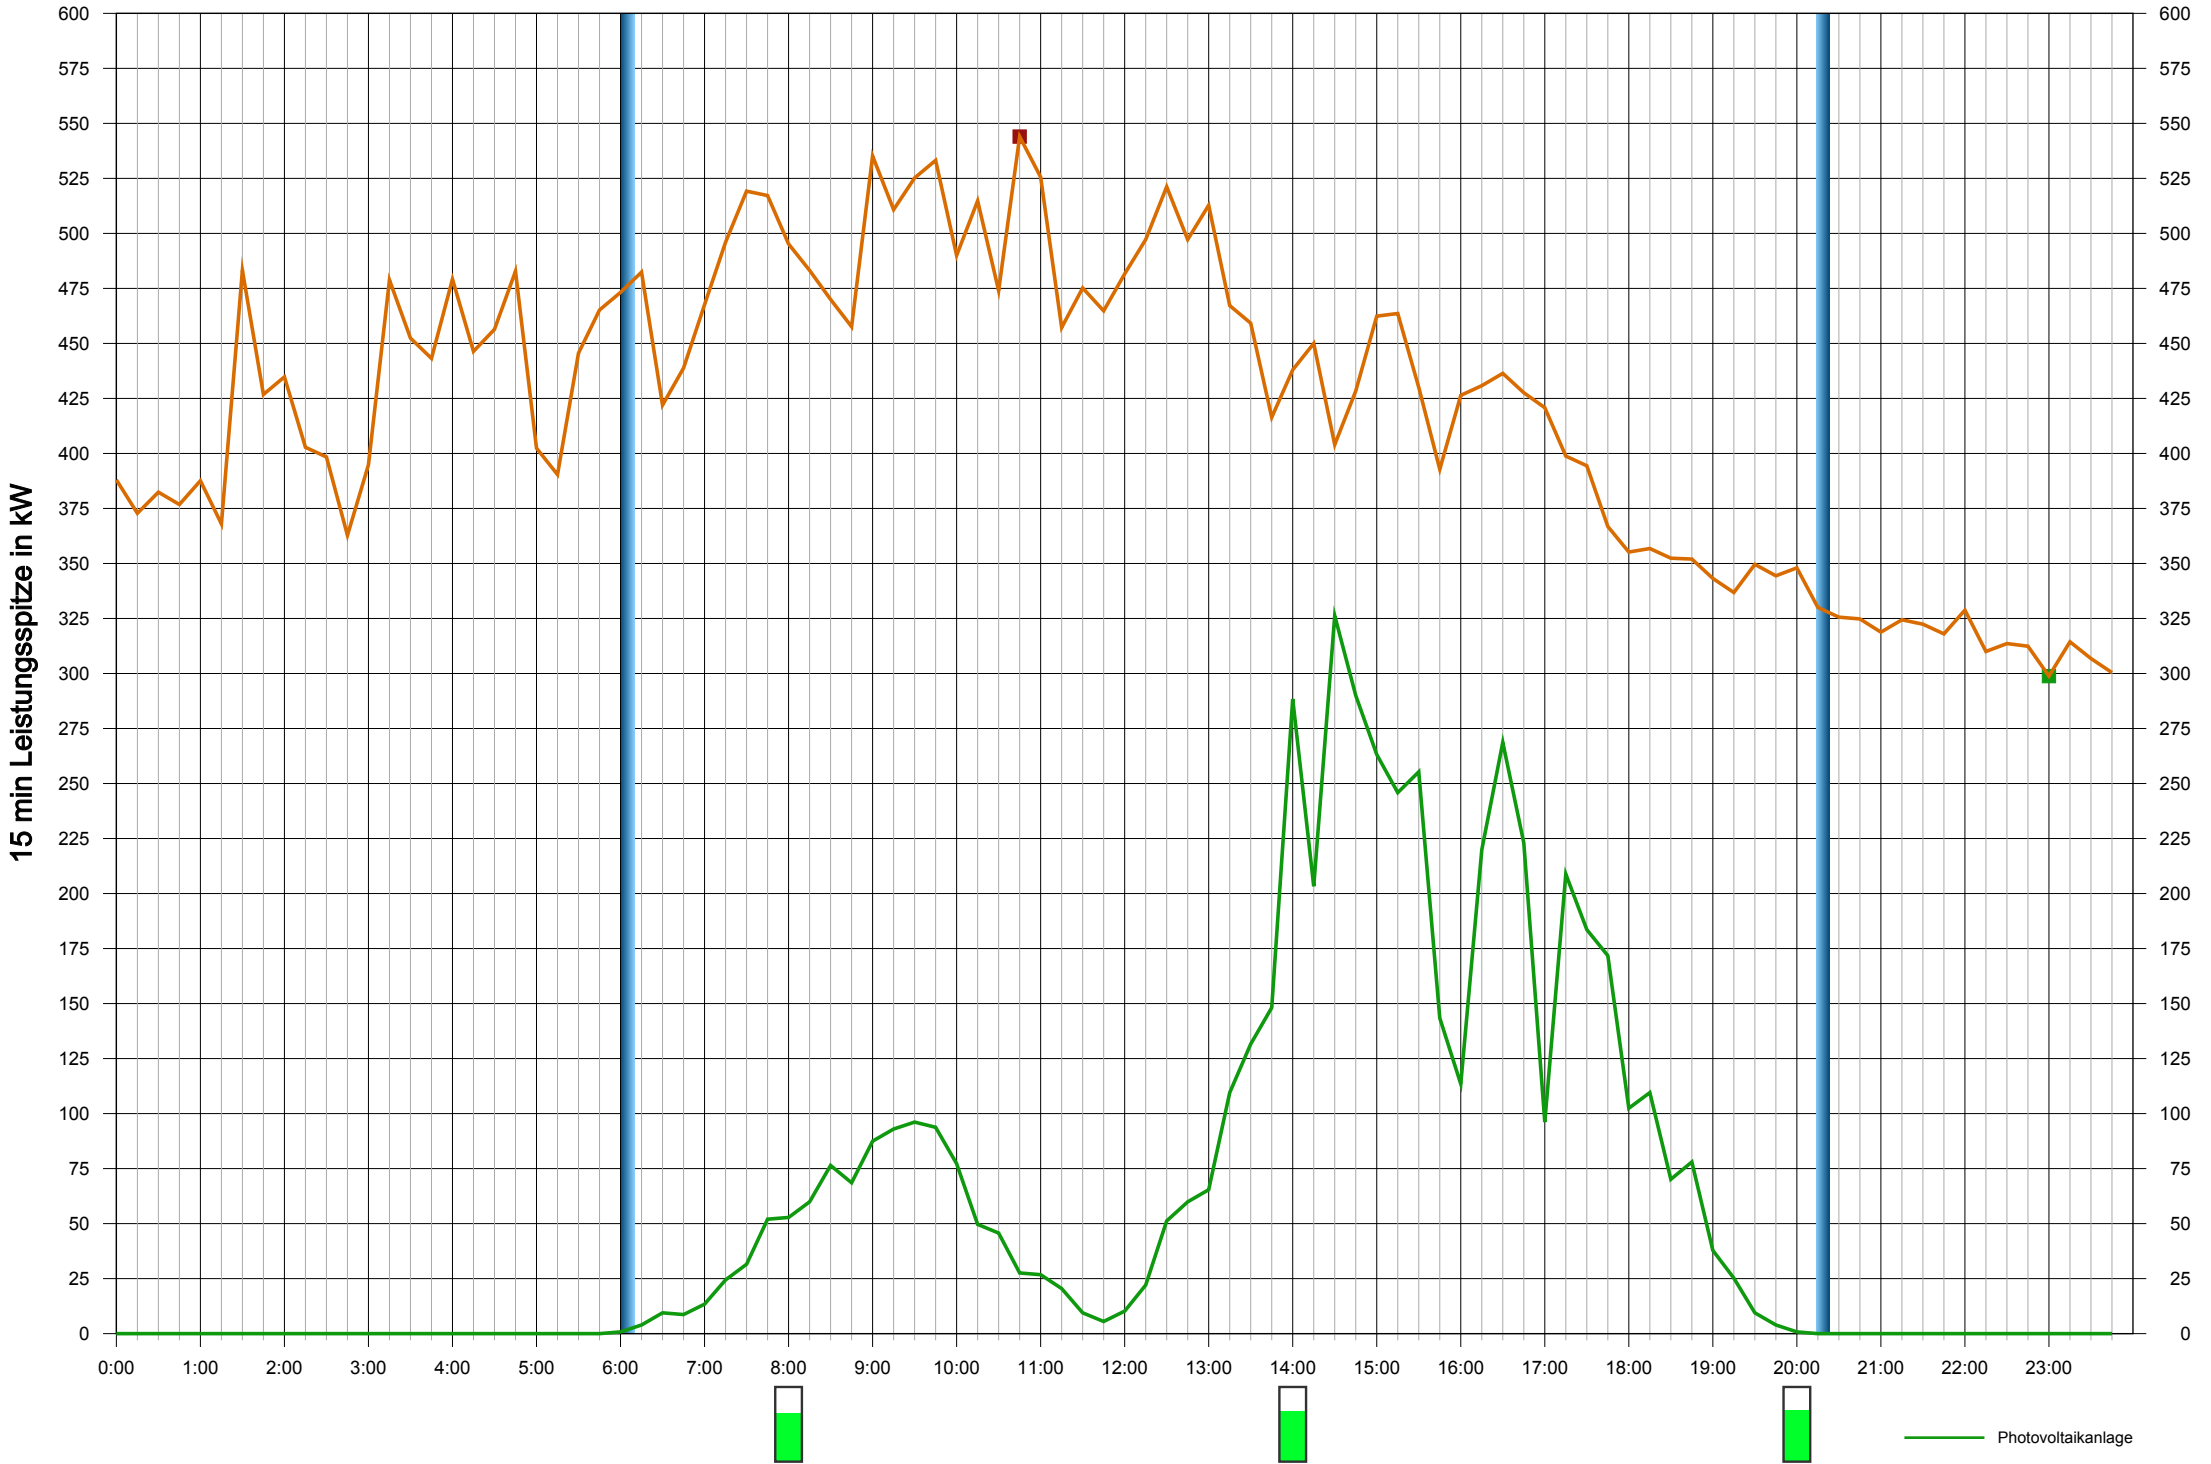


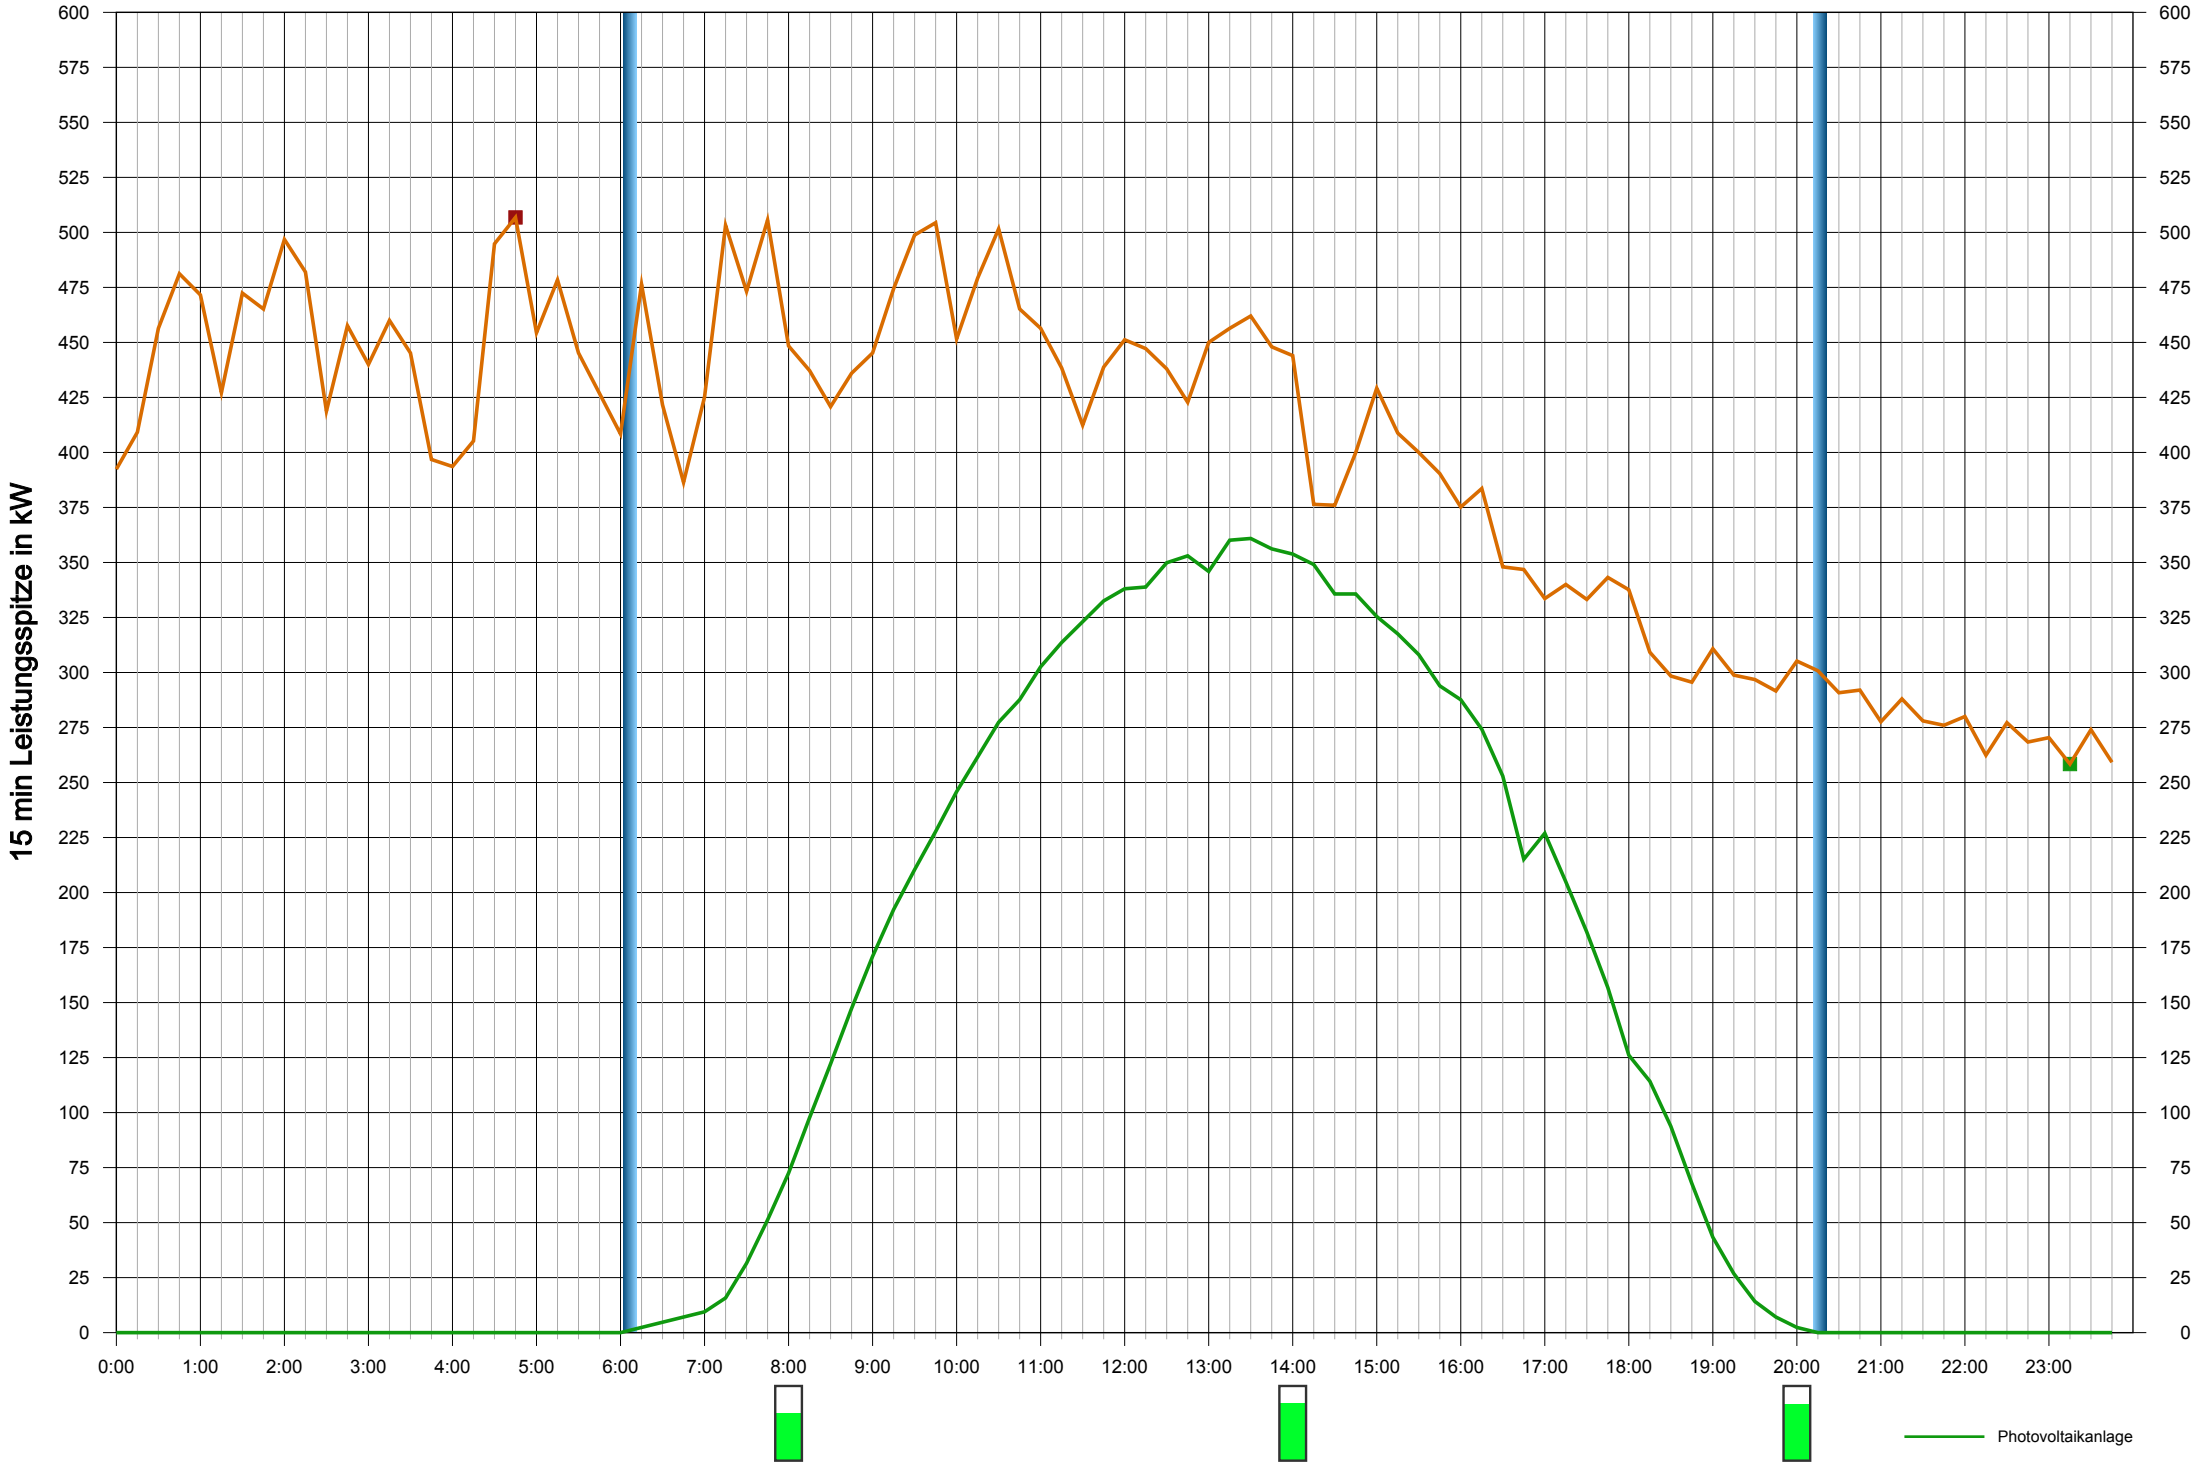


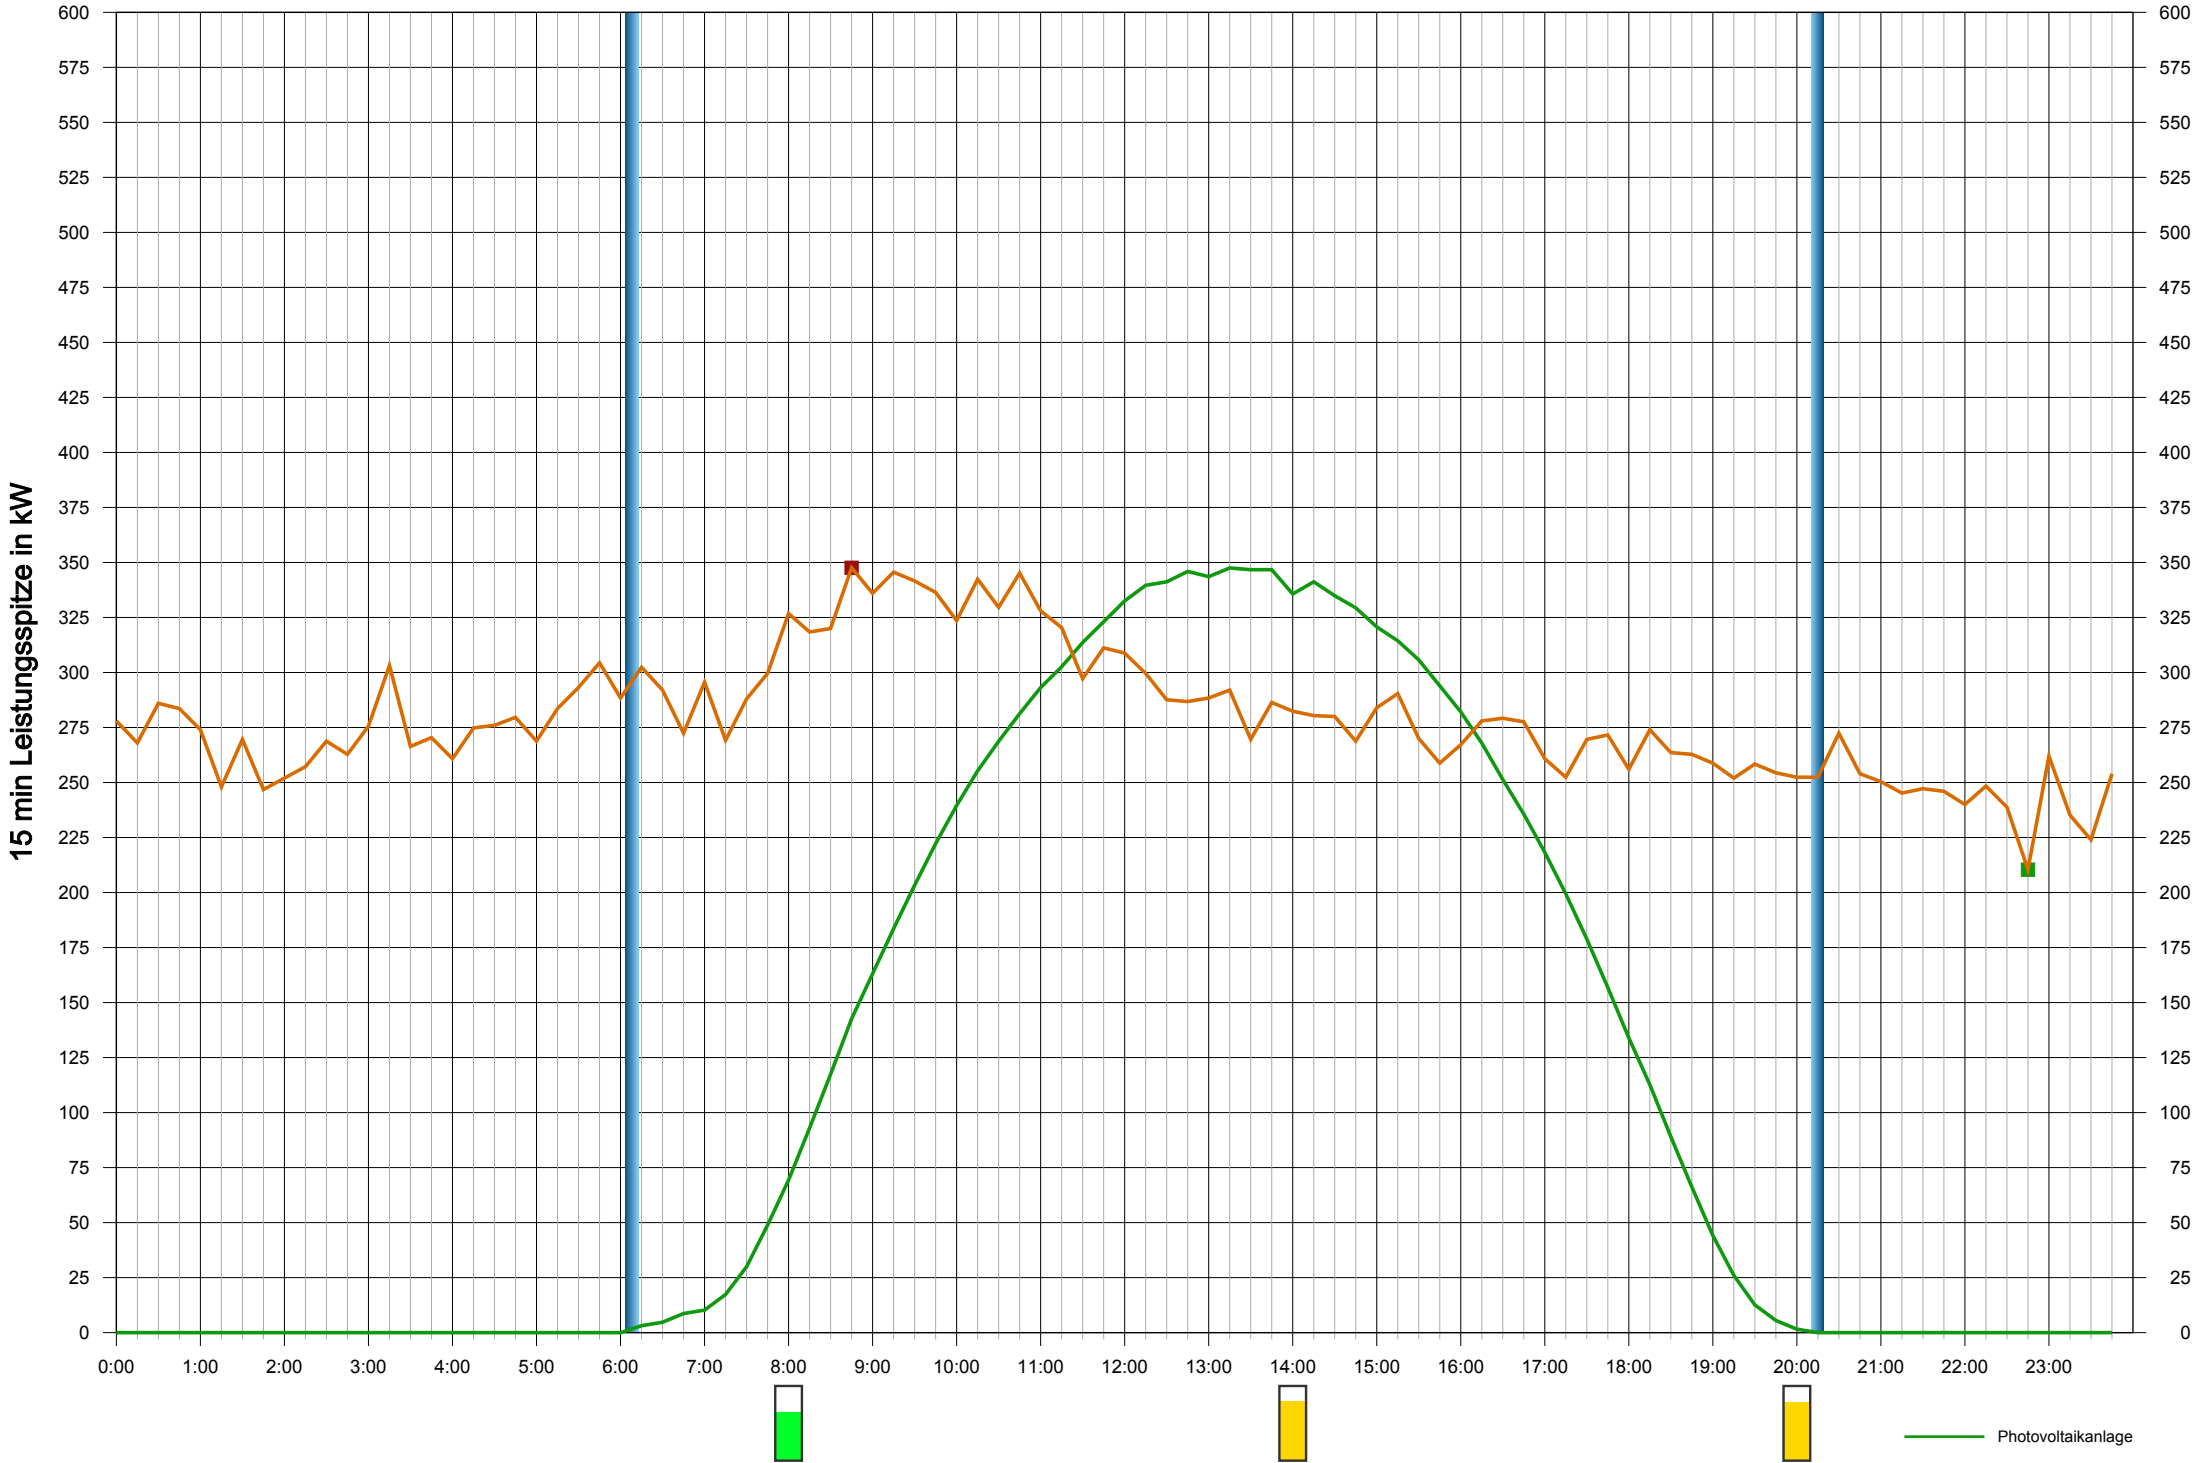


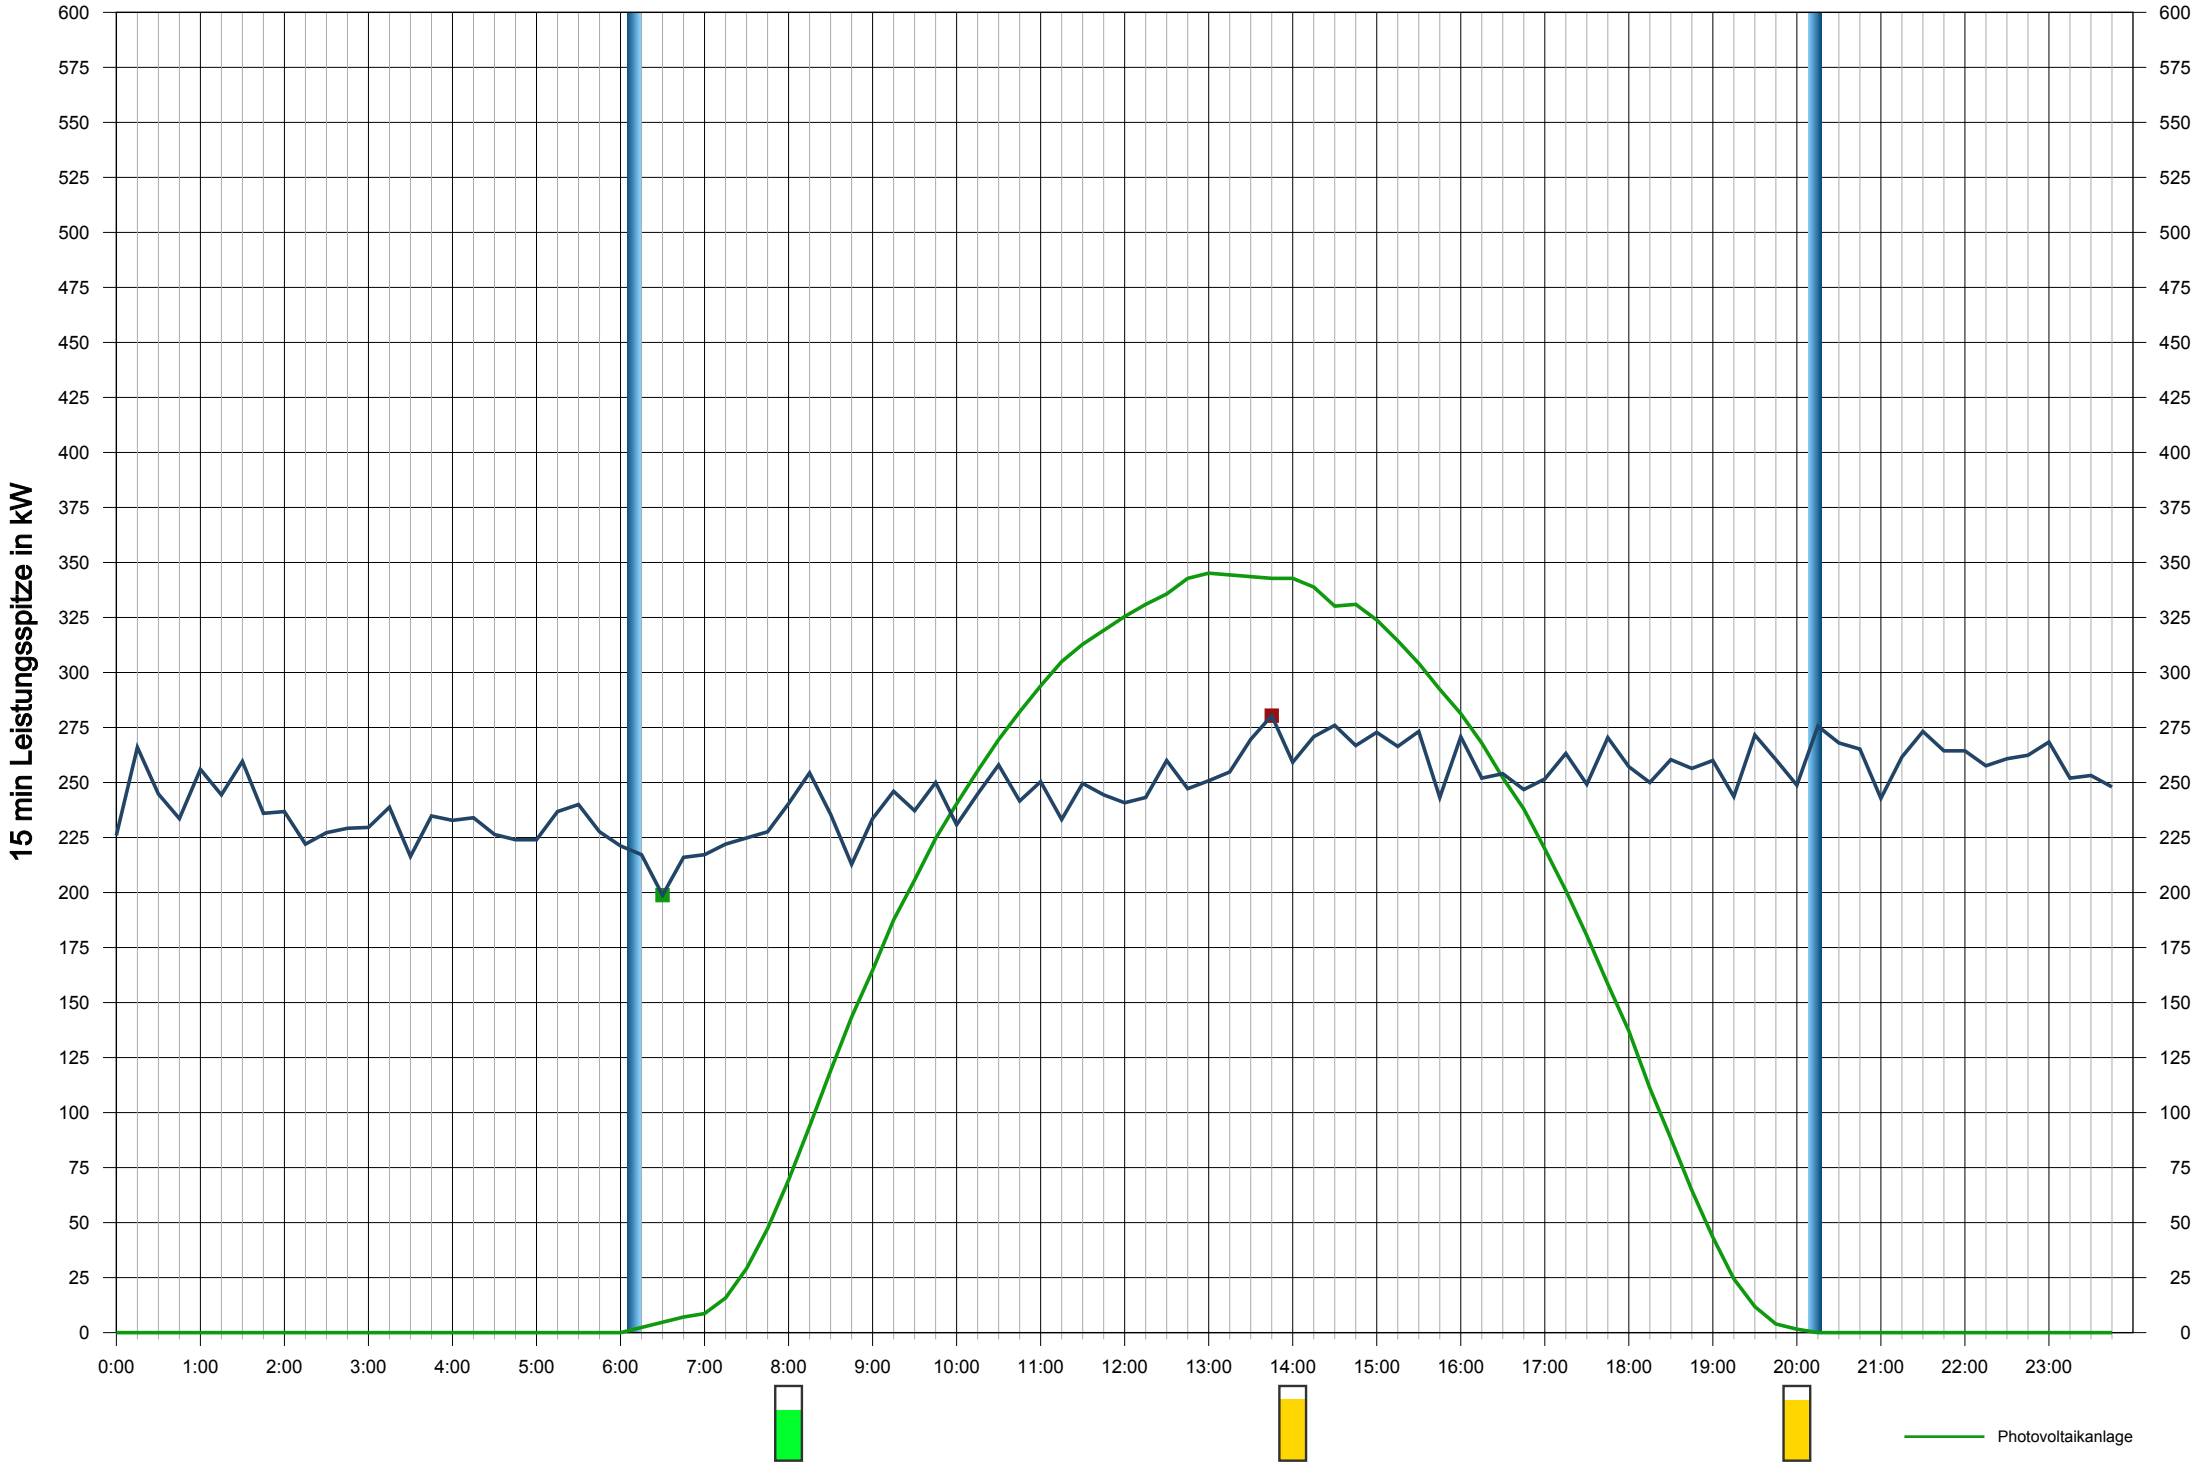





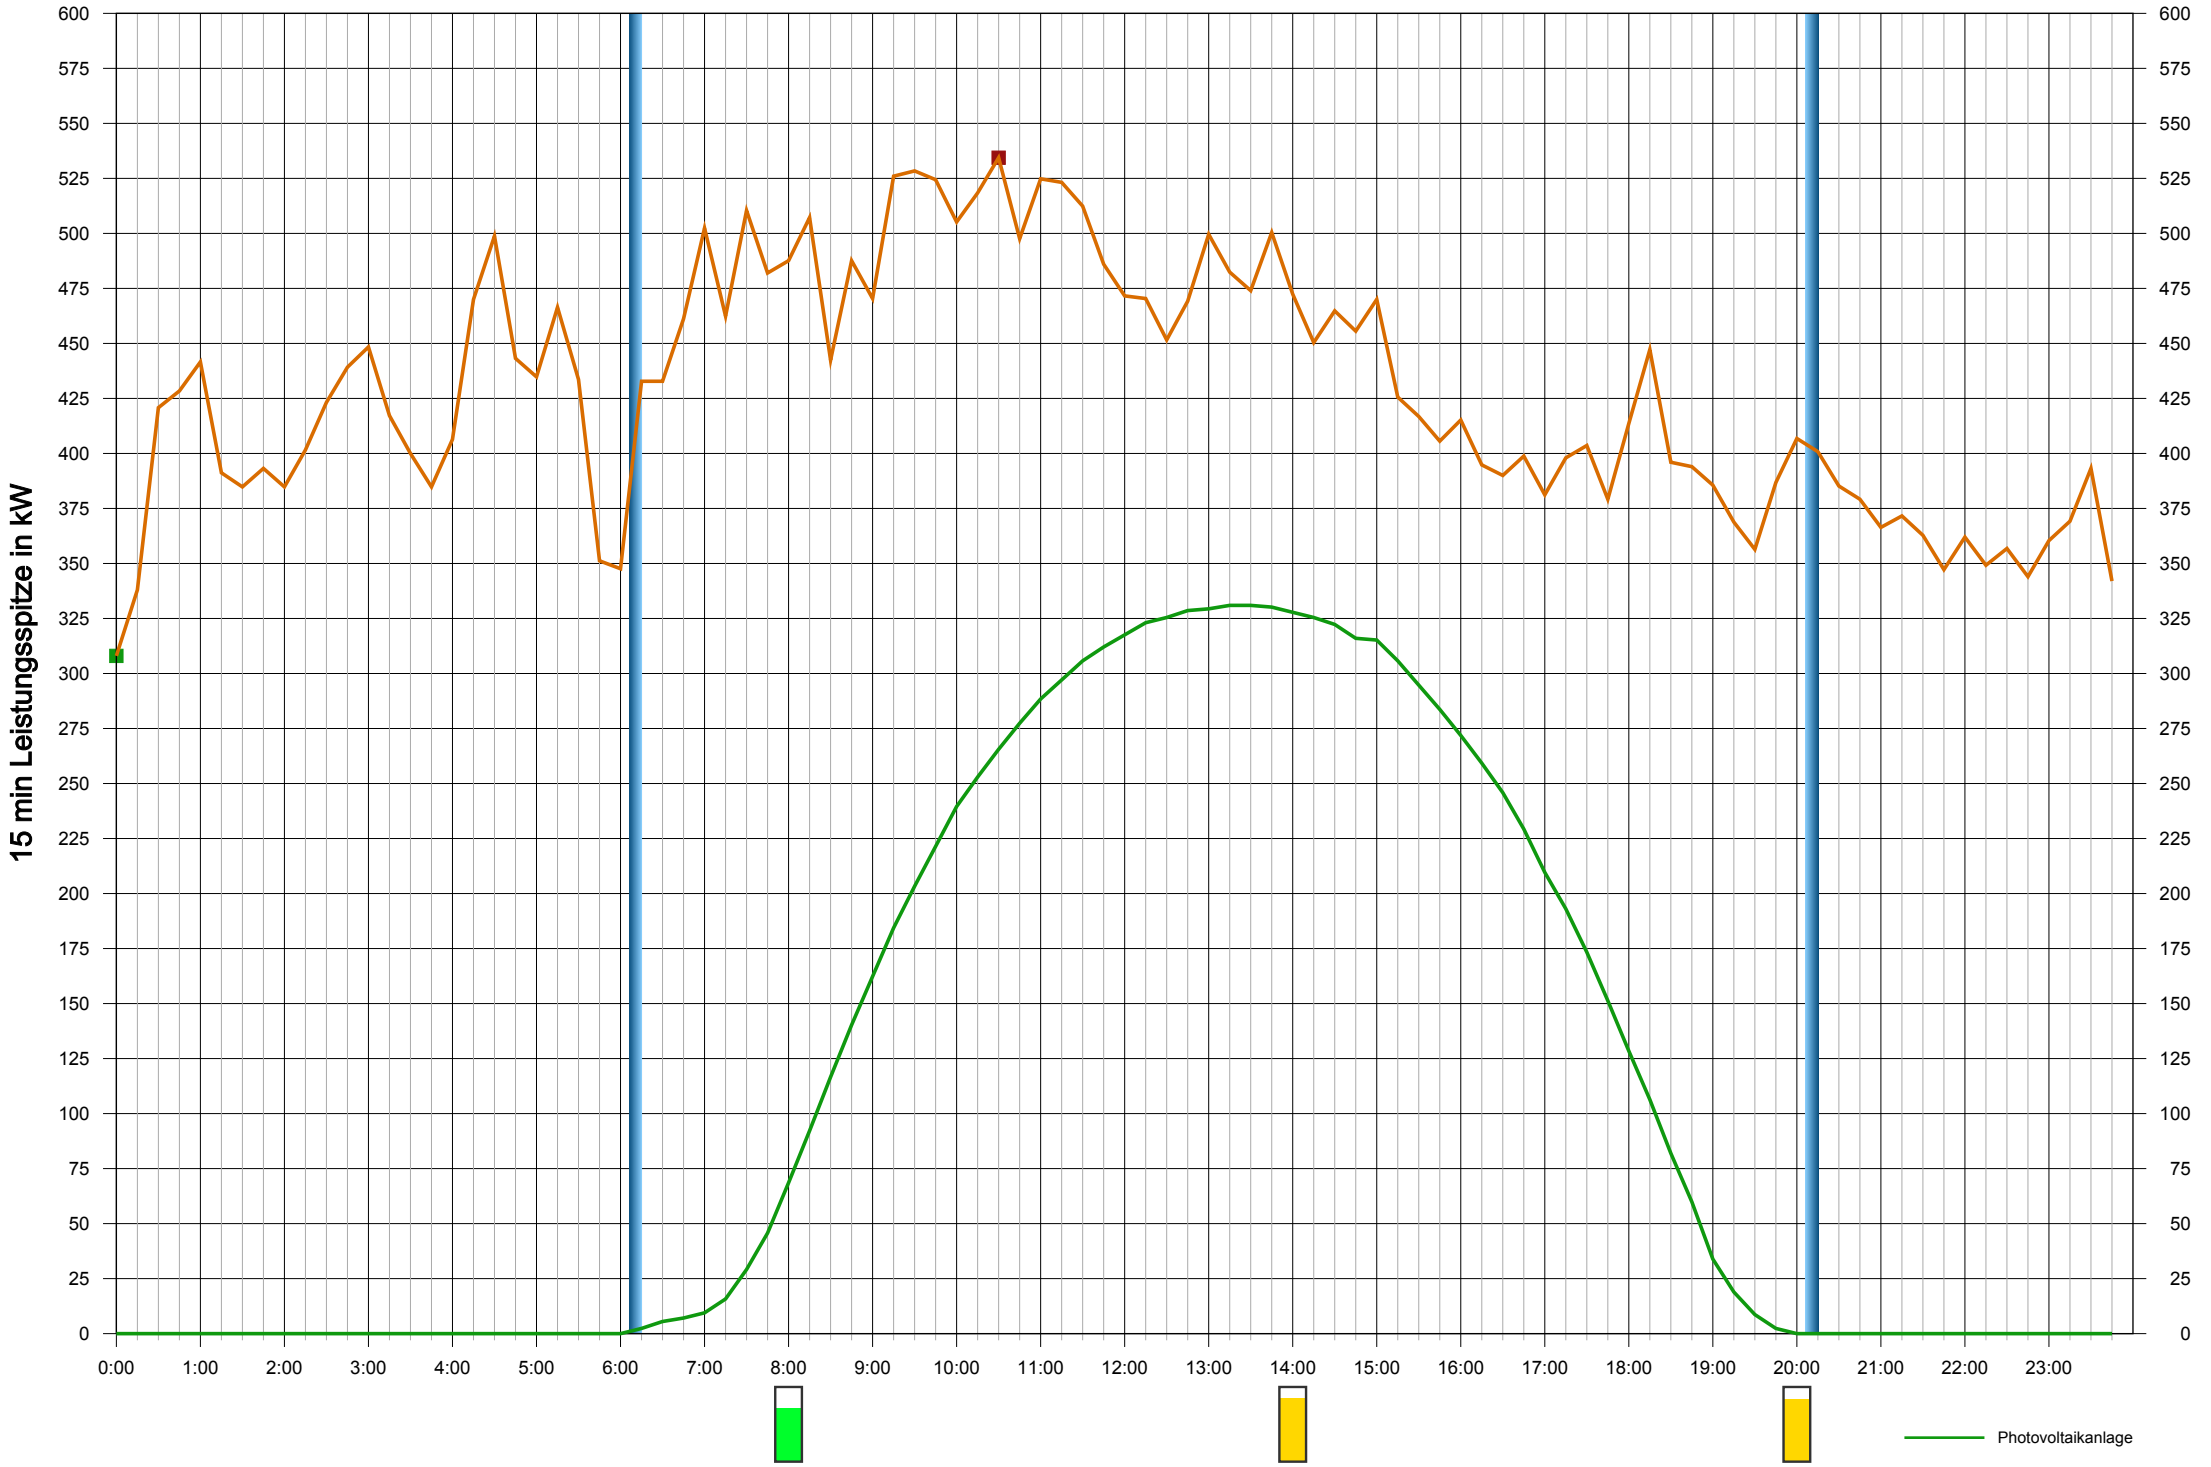


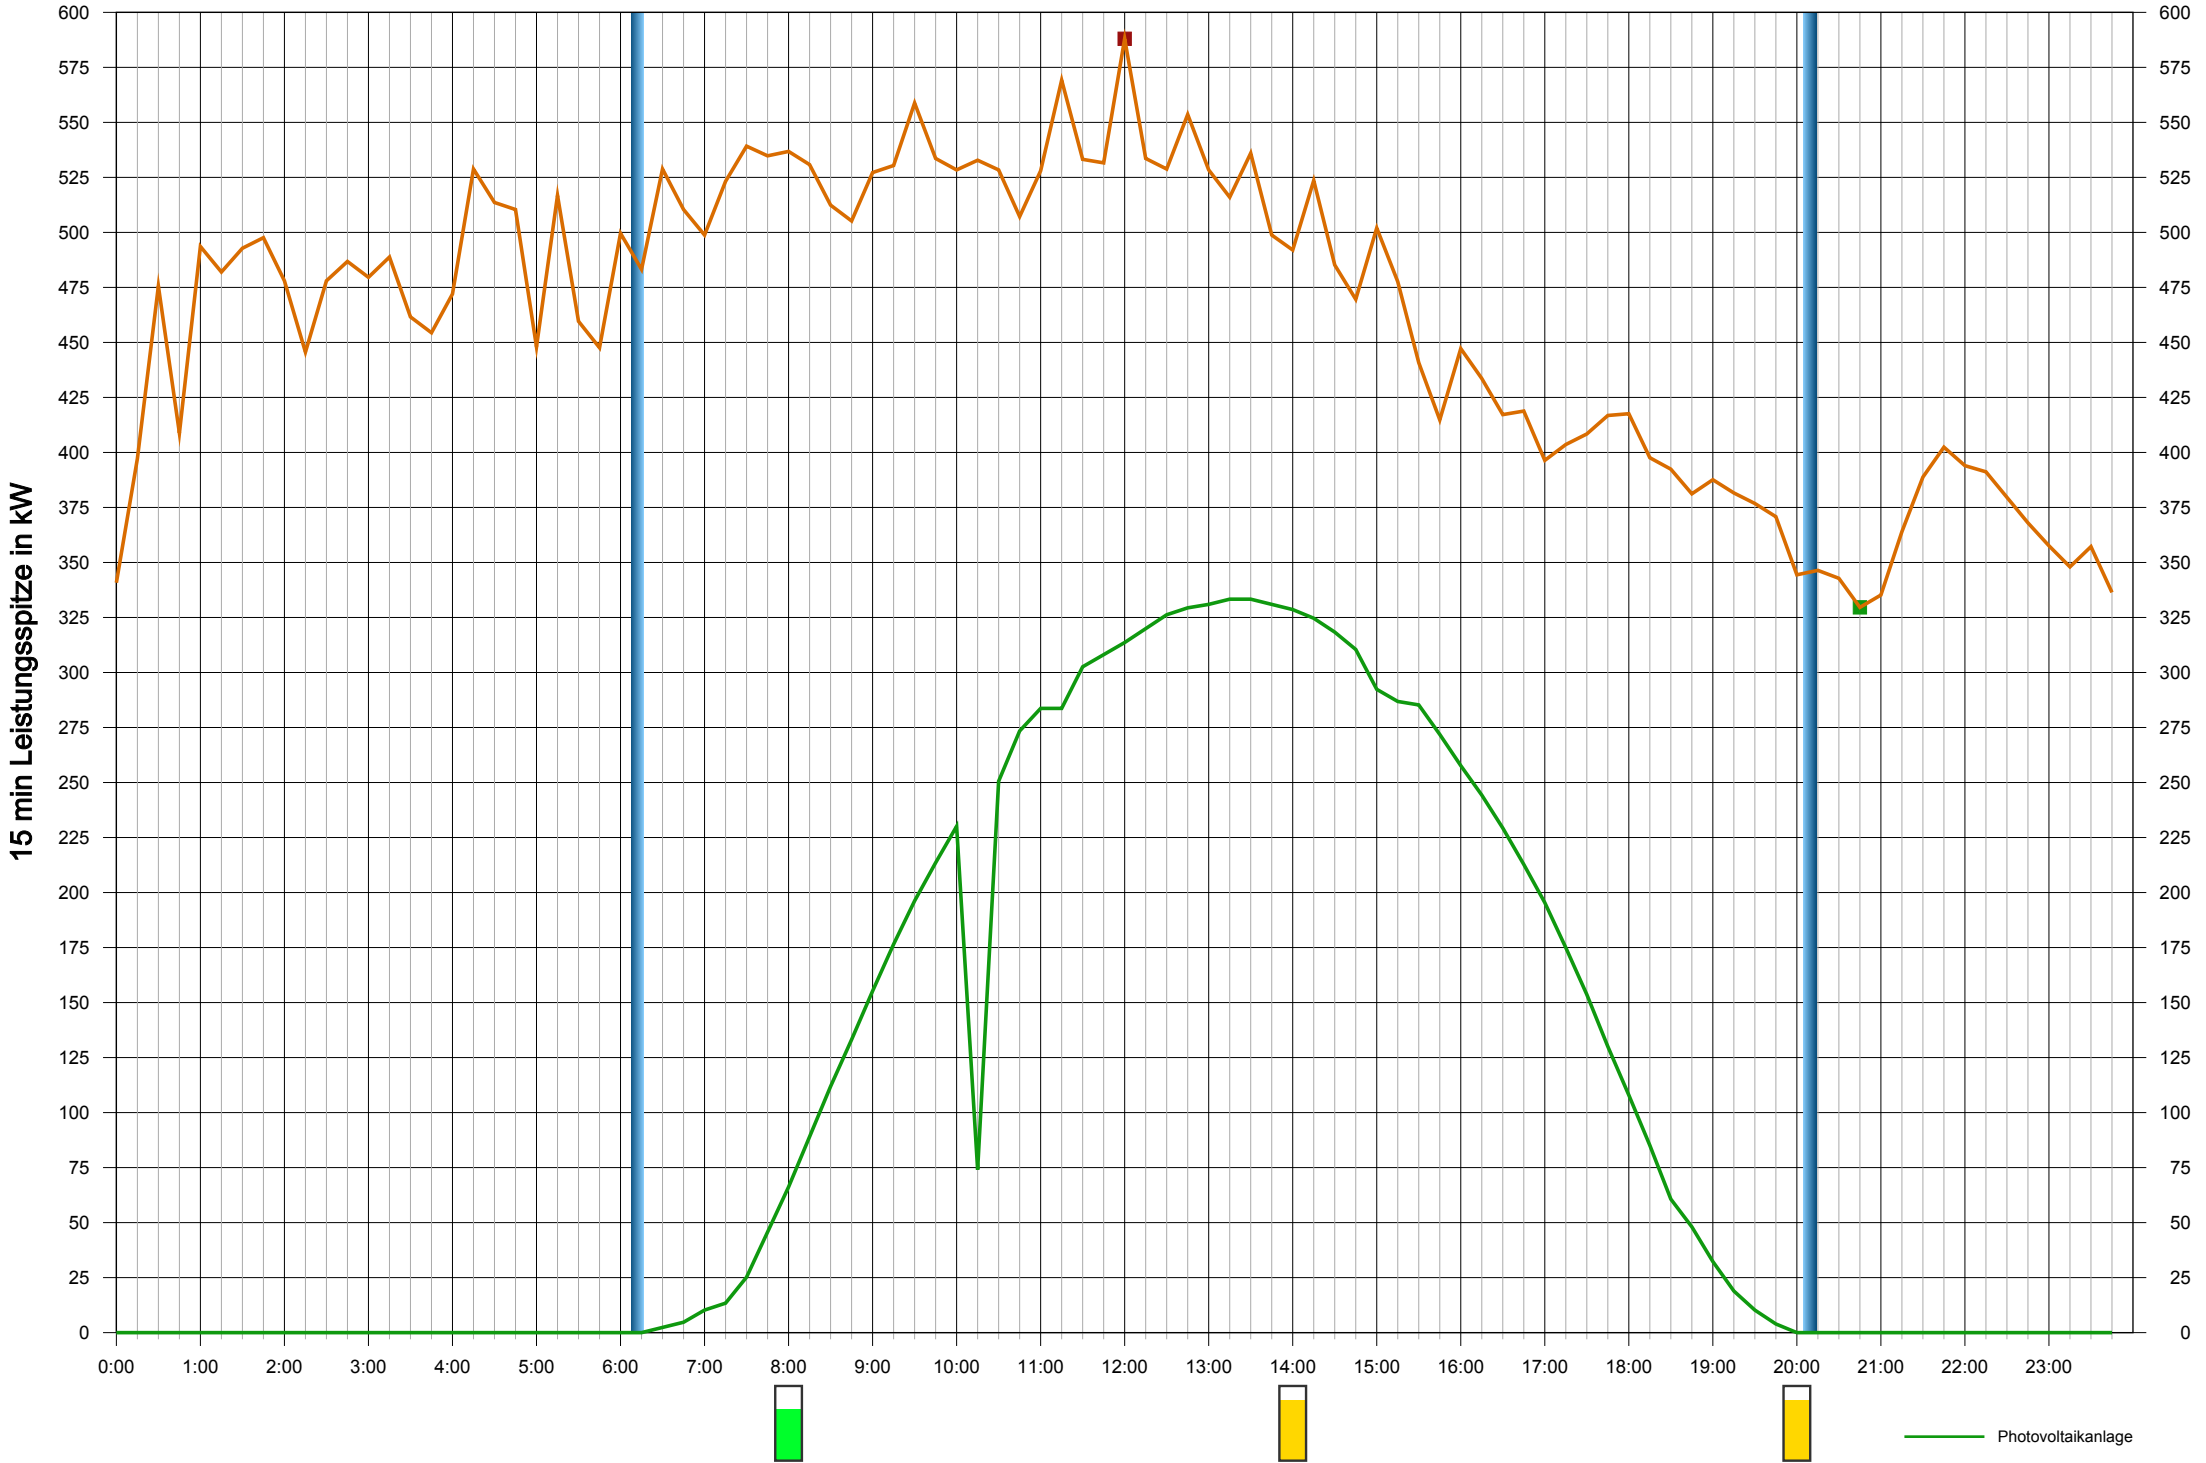


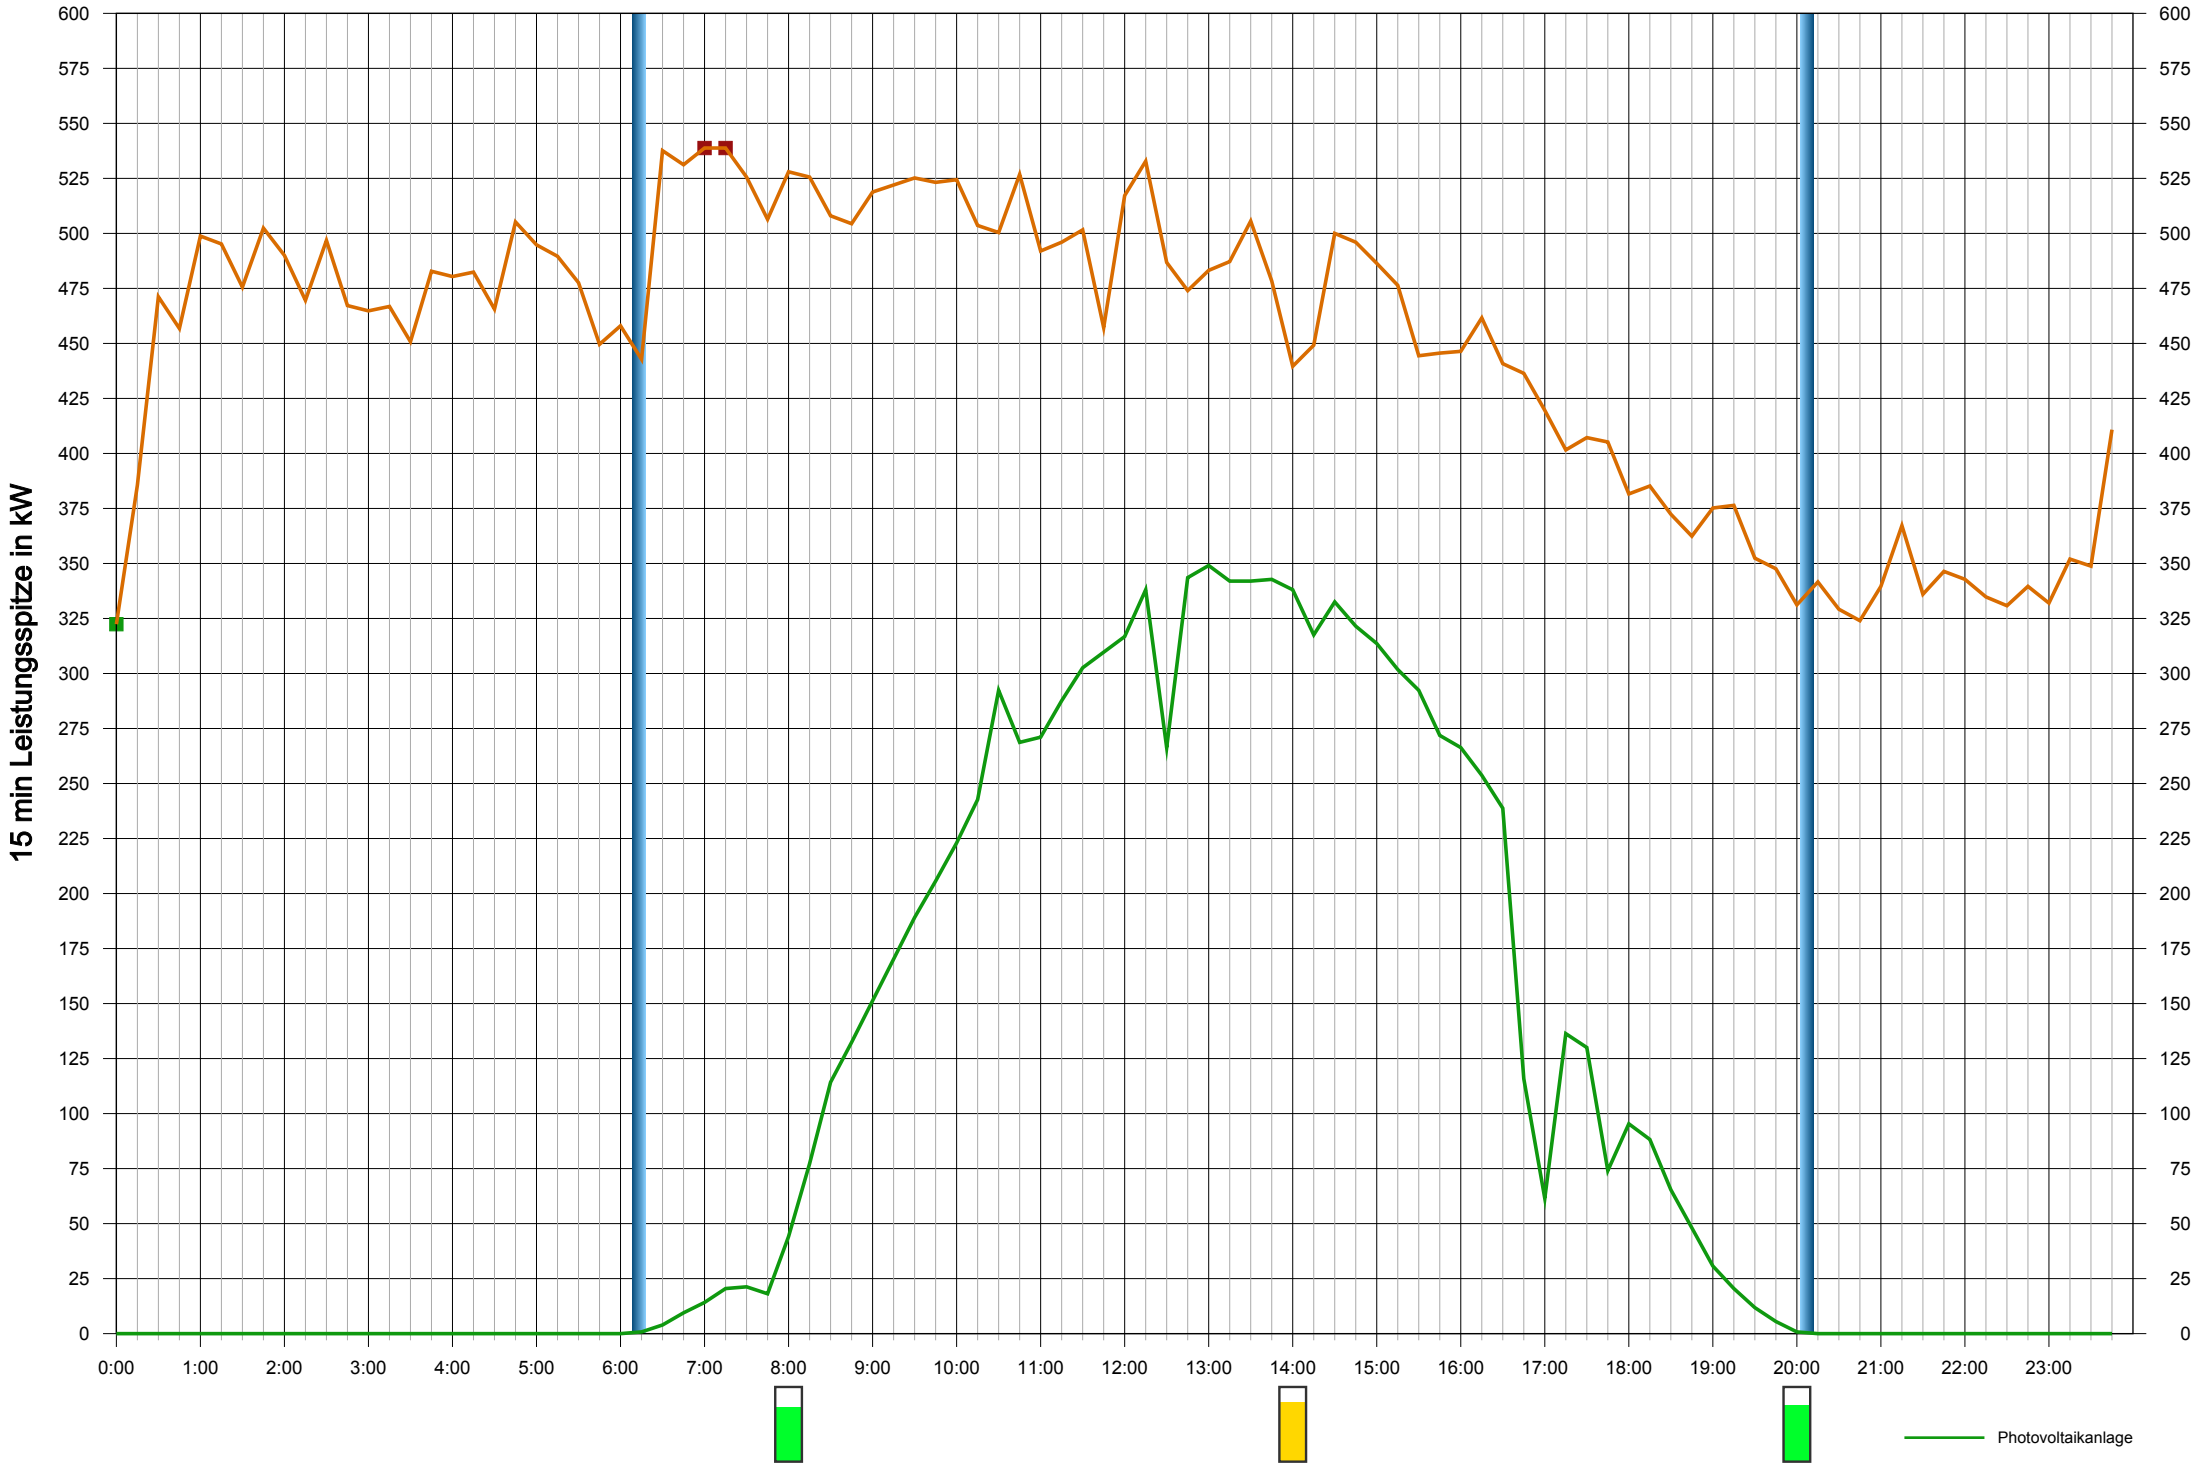


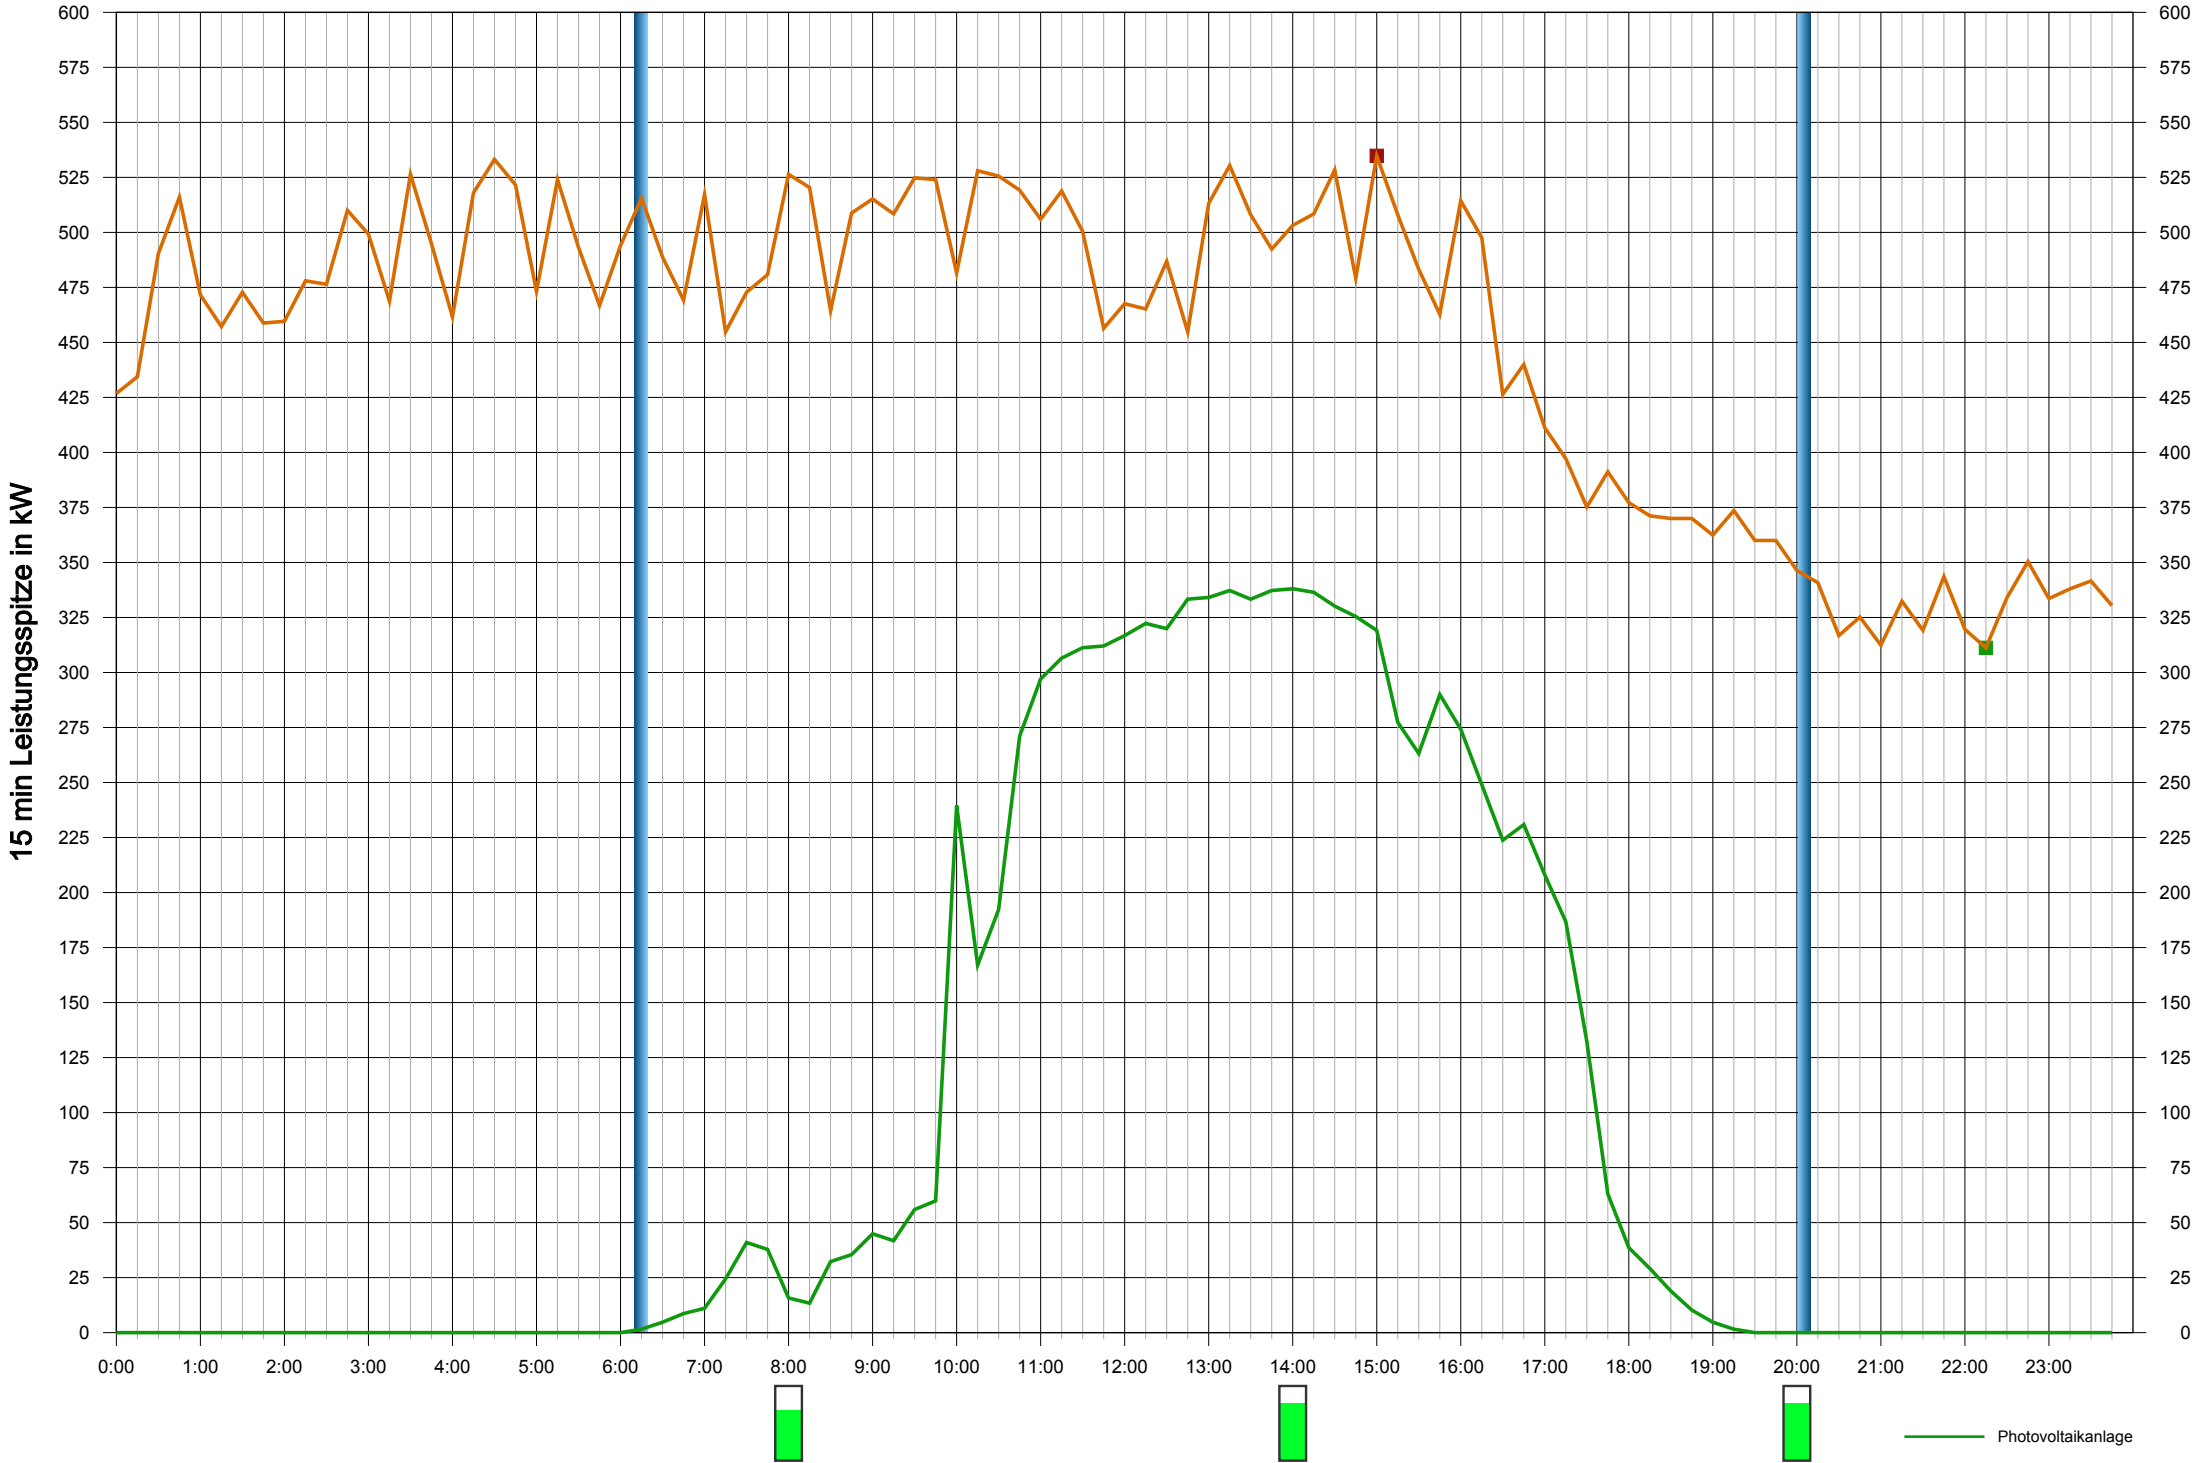

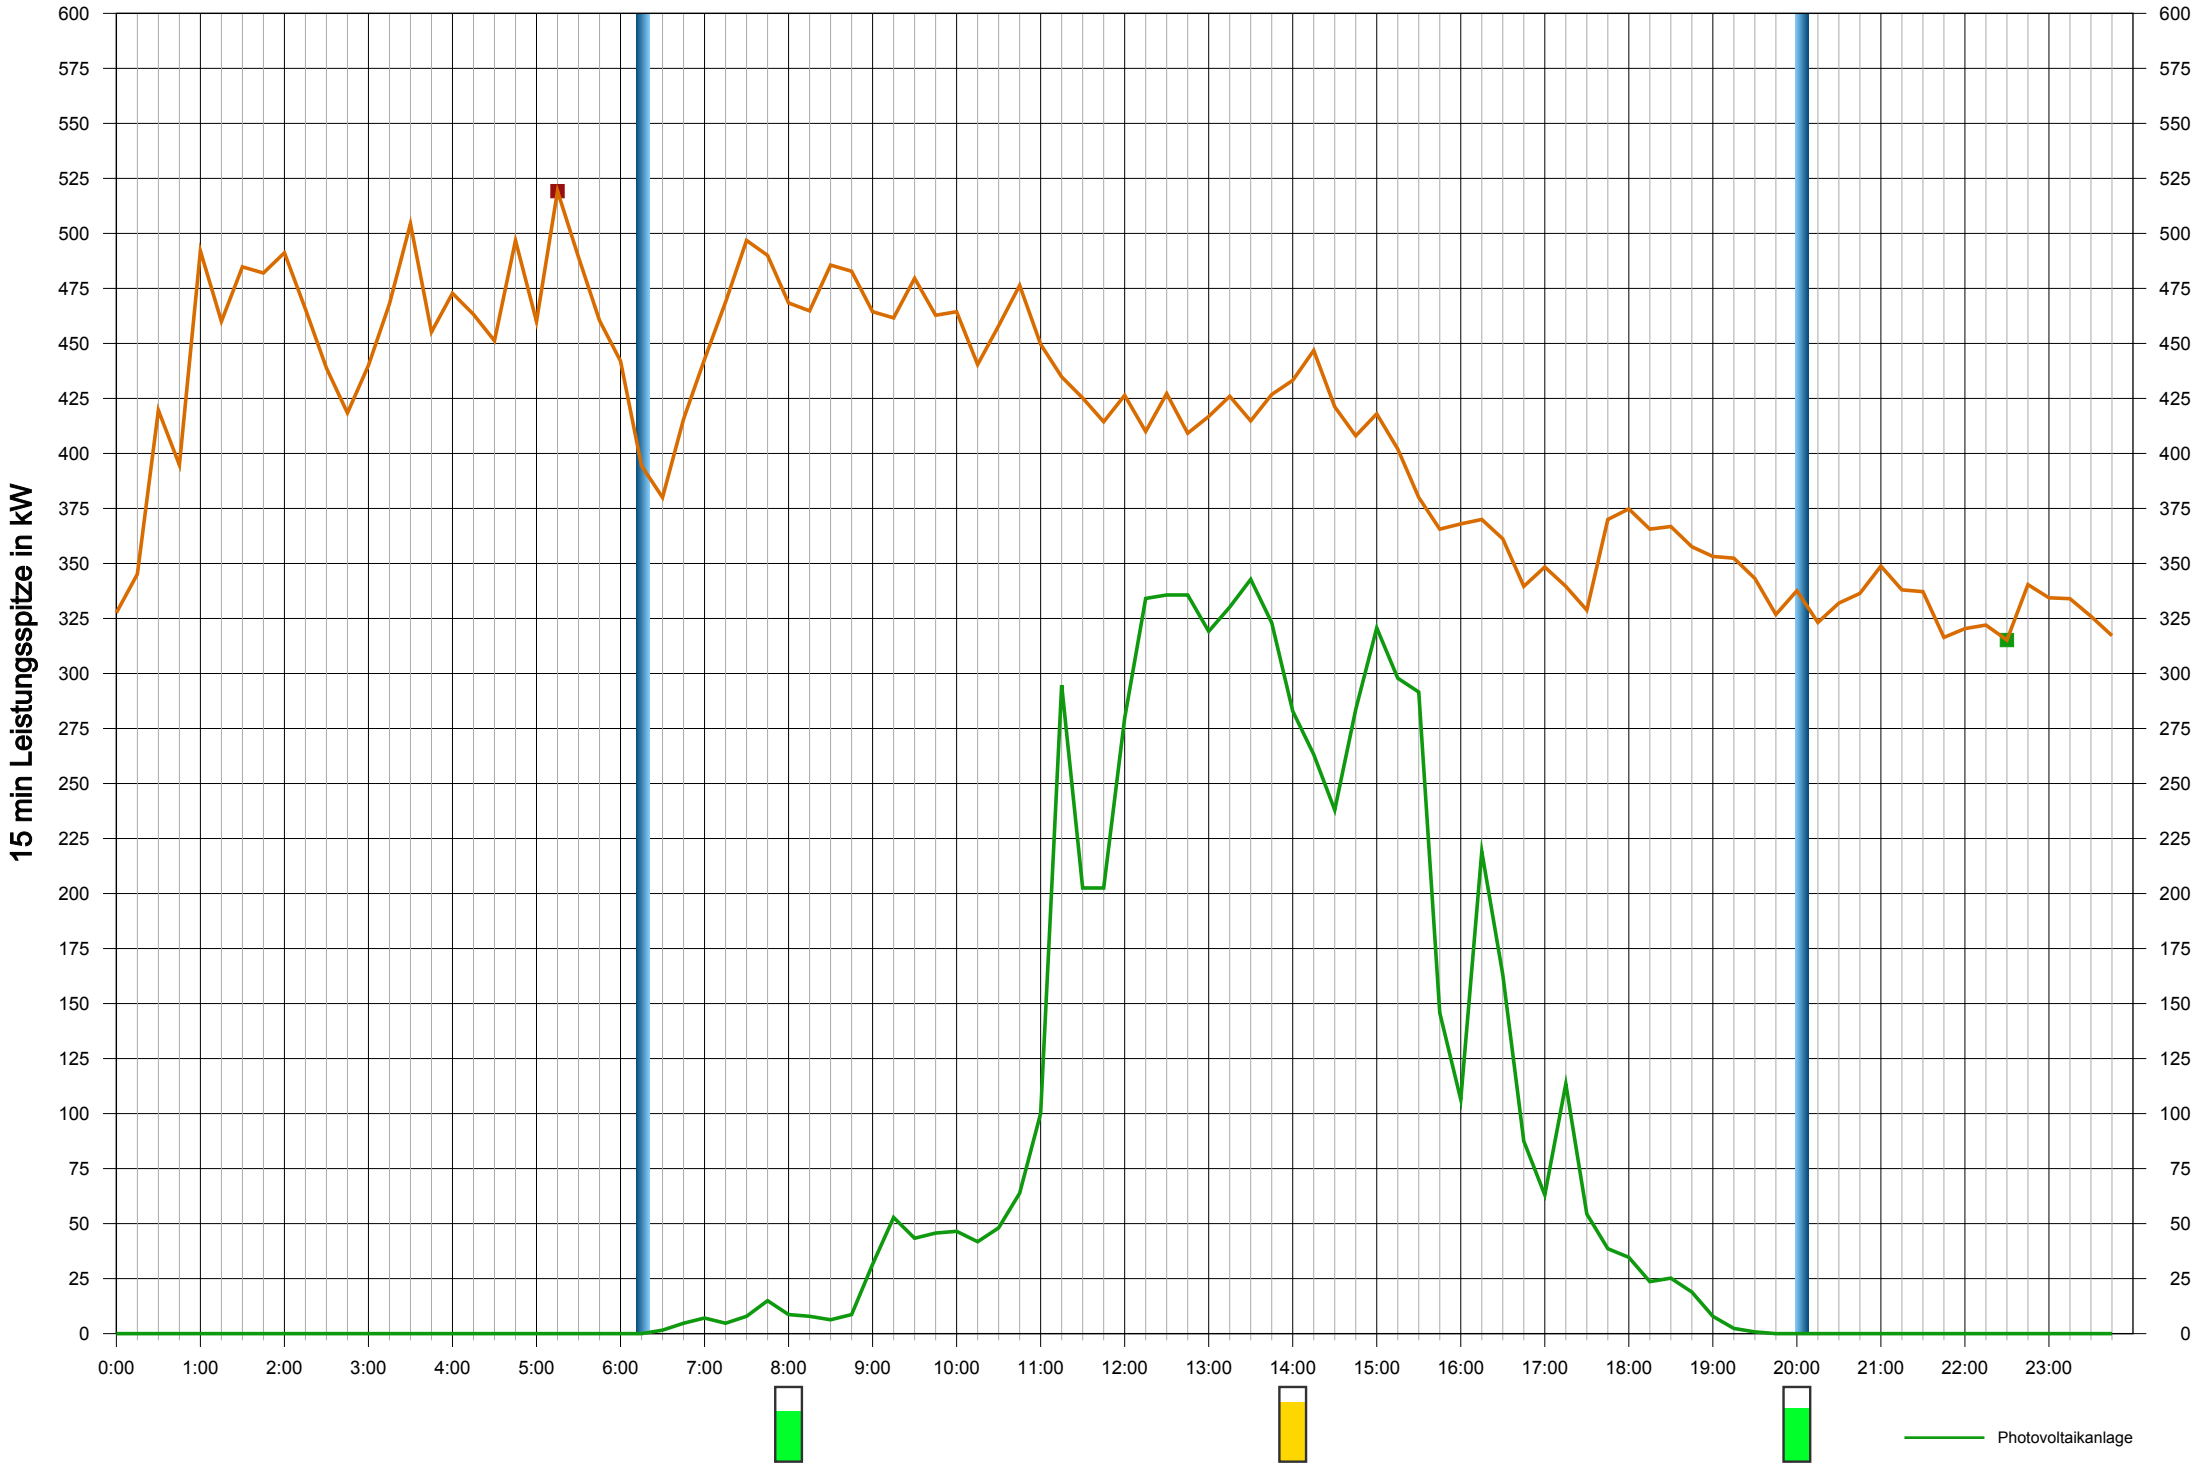


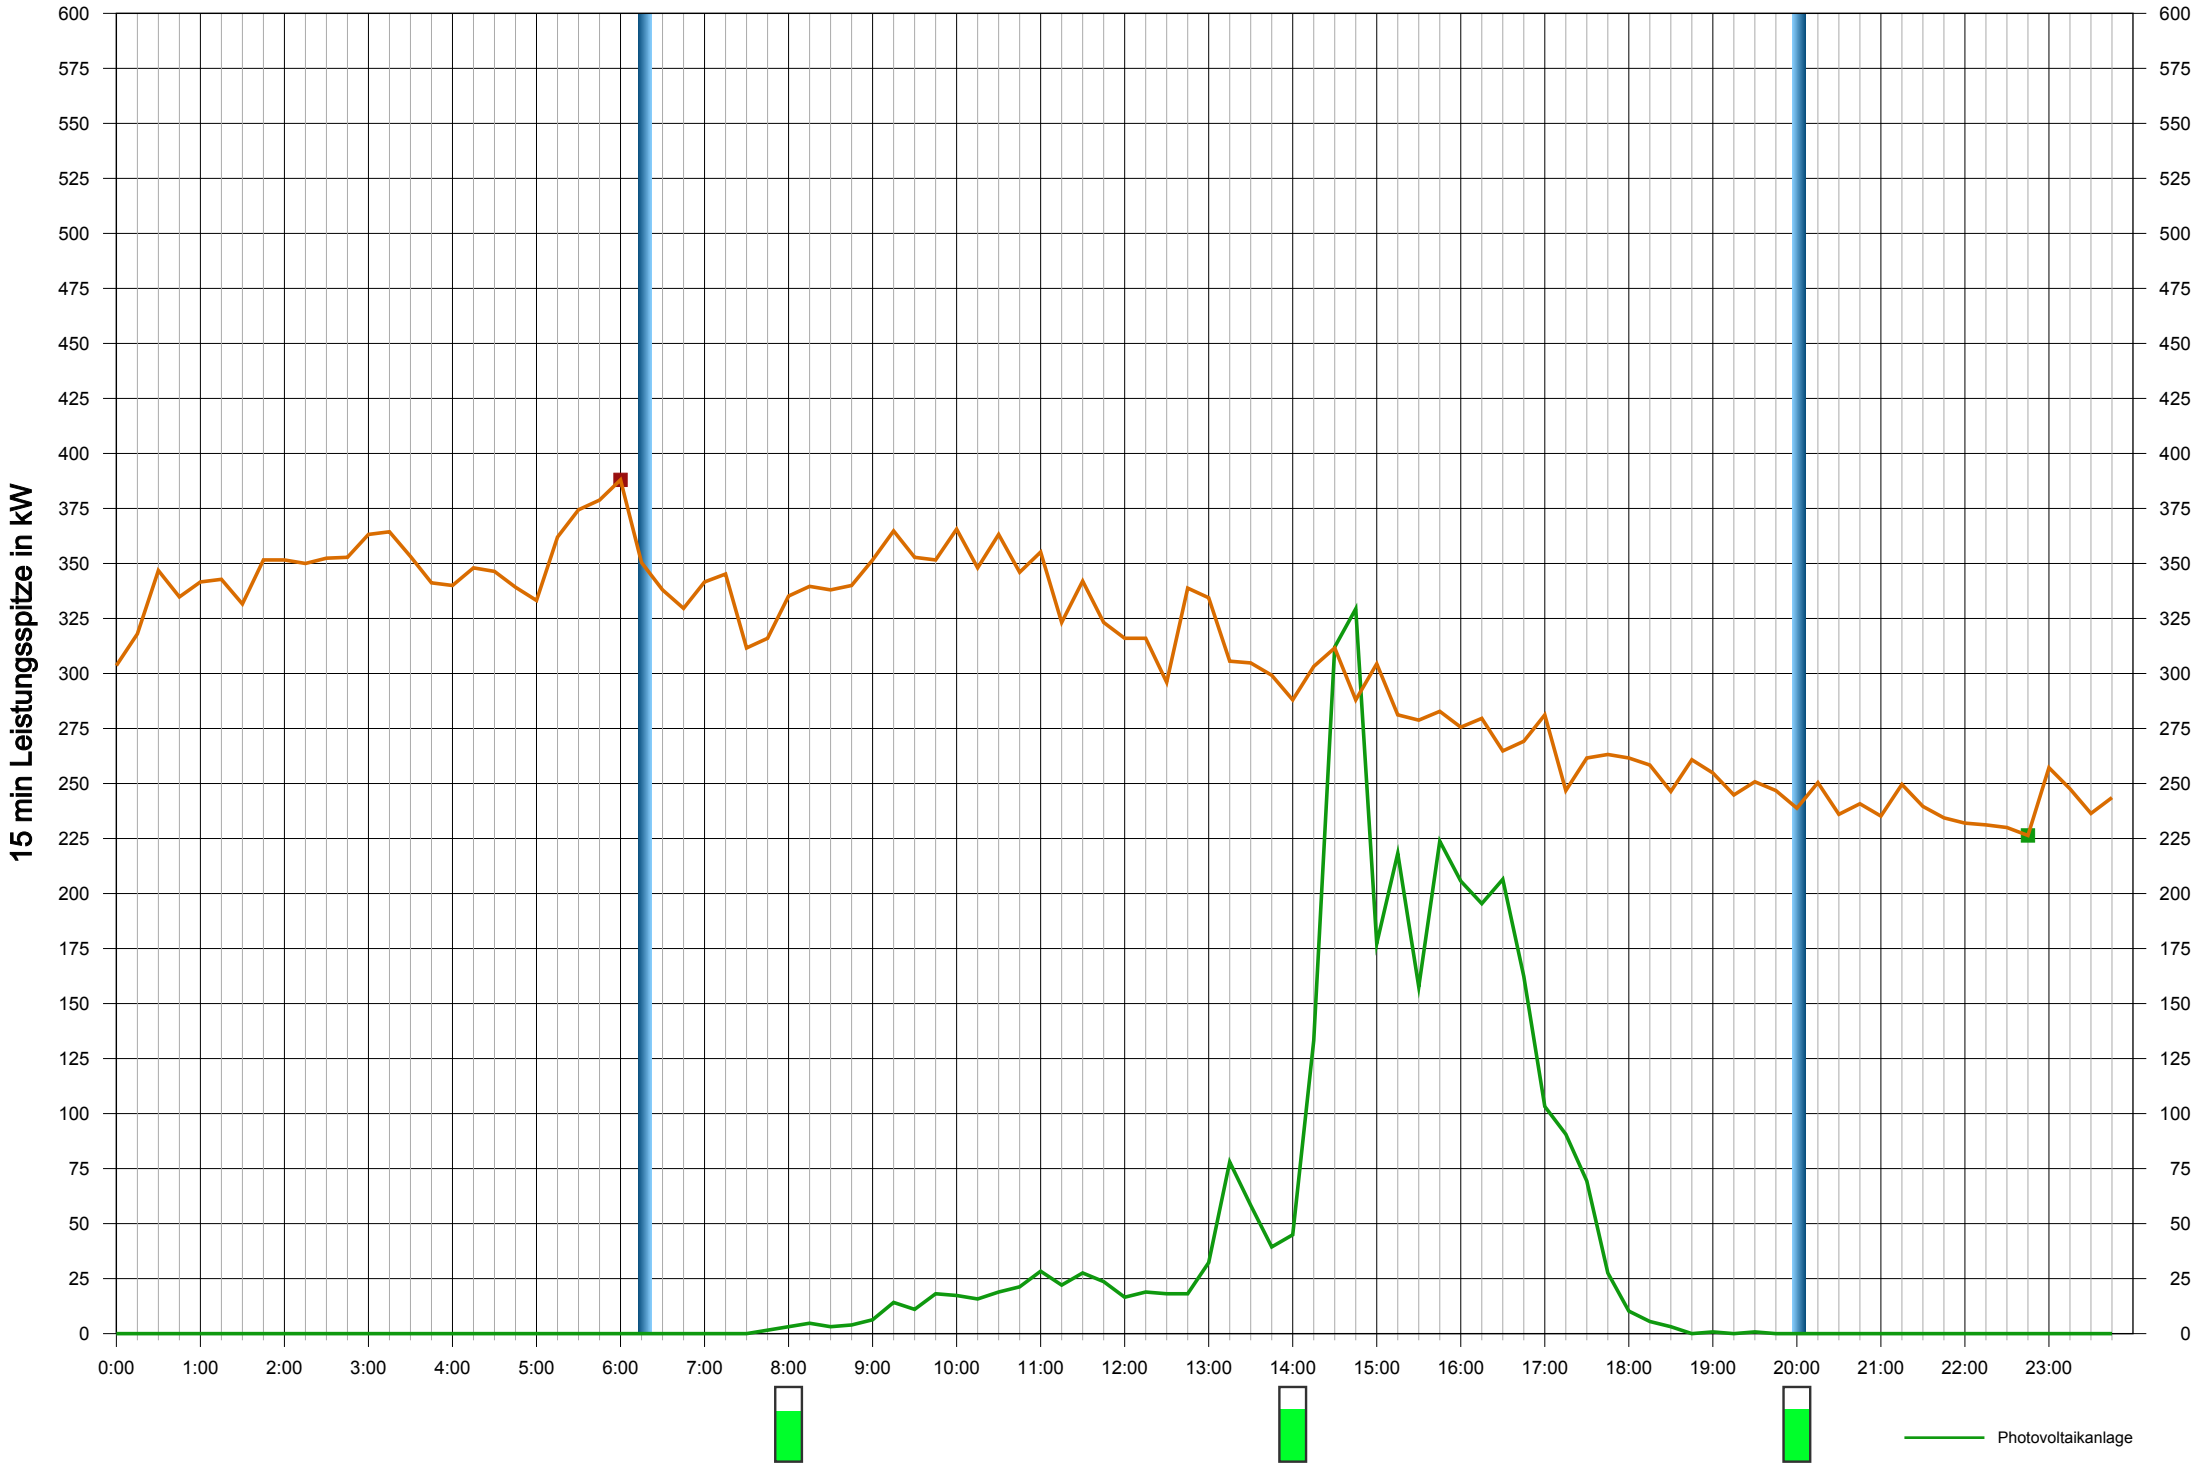


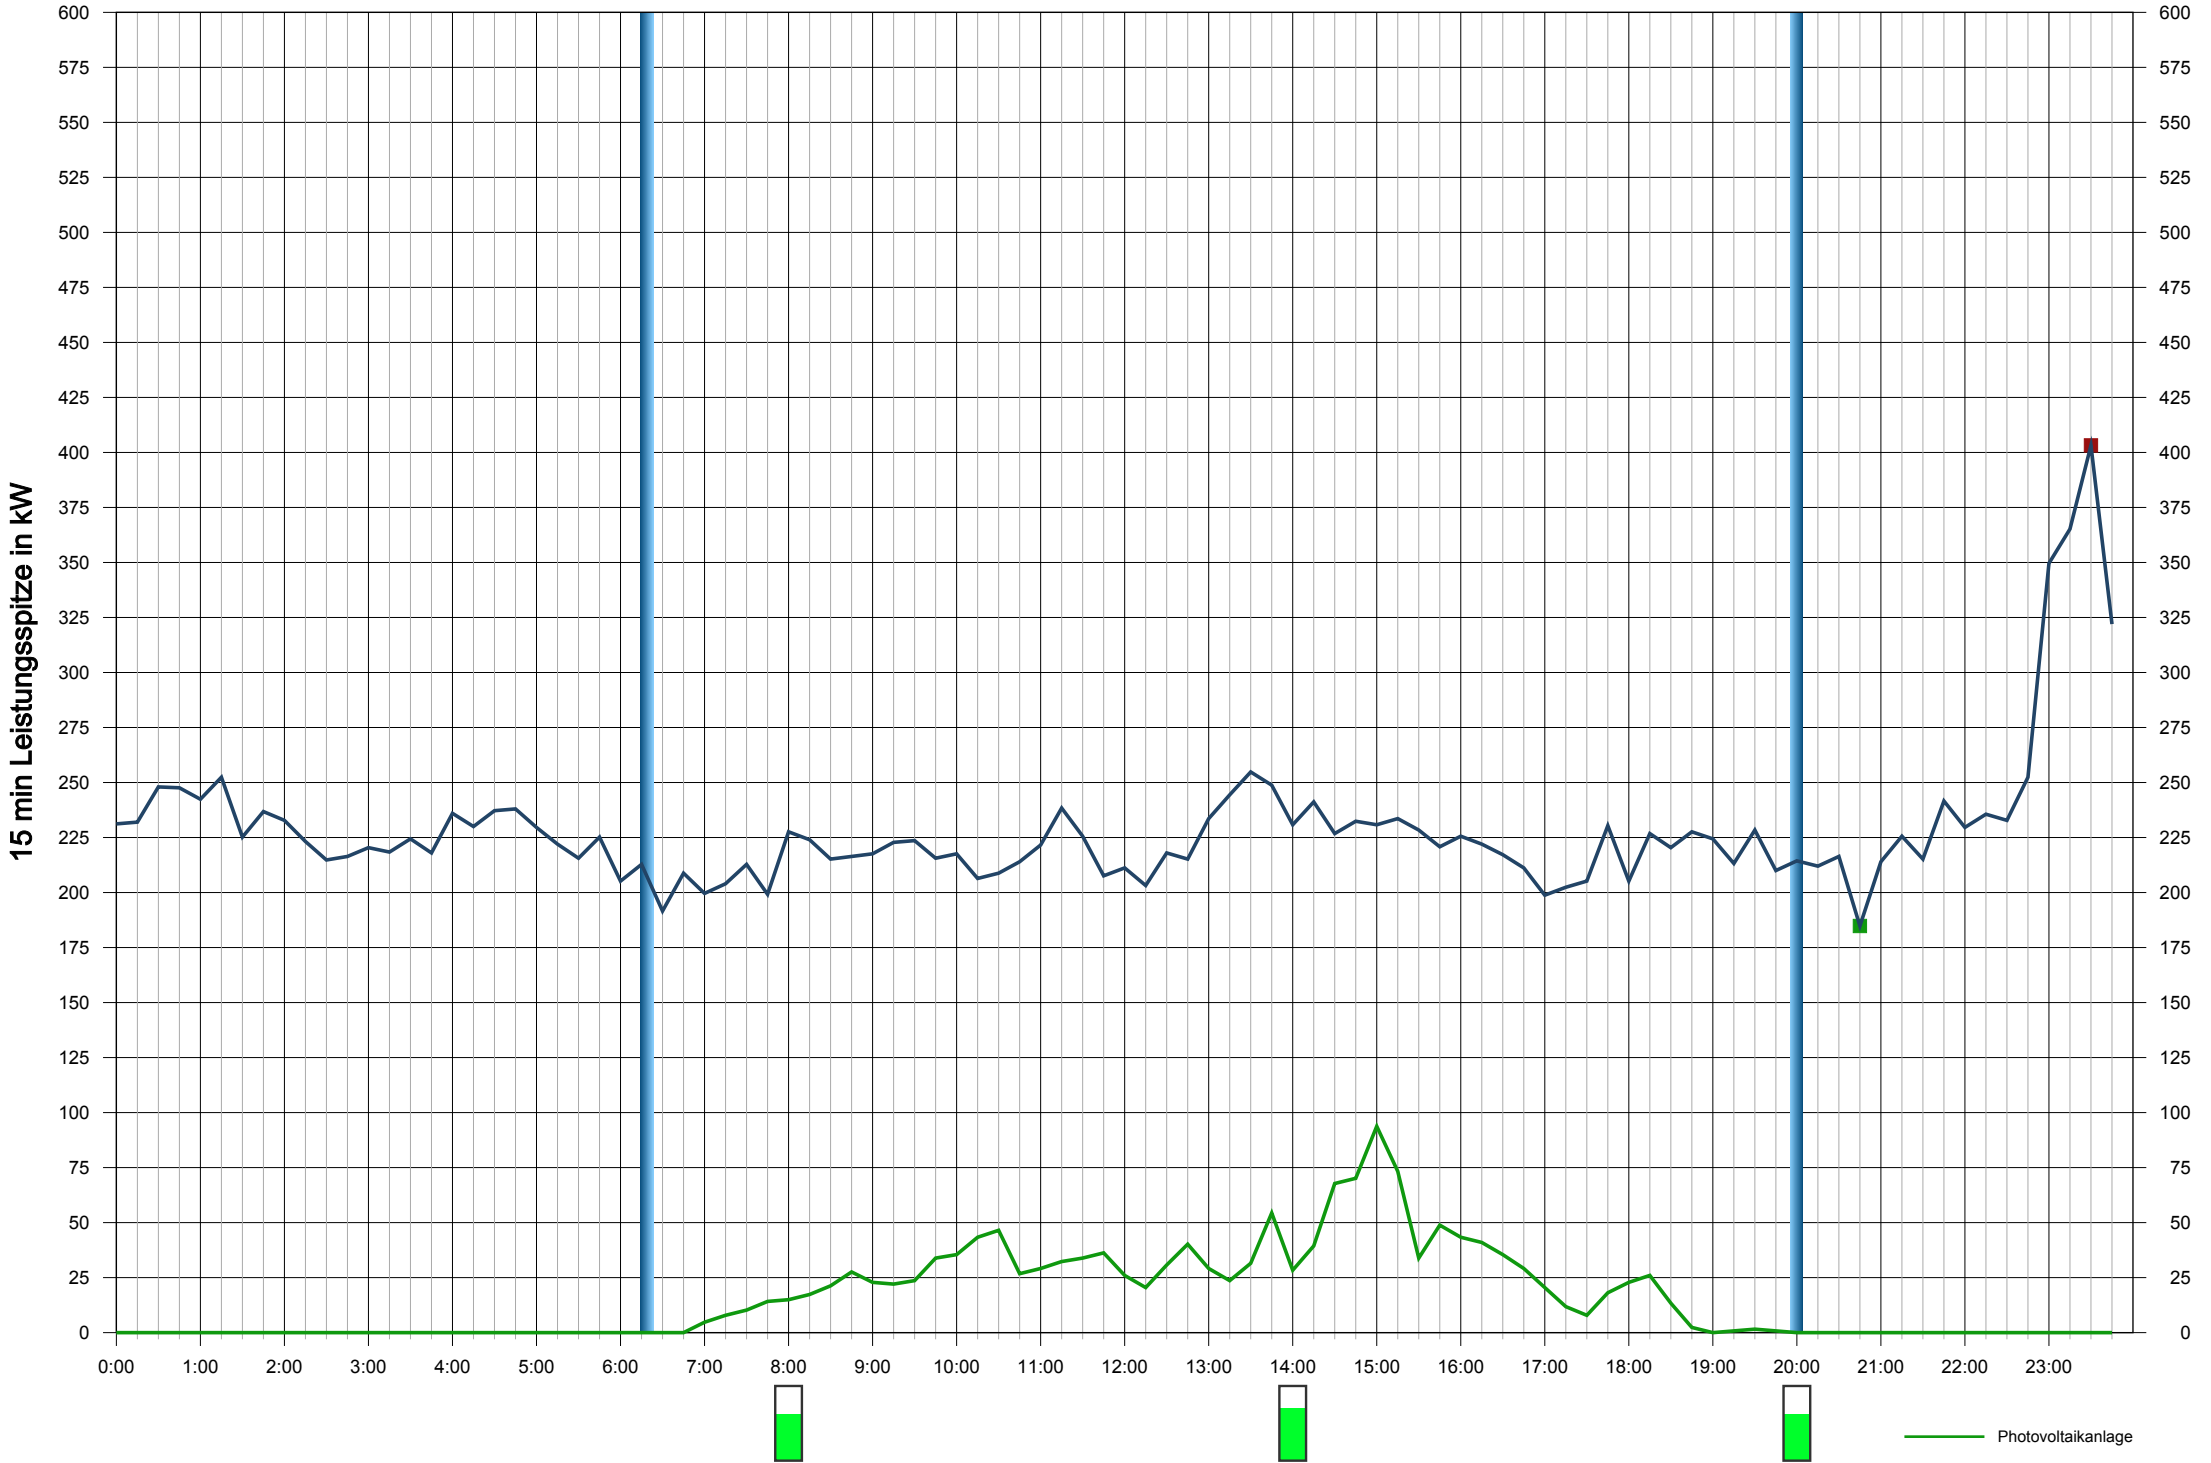


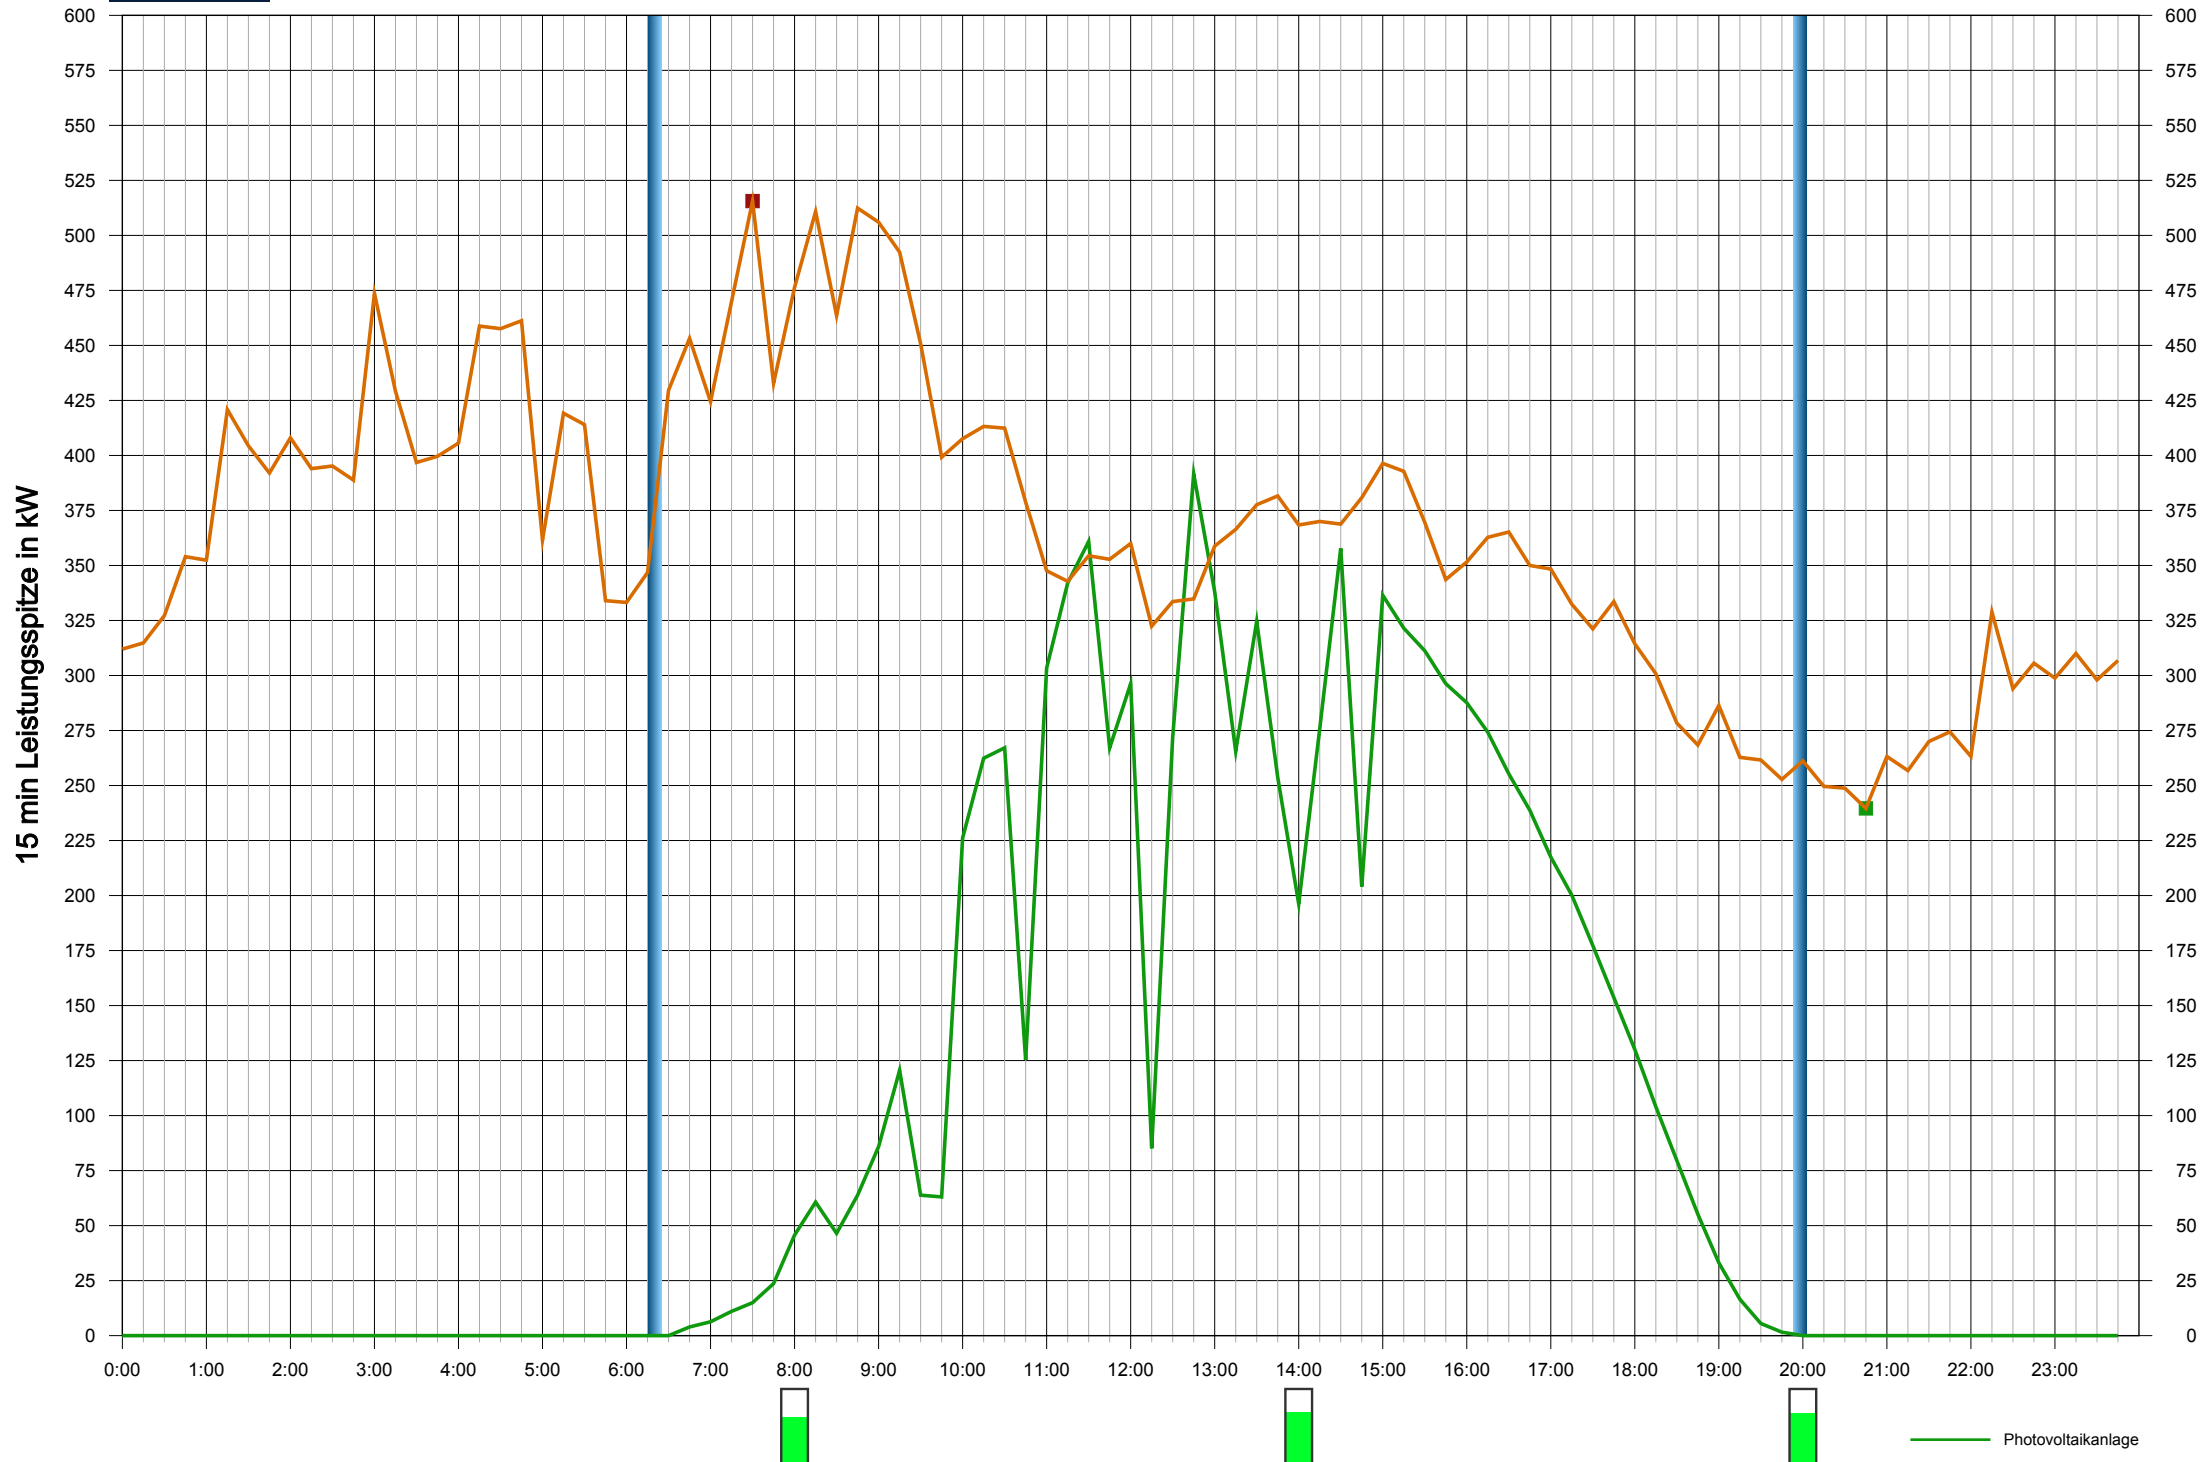





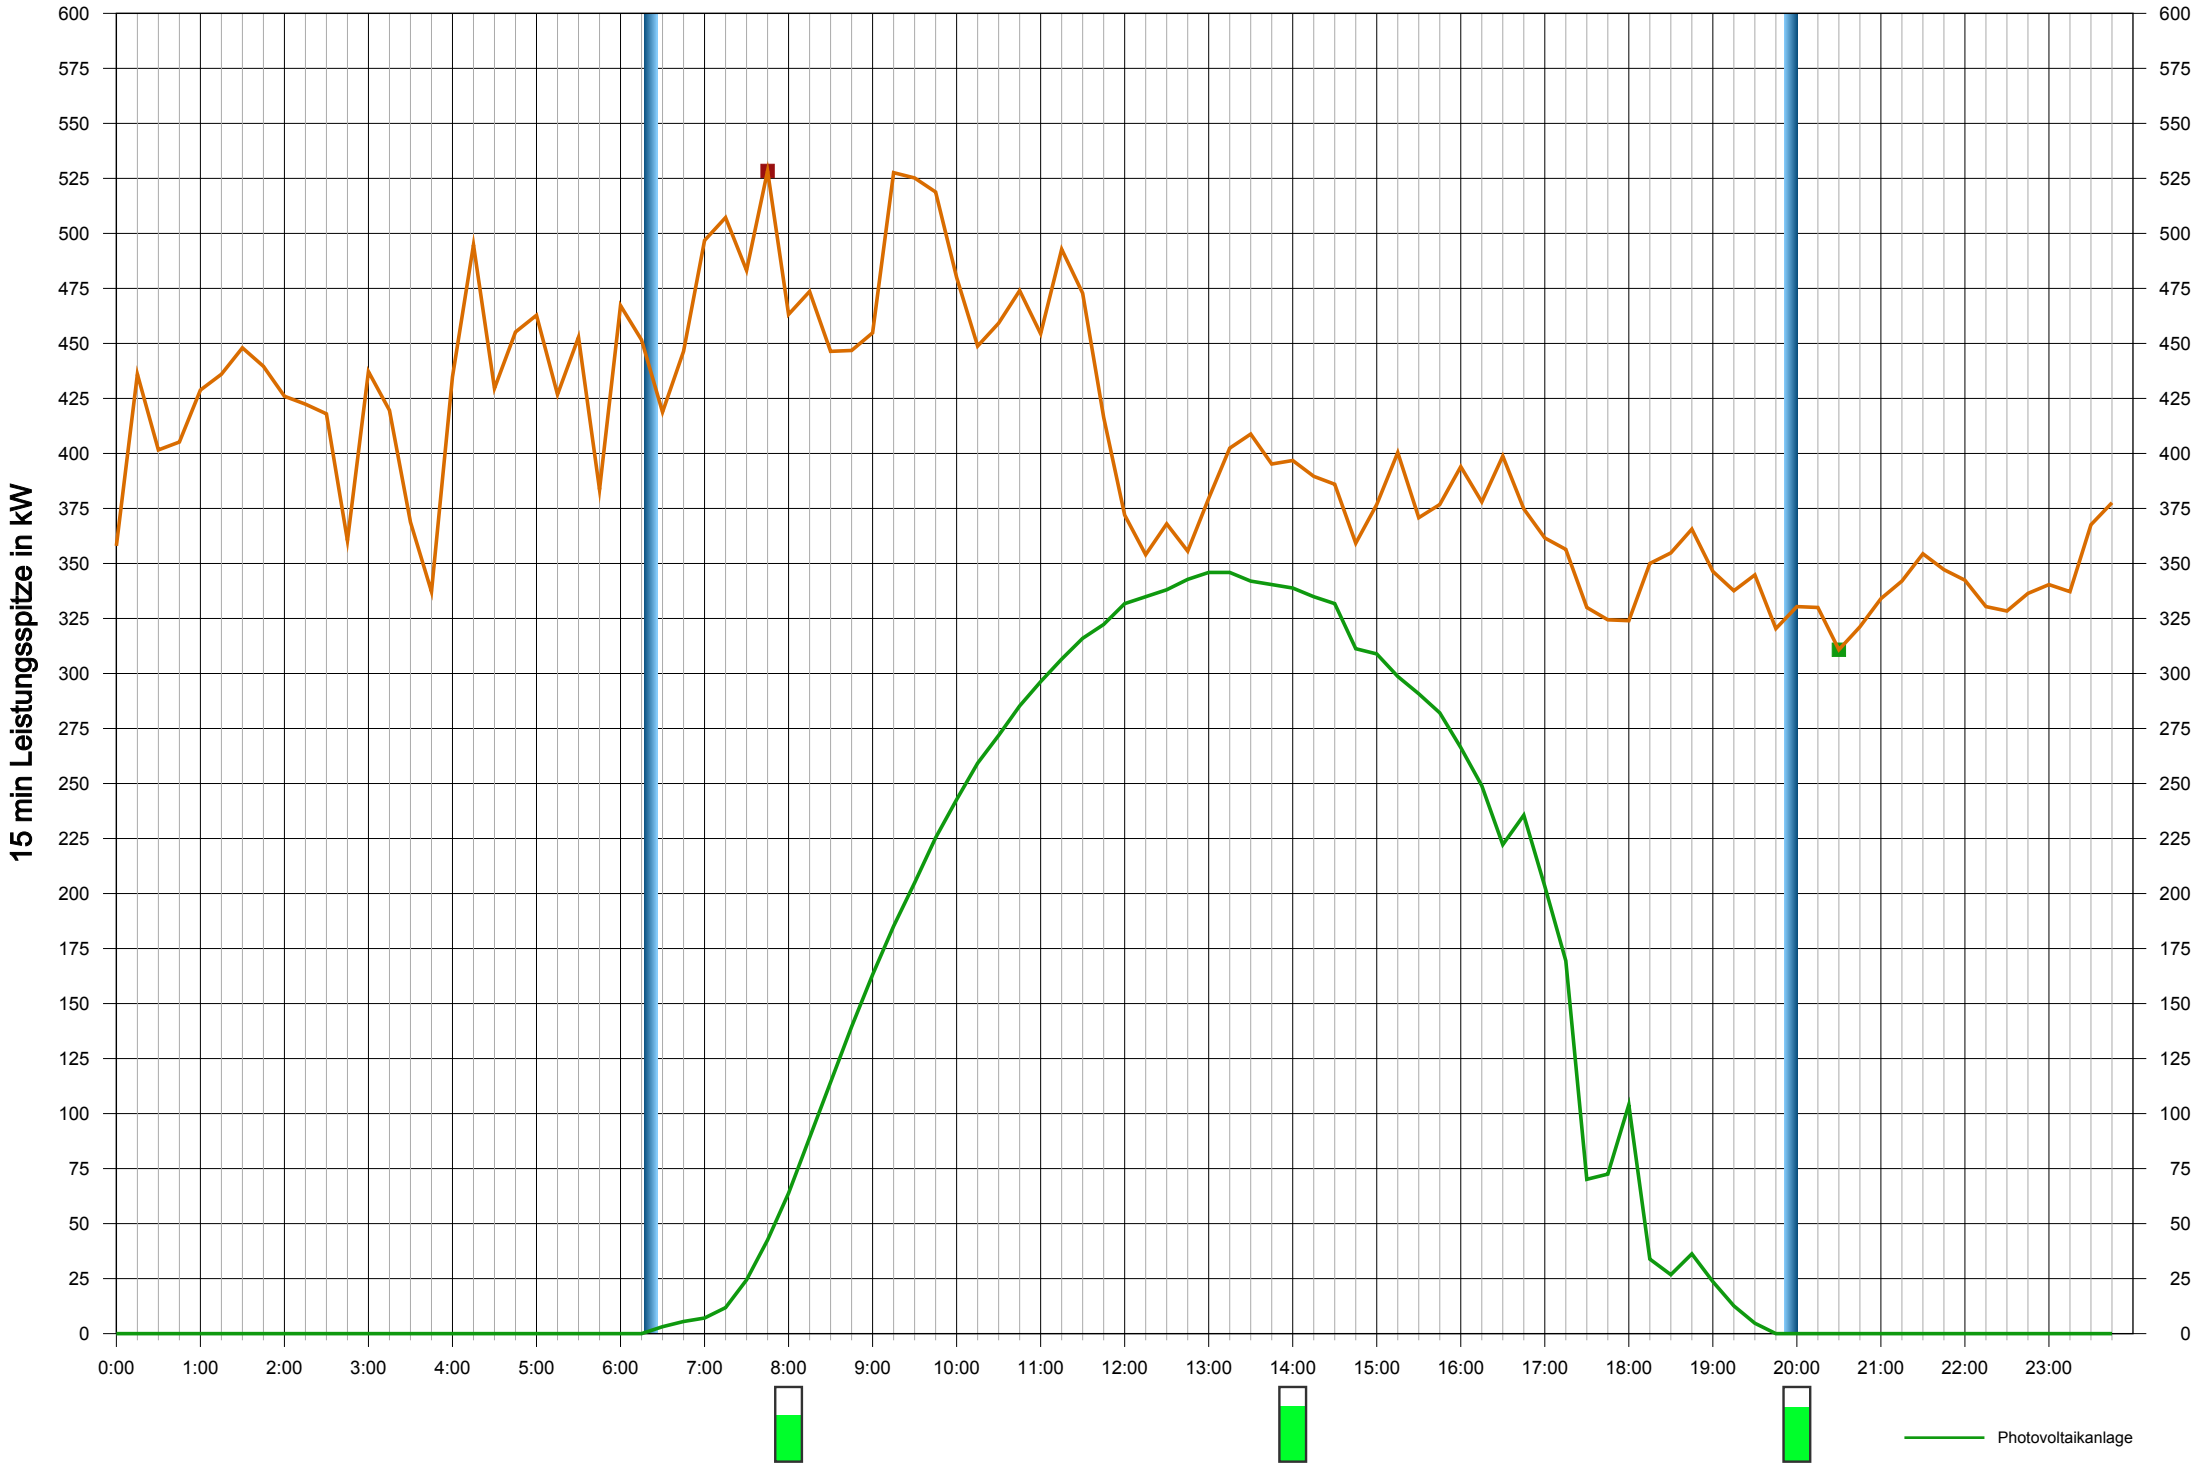


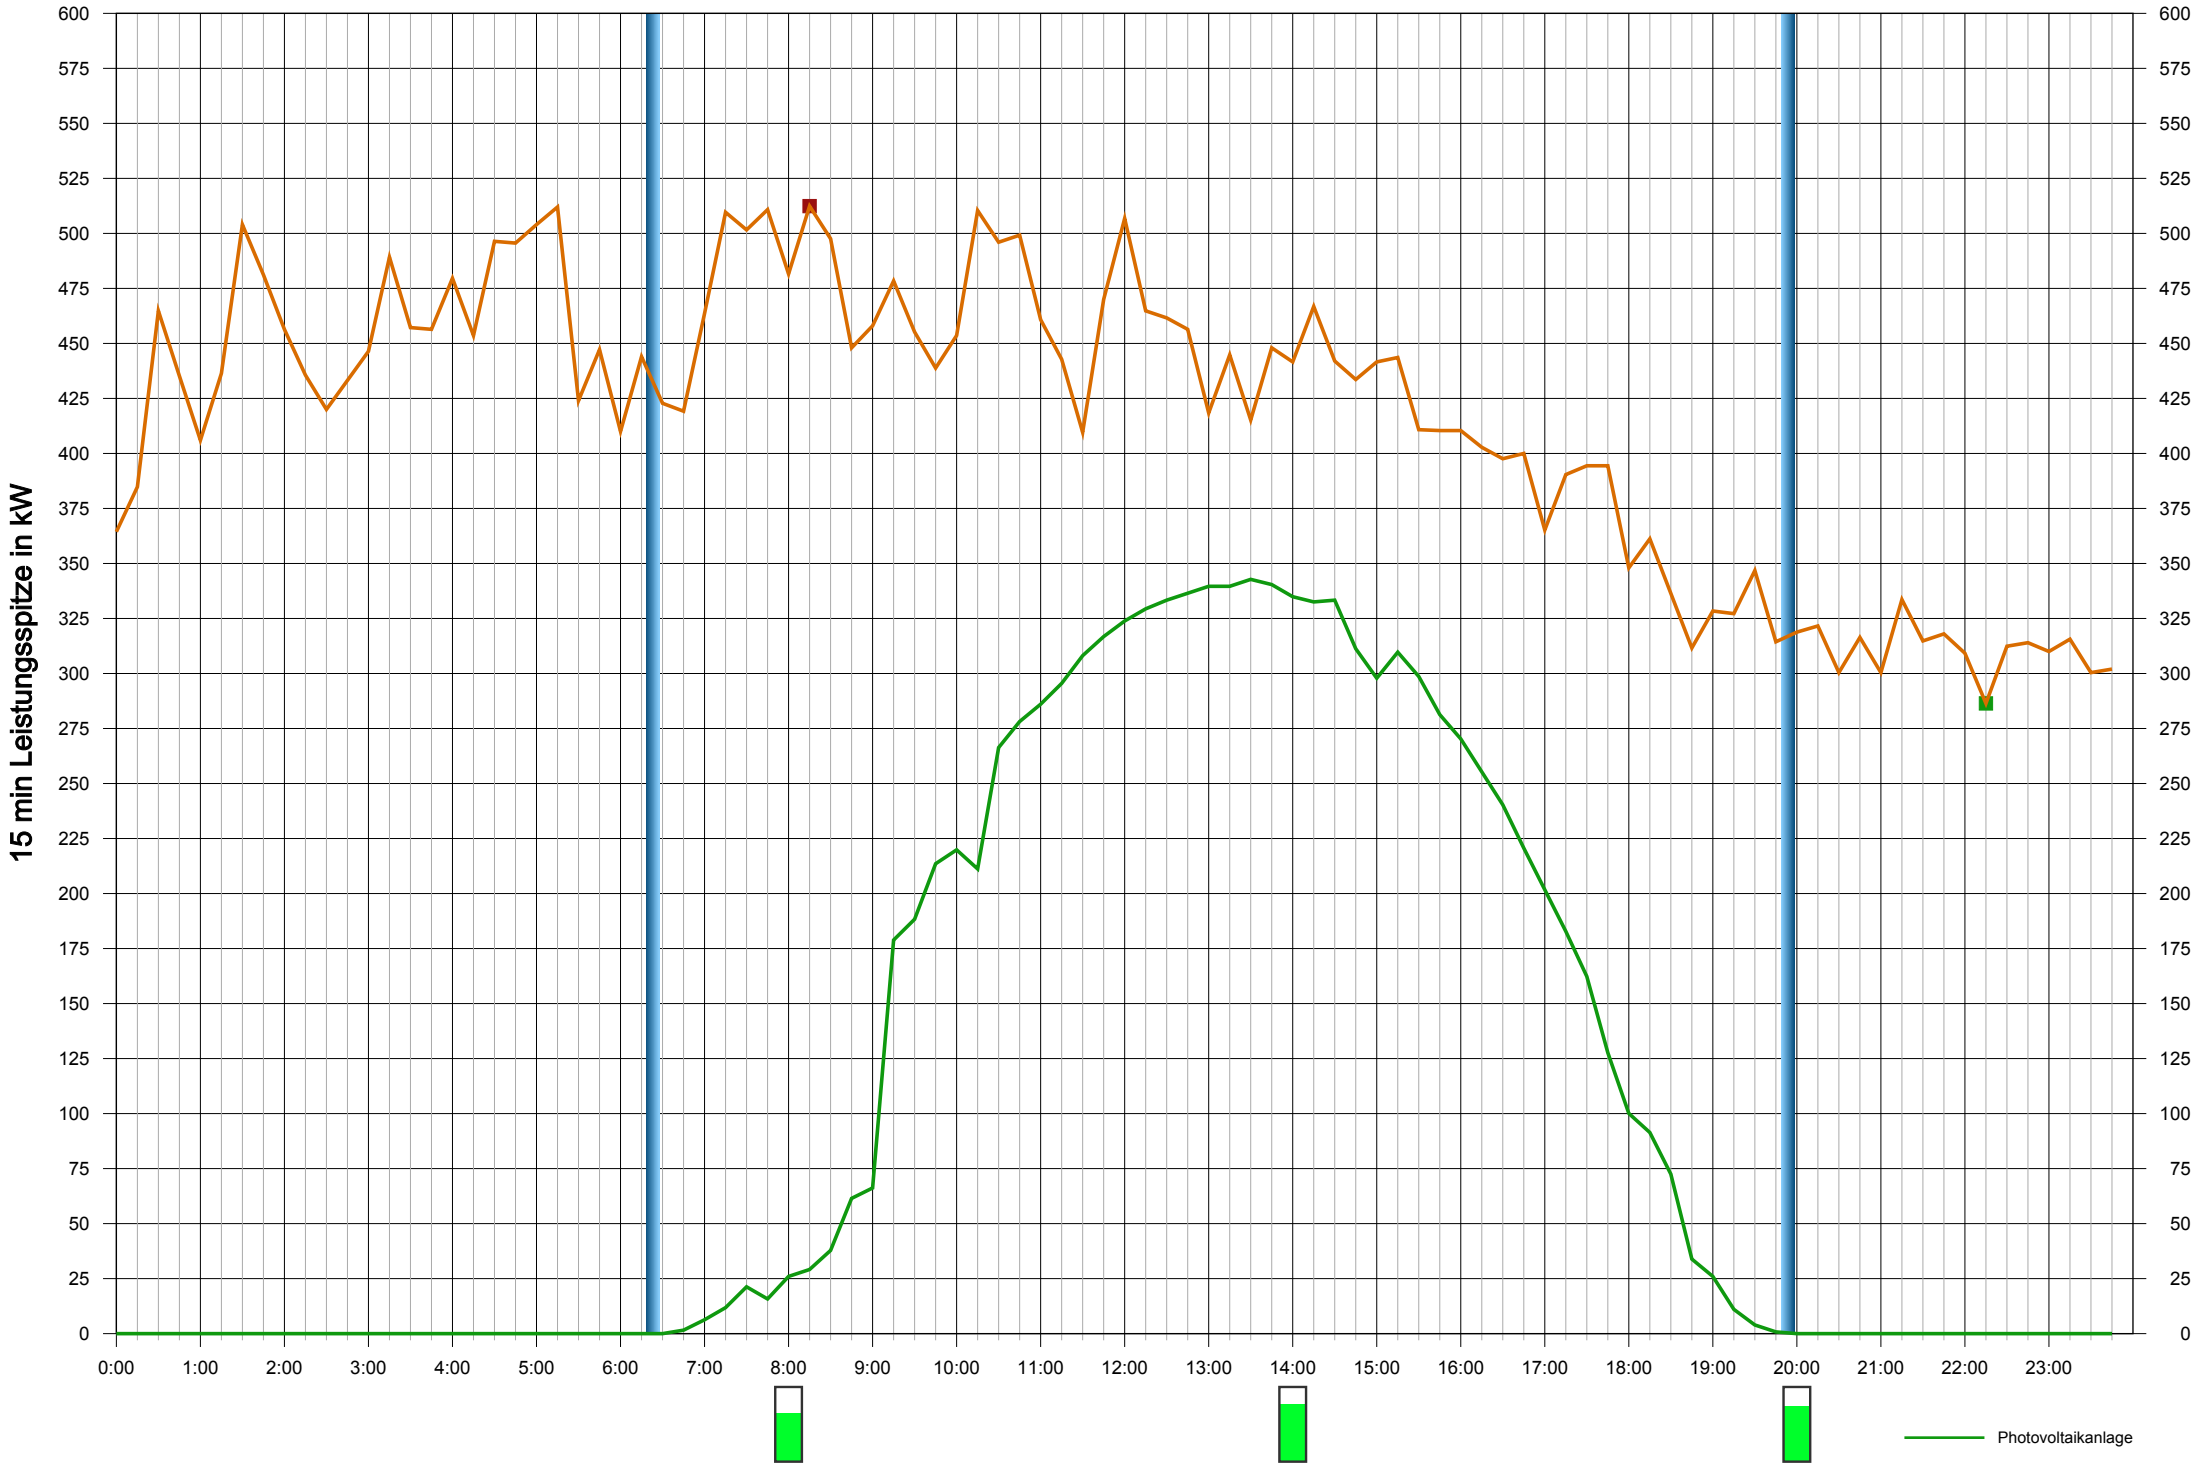


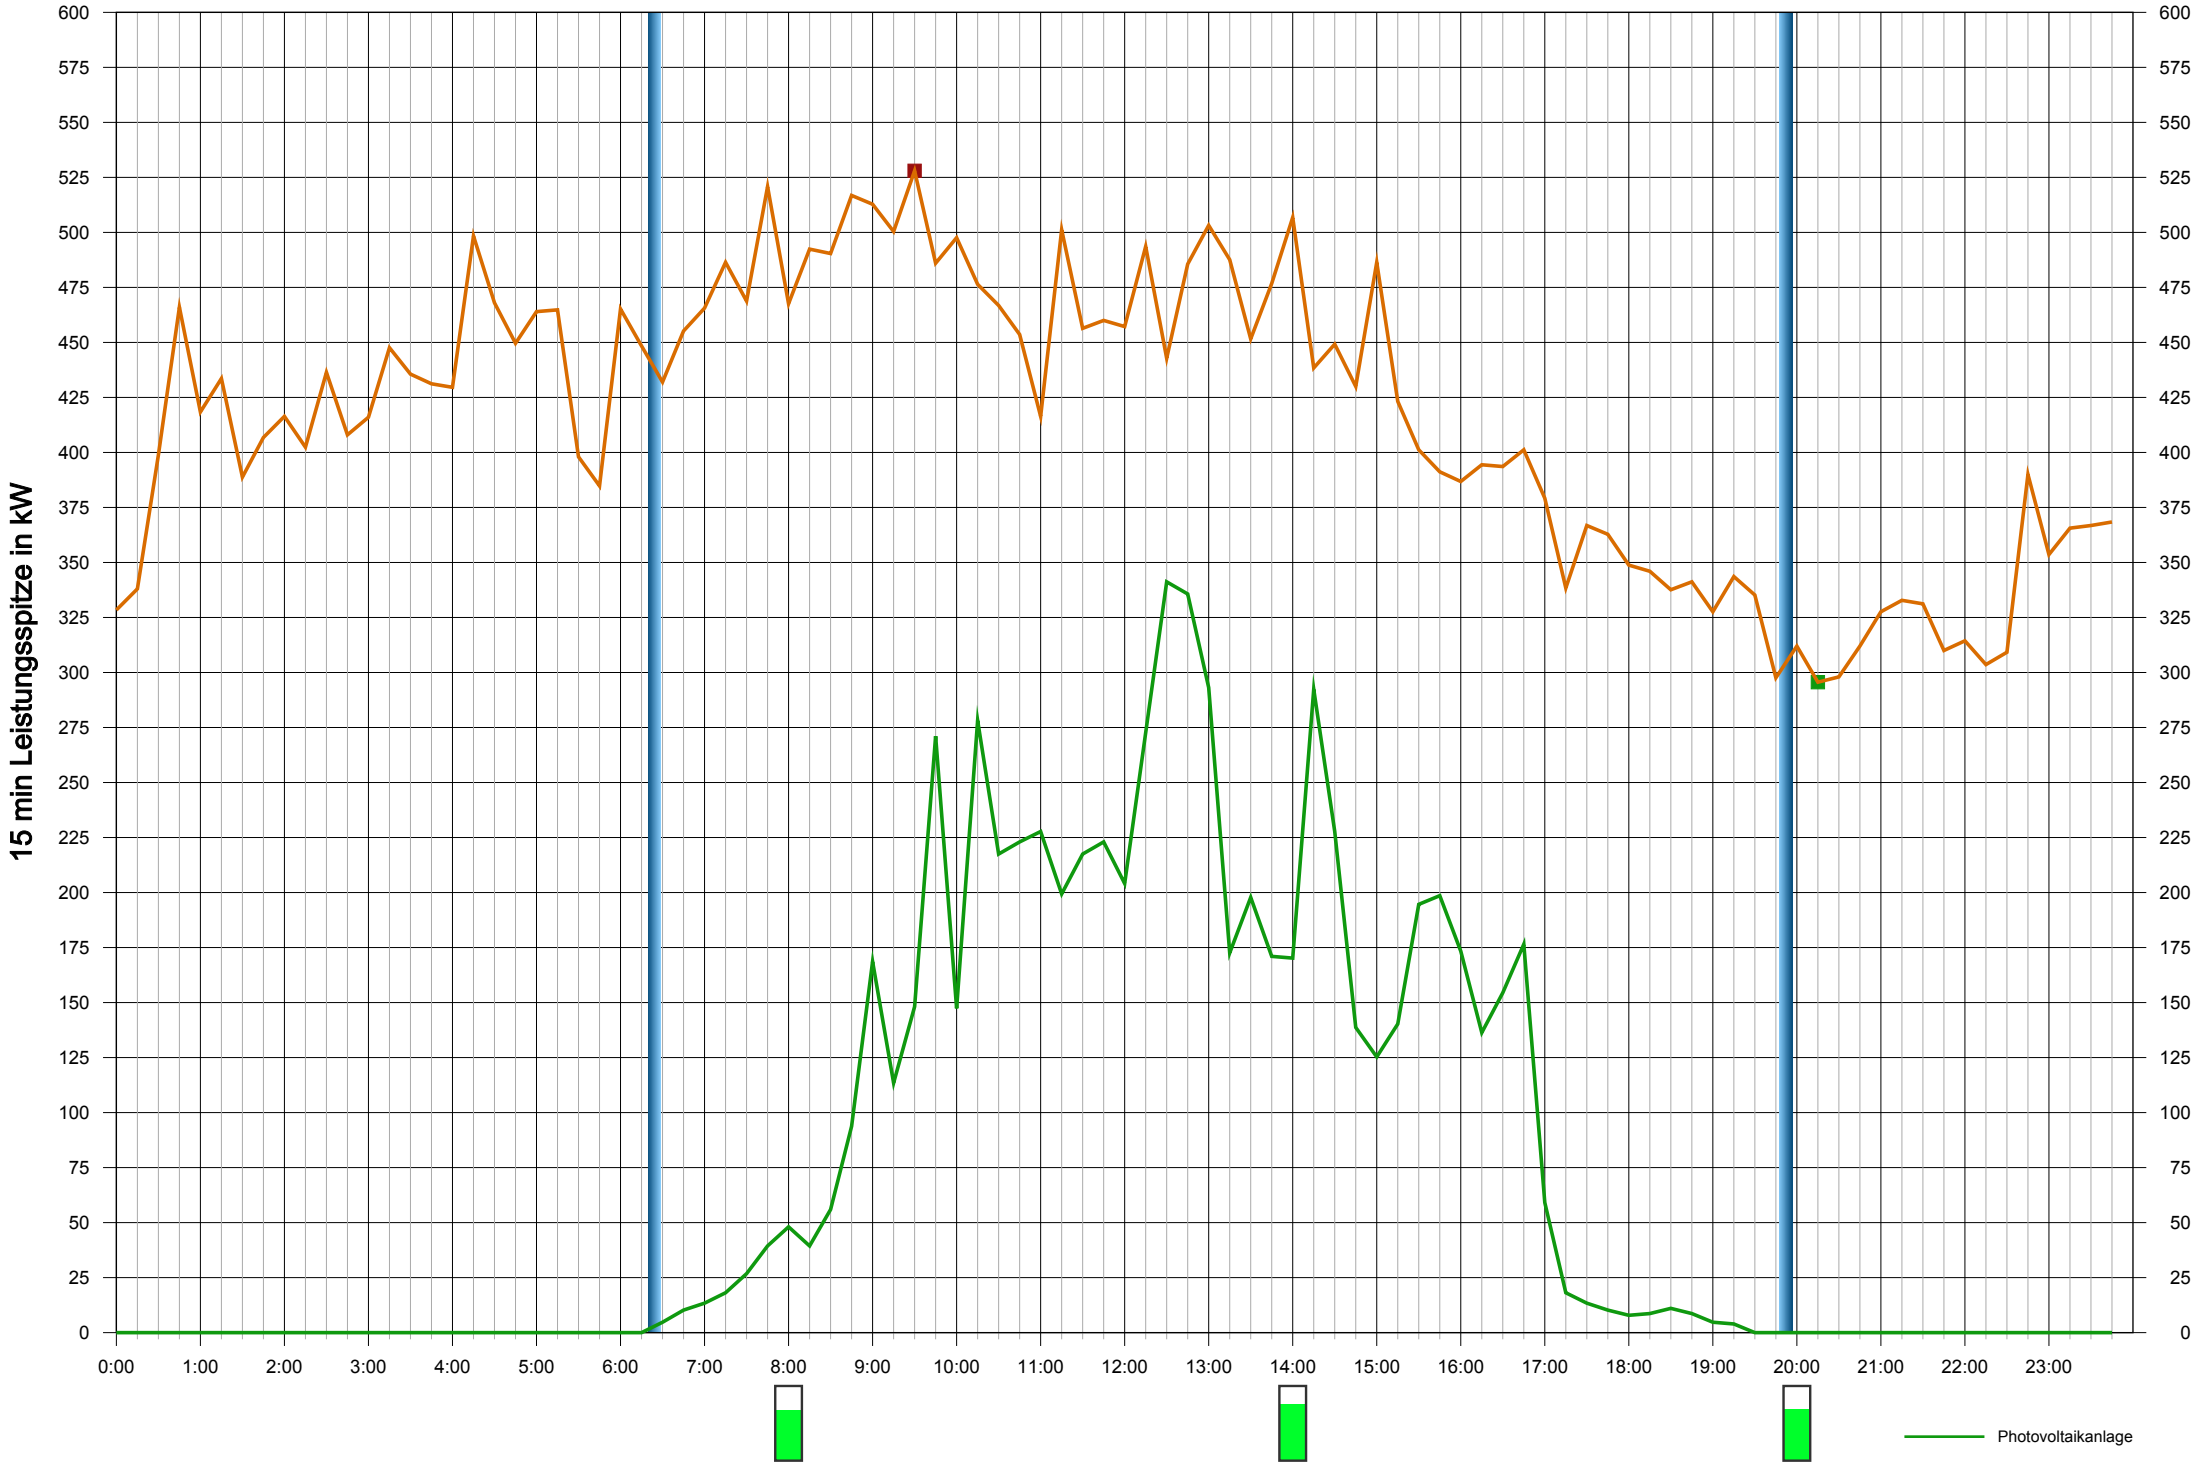


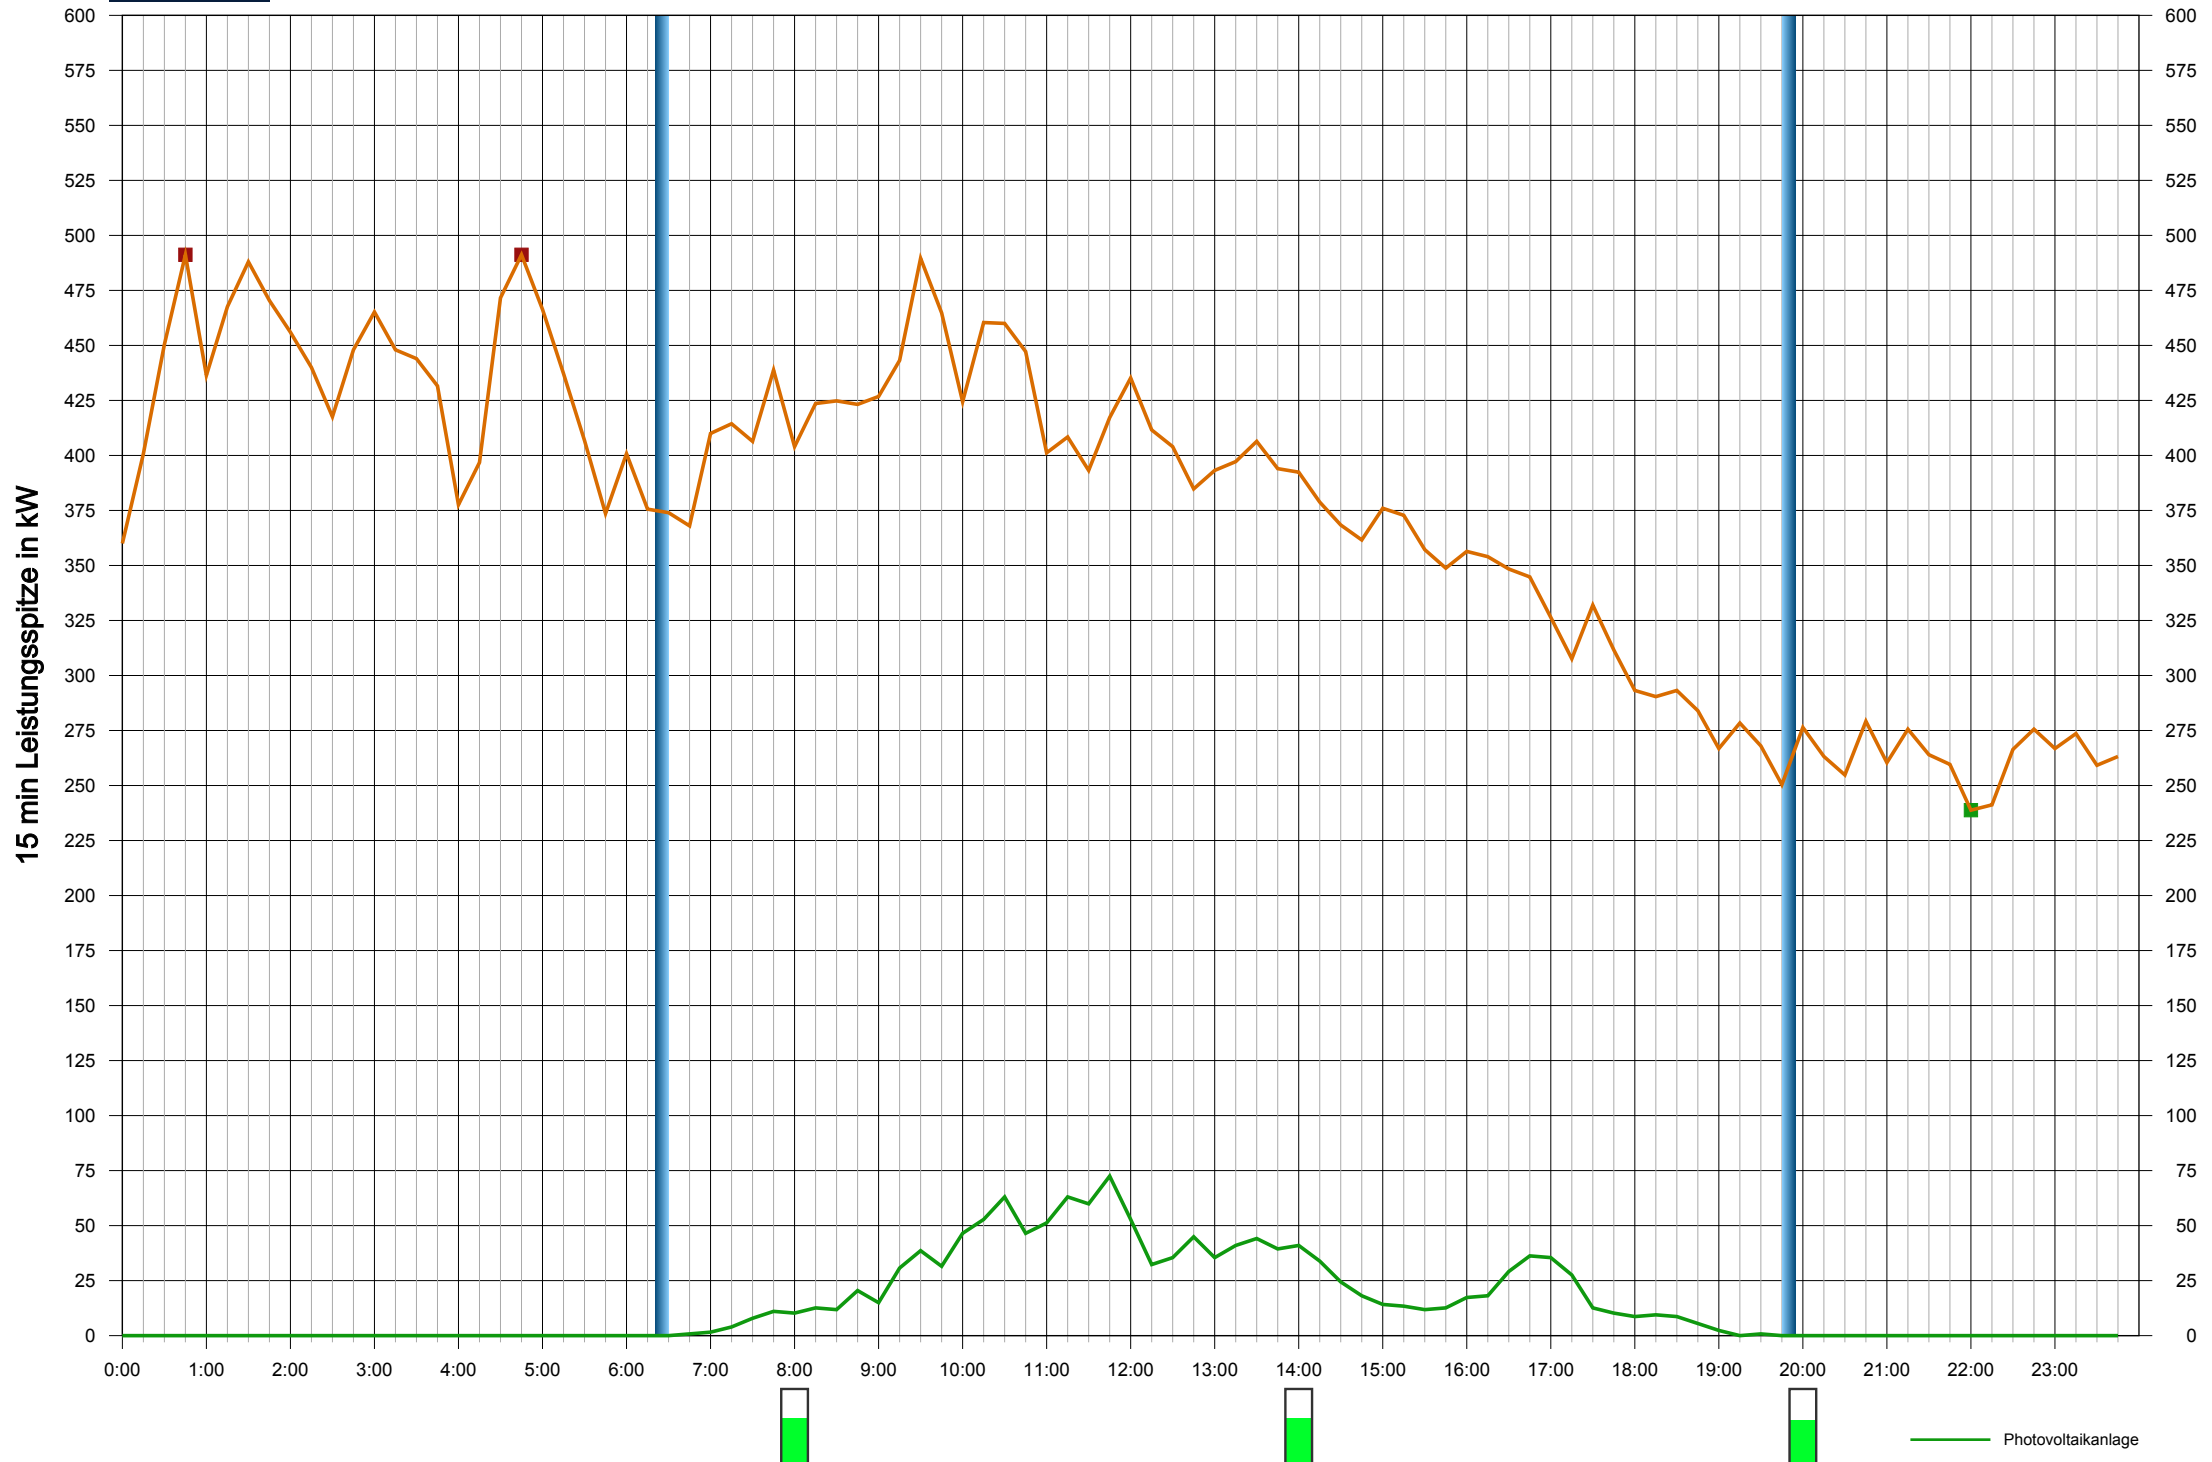

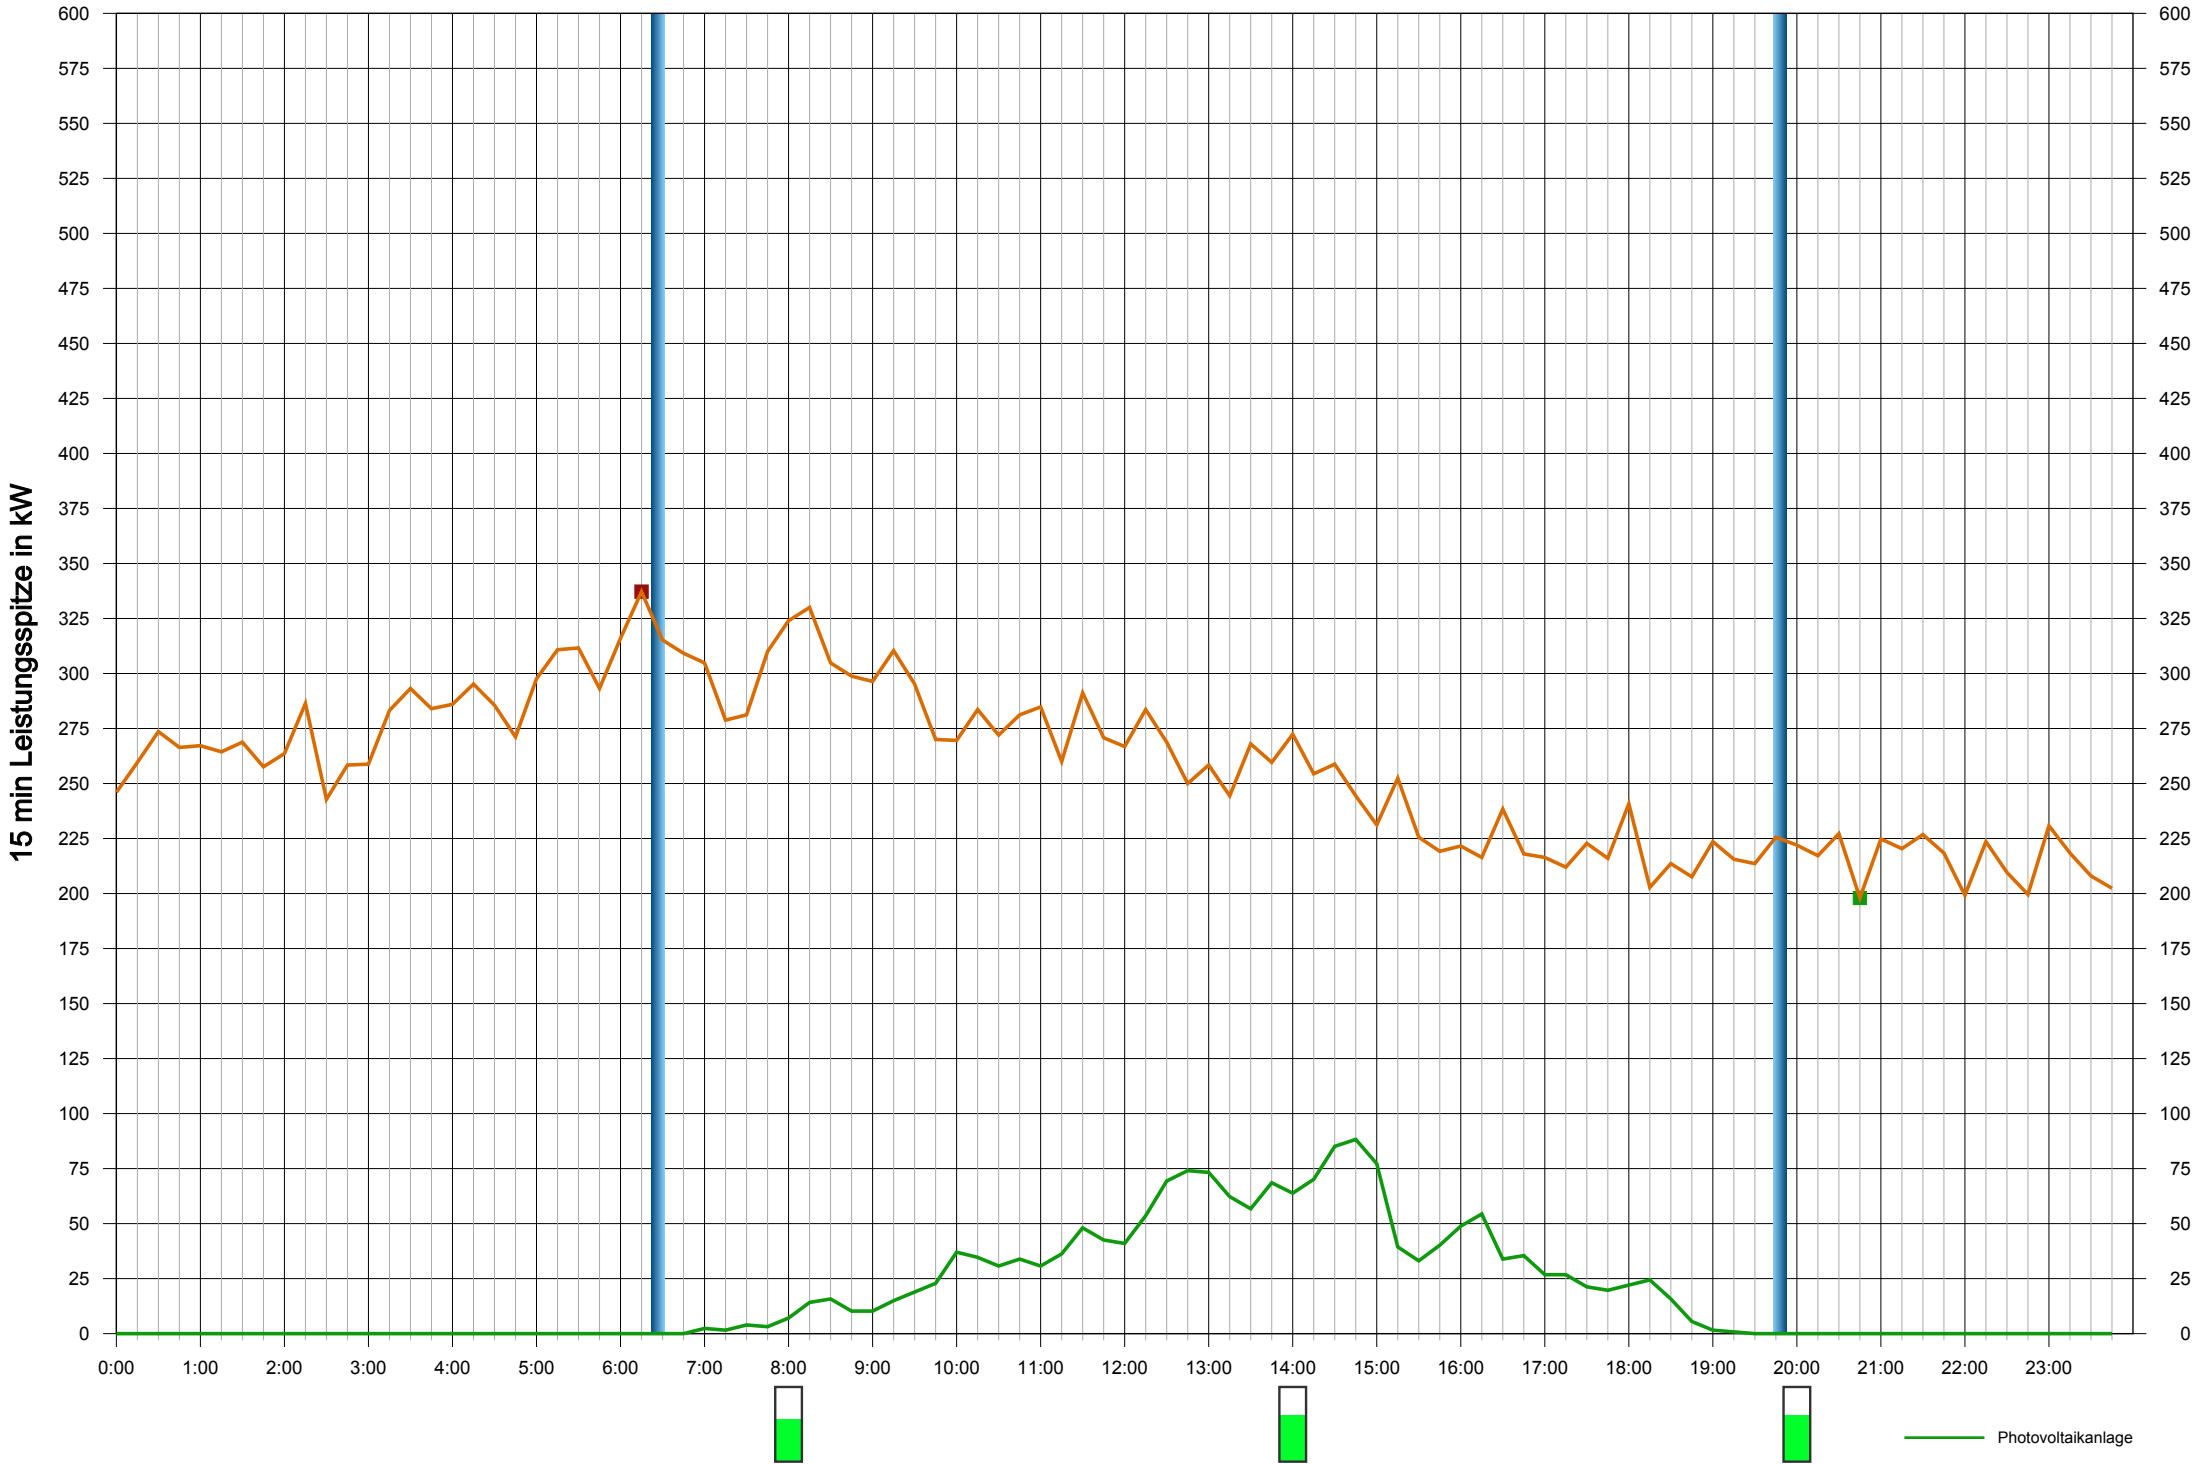

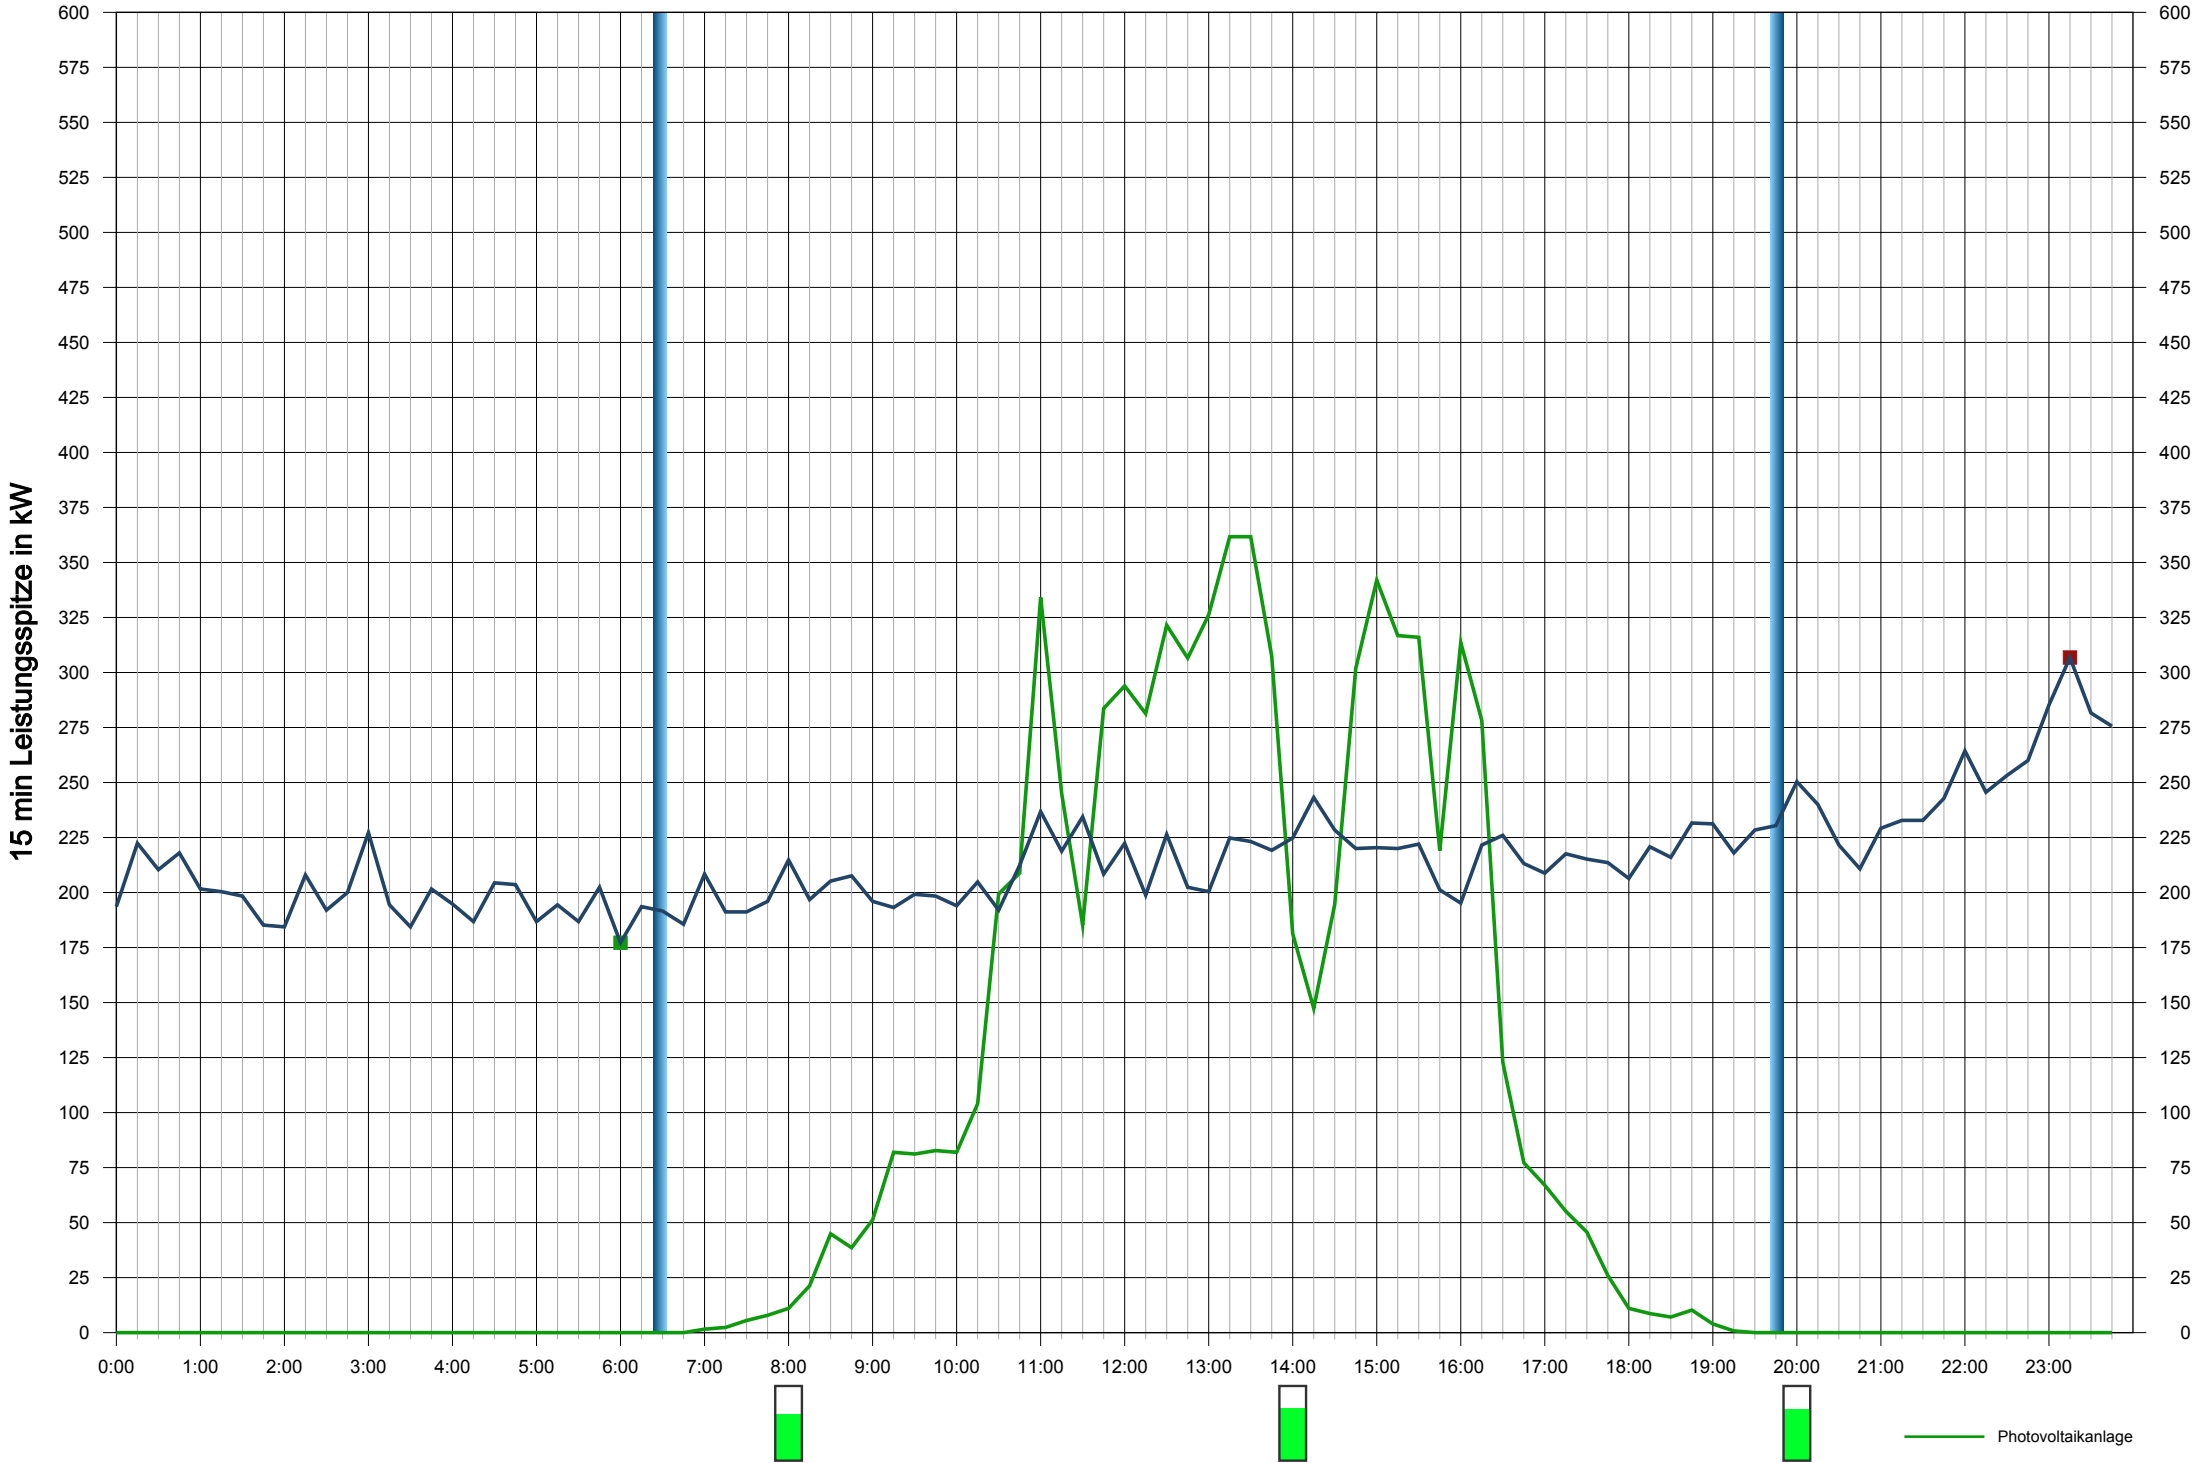

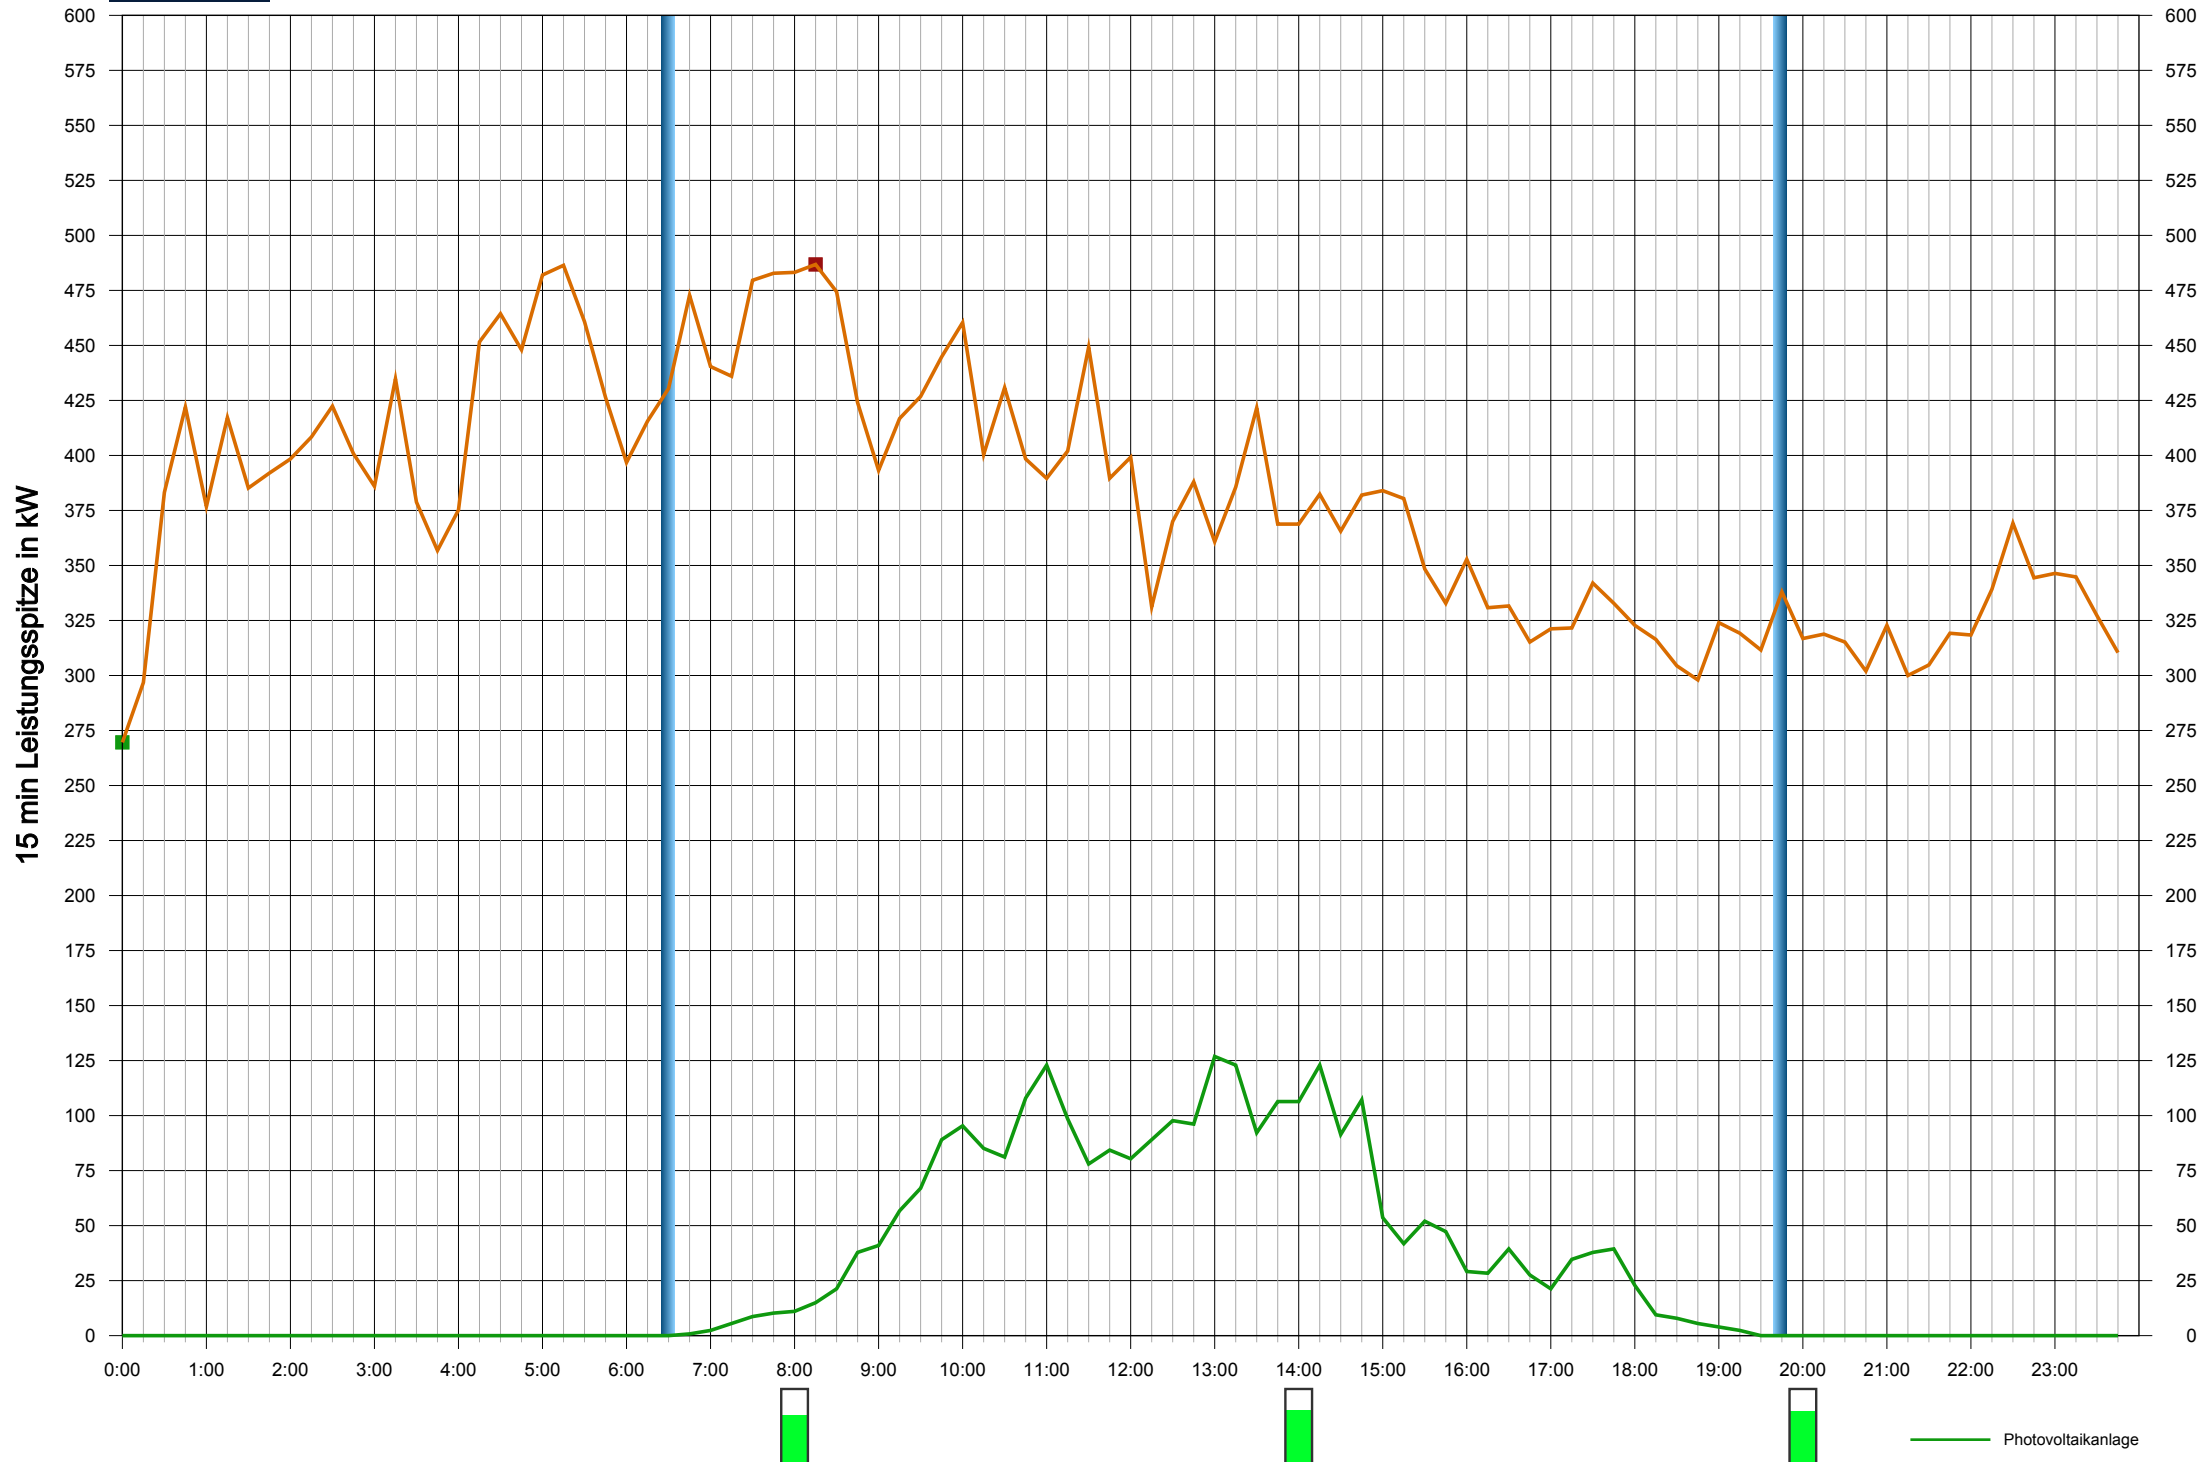


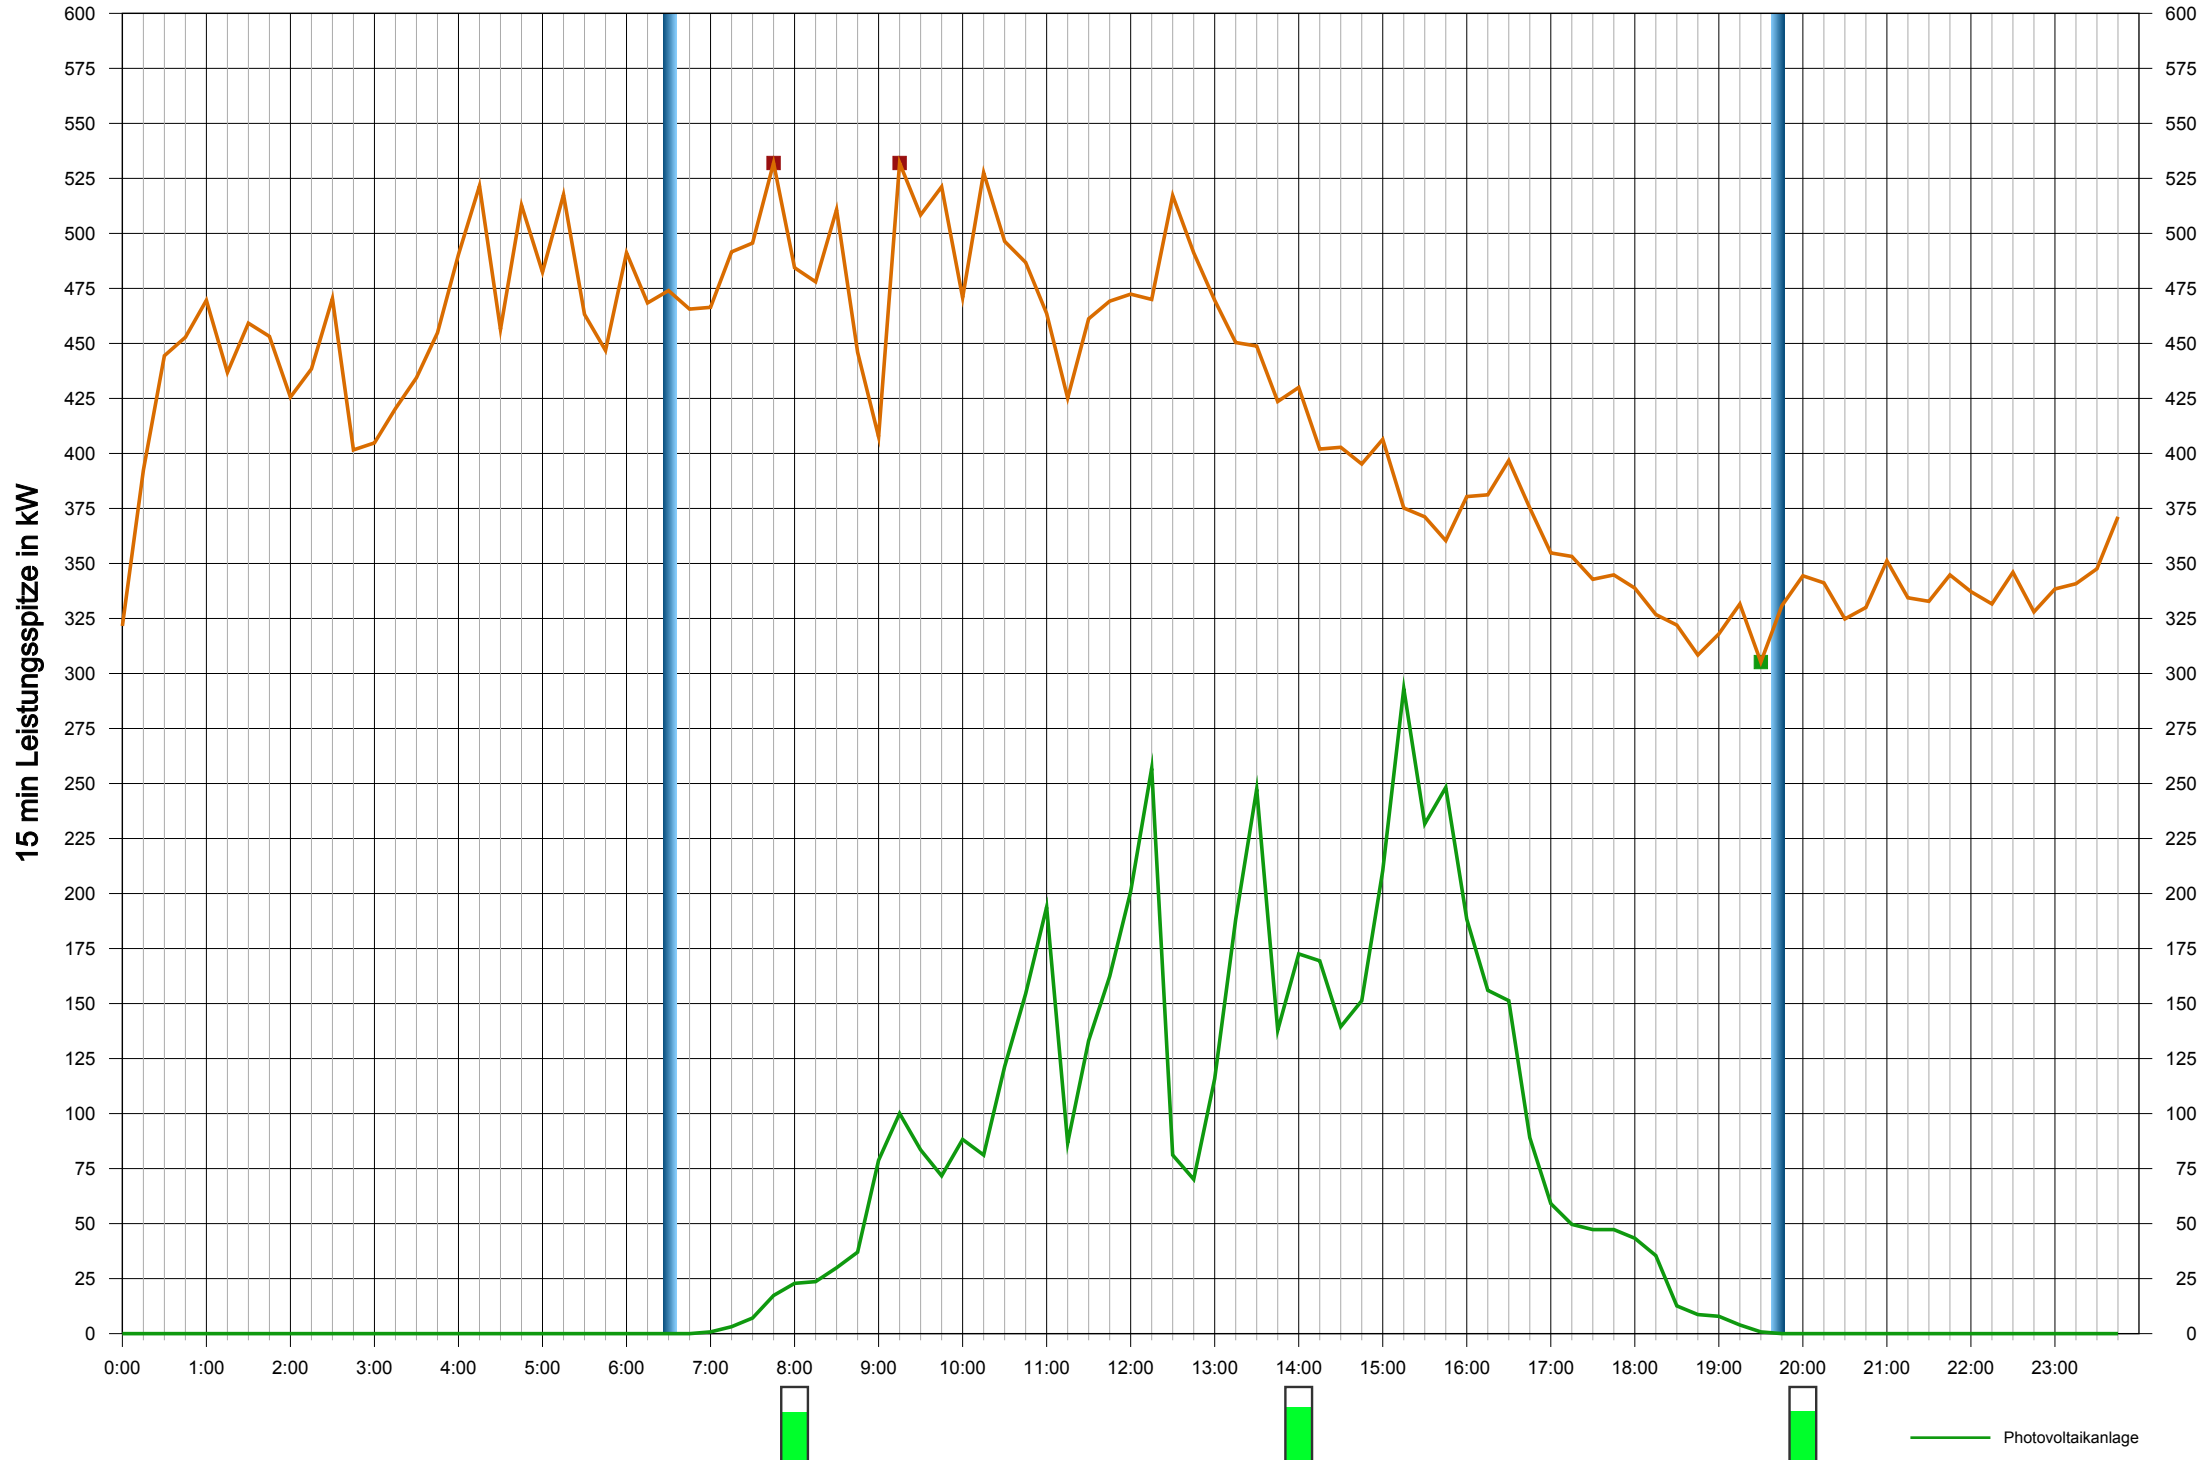




# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 5.9.2012 (KW 36)

Tagesminimum: 263,2 kW, Tagesmittelwert: 396,2 kW, Tagesmaximum: 527,6 kW, Tagesbedarf: 9.508 kWh (1.331 €)

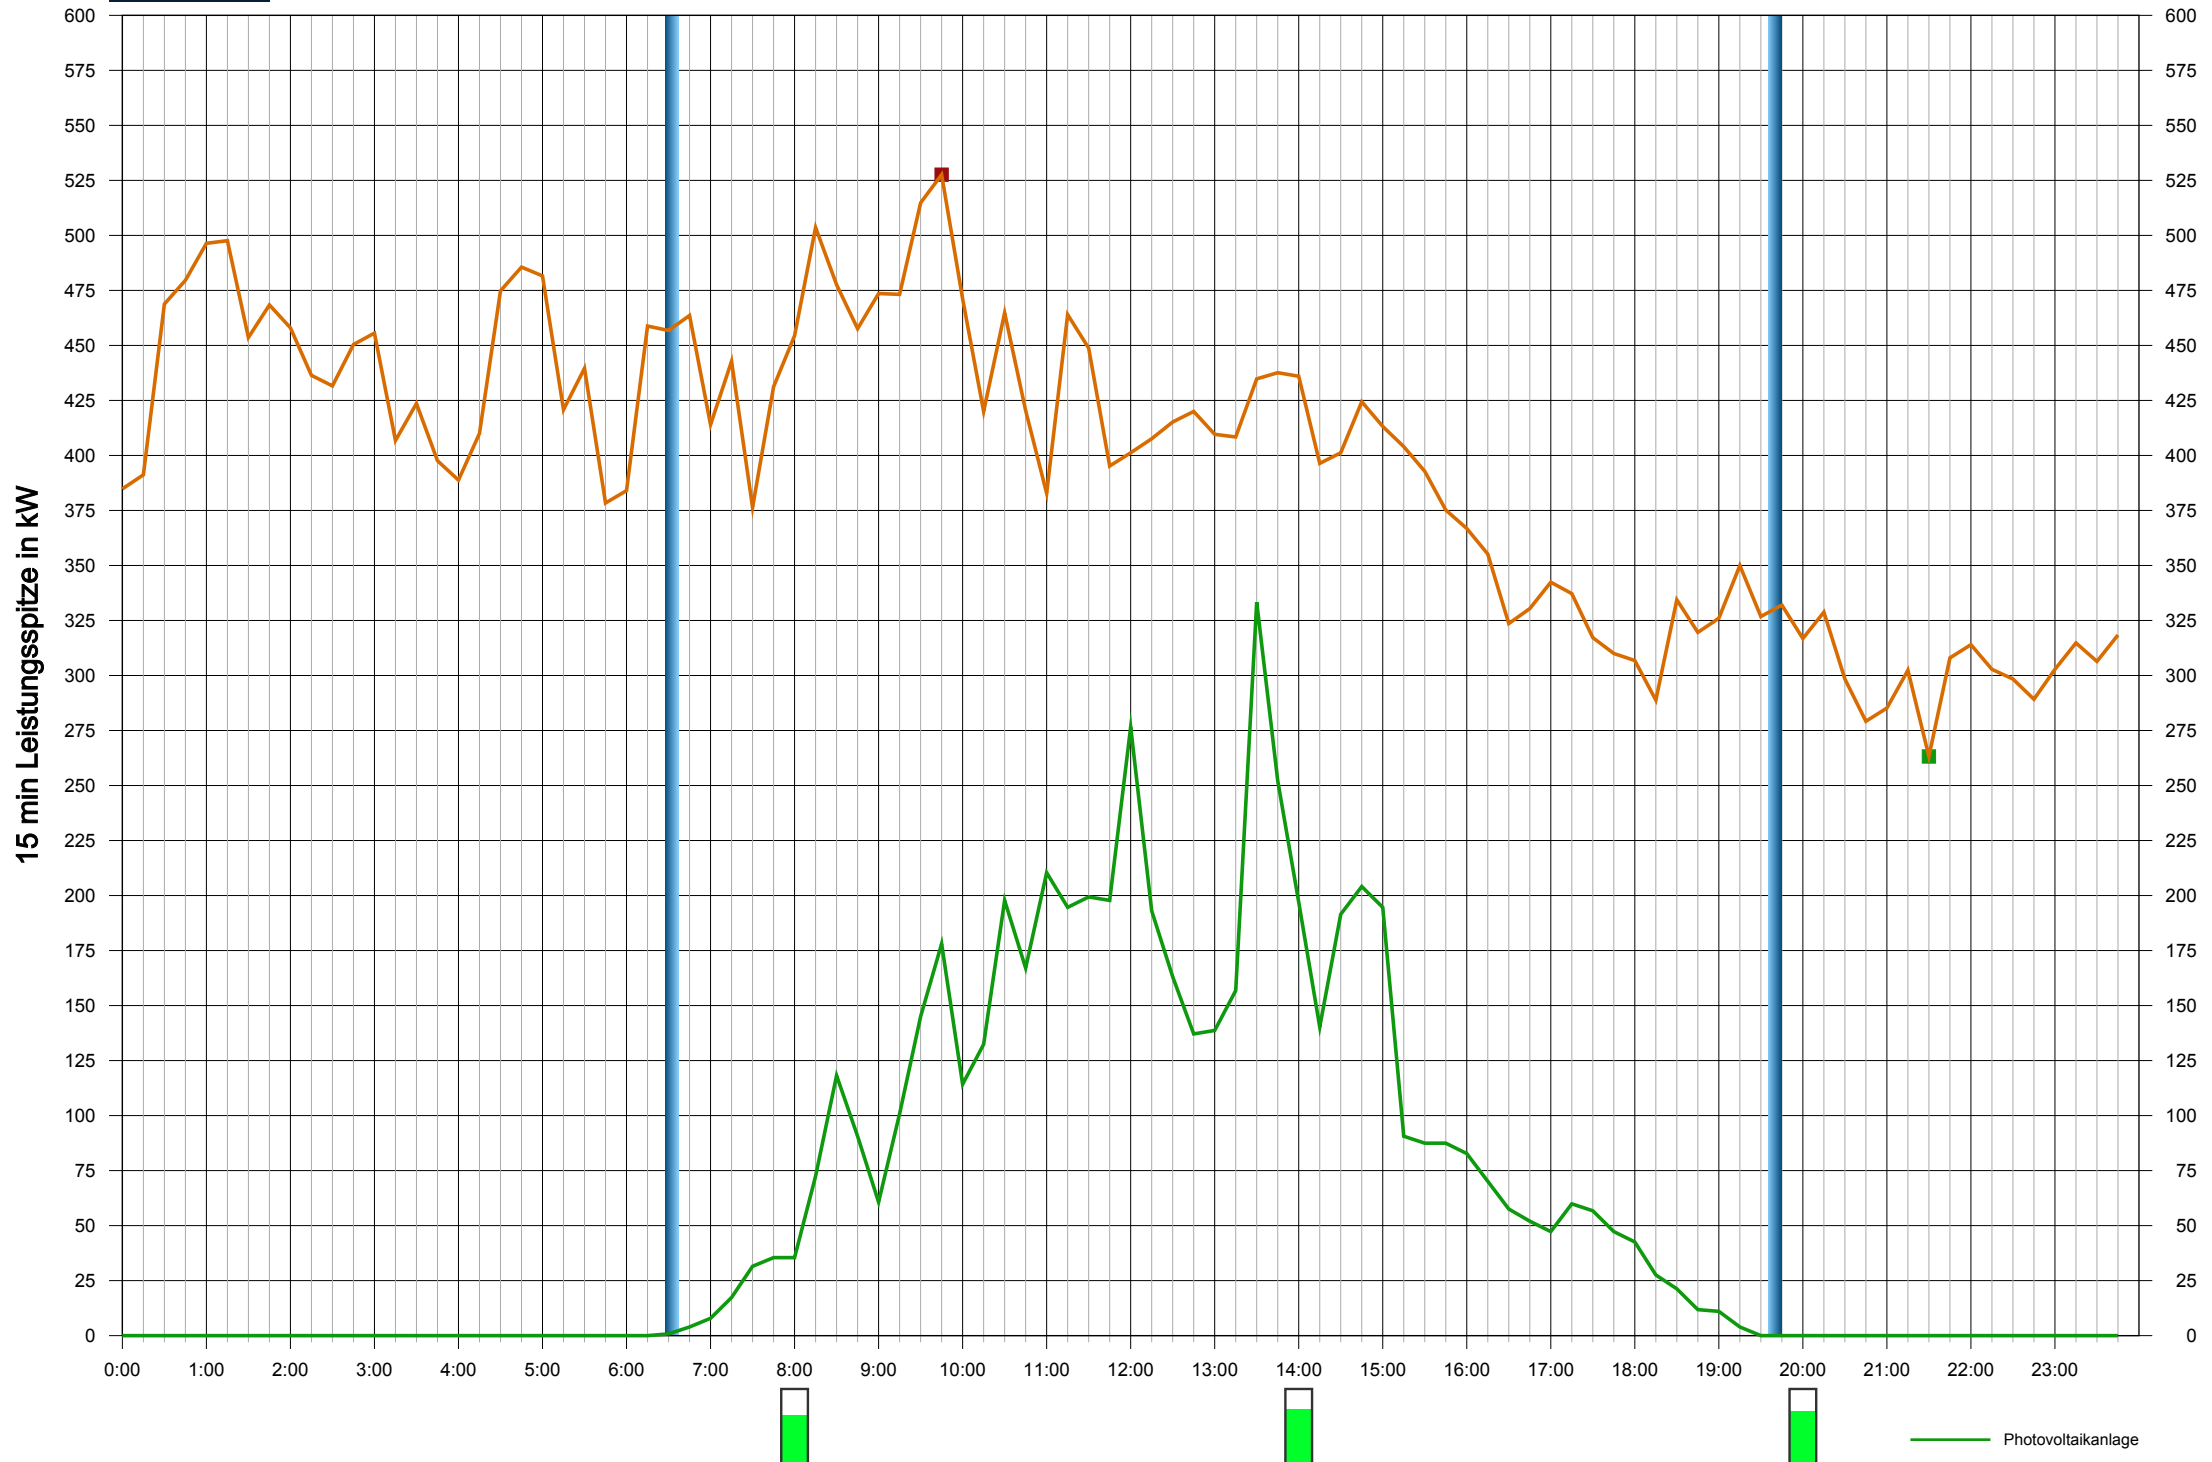



Photovoltaikanlage

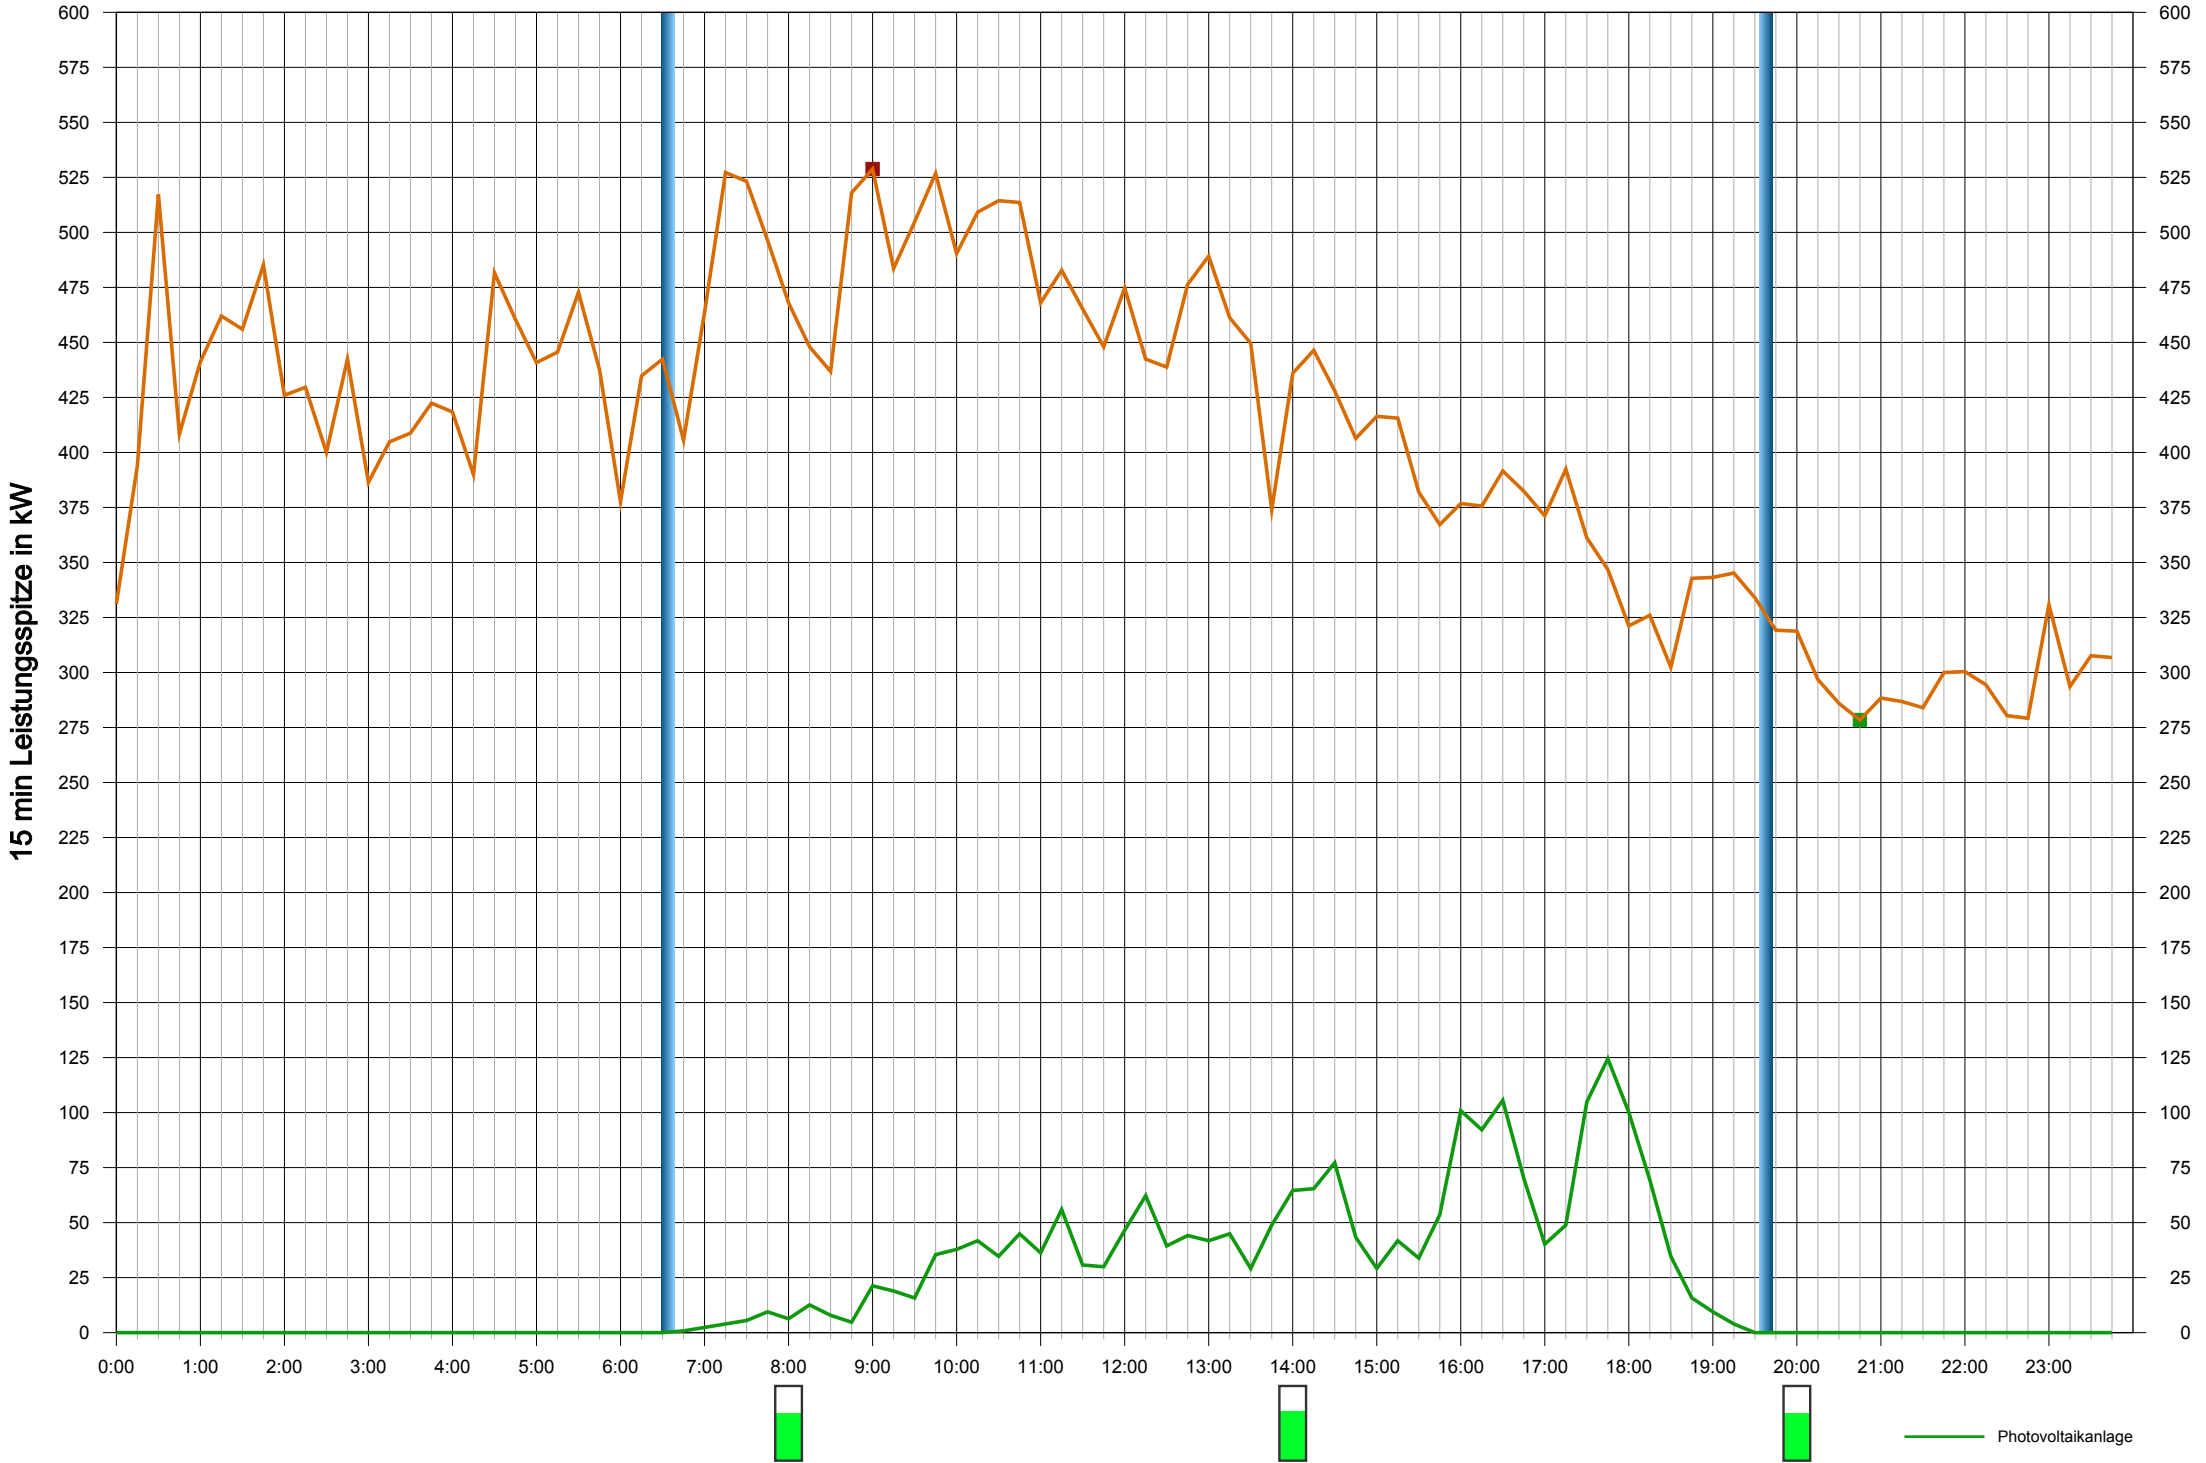


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Fr. 7.9.2012 (KW 36)


Tagesminimum: 244,0 kW, Tagesmittelwert: 372,3 kW, Tagesmaximum: 476,0 kW, Tagesbedarf: 8.934 kWh (1.251 €)

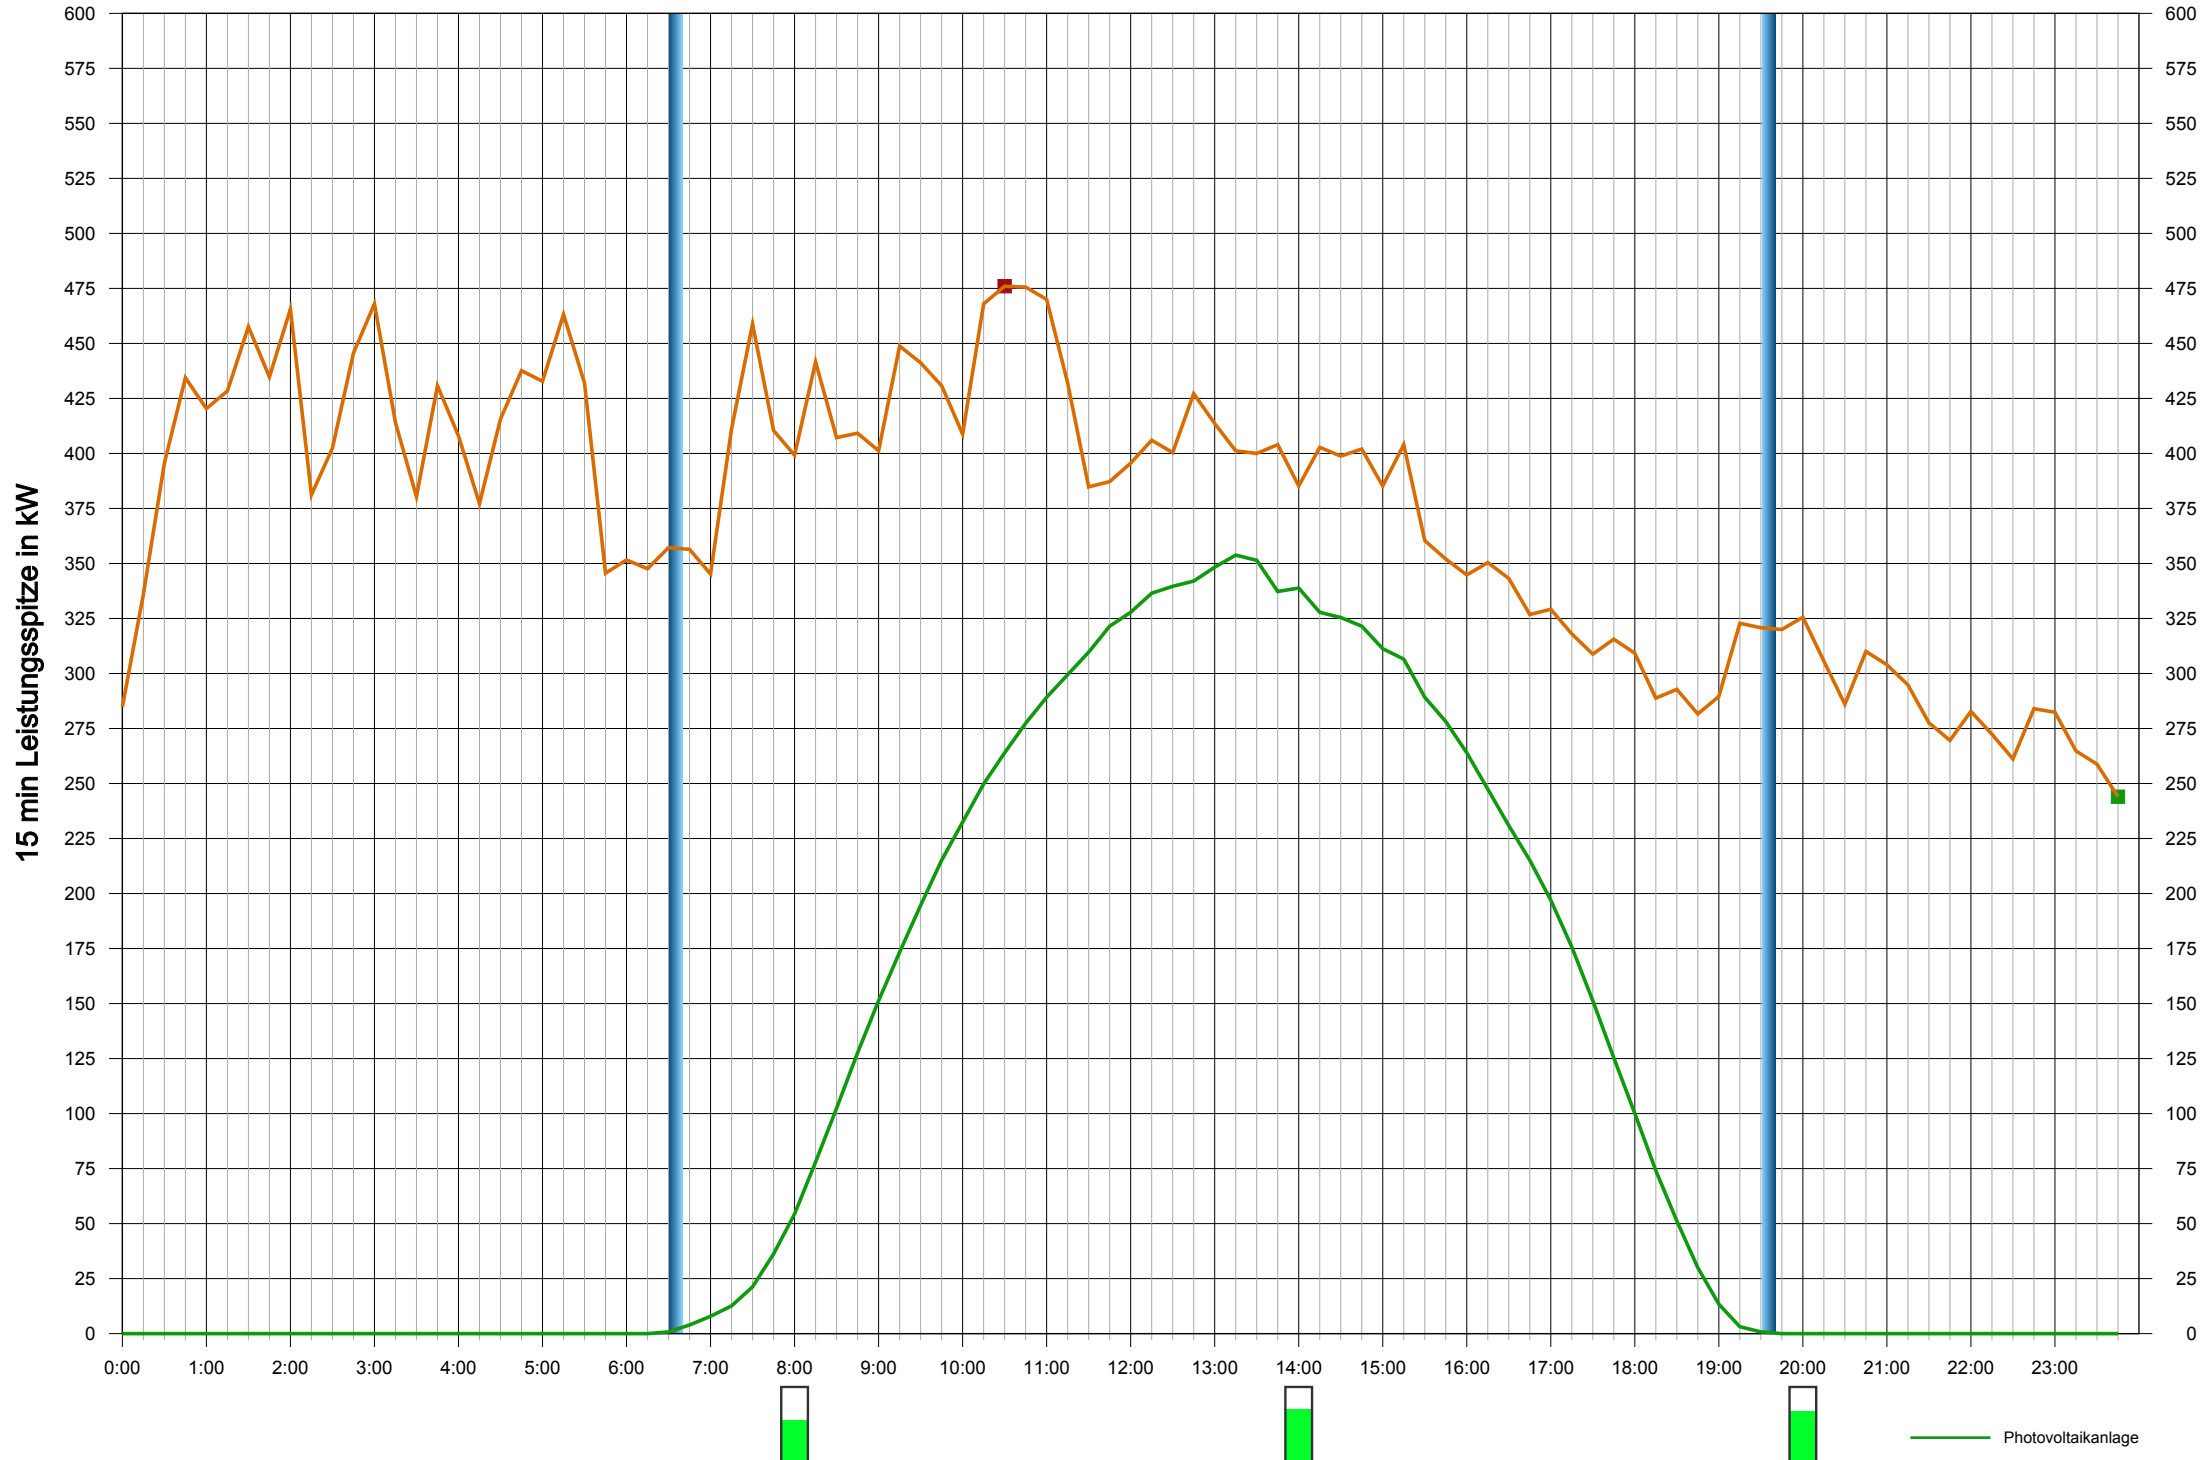


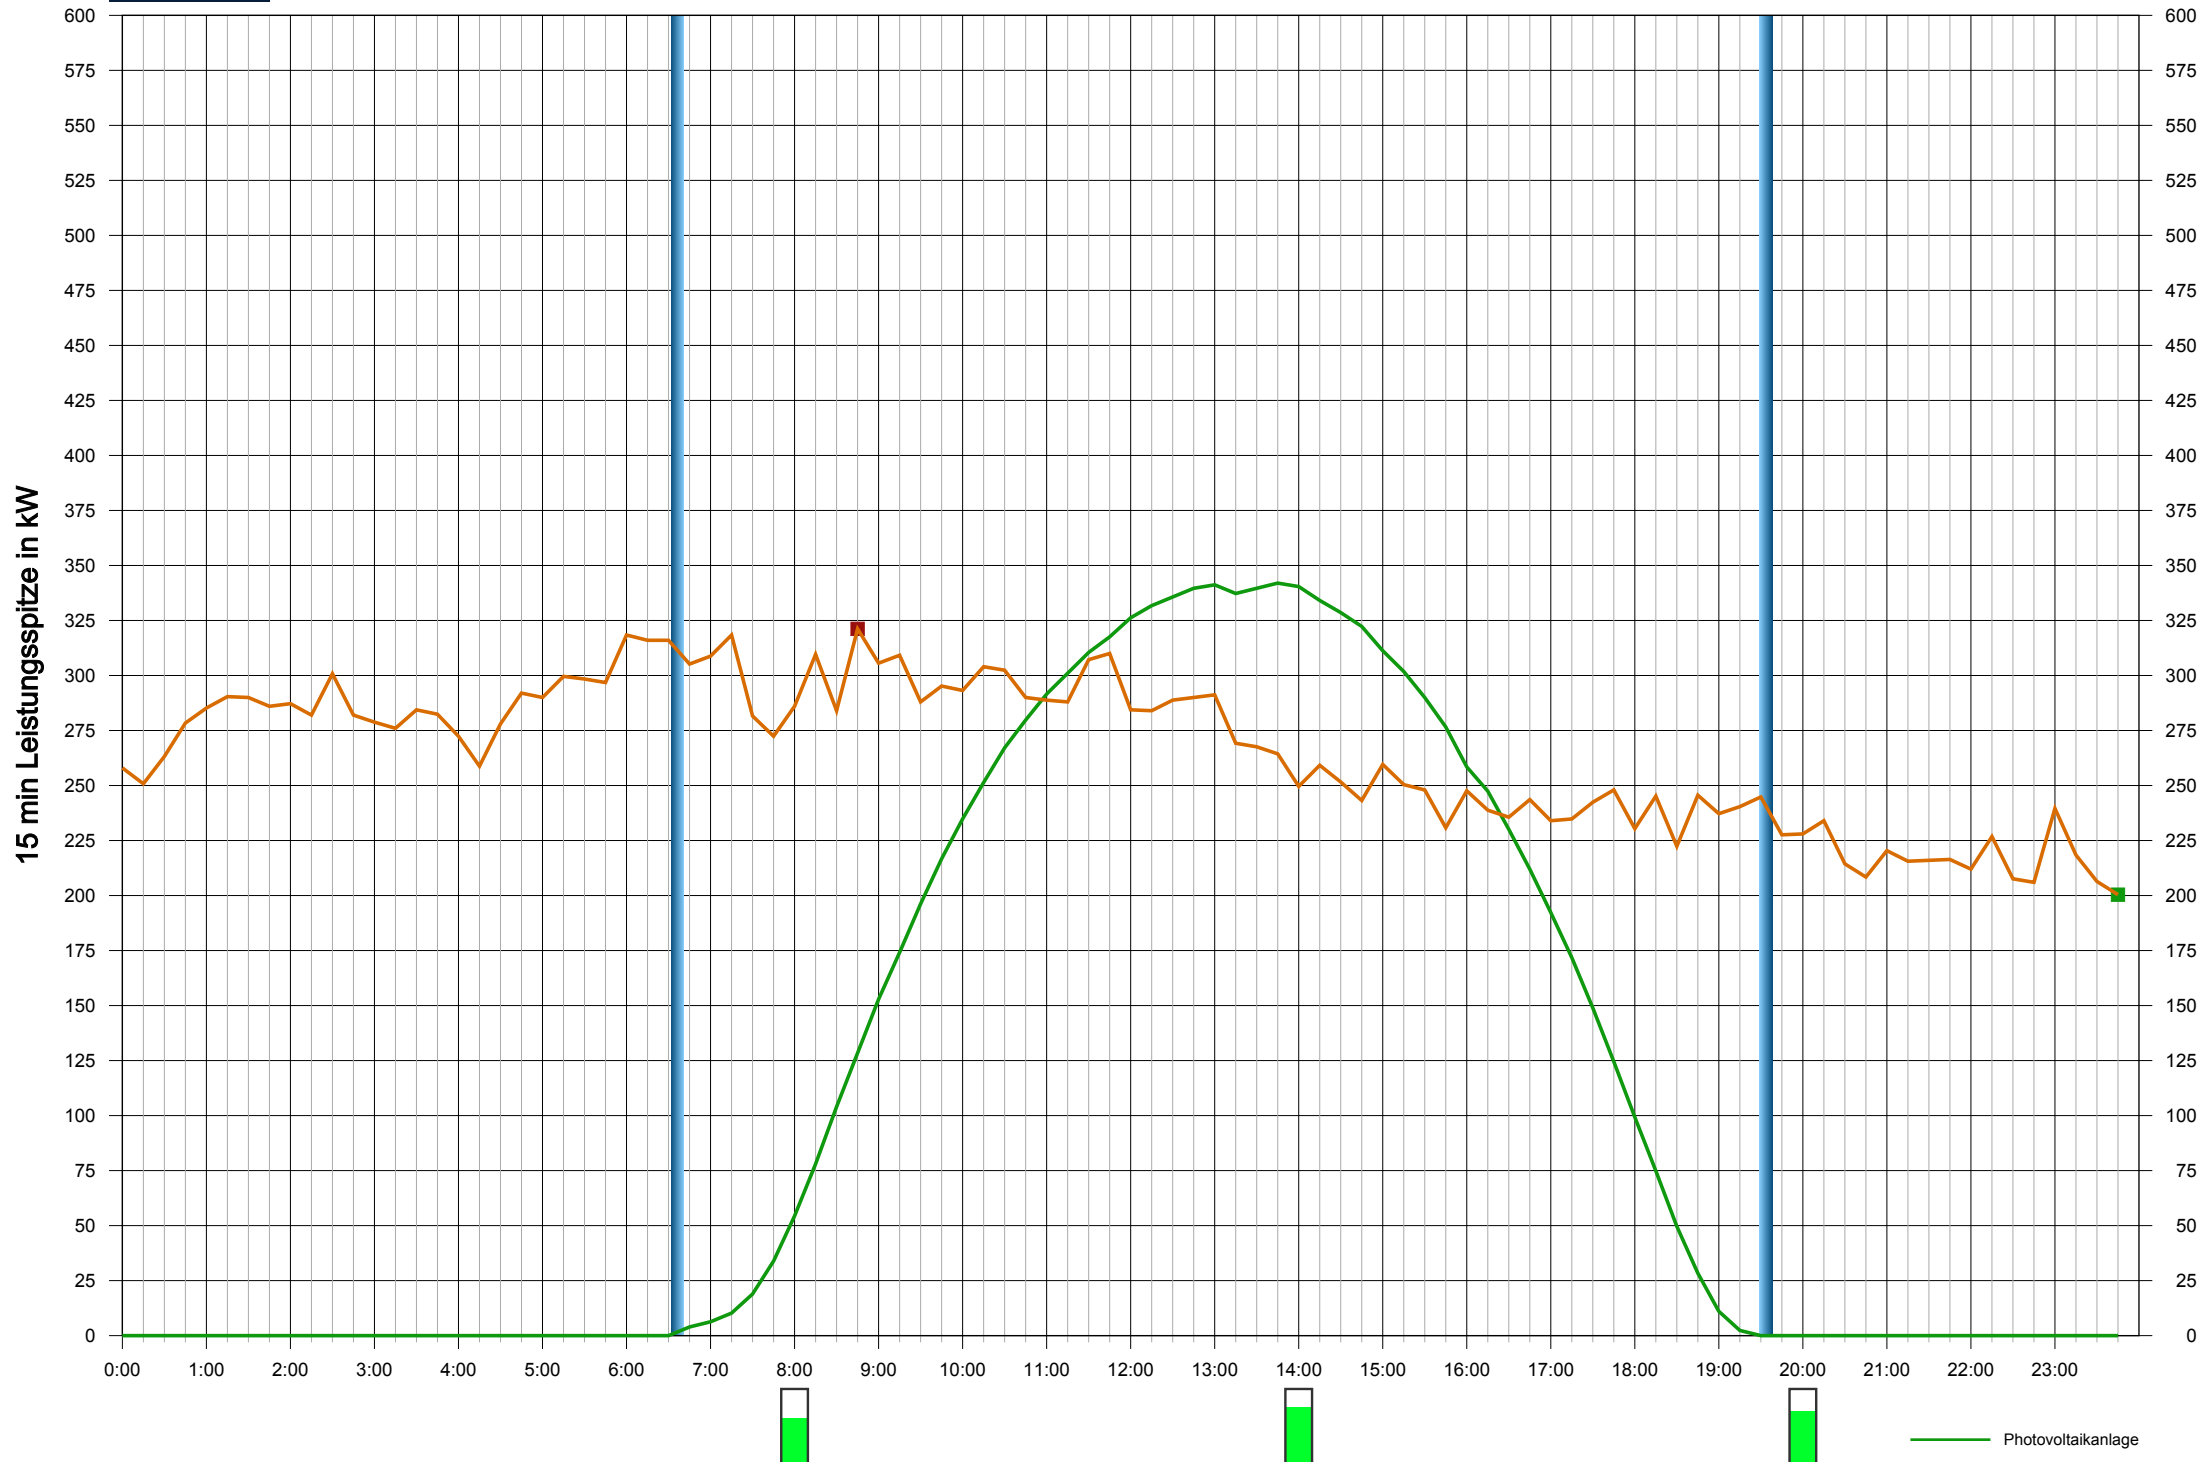

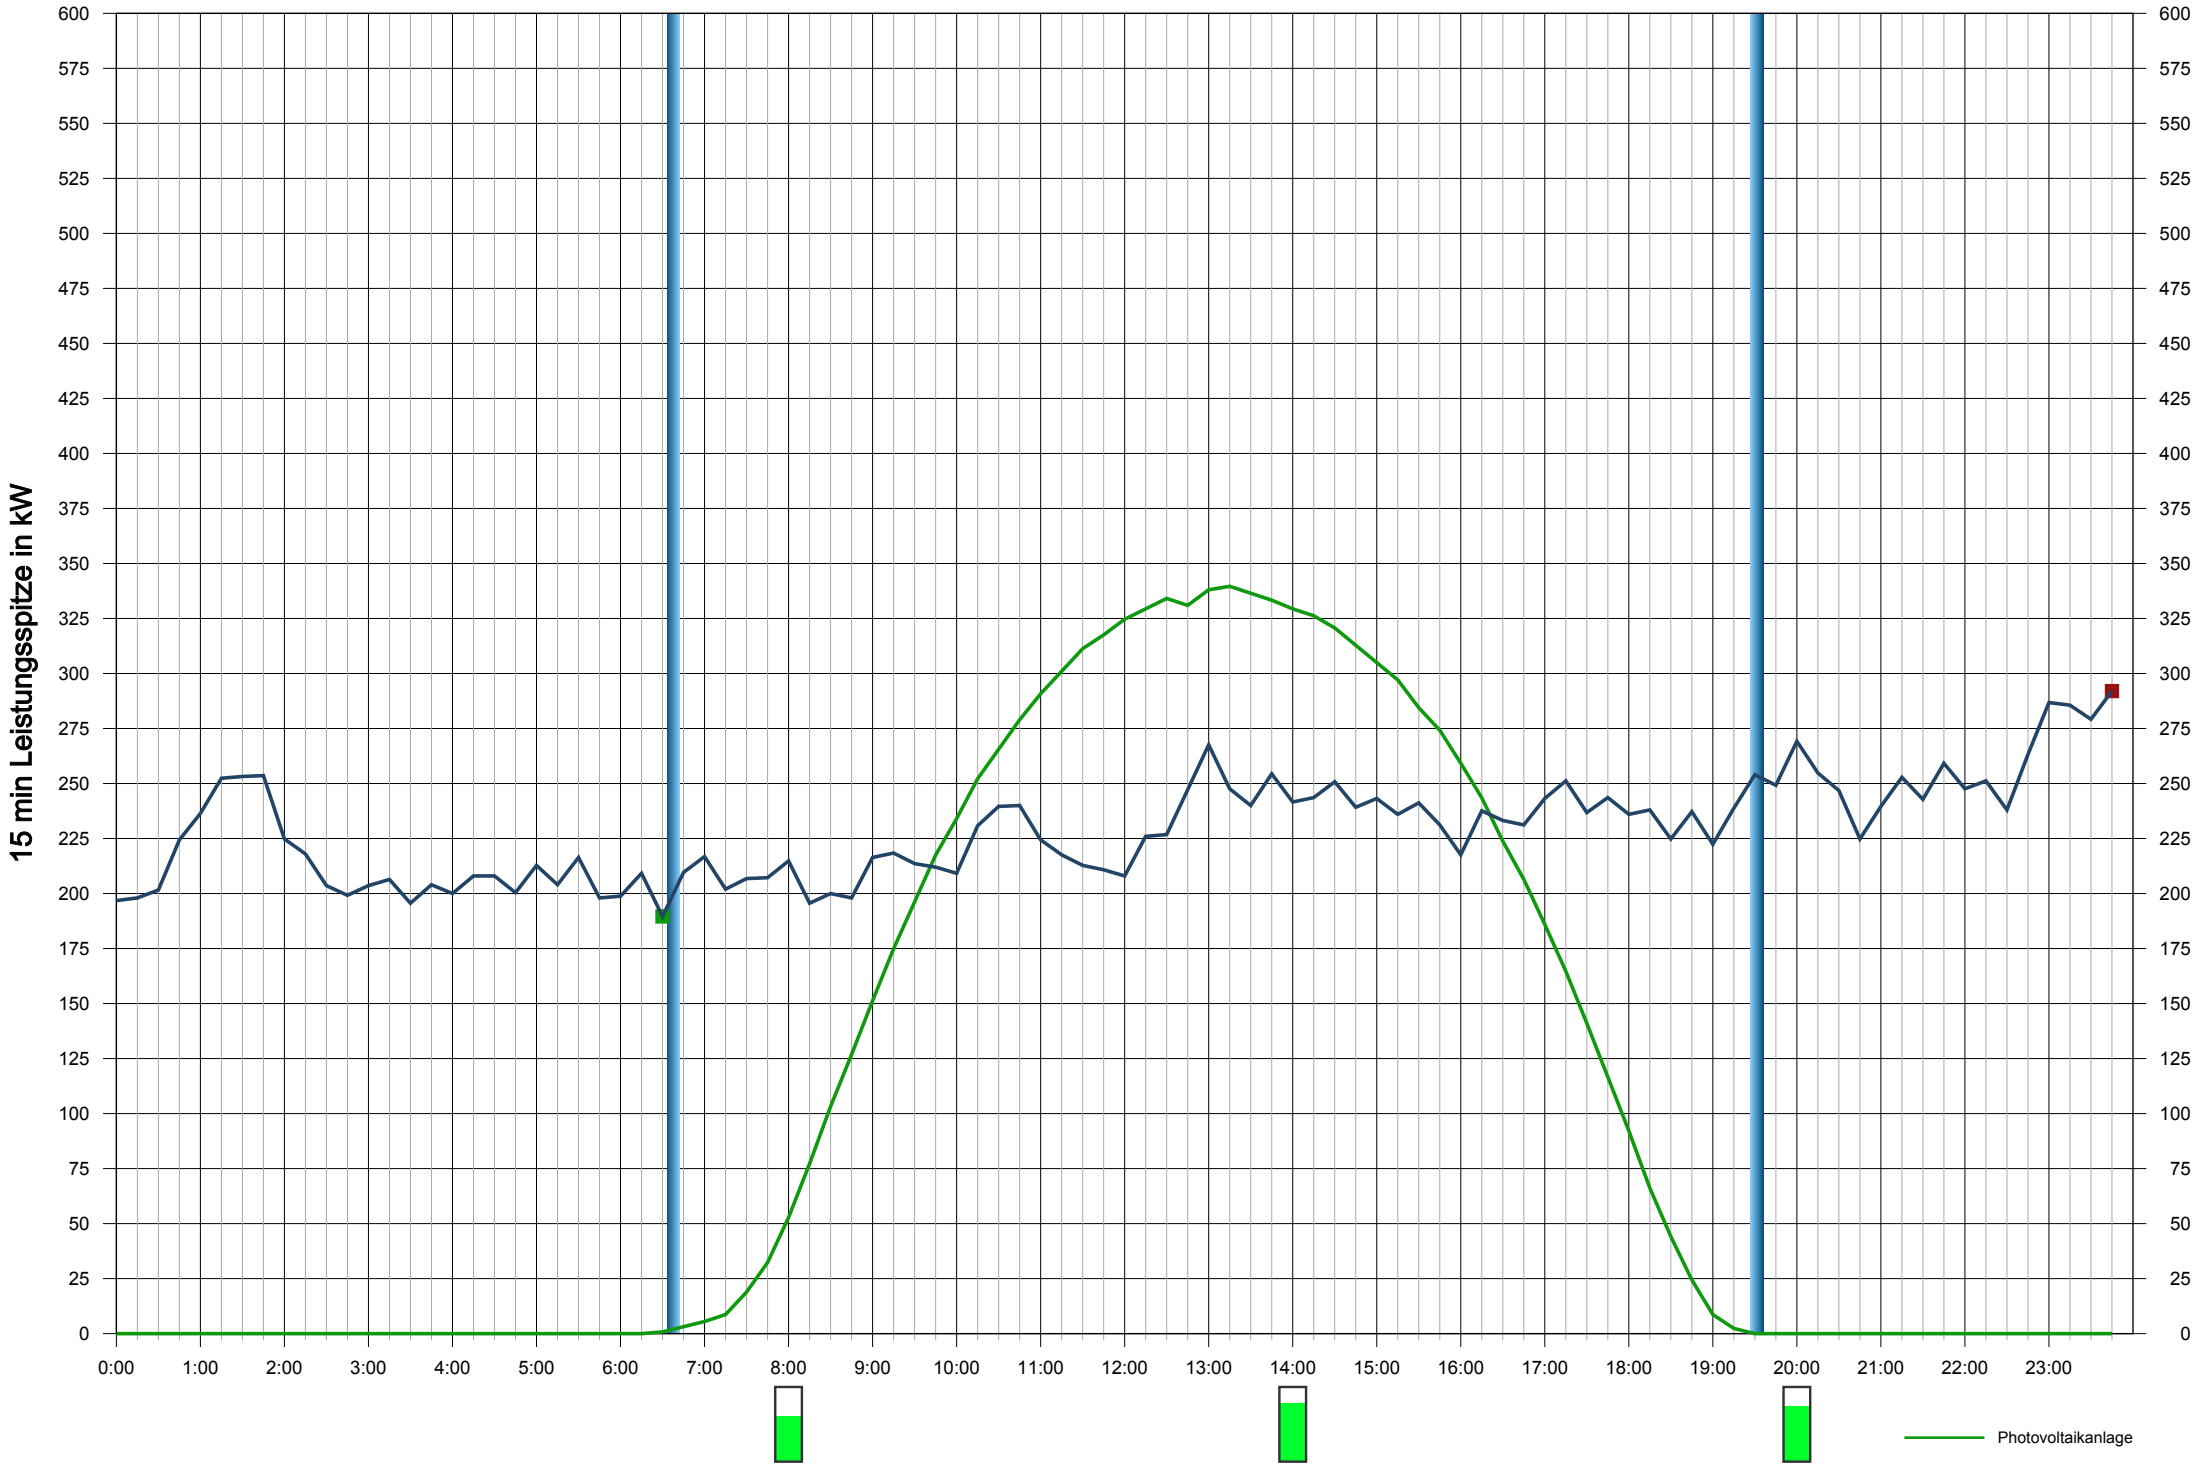




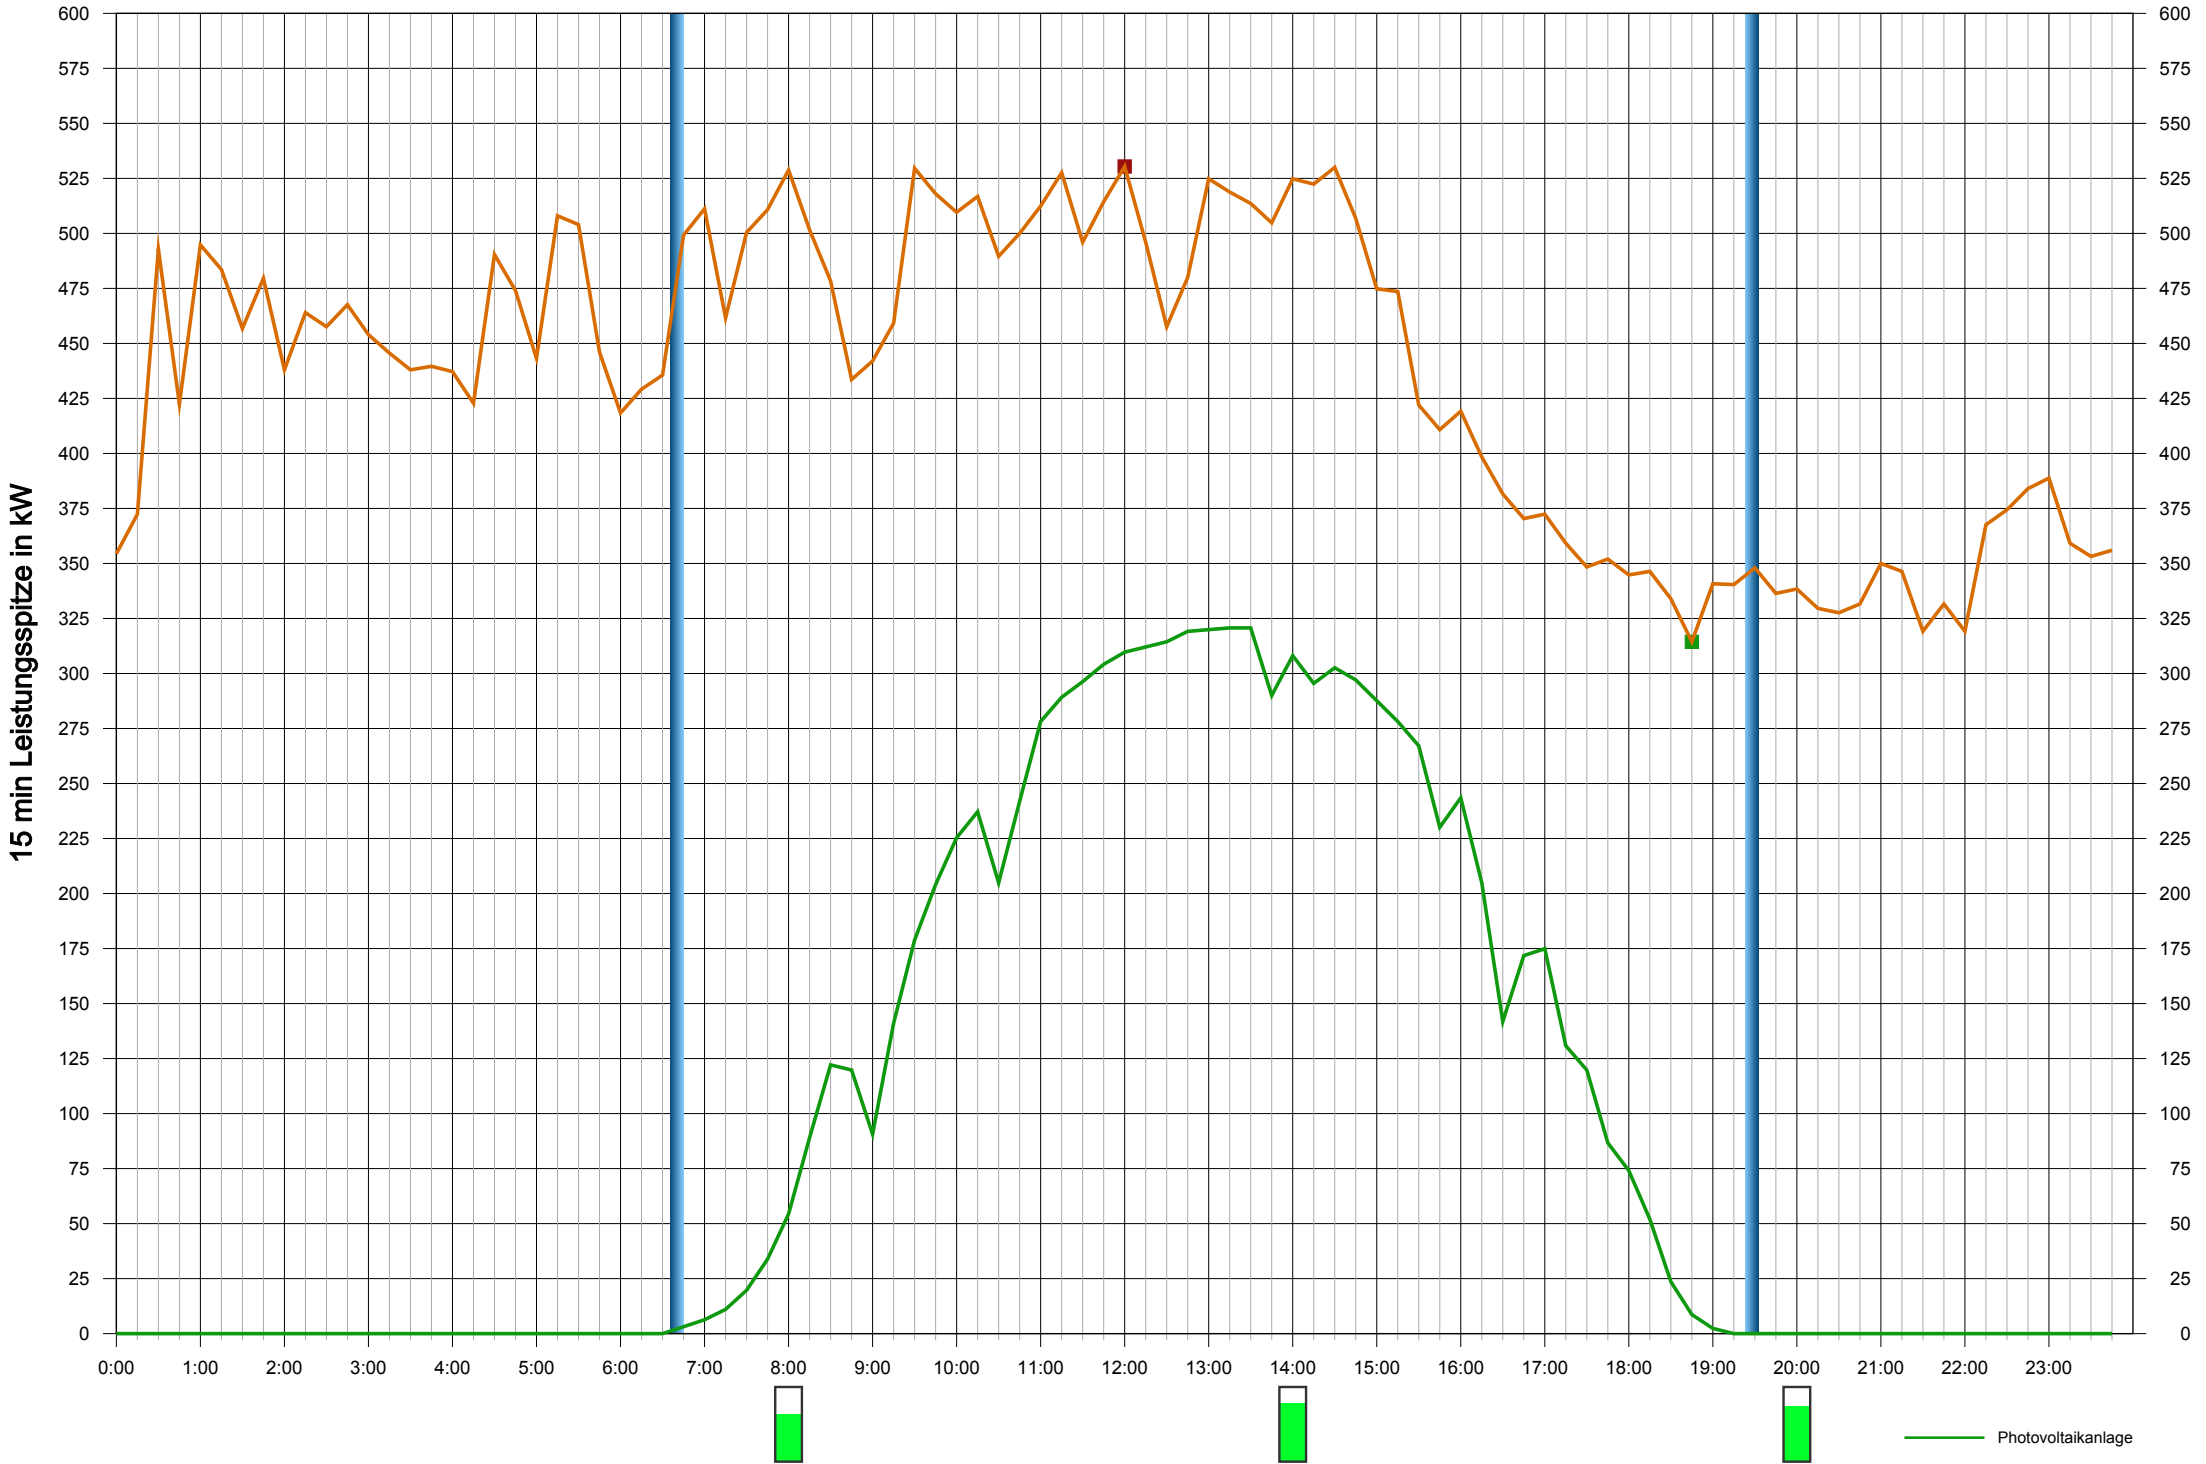


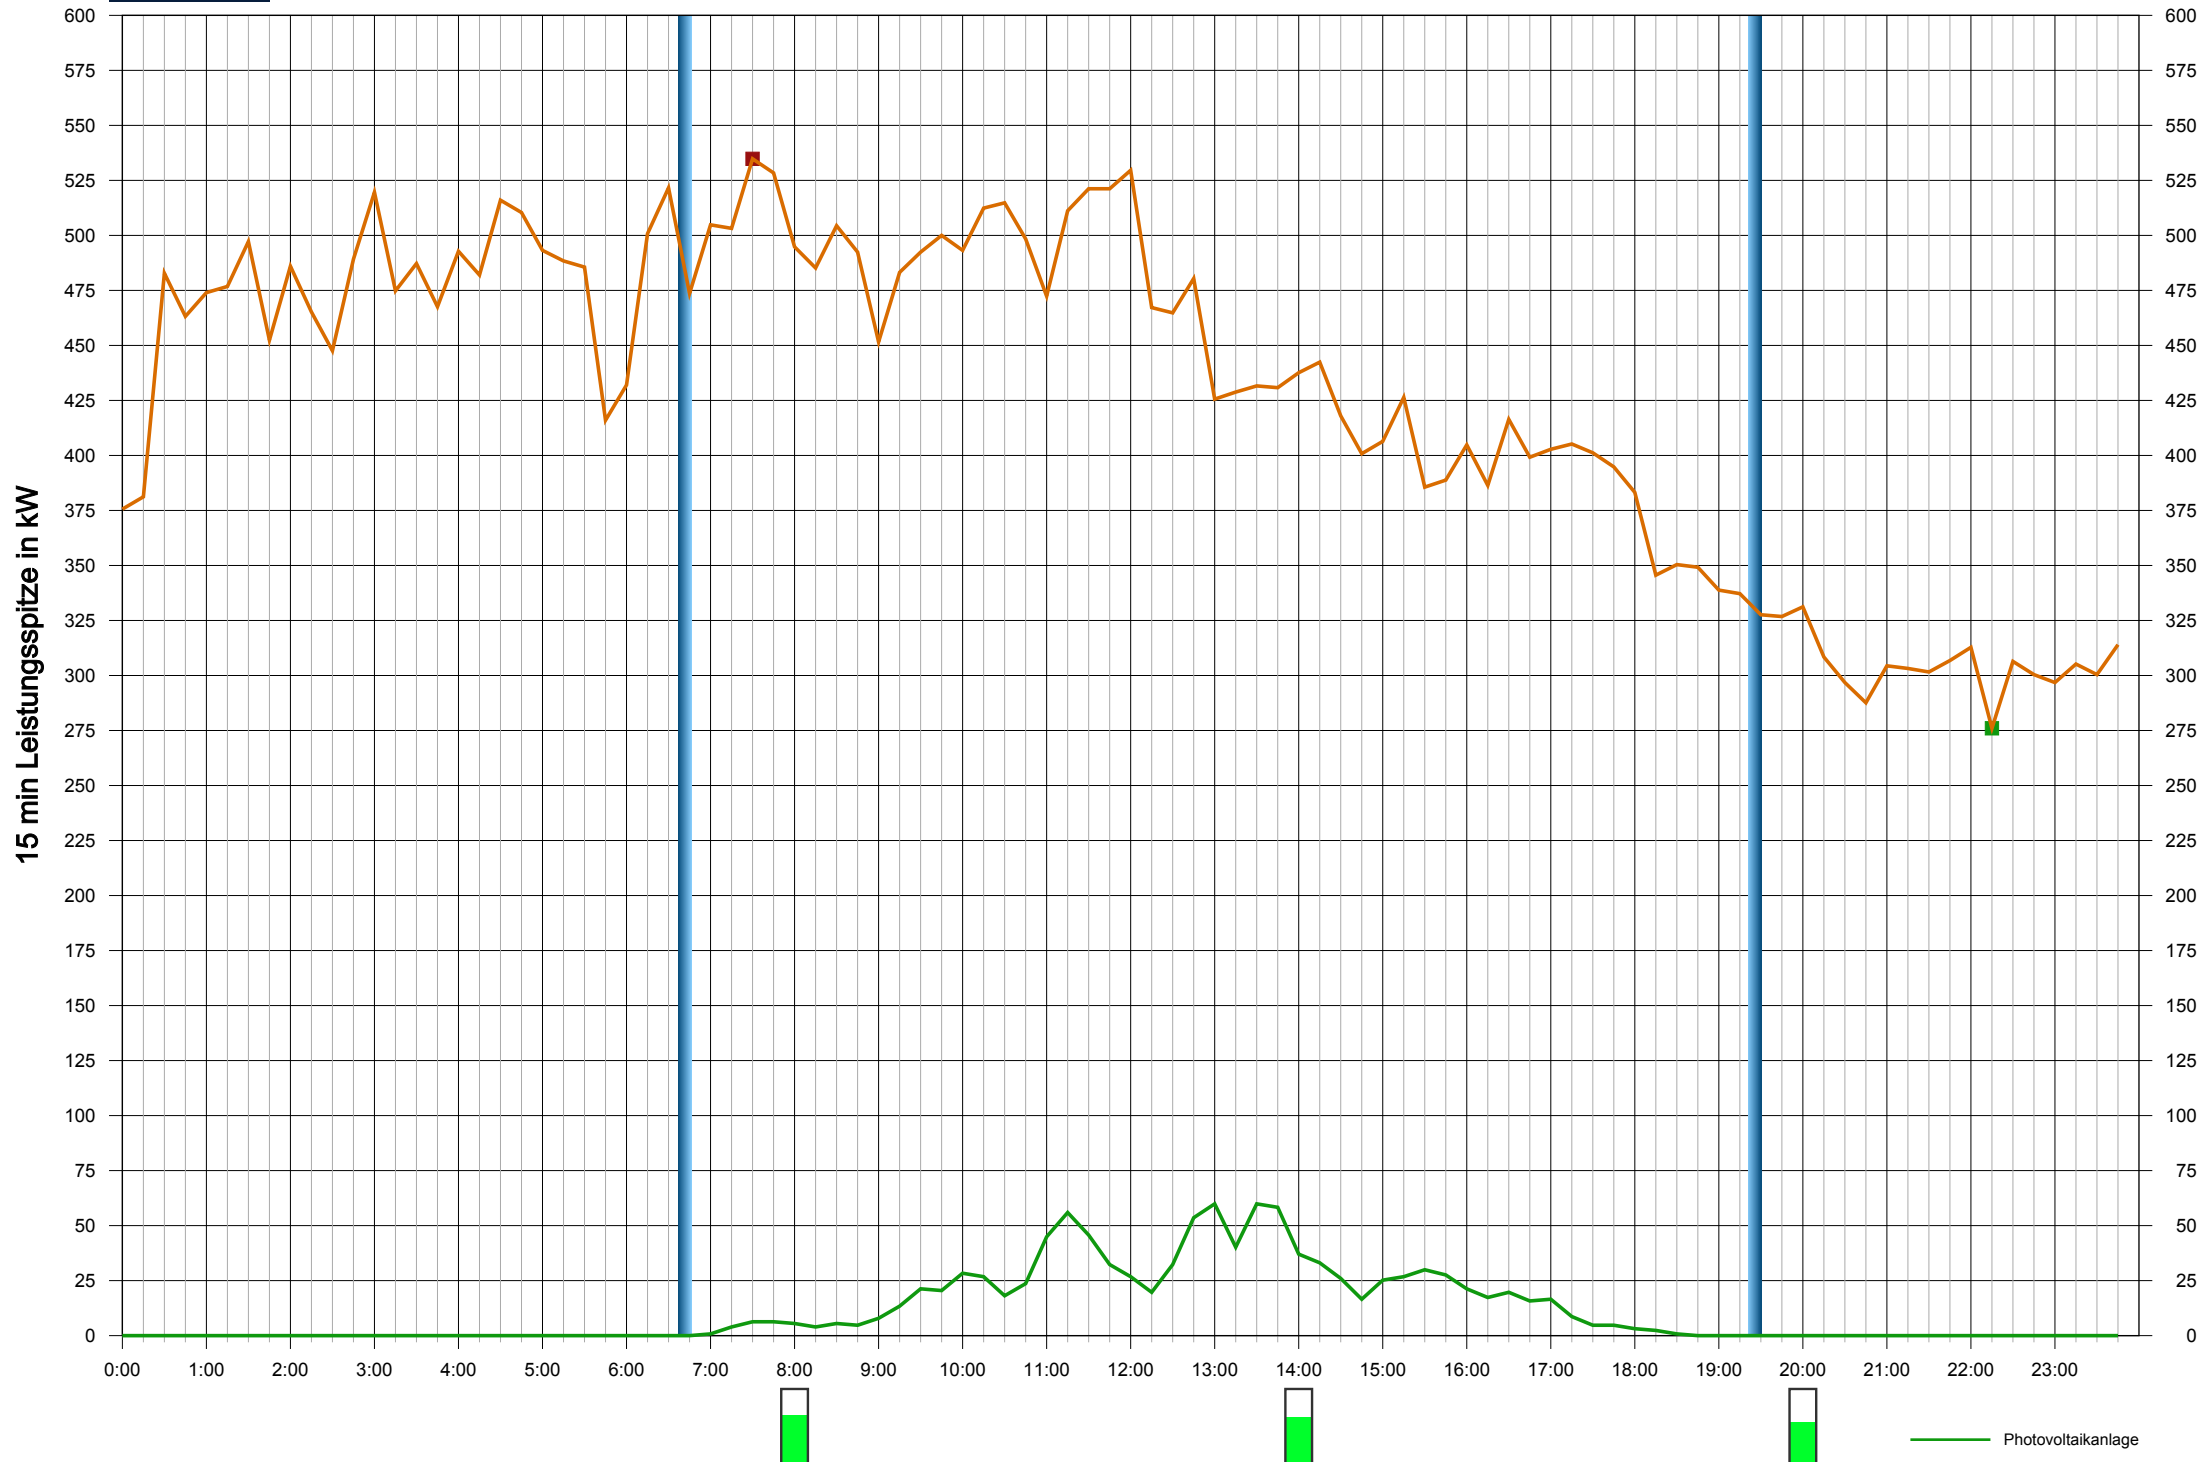




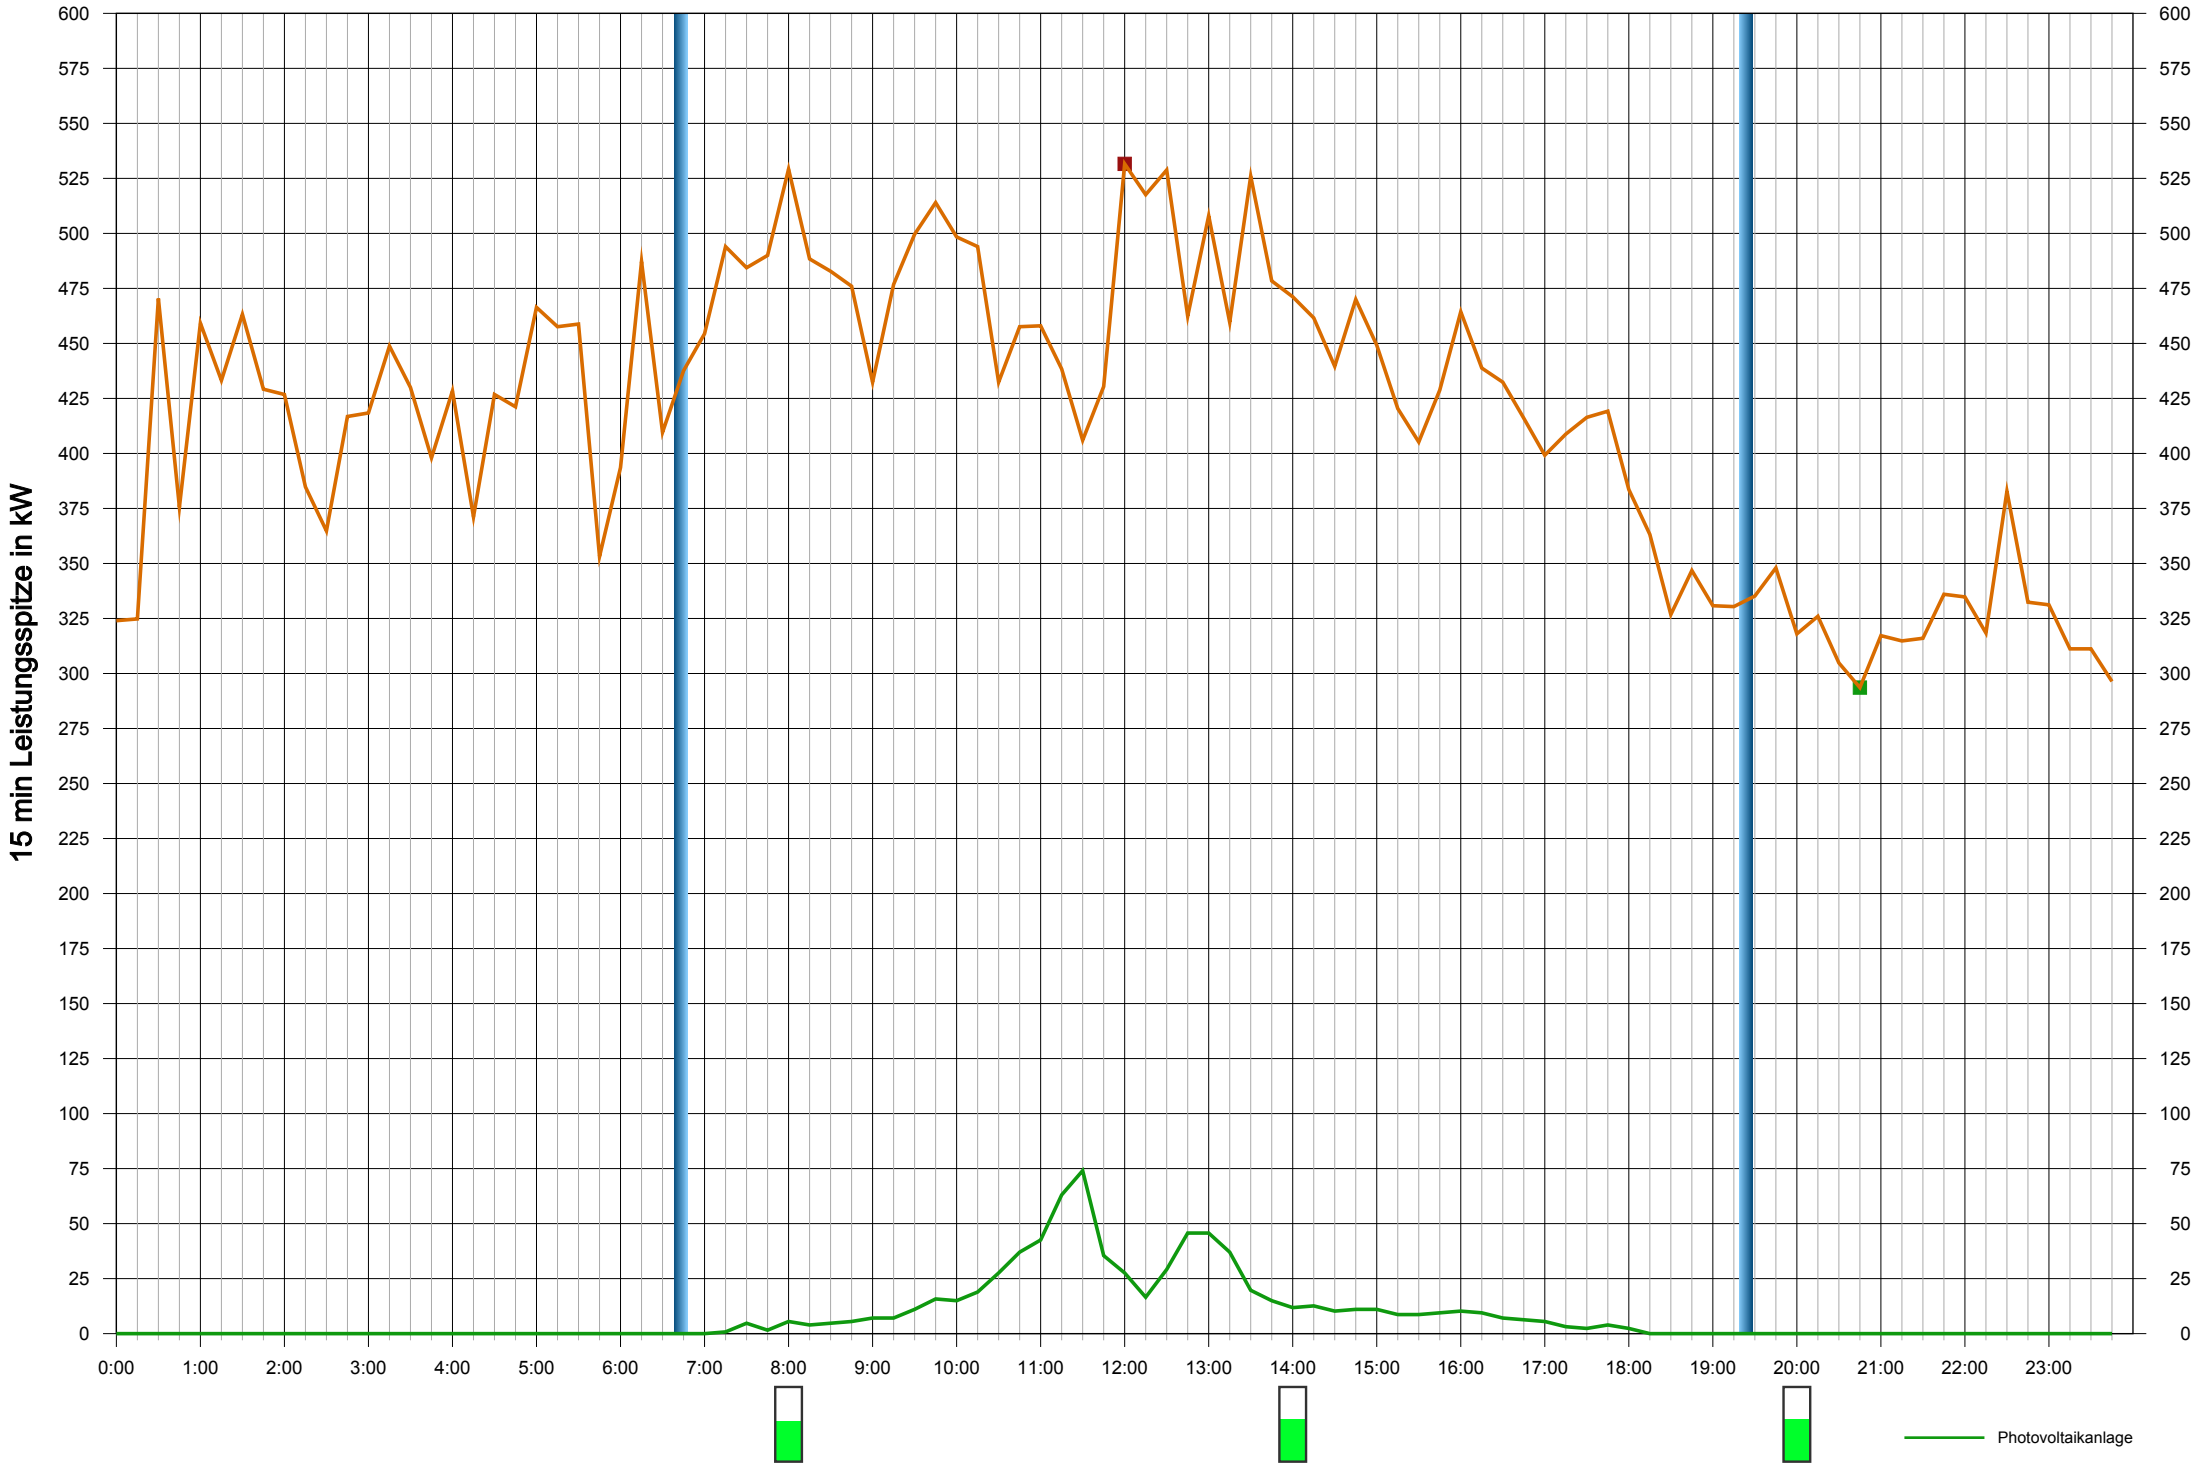





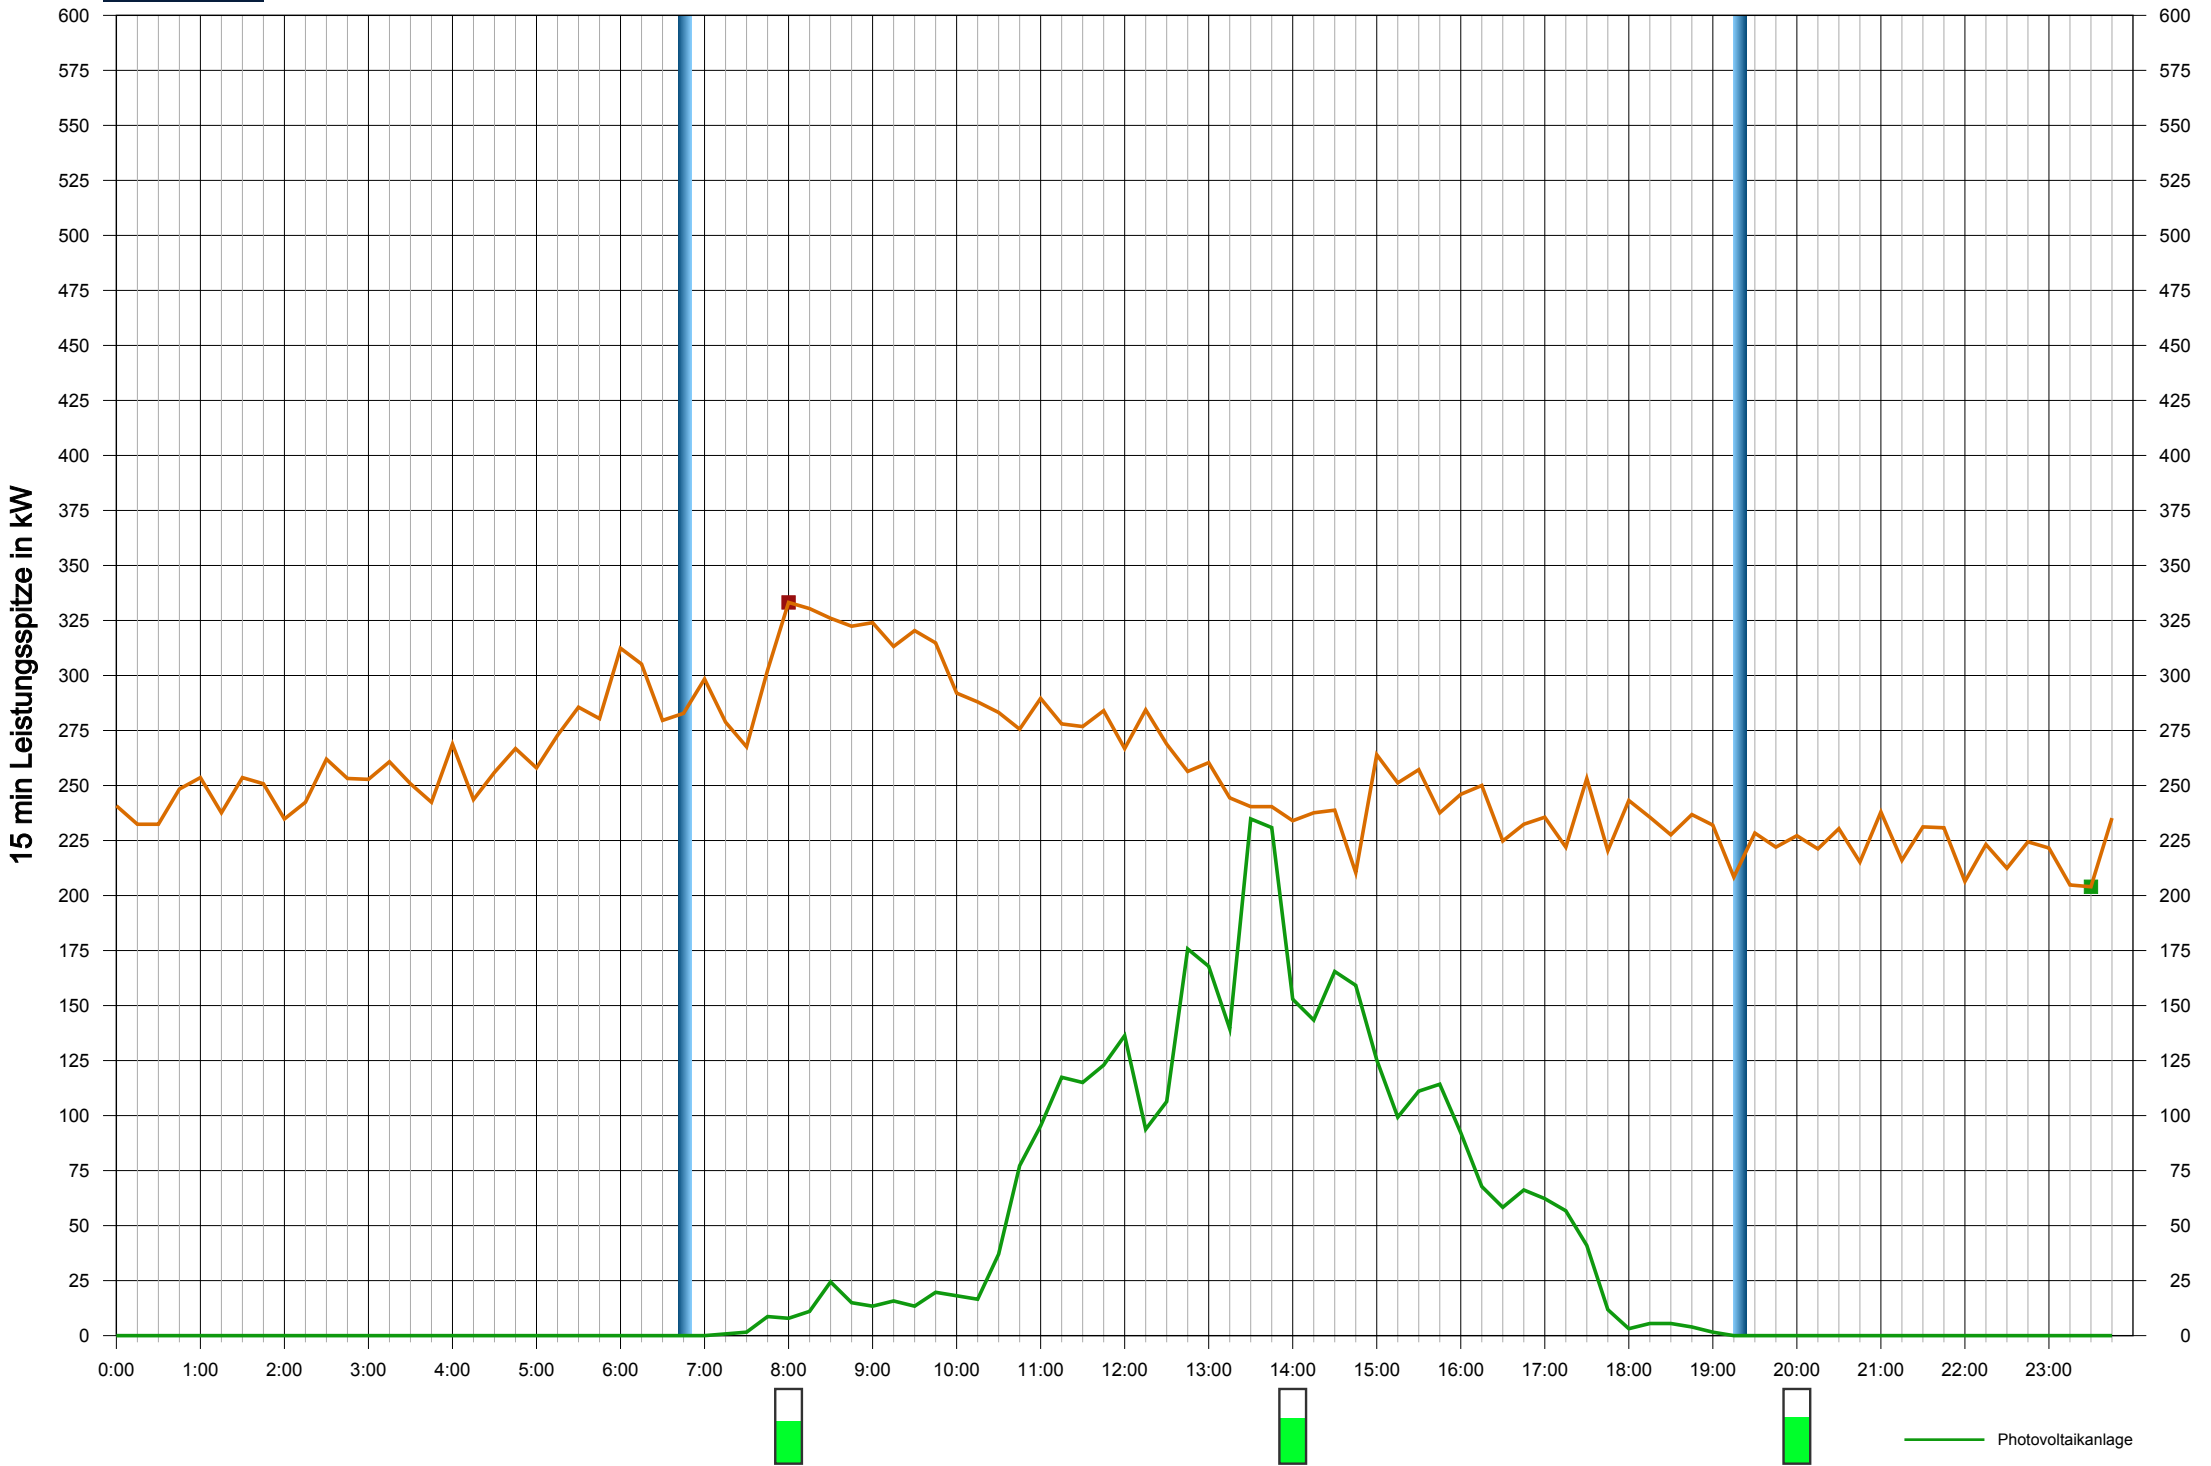


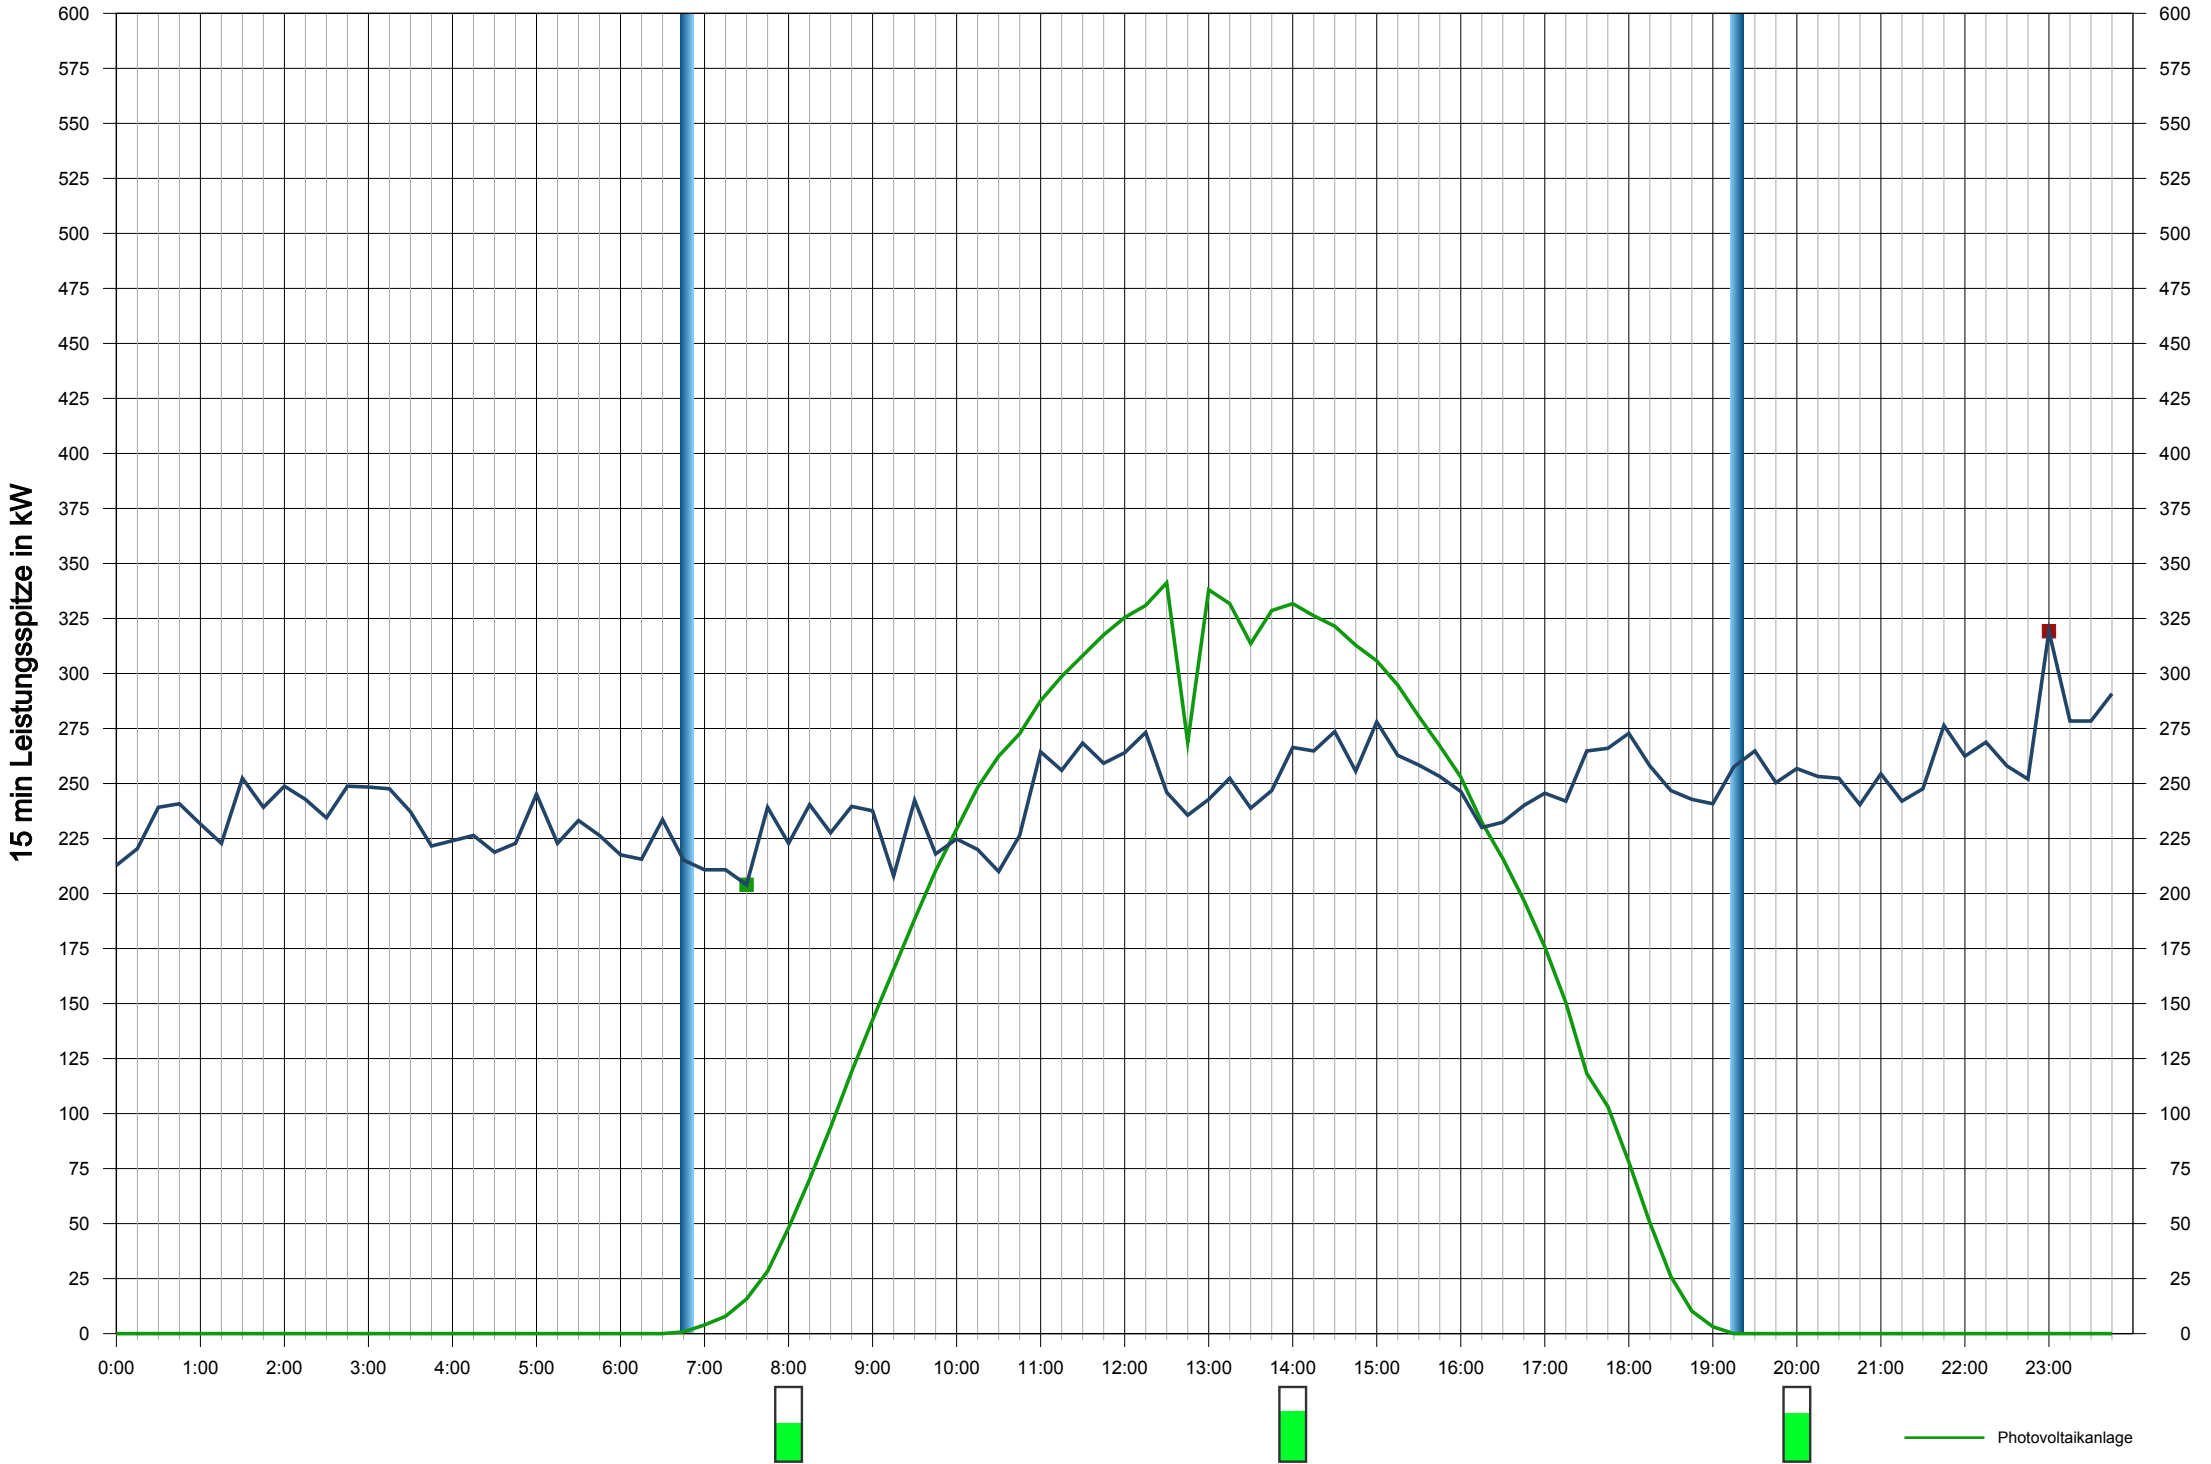




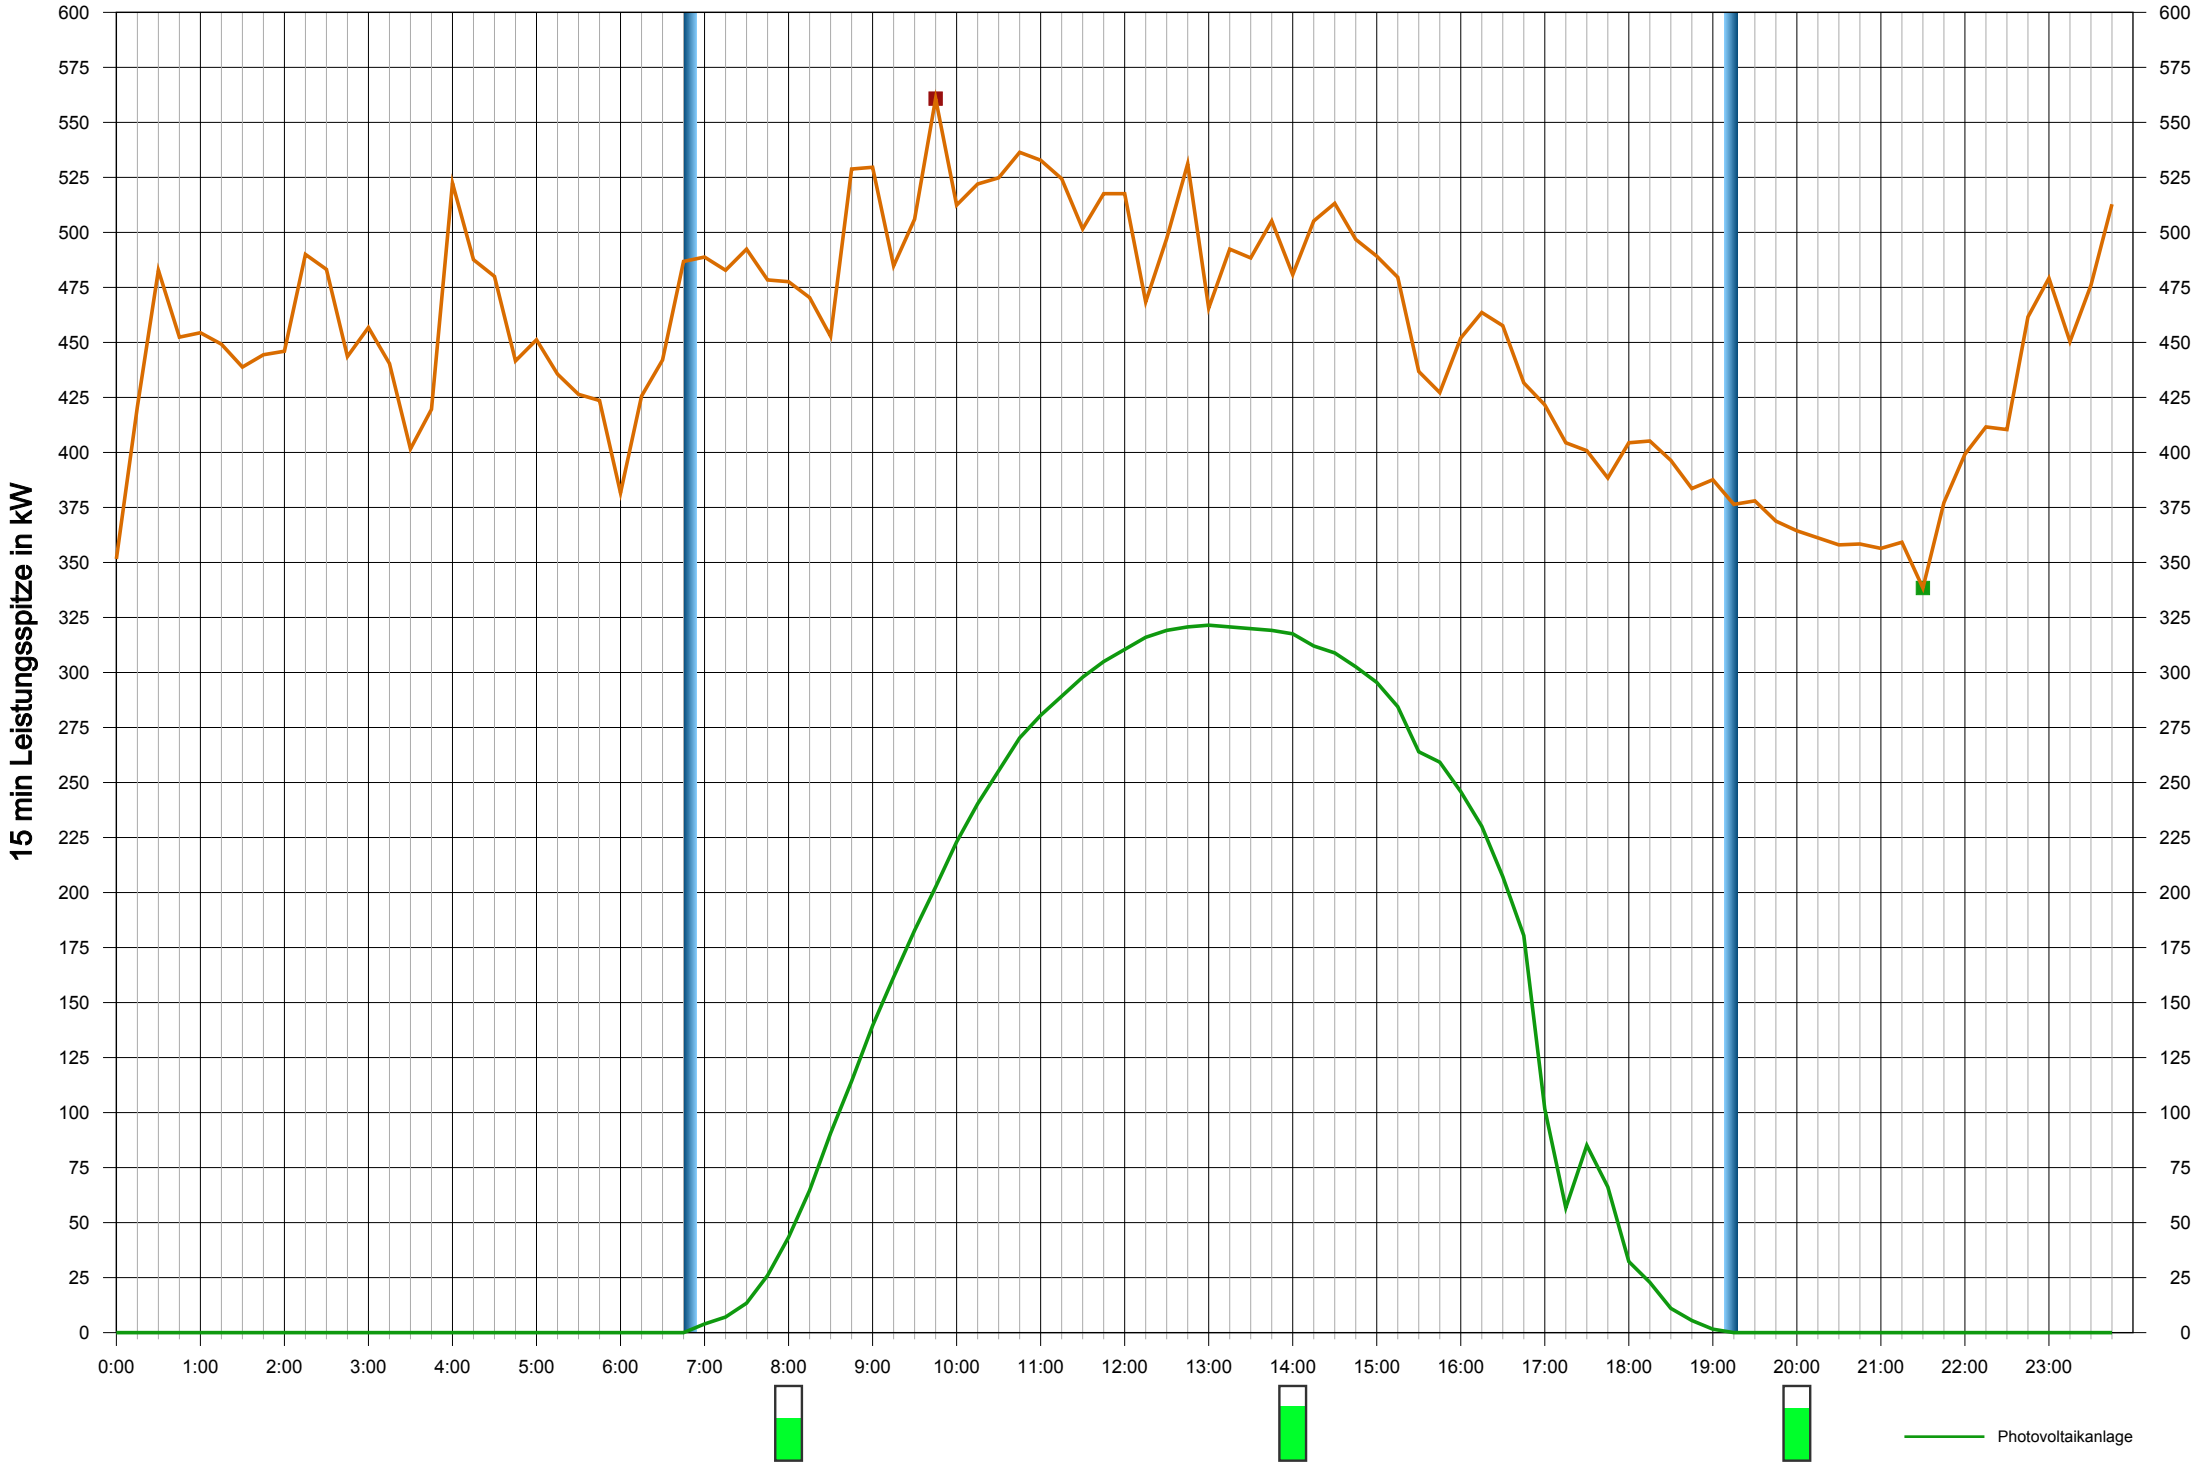


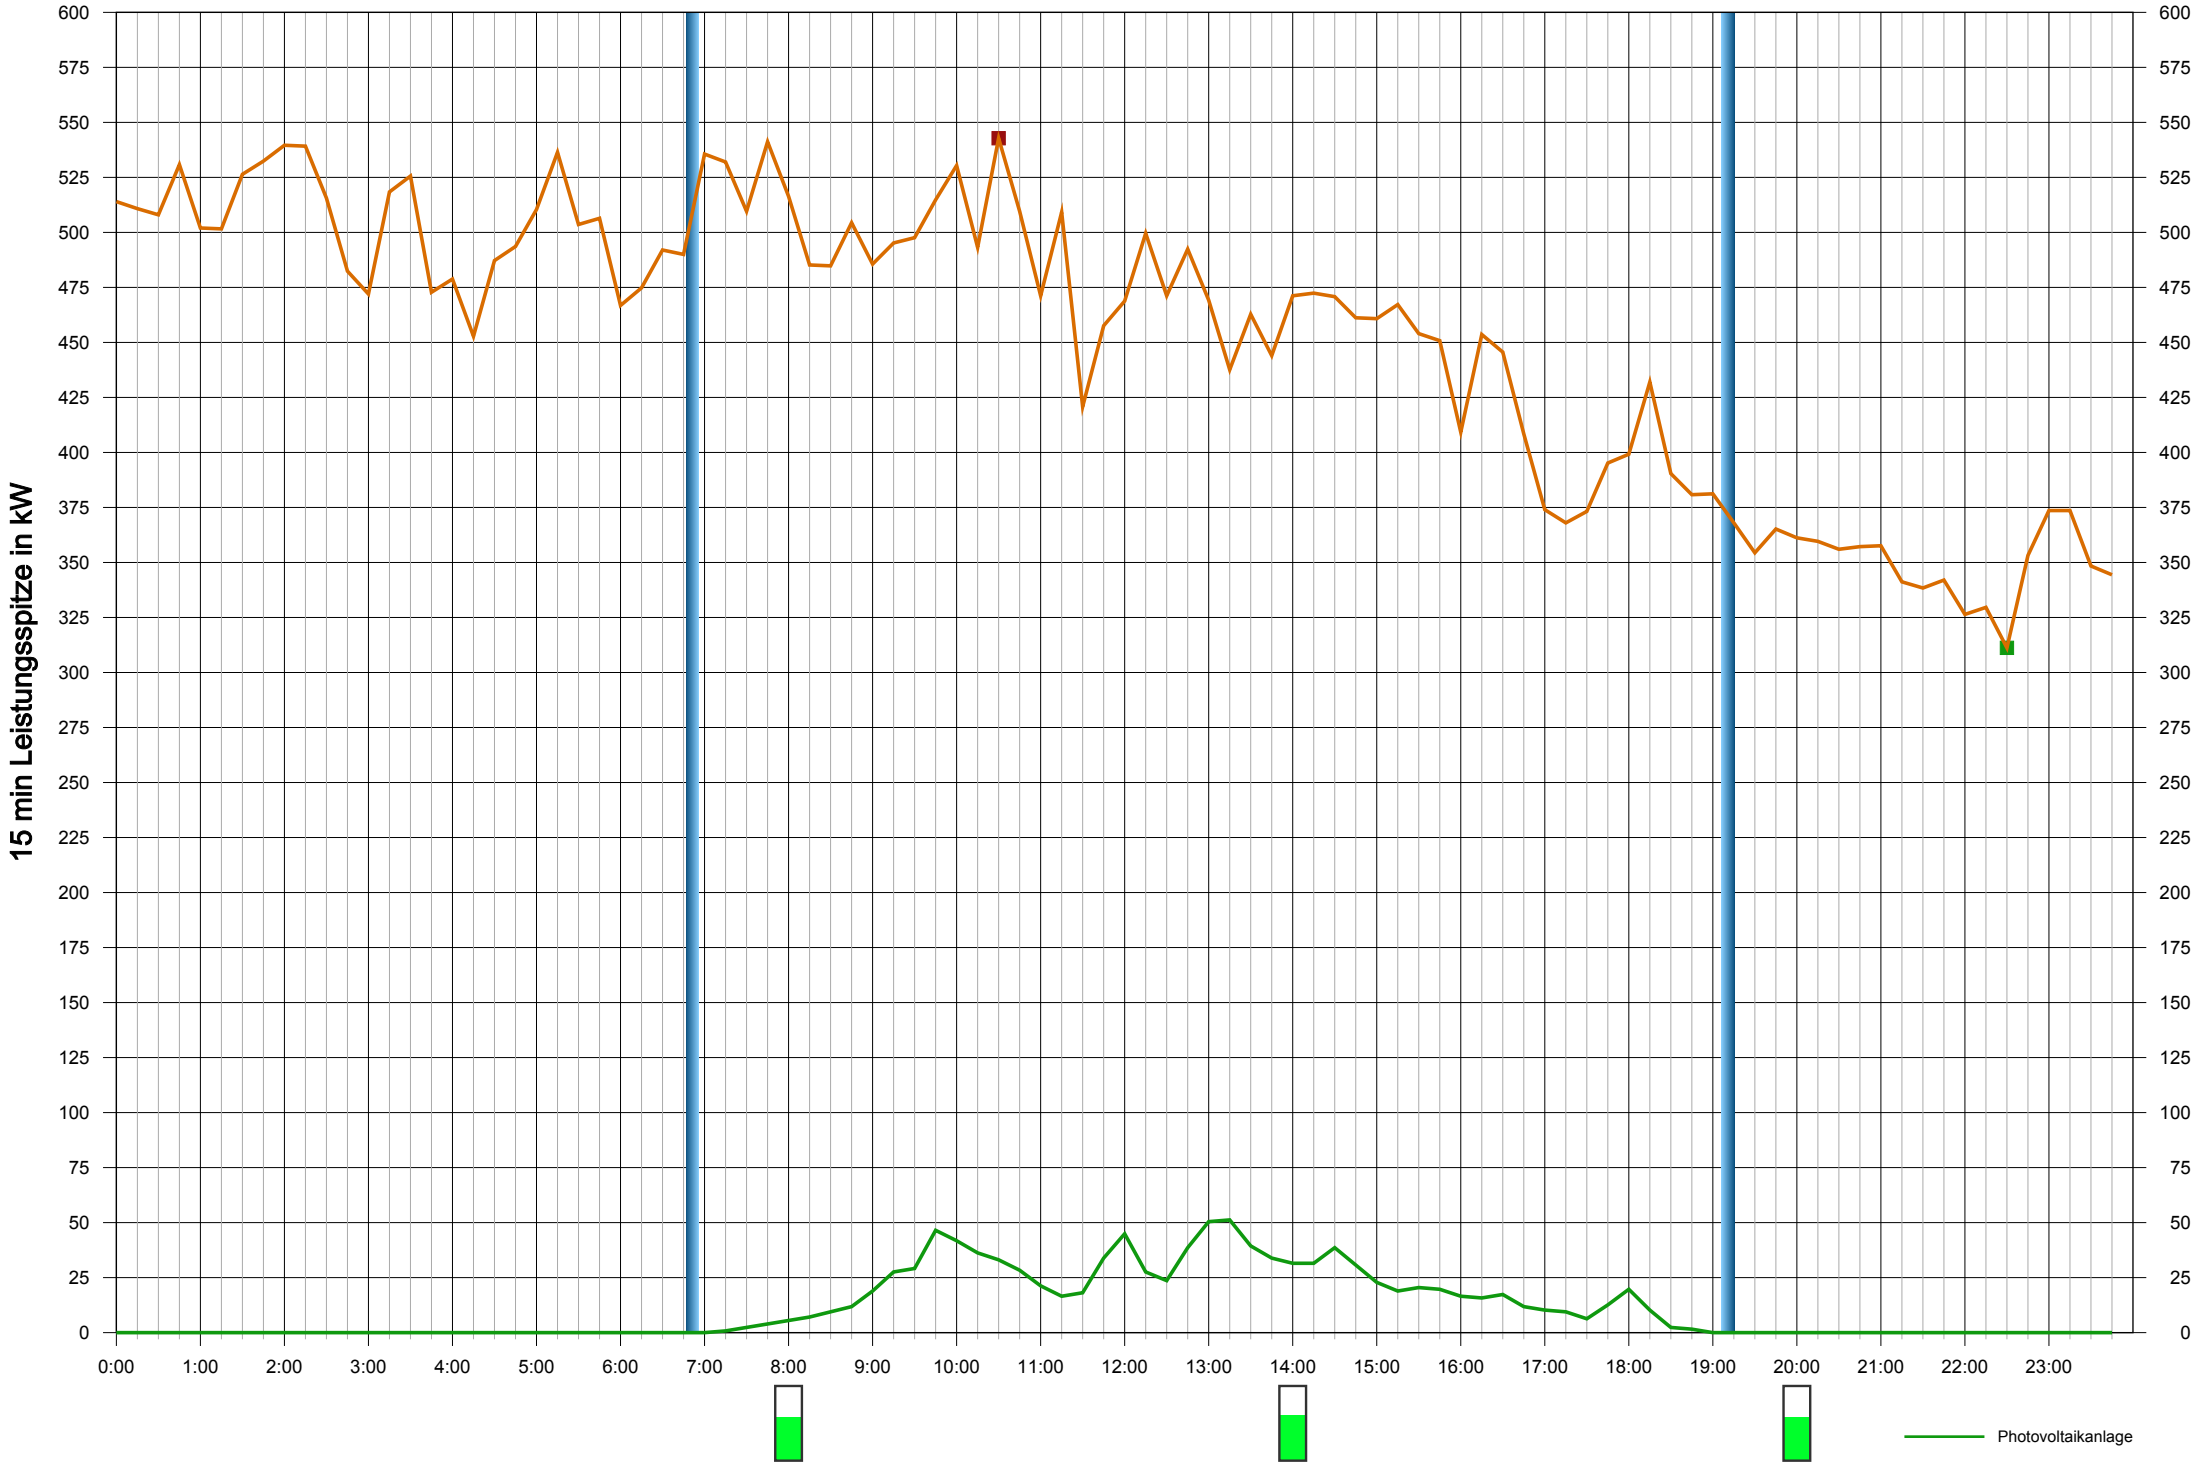


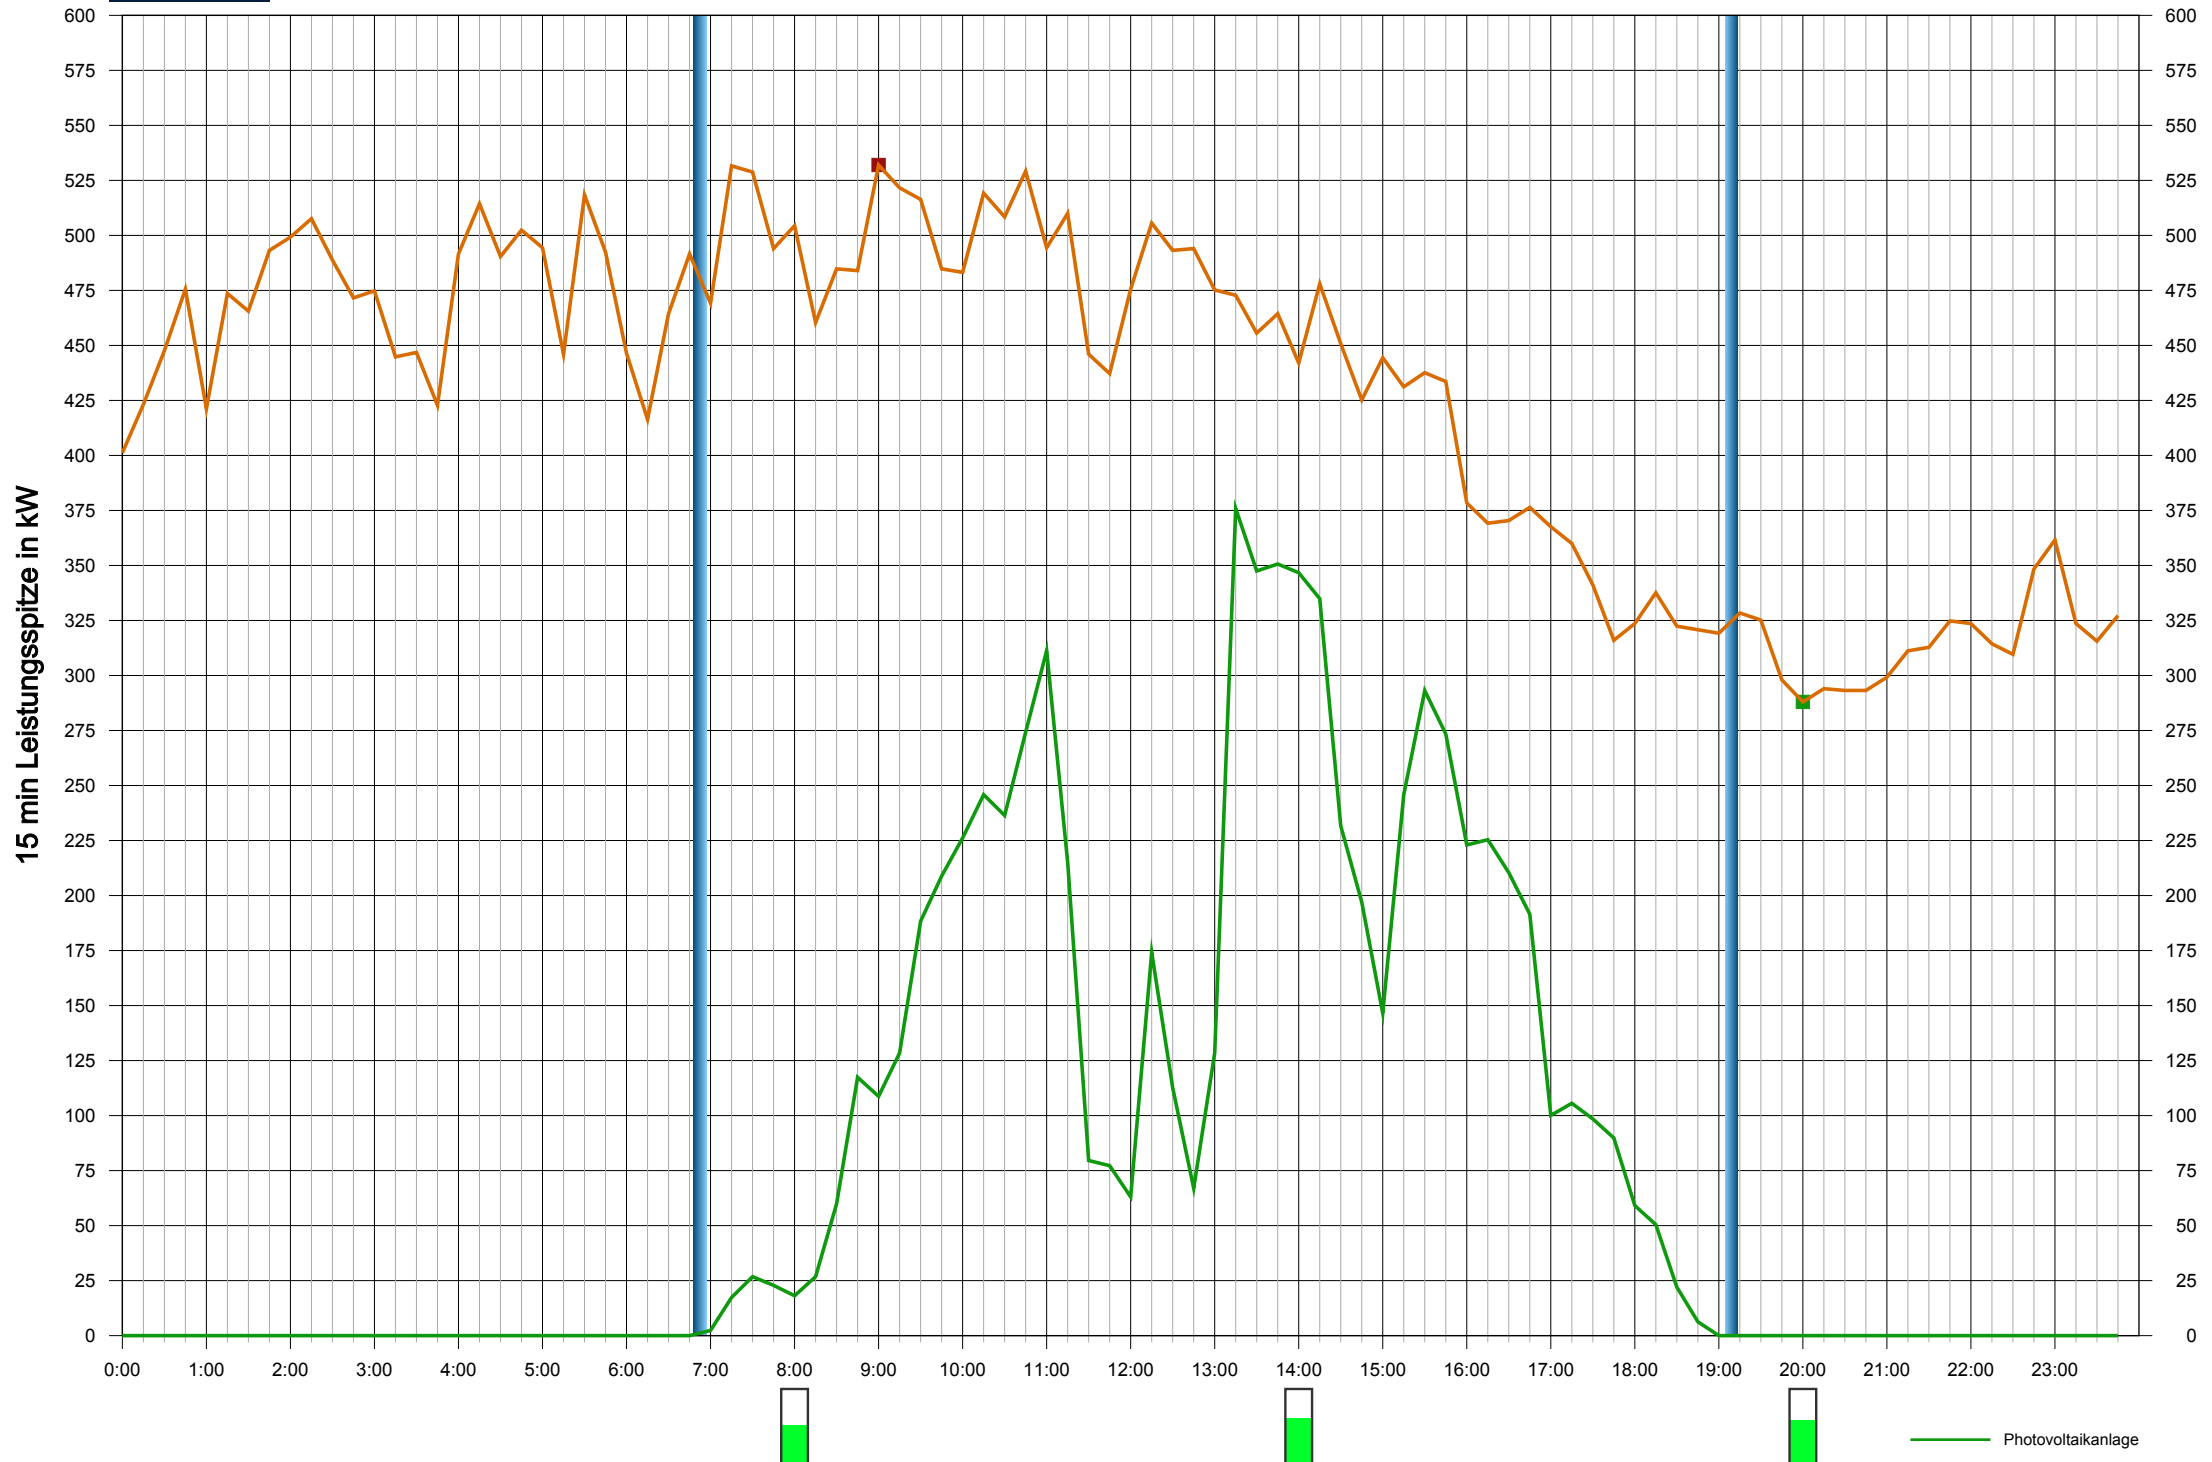




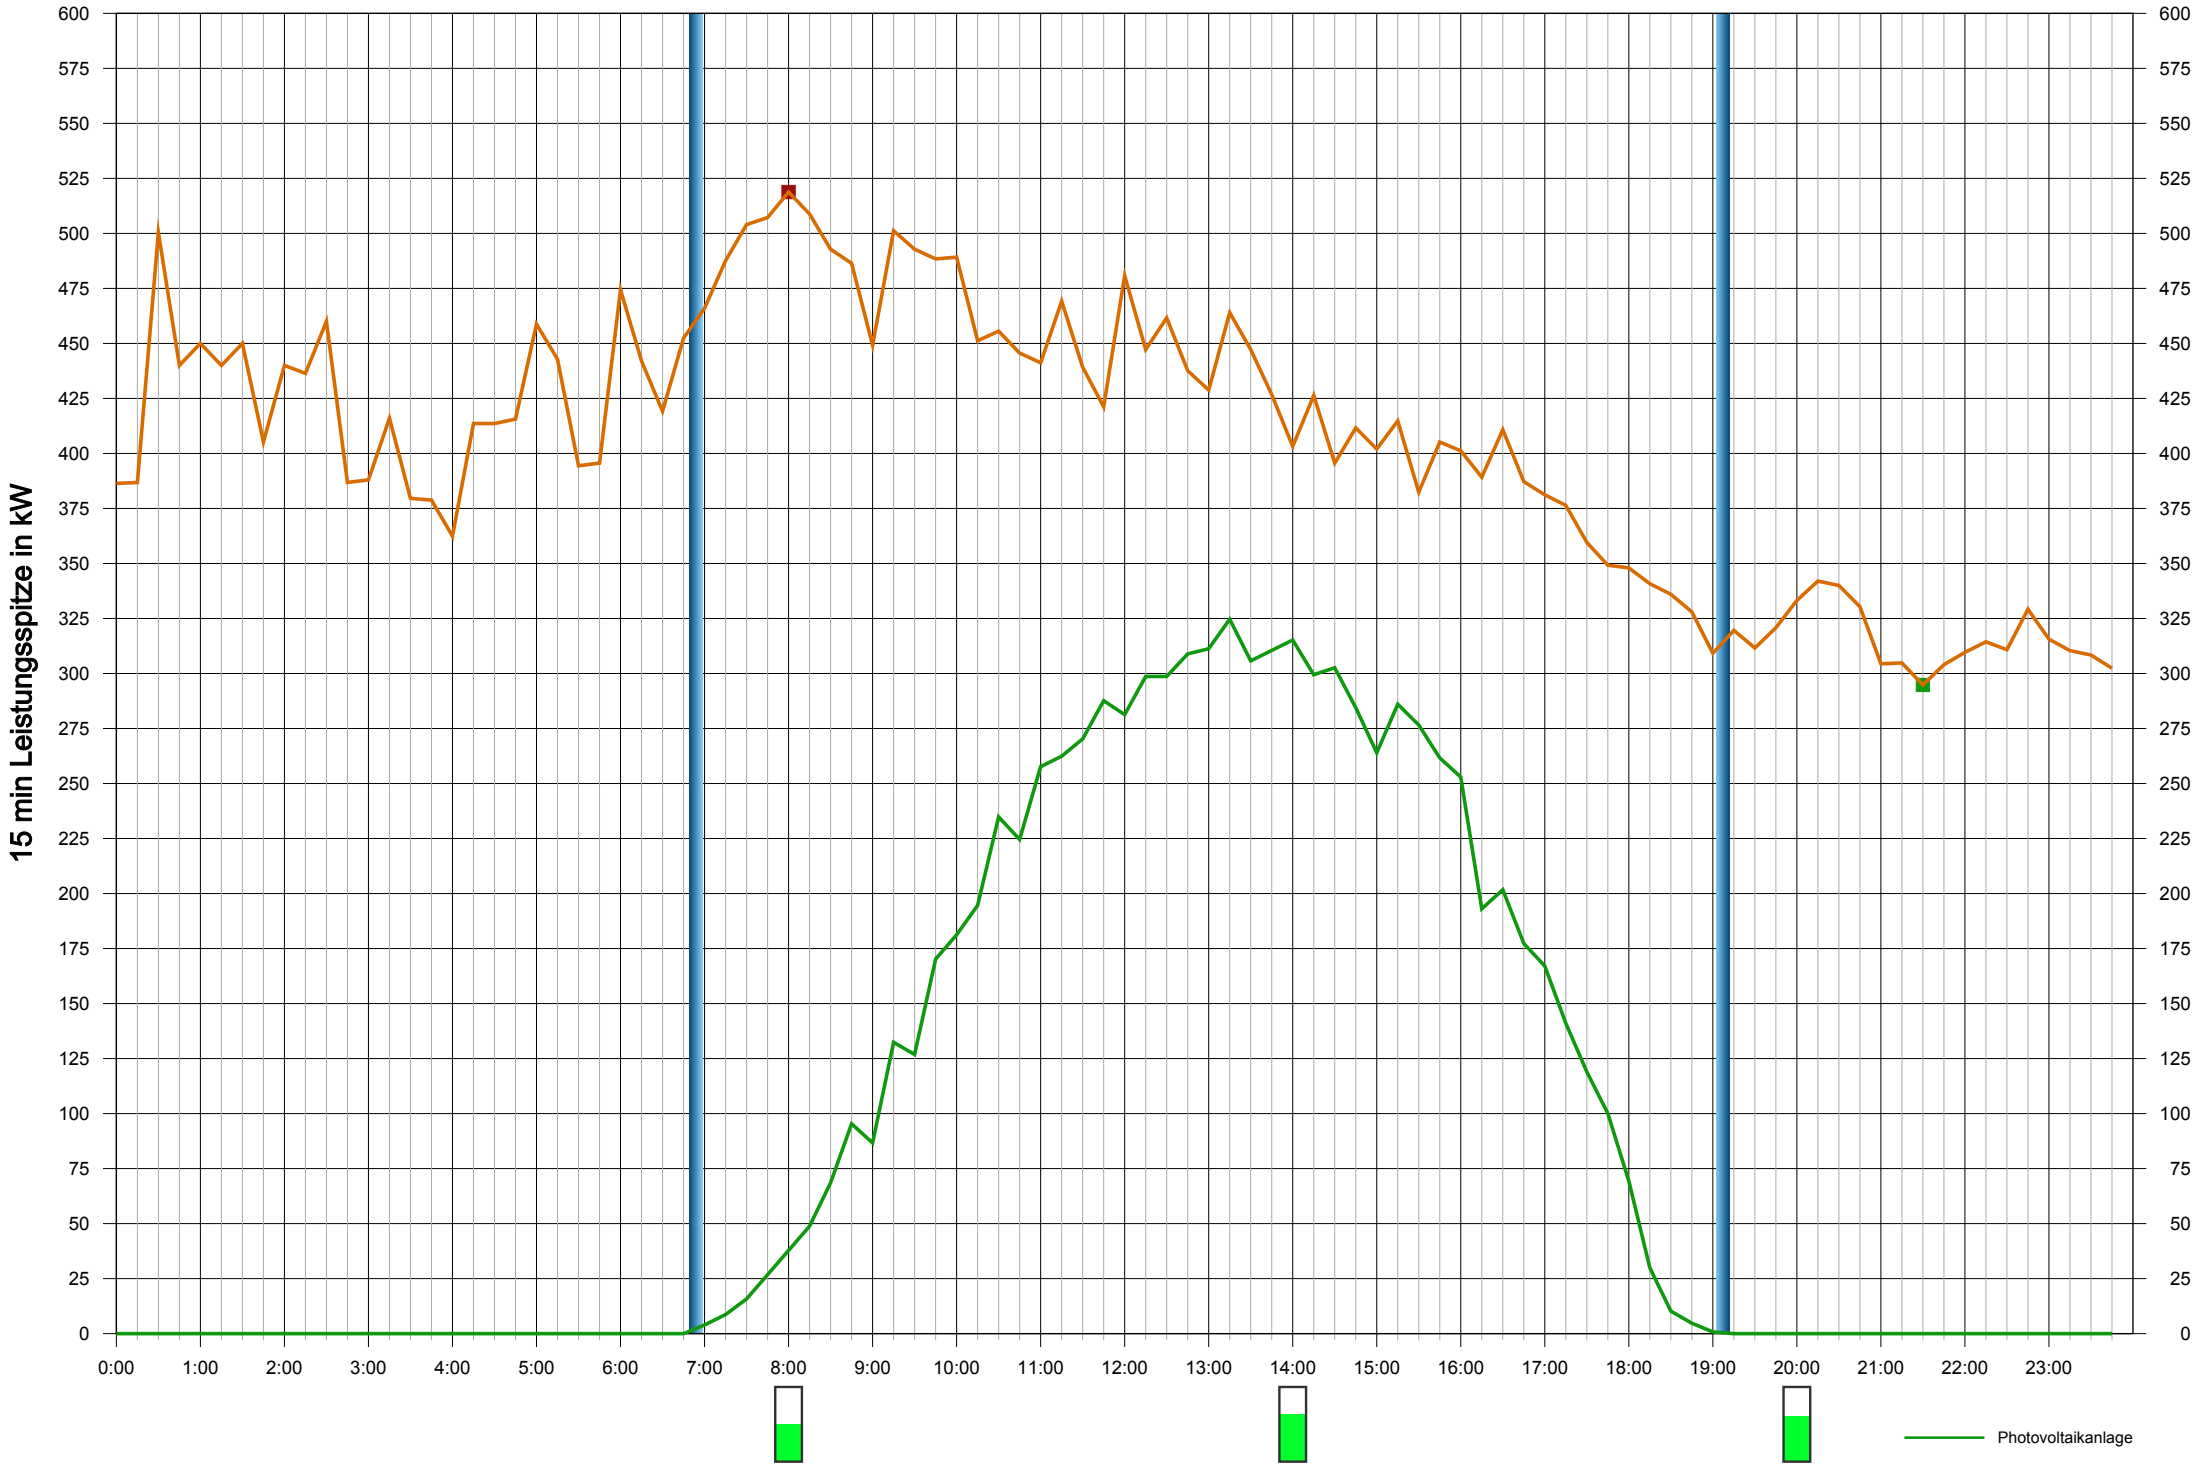

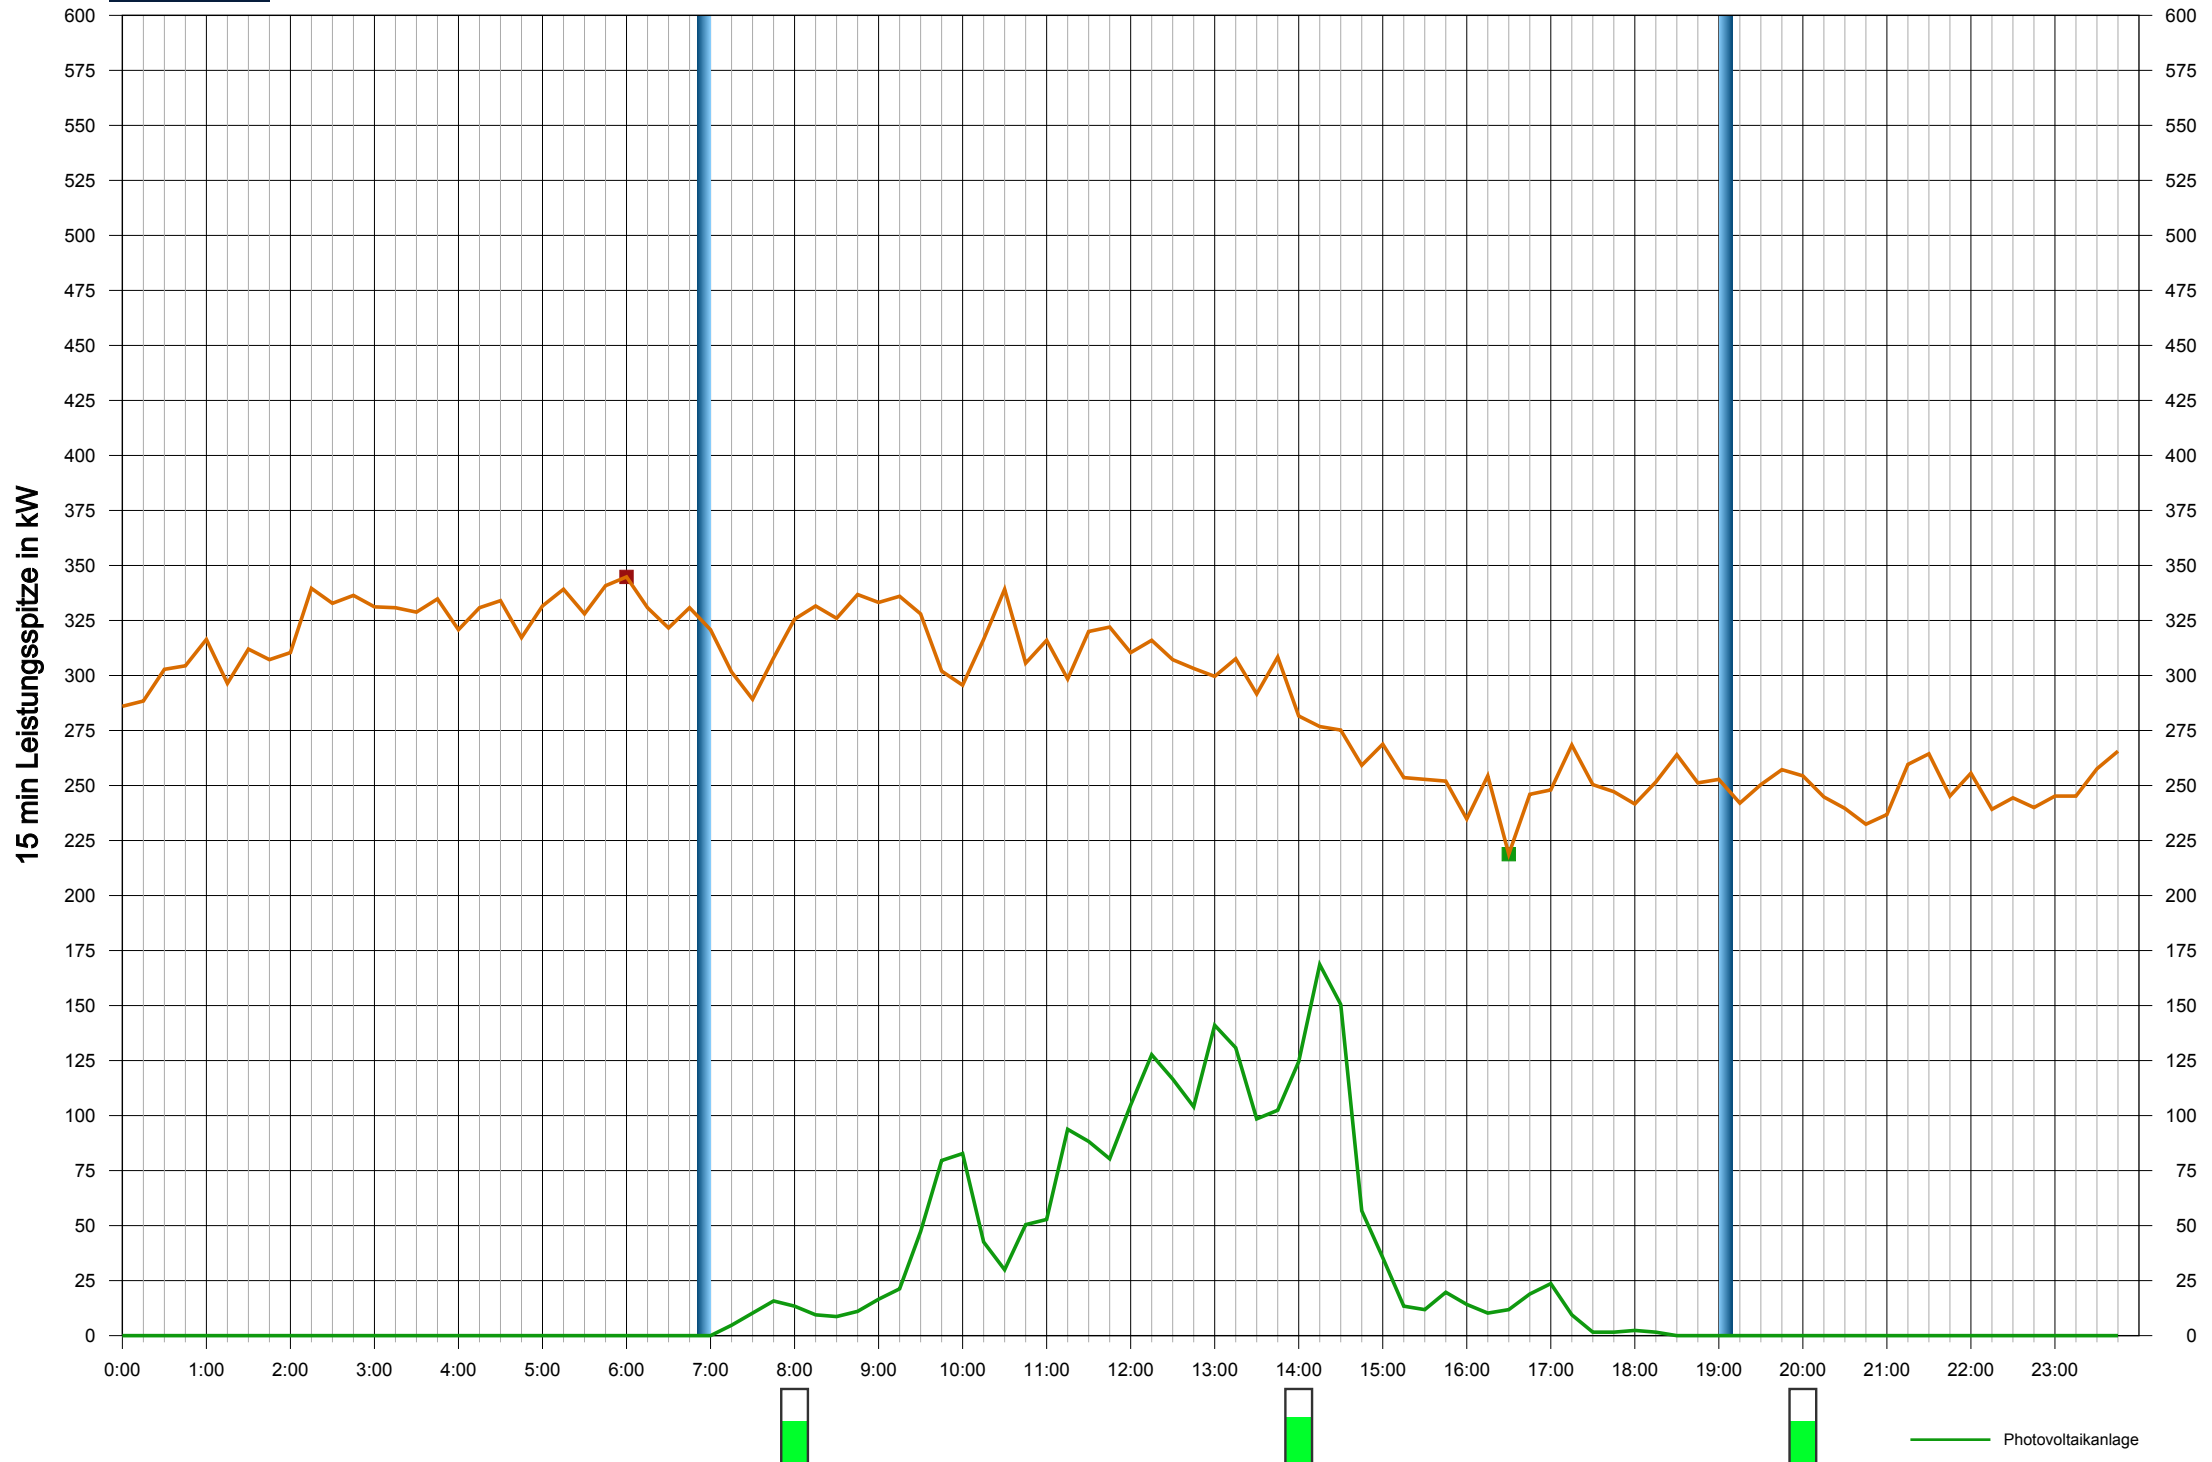

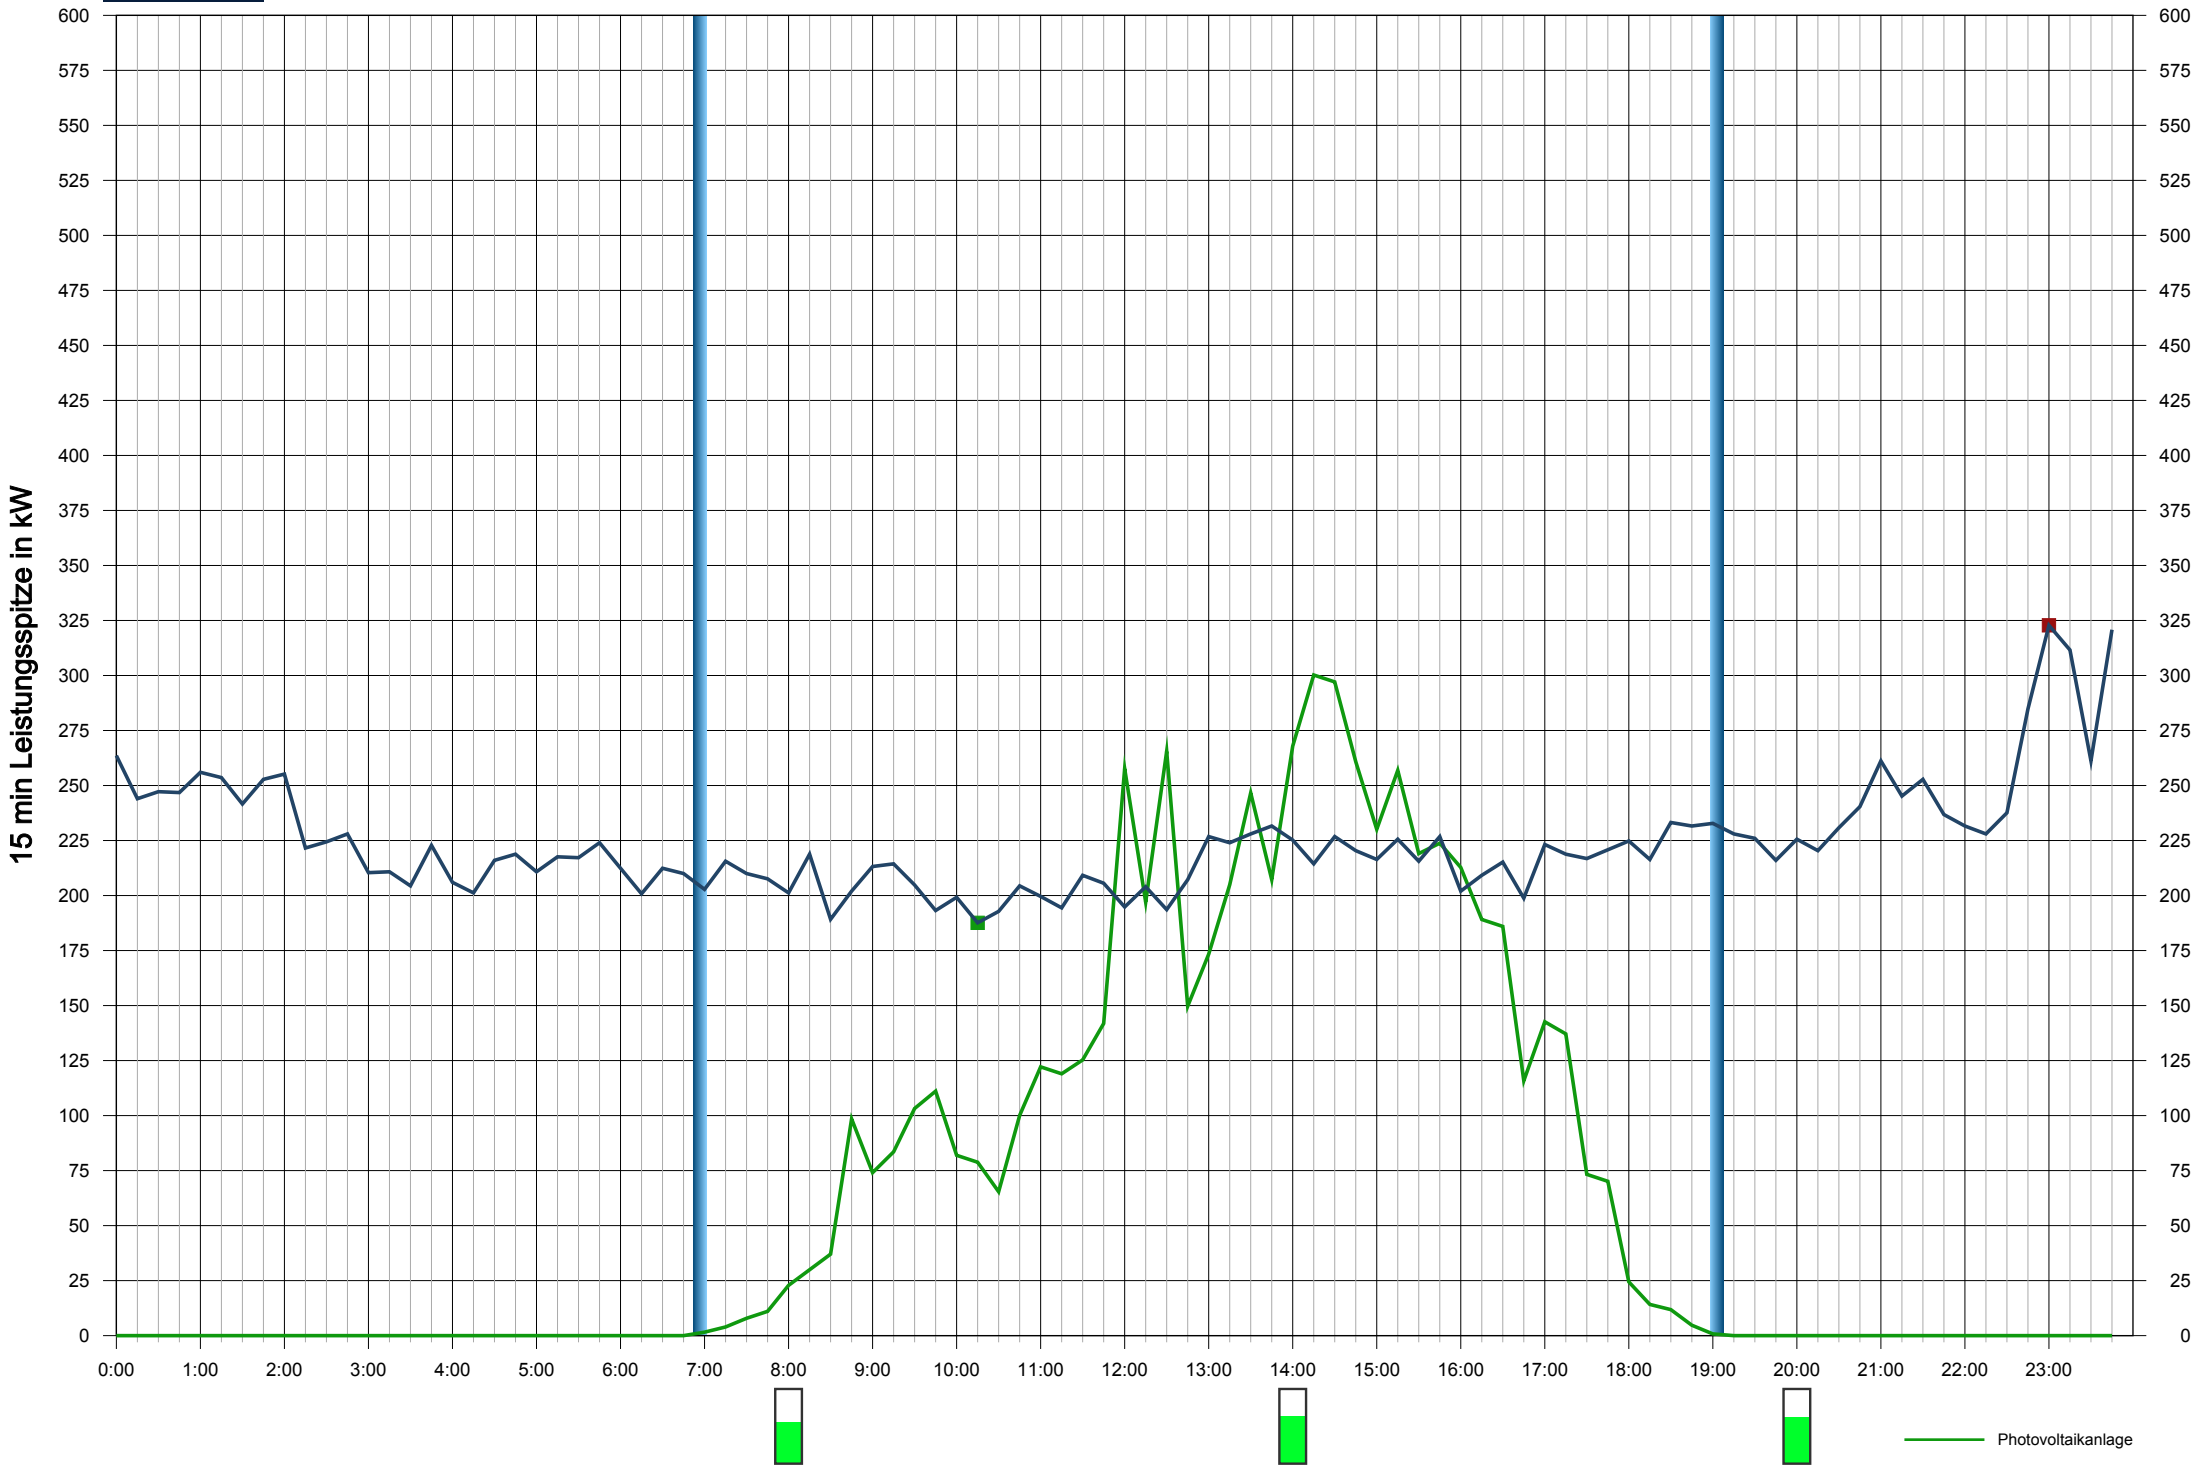


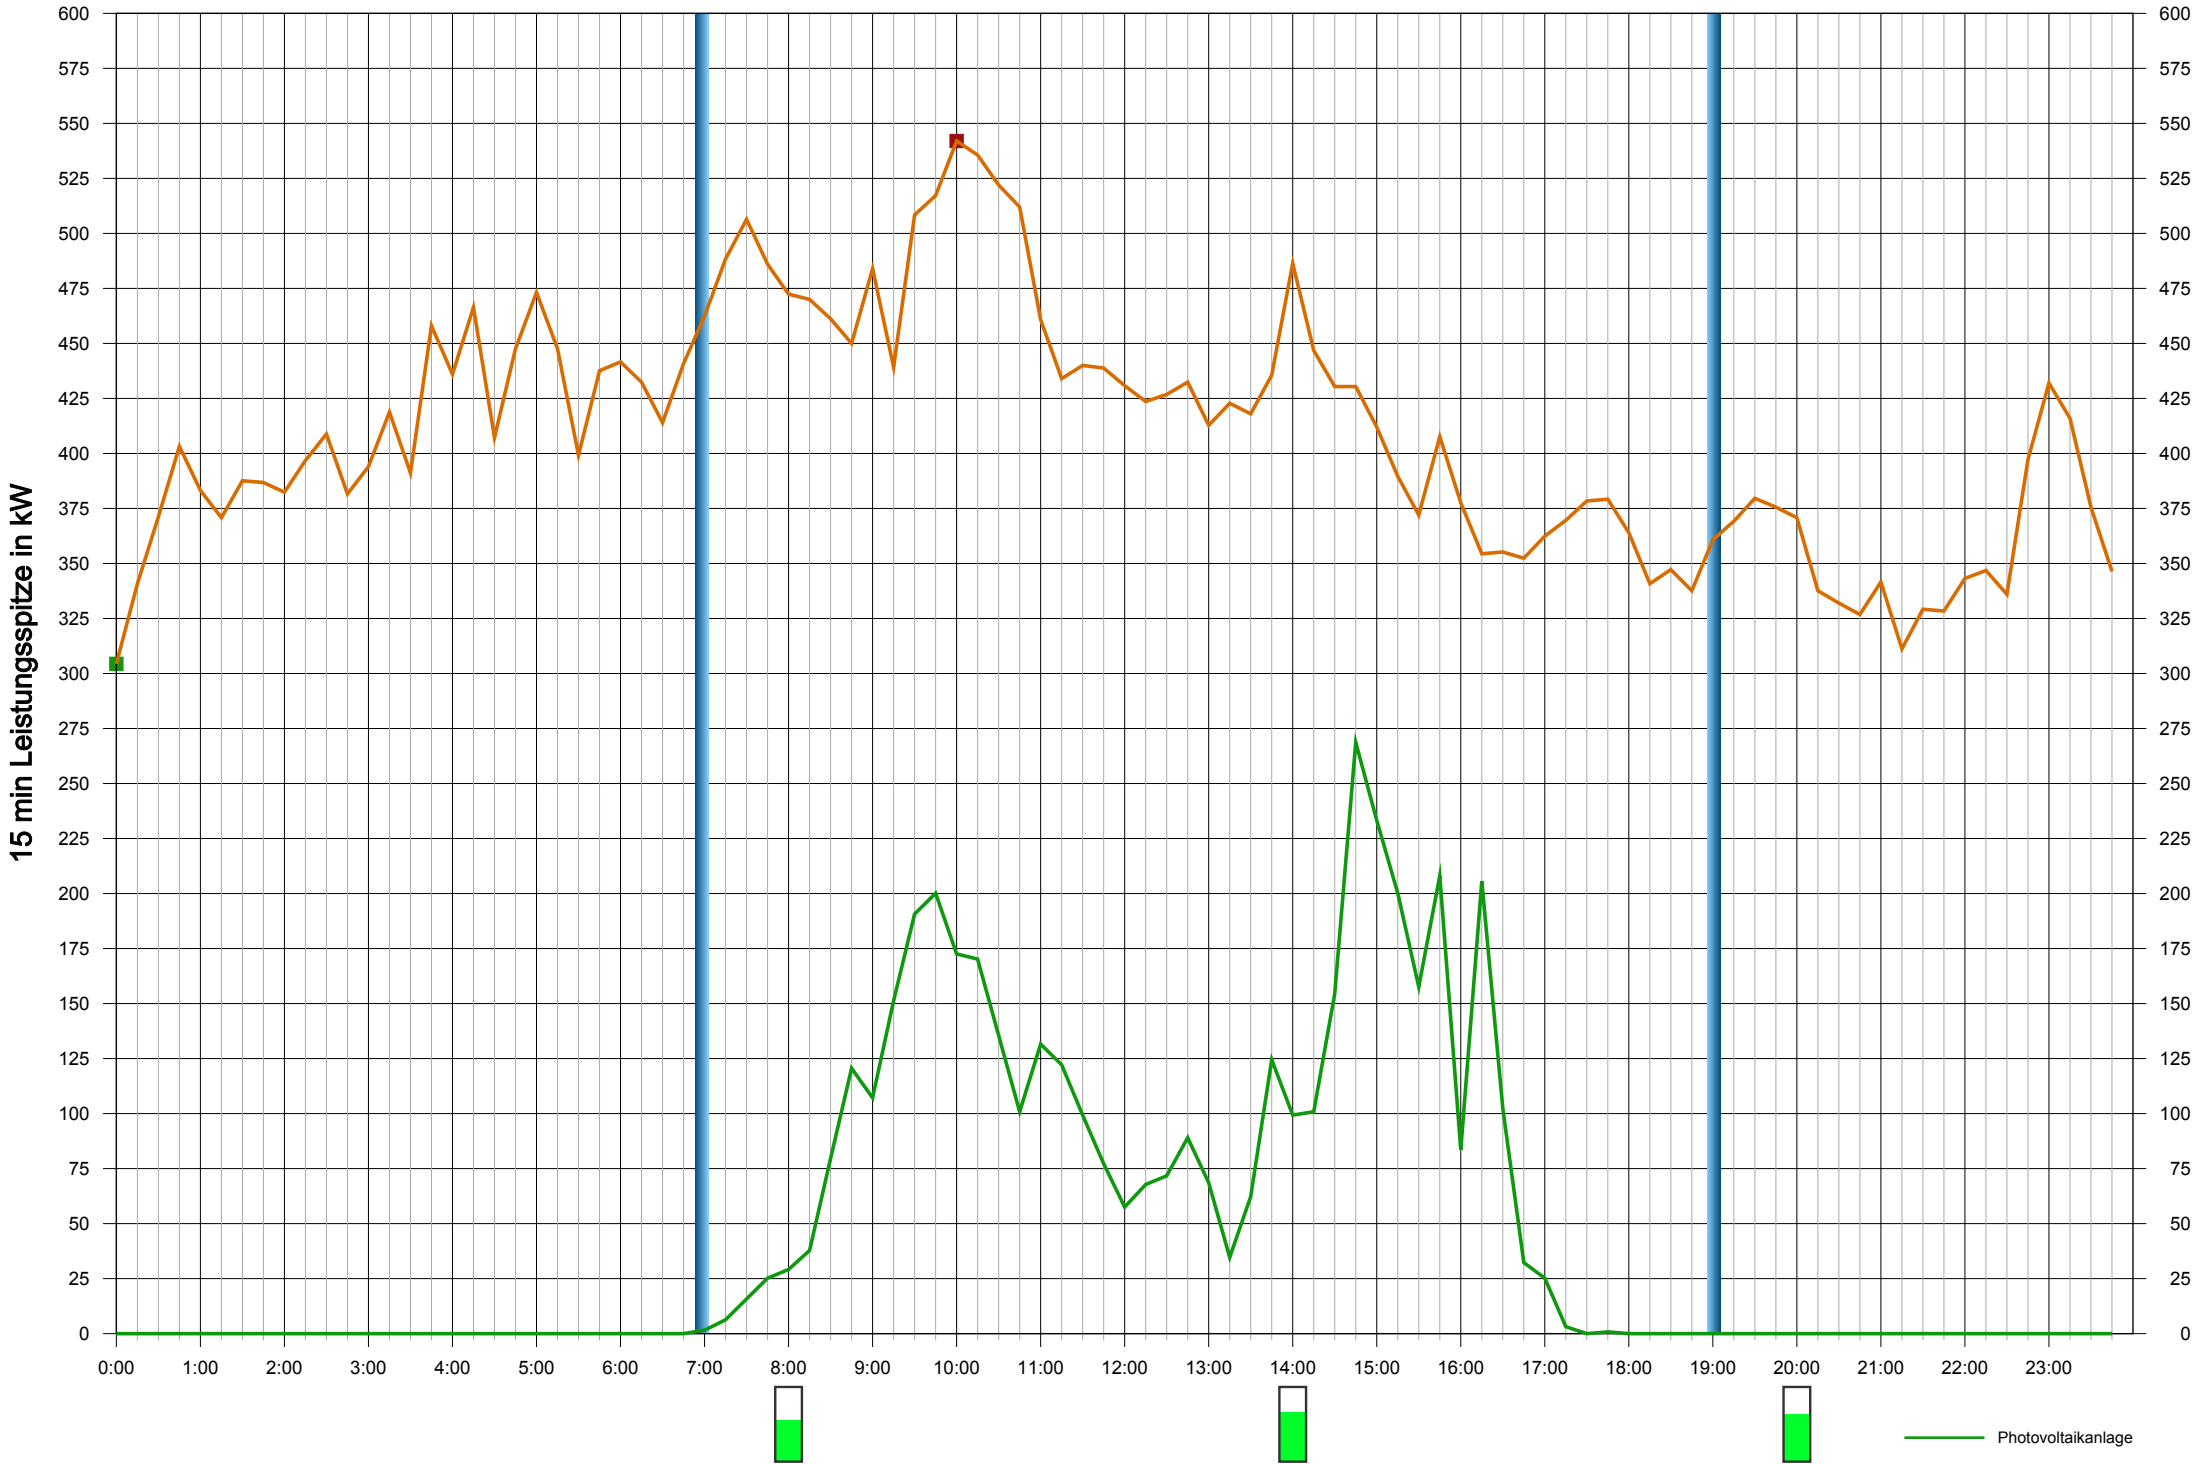





# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Mi. 26.9.2012 (KW 39)


Tagesminimum: 314,4 kW, Tagesmittelwert: 424,3 kW, Tagesmaximum: 518,8 kW, Tagesbedarf: 10.184 kWh (1.426 €)

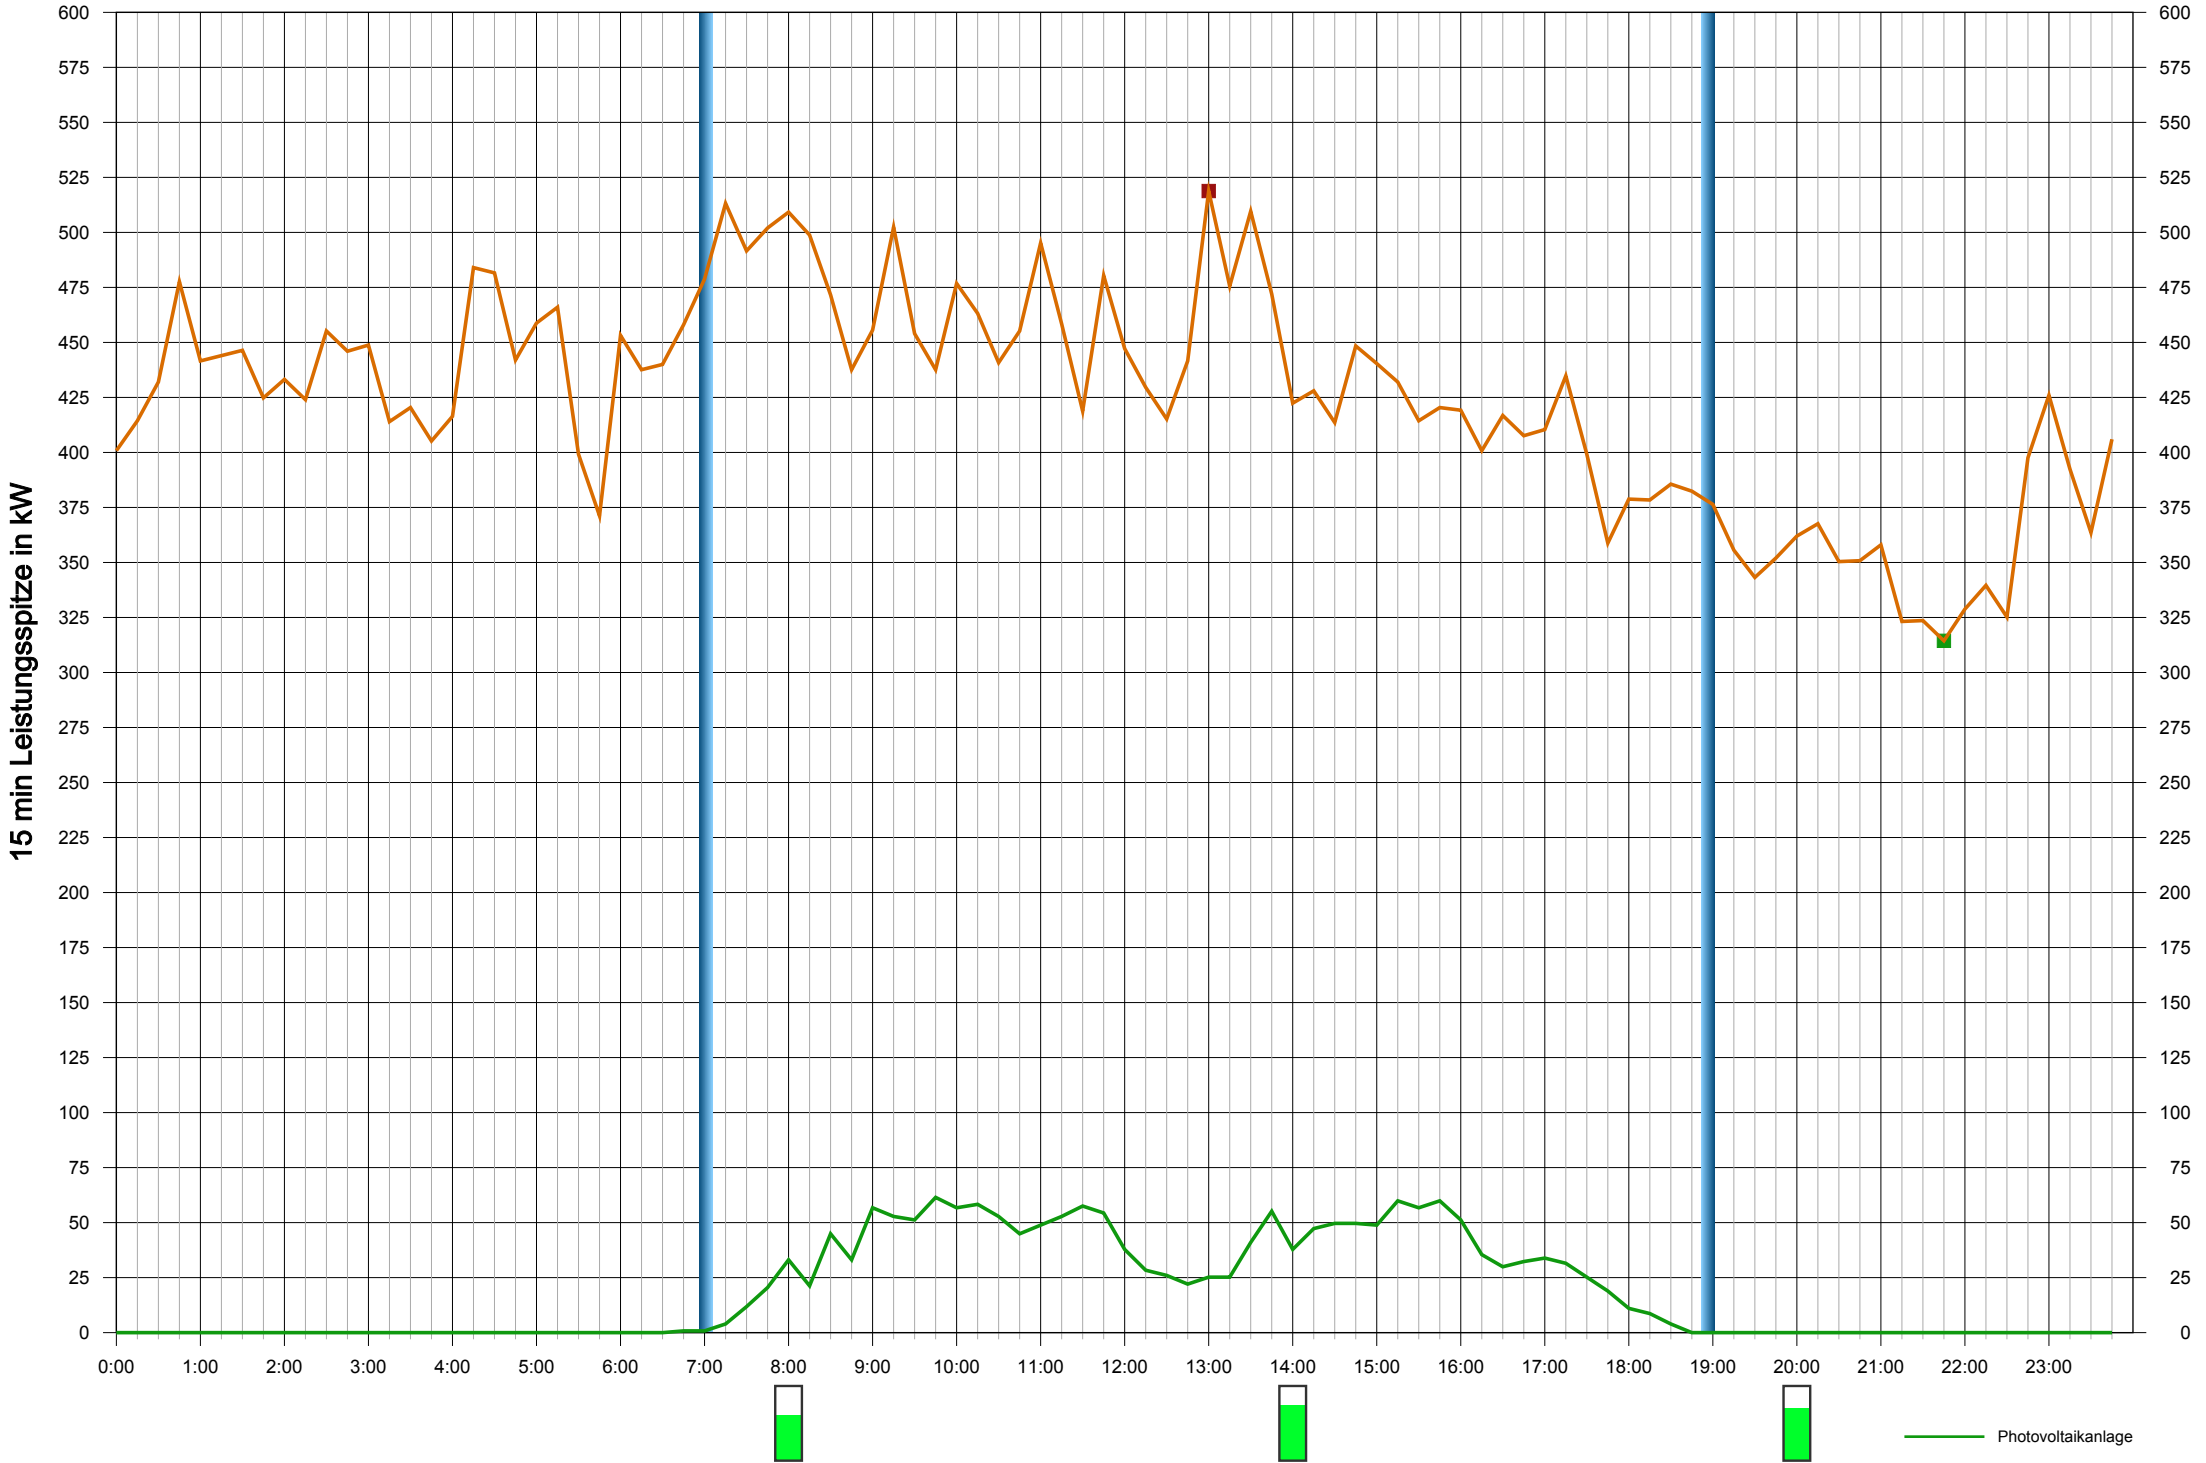


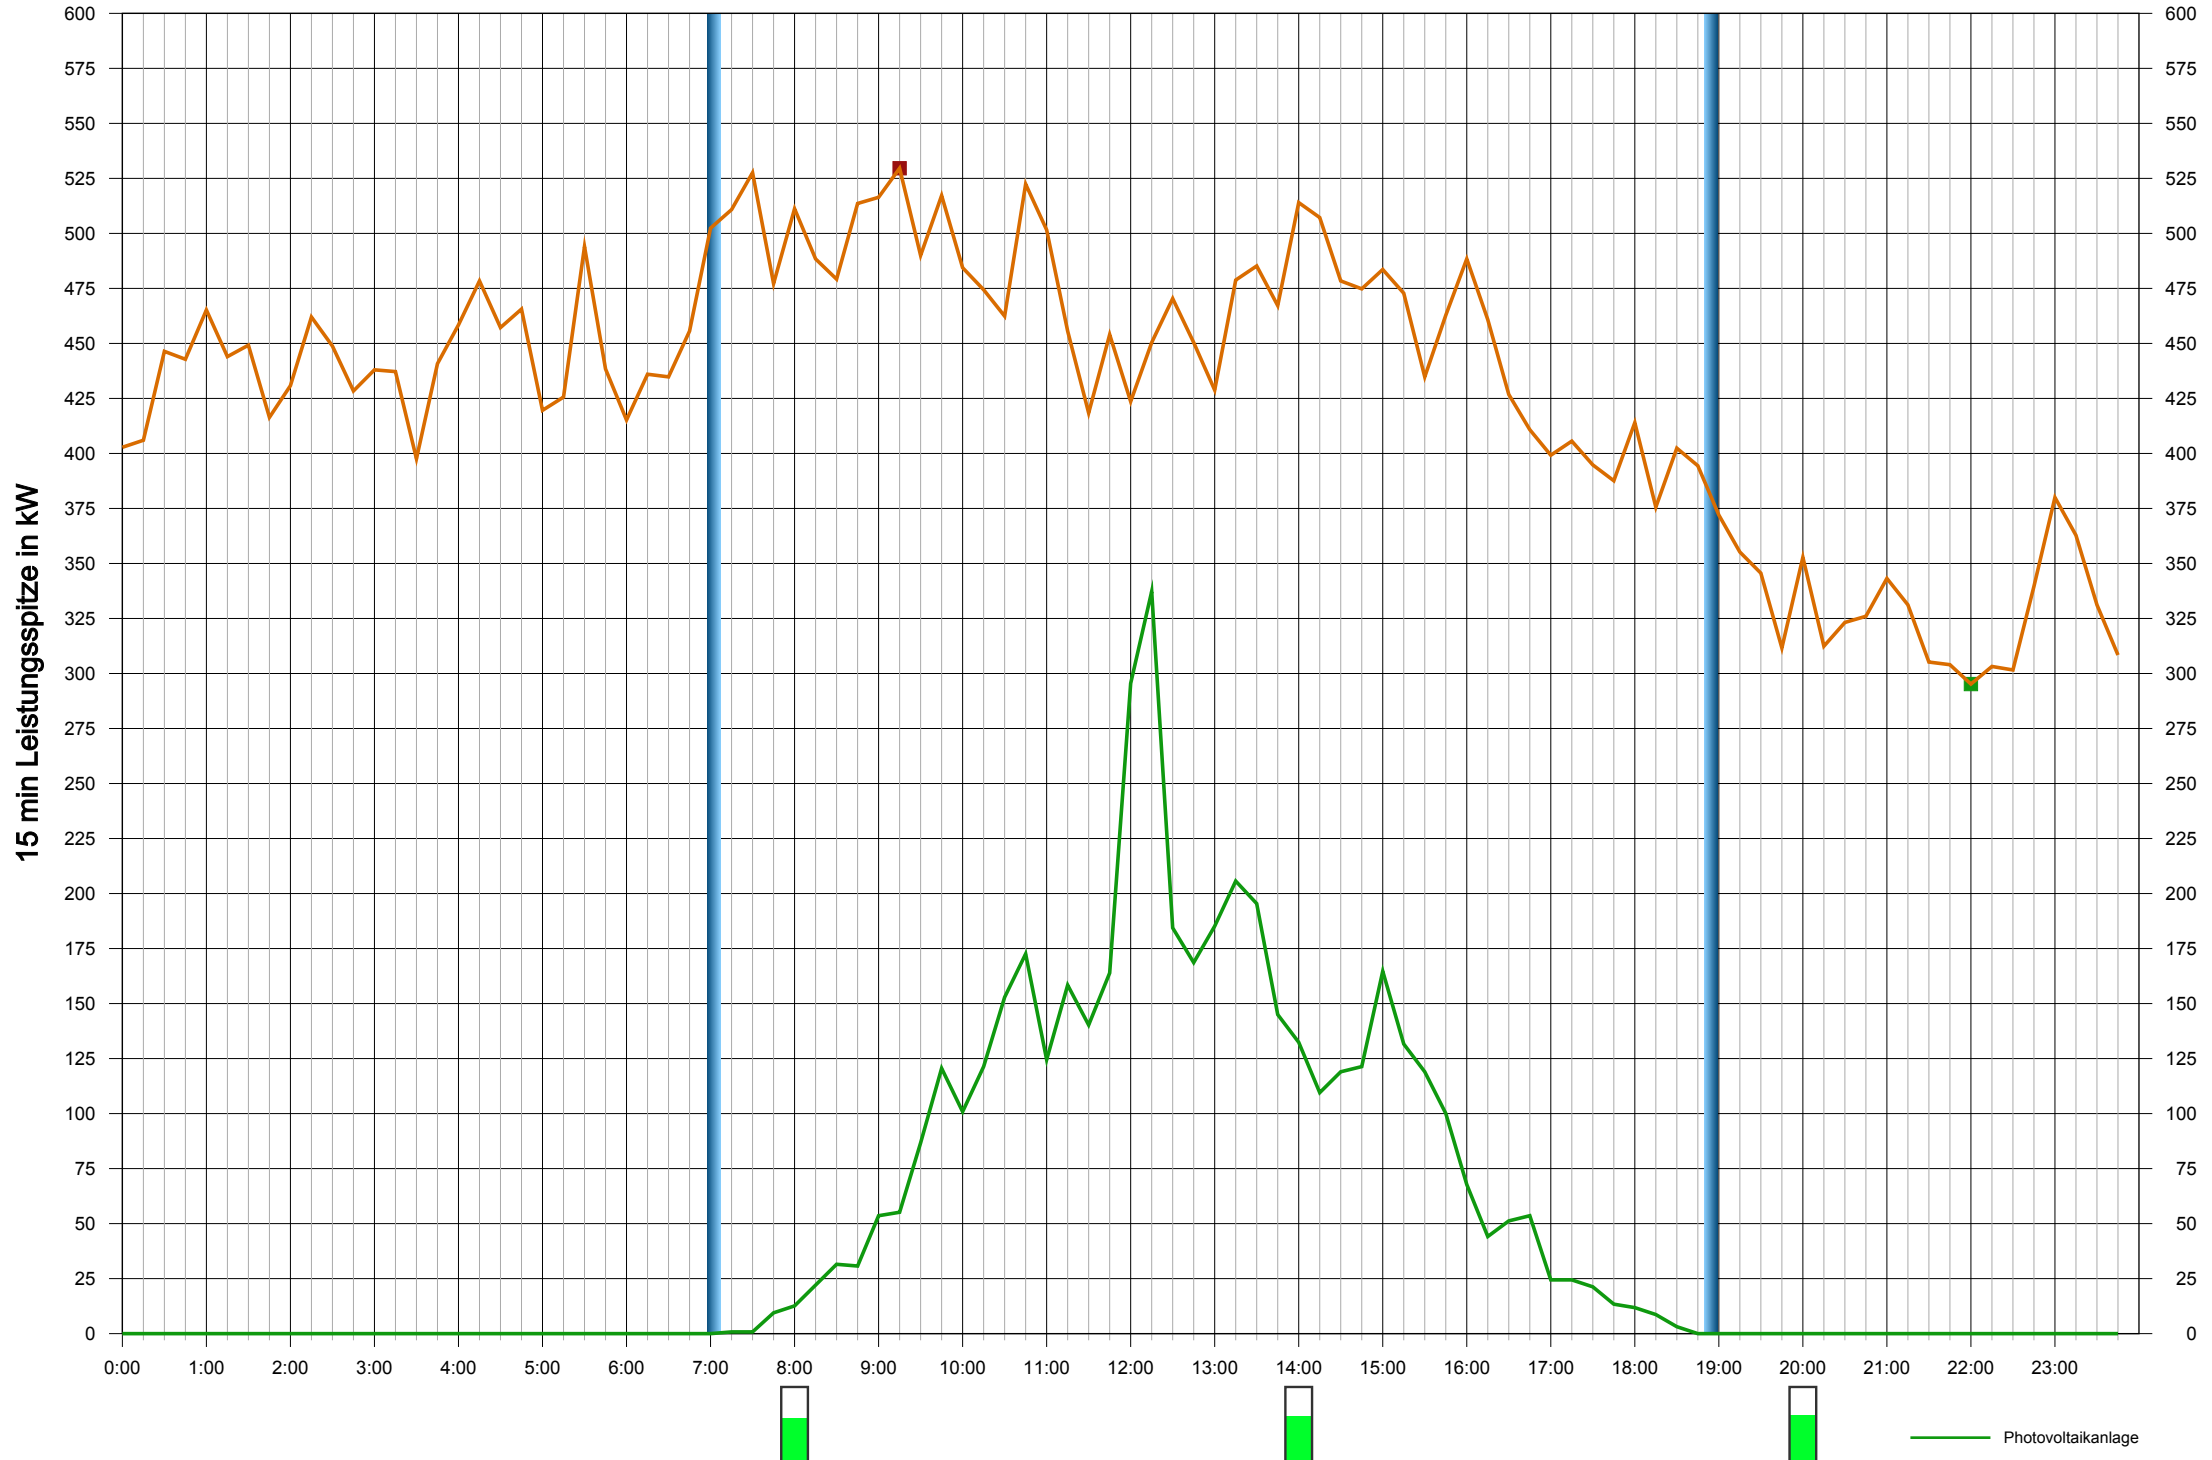

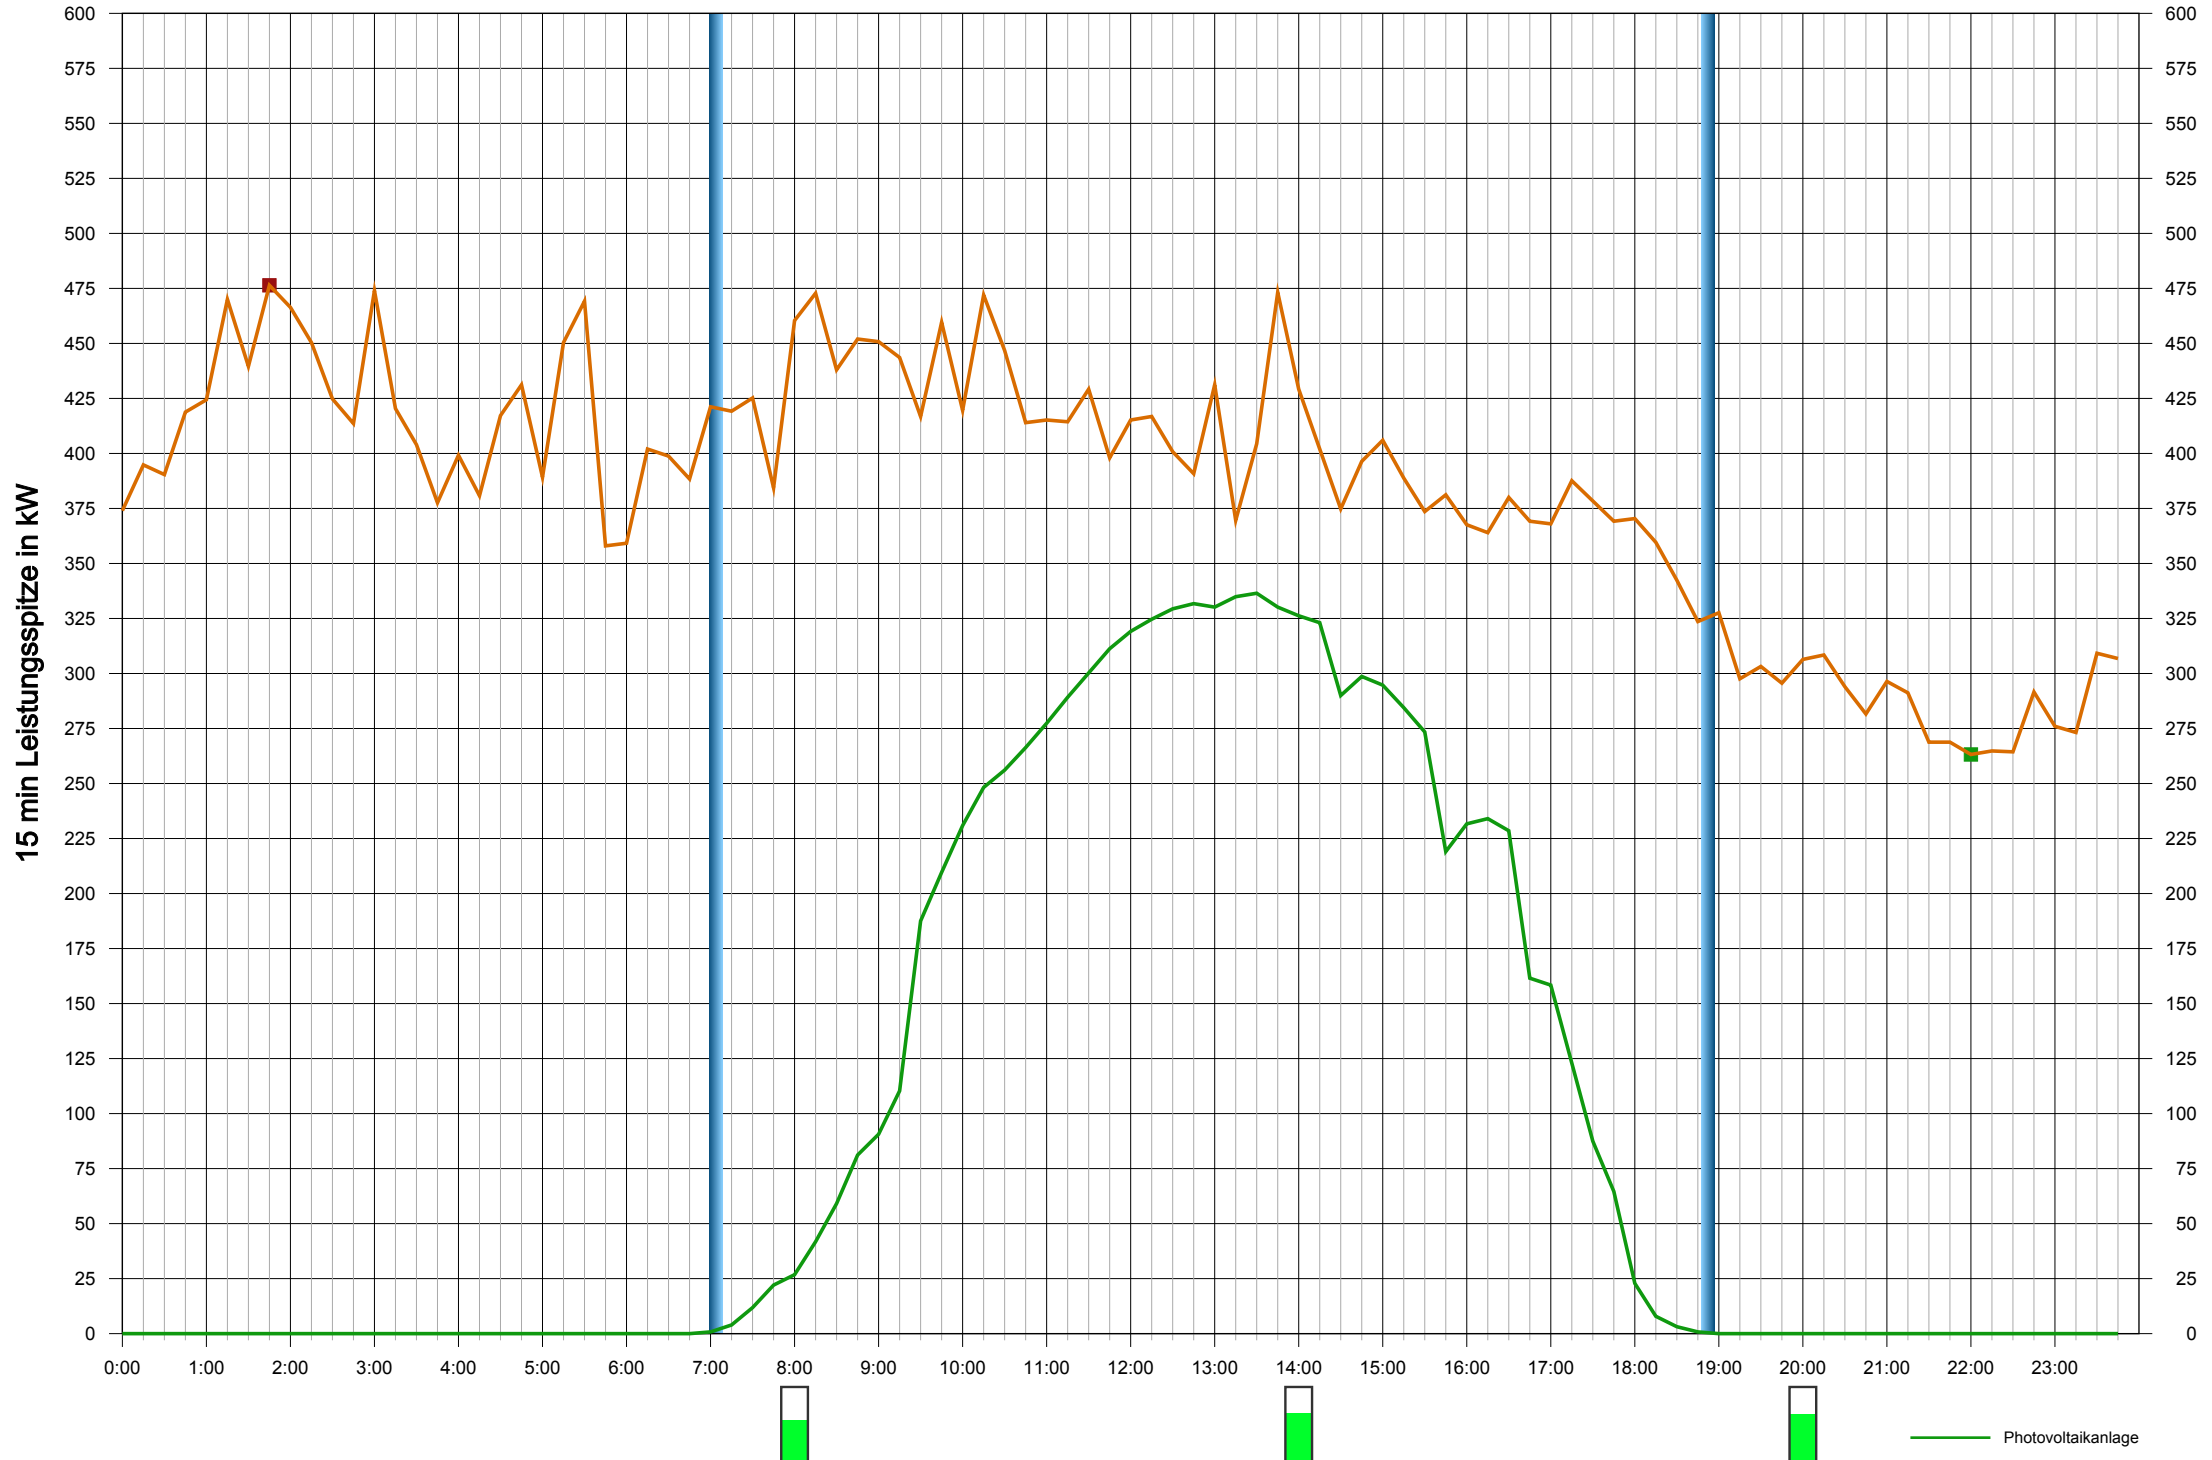





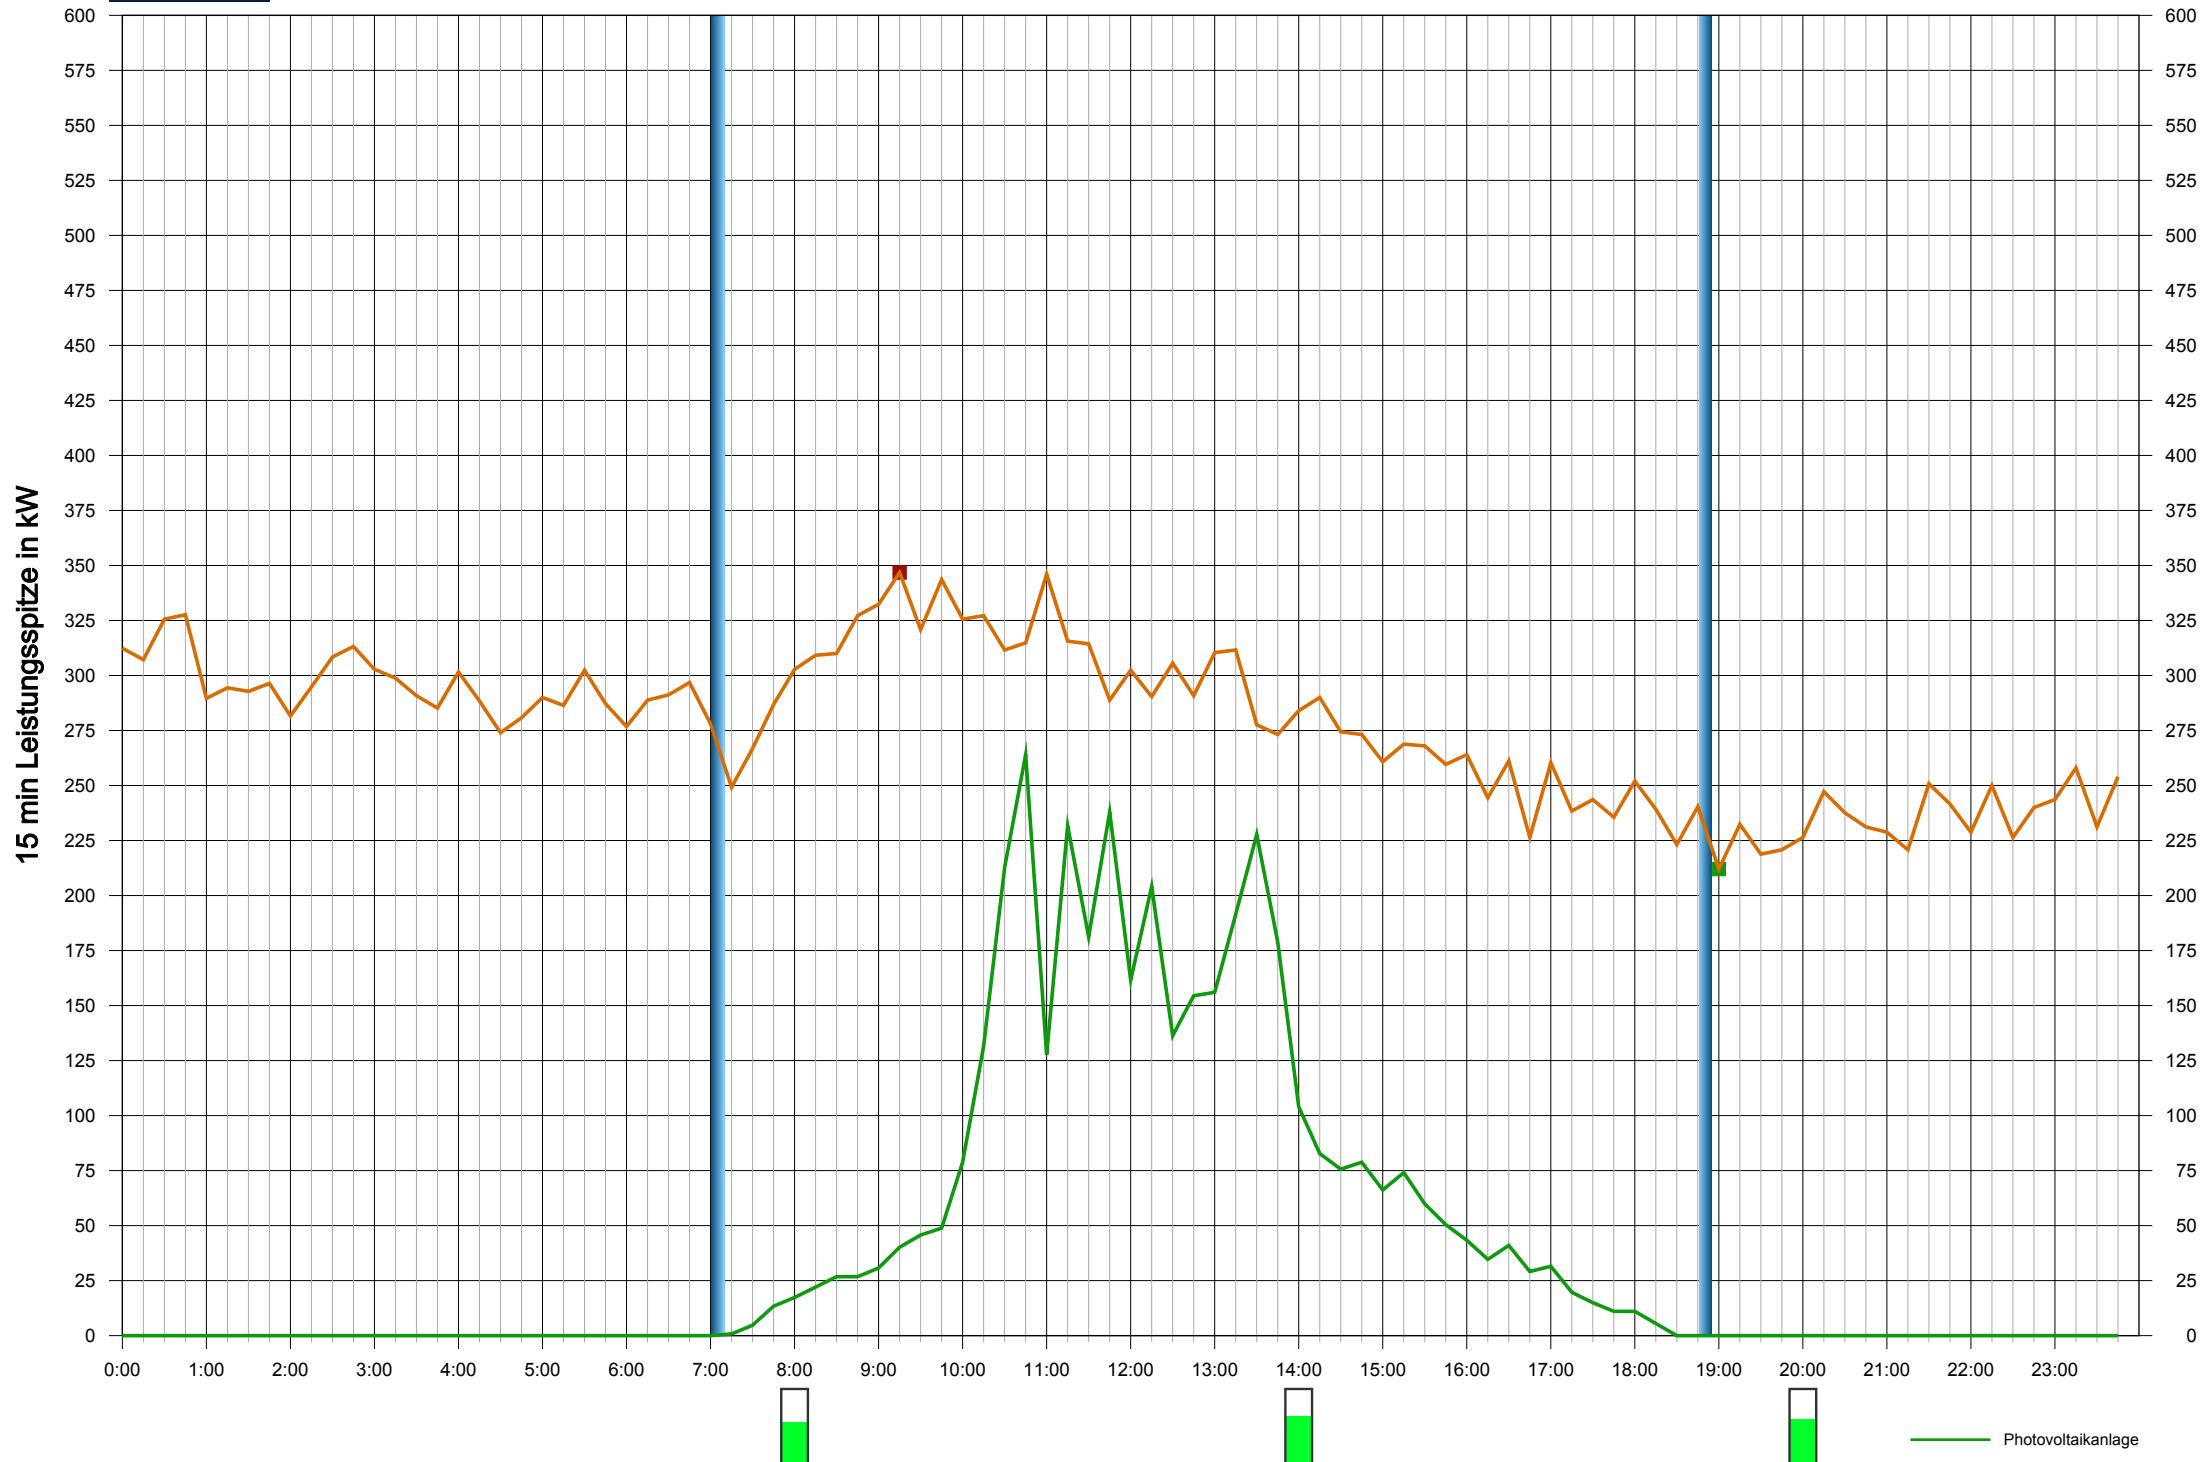


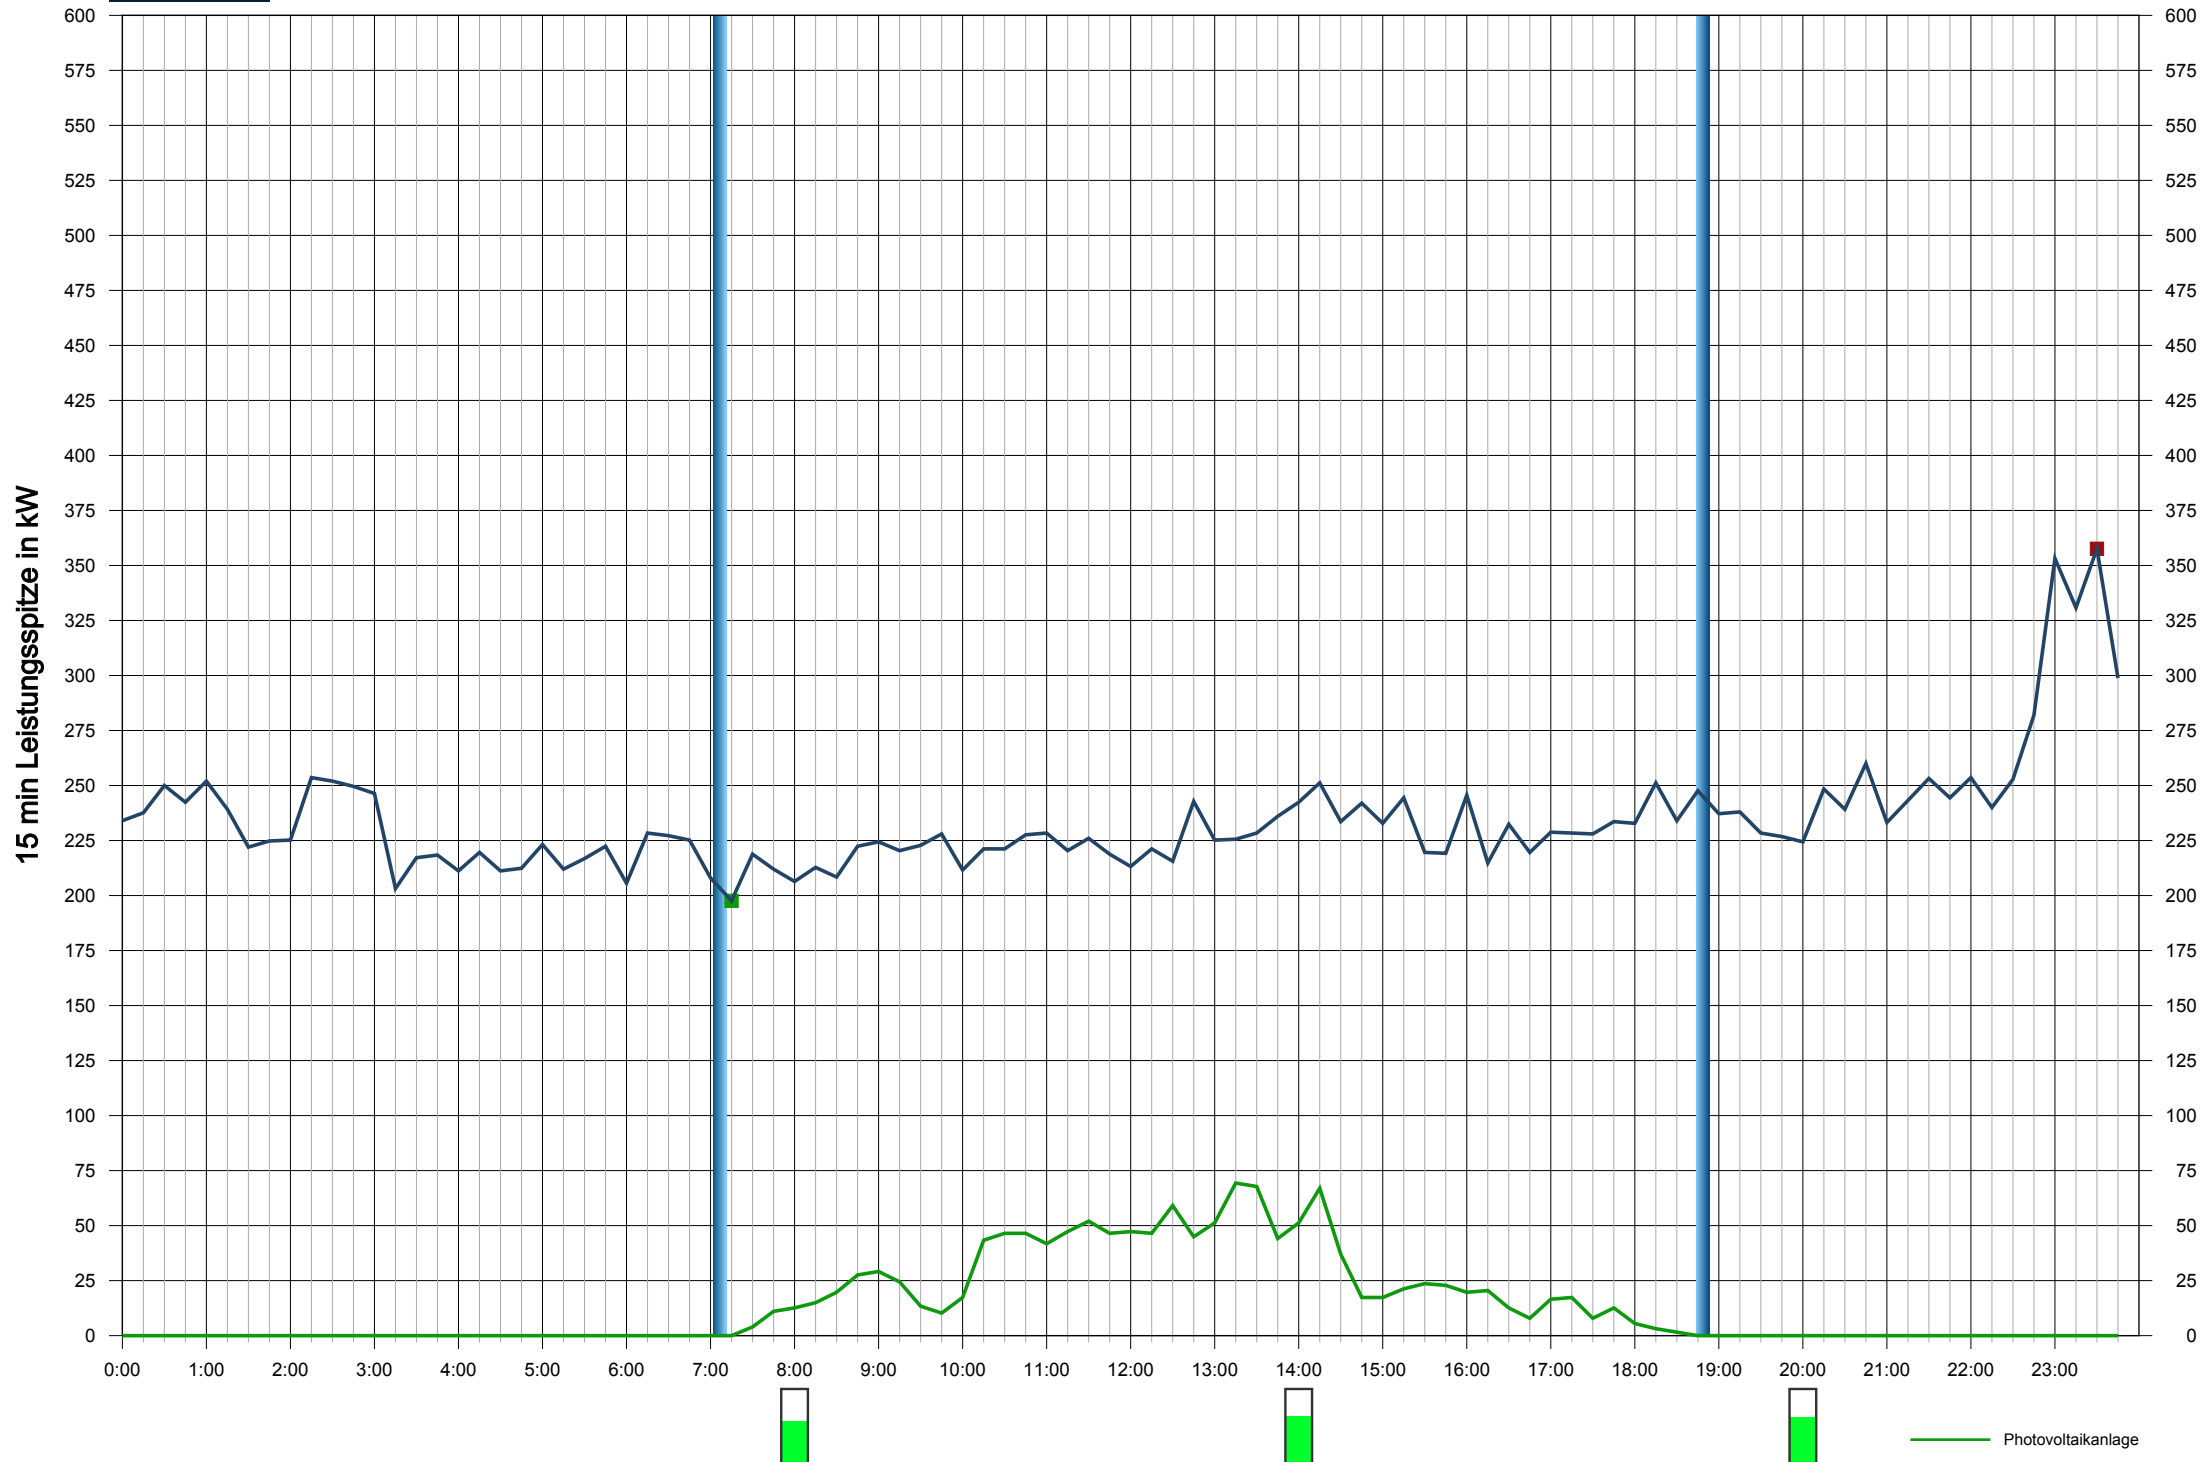



Photovoltaikanlage

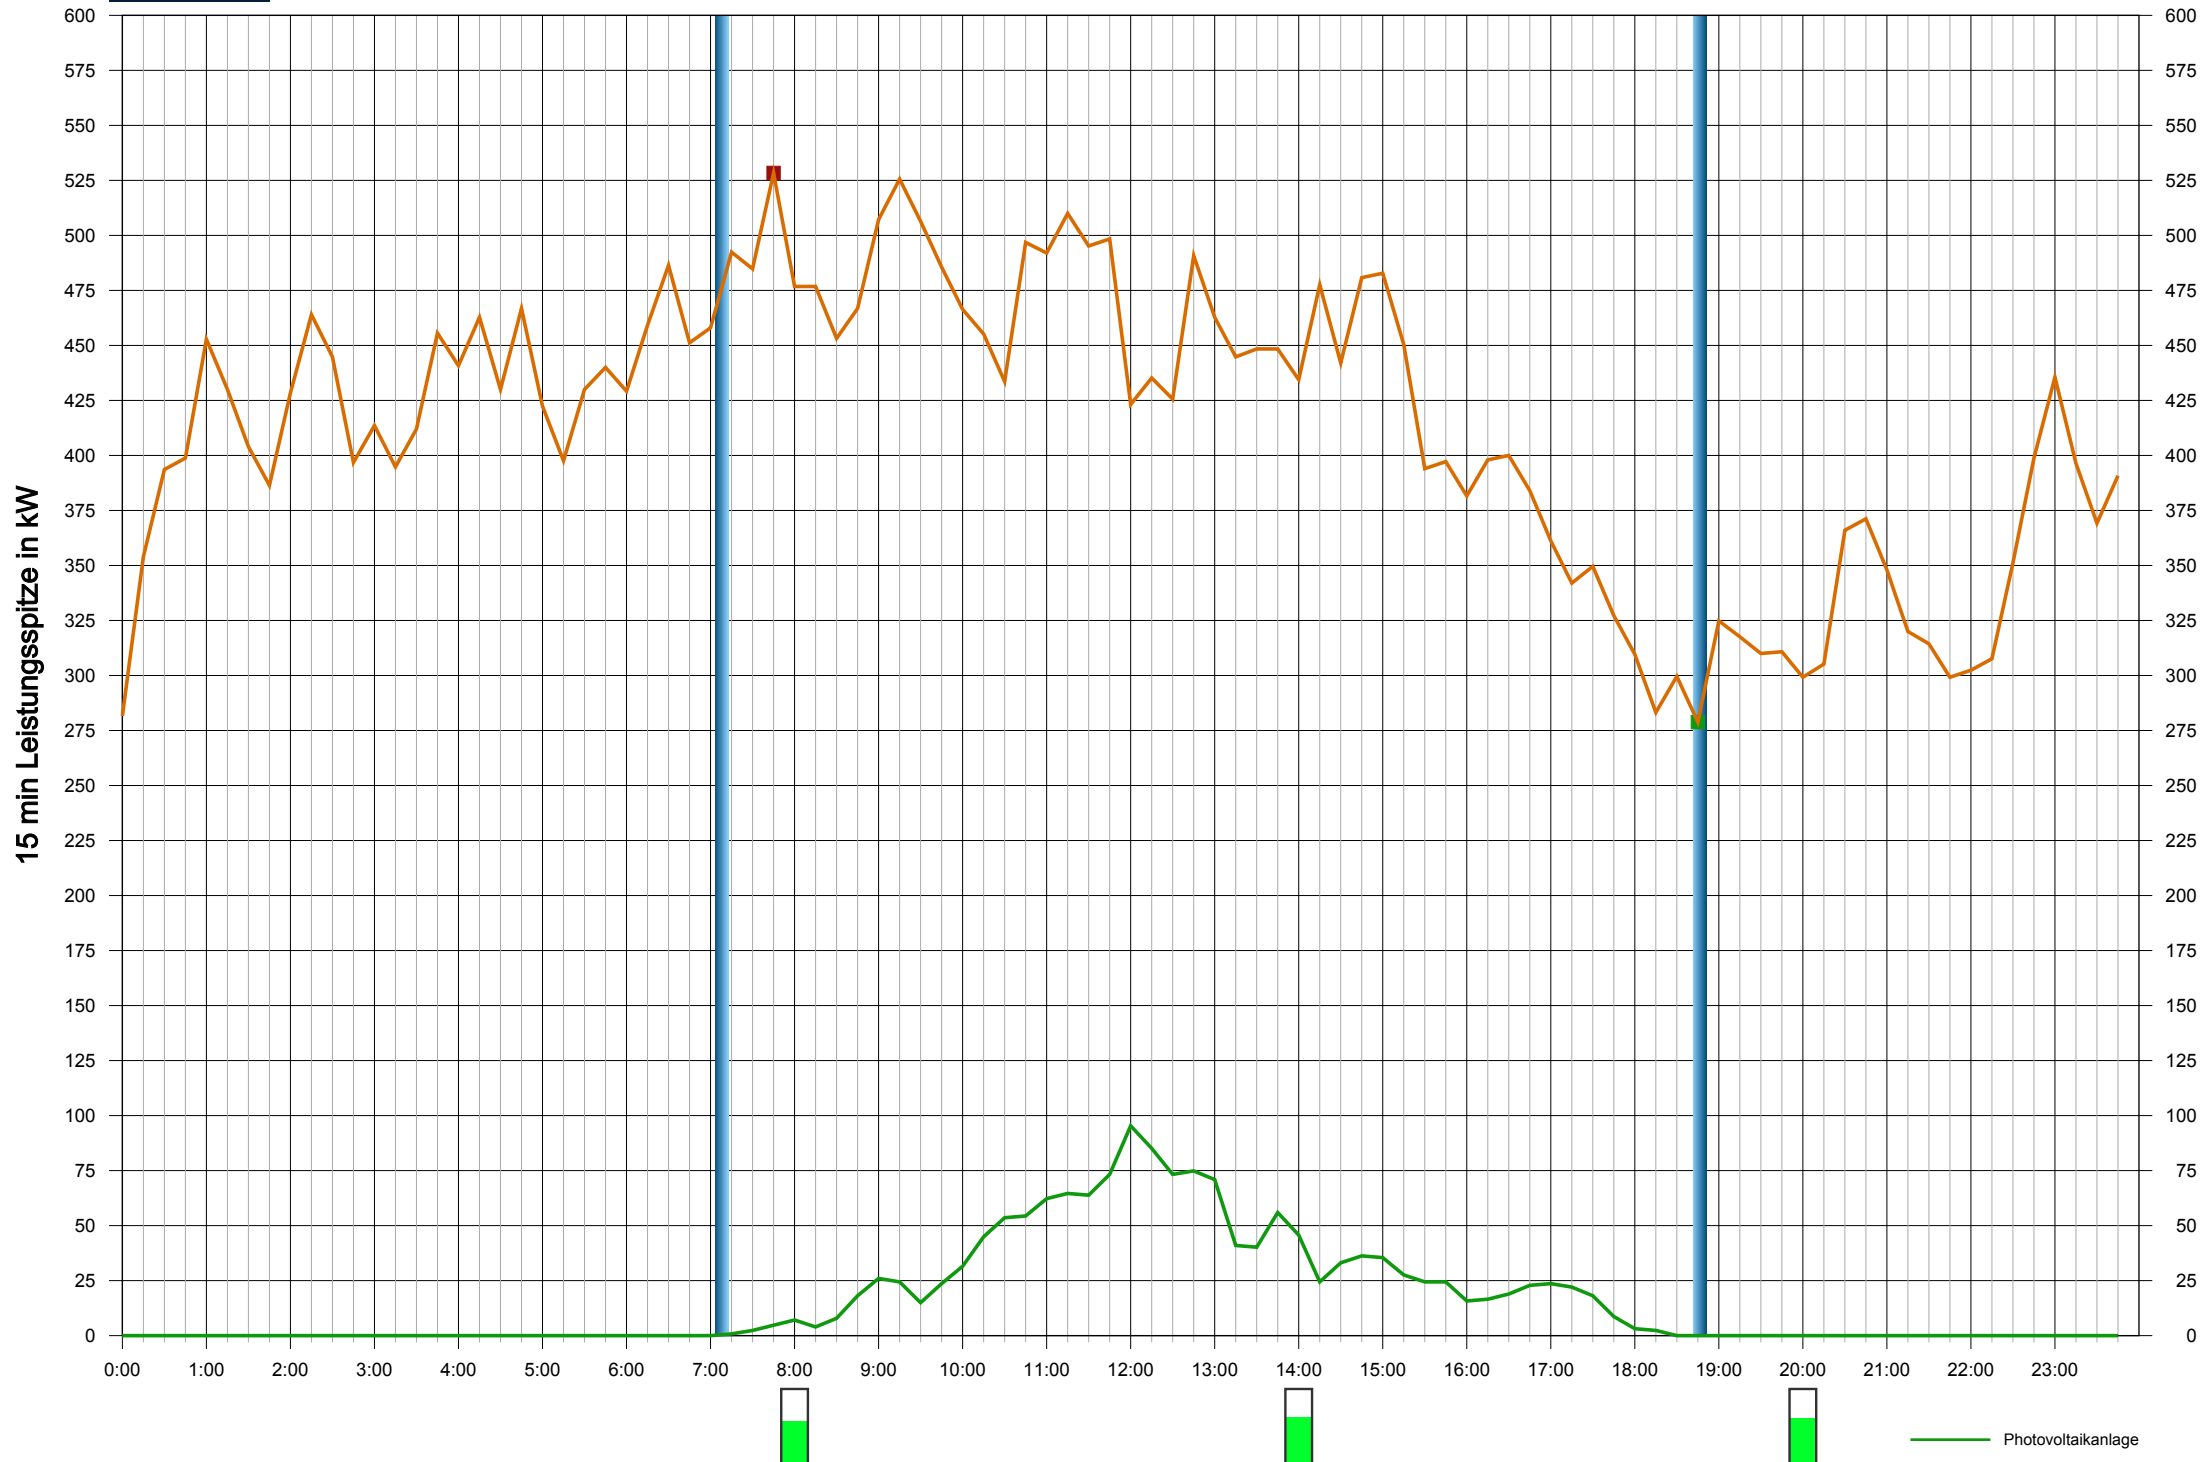


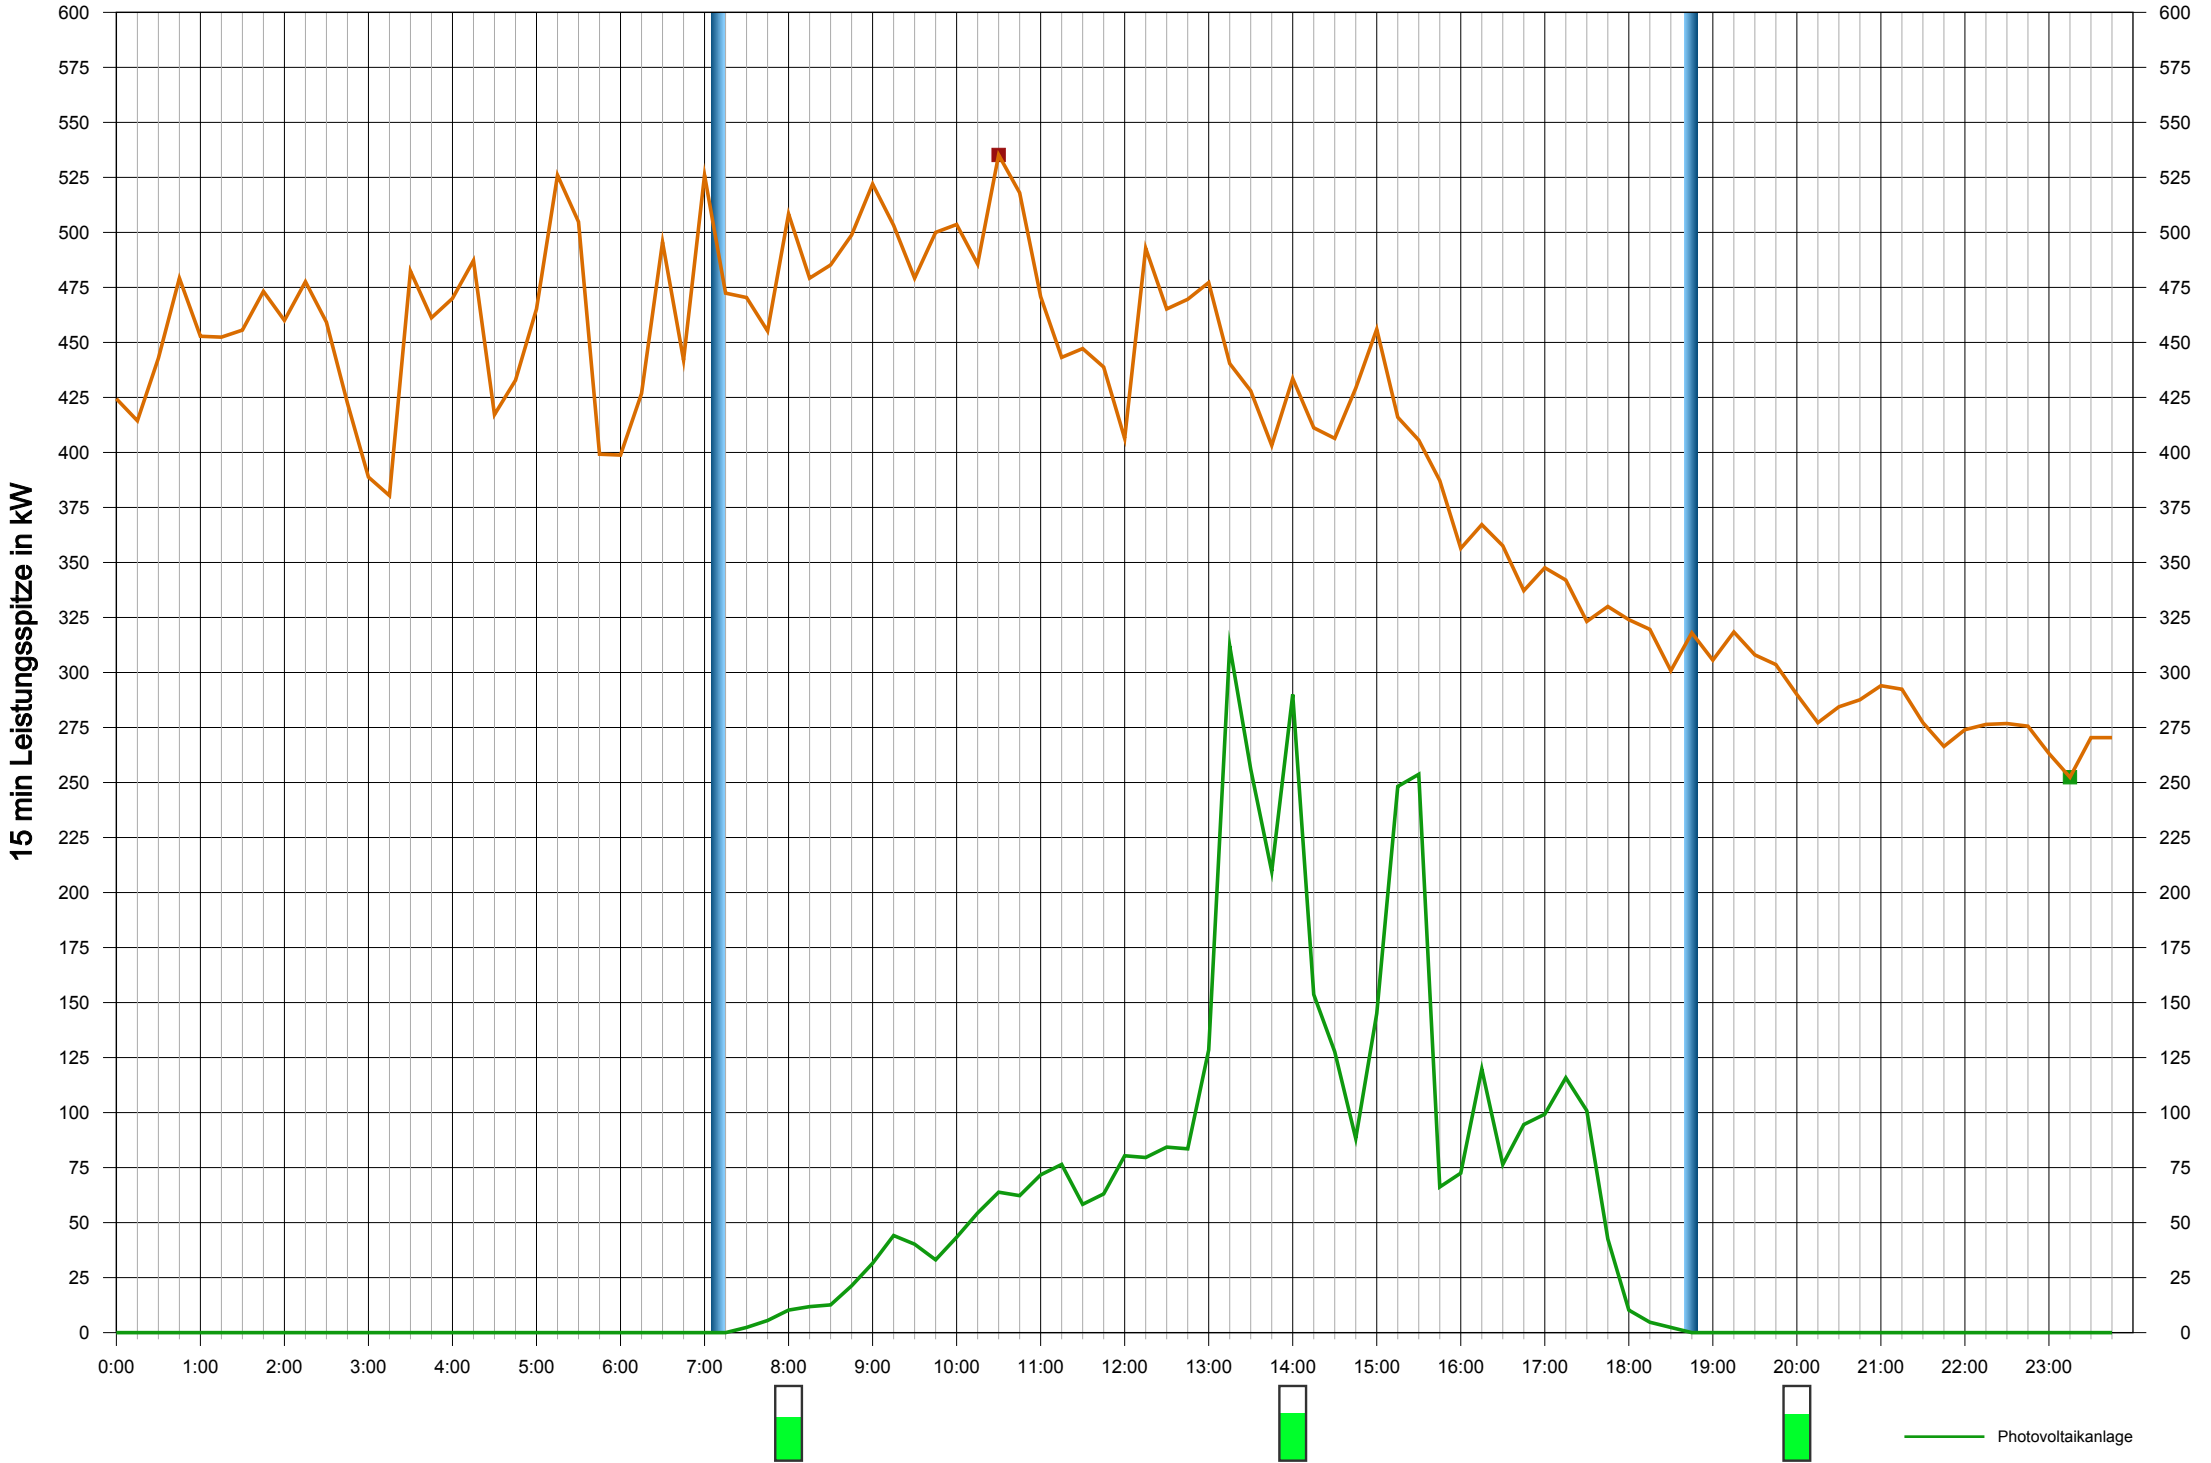

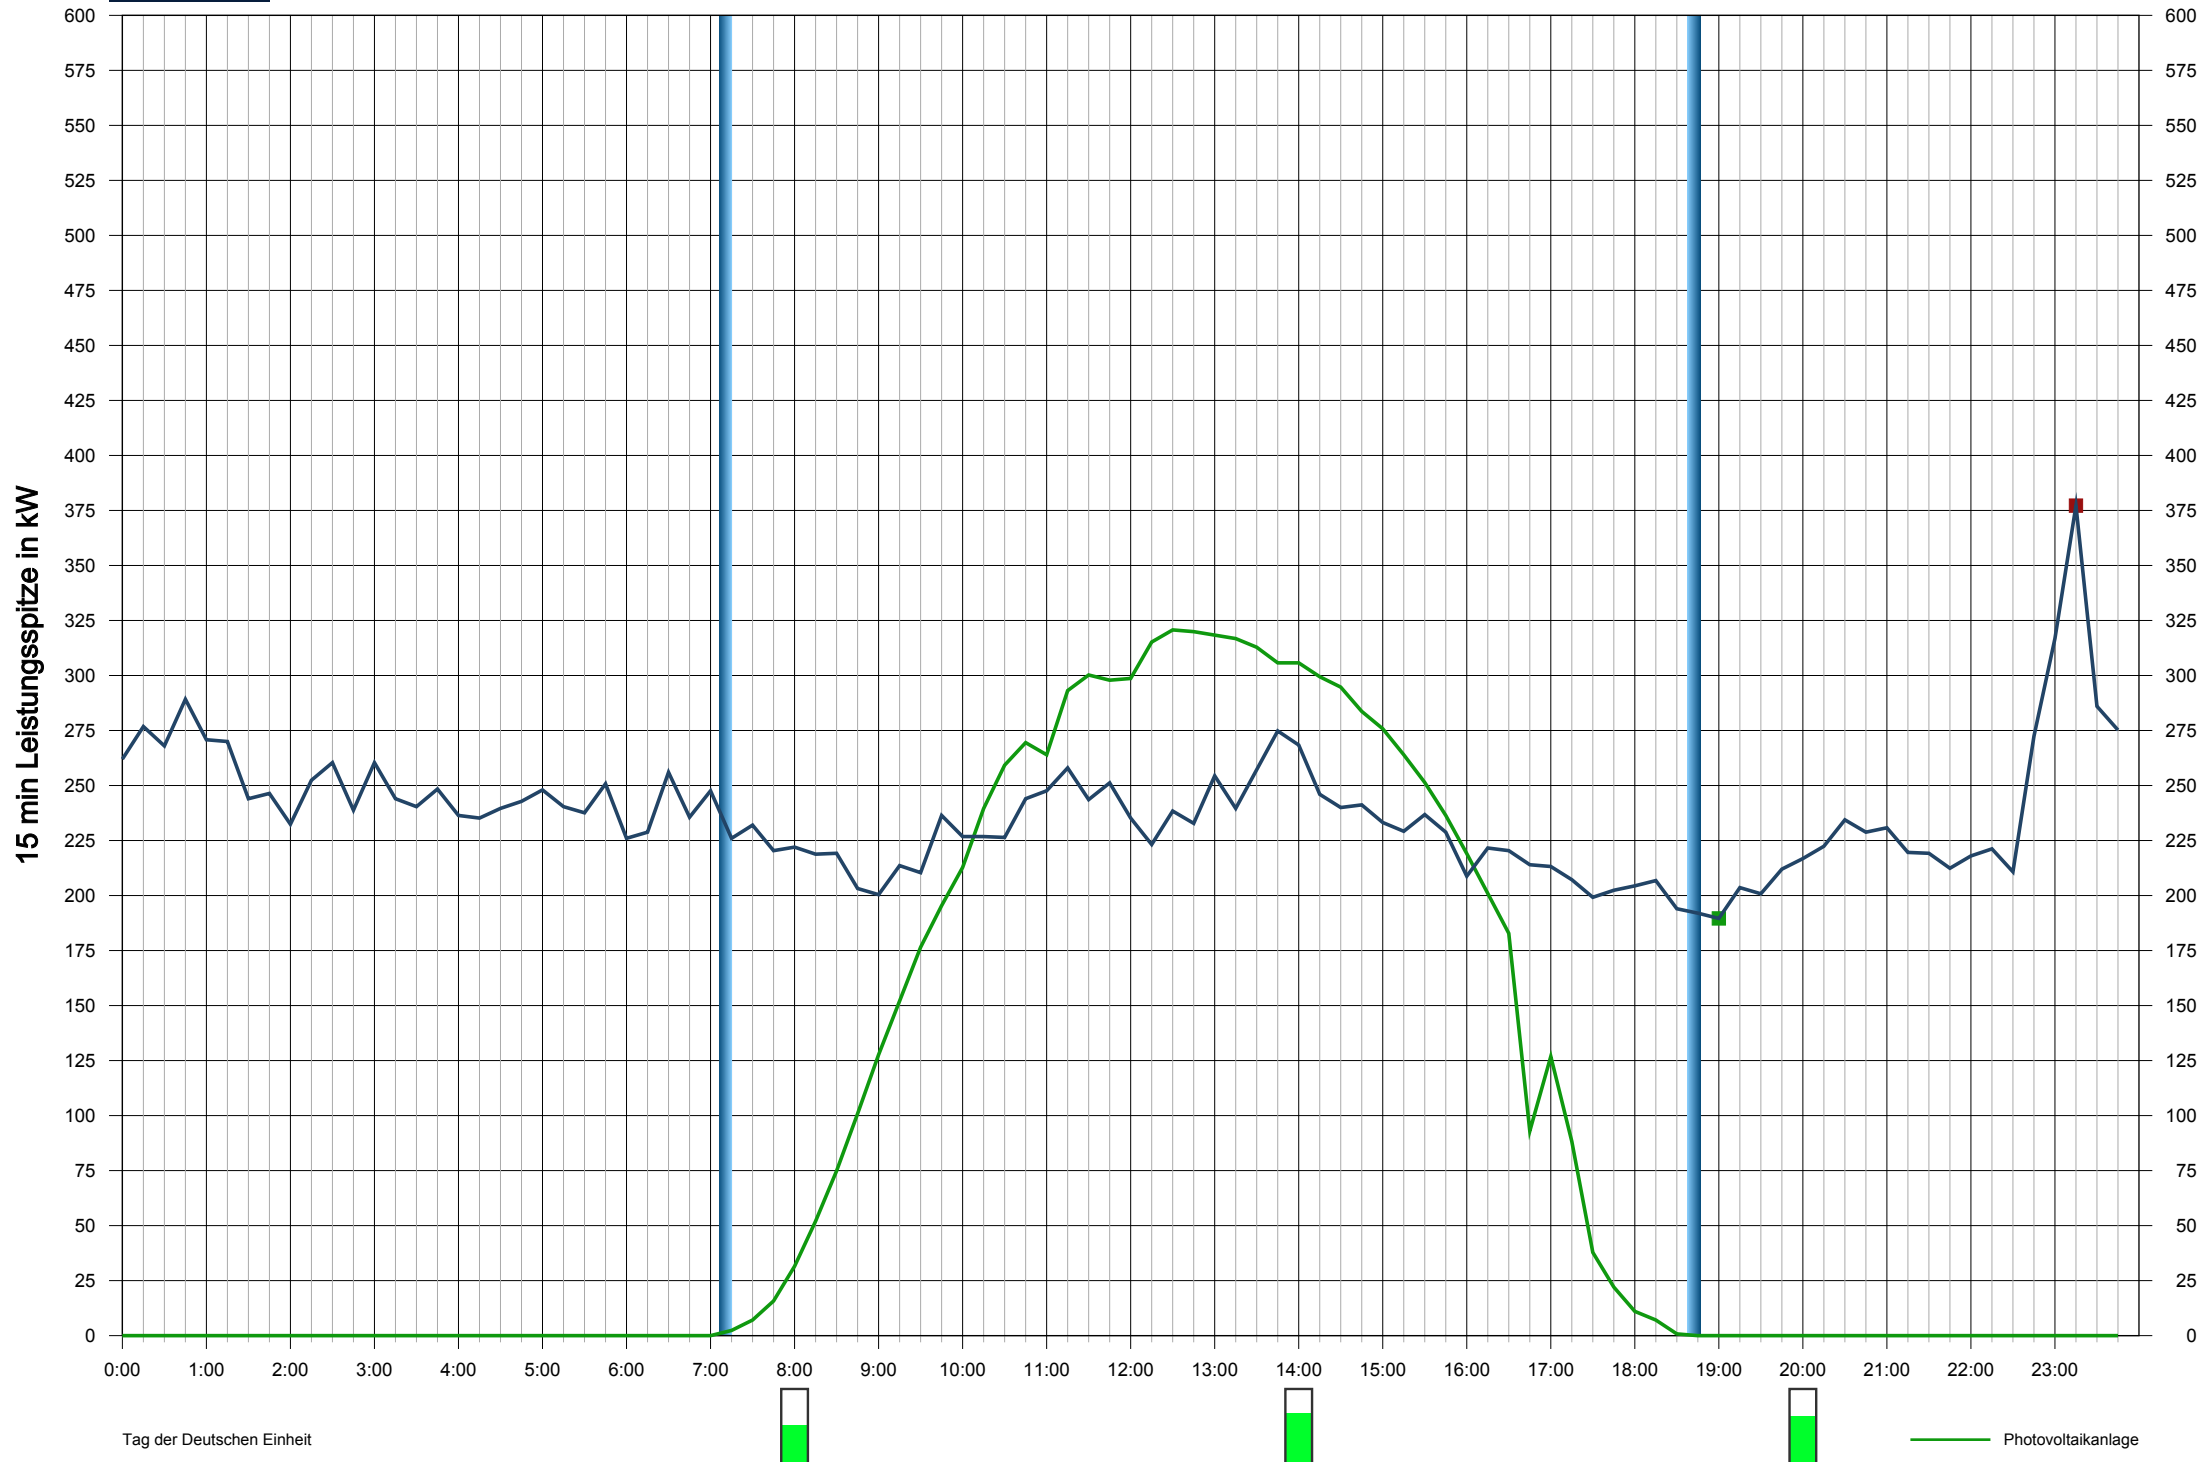


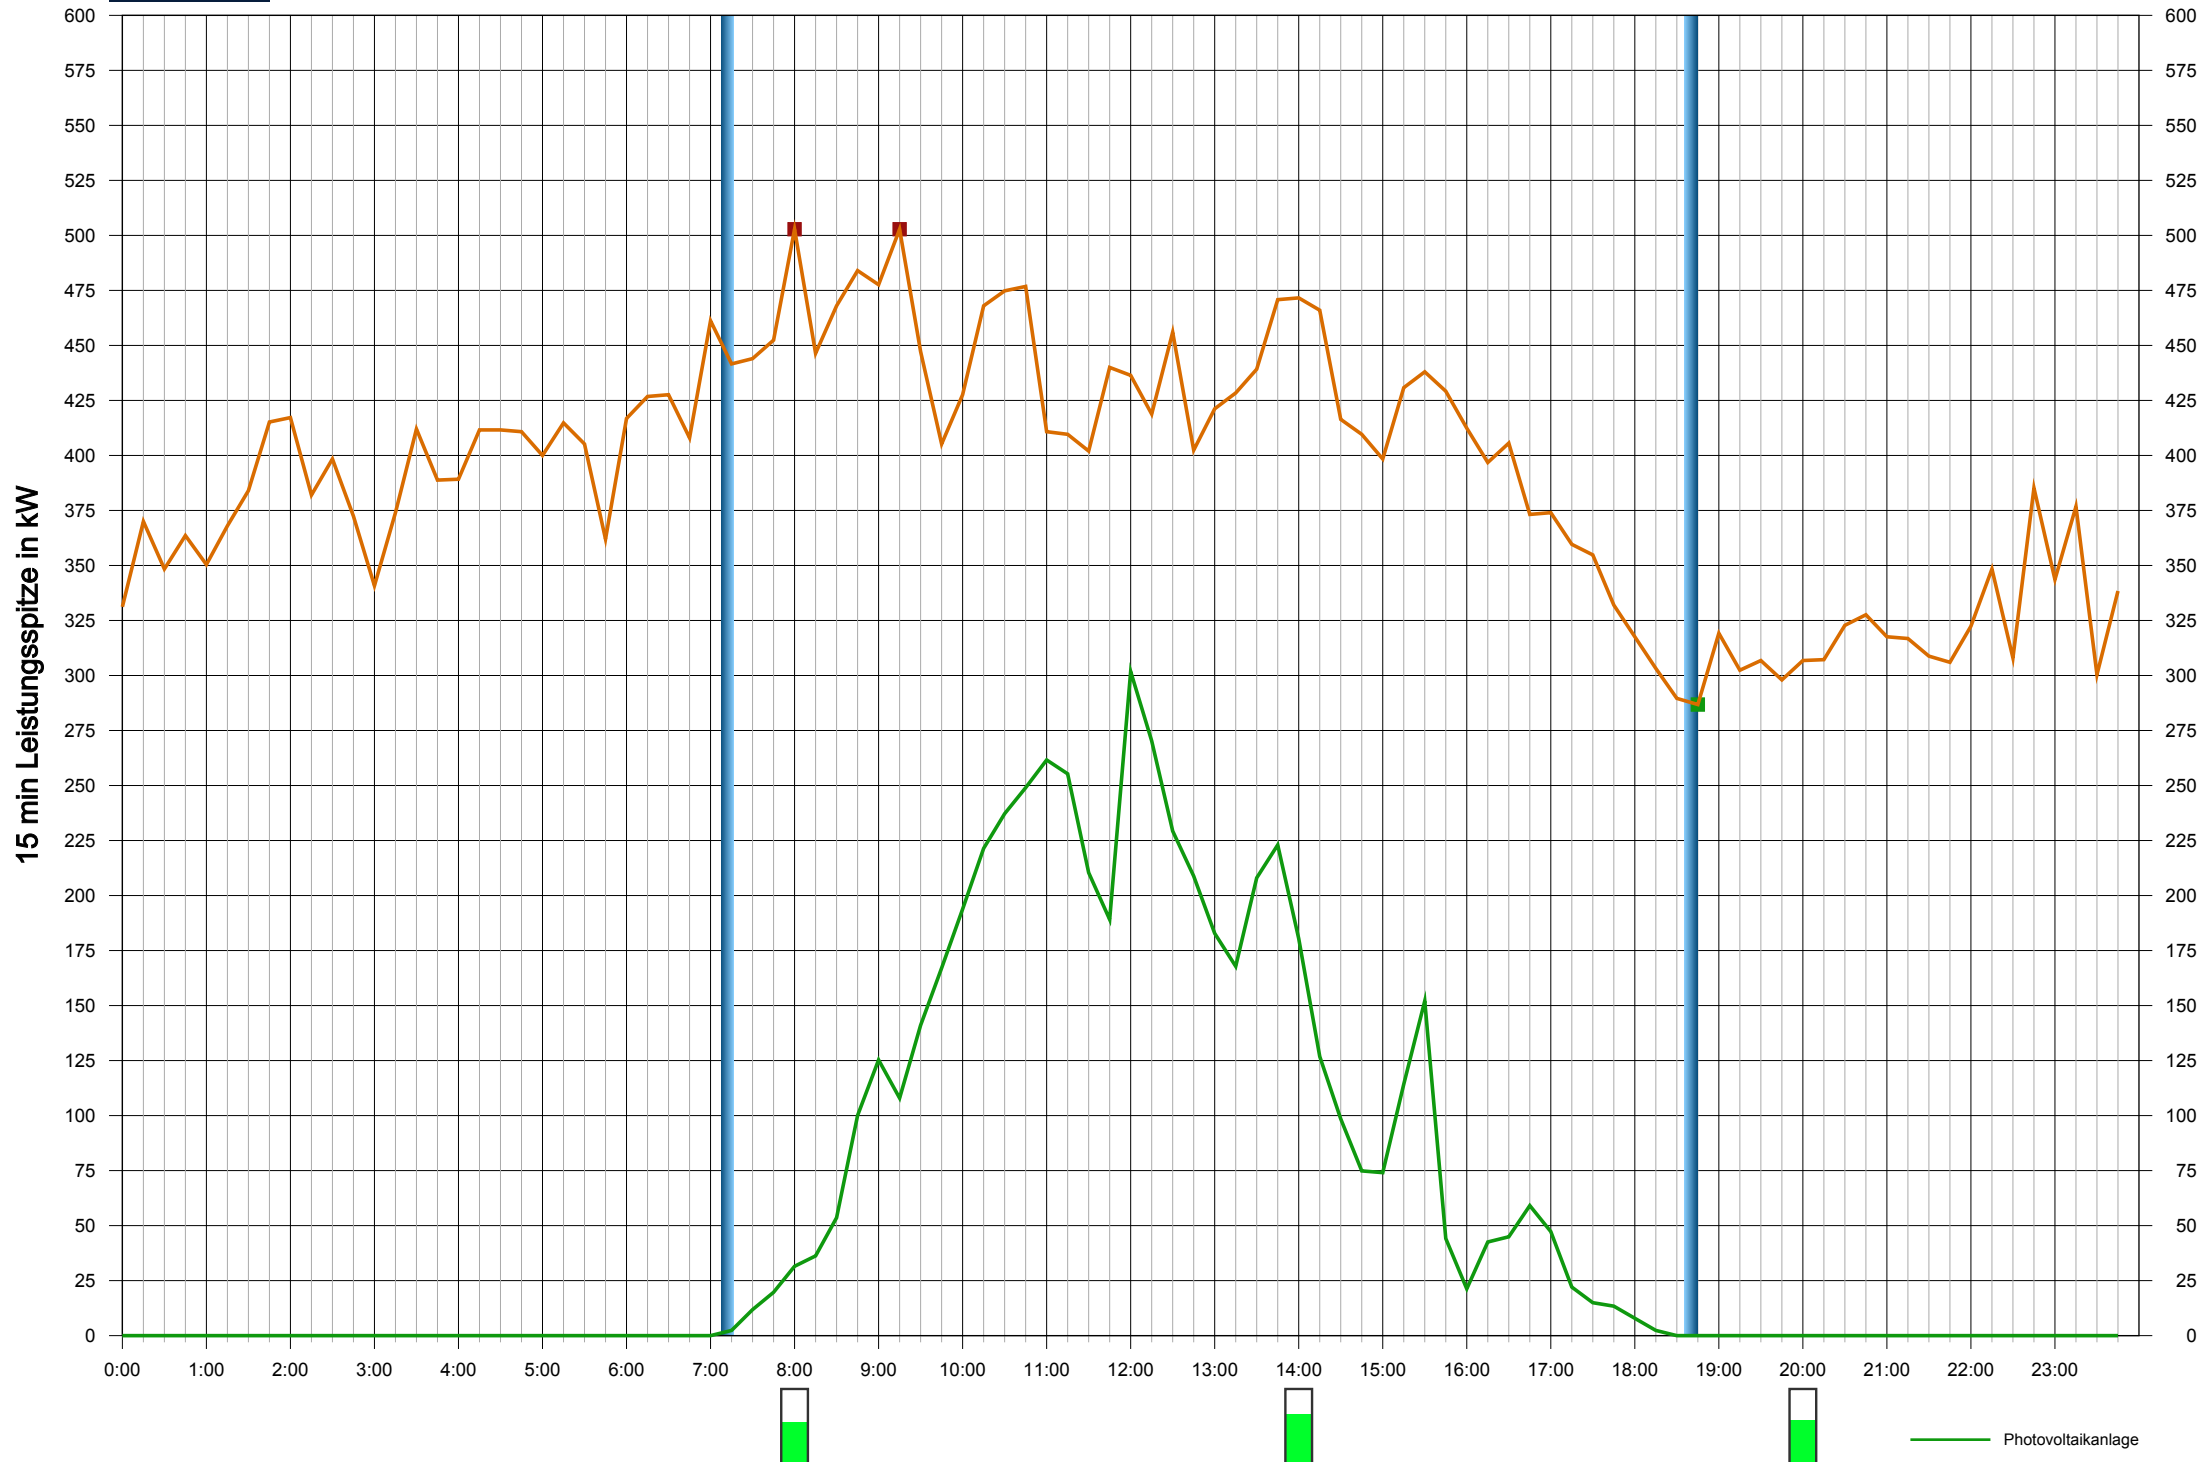


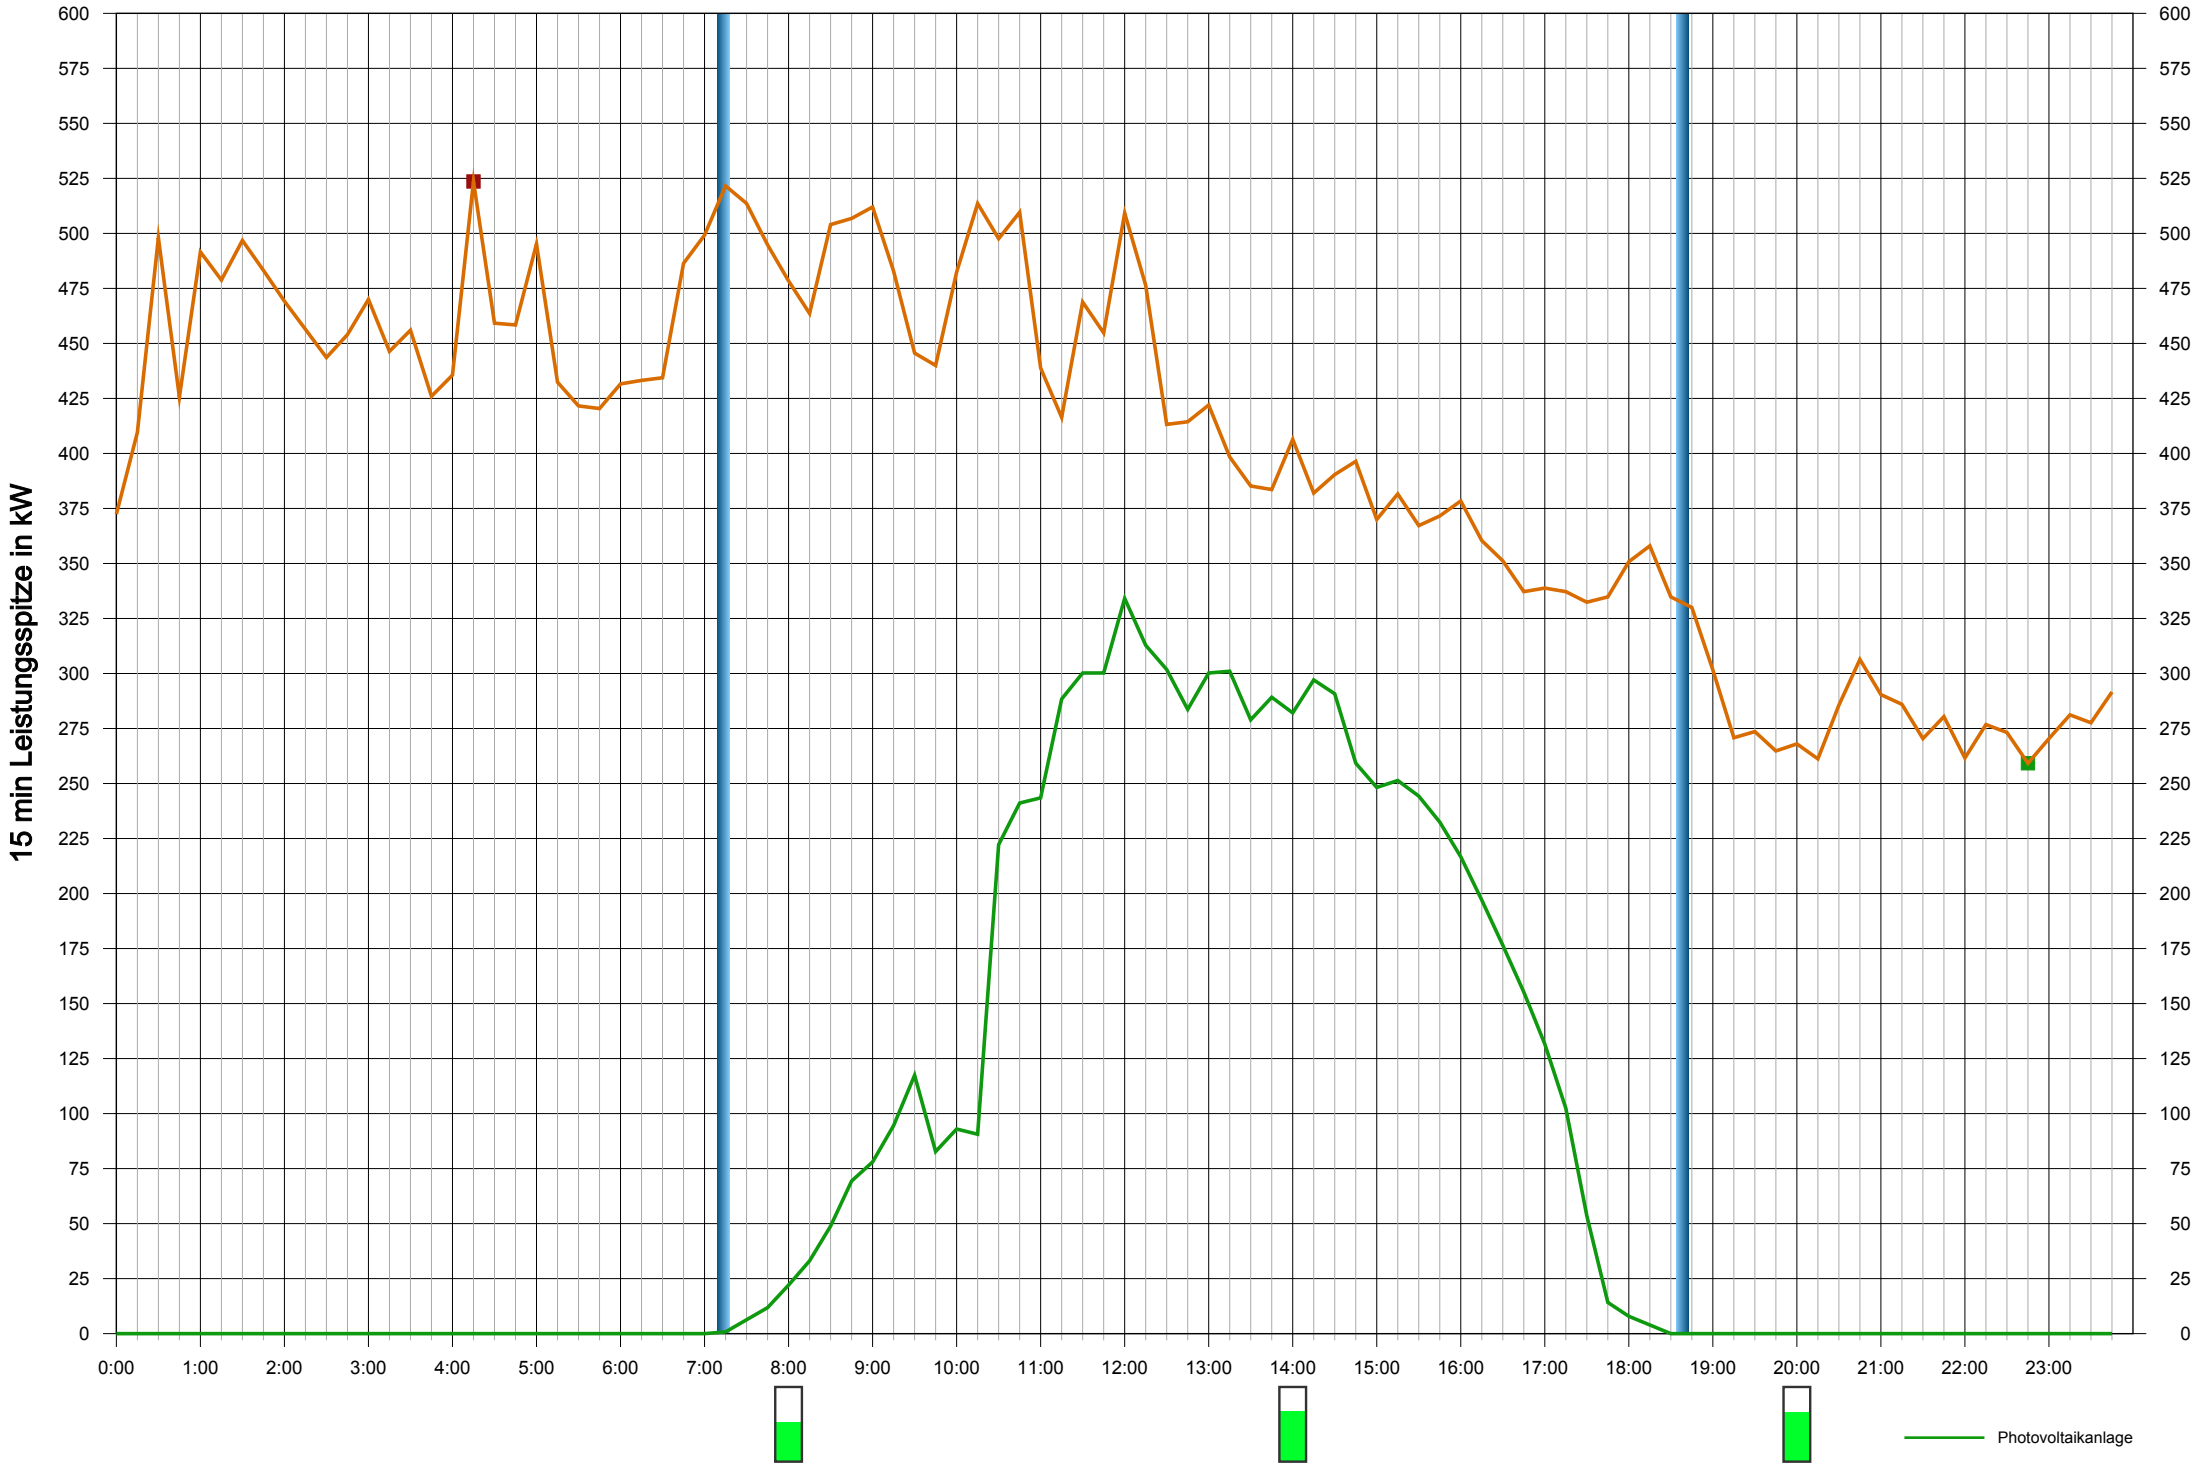


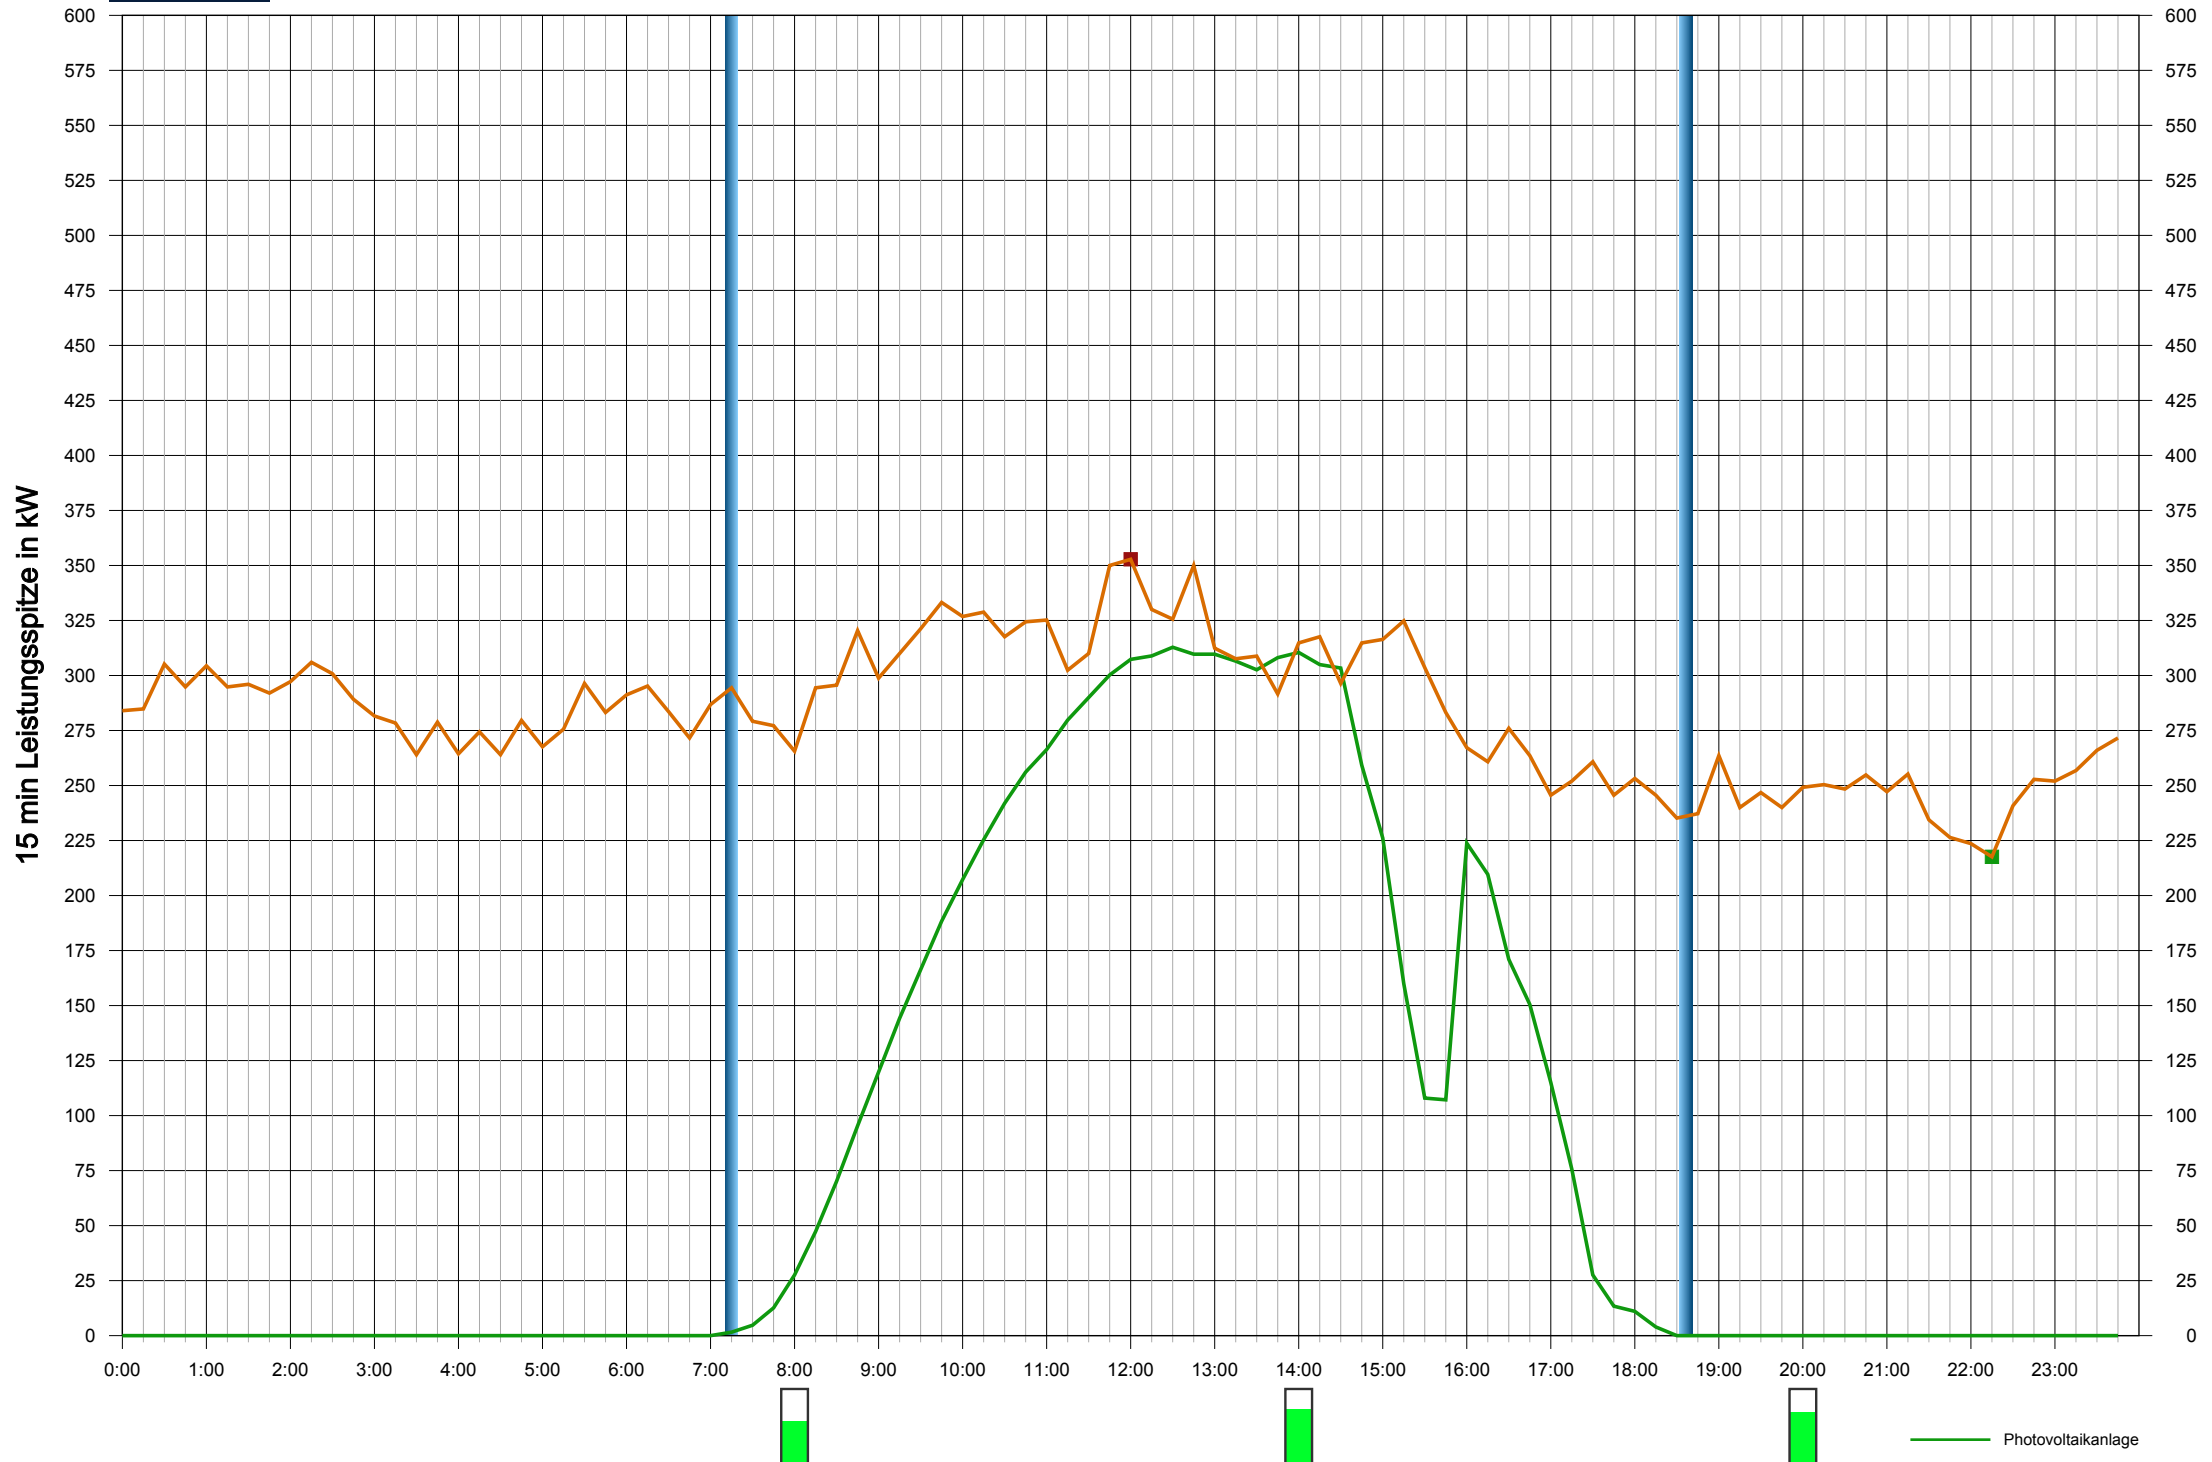





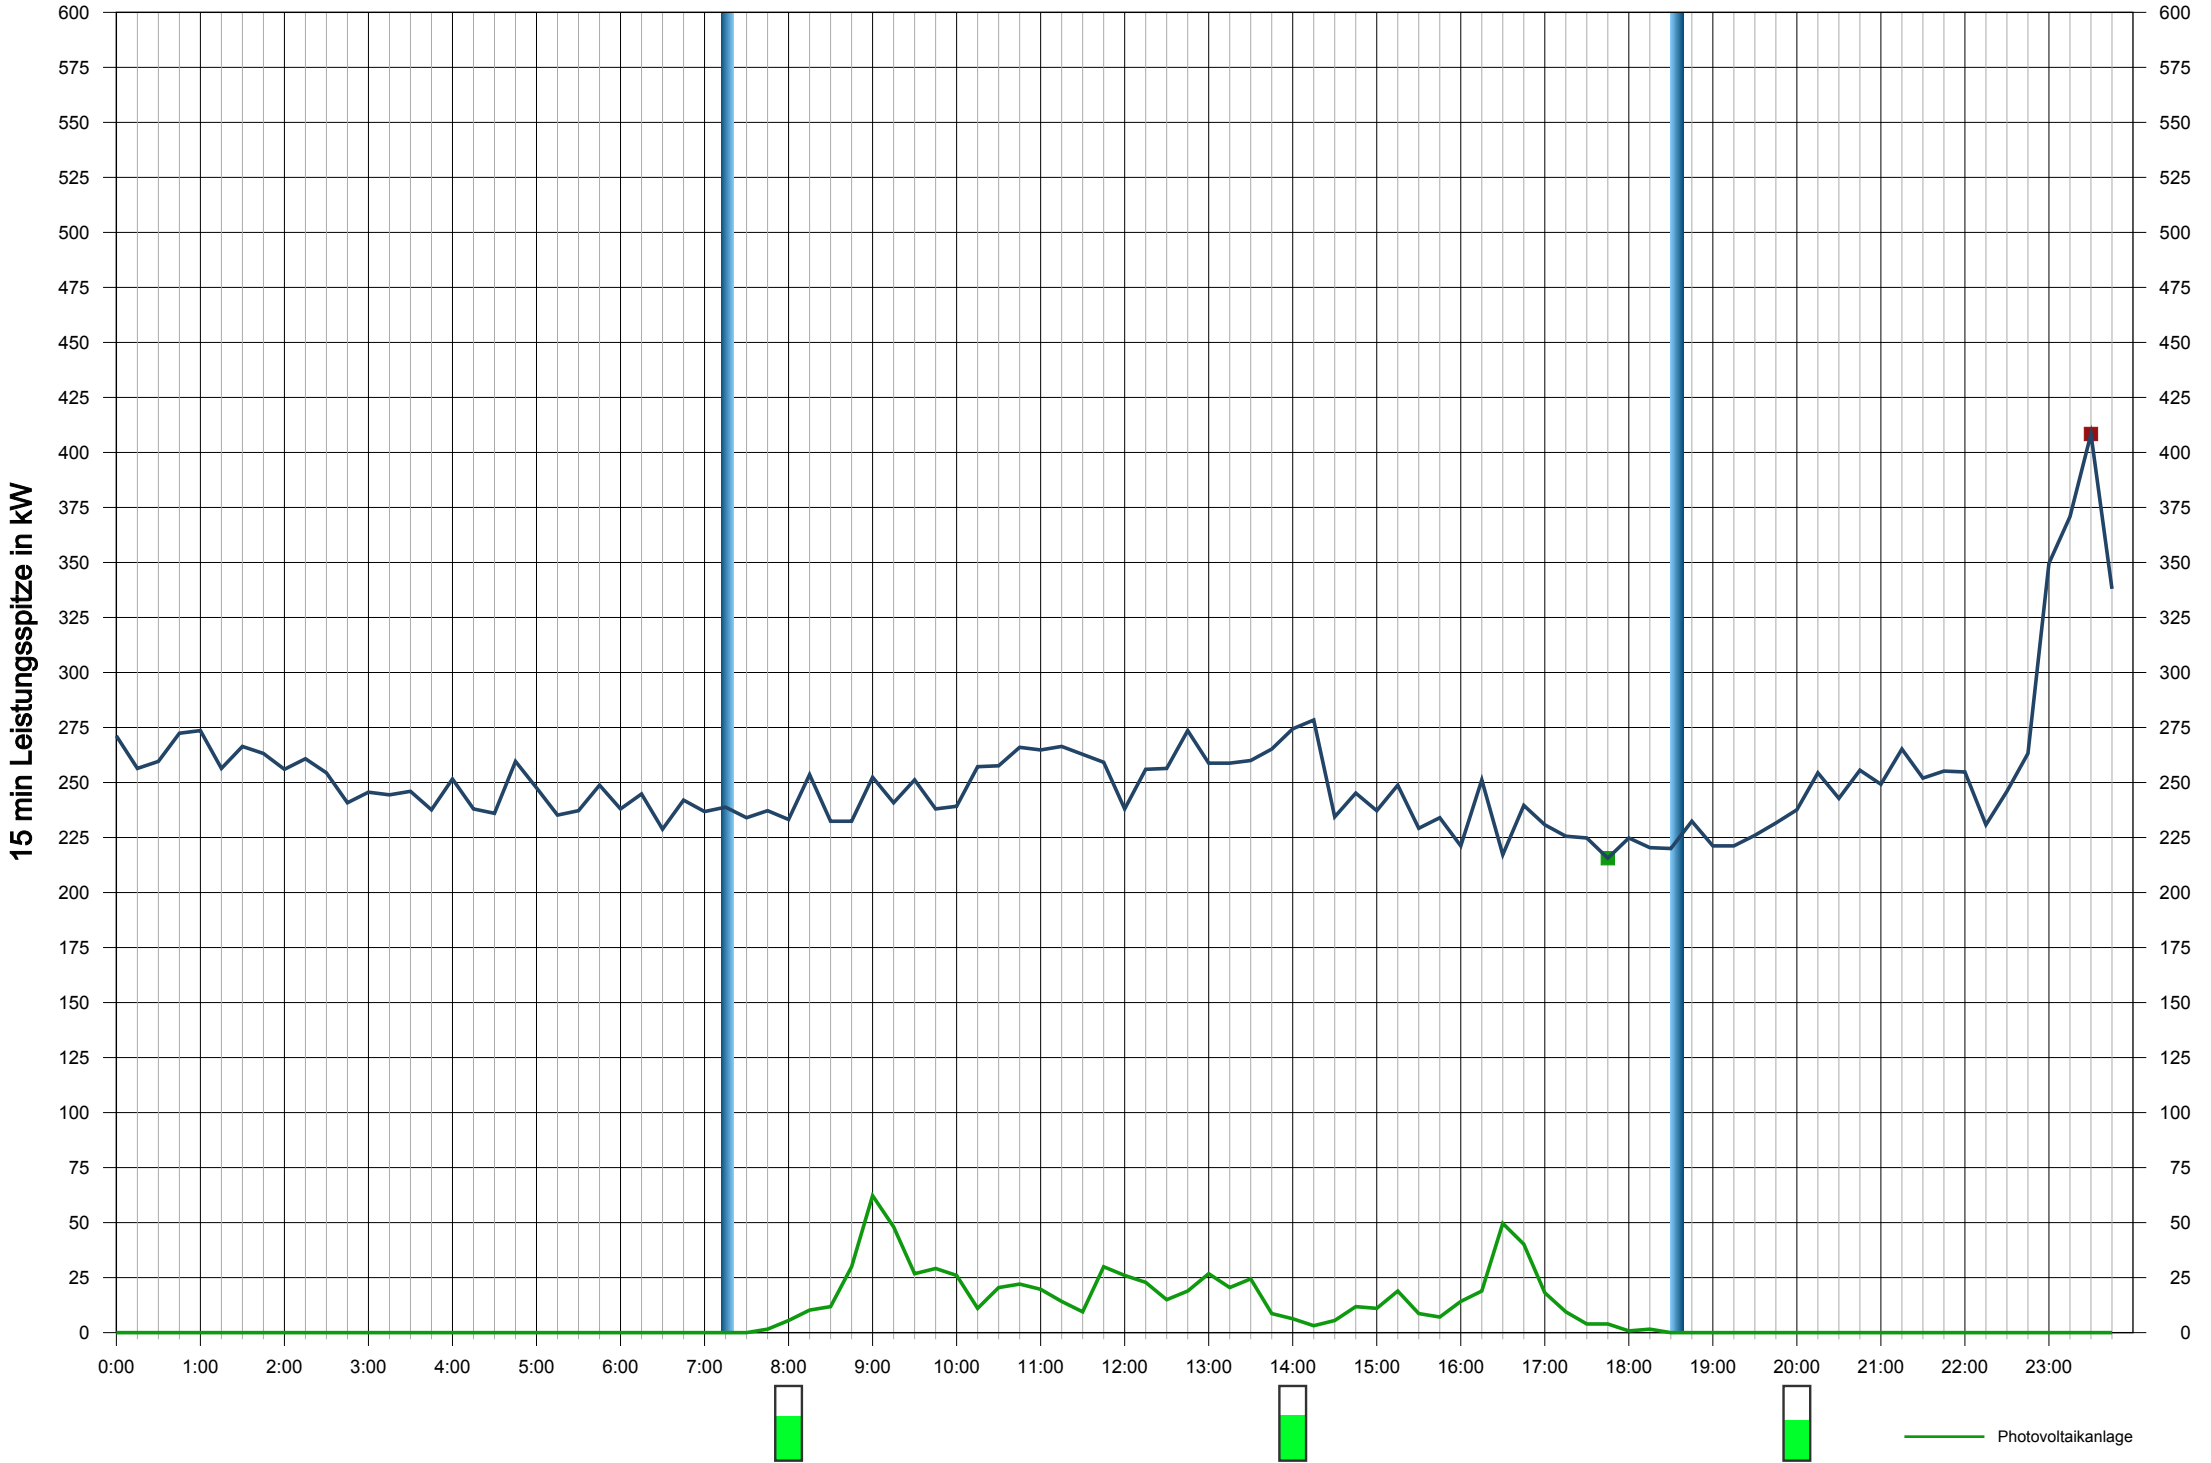

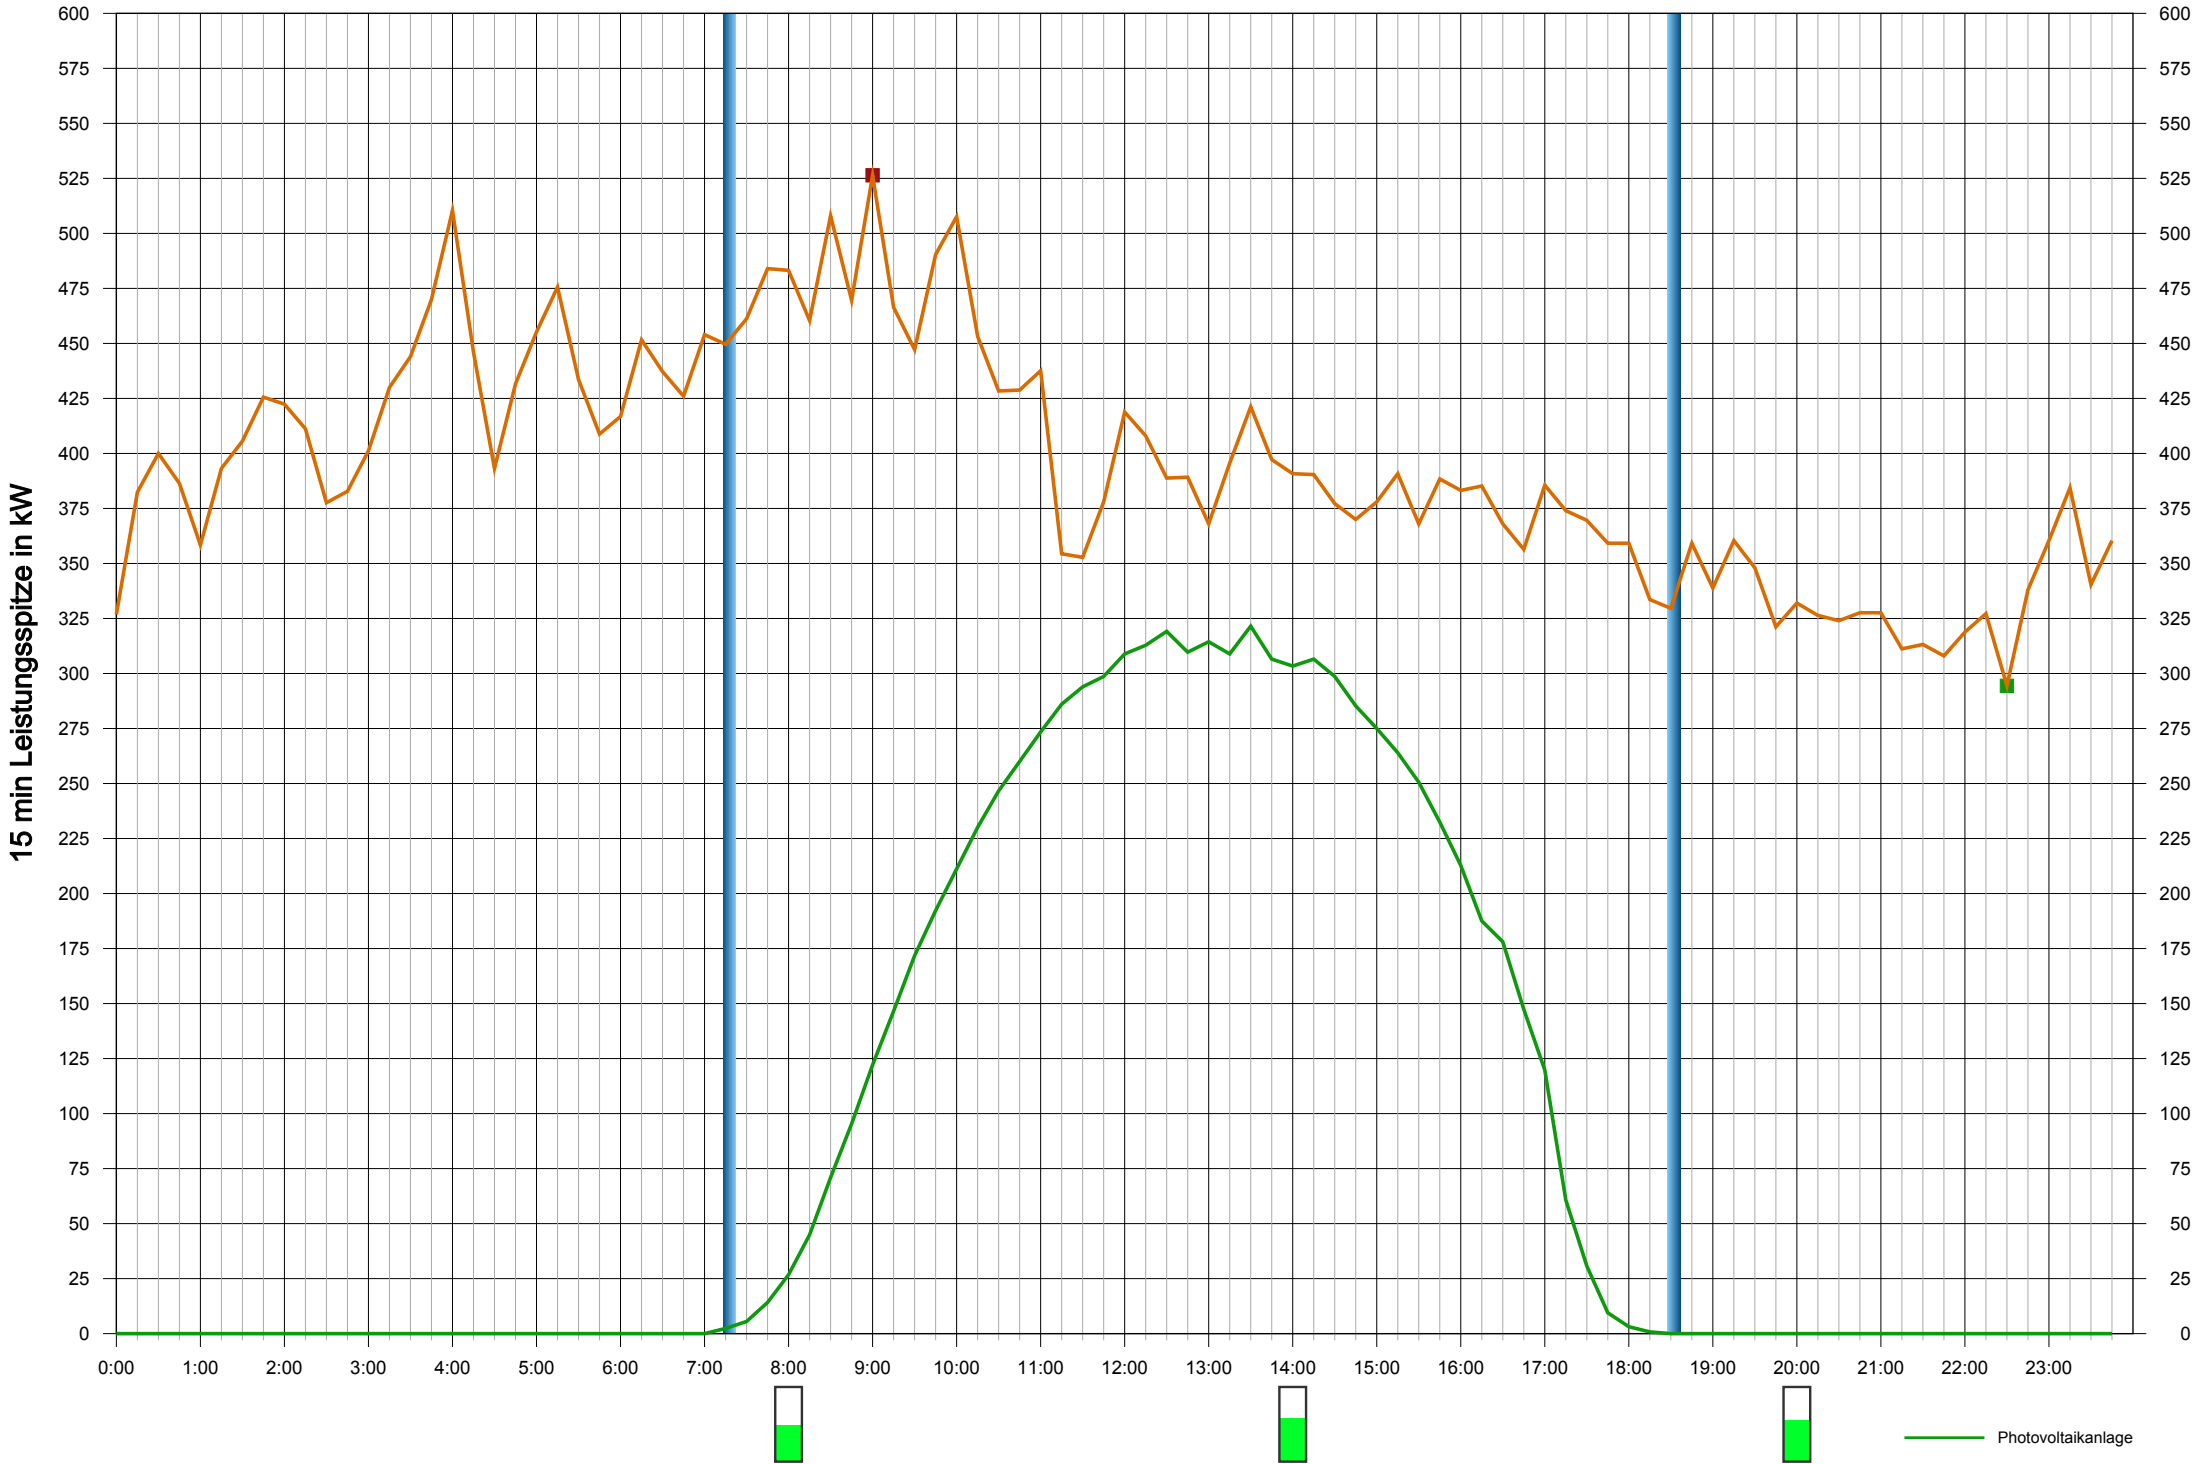


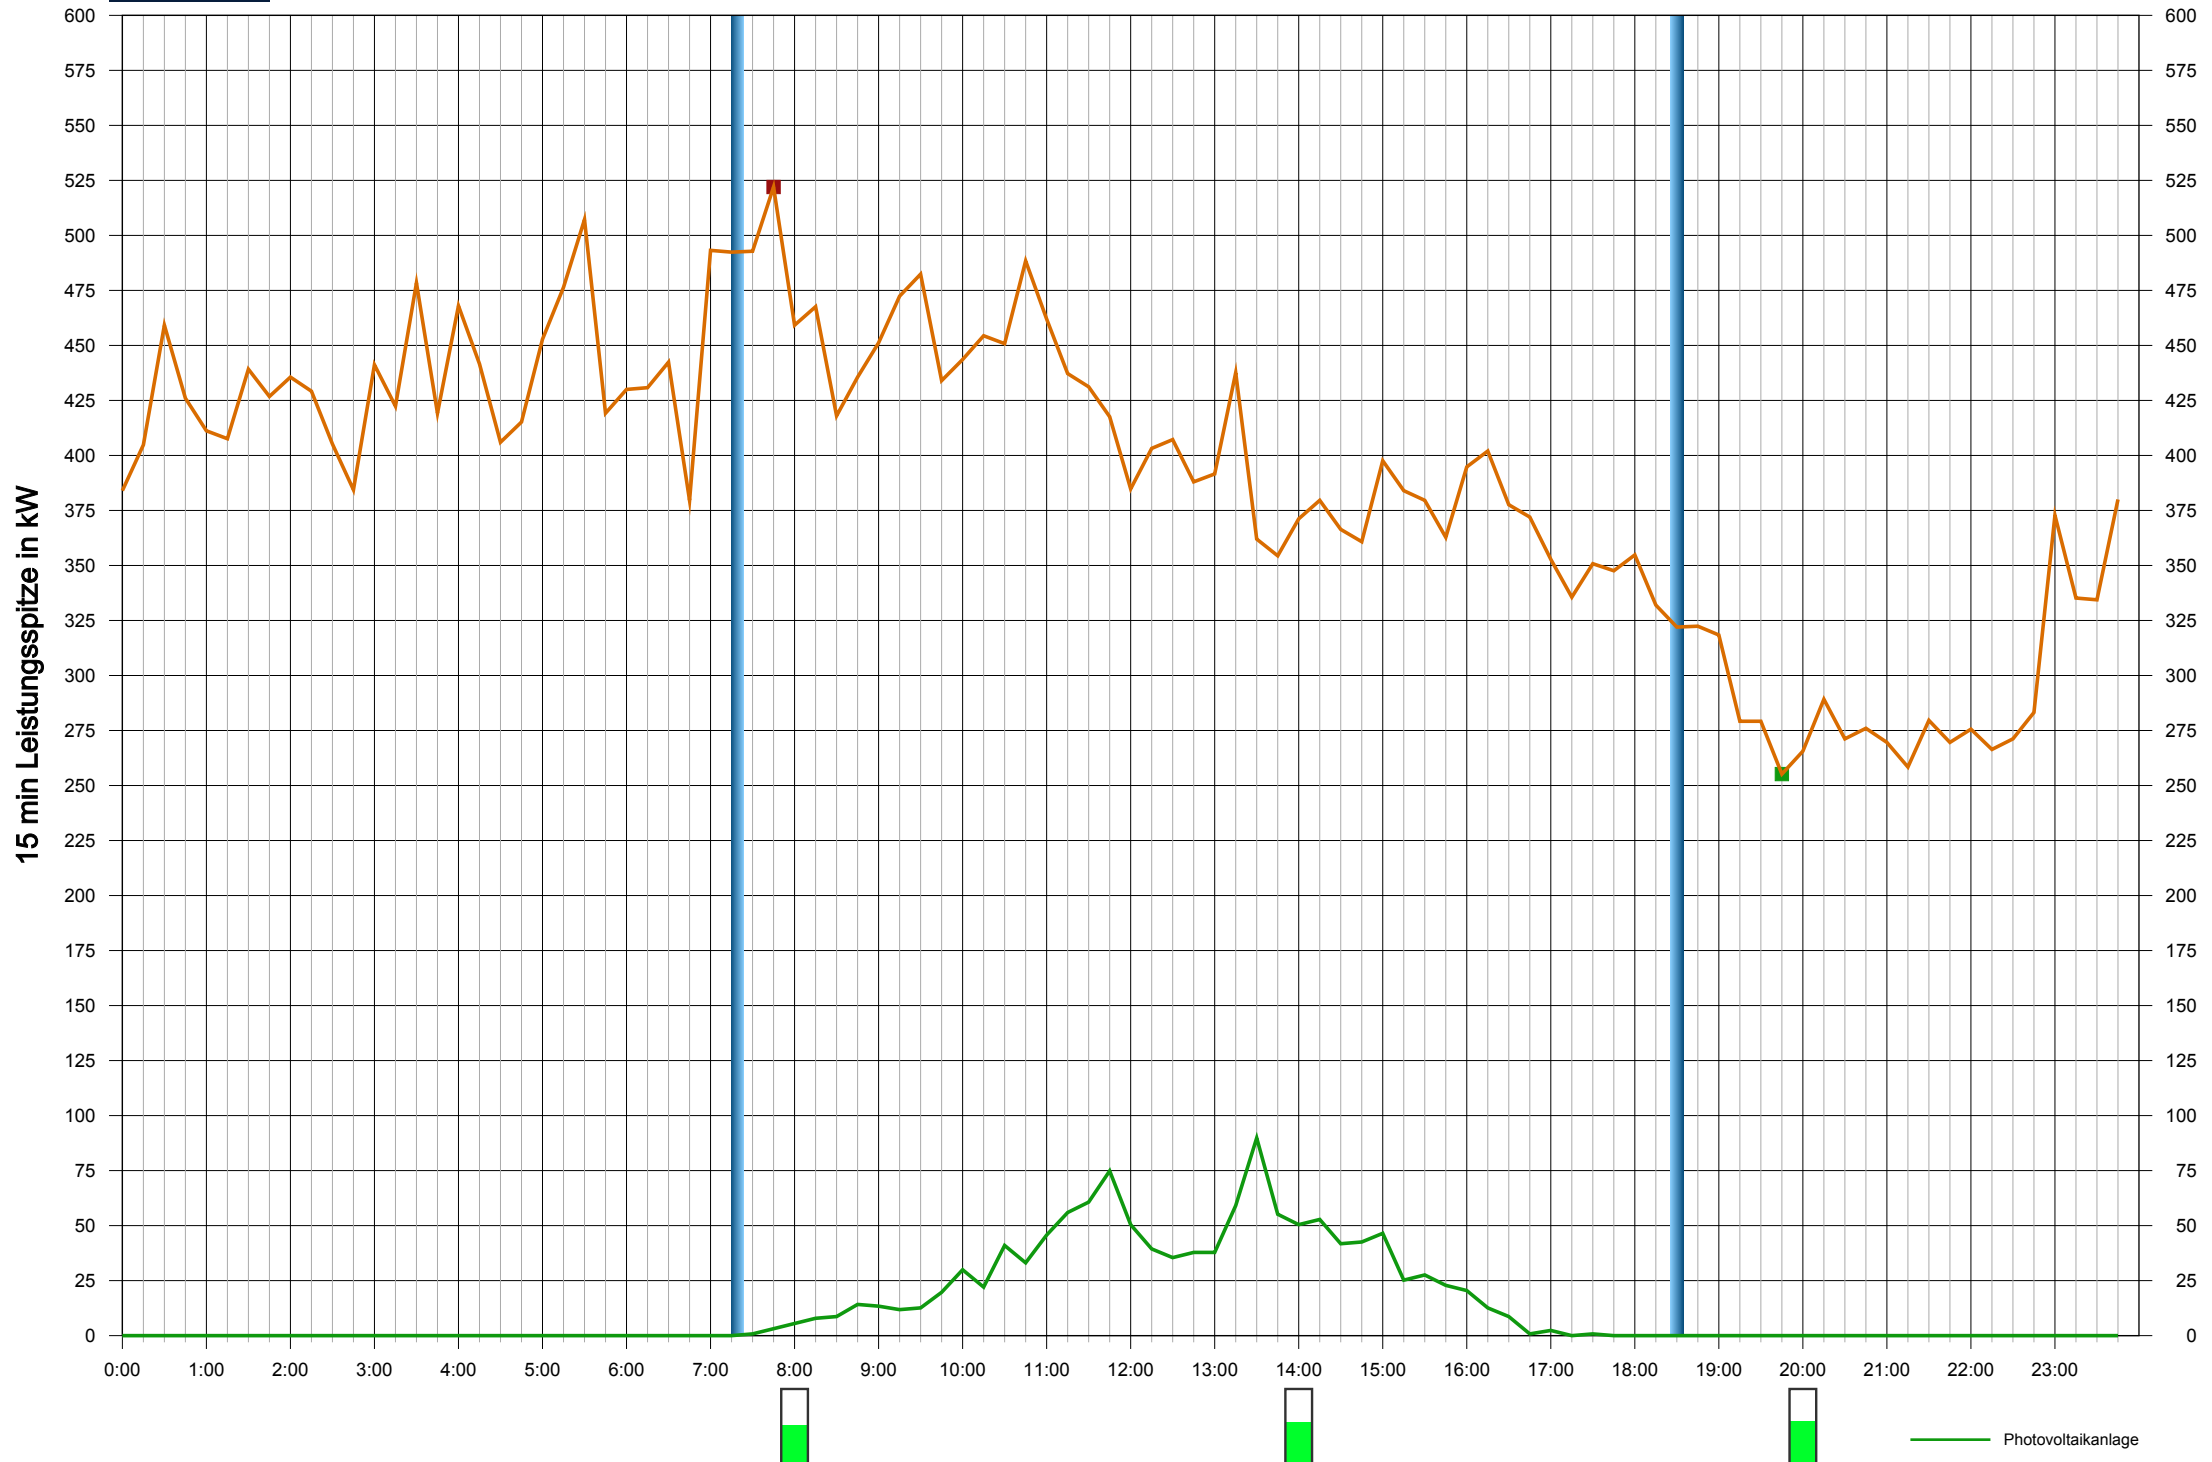


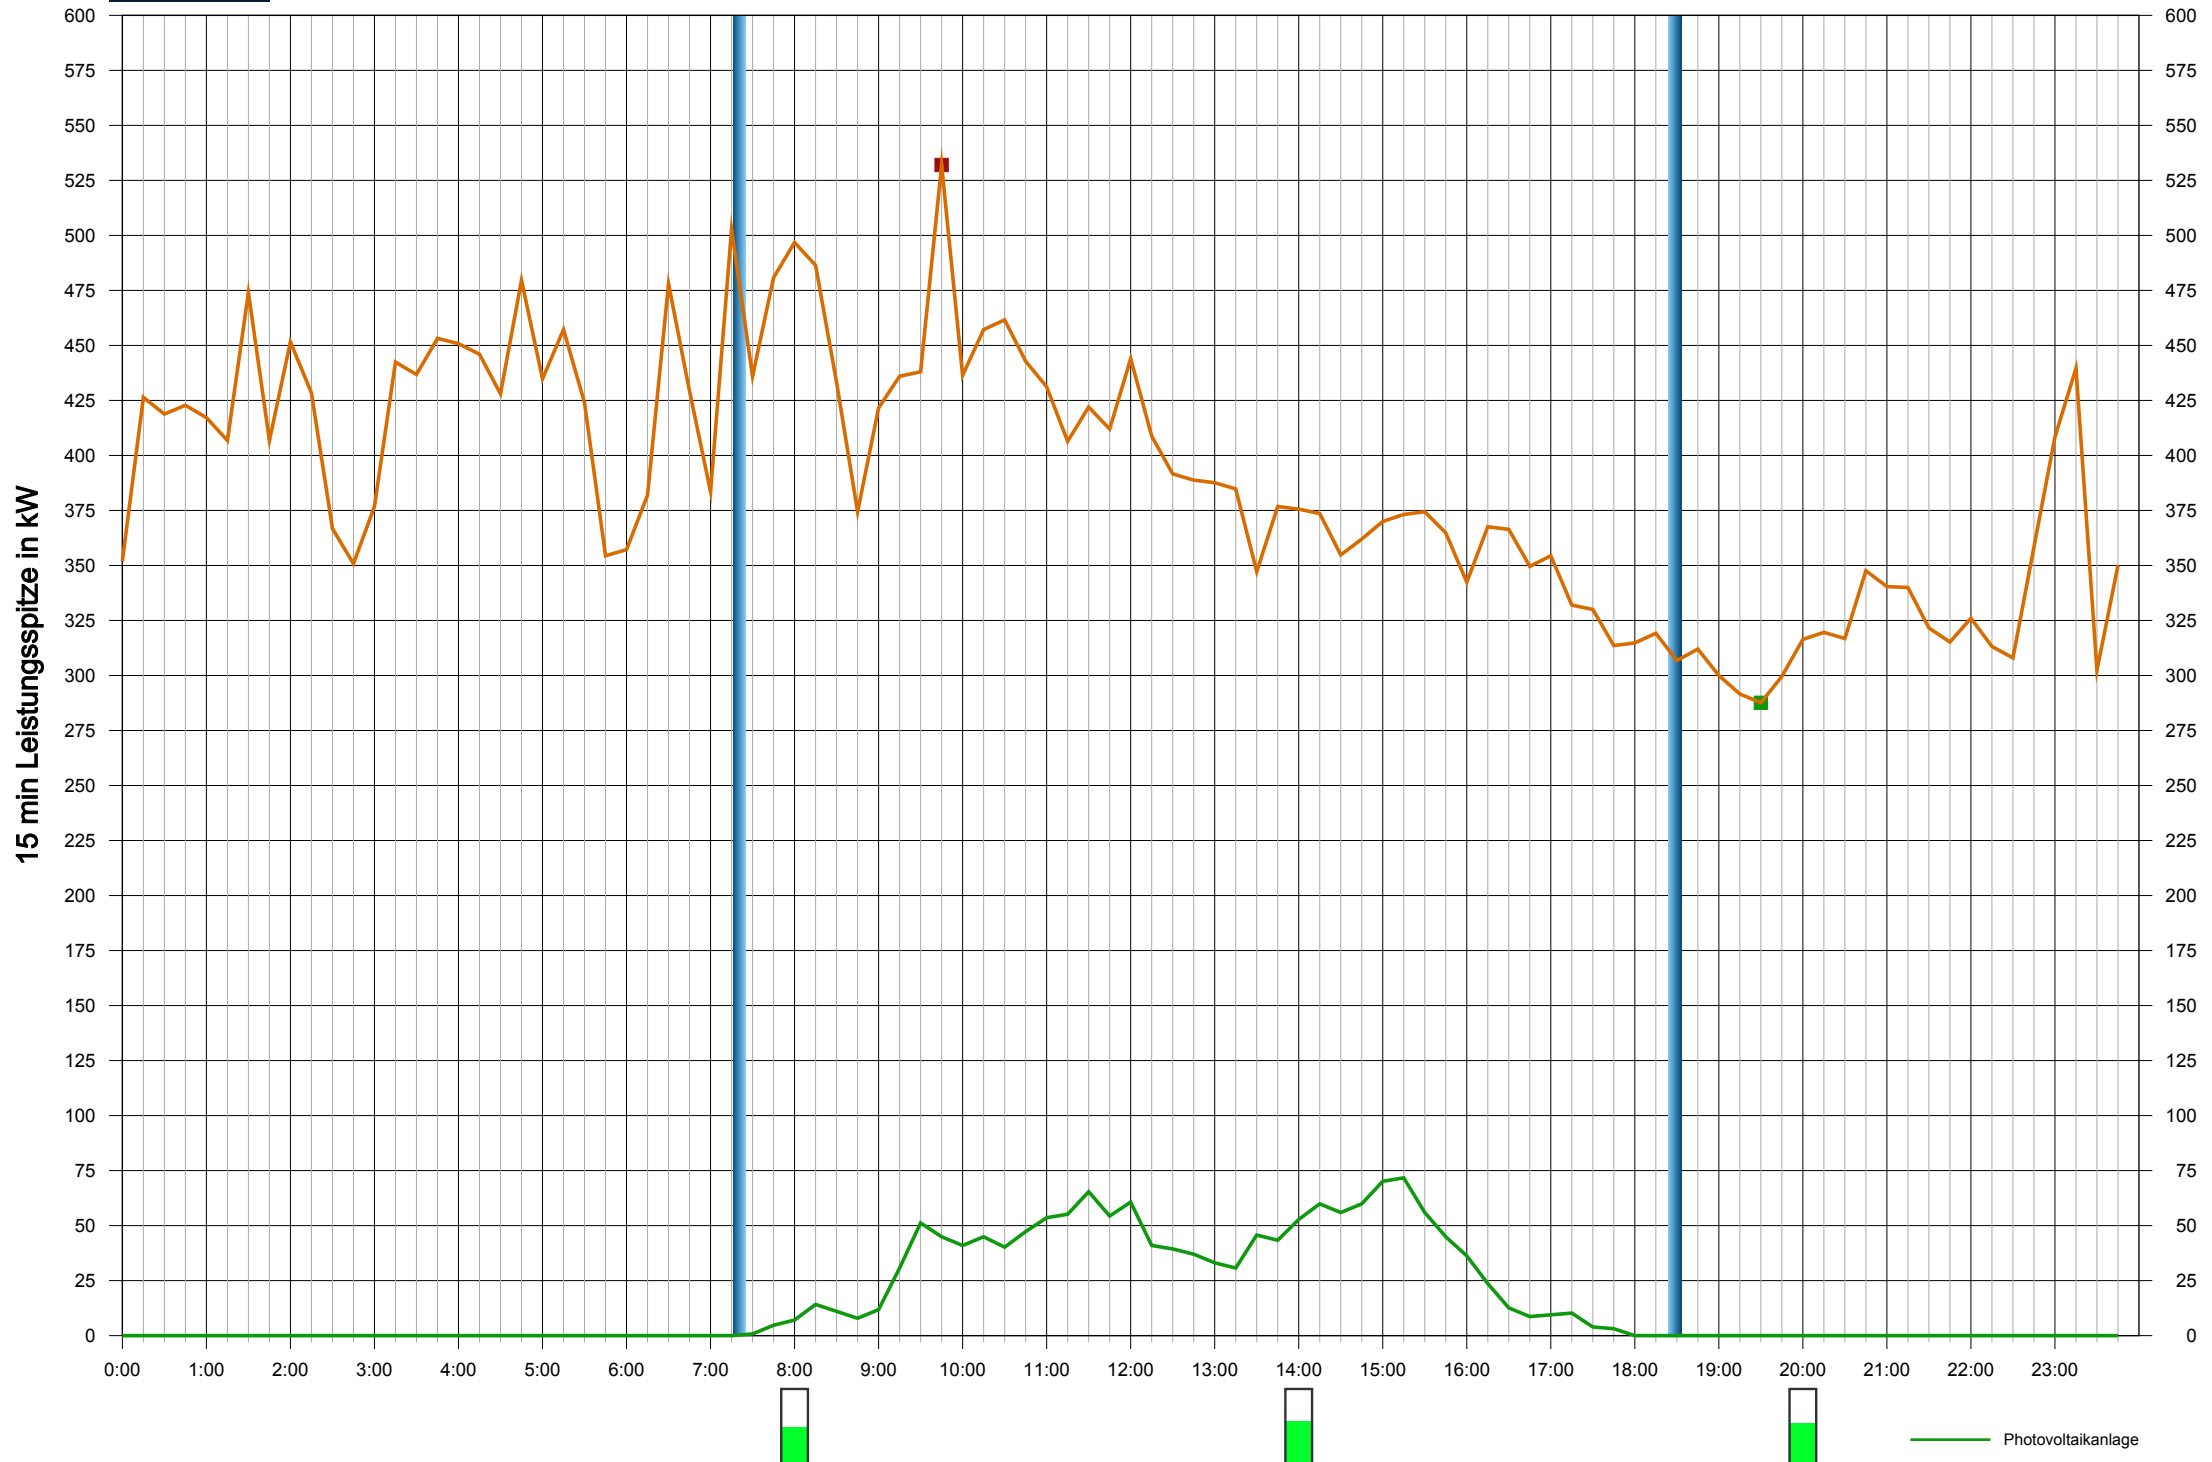

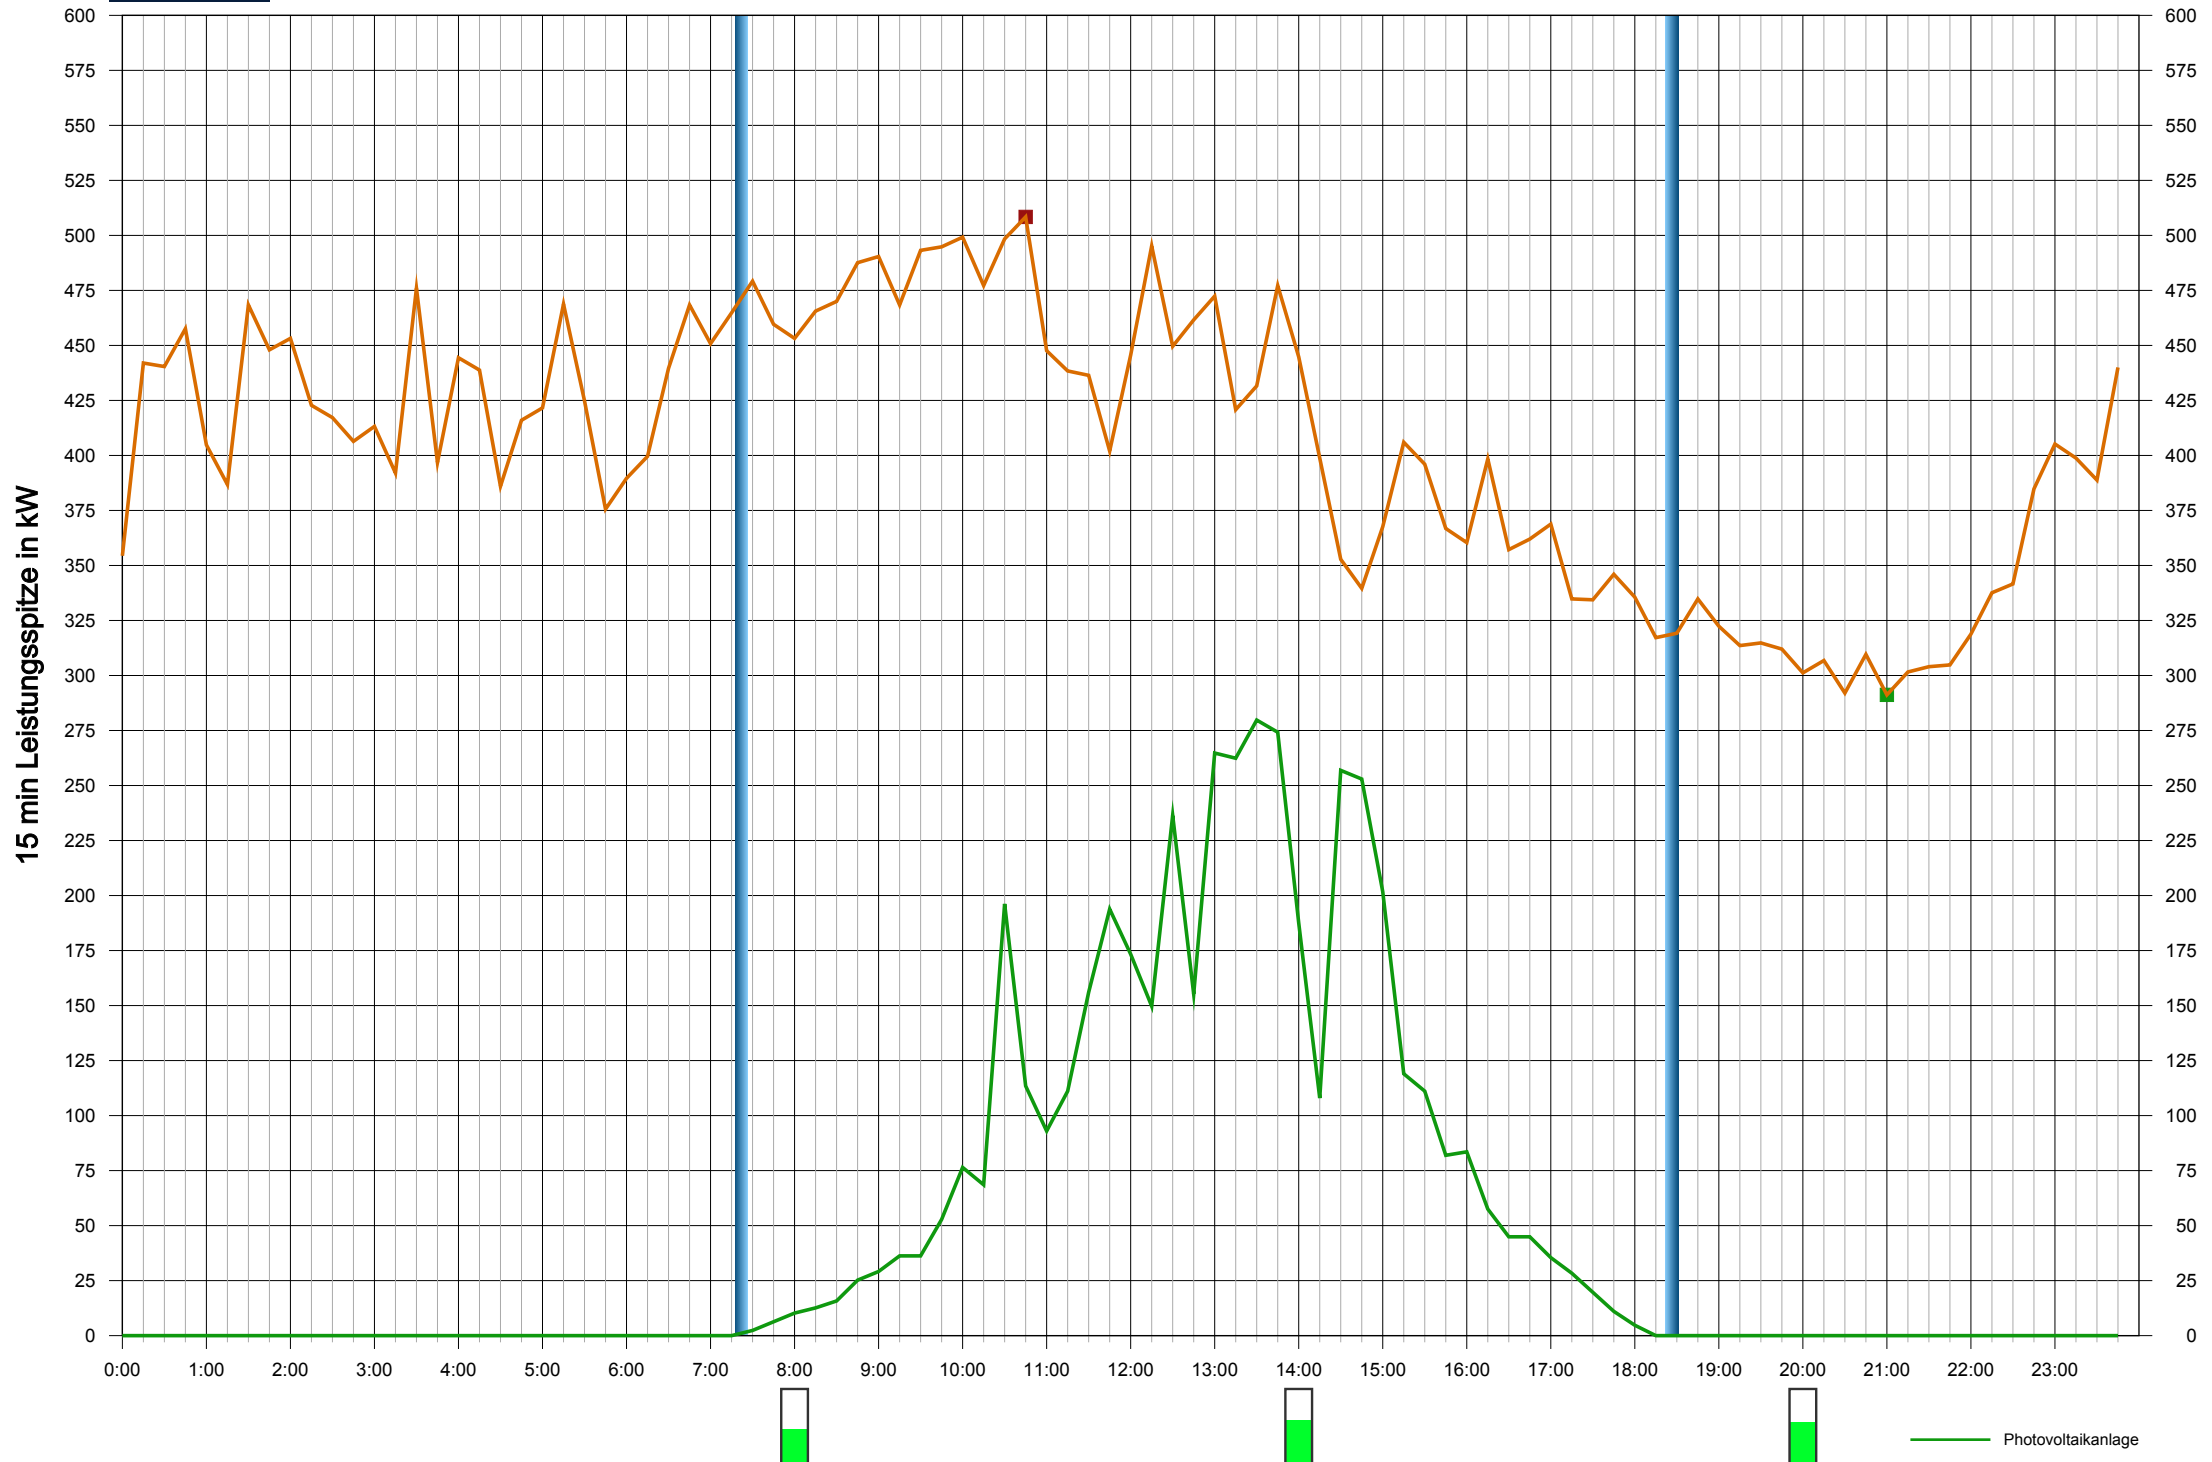





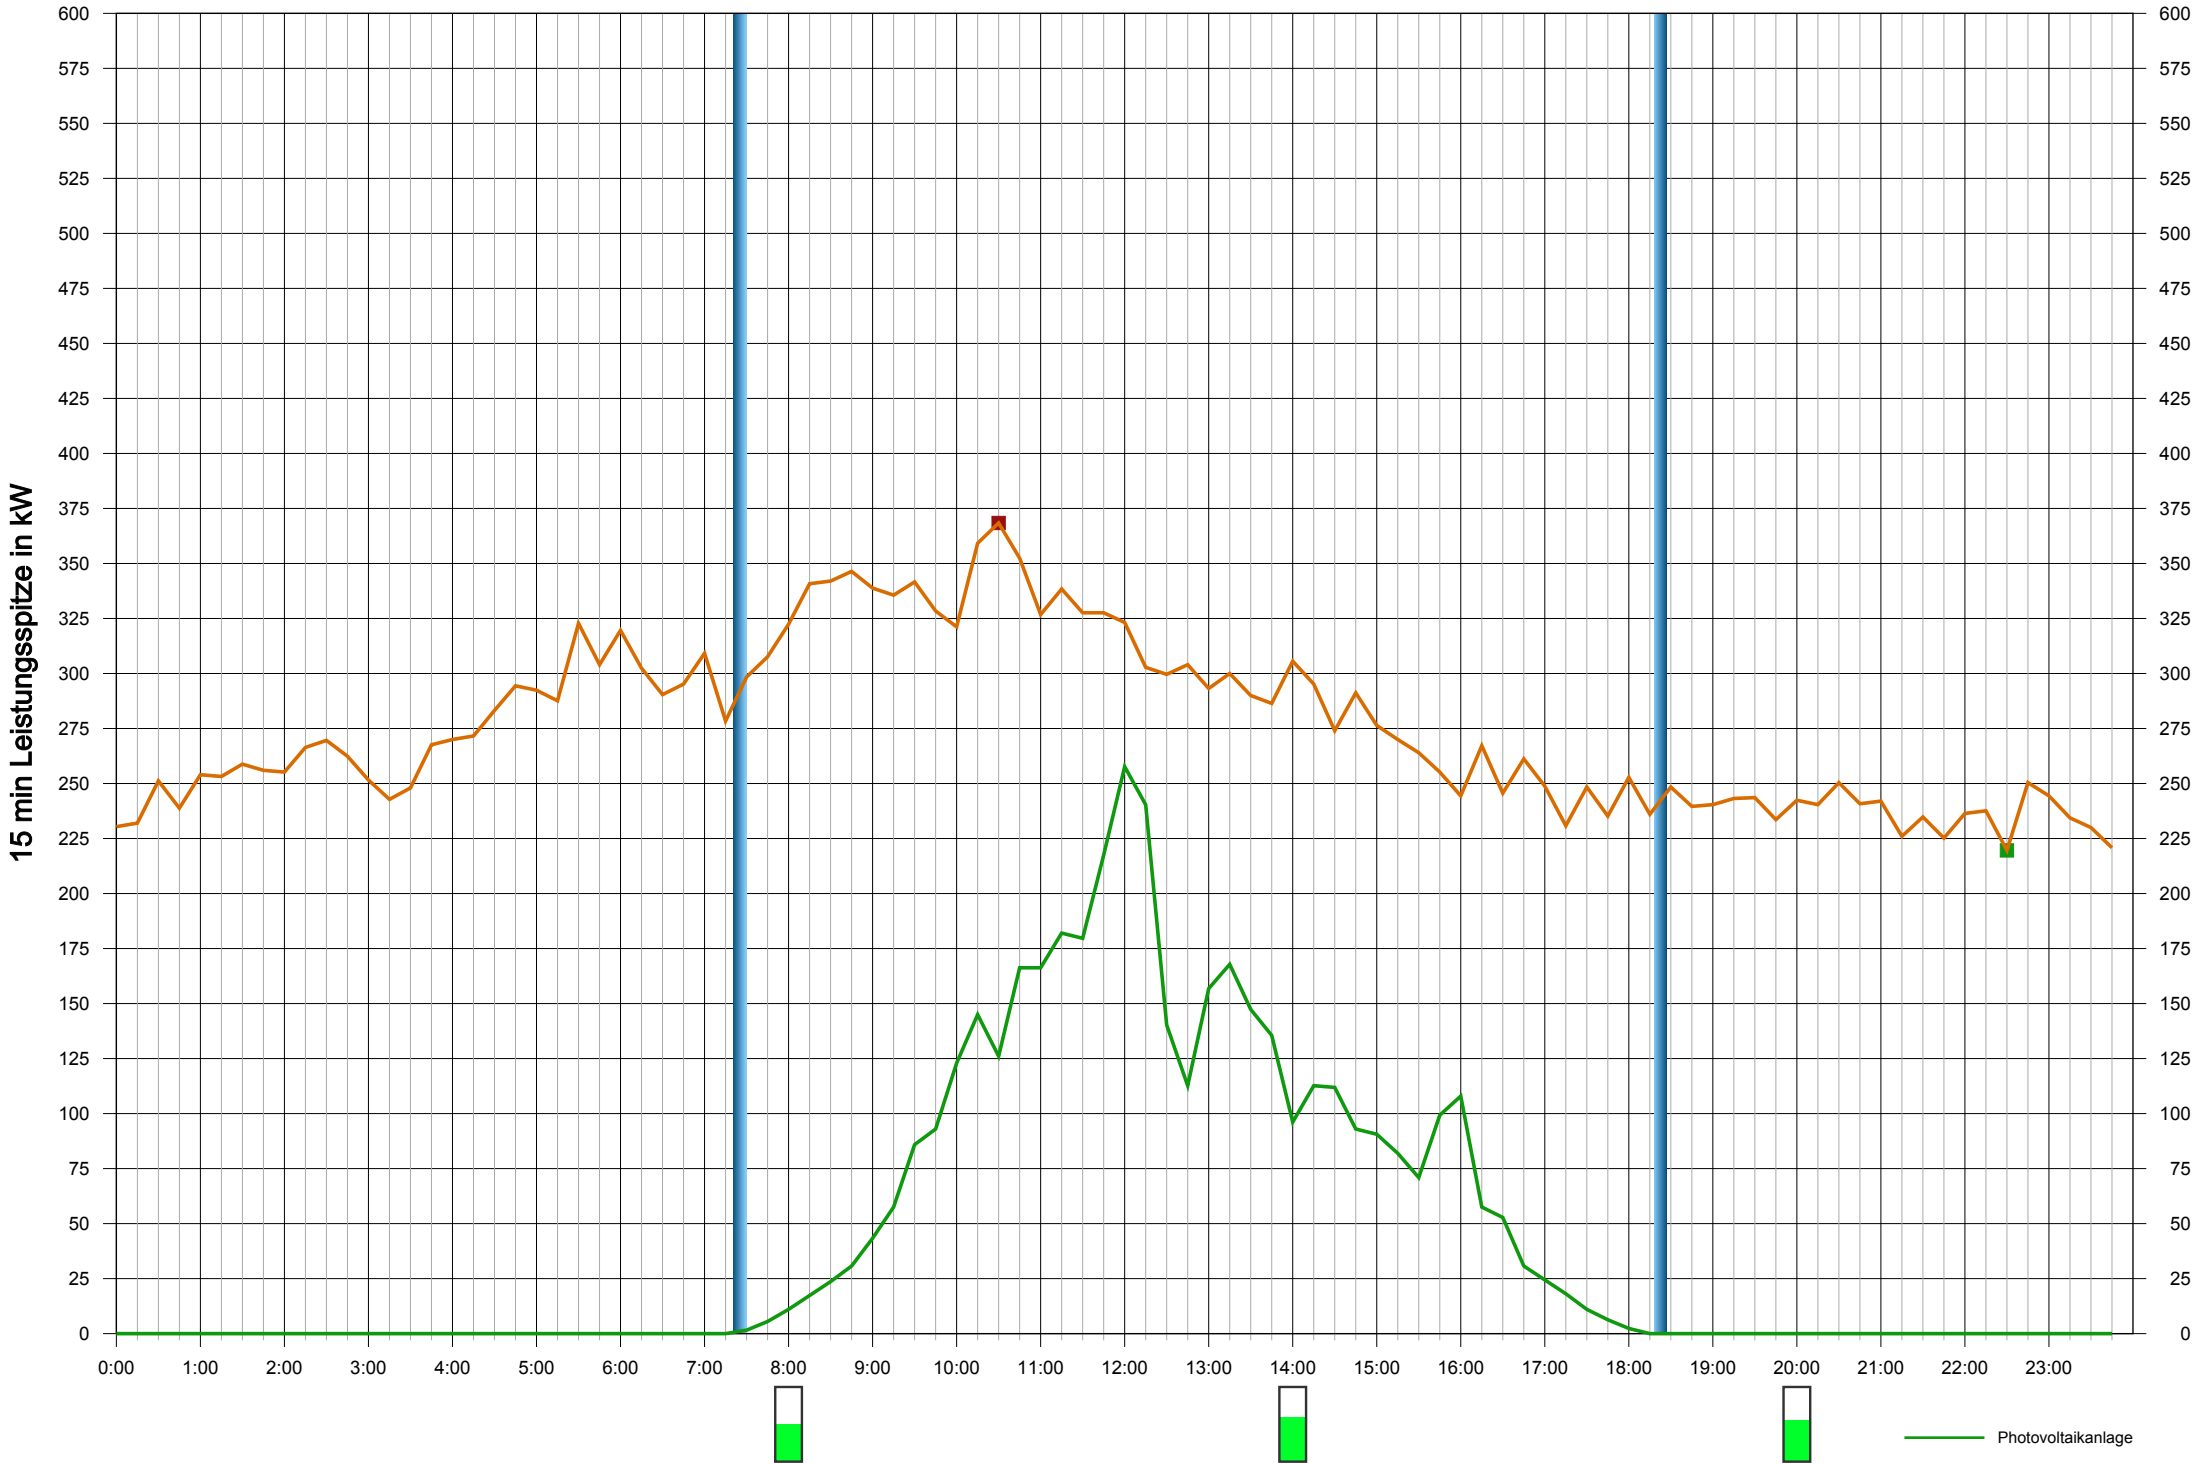


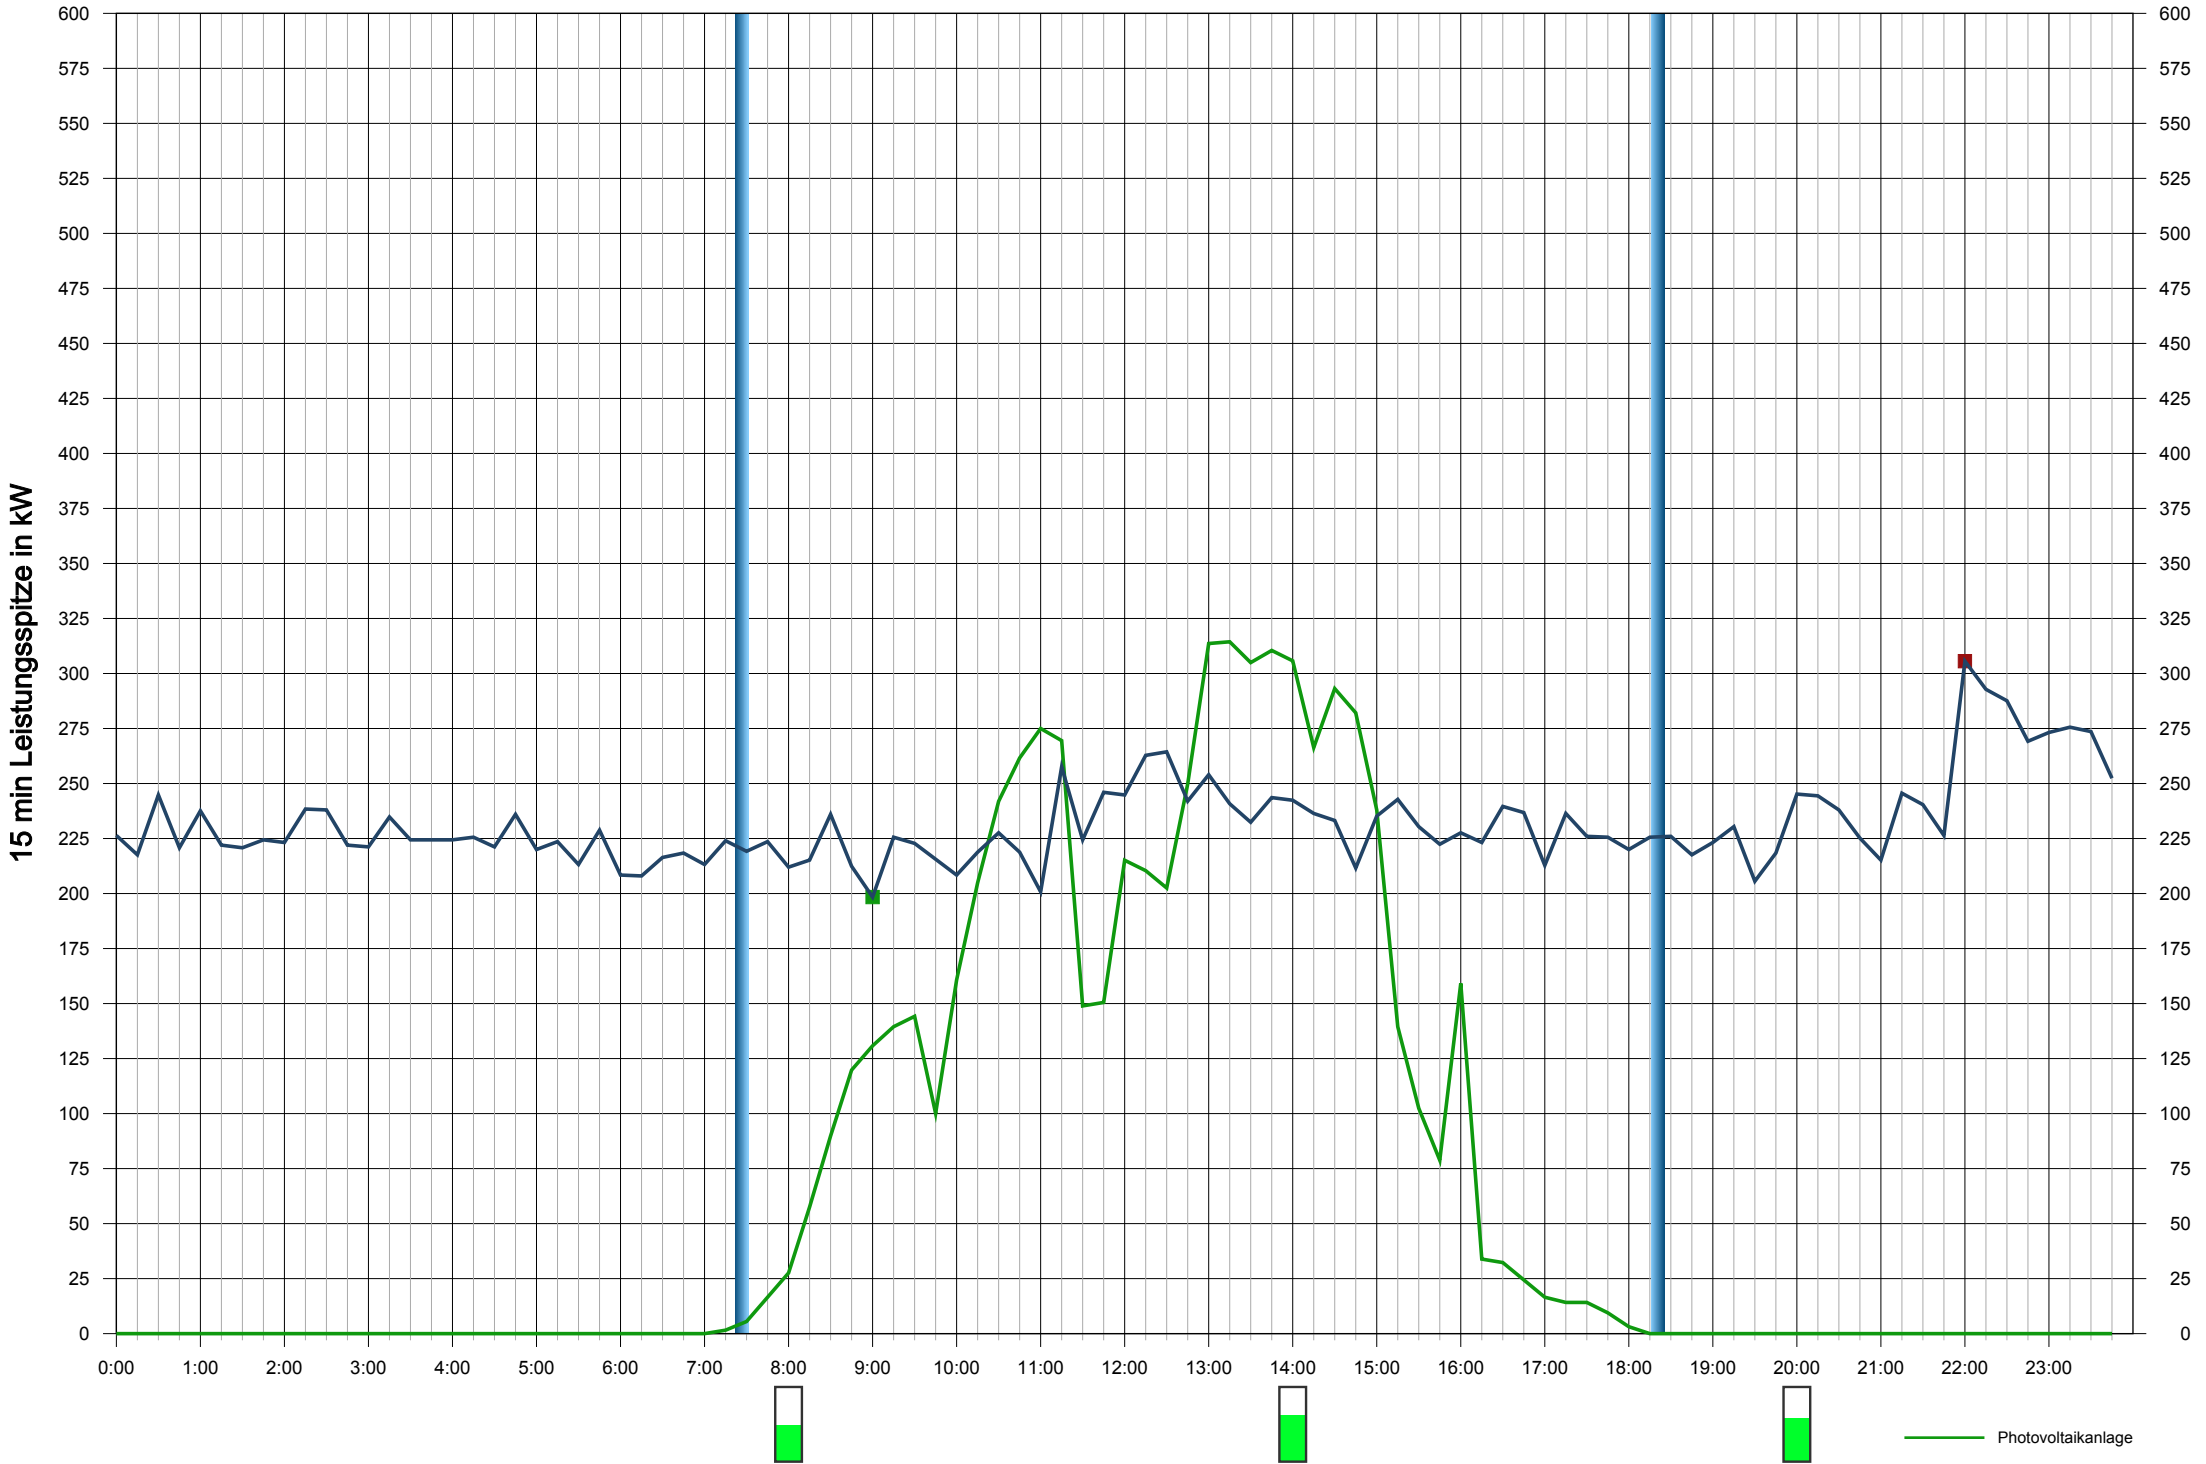





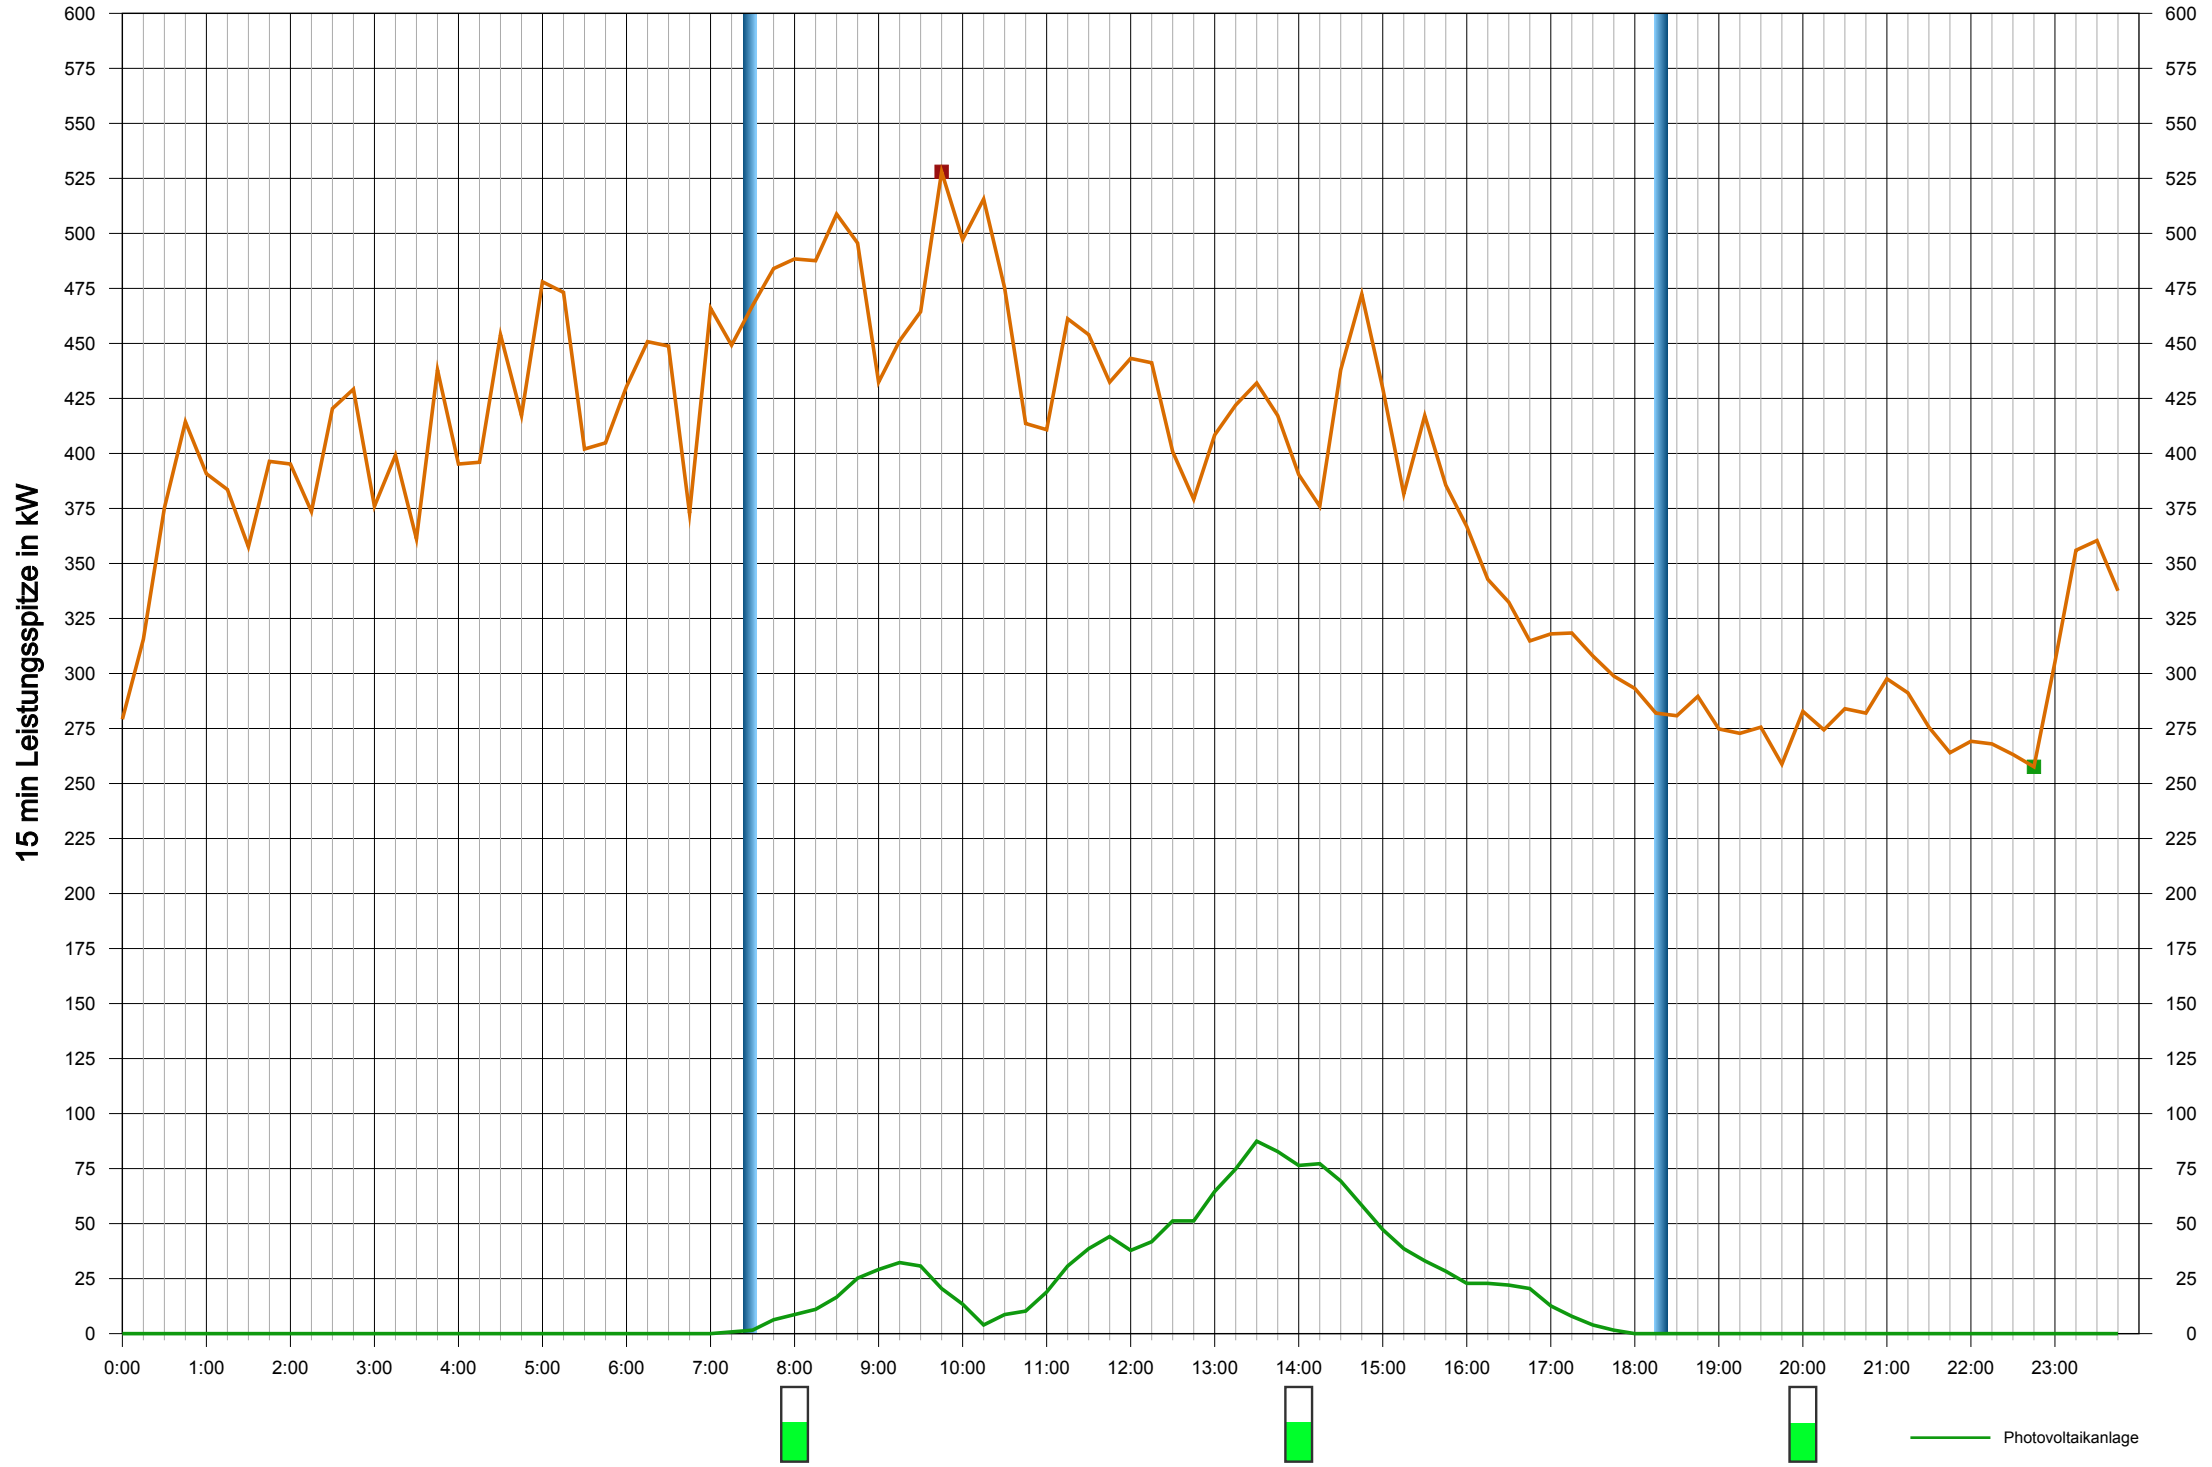


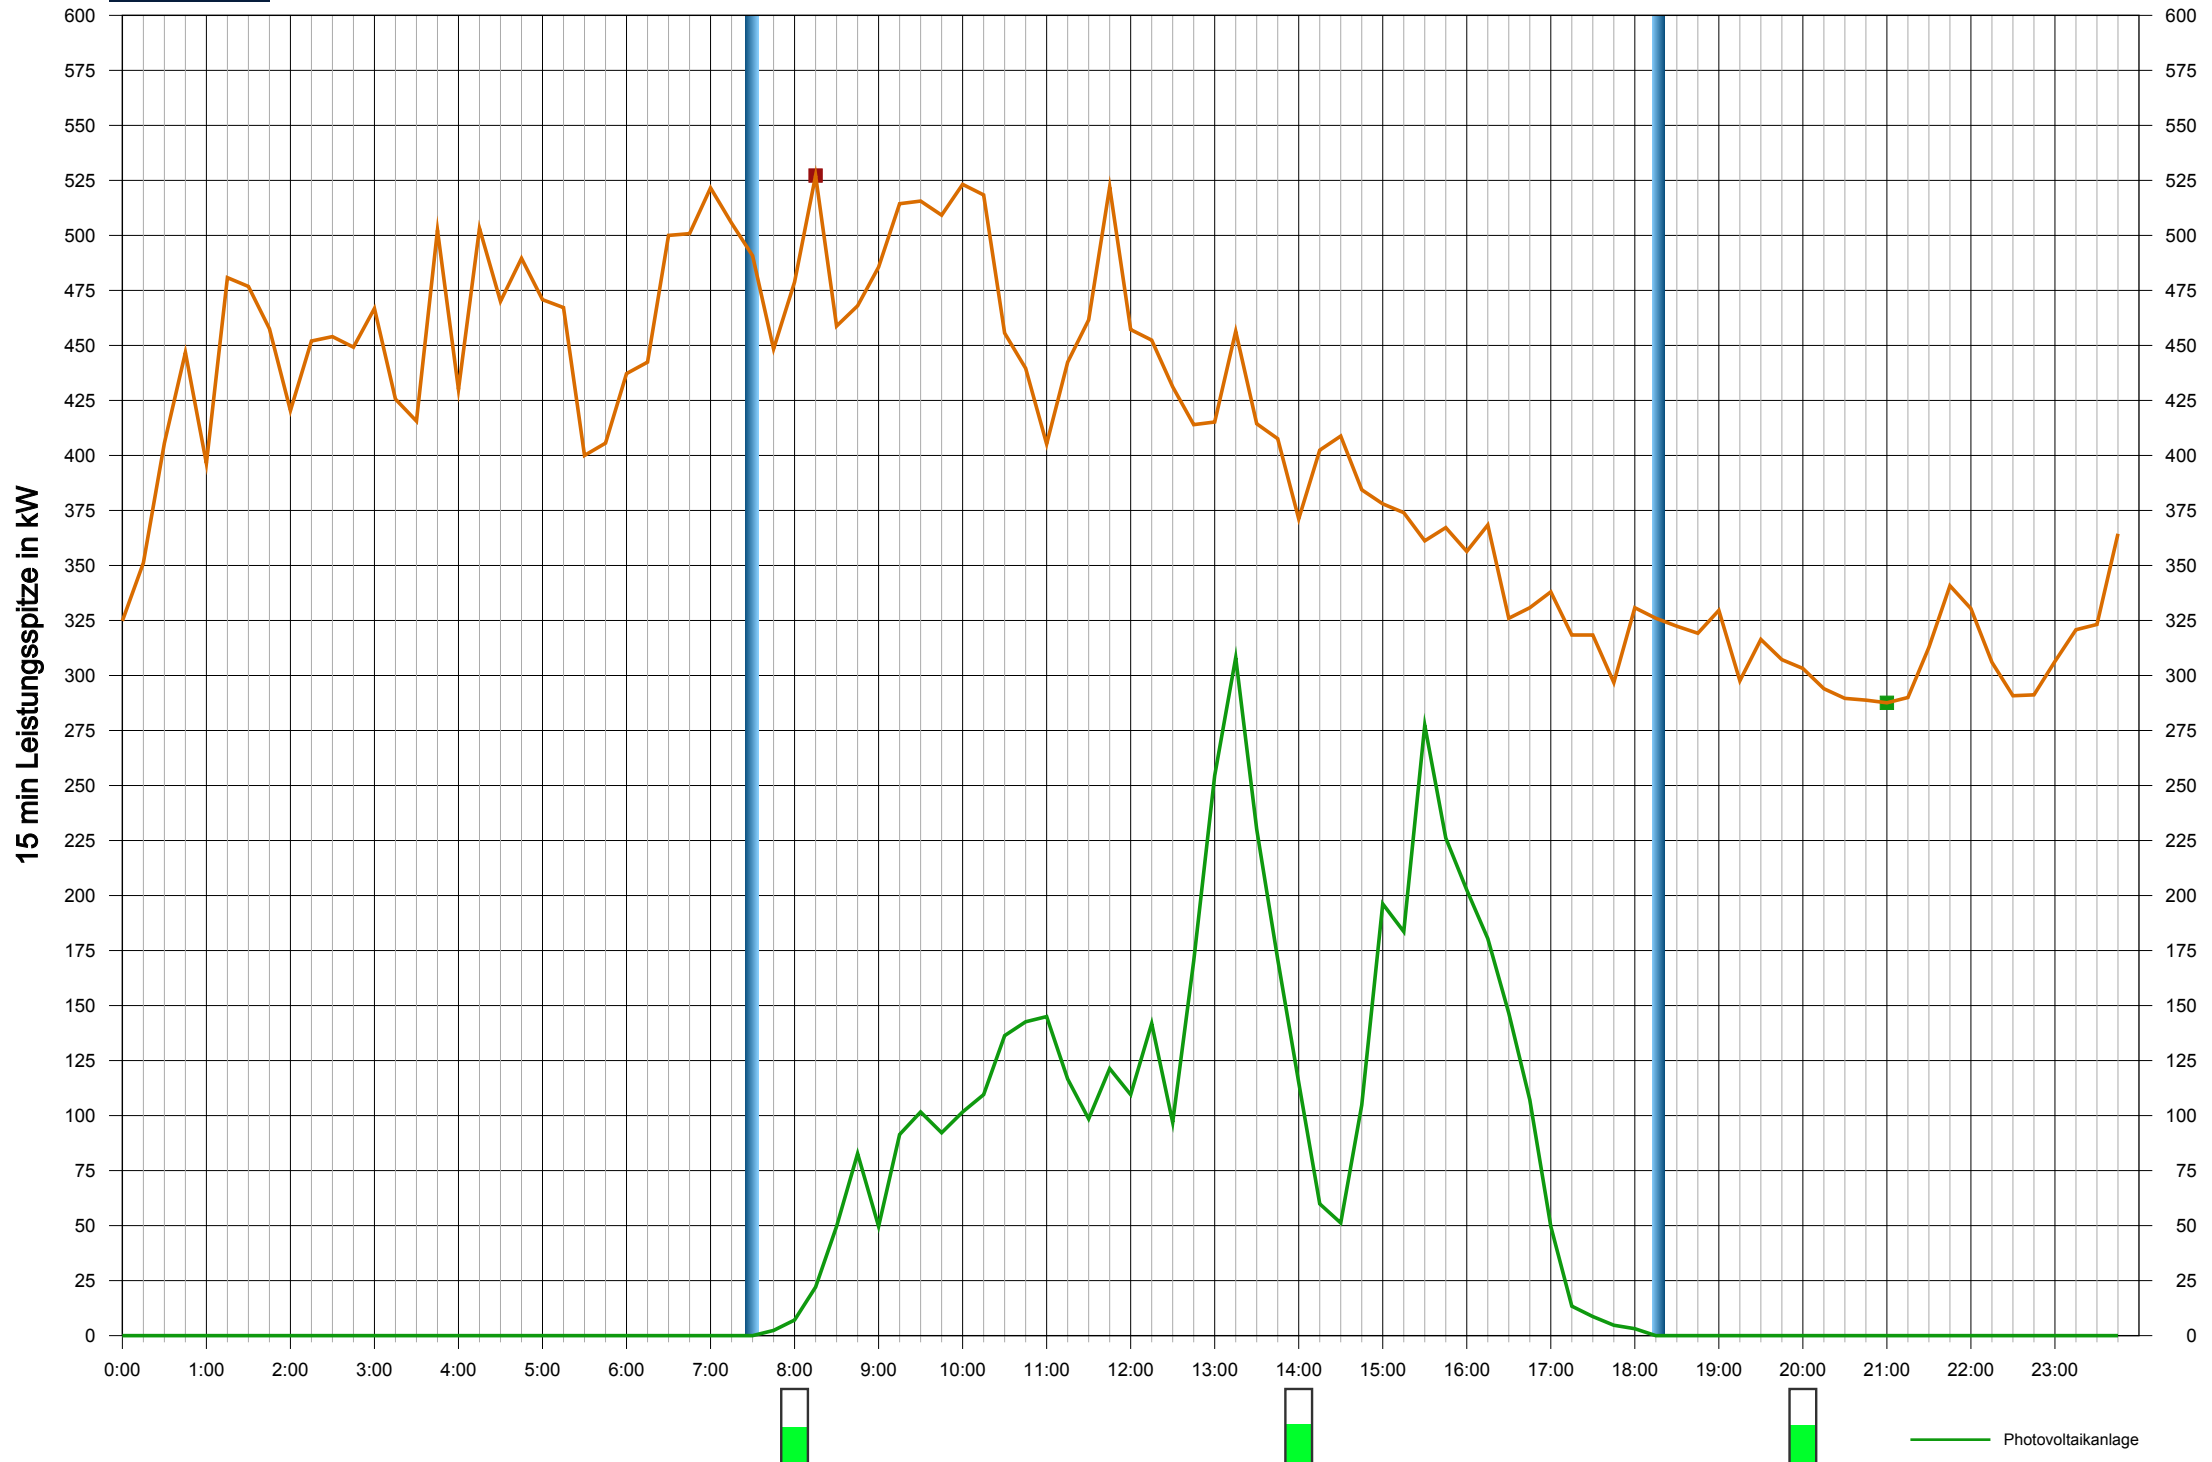


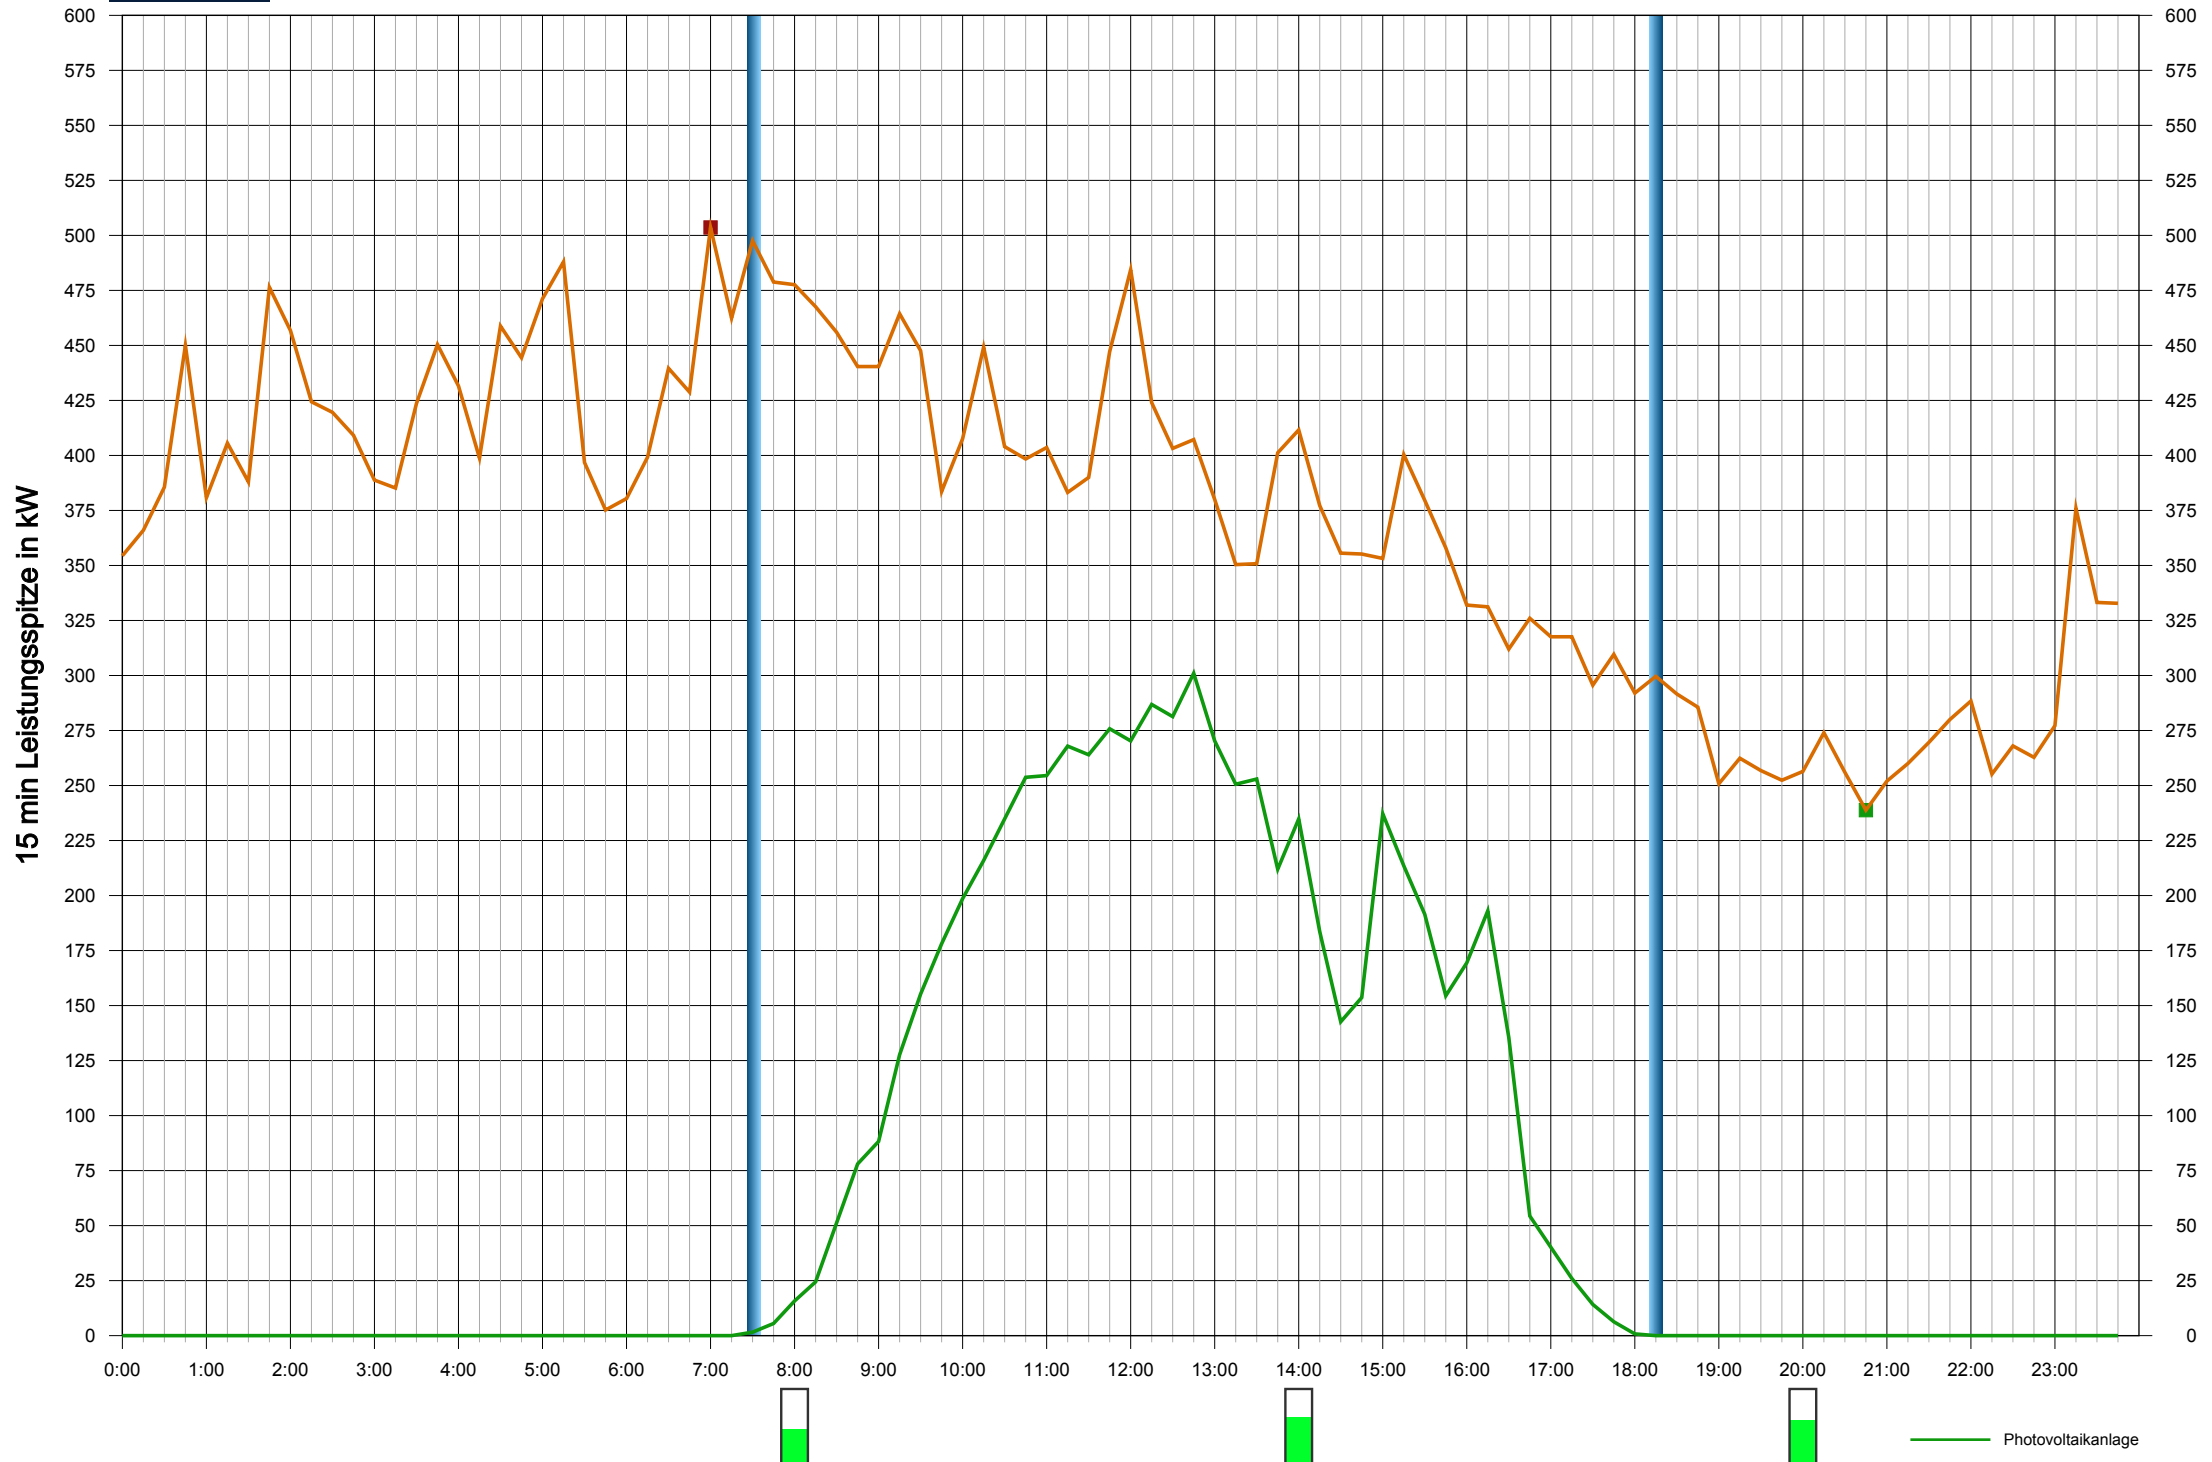


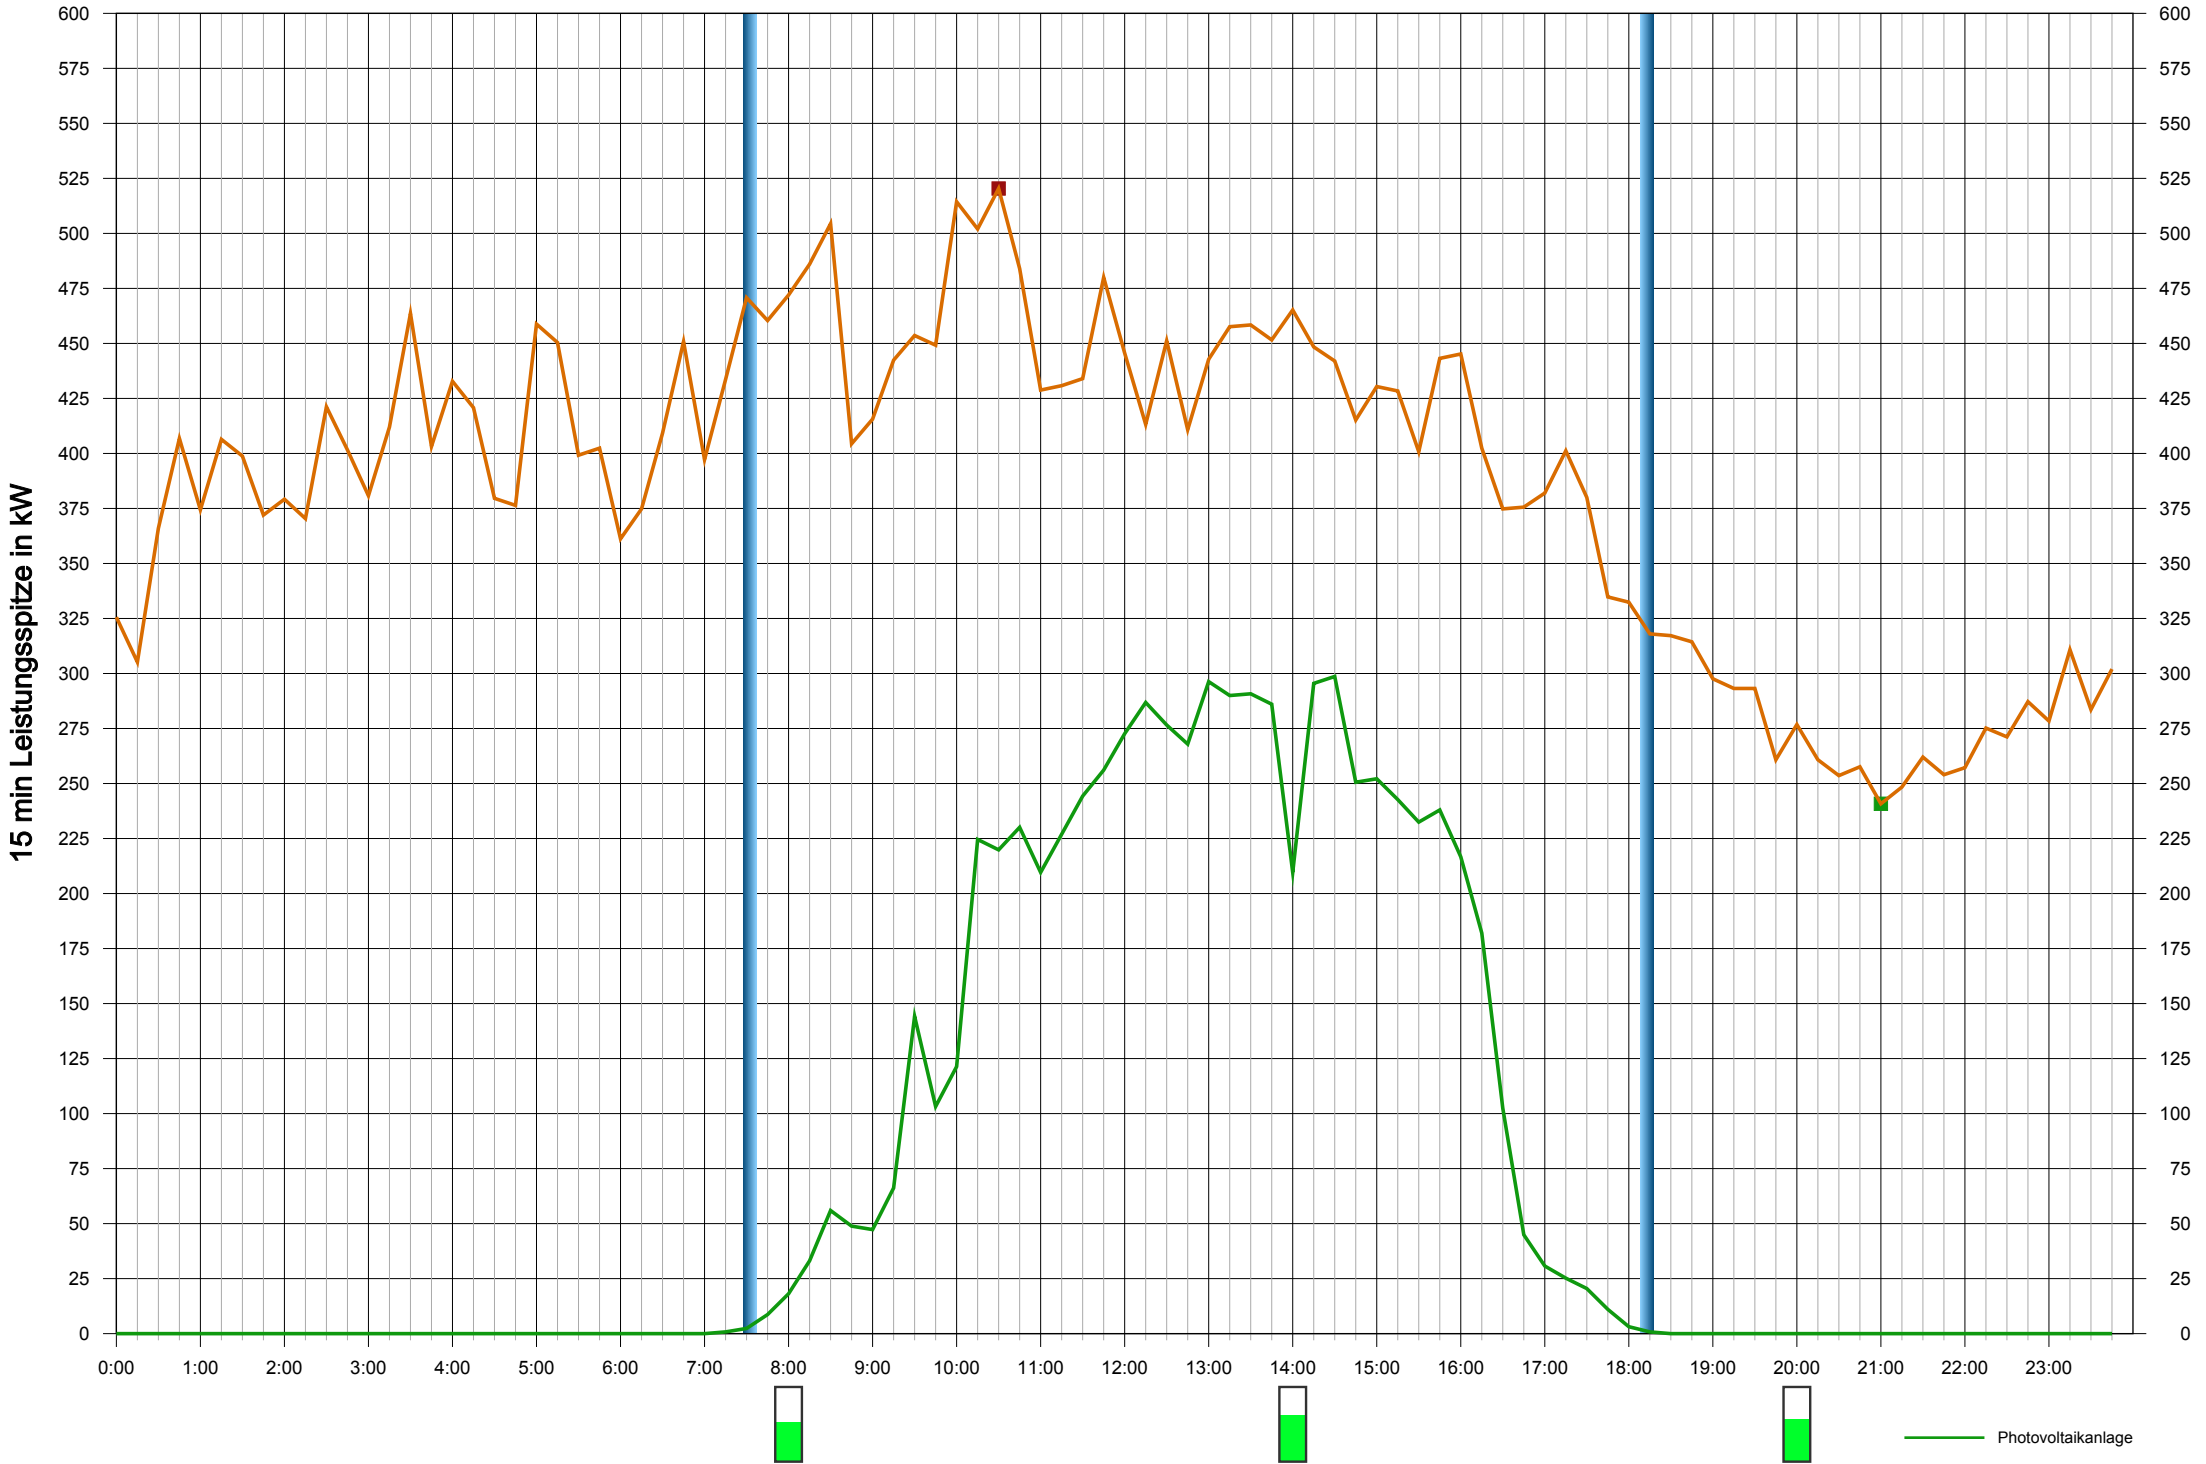

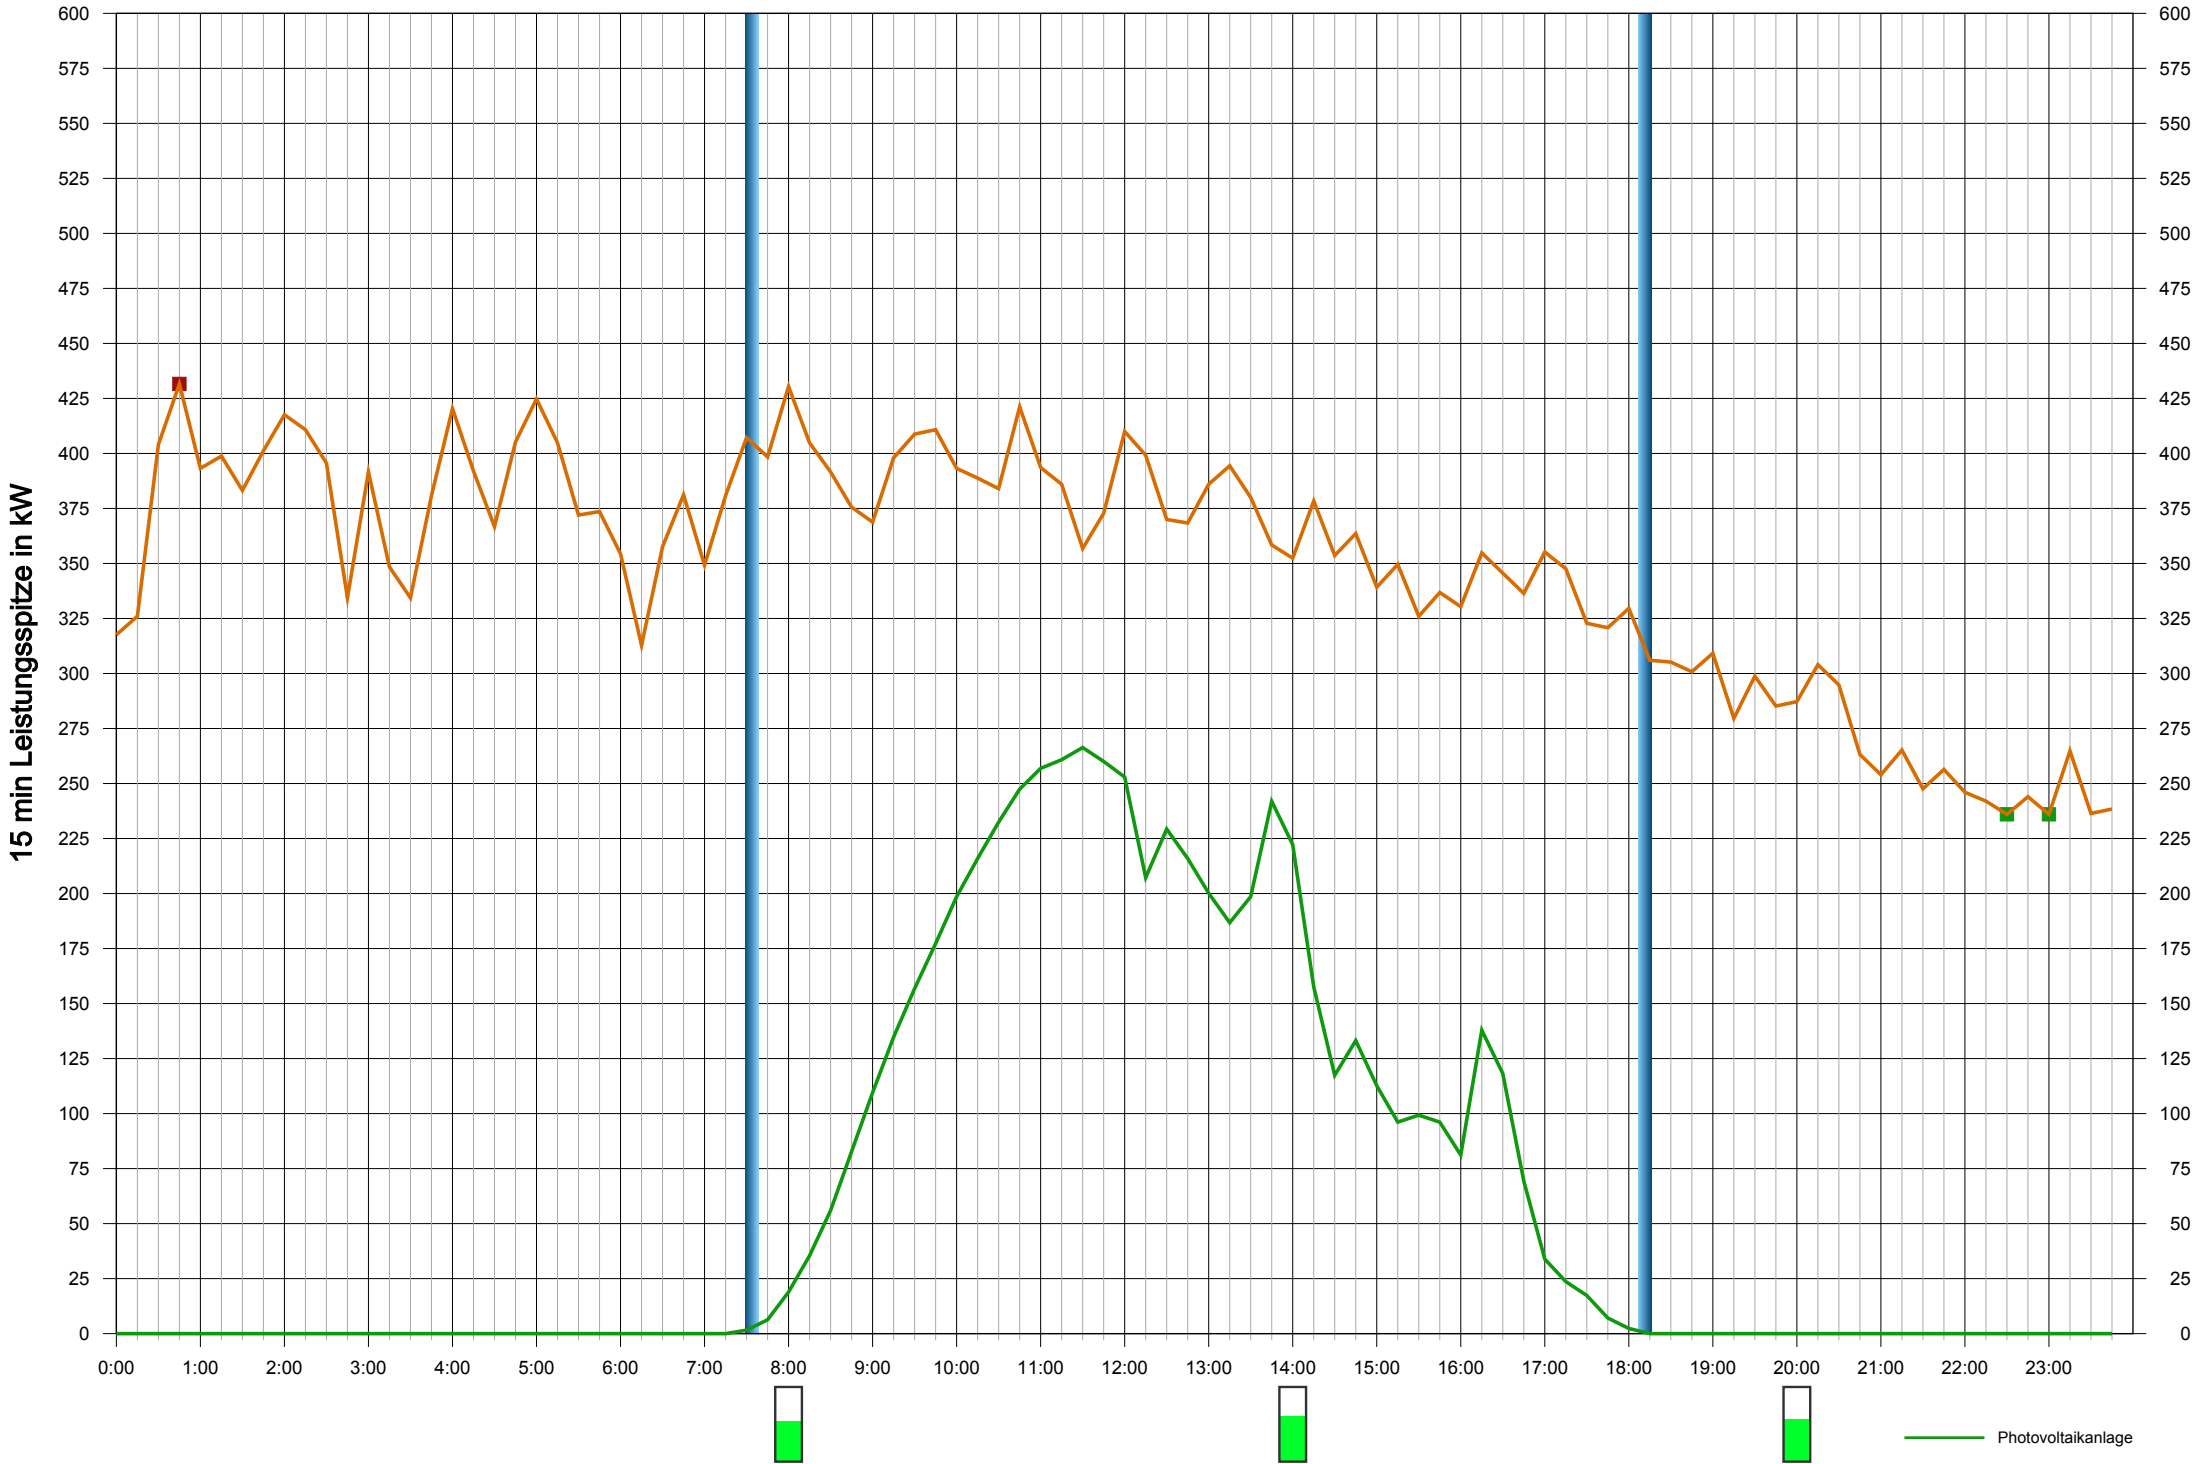


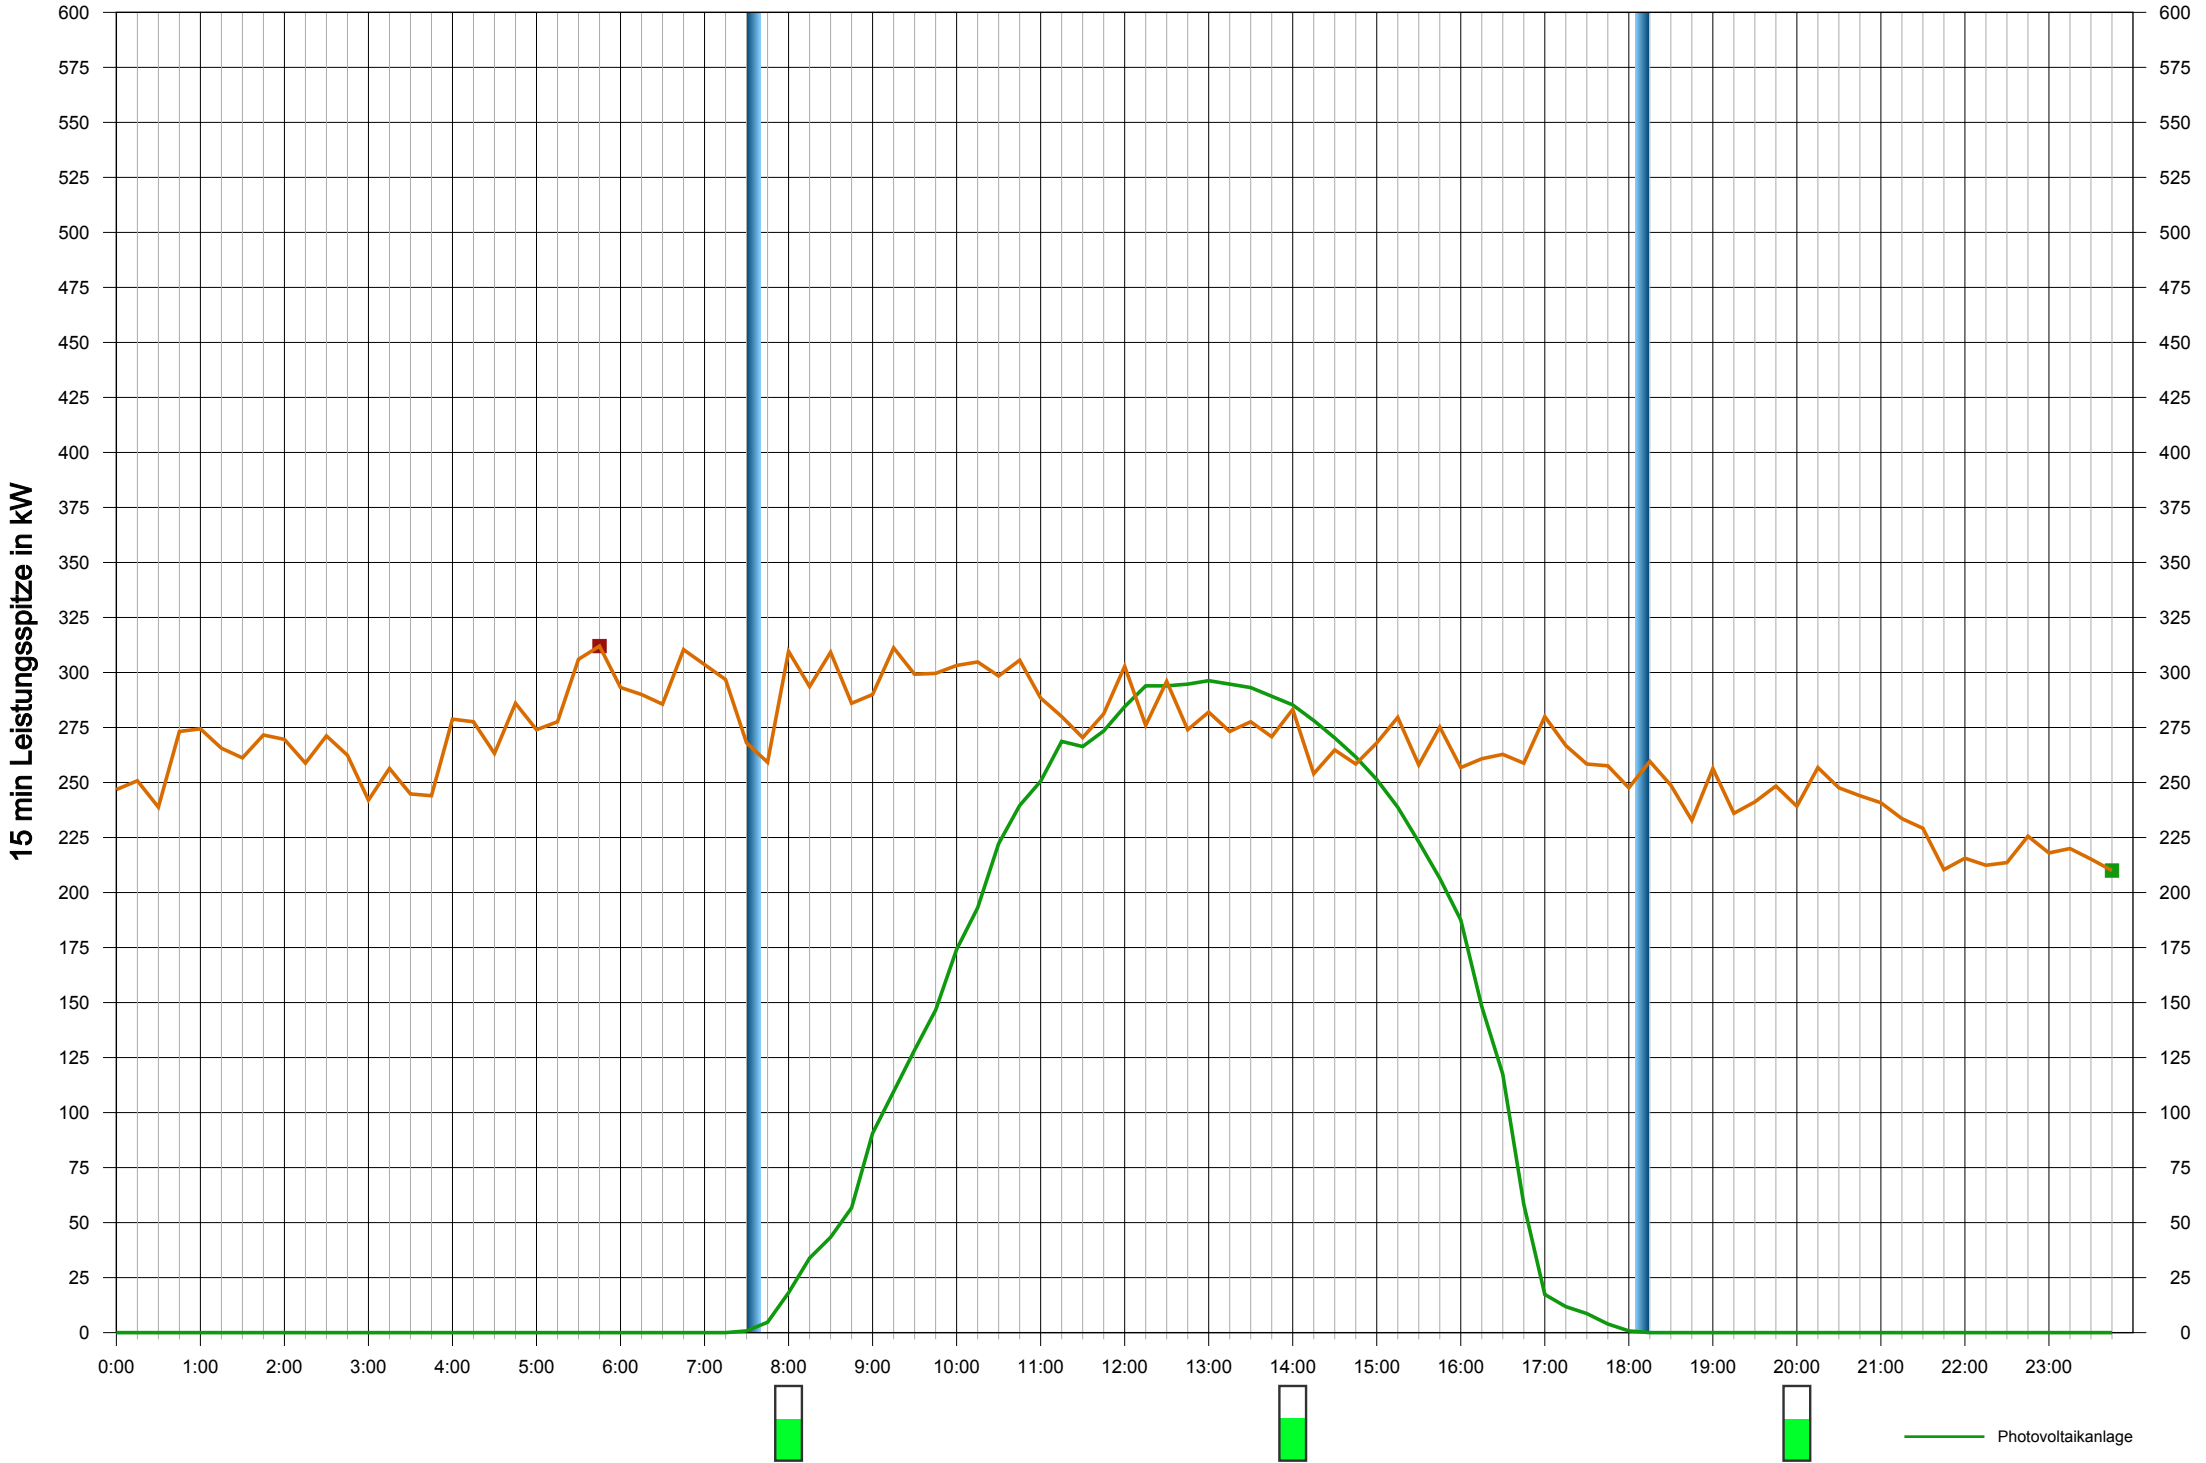


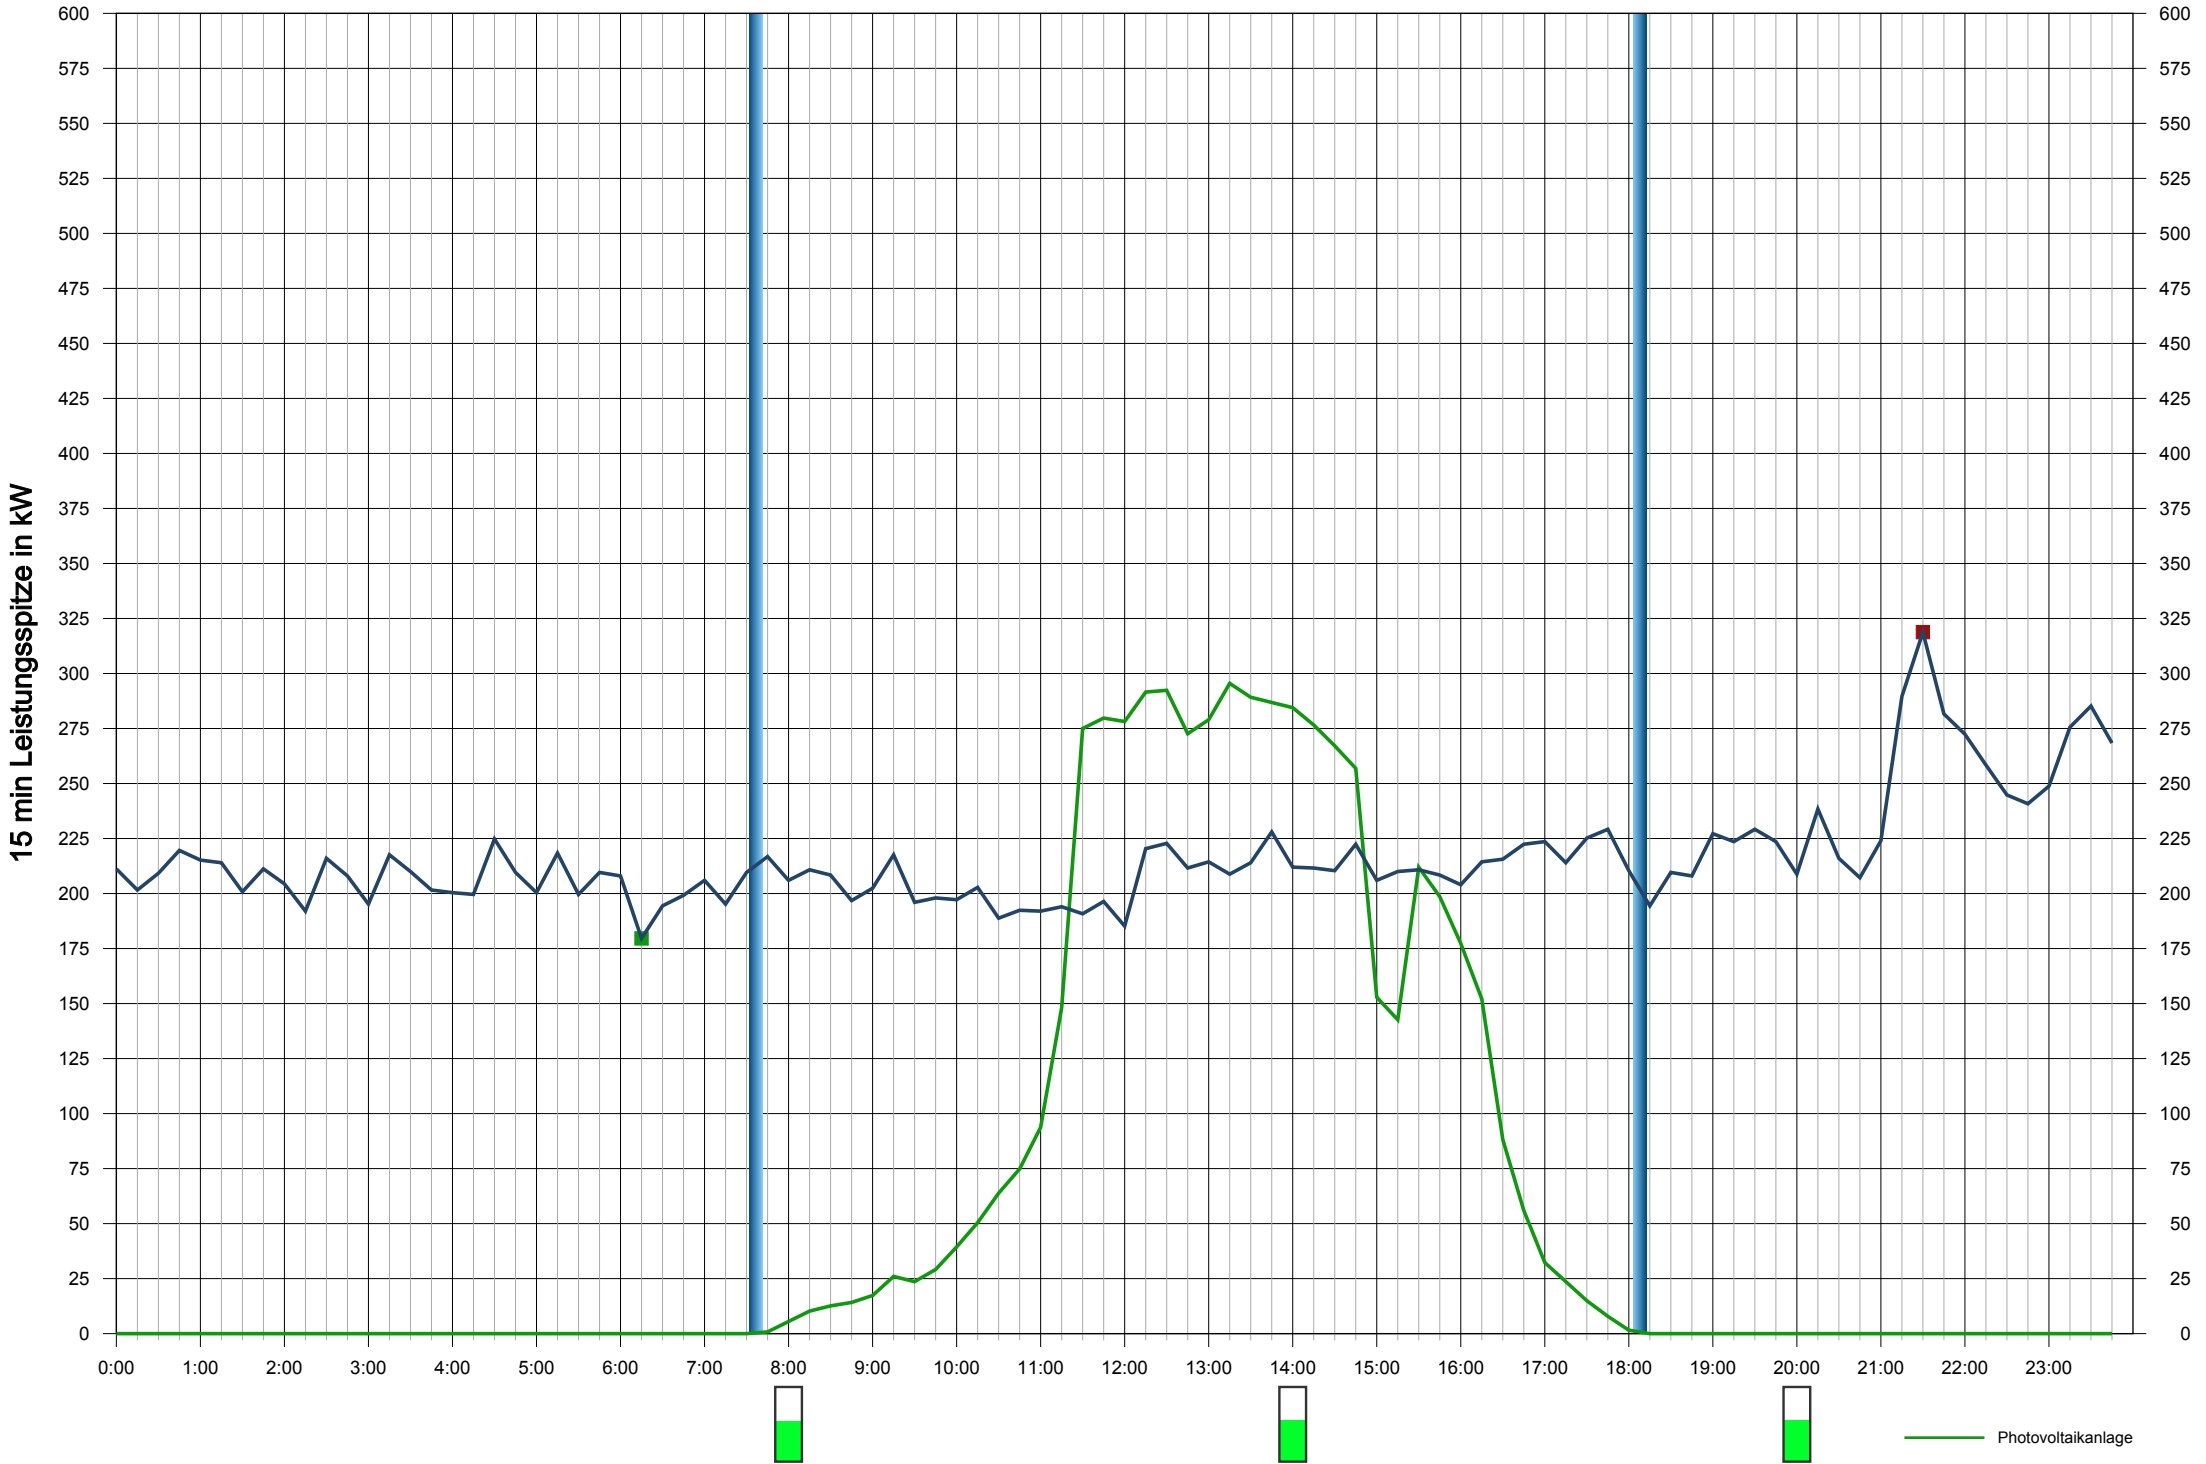


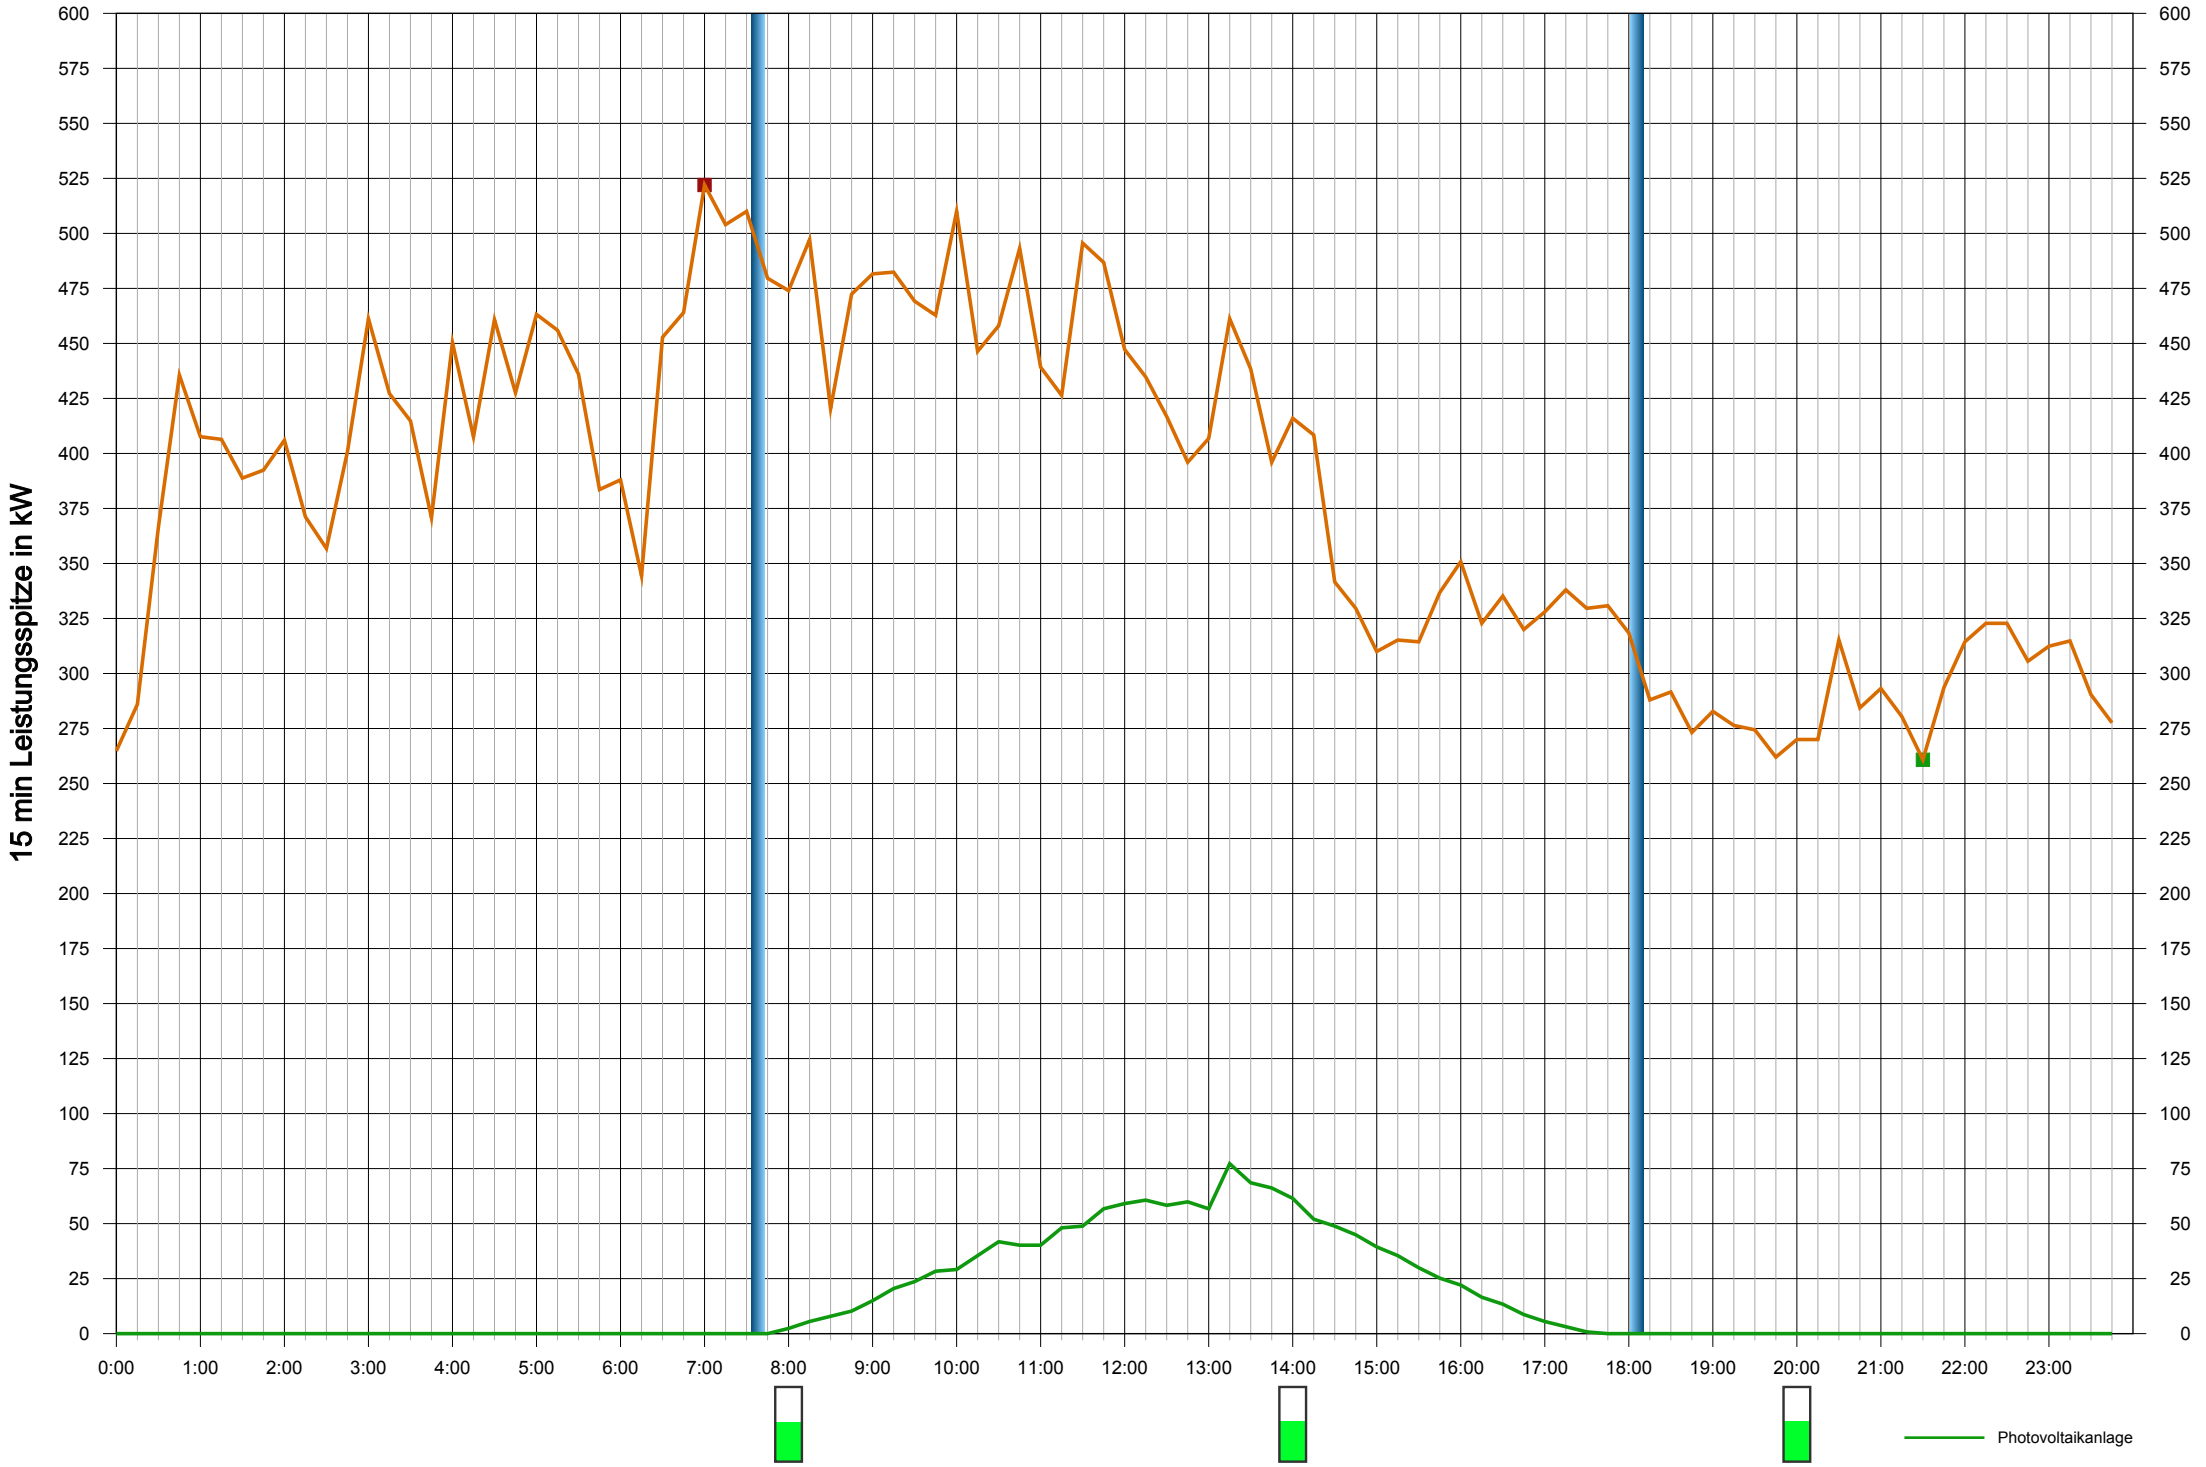





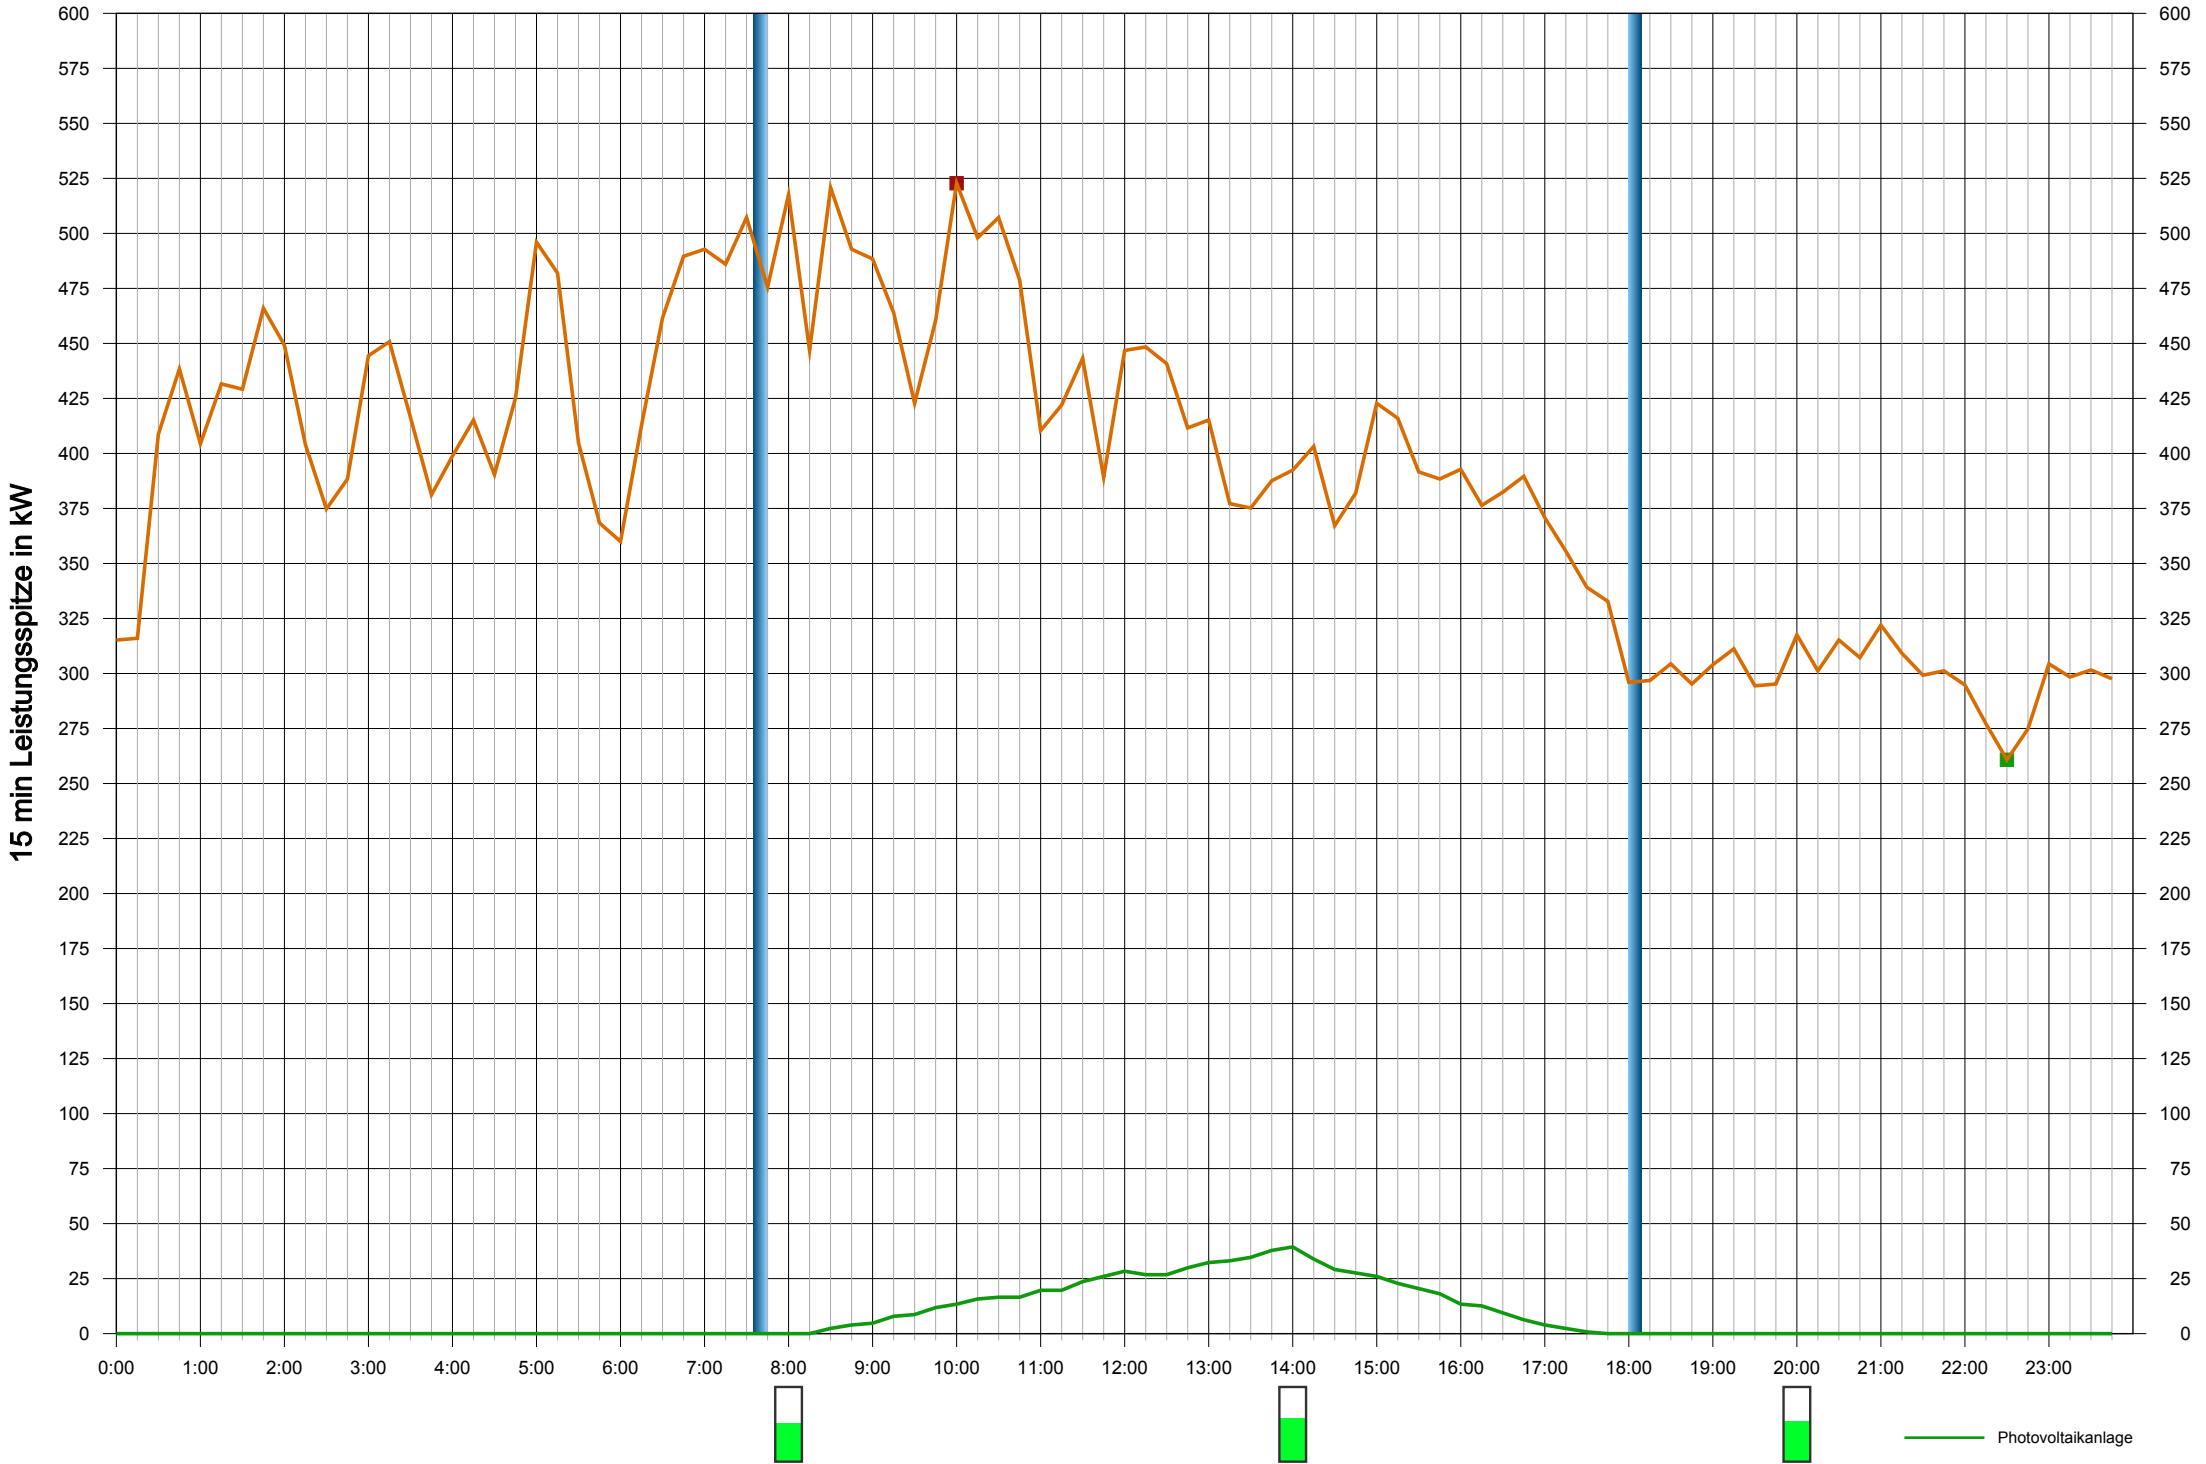


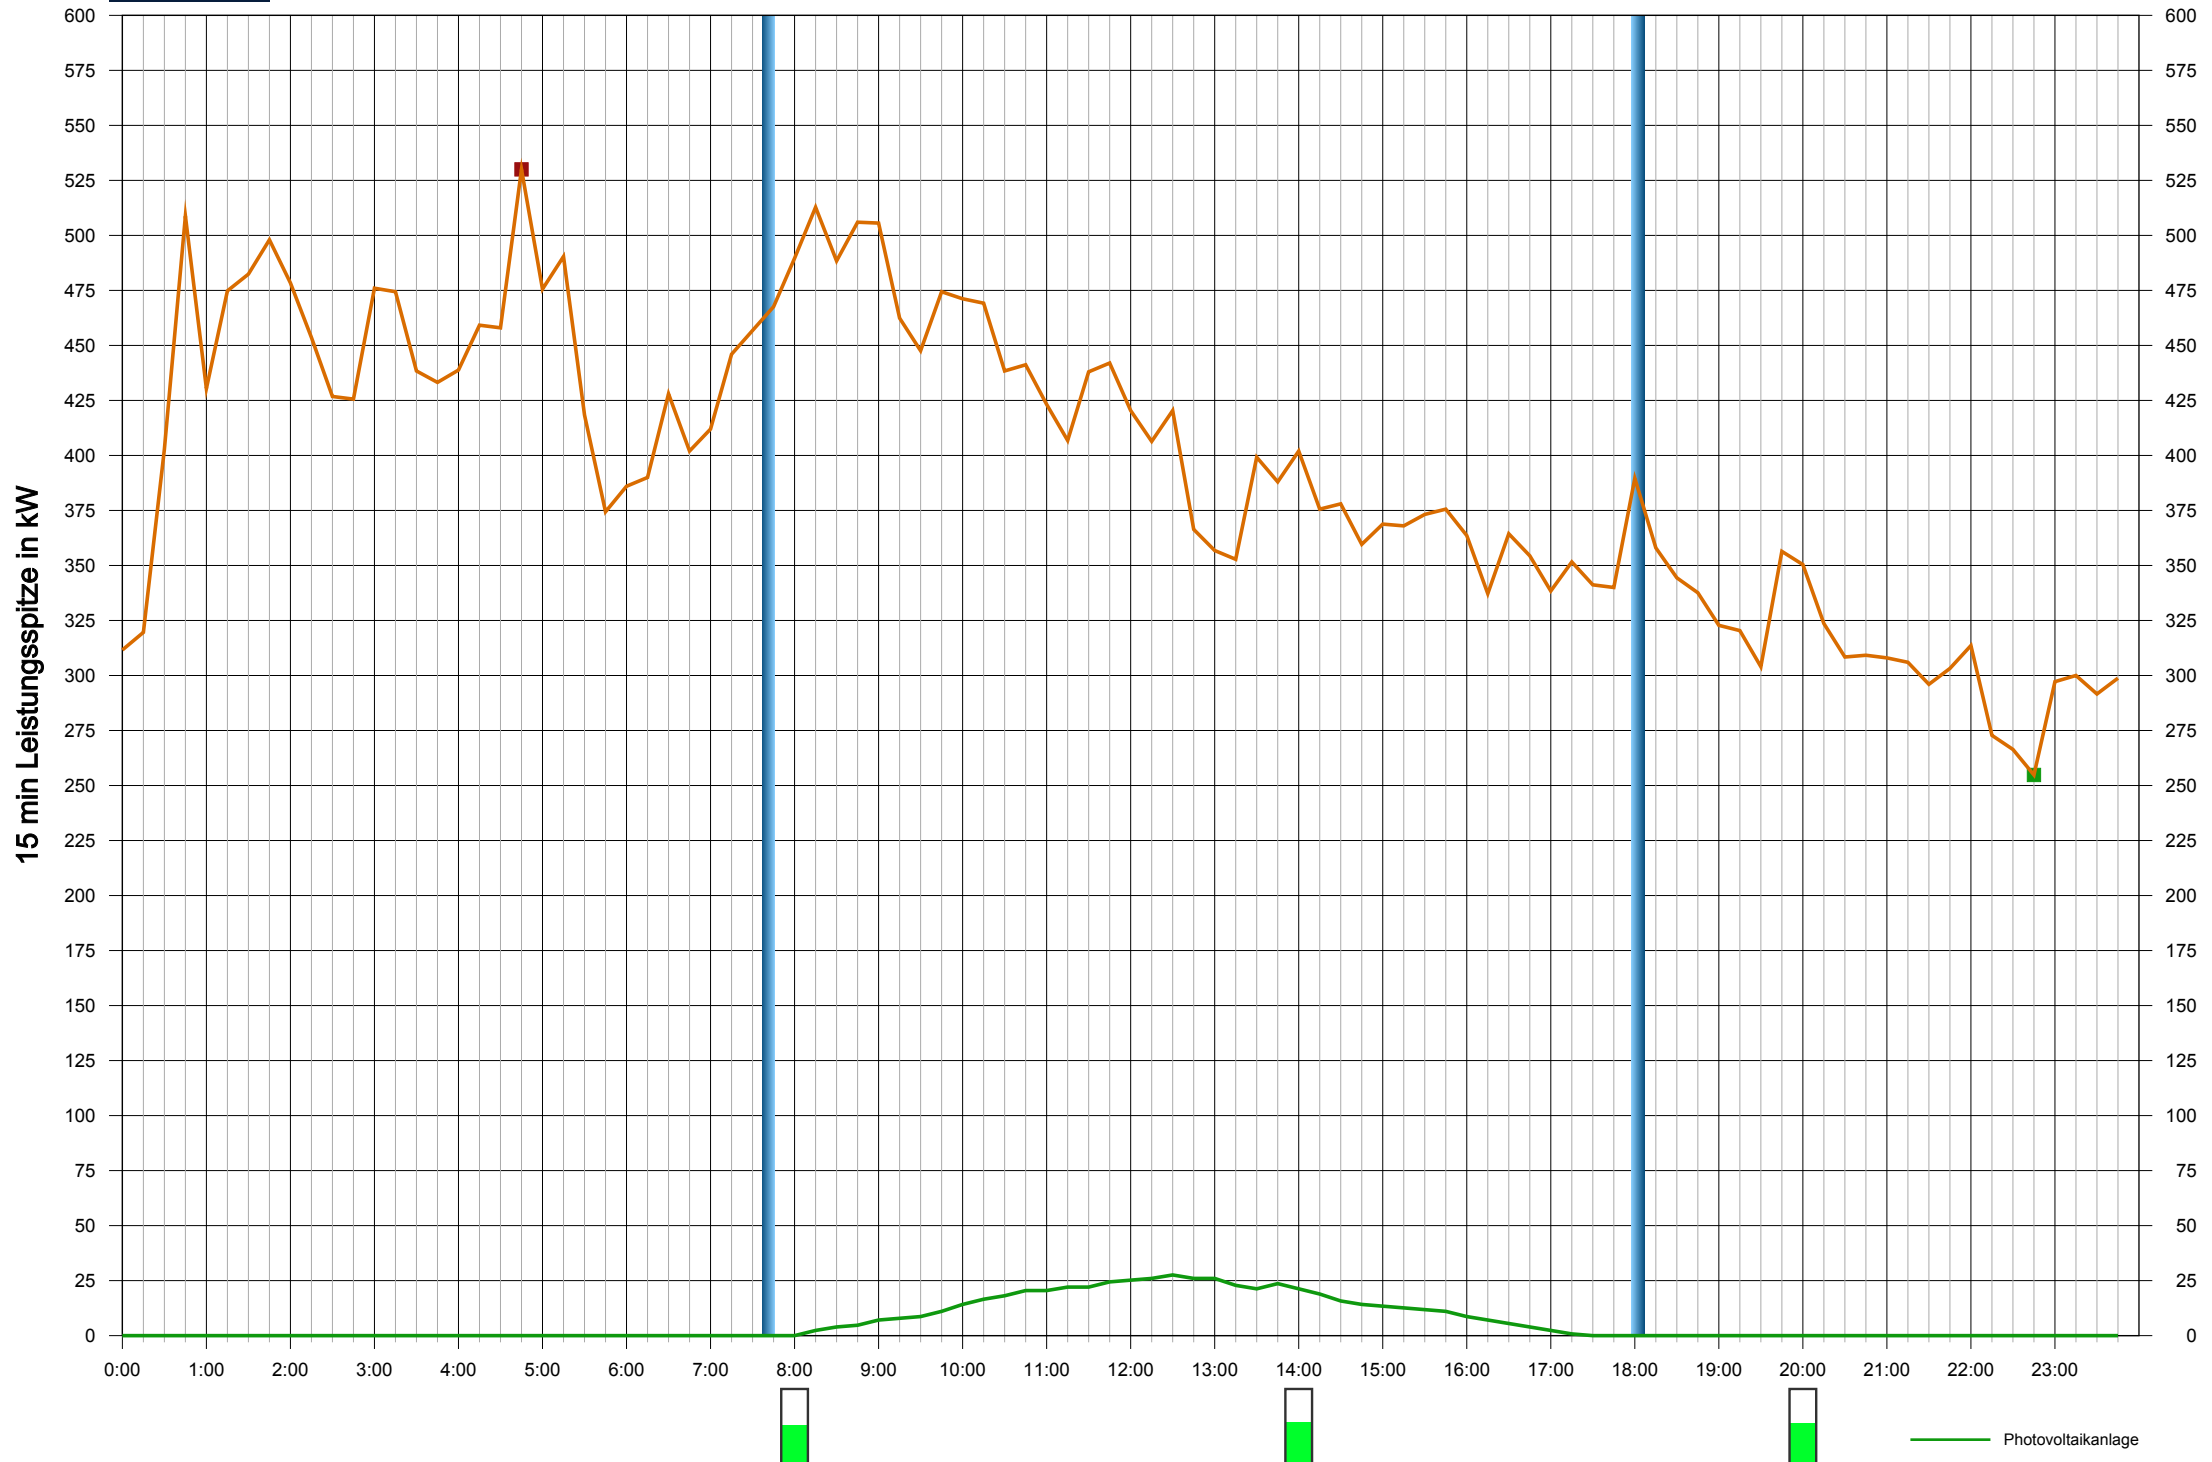


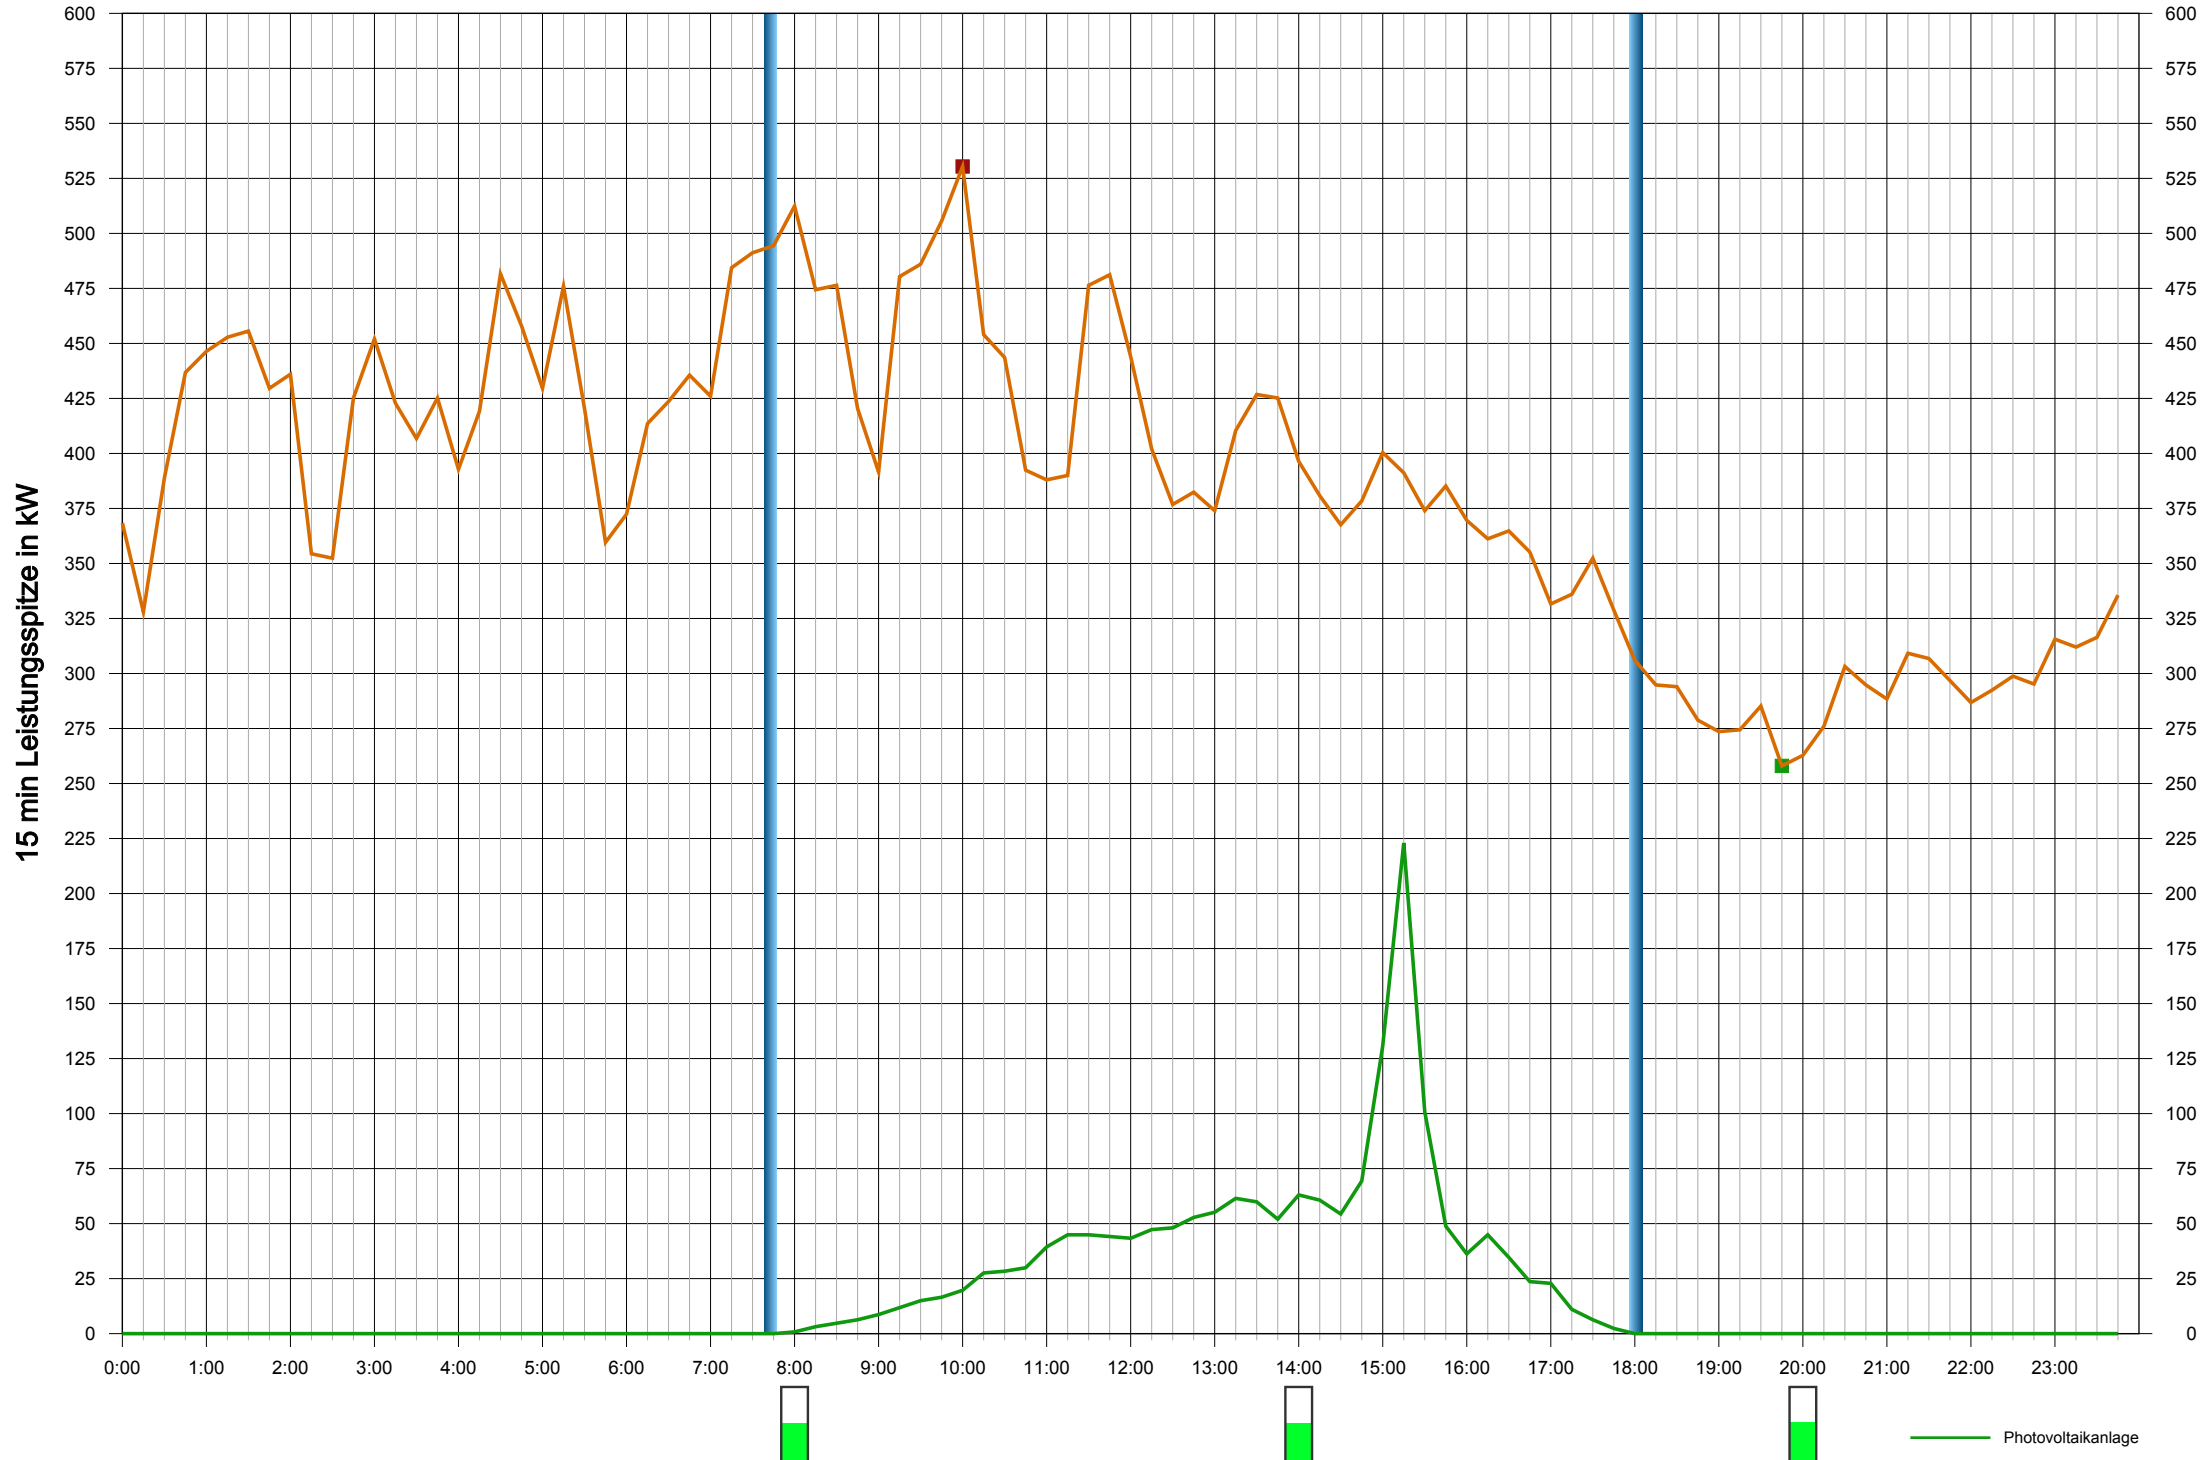


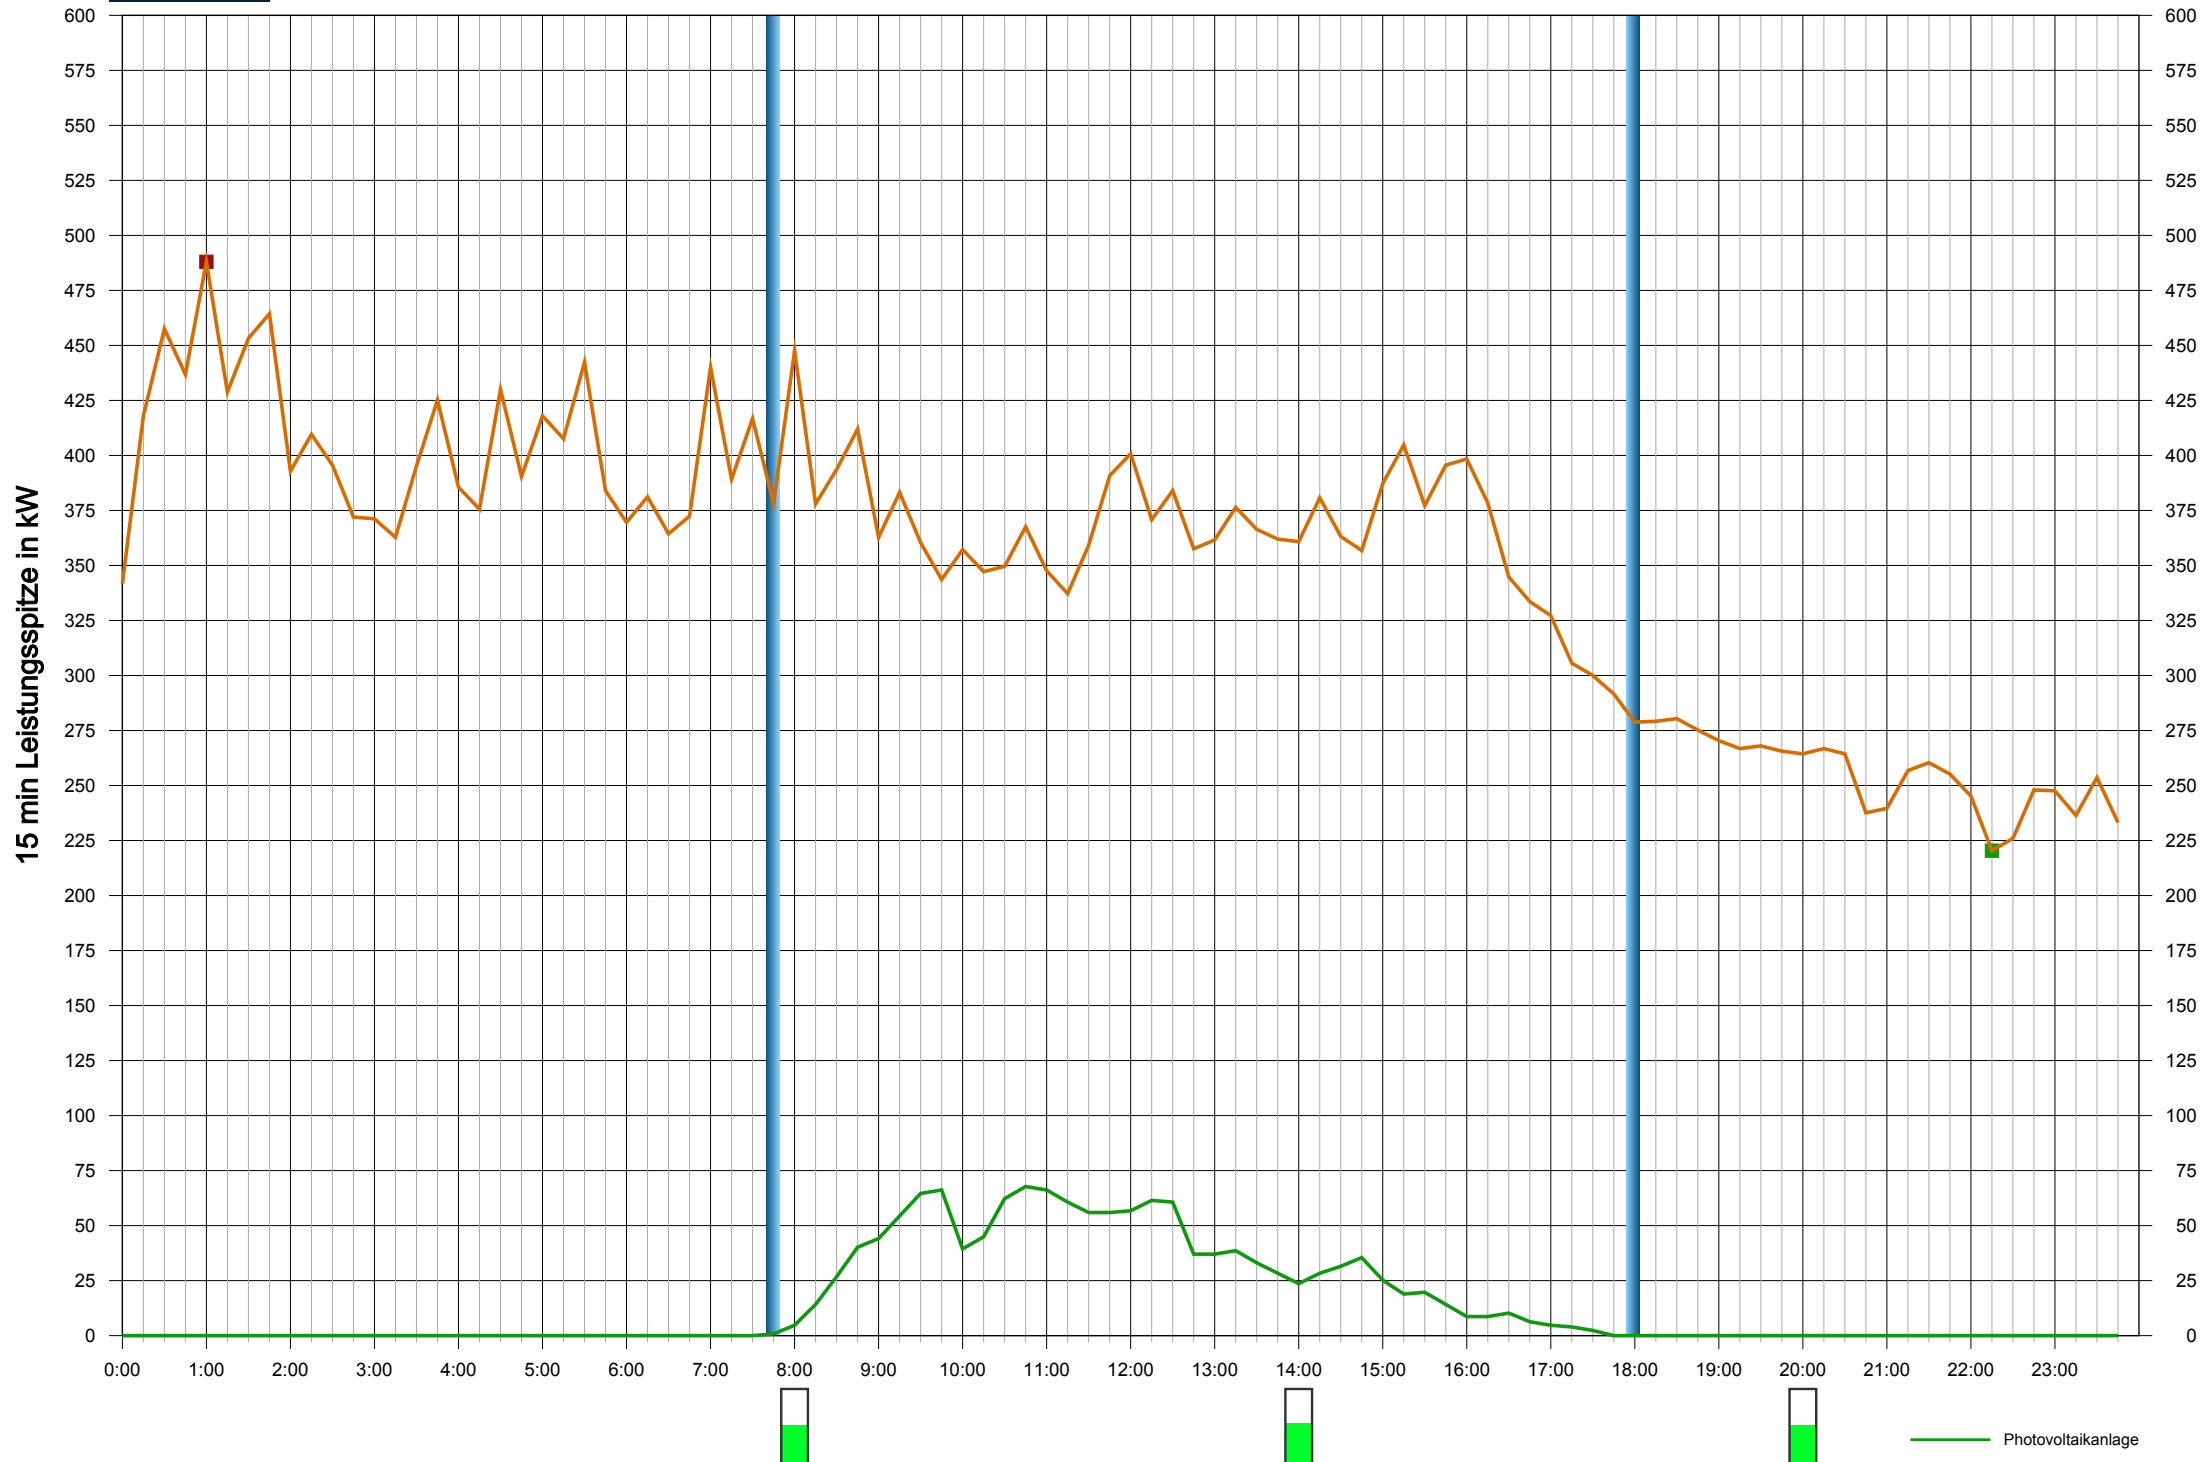

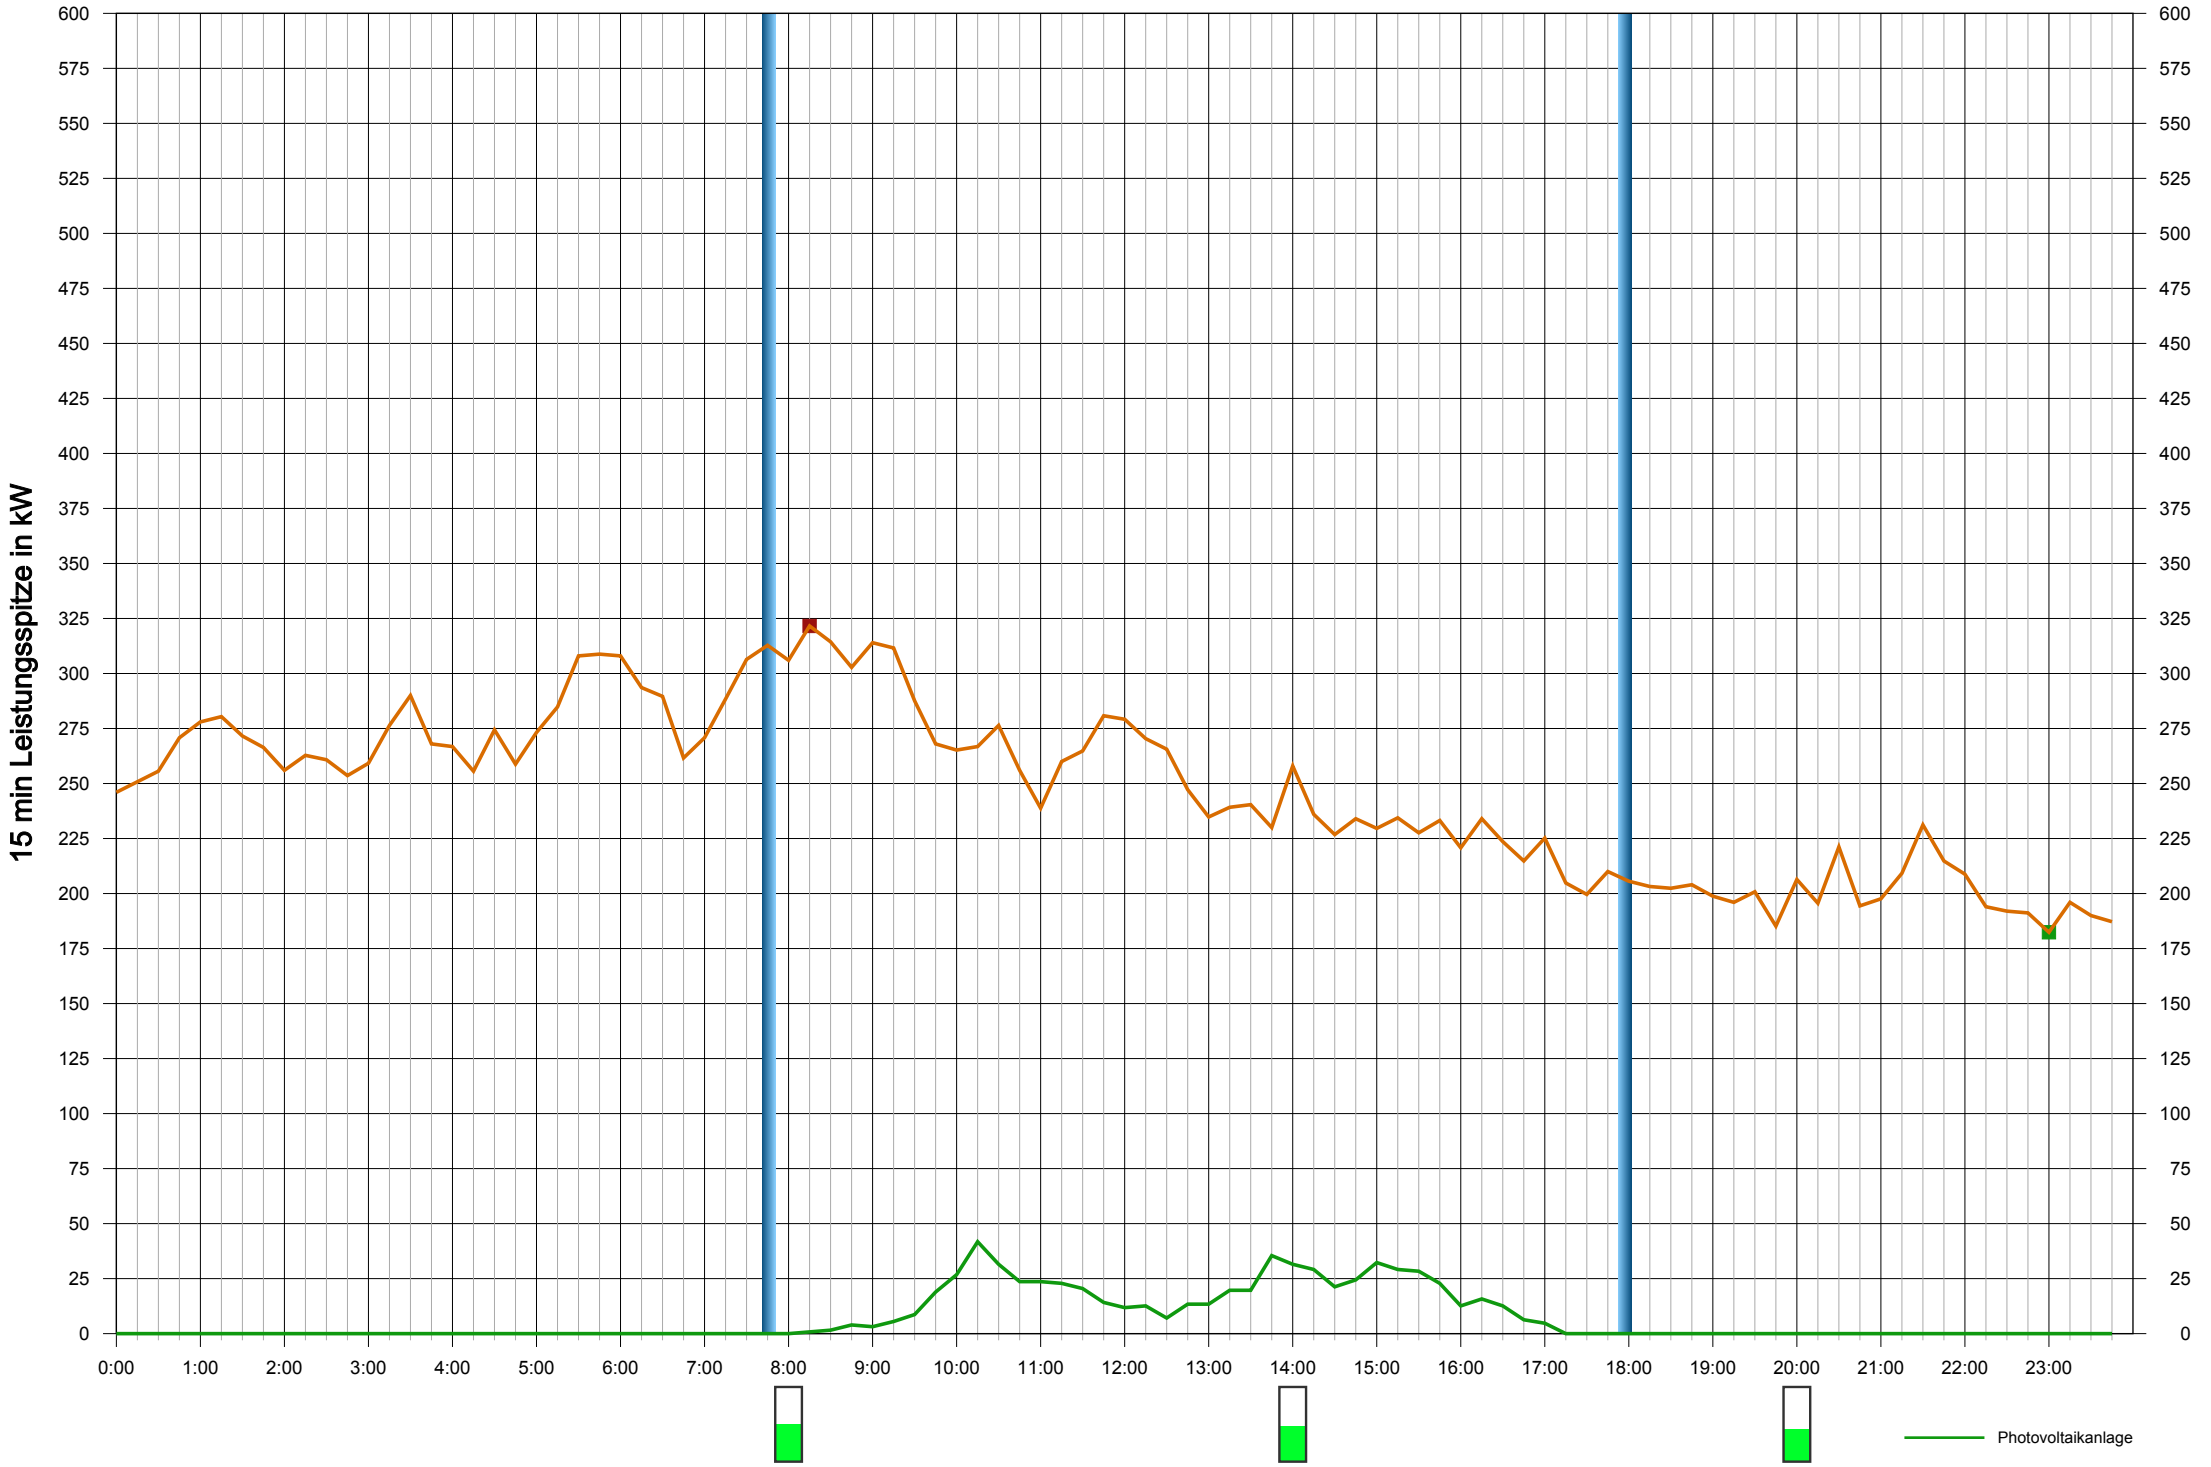


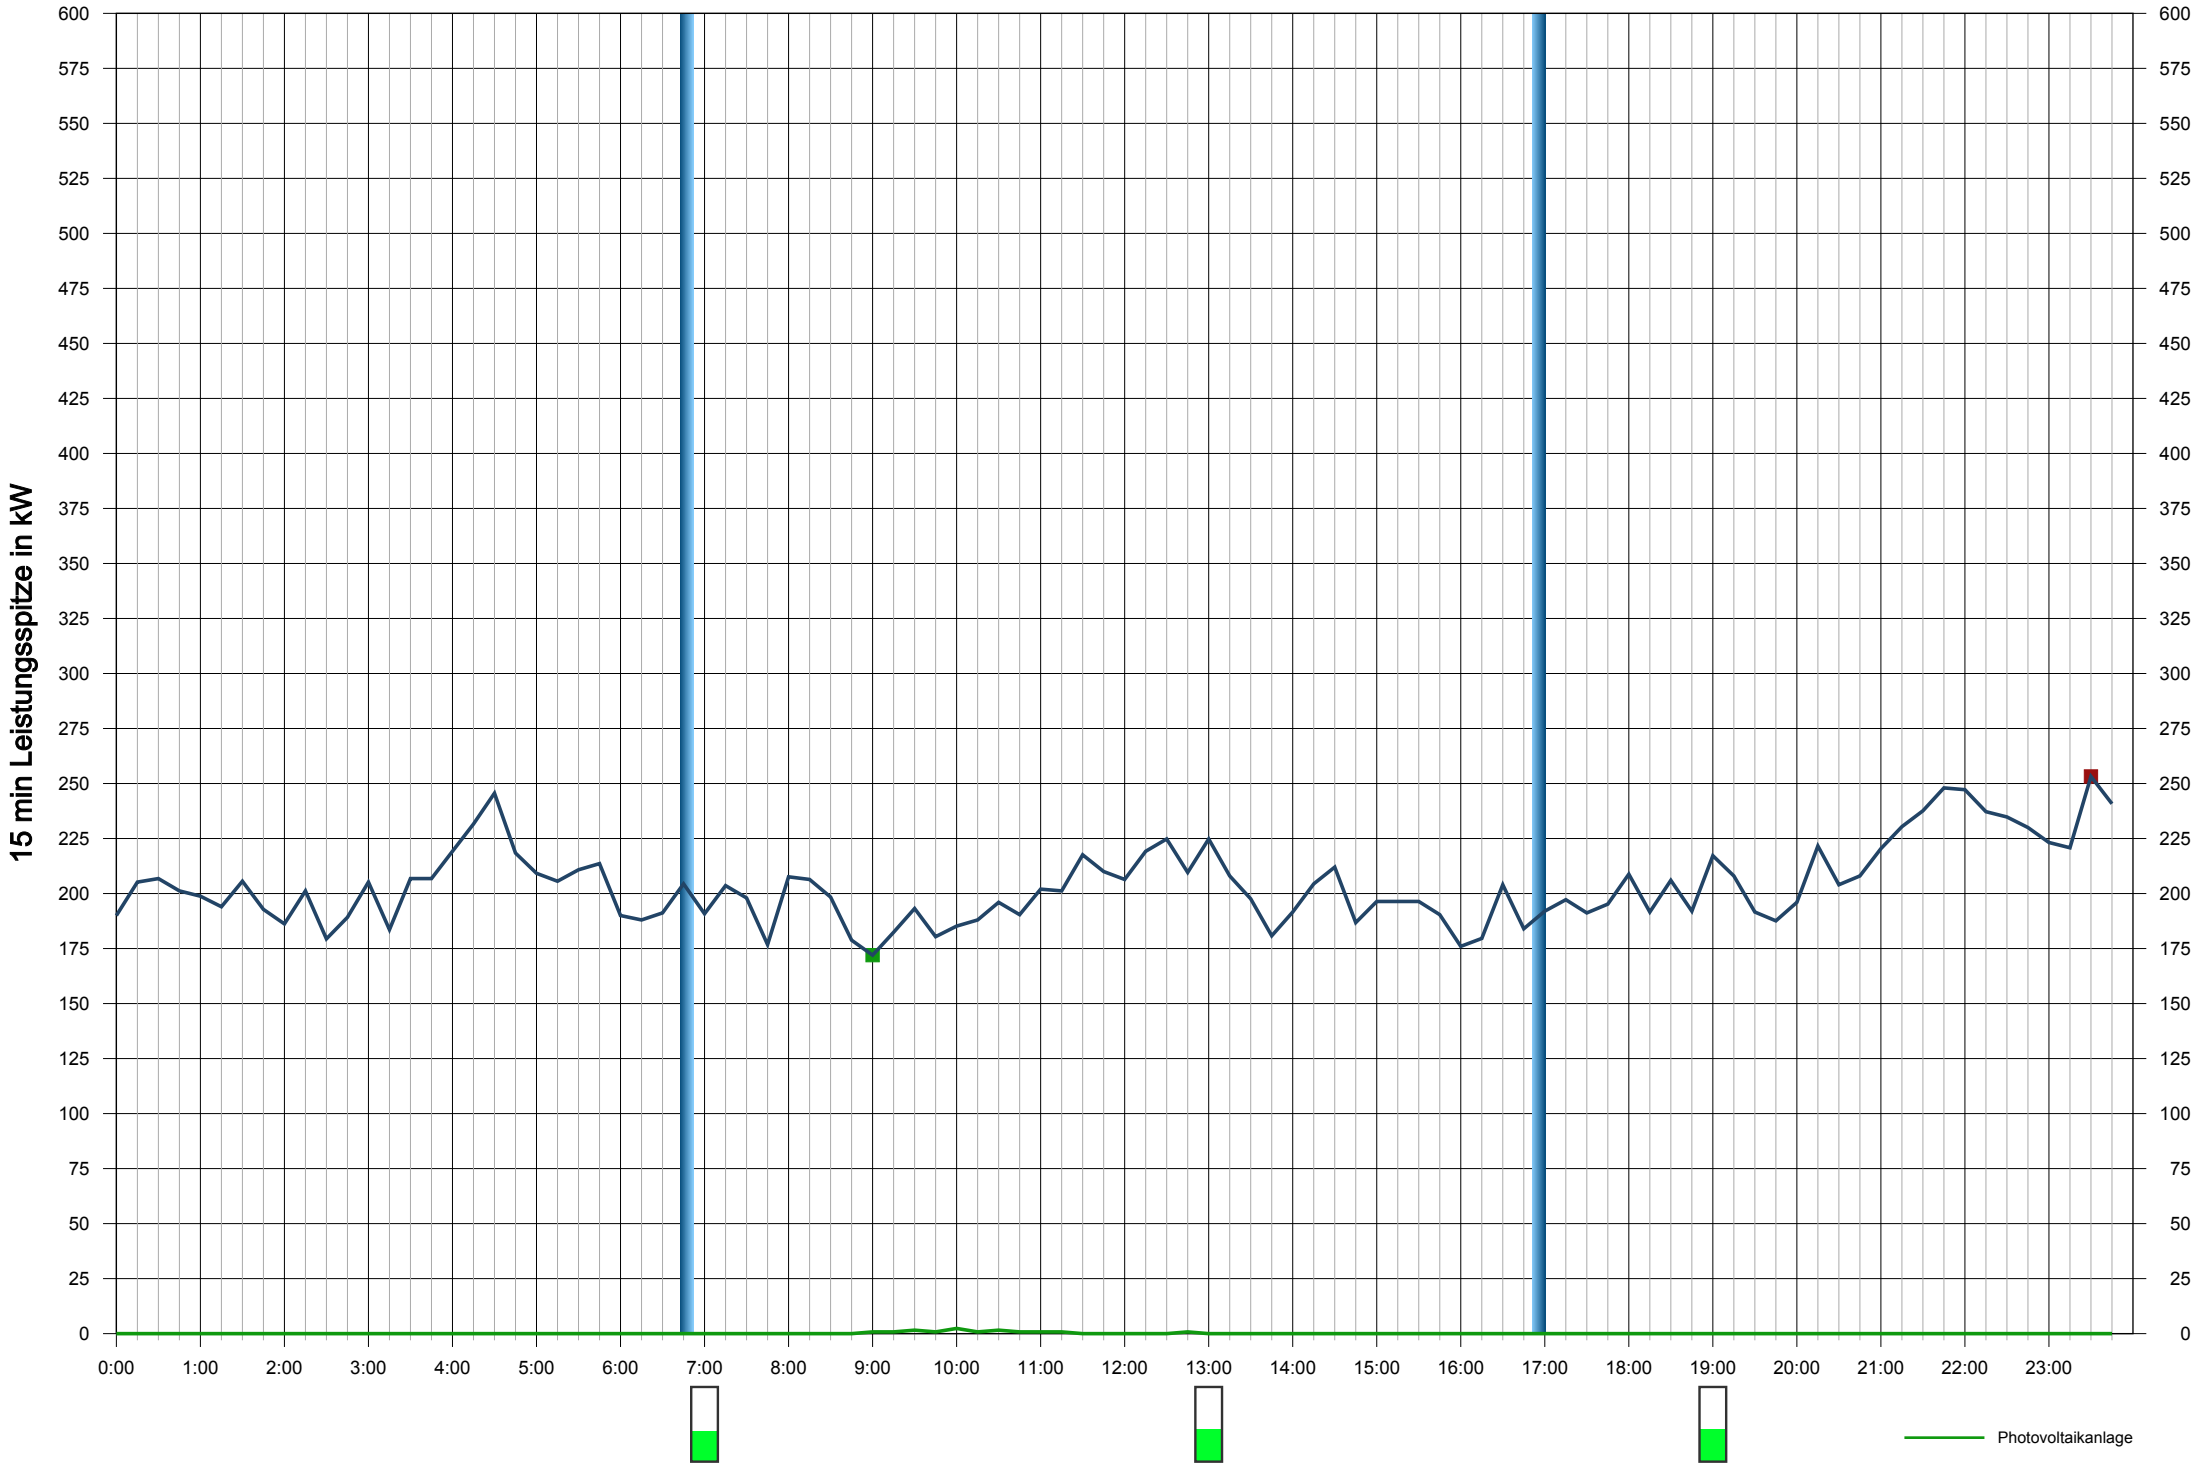


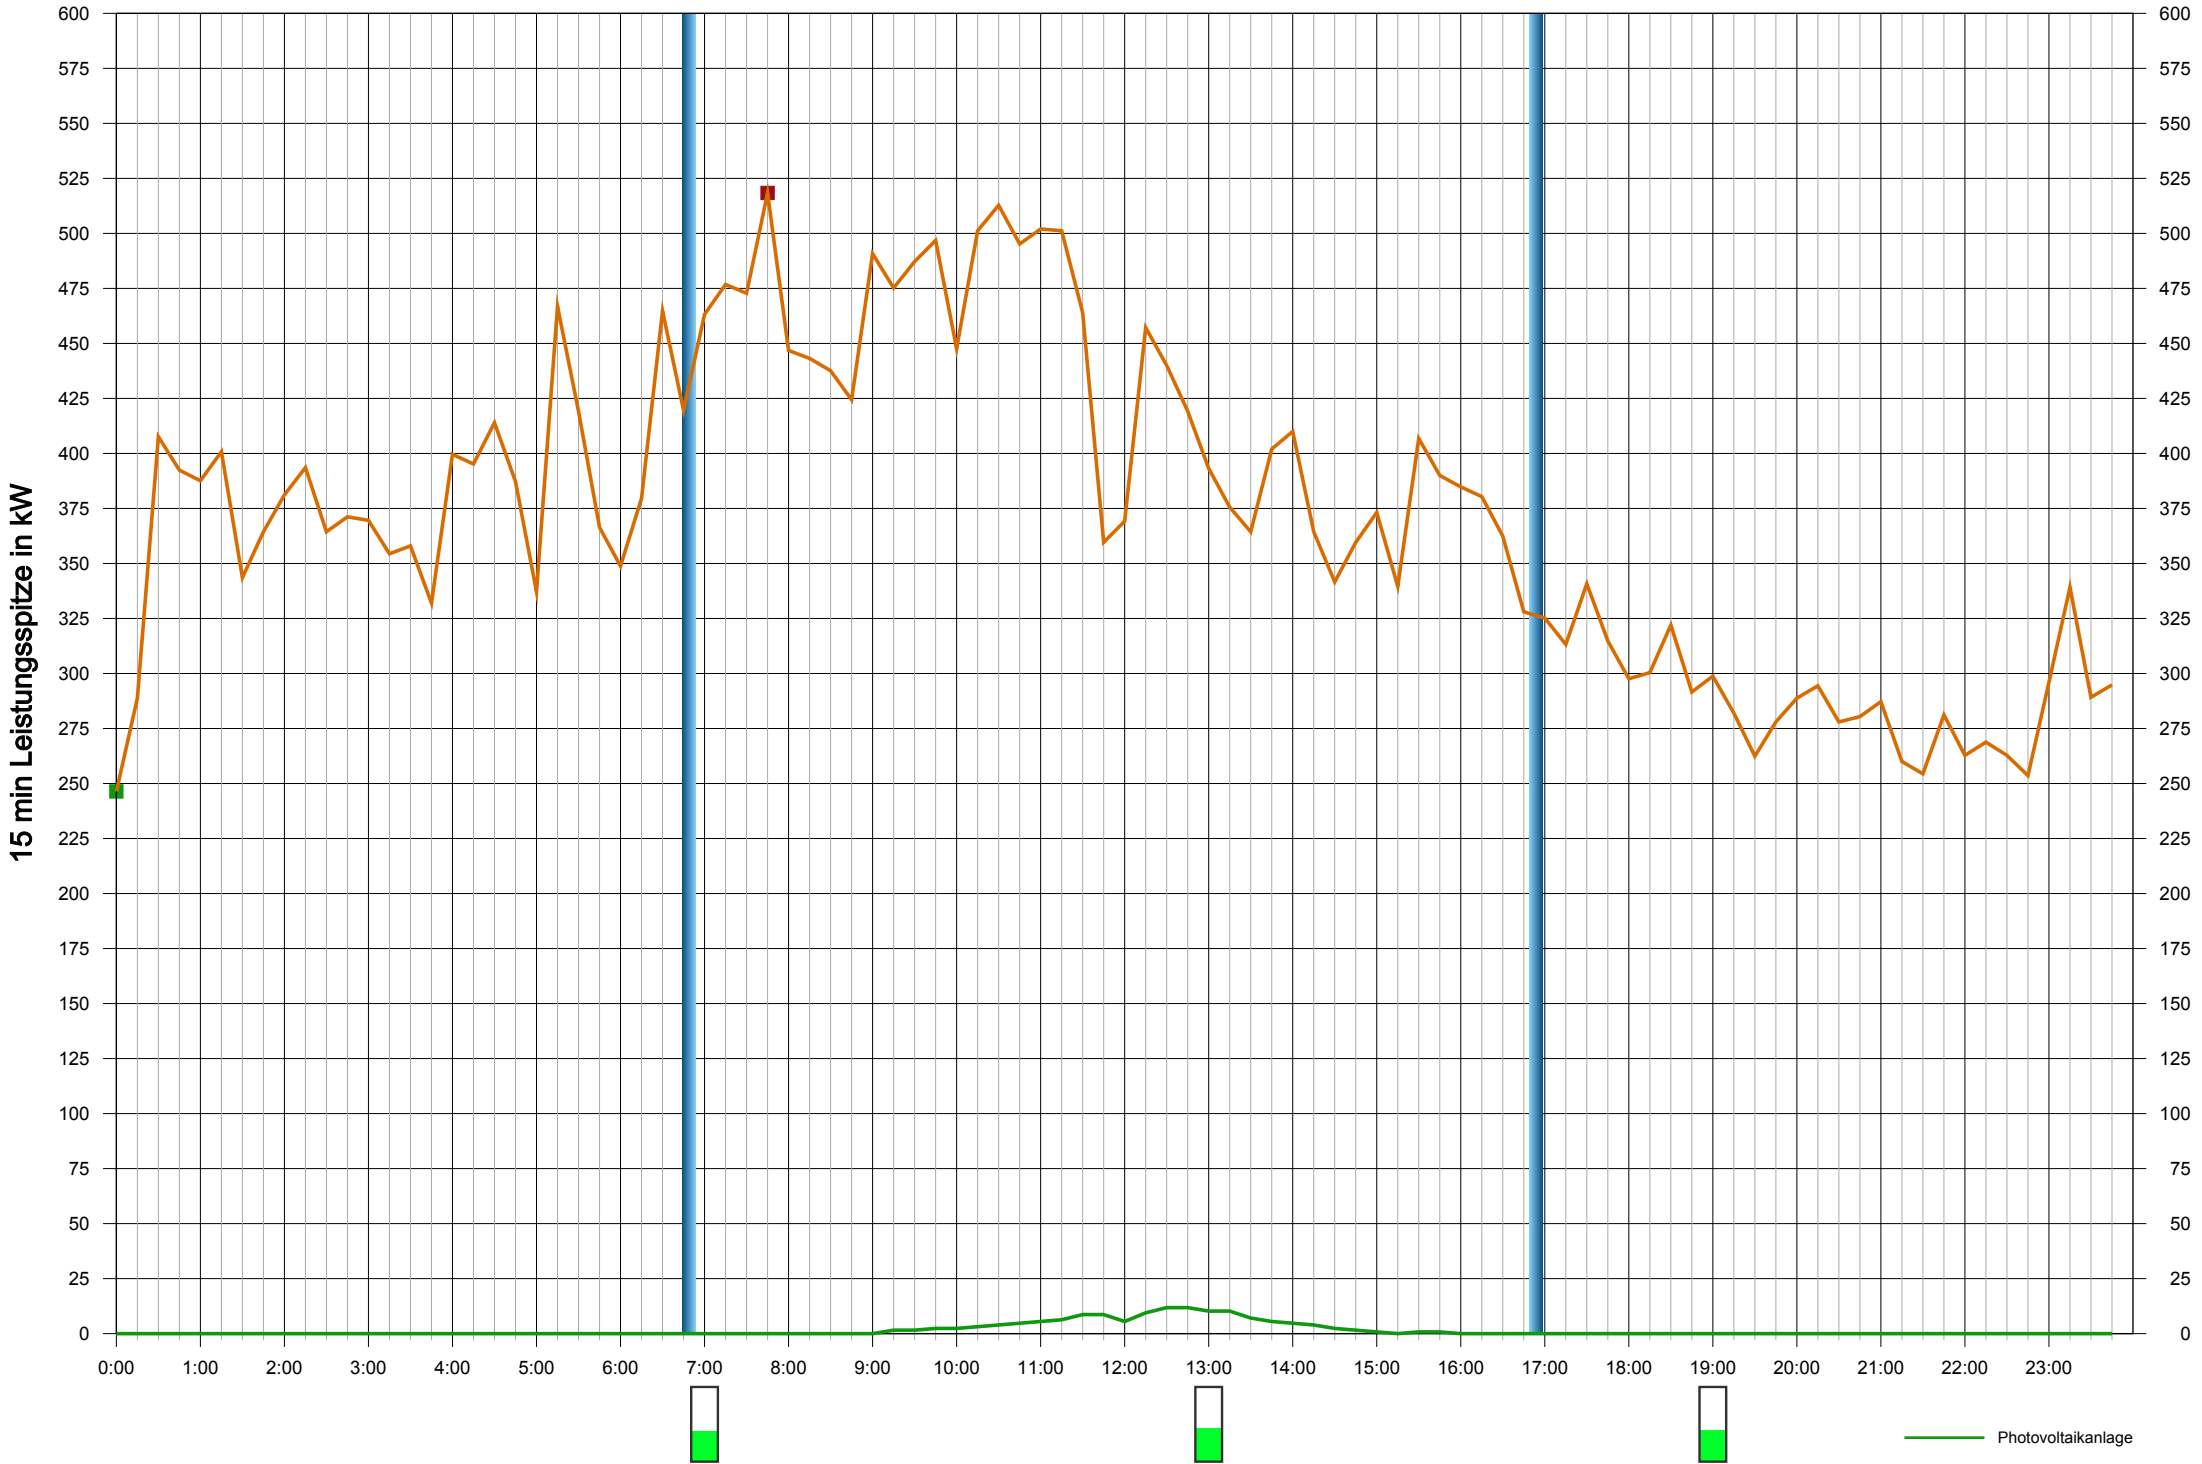

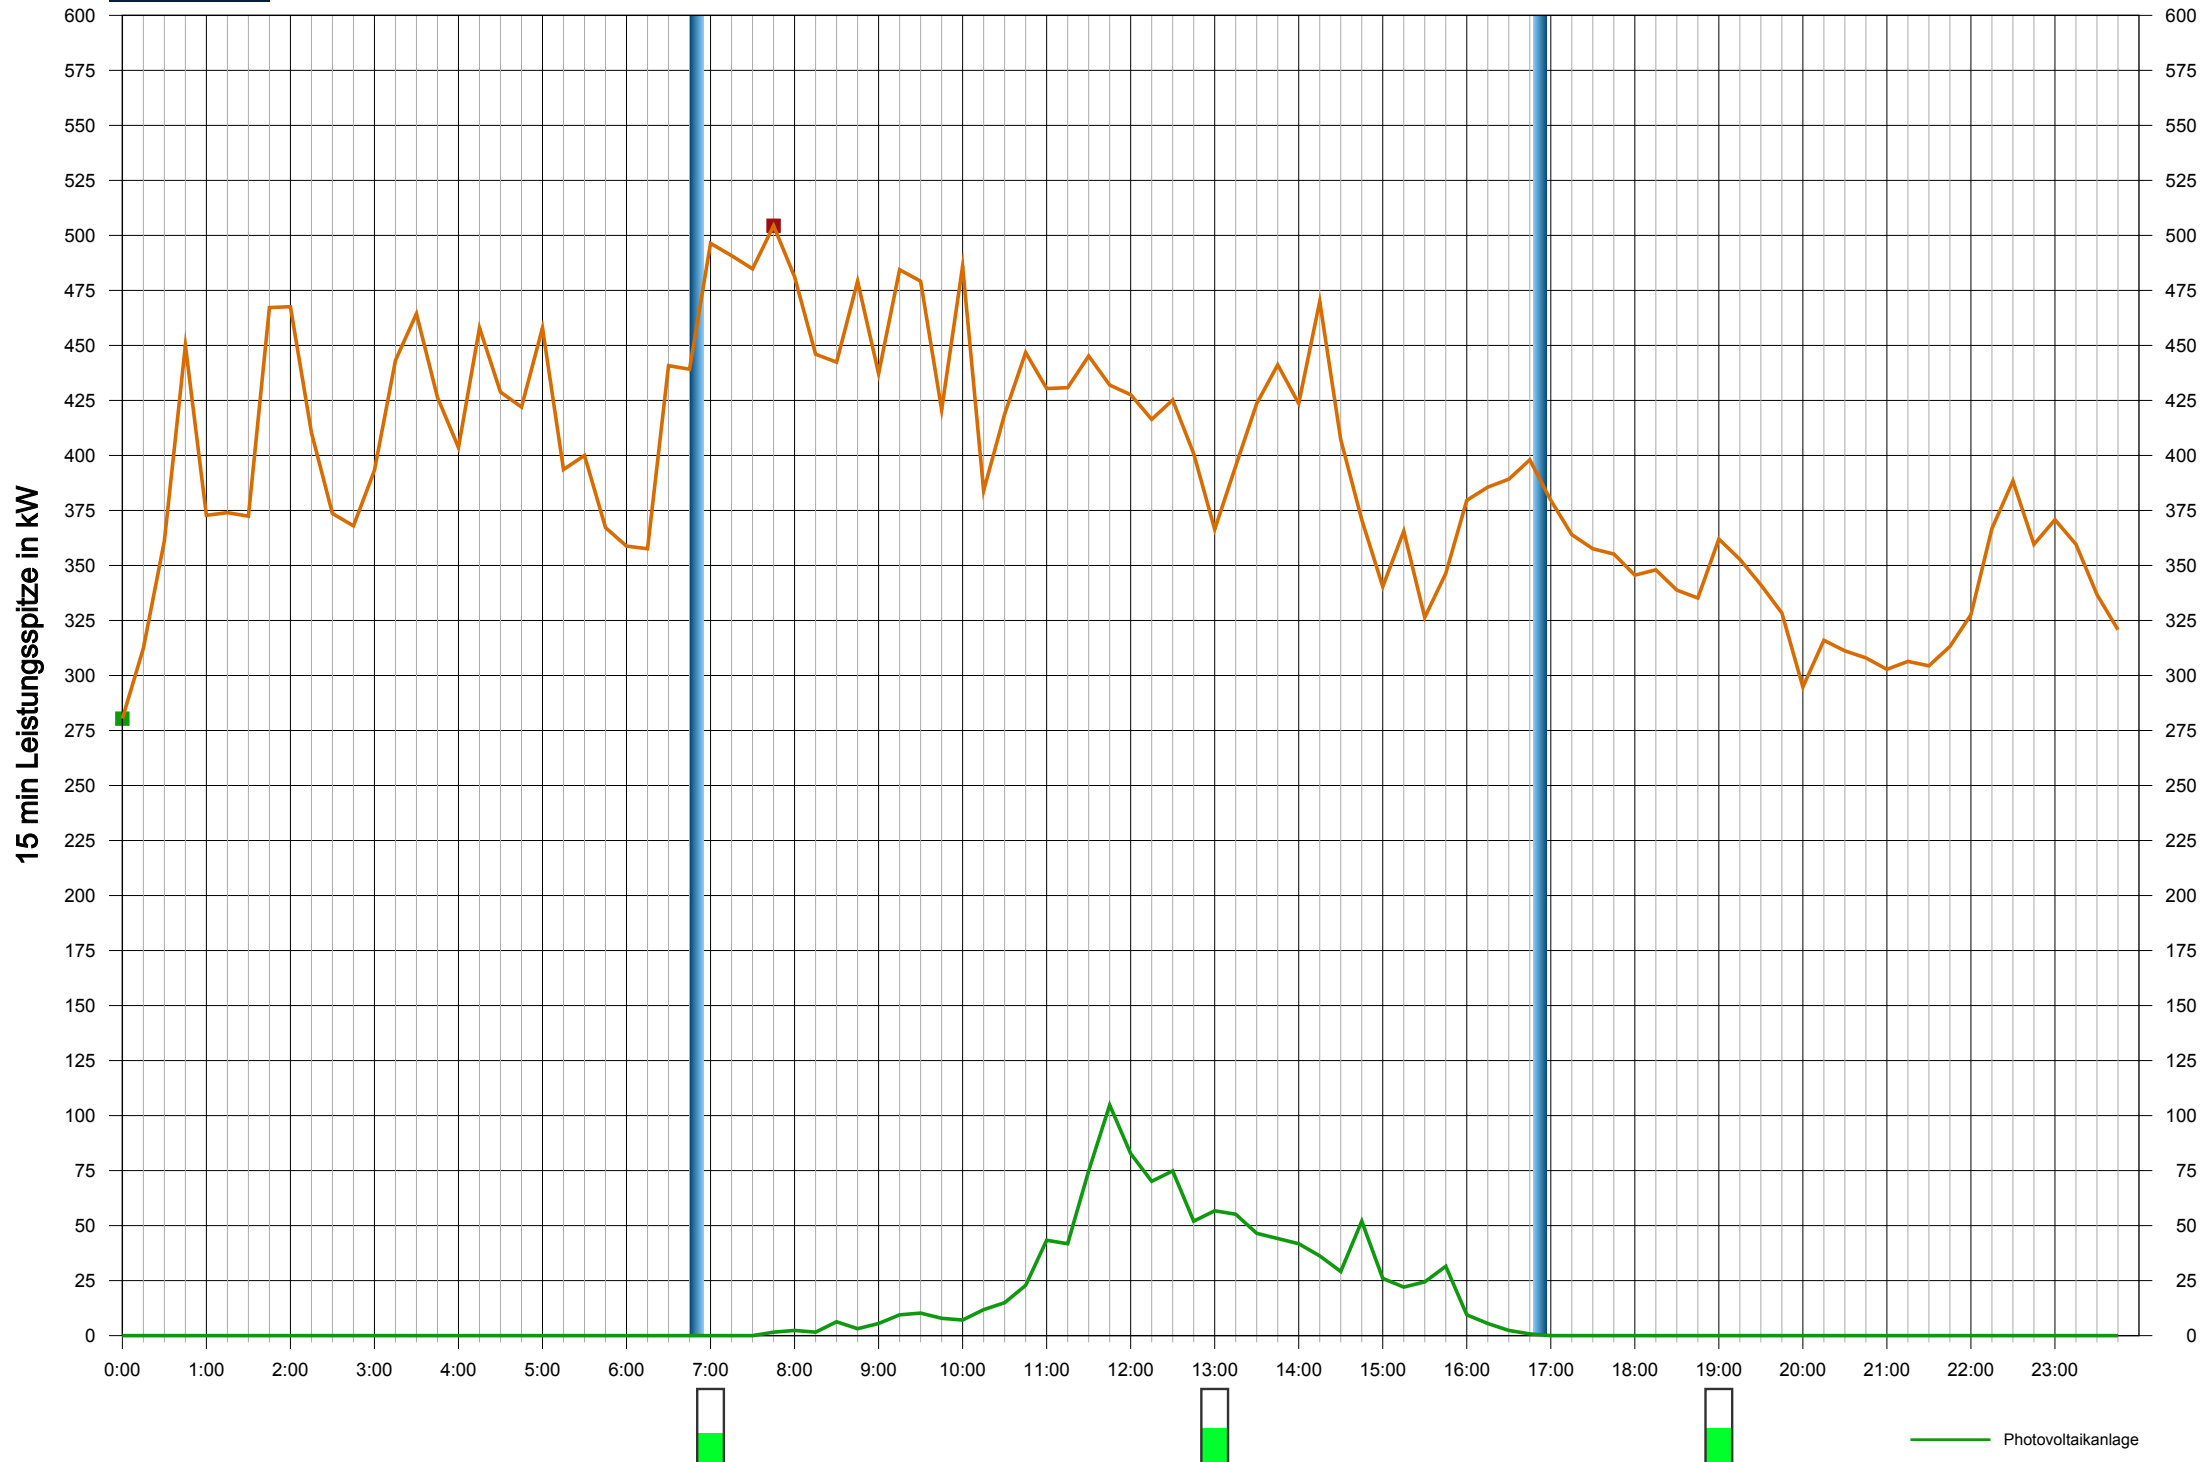




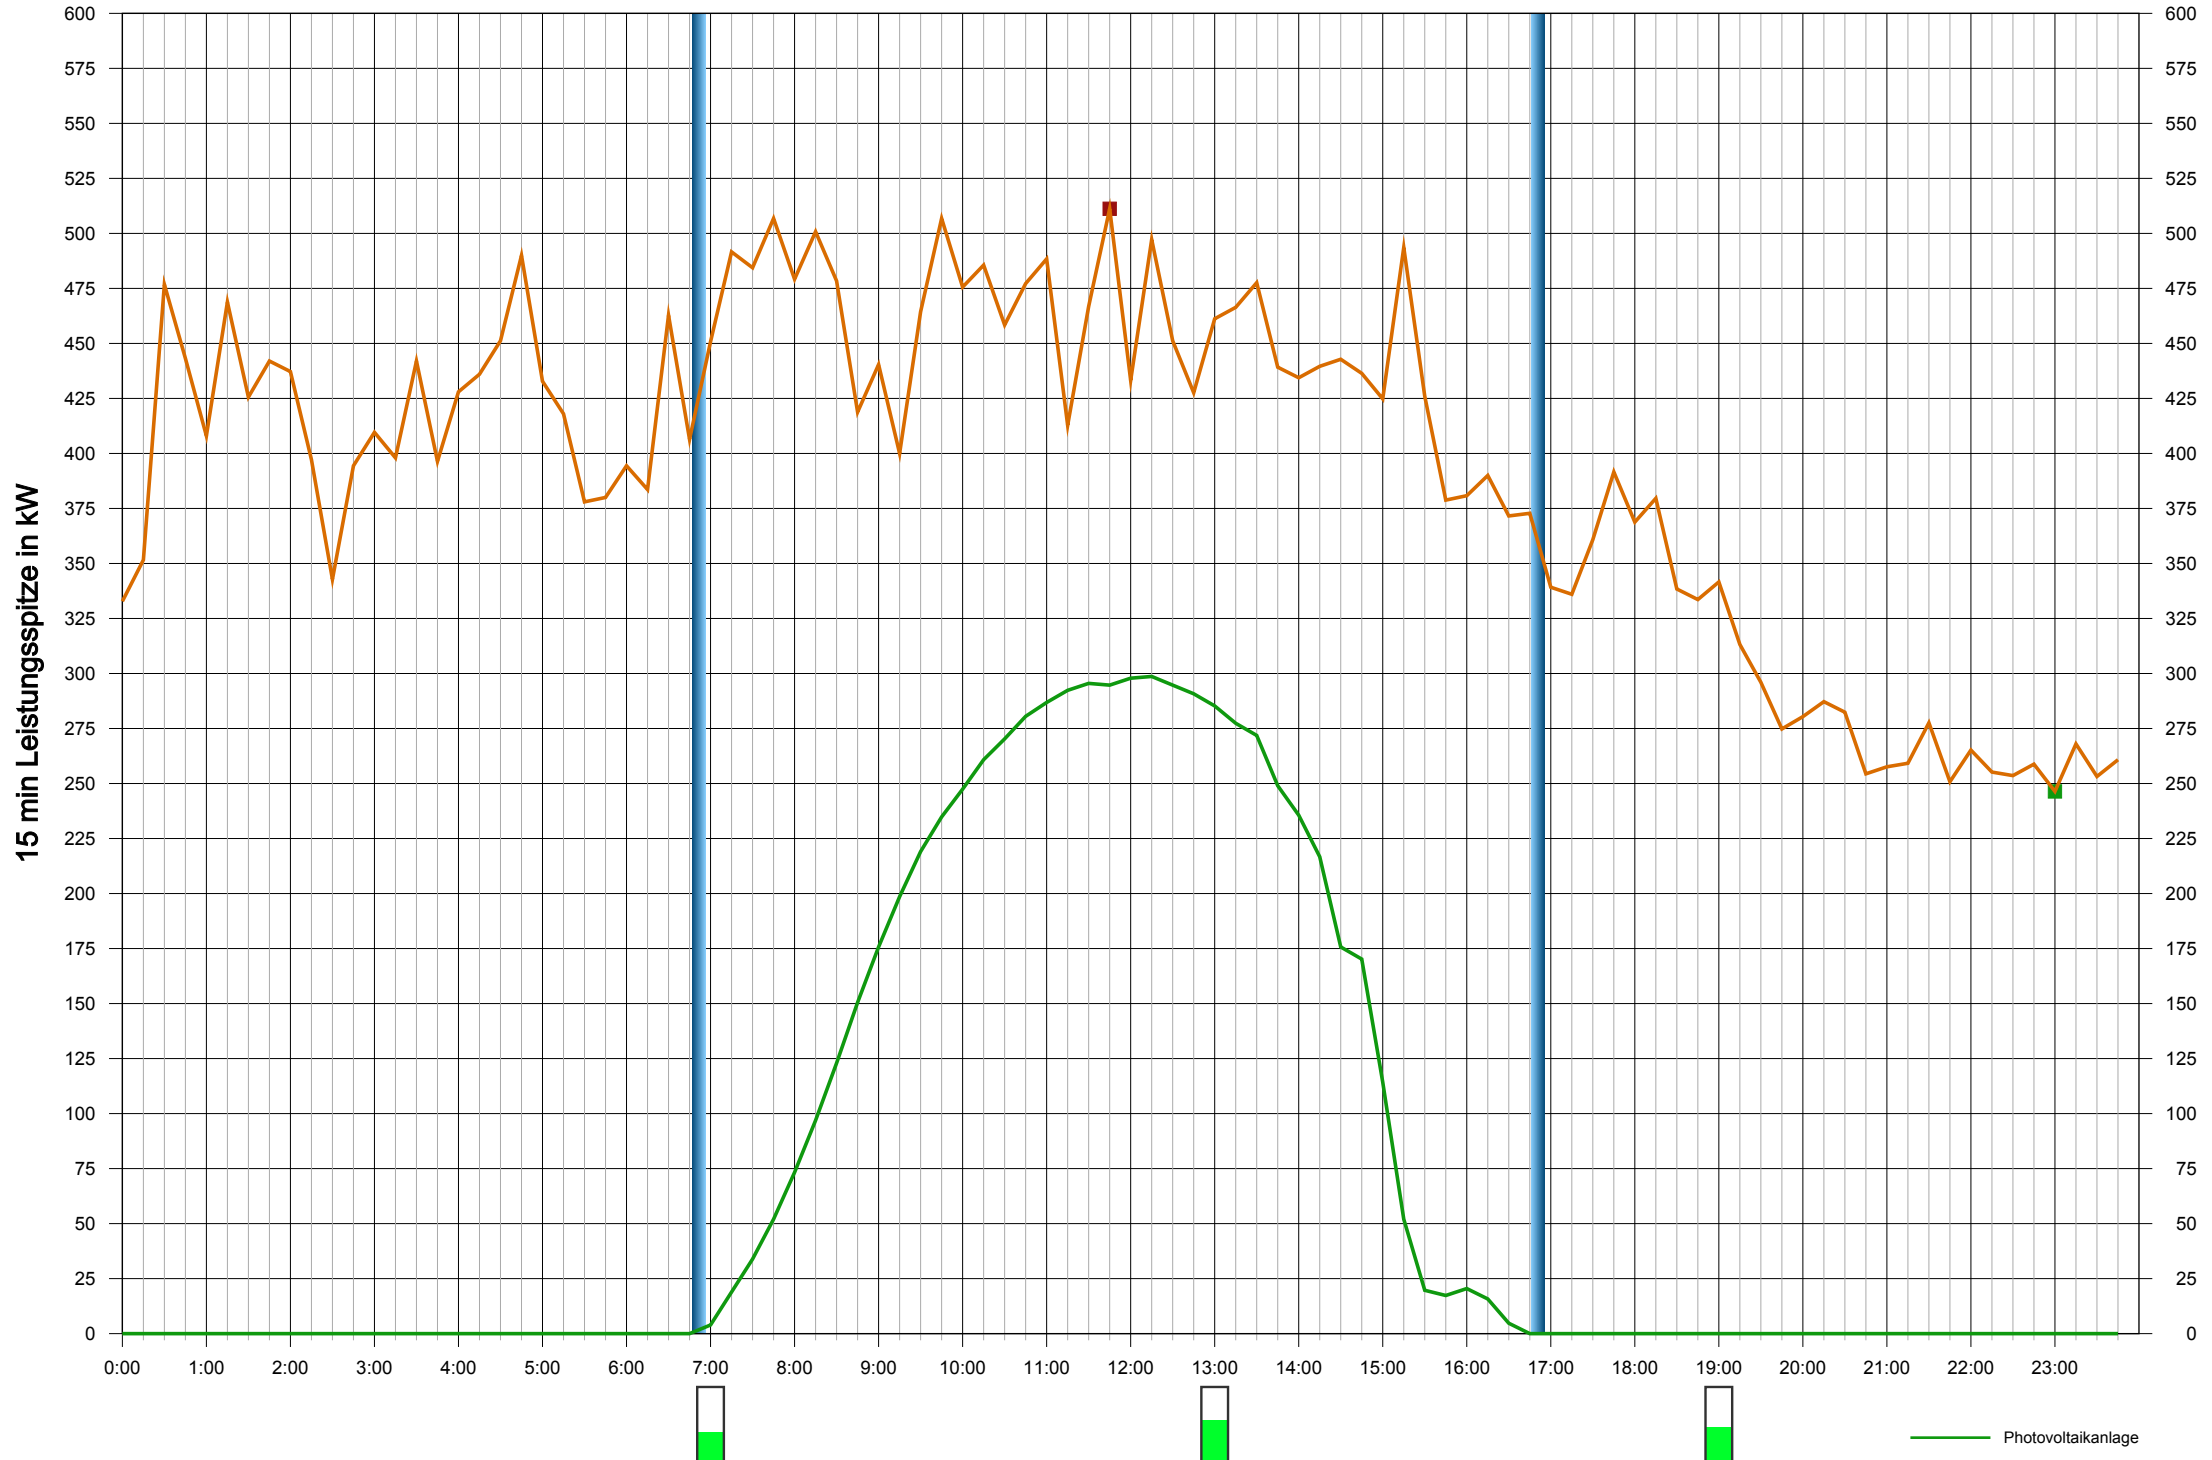

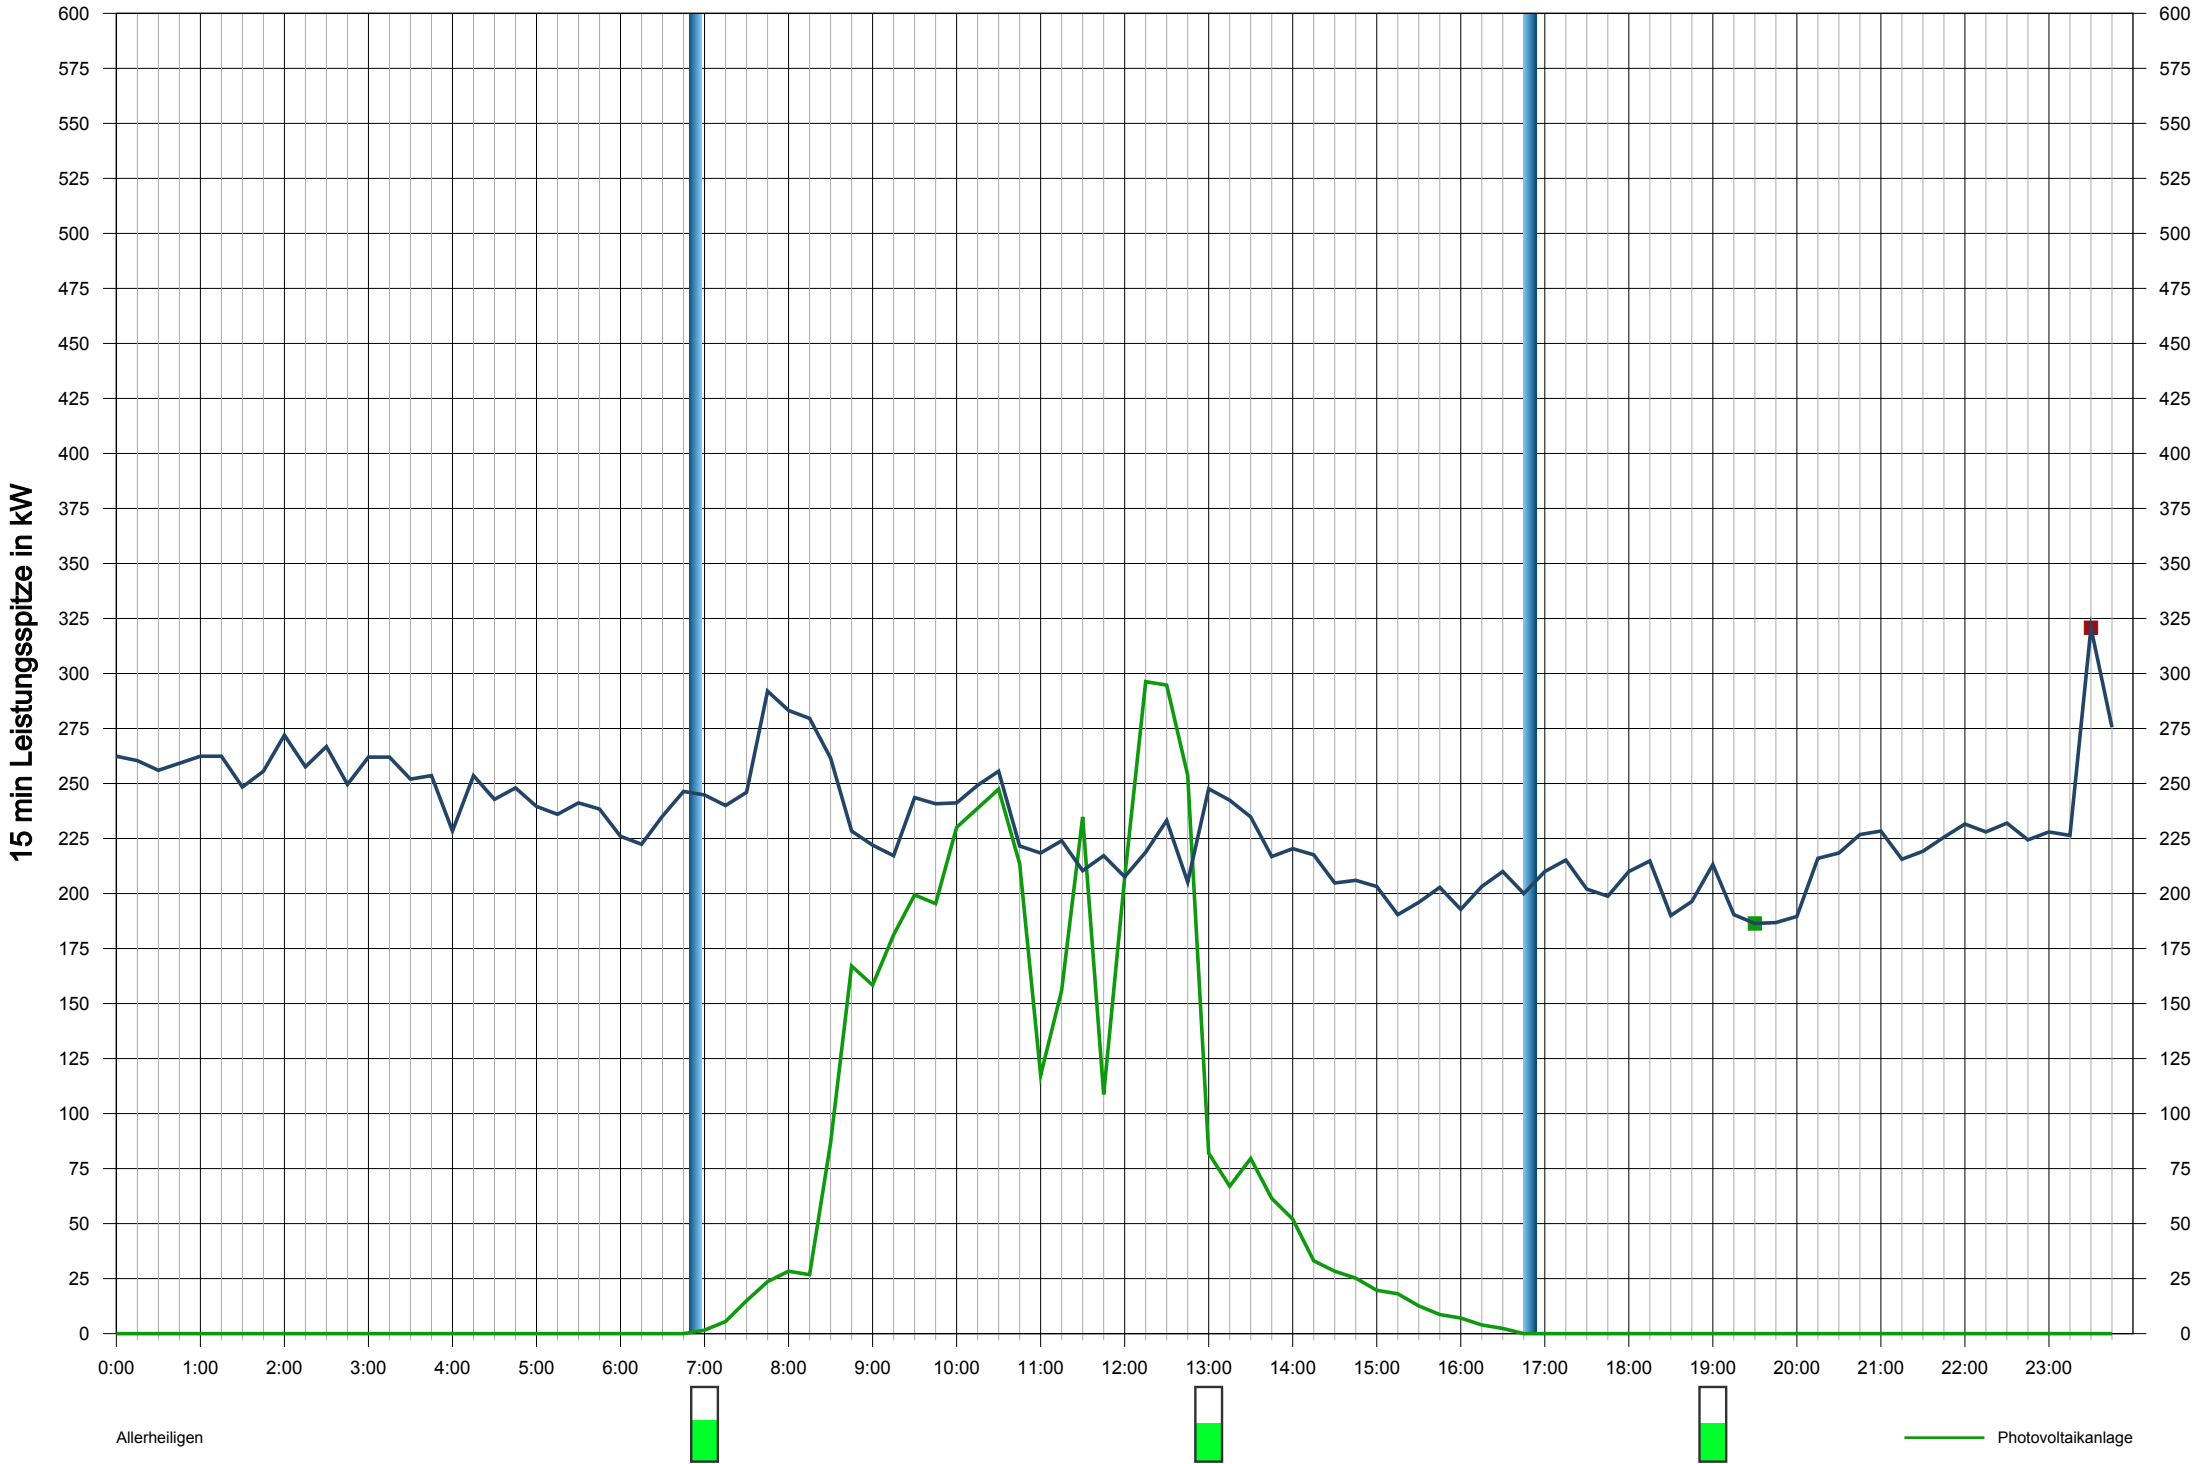



# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Fr. 2.11.2012 (KW 44)


Tagesminimum: 241,6 kW, Tagesmittelwert: 360,6 kW, Tagesmaximum: 462,4 kW, Tagesbedarf: 8.654 kWh (1.212 €)

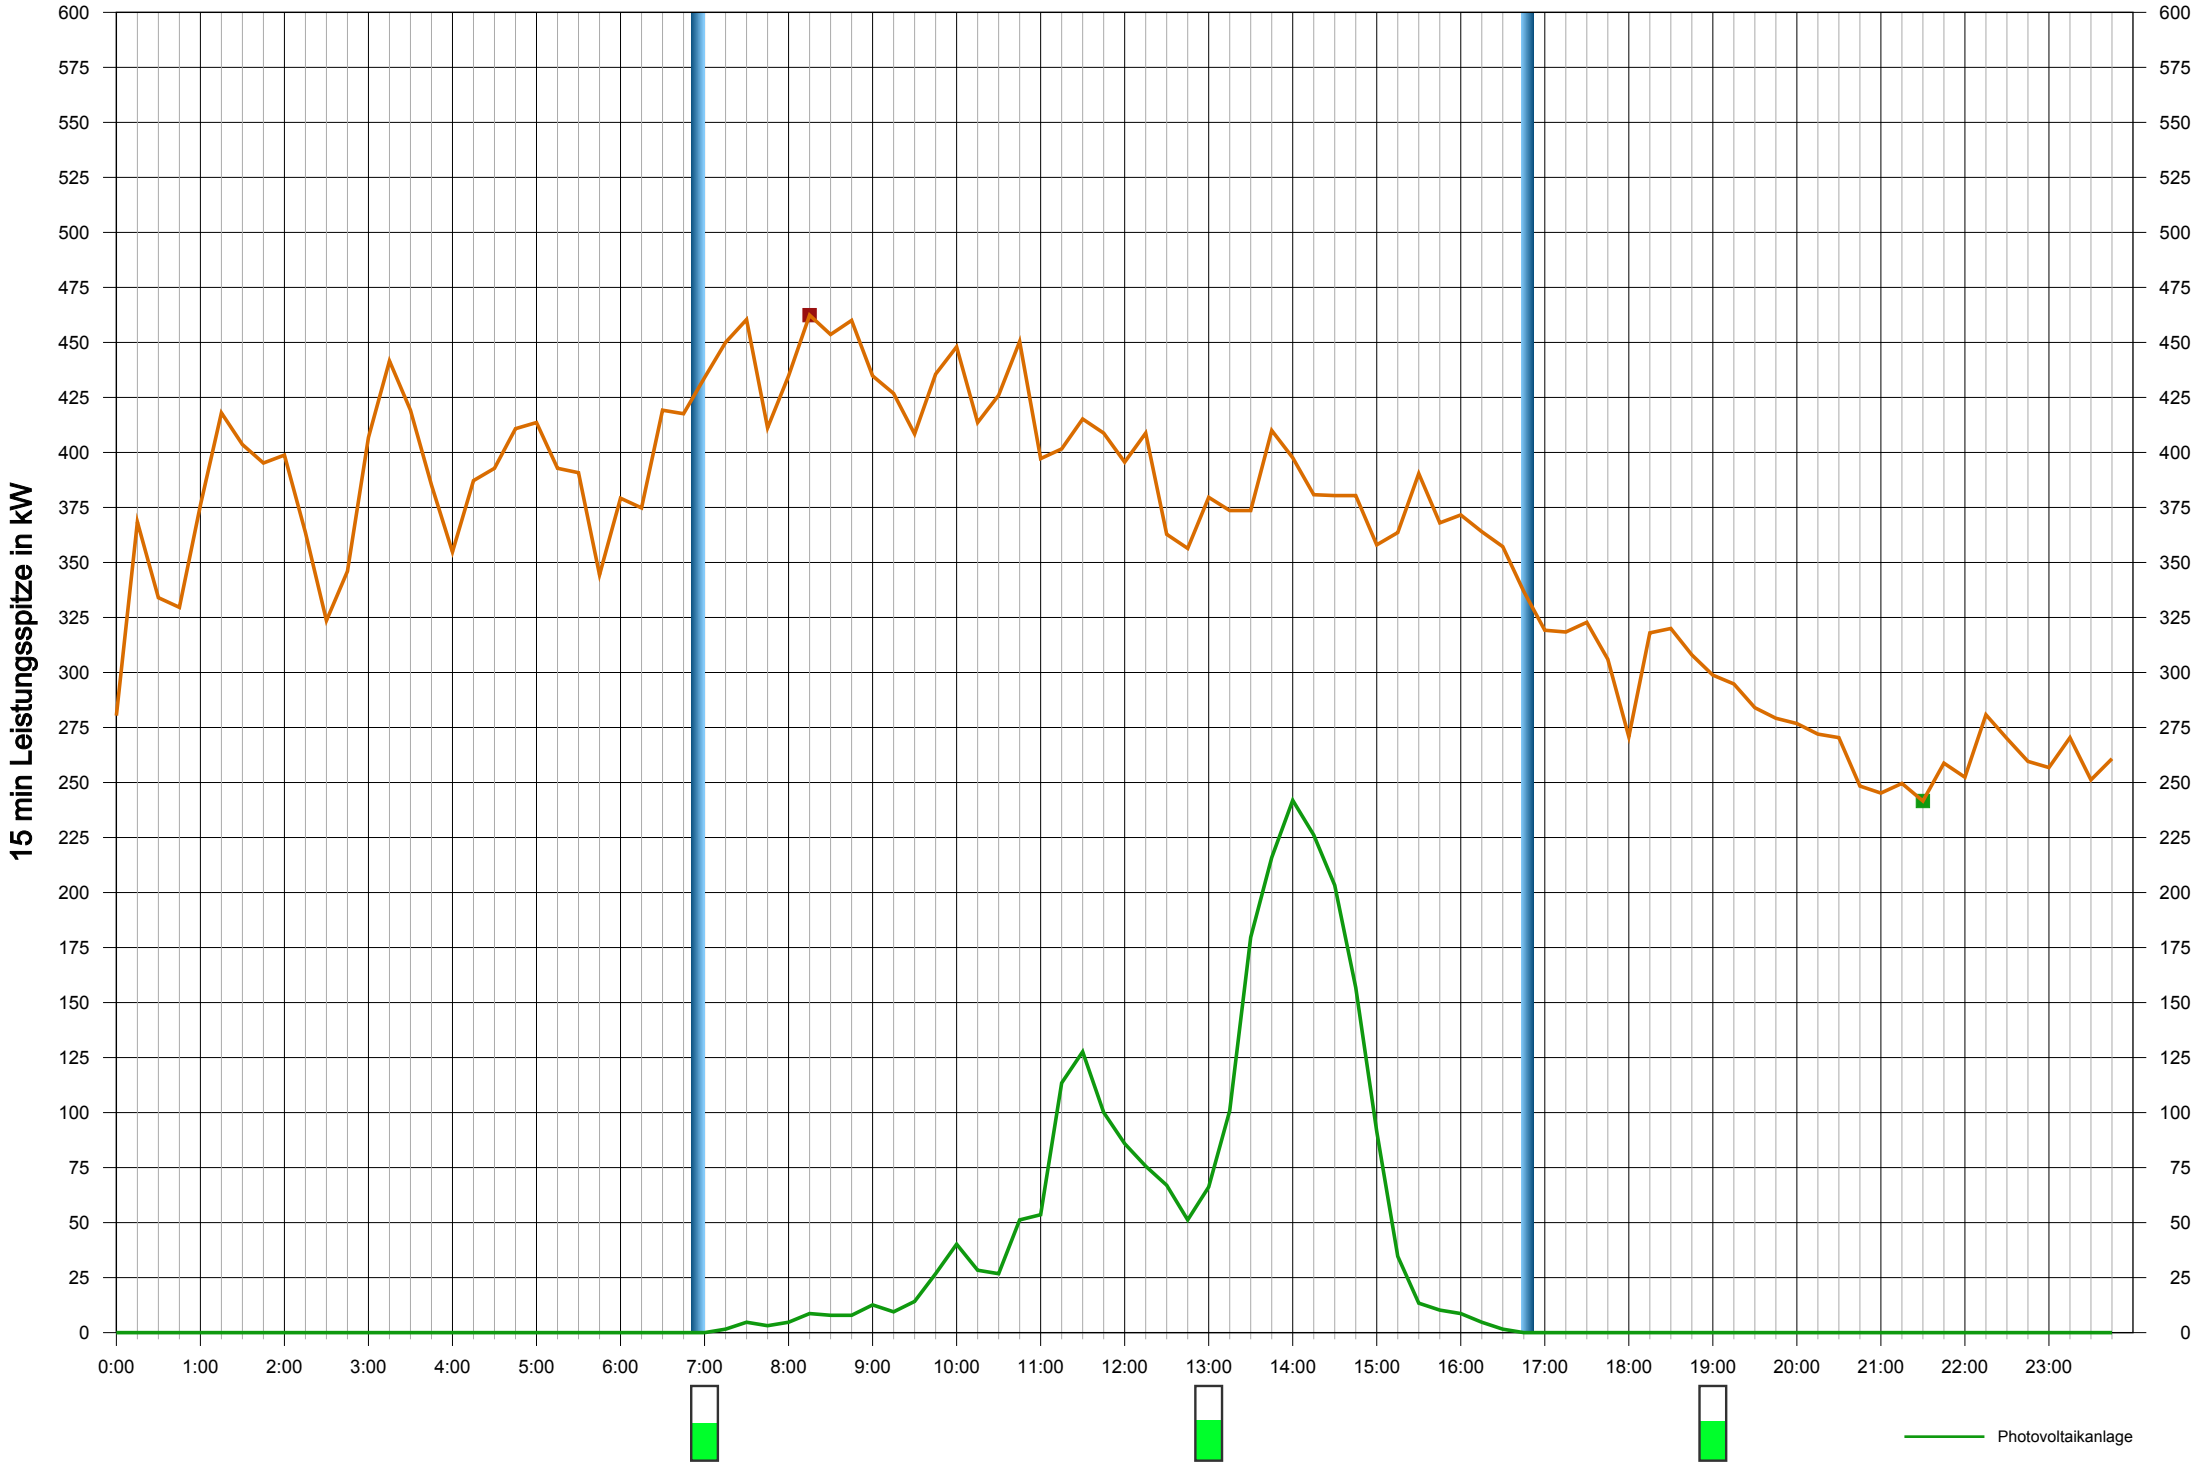




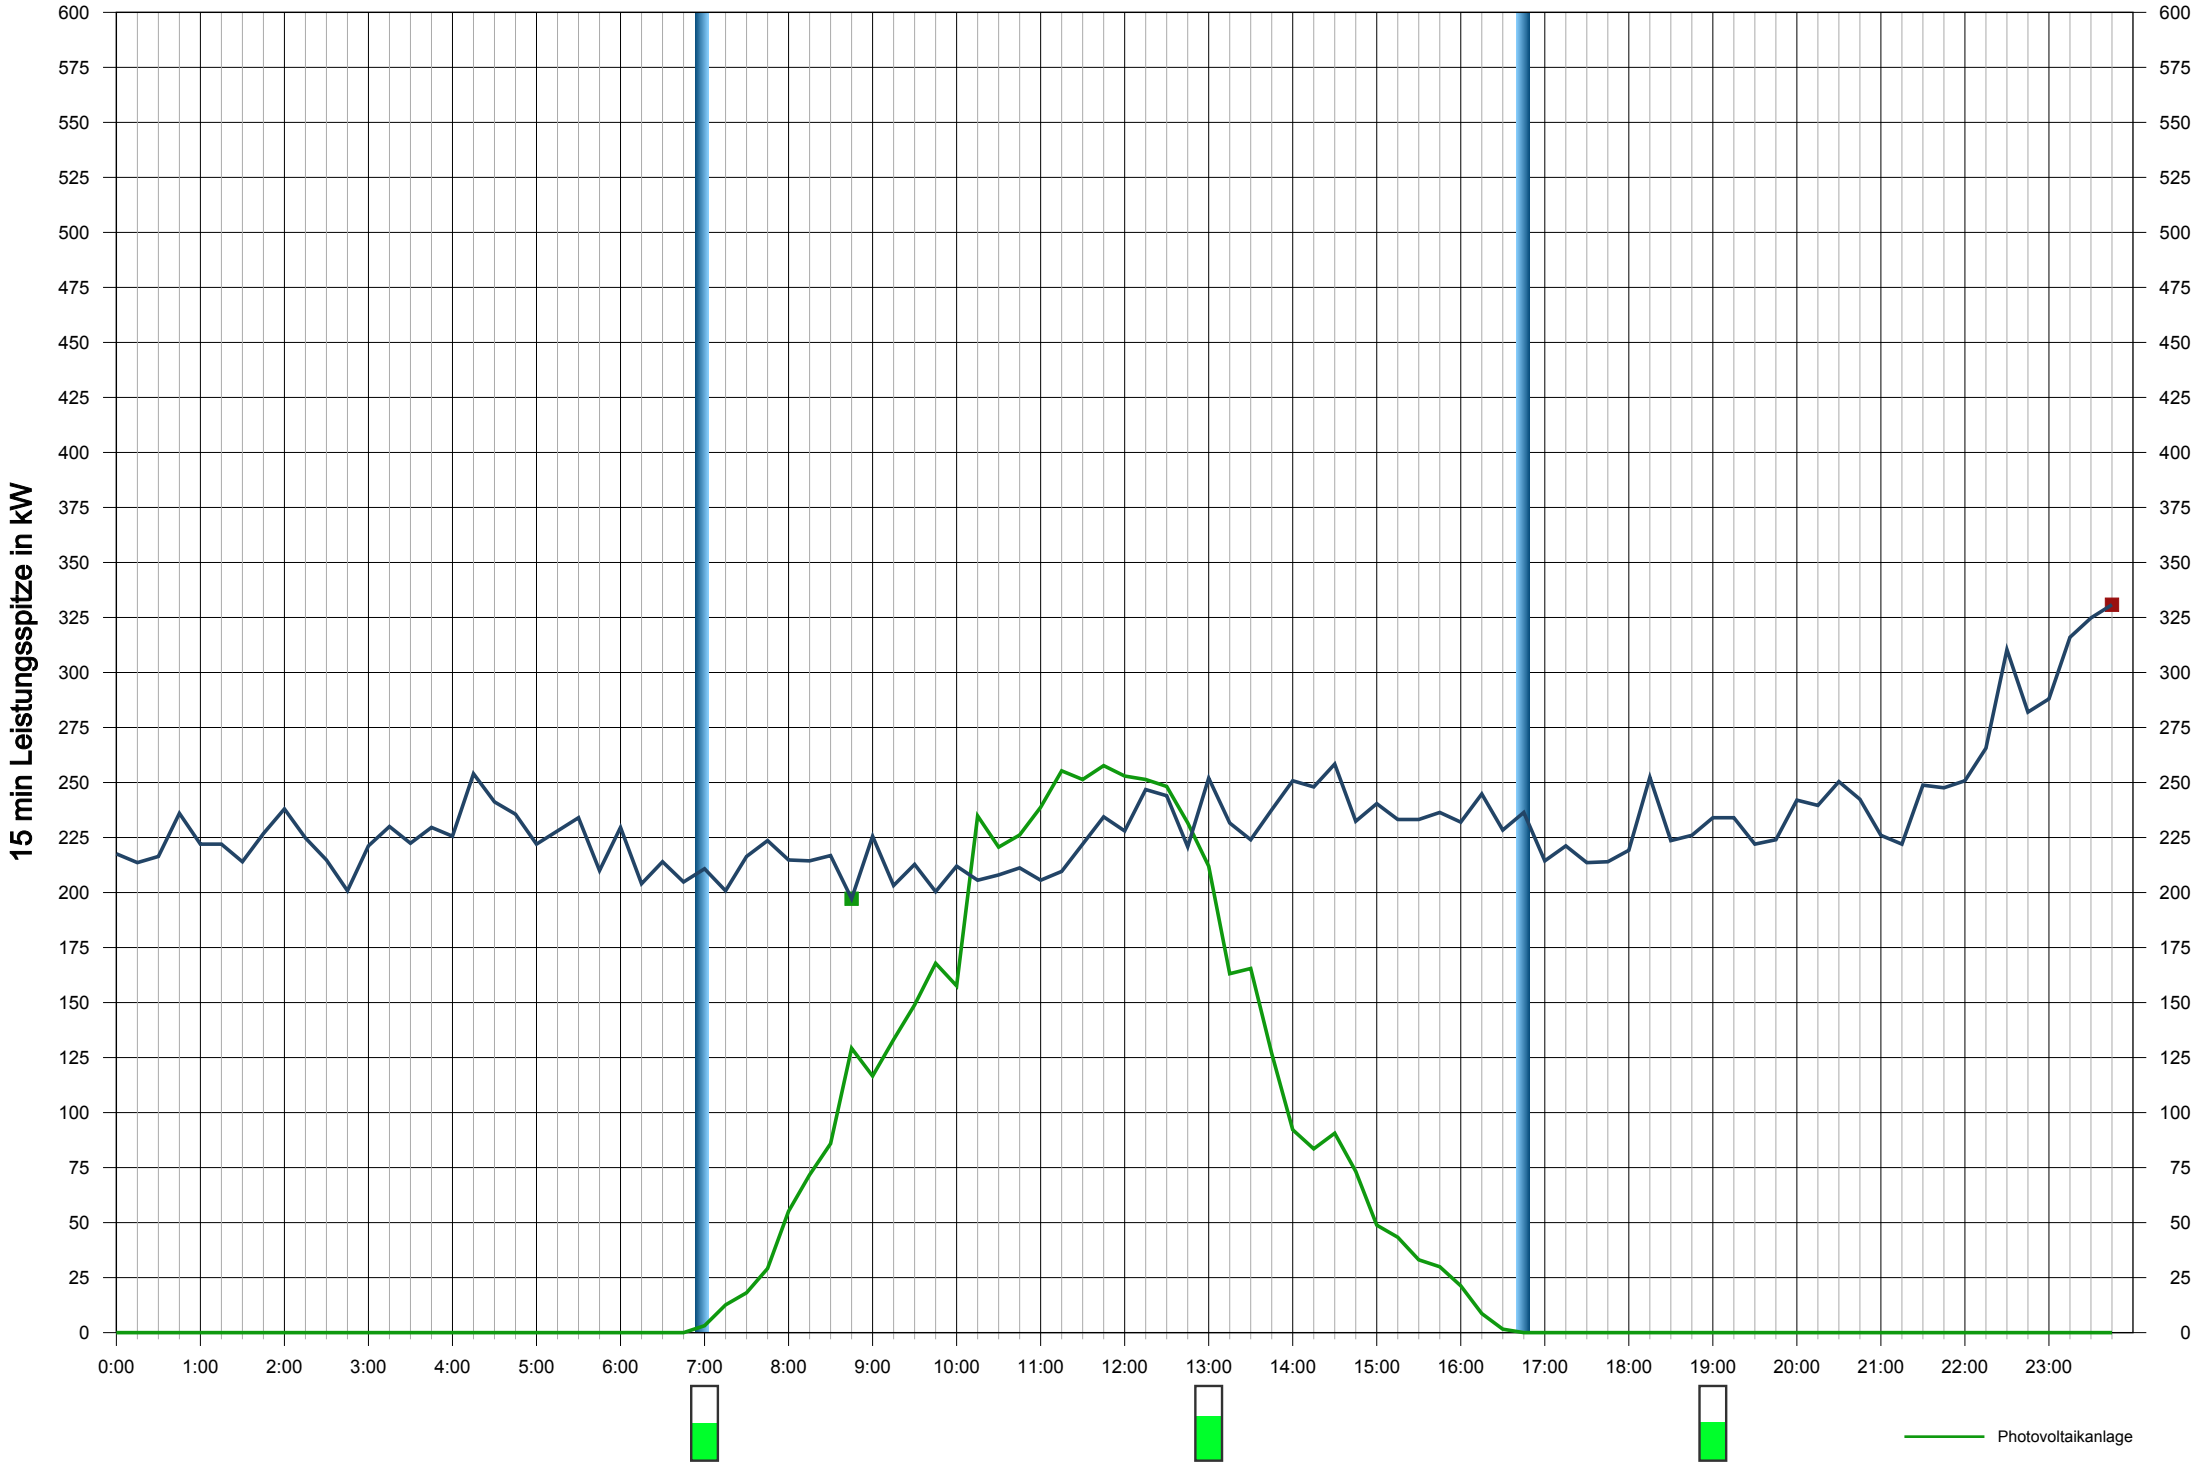


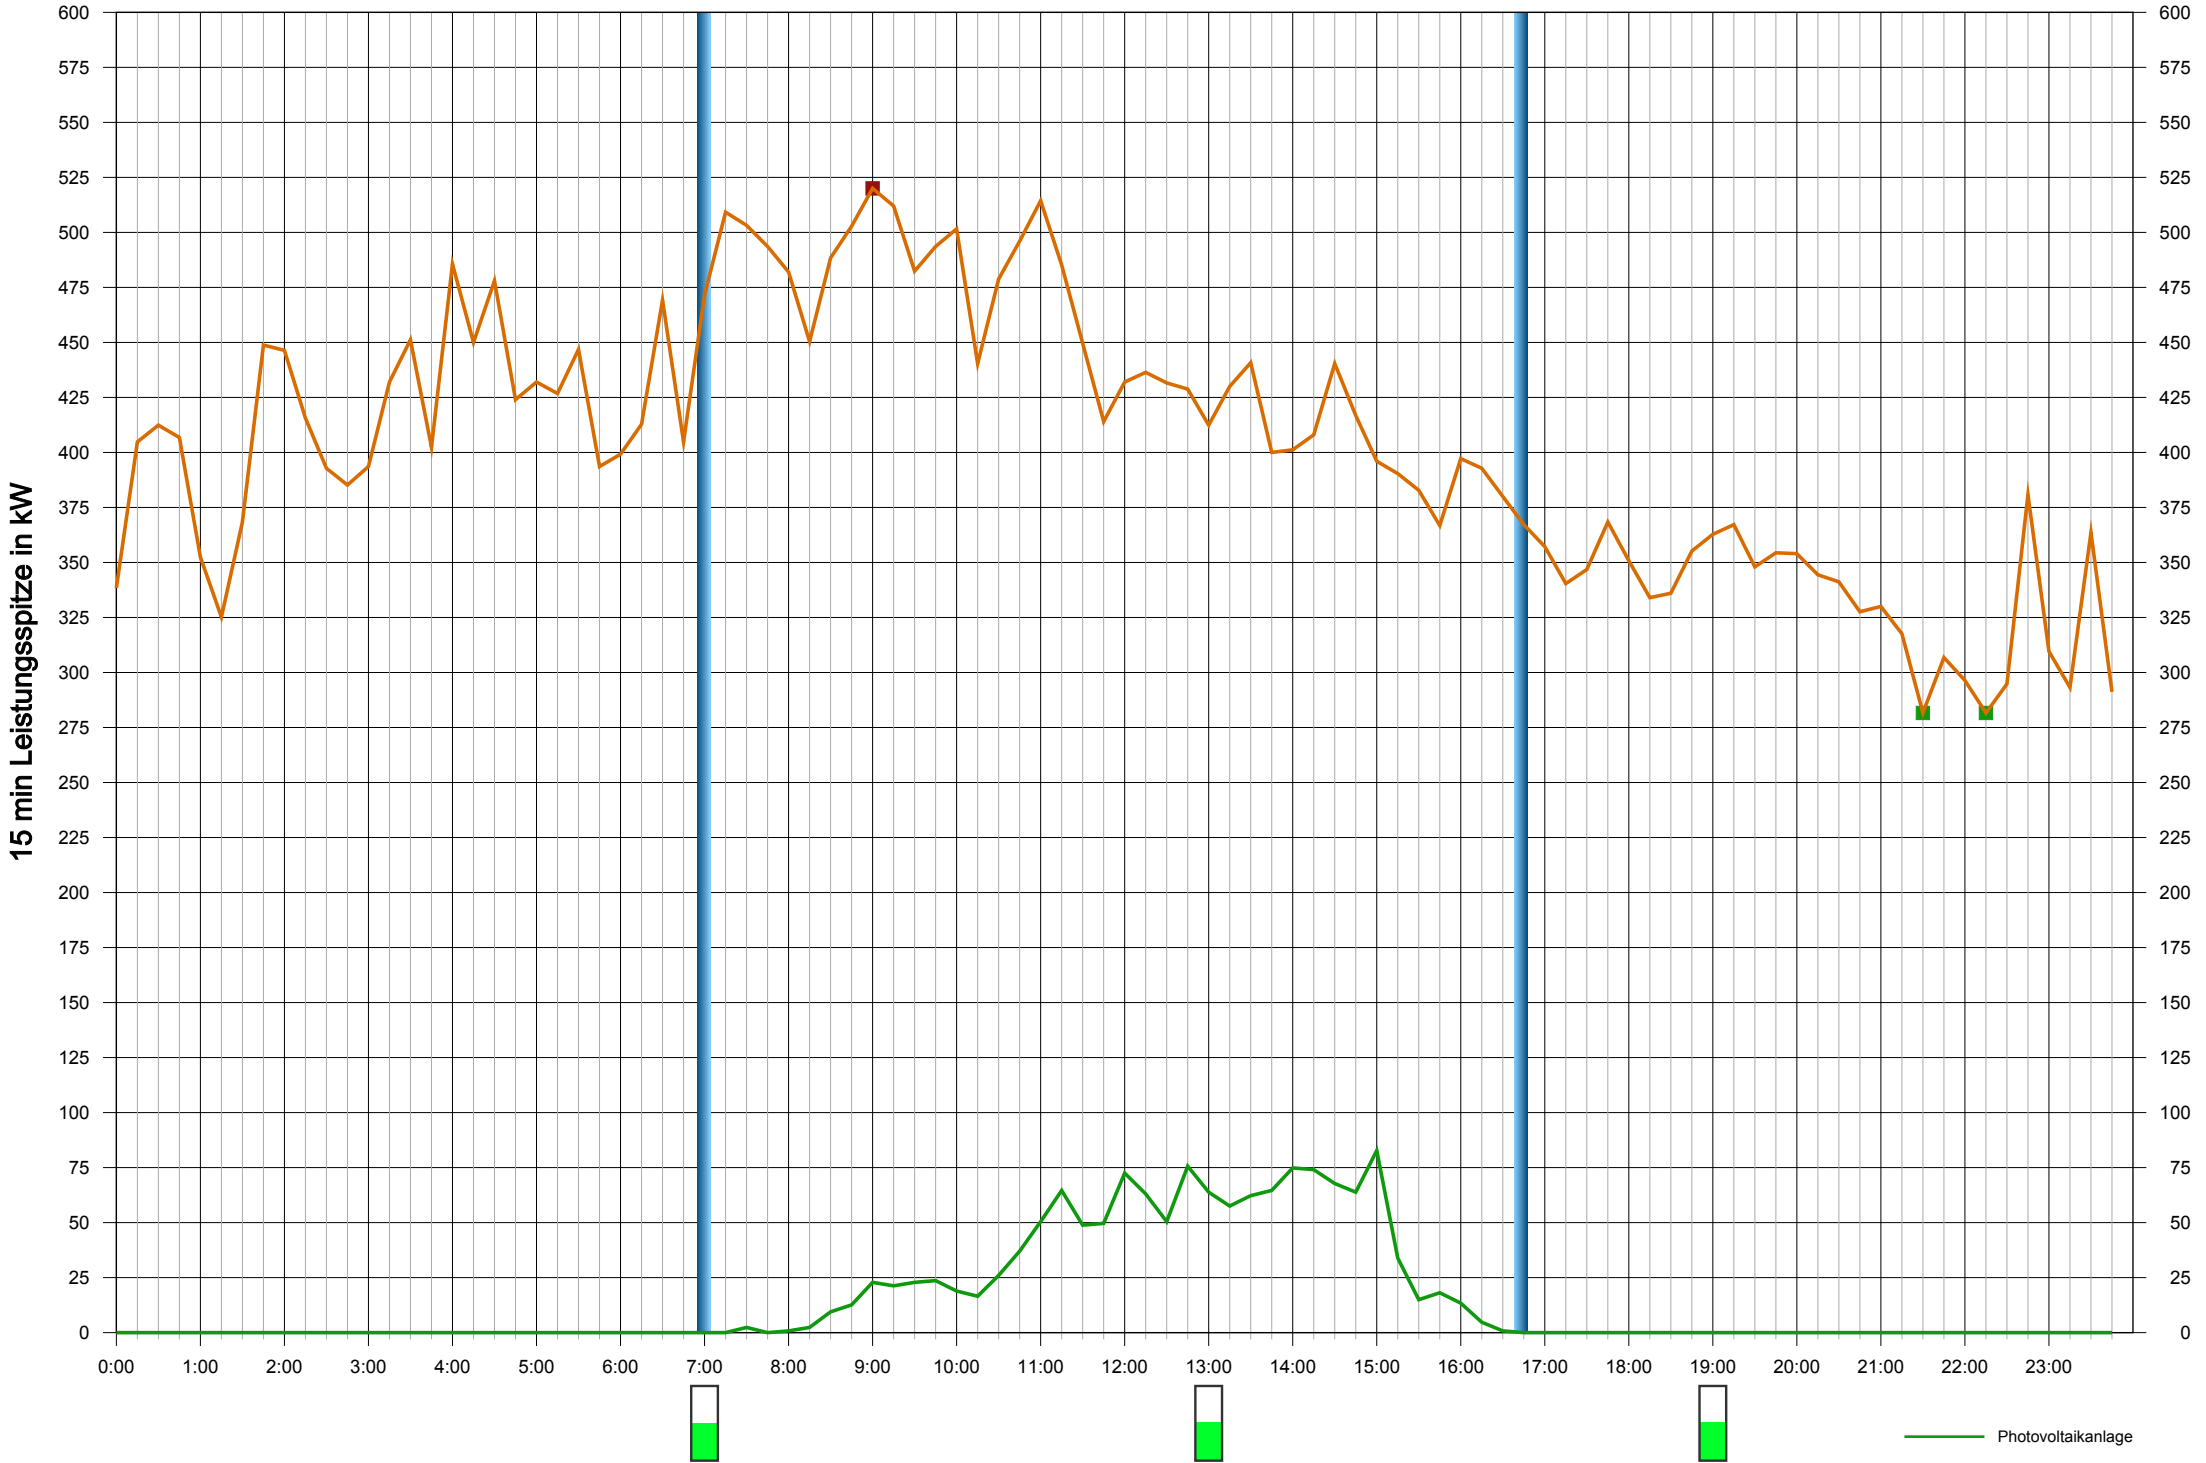


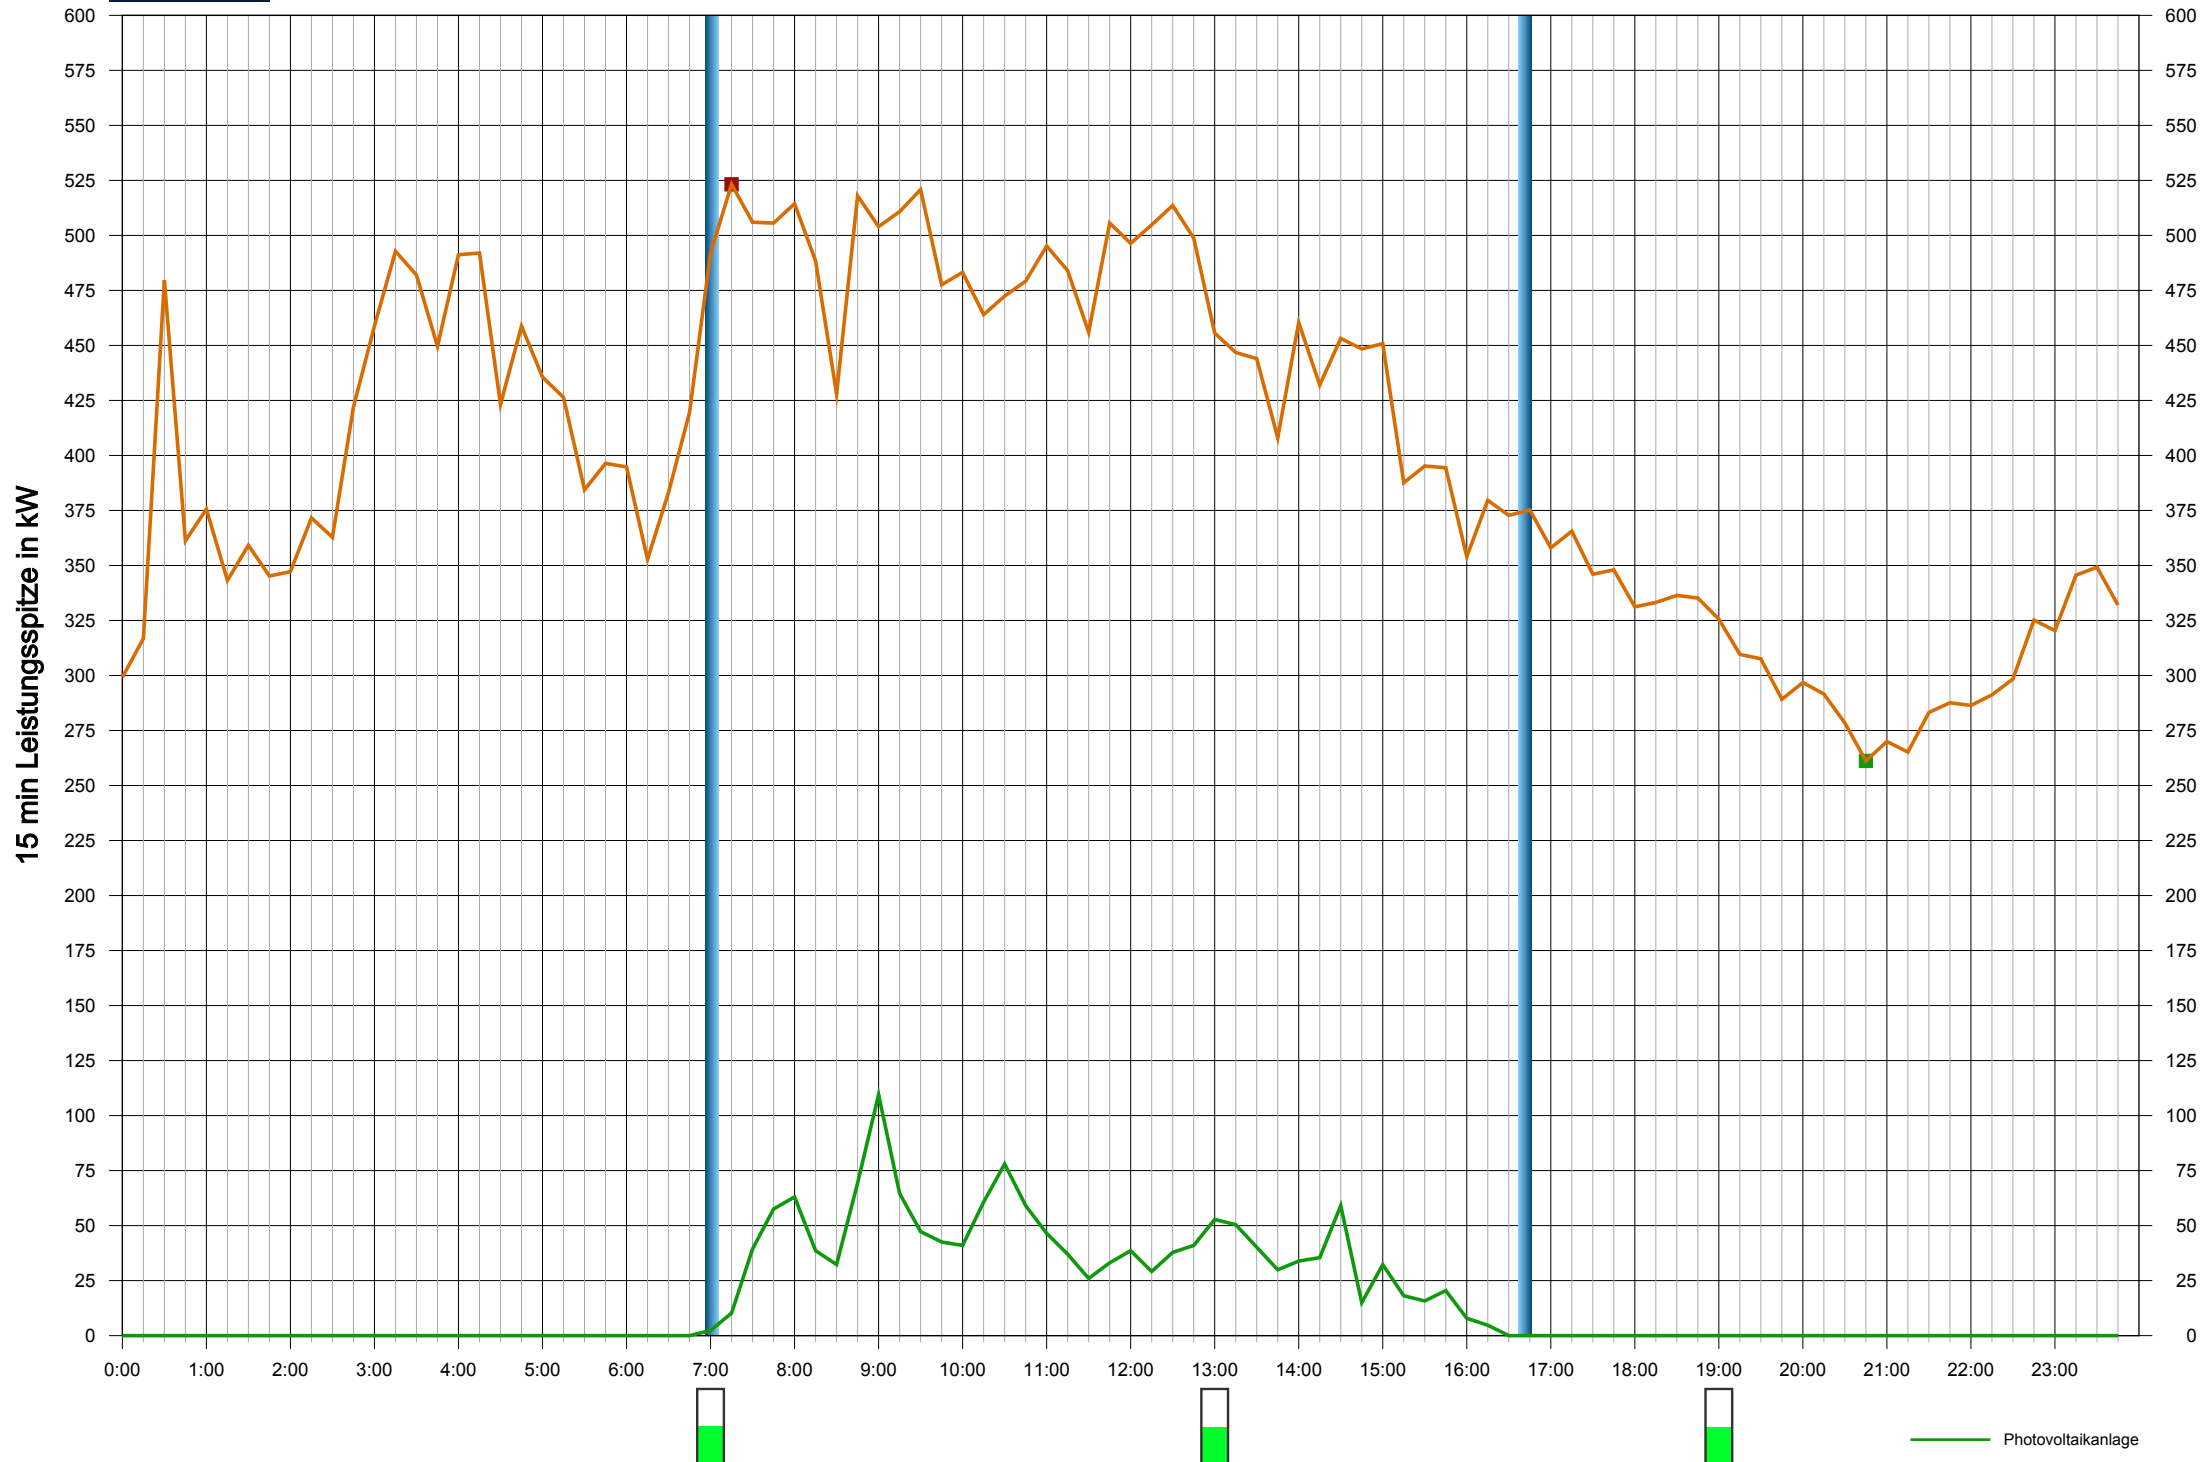


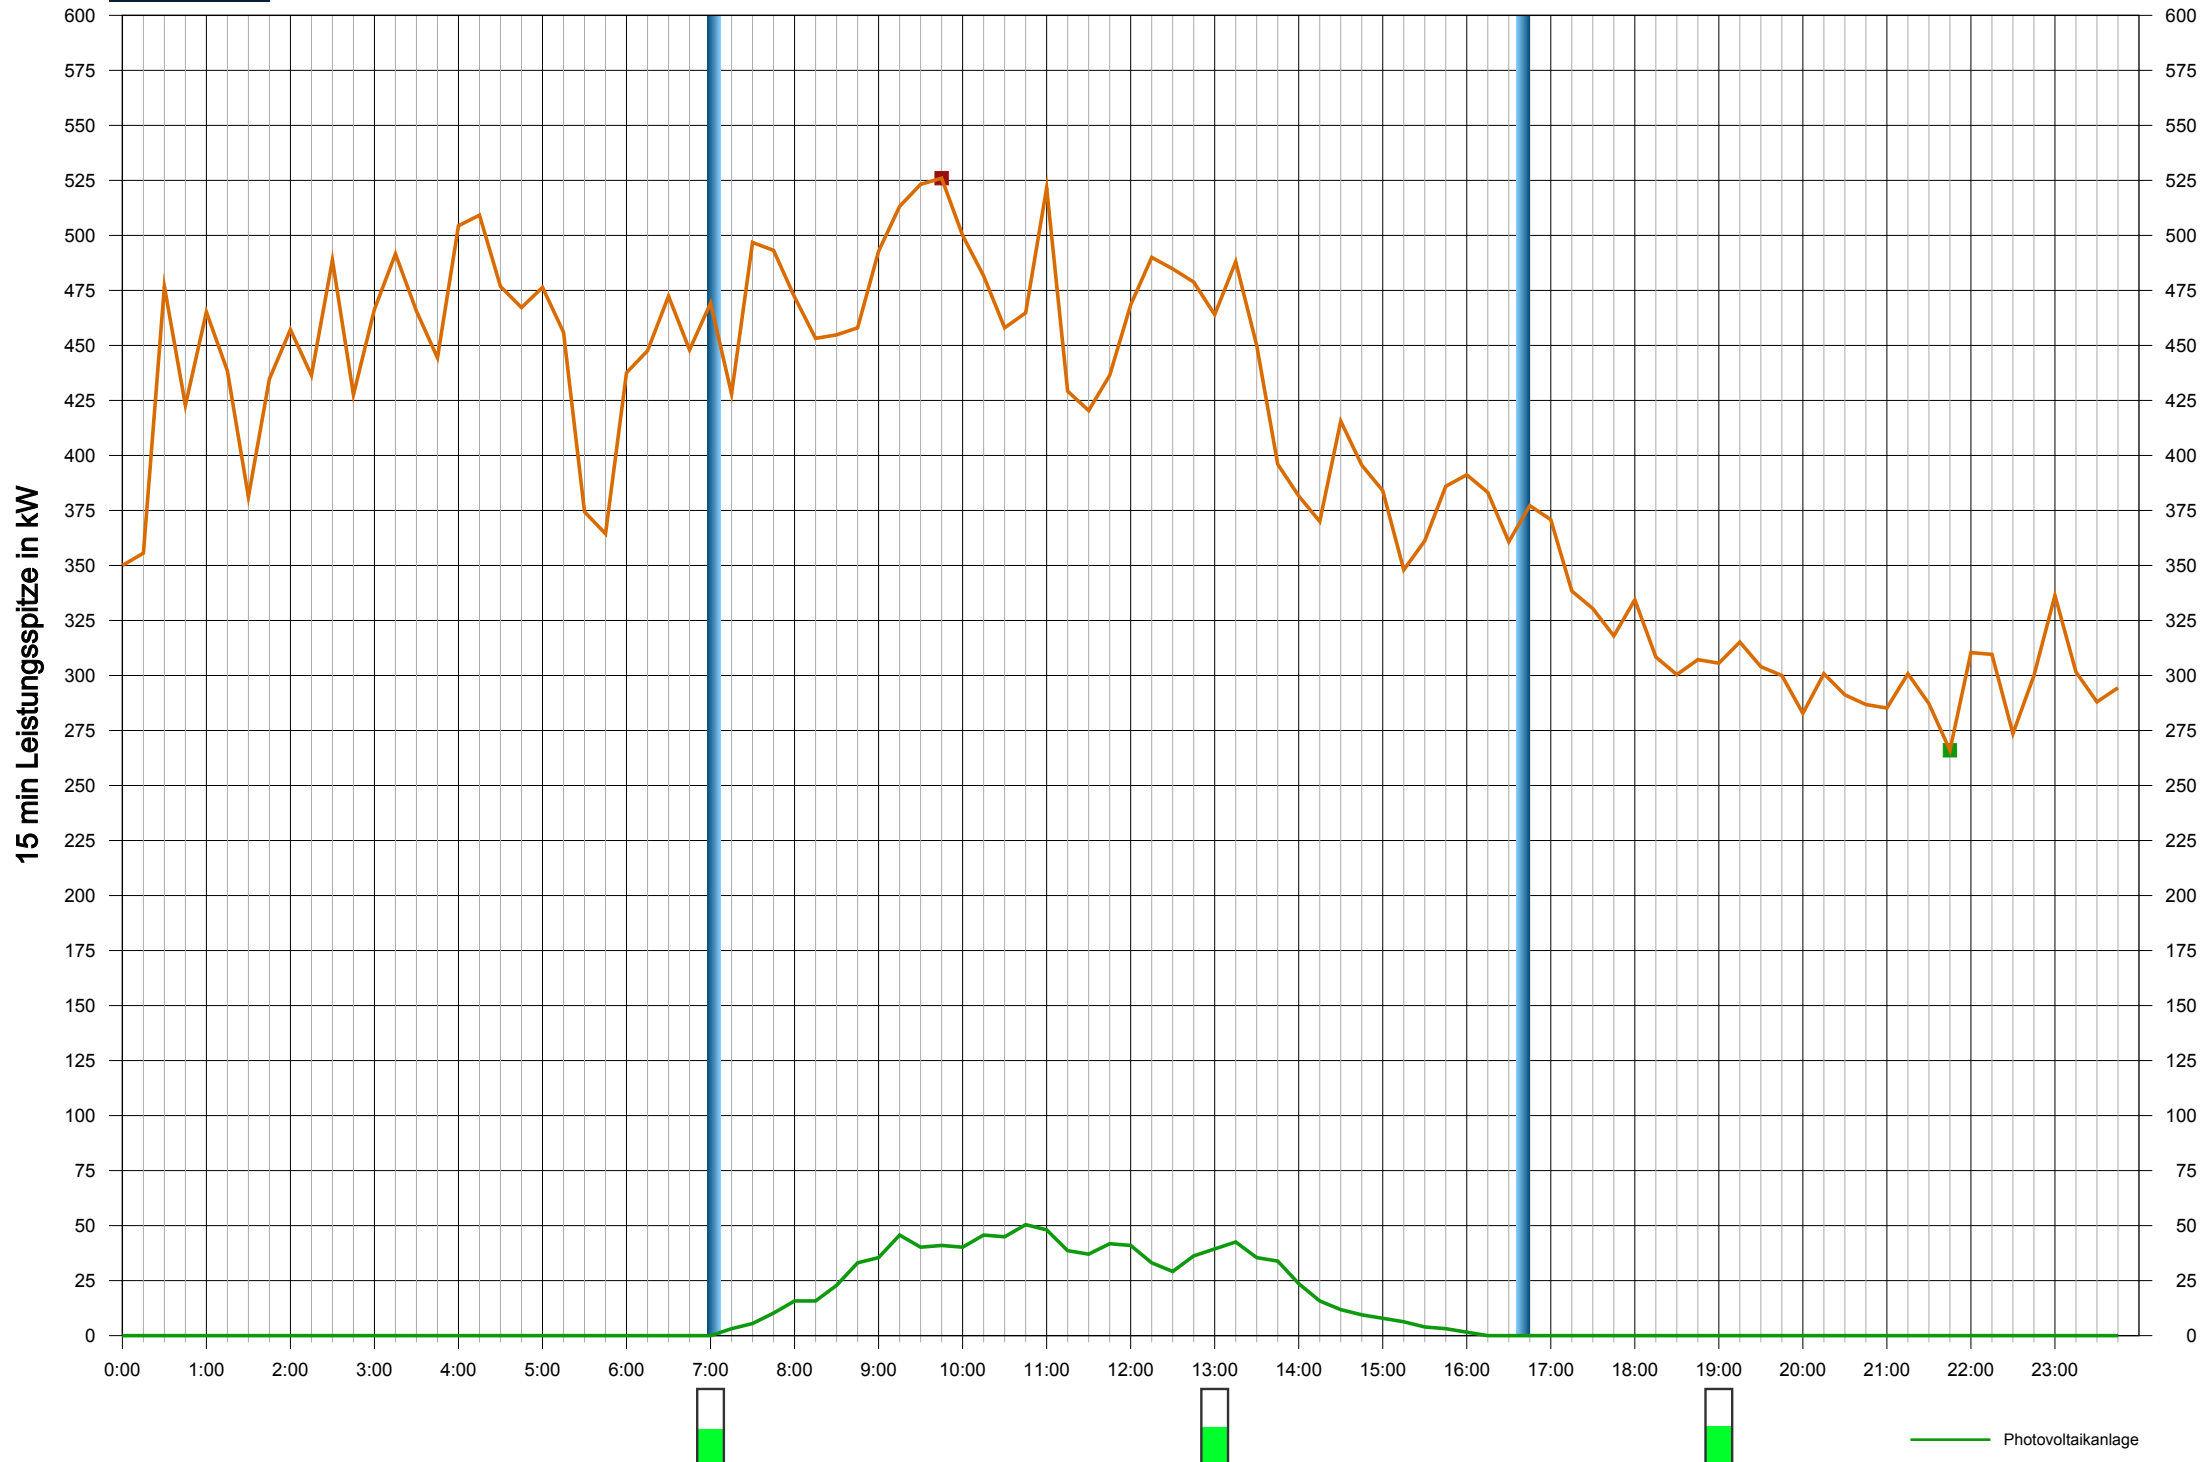





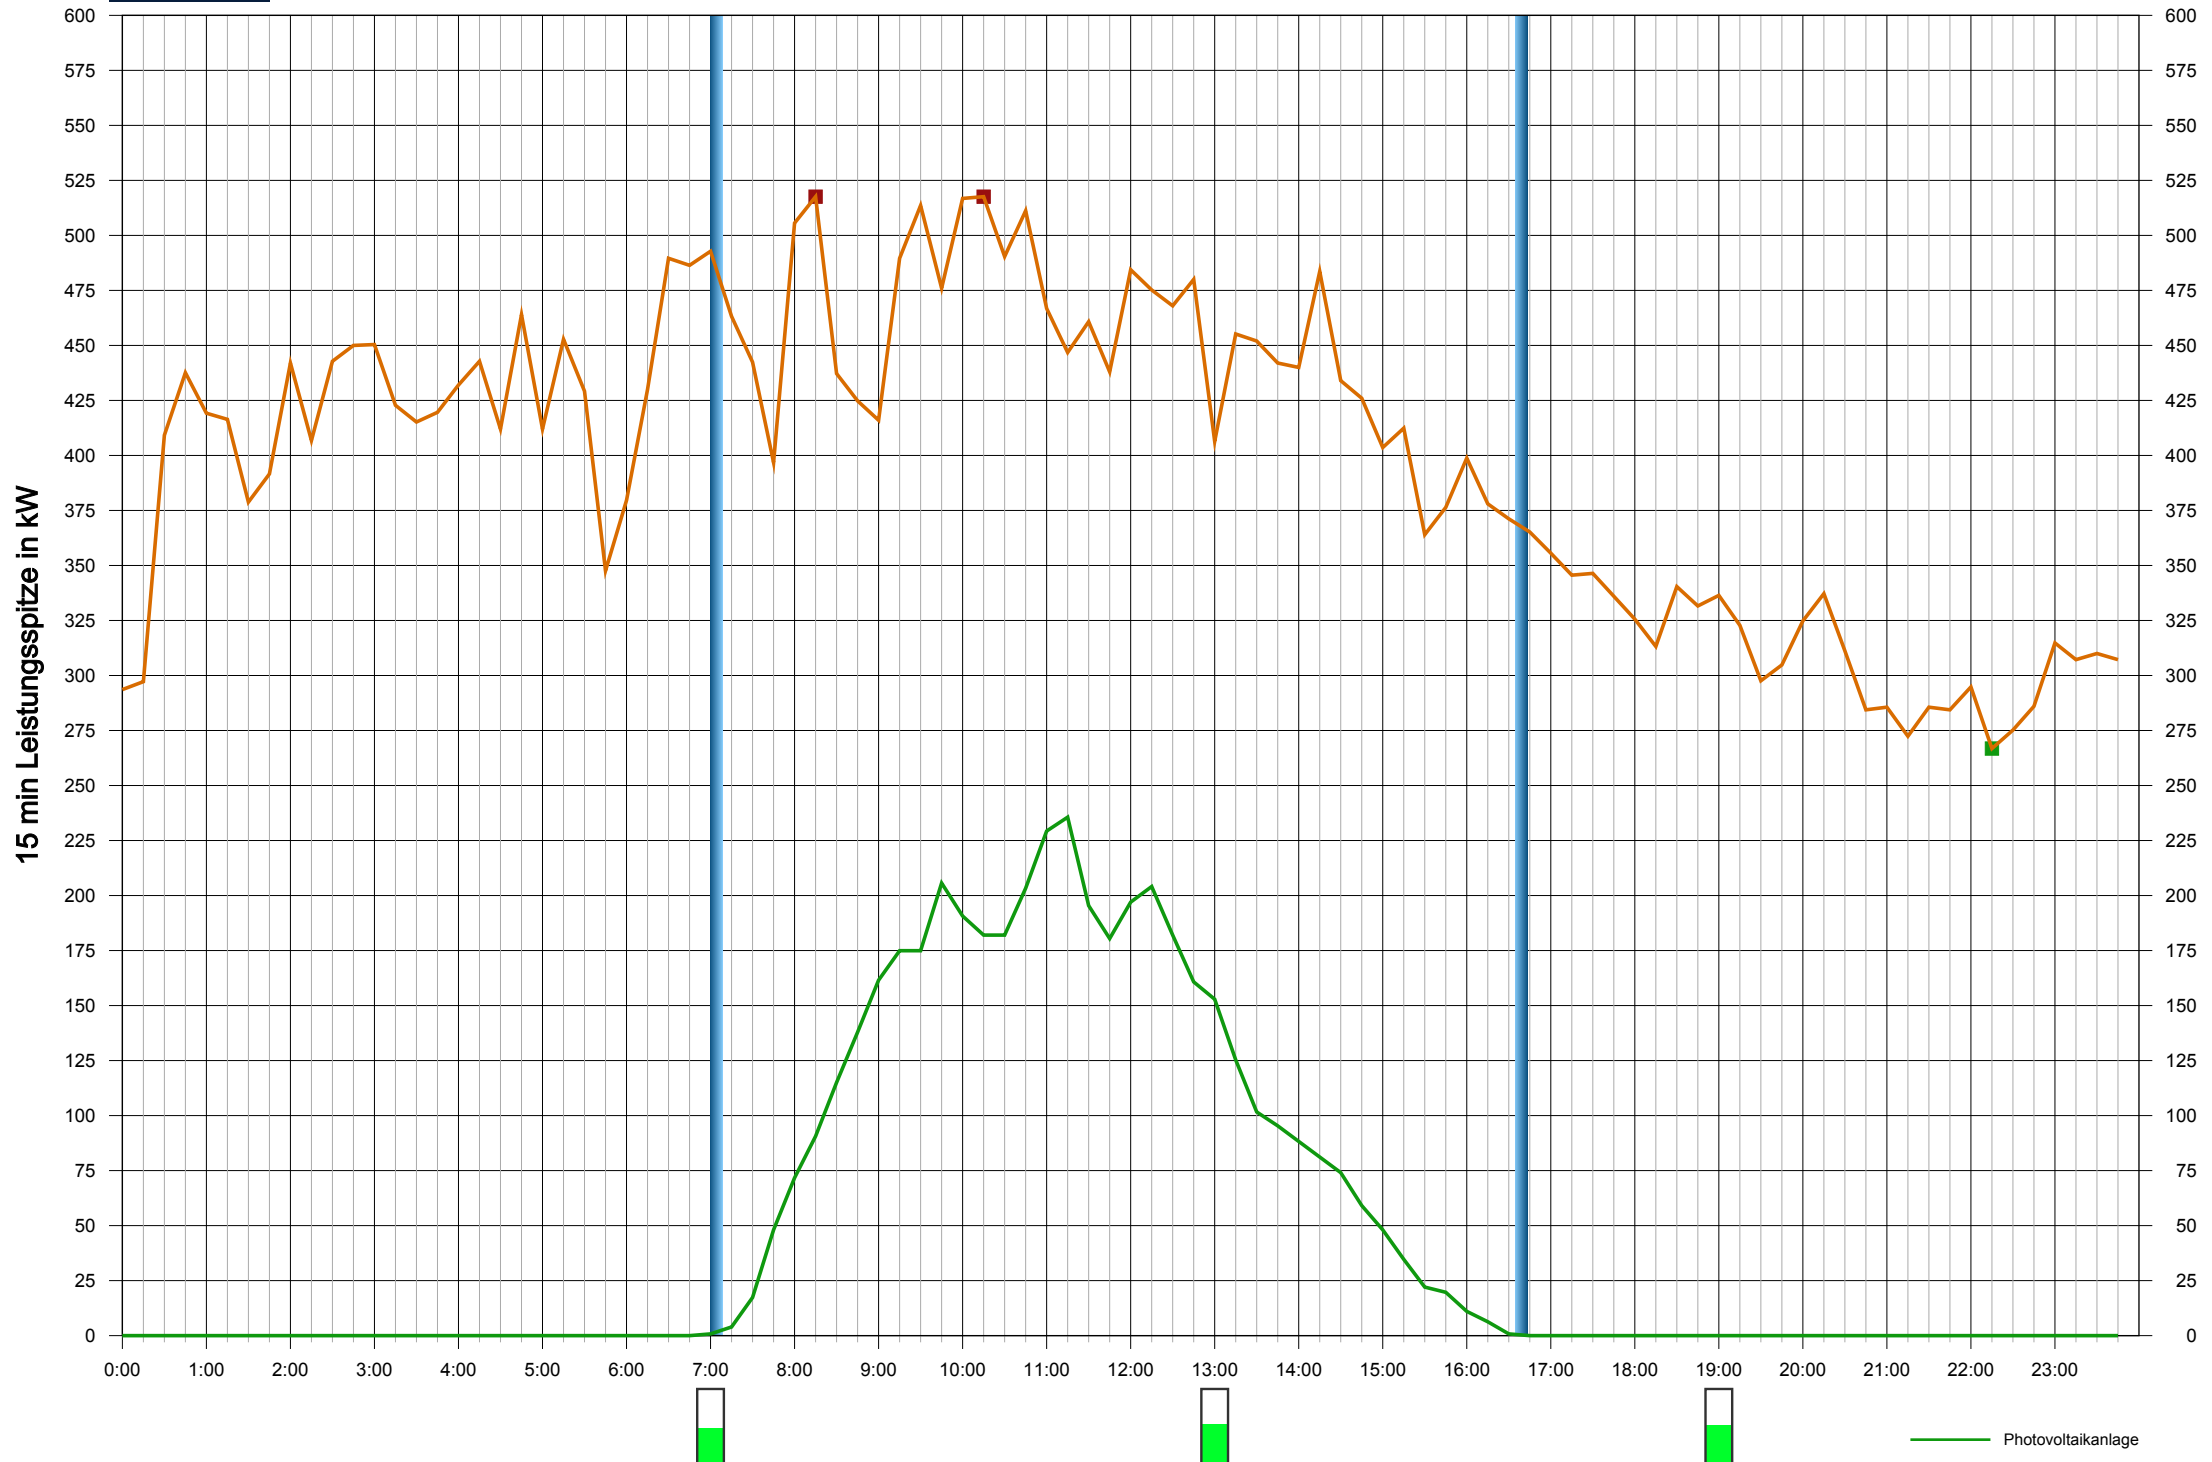


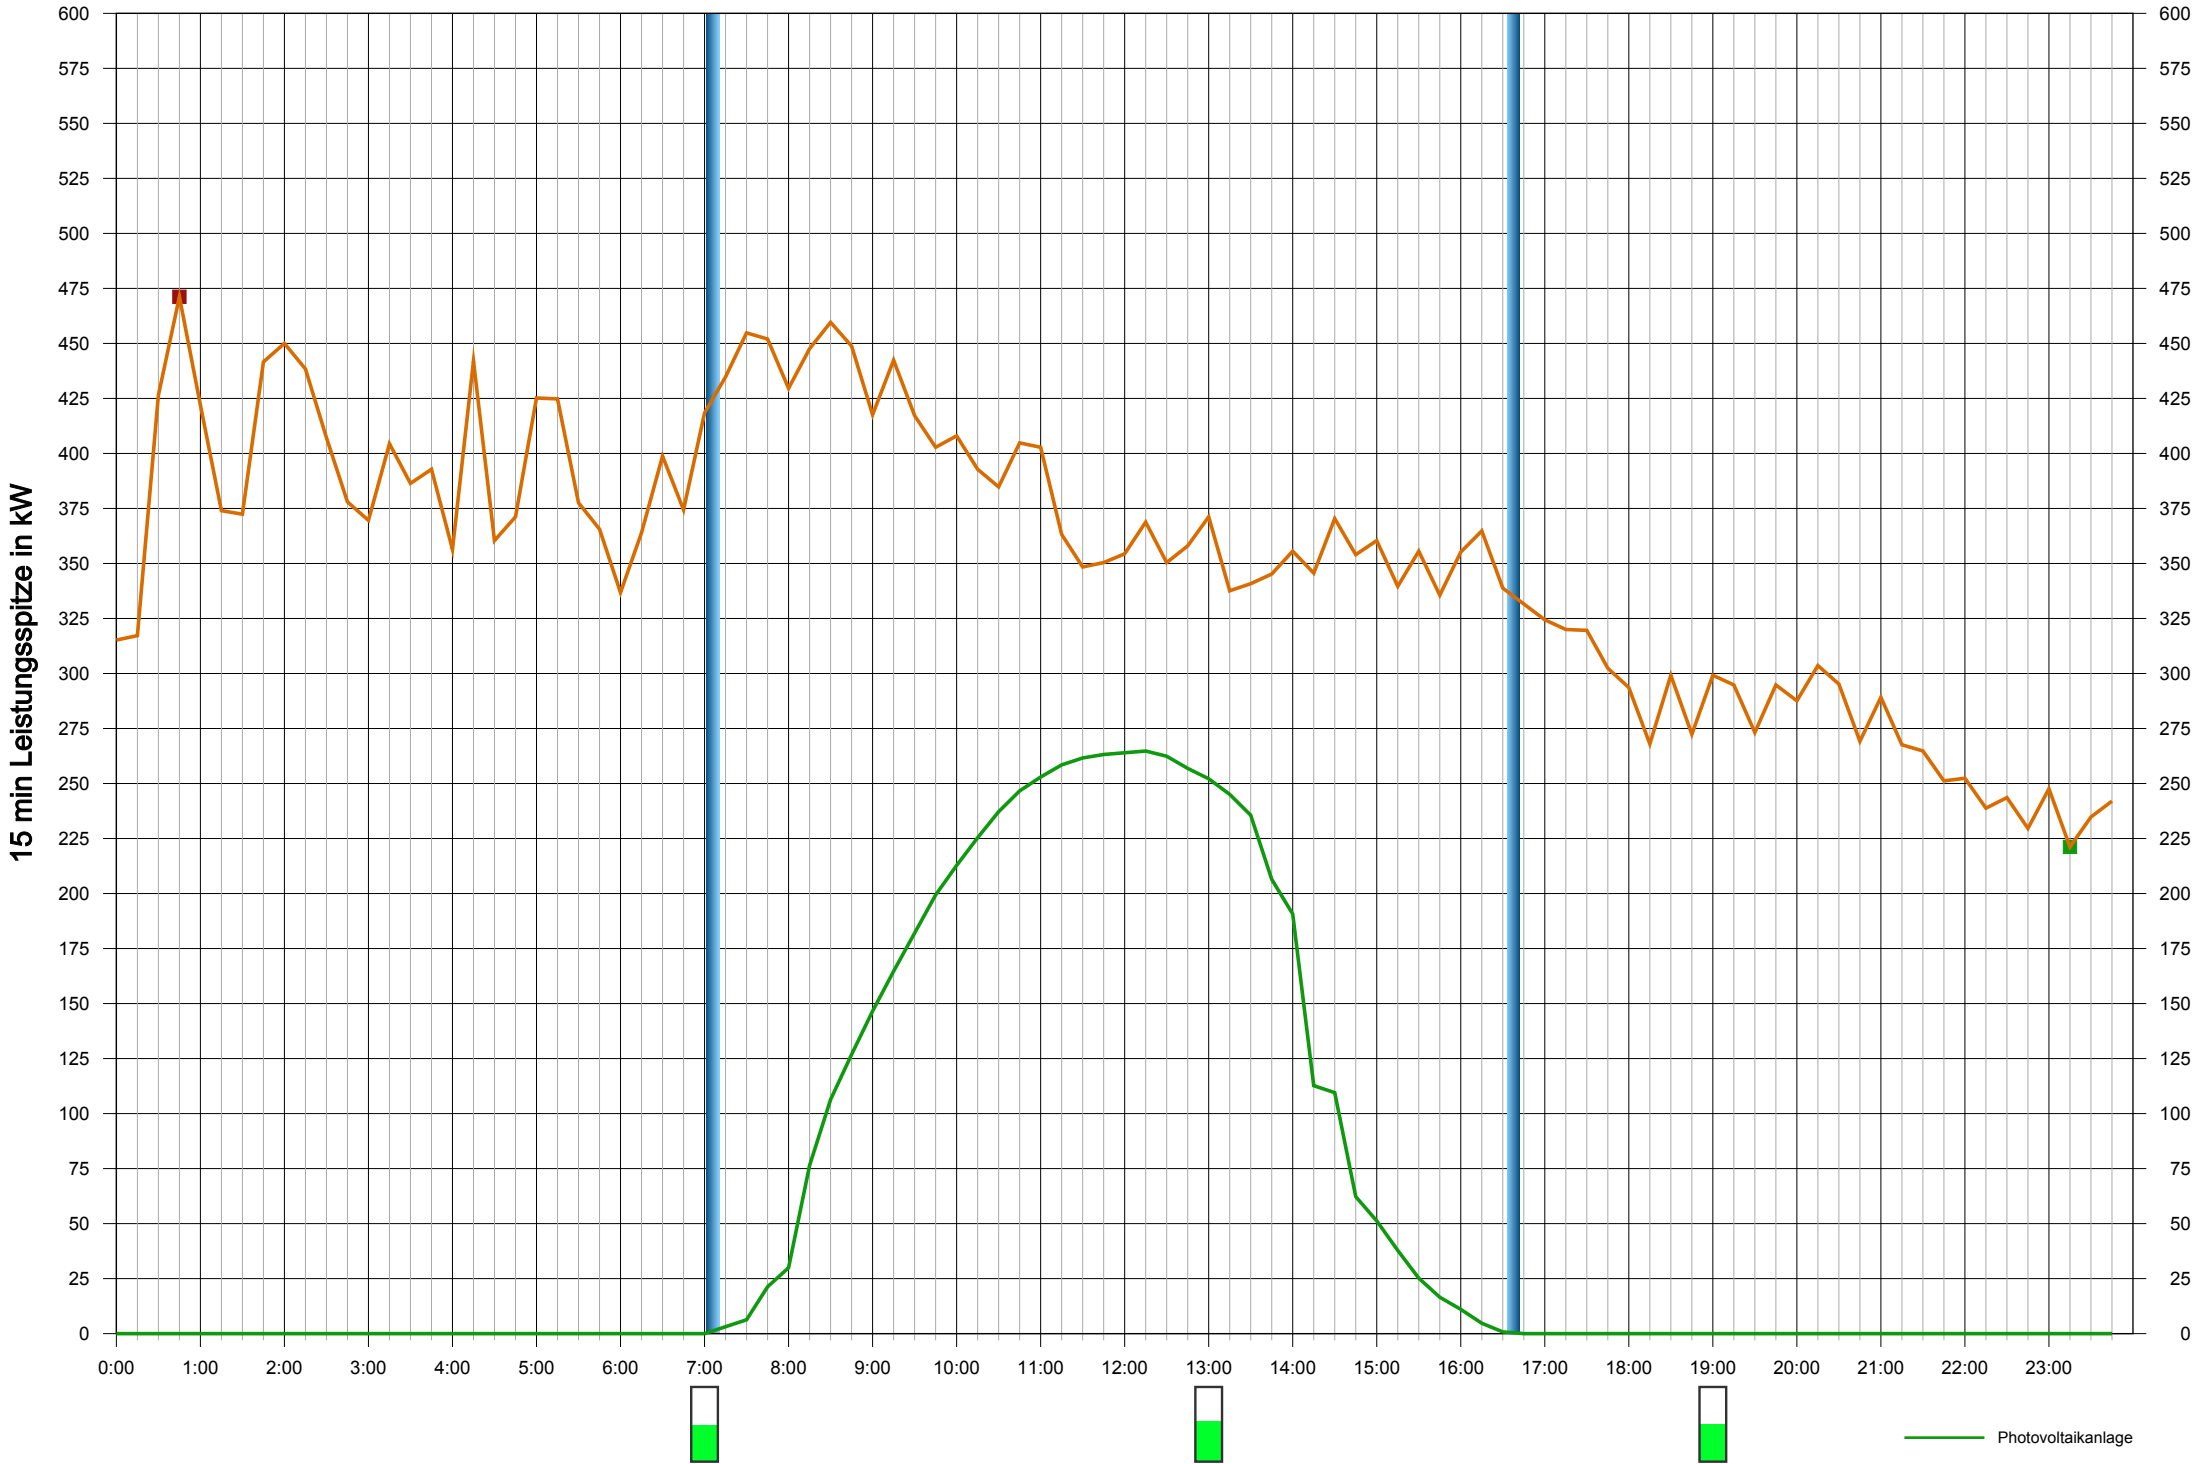


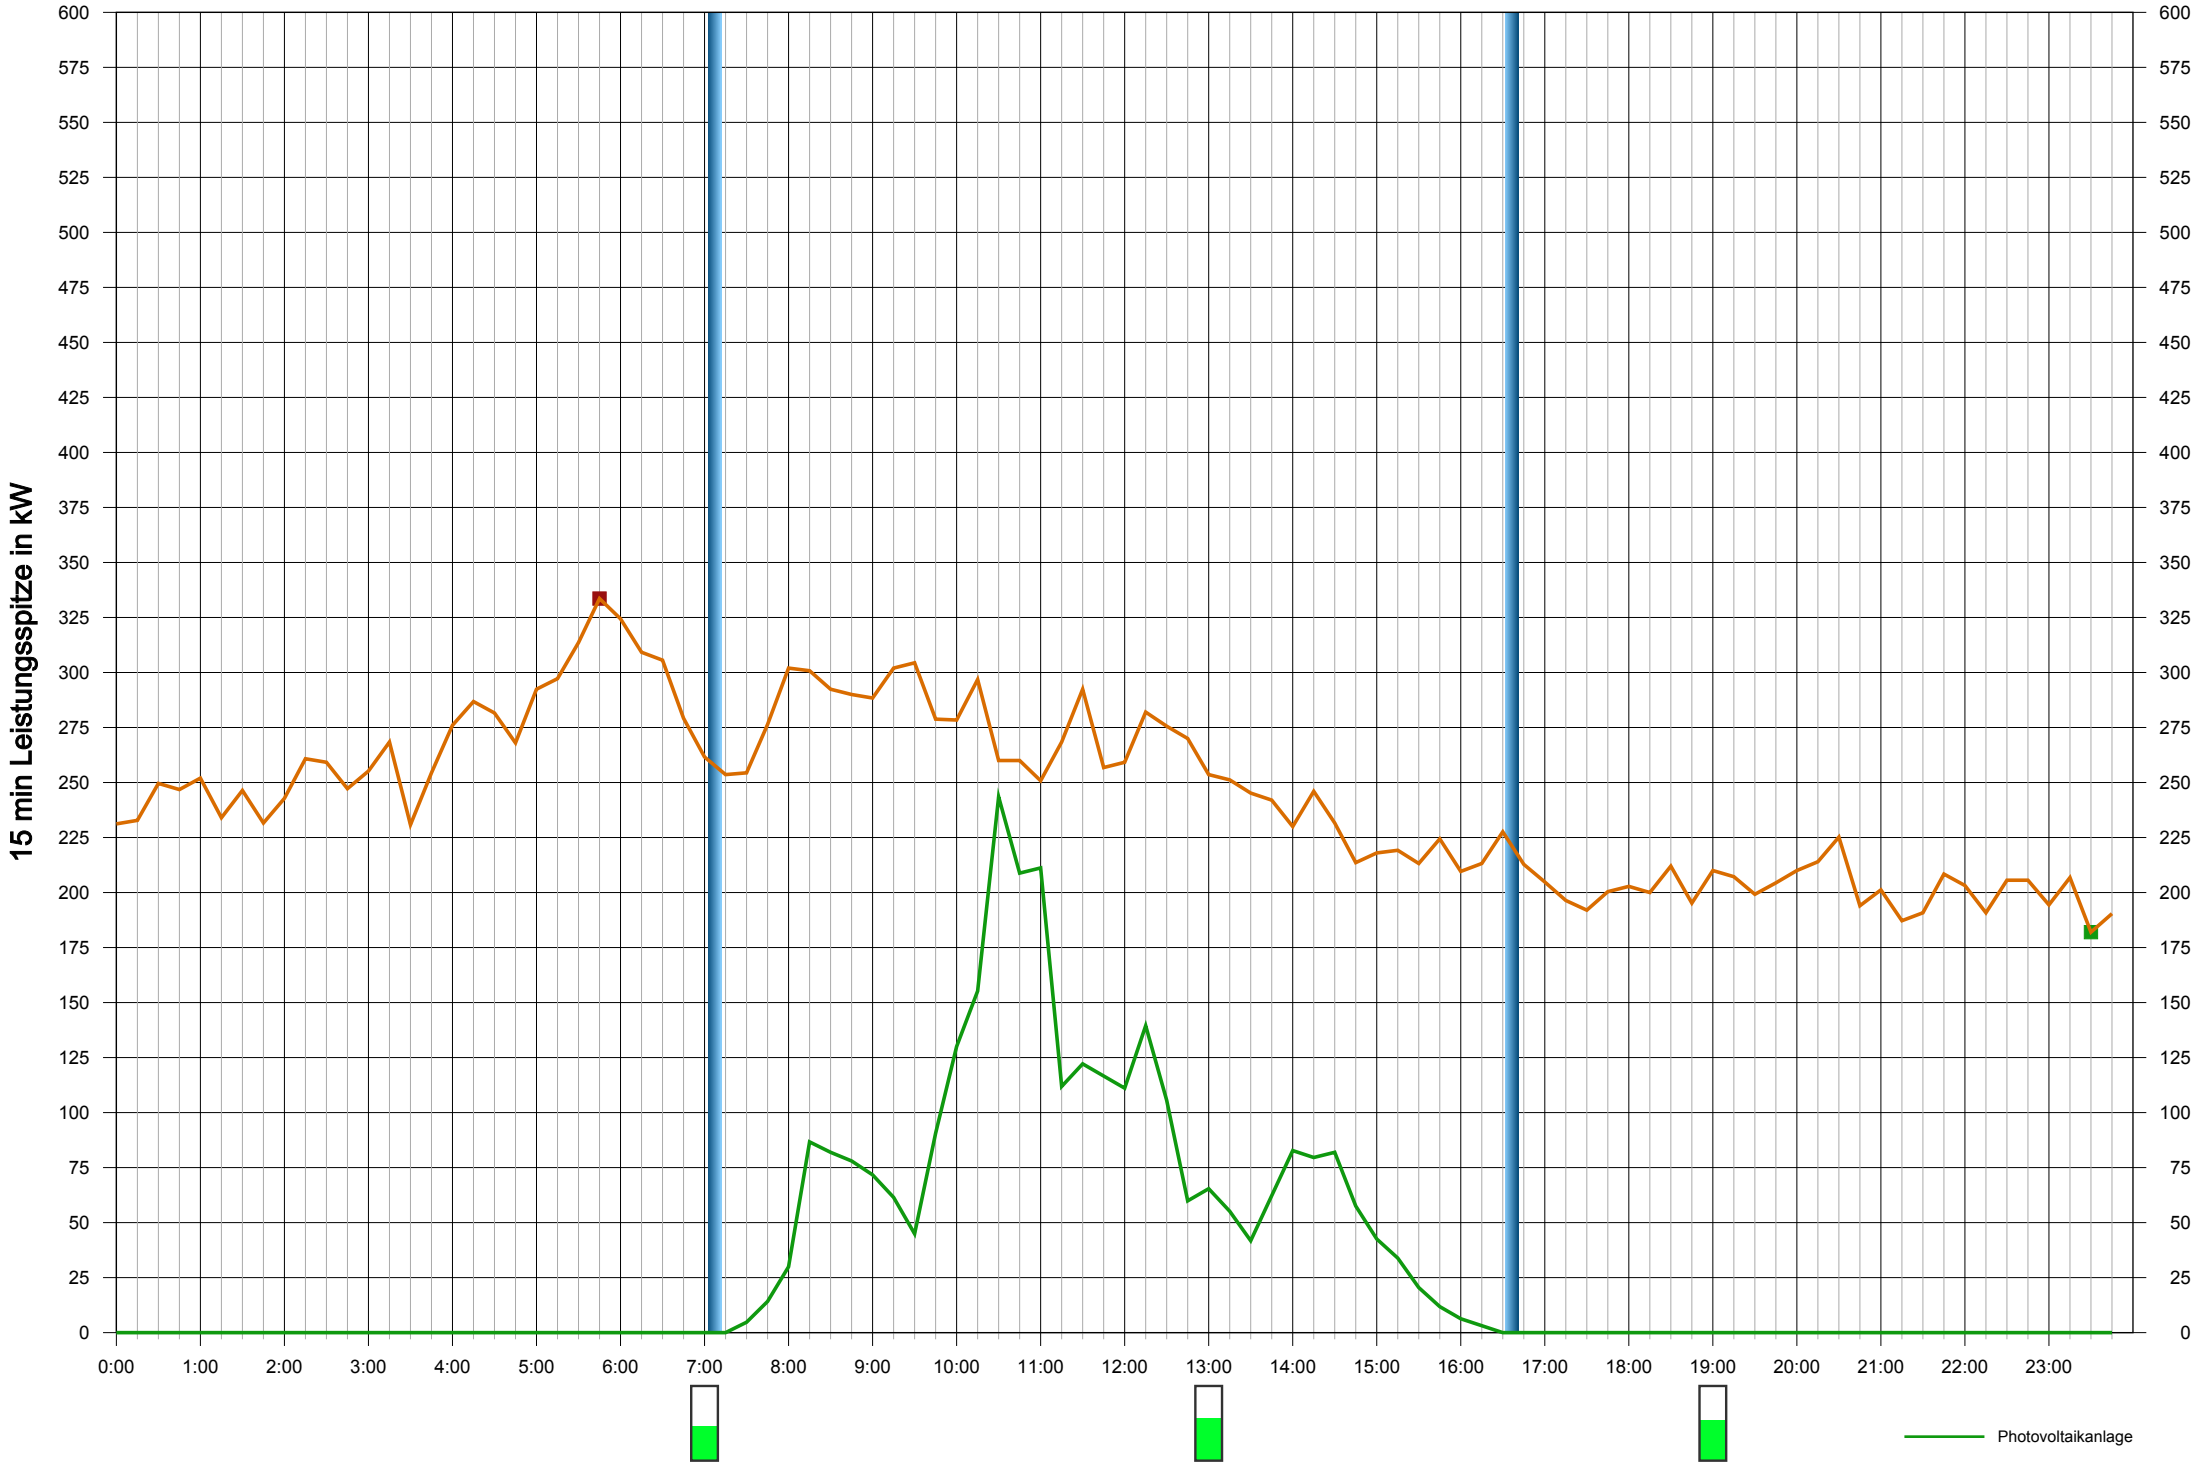


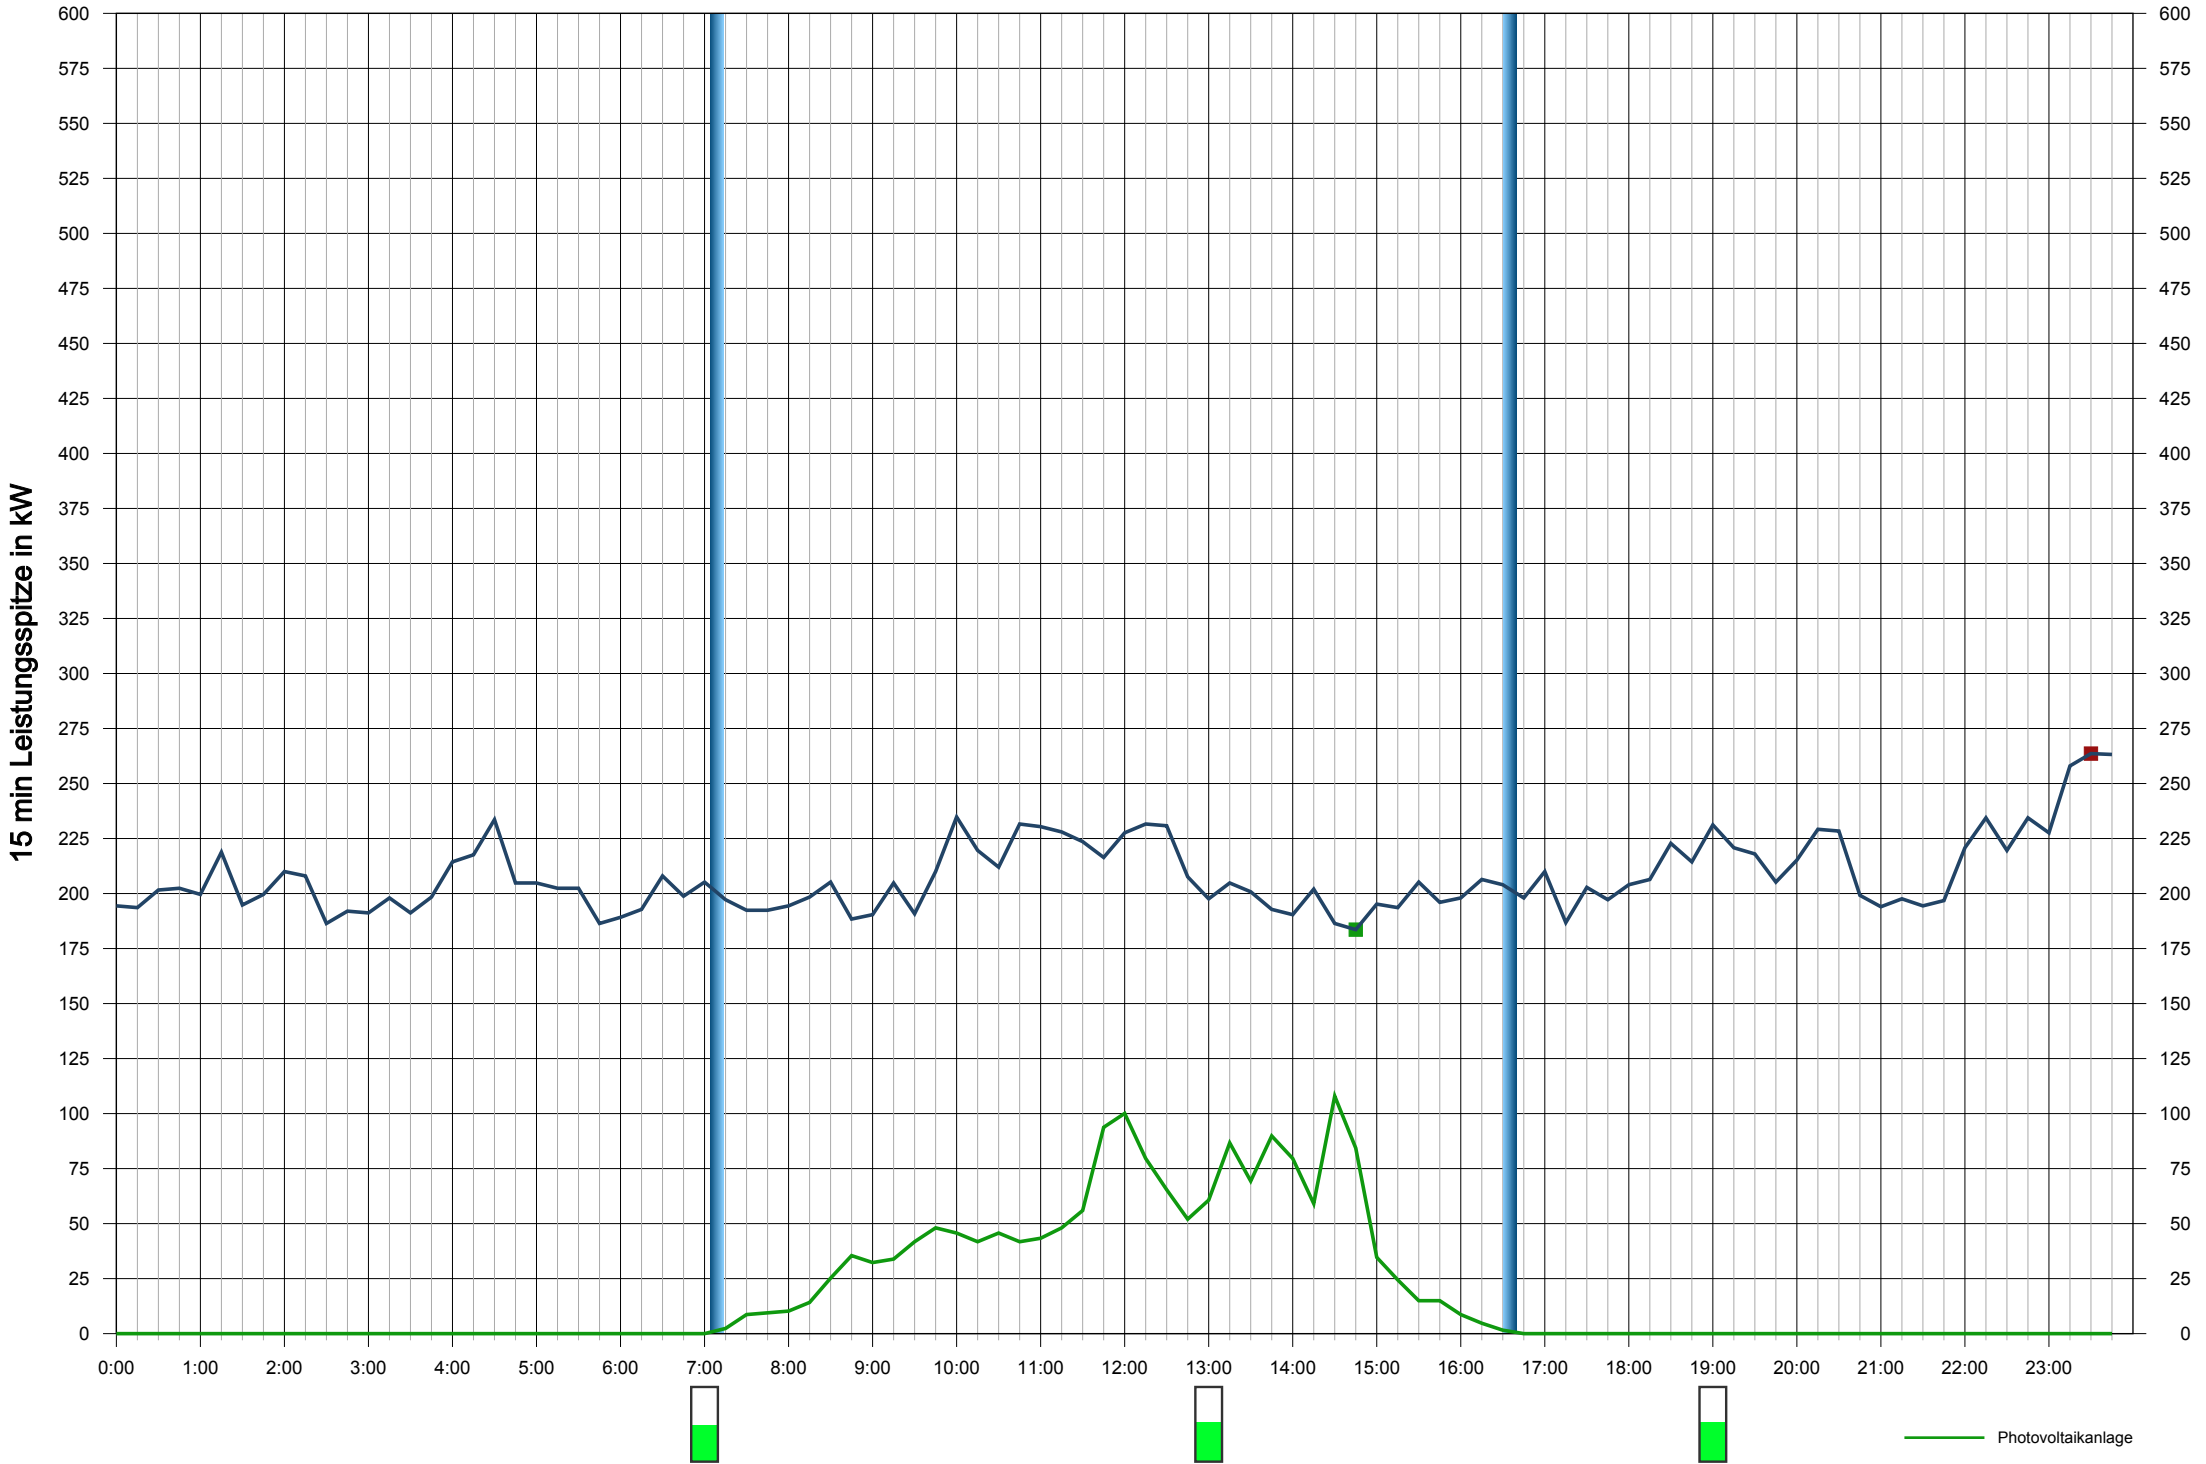

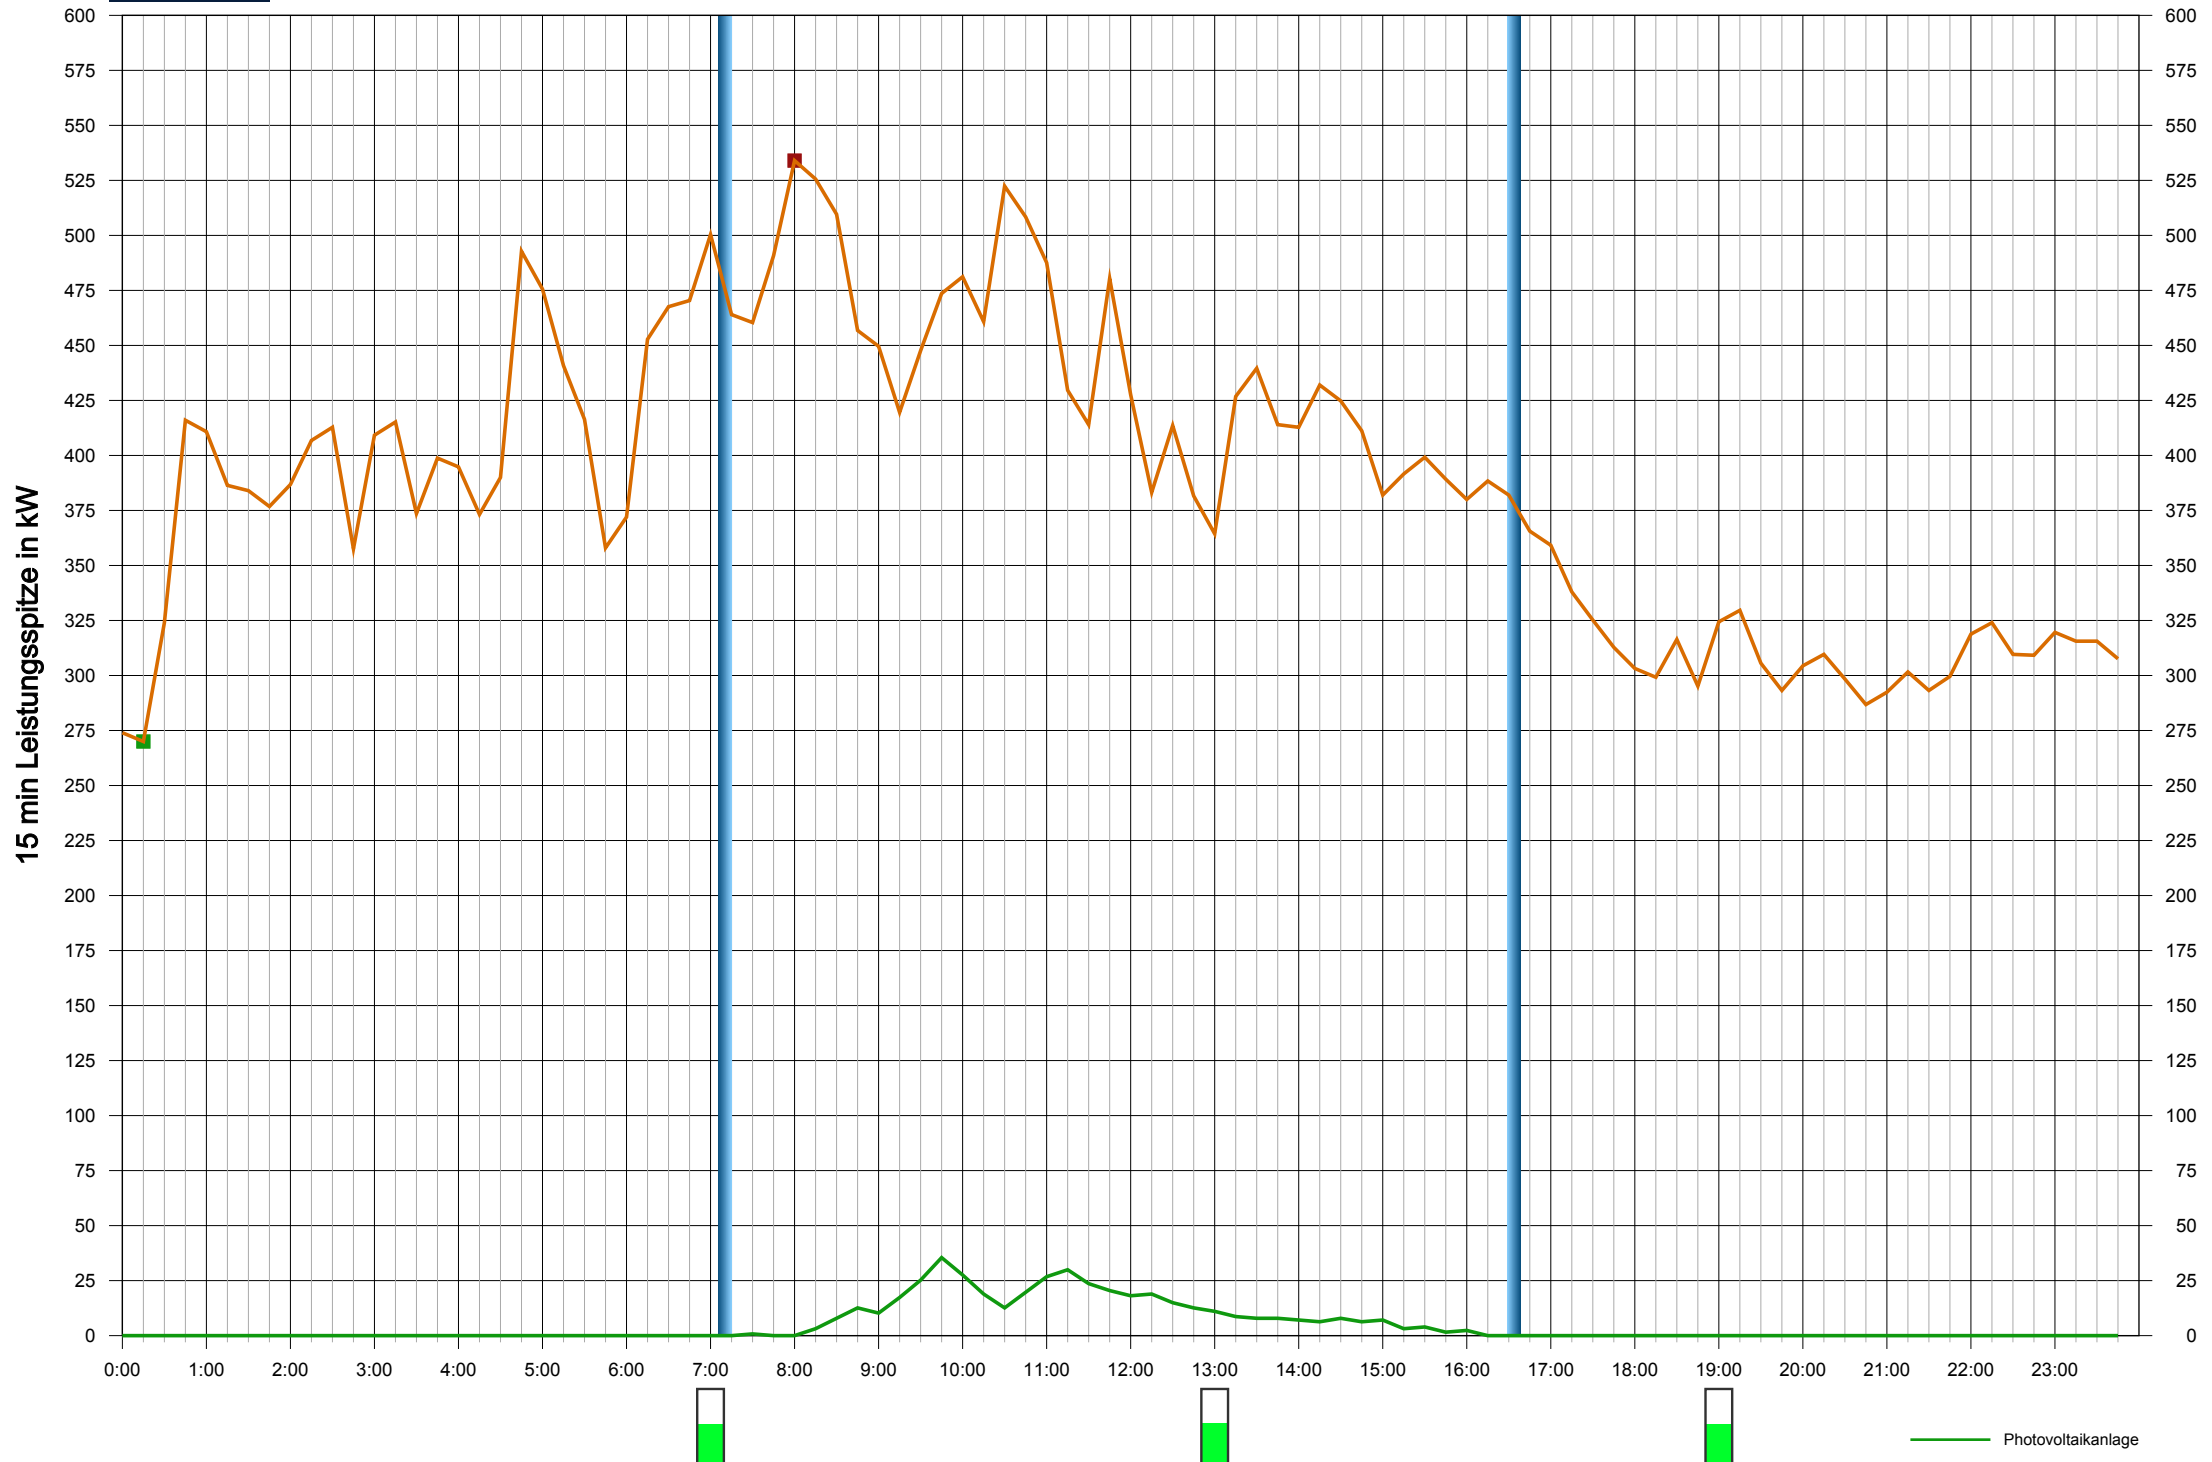


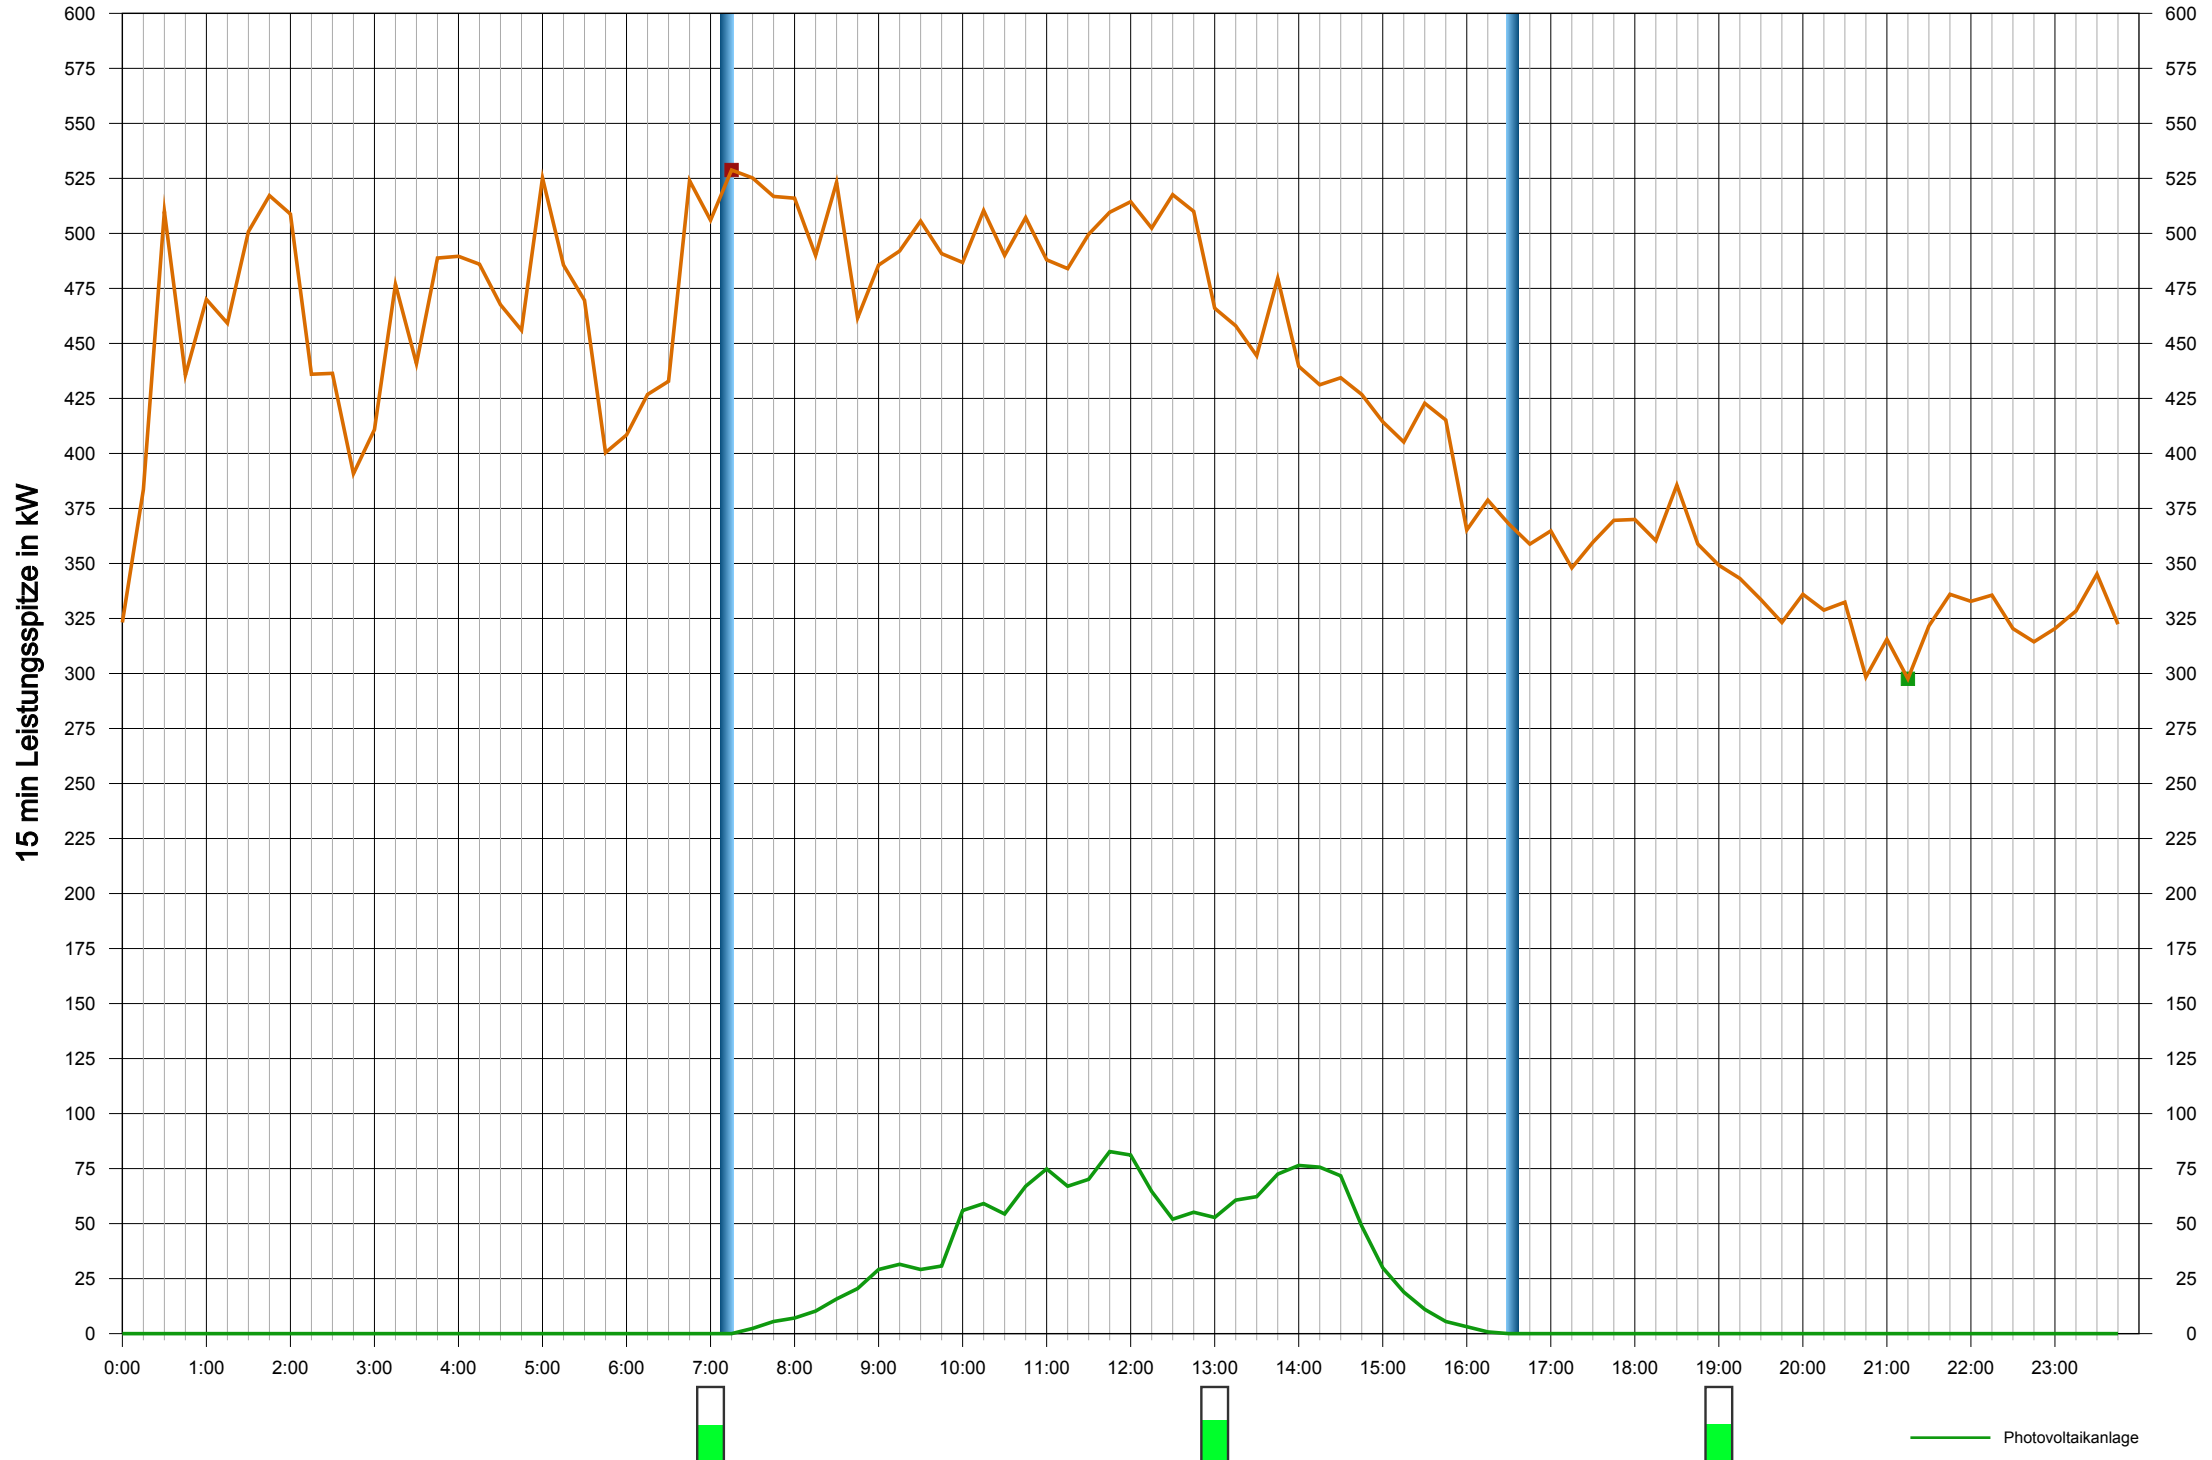


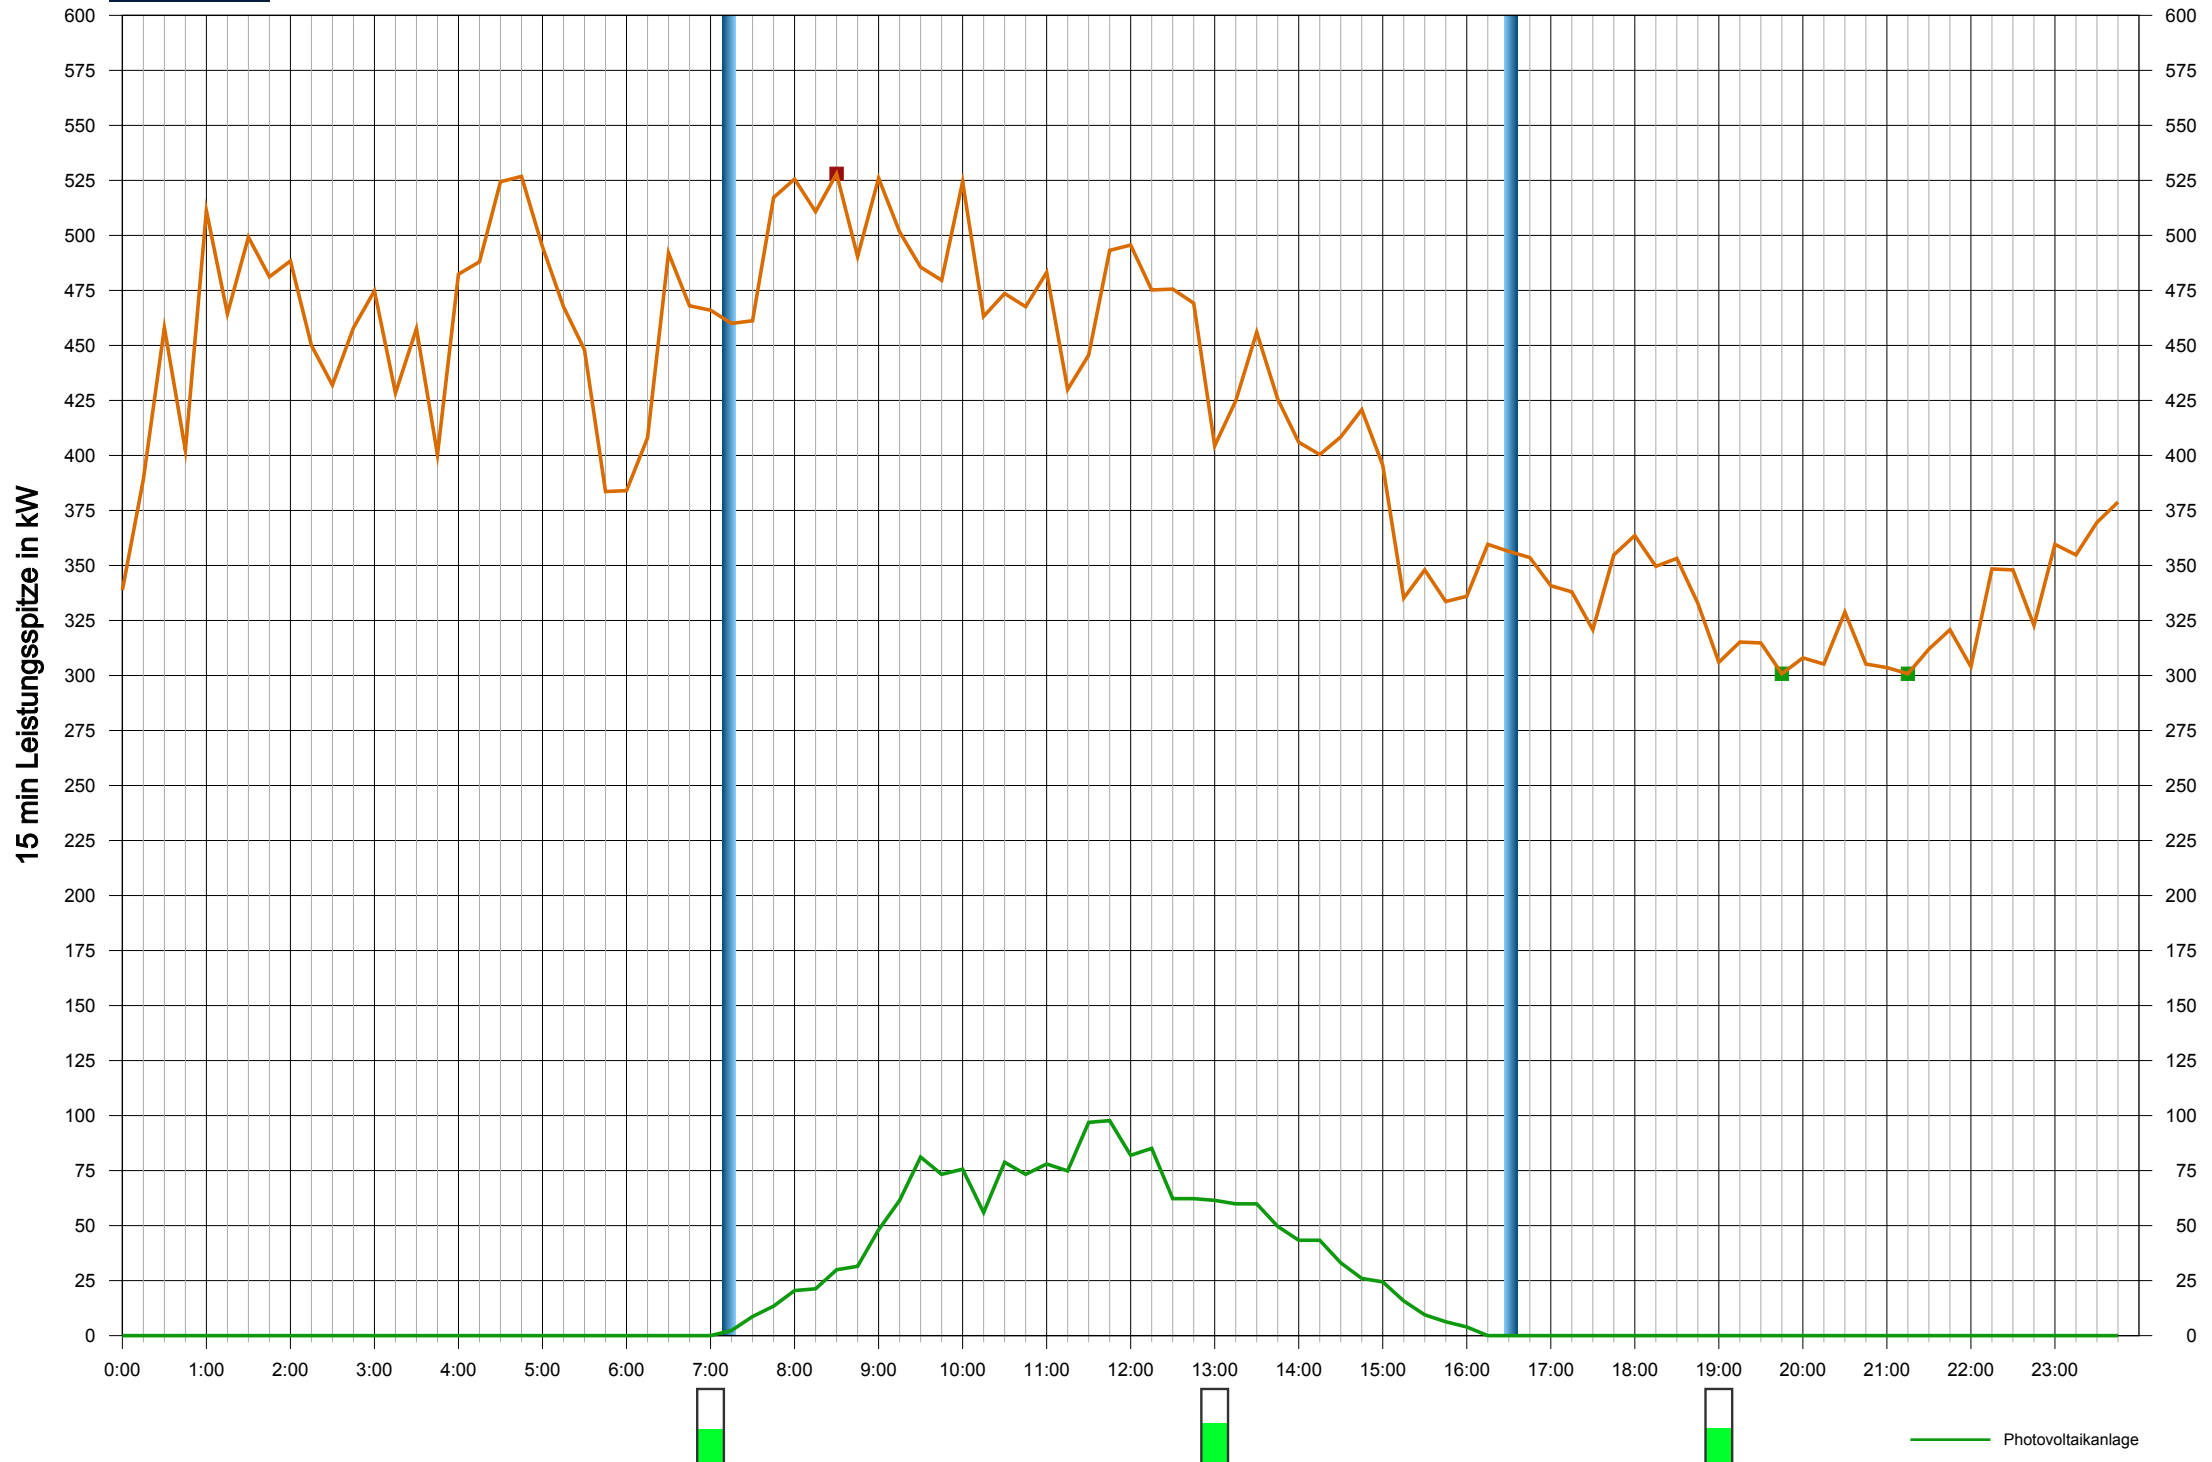


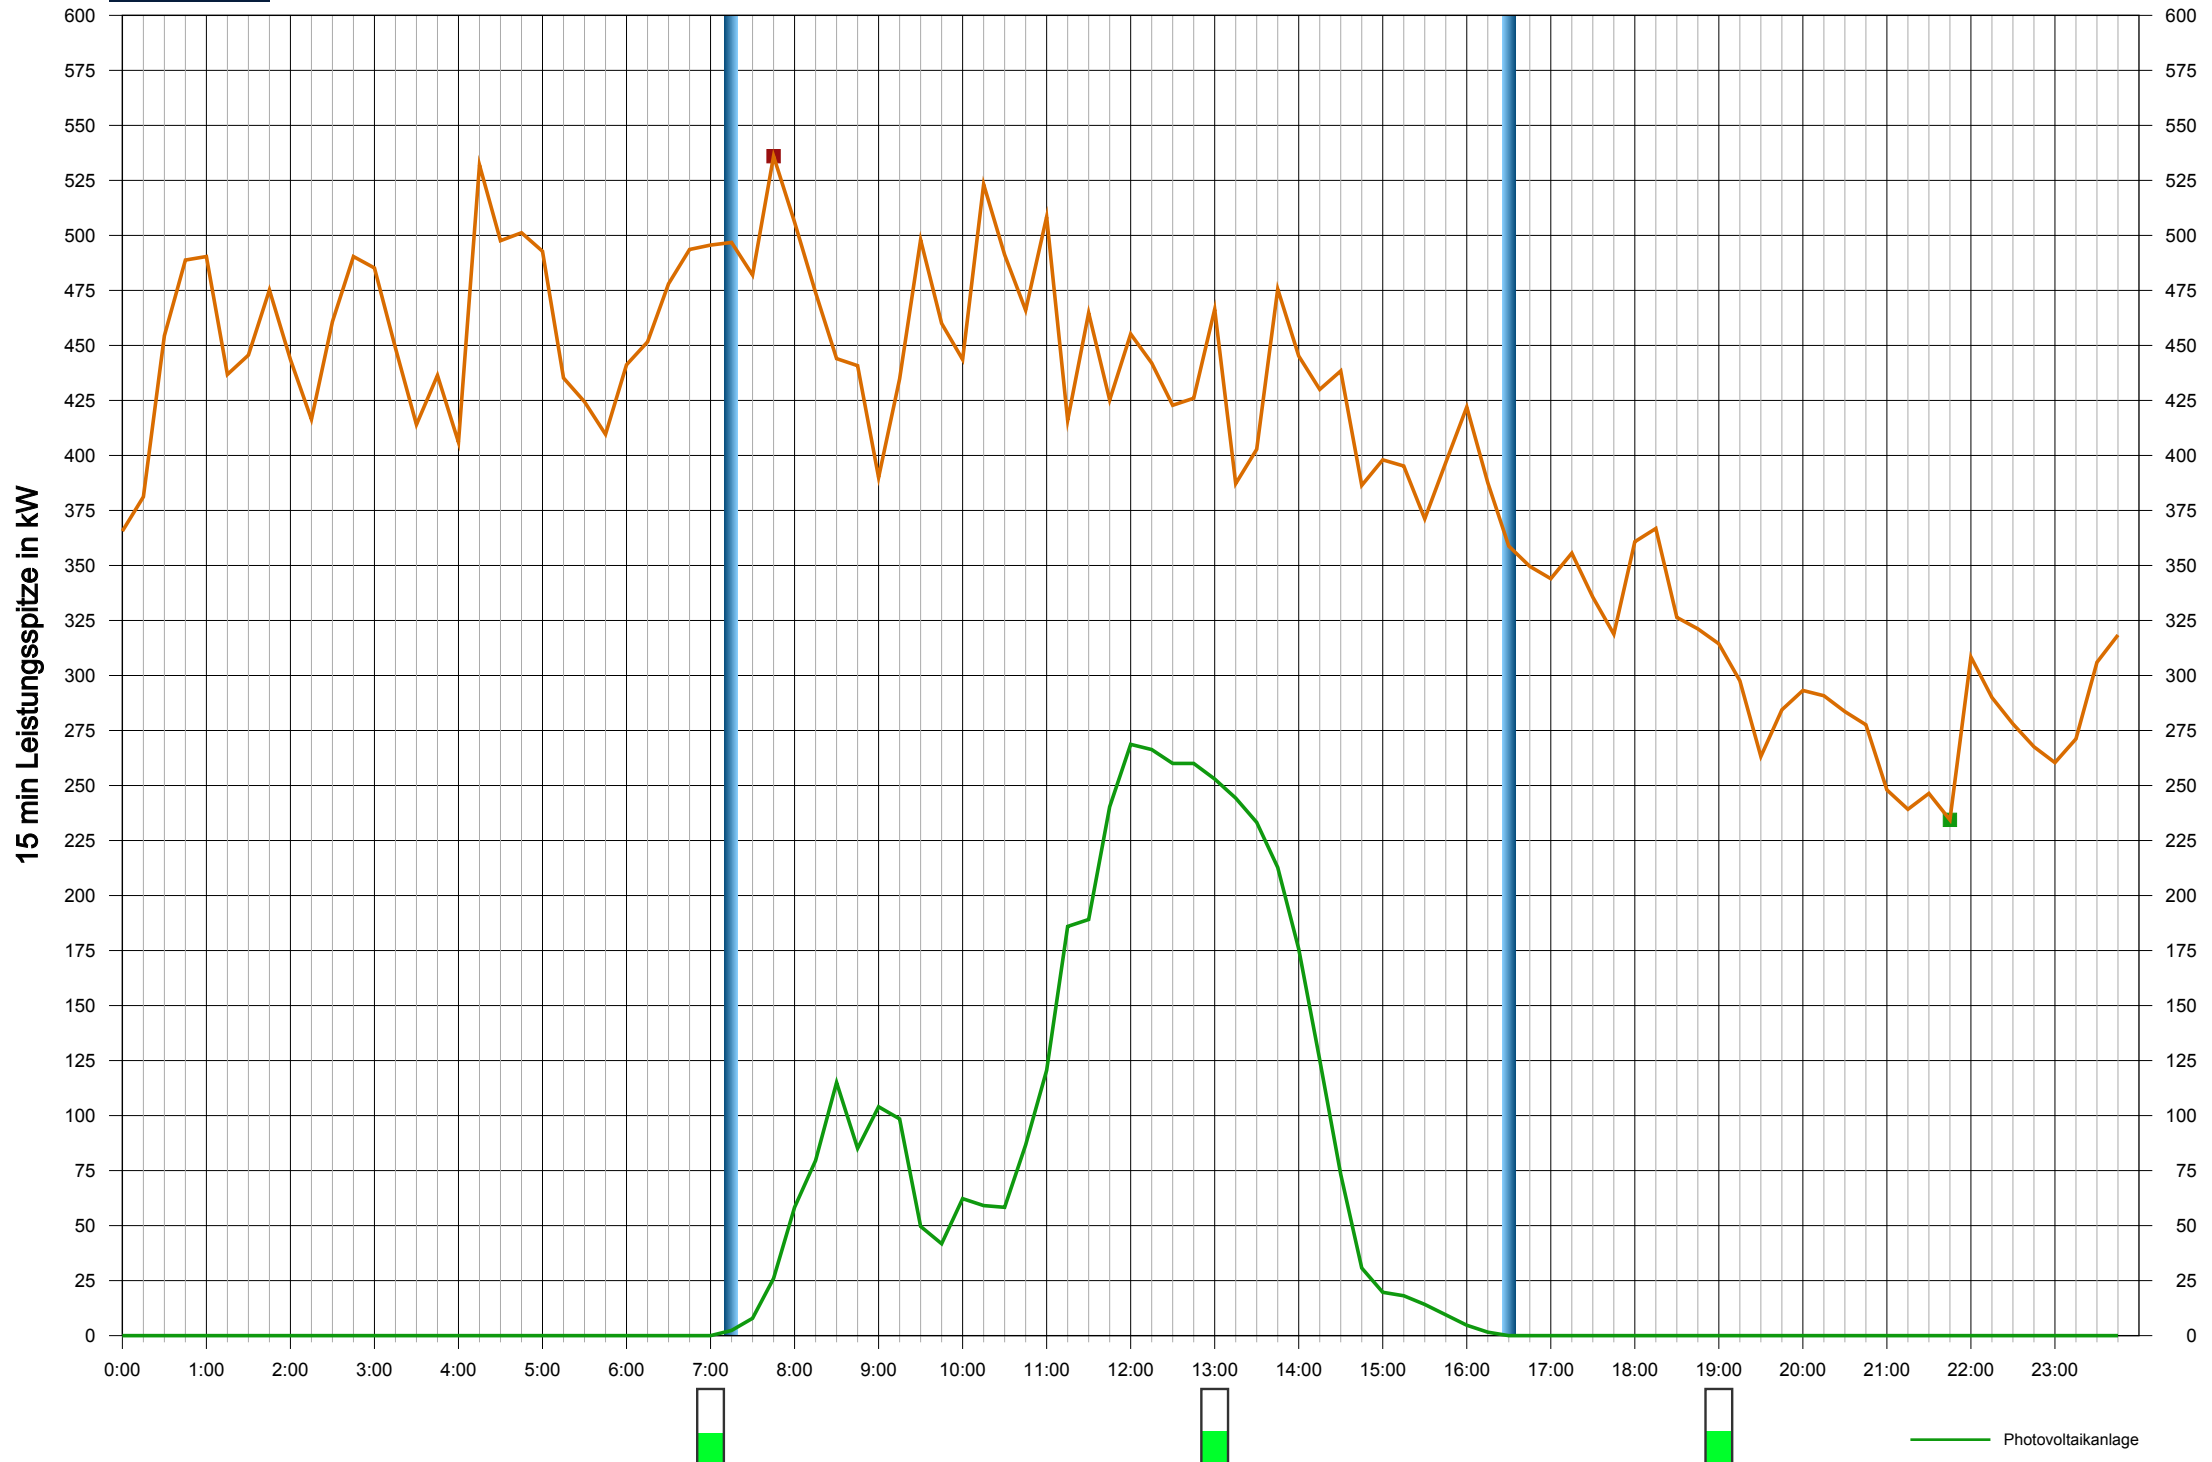





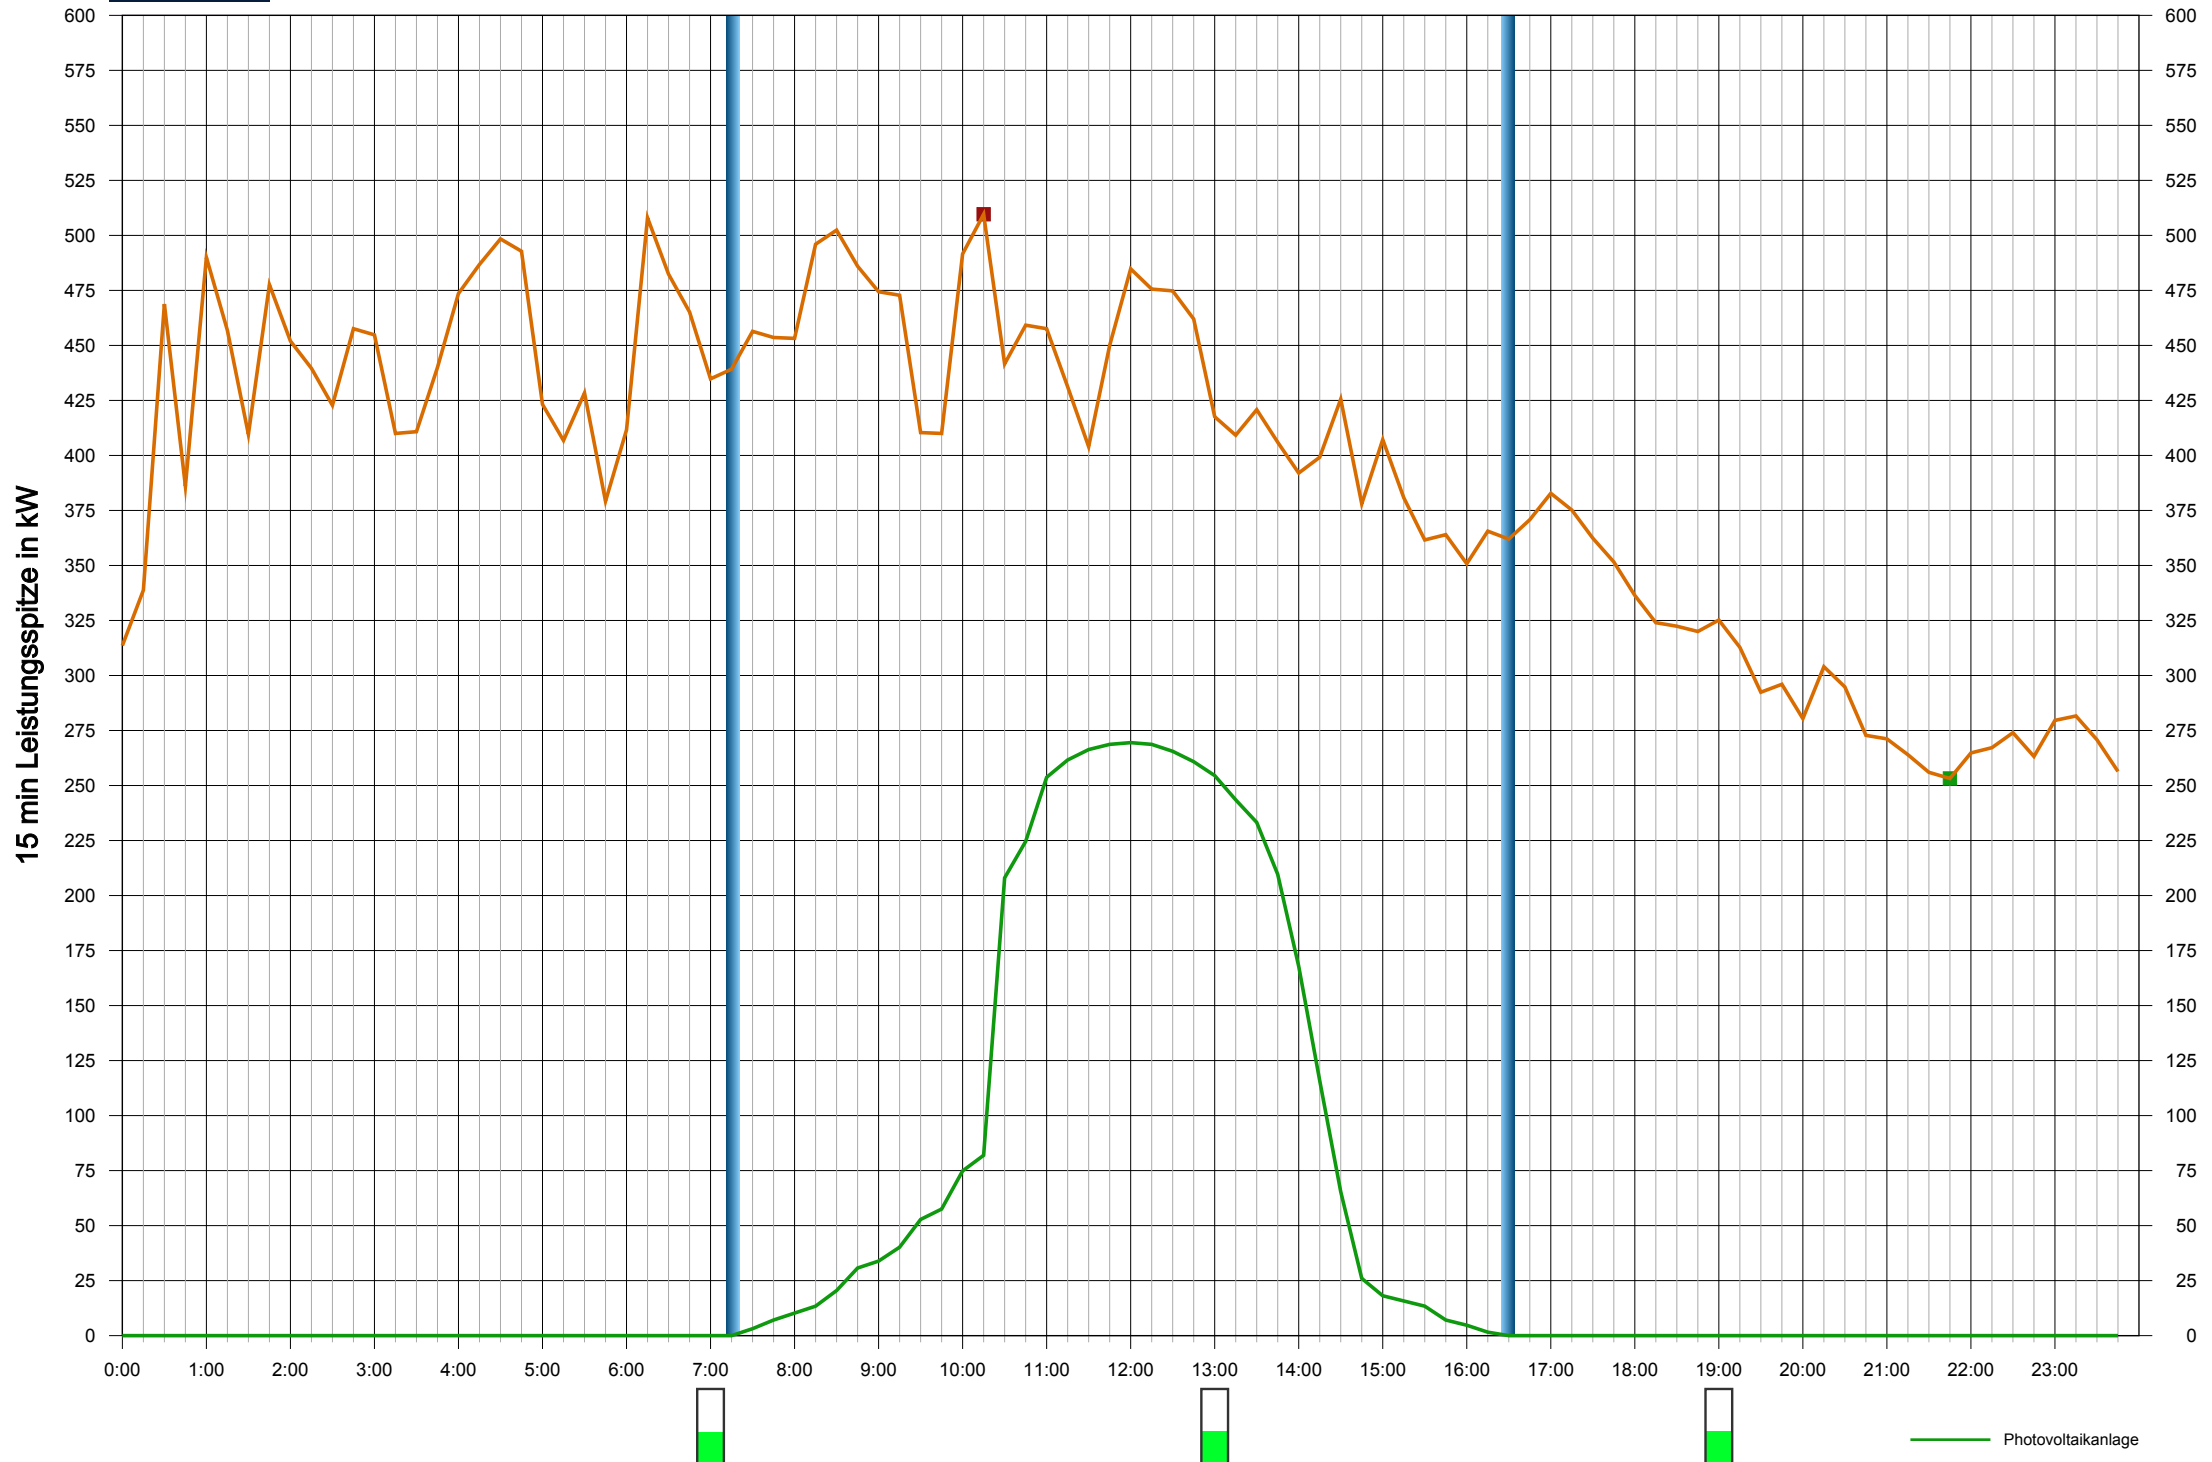


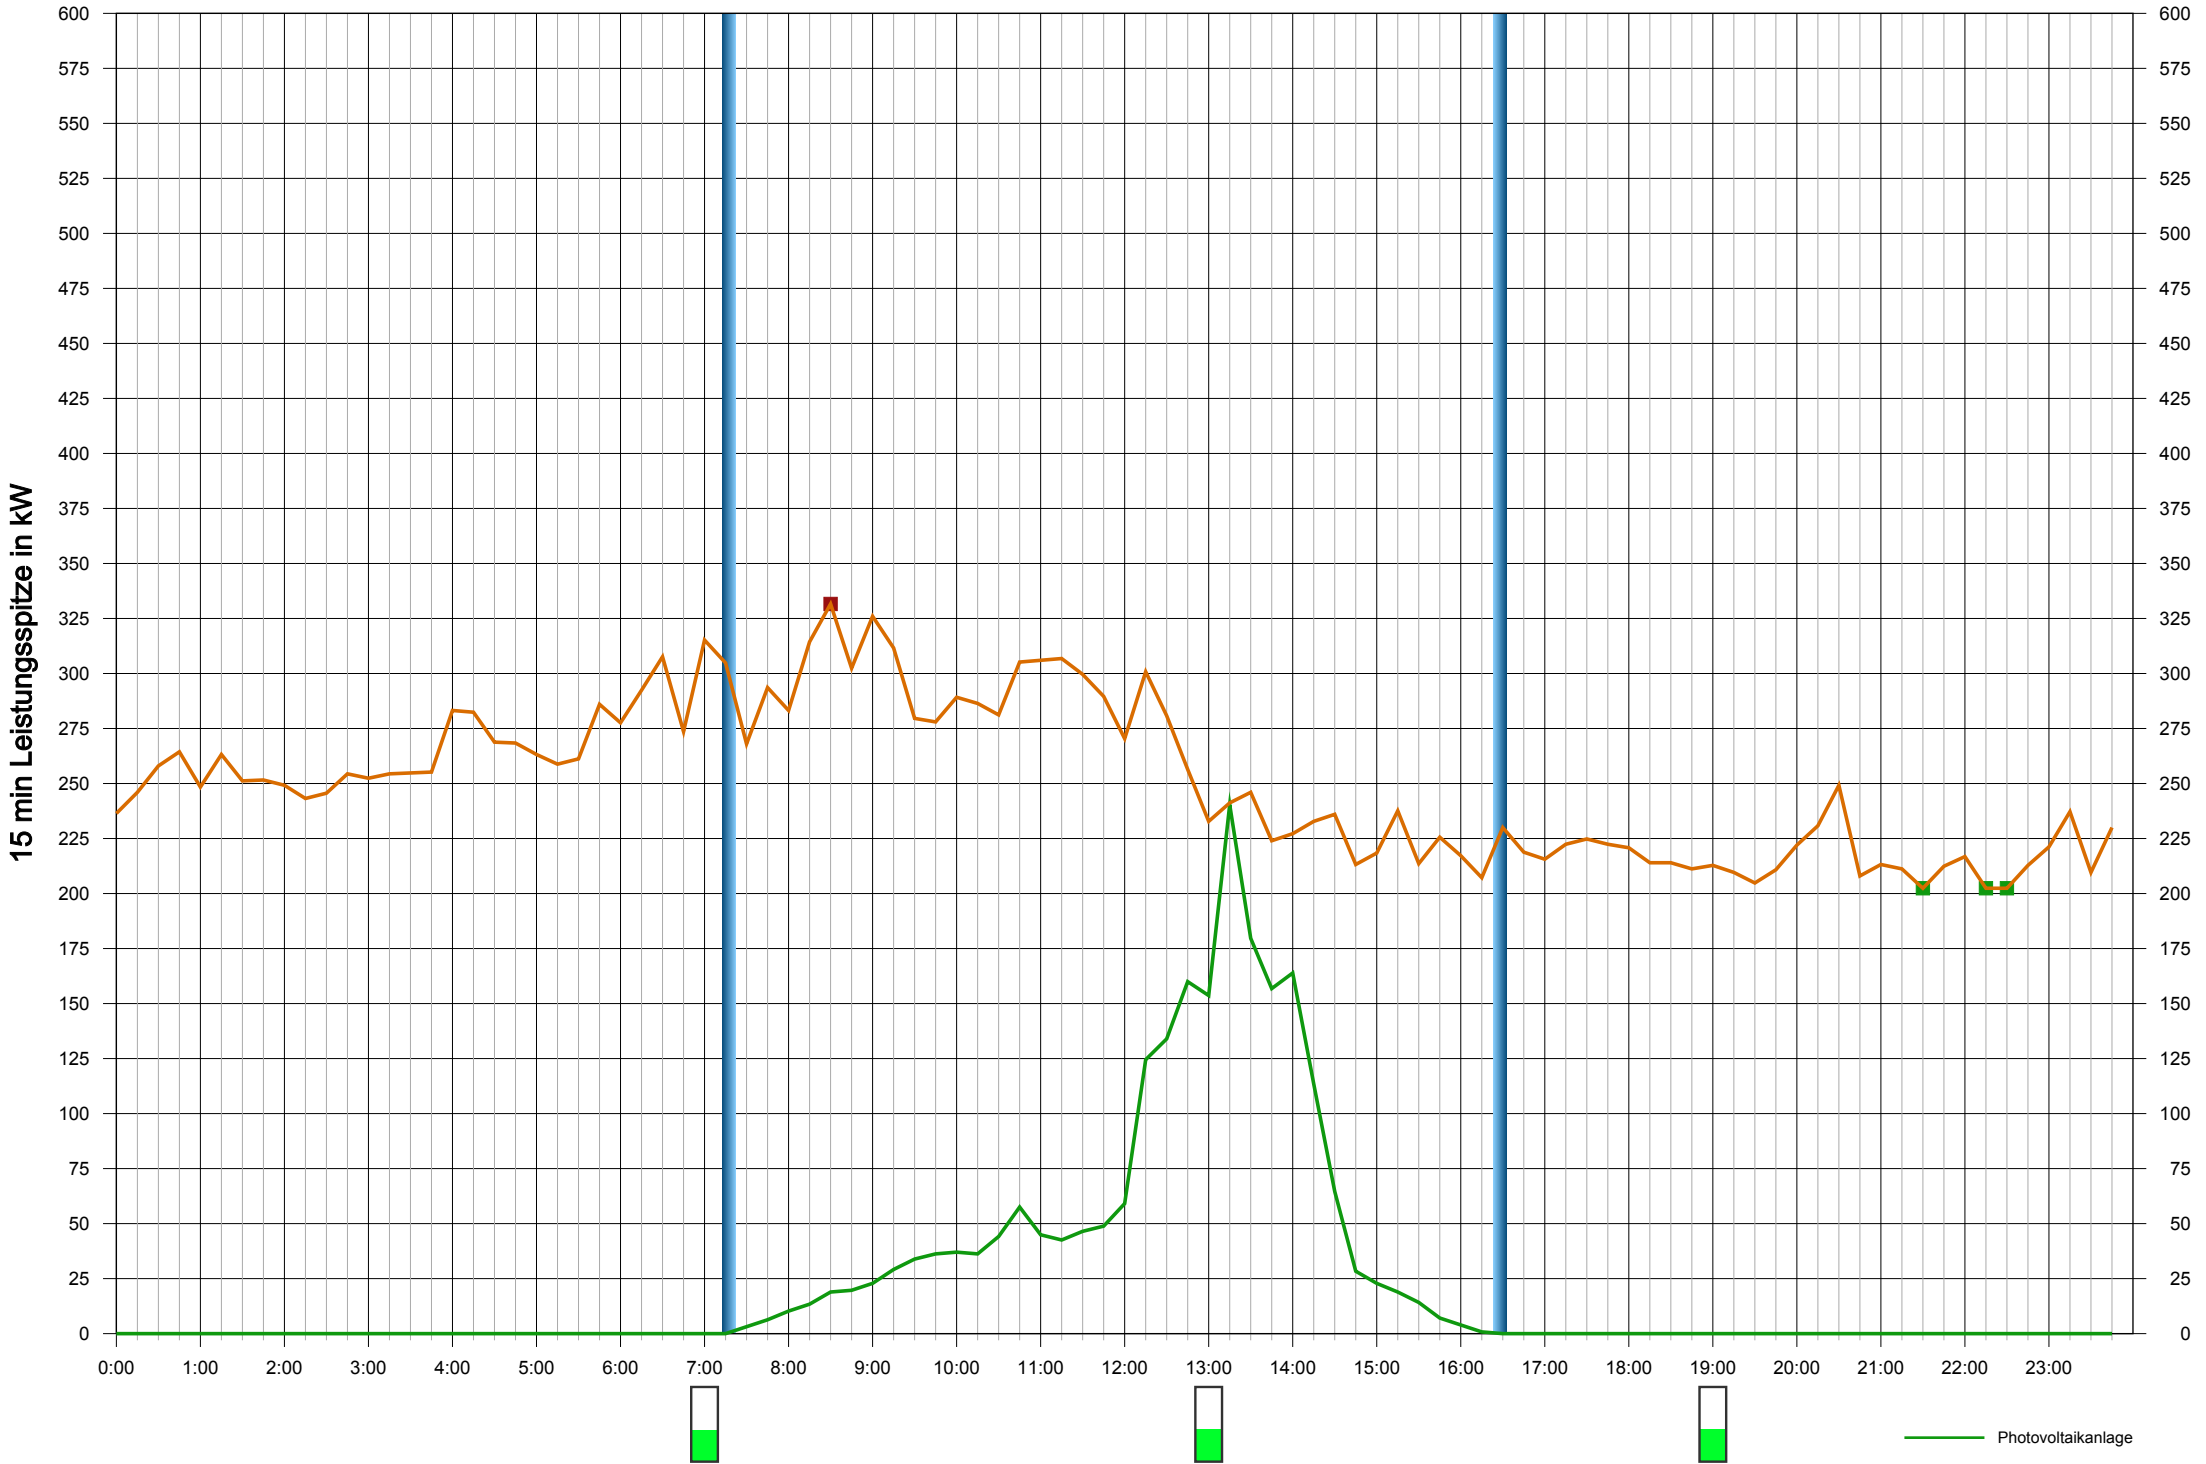


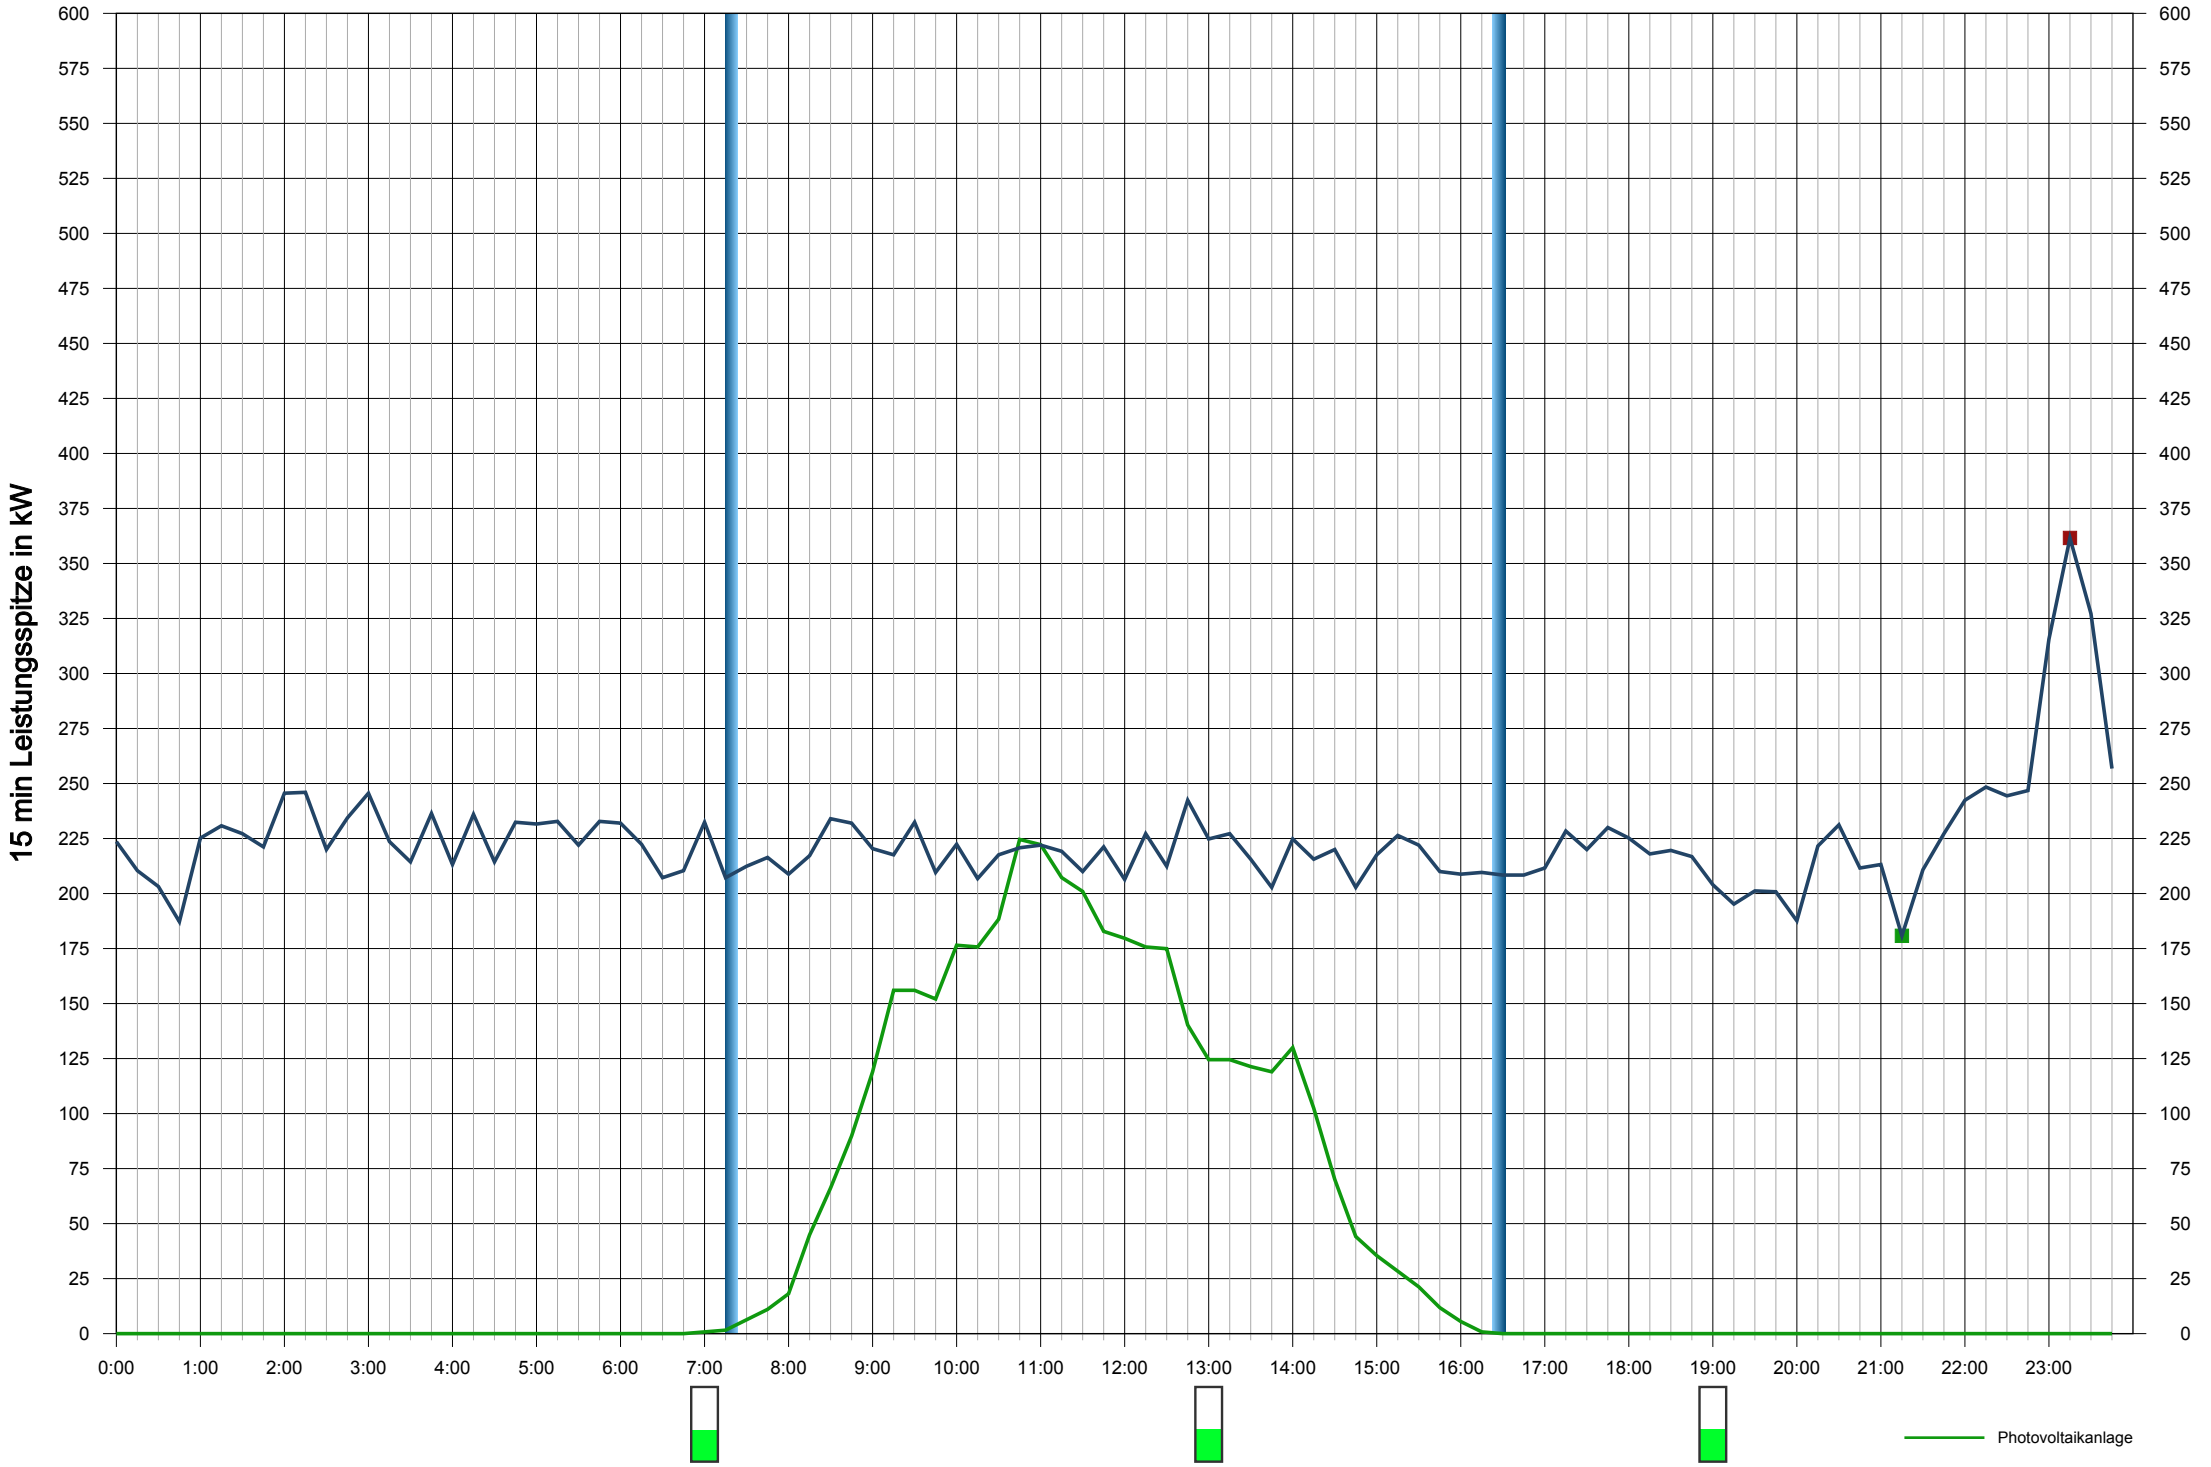


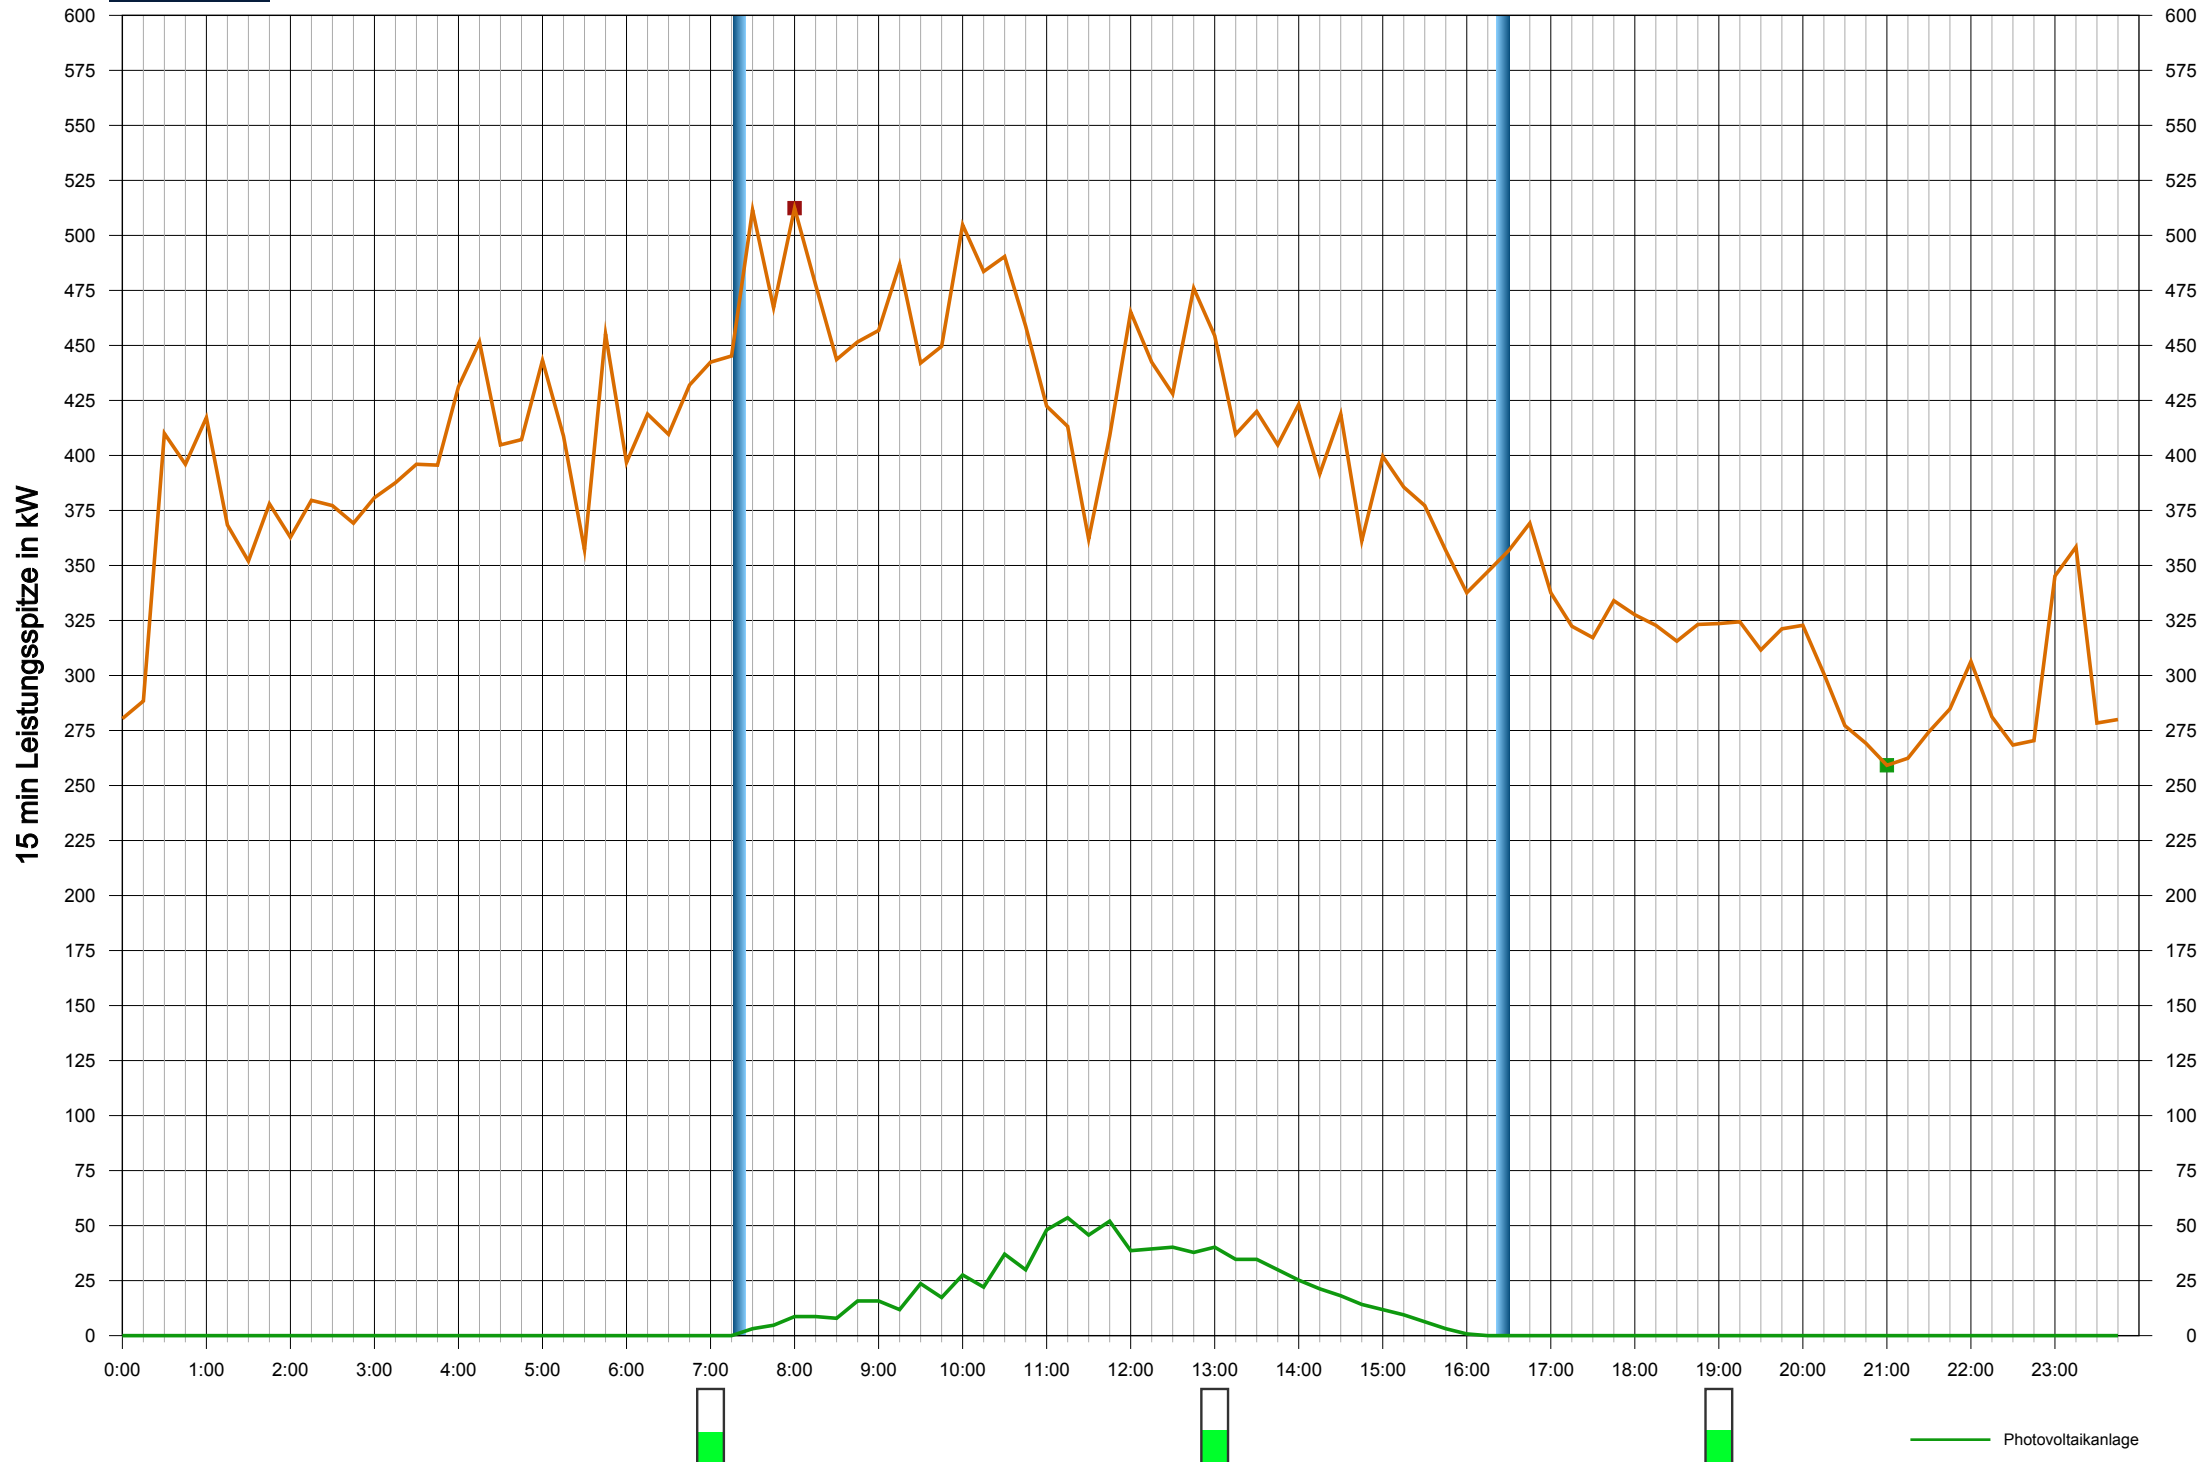

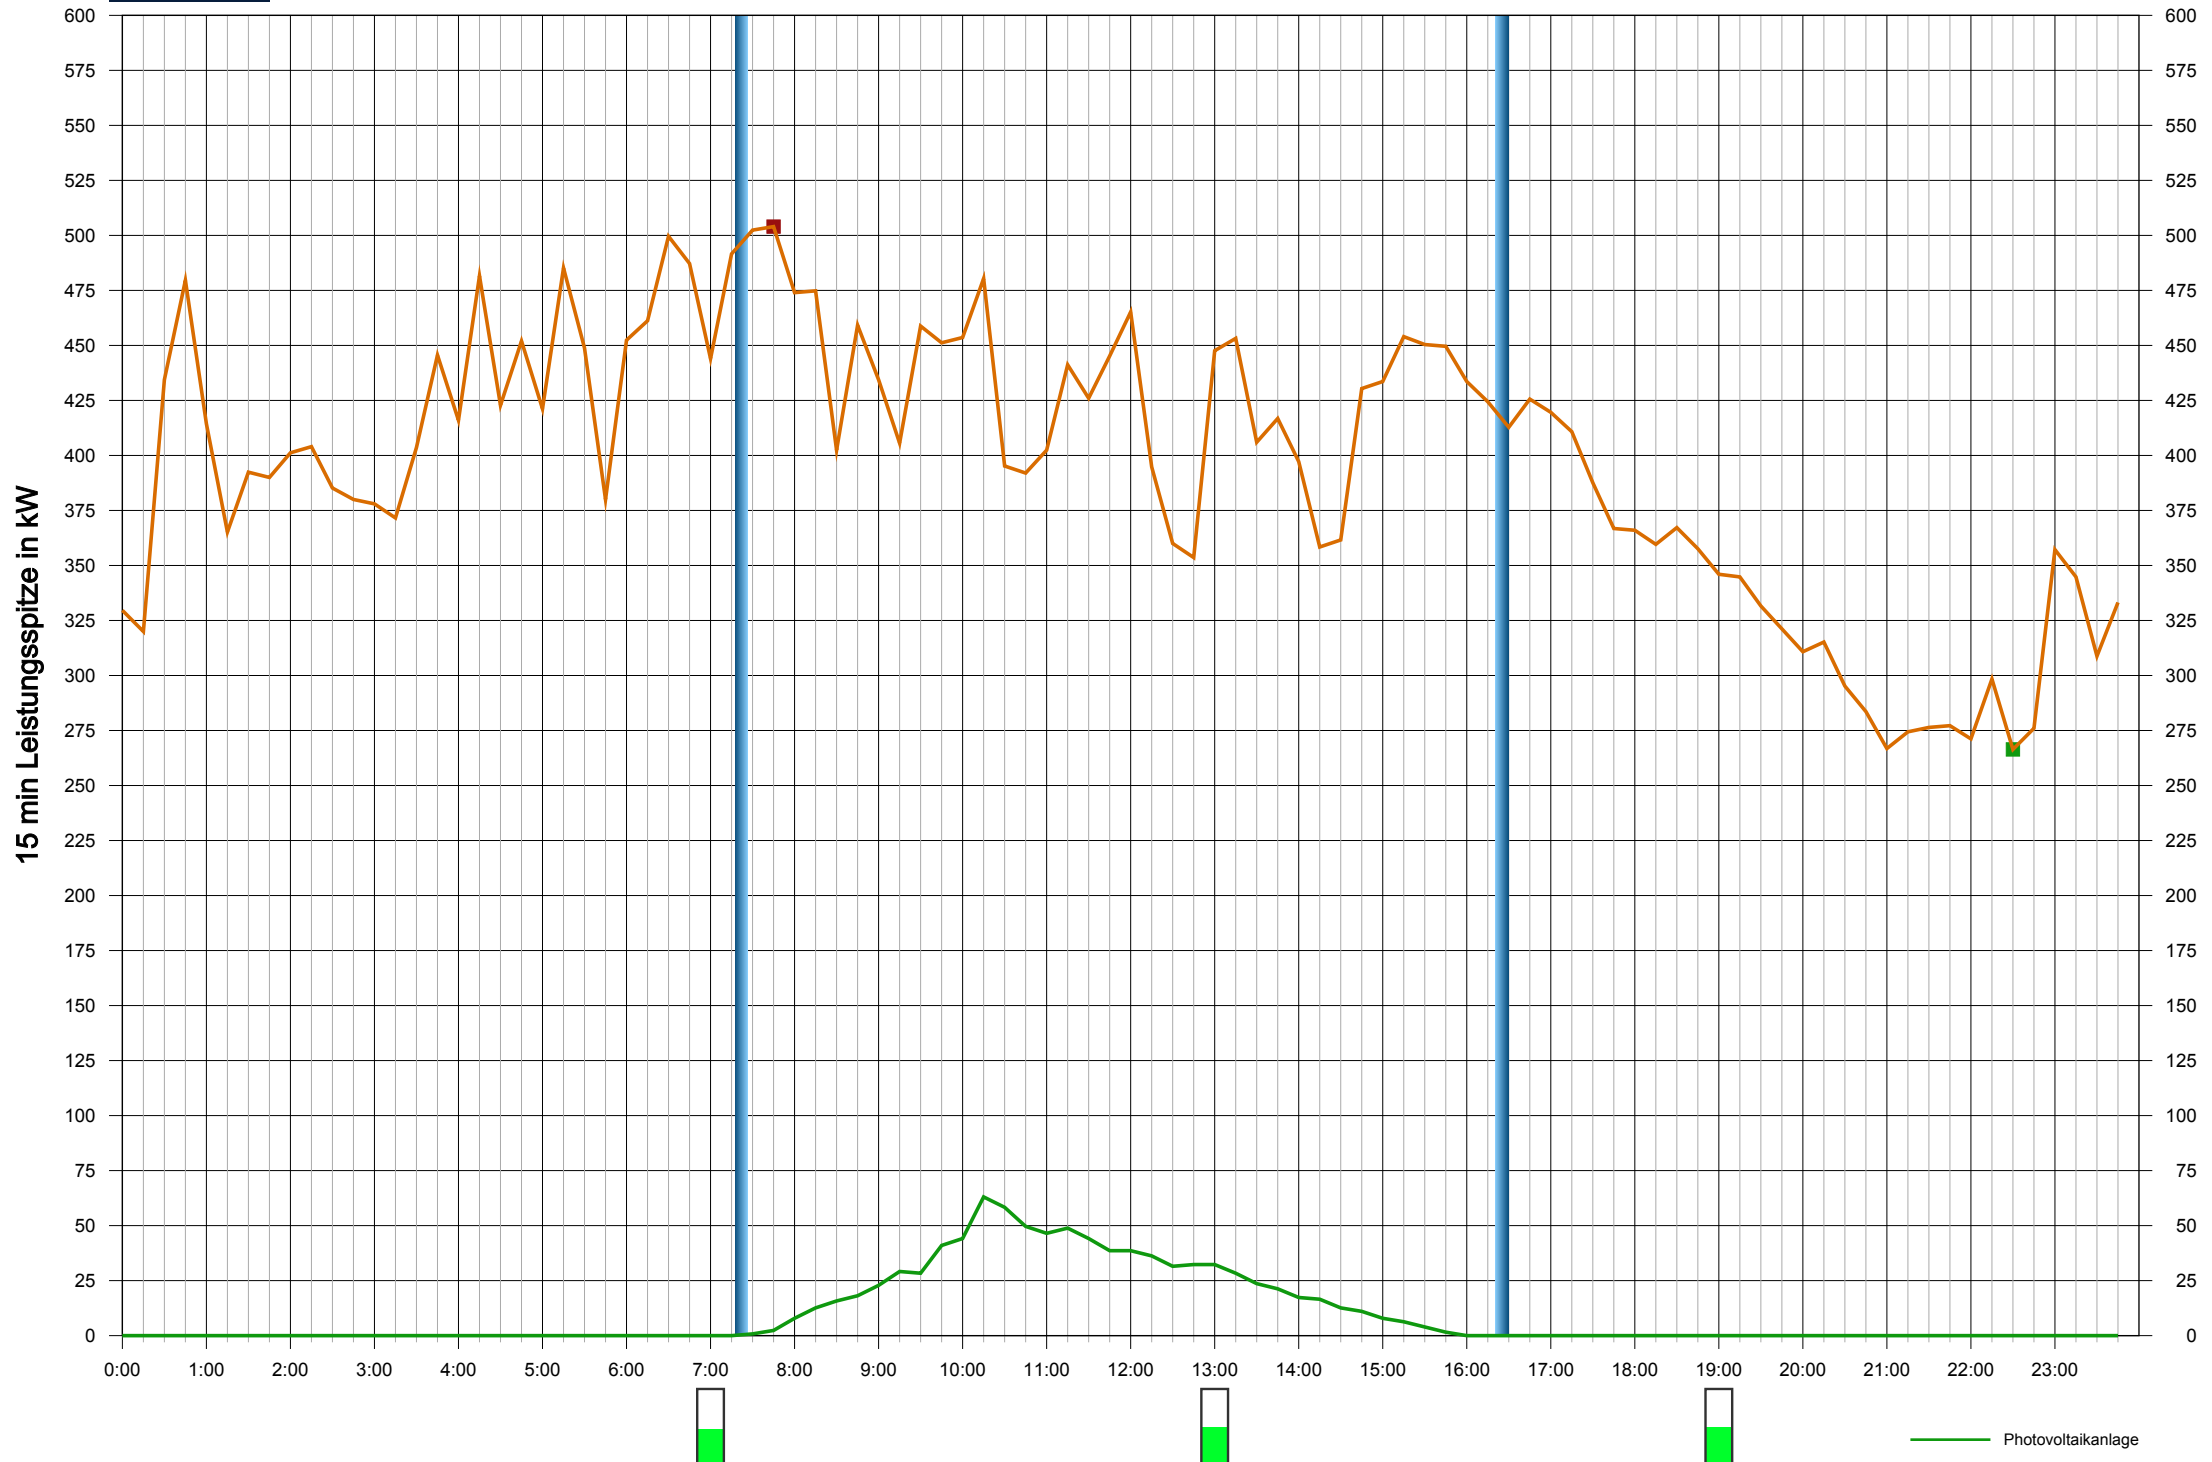


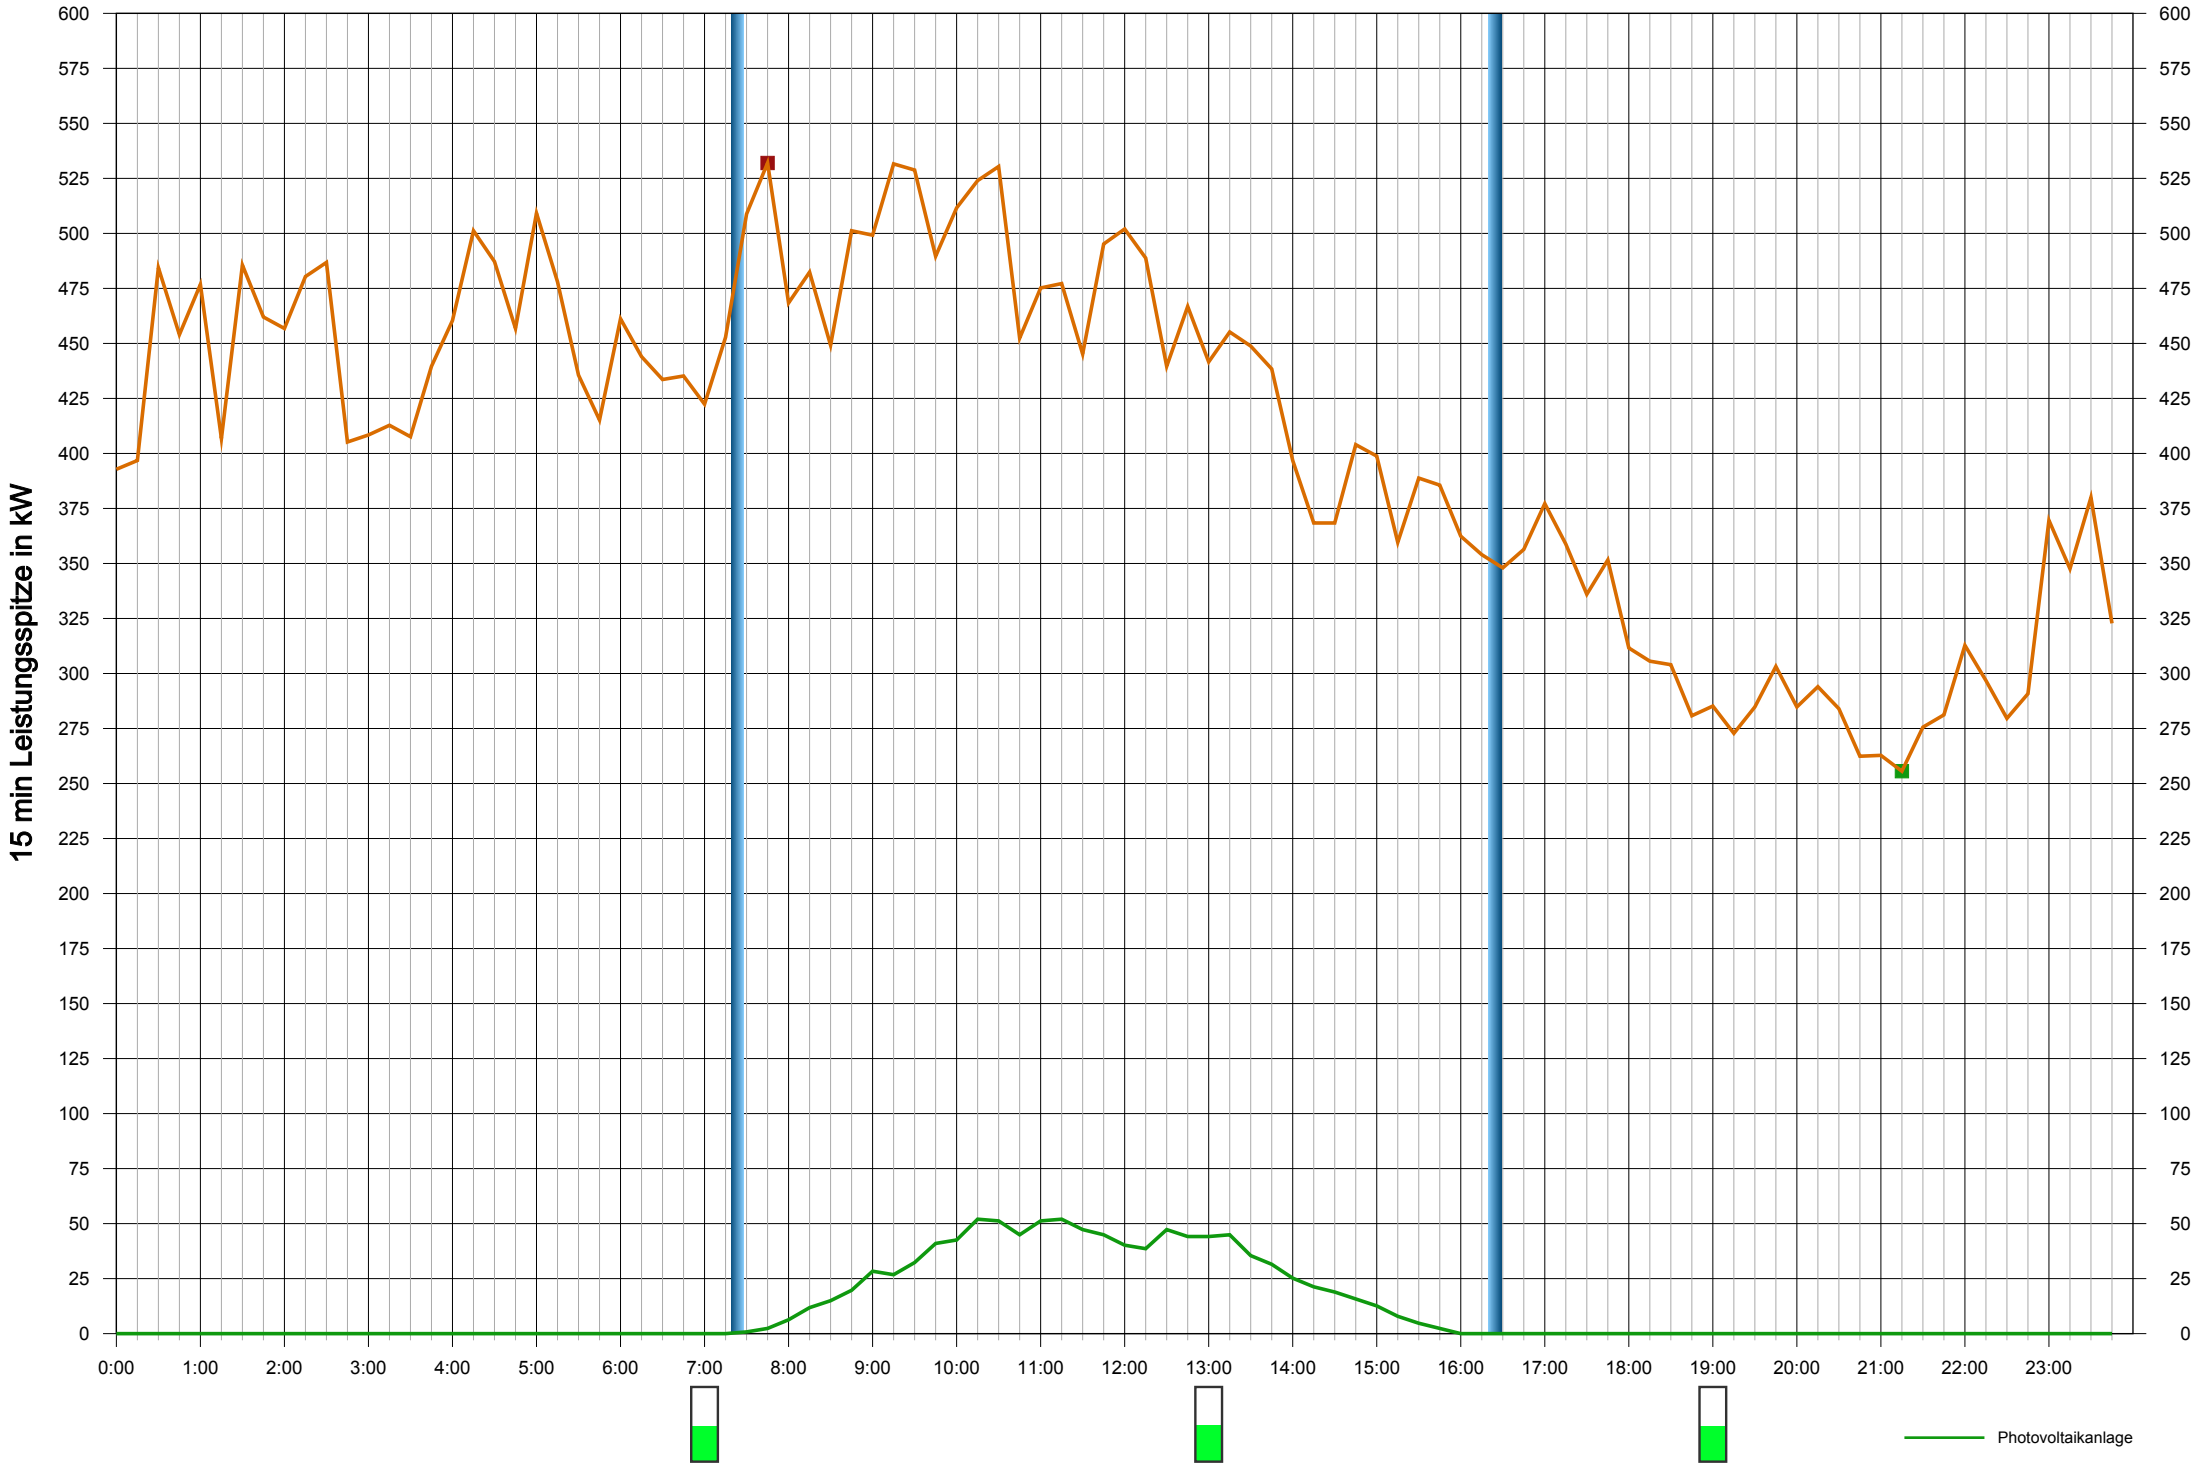


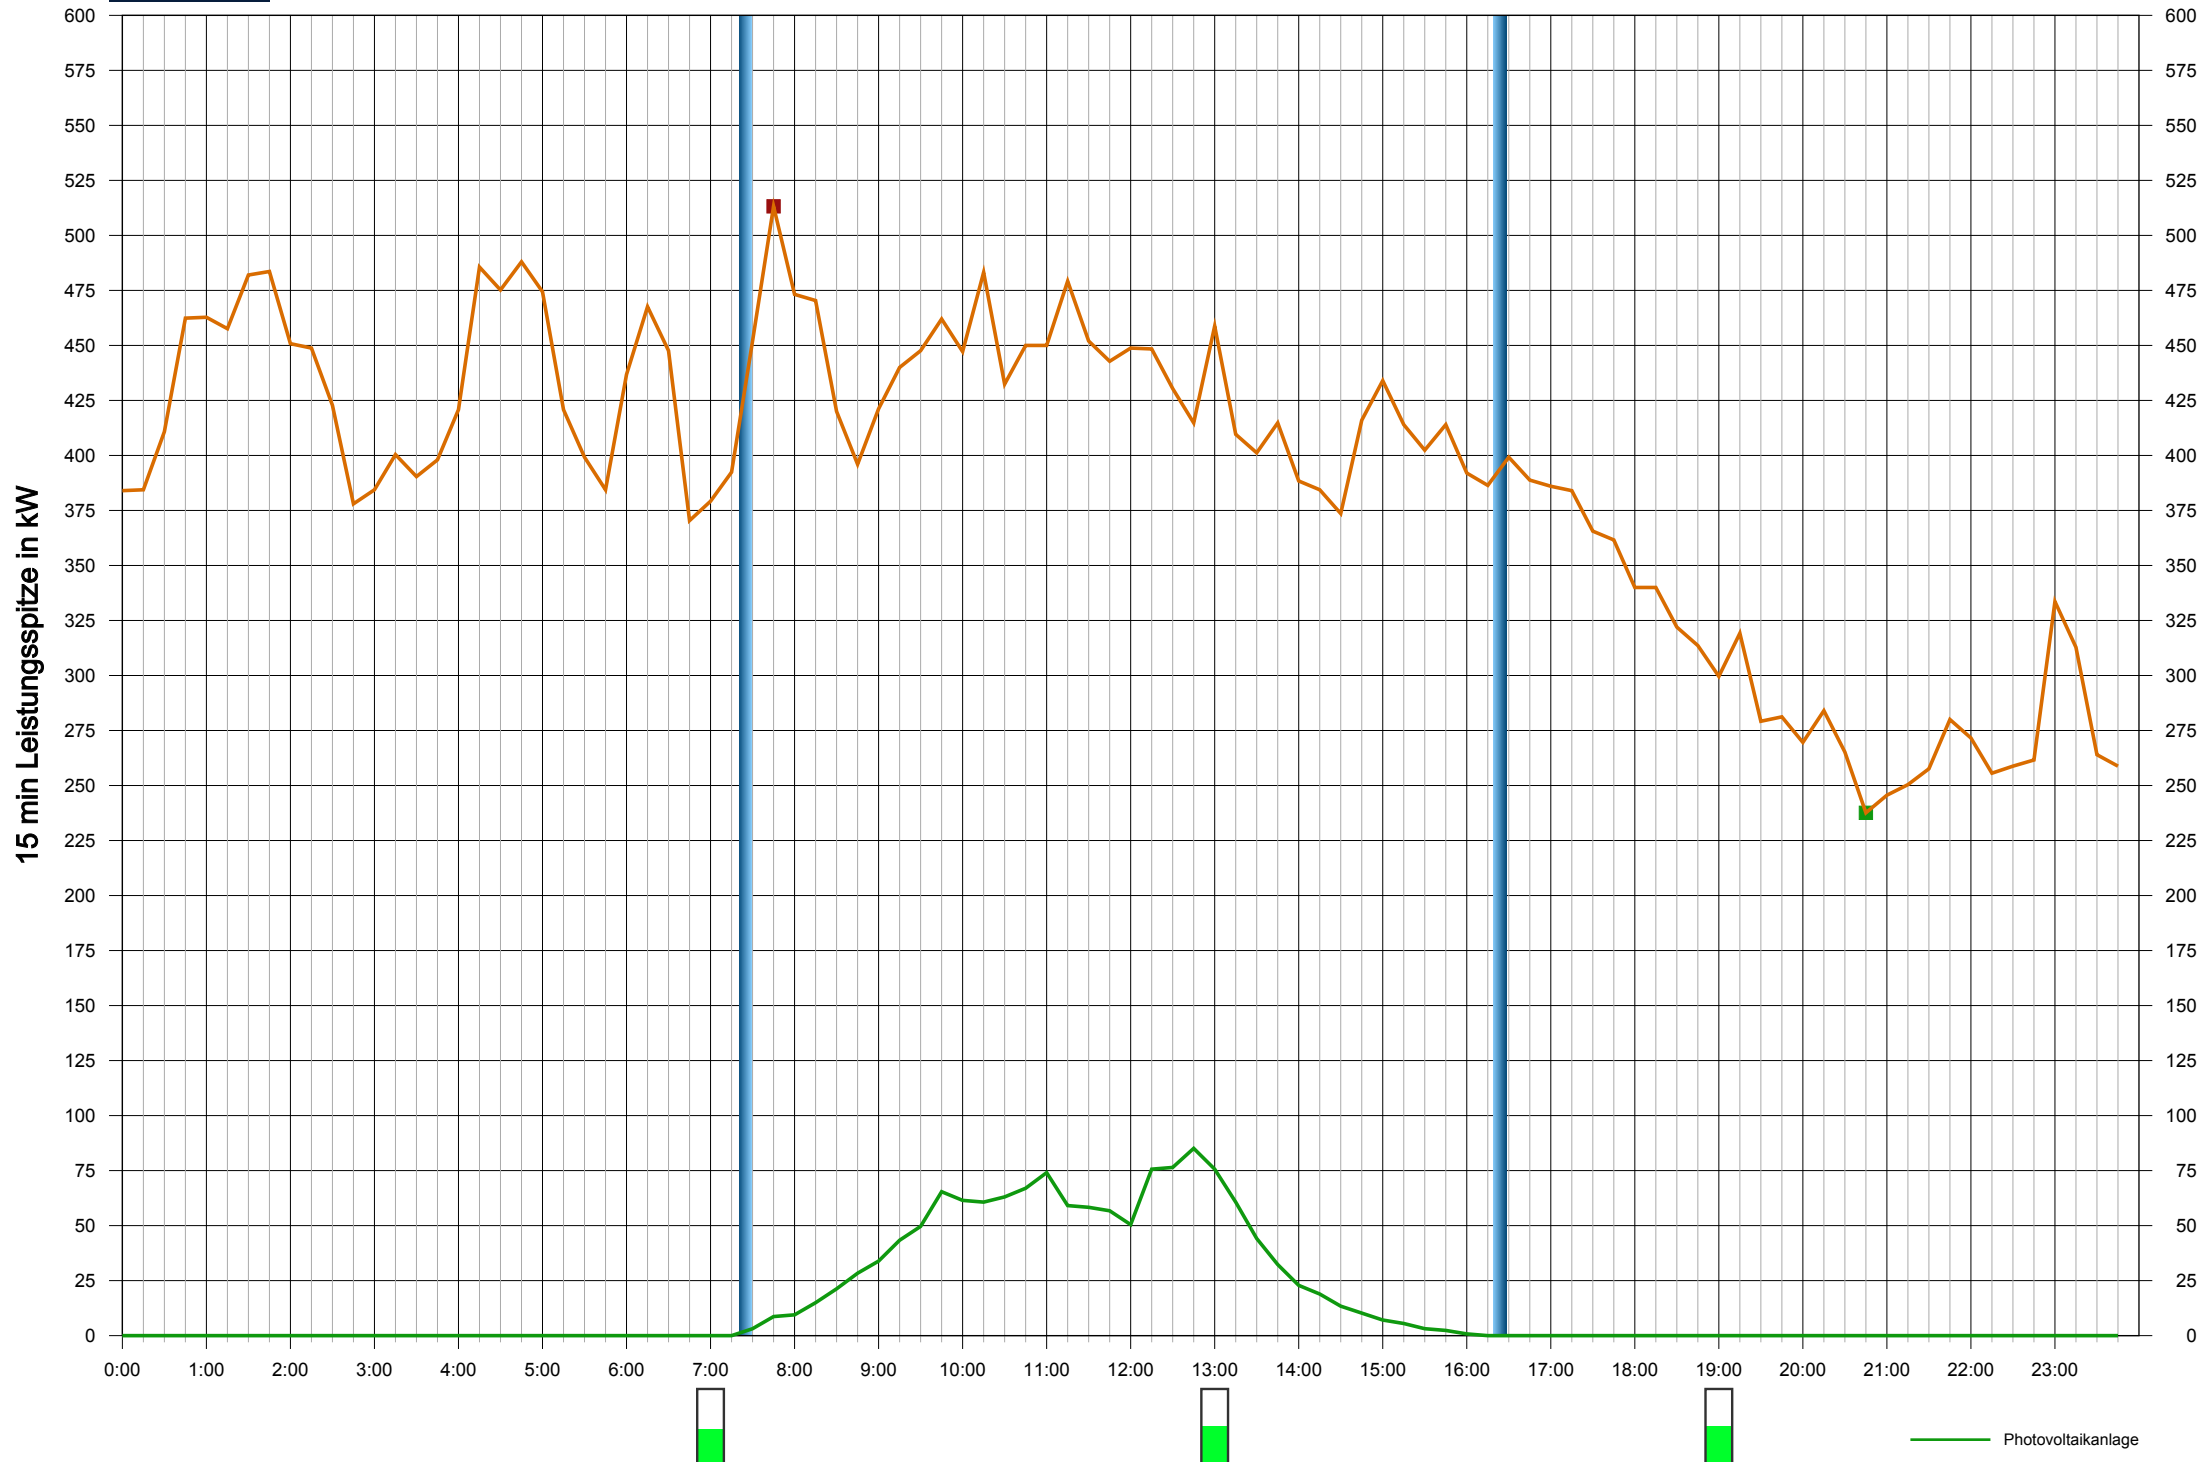


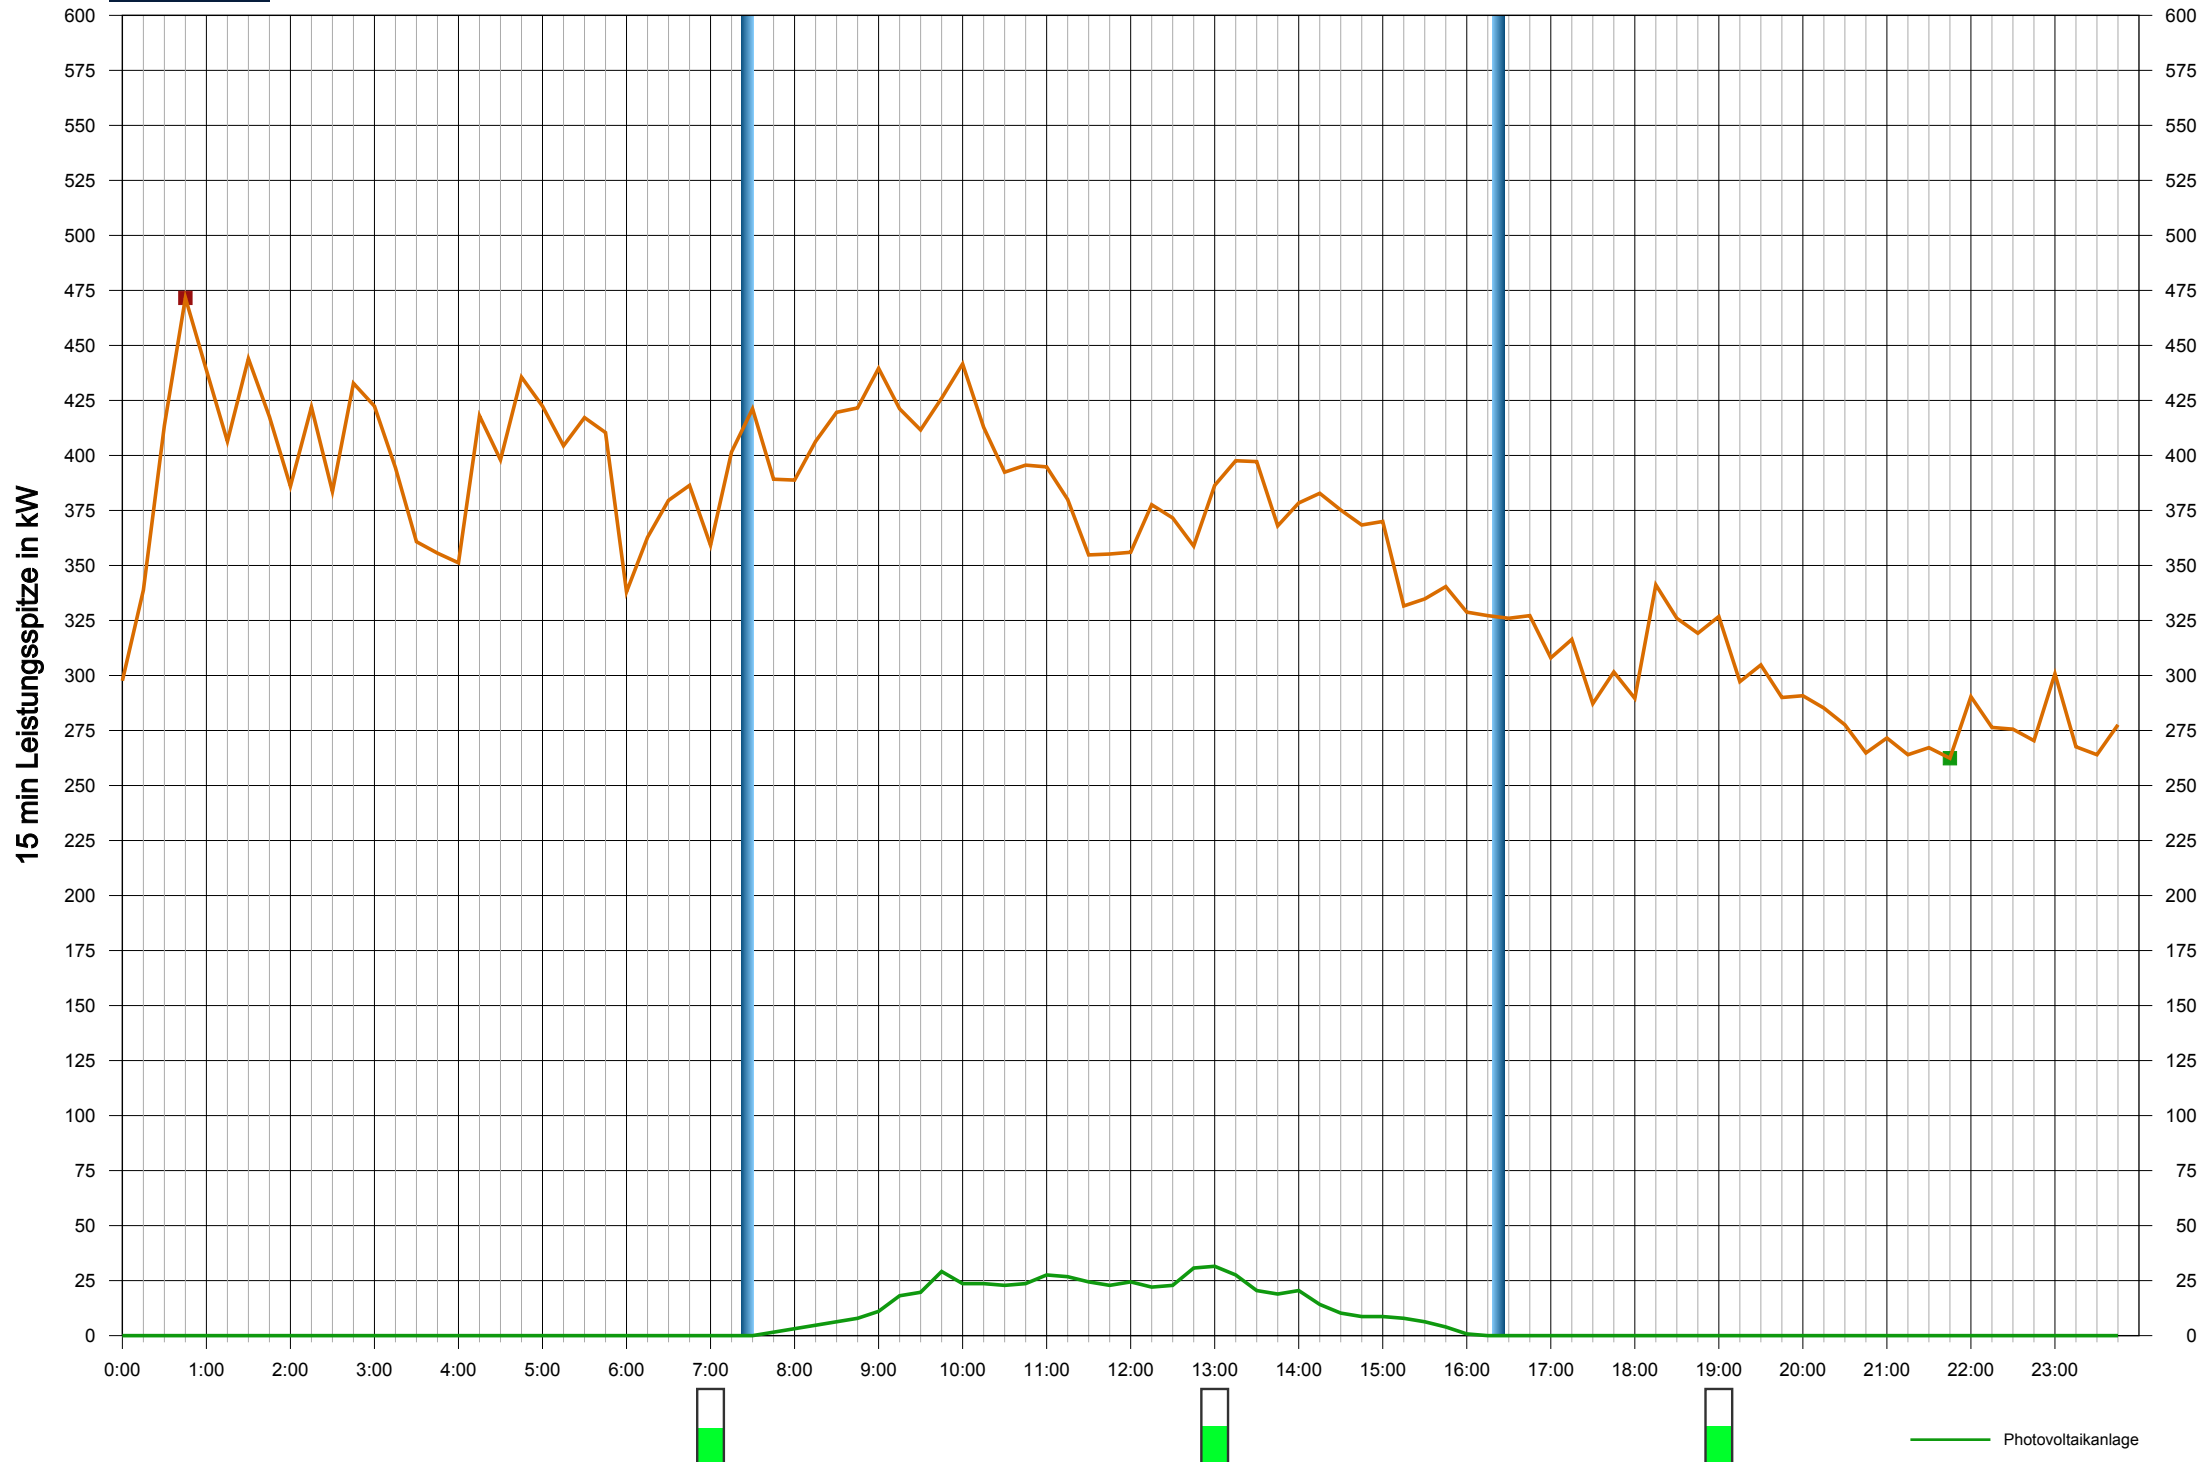





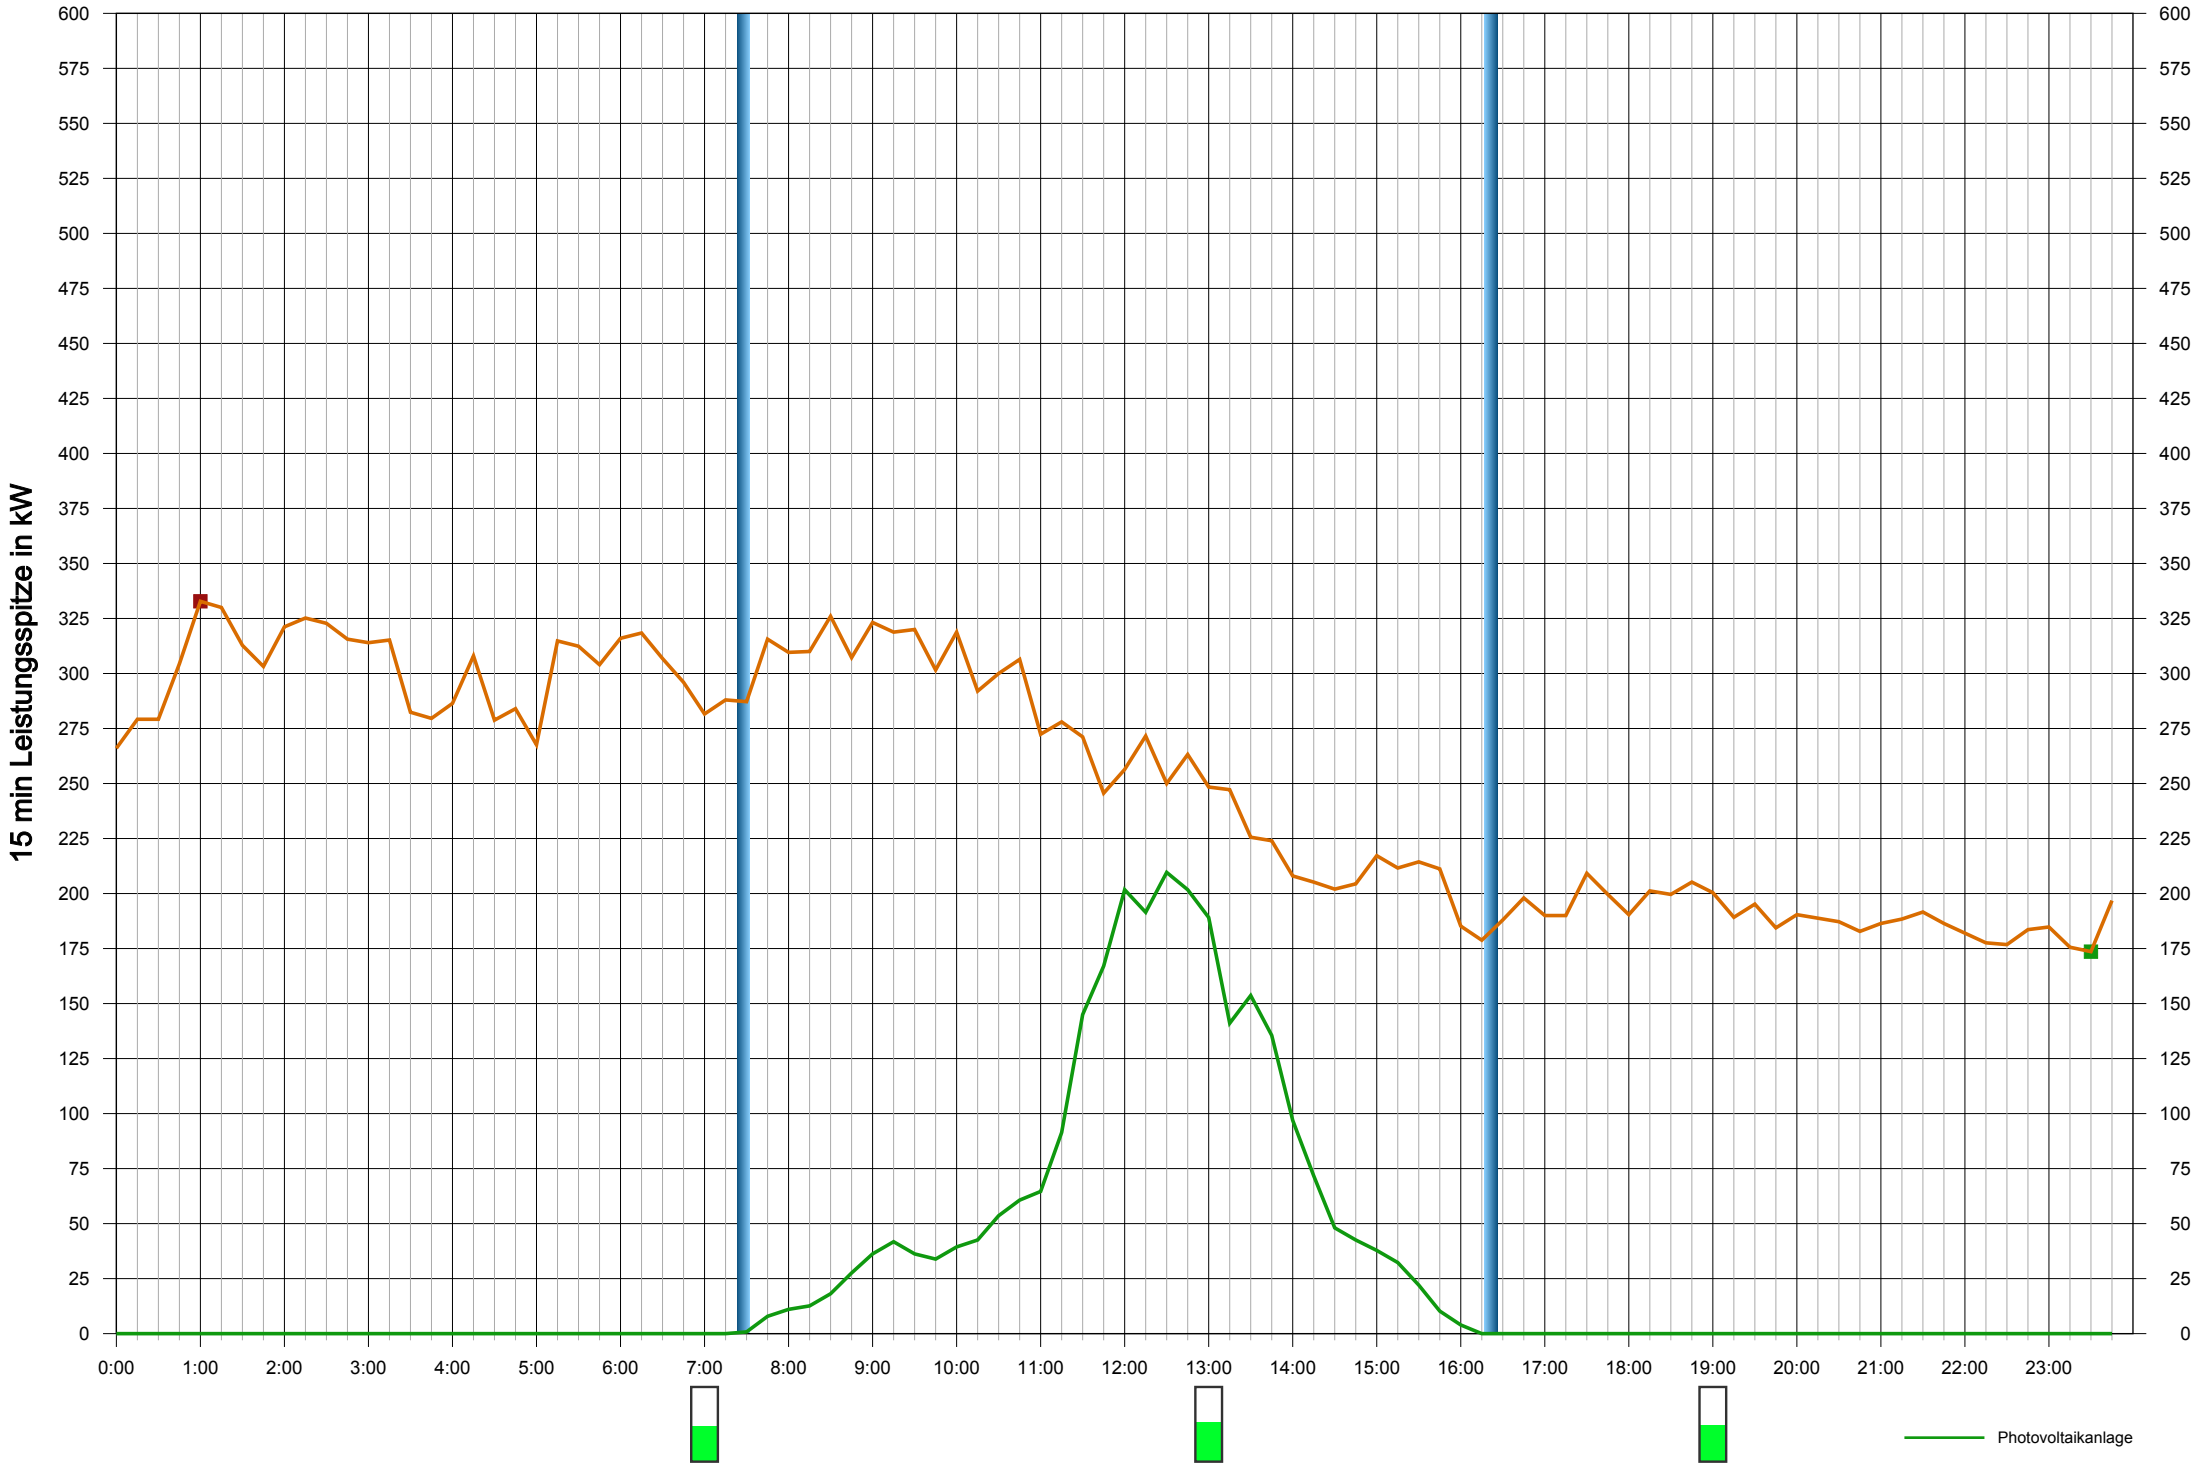


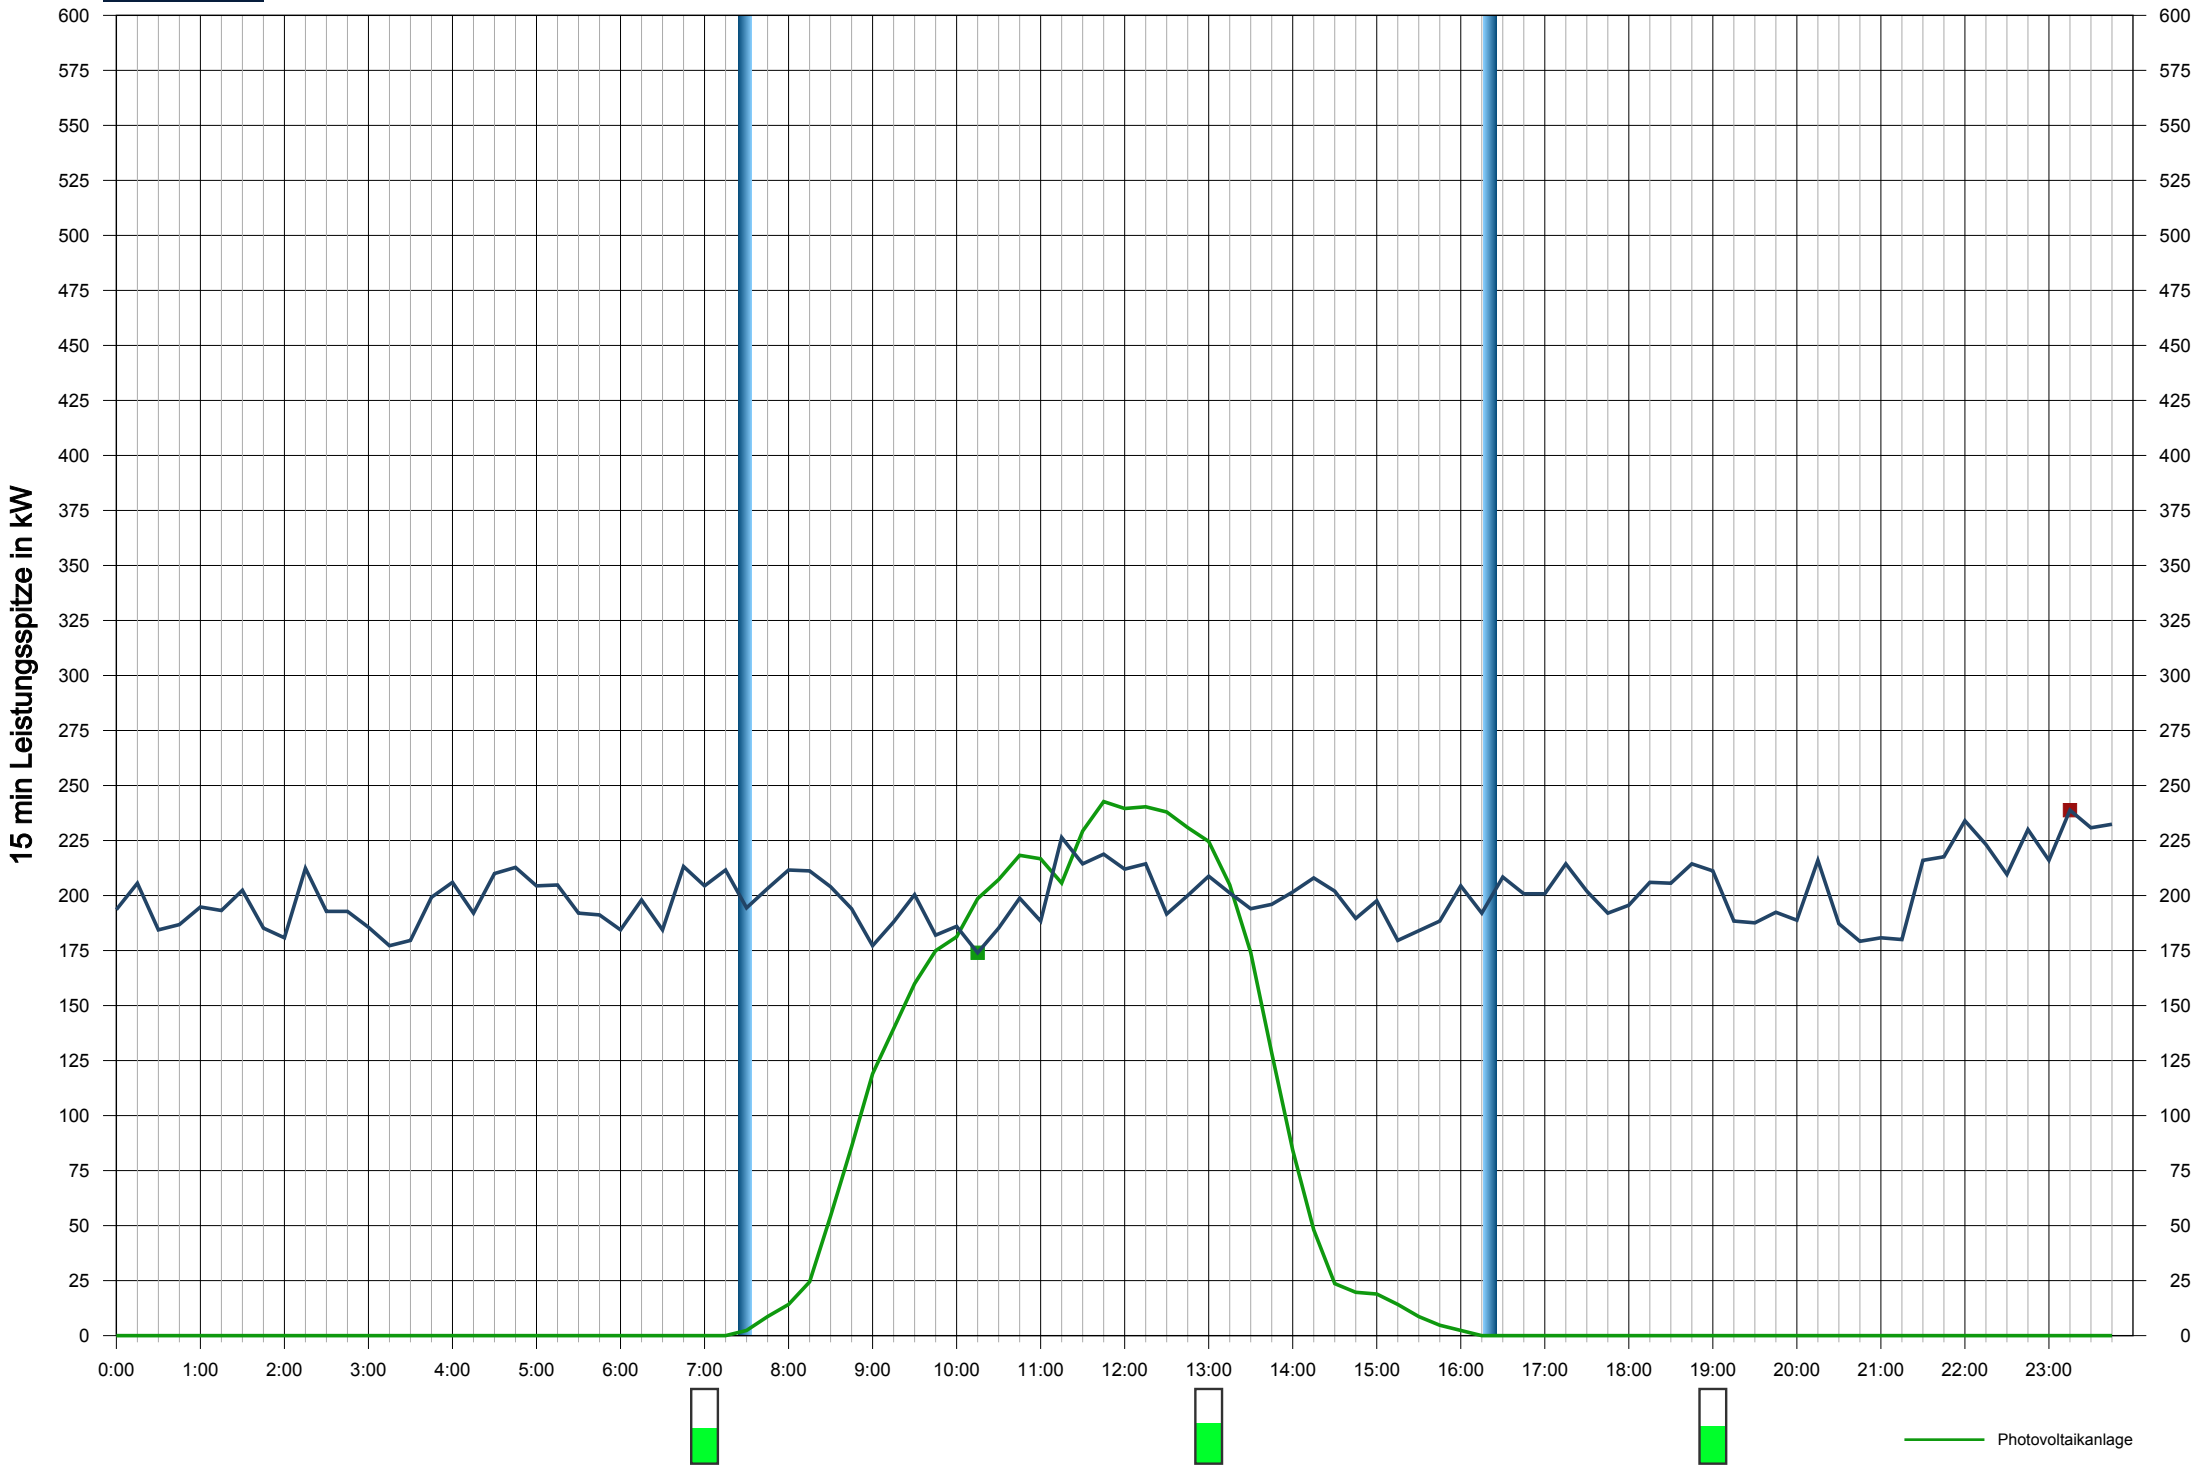


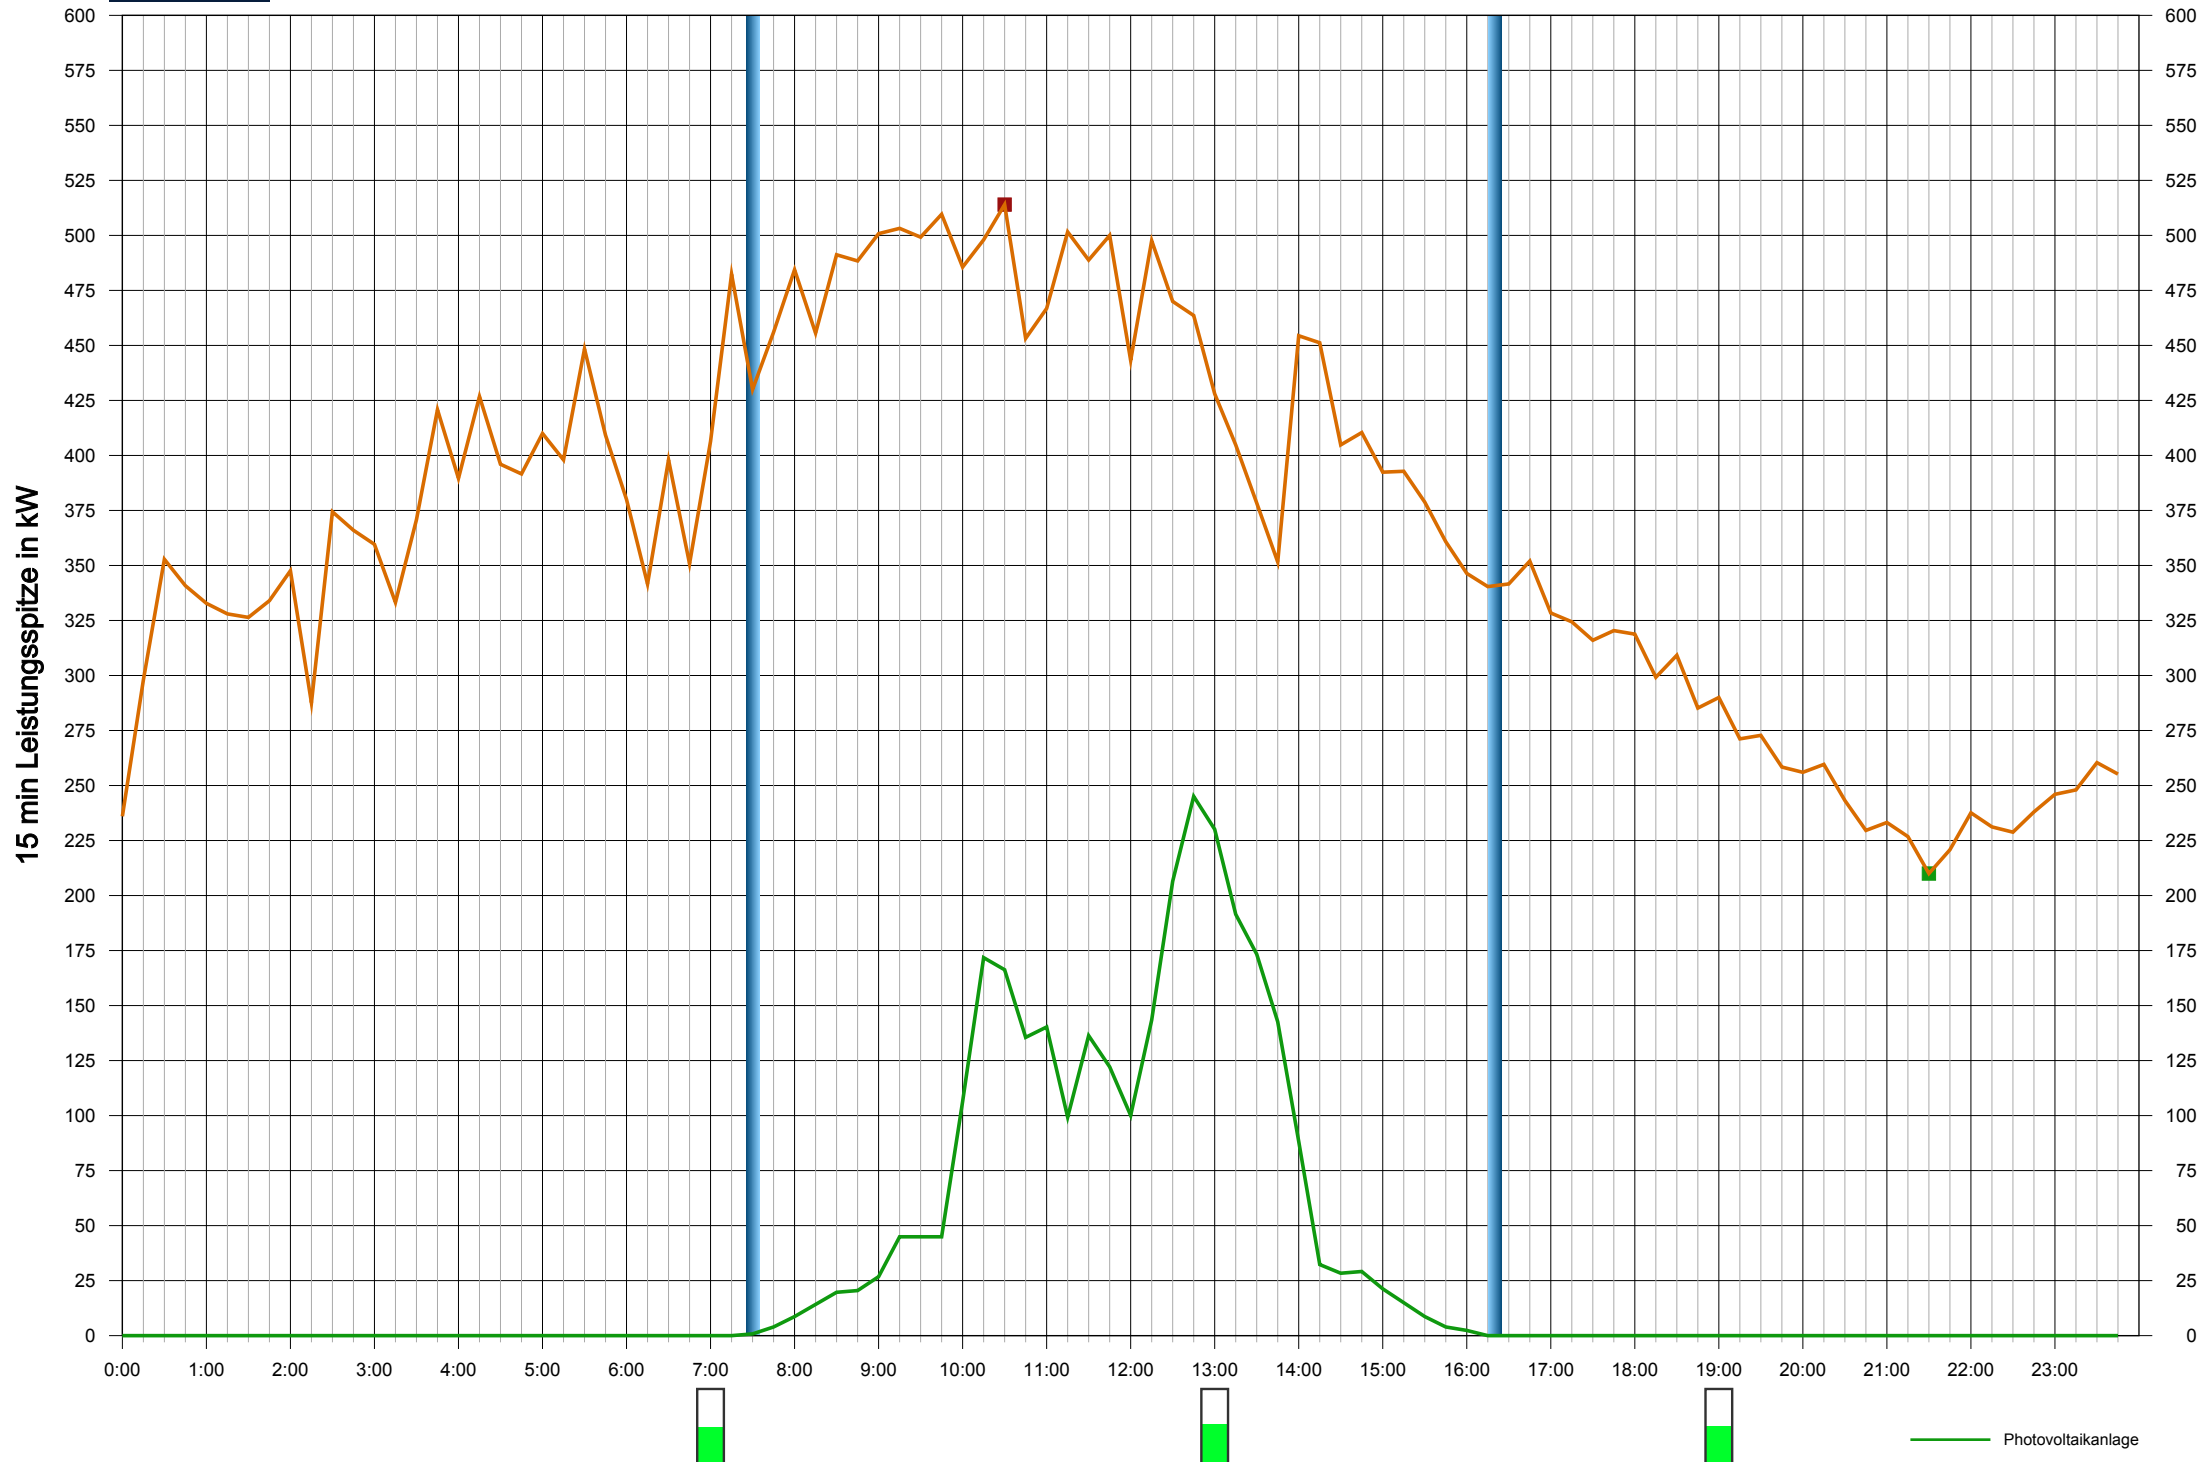

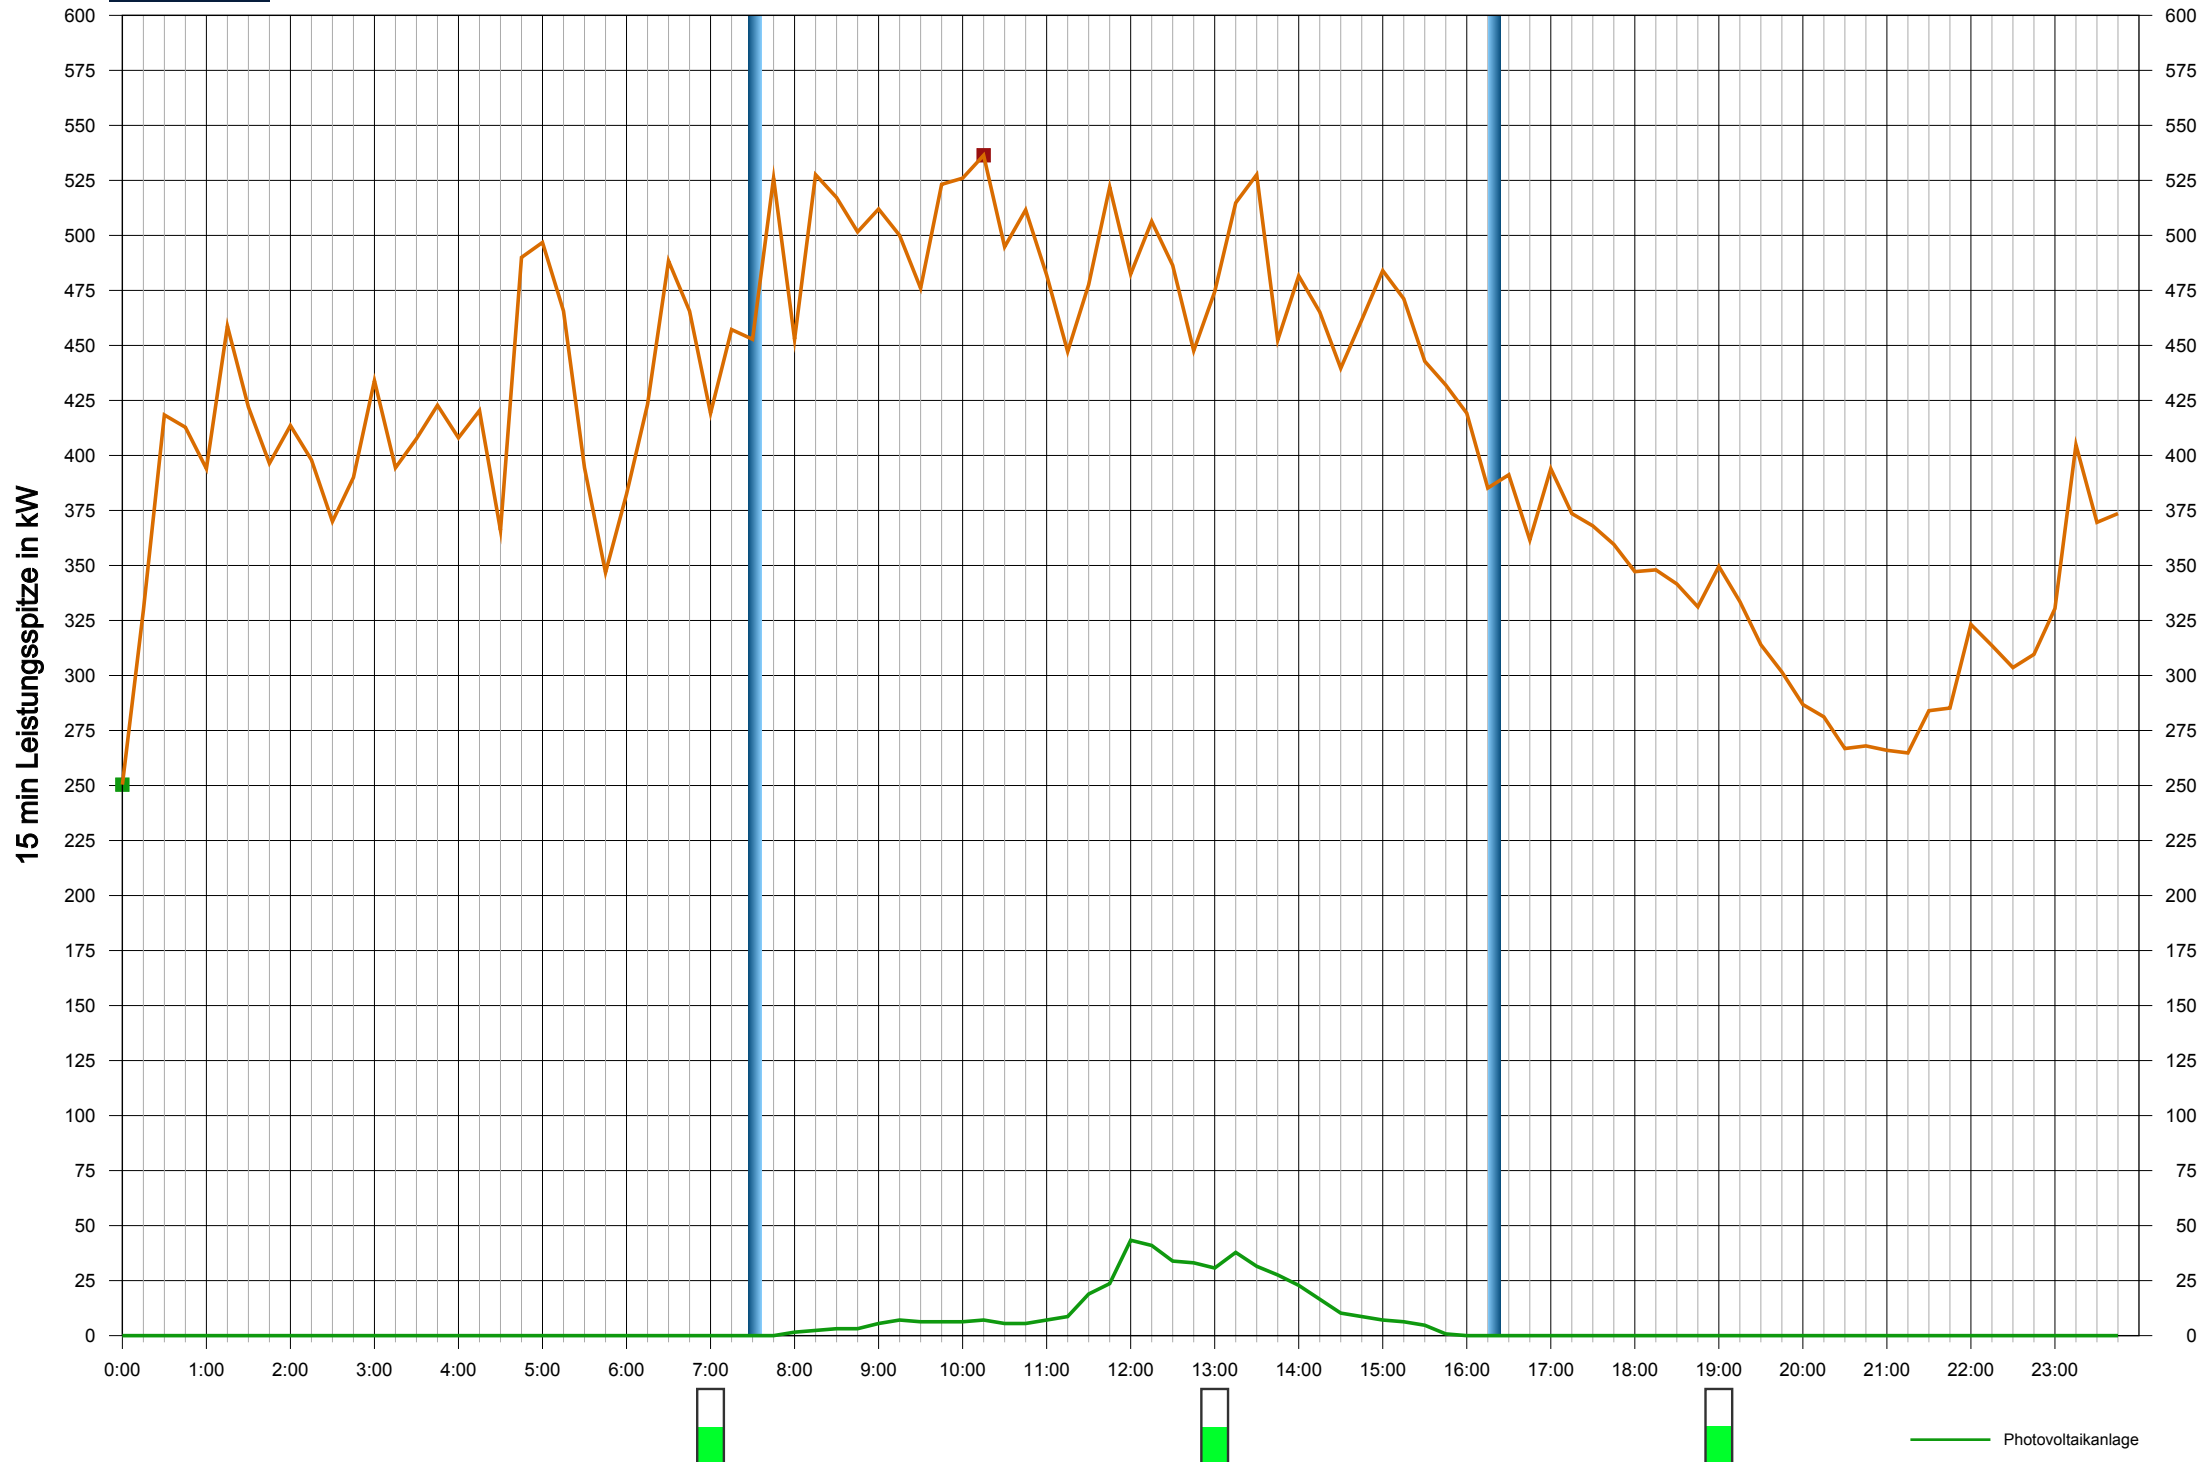

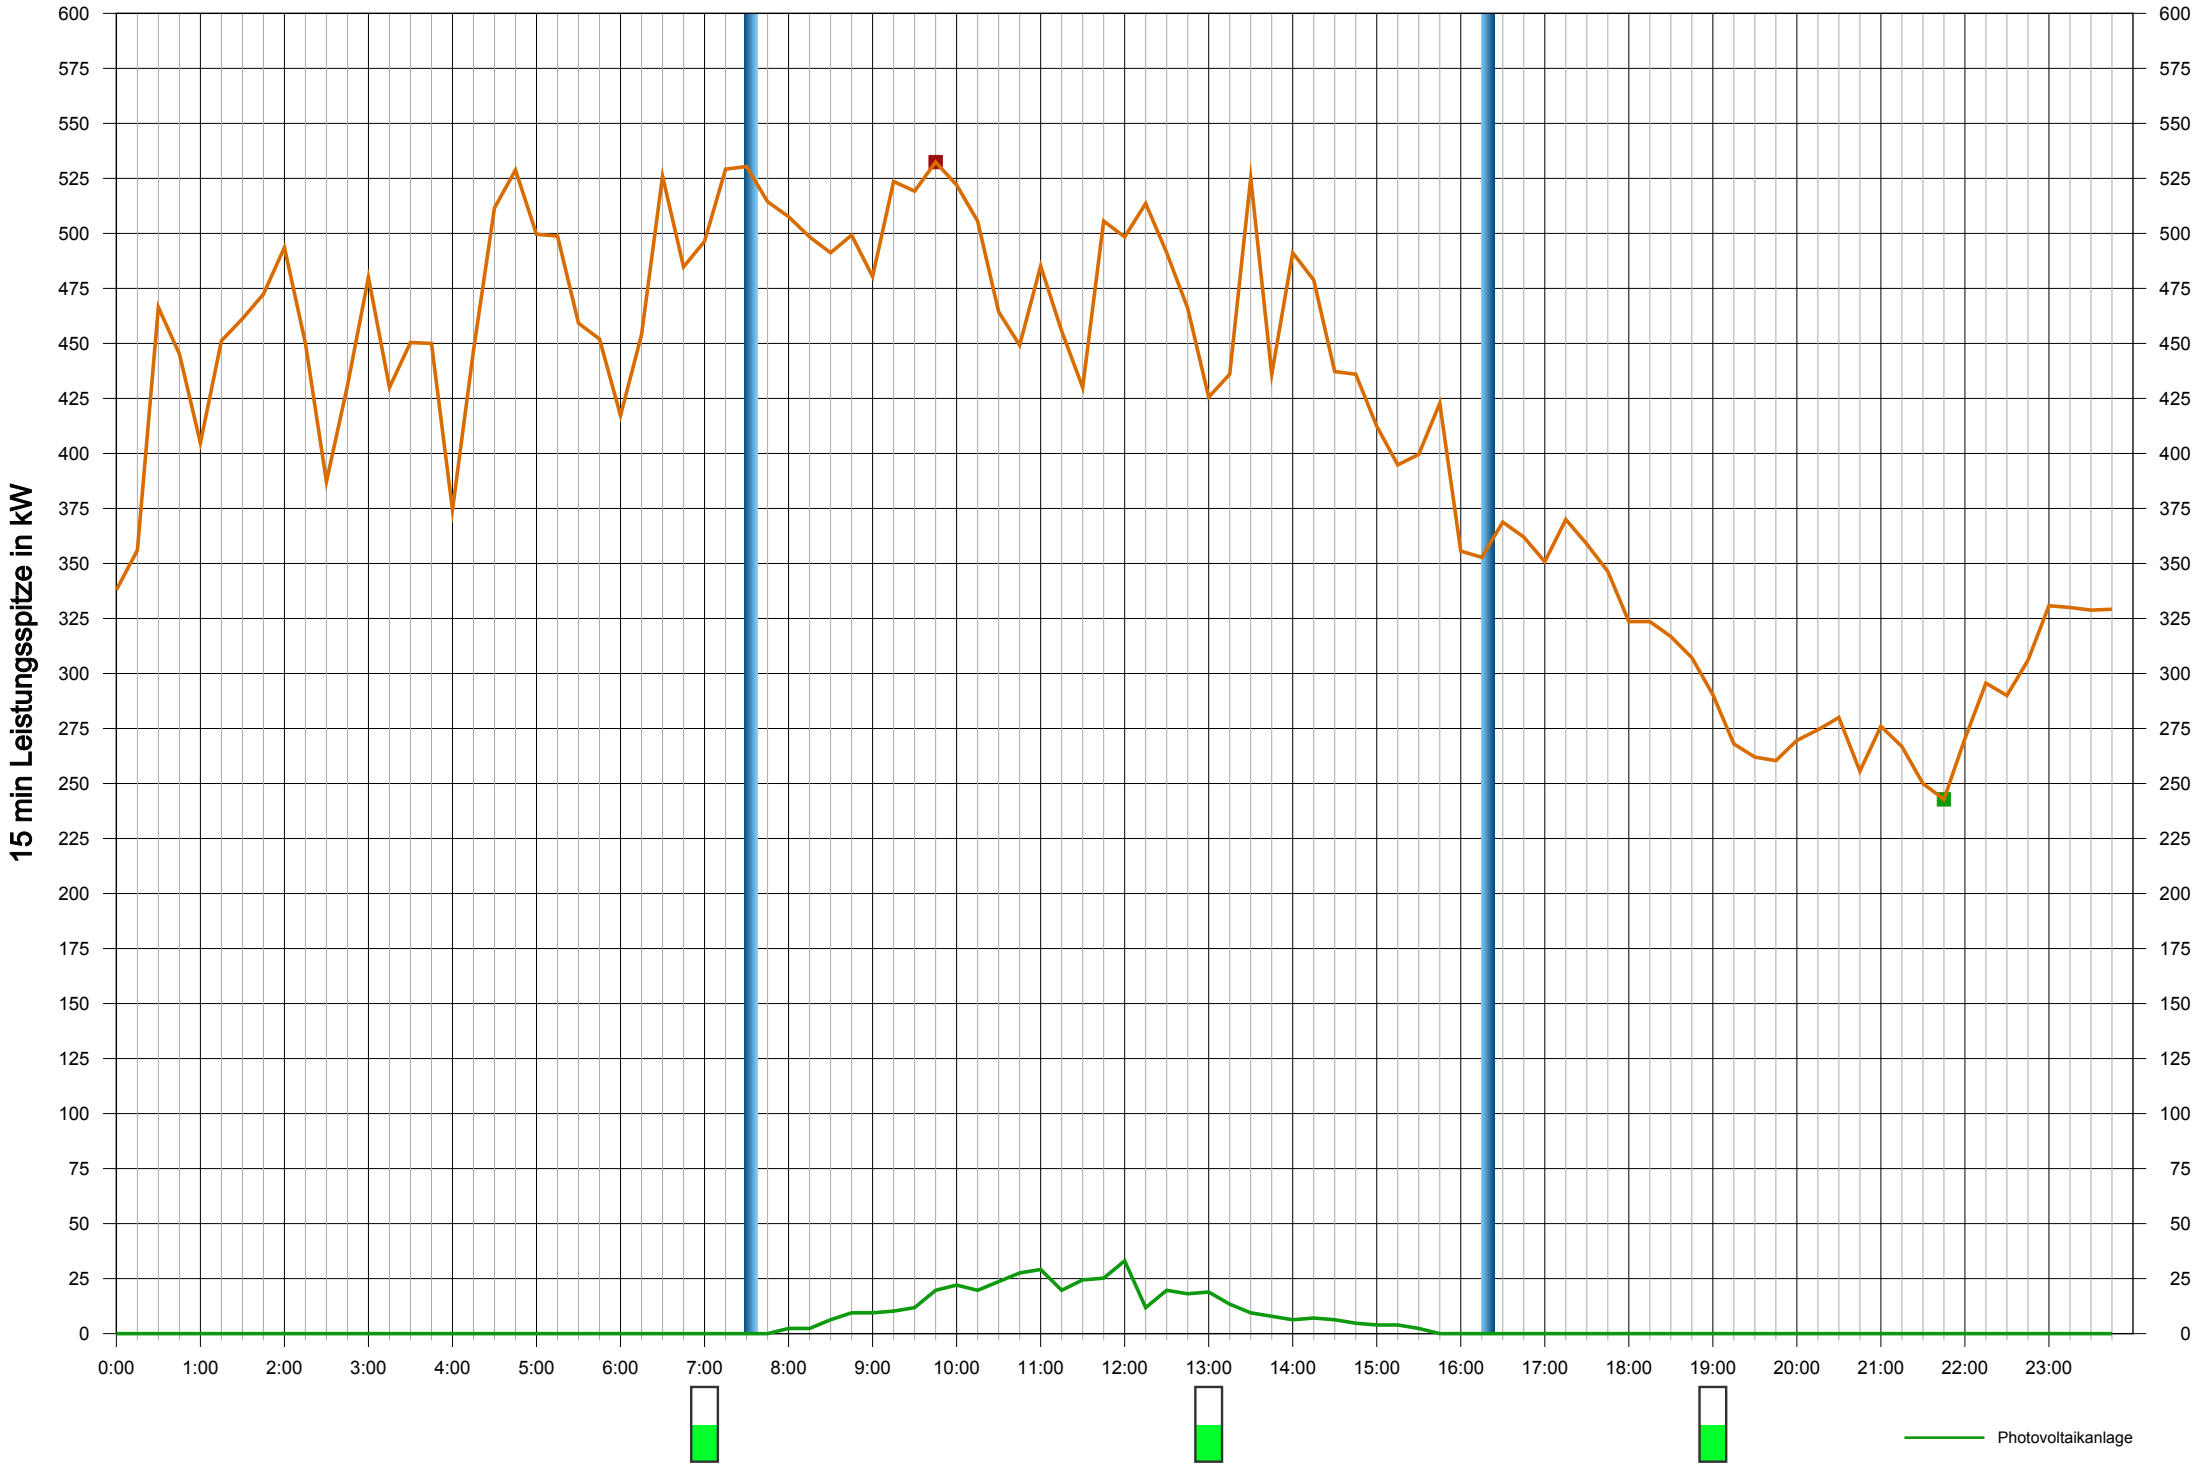


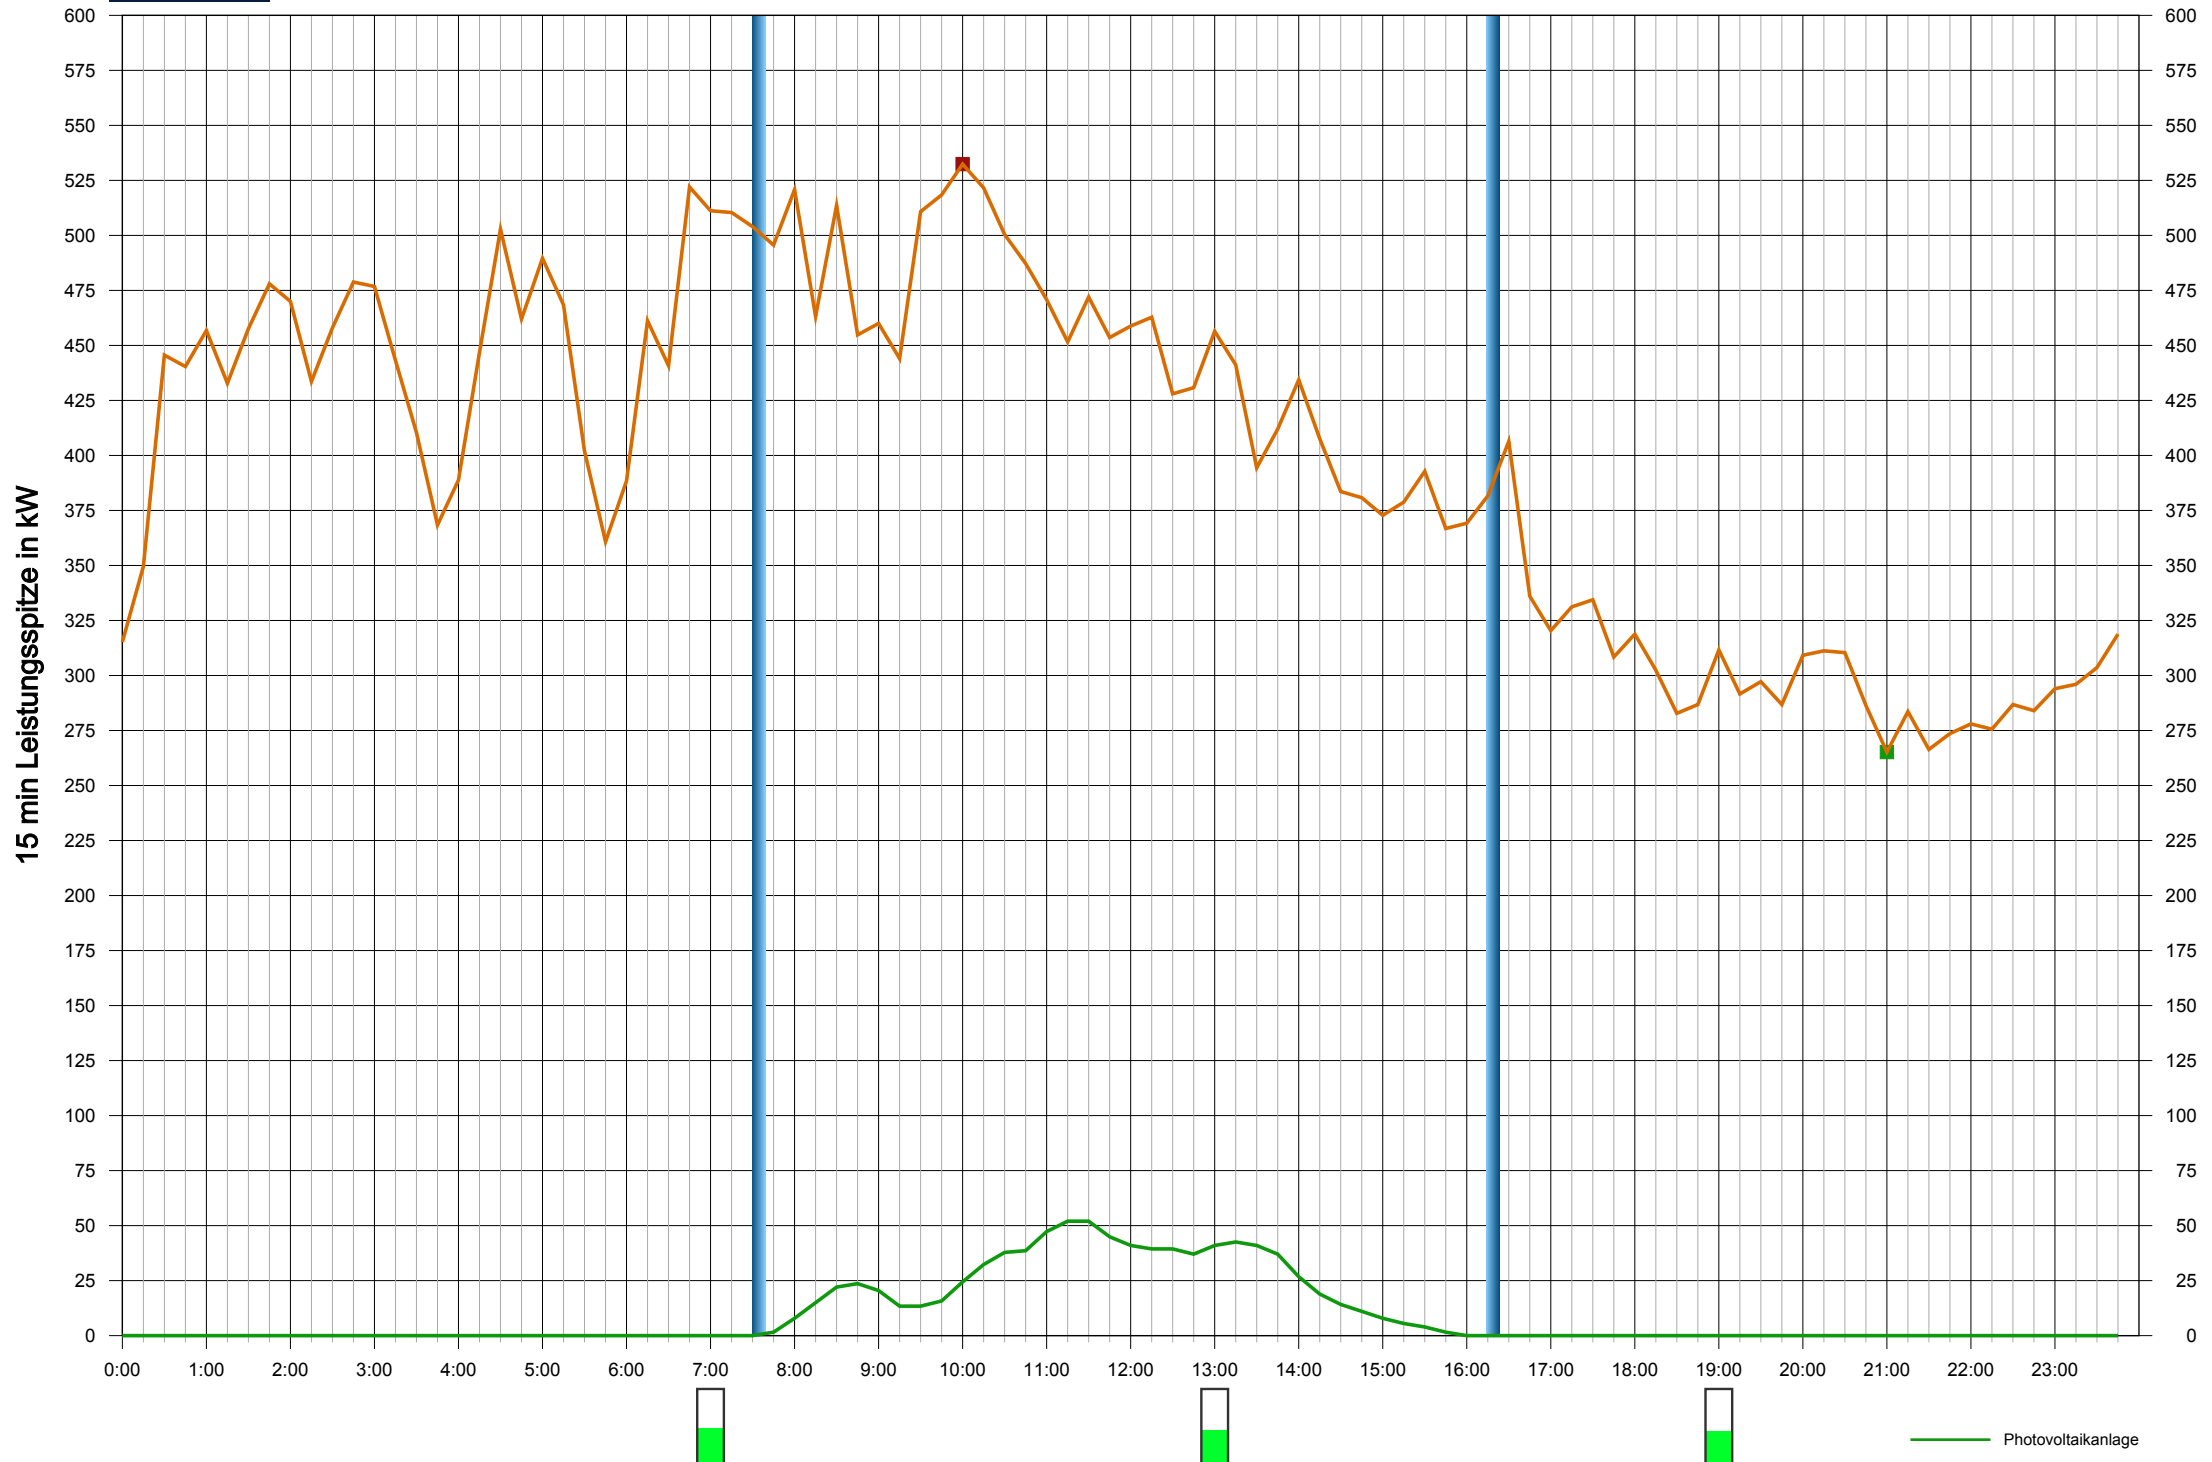

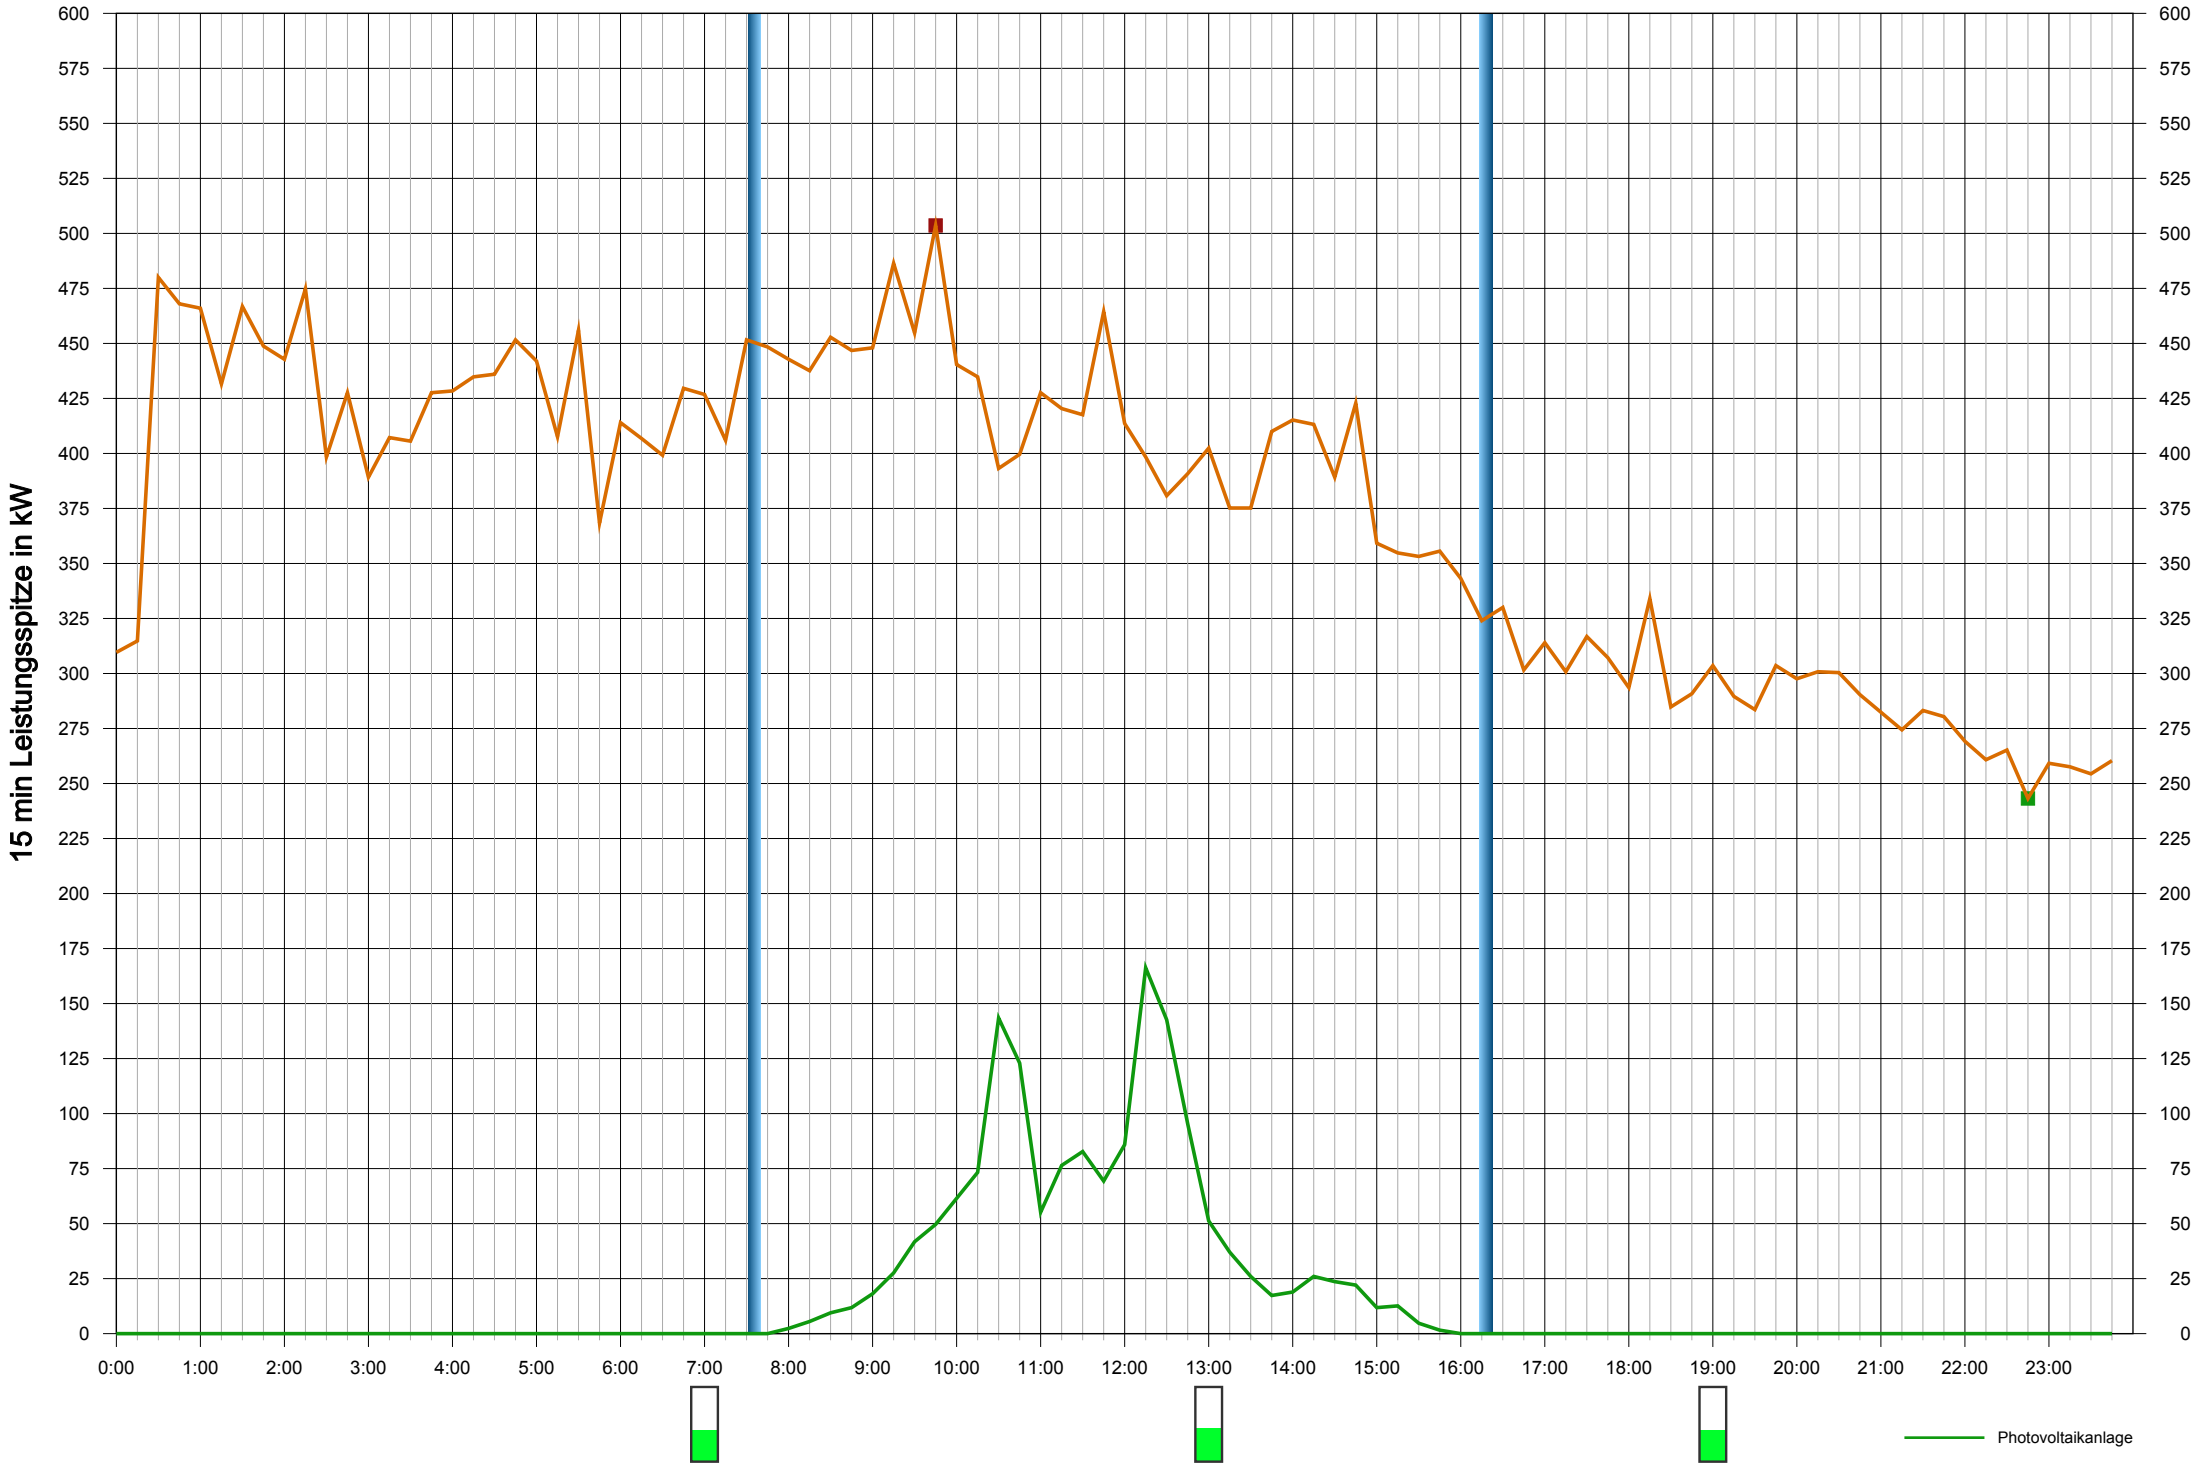



# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Sa. 1.12.2012 (KW 48)

Tagesminimum: 158,8 kW, Tagesmittelwert: 236,8 kW, Tagesmaximum: 326,8 kW, Tagesbedarf: 5.682 kWh (796 €)

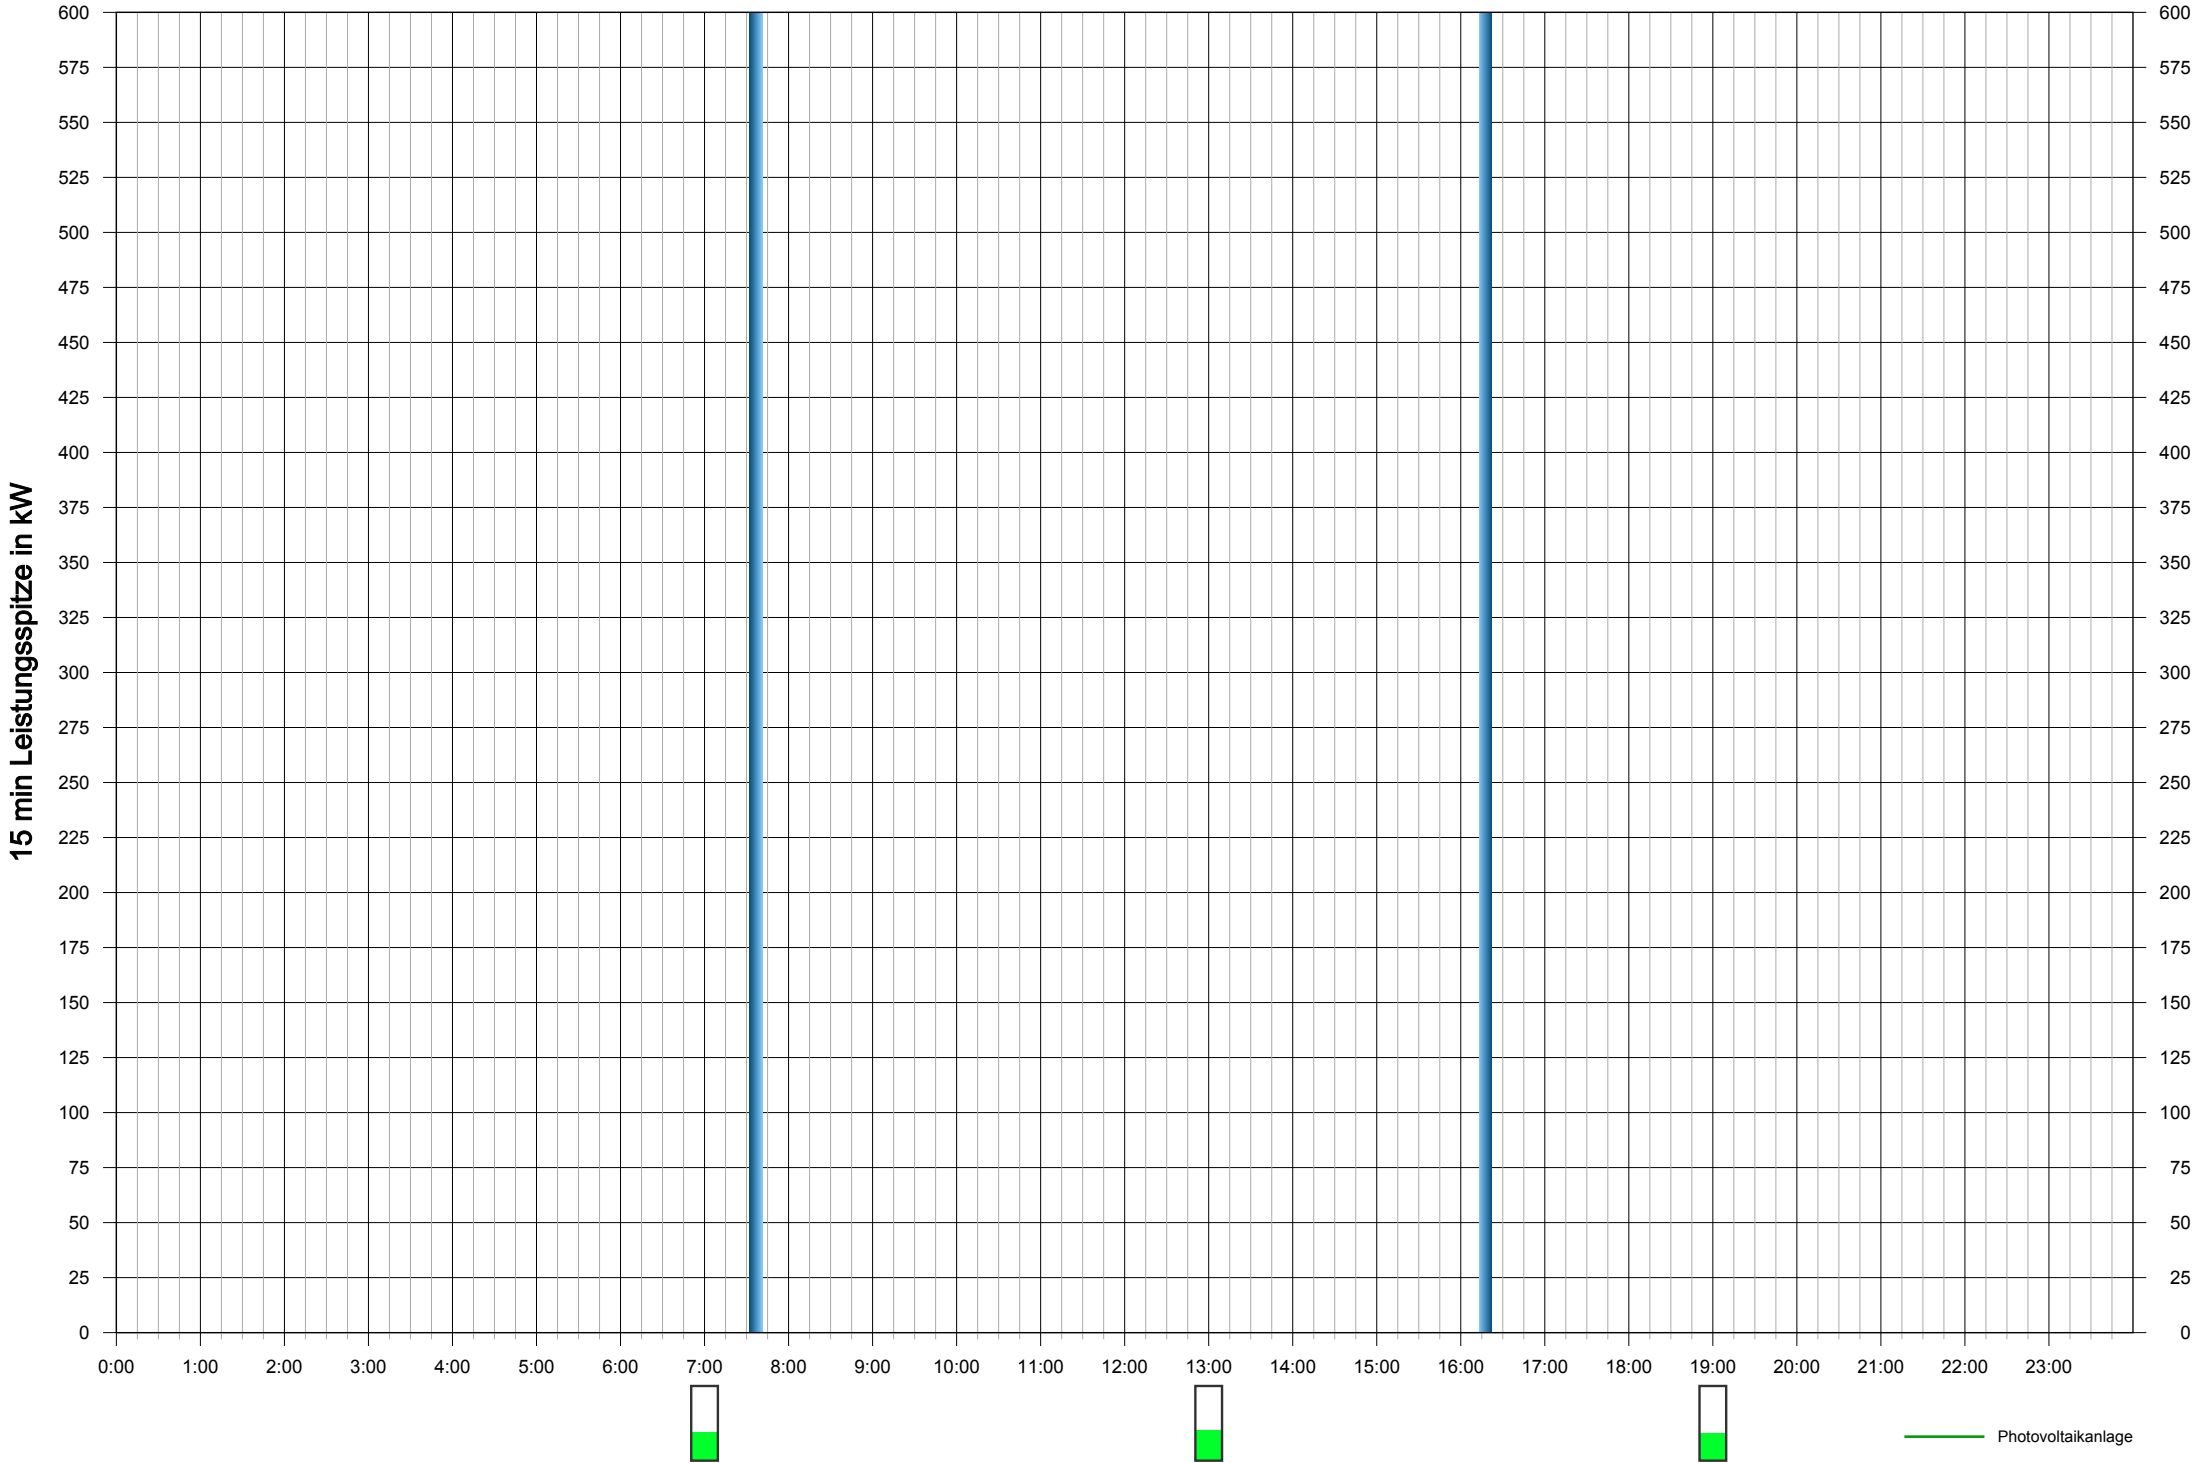




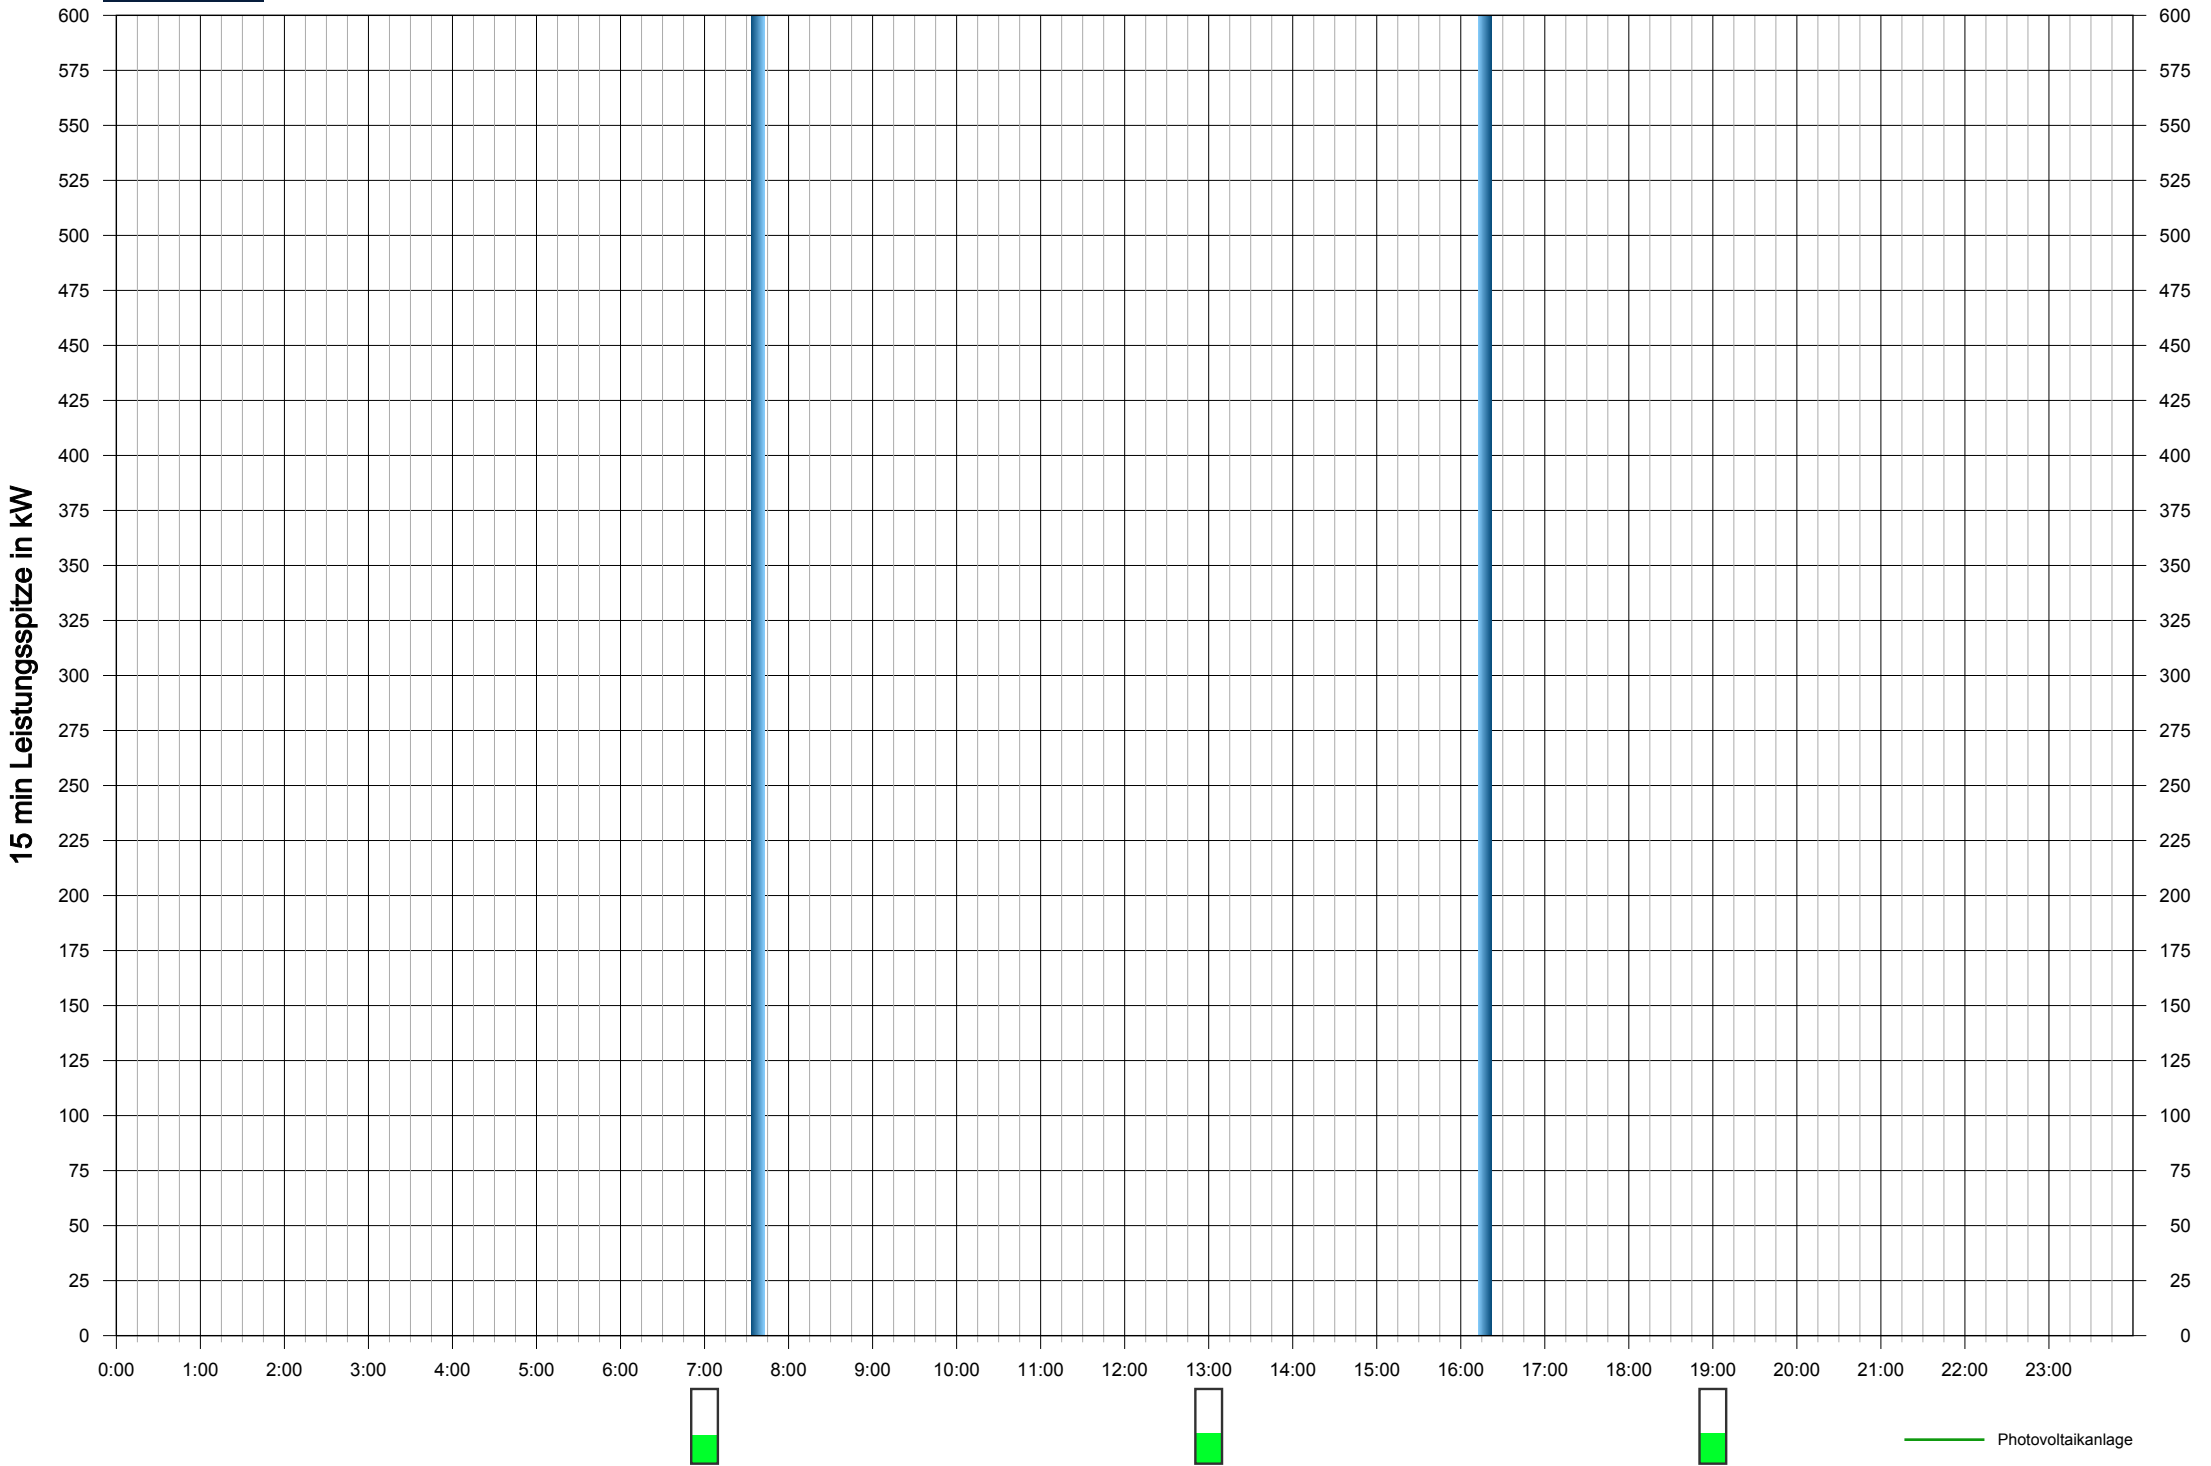


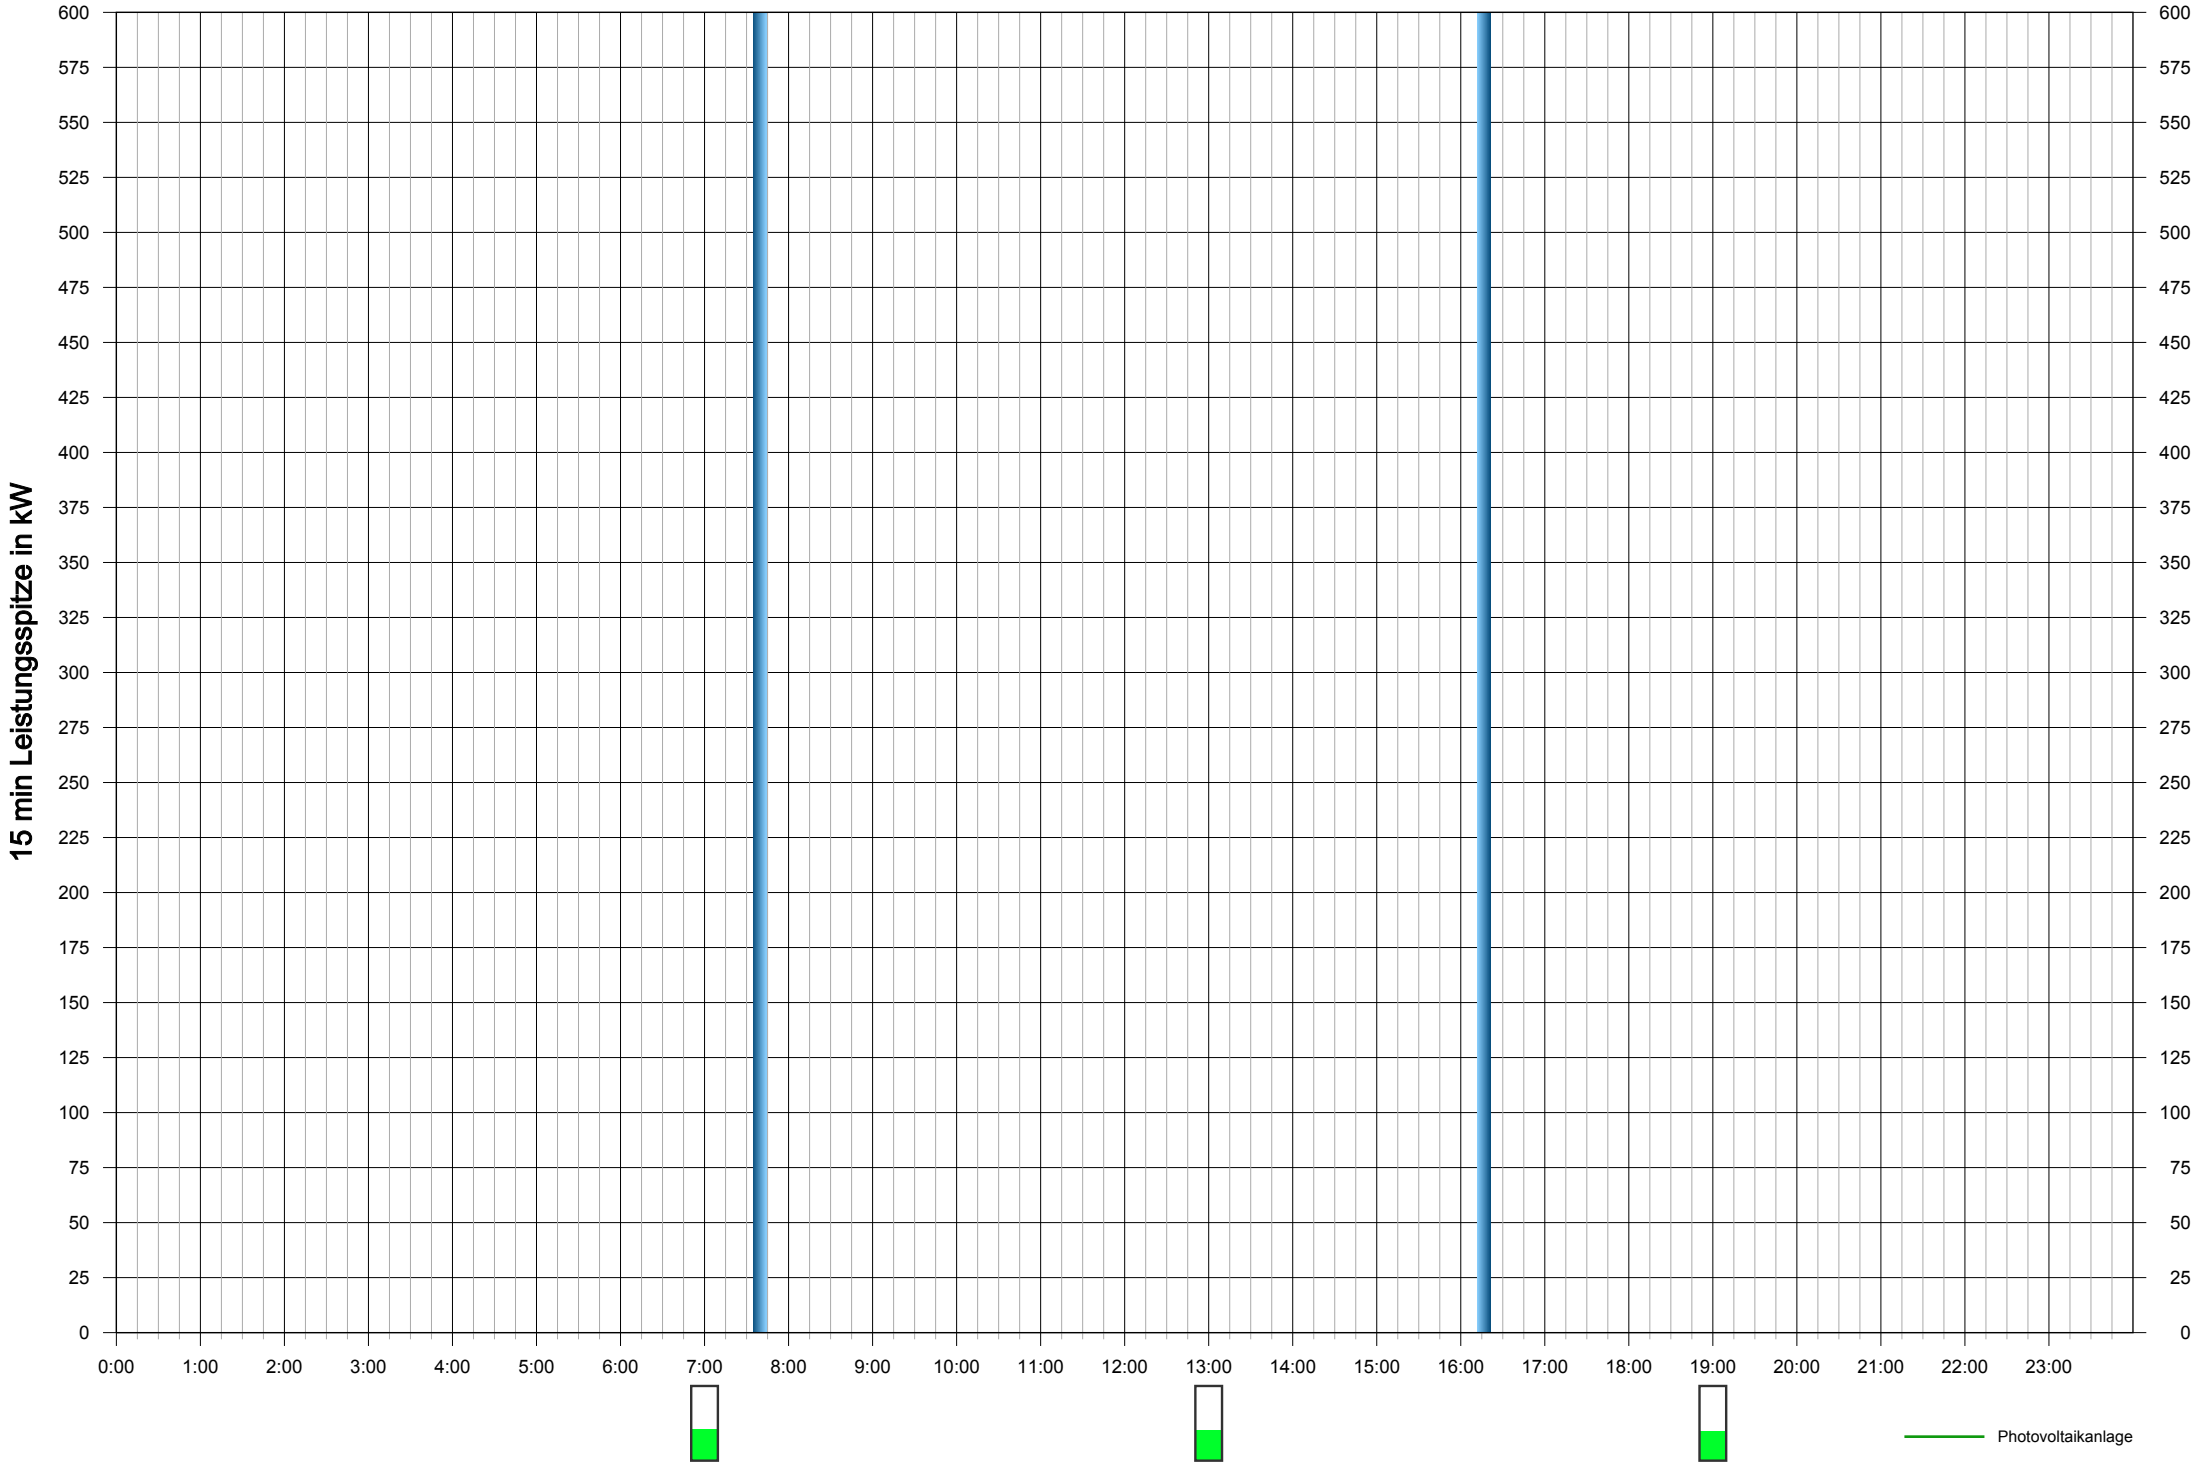






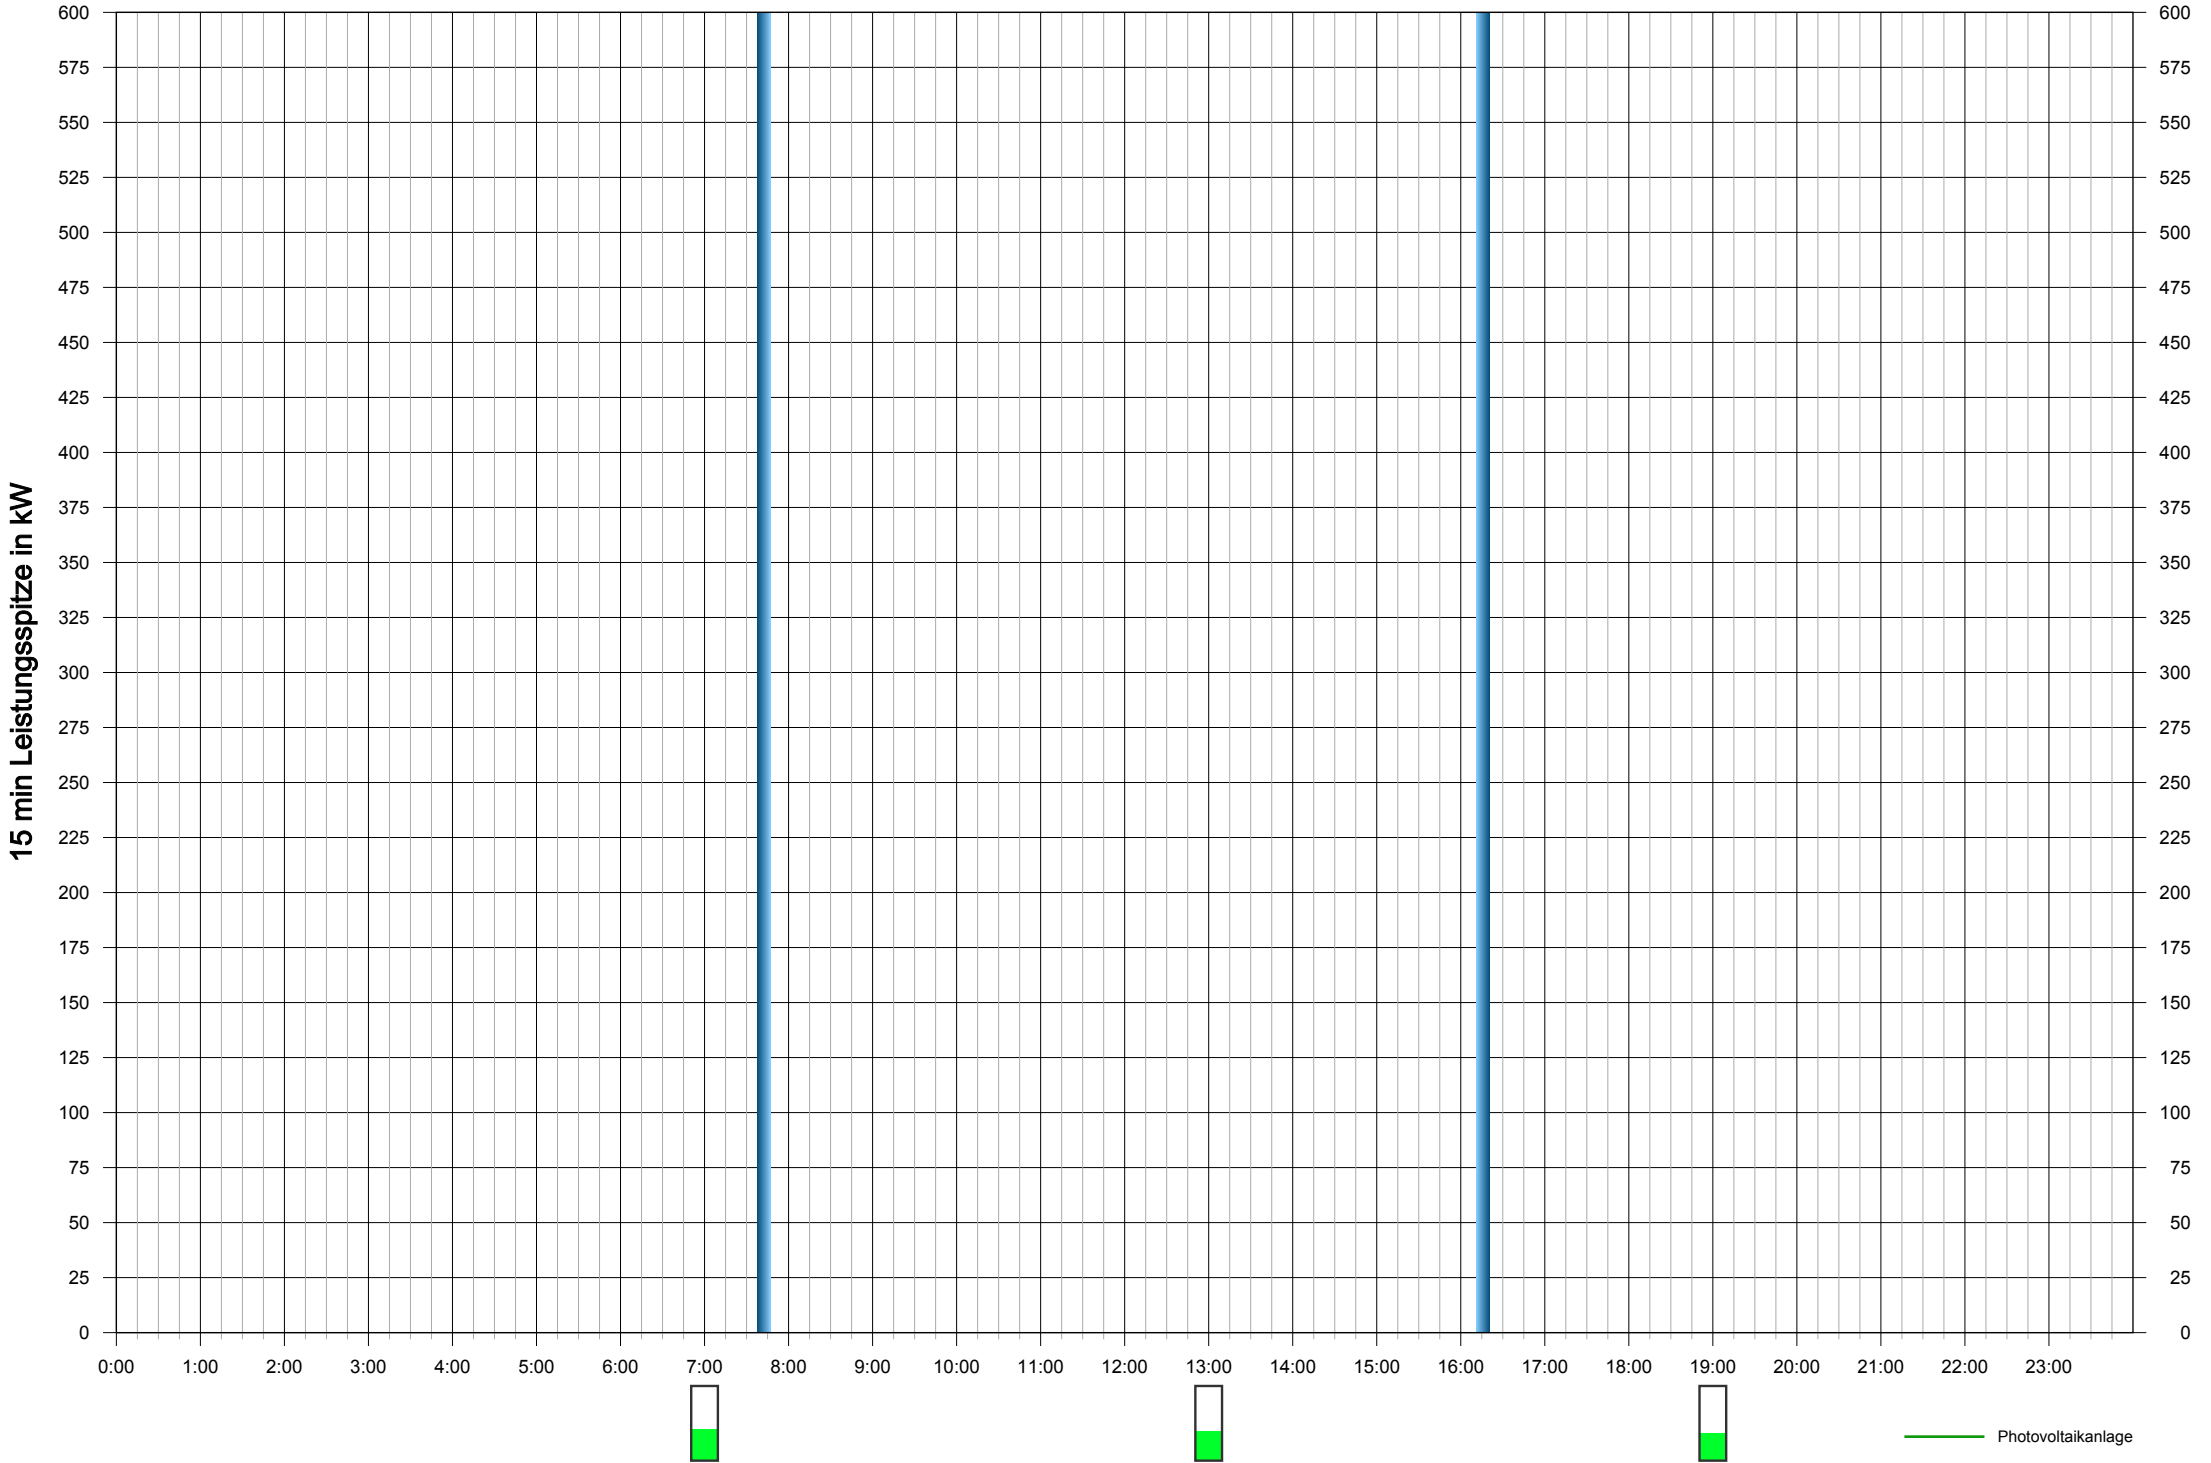

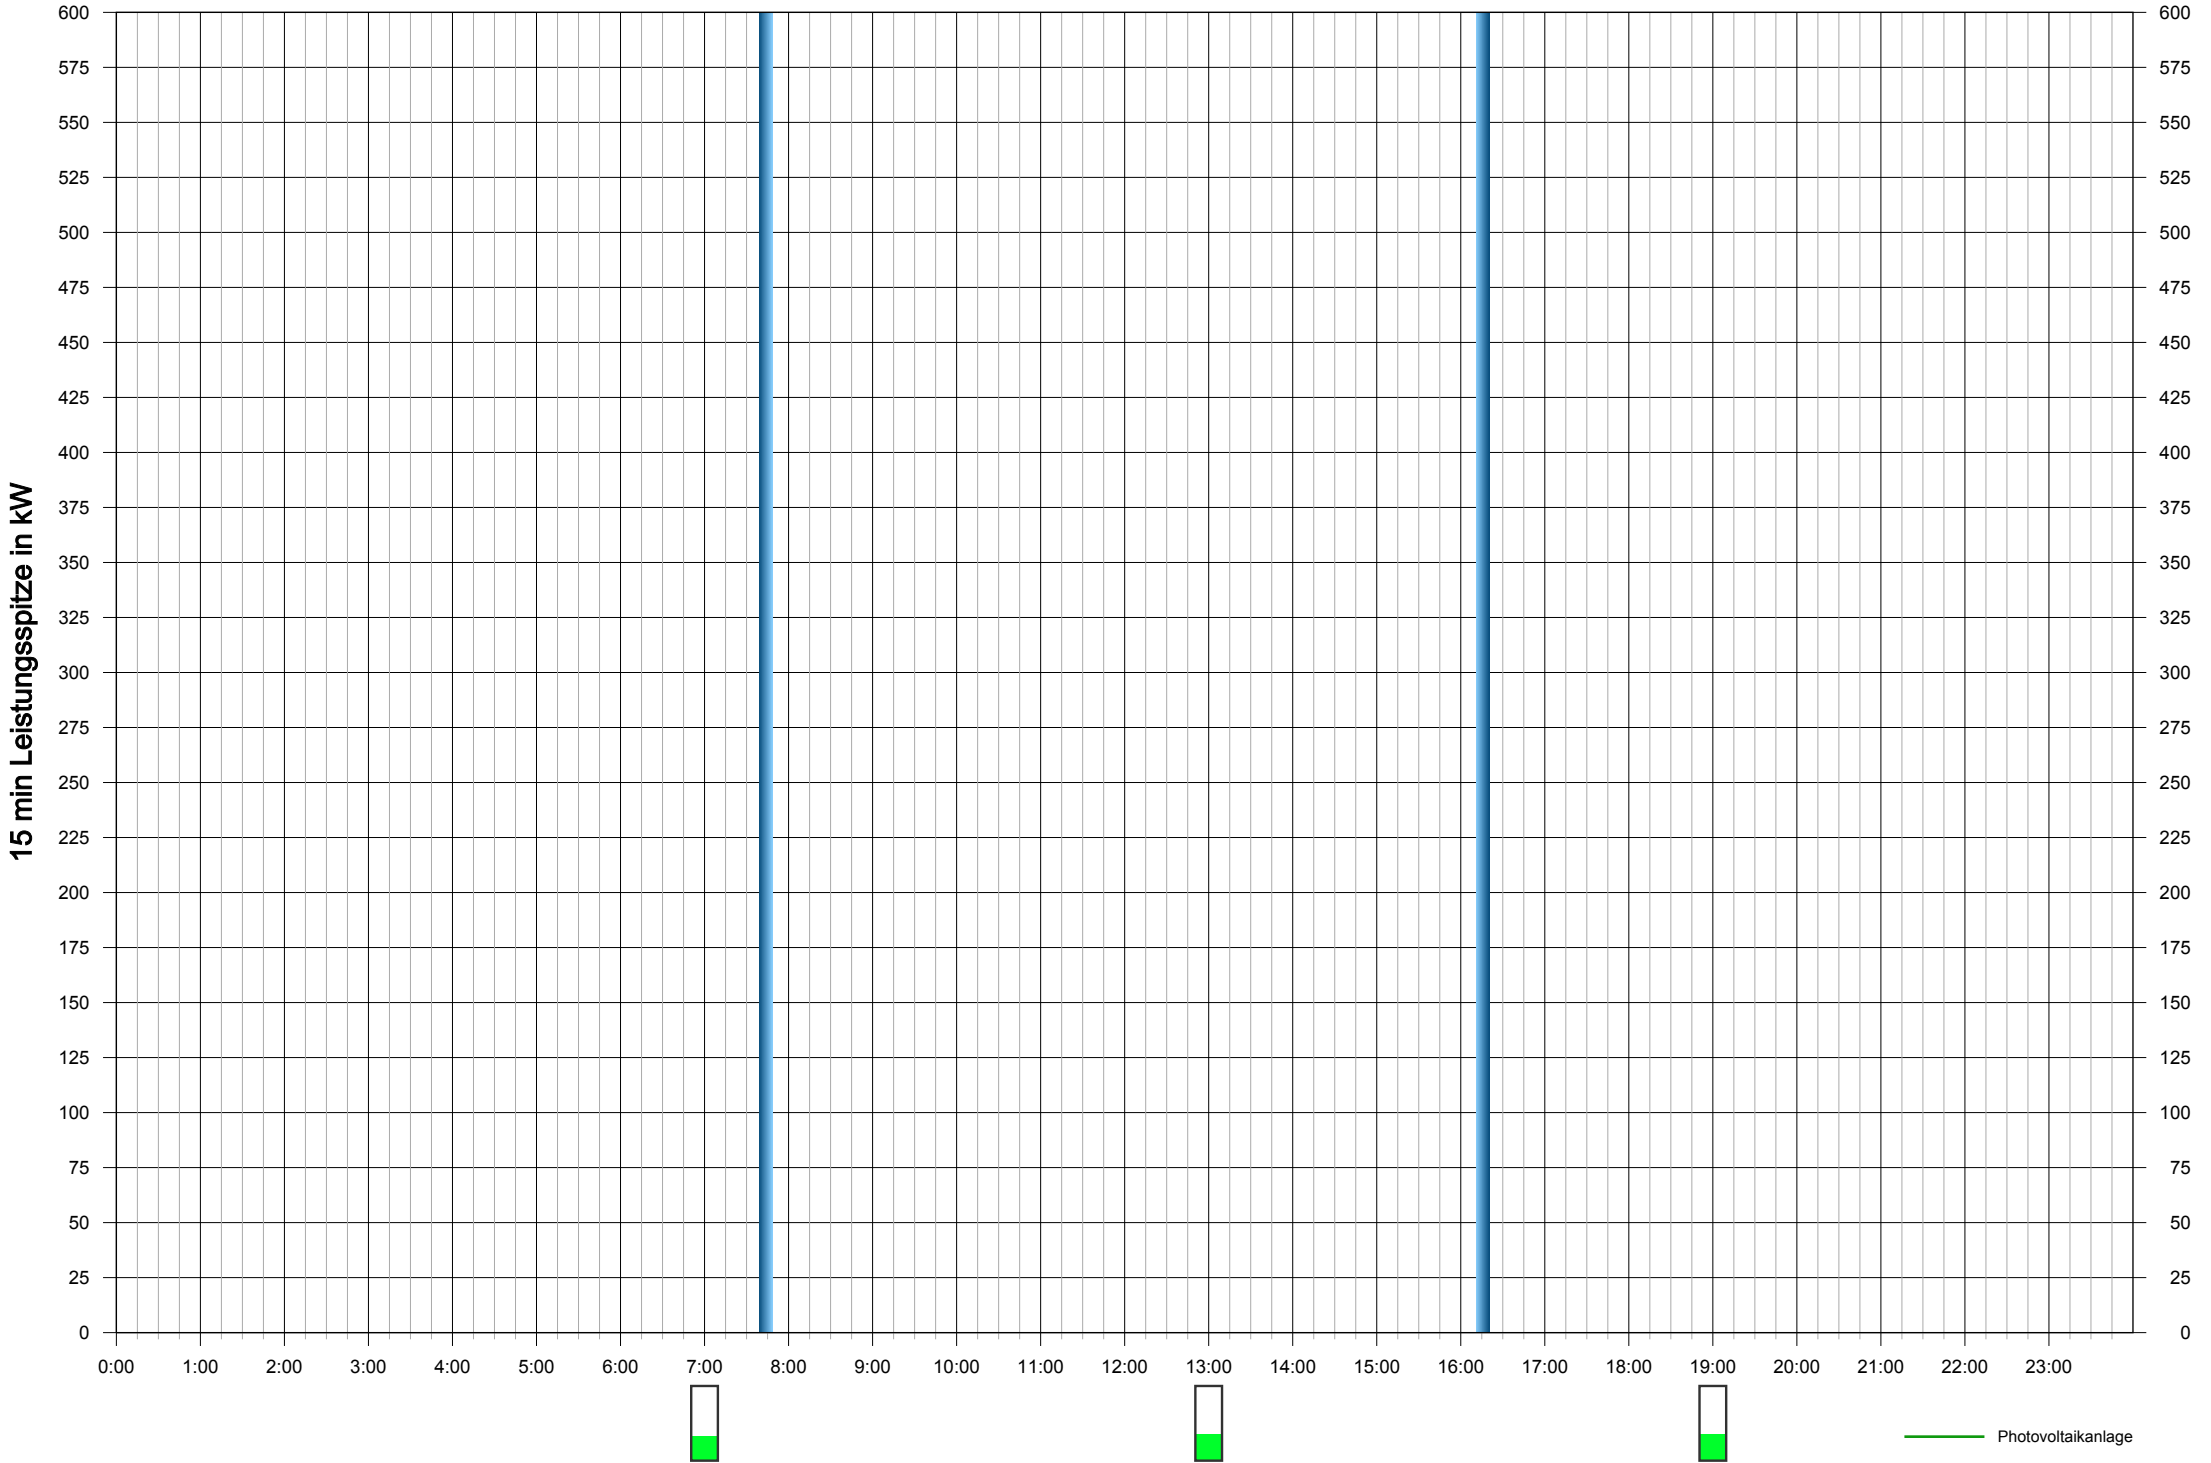


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe Sa. 8.12.2012 (KW 49)

Tagesminimum: 185,6 kW, Tagesmittelwert: 236,3 kW, Tagesmaximum: 298,4 kW, Tagesbedarf: 5.672 kWh (794 €)

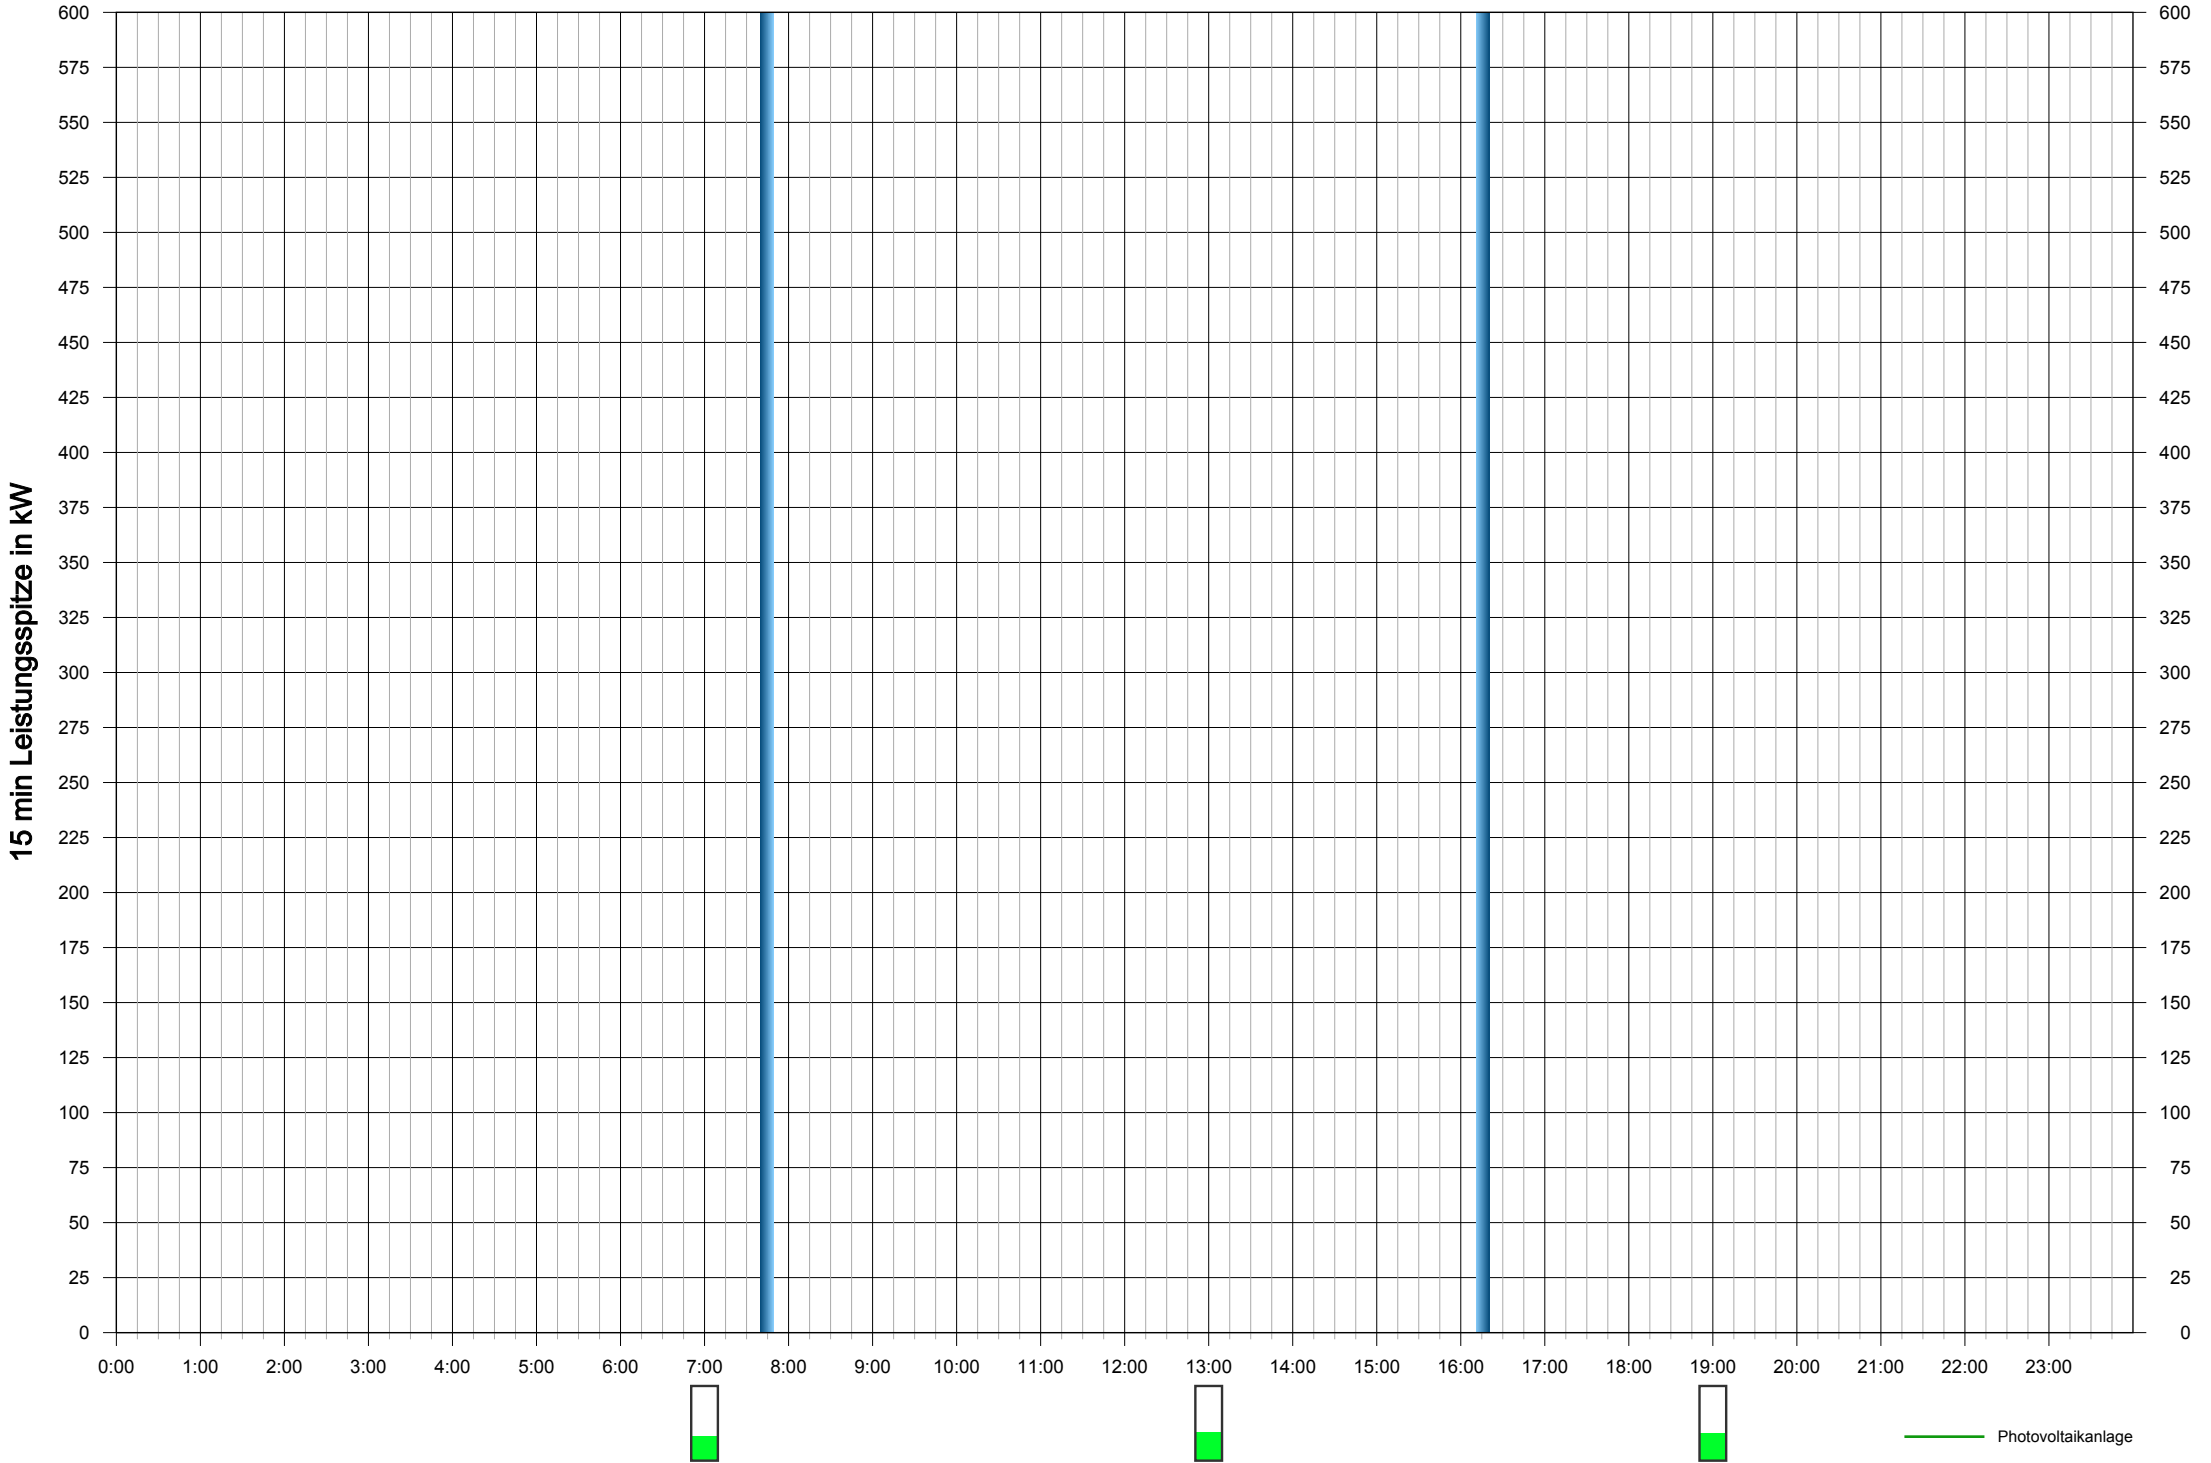


# Metzgerei Mustermann - Leistungsverläufe So. 9.12.2012 (KW 49)


Tagesminimum: 178,0 kW, Tagesmittelwert: 211,9 kW, Tagesmaximum: 265,2 kW, Tagesbedarf: 5.084 kWh (712 €)

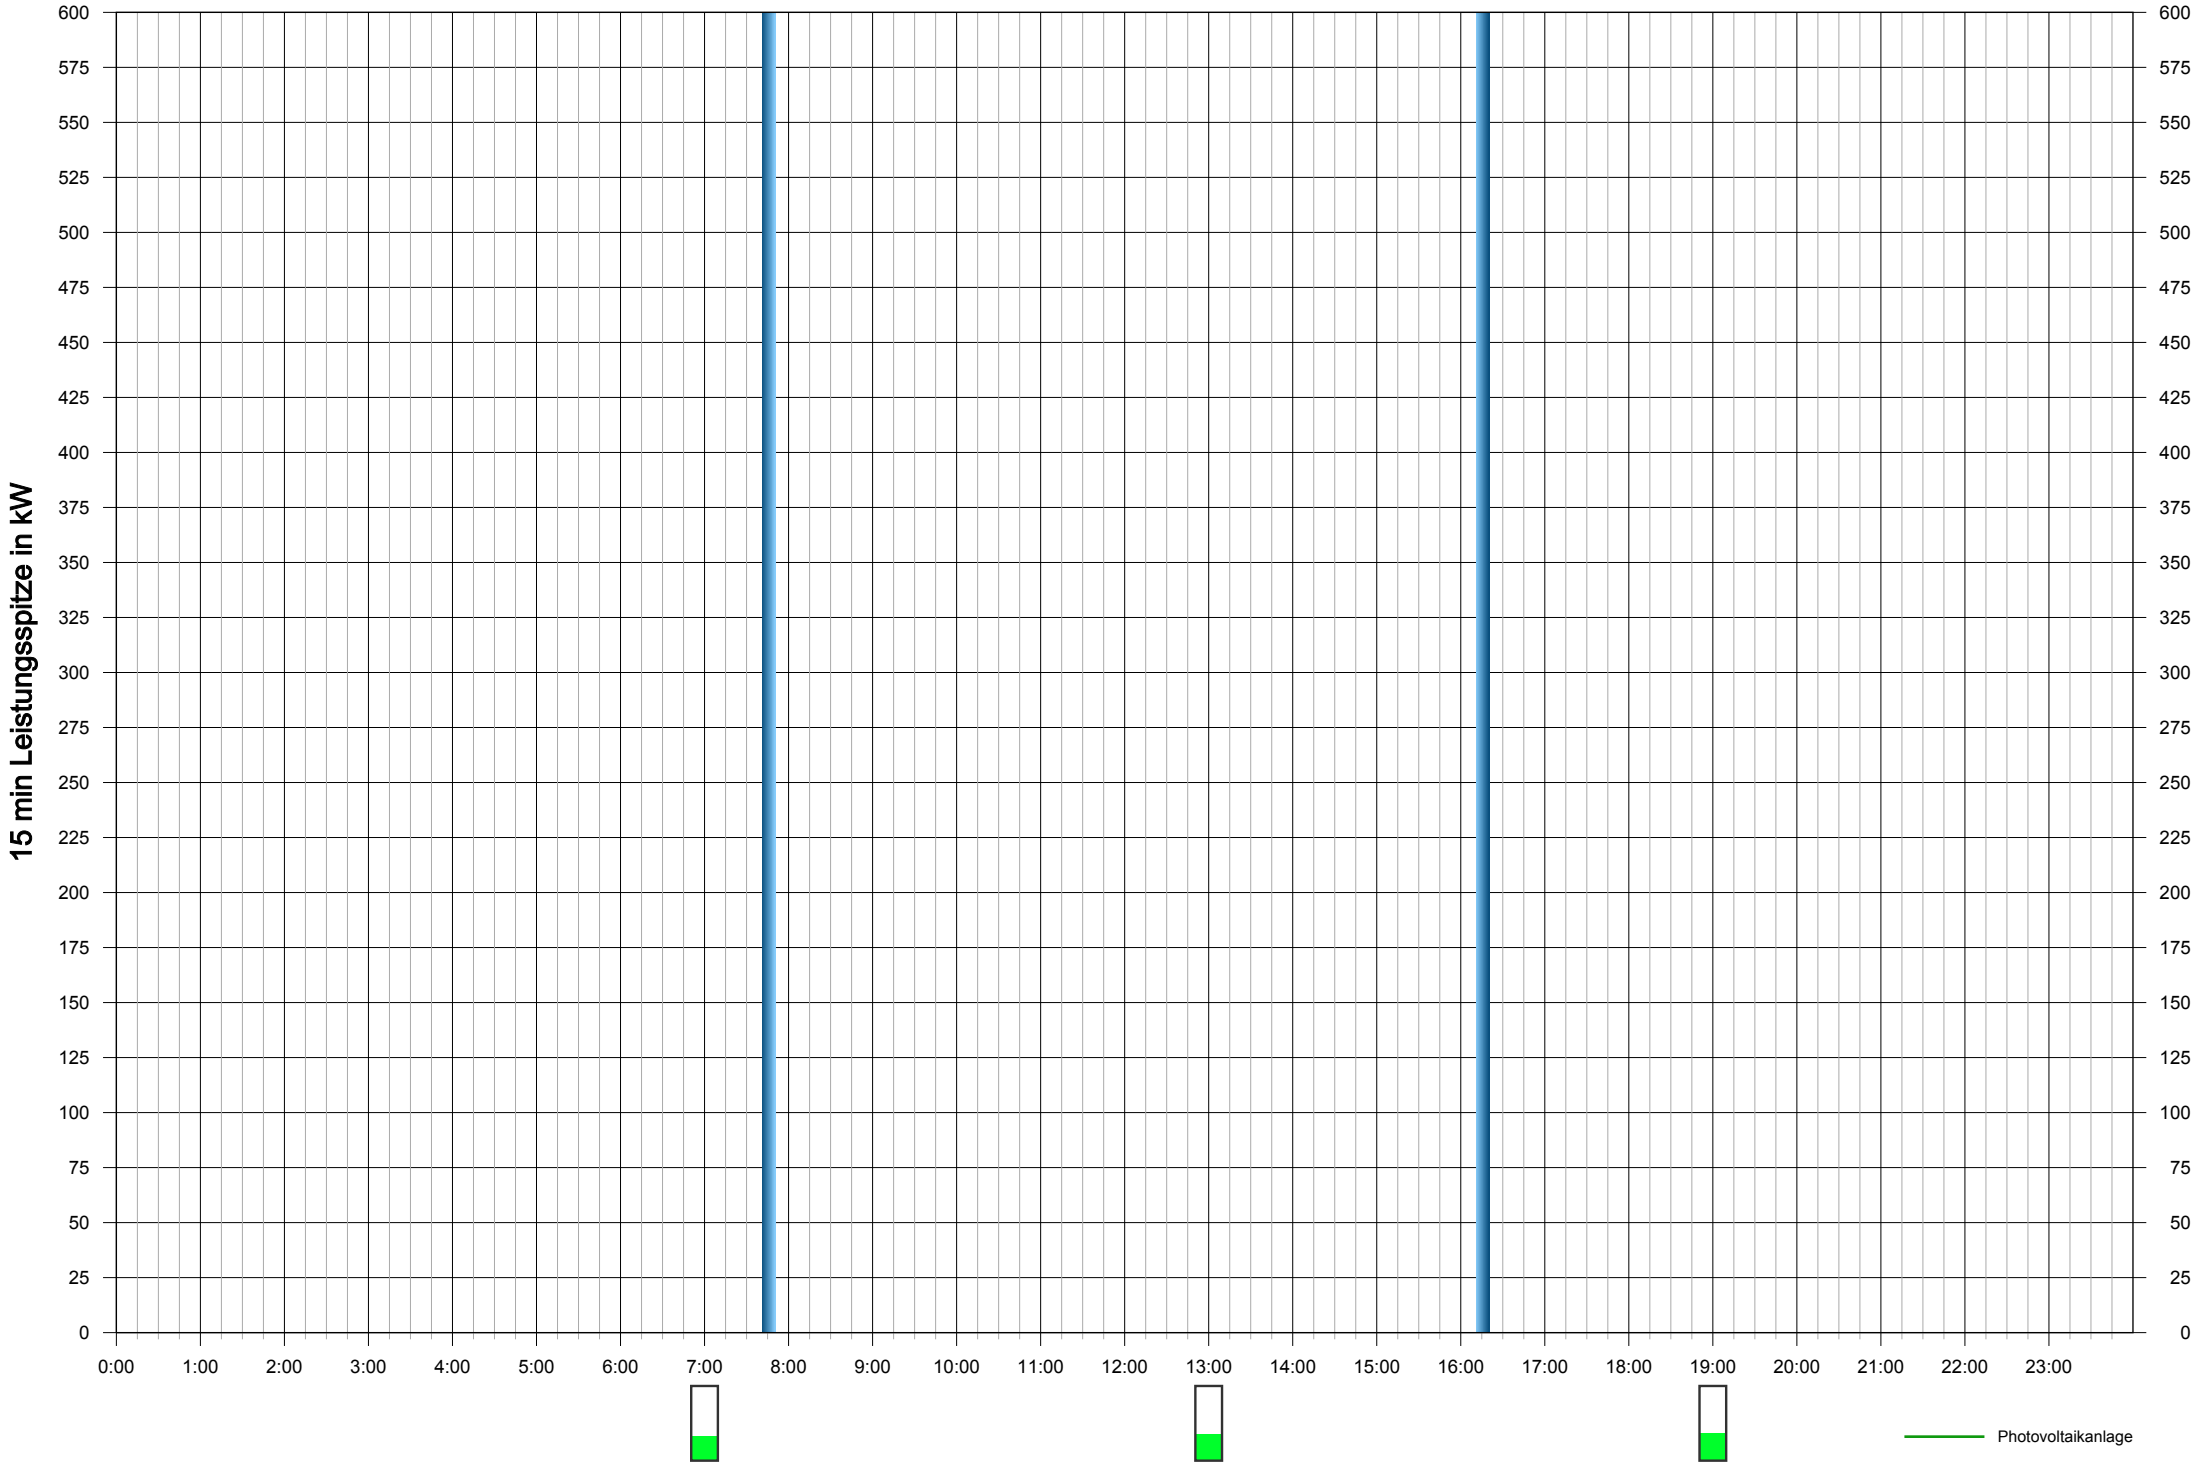








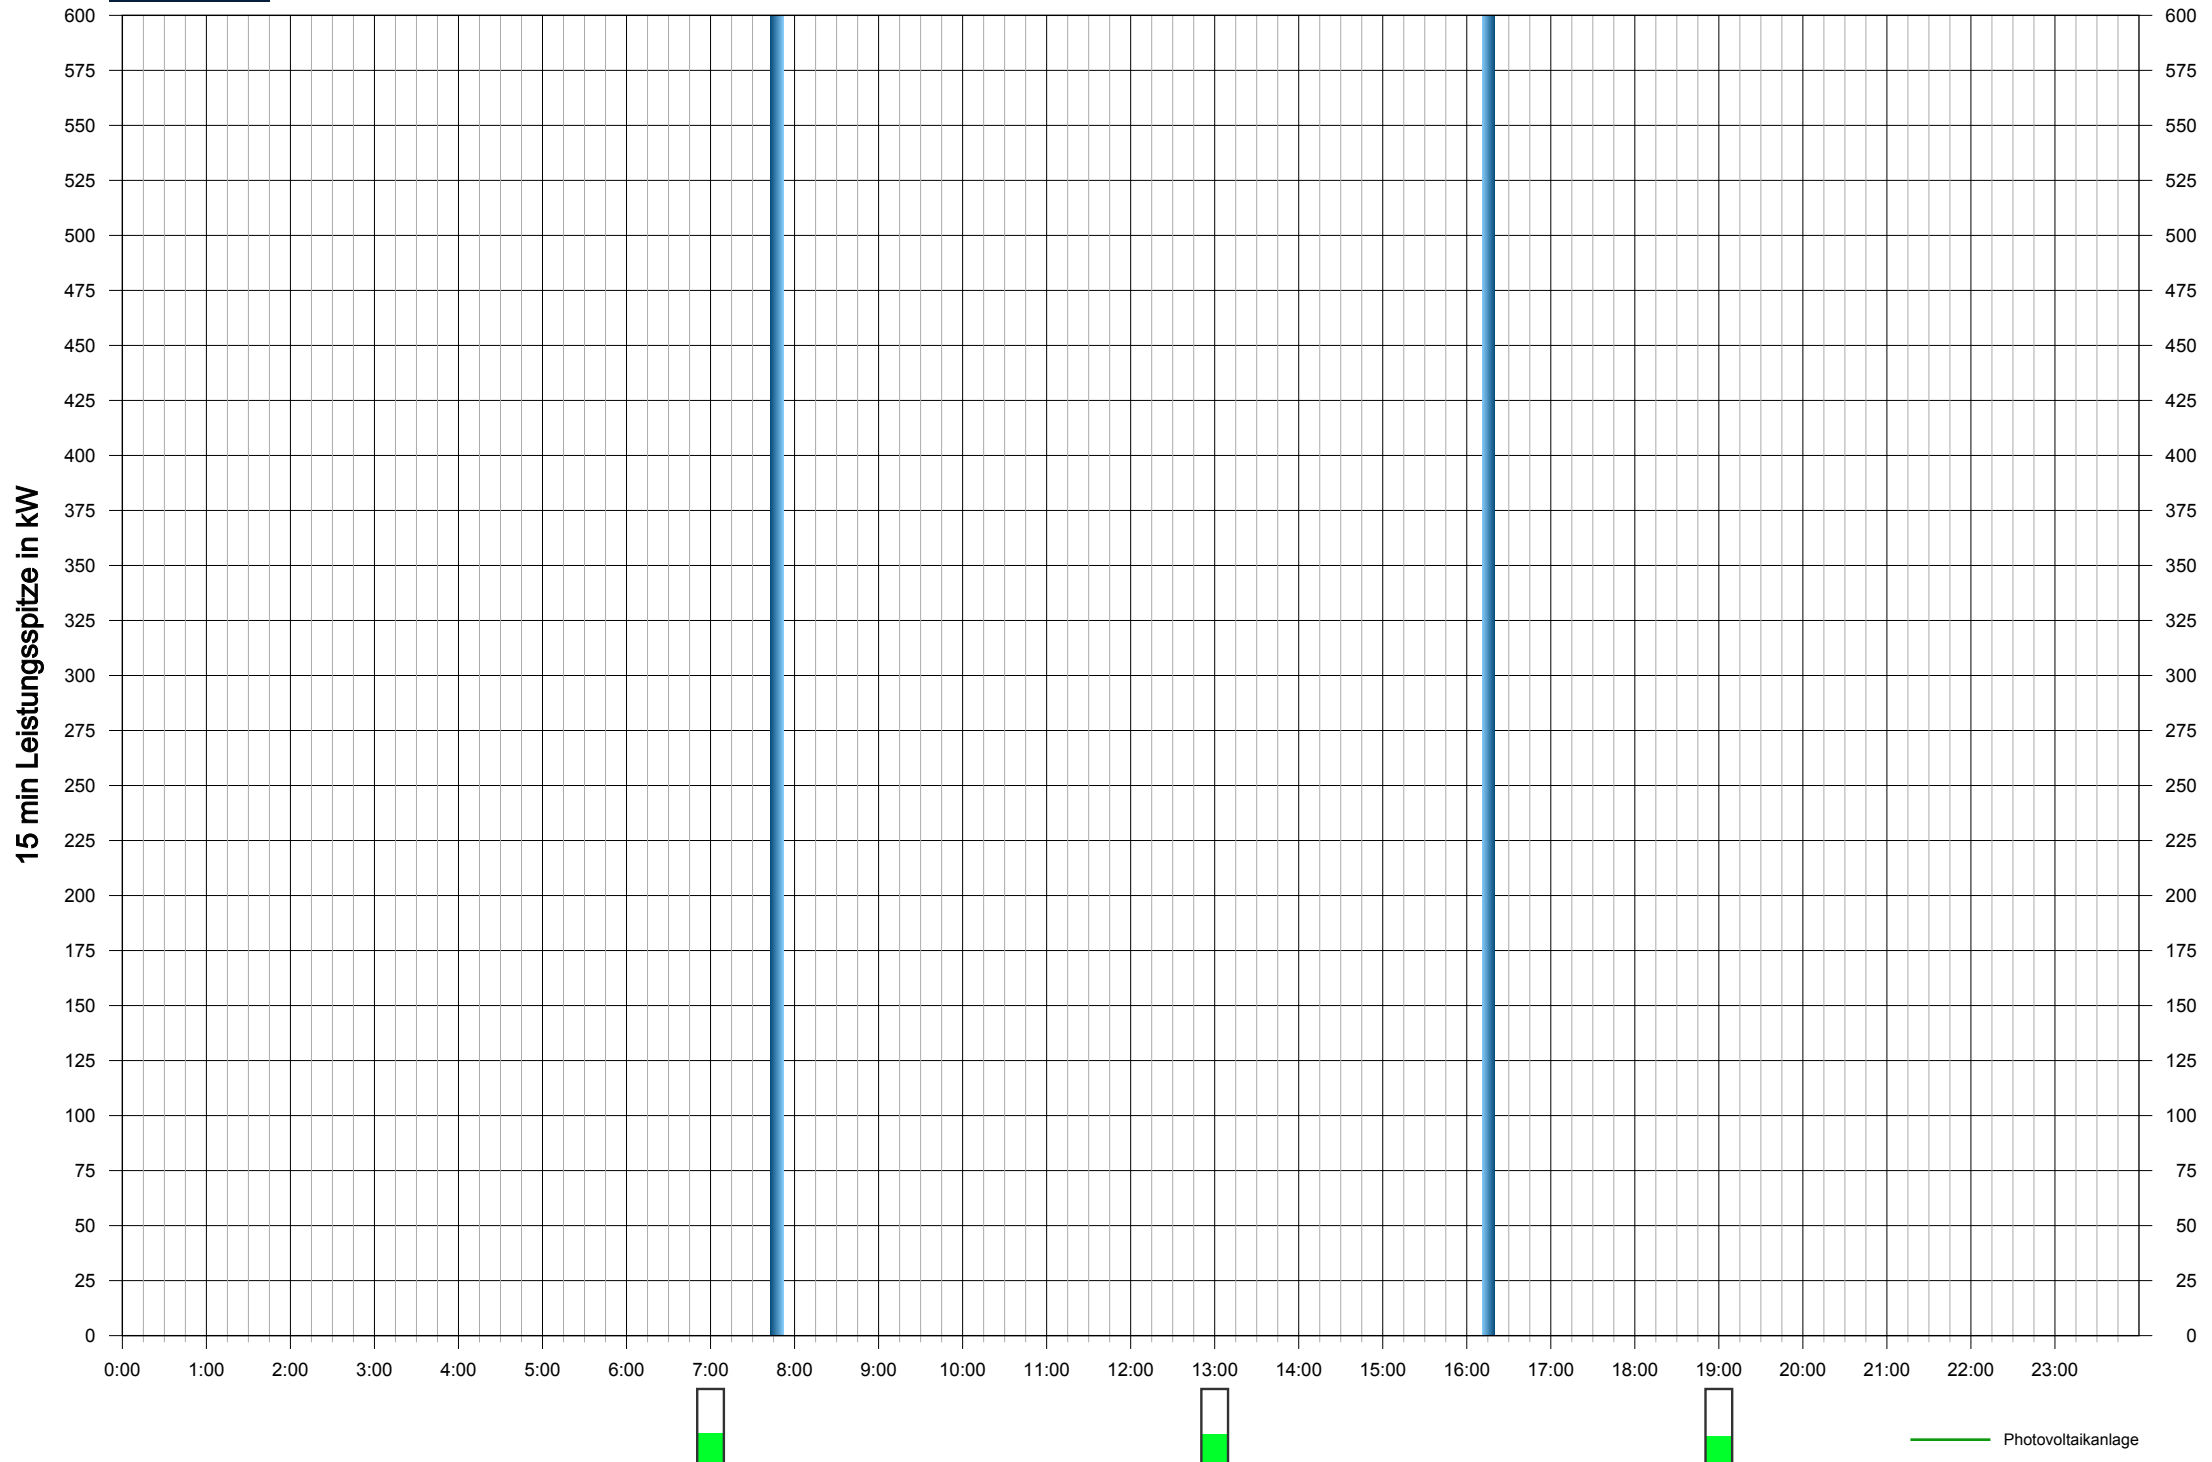

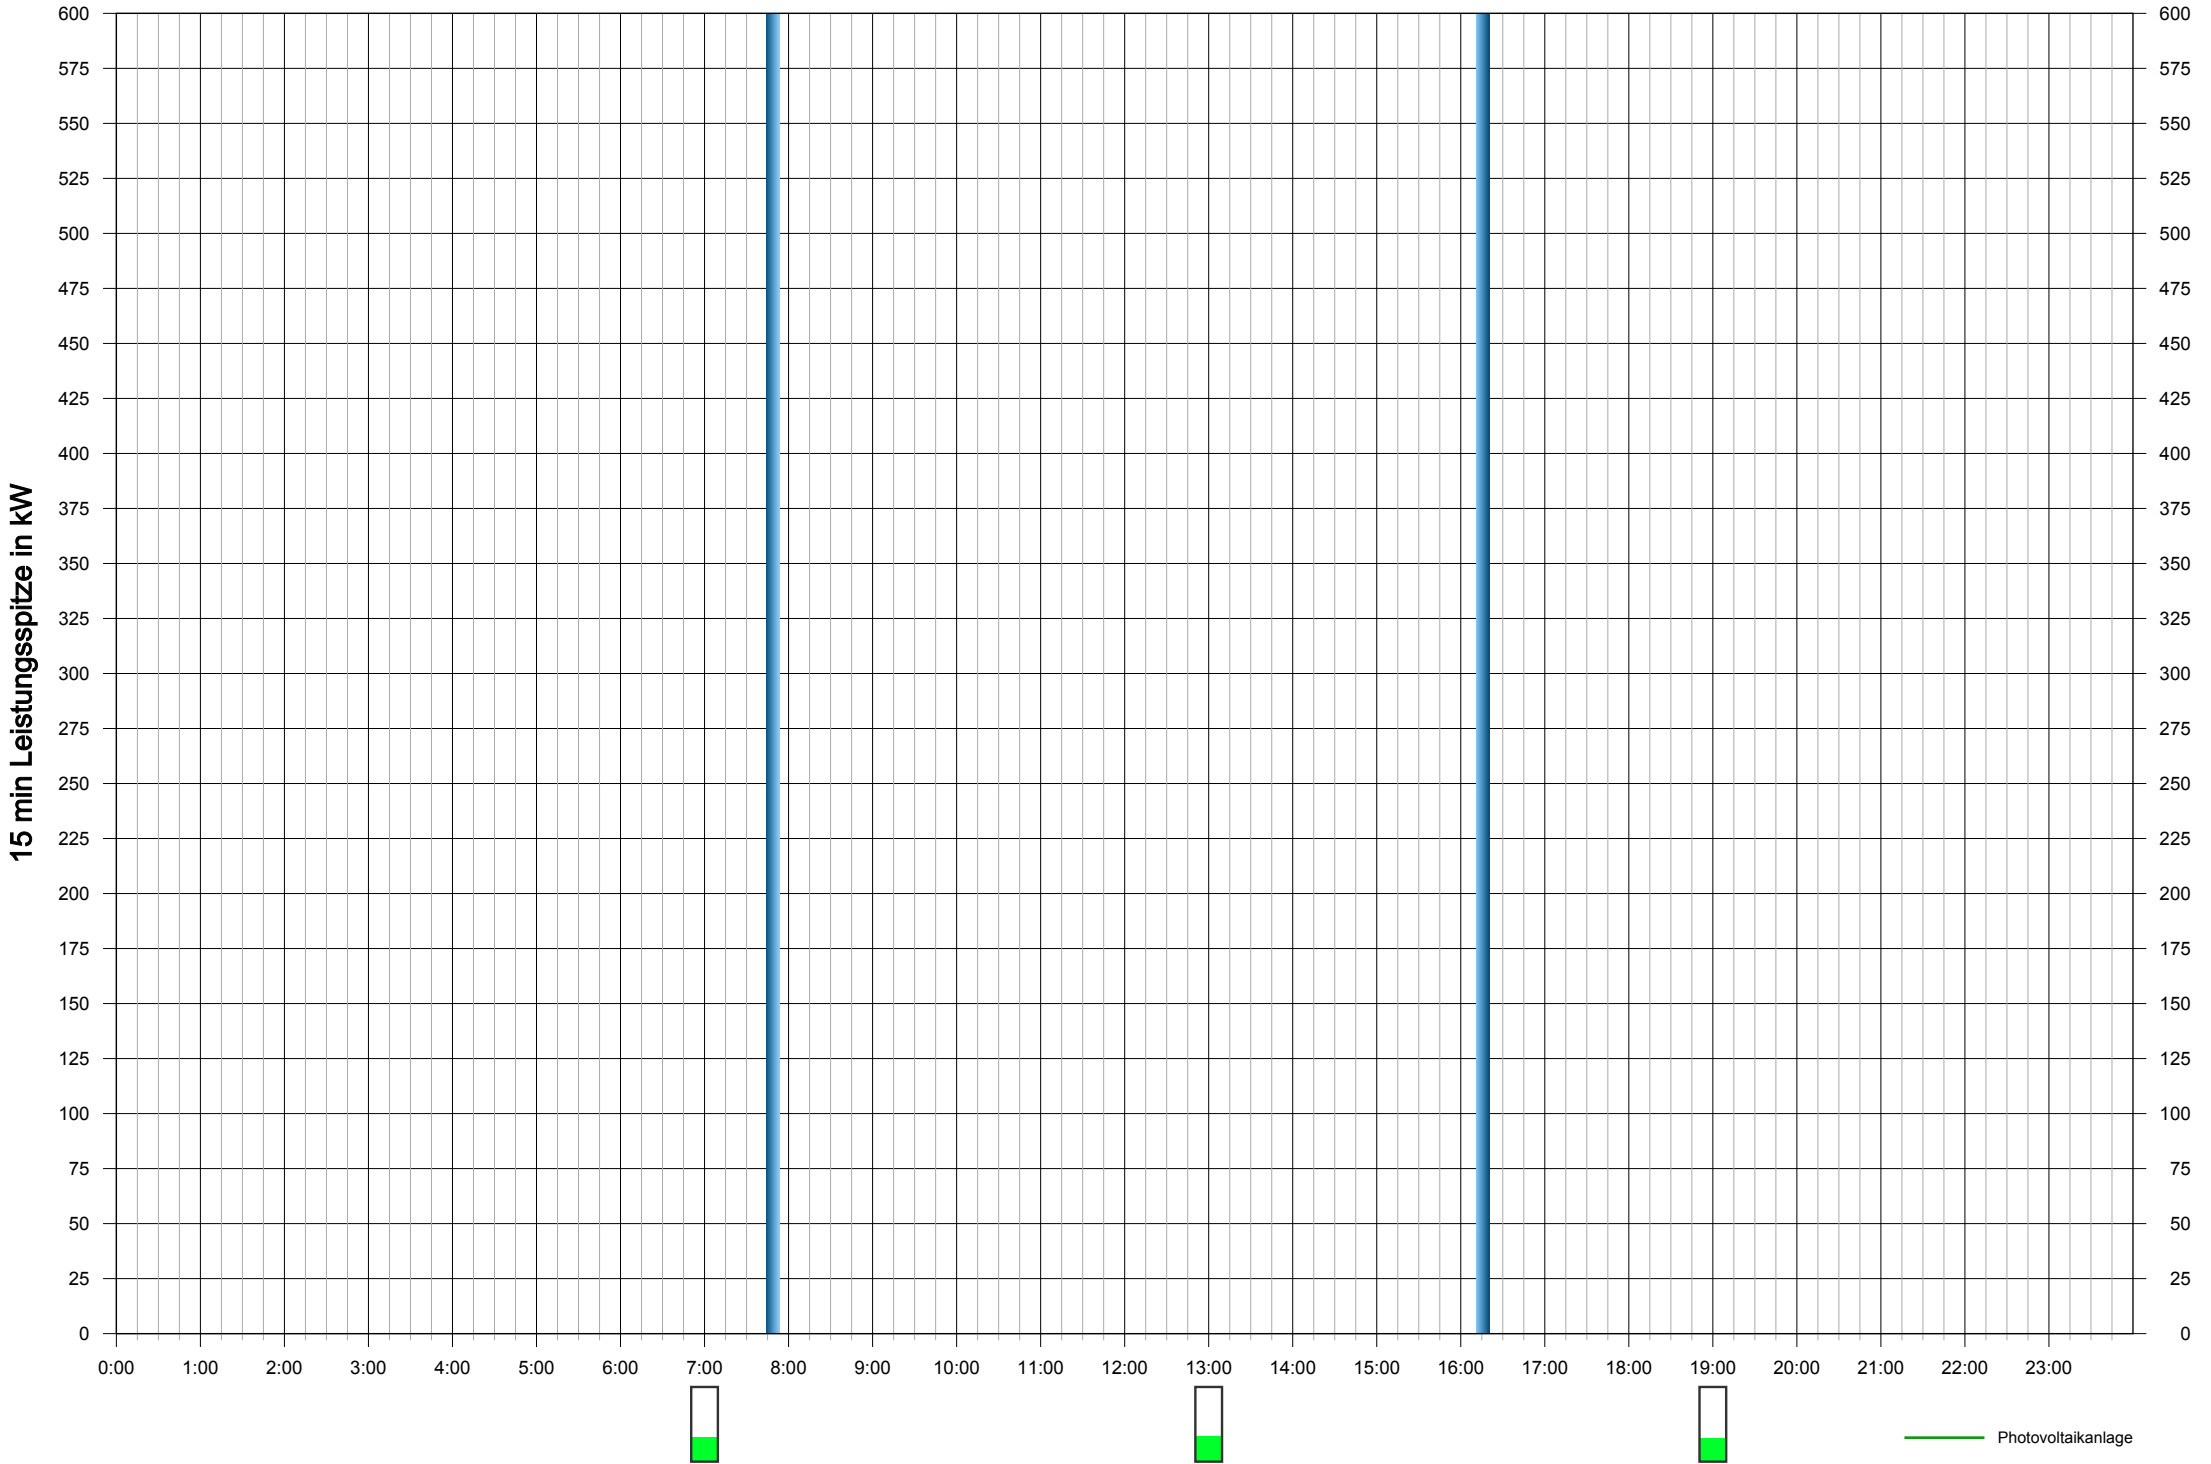

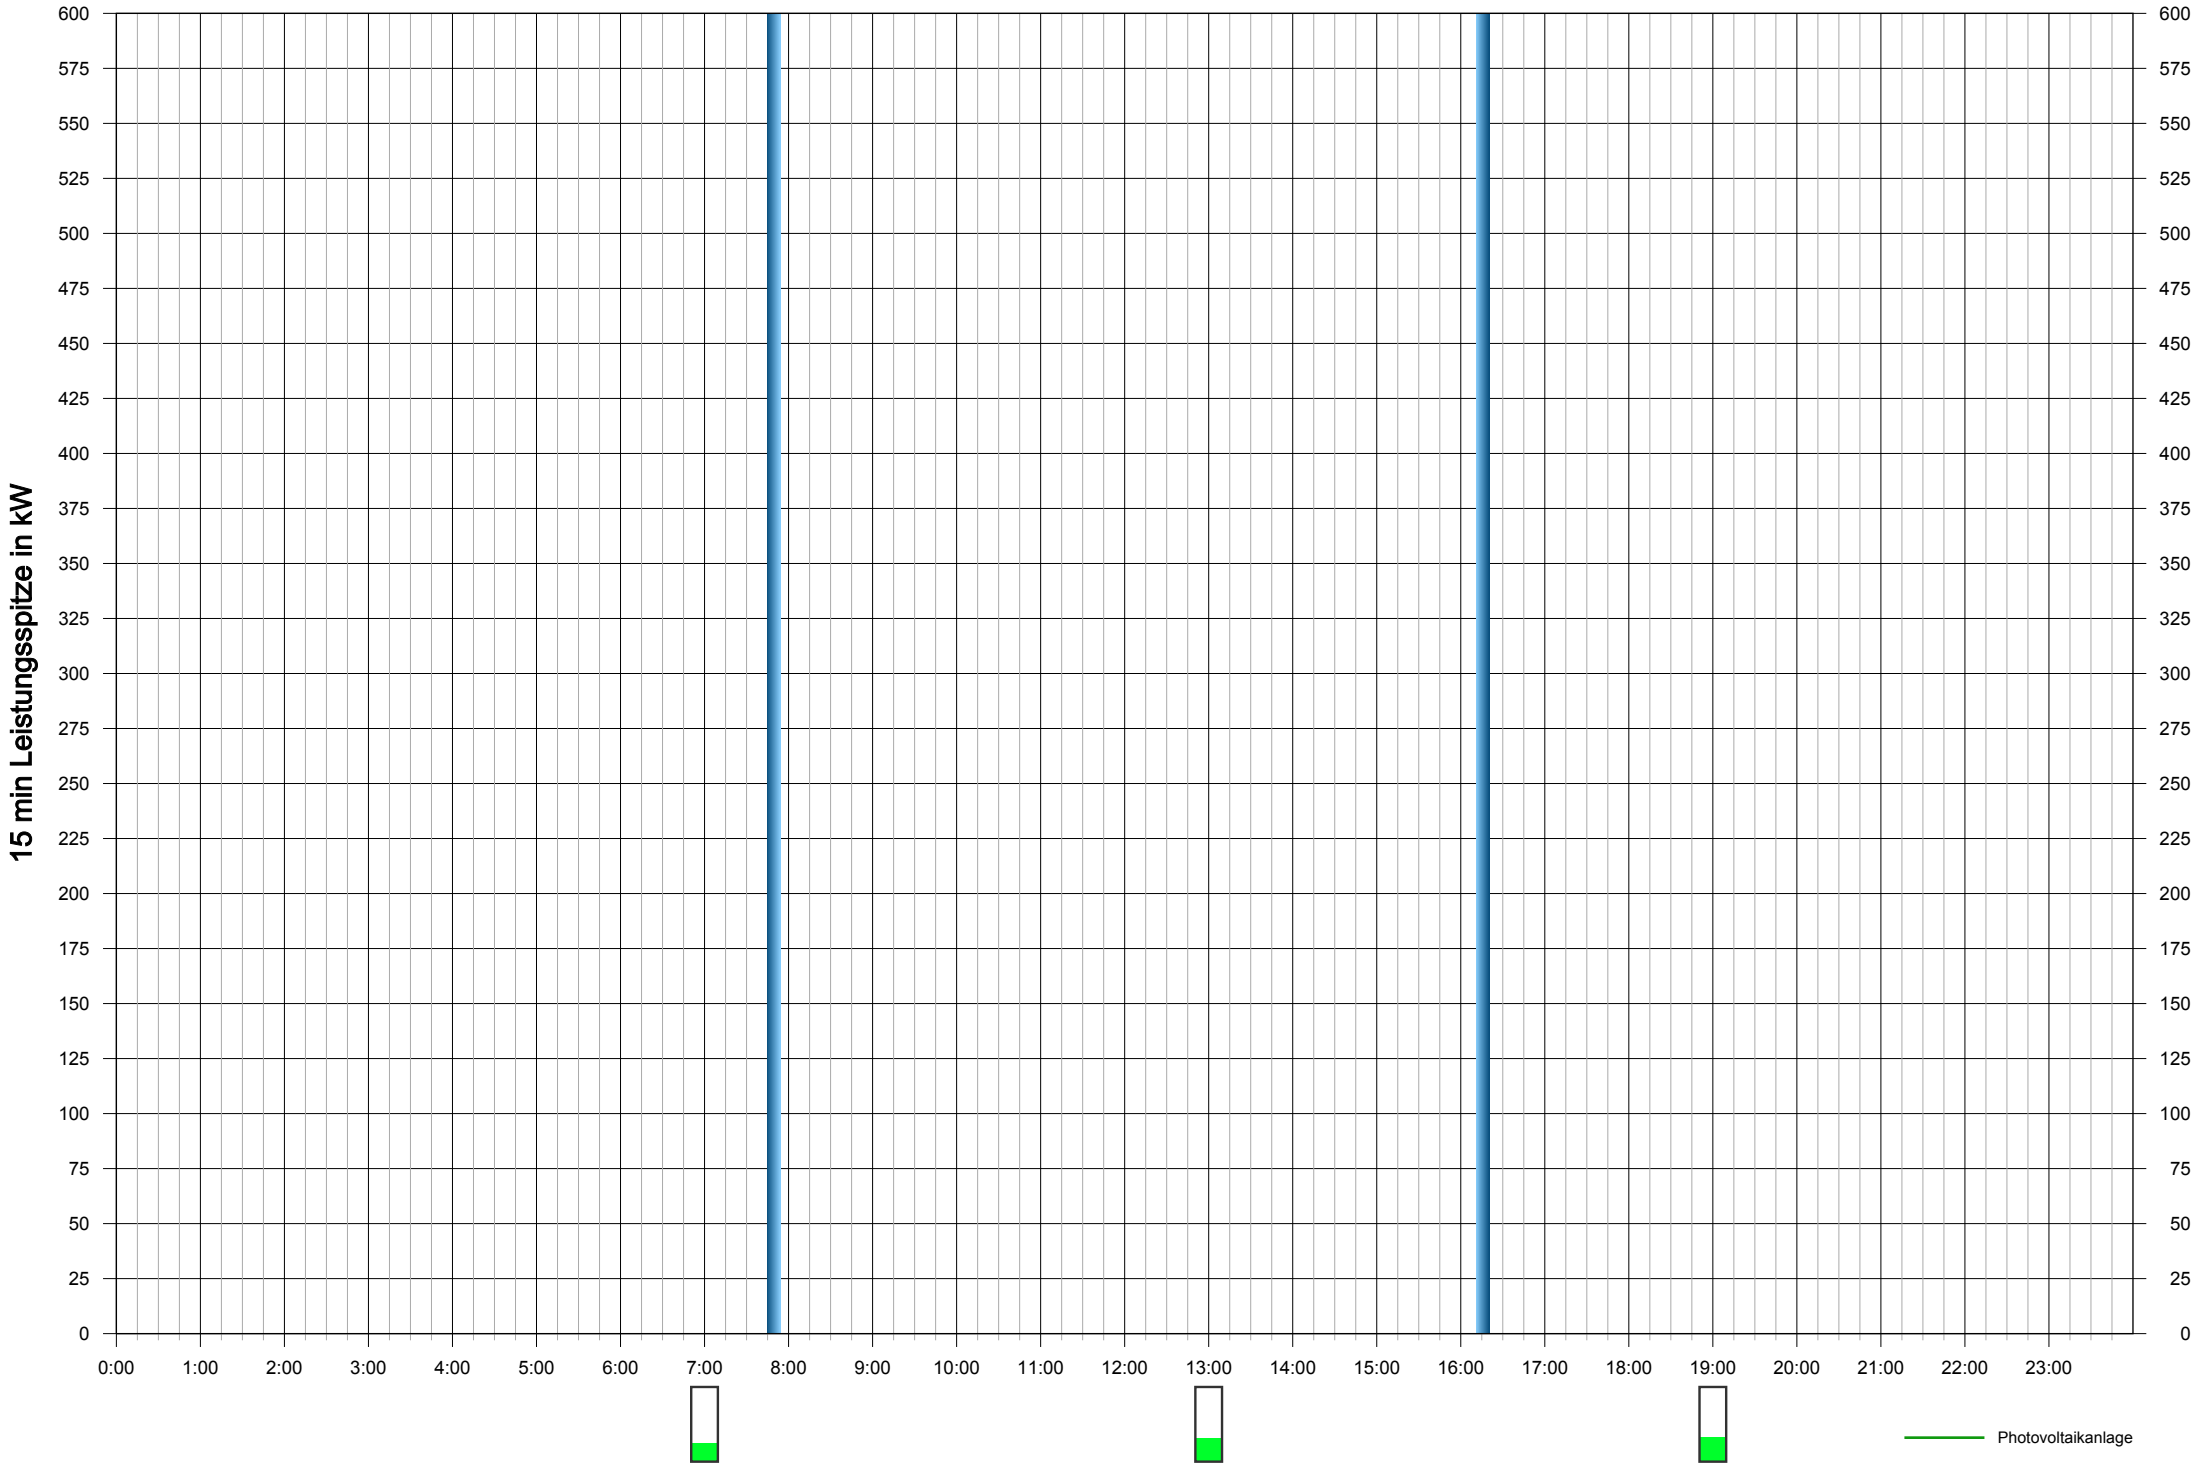


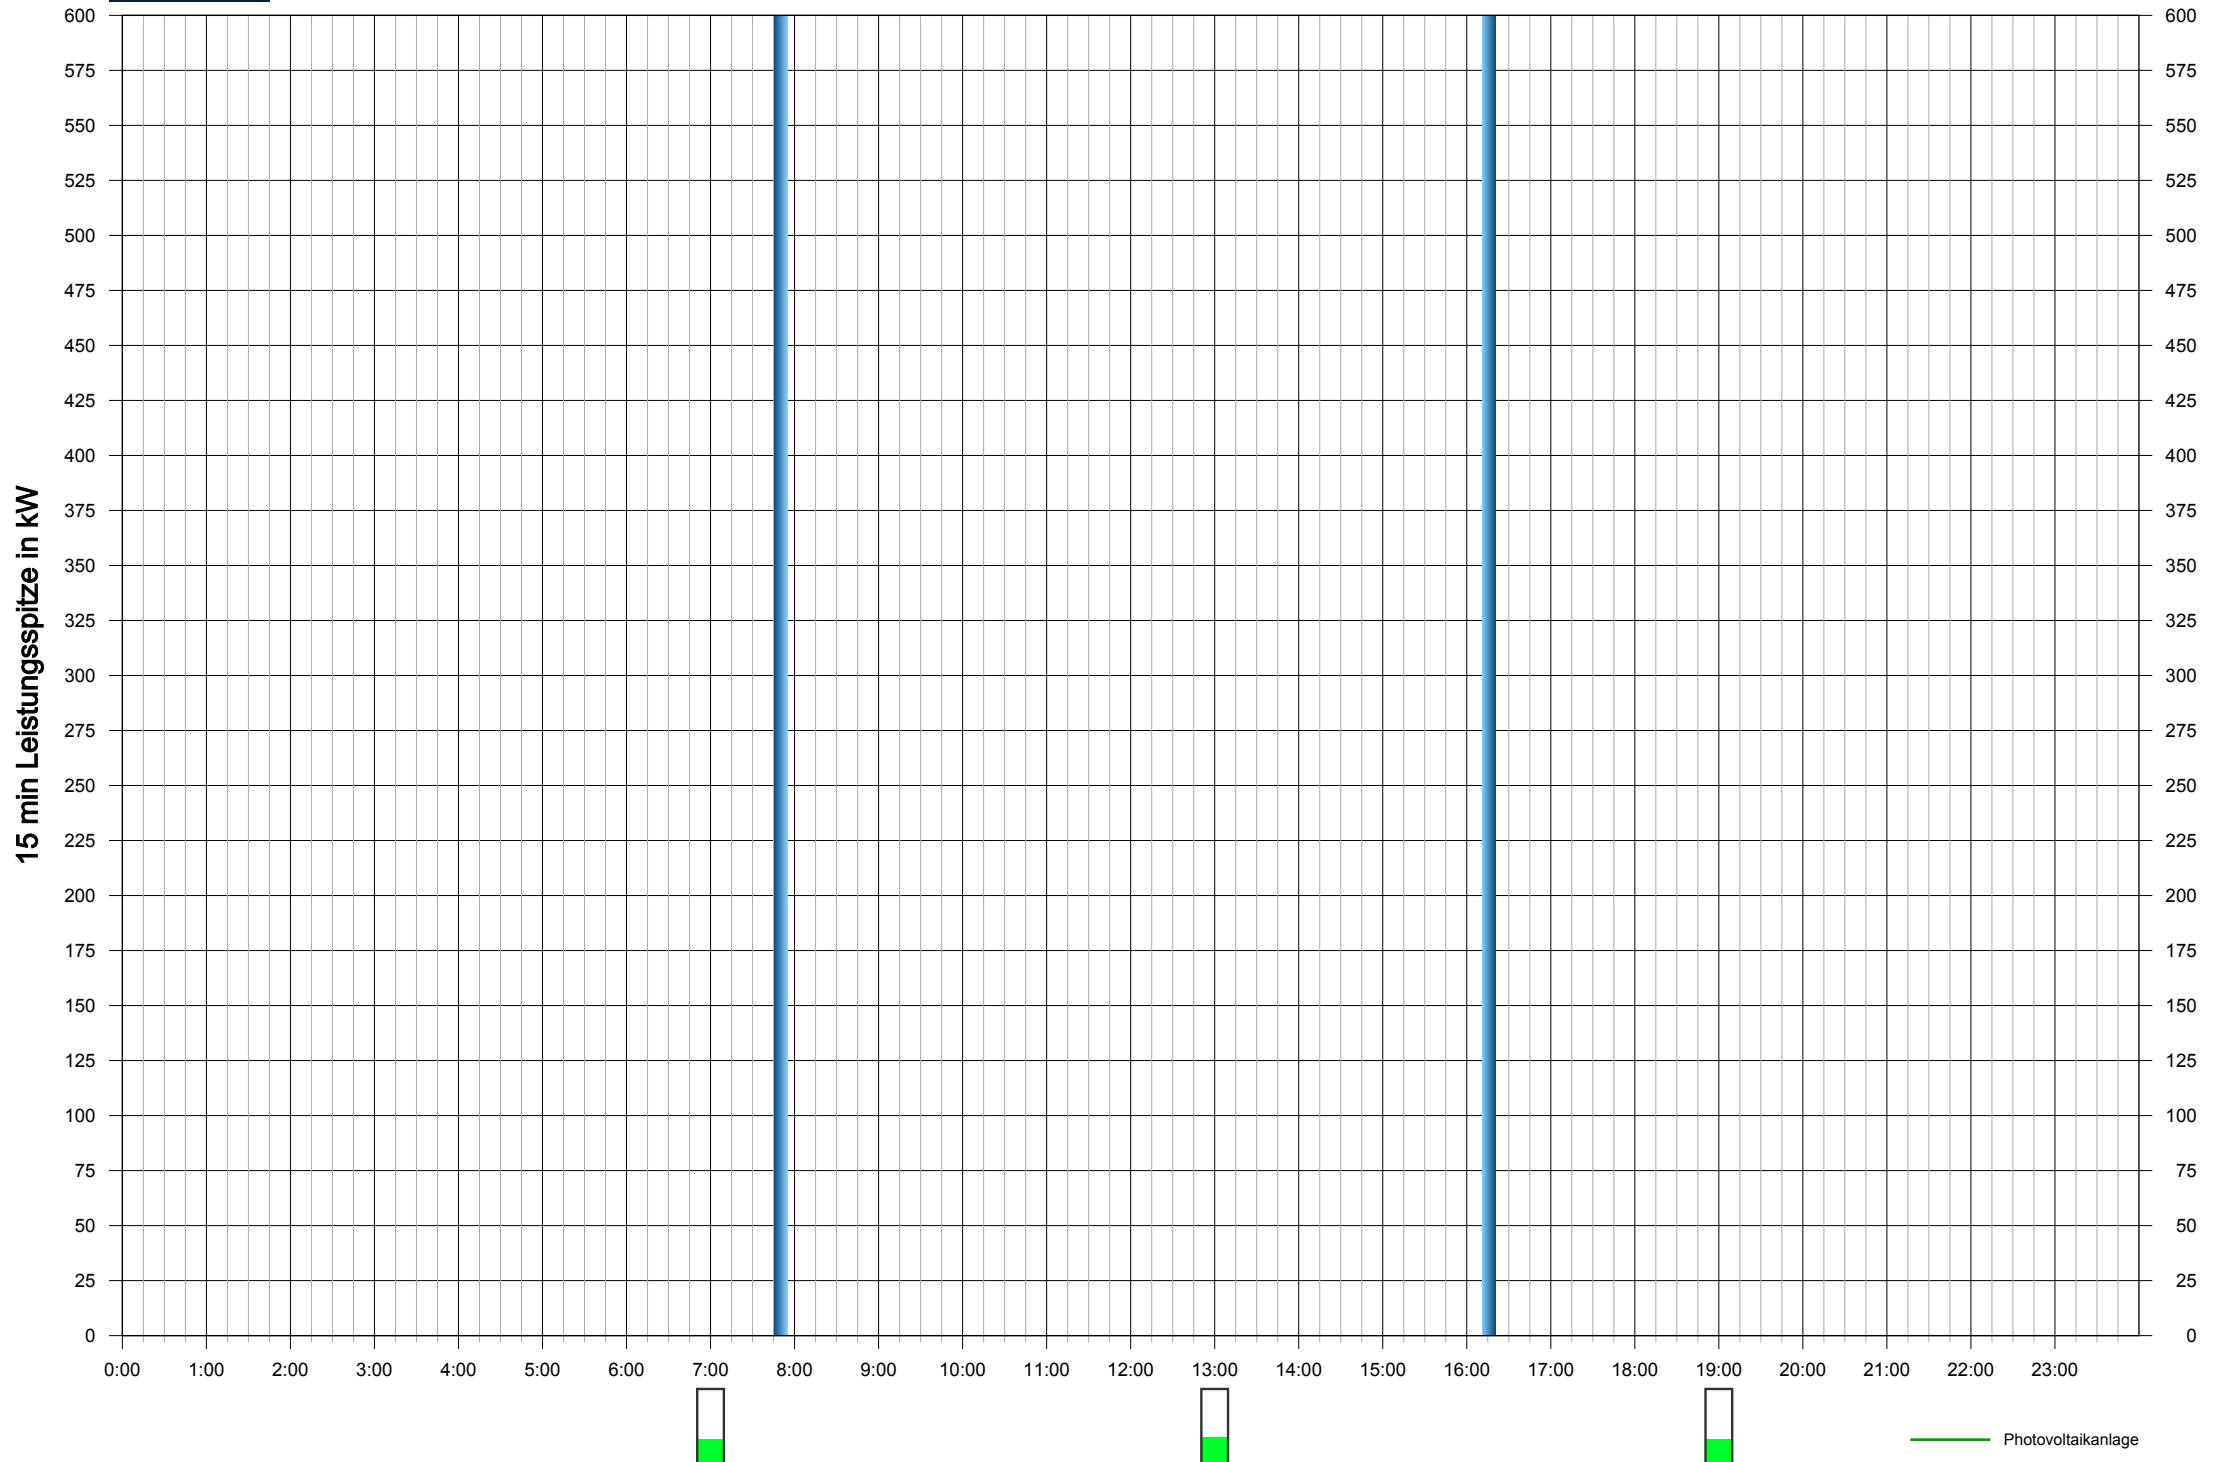

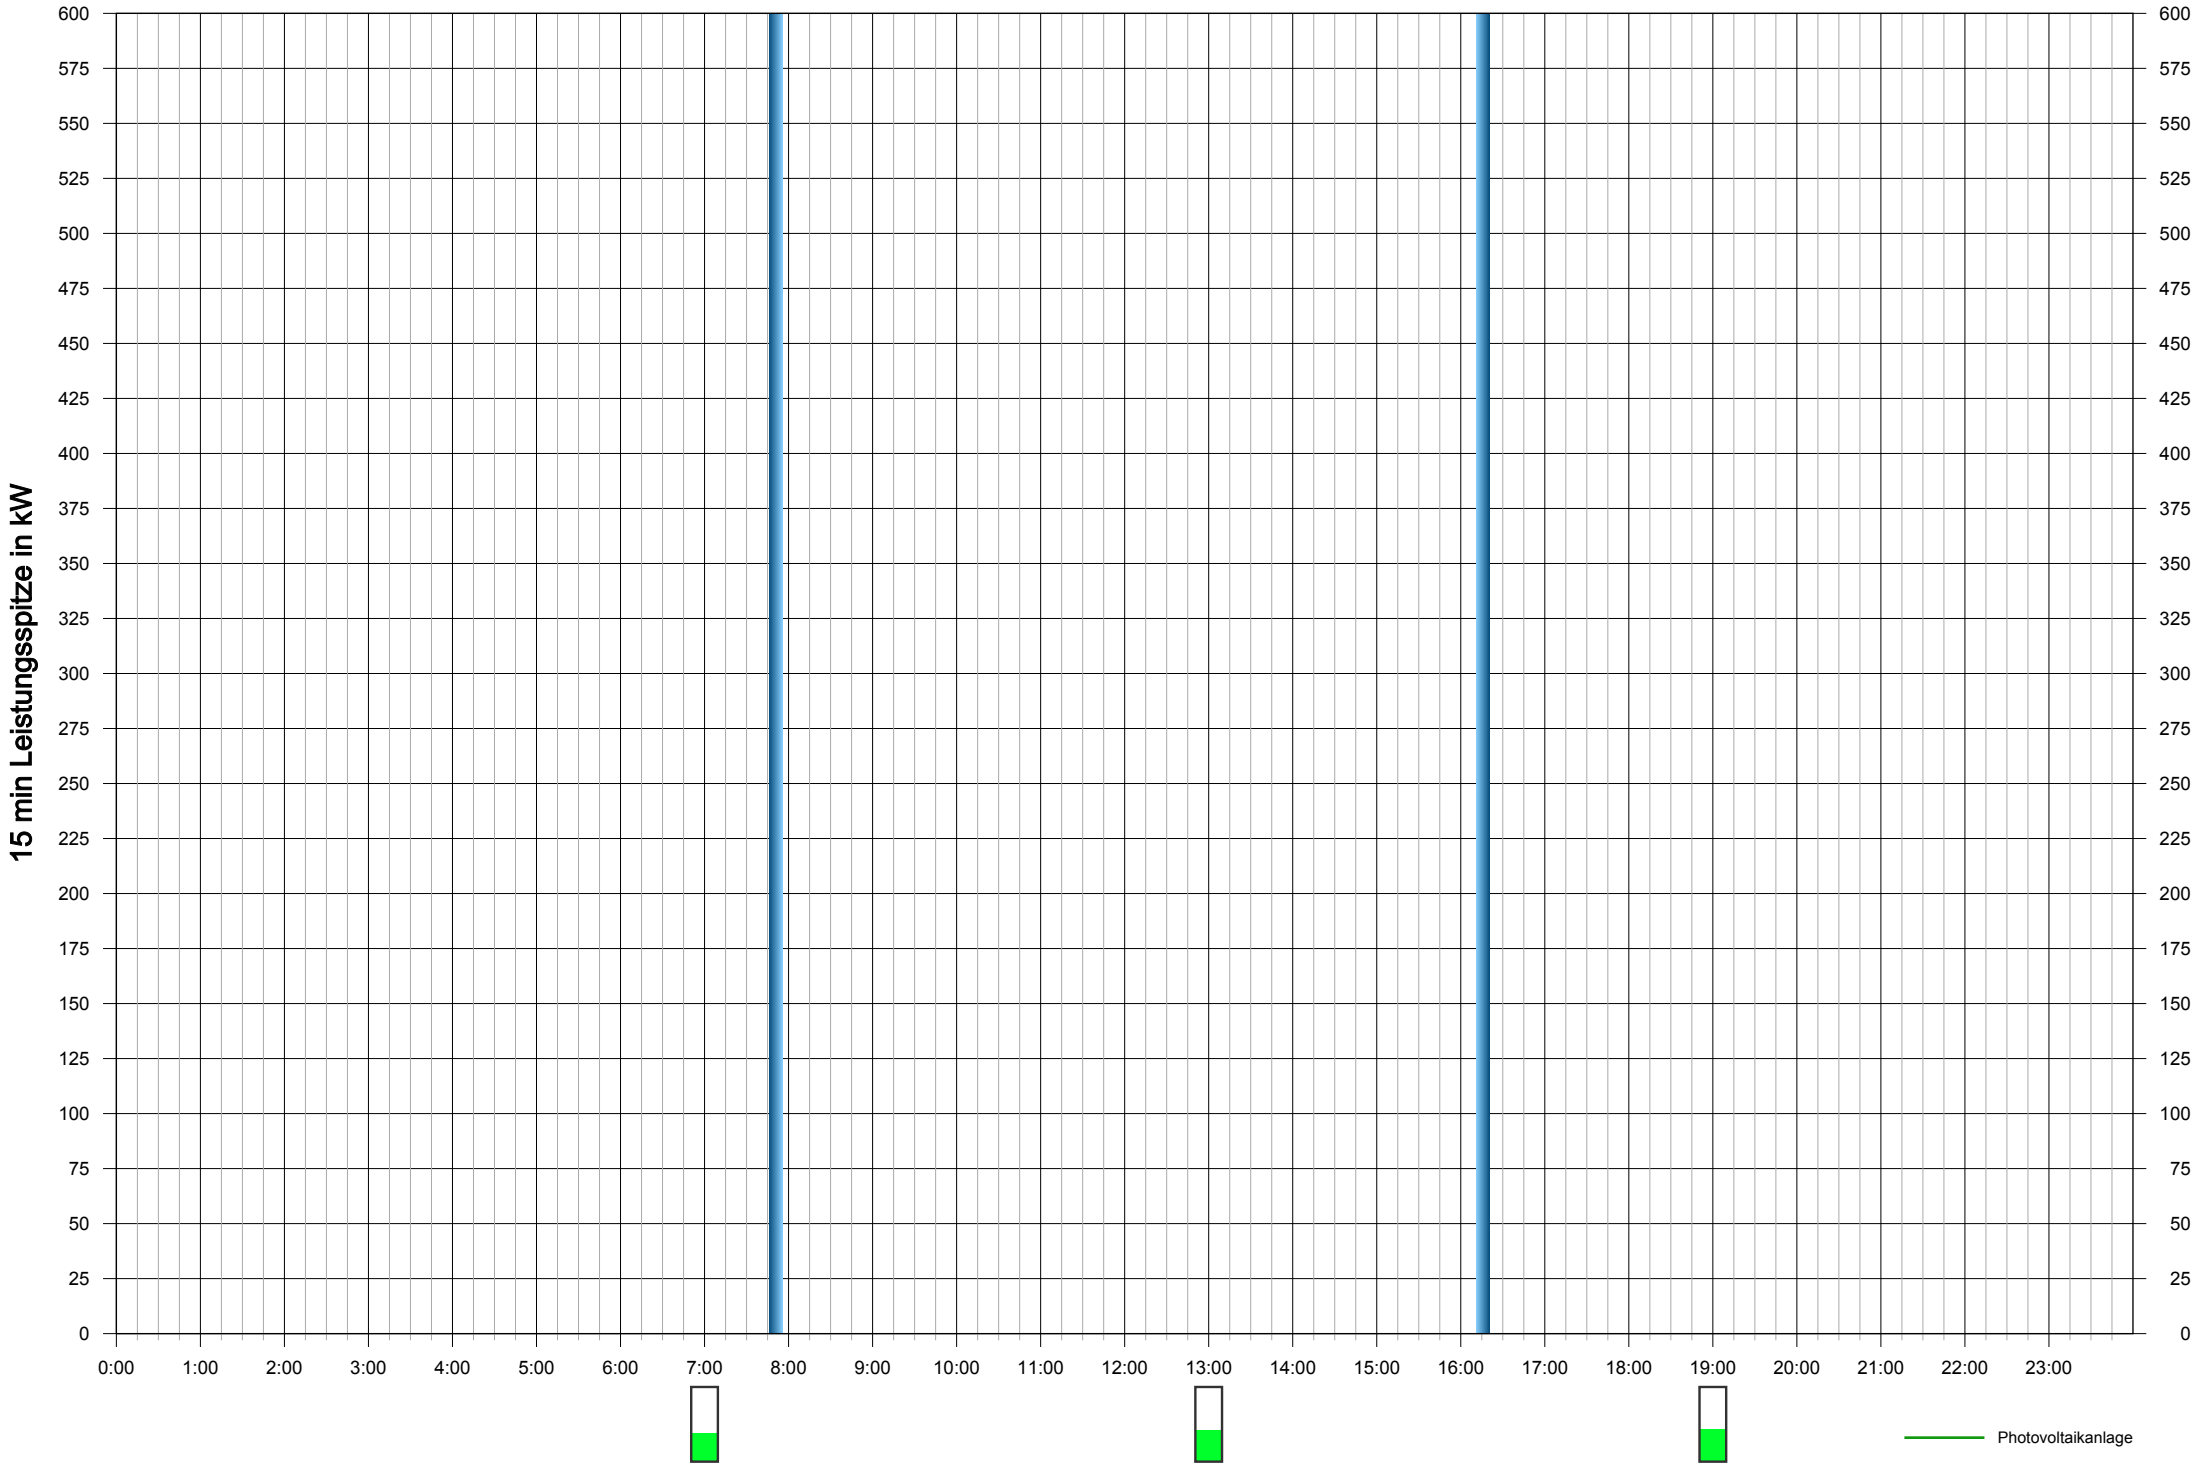





Photovoltaikanlage

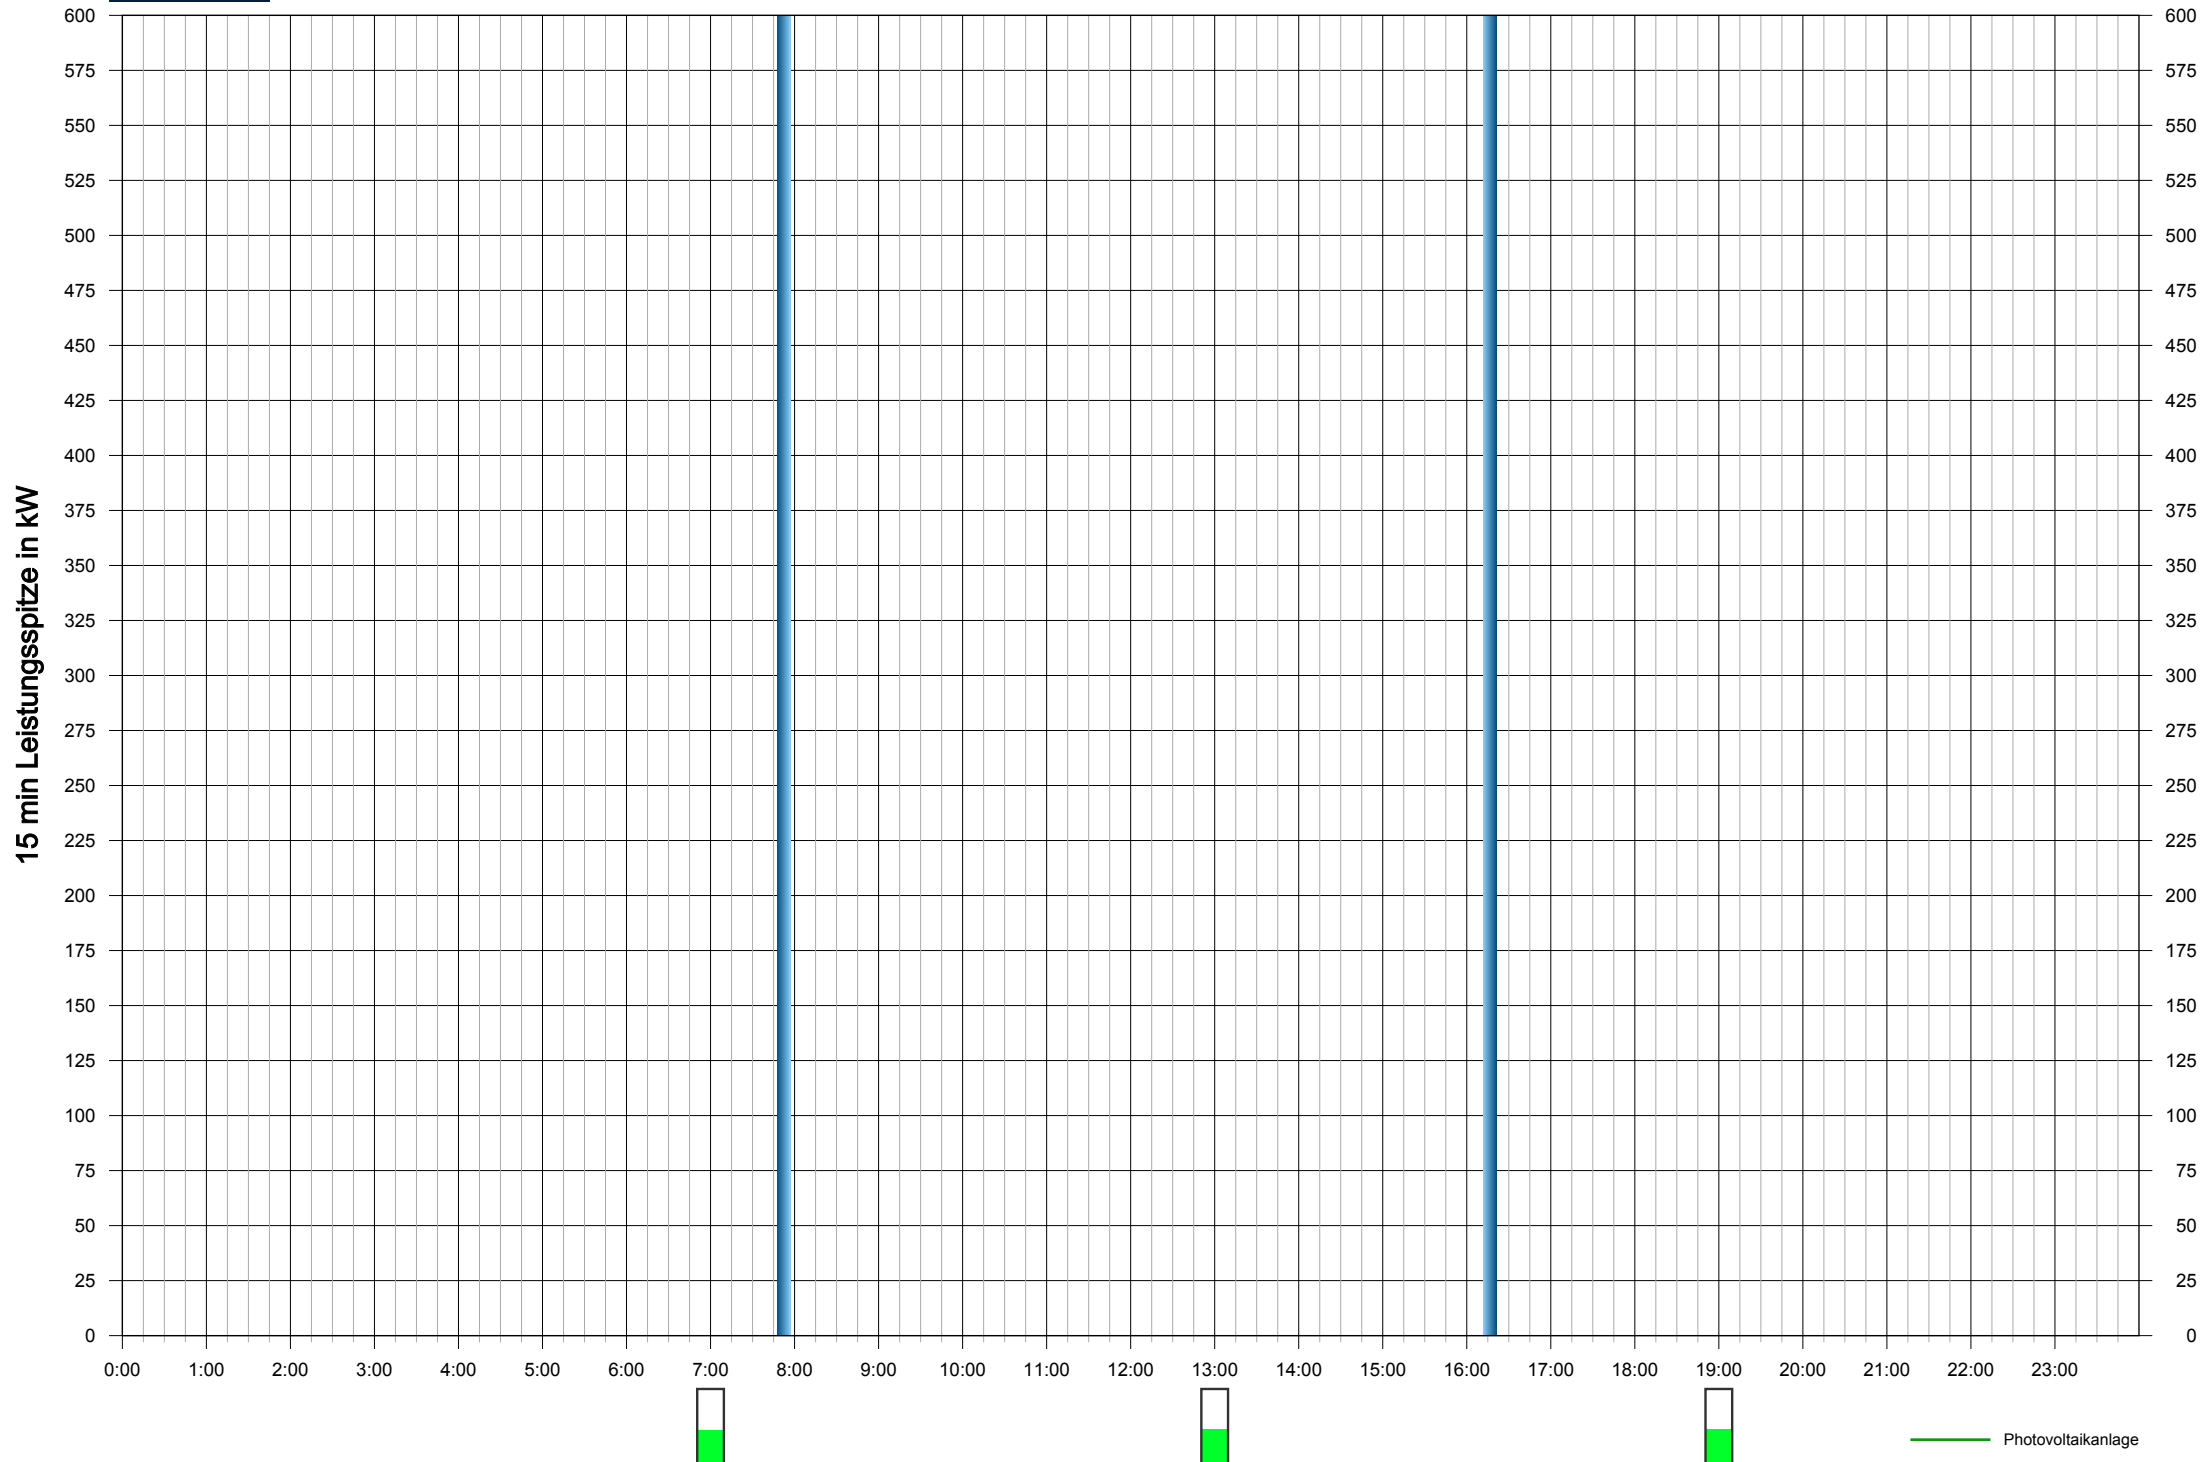



Photovoltaikanlage




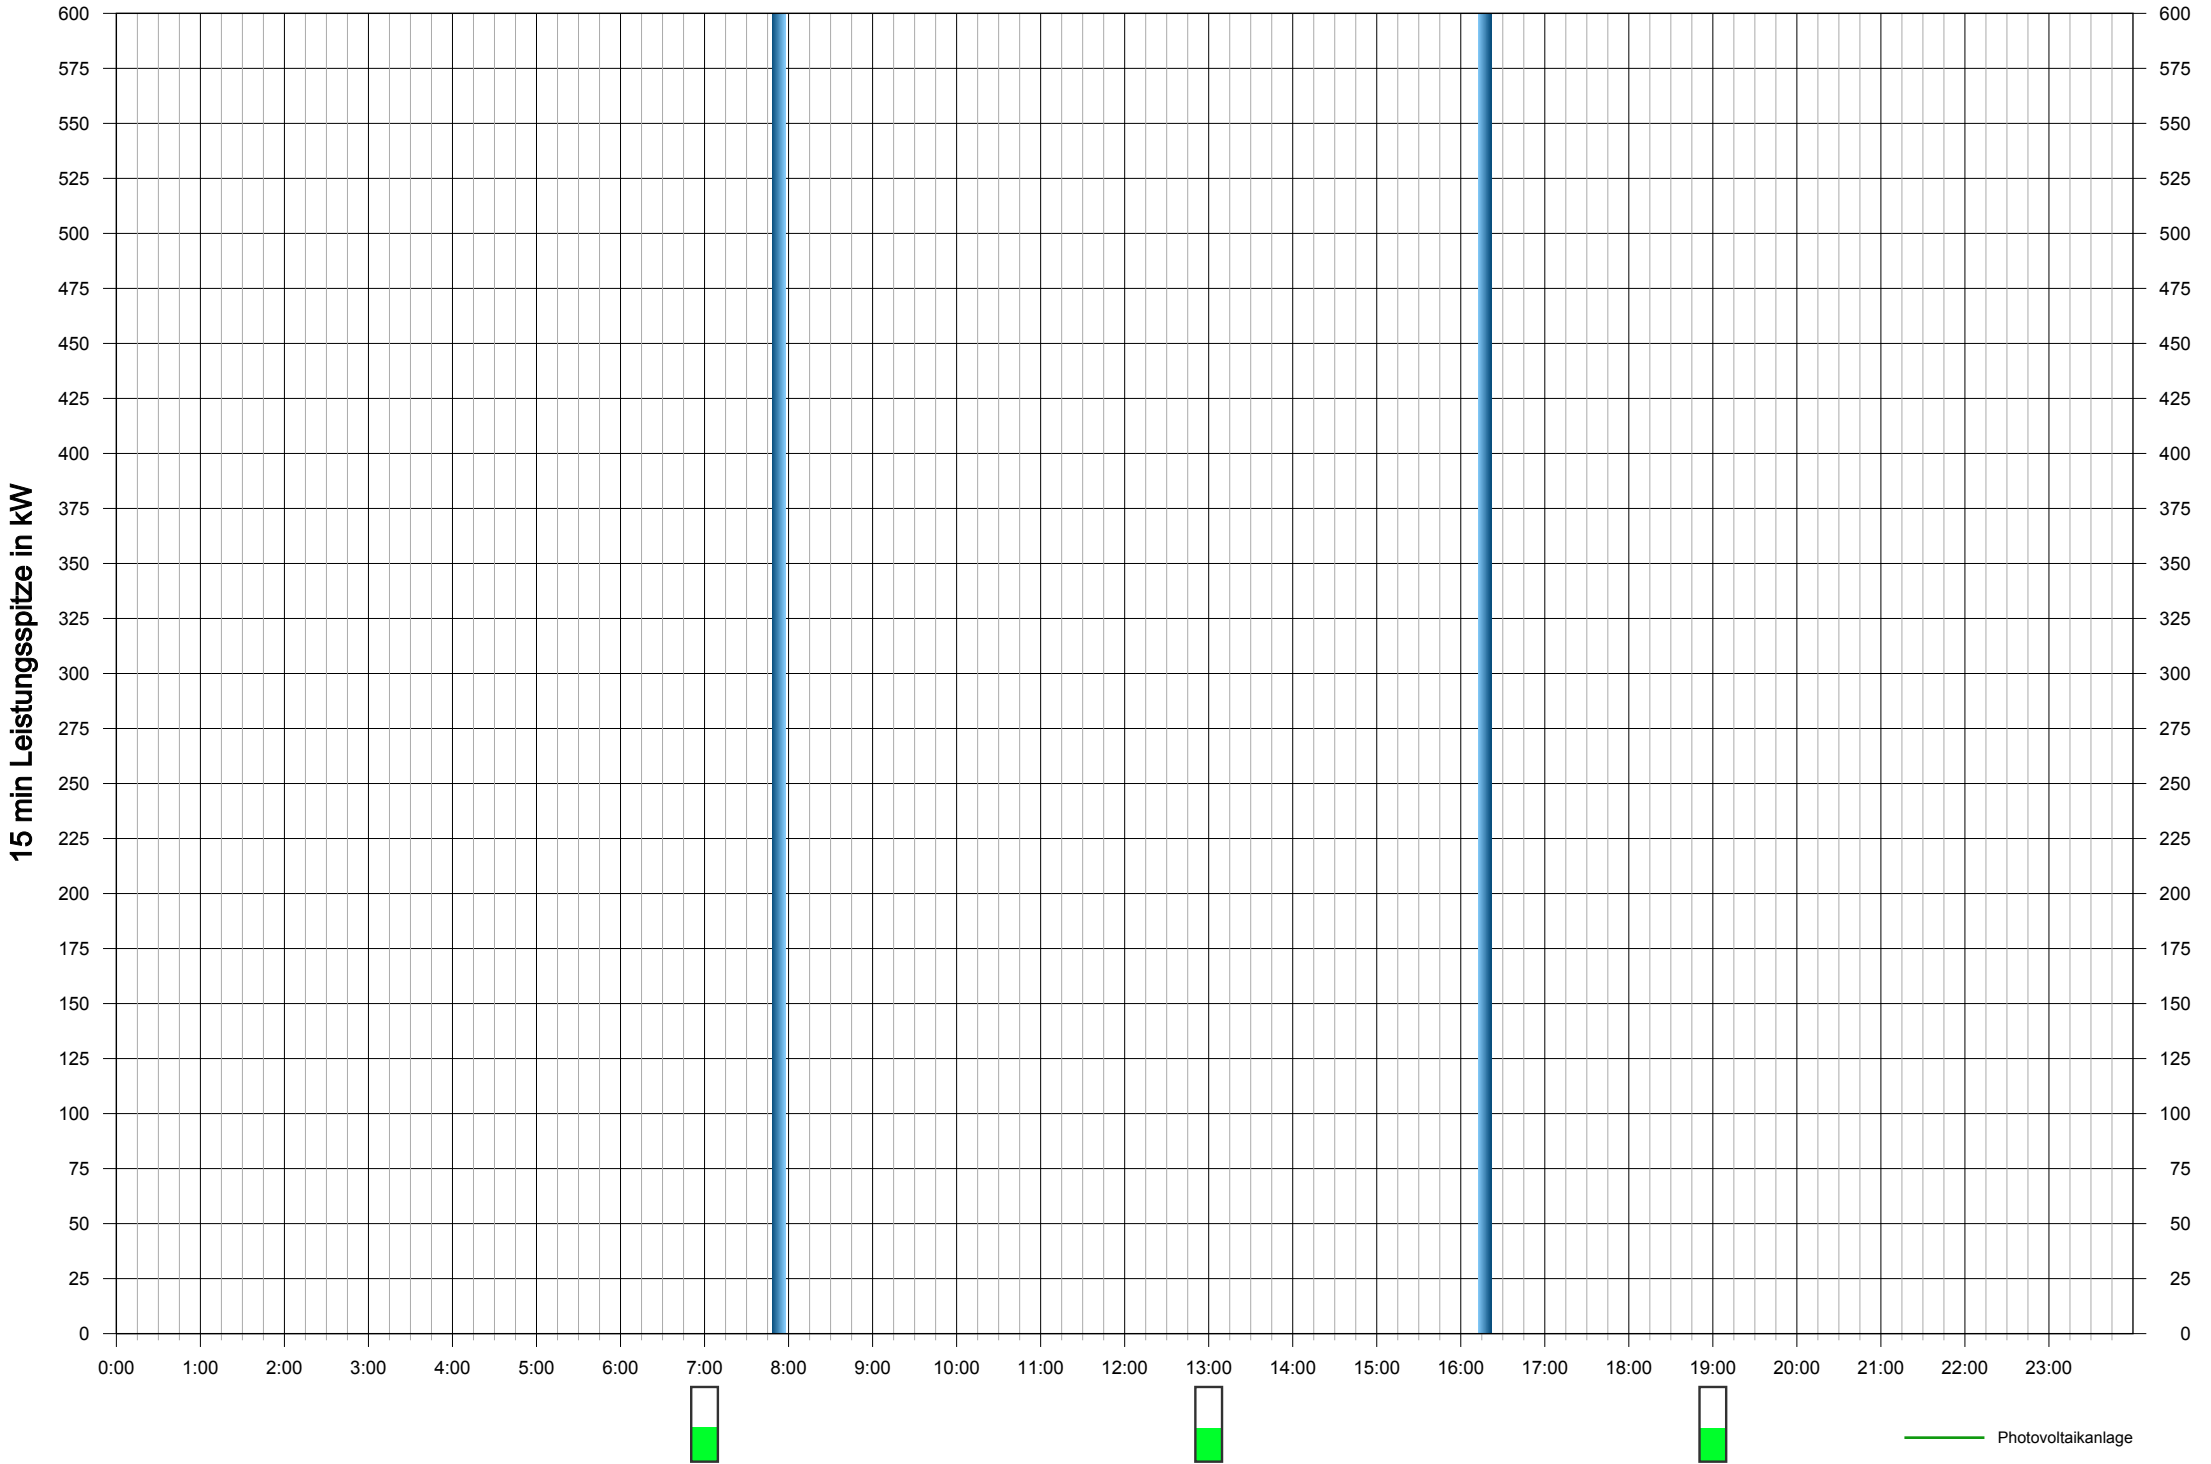


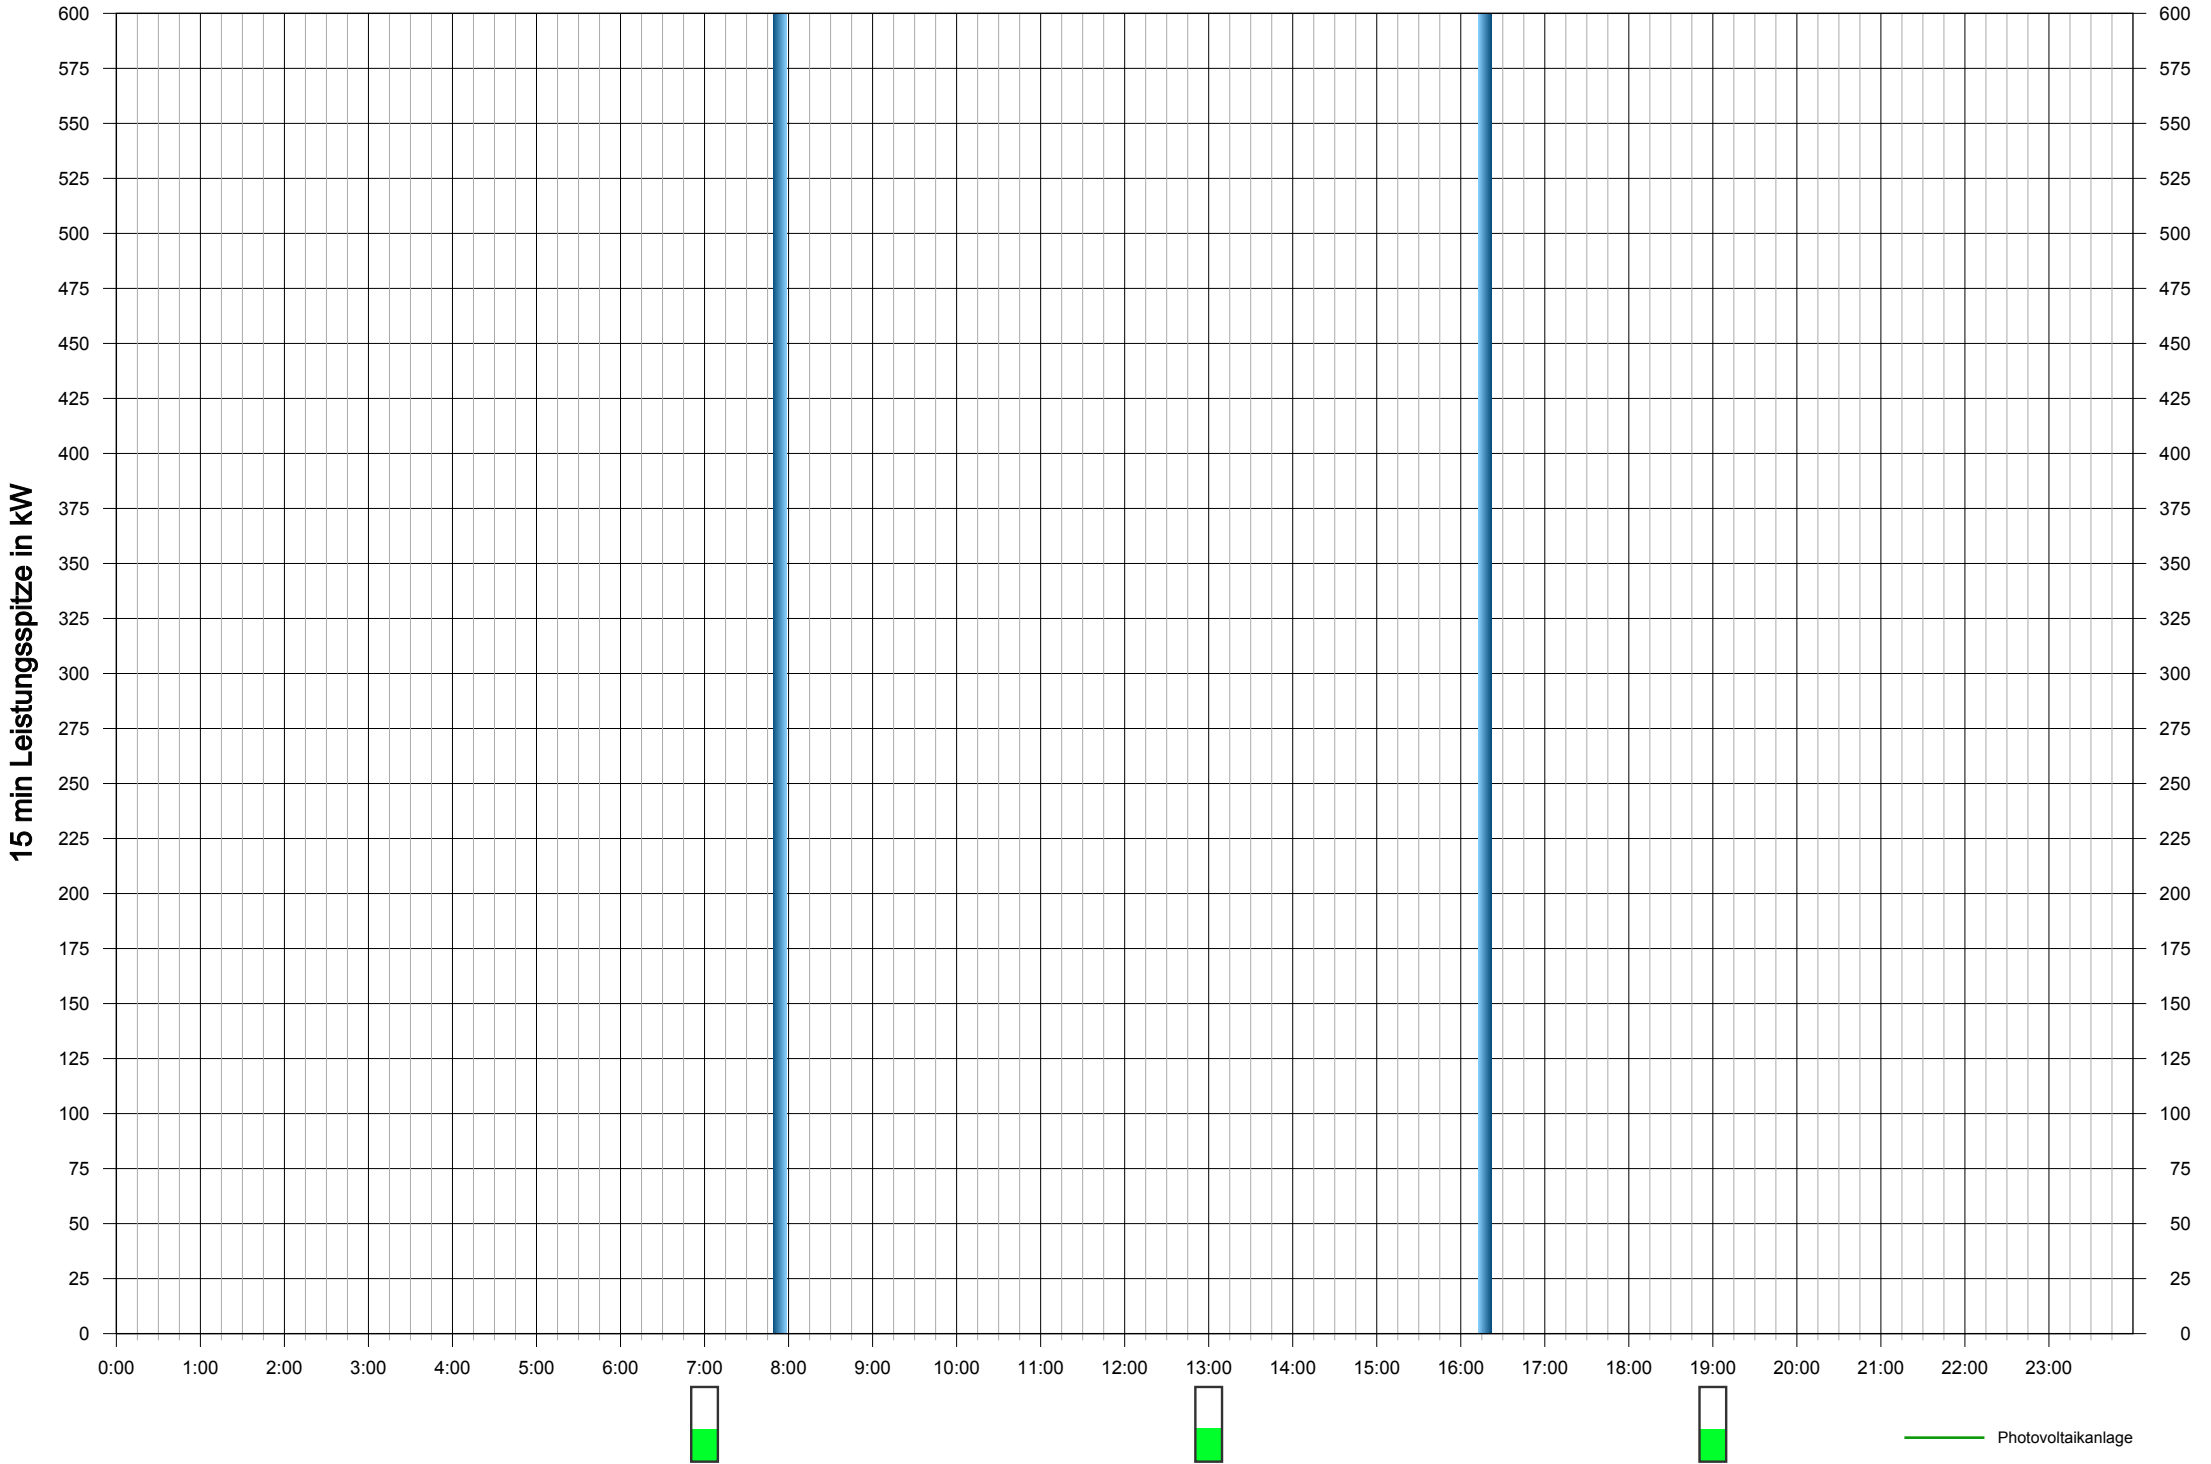

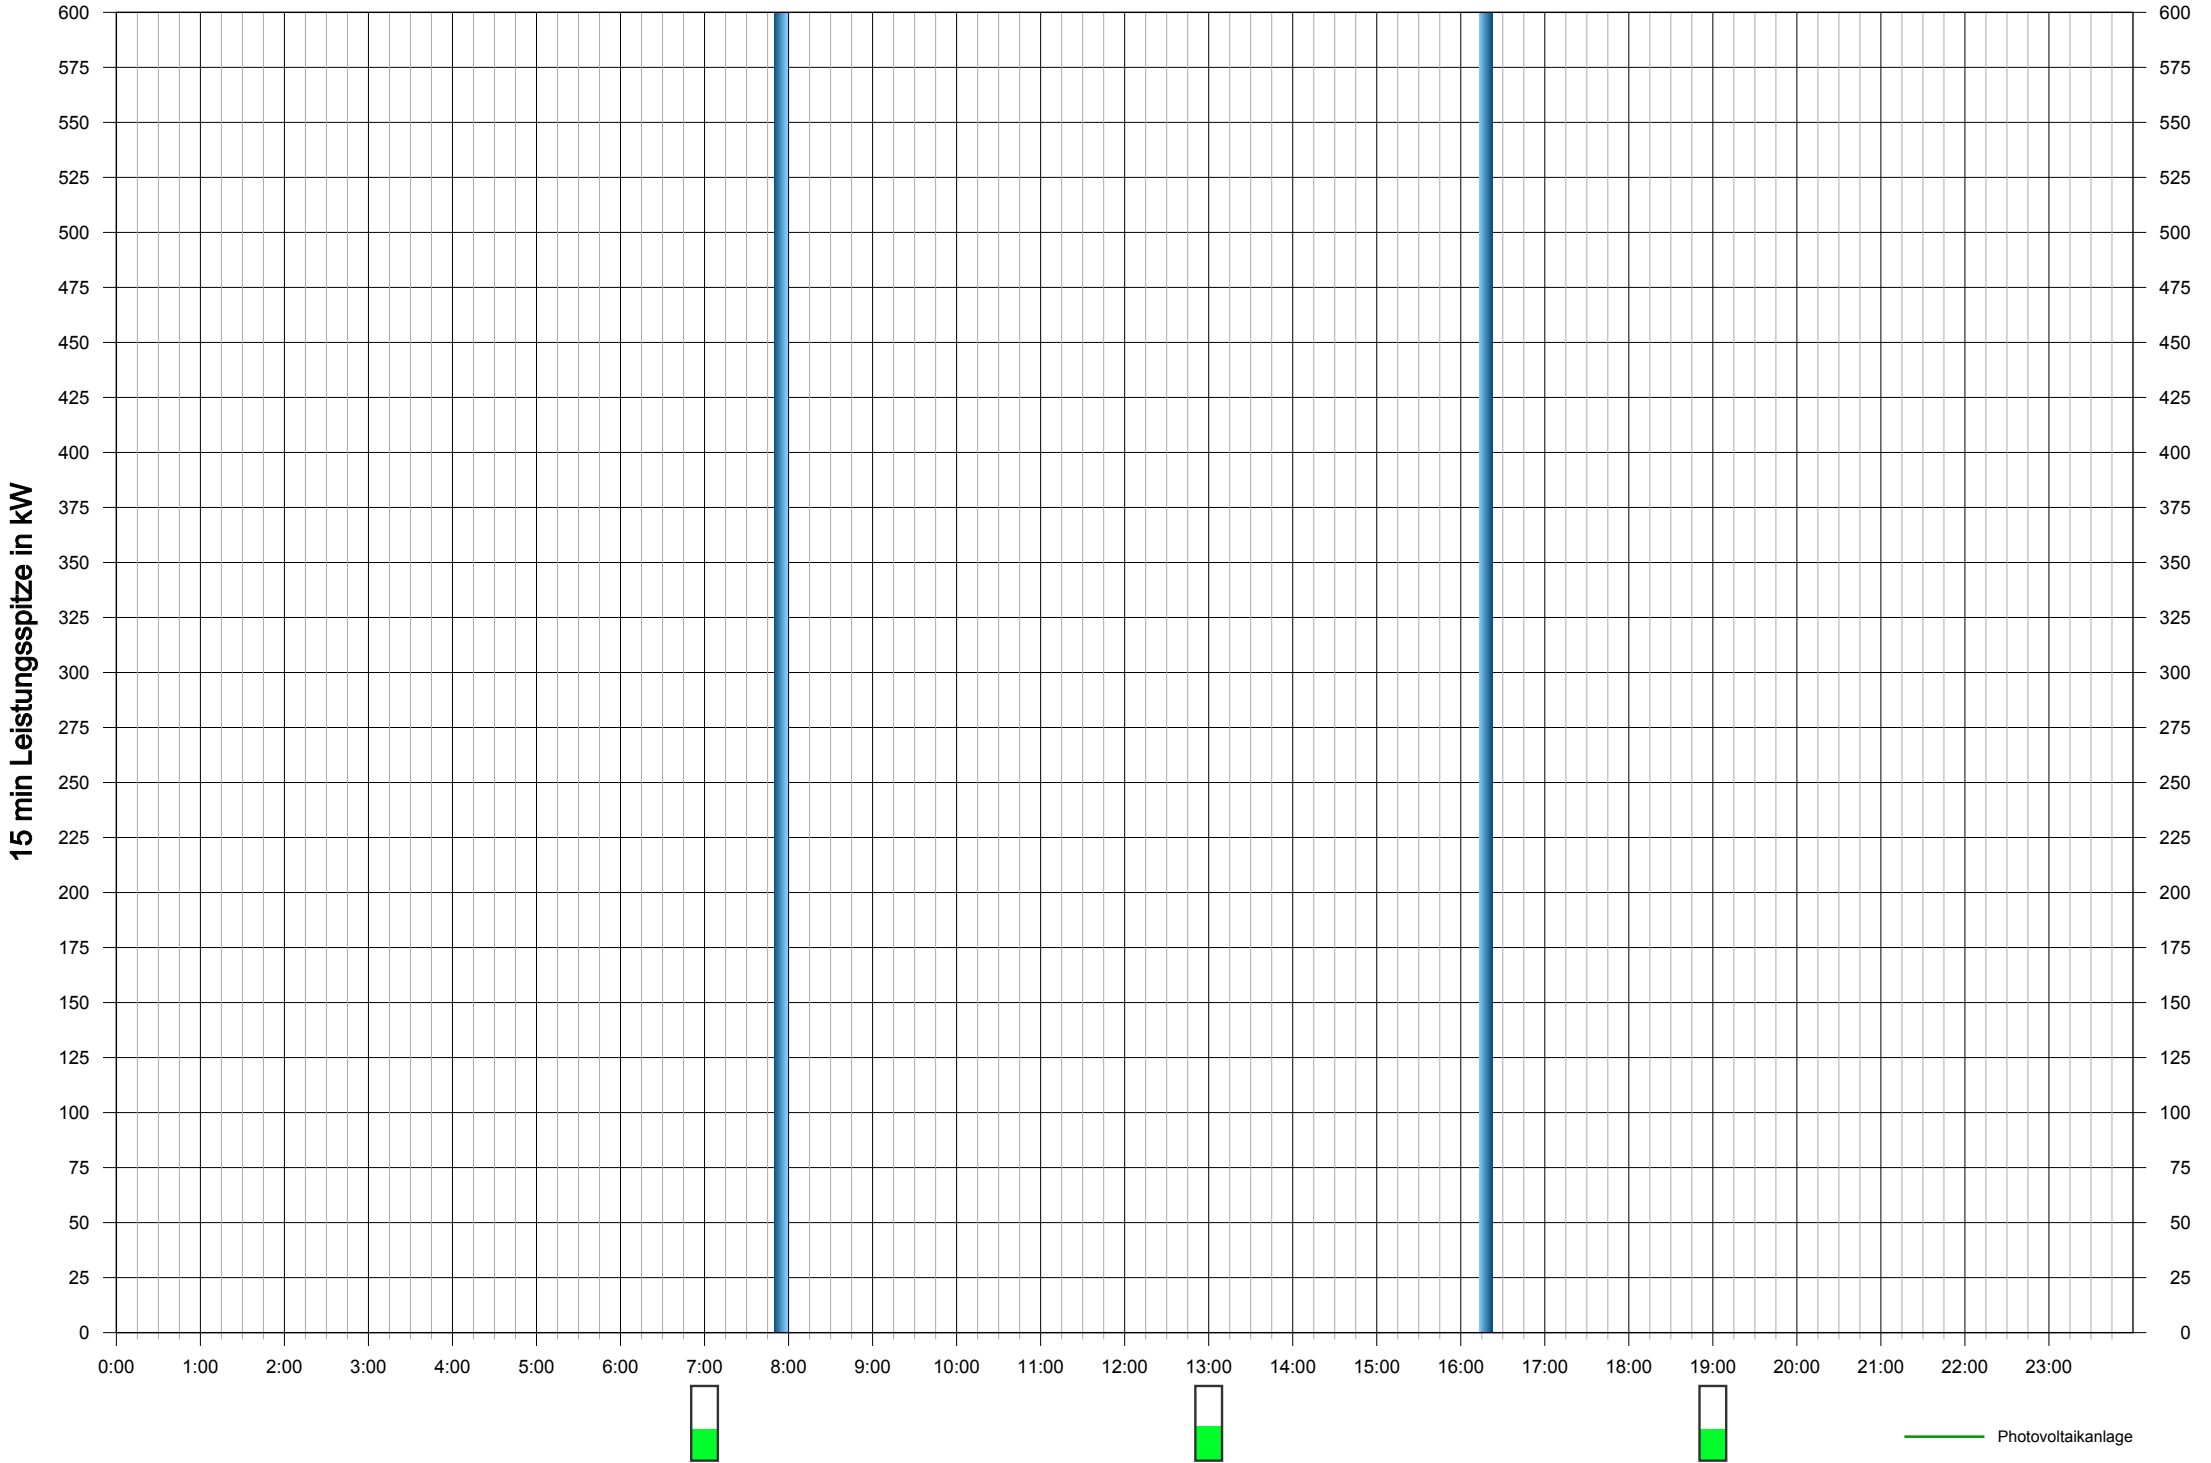


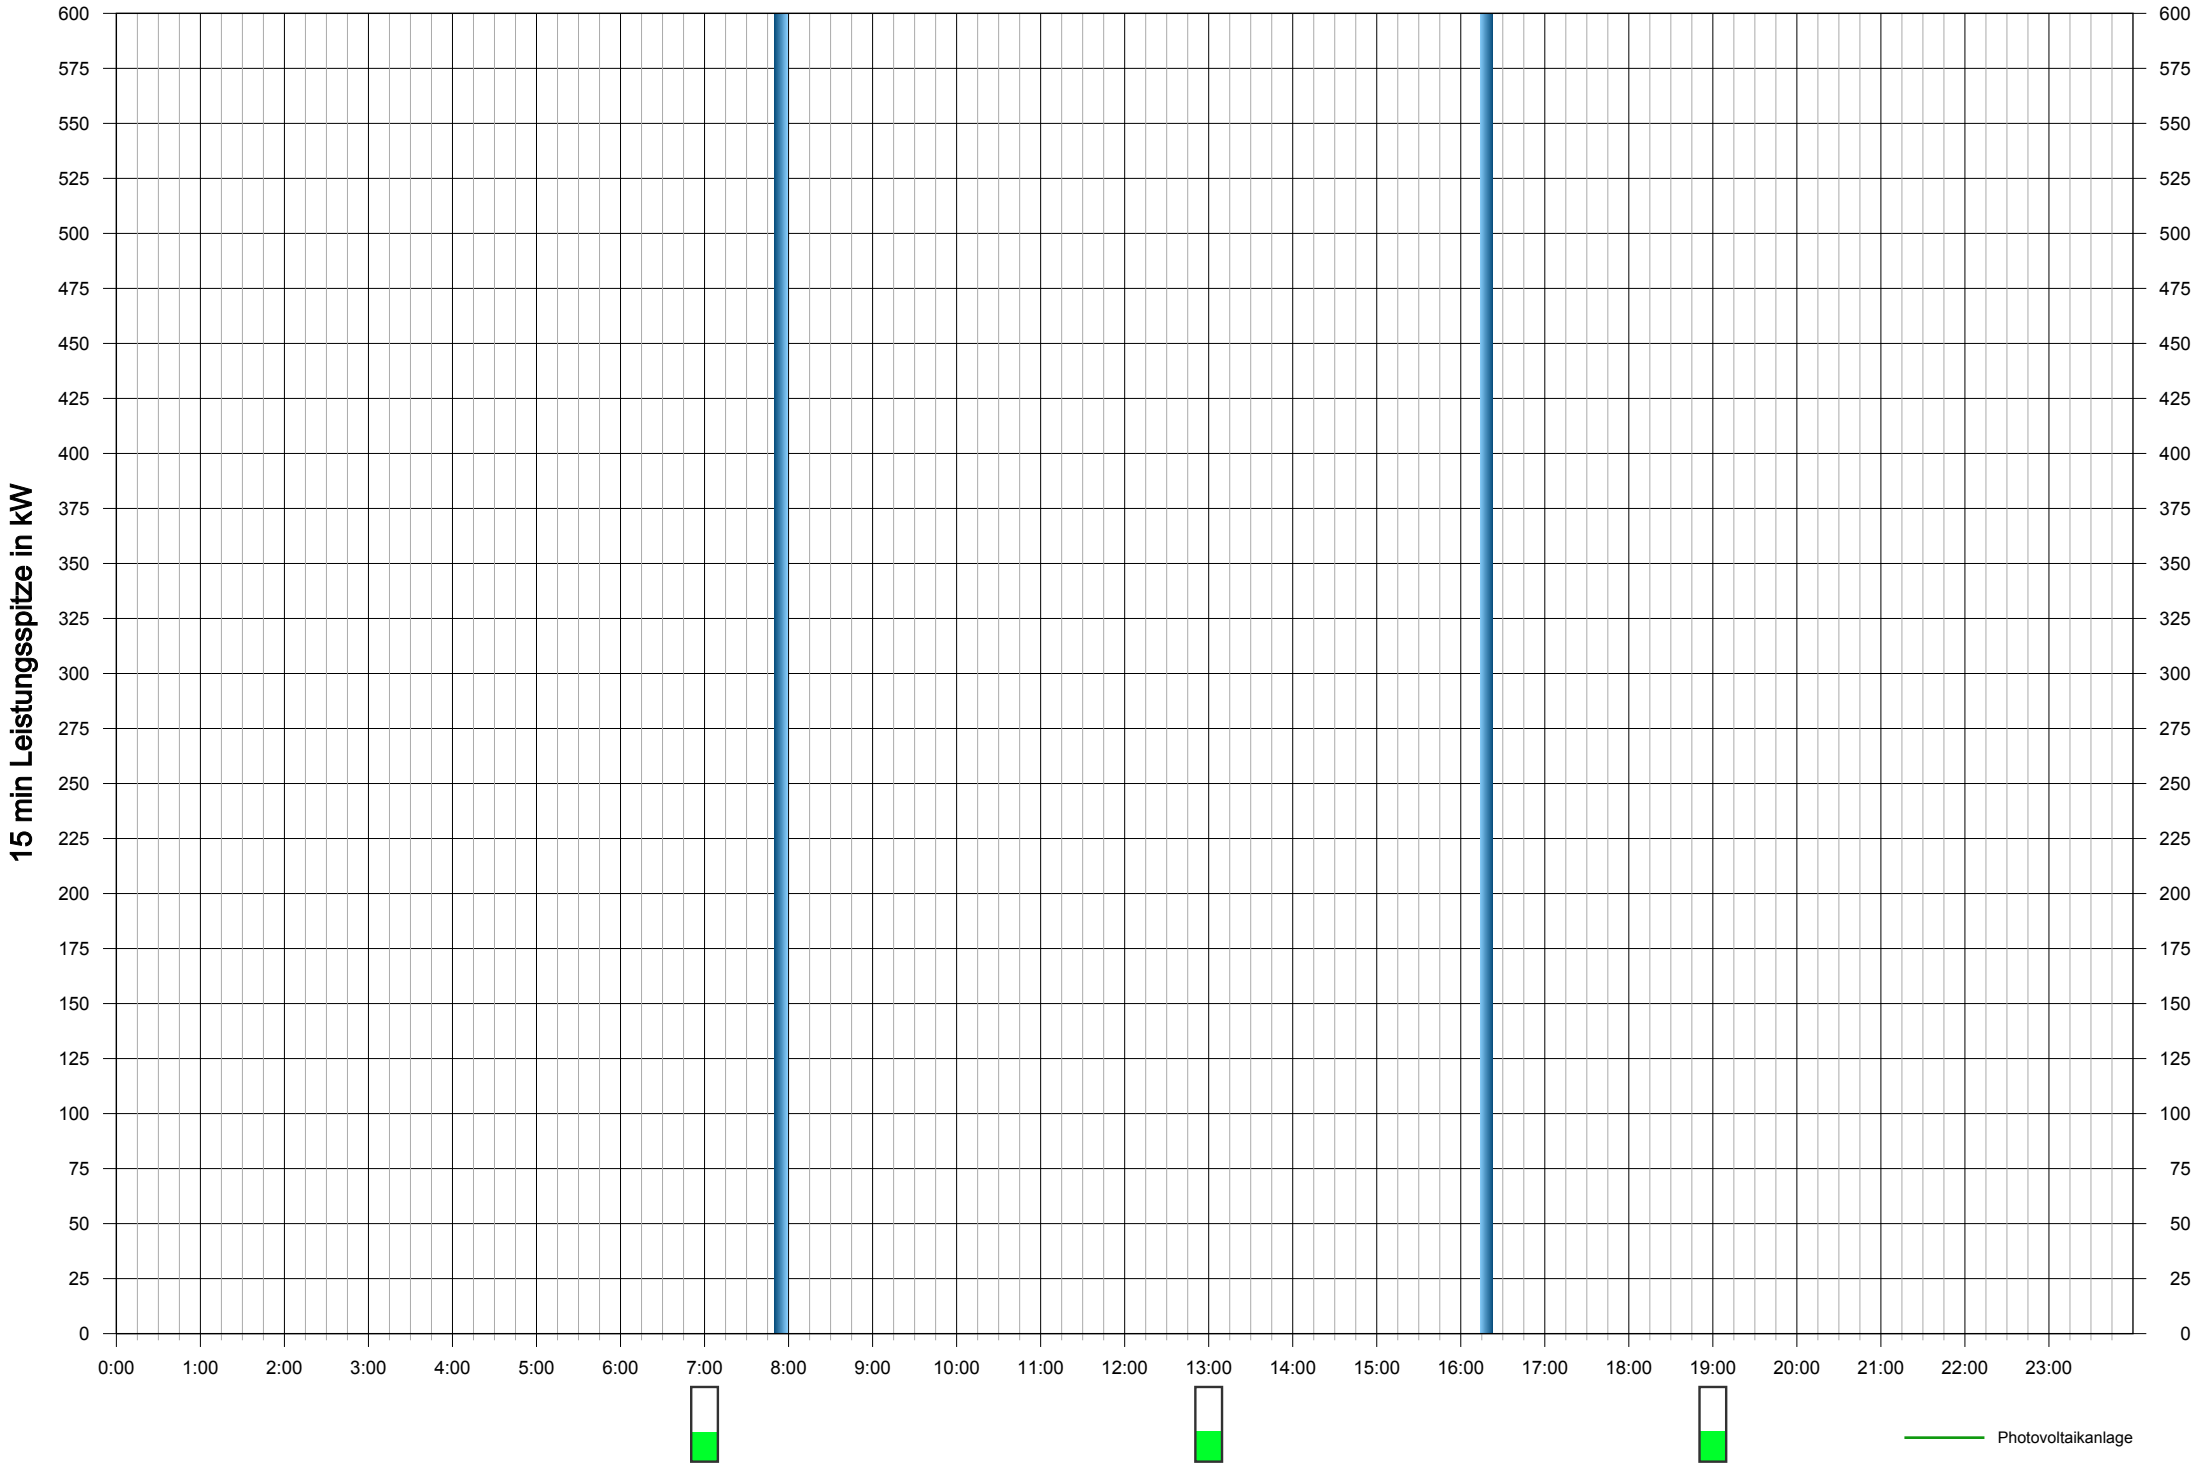

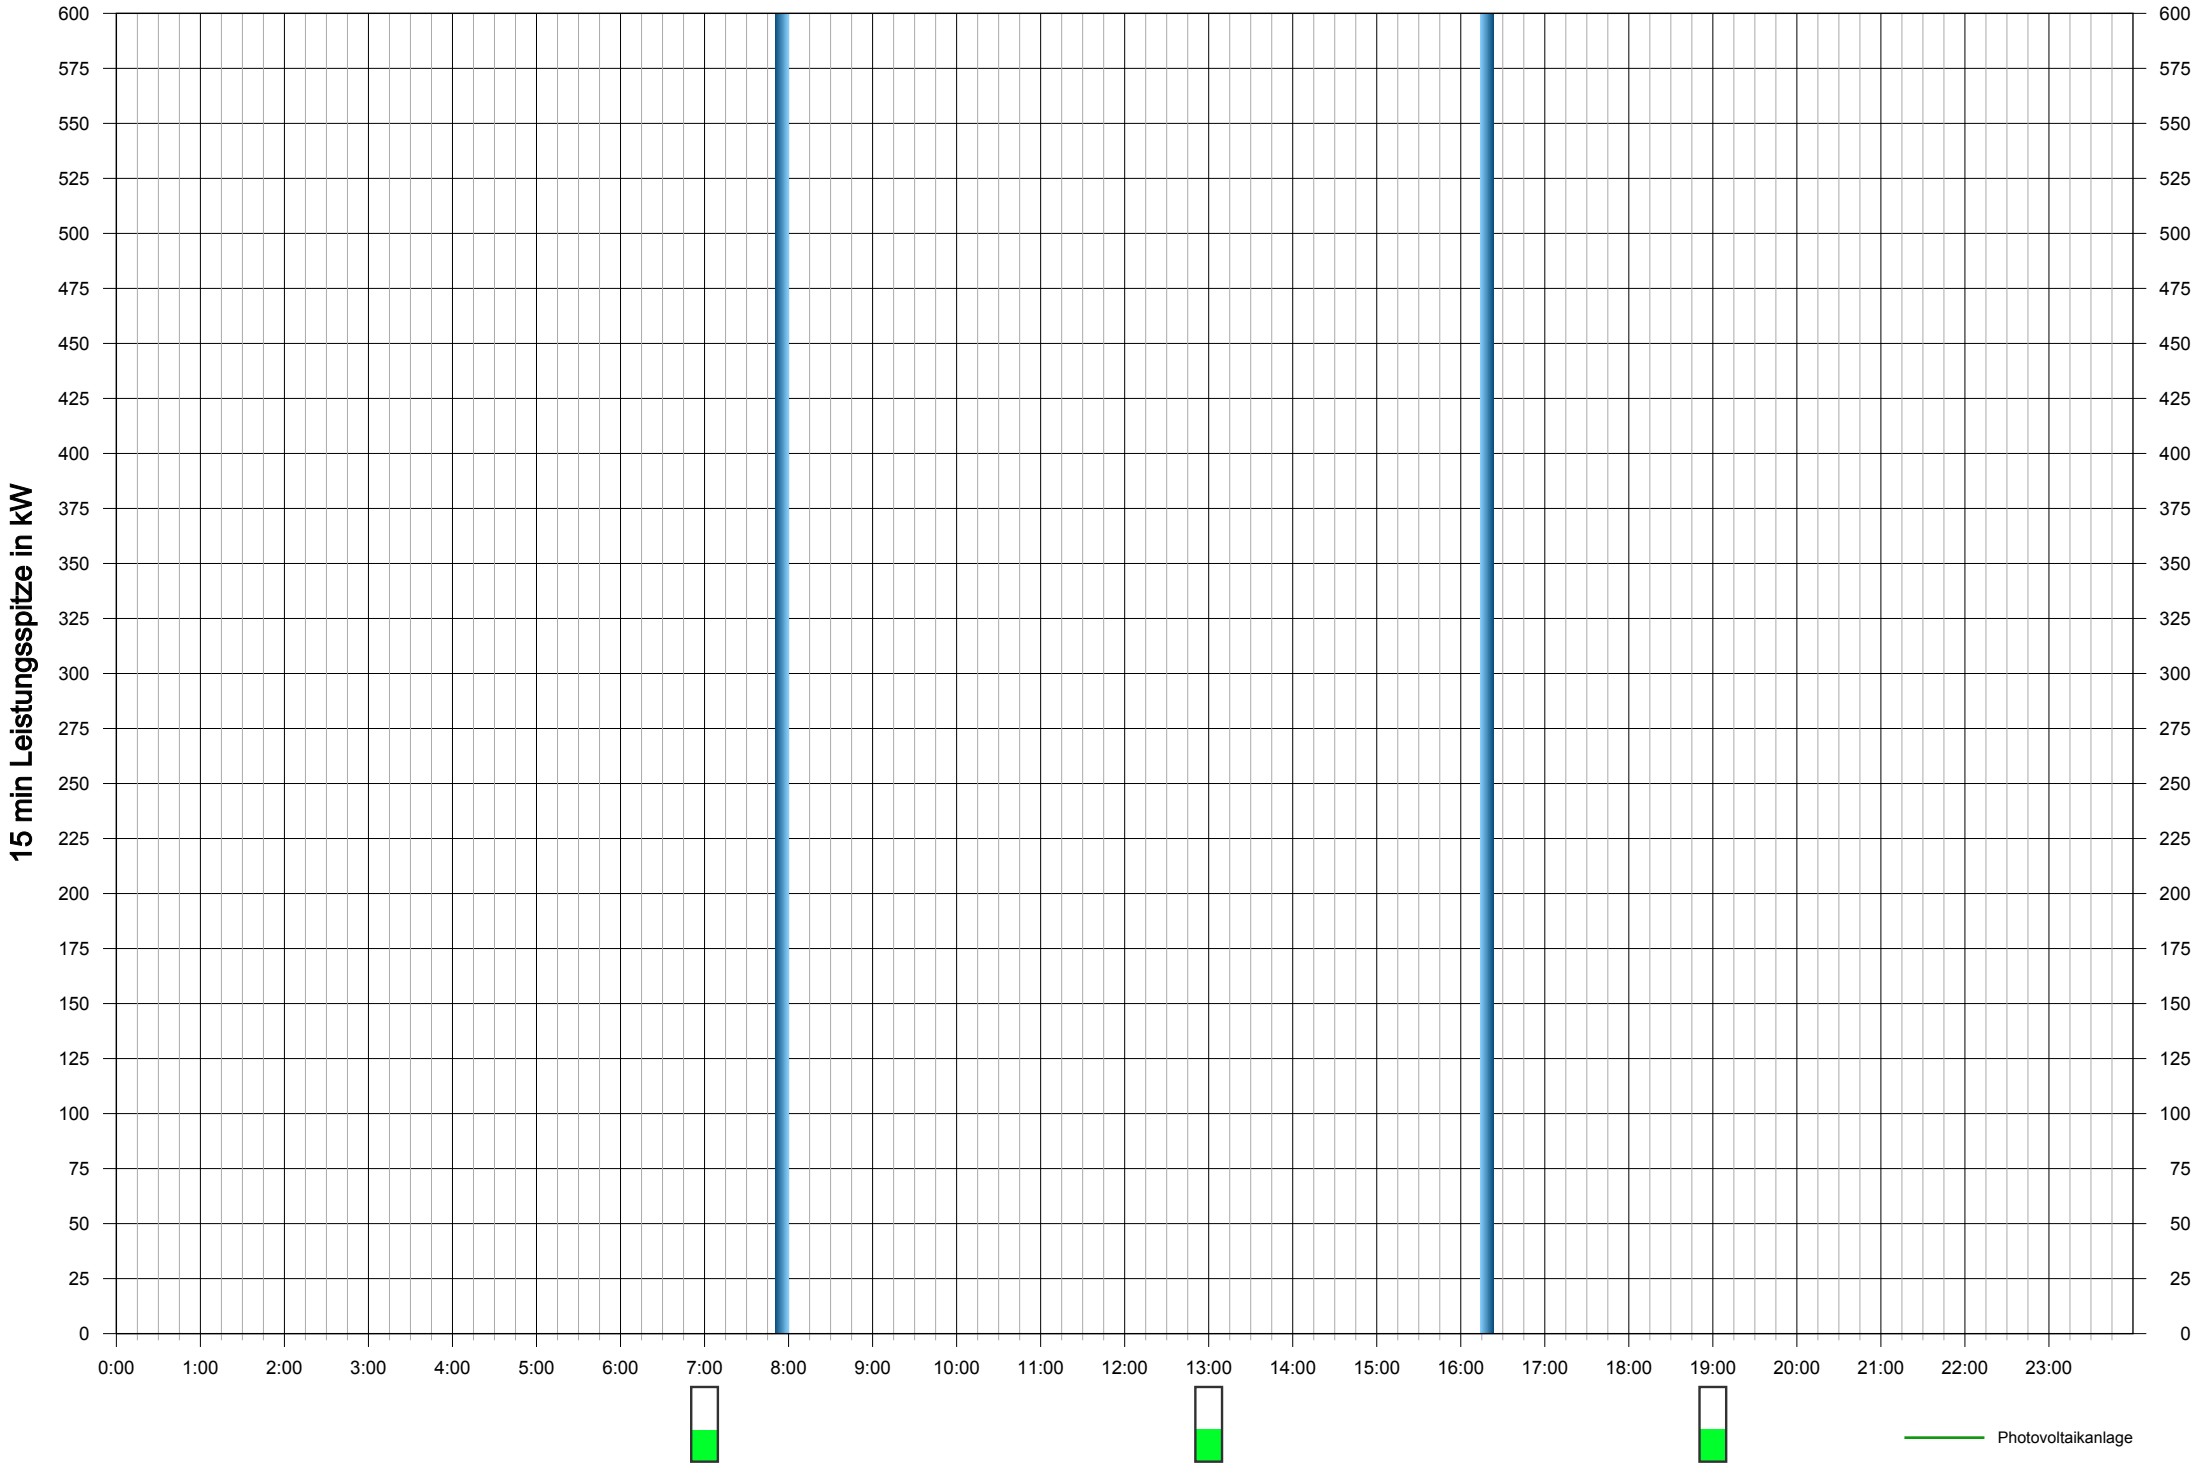

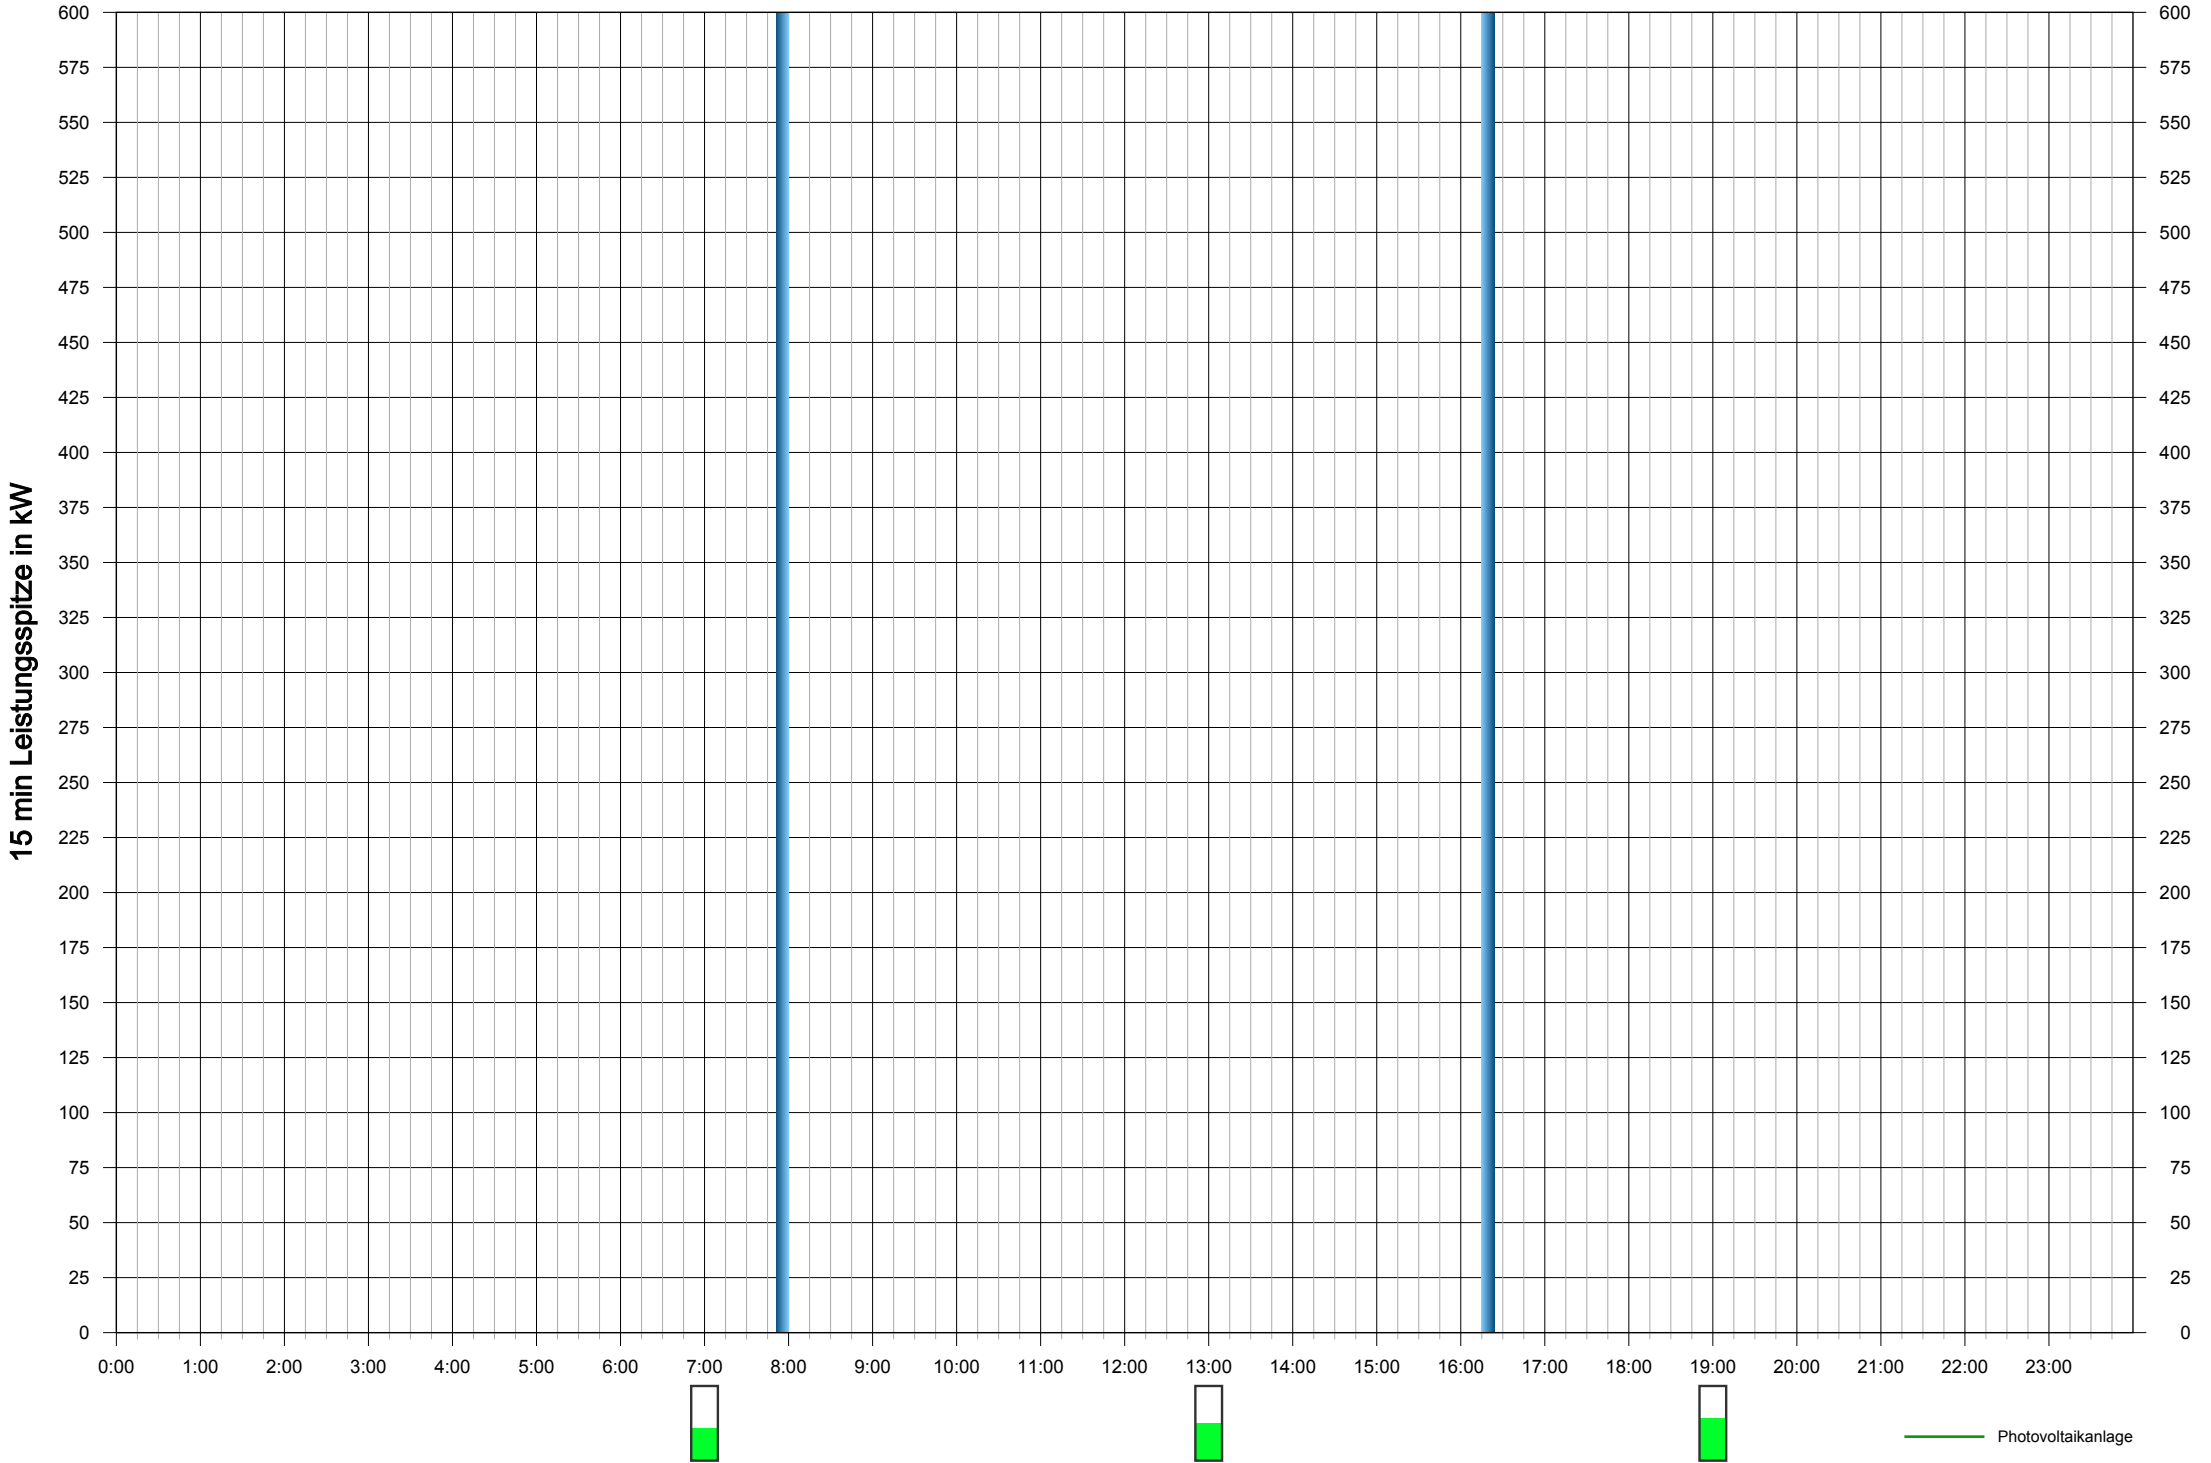



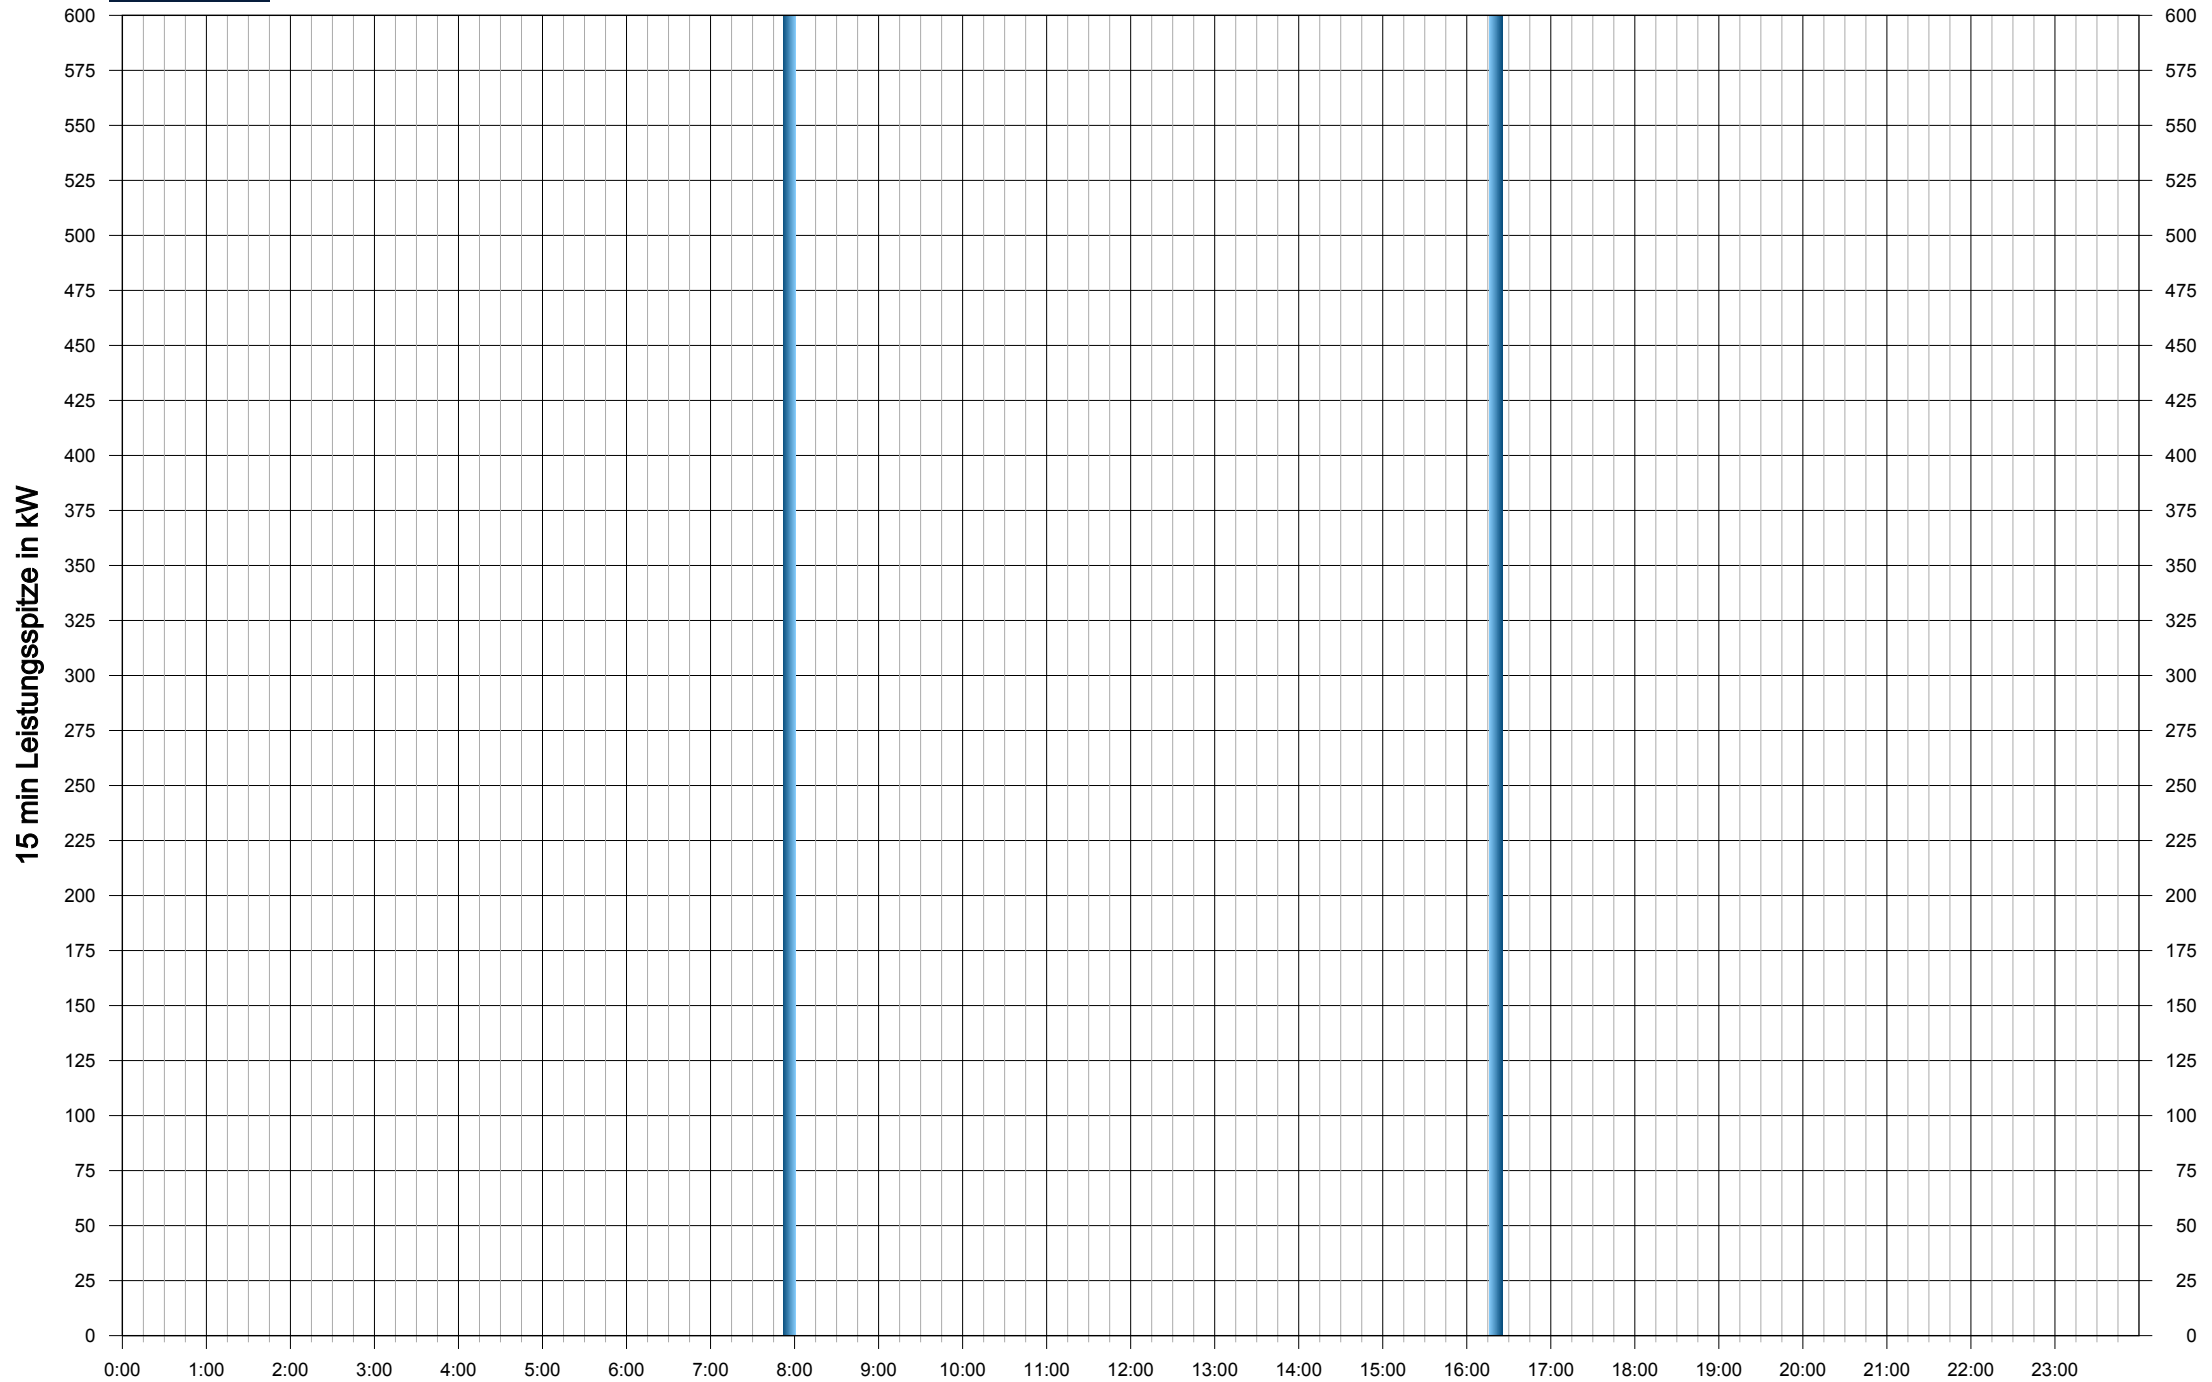


Erster Weihnachtstag




Photovoltaikanlage




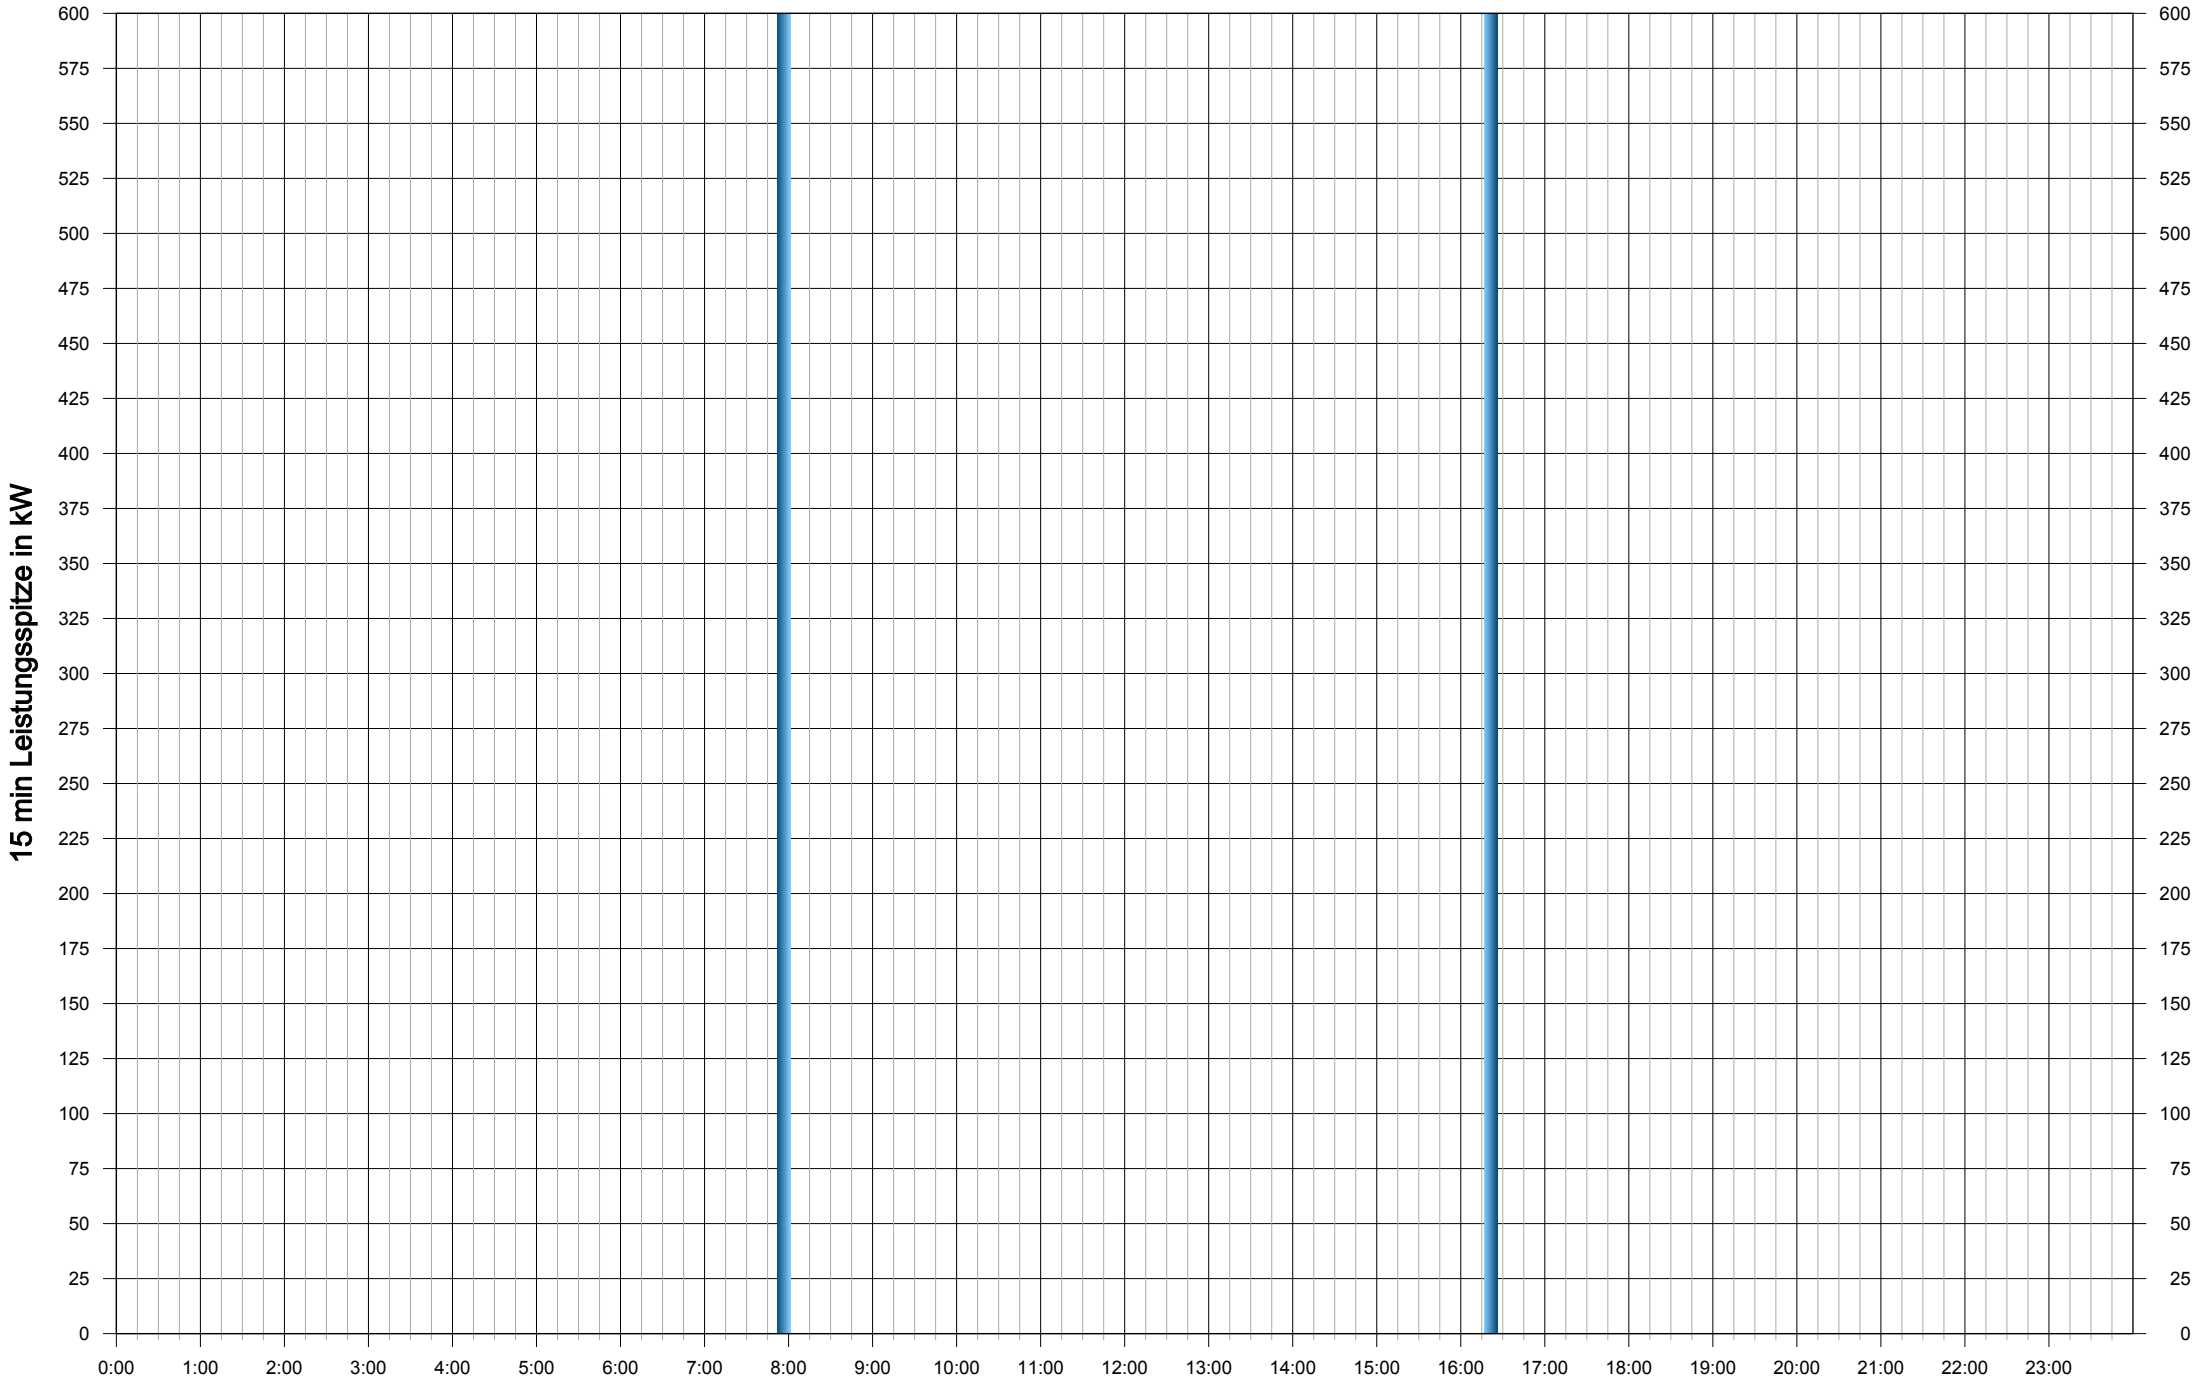







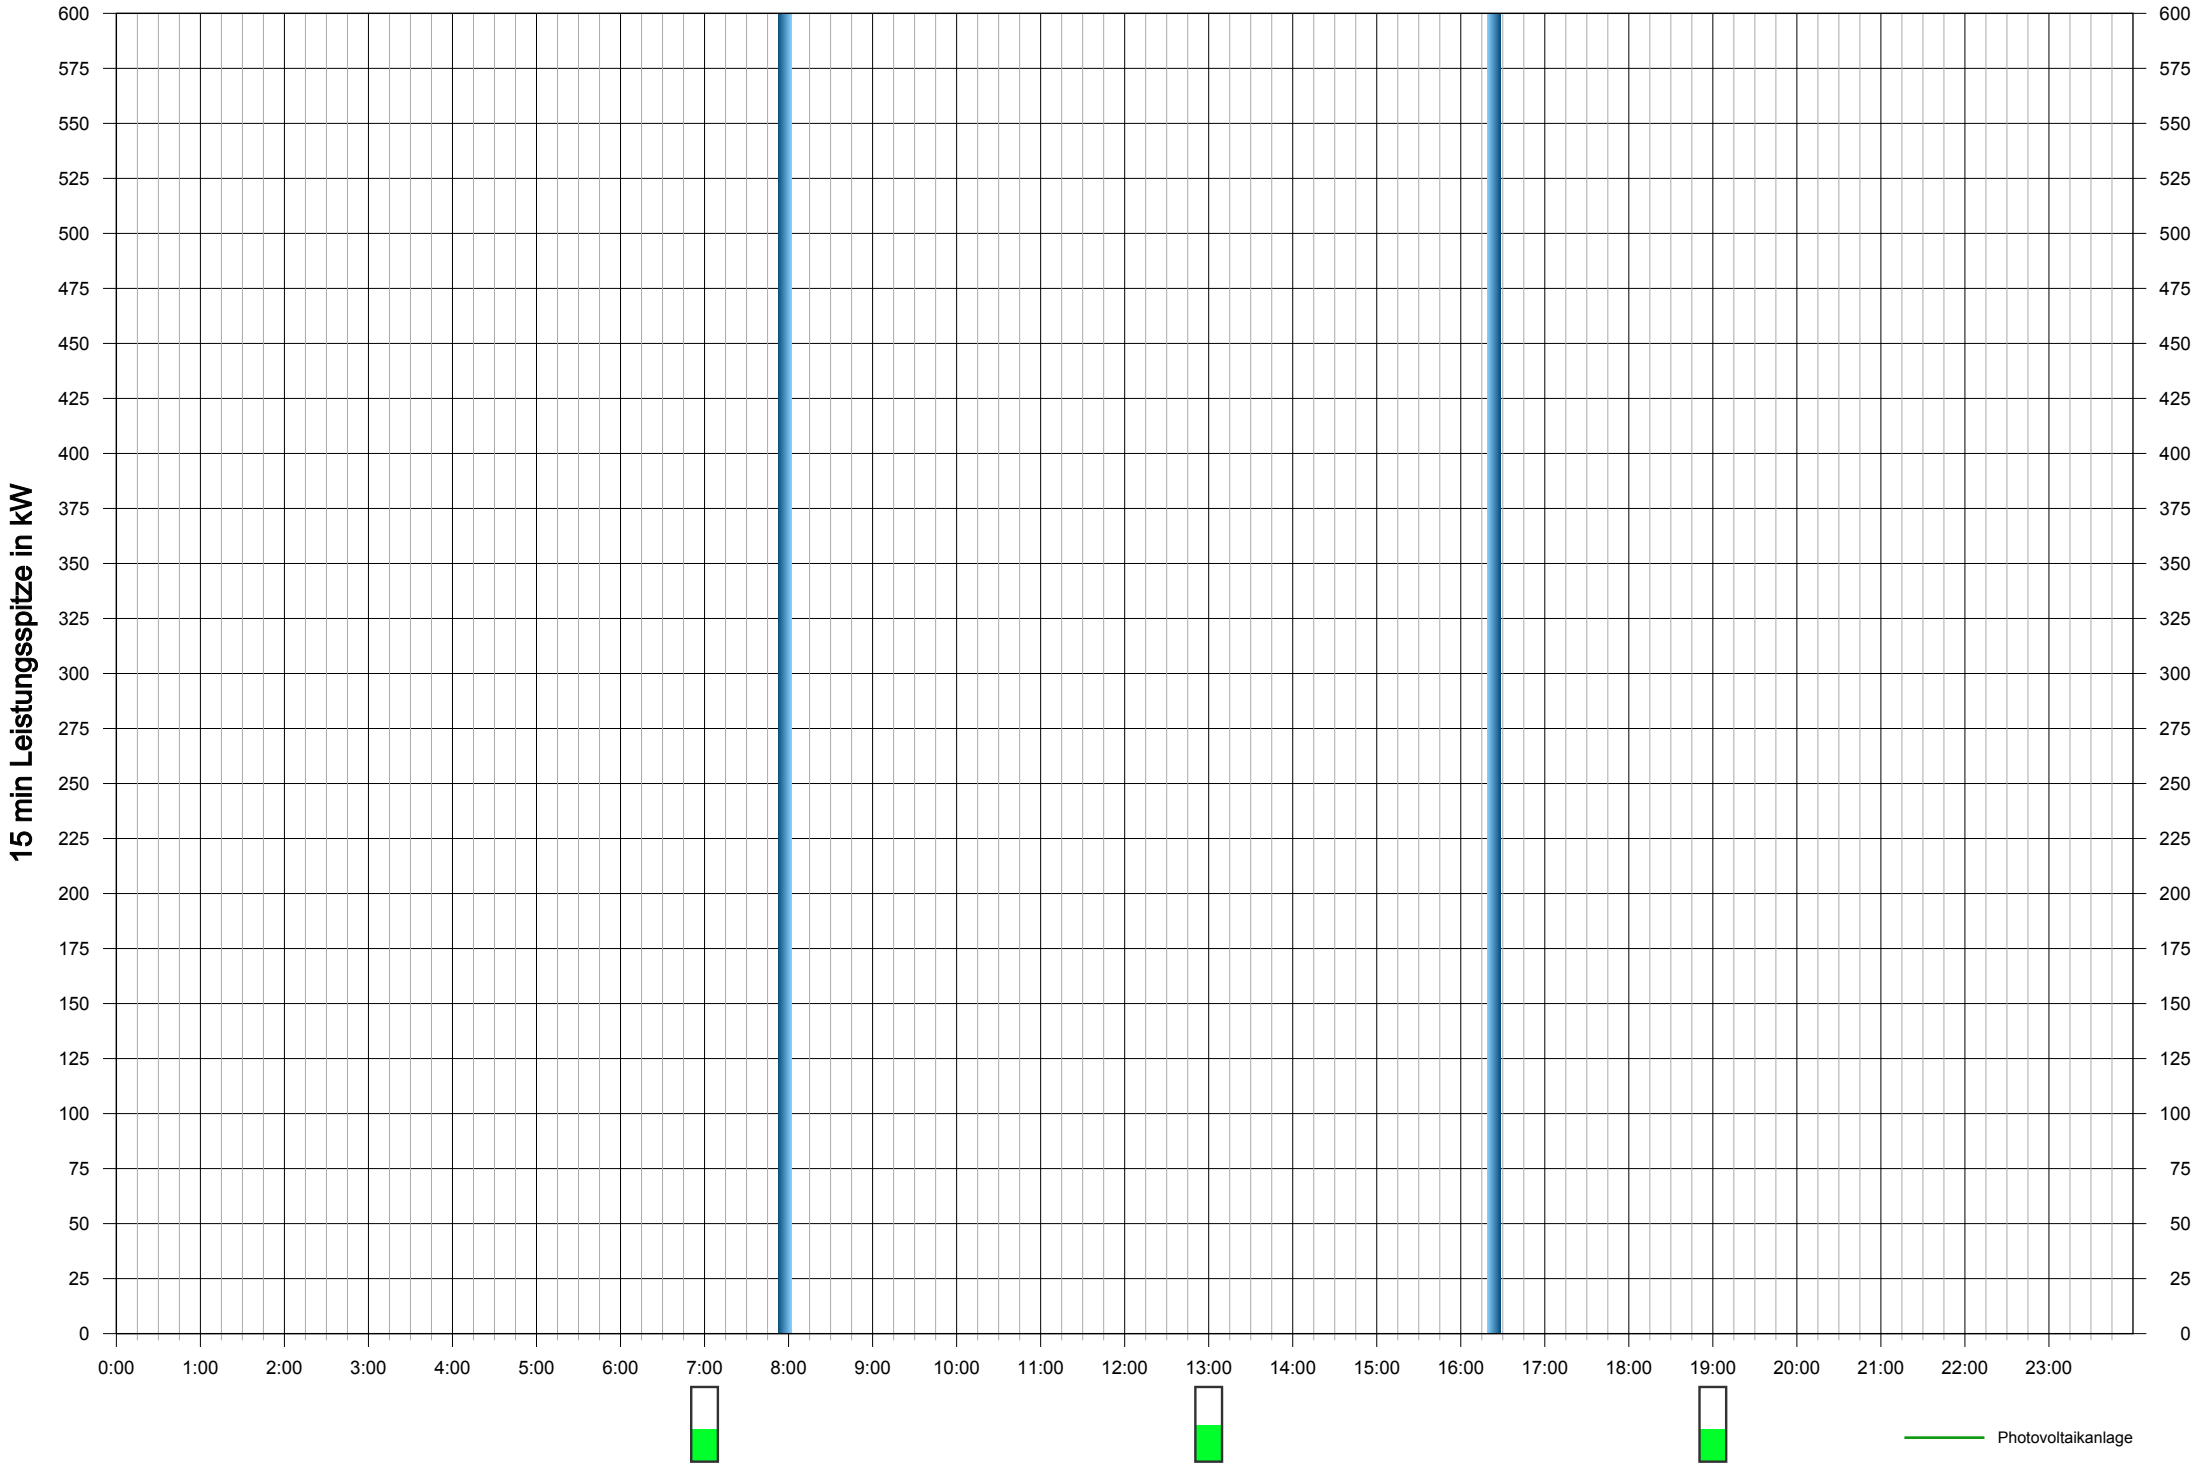

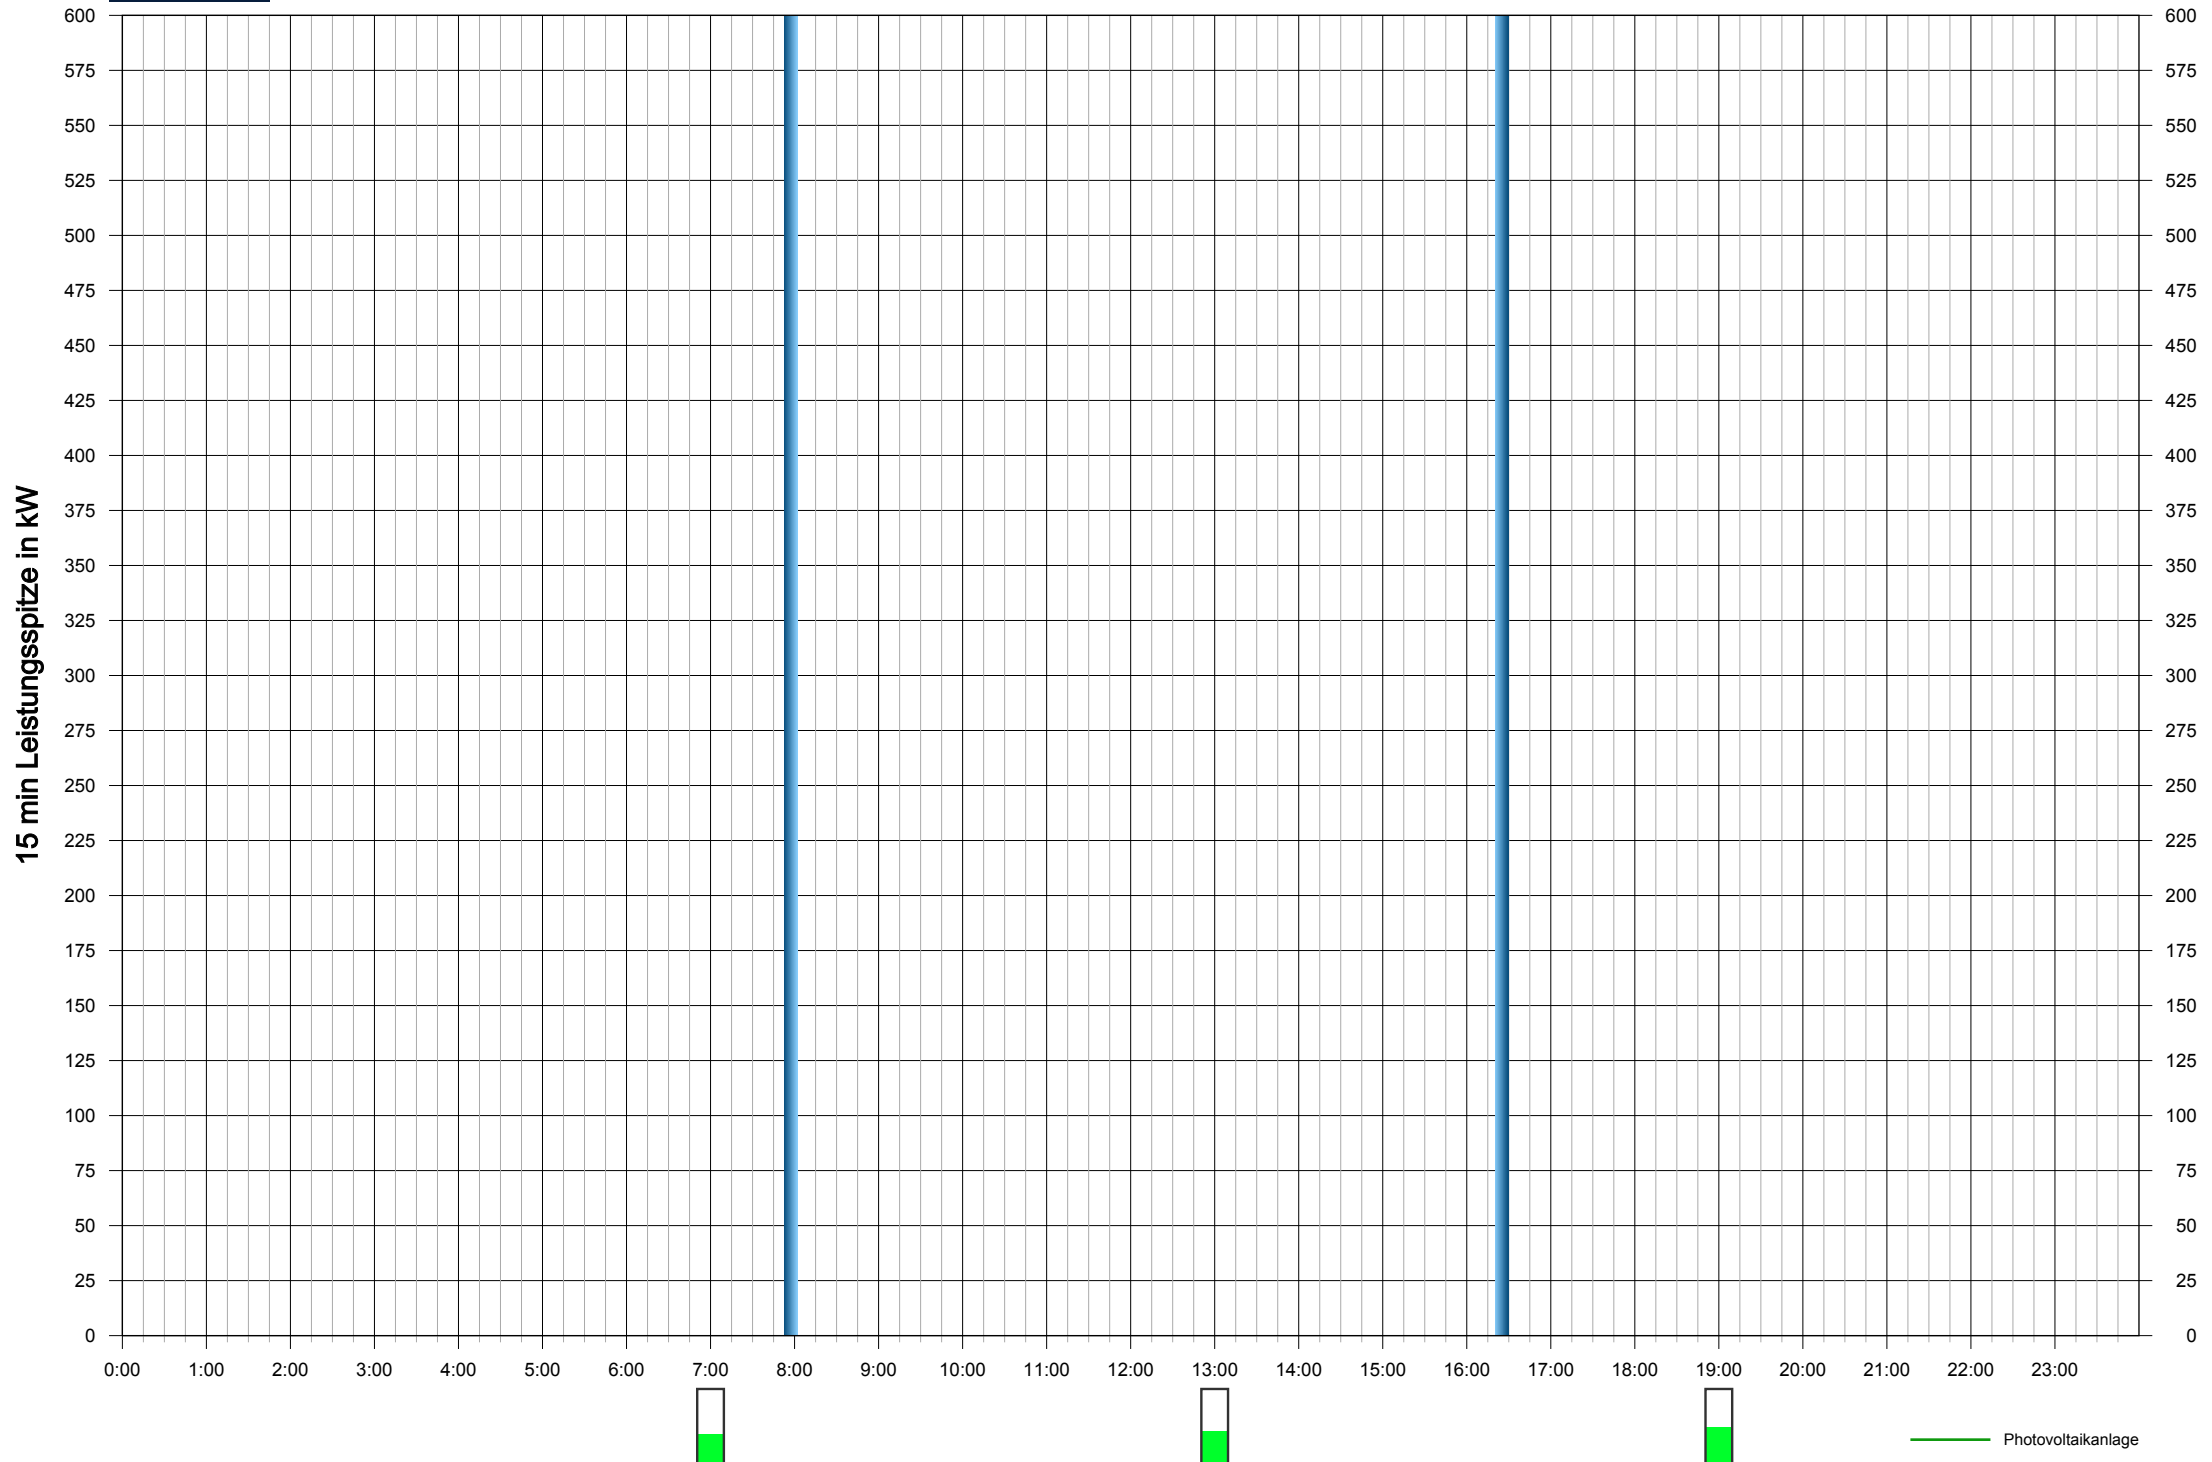


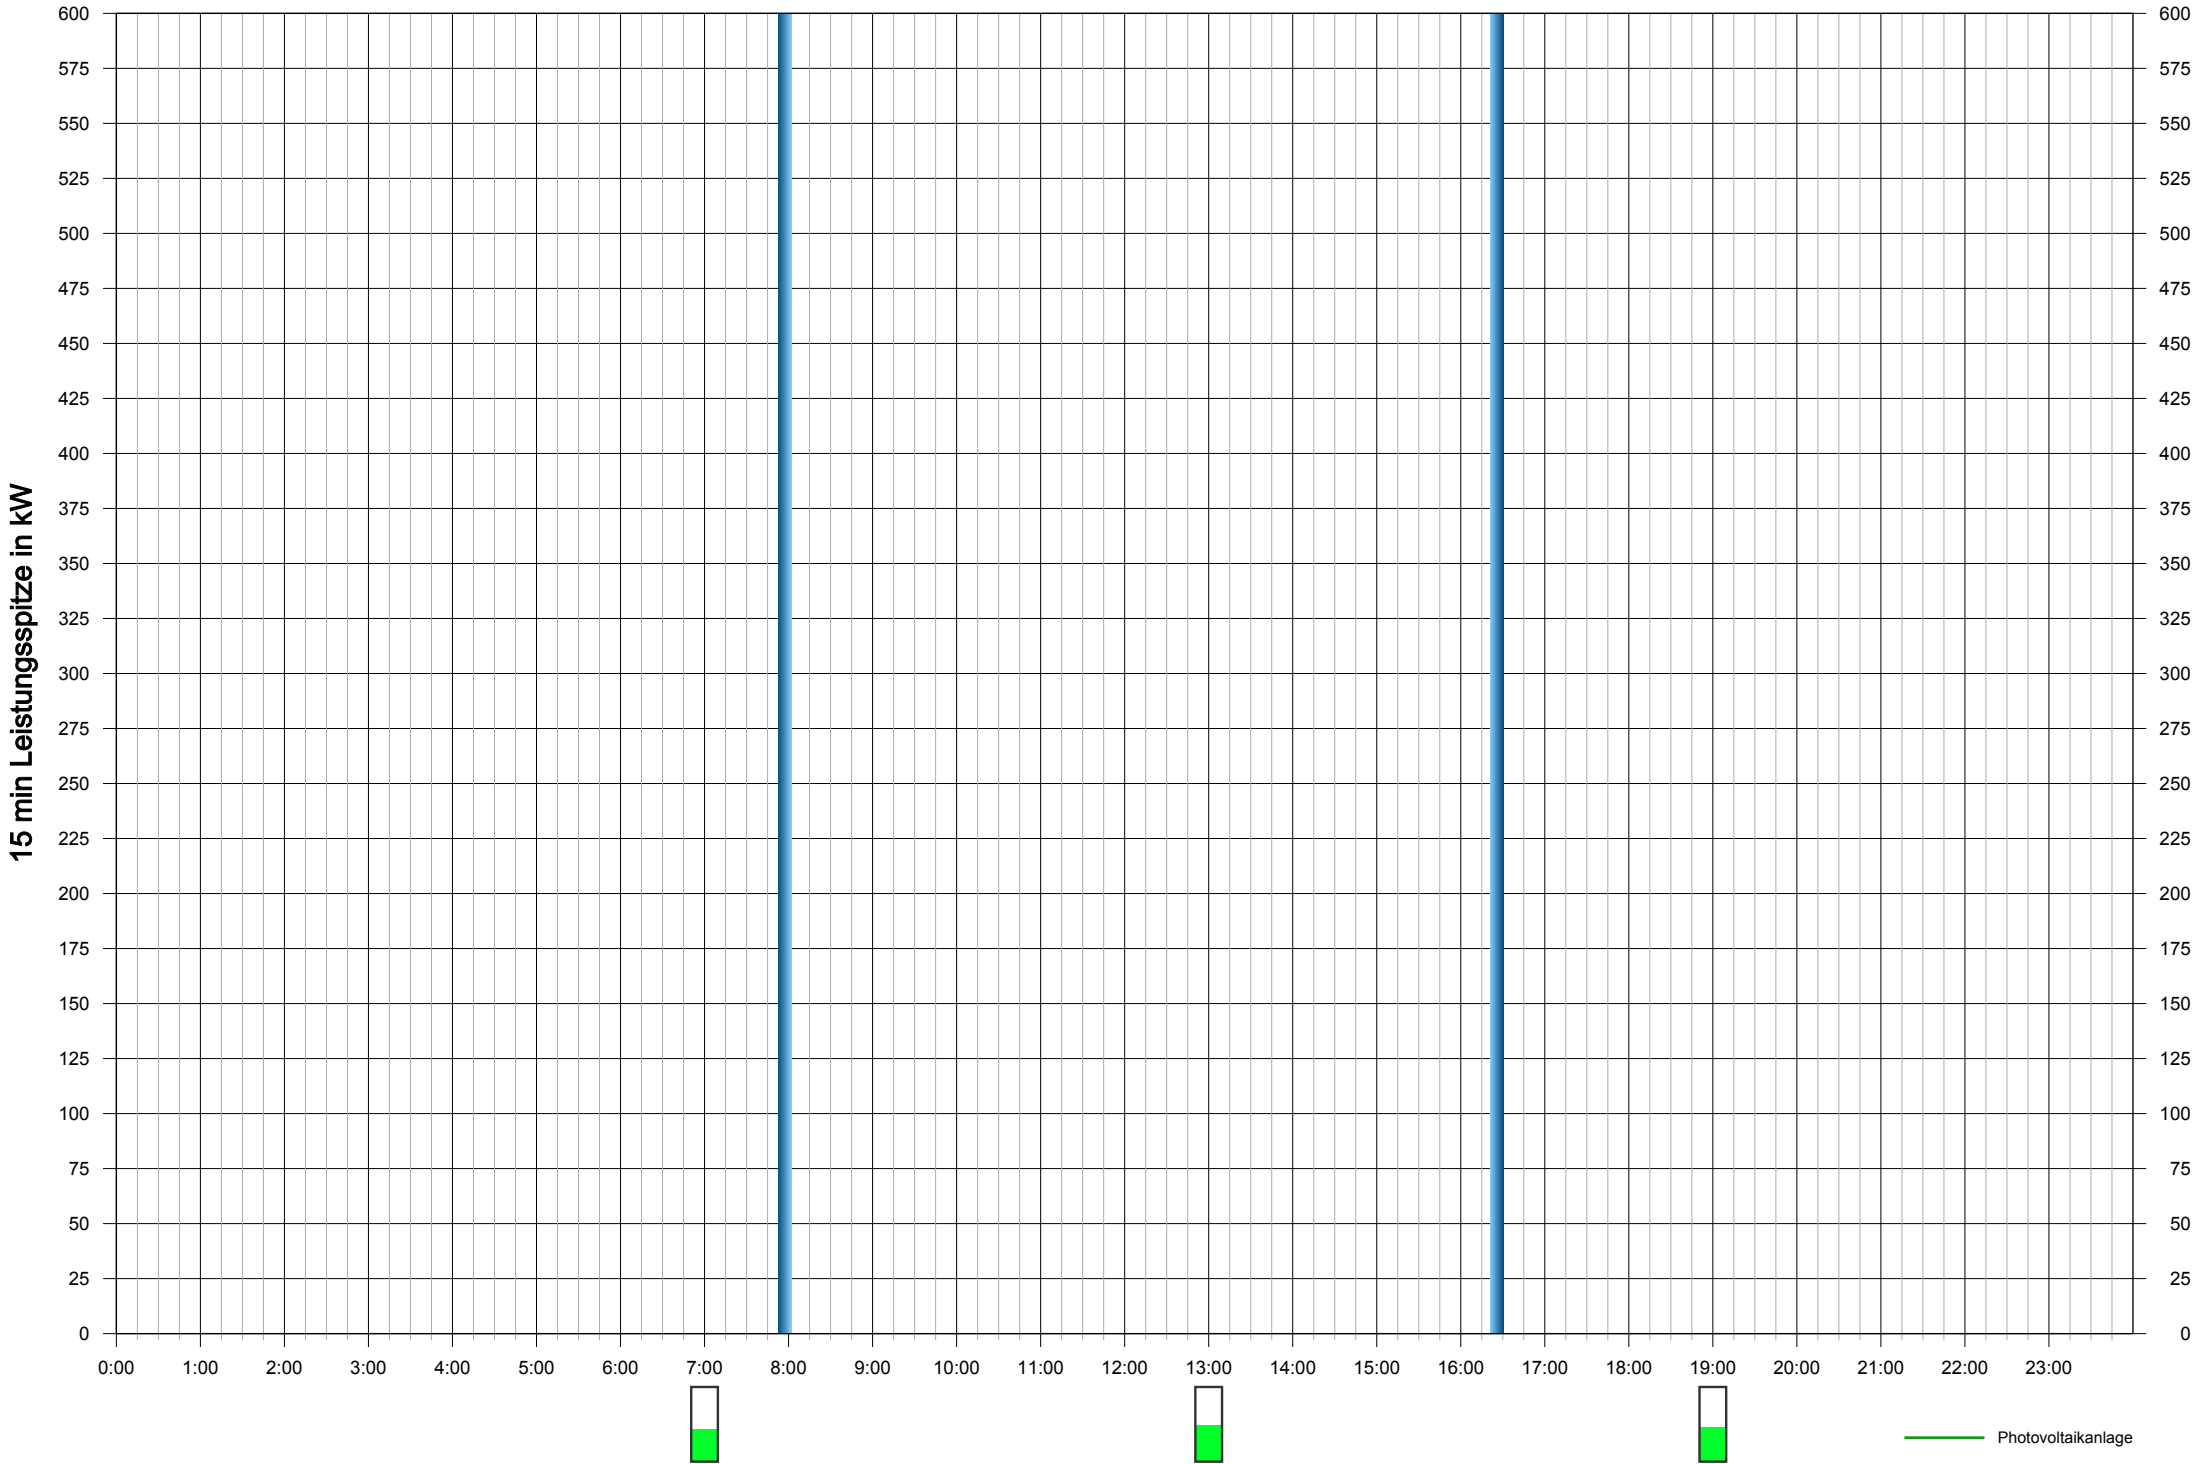

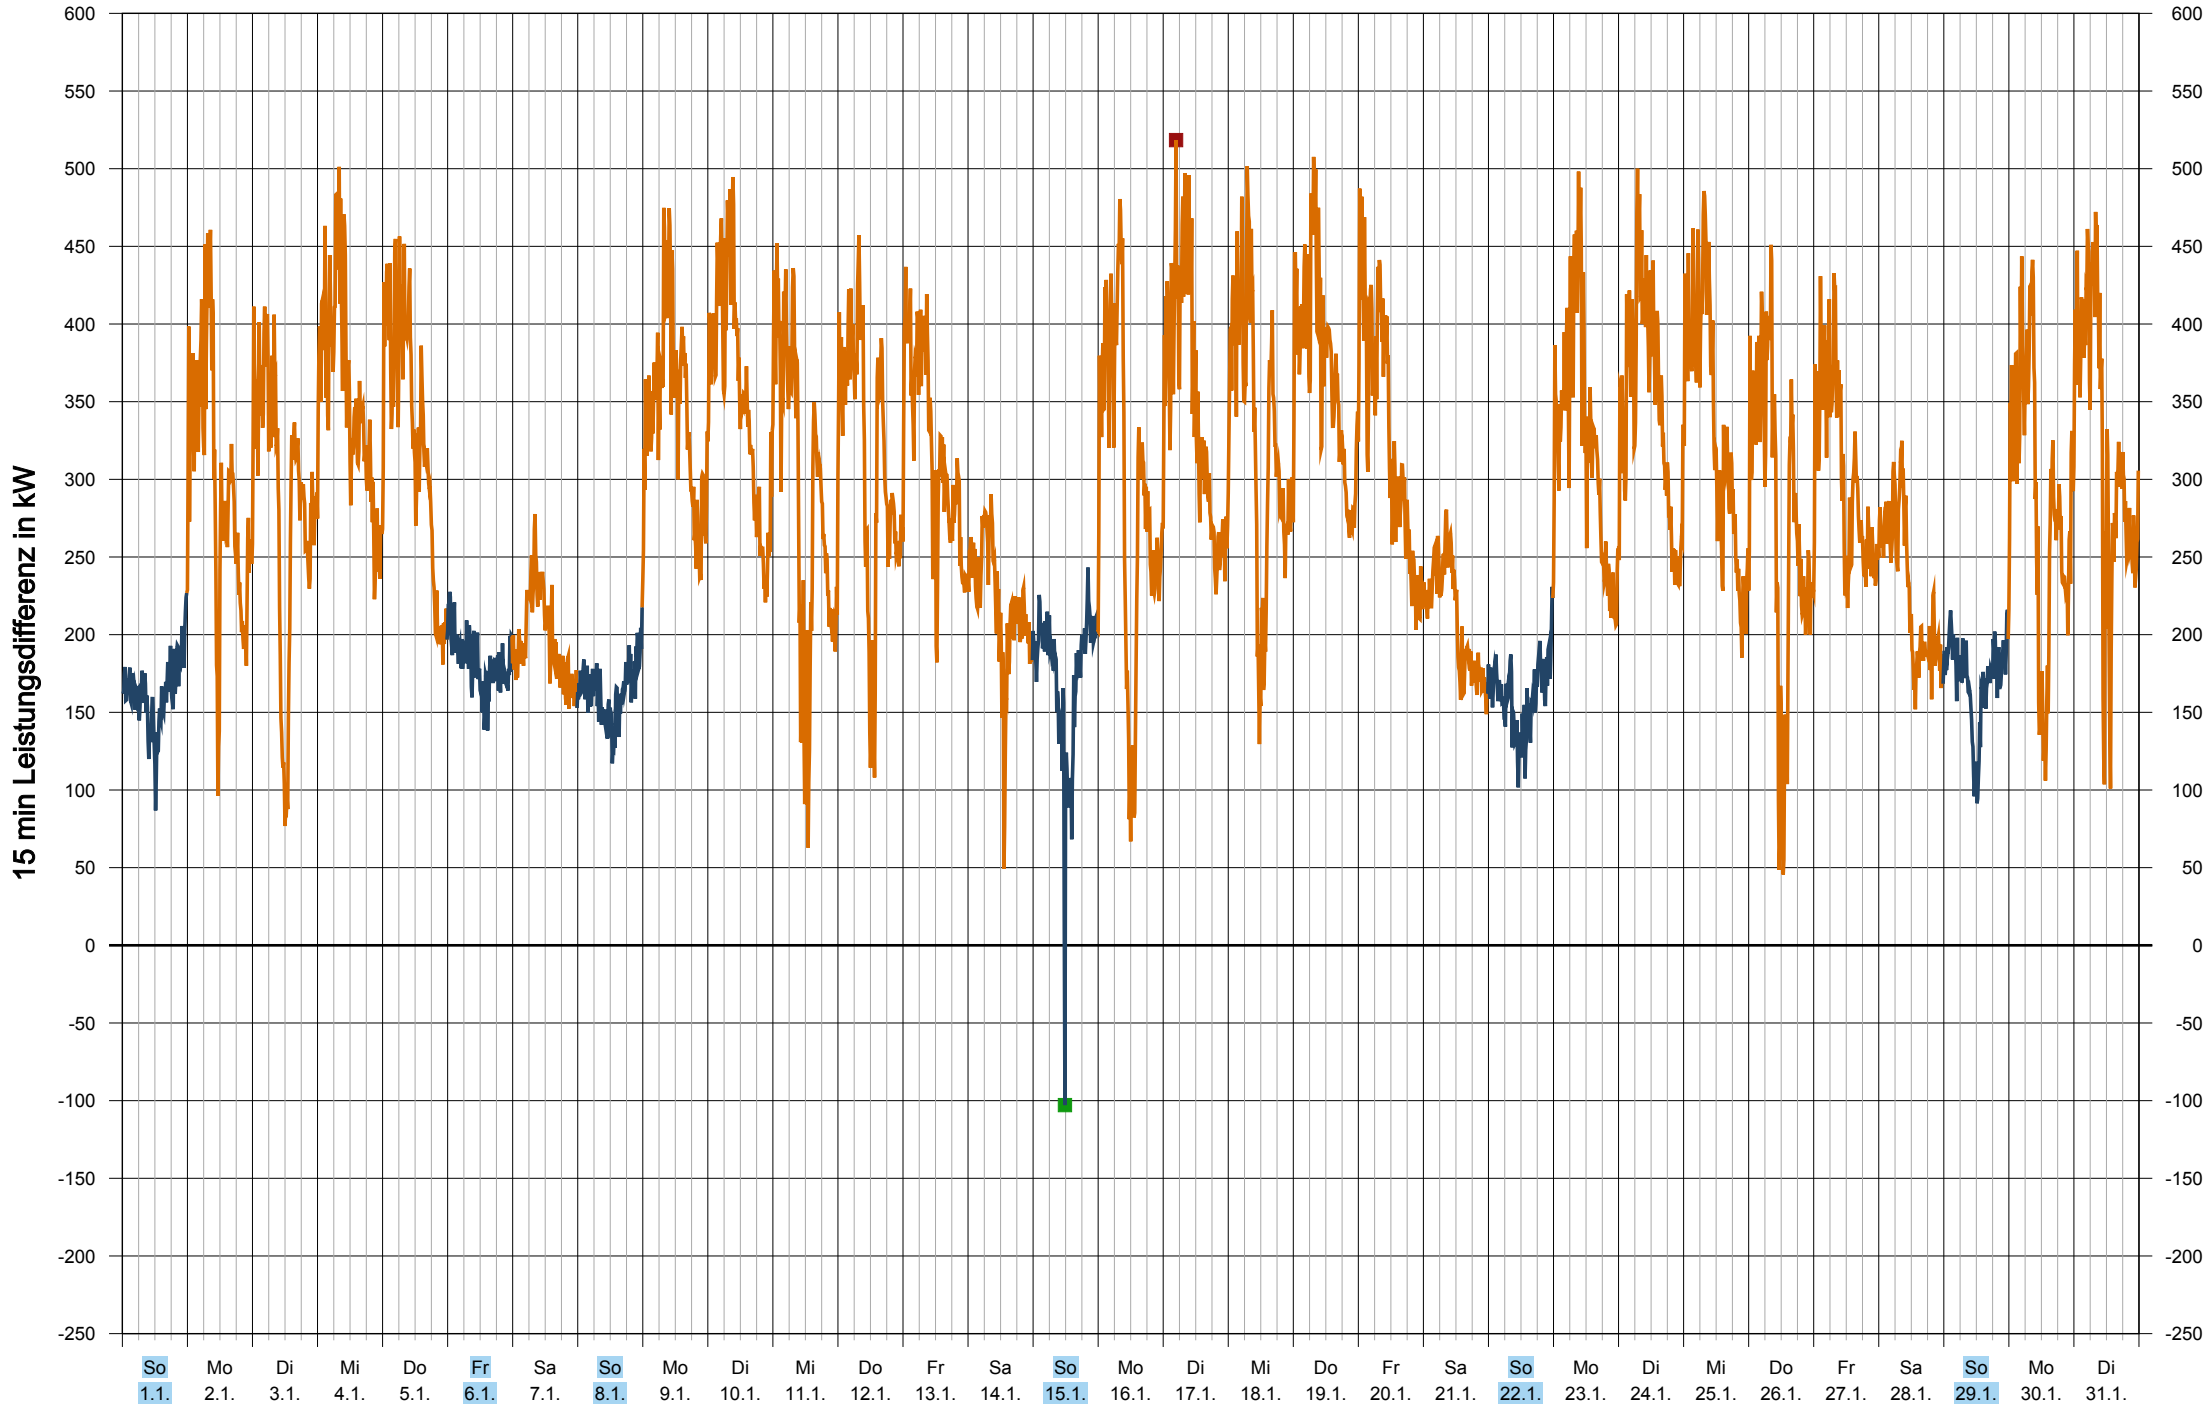



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Februar 22012


Monatsminimum: -135,8 kW, Monatsmittelwert: 280,6 kW, Monatsmaximum: 507,2 kW, Monatsbedarf: 213.222 kWh (29.851 €)

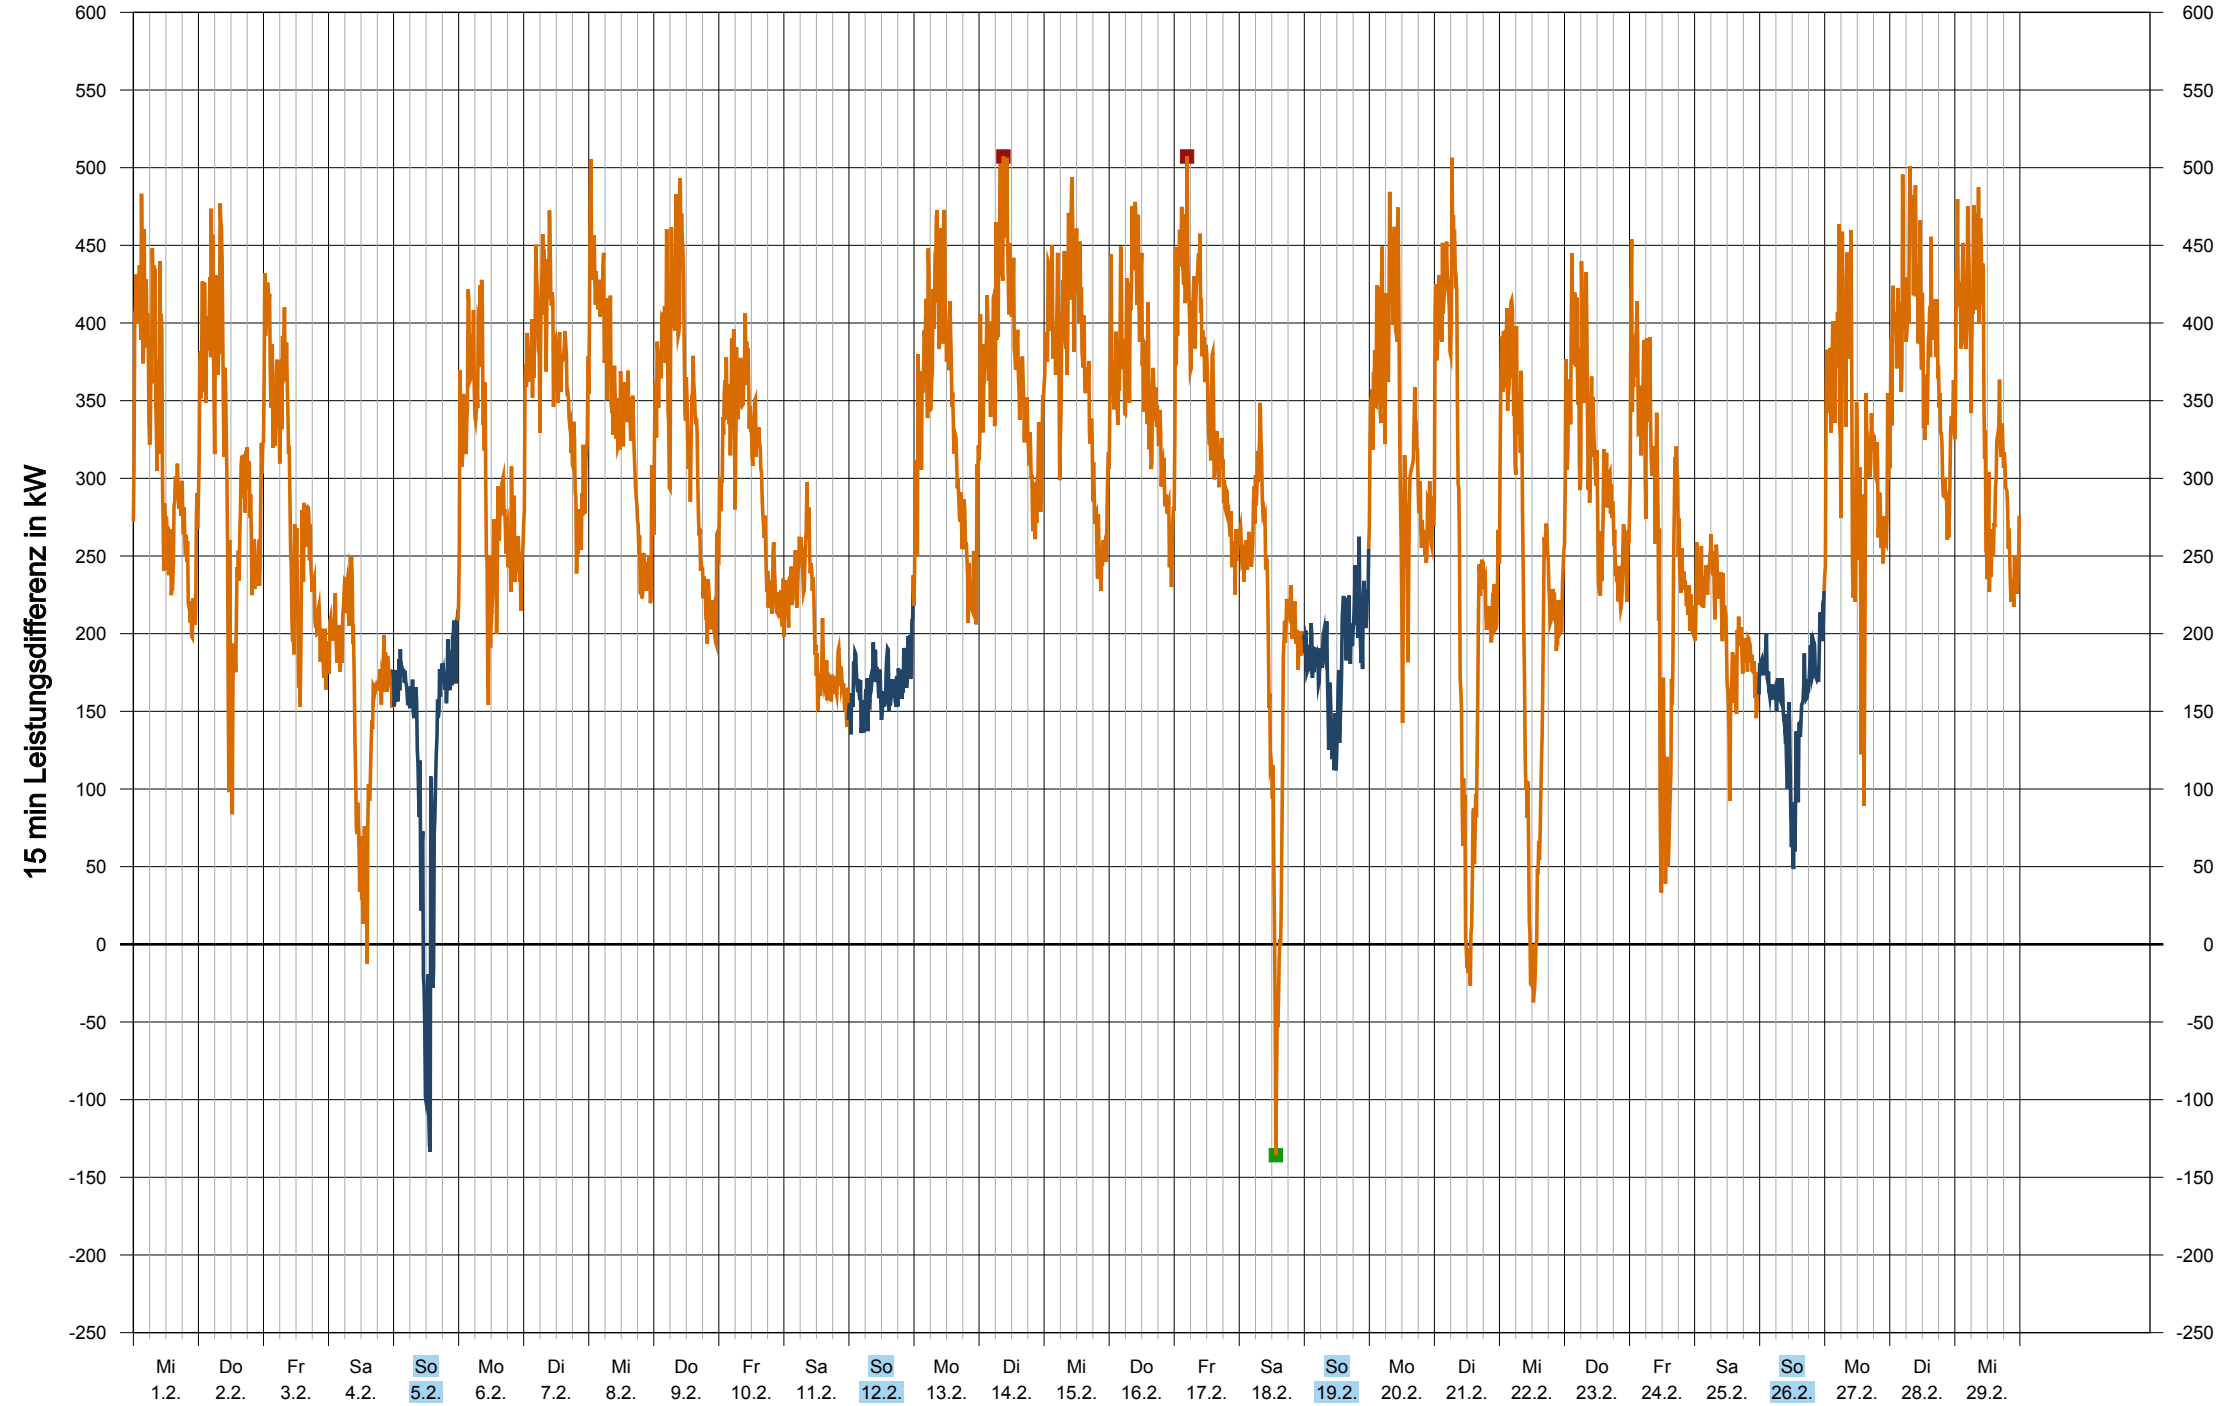





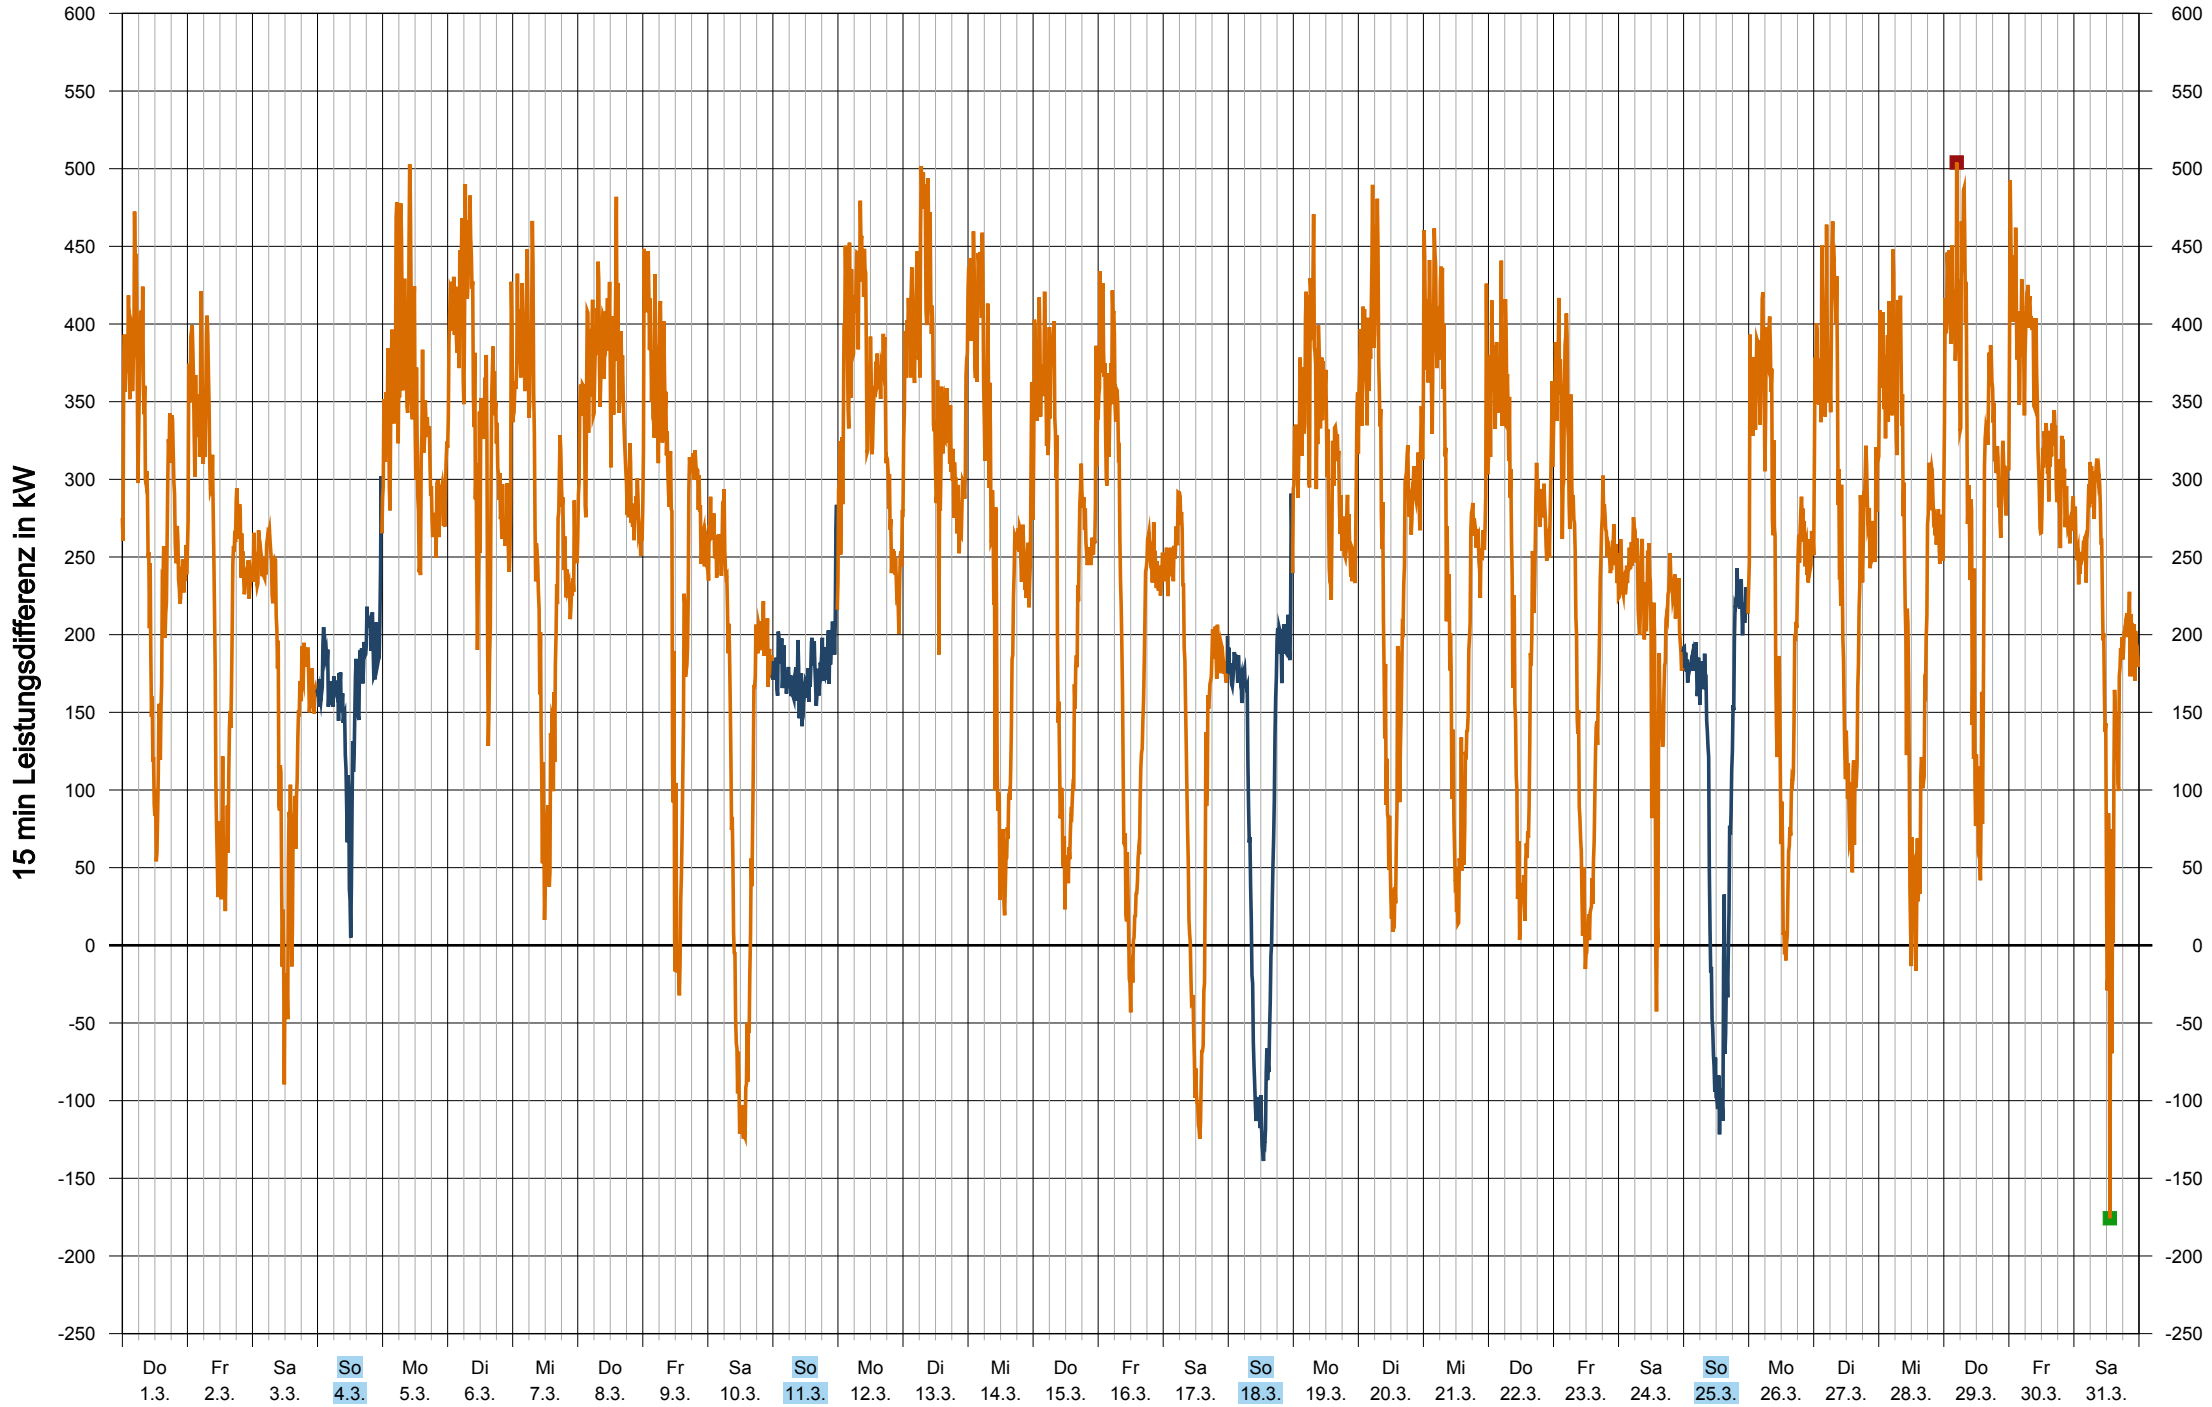


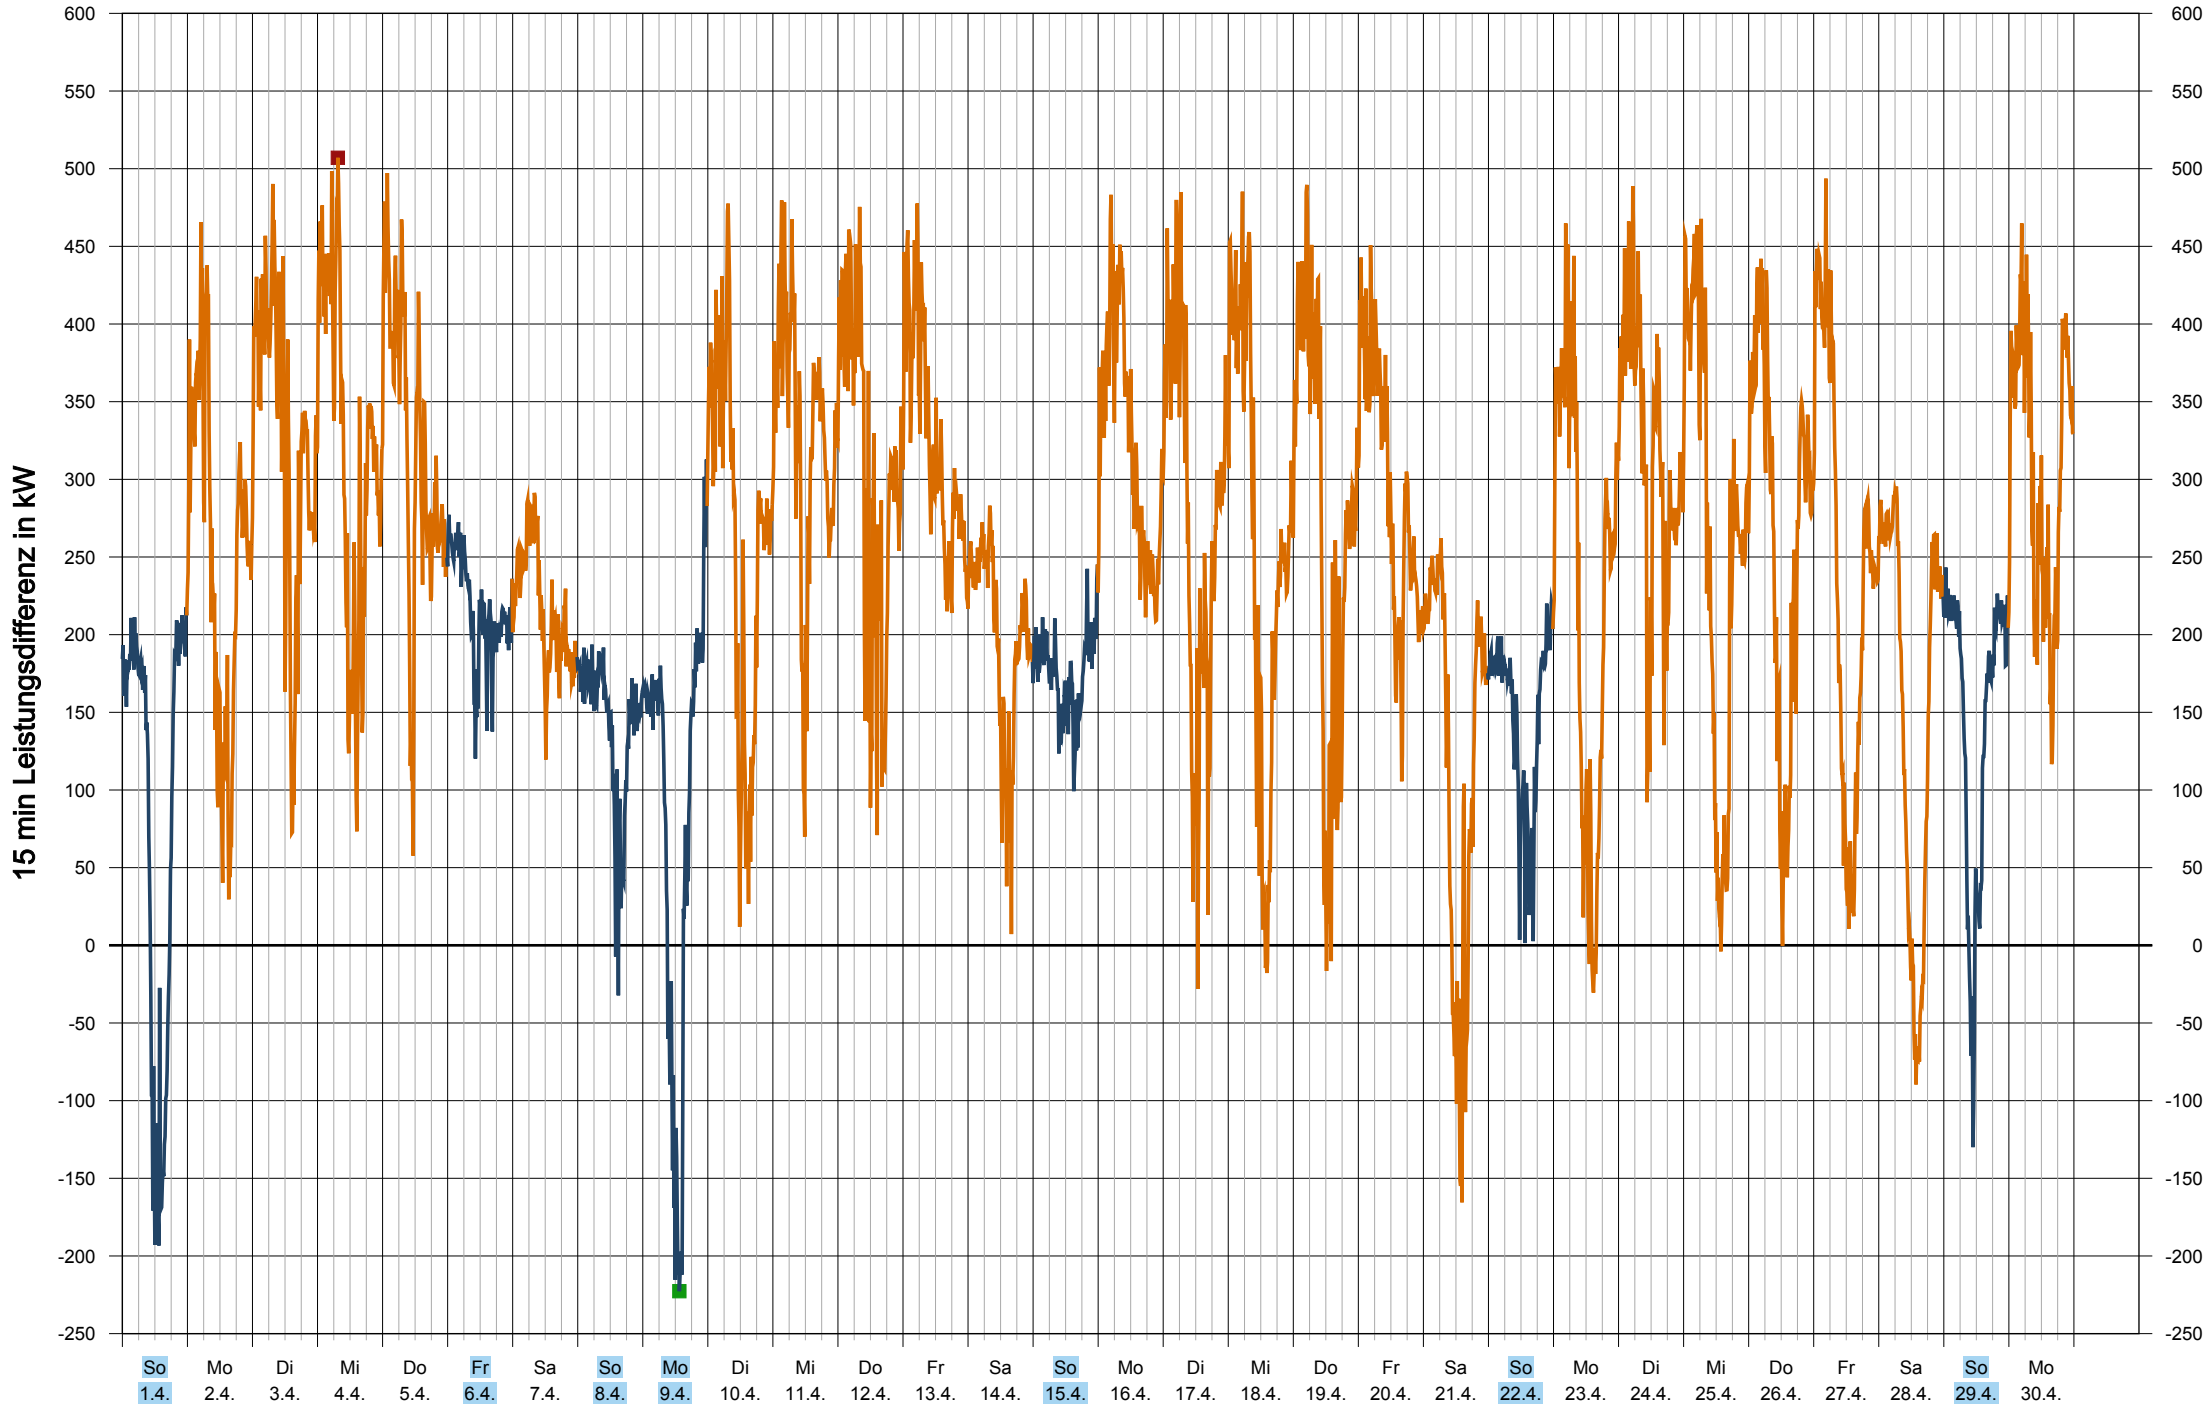


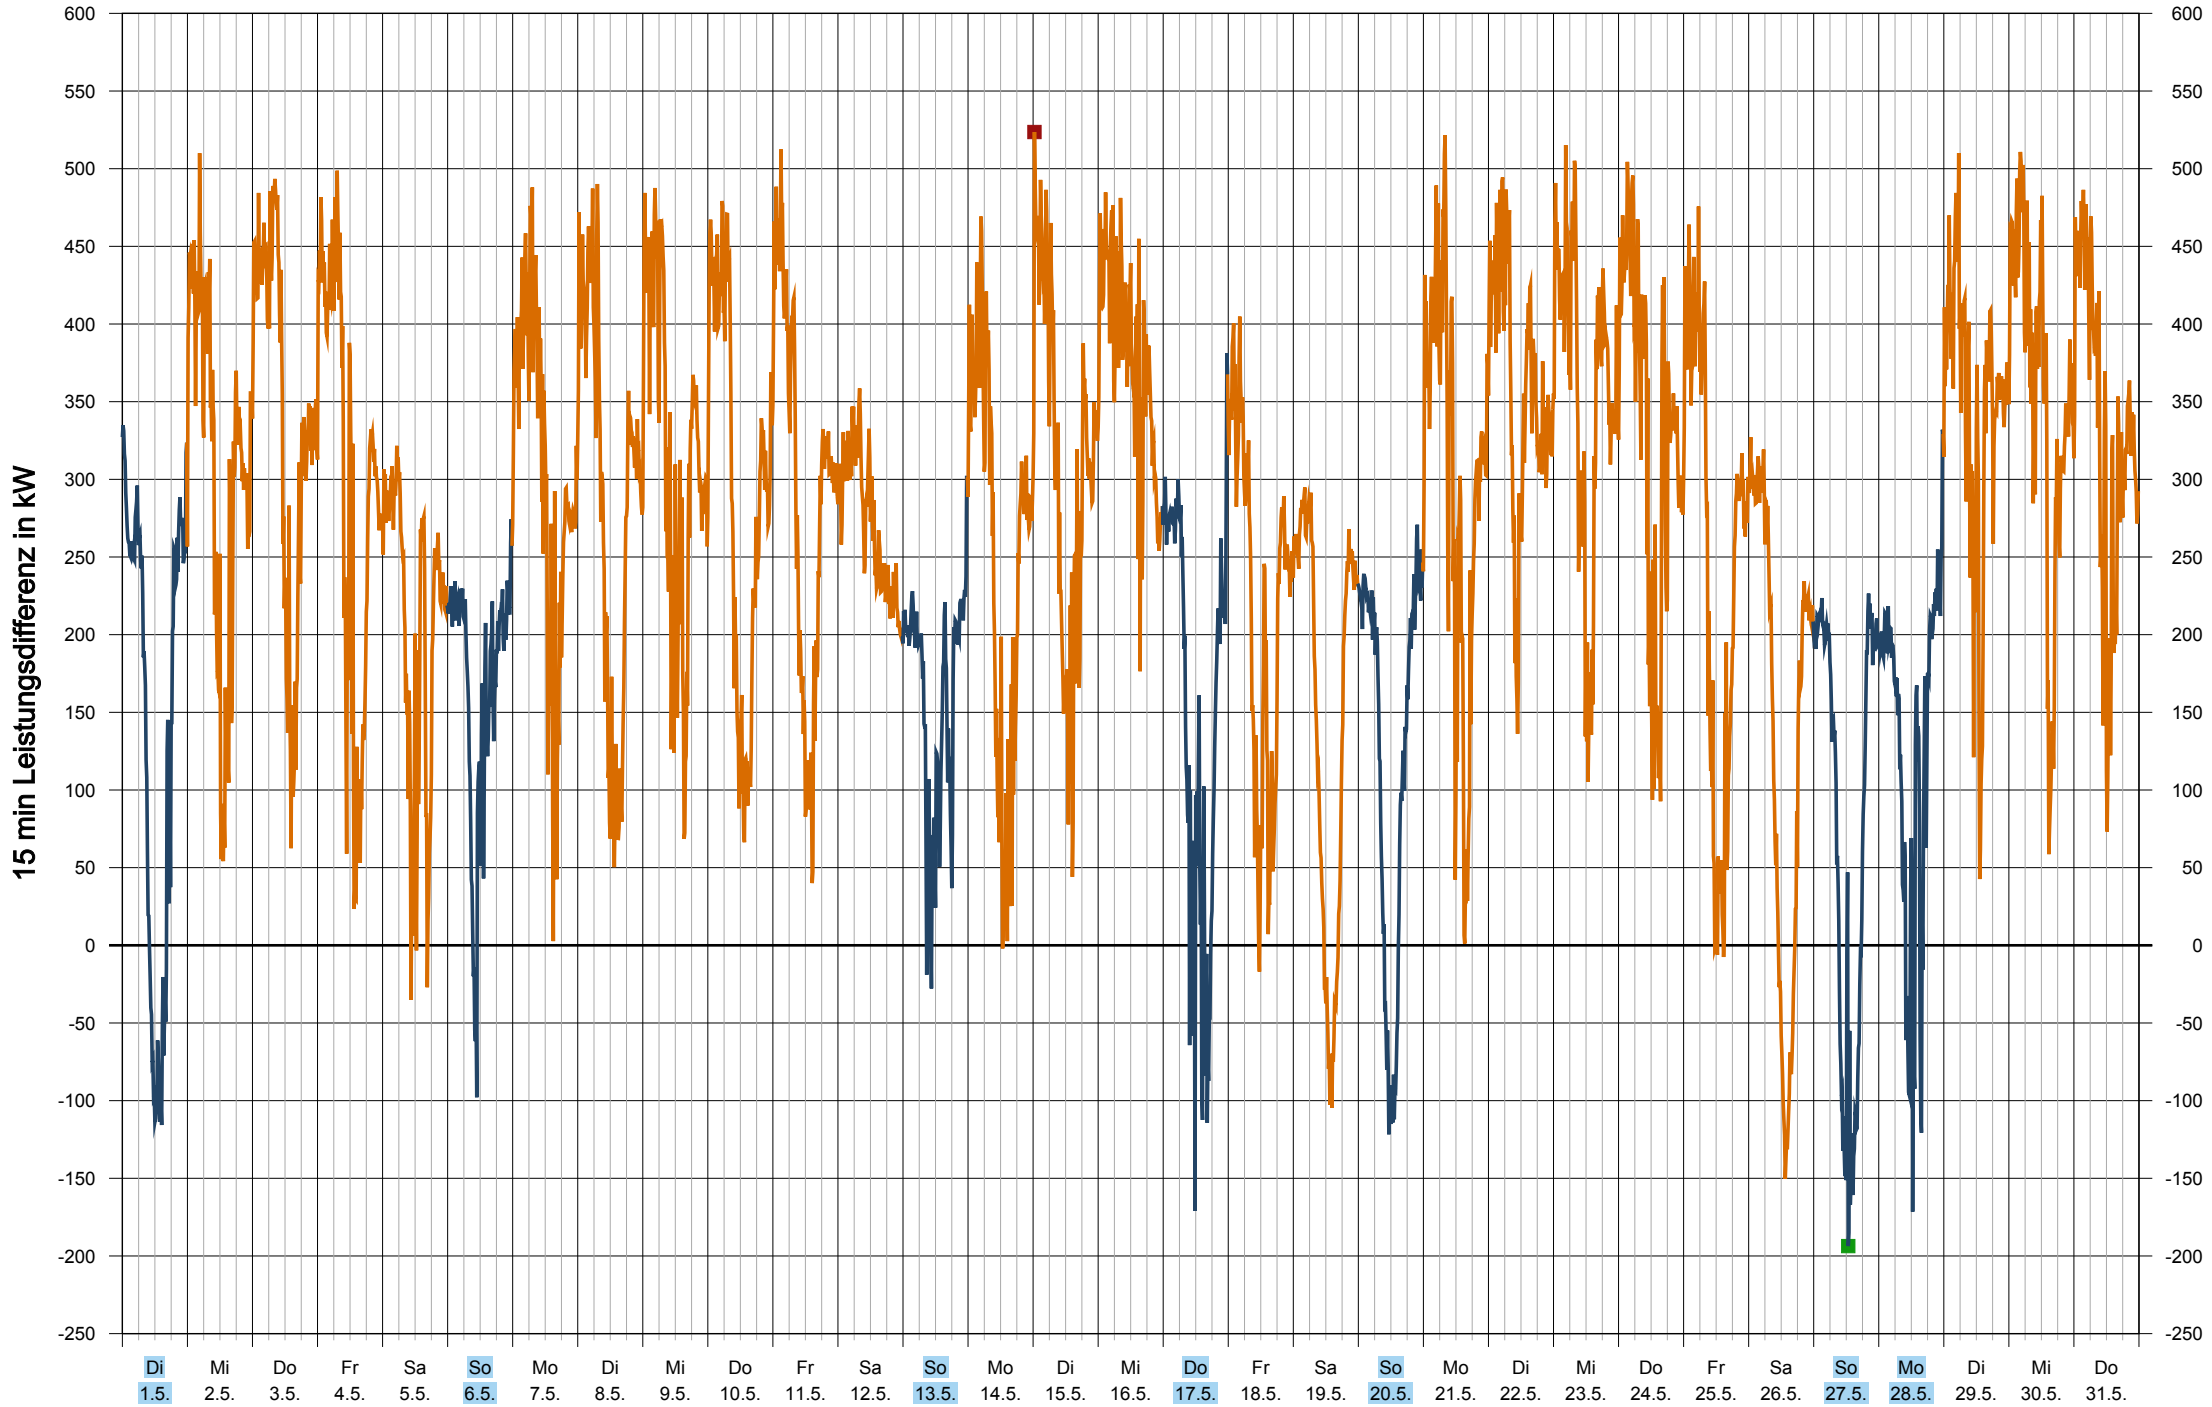

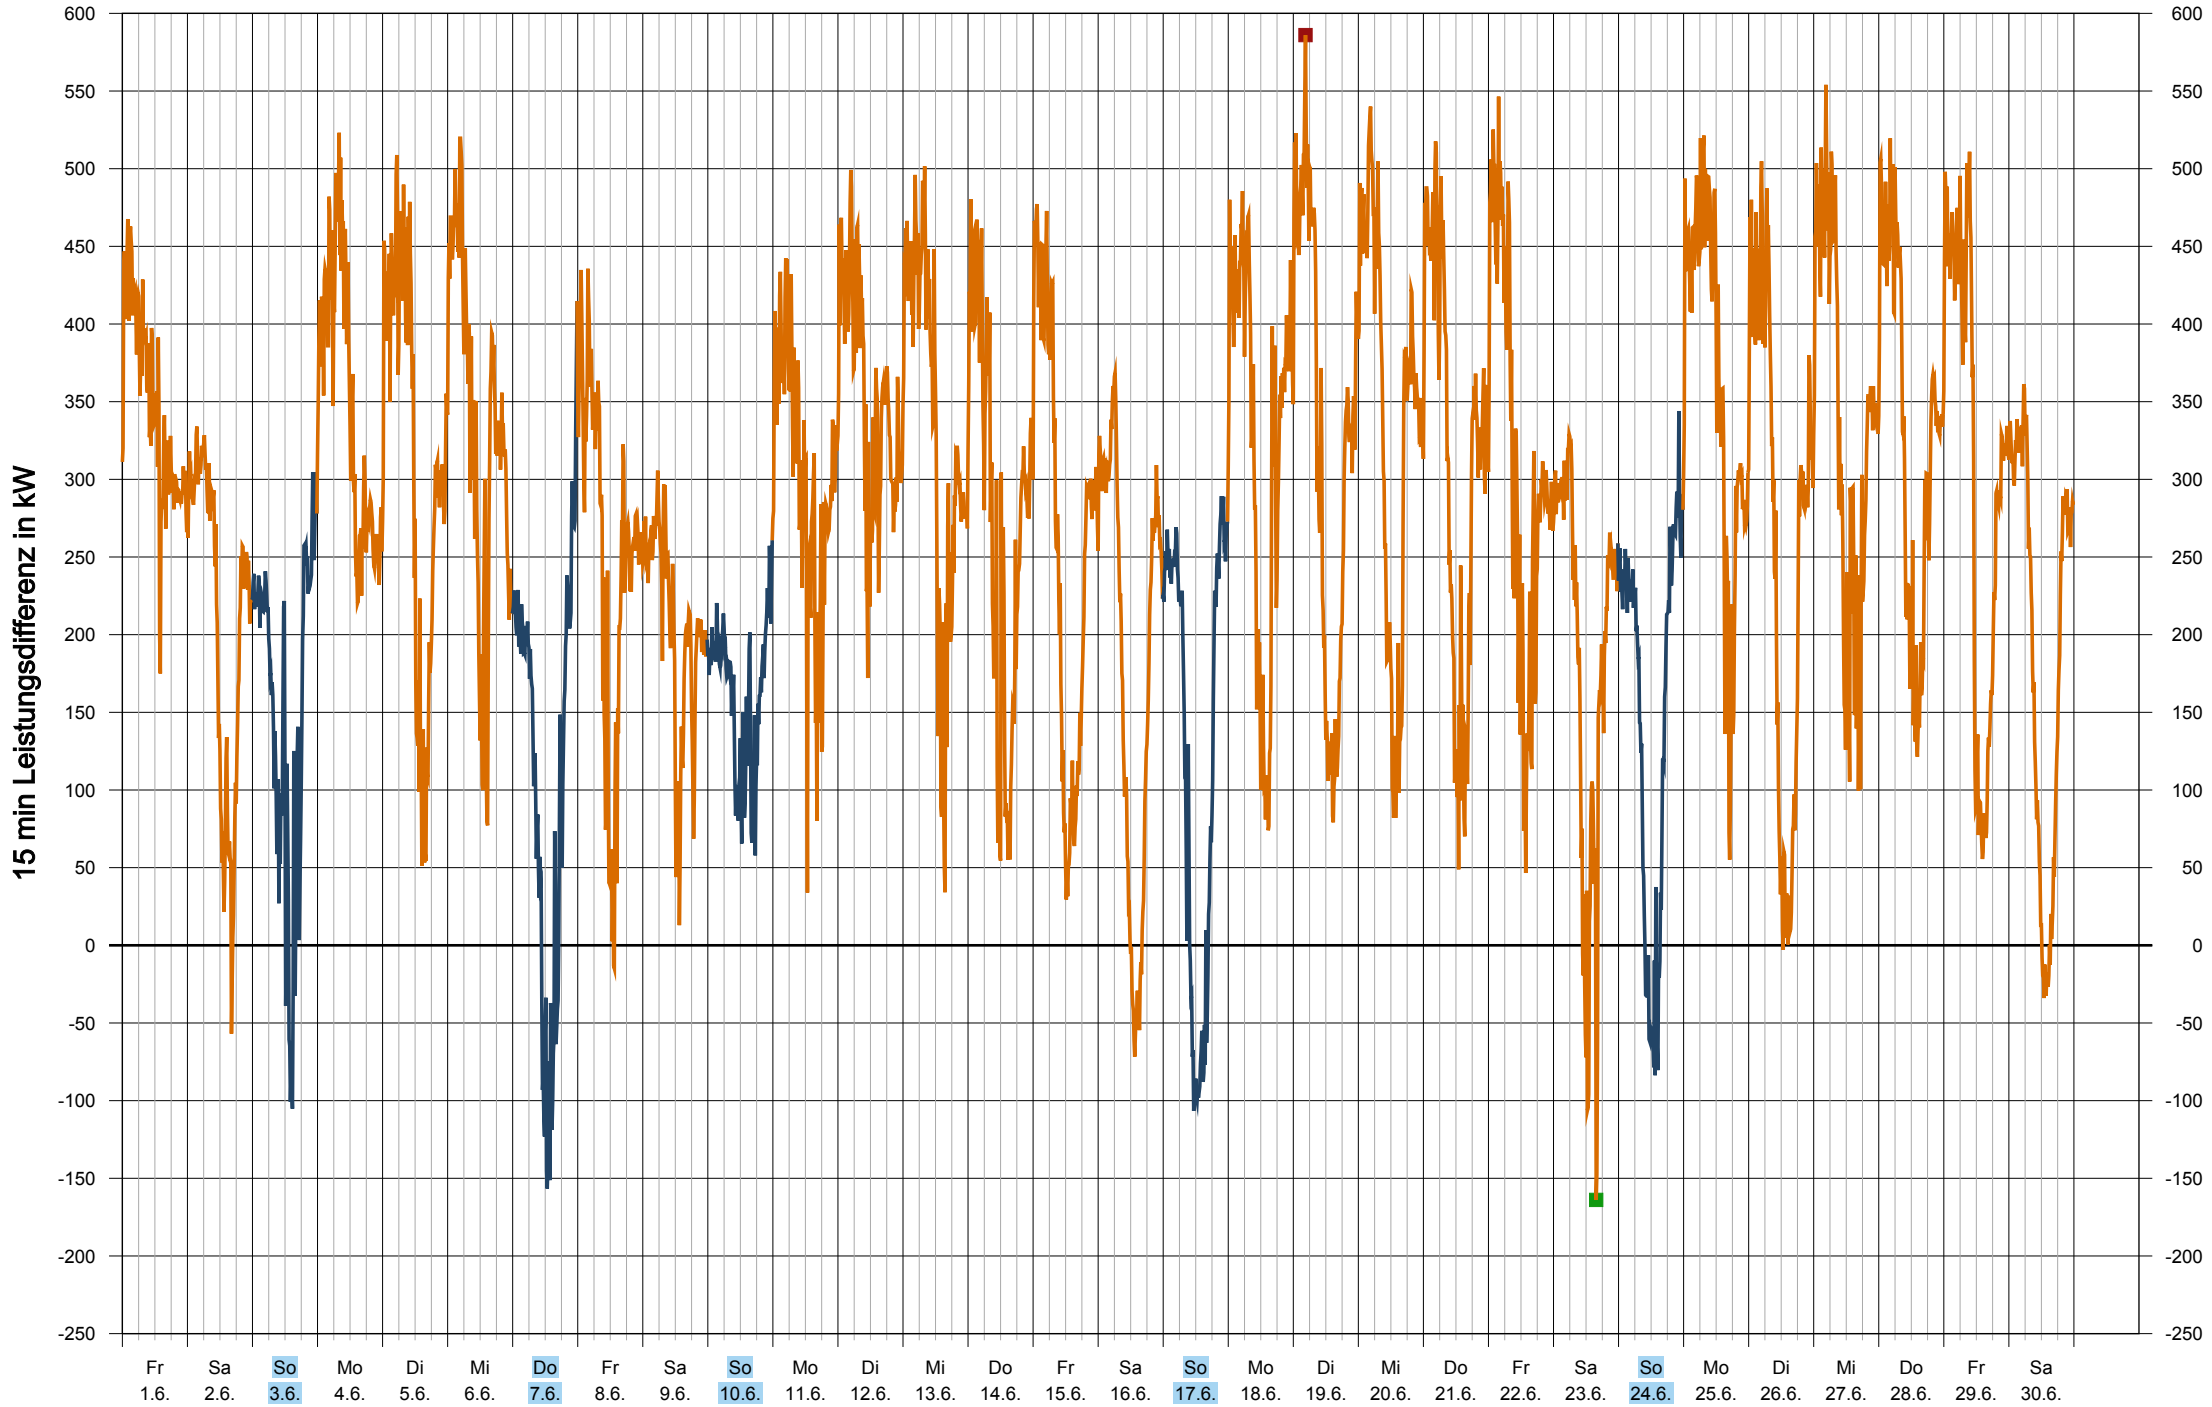

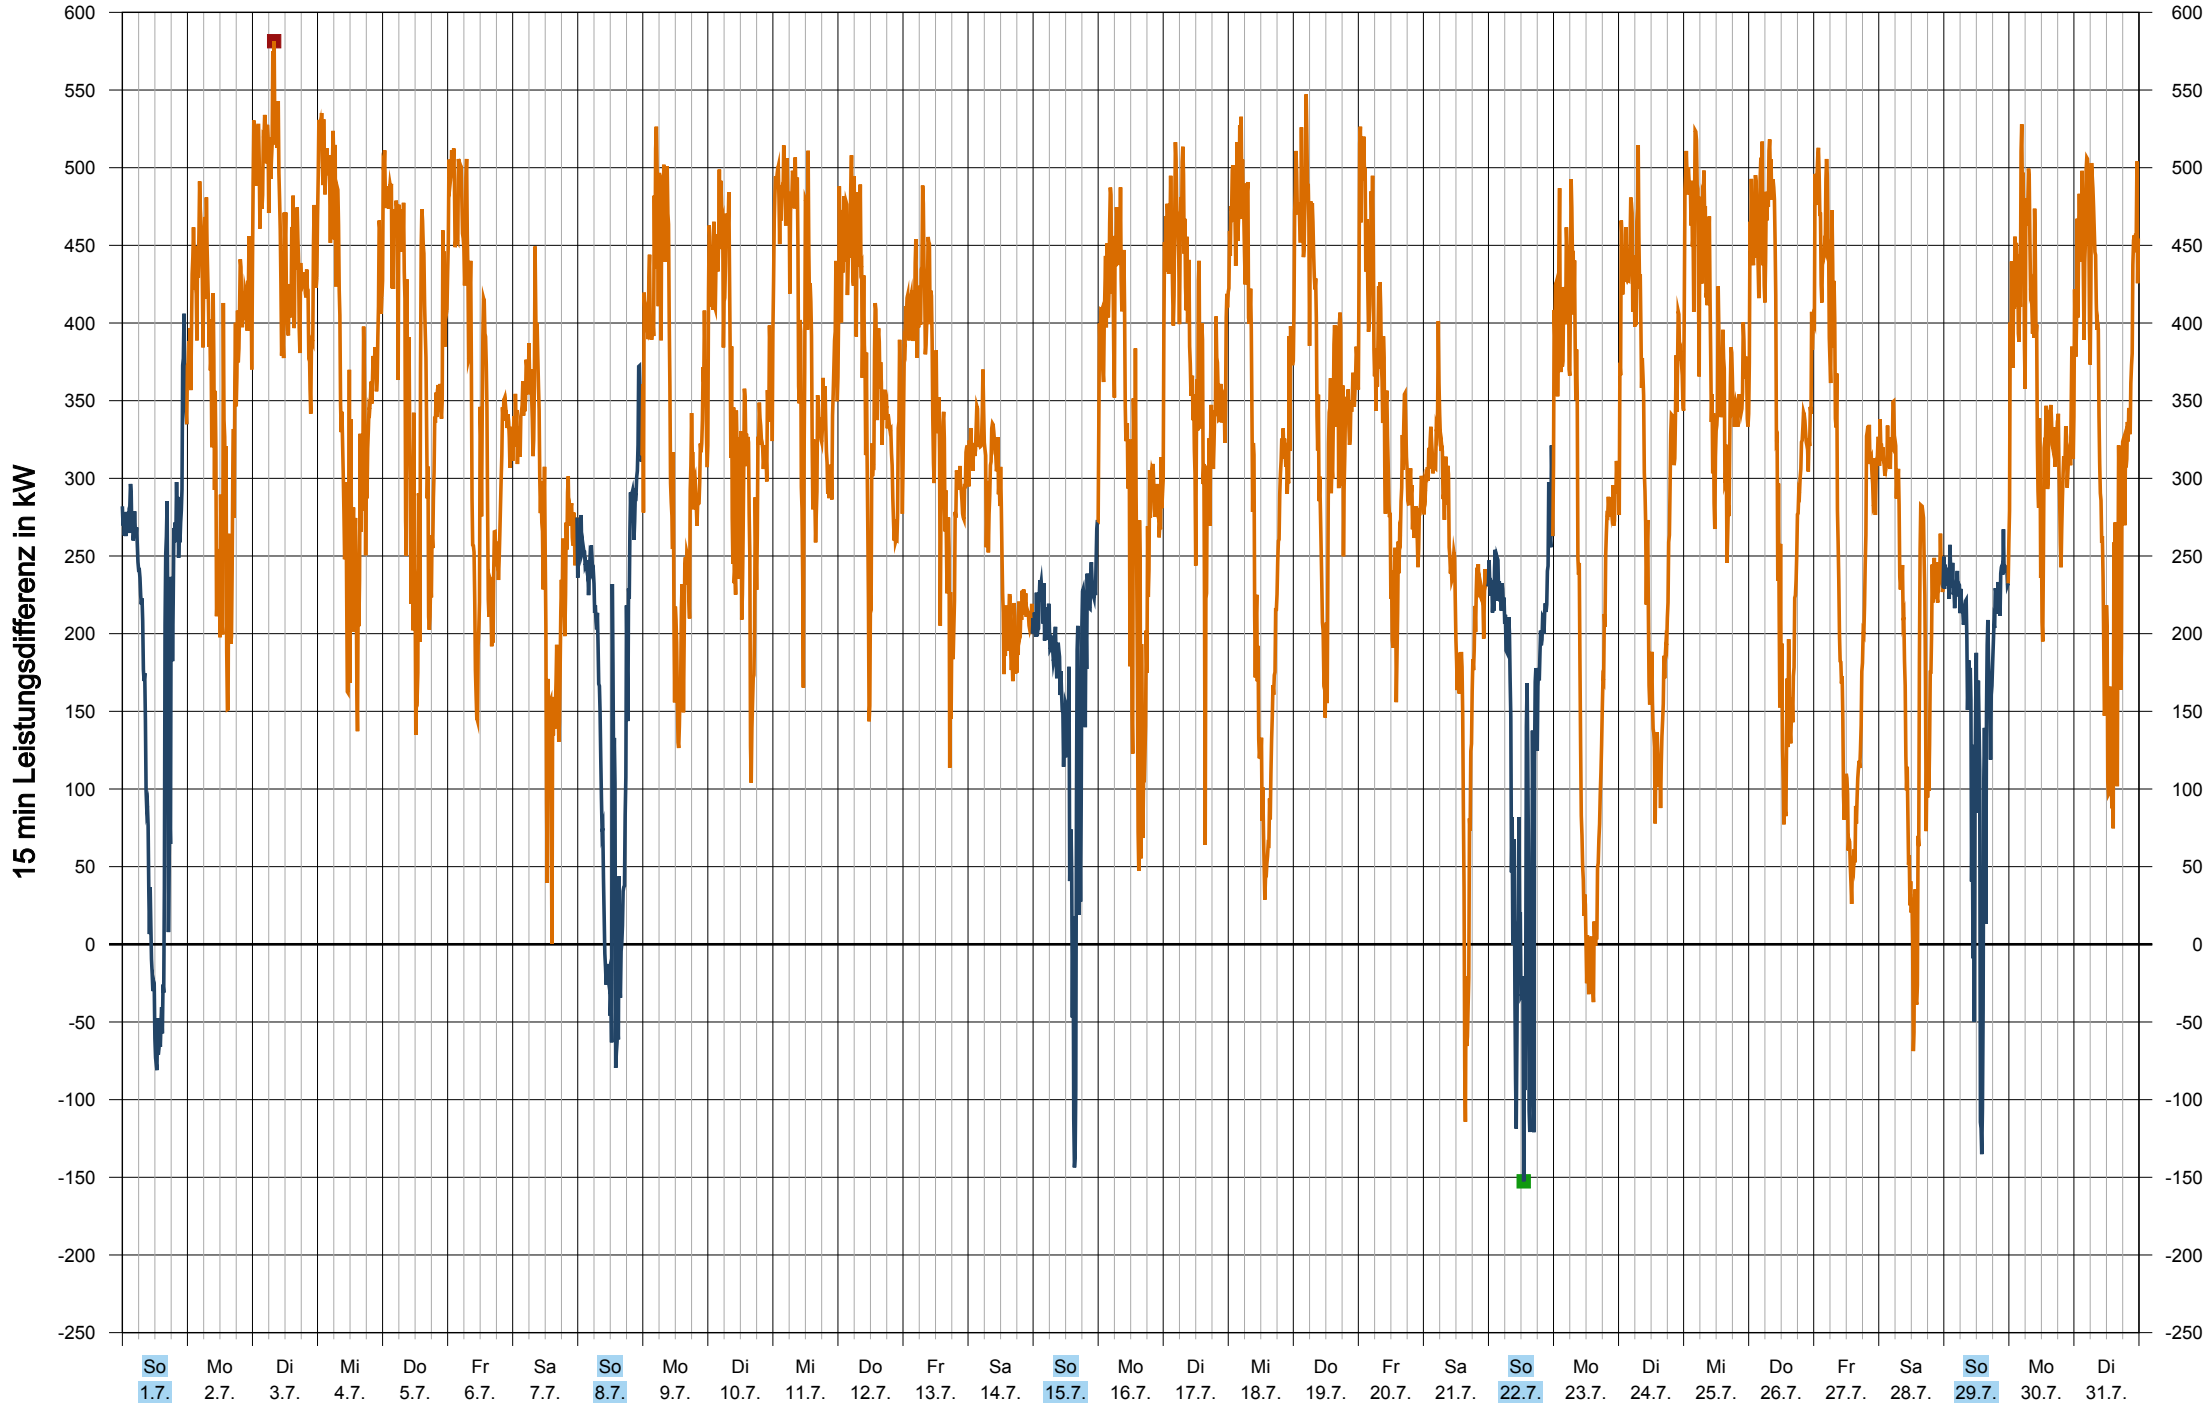


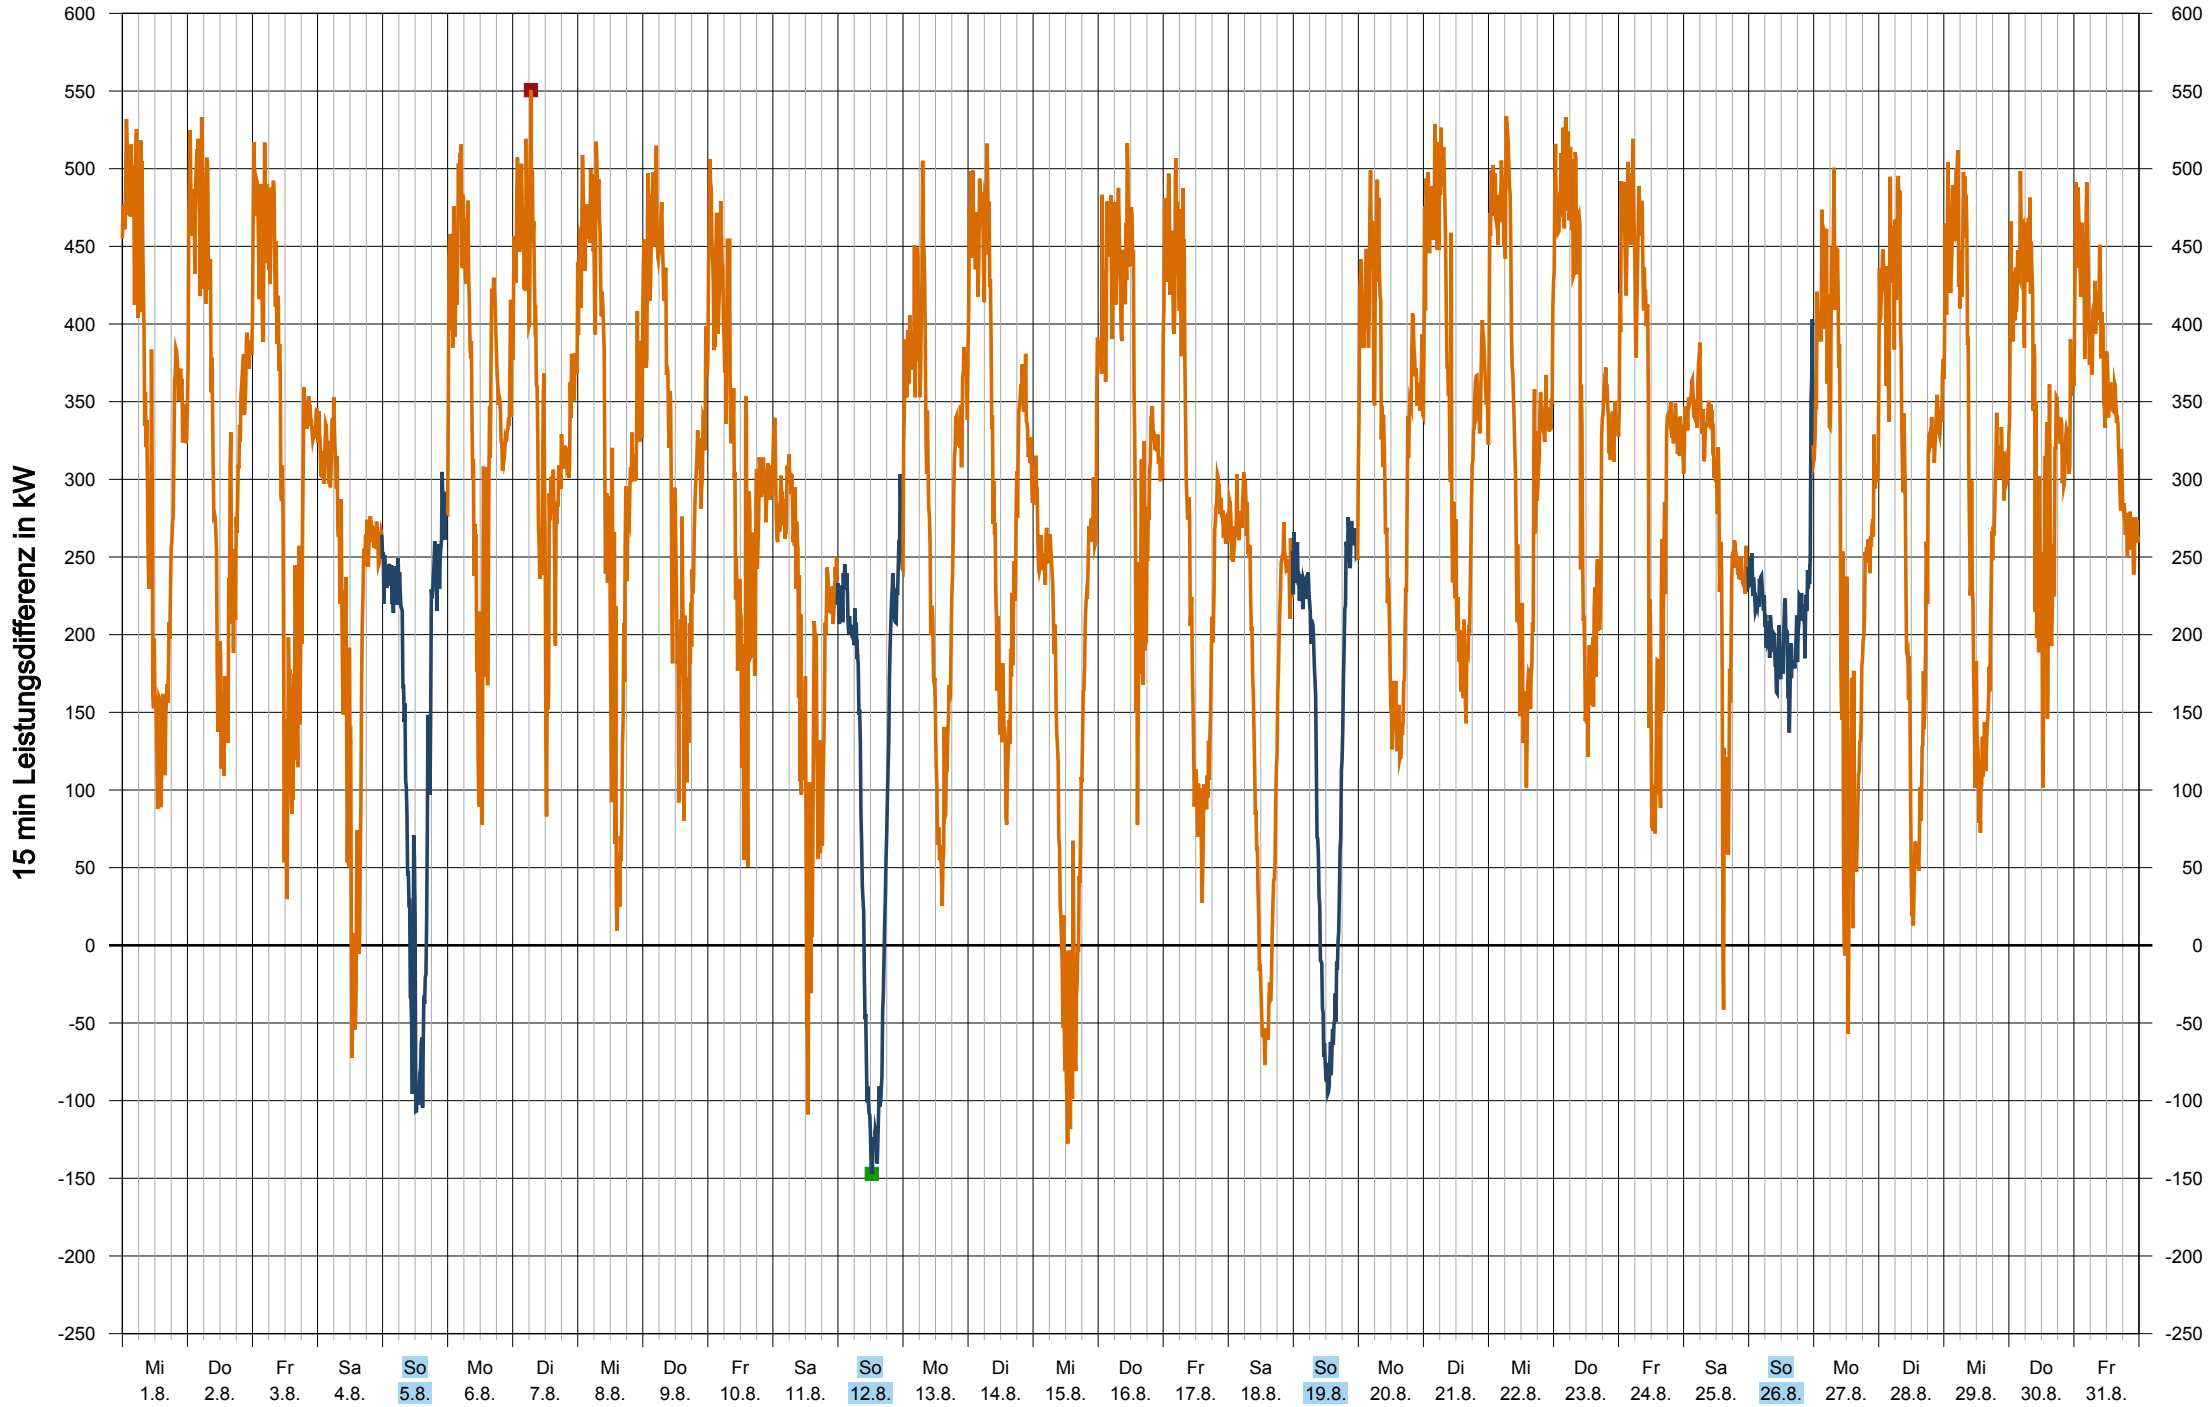

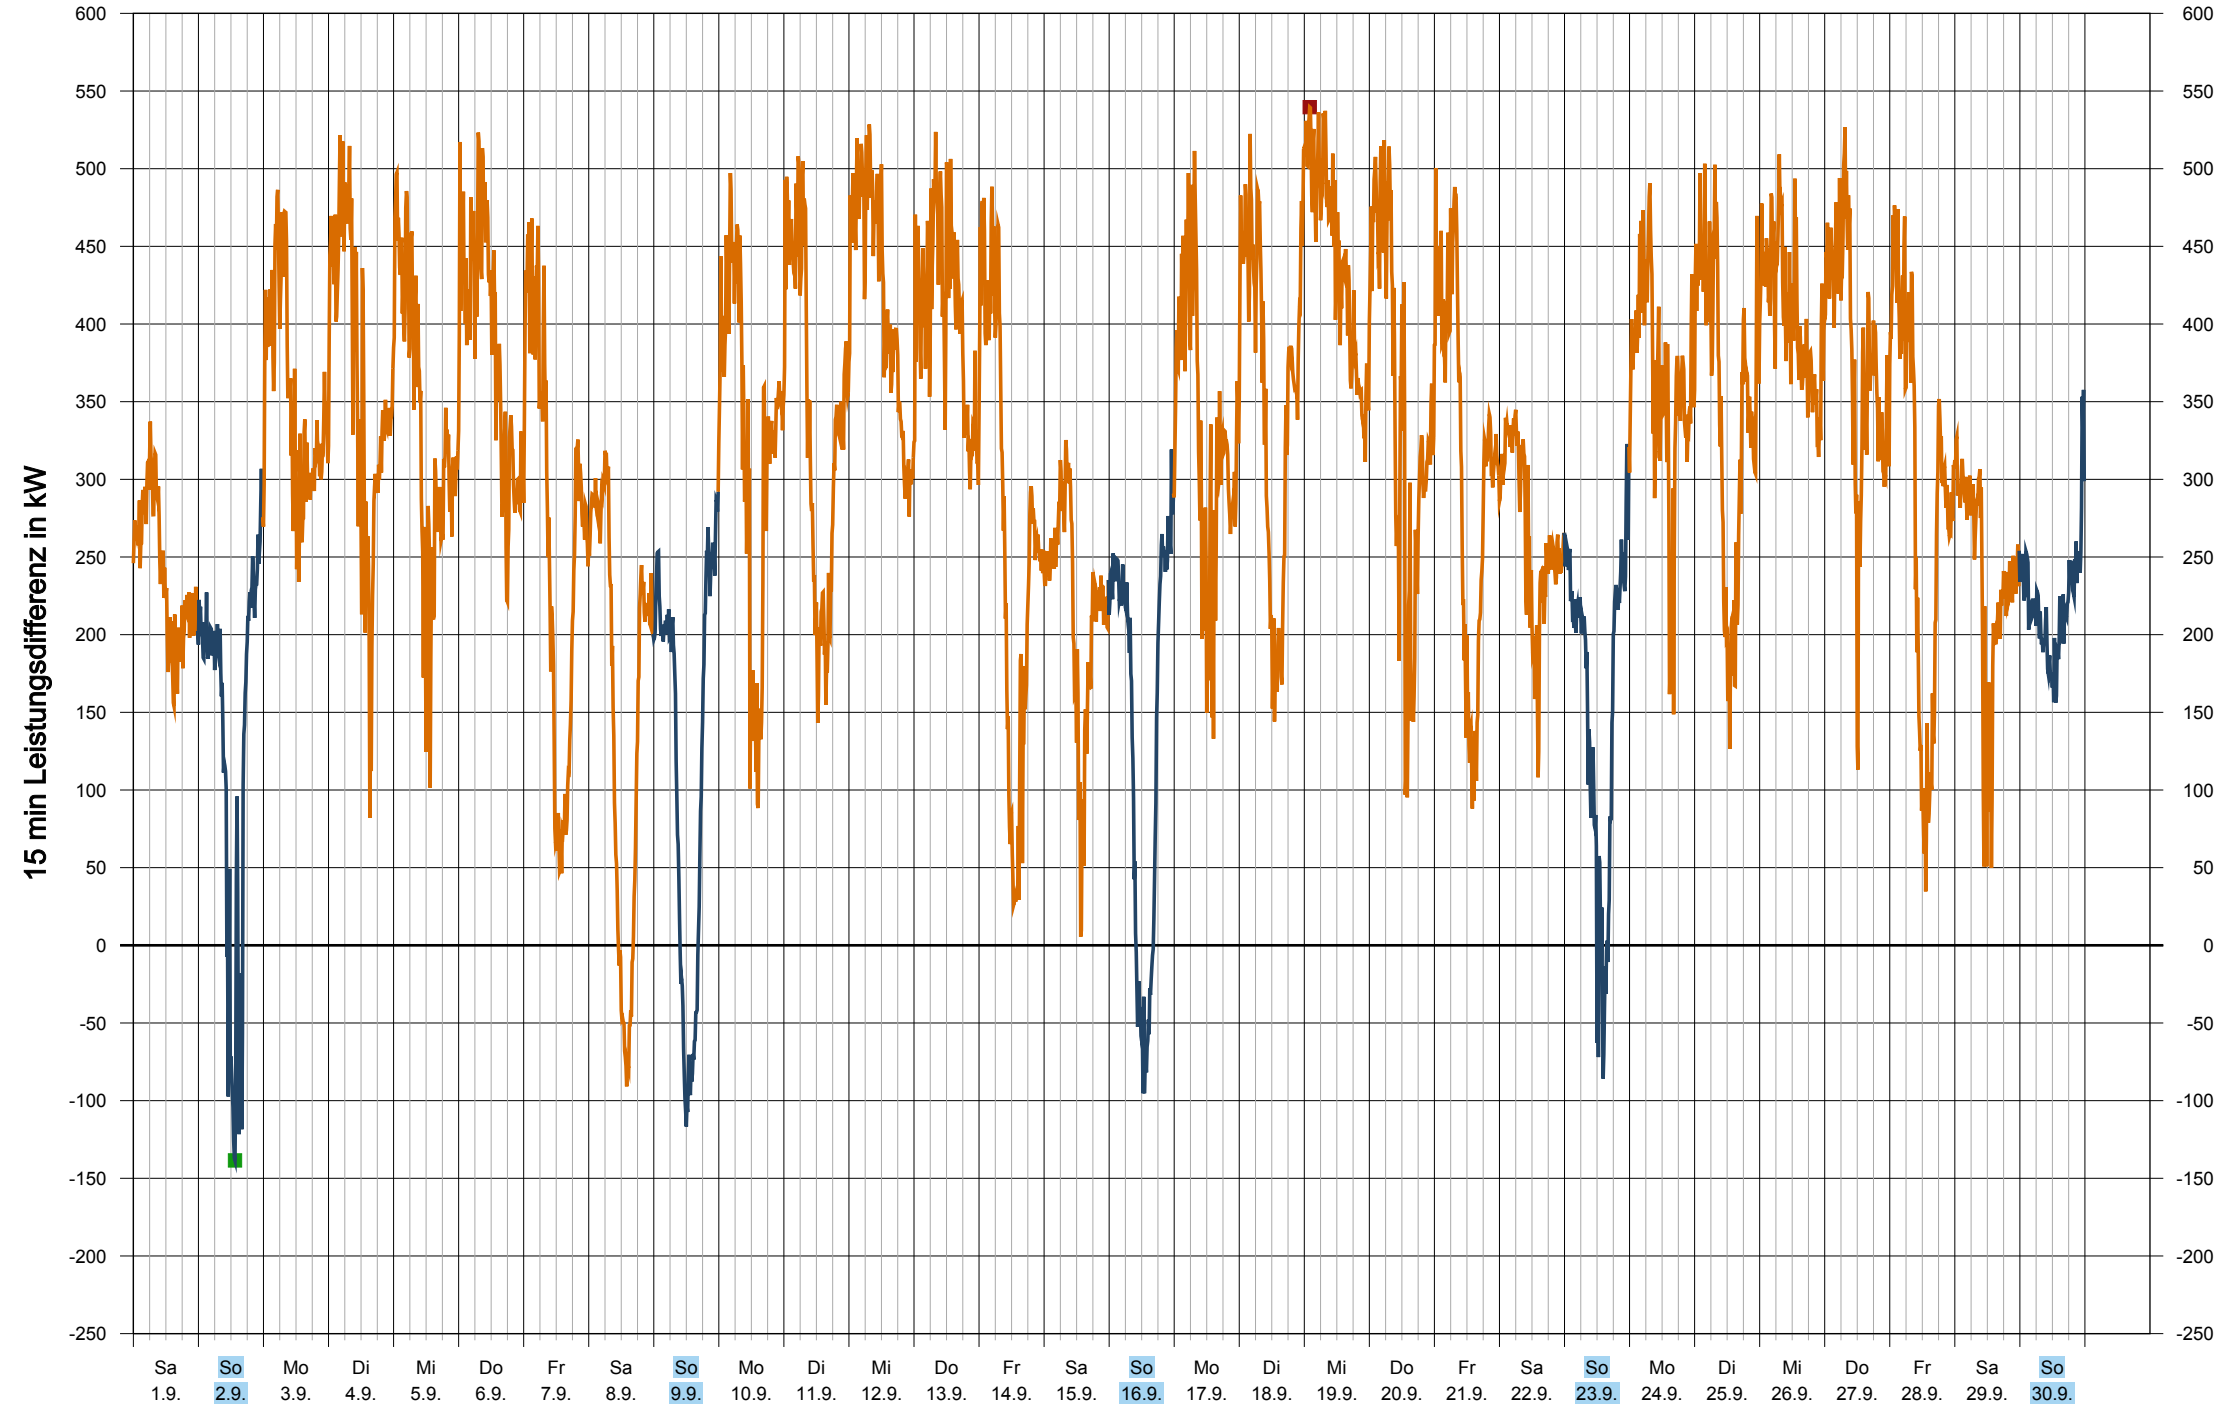

# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Oktober 2012


Monatsminimum: -93,0 kW, Monatsmittelwert: 304,6 kW, Monatsmaximum: 530,0 kW, Monatsbedarf: 257.737 kWh (36.083 €)

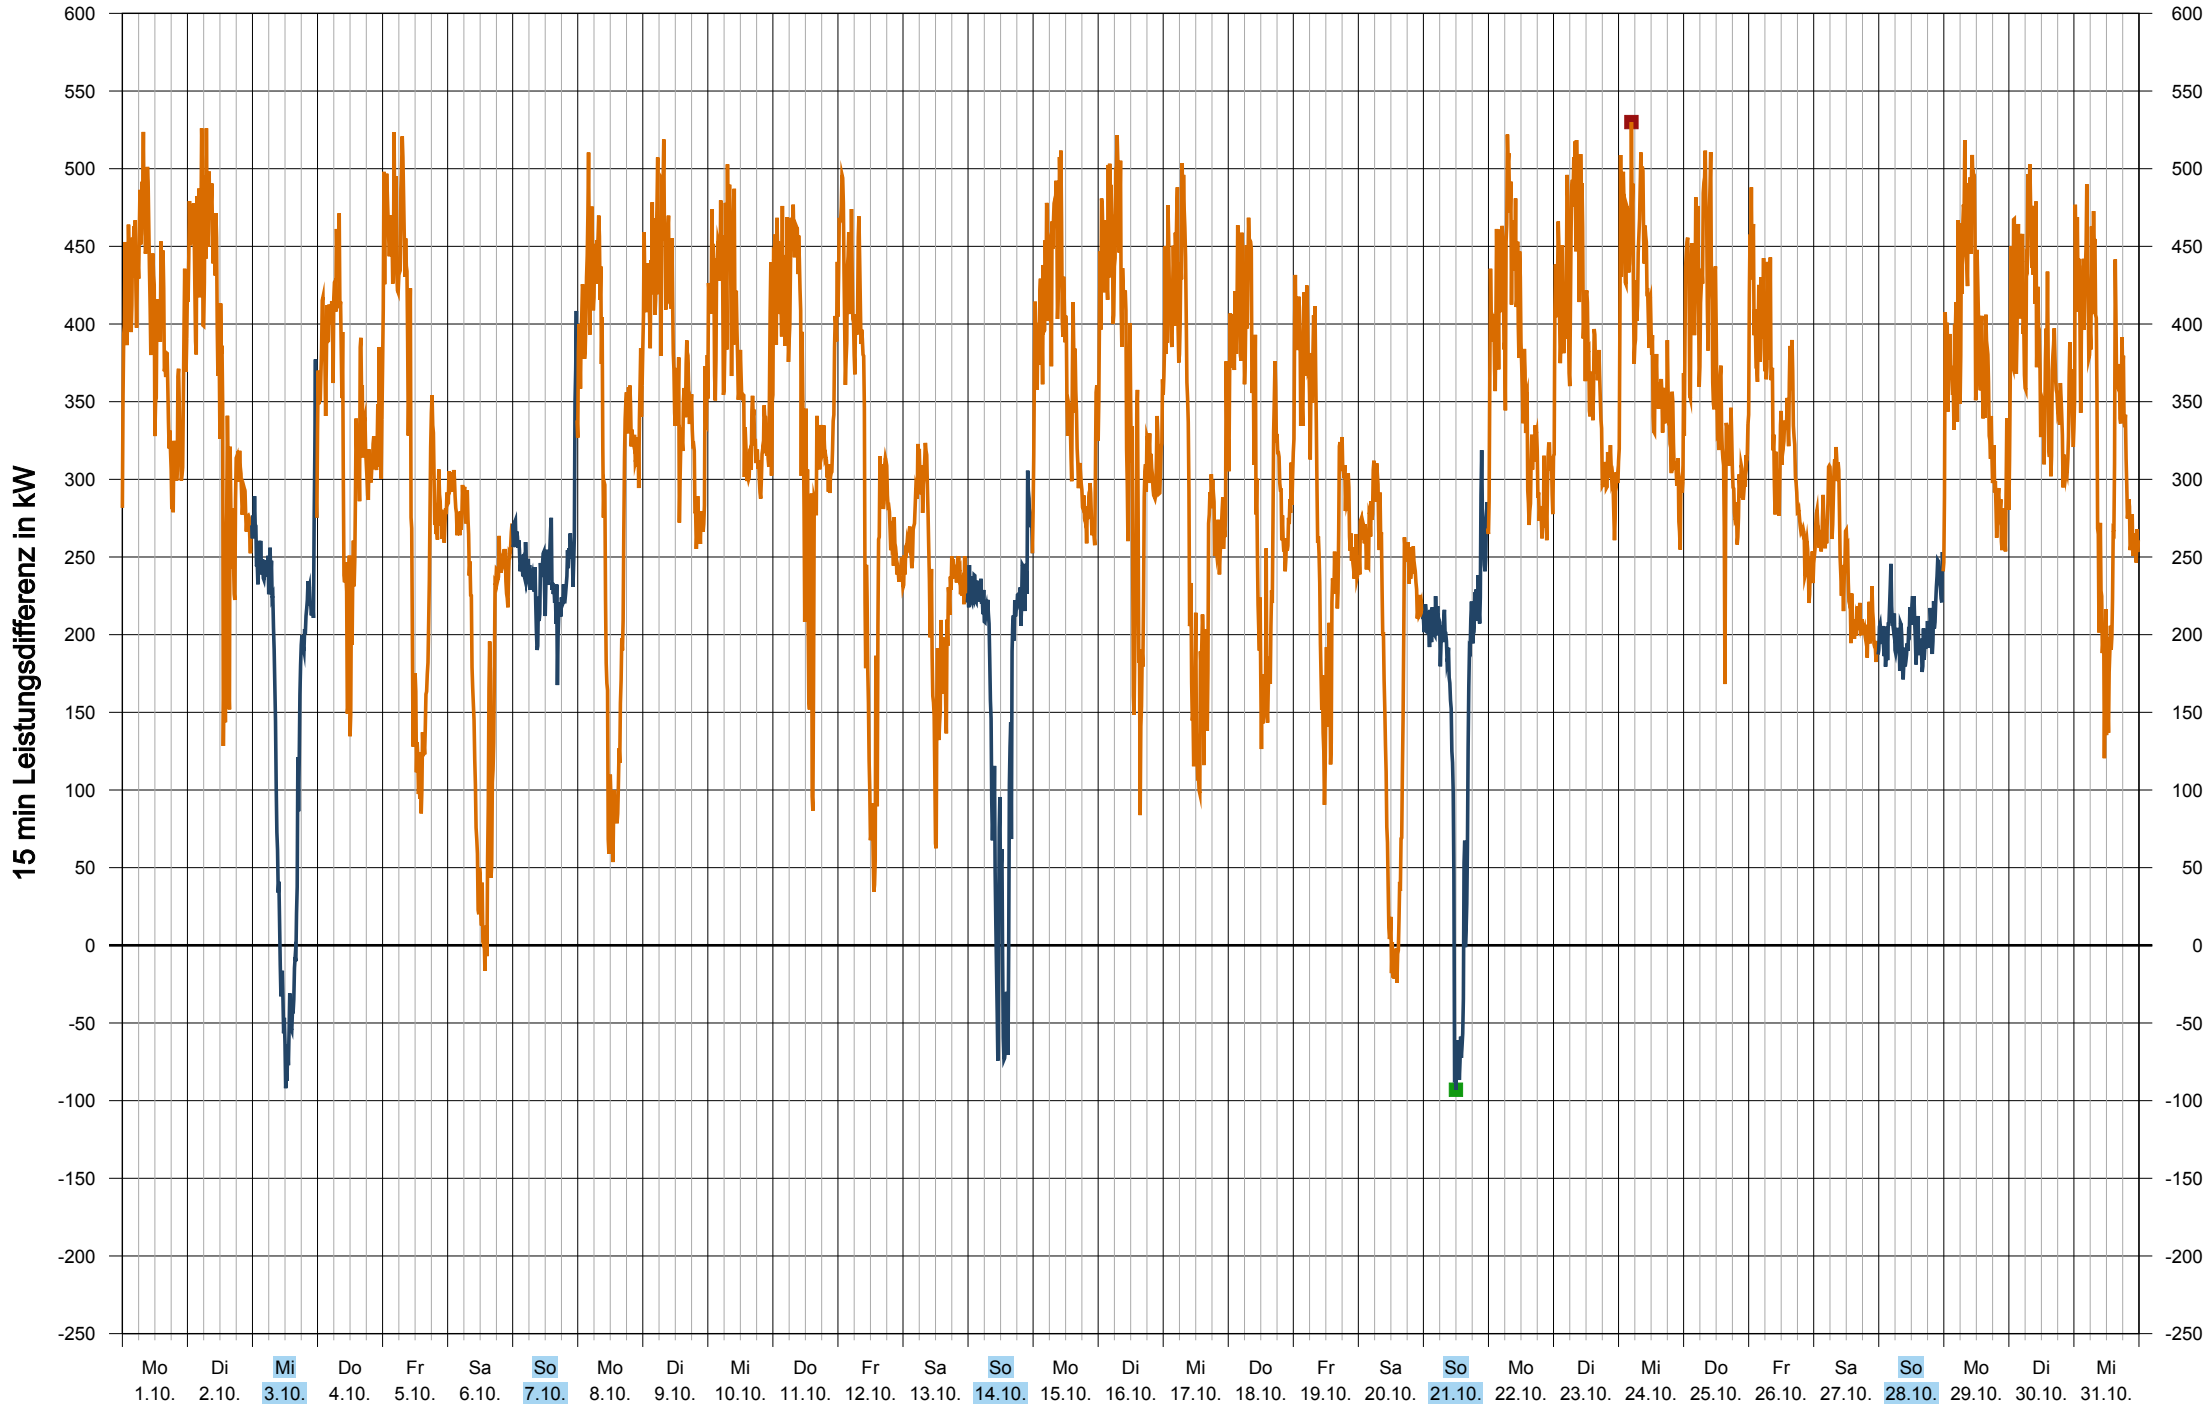




# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage November 2012


Monatsminimum: -77,5 kW, Monatsmittelwert: 321,4 kW, Monatsmaximum: 534,0 kW, Monatsbedarf: 248.970 kWh (34.856 €)

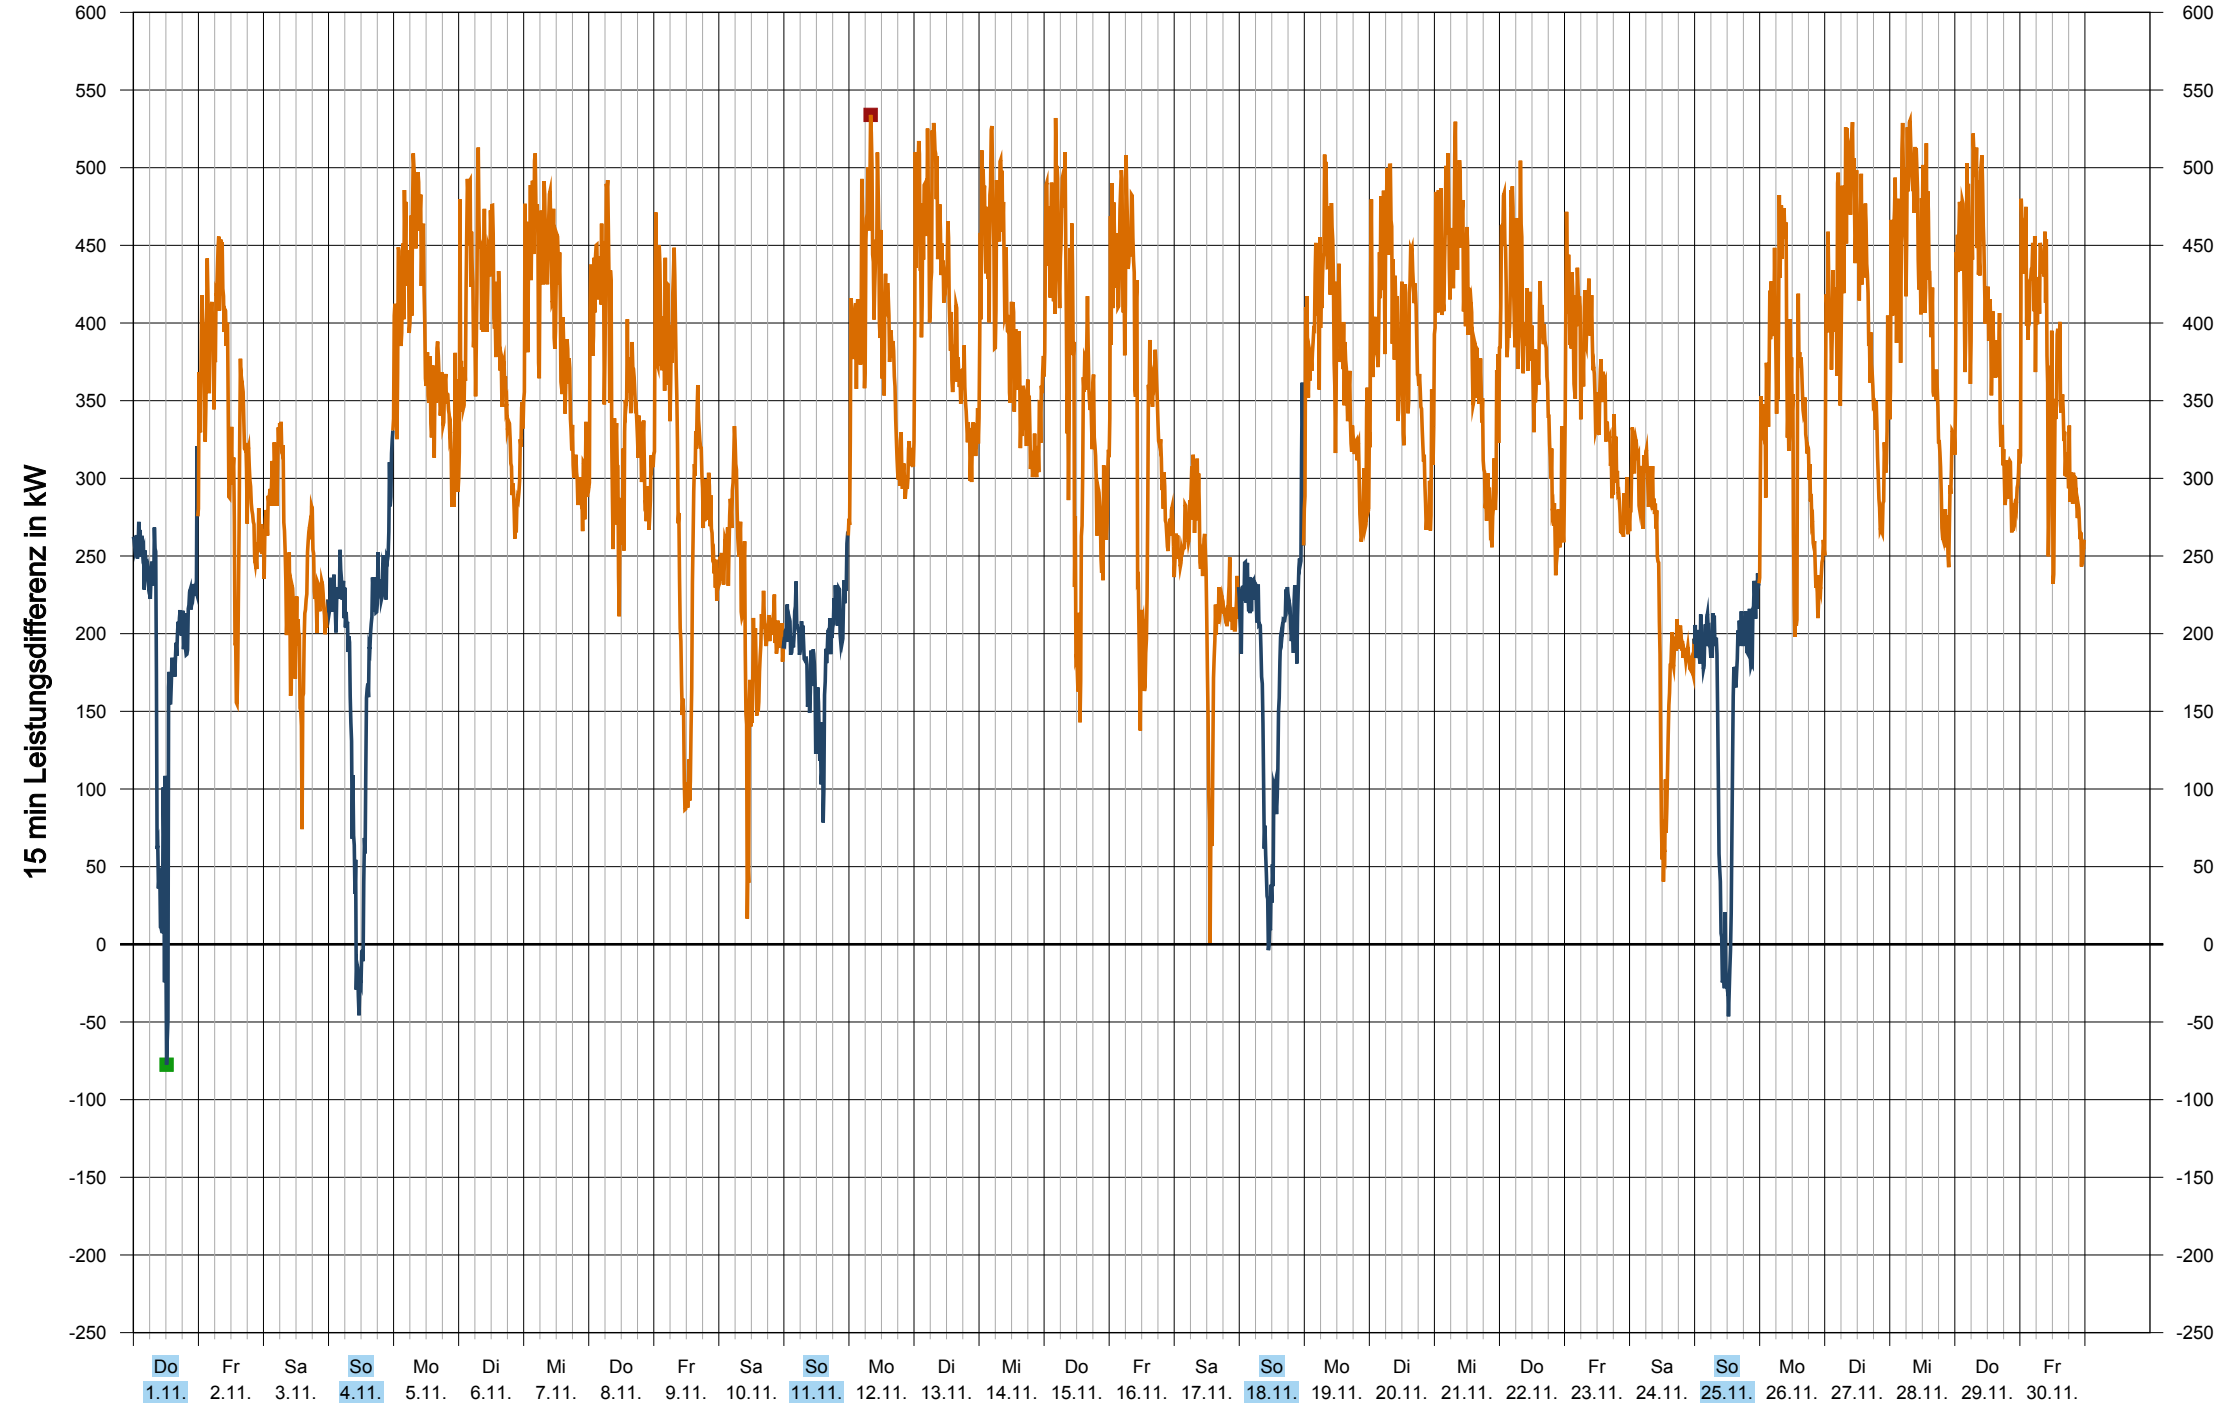


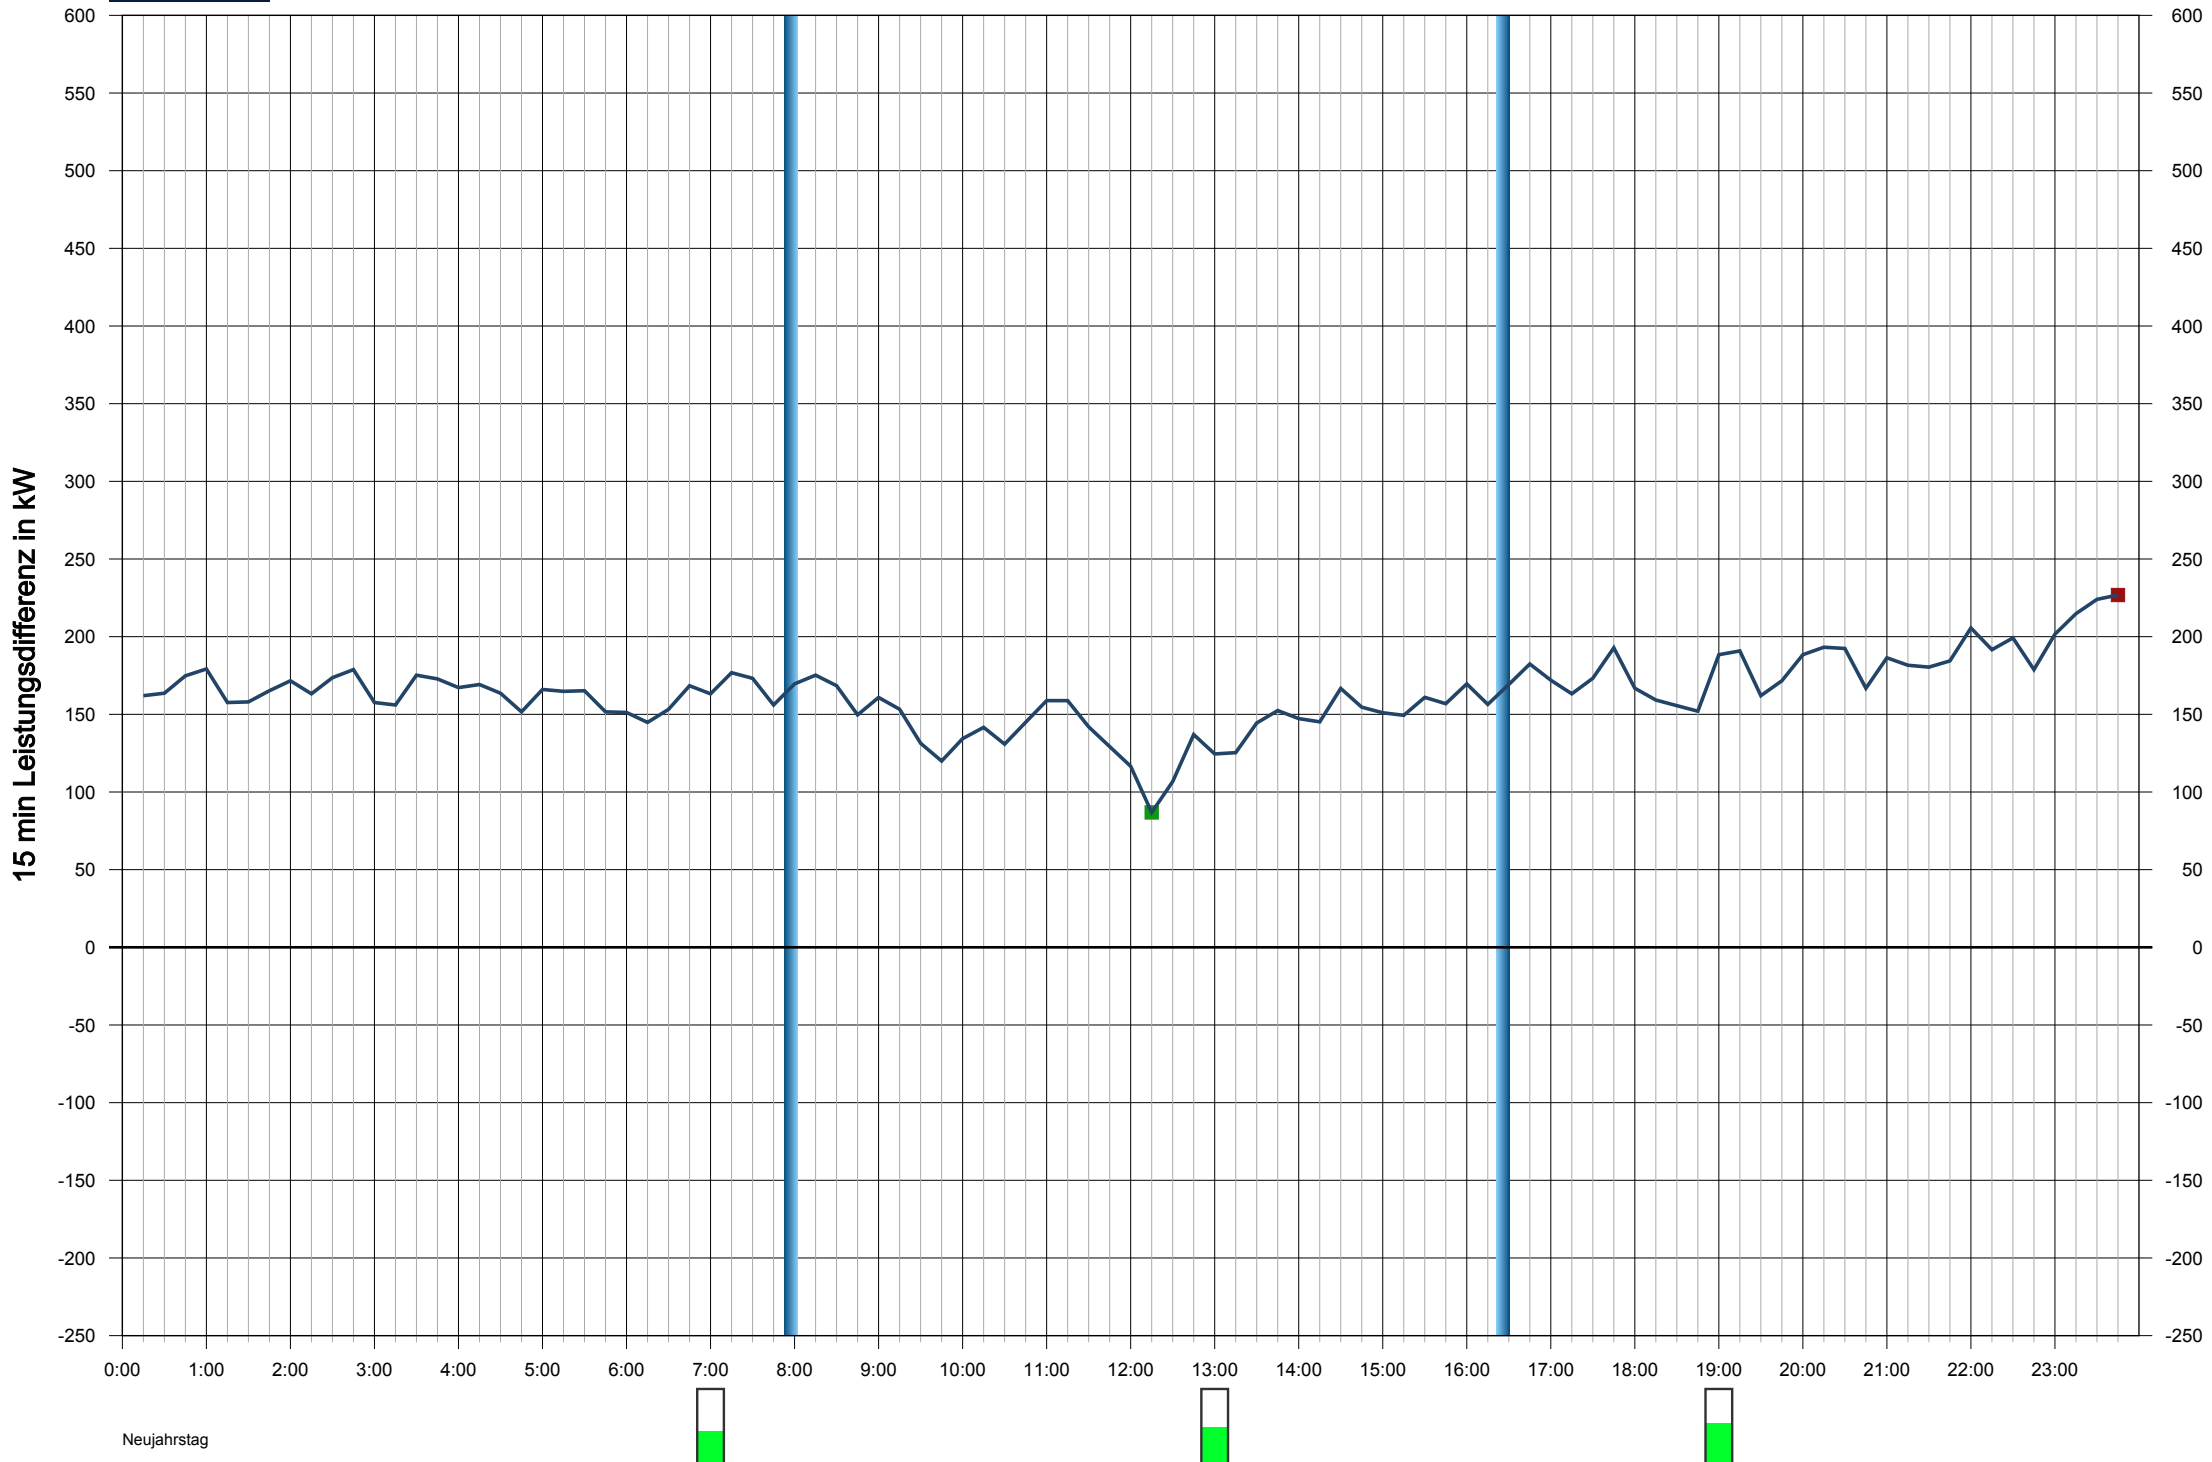



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mo. 2.1.2012 (KW 1)


Tagesminimum: 96,2 kW, Tagesmittelwert: 296,9 kW, Tagesmaximum: 460,6 kW, Tagesbedarf: 7.699 kWh (1.078 €)

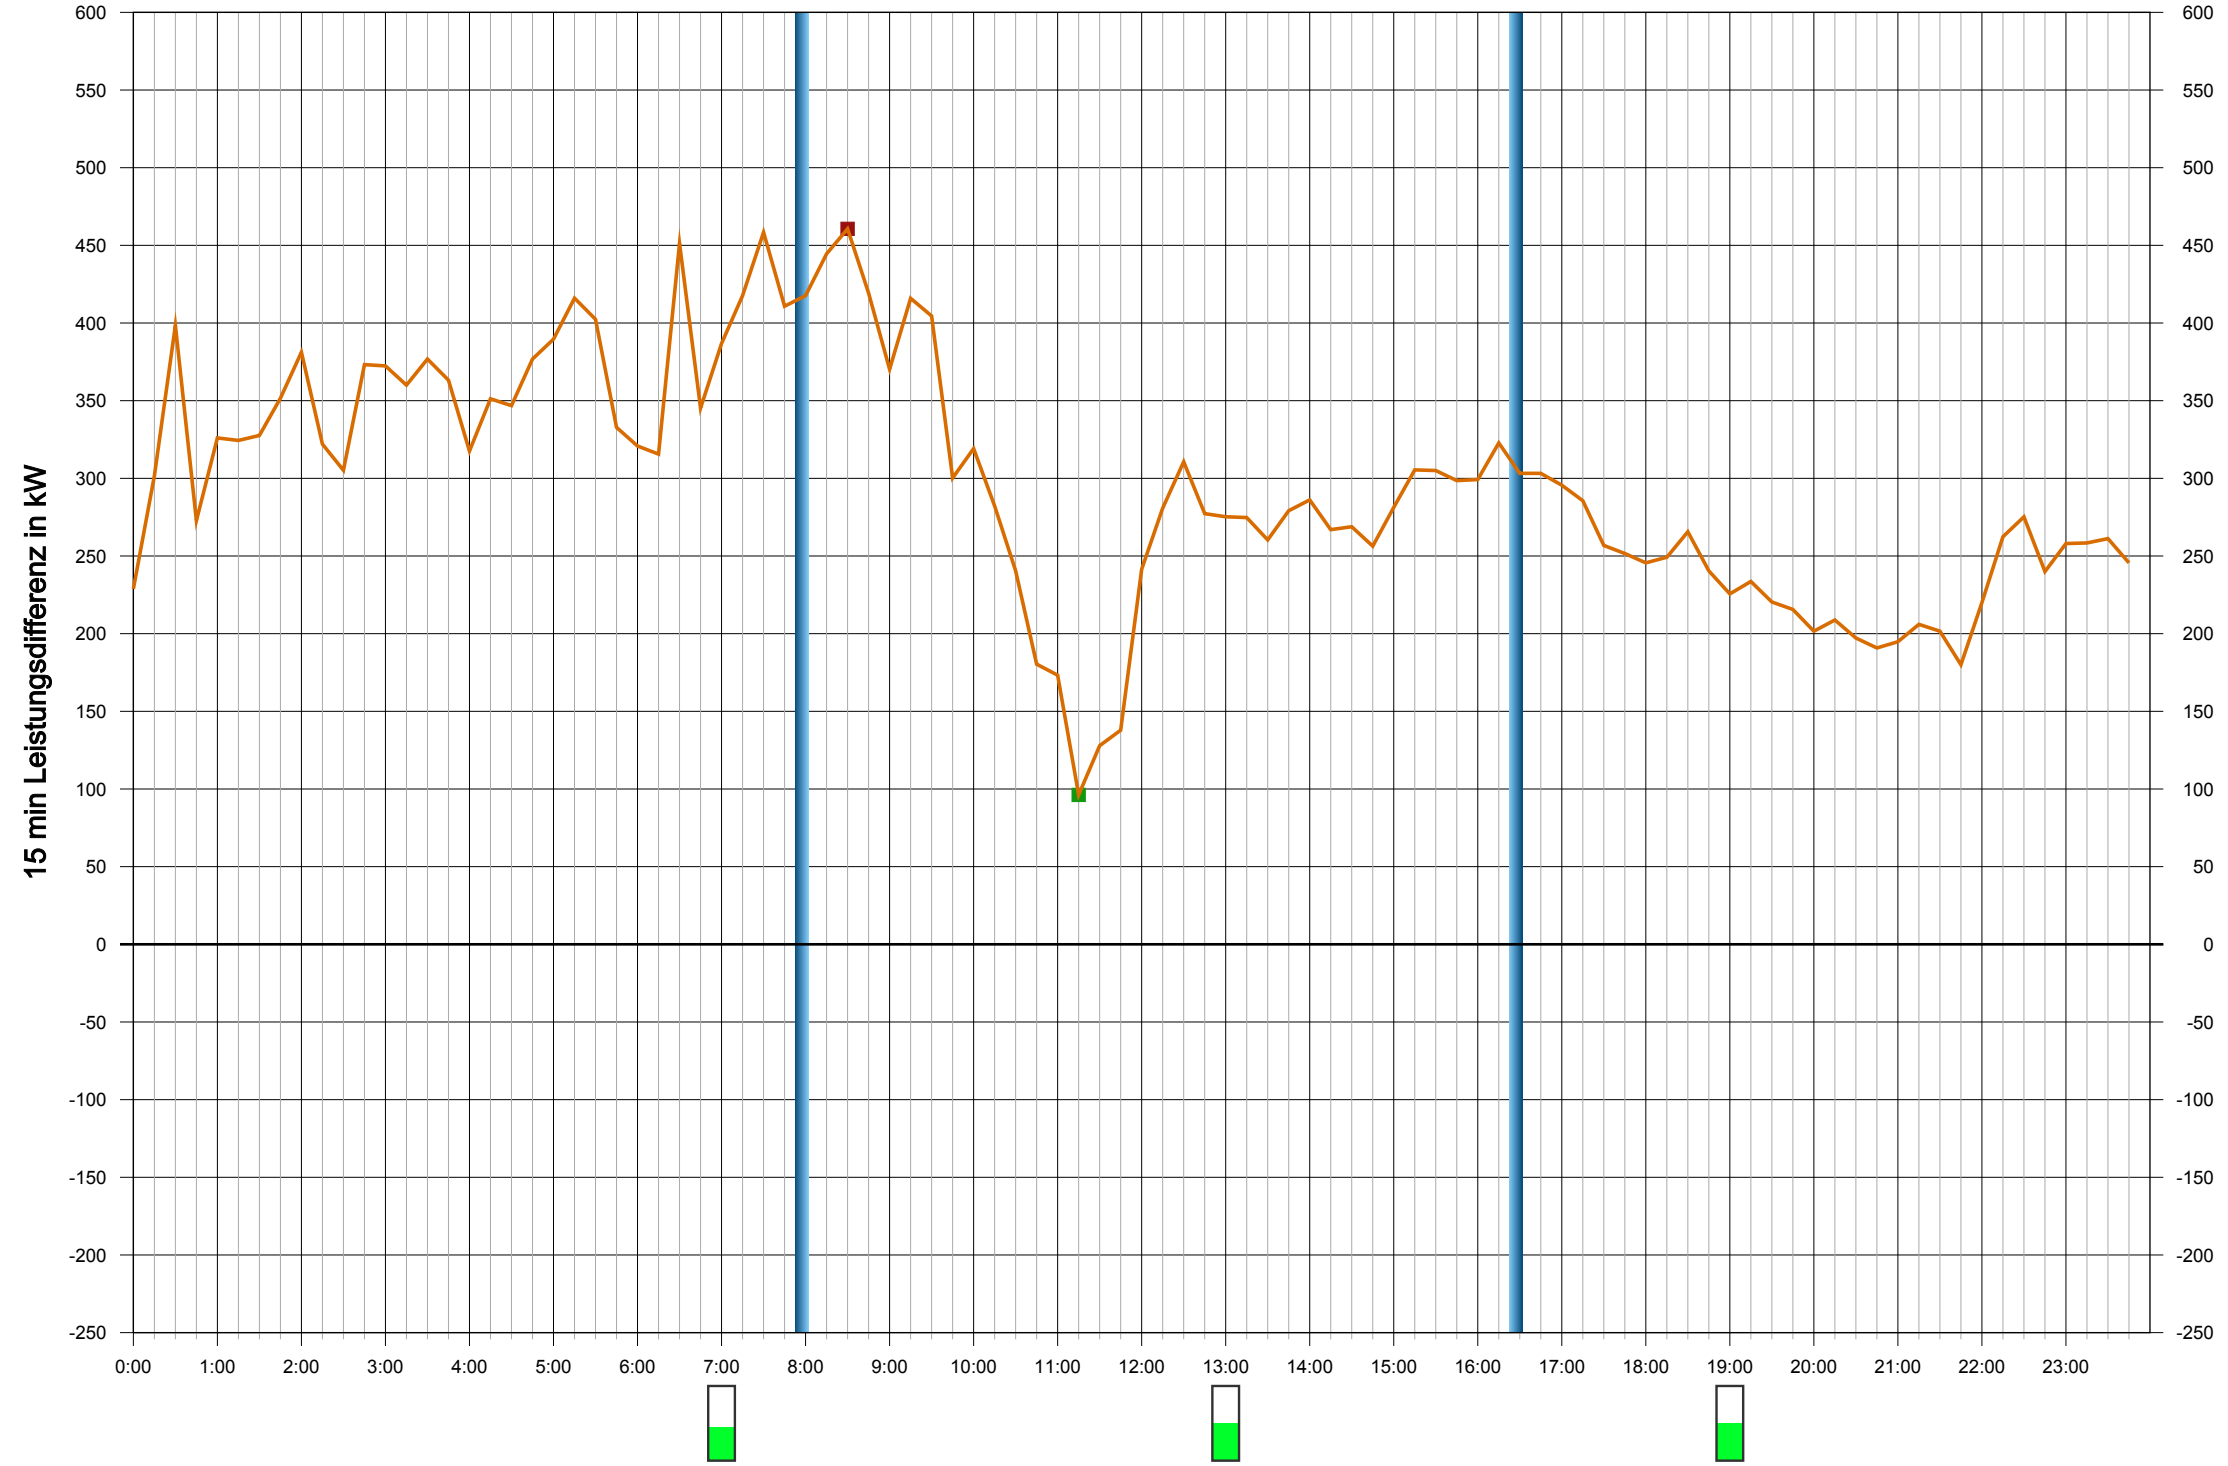


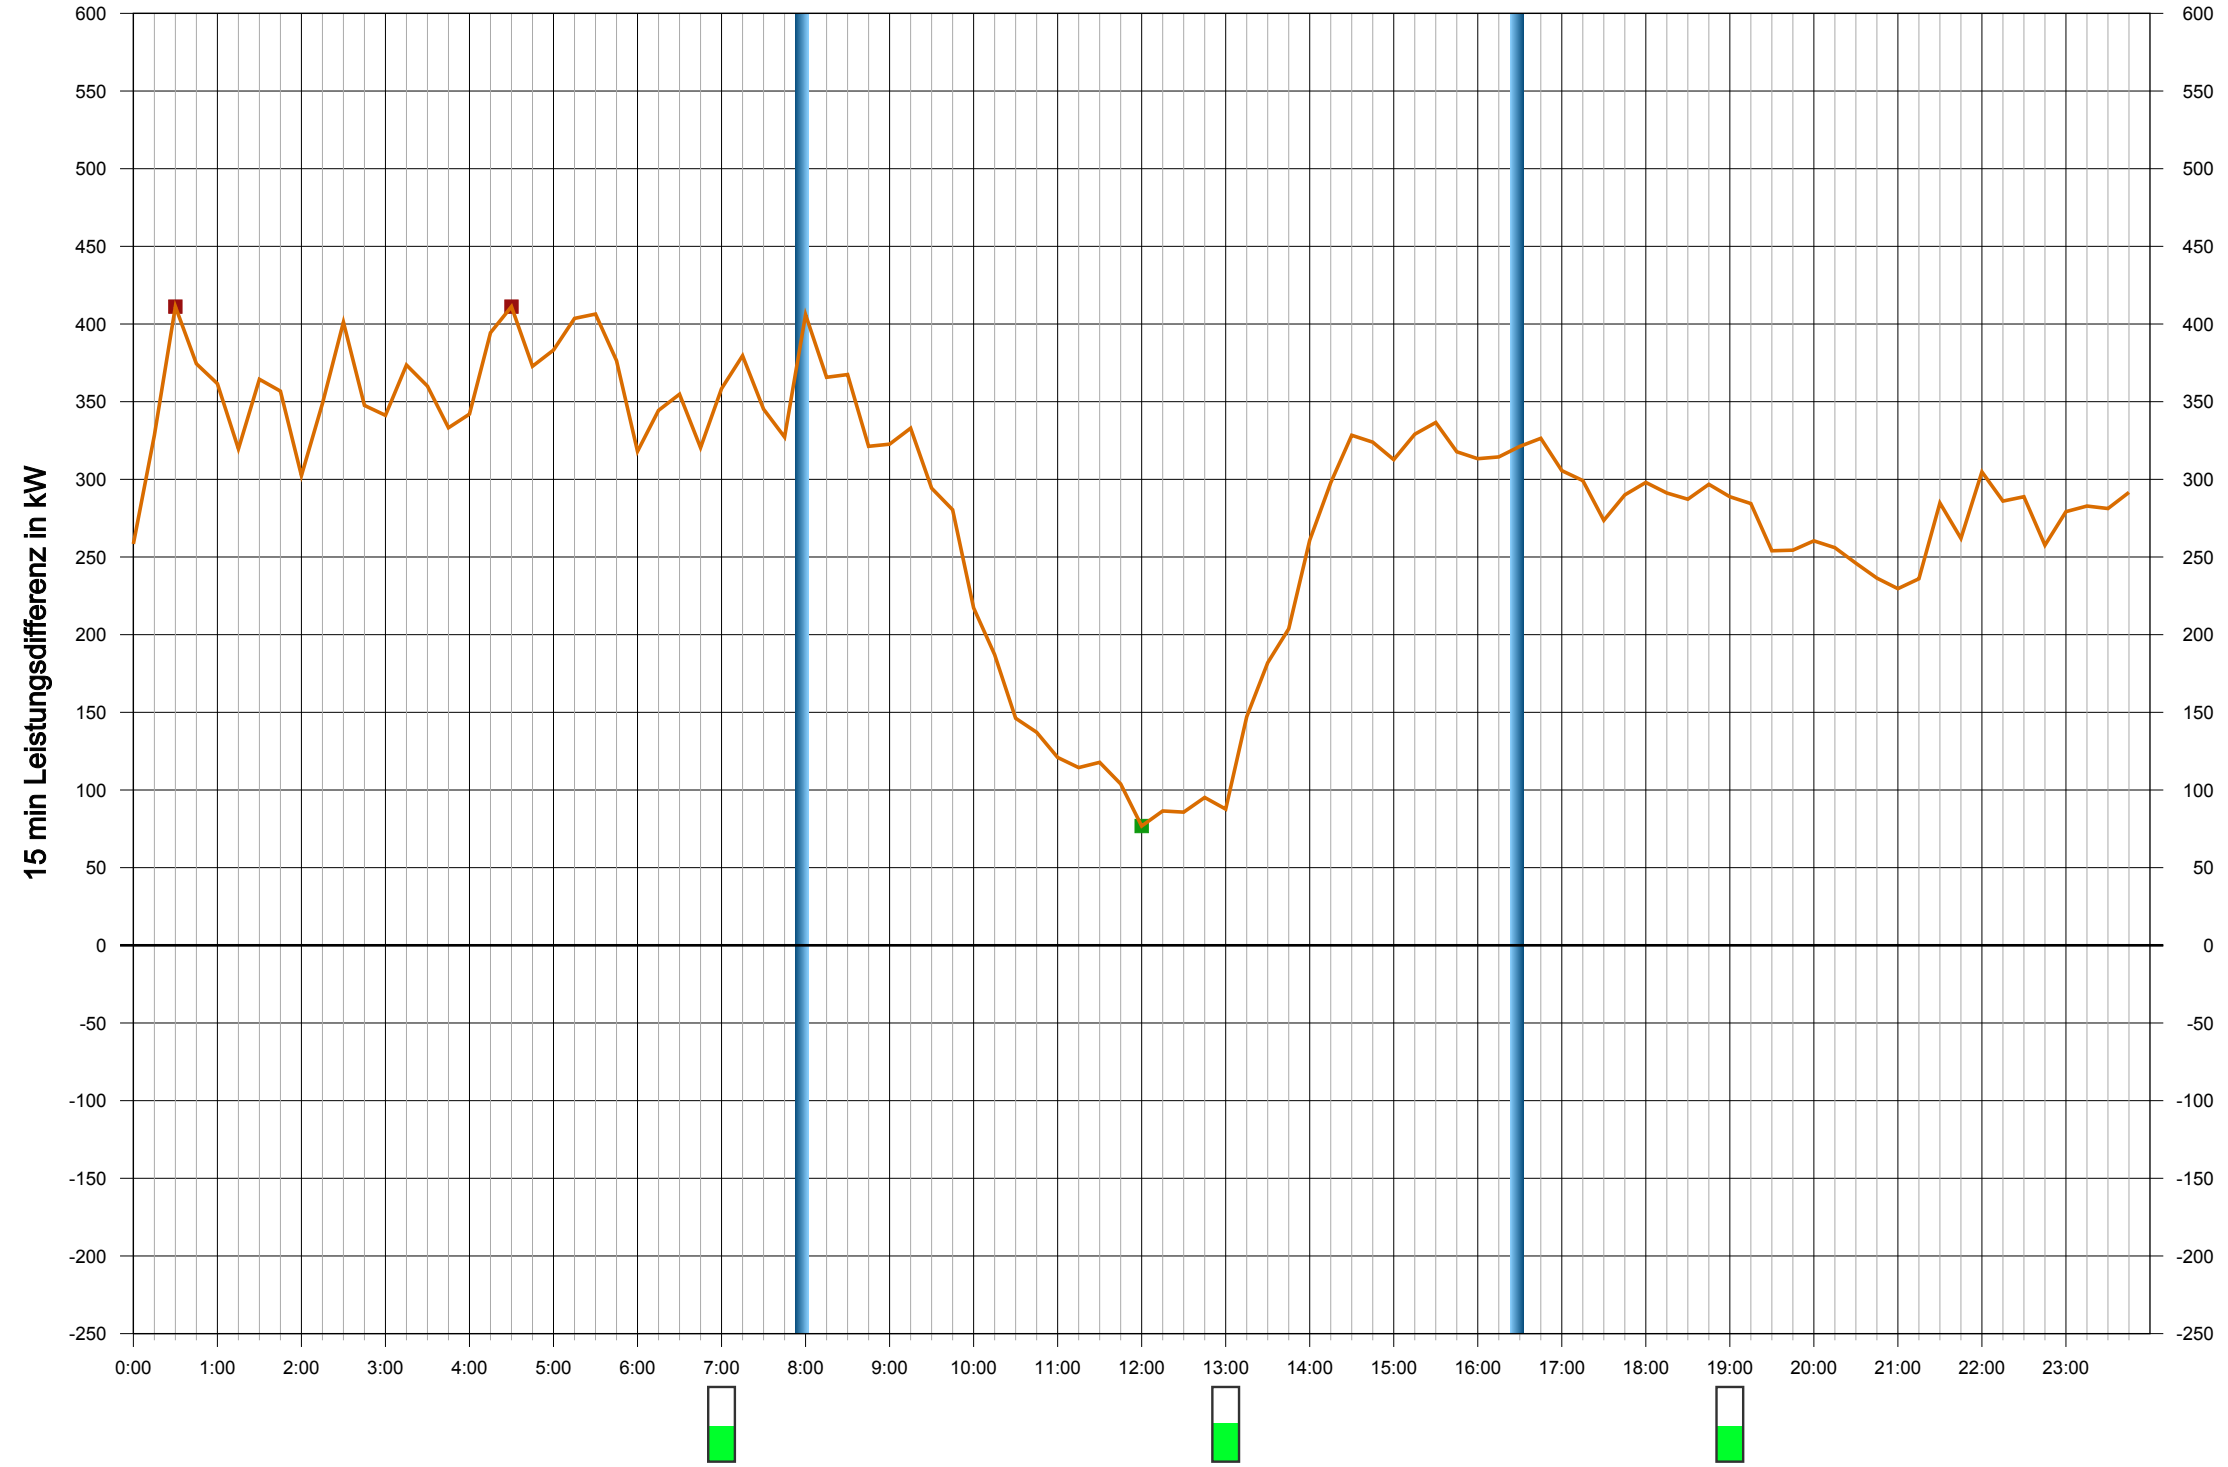

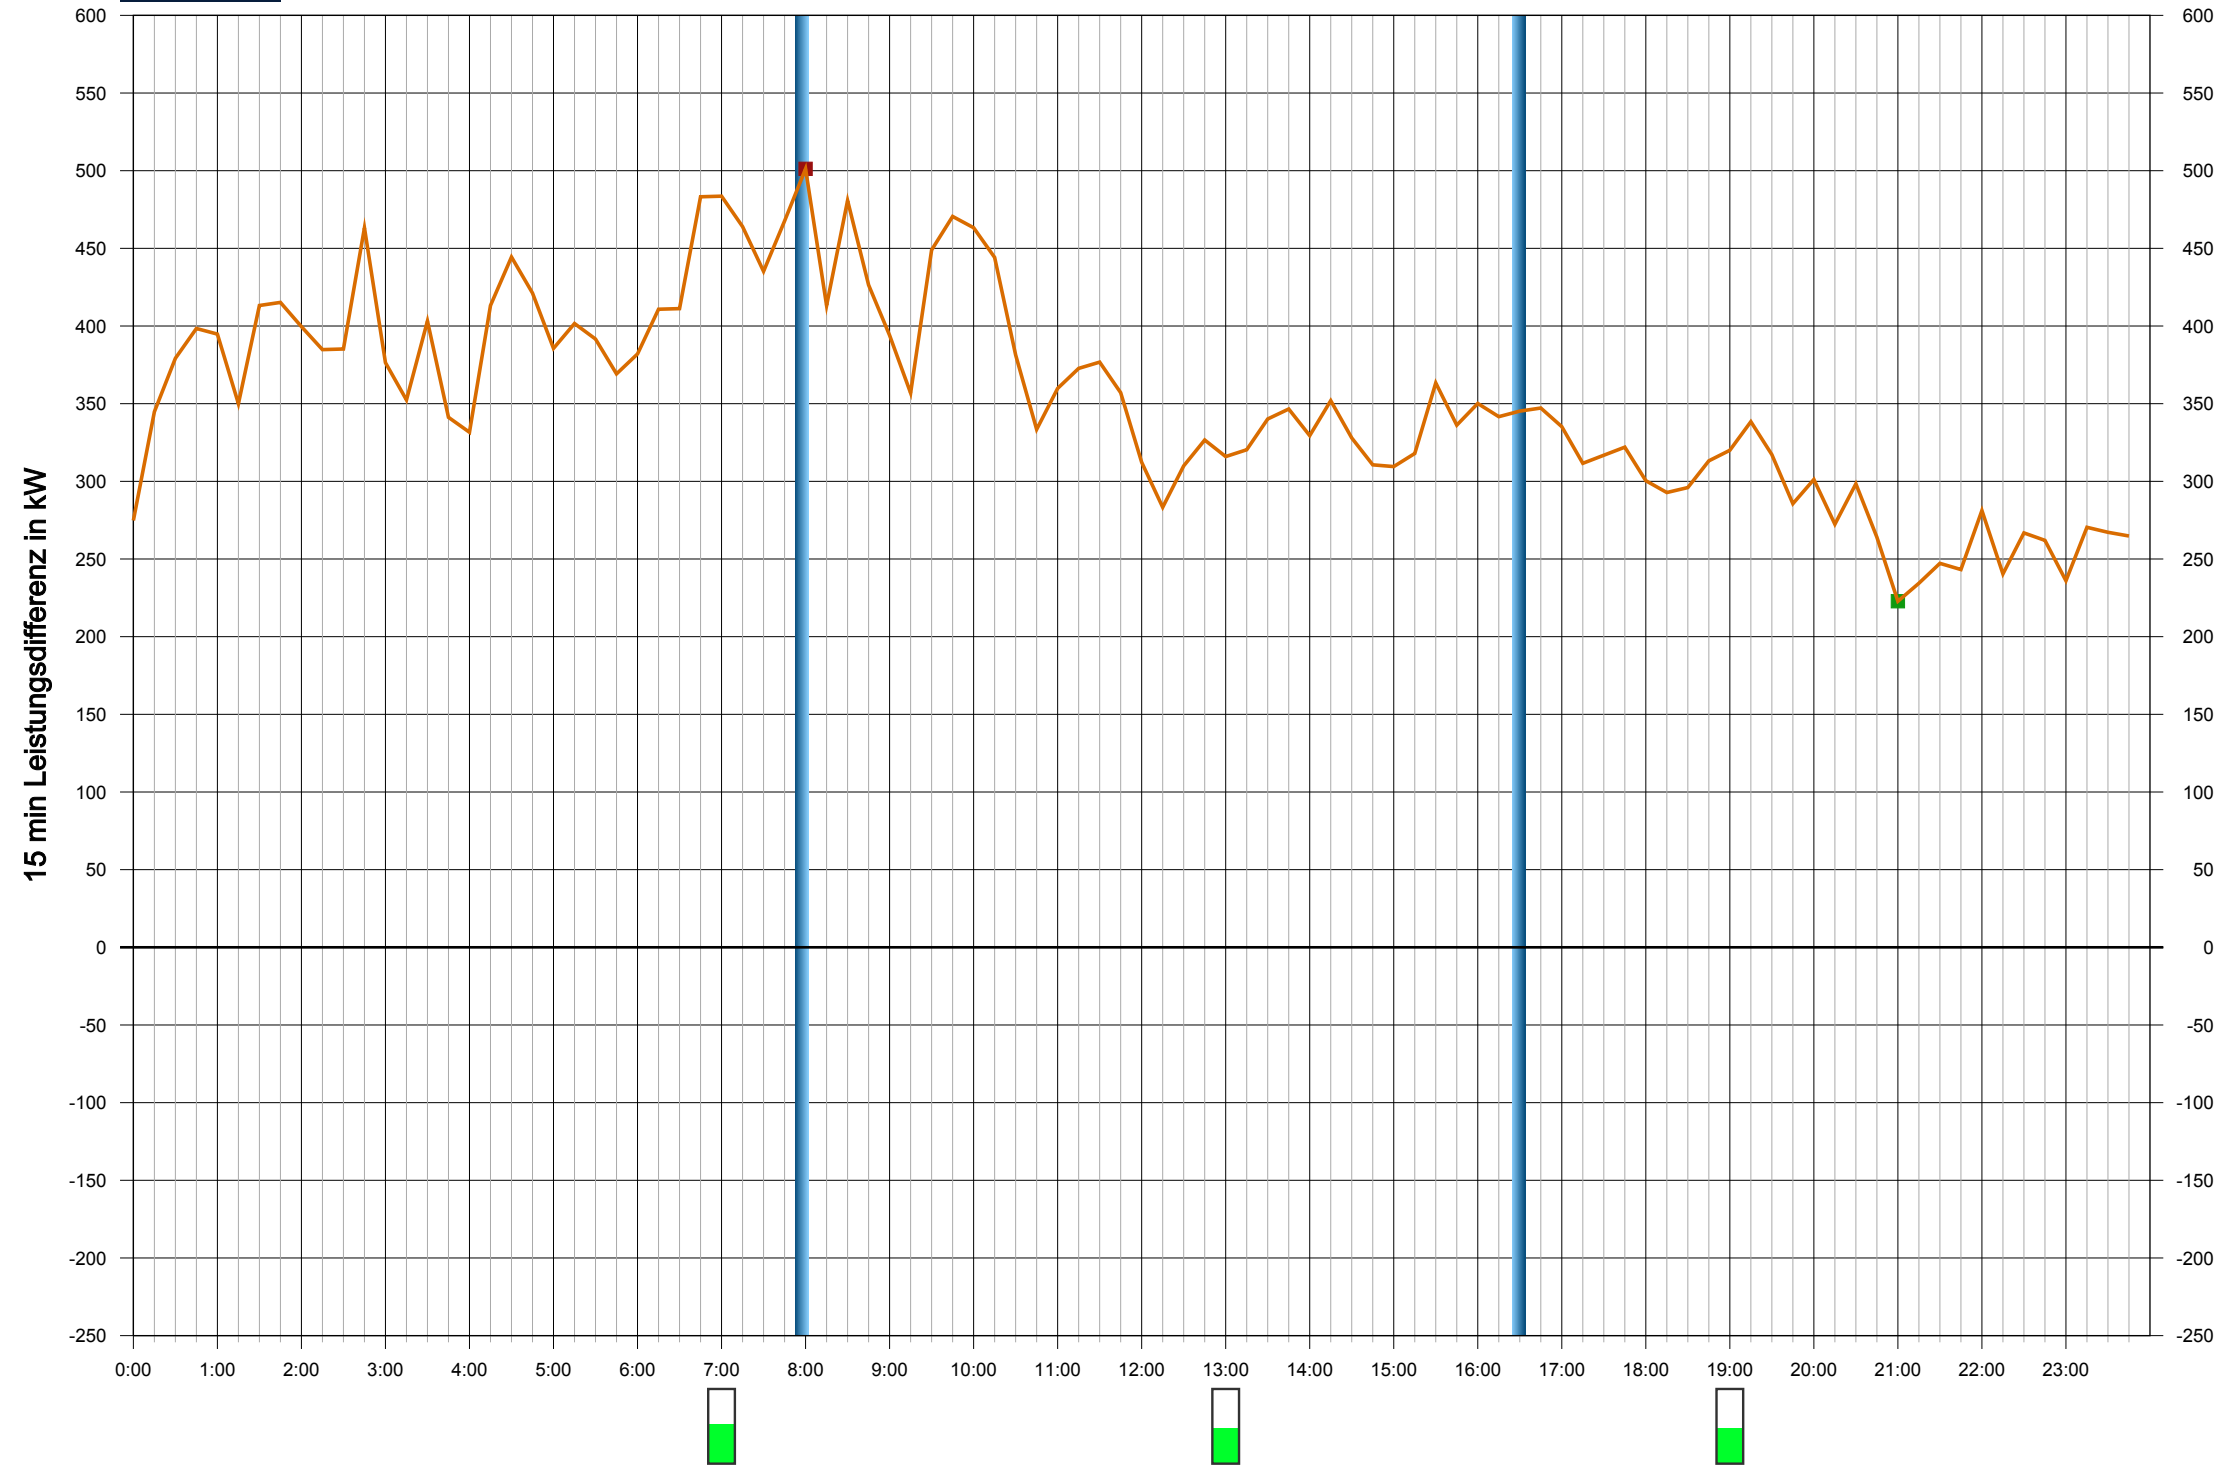


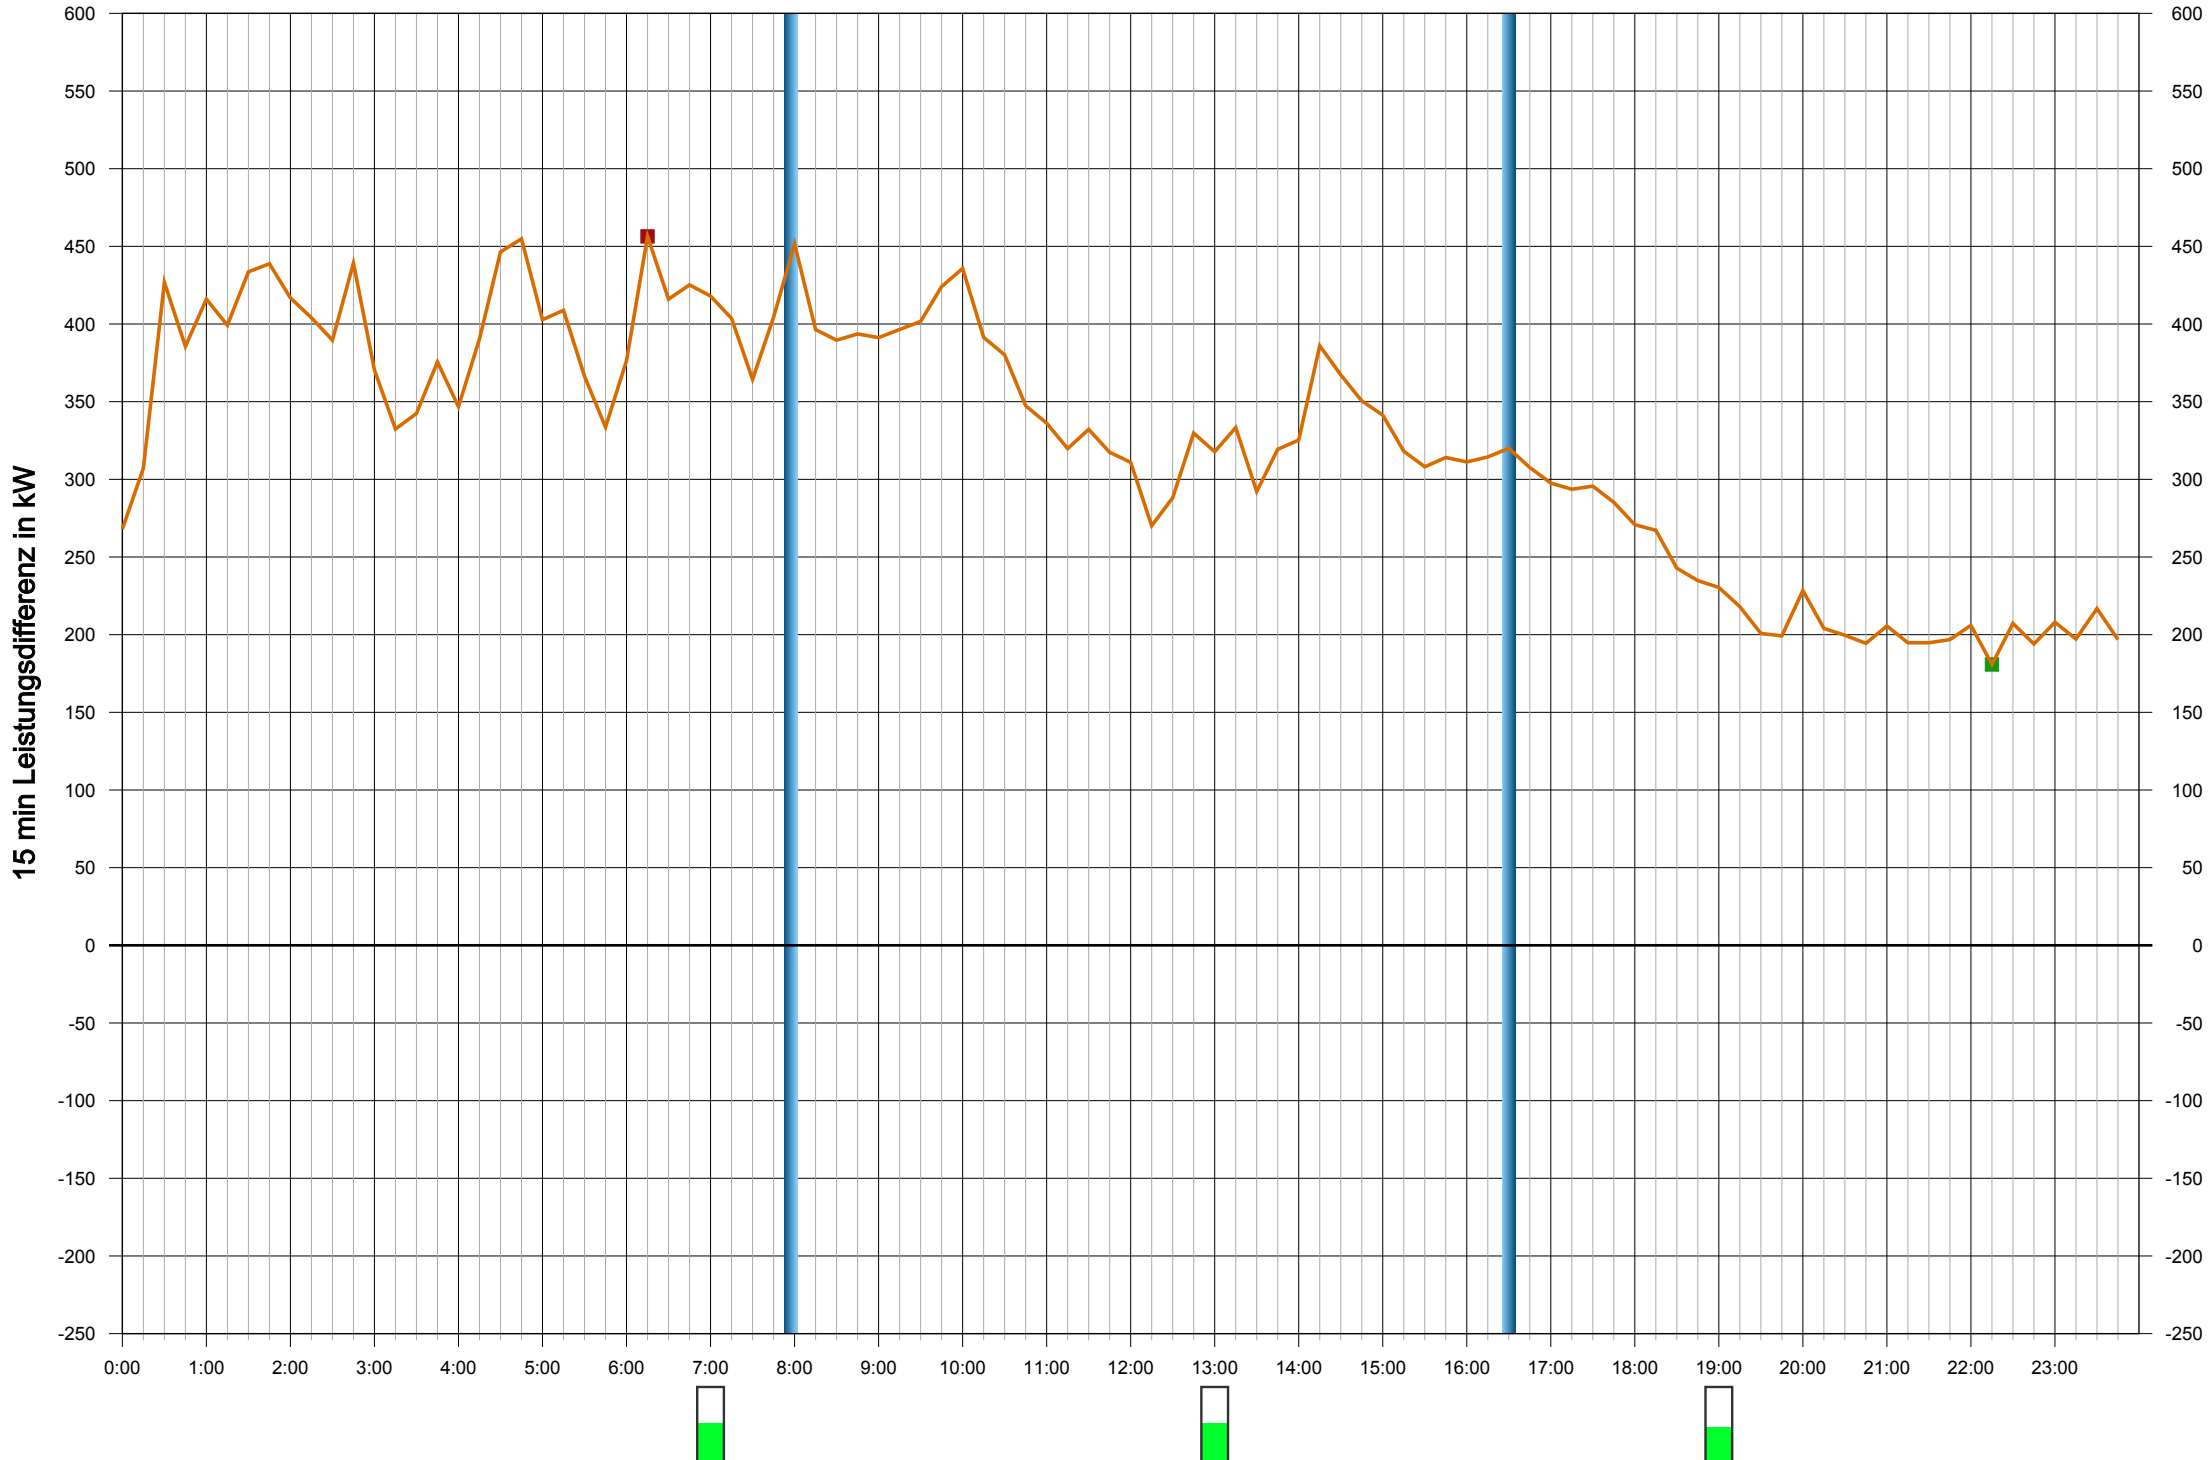


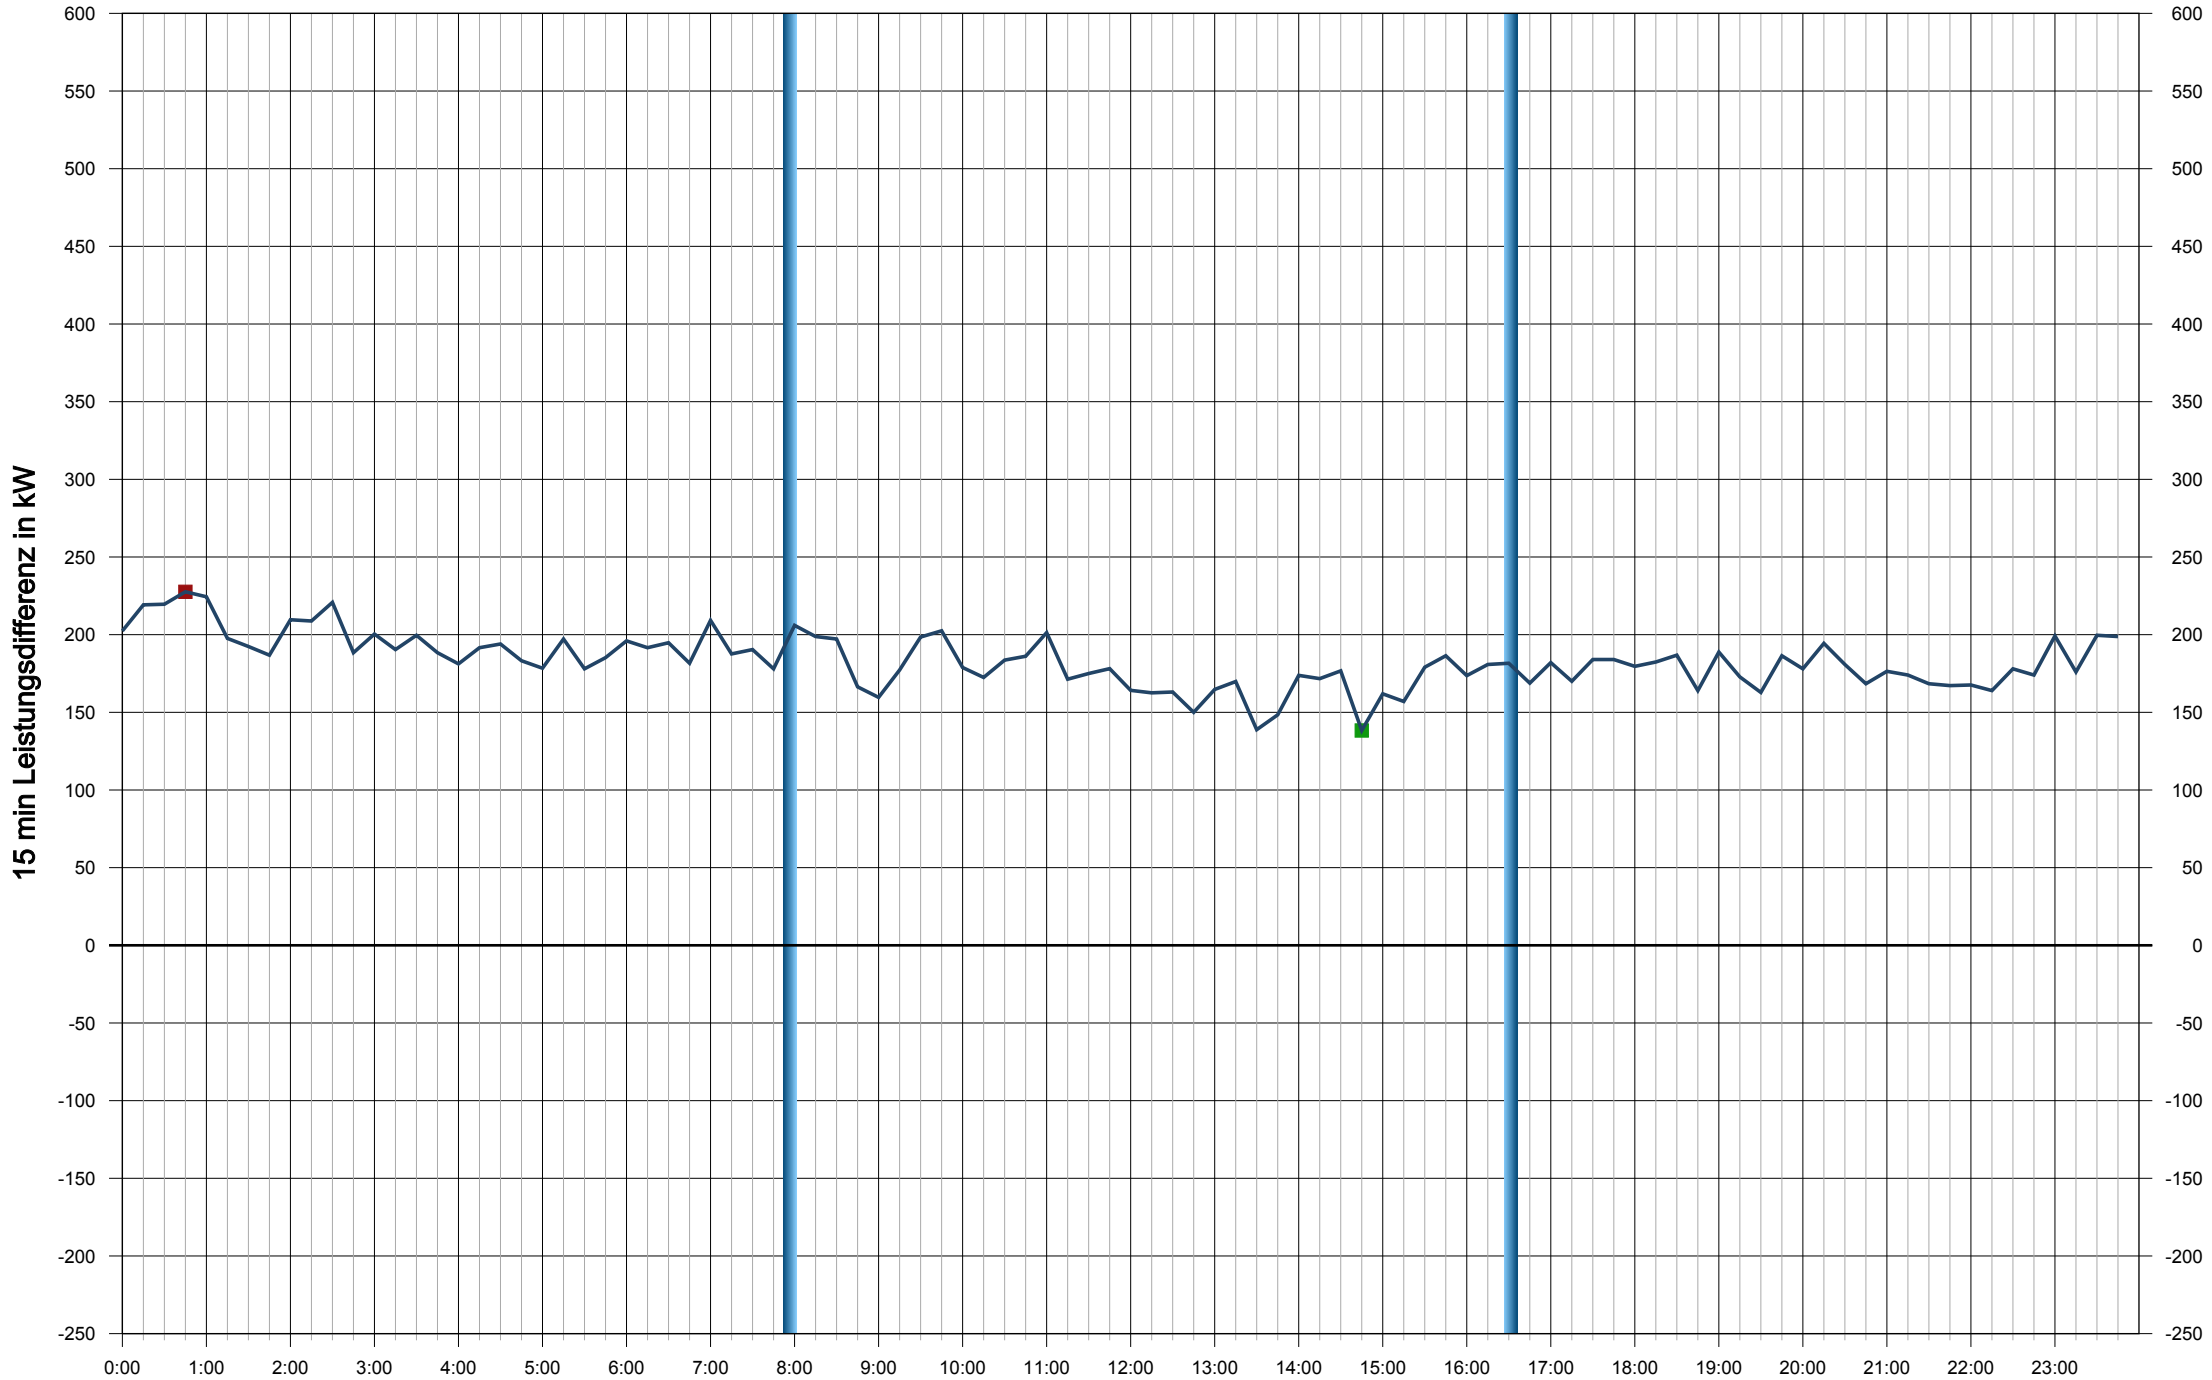

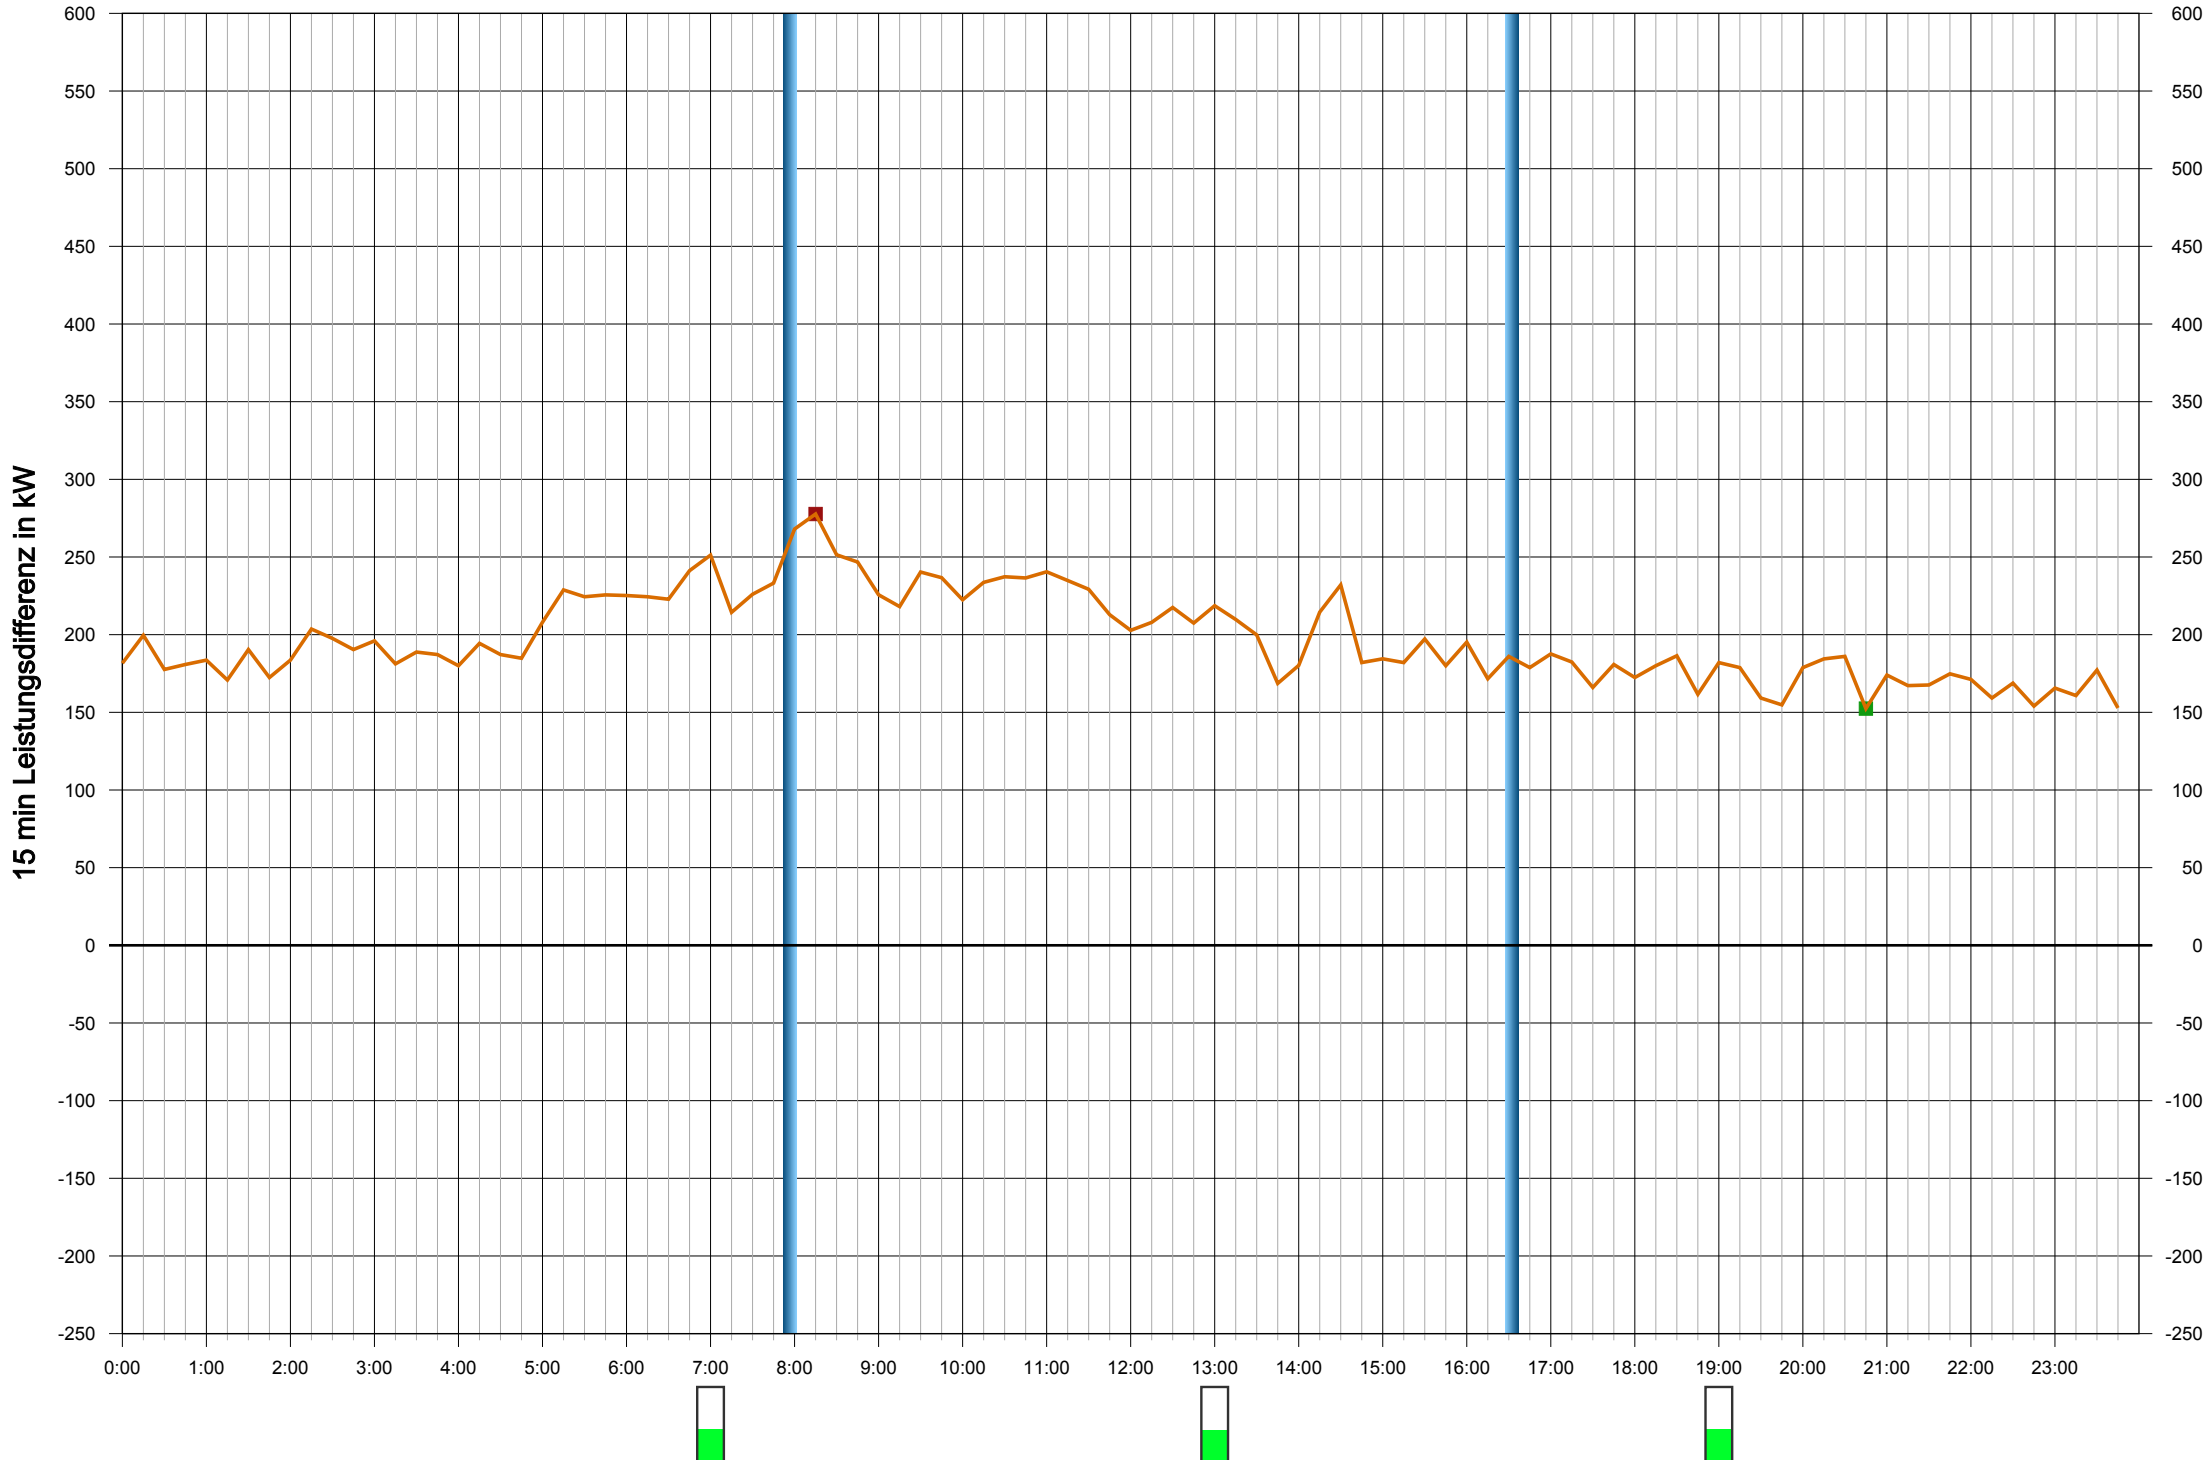




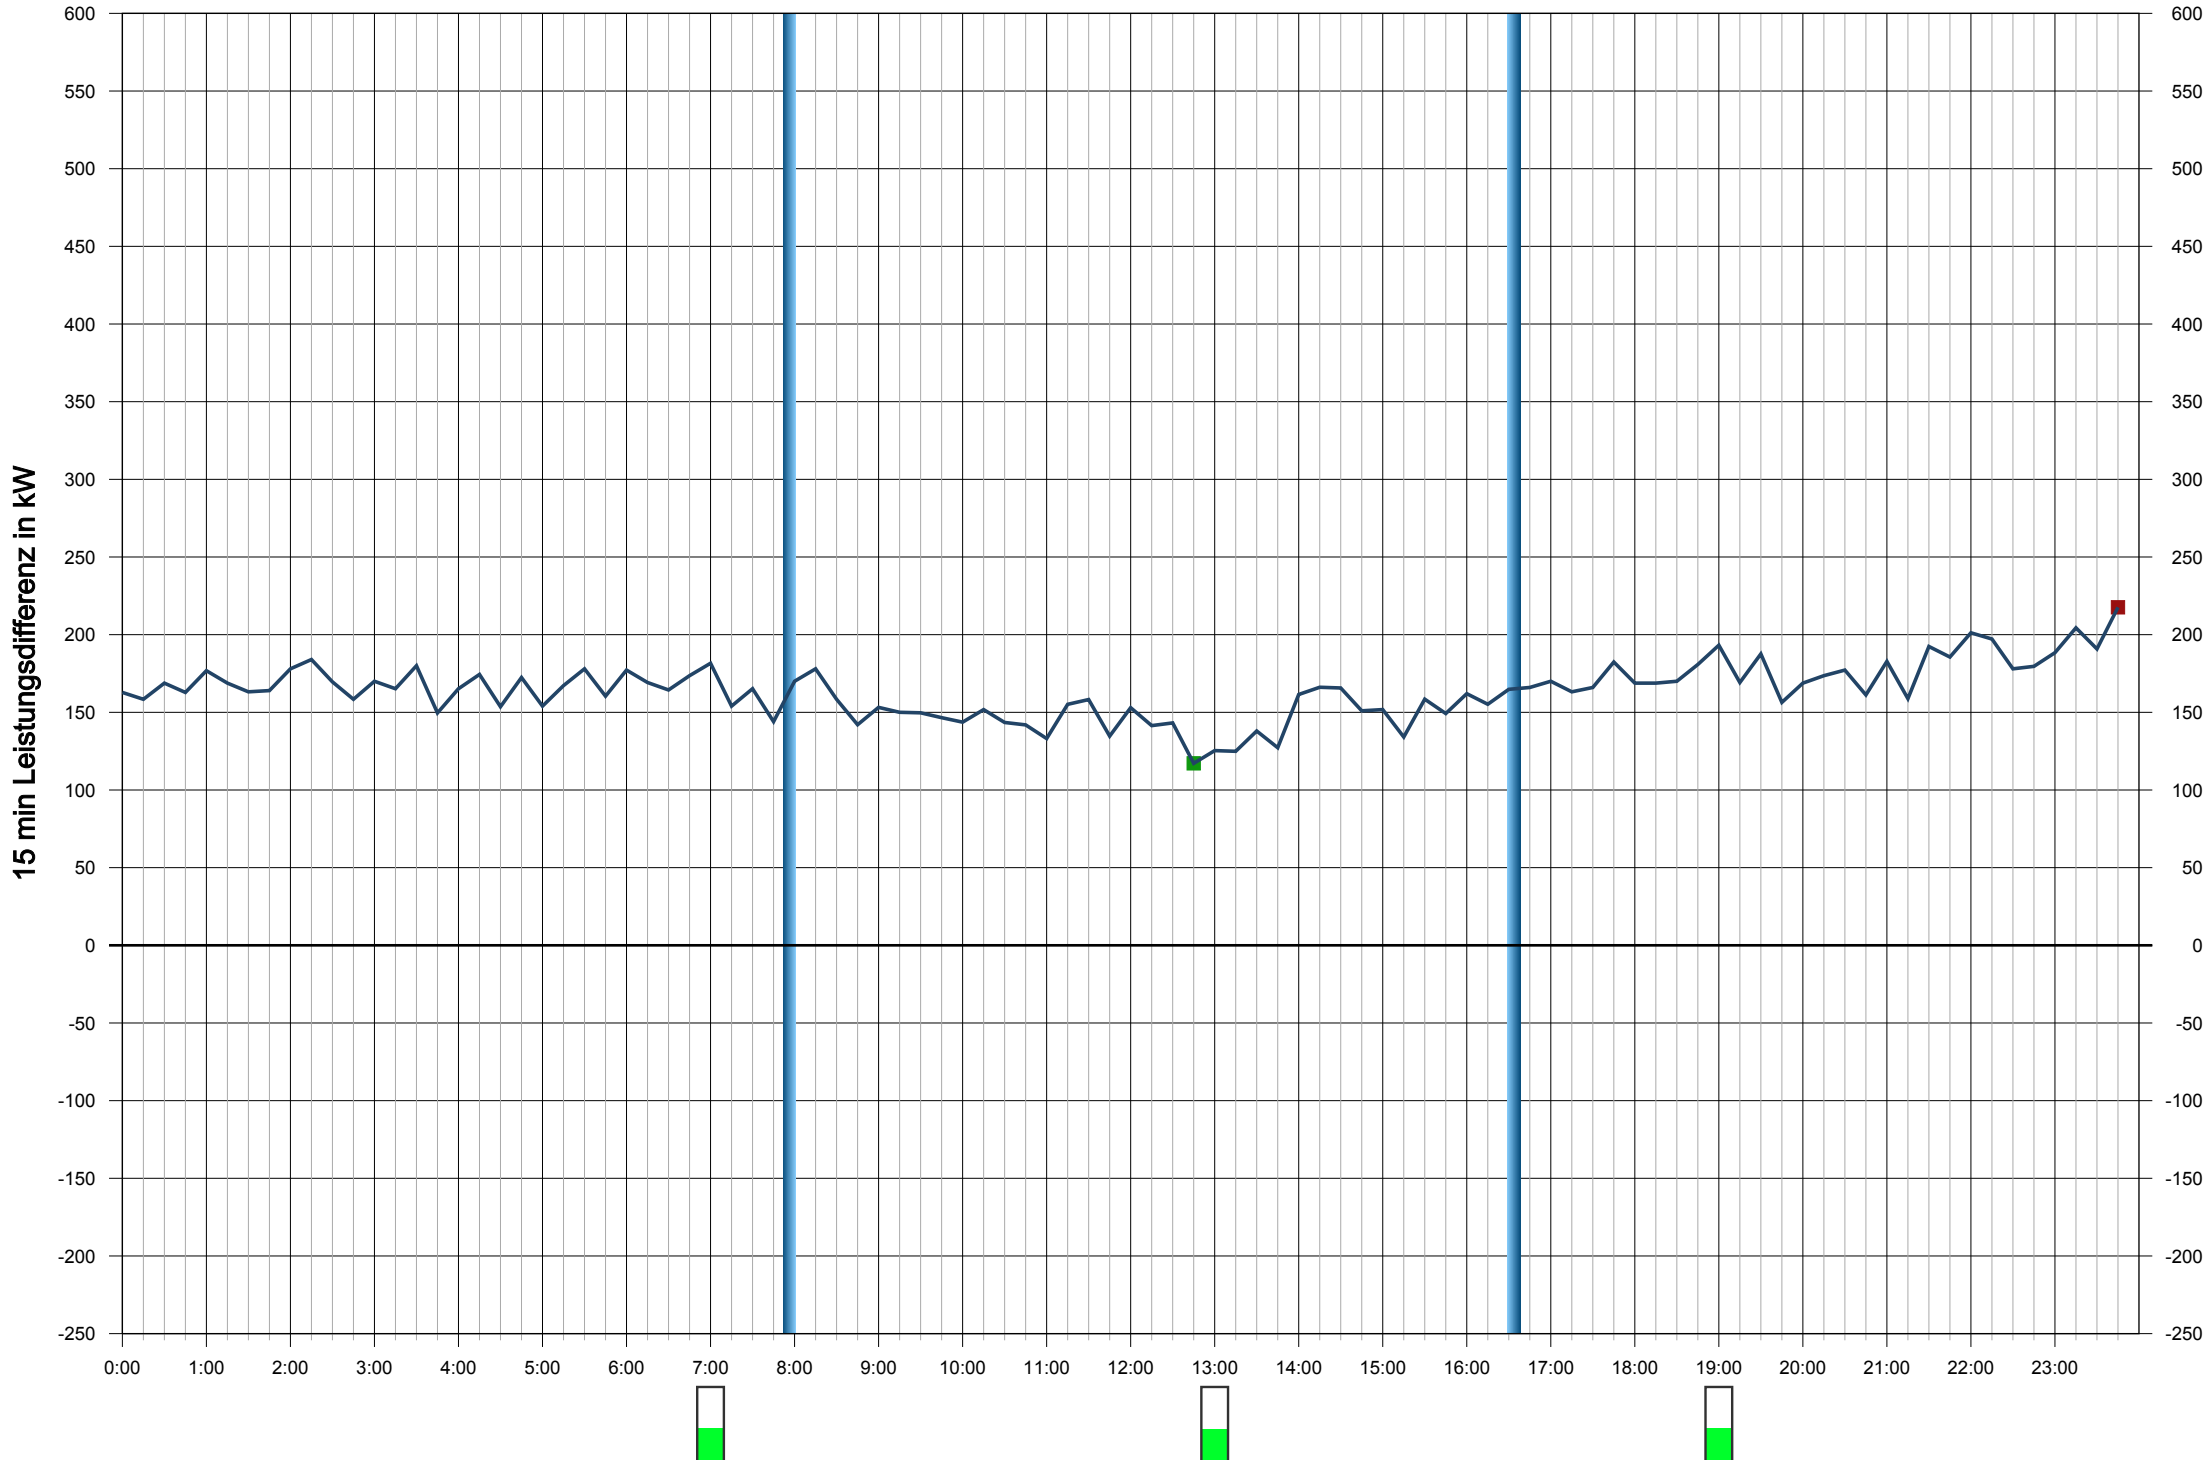


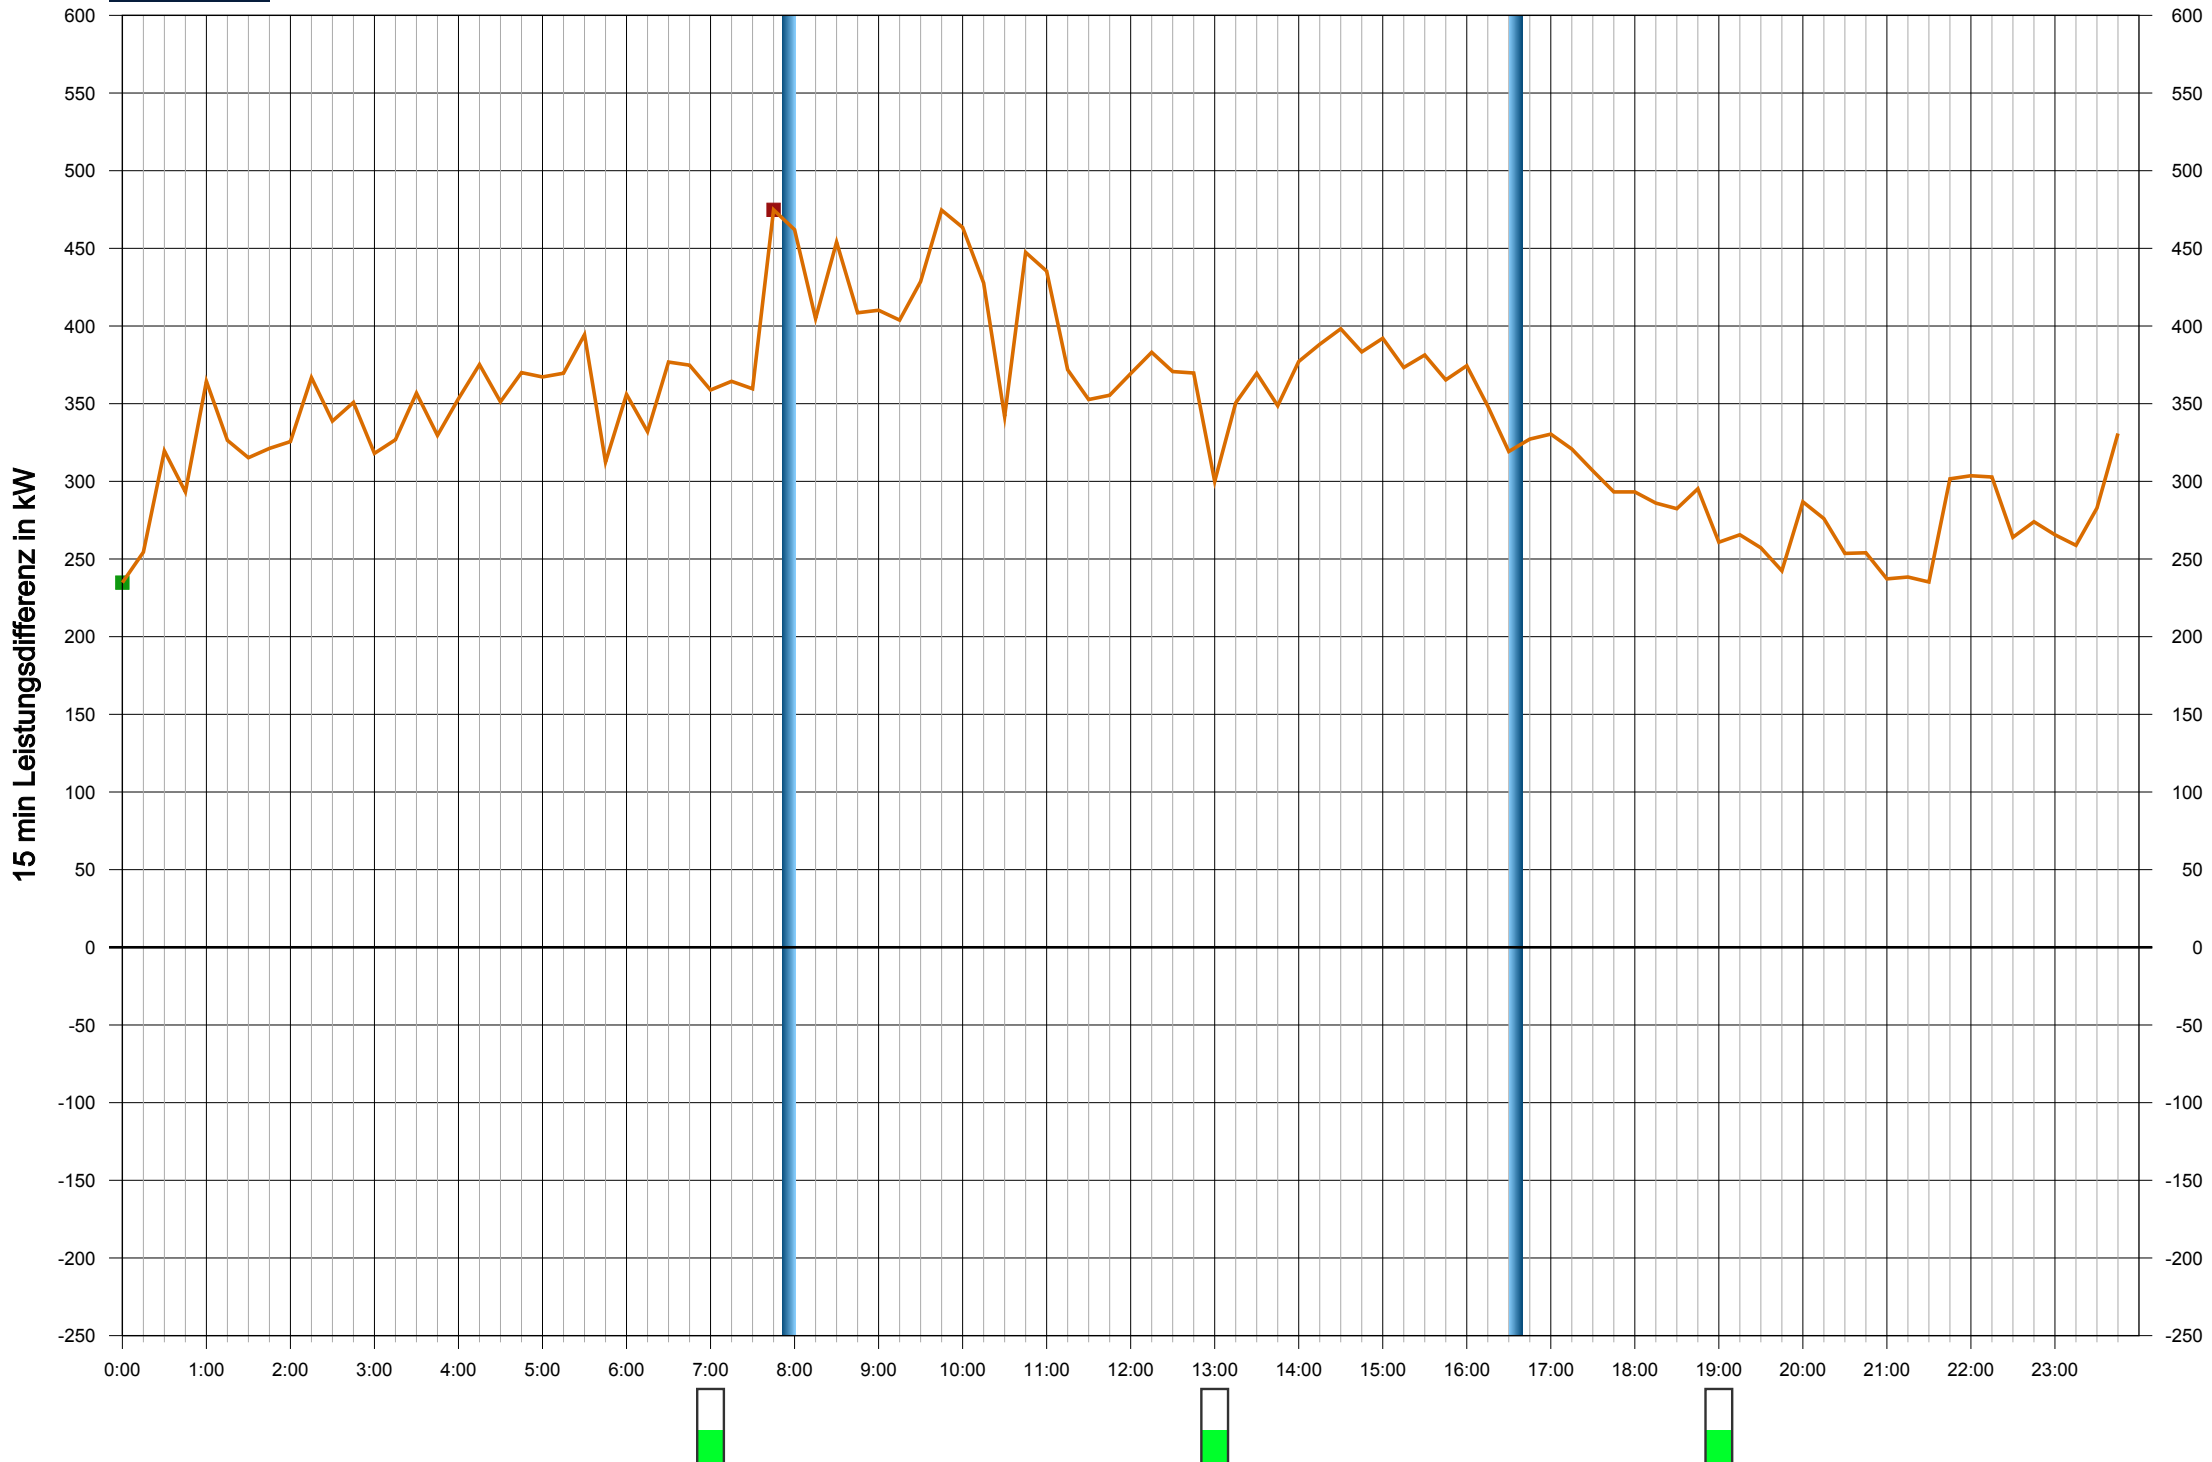


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Di. 10.1.2012 (KW 2)

Tagesminimum: 220,8 kW, Tagesmittelwert: 353,7 kW, Tagesmaximum: 494,6 kW, Tagesbedarf: 8.670 kWh (1.214 €)

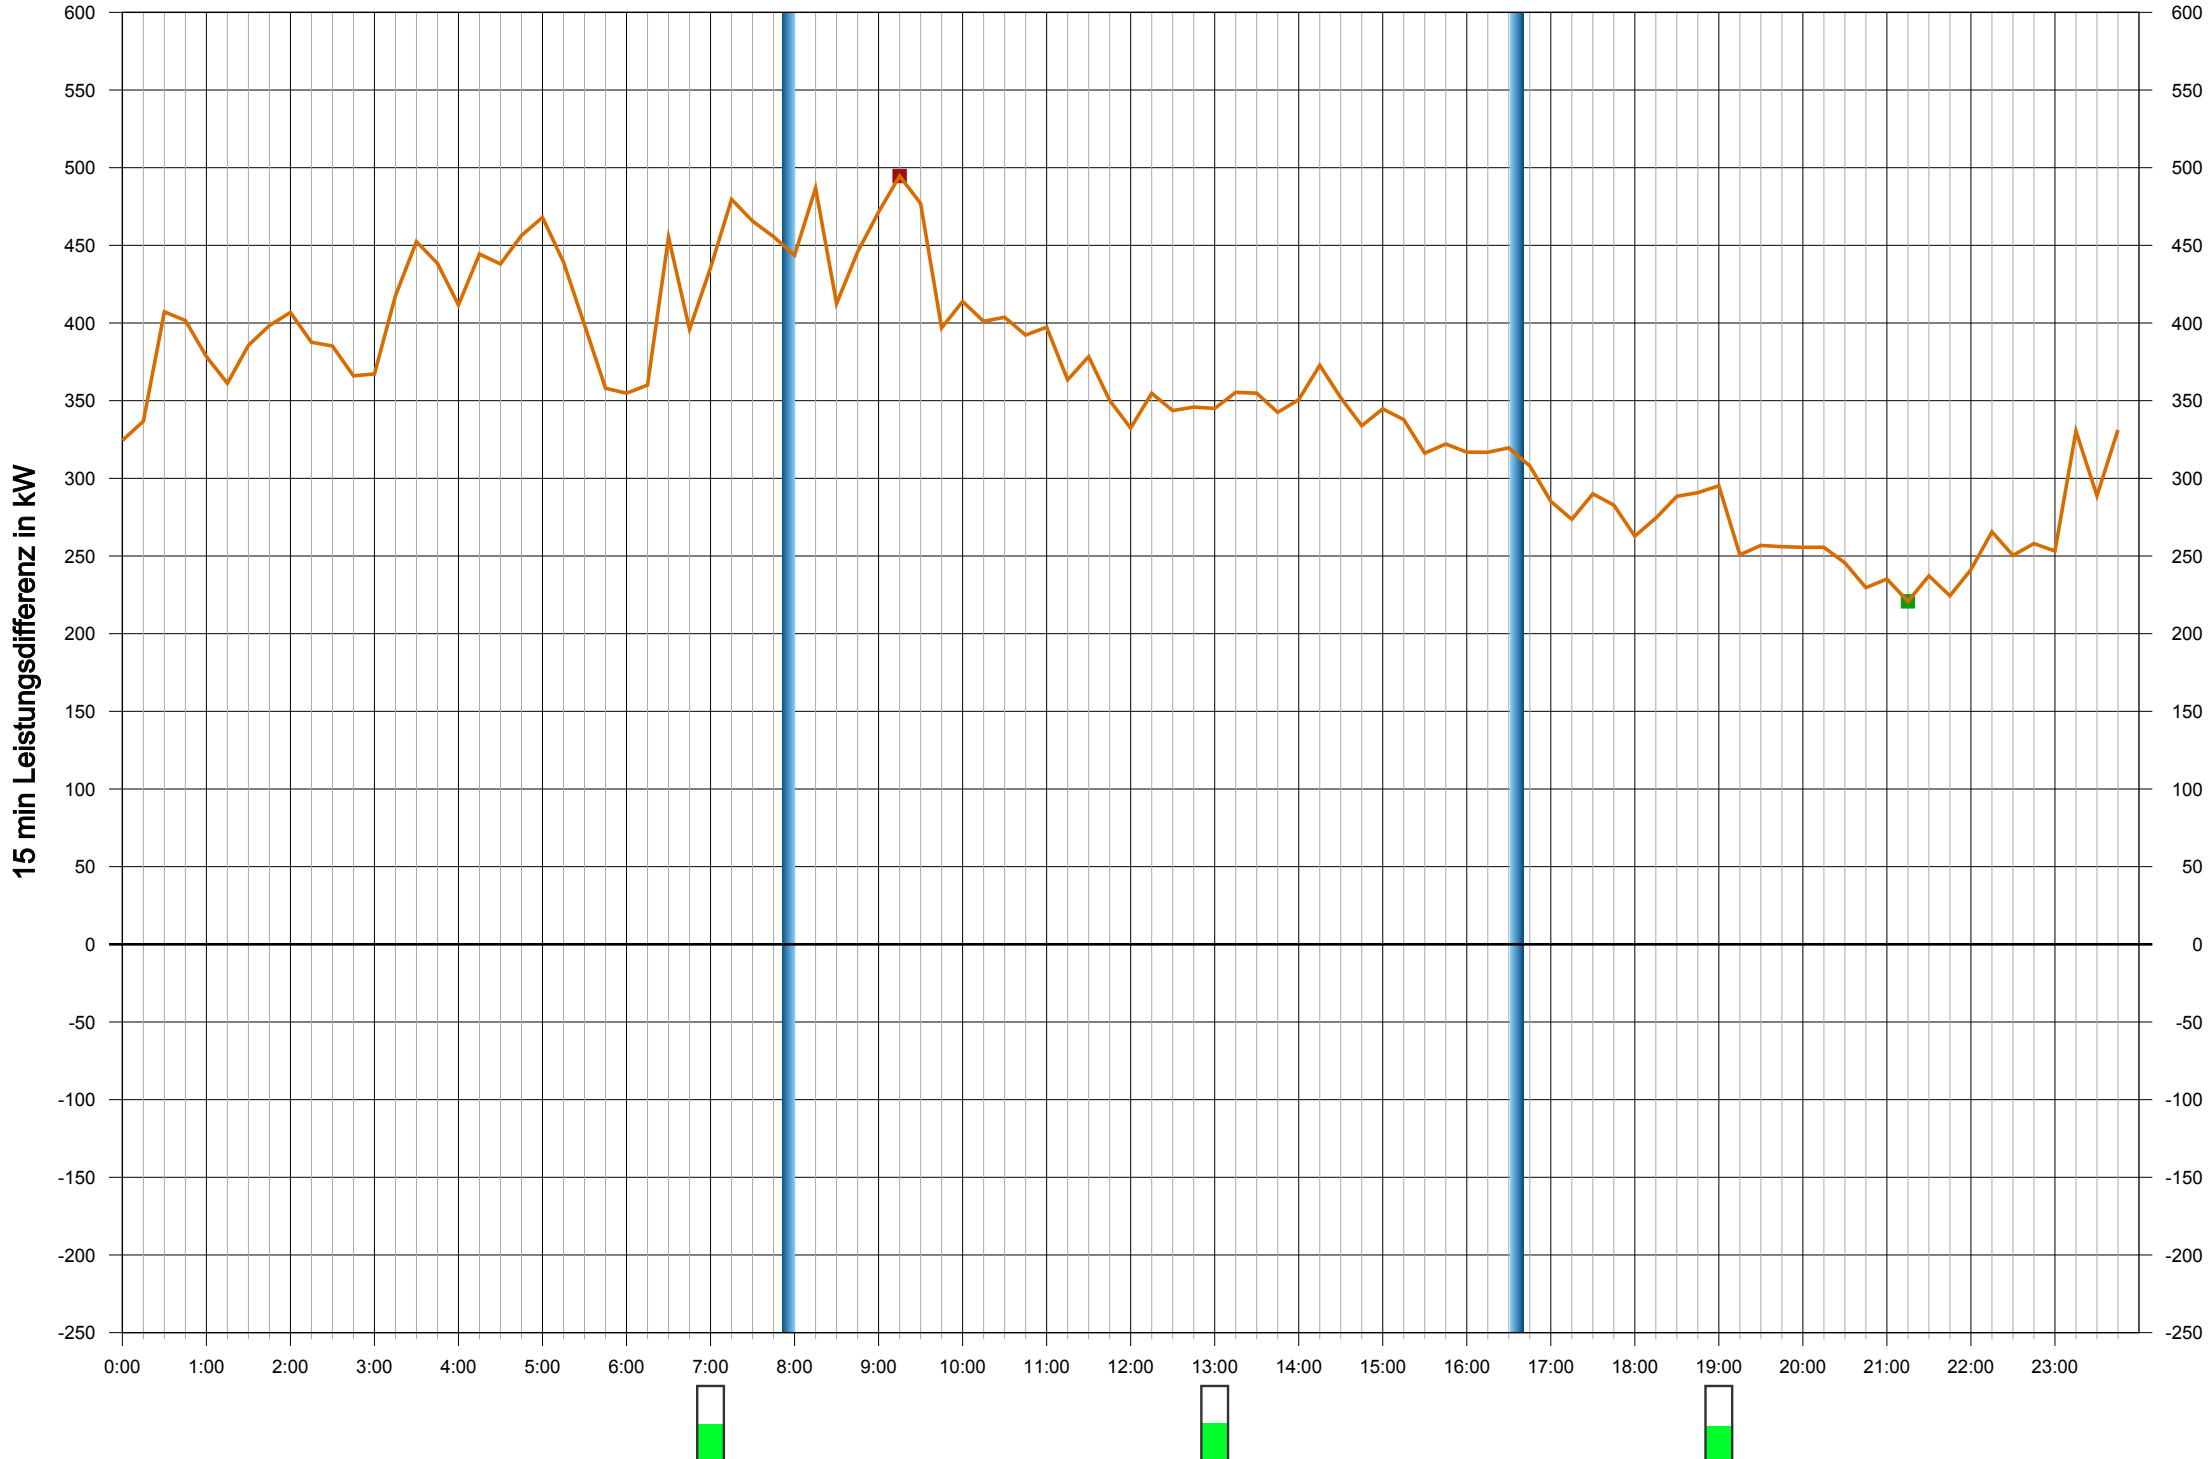


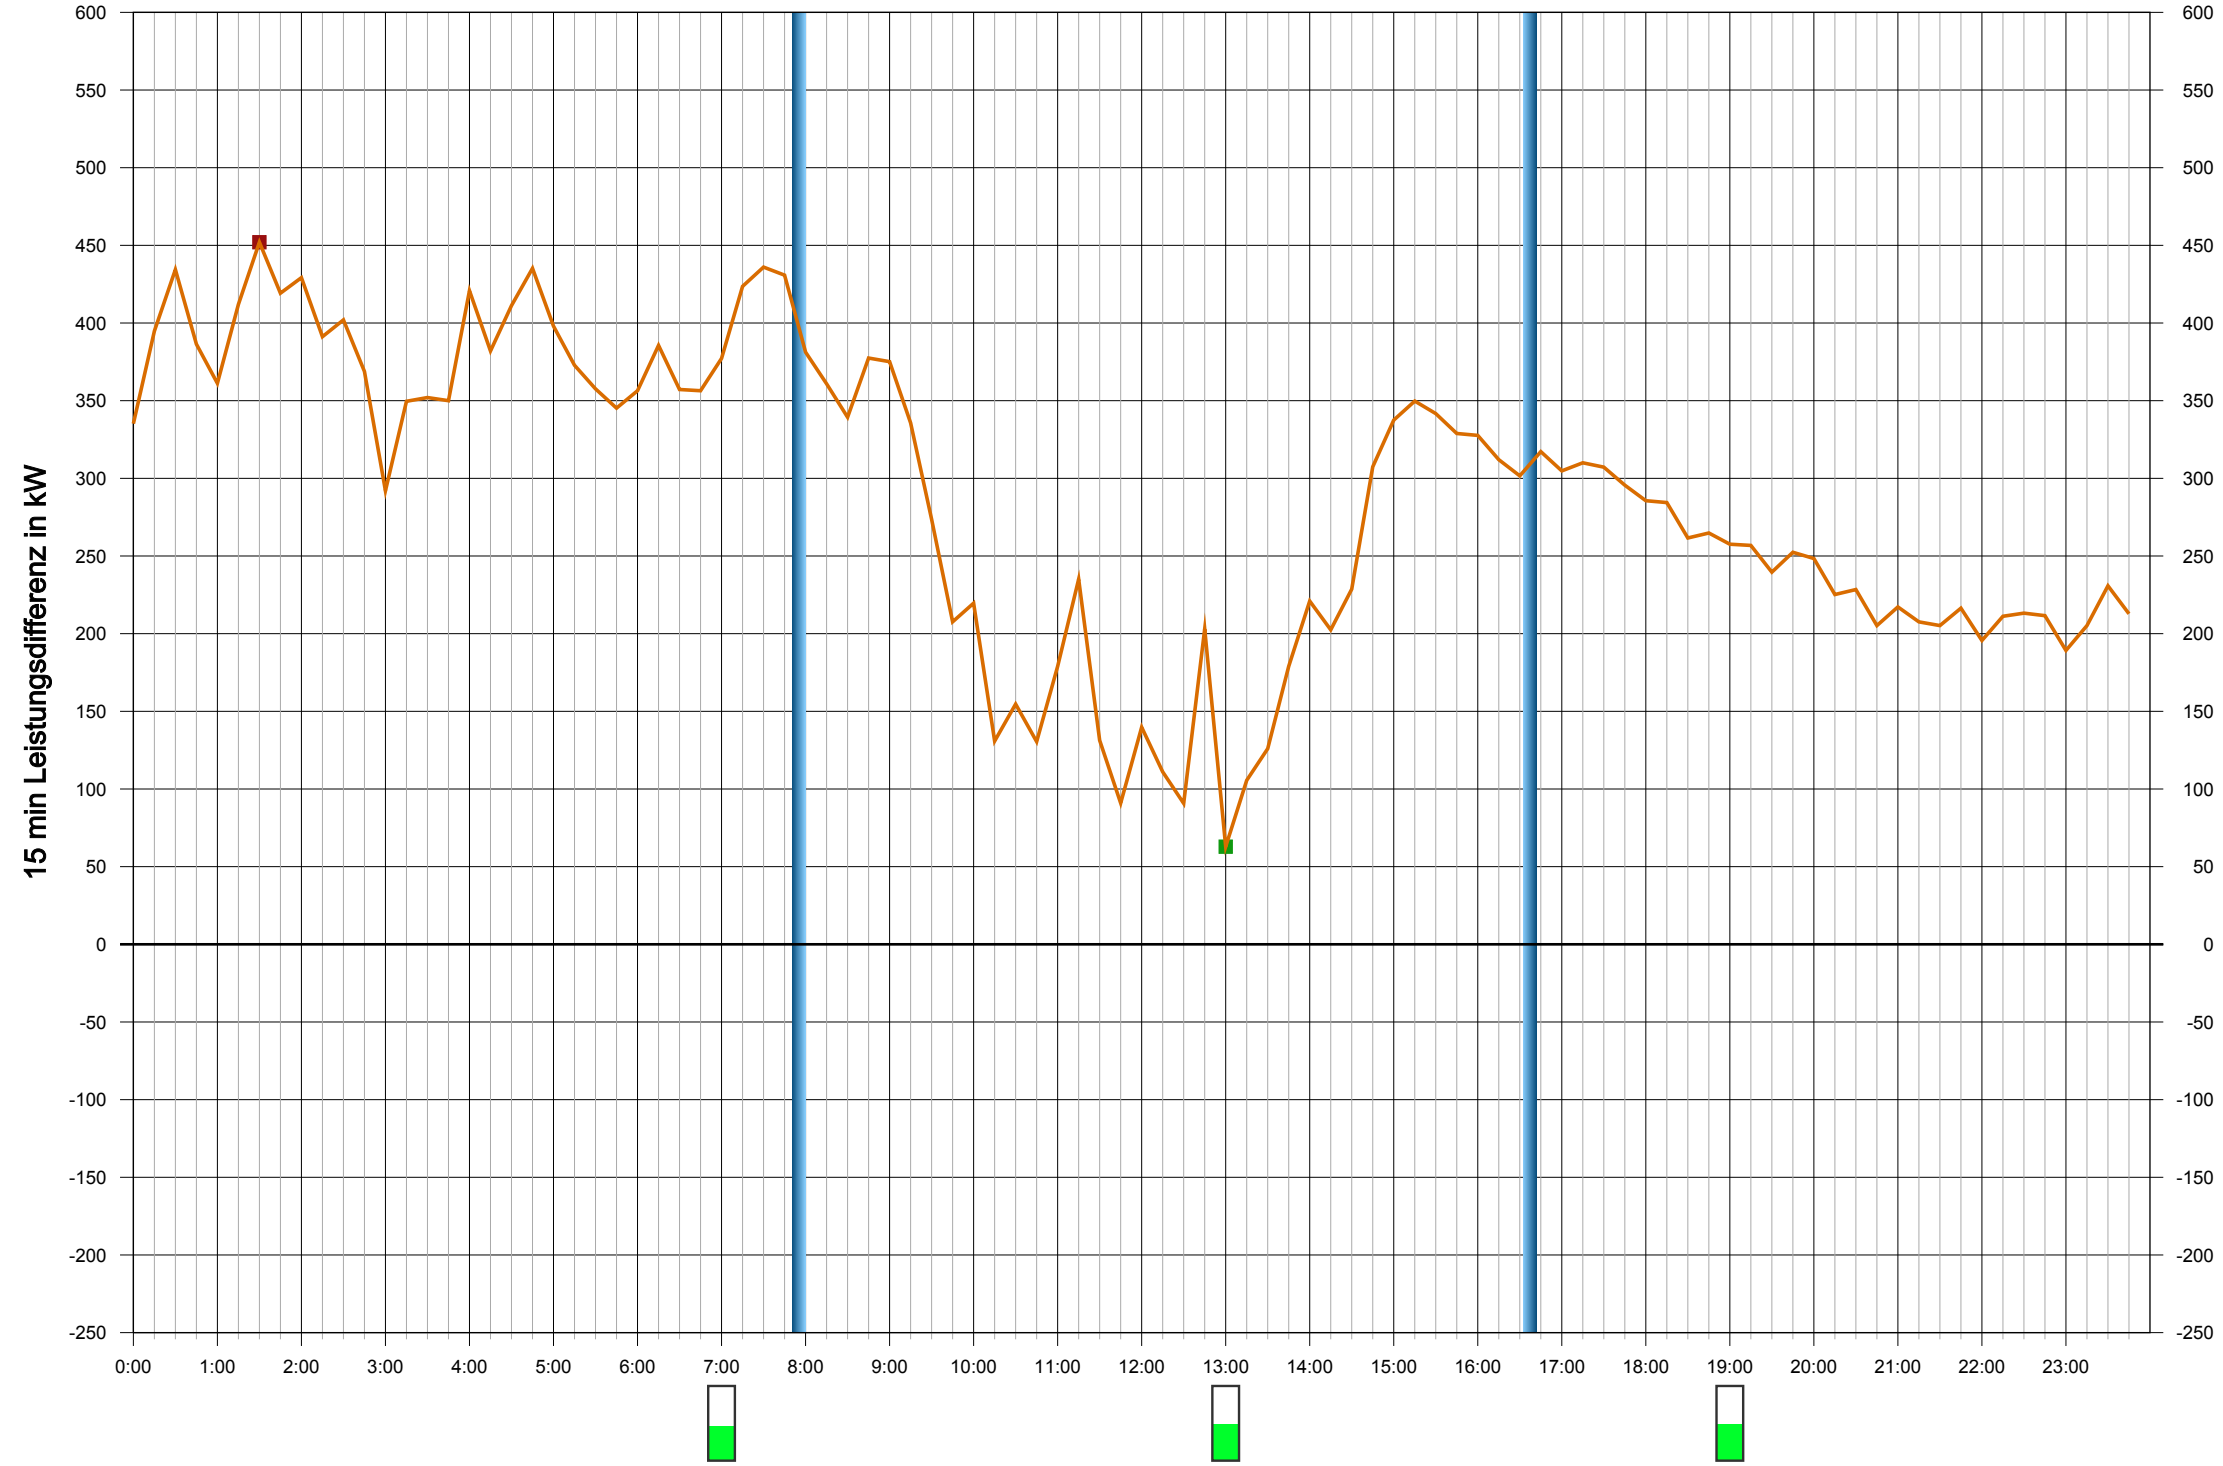


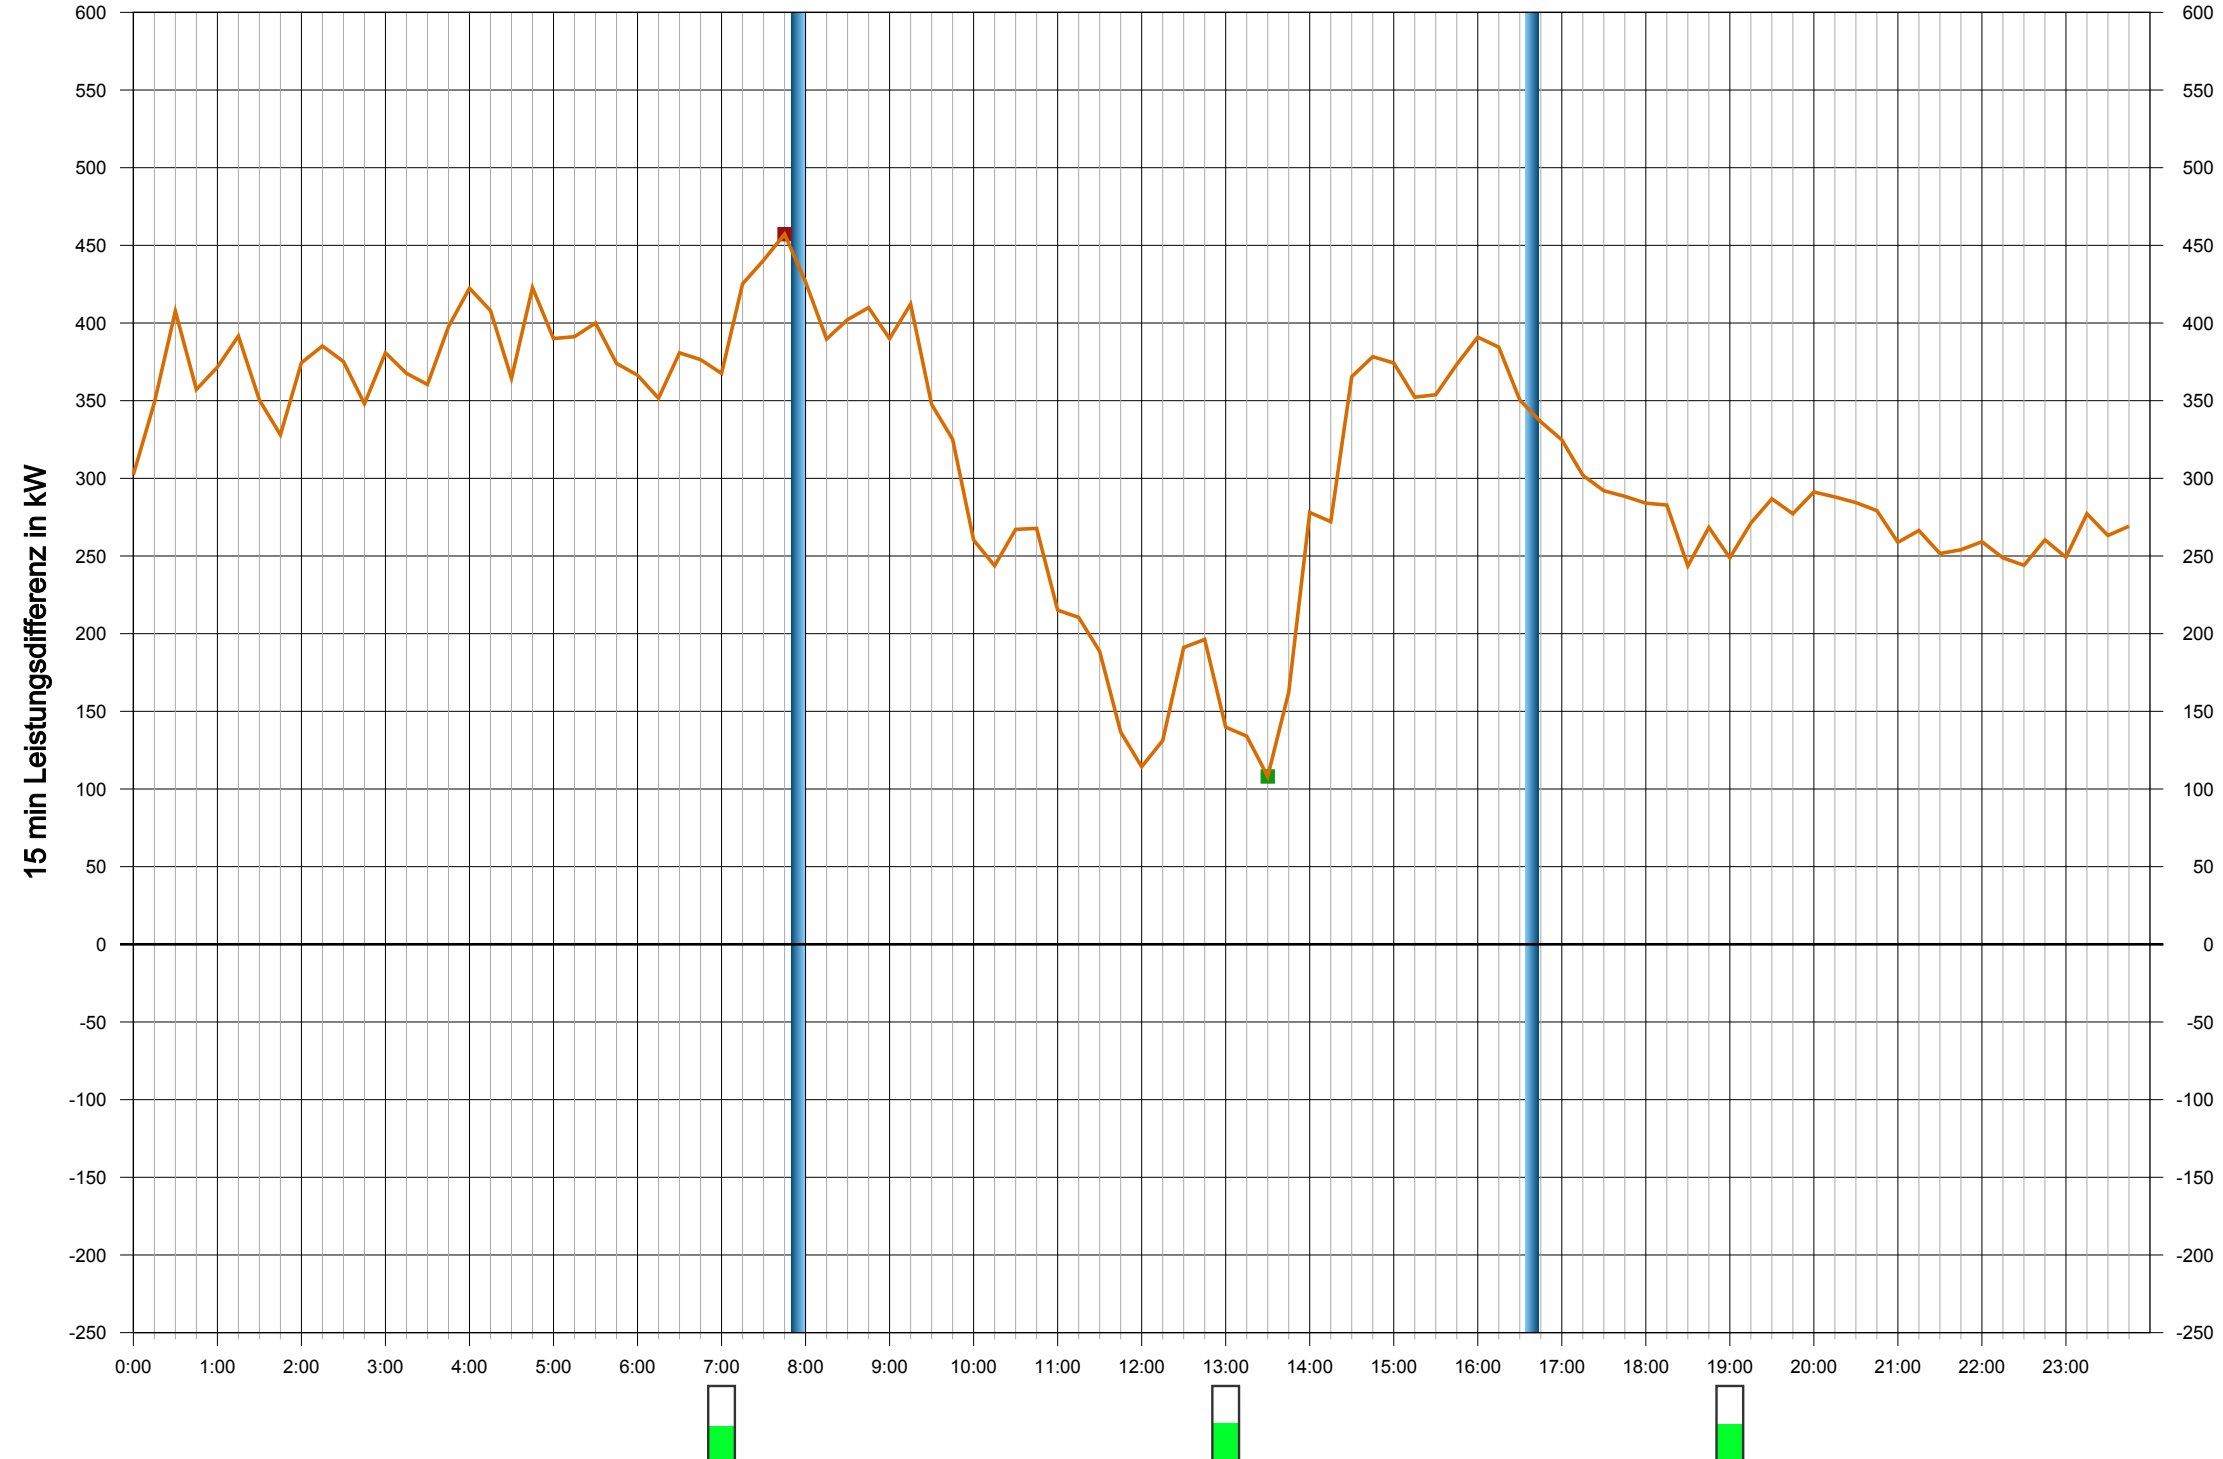


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Fr. 13.1.2012 (KW 2)


Tagesminimum: 182,2 kW, Tagesmittelwert: 319,9 kW, Tagesmaximum: 436,8 kW, Tagesbedarf: 8.006 kWh (1.121 €)

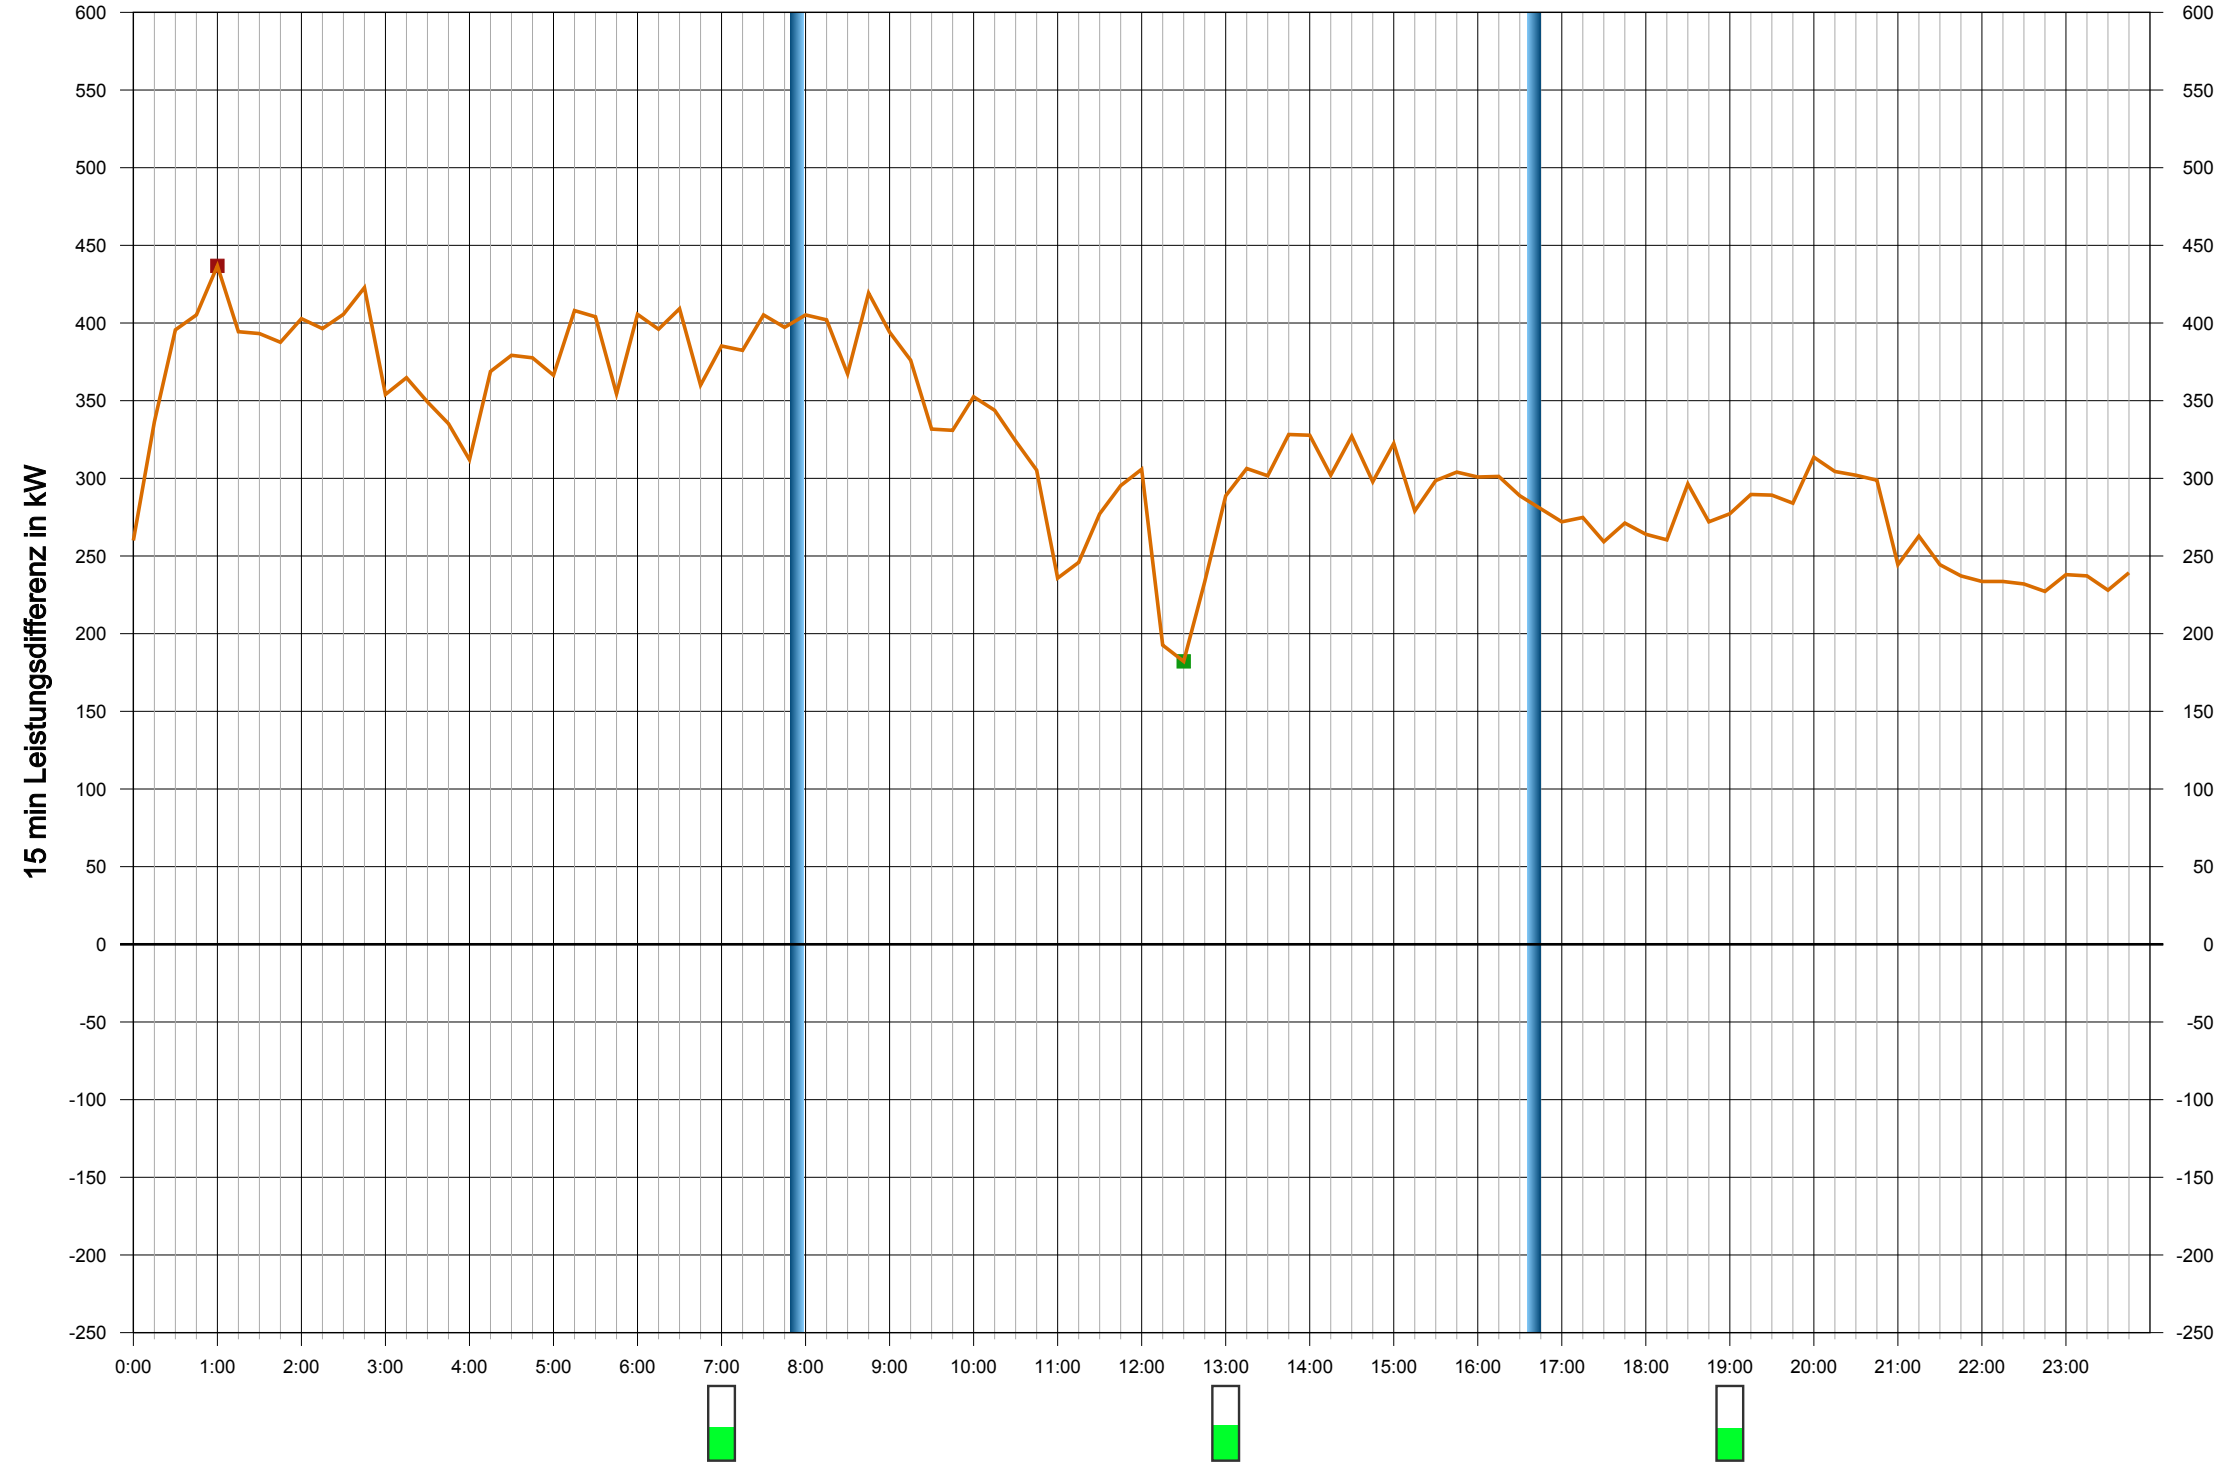


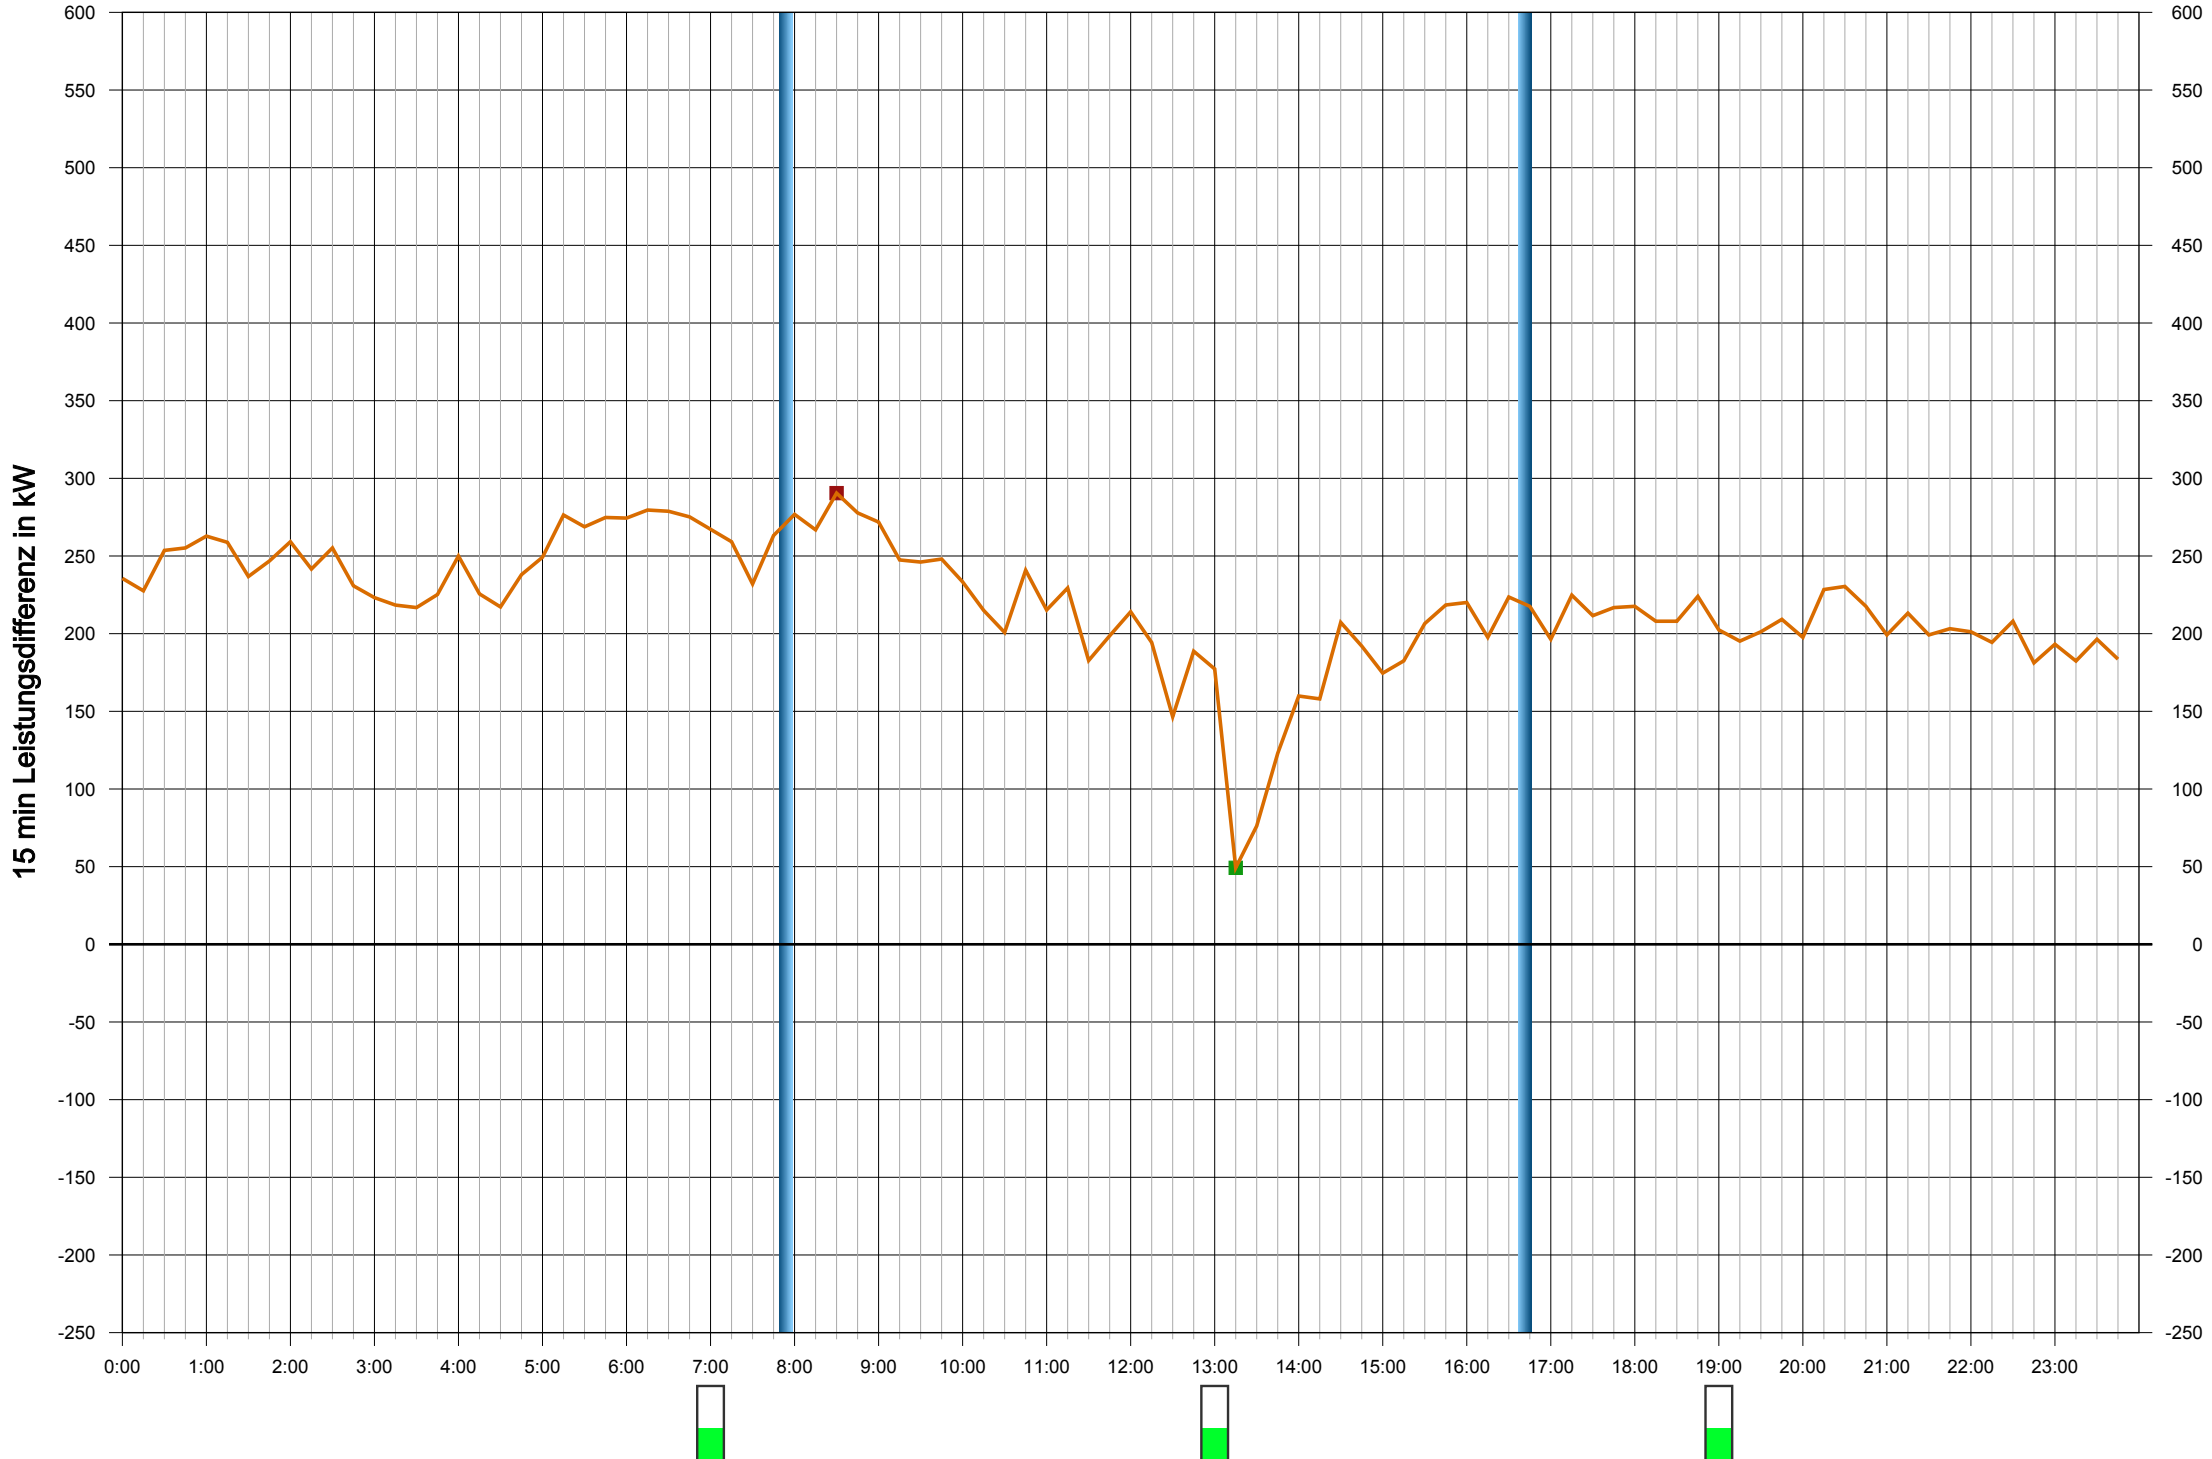

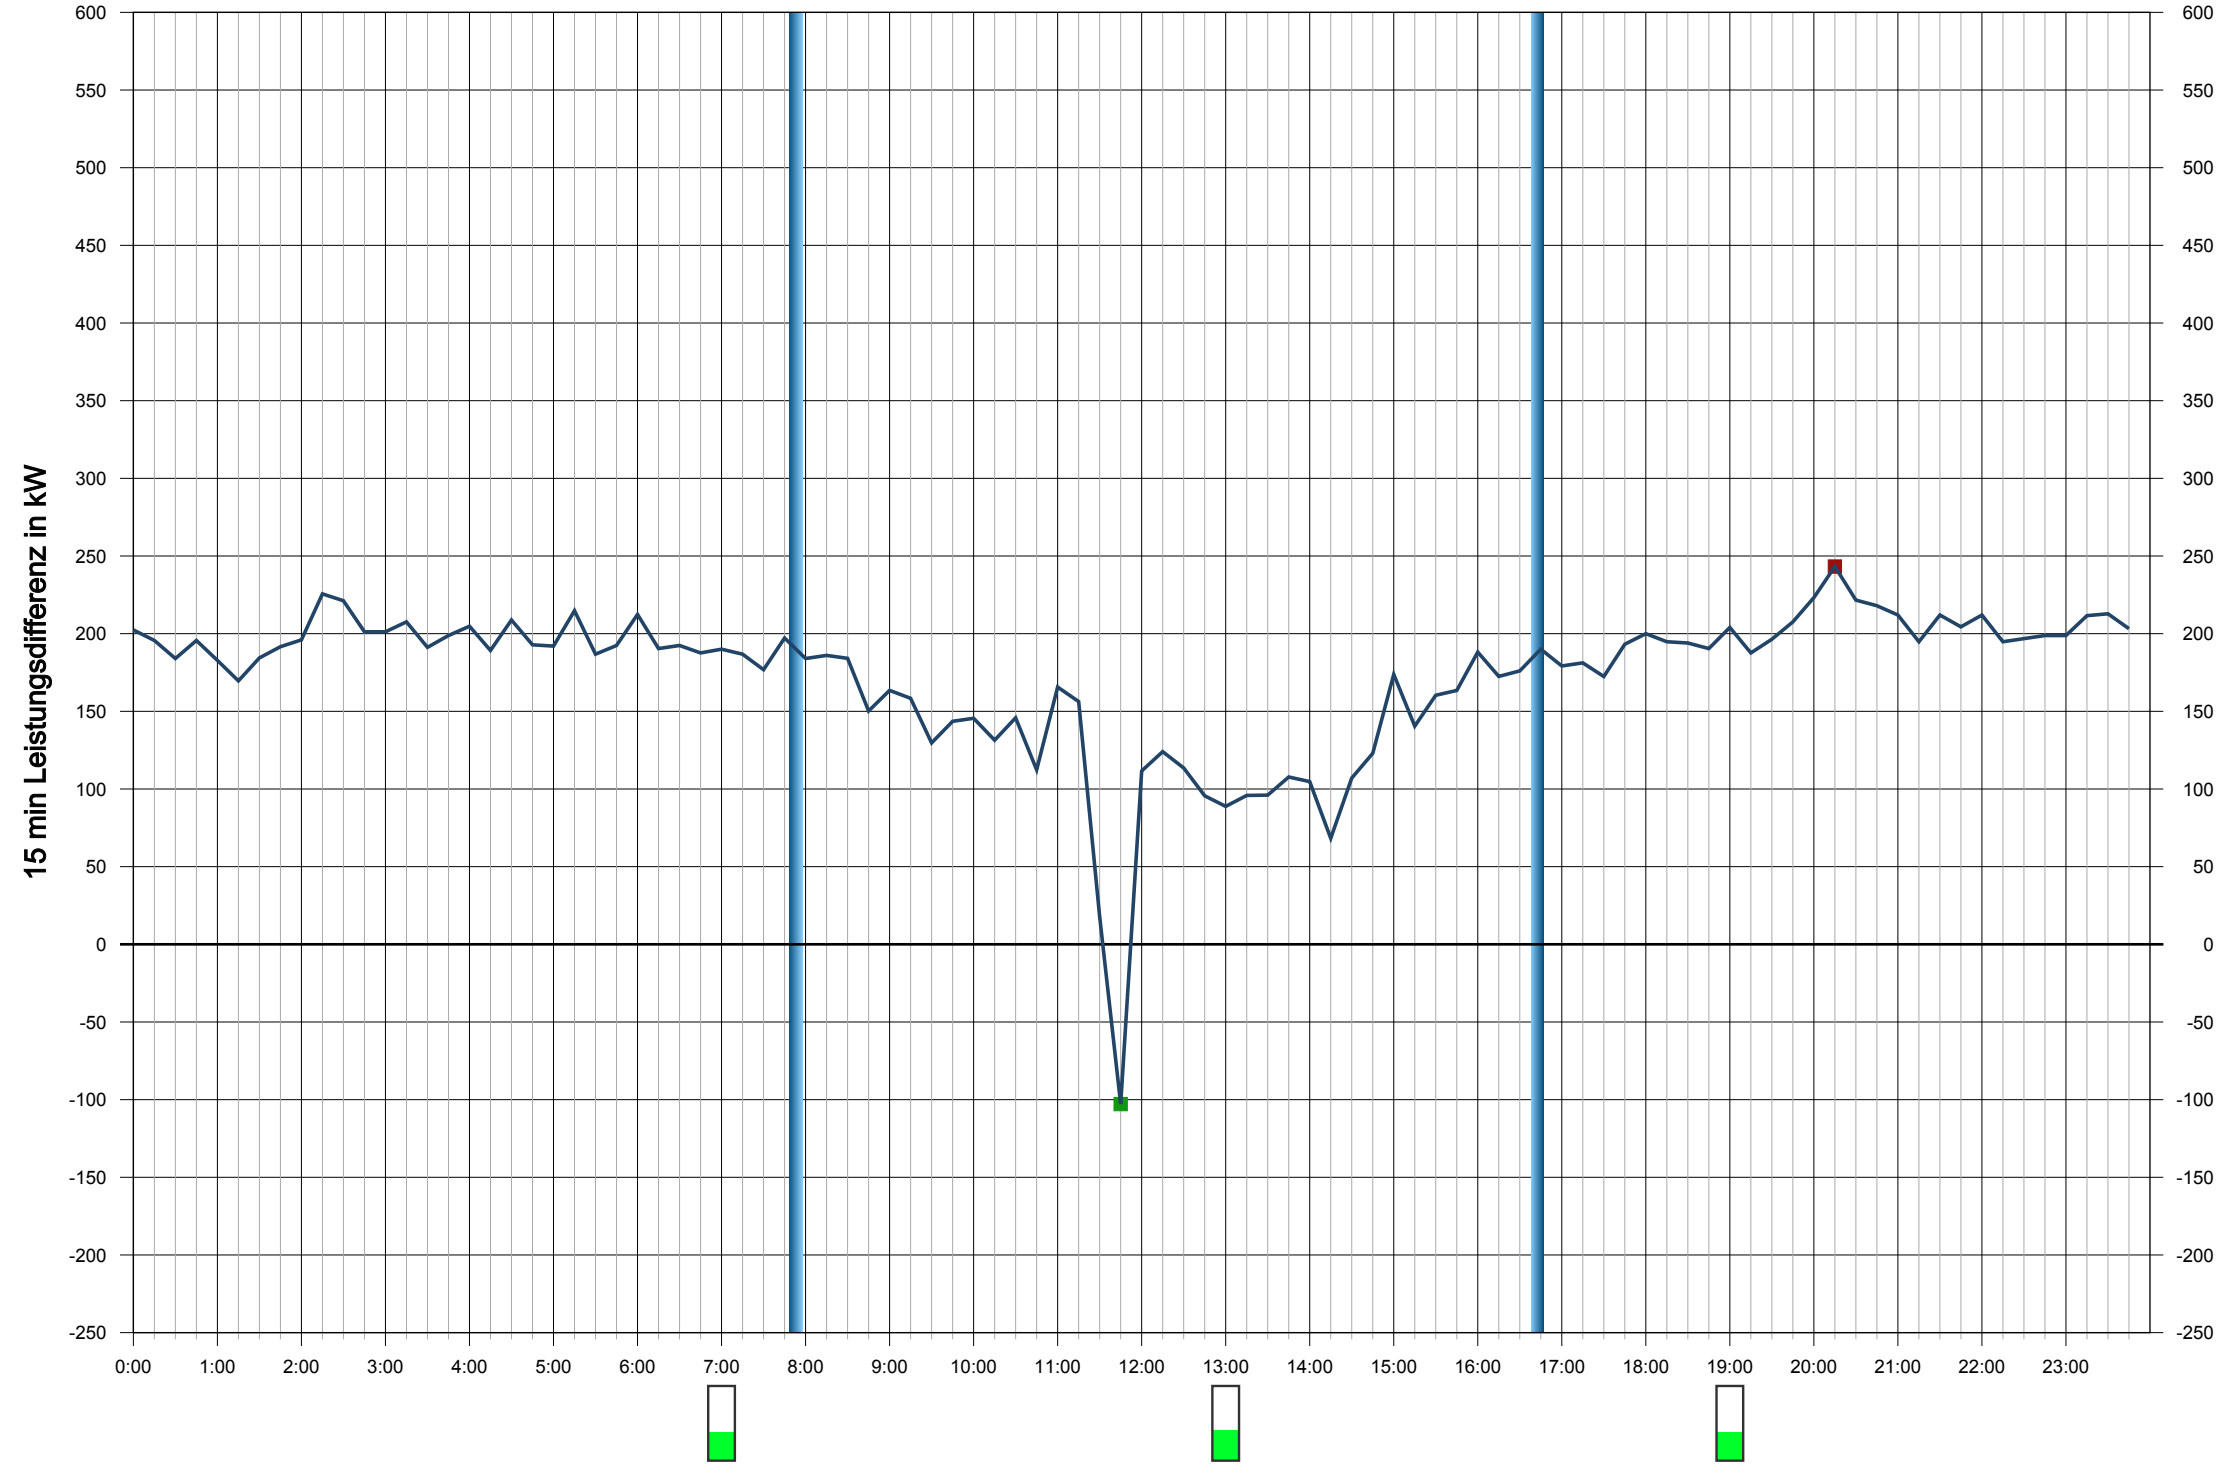




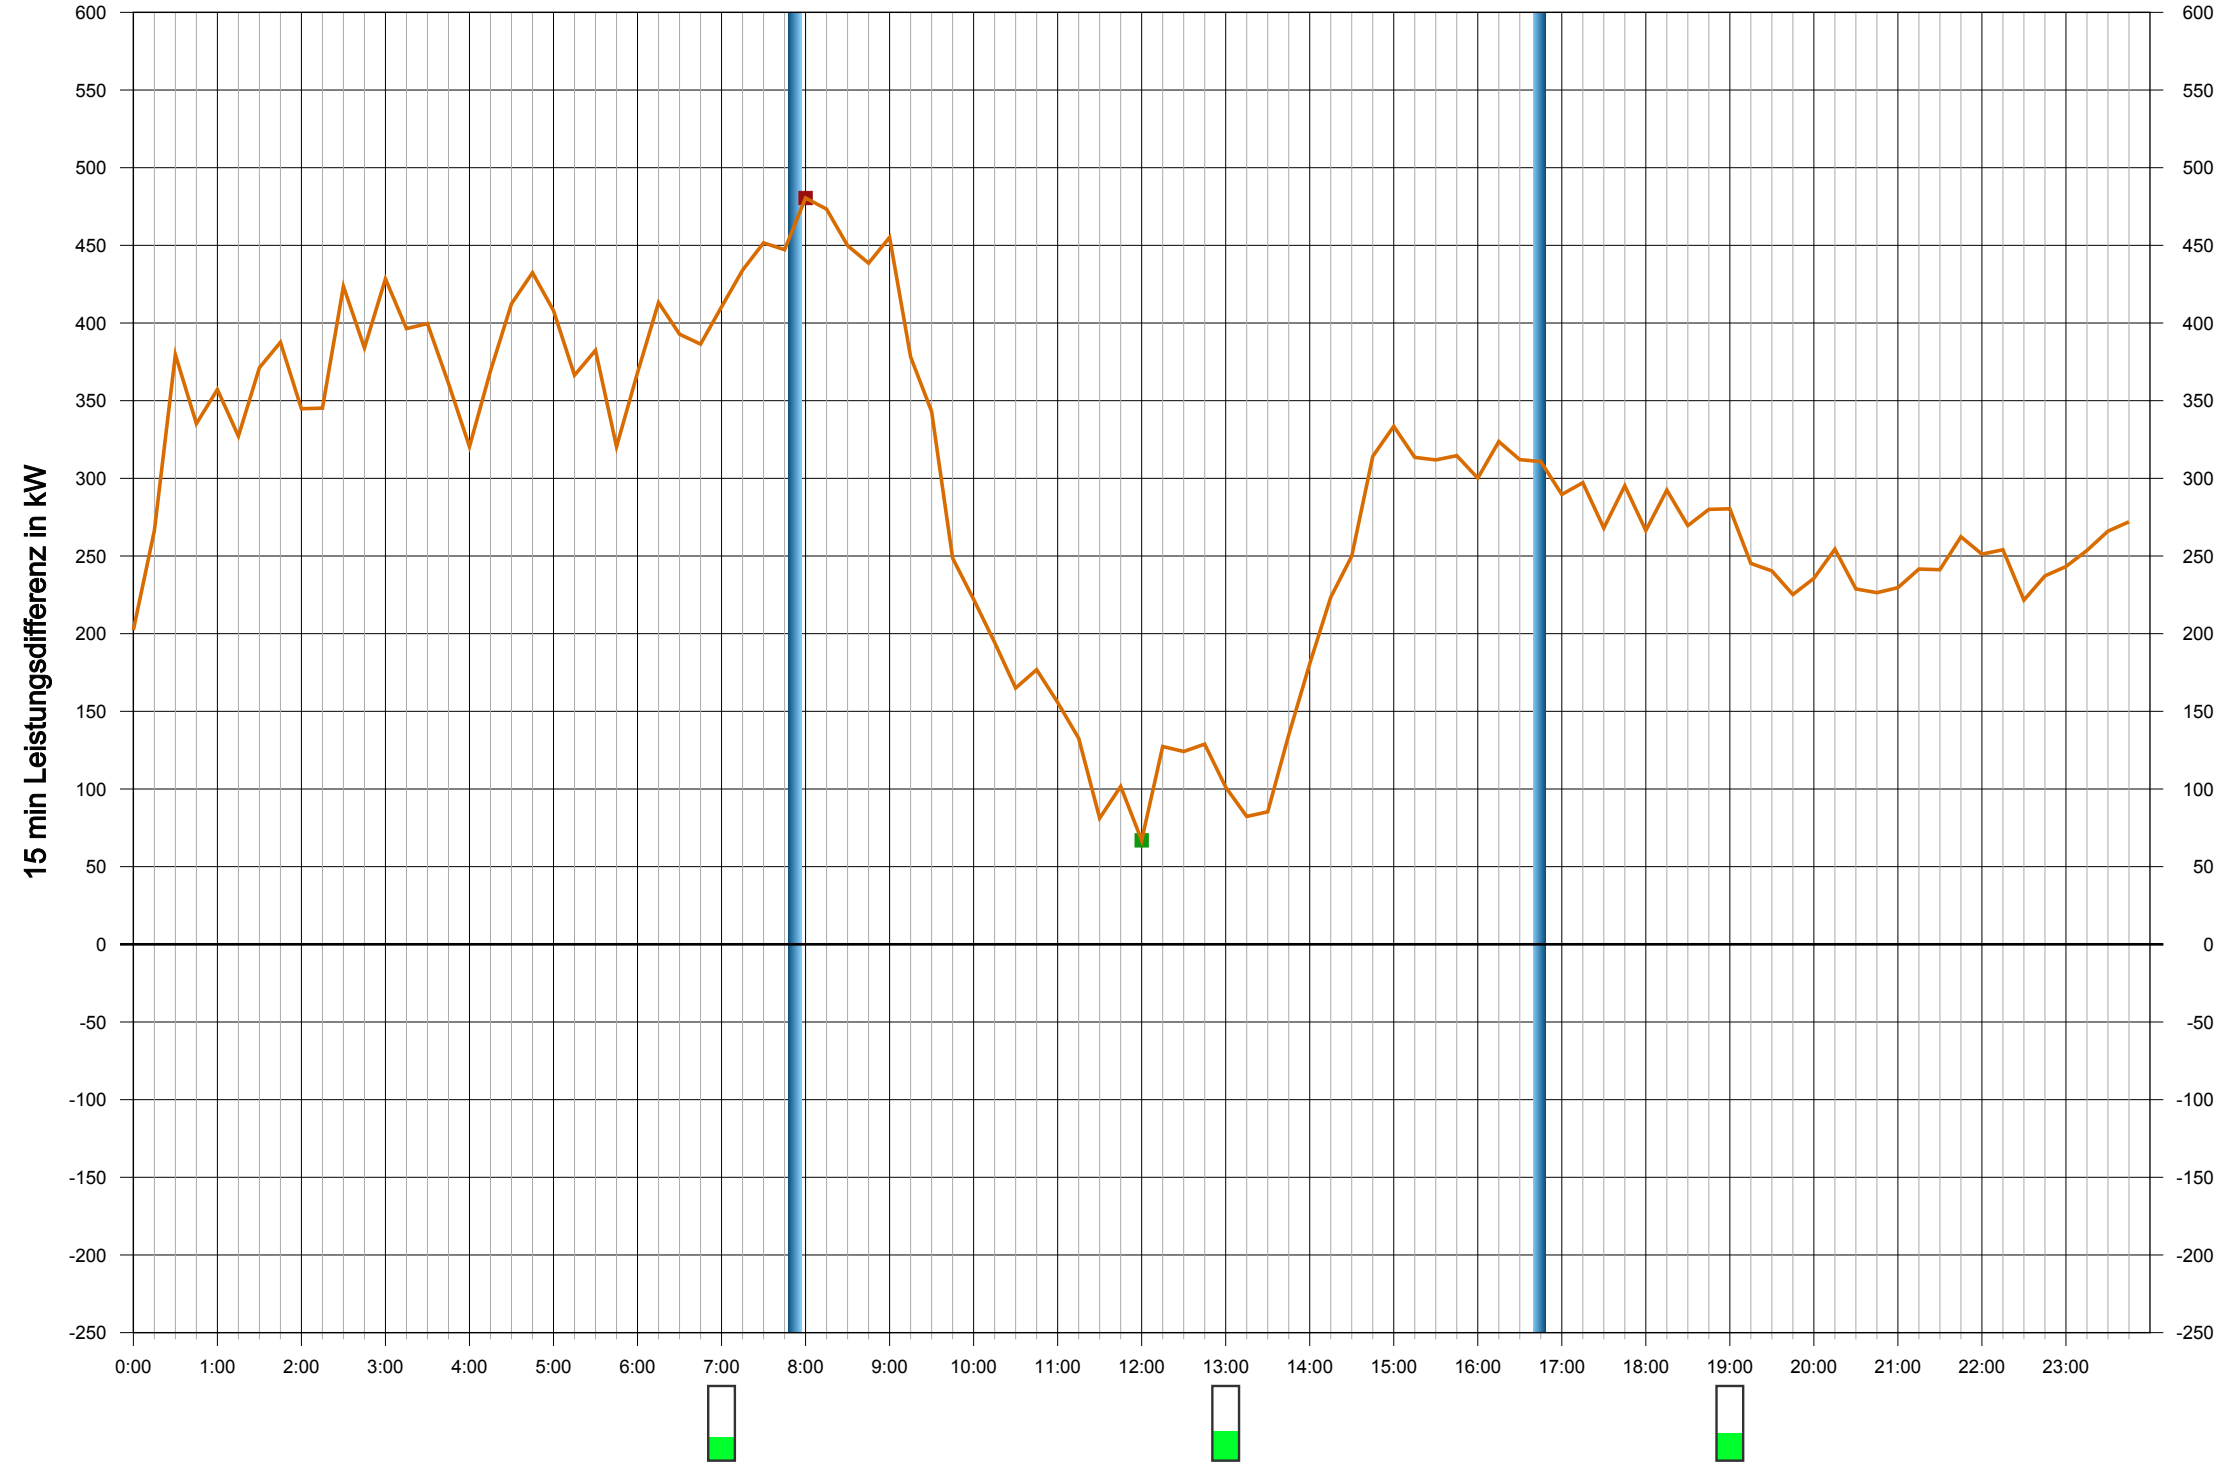


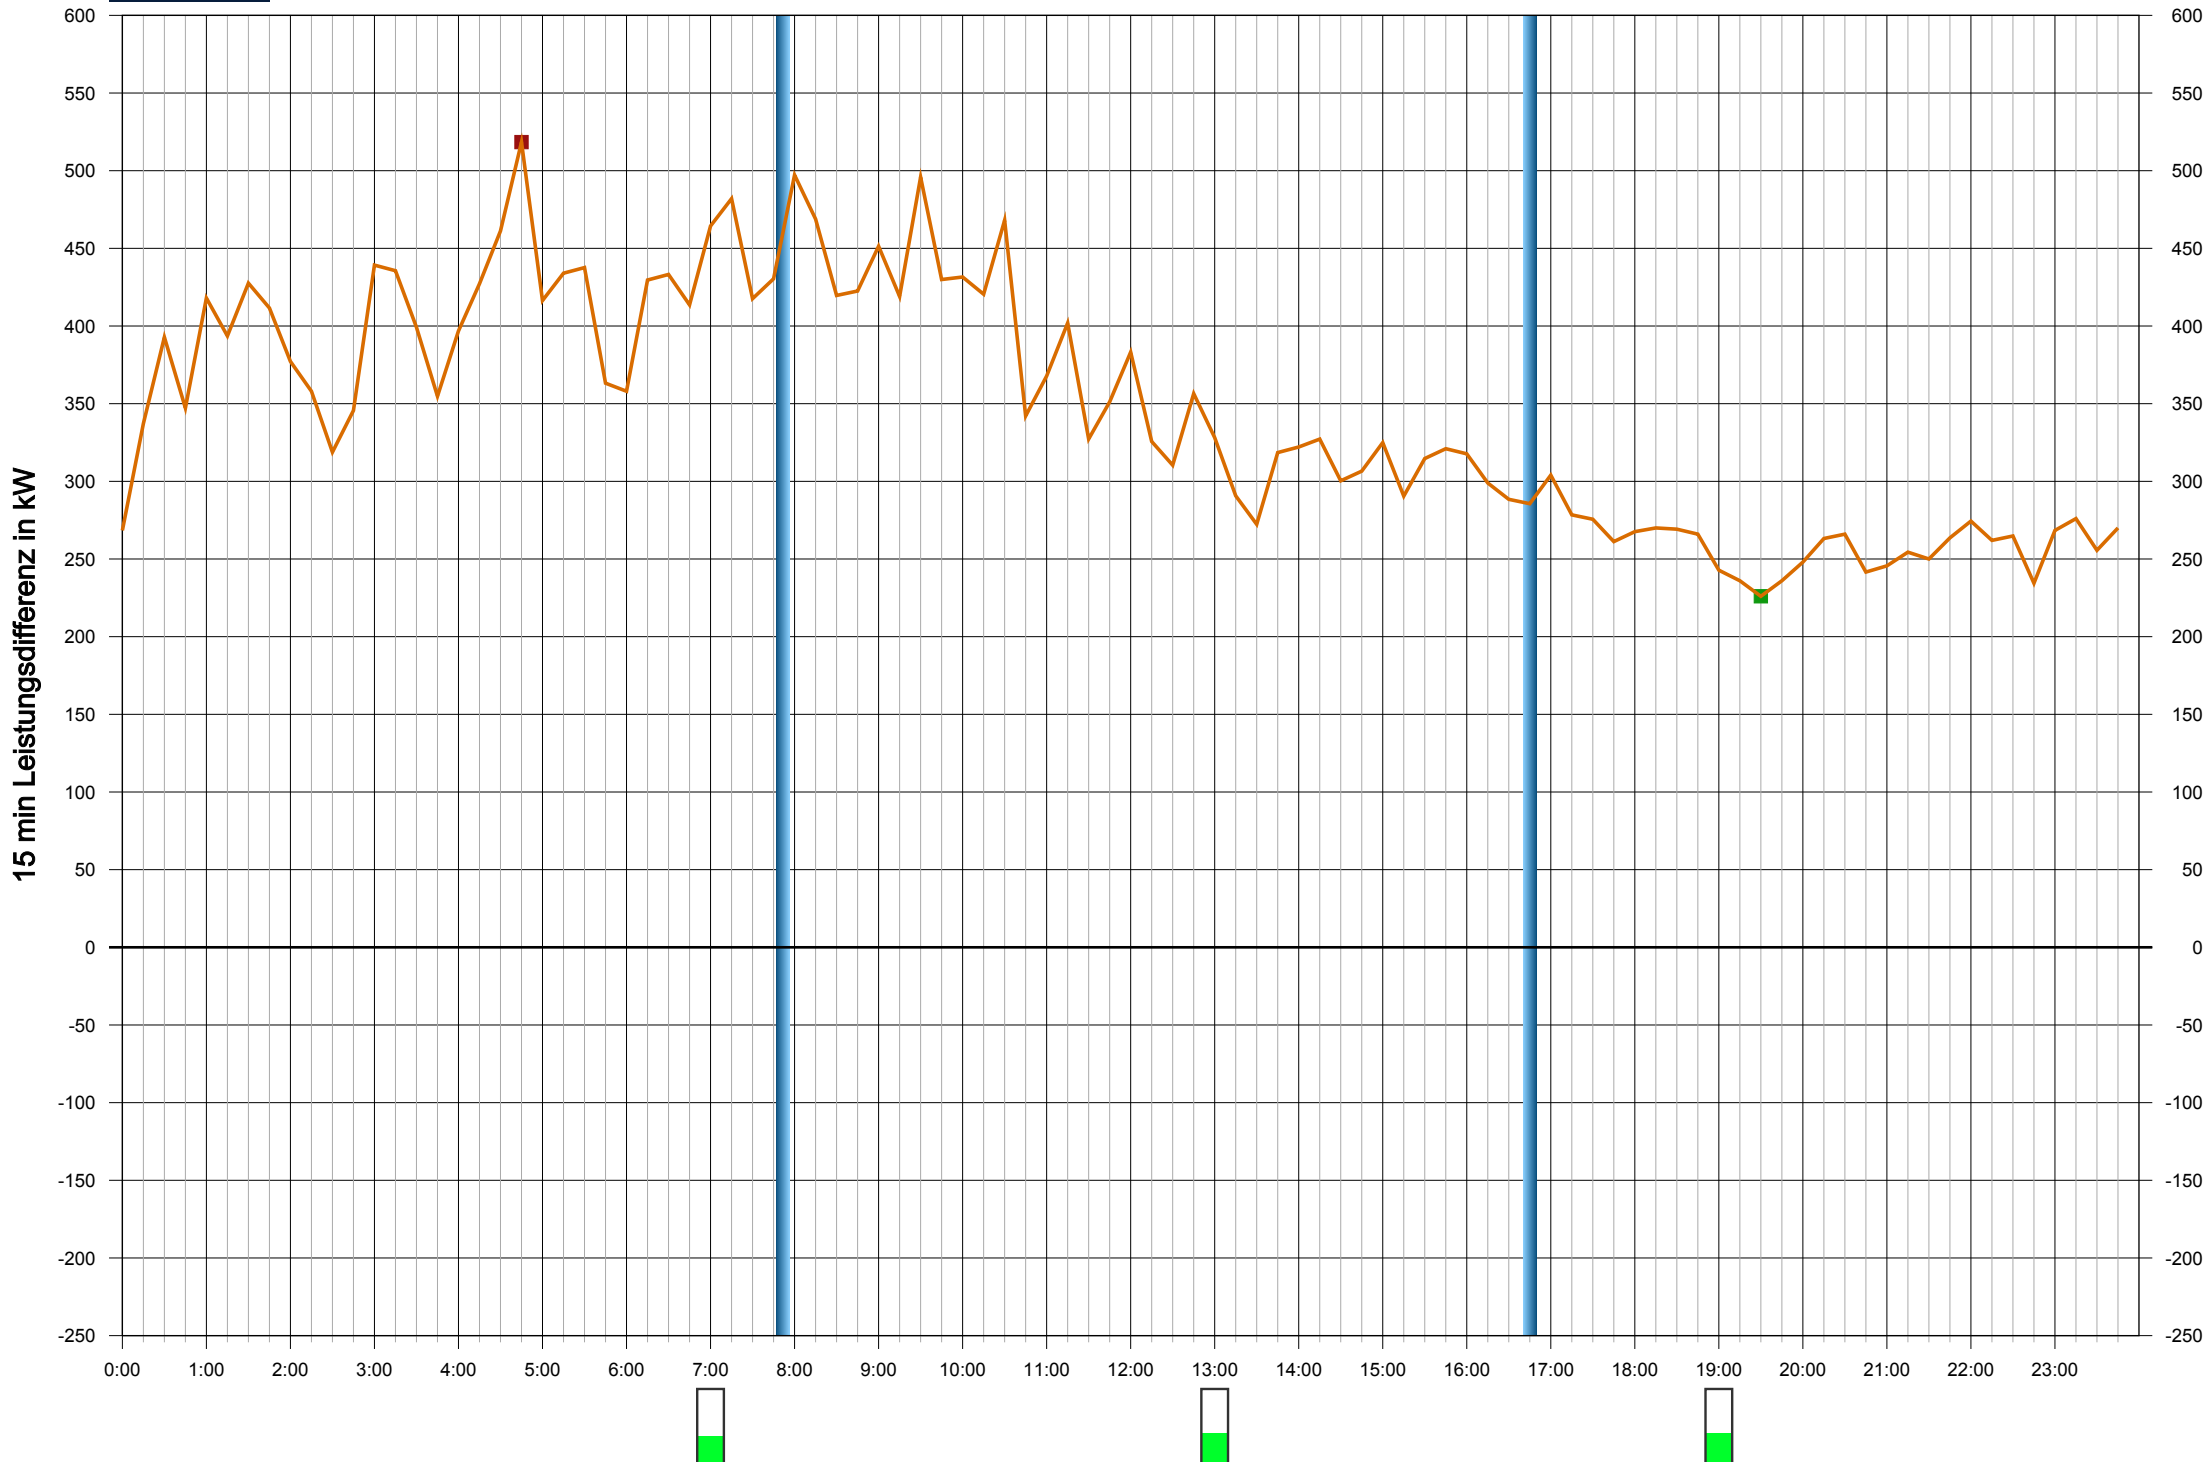

# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mi. 18.1.2012 (KW 3)


Tagesminimum: 129,5 kW, Tagesmittelwert: 327,9 kW, Tagesmaximum: 501,6 kW, Tagesbedarf: 9.141 kWh (1.280 €)

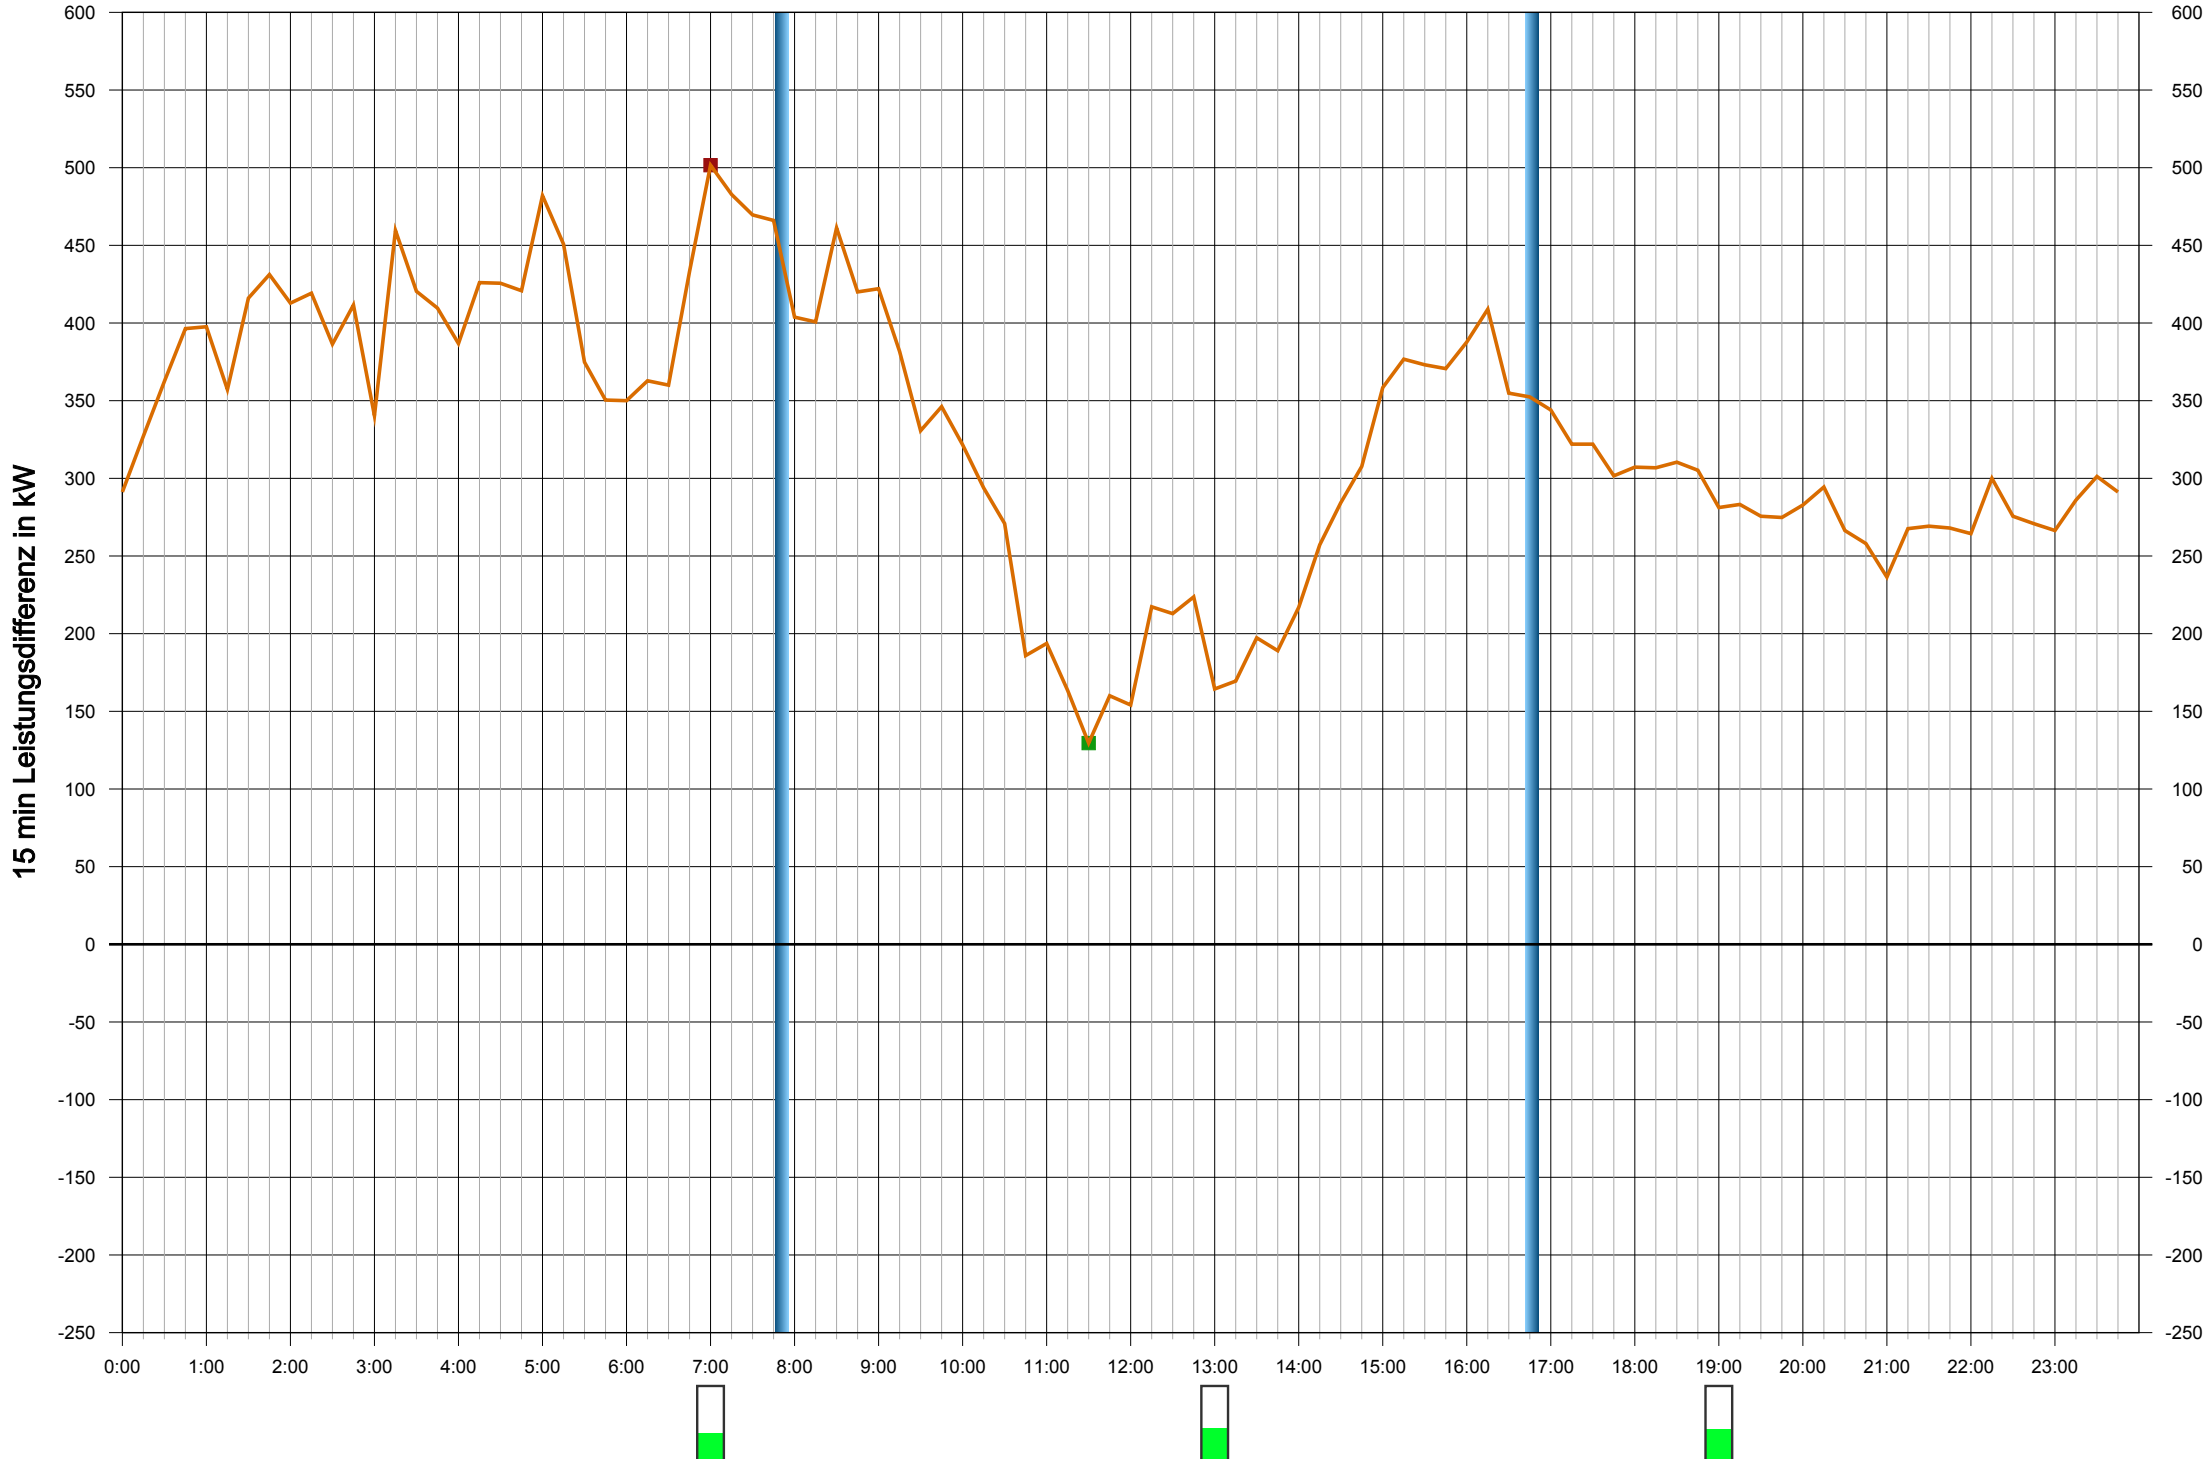


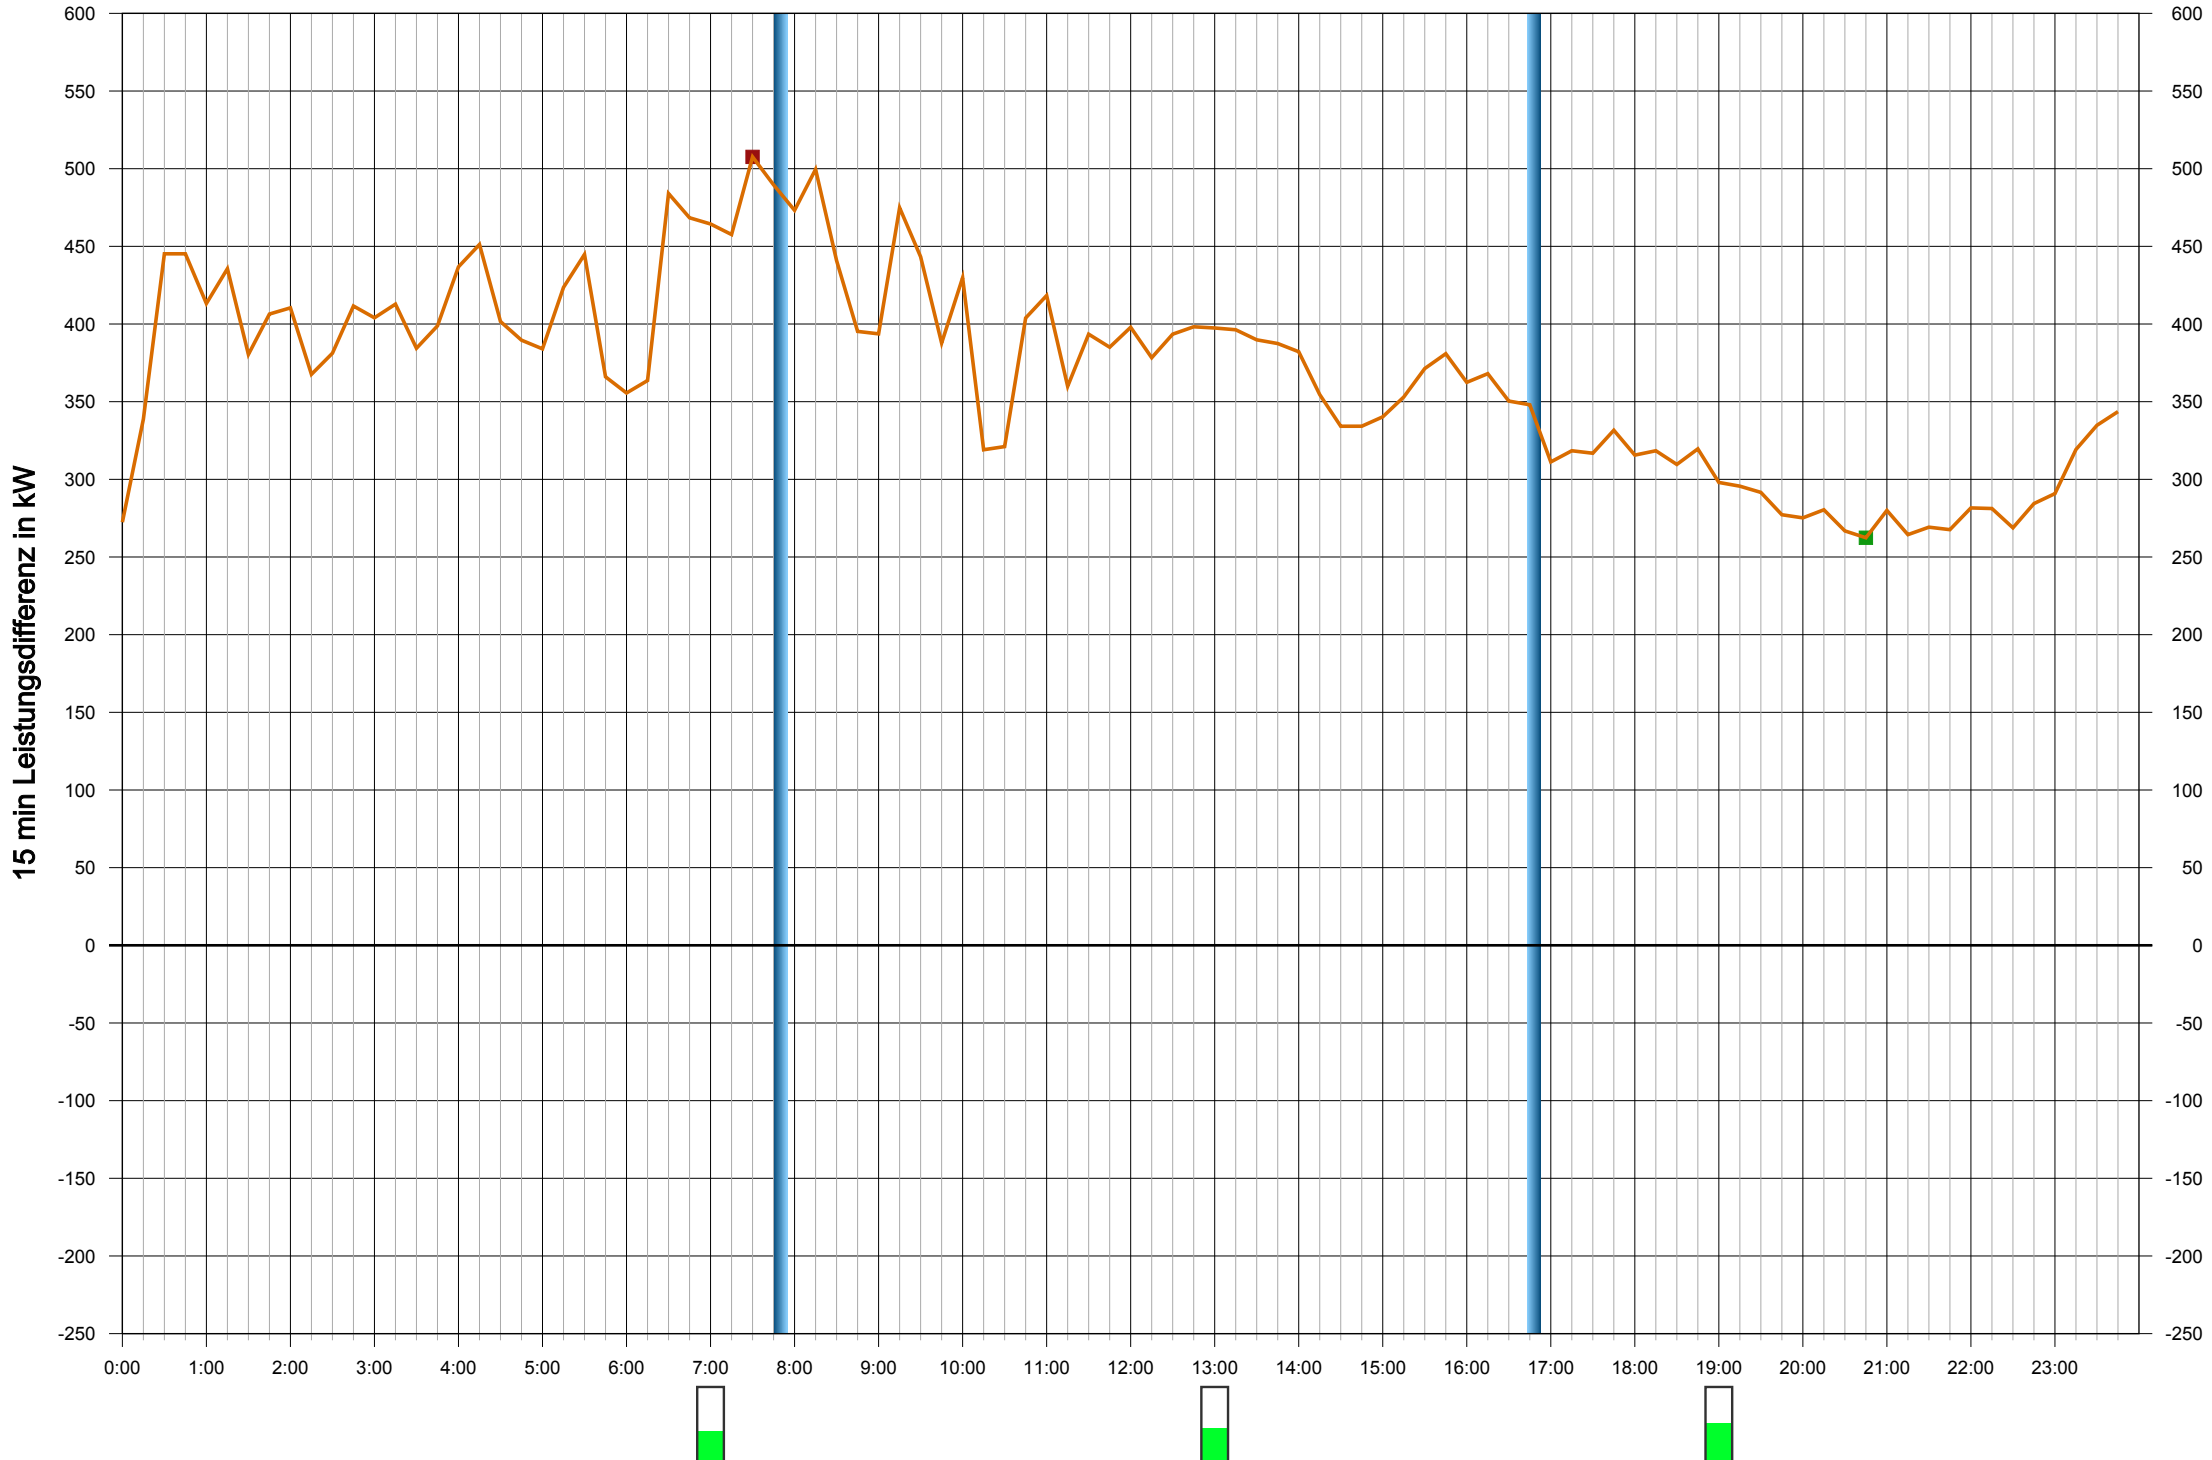



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Fr. 20.1.2012 (KW 3)

Tagesminimum: 203,2 kW, Tagesmittelwert: 328,0 kW, Tagesmaximum: 487,2 kW, Tagesbedarf: 8.038 kWh (1.125 €)

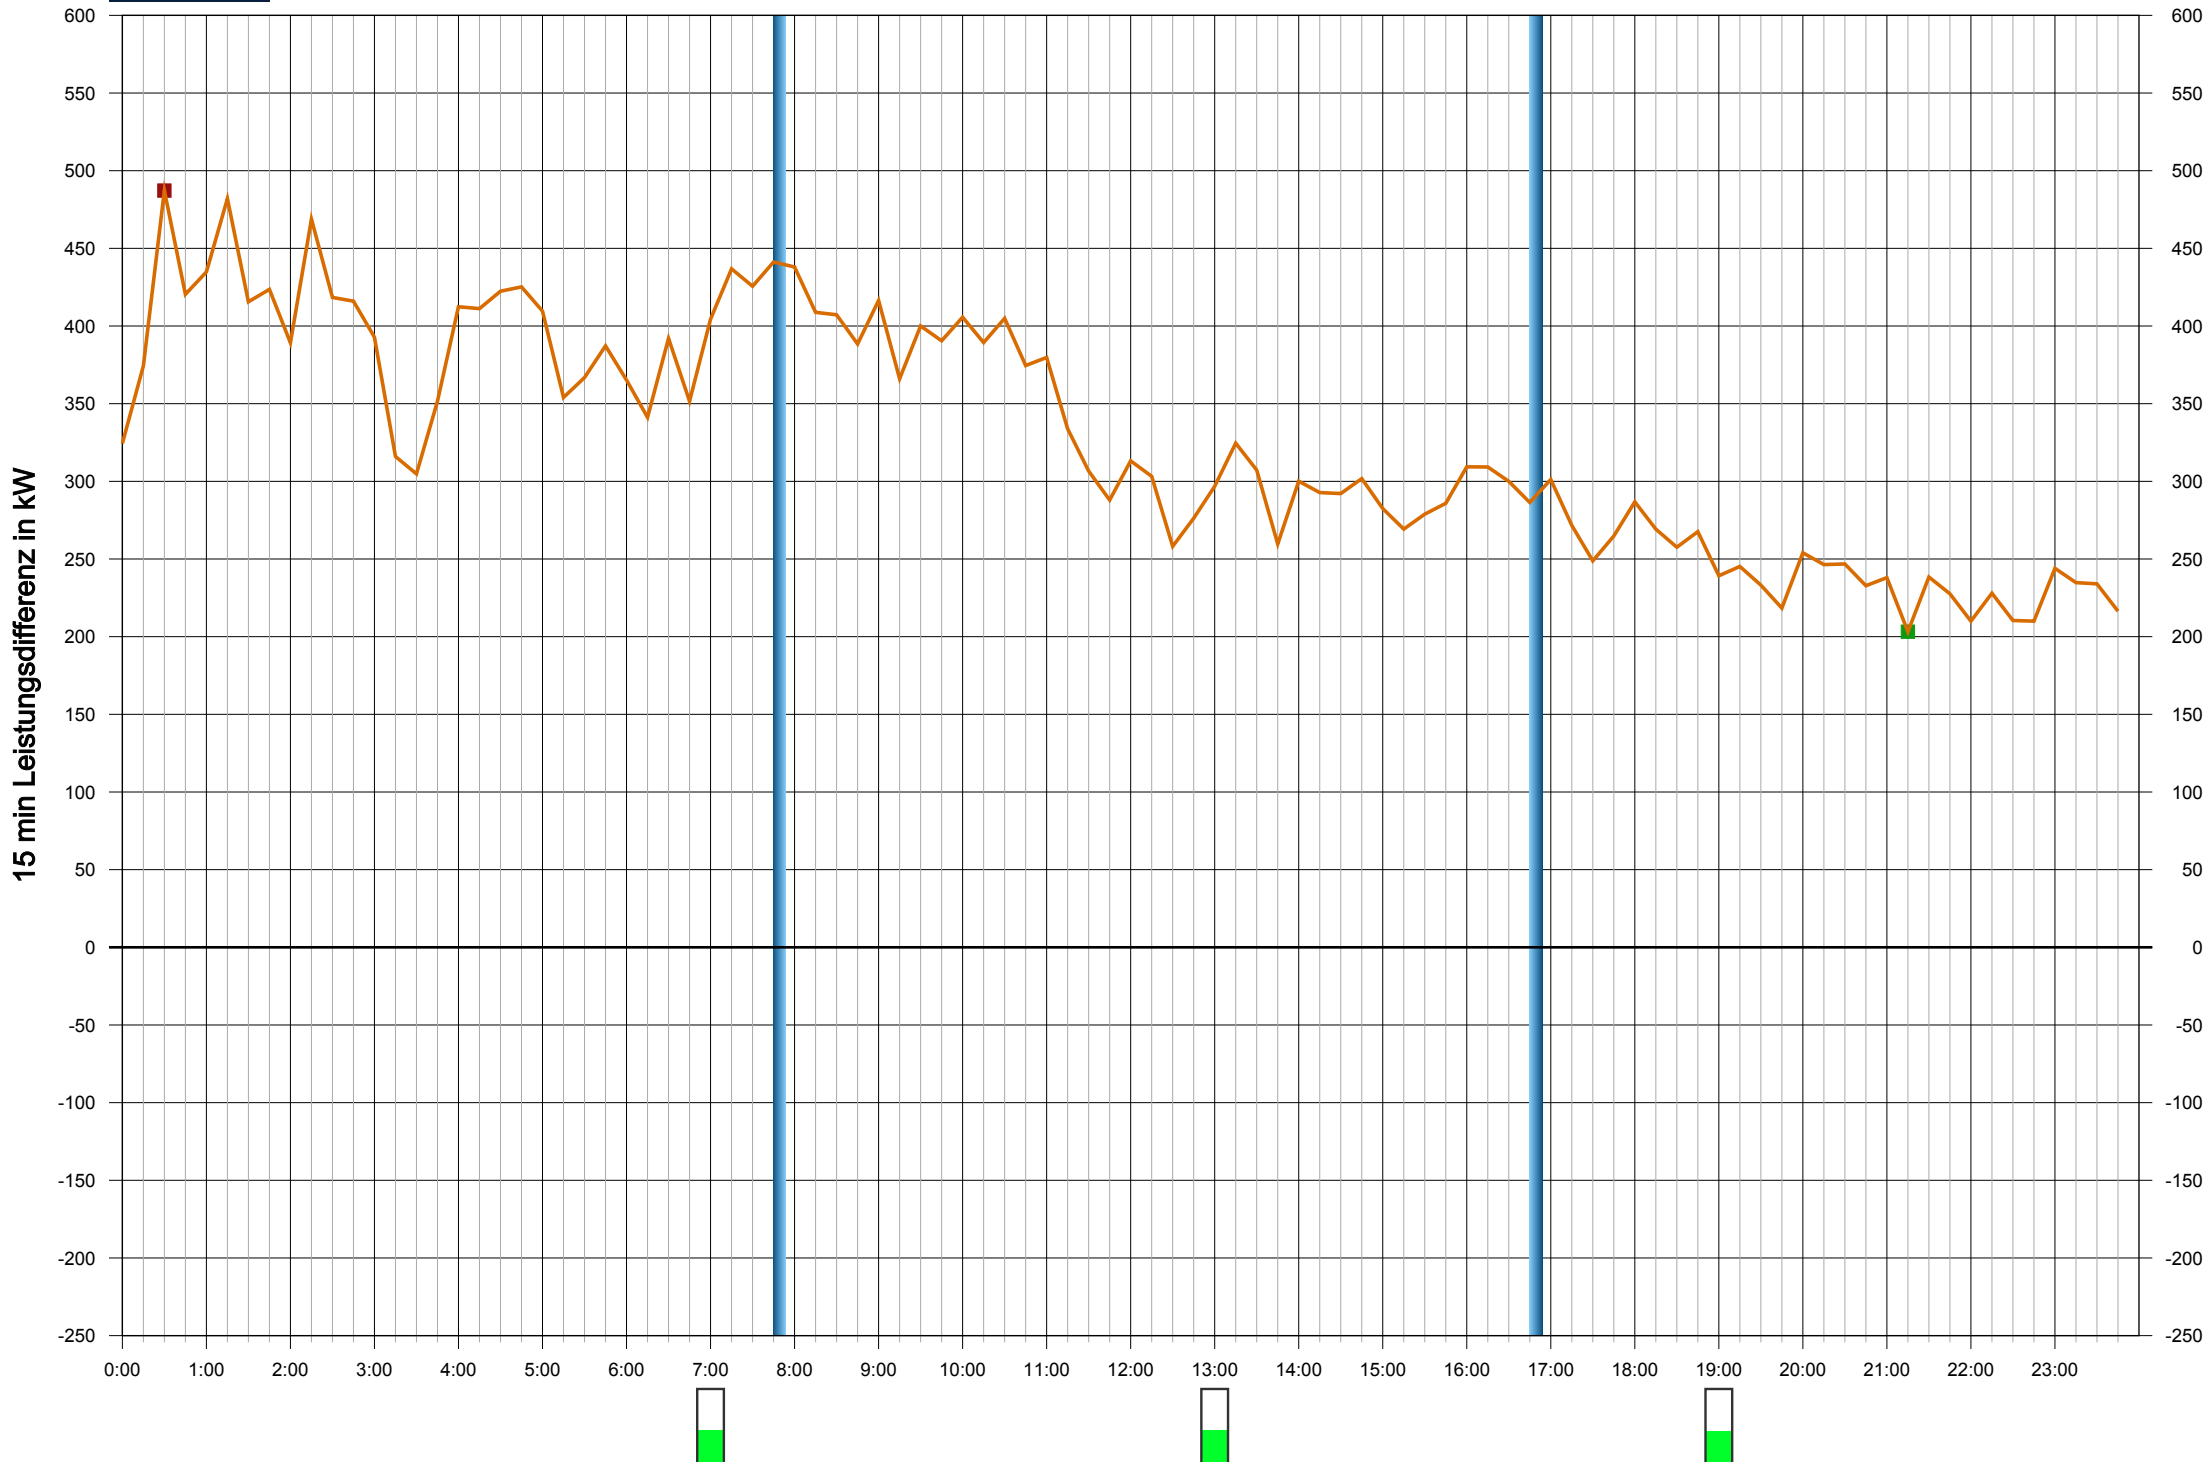

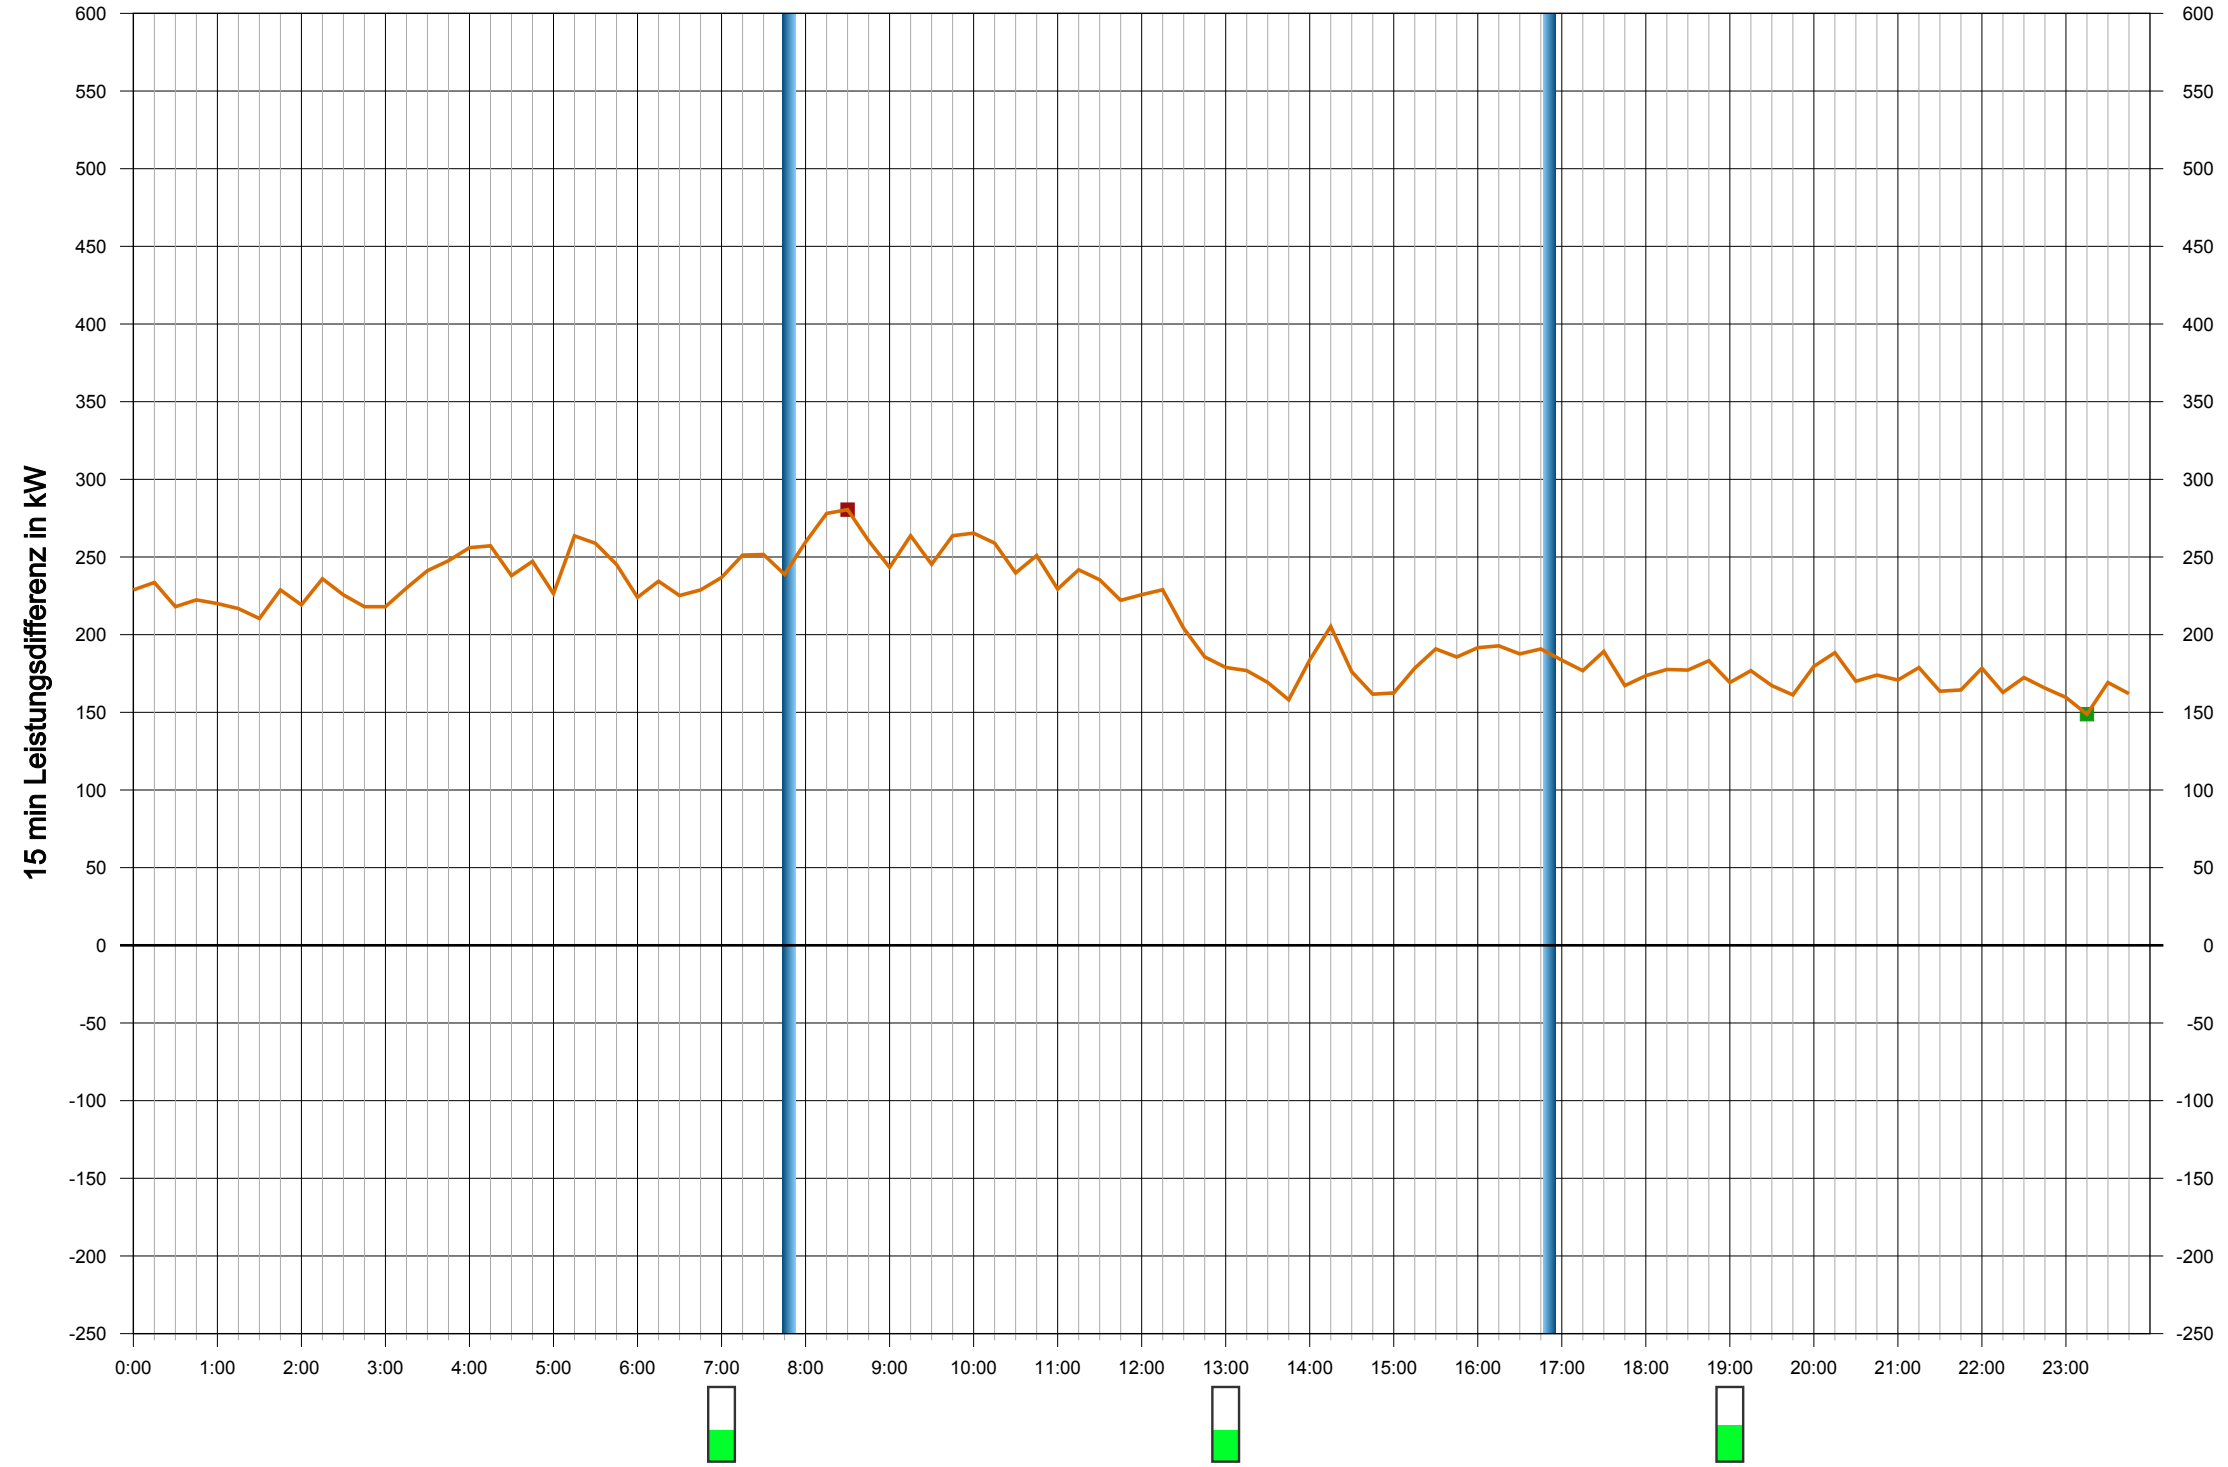

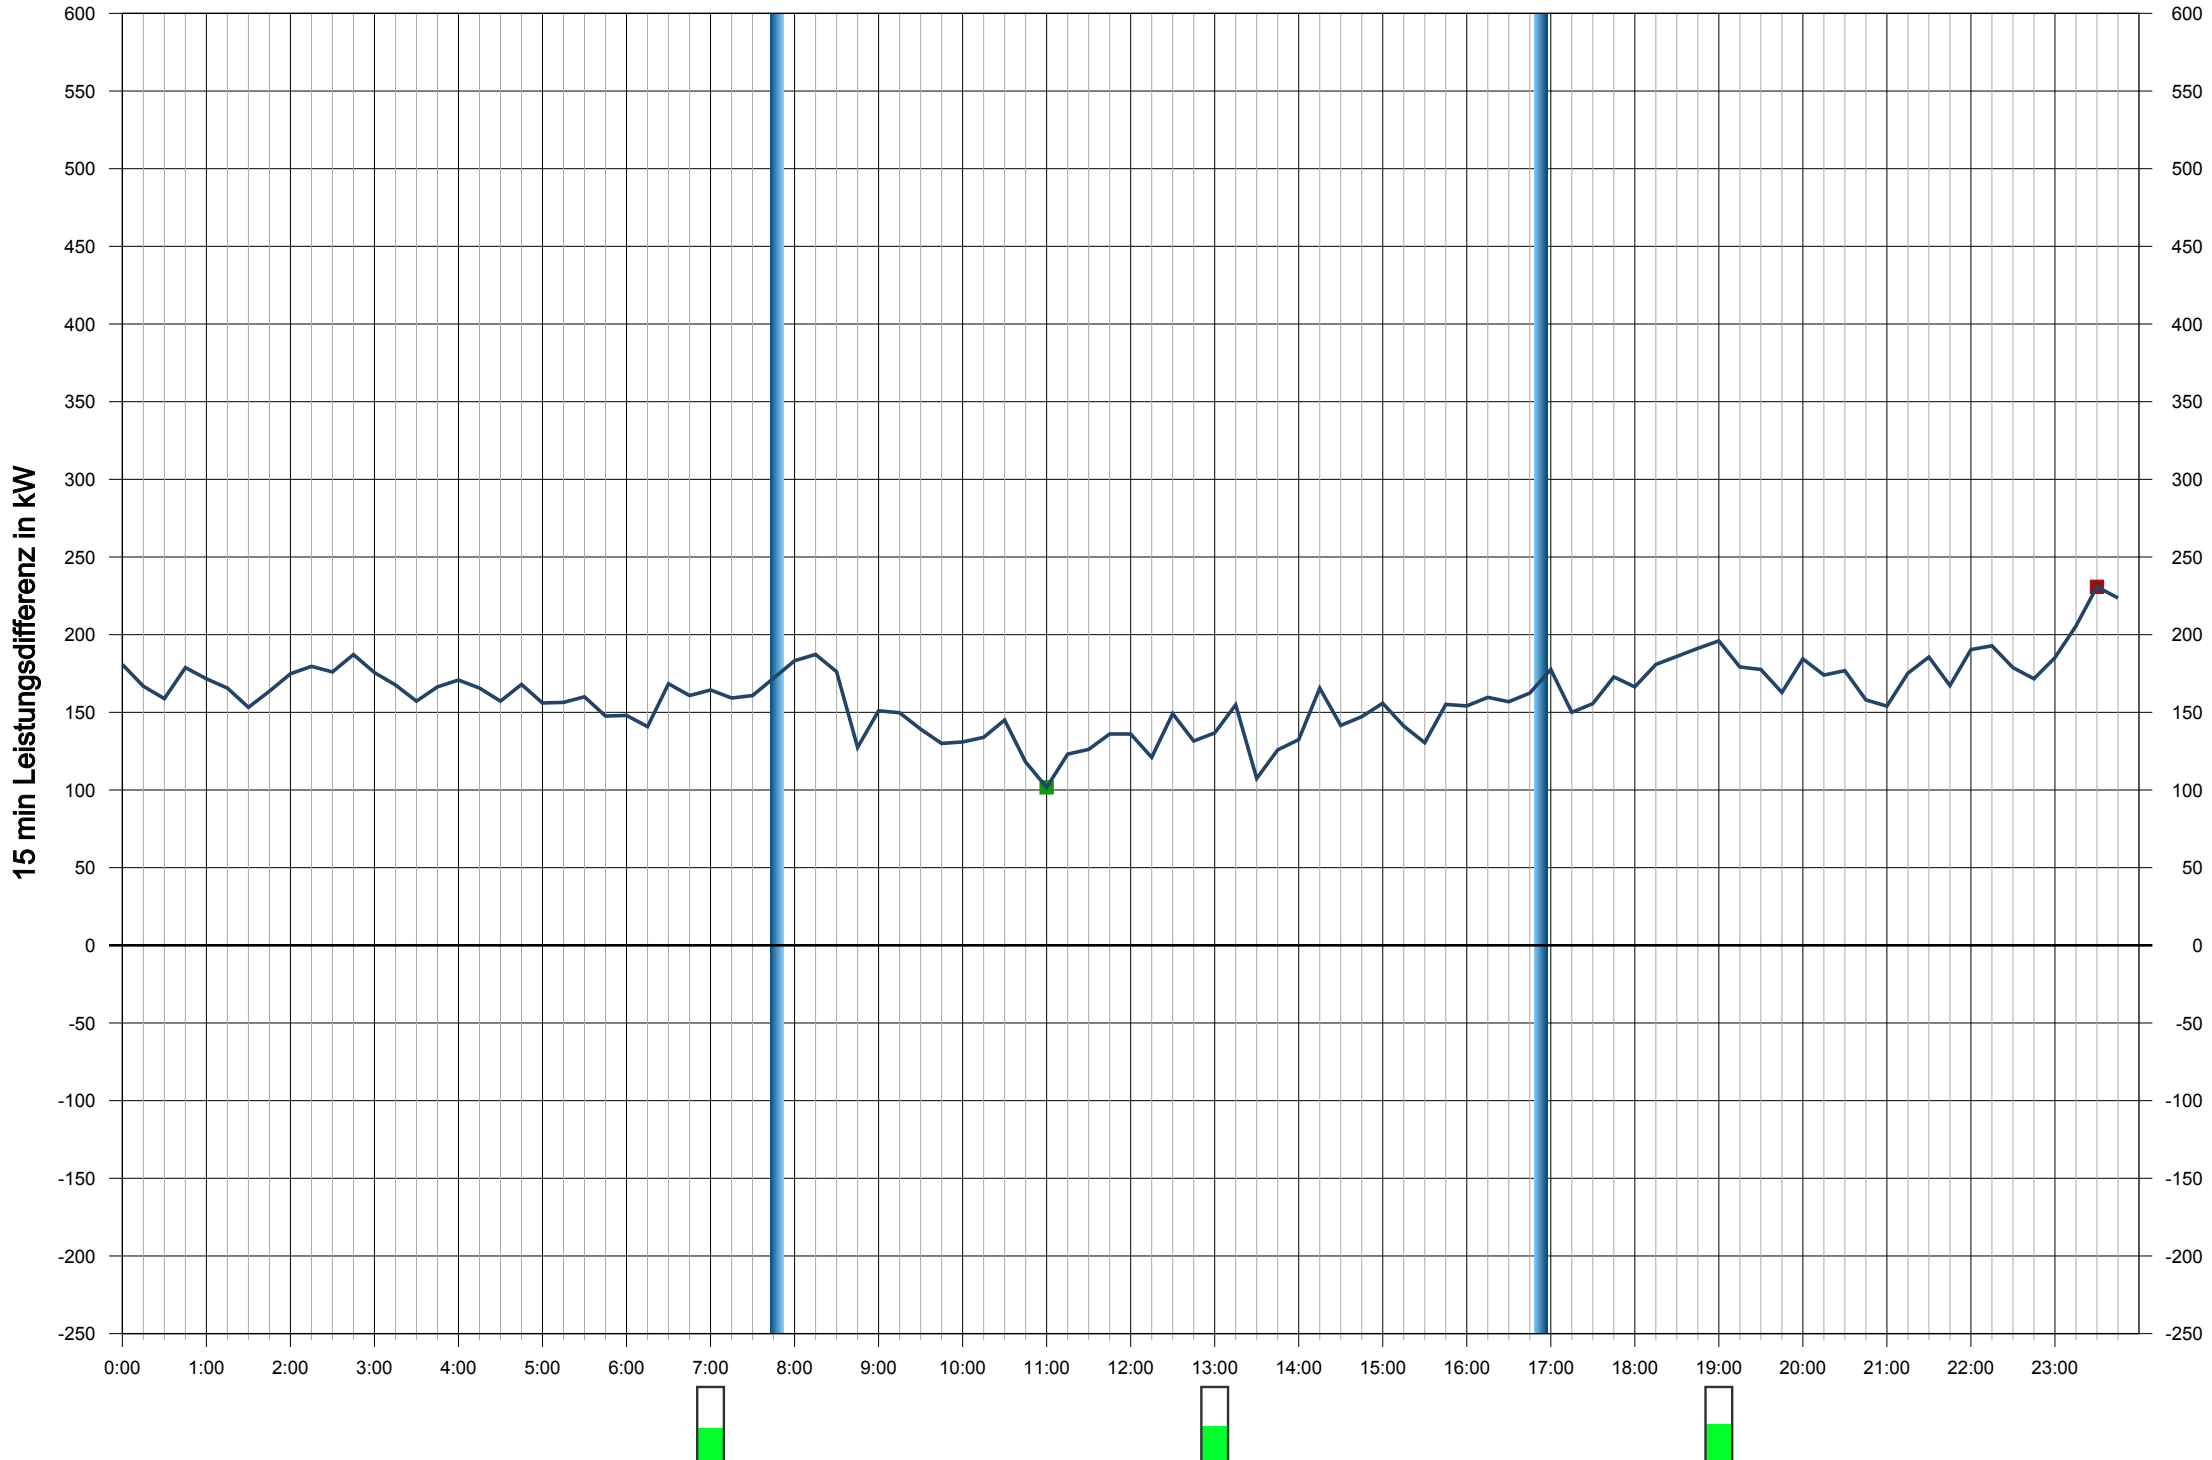


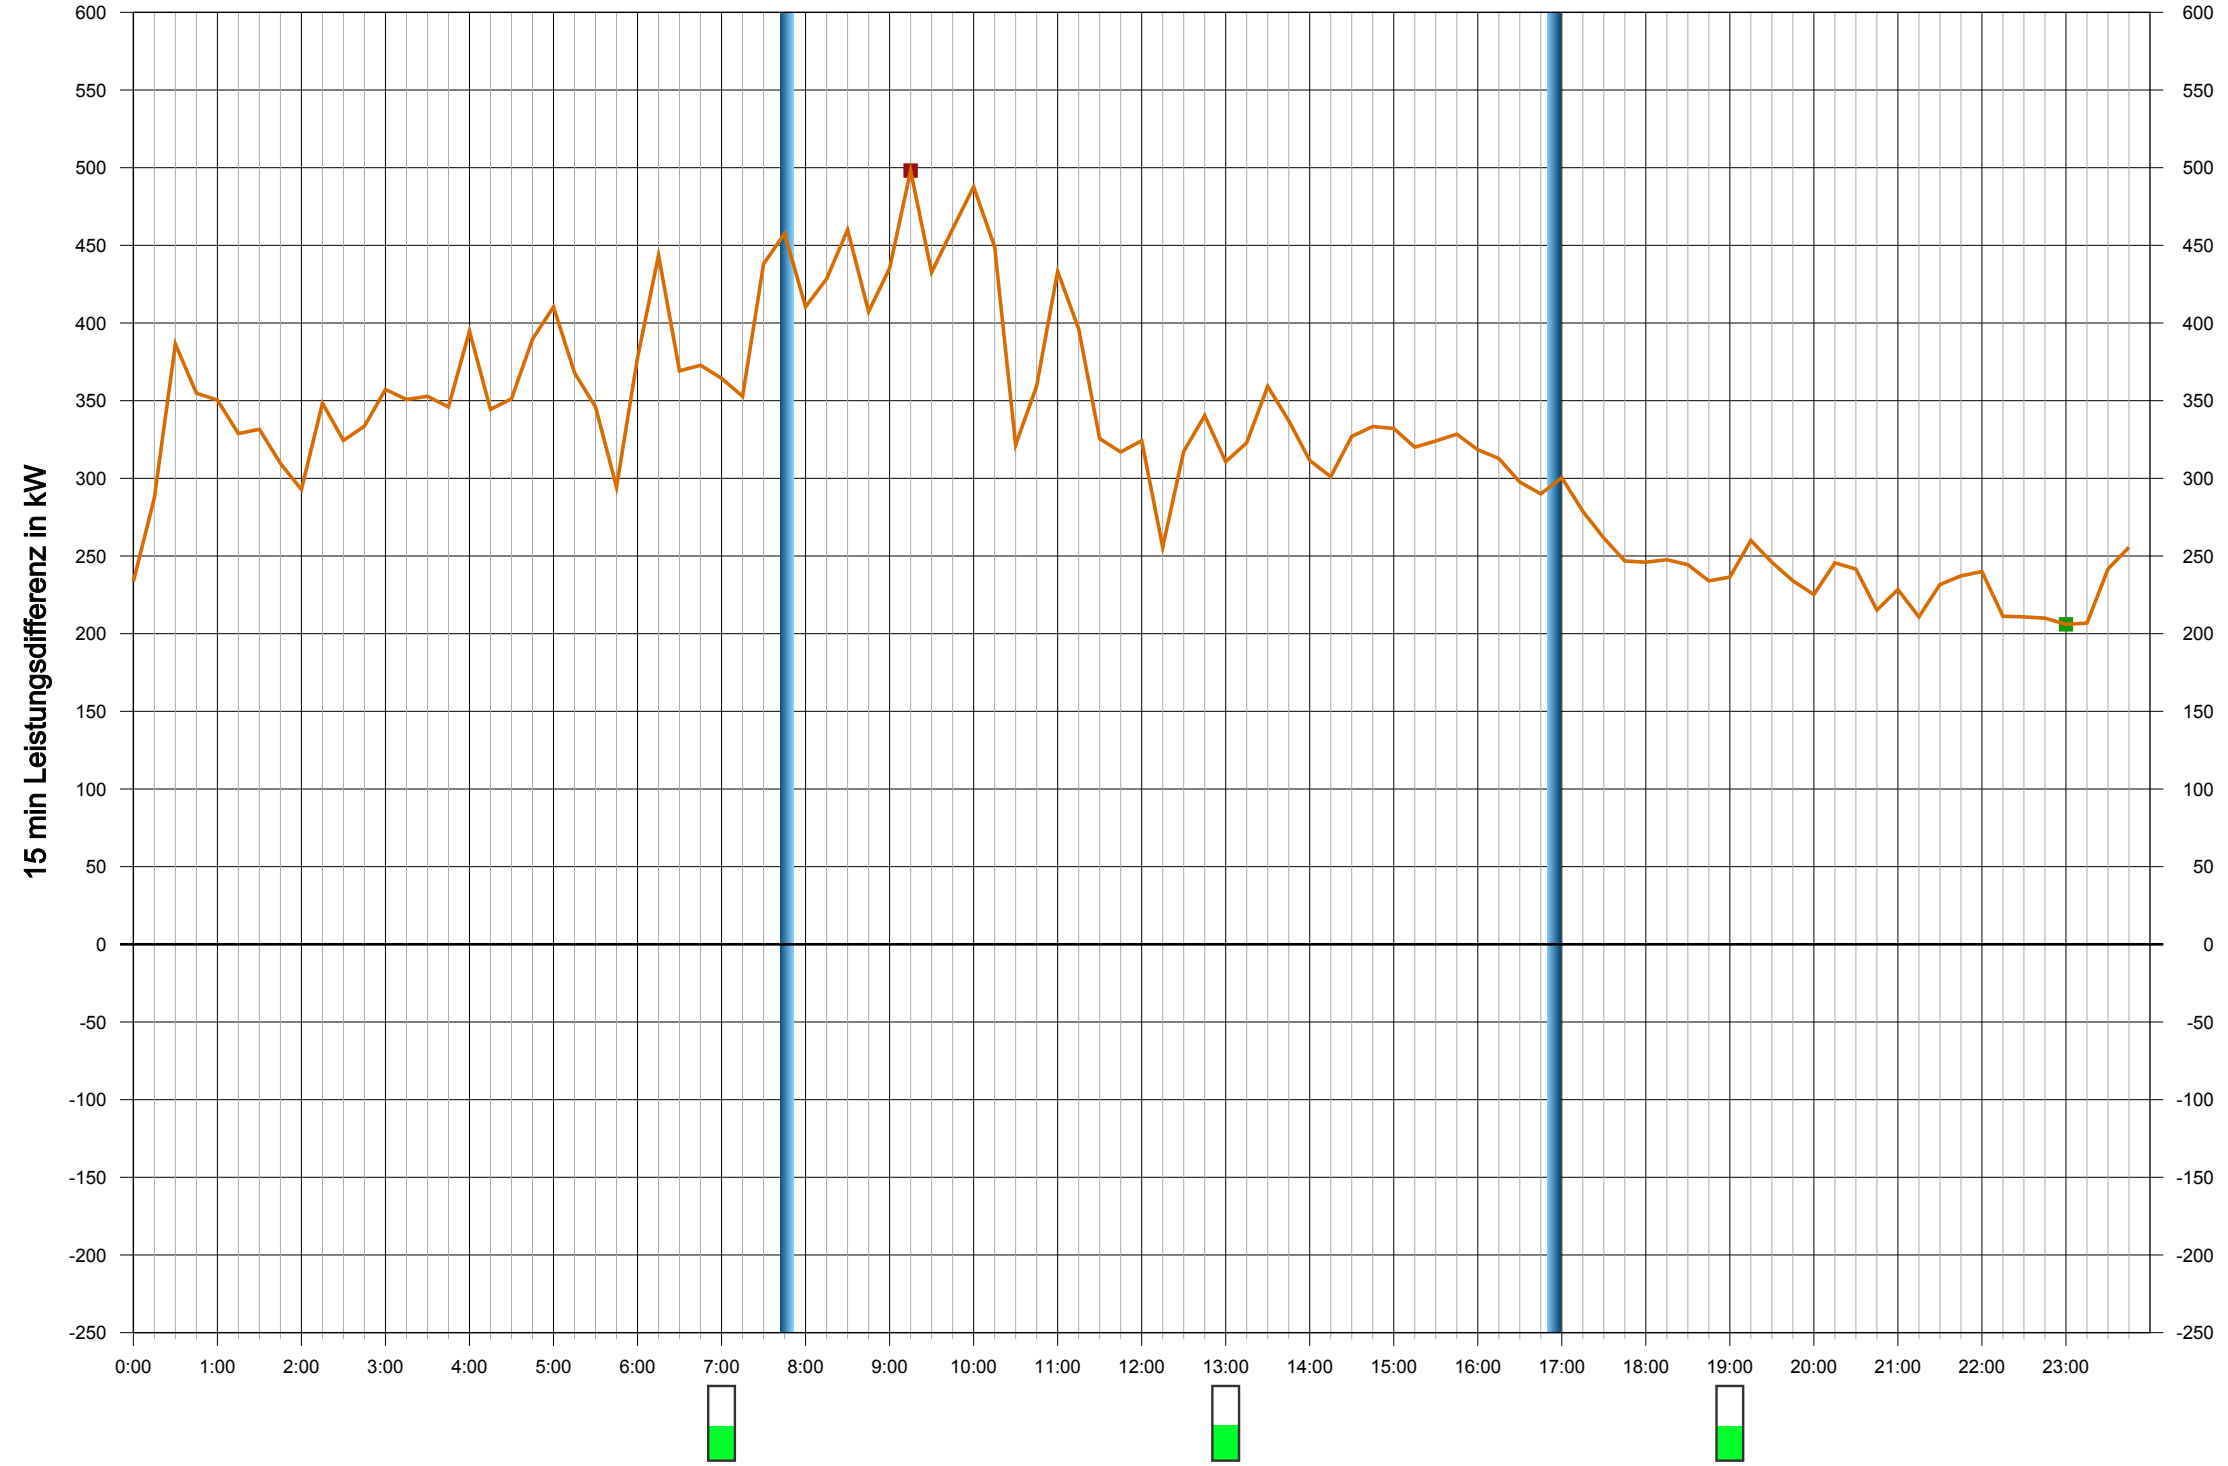




# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Di. 24.1.2012 (KW 4)


Tagesminimum: 231,2 kW, Tagesmittelwert: 345,4 kW, Tagesmaximum: 500,0 kW, Tagesbedarf: 8.312 kWh (1.164 €)

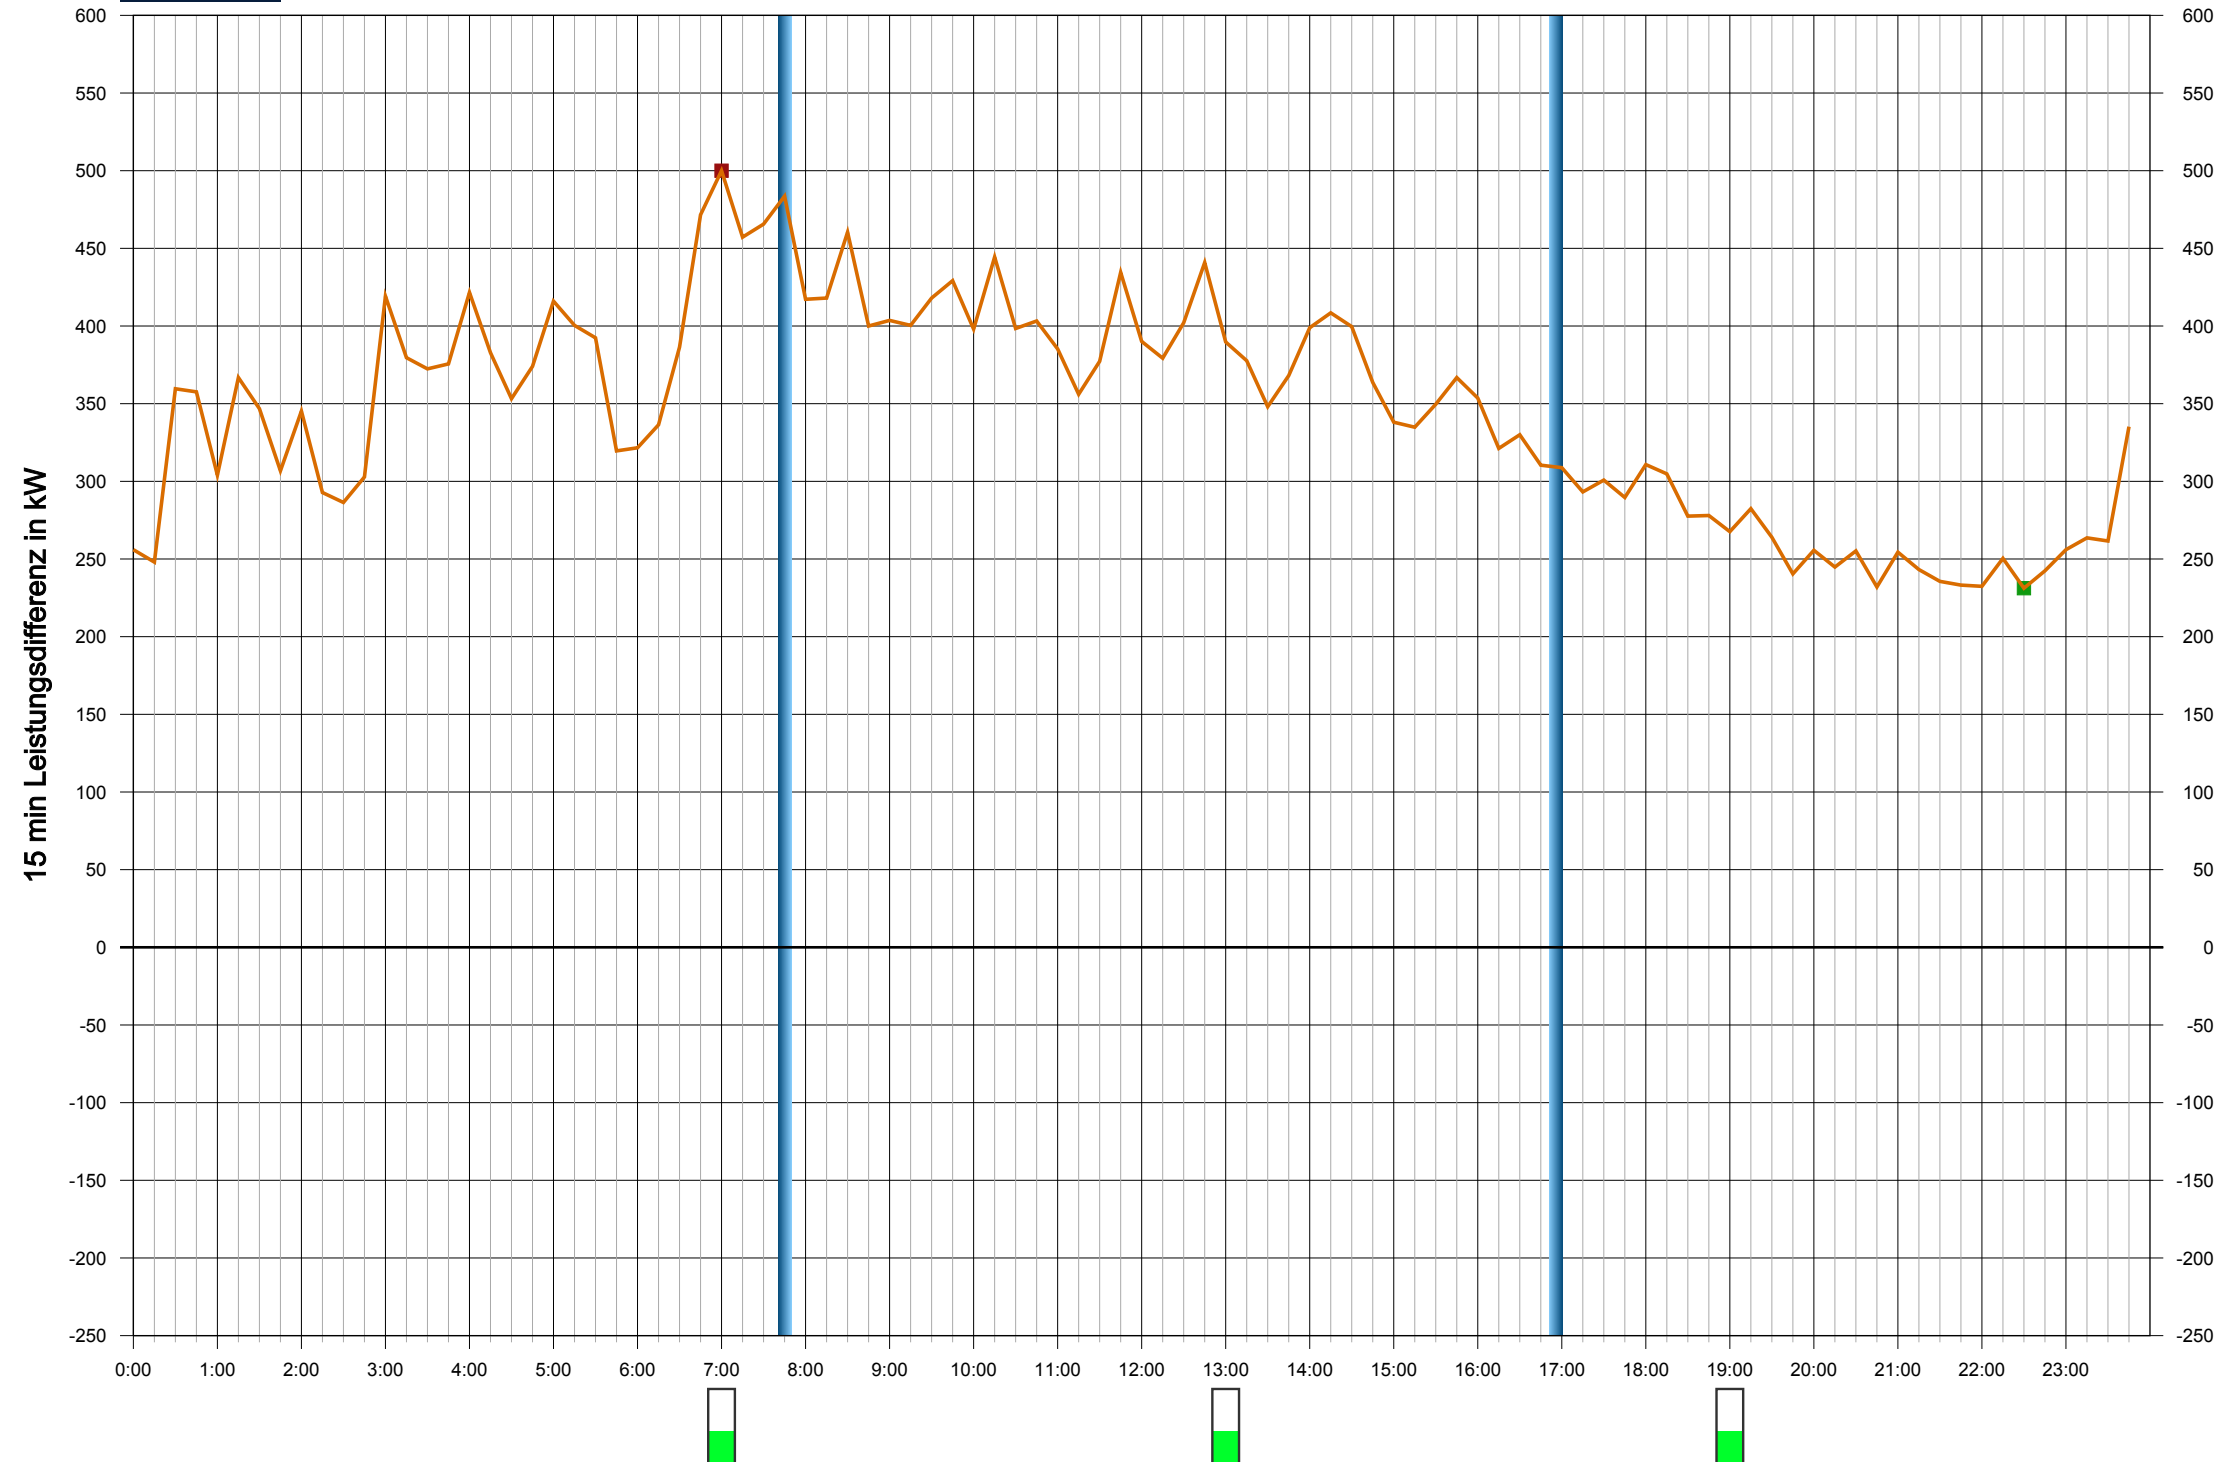

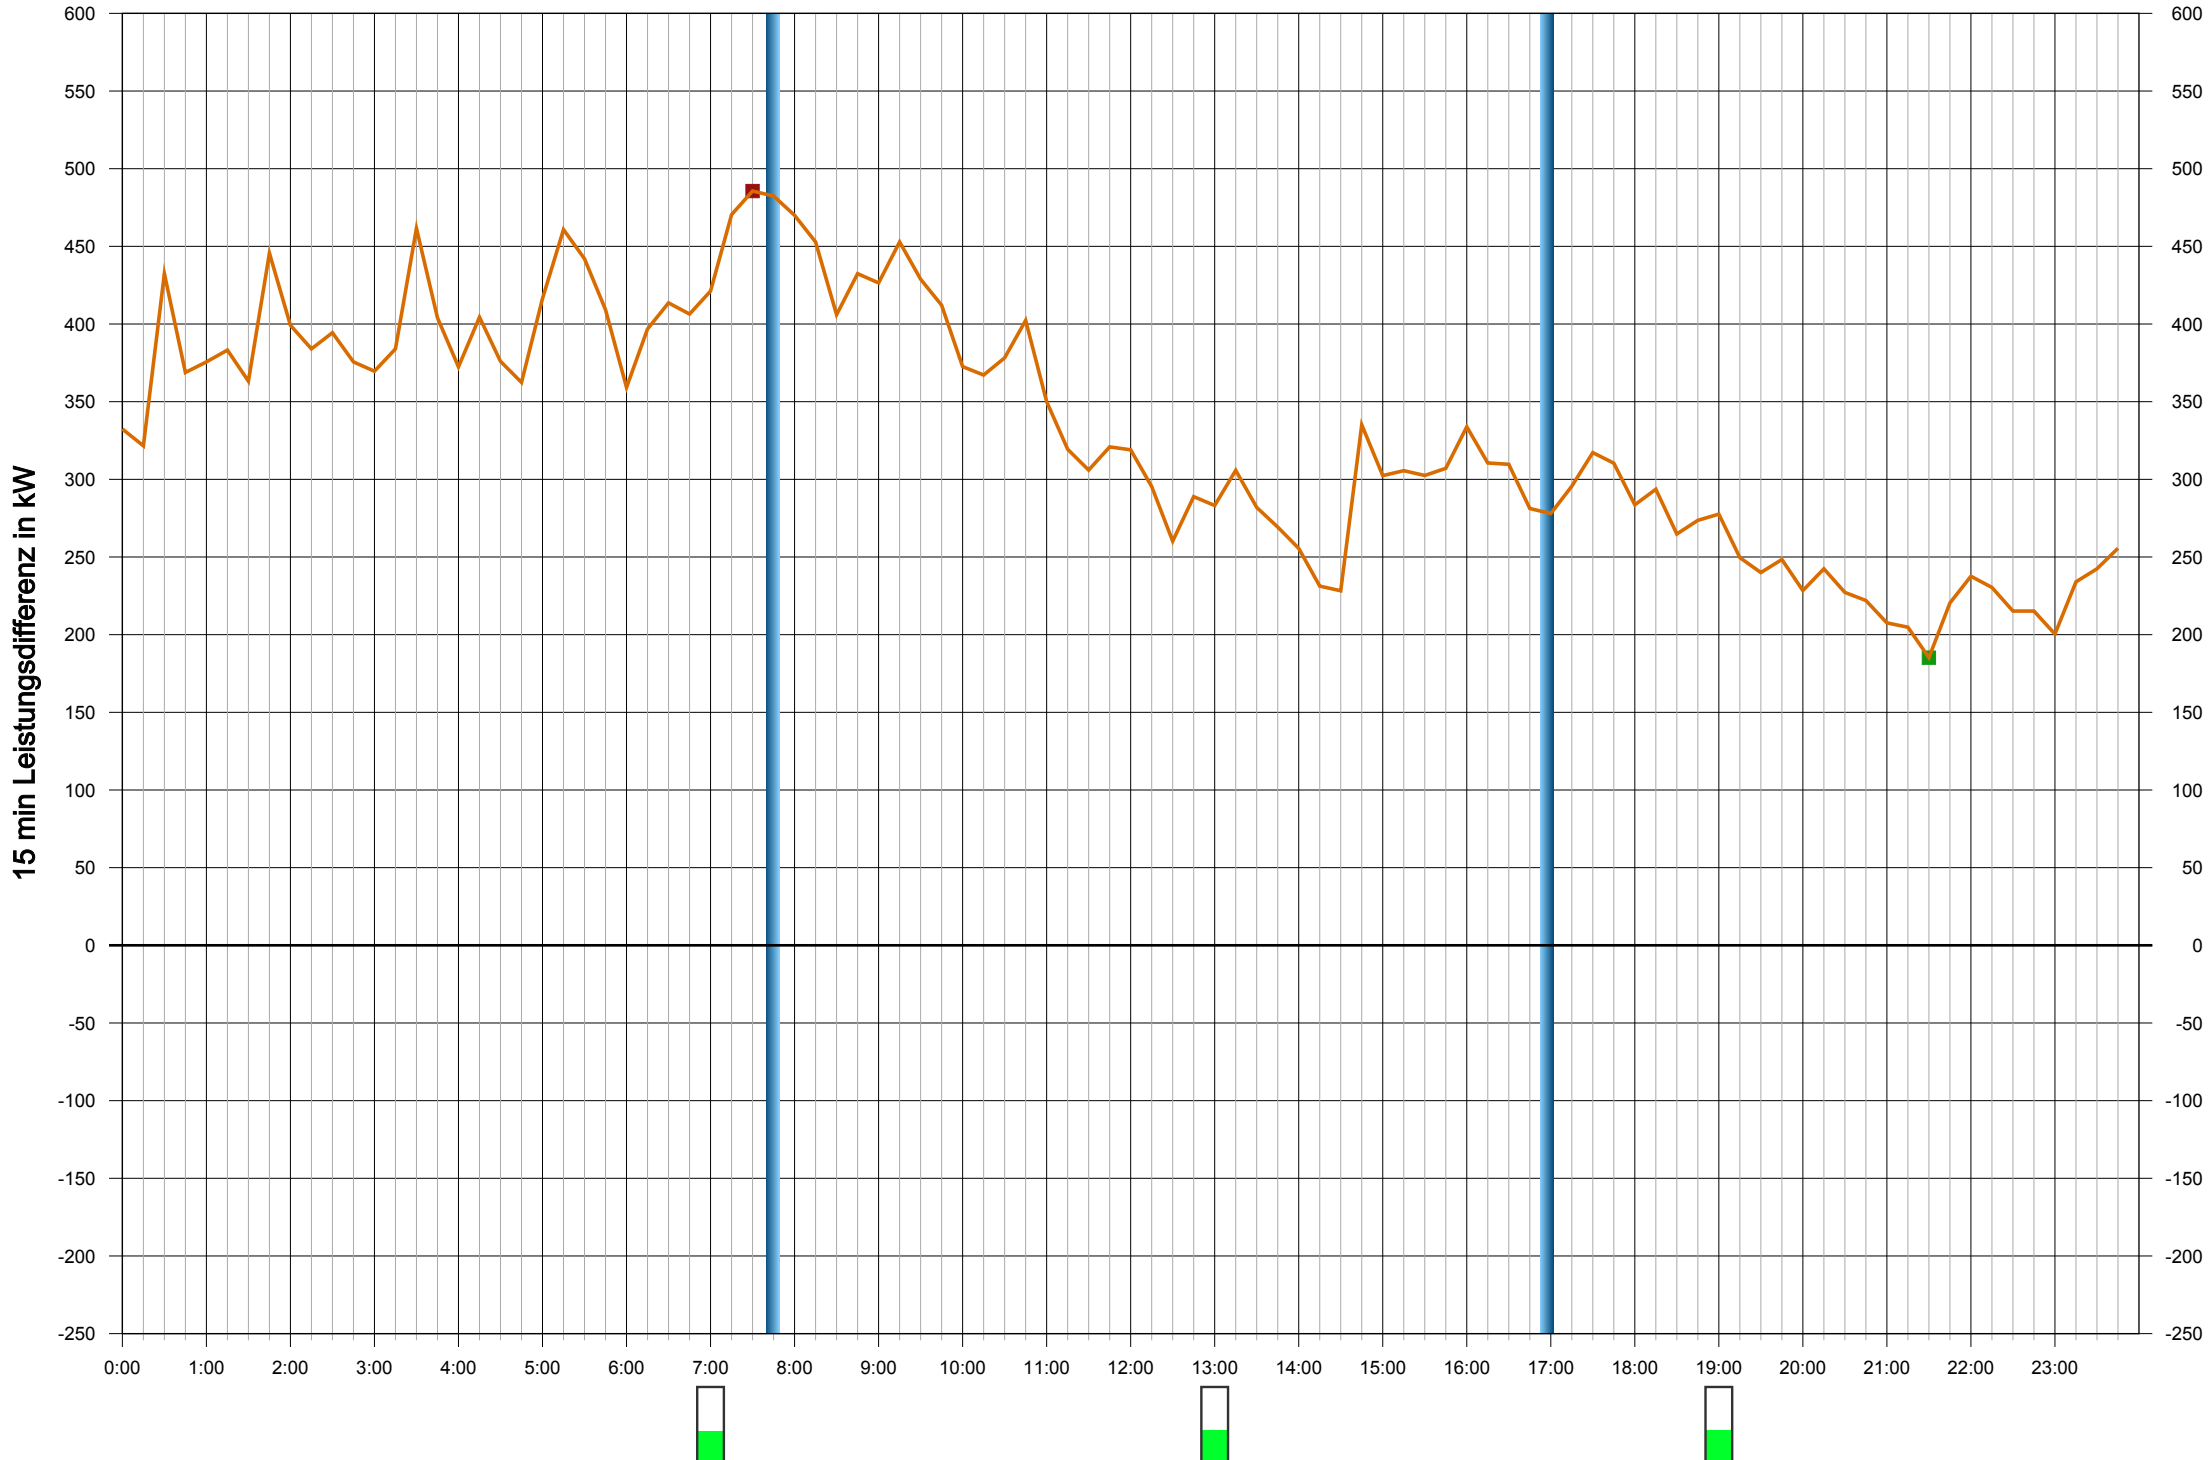


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Do. 26.1.2012 (KW 4)


Tagesminimum: 45,6 kW, Tagesmittelwert: 275,8 kW, Tagesmaximum: 451,0 kW, Tagesbedarf: 8.053 kWh (1.127 €)

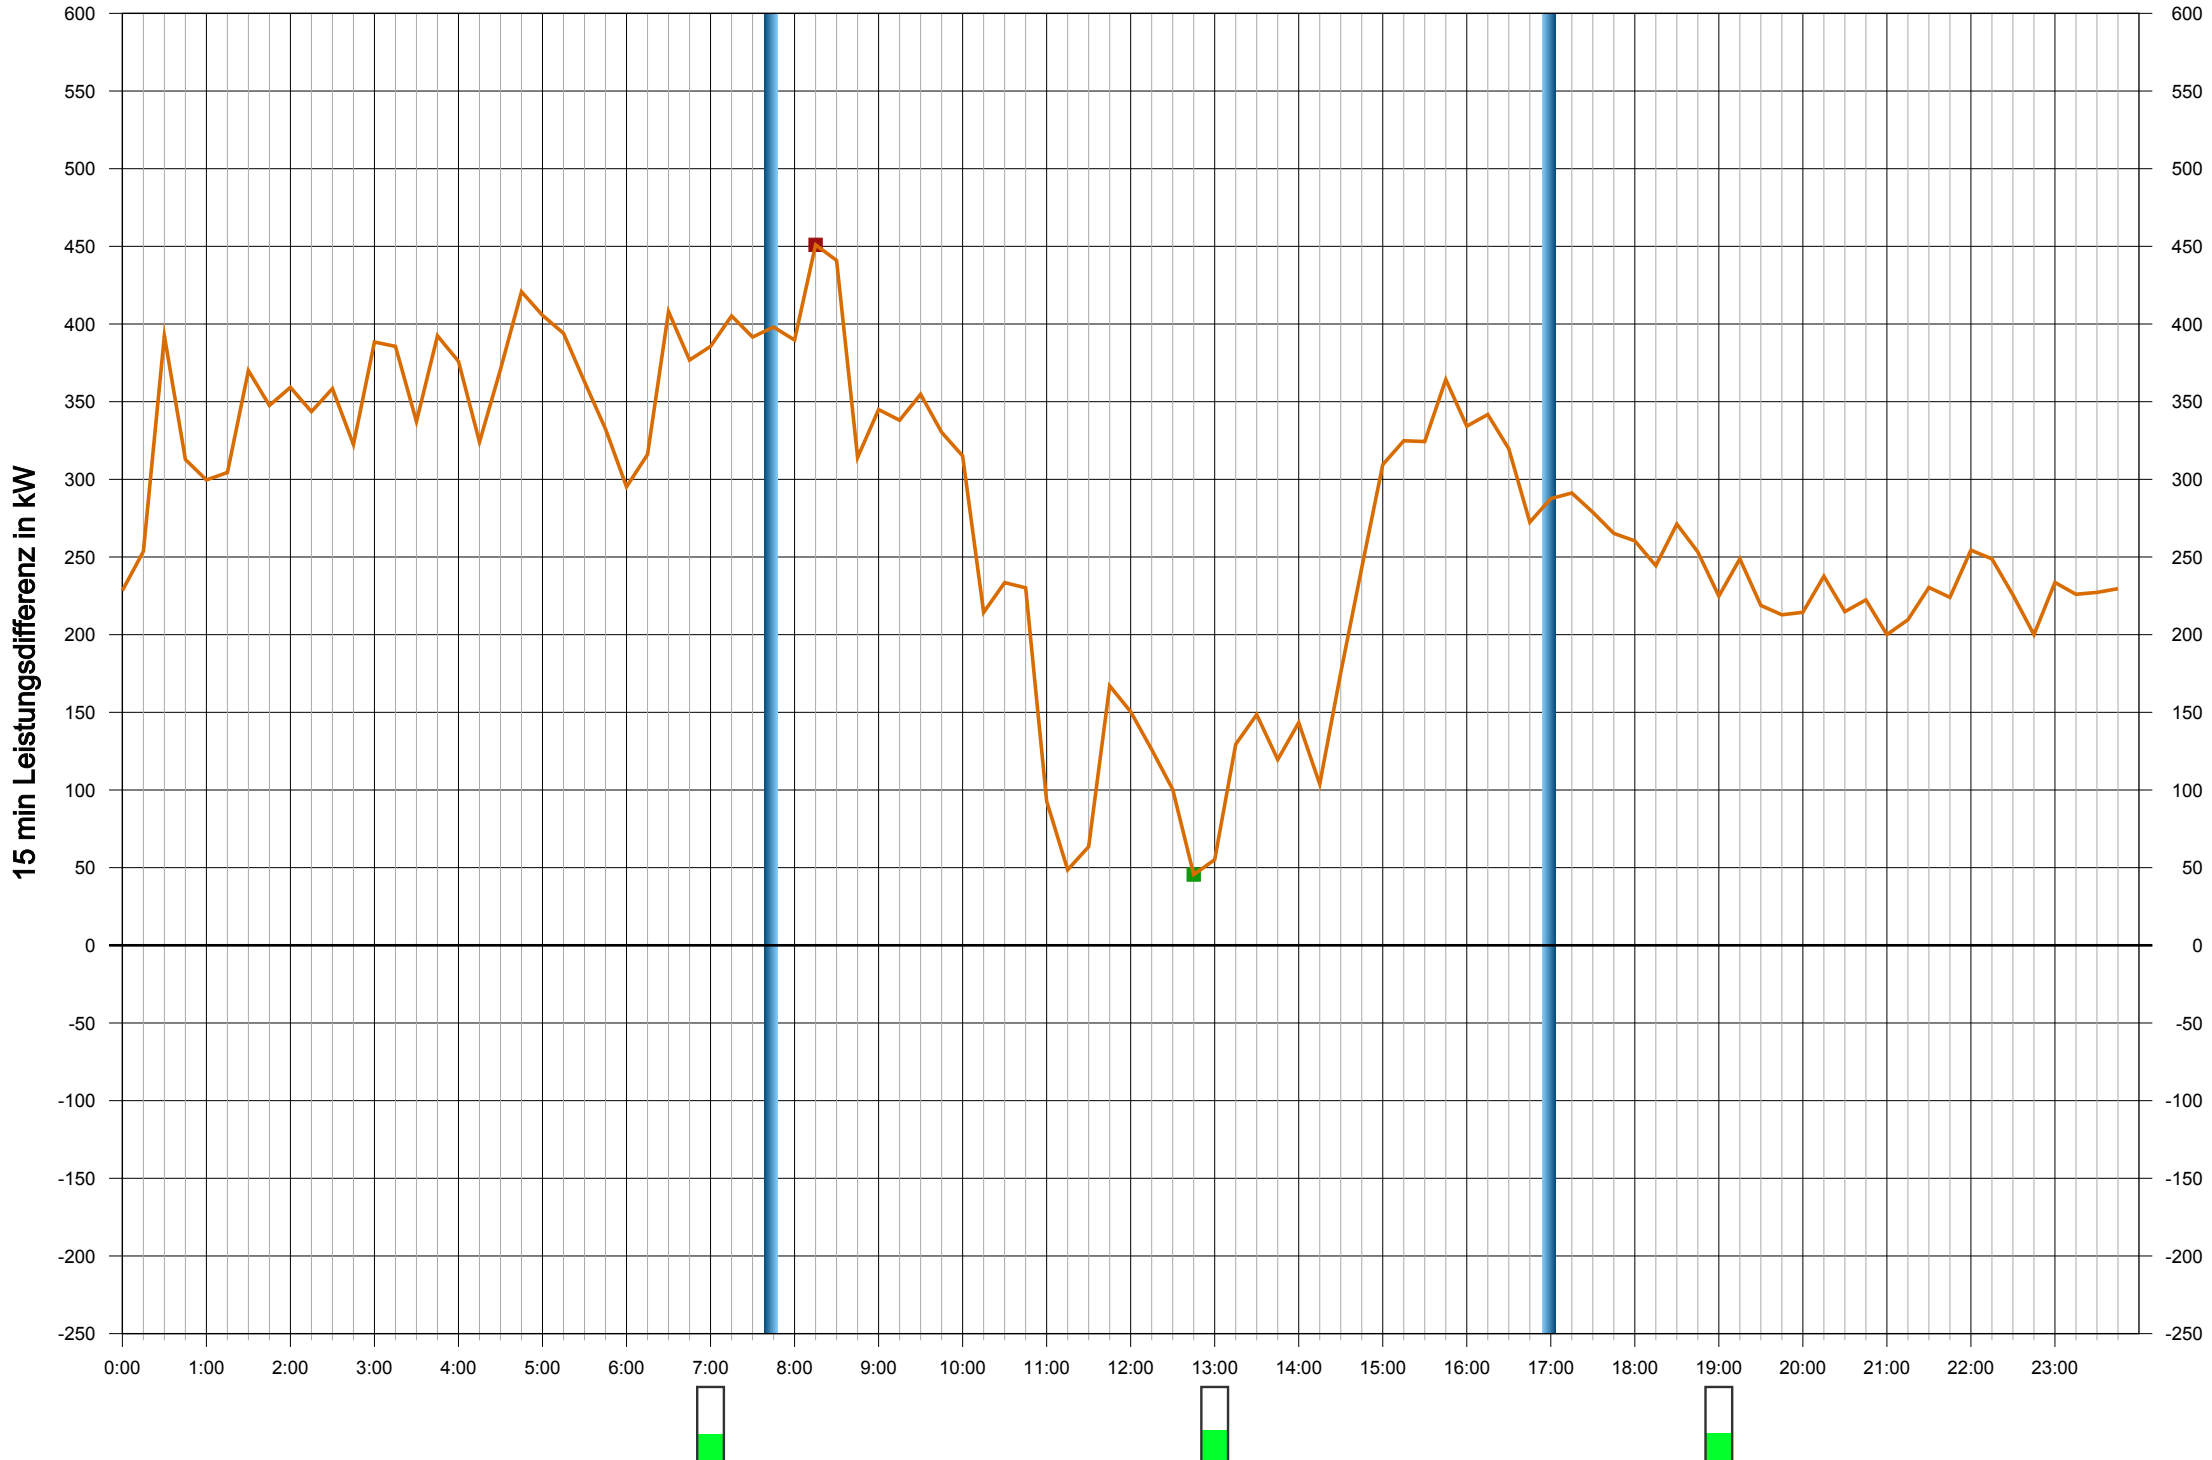



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Fr. 27.1.2012 (KW 4)


Tagesminimum: 217,2 kW, Tagesmittelwert: 304,8 kW, Tagesmaximum: 432,8 kW, Tagesbedarf: 7.680 kWh (1.075 €)

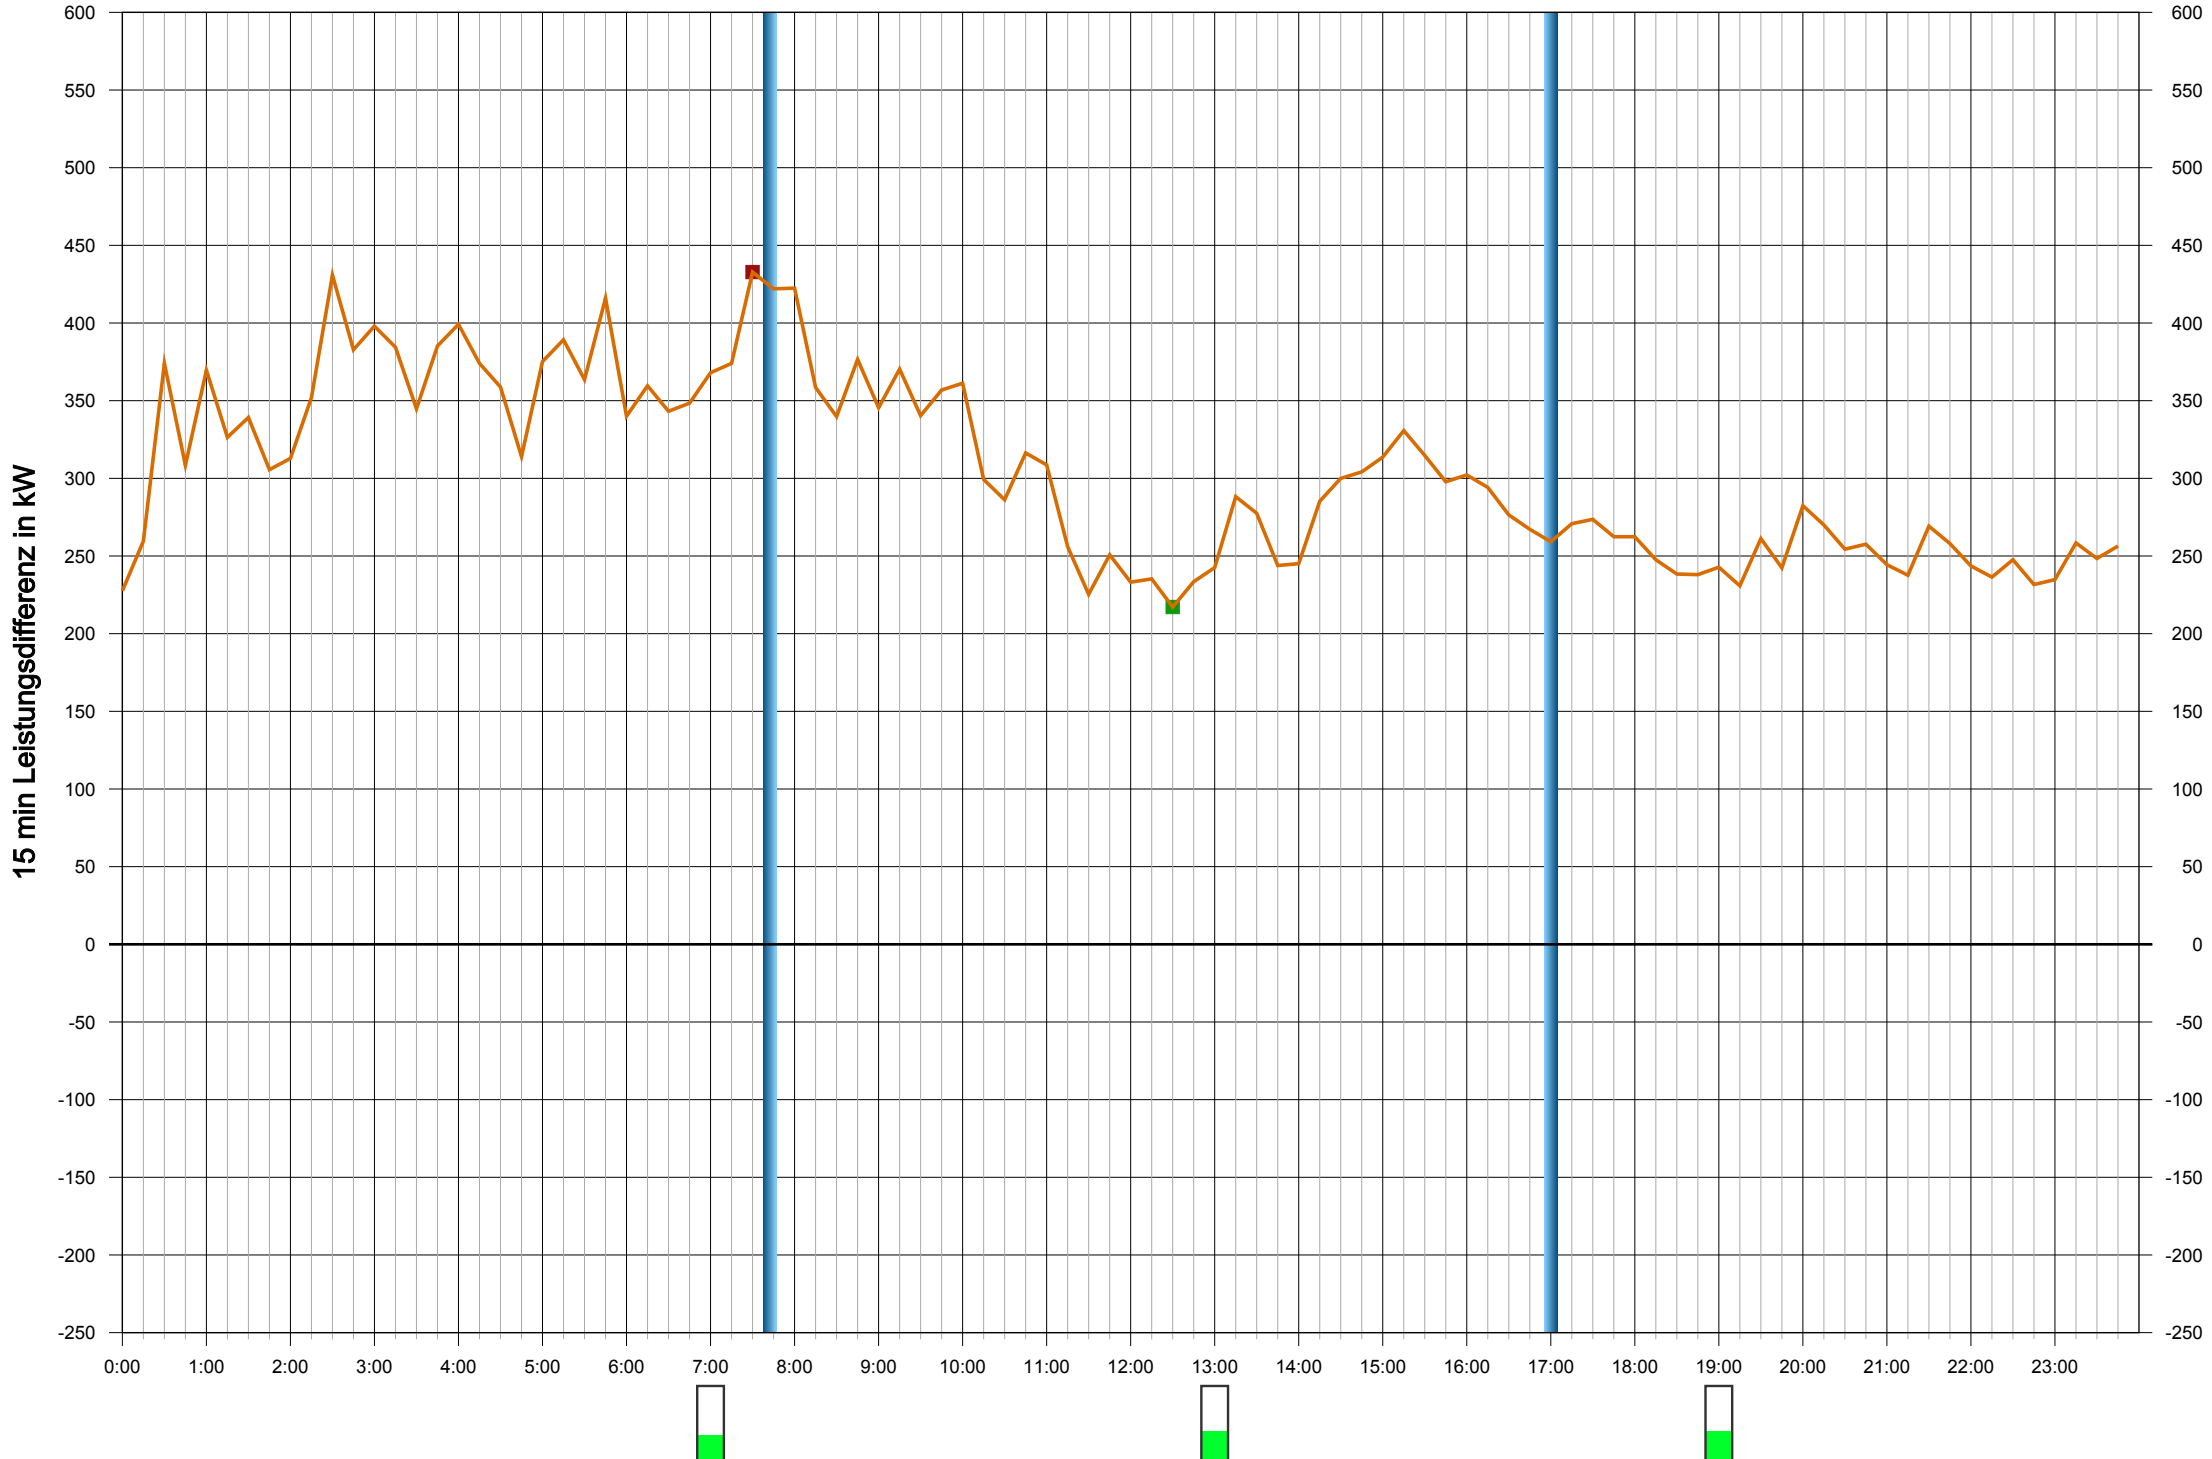

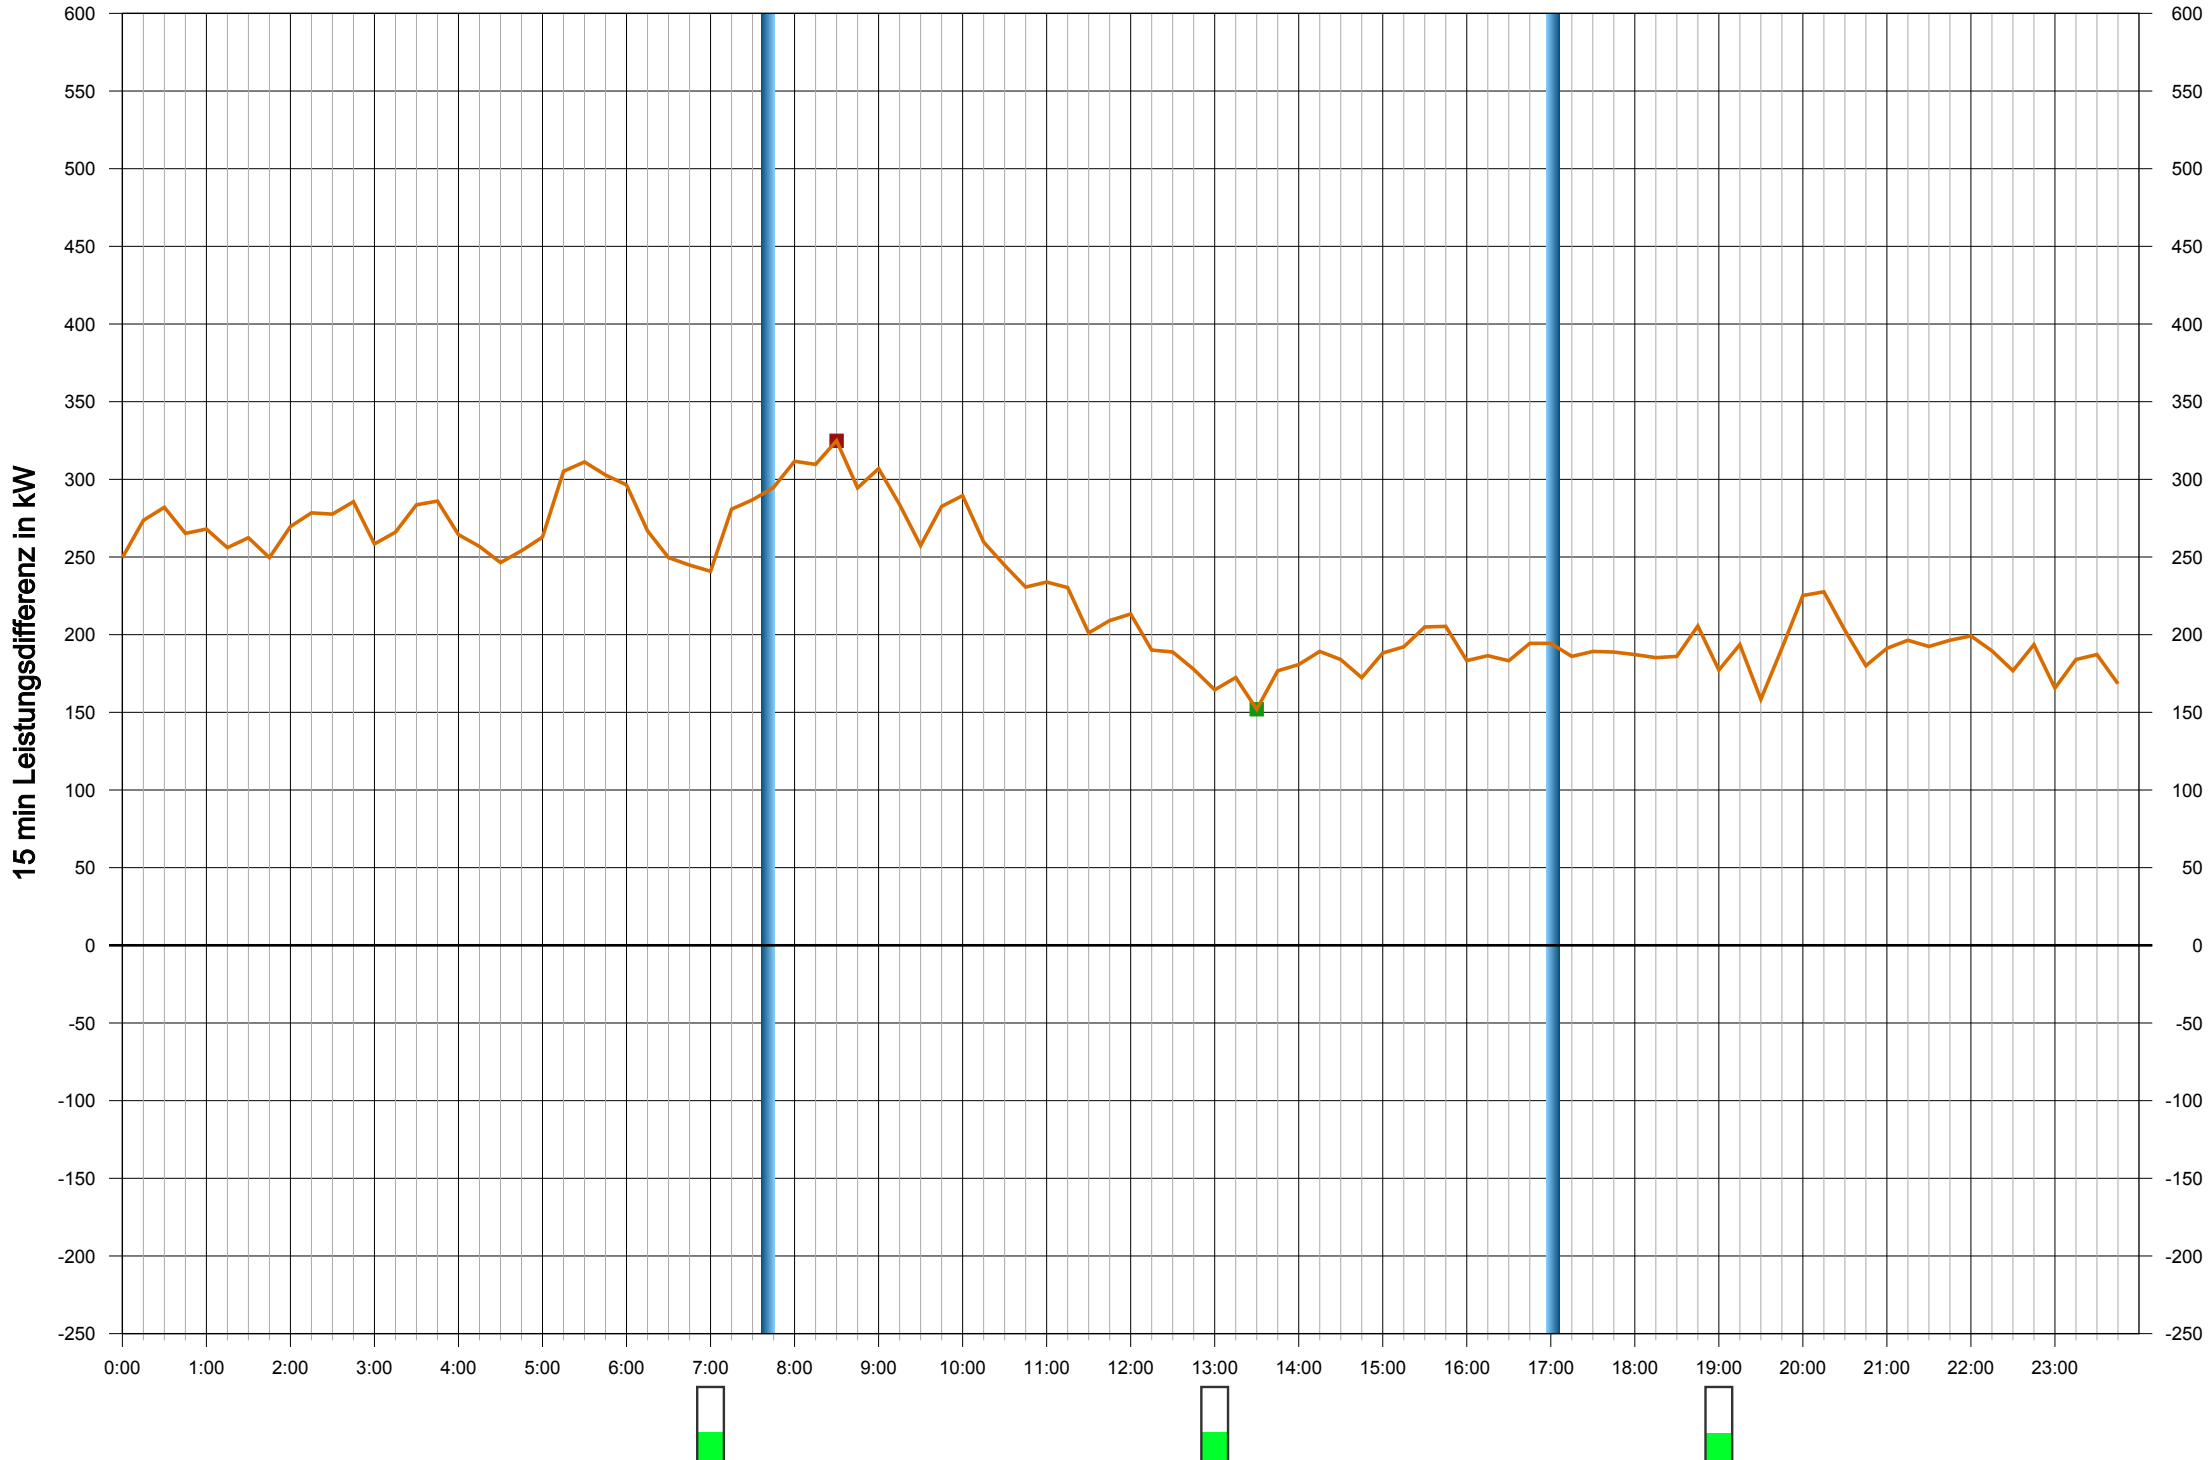


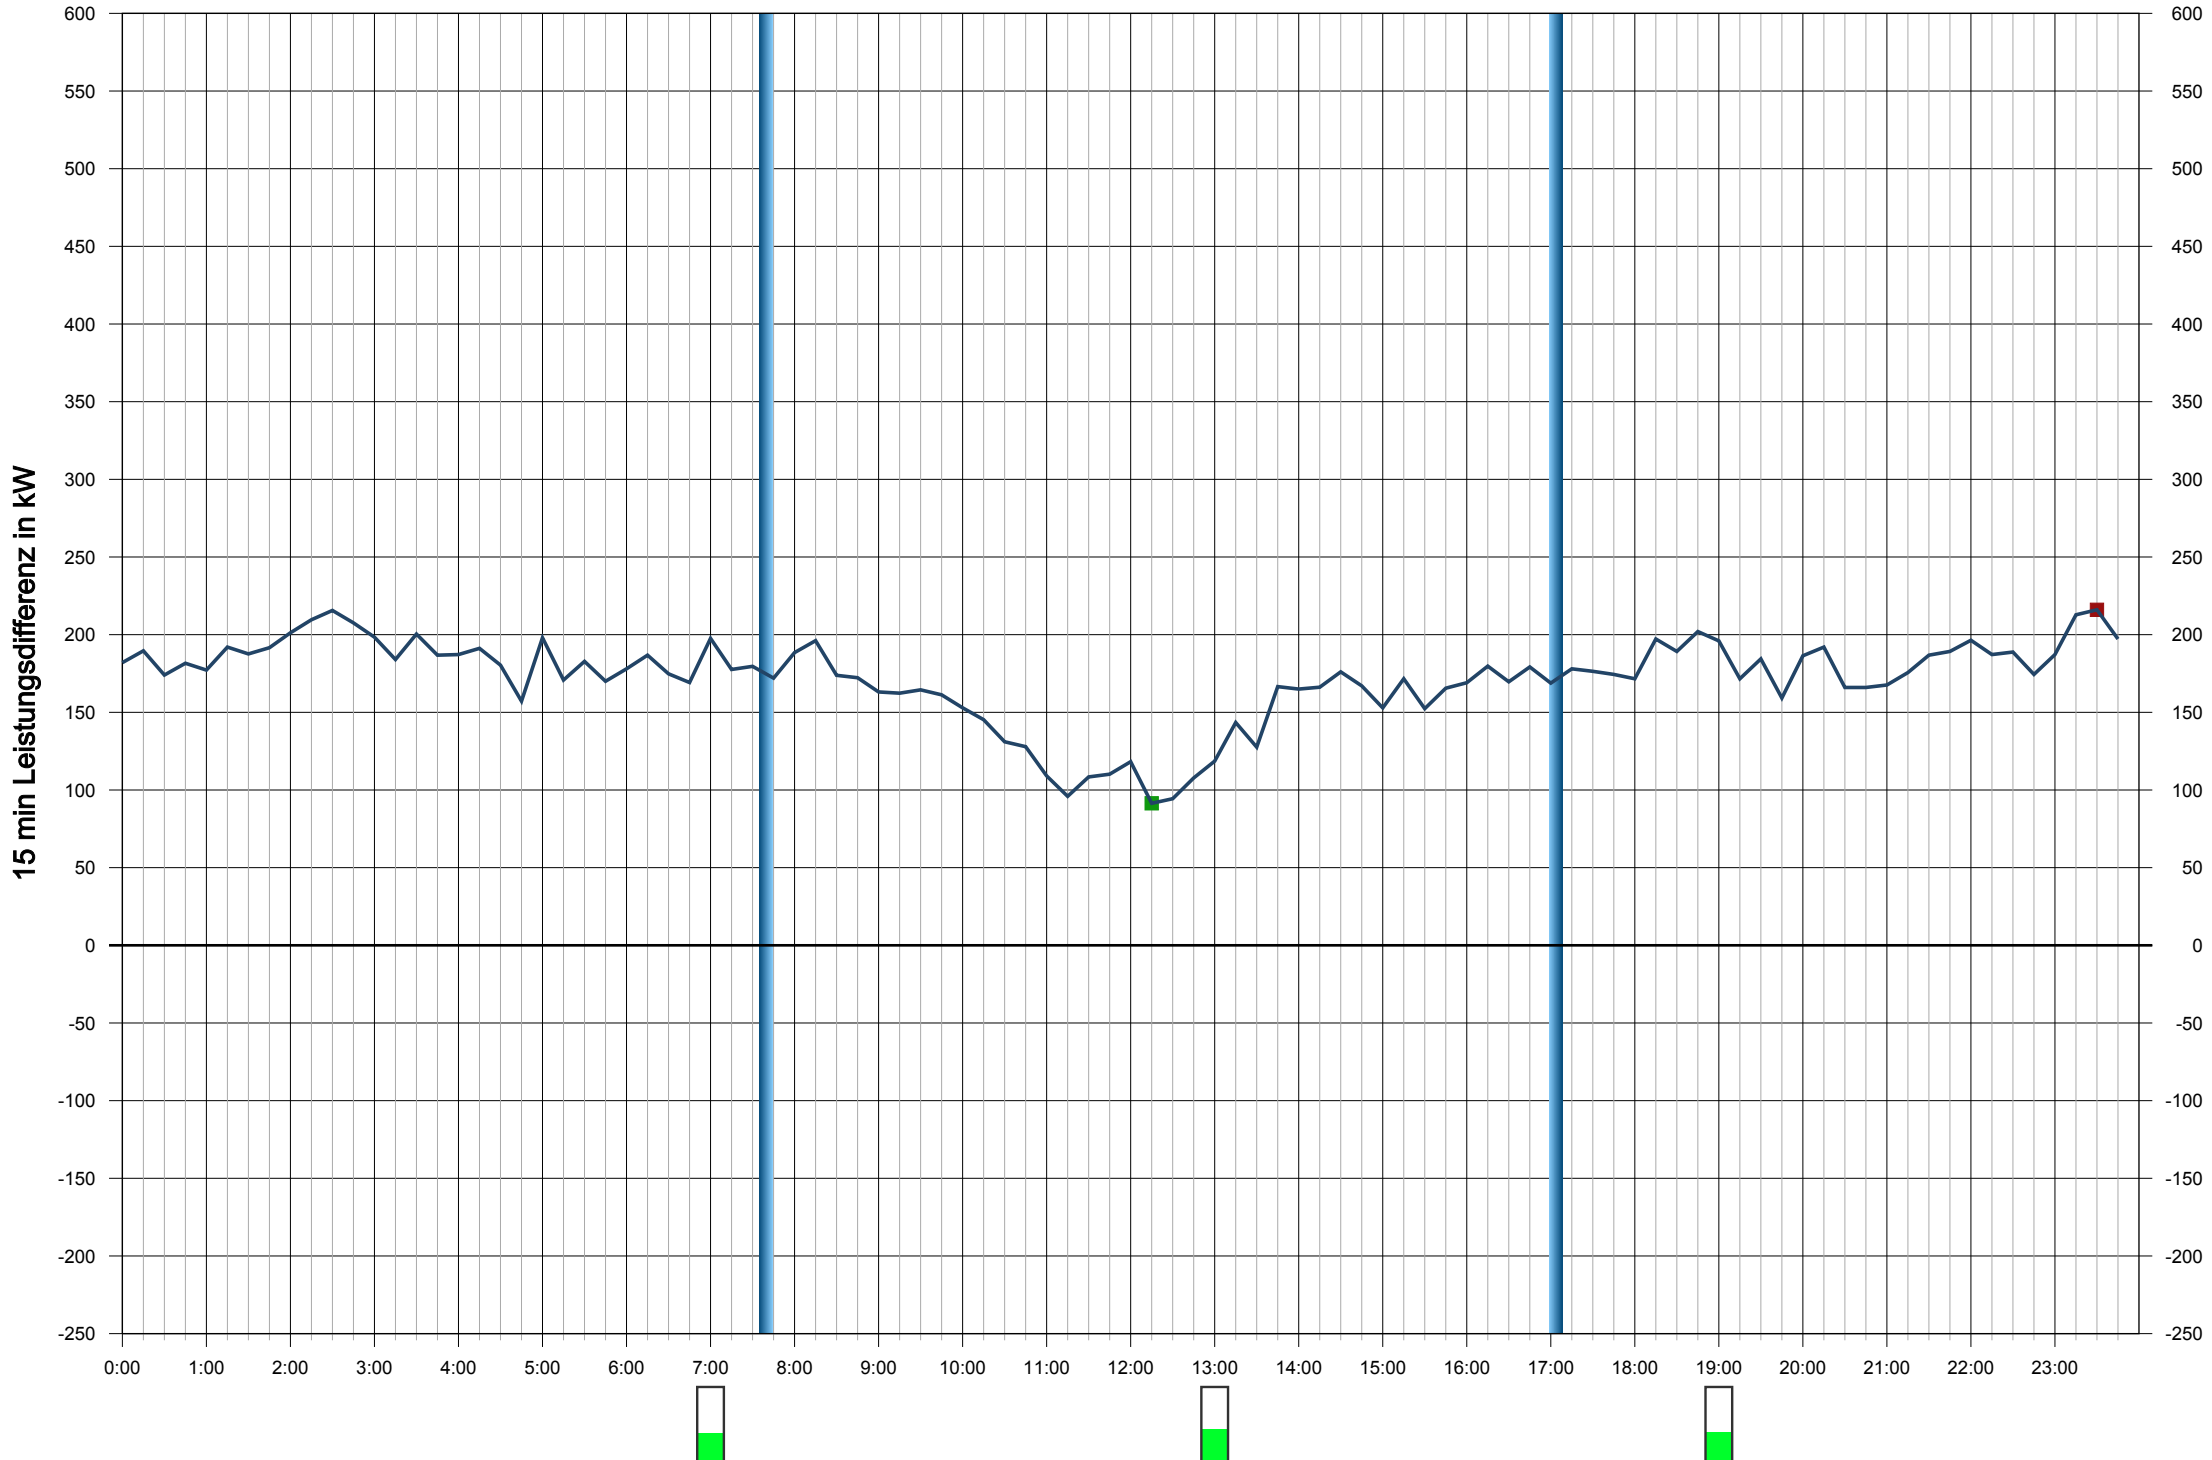

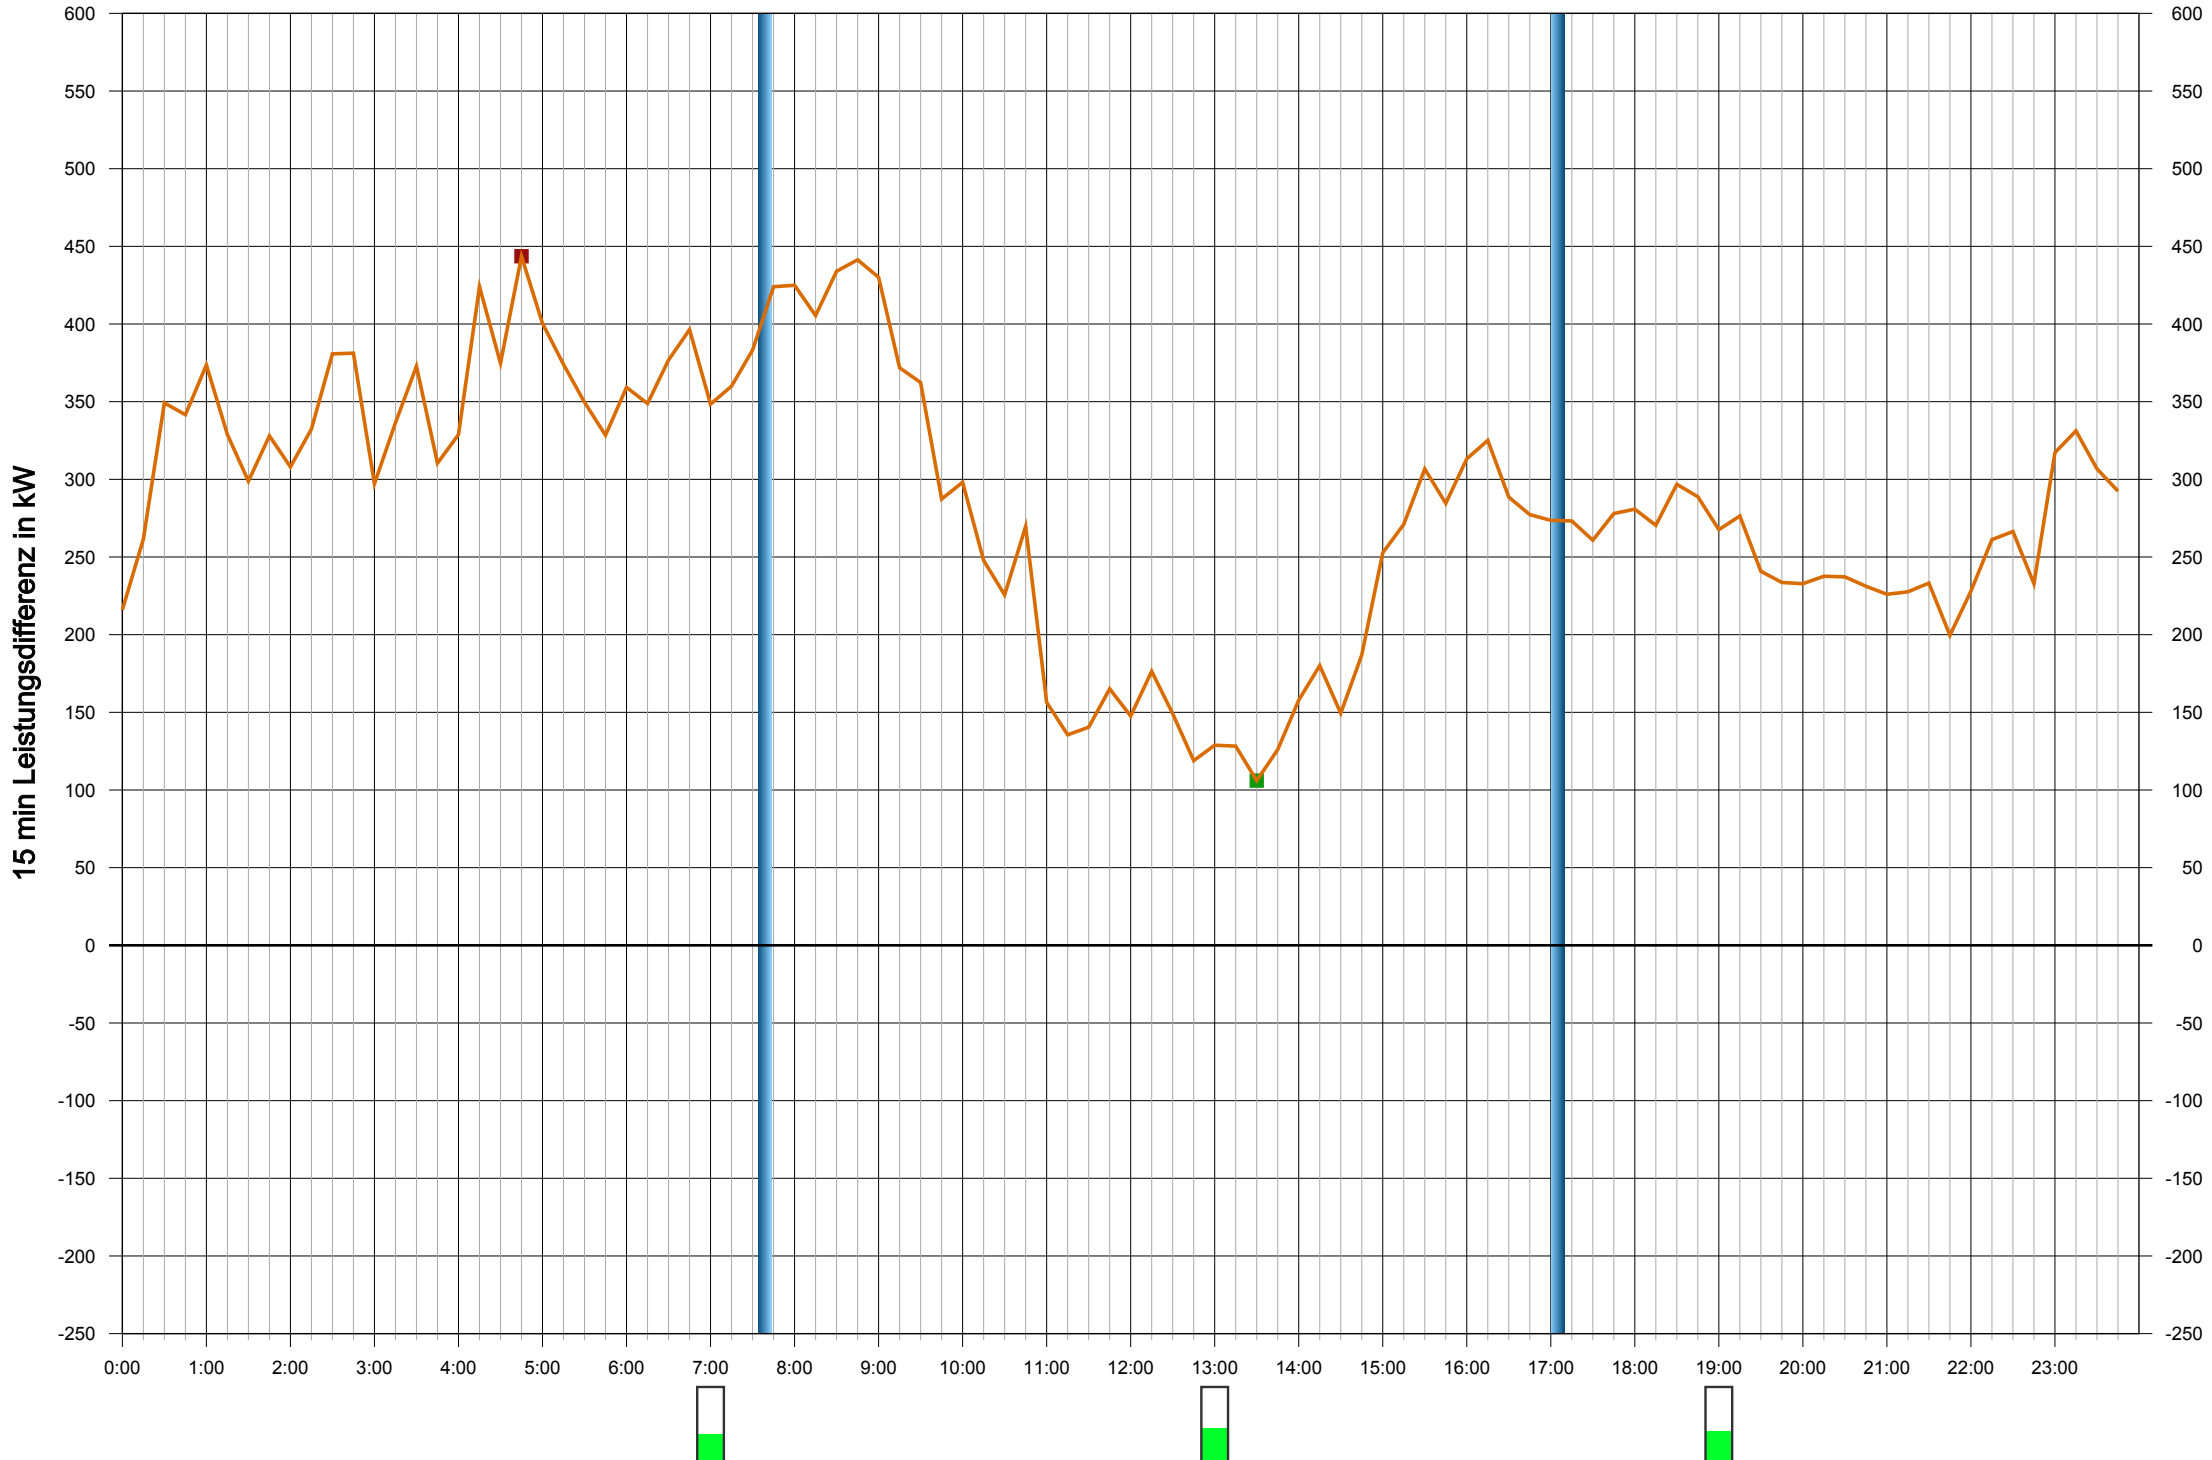

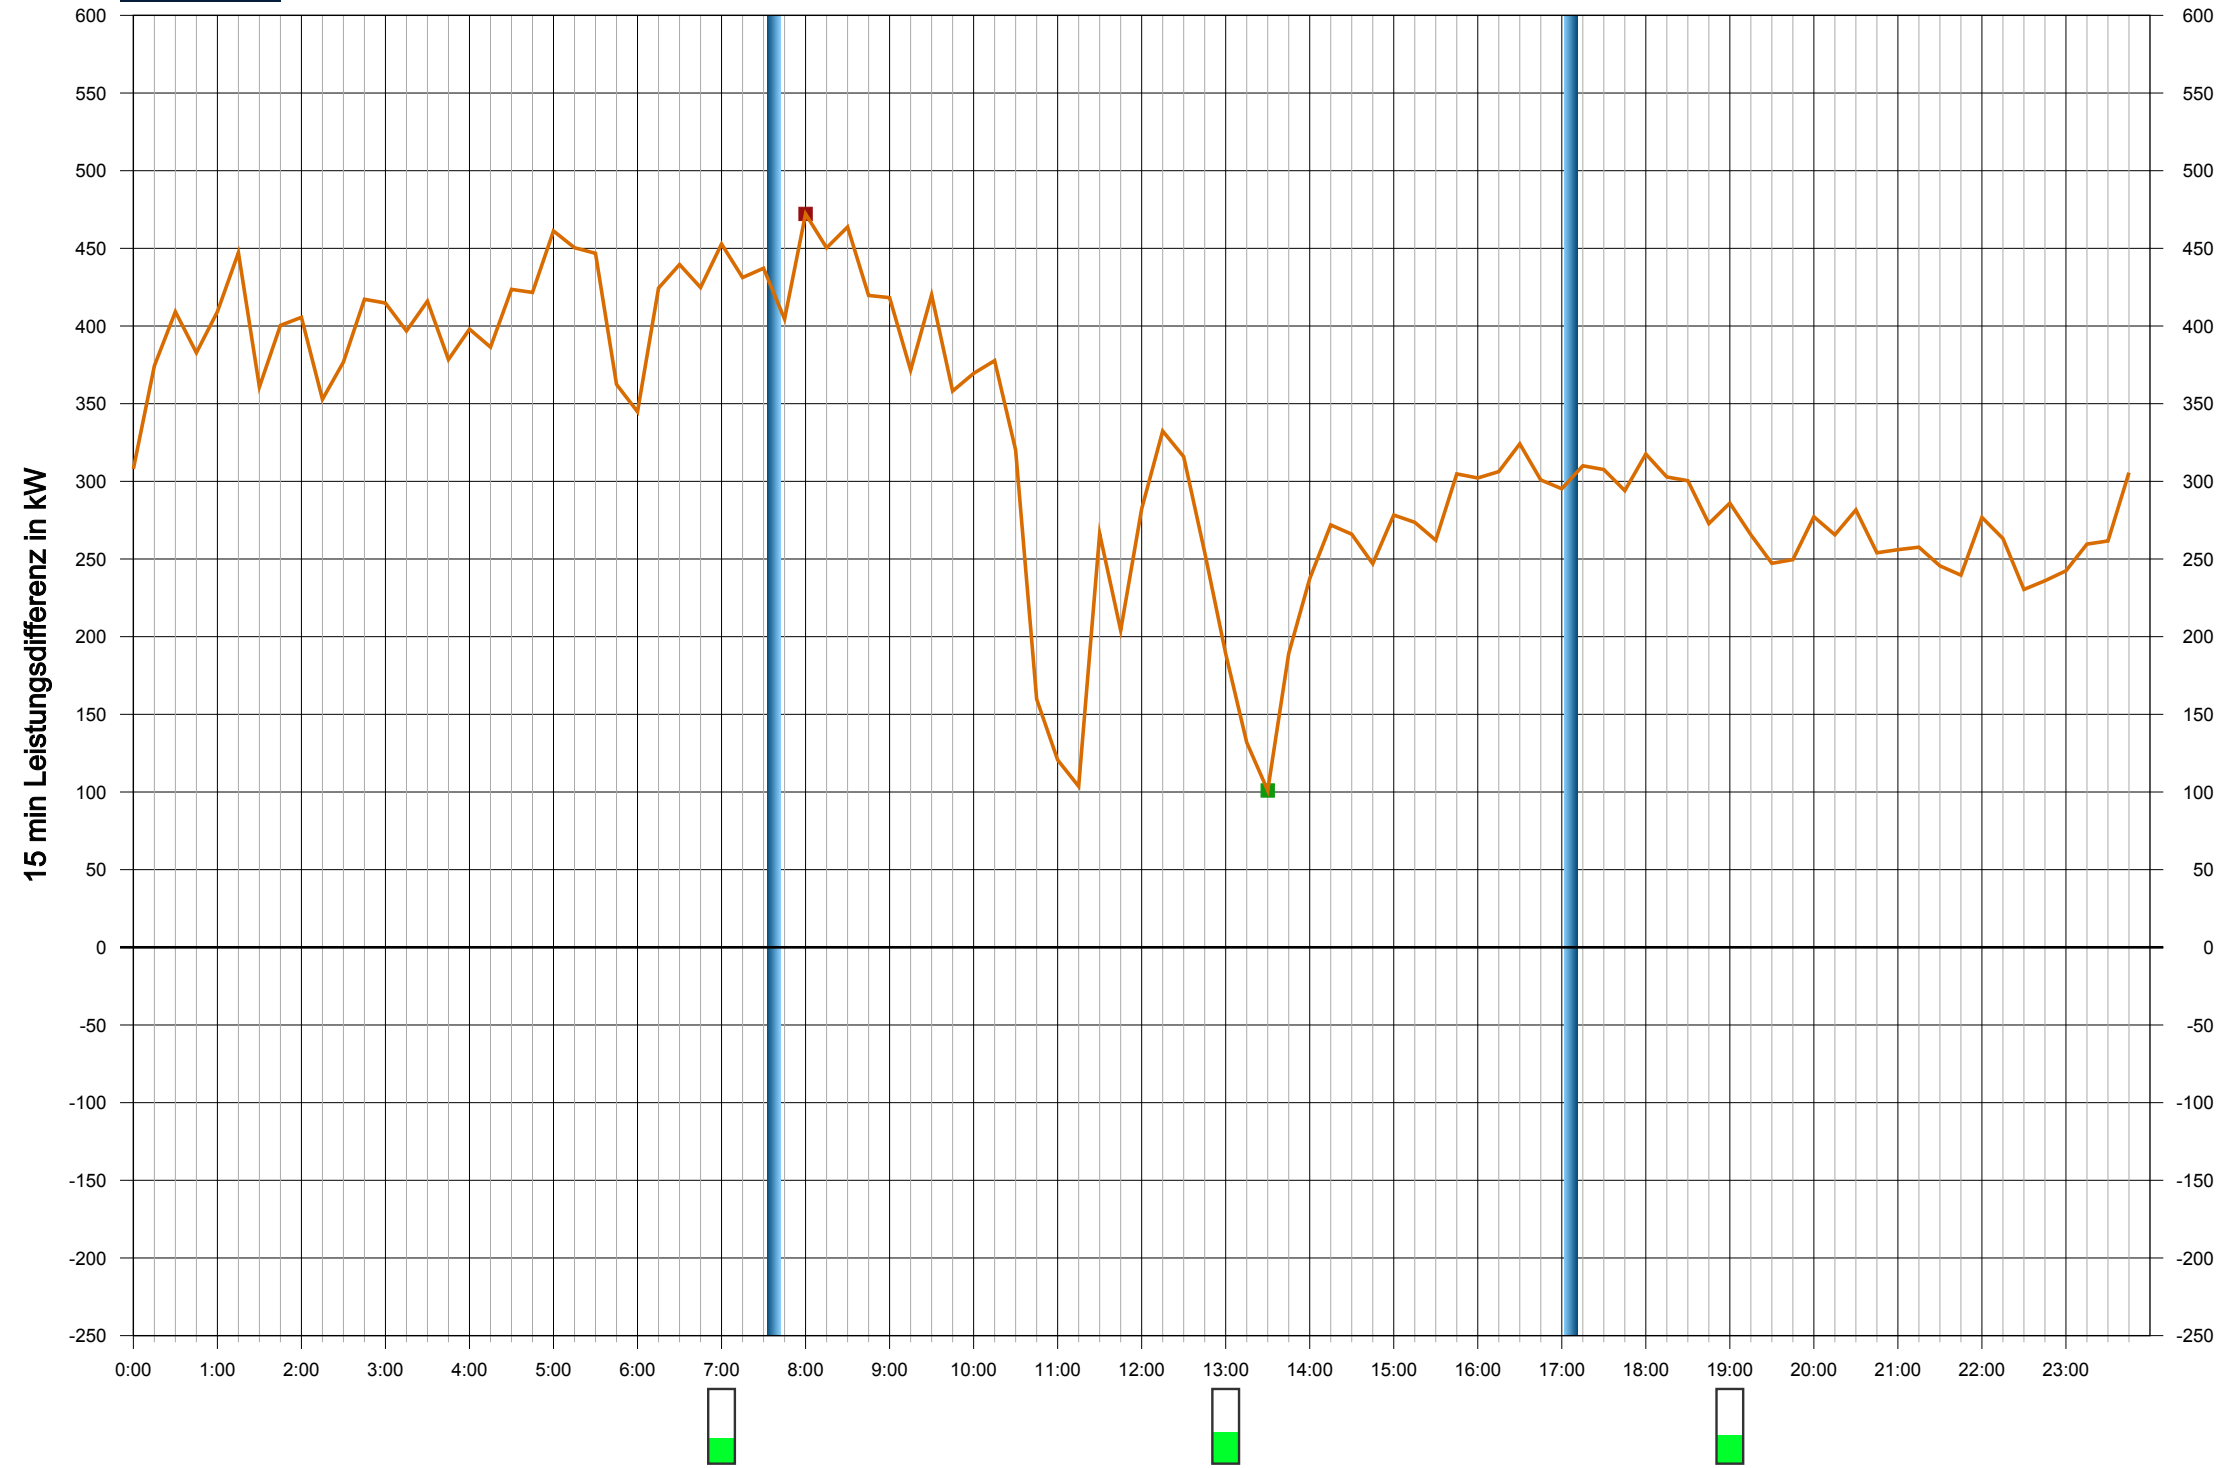





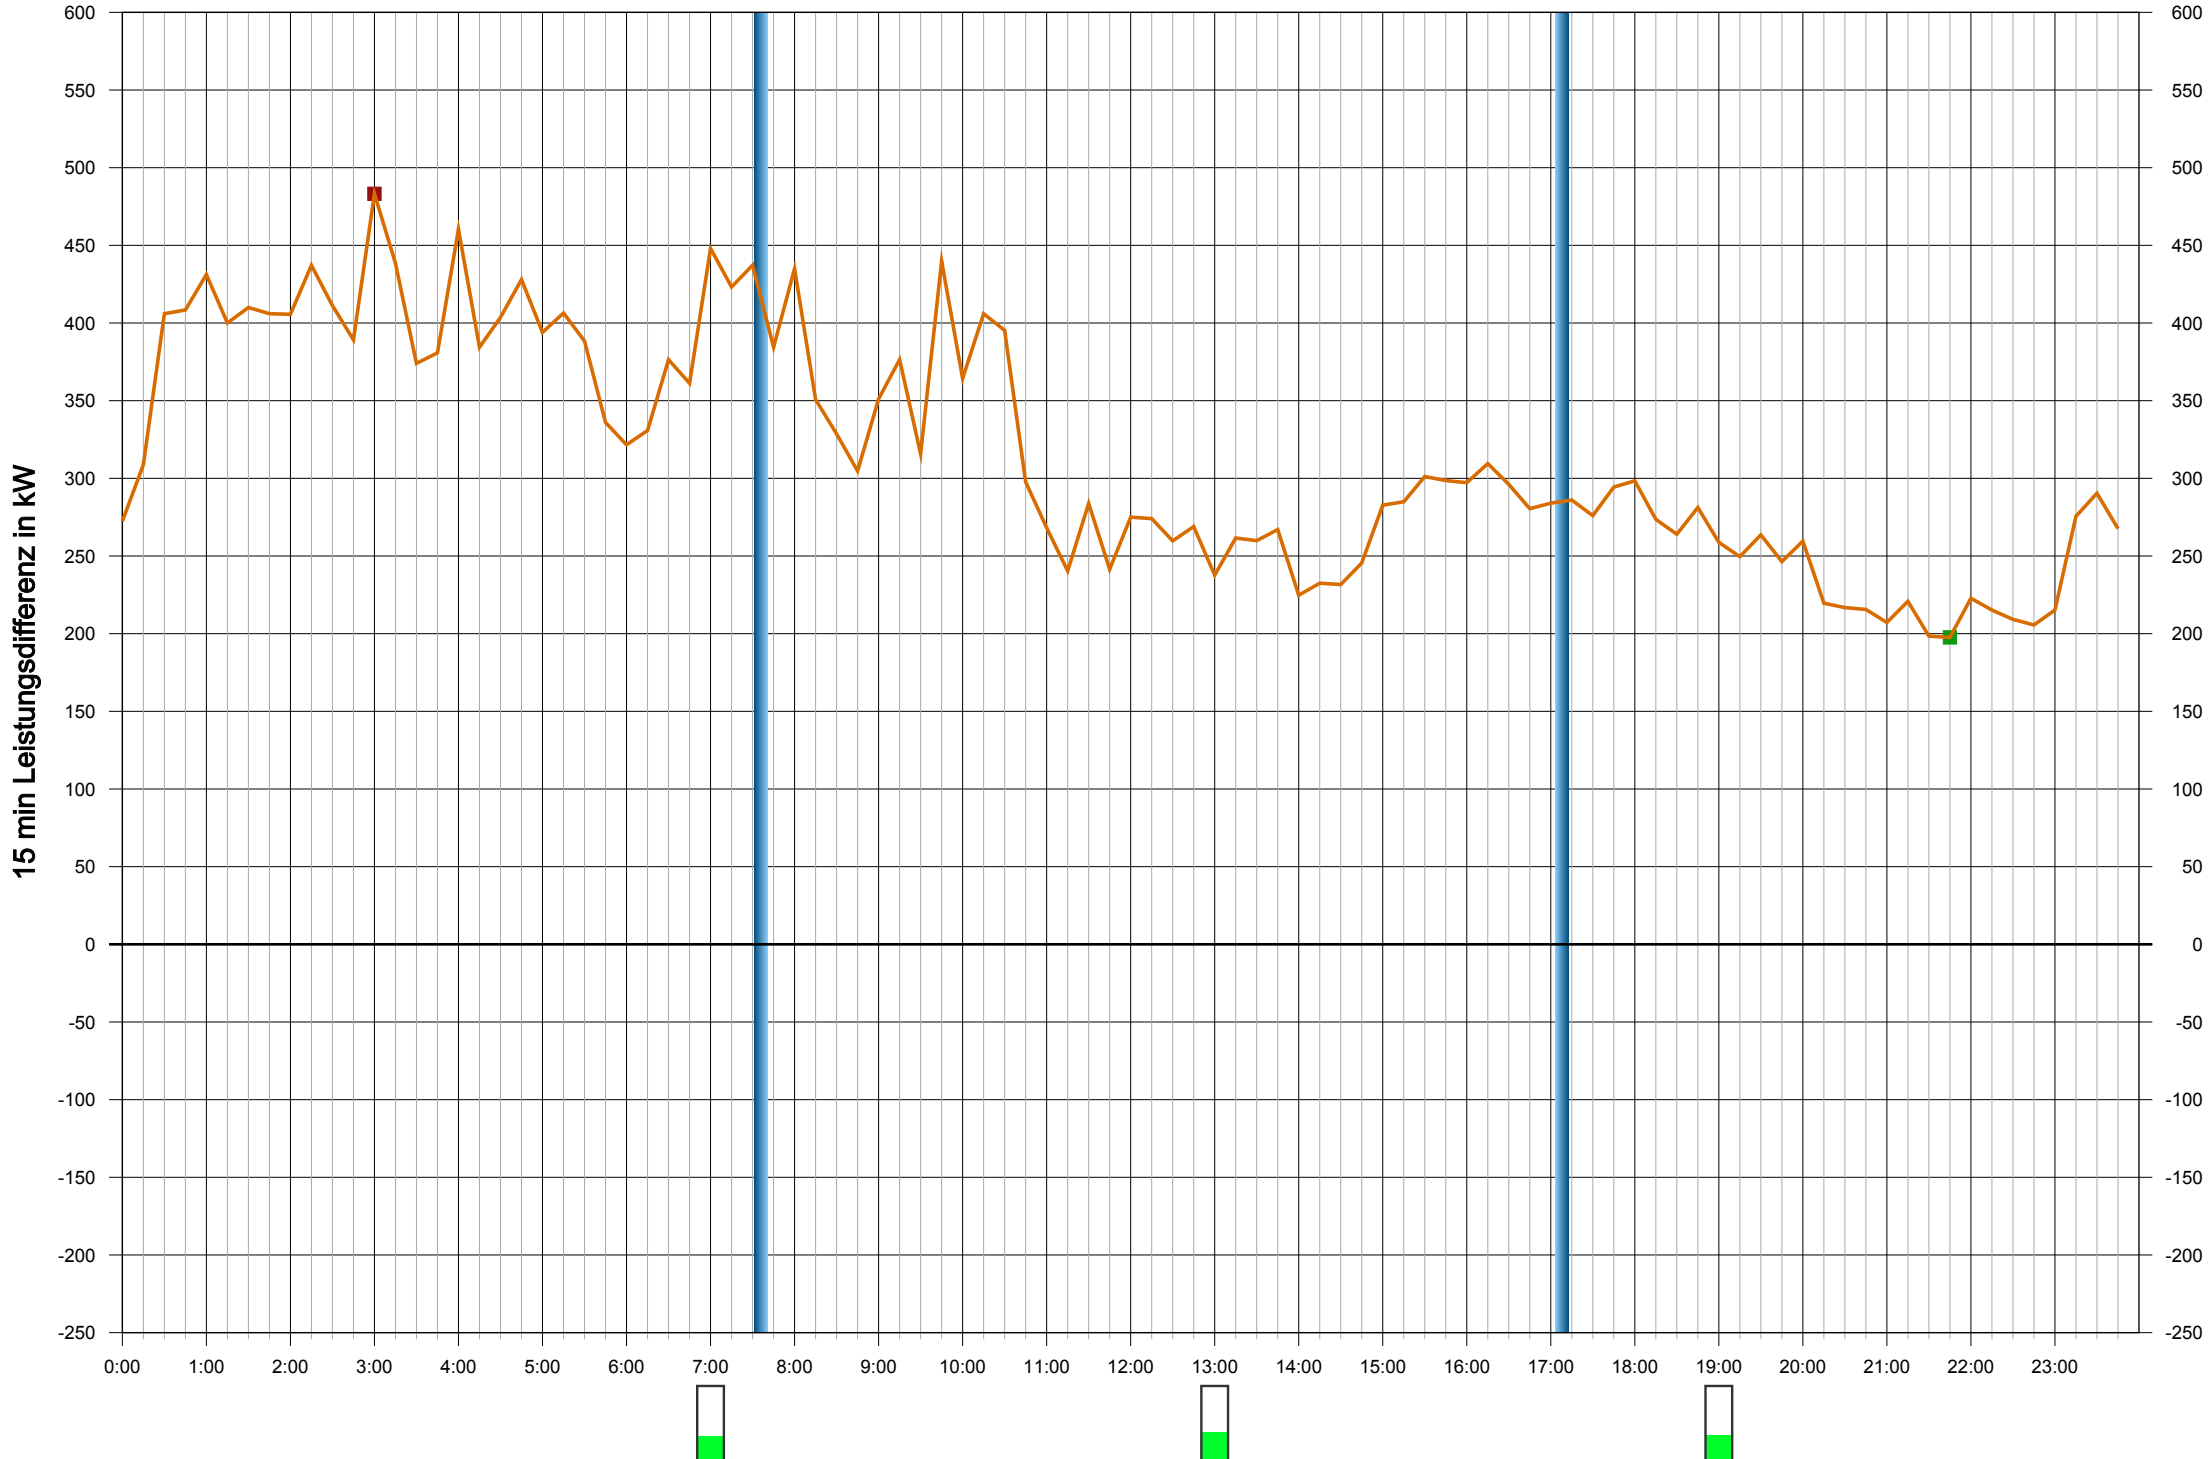



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Do. 2.2.2012 (KW 5)

Tagesminimum: 83,7 kW, Tagesmittelwert: 309,1 kW, Tagesmaximum: 476,9 kW, Tagesbedarf: 8.425 kWh (1.180 €)

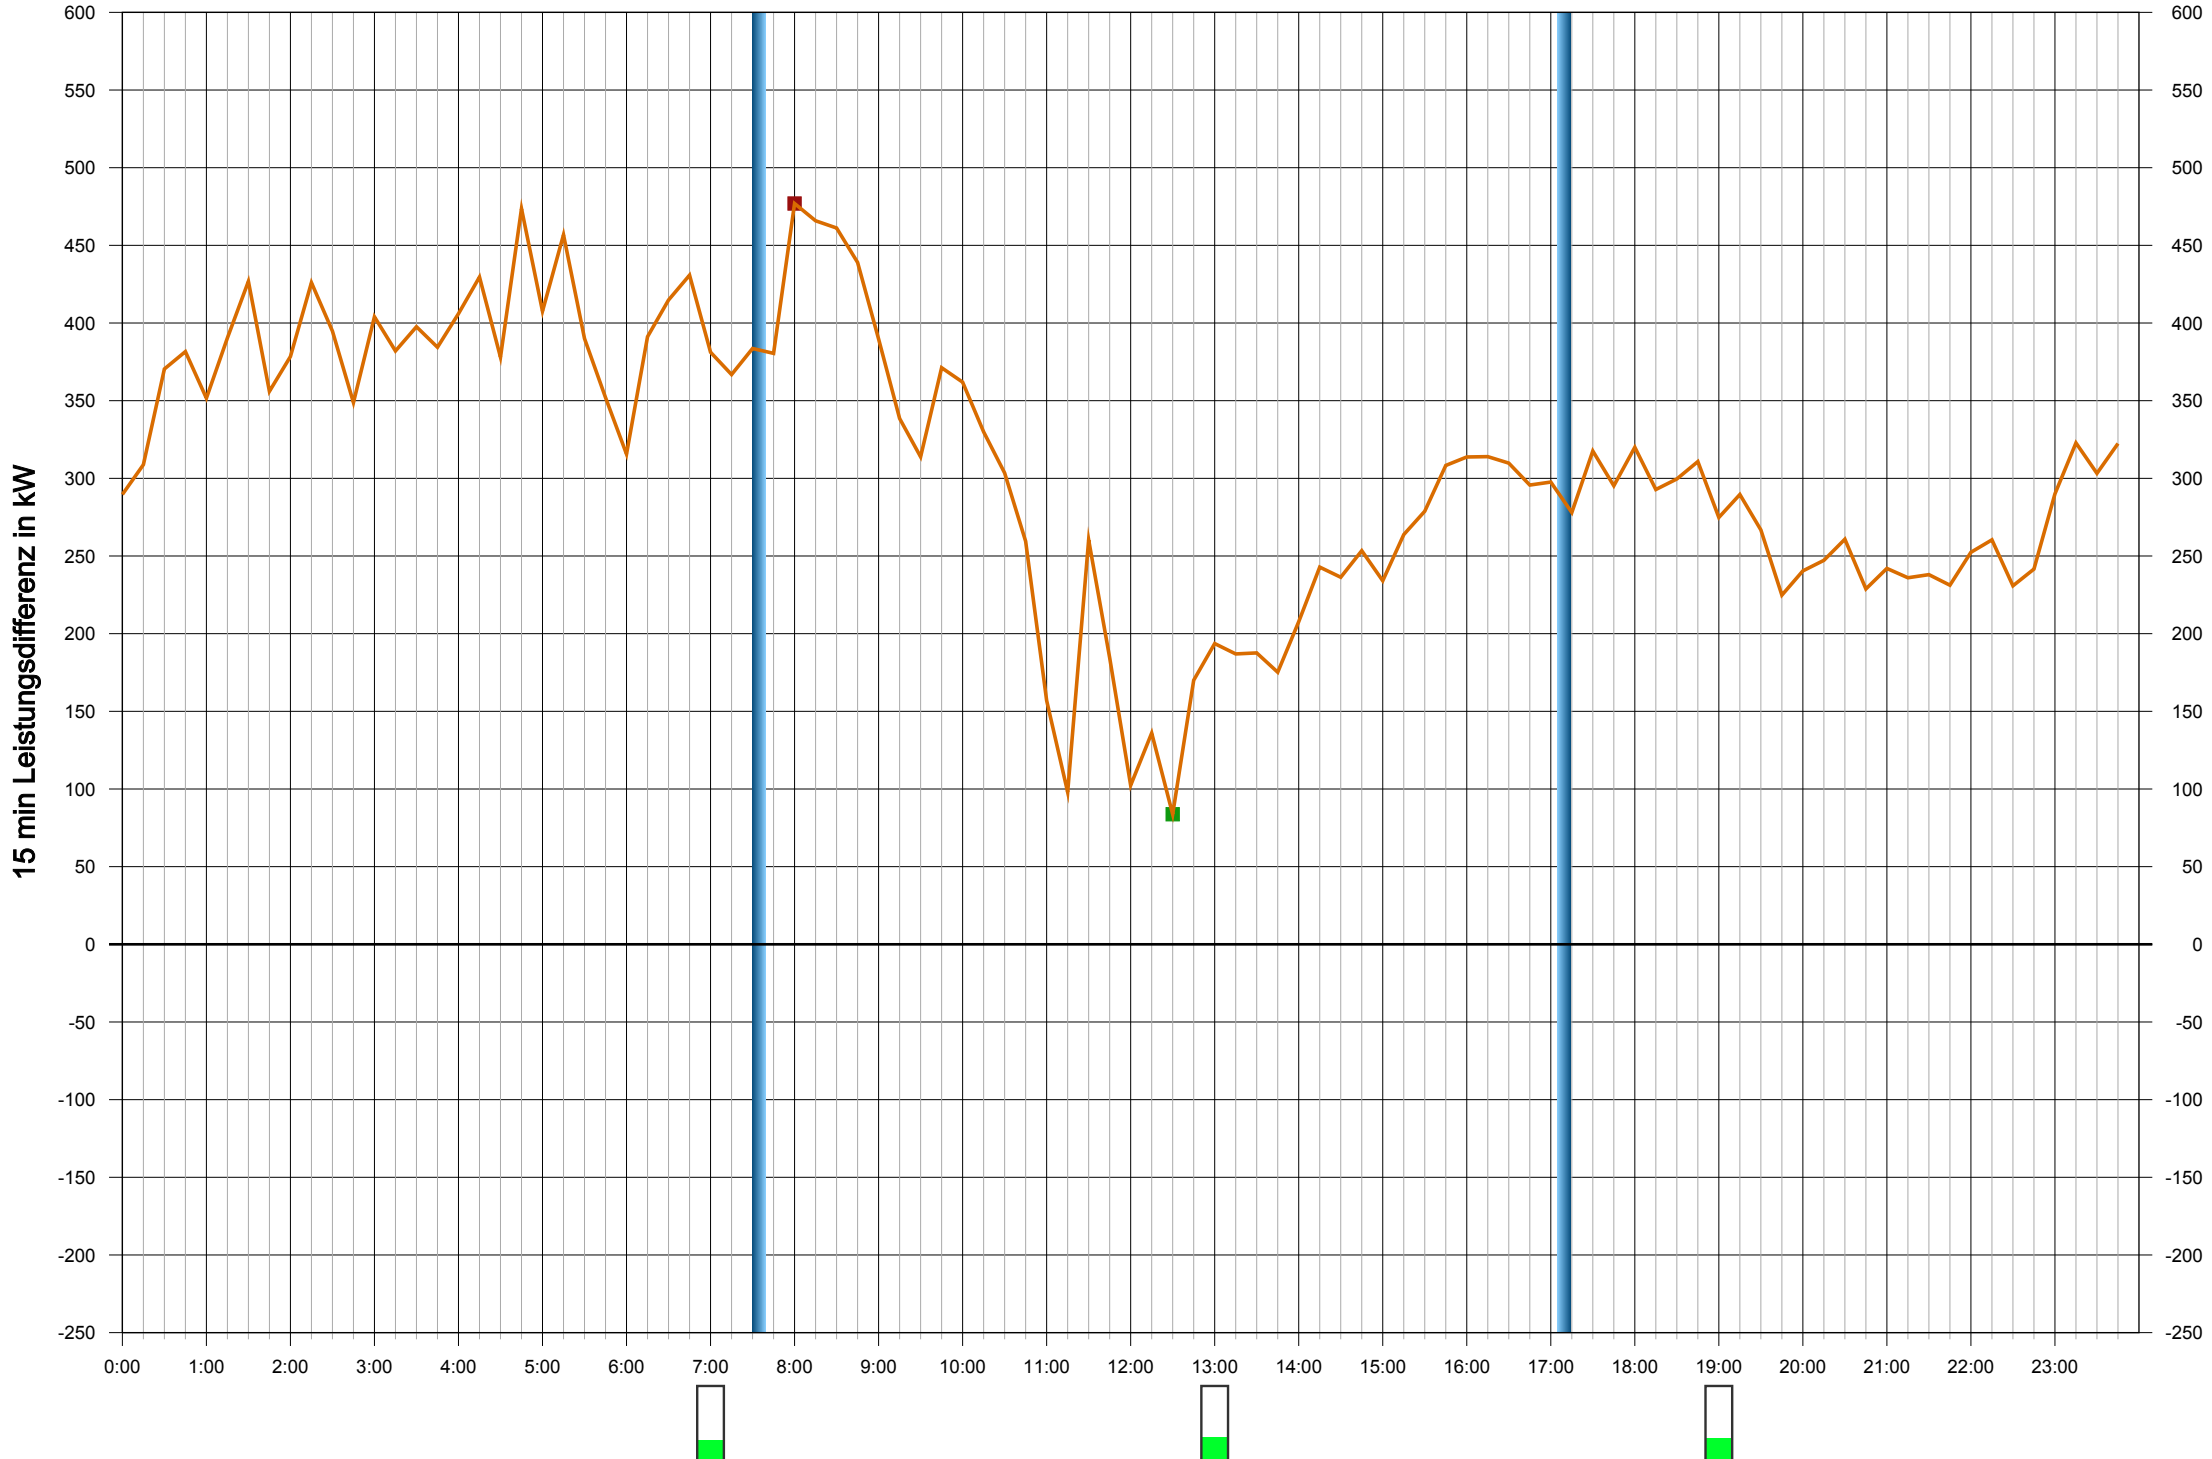

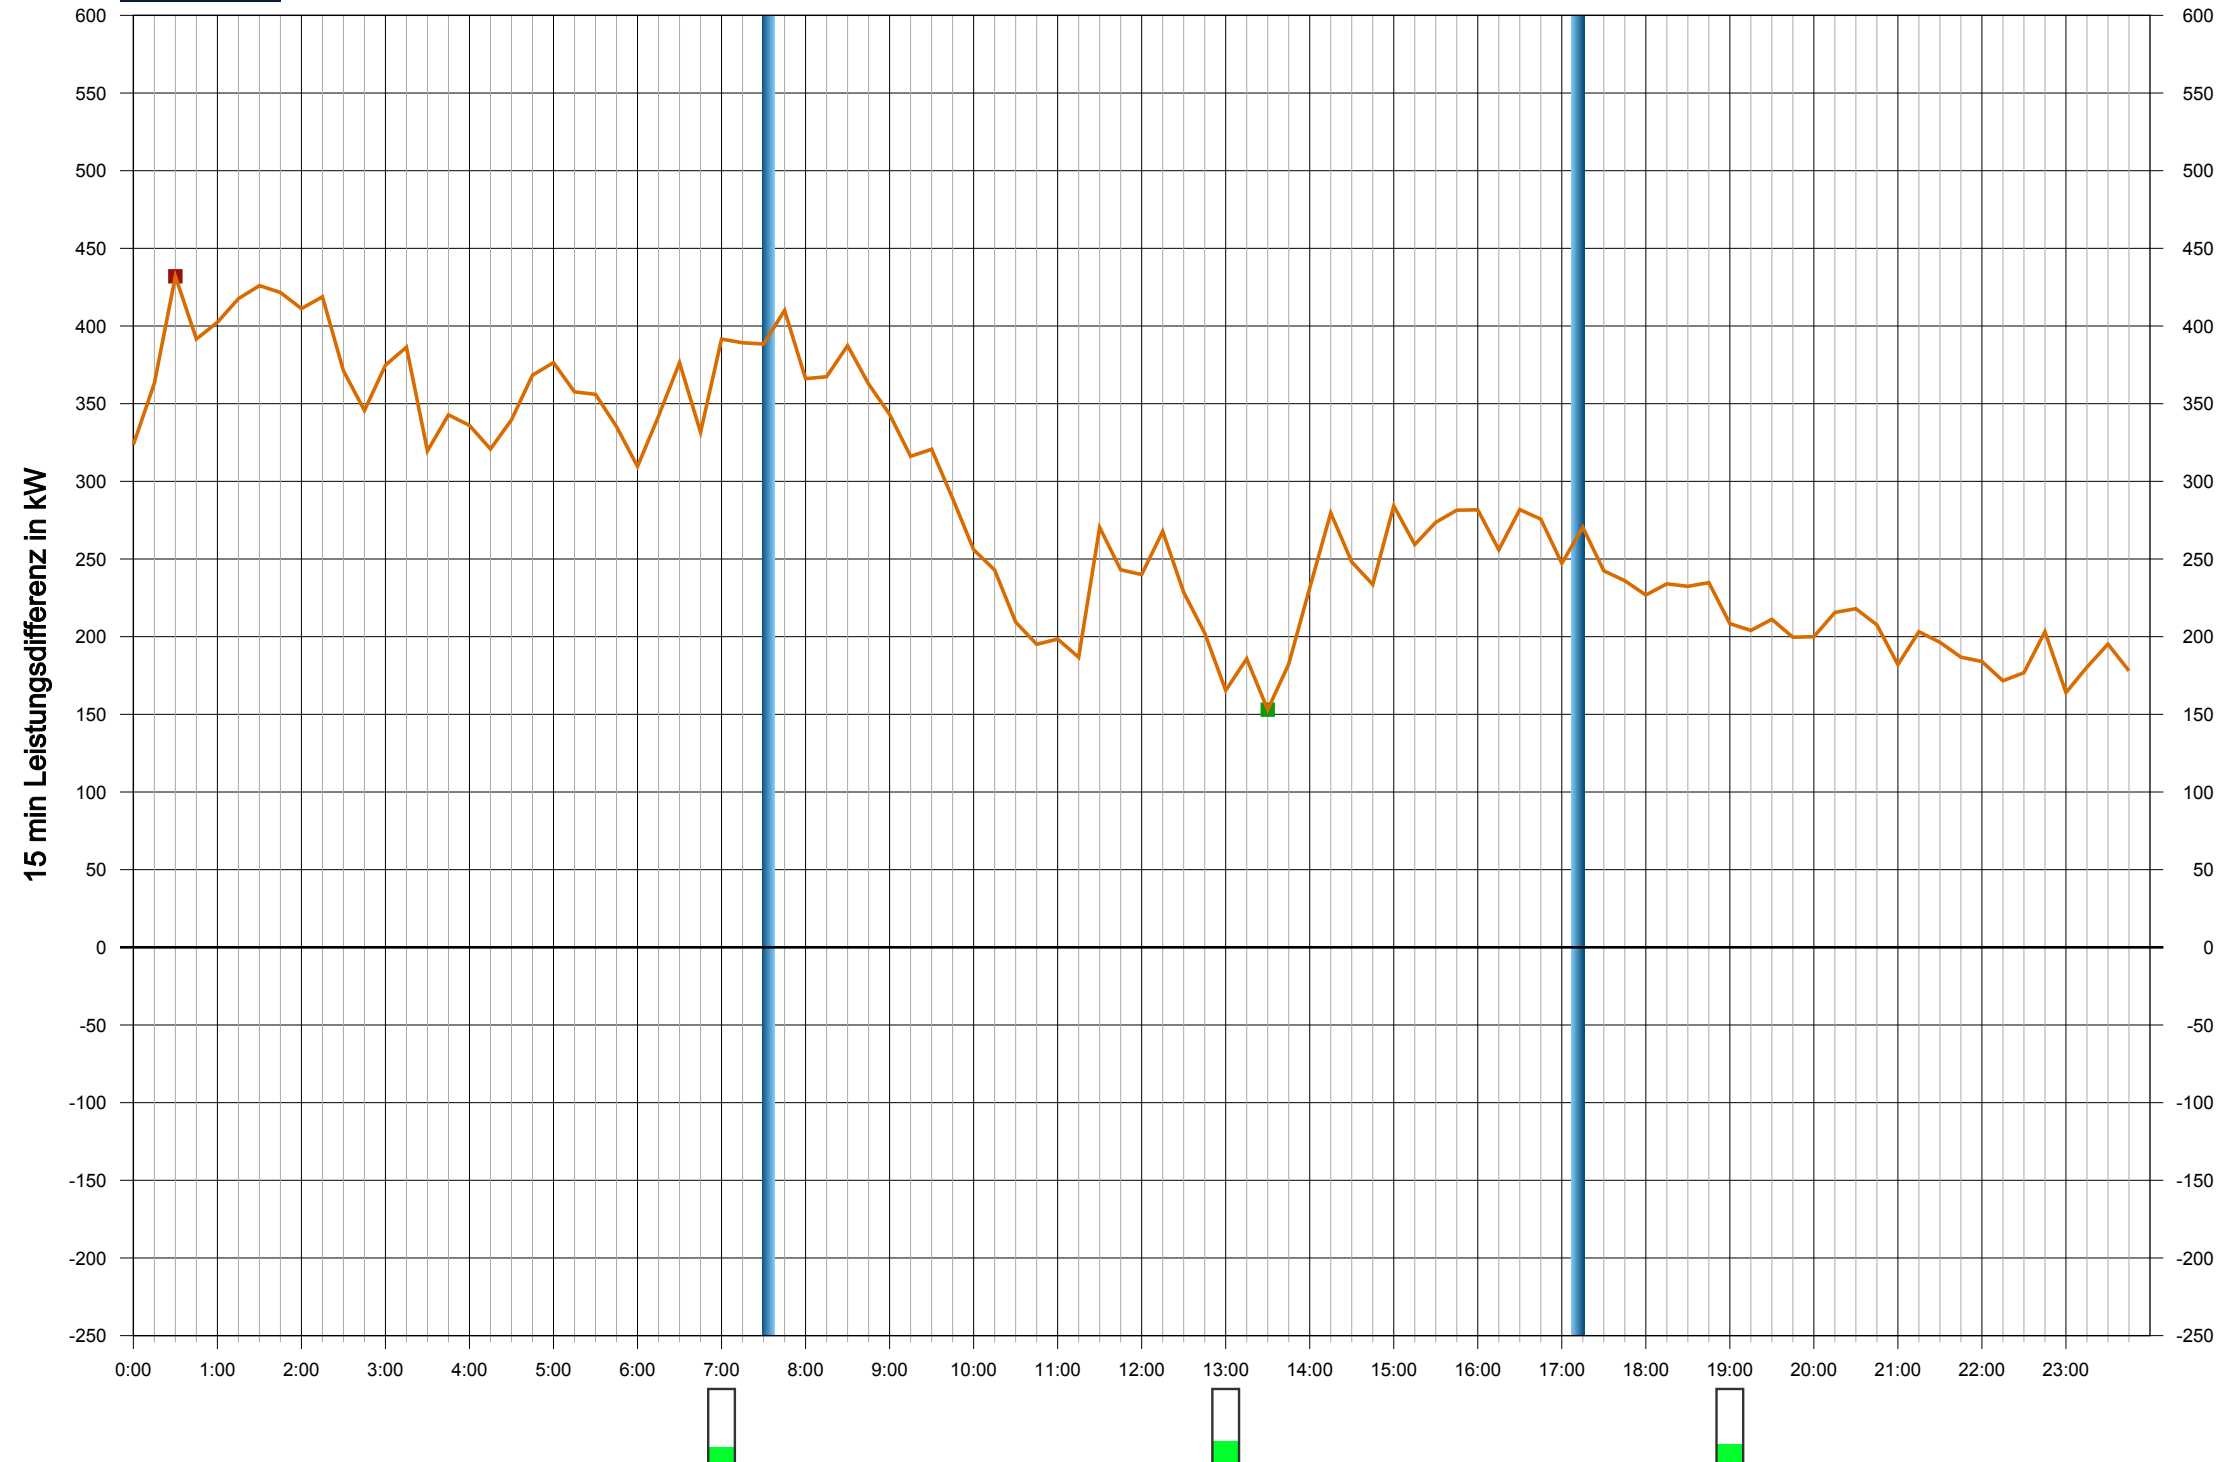


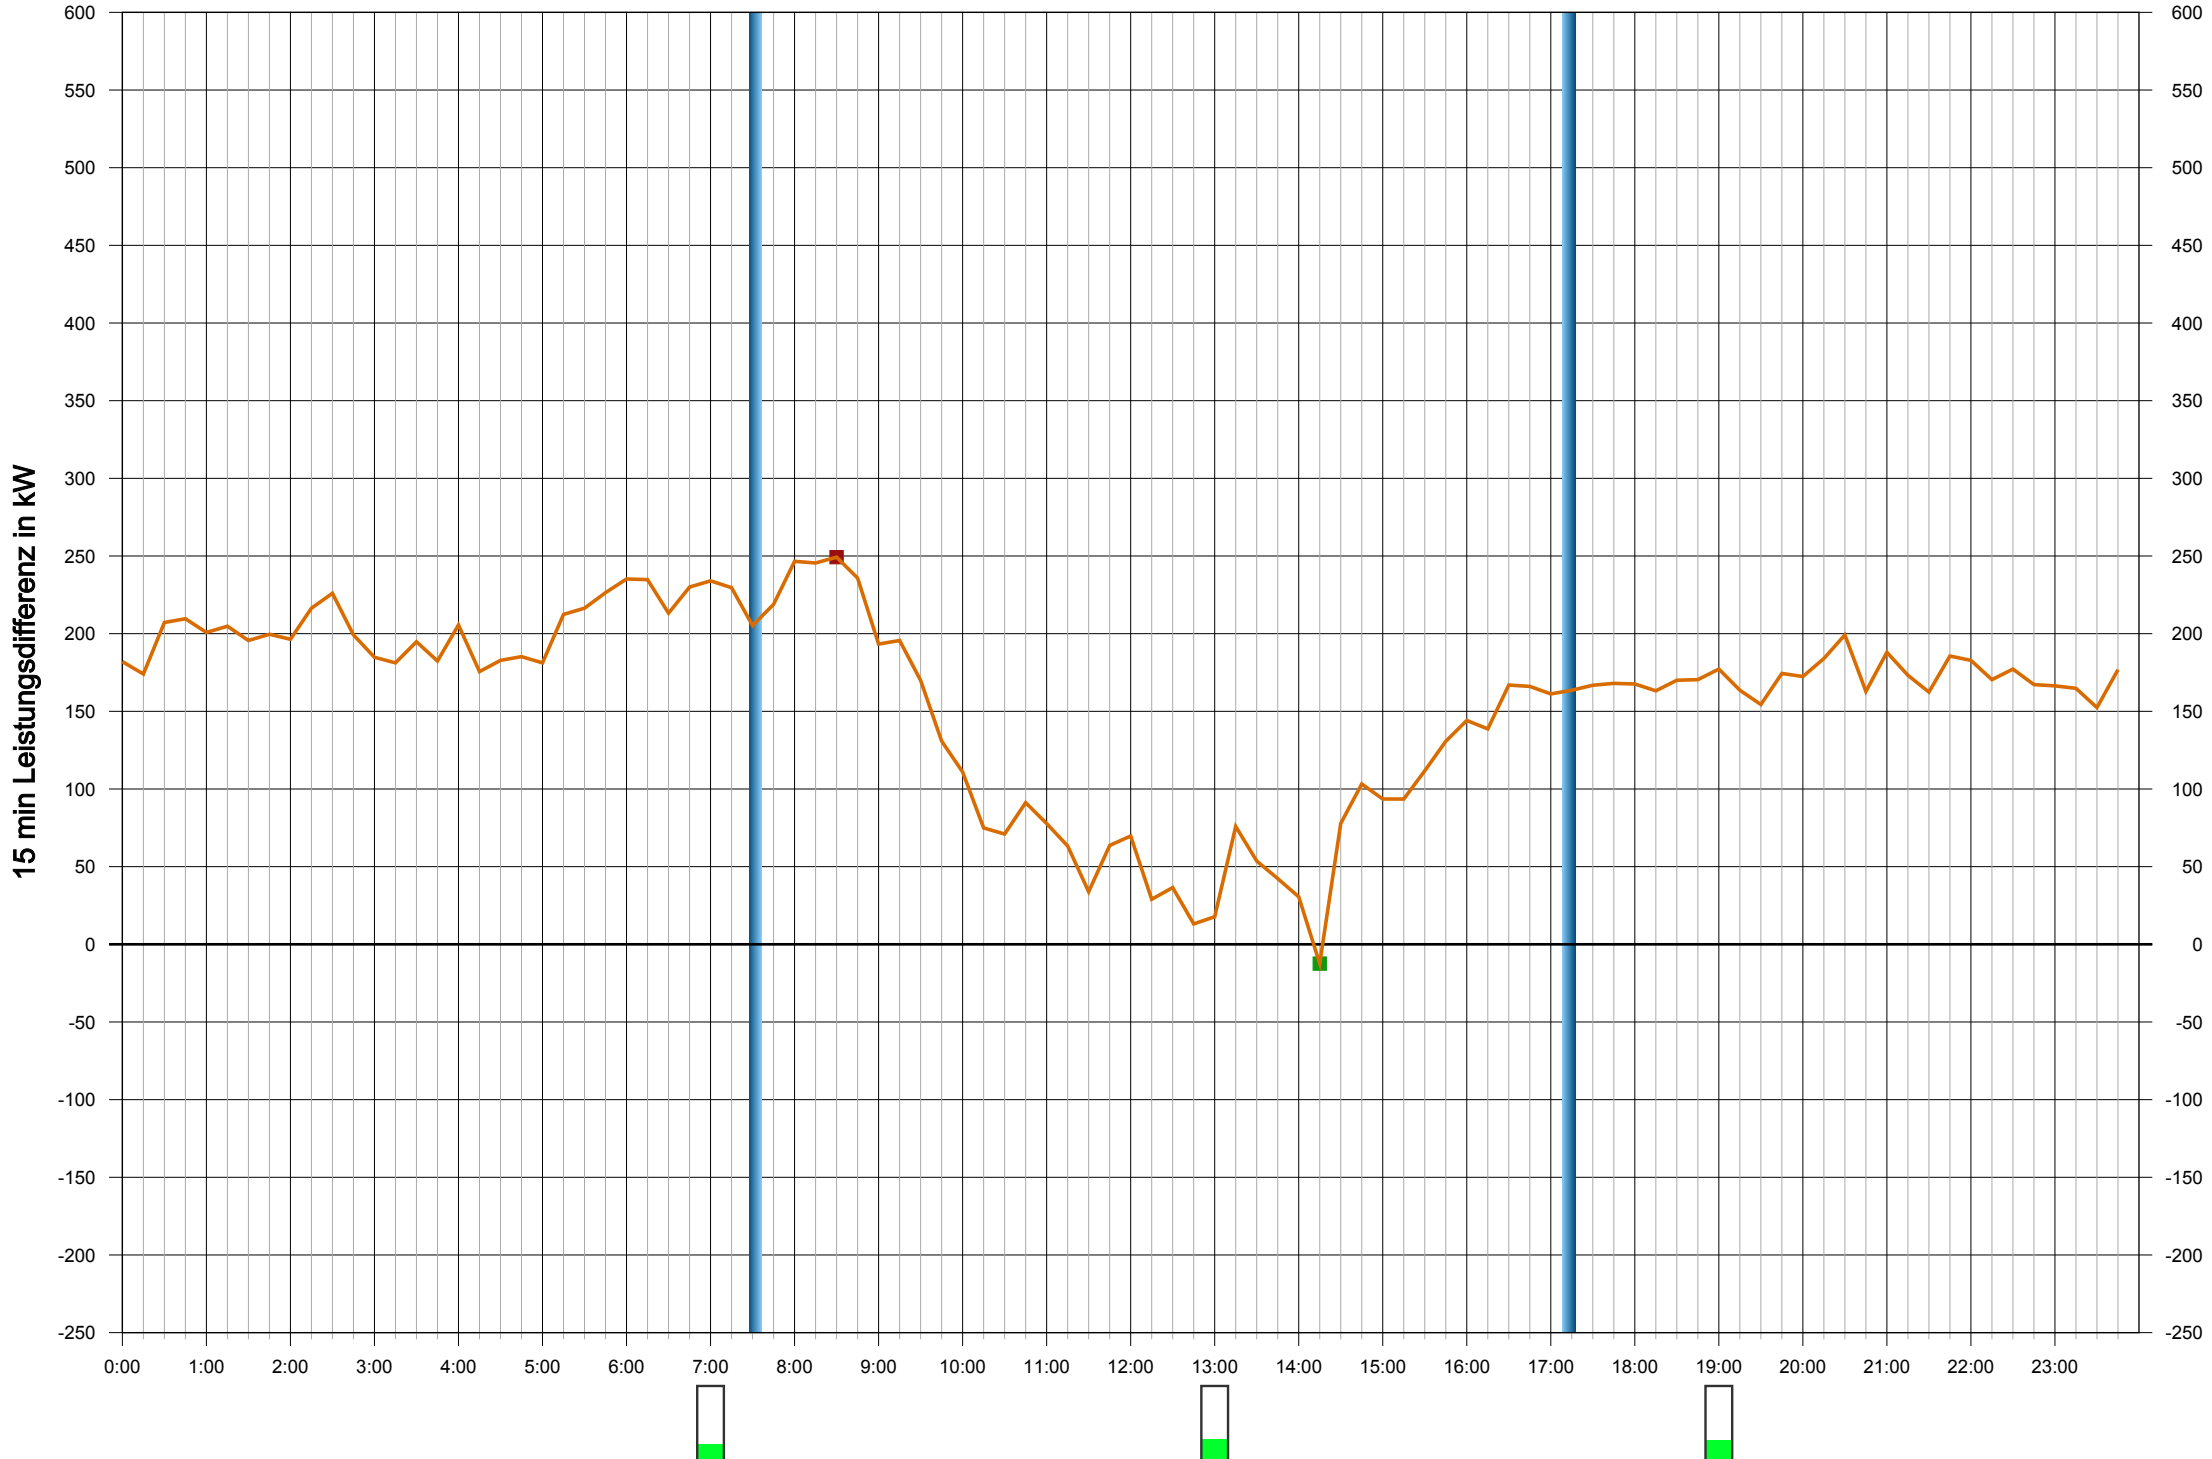

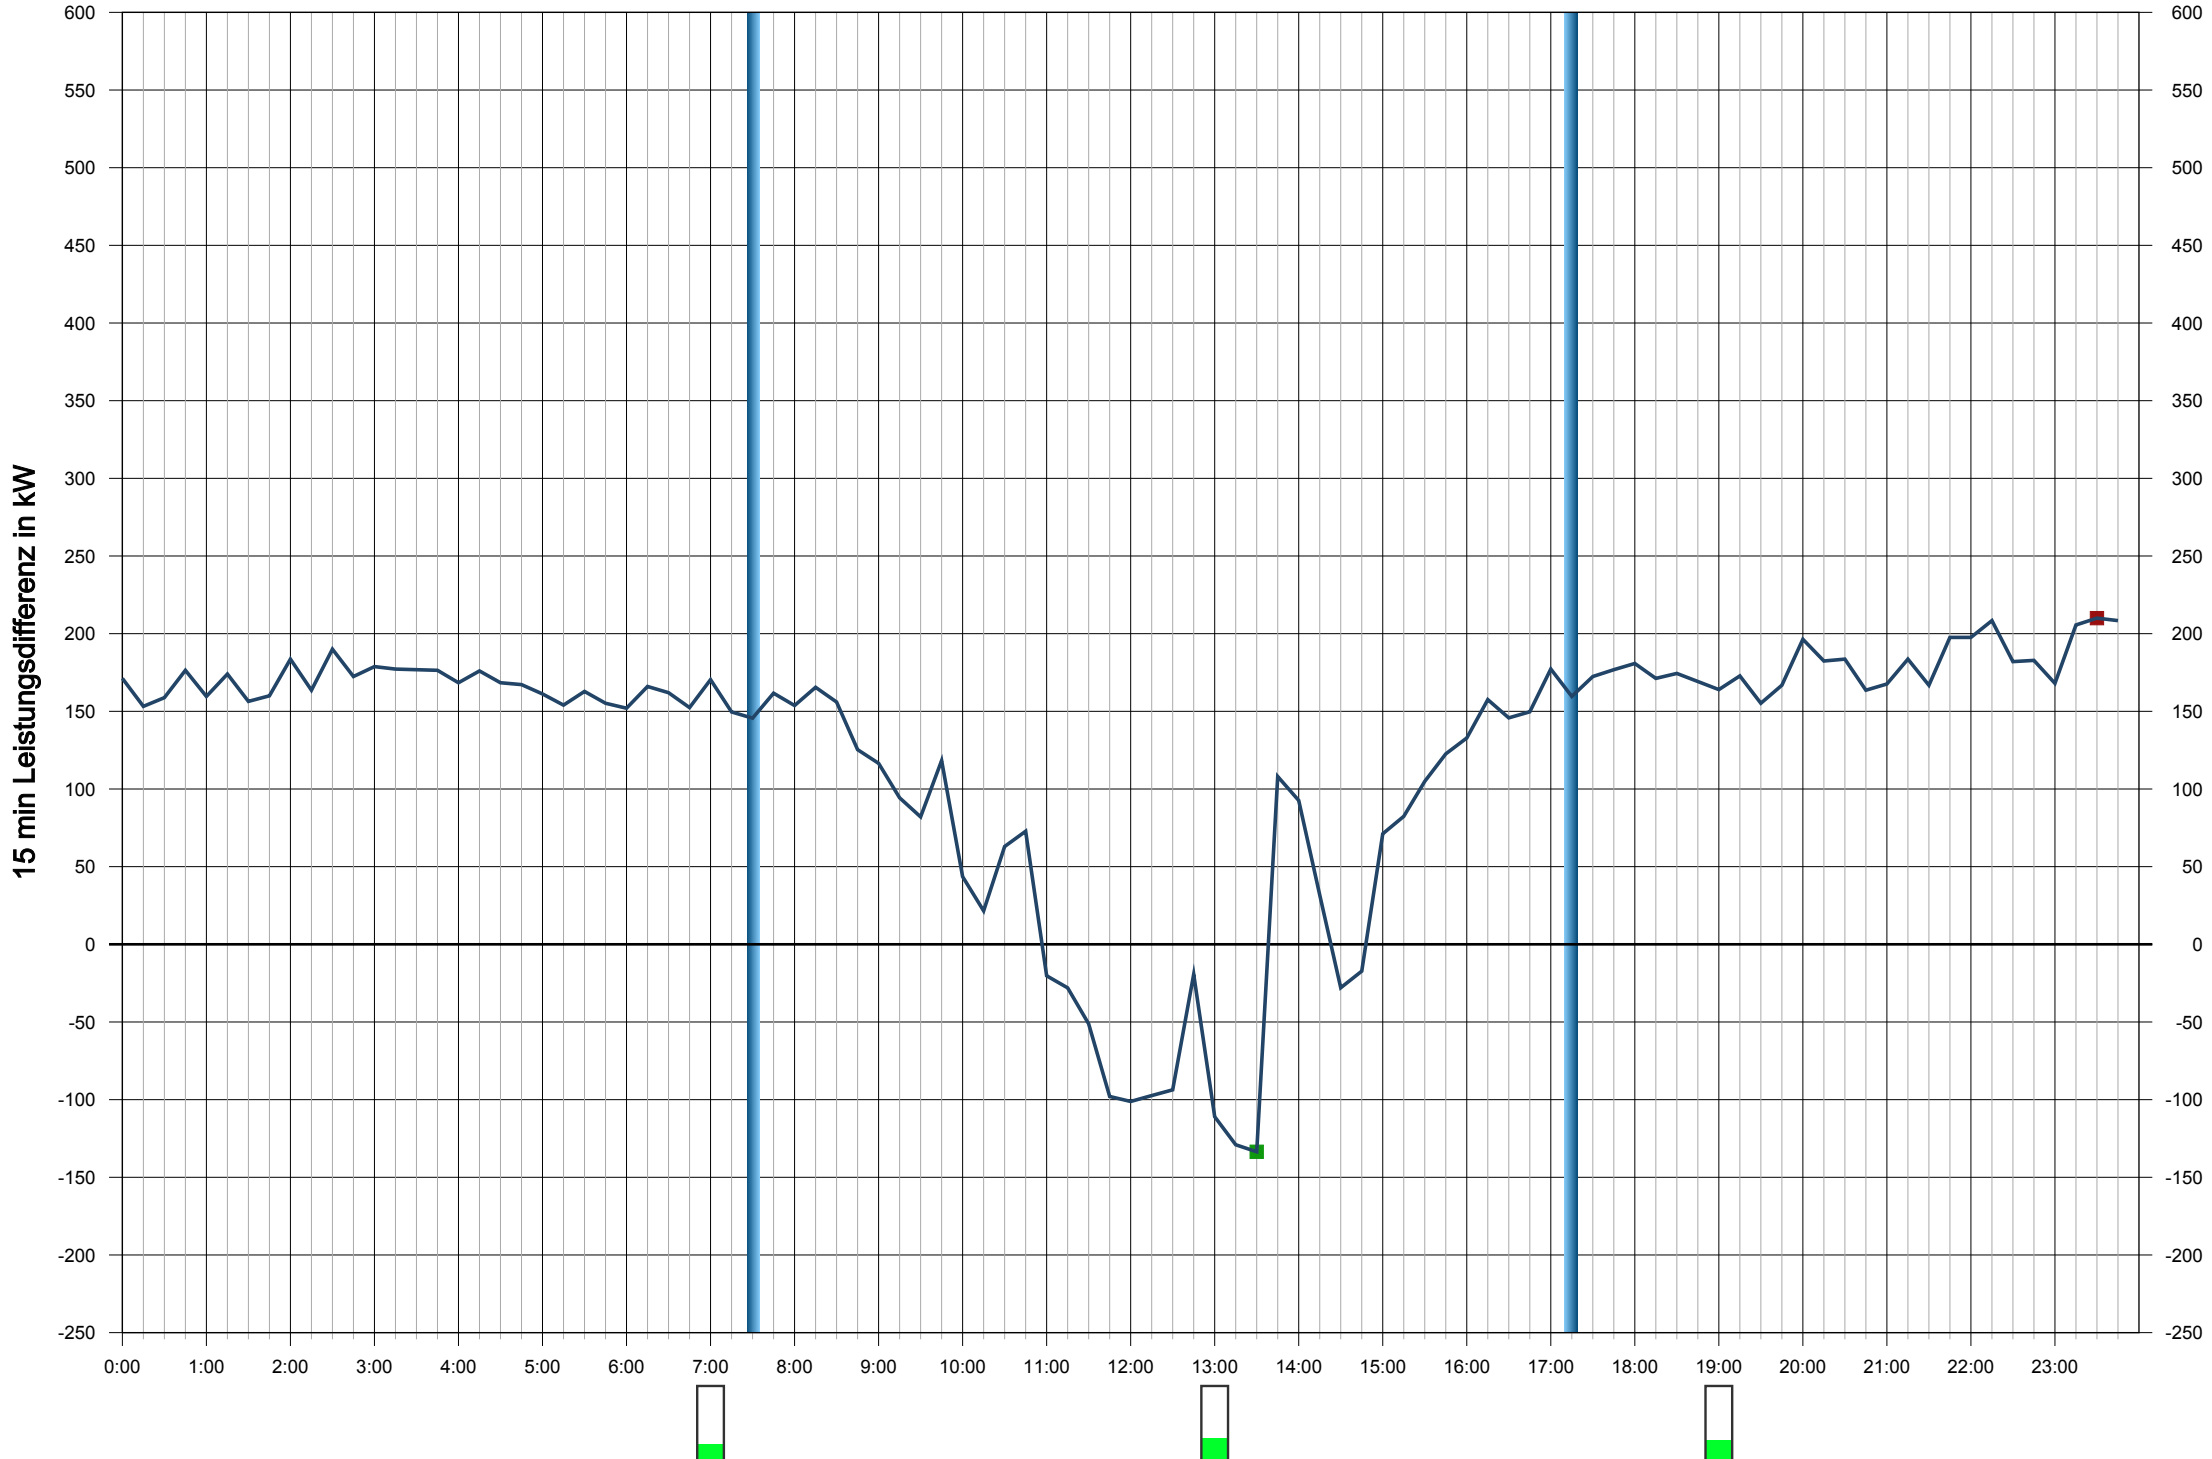


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mo. 6.2.2012 (KW 6)


Tagesminimum: 154,1 kW, Tagesmittelwert: 296,6 kW, Tagesmaximum: 427,8 kW, Tagesbedarf: 8.147 kWh (1.141 €)

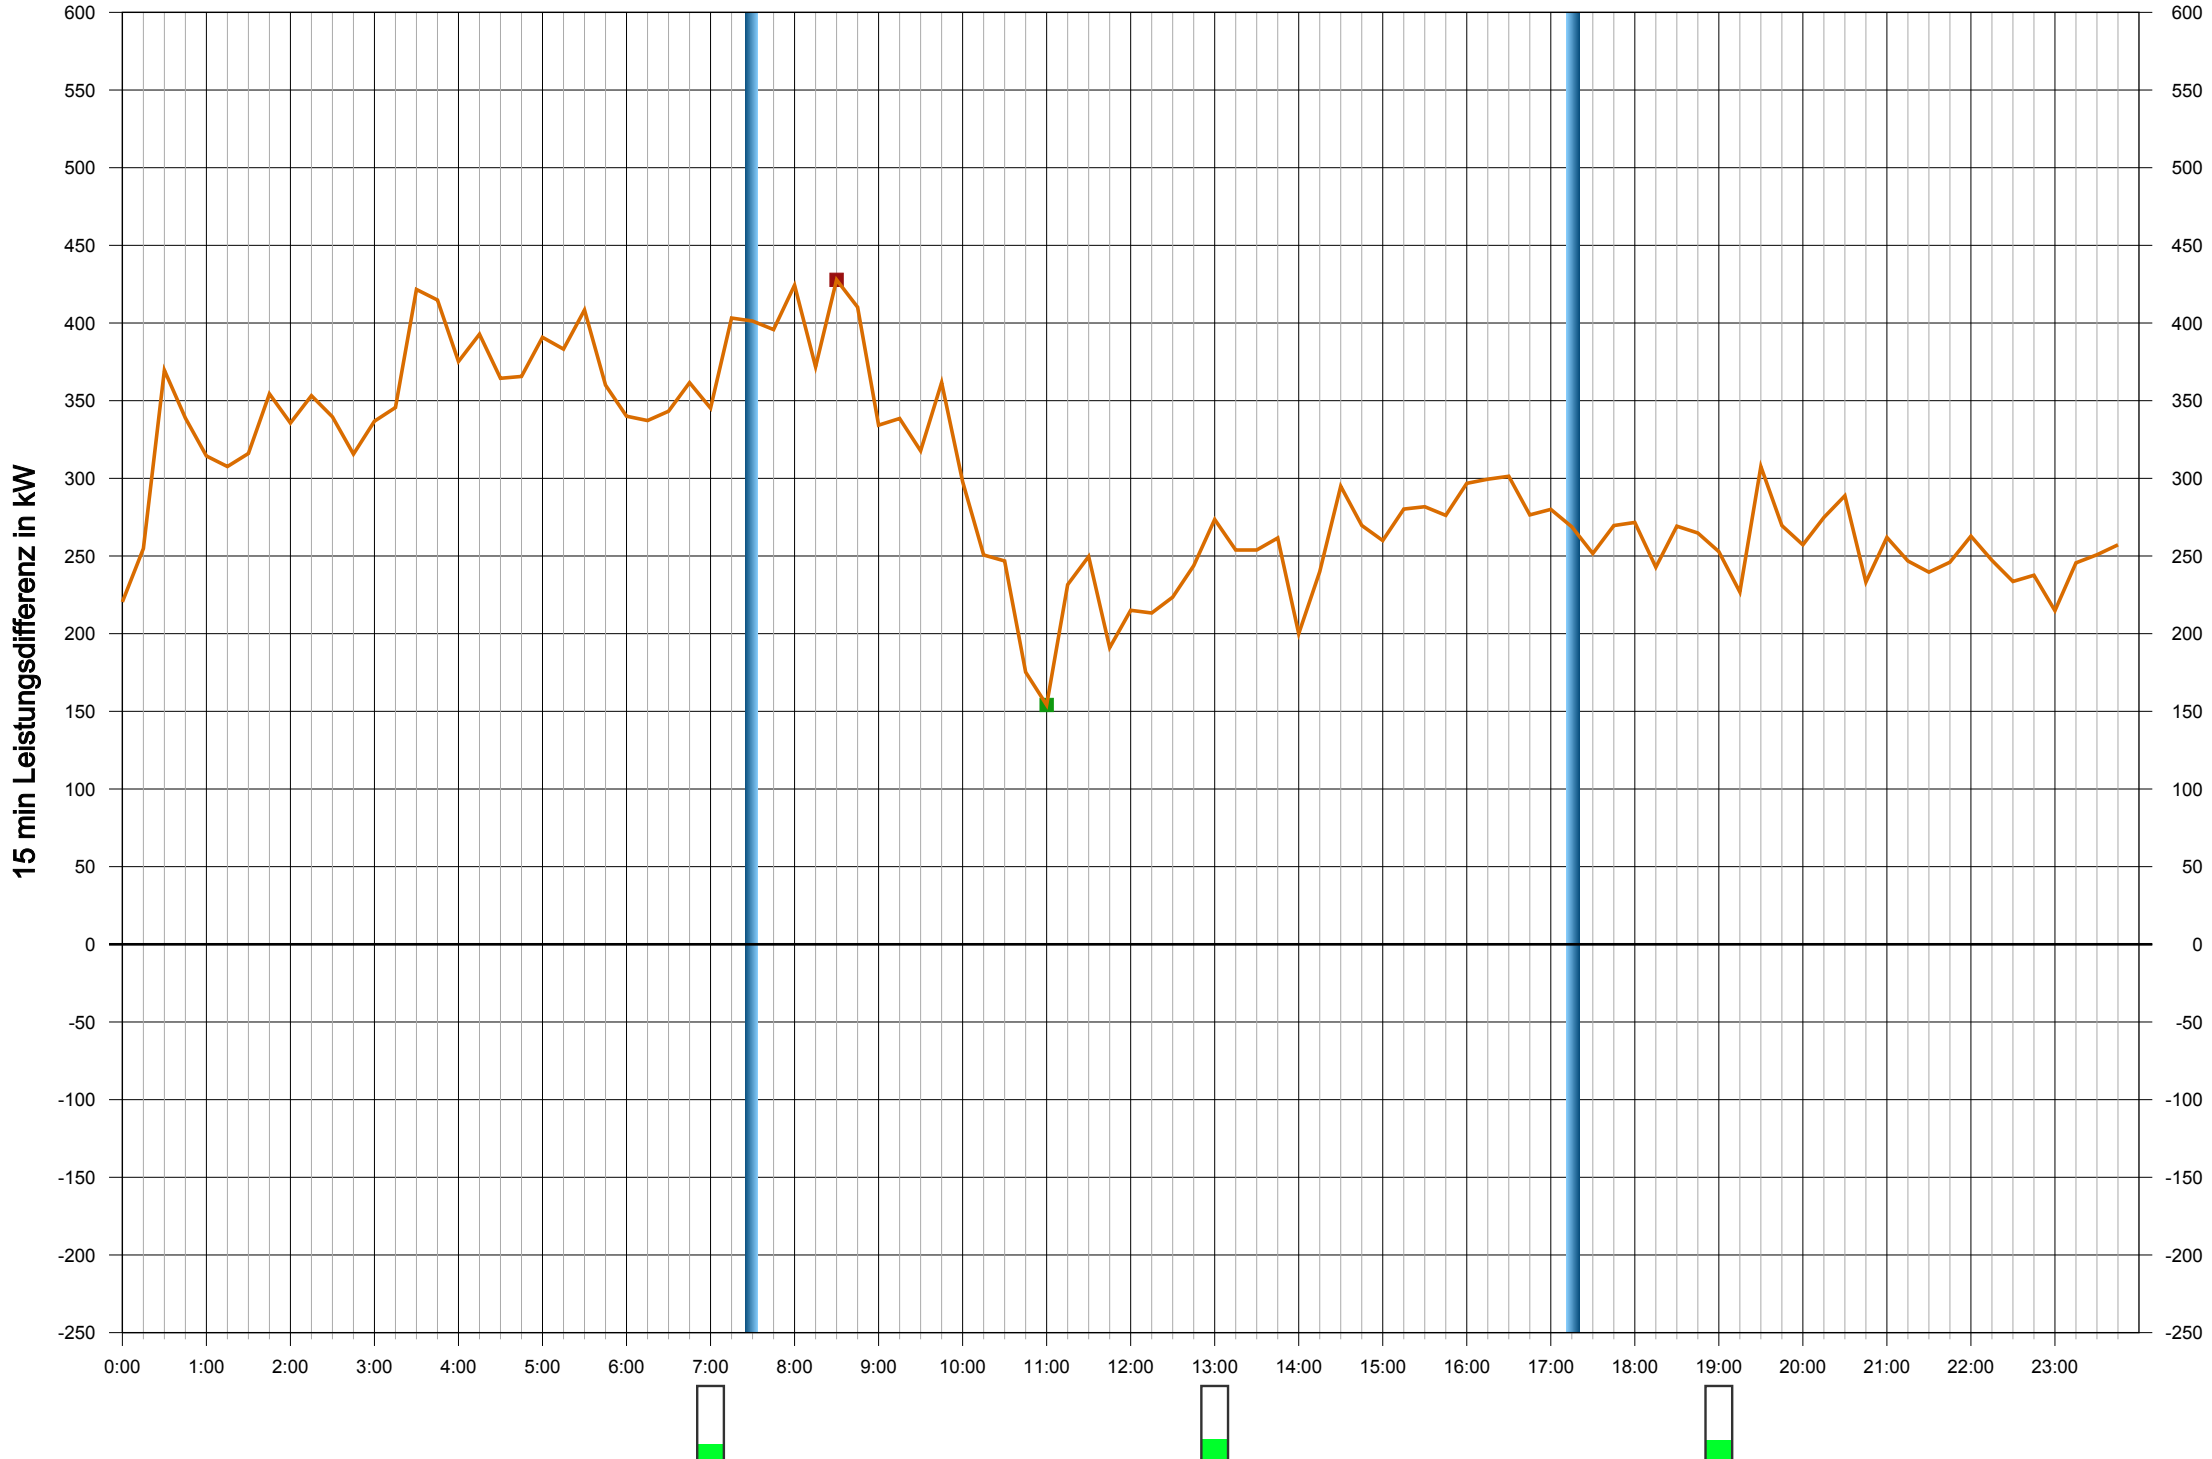

# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Di. 7.2.2012 (KW 6)

Tagesminimum: 238,8 kW, Tagesmittelwert: 361,5 kW, Tagesmaximum: 472,4 kW, Tagesbedarf: 8.698 kWh (1.218 €)

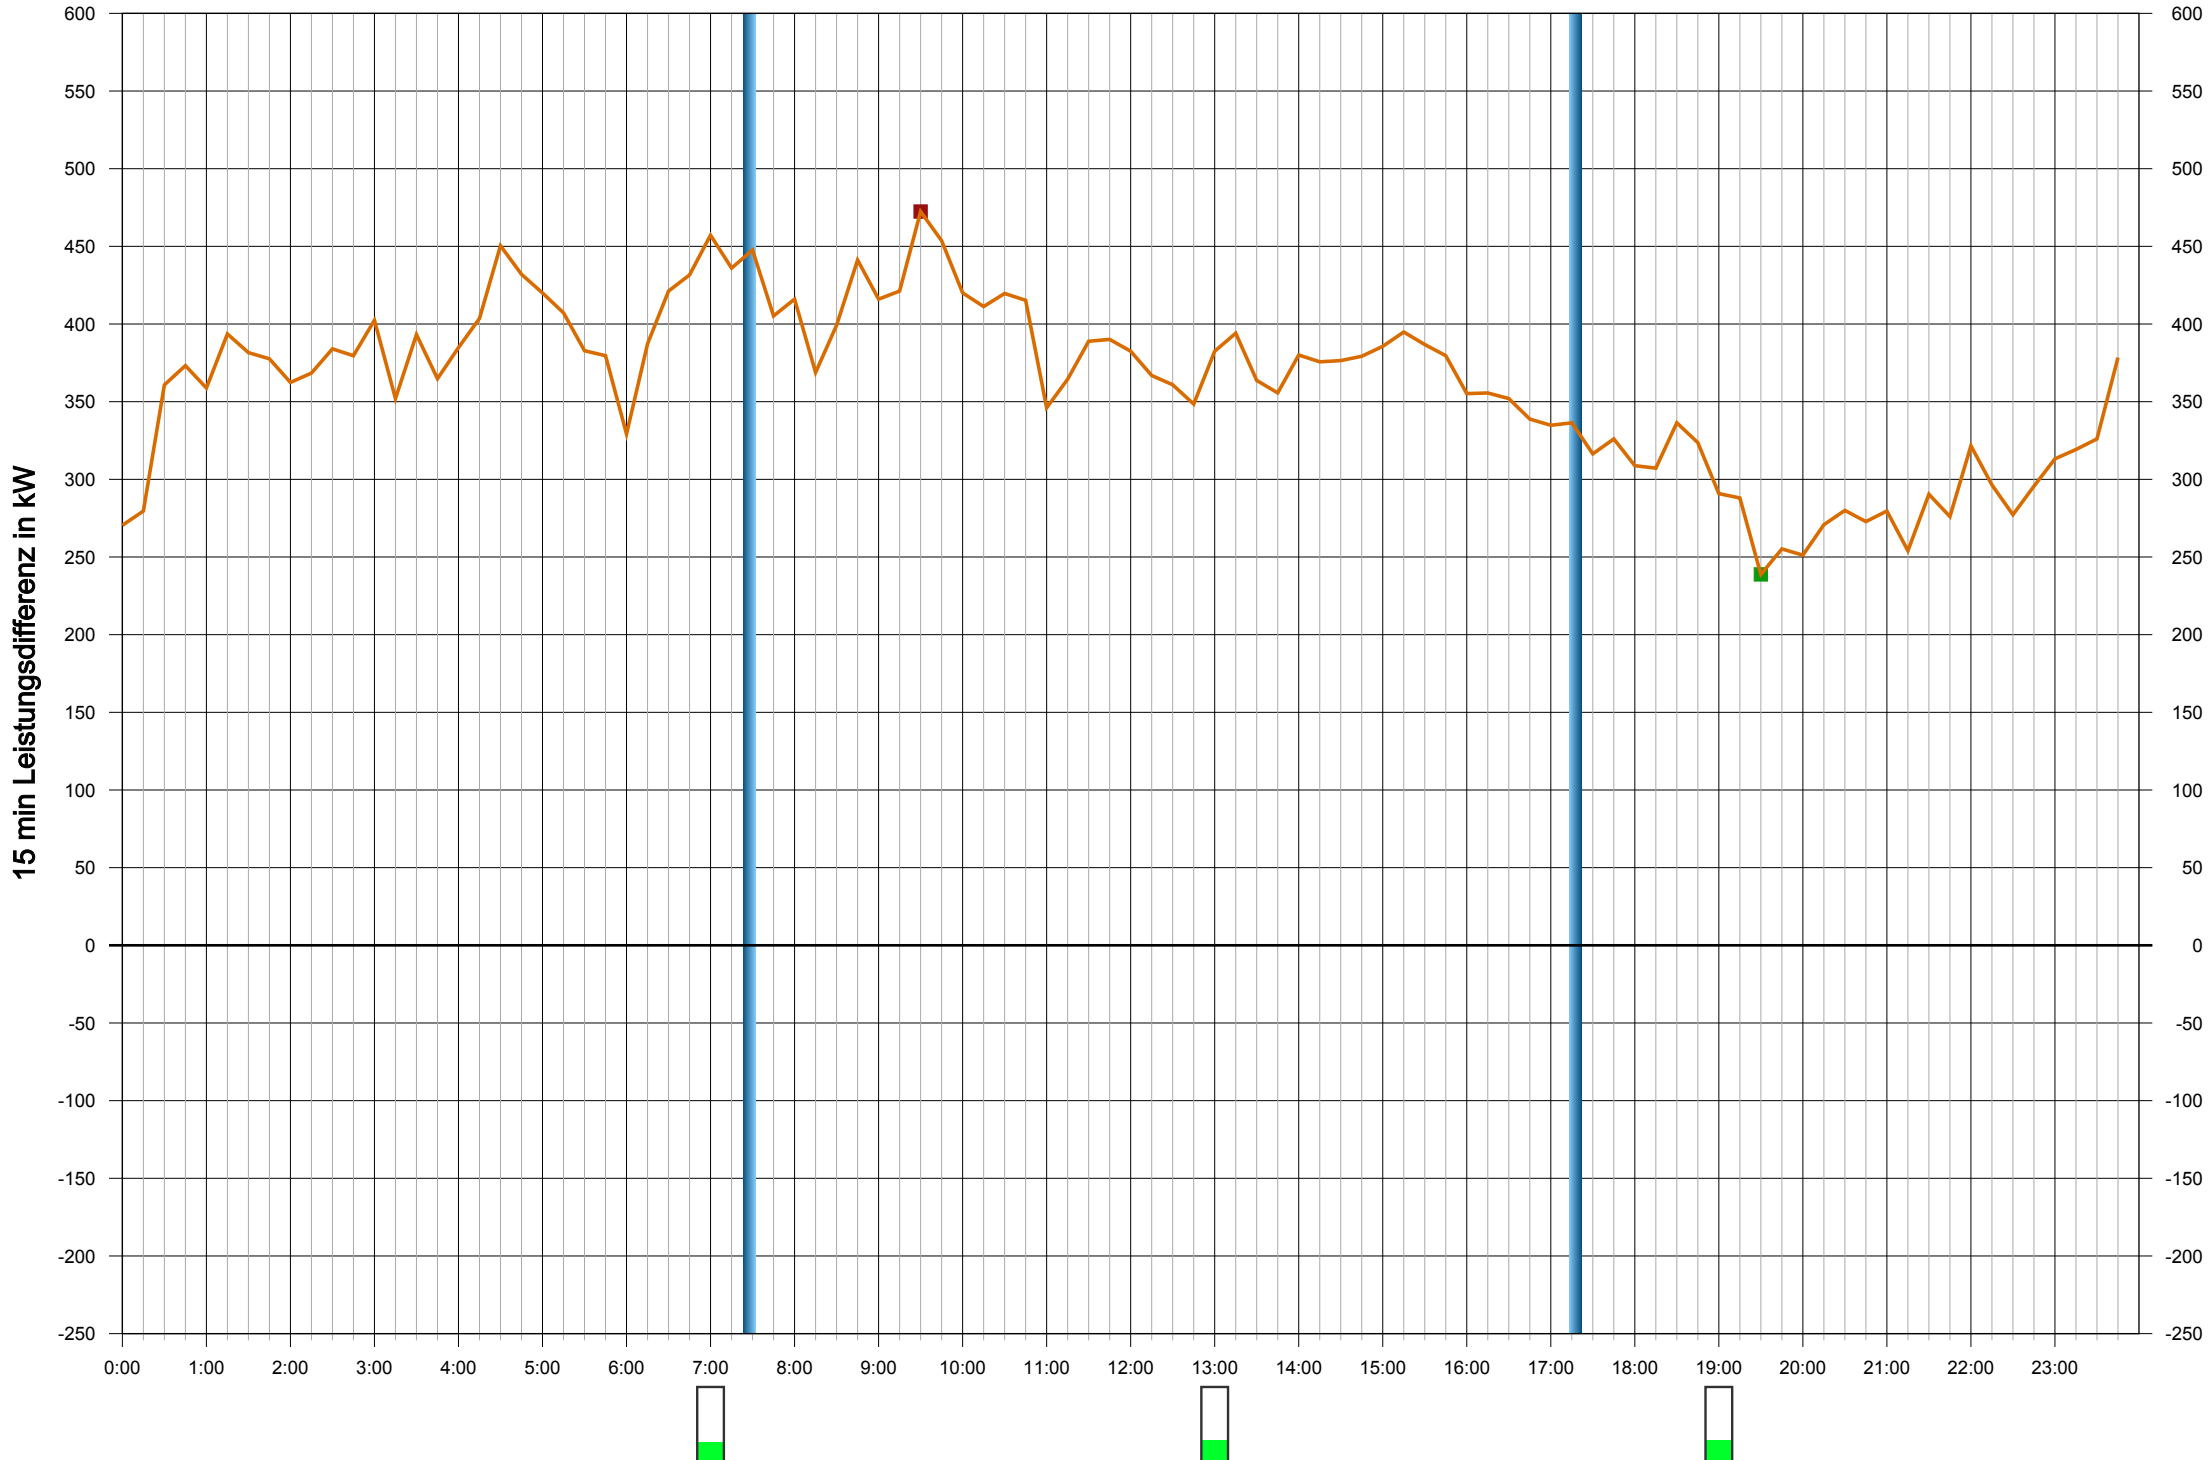


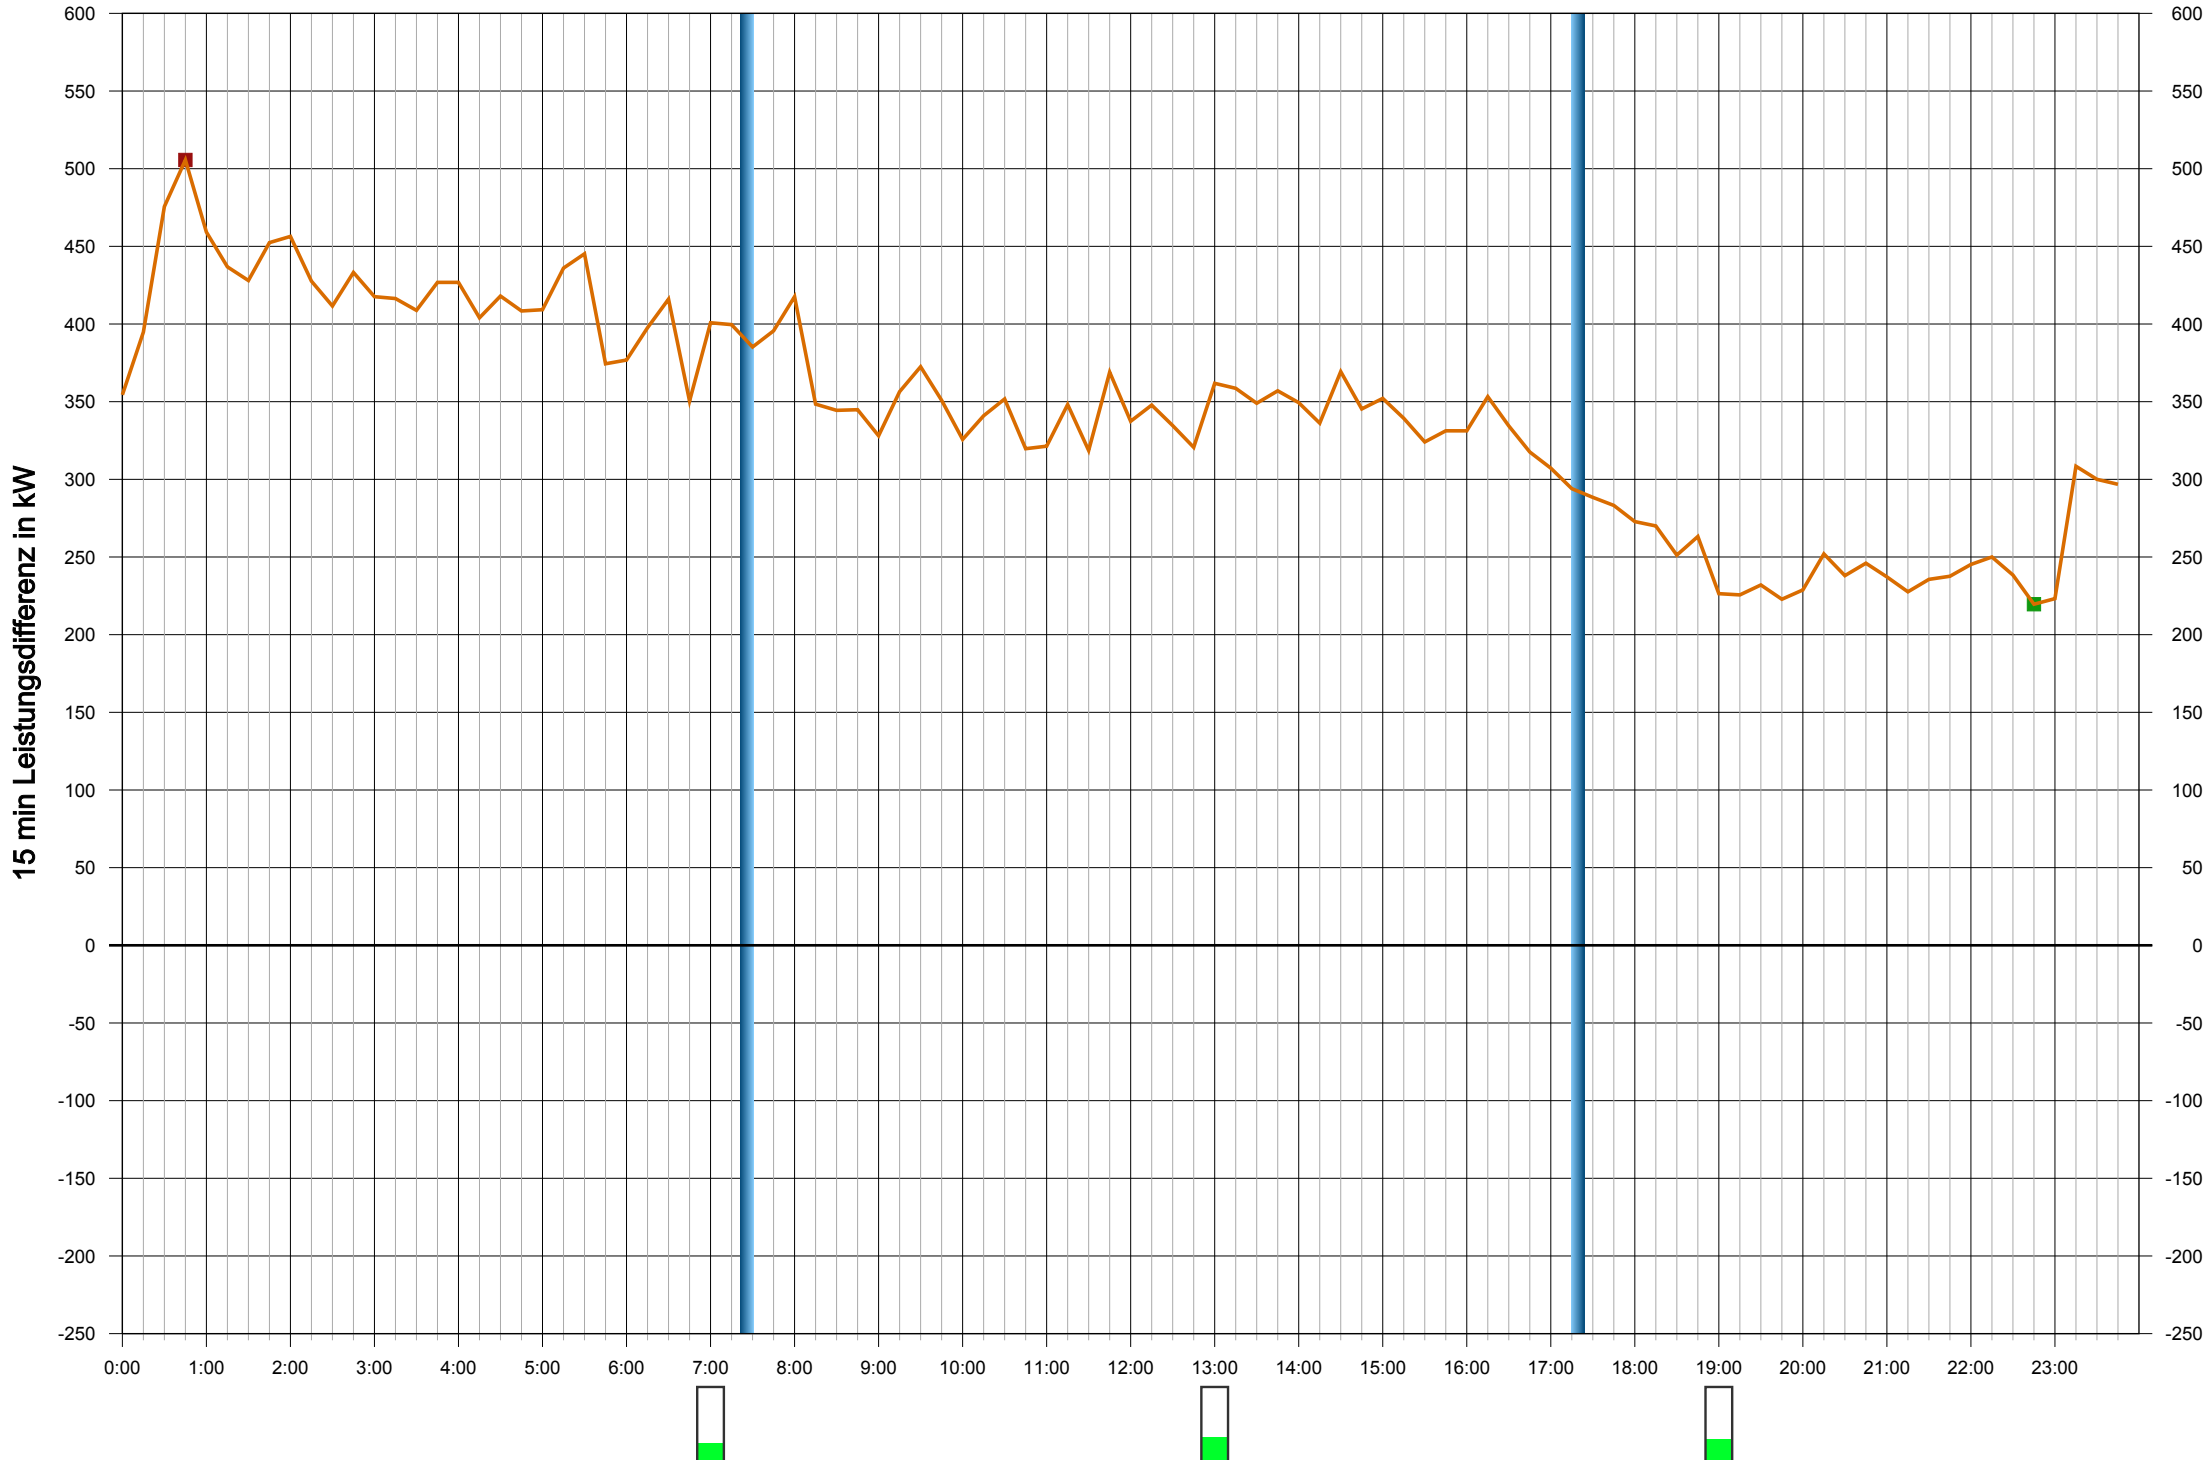




# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Do. 9.2.2012 (KW 6)


Tagesminimum: 193,6 kW, Tagesmittelwert: 329,9 kW, Tagesmaximum: 493,3 kW, Tagesbedarf: 7.965 kWh (1.115 €)

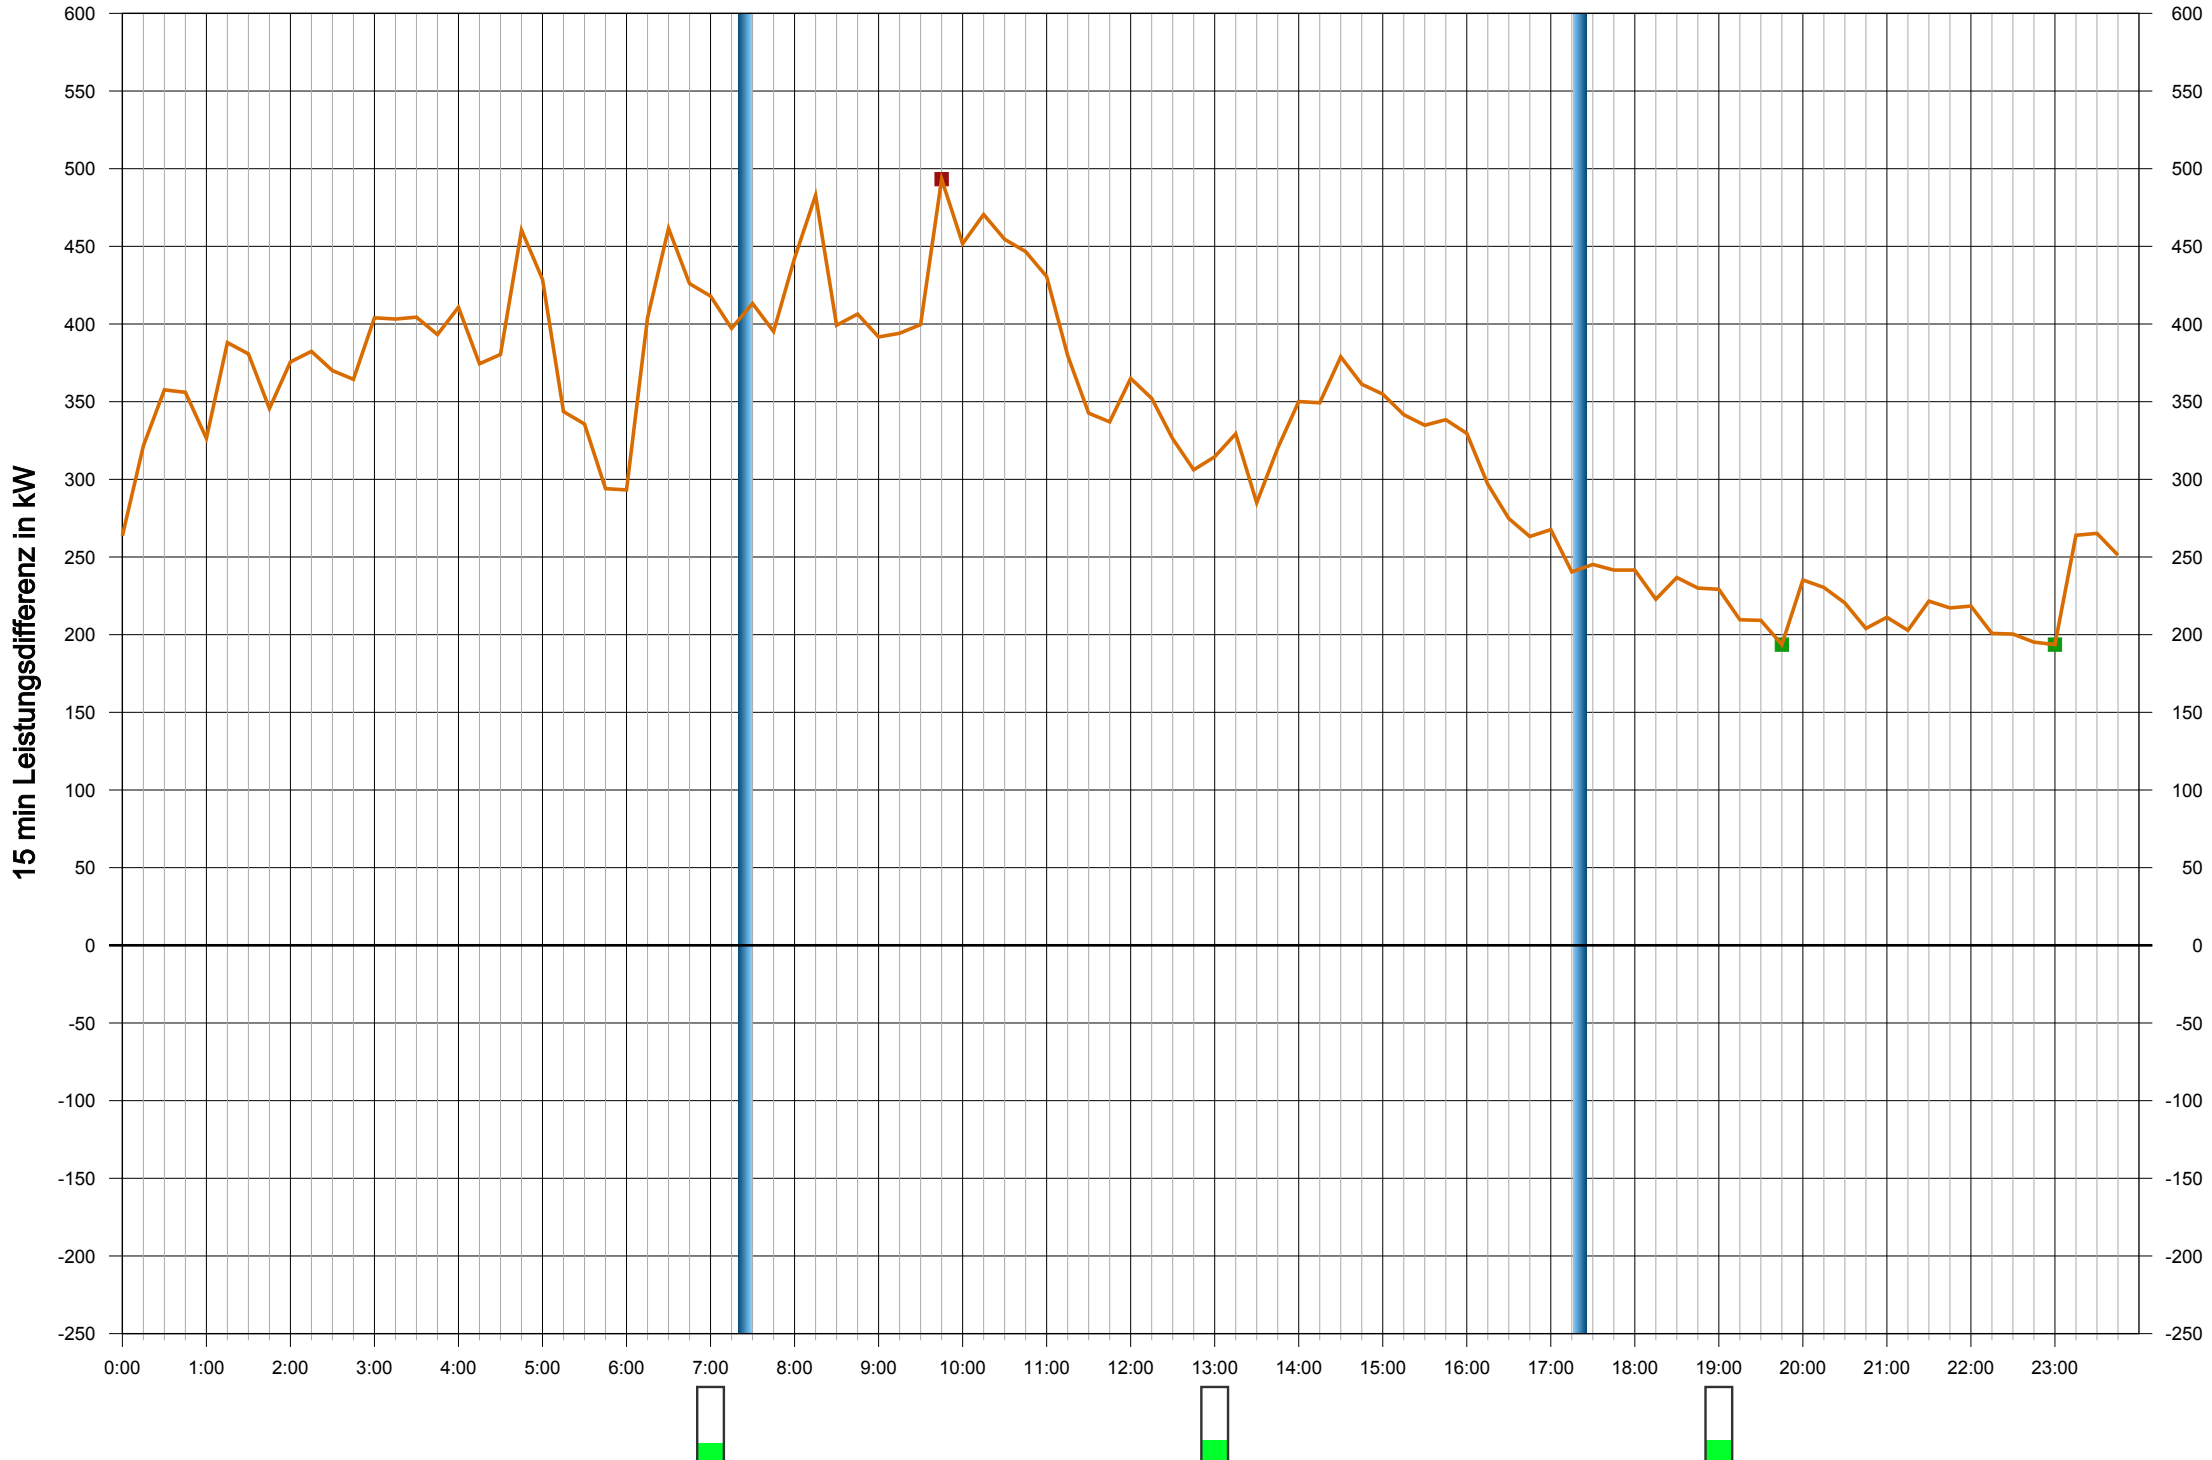



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Fr. 10.2.2012 (KW 6)


Tagesminimum: 204,4 kW, Tagesmittelwert: 305,1 kW, Tagesmaximum: 406,4 kW, Tagesbedarf: 7.334 kWh (1.027 €)

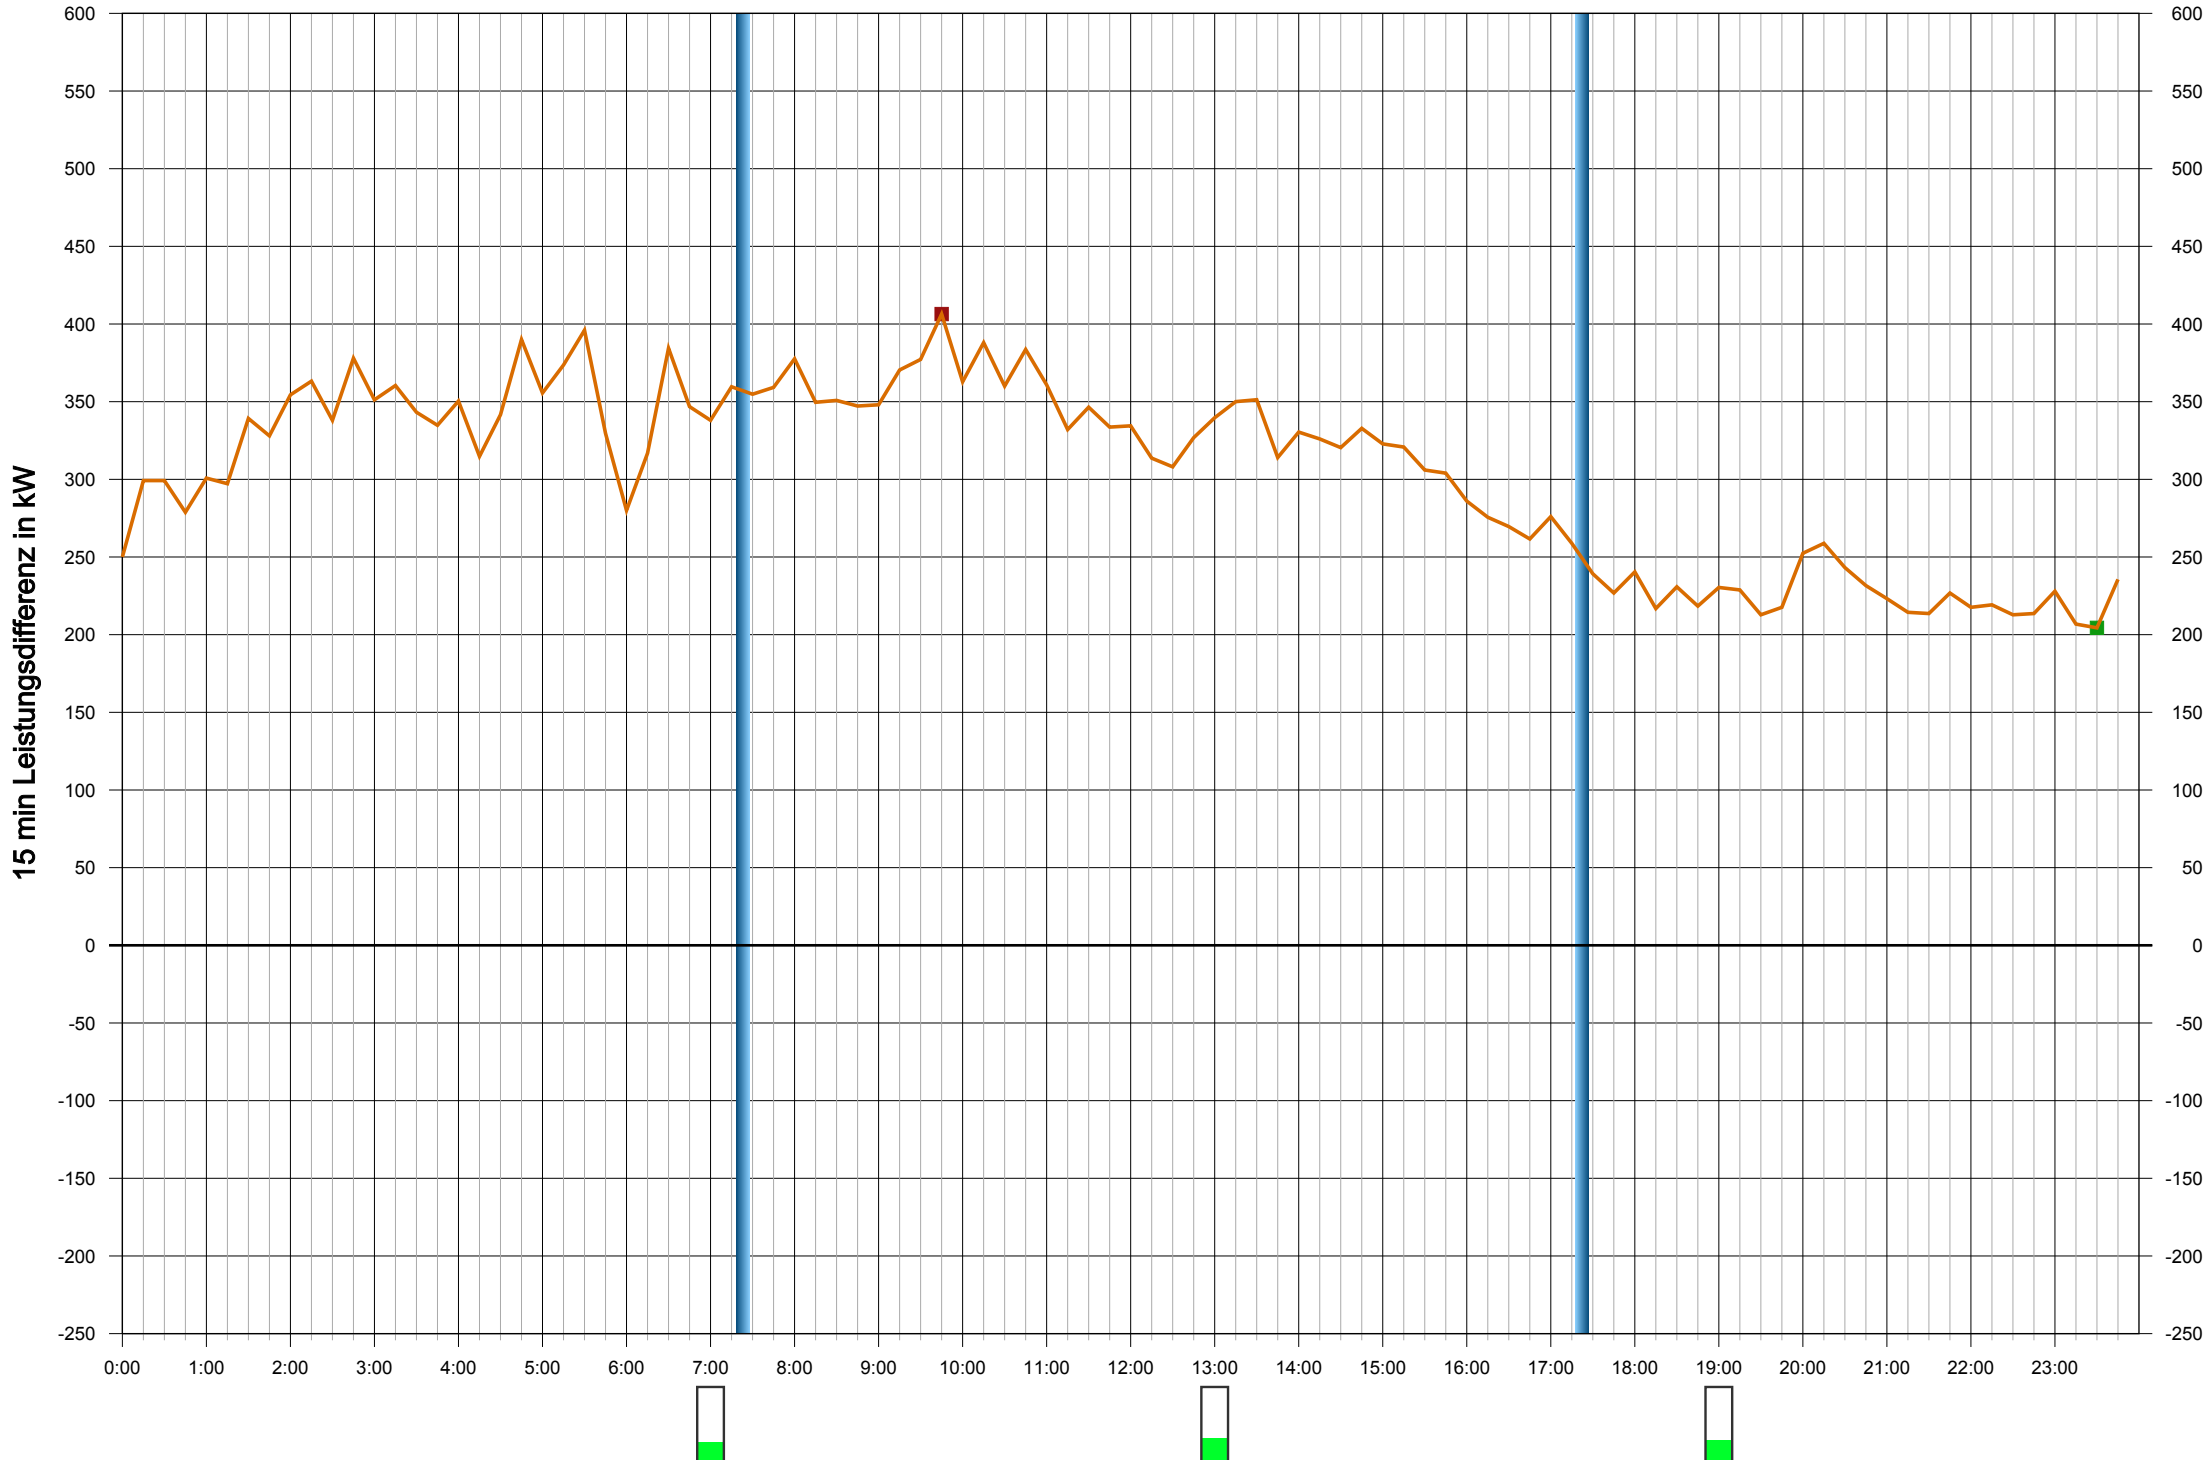


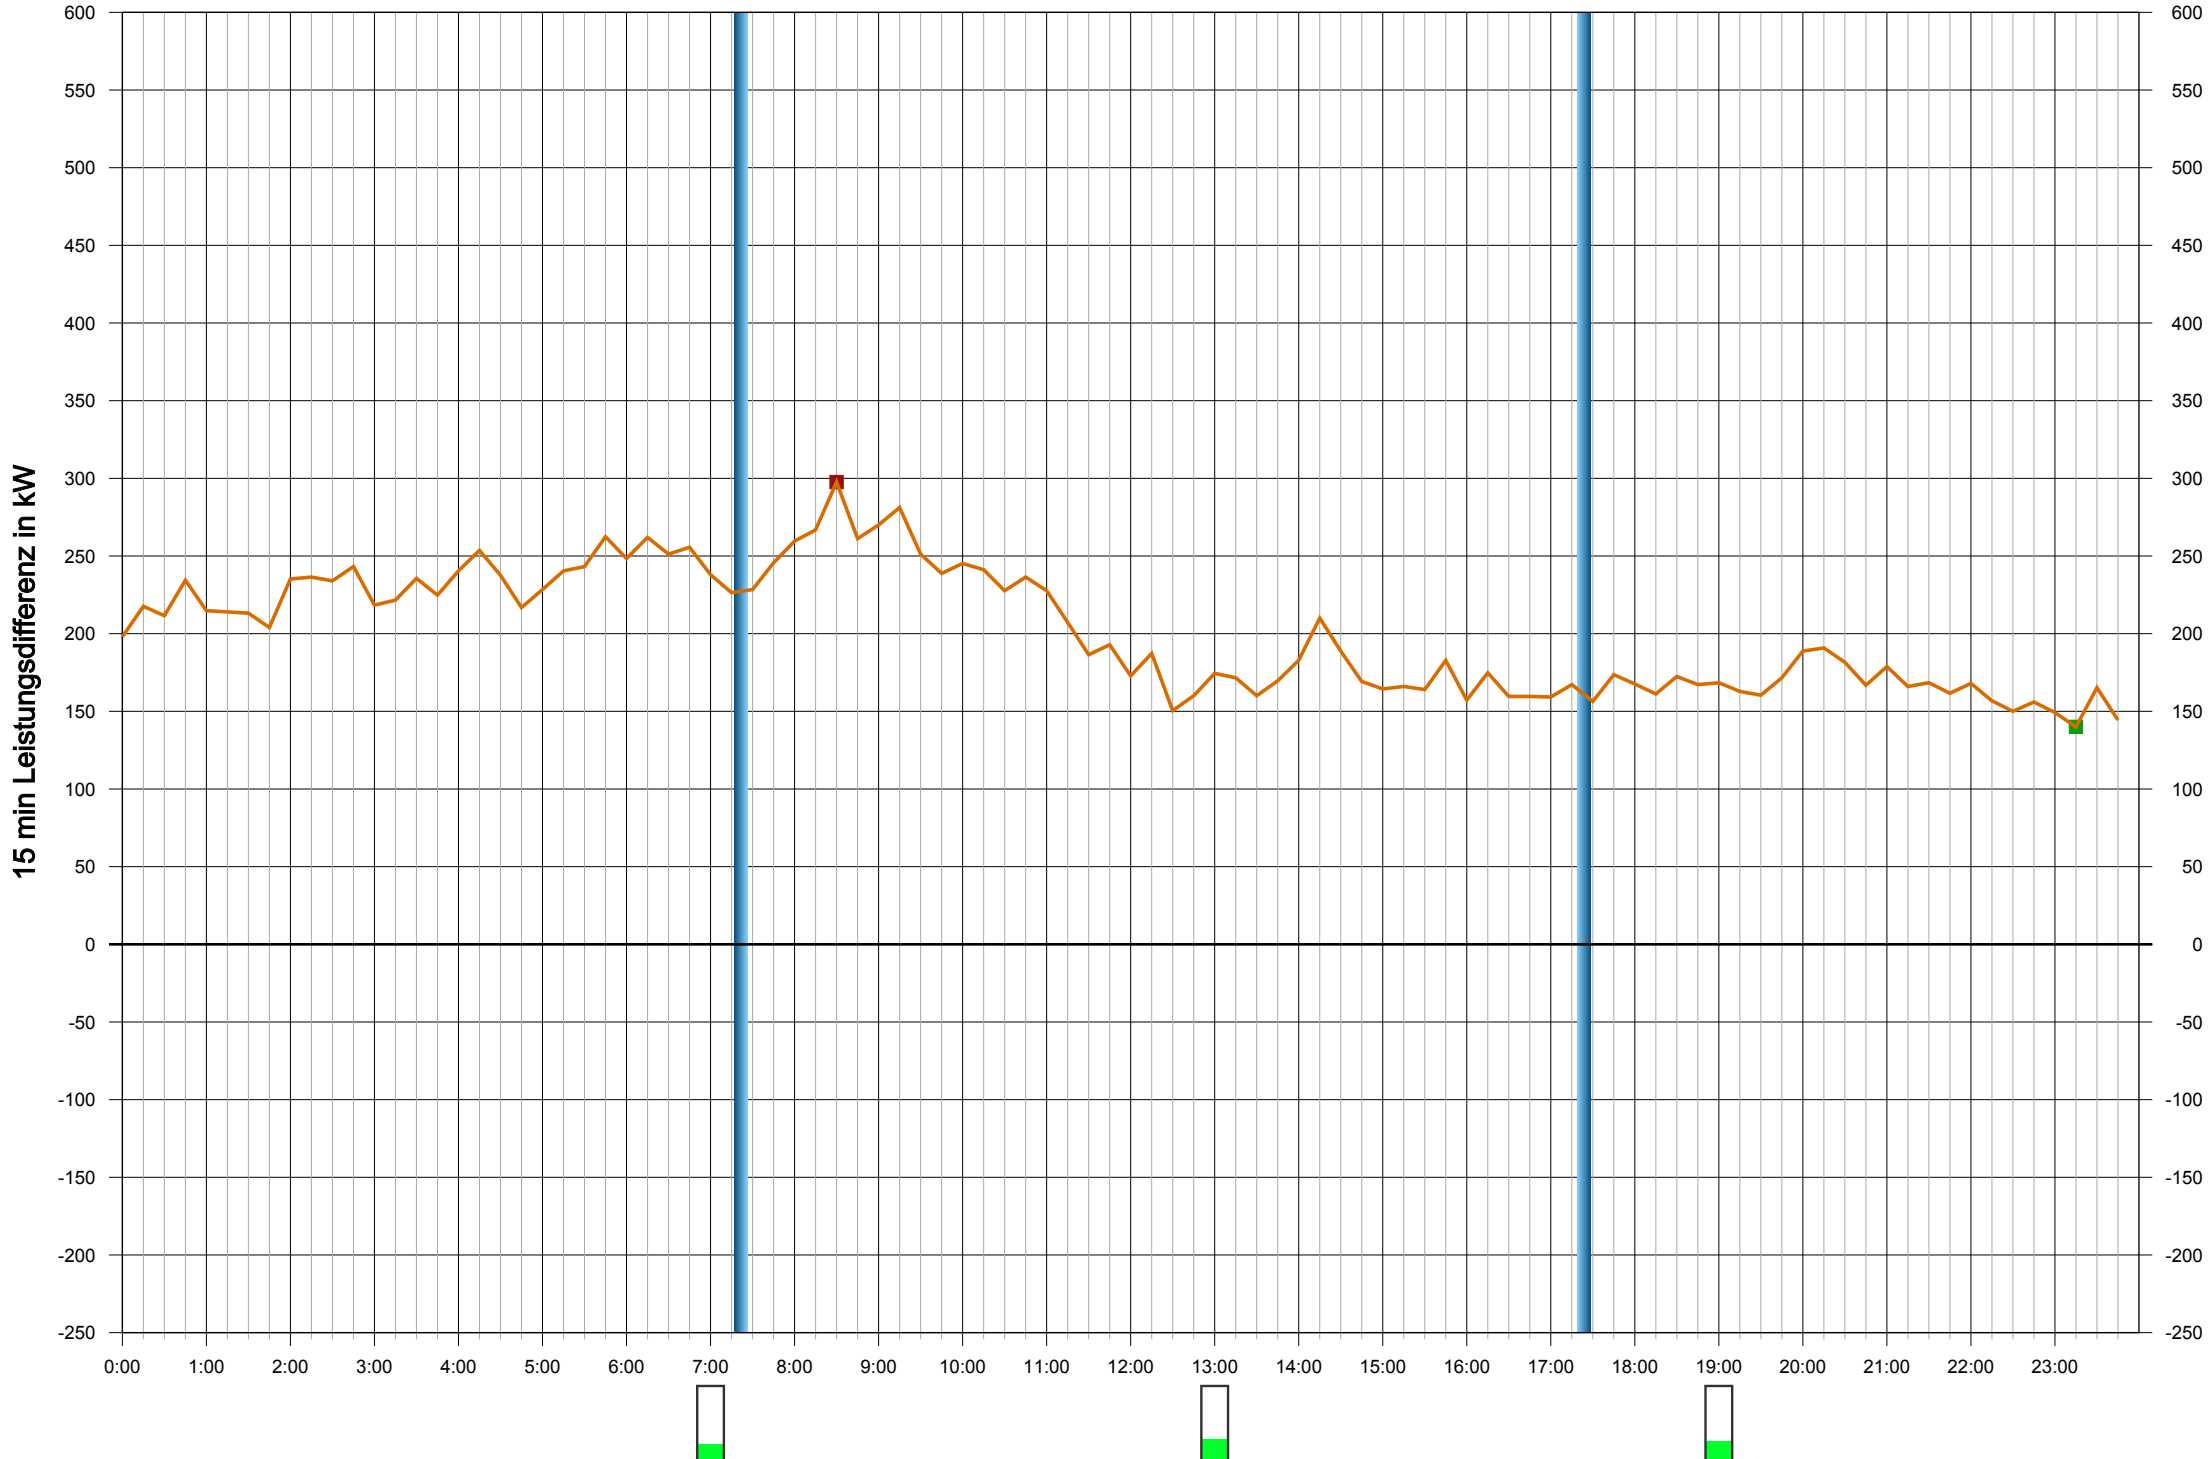

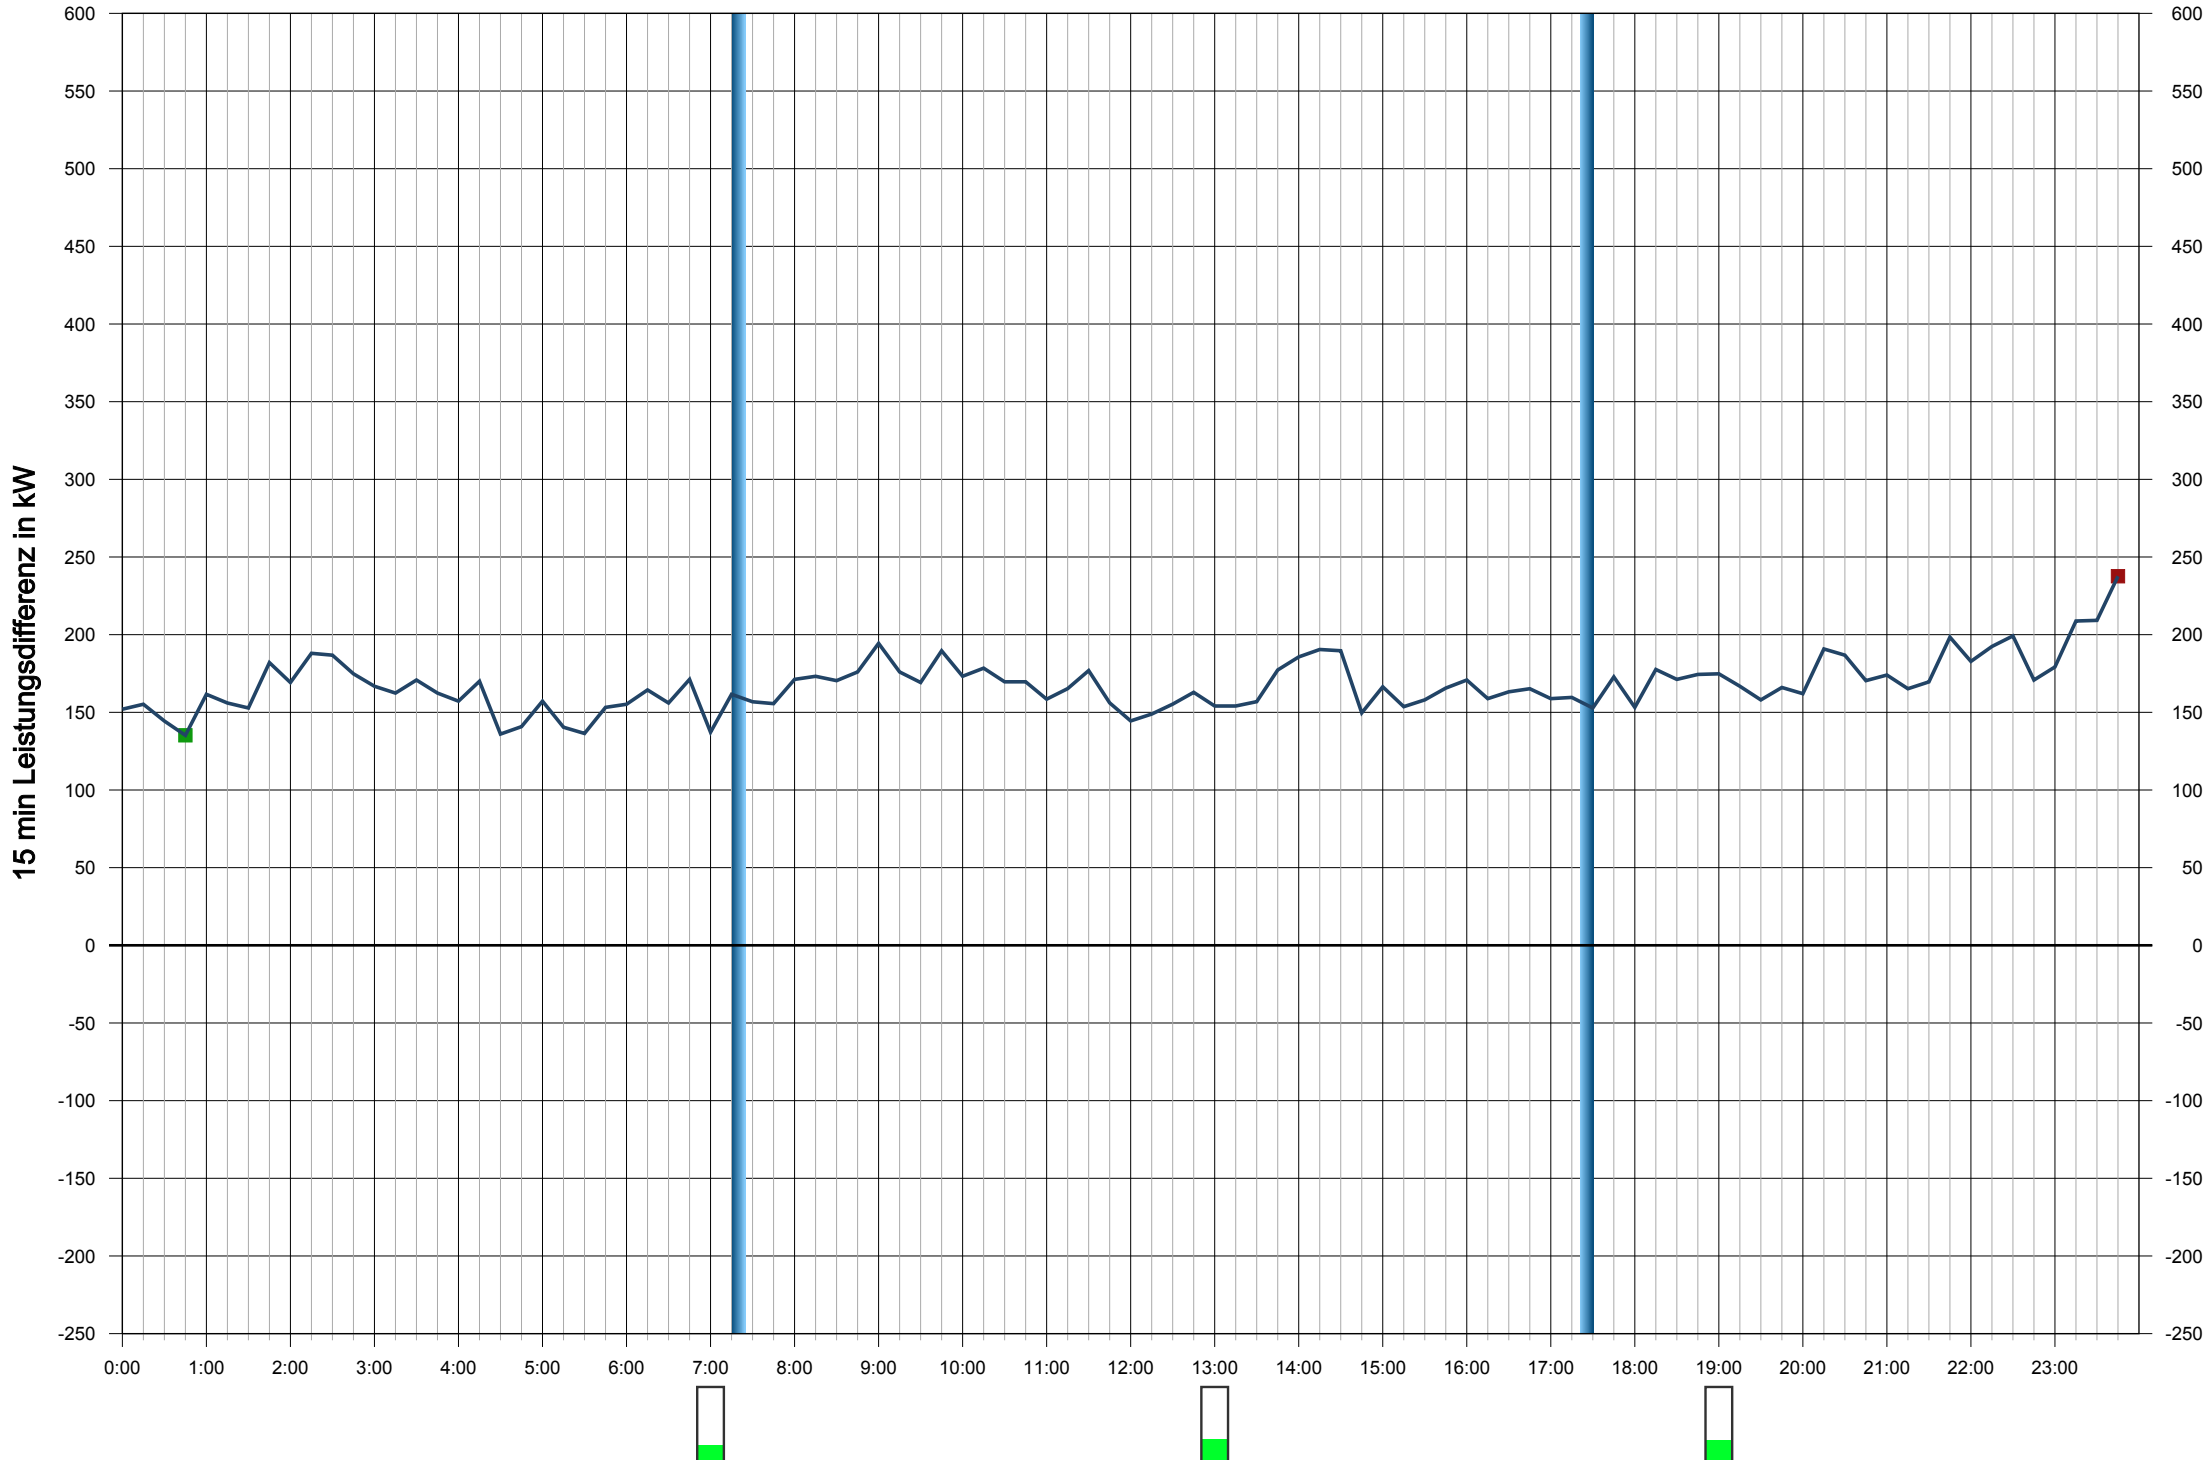

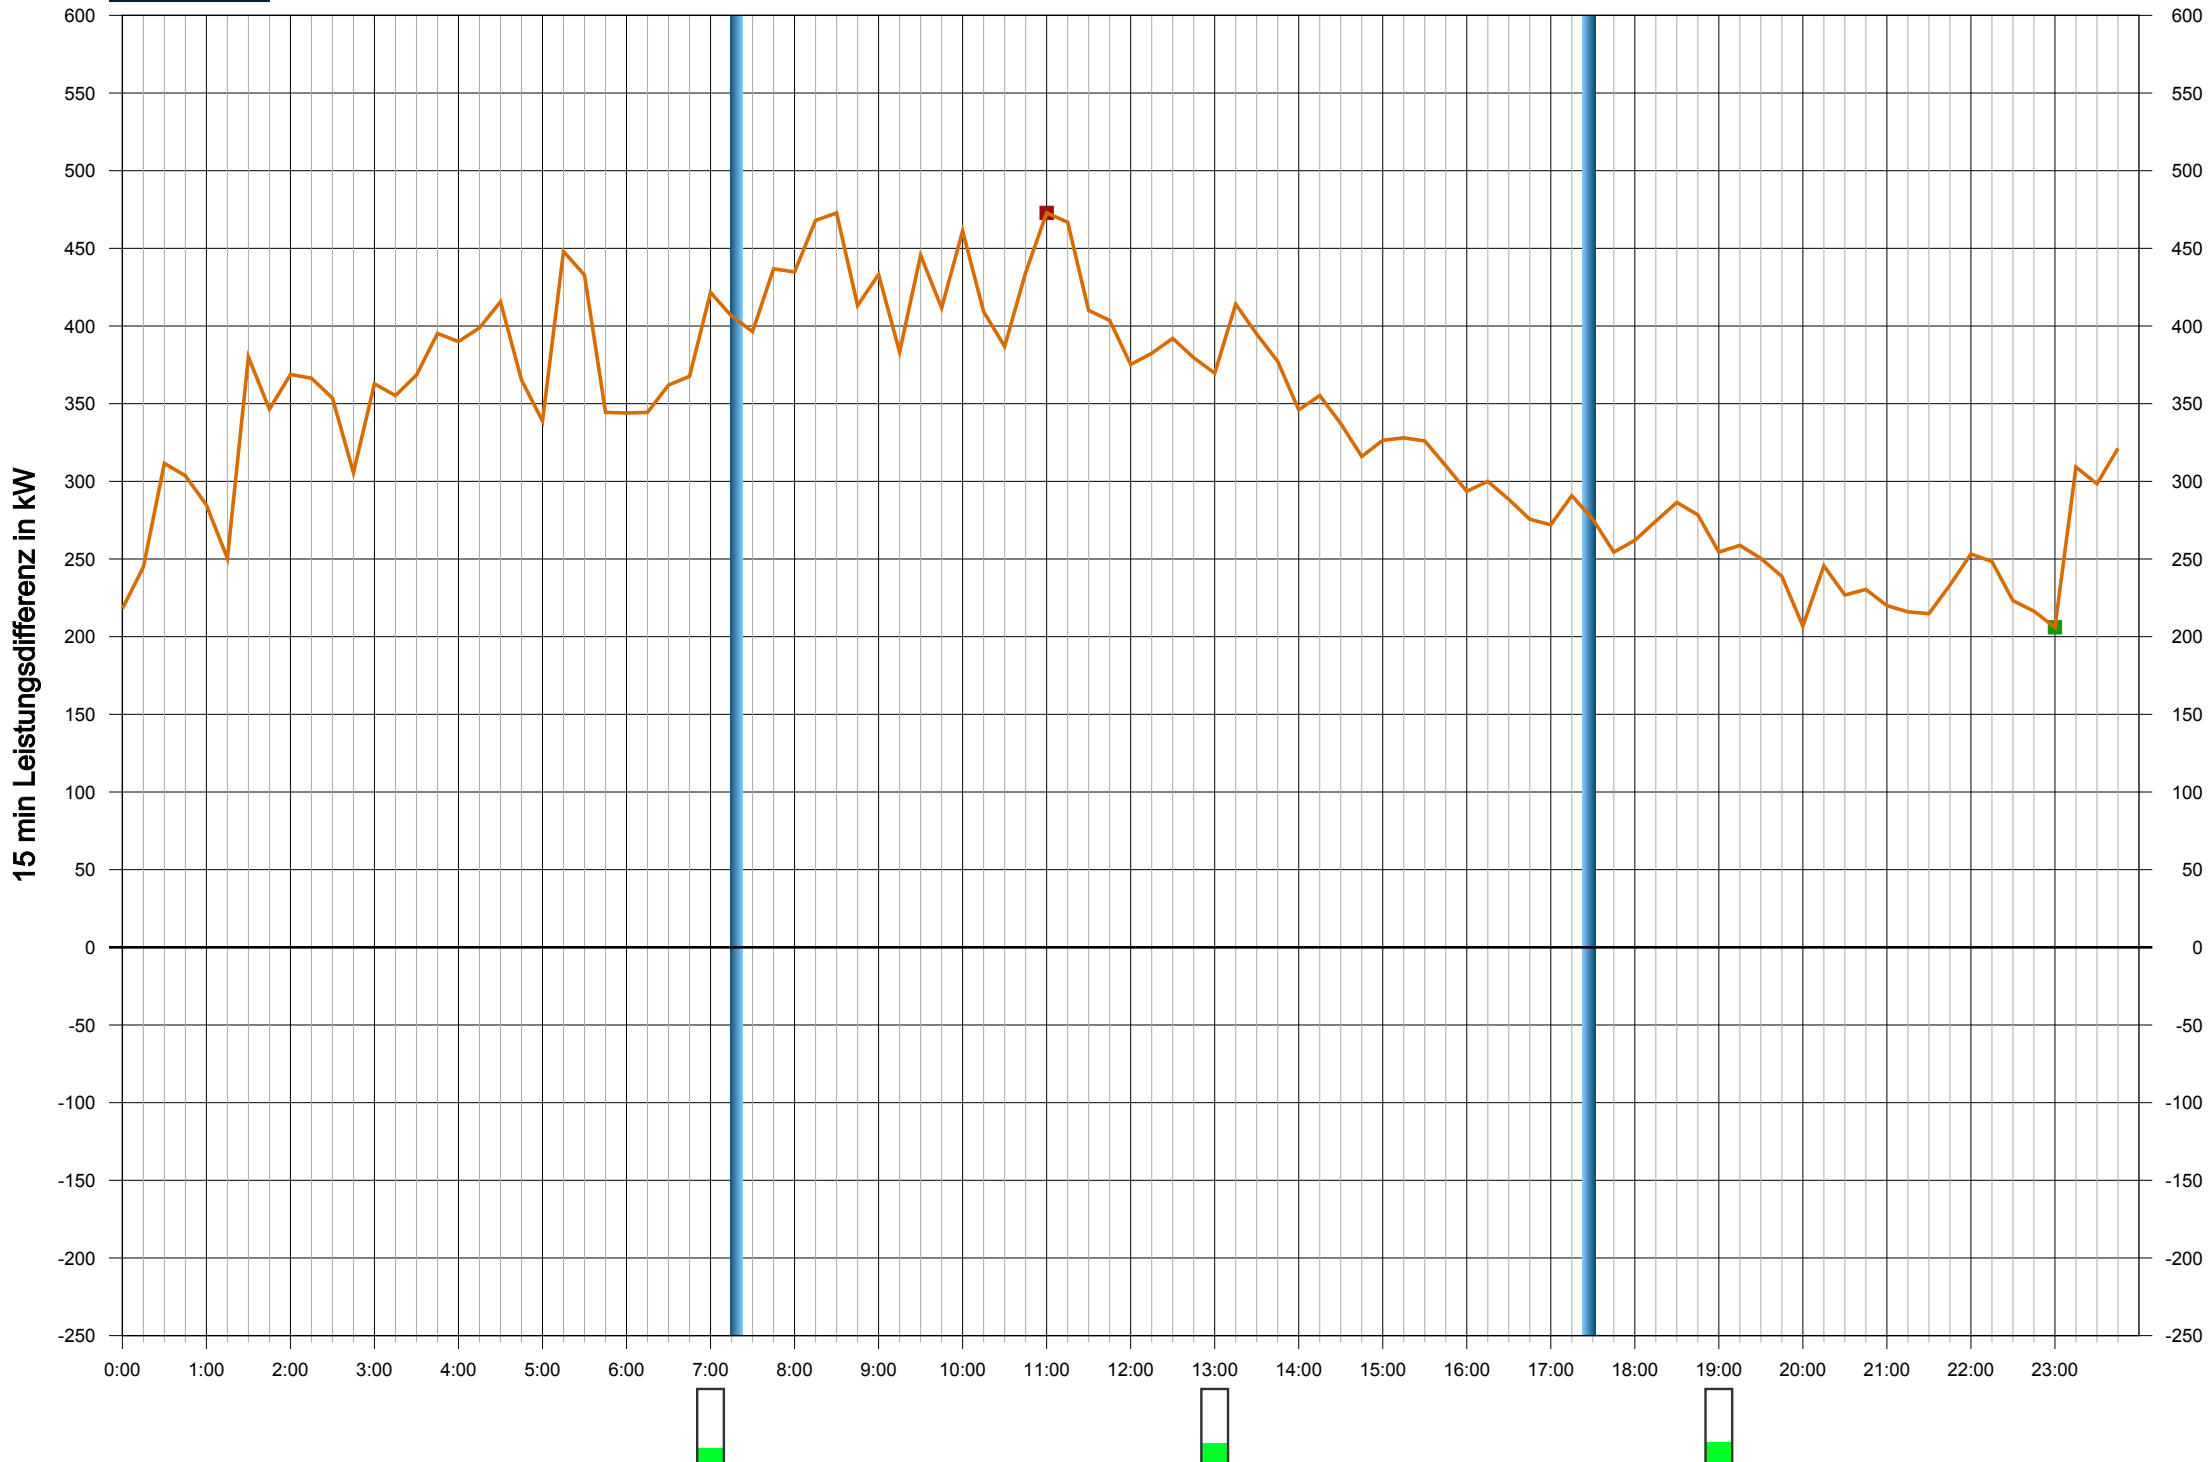


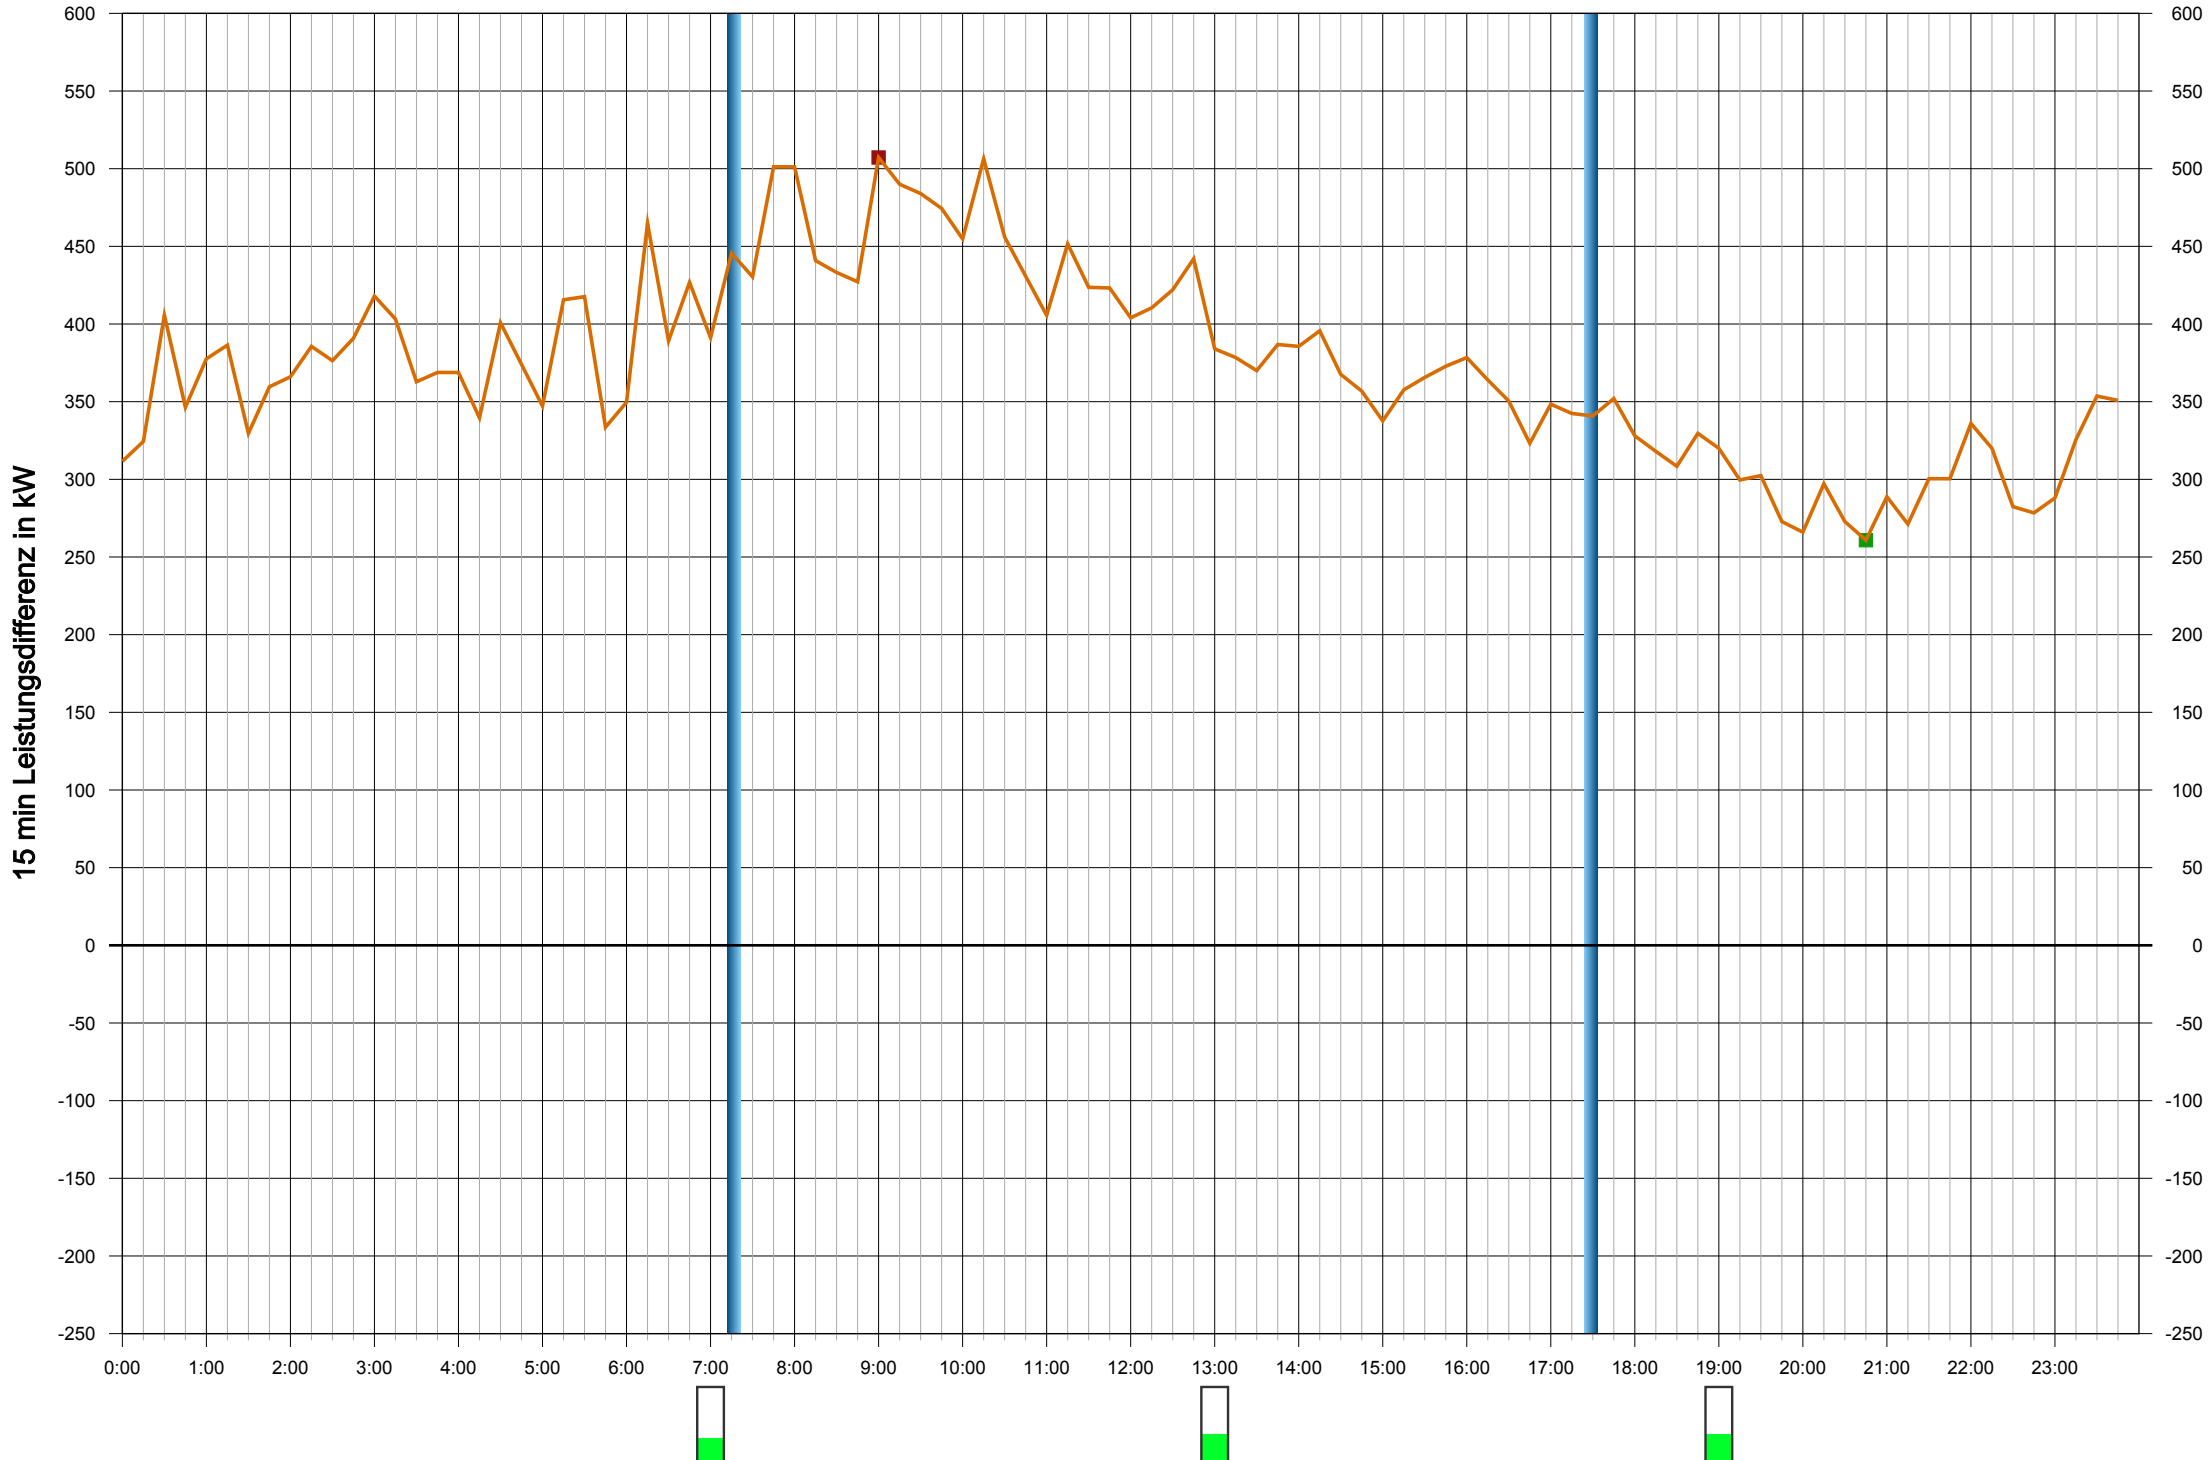

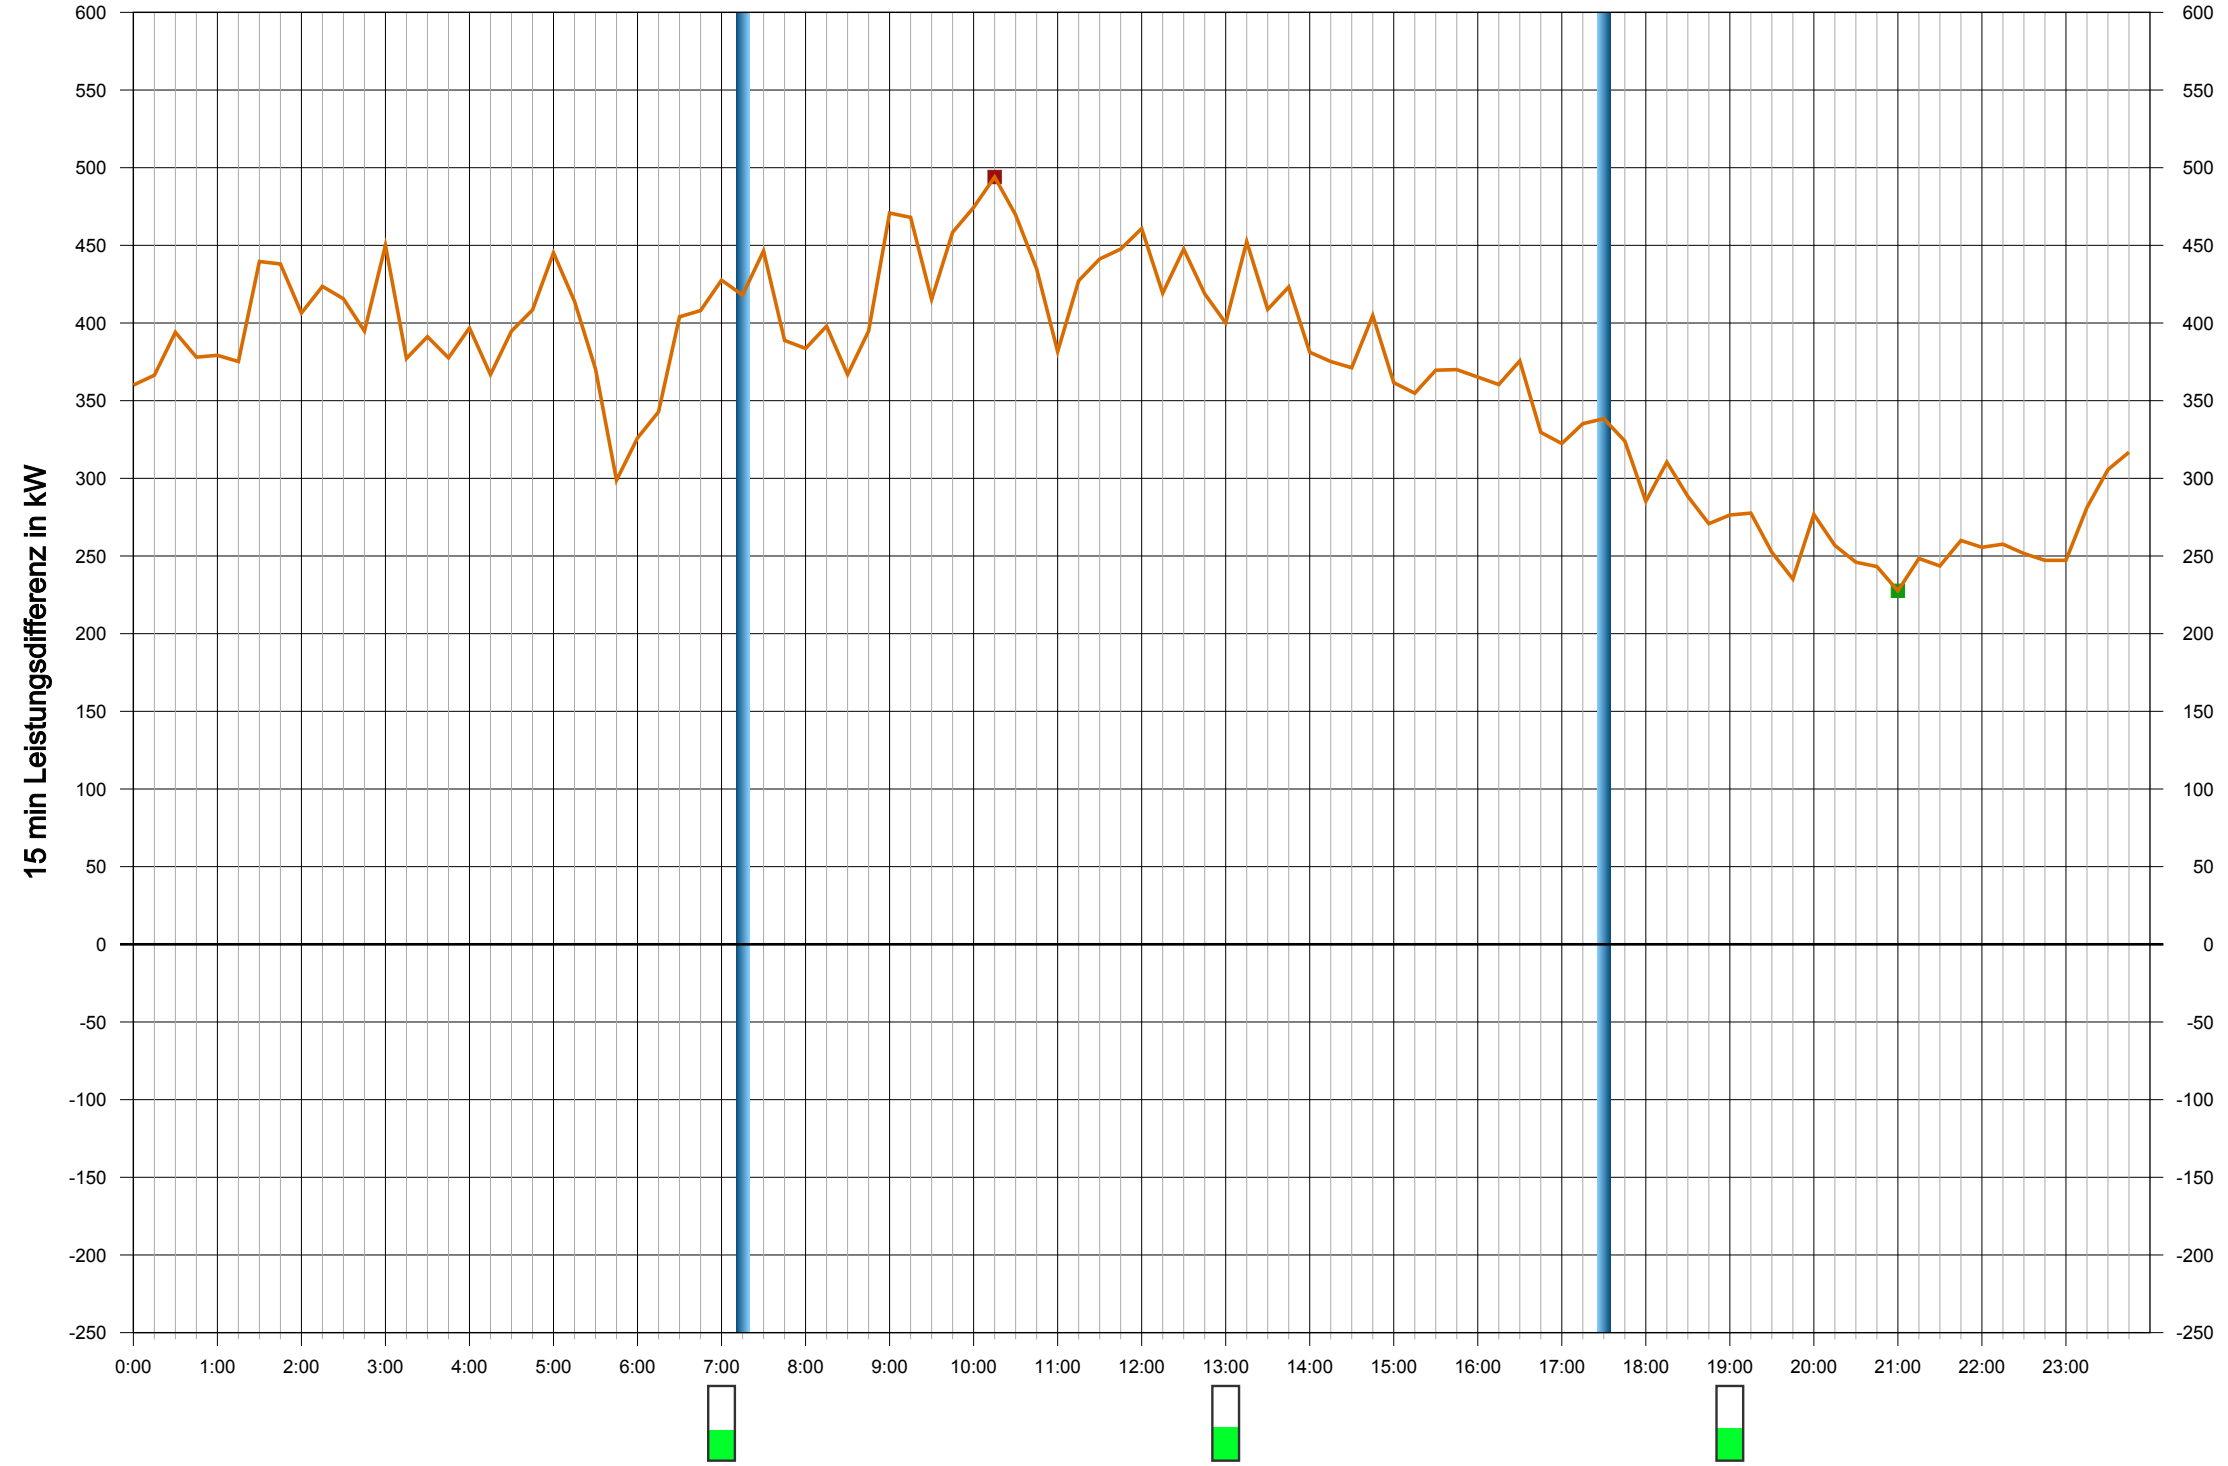



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Do. 16.2.2012 (KW 7)


Tagesminimum: 230,0 kW, Tagesmittelwert: 361,9 kW, Tagesmaximum: 478,0 kW, Tagesbedarf: 8.983 kWh (1.258 €)

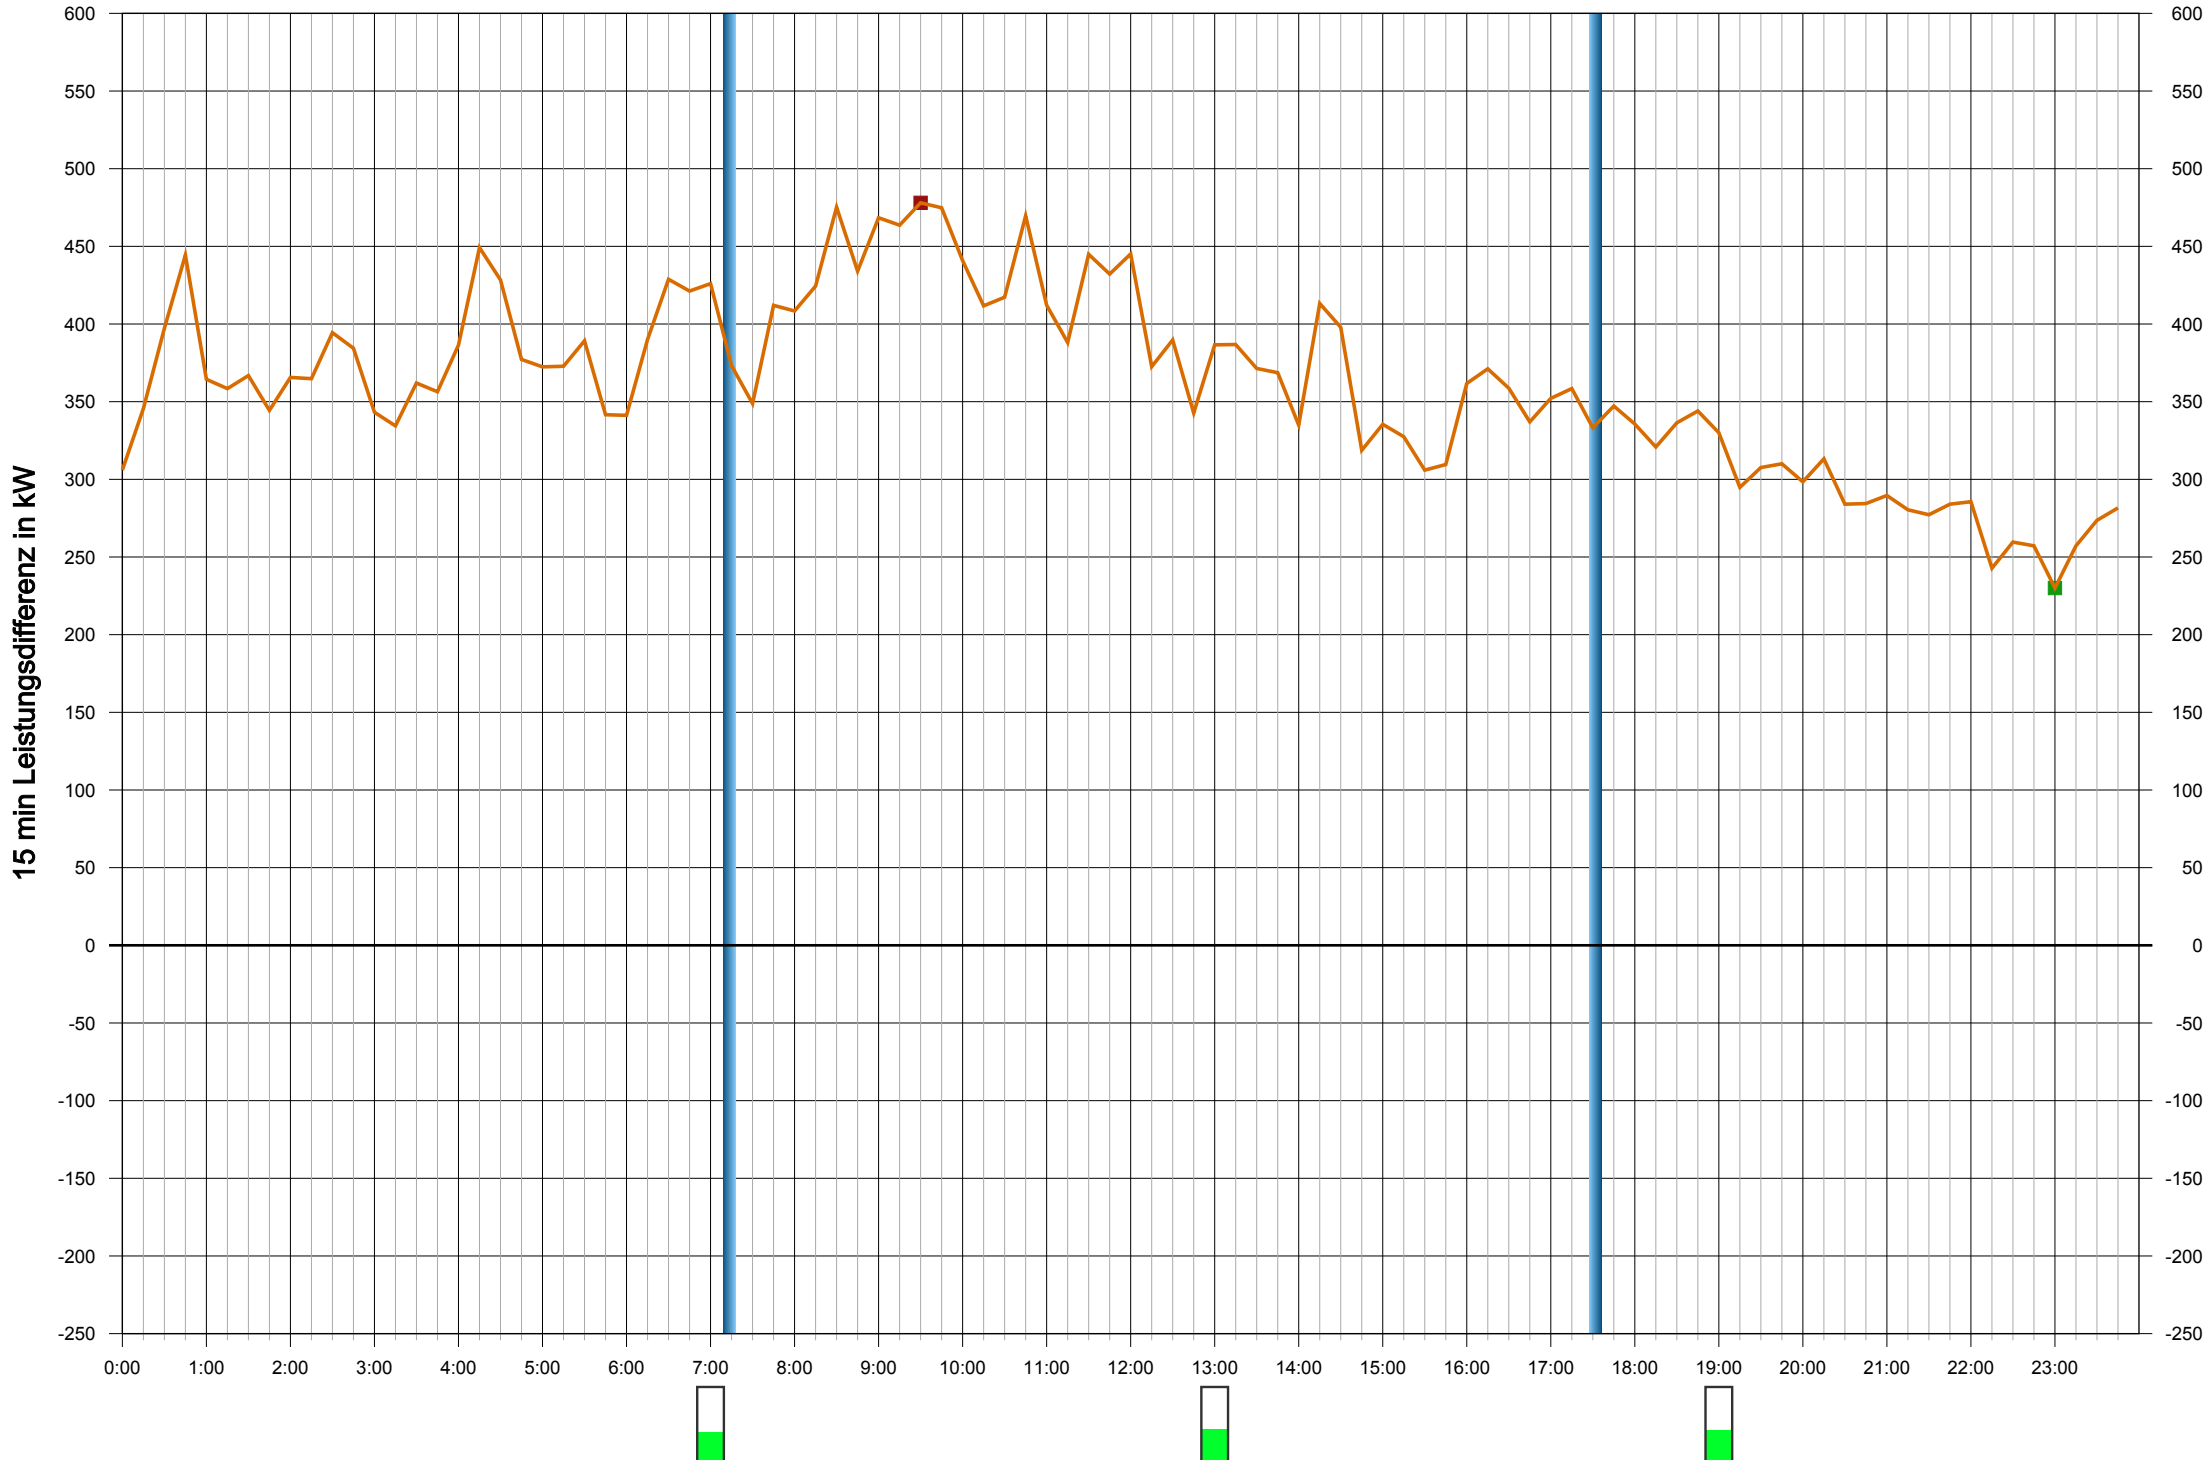




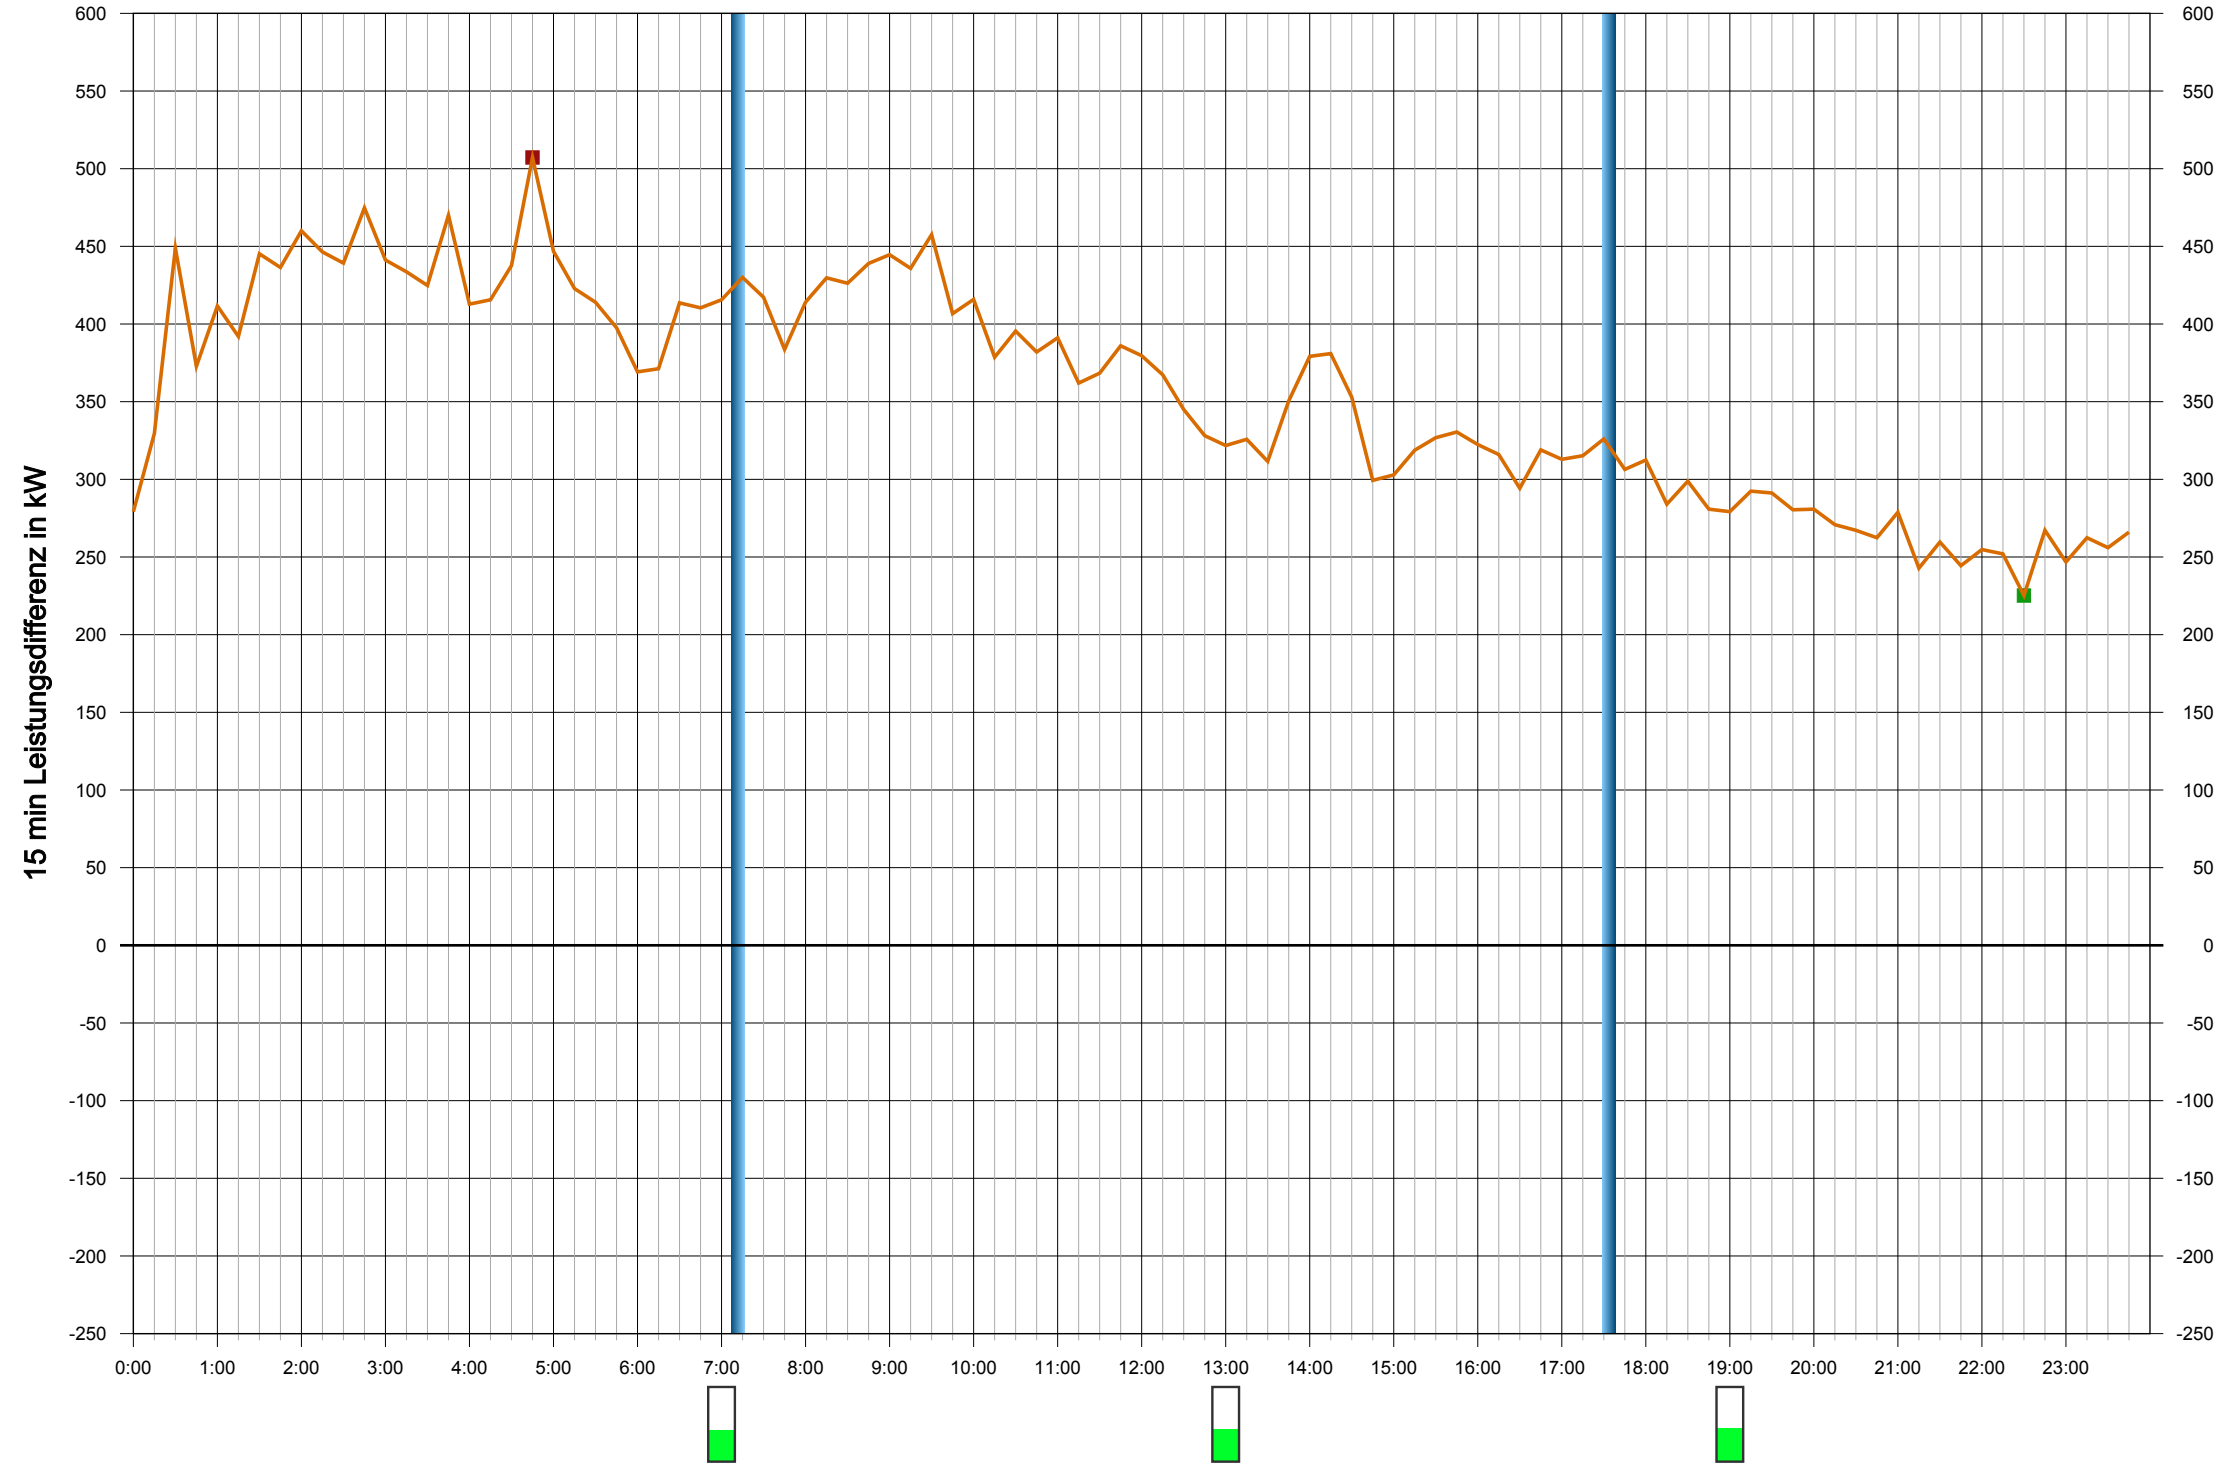

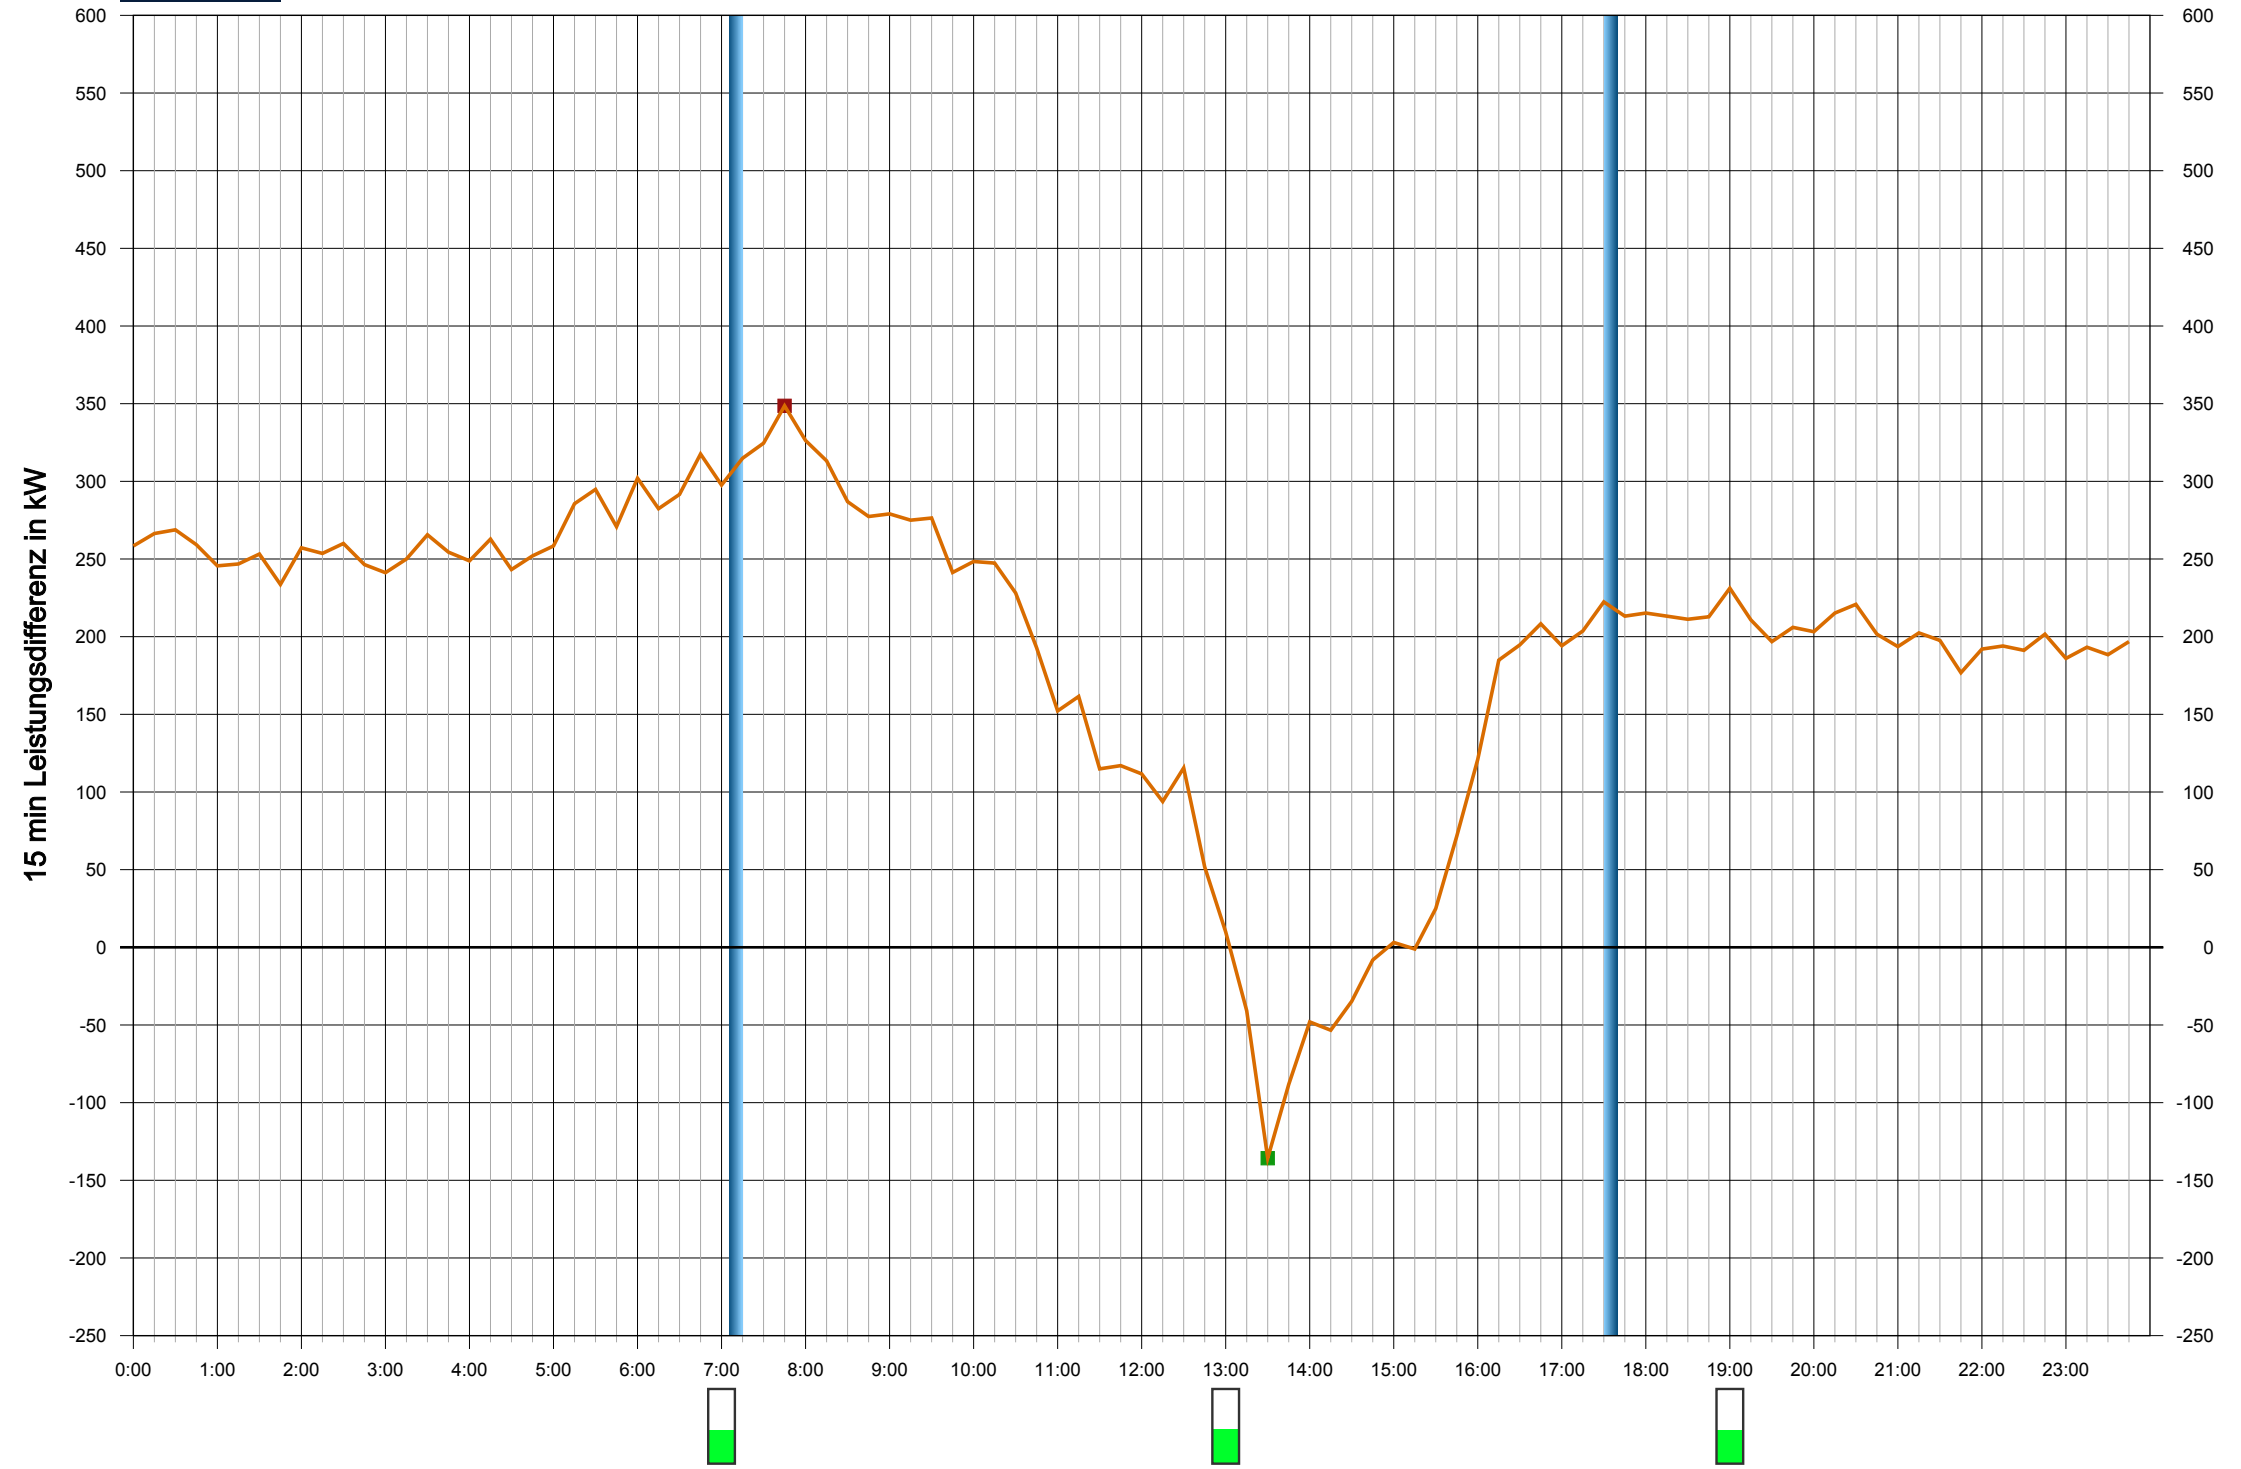


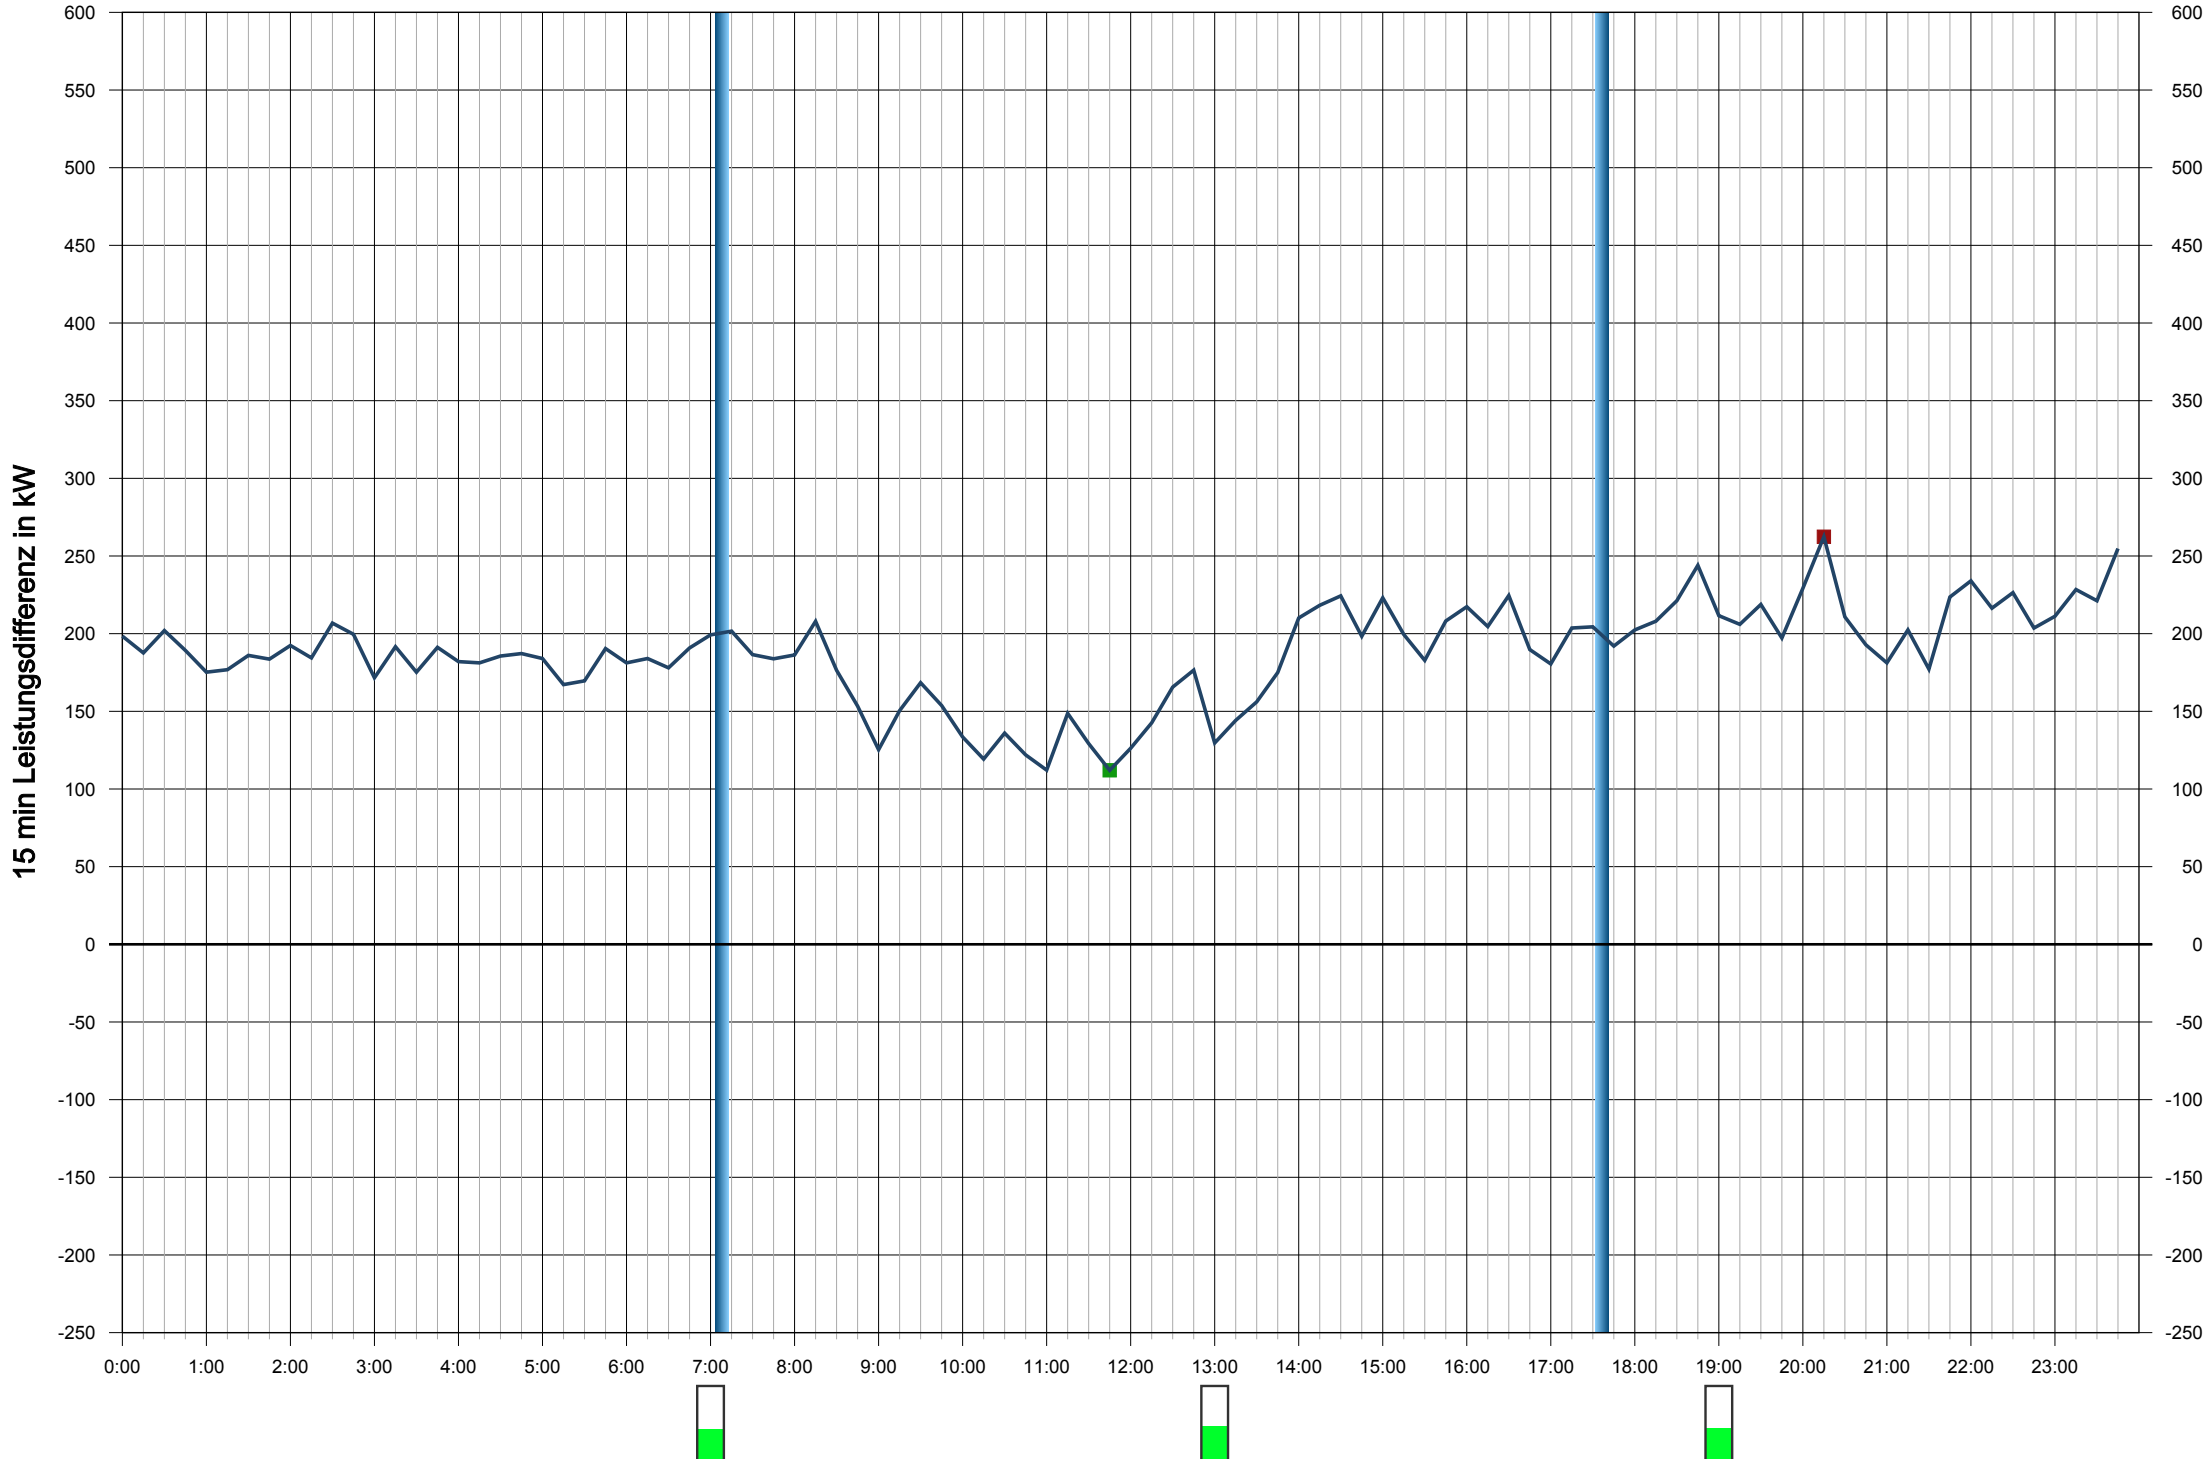


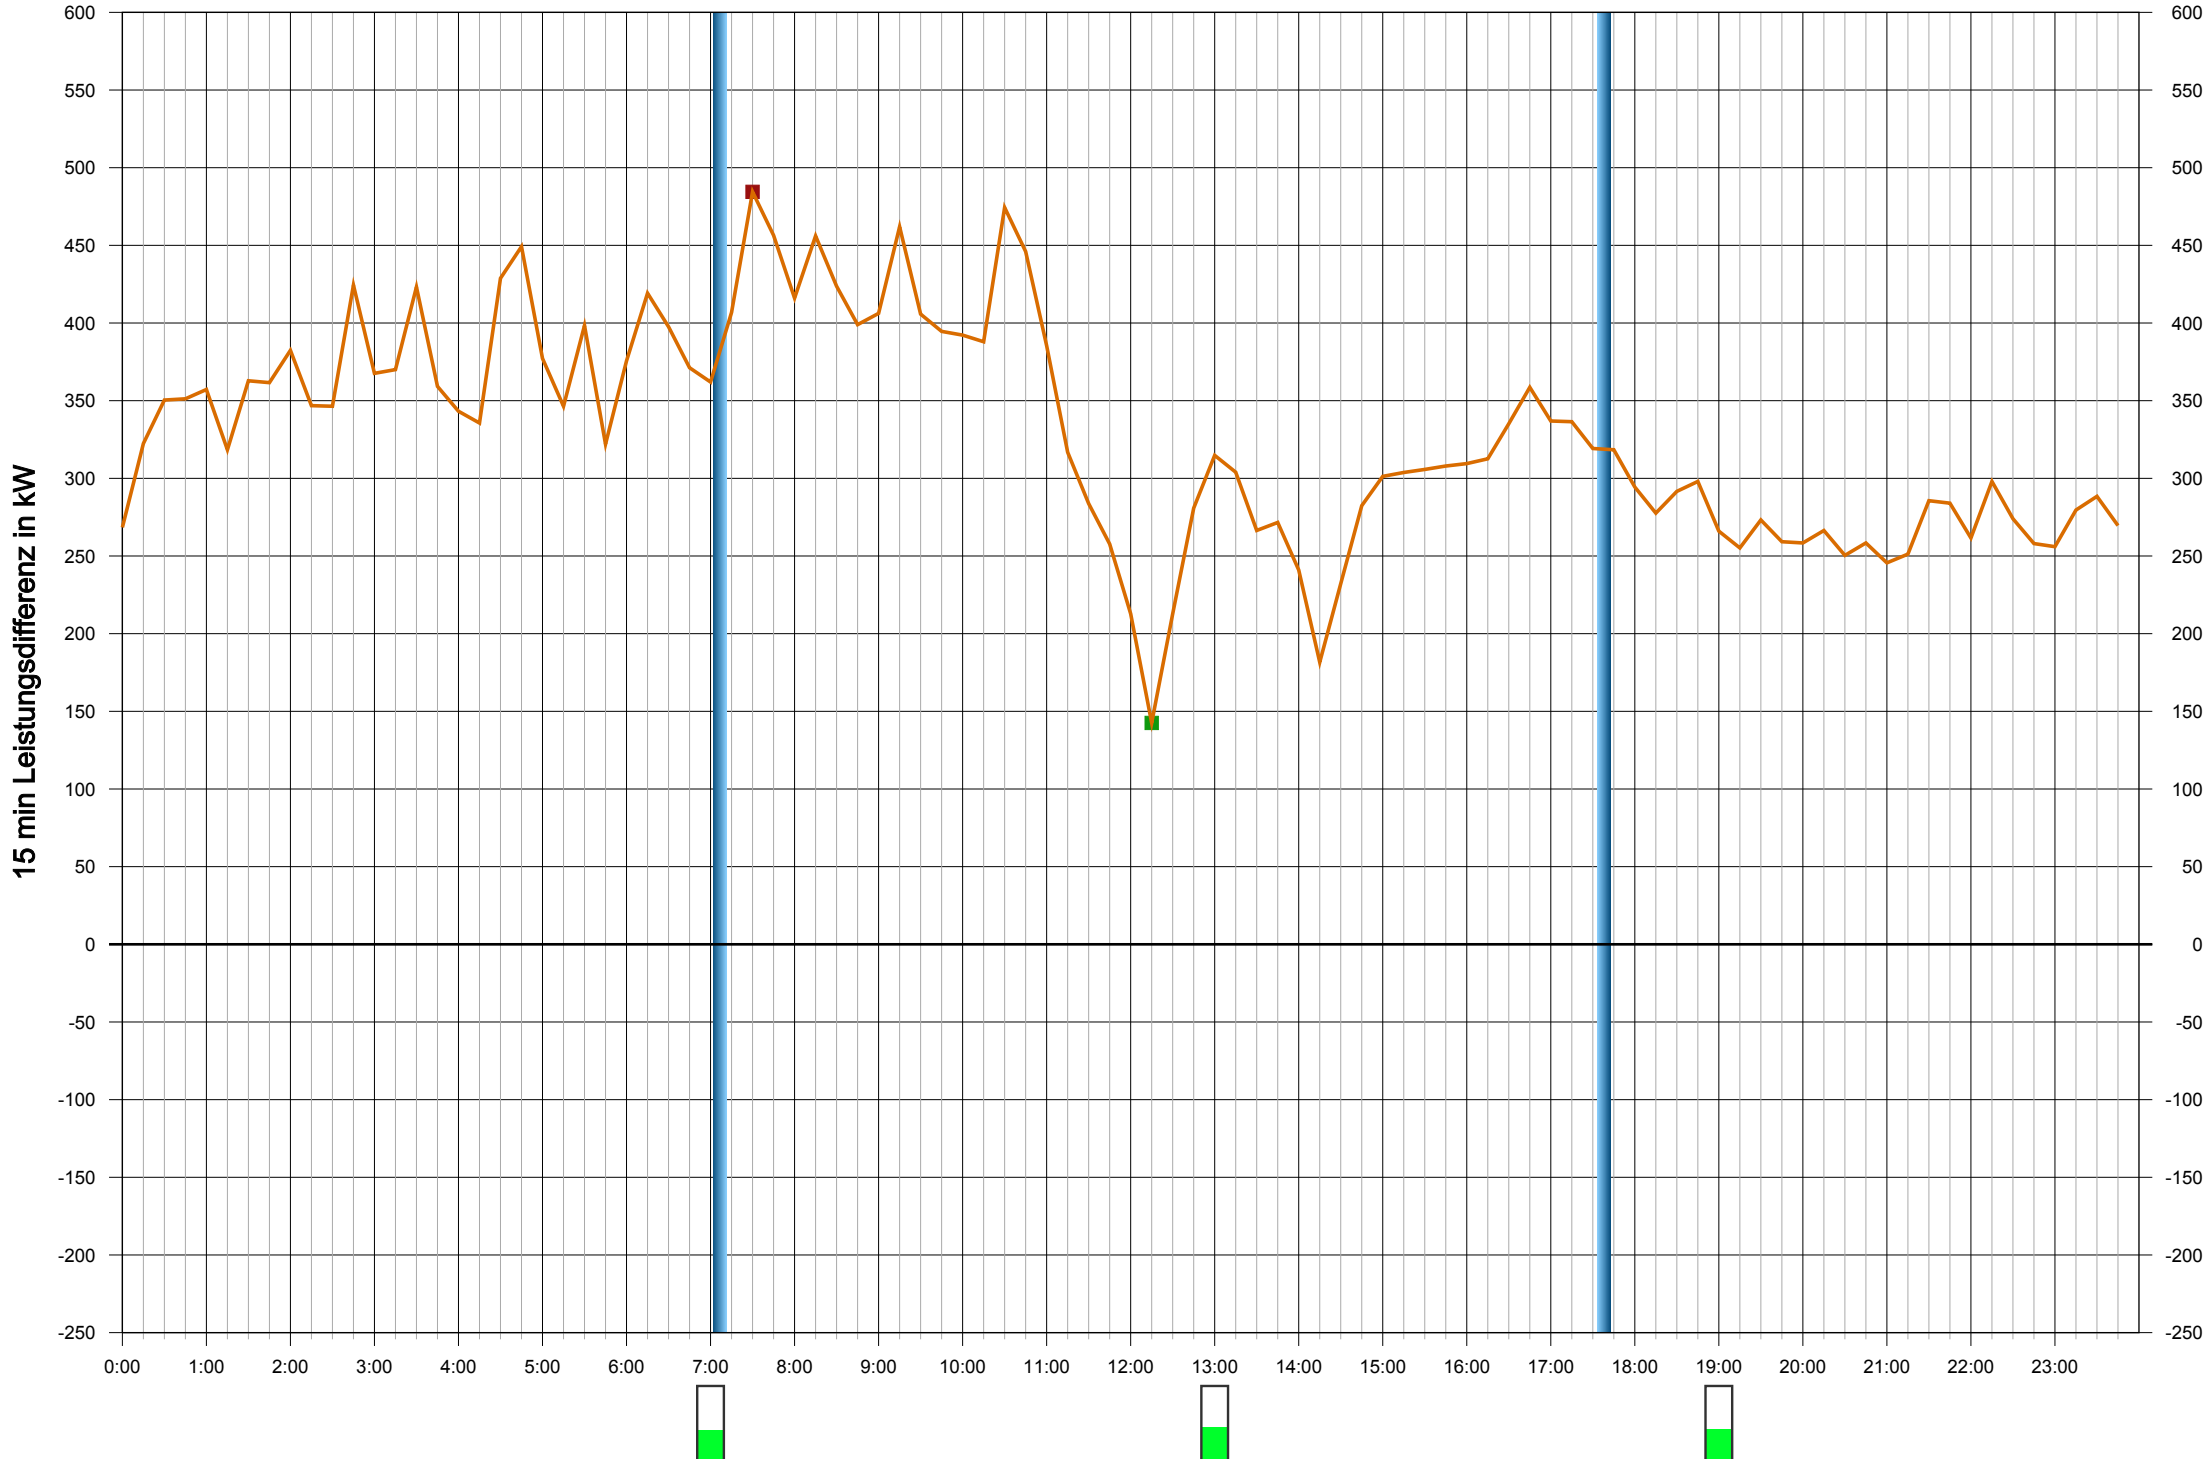



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Di. 21.2.2012 (KW 8)

Tagesminimum: -26,6 kW, Tagesmittelwert: 249,7 kW, Tagesmaximum: 506,4 kW, Tagesbedarf: 8.095 kWh (1.133 €)

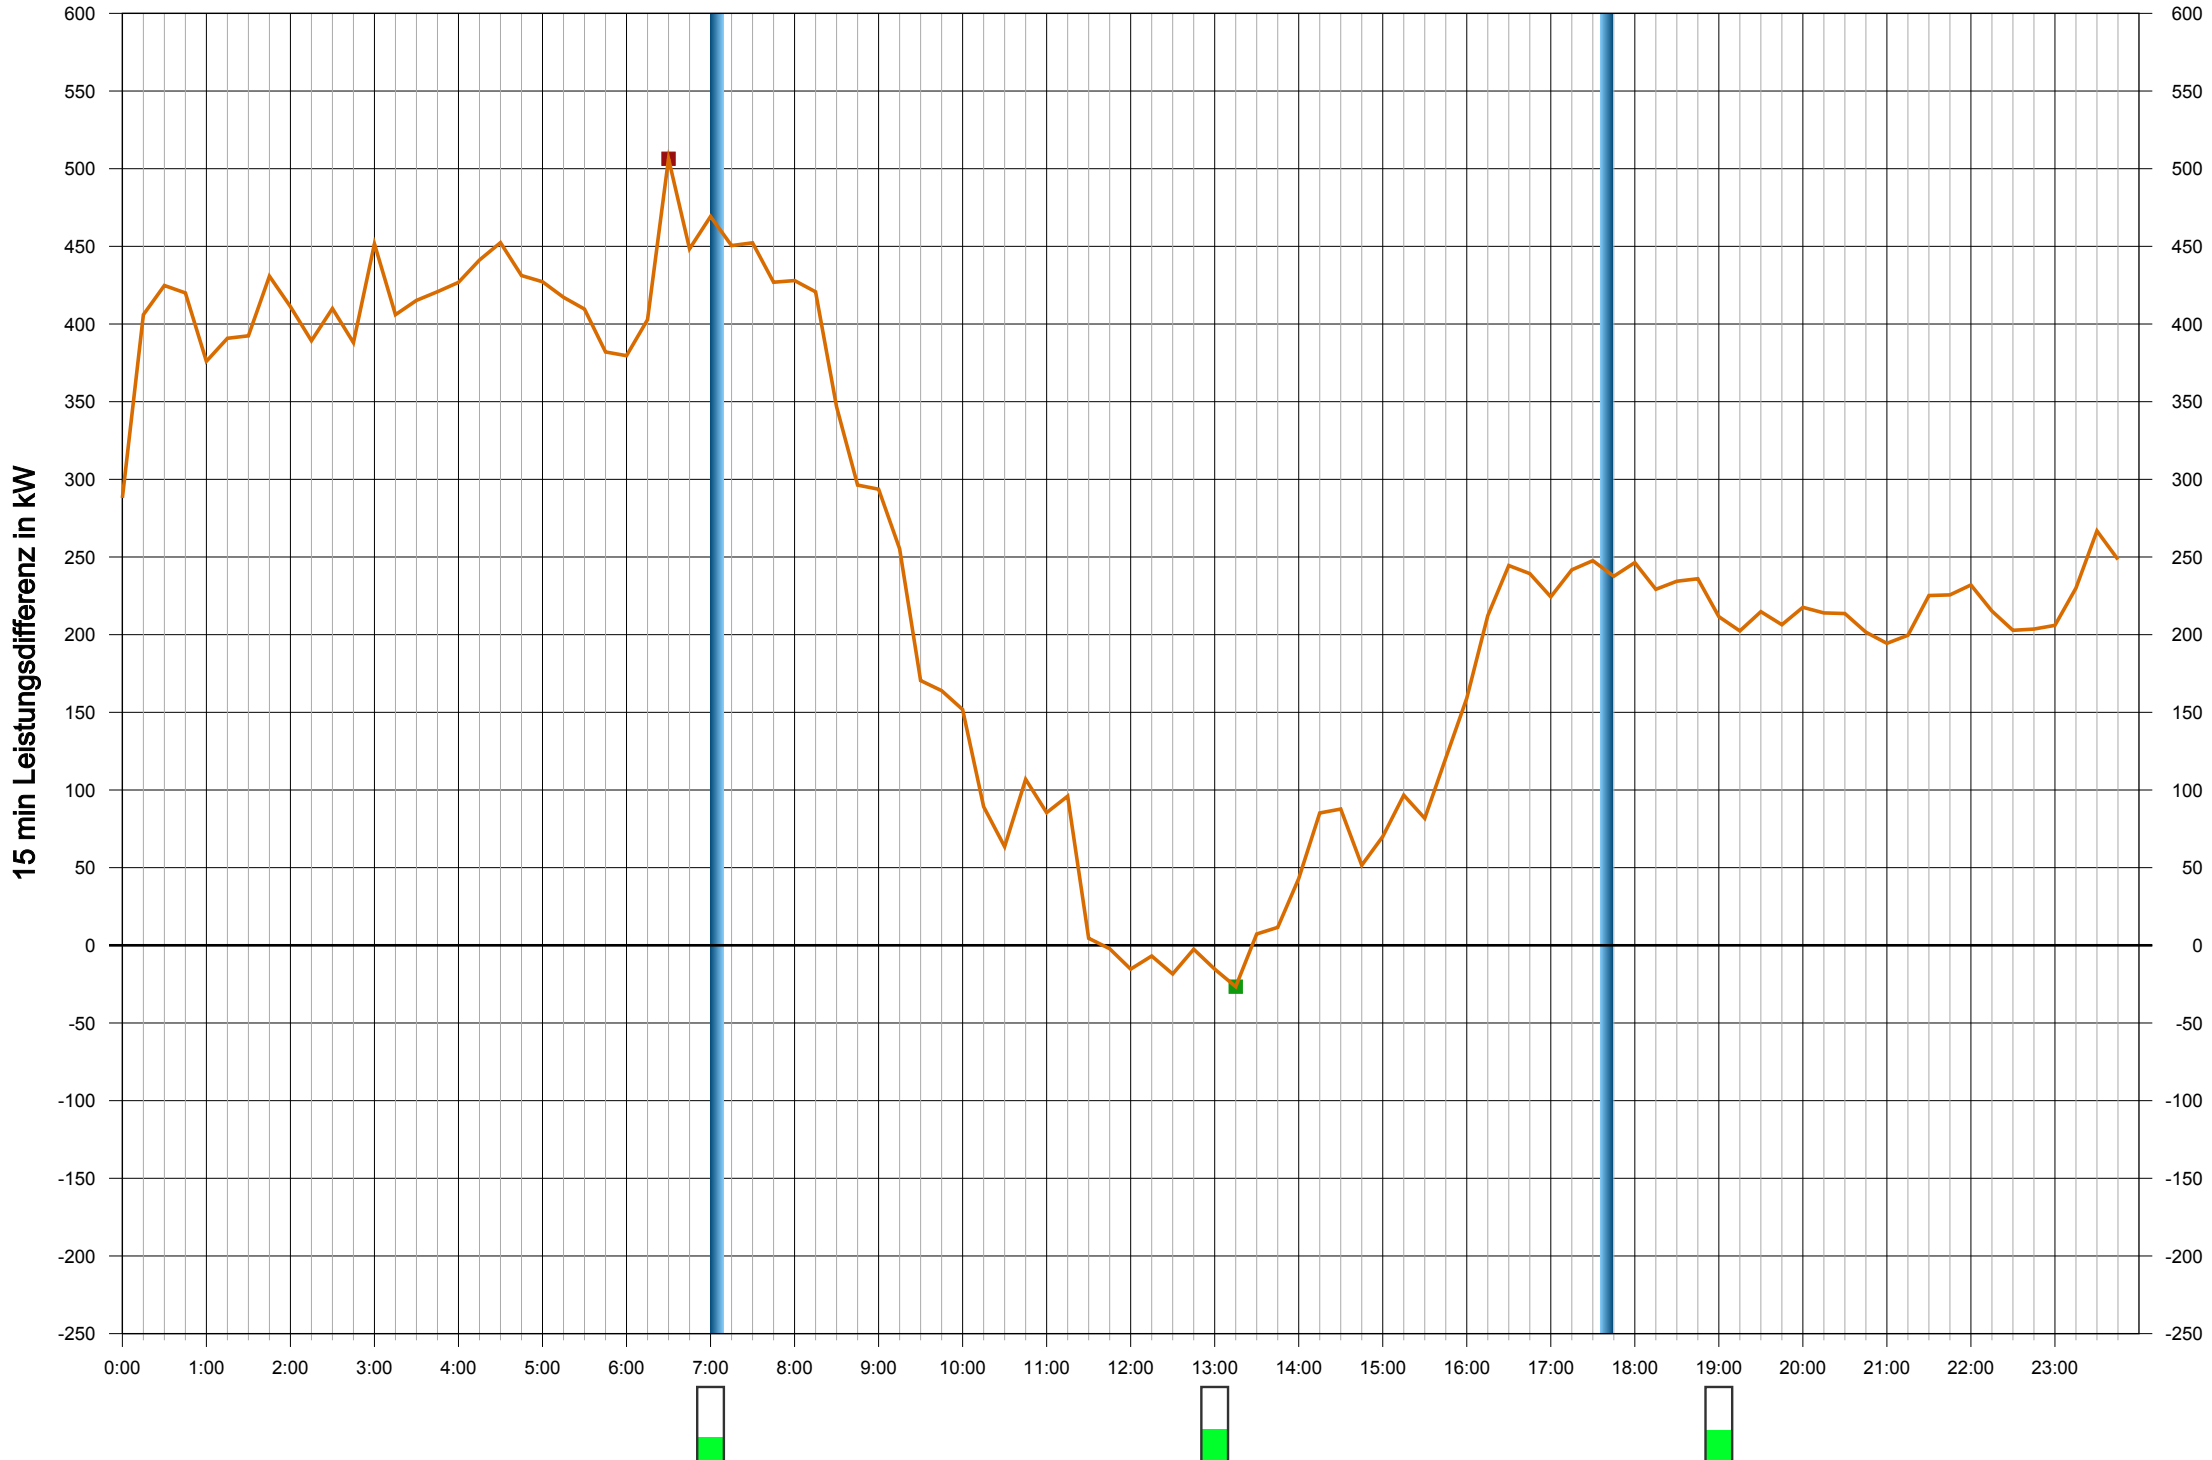


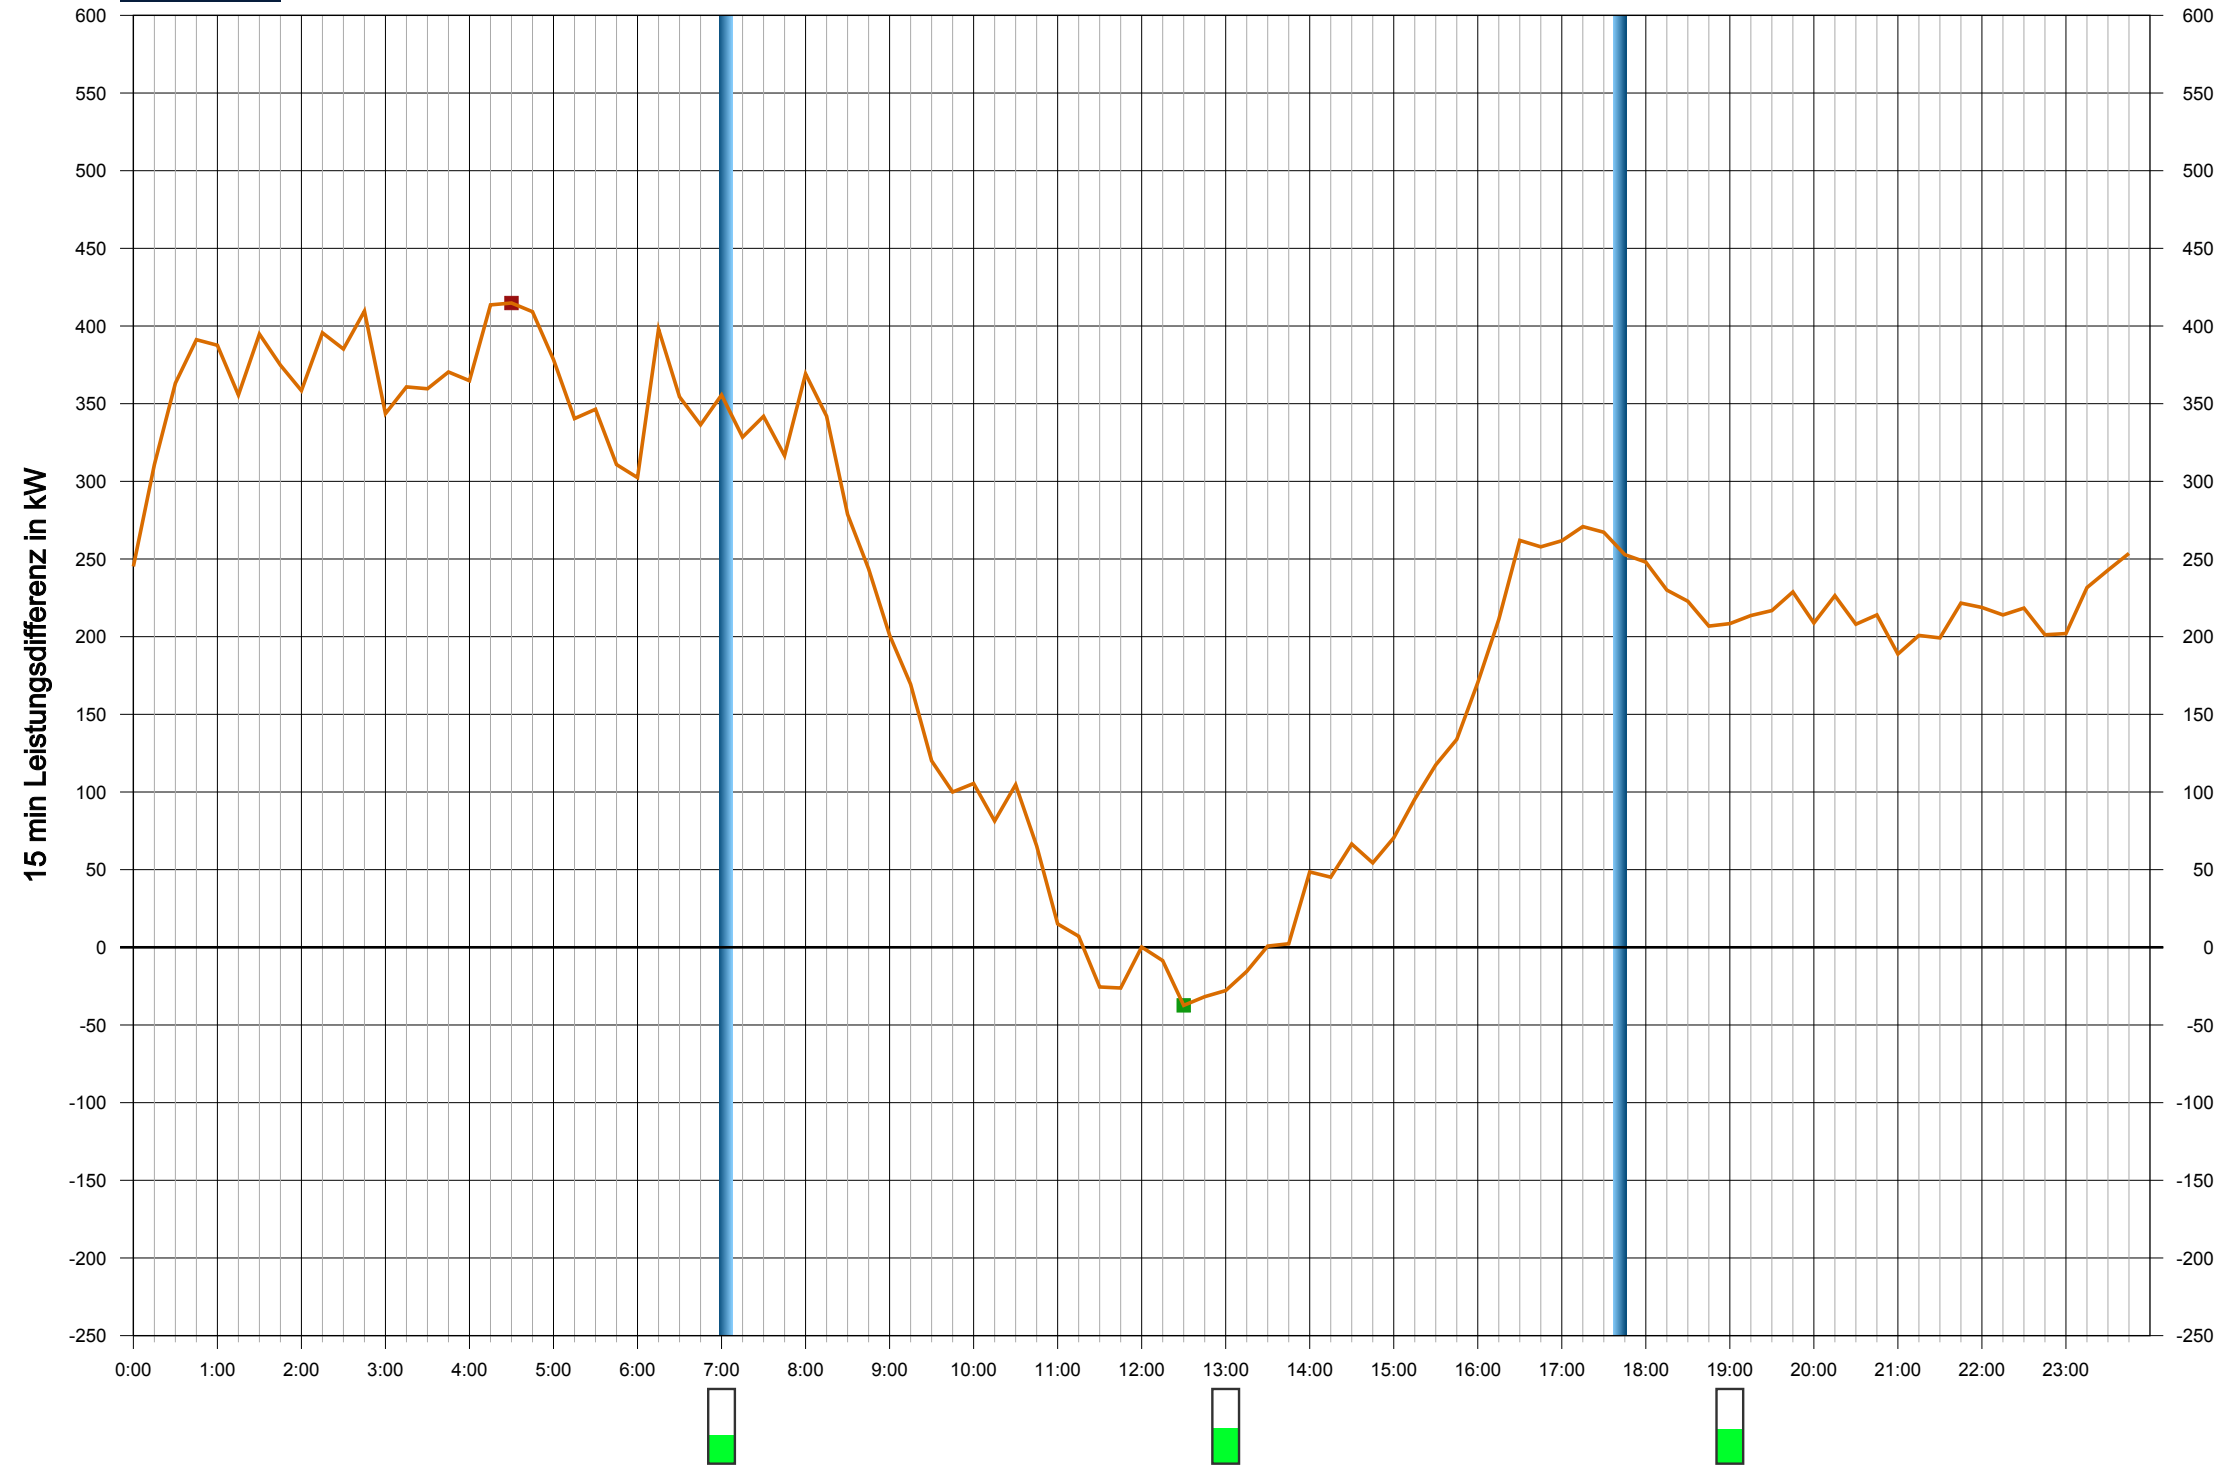


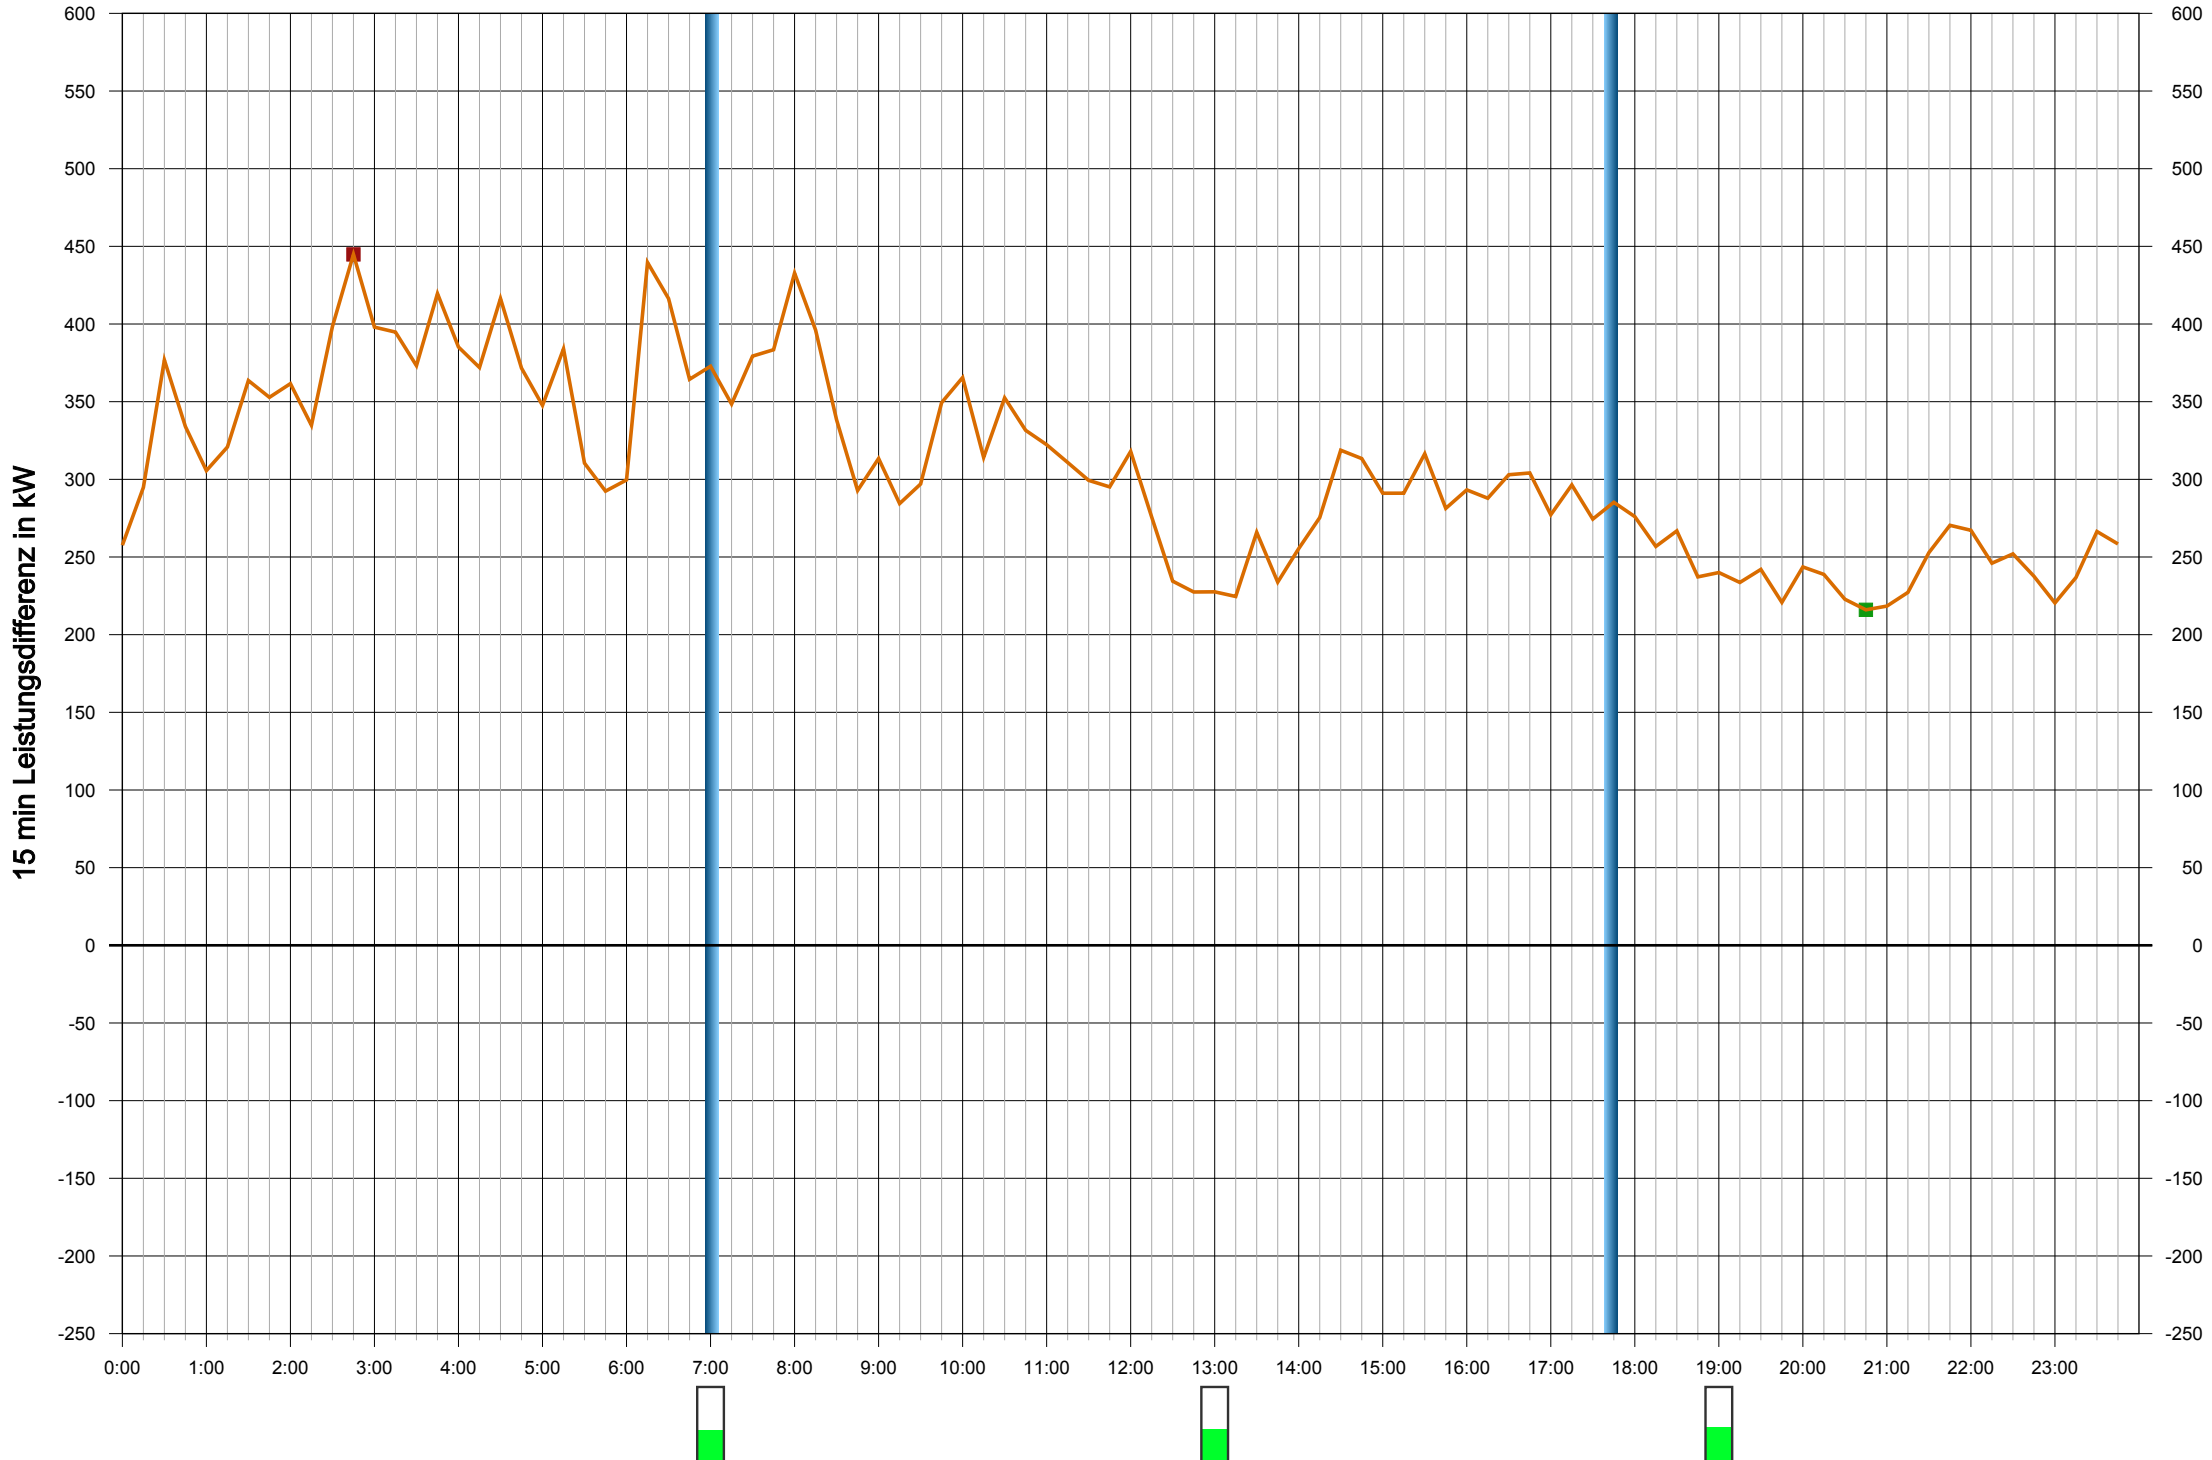


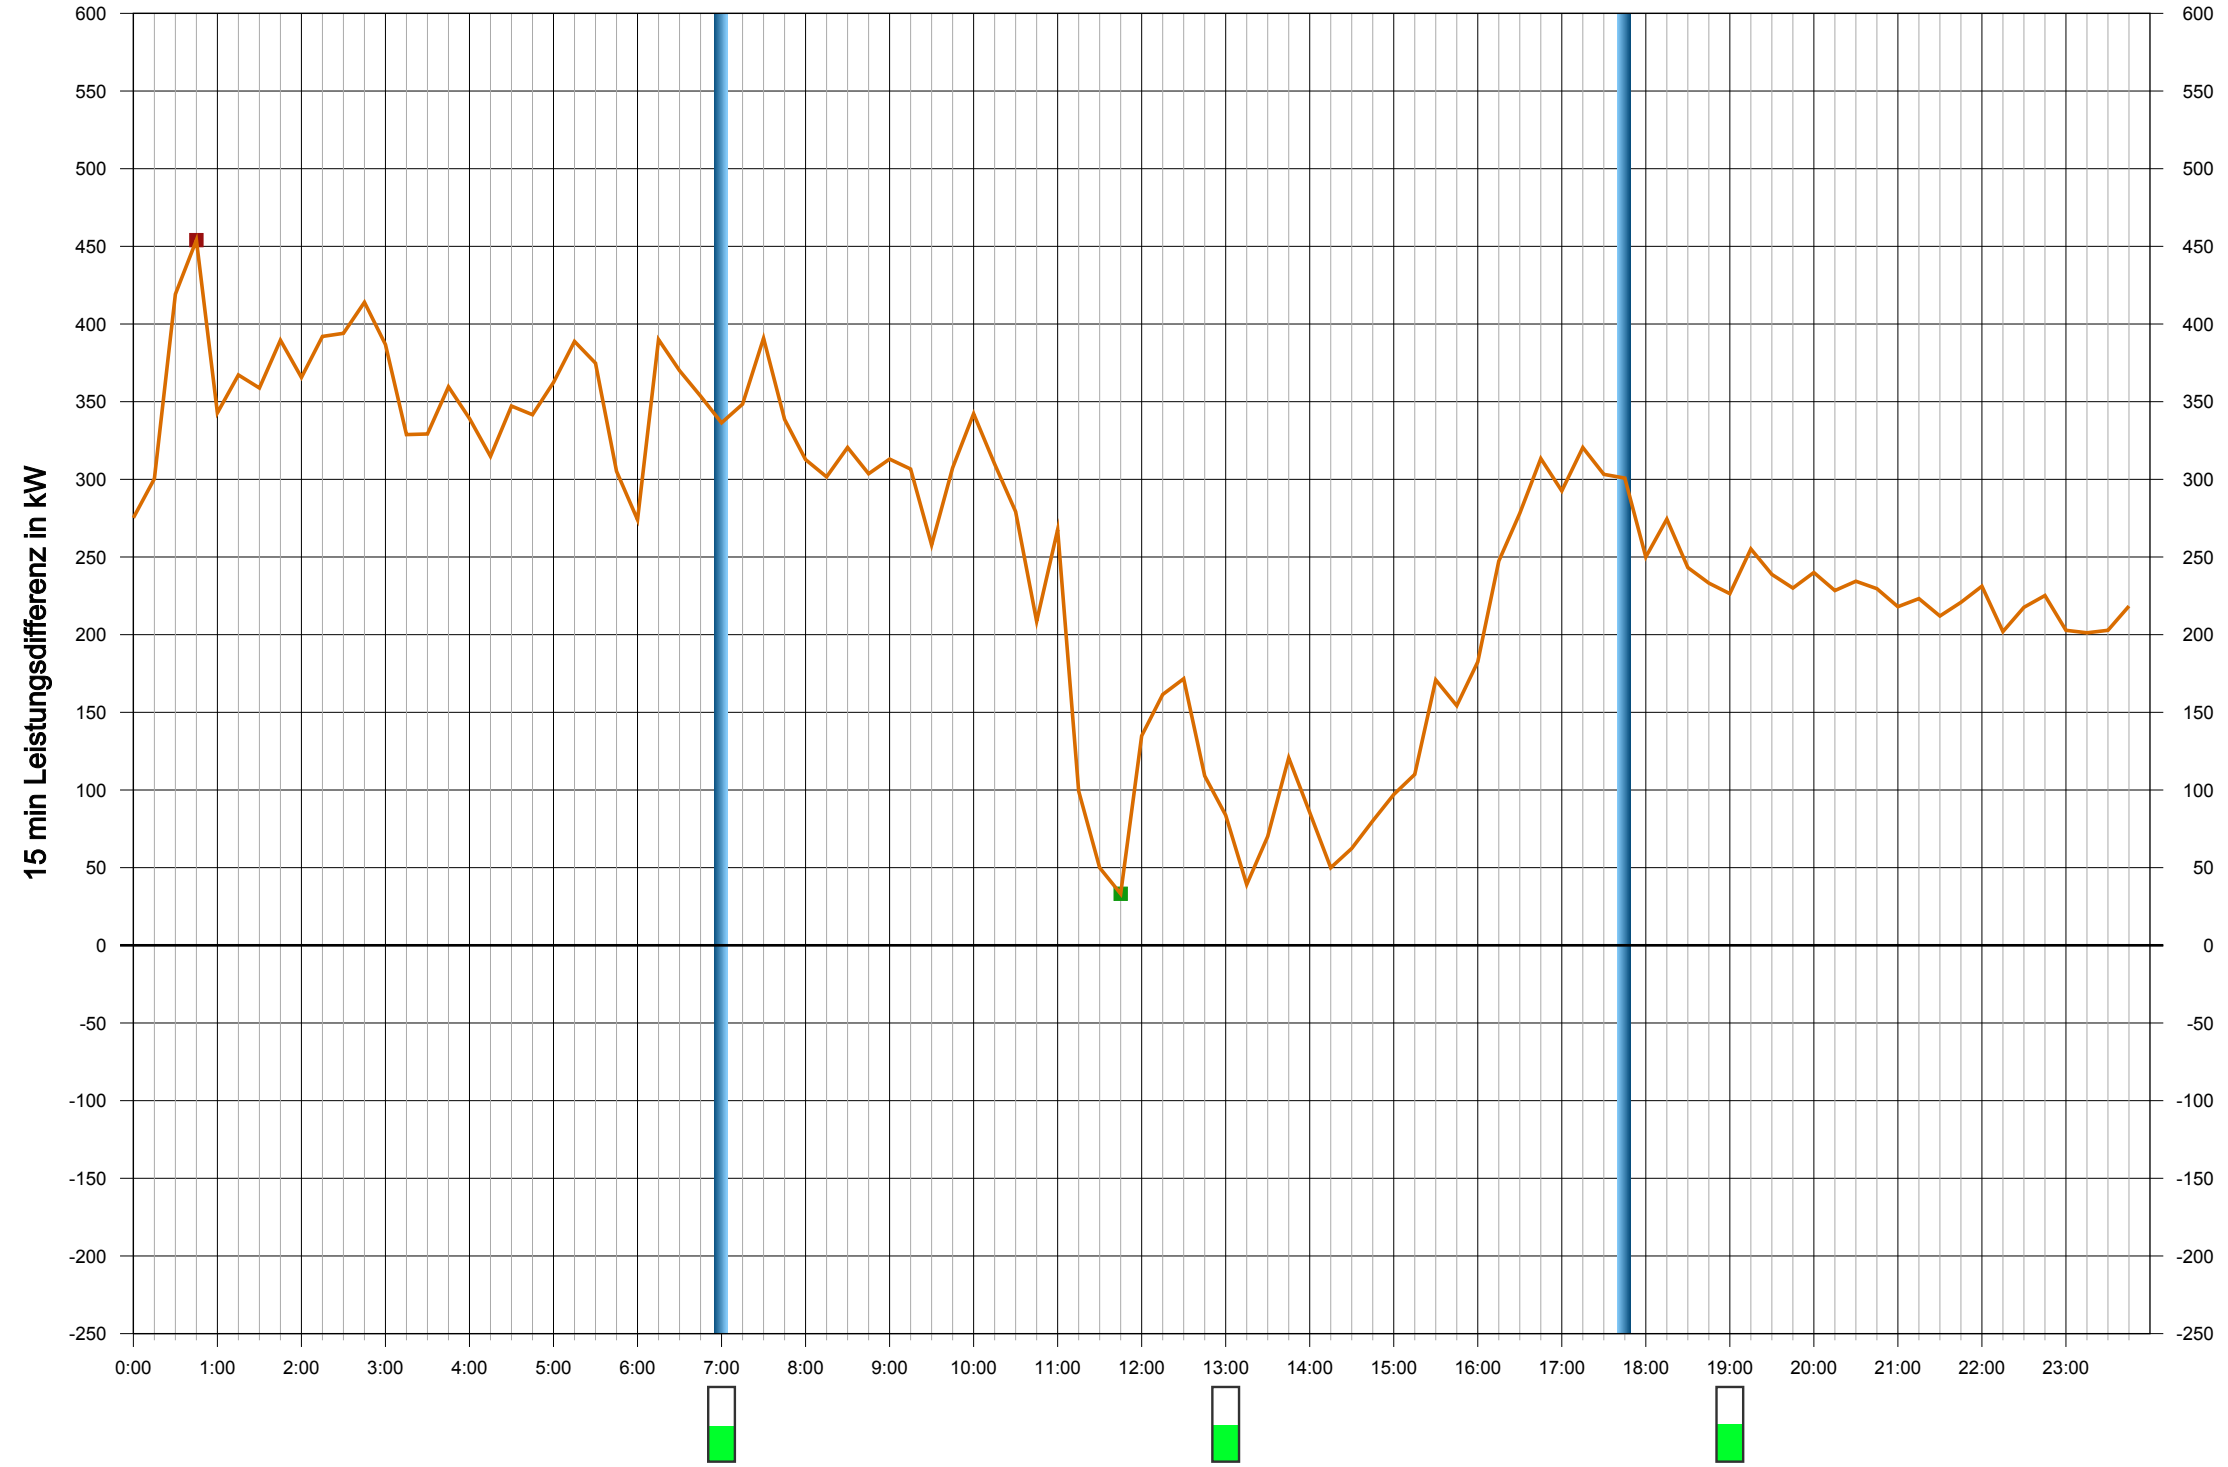





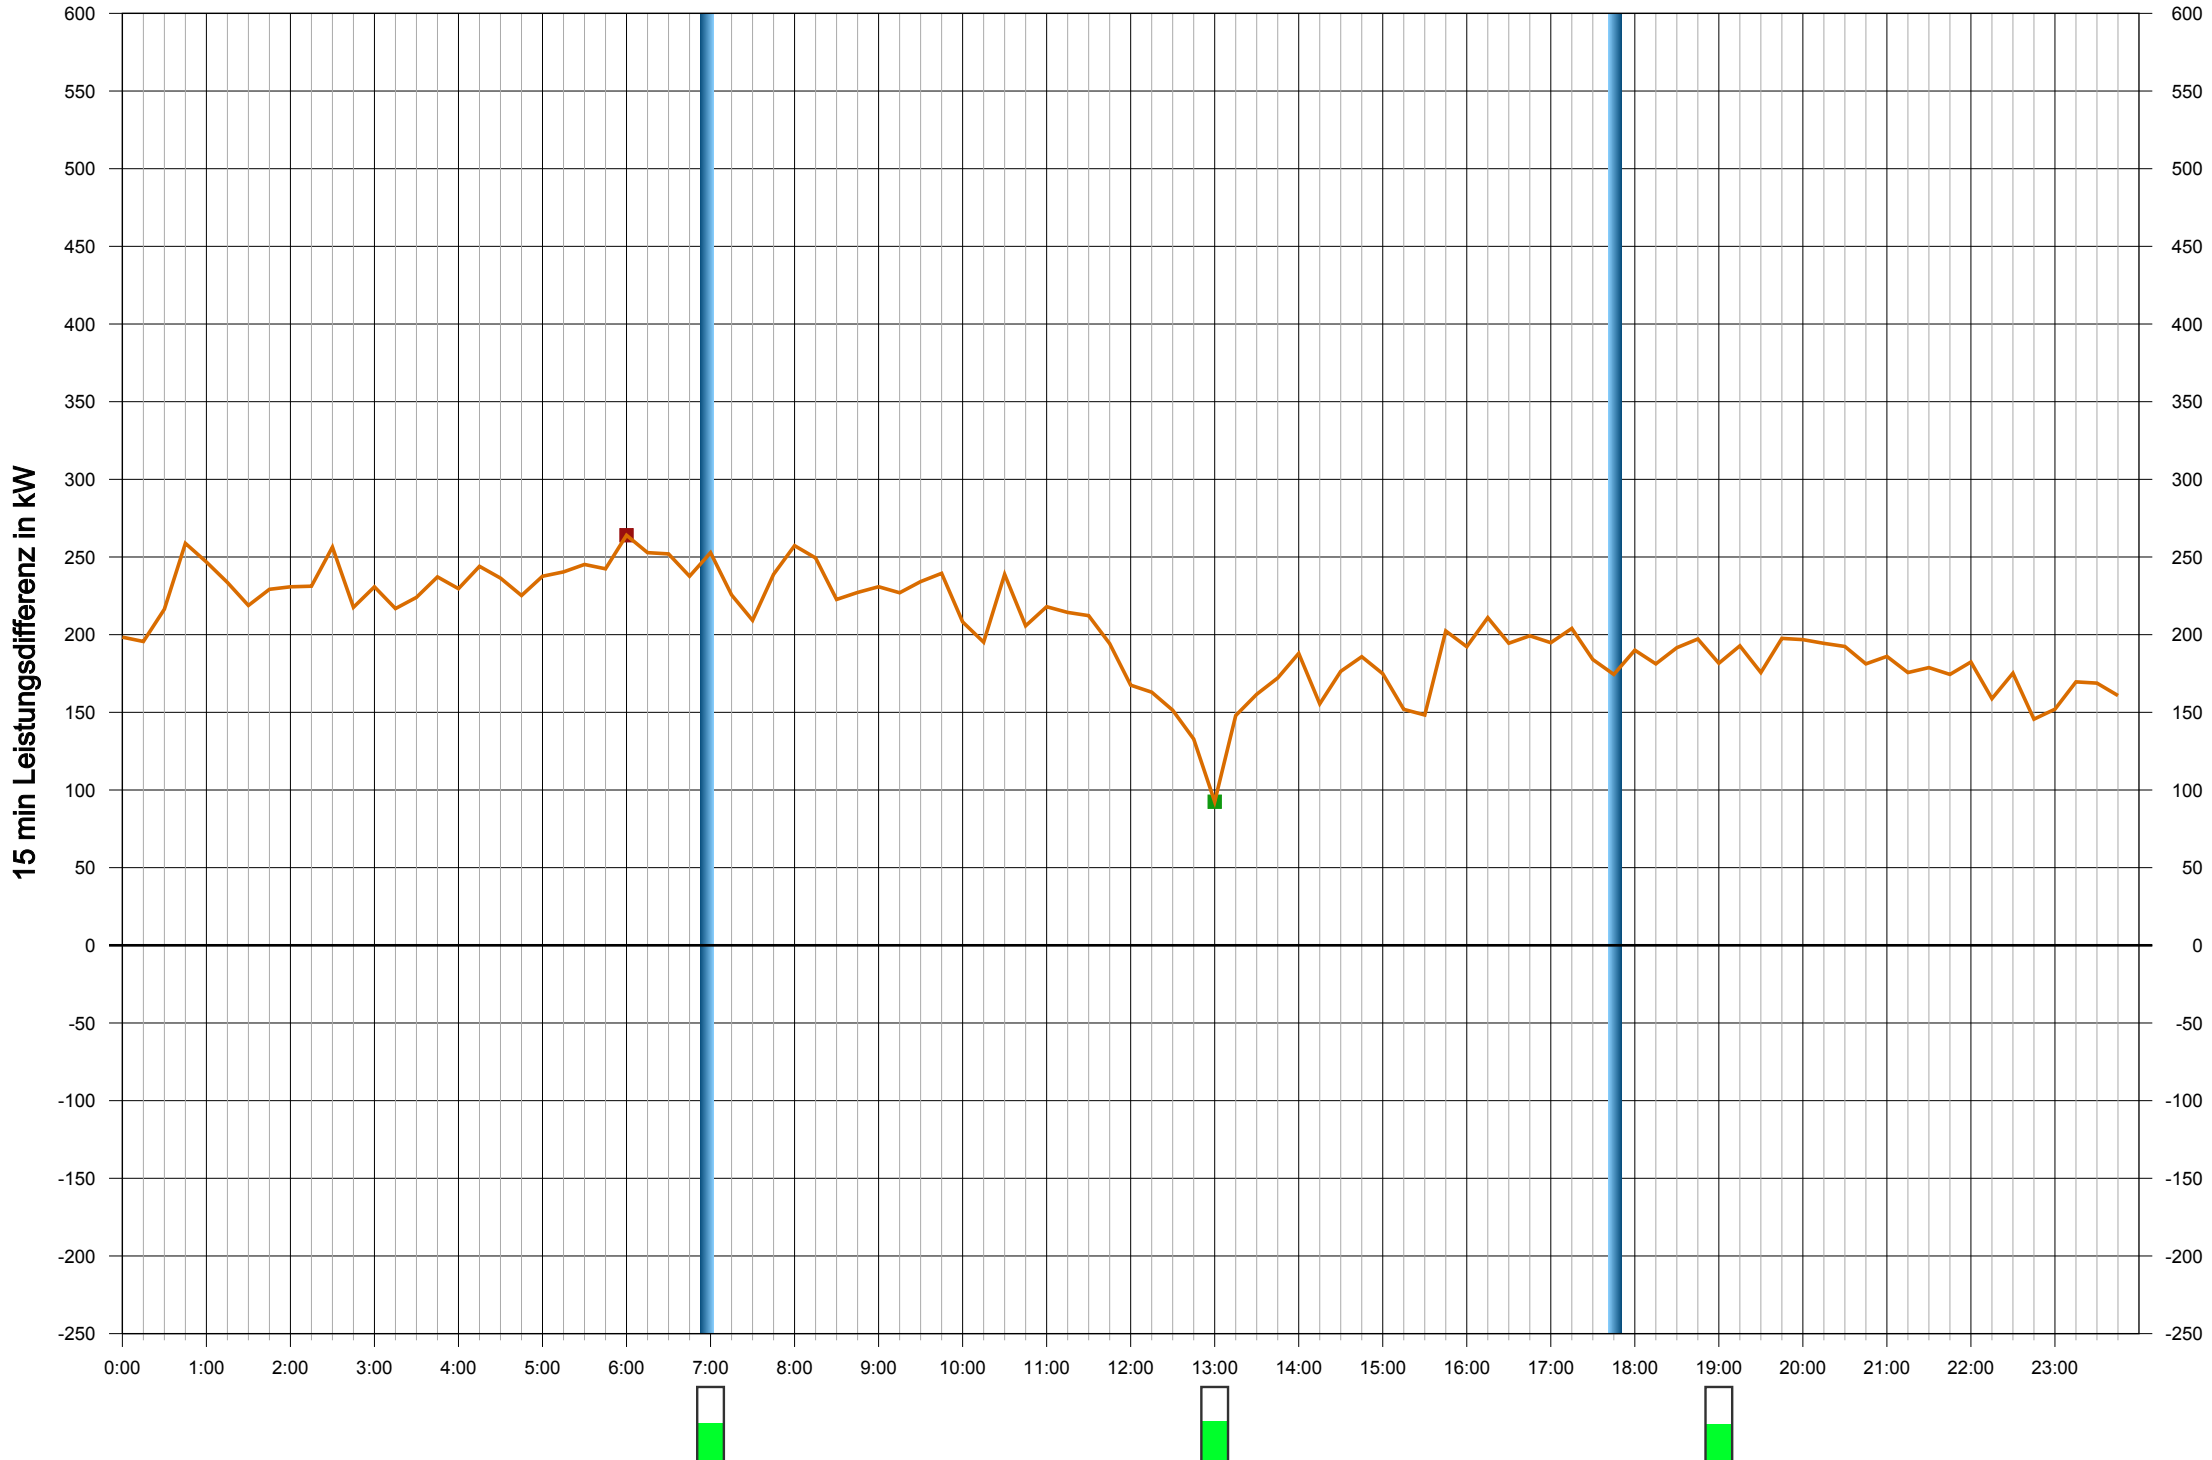

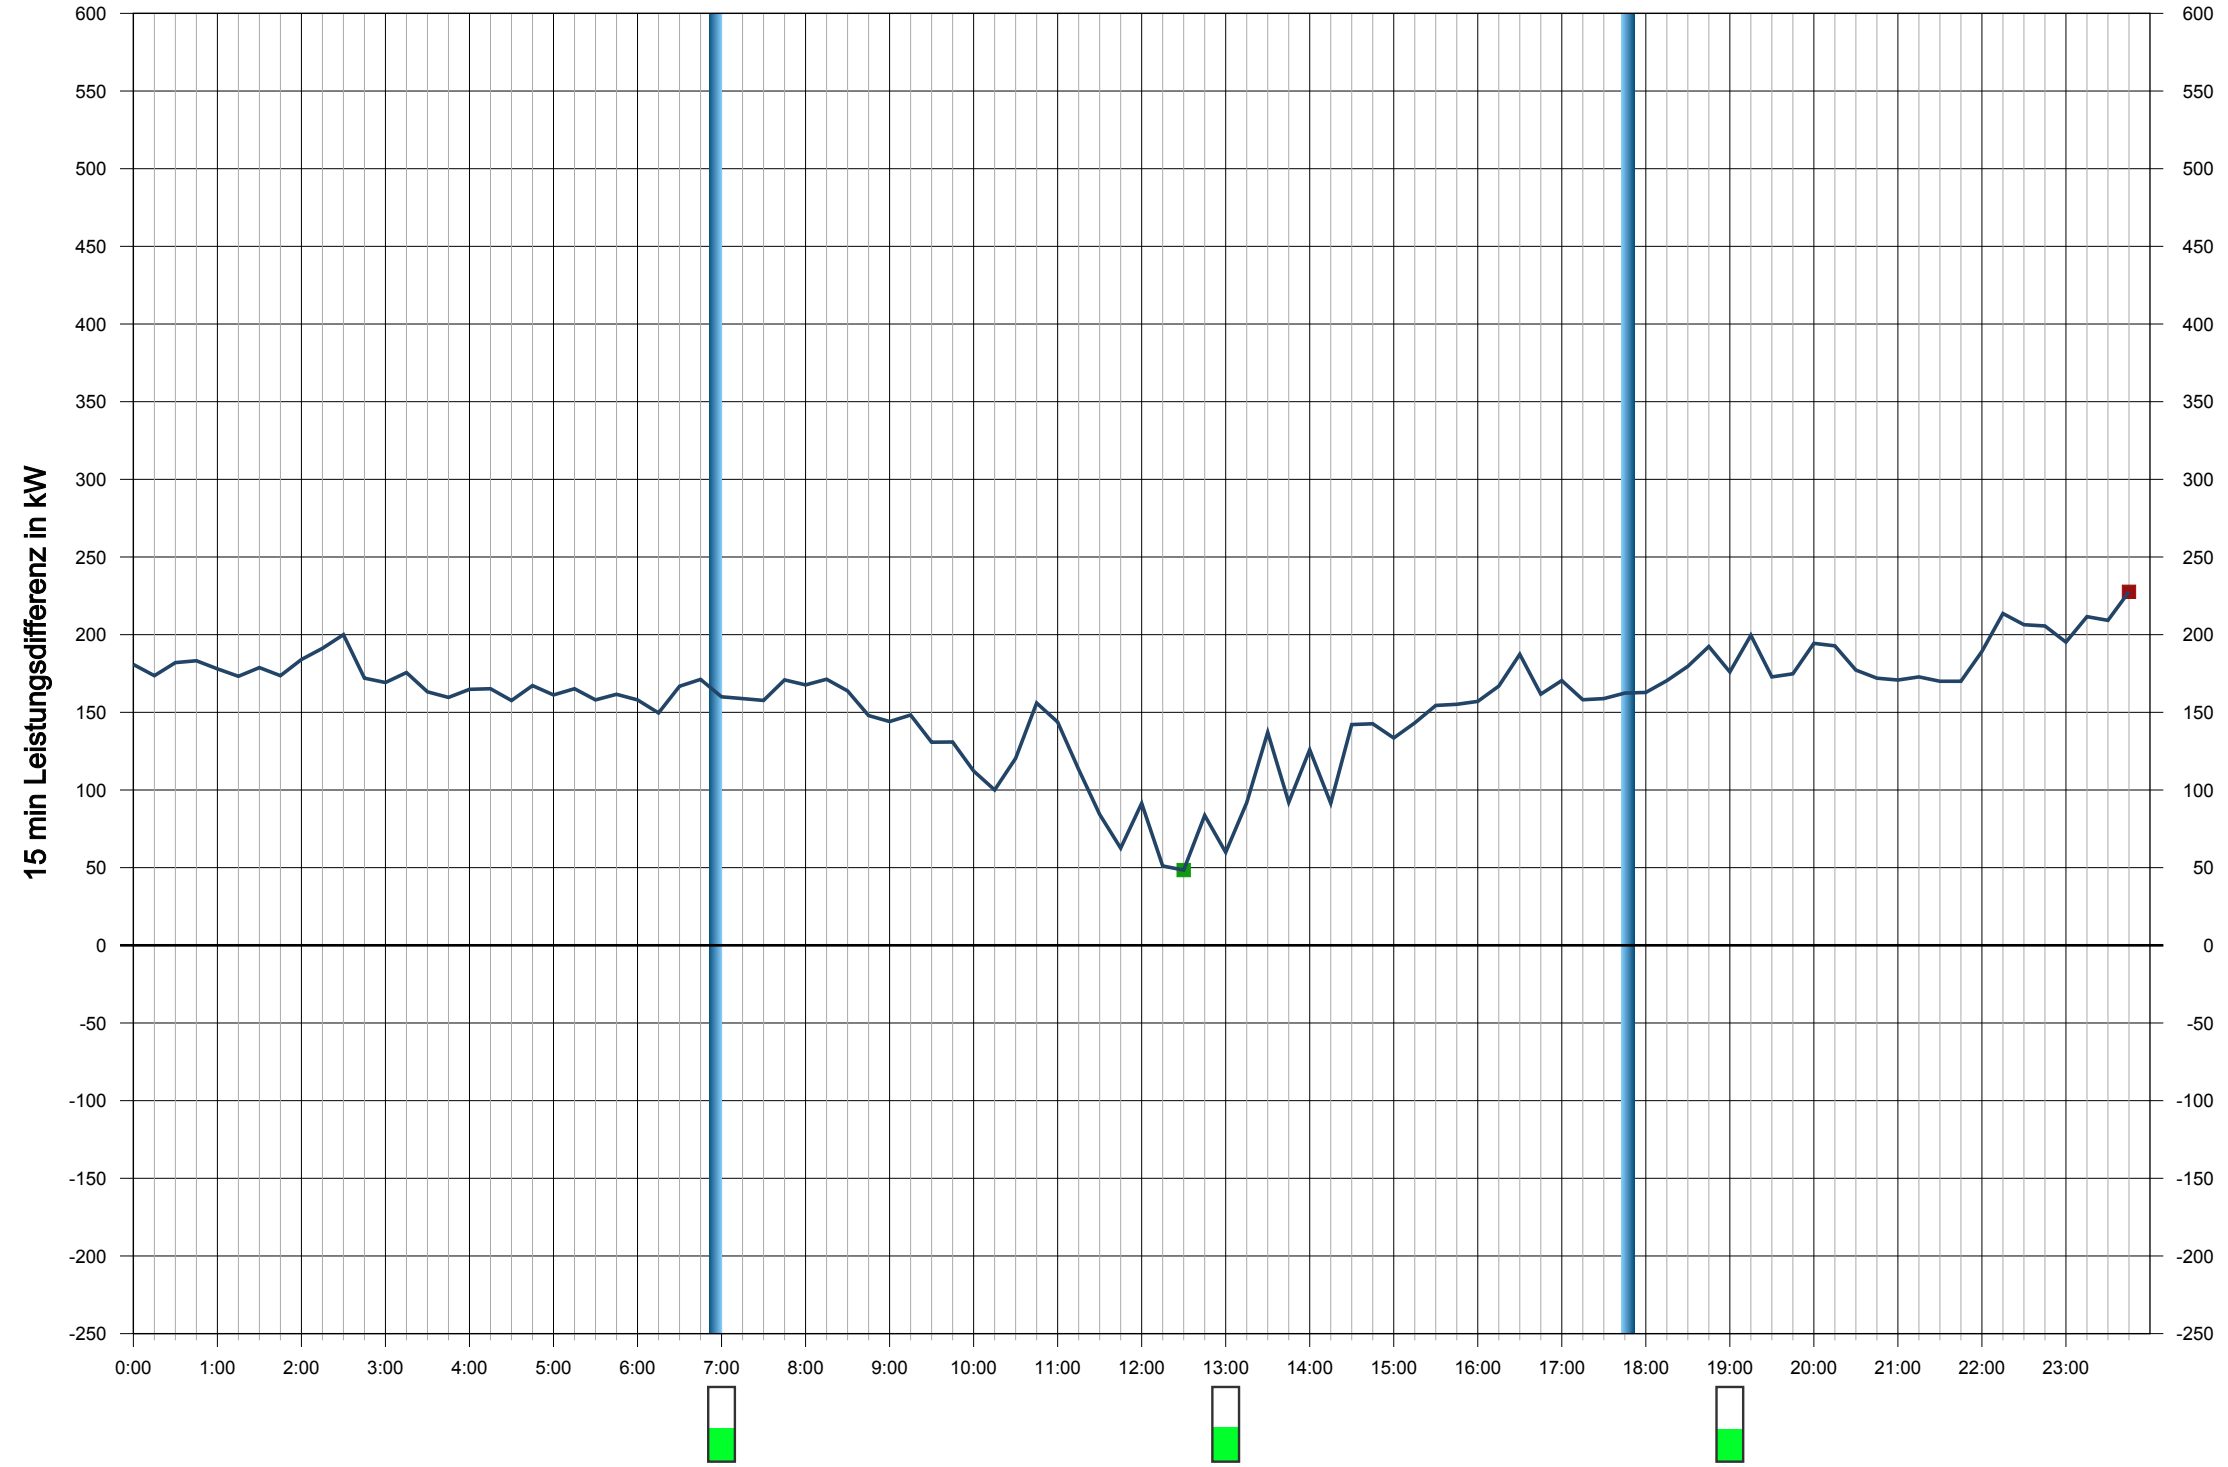

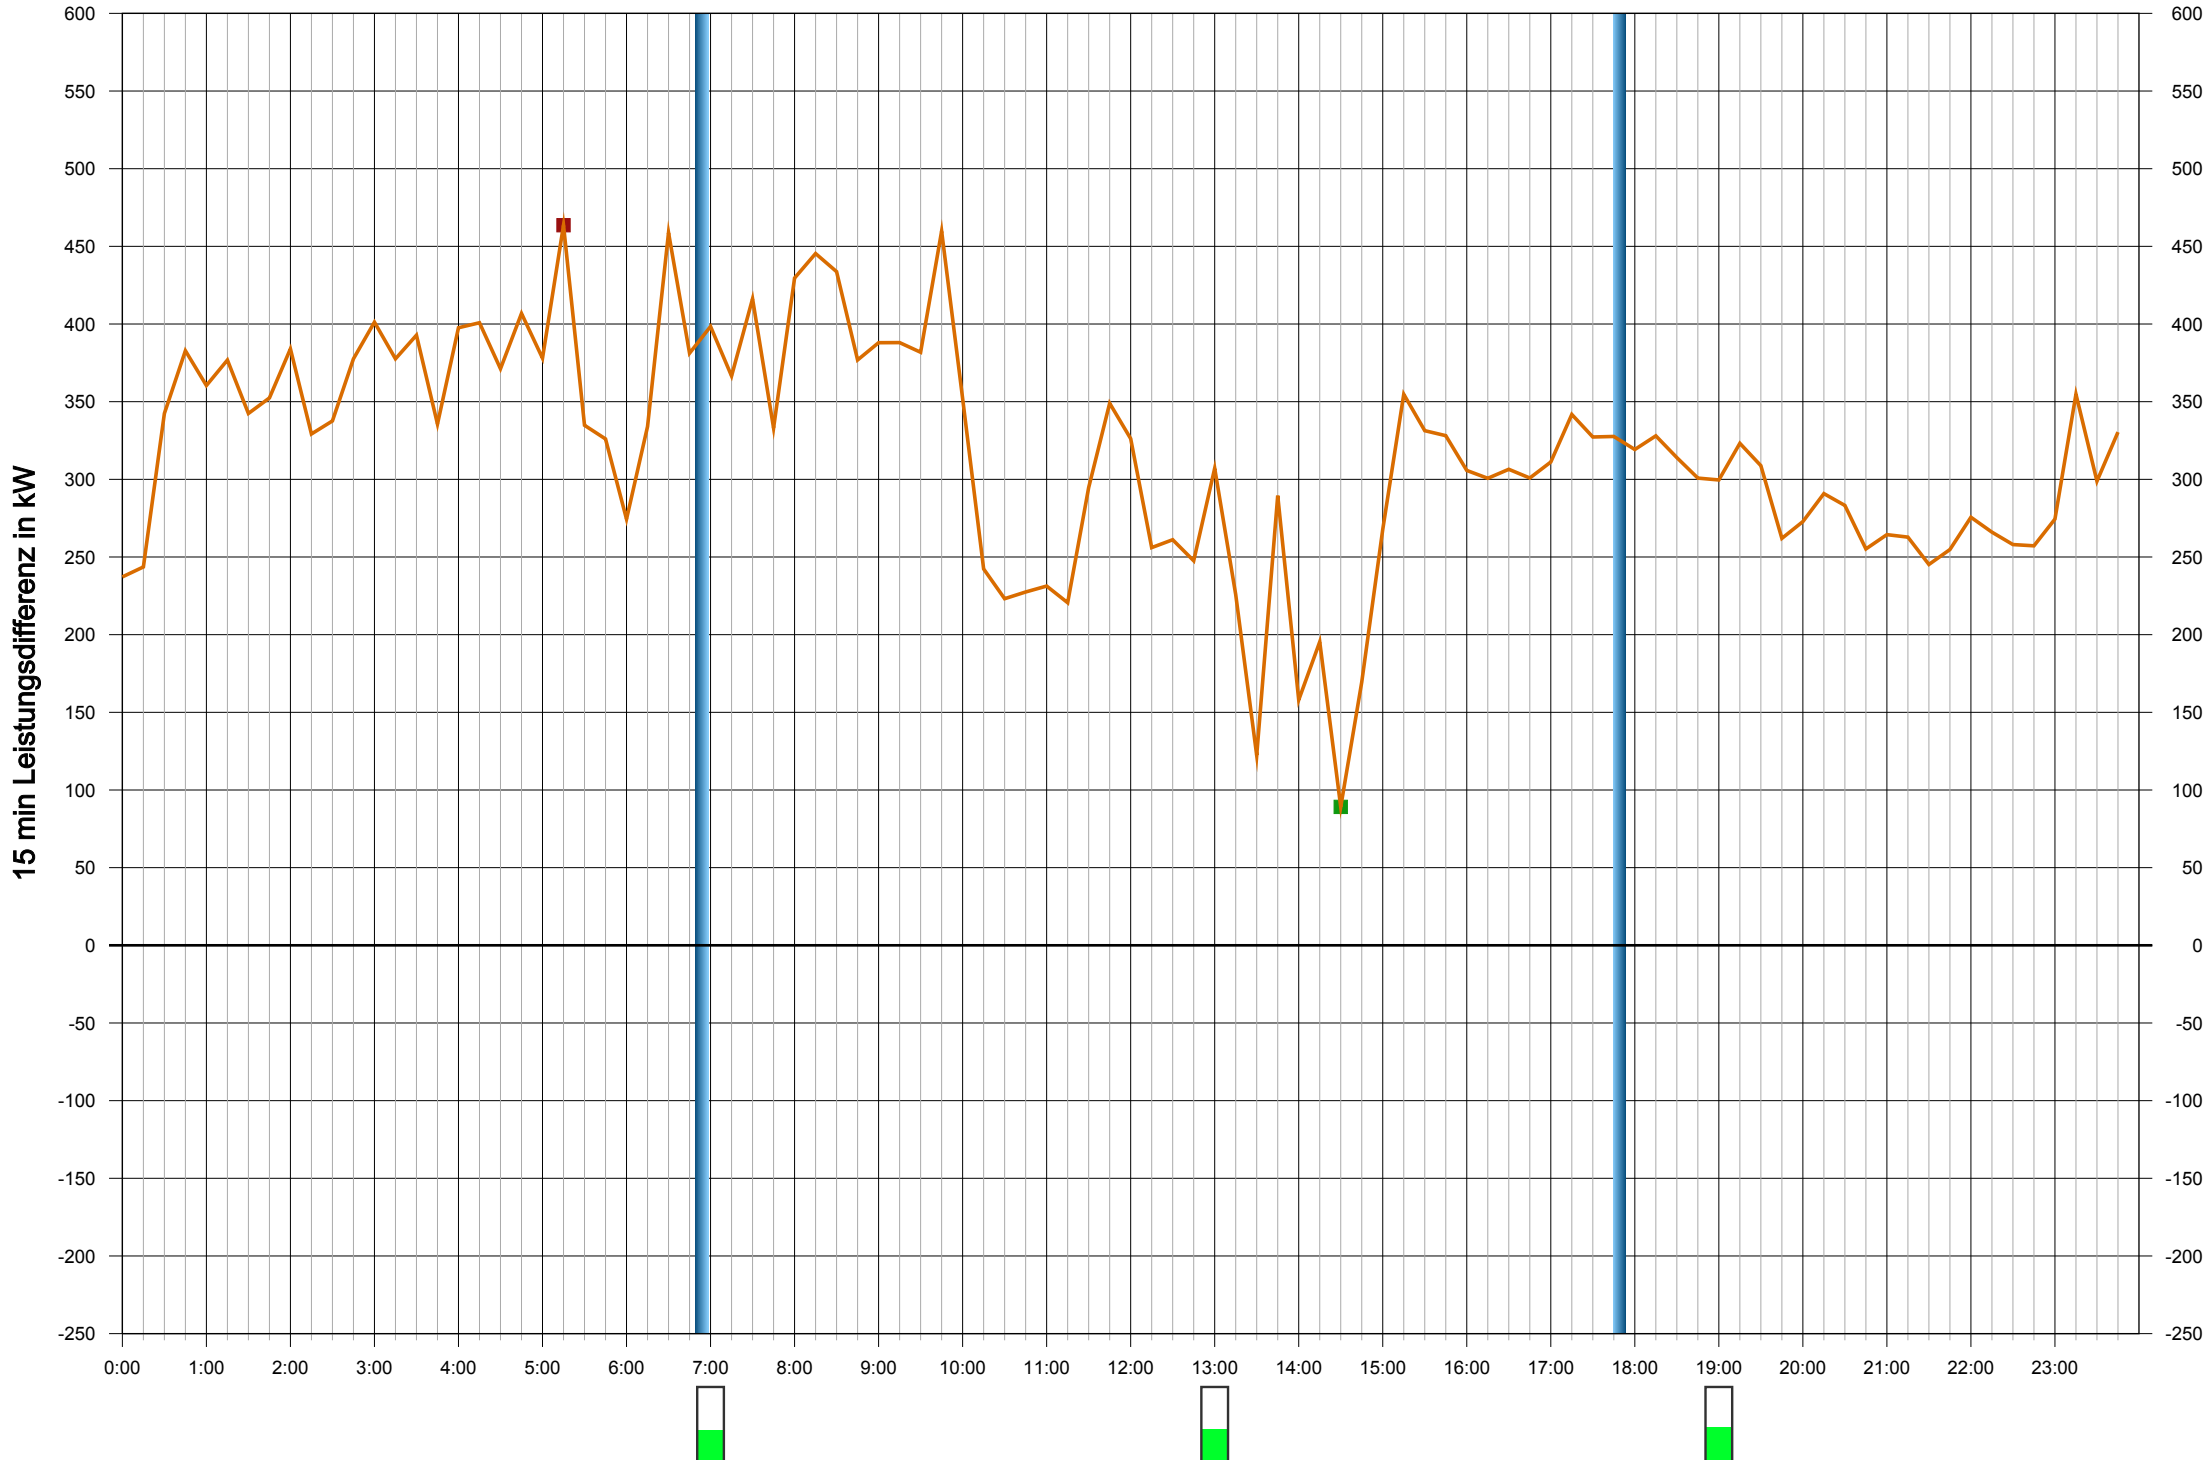


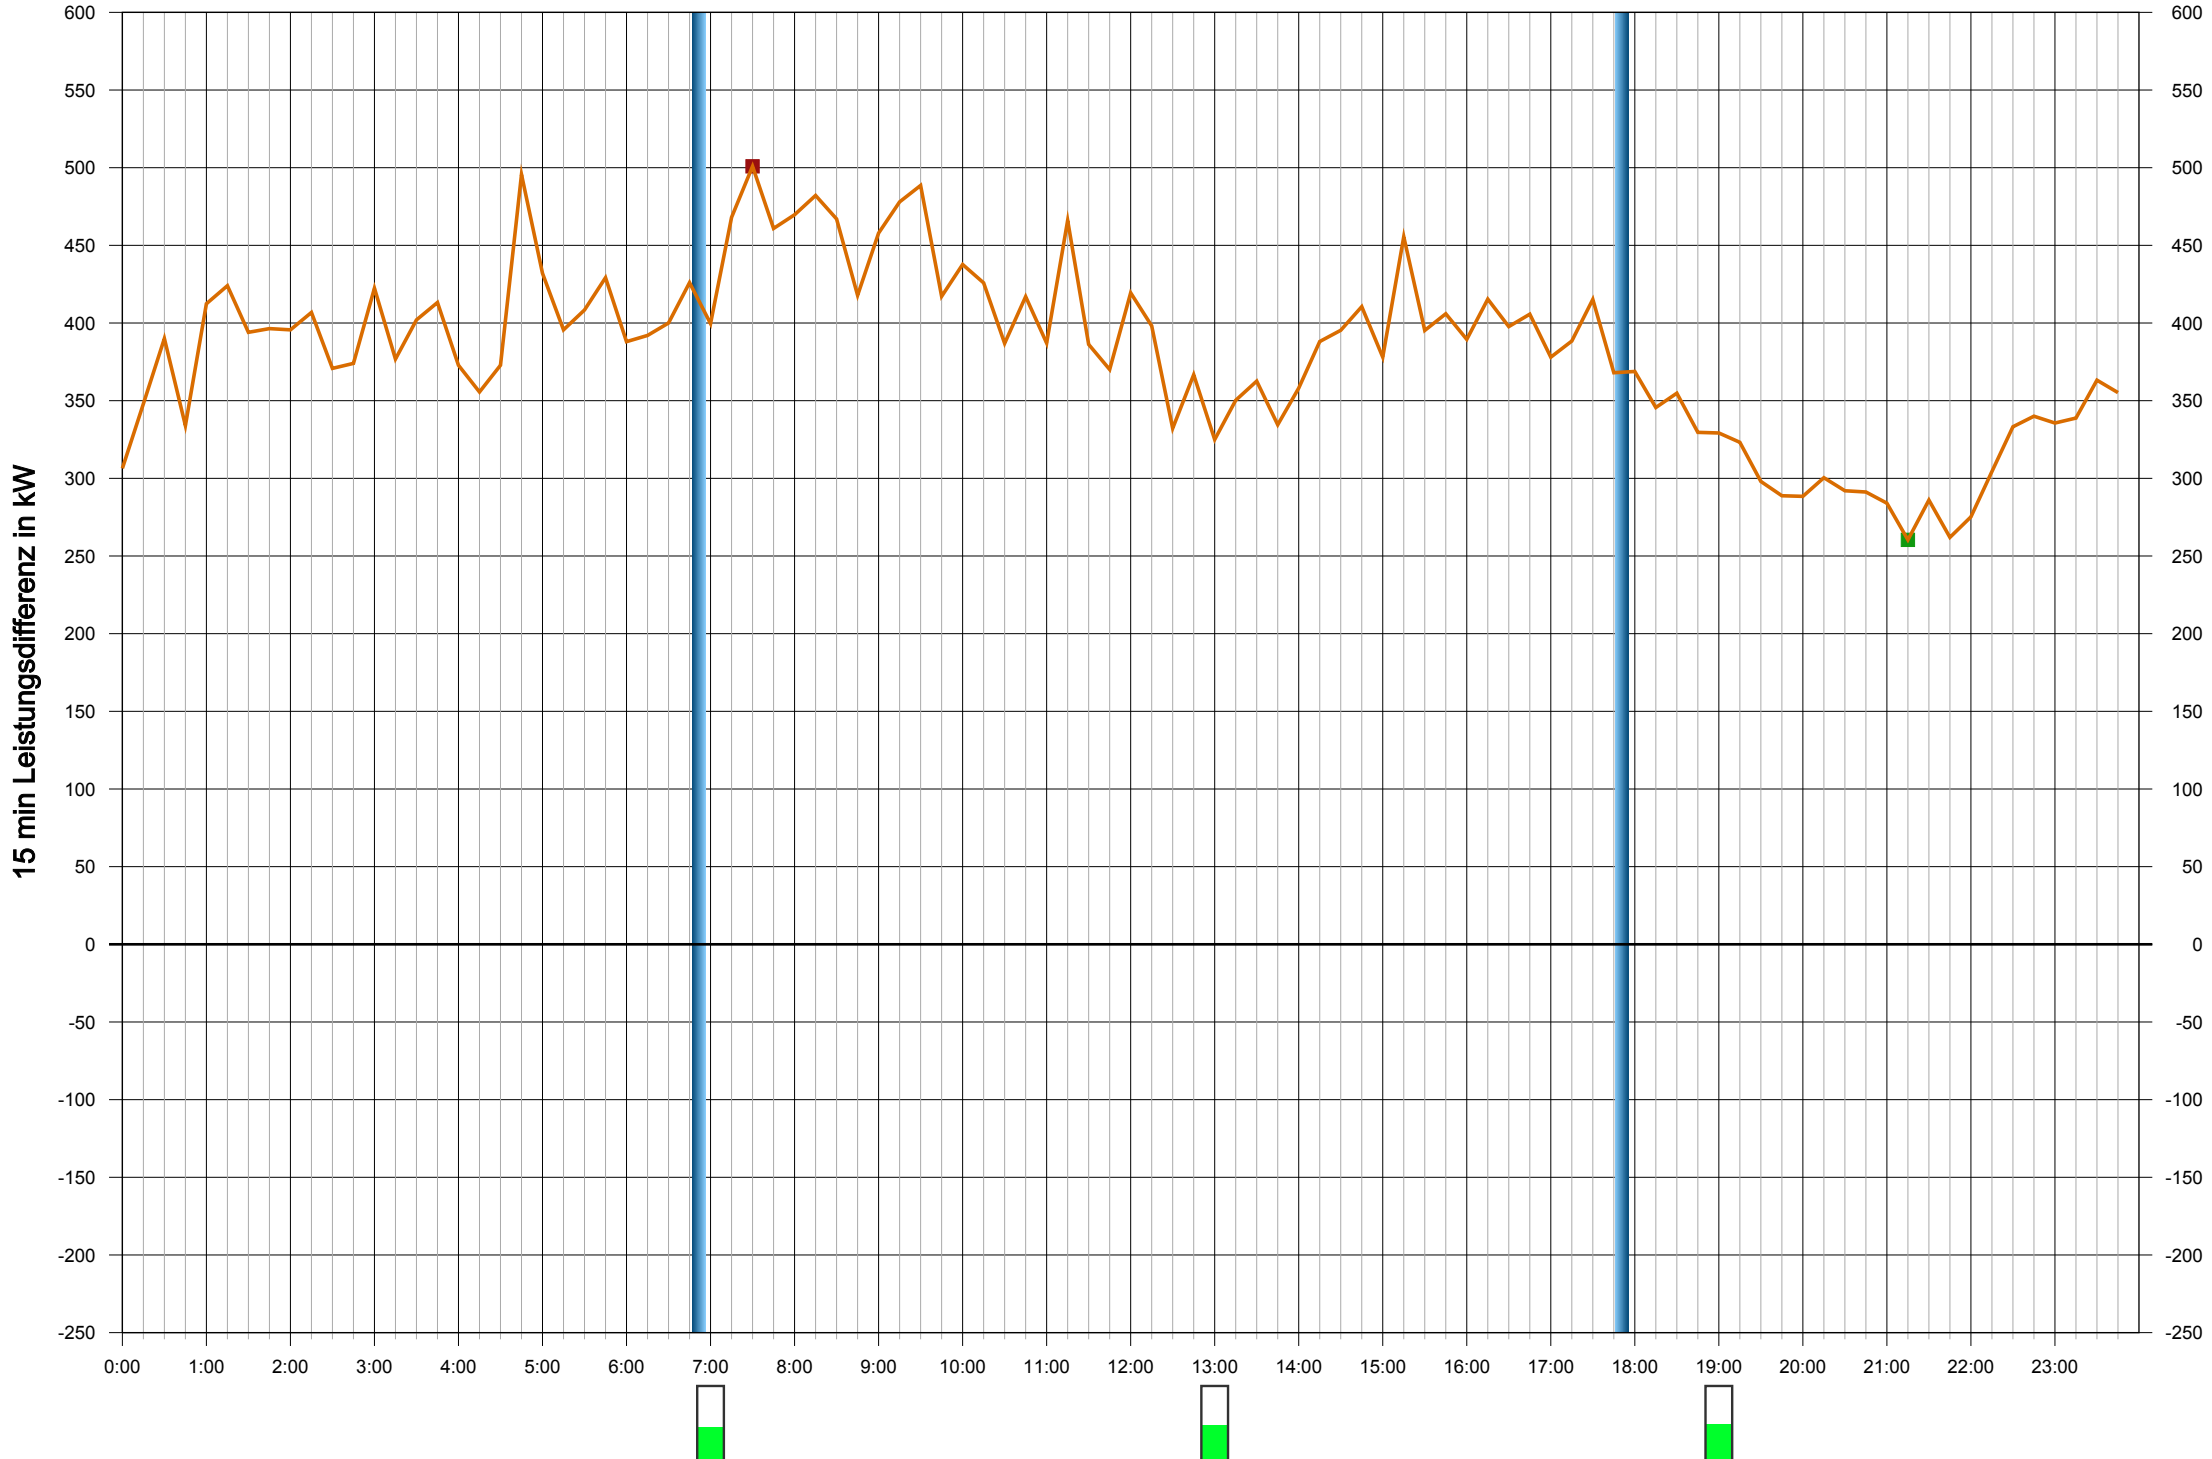

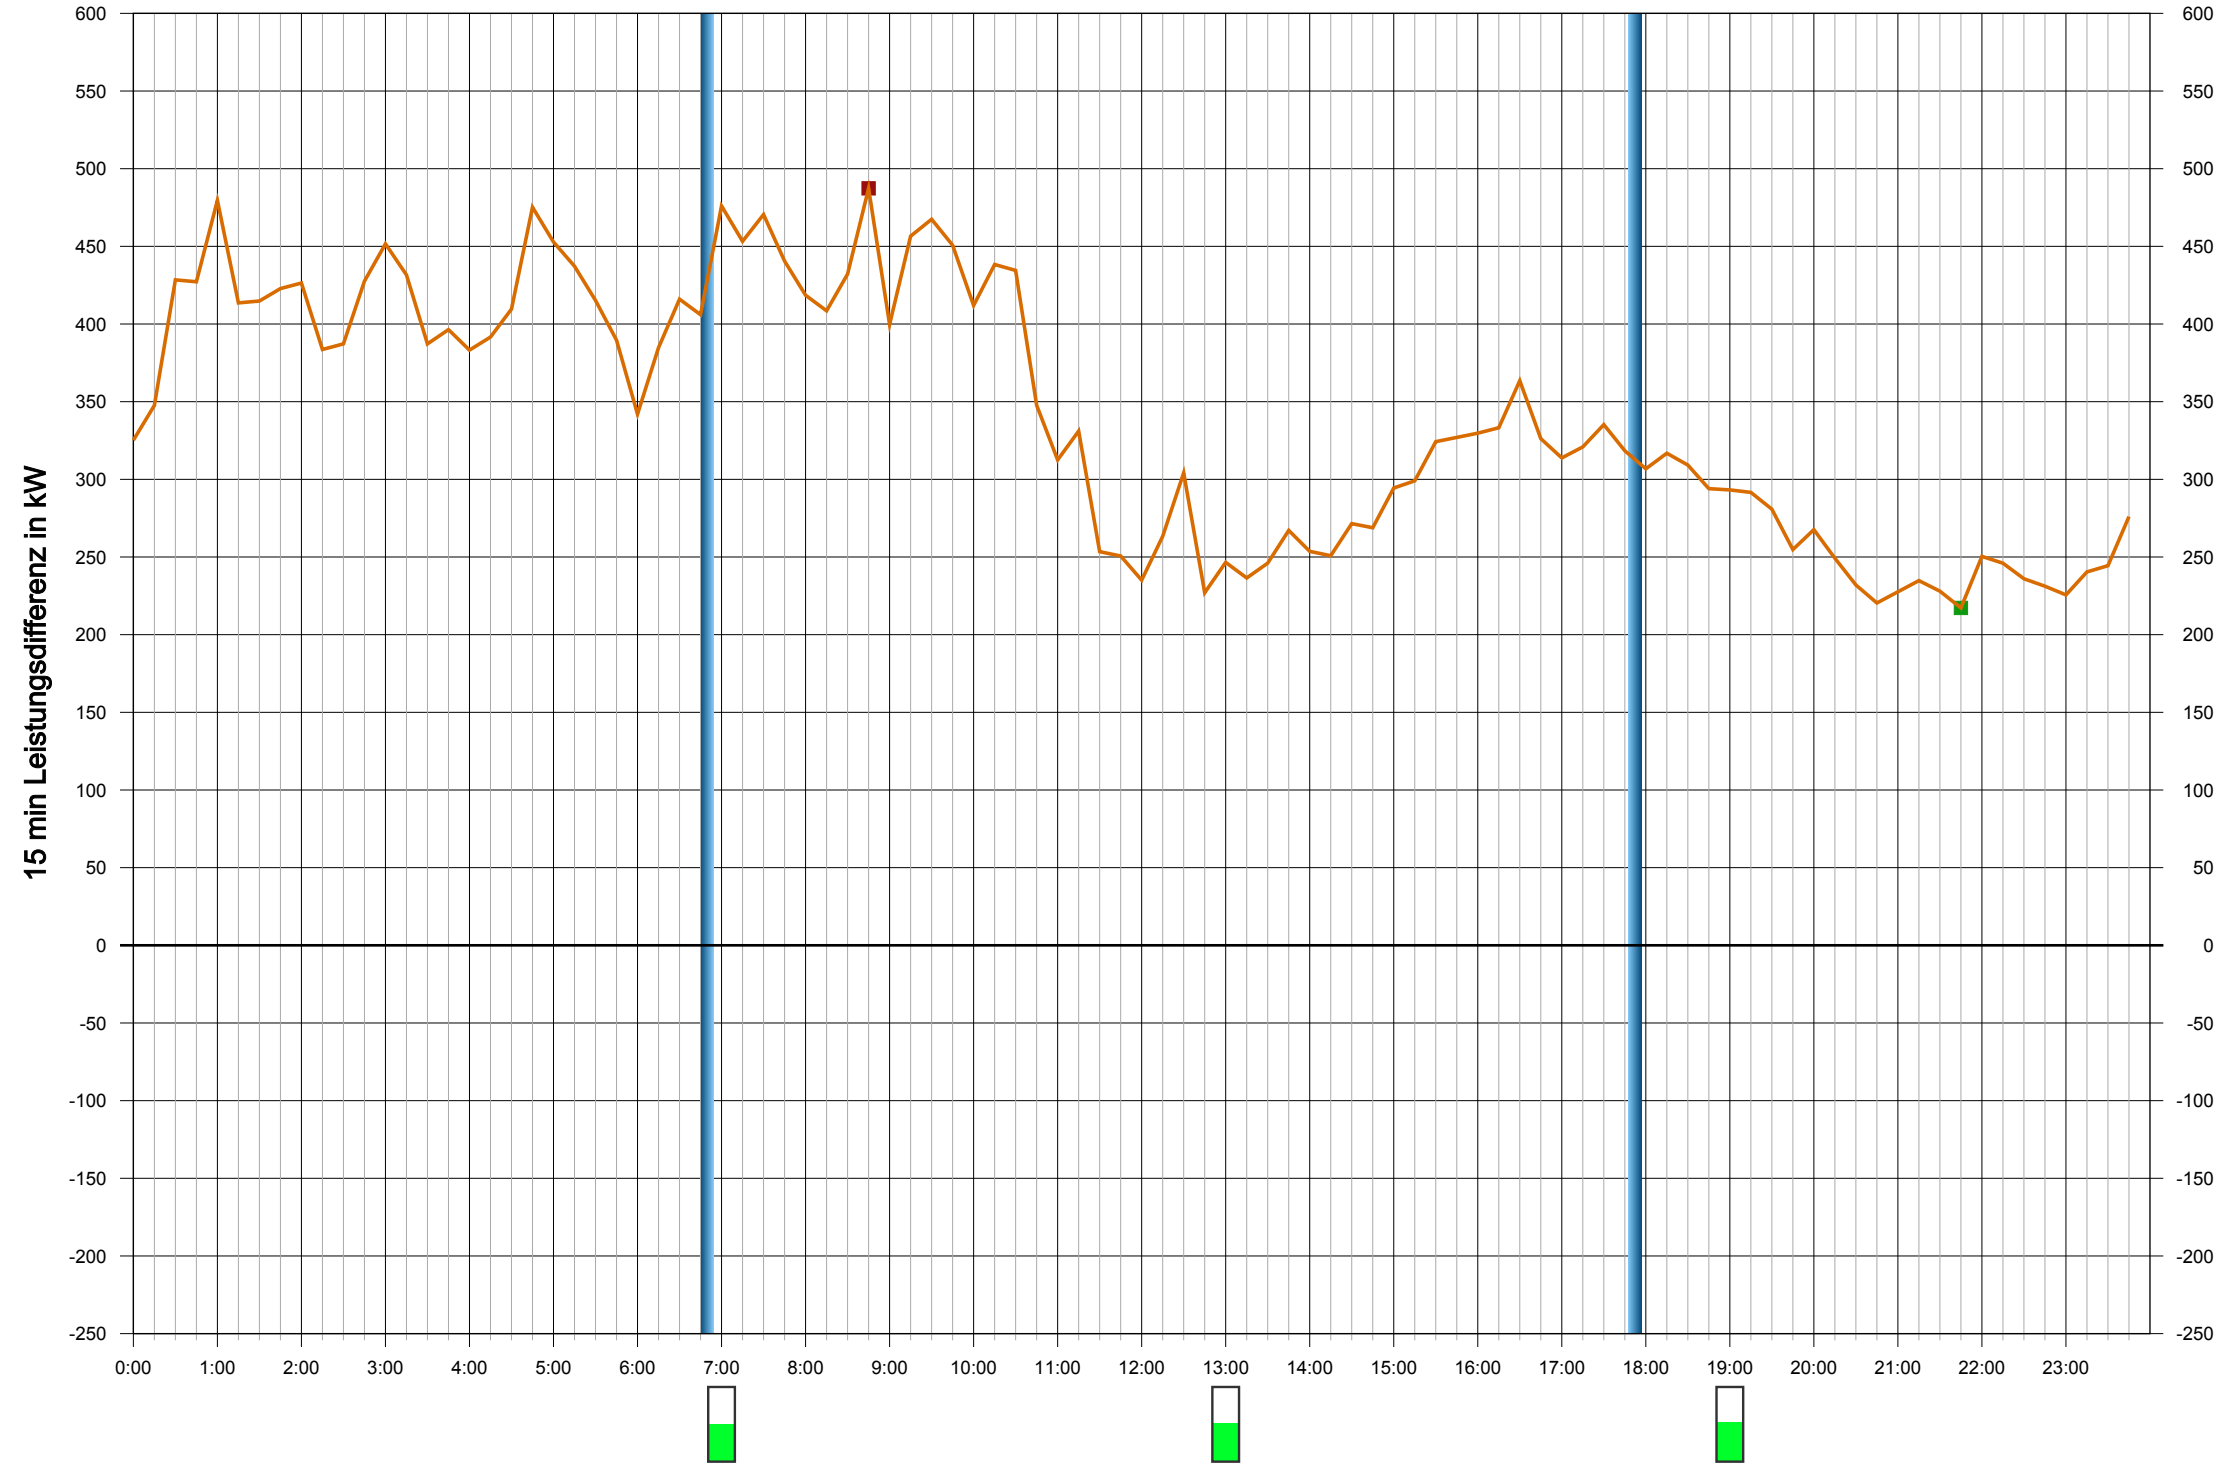


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Do. 1.3.2012 (KW 9)


Tagesminimum: 54,1 kW, Tagesmittelwert: 278,3 kW, Tagesmaximum: 472,4 kW, Tagesbedarf: 8.808 kWh (1.233 €)

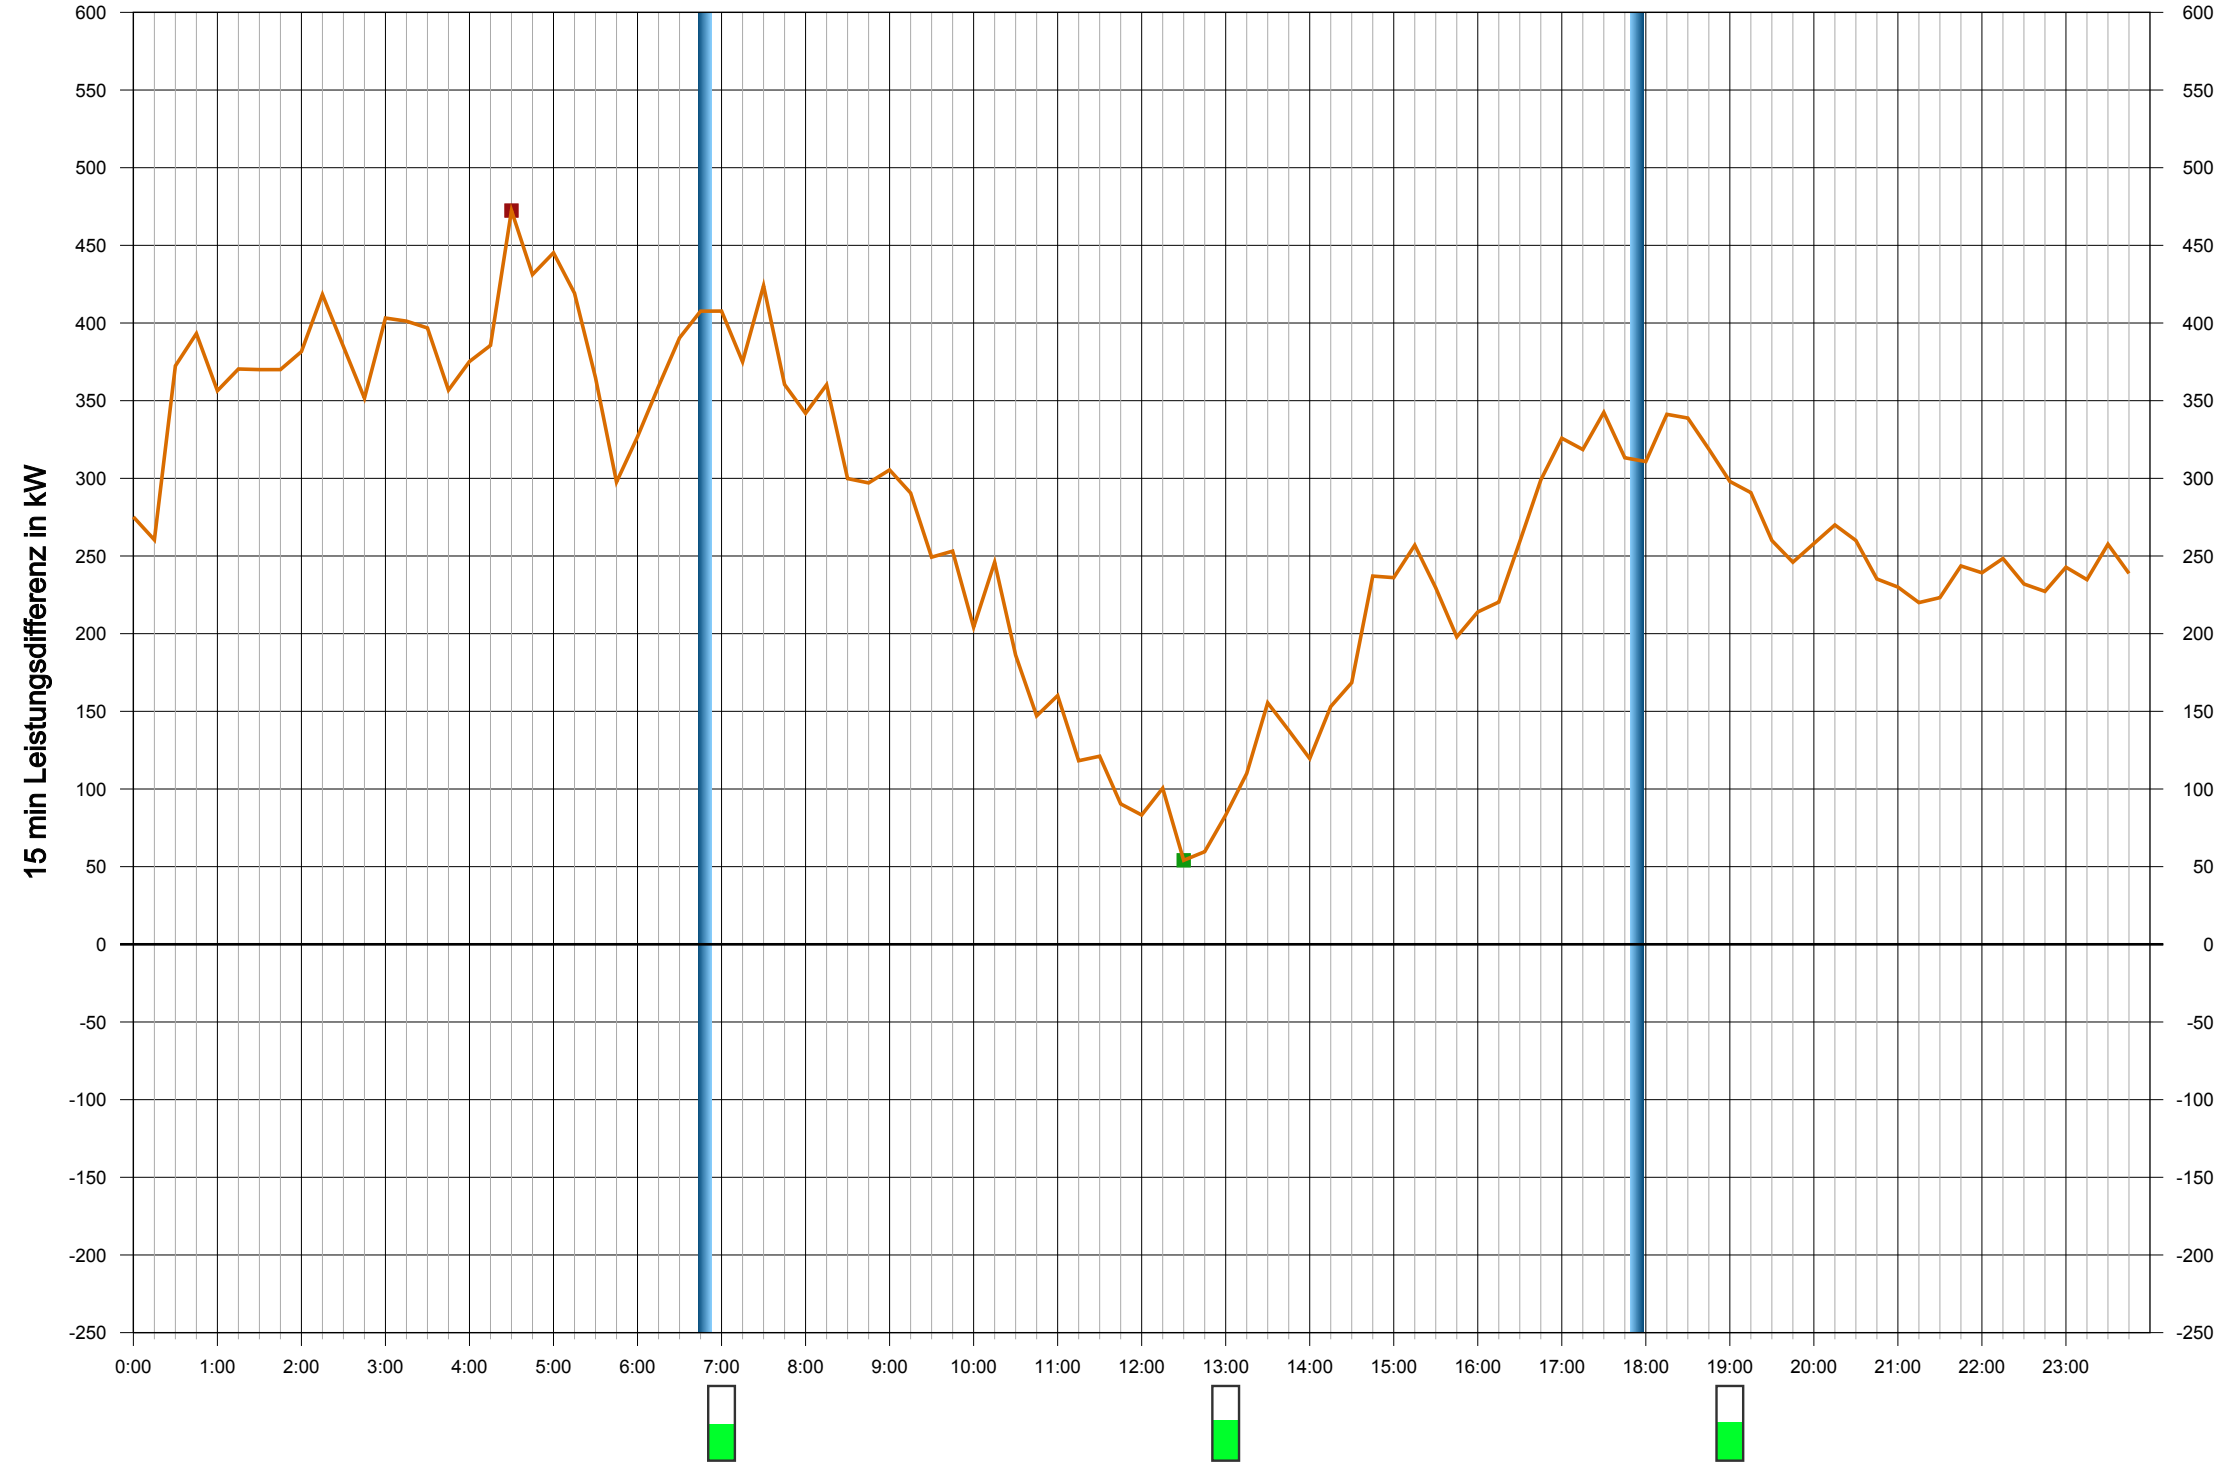


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Fr. 2.3.2012 (KW 9)


Tagesminimum: 22,0 kW, Tagesmittelwert: 243,8 kW, Tagesmaximum: 421,2 kW, Tagesbedarf: 7.680 kWh (1.075 €)

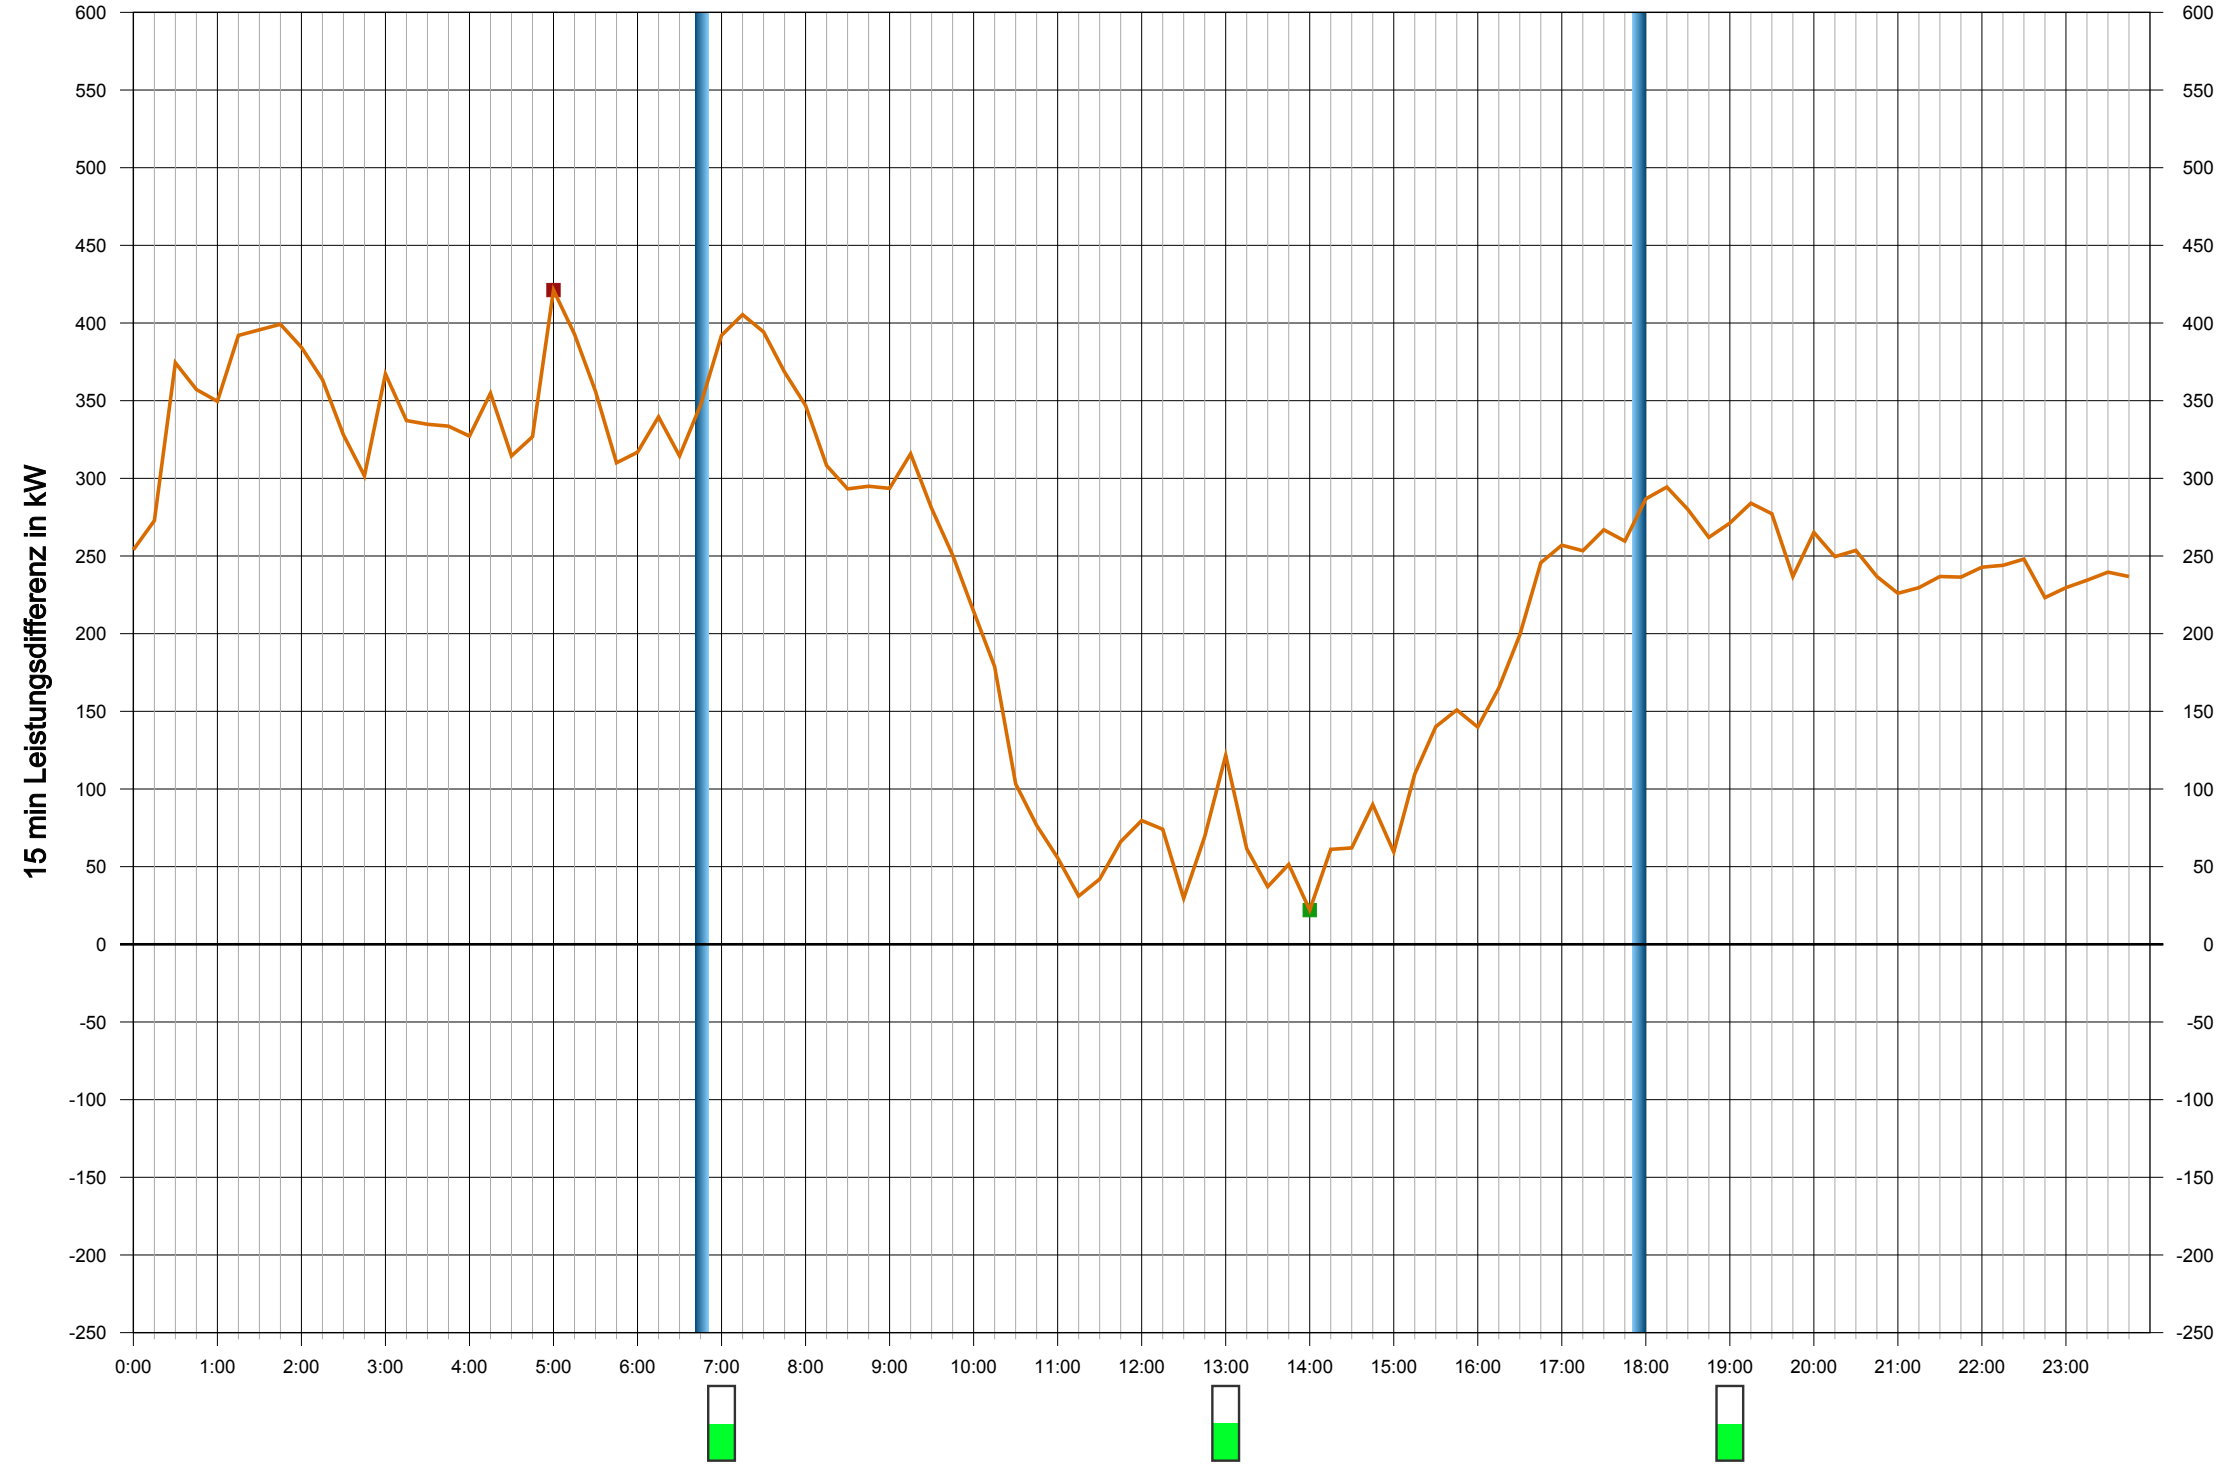

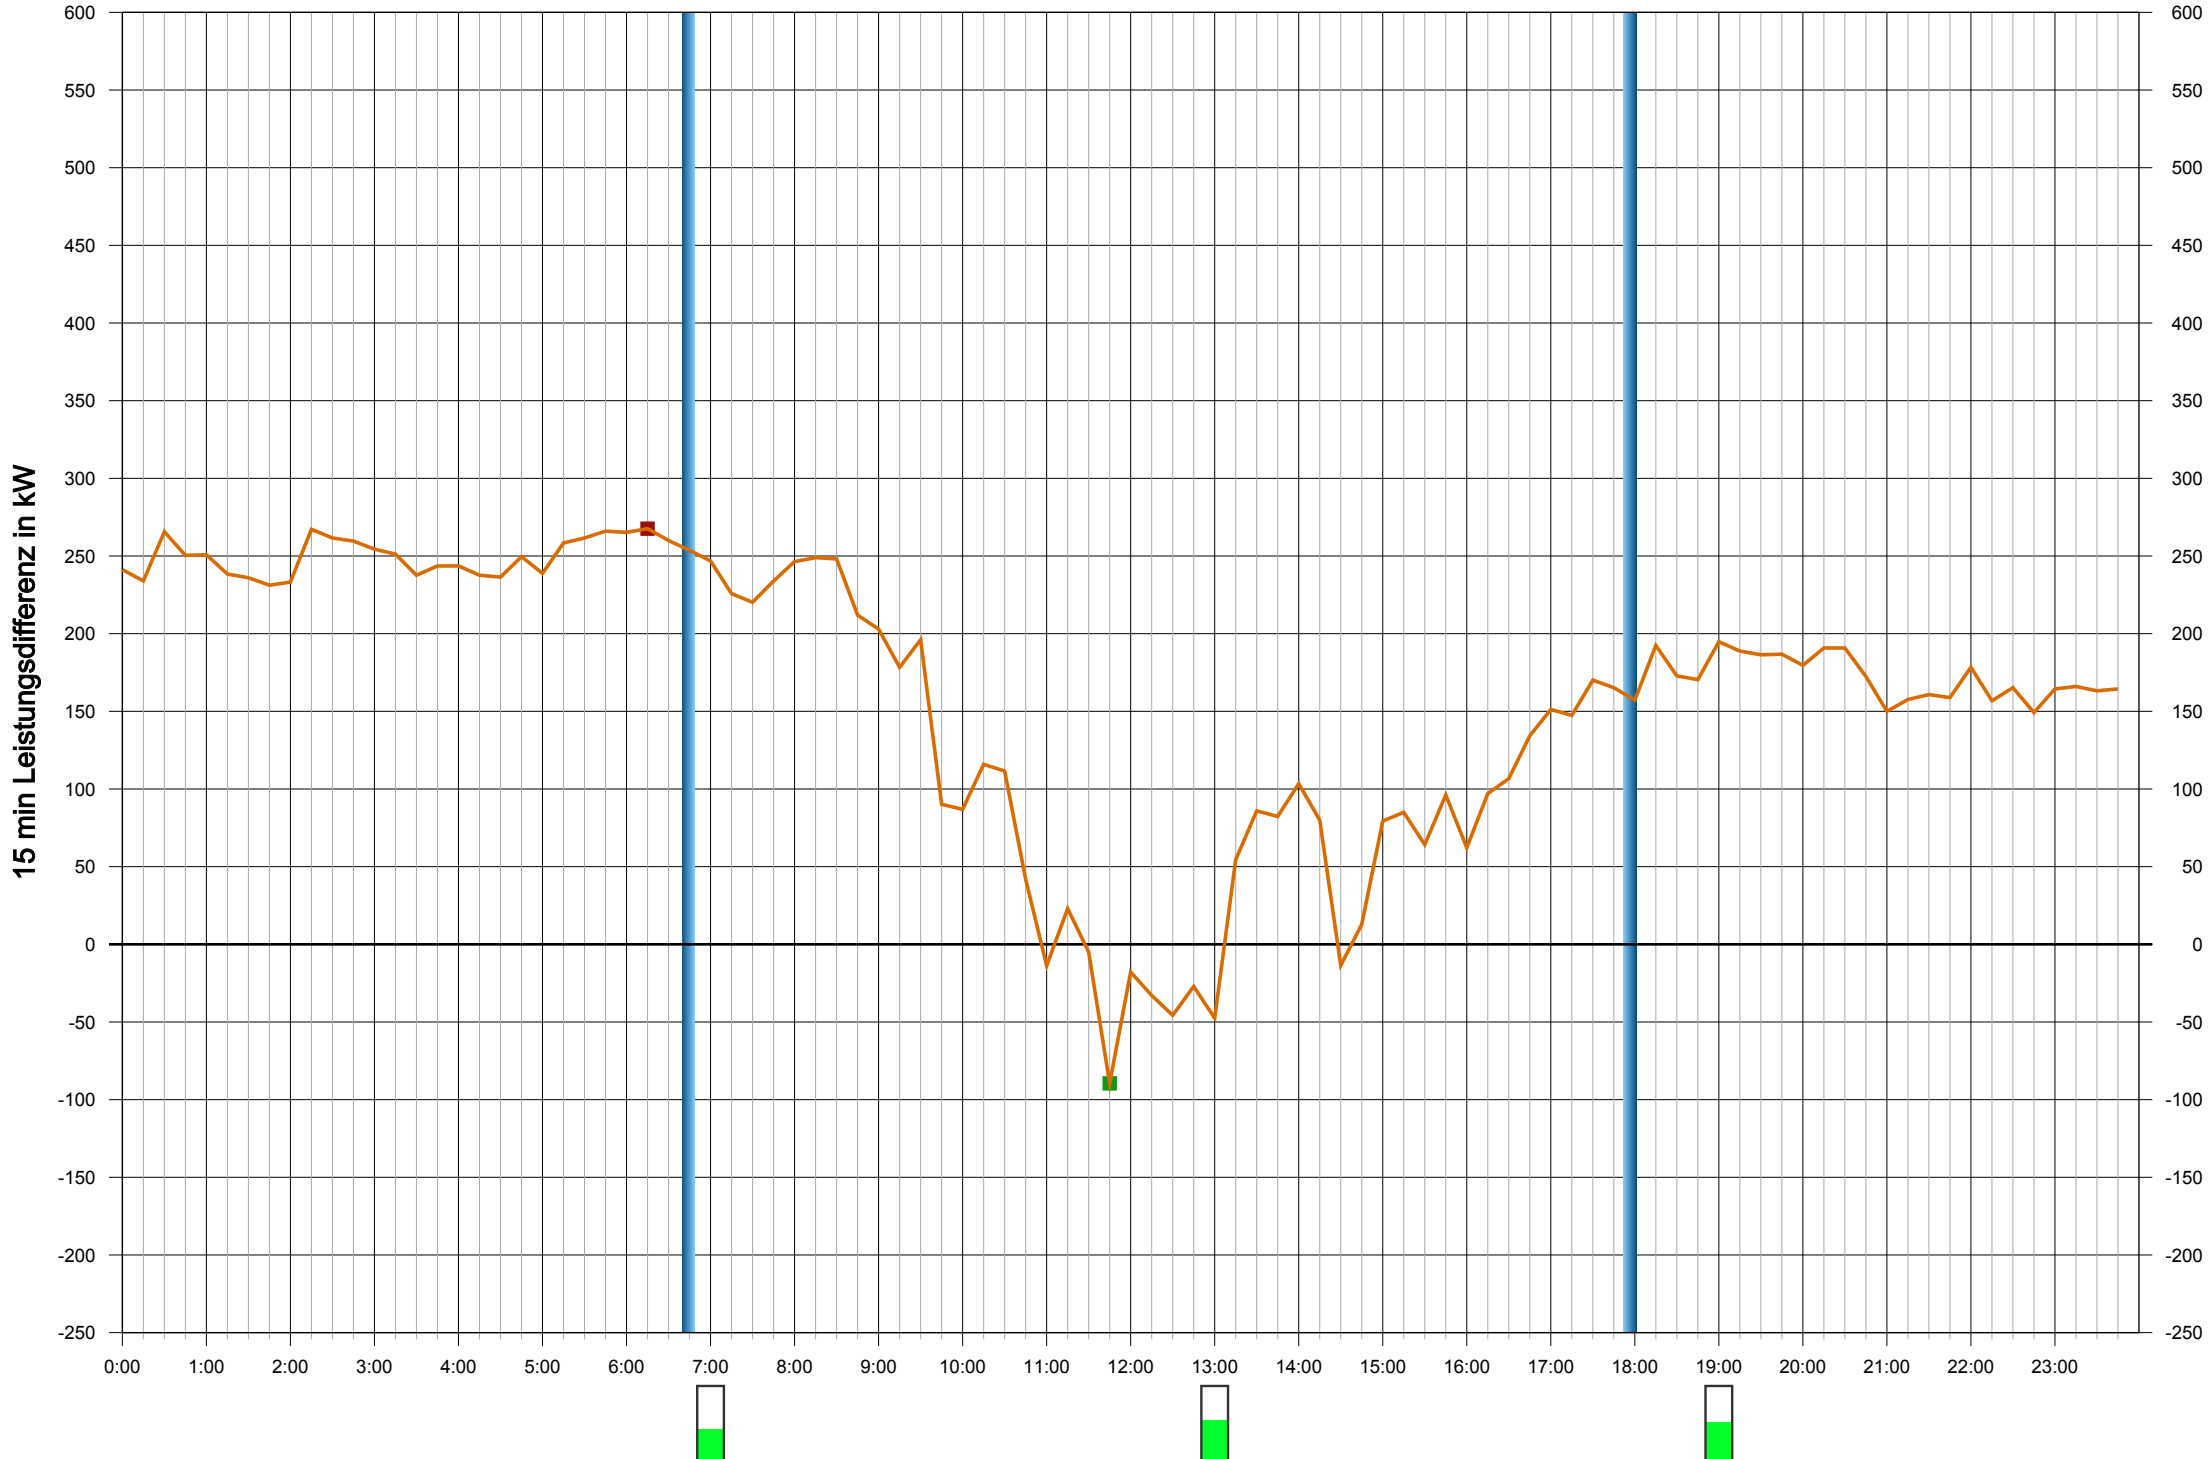




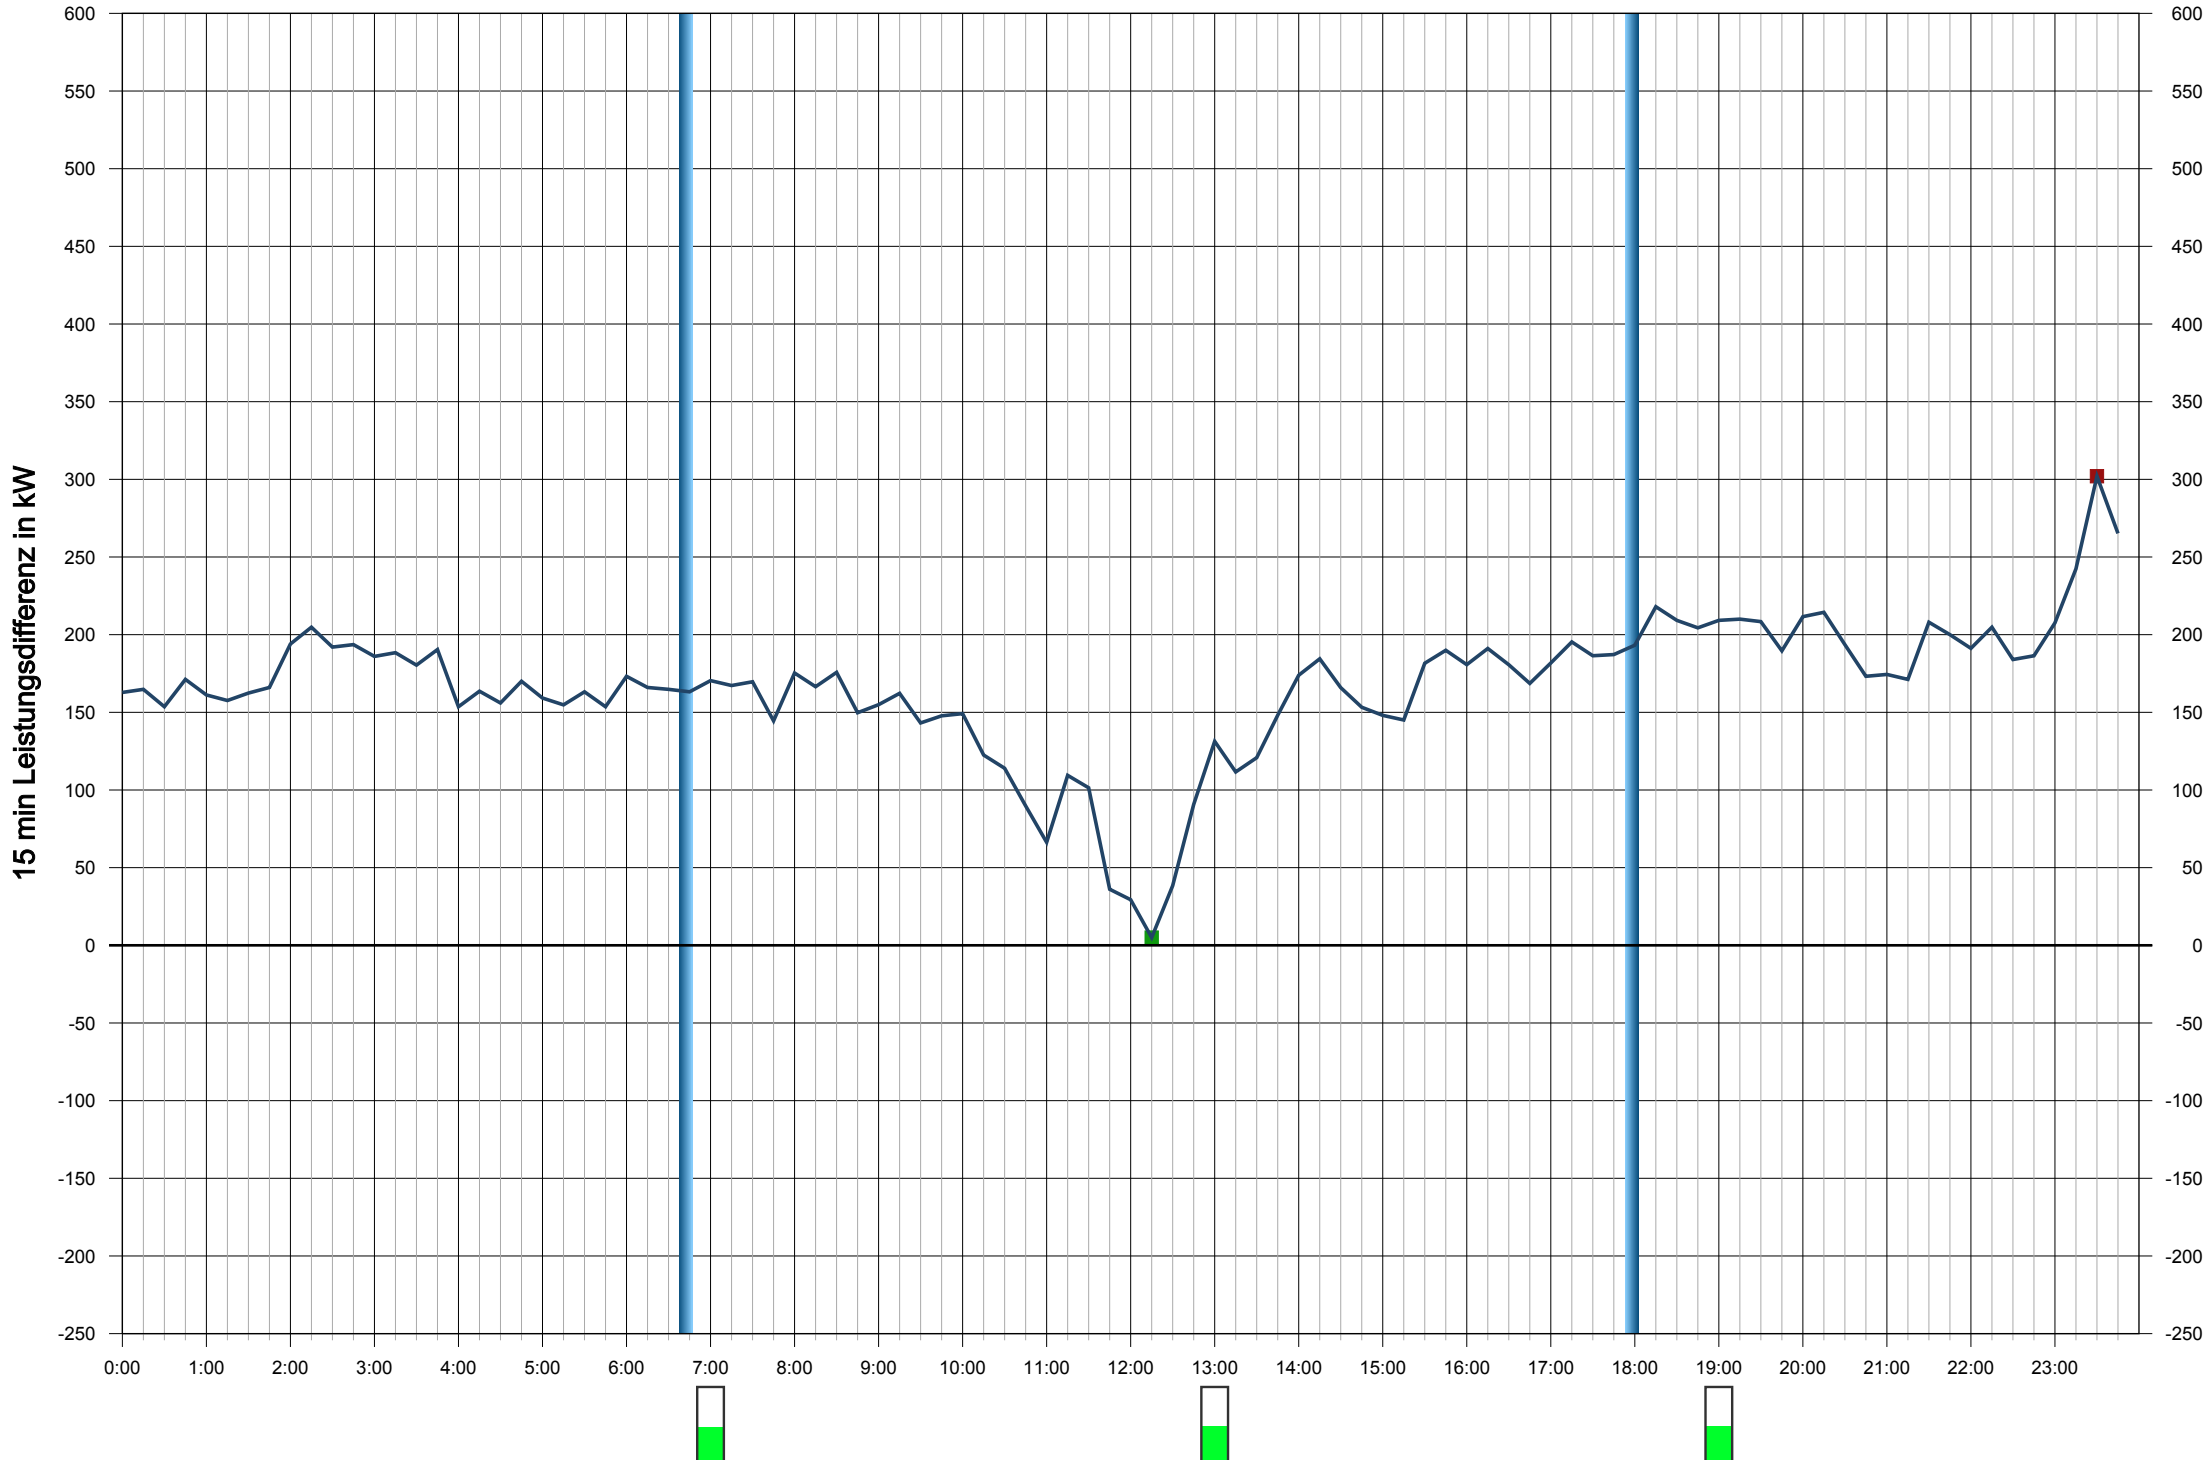

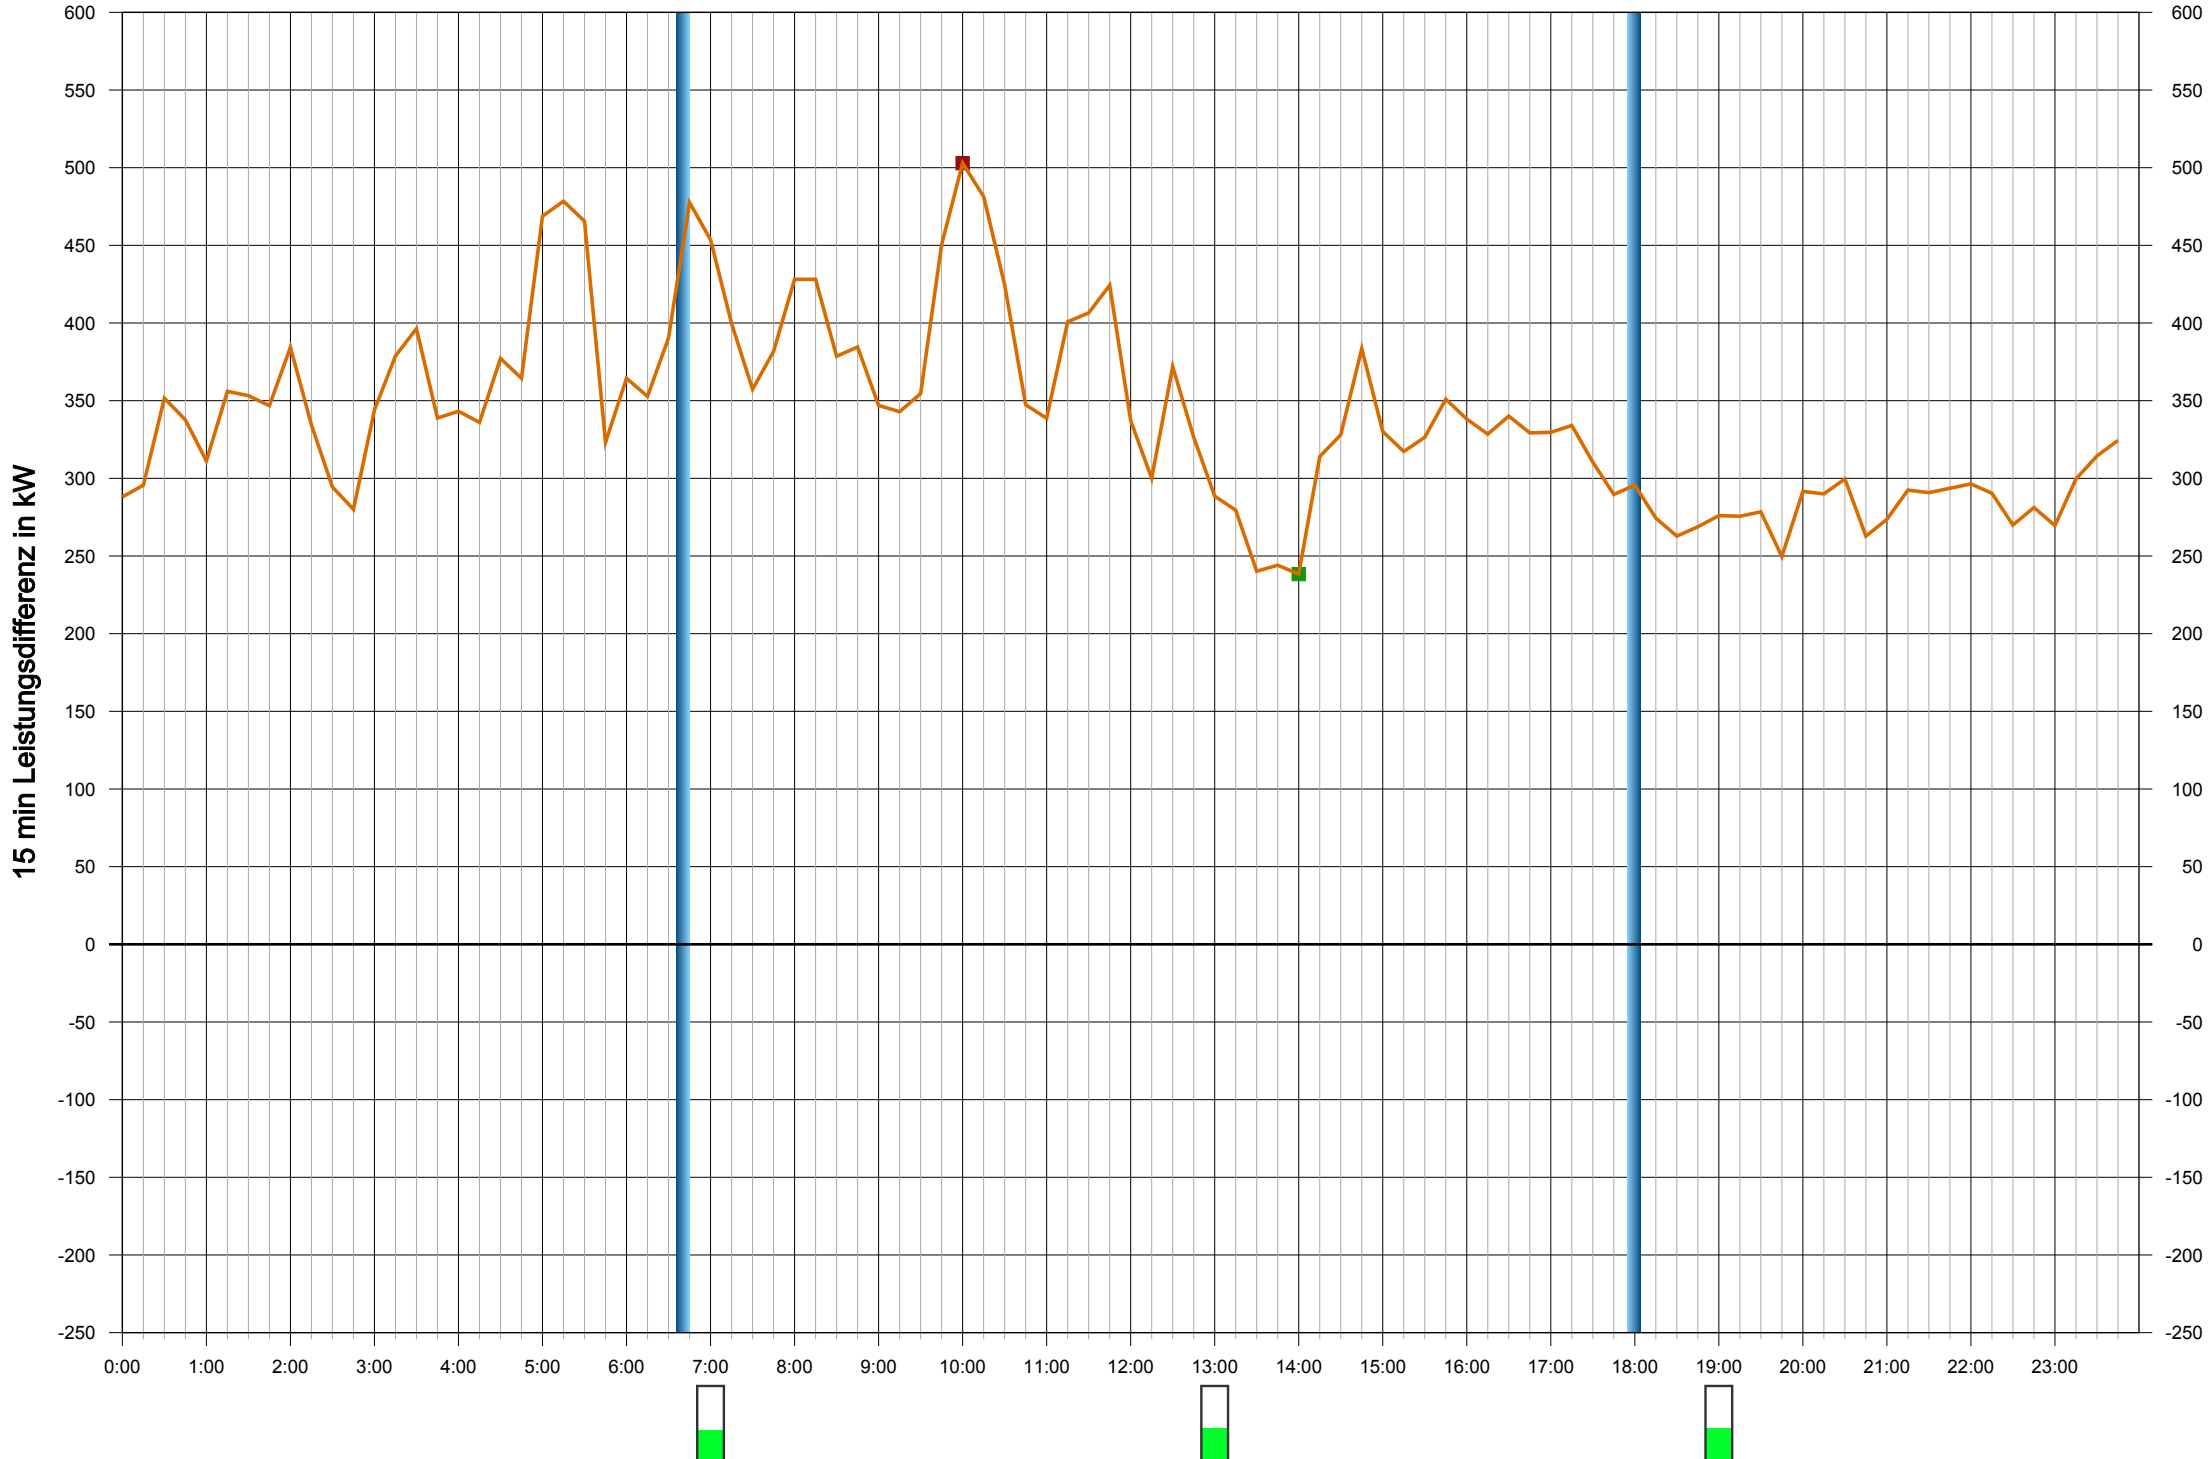


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Di. 6.3.2012 (KW 10)


Tagesminimum: 128,3 kW, Tagesmittelwert: 345,5 kW, Tagesmaximum: 490,0 kW, Tagesbedarf: 9.332 kWh (1.307 €)

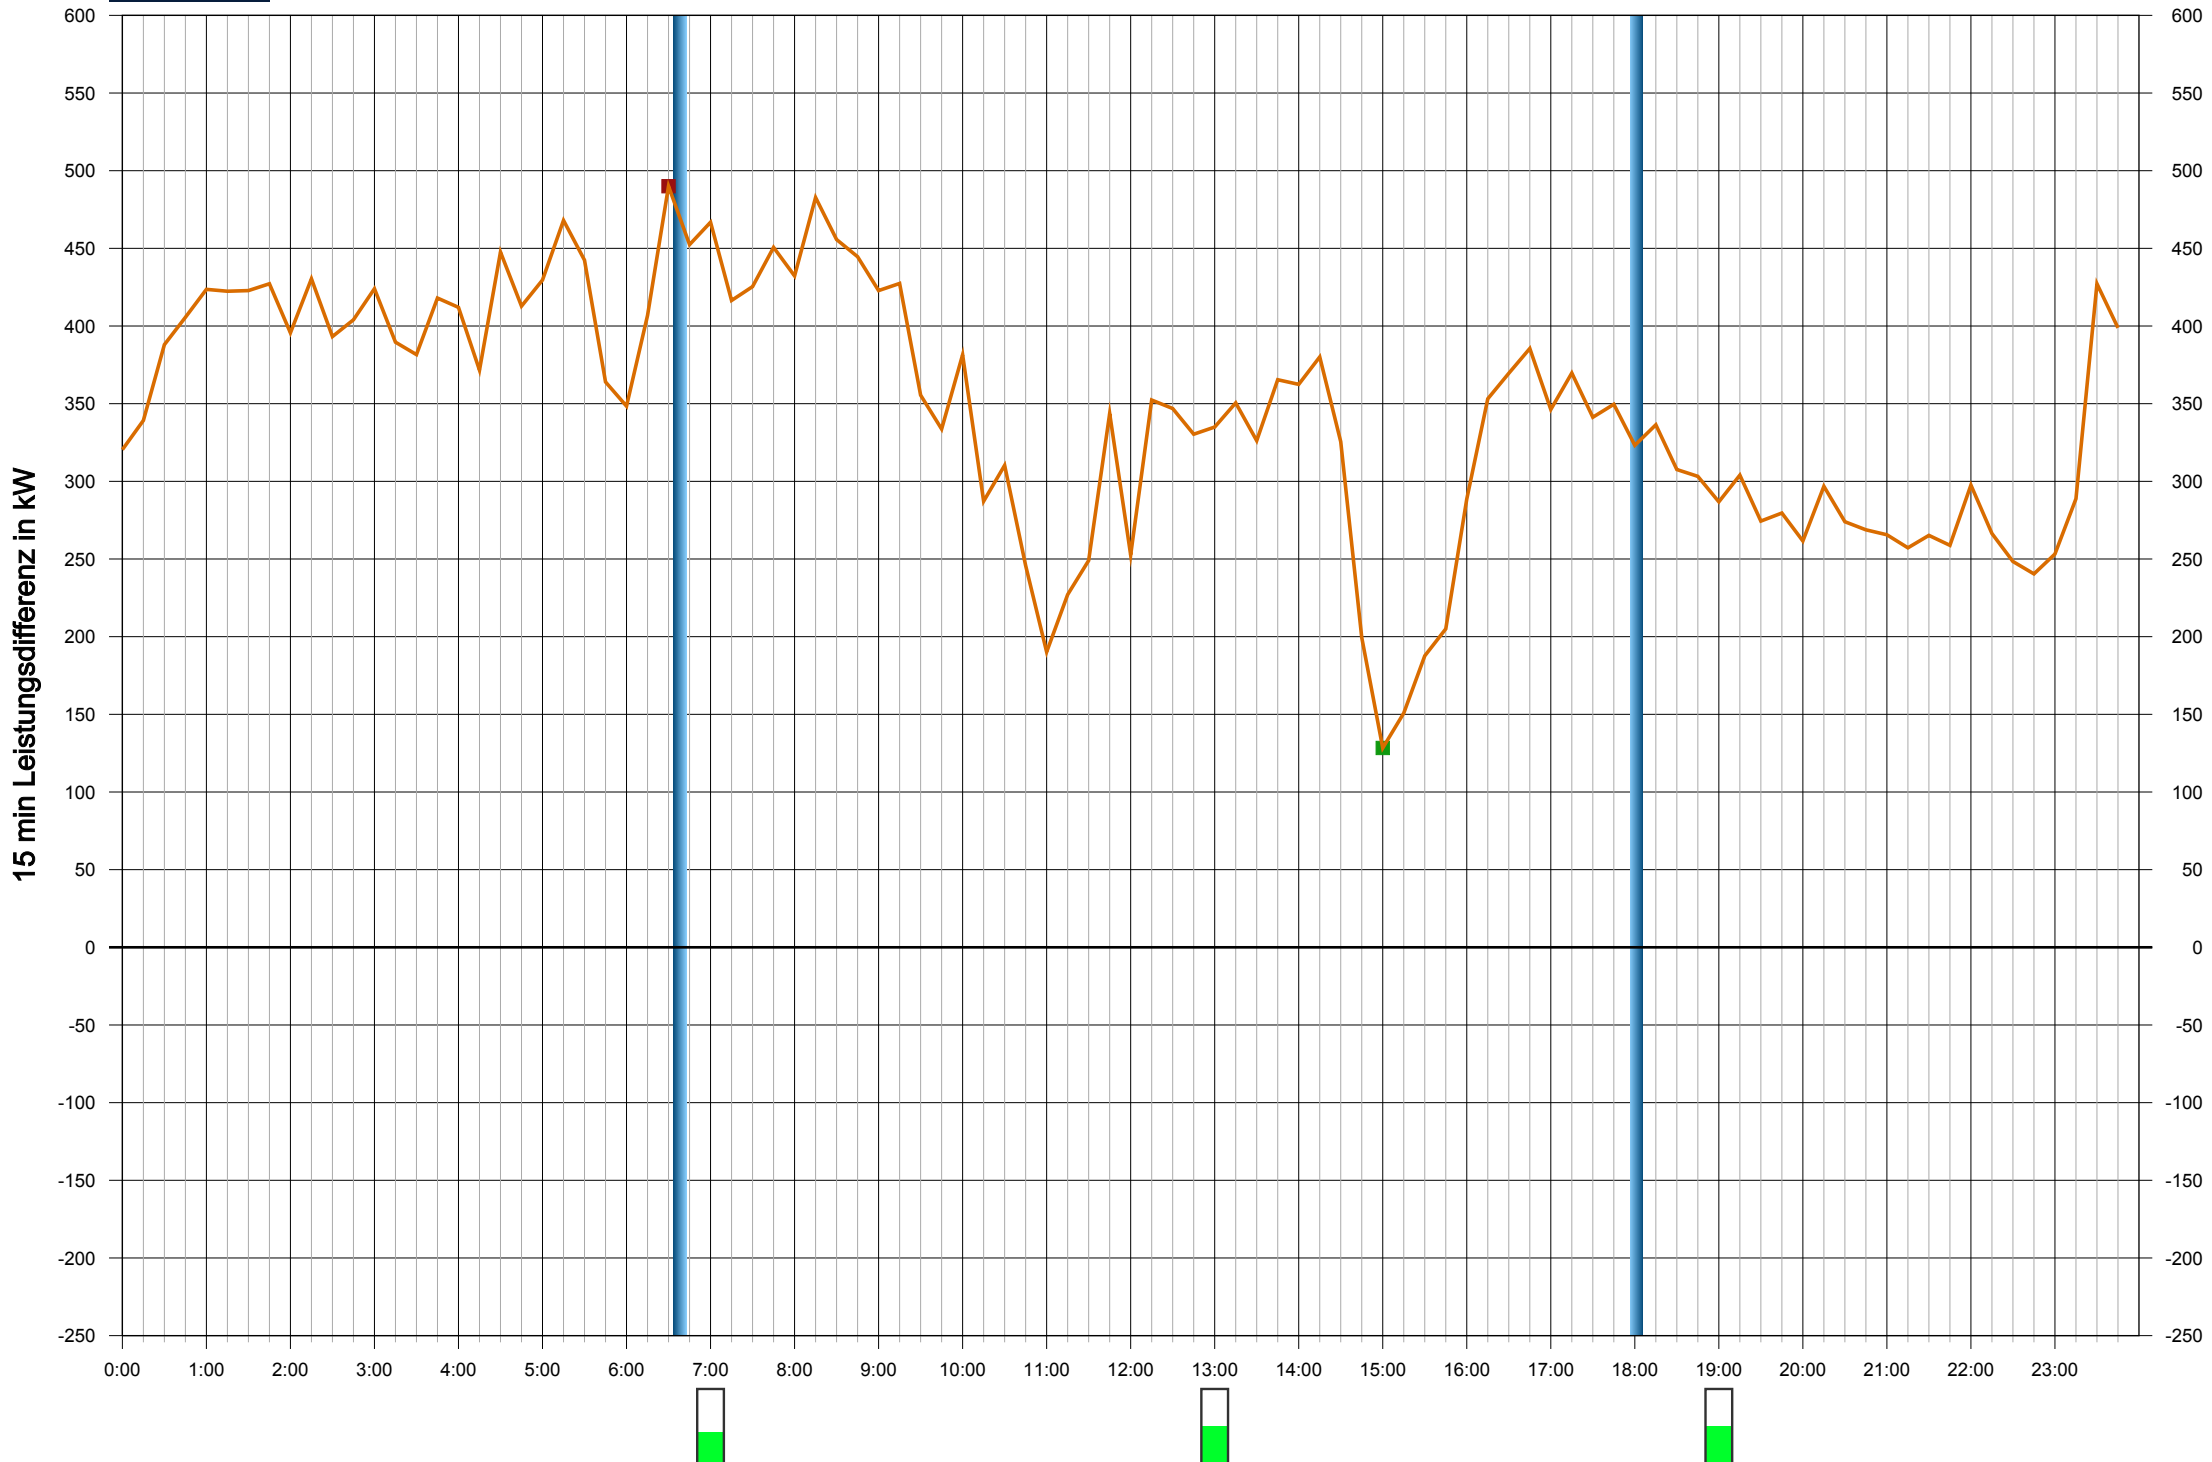



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mi. 7.3.2012 (KW 10)


Tagesminimum: 16,3 kW, Tagesmittelwert: 259,2 kW, Tagesmaximum: 466,4 kW, Tagesbedarf: 8.433 kWh (1.181 €)

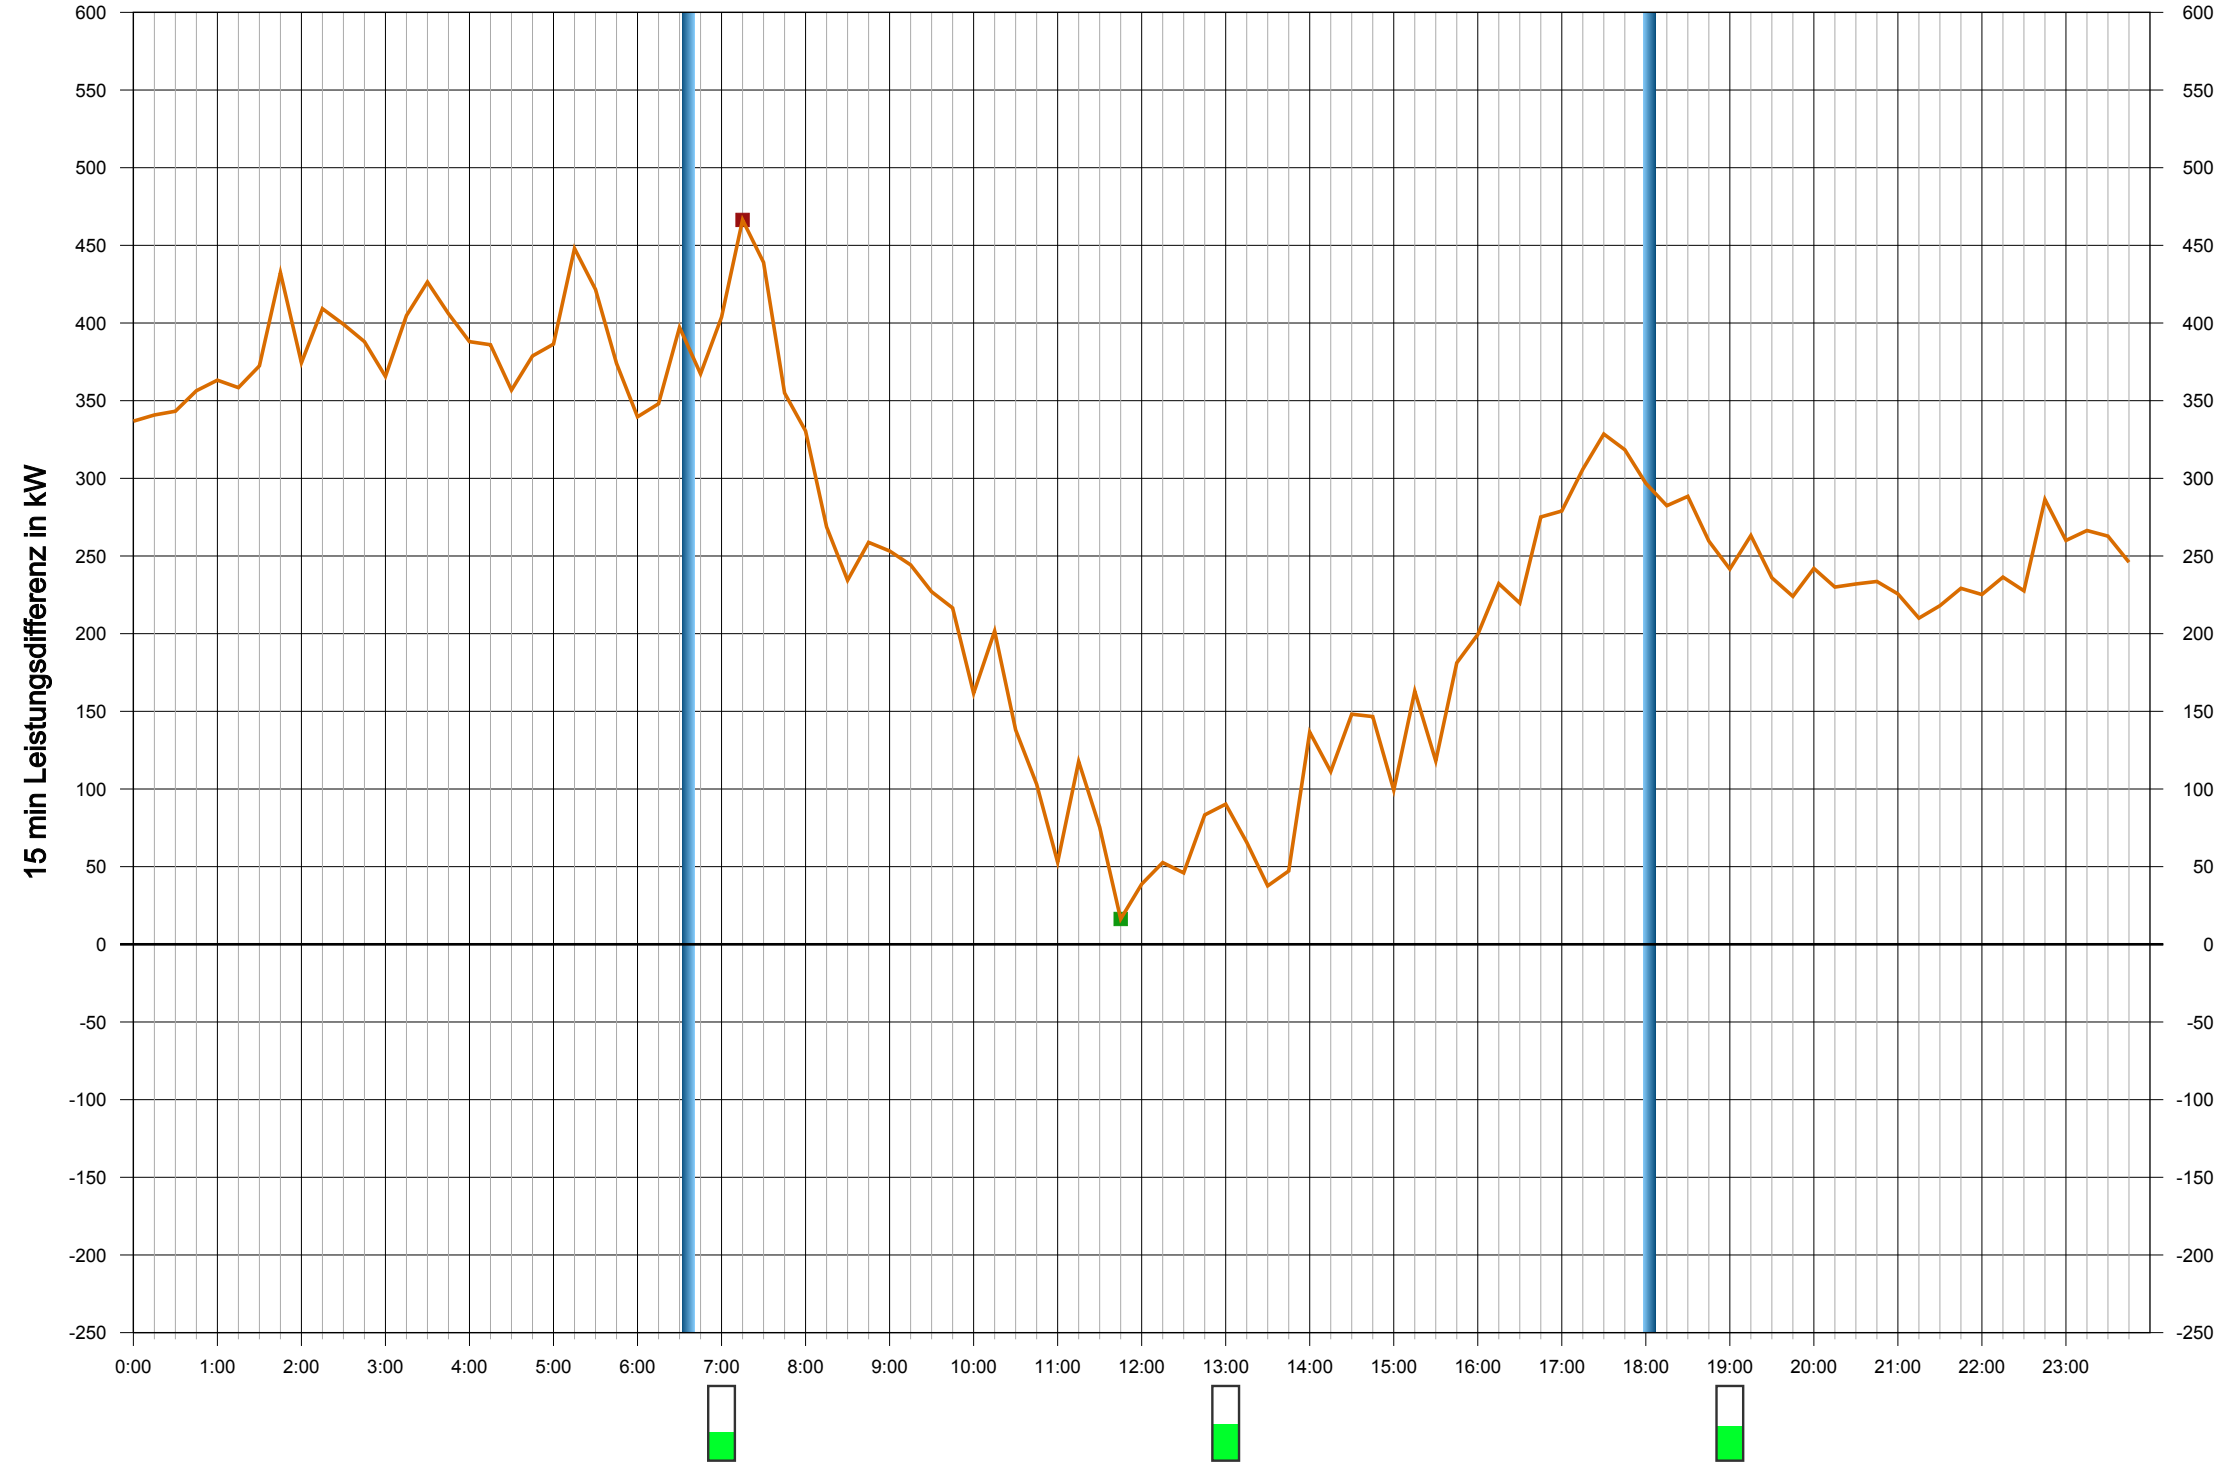

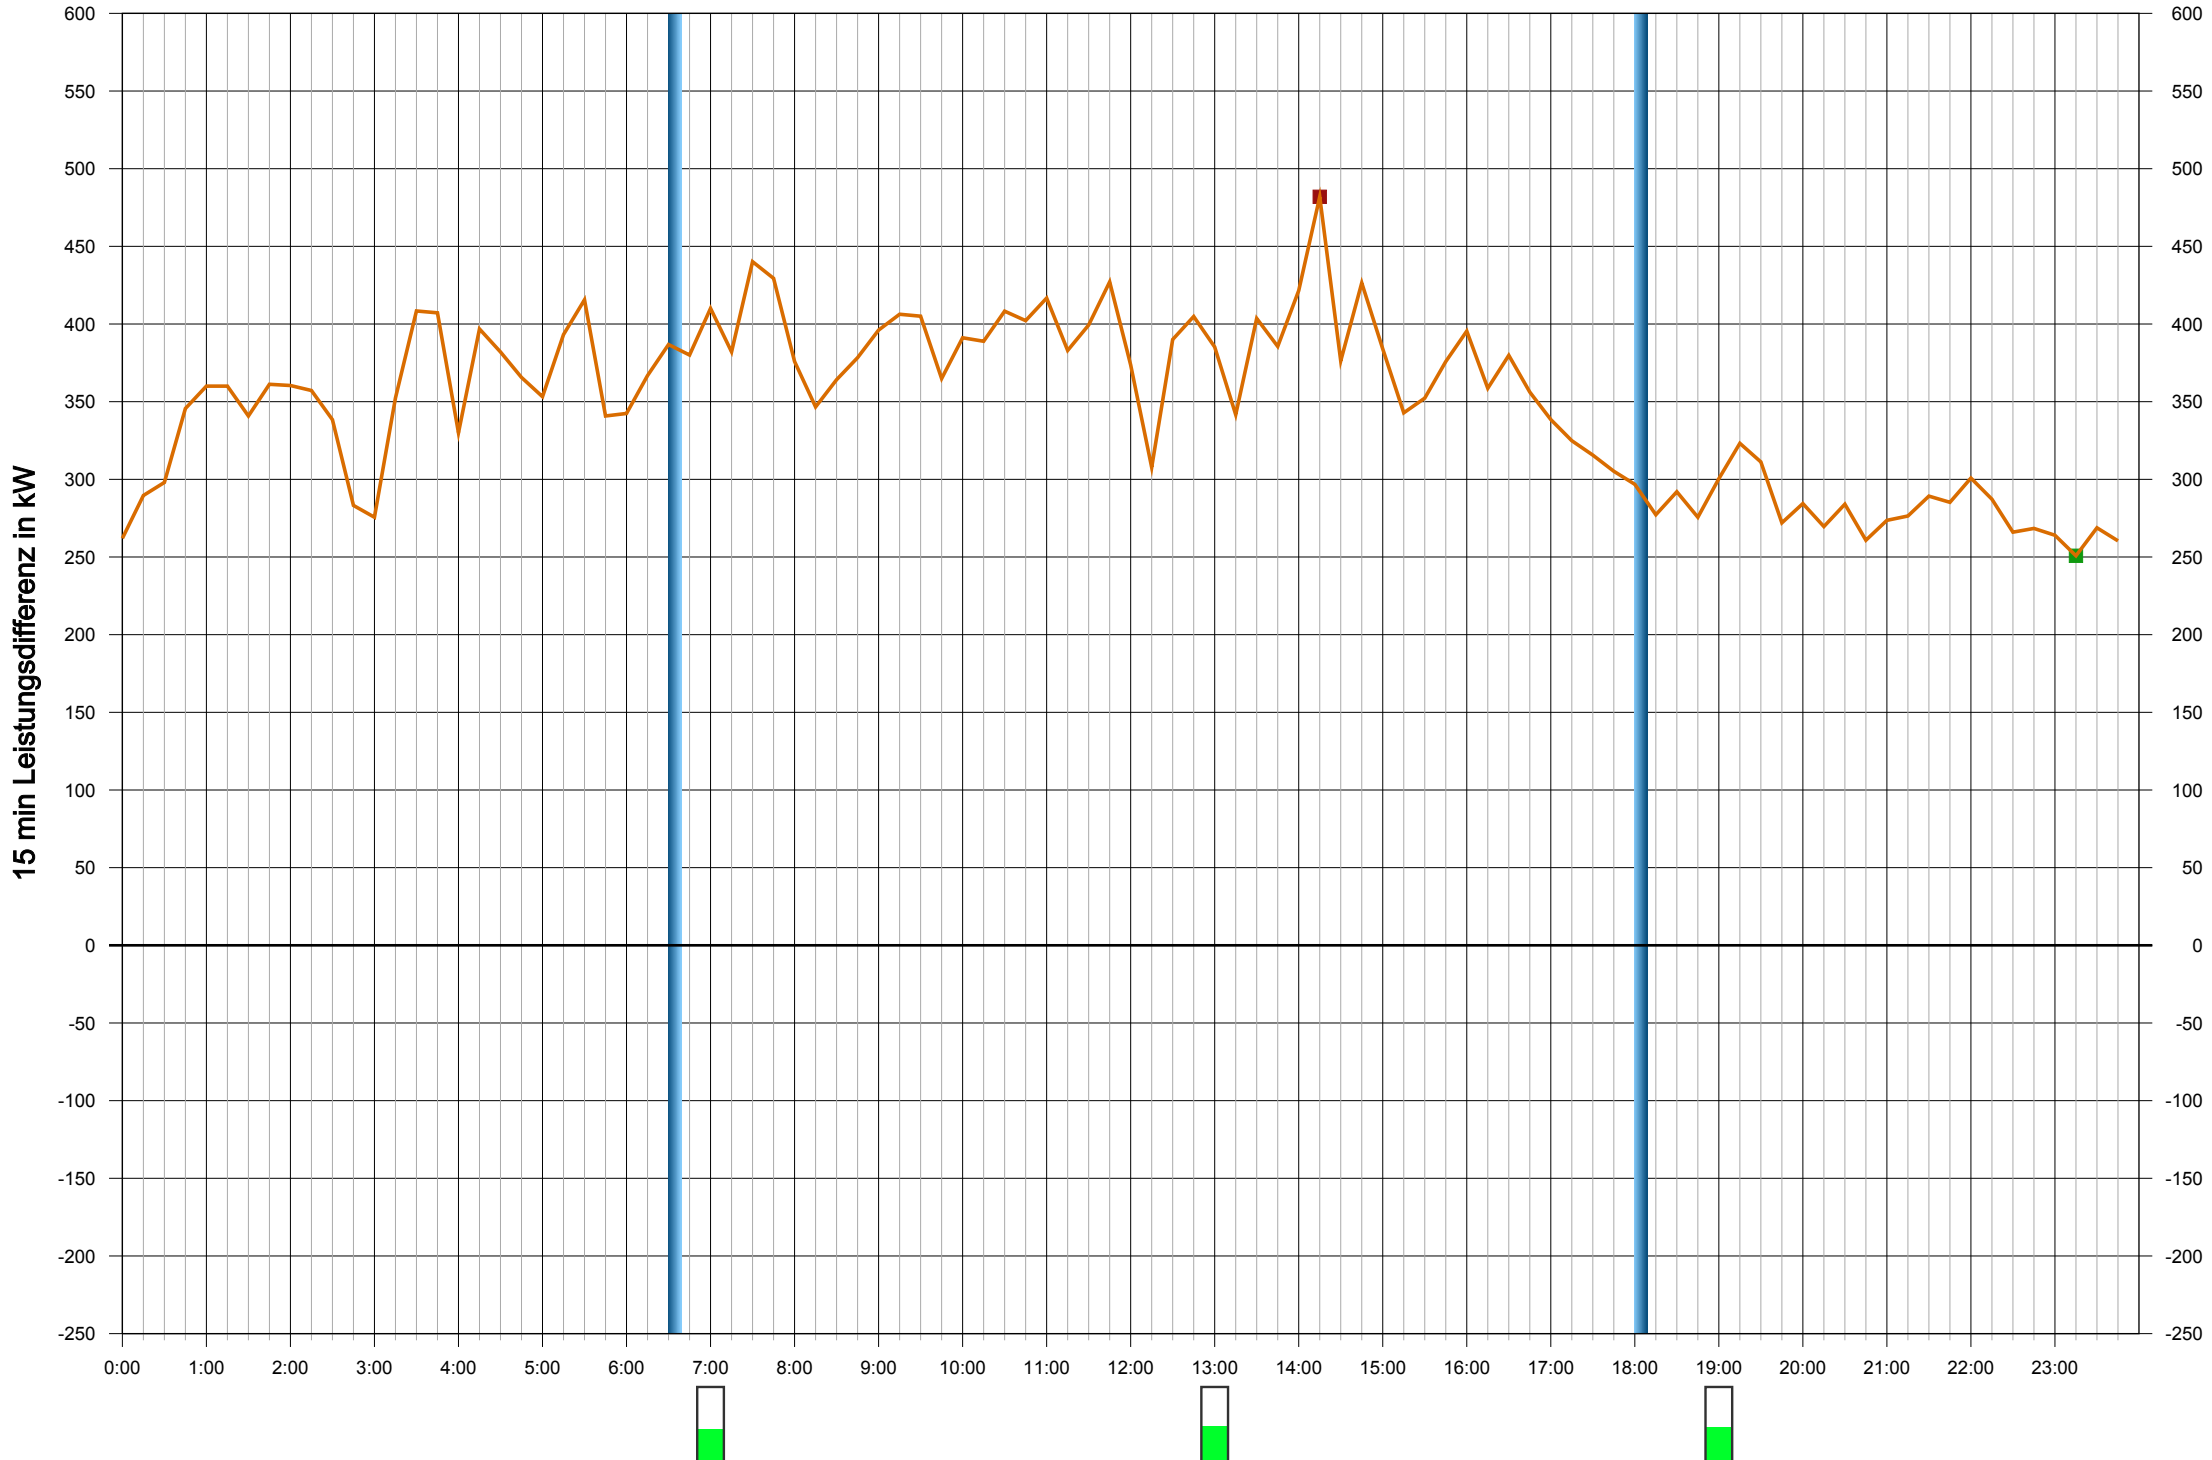

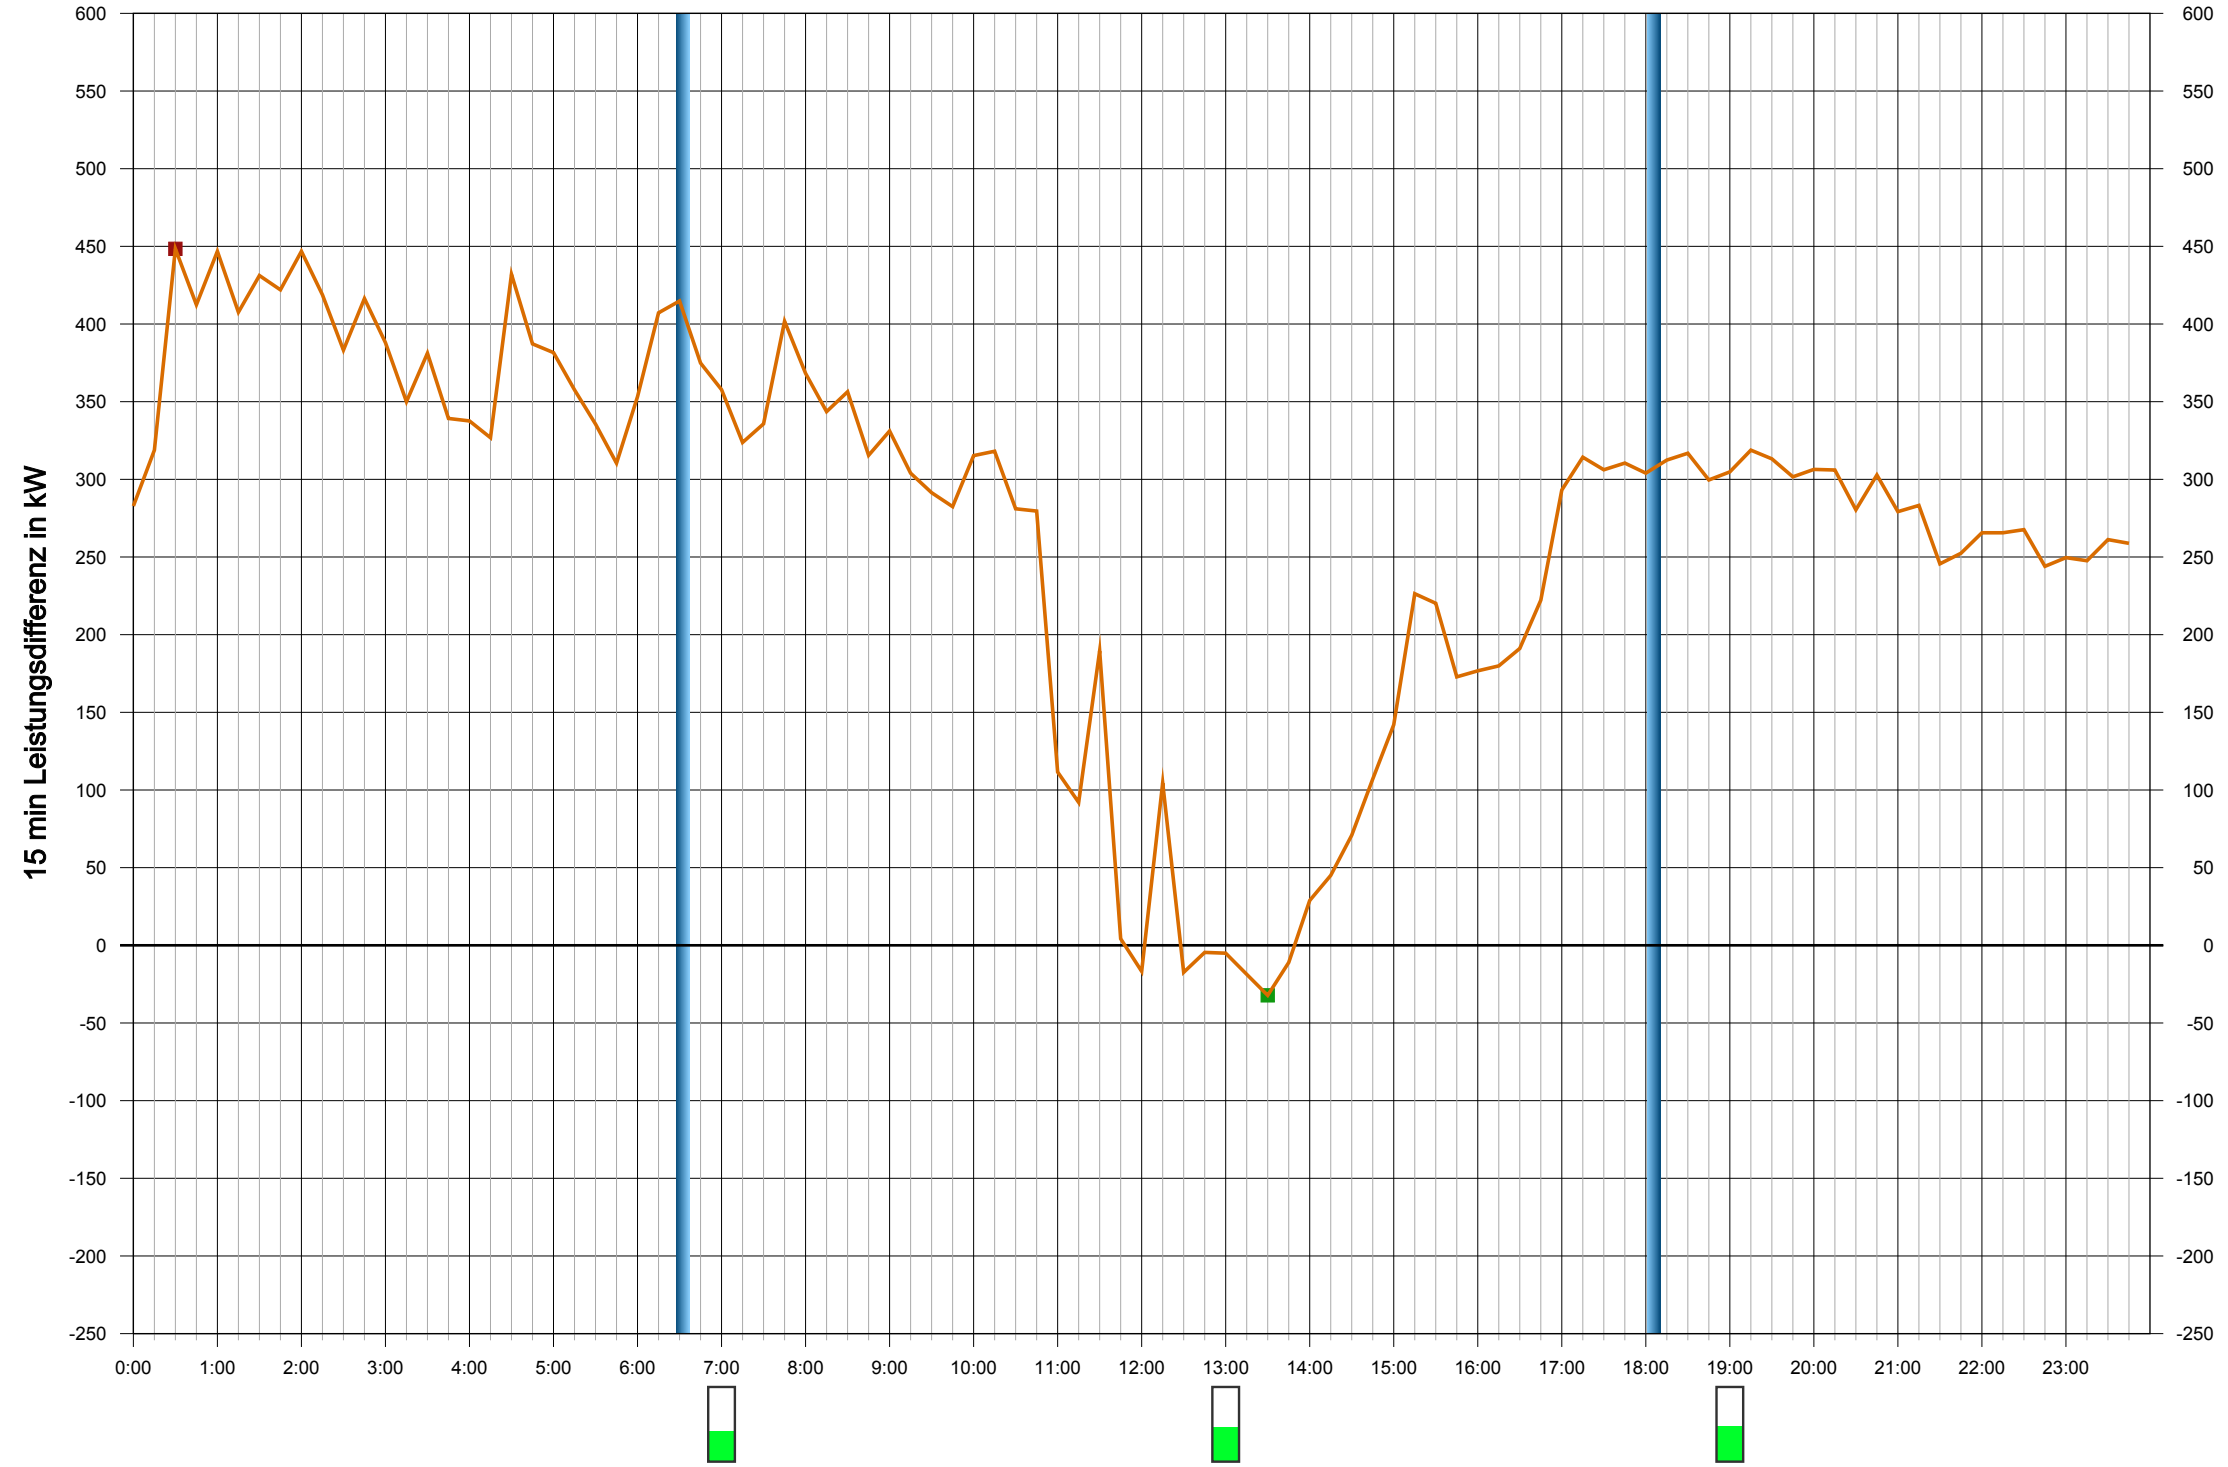

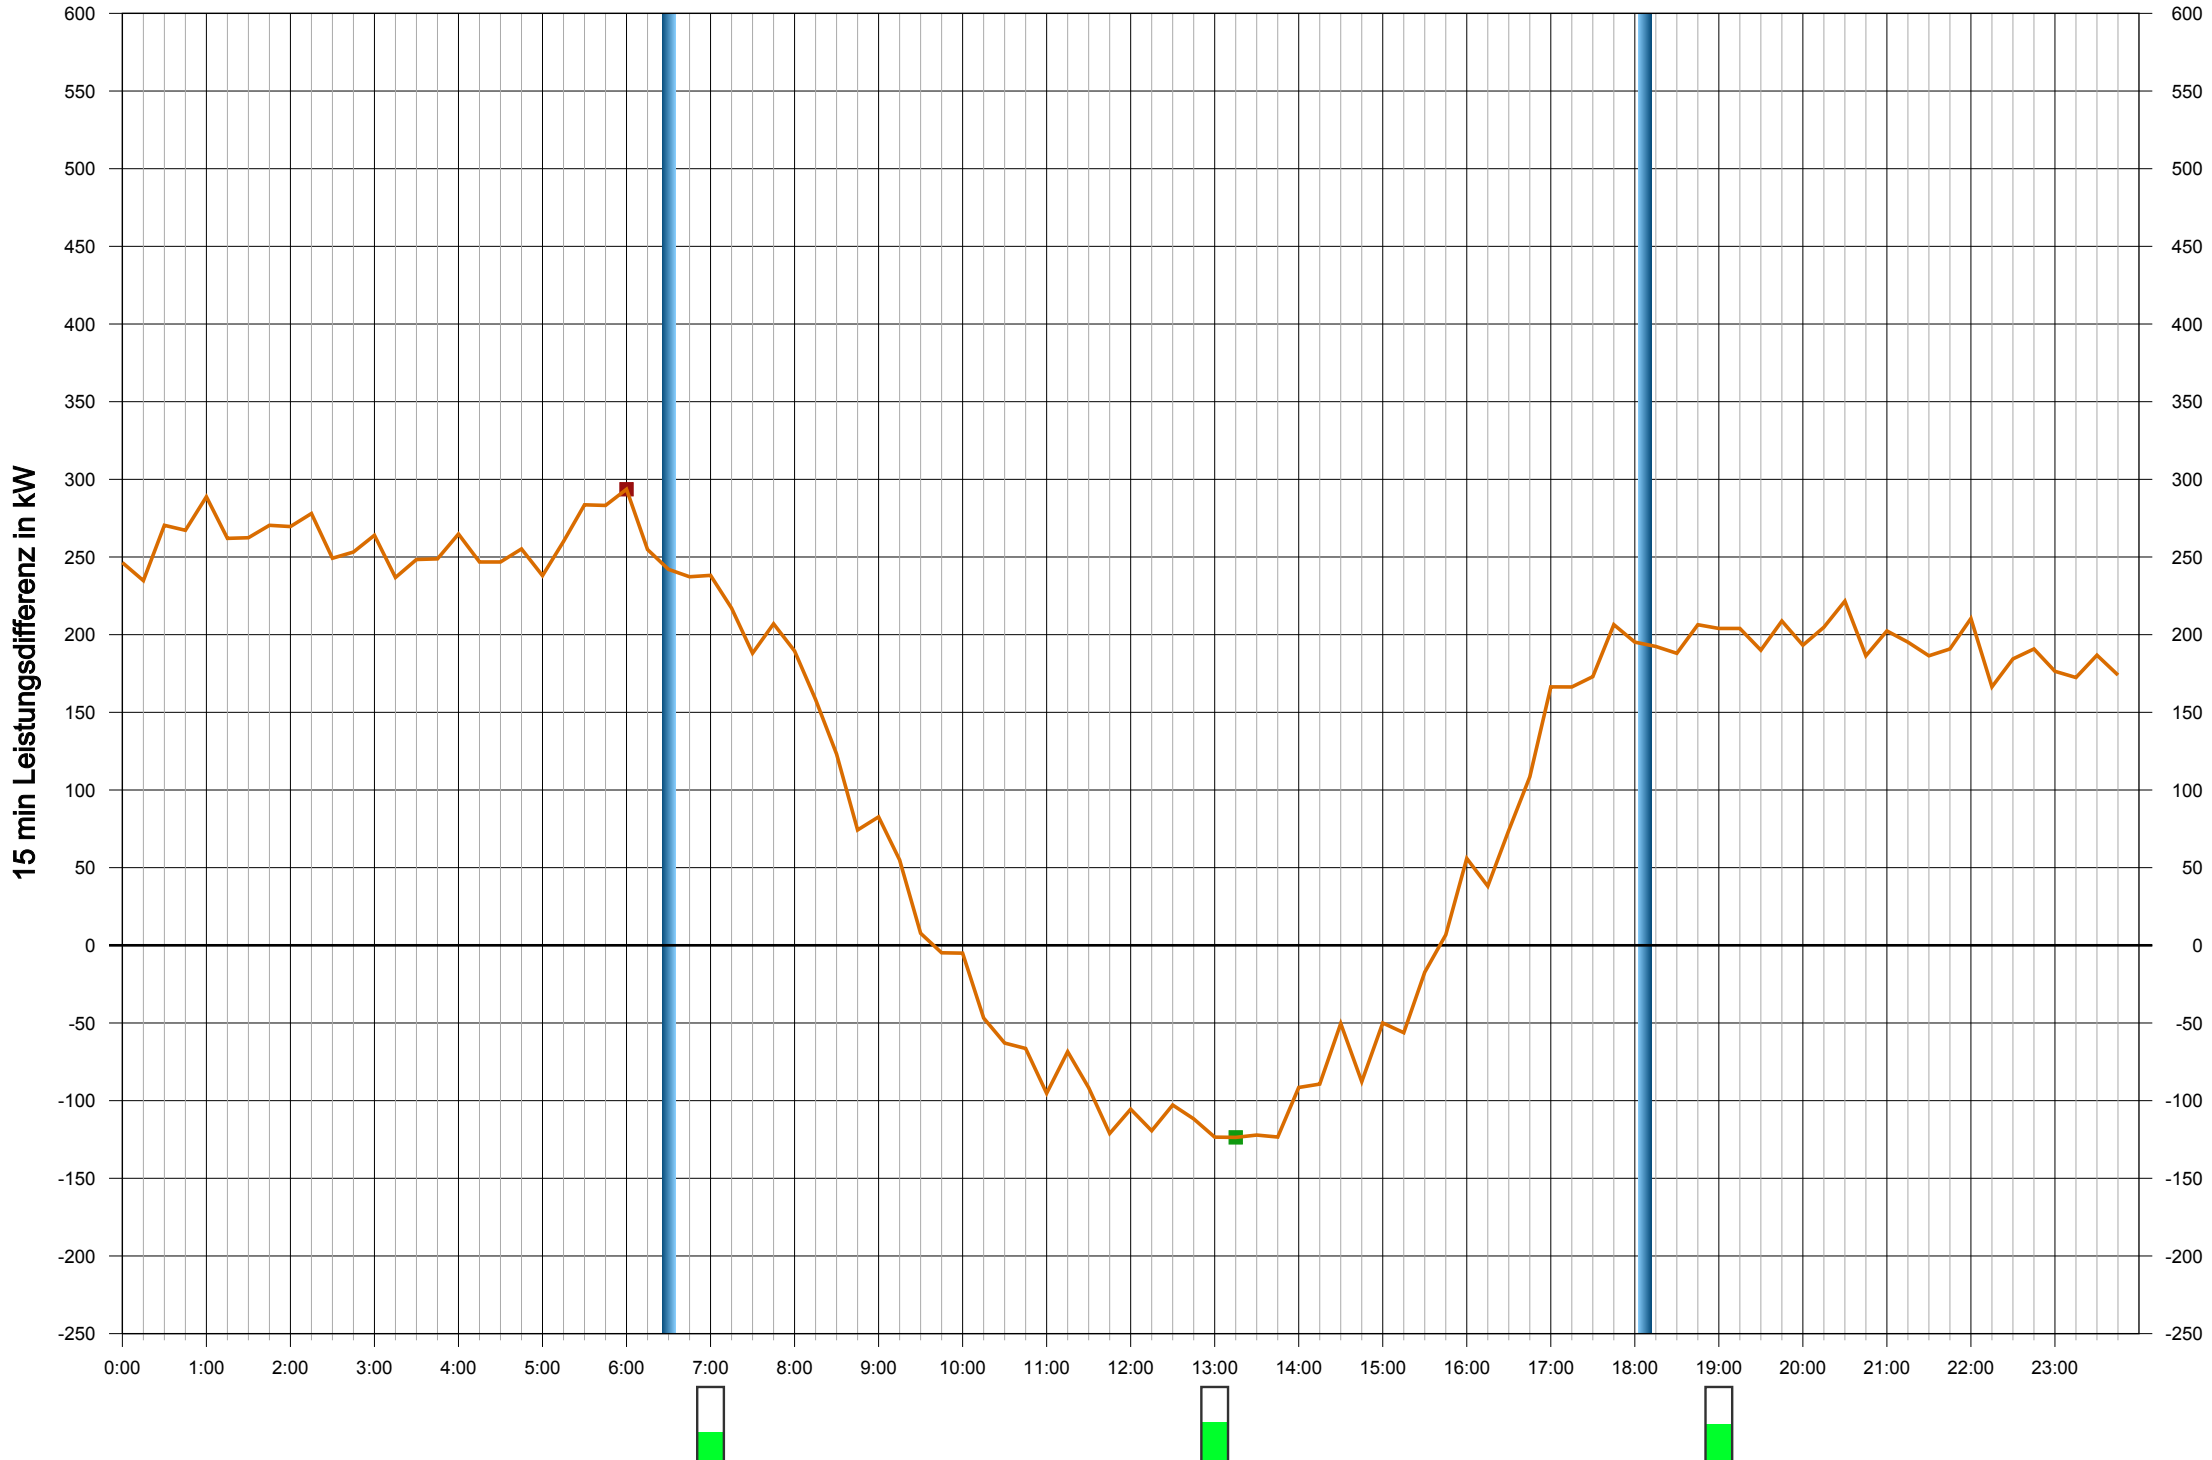


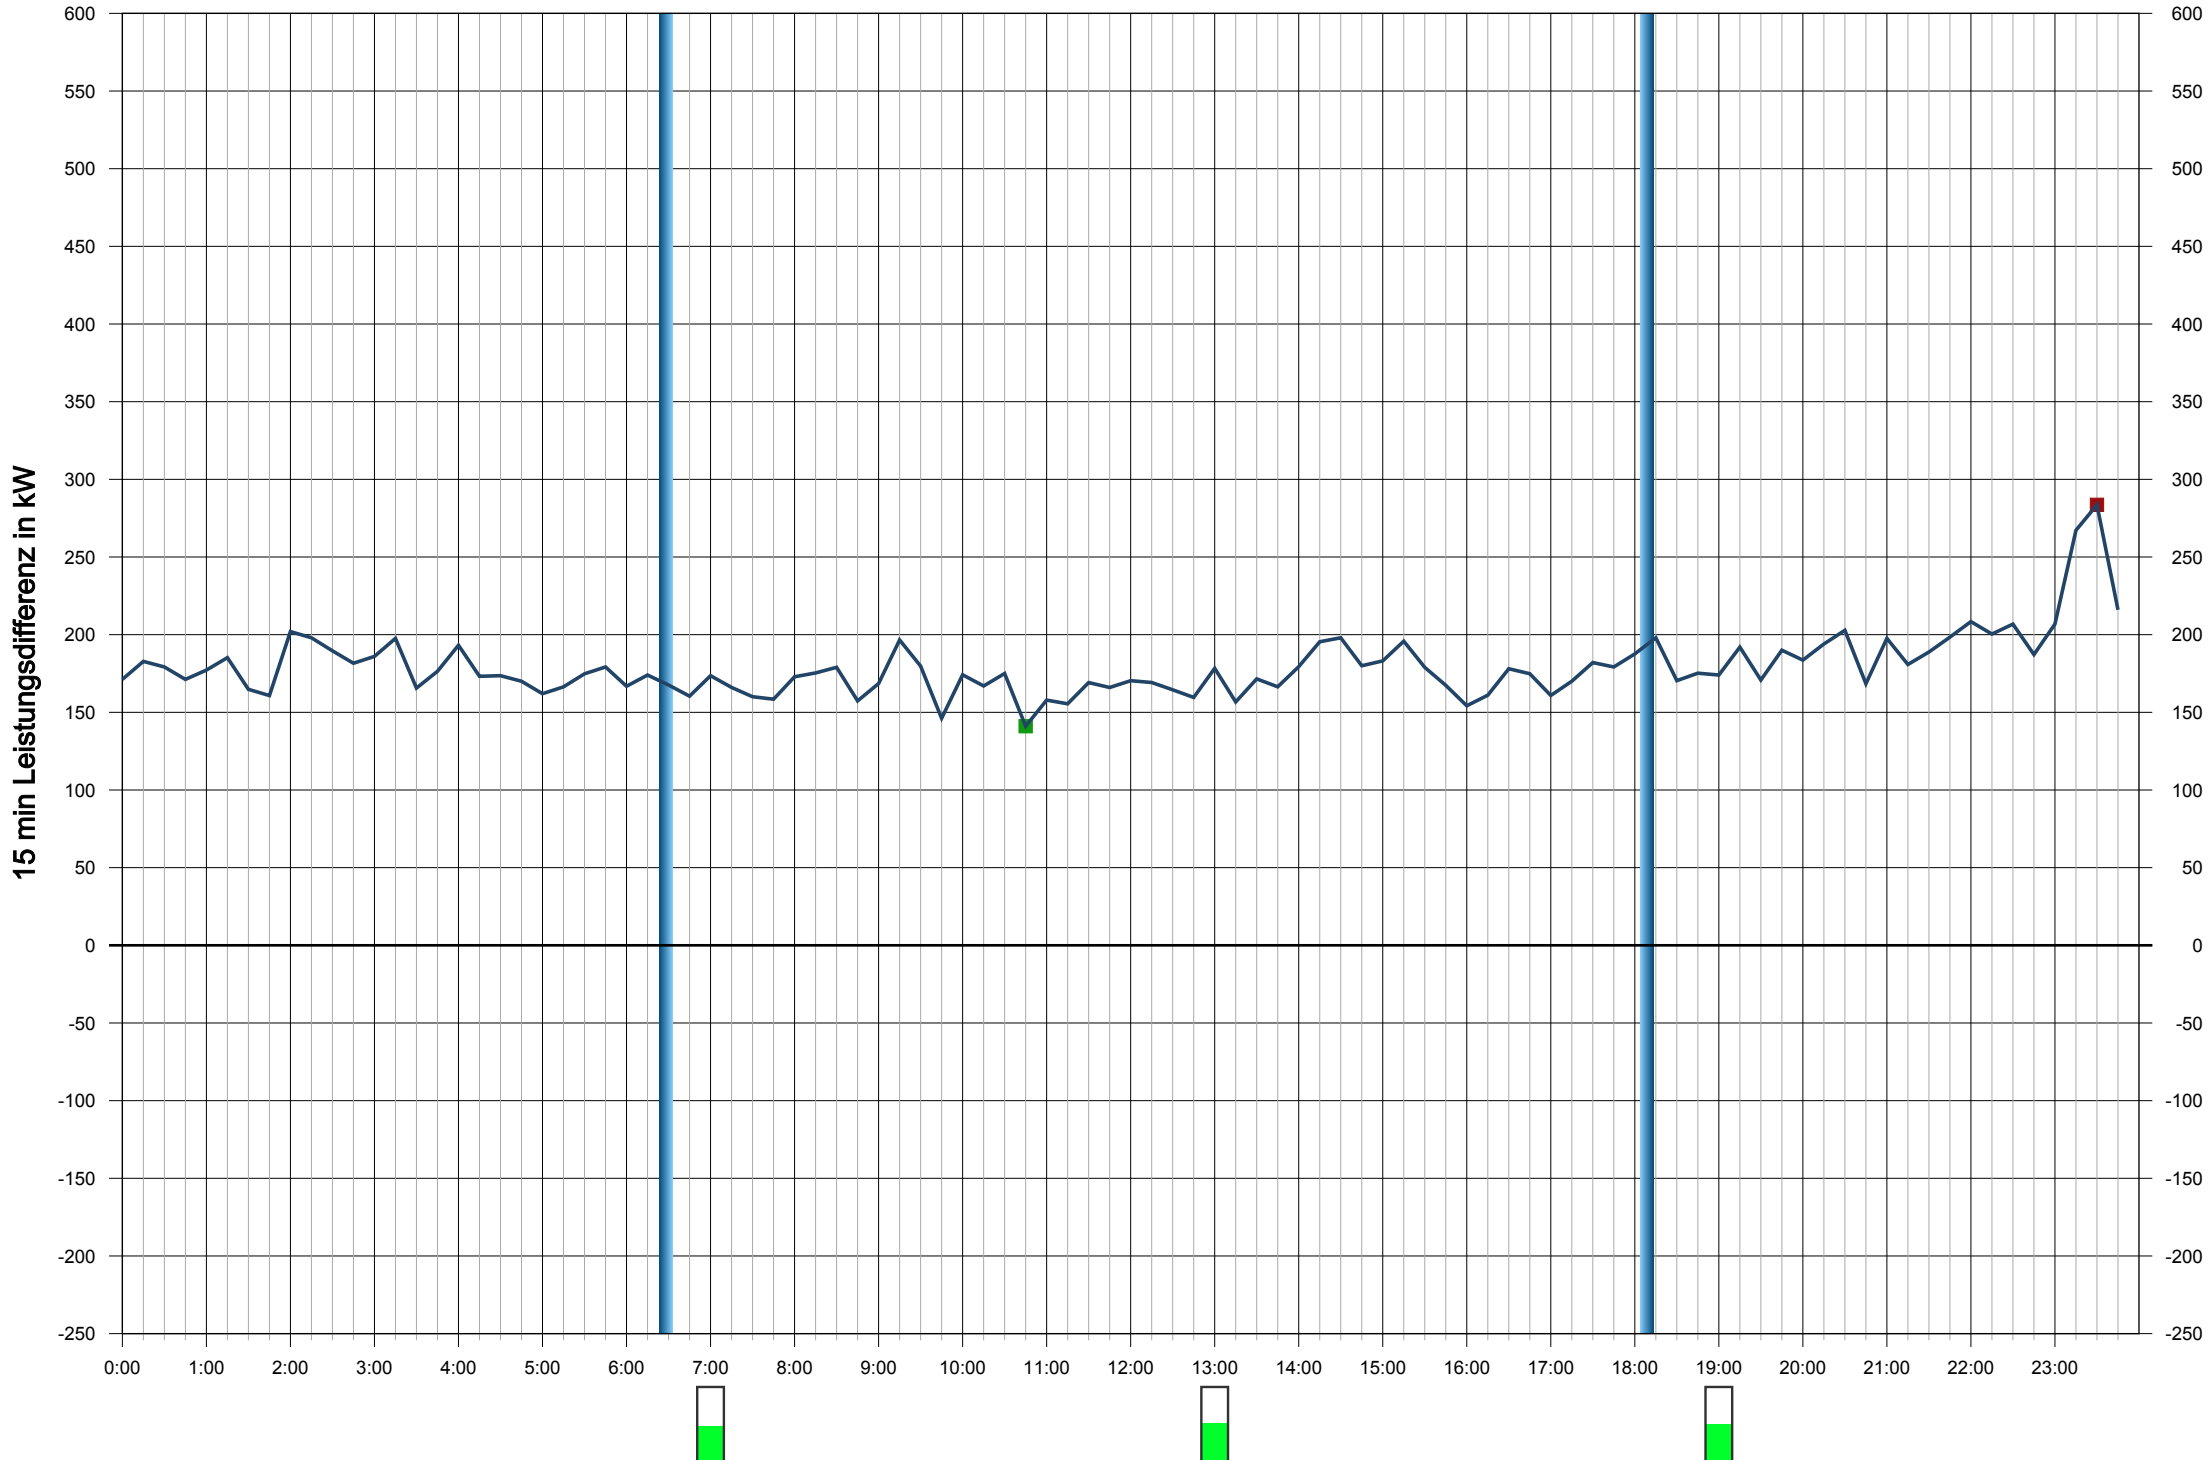





# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mo. 12.3.2012 (KW 11)


Tagesminimum: 200,4 kW, Tagesmittelwert: 346,8 kW, Tagesmaximum: 479,4 kW, Tagesbedarf: 8.579 kWh (1.201 €)

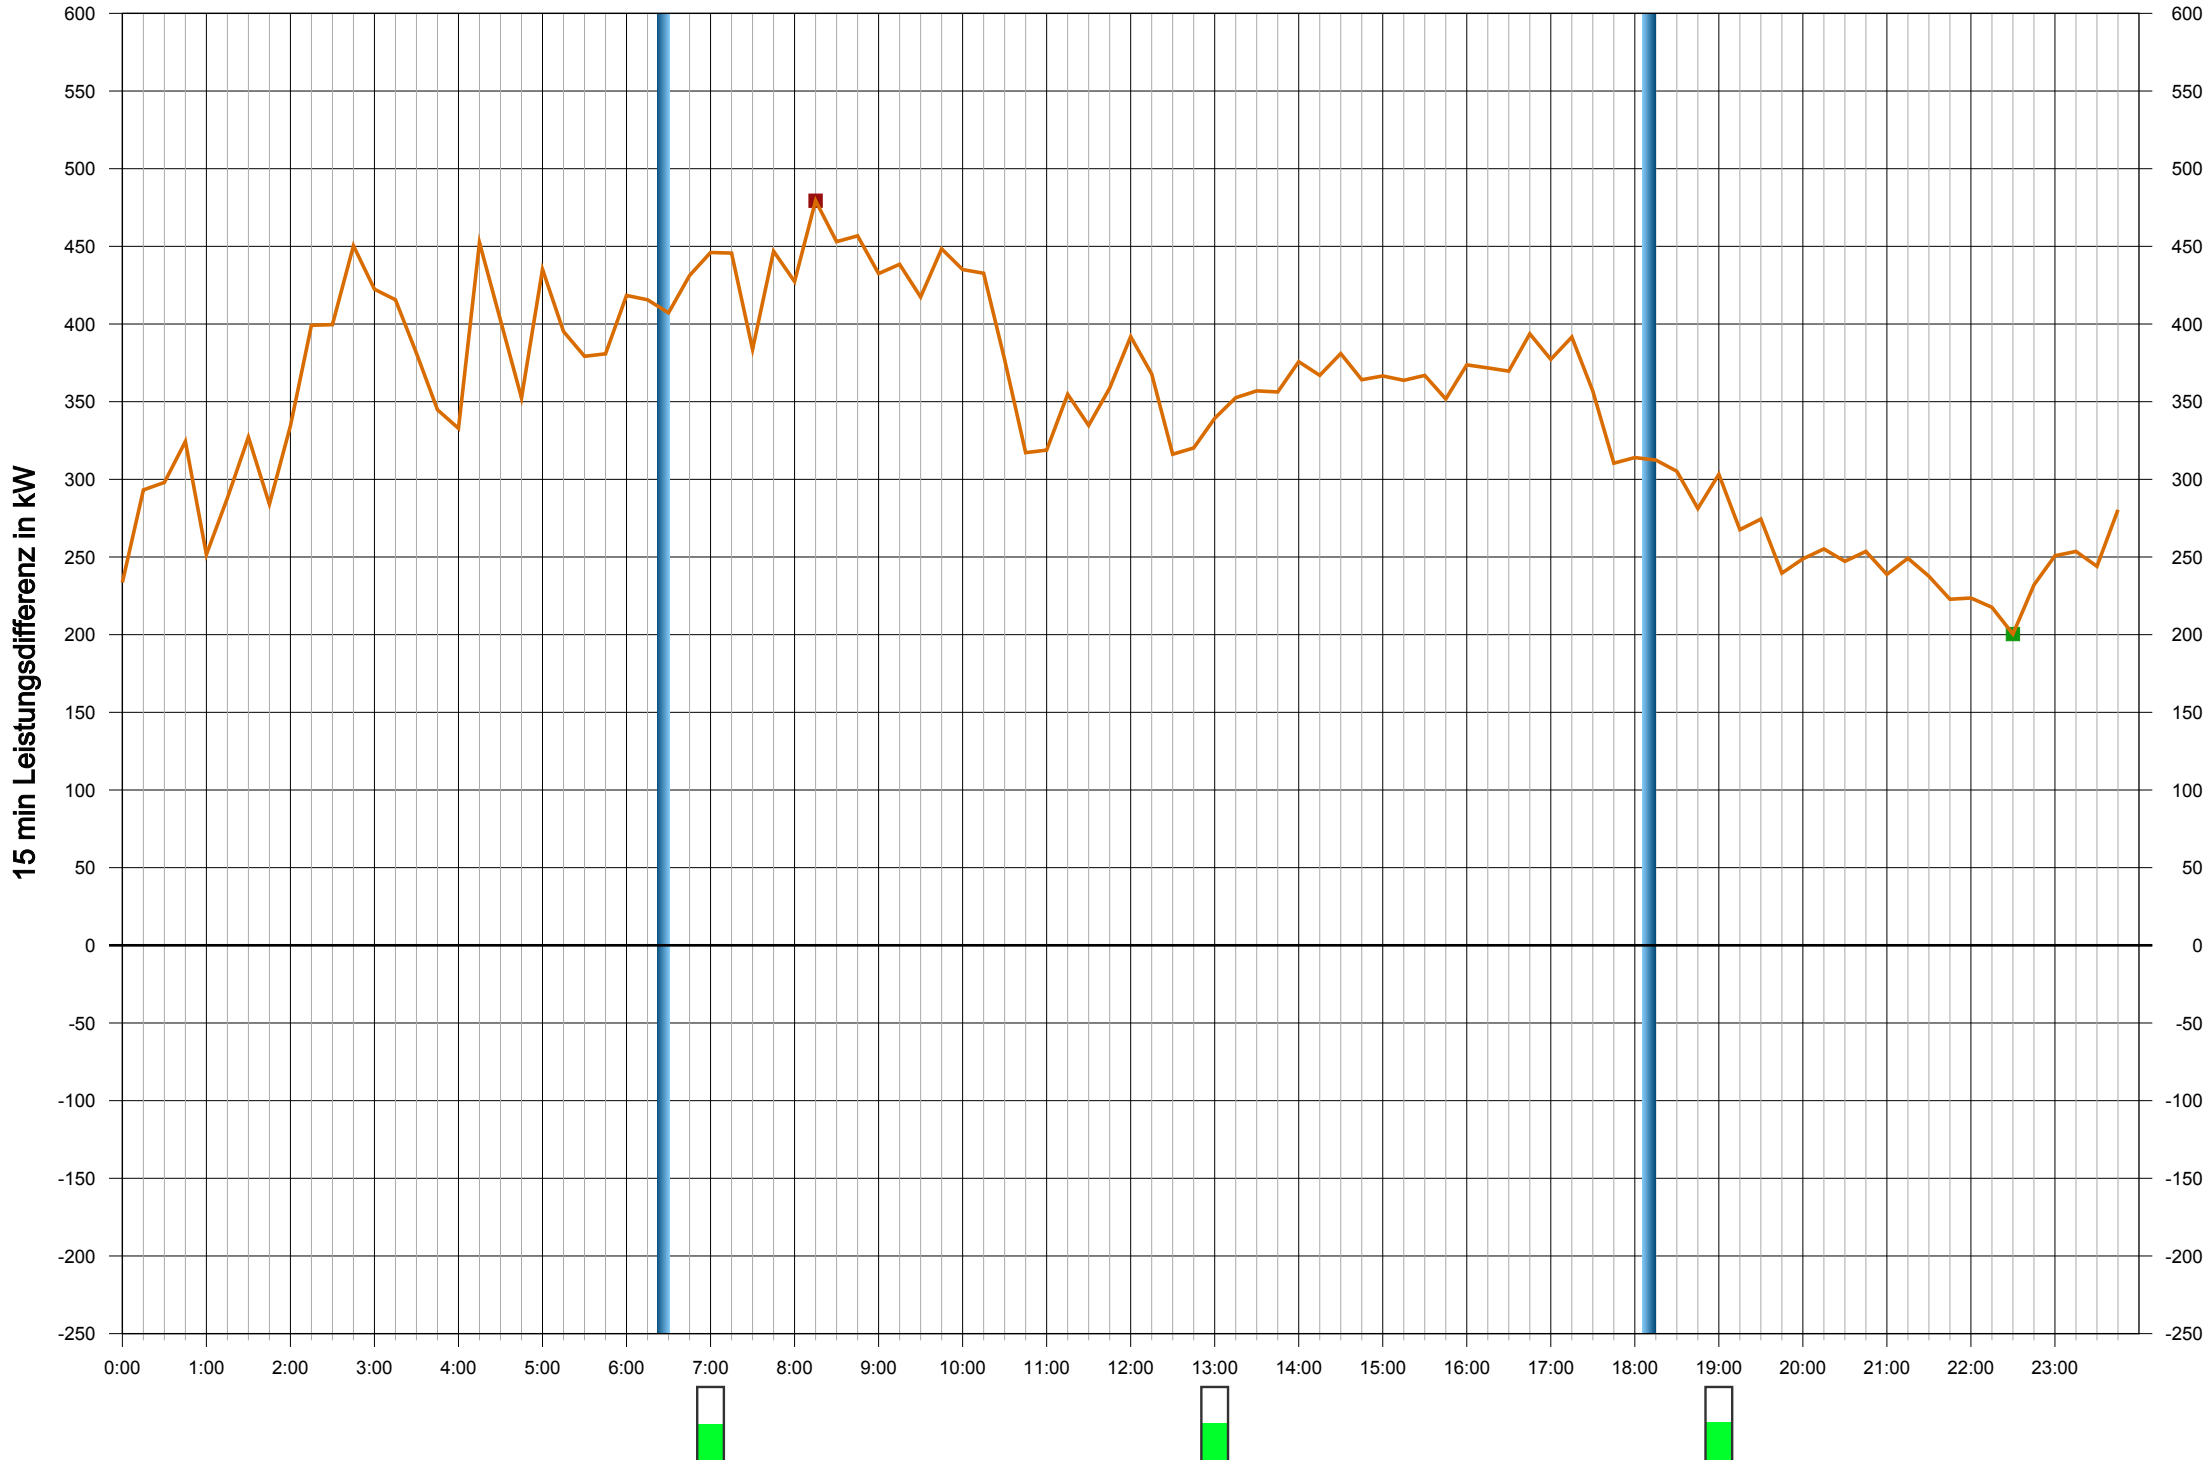


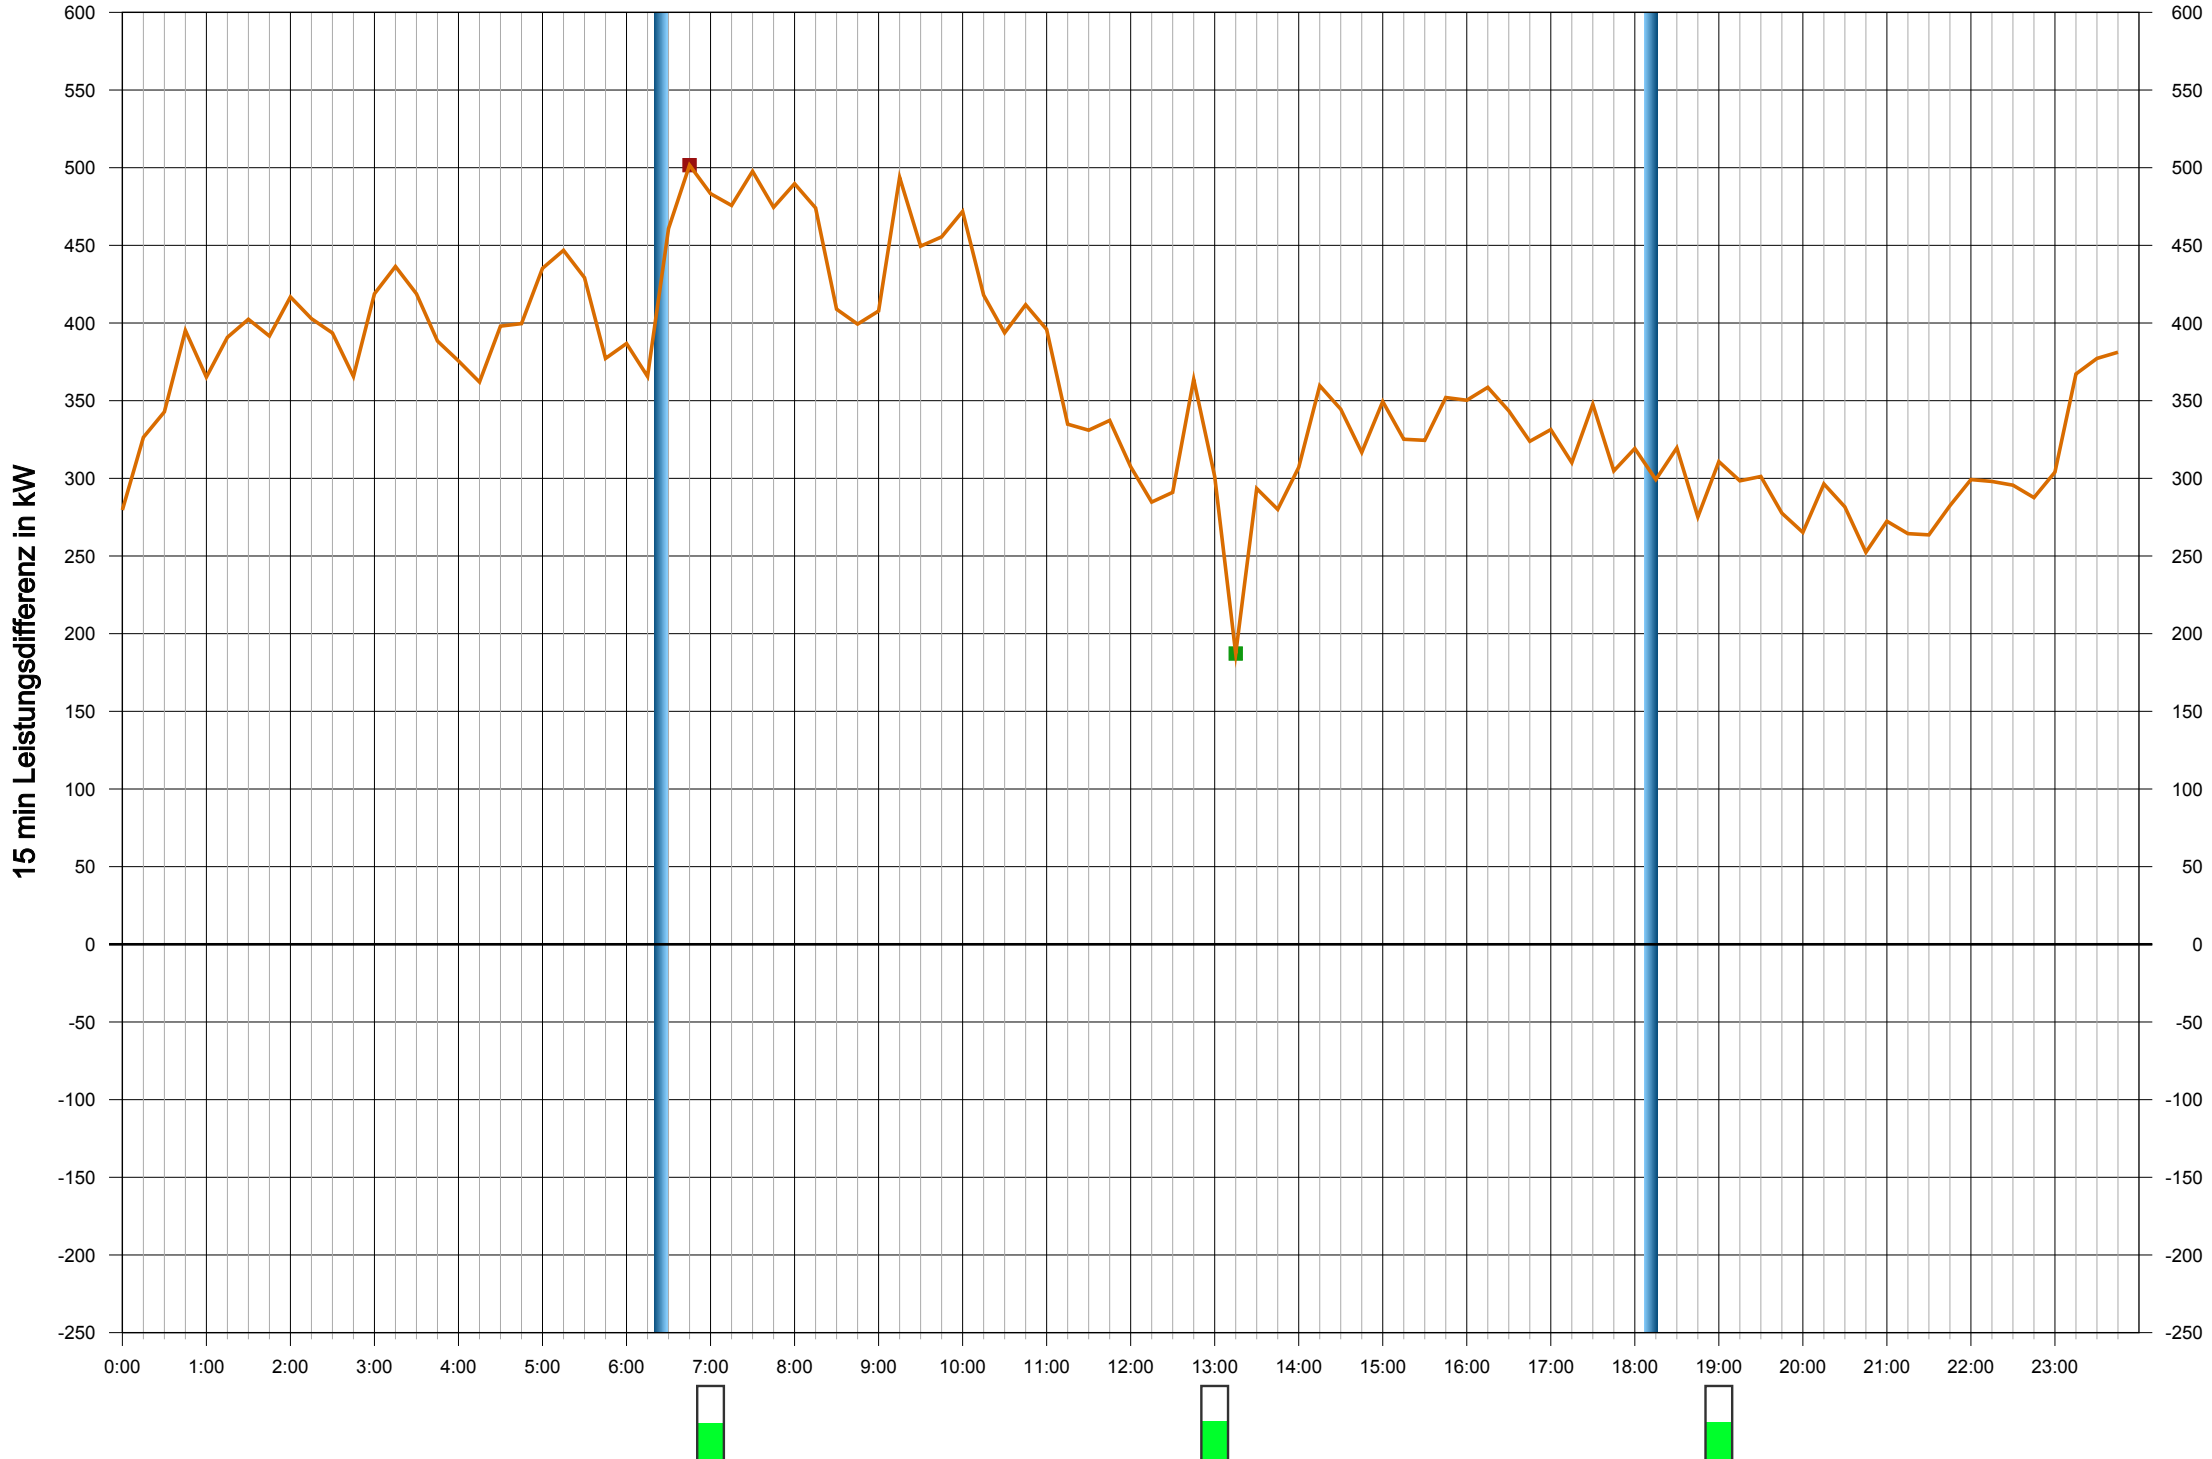




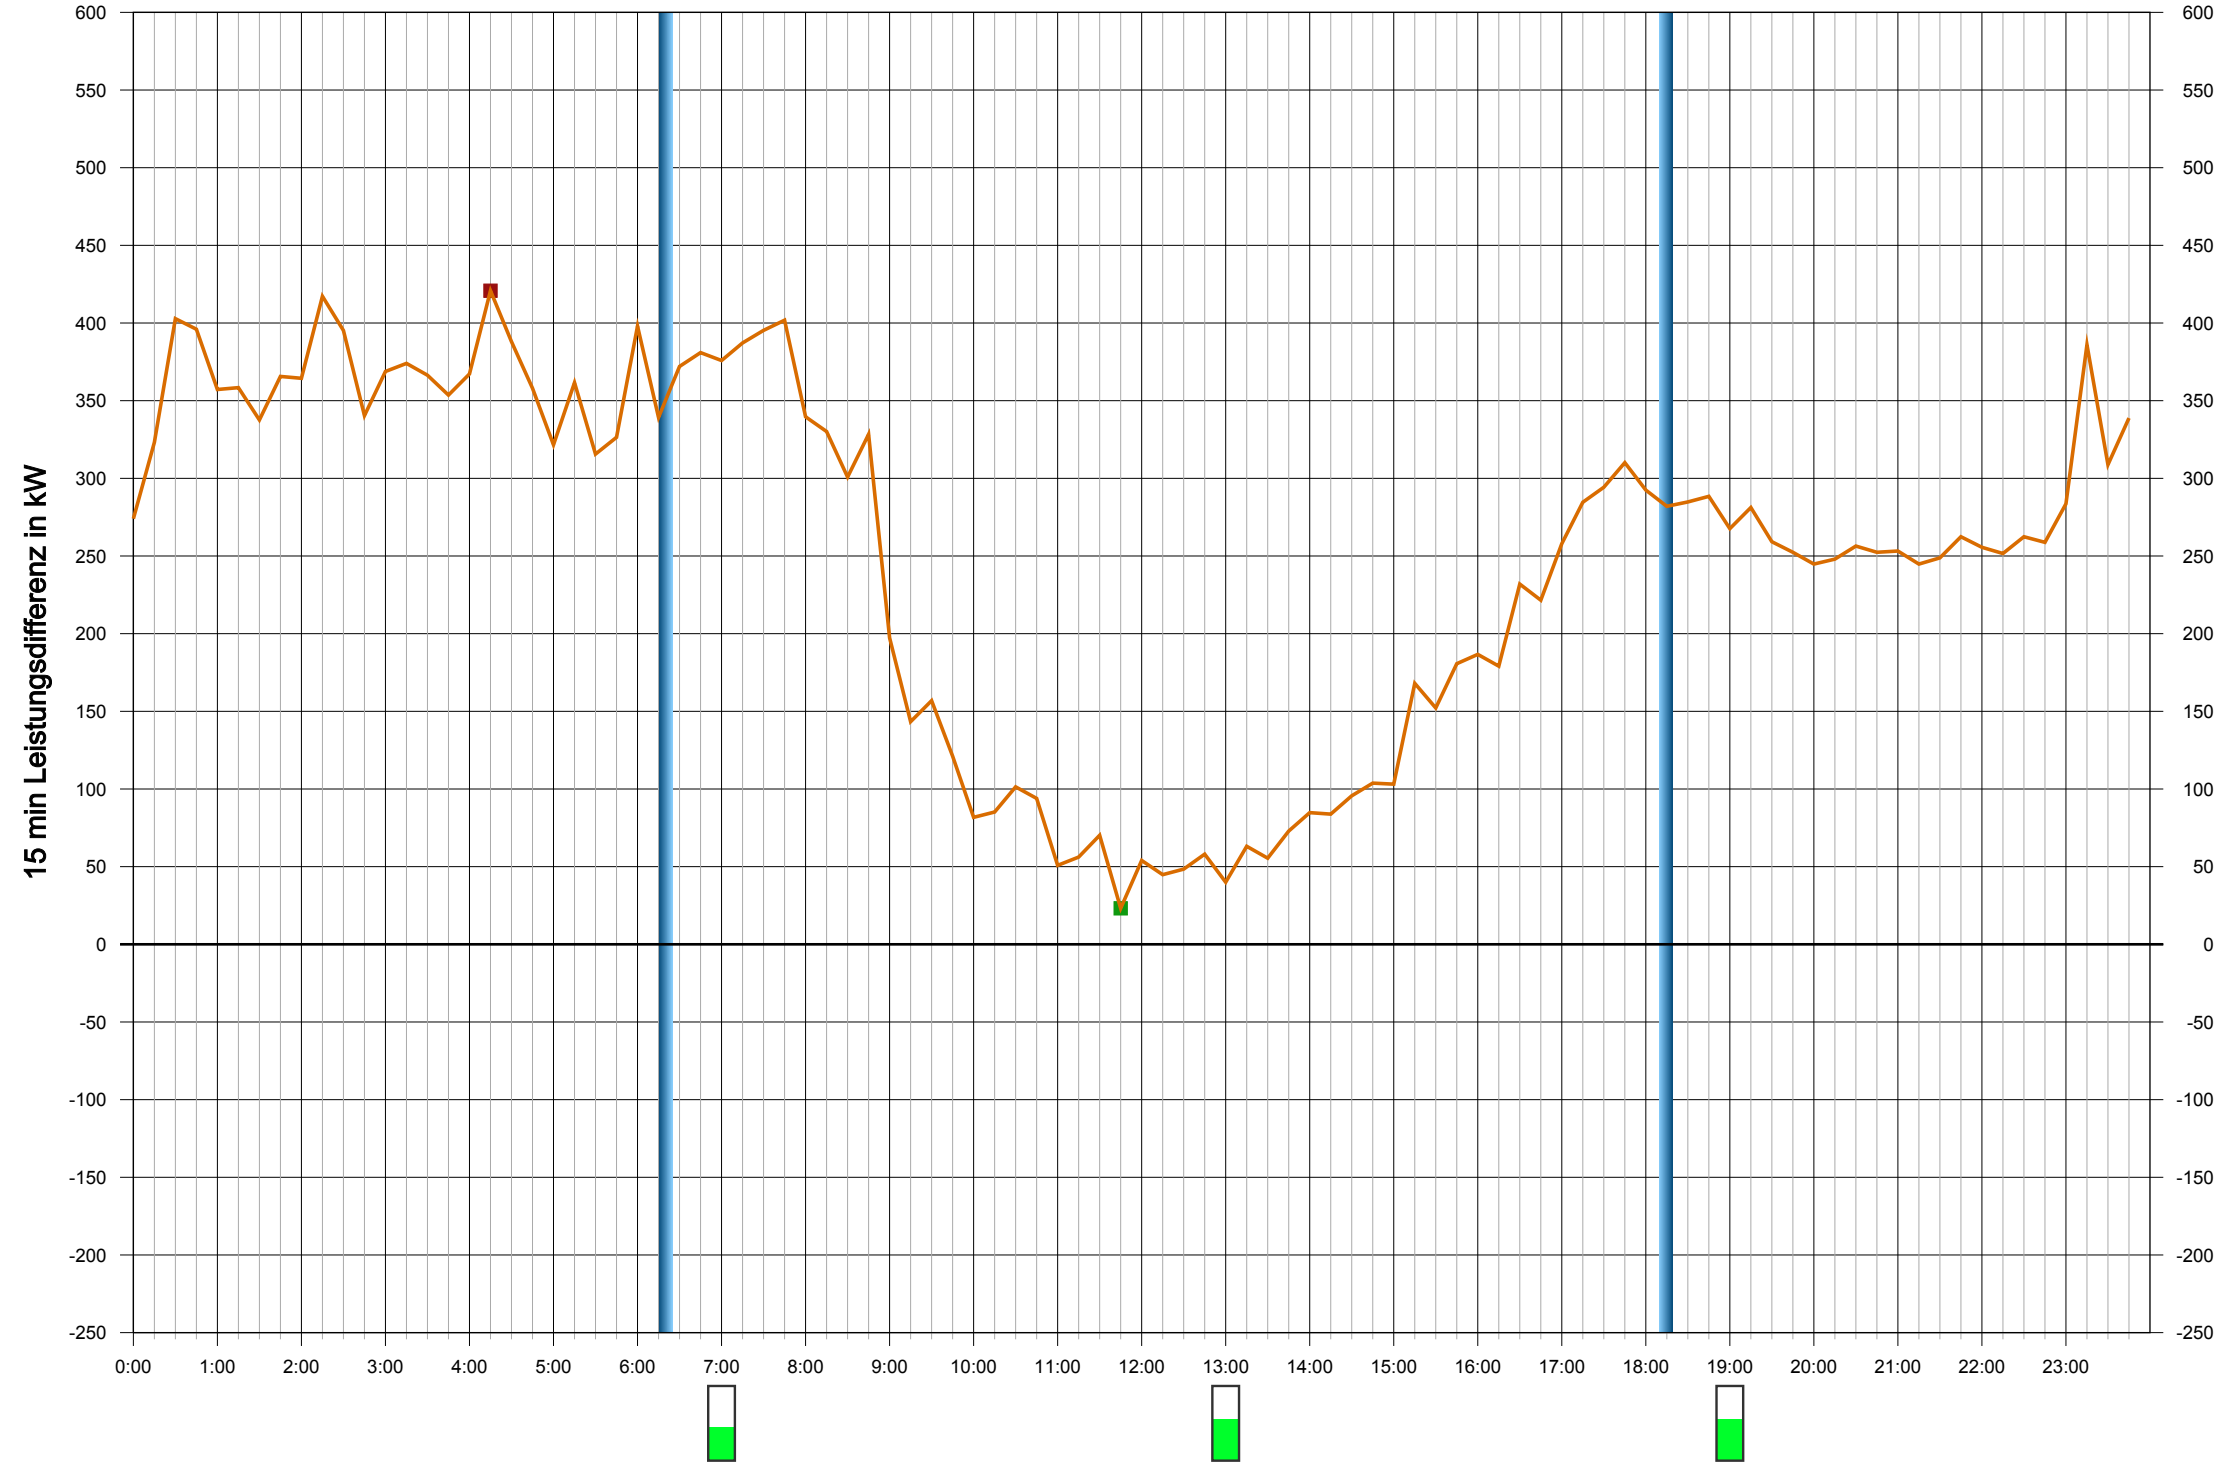

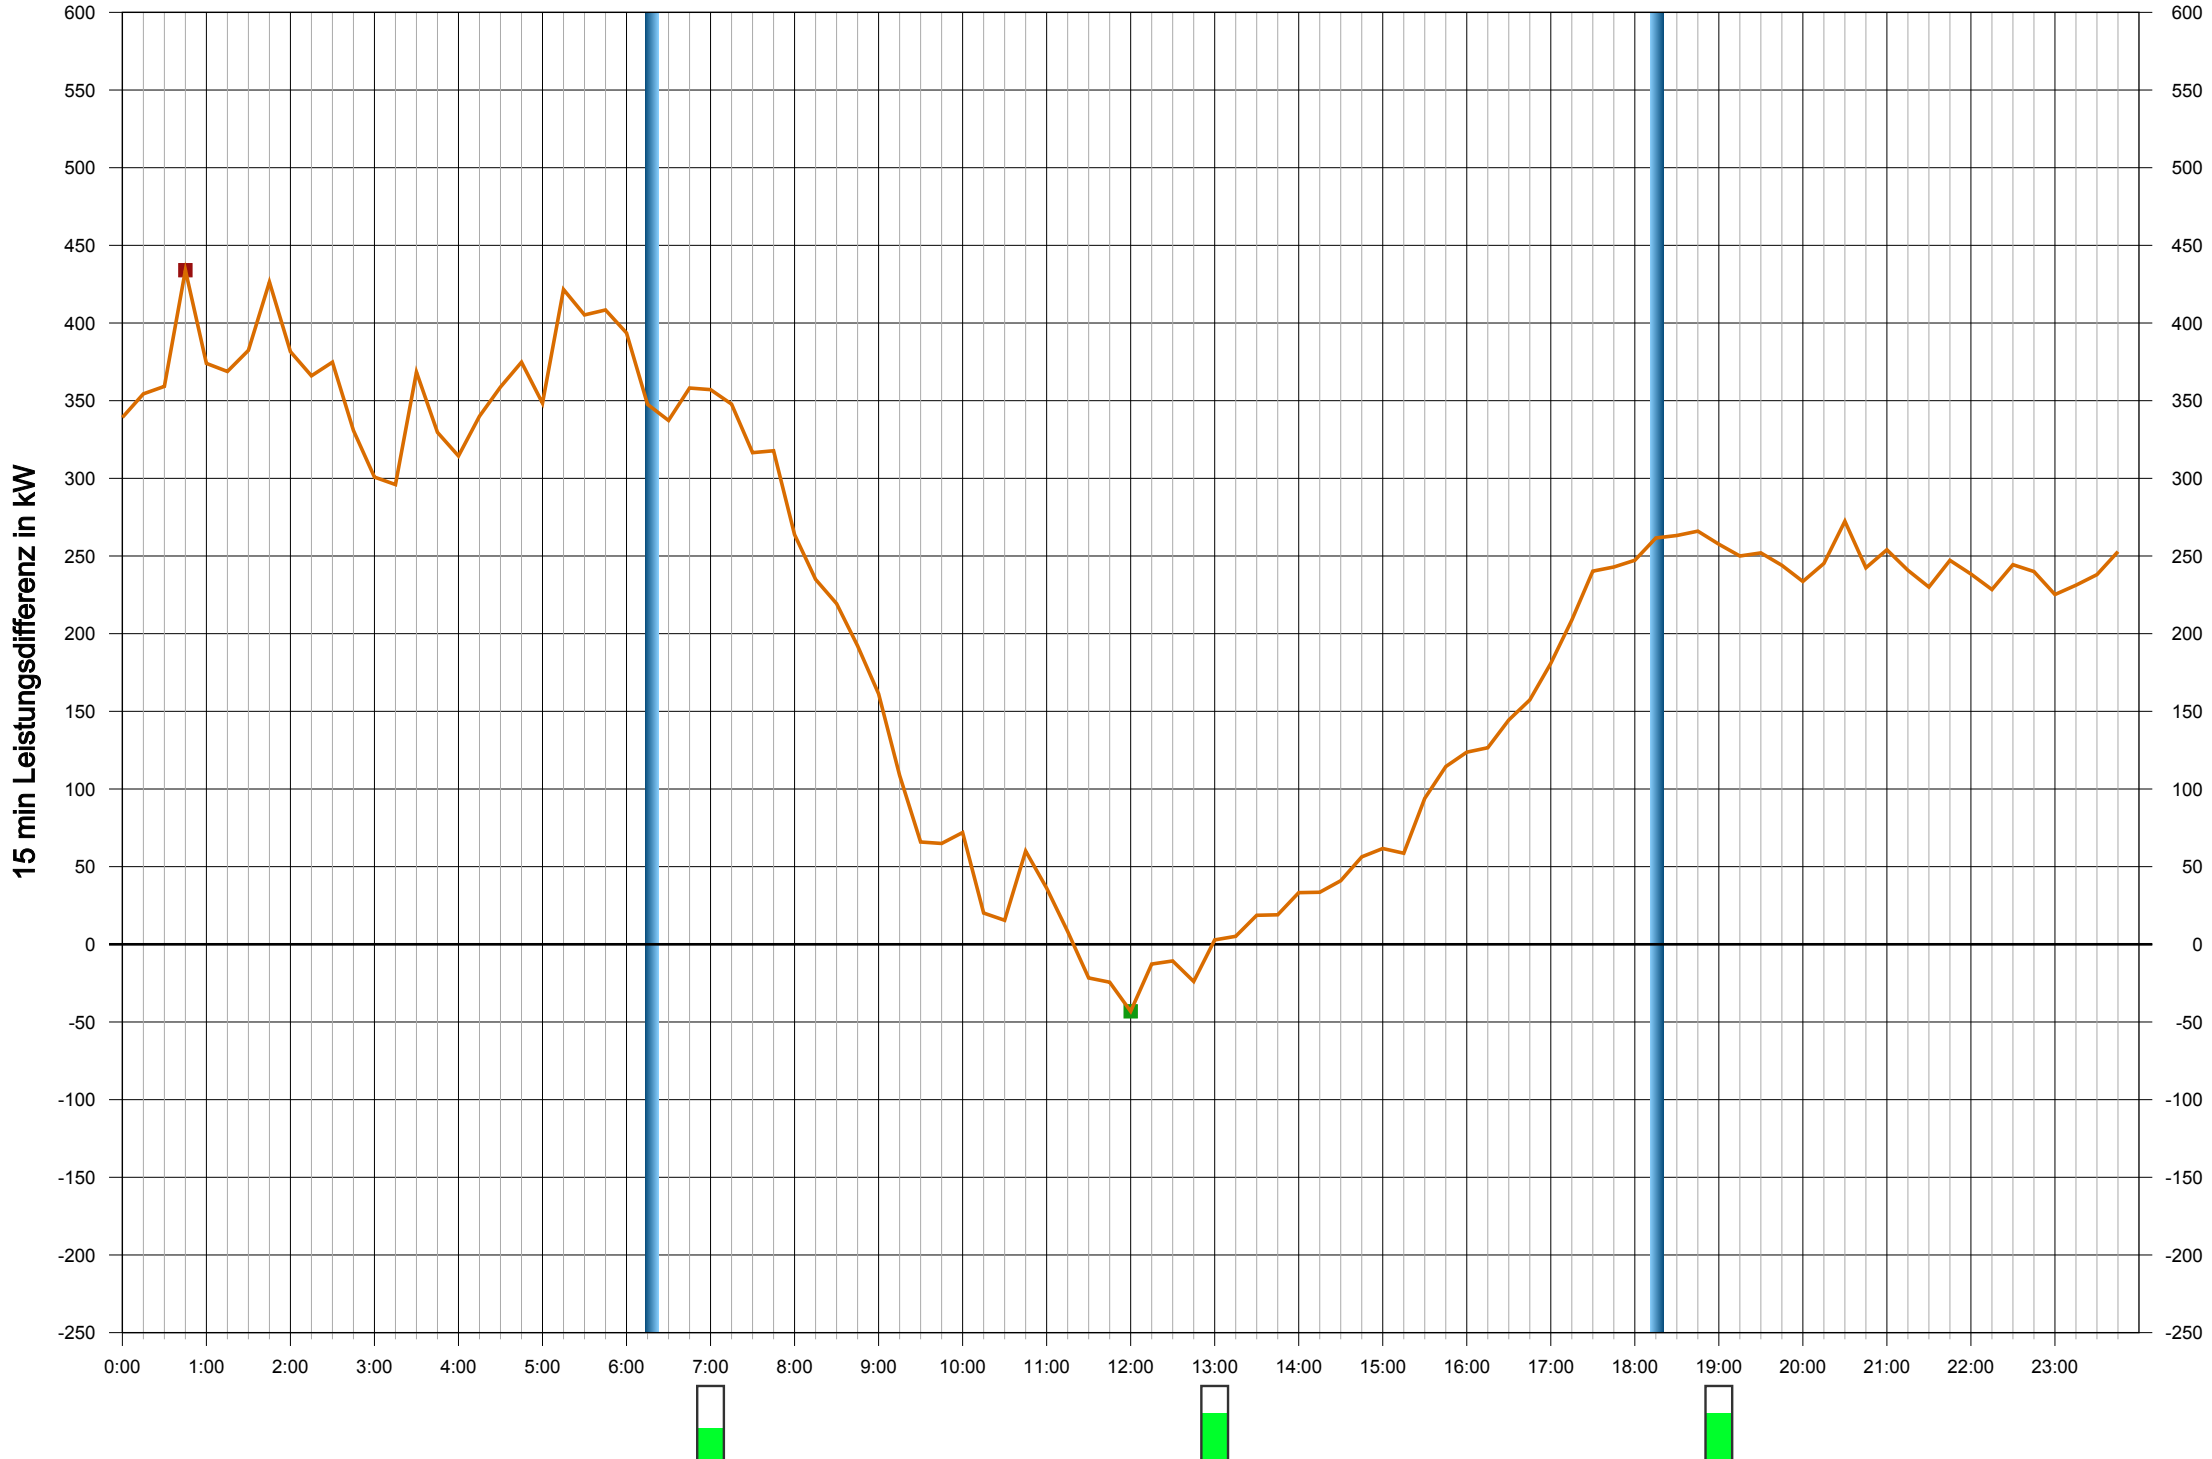


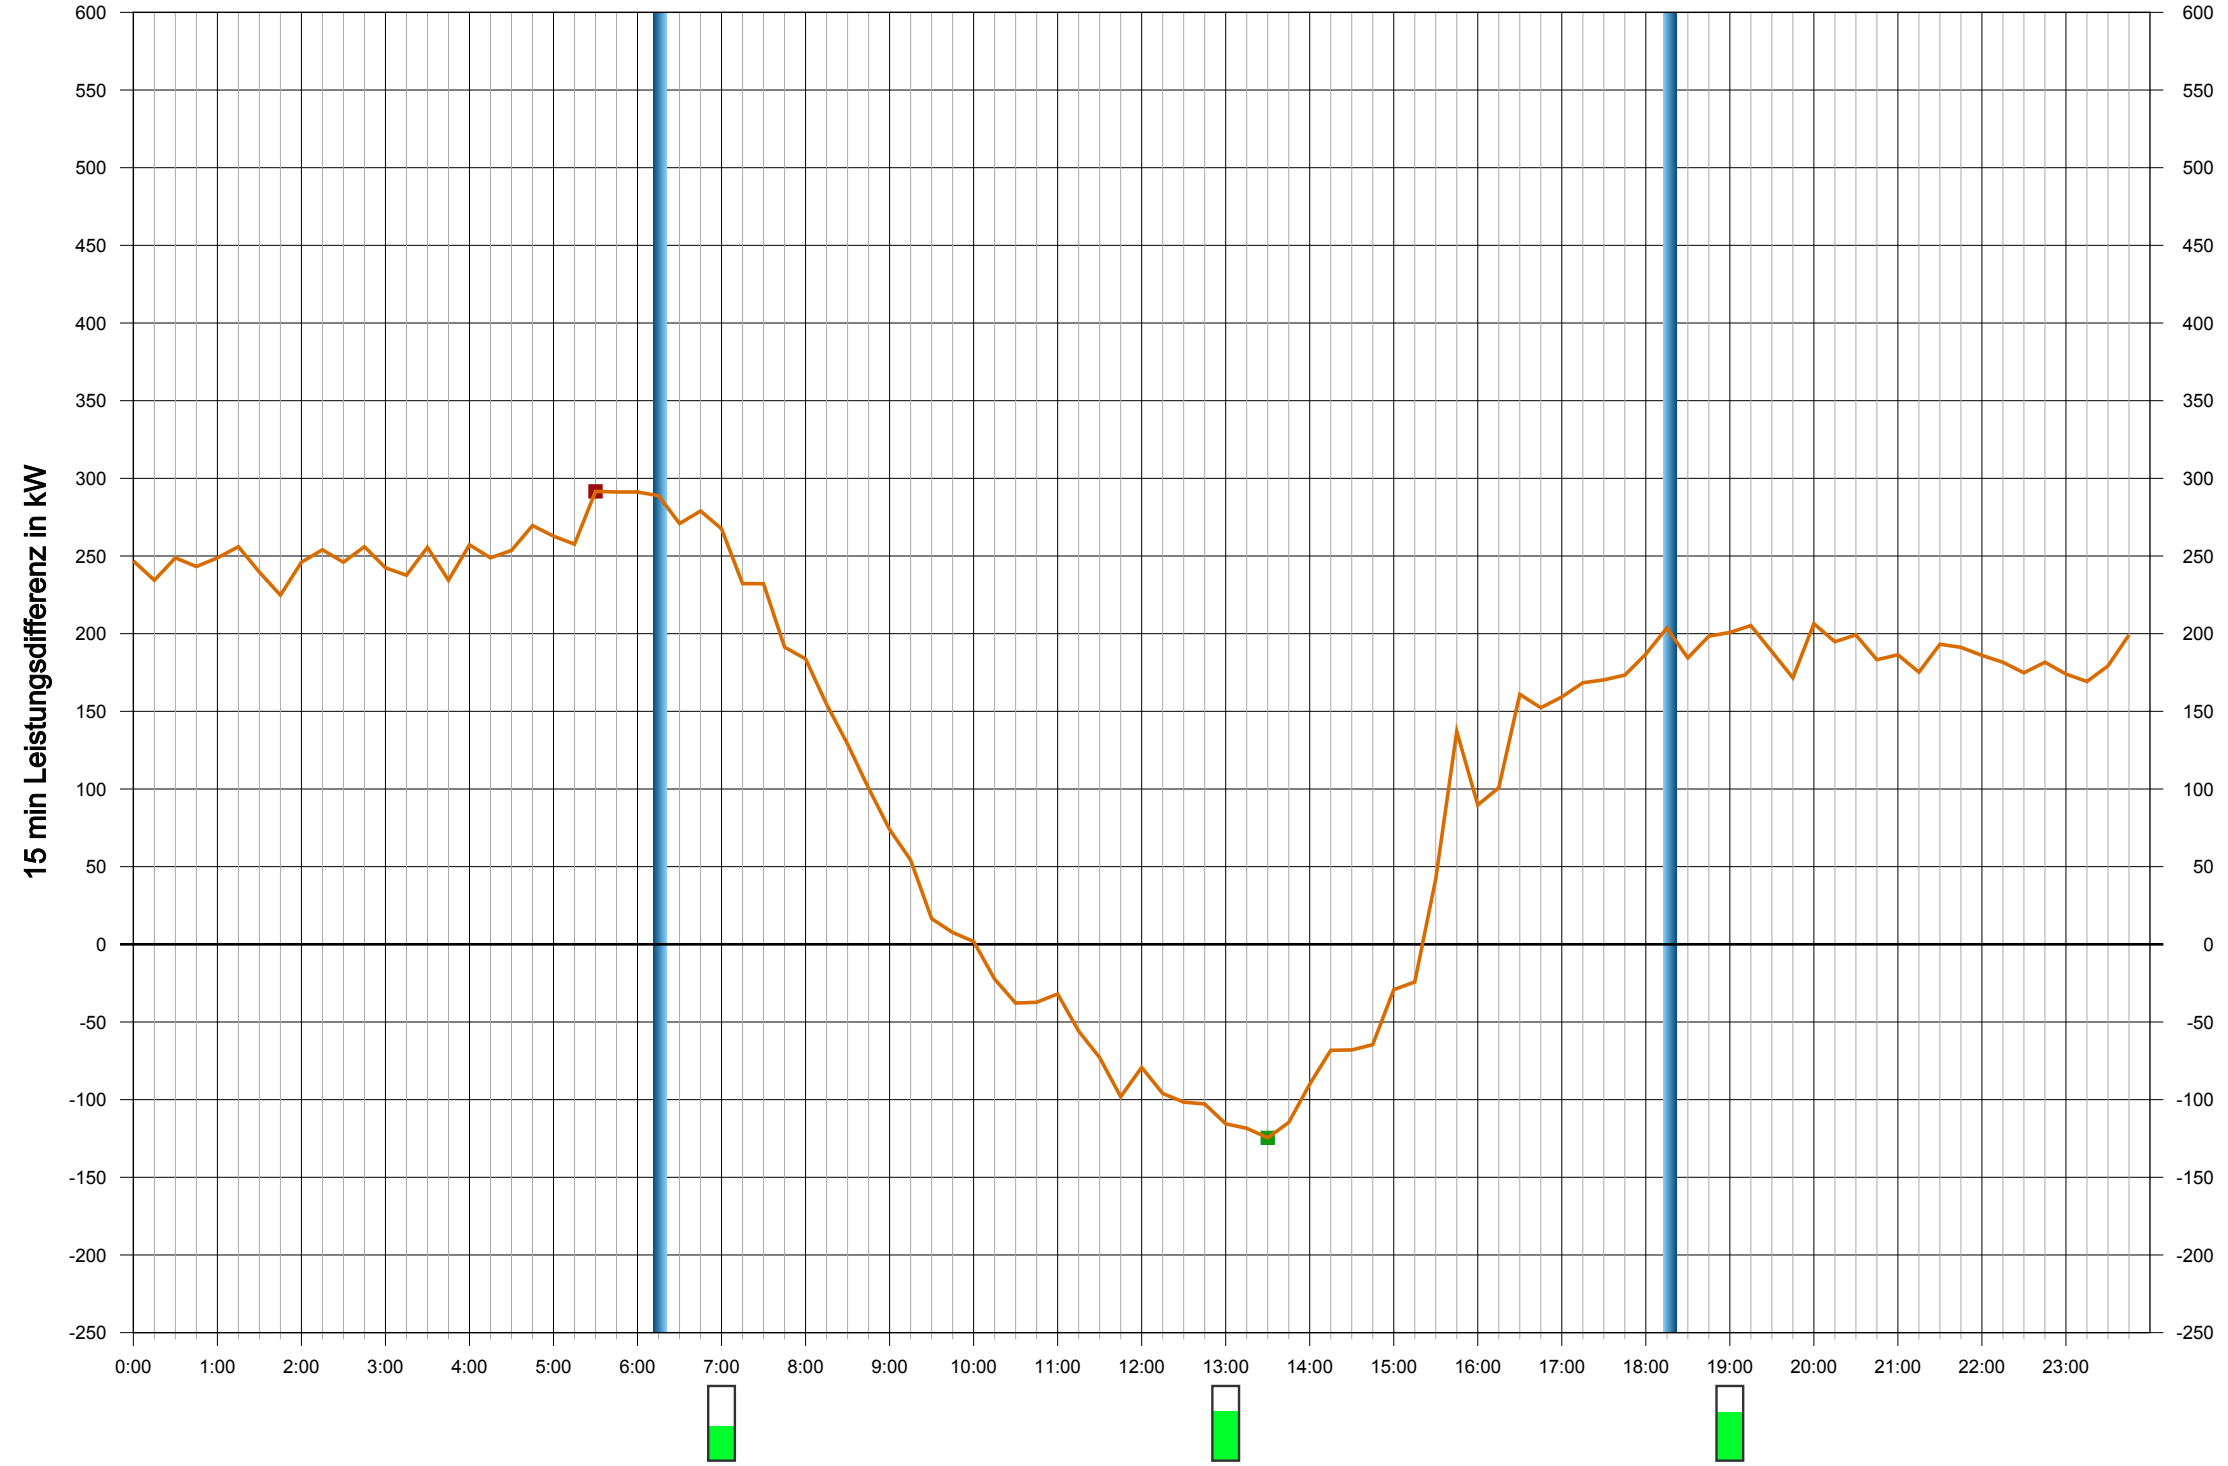

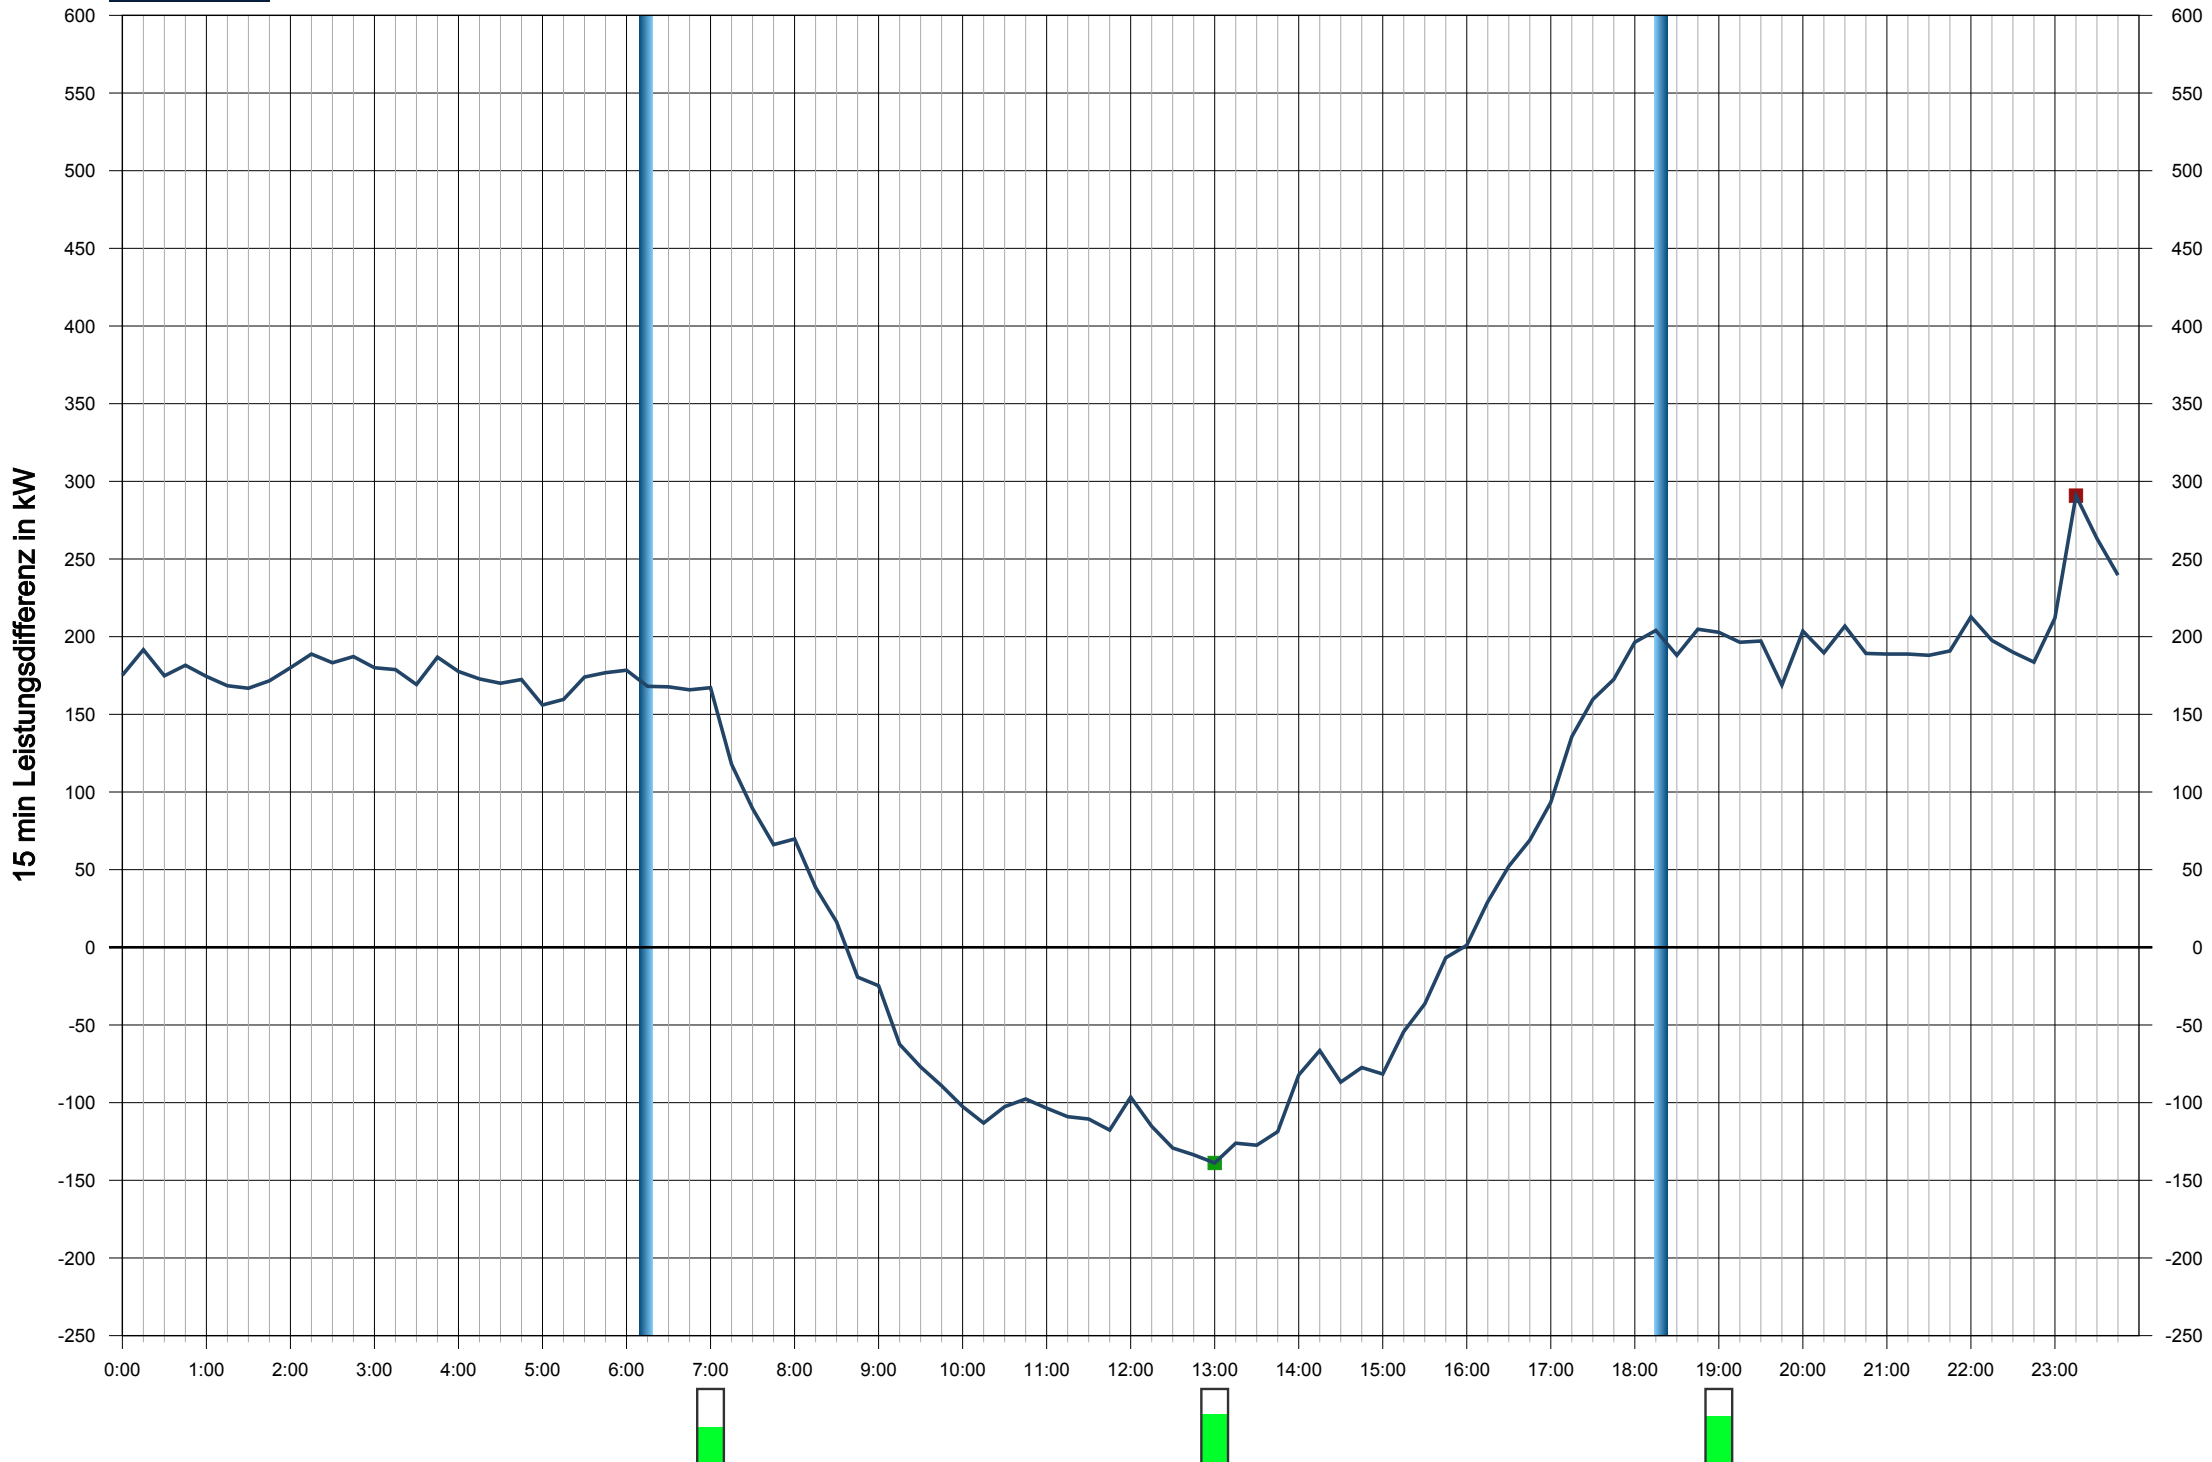



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mo. 19.3.2012 (KW 12)


Tagesminimum: 222,3 kW, Tagesmittelwert: 320,5 kW, Tagesmaximum: 470,7 kW, Tagesbedarf: 8.279 kWh (1.159 €)

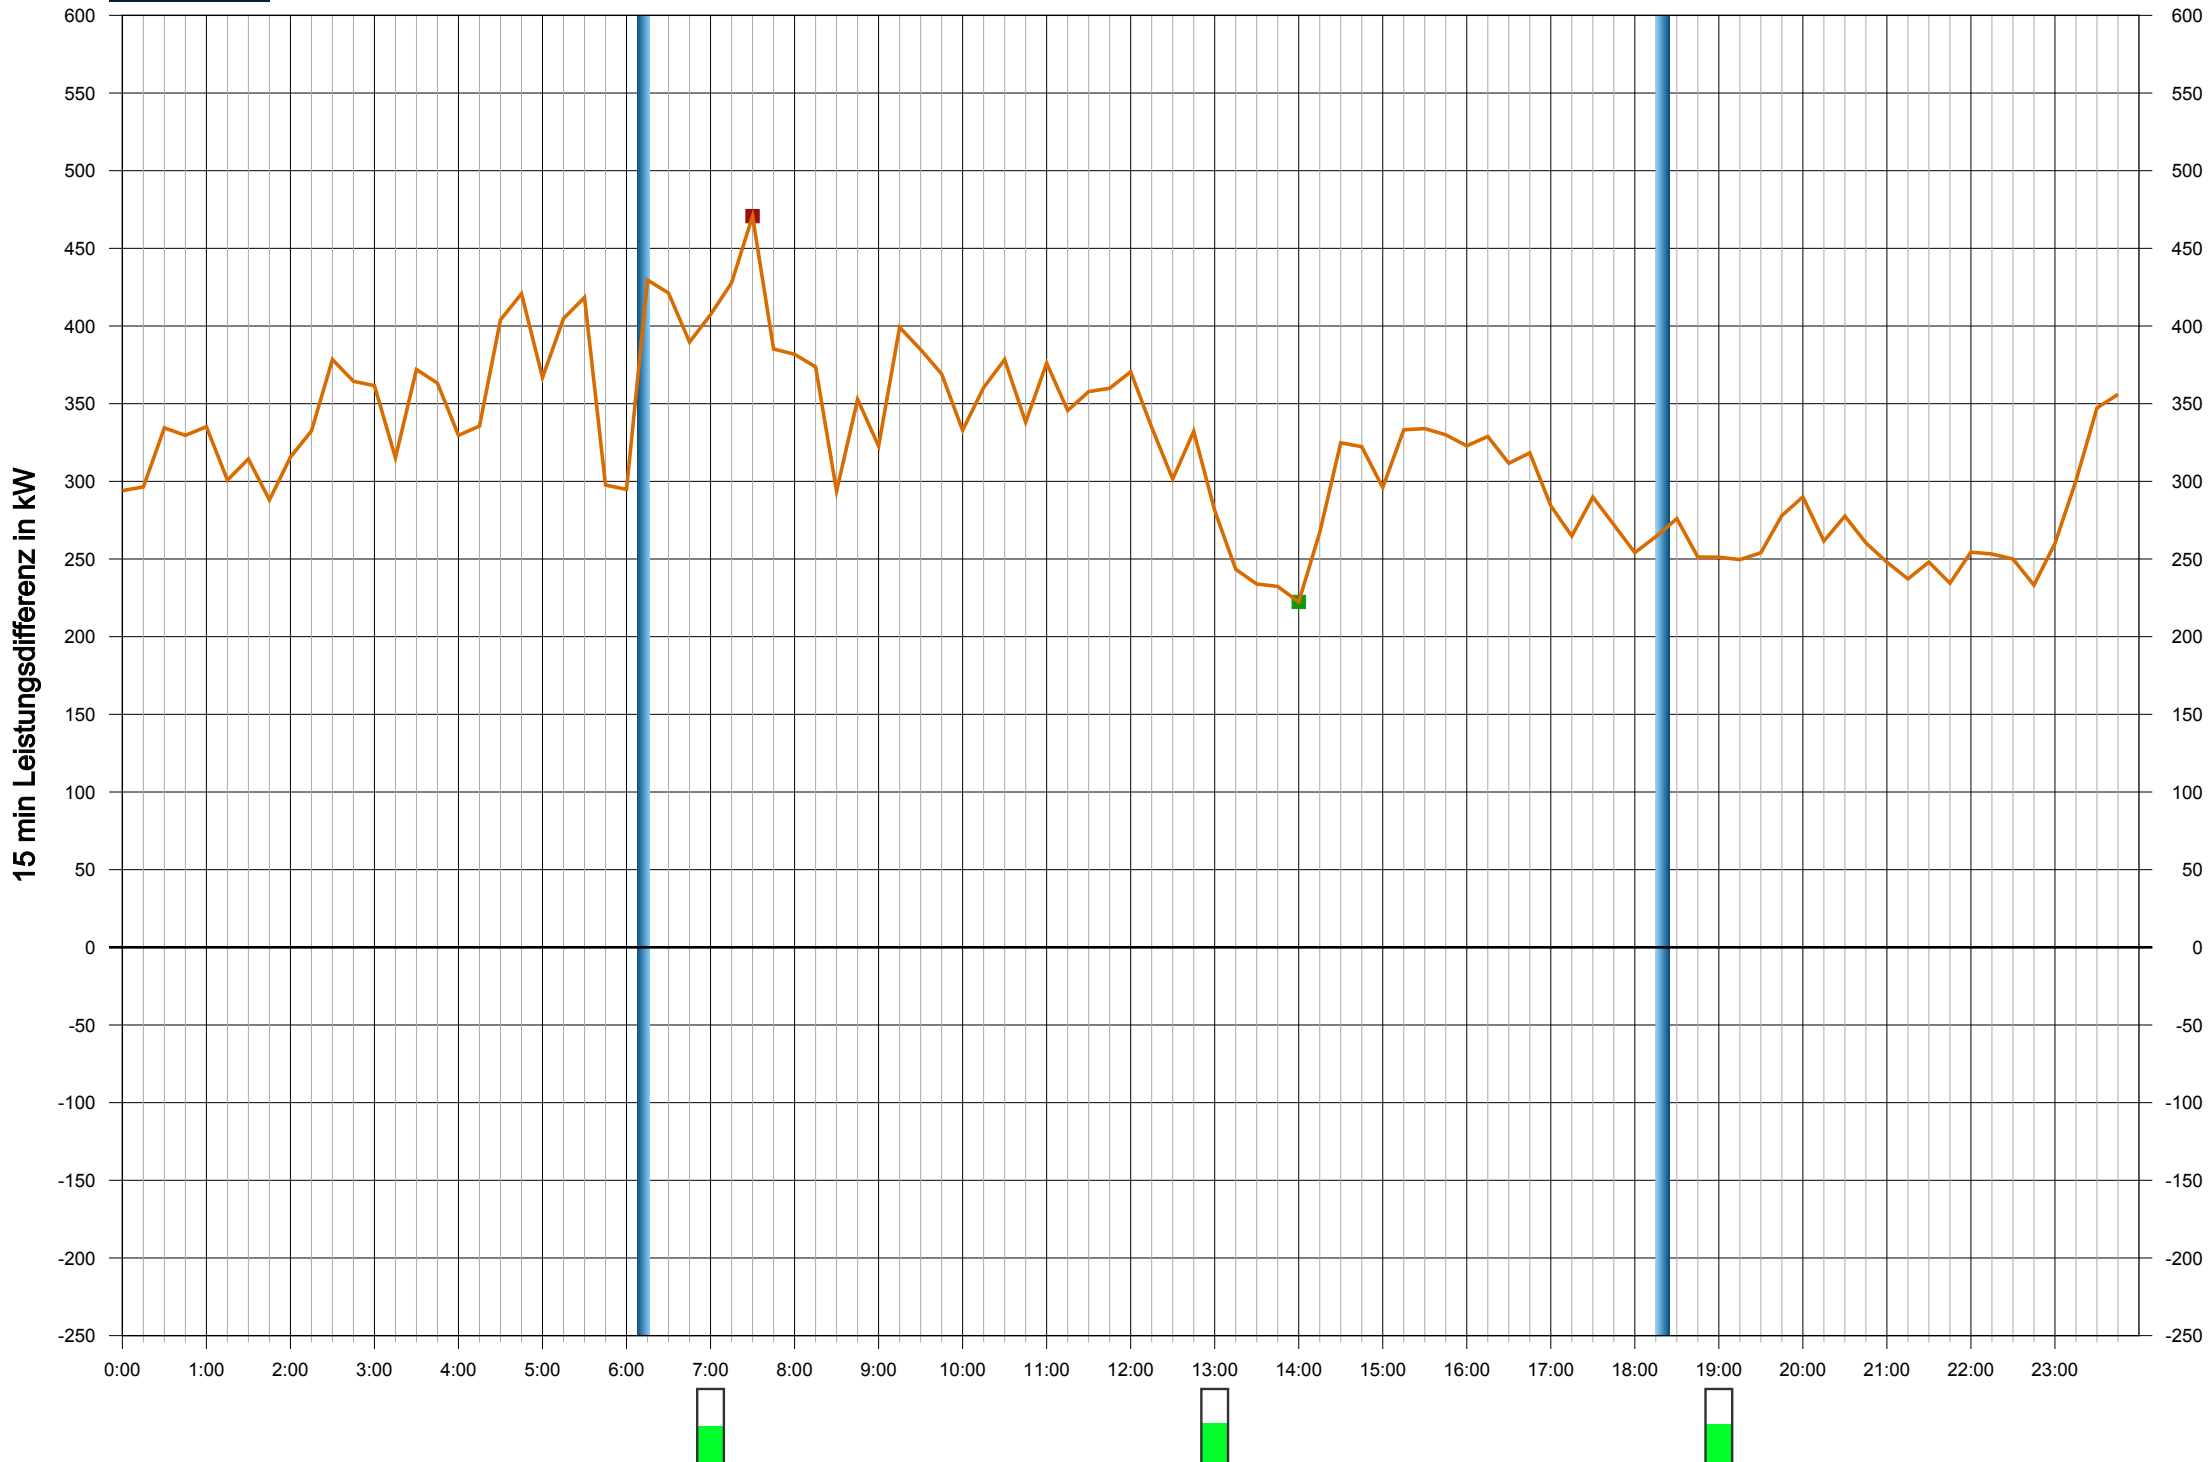




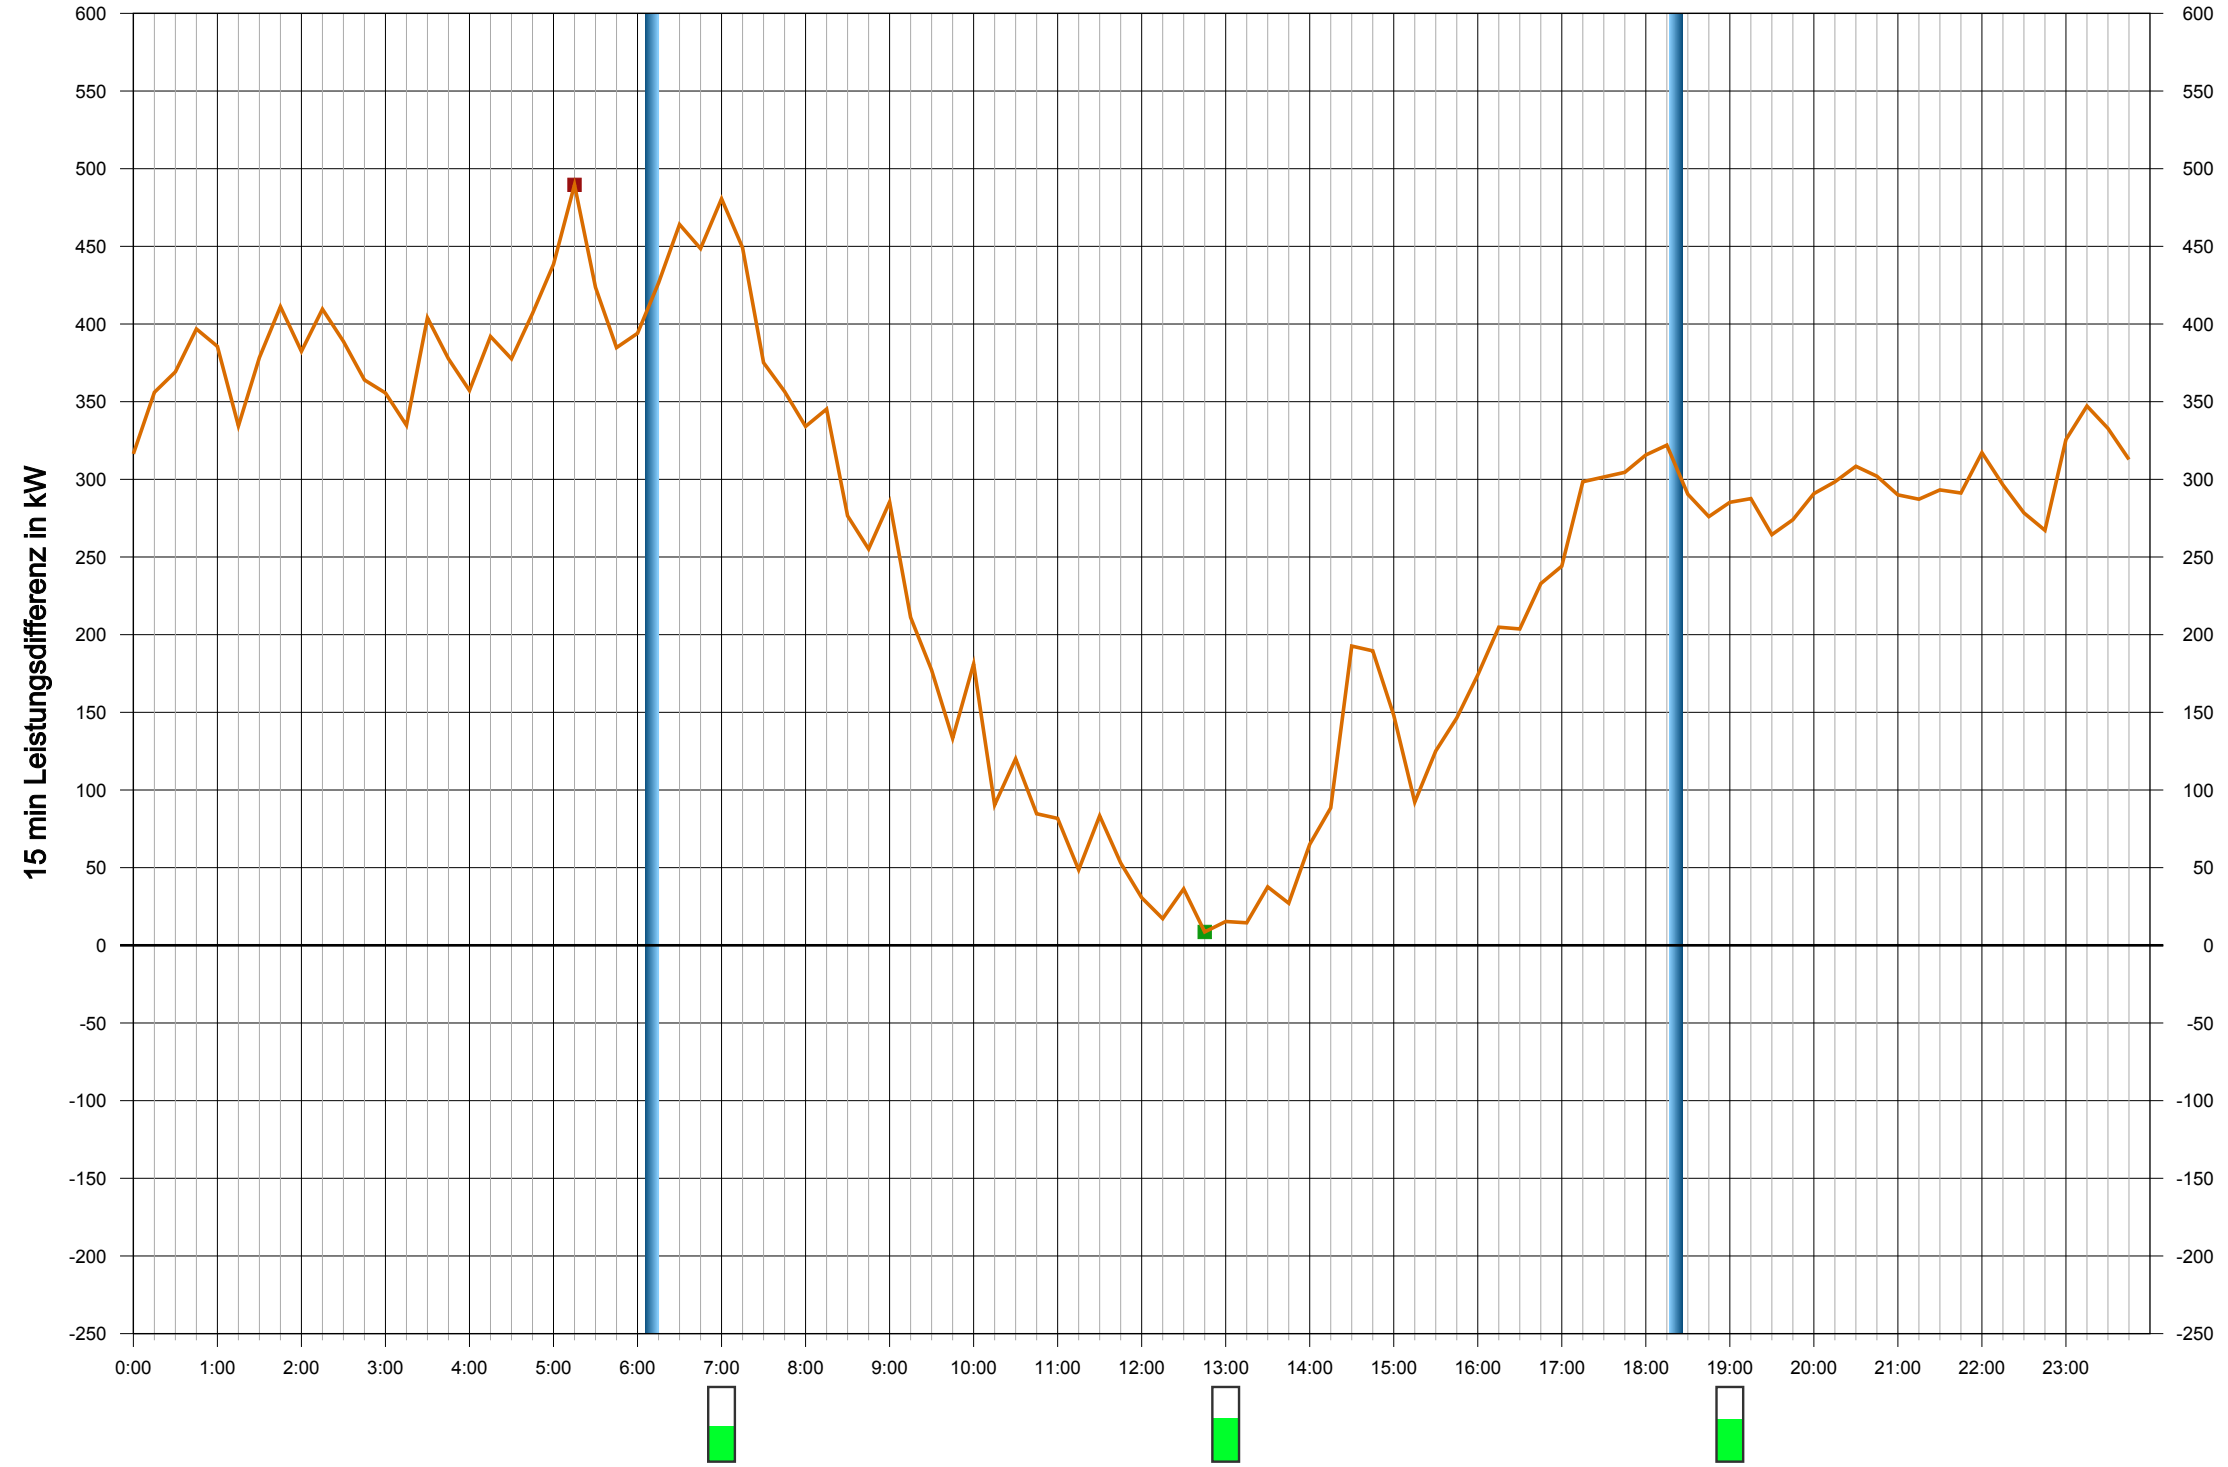


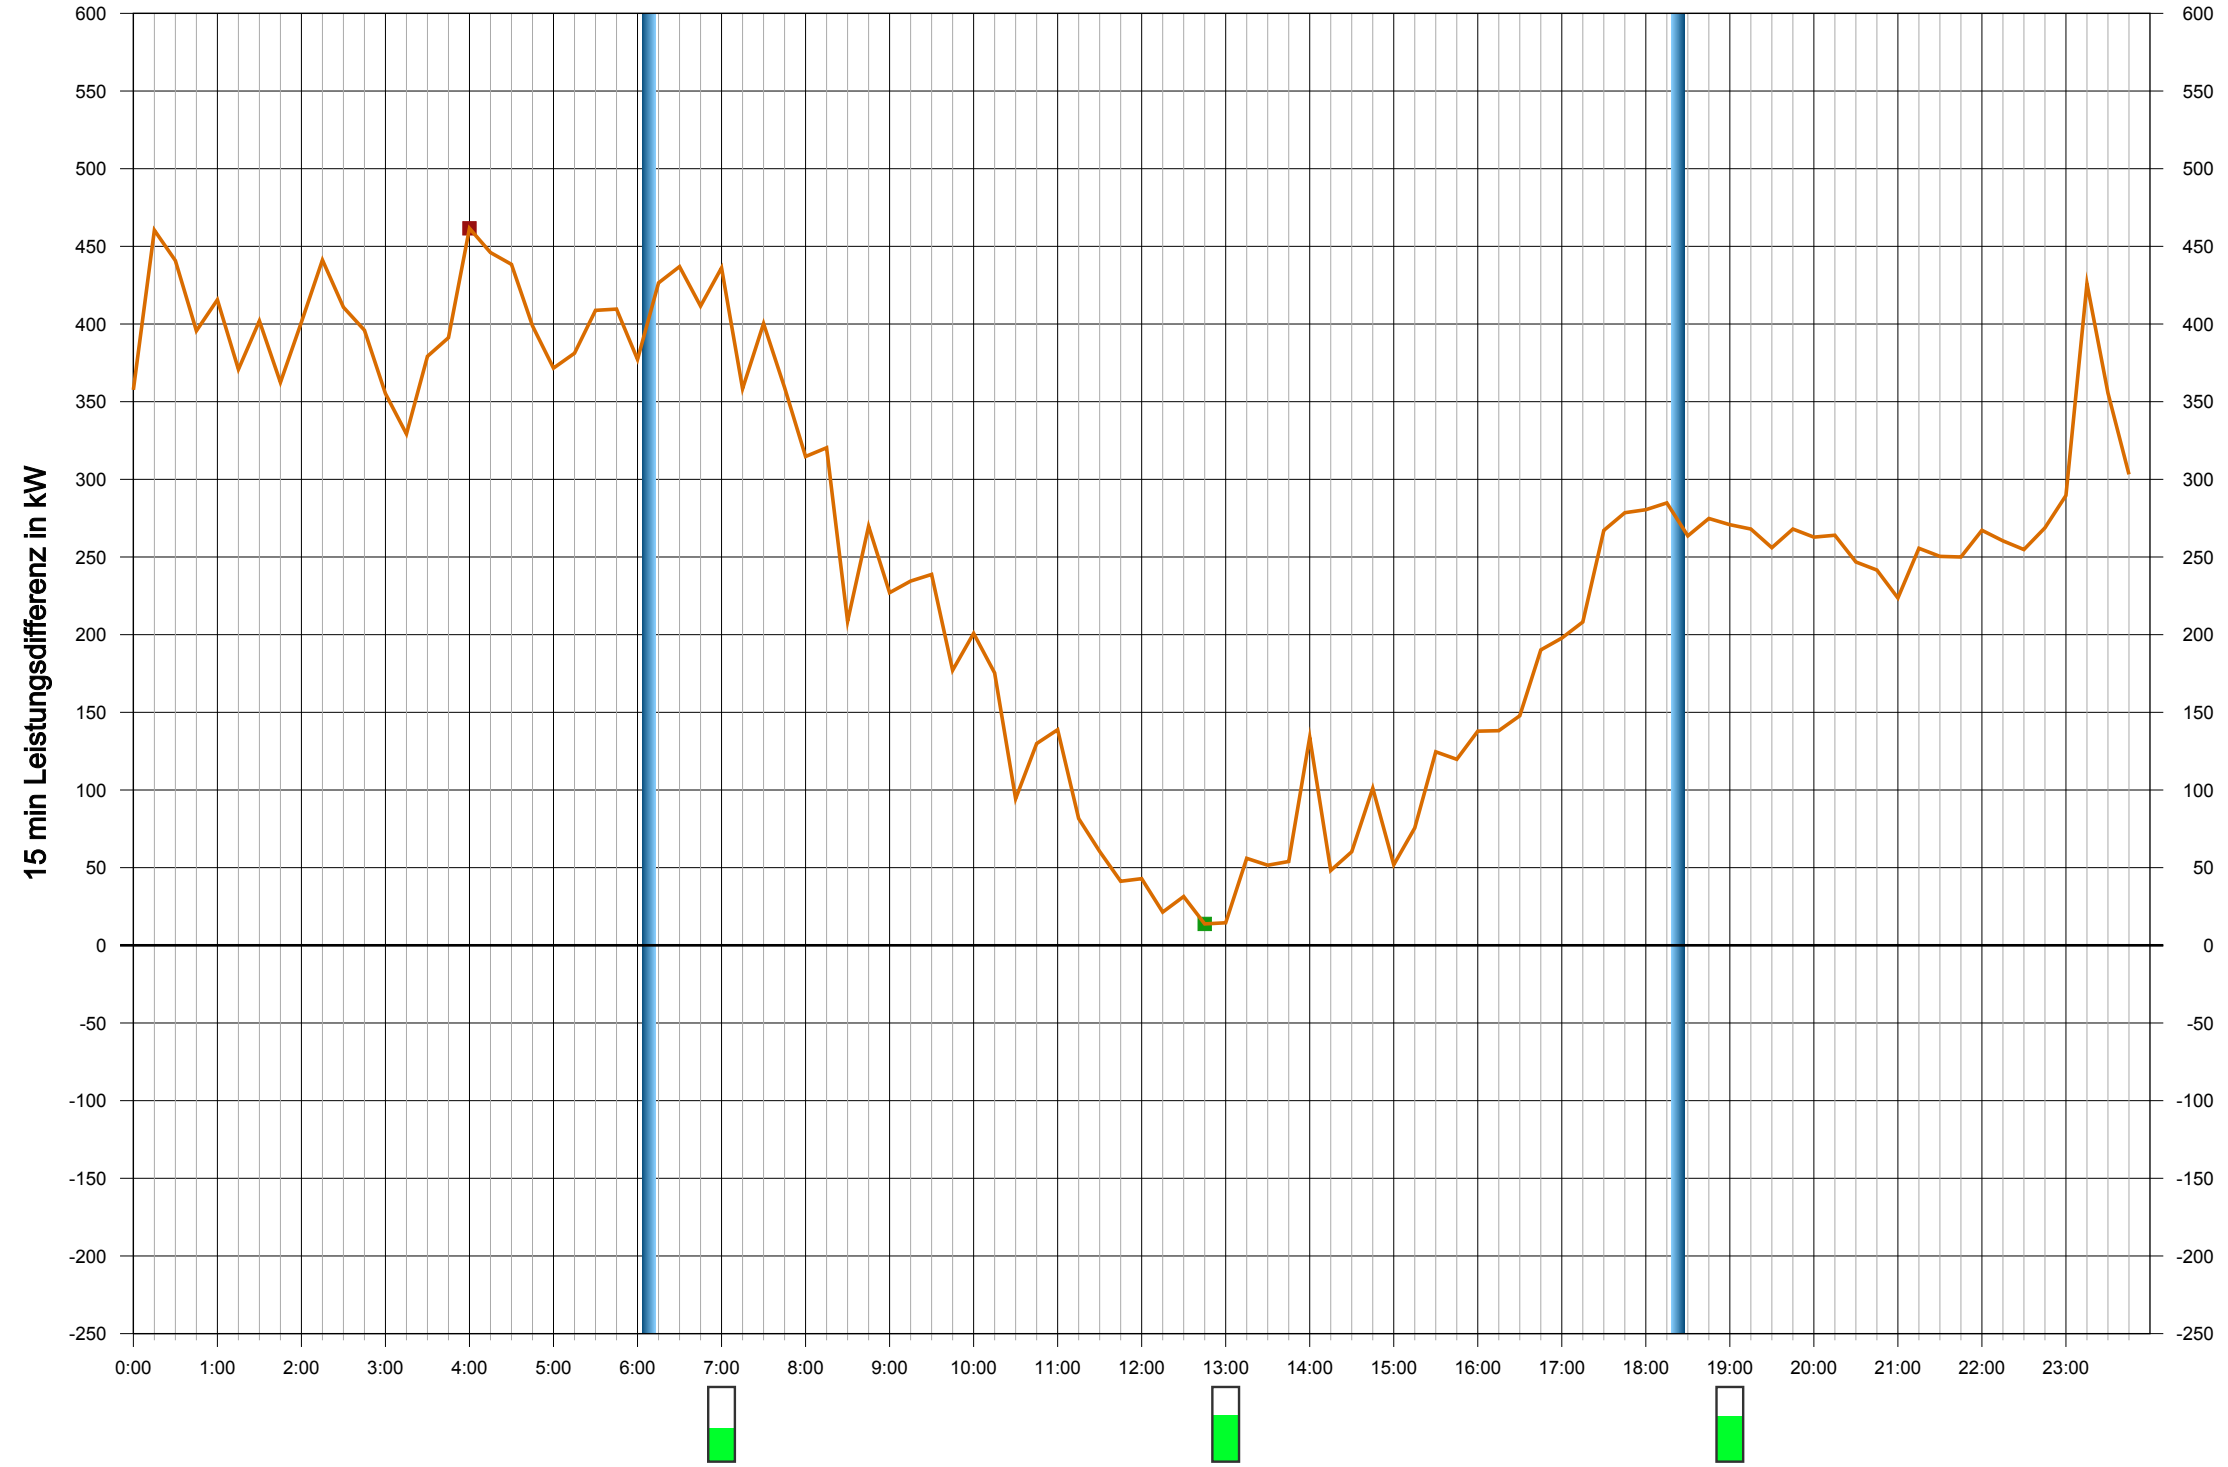


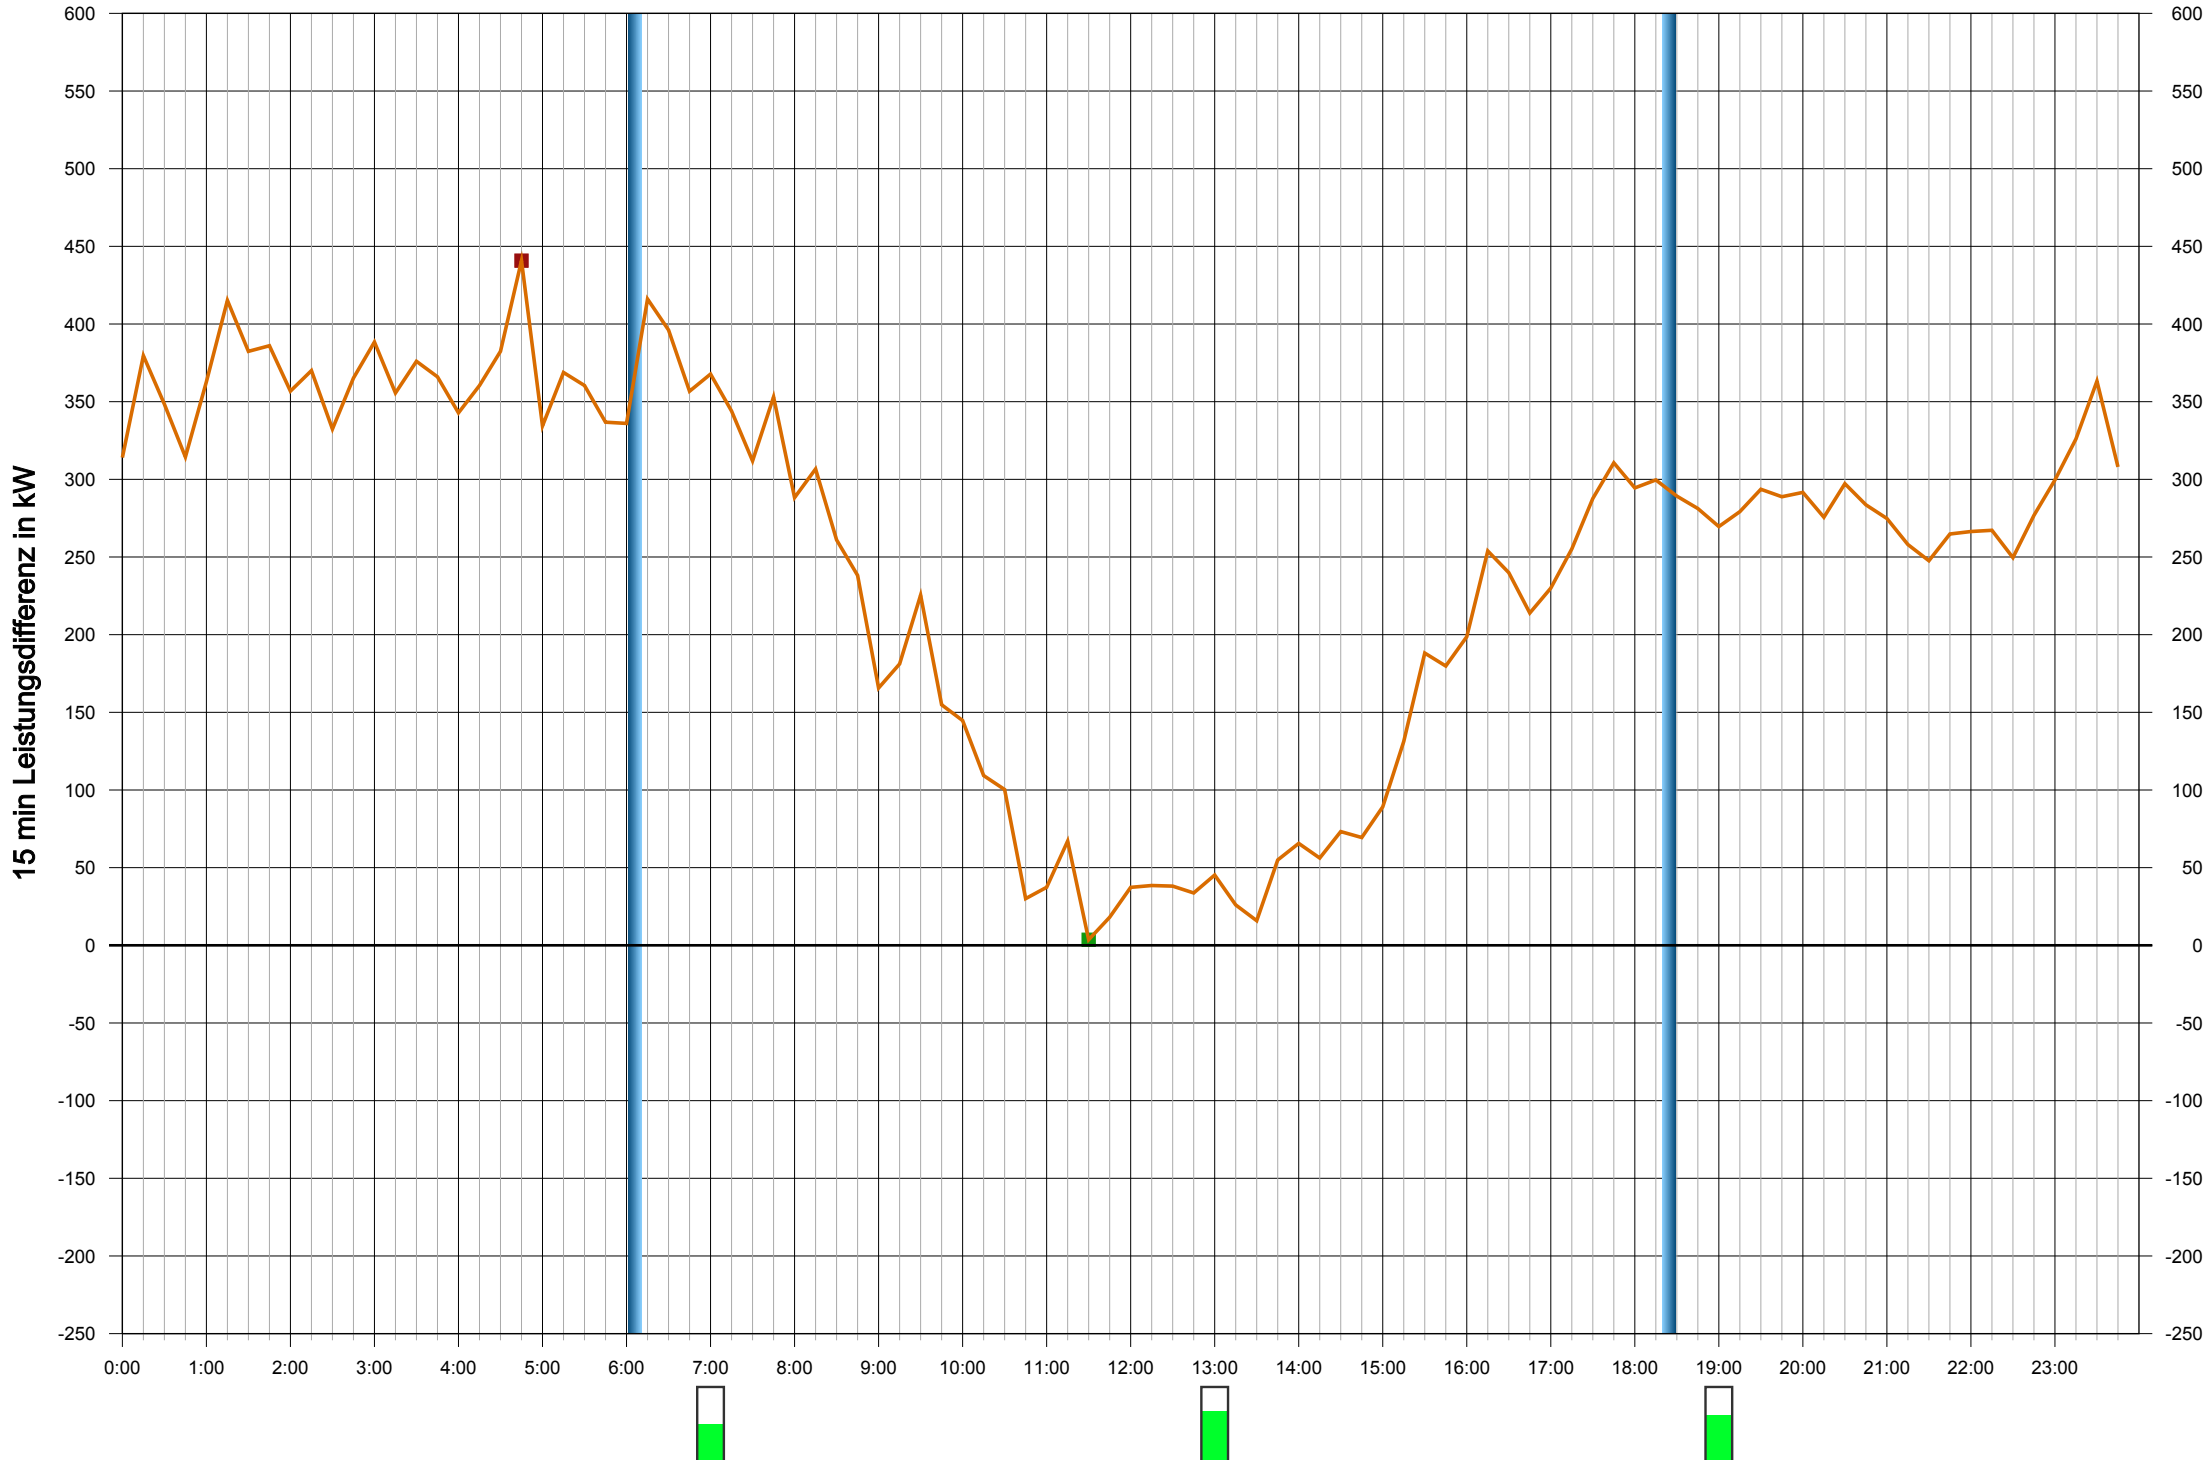




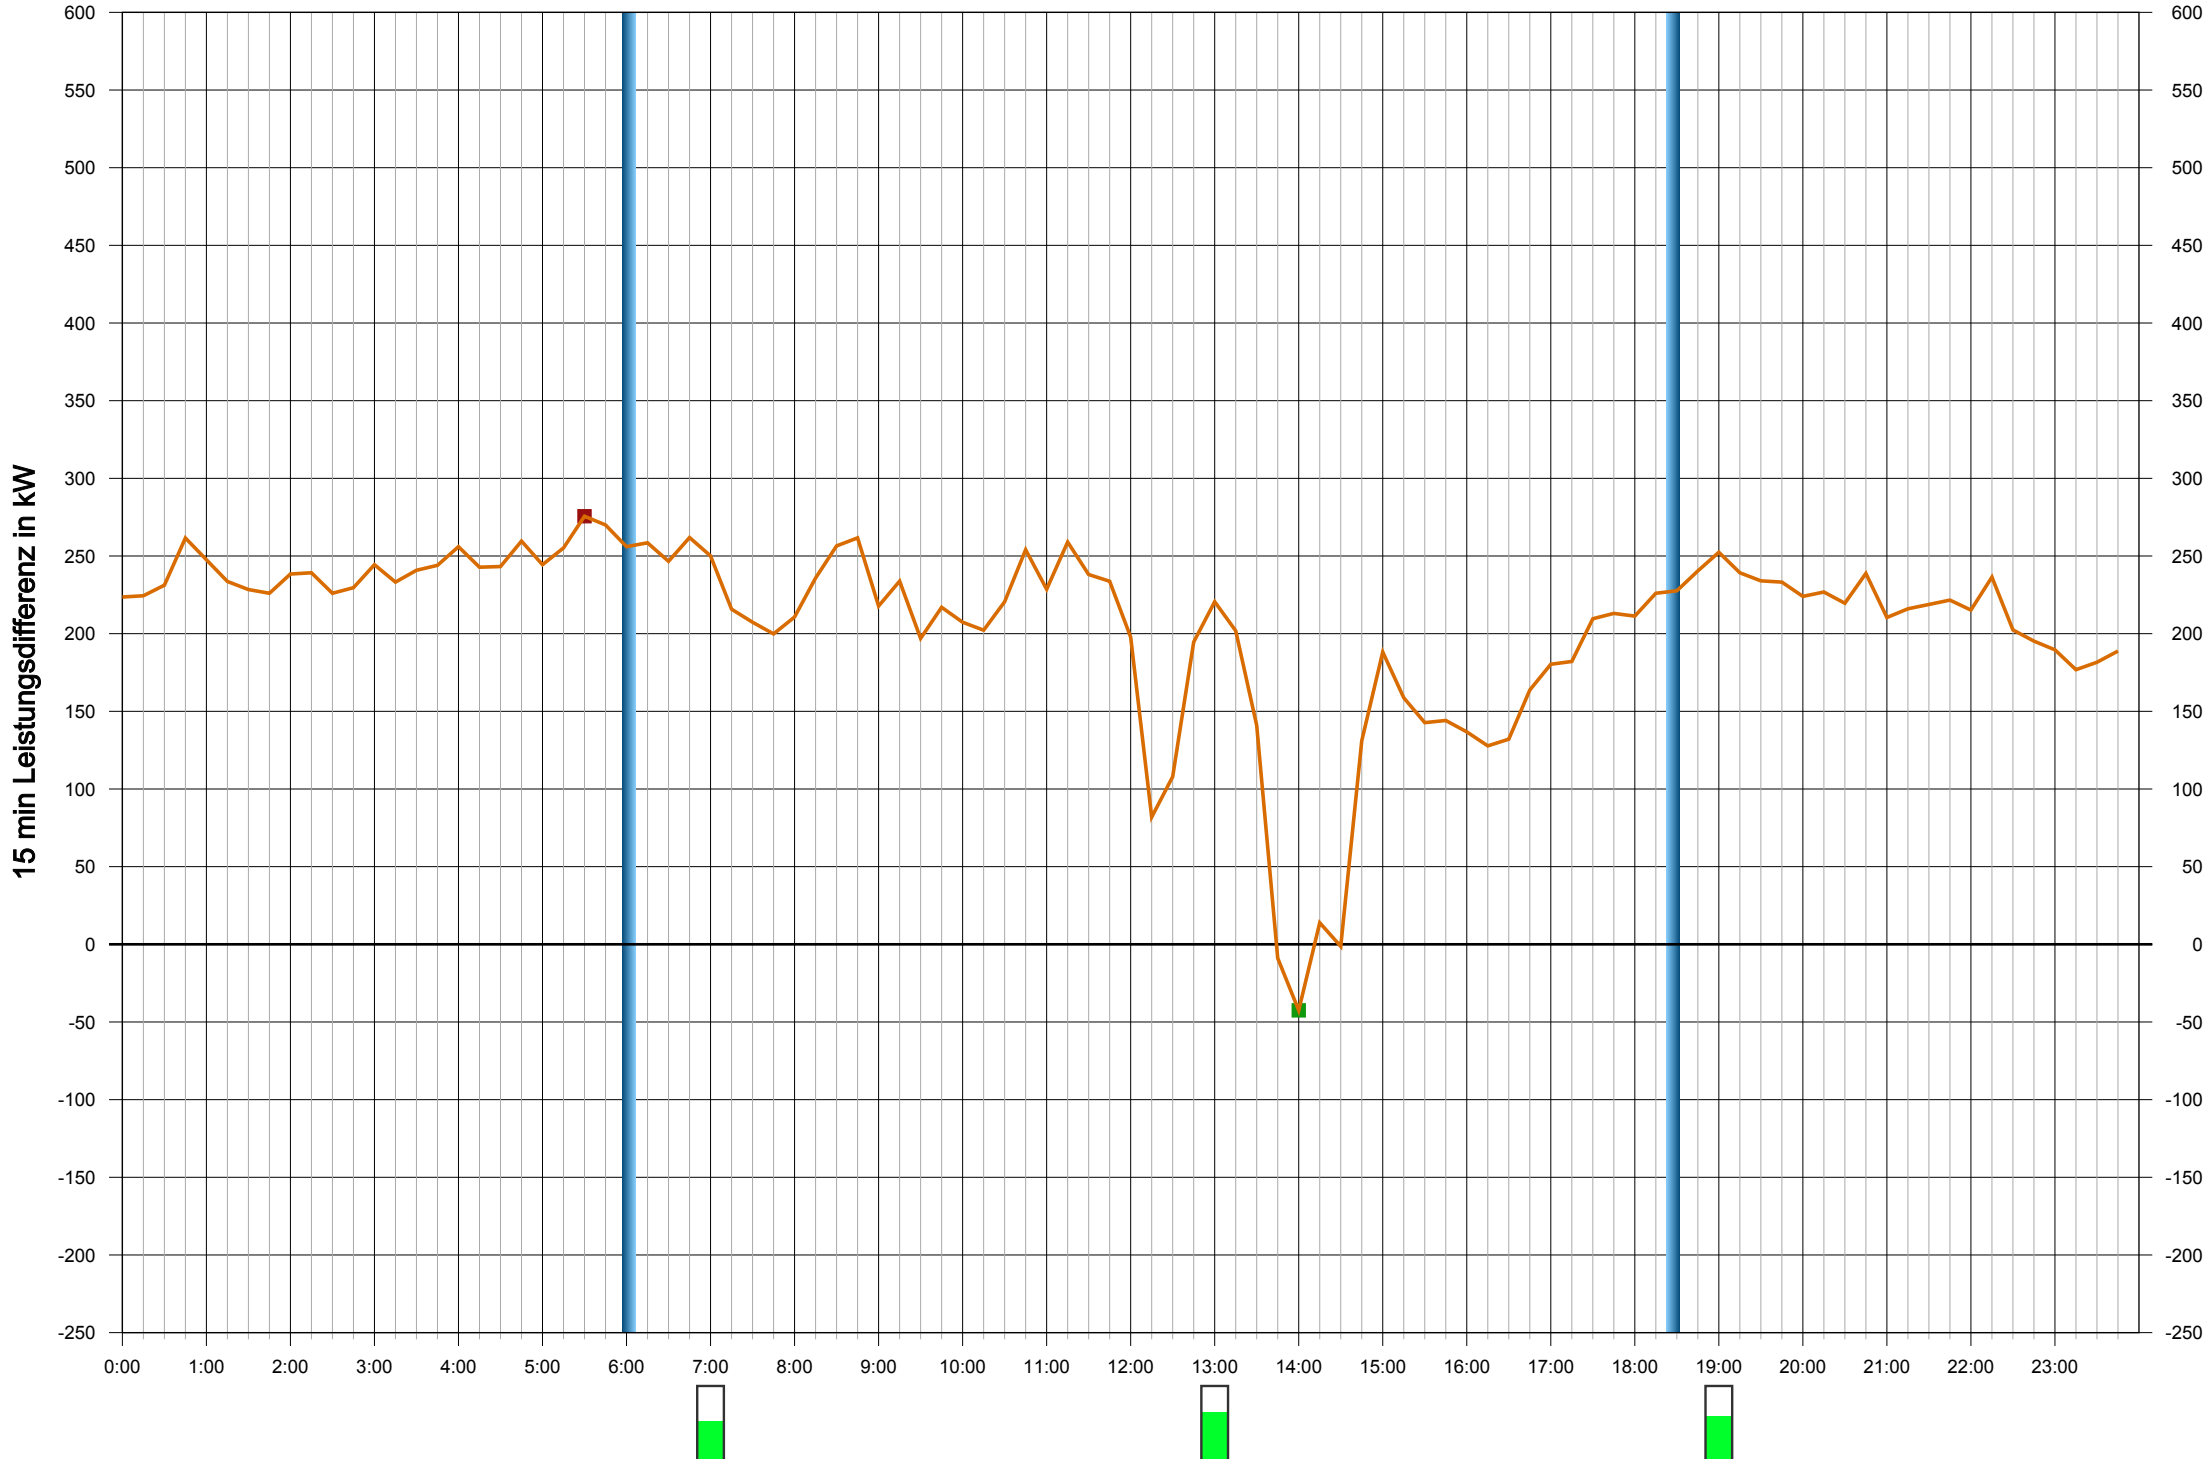


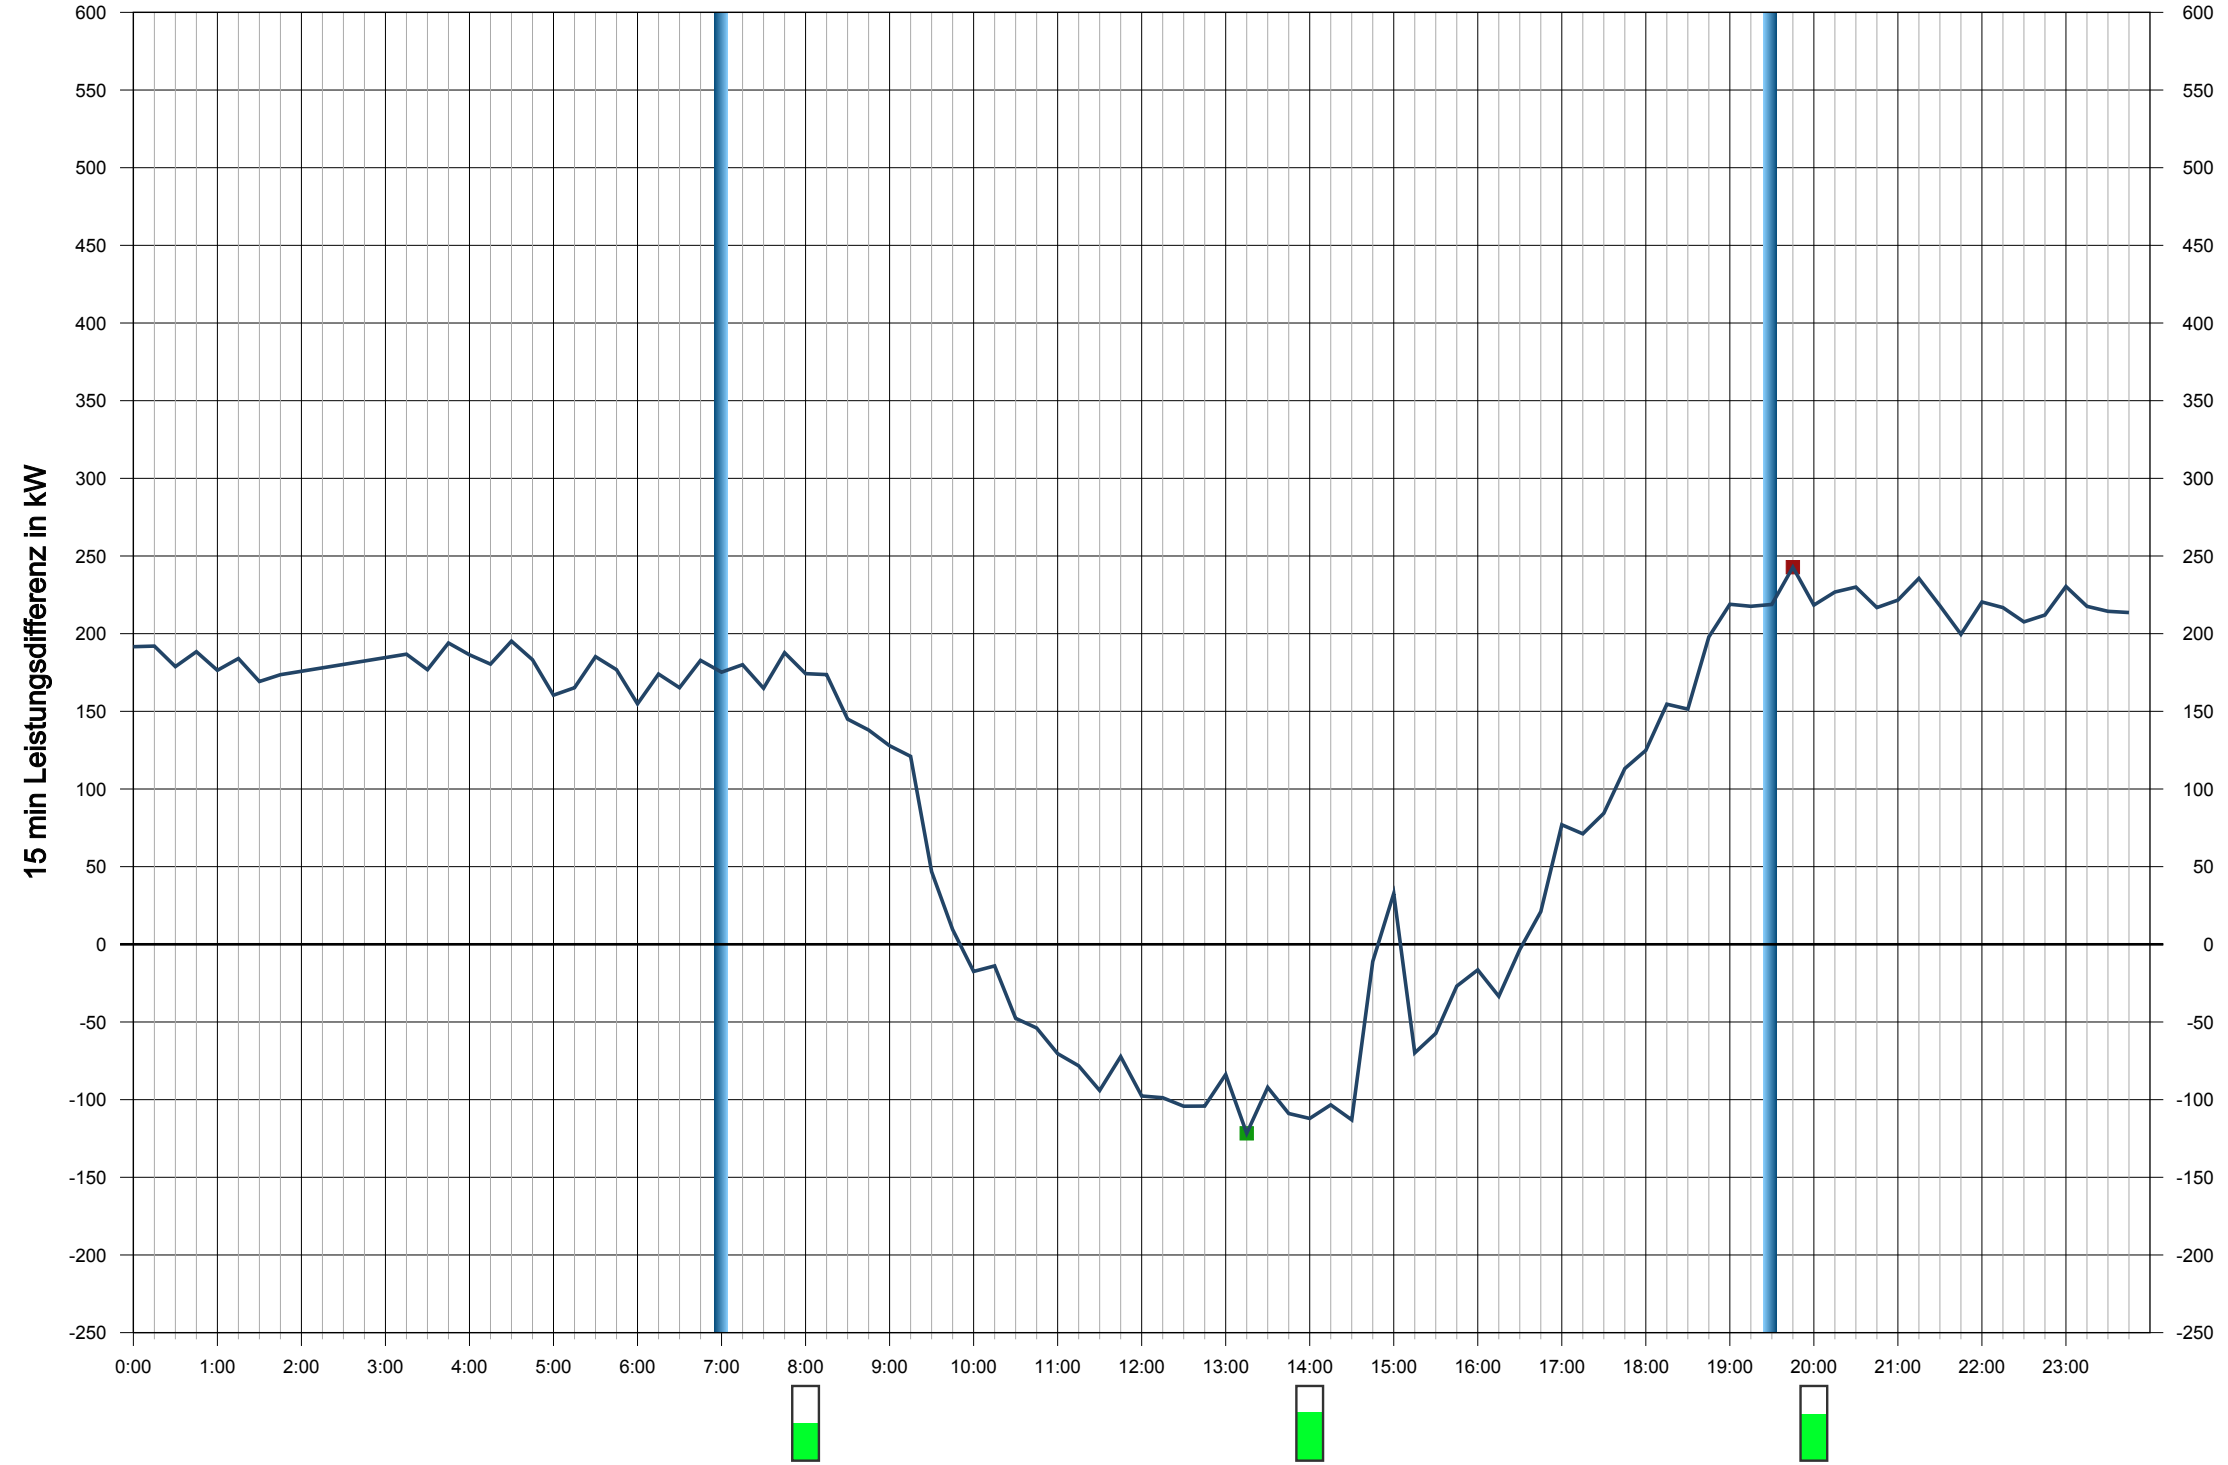


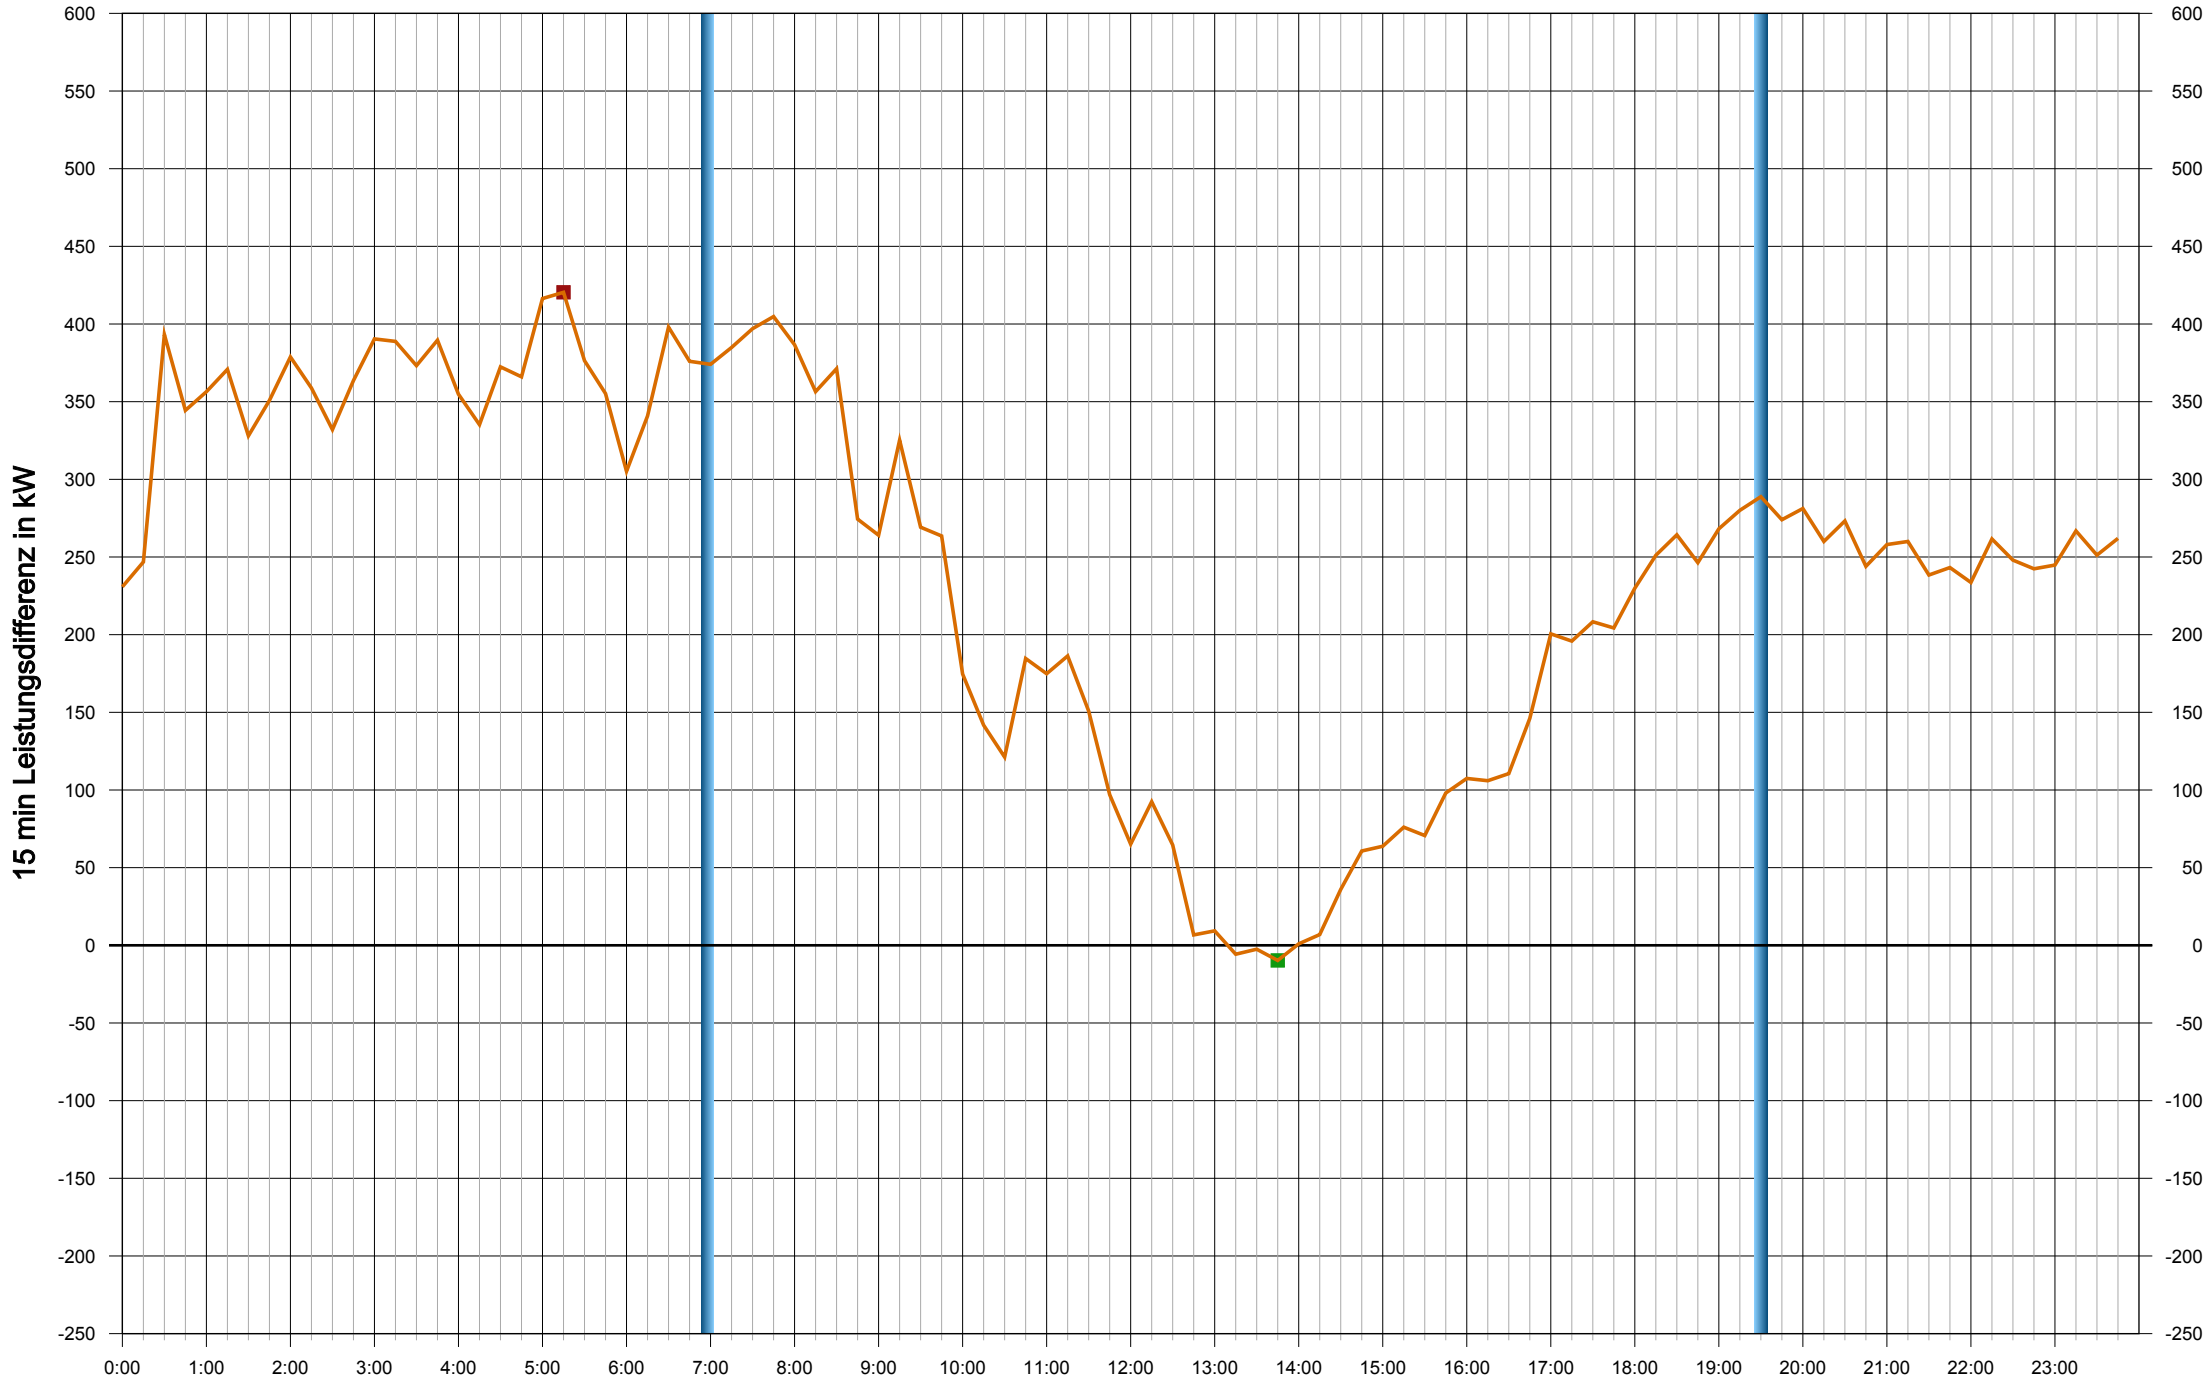


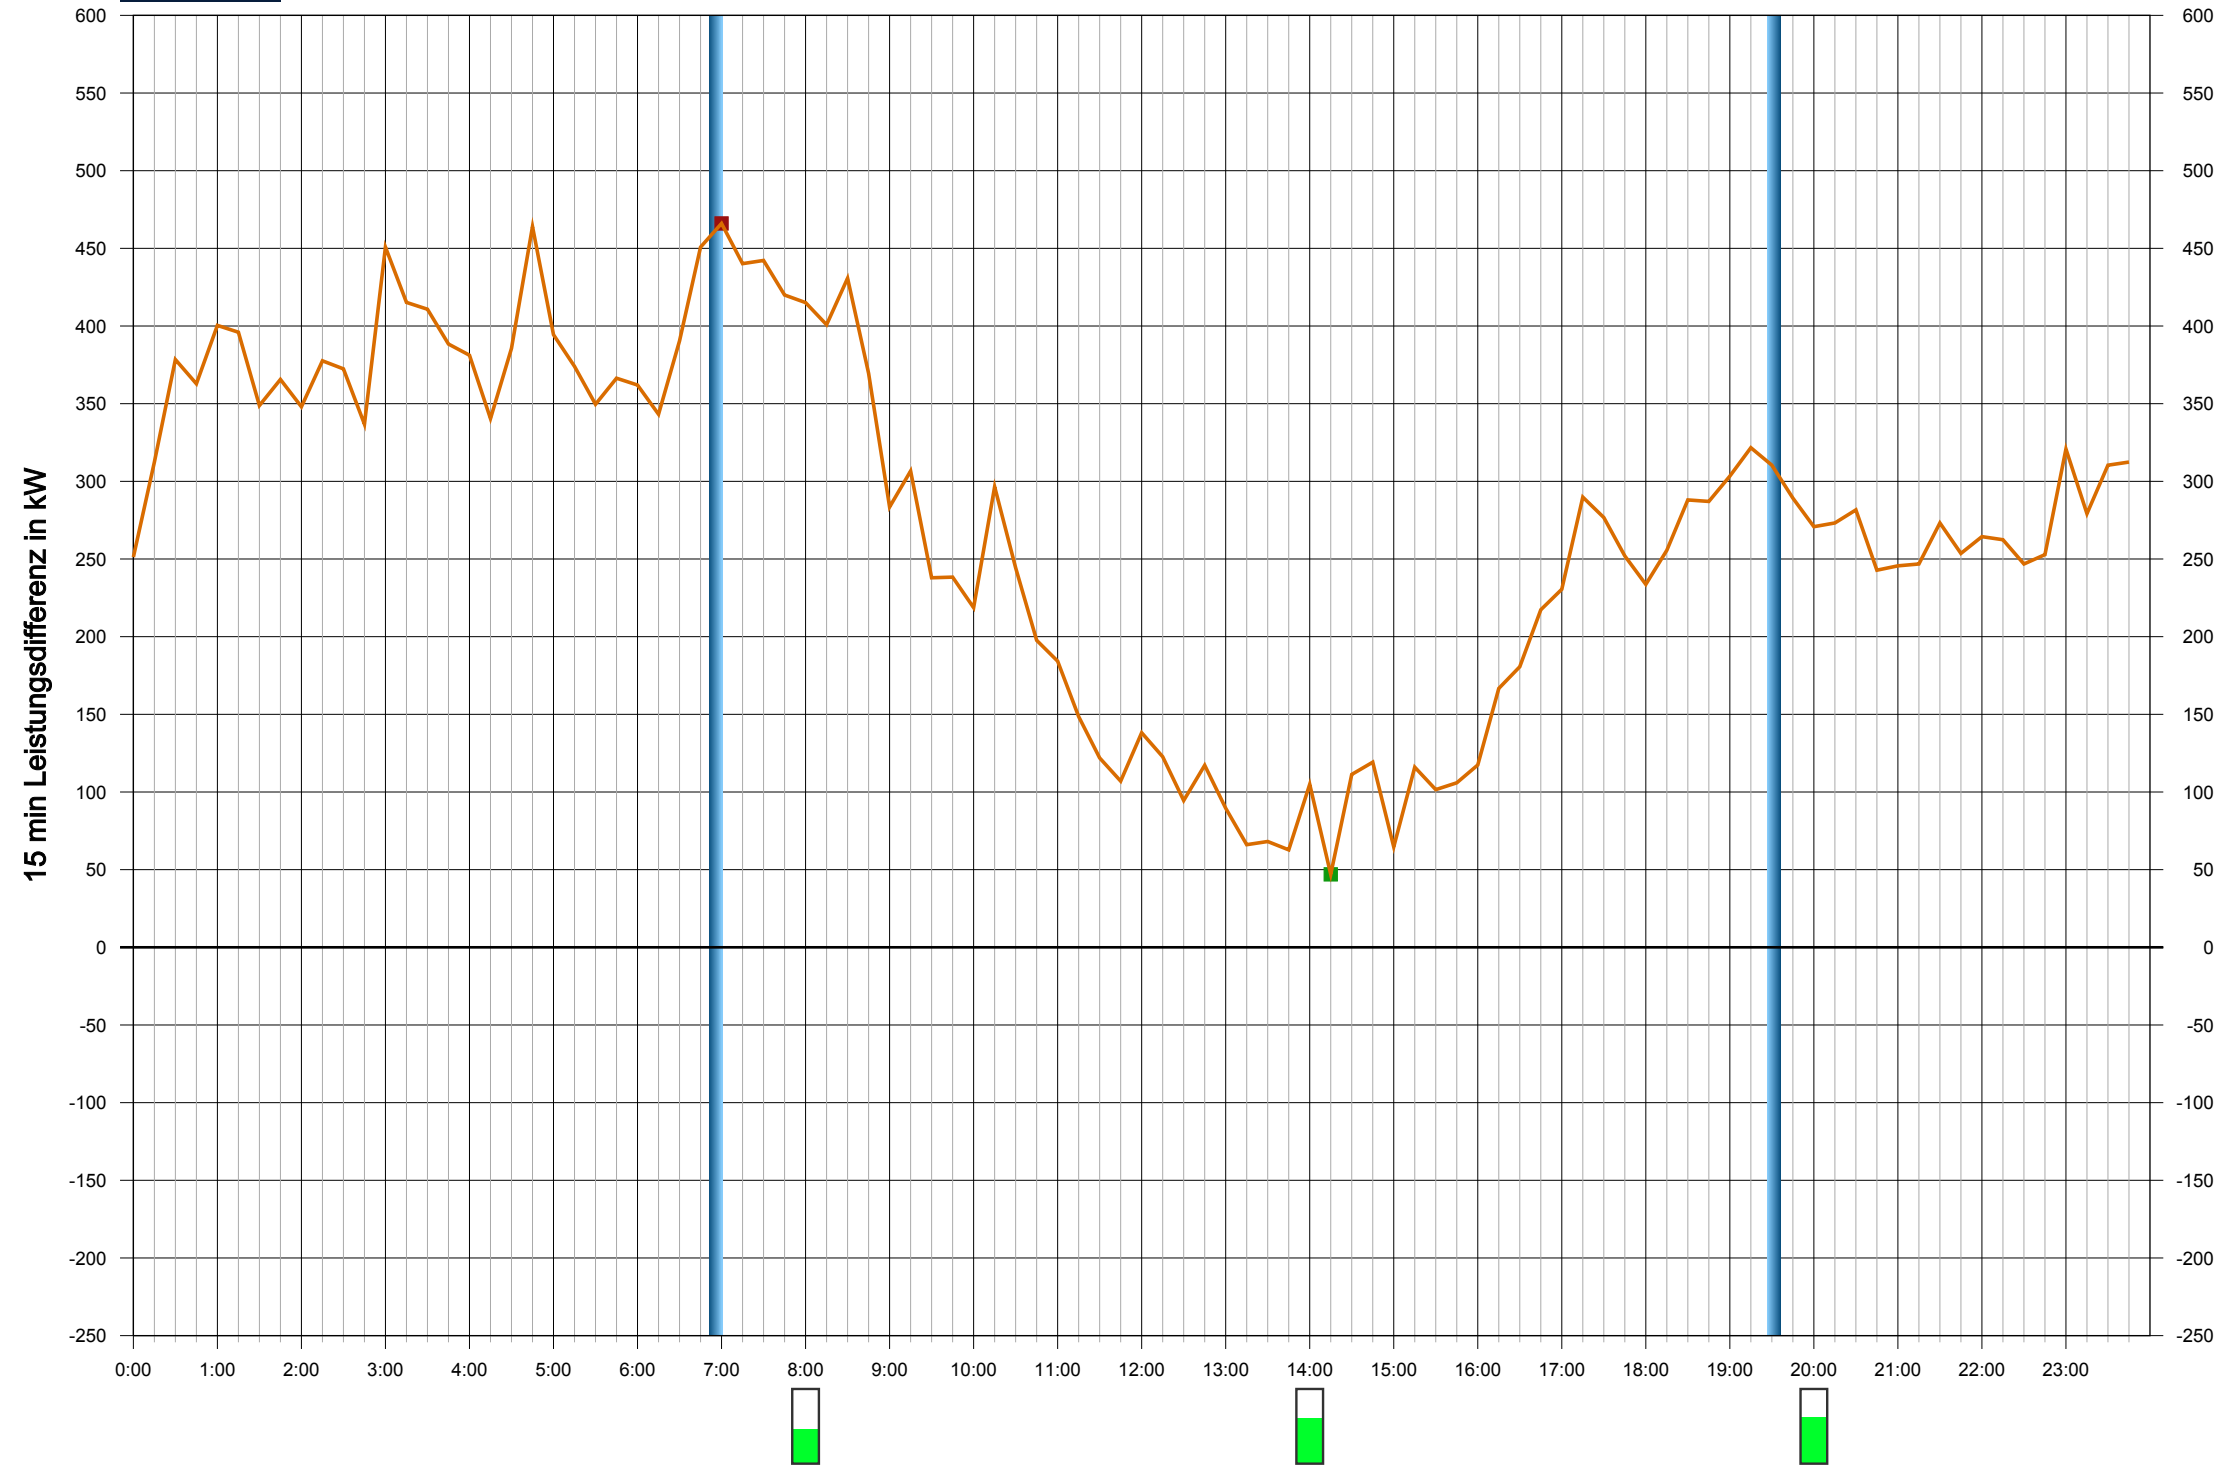





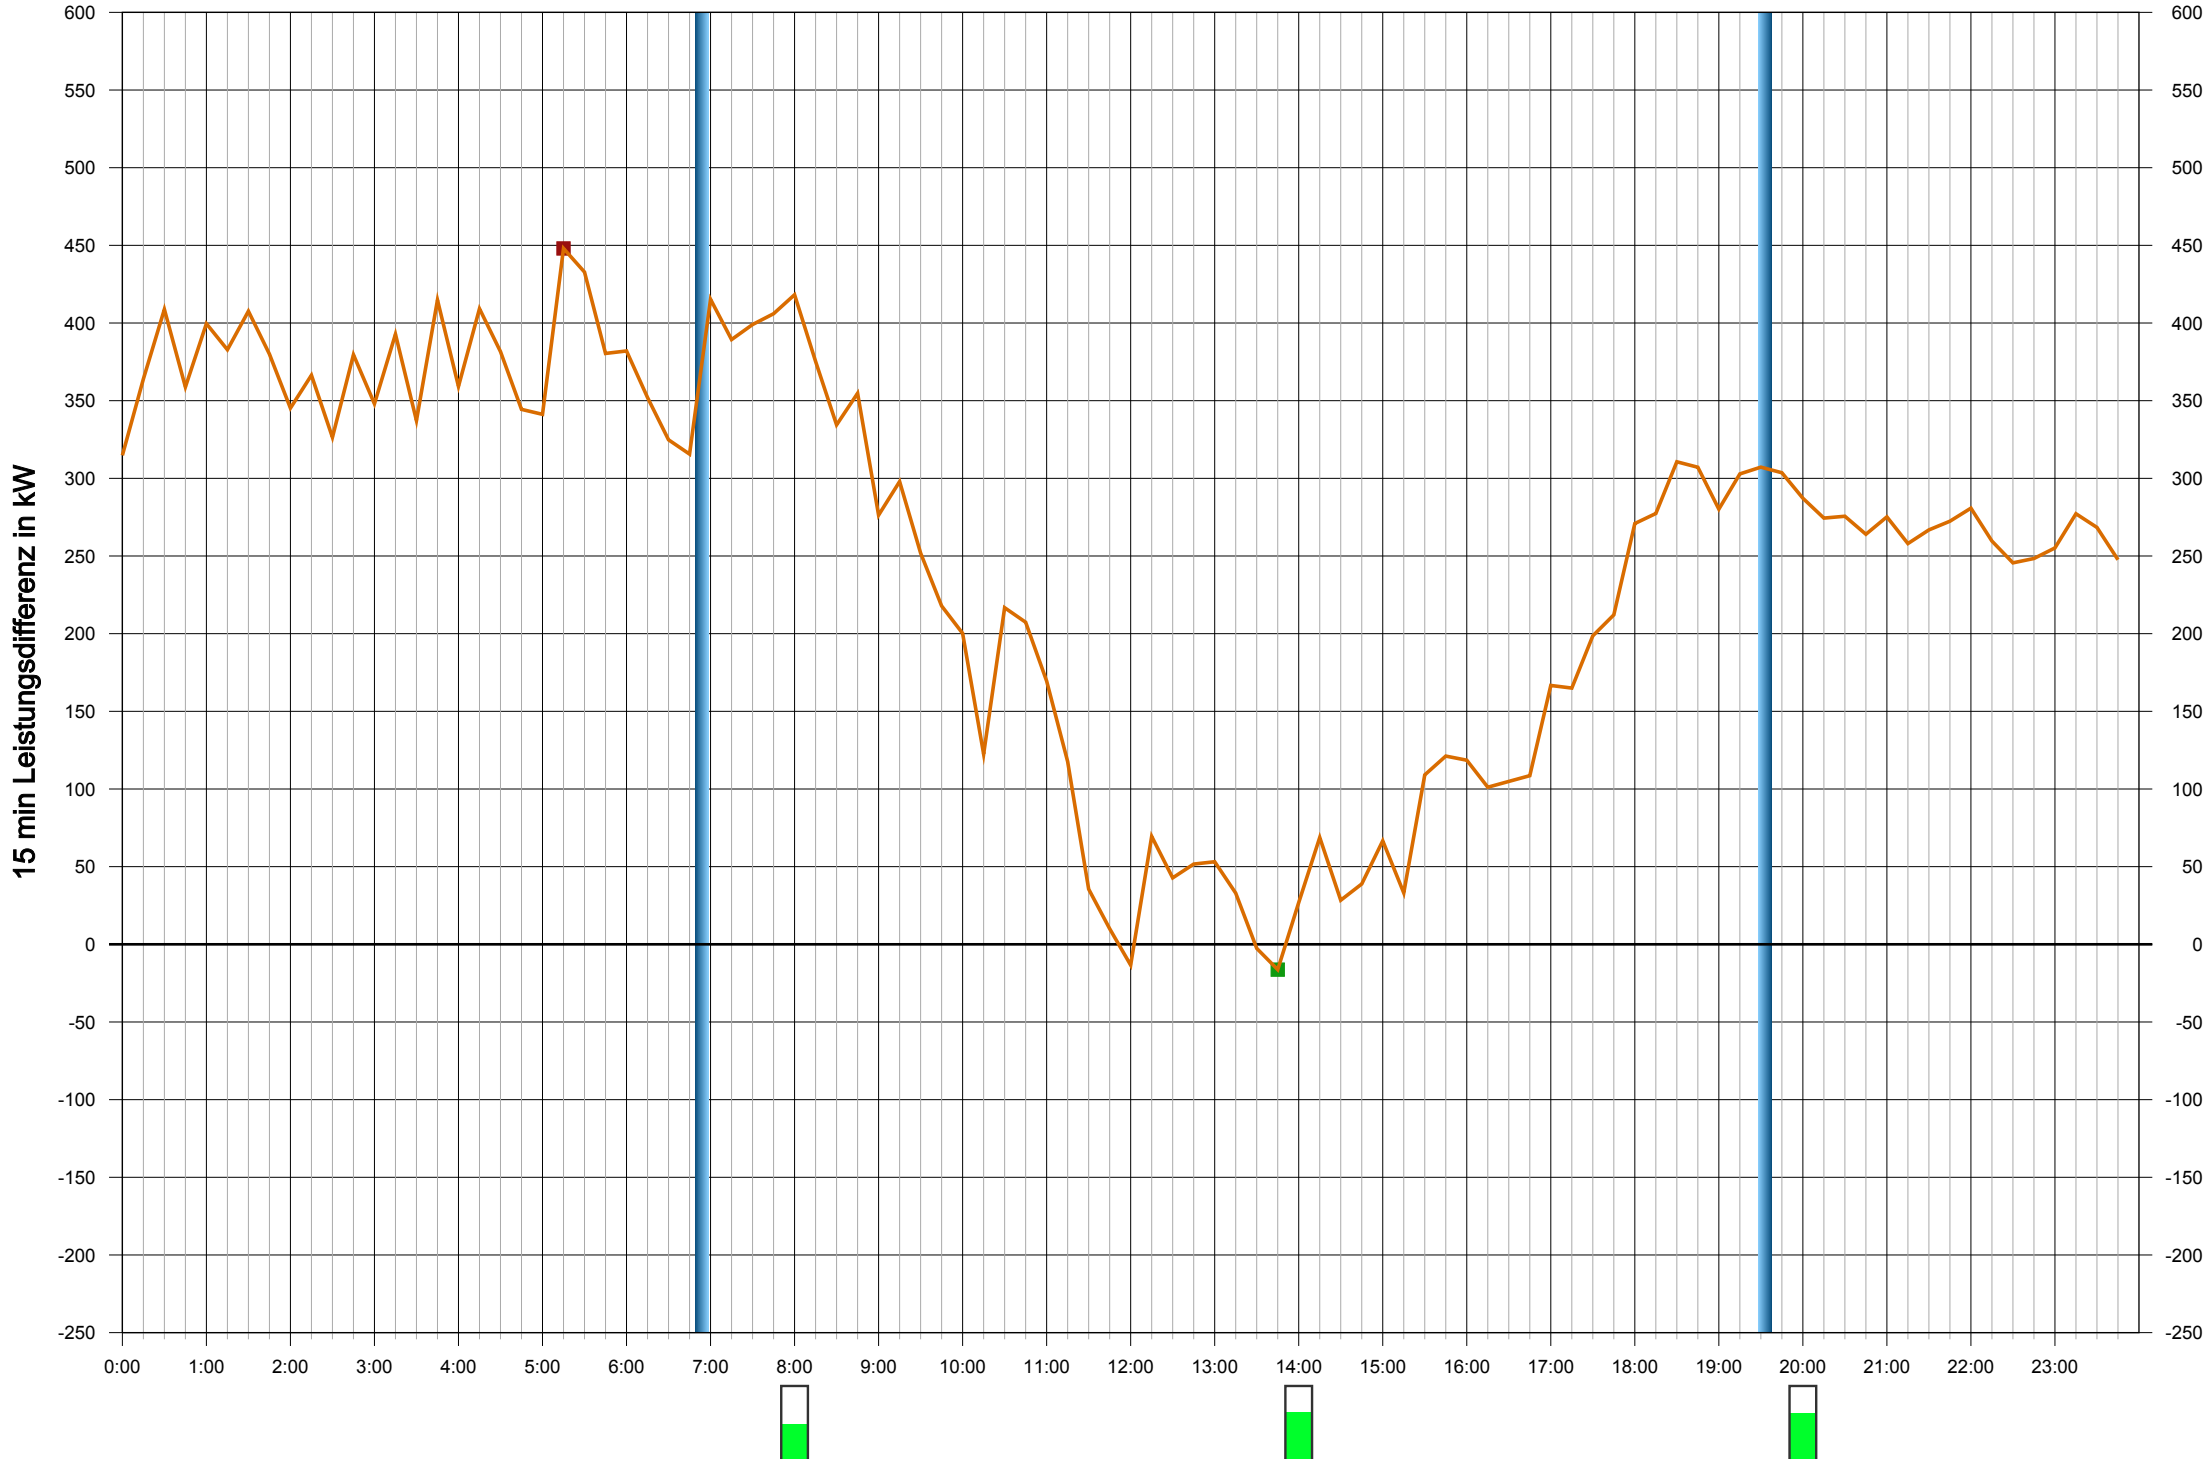


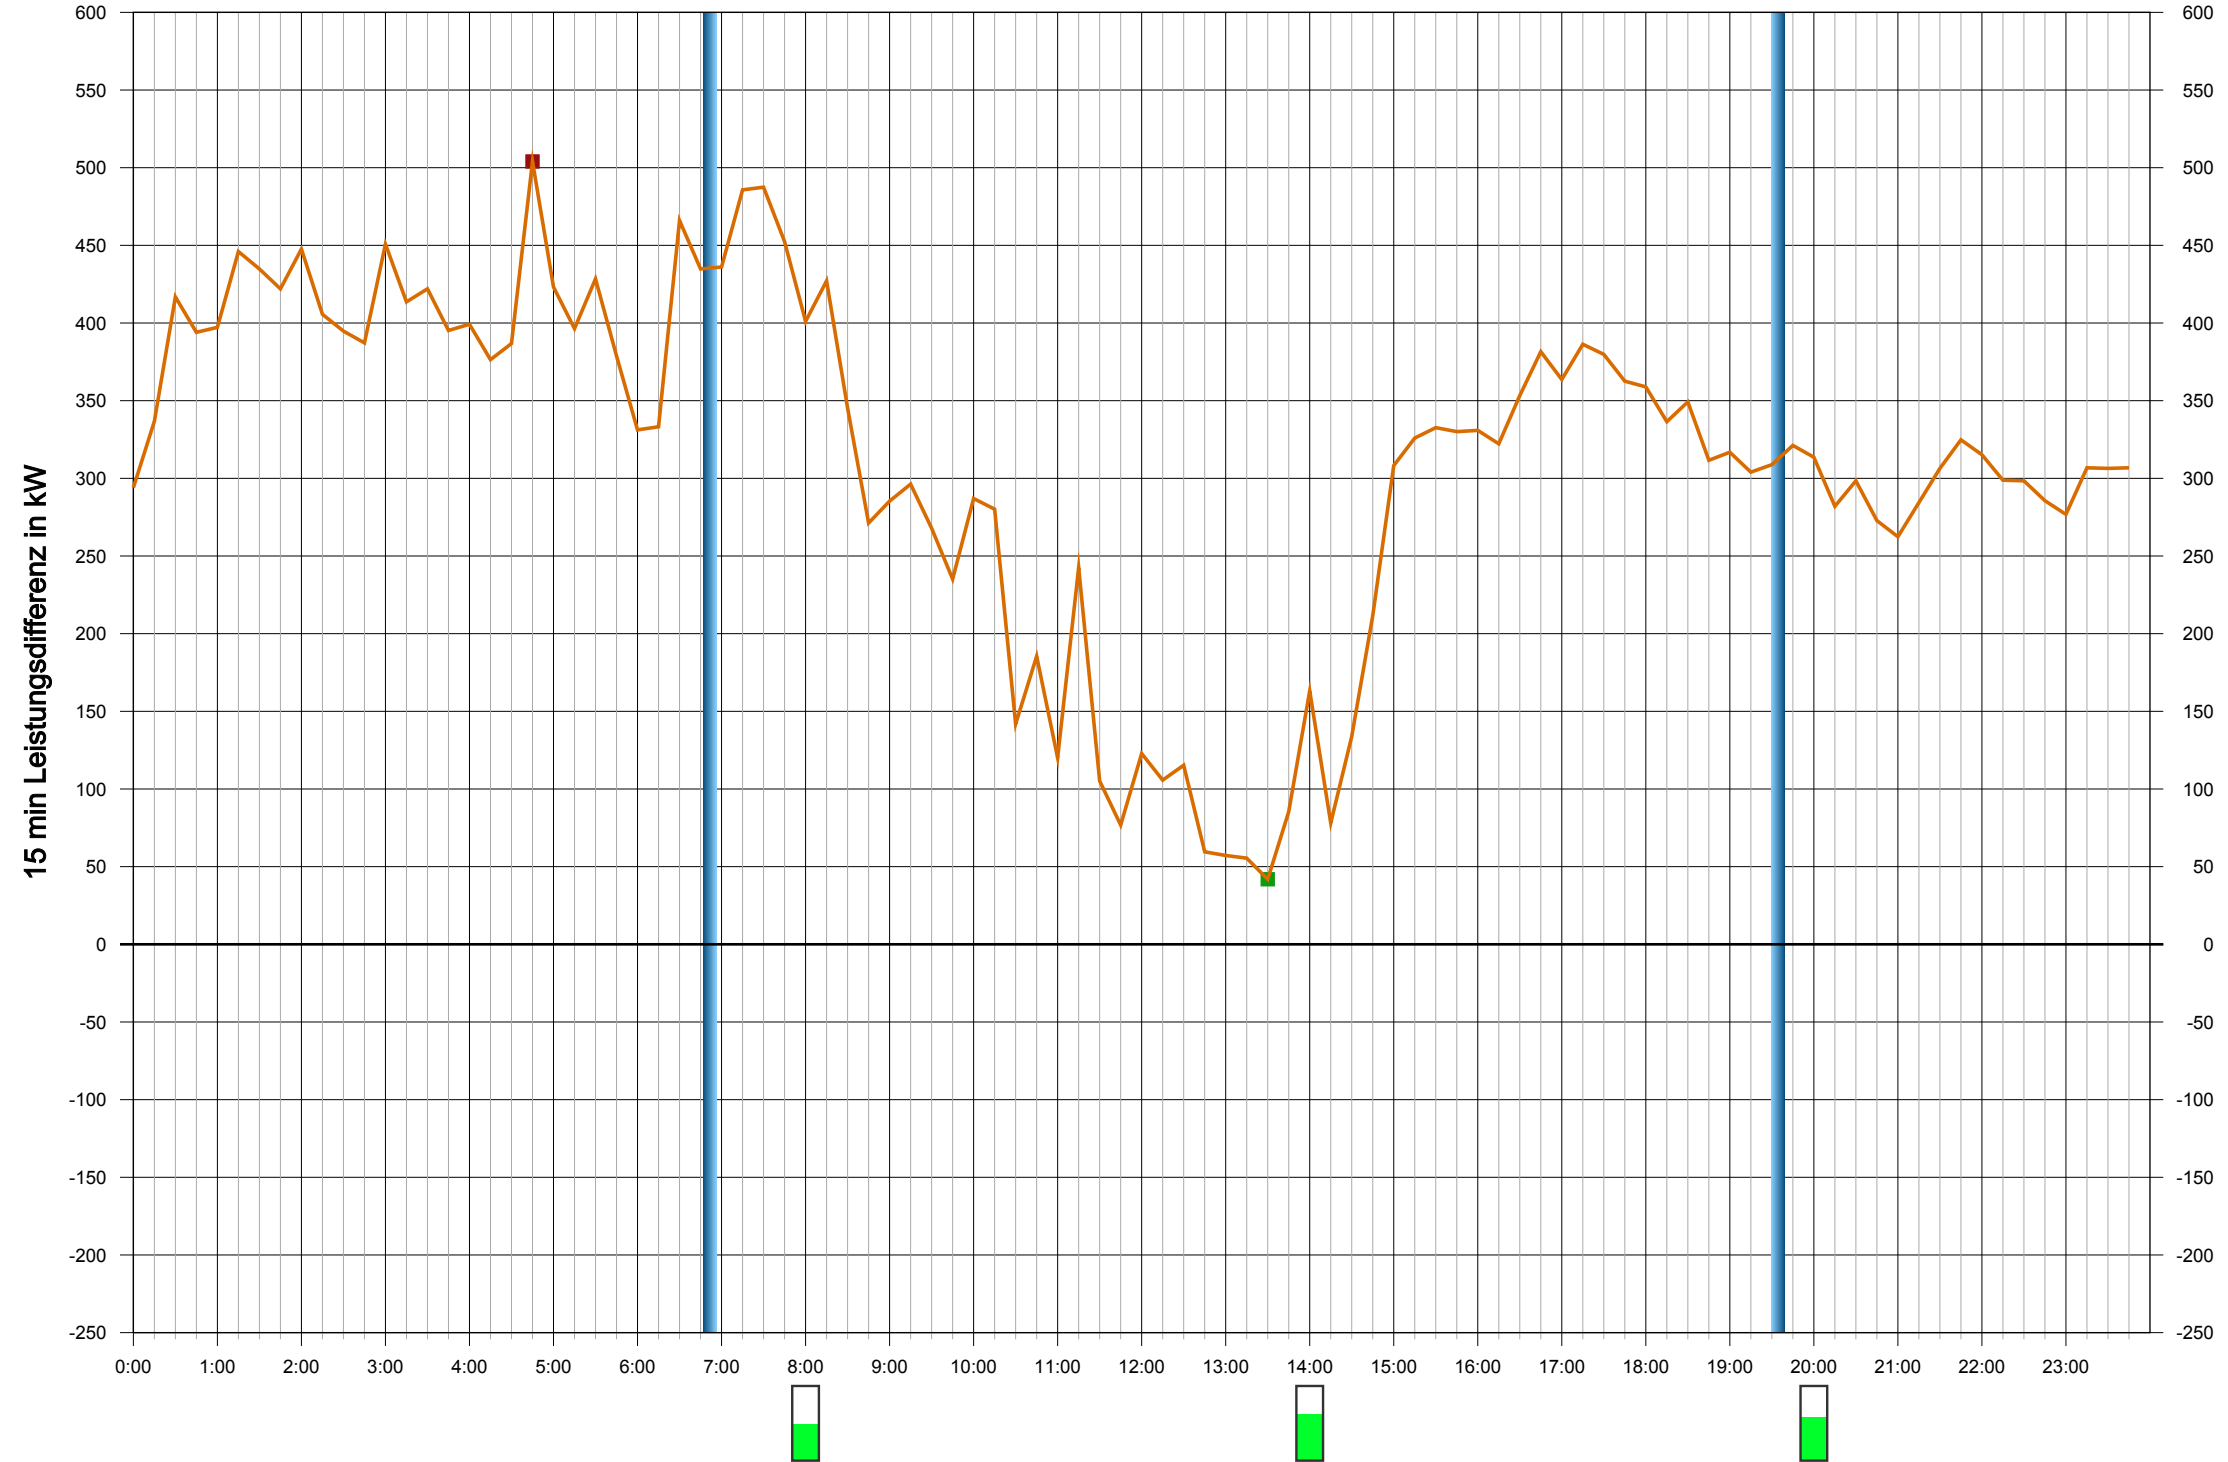


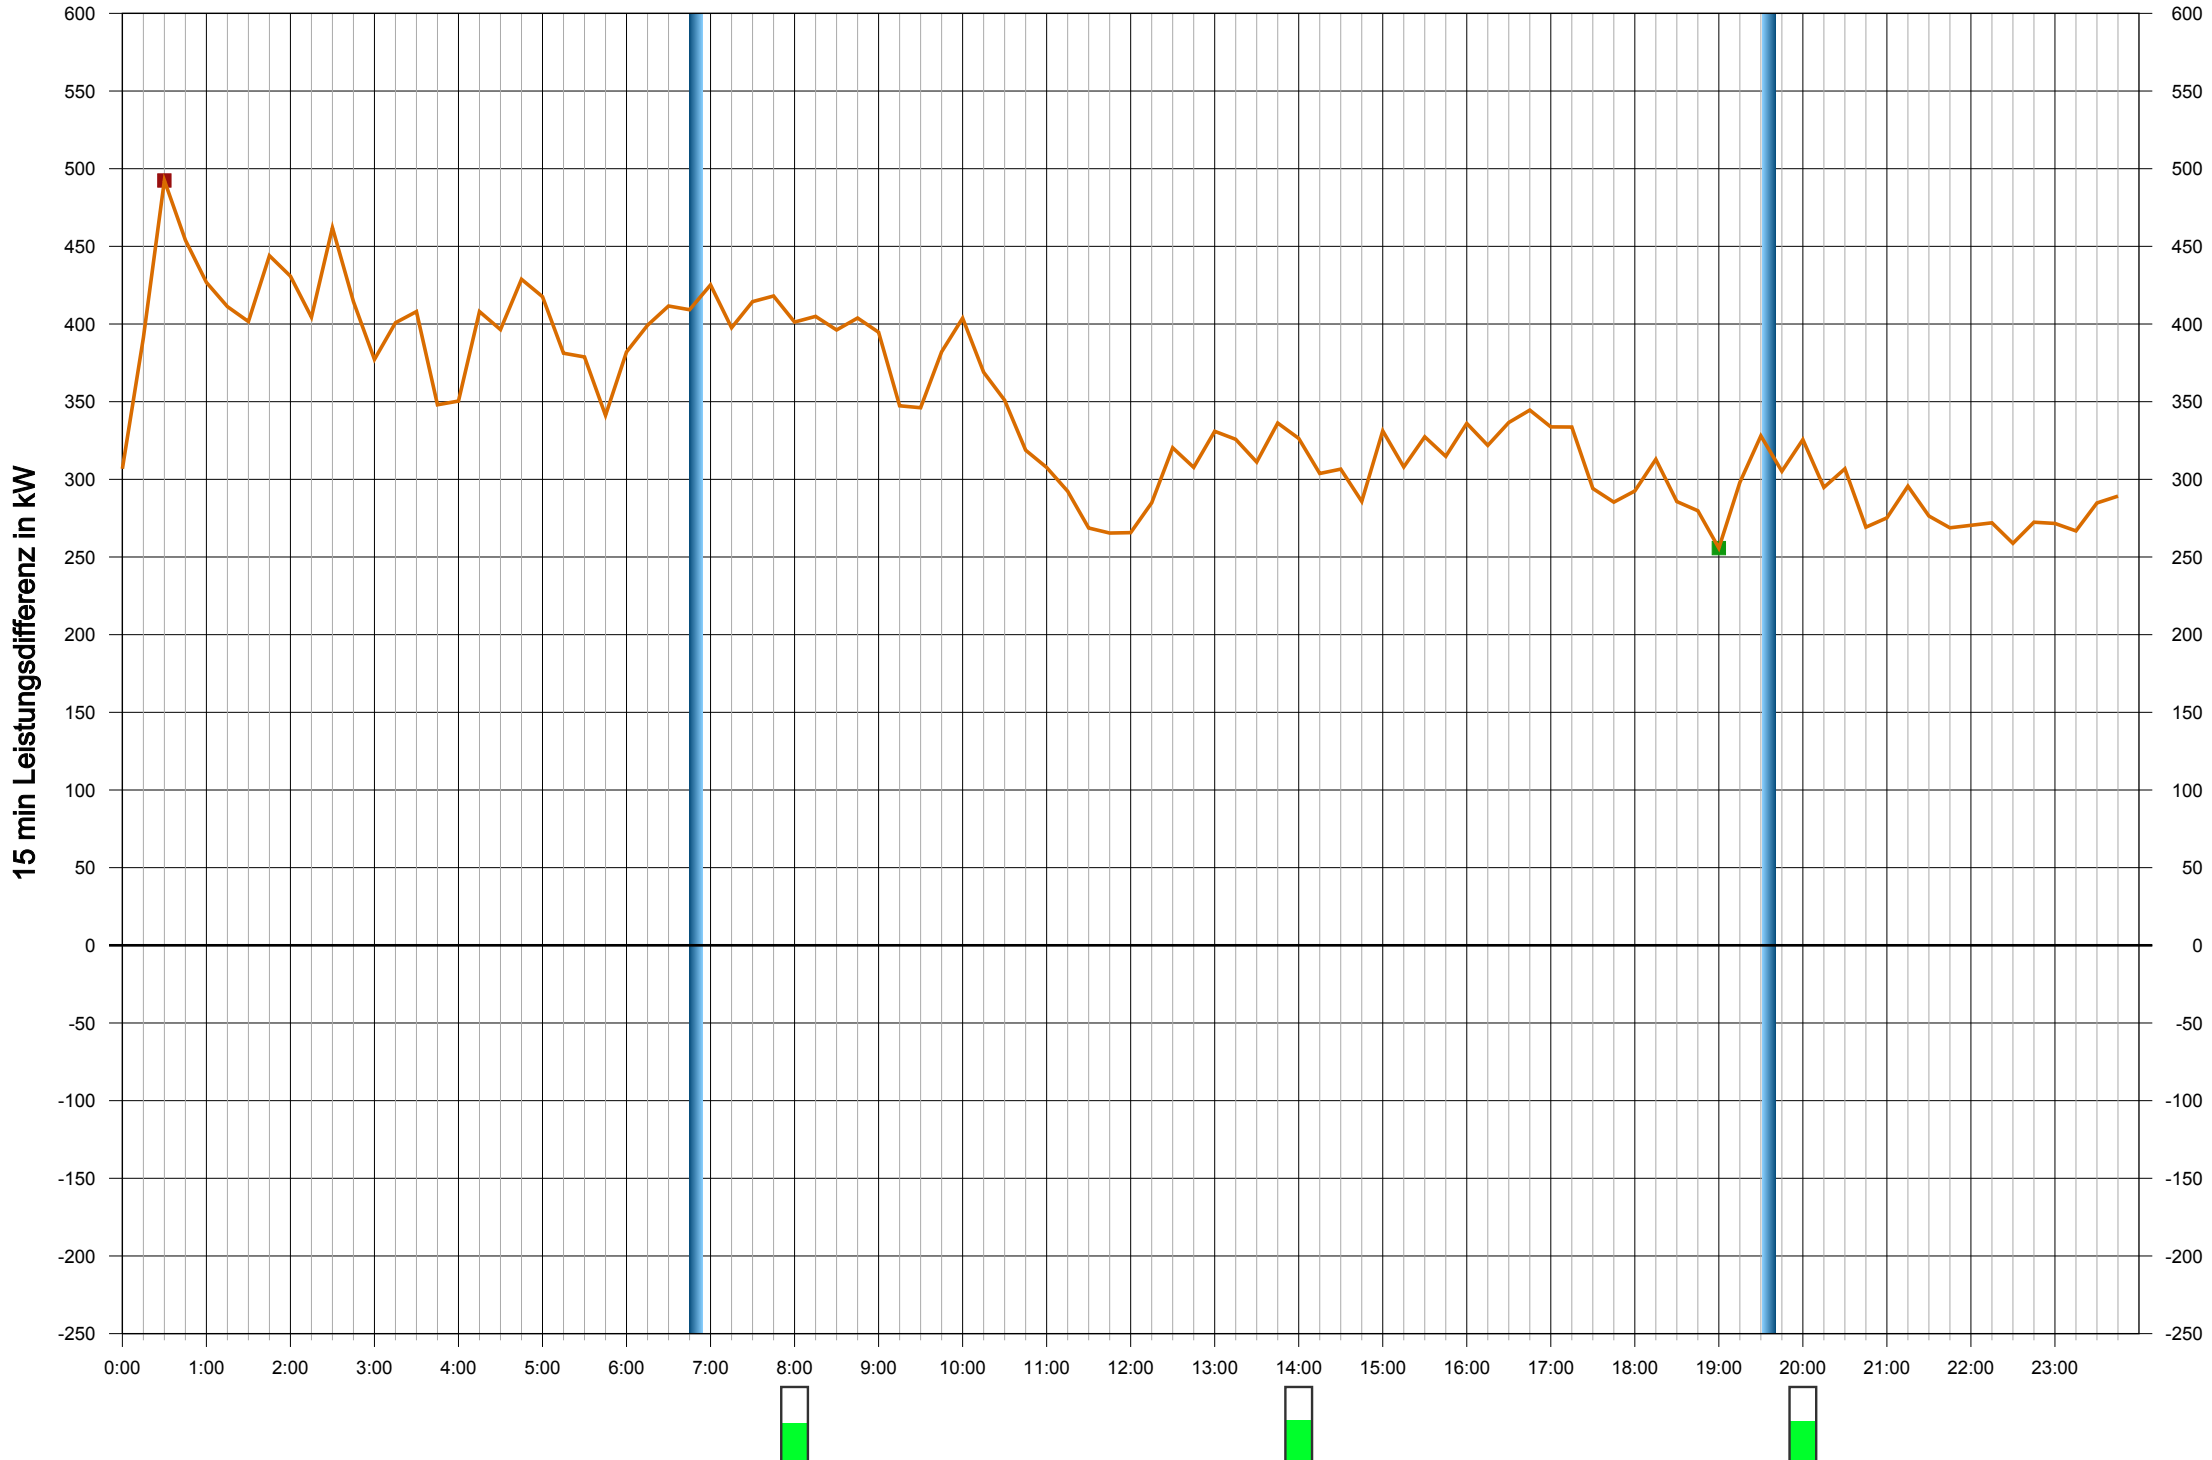

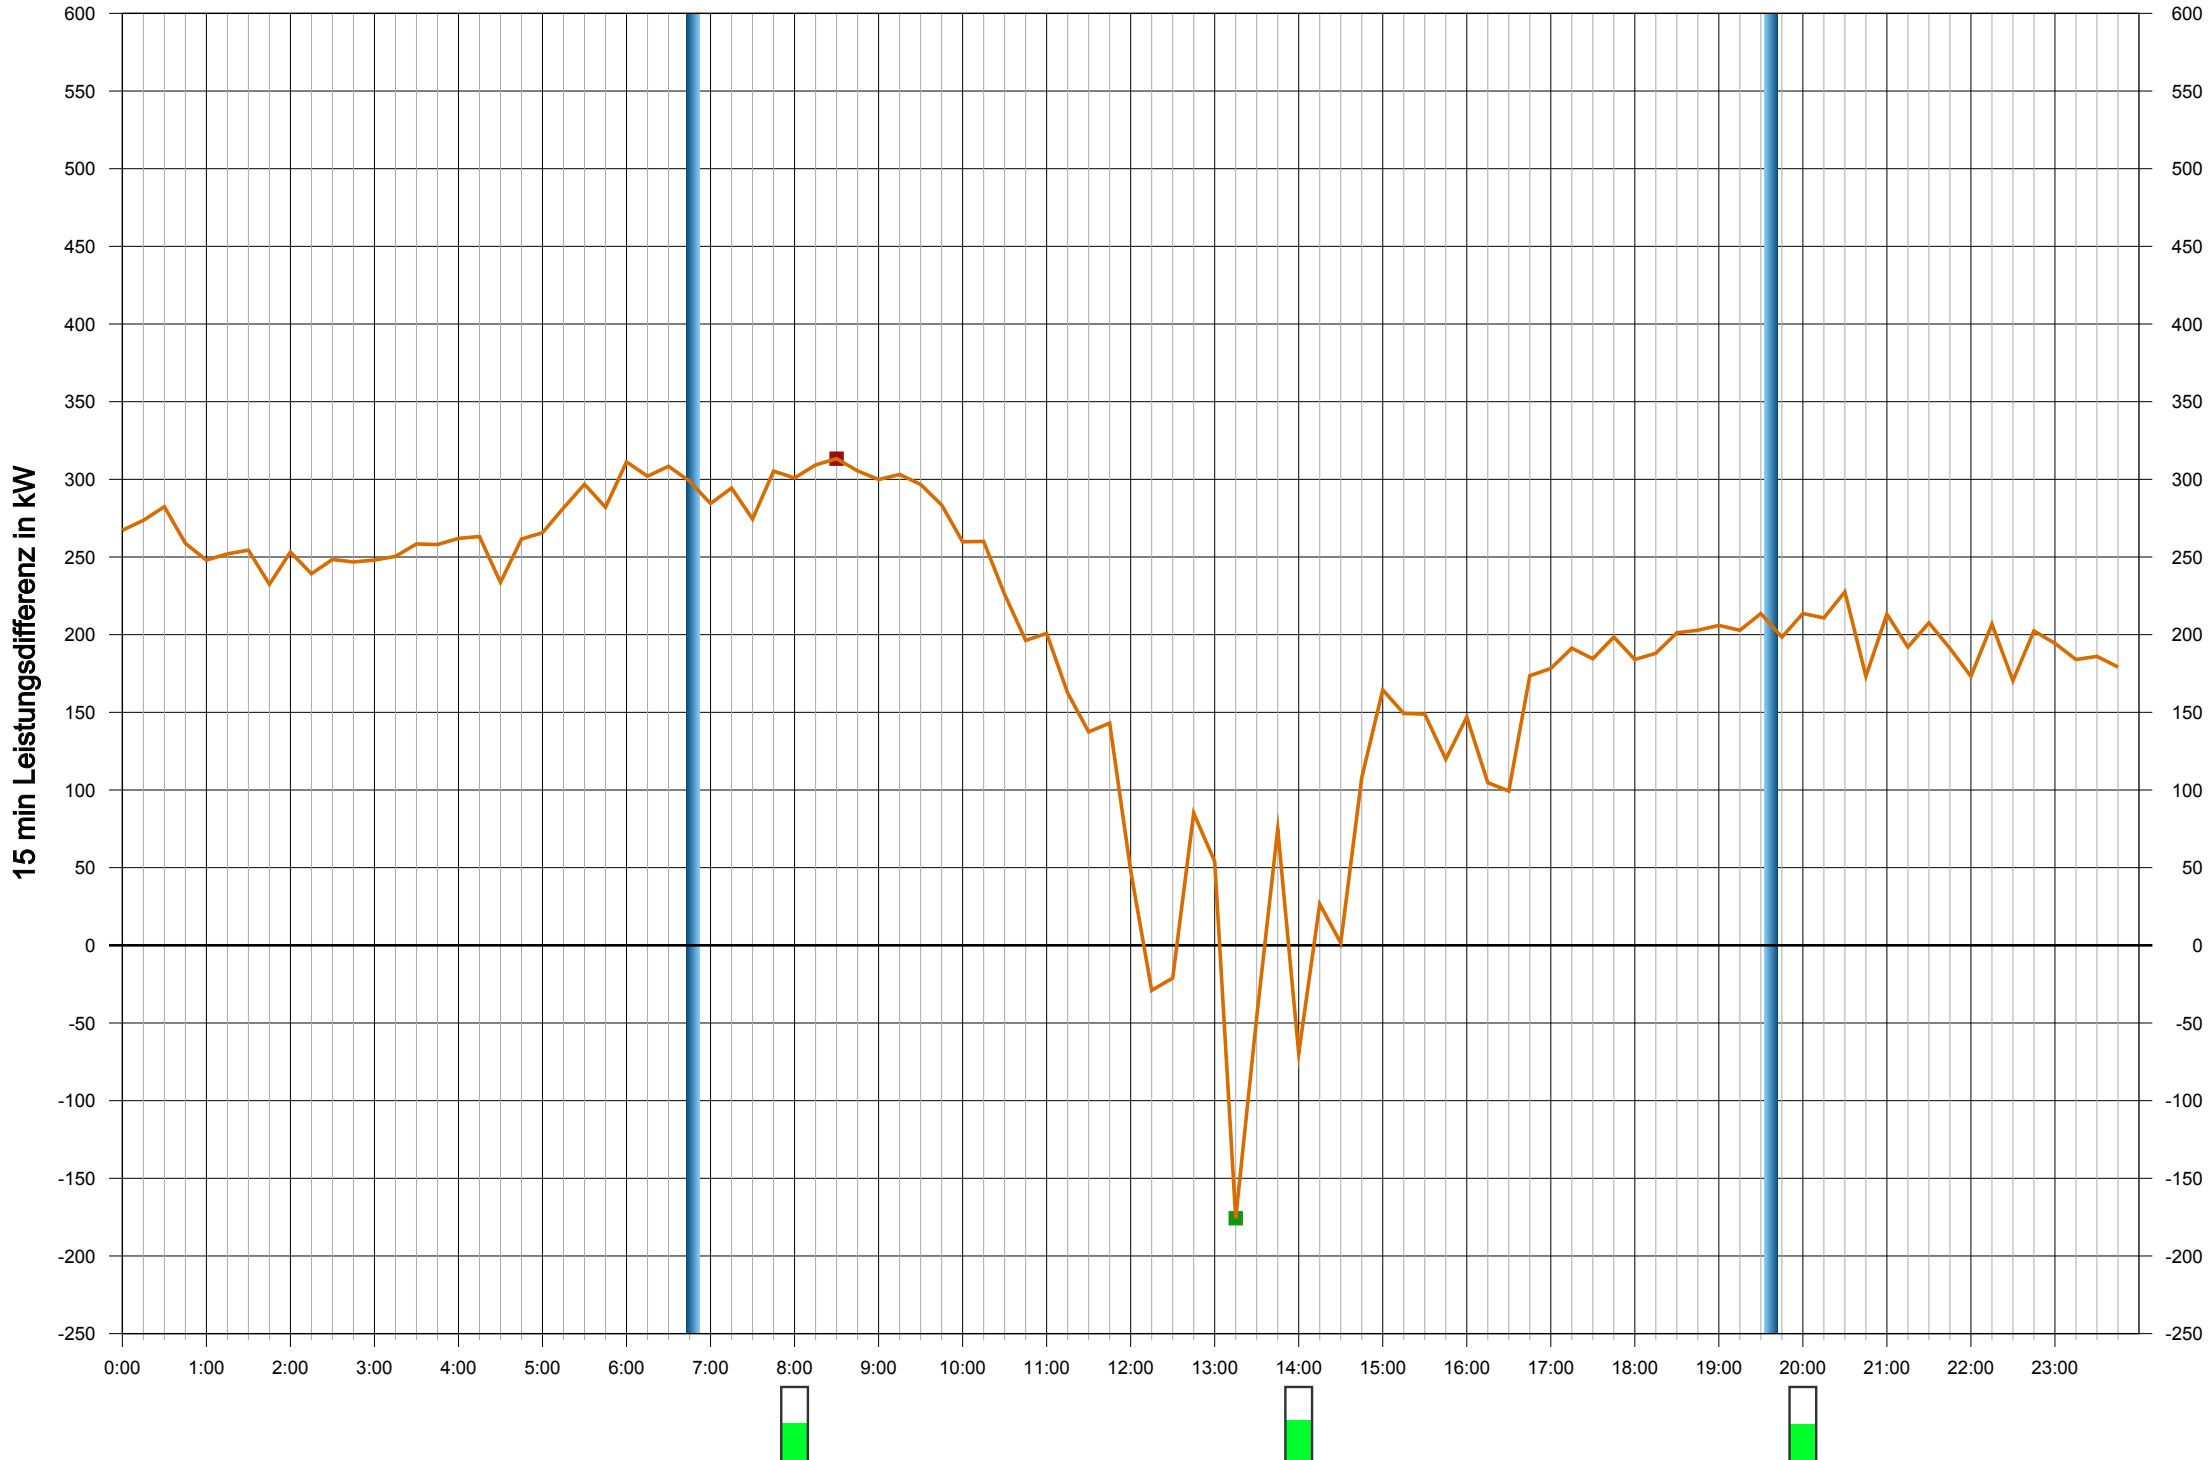

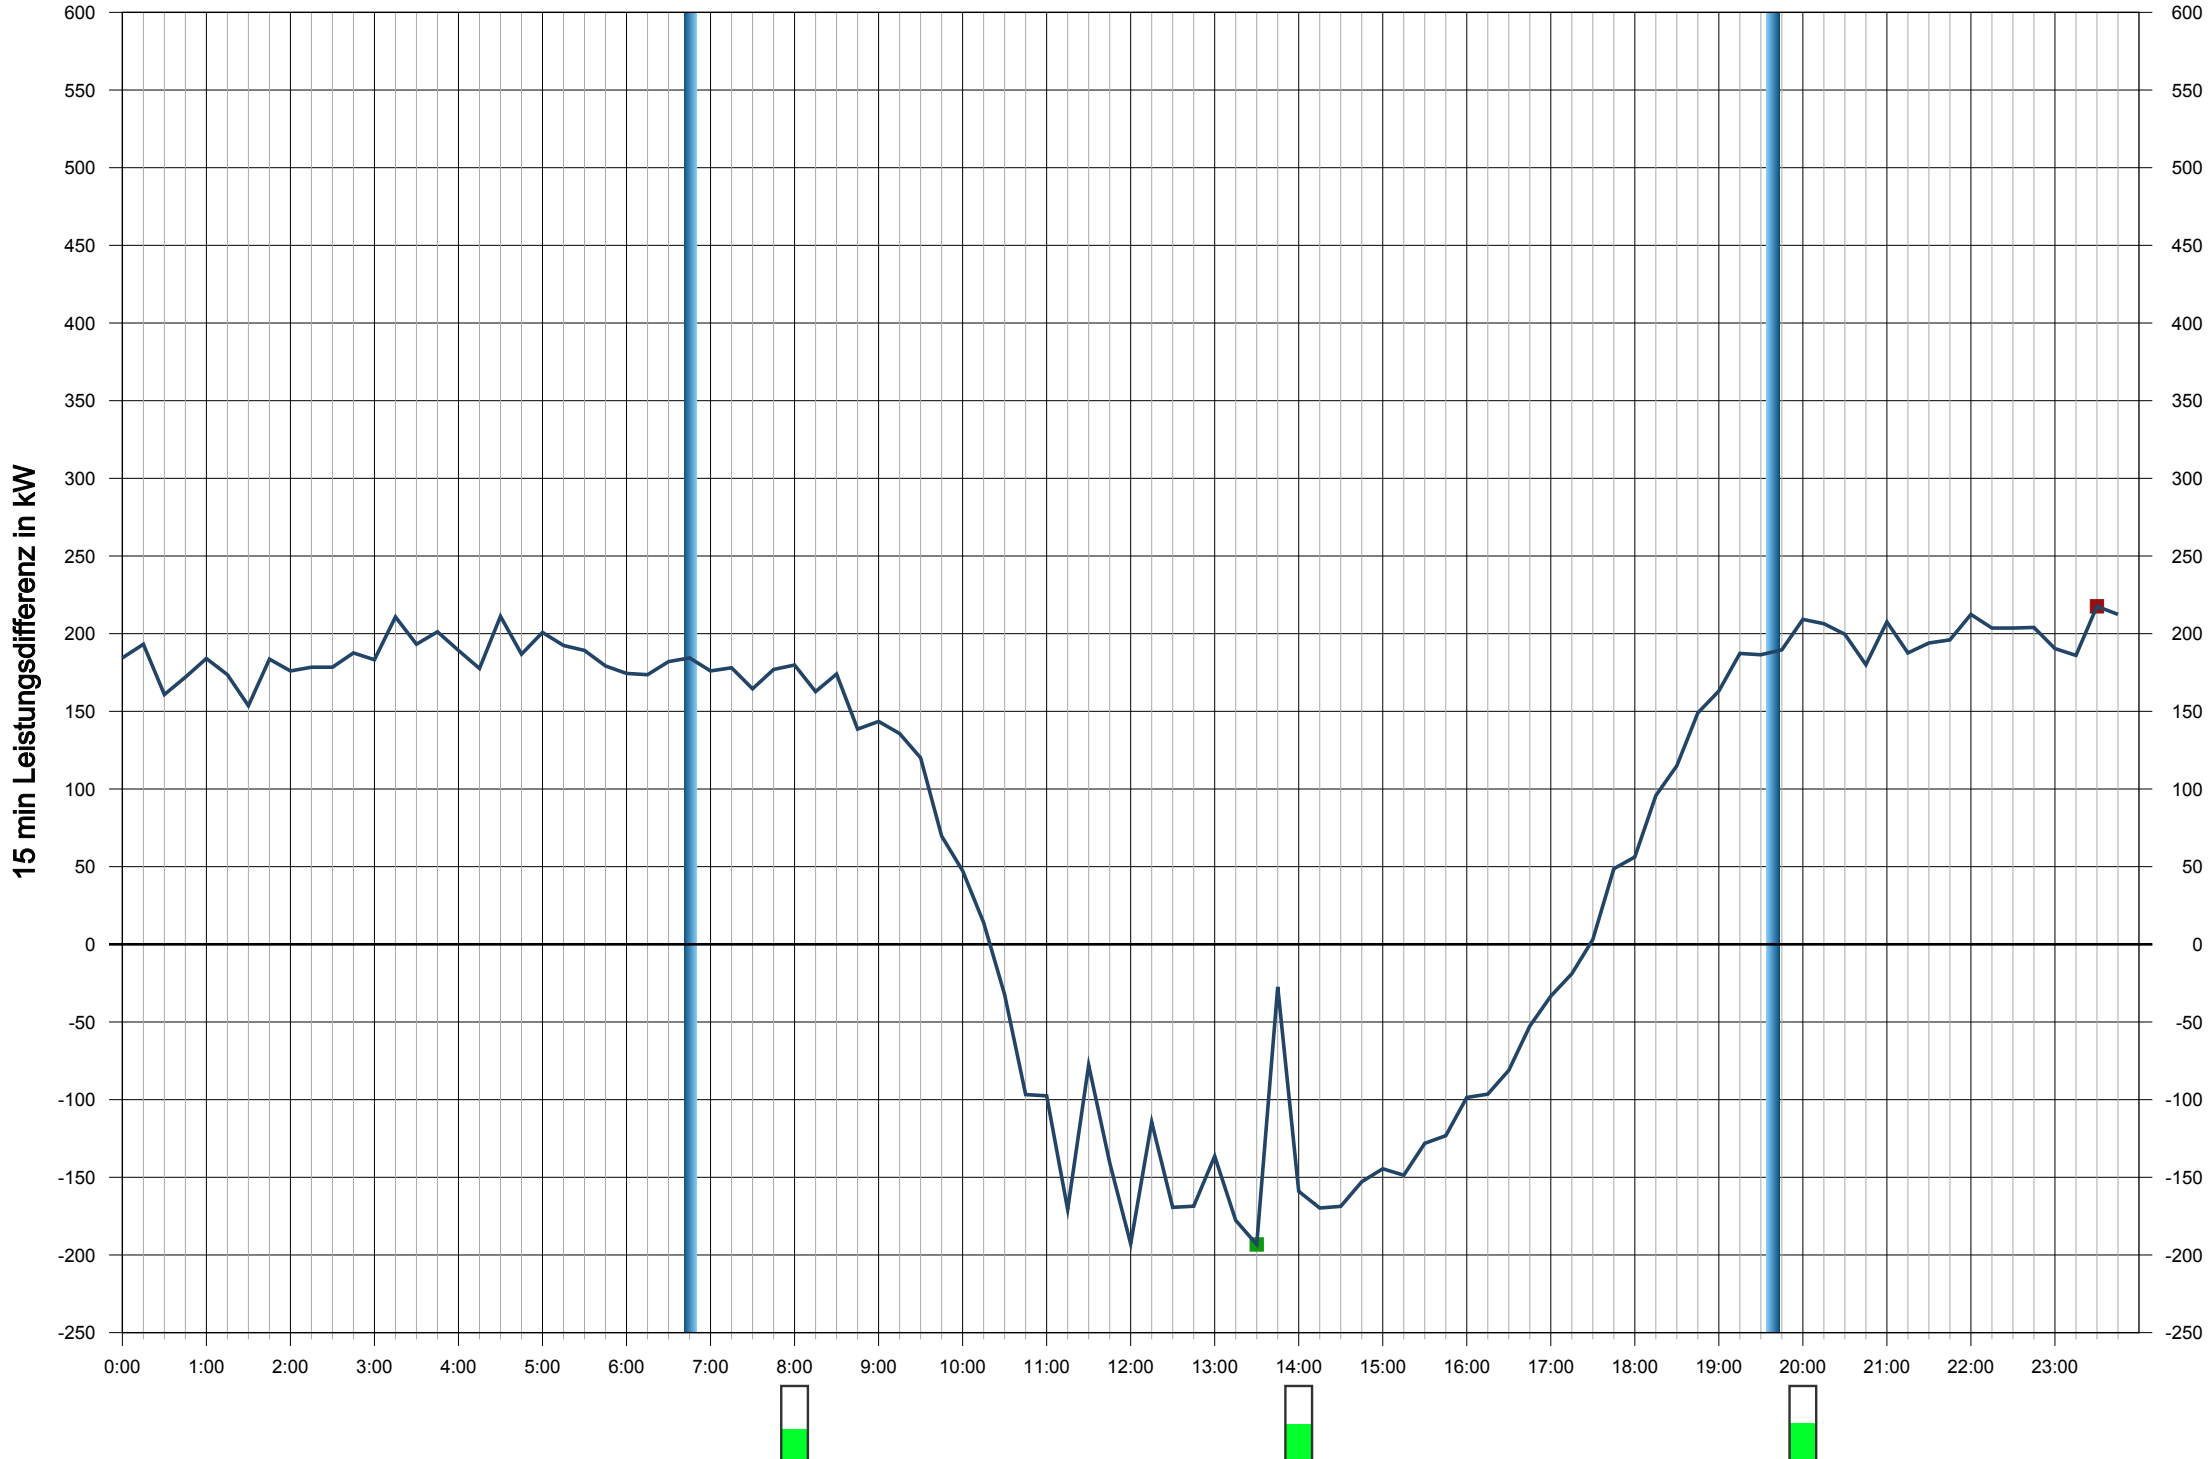


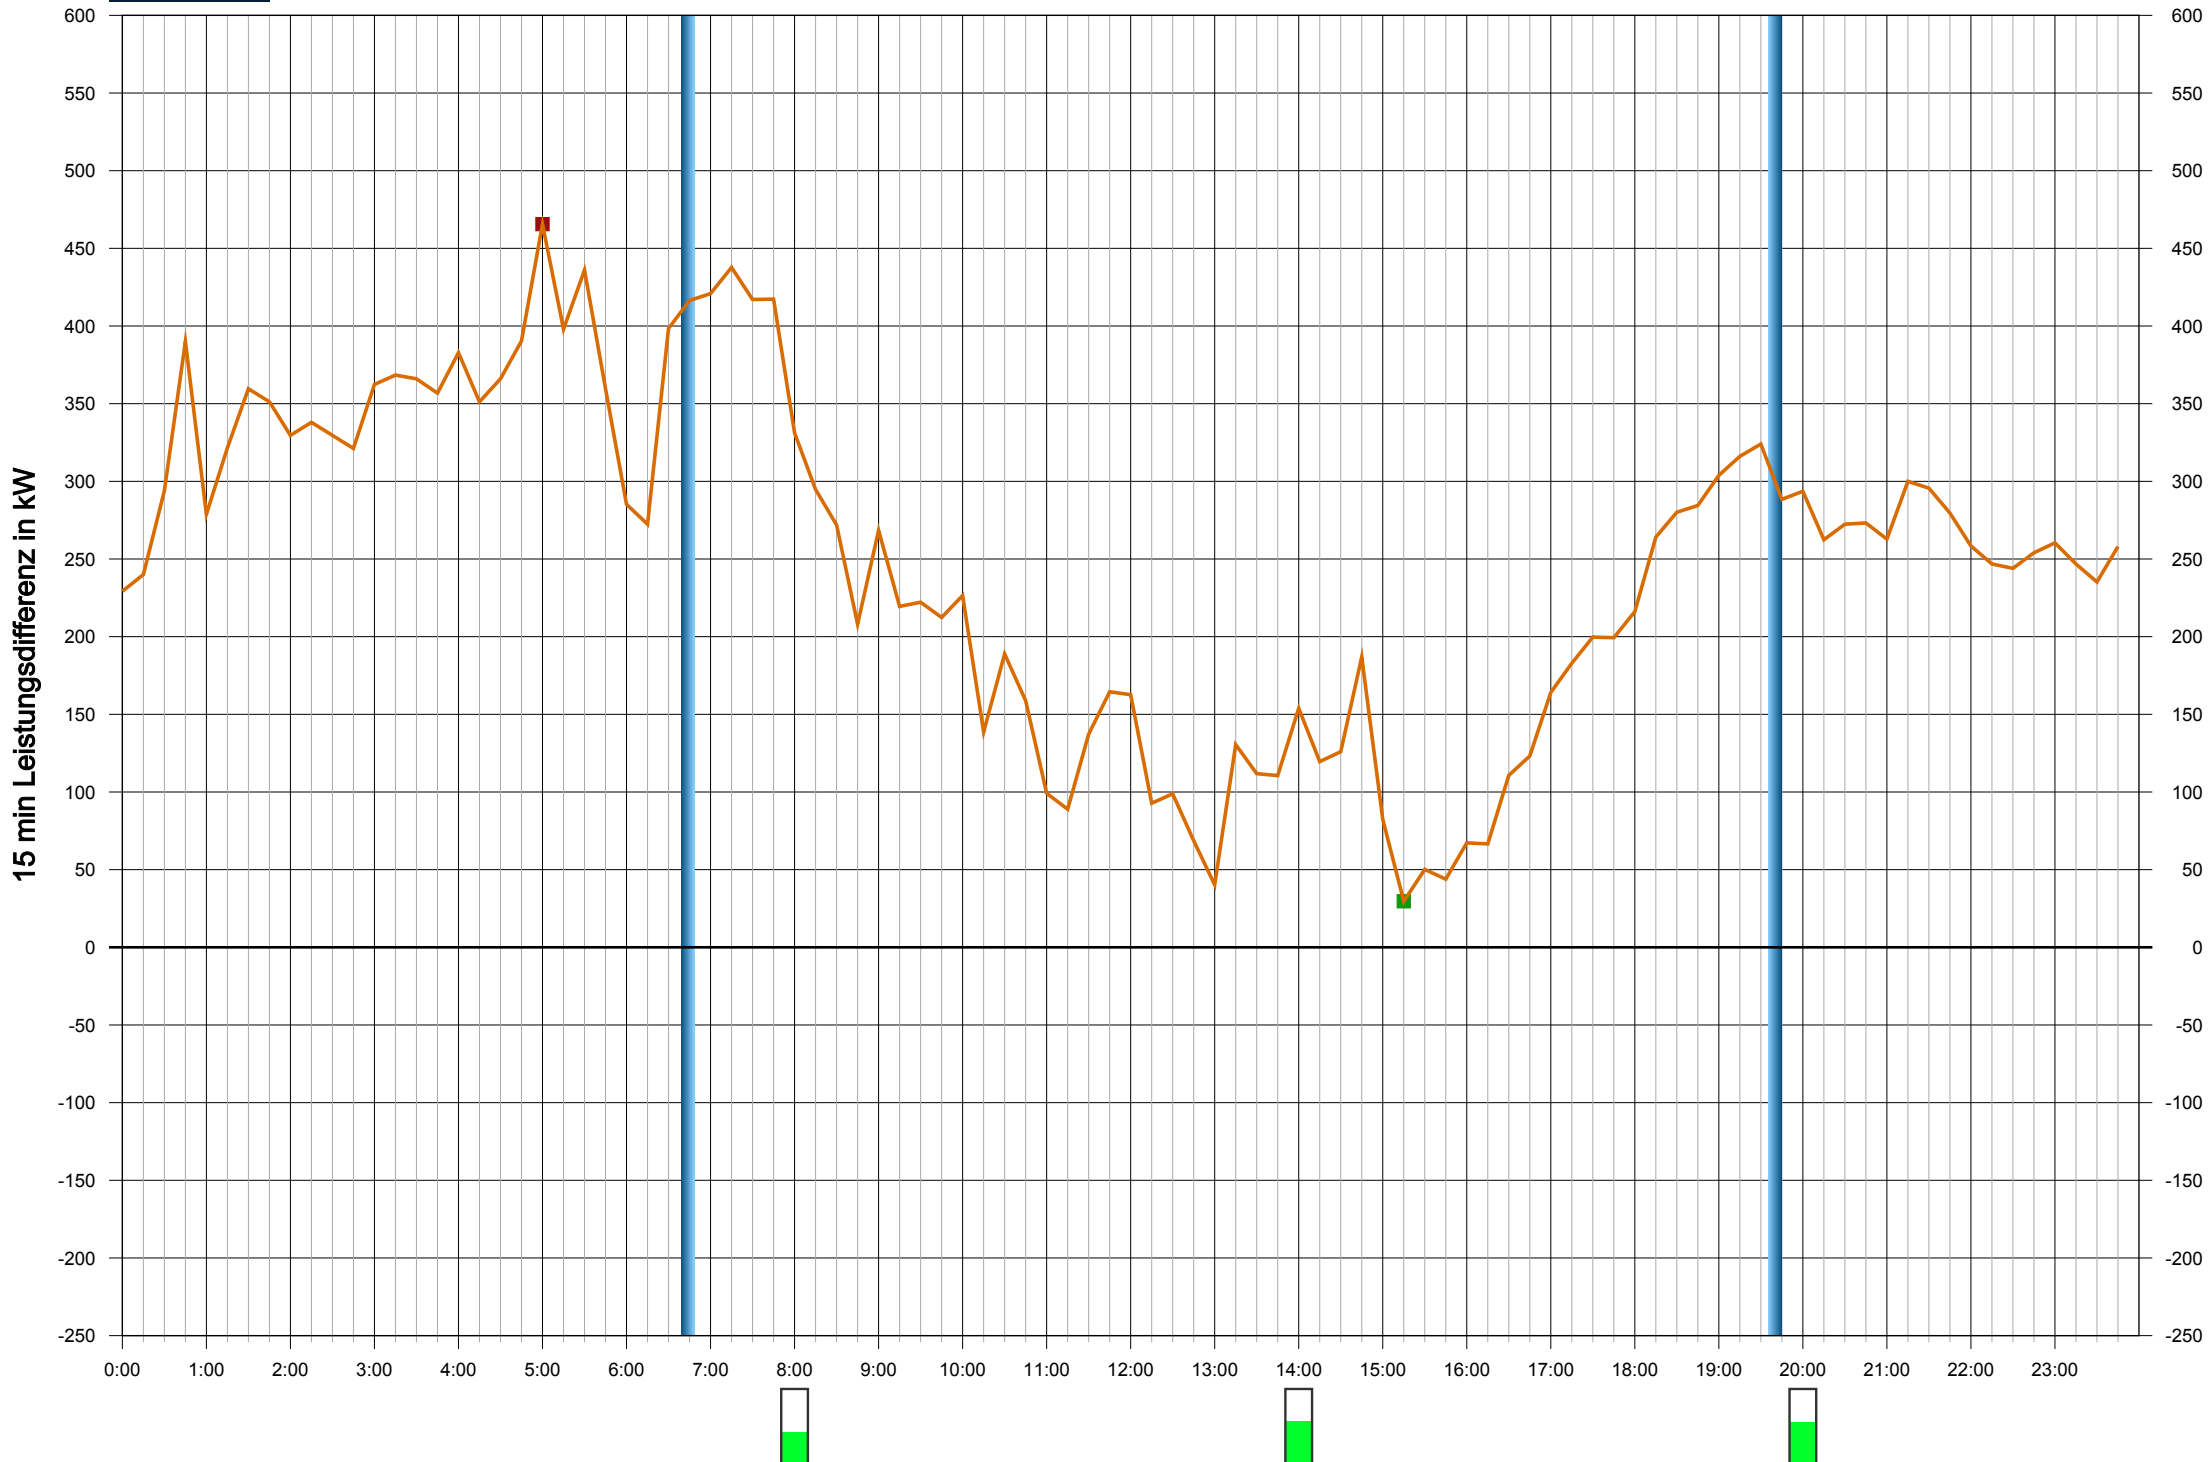

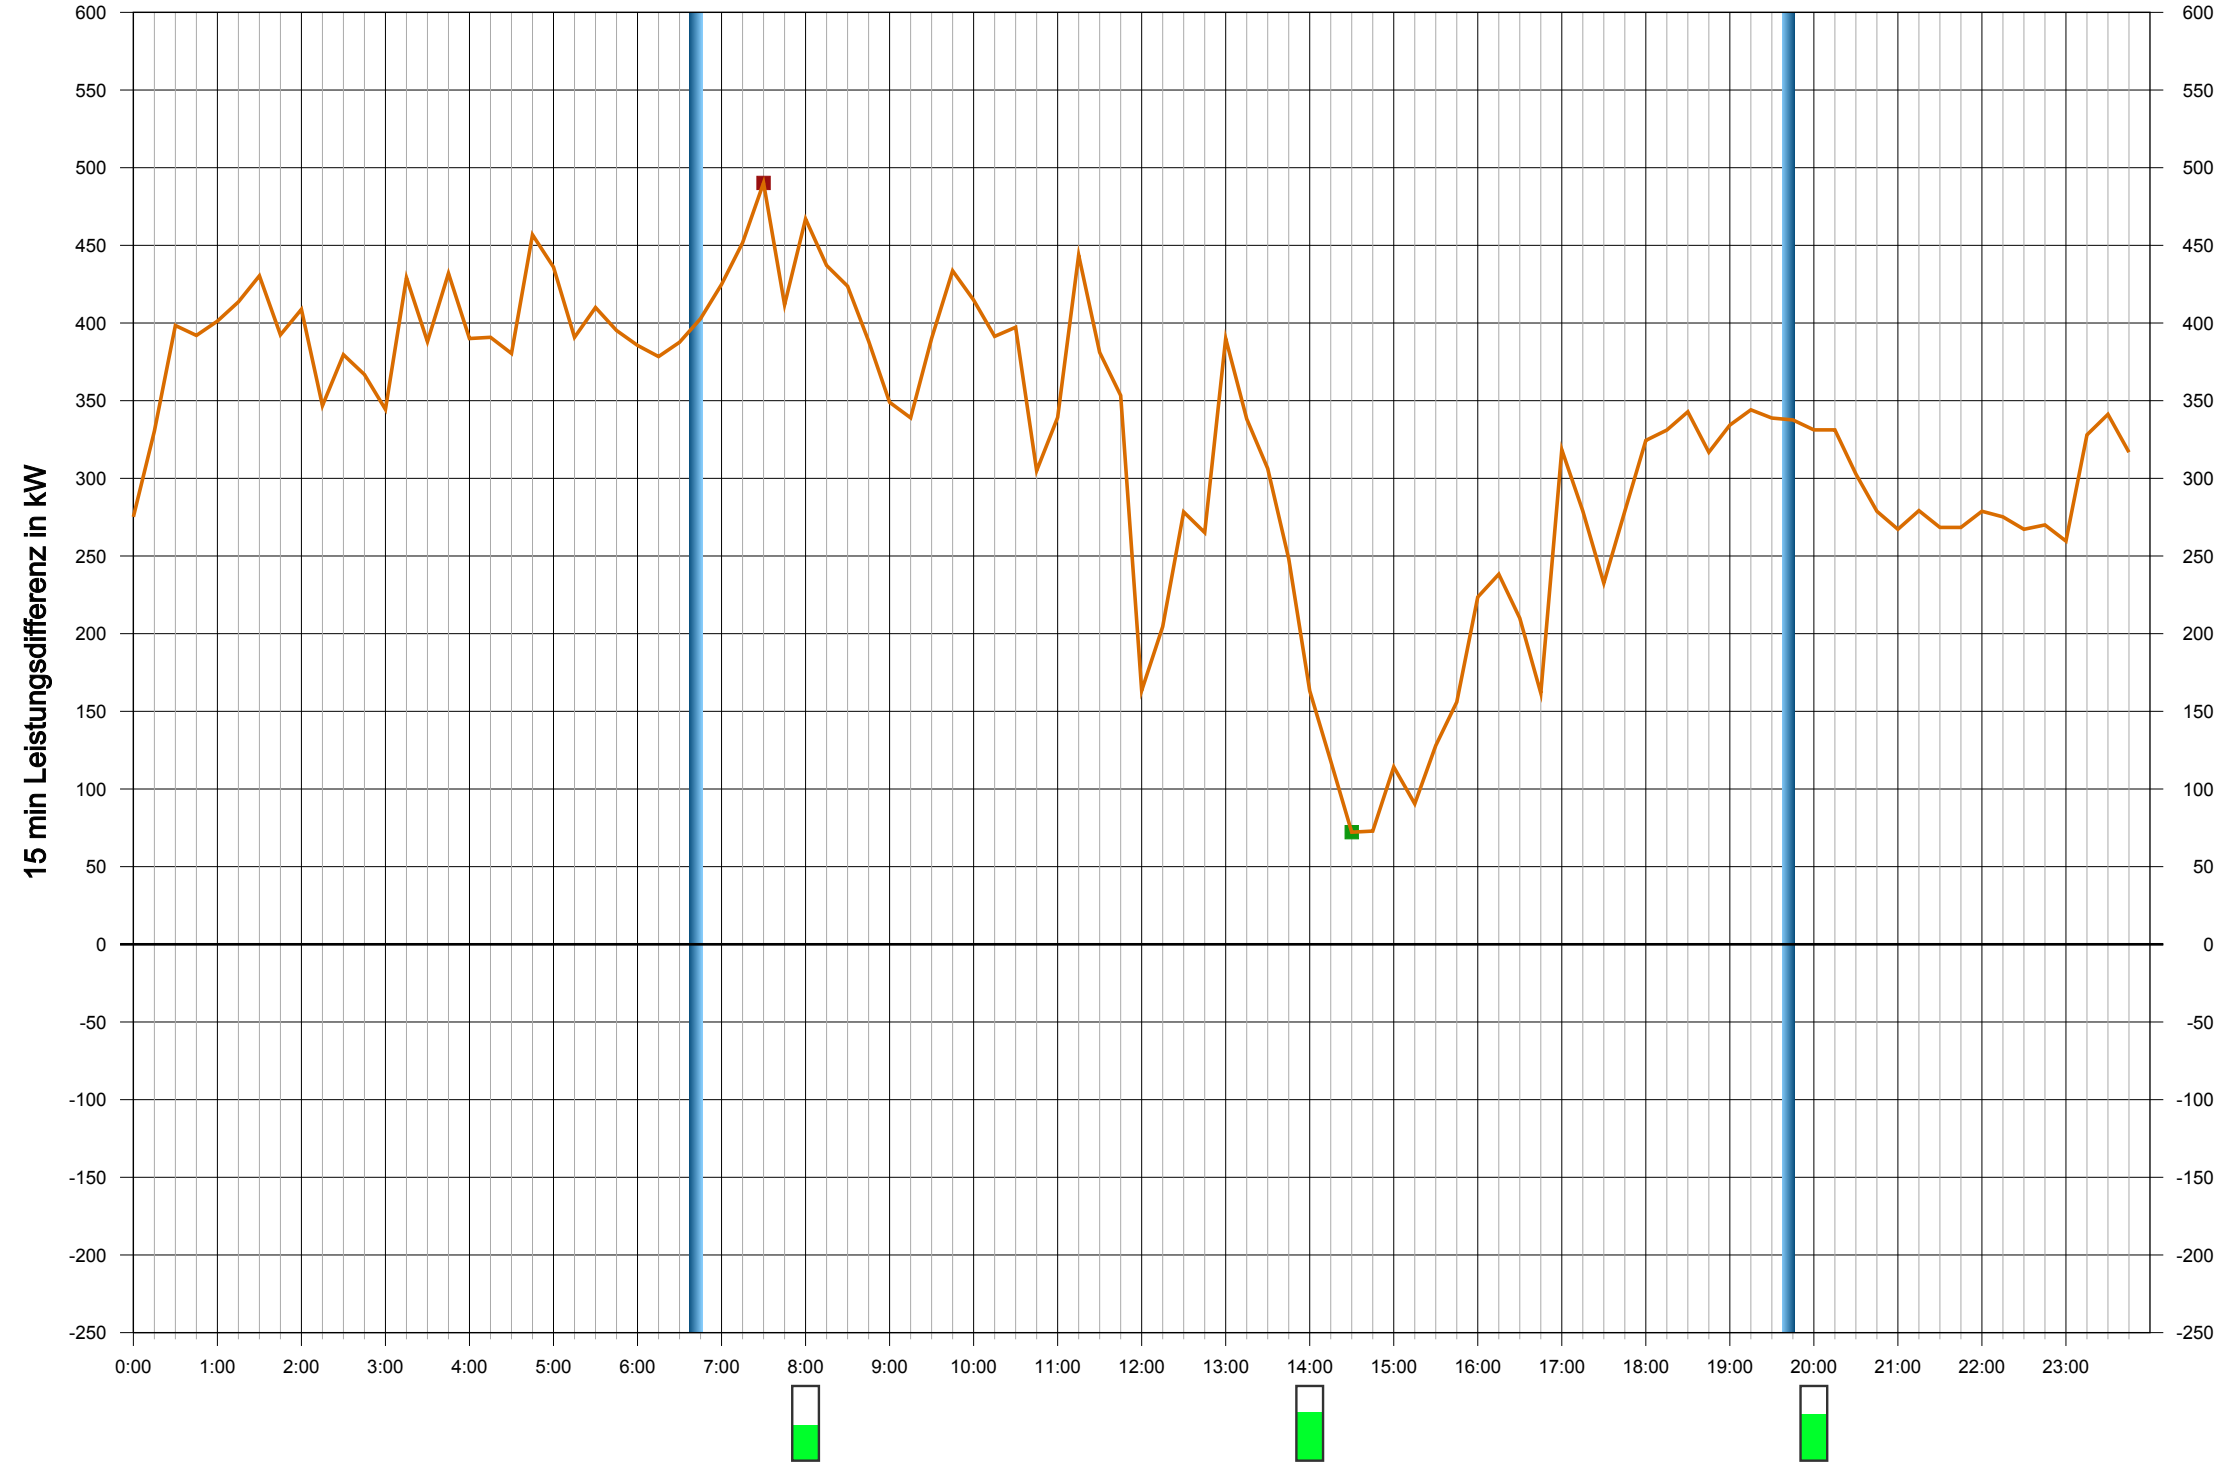



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mi. 4.4.2012 (KW 14)


Tagesminimum: 73,4 kW, Tagesmittelwert: 318,7 kW, Tagesmaximum: 507,0 kW, Tagesbedarf: 10.077 kWh (1.411 €)

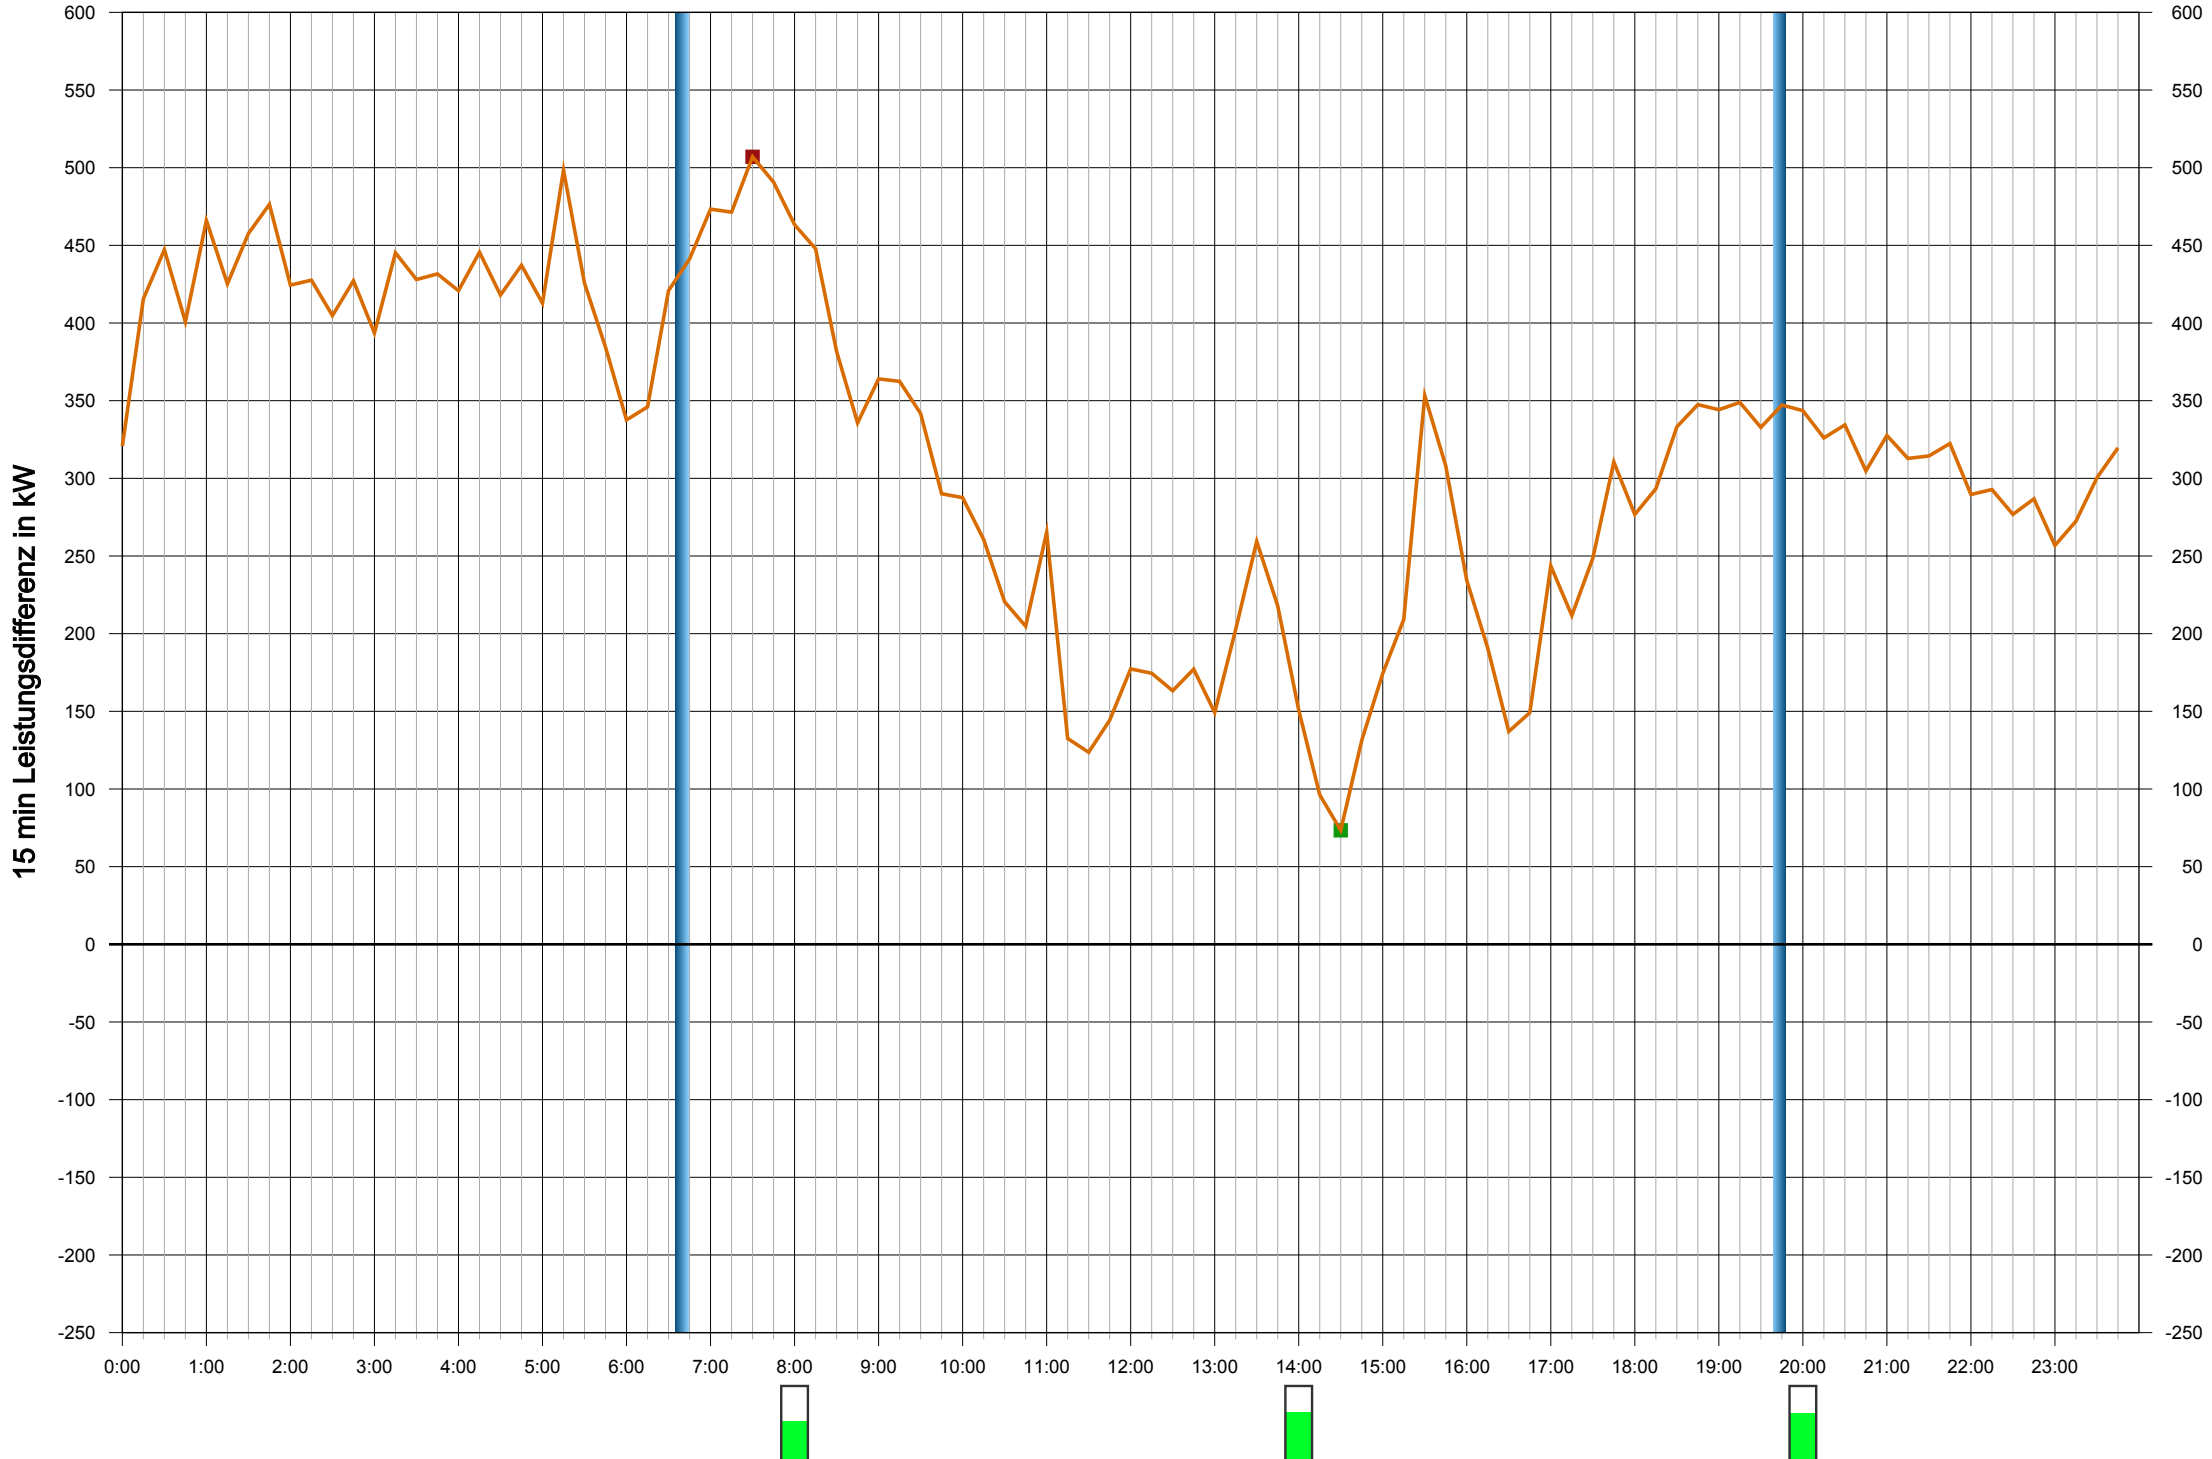





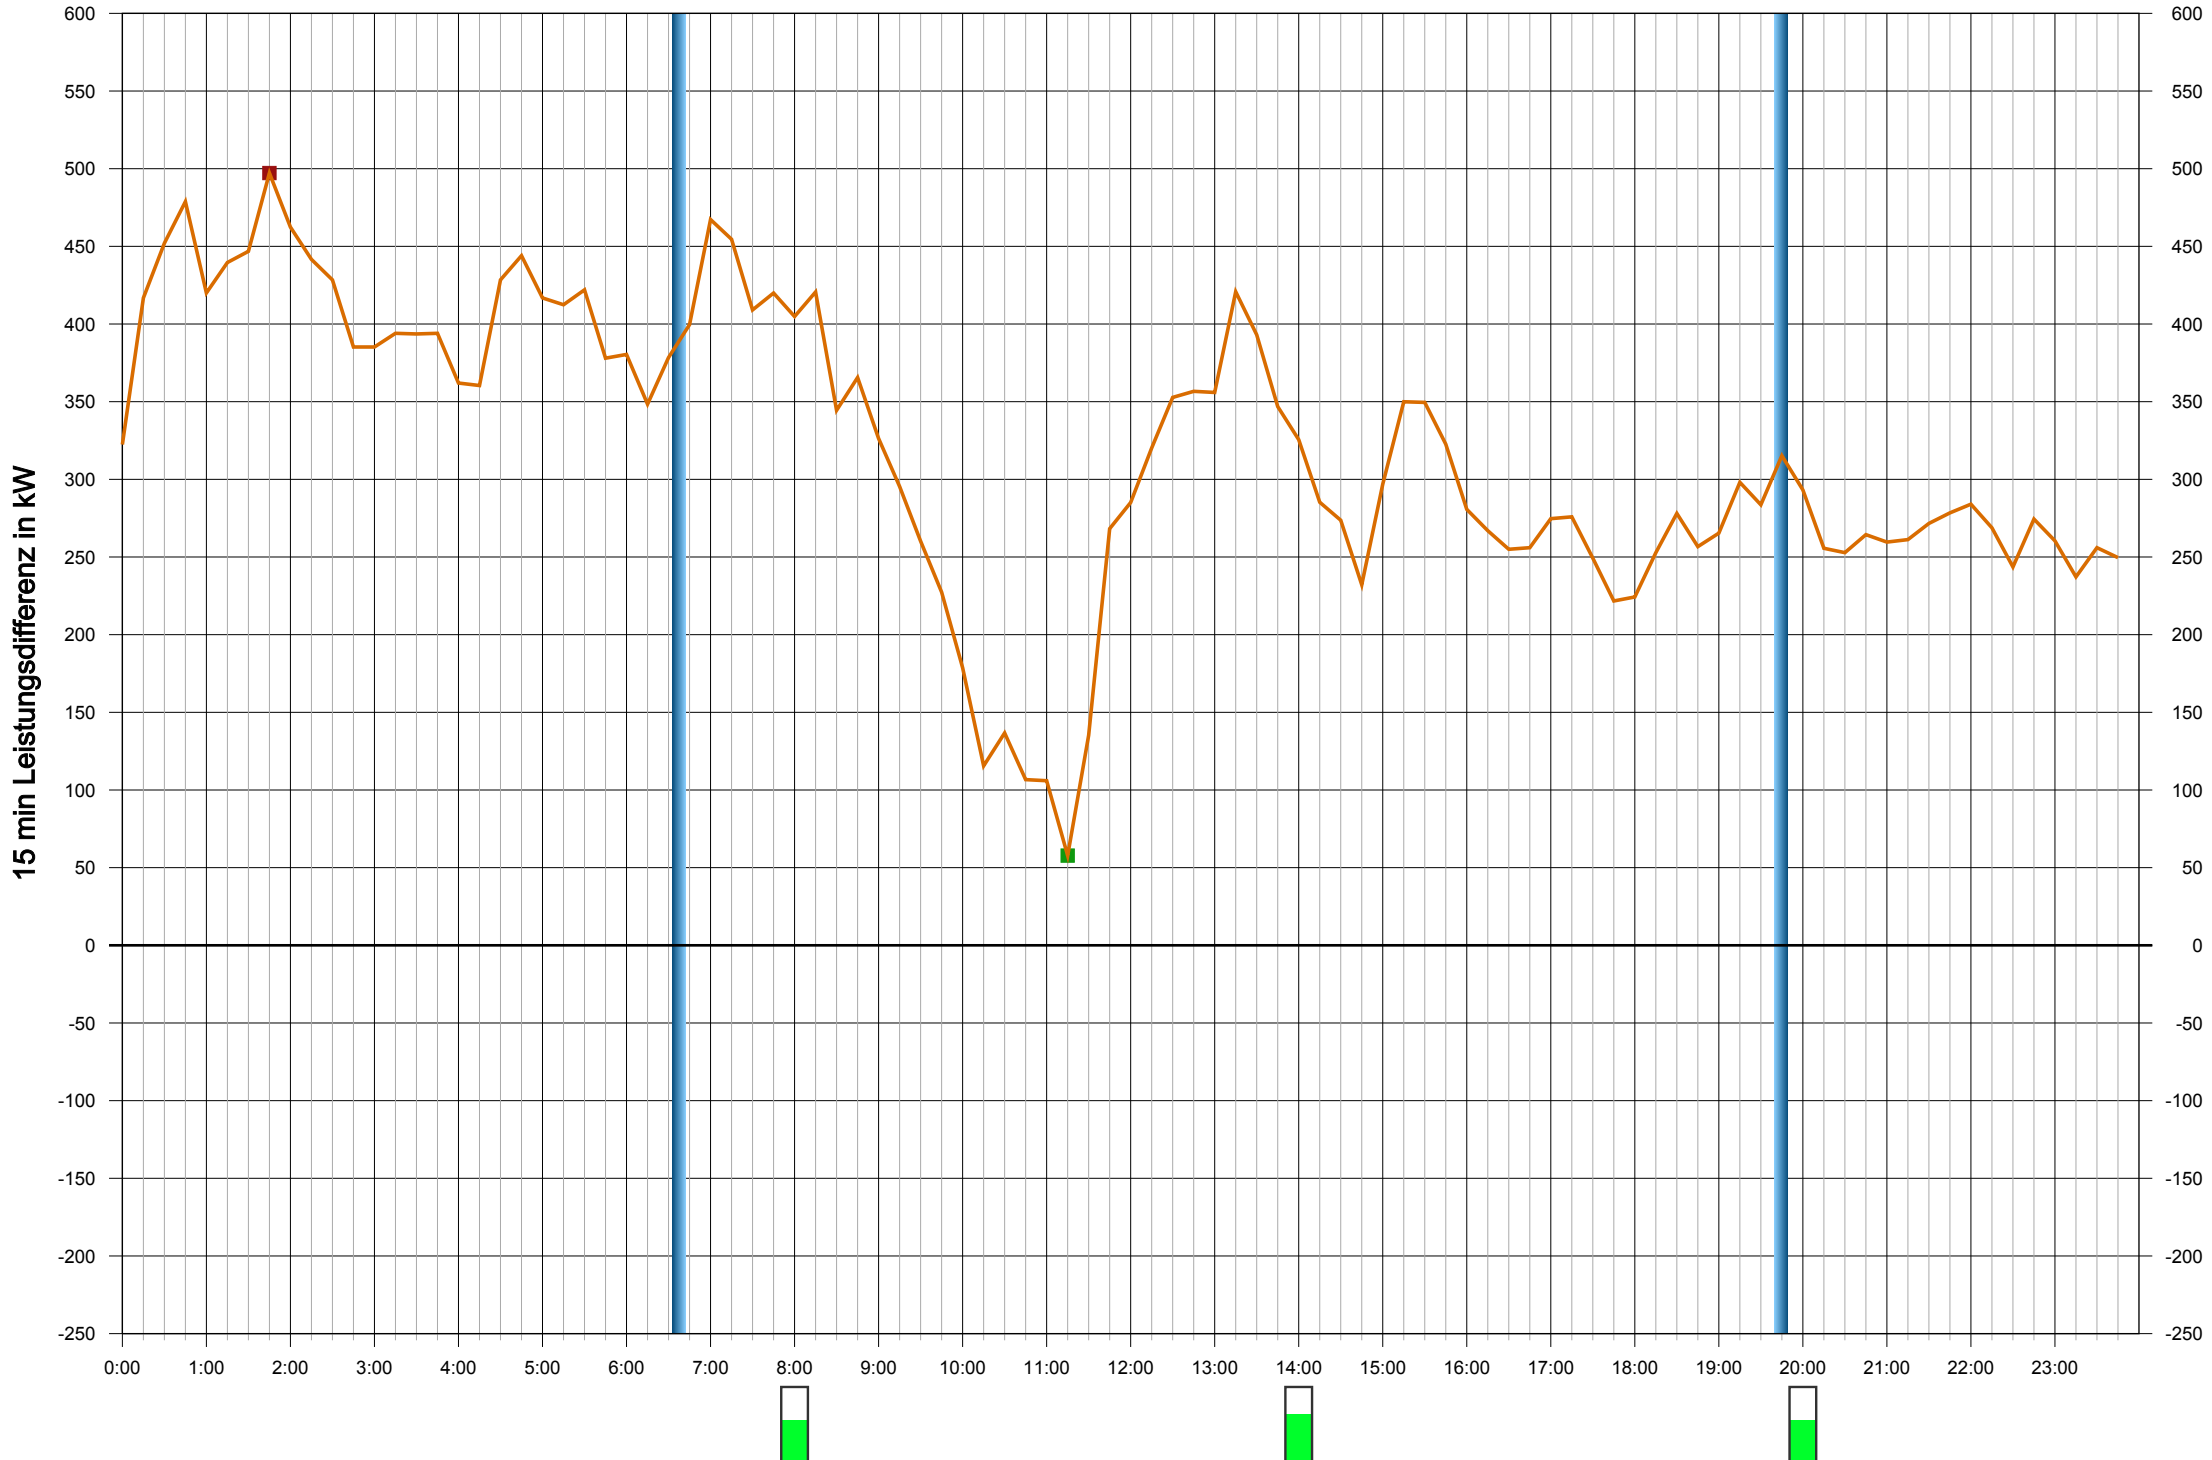


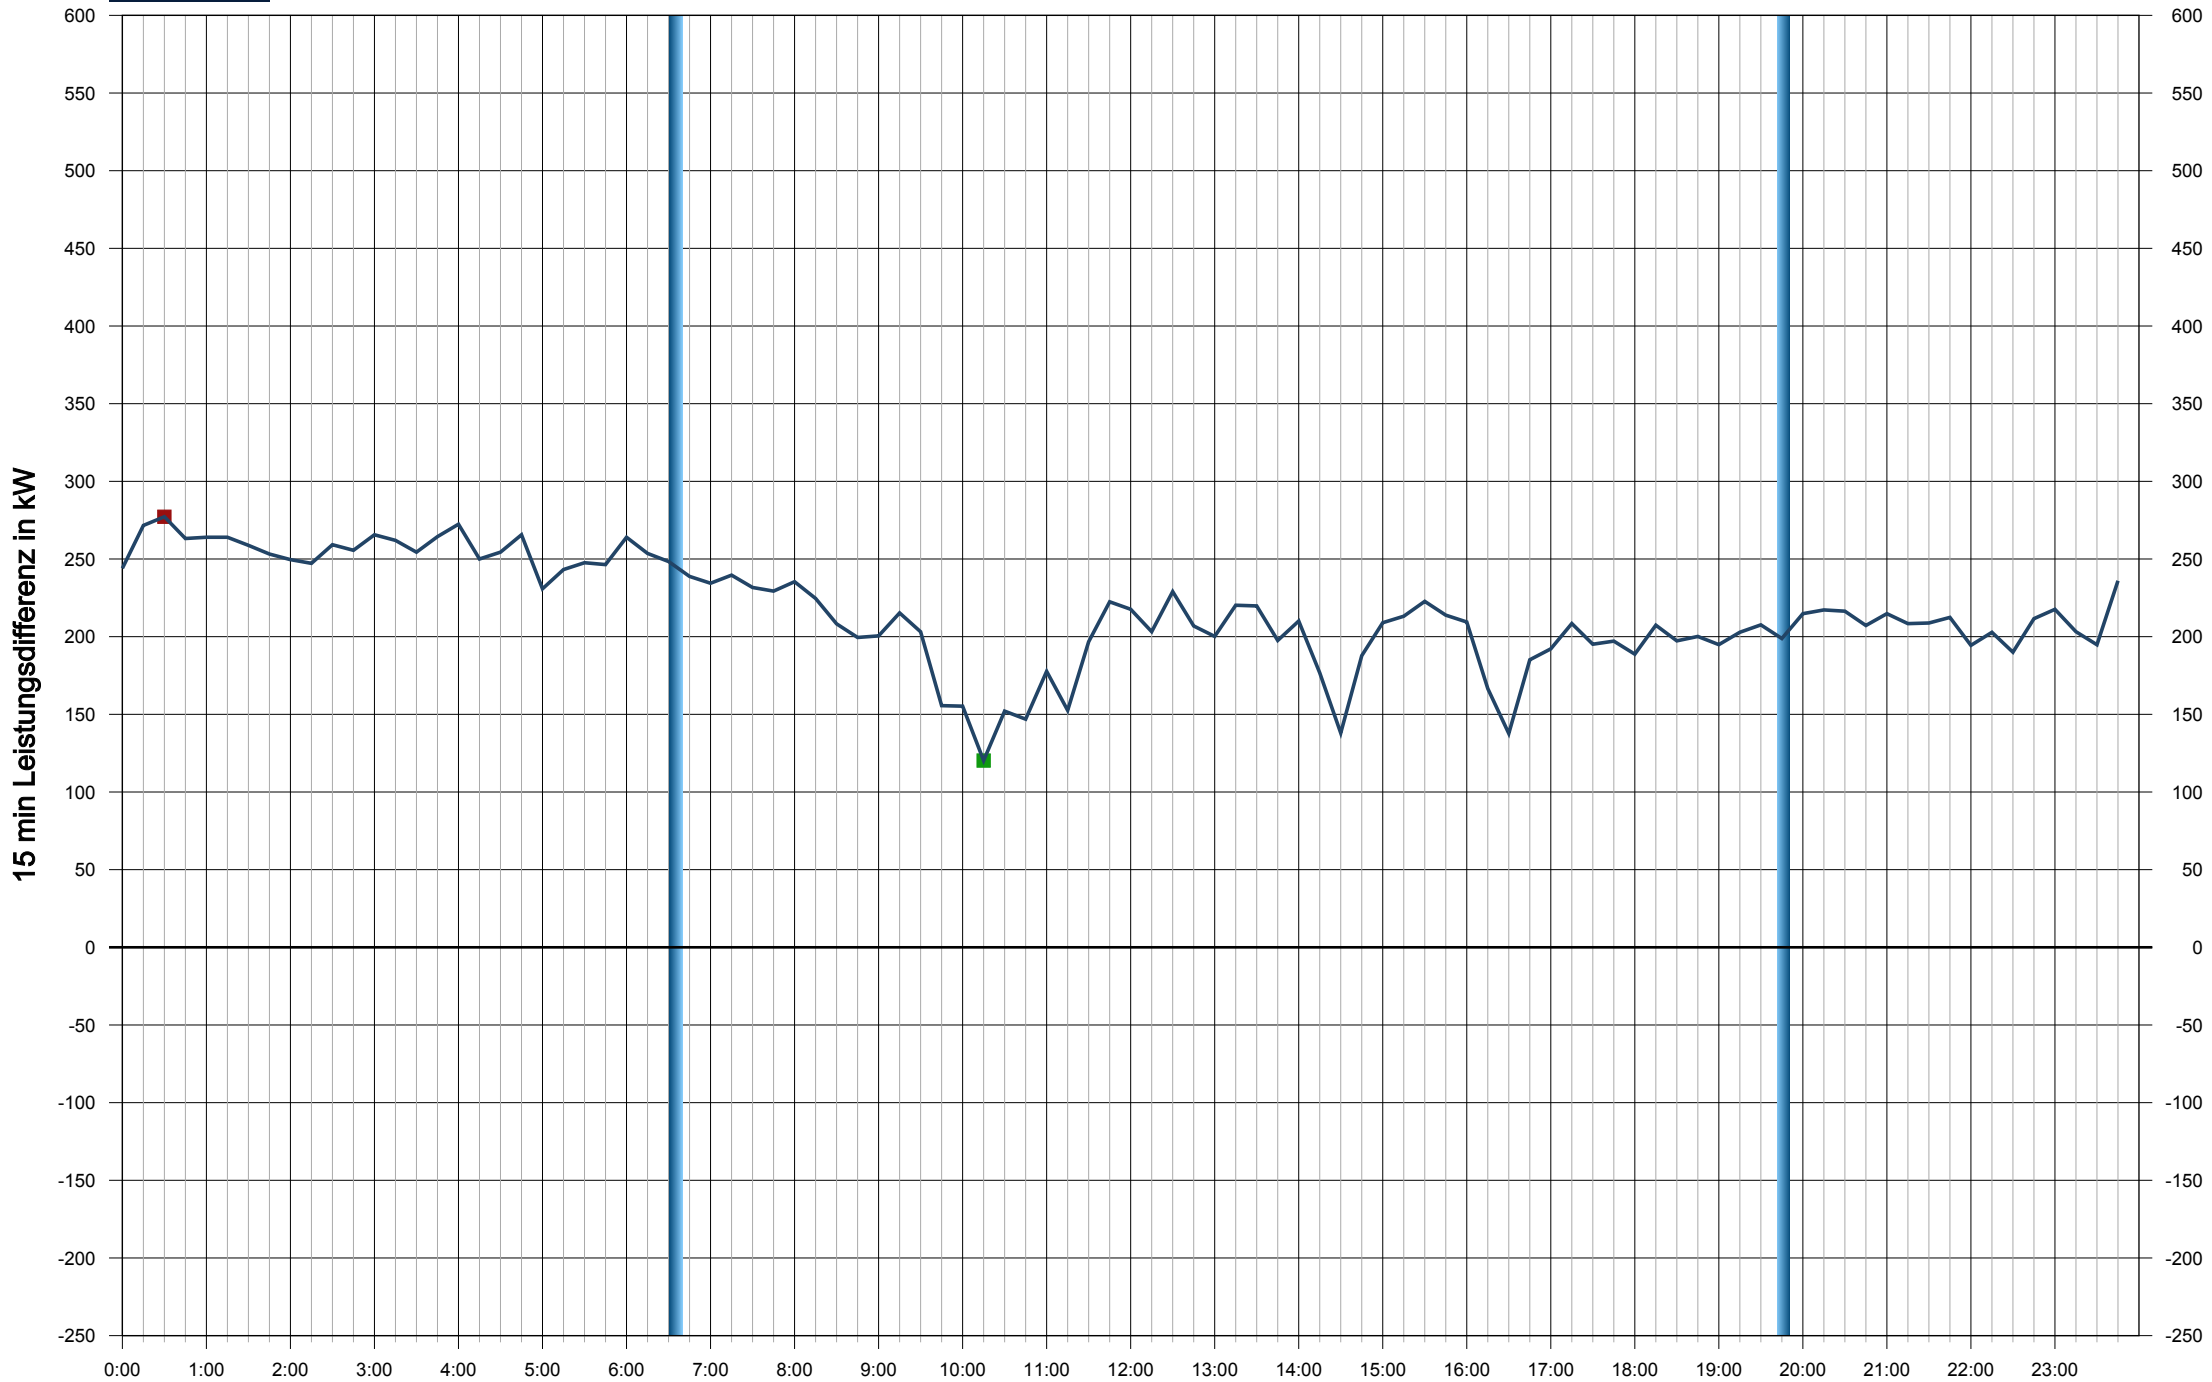


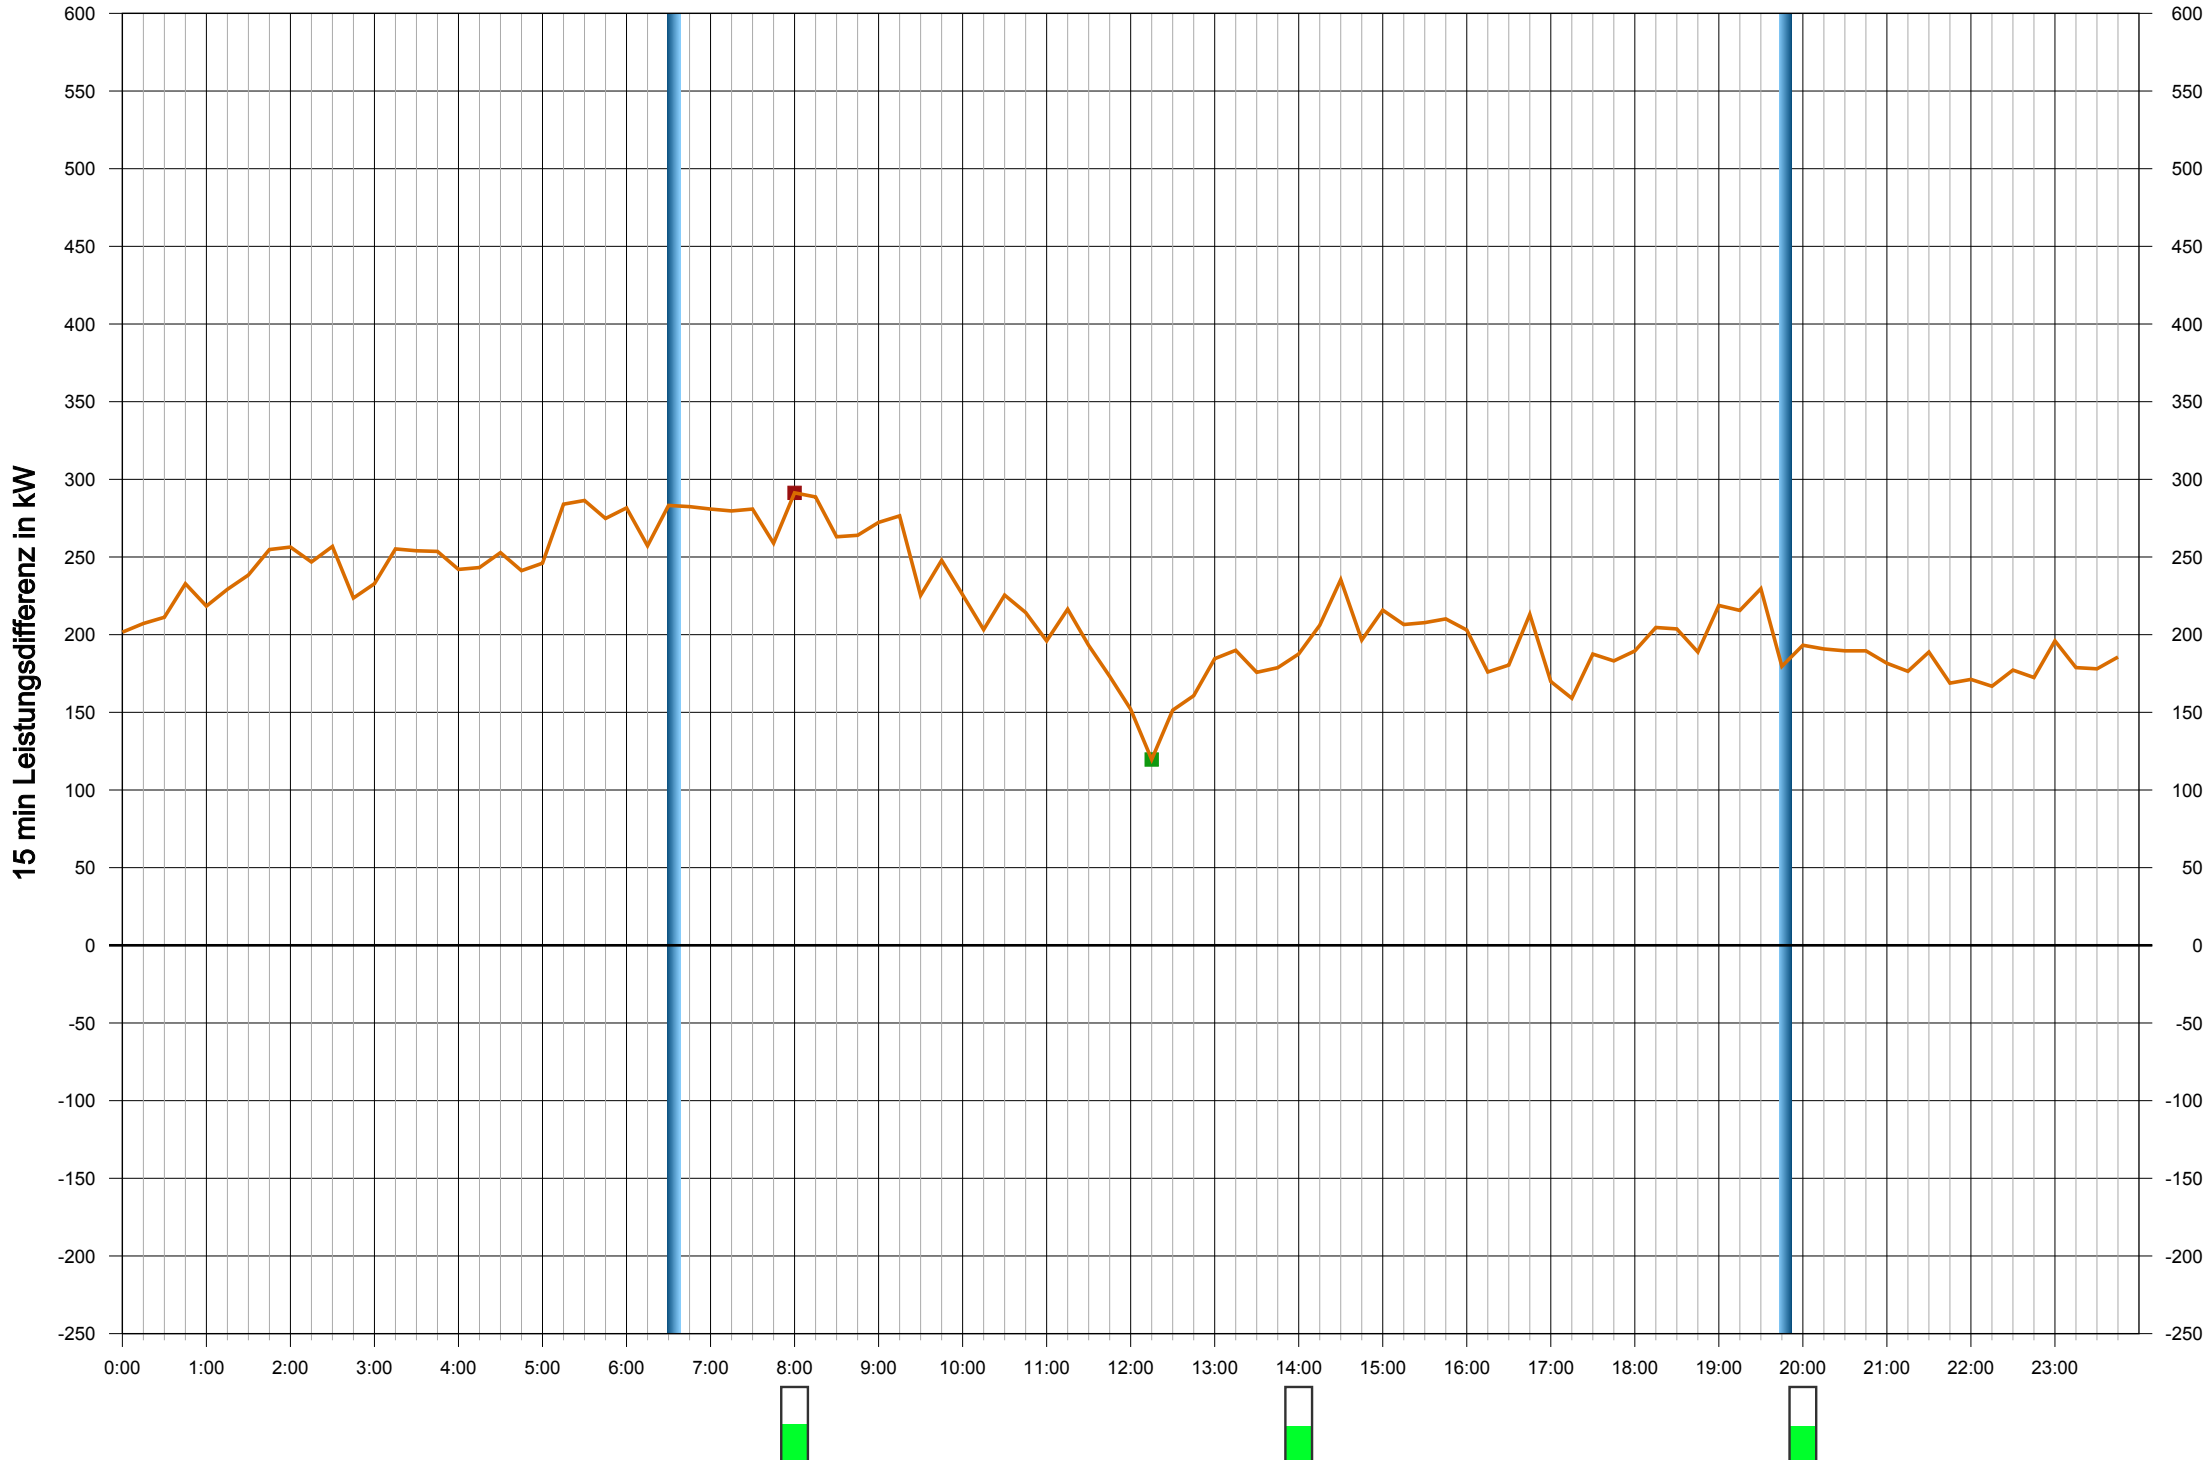


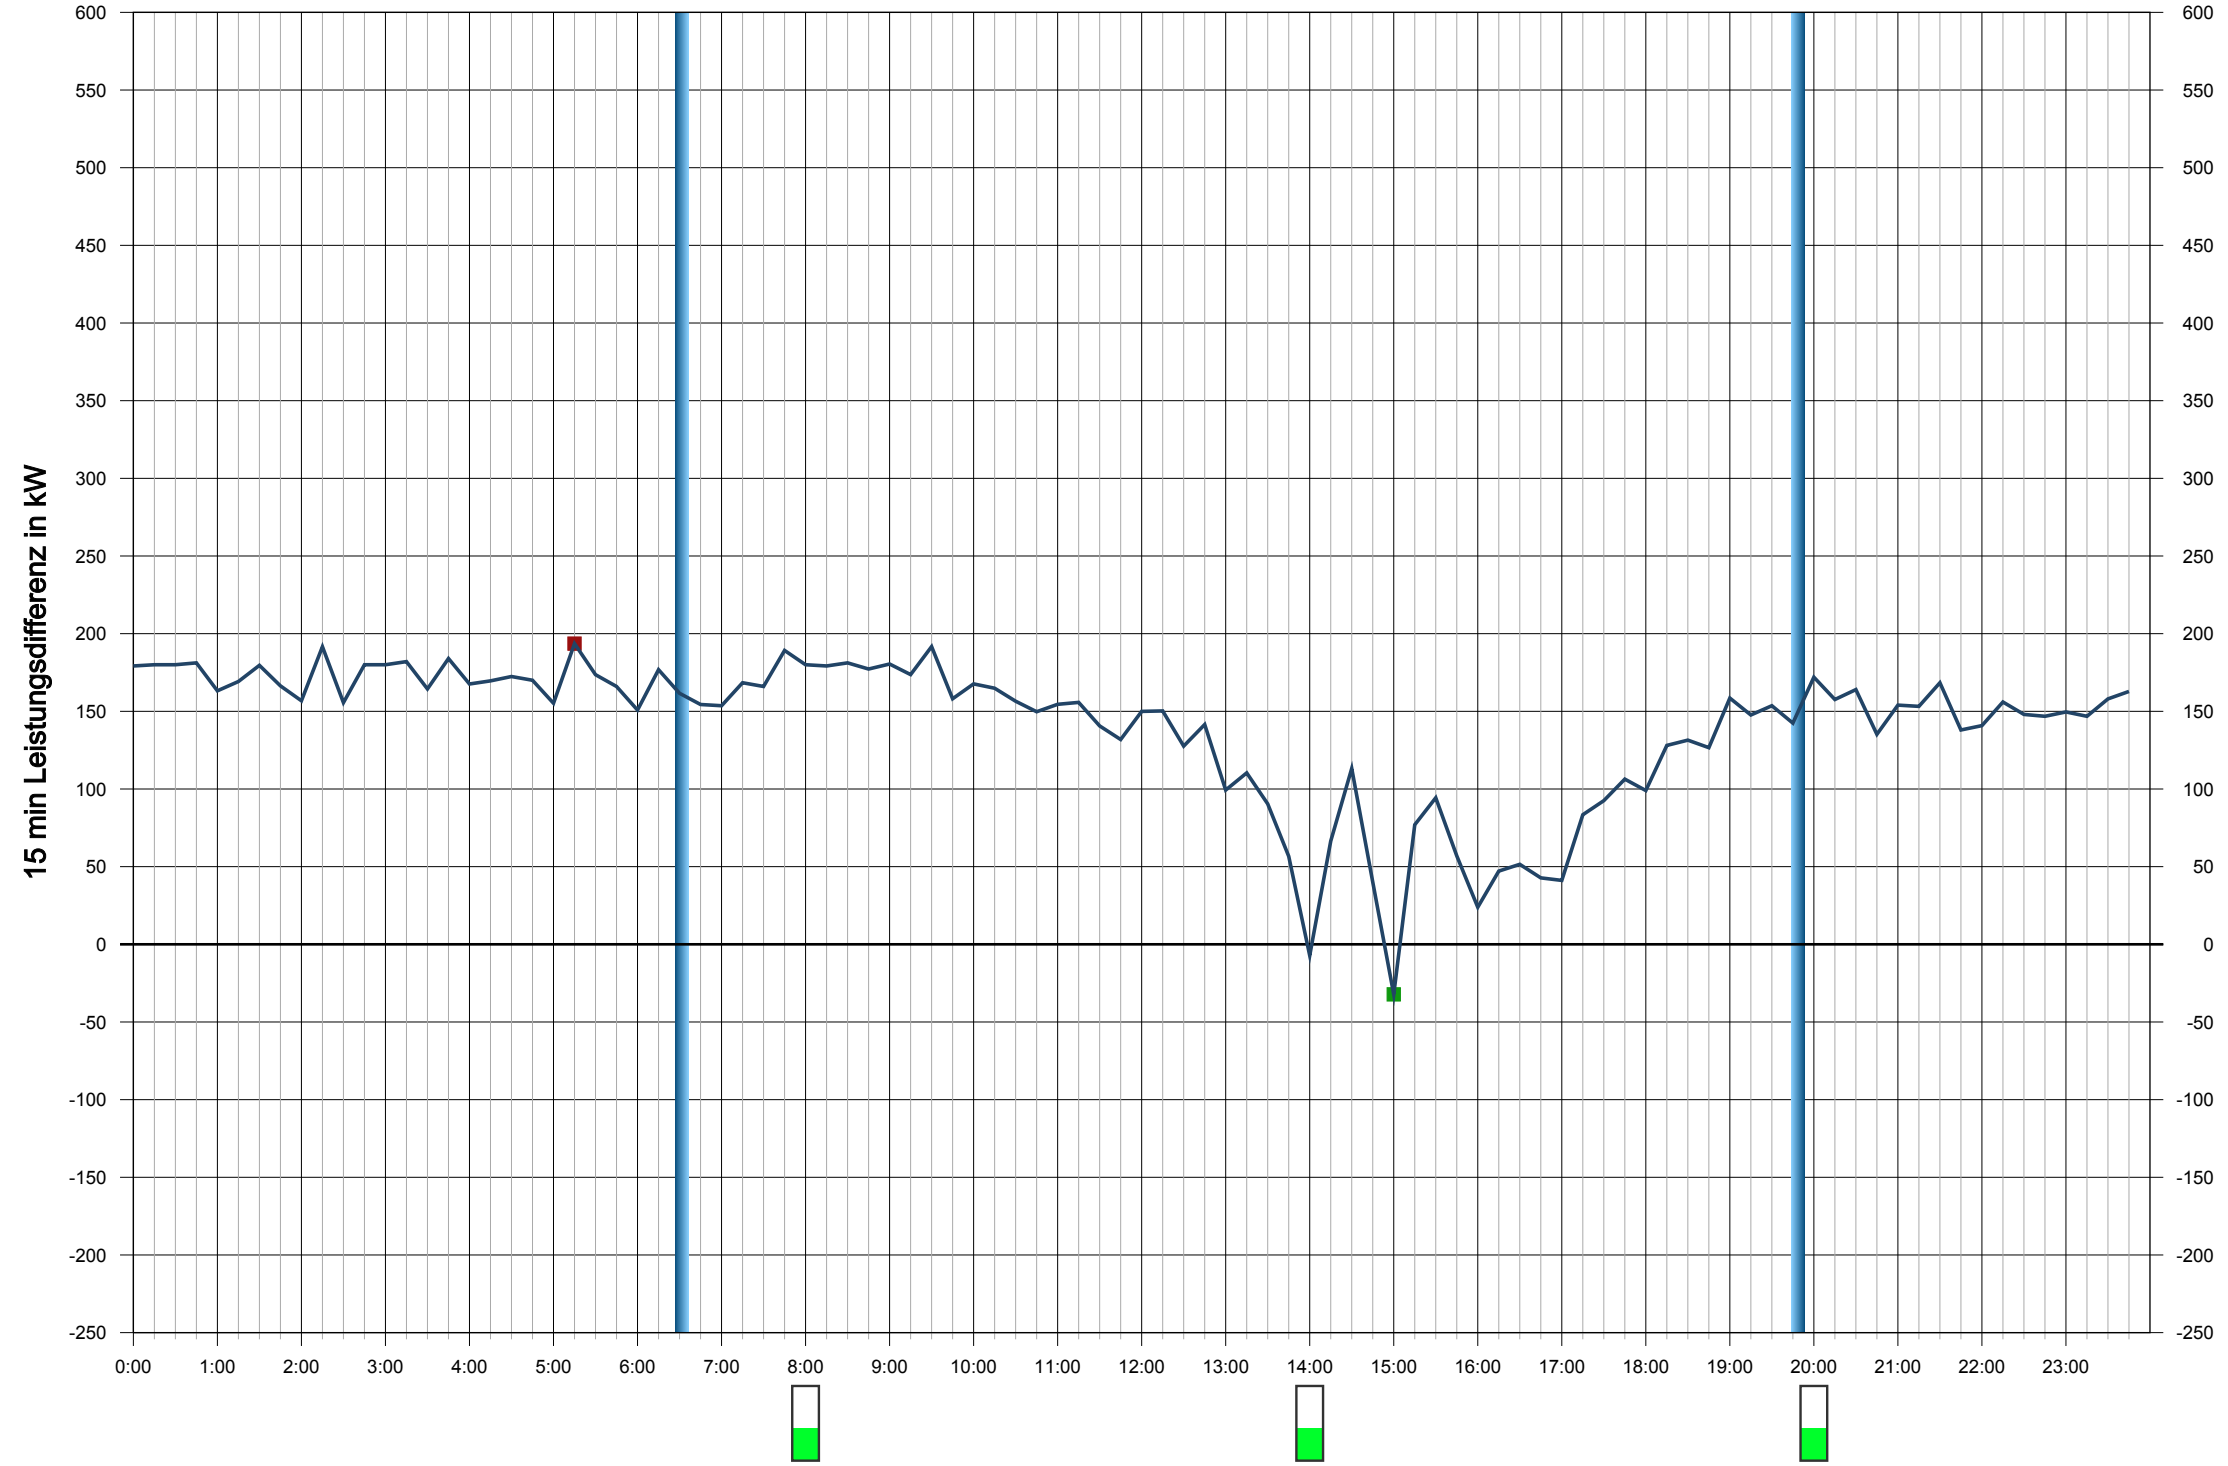

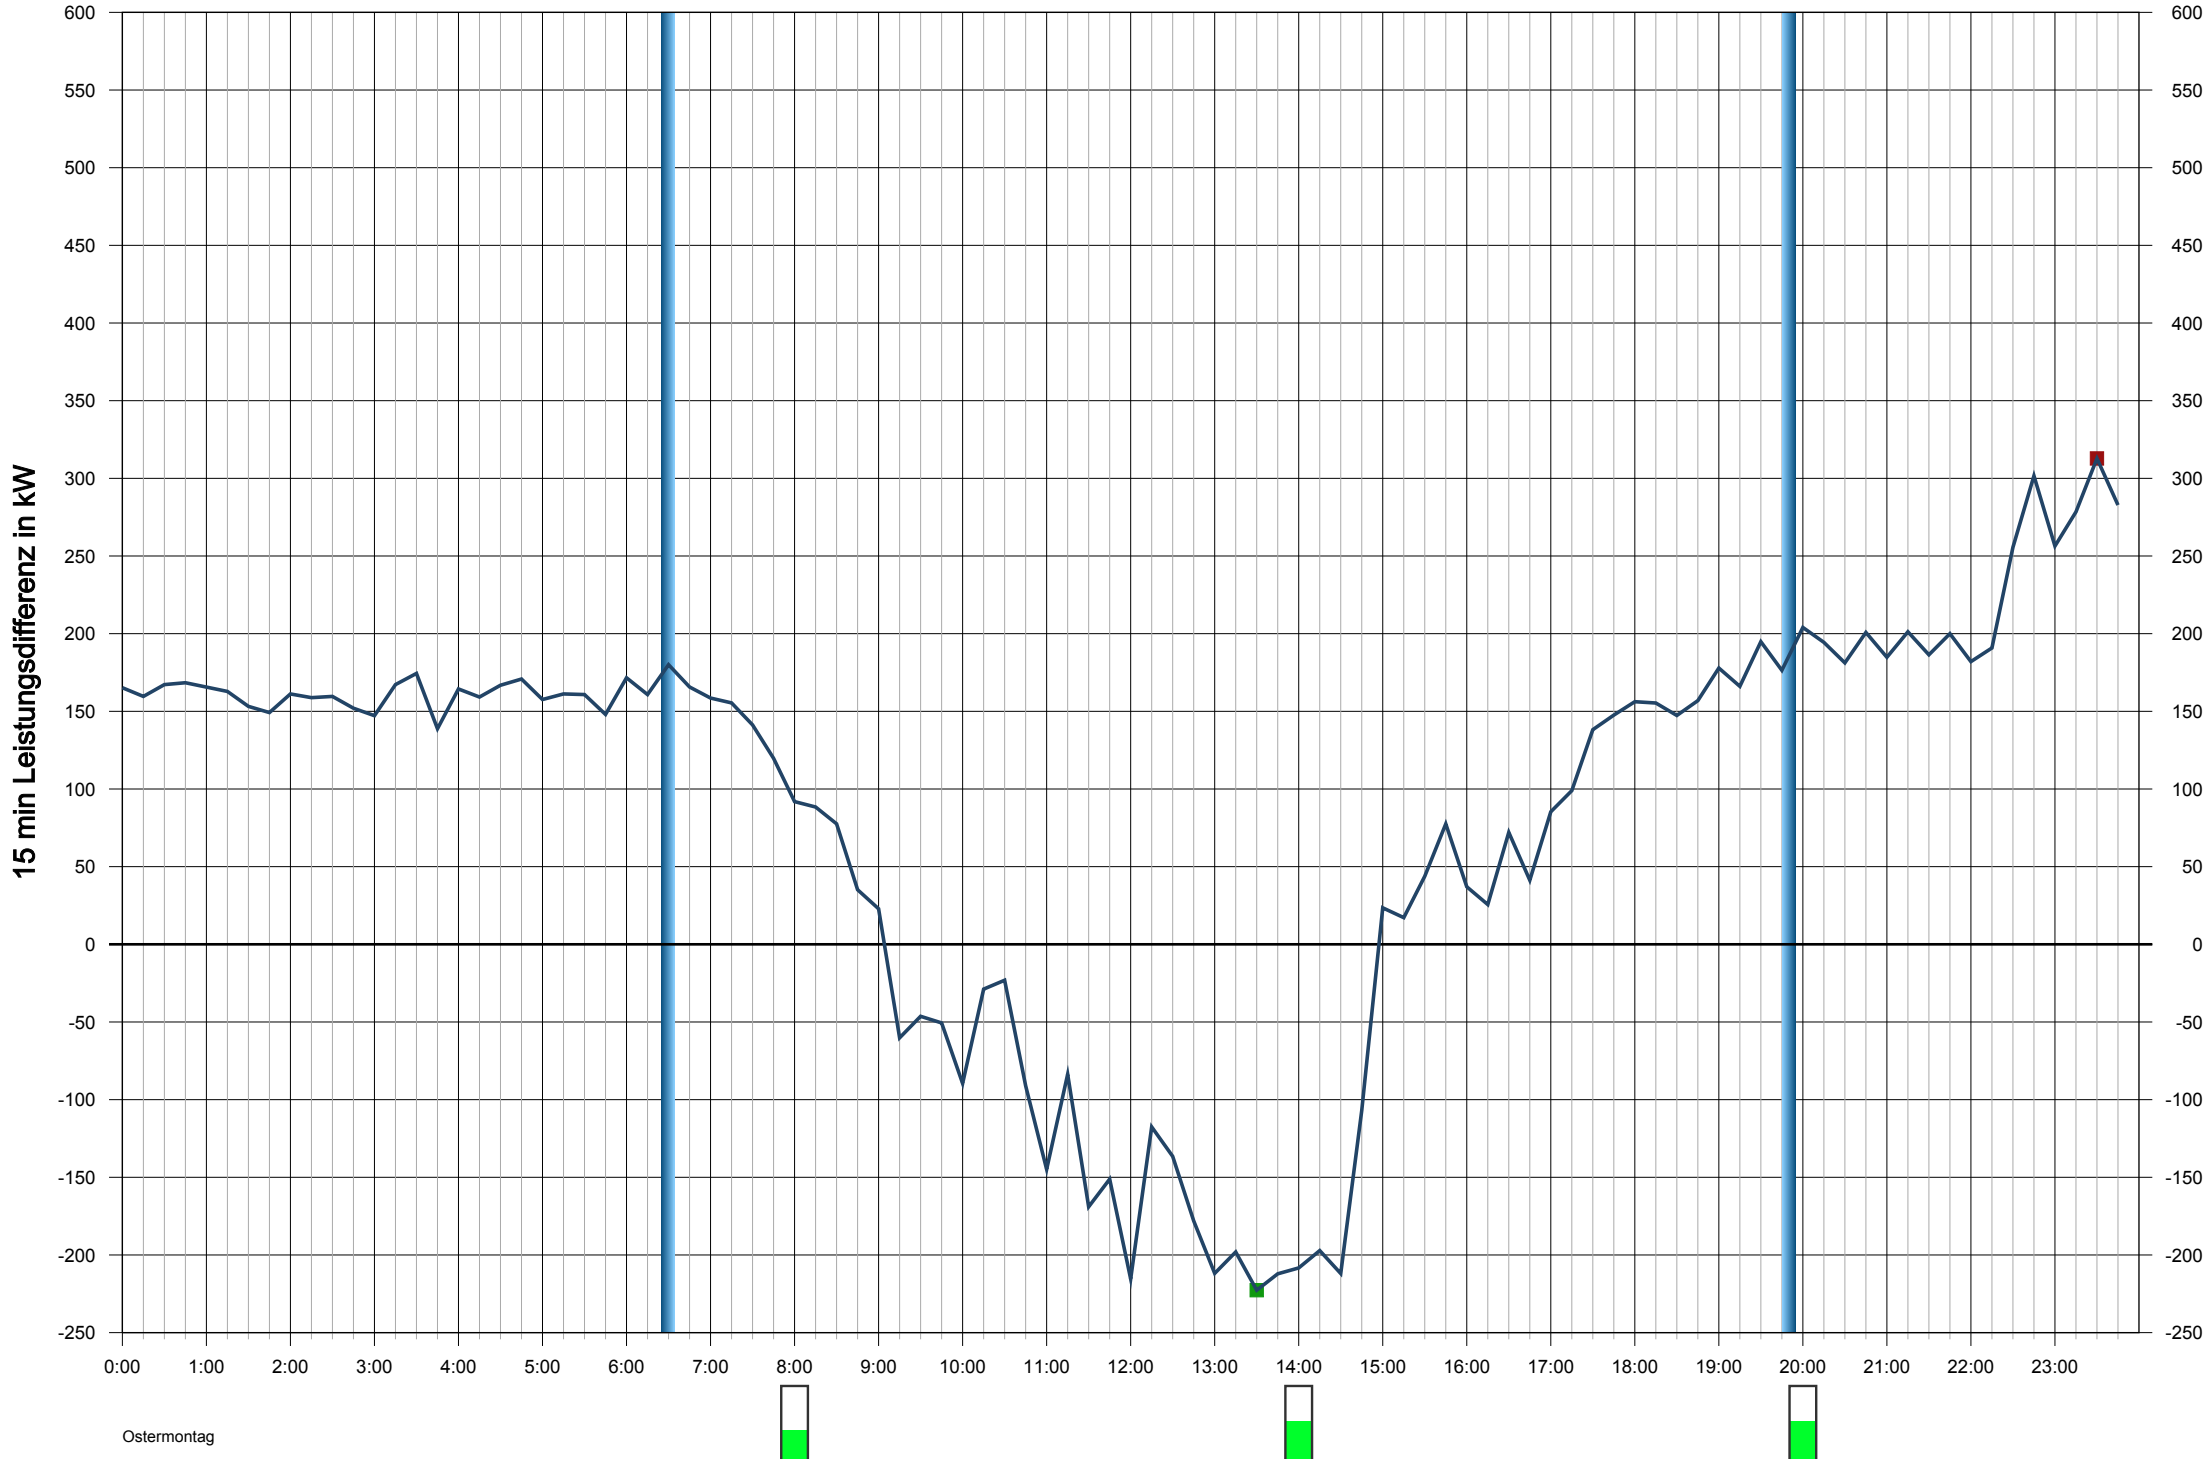


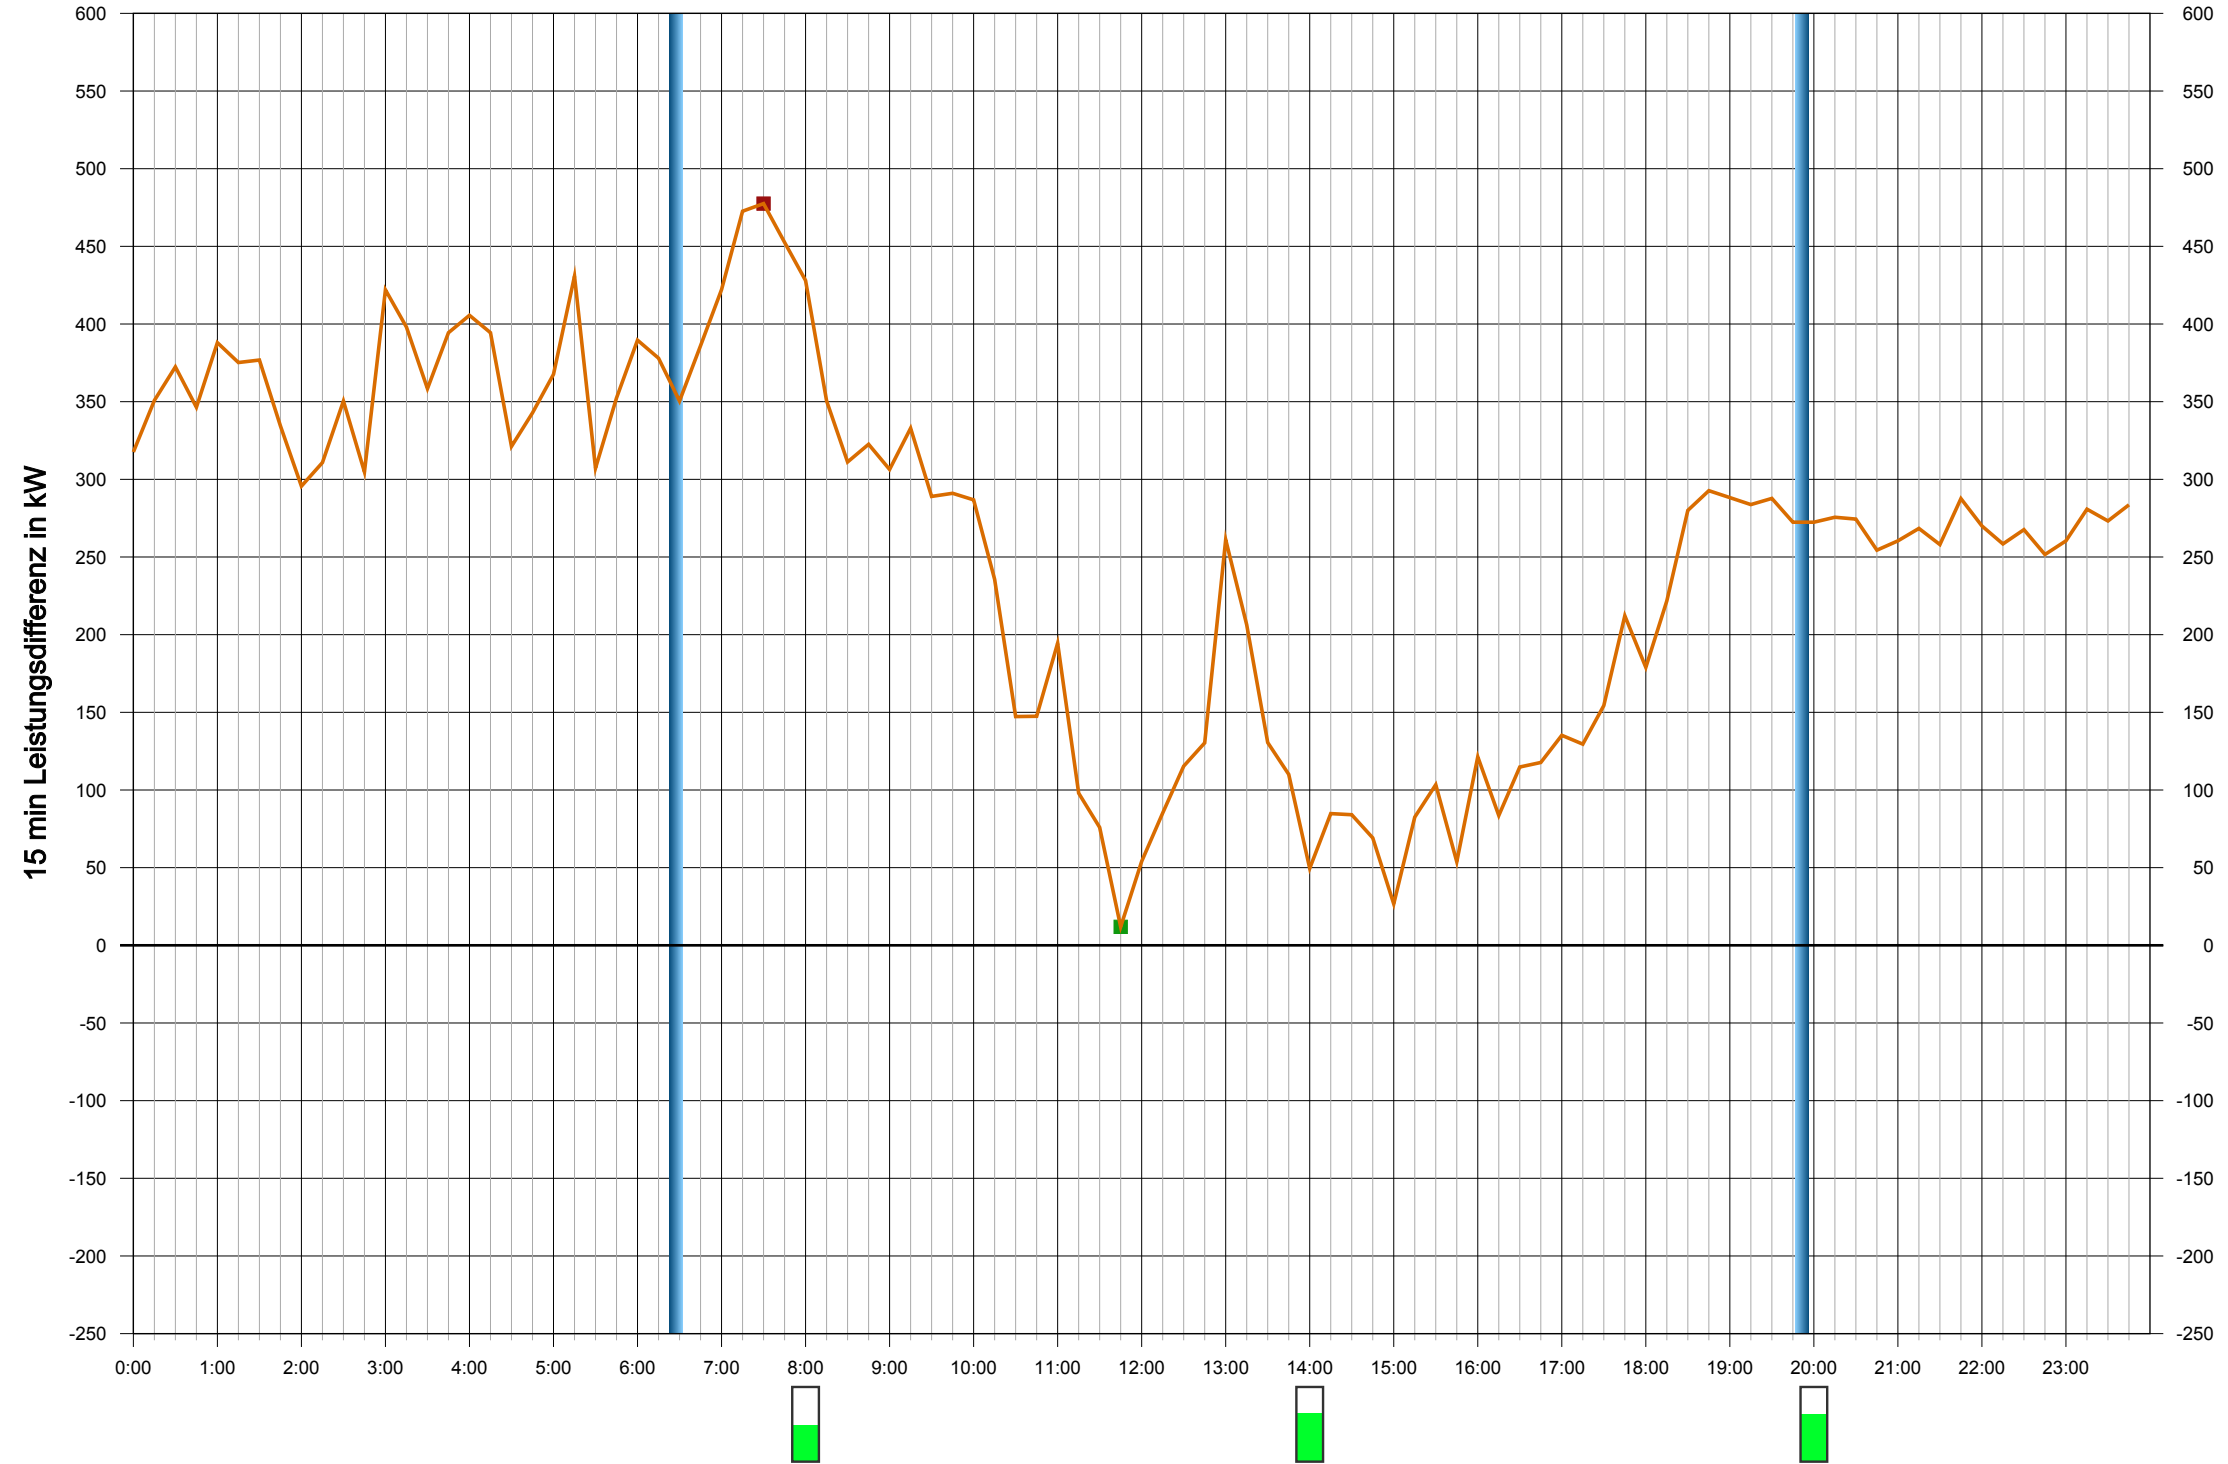


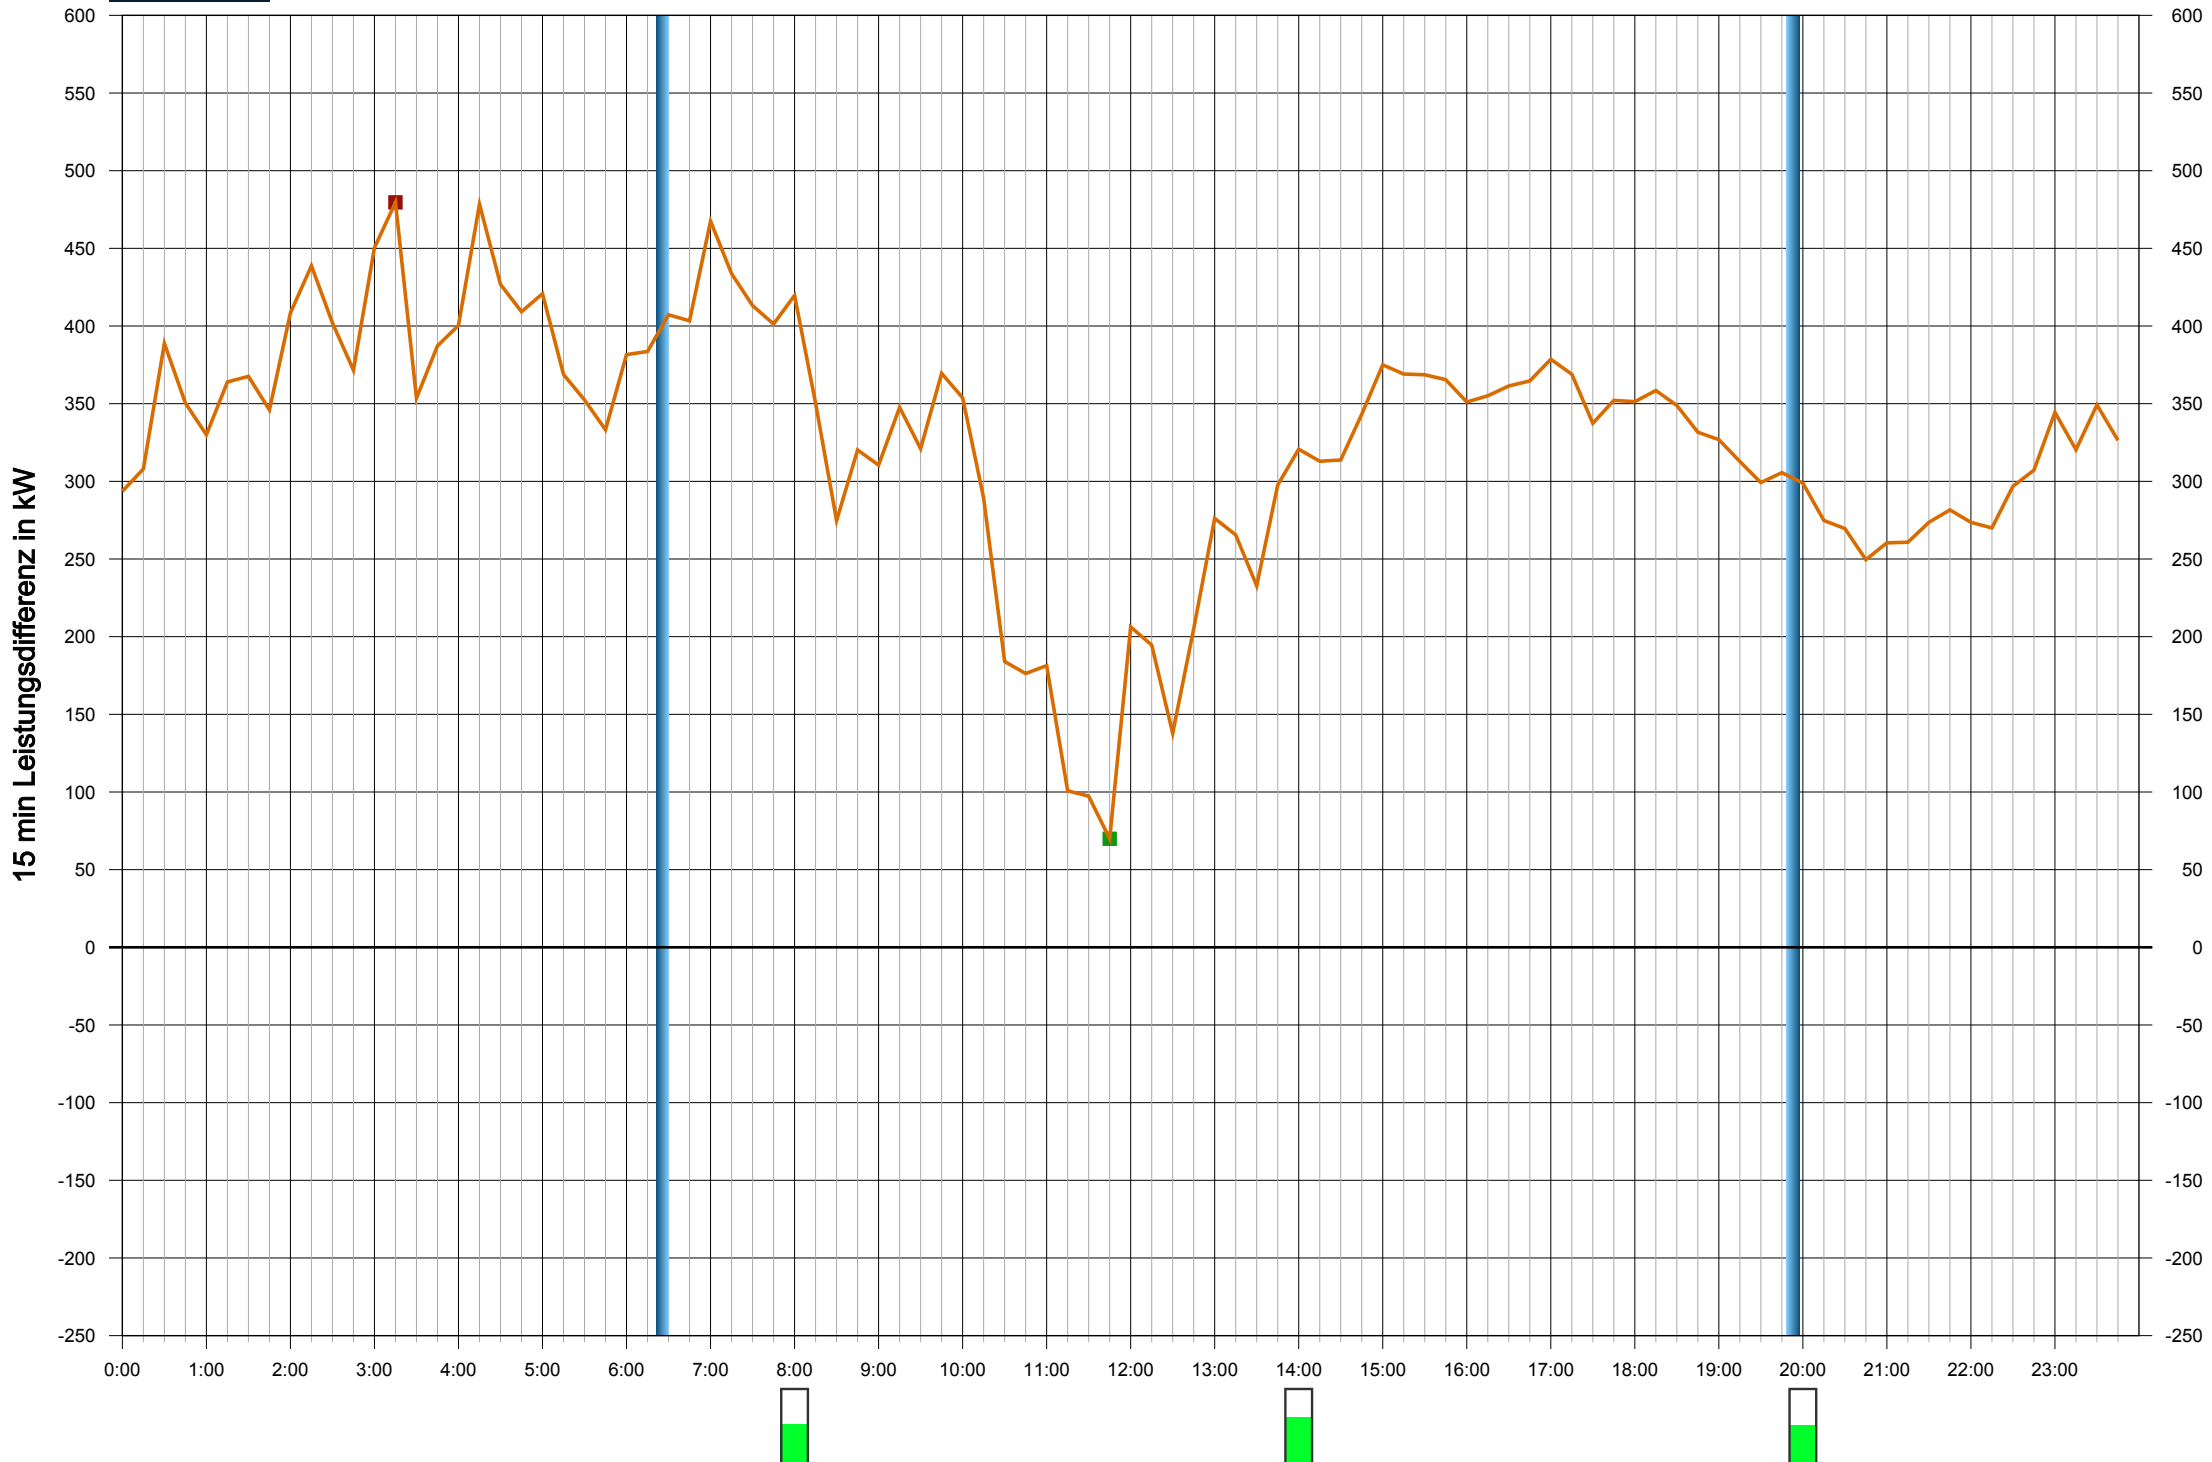


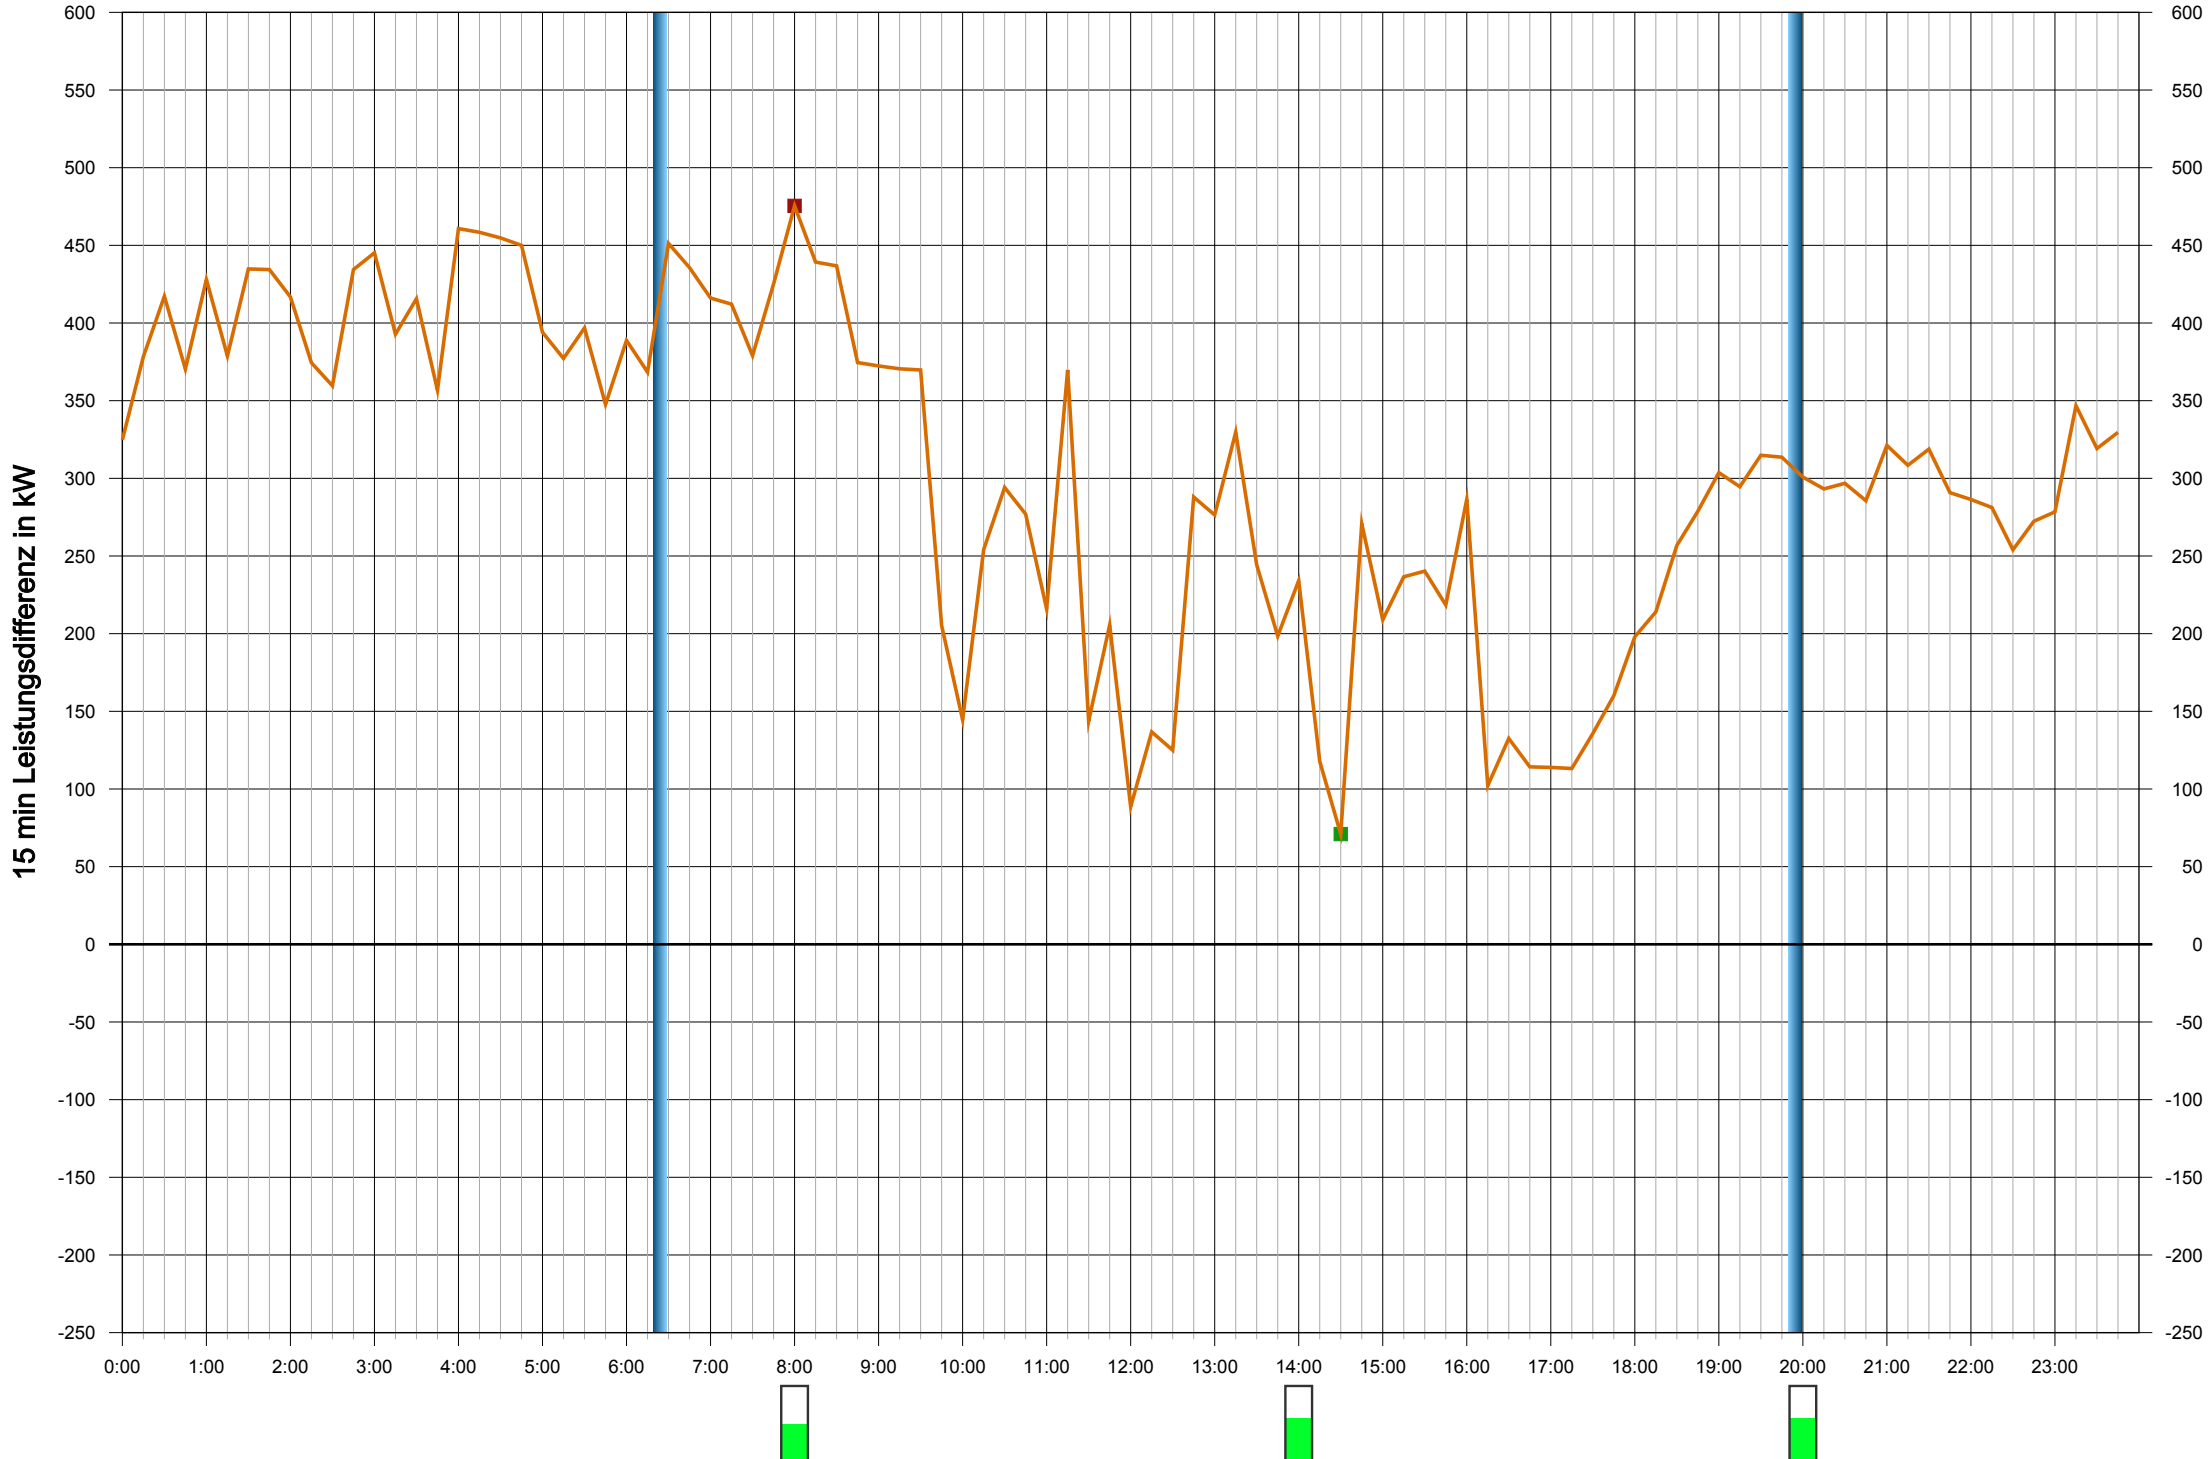





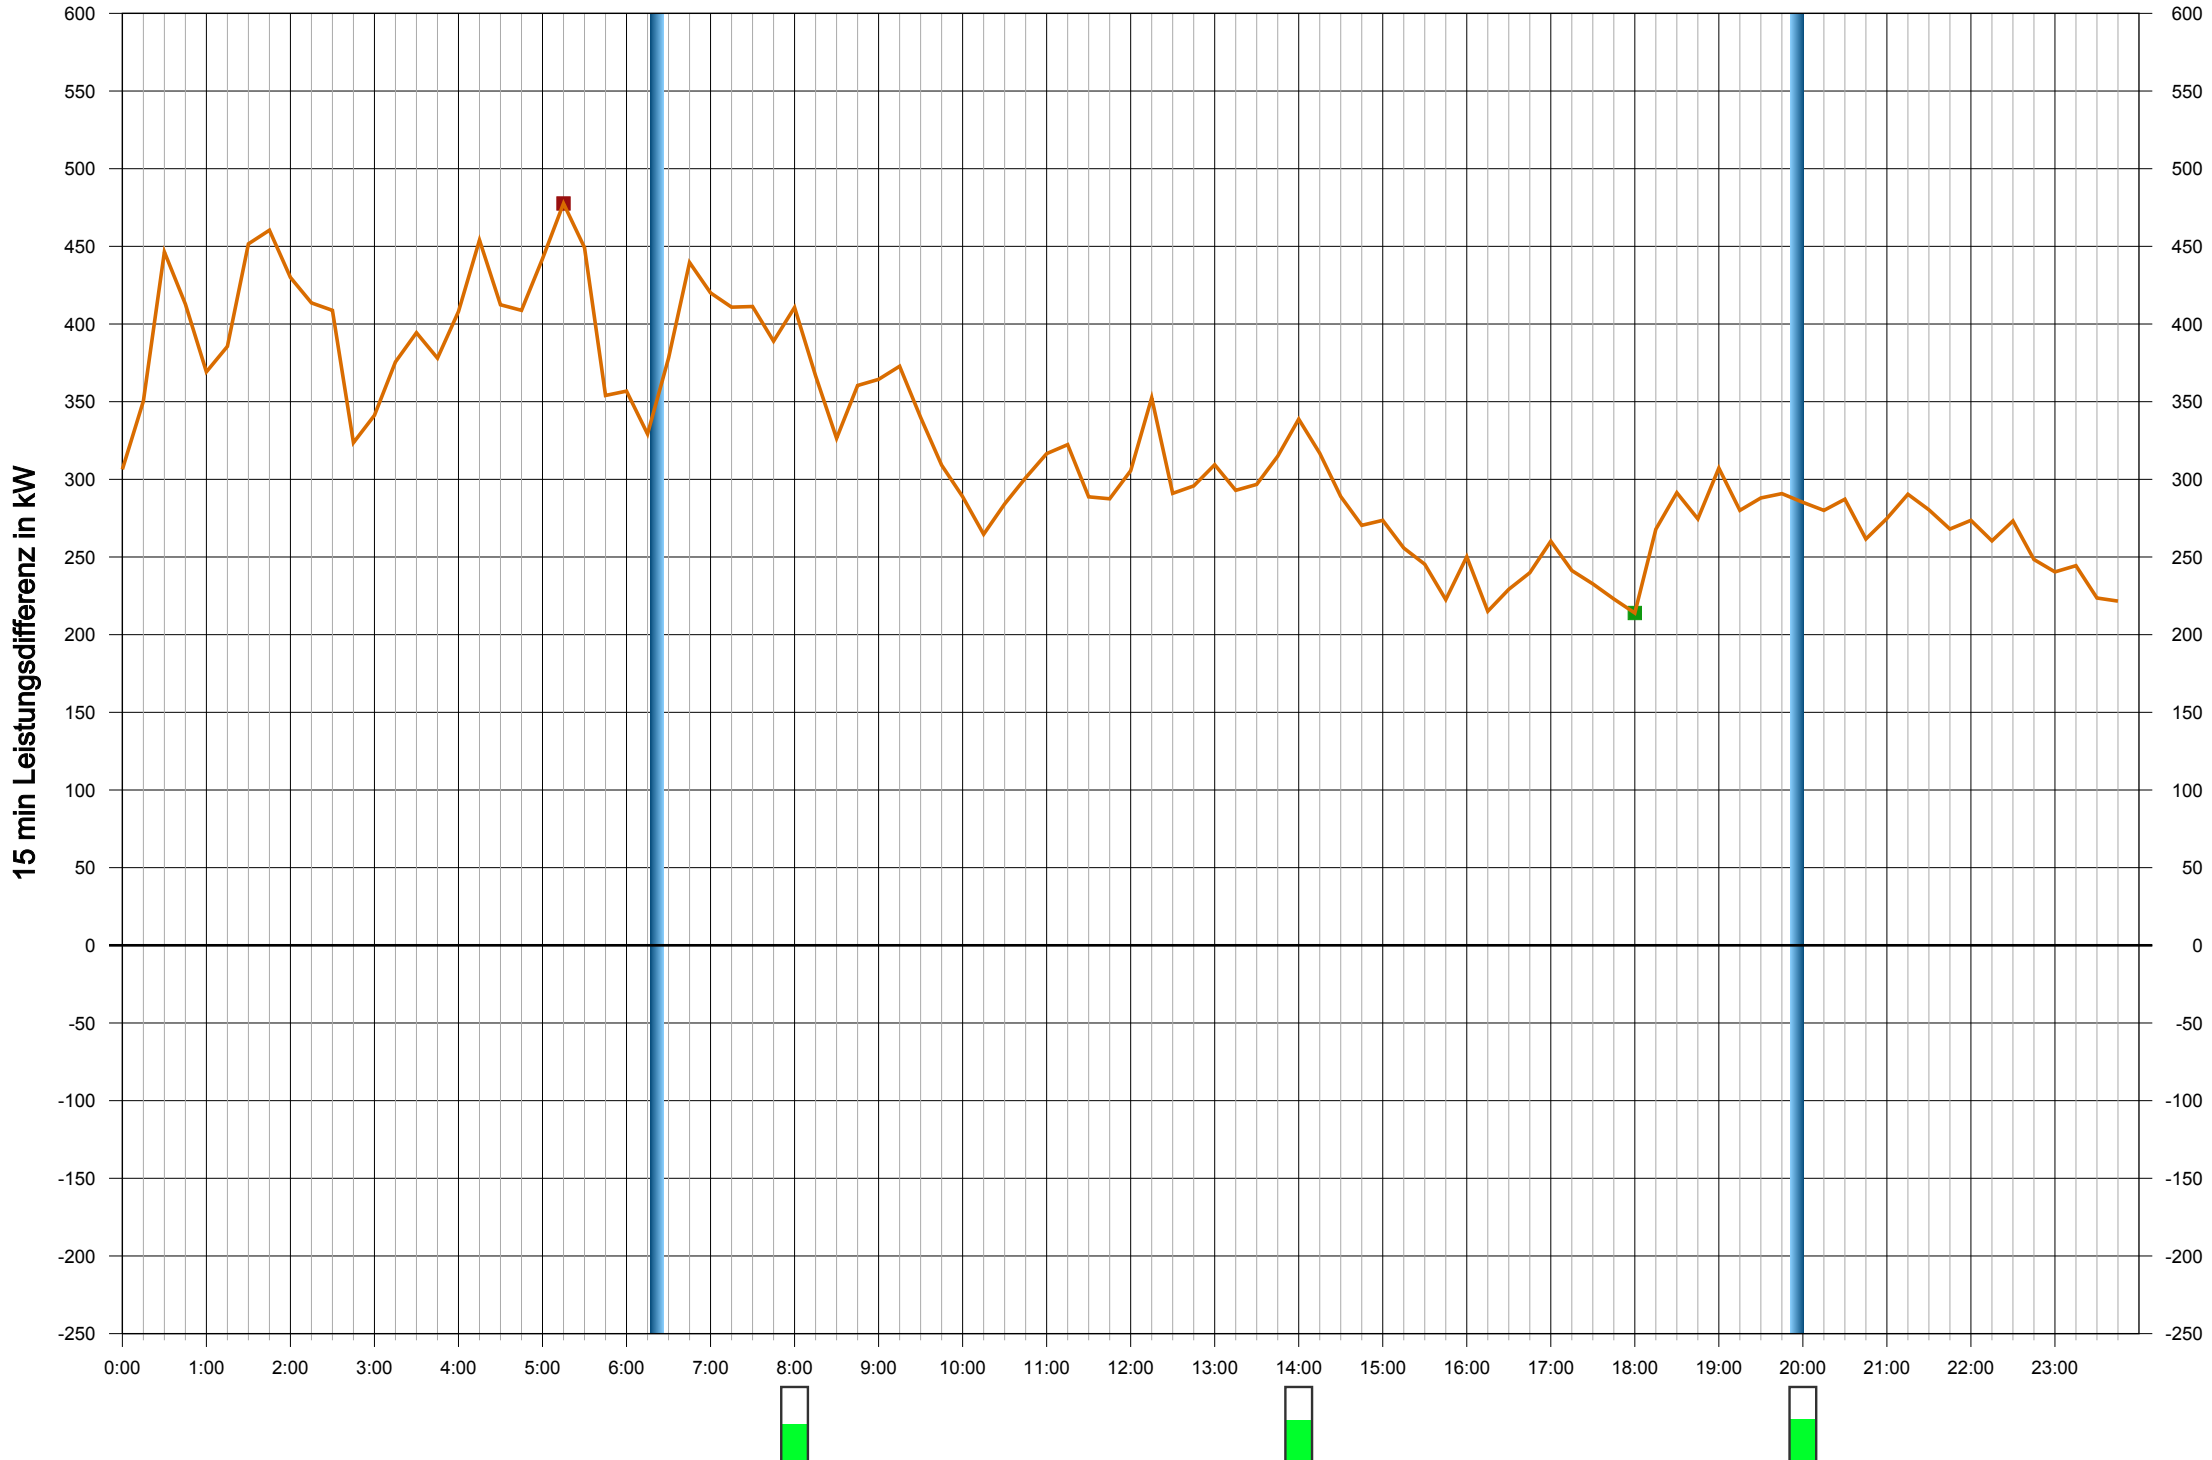


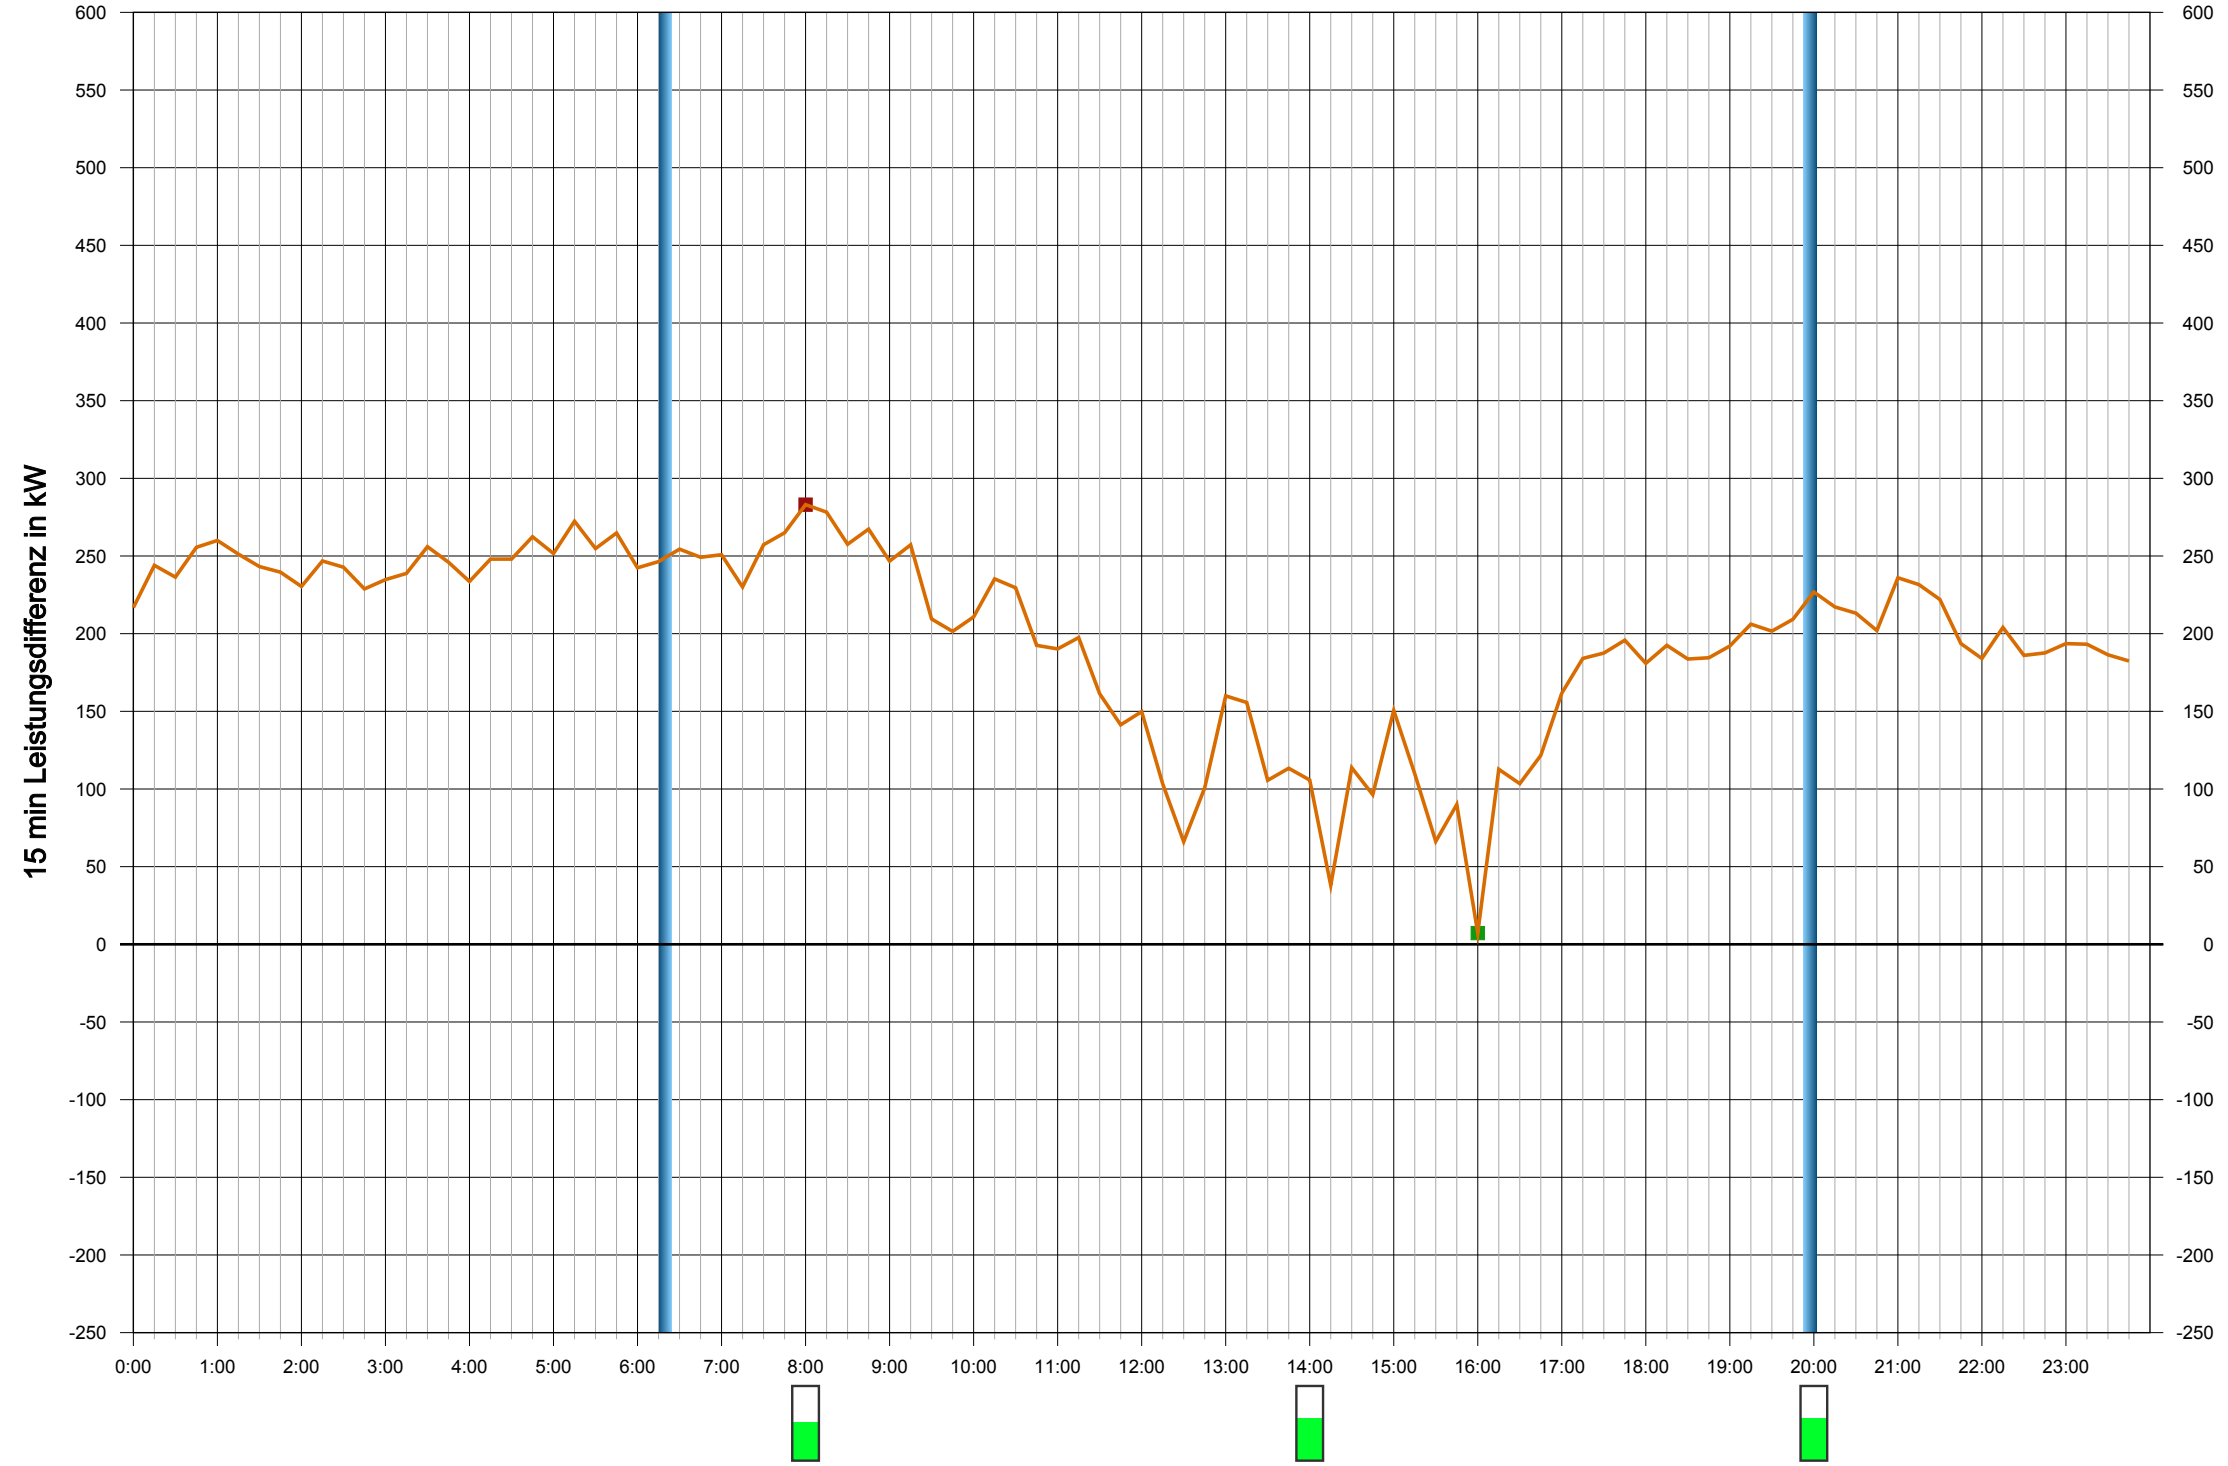


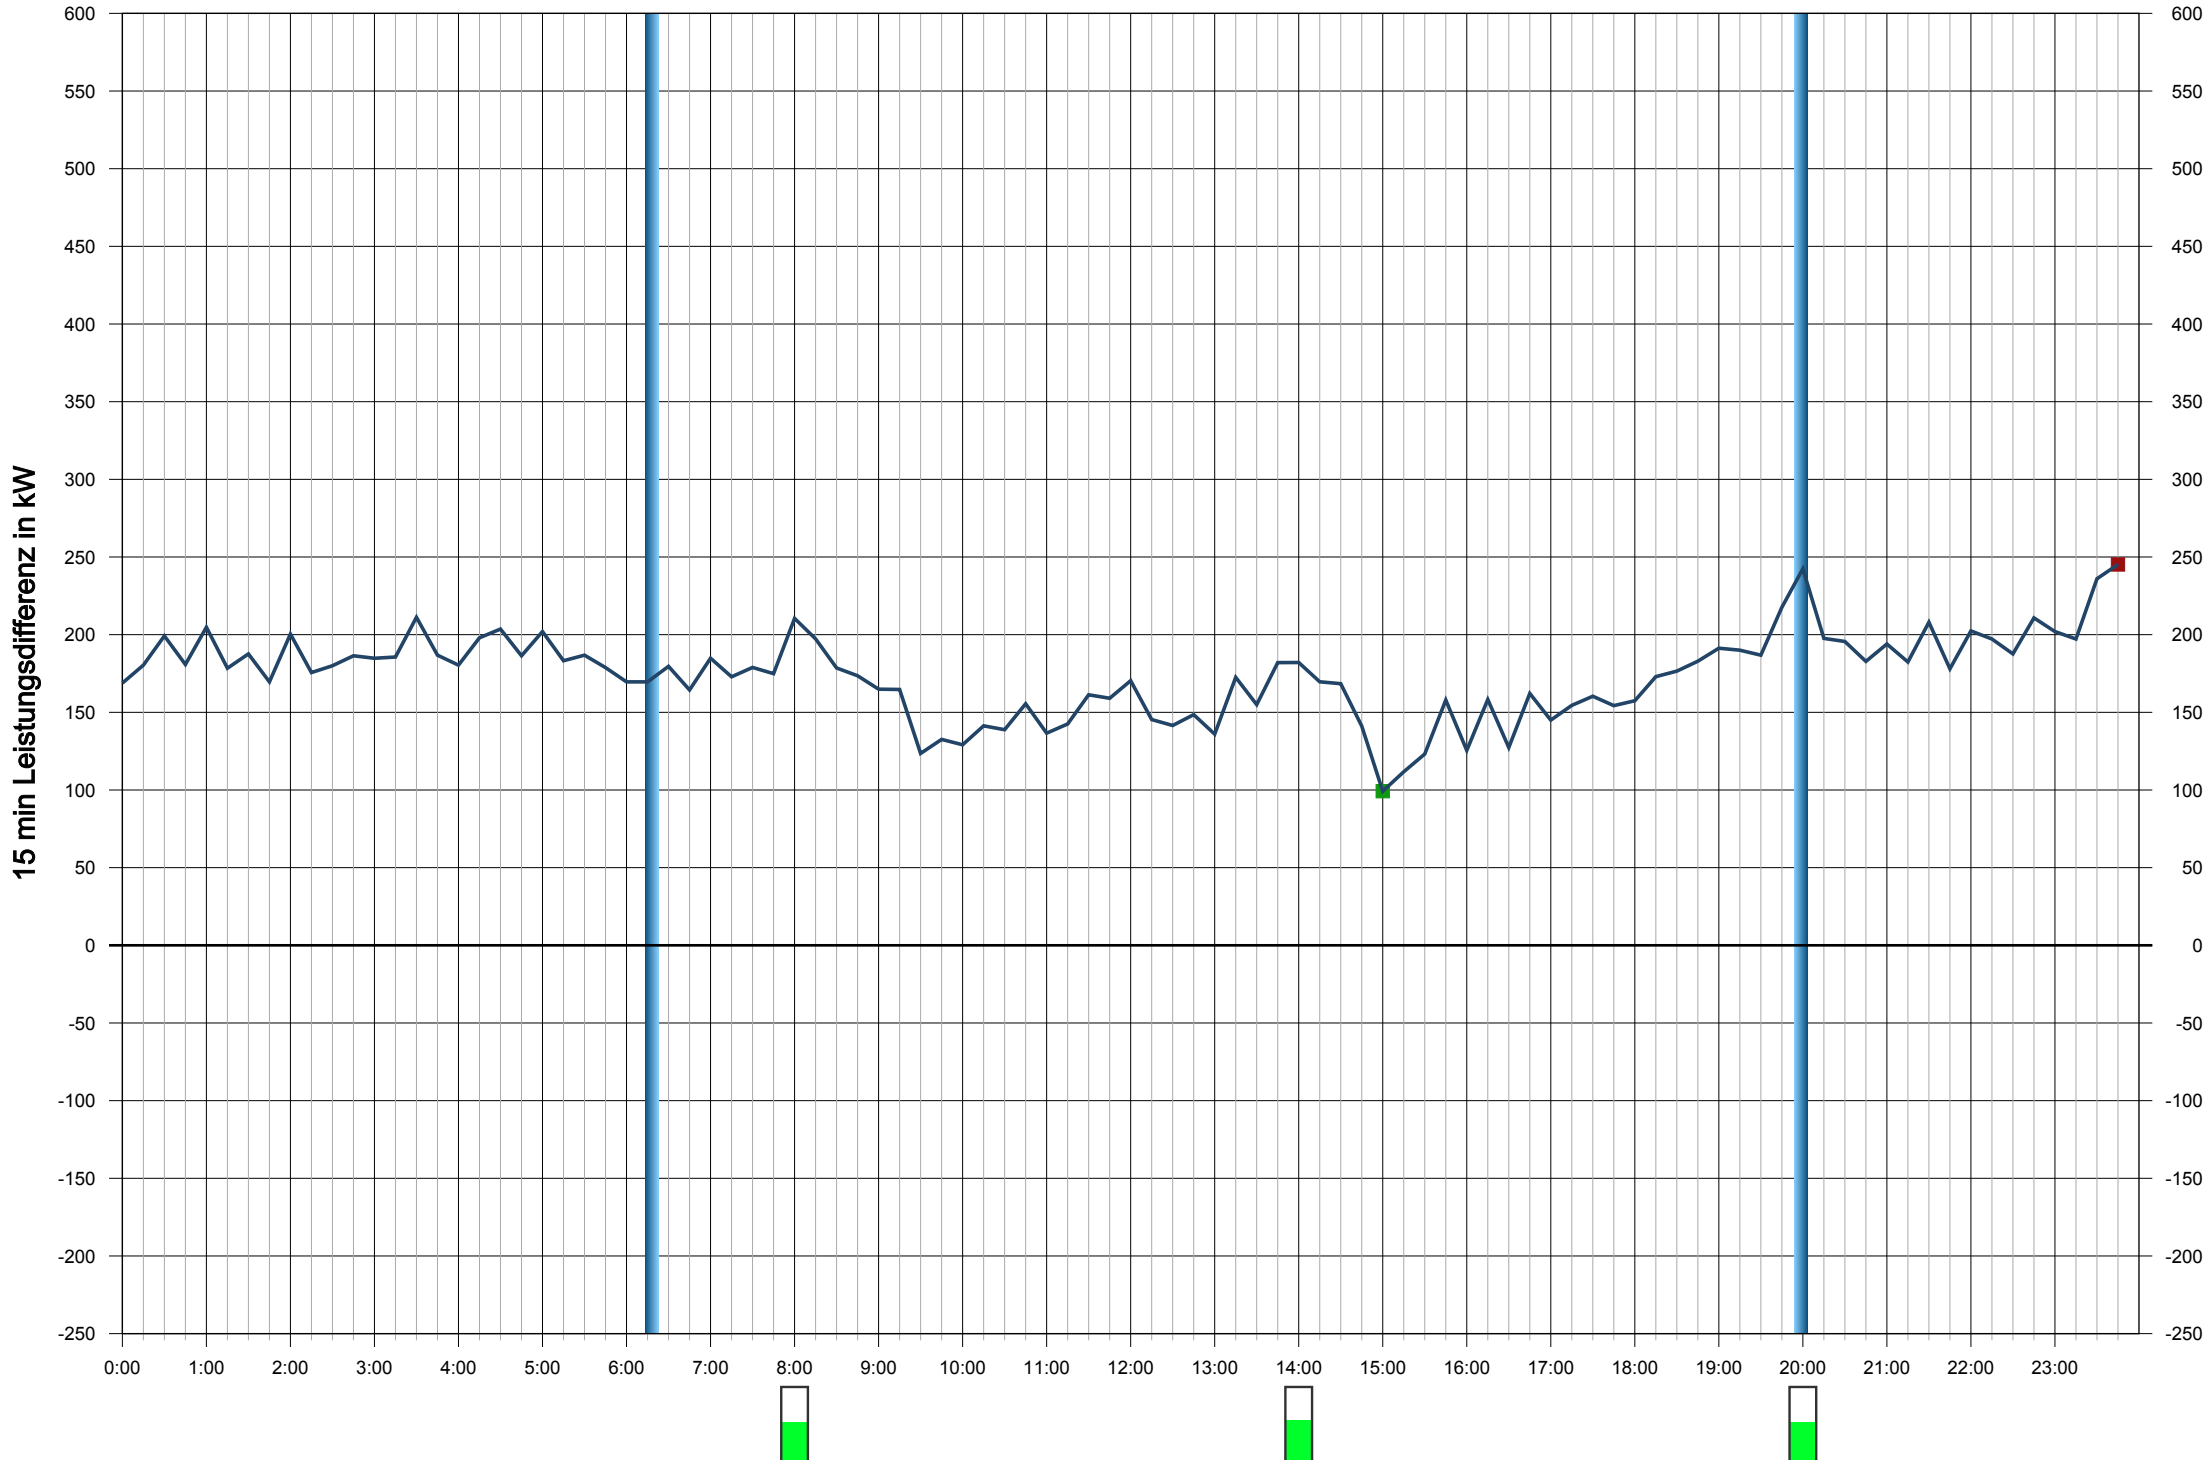


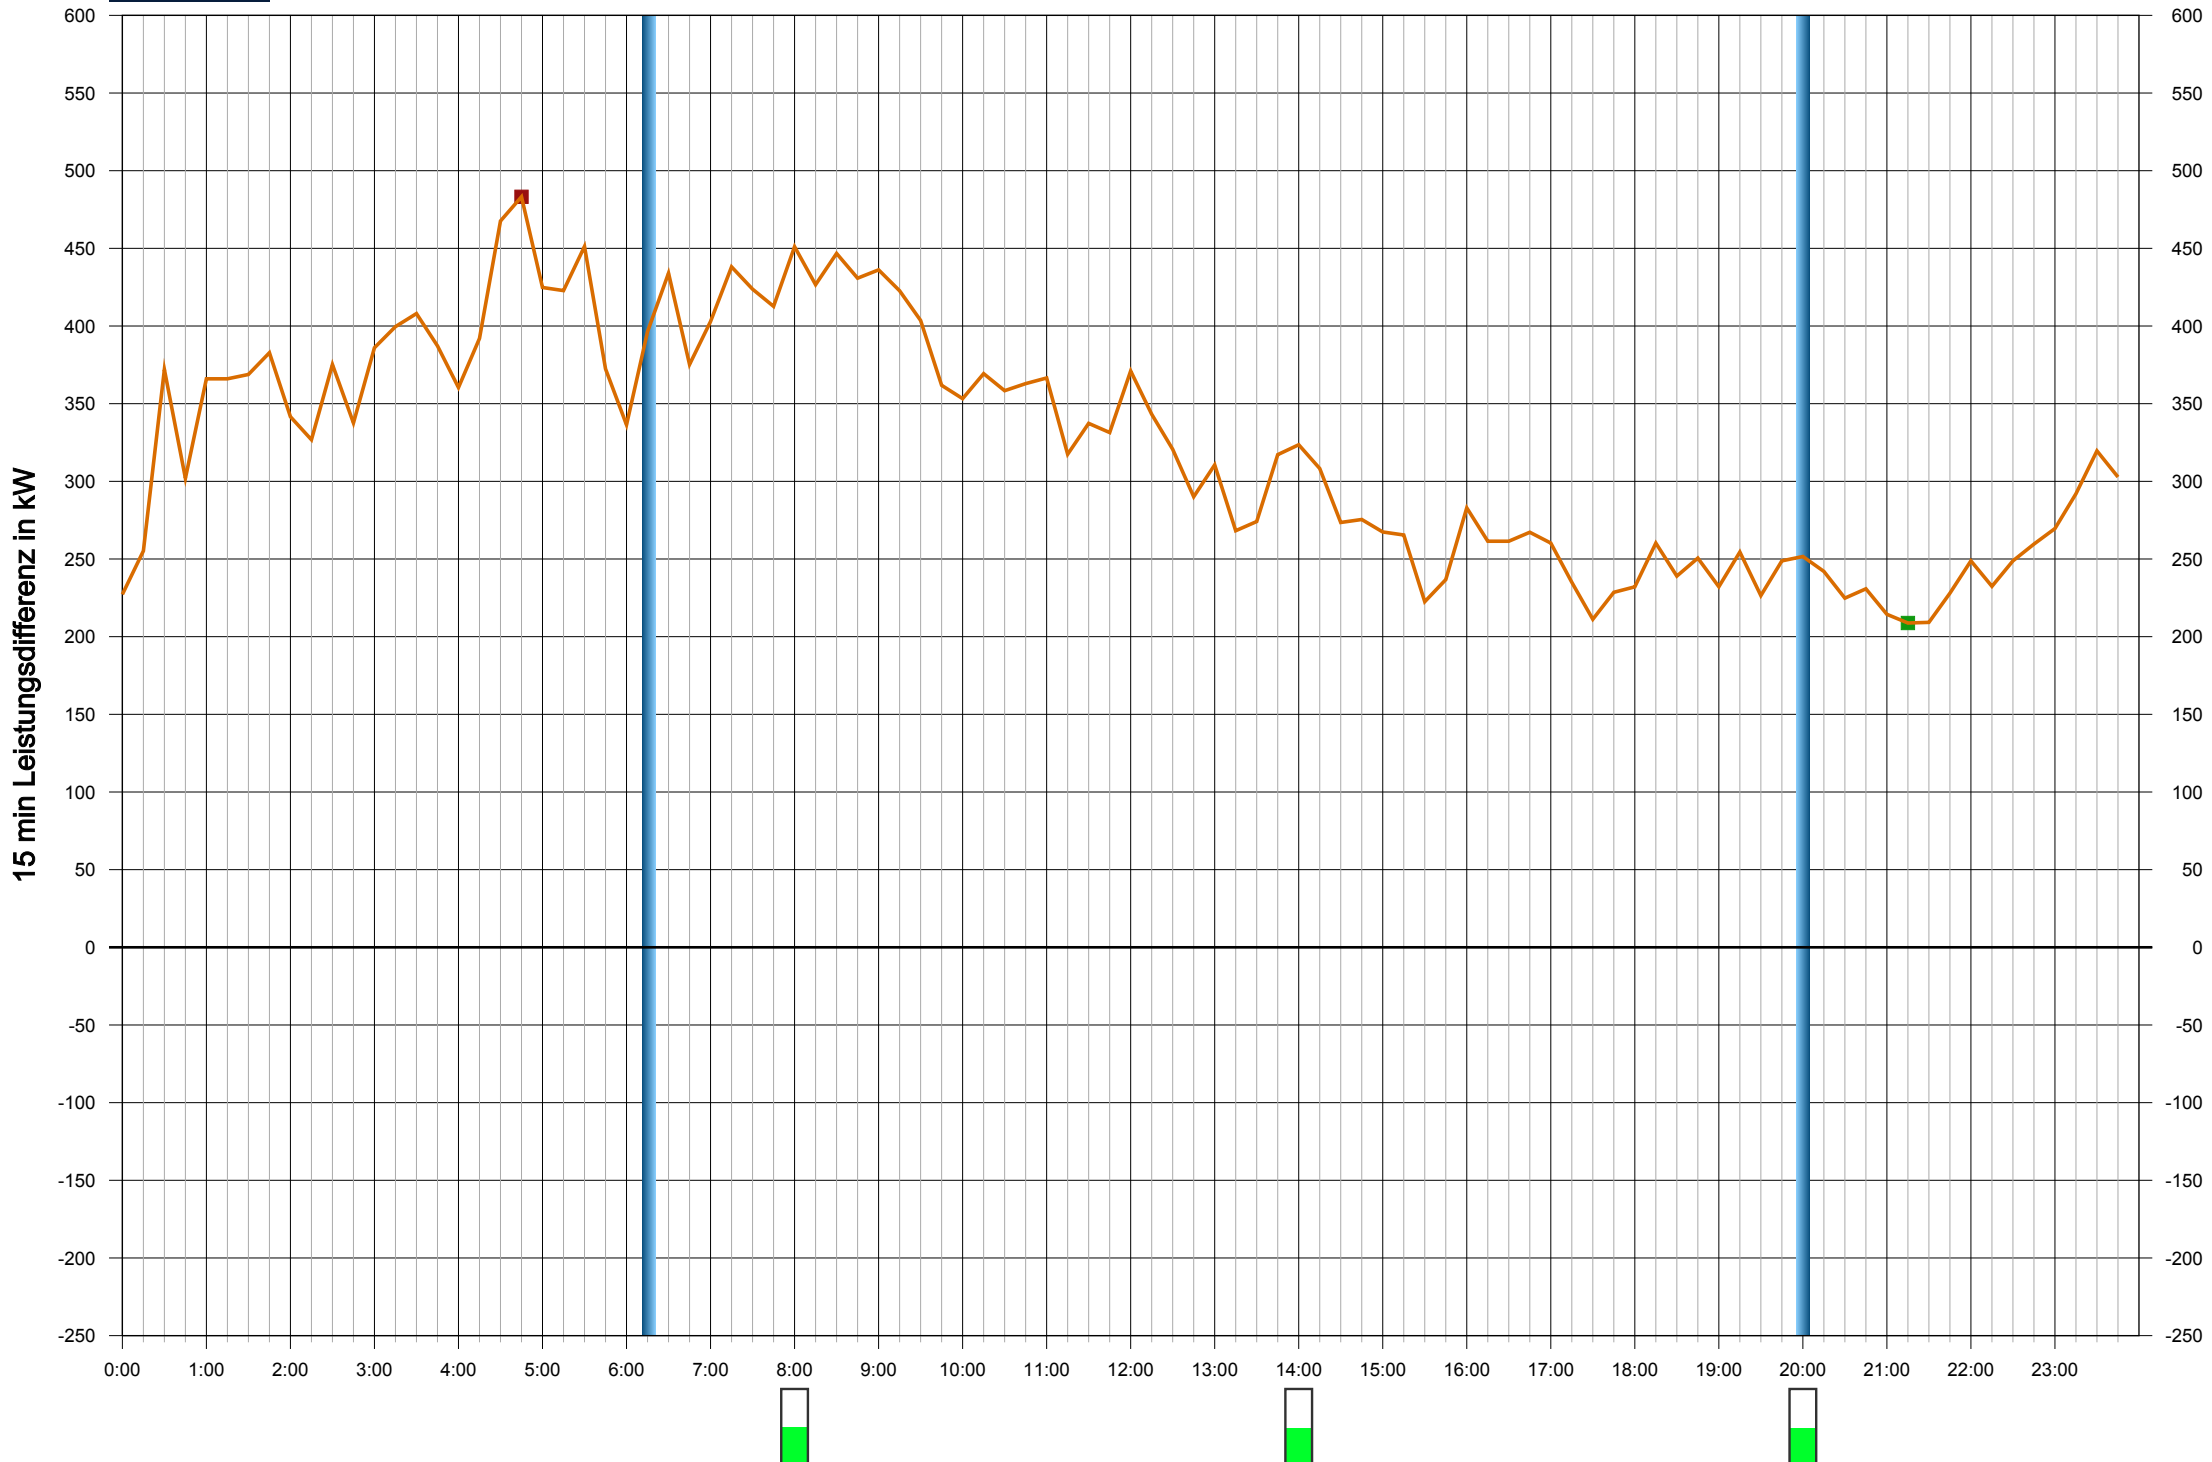

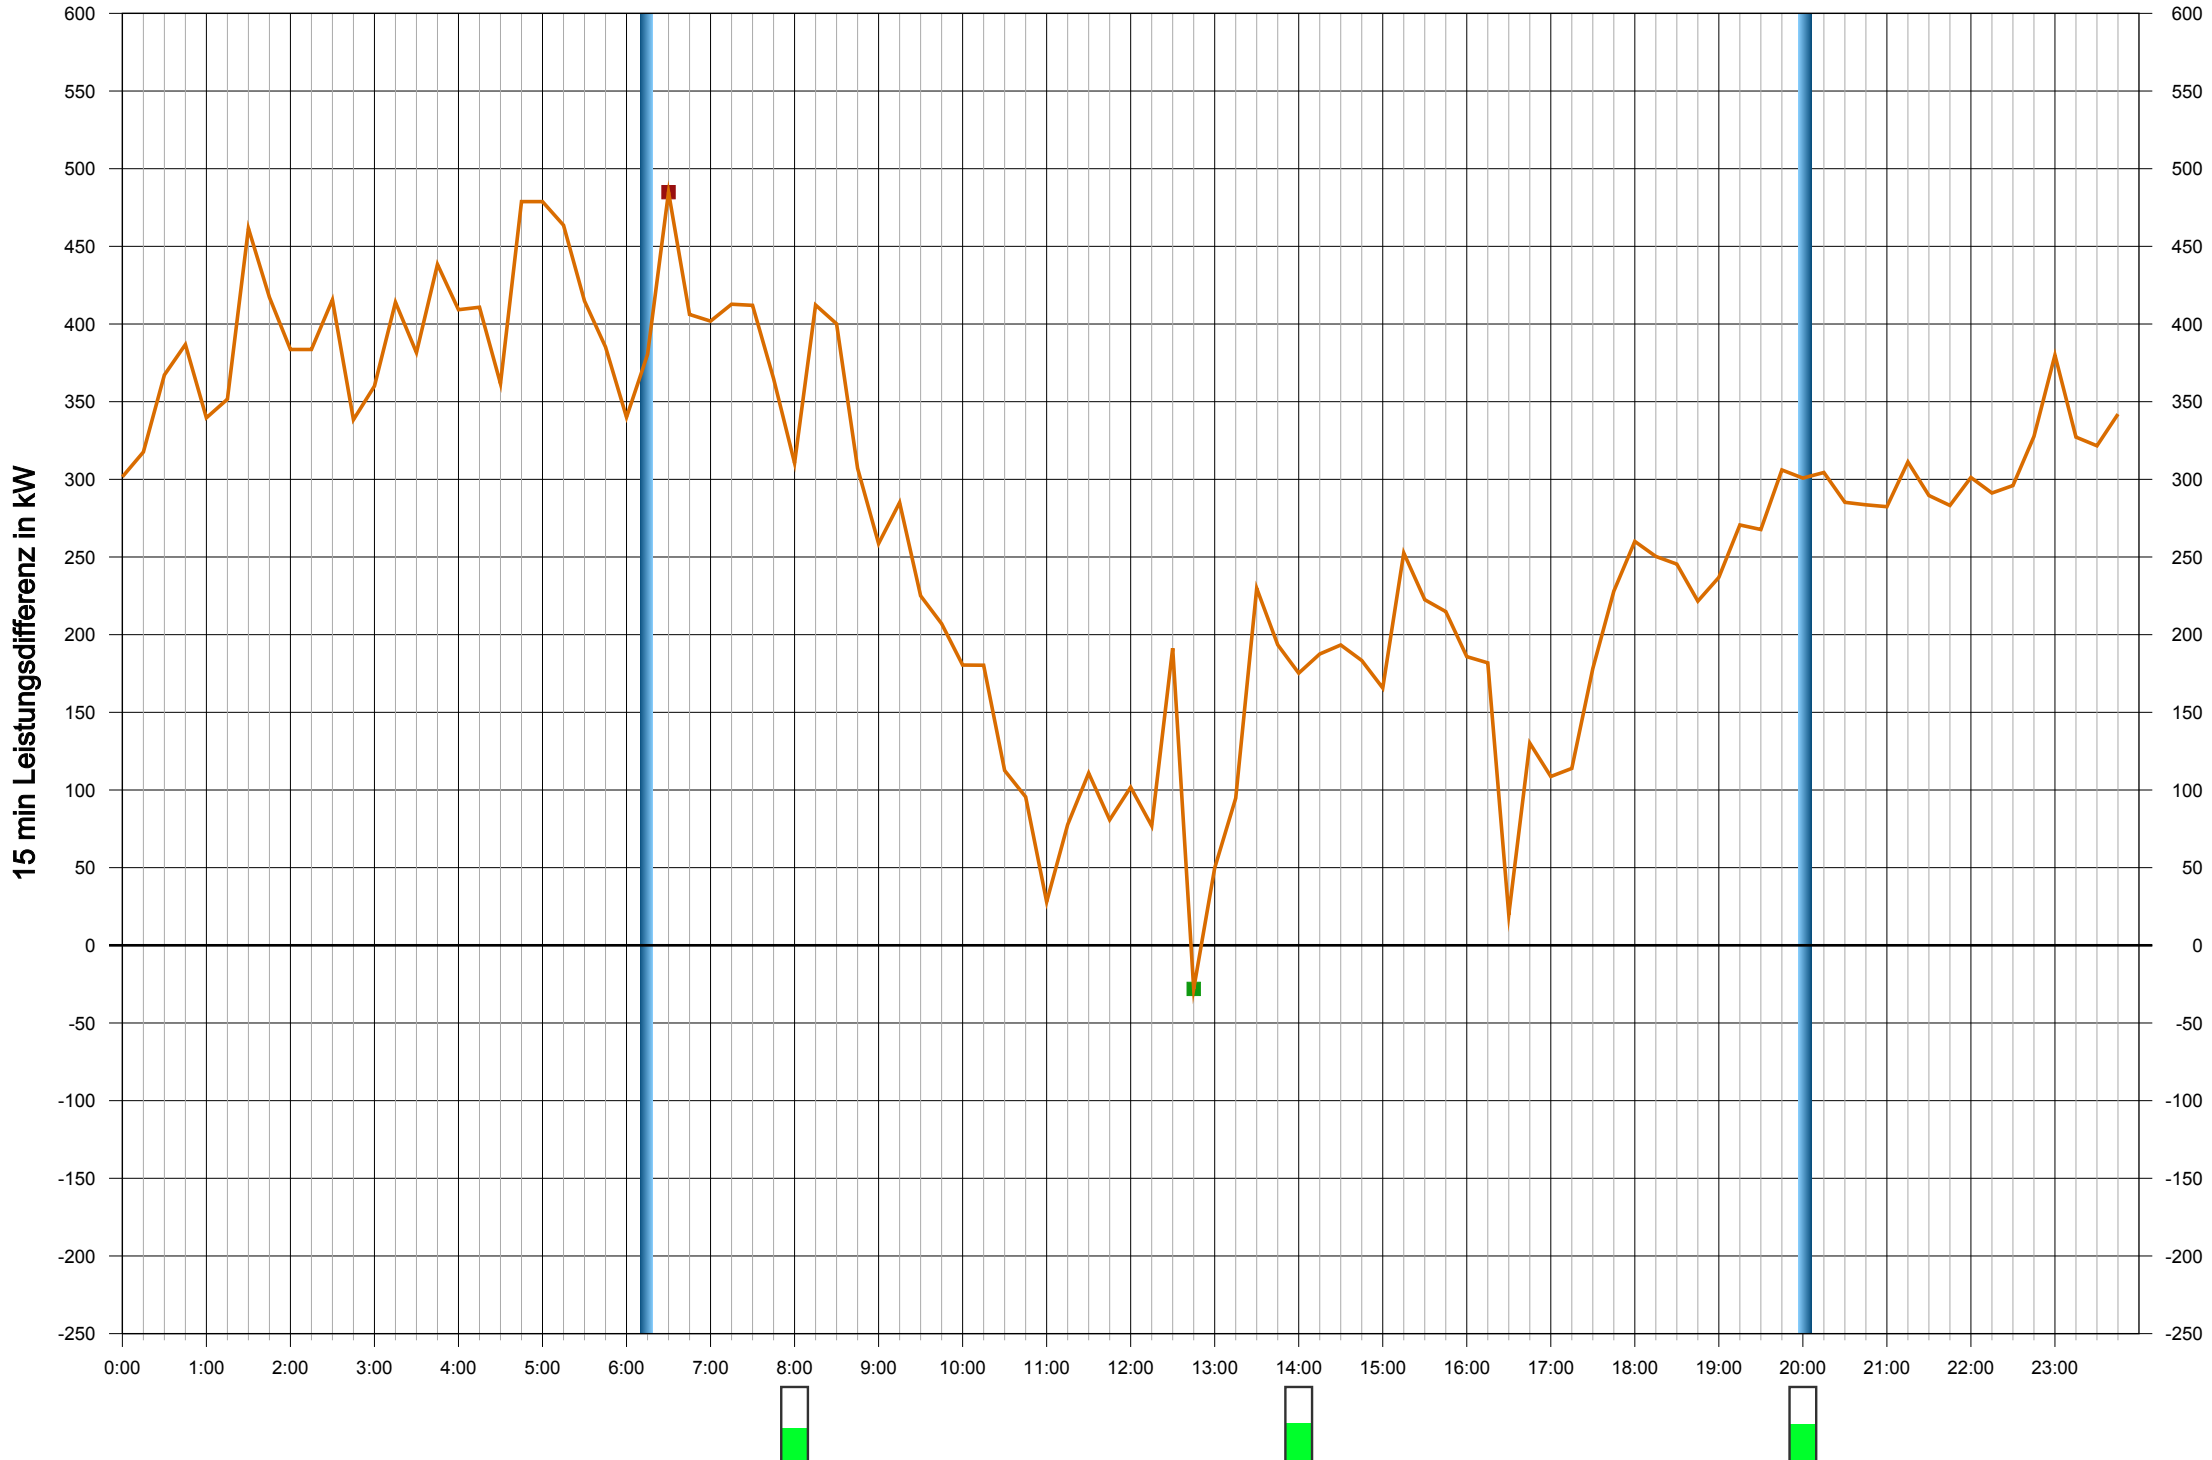


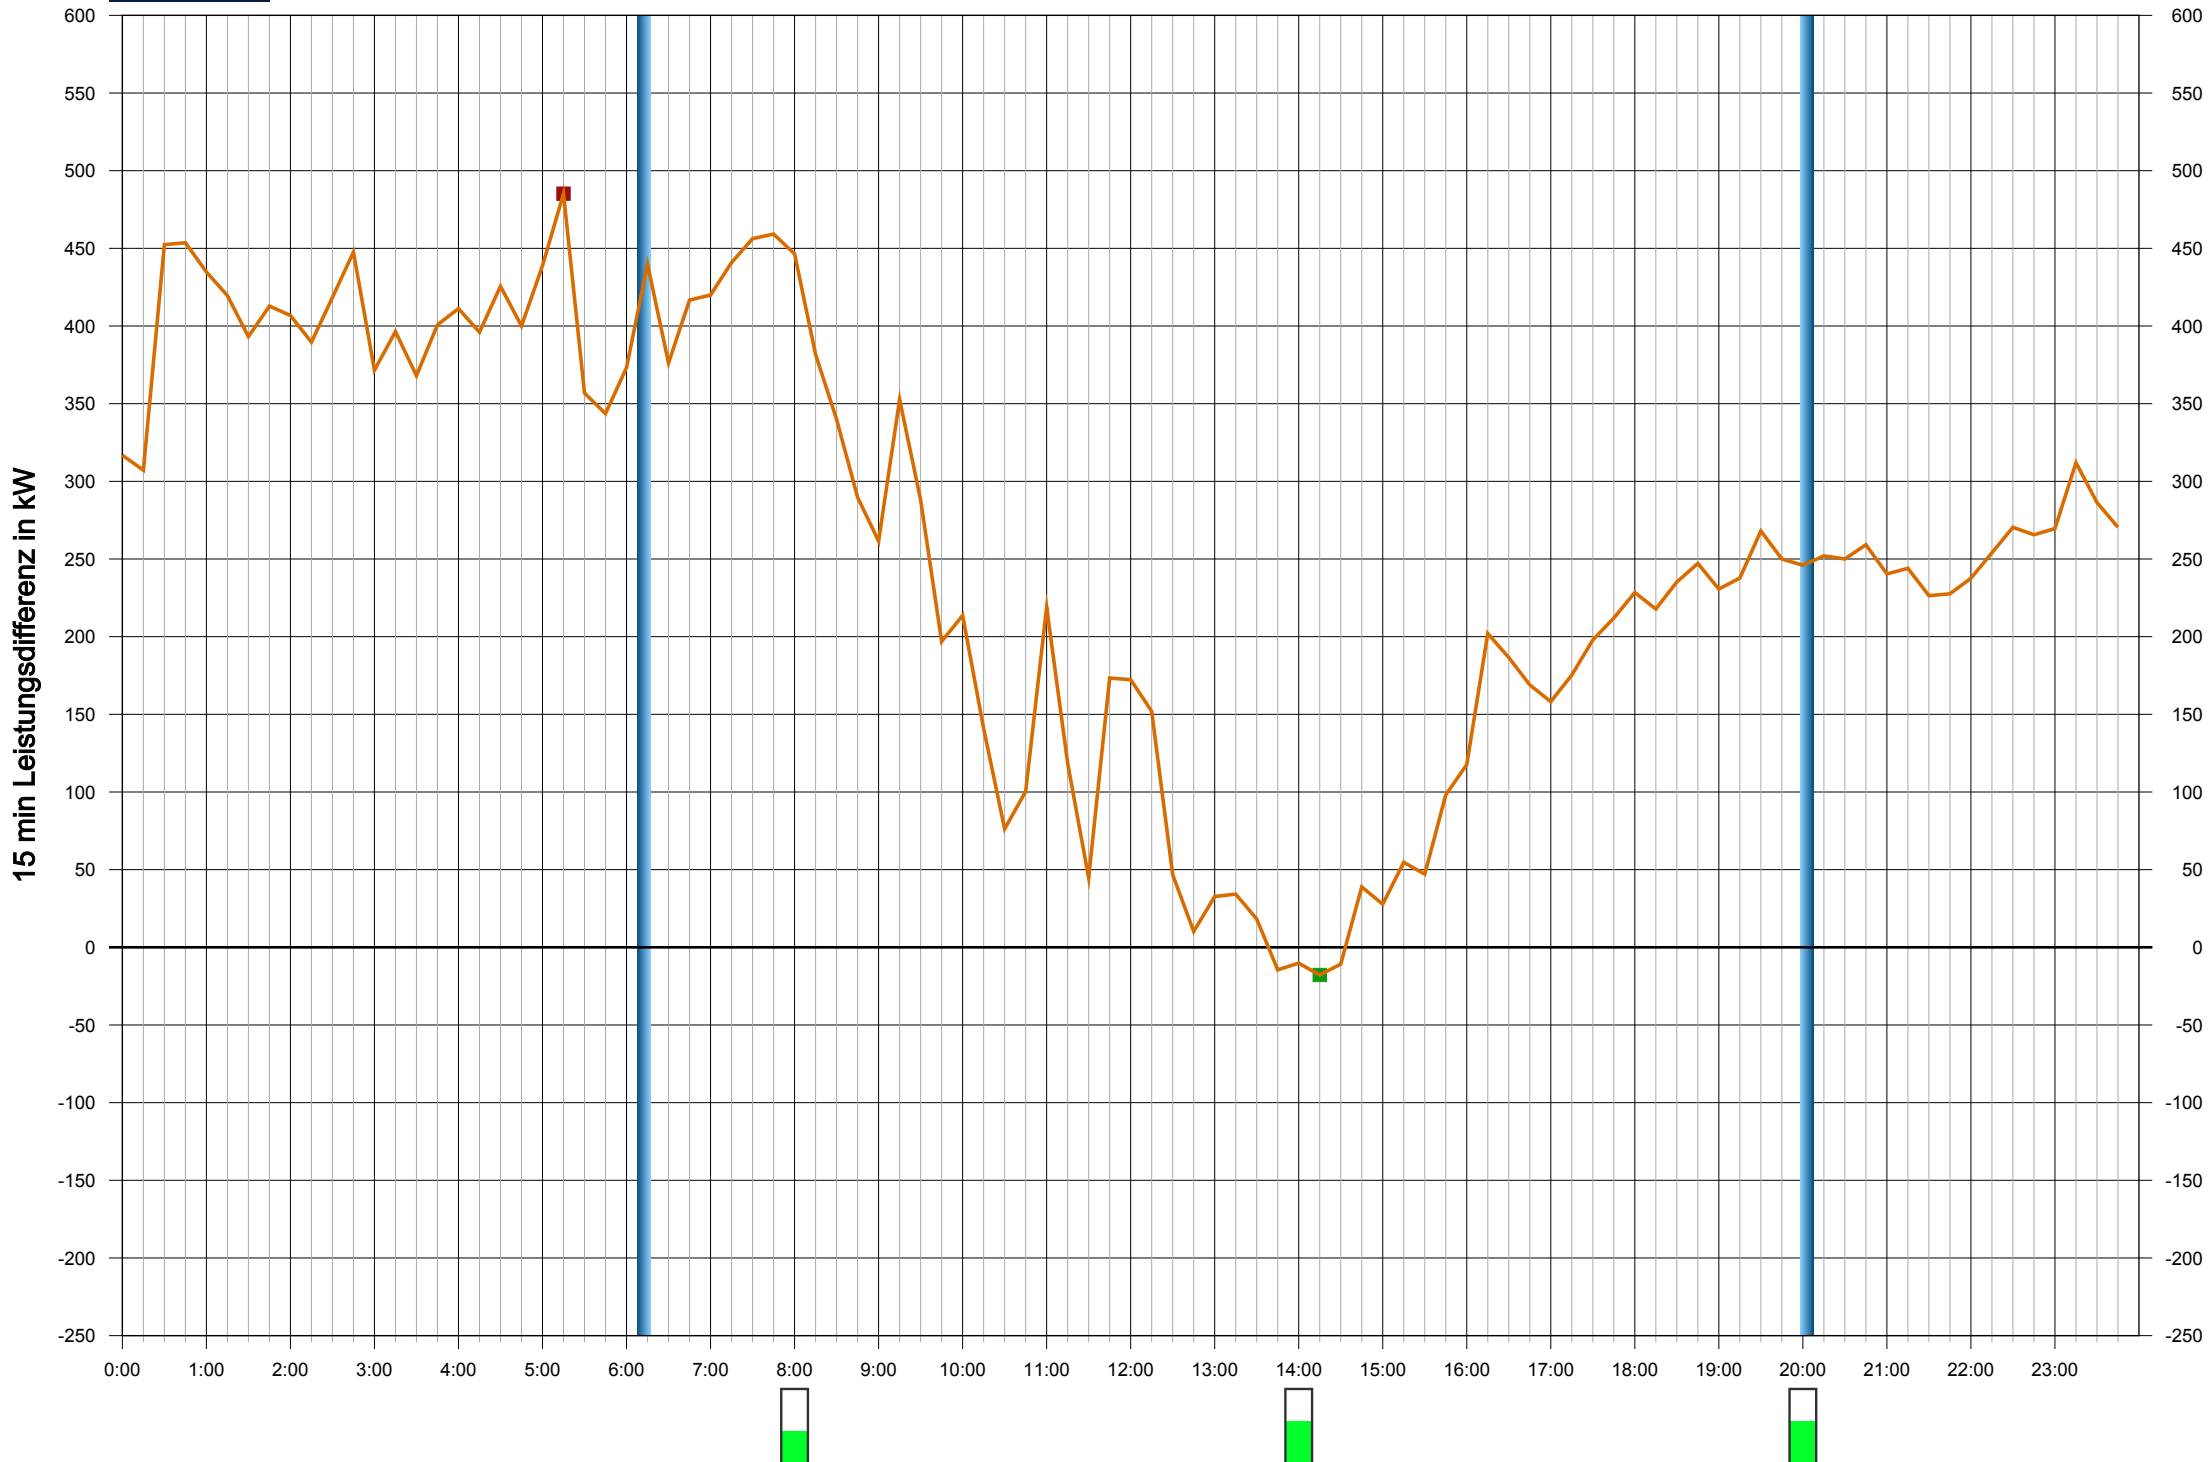


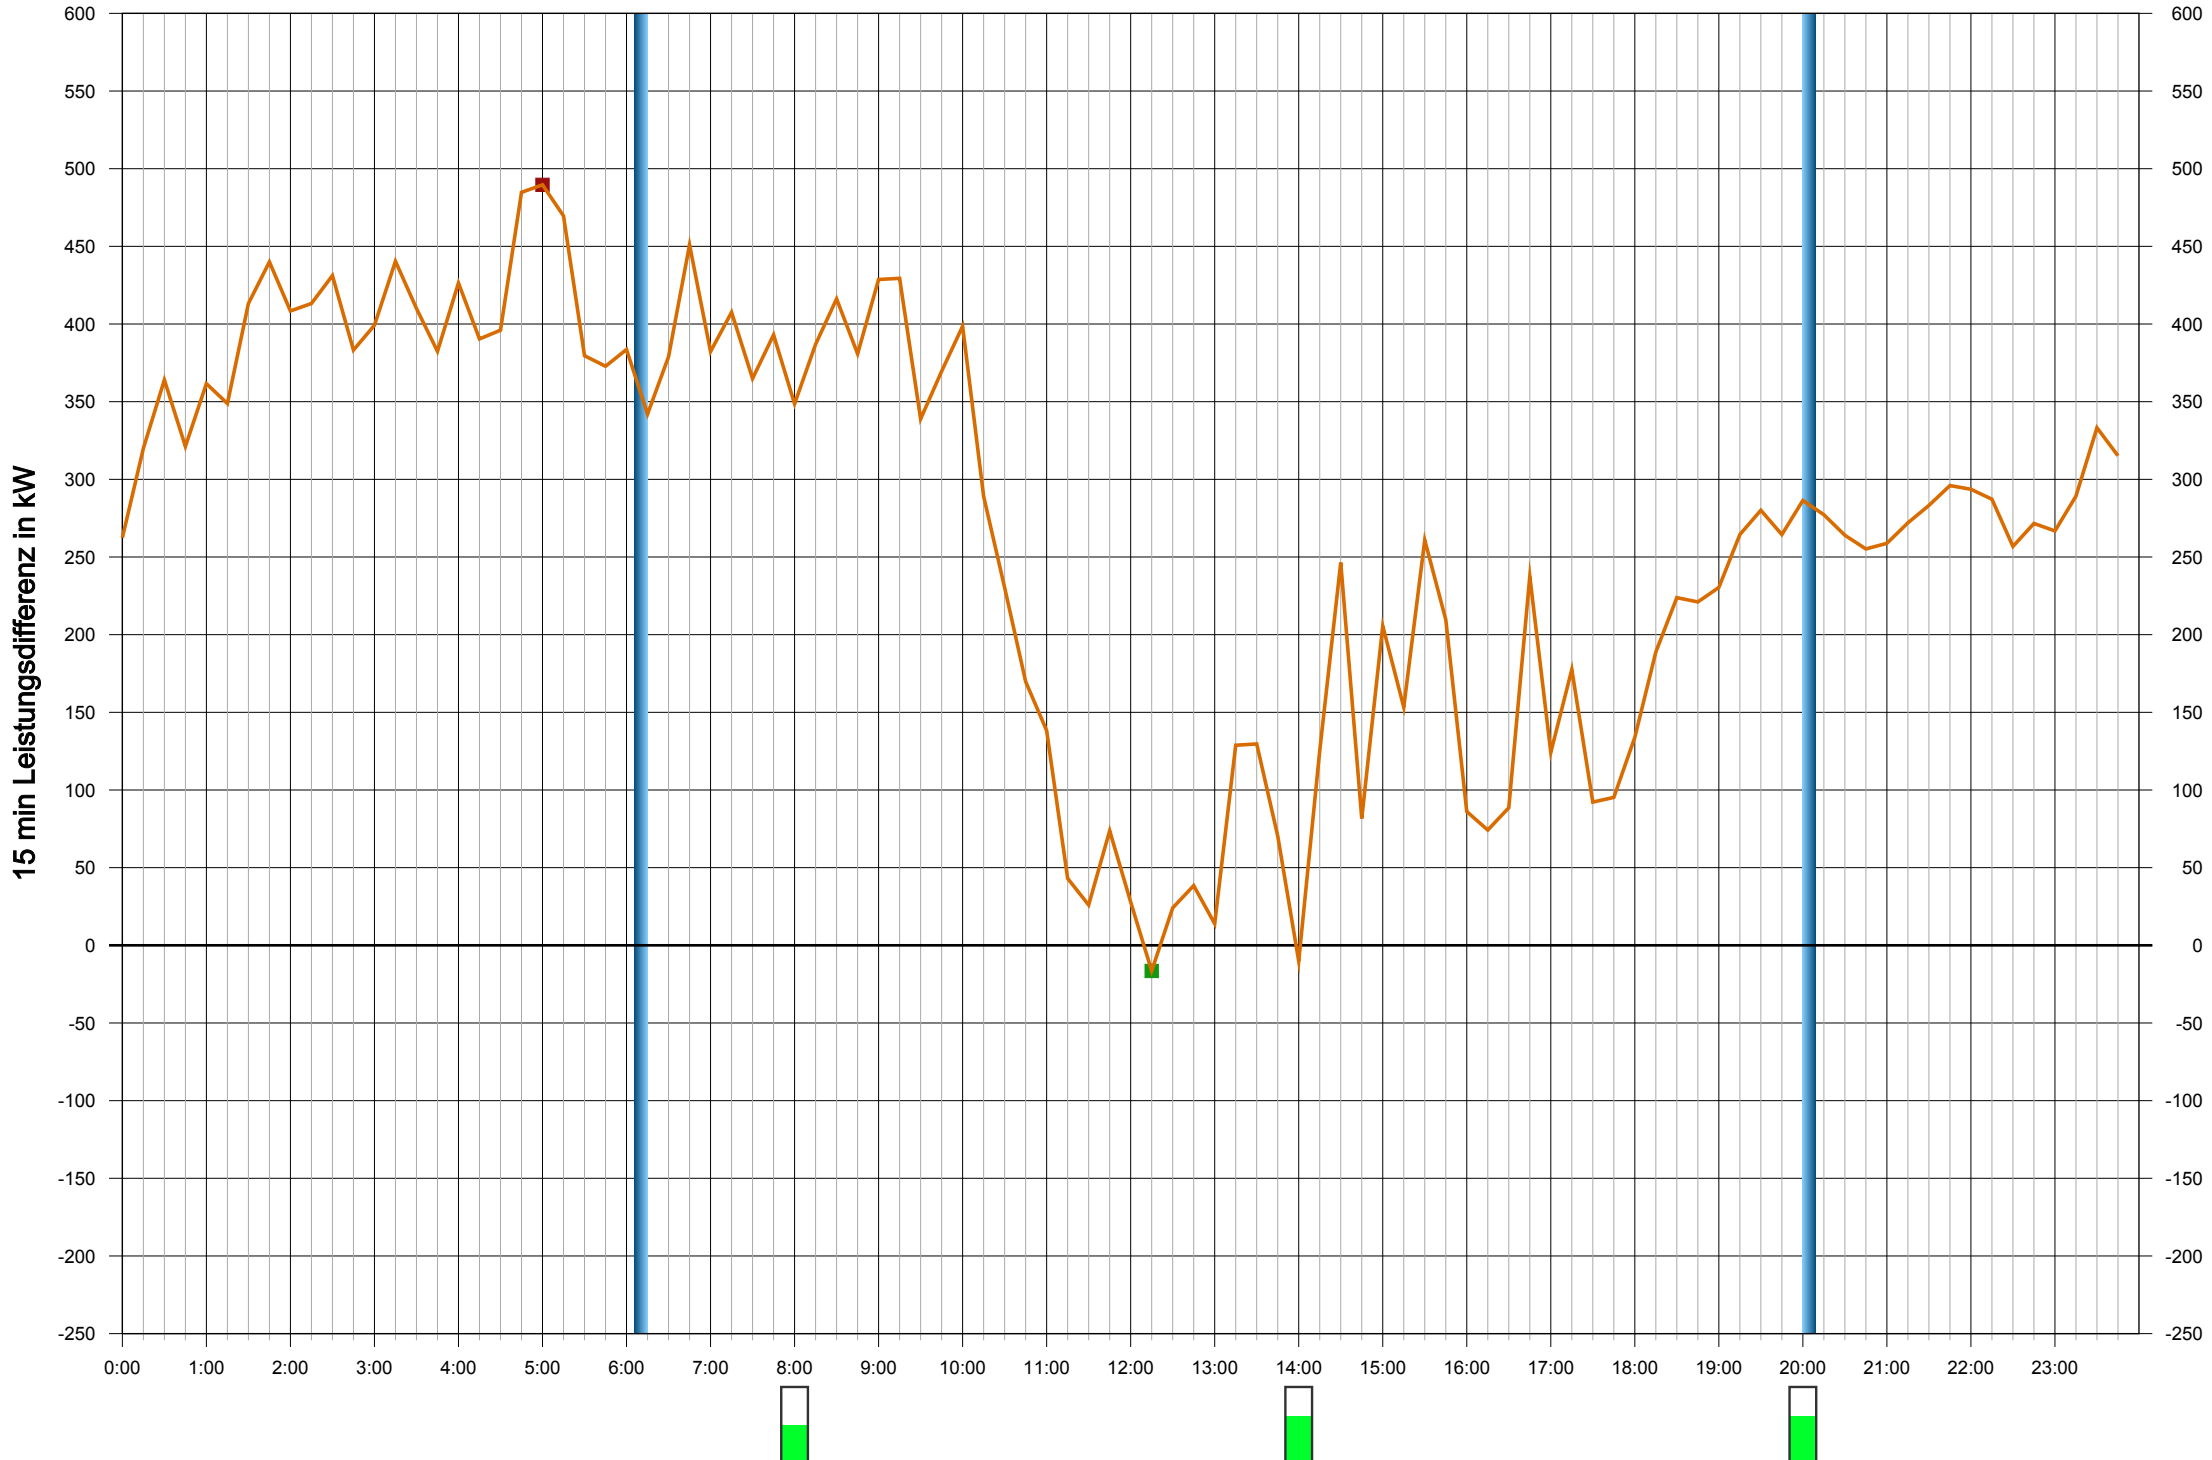


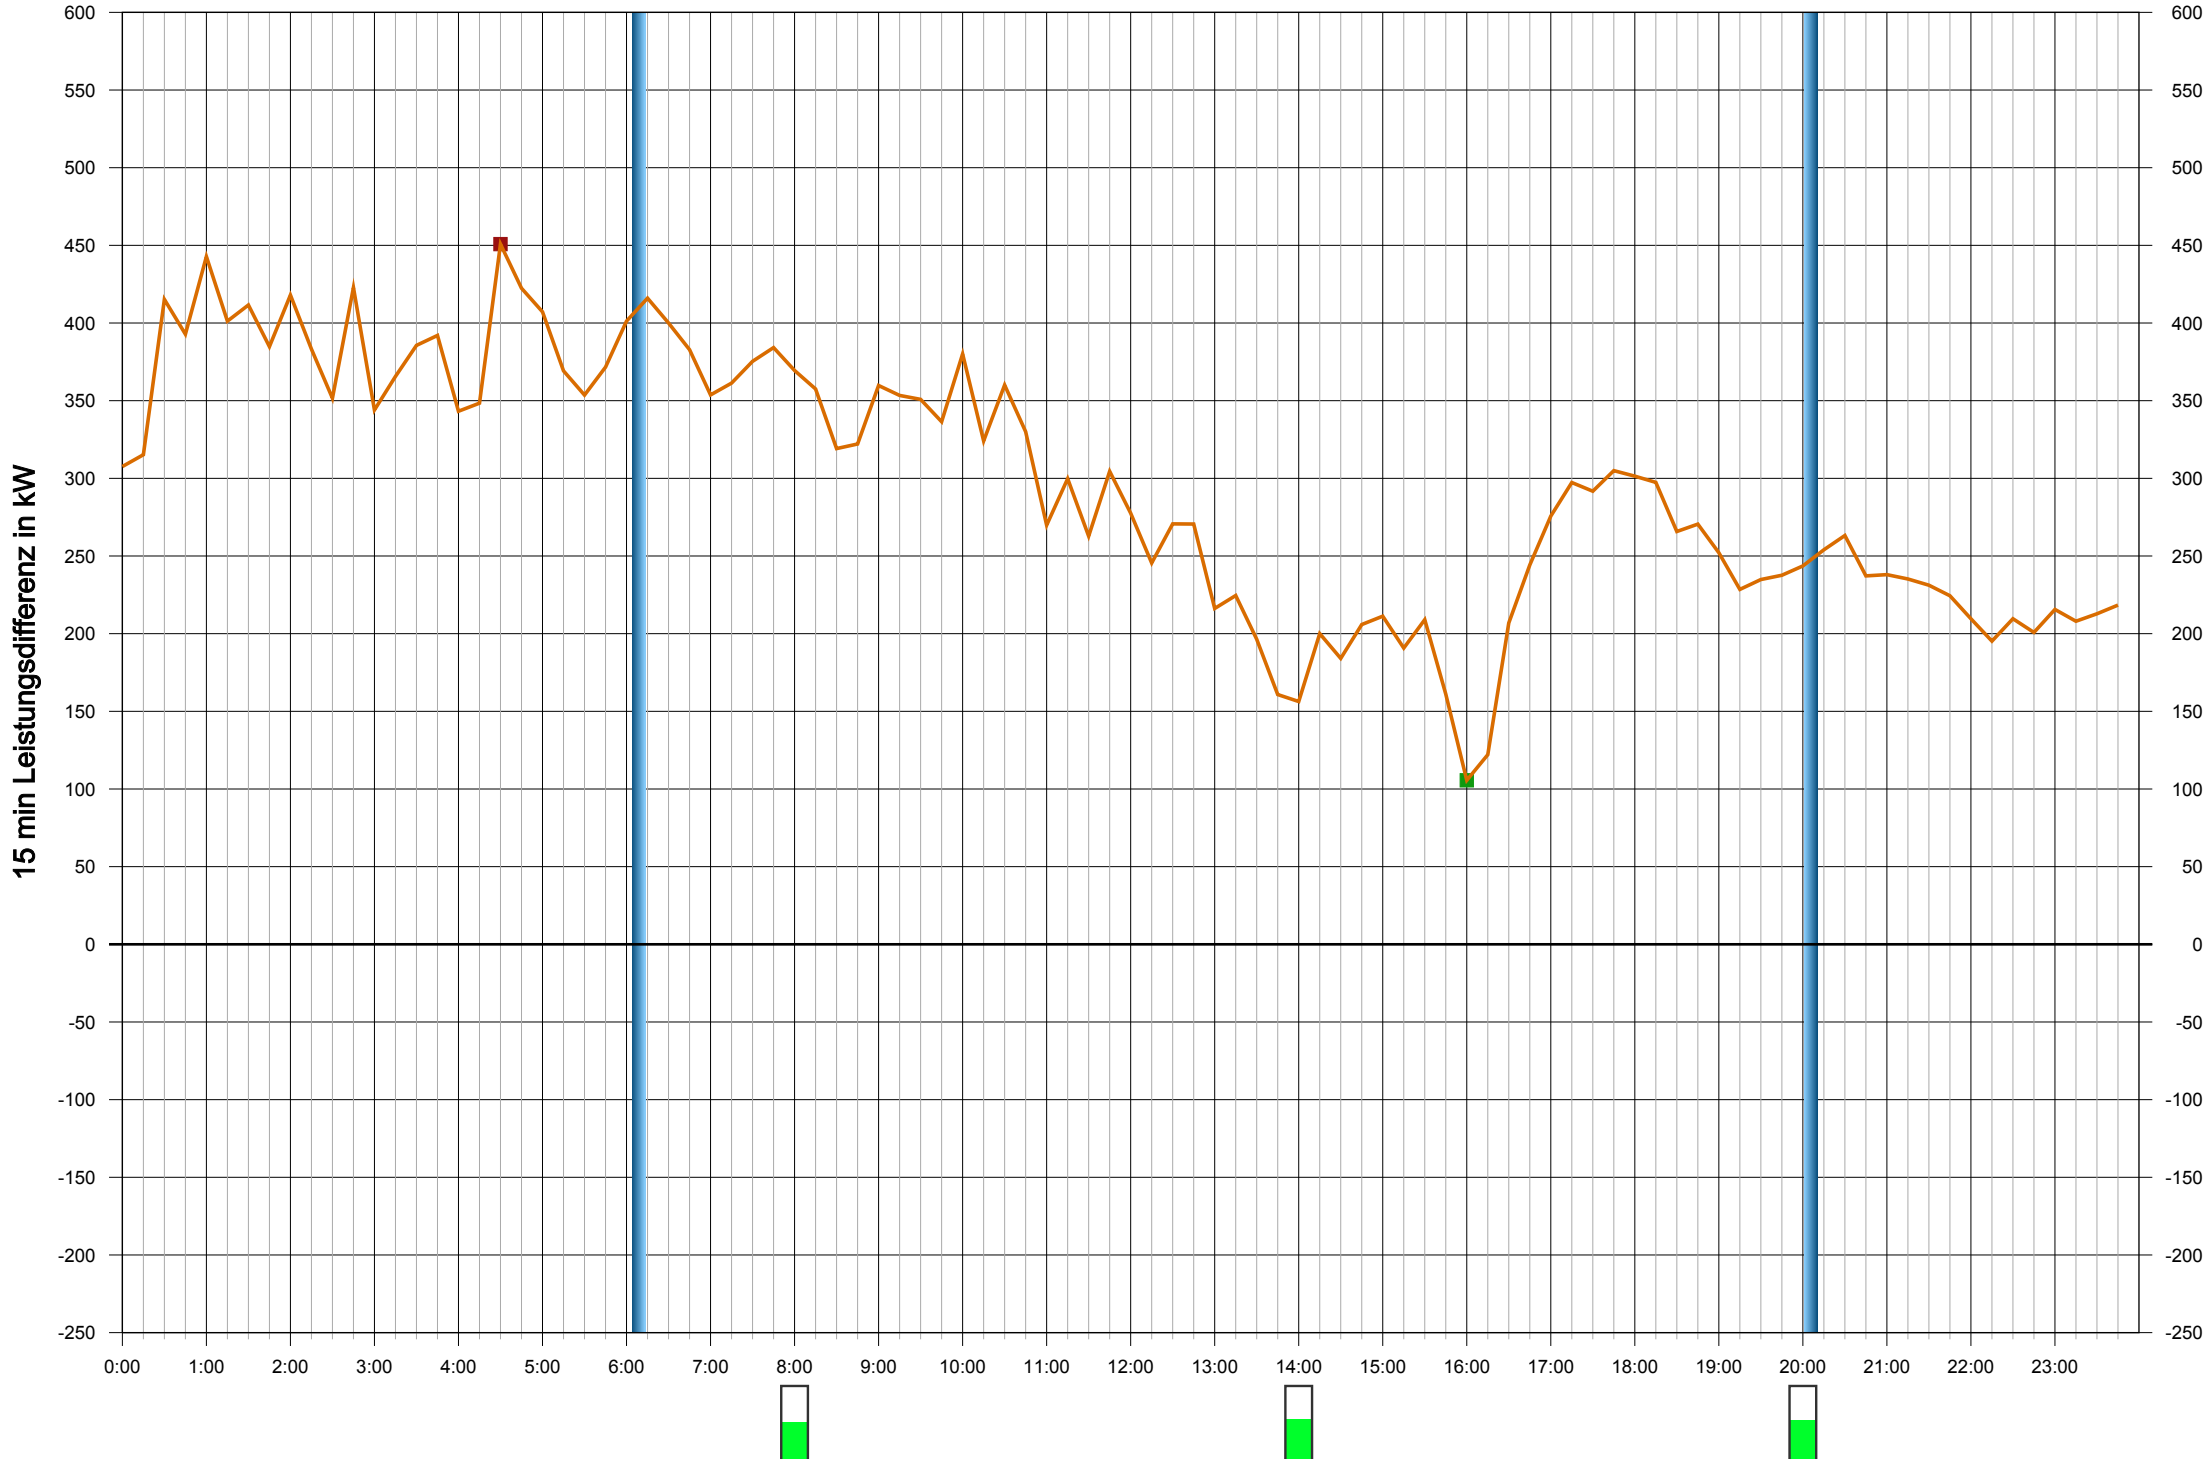





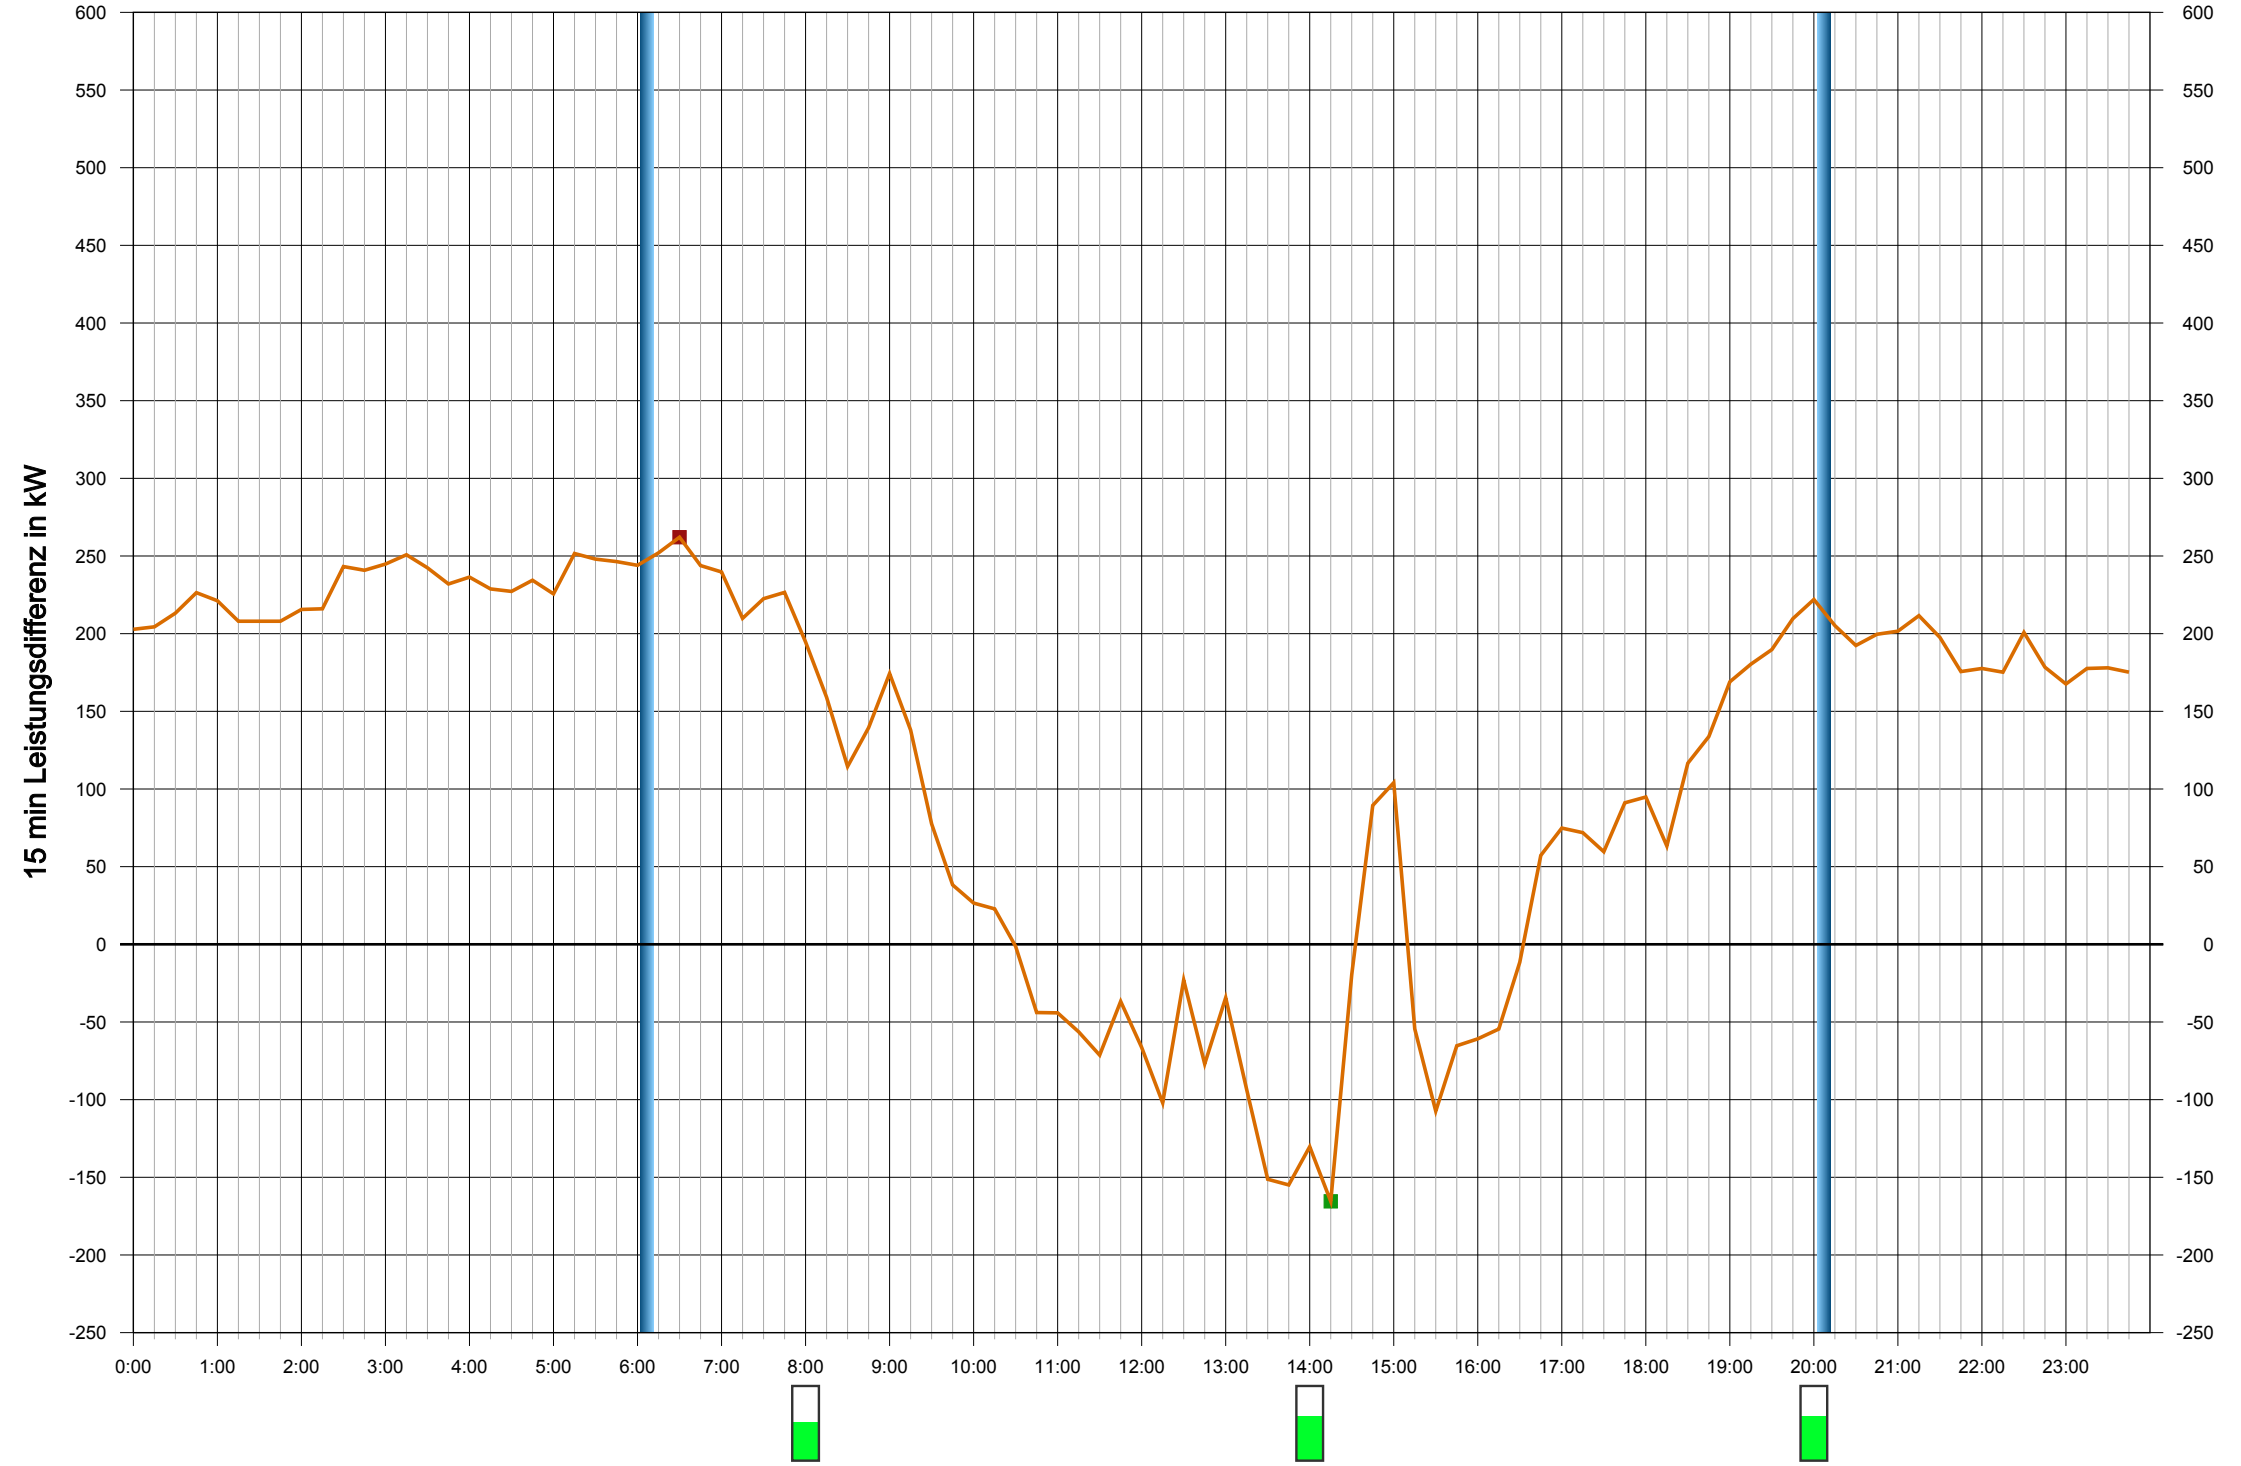

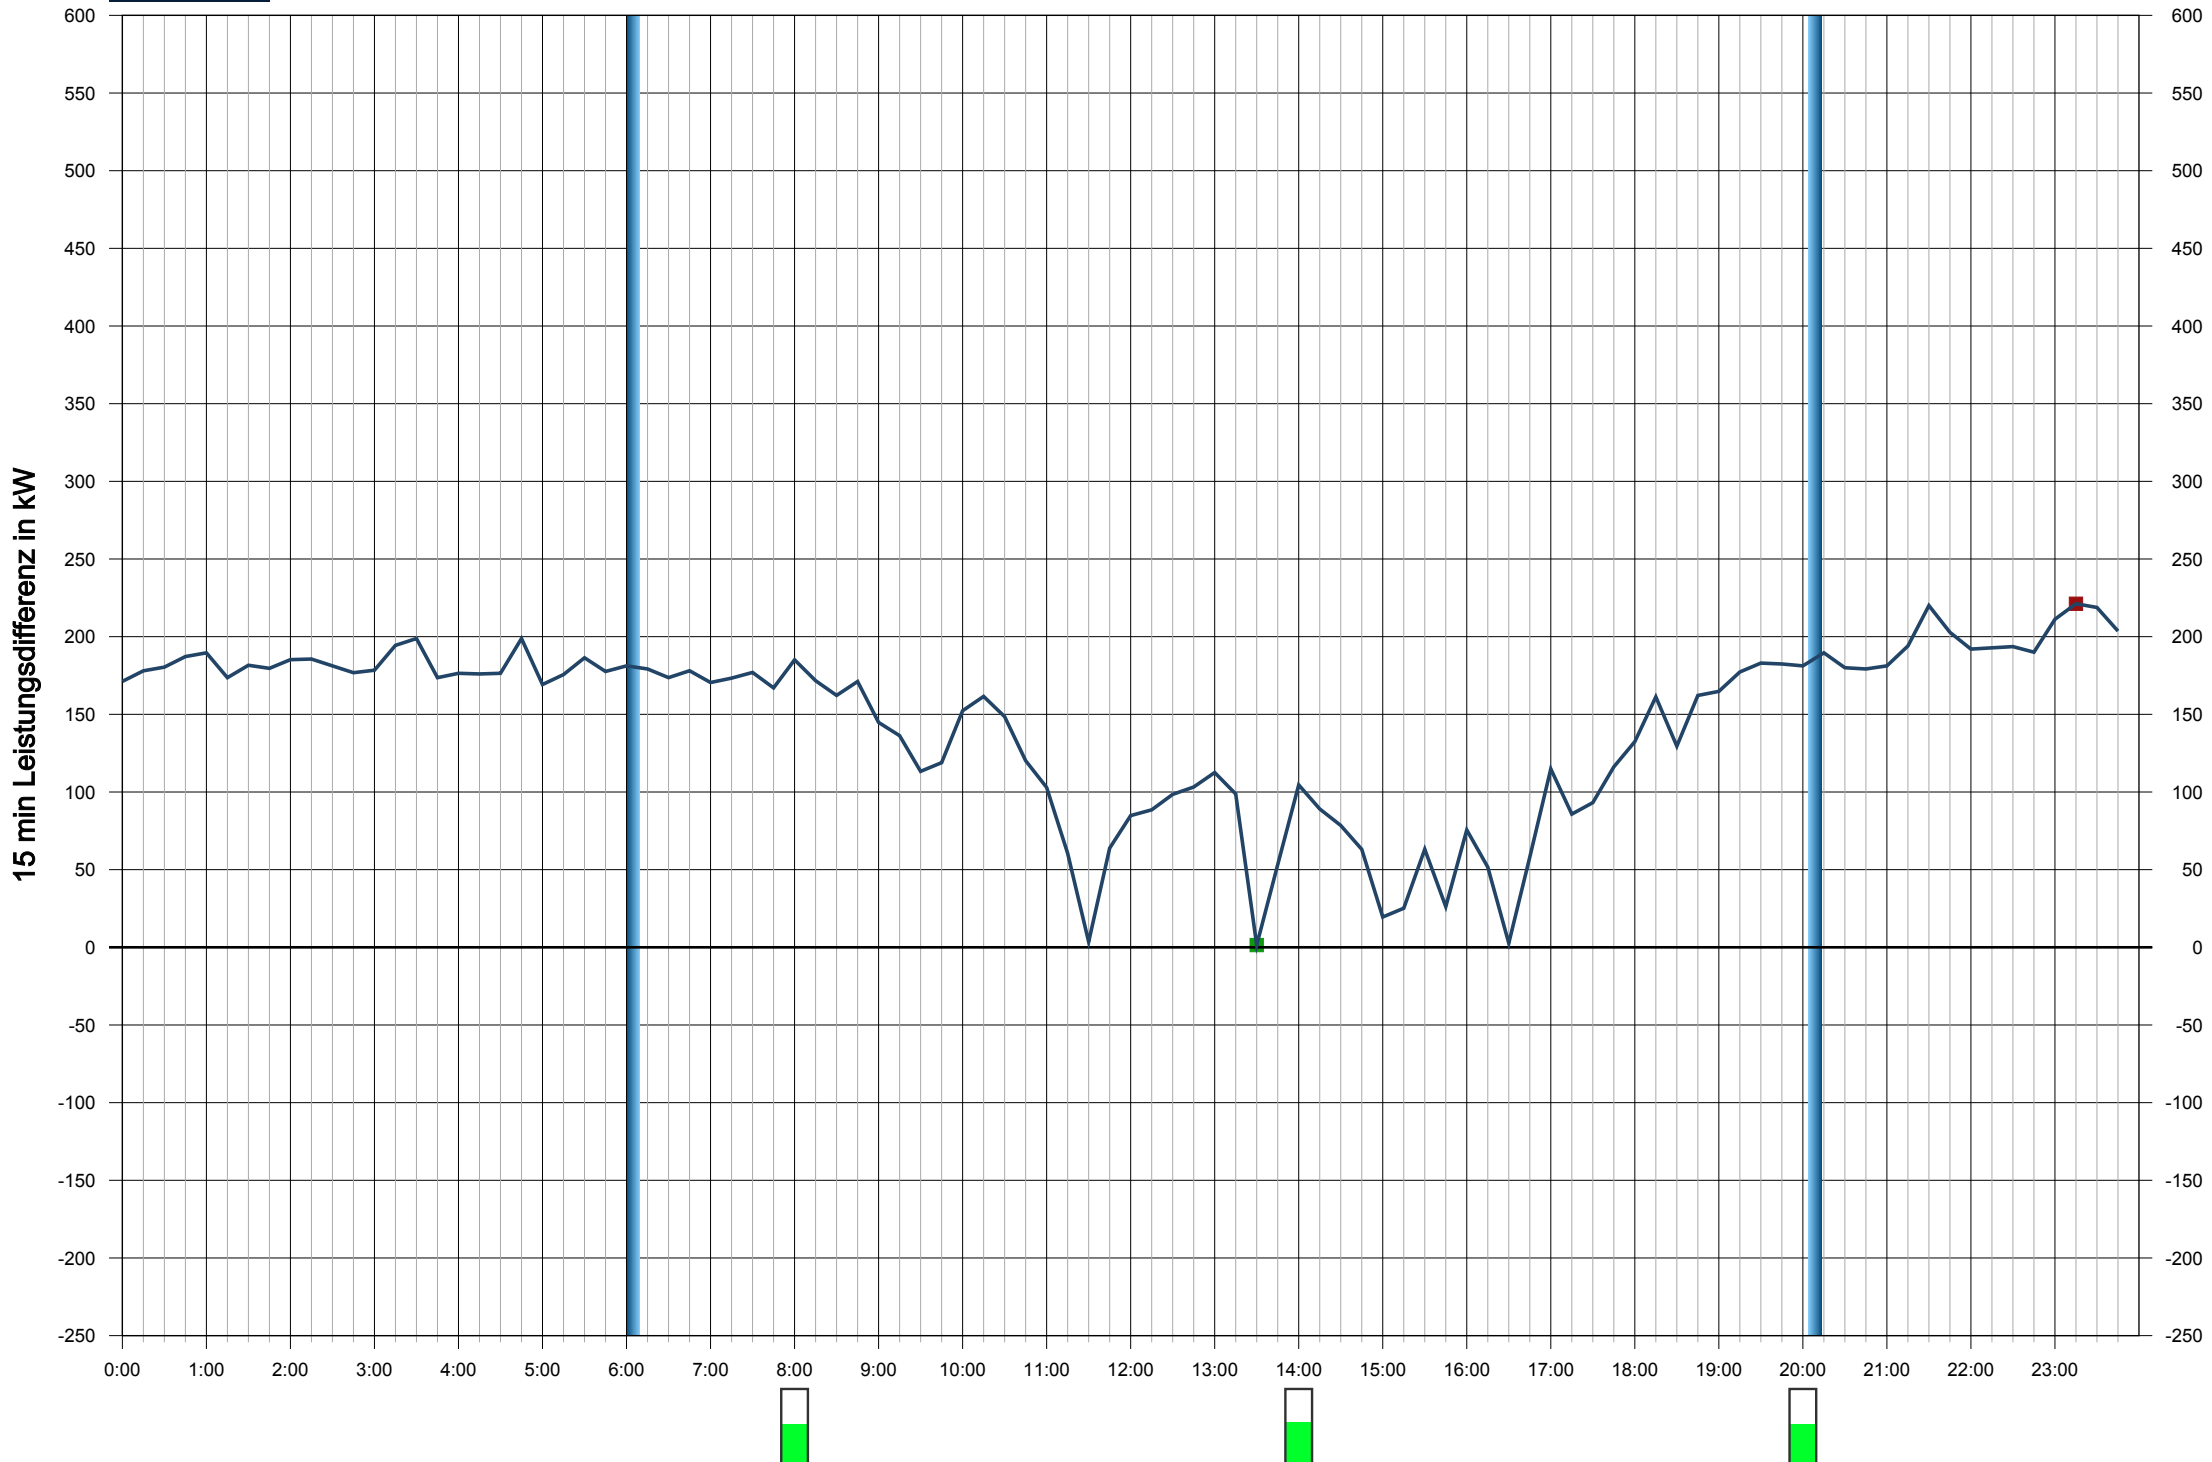

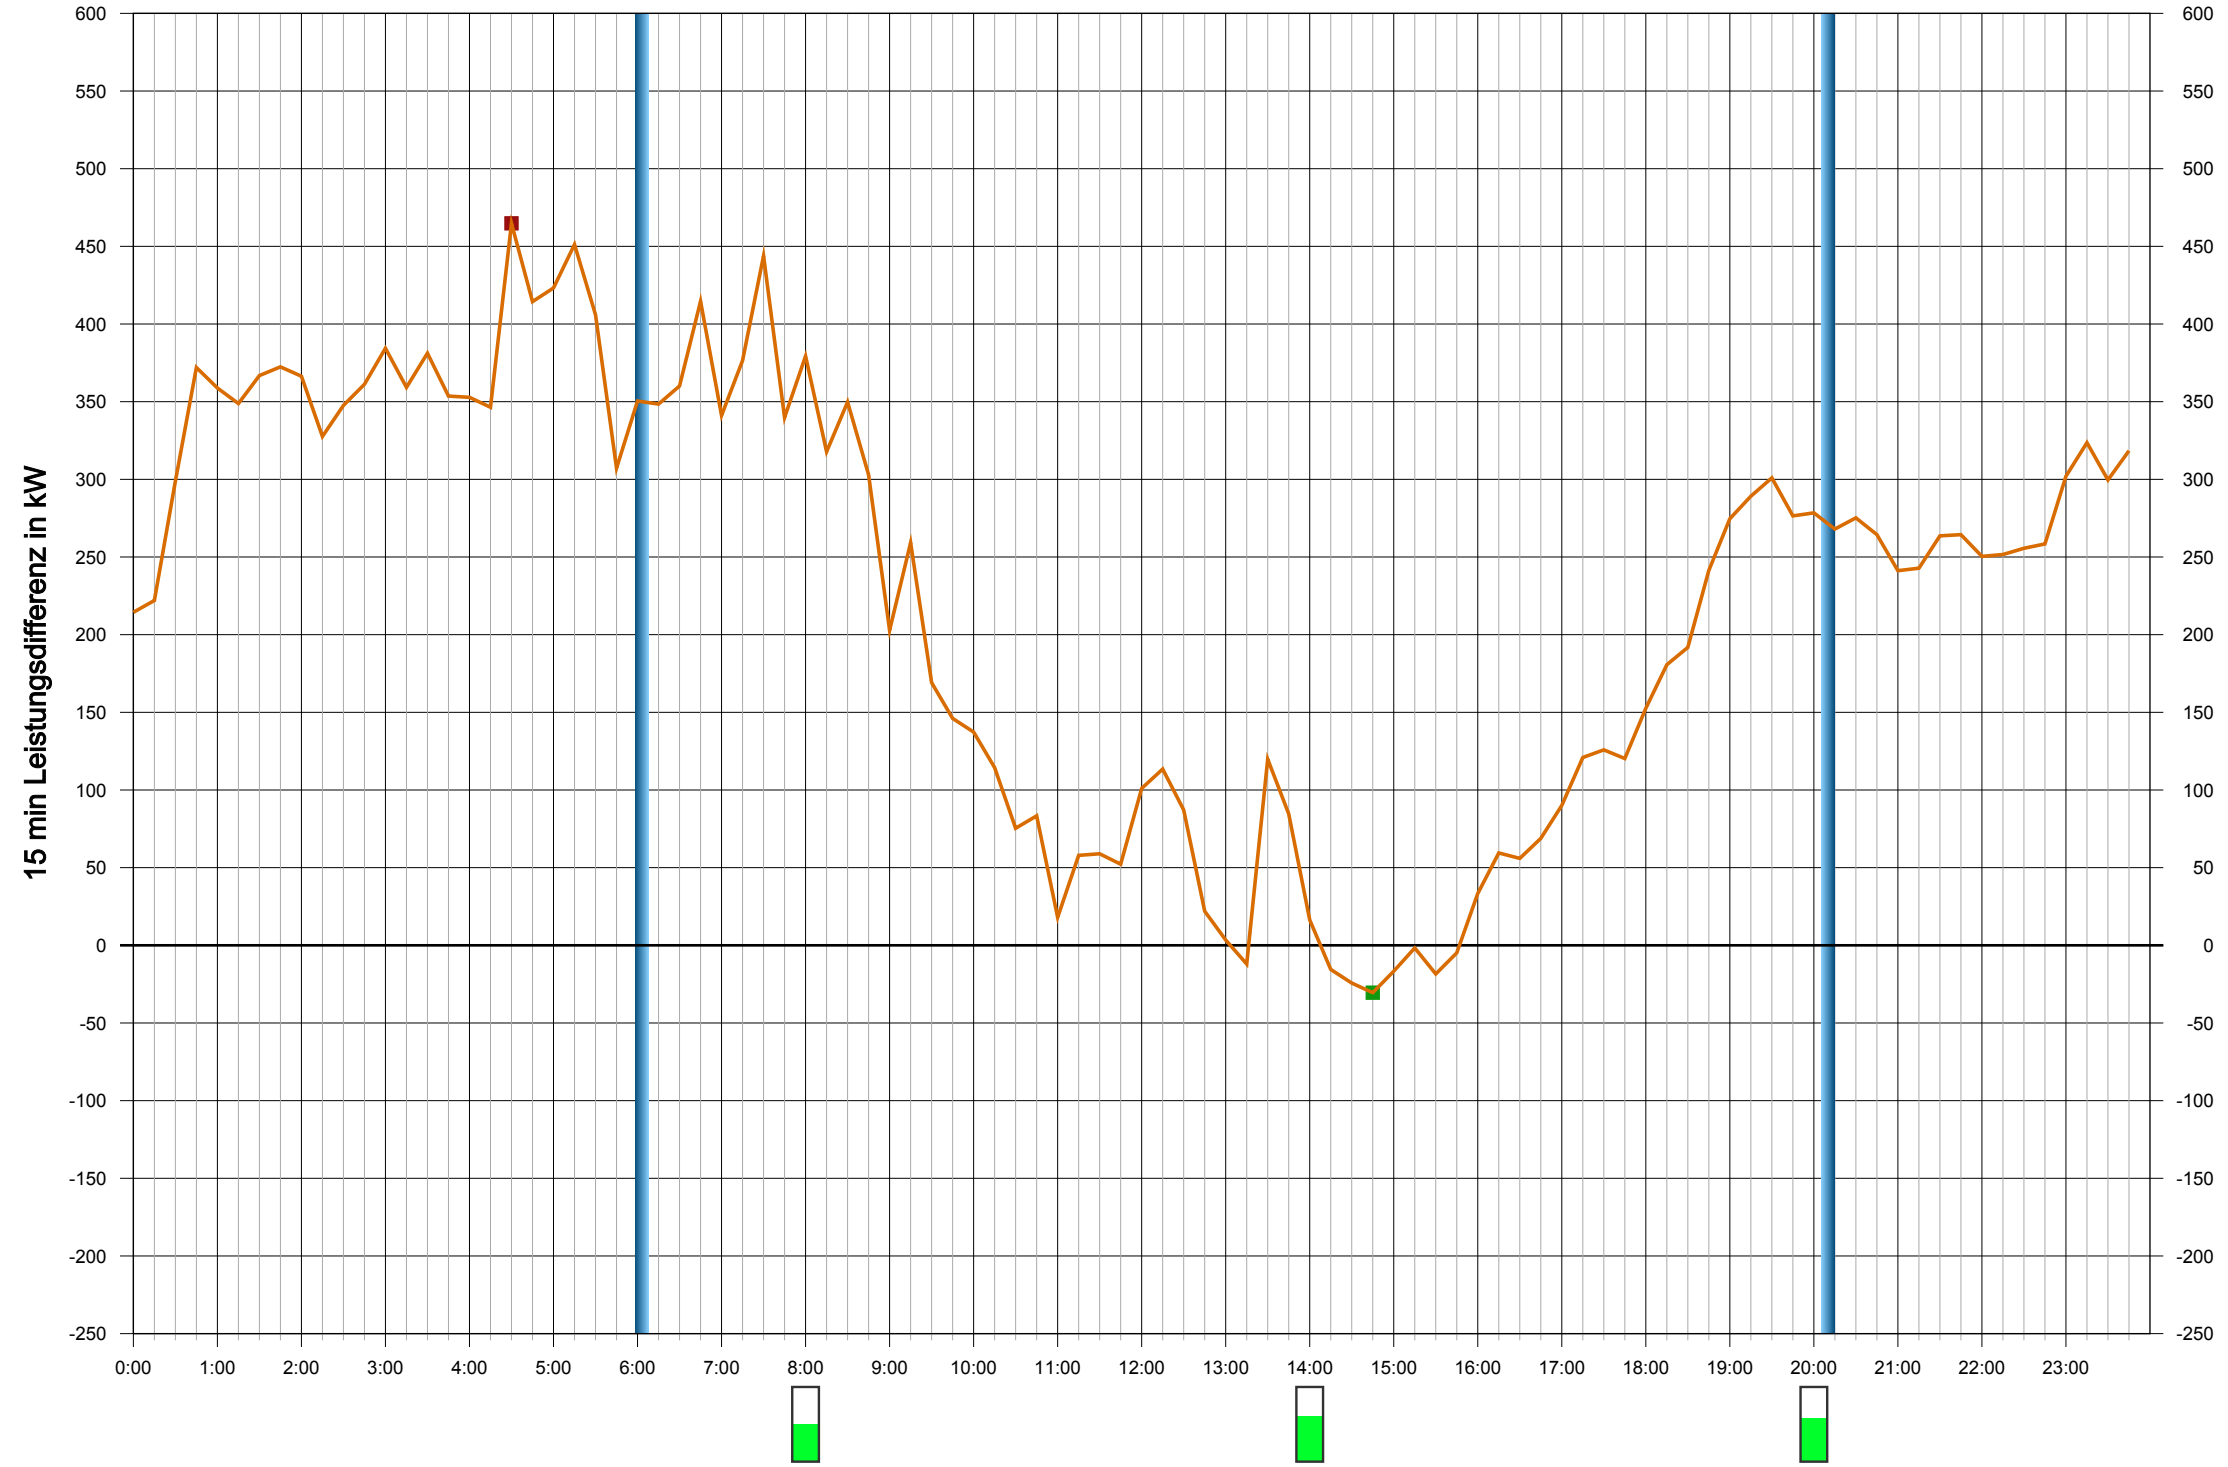


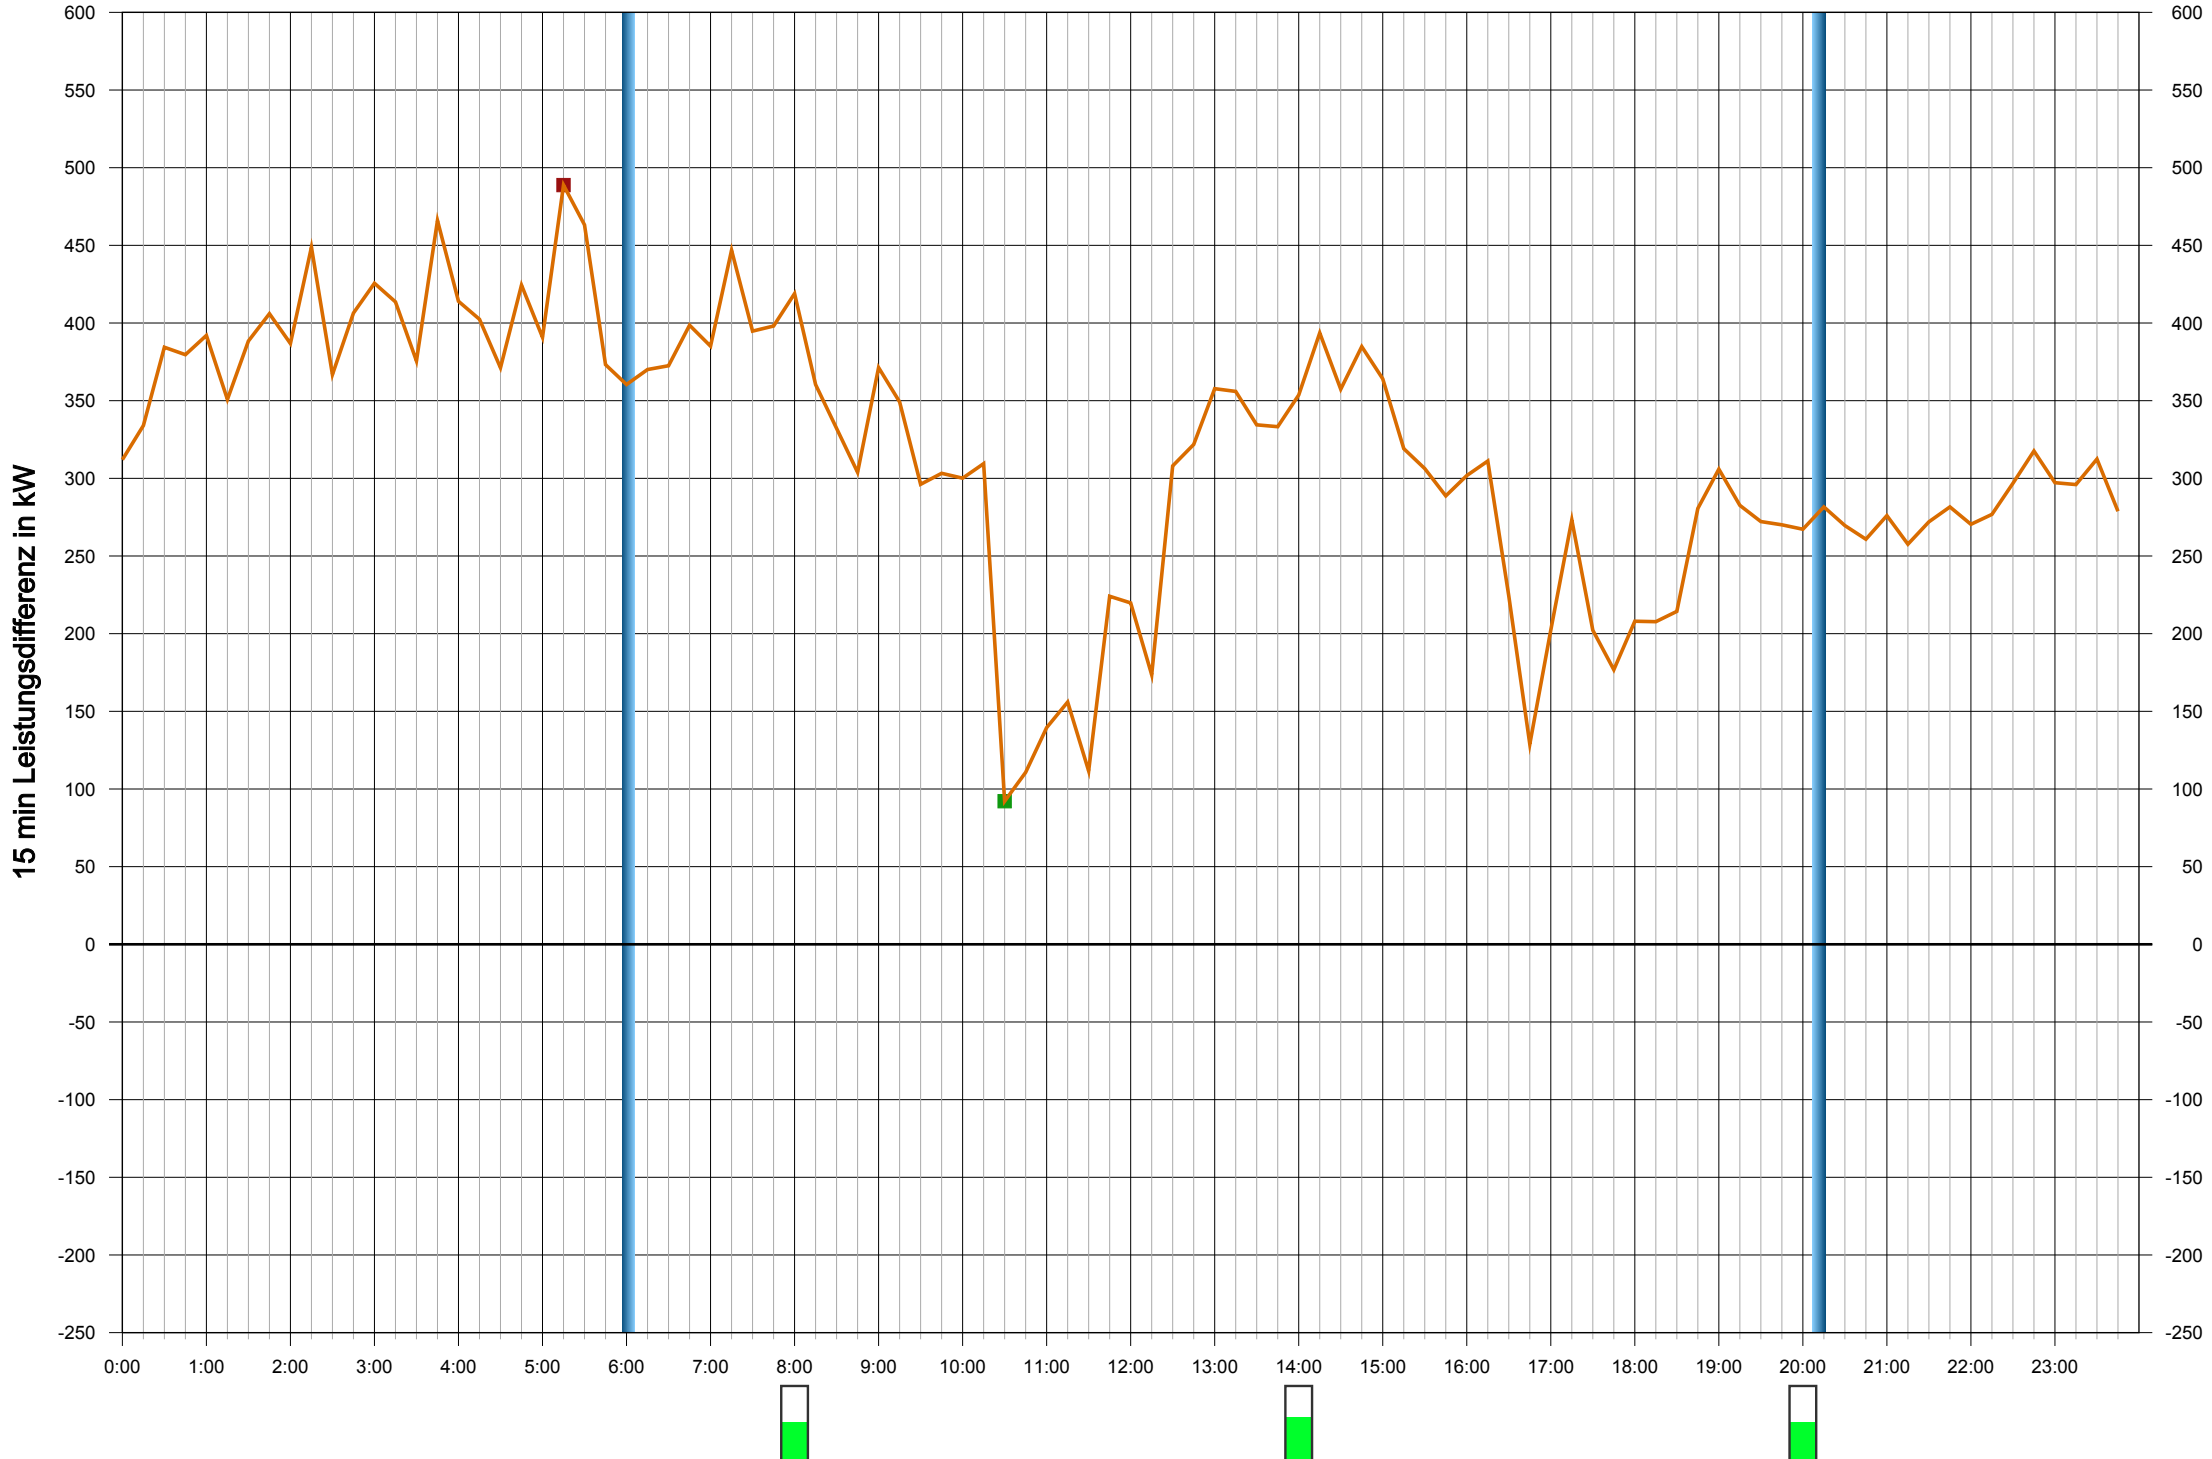


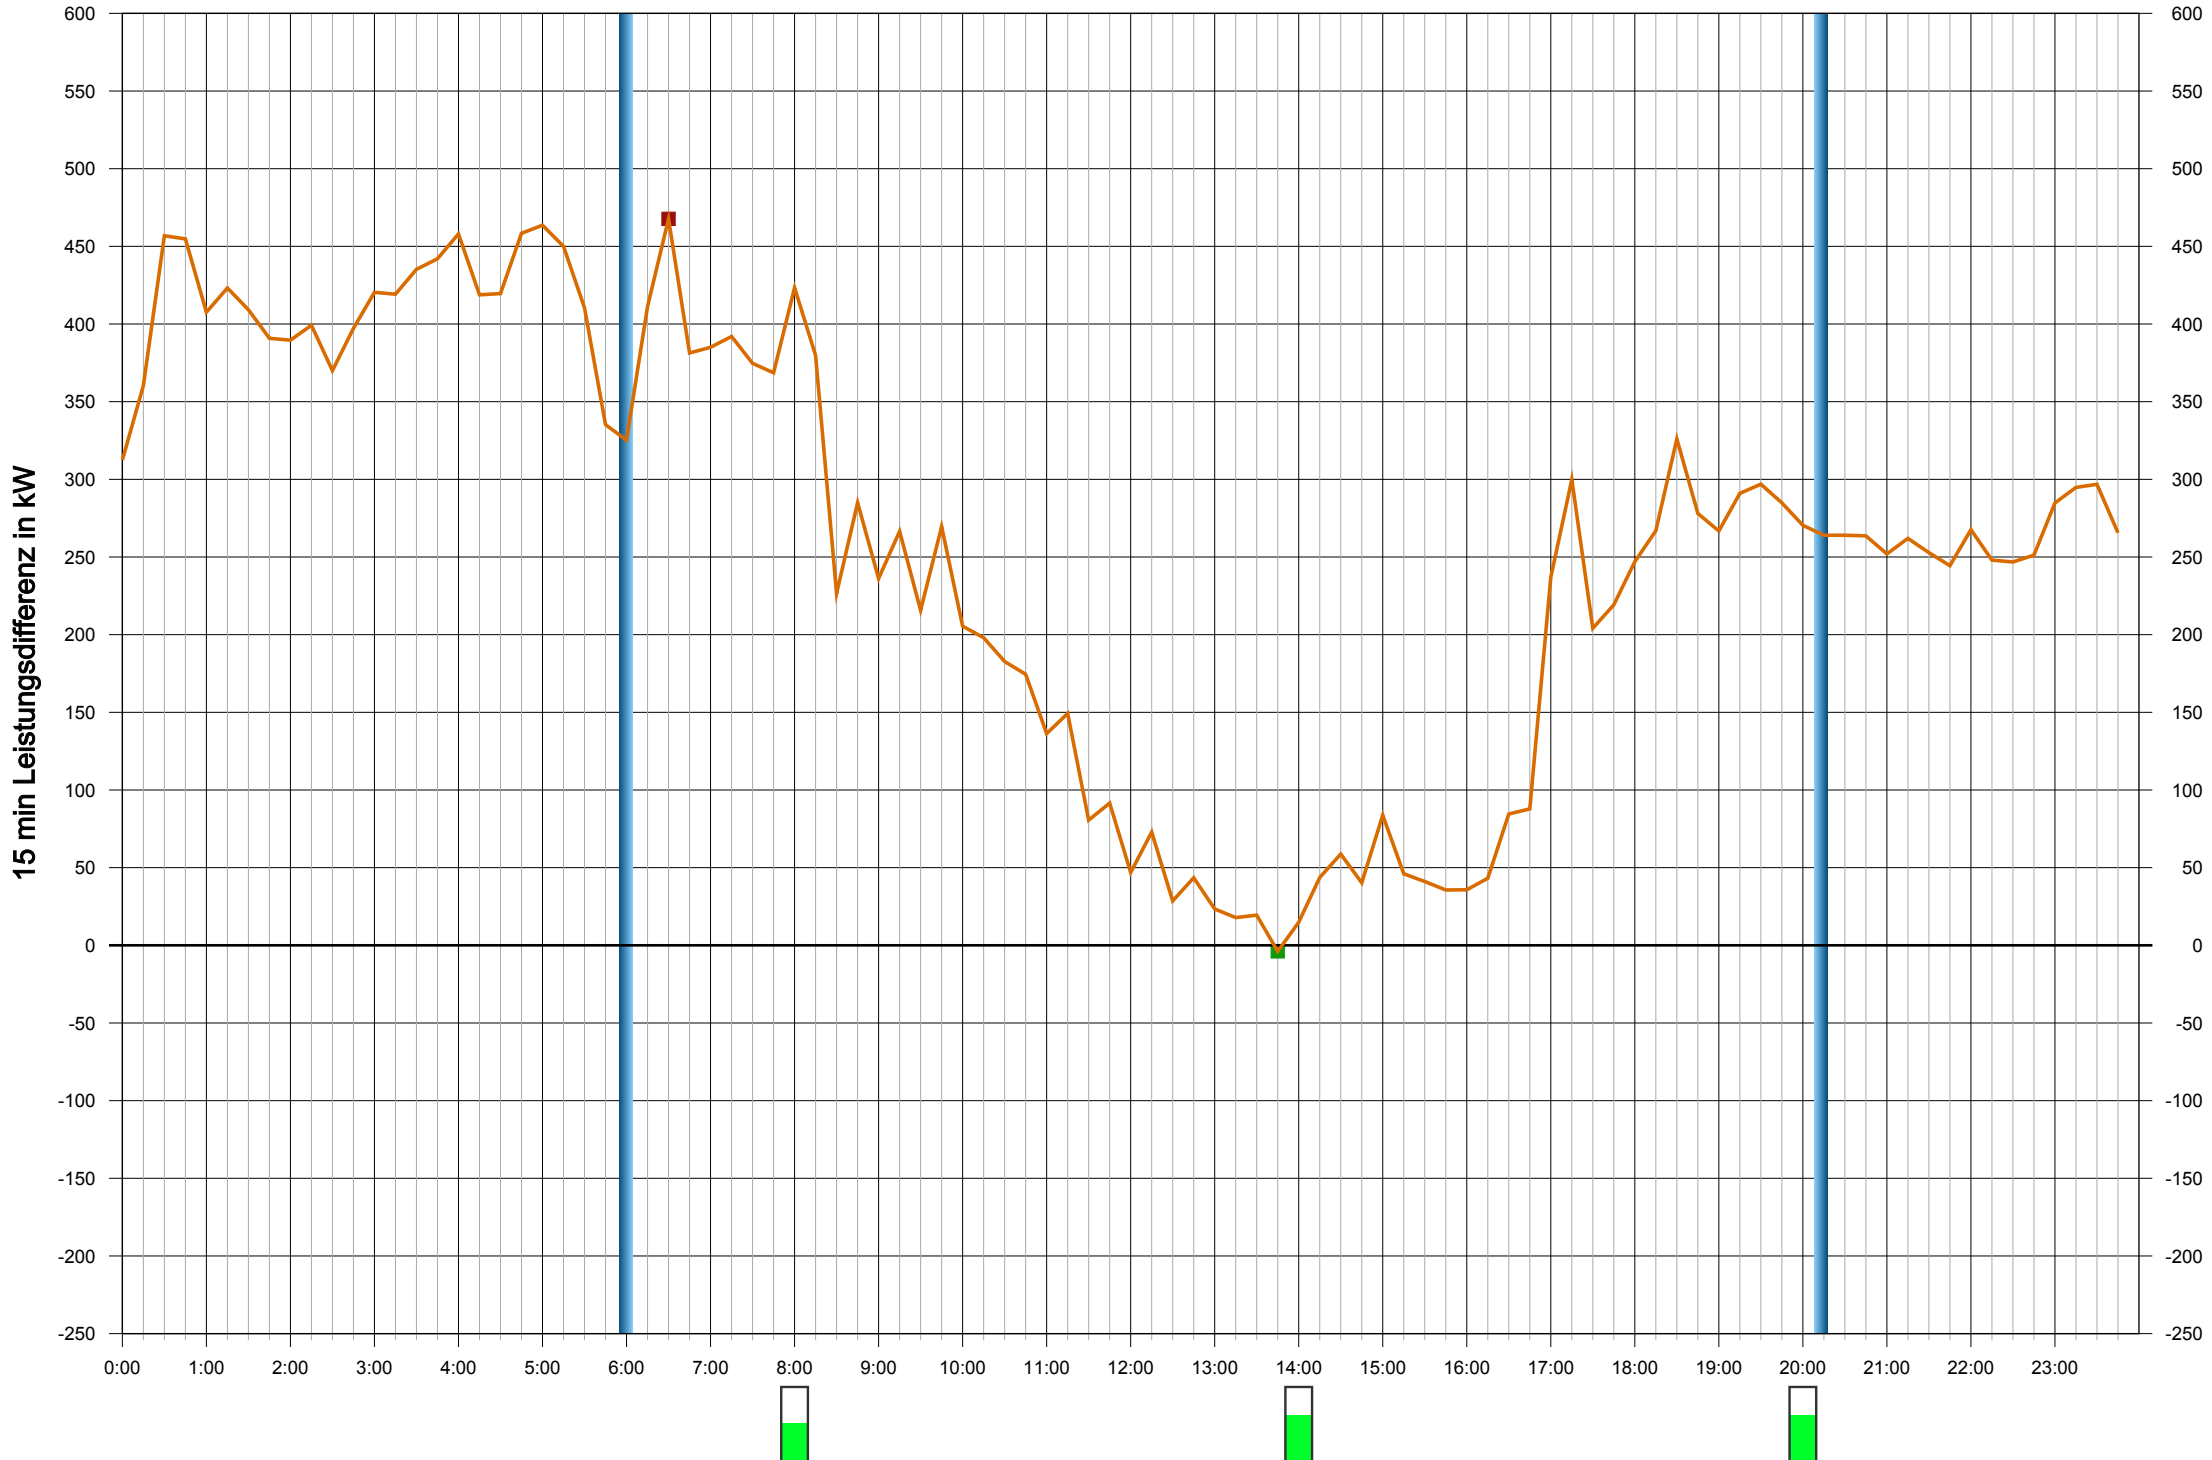


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Do. 26.4.2012 (KW 17)


Tagesminimum: -0,3 kW, Tagesmittelwert: 267,1 kW, Tagesmaximum: 442,0 kW, Tagesbedarf: 9.255 kWh (1.296 €)

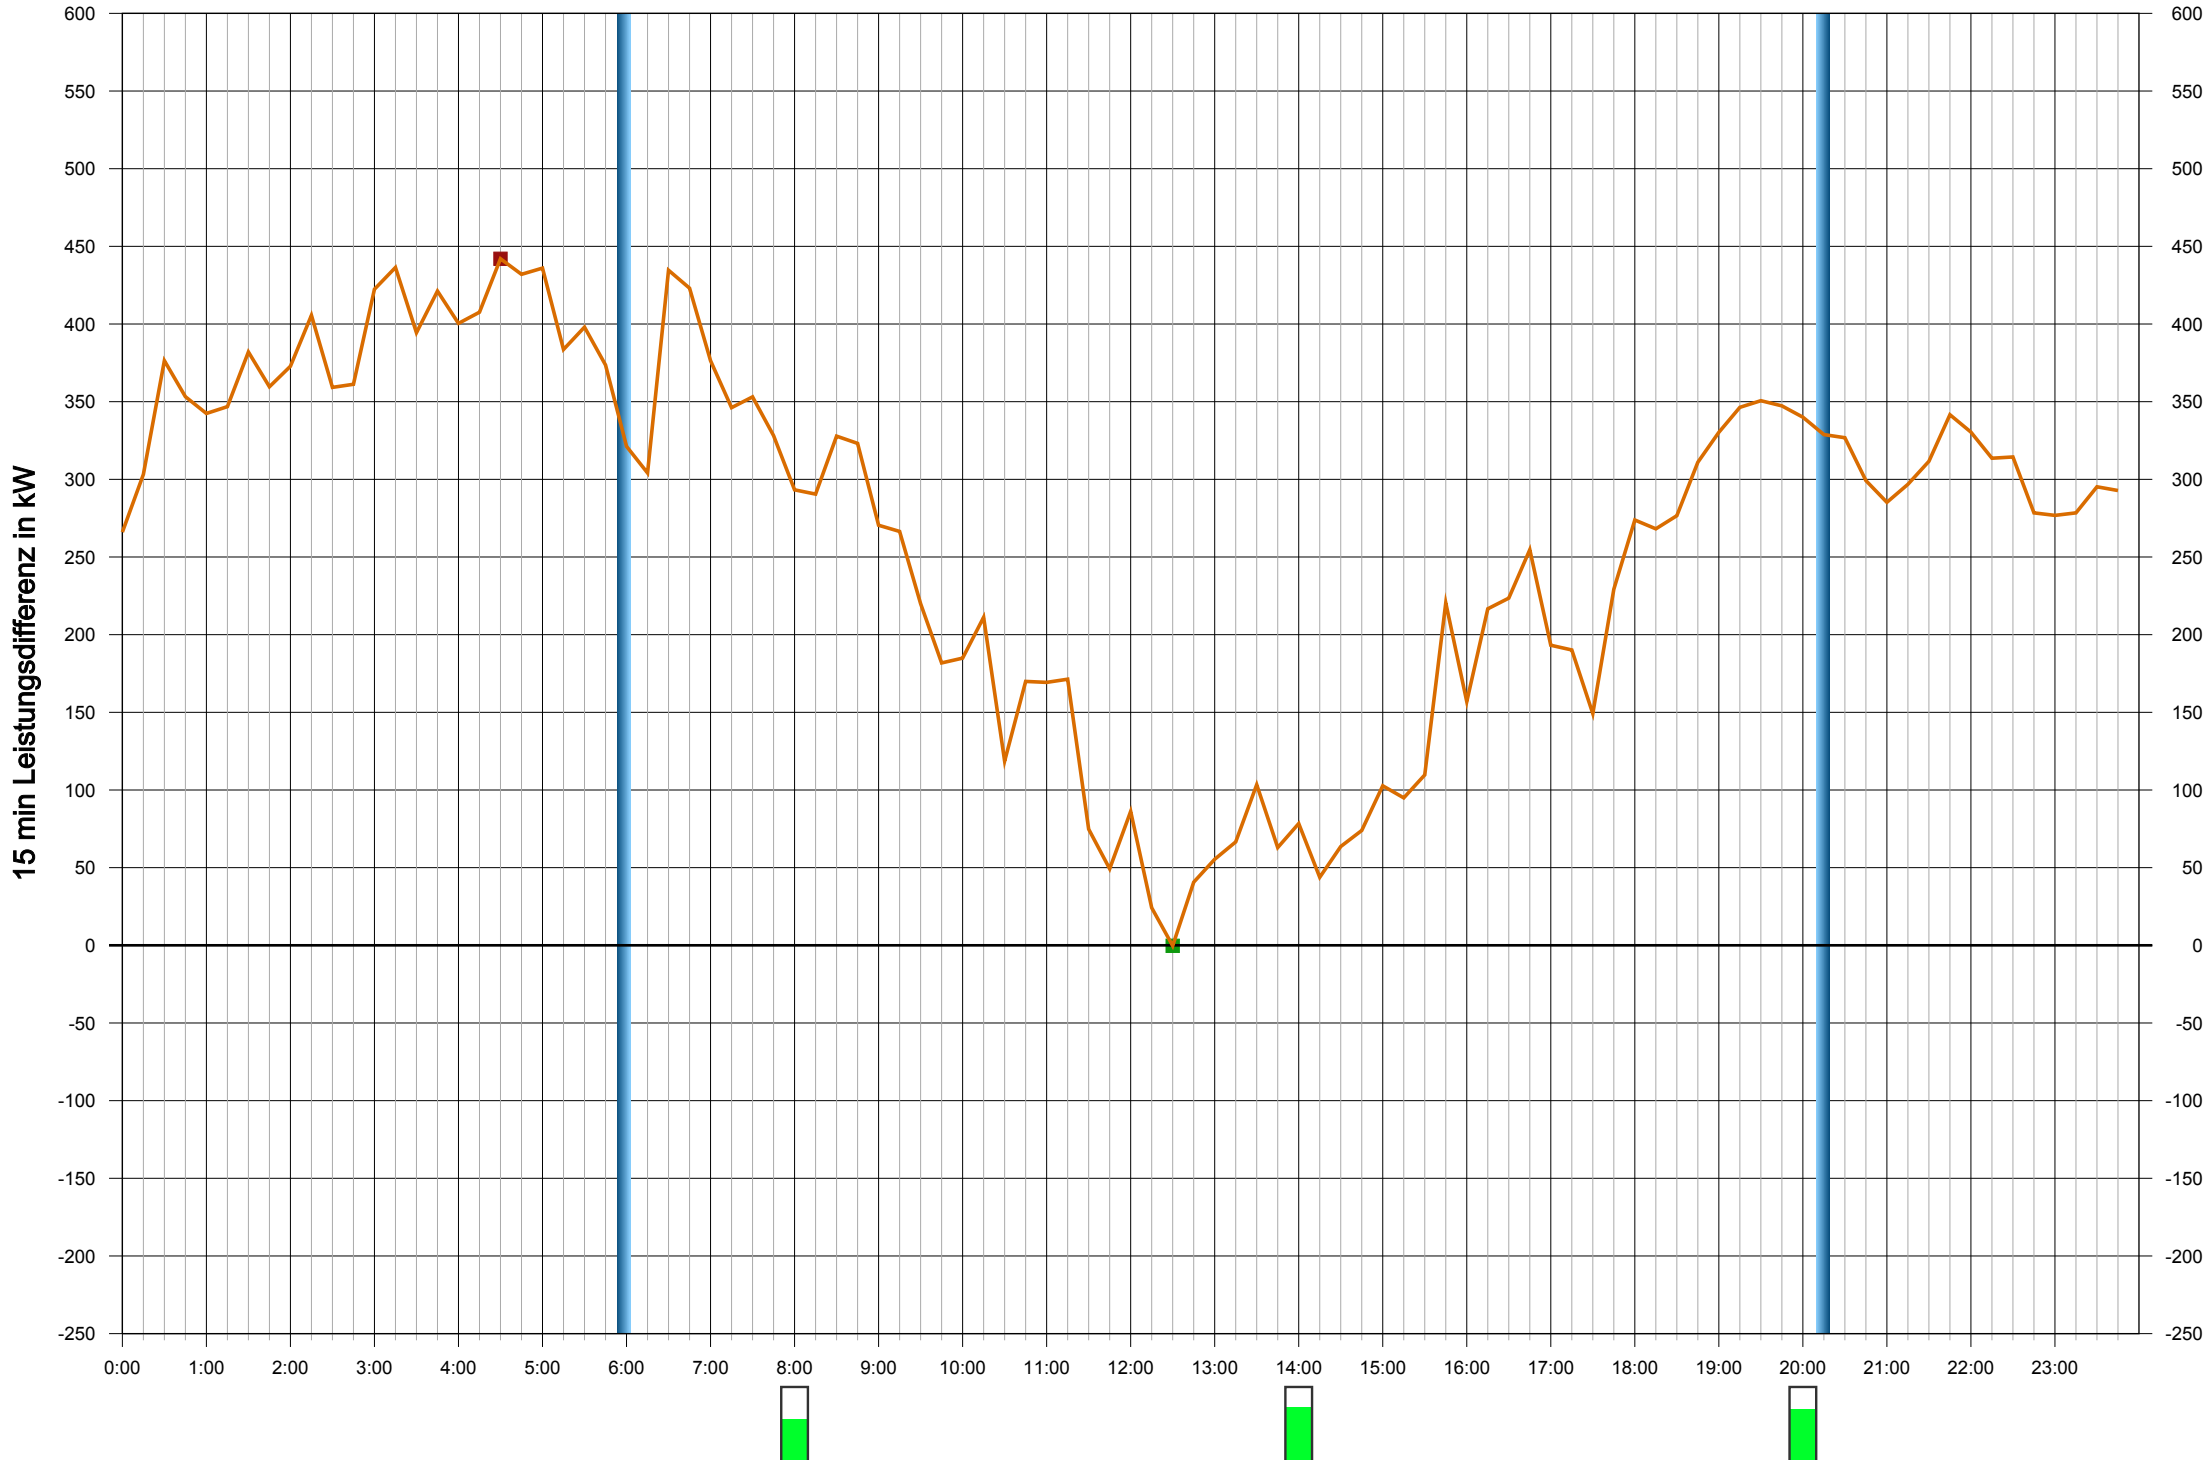


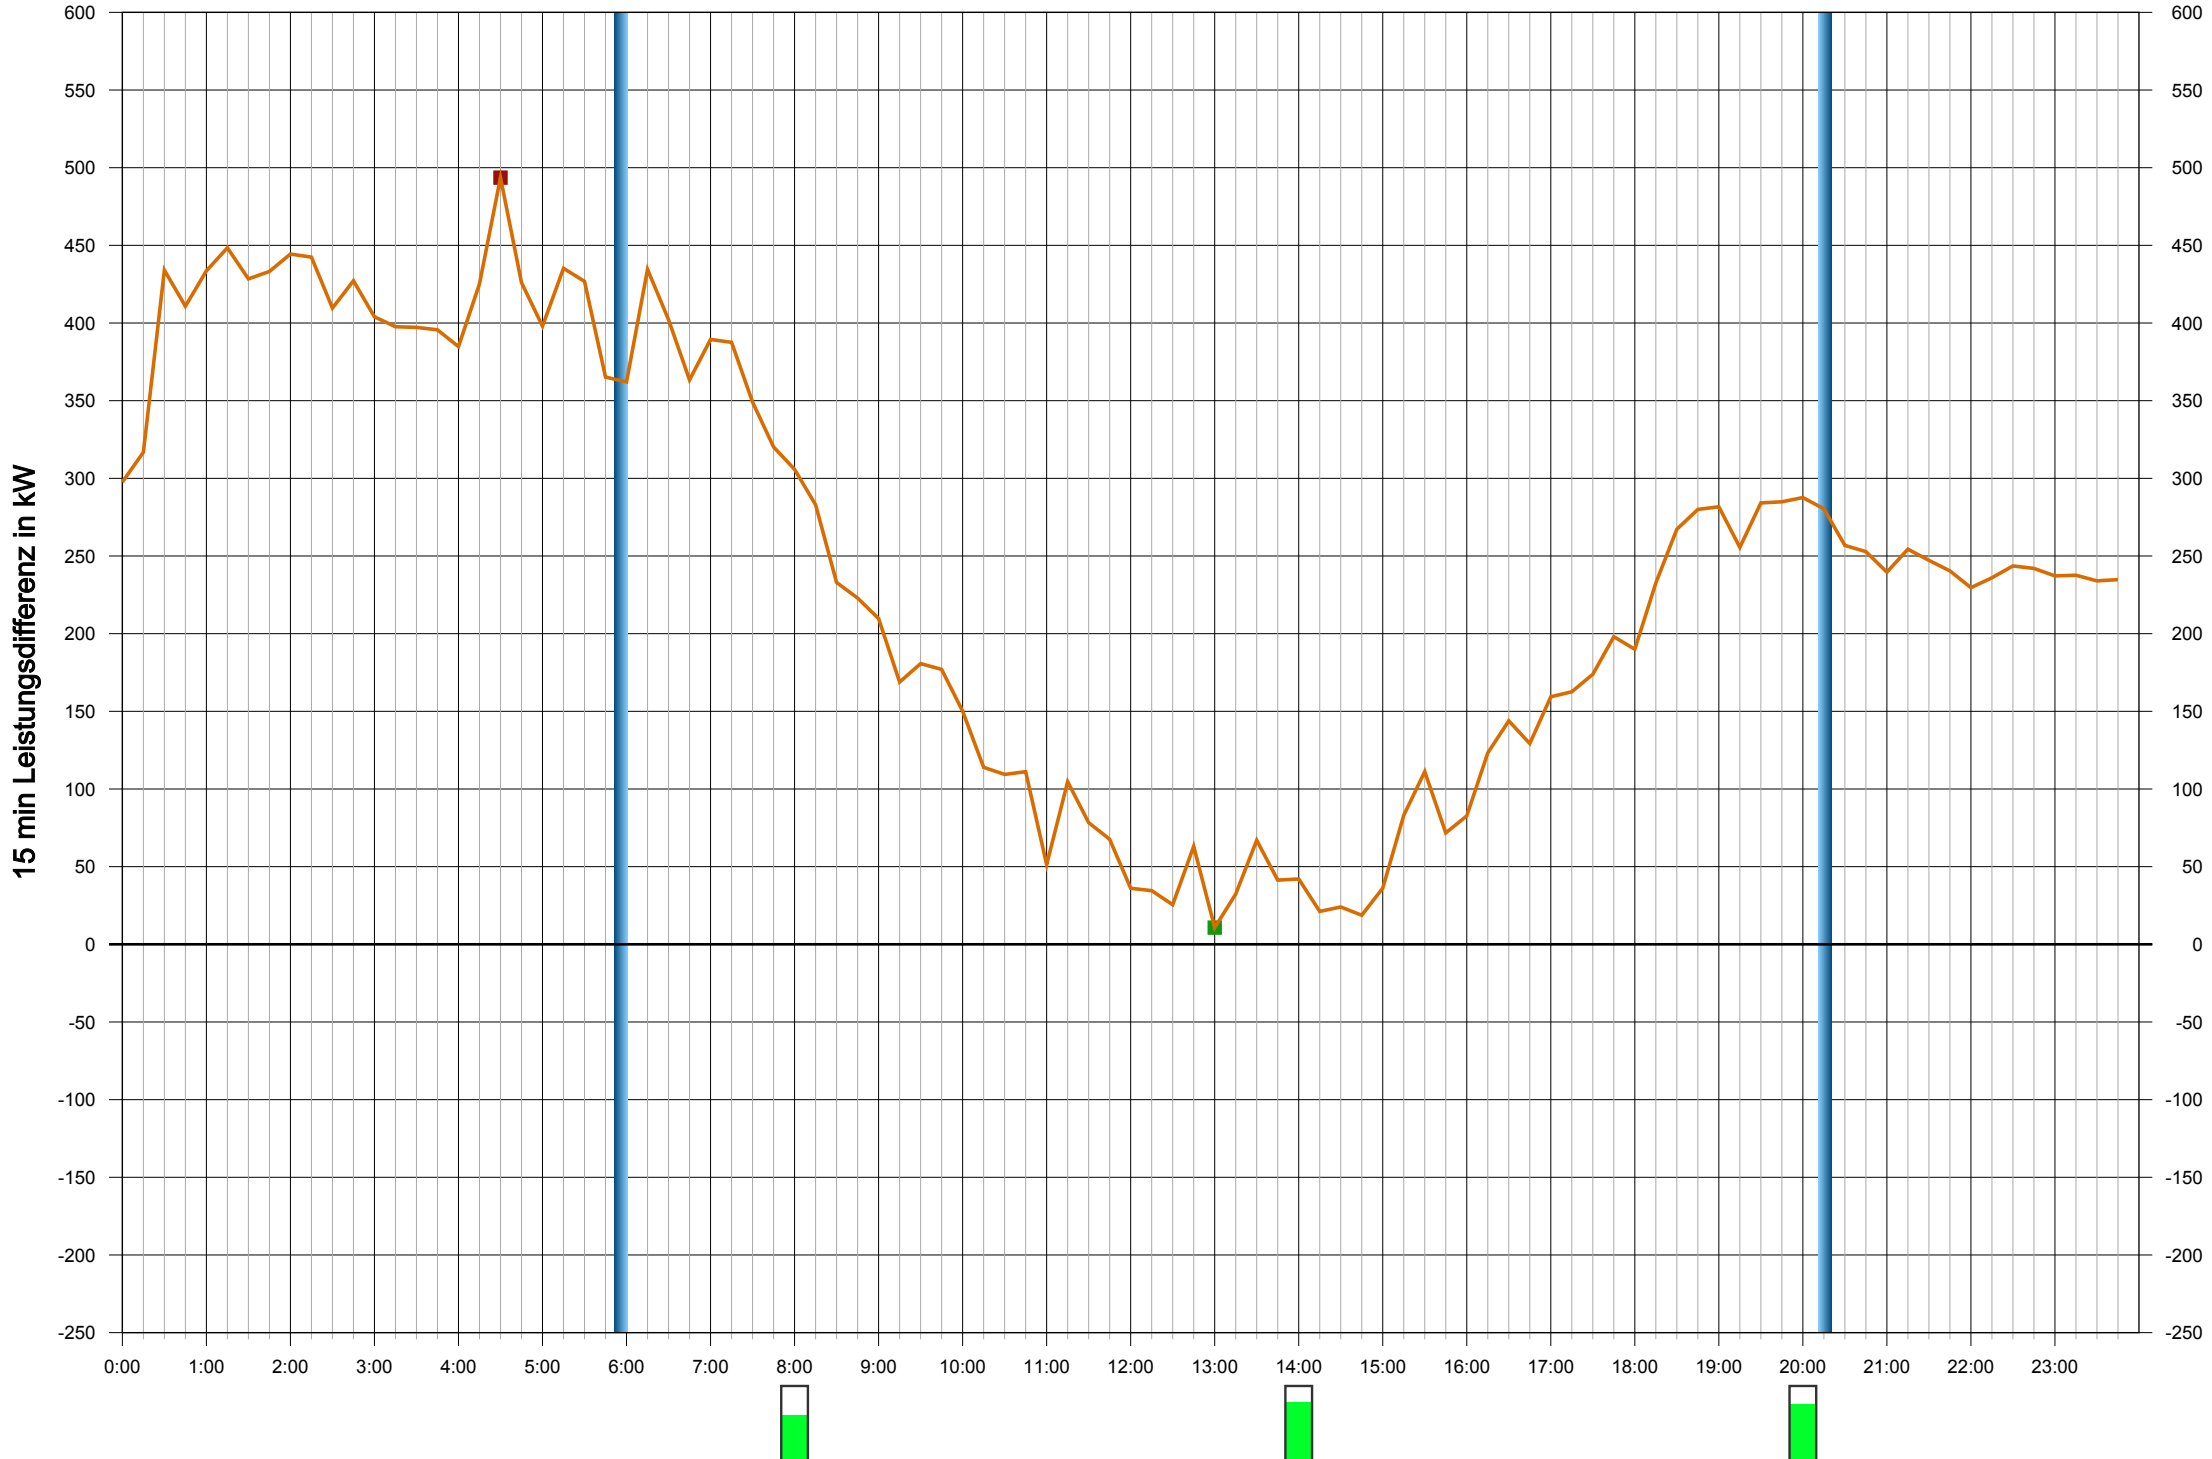


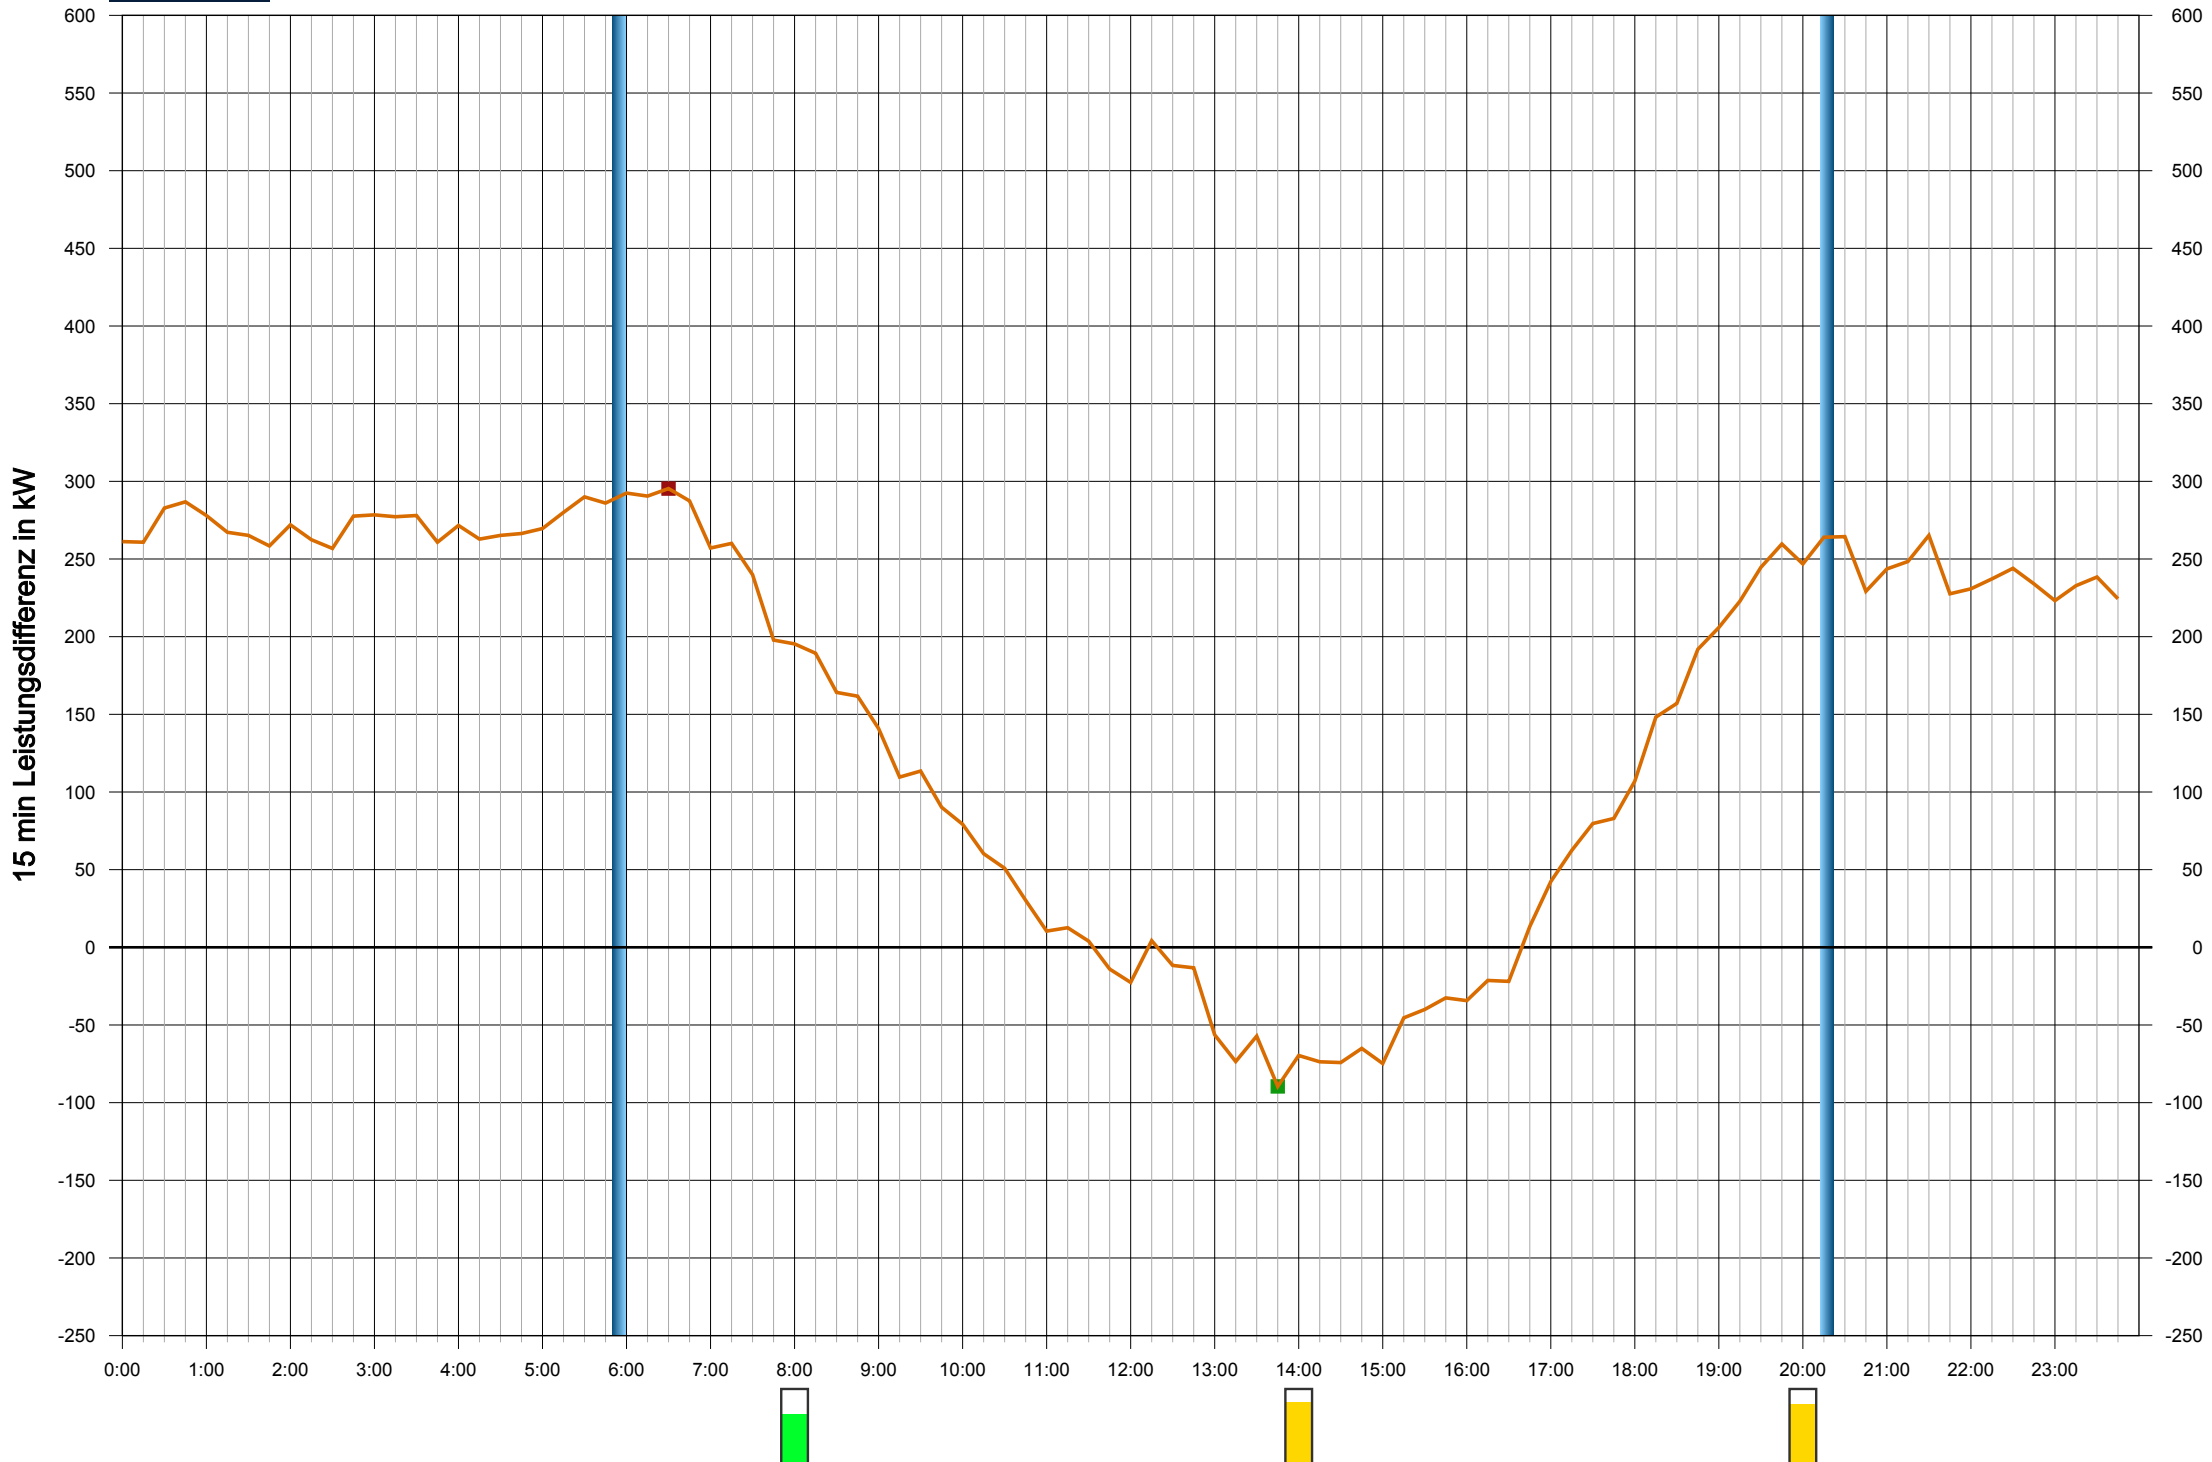





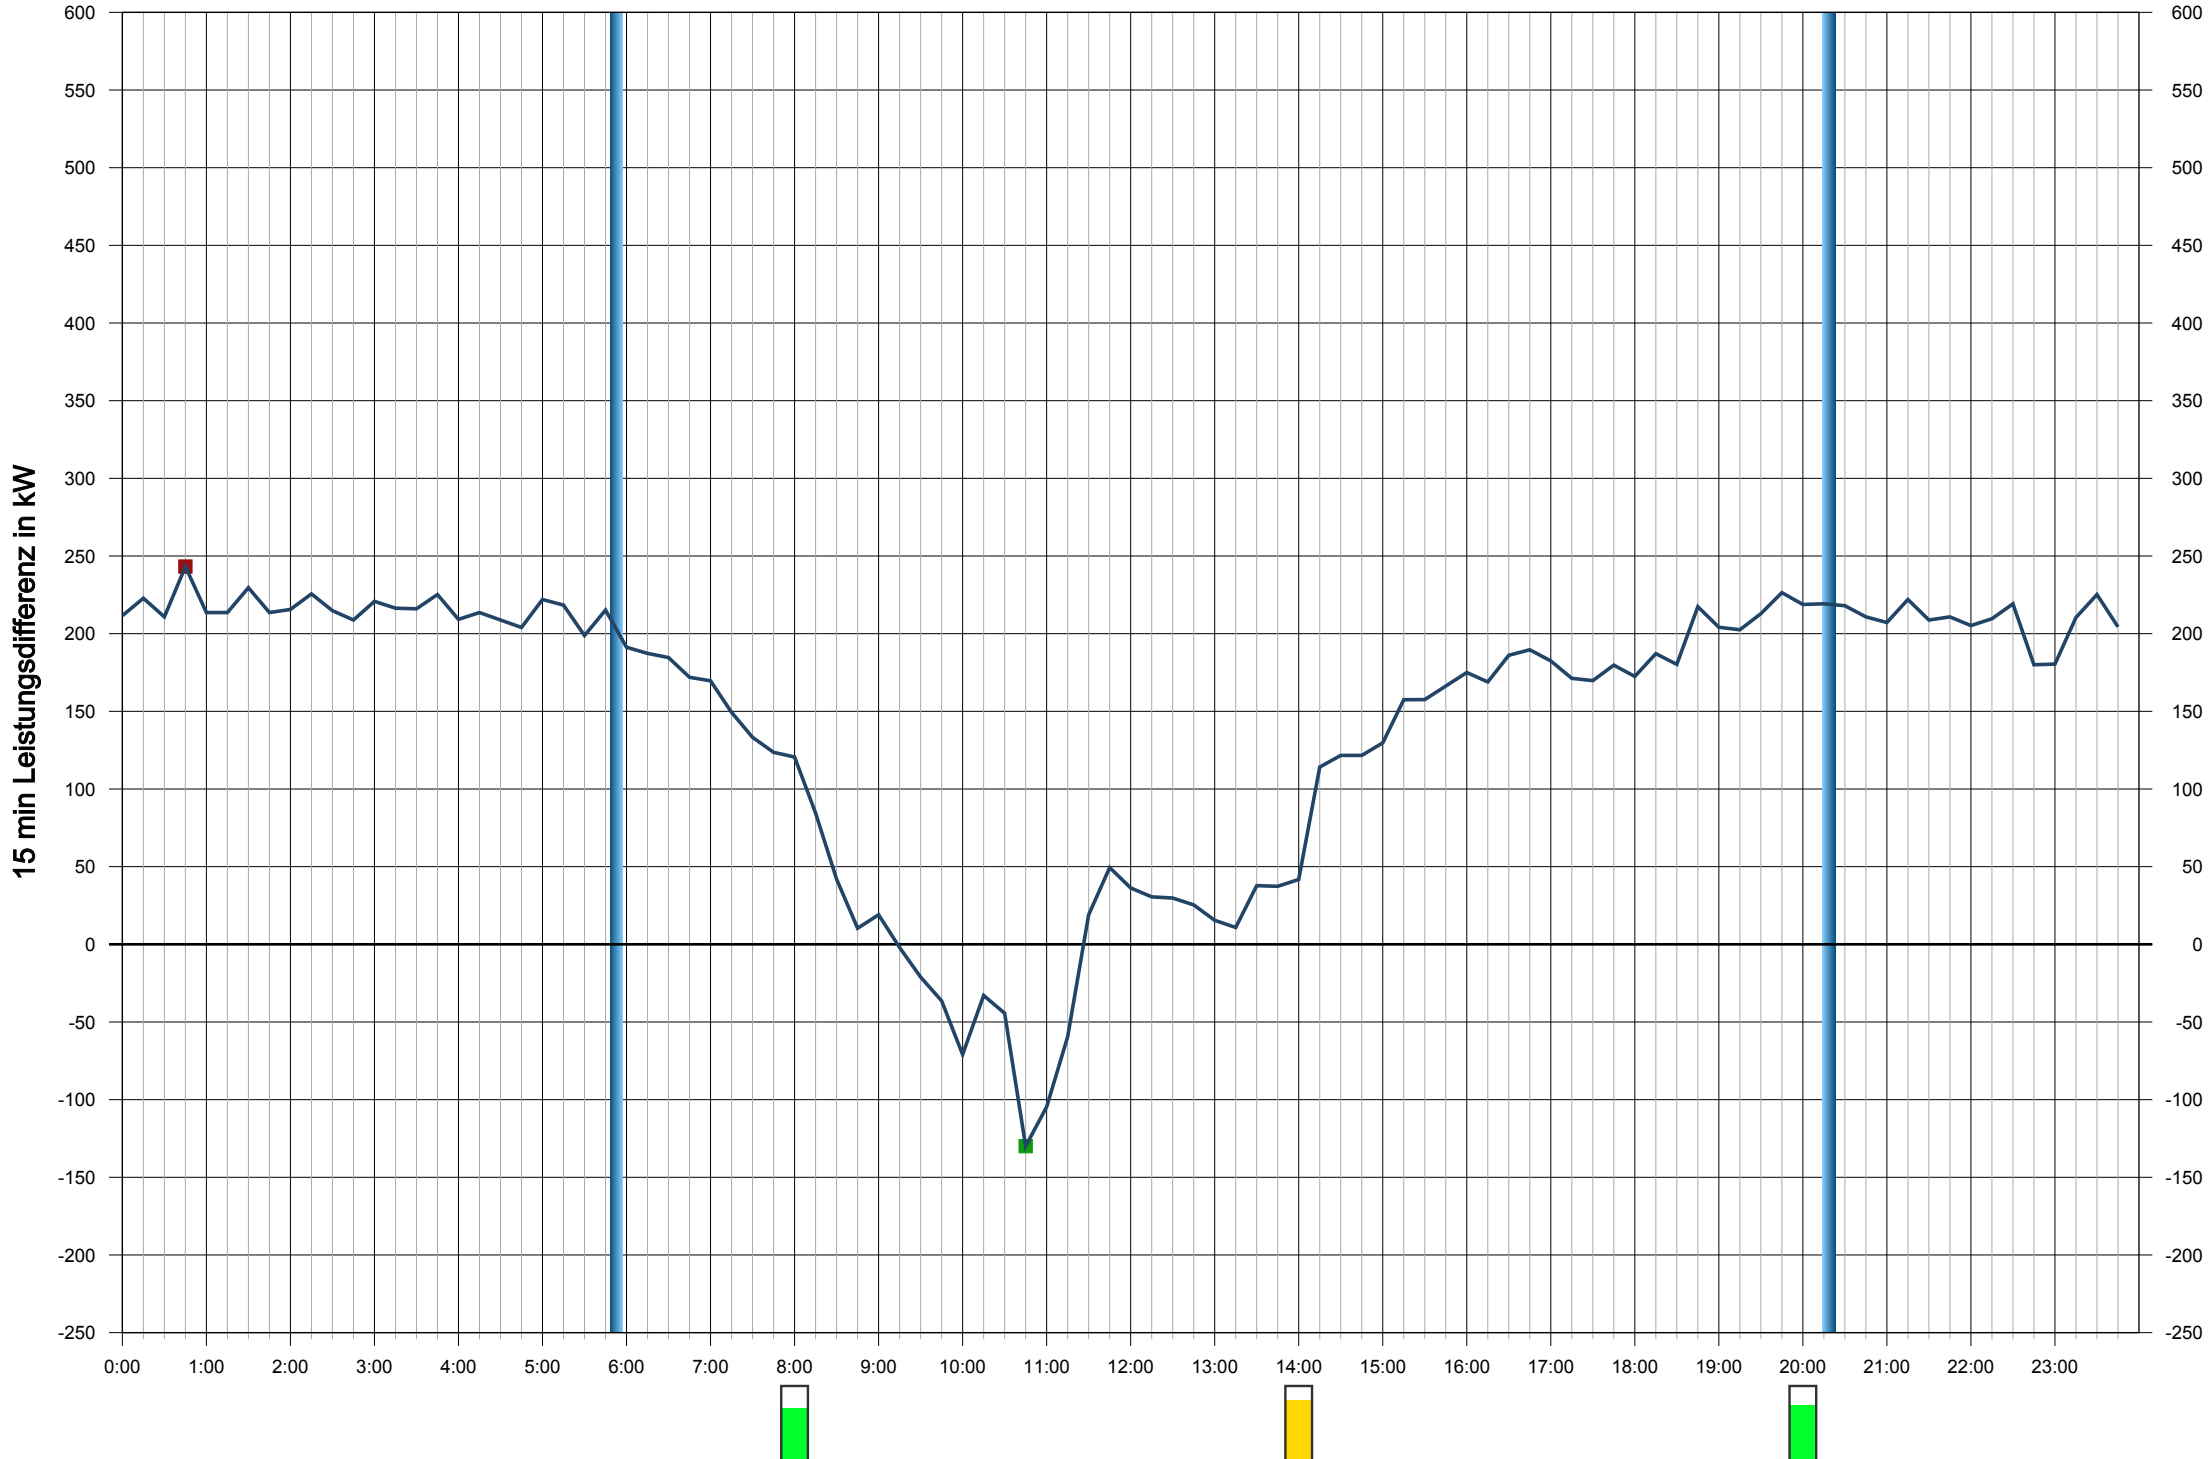


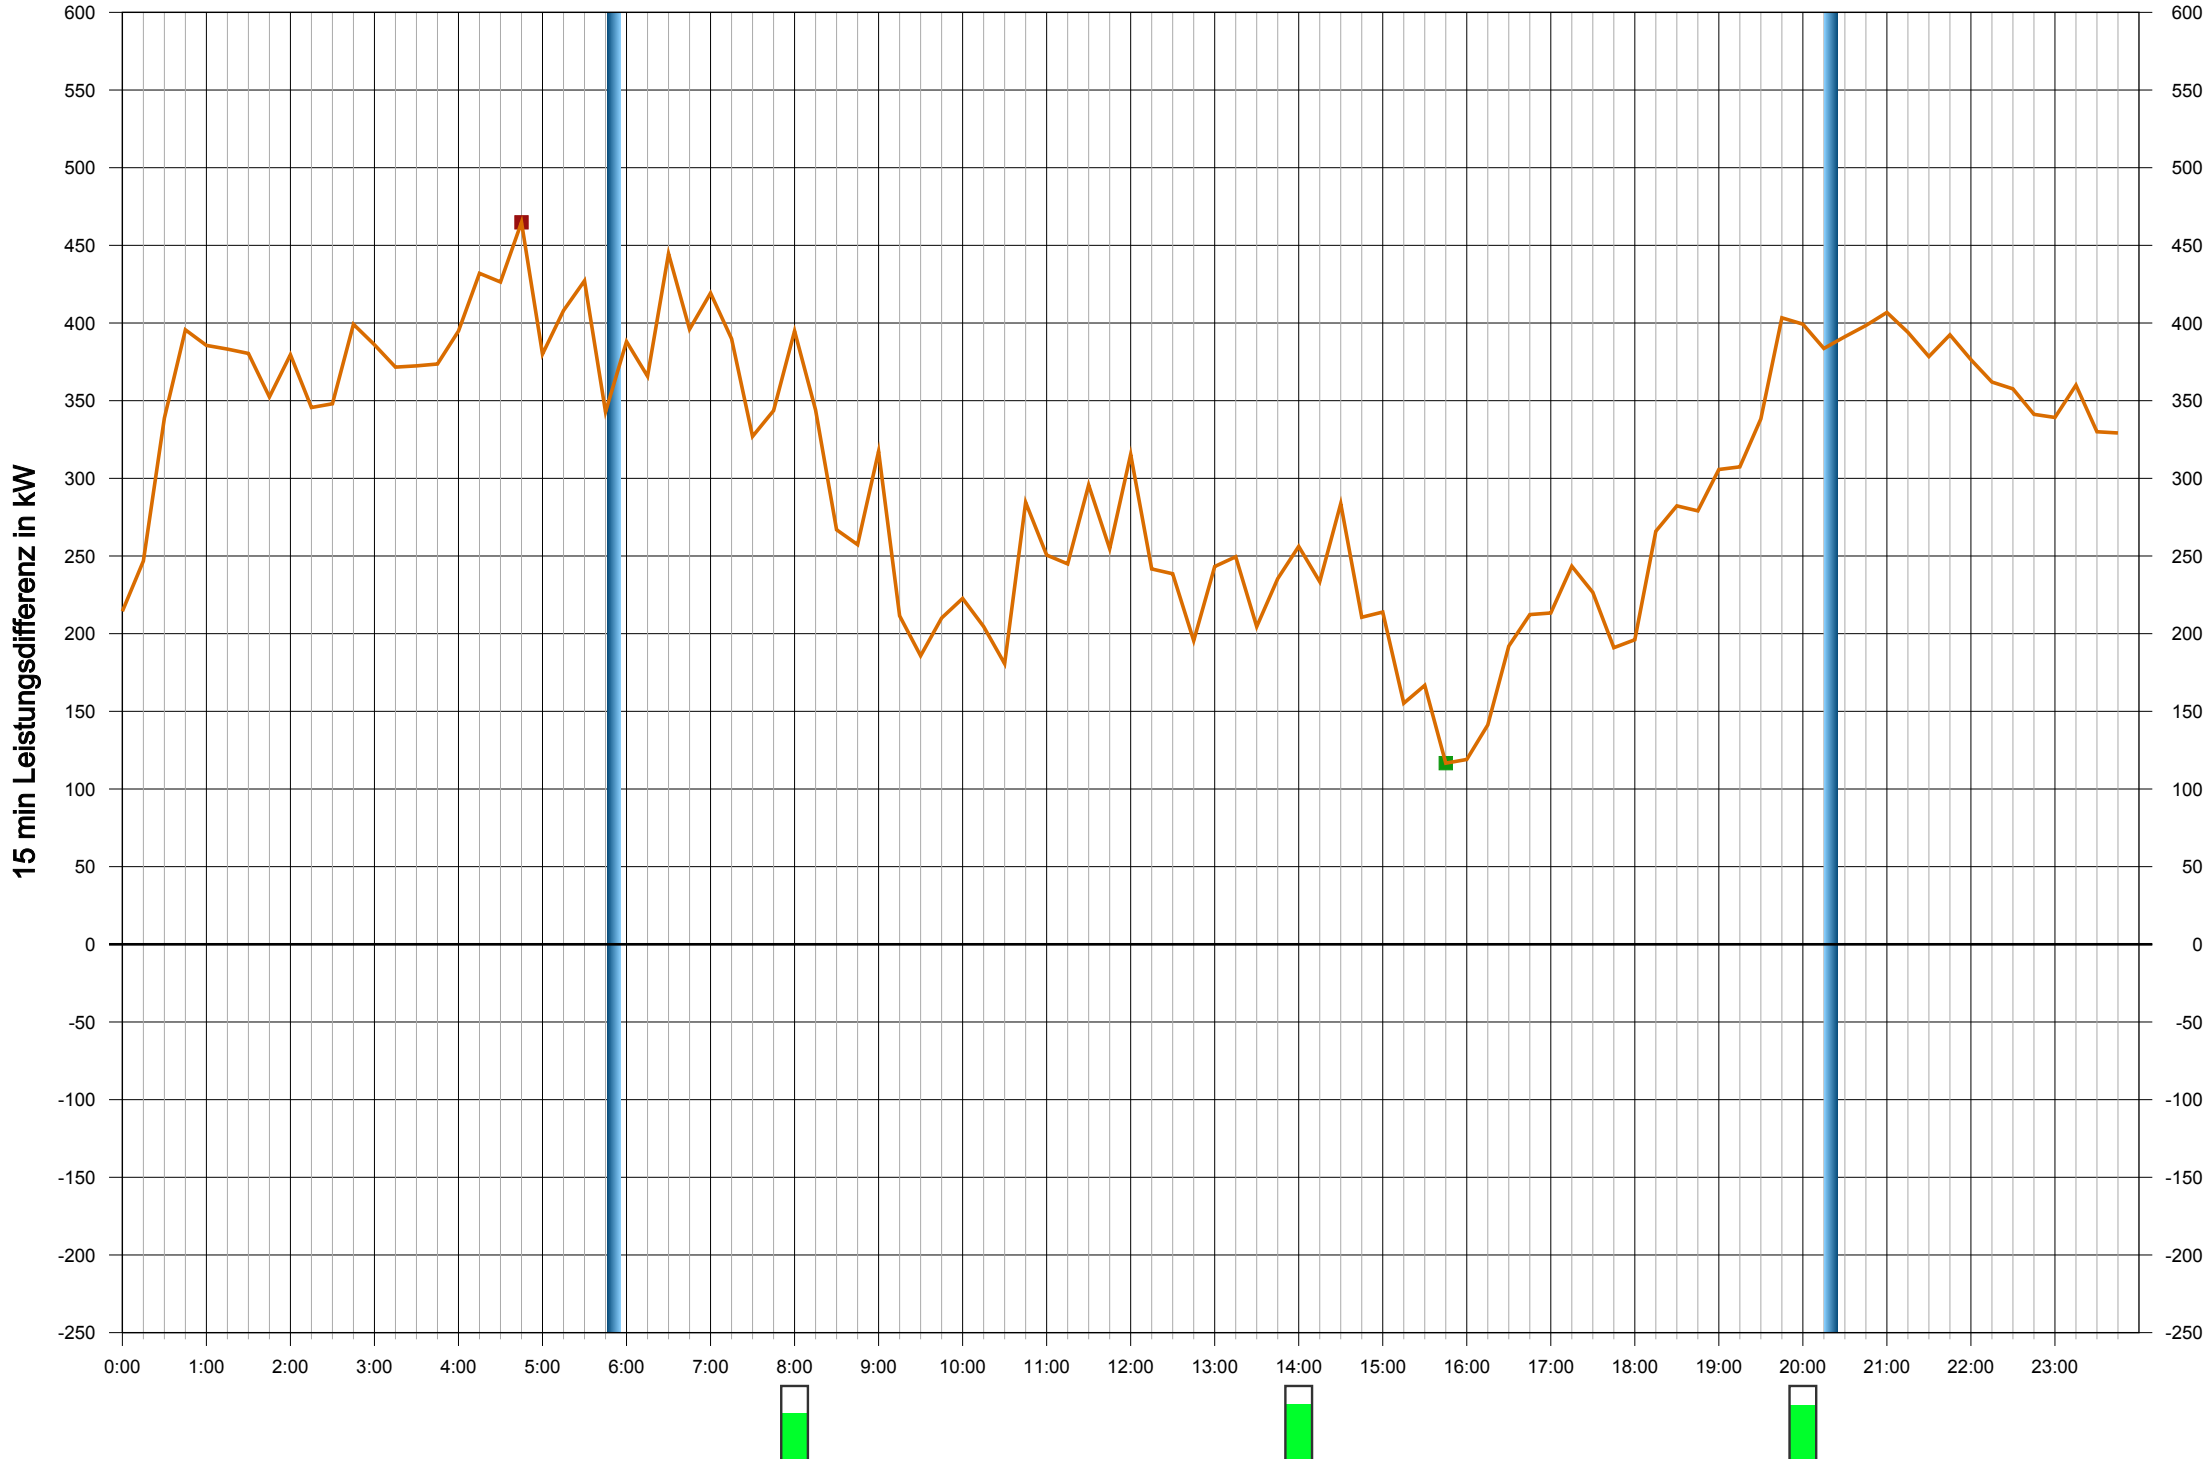


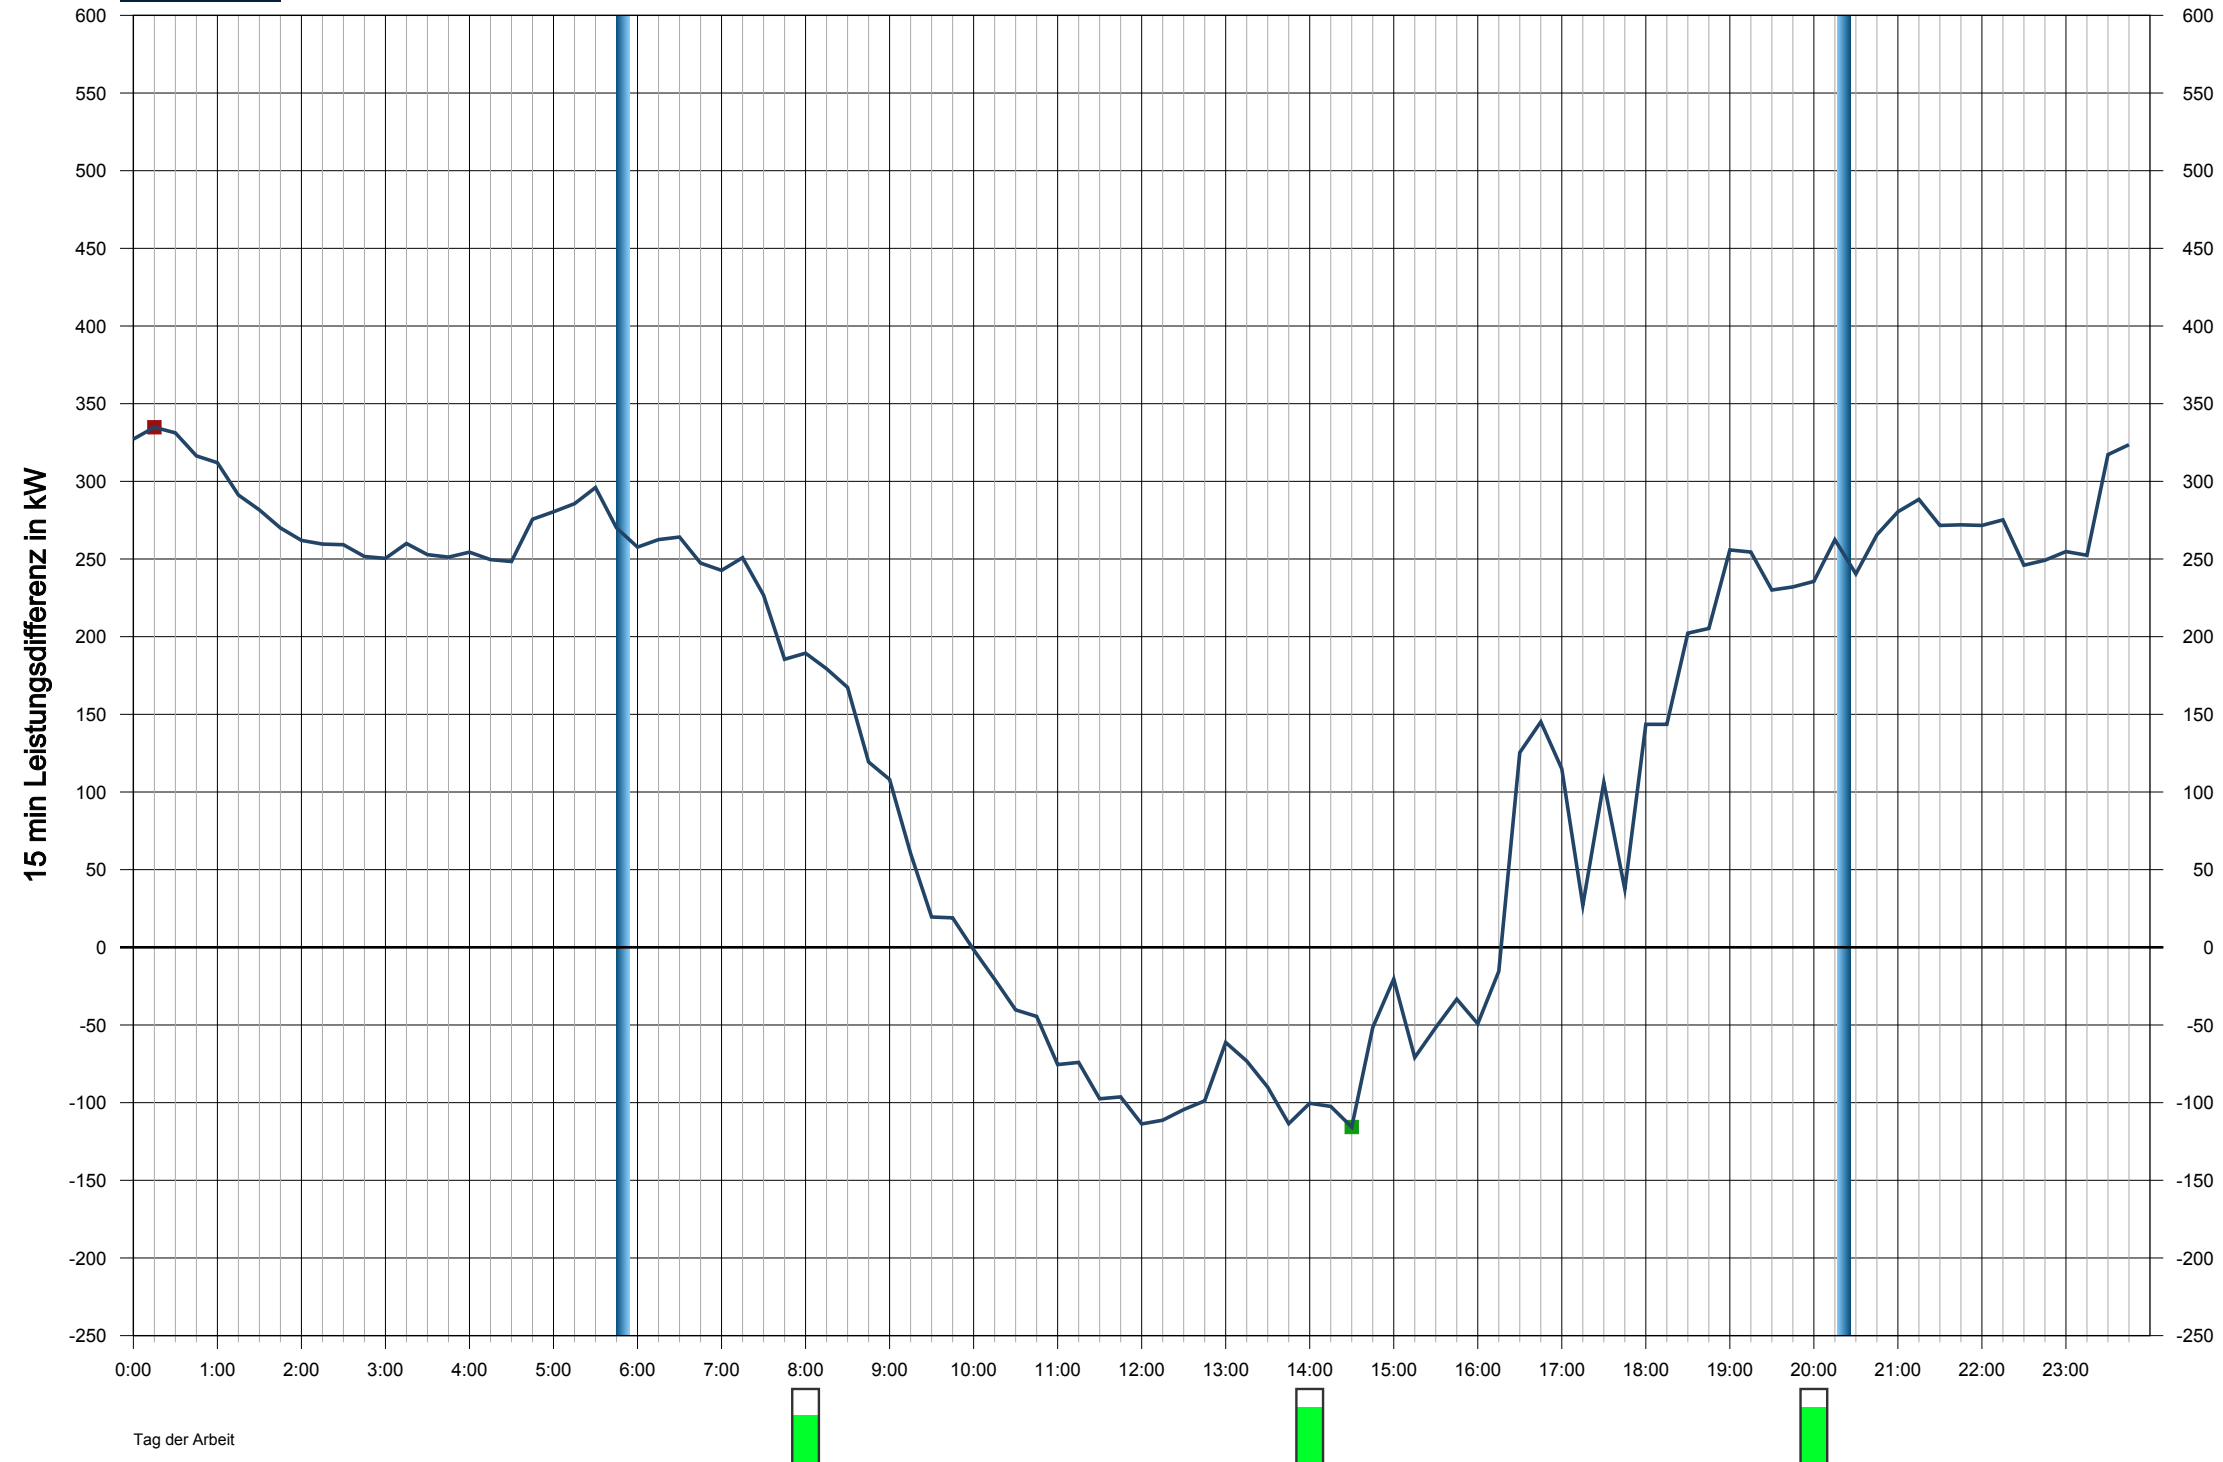


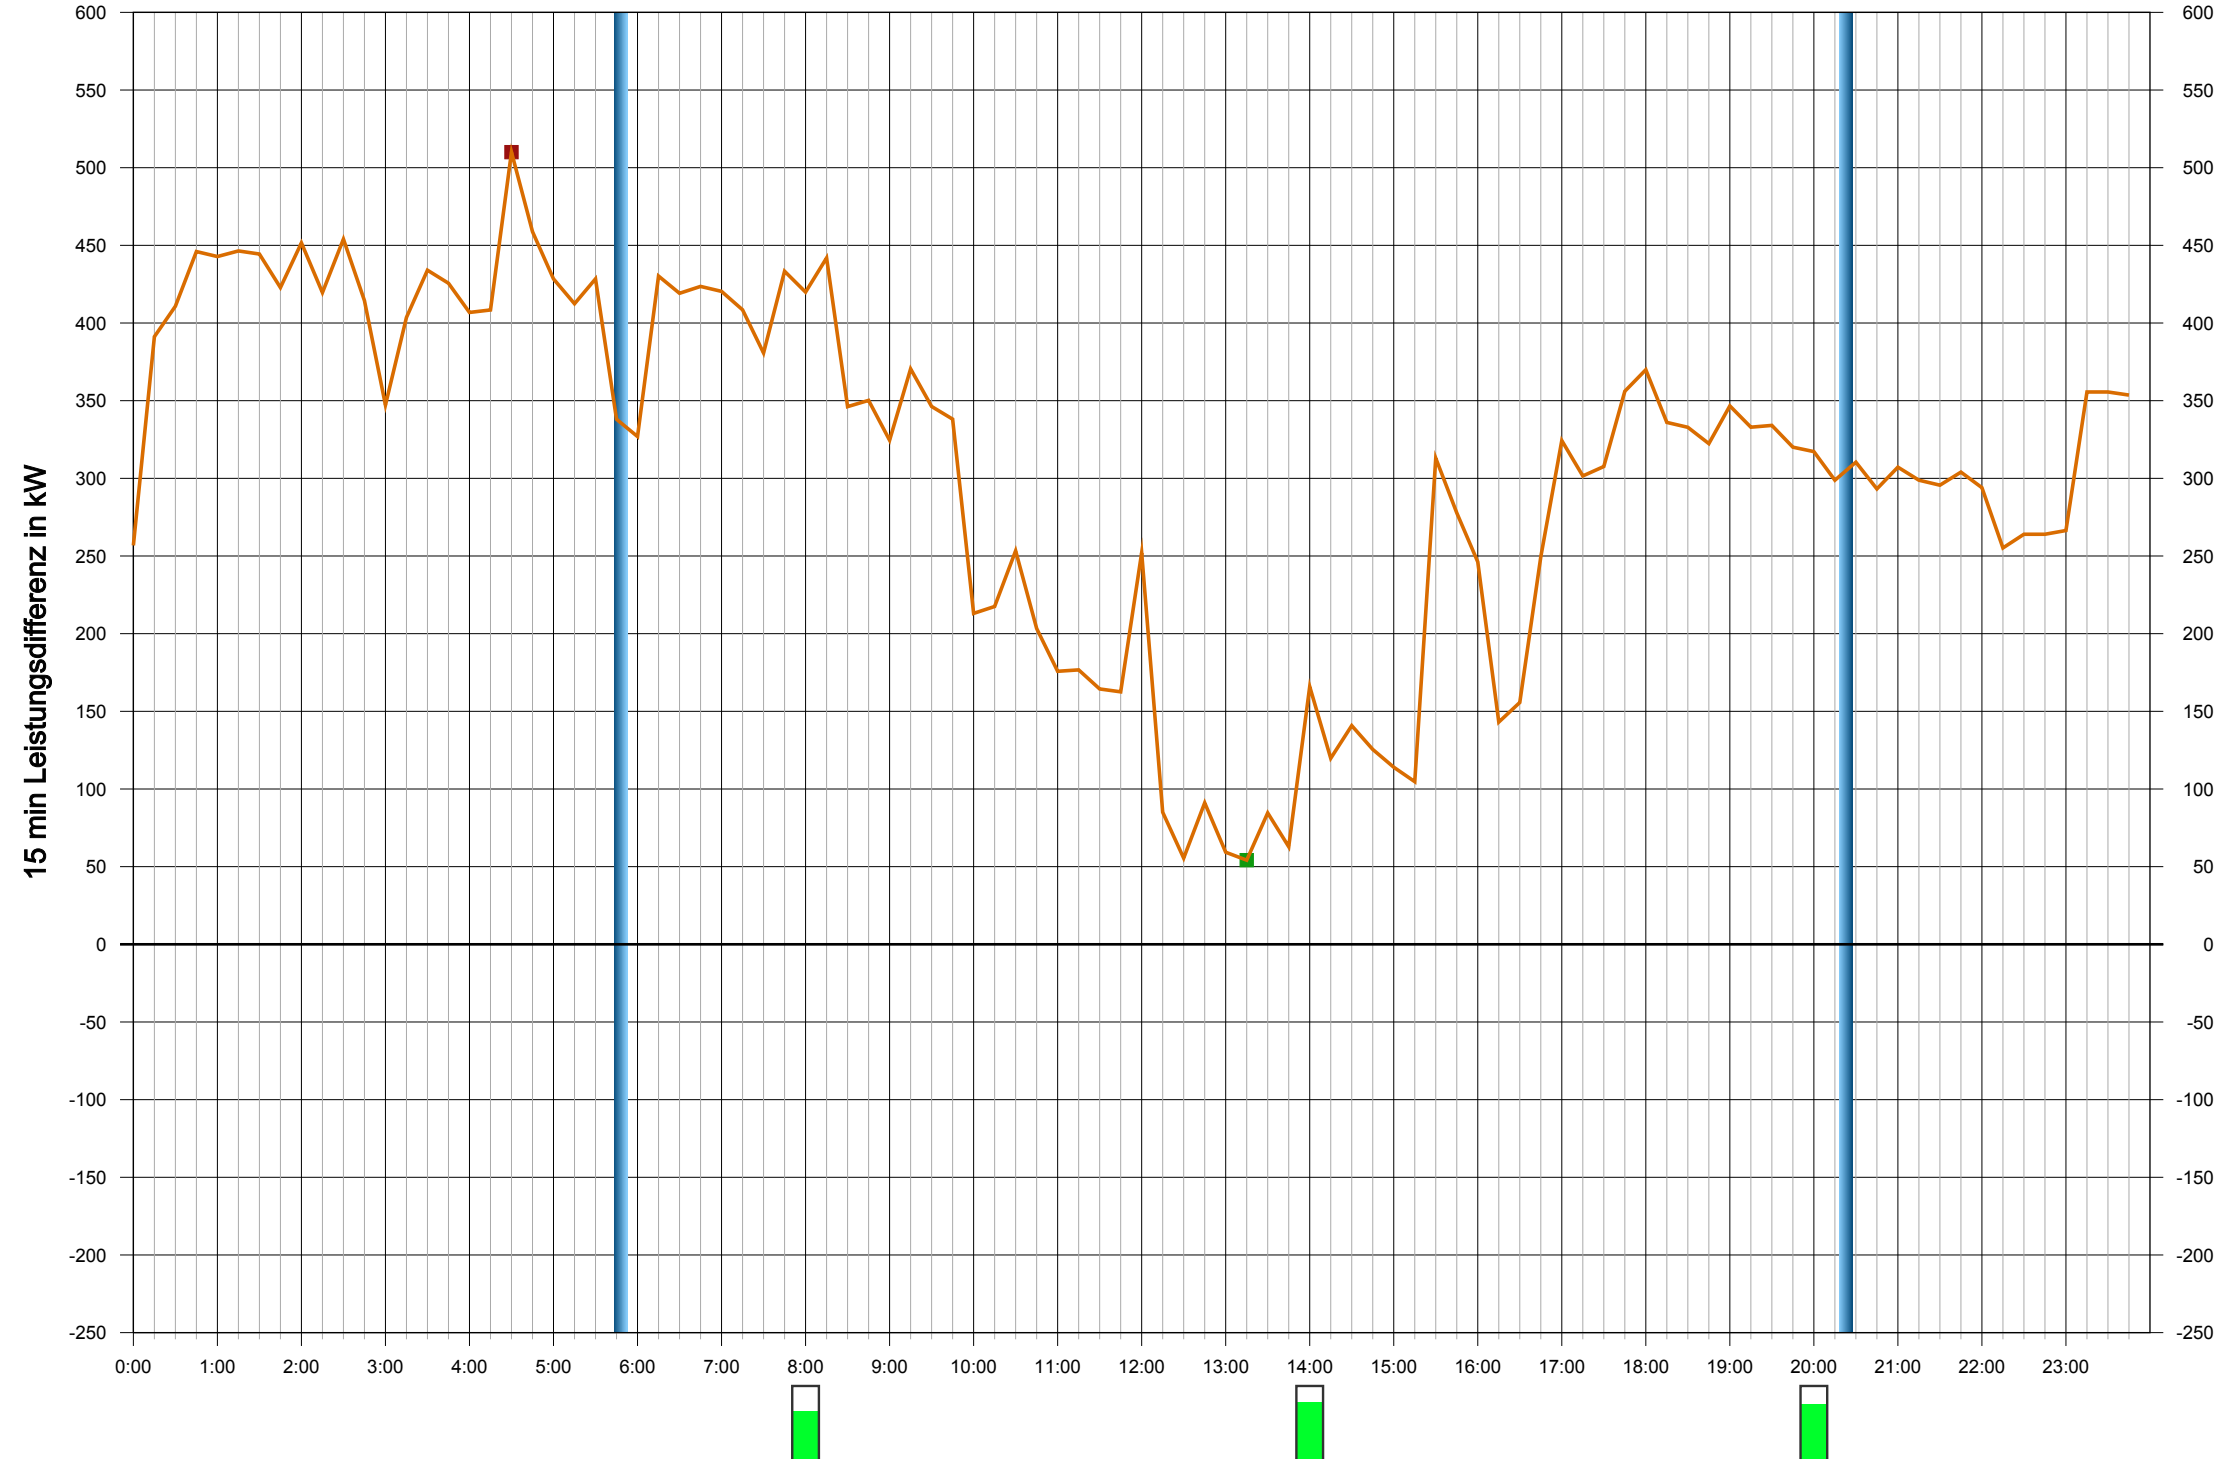

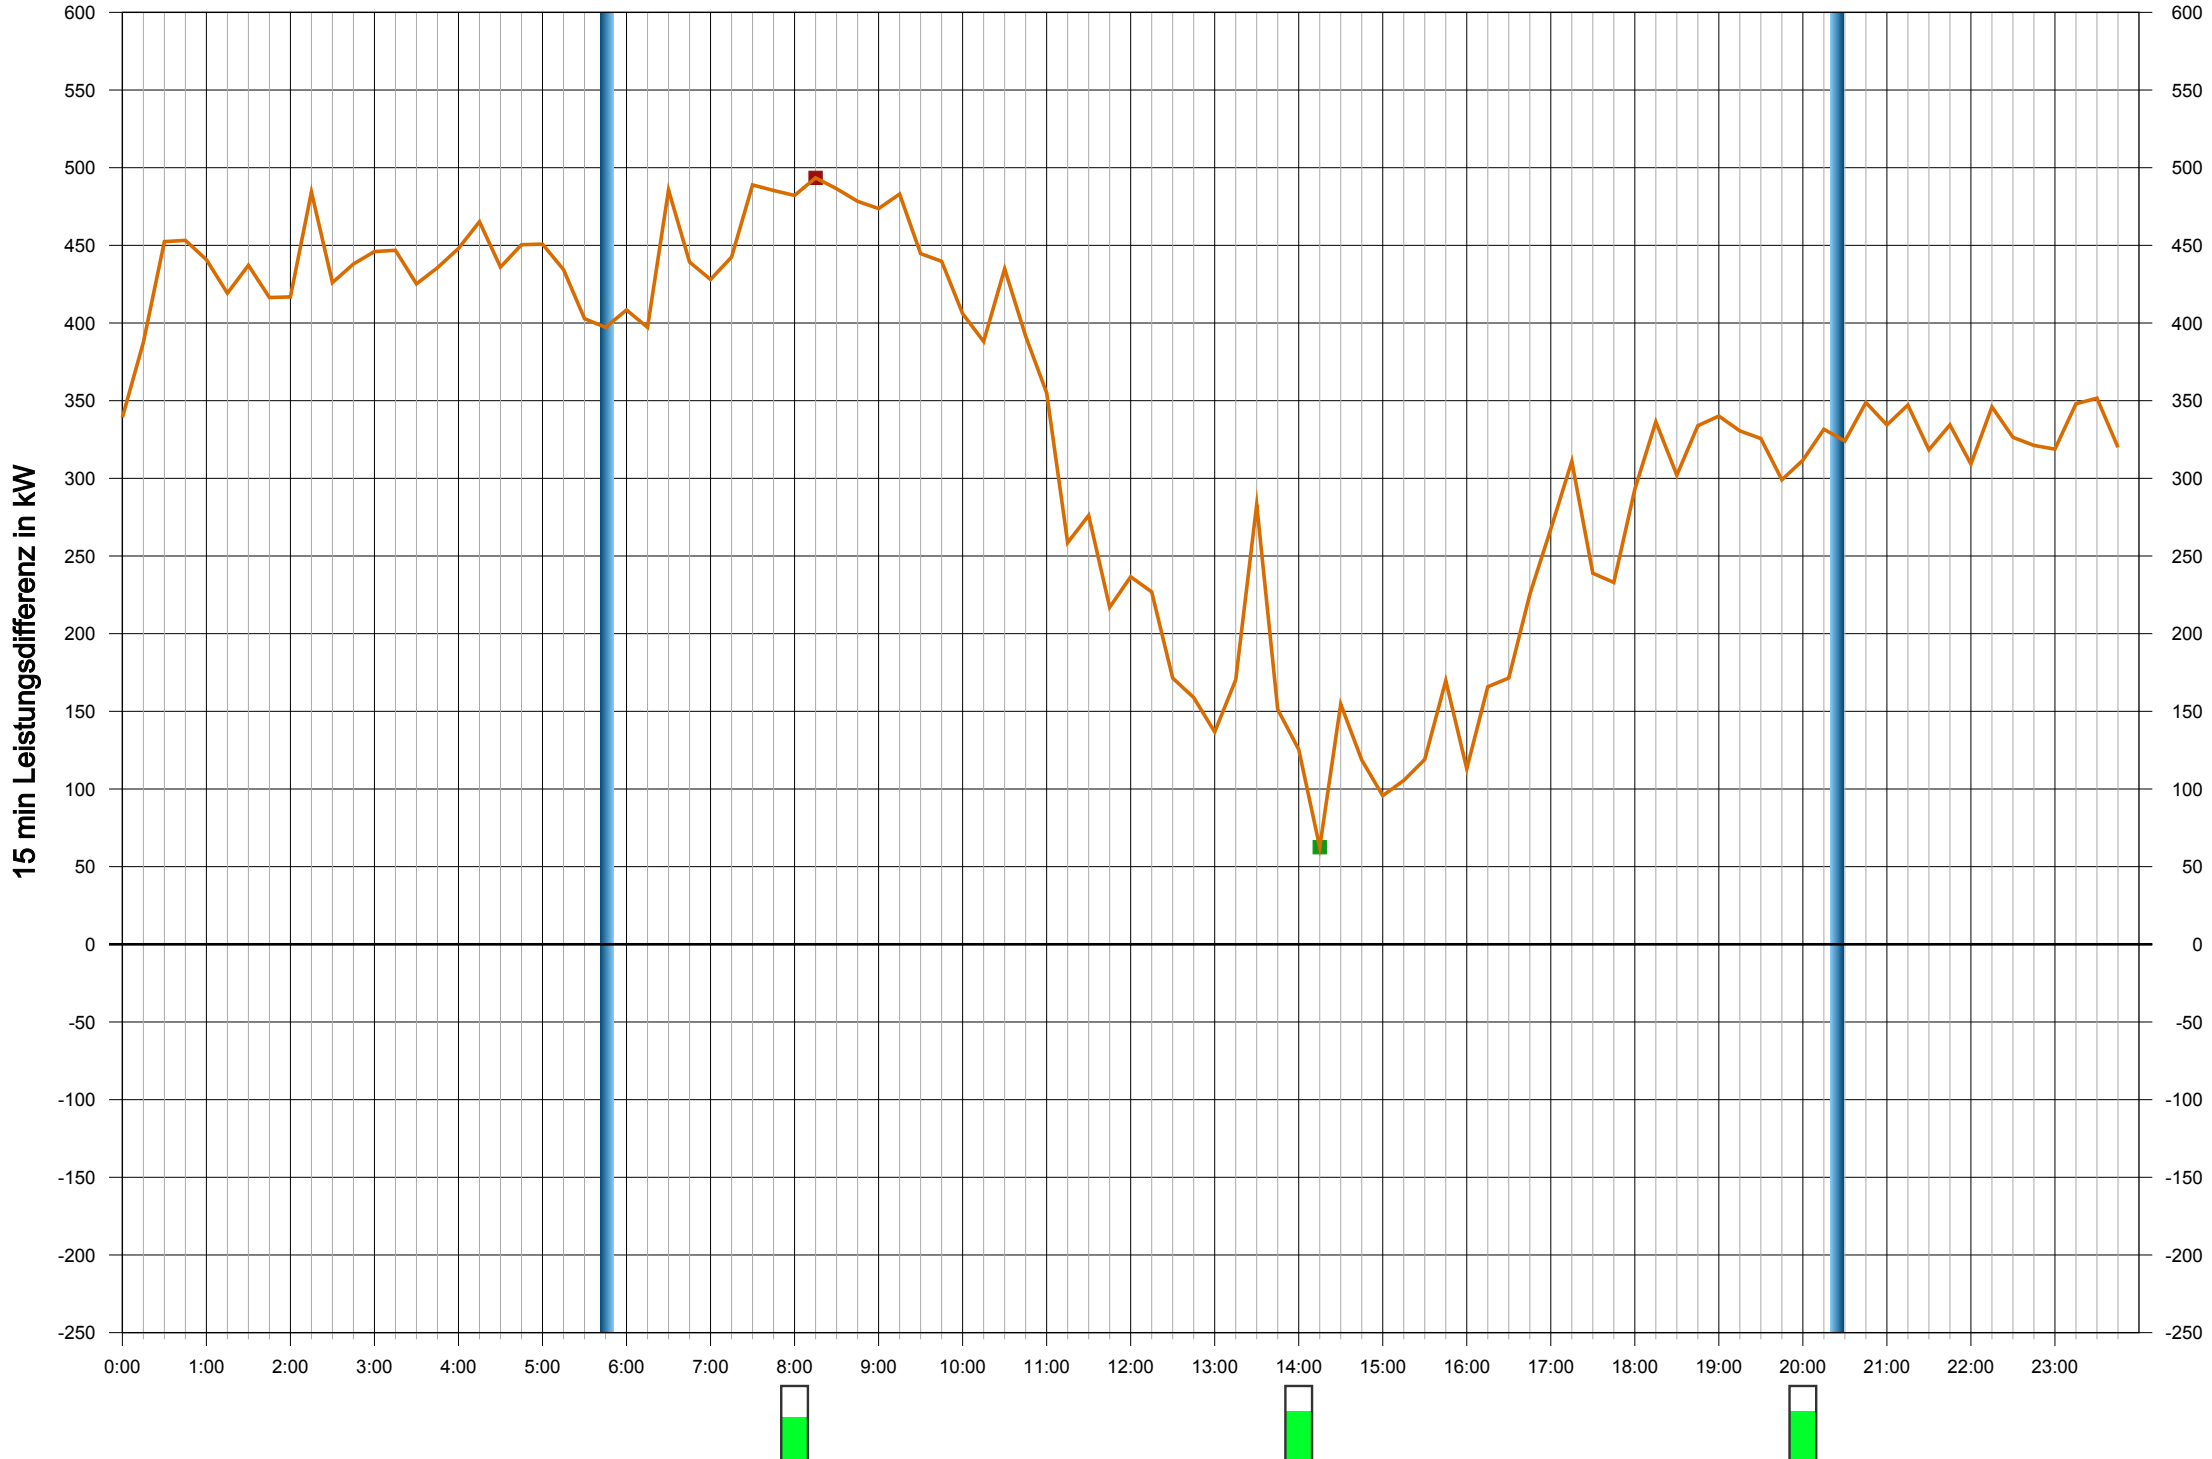


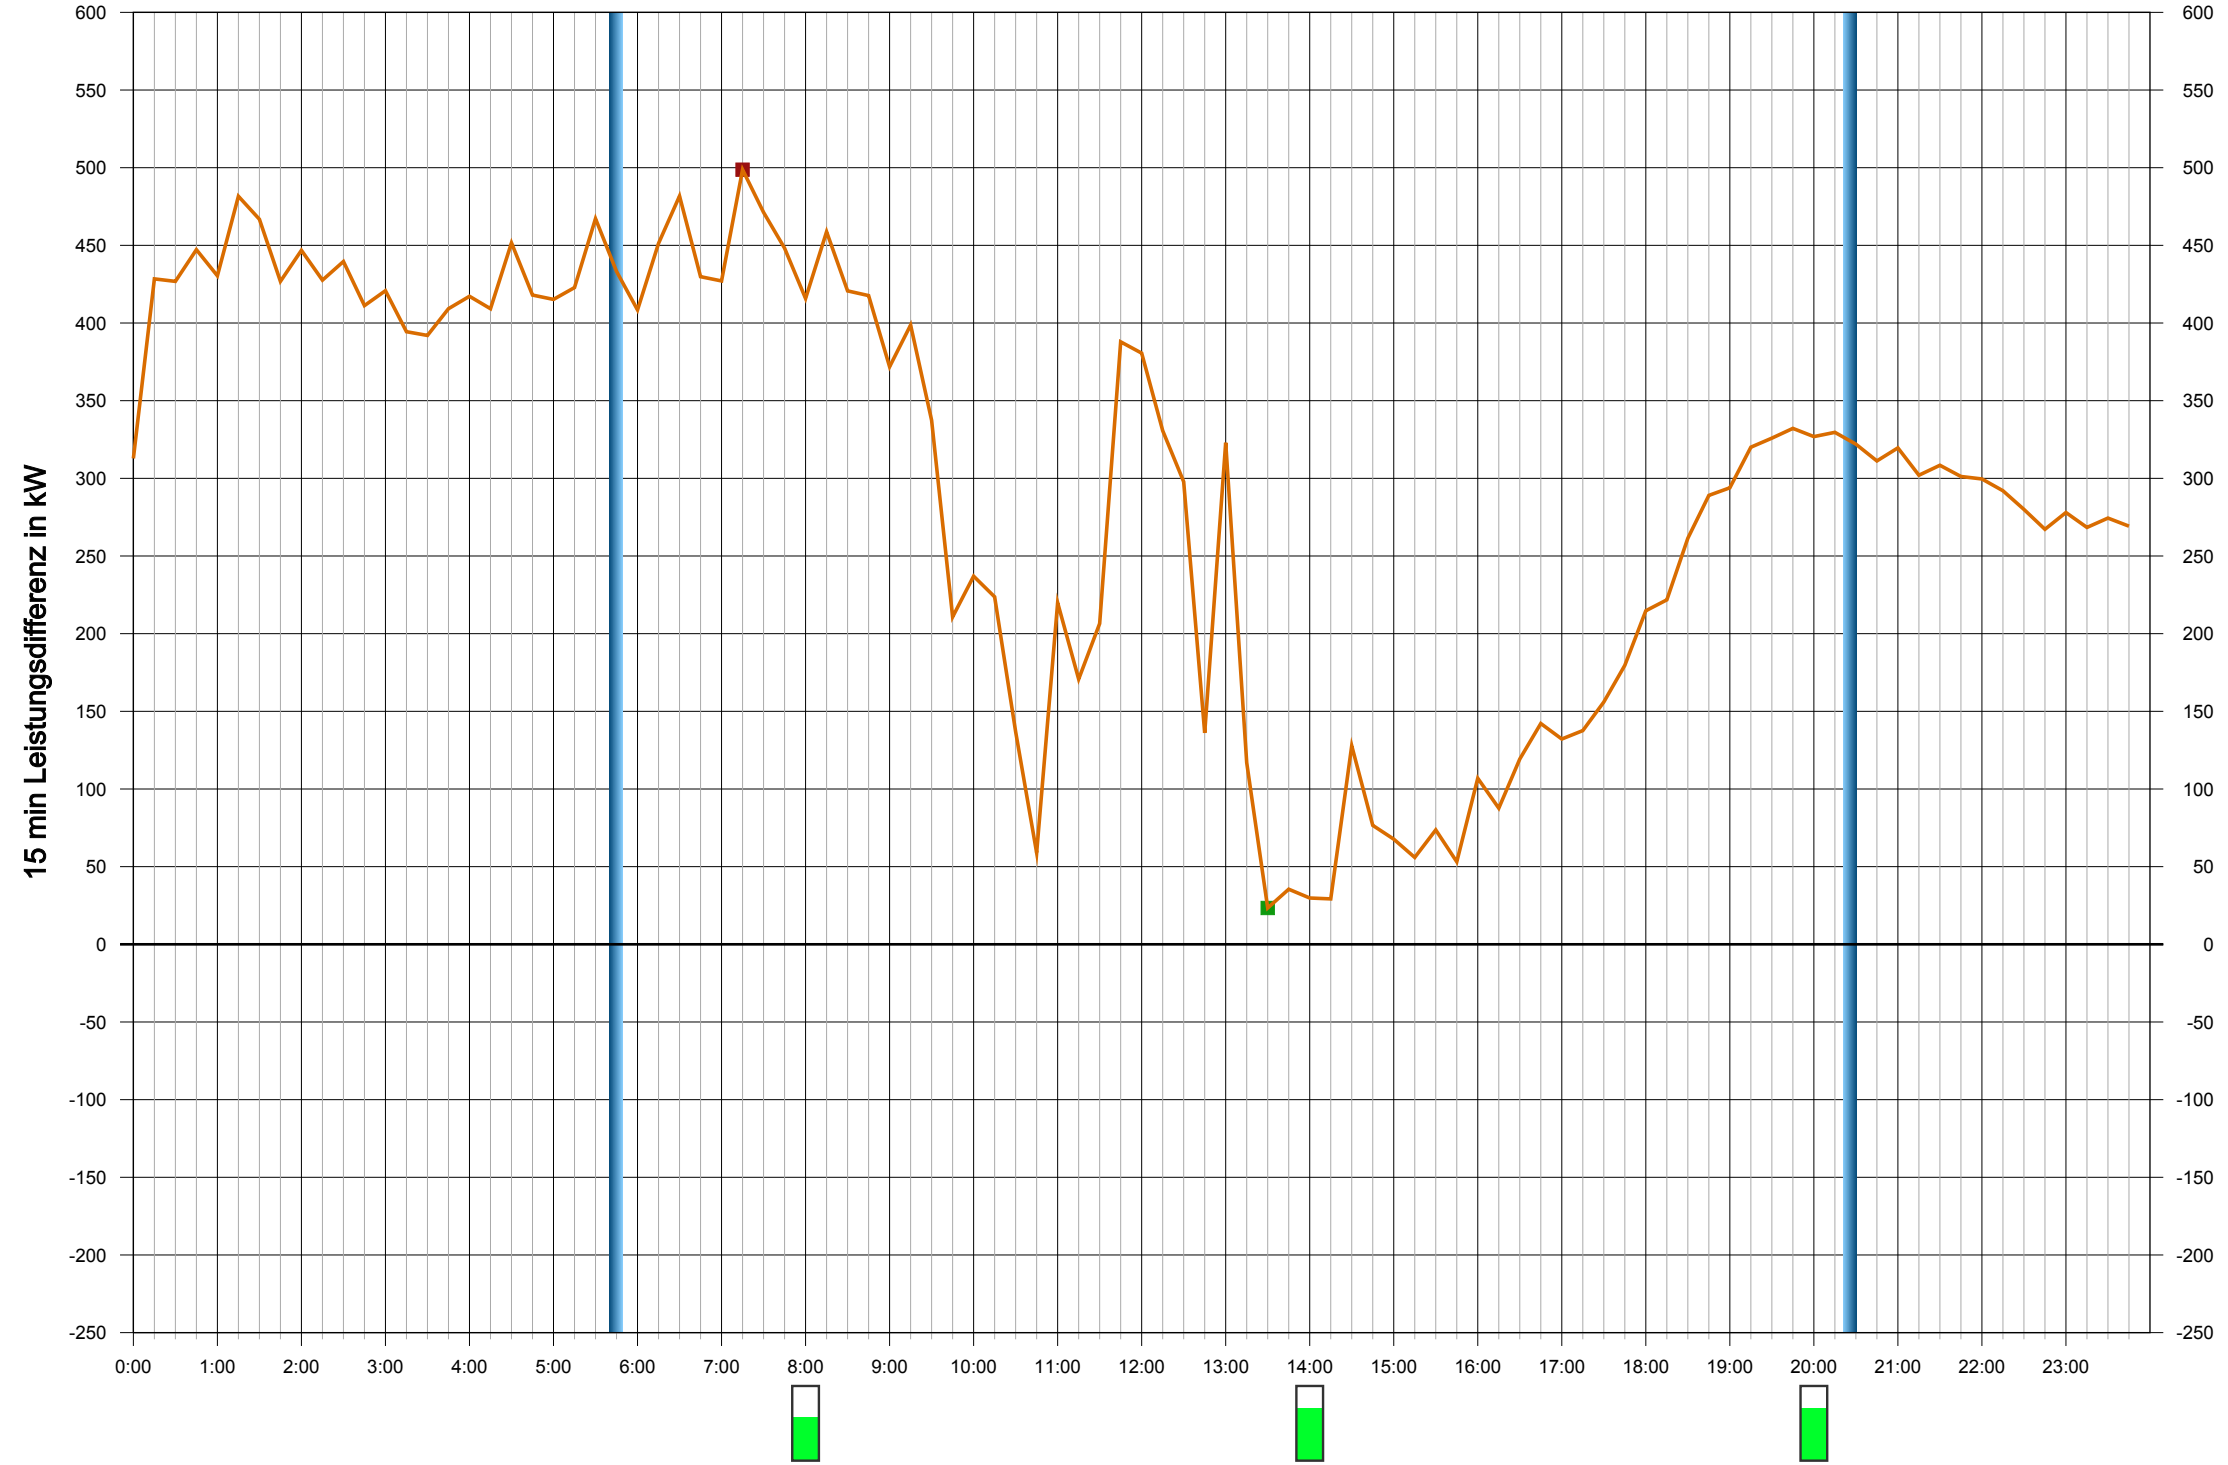


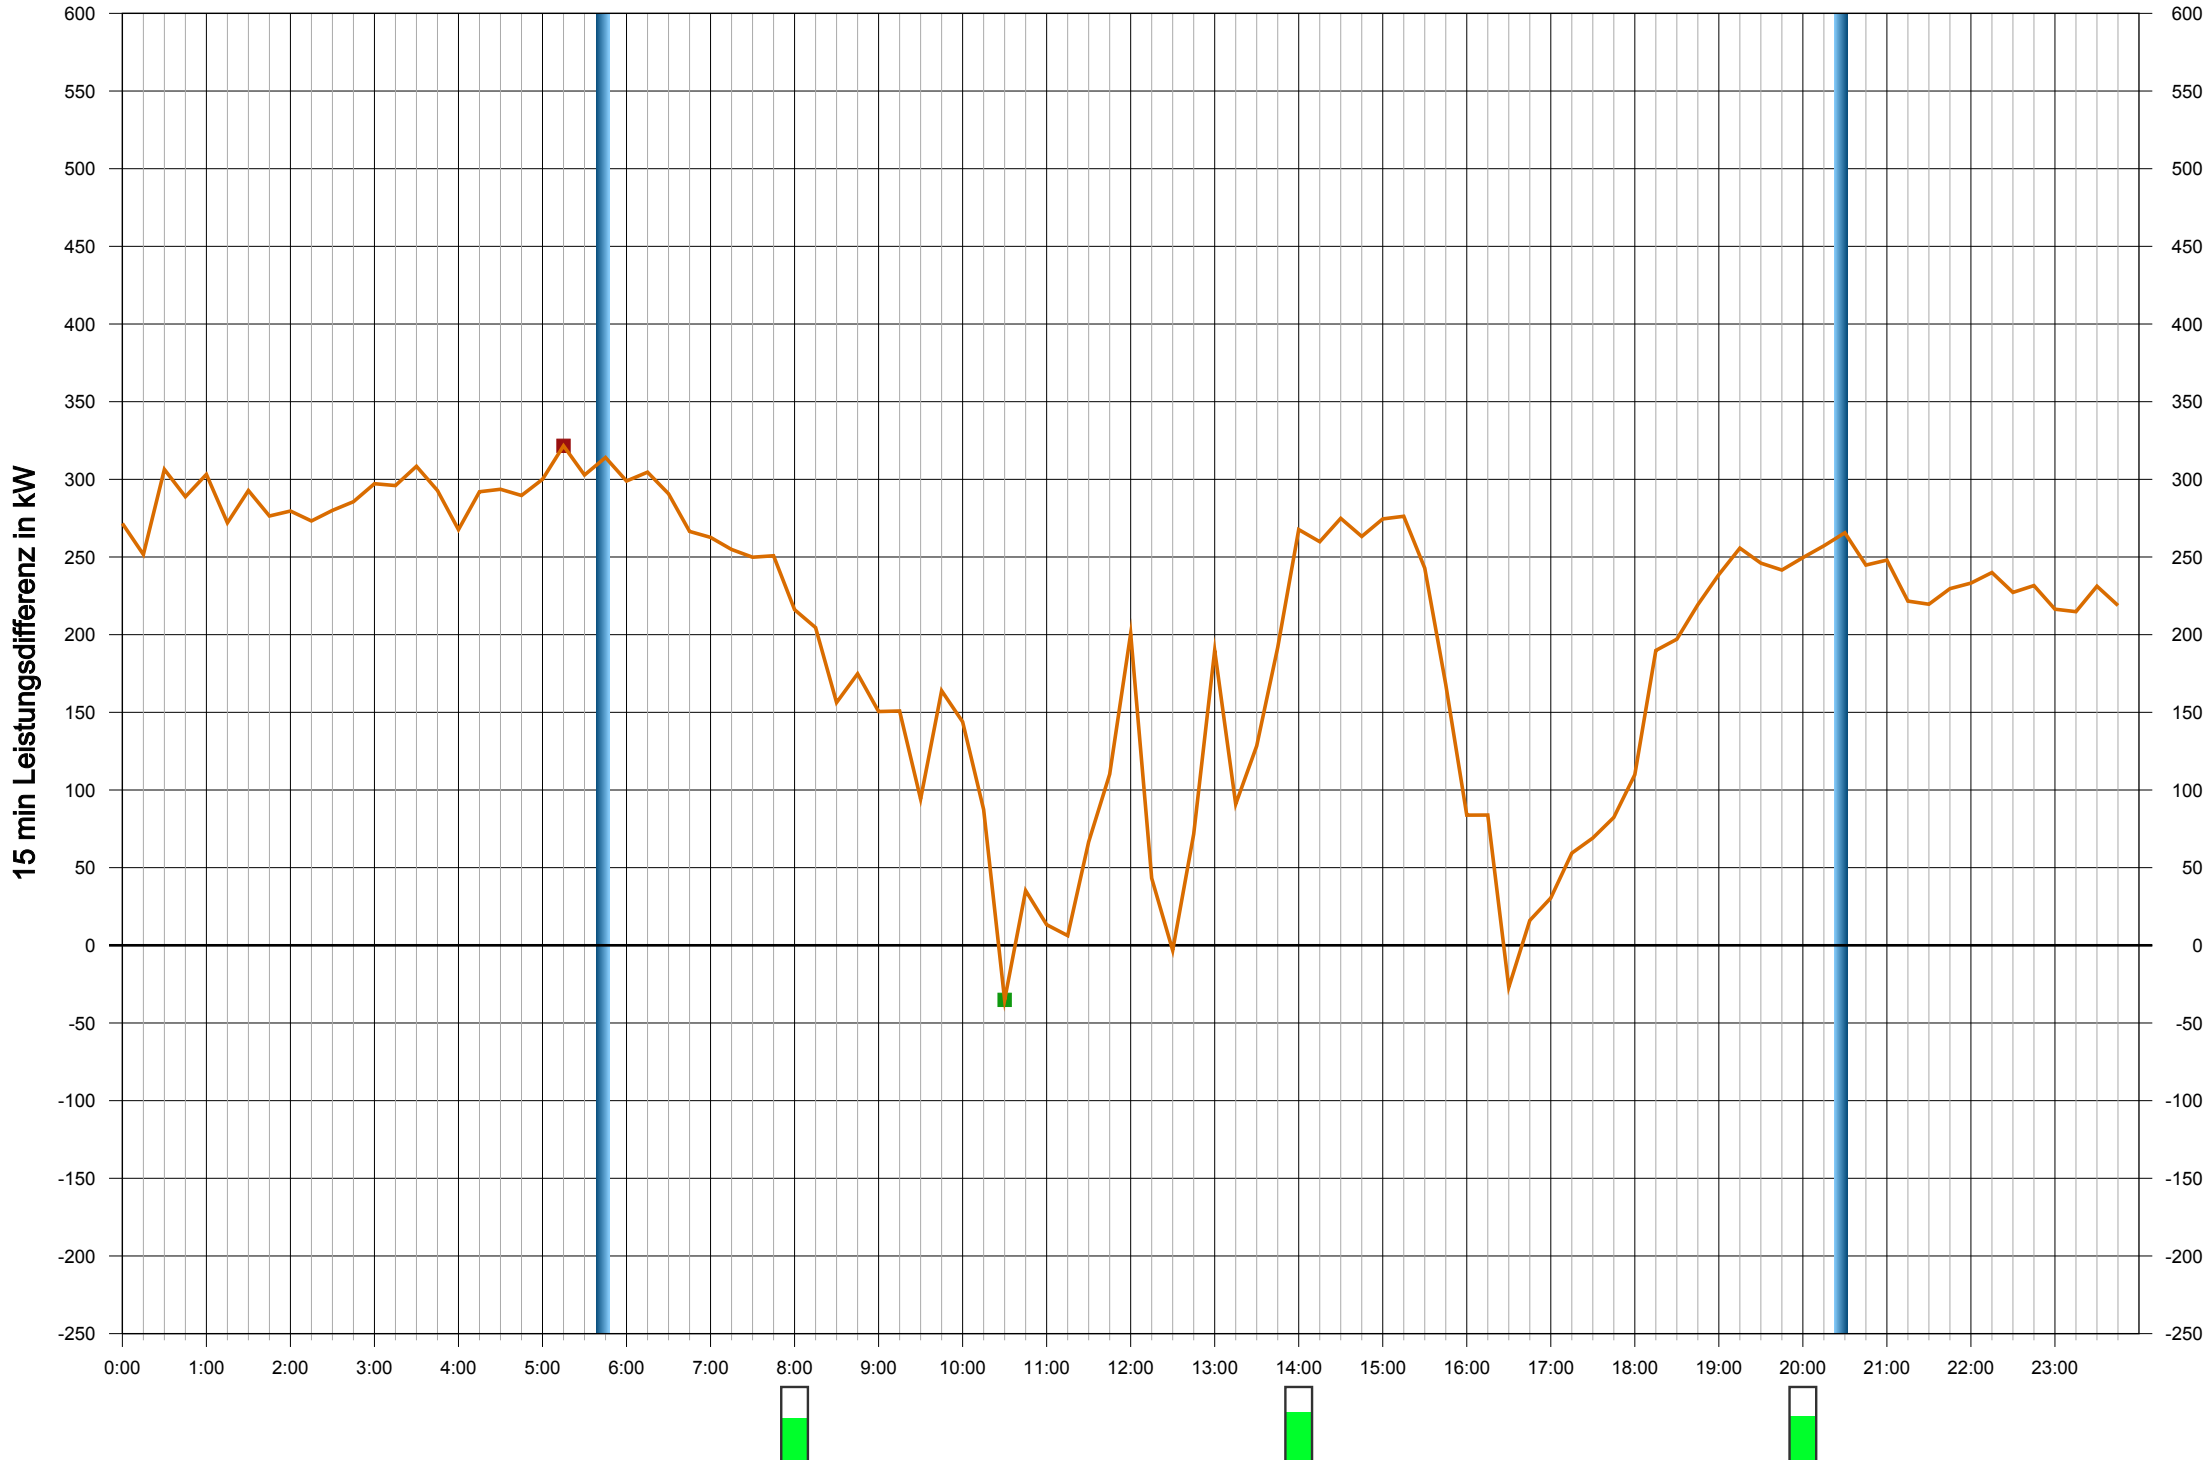

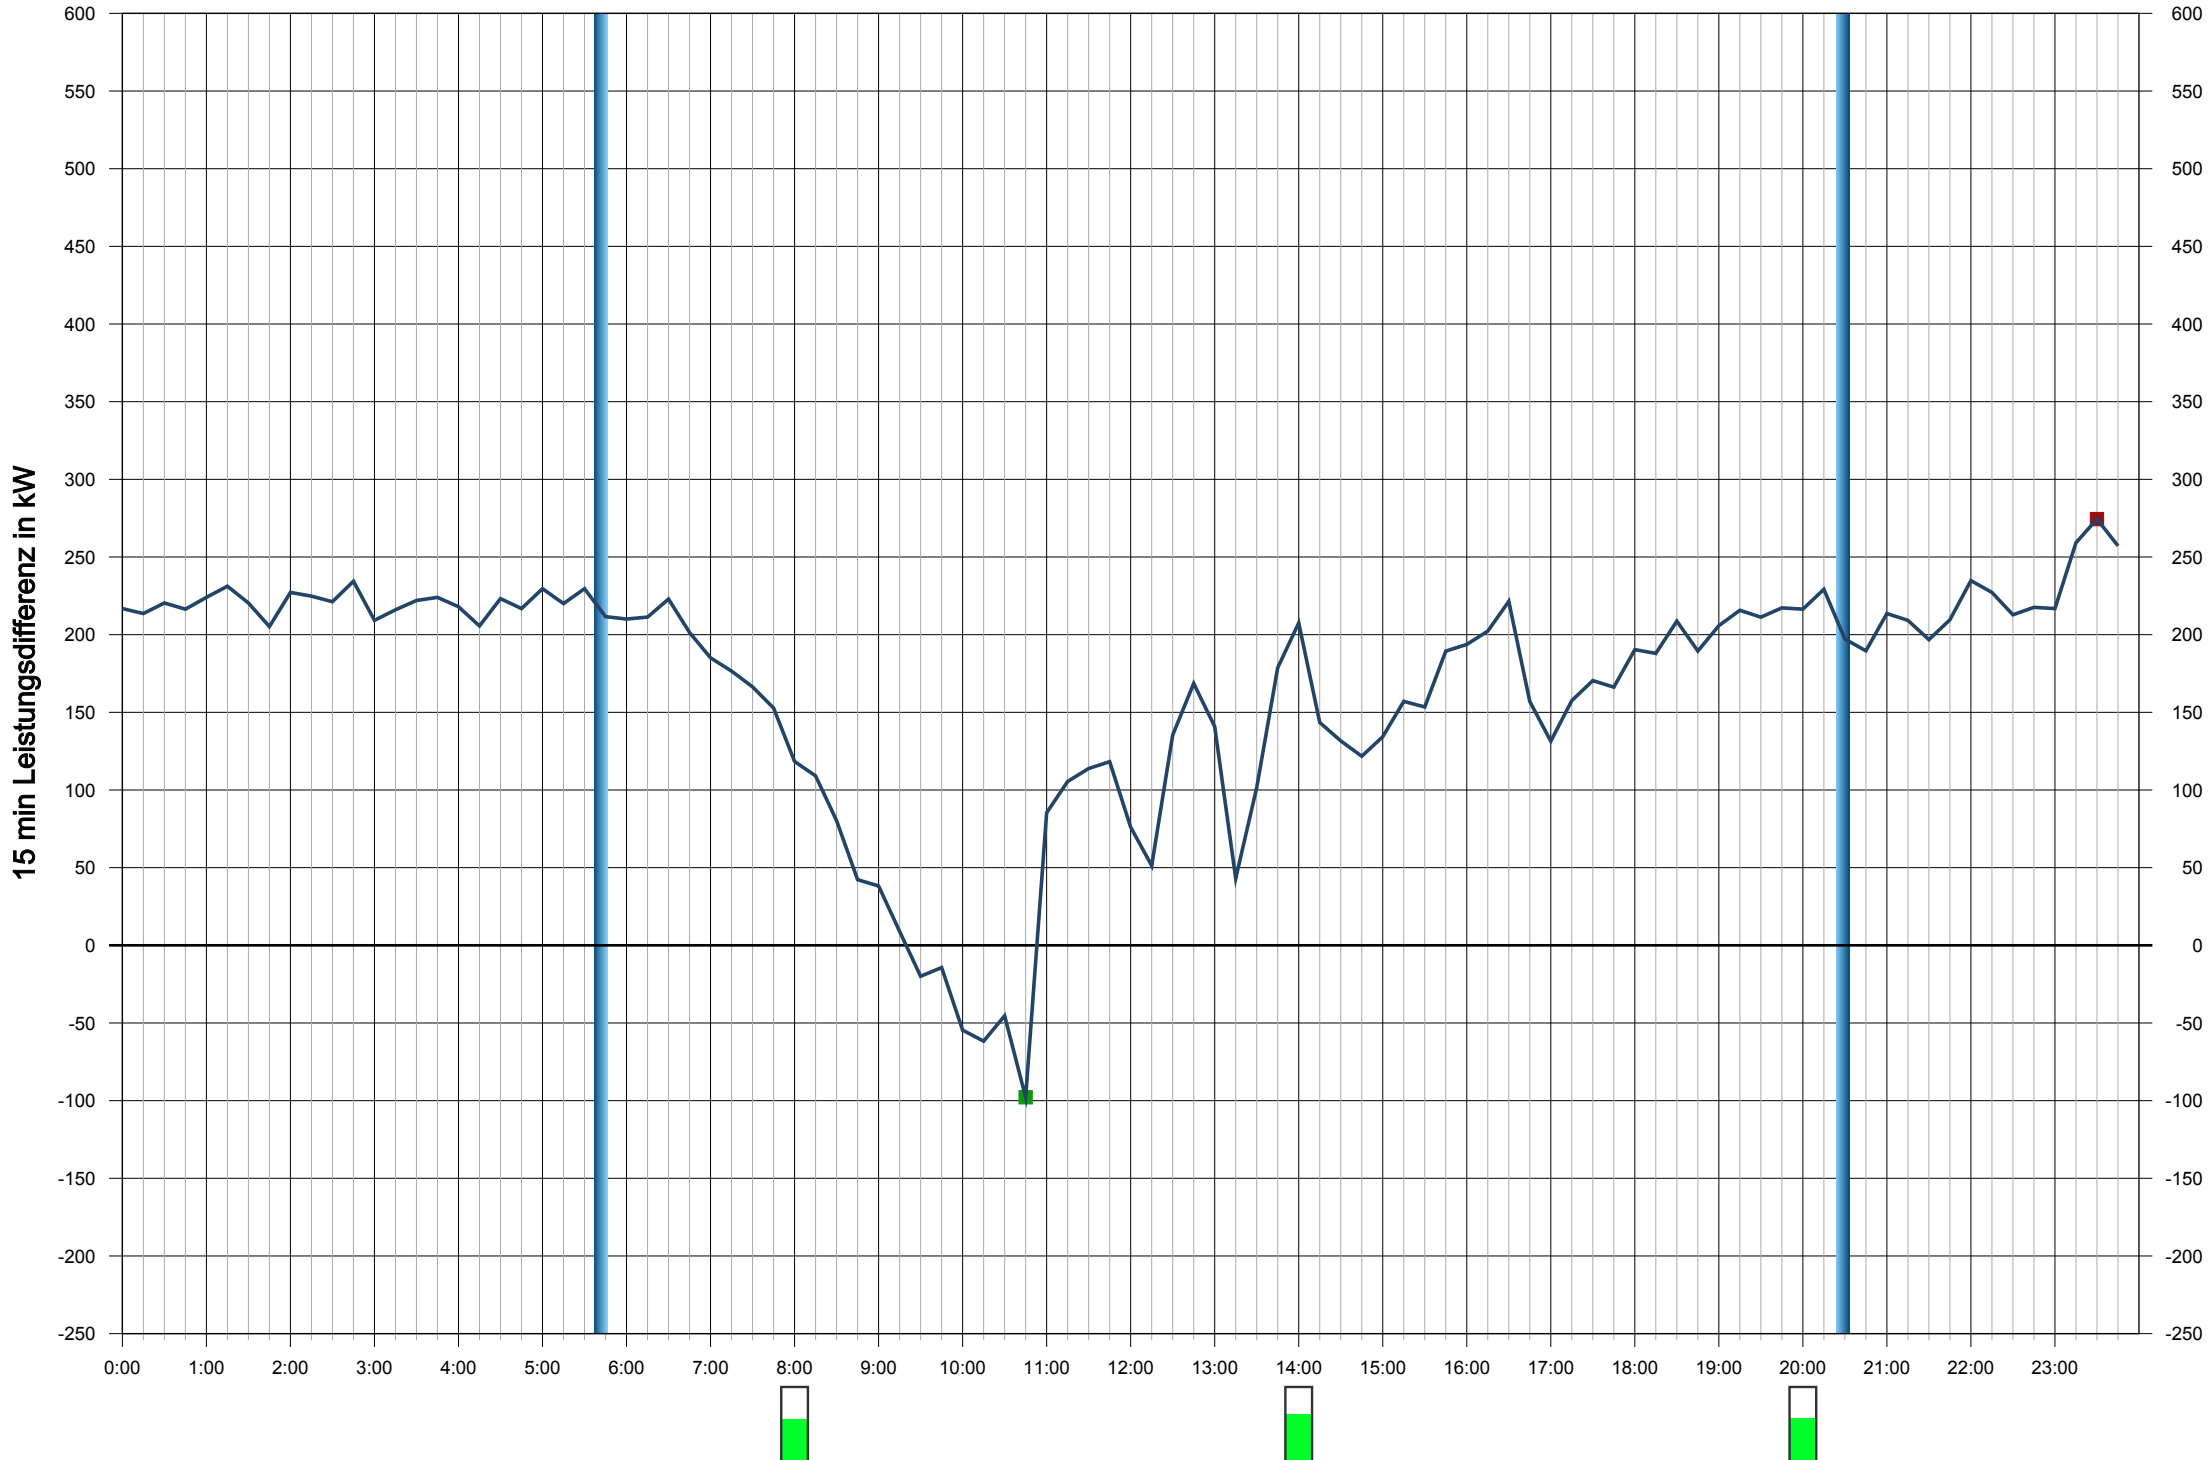




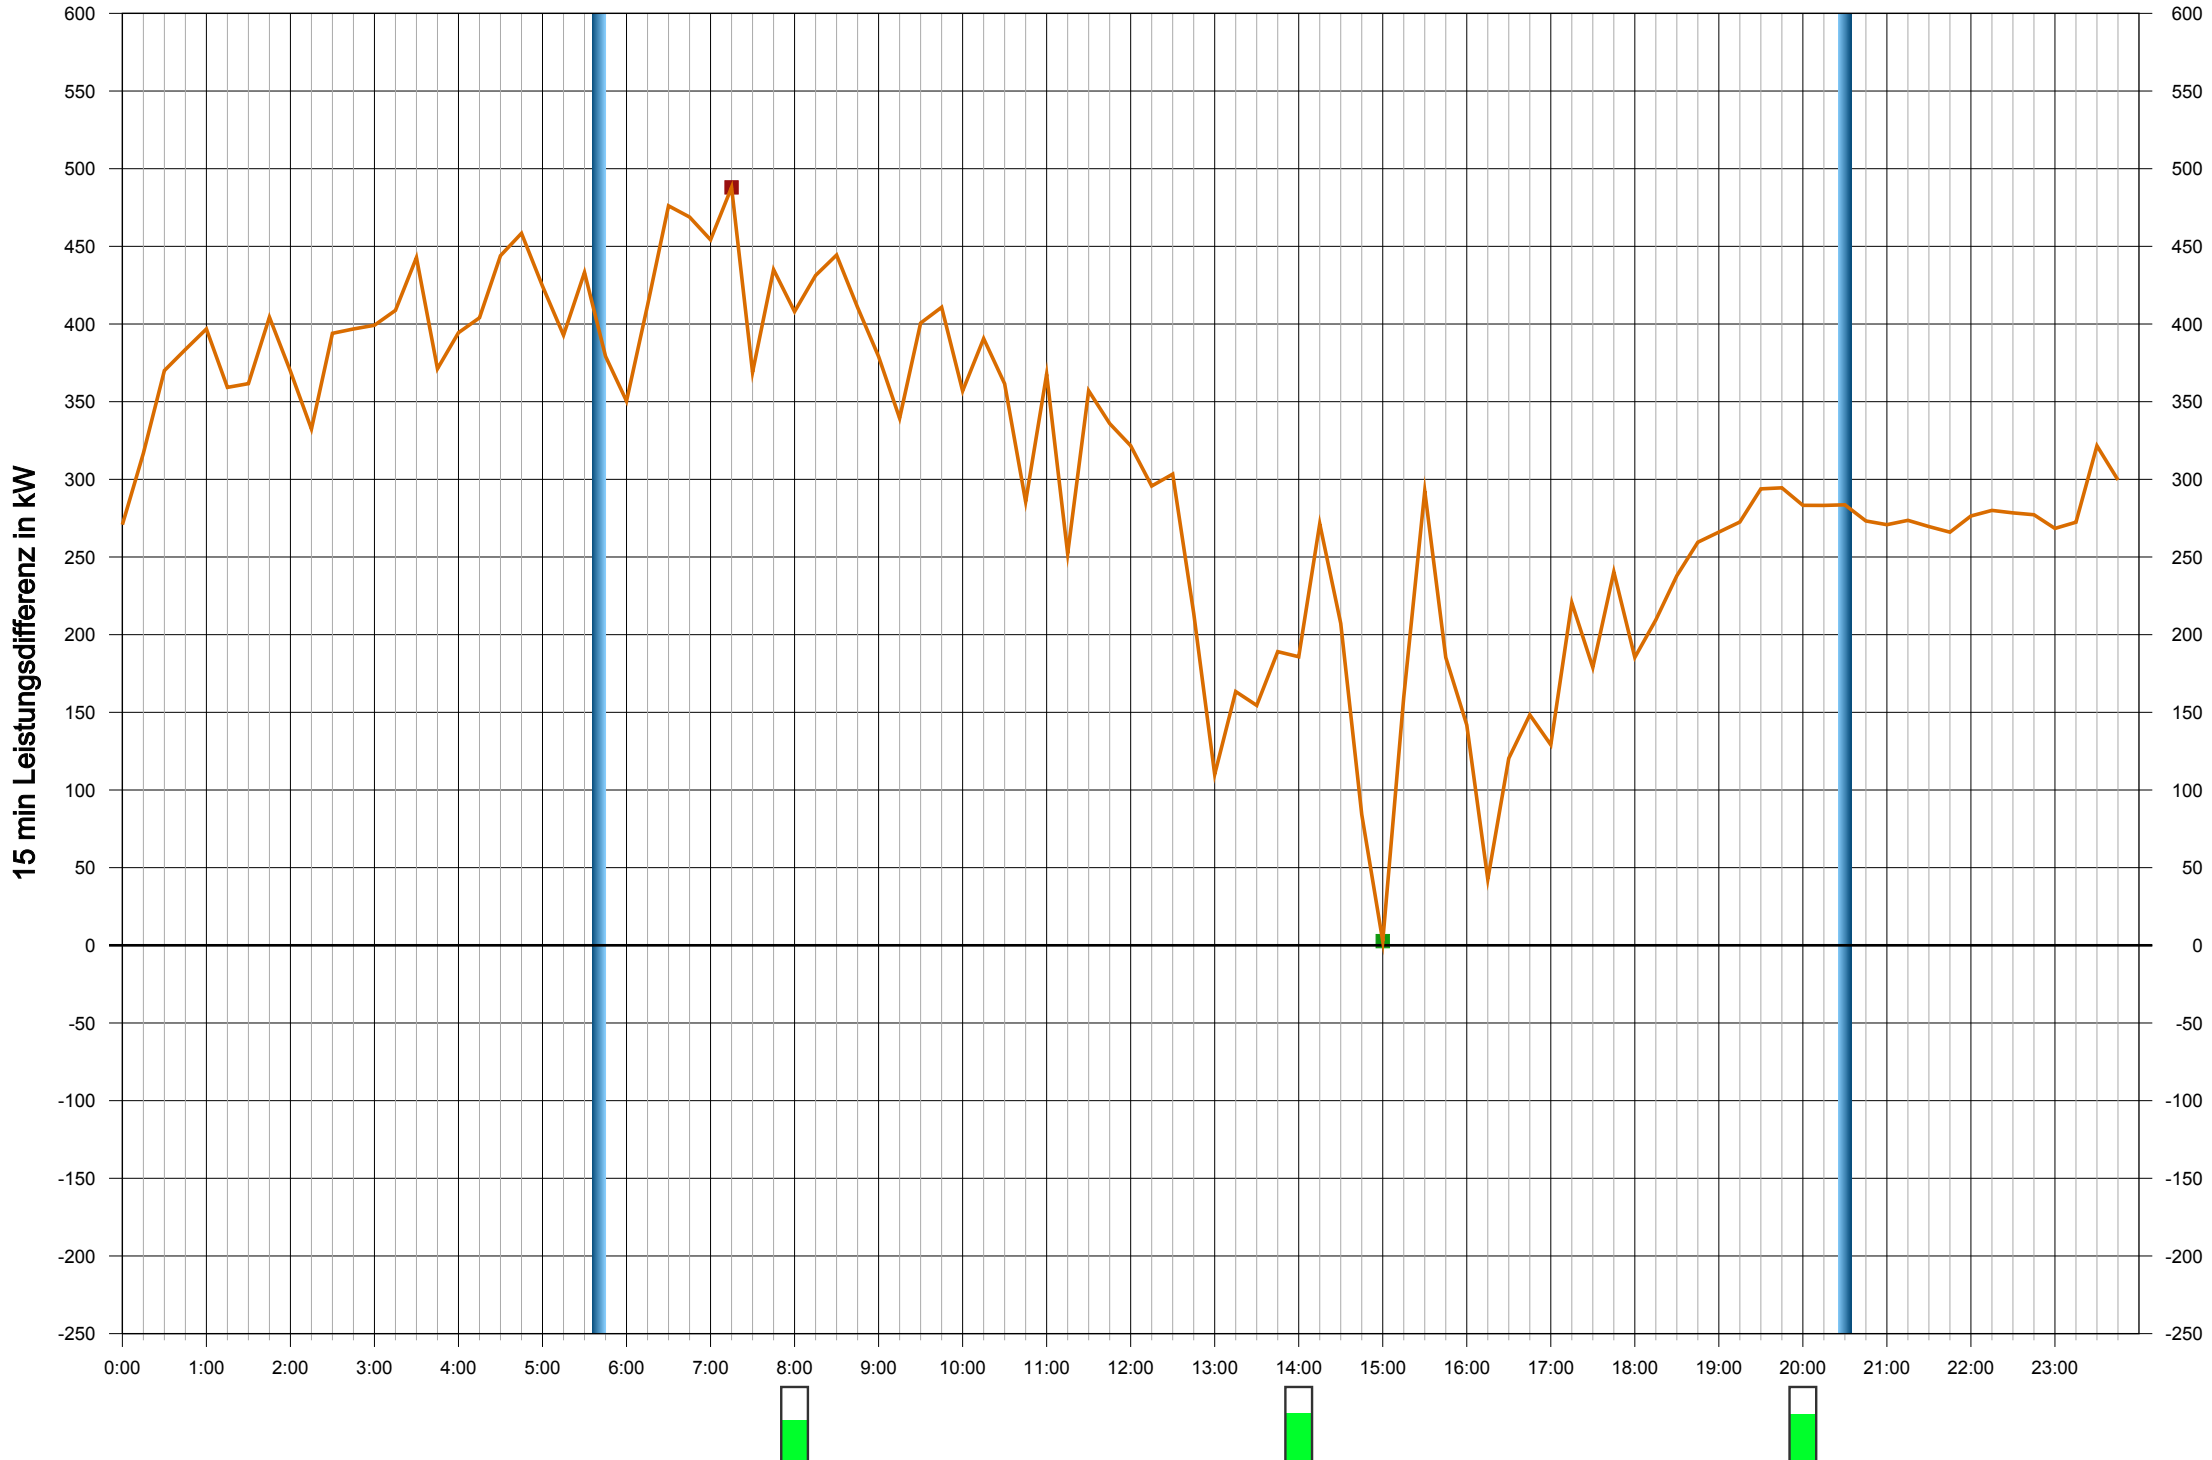


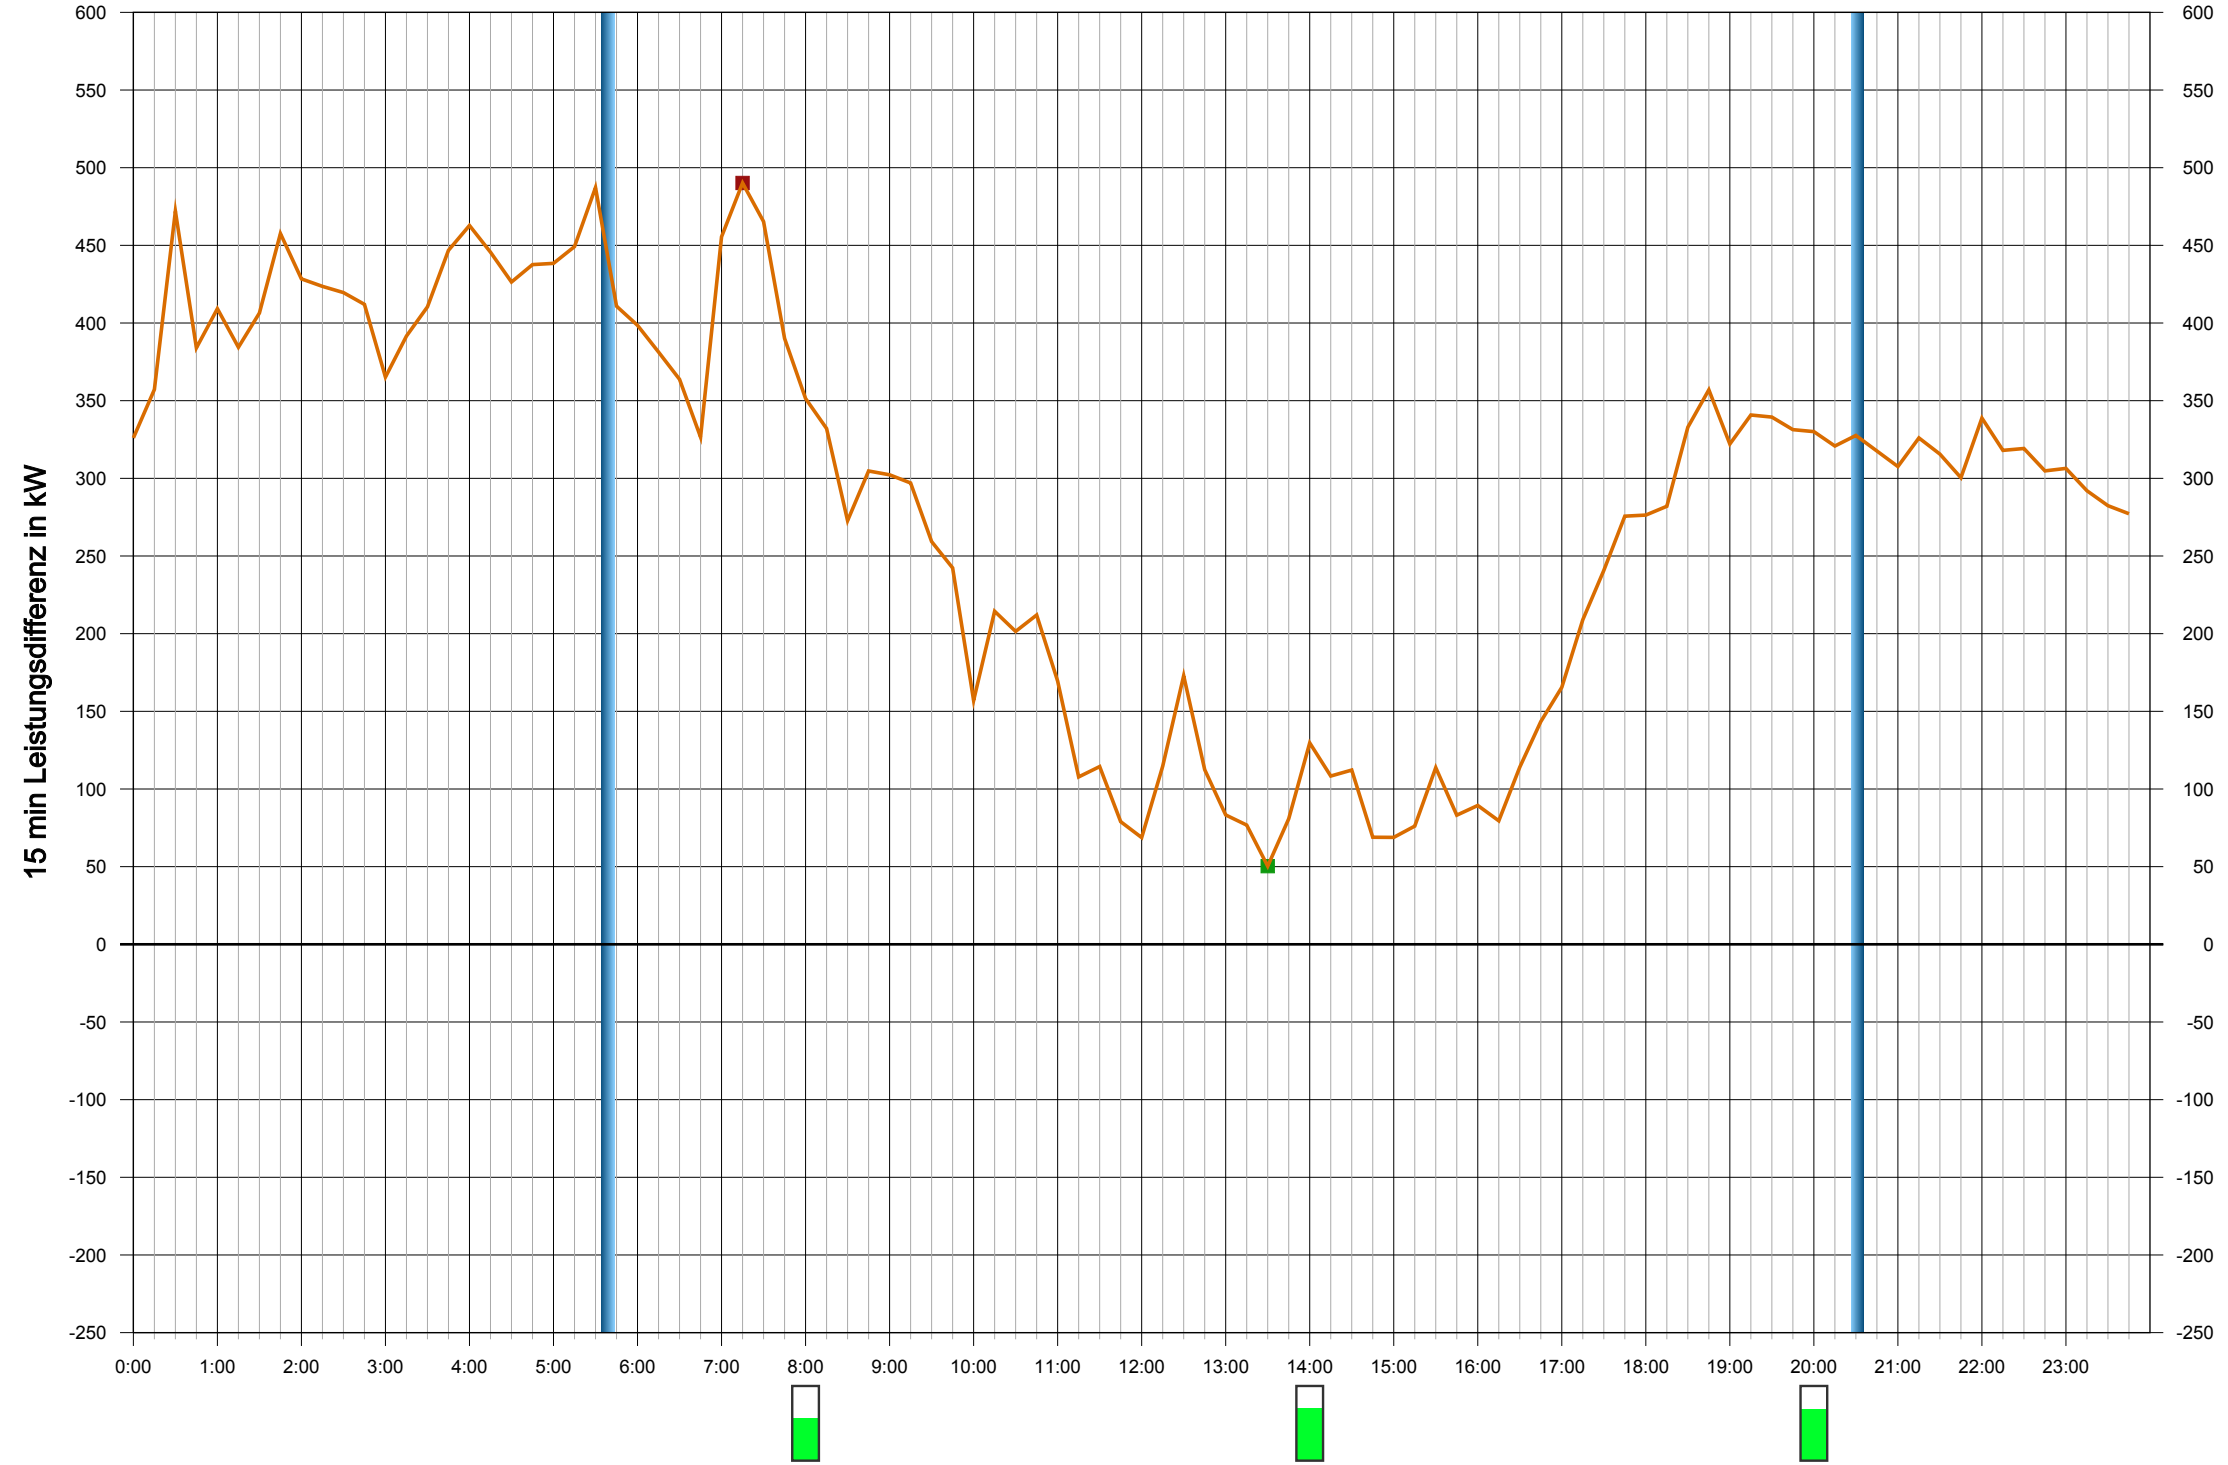



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mi. 9.5.2012 (KW 19)


Tagesminimum: 68,5 kW, Tagesmittelwert: 317,6 kW, Tagesmaximum: 487,6 kW, Tagesbedarf: 9.778 kWh (1.369 €)

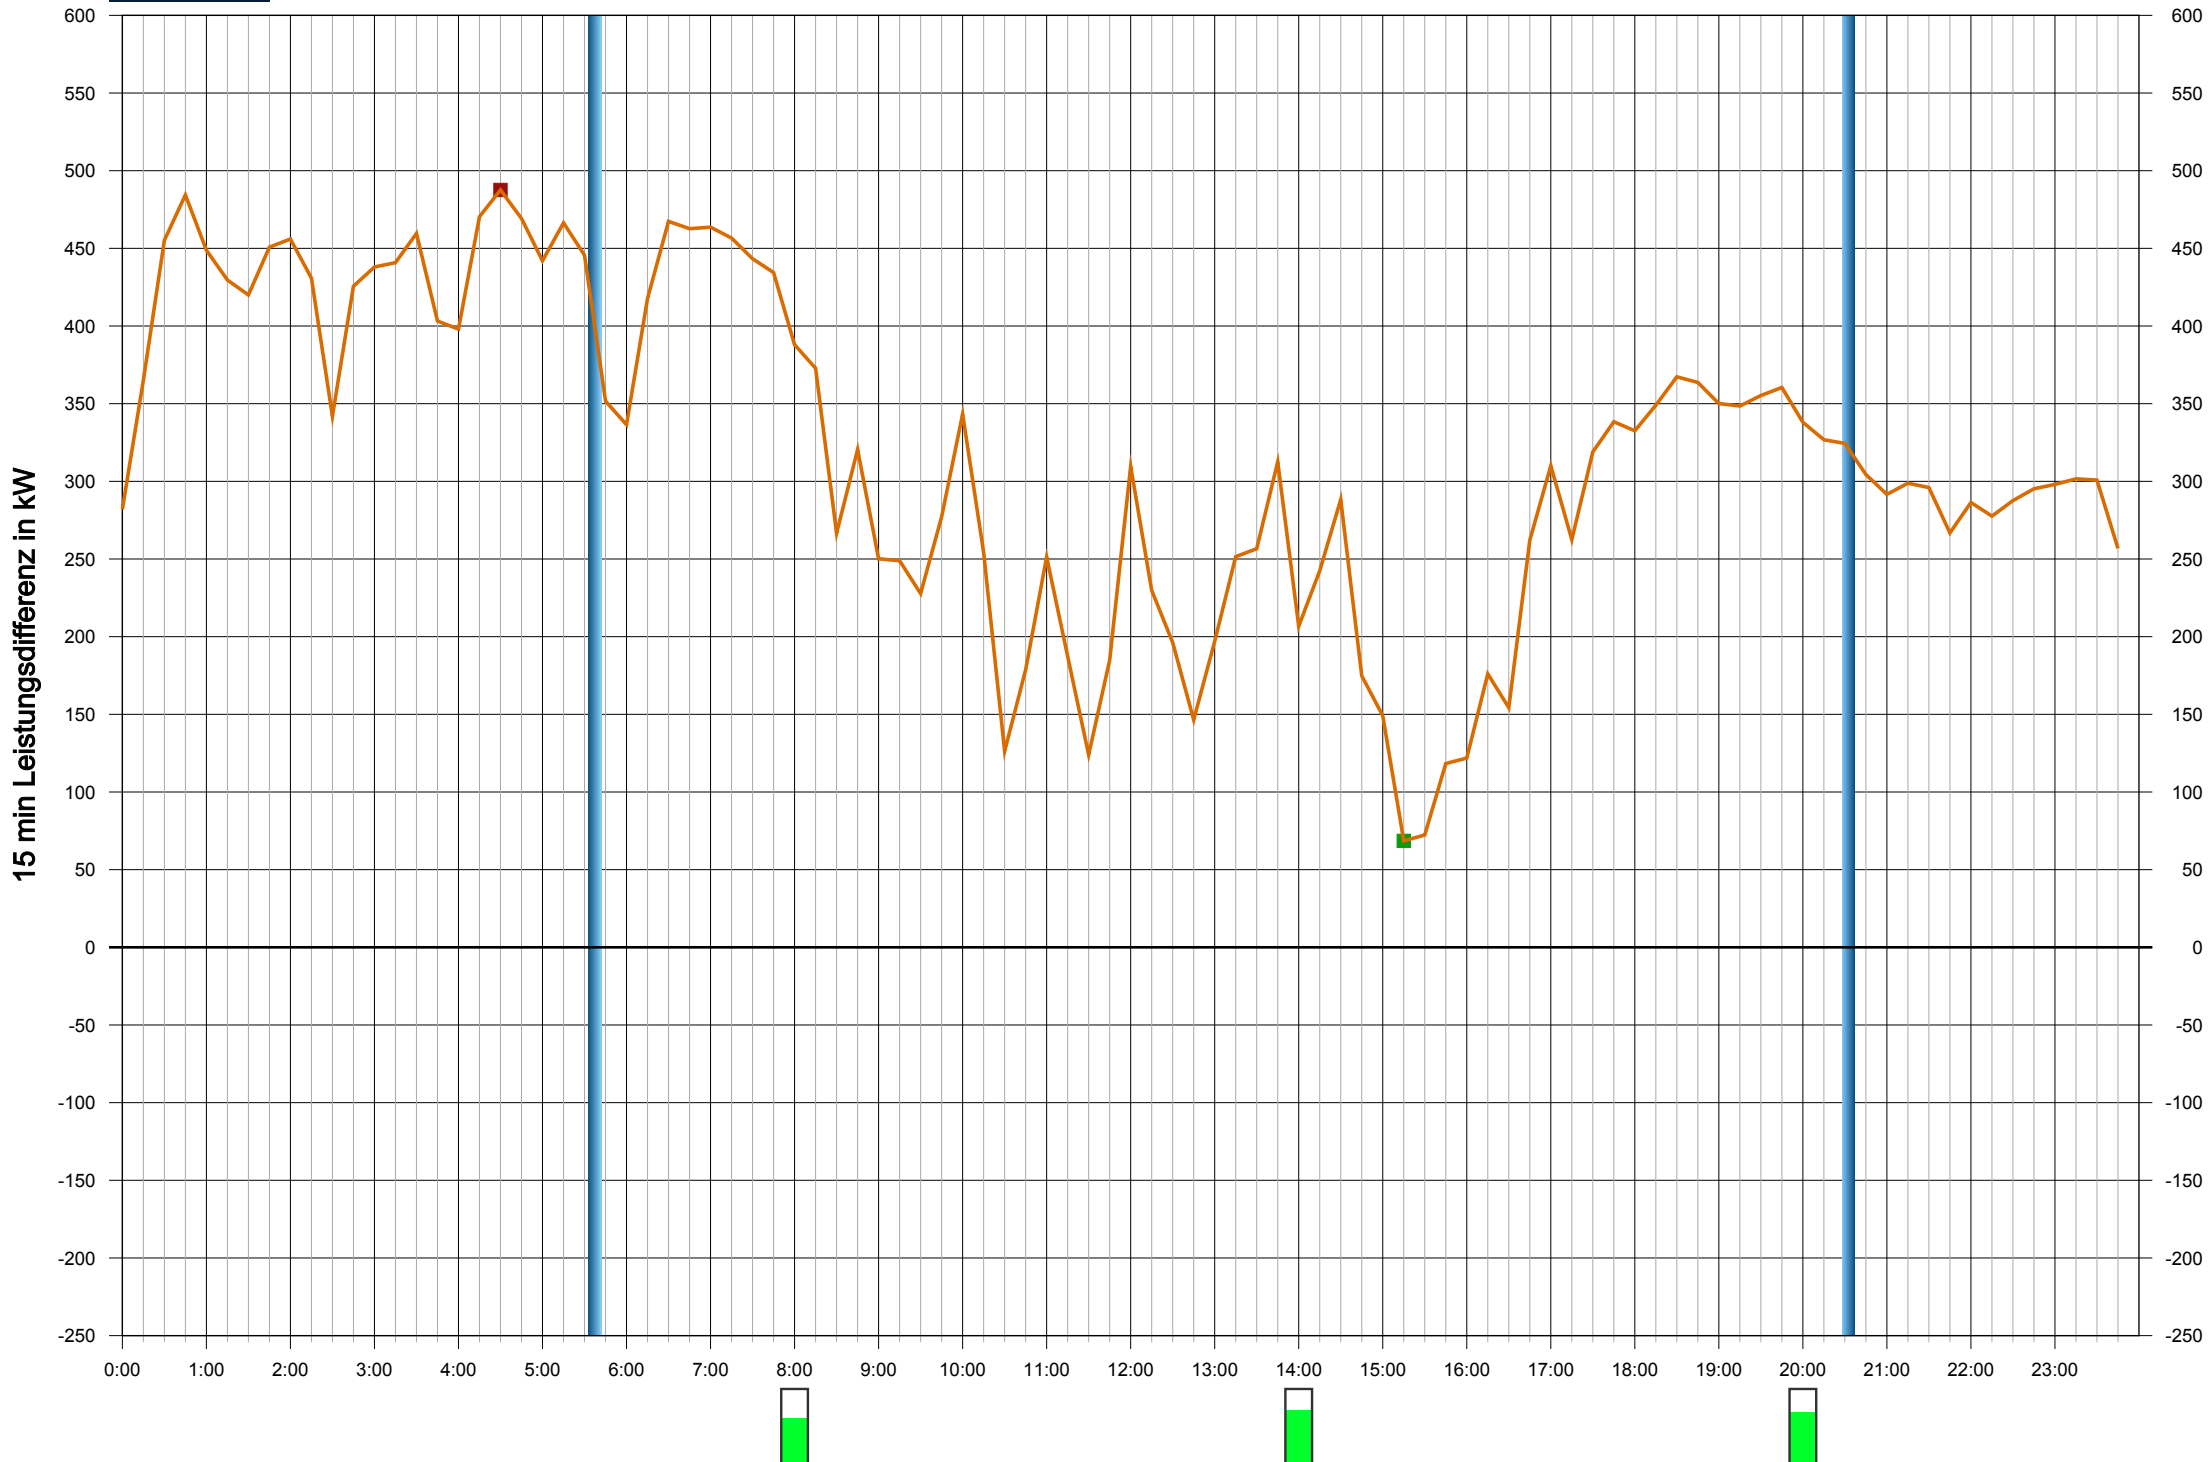


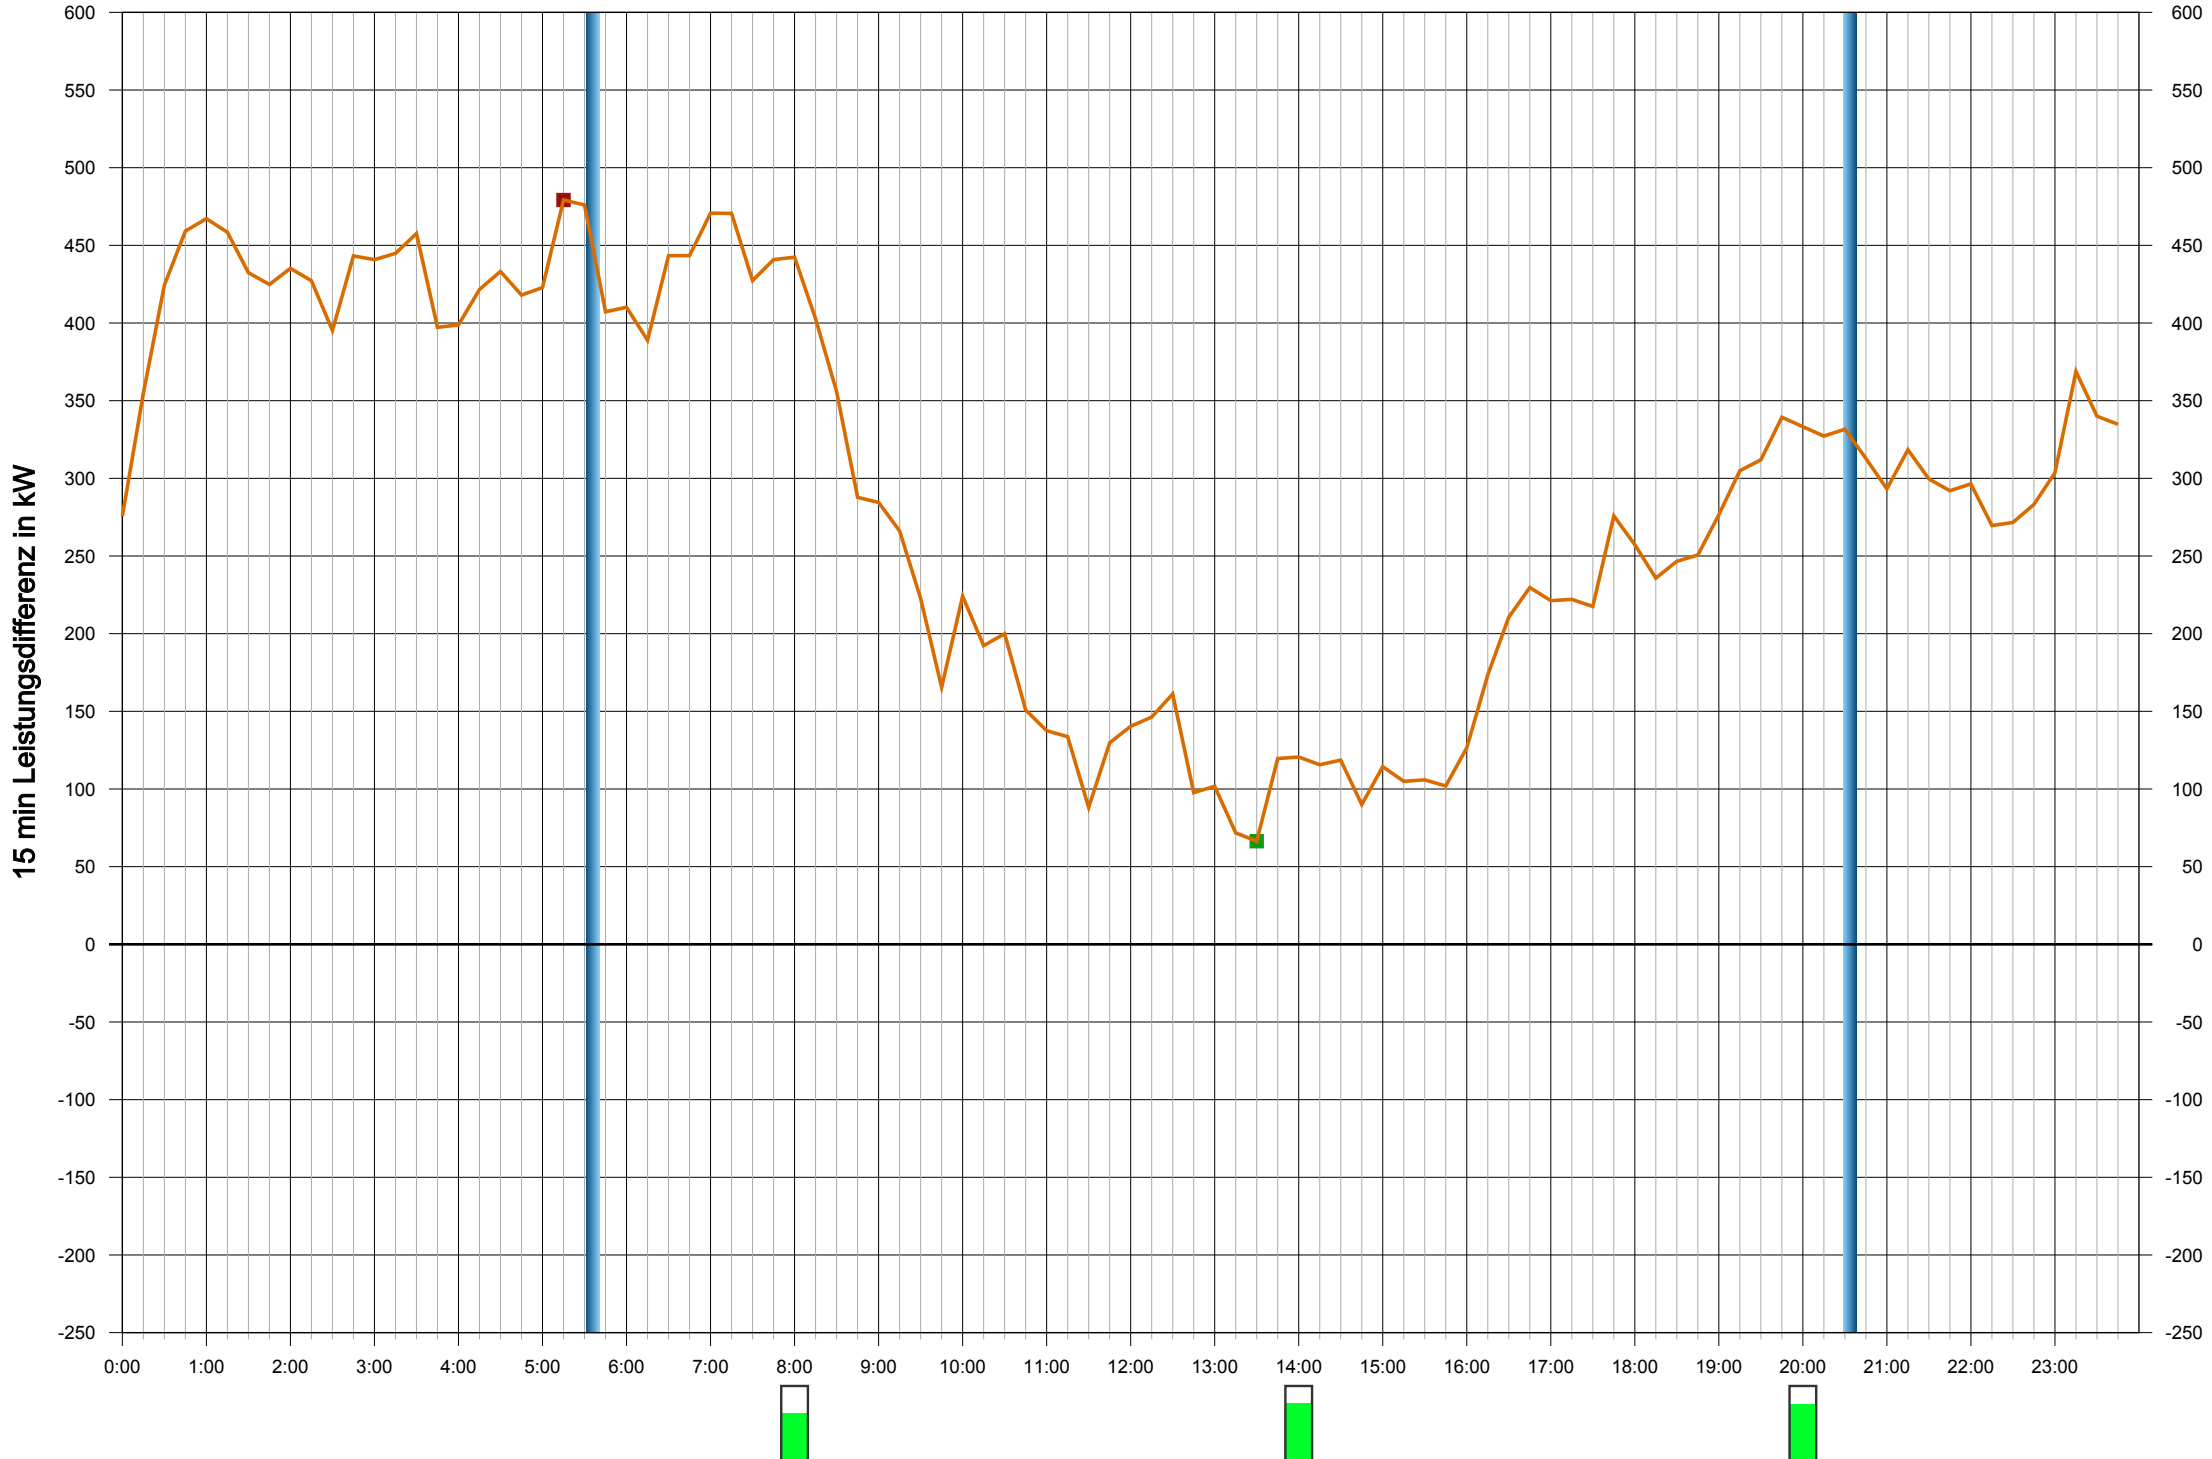

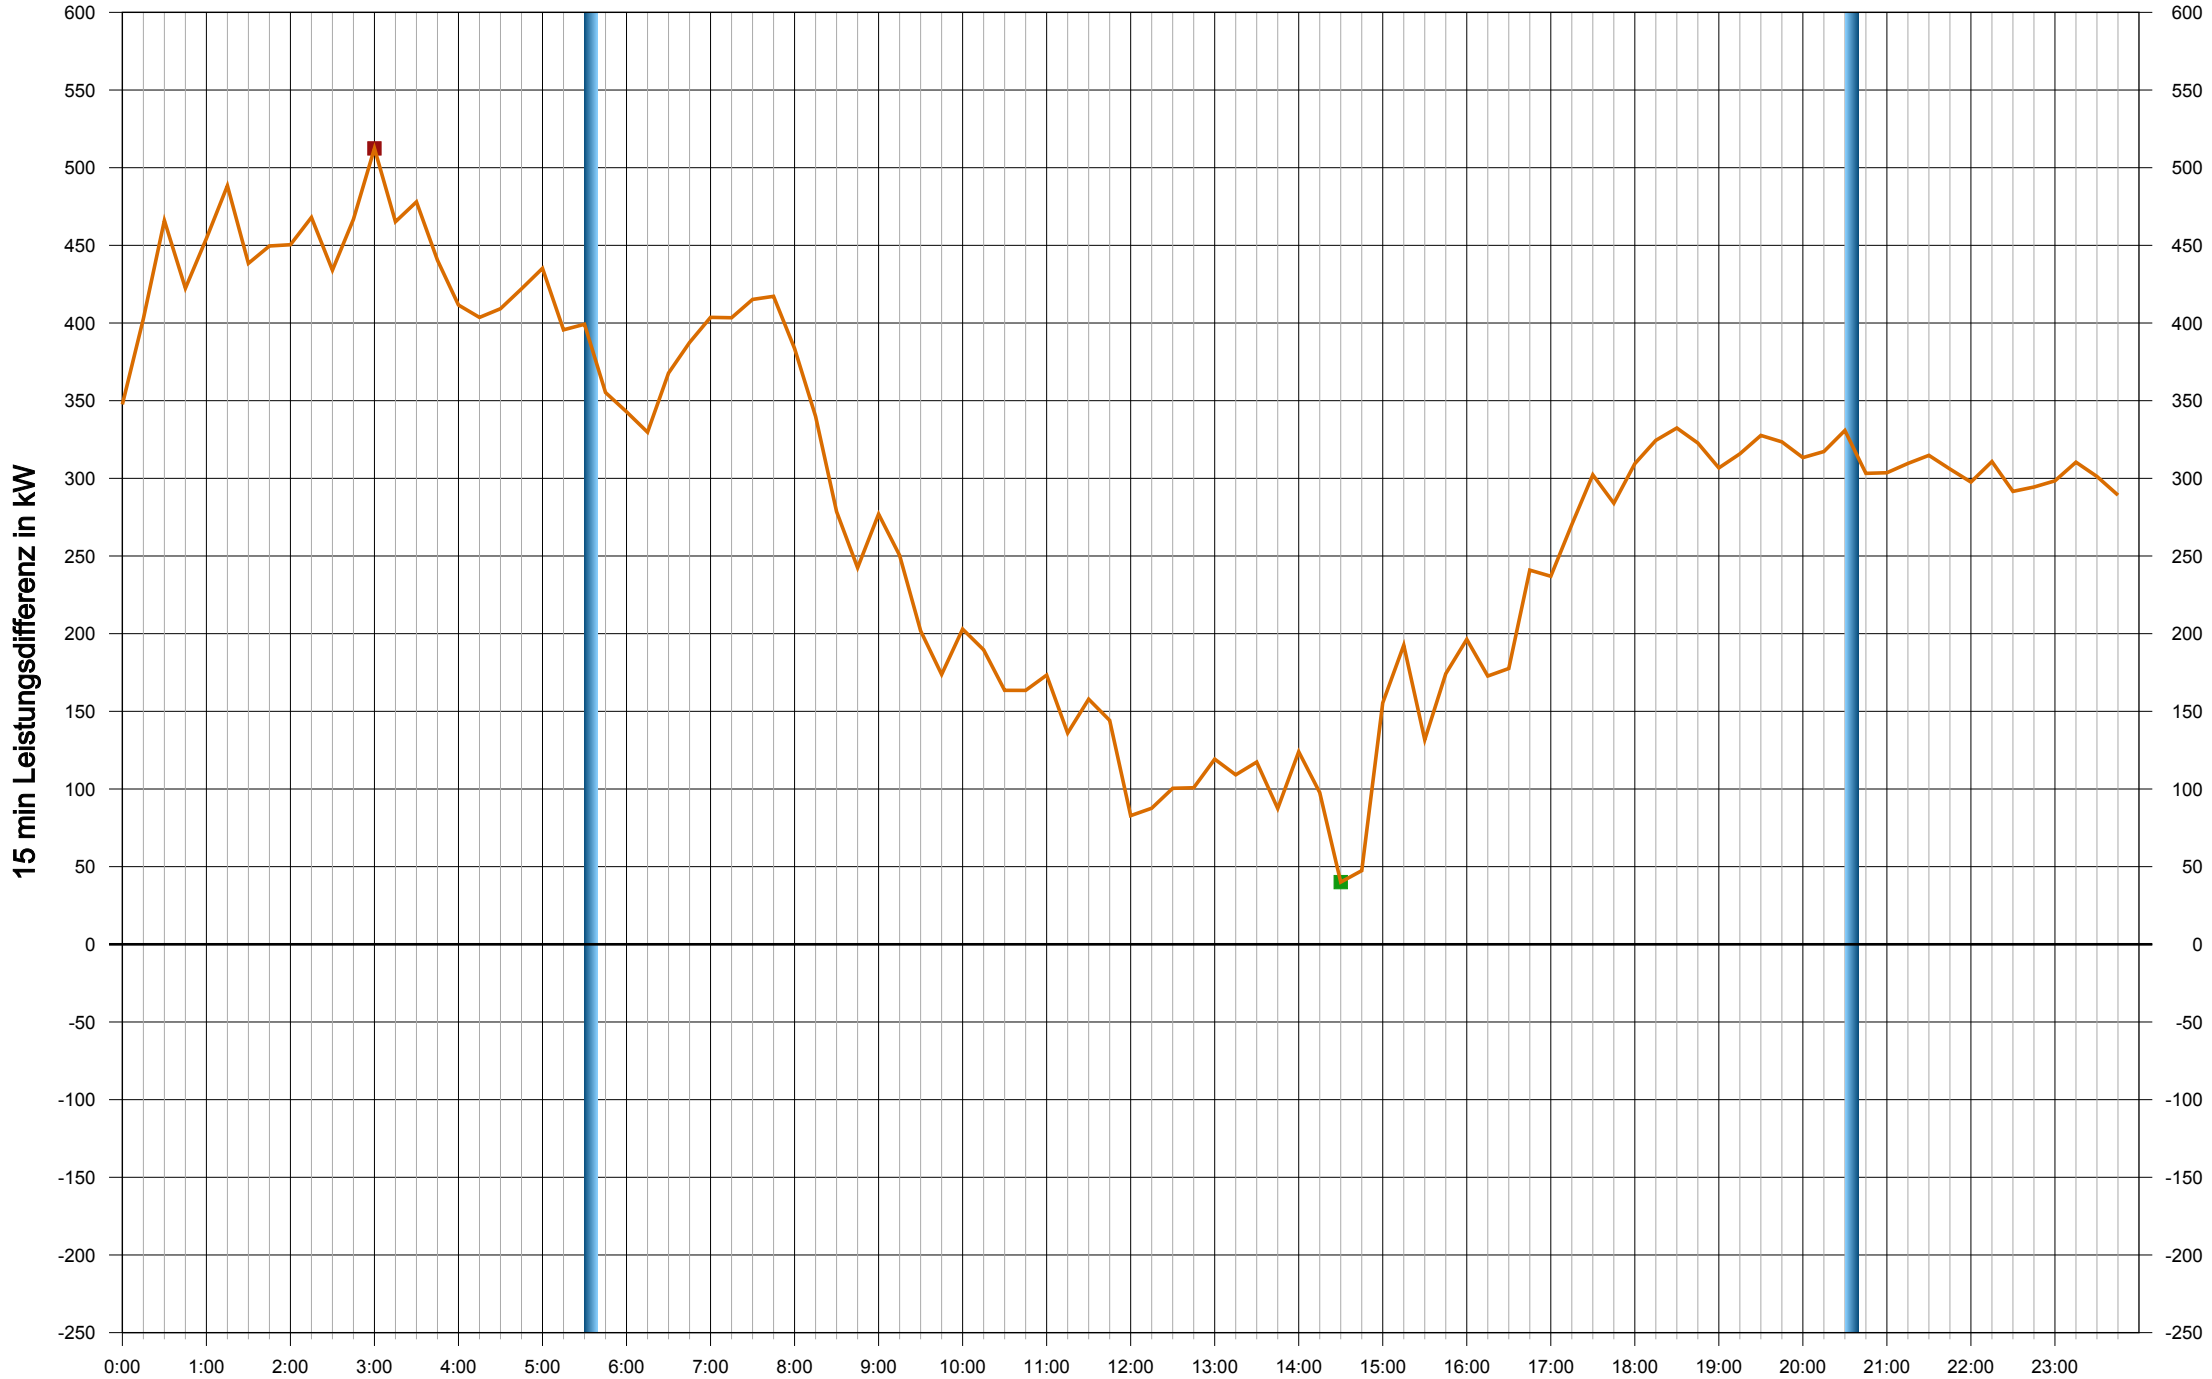

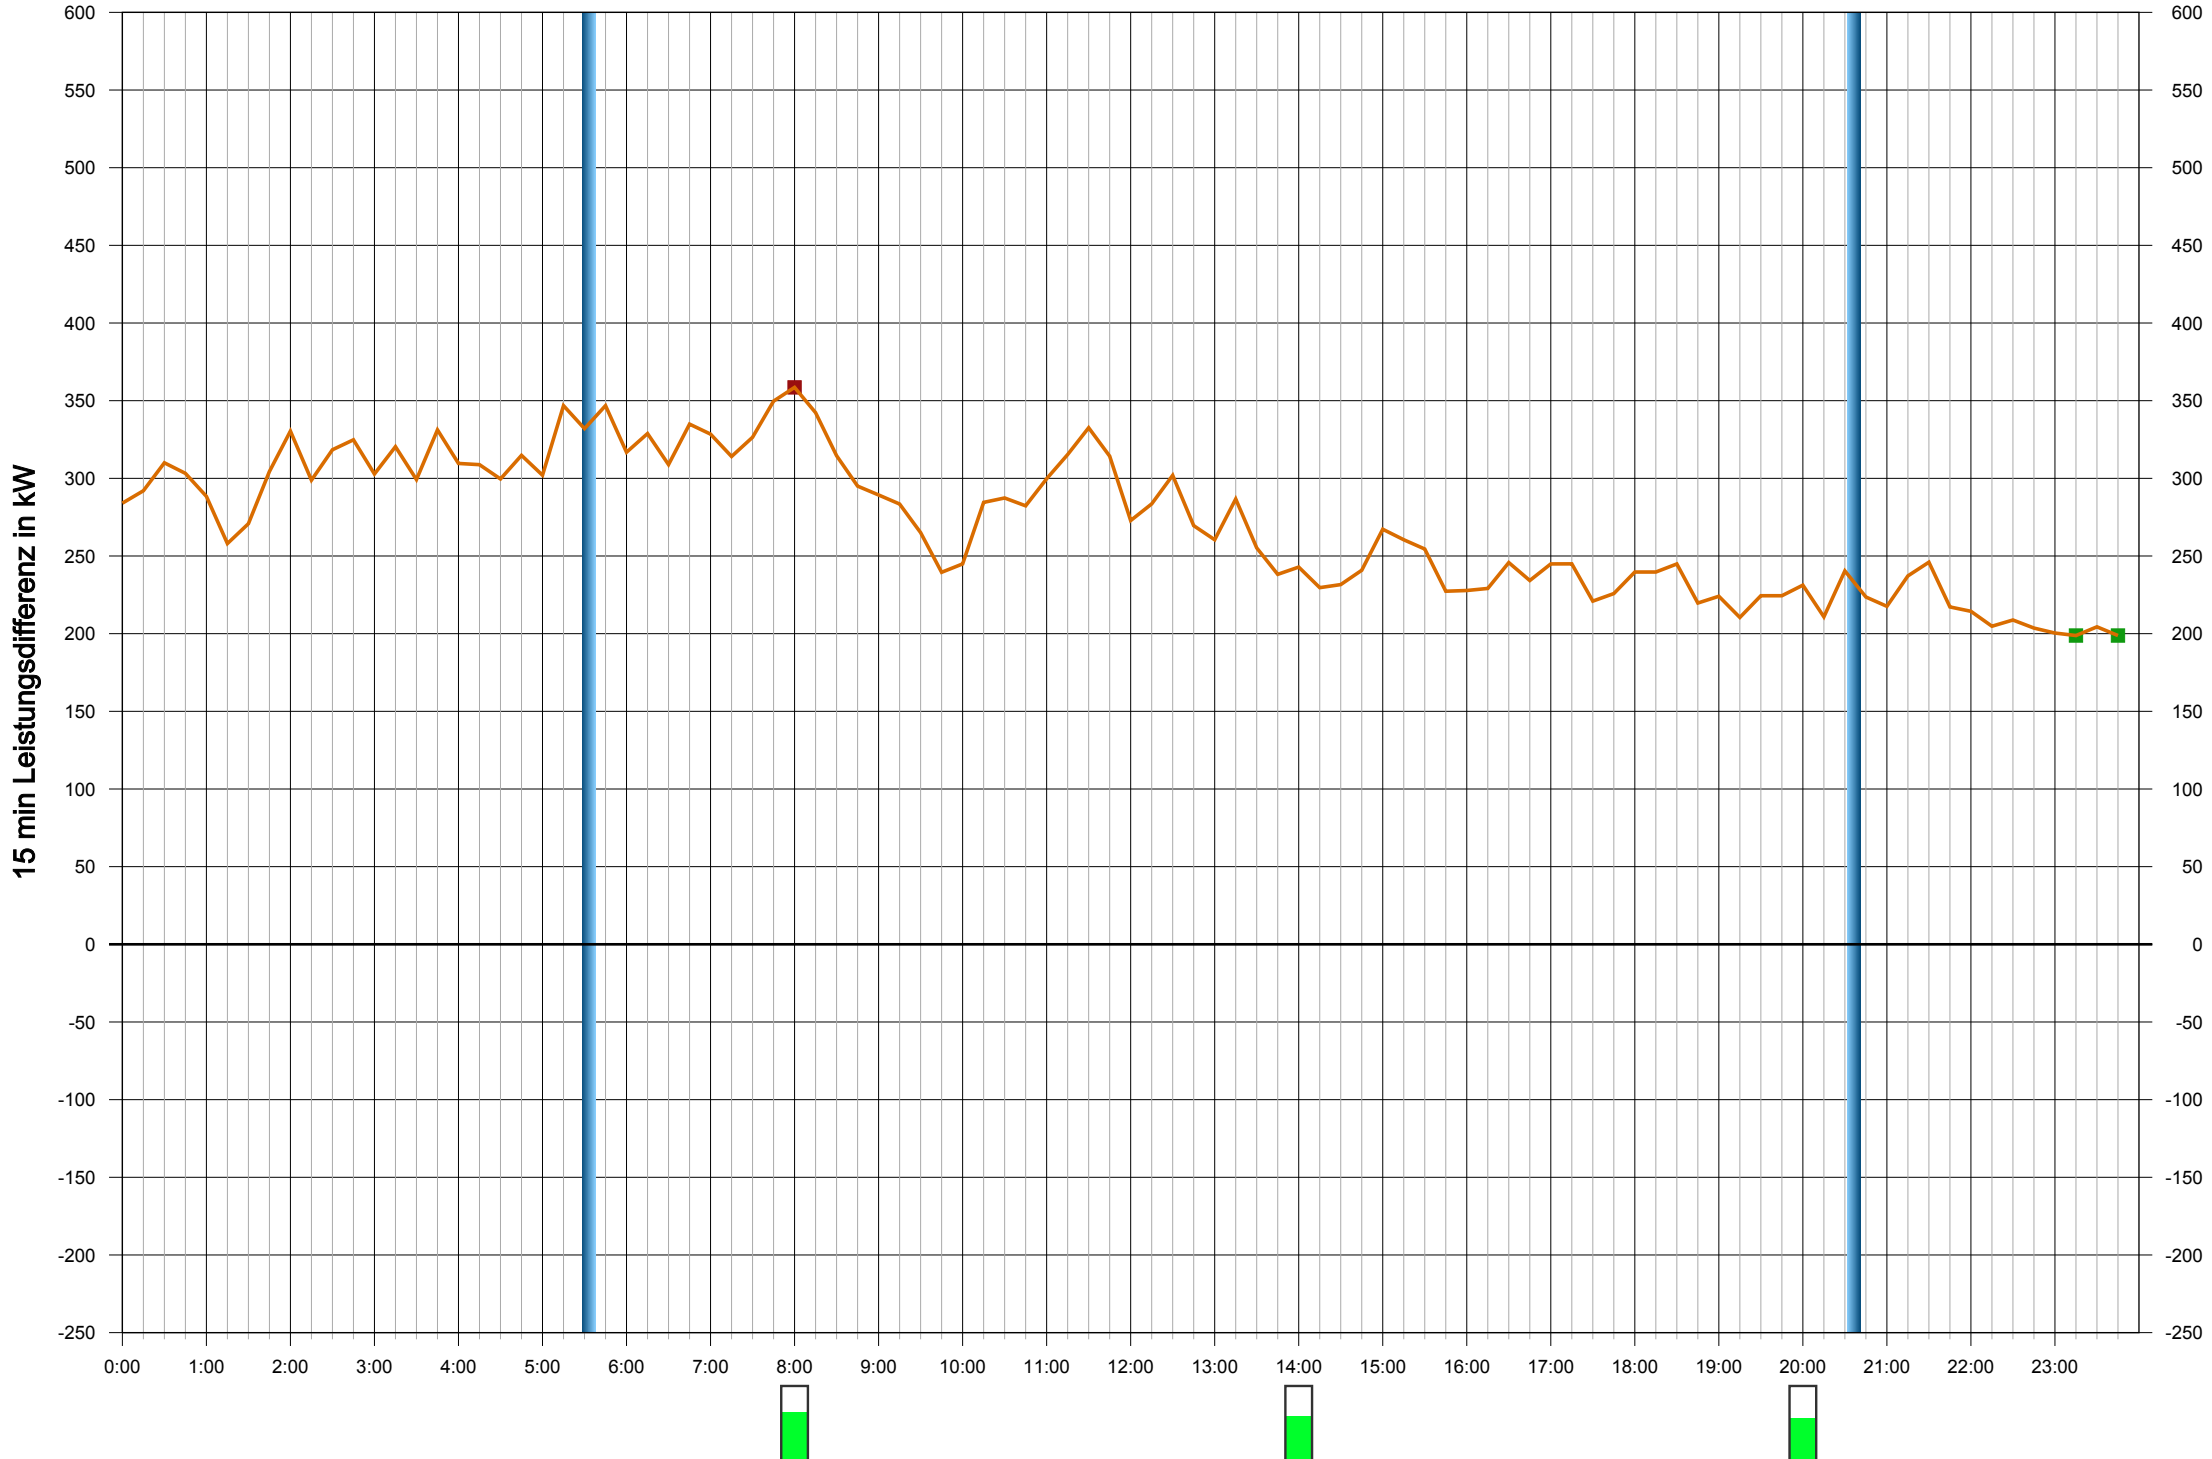

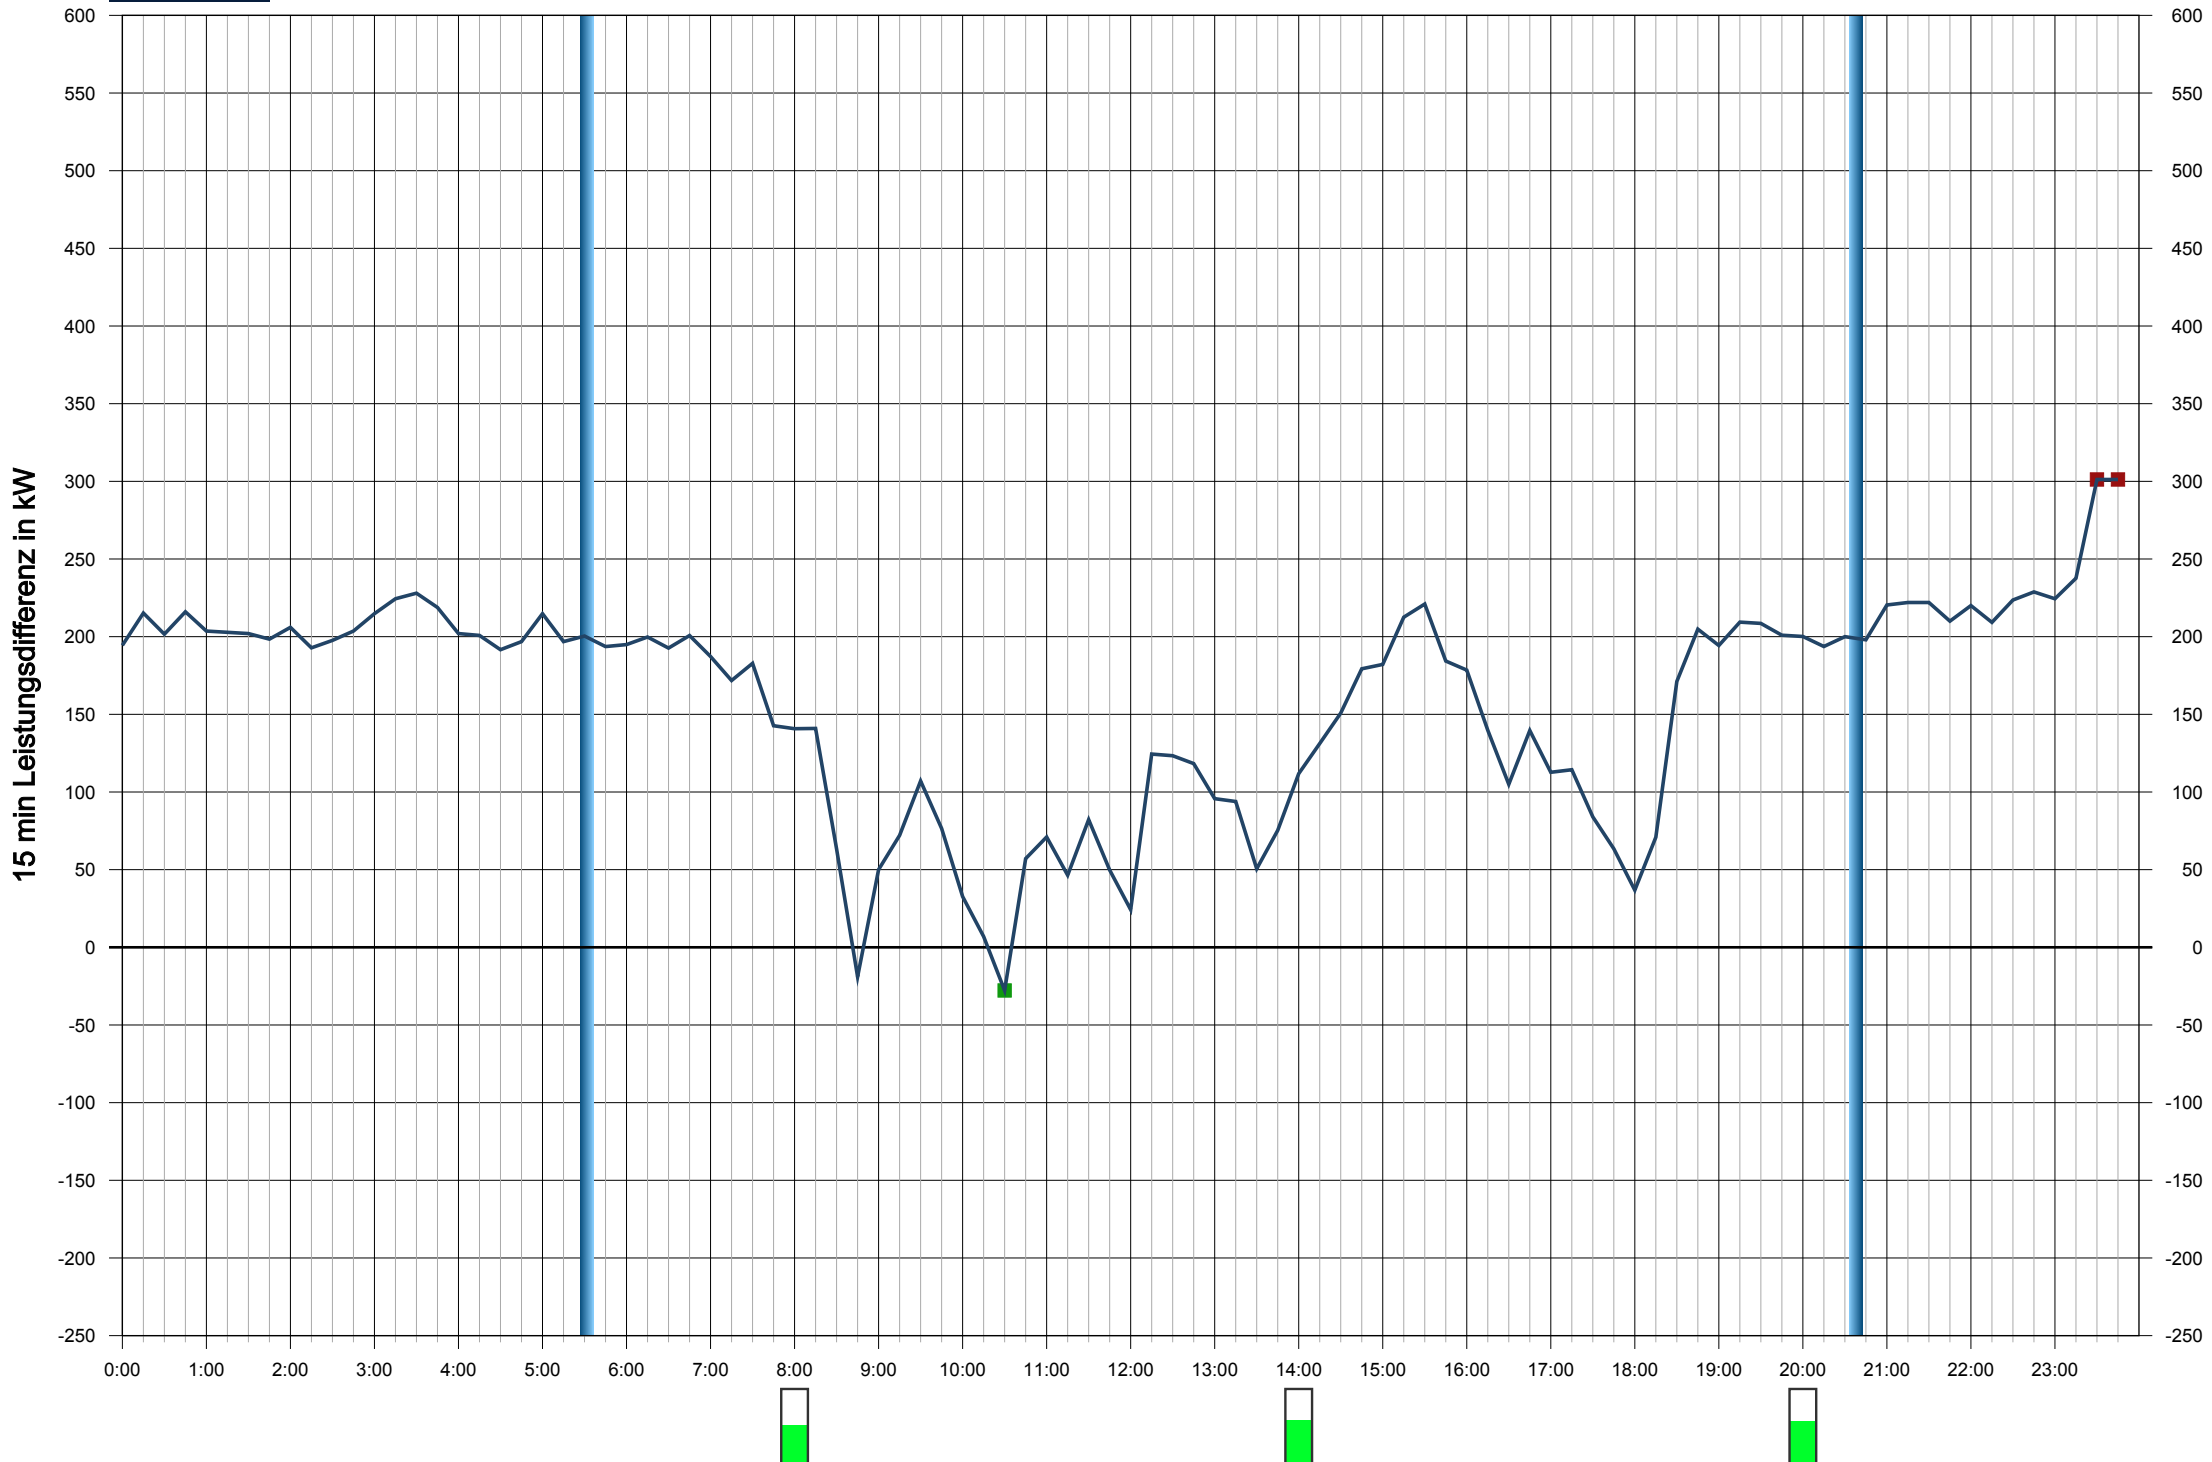


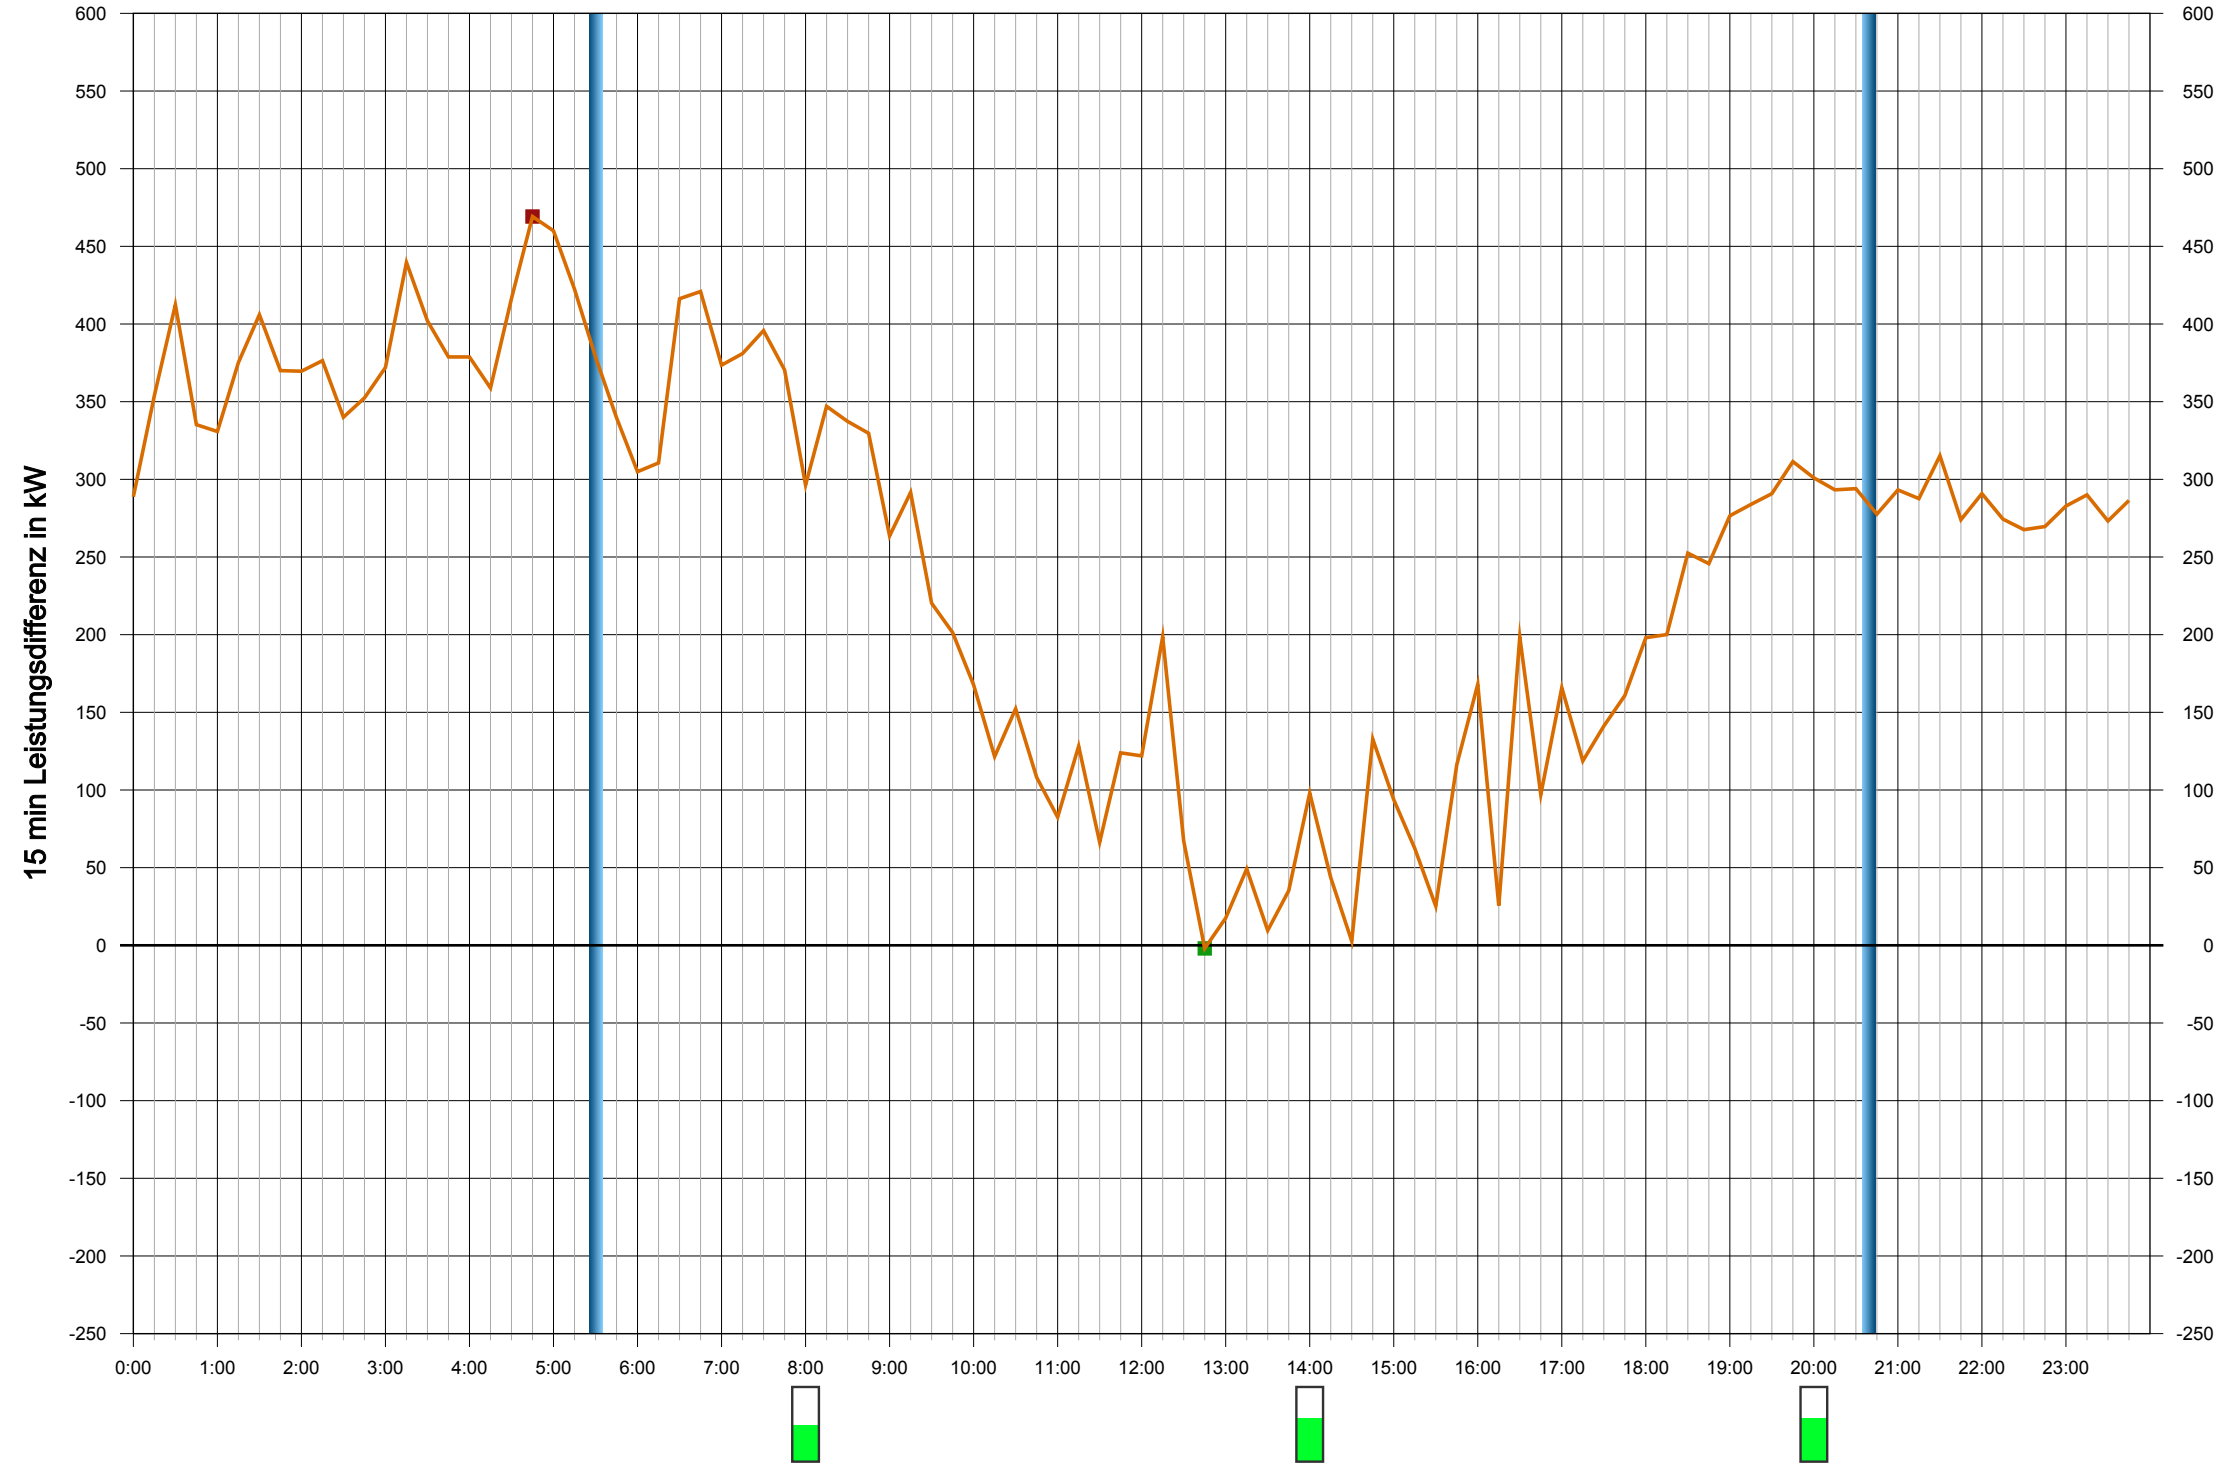





# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Di. 15.5.2012 (KW 20)


Tagesminimum: 44,1 kW, Tagesmittelwert: 311,4 kW, Tagesmaximum: 523,6 kW, Tagesbedarf: 10.202 kWh (1.428 €)

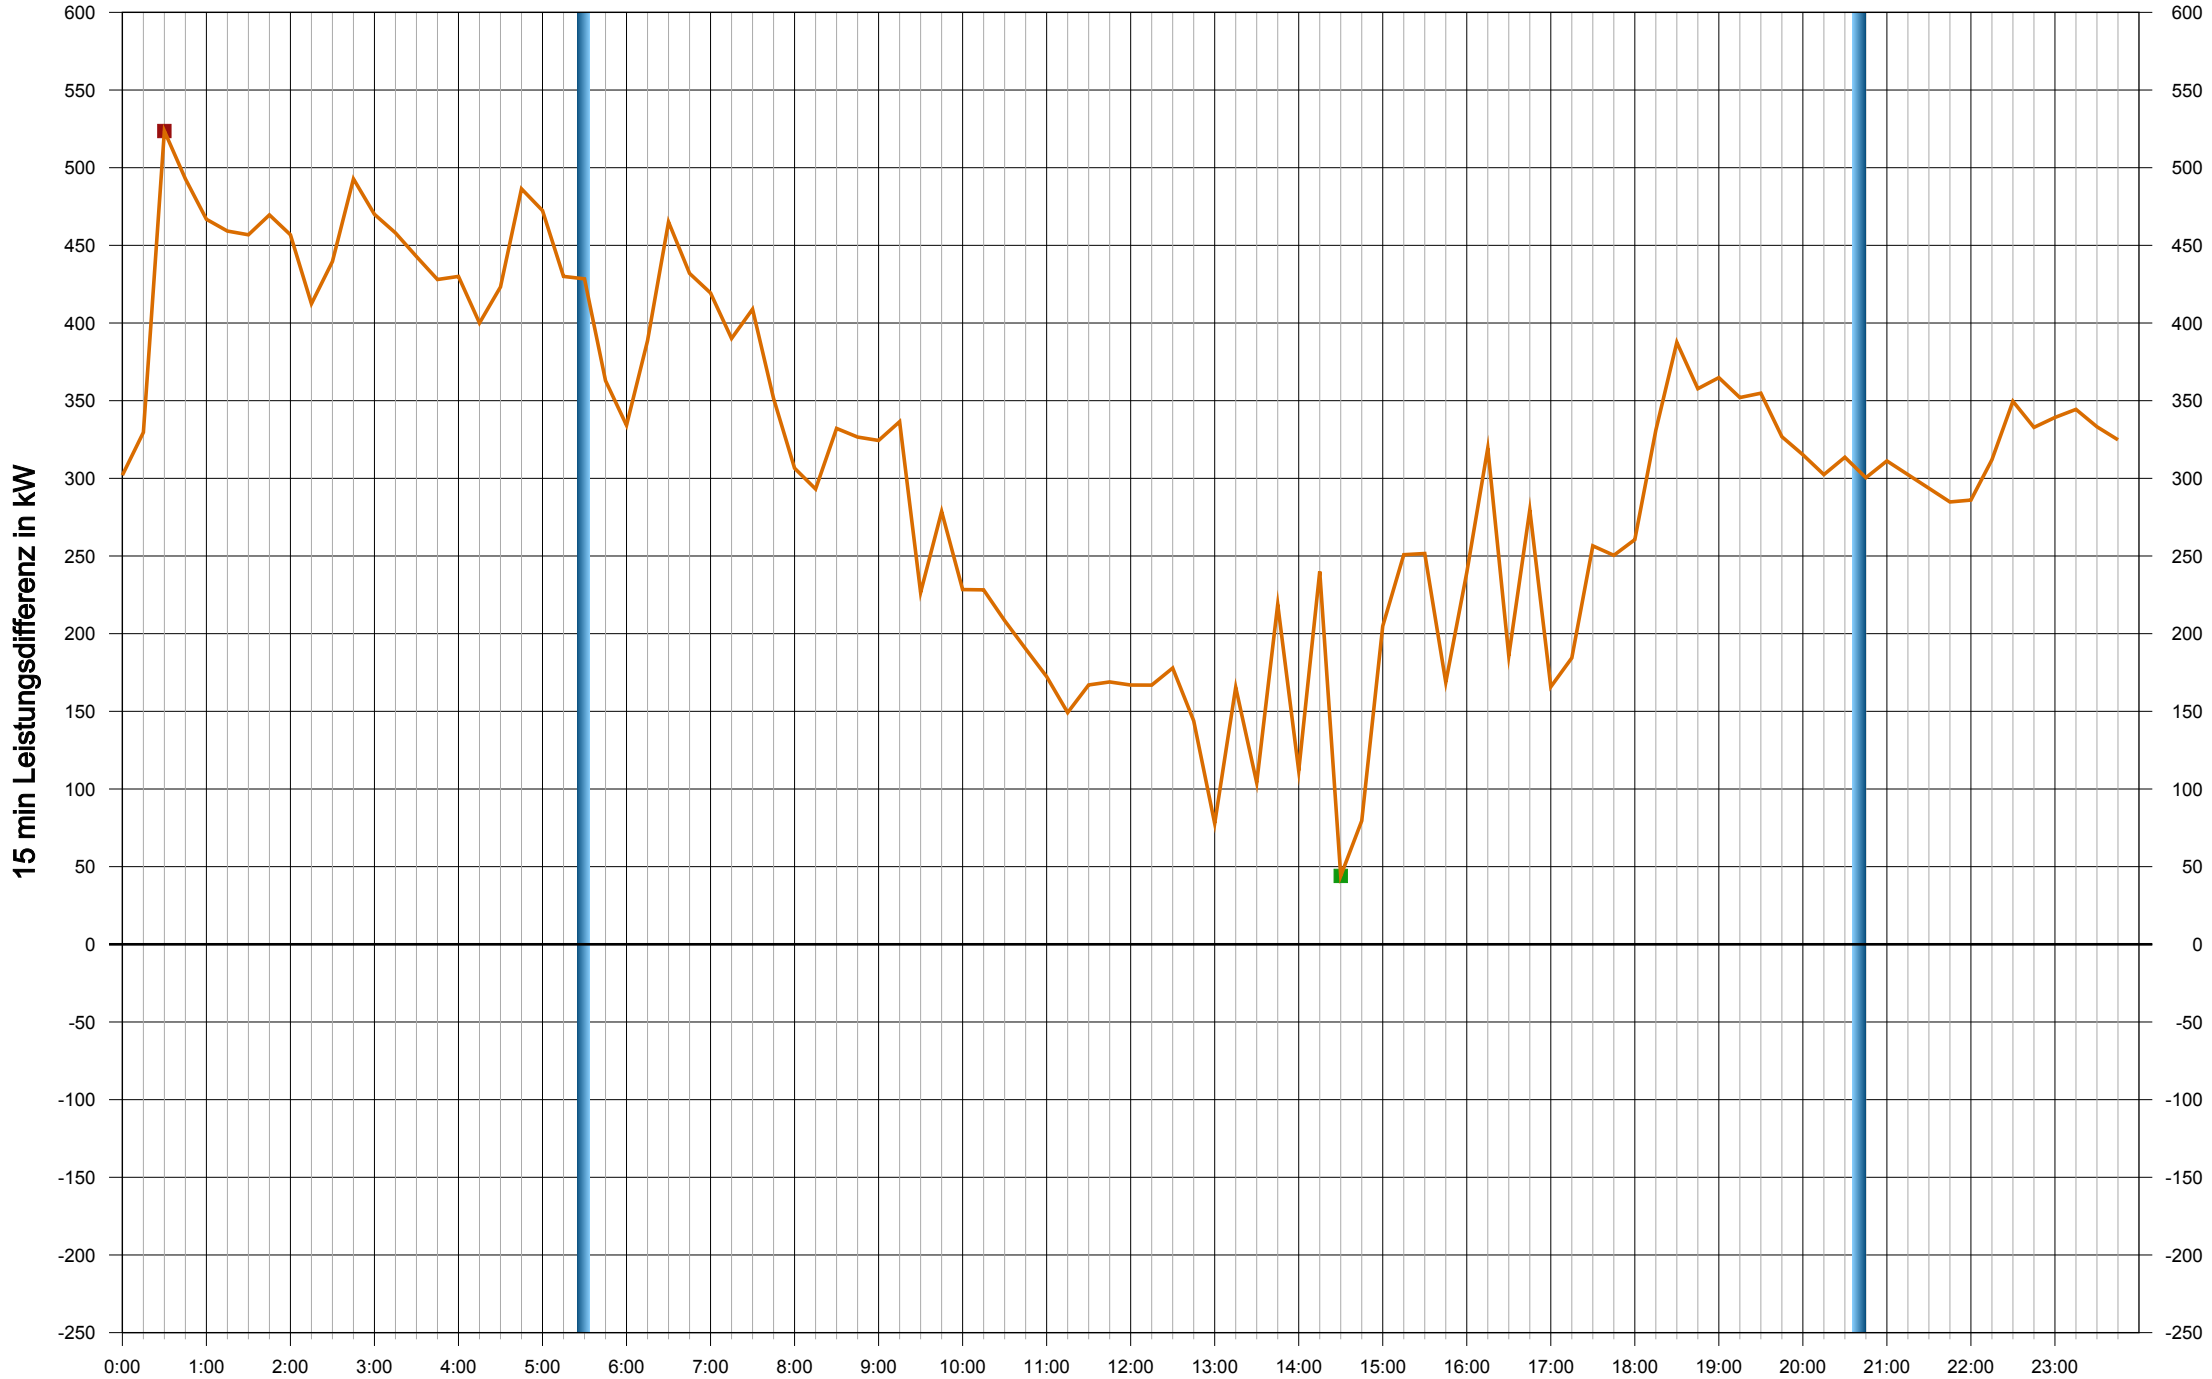


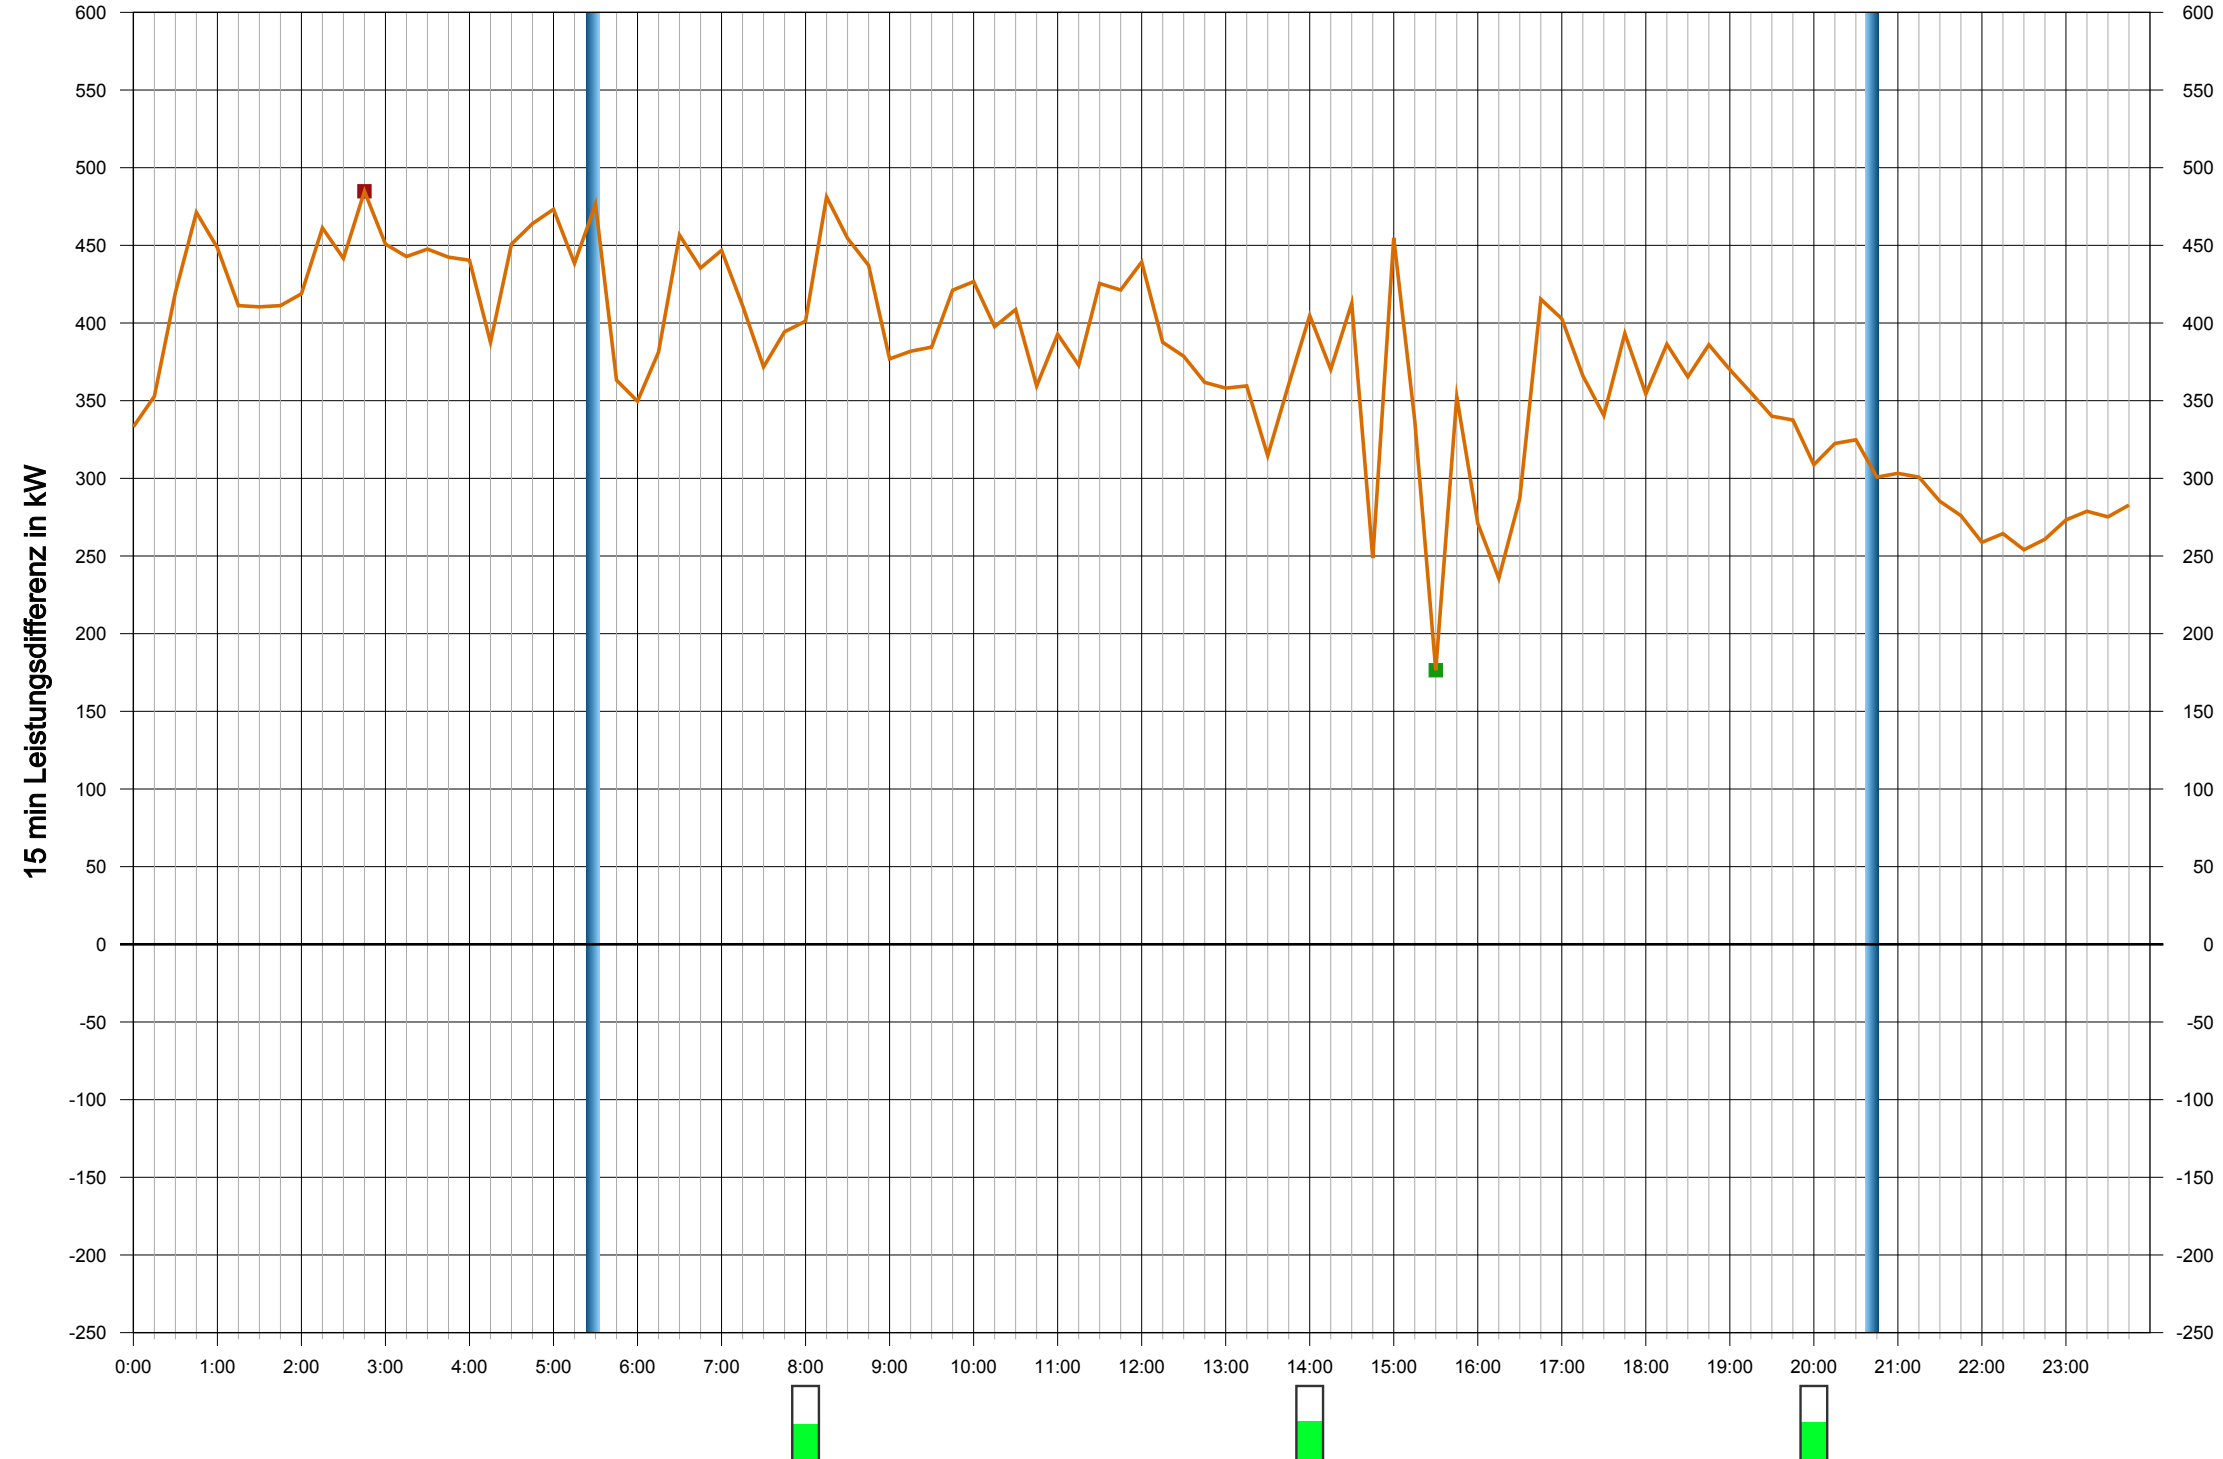


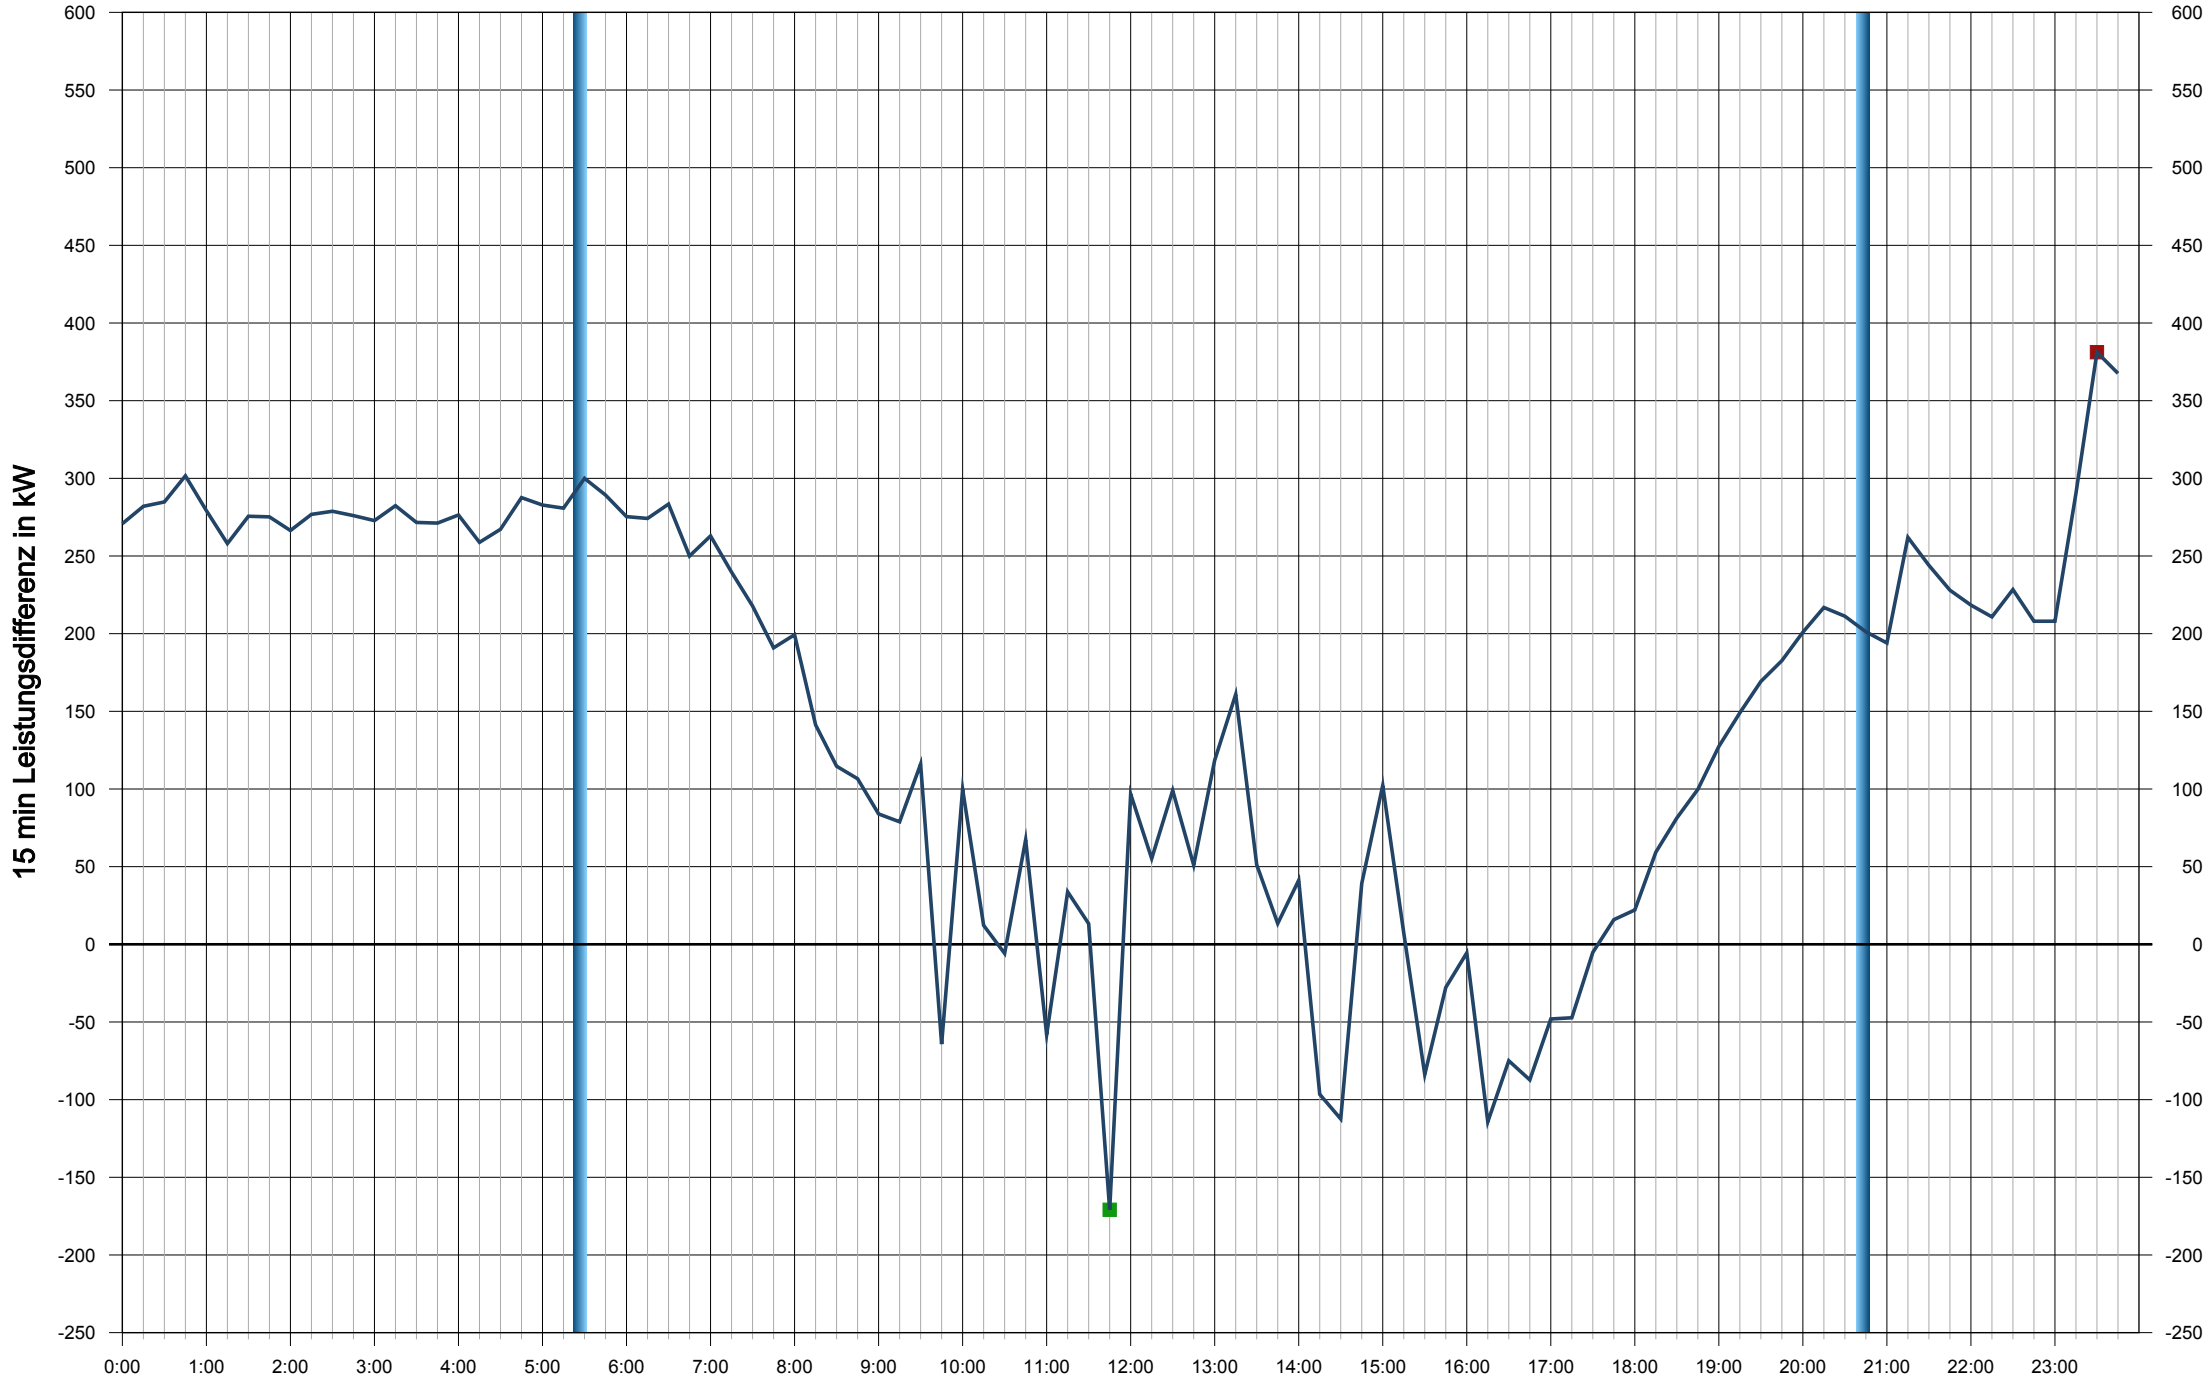




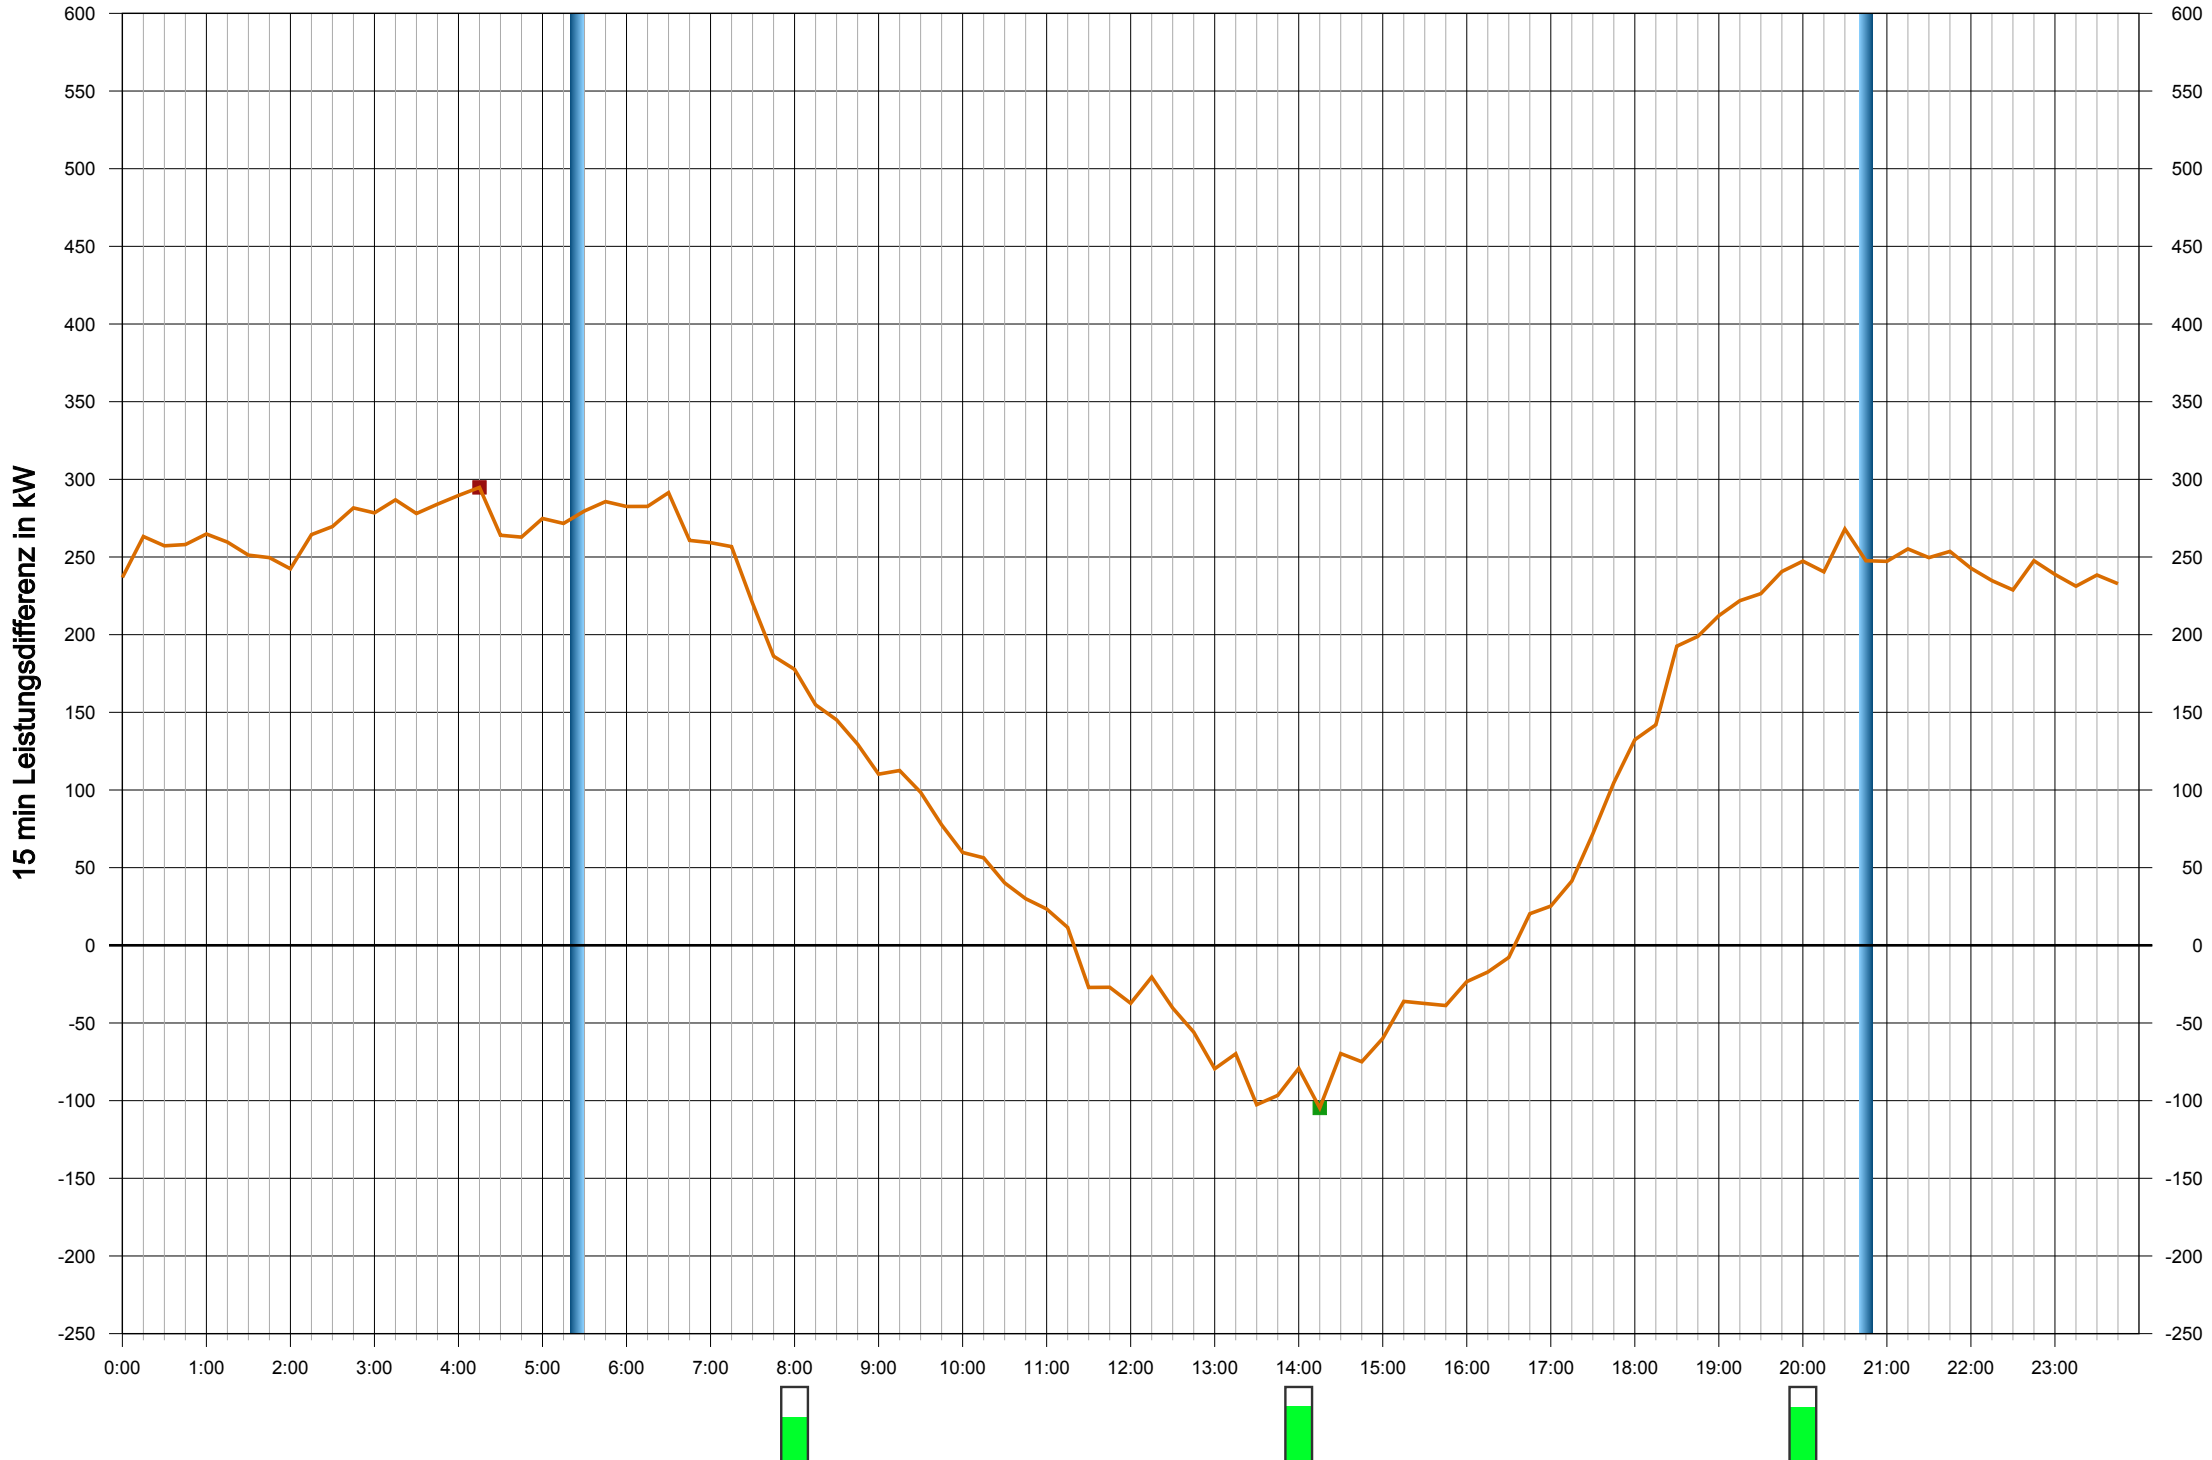


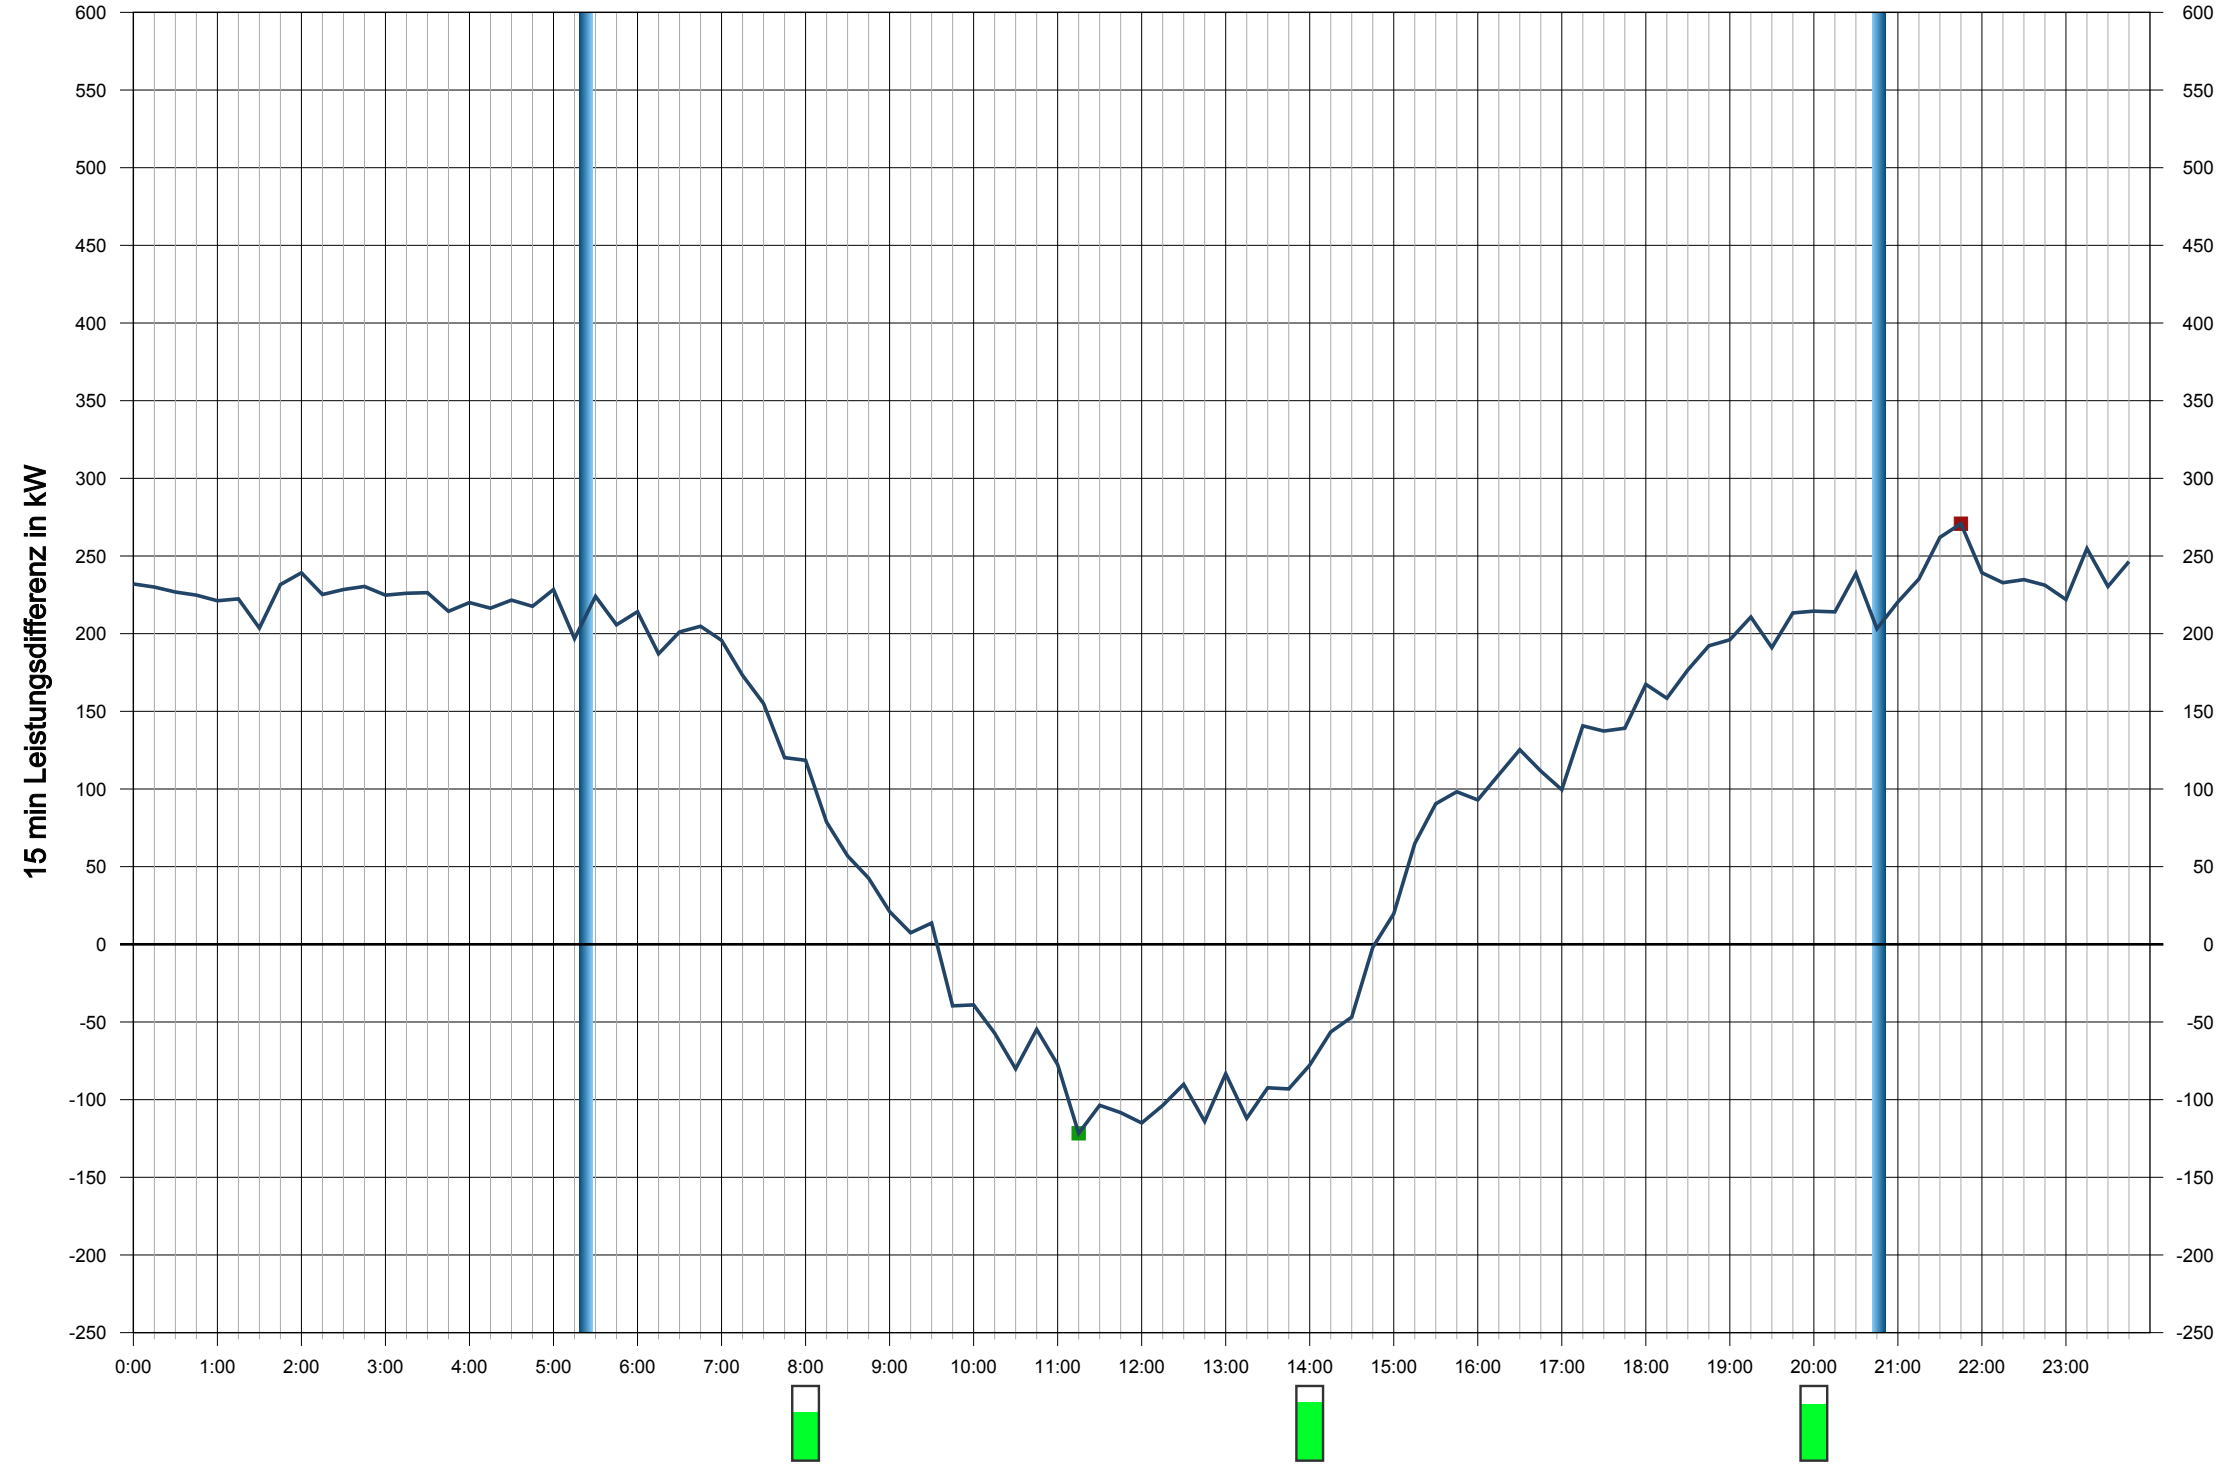

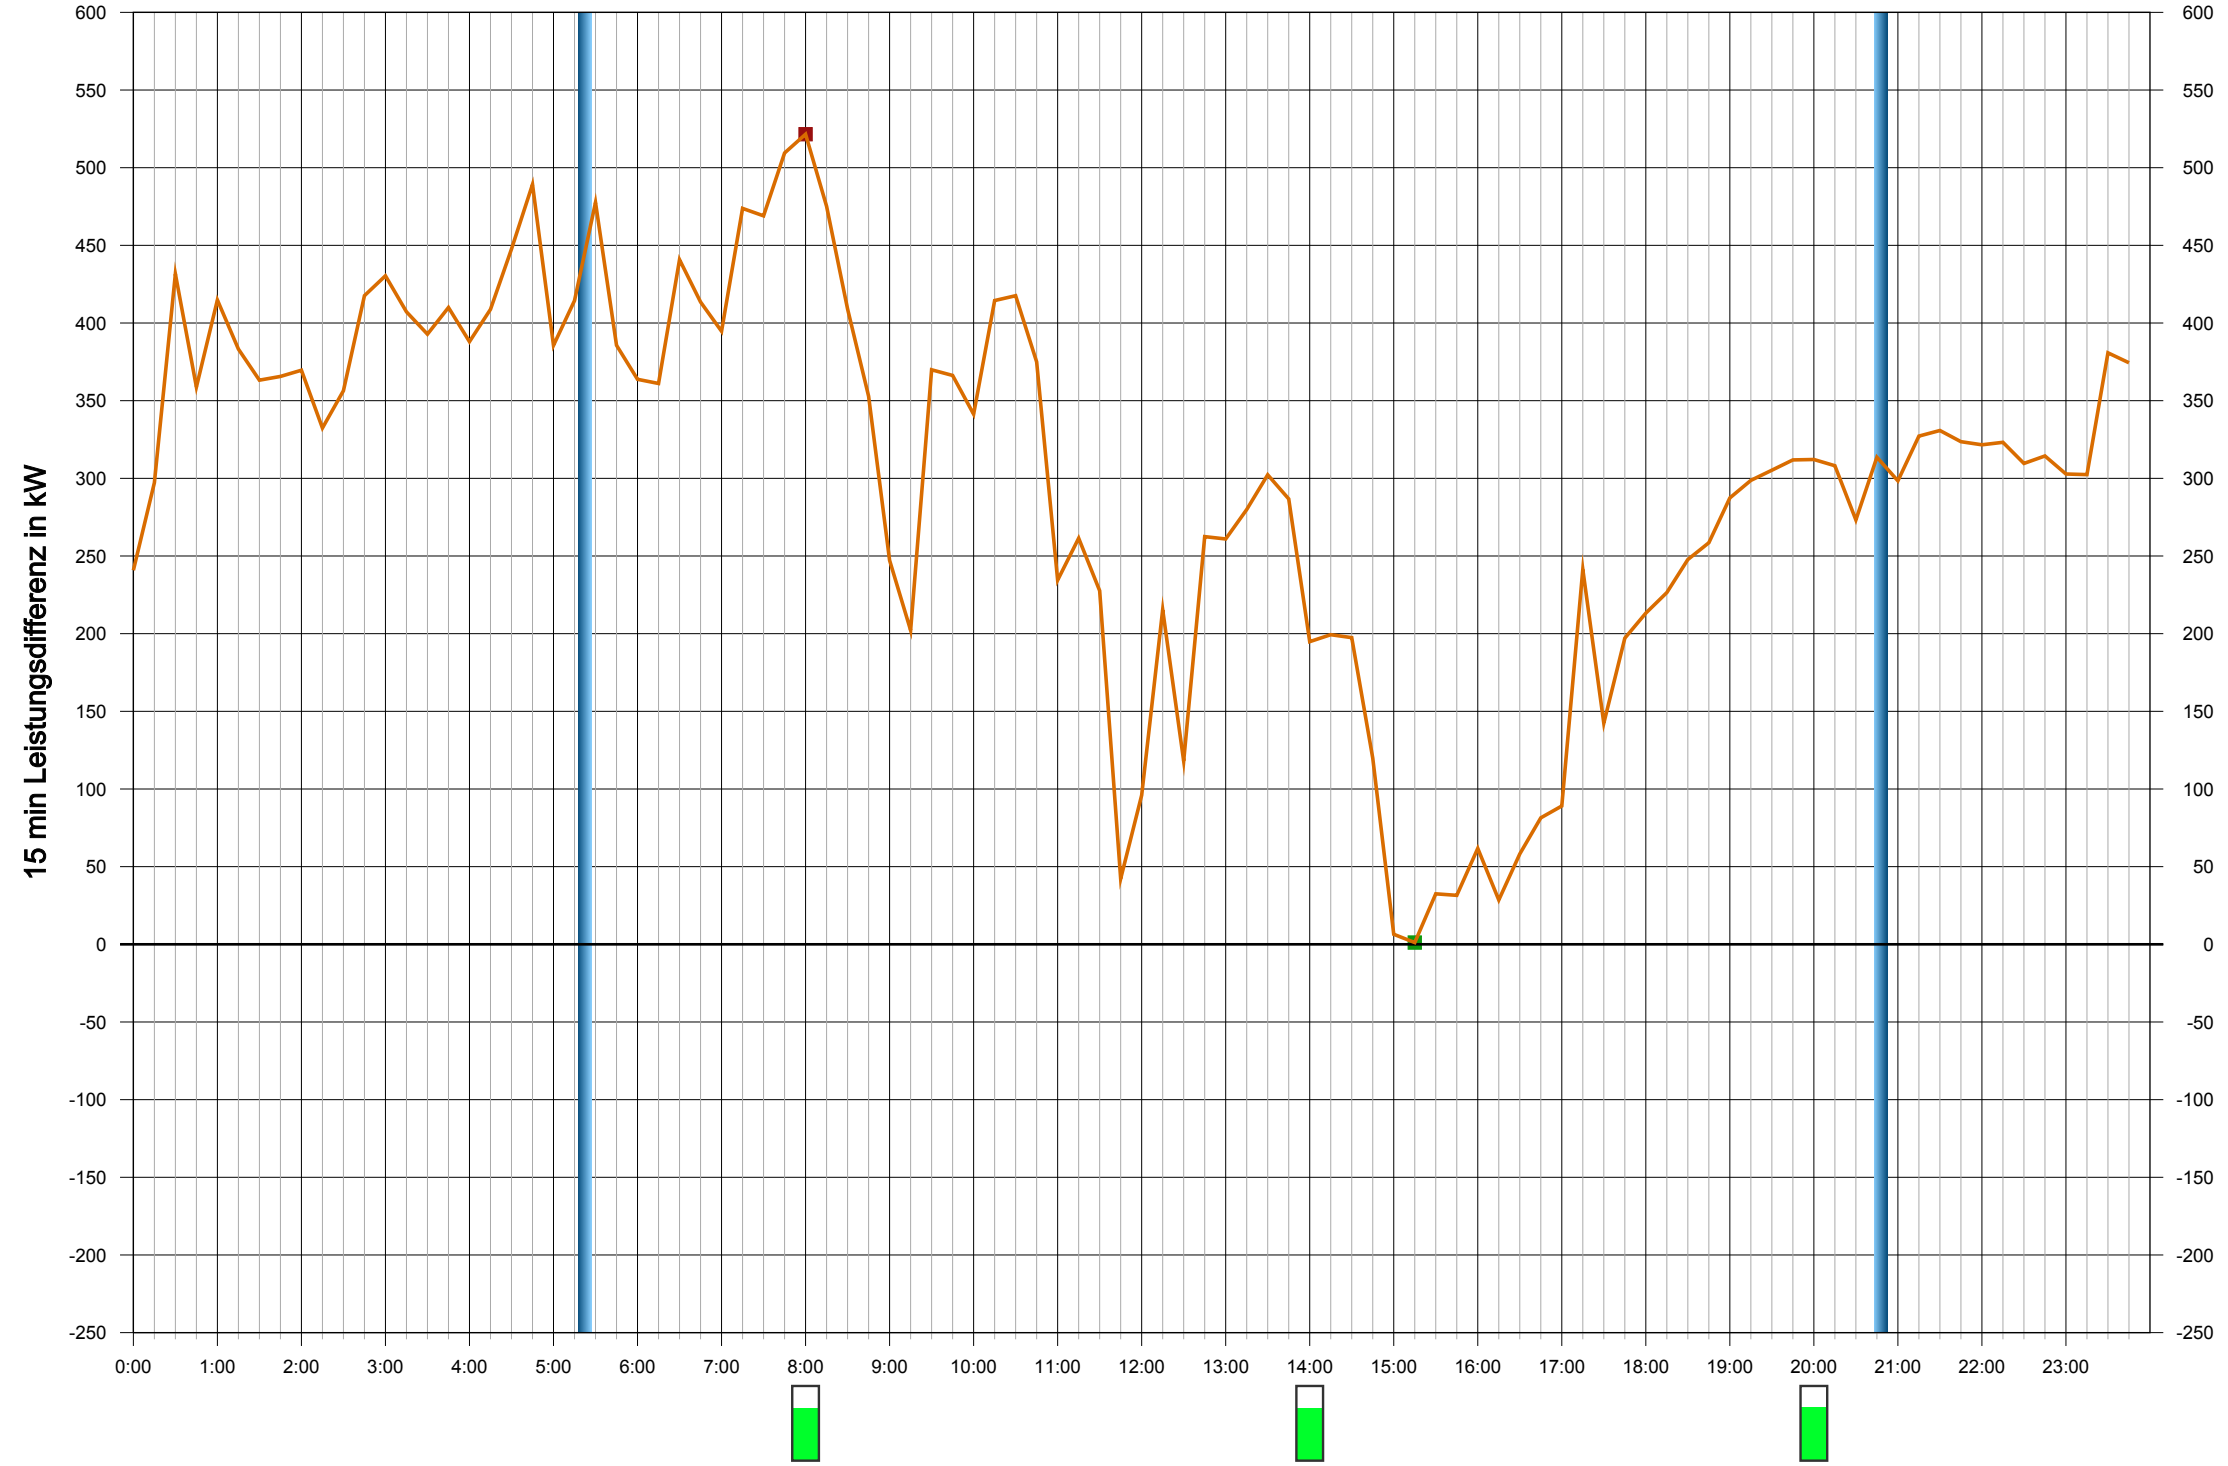

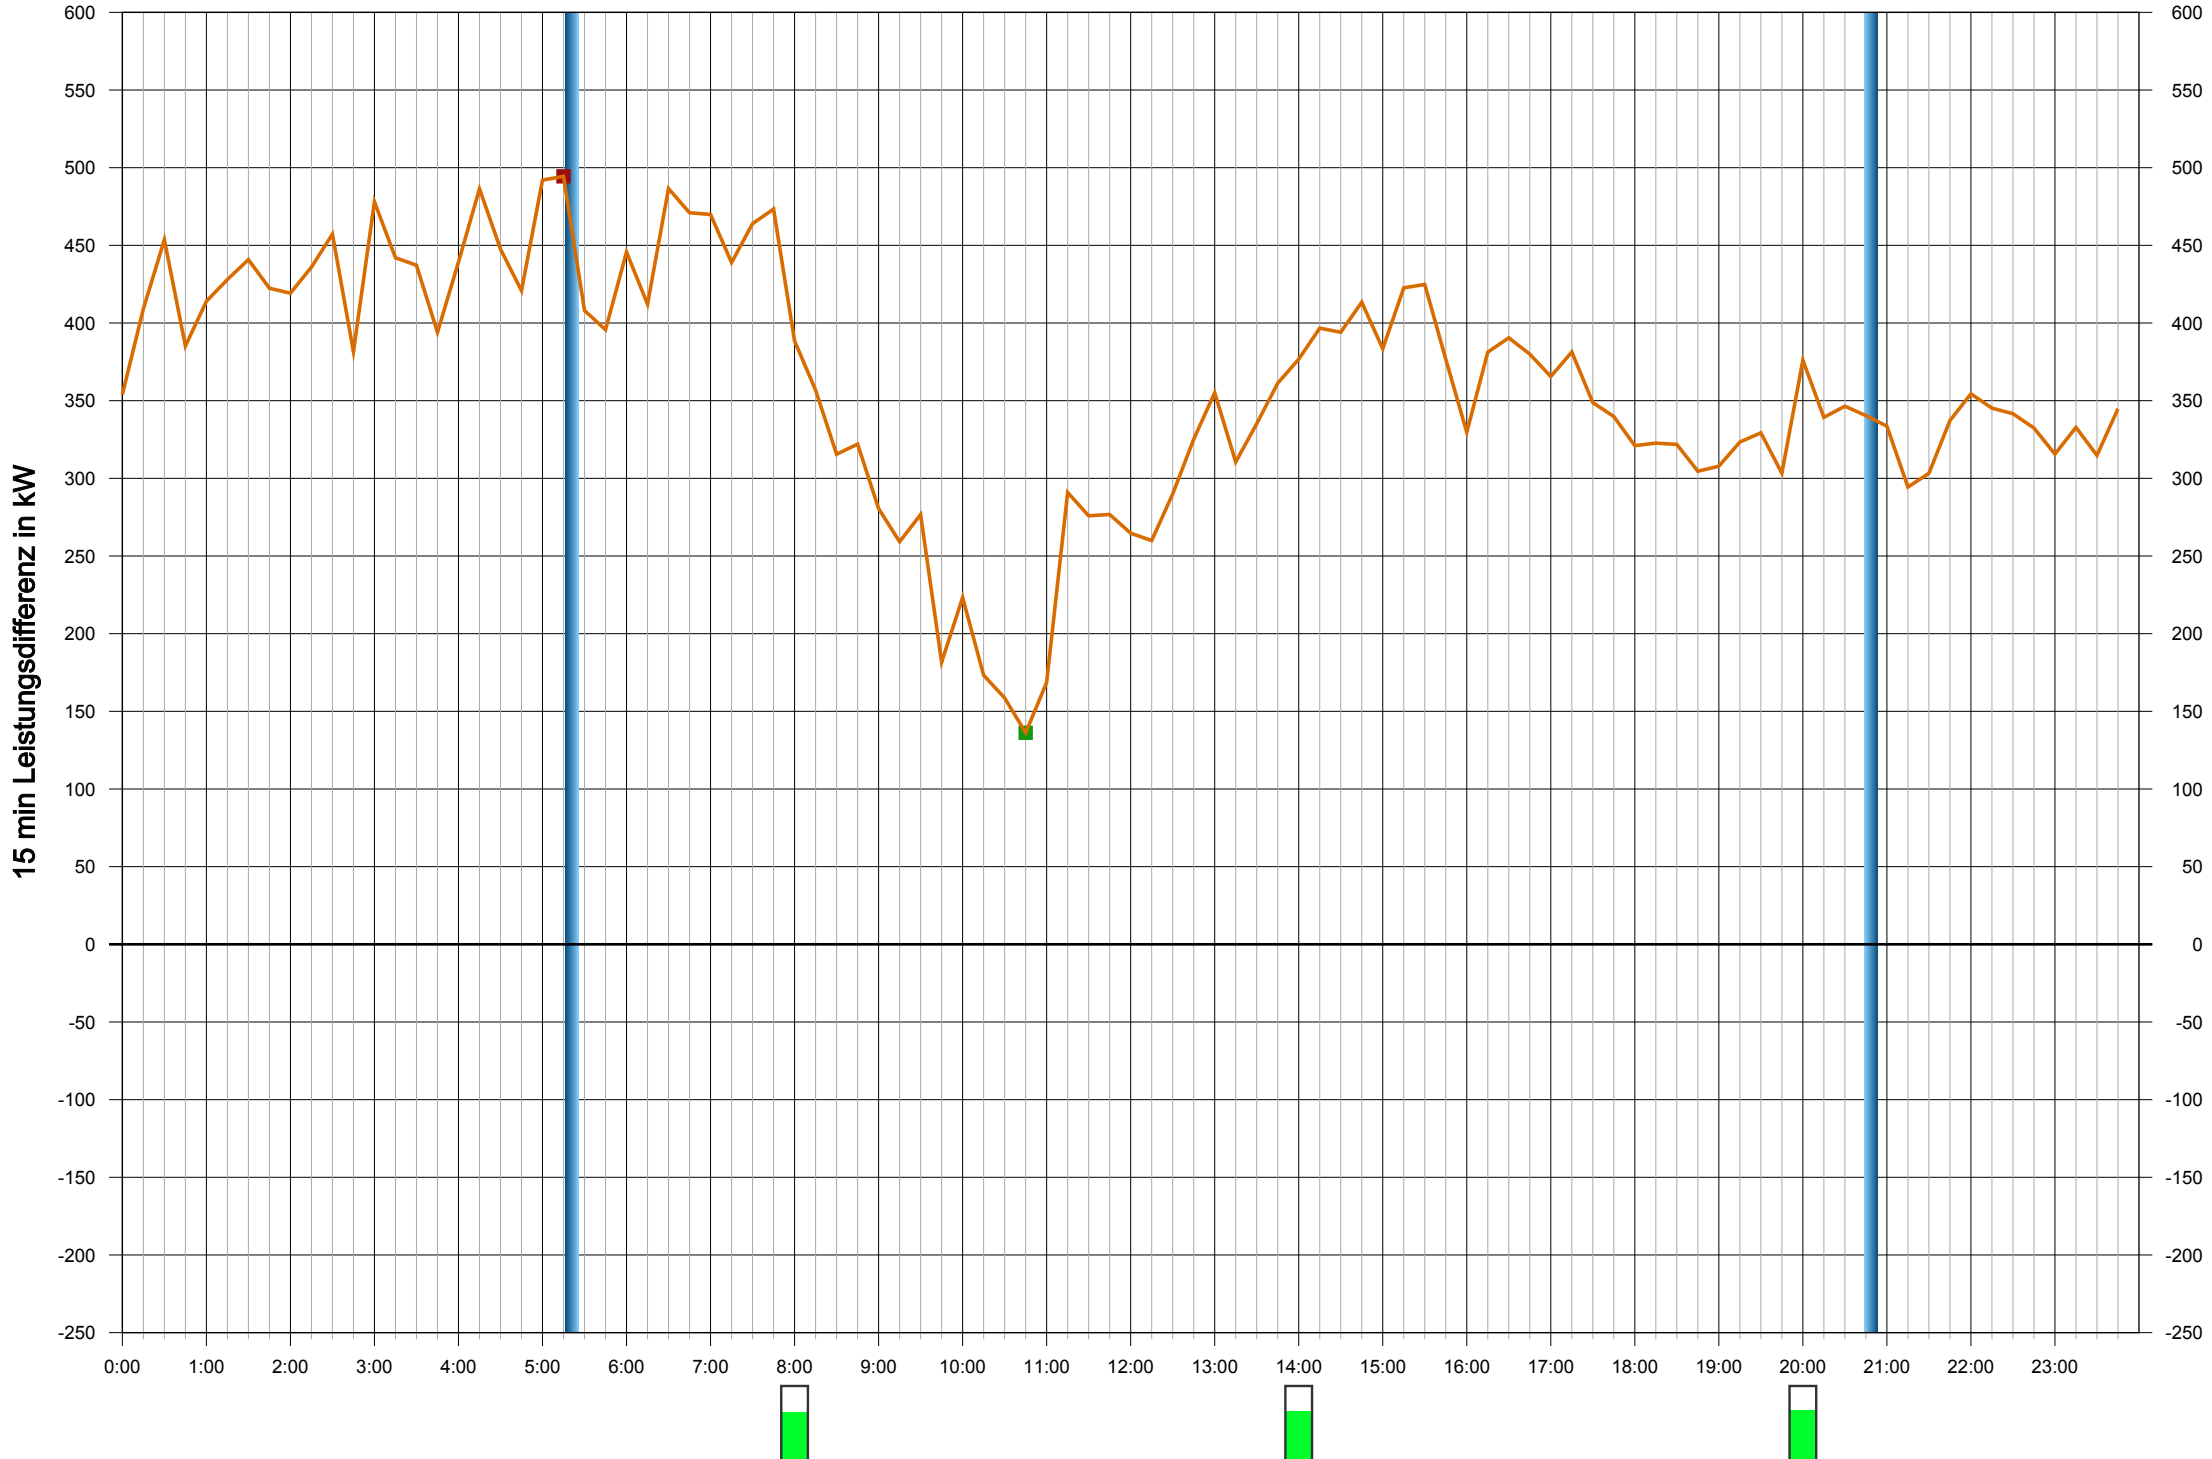




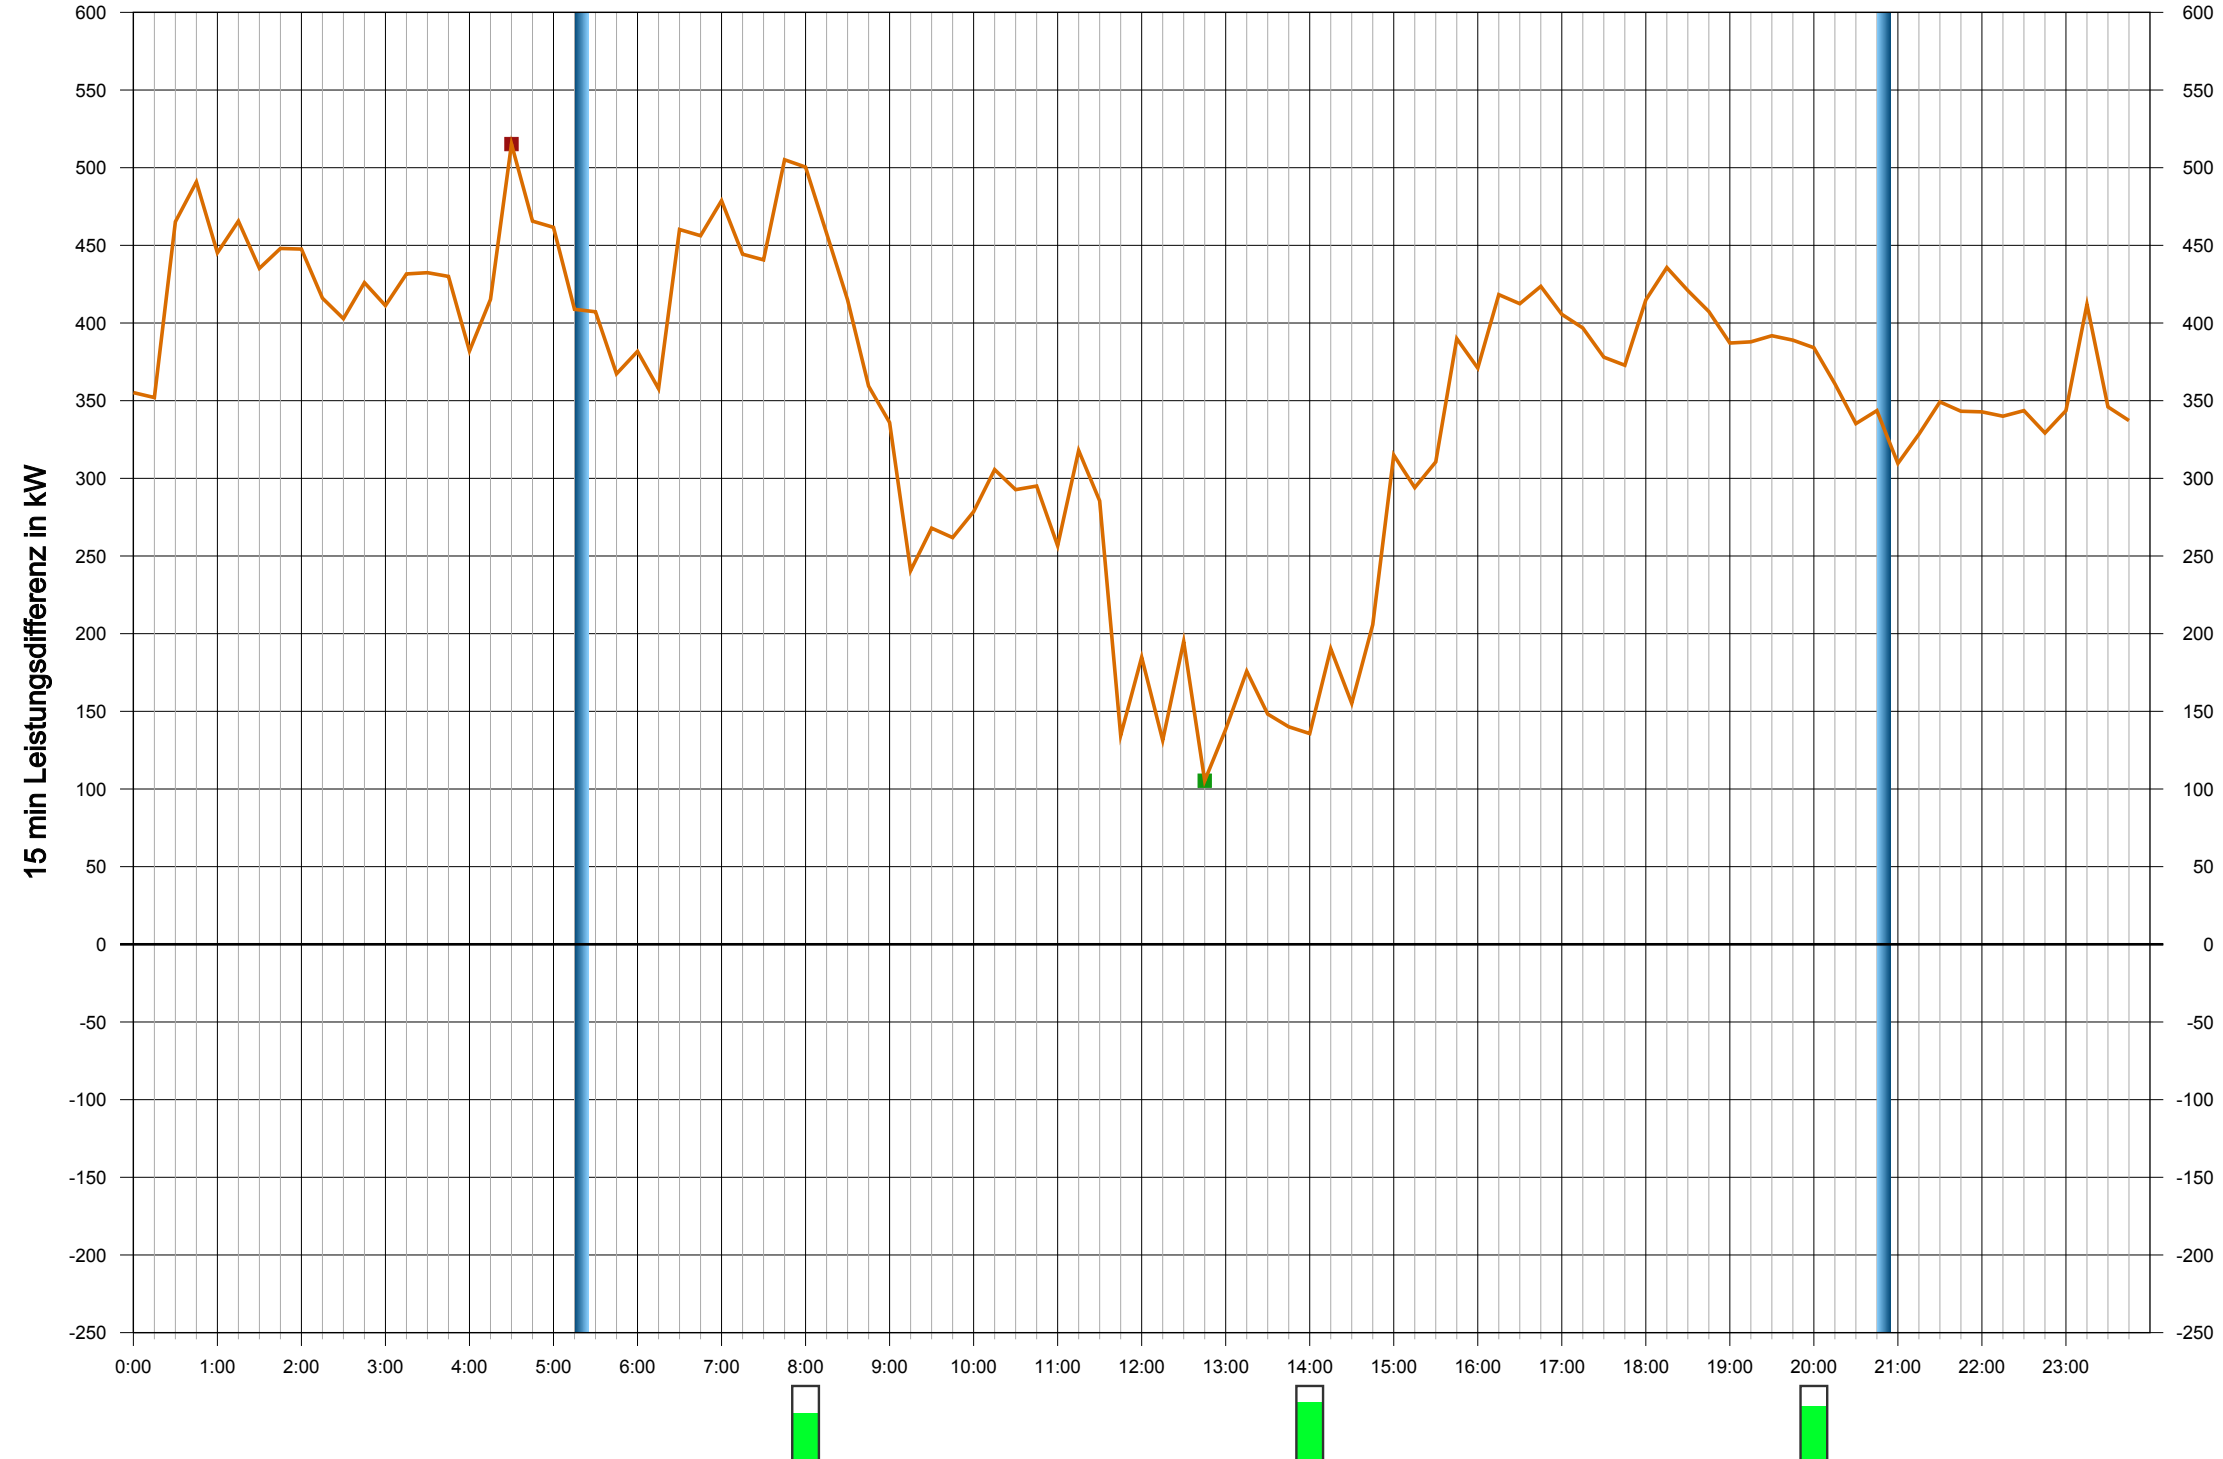



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Do. 24.5.2012 (KW 21)


Tagesminimum: 92,7 kW, Tagesmittelwert: 332,0 kW, Tagesmaximum: 504,4 kW, Tagesbedarf: 10.140 kWh (1.420 €)

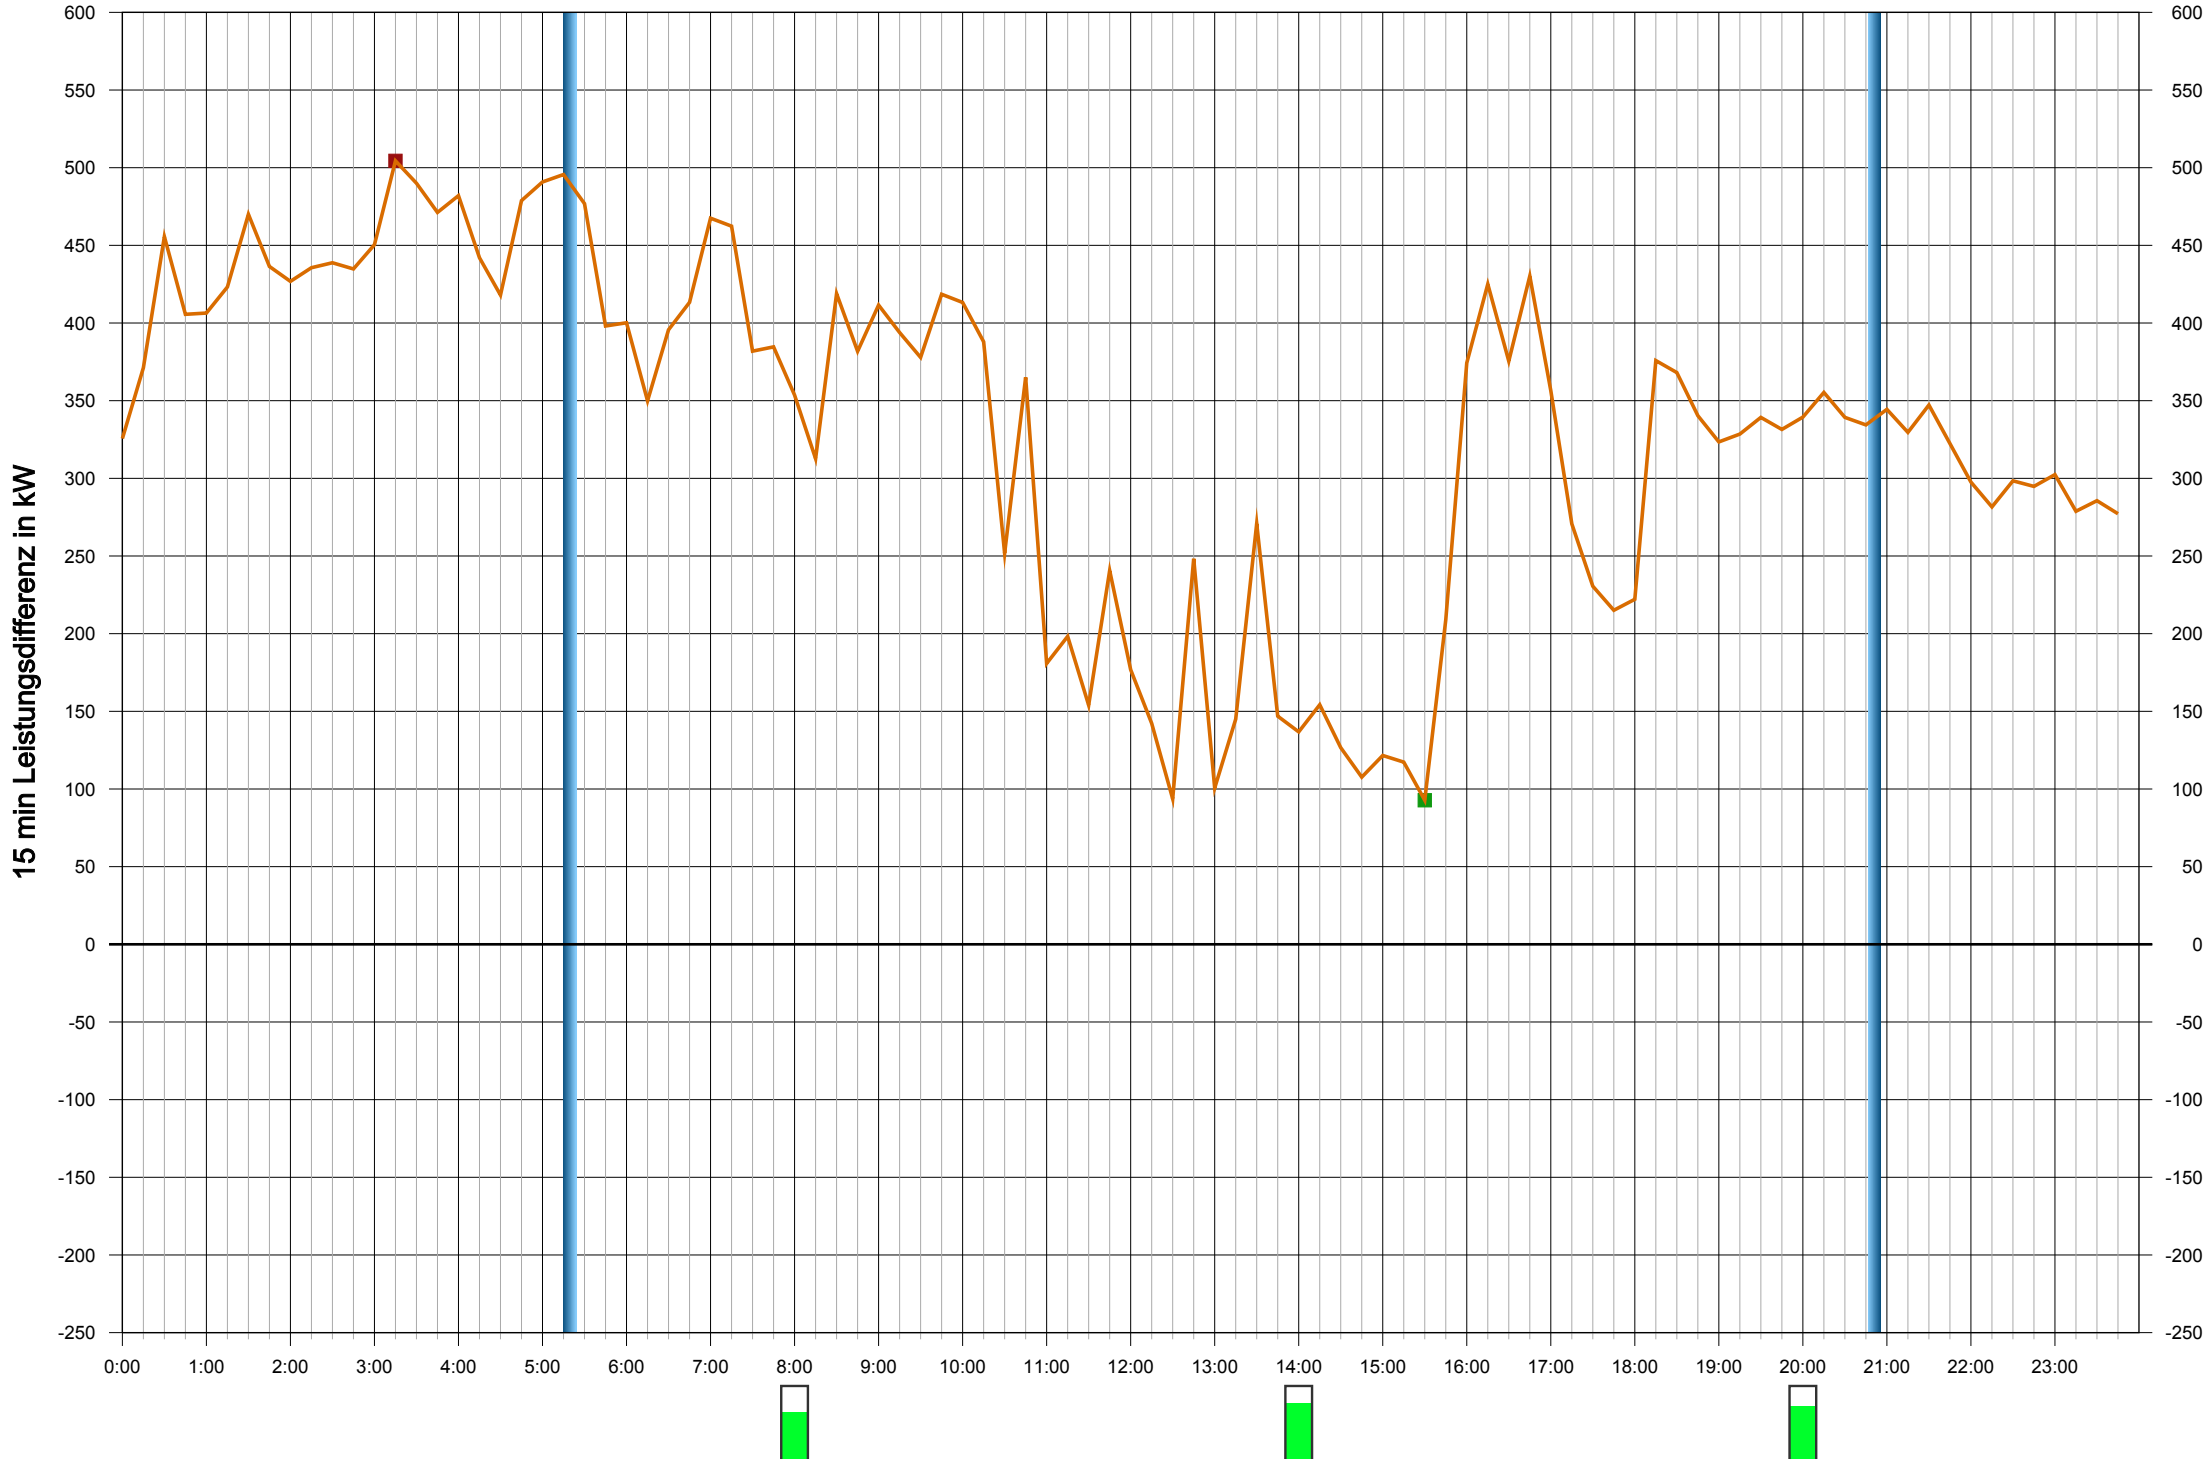





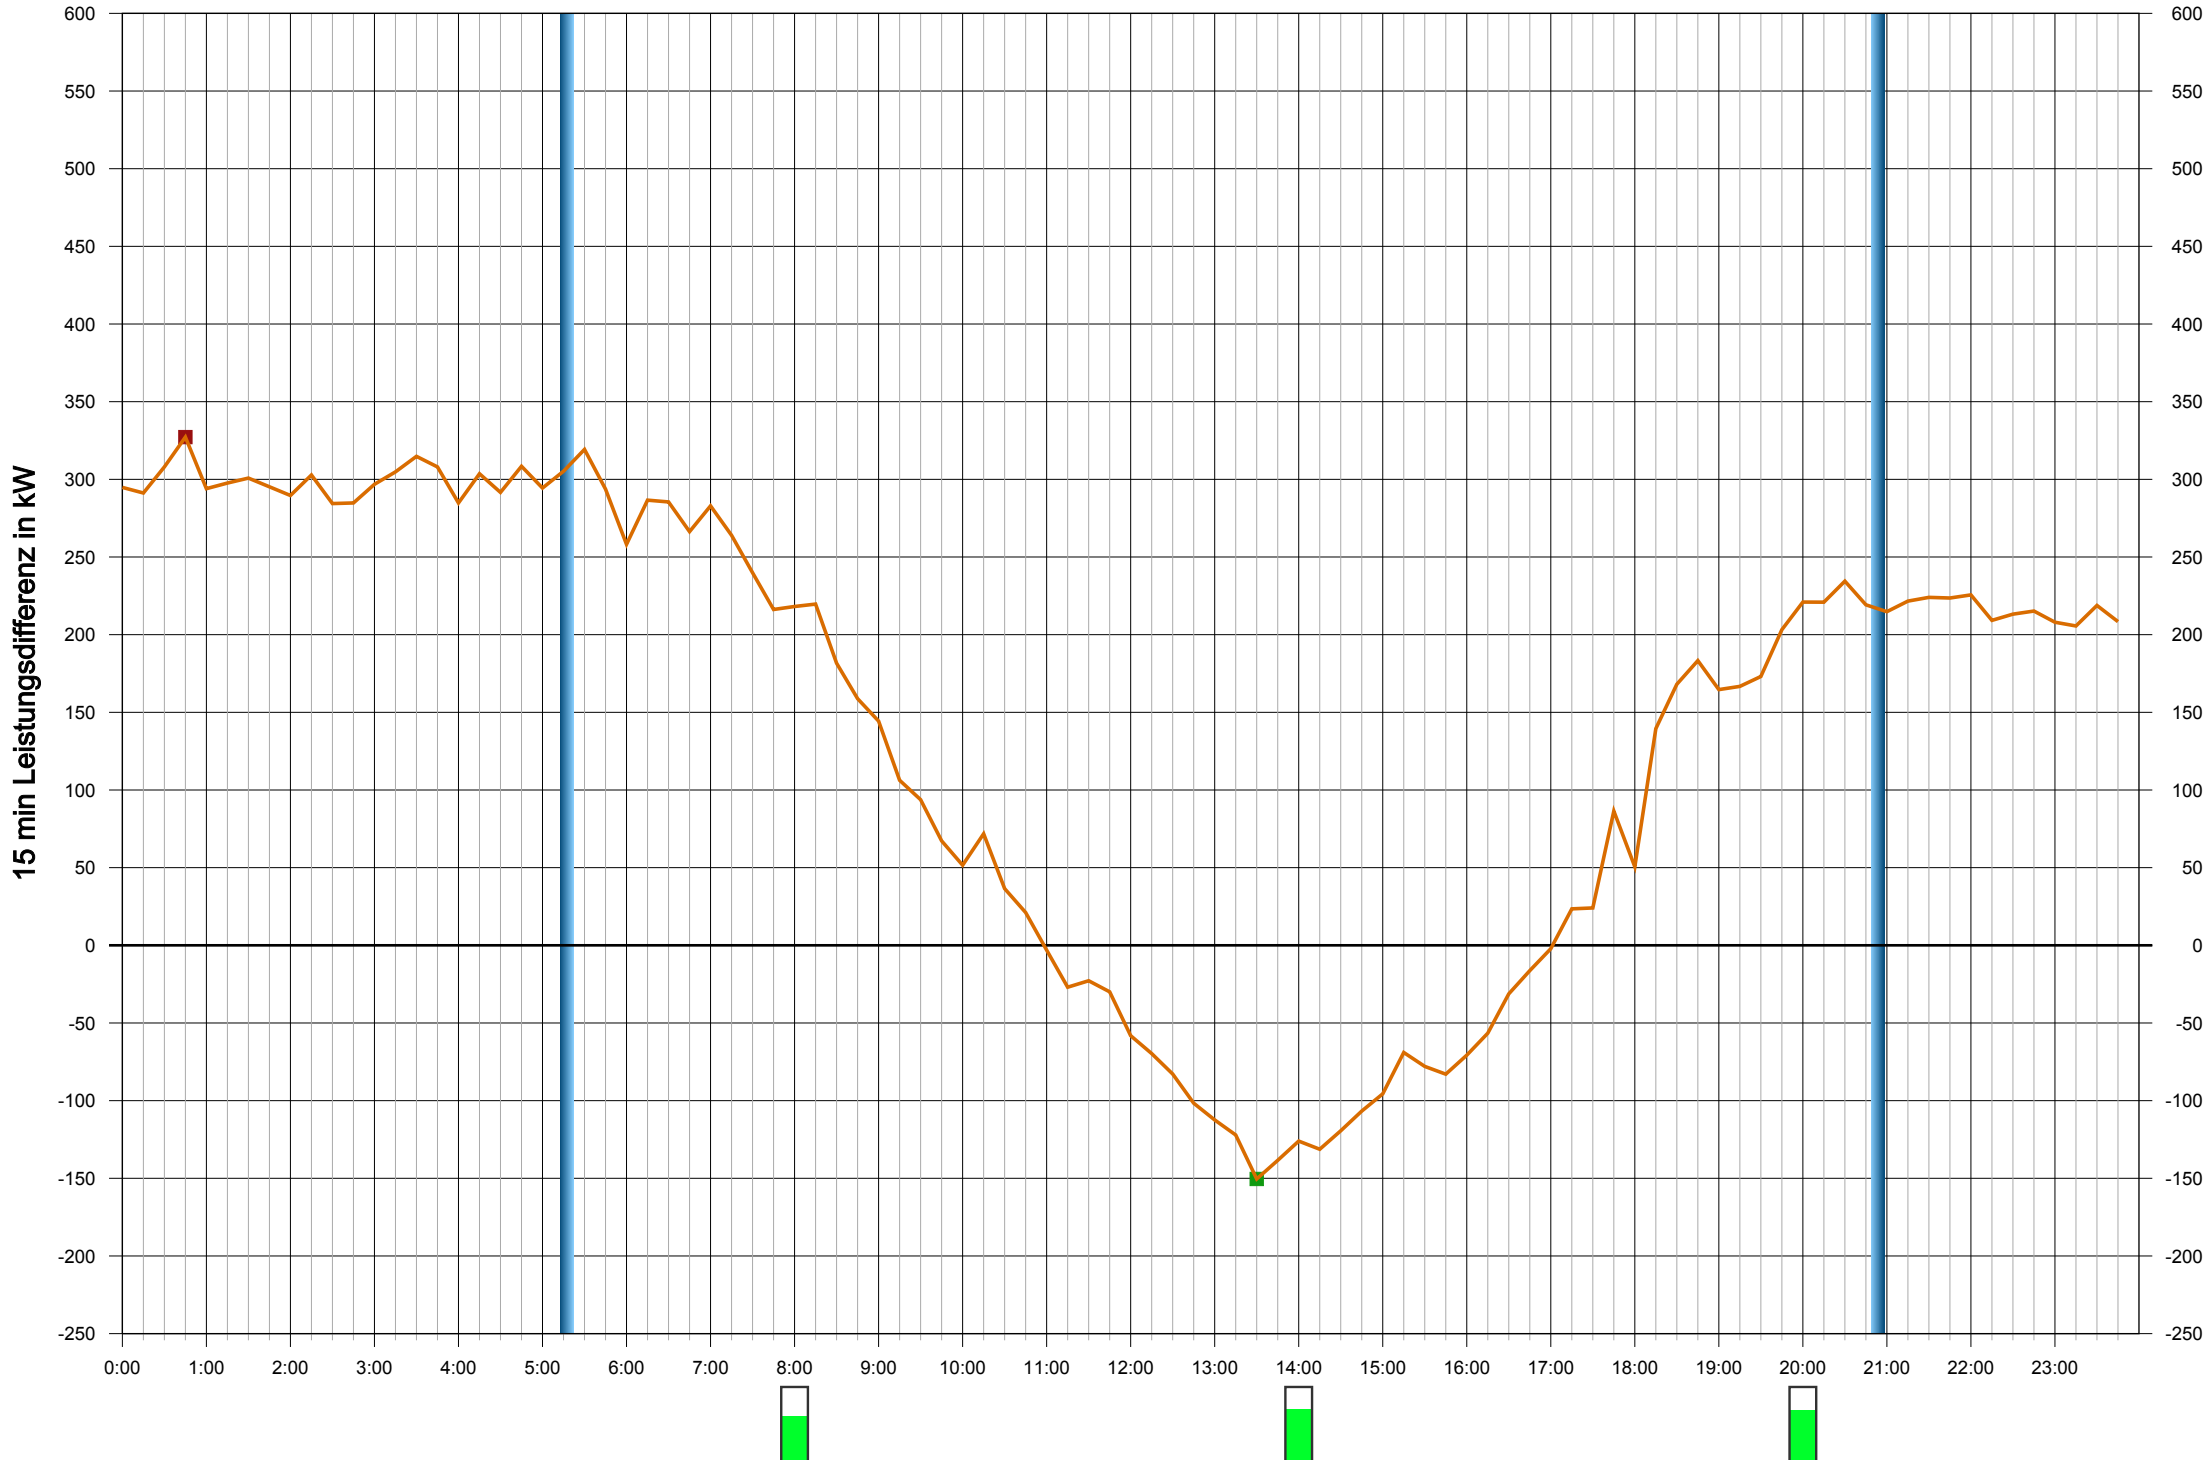

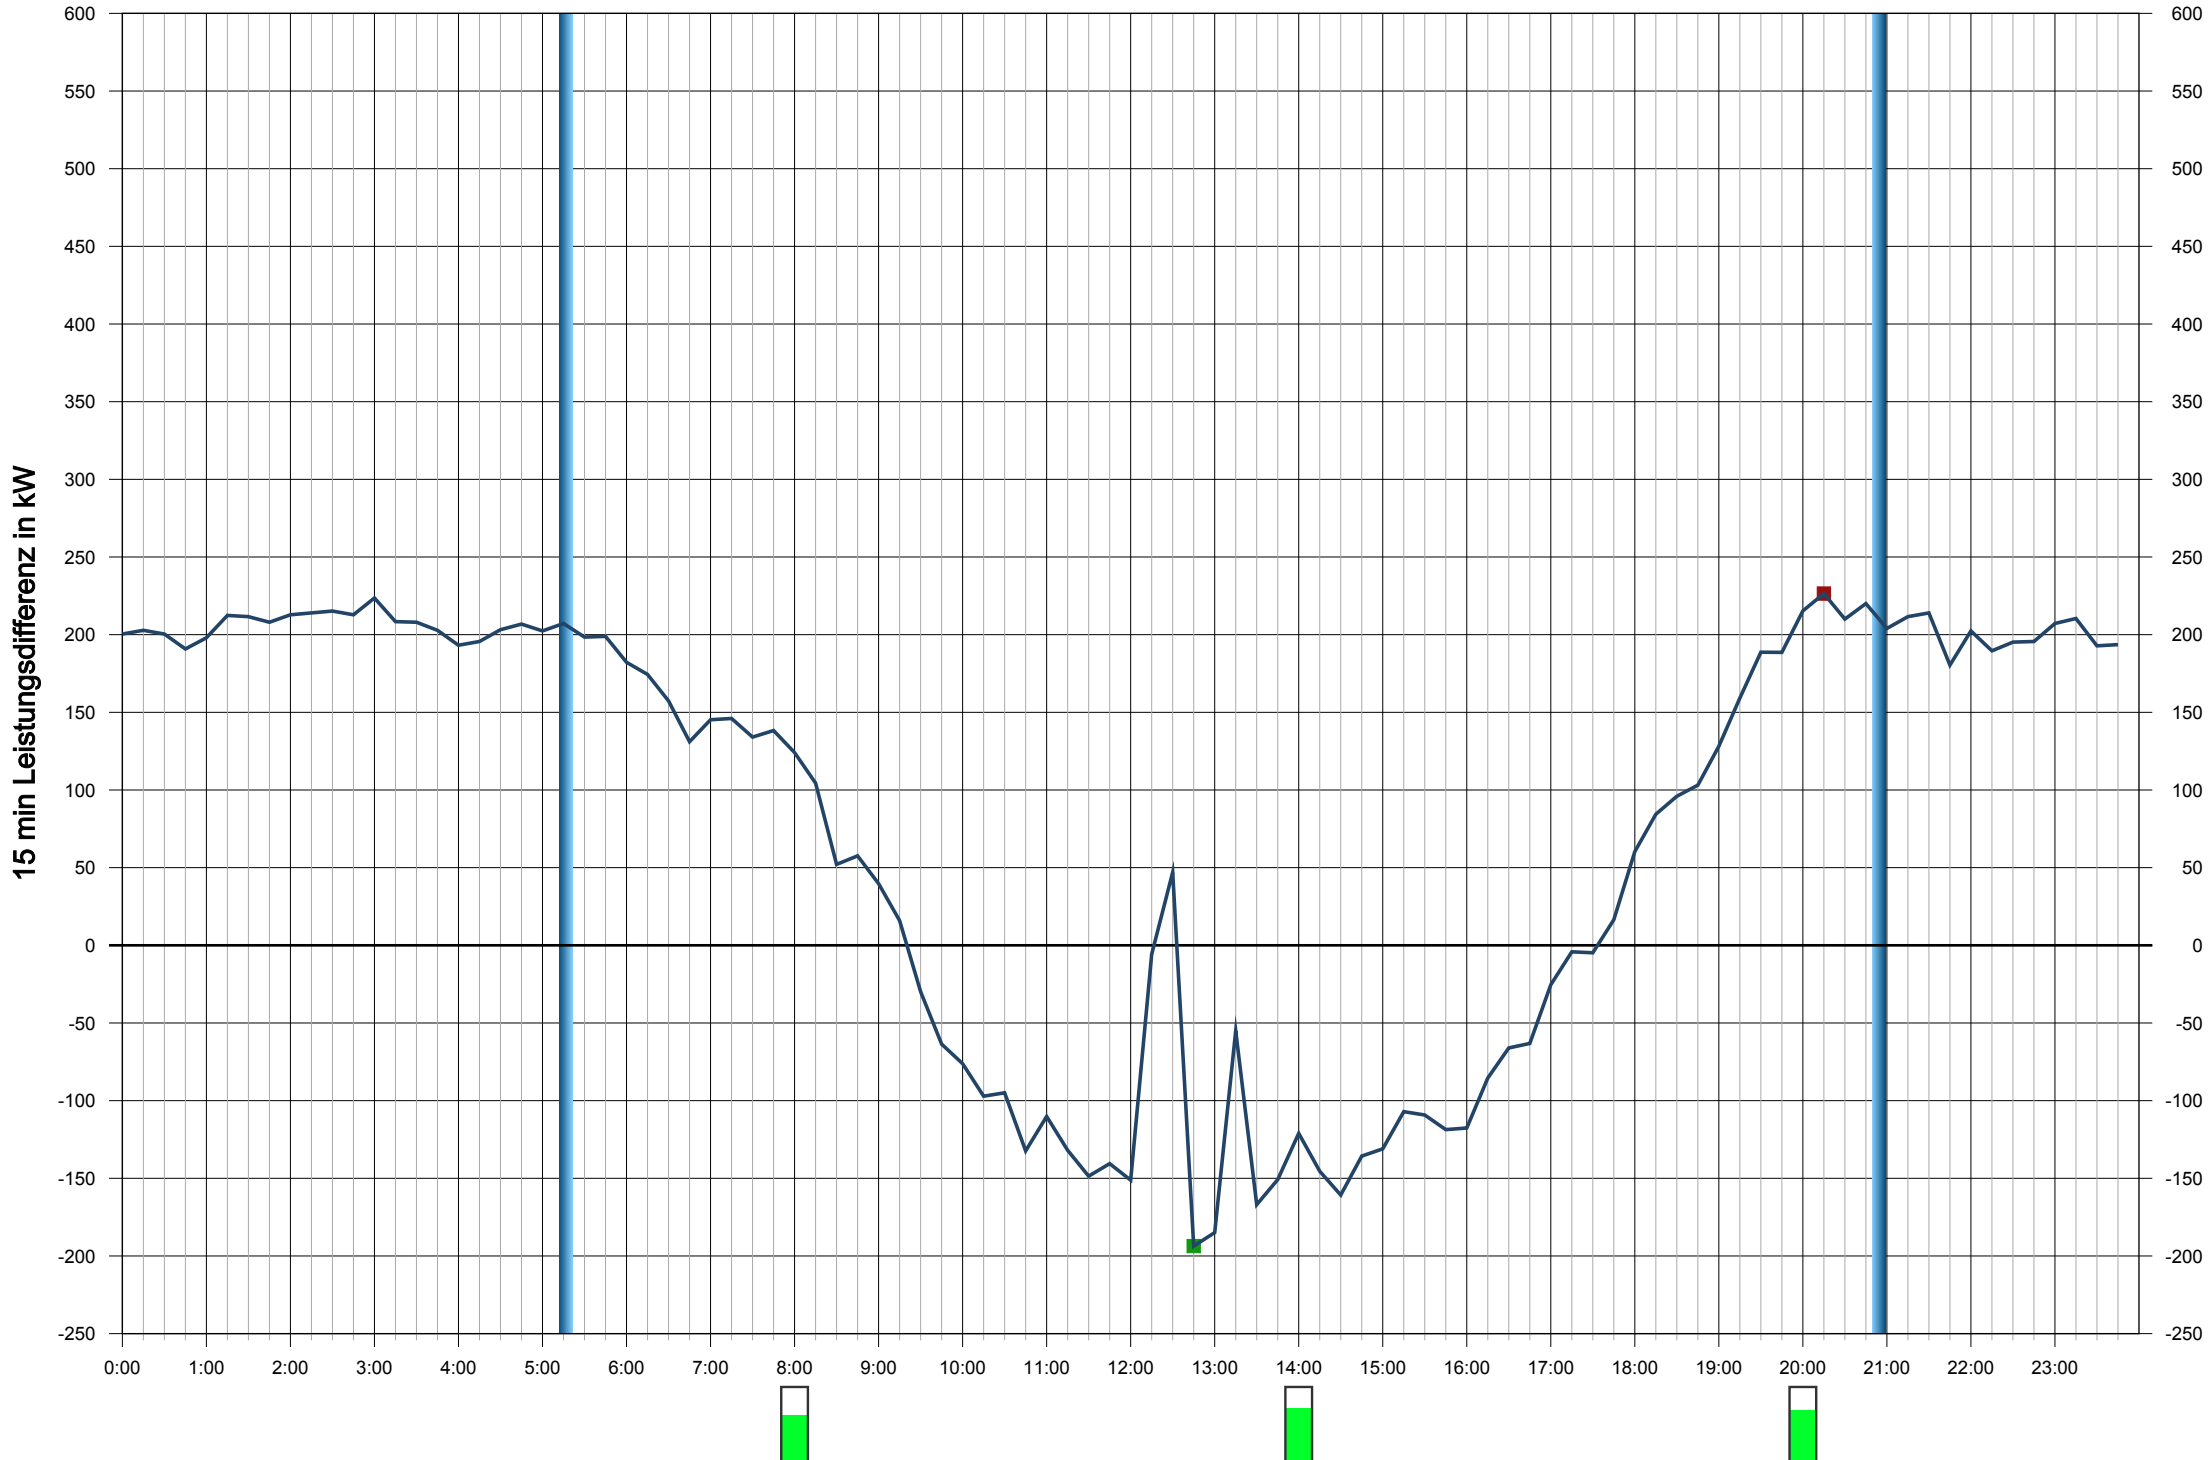


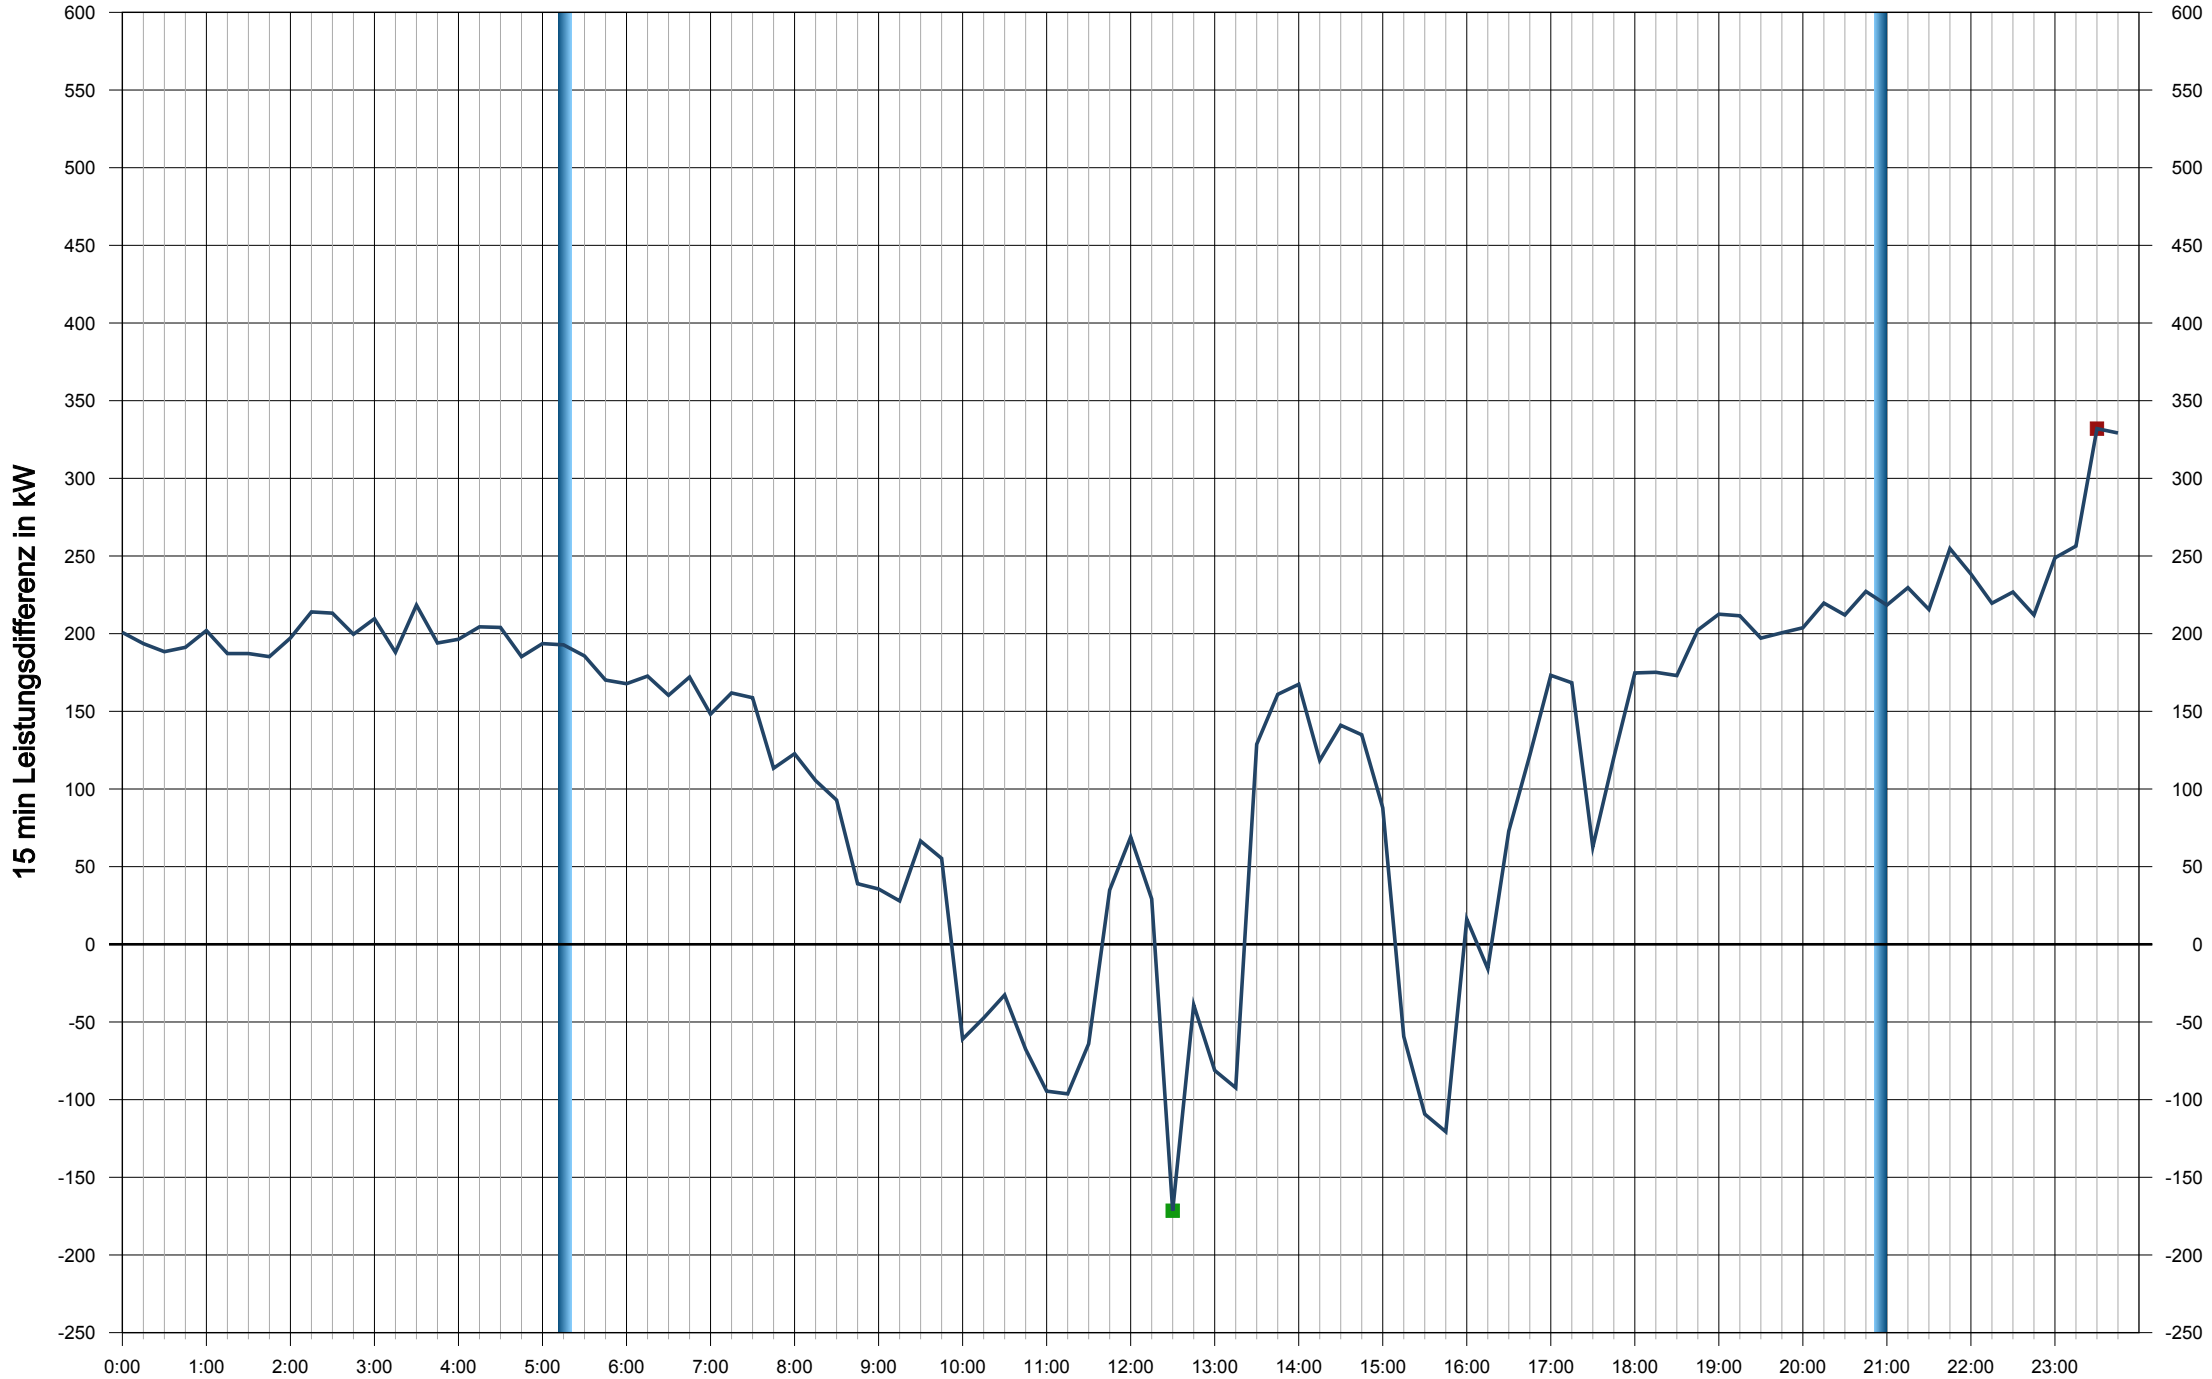


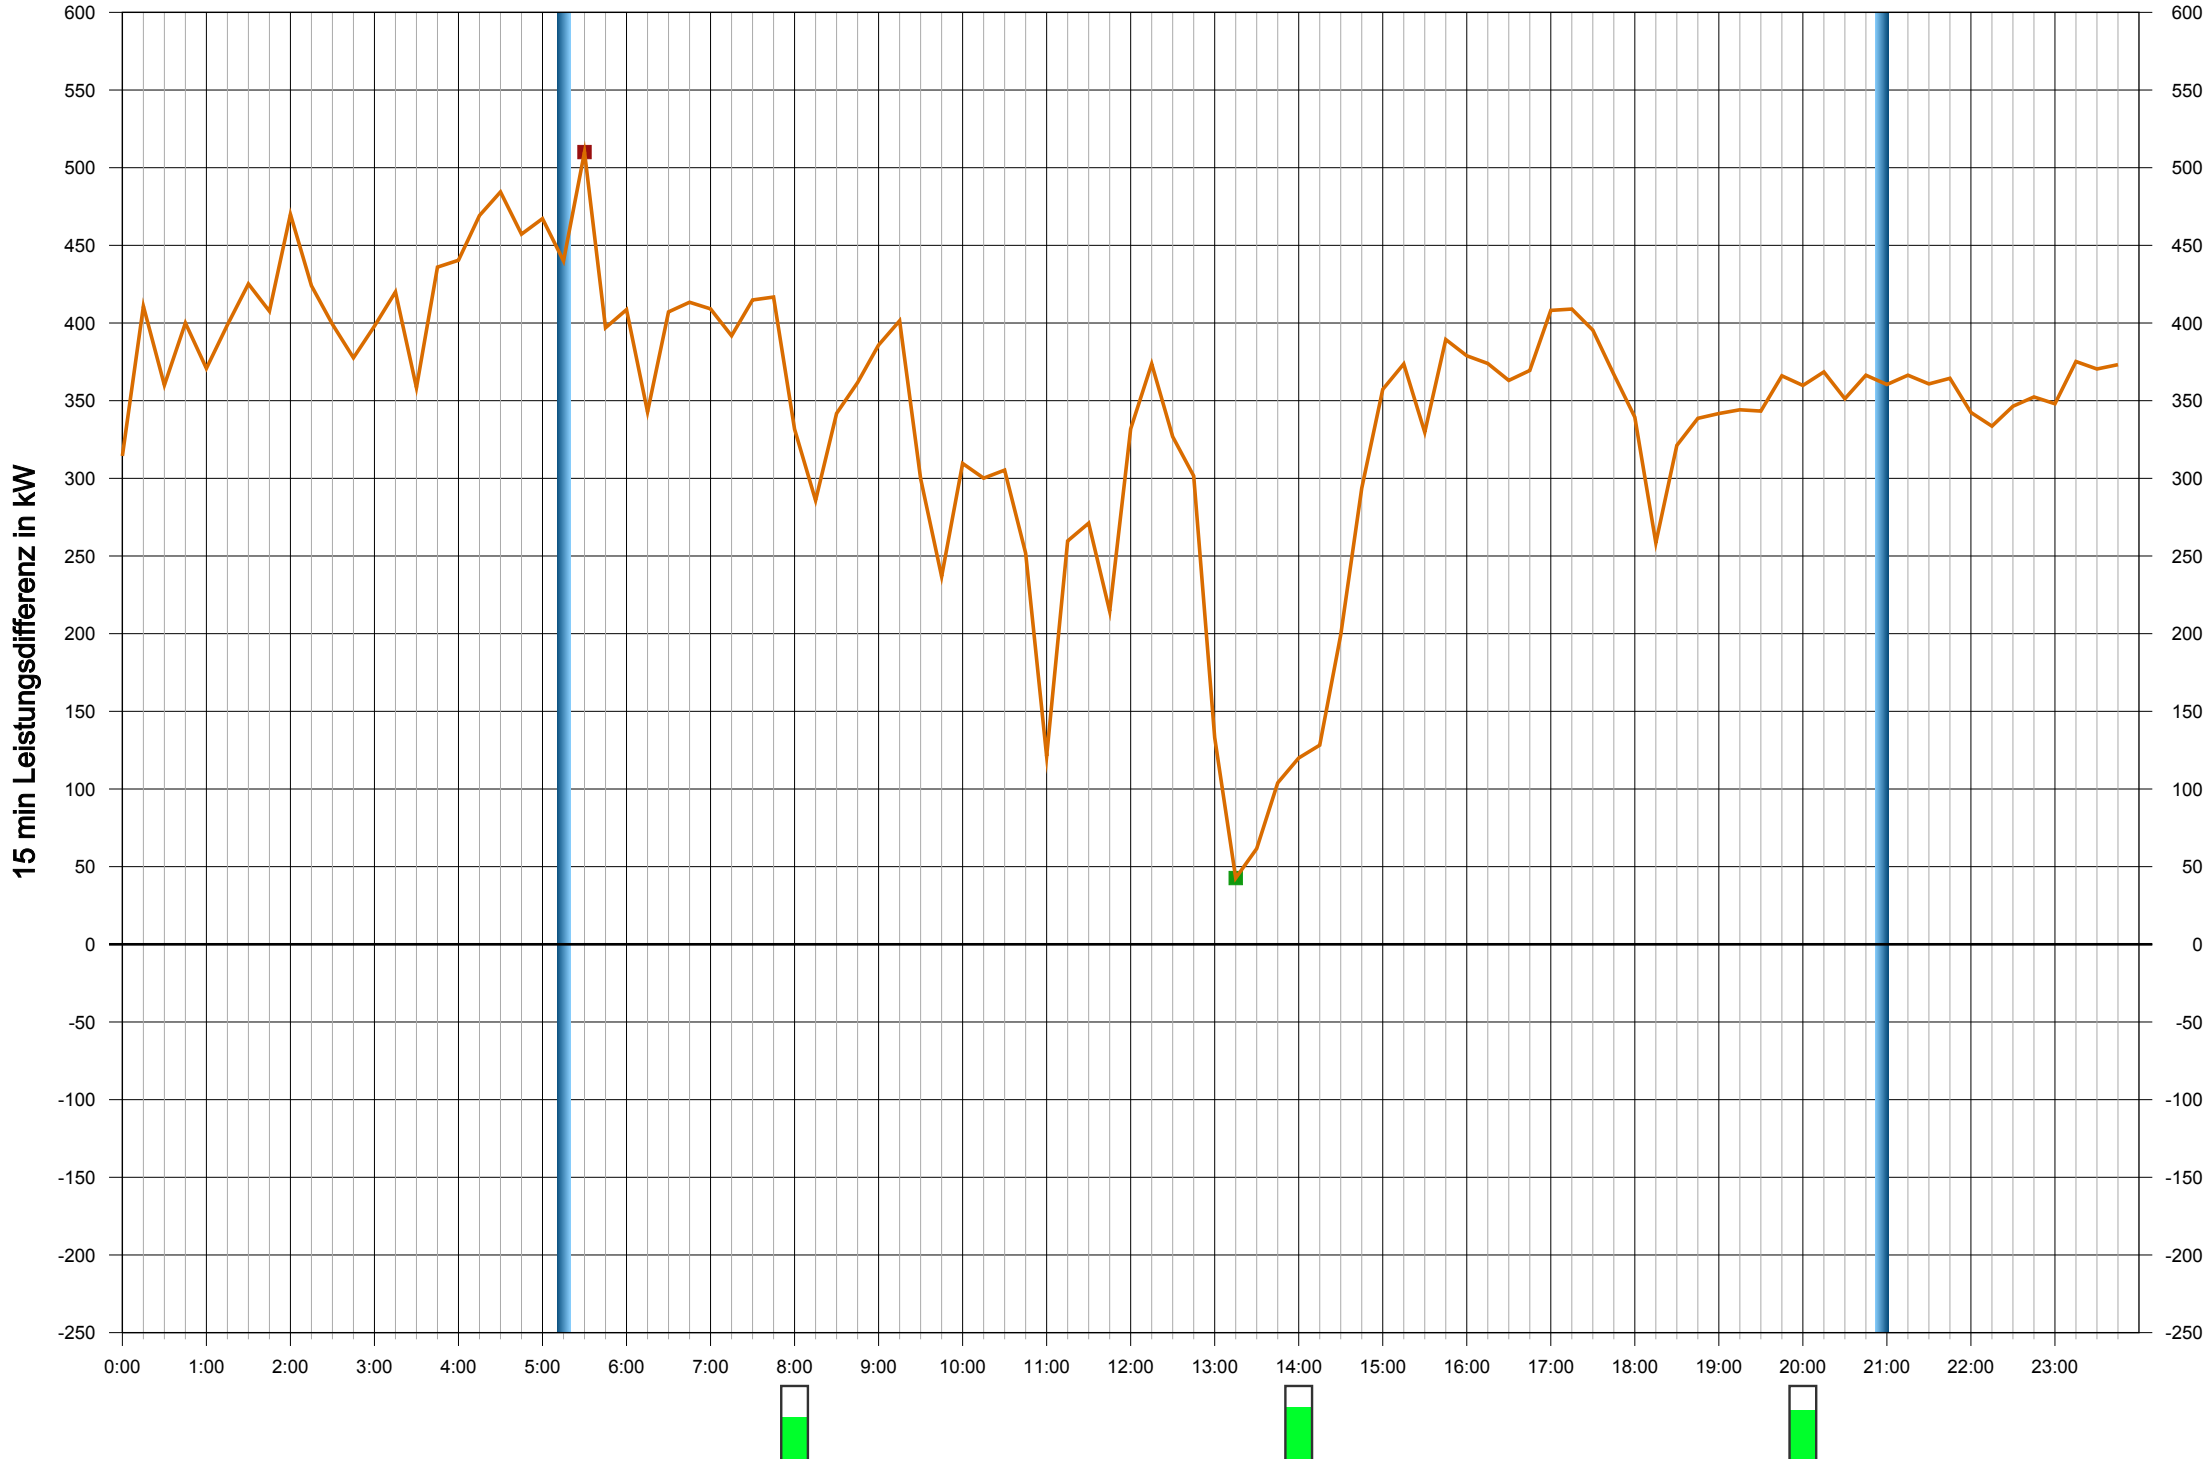


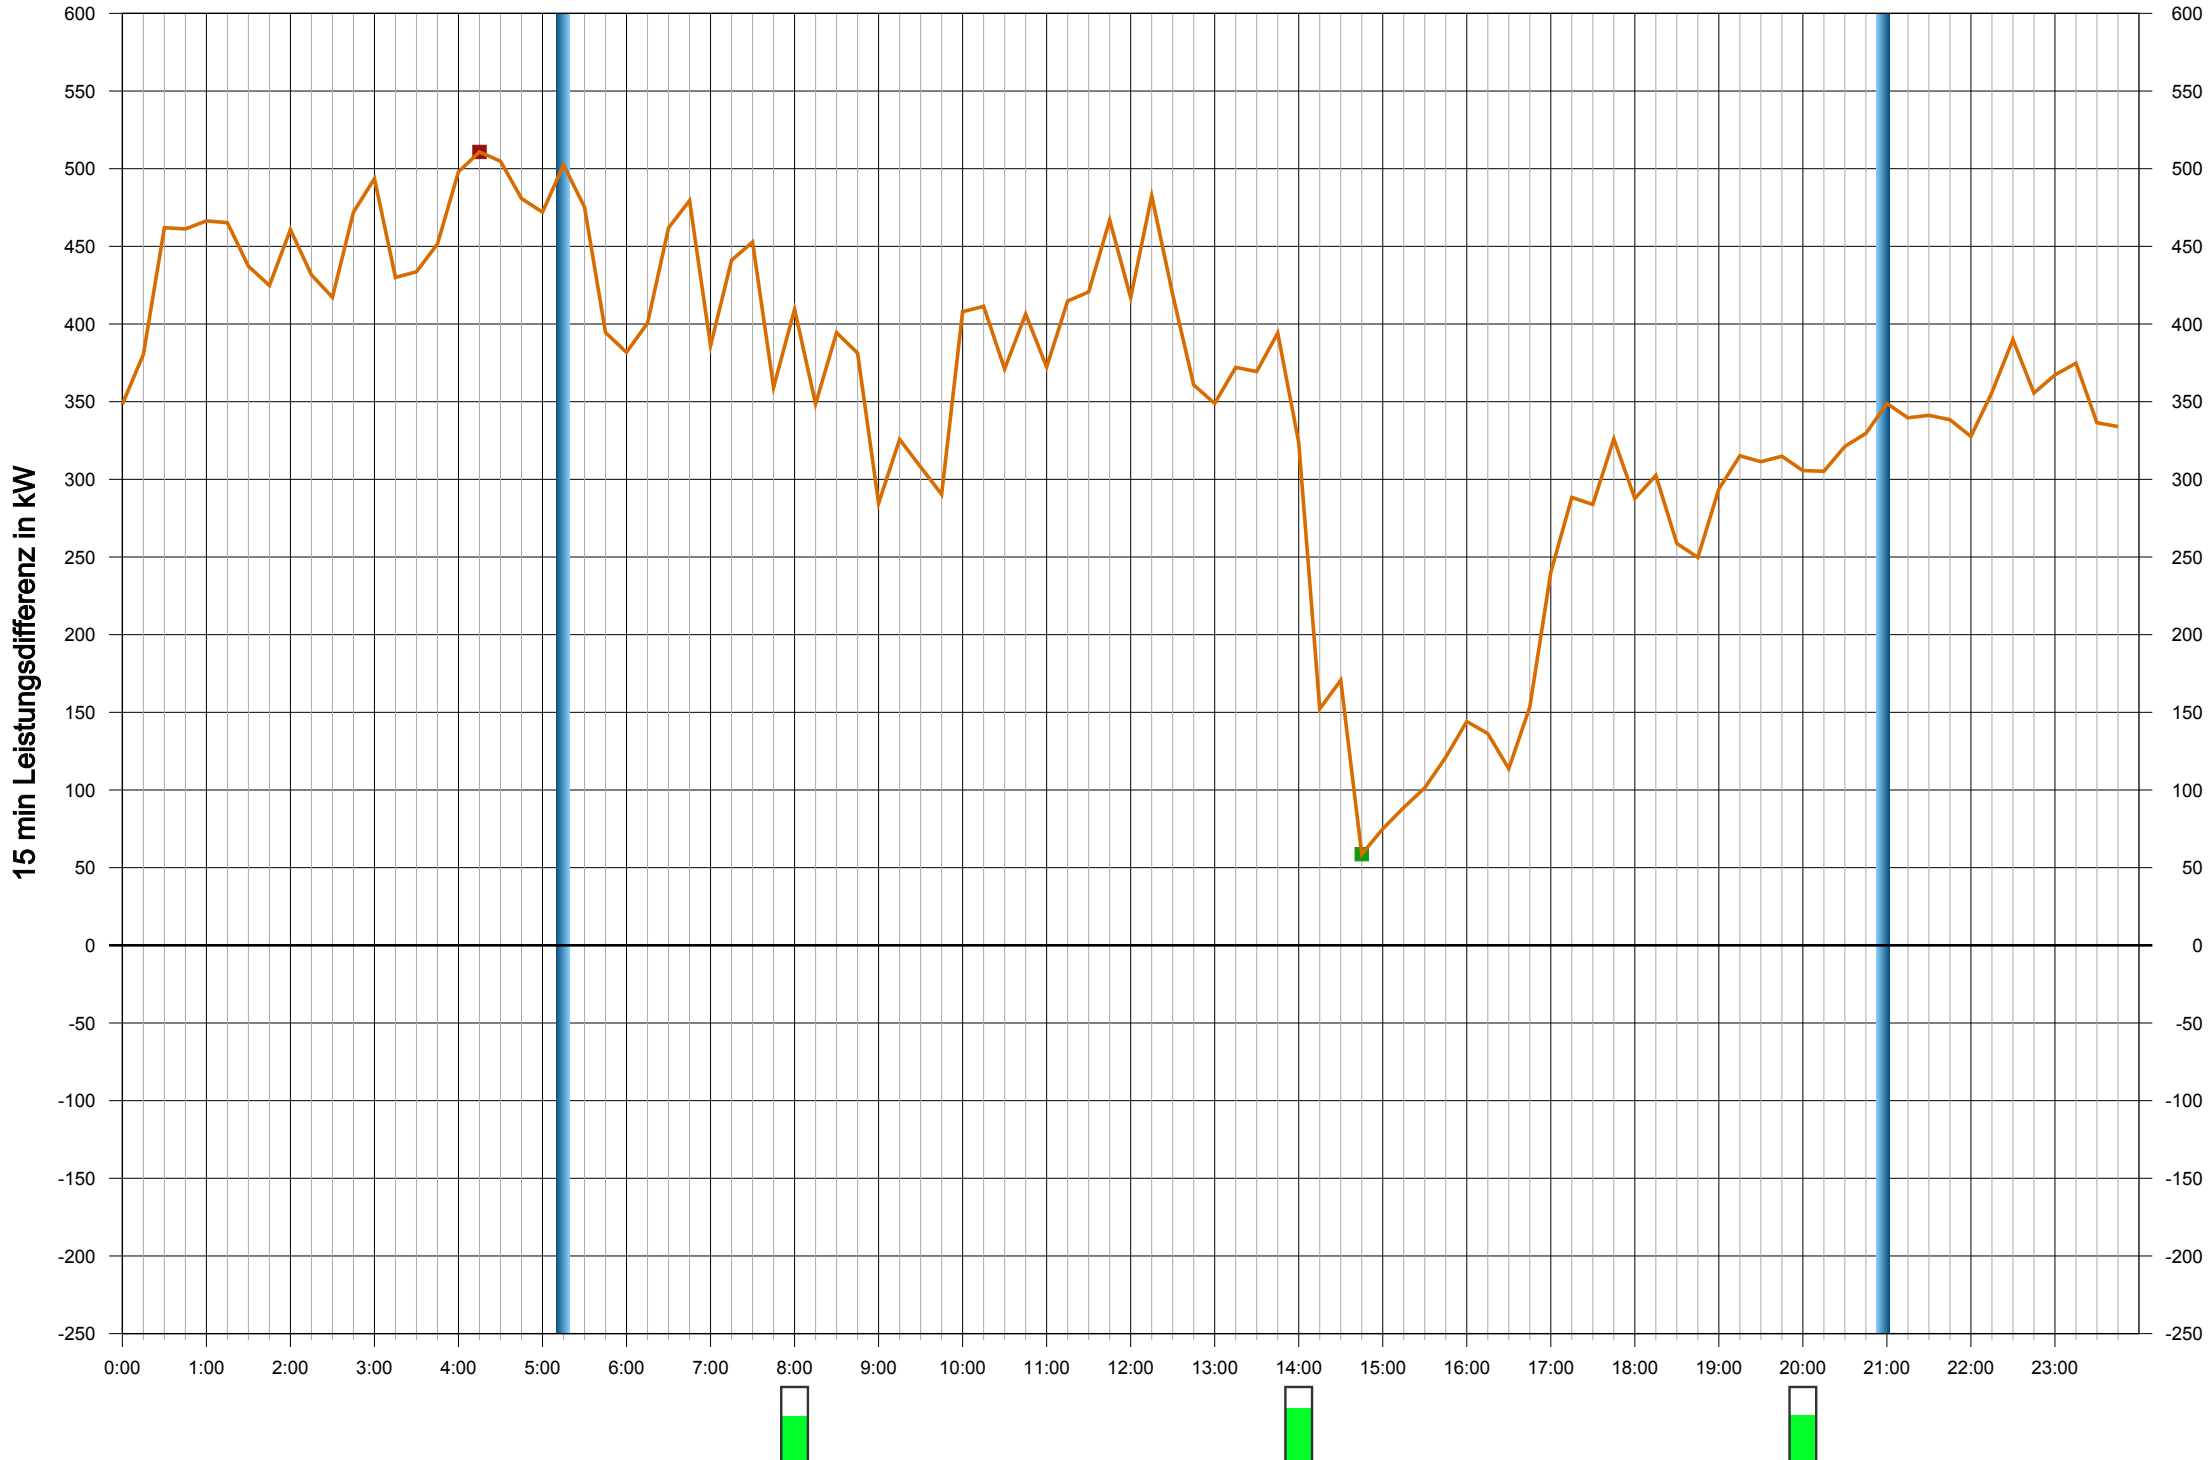





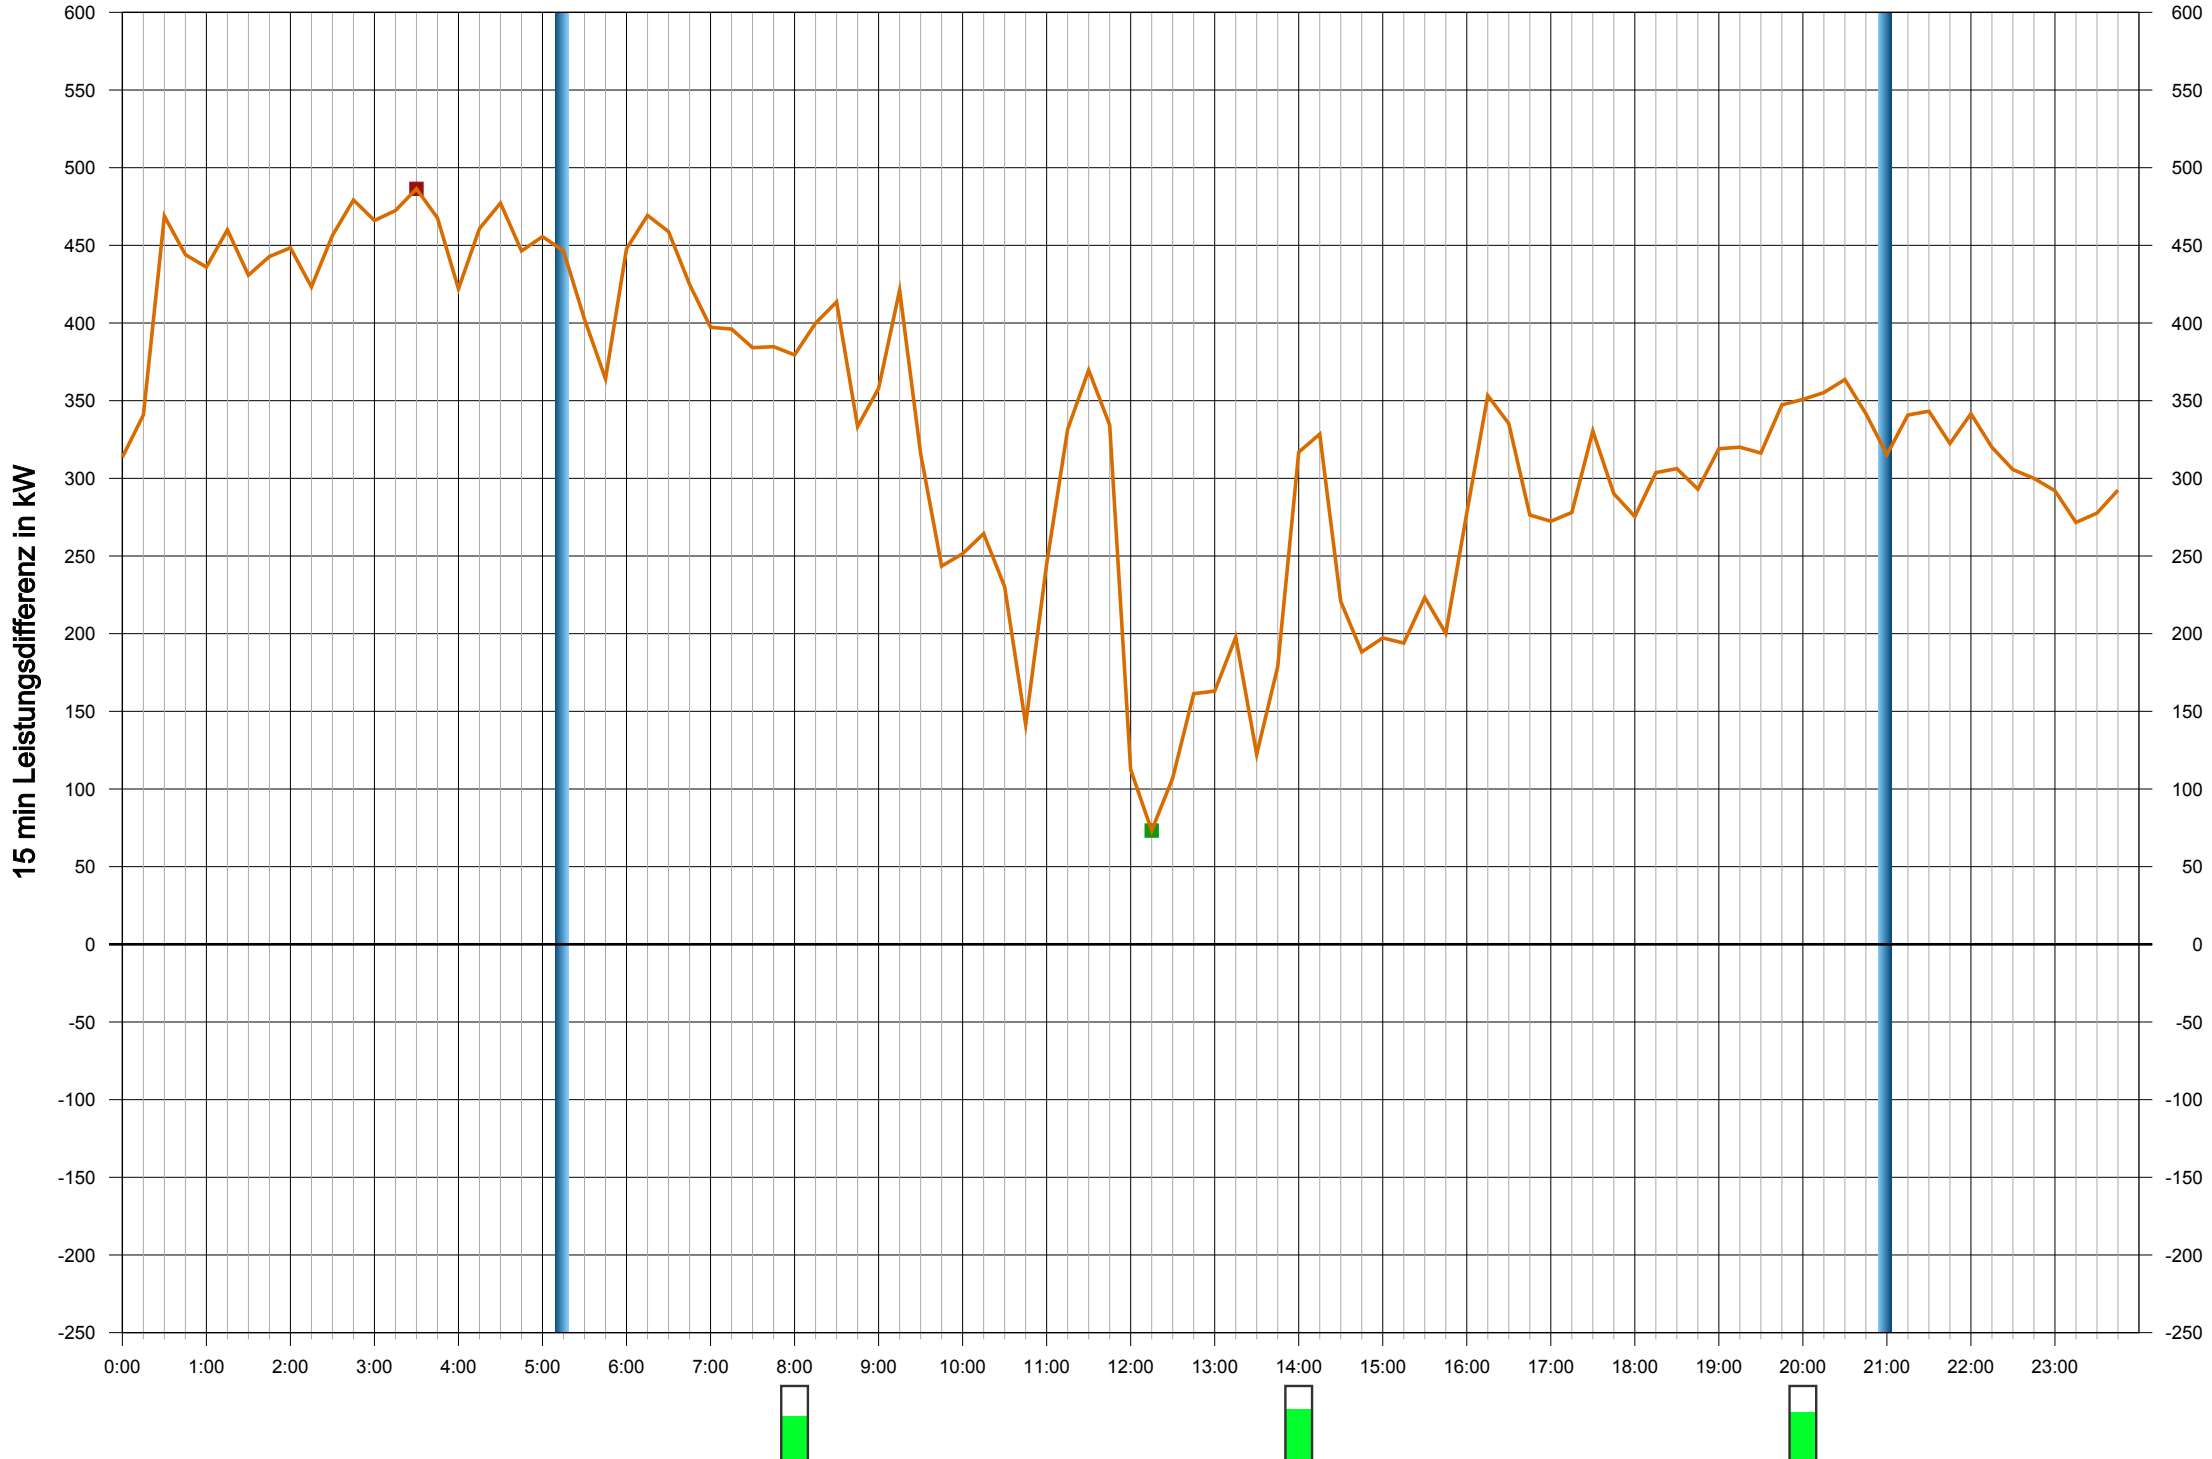


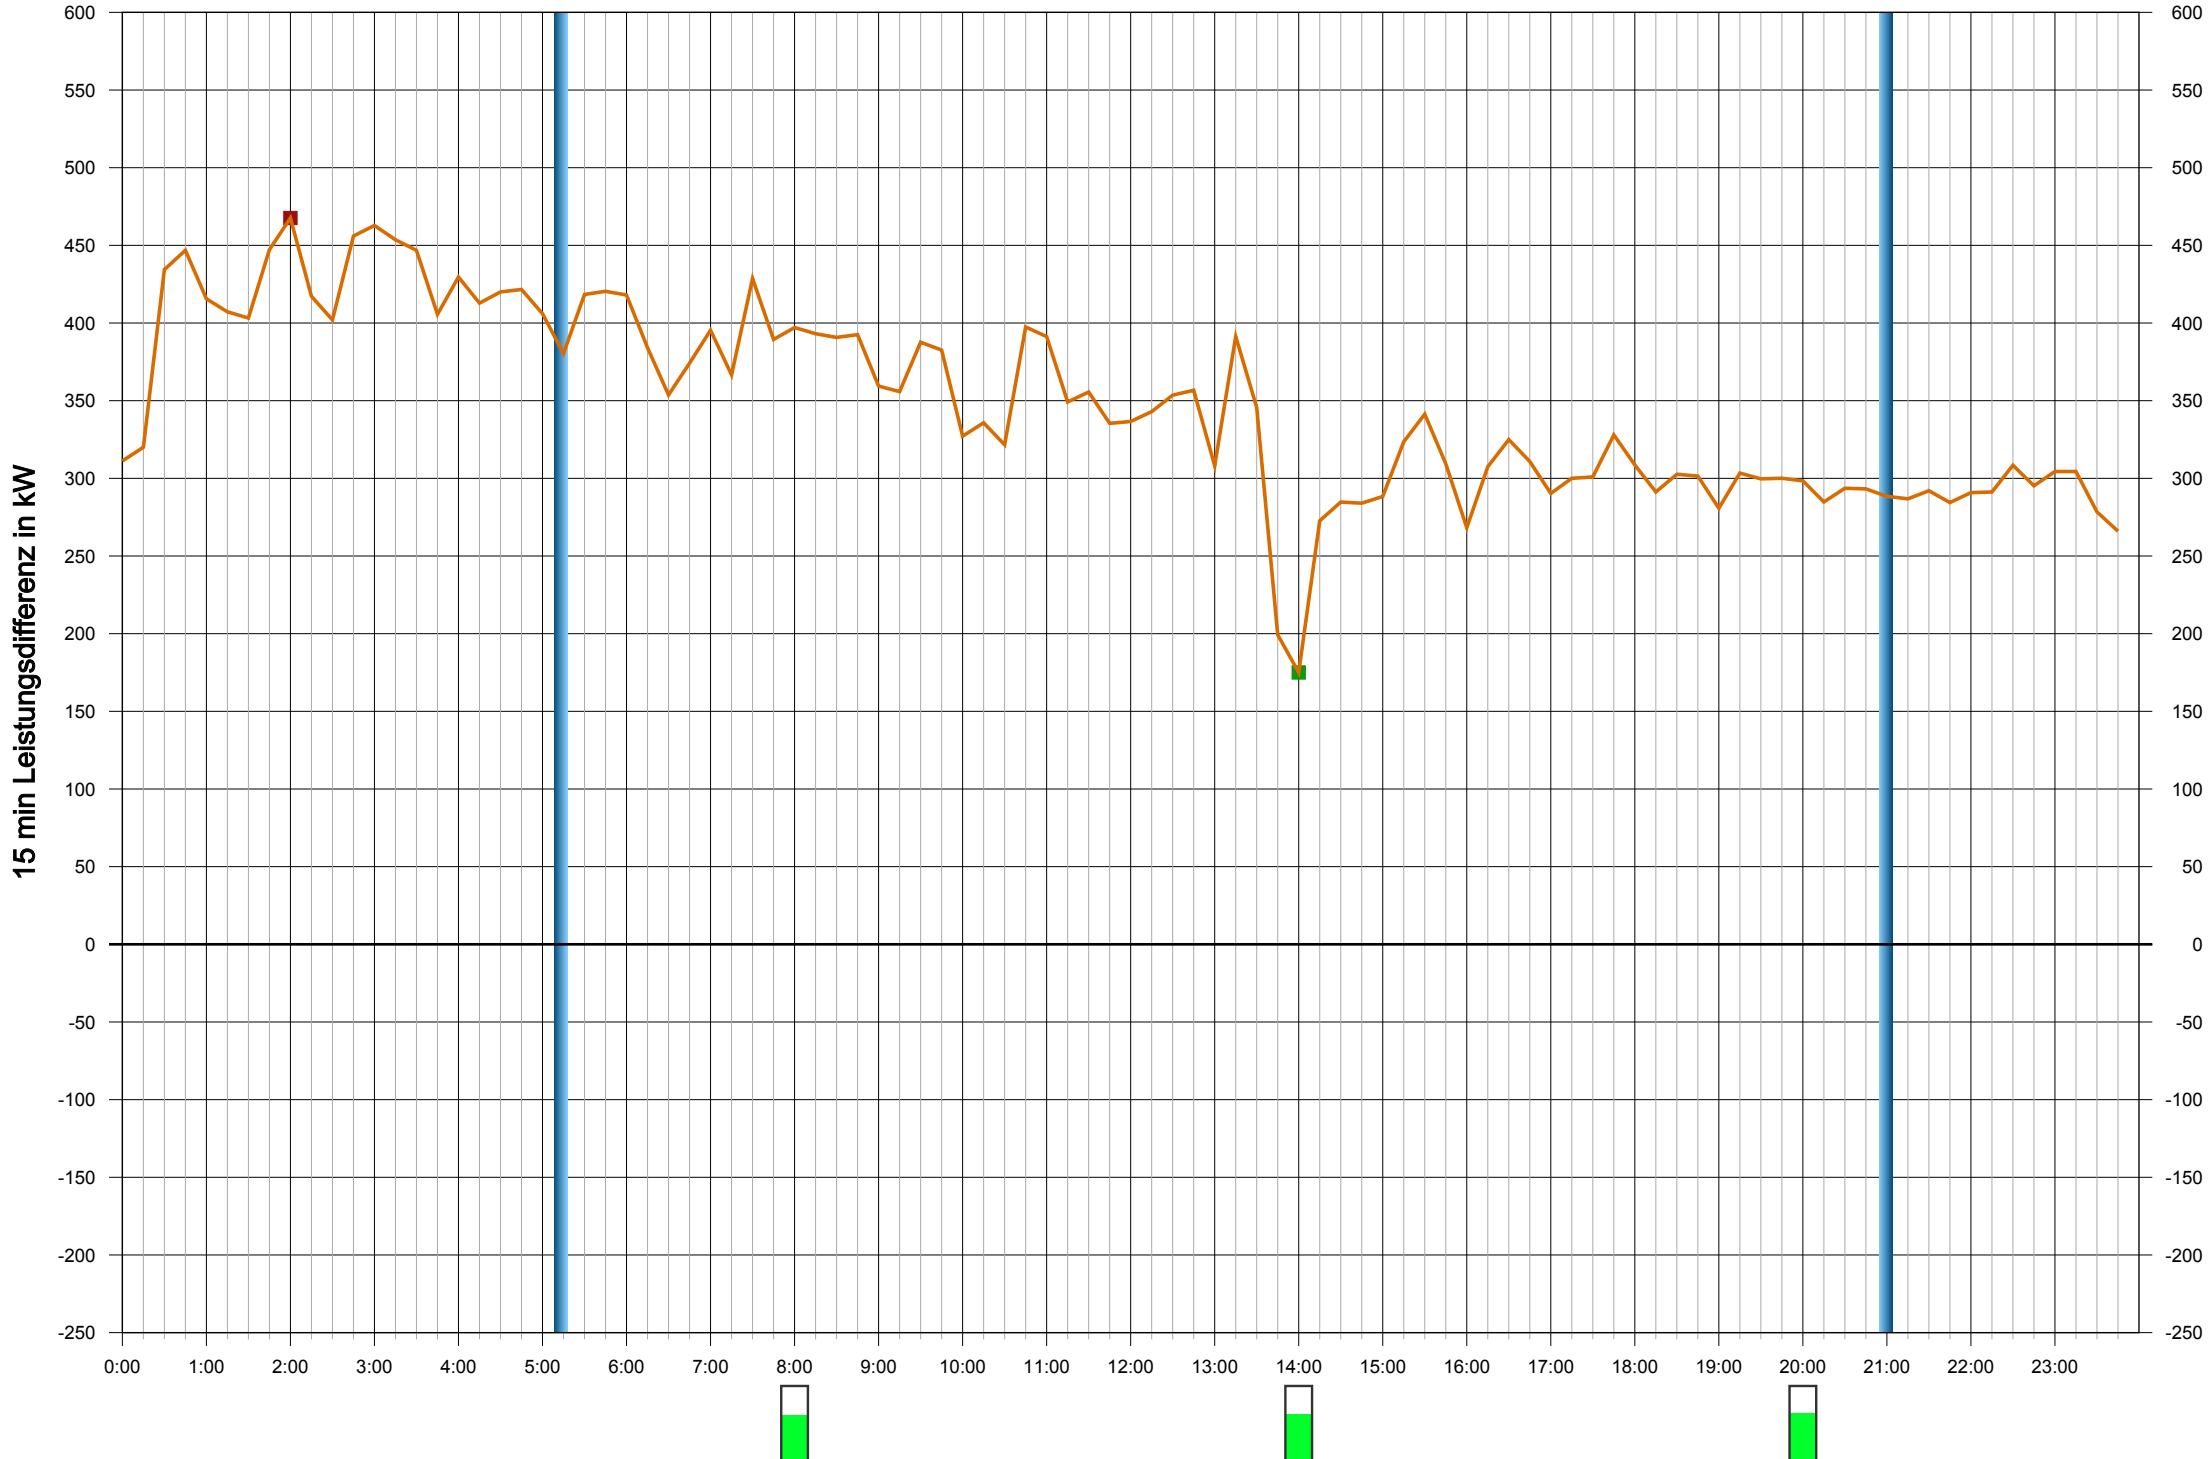


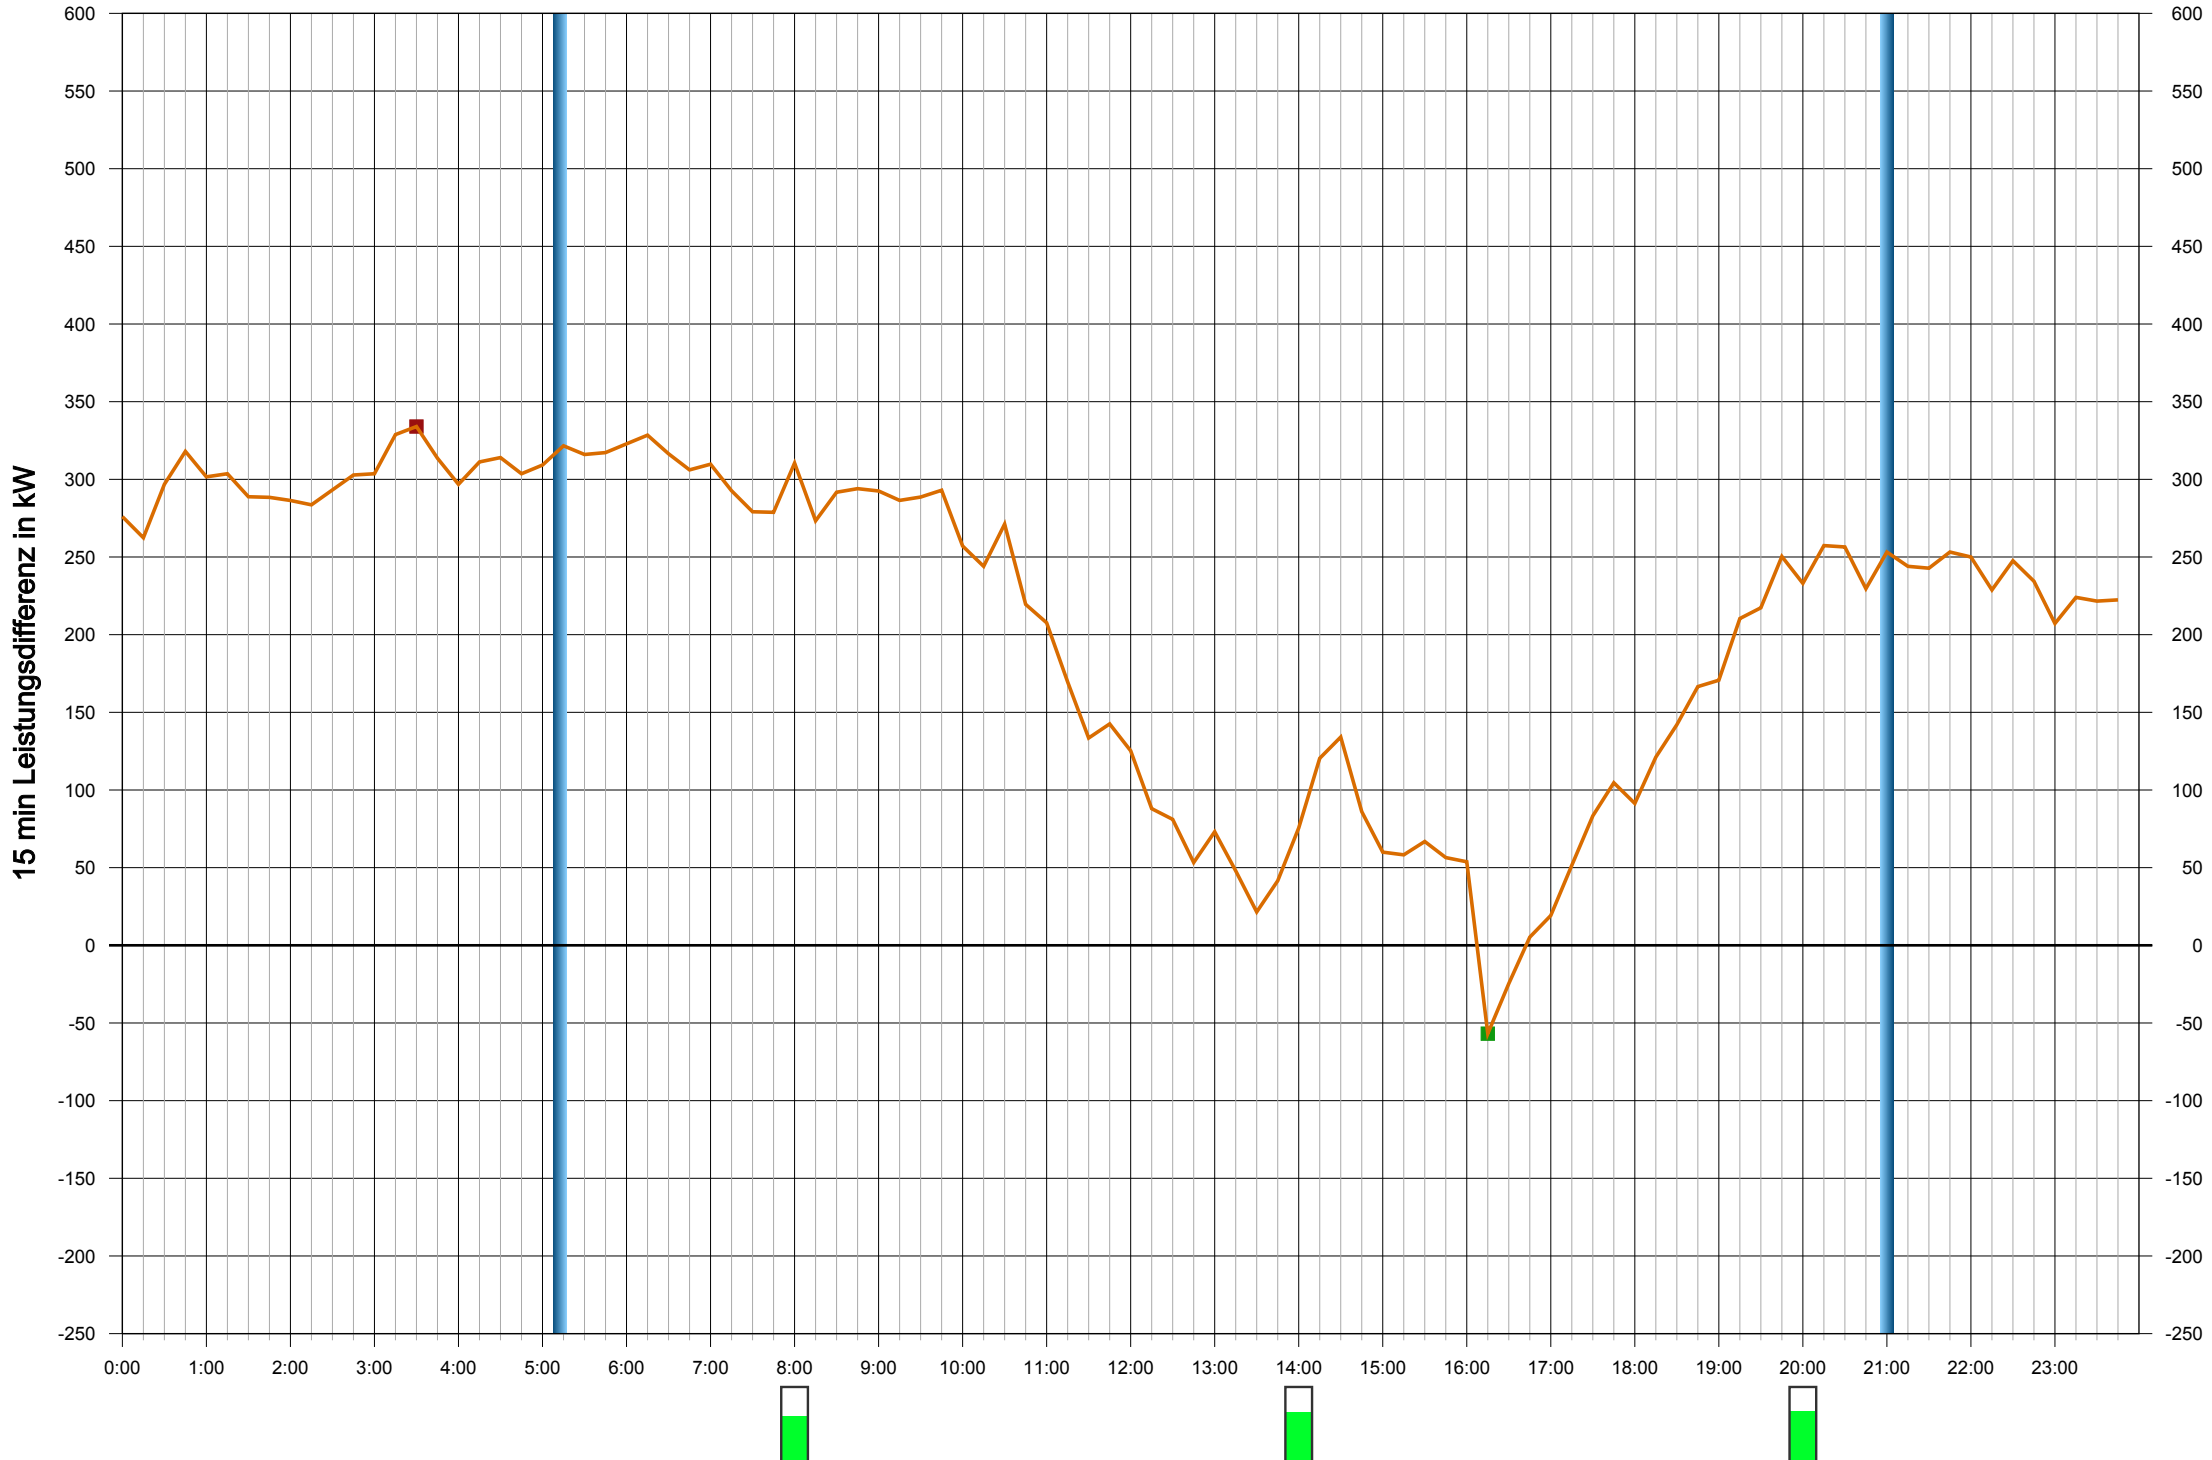


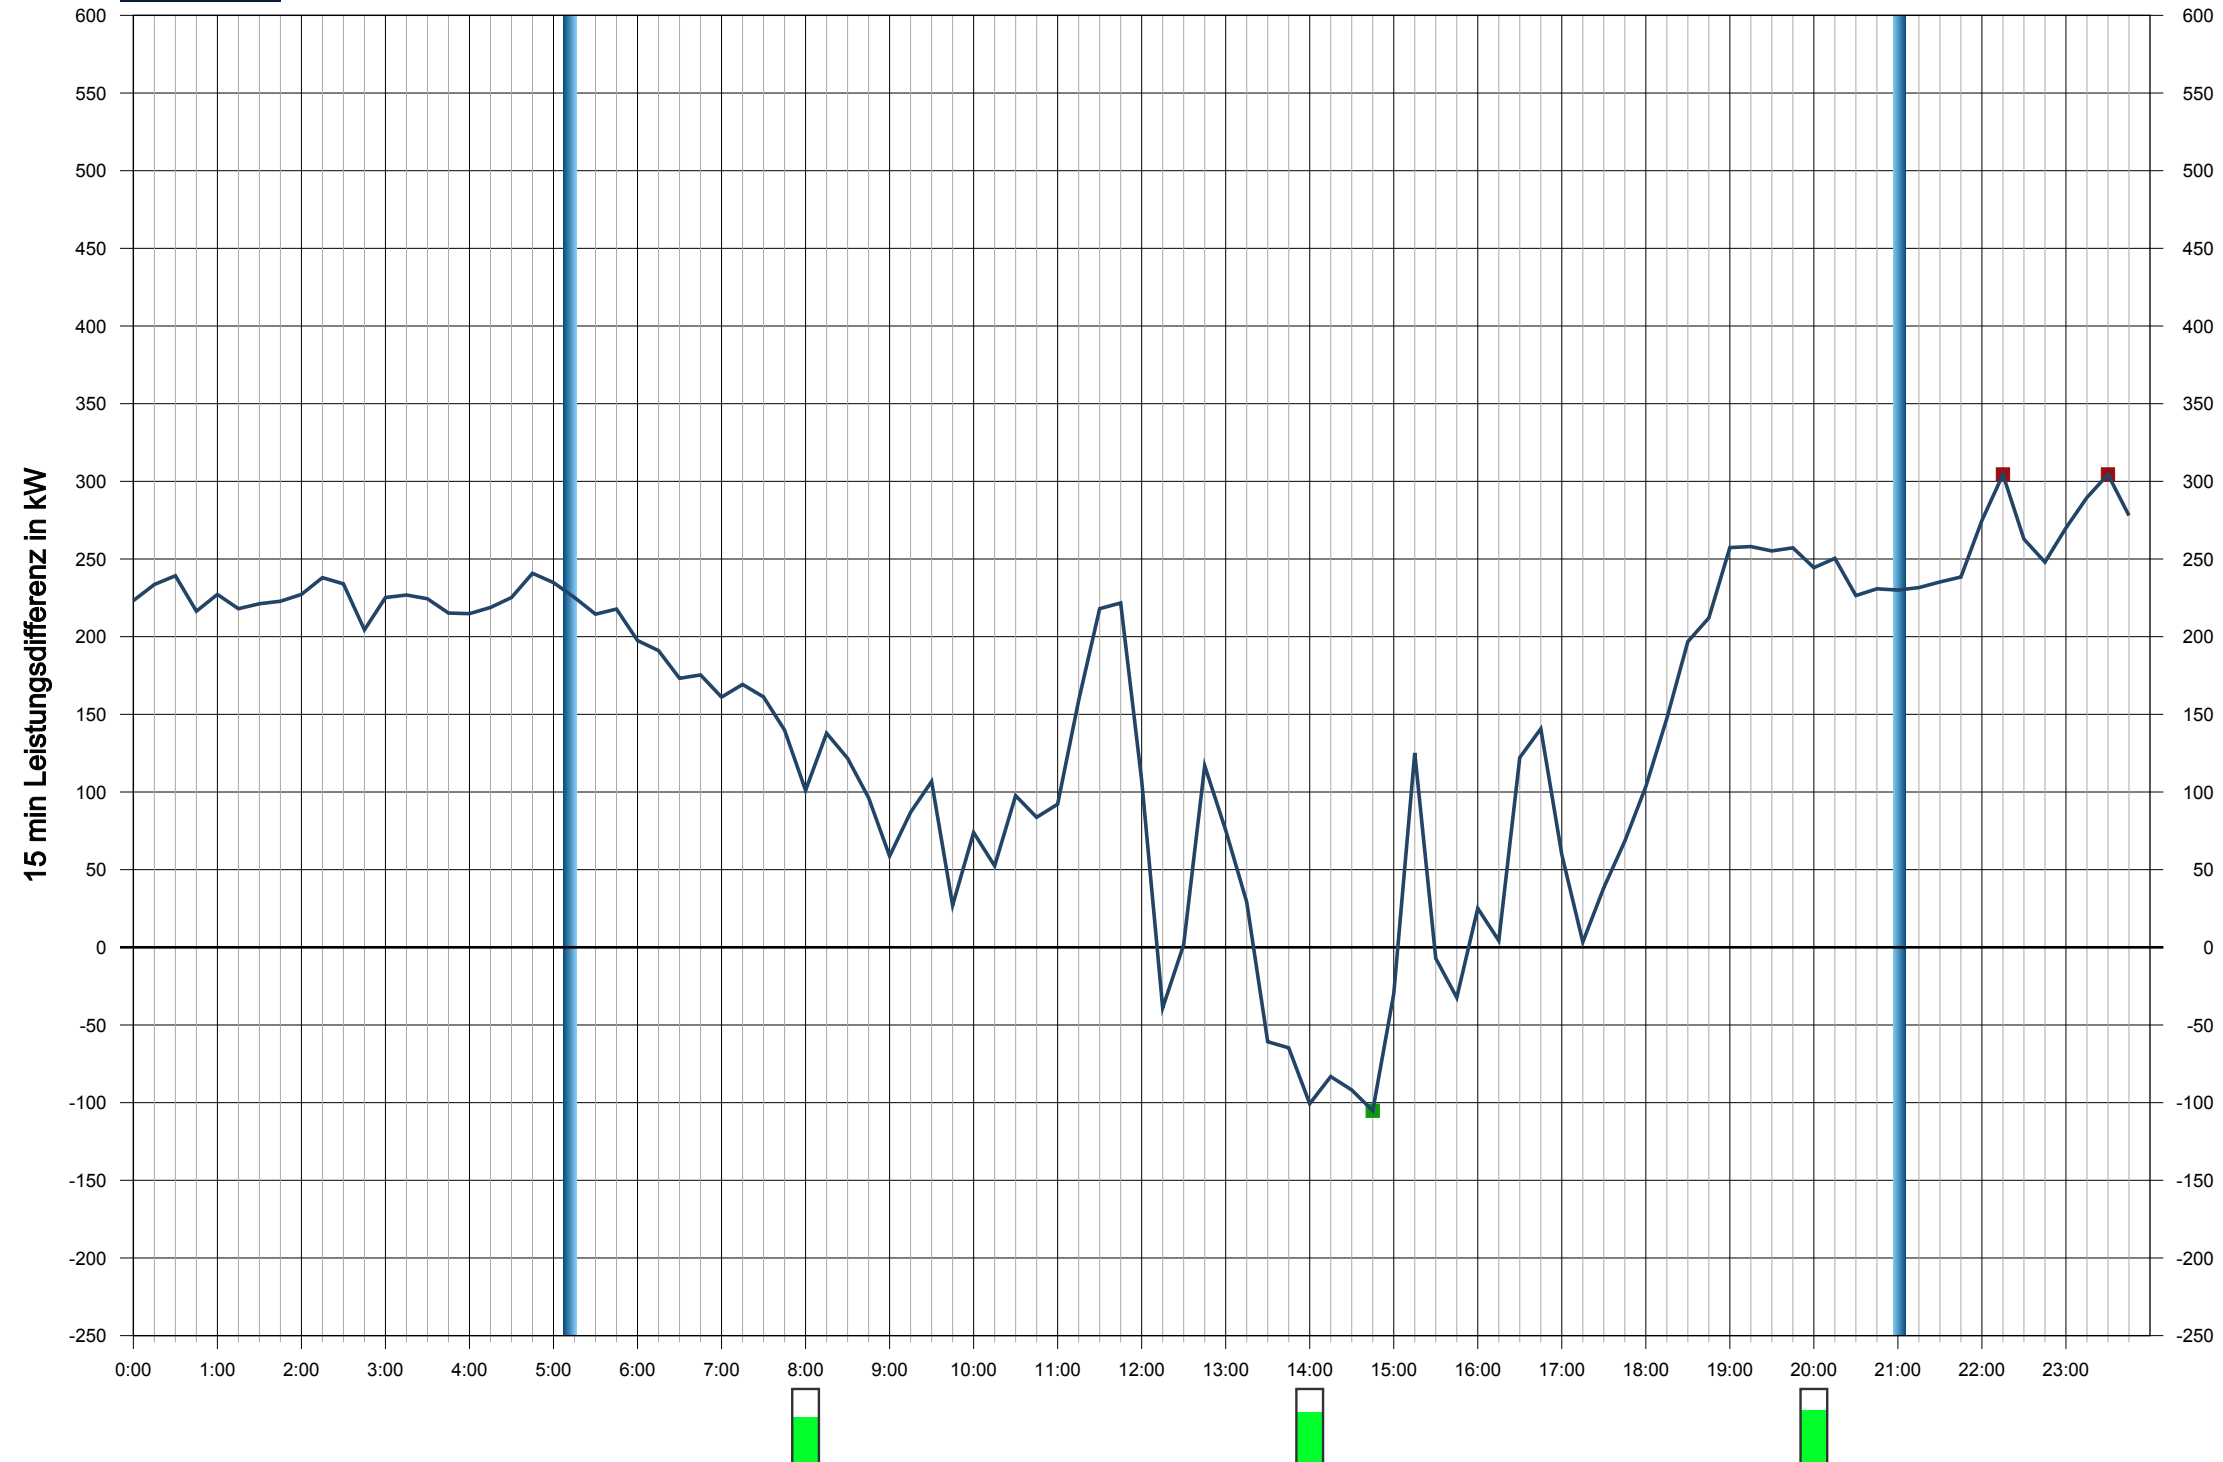

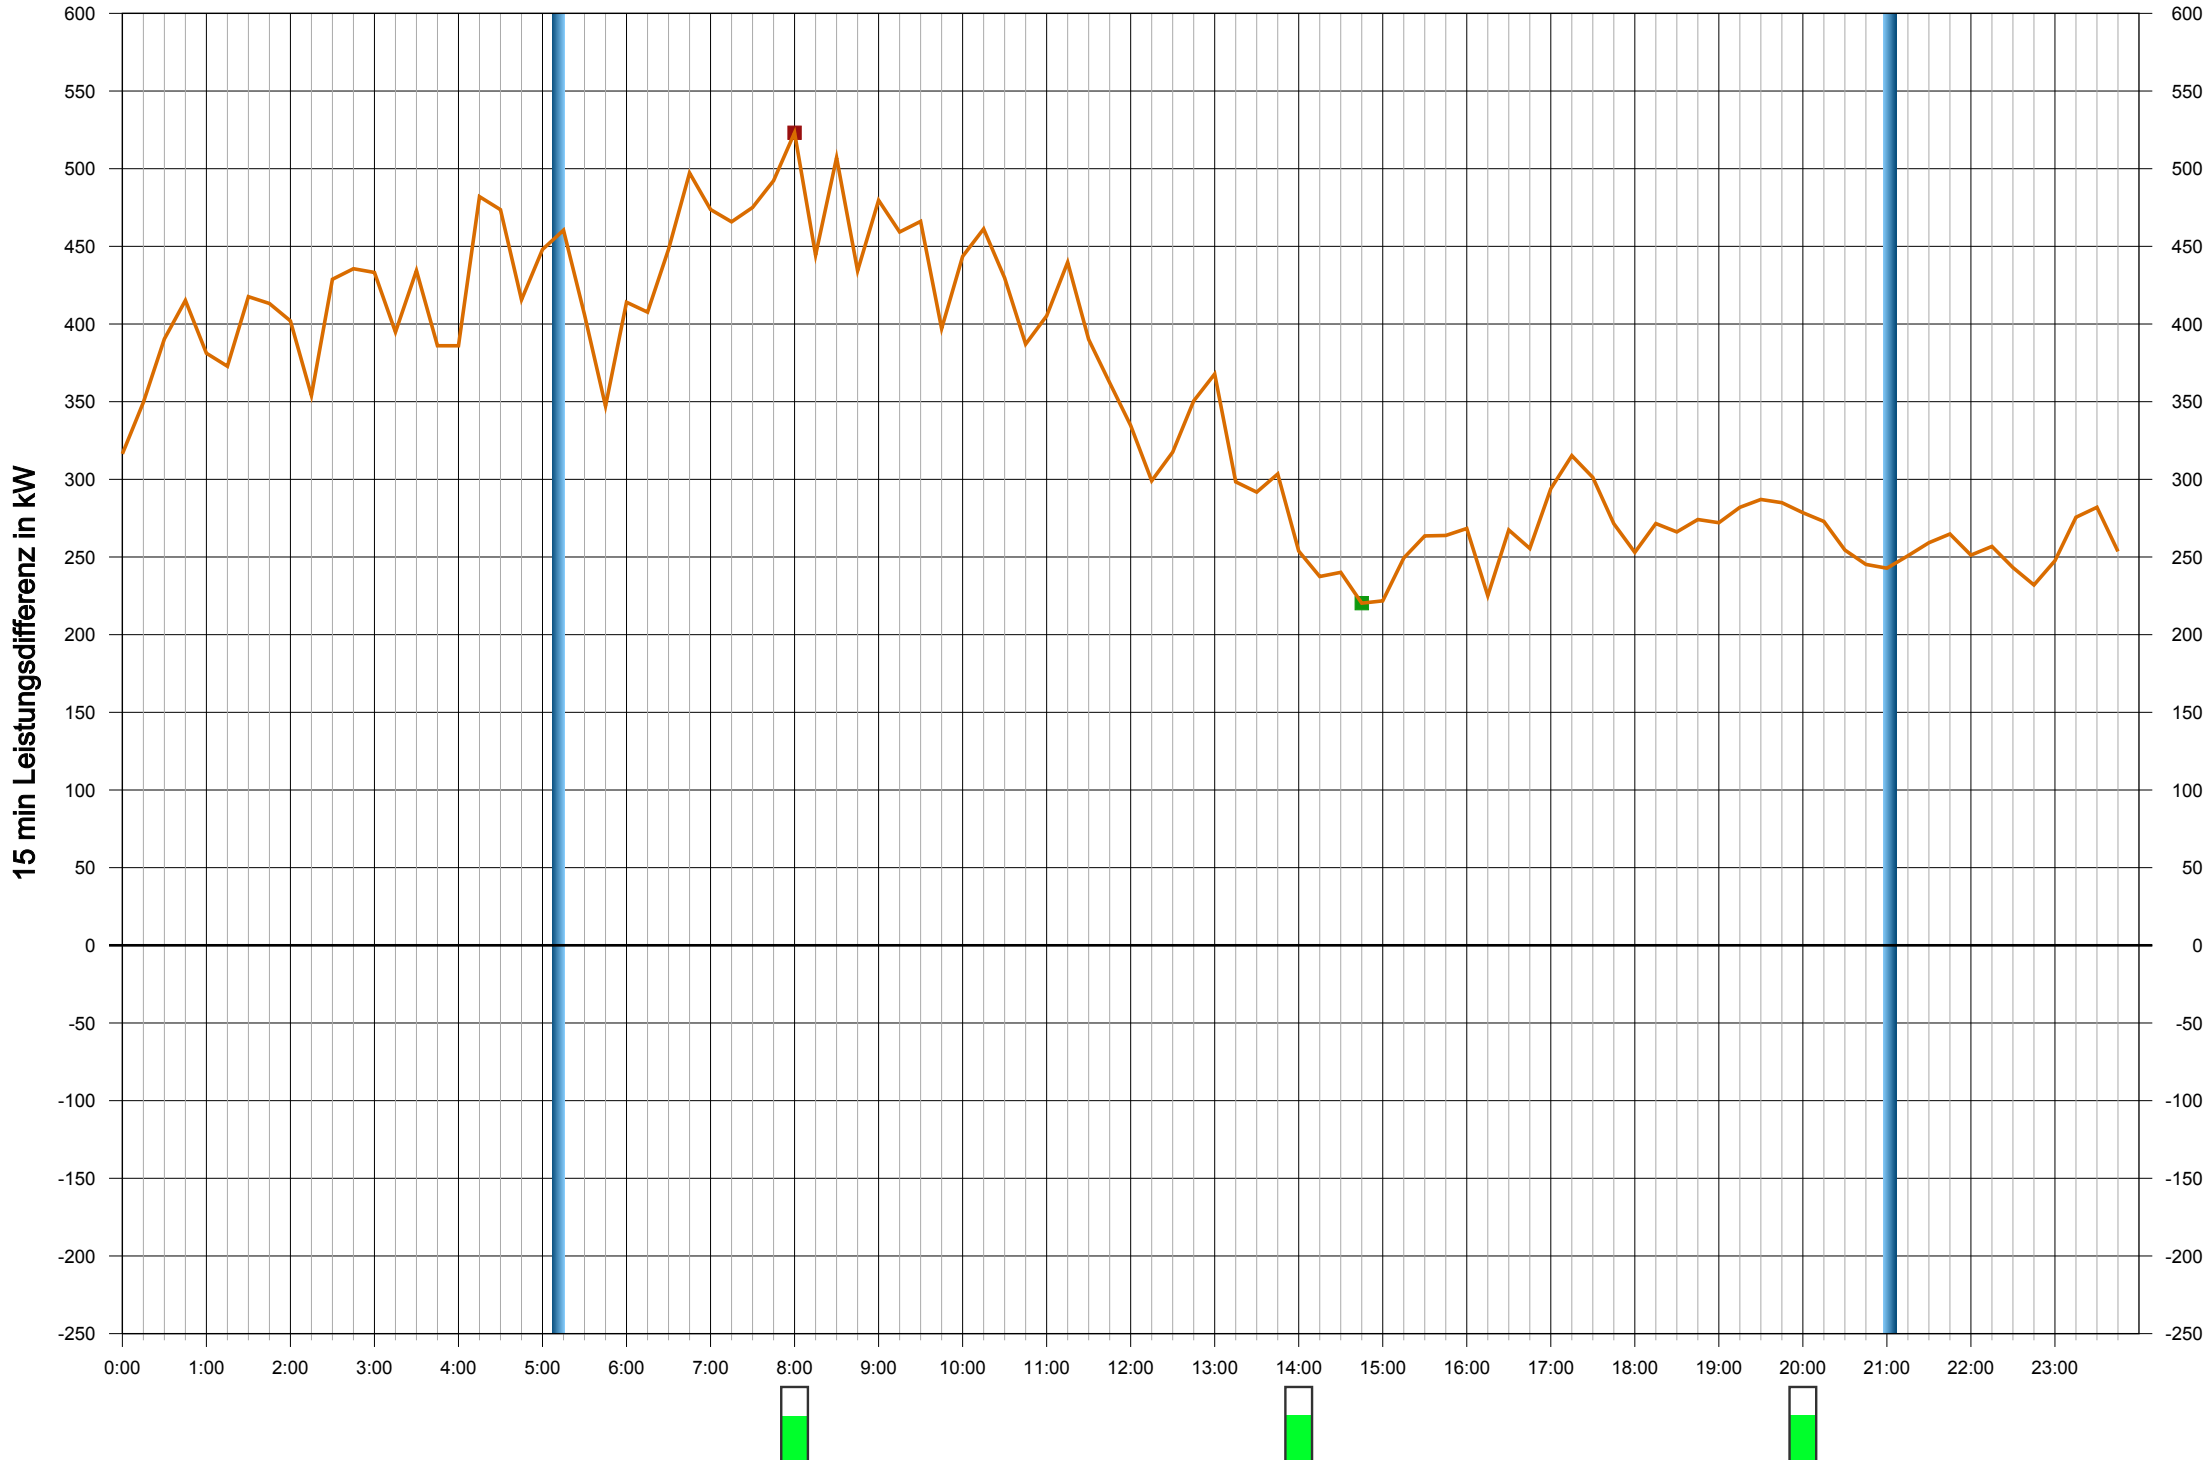


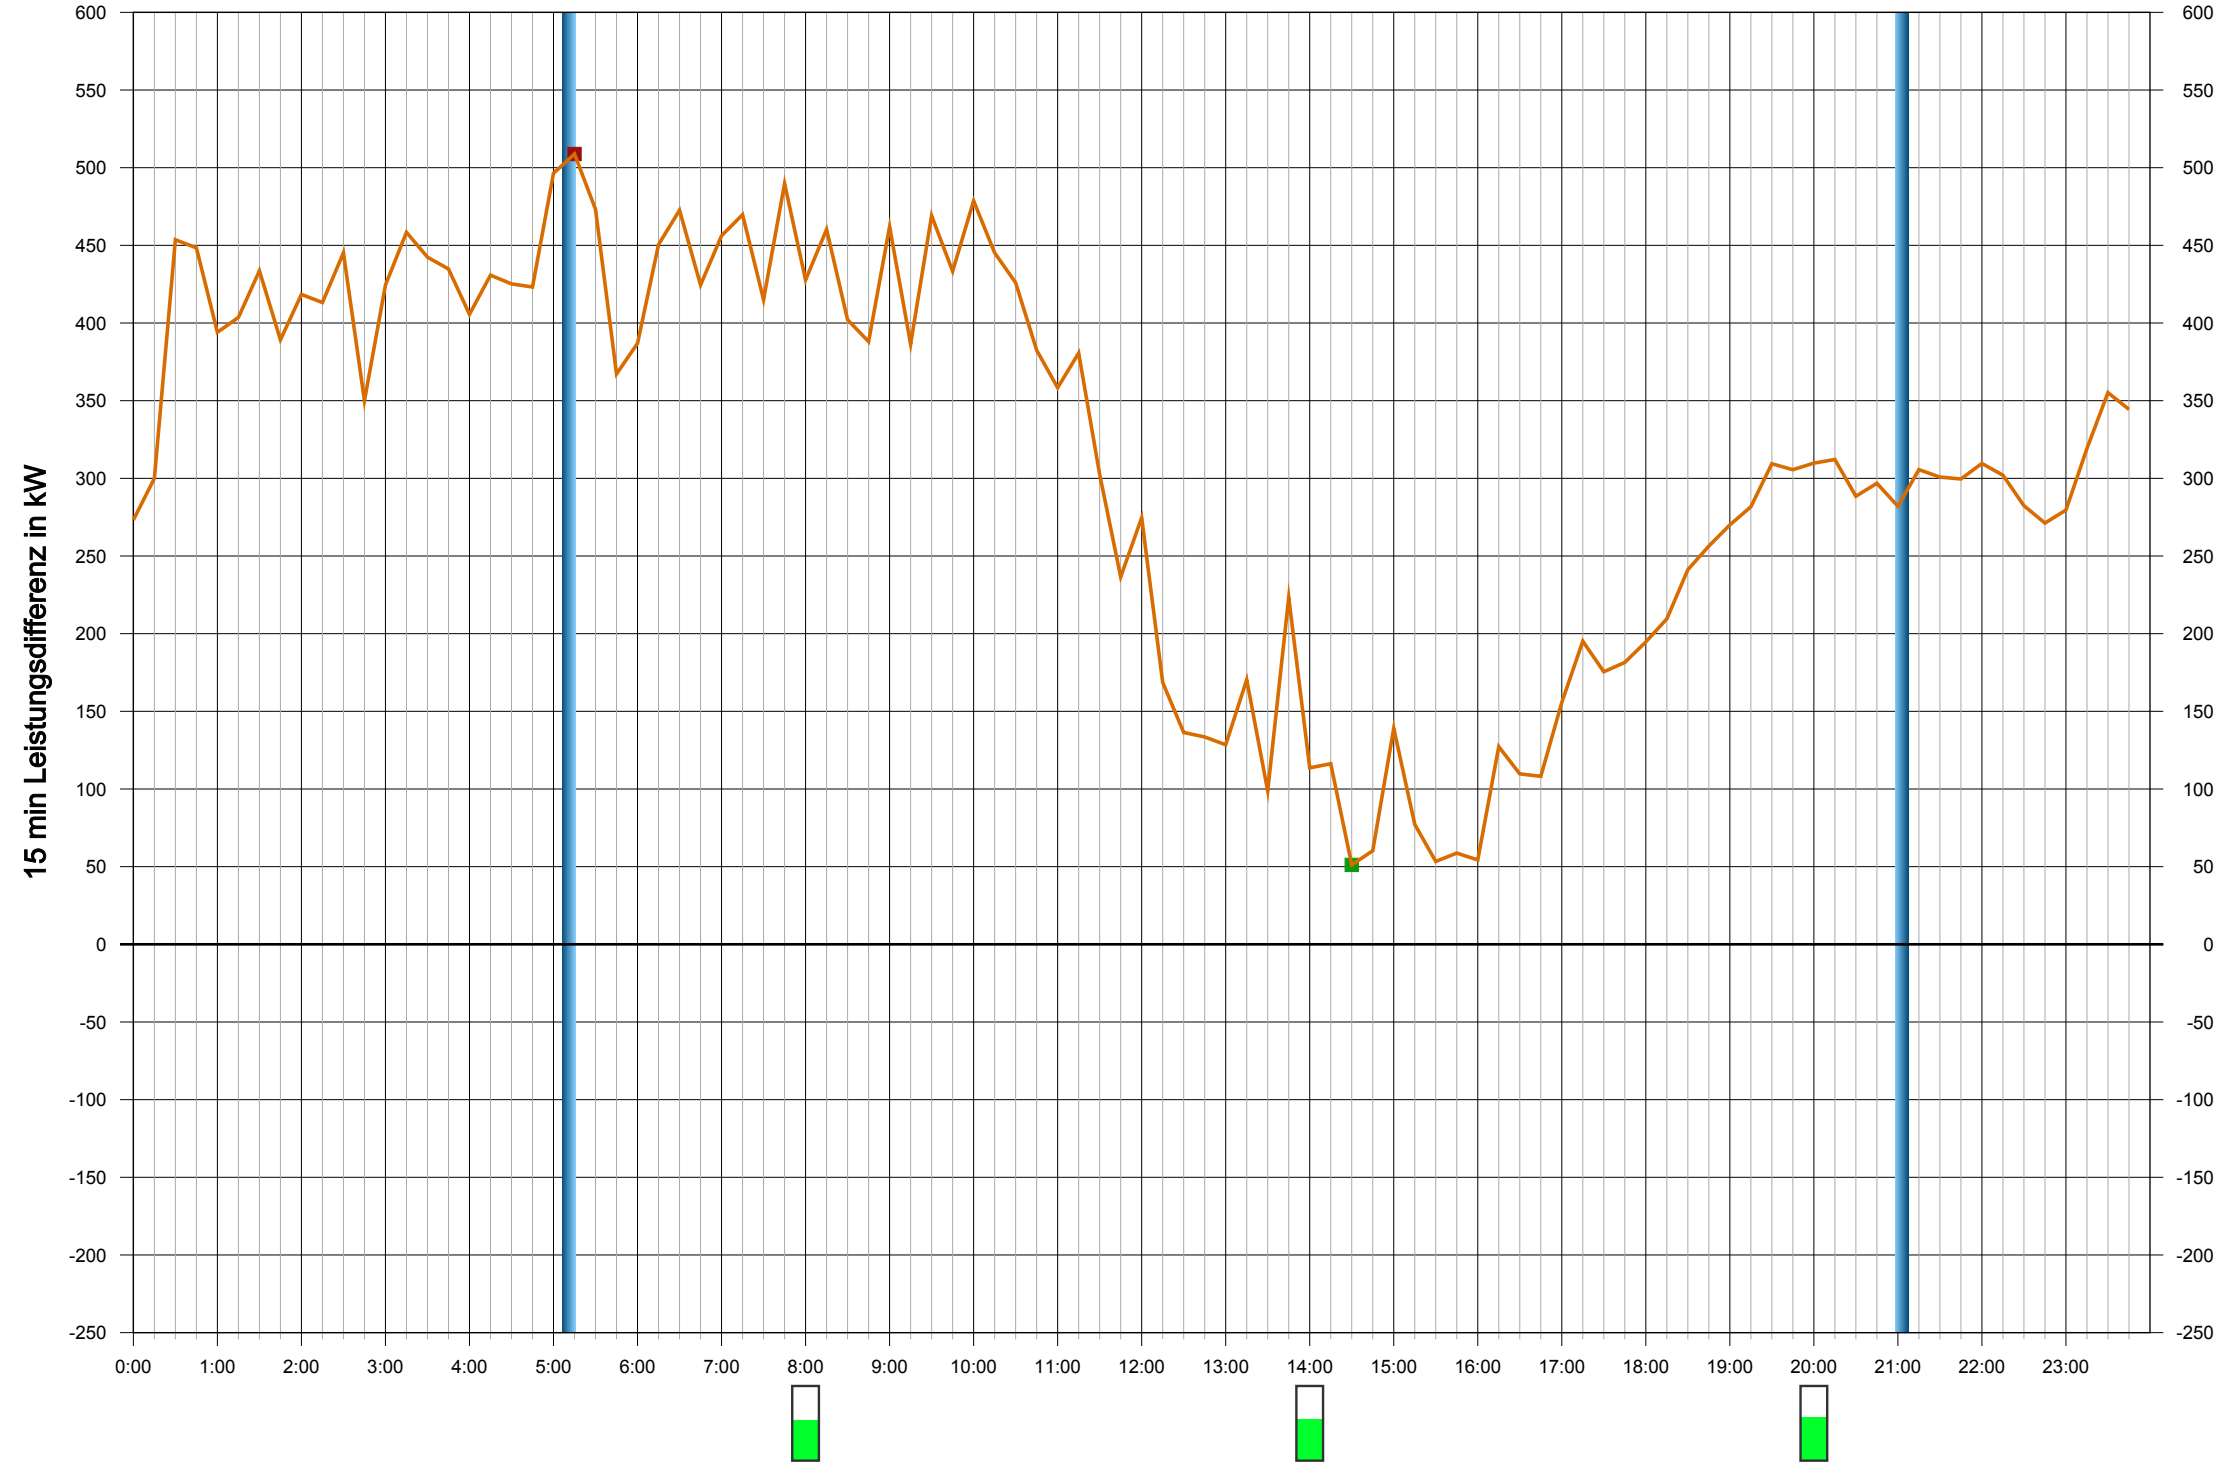


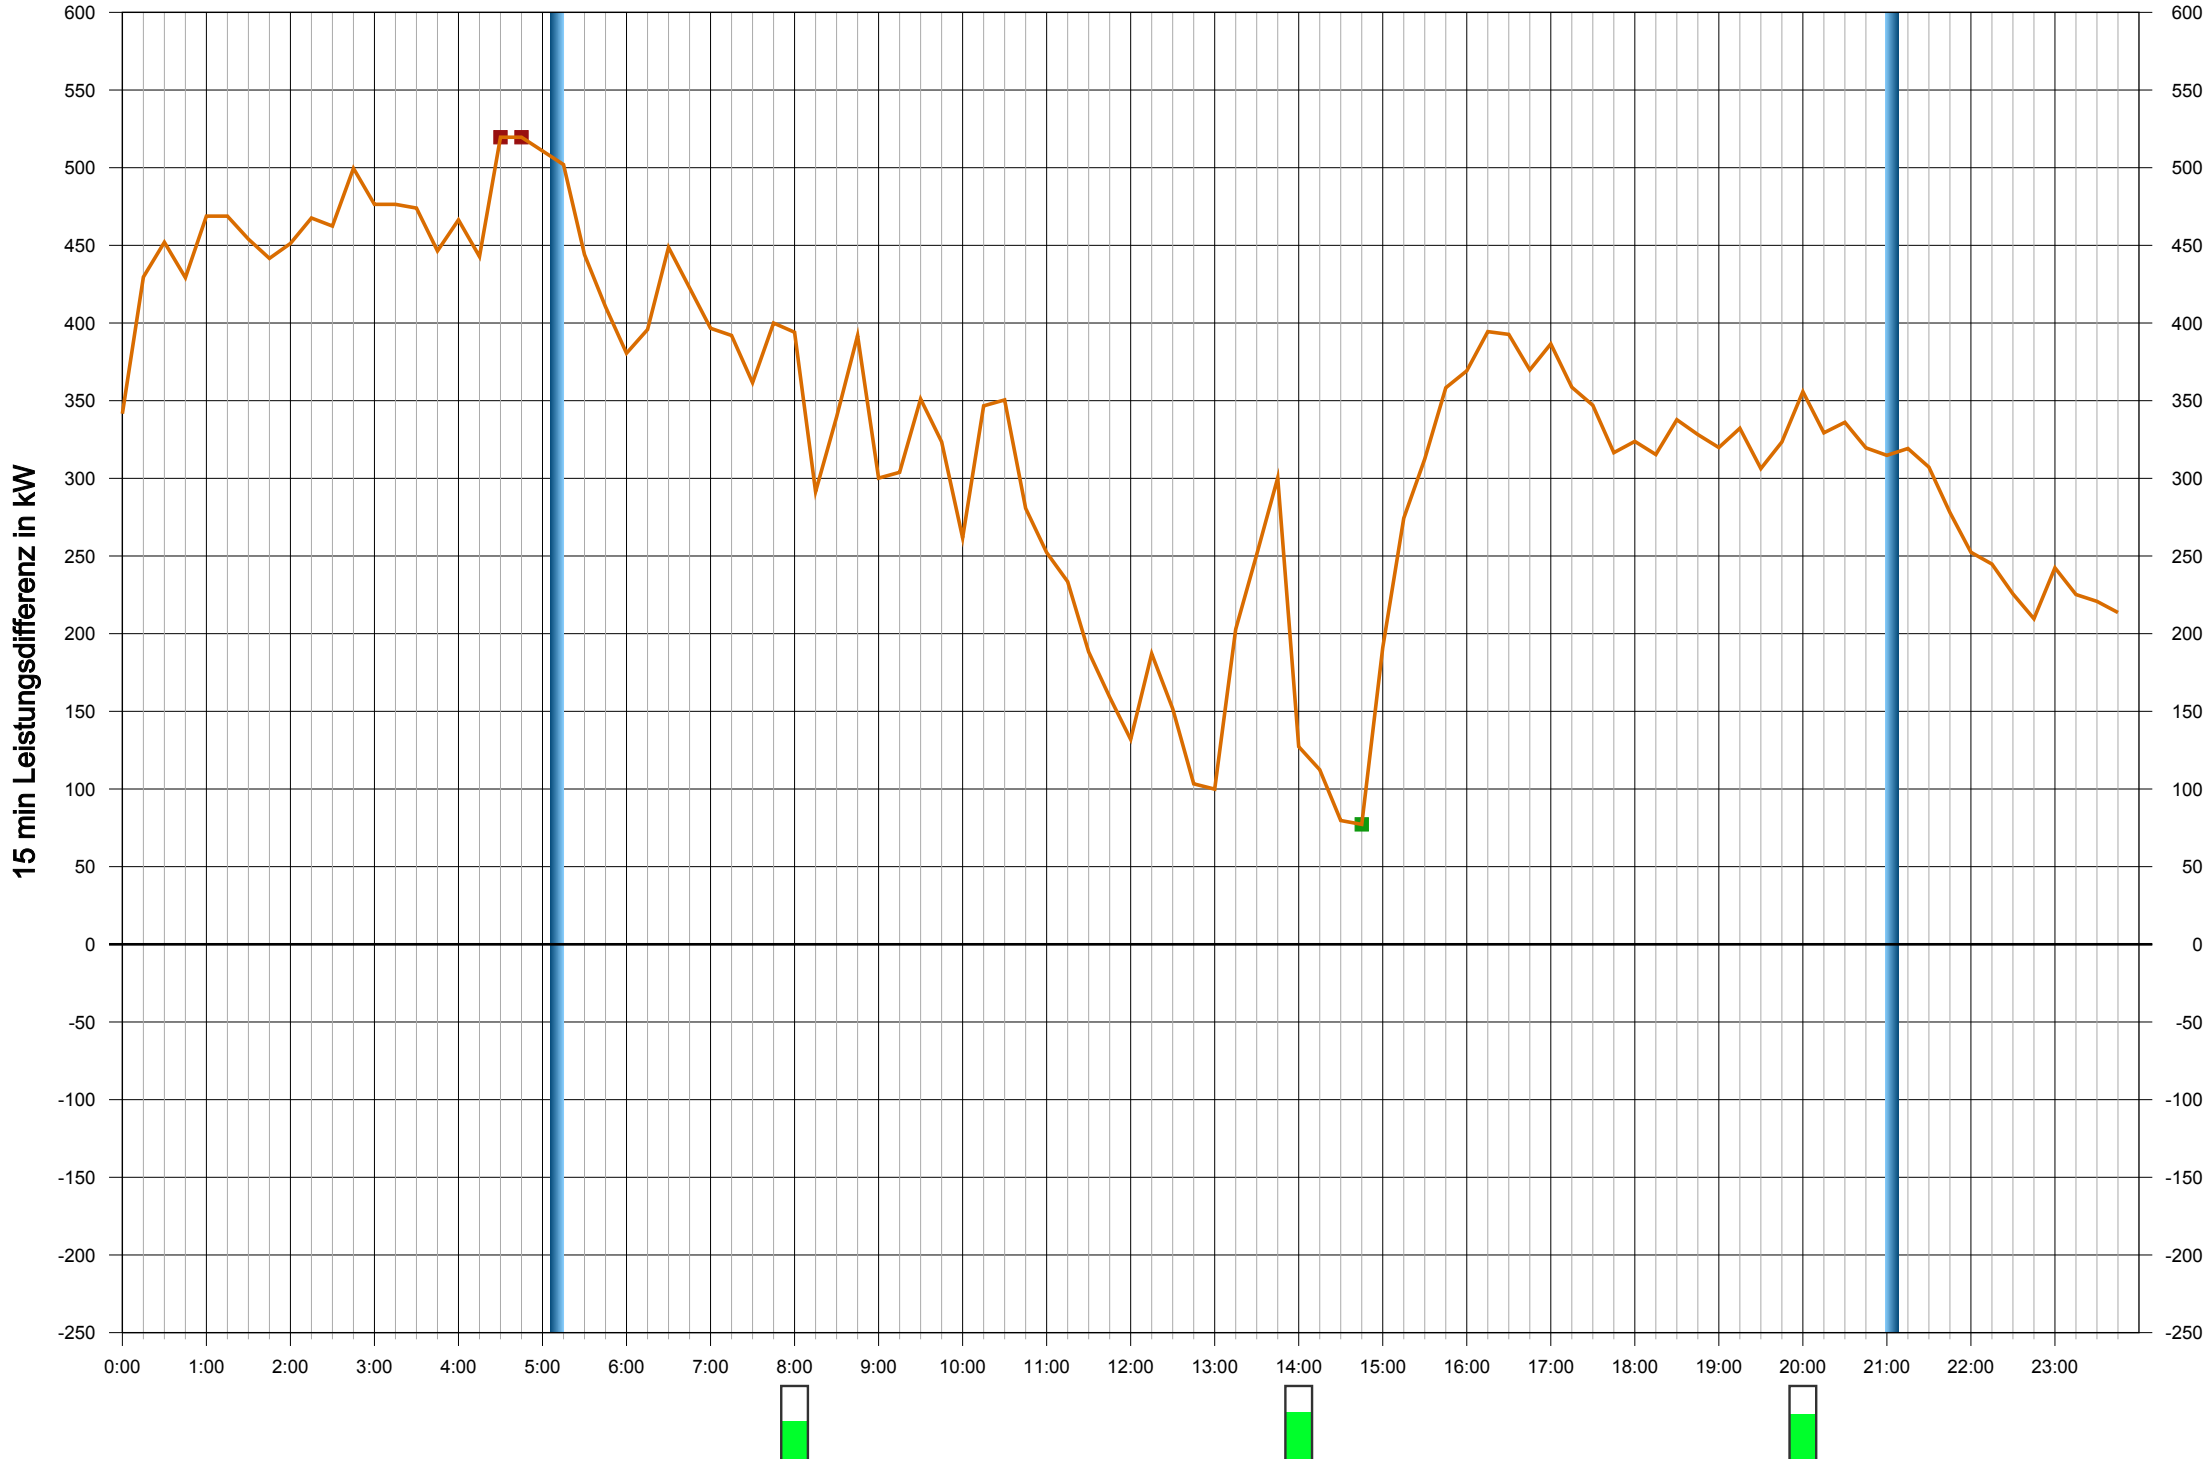


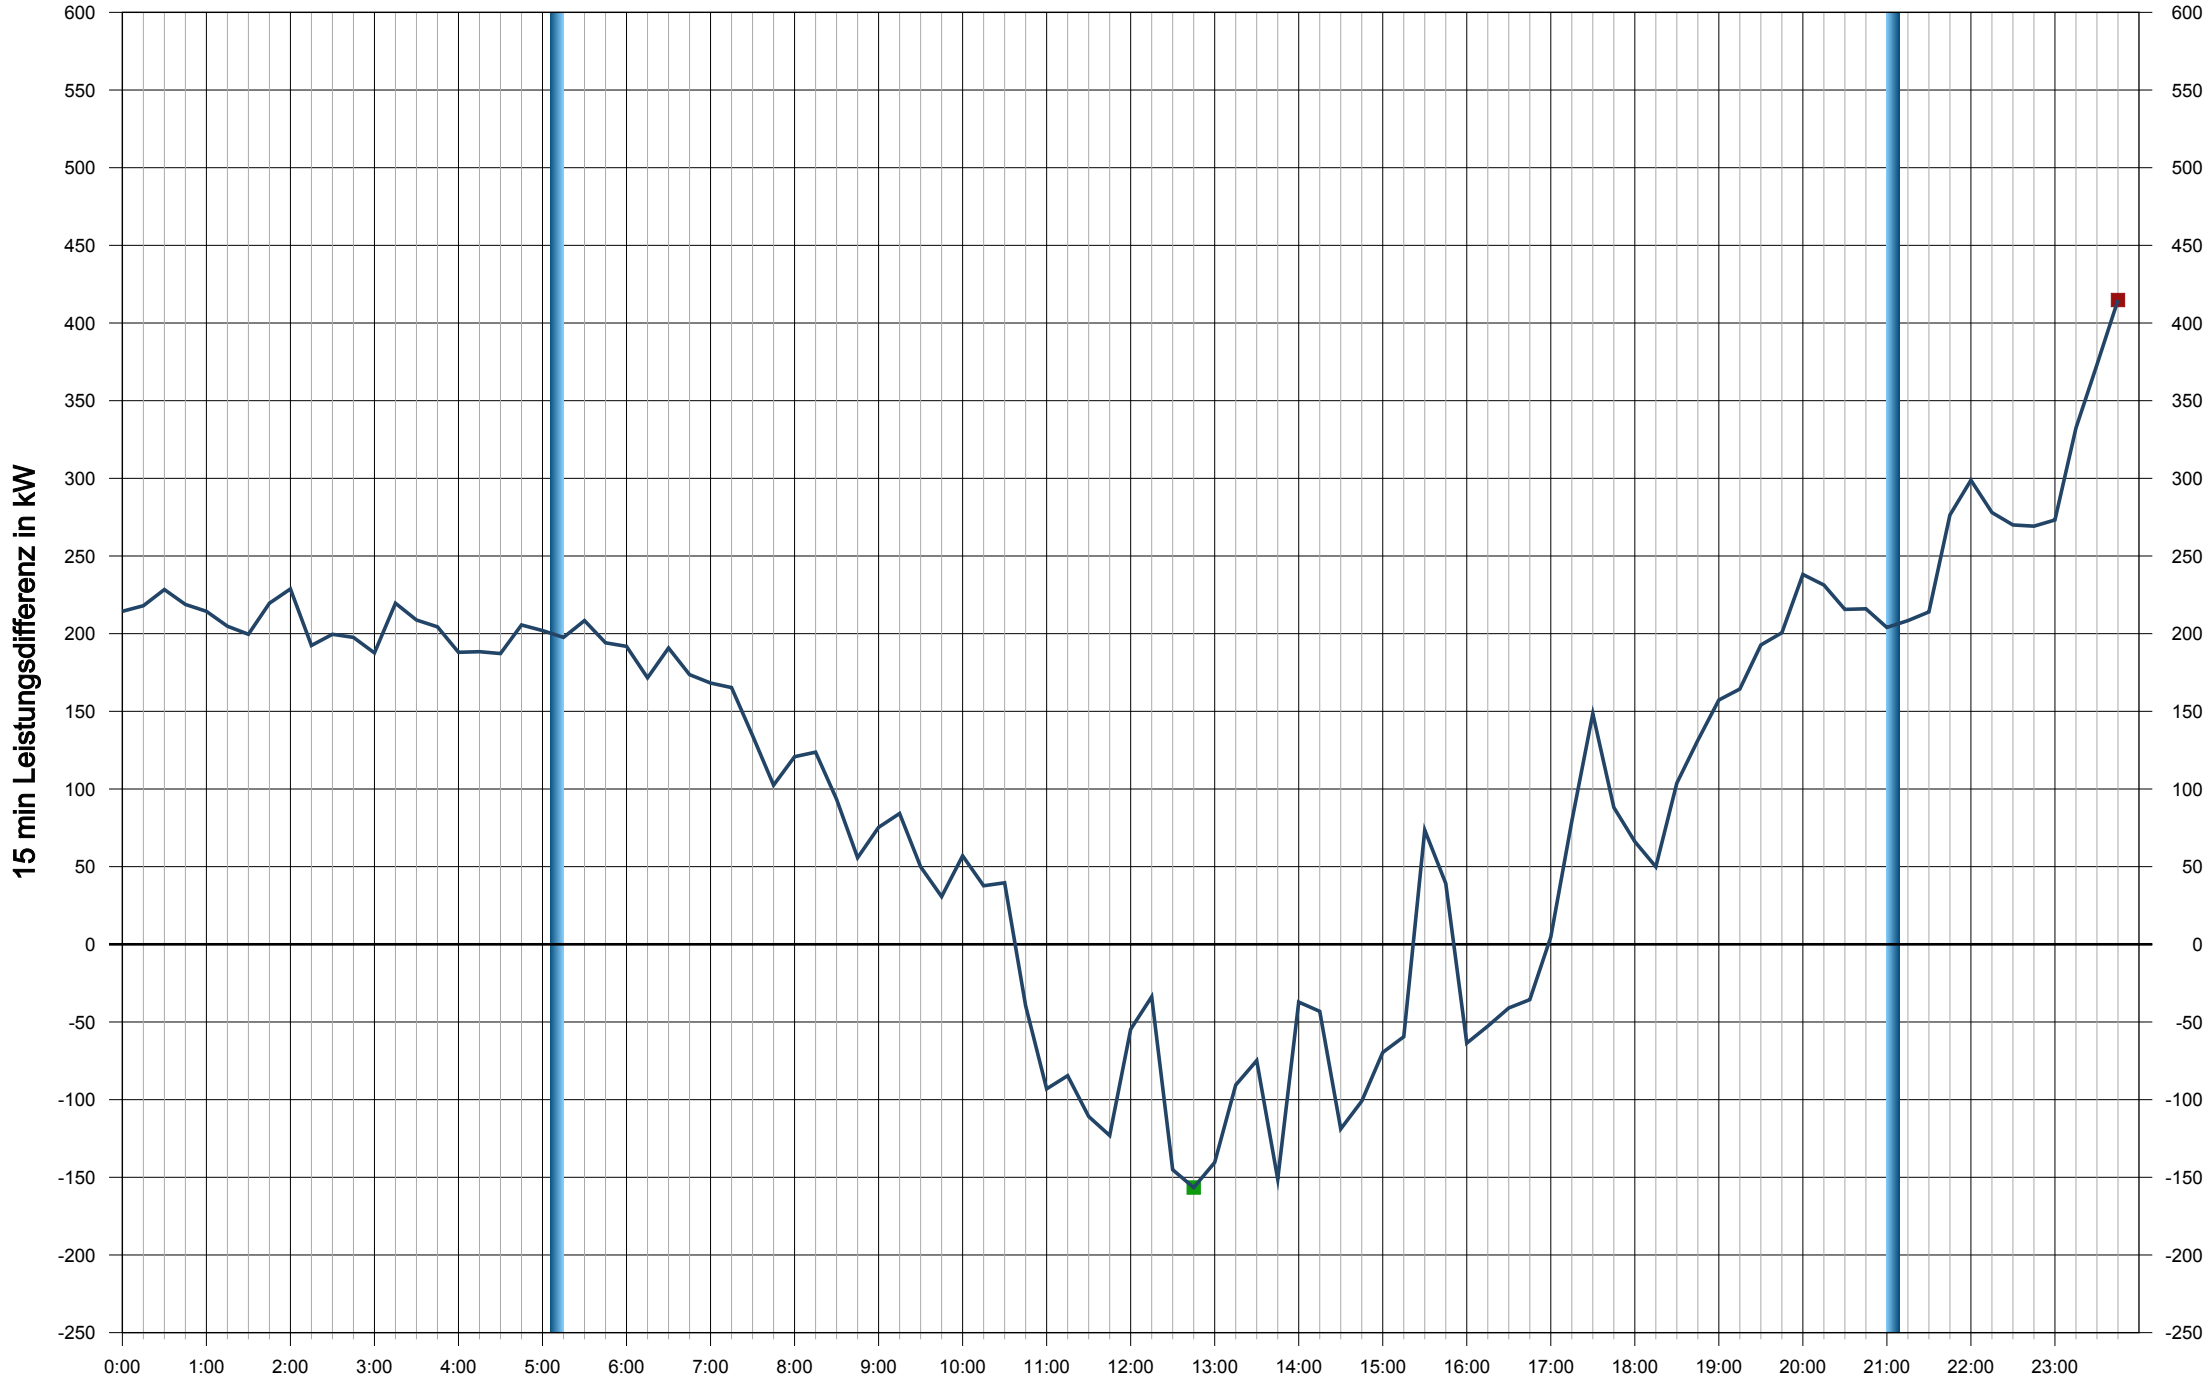




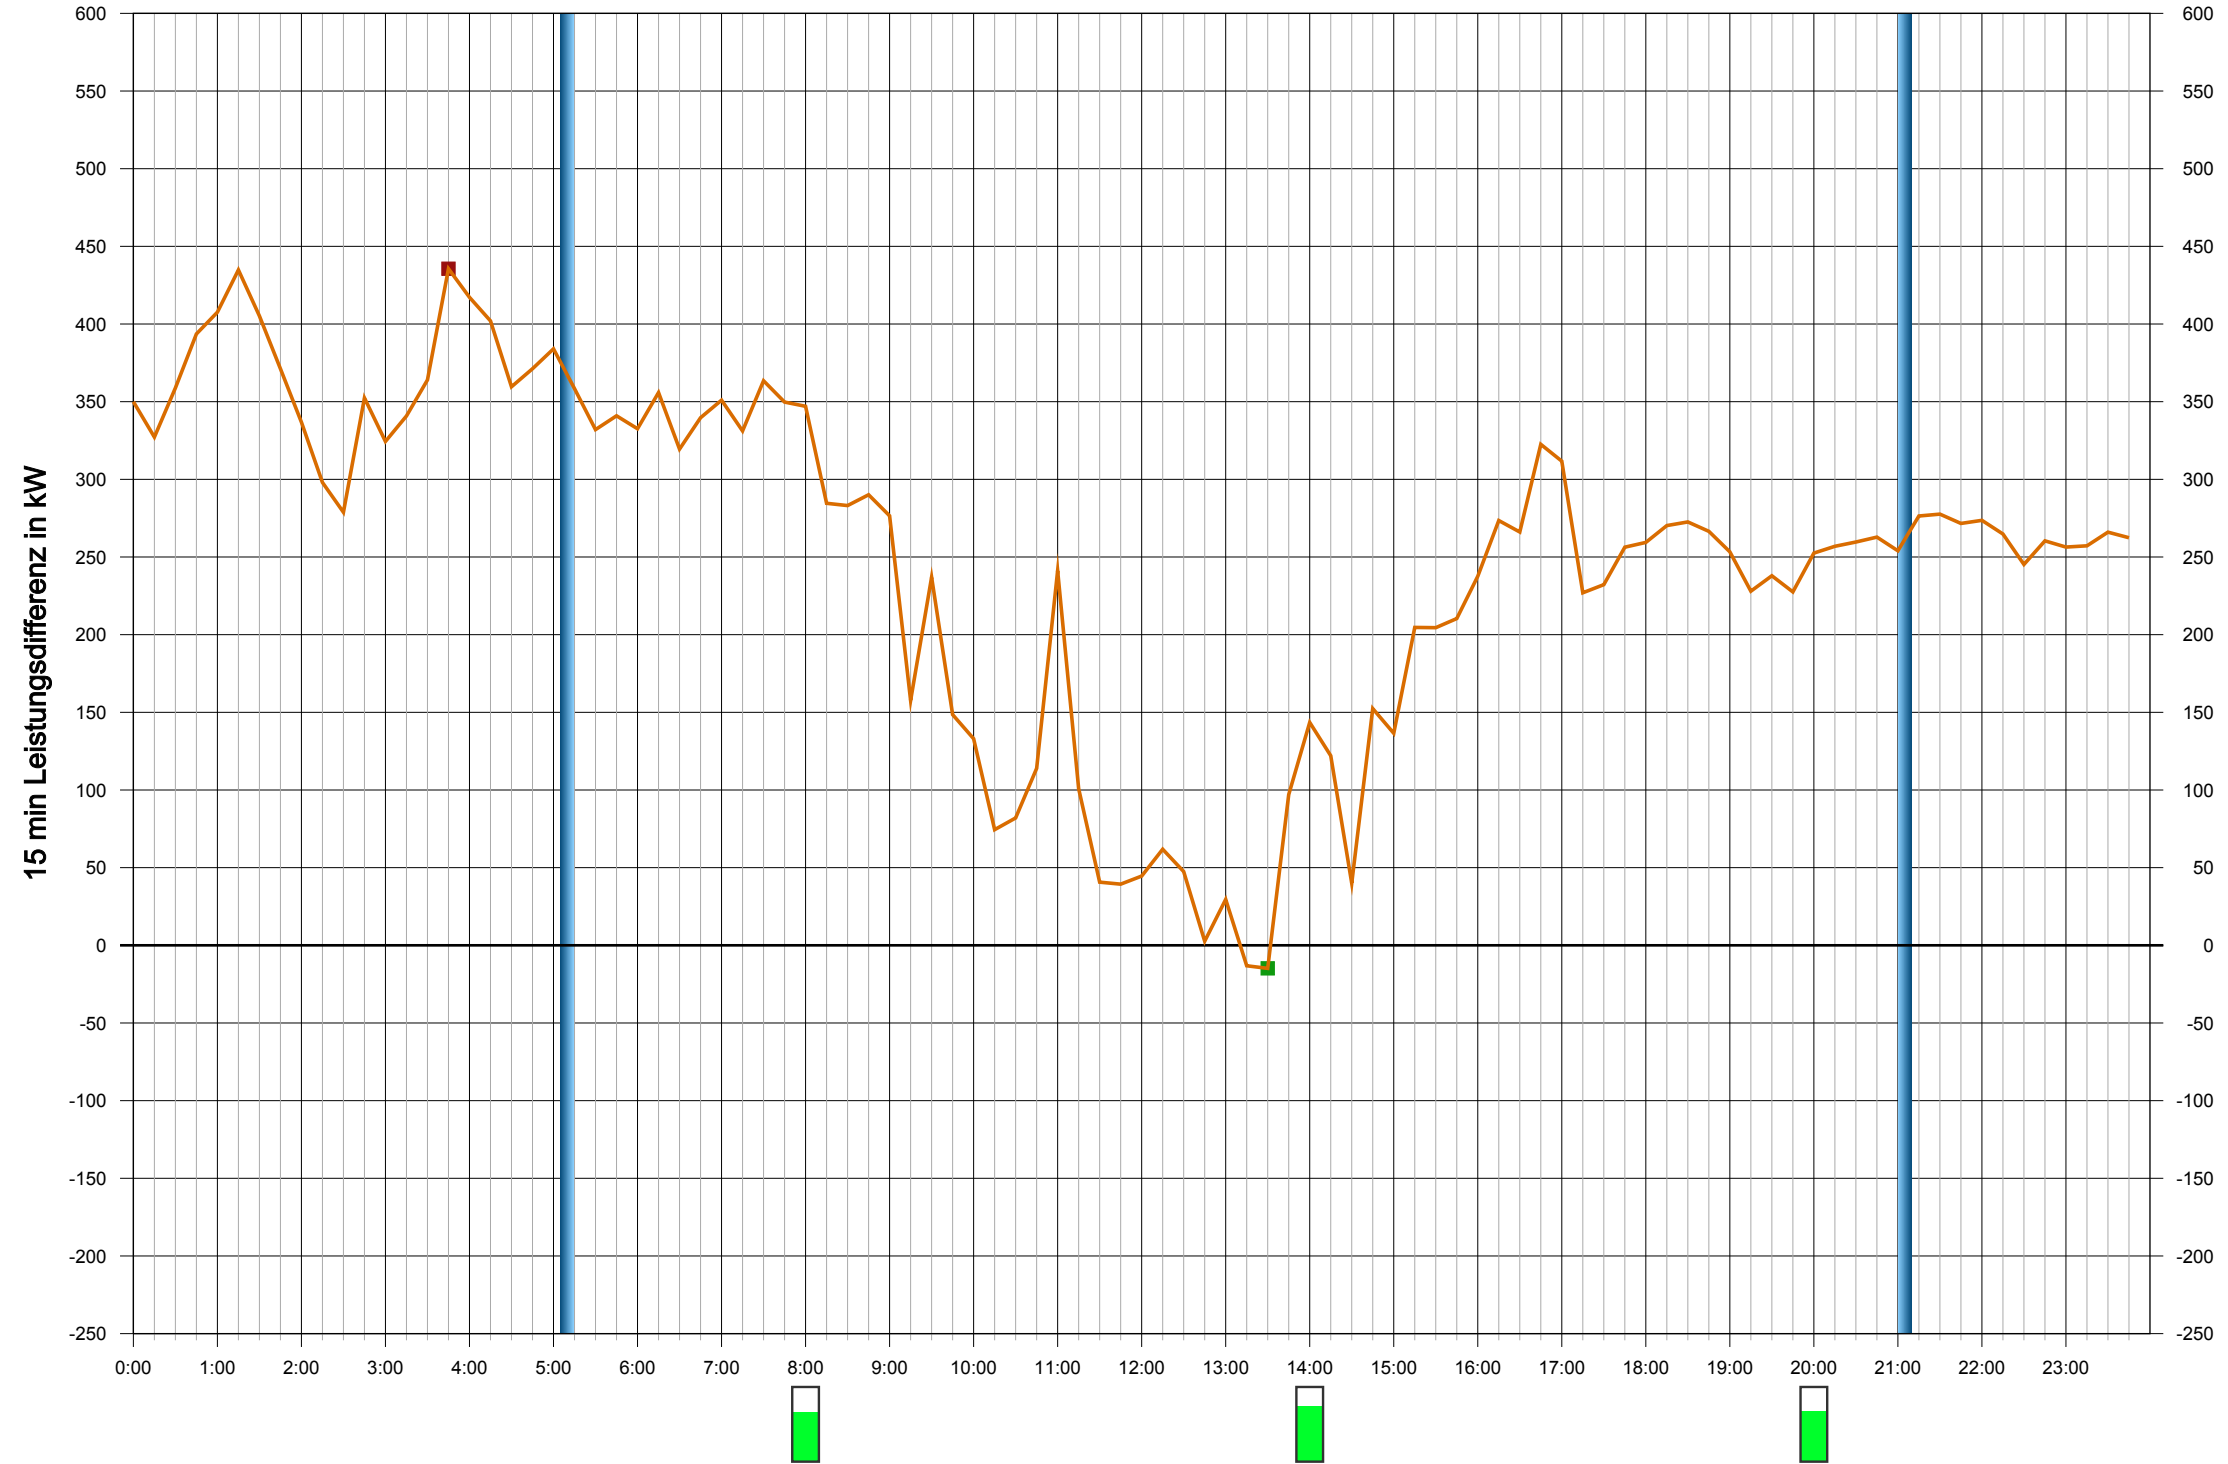

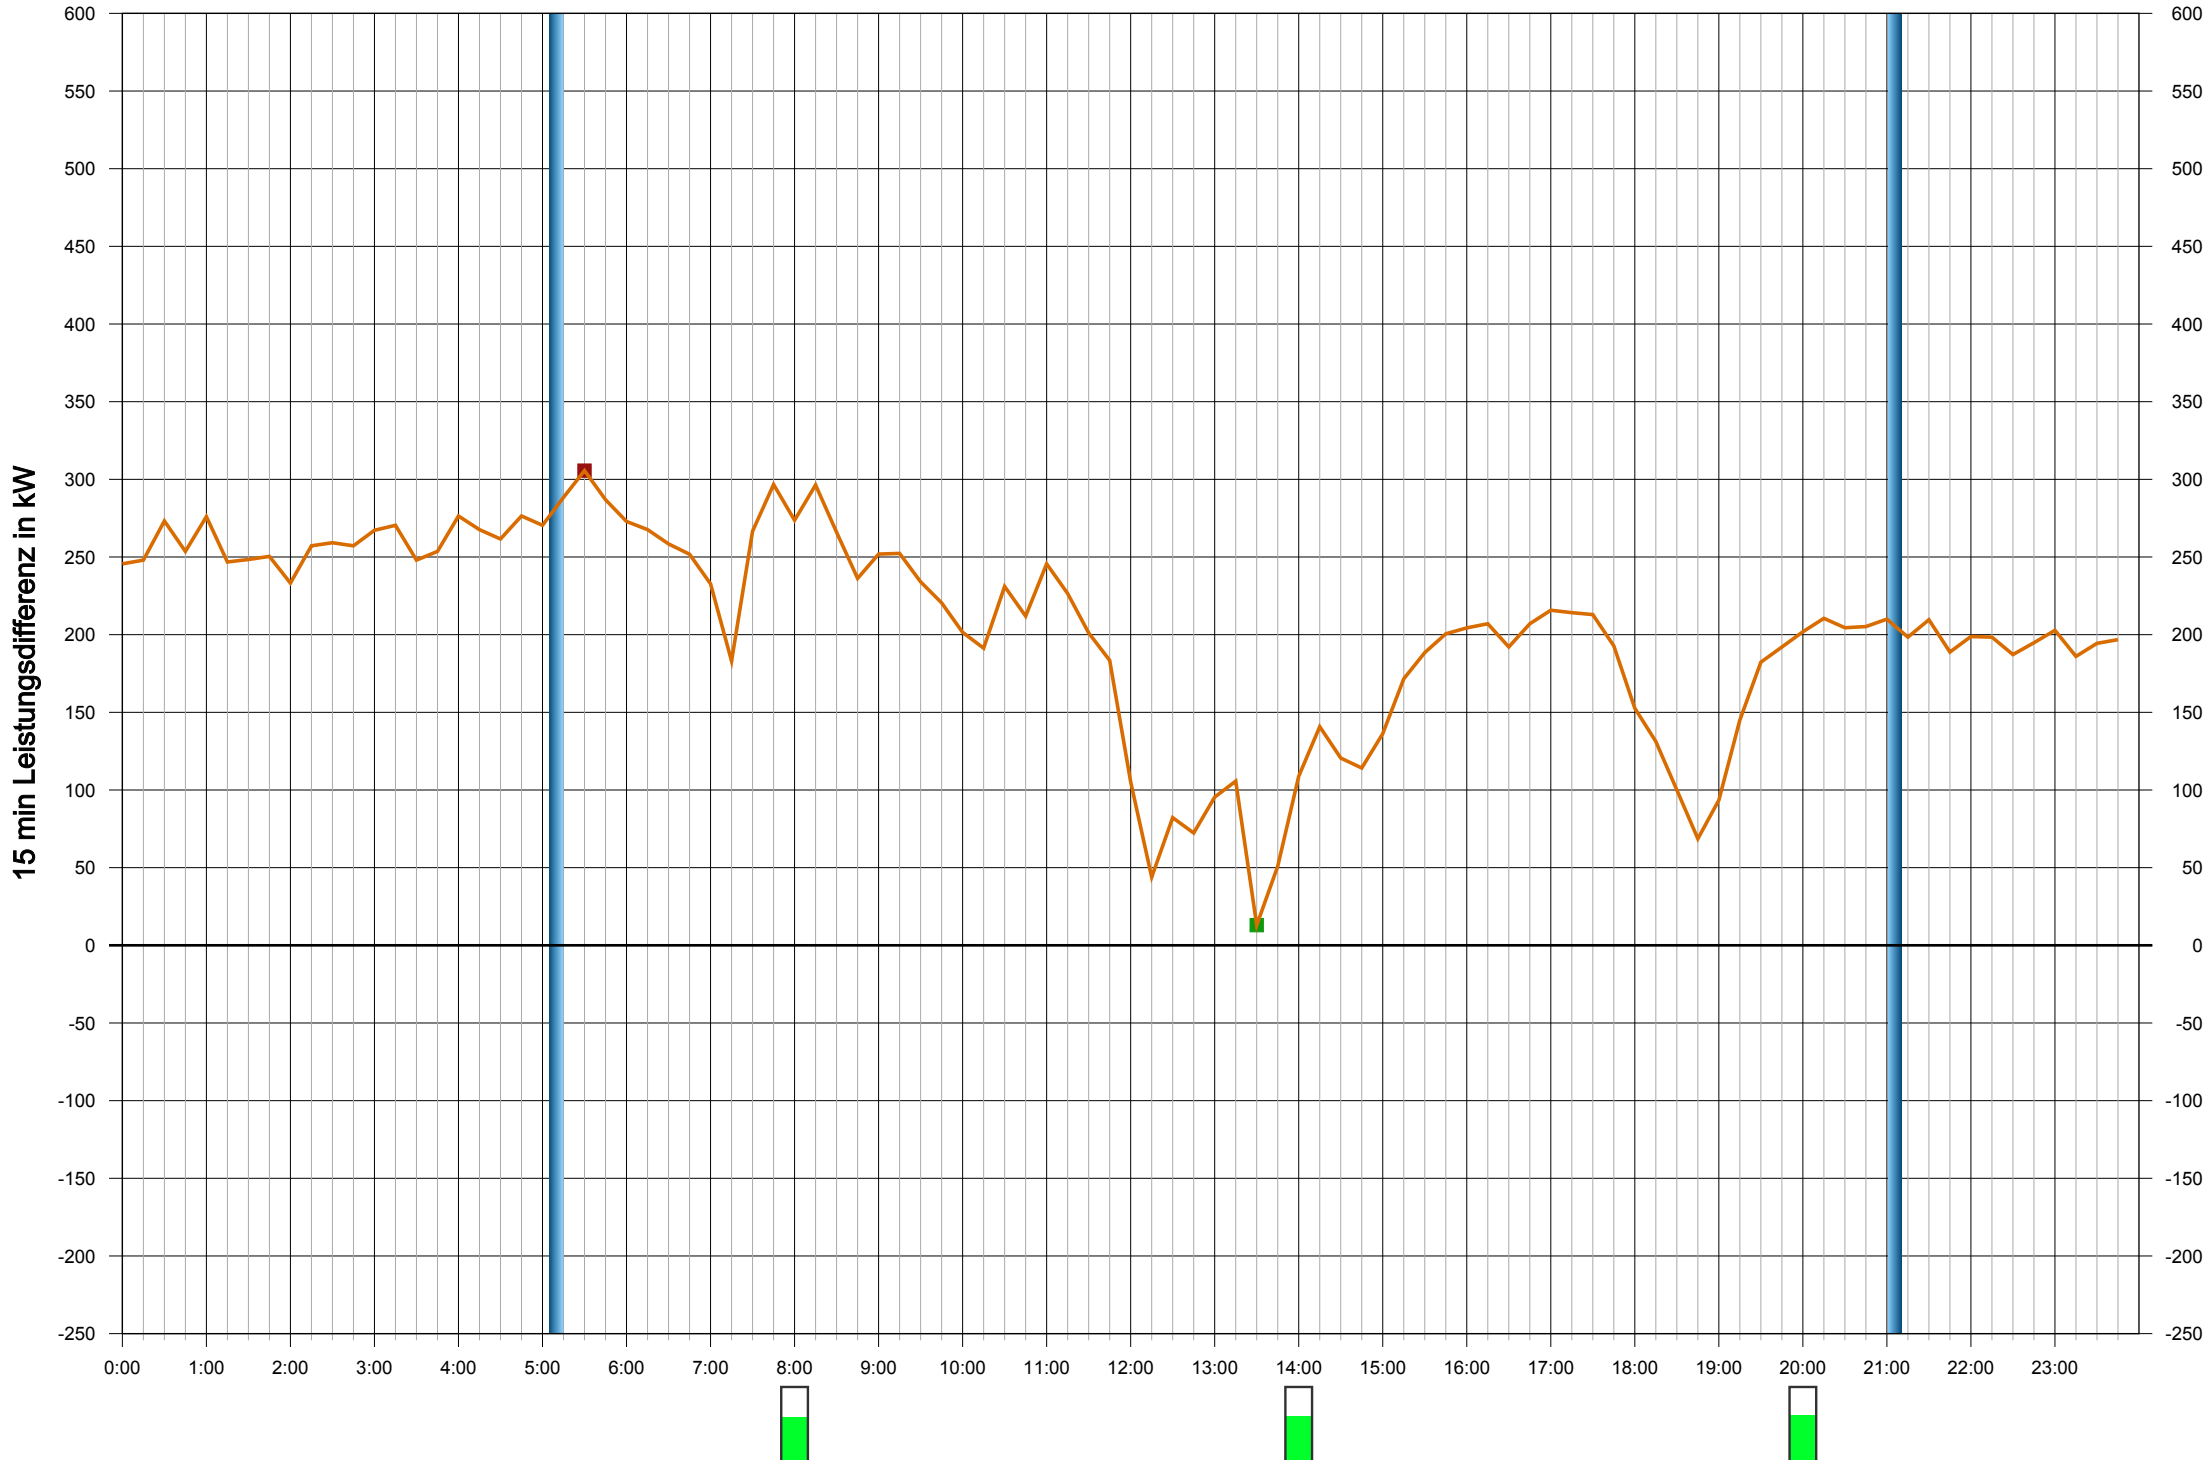


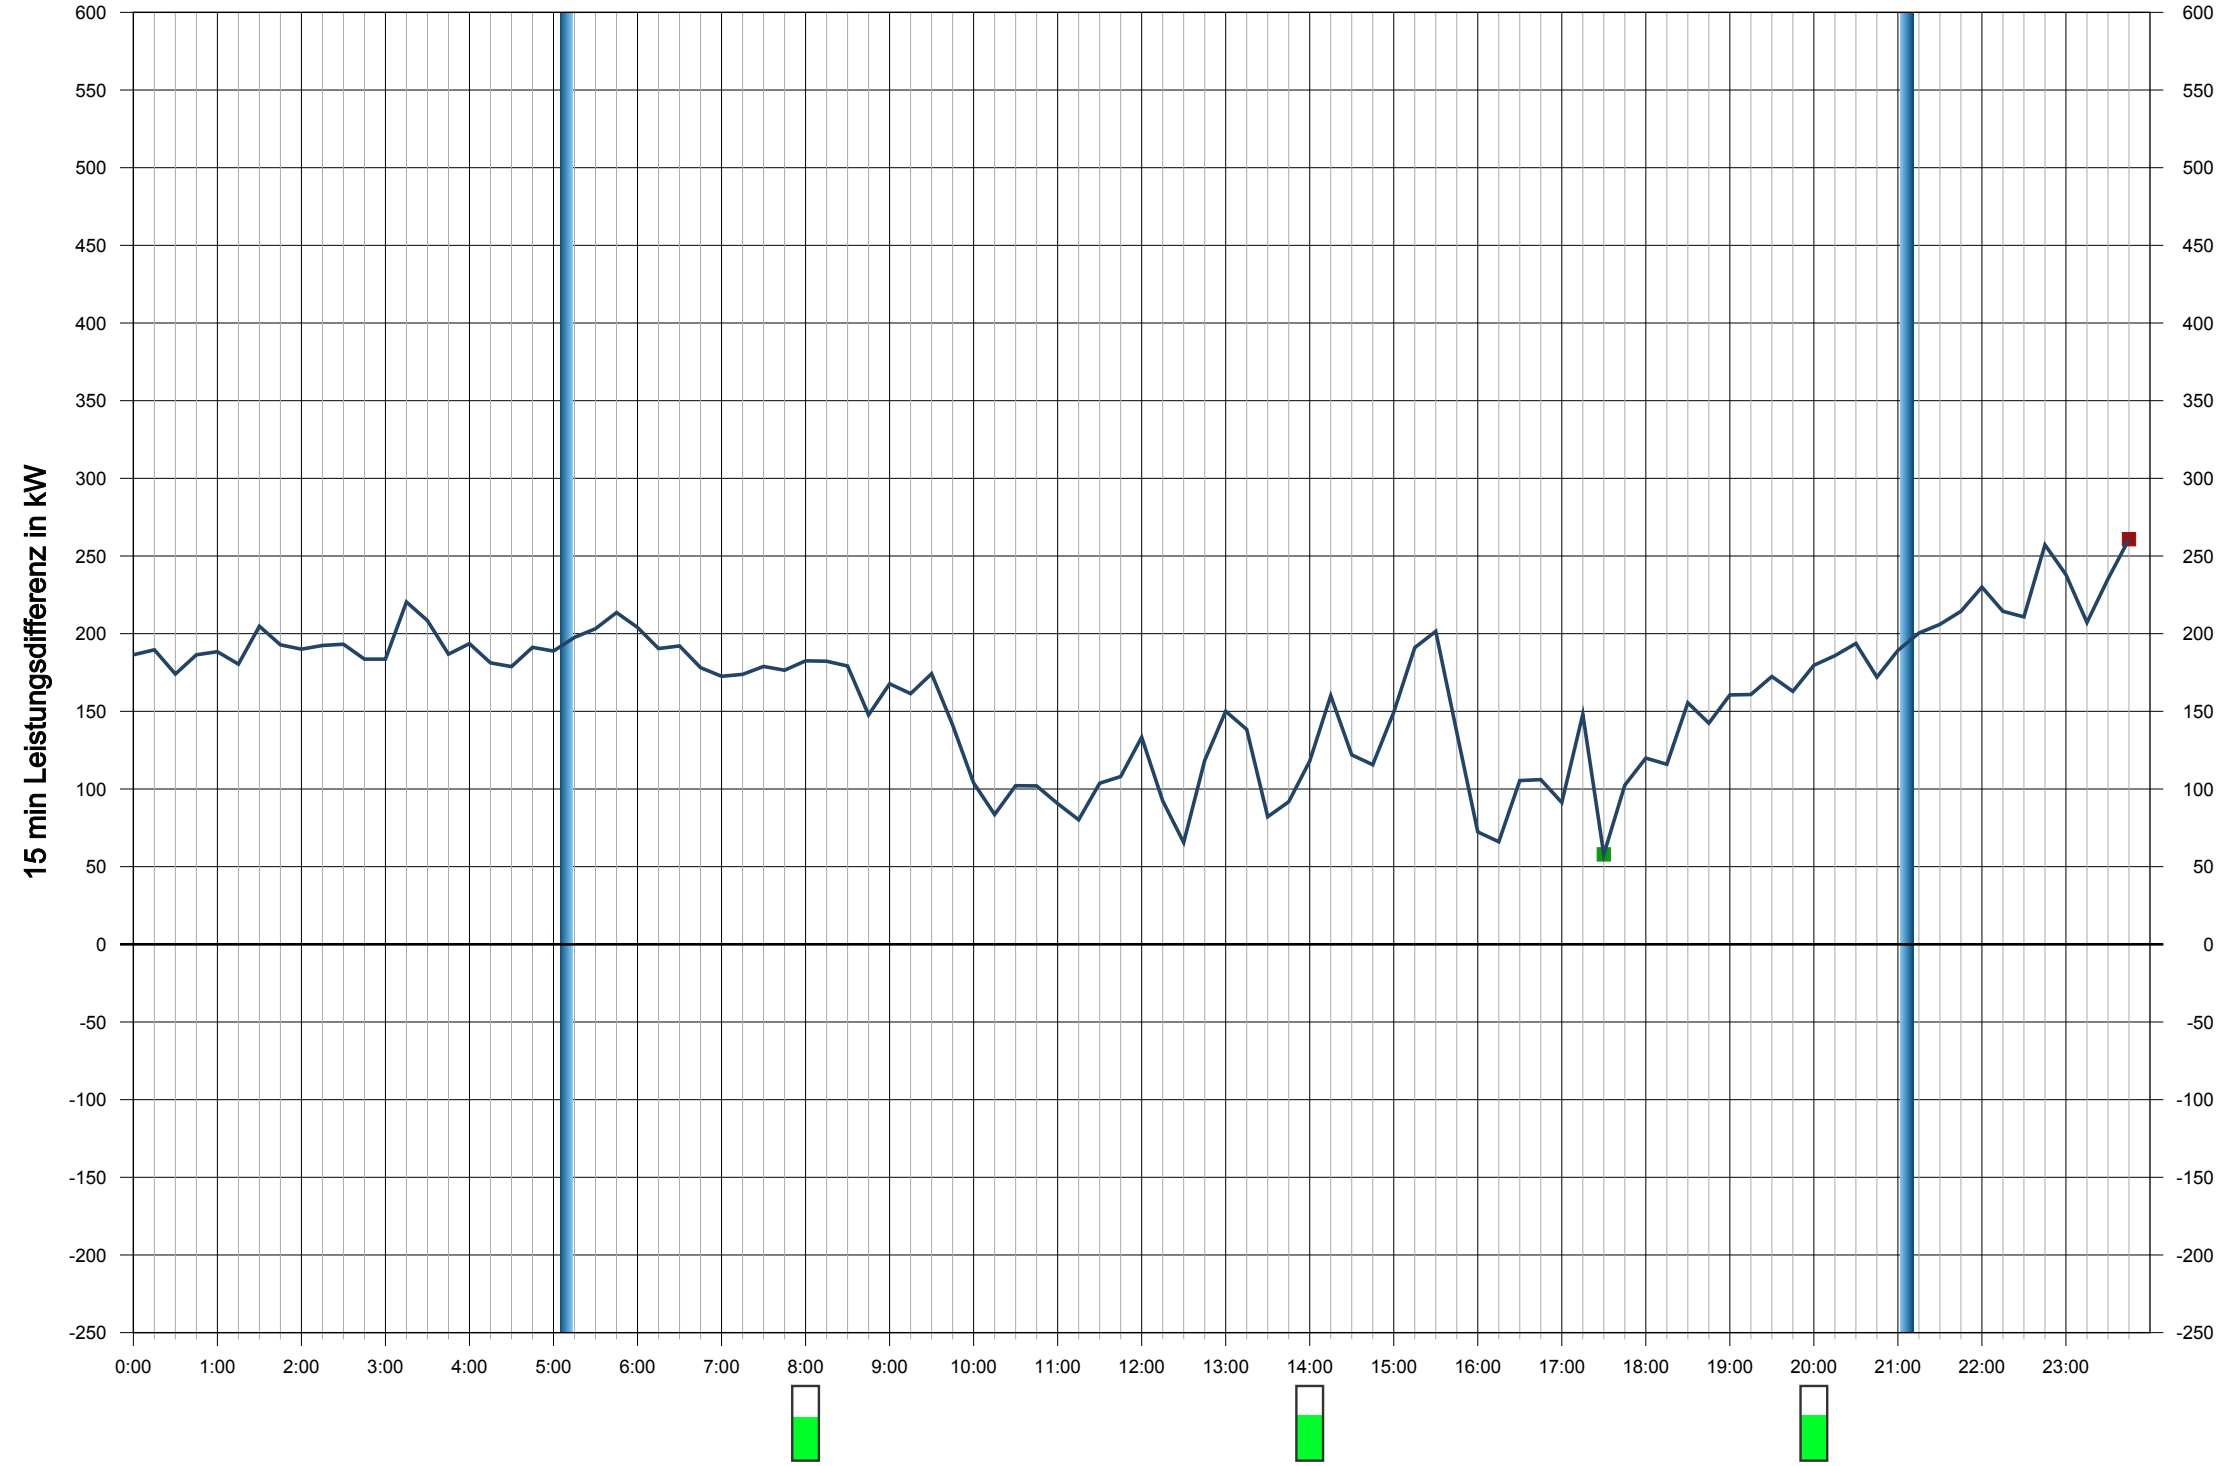


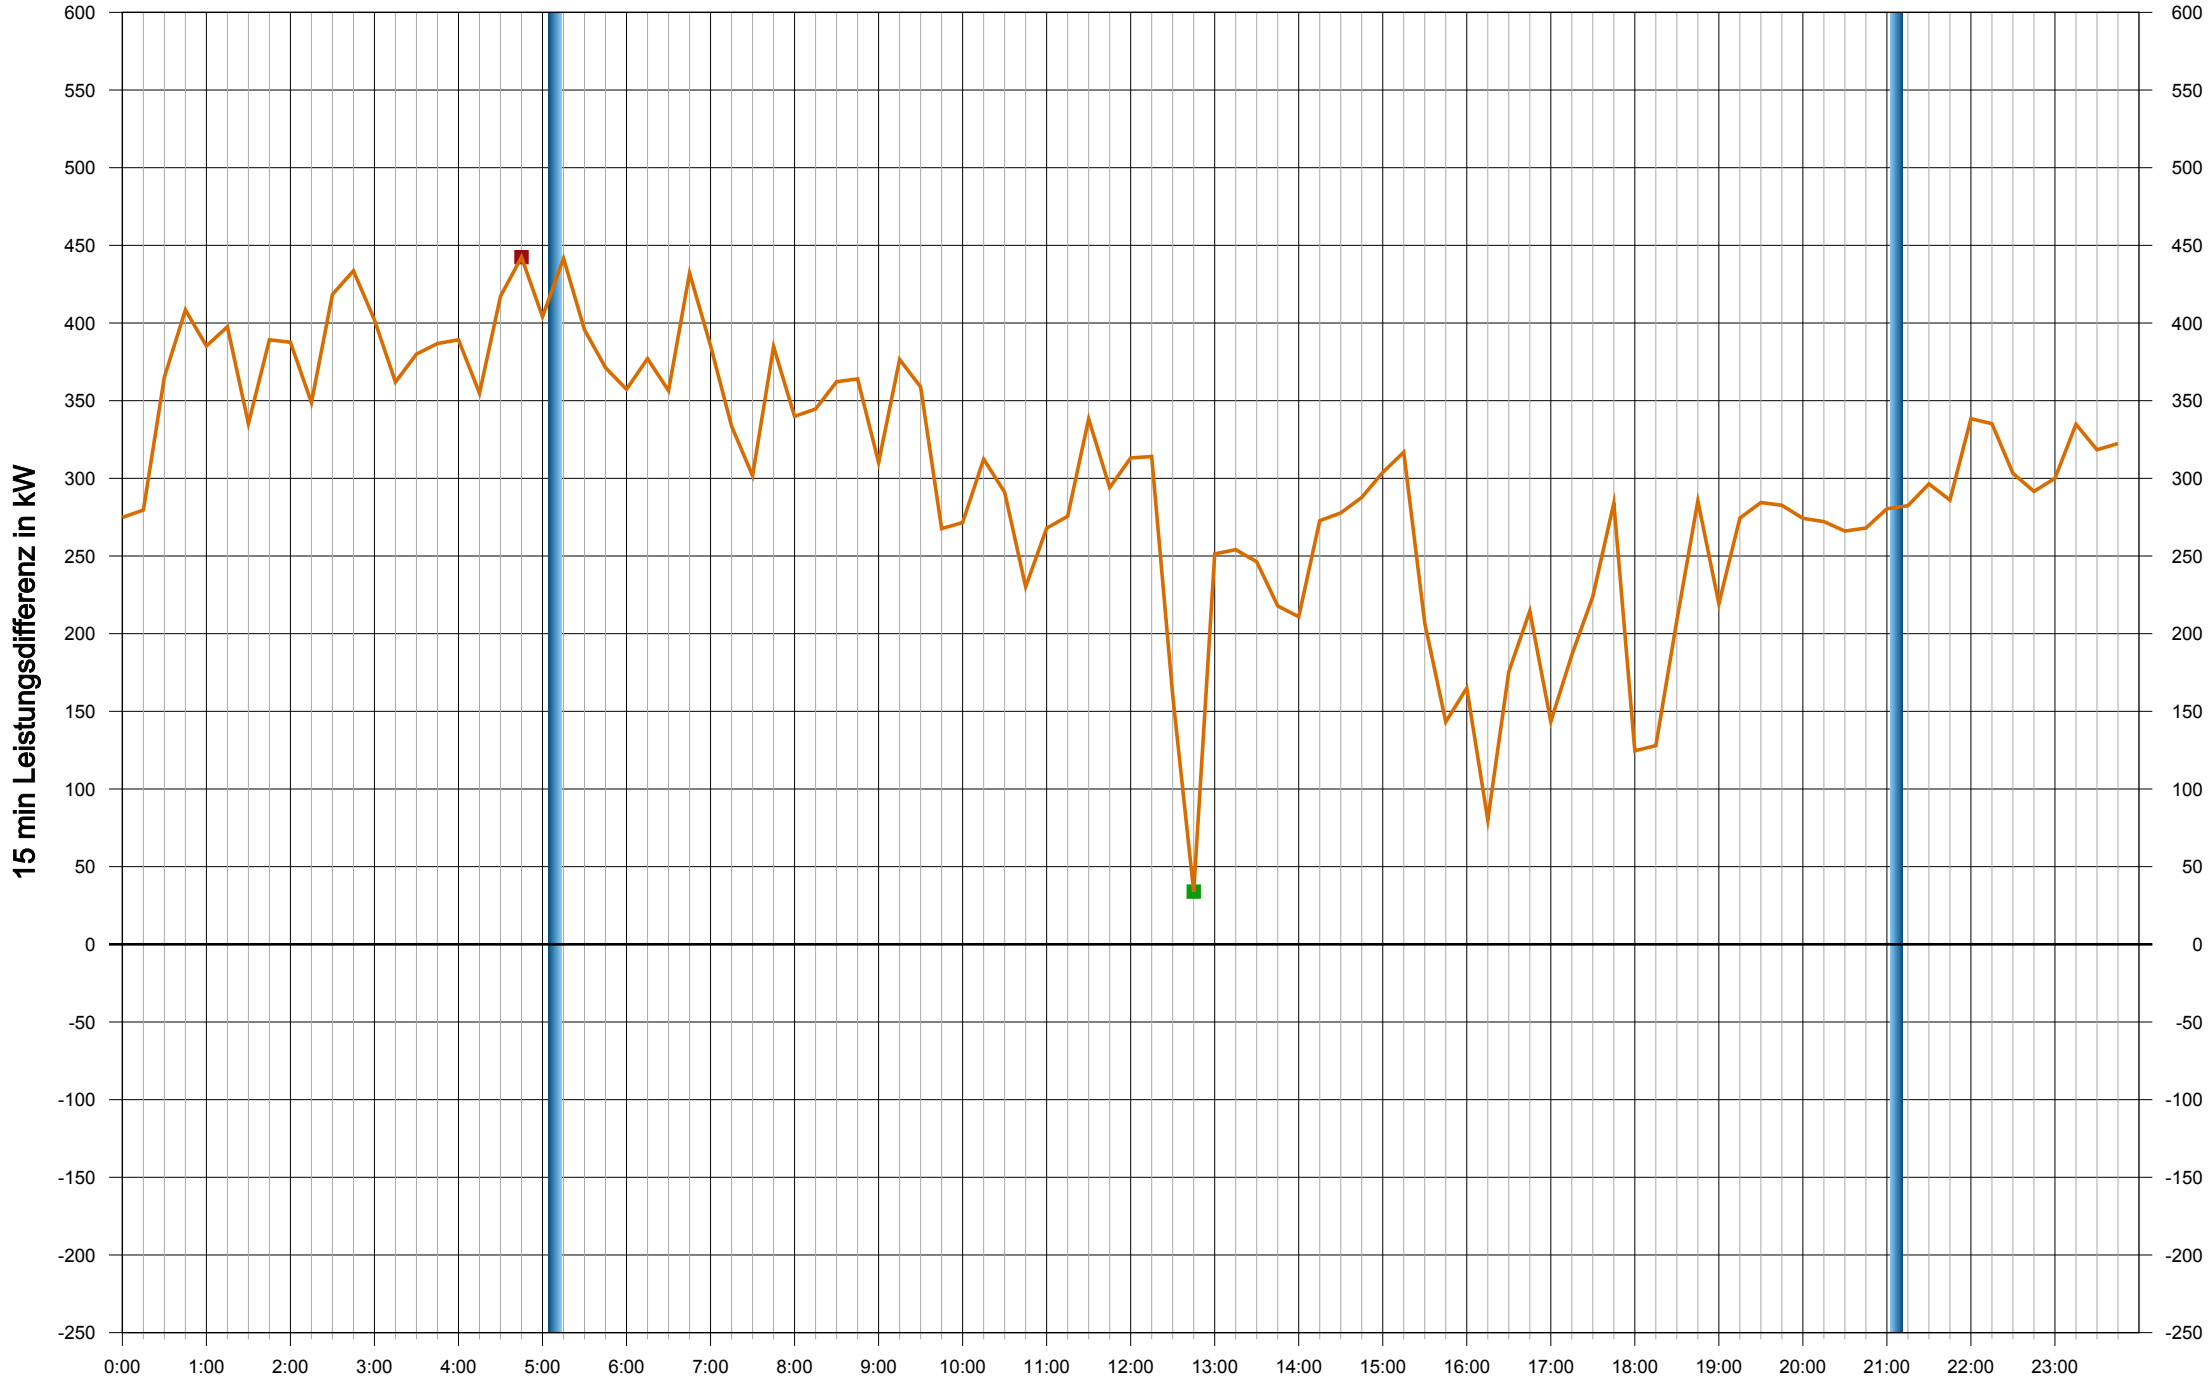


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Di. 12.6.2012 (KW 24)

Tagesminimum: 172,1 kW, Tagesmittelwert: 354,5 kW, Tagesmaximum: 499,2 kW, Tagesbedarf: 9.622 kWh (1.347 €)

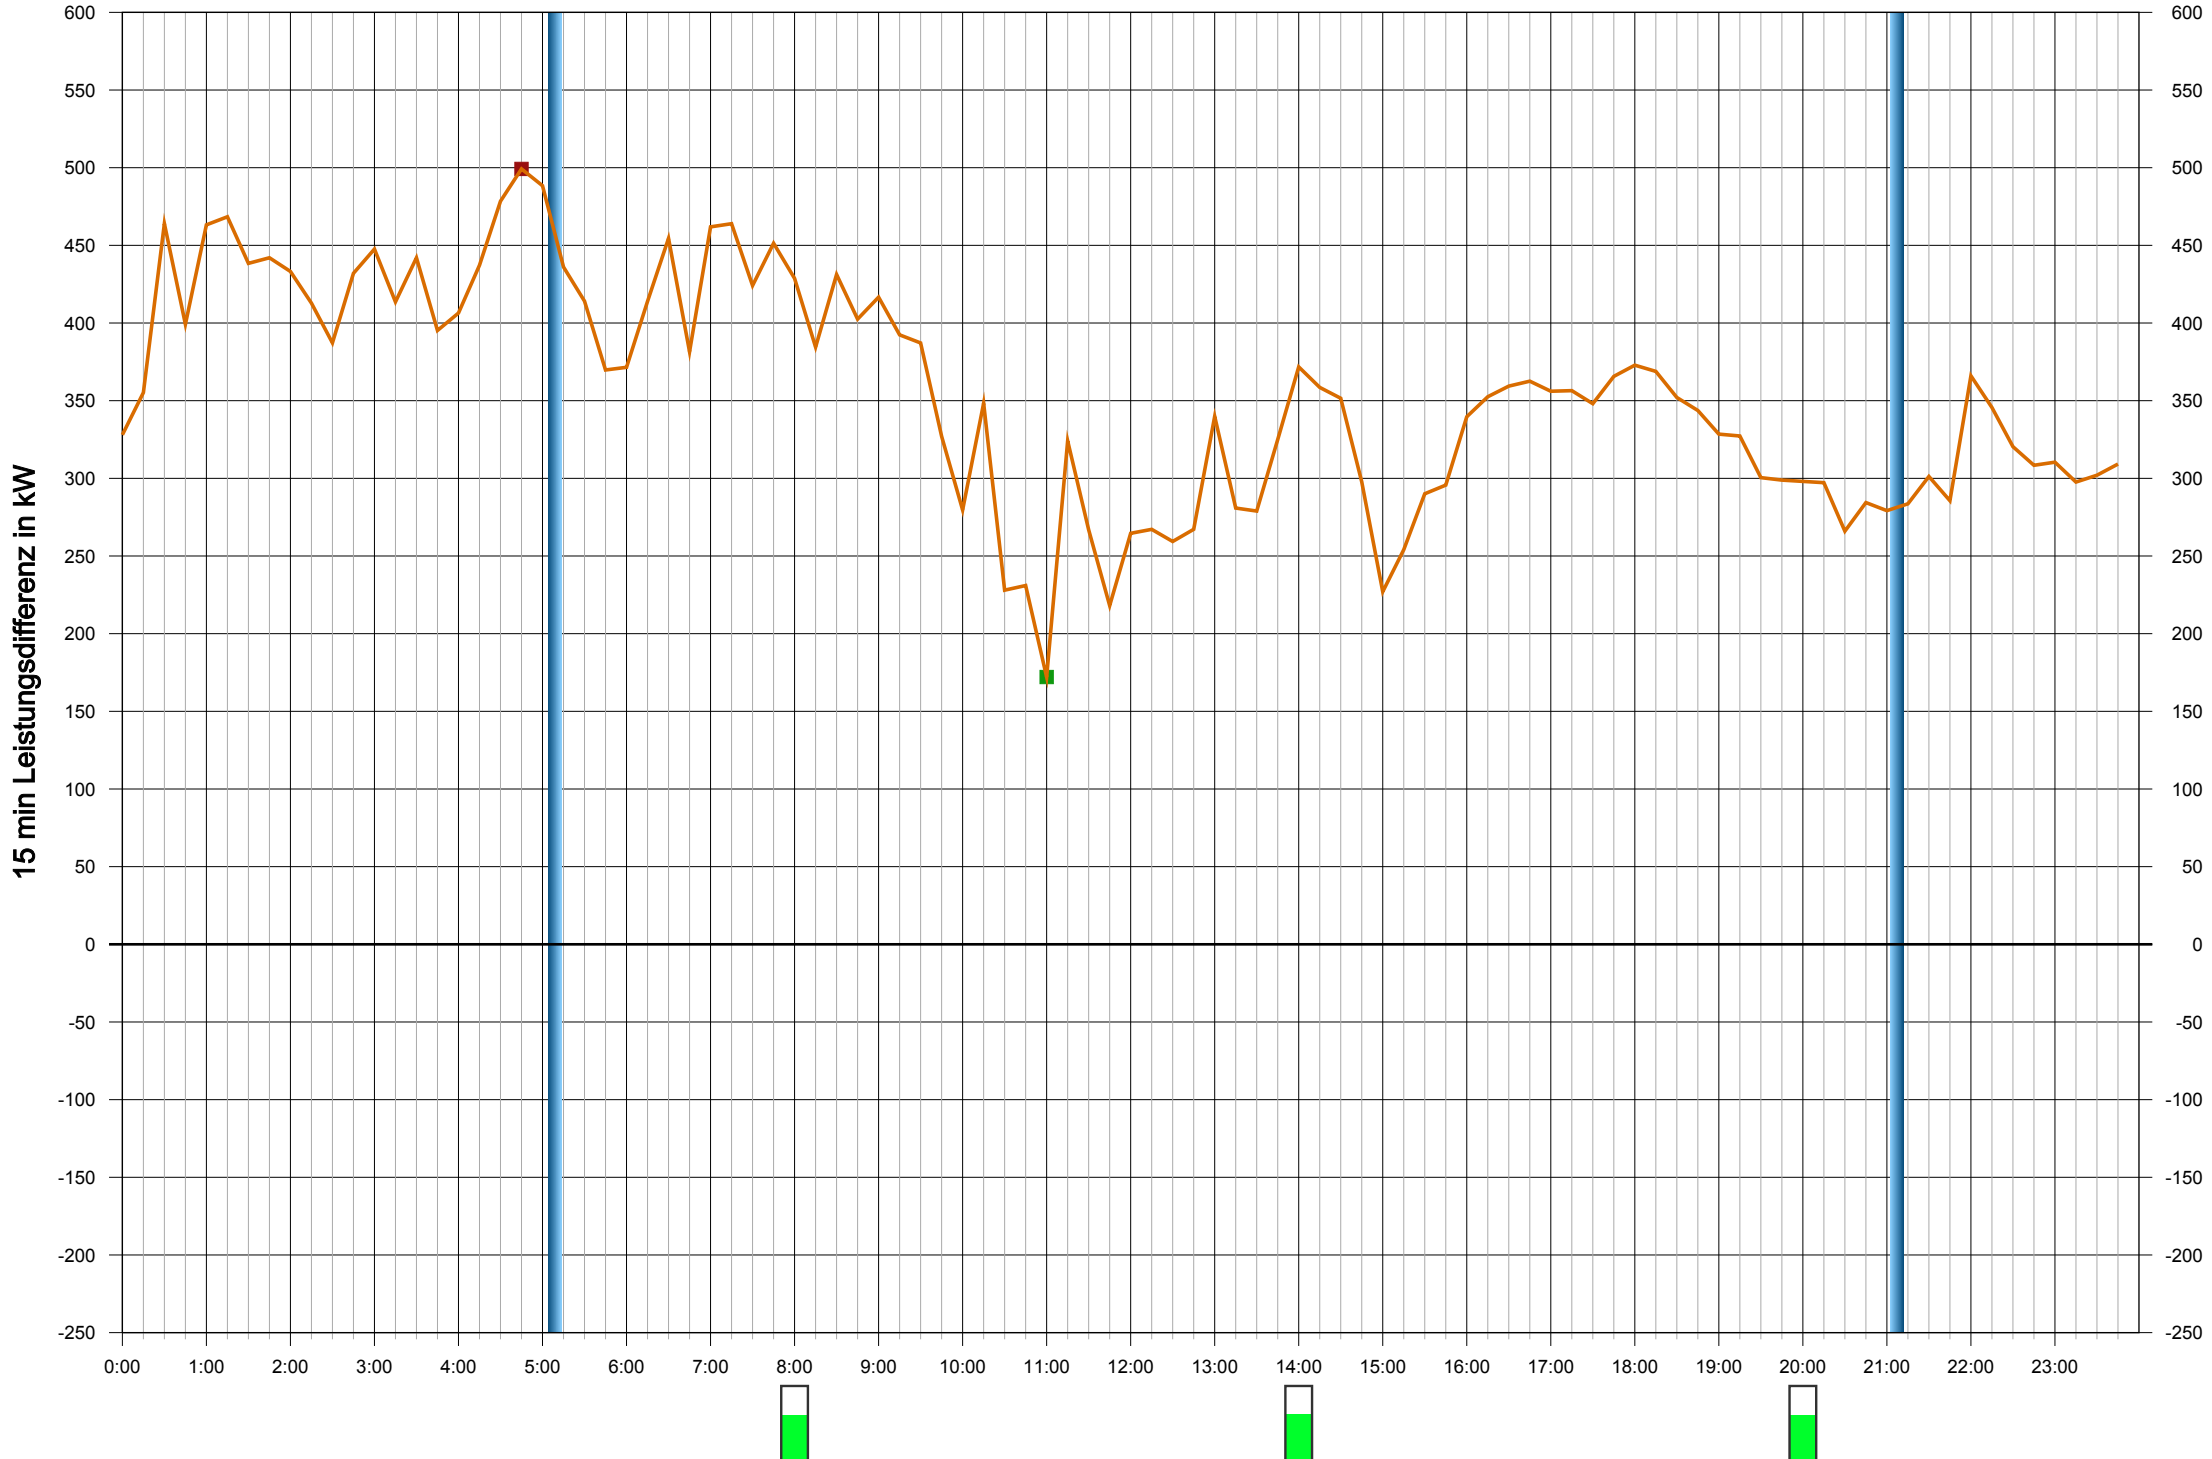


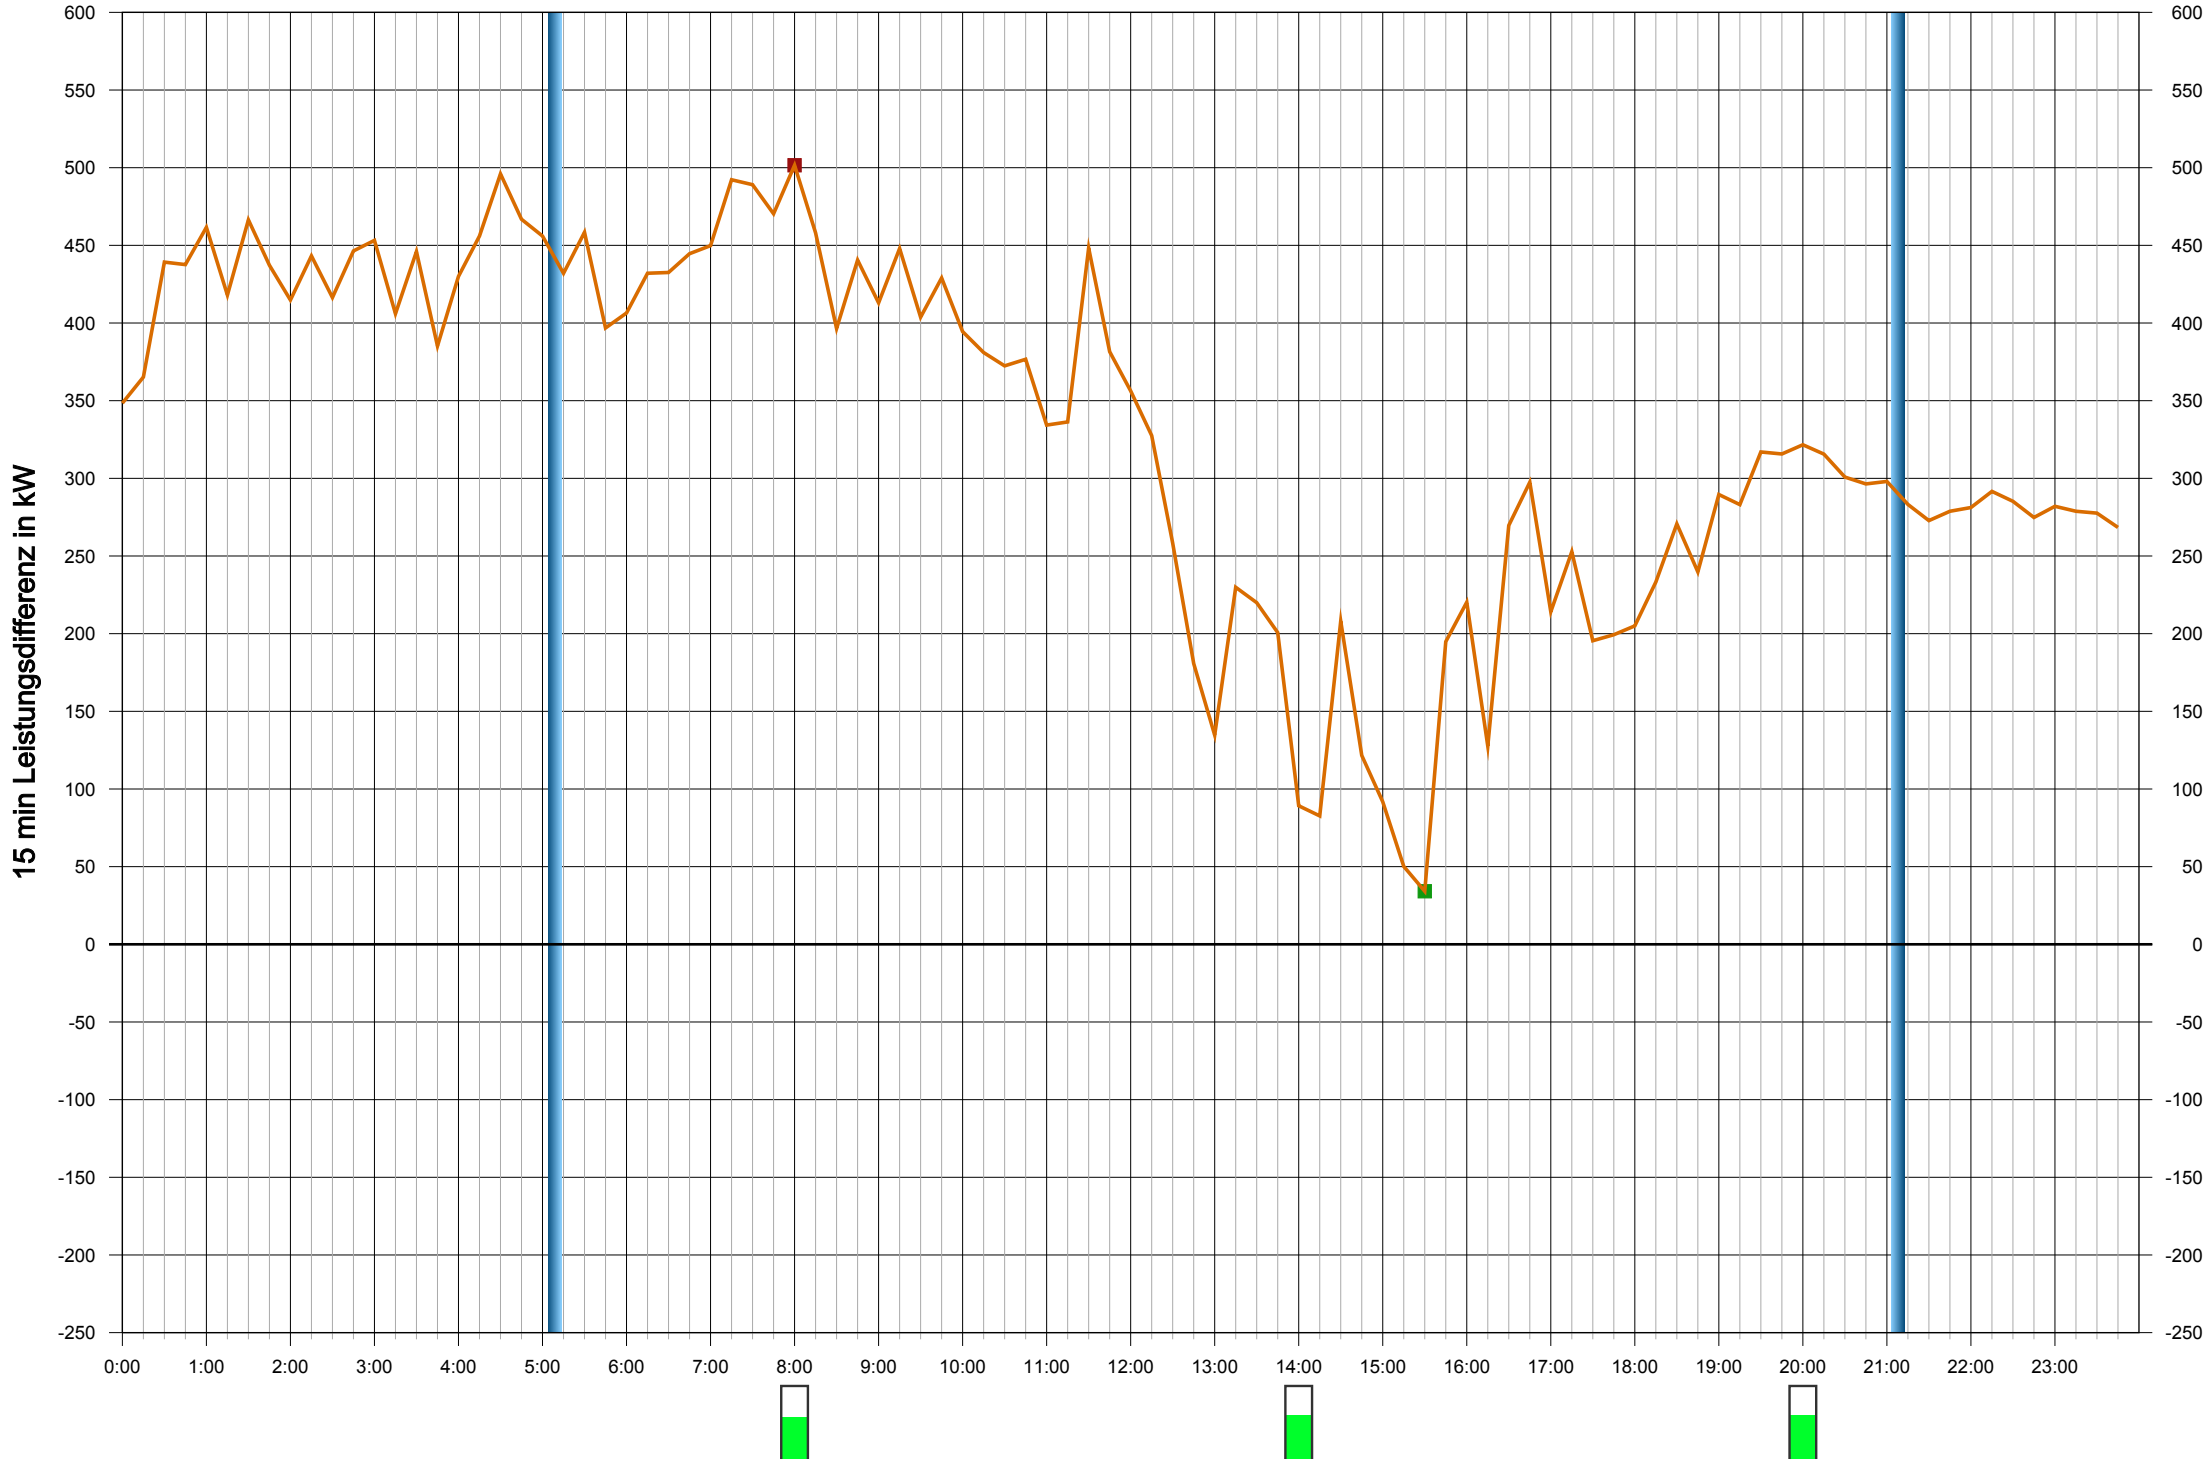

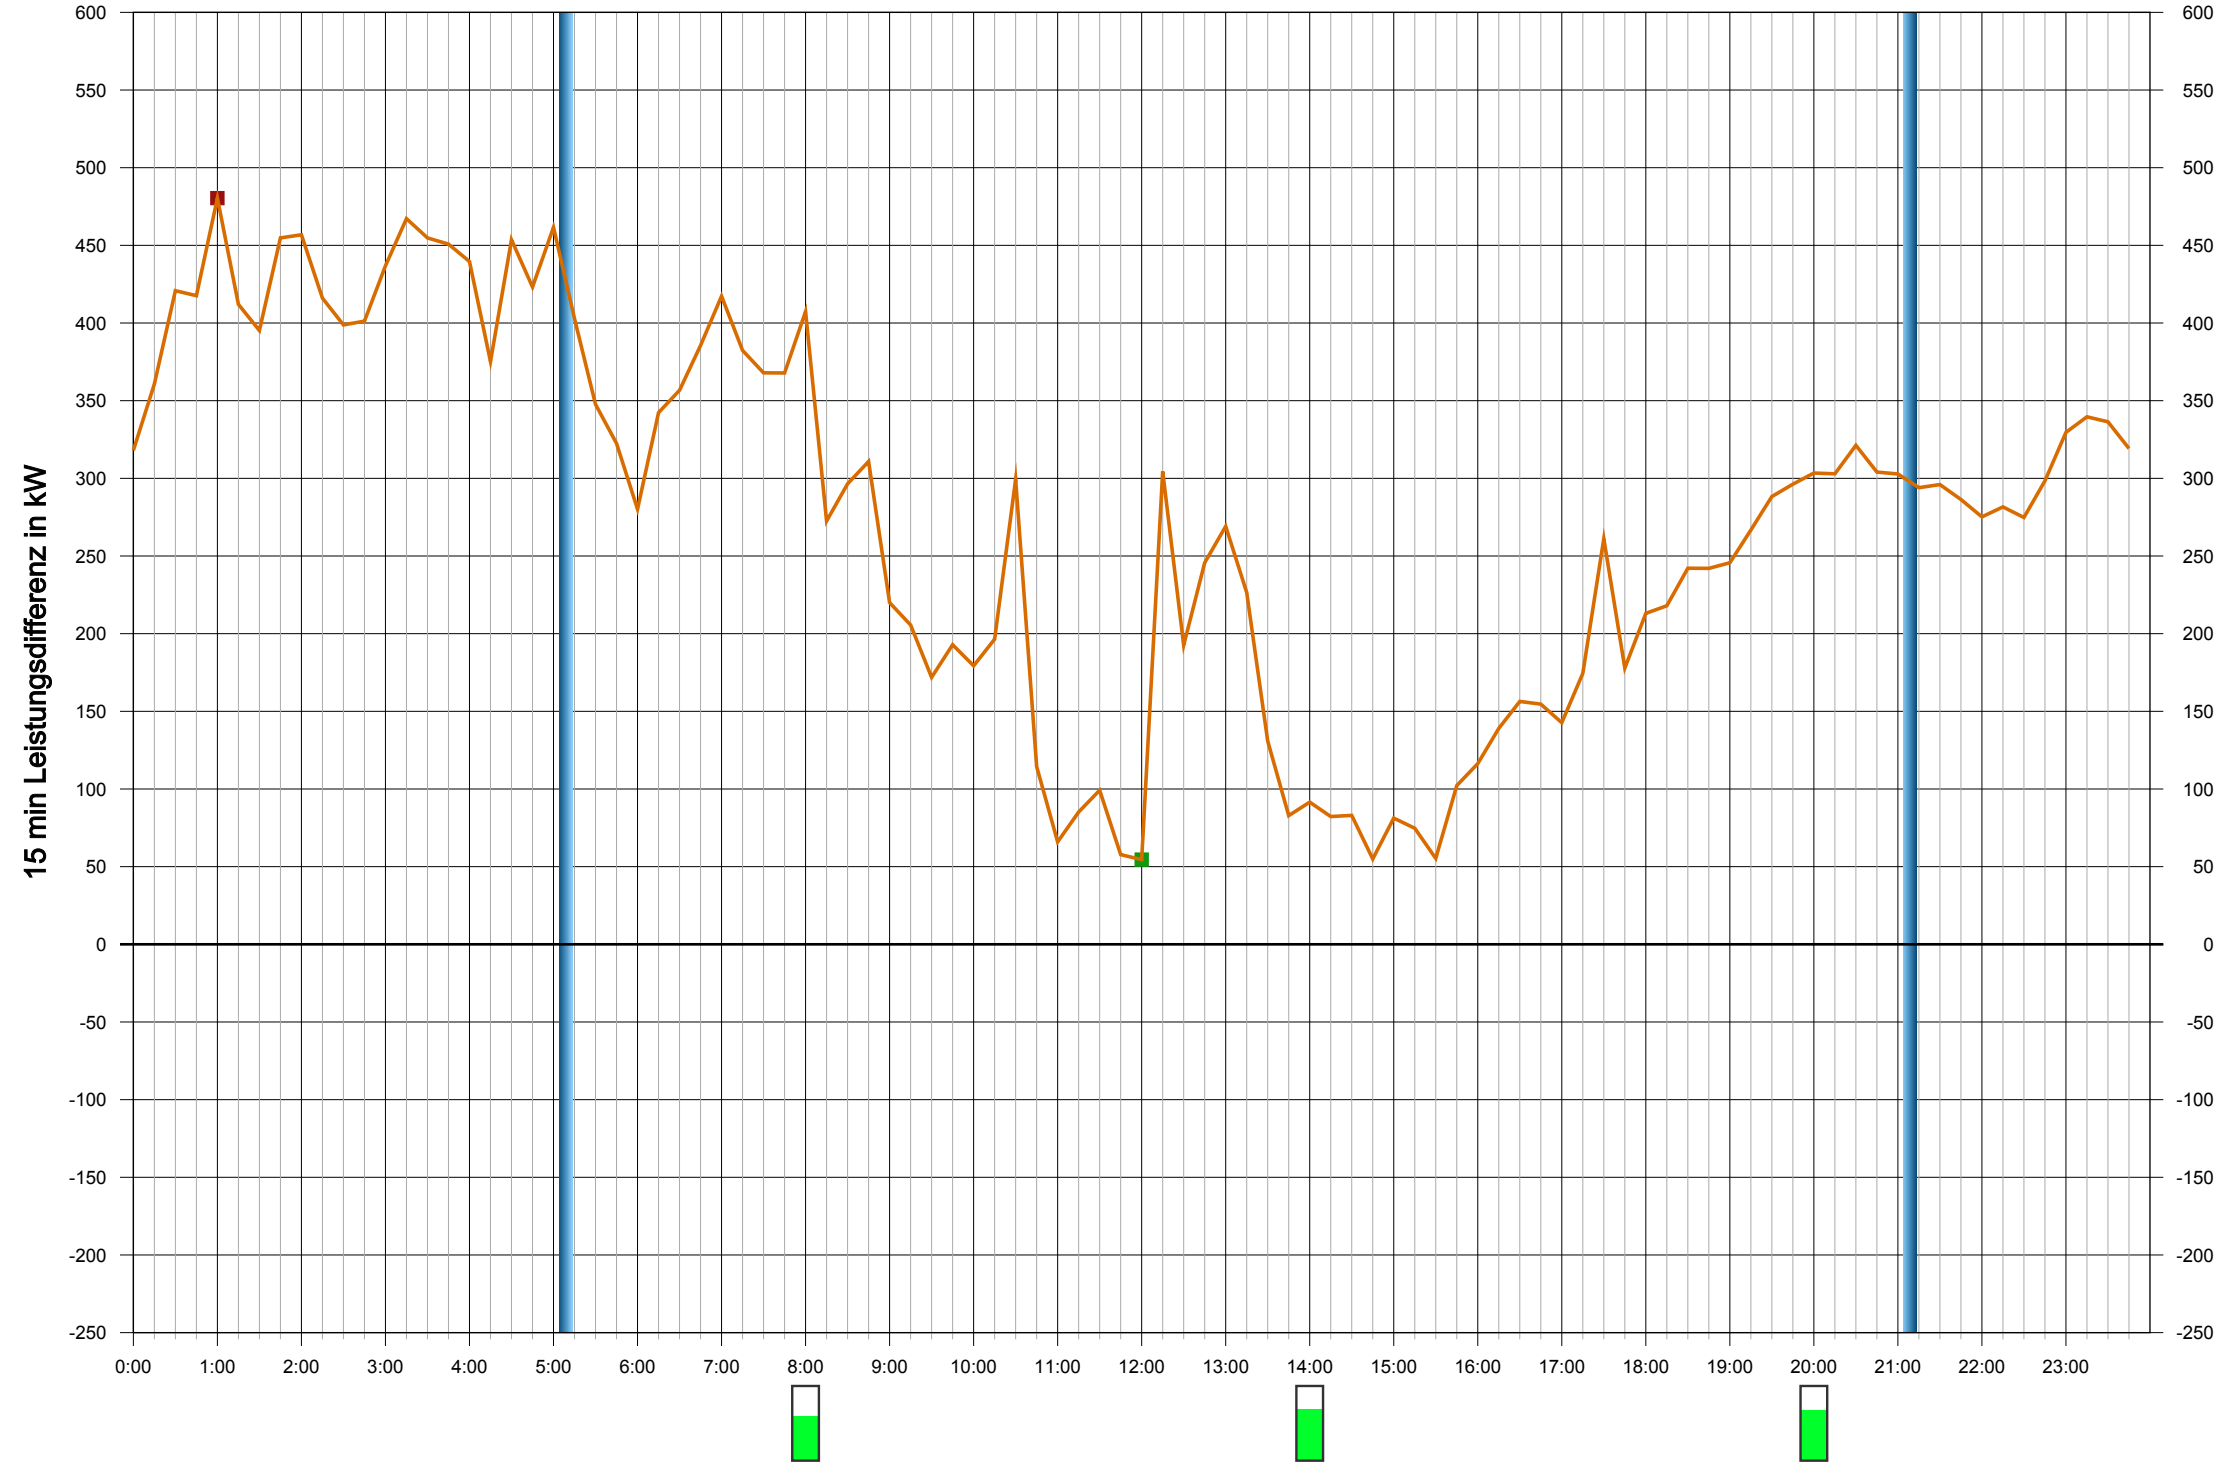


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Fr. 15.6.2012 (KW 24)


Tagesminimum: 29,5 kW, Tagesmittelwert: 261,0 kW, Tagesmaximum: 477,2 kW, Tagesbedarf: 9.422 kWh (1.319 €)

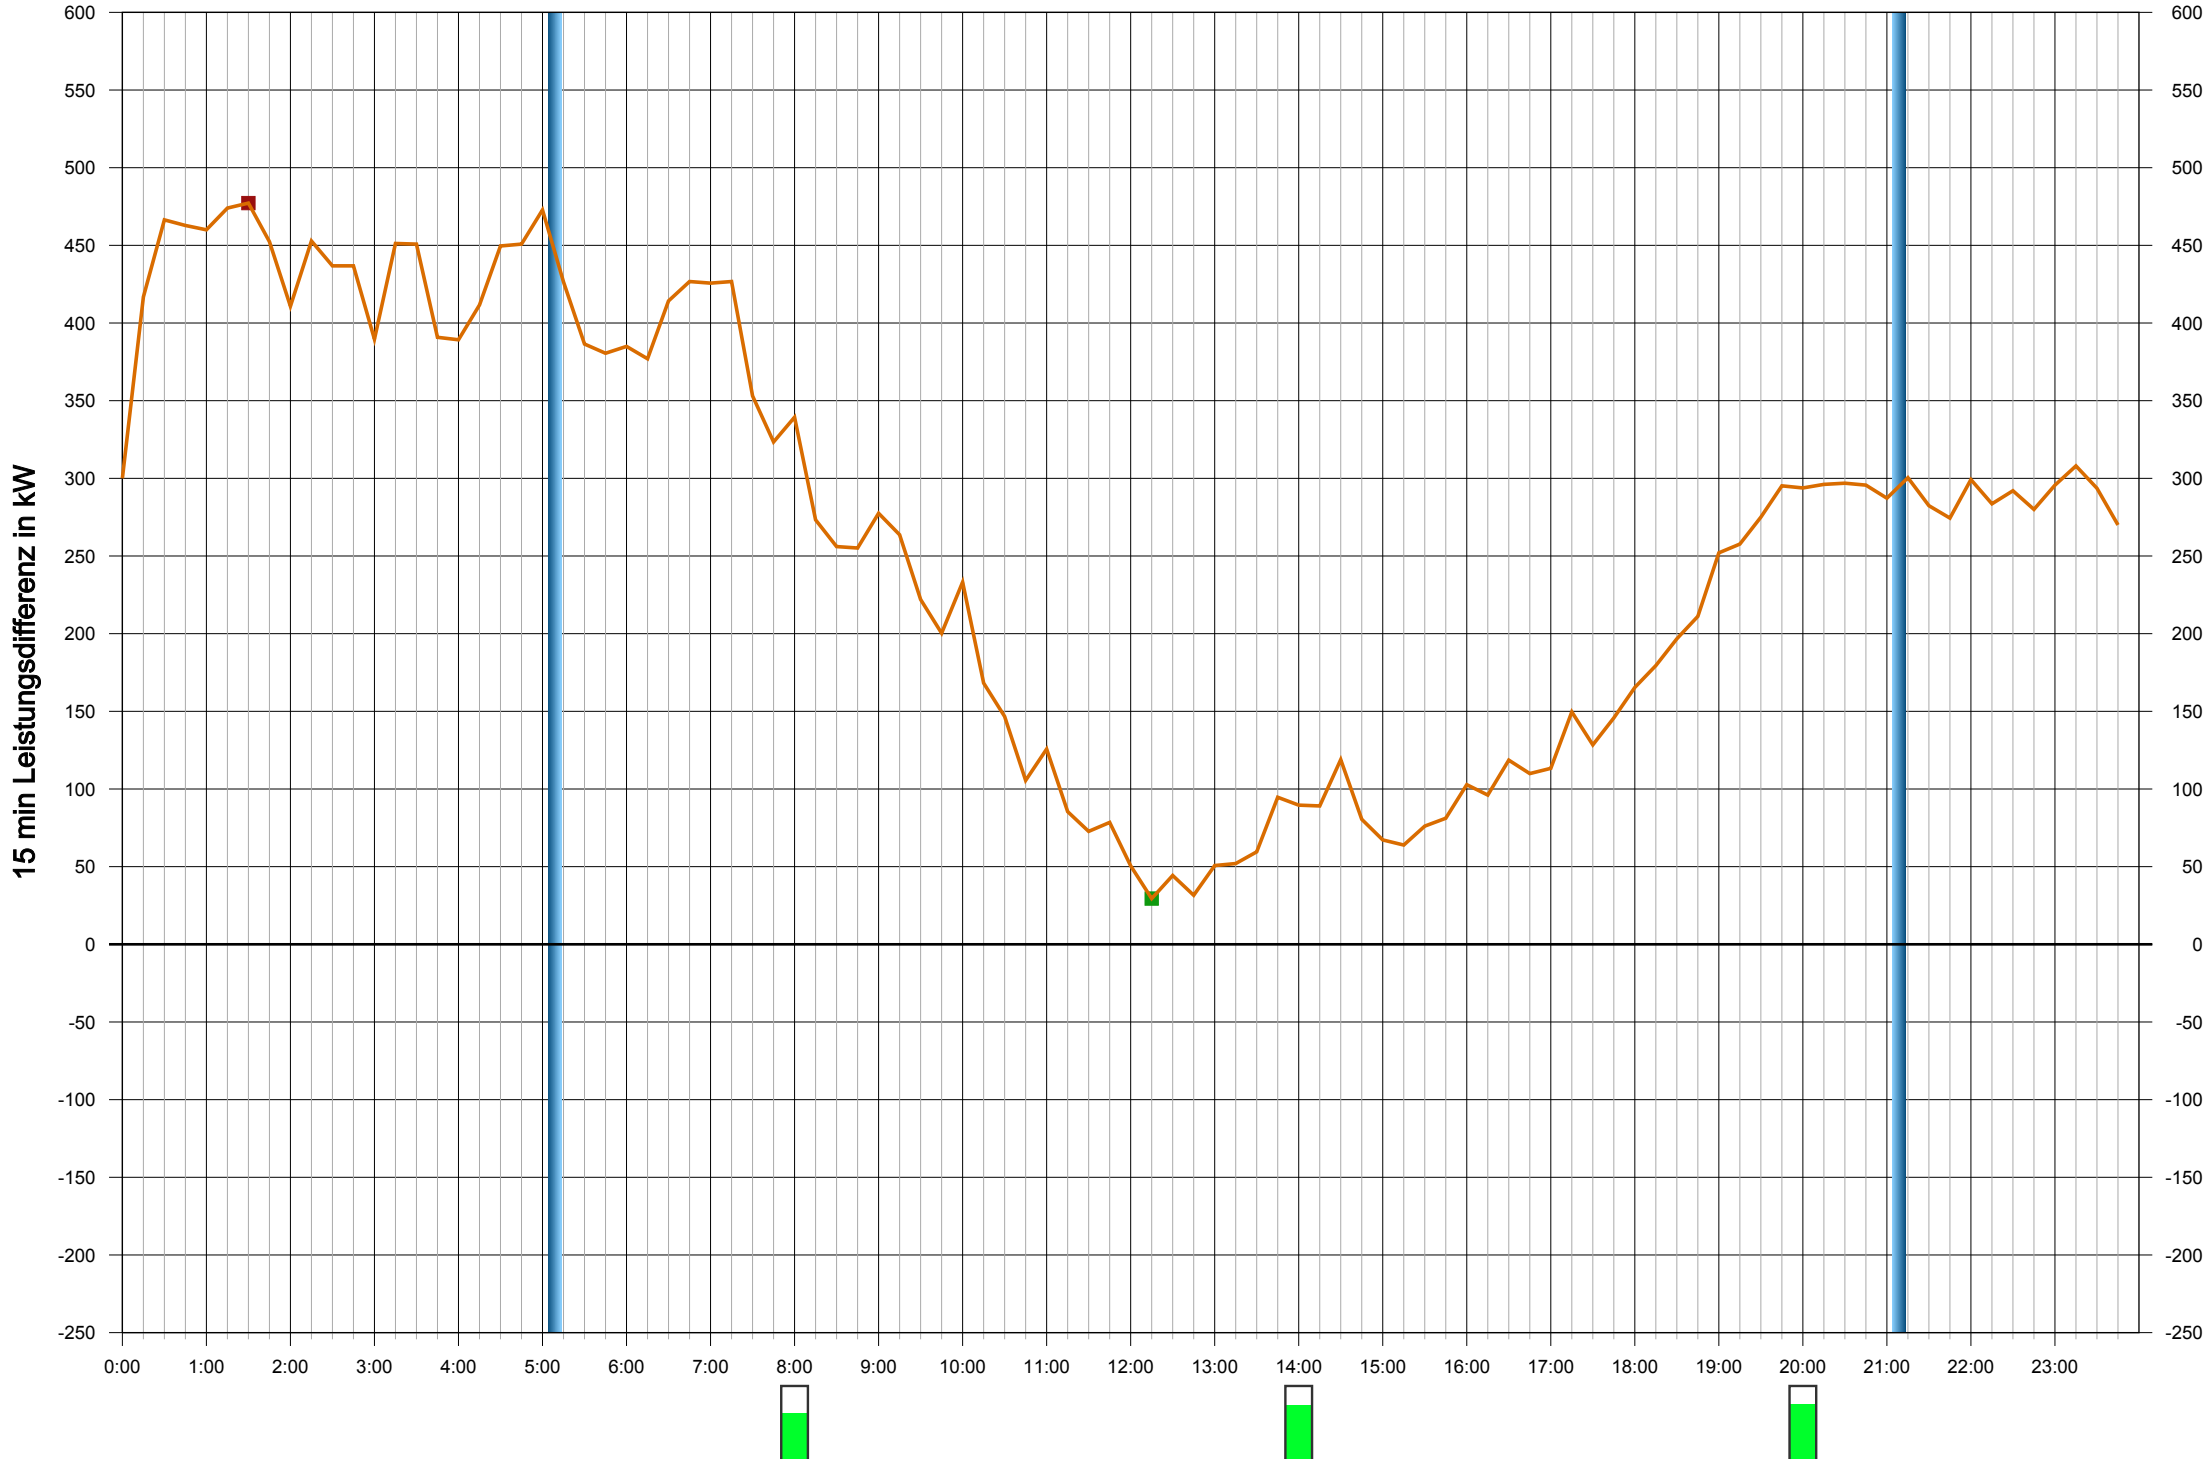





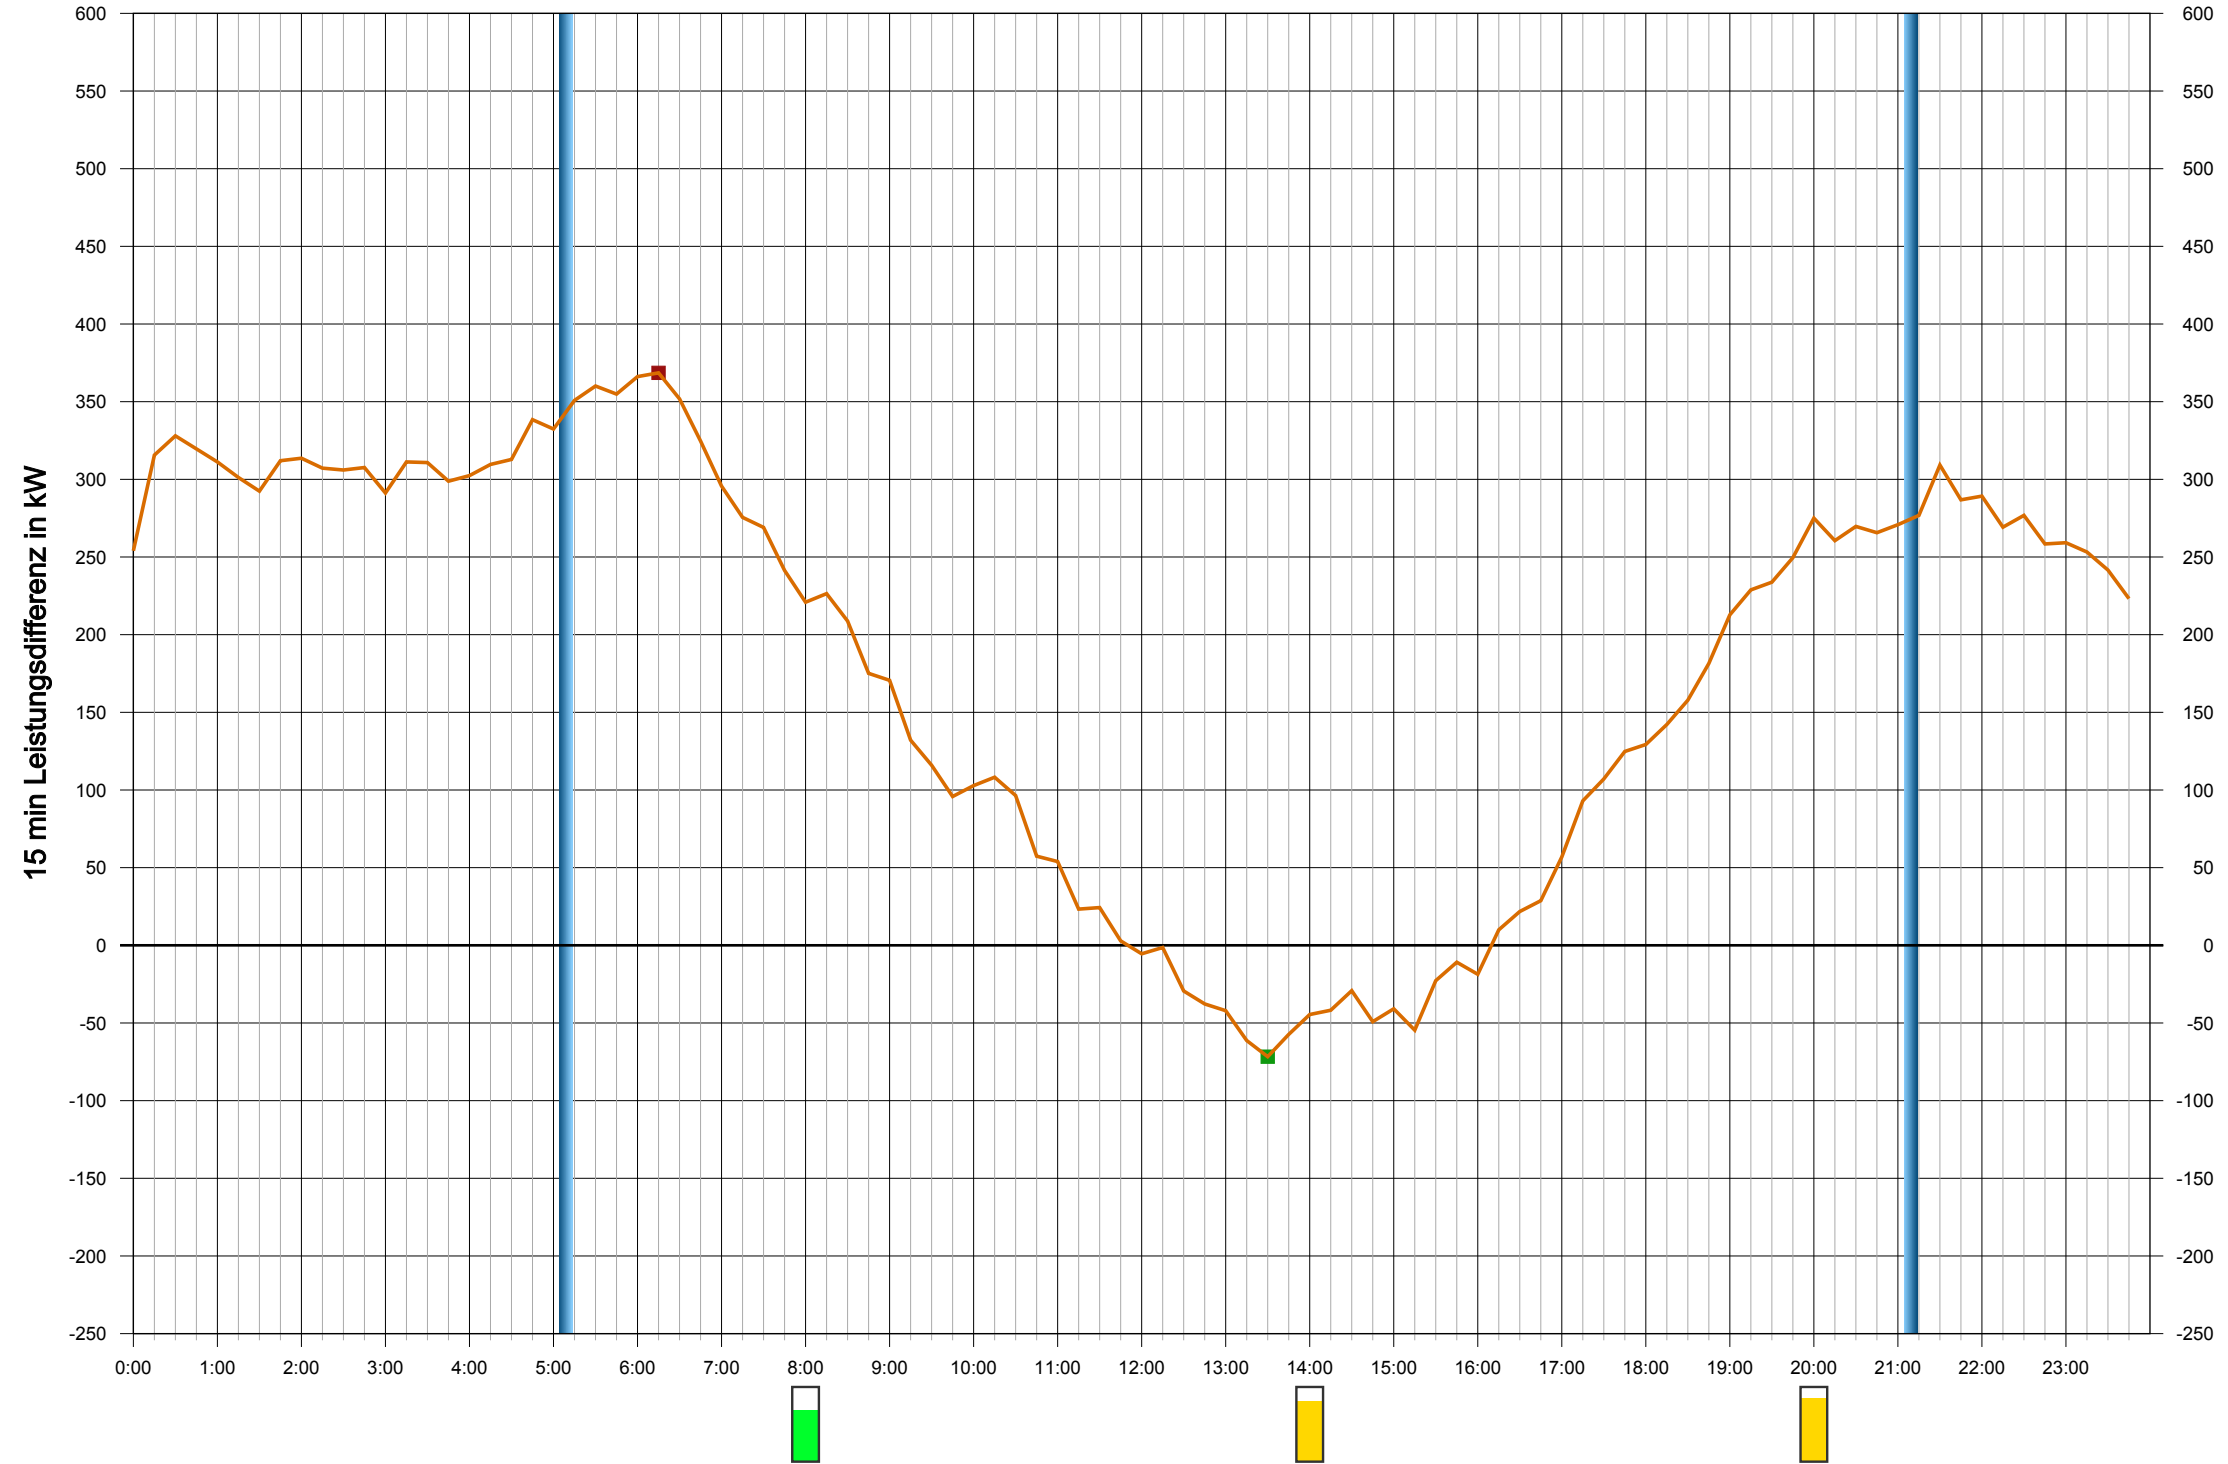





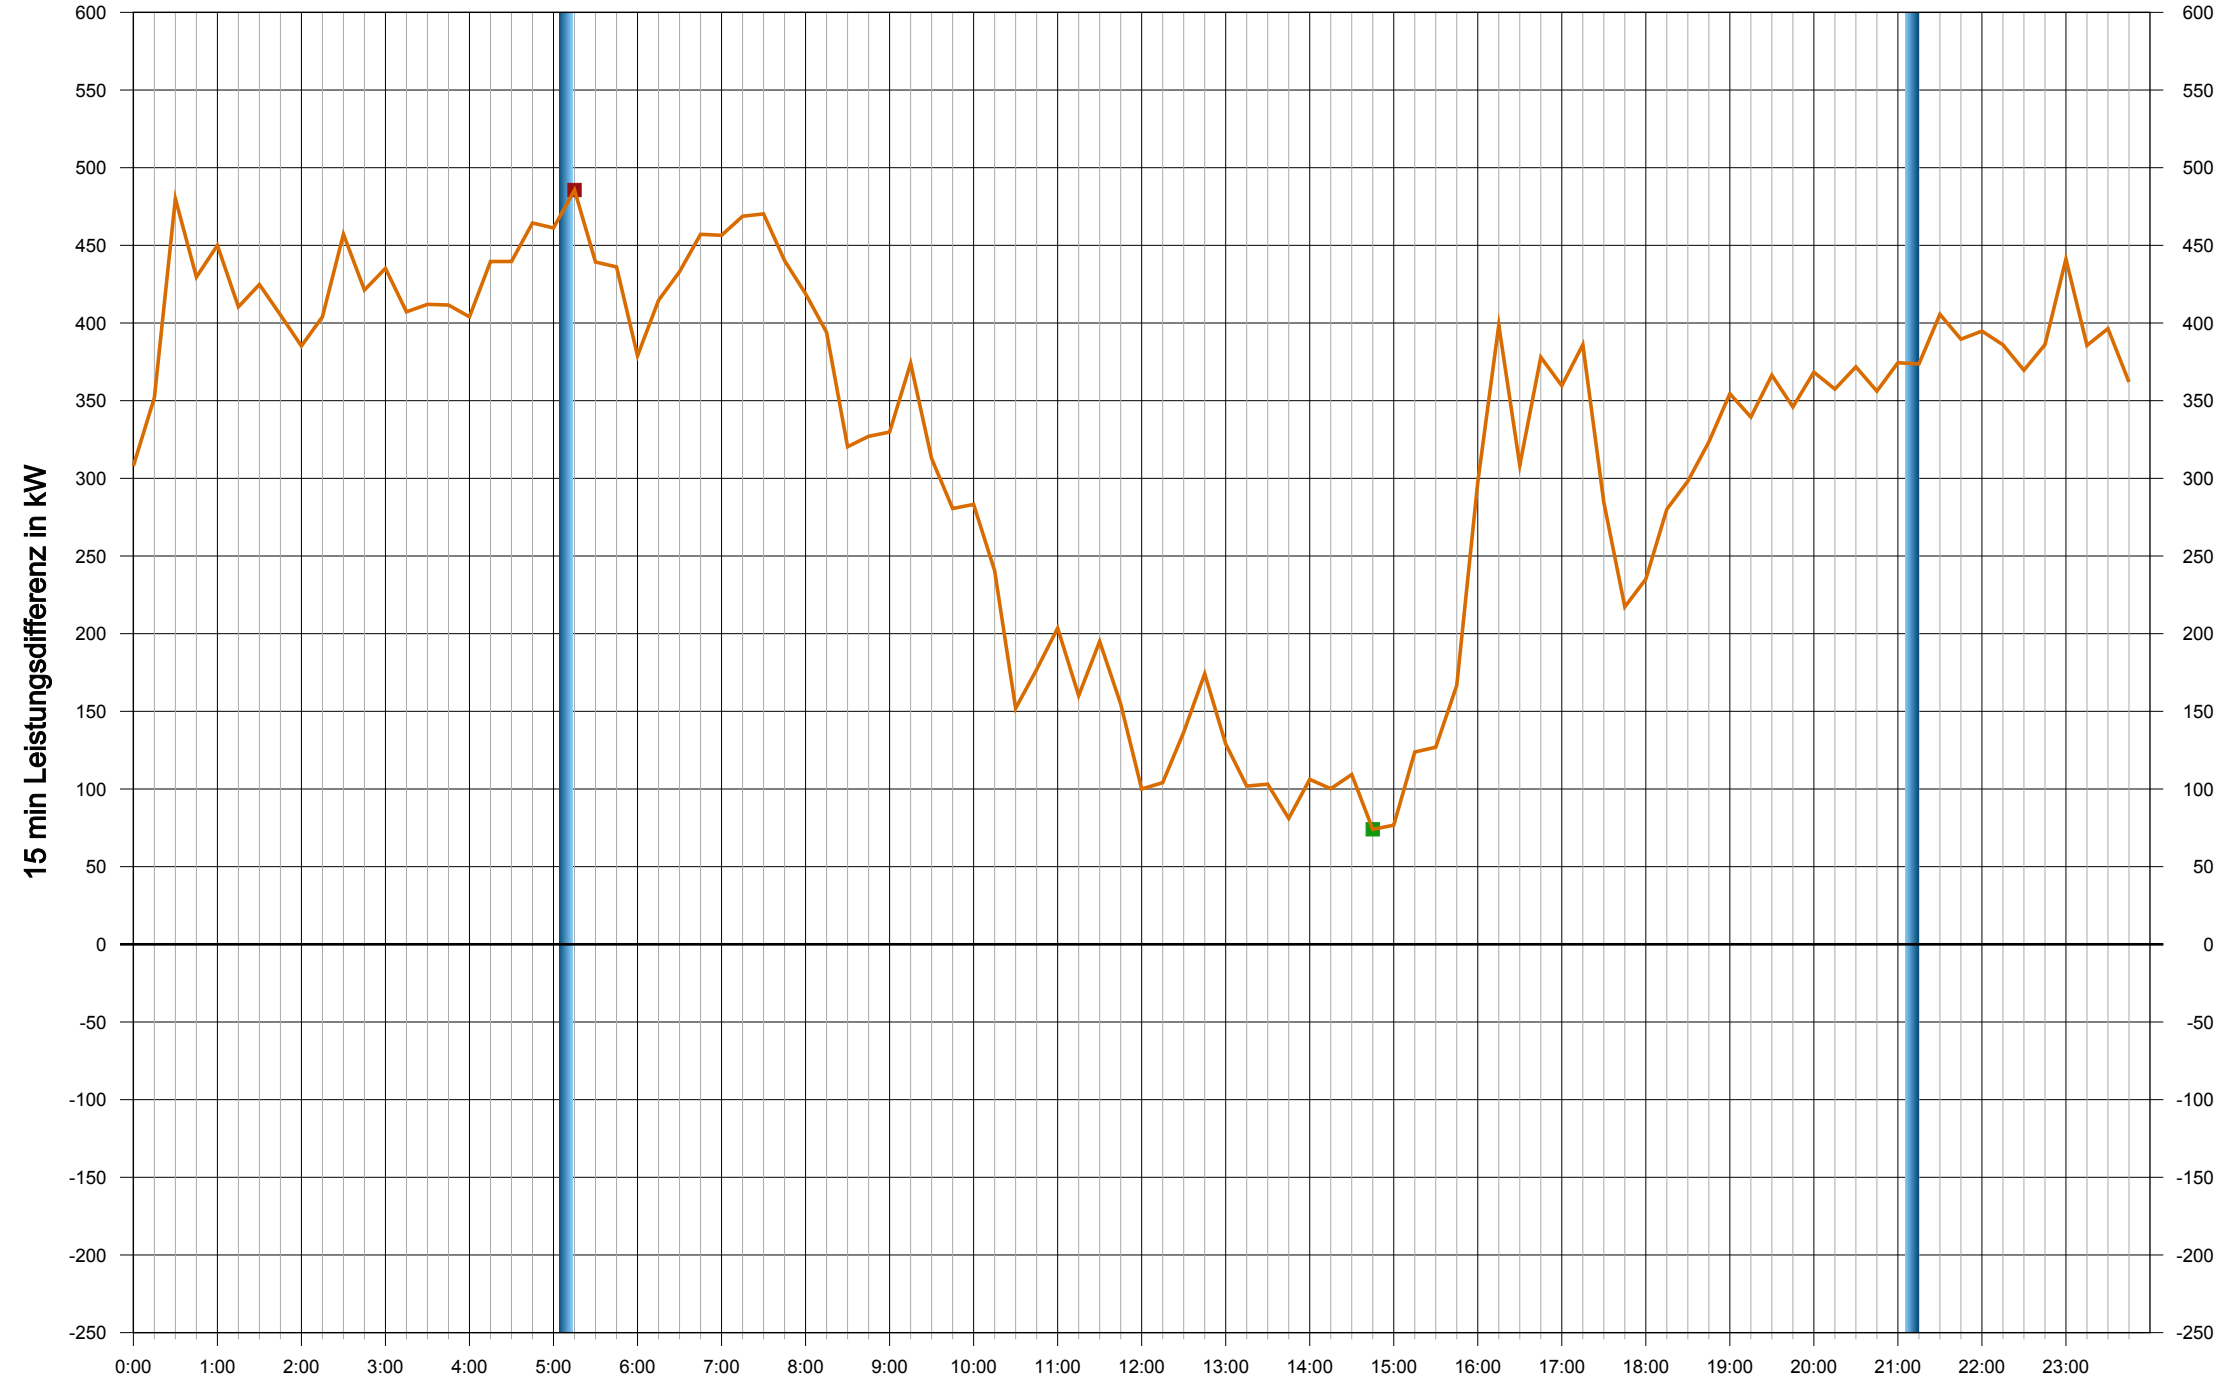


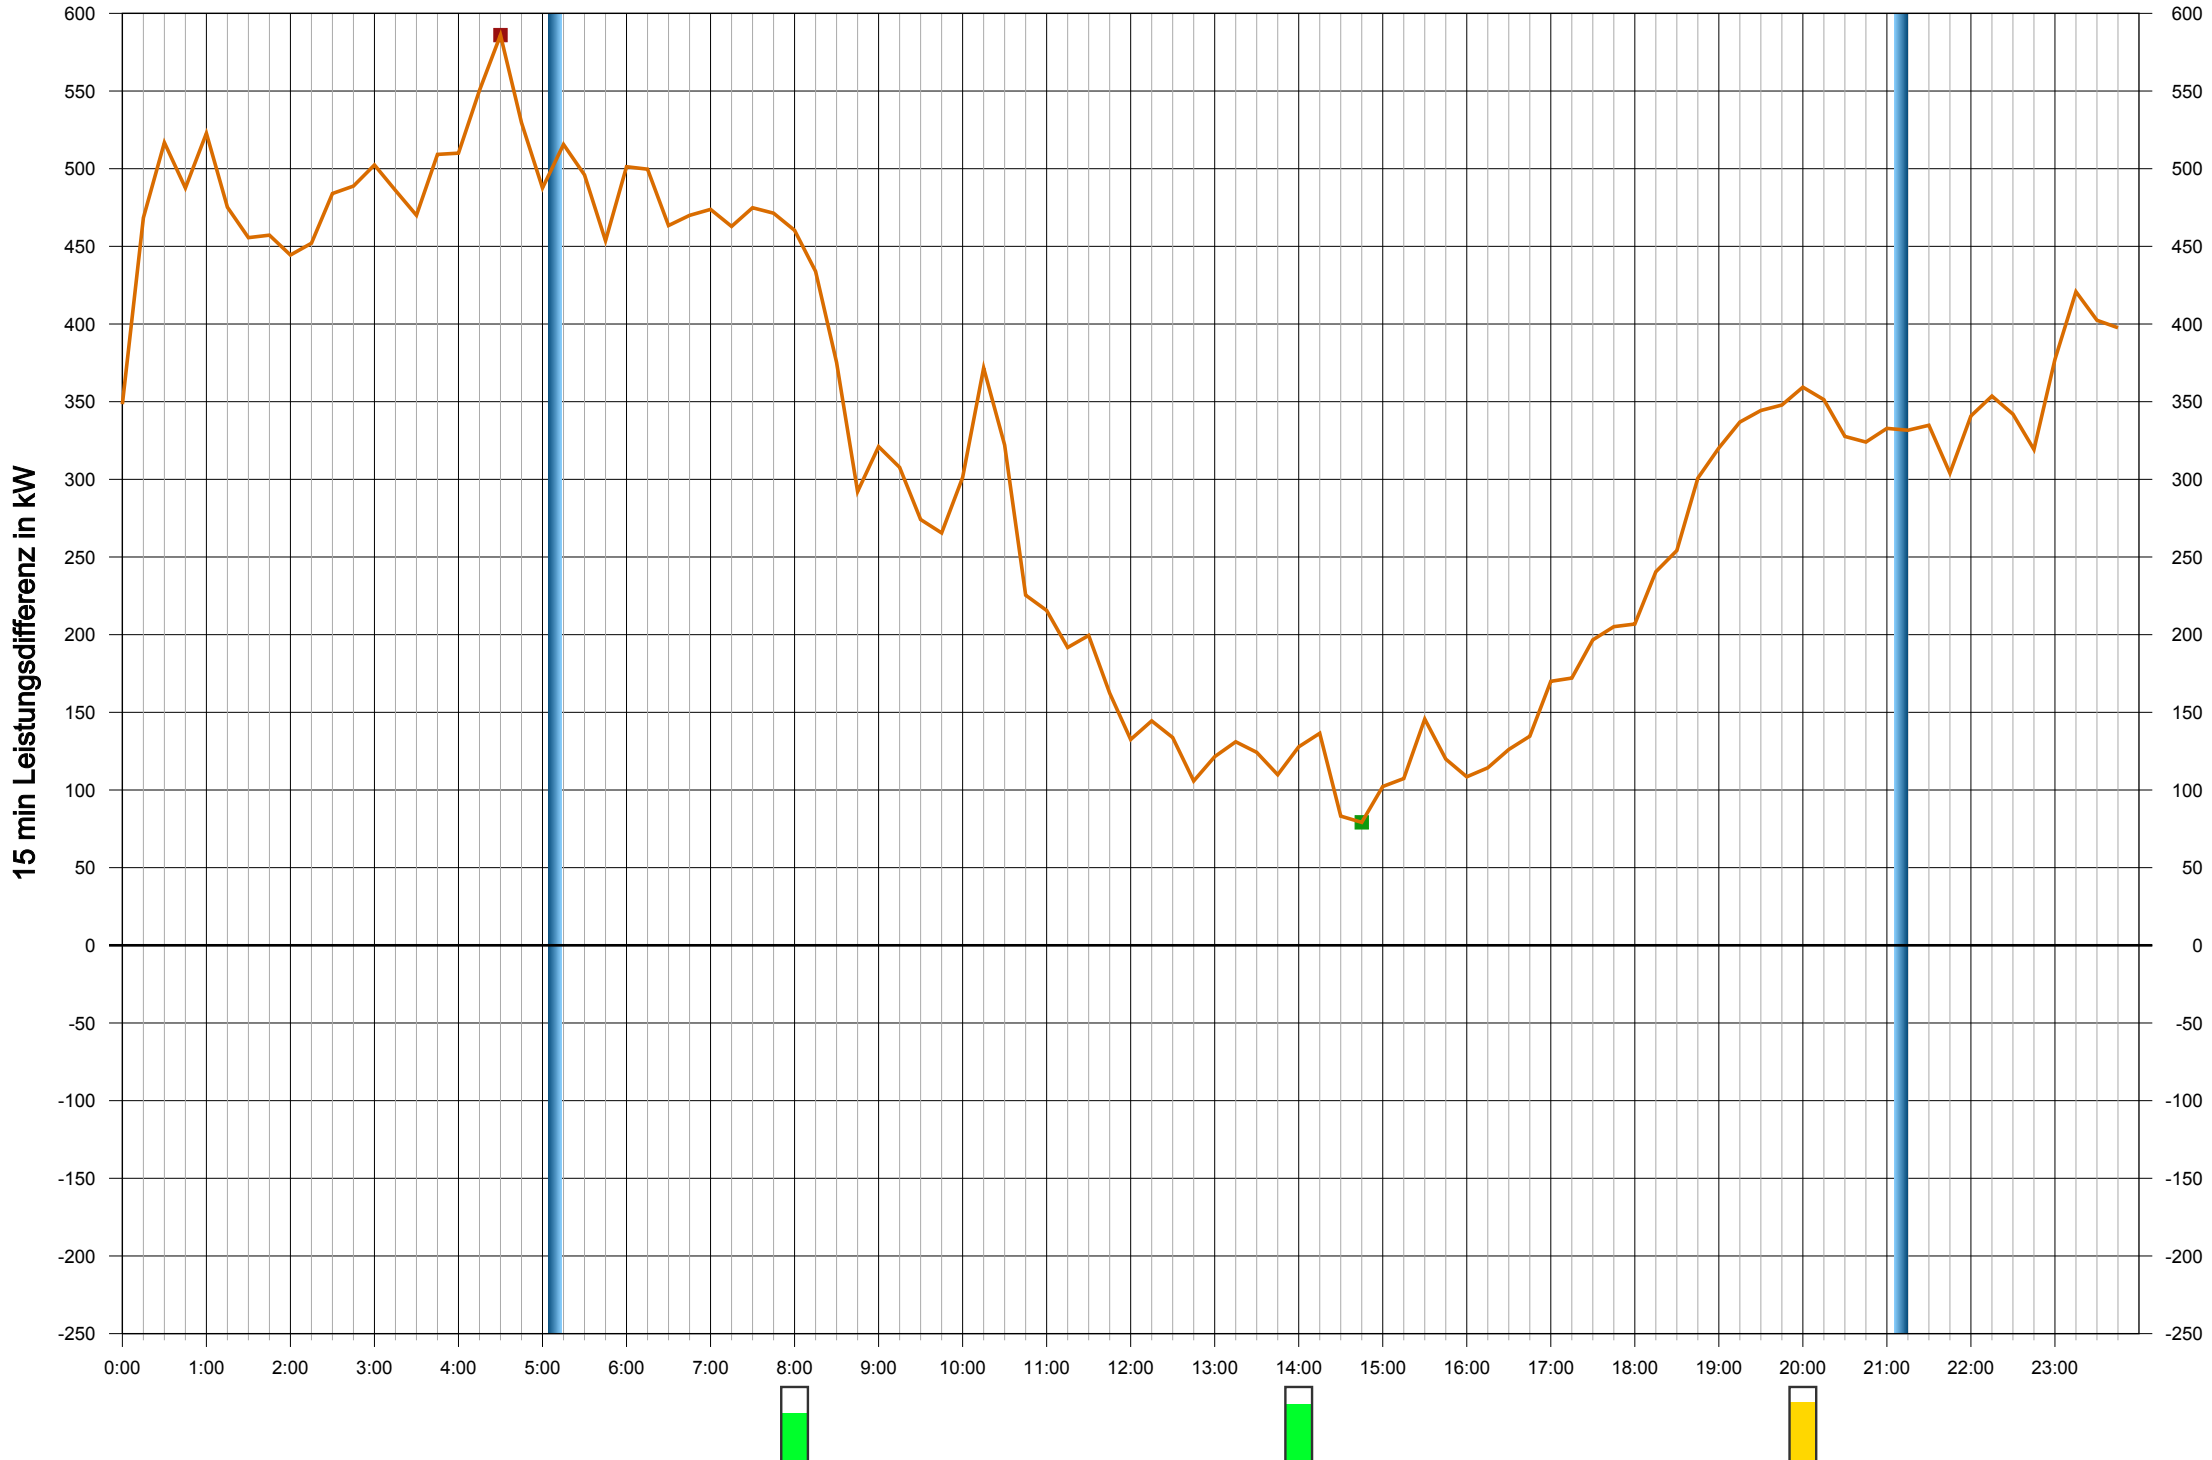

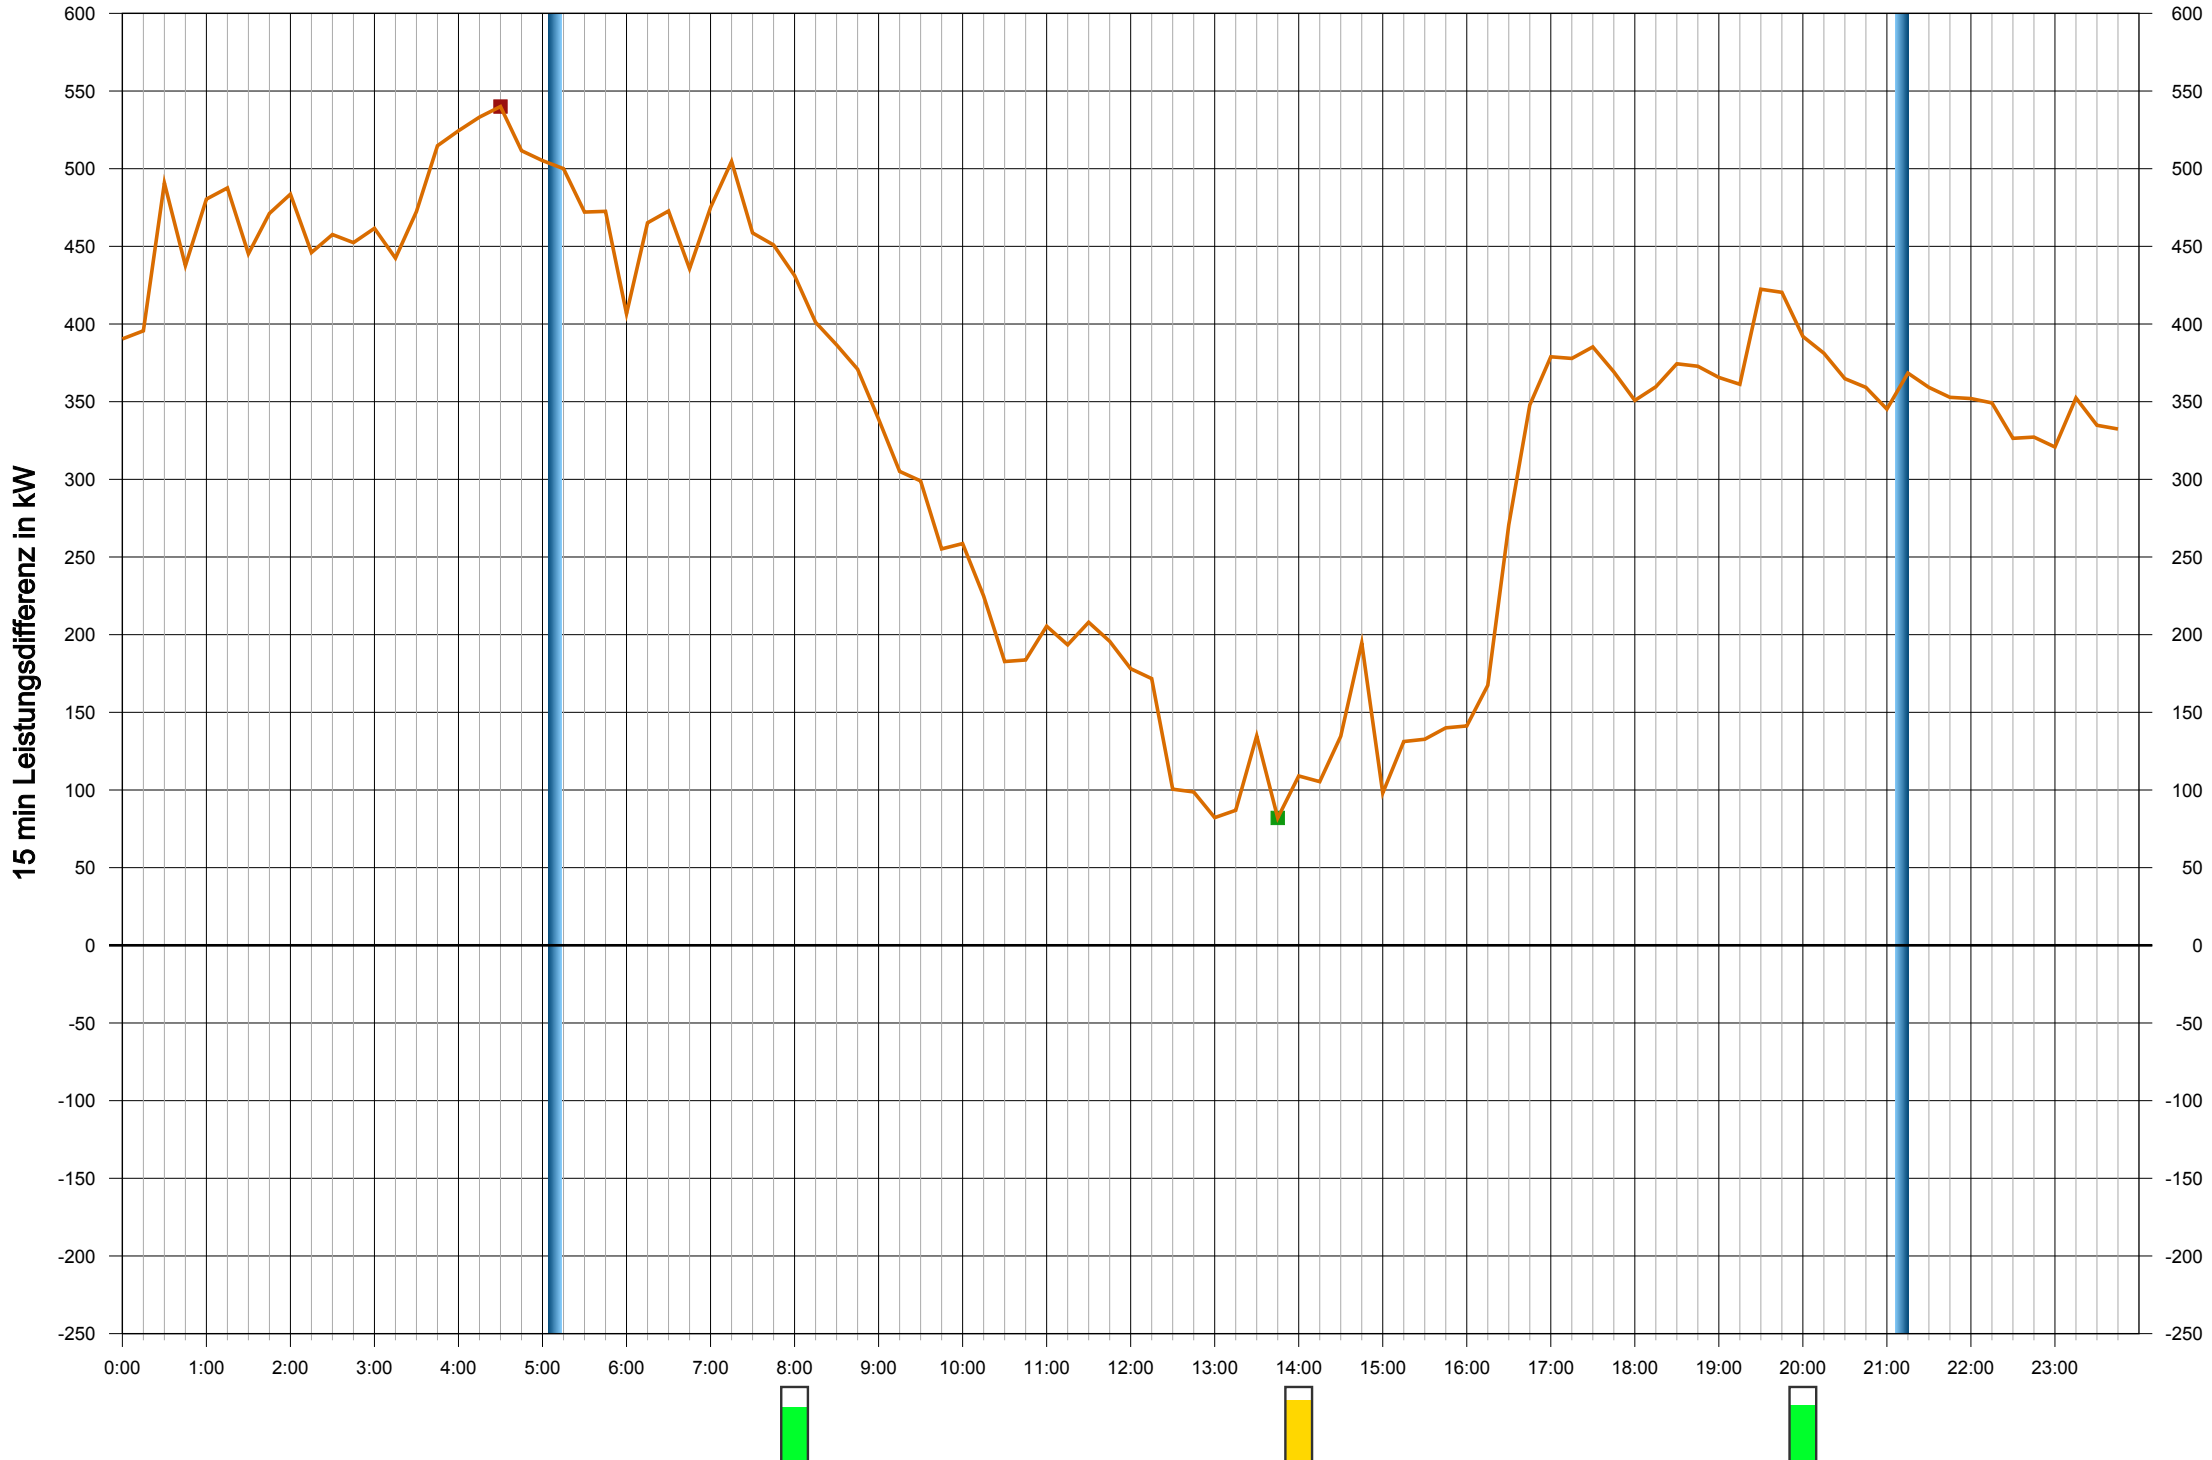


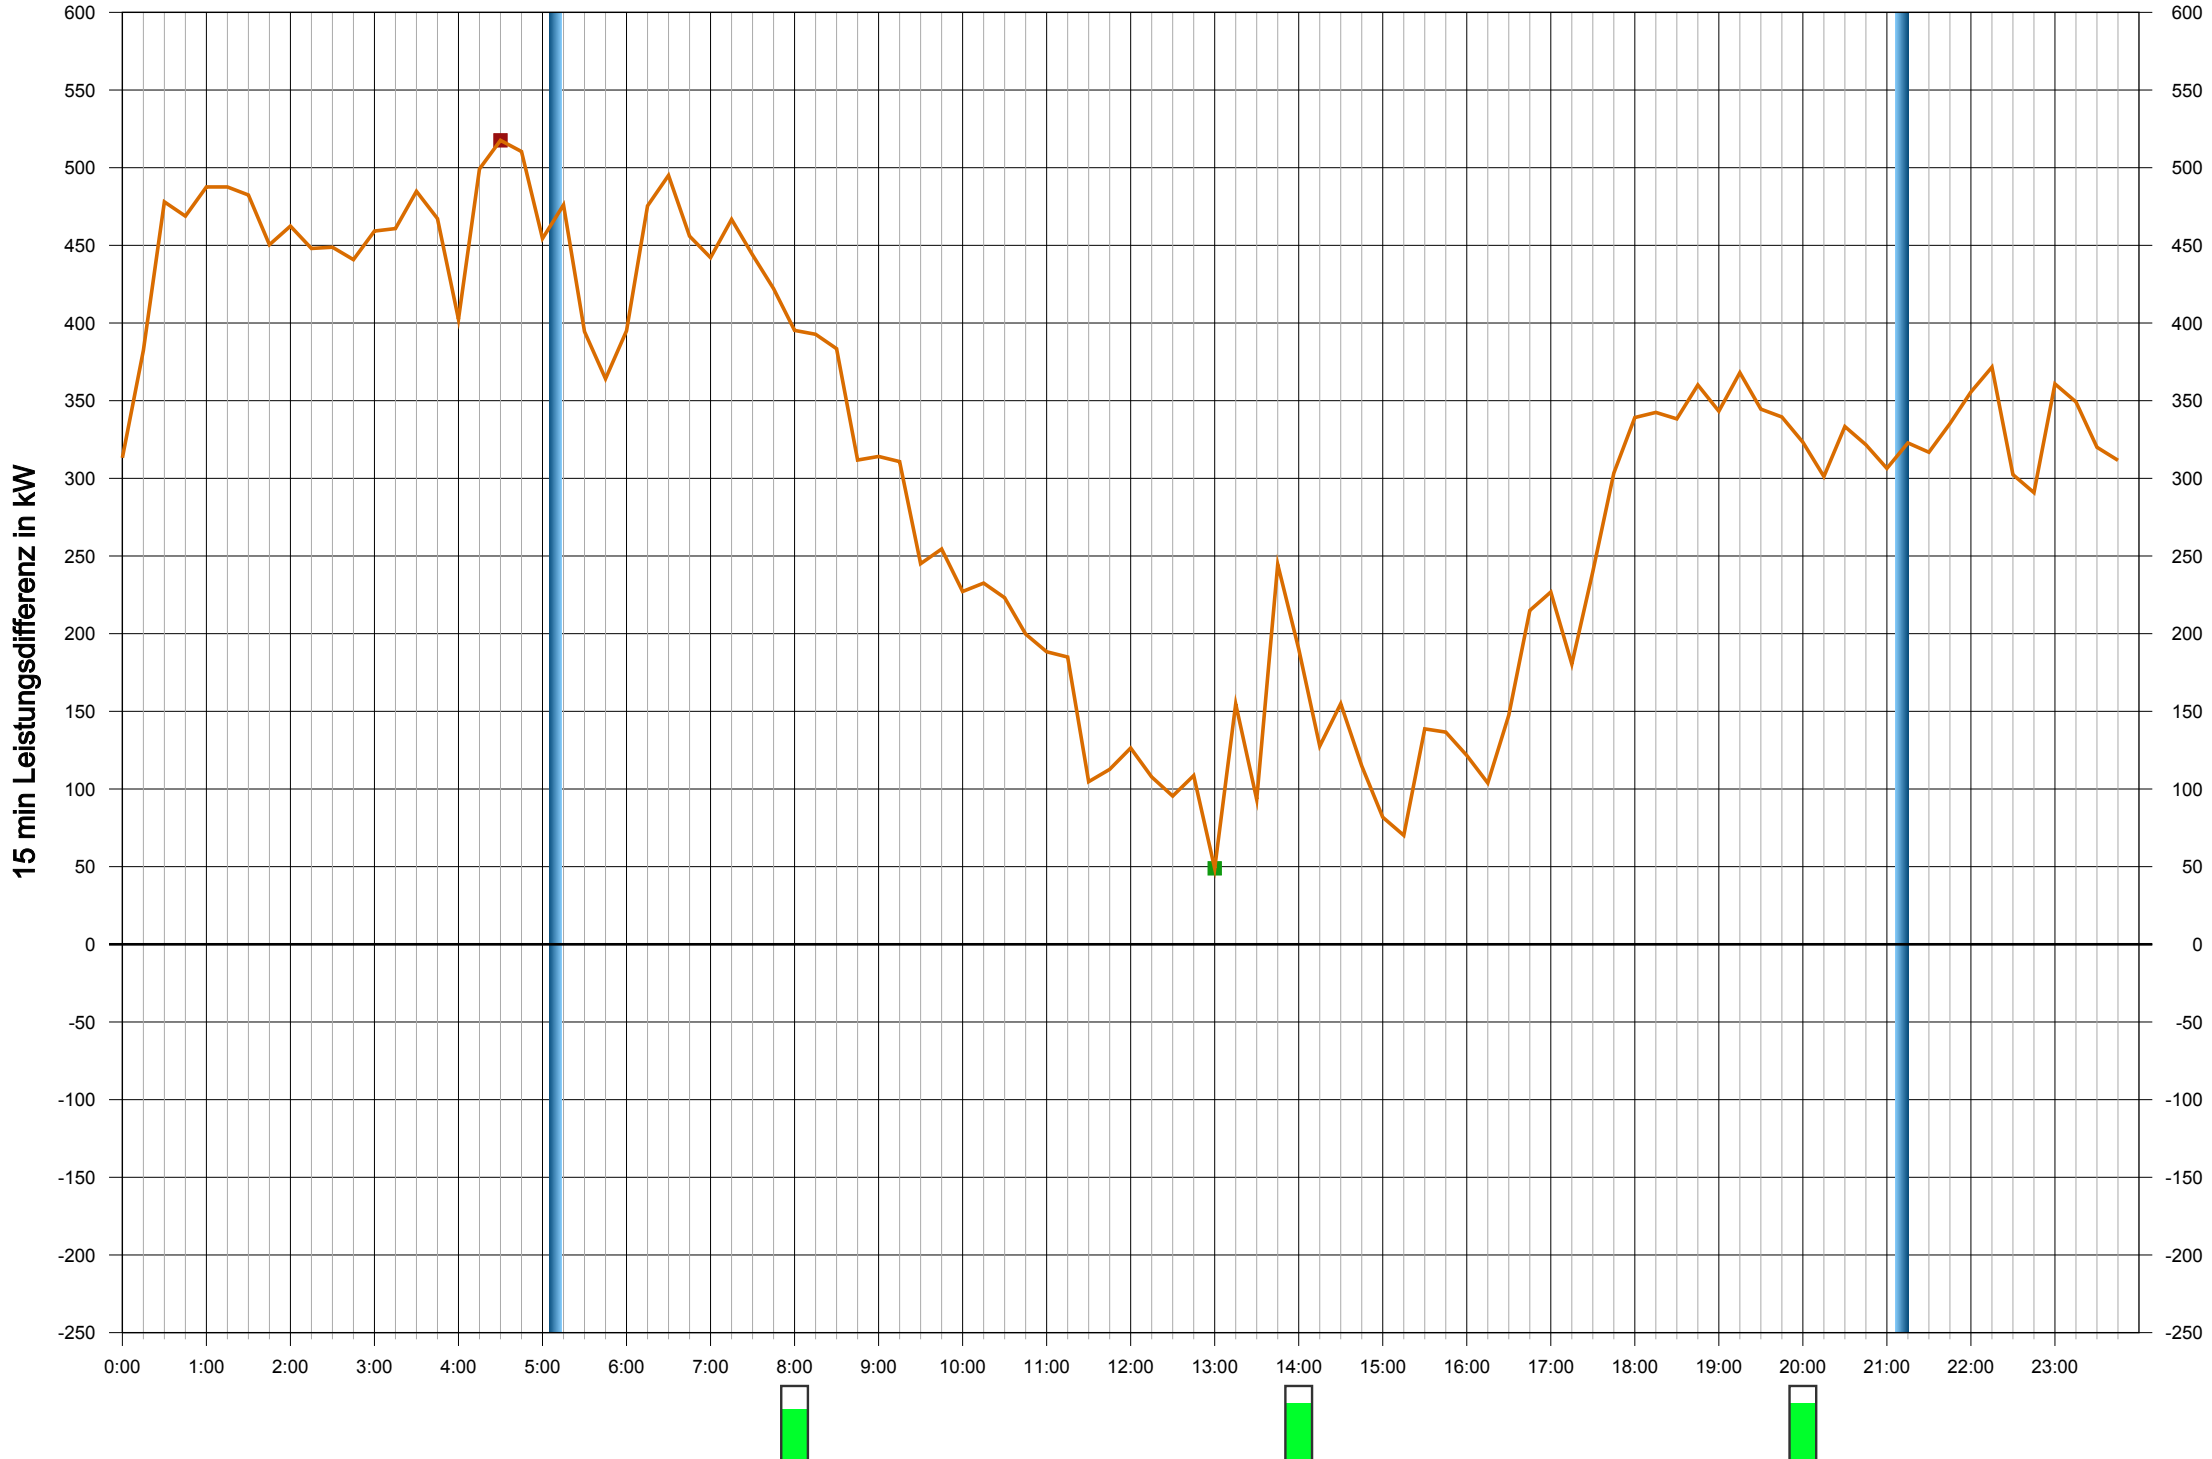


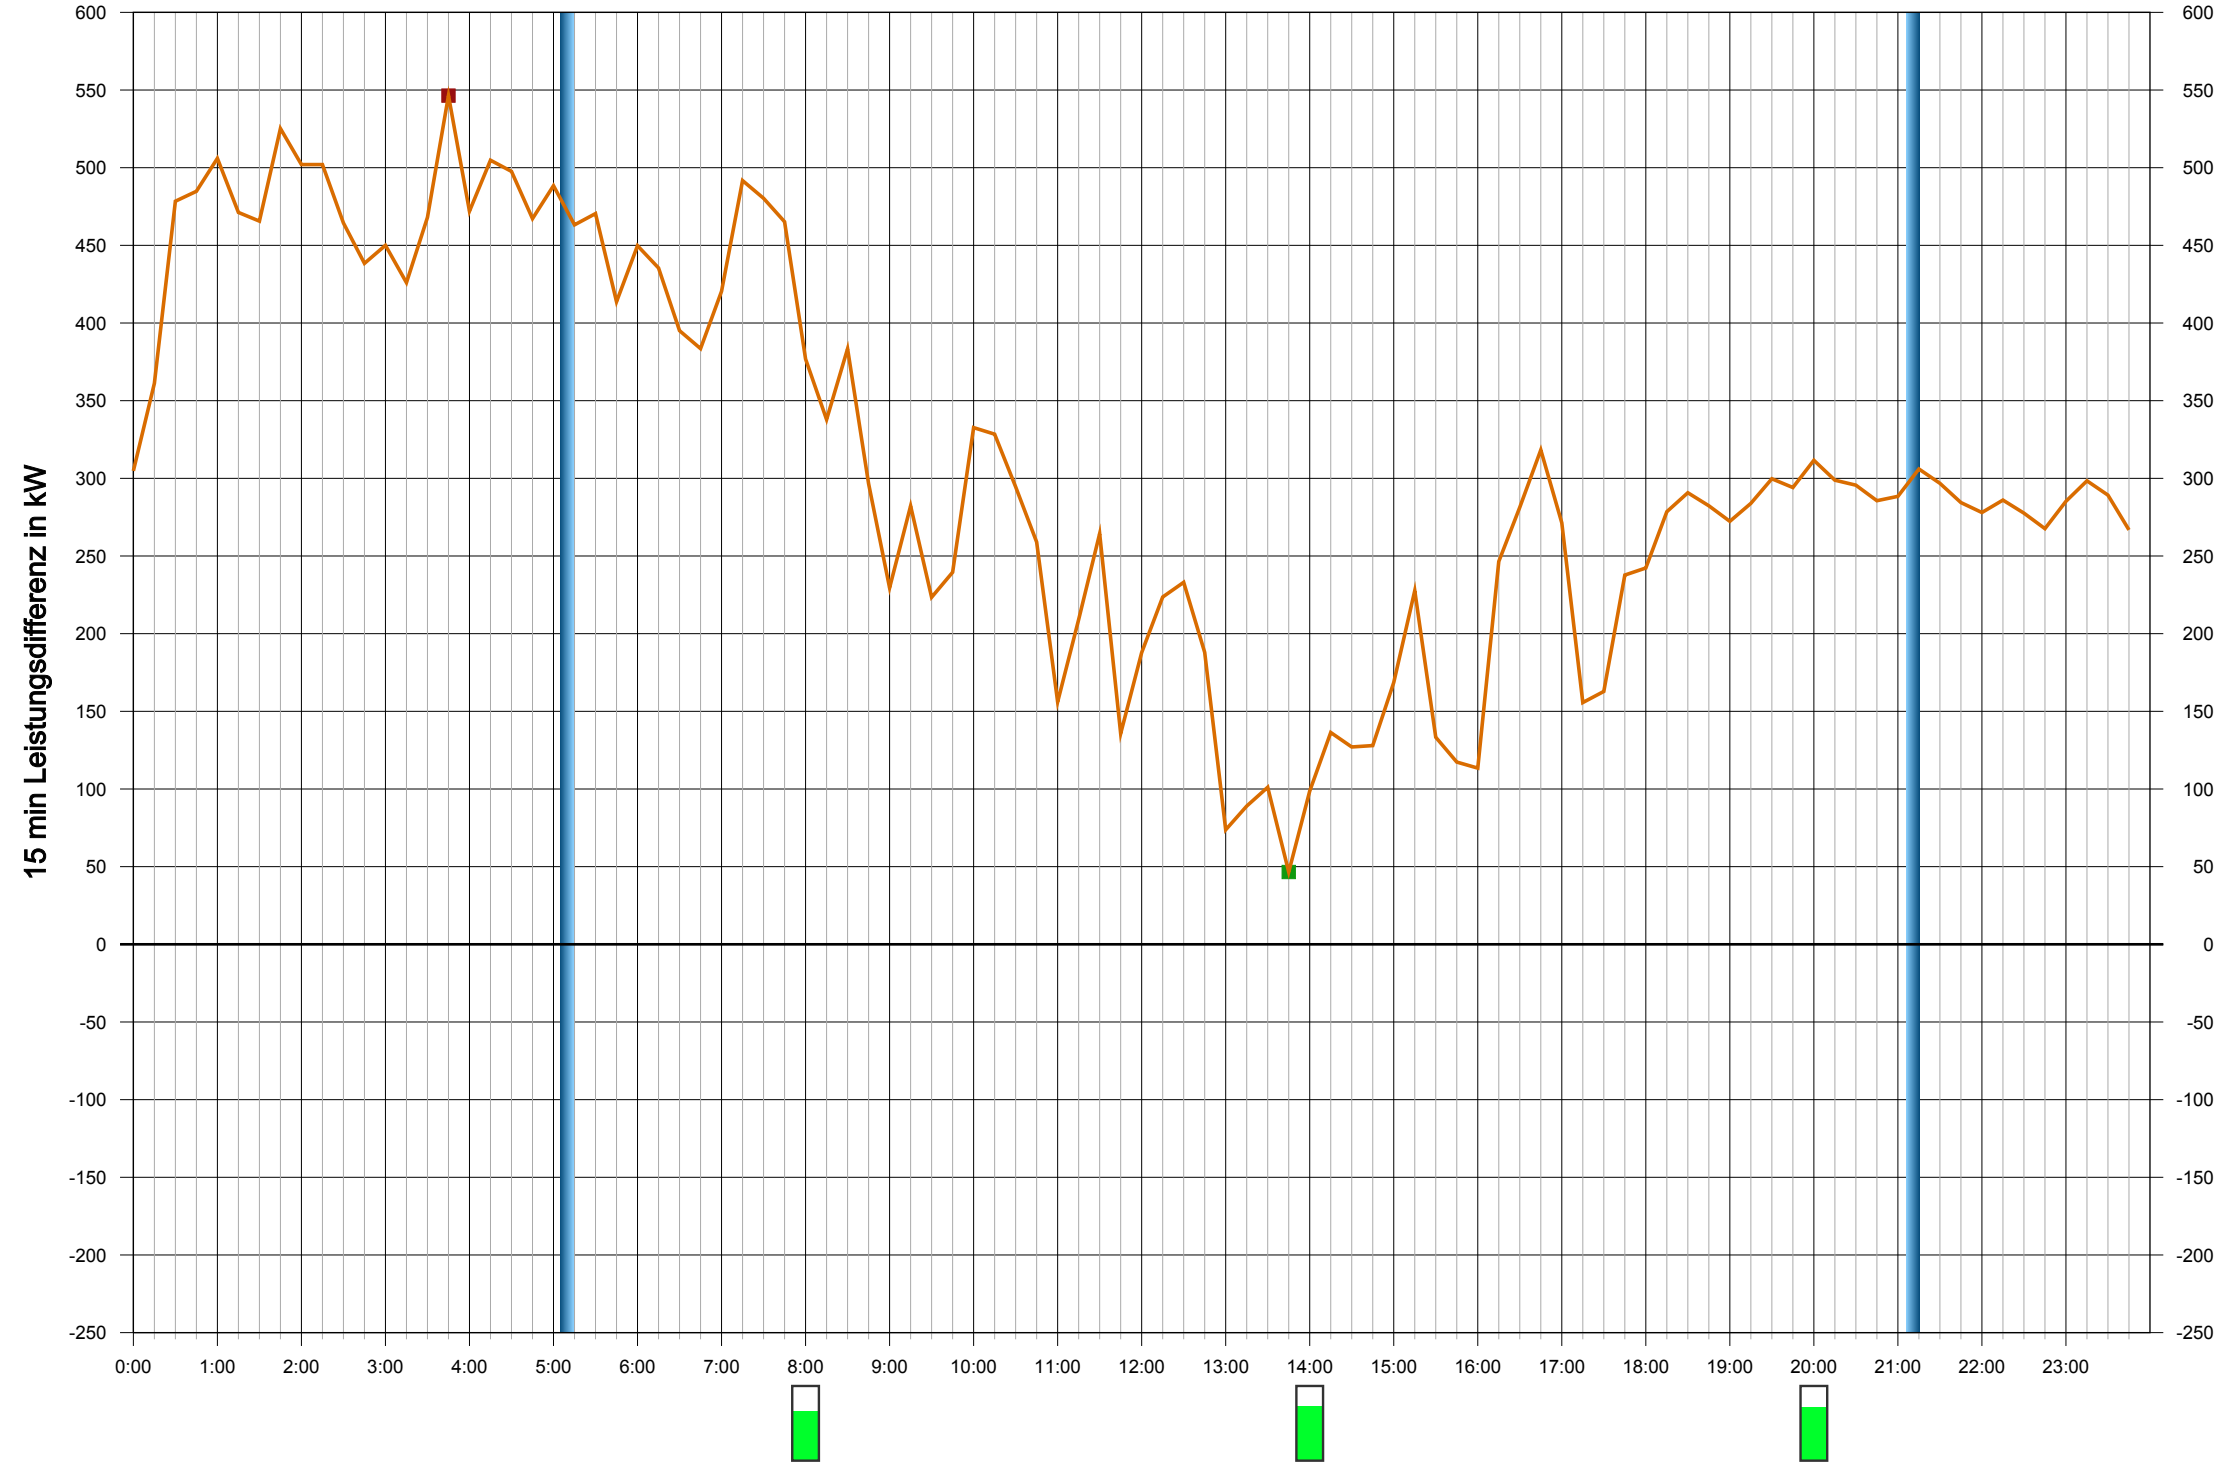


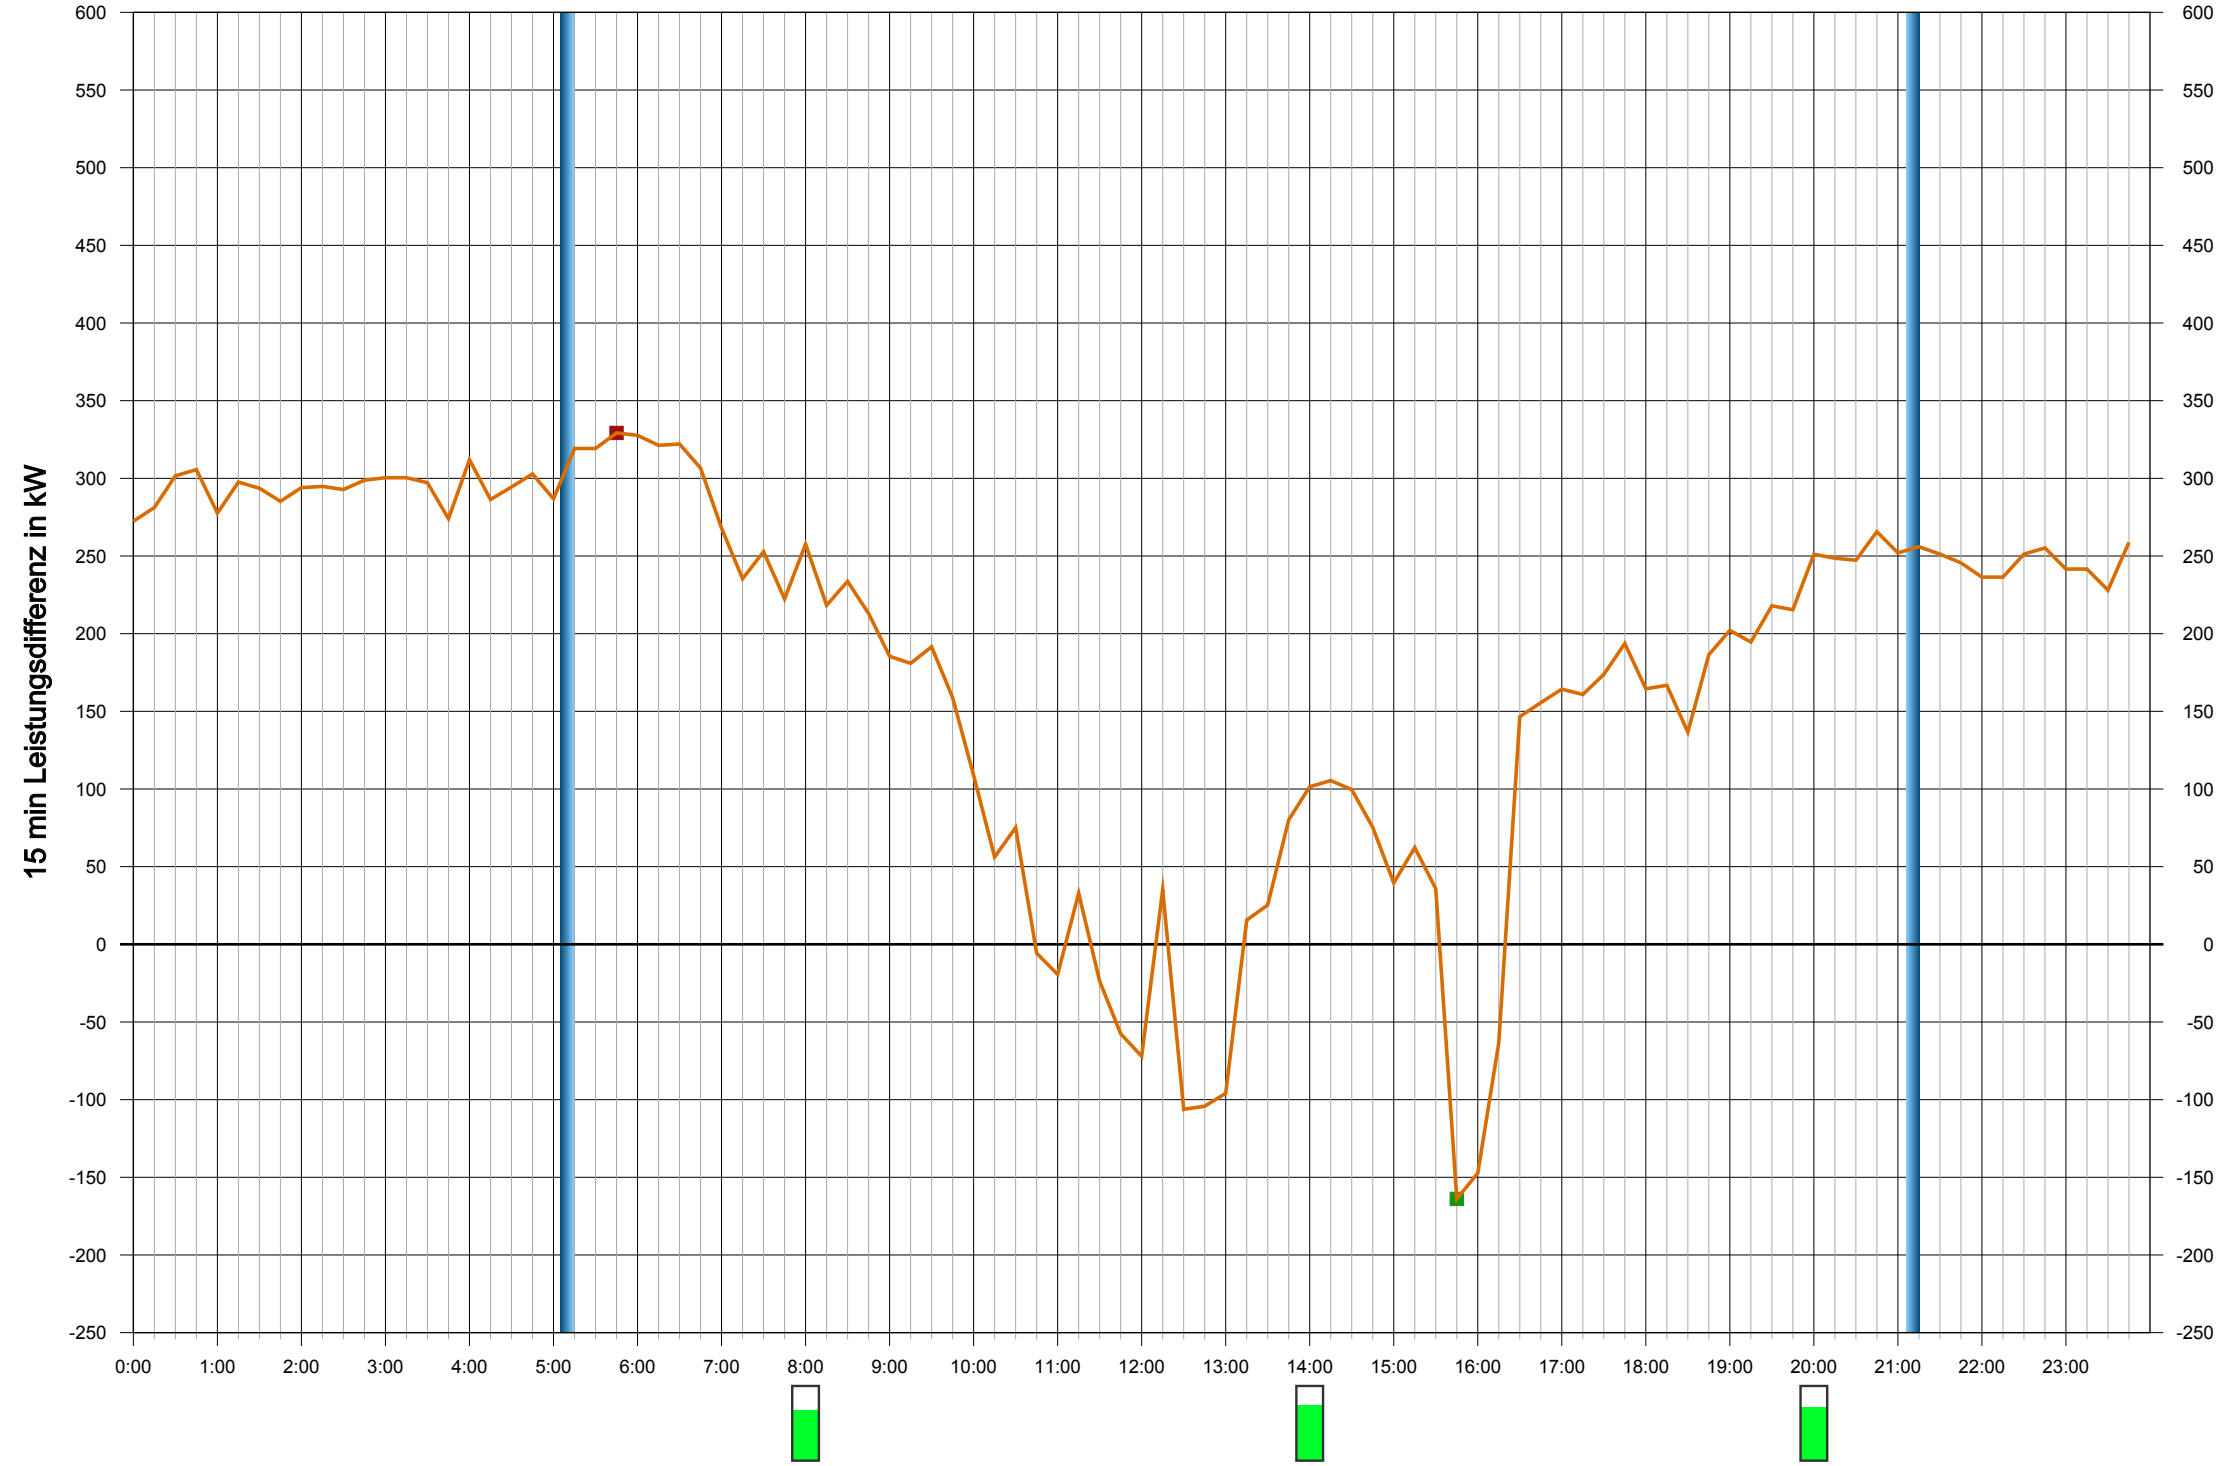





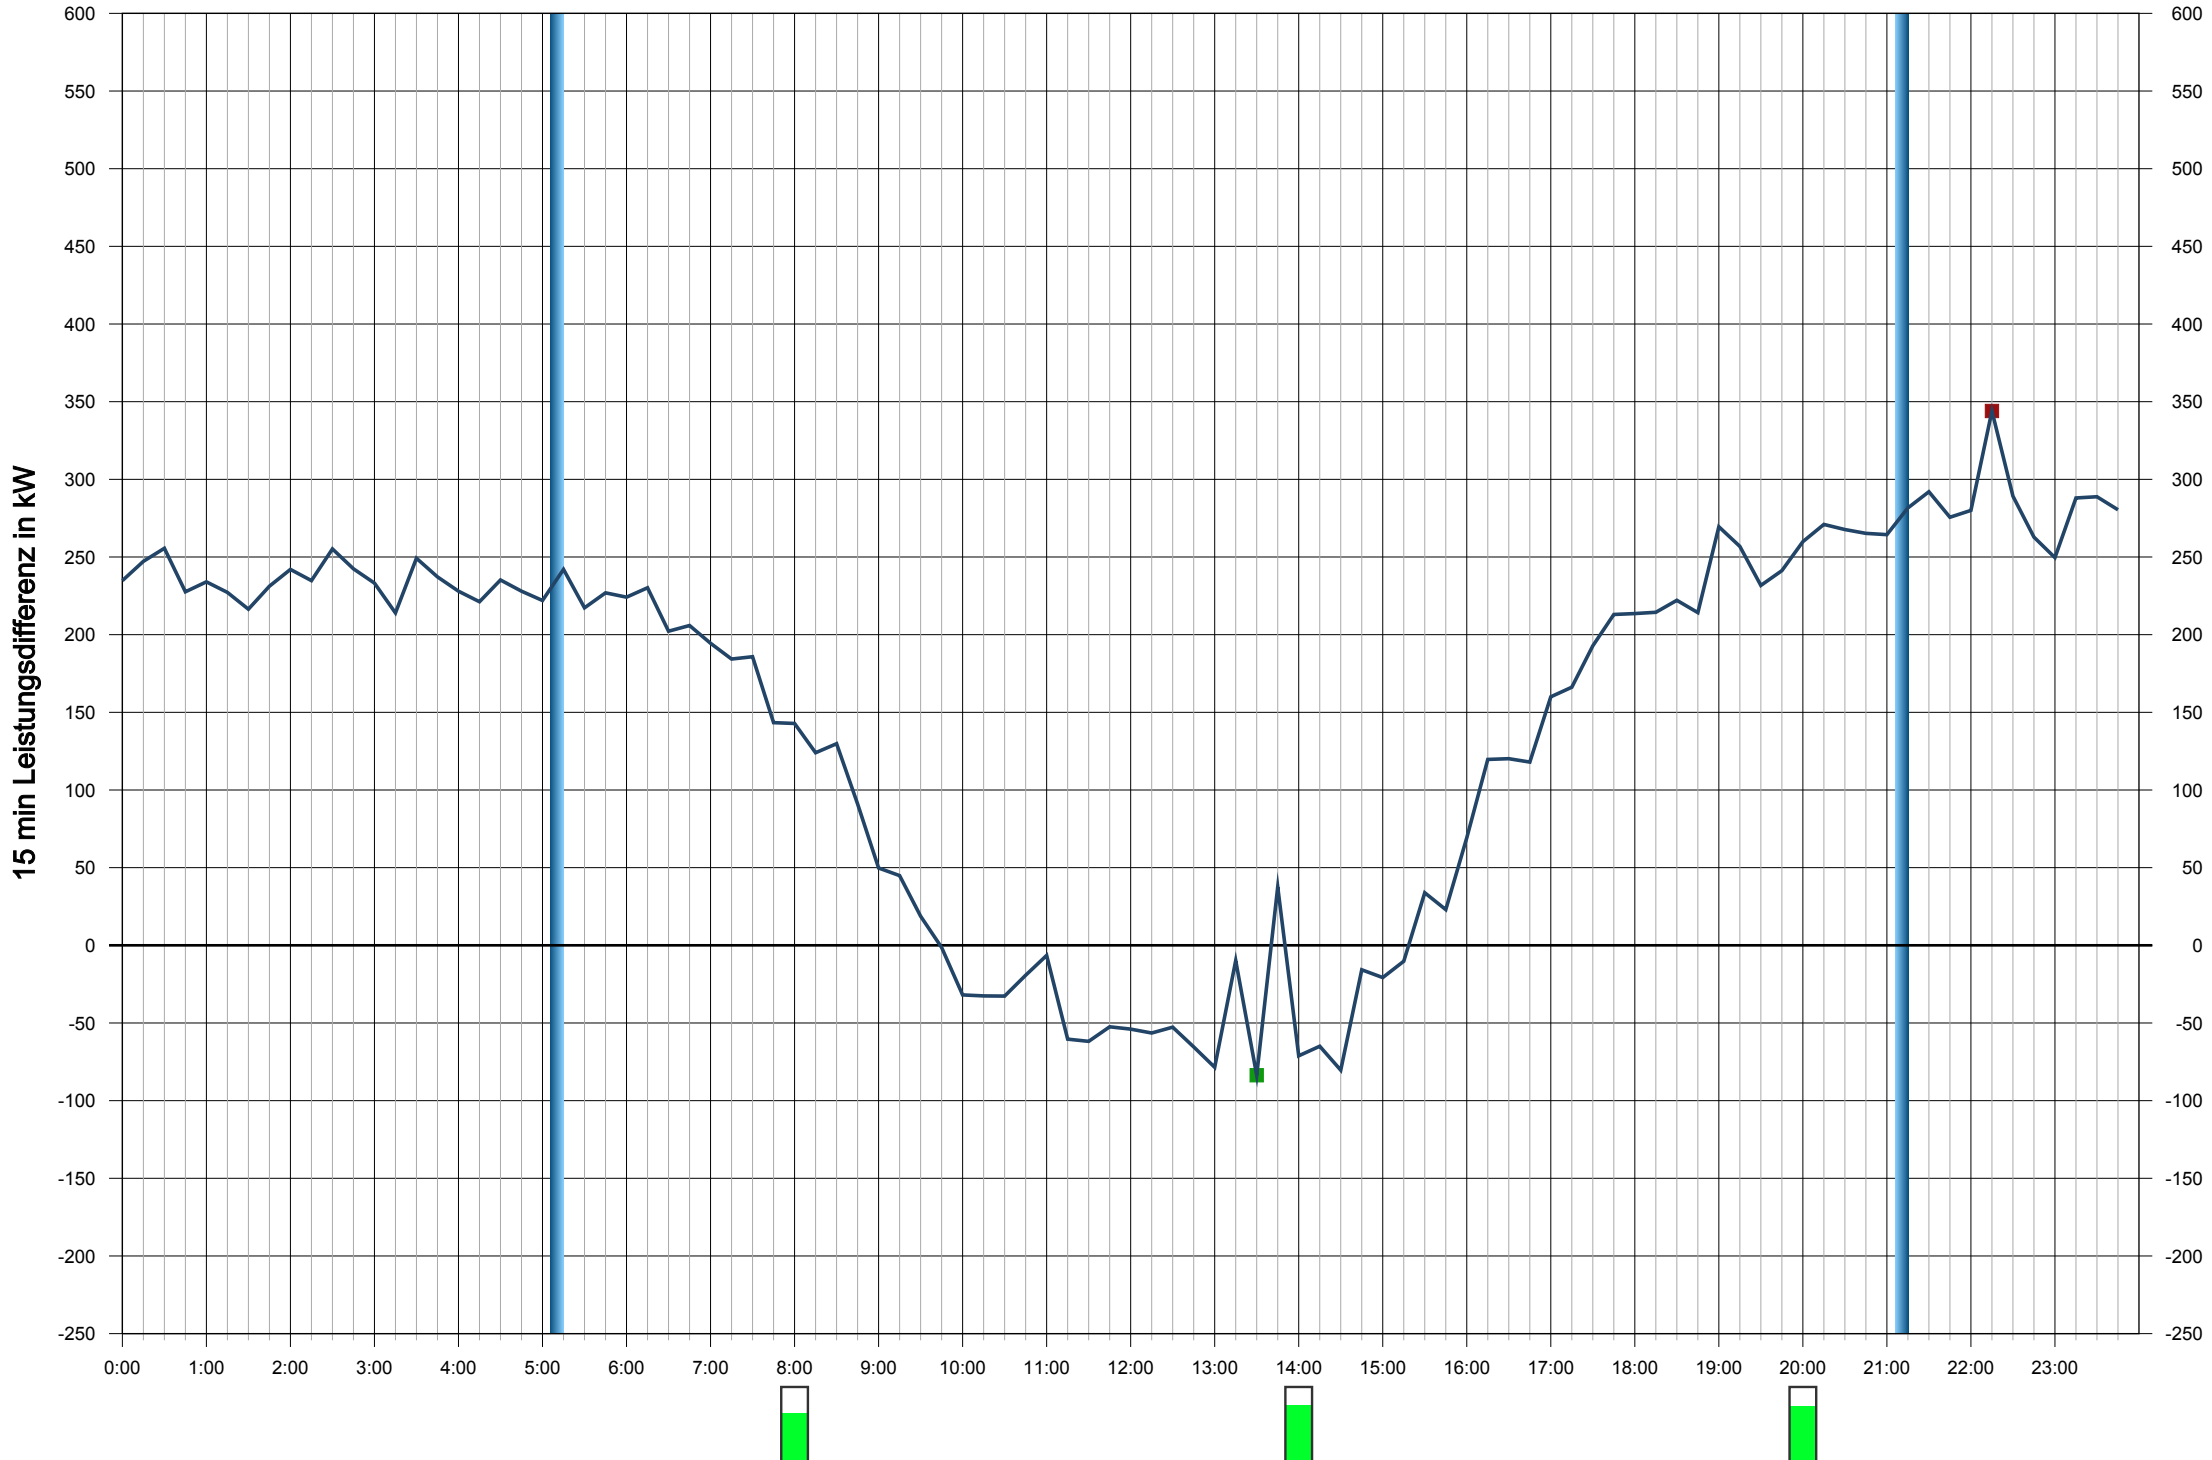


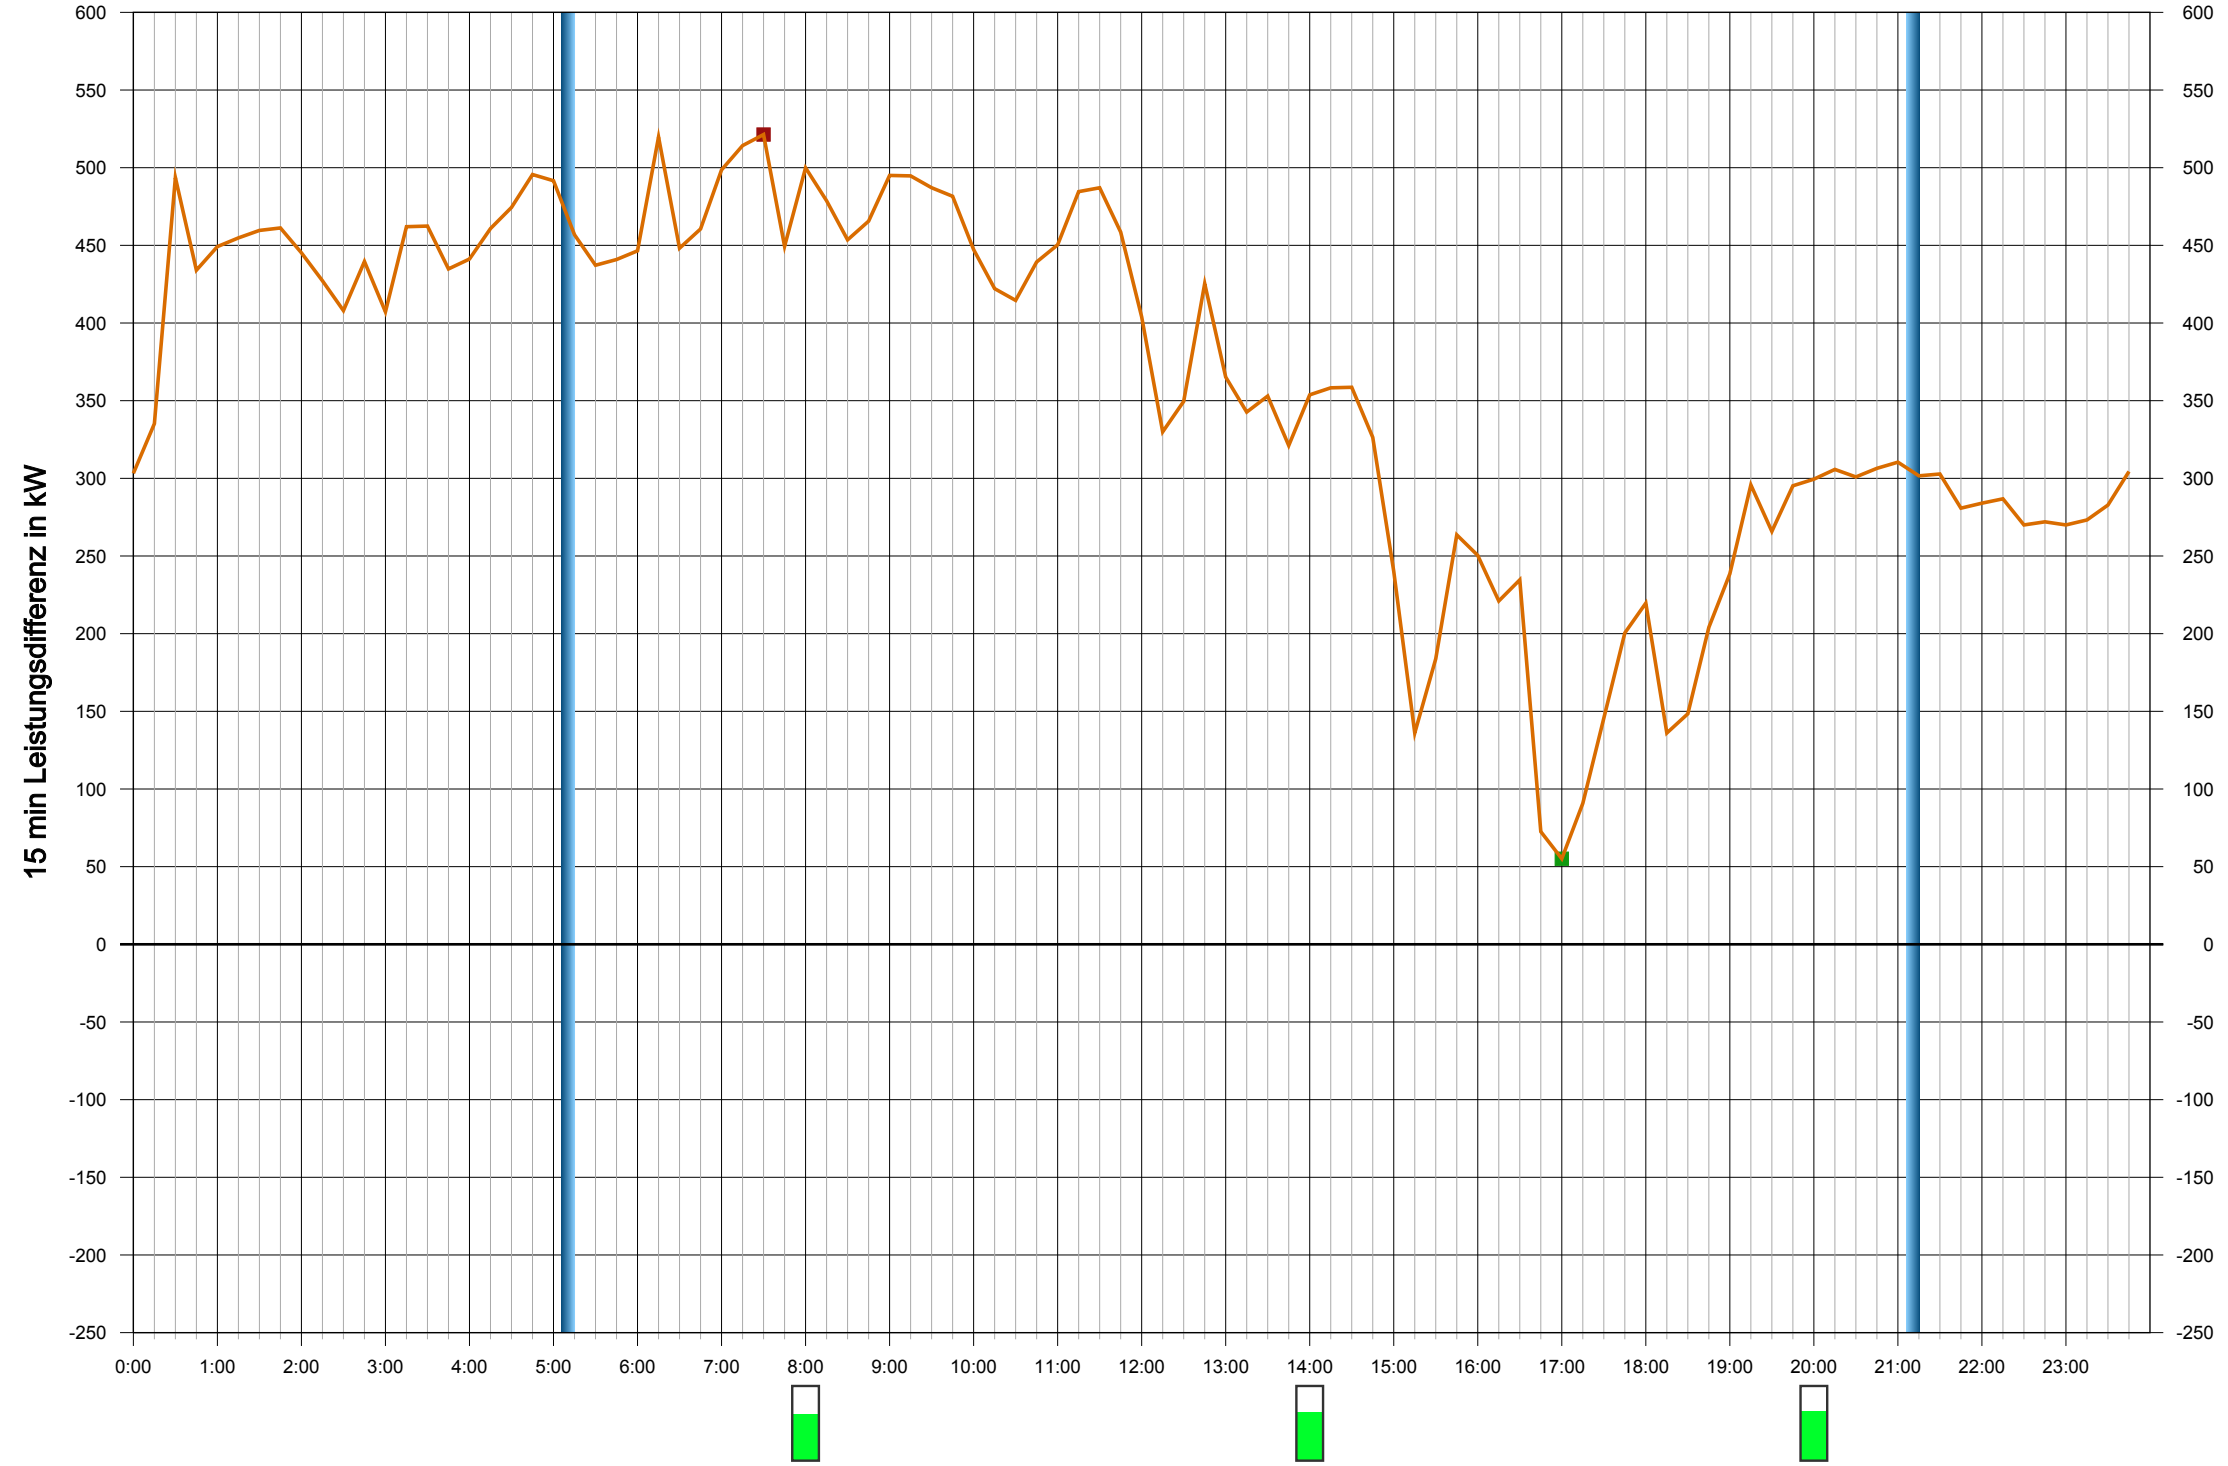


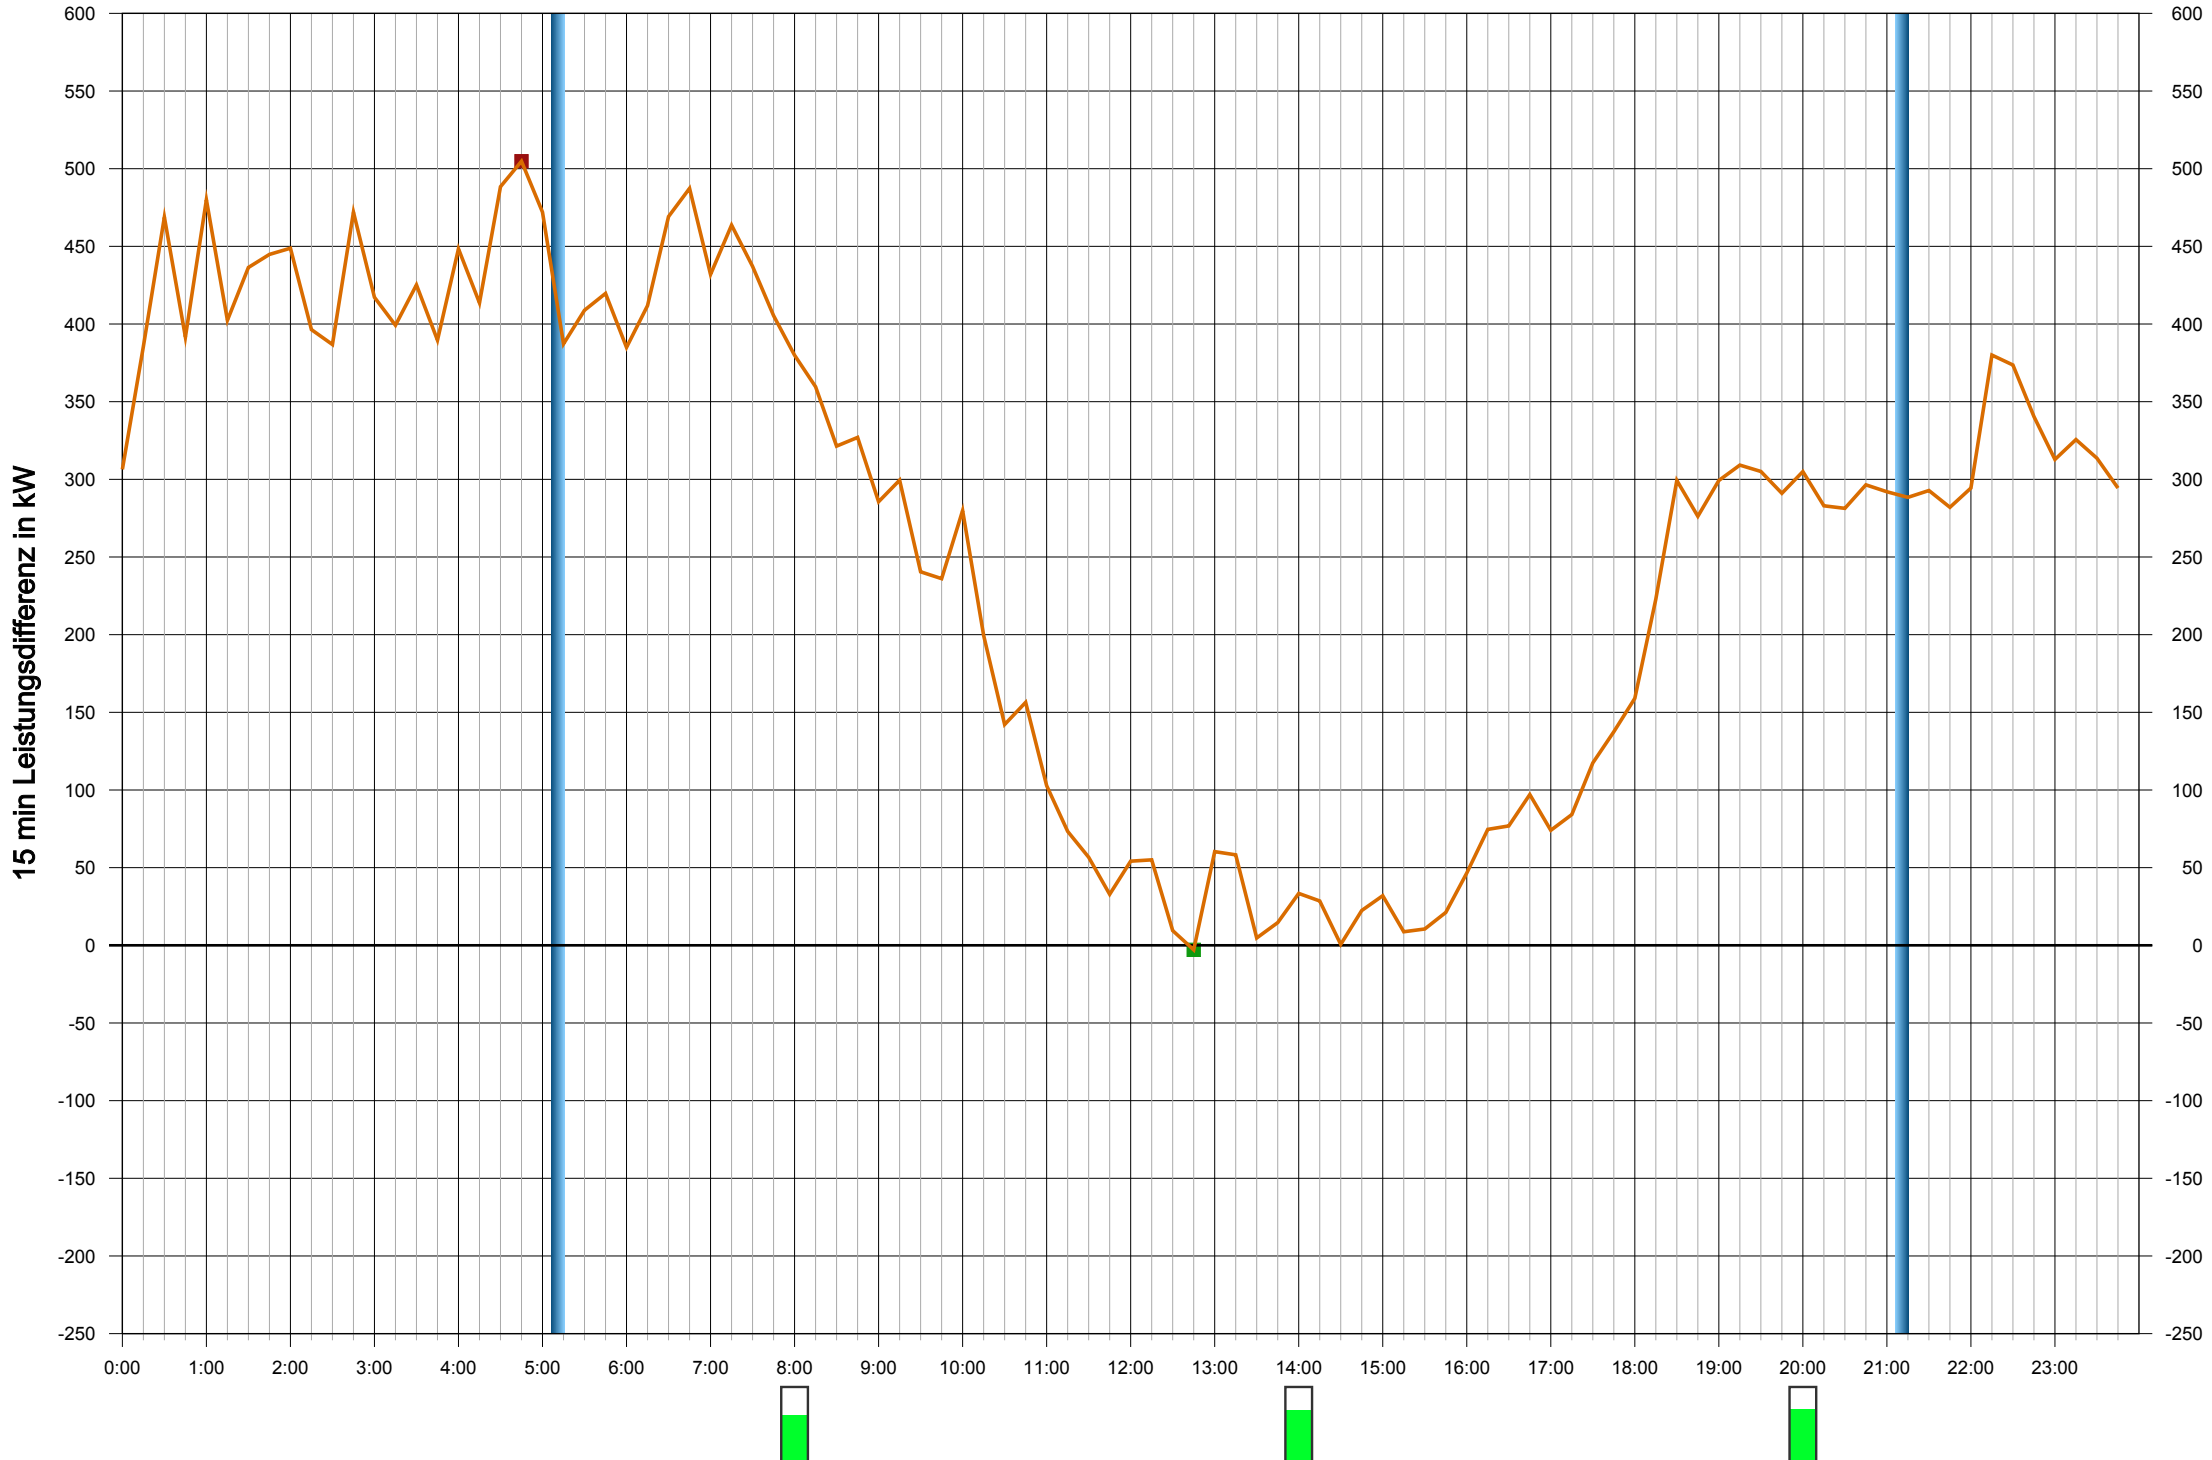


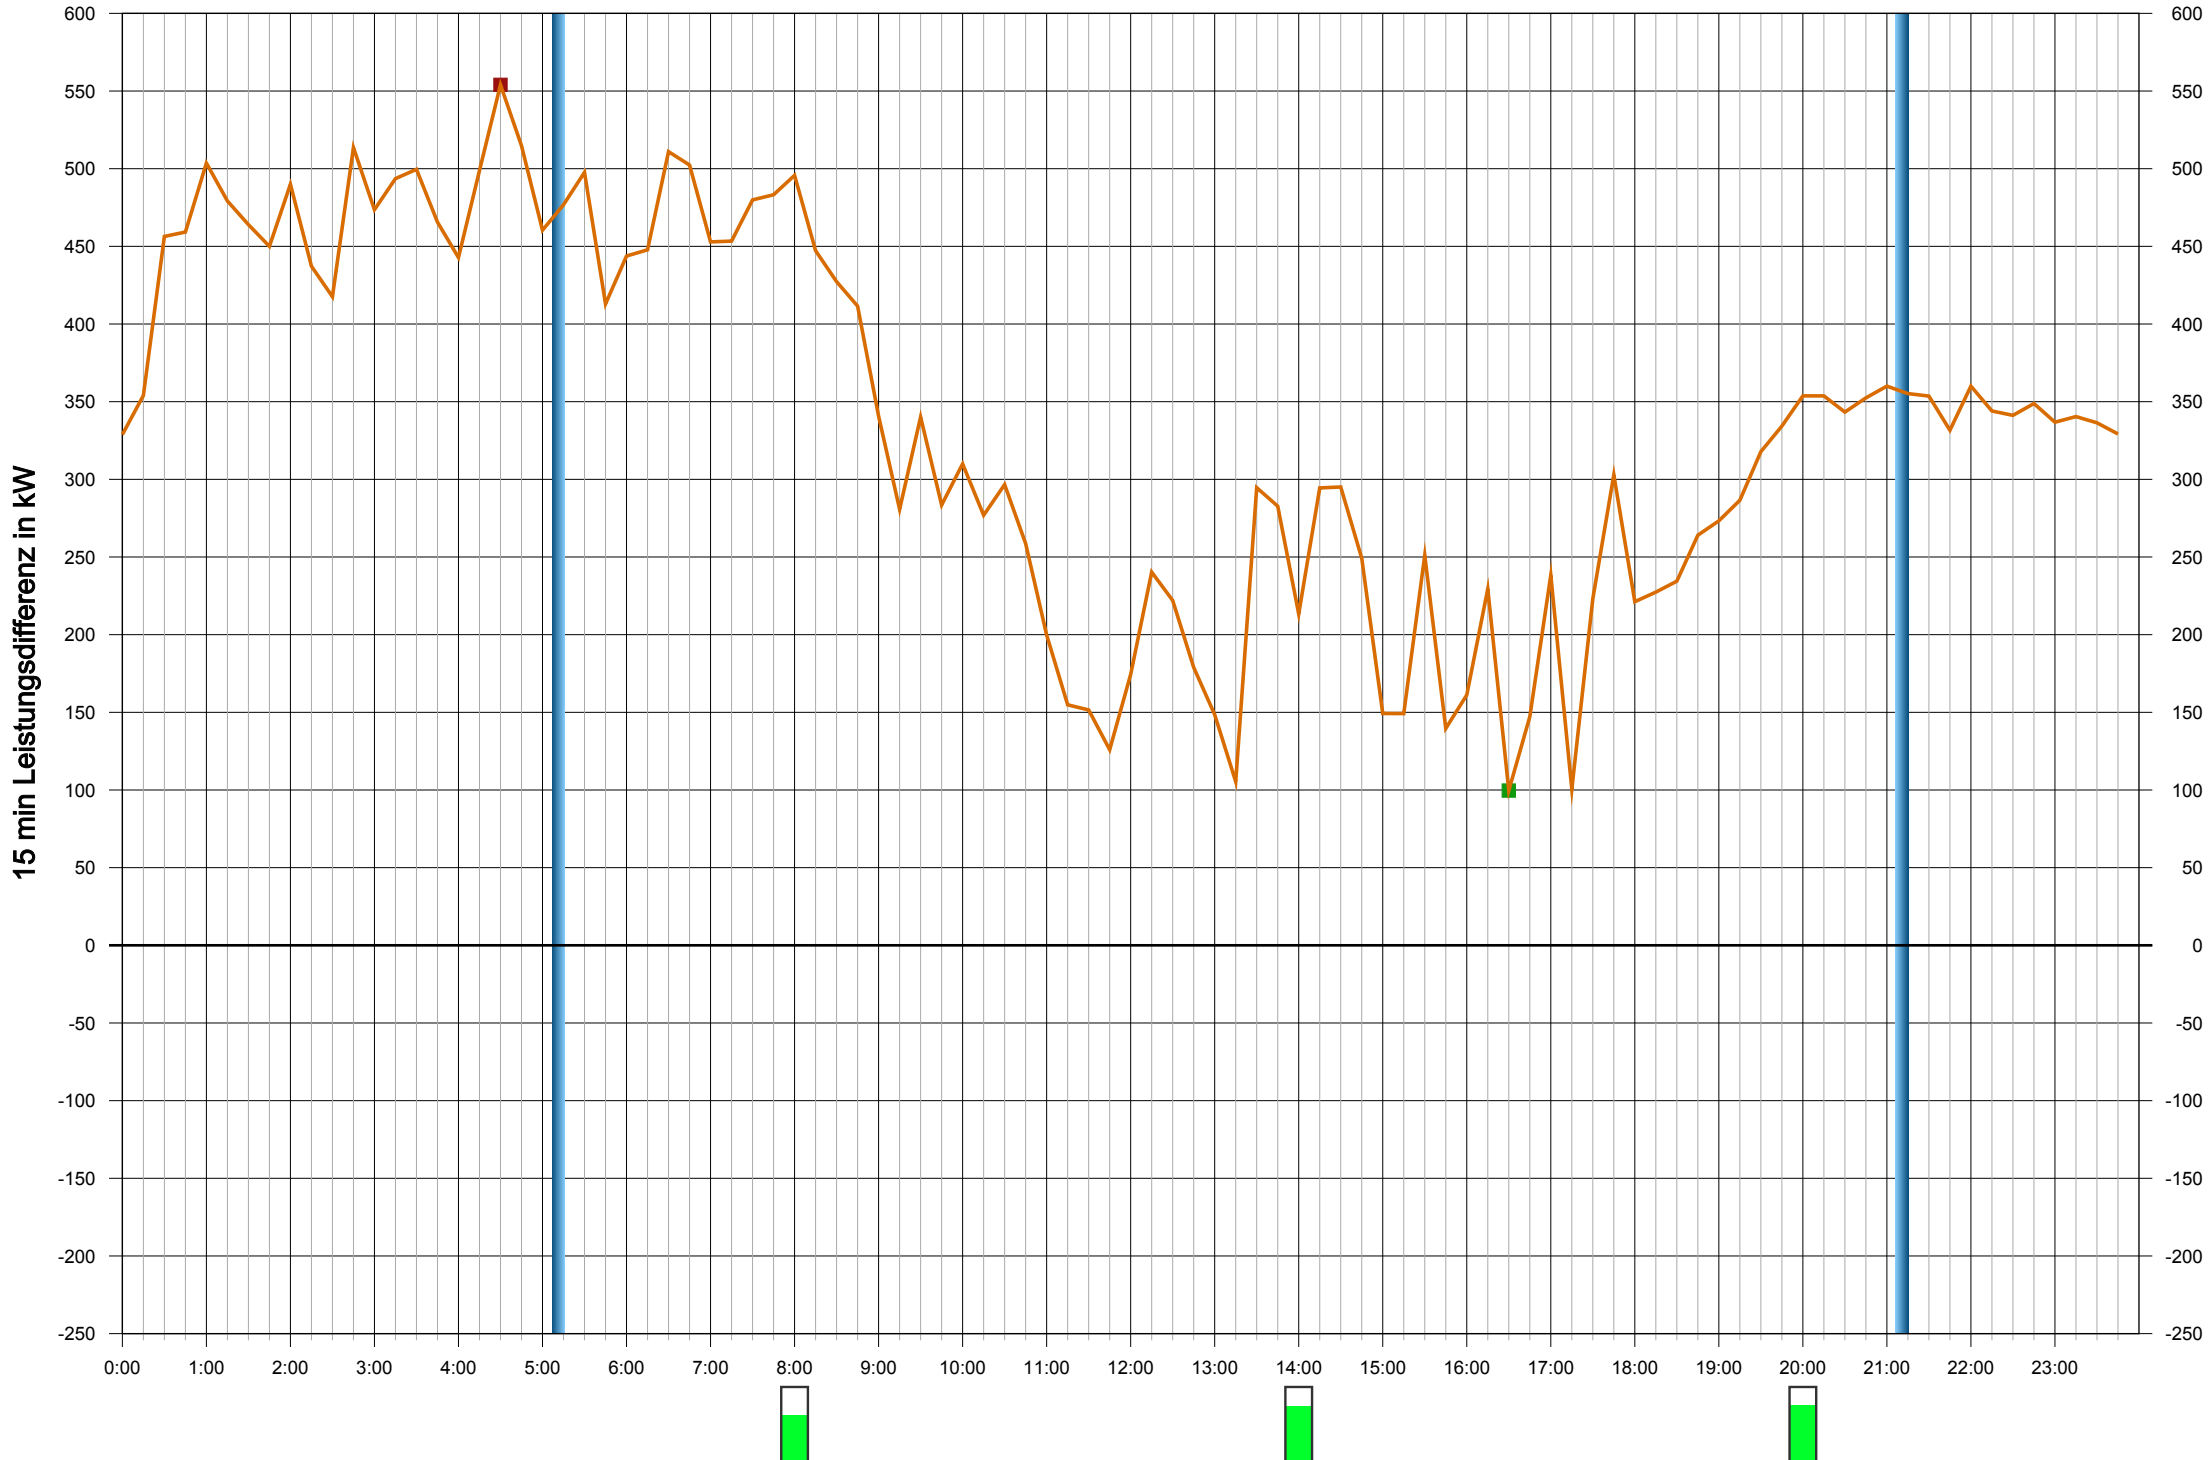

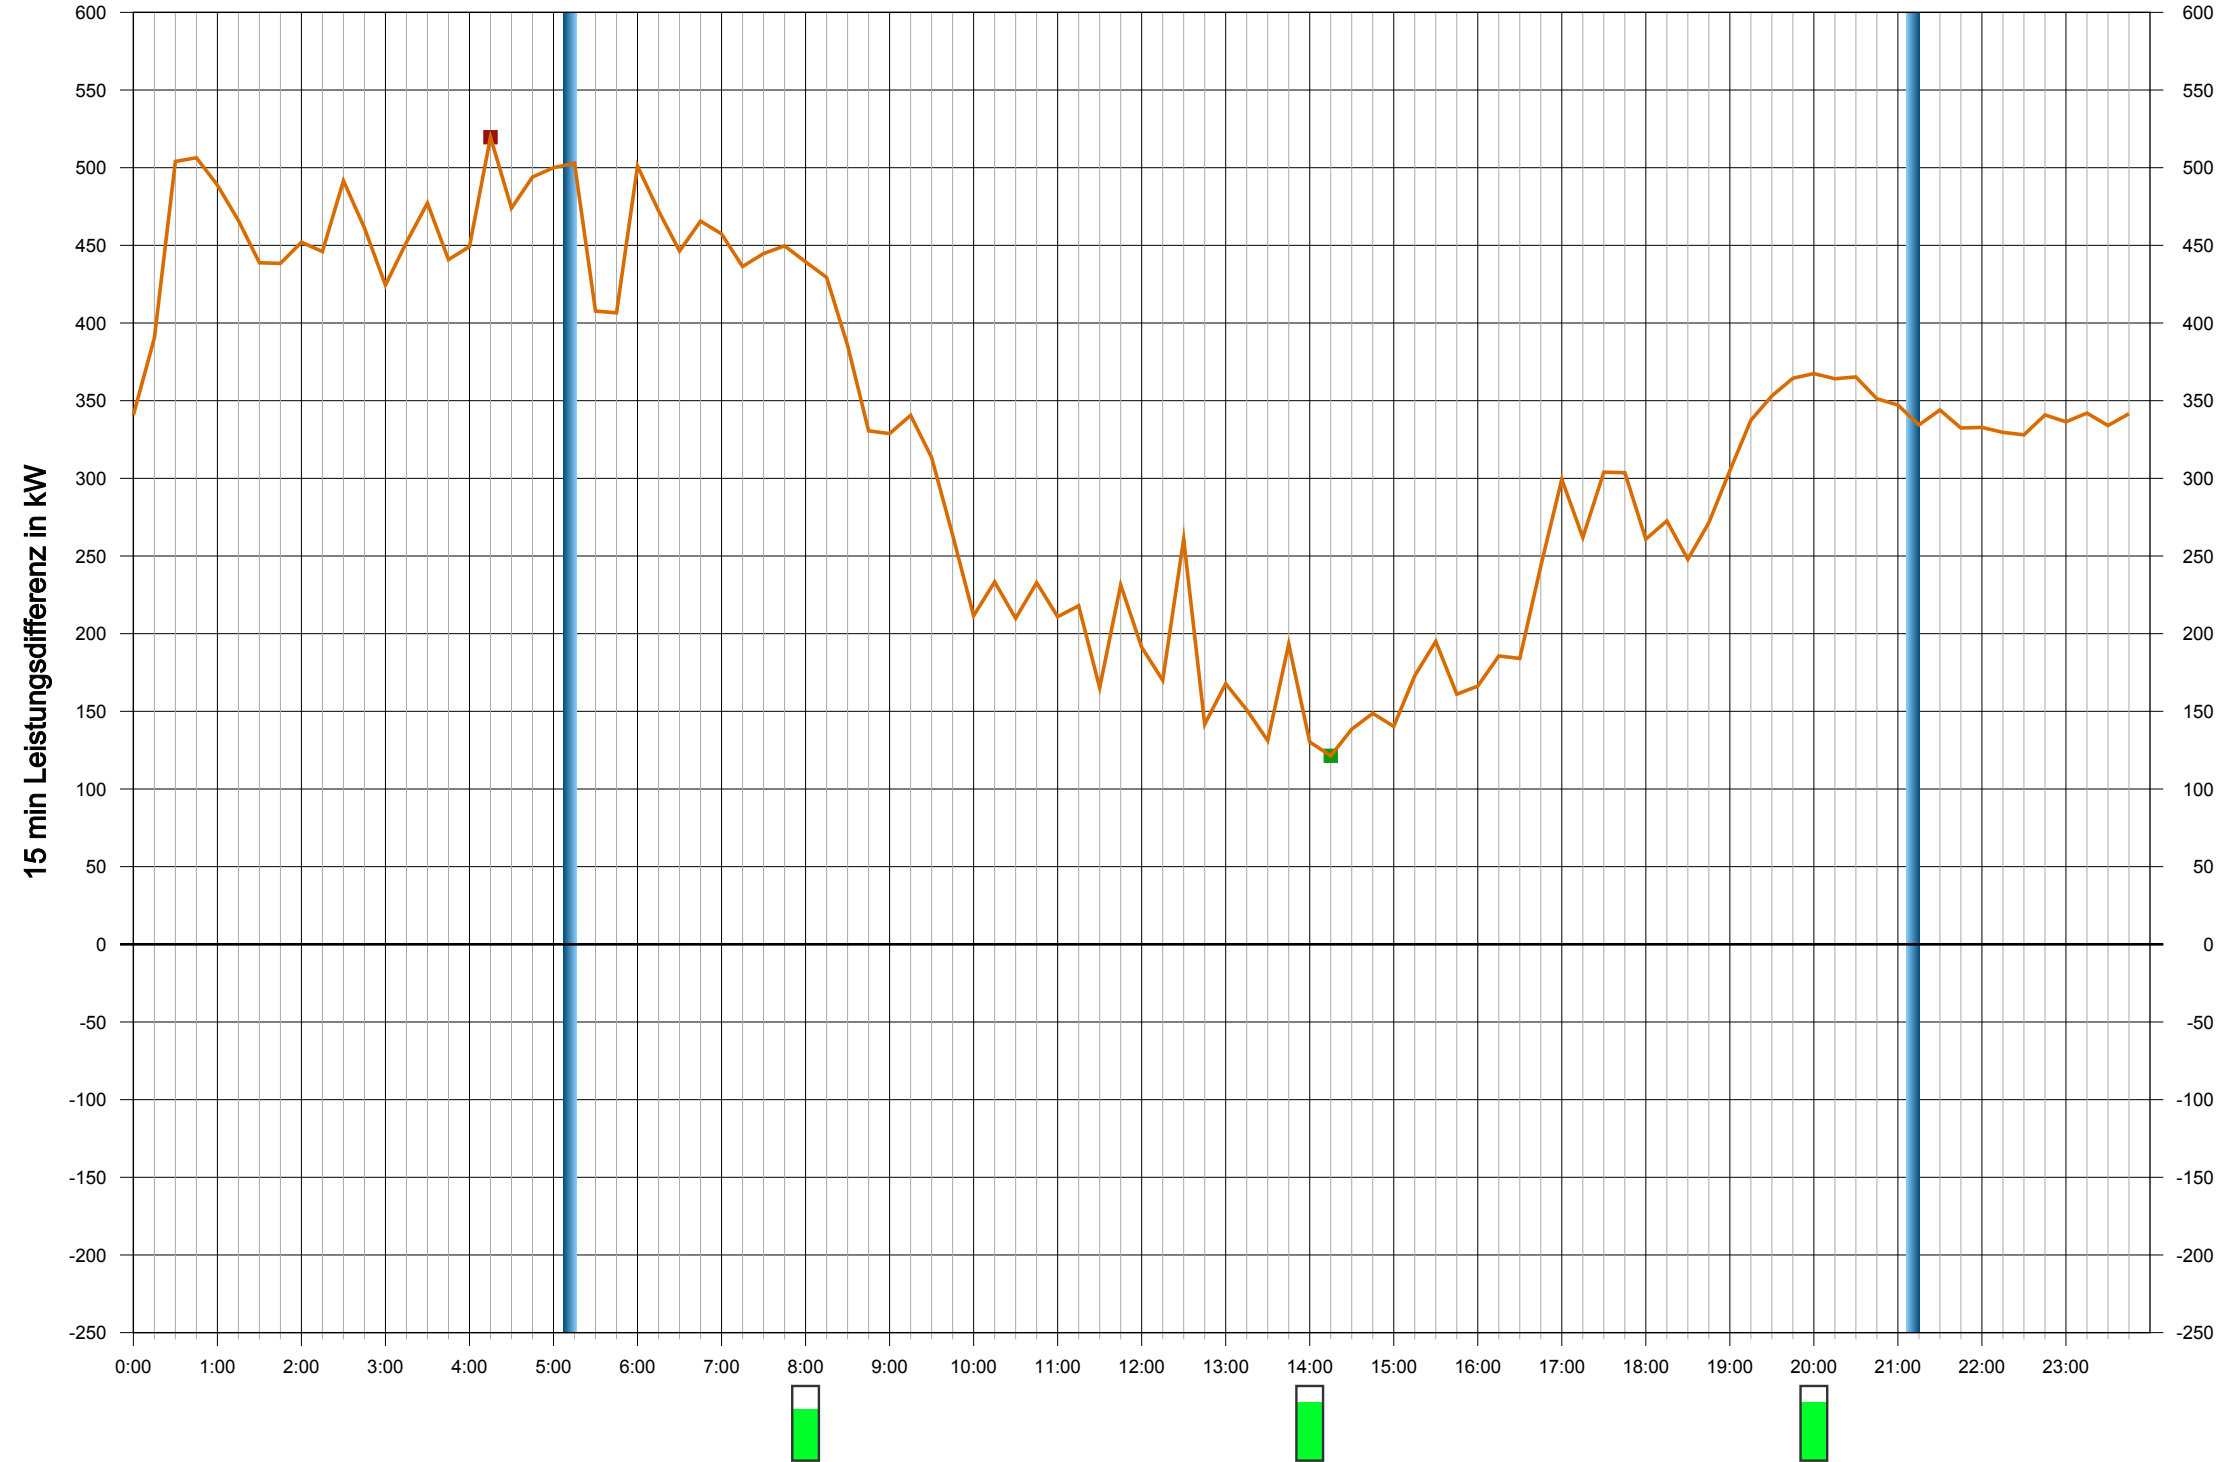


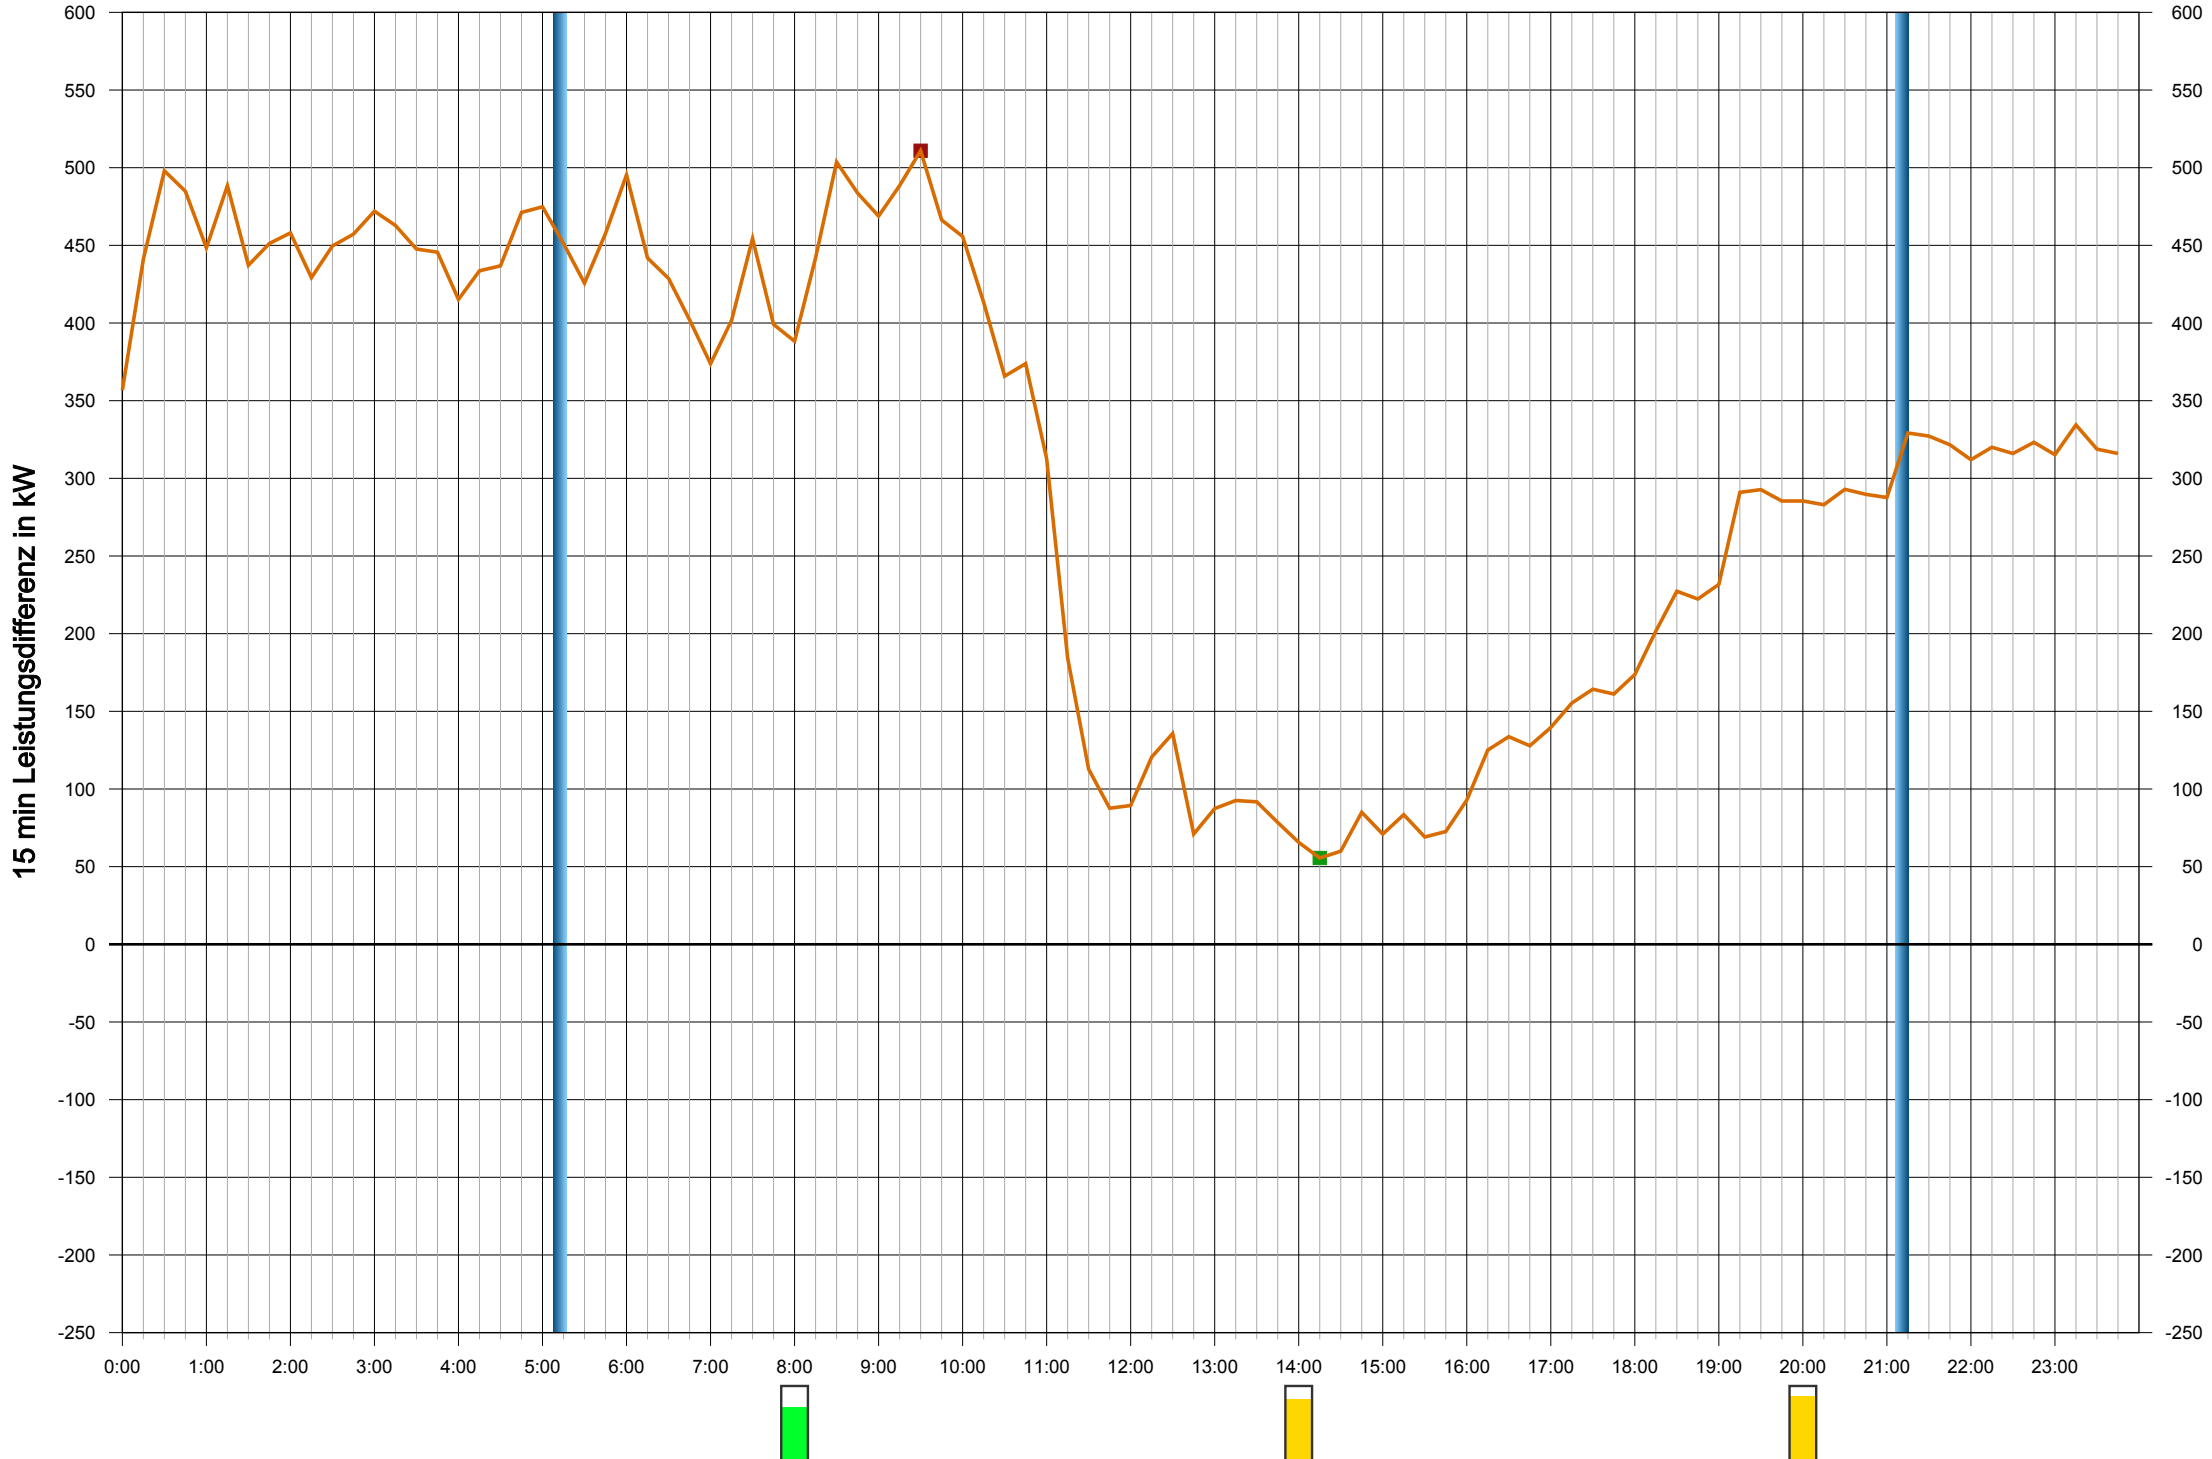


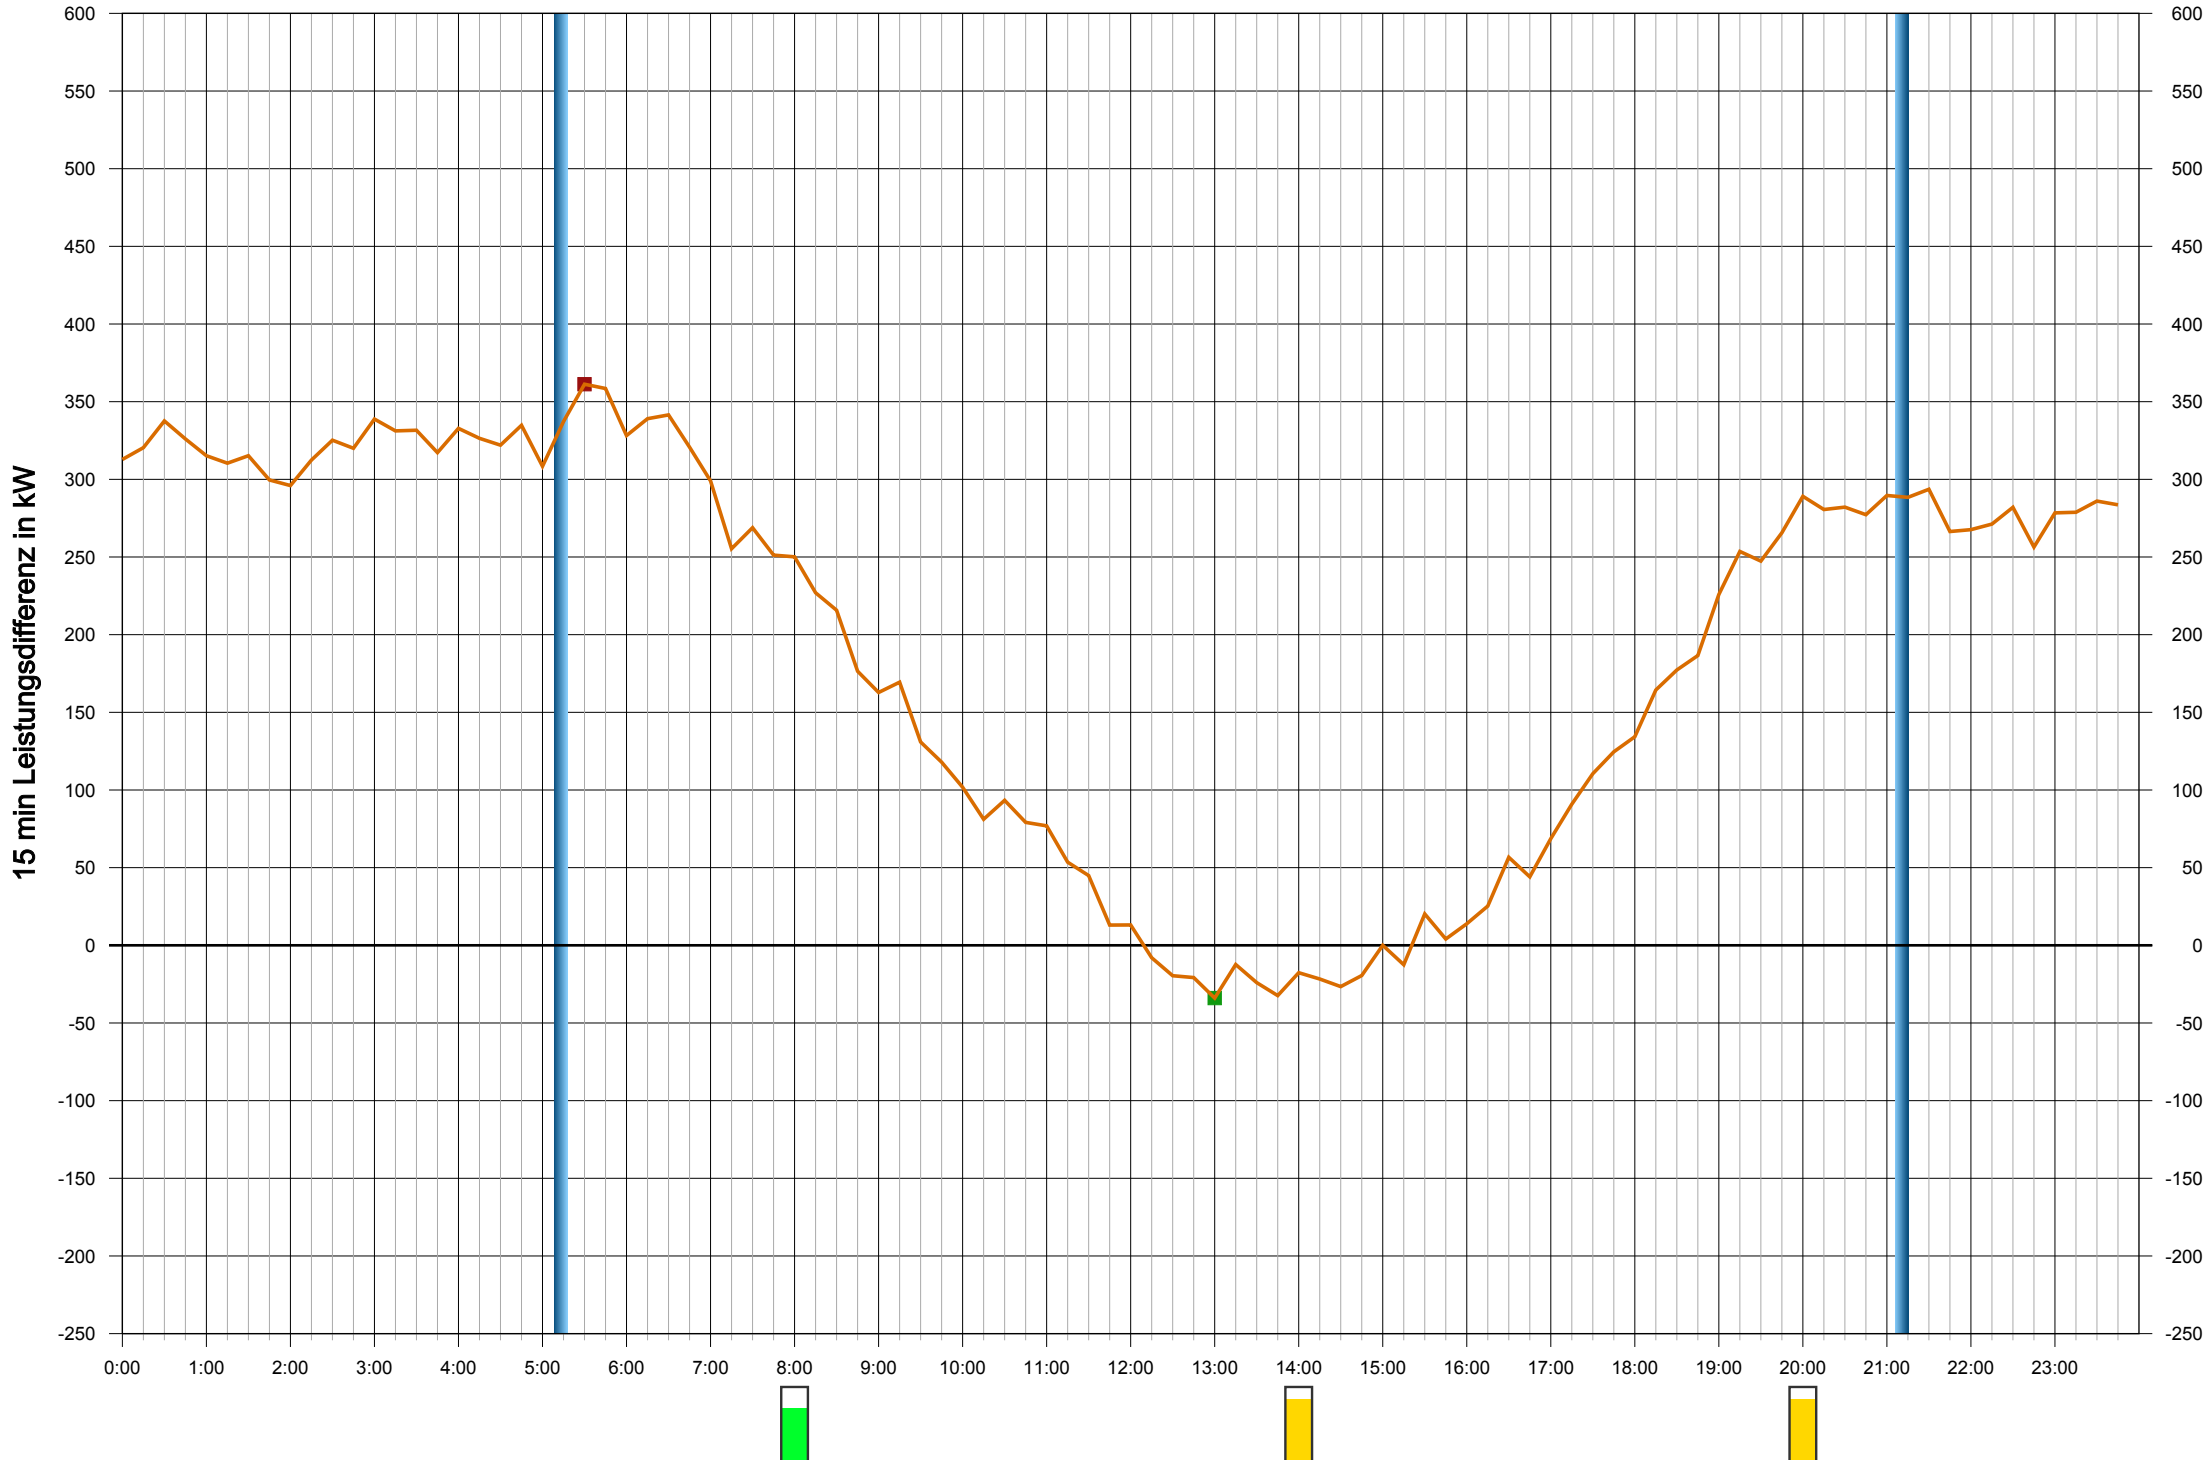


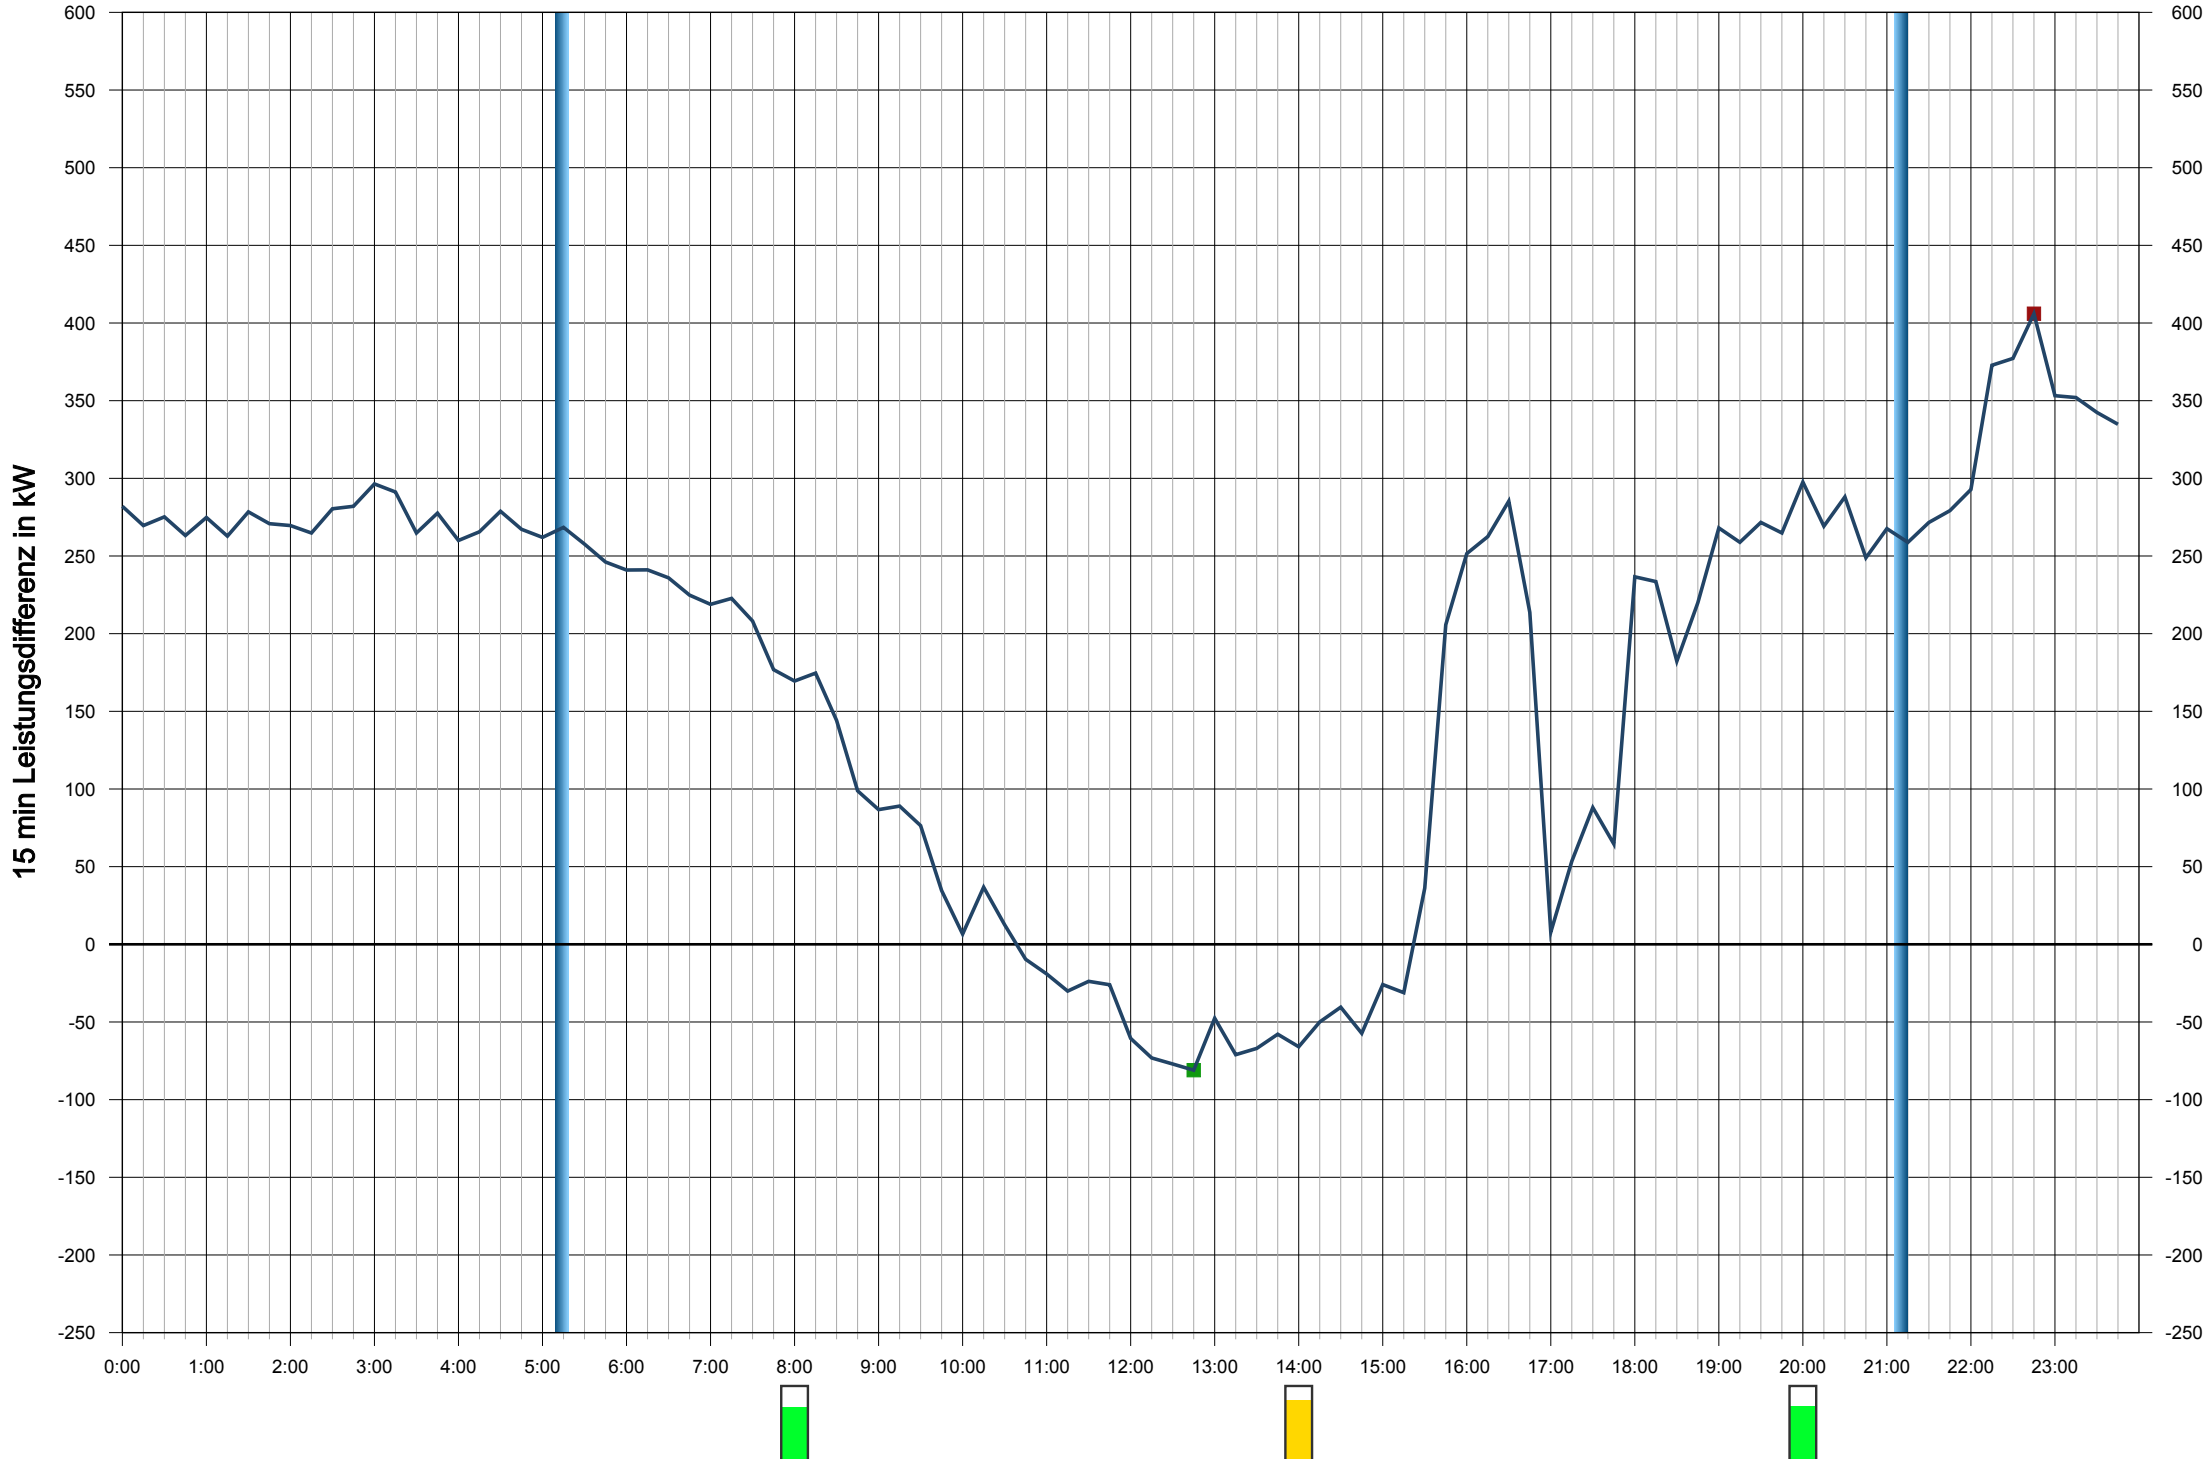





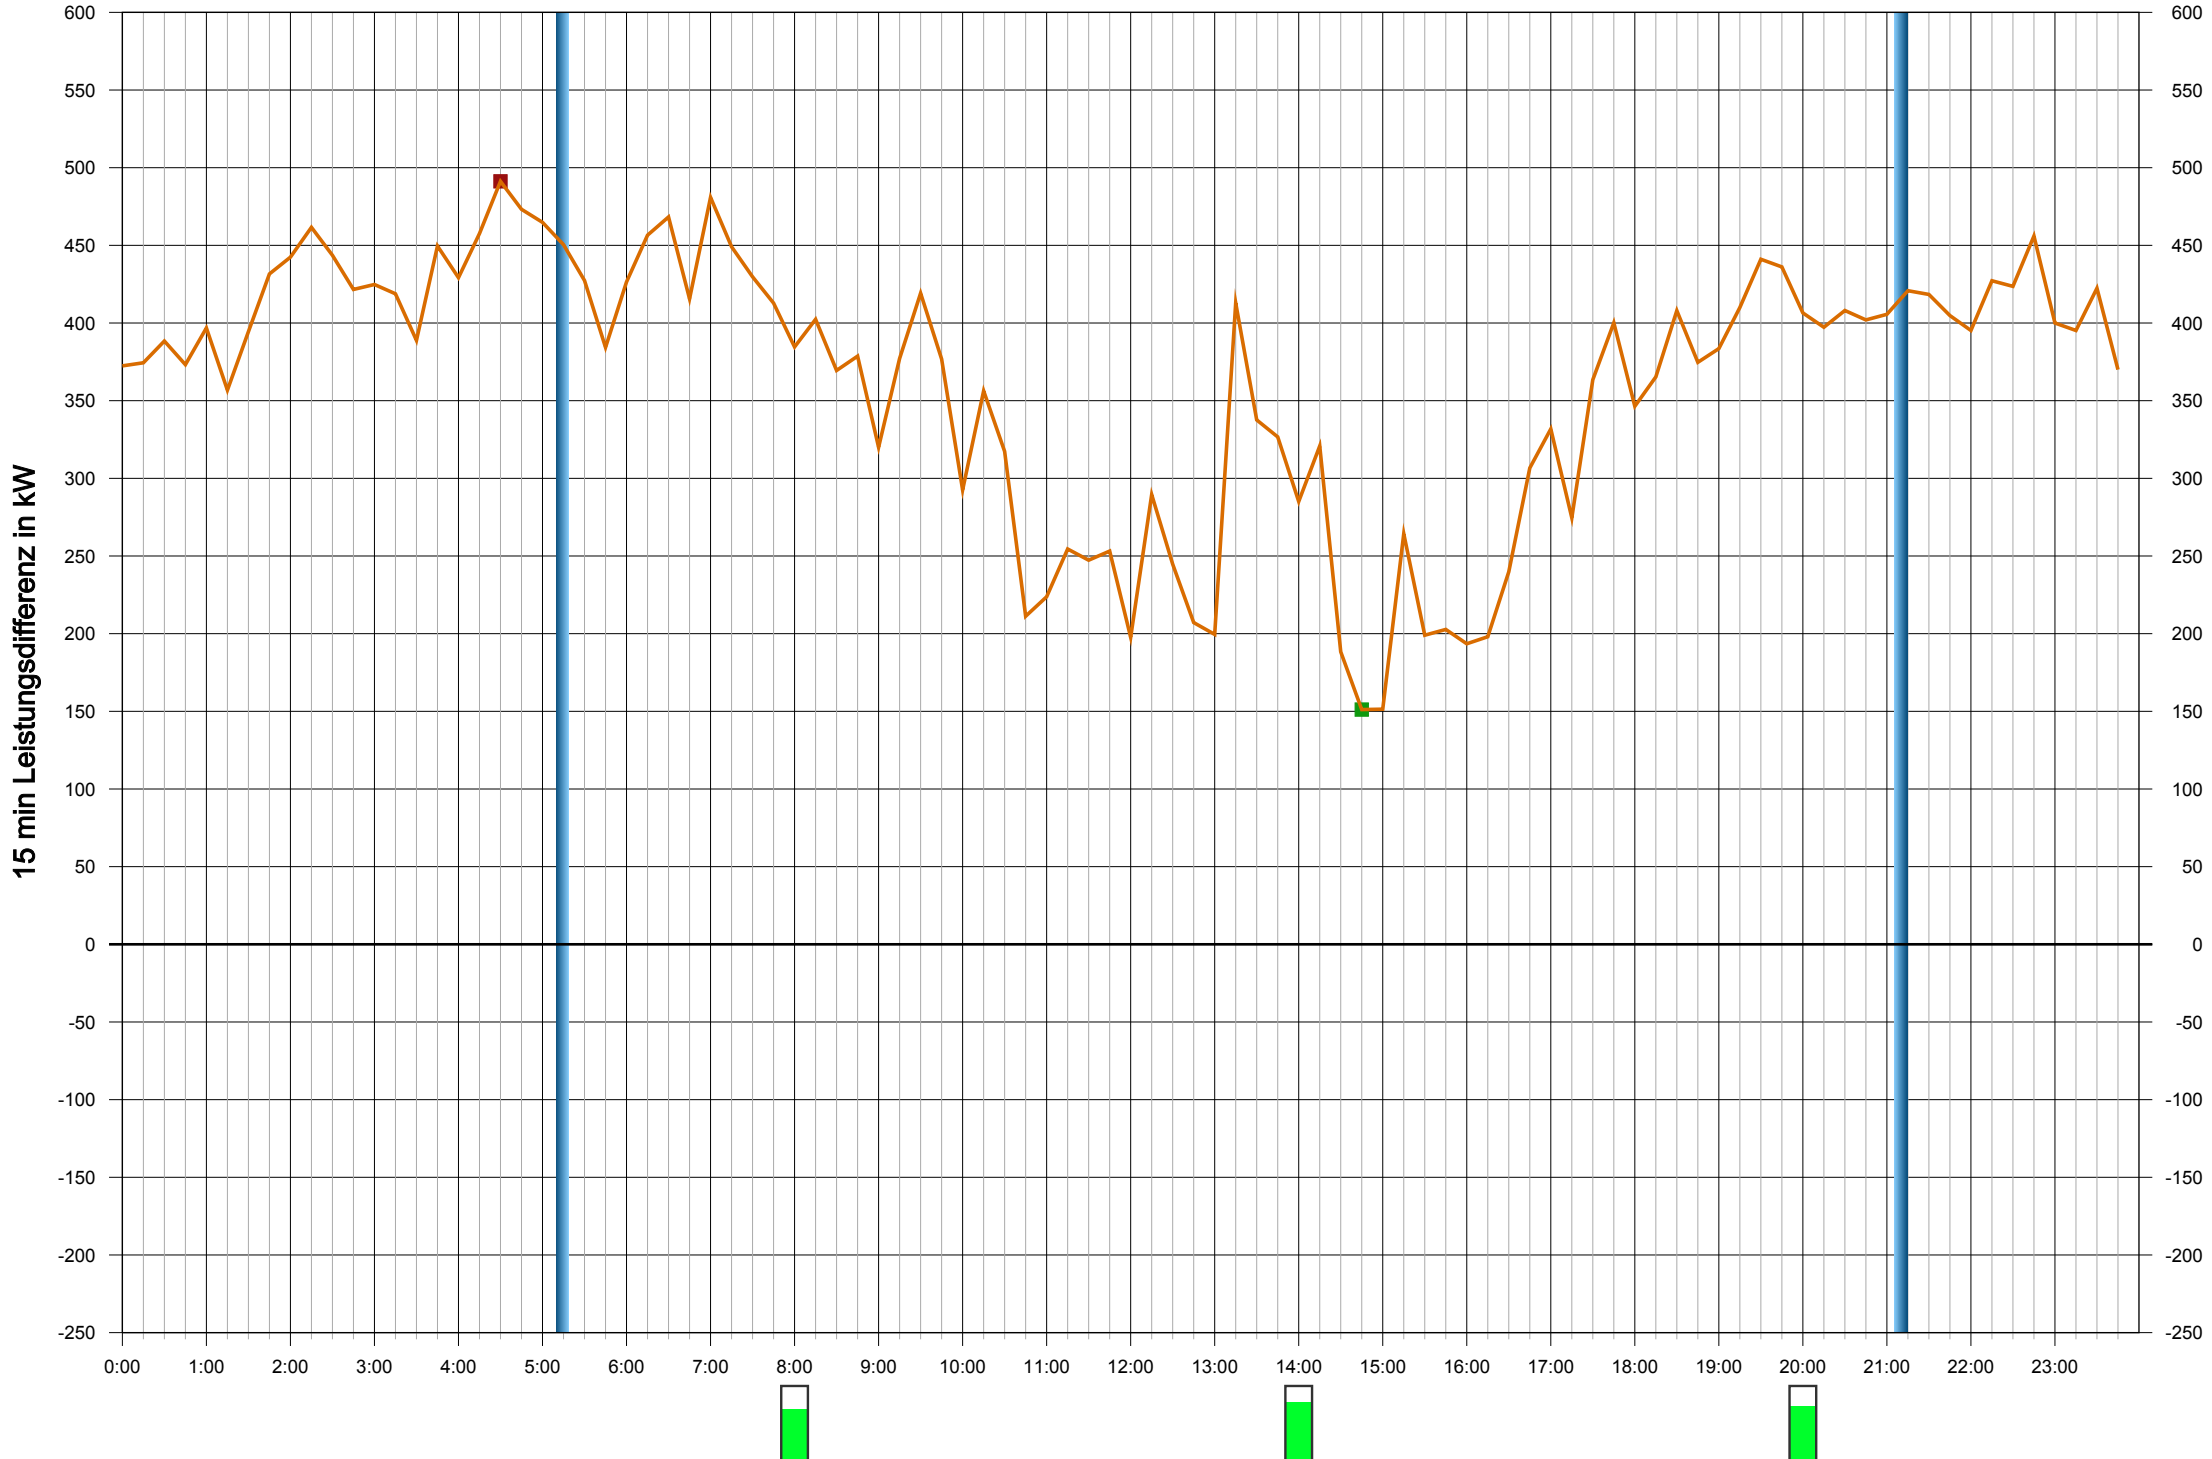


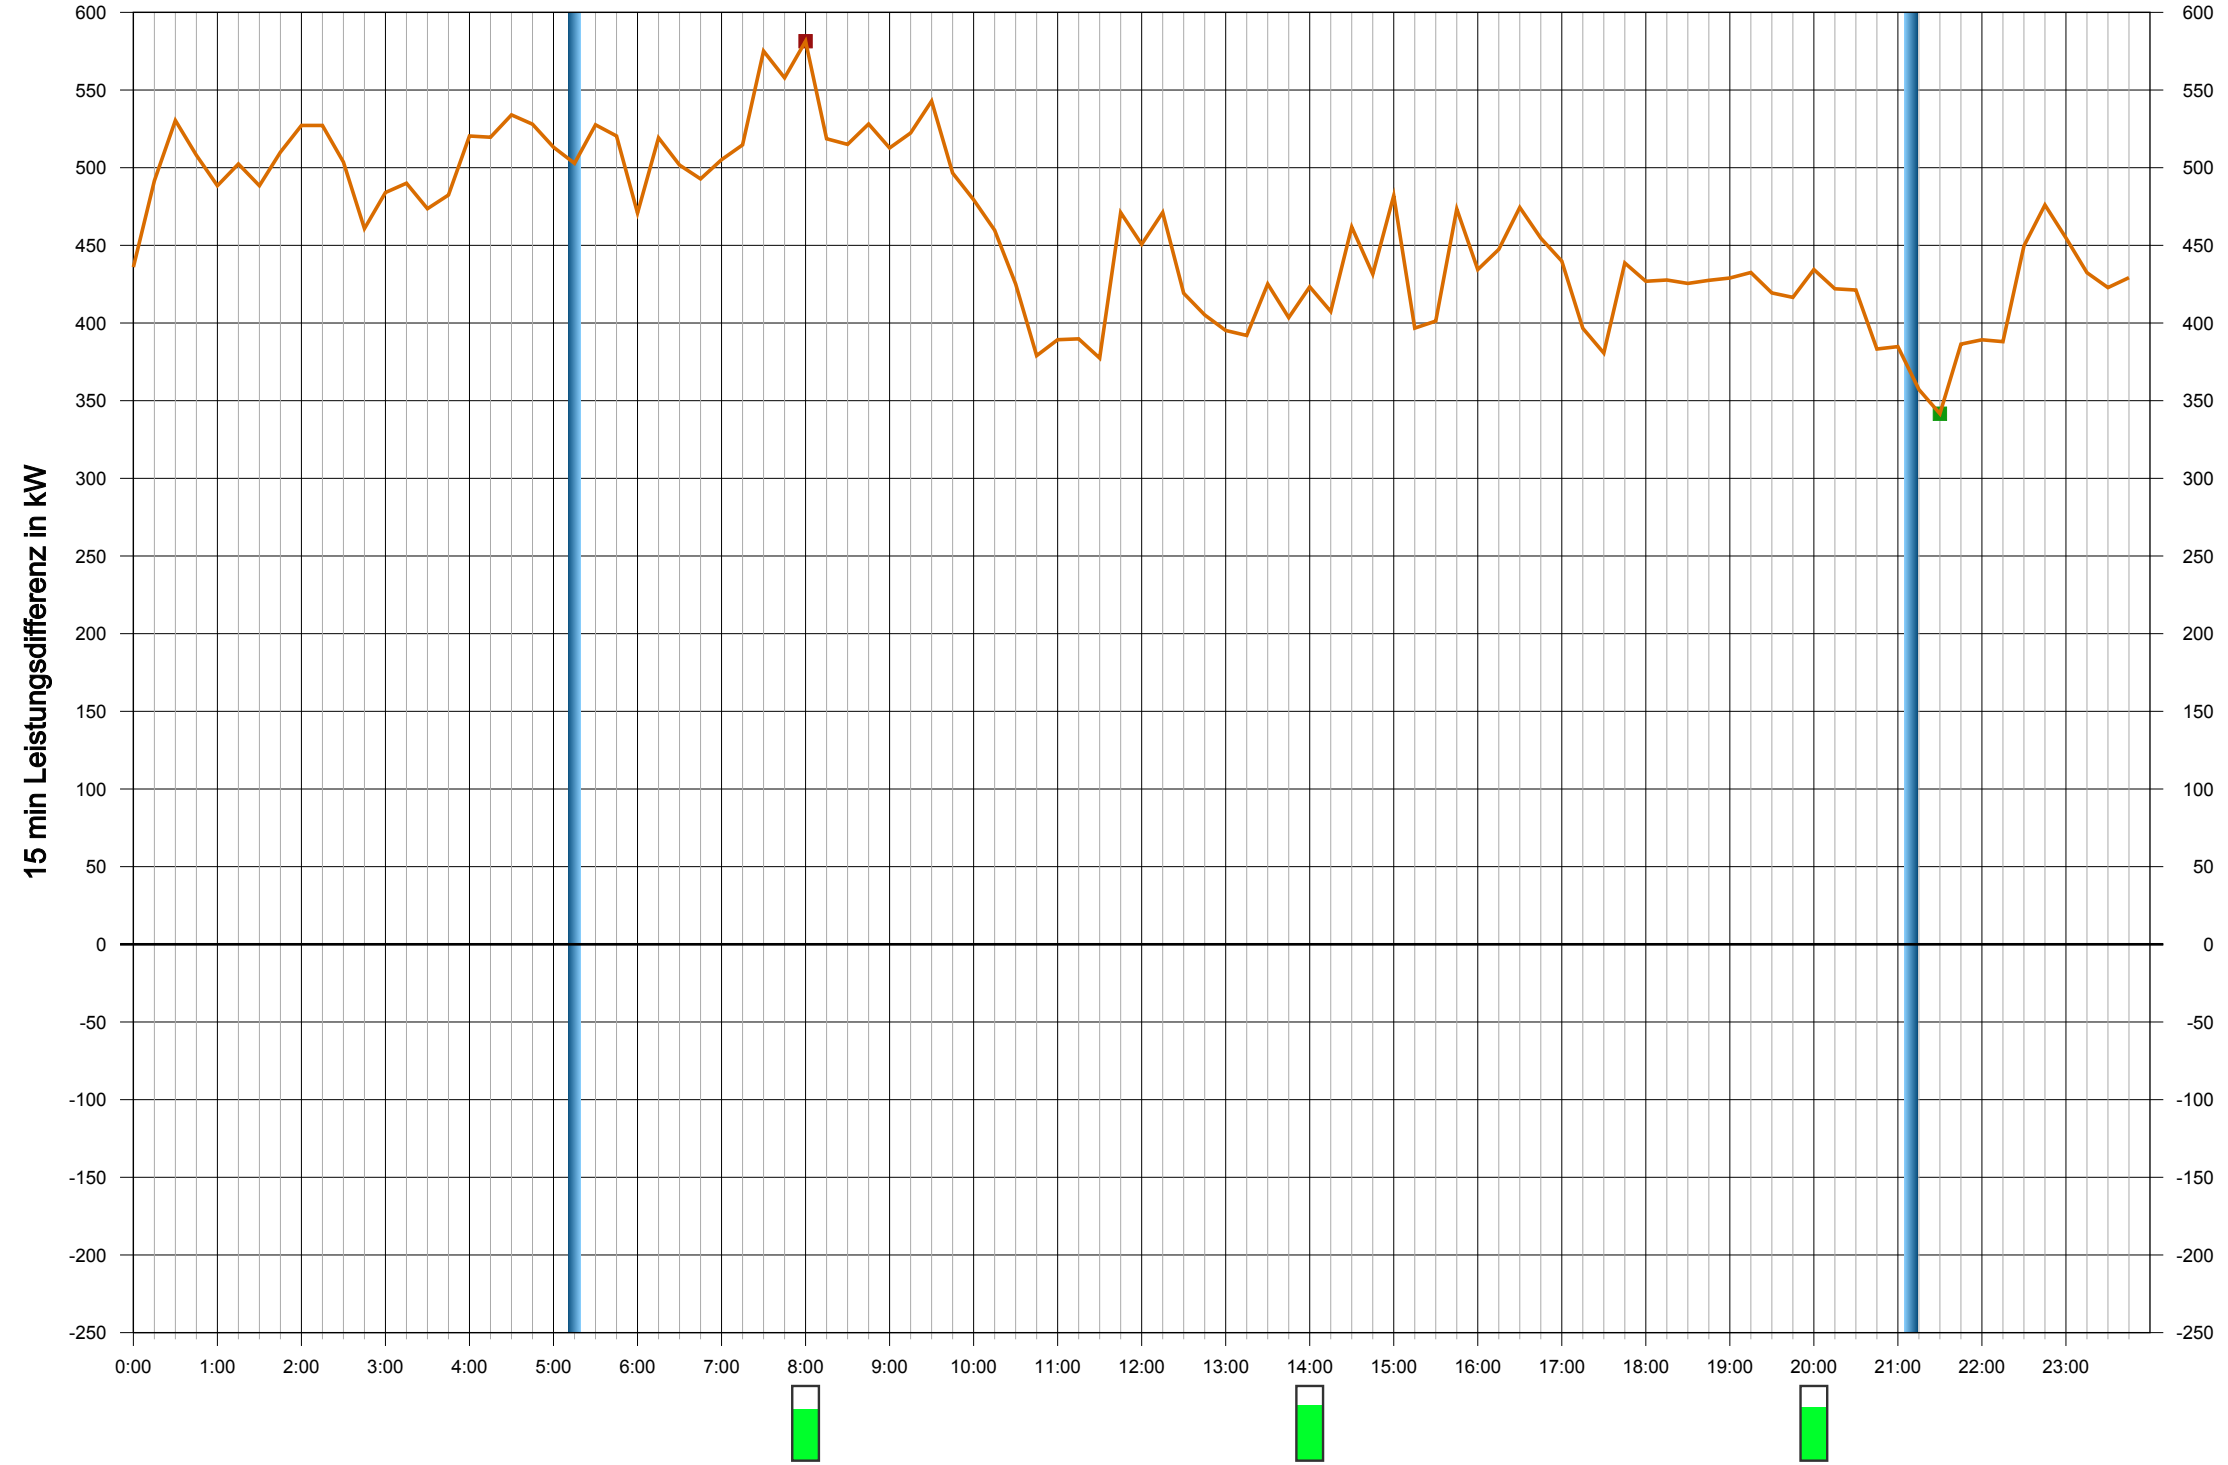


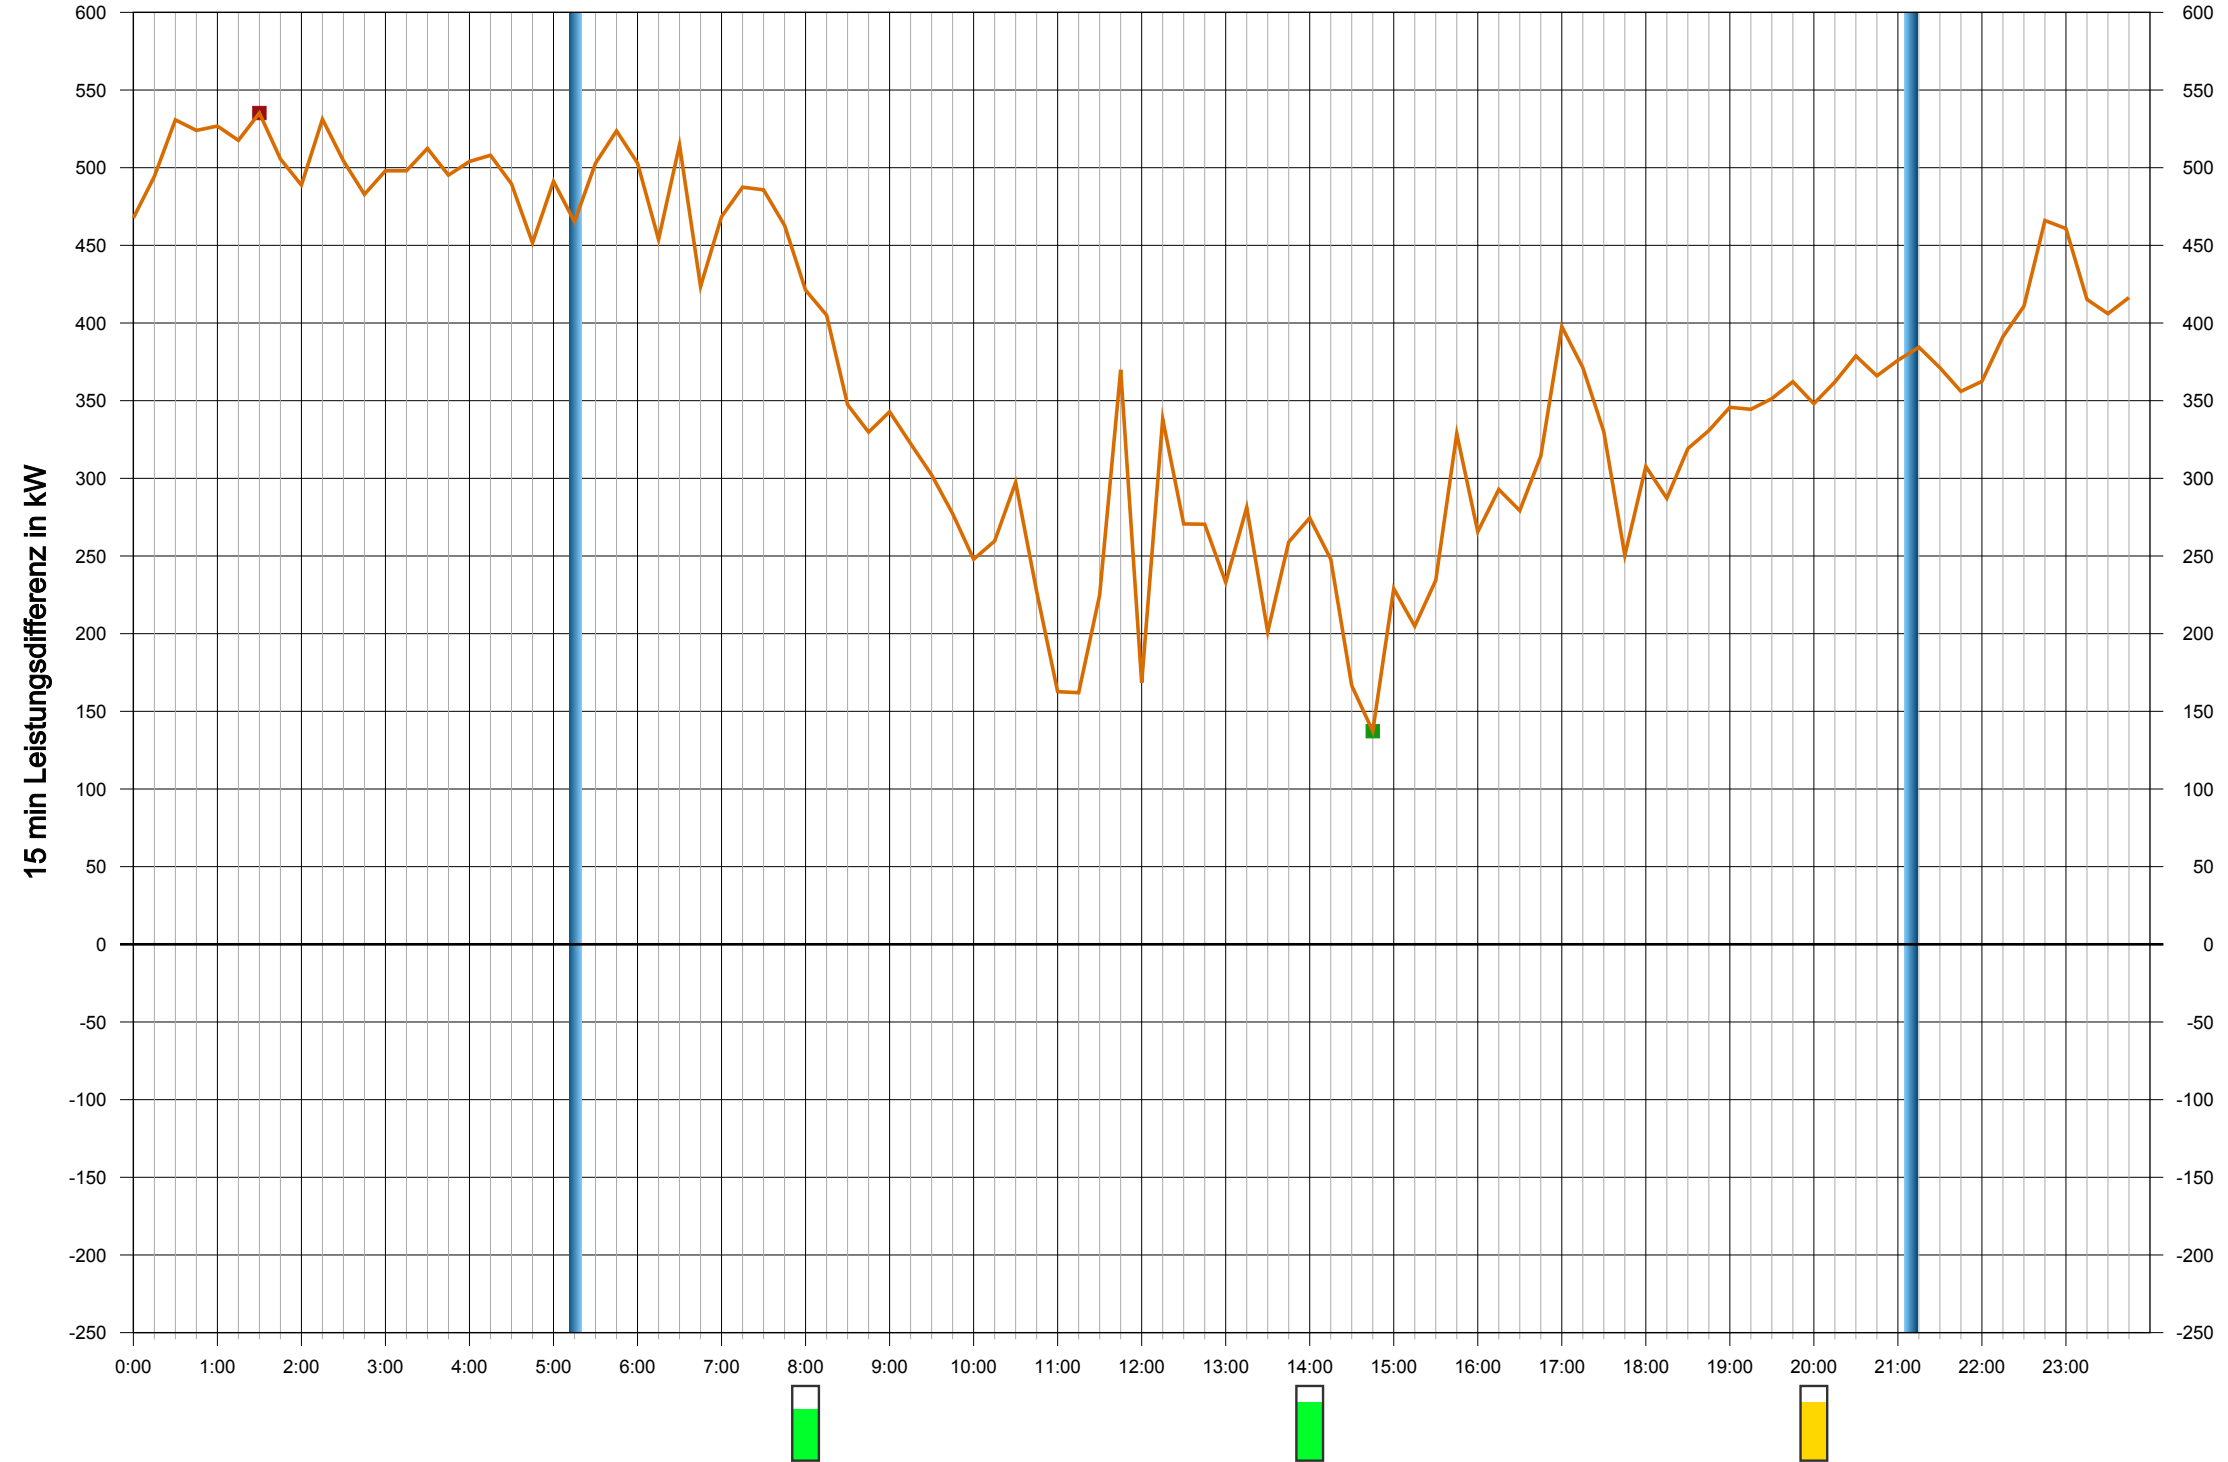


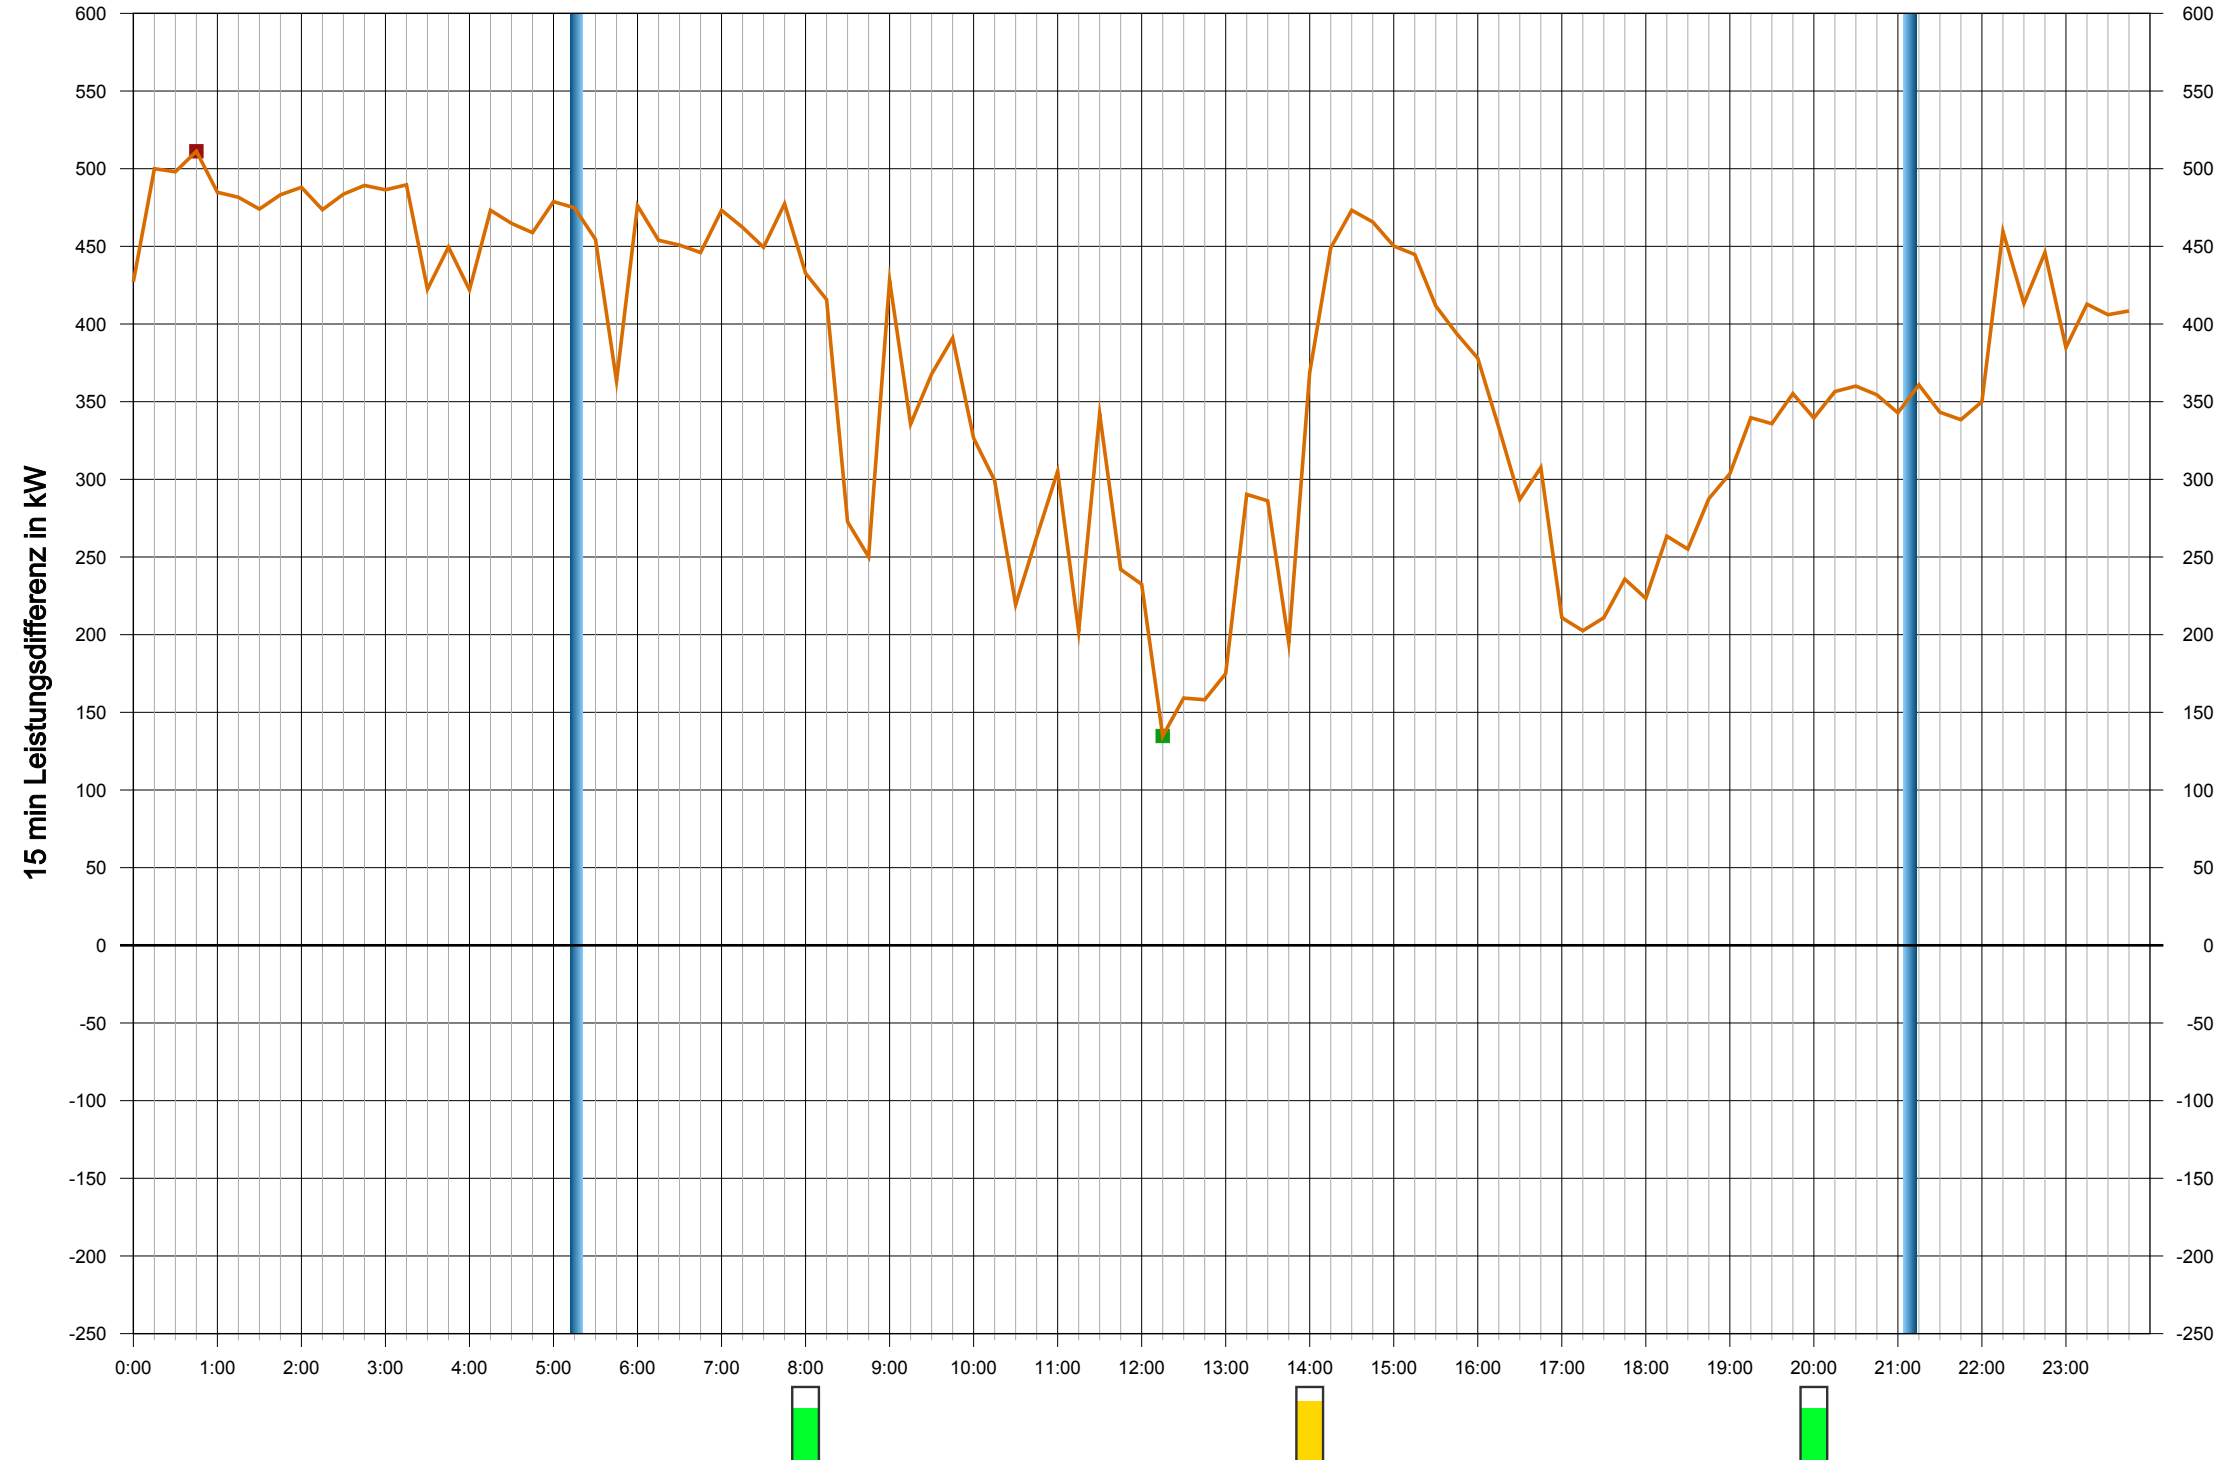

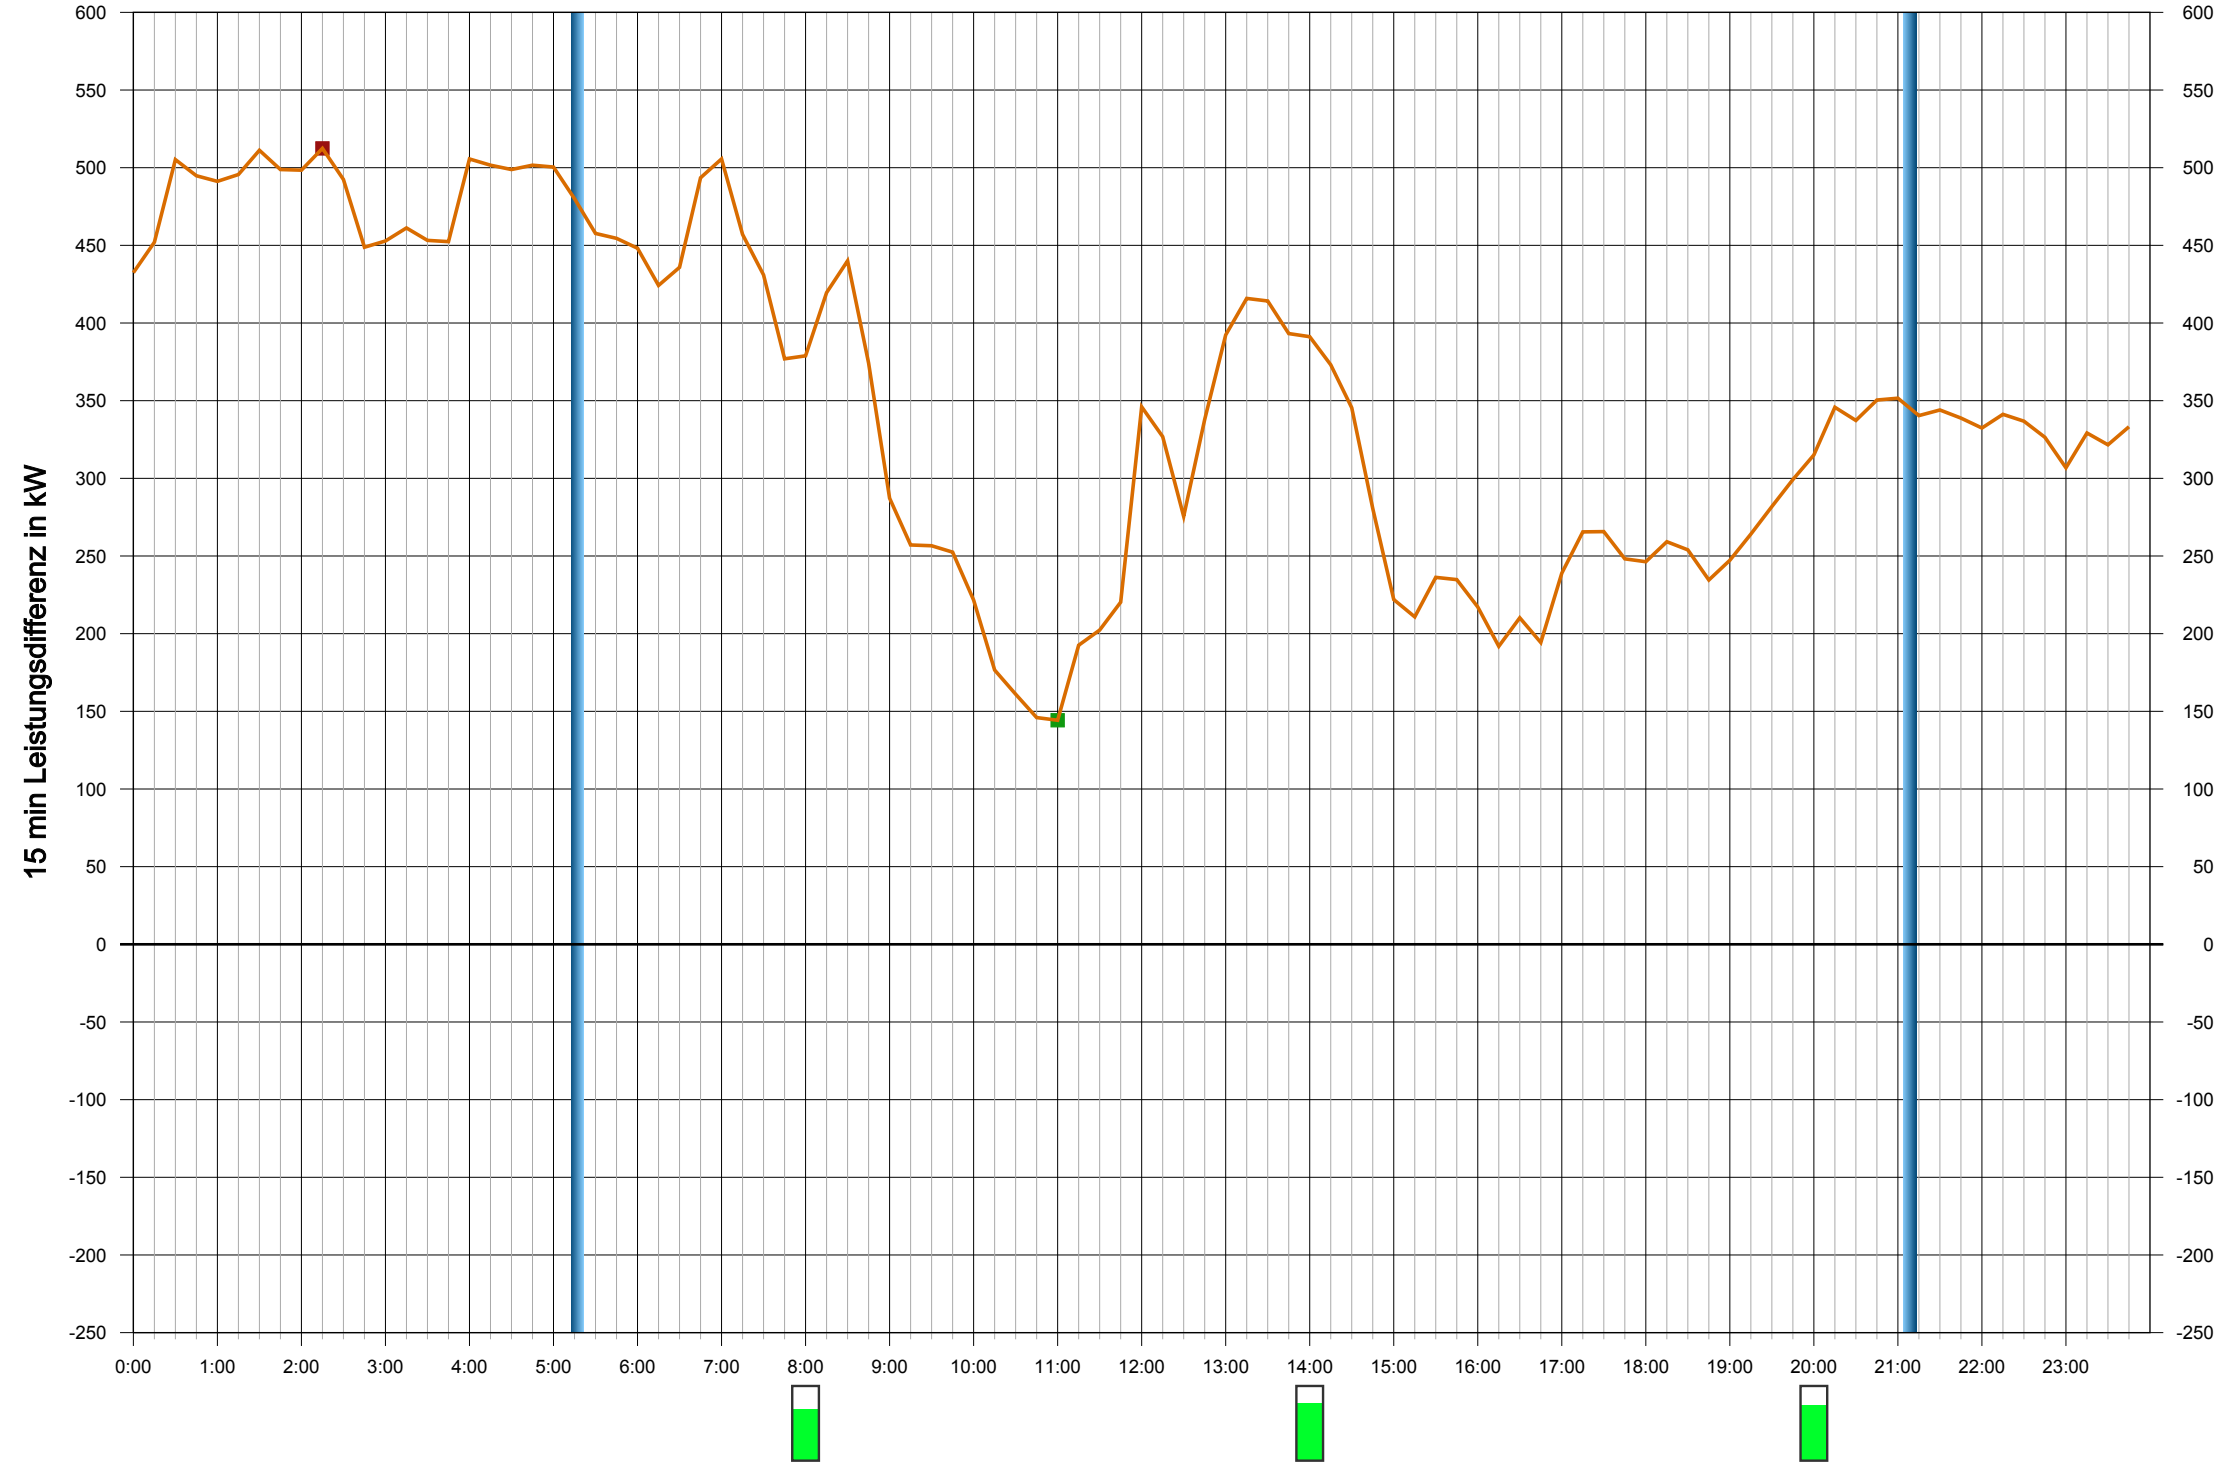

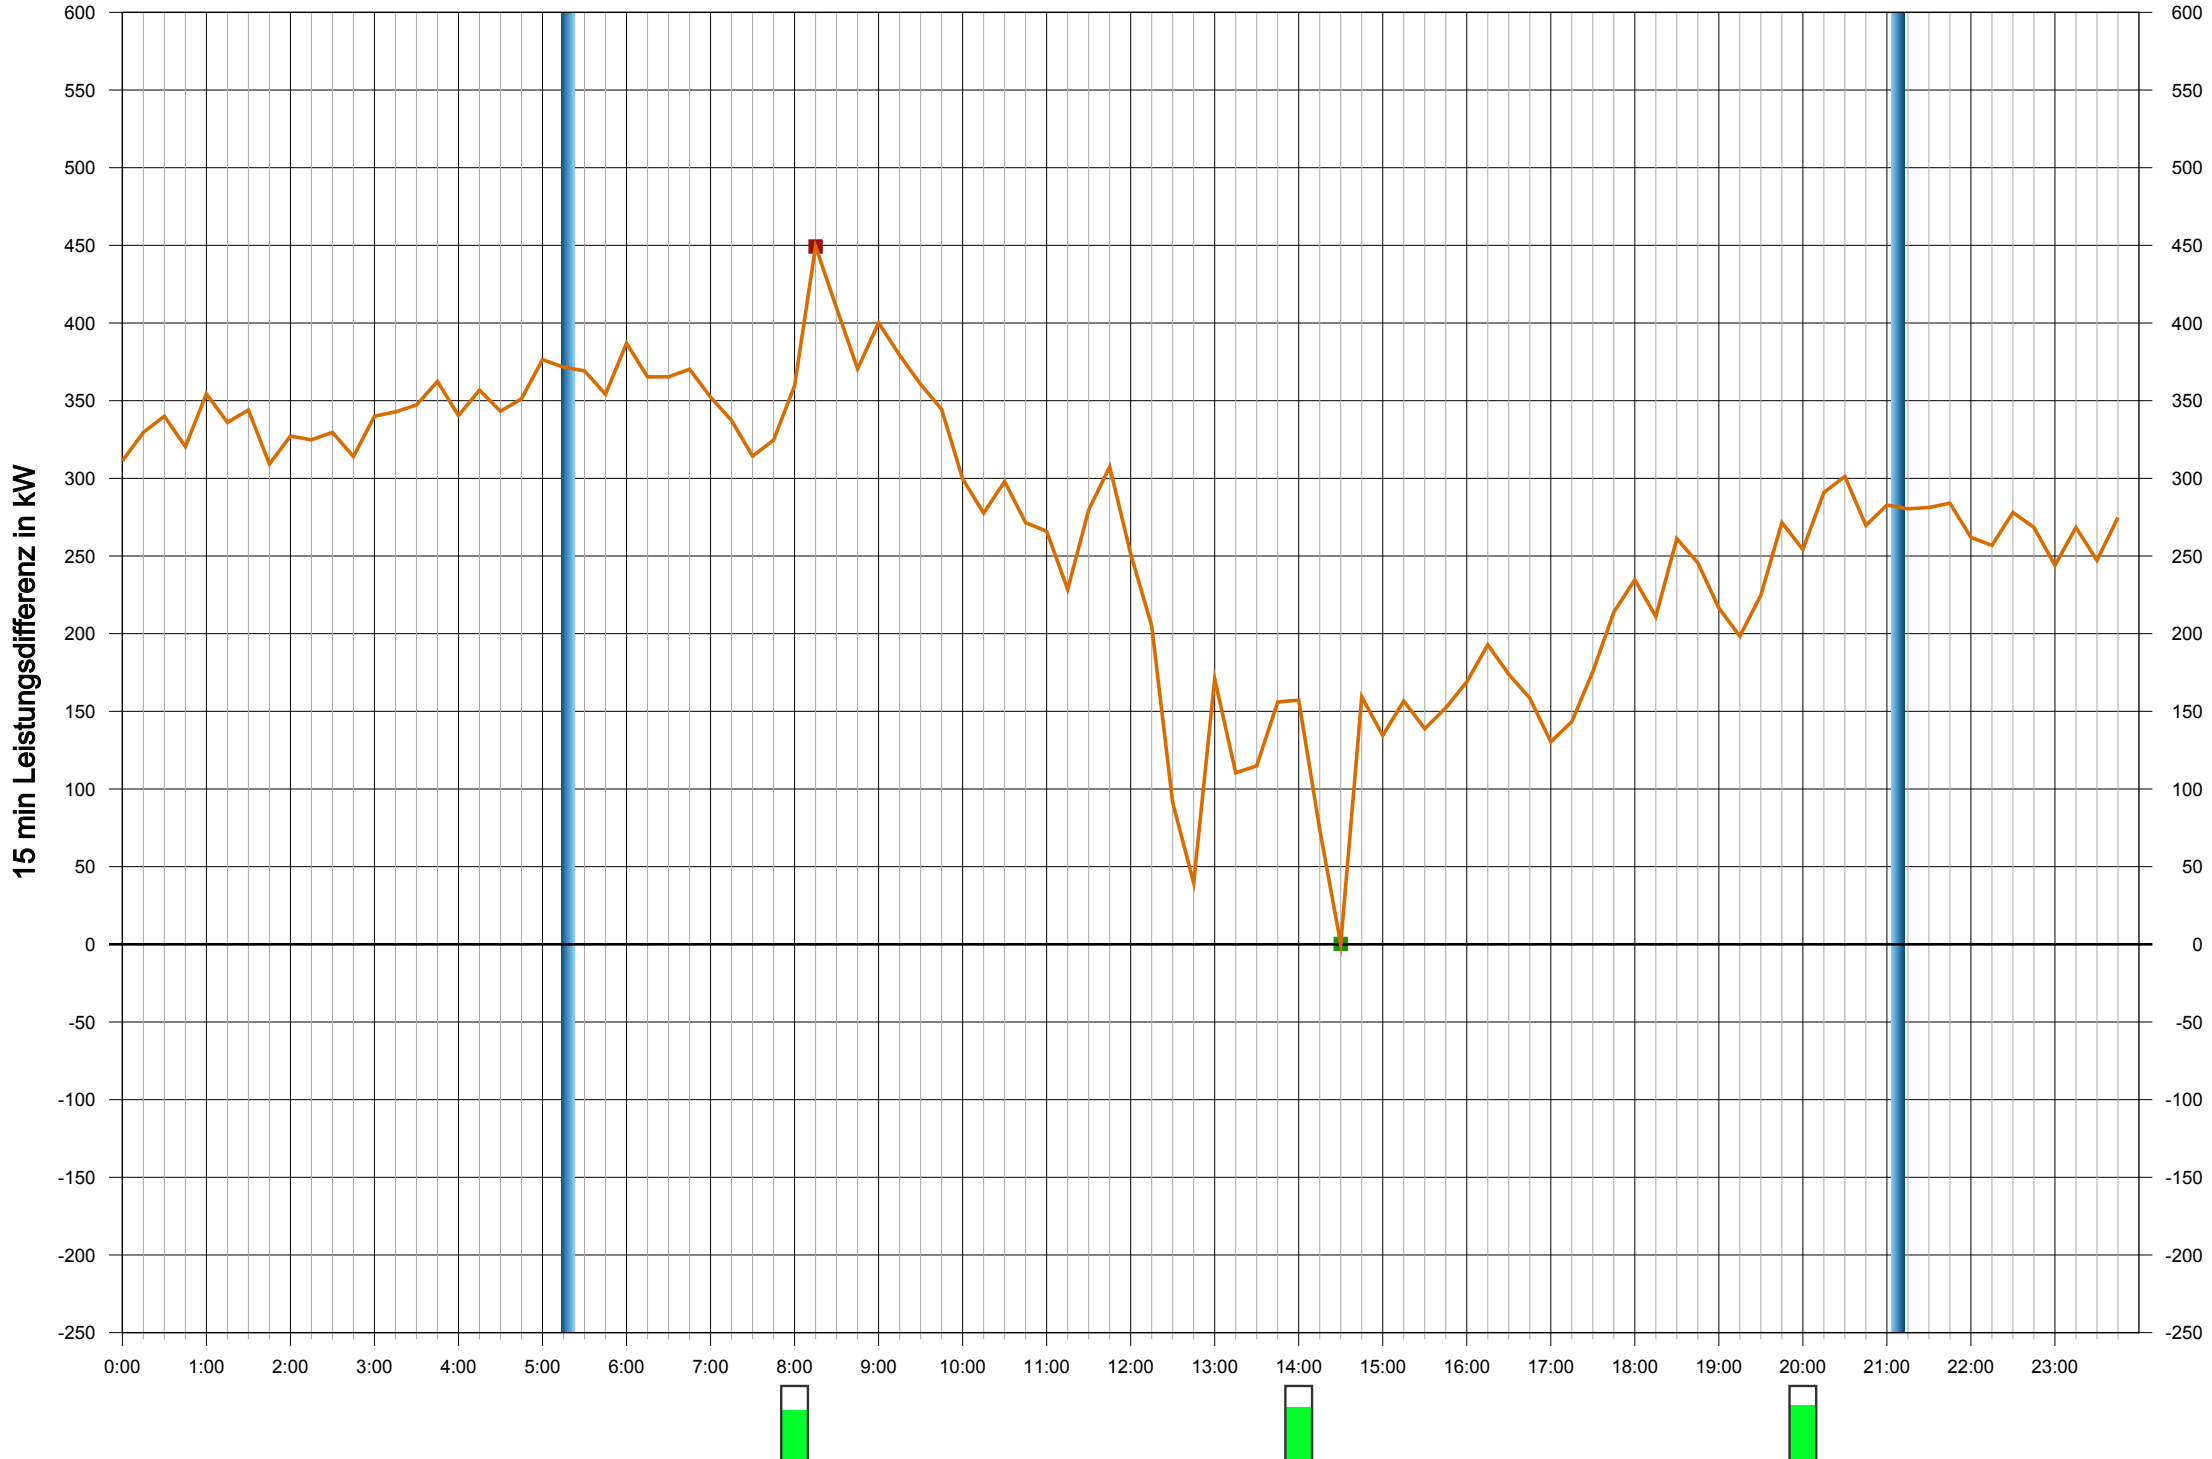

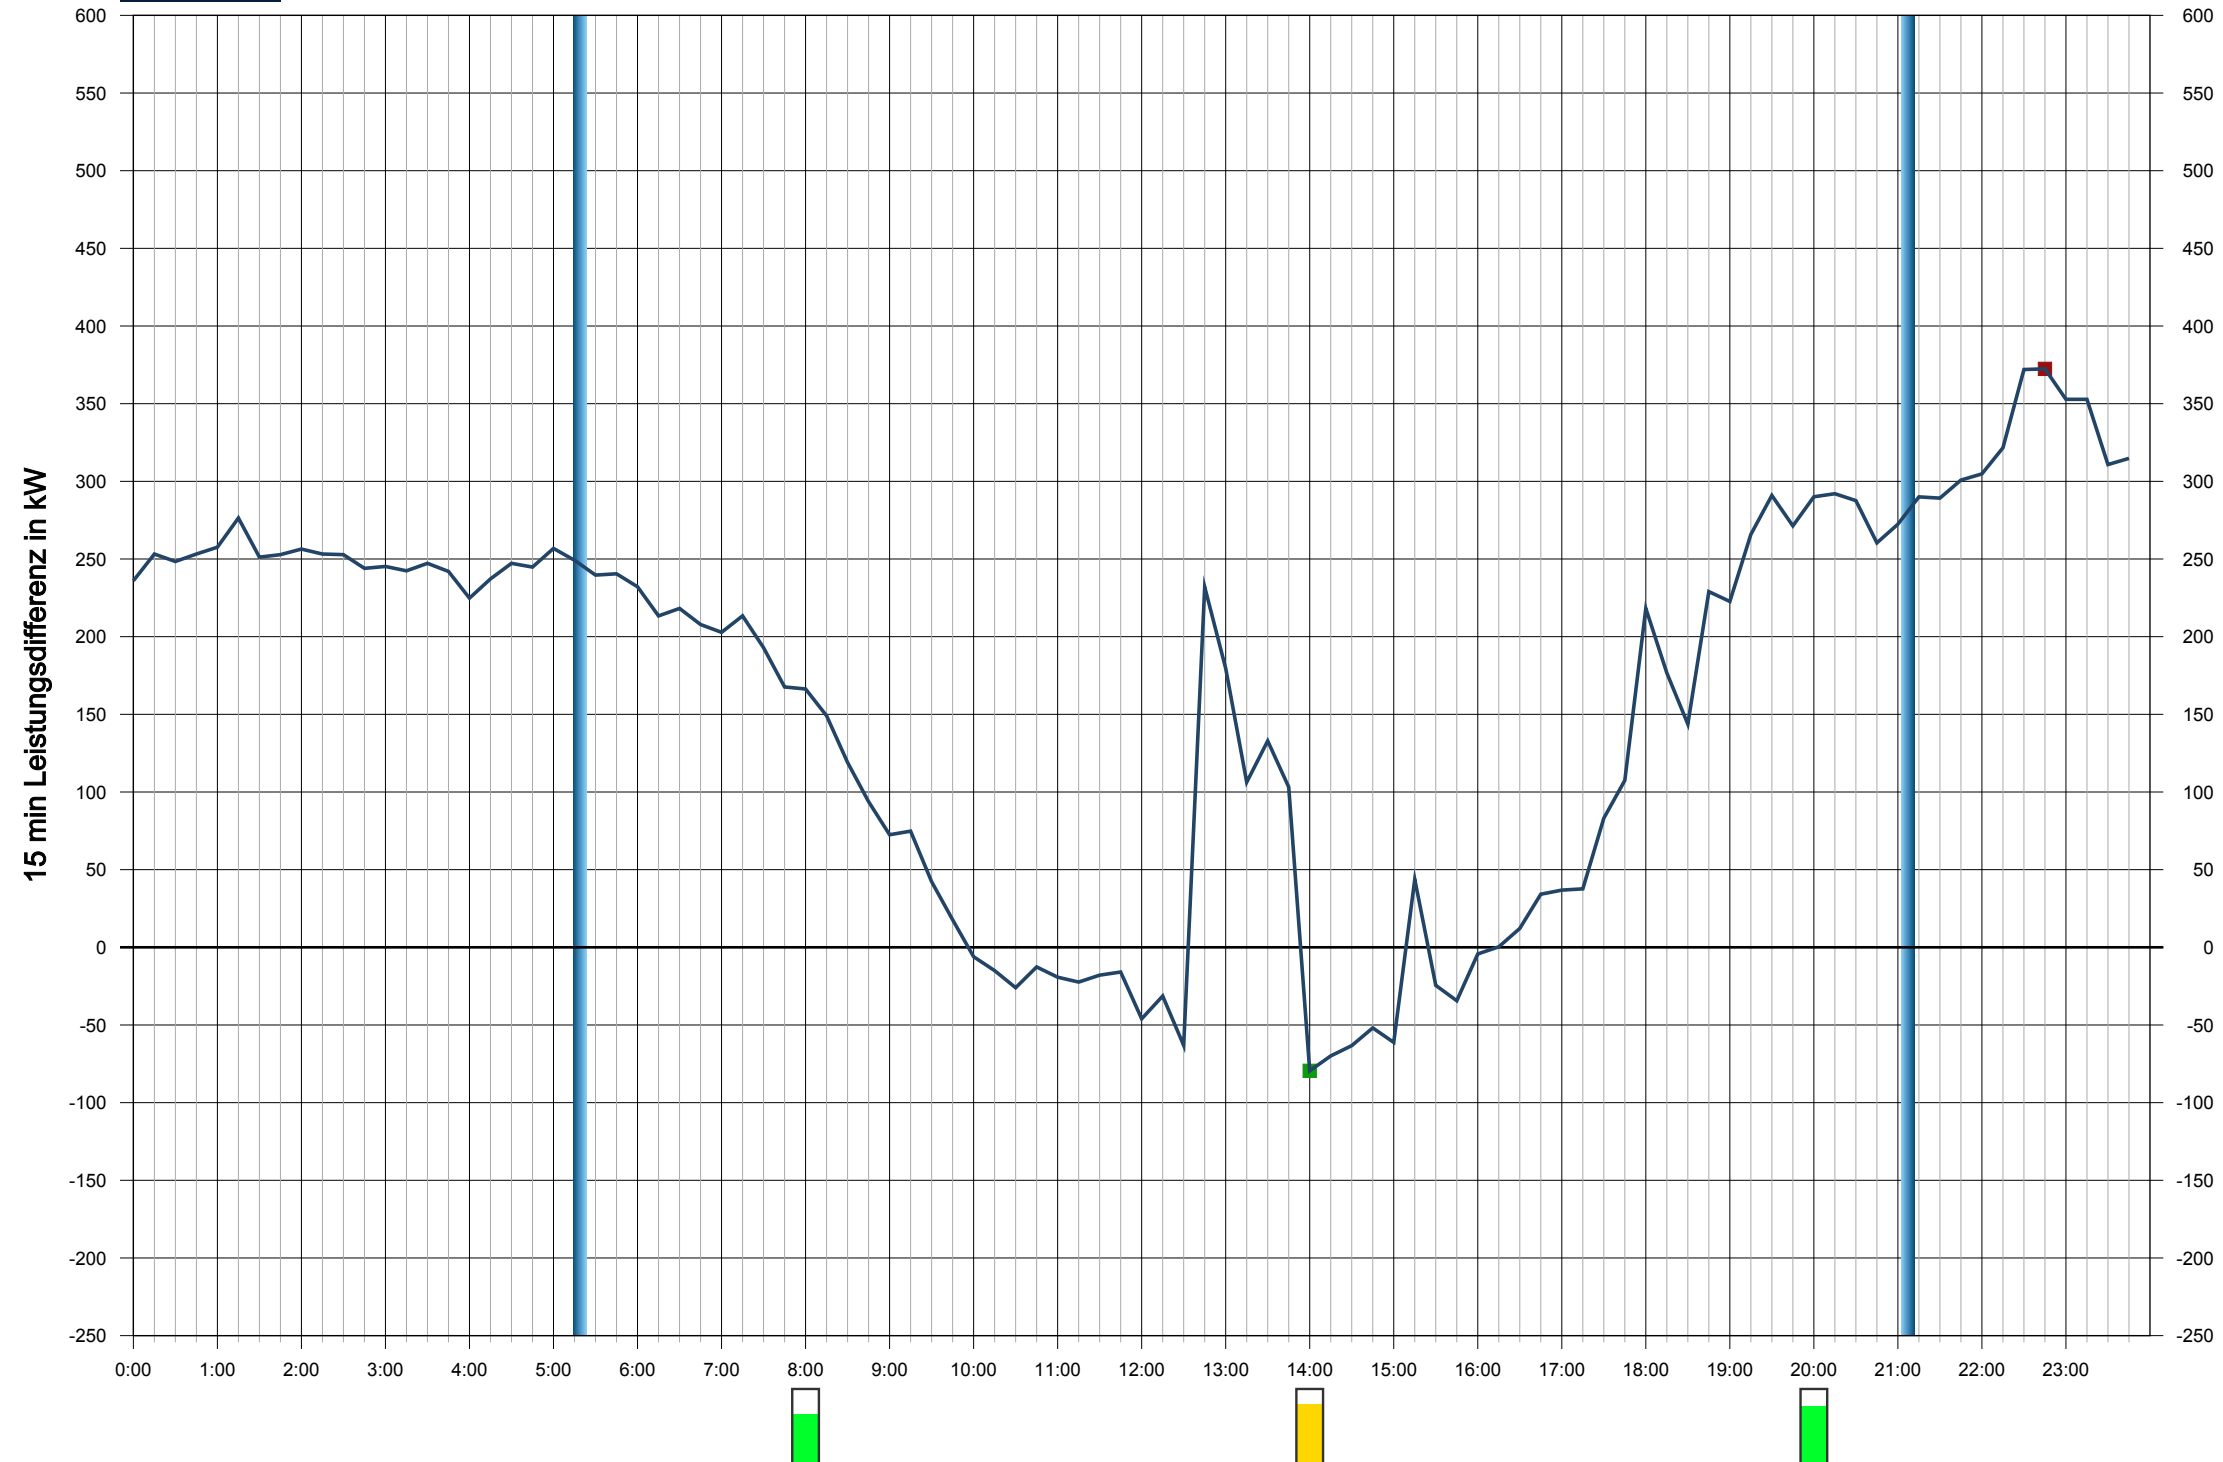


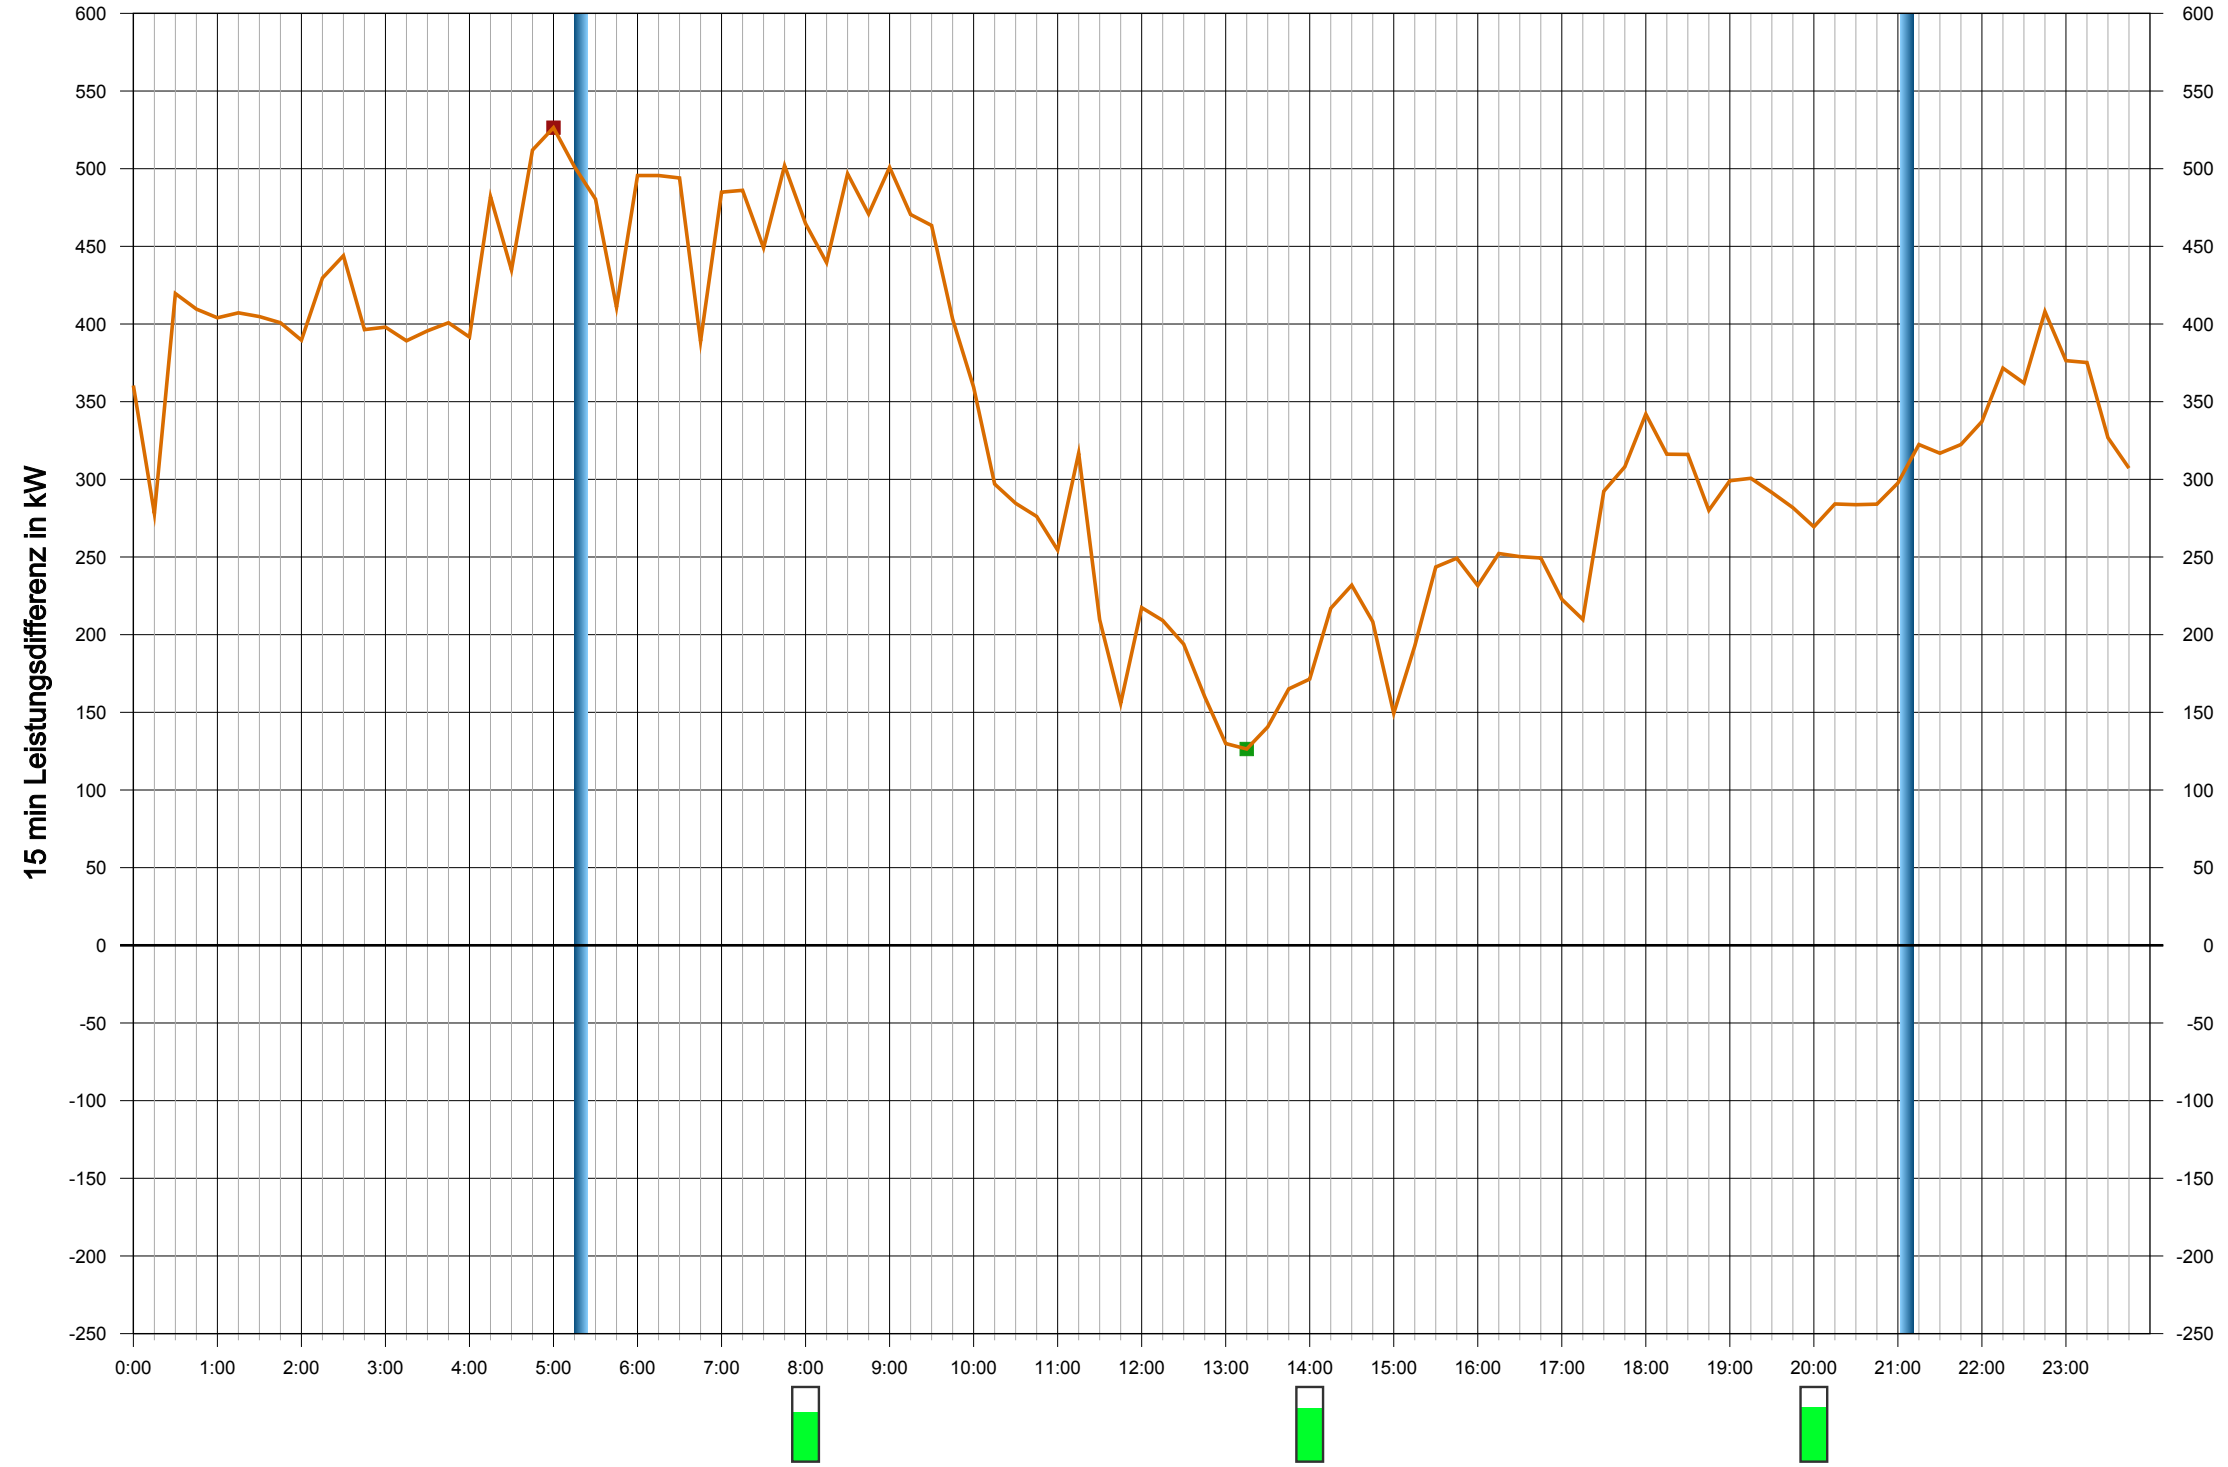






# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Di. 10.7.2012 (KW 28)

Tagesminimum: 104,0 kW, Tagesmittelwert: 342,5 kW, Tagesmaximum: 498,8 kW, Tagesbedarf: 10.138 kWh (1.419 €)

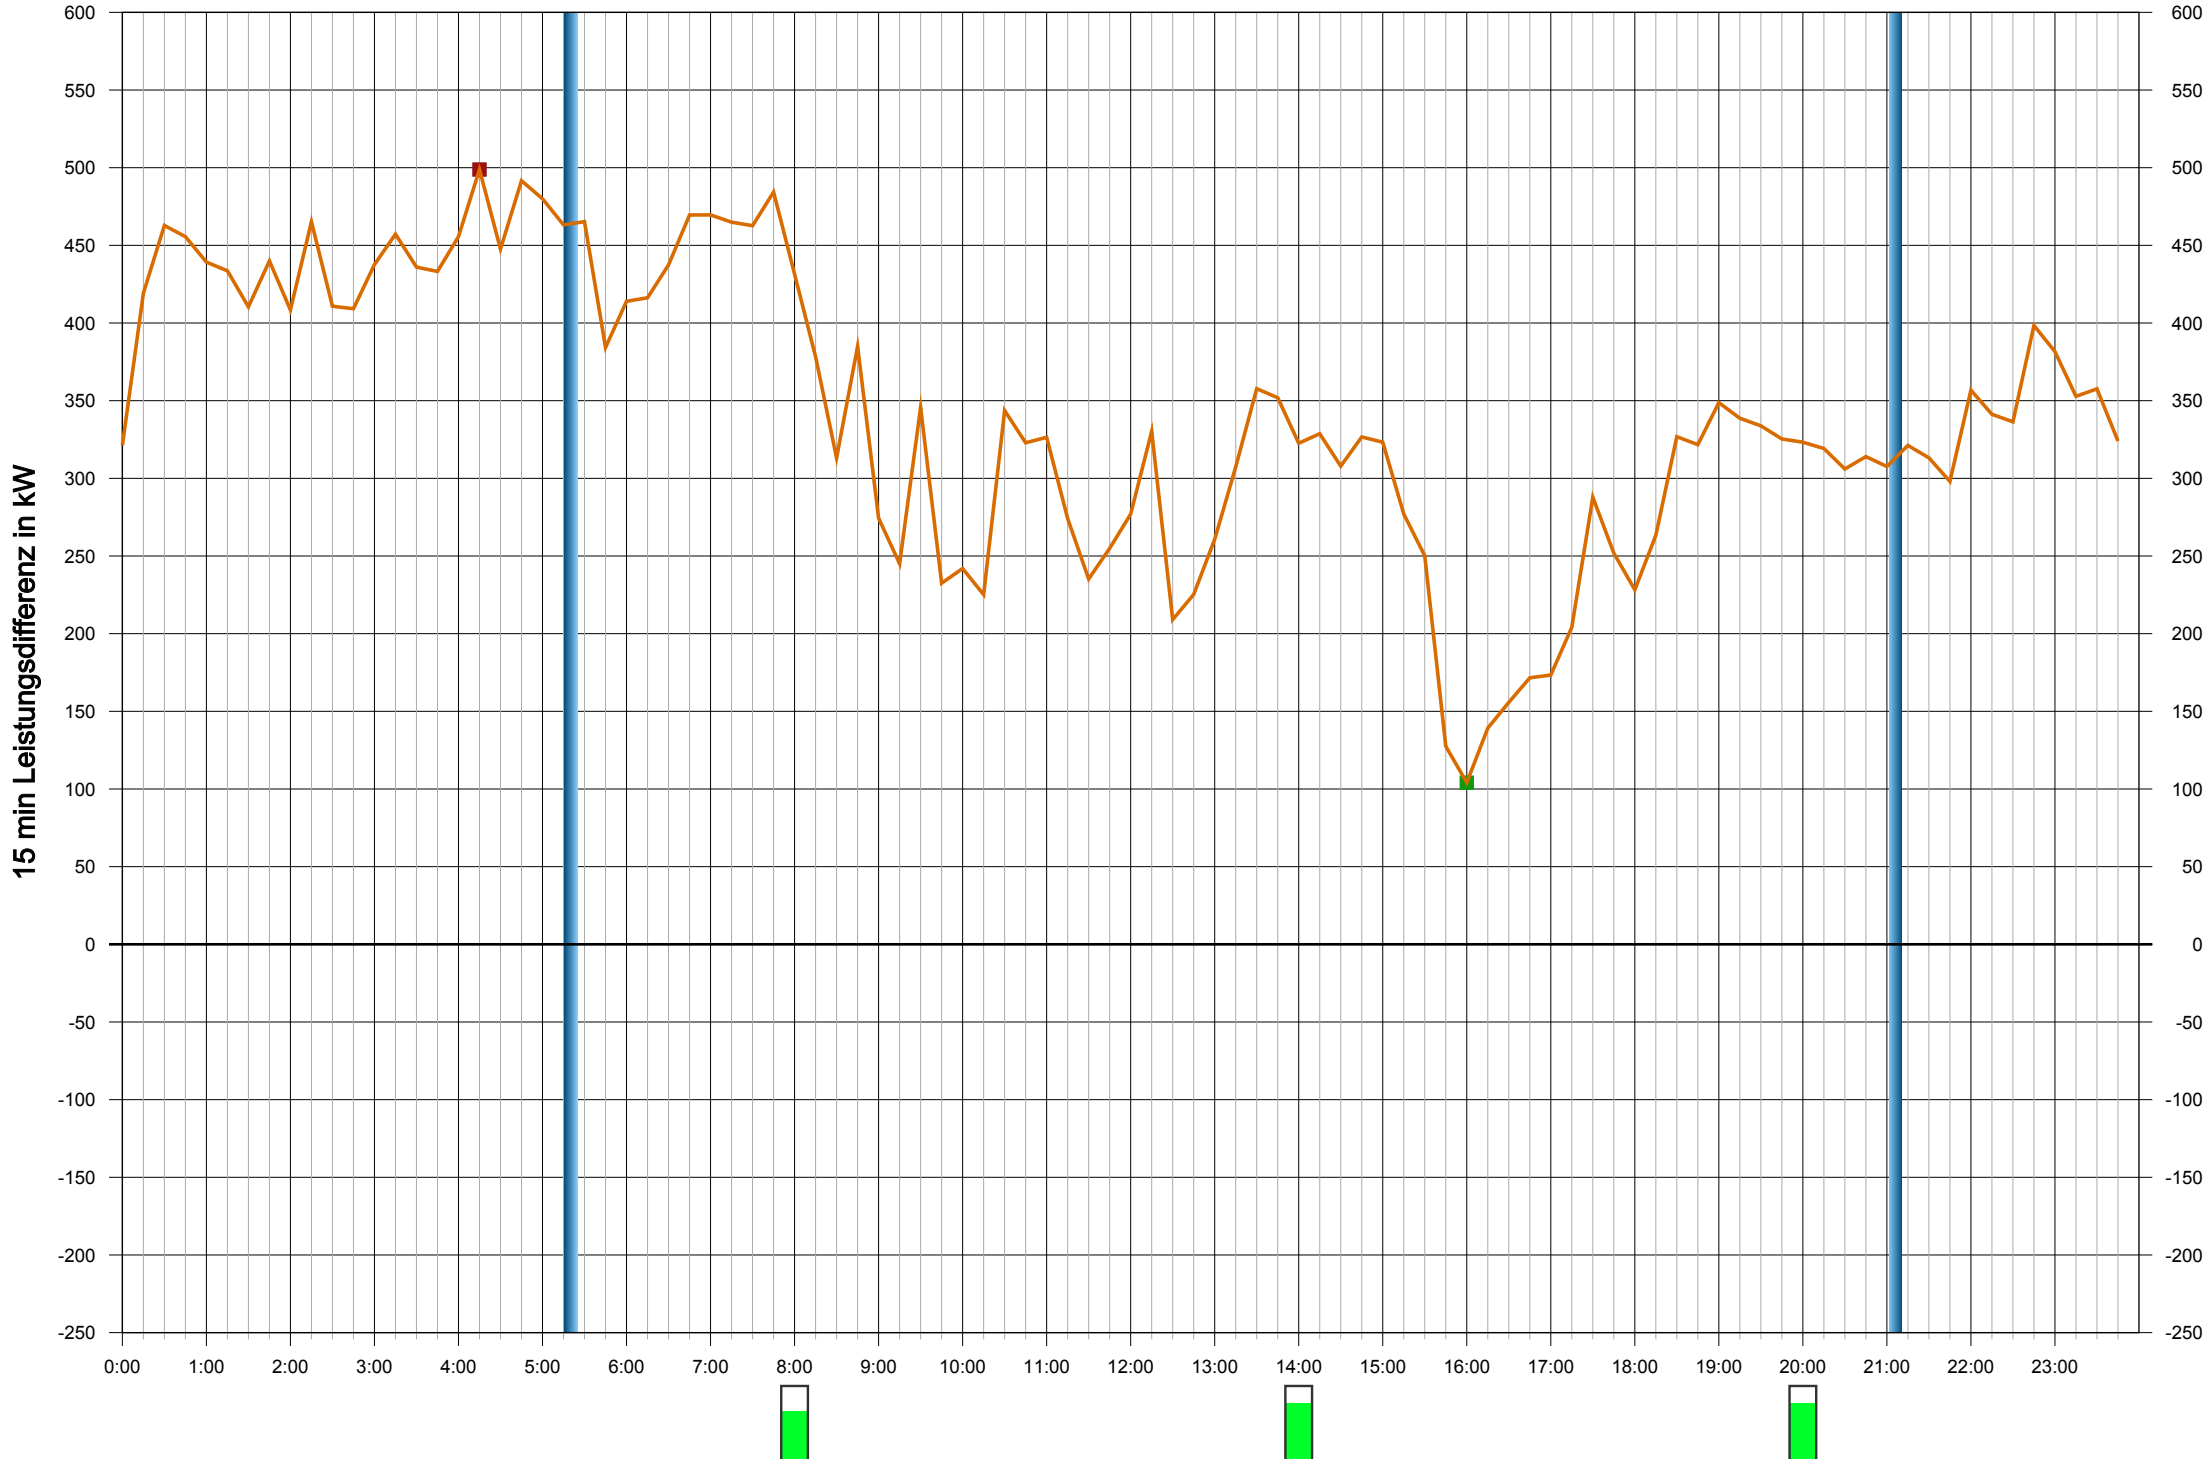


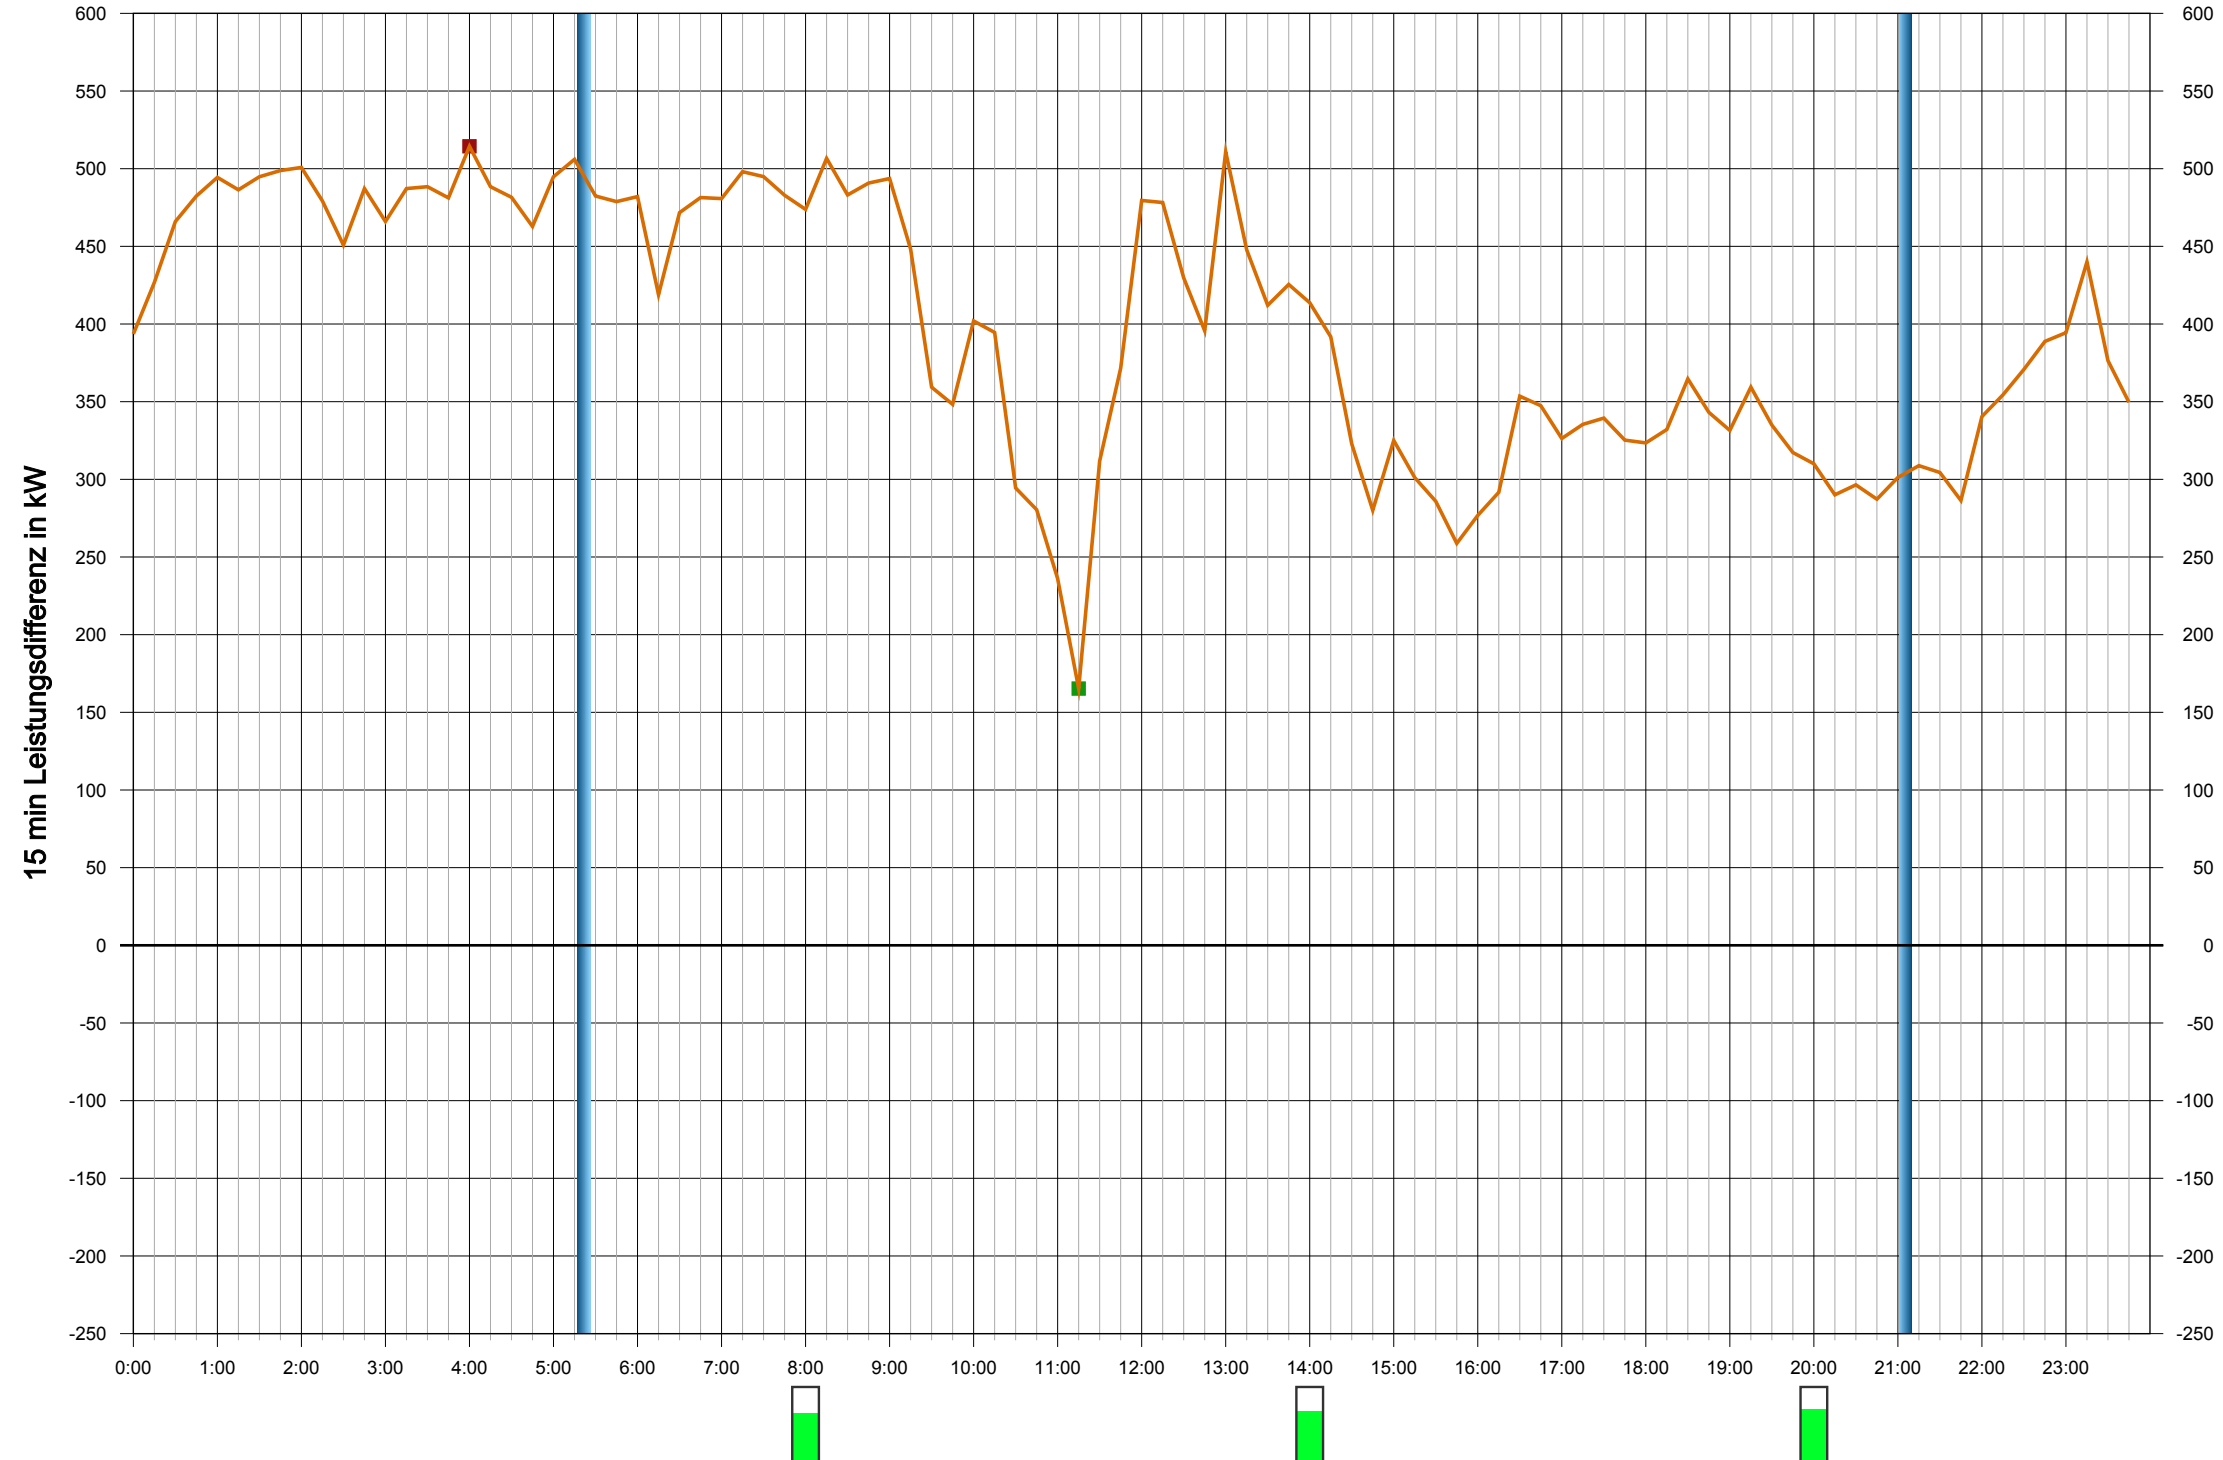


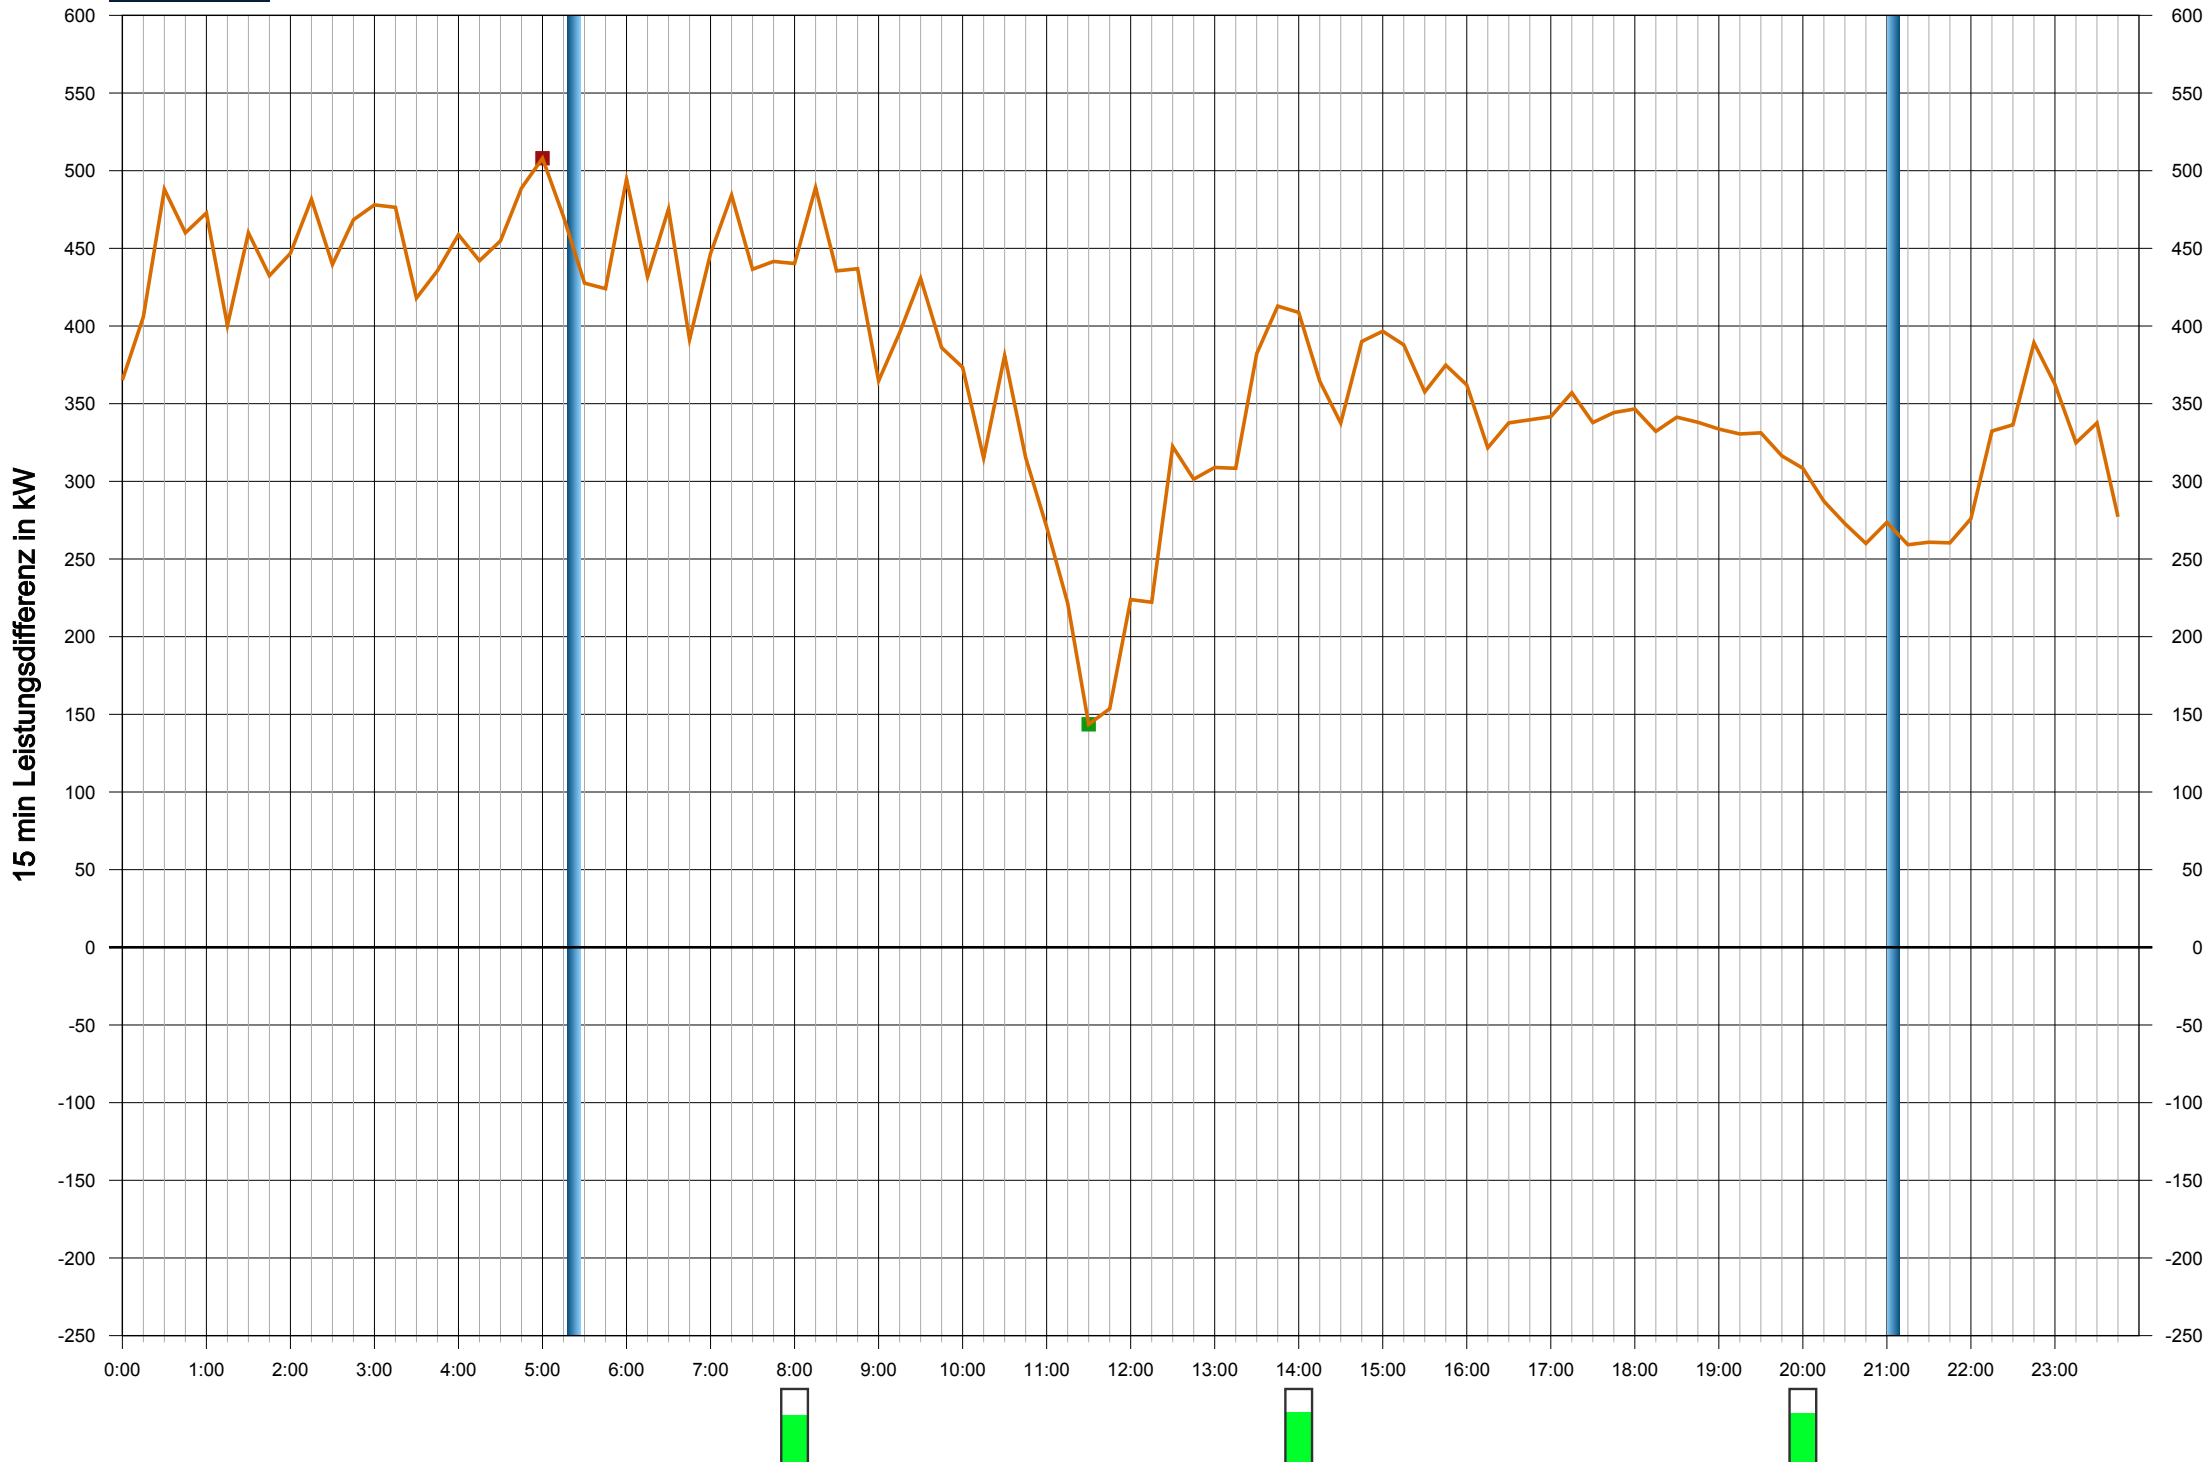


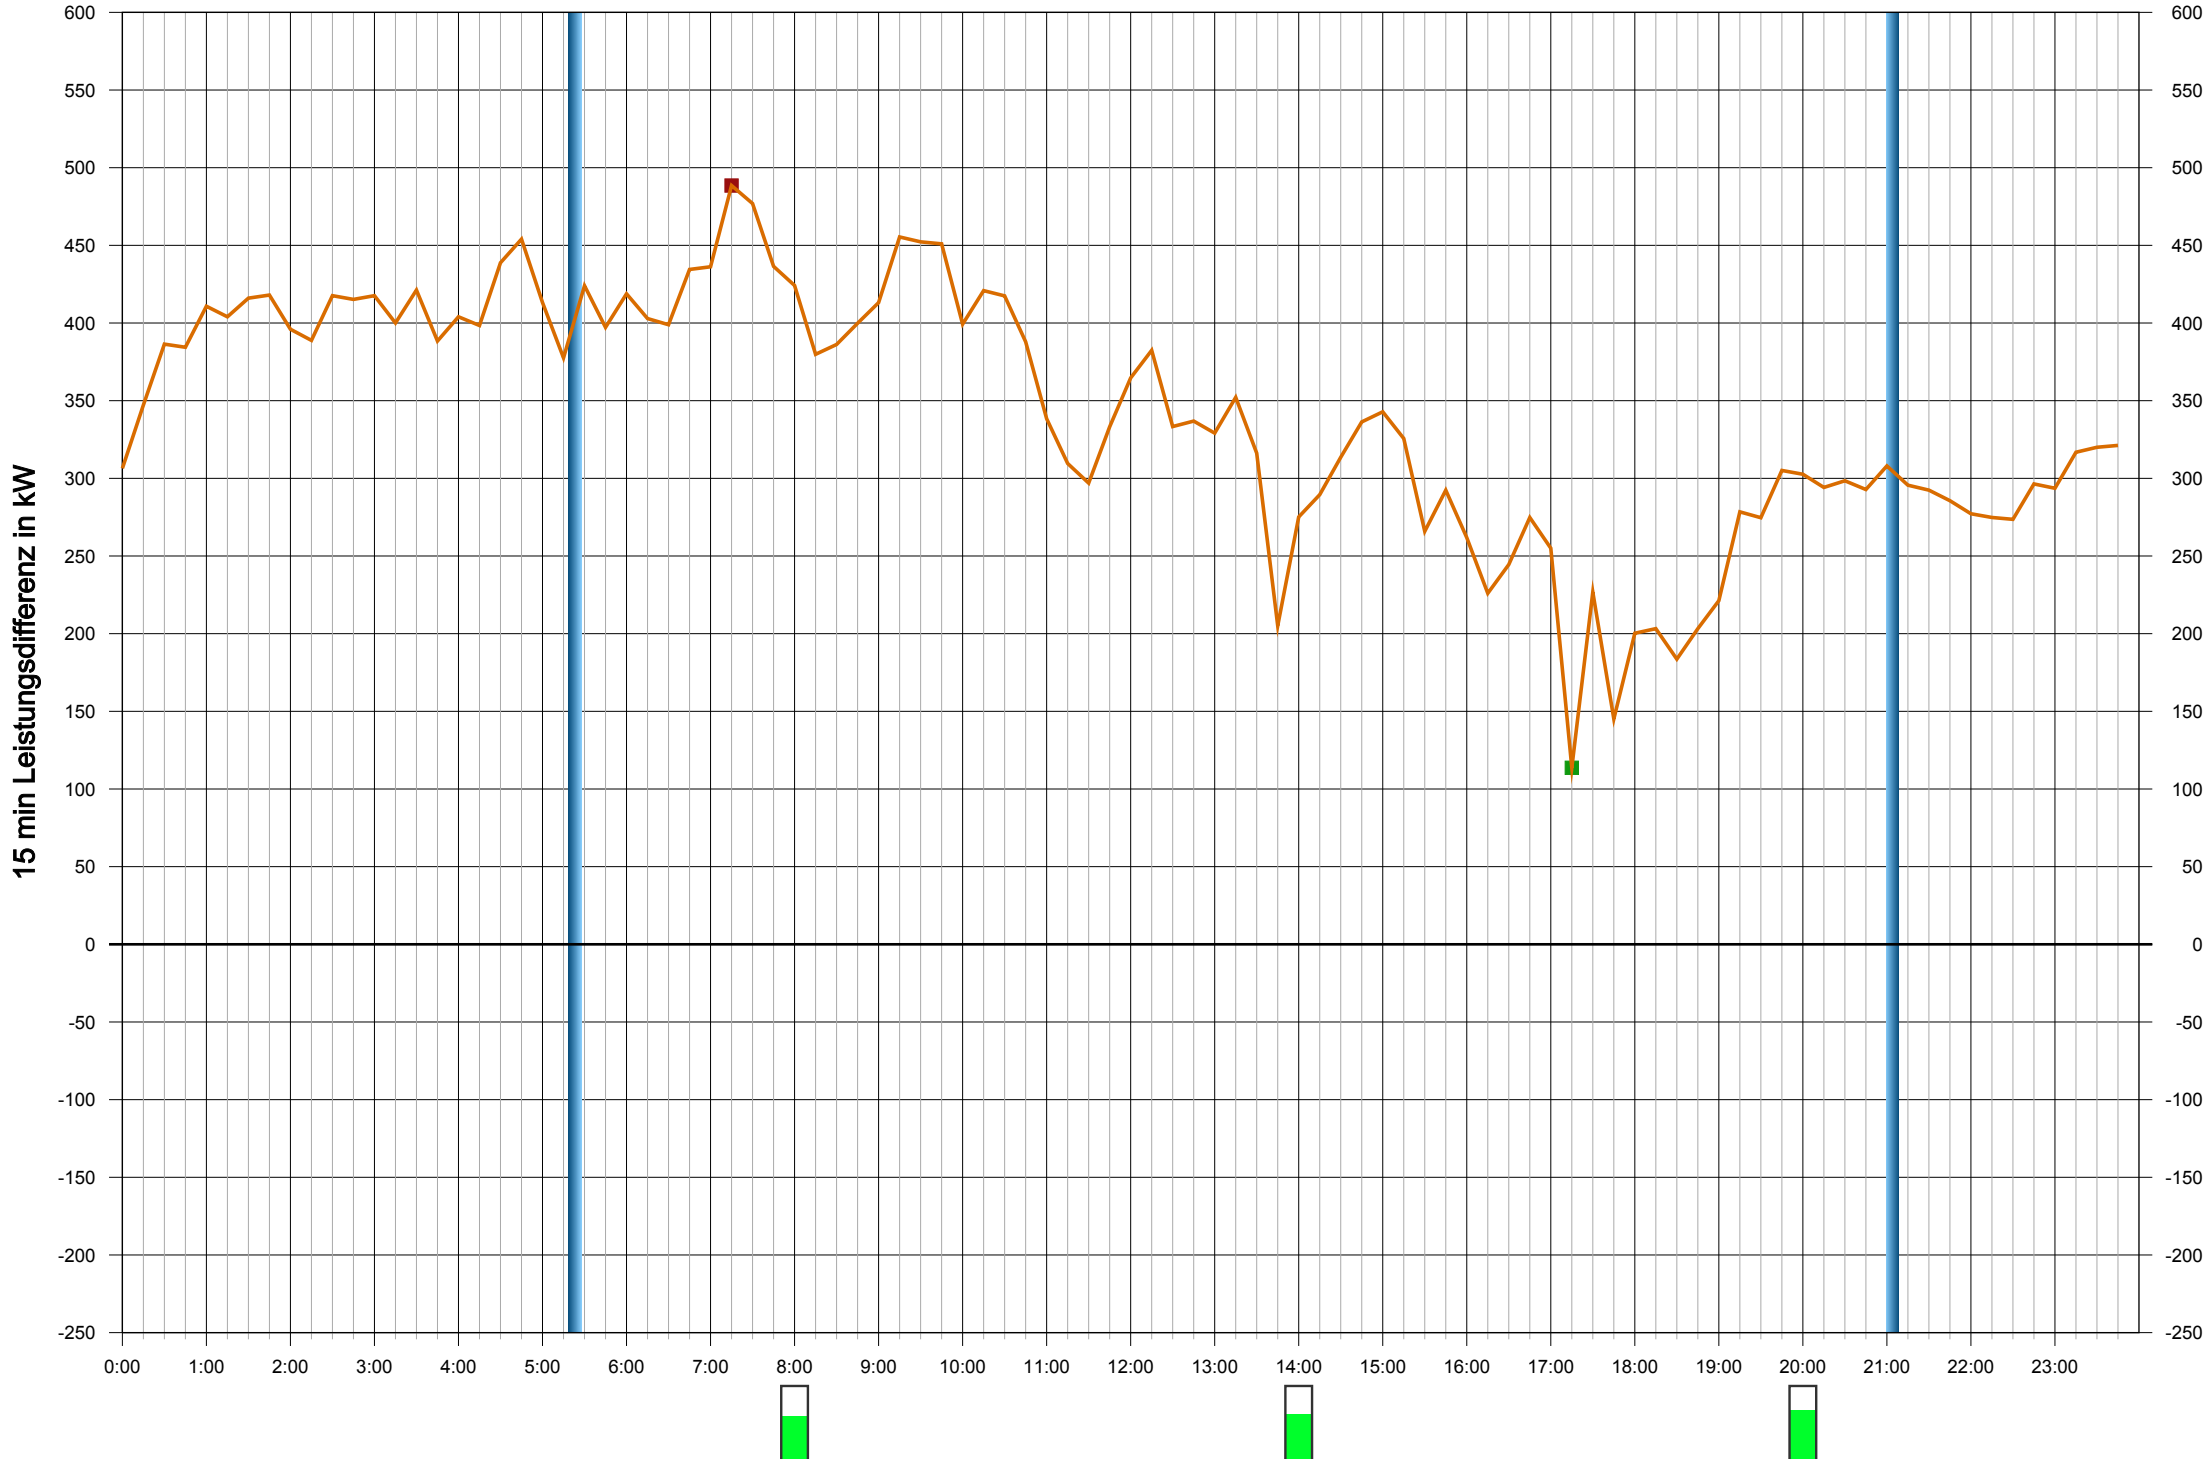




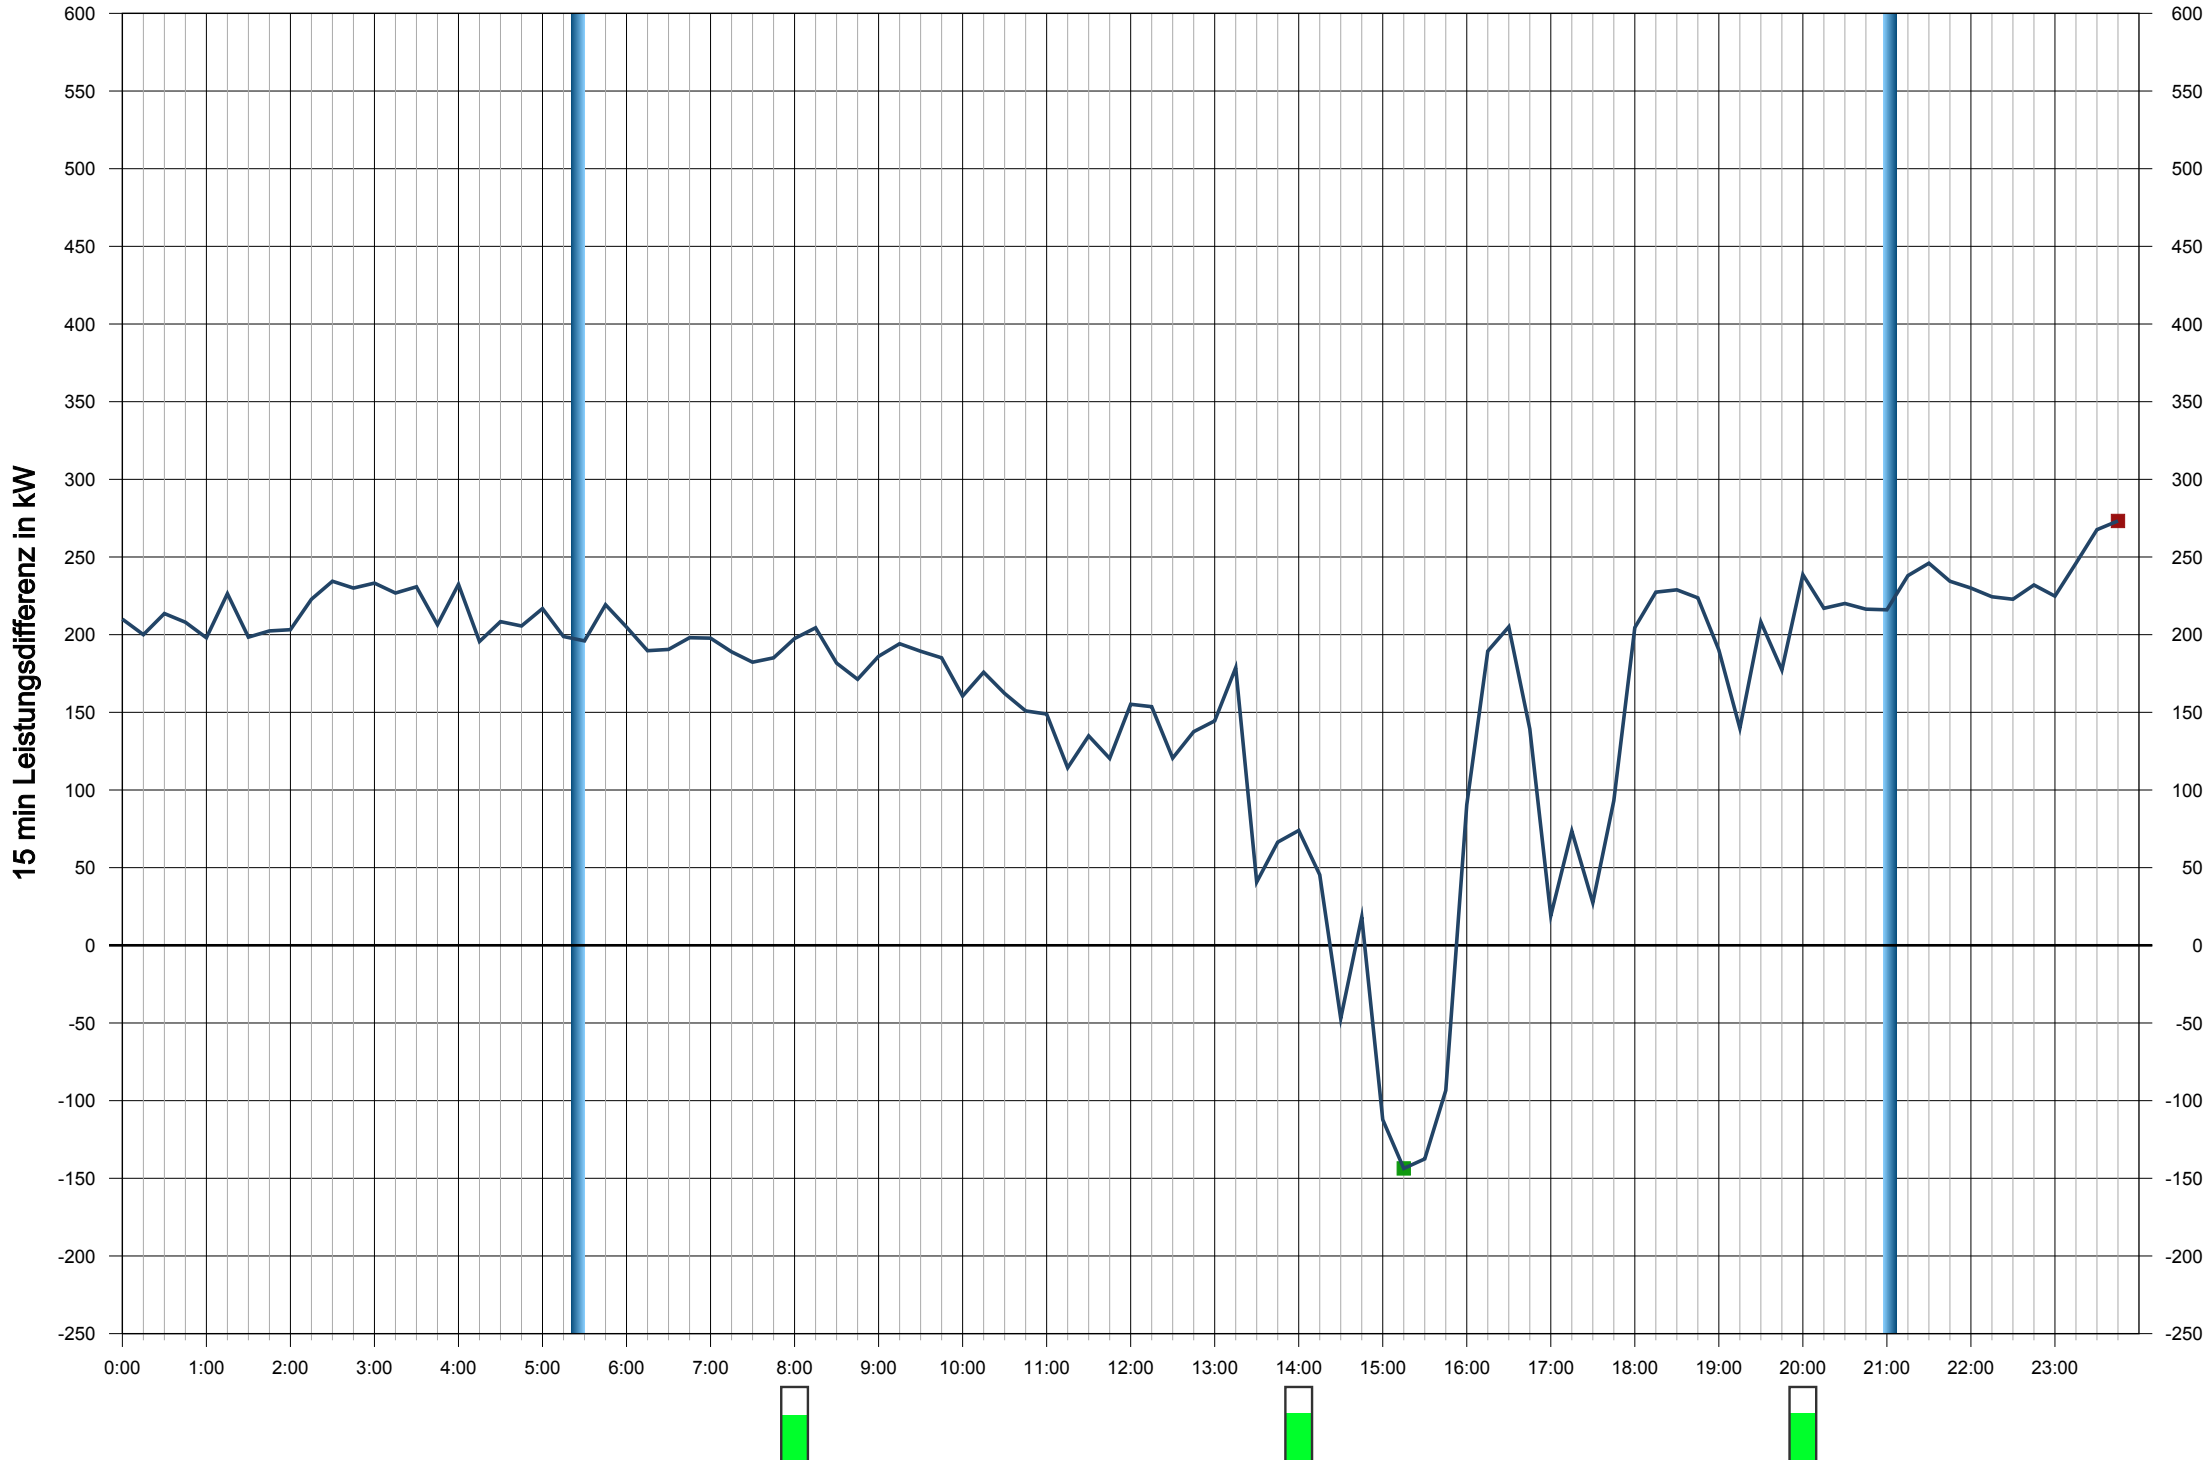


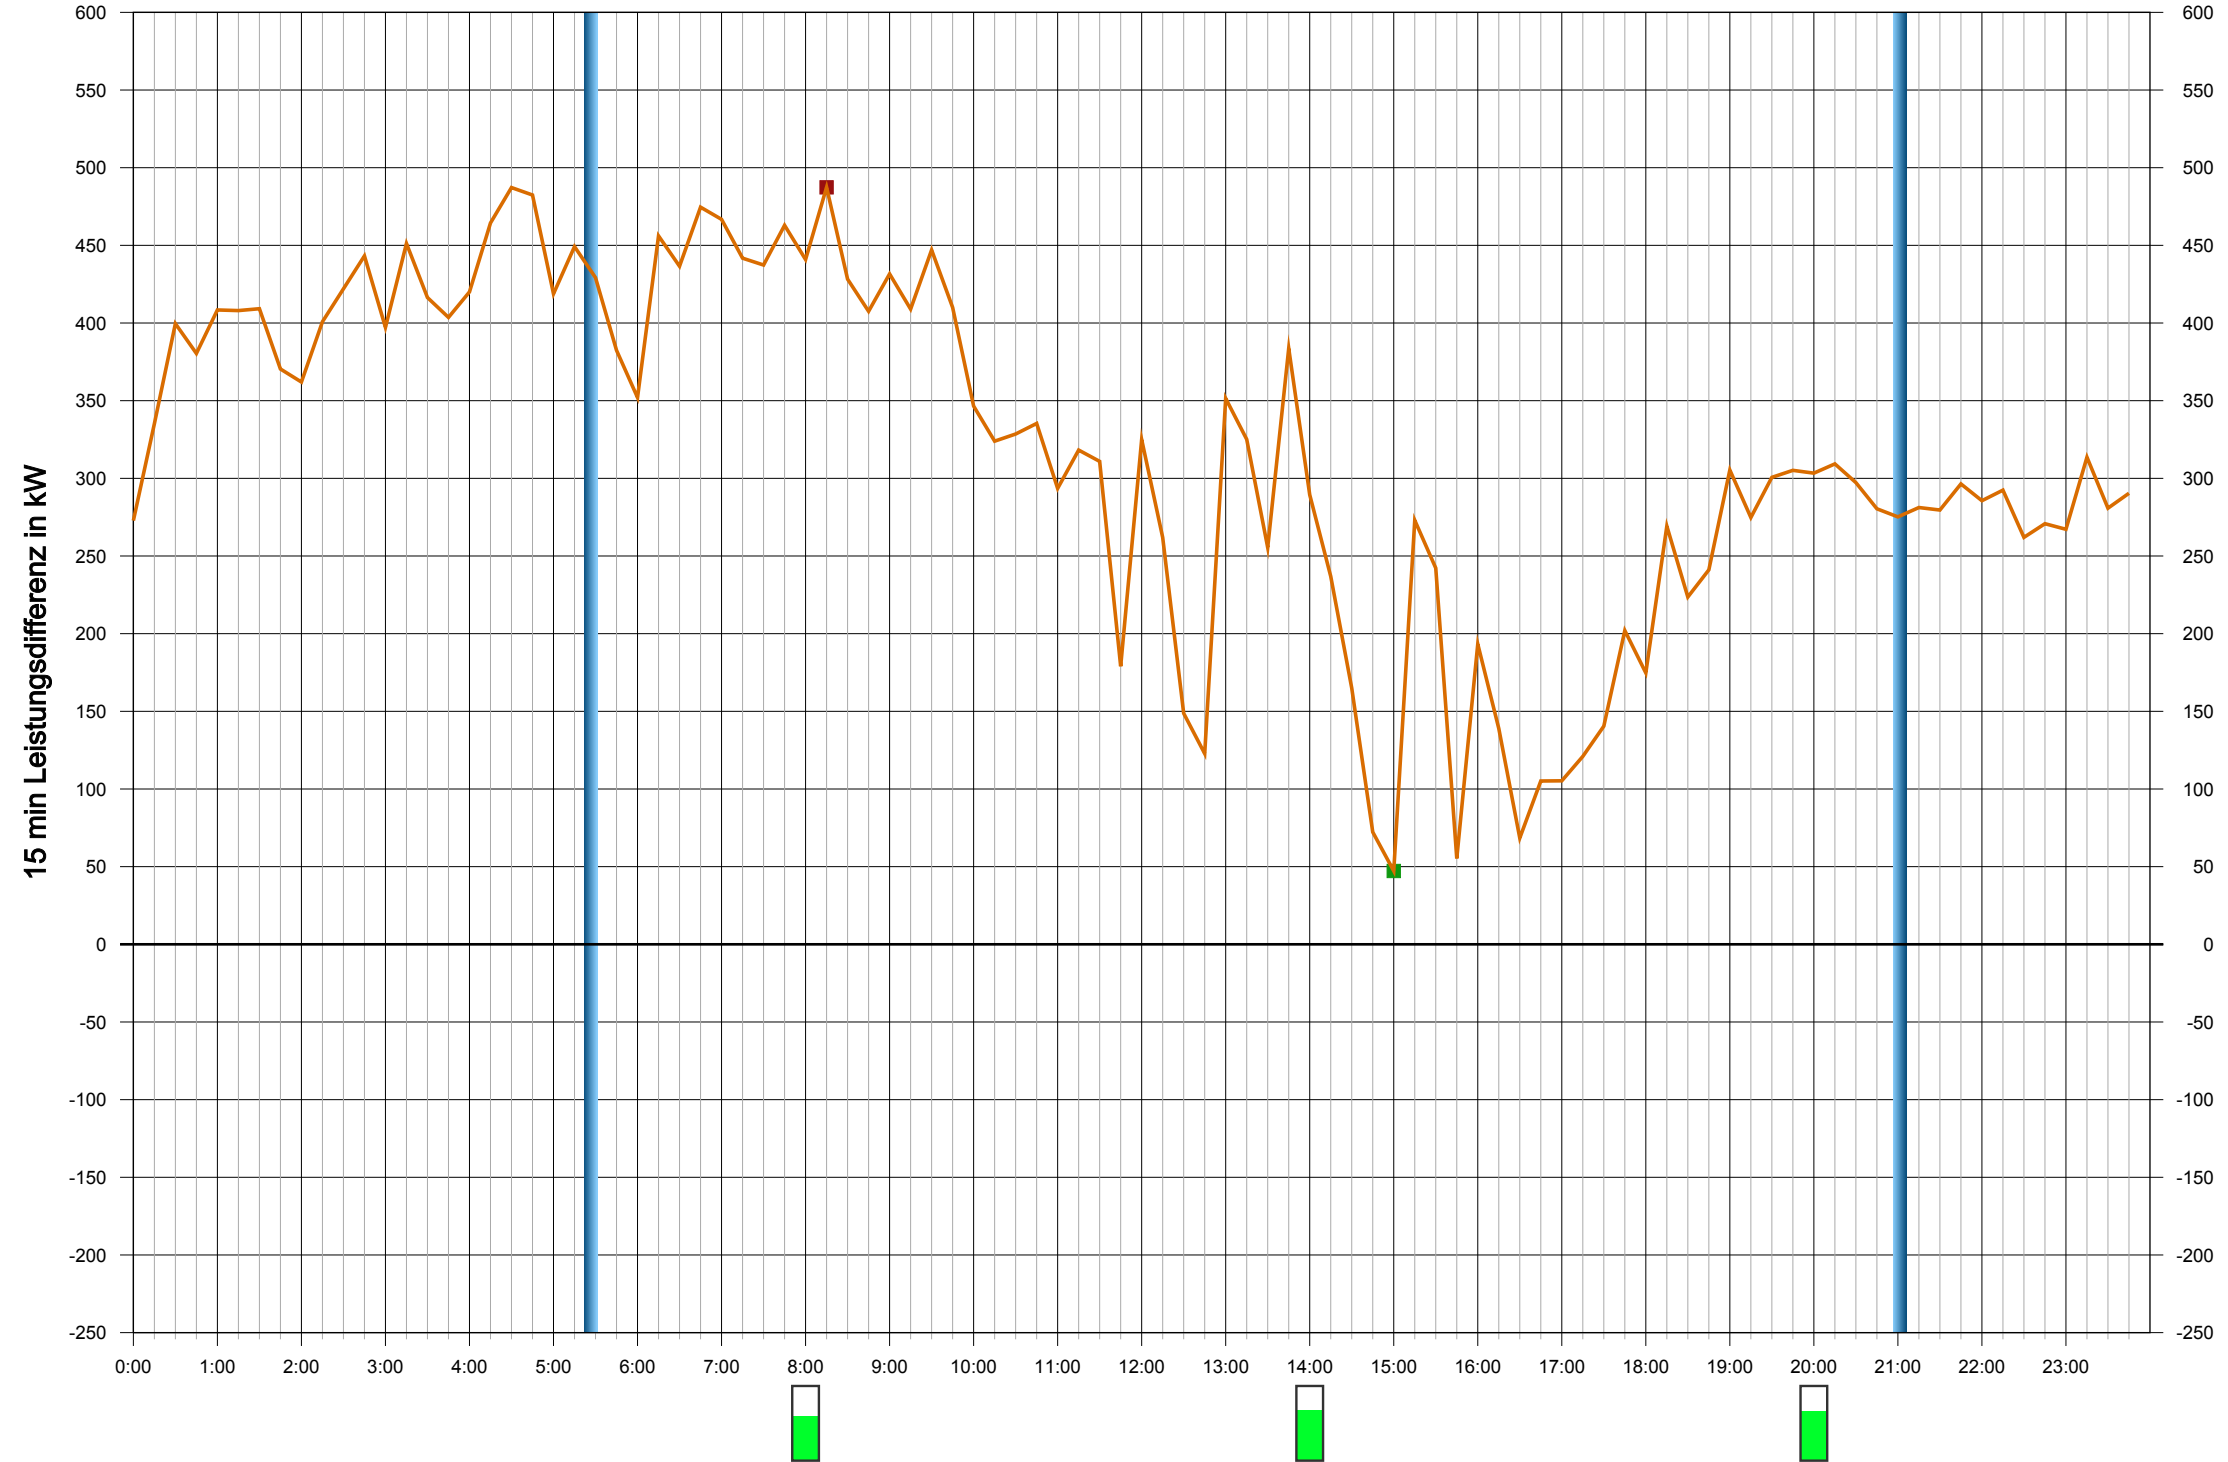


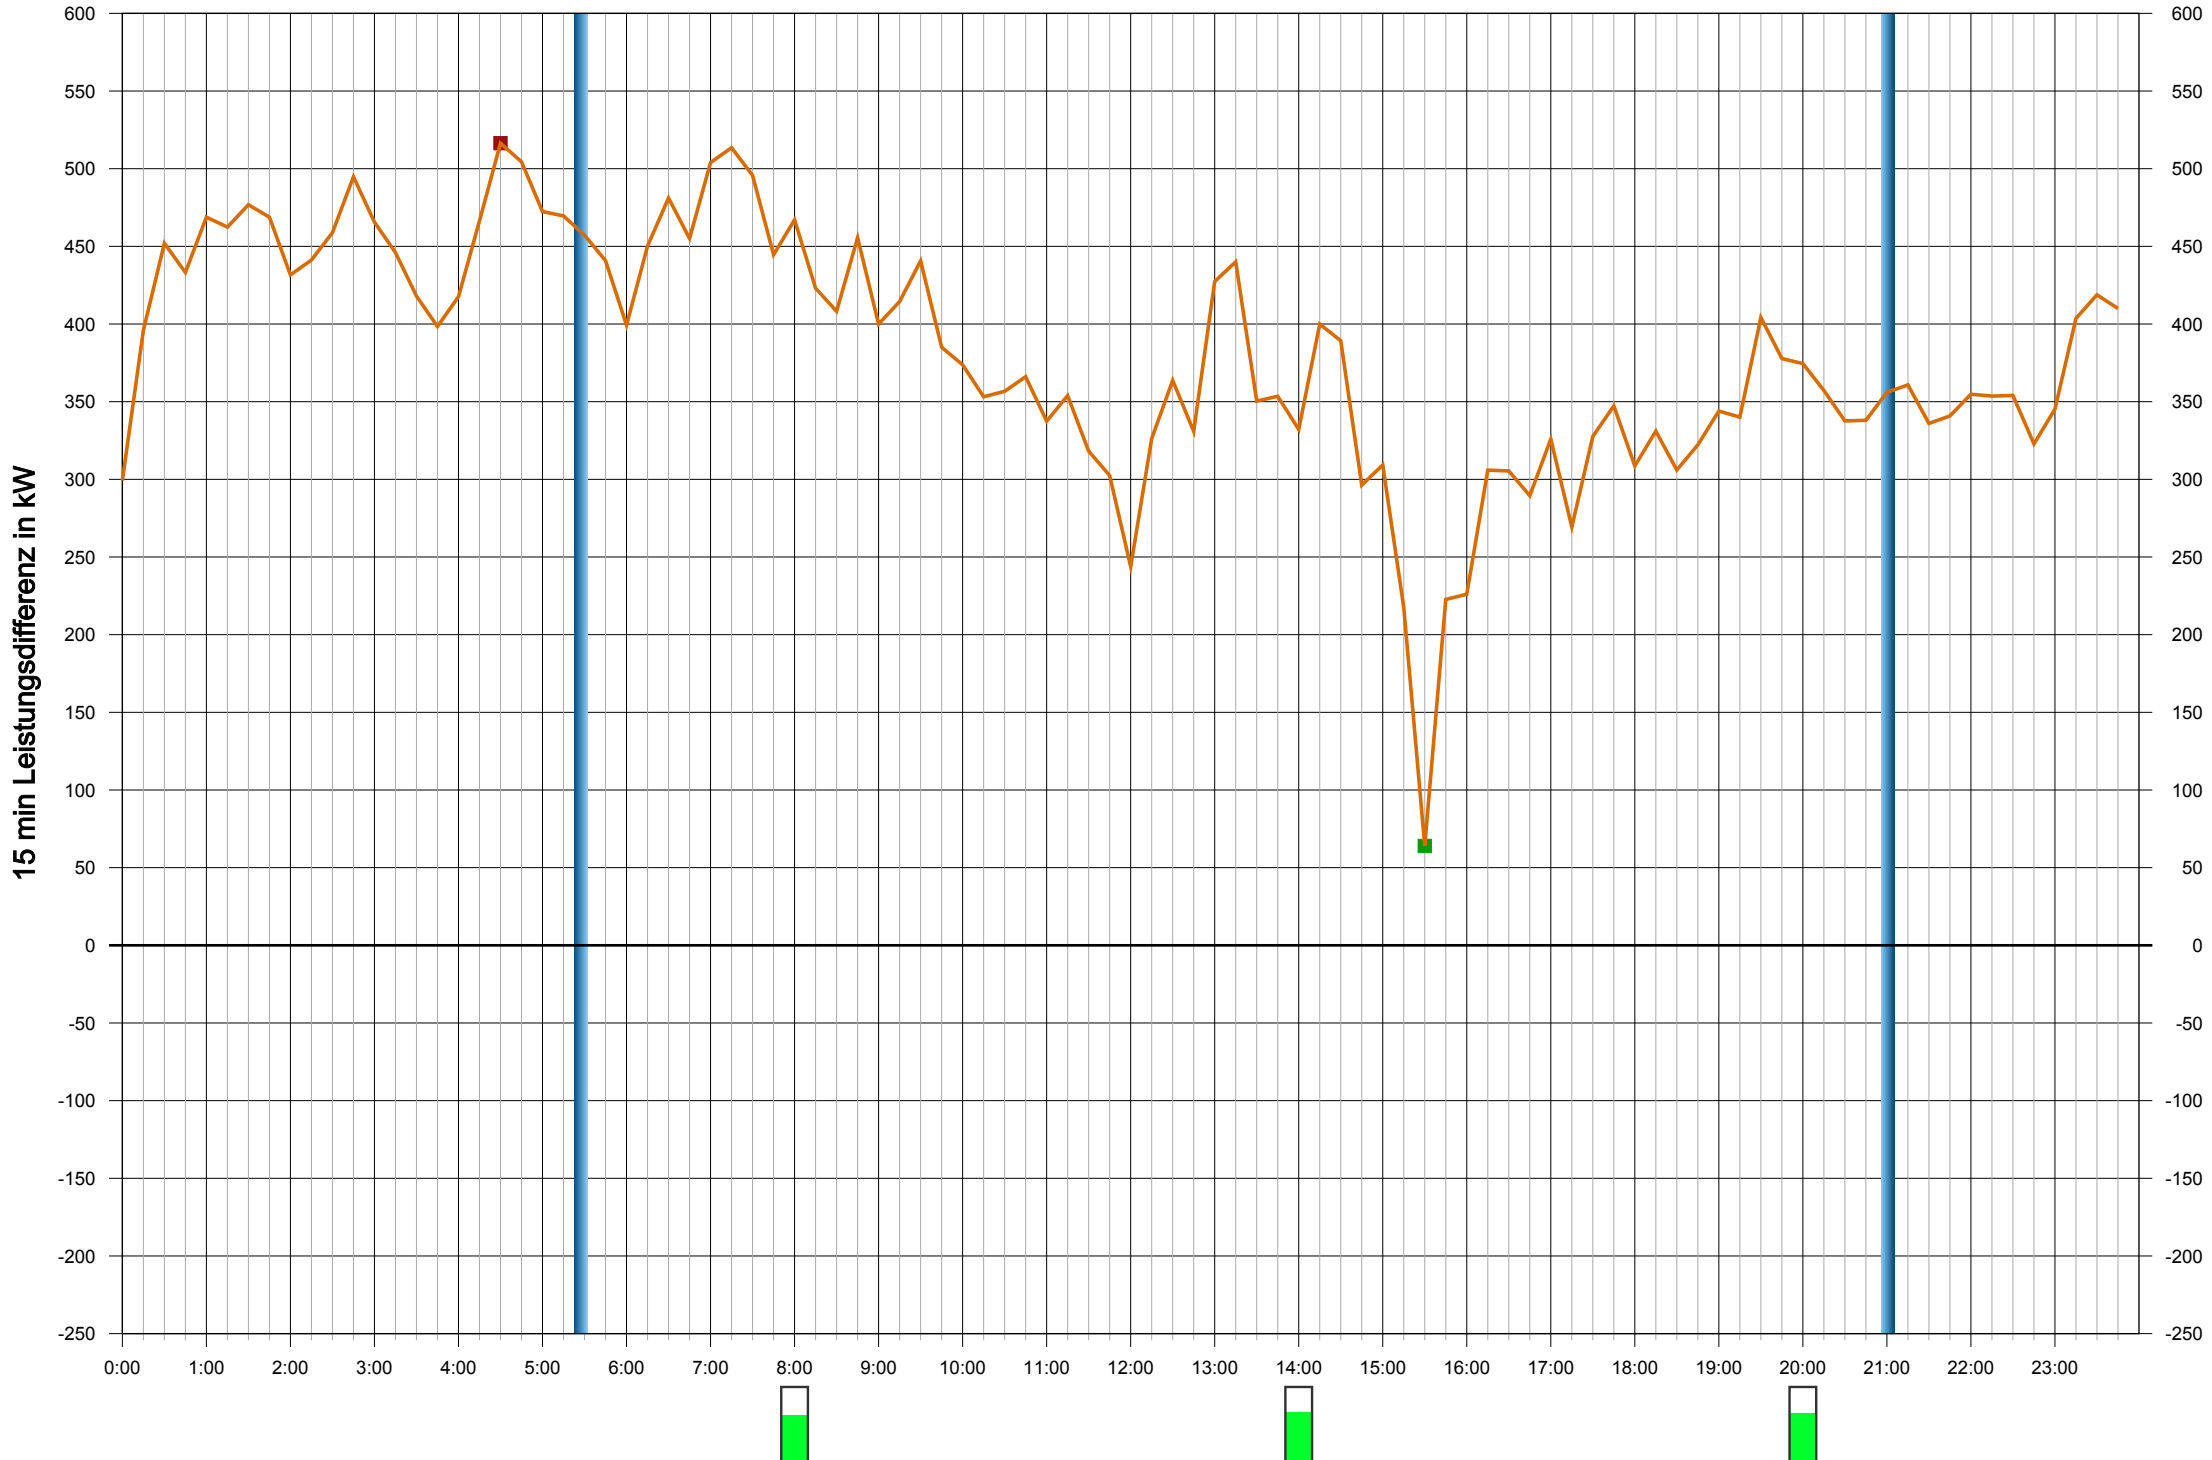





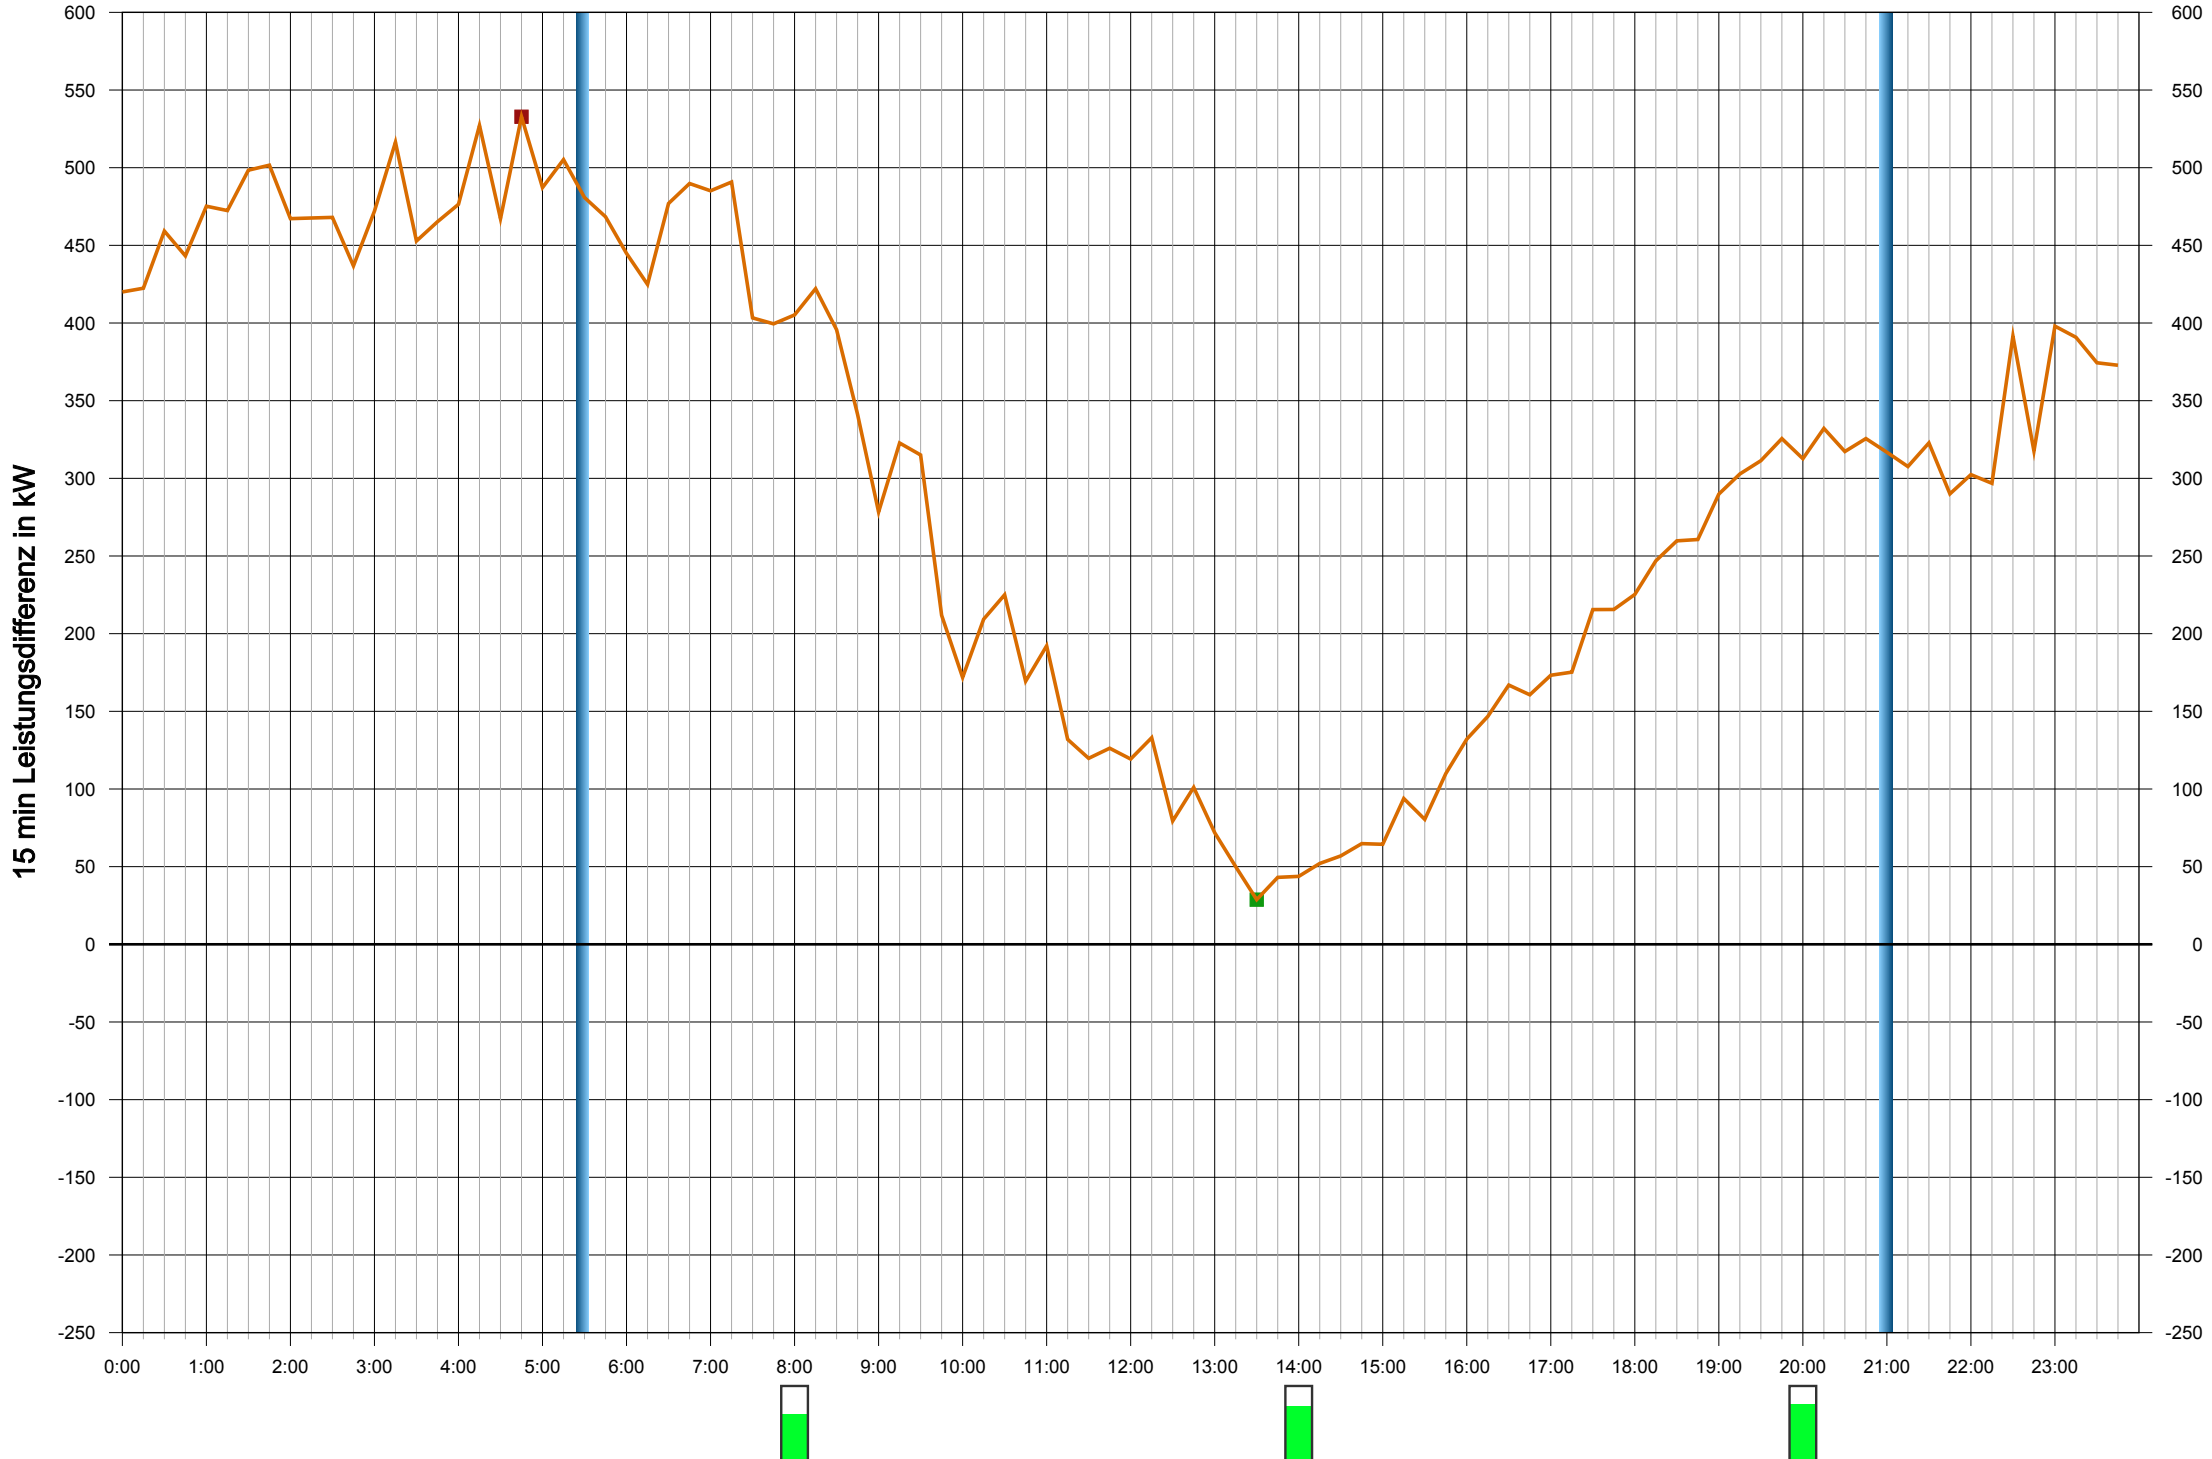

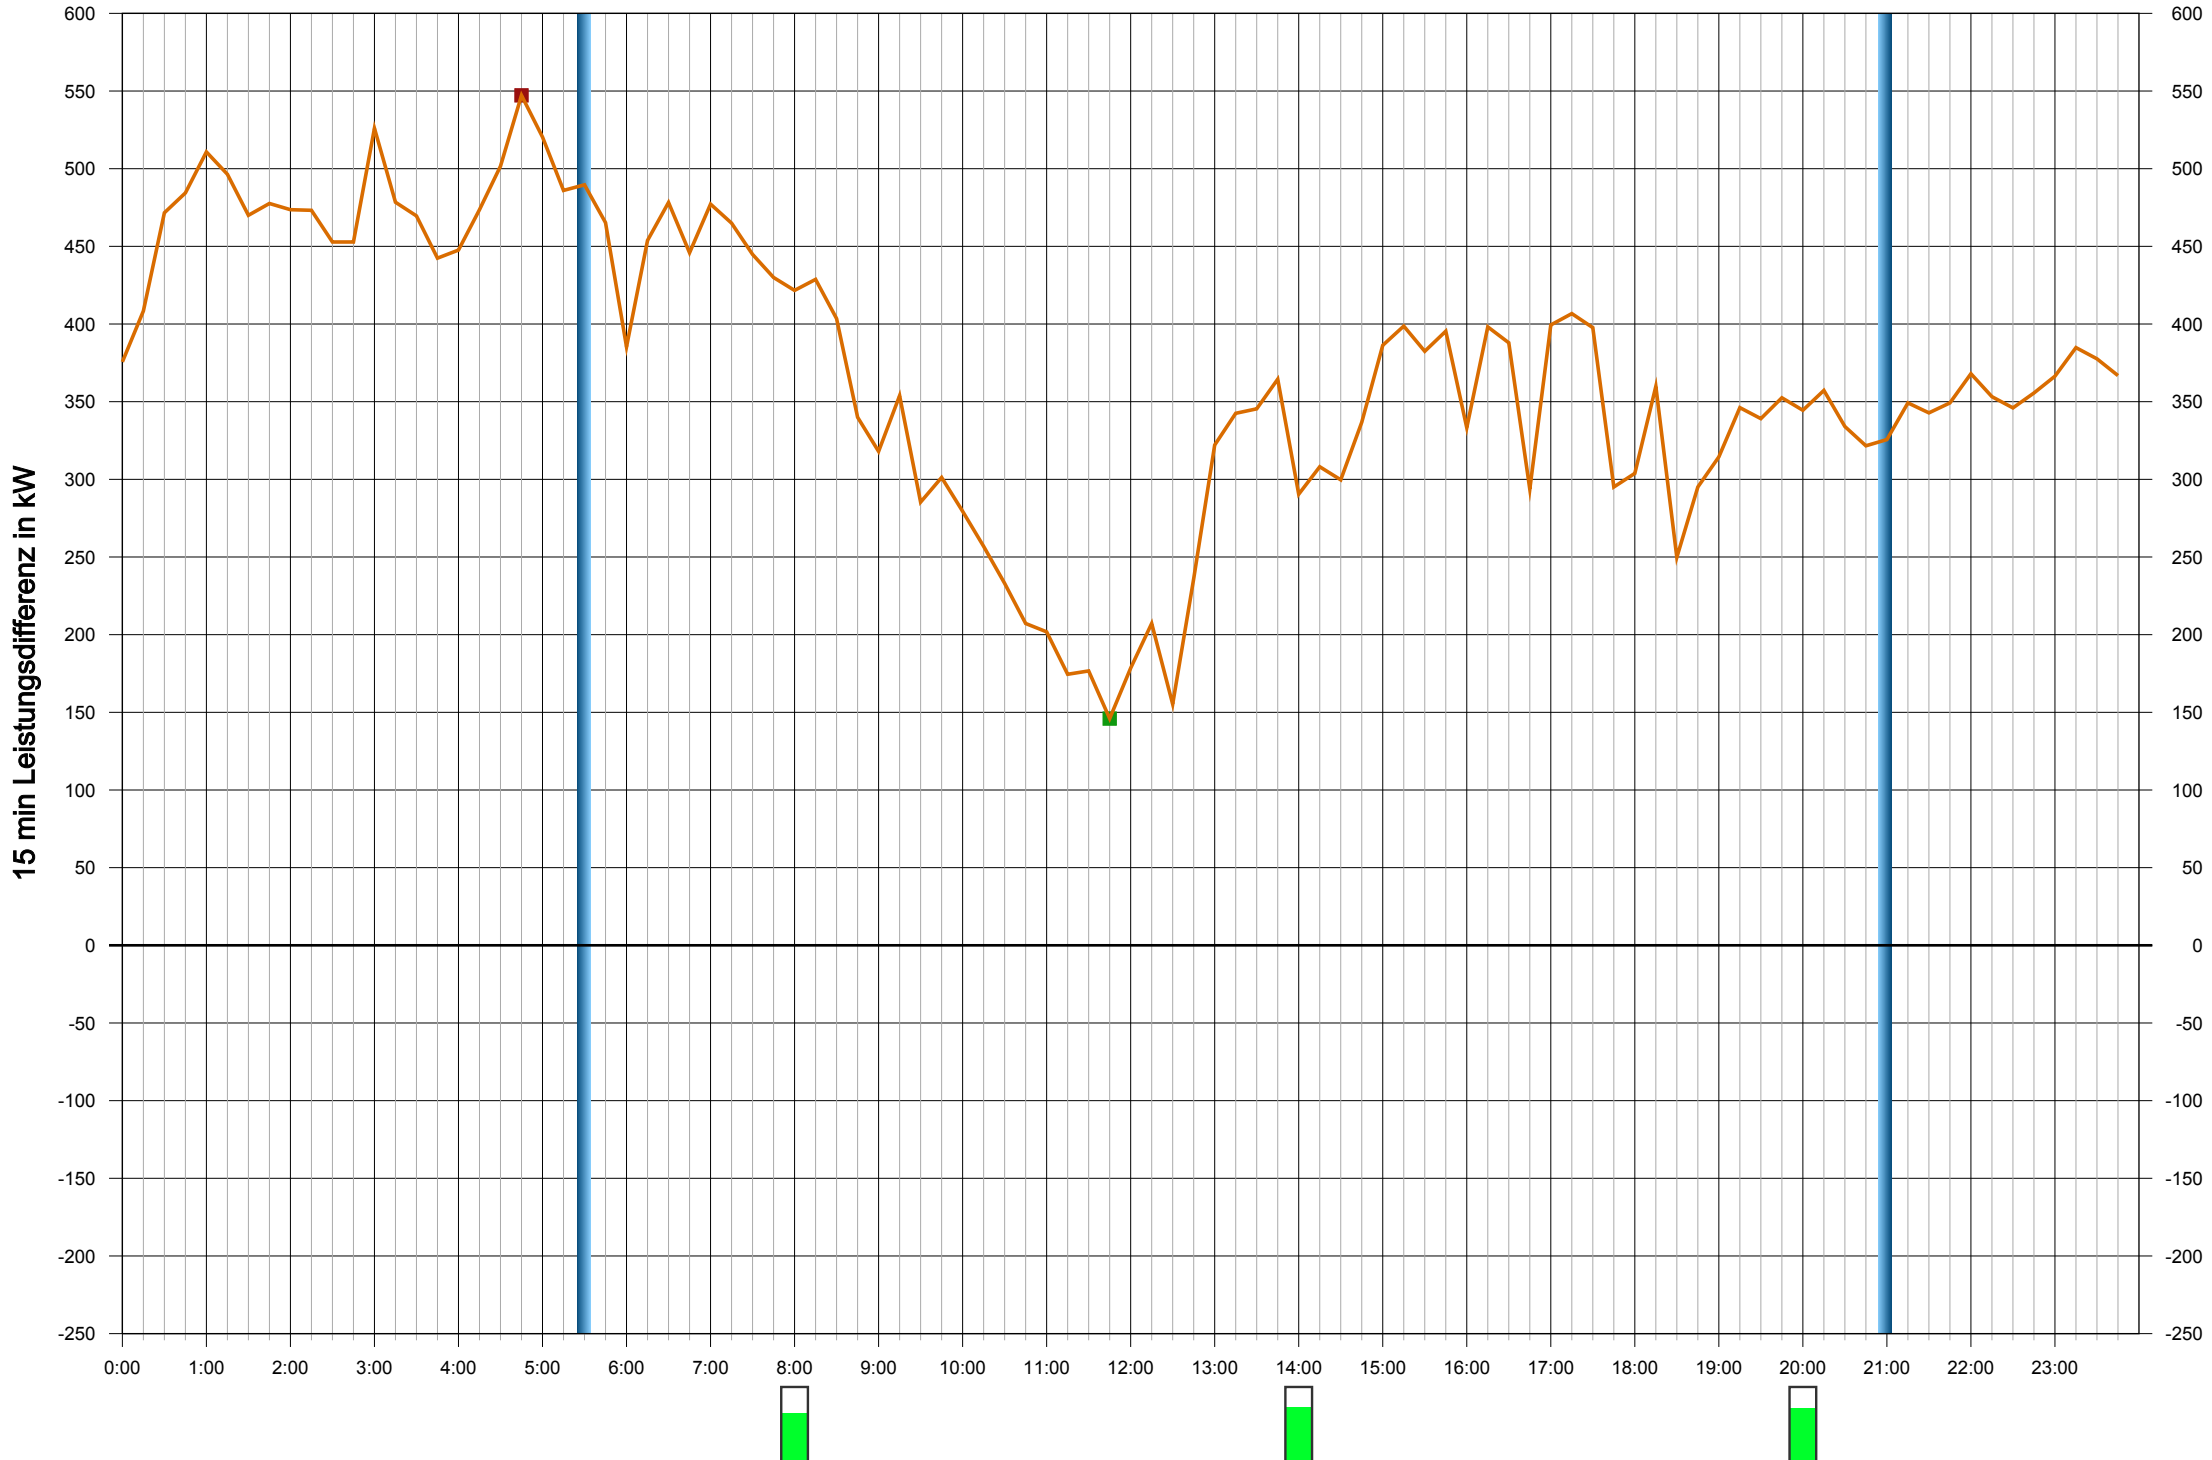

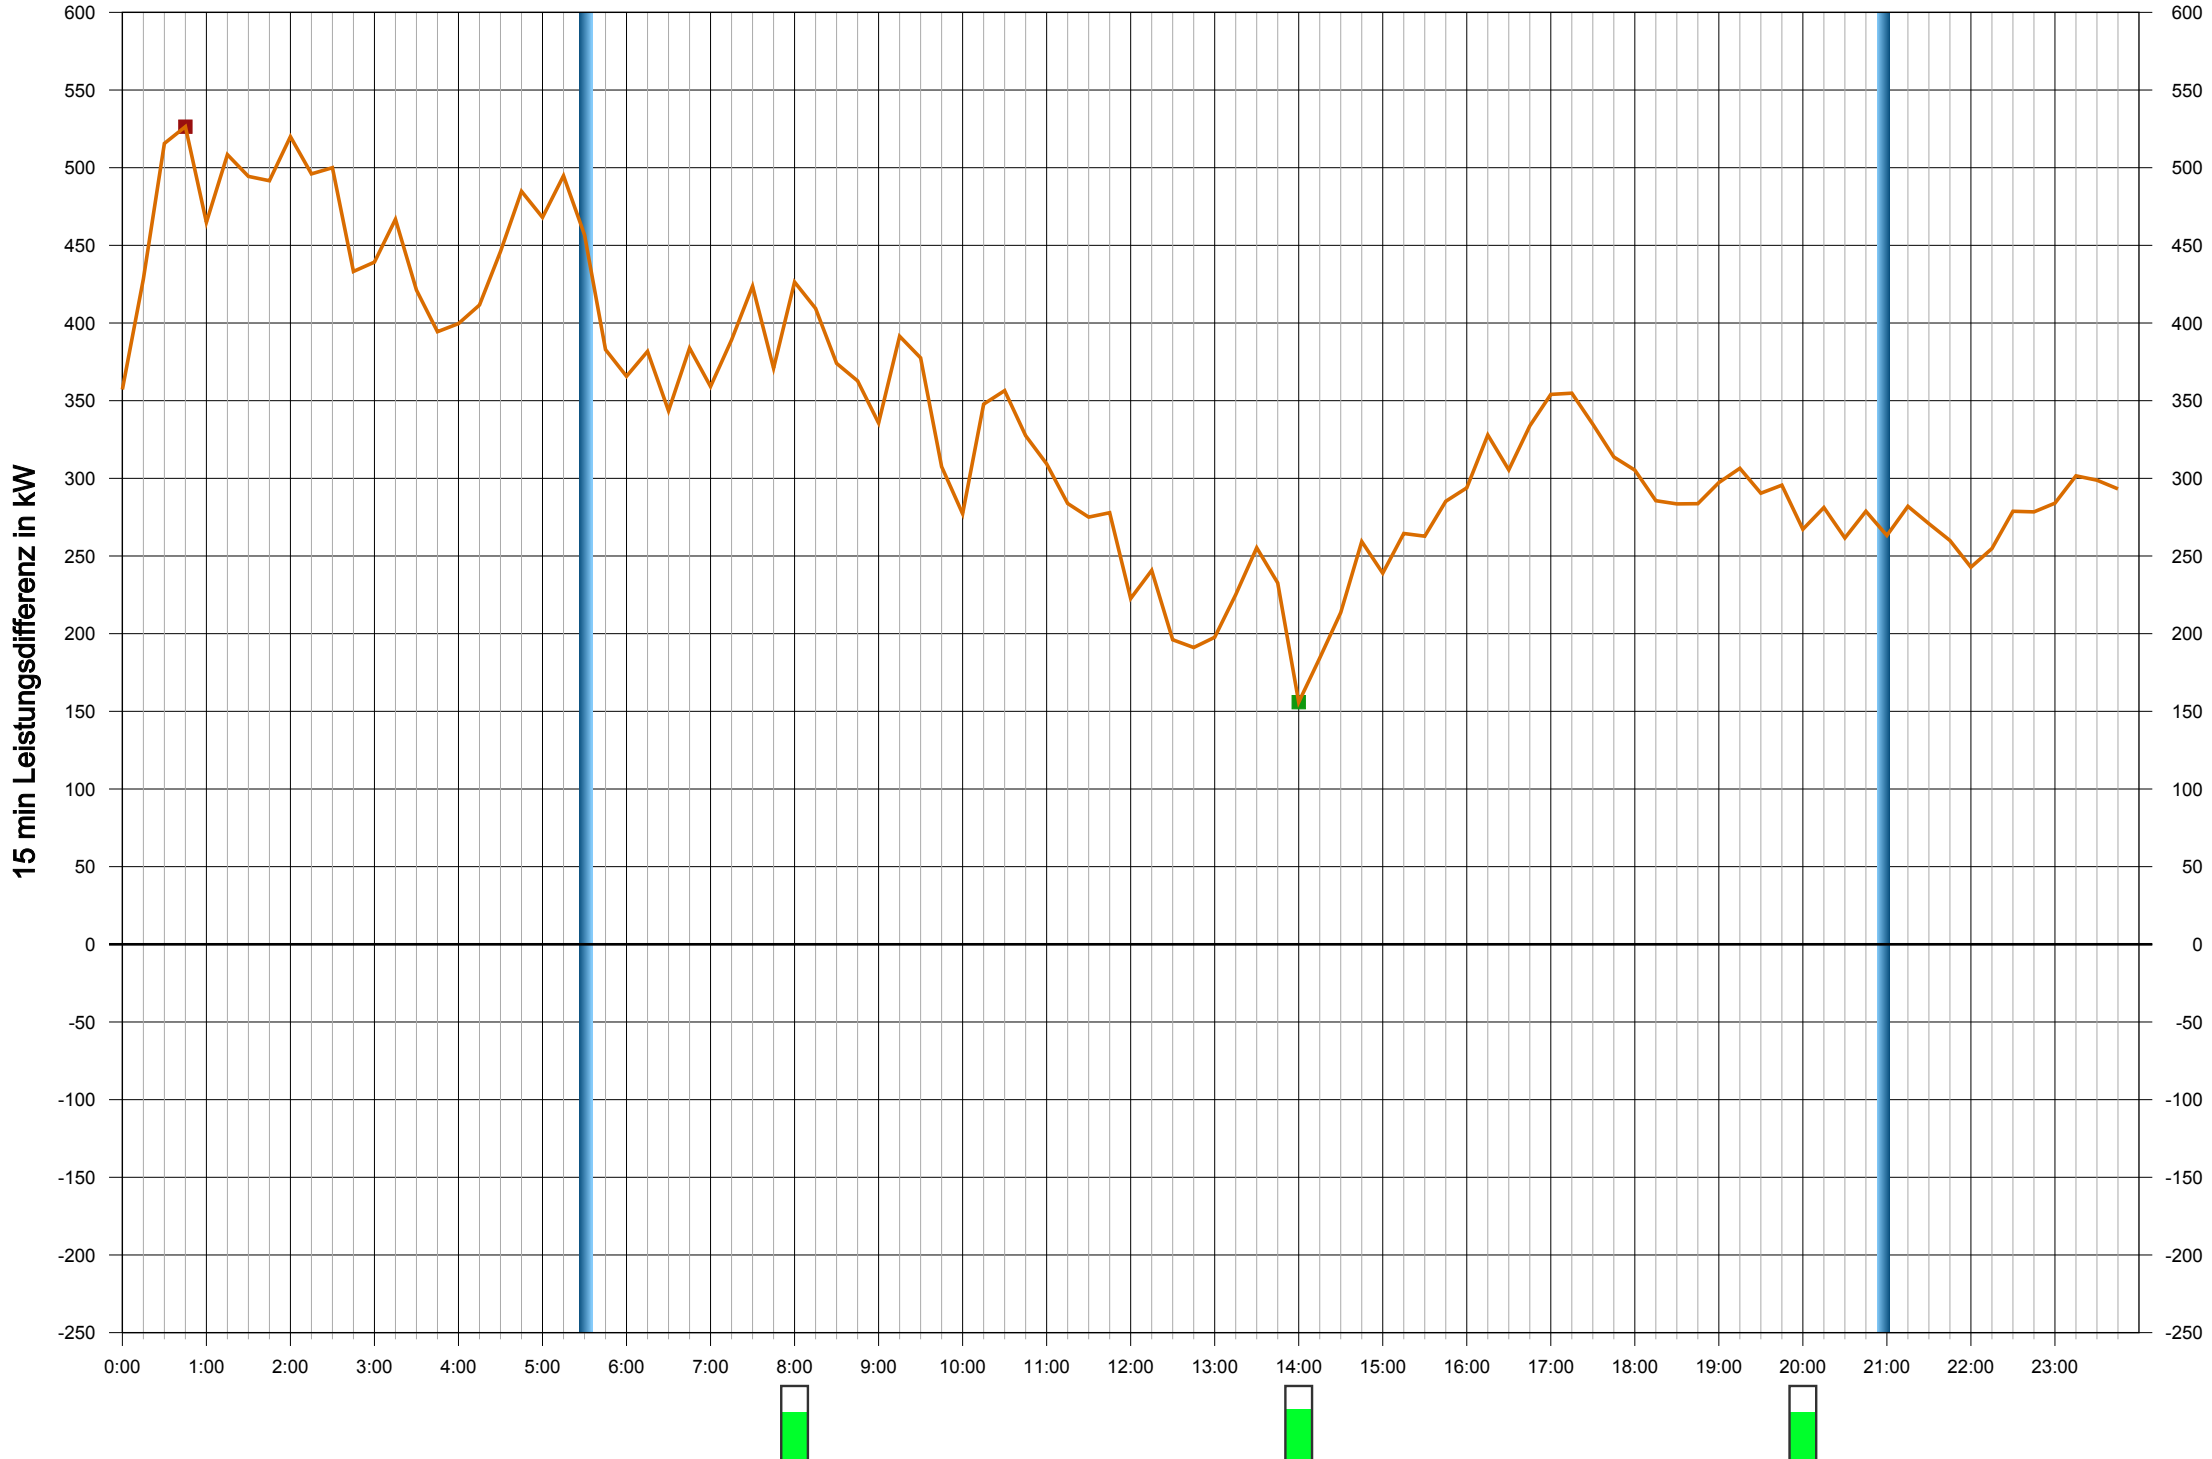


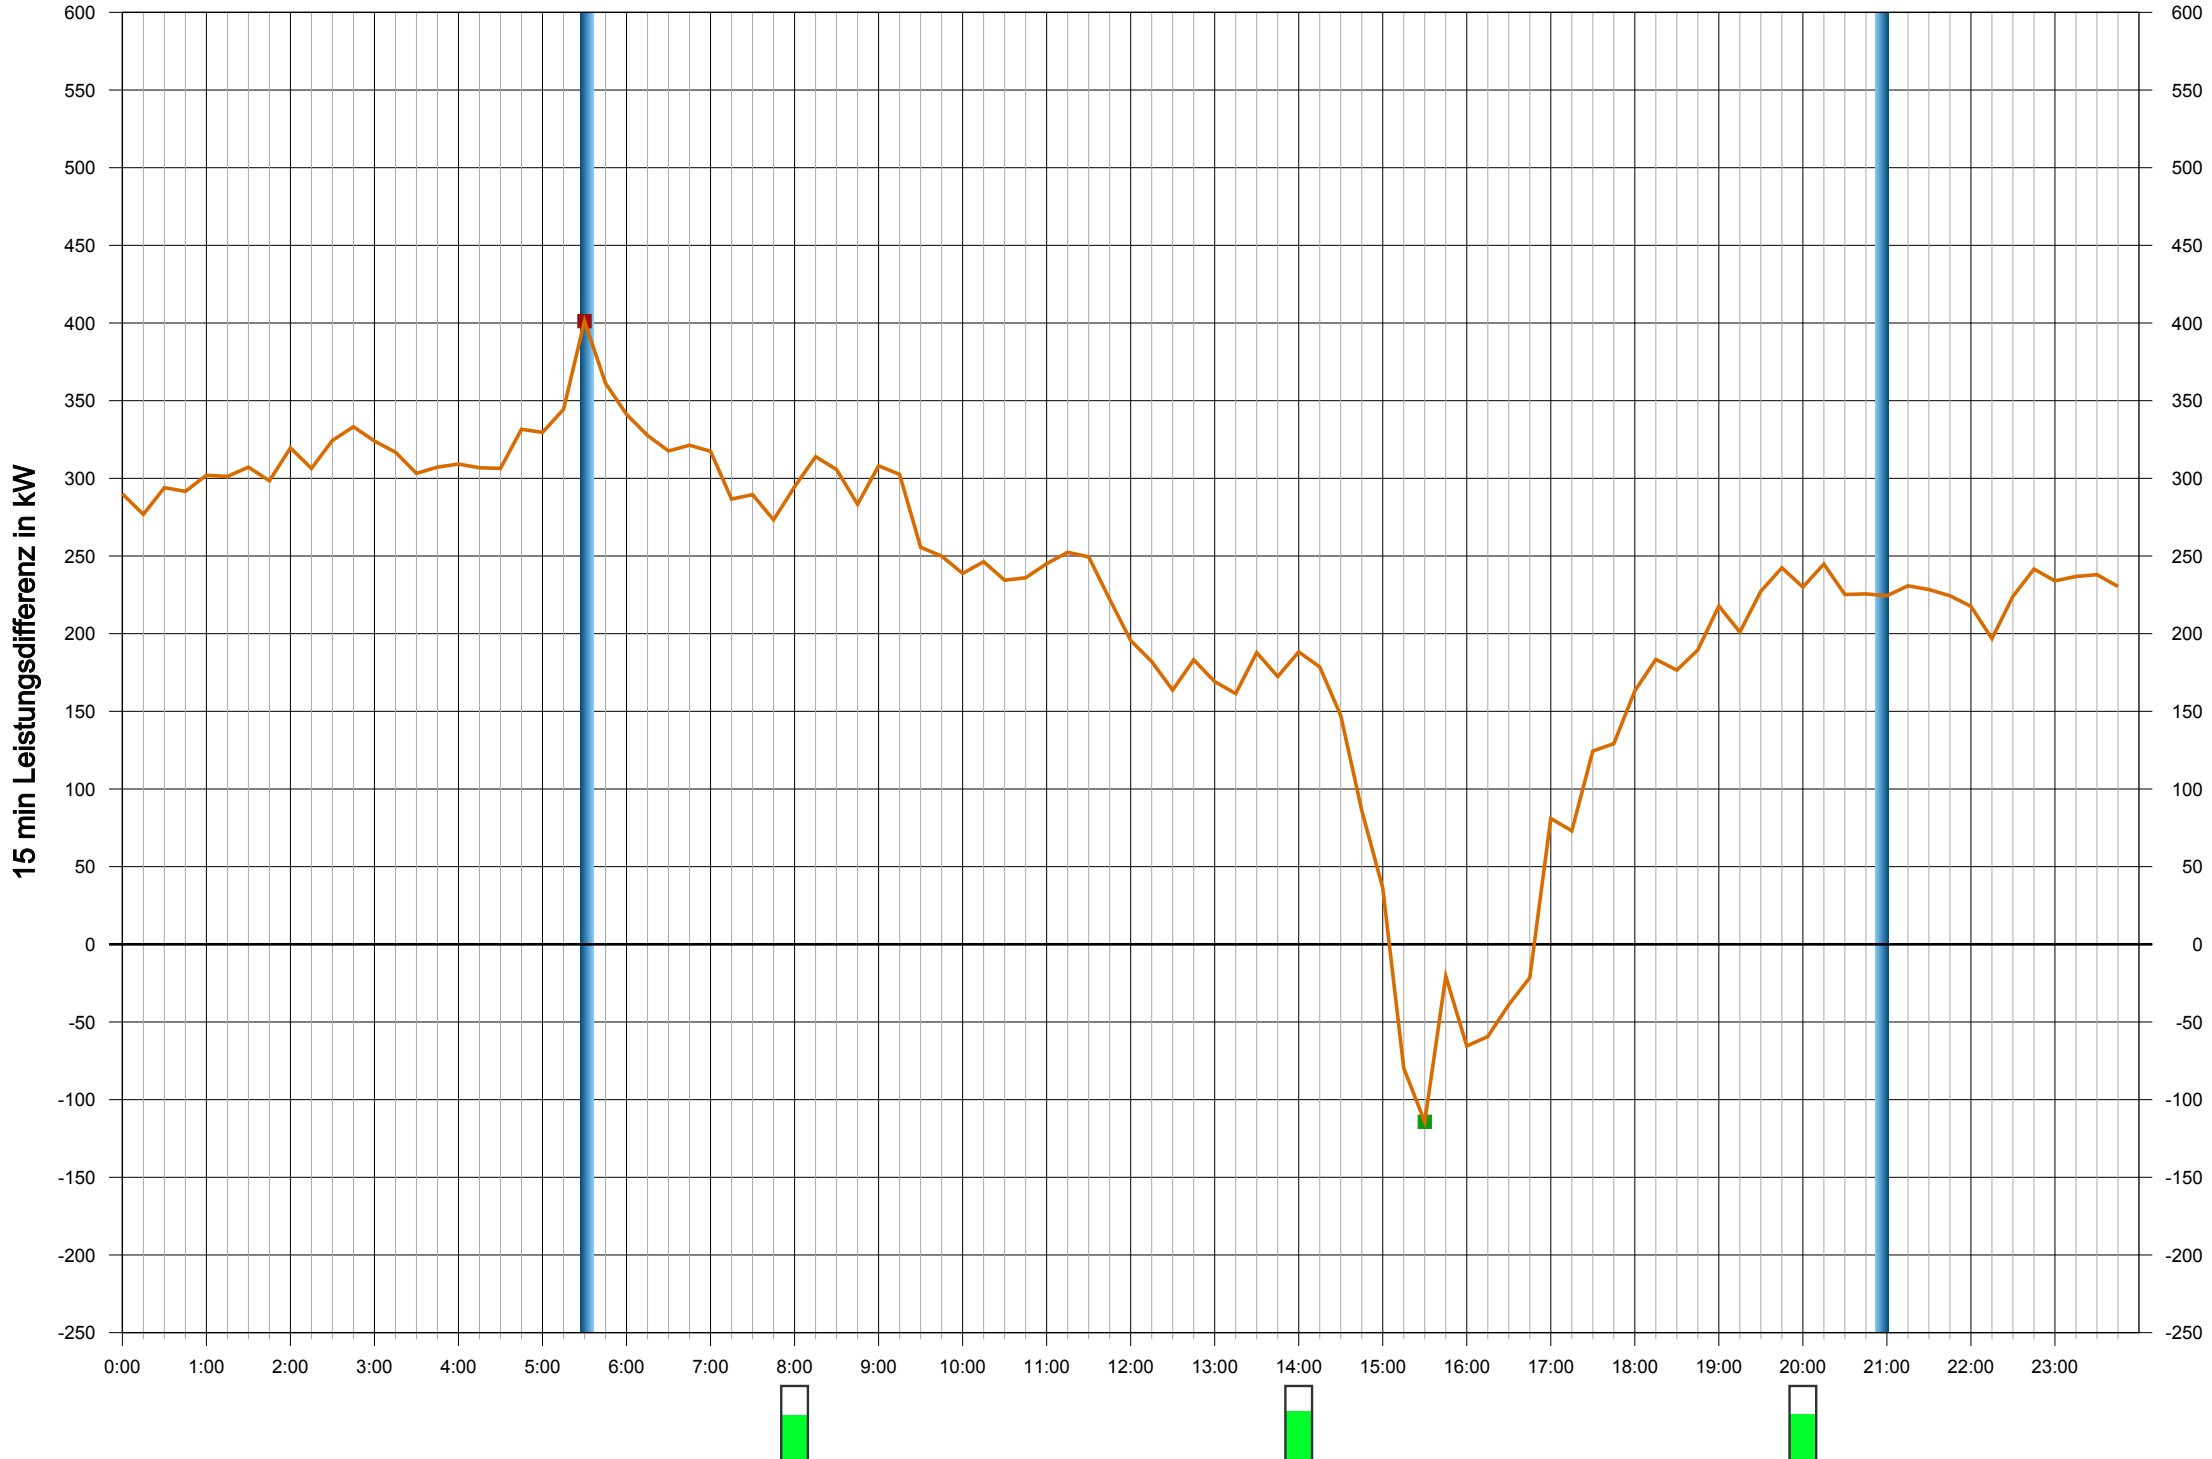


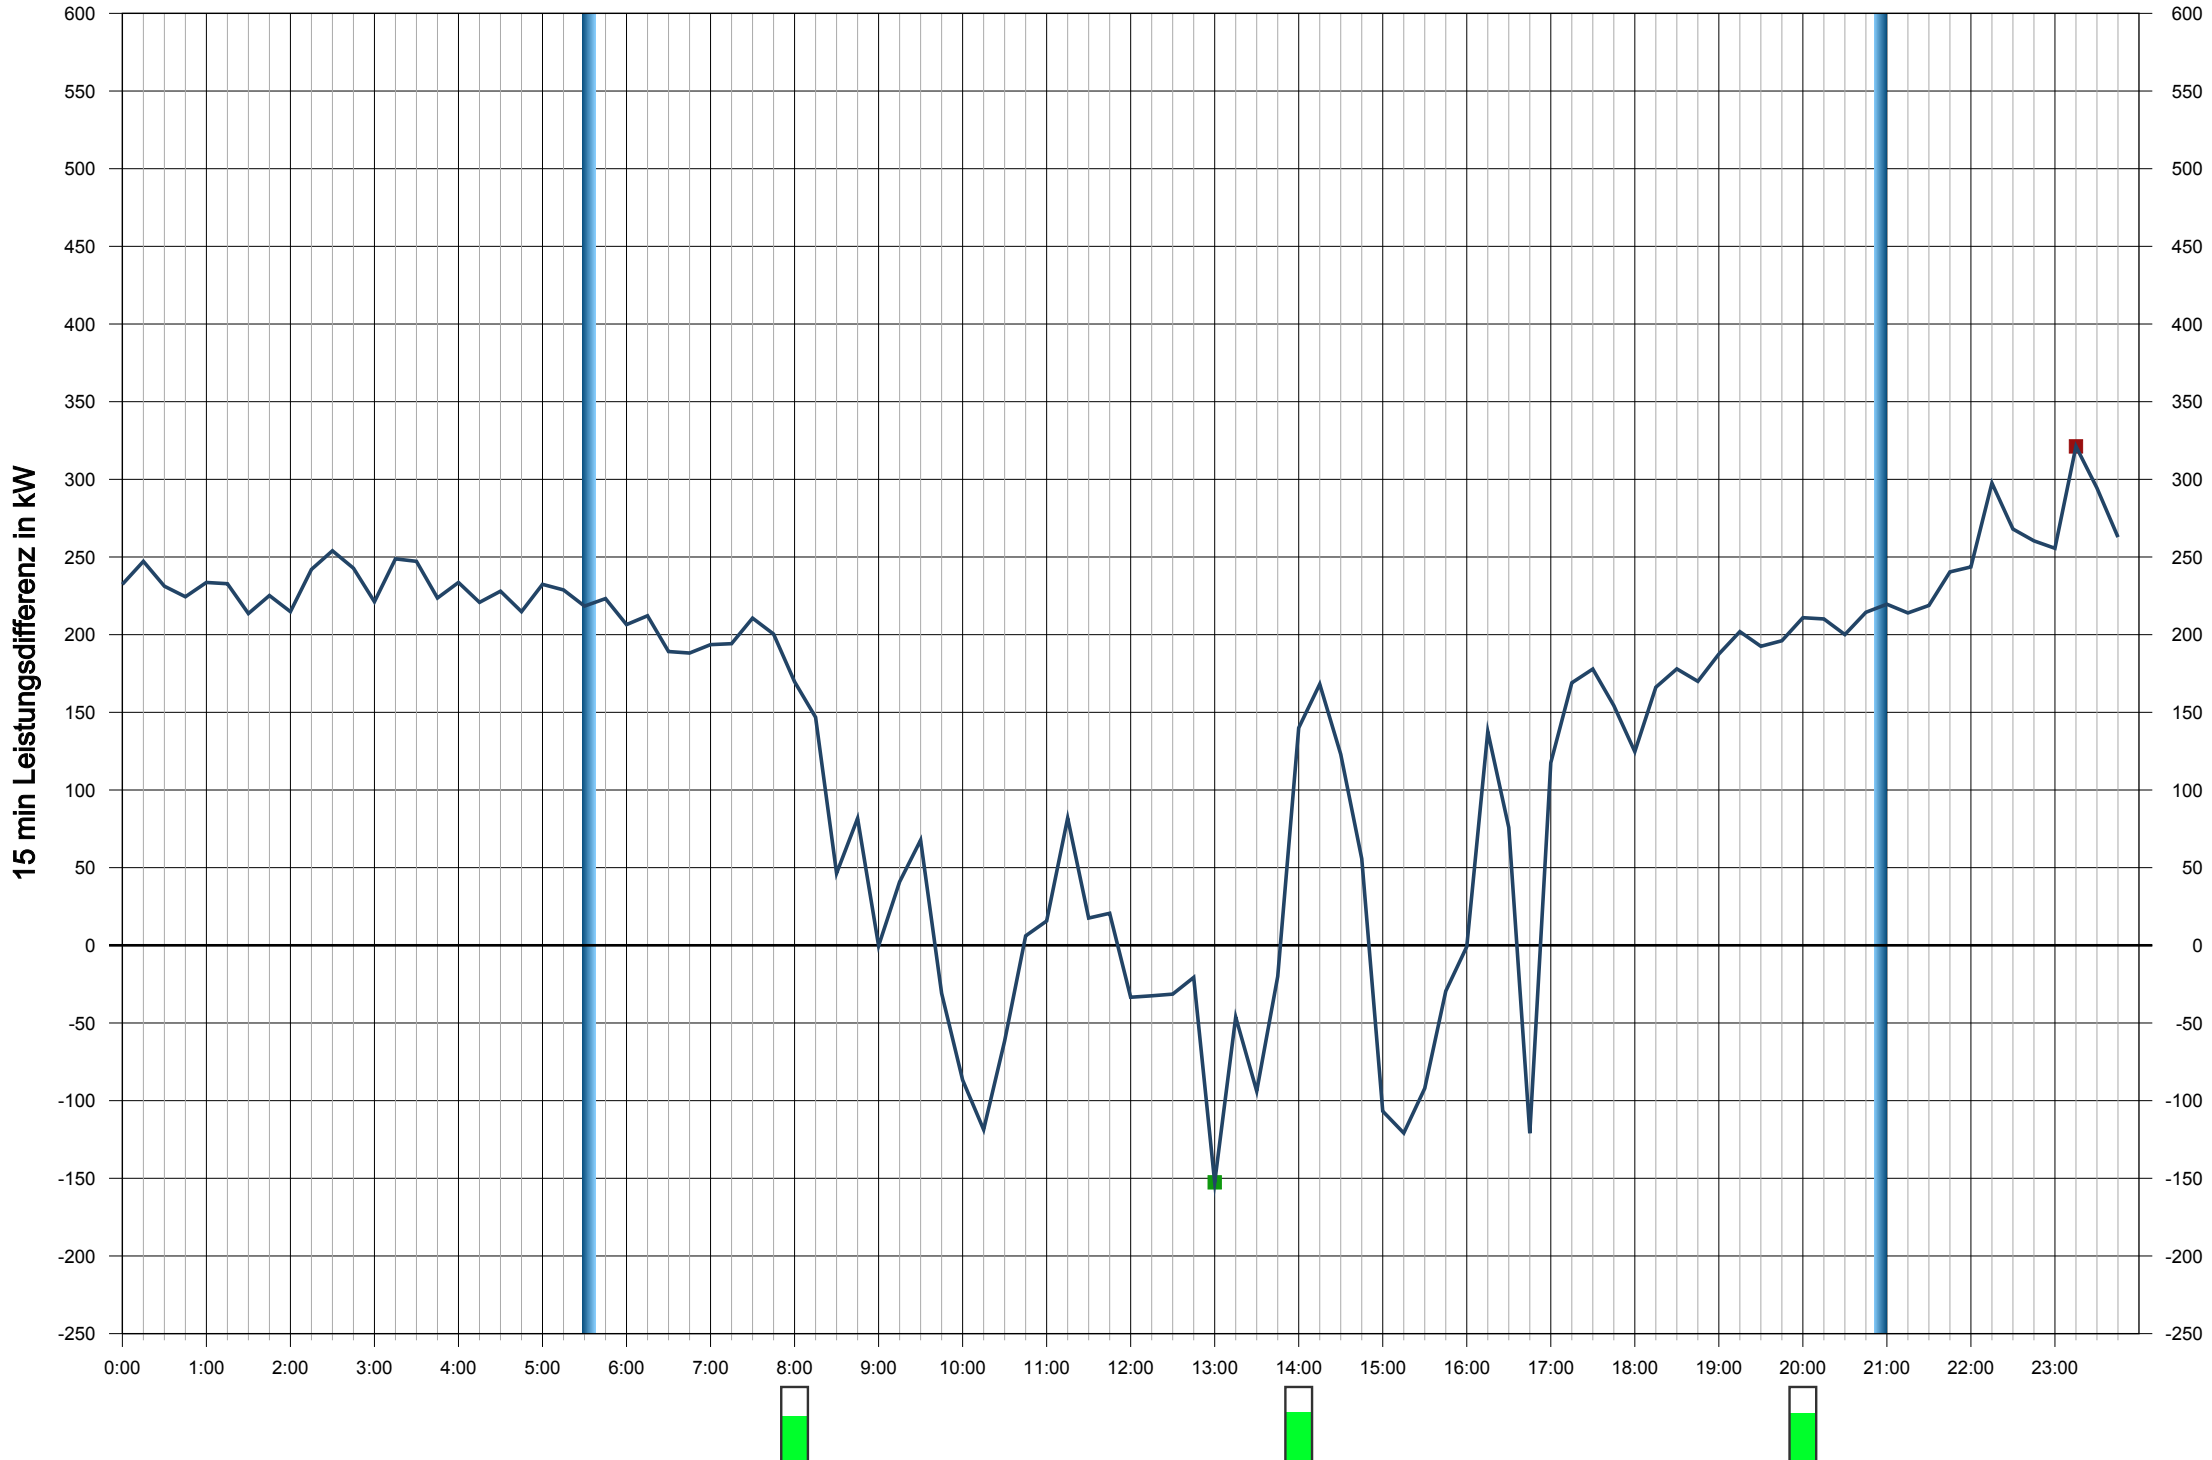

# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mo. 23.7.2012 (KW 30)


Tagesminimum: -37,2 kW, Tagesmittelwert: 237,1 kW, Tagesmaximum: 492,6 kW, Tagesbedarf: 8.908 kWh (1.247 €)

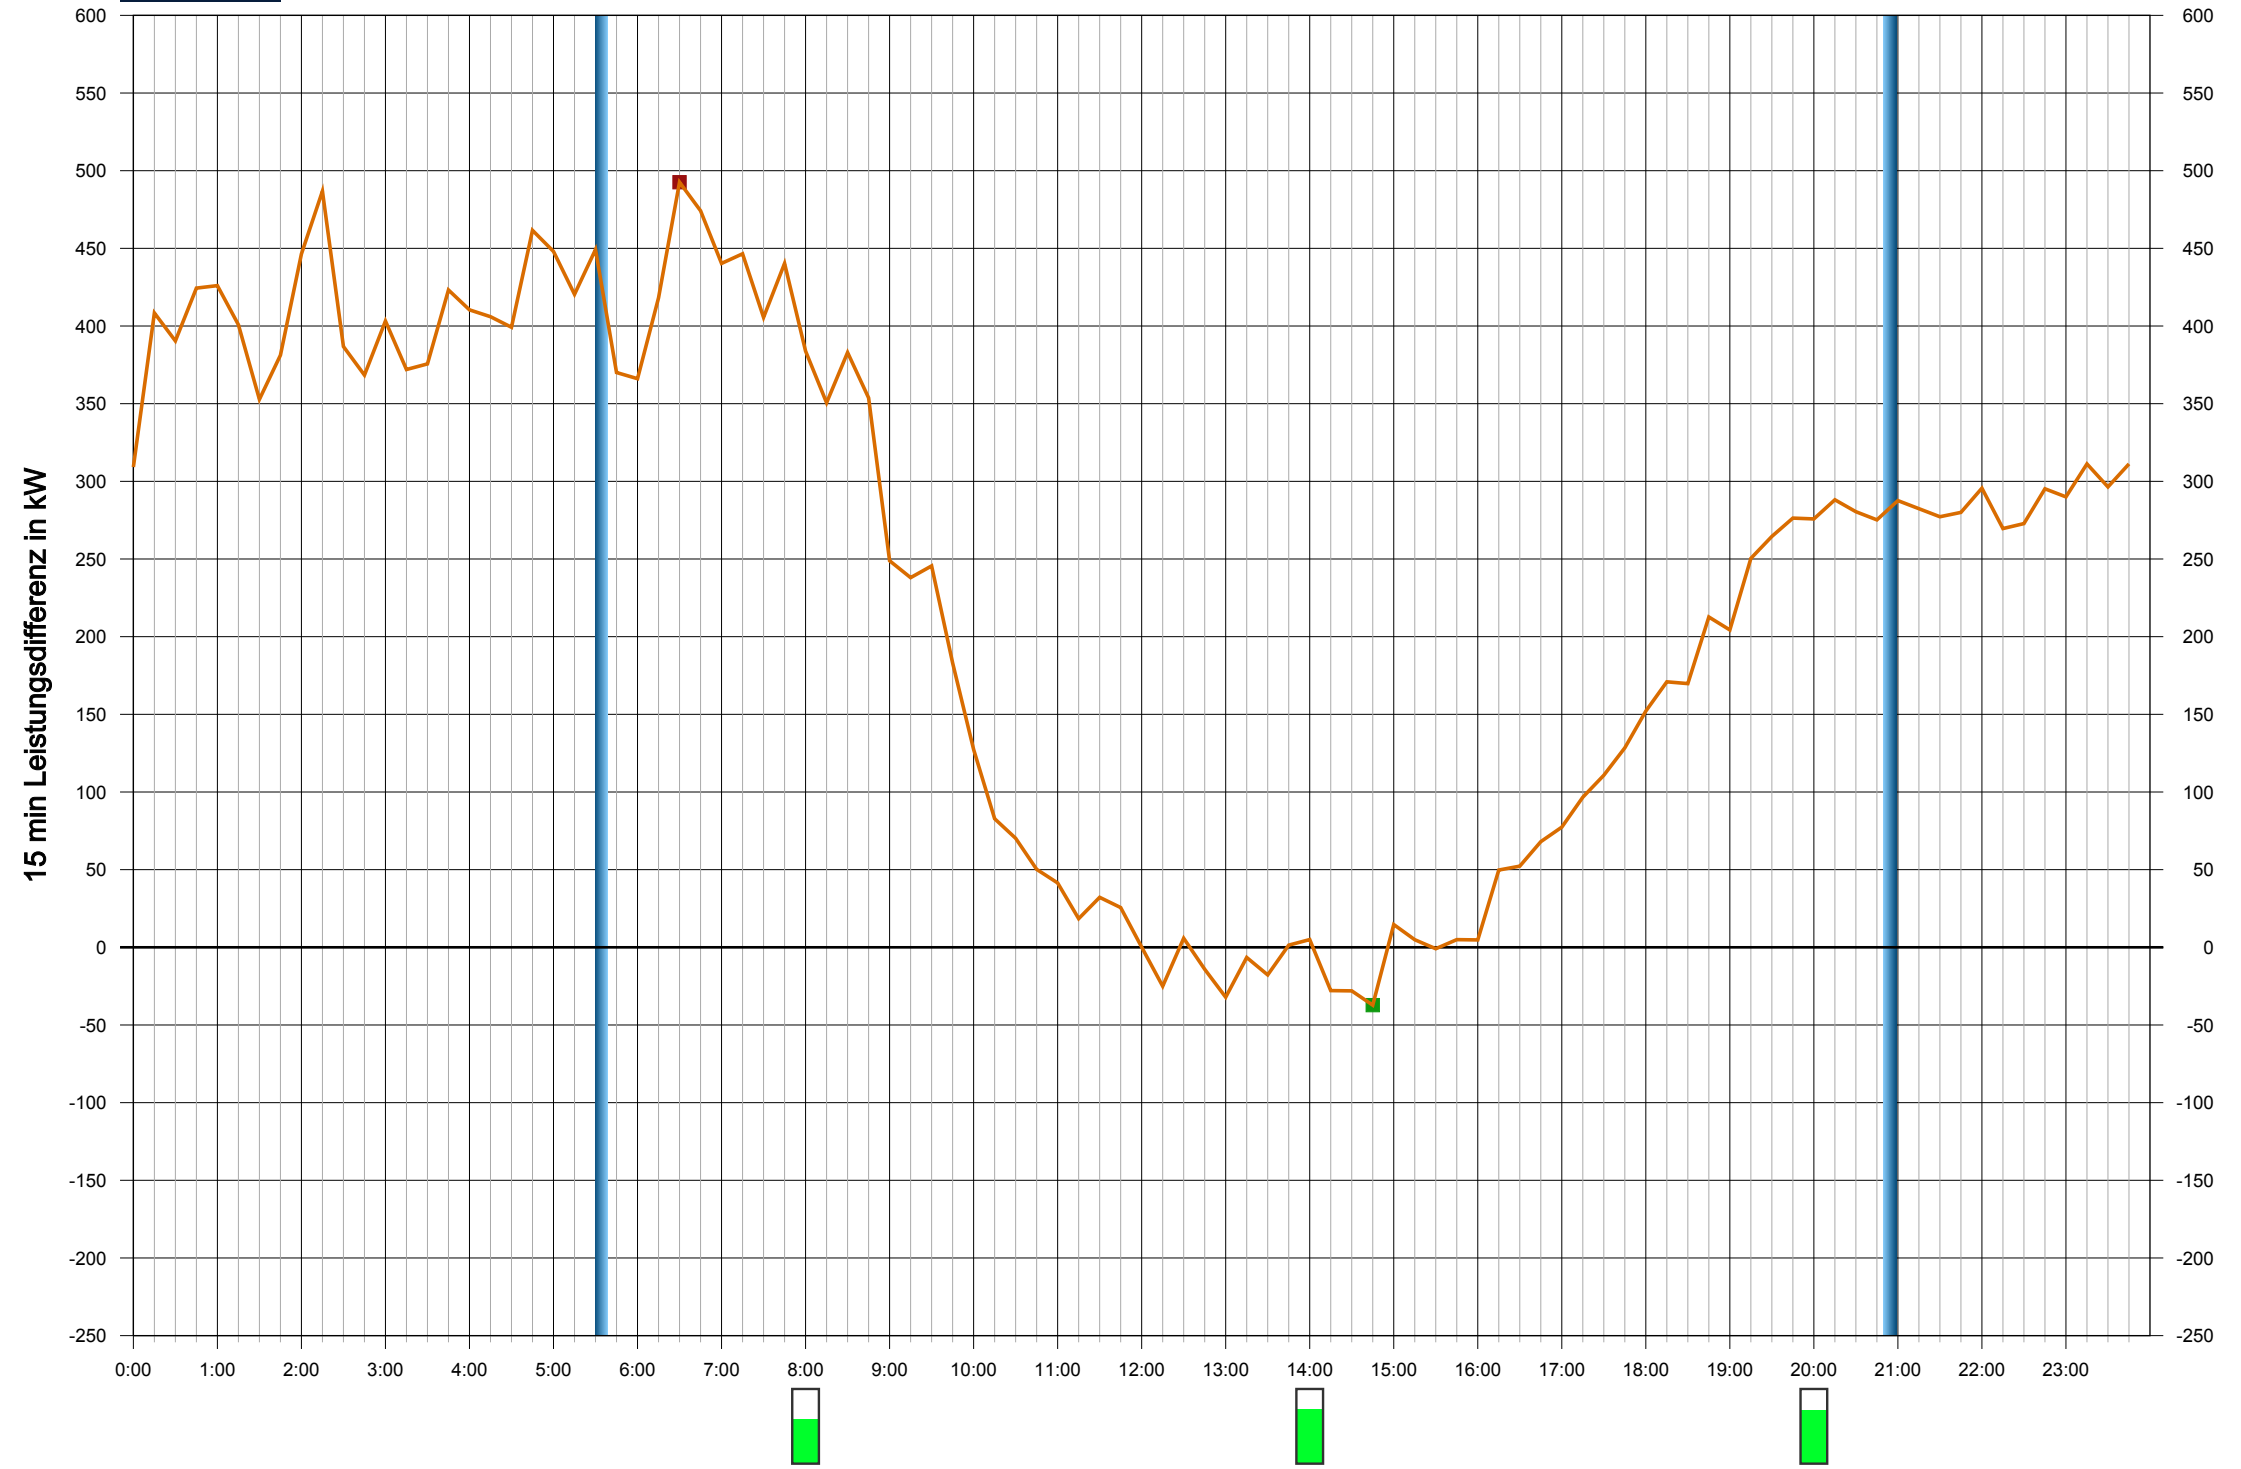

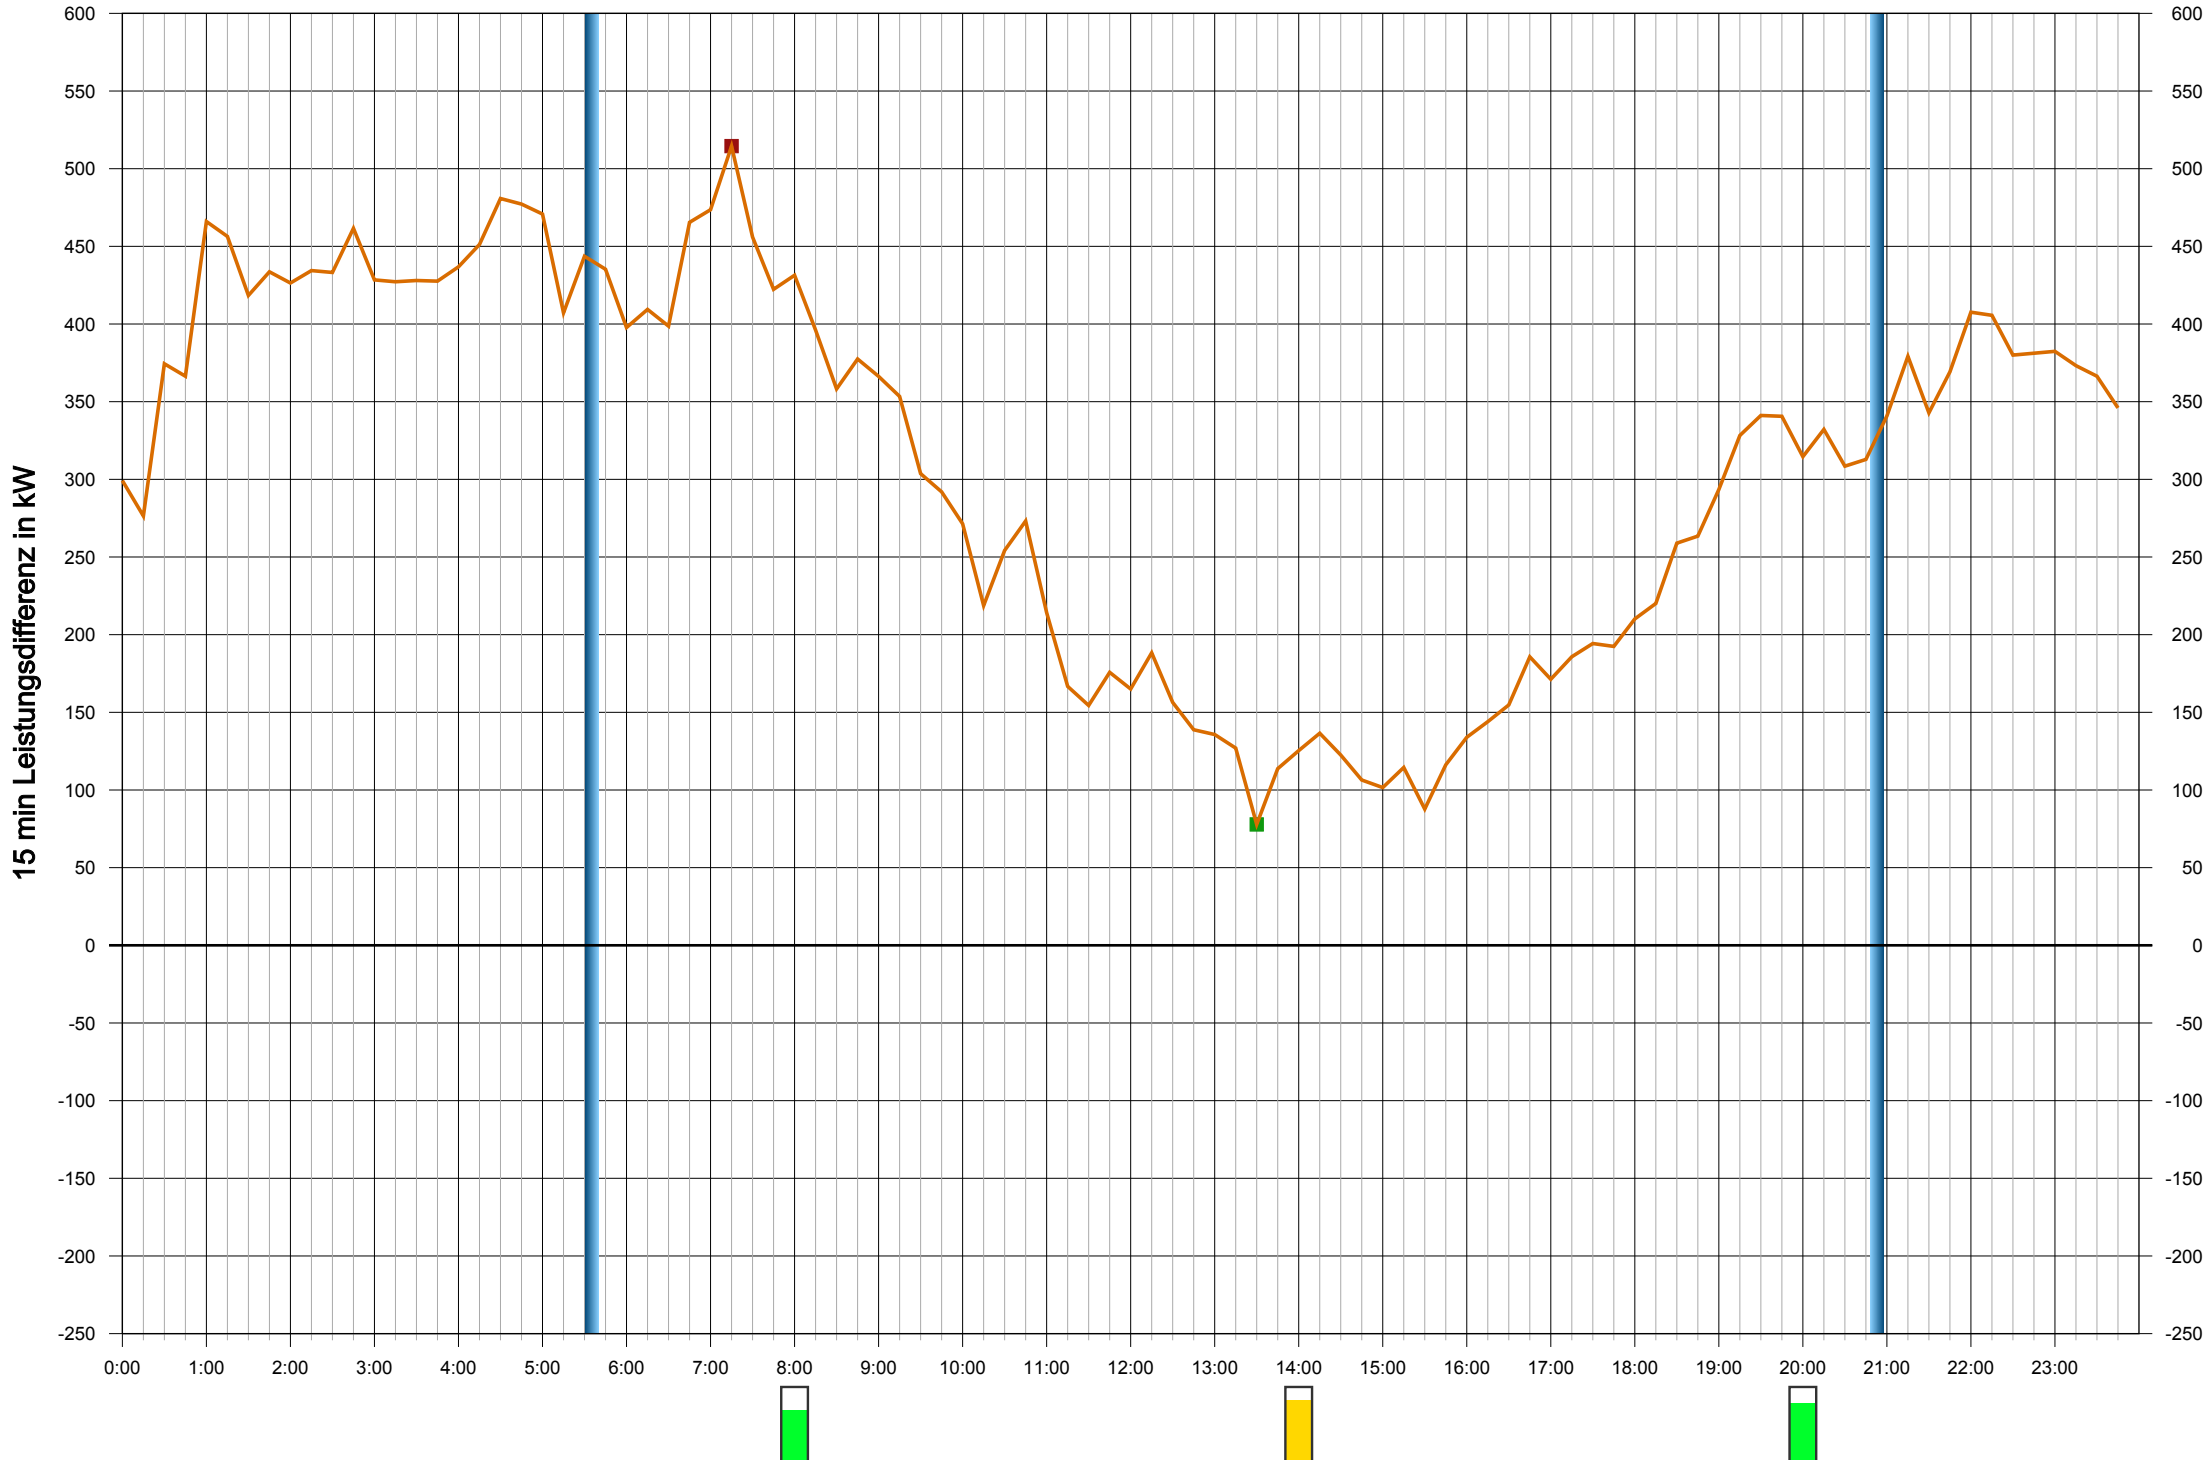



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mi. 25.7.2012 (KW 30)


Tagesminimum: 245,5 kW, Tagesmittelwert: 393,2 kW, Tagesmaximum: 524,0 kW, Tagesbedarf: 10.603 kWh (1.484 €)

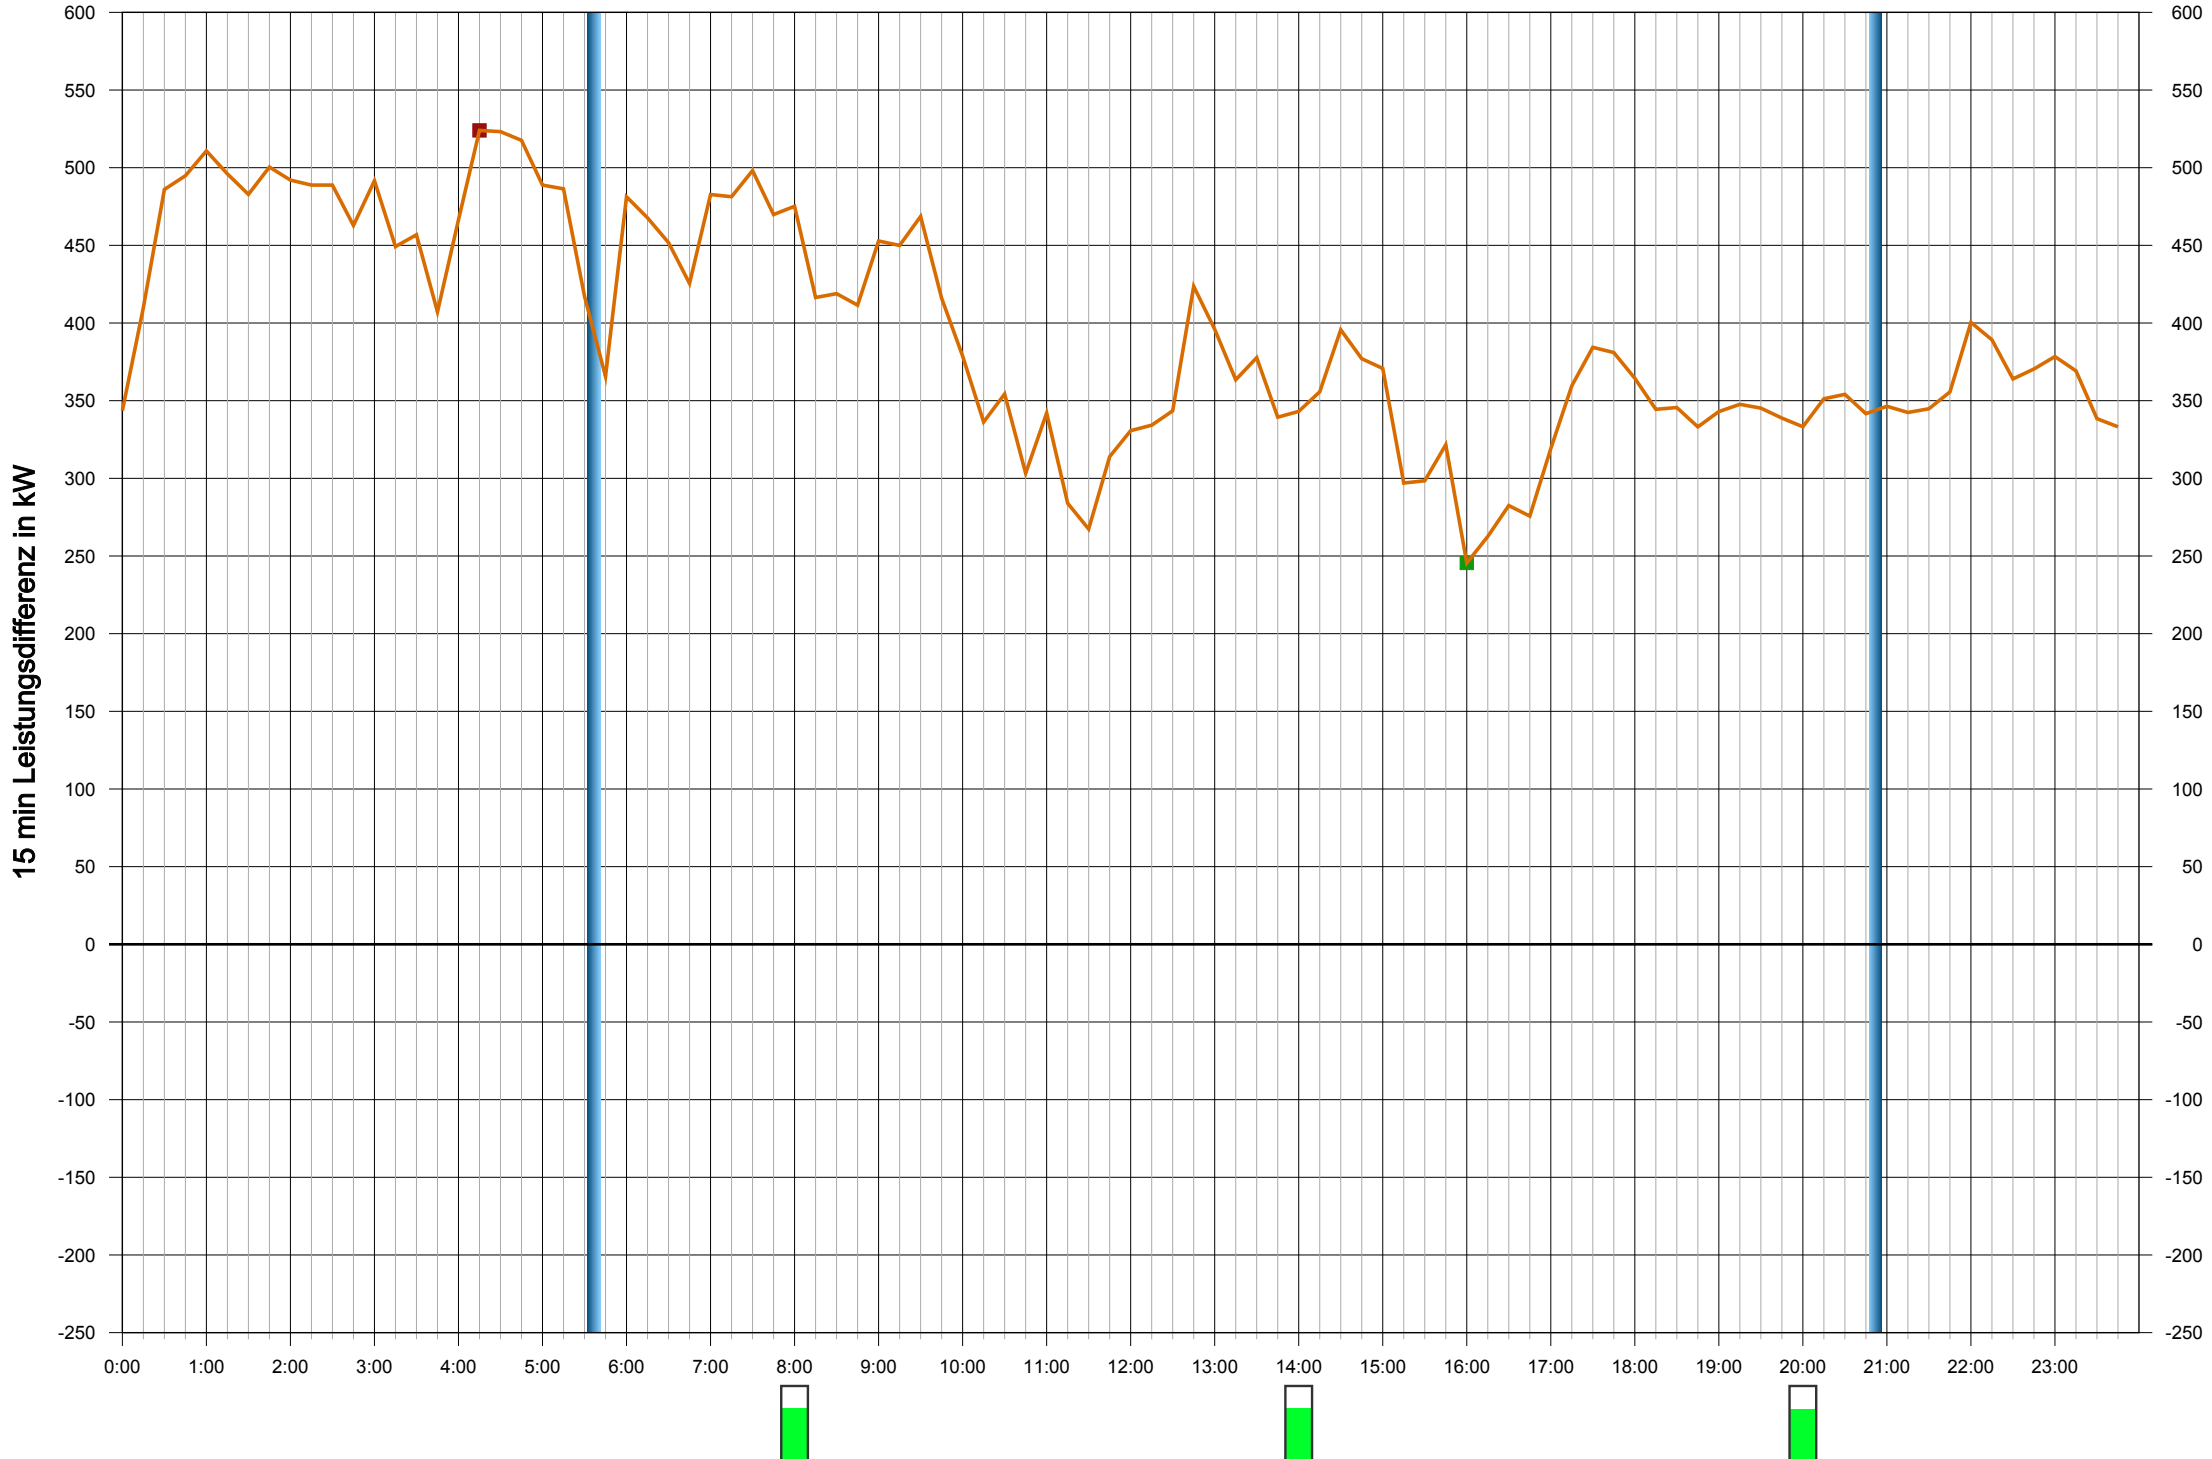





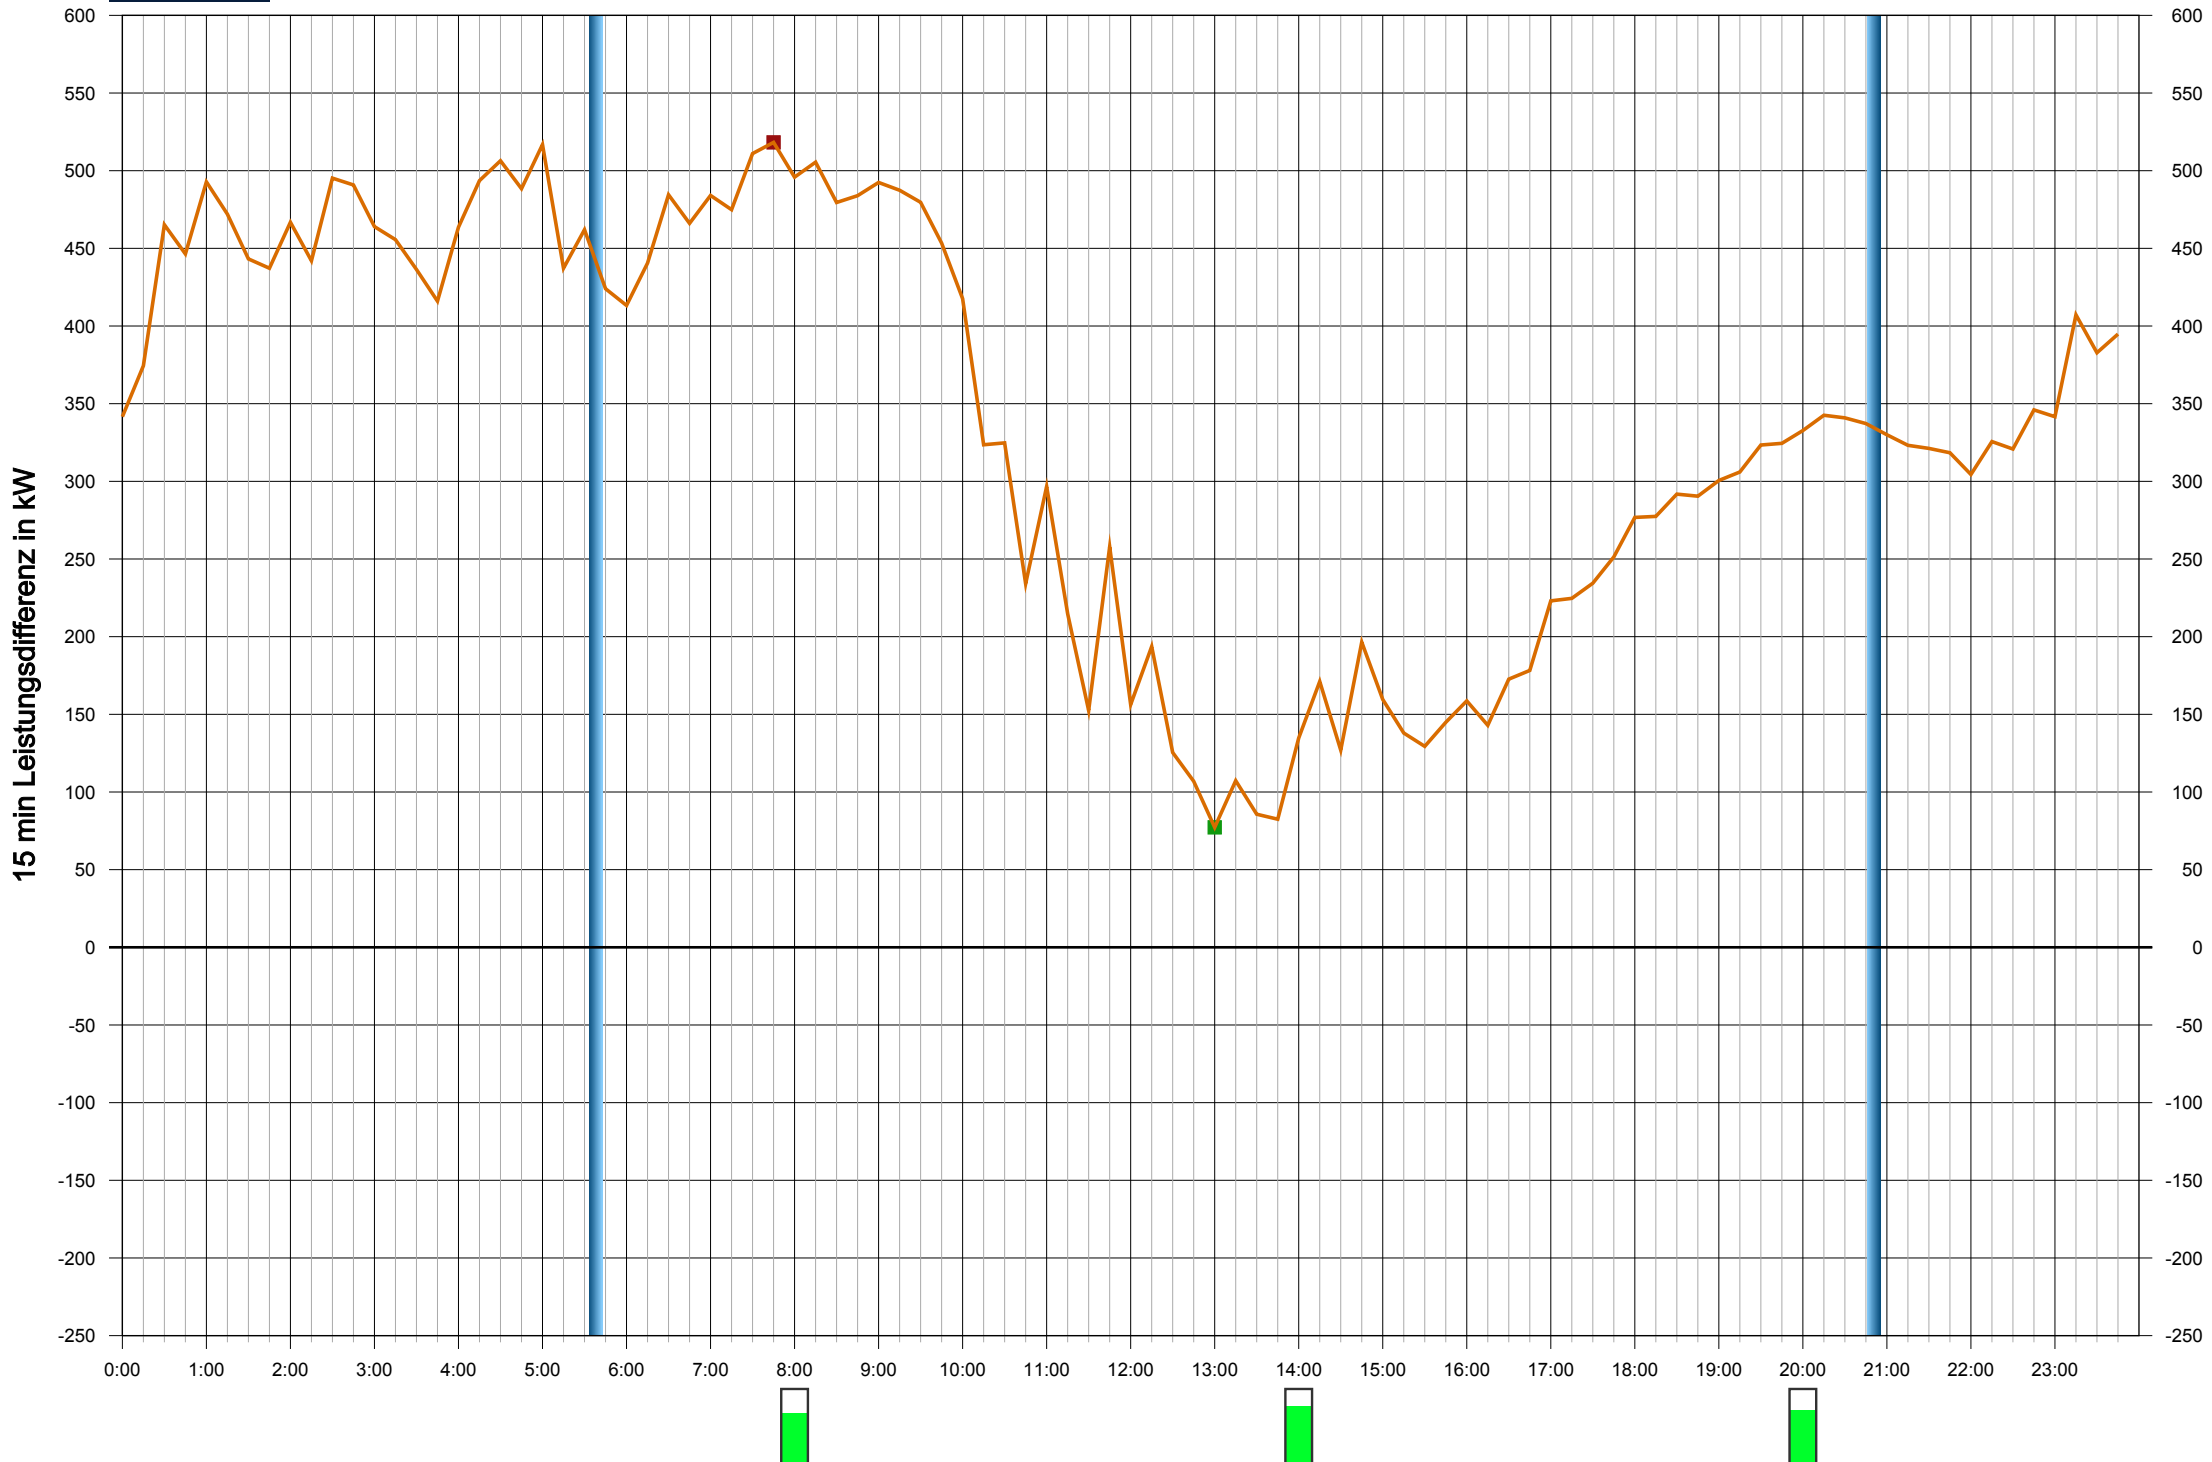


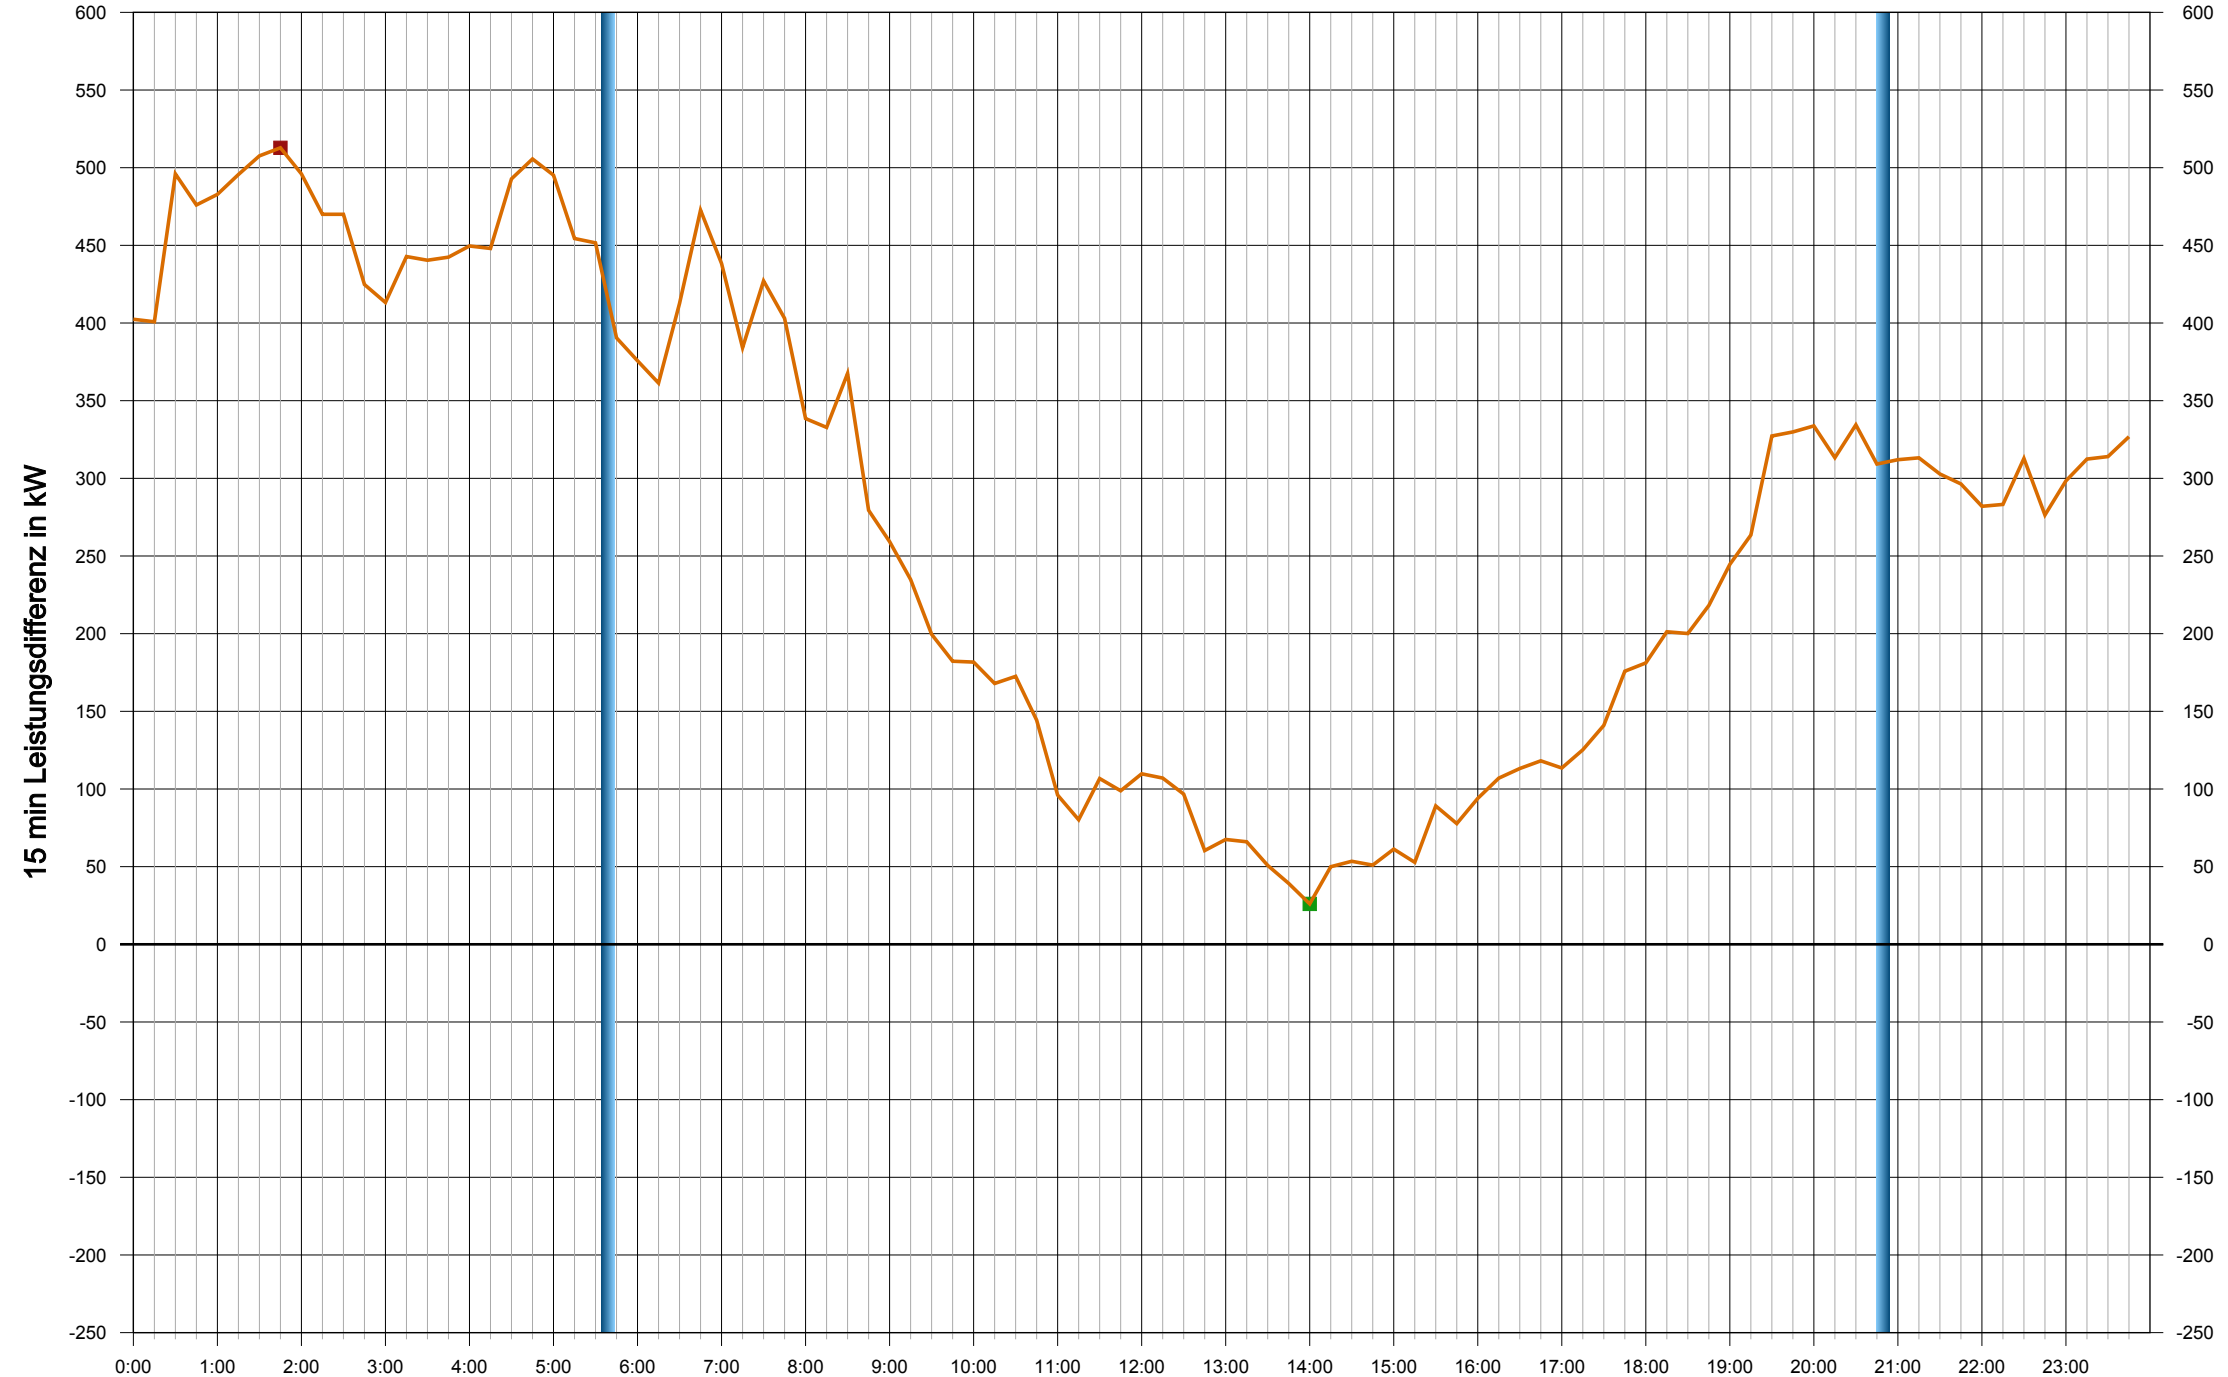

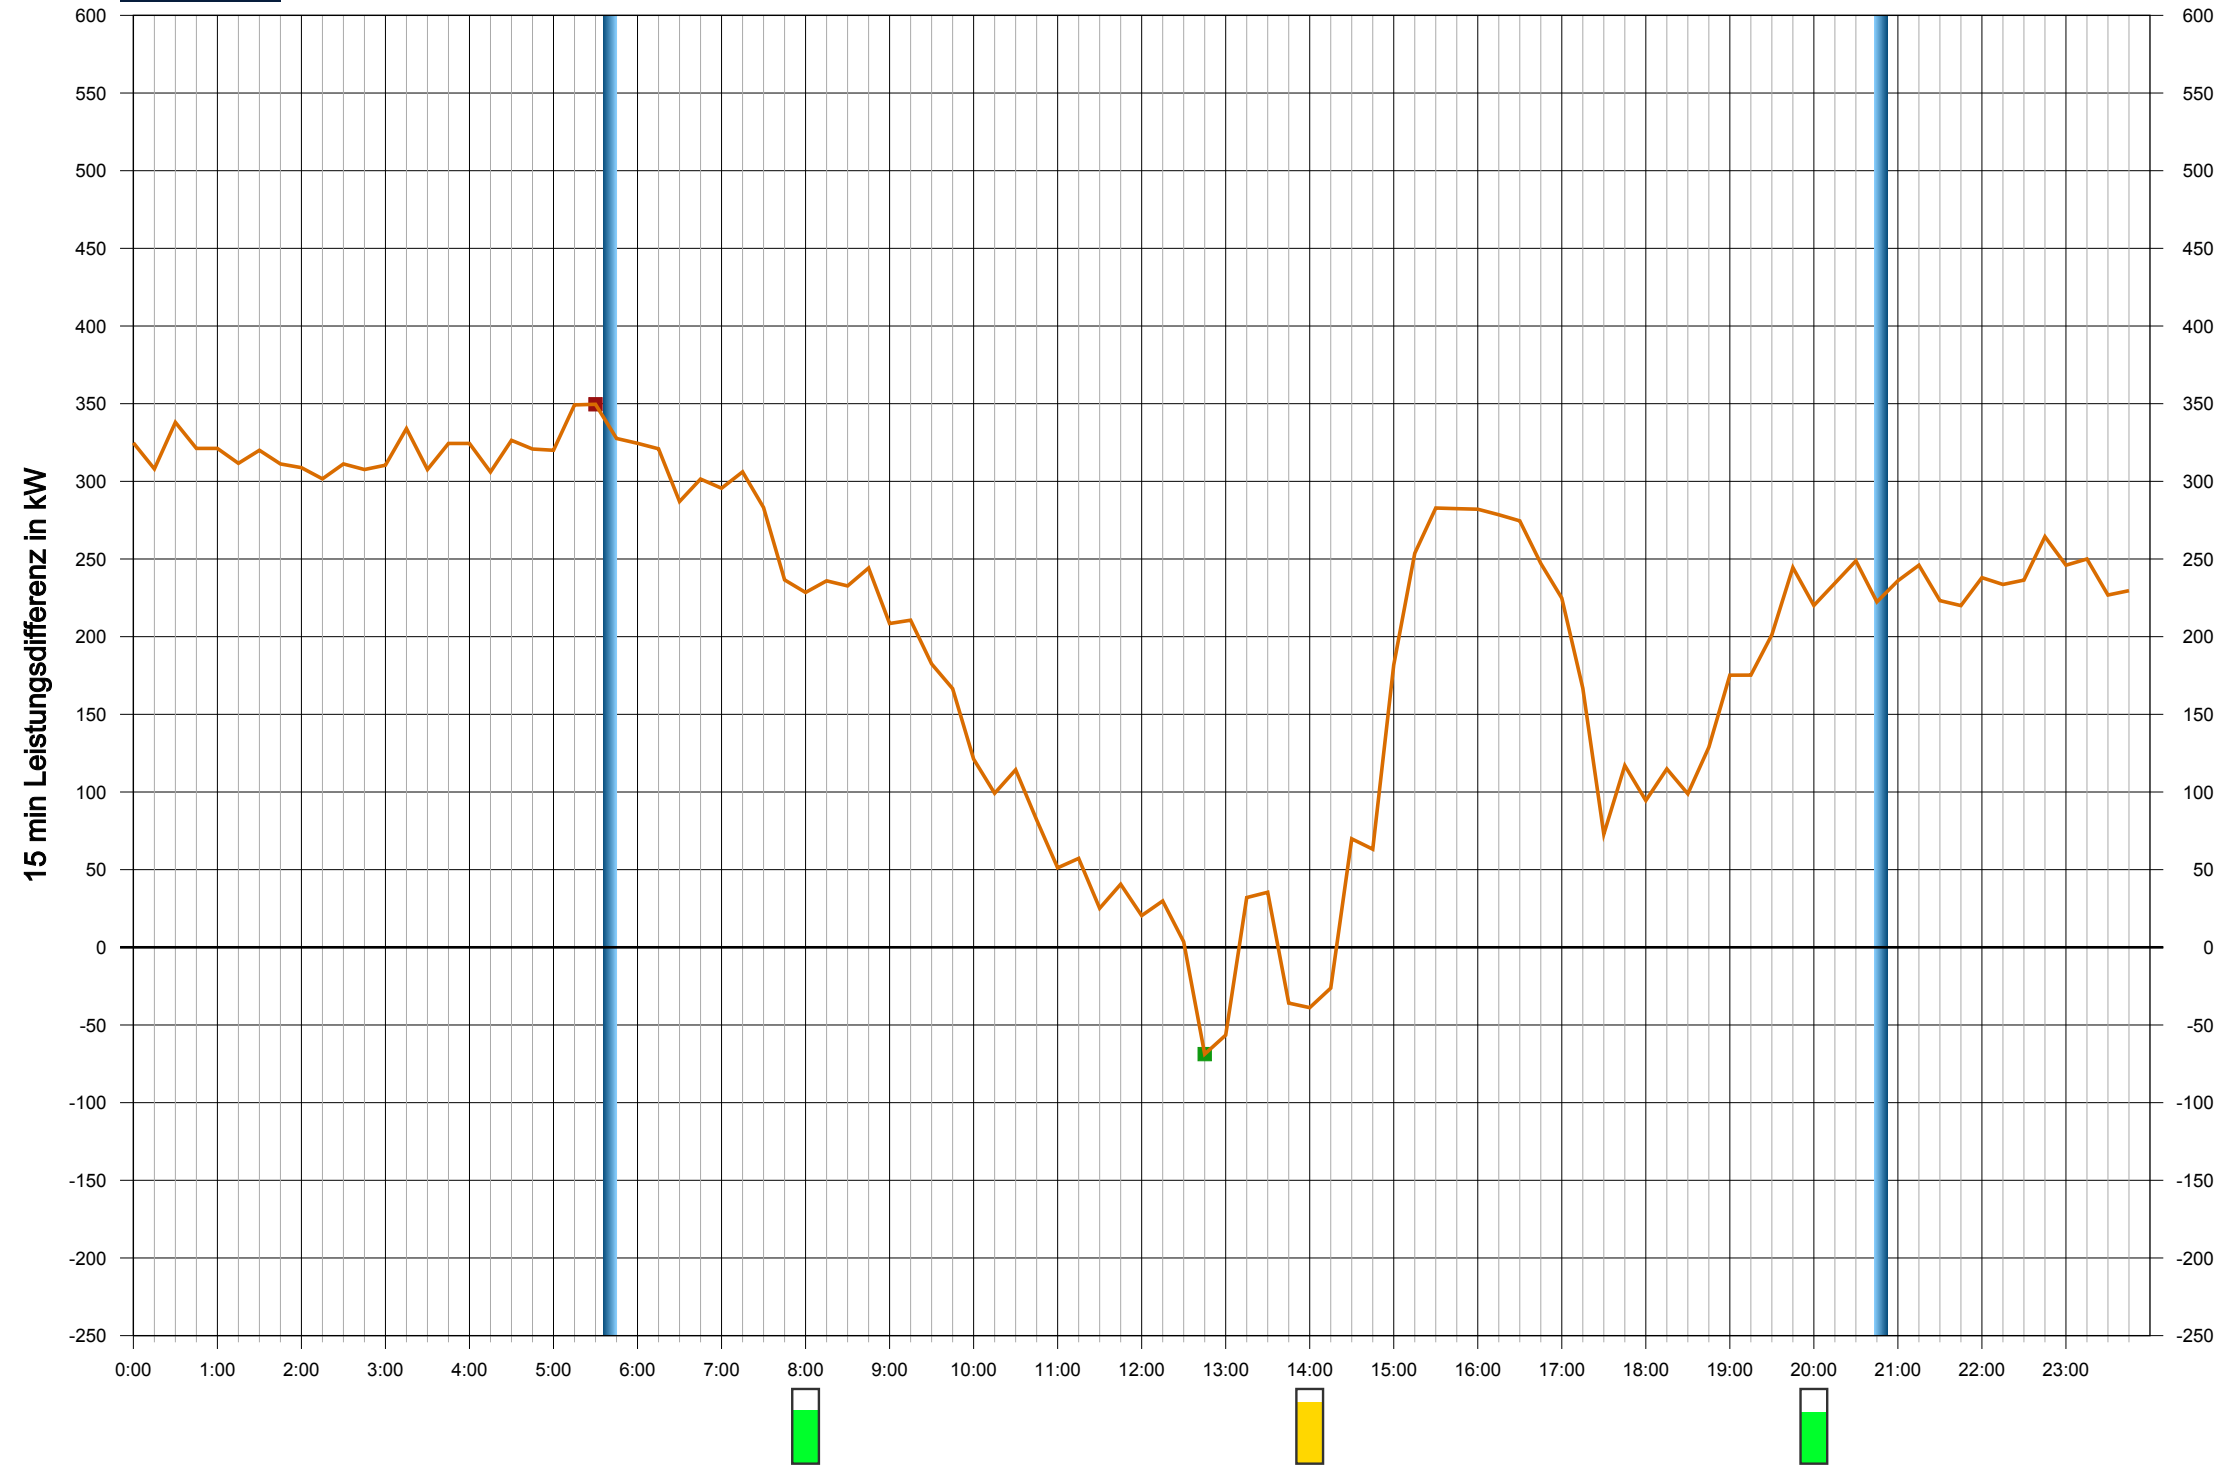

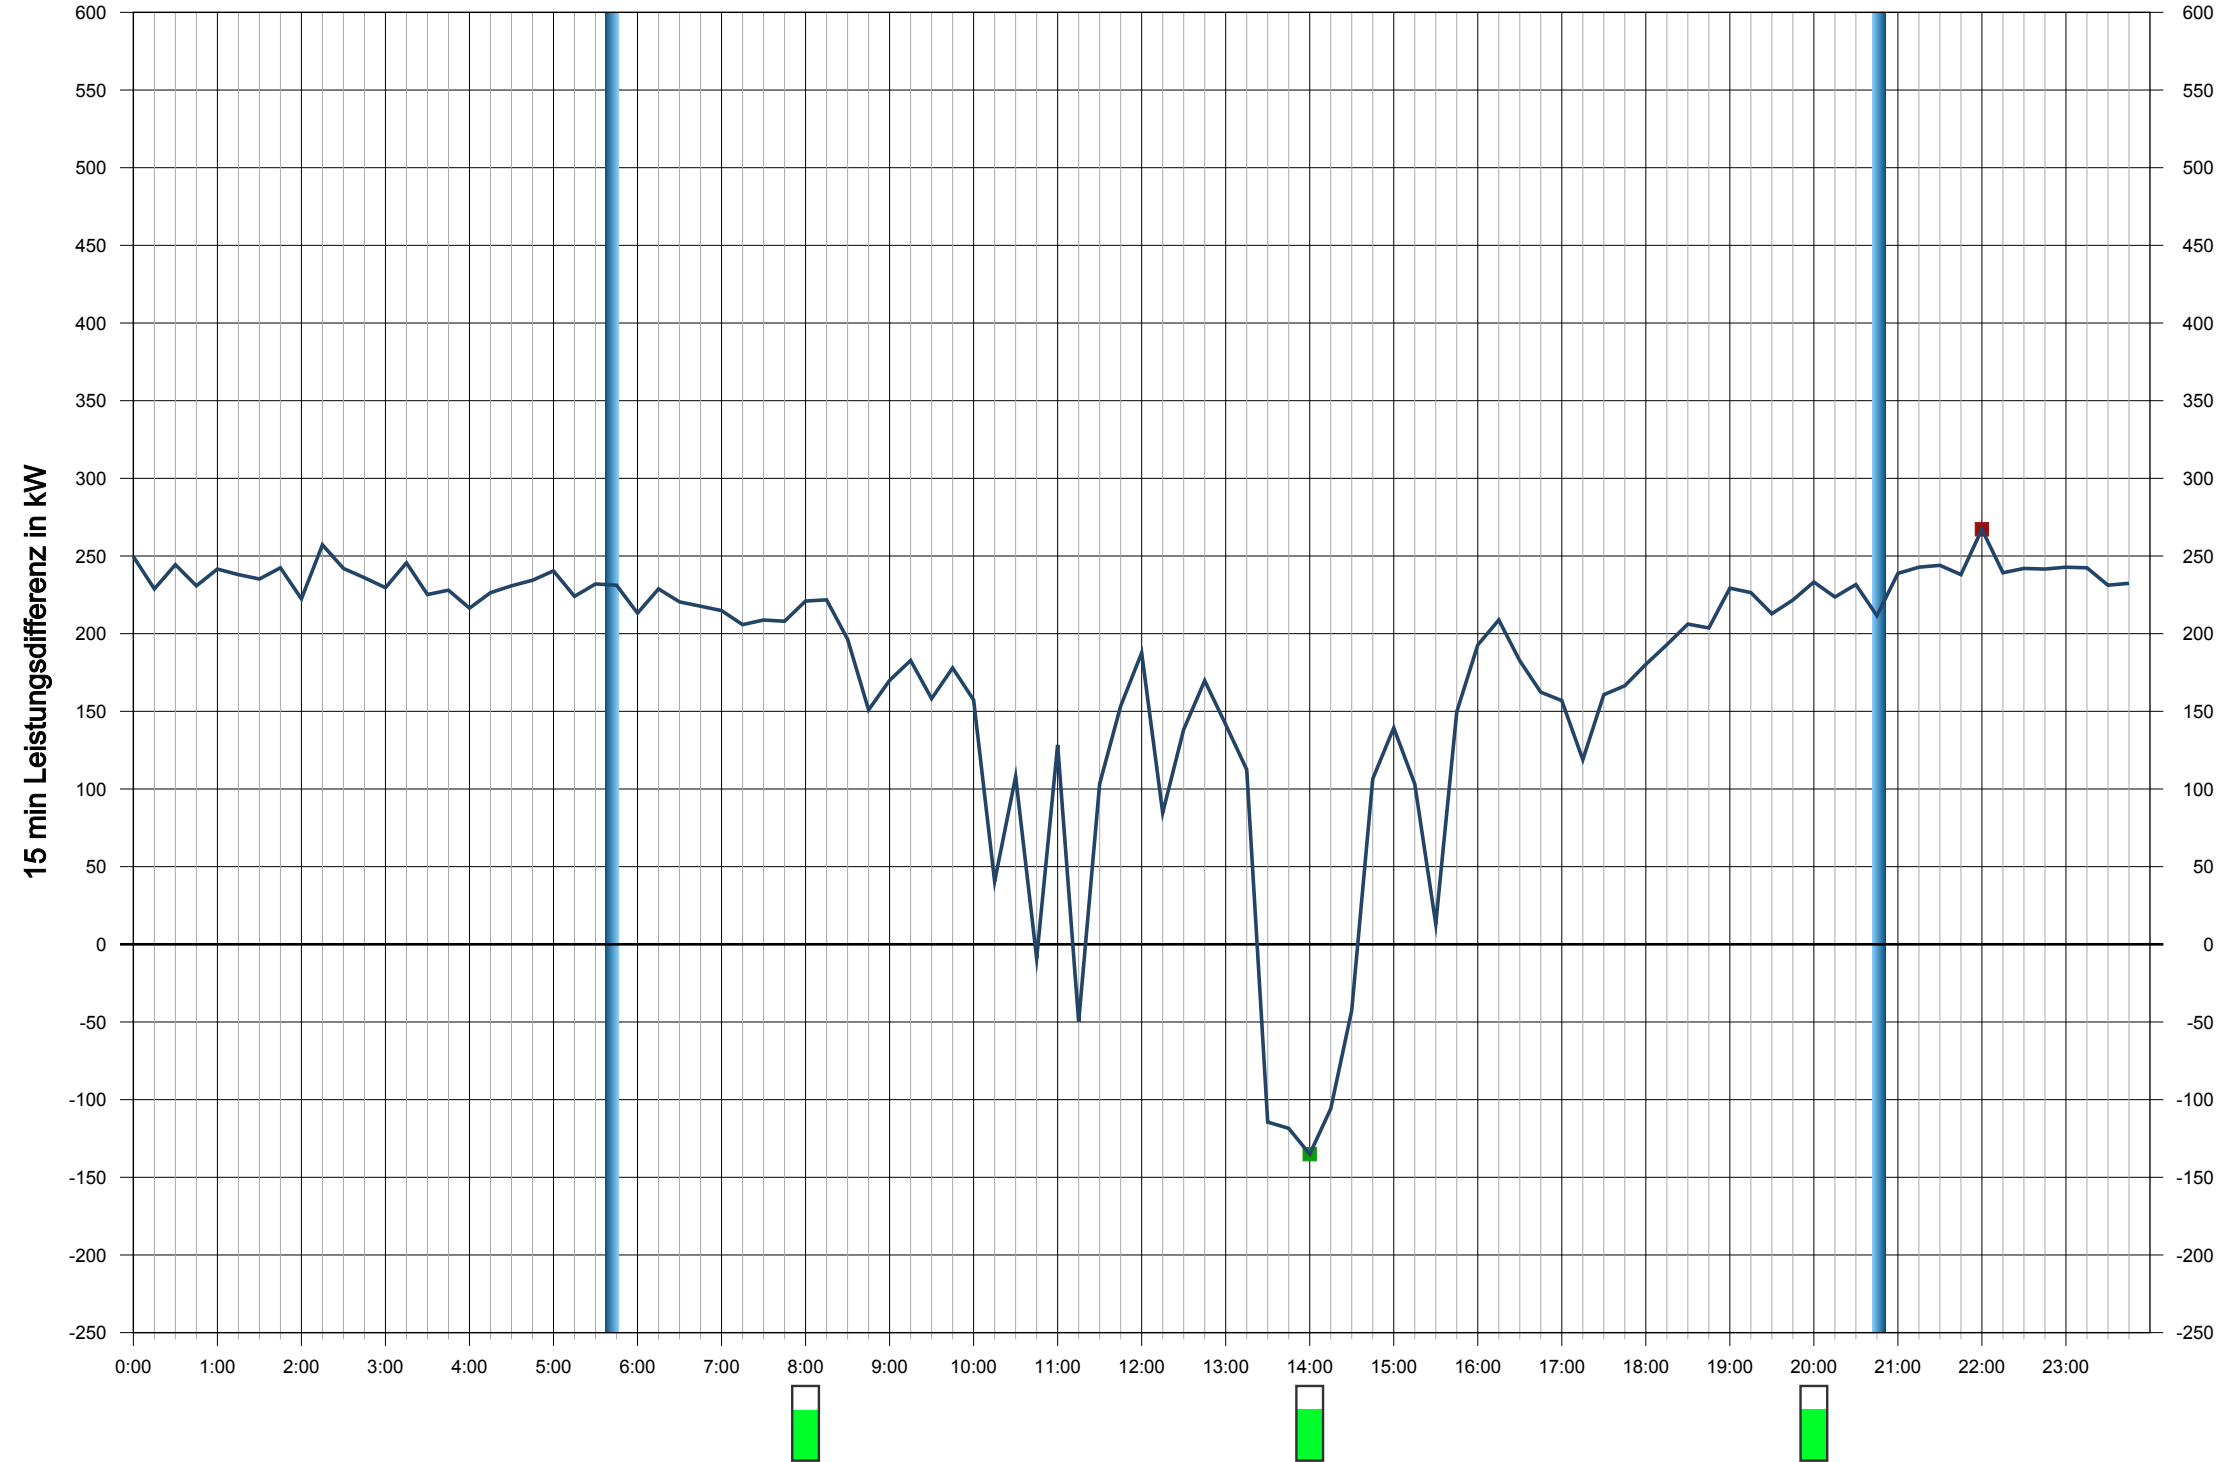


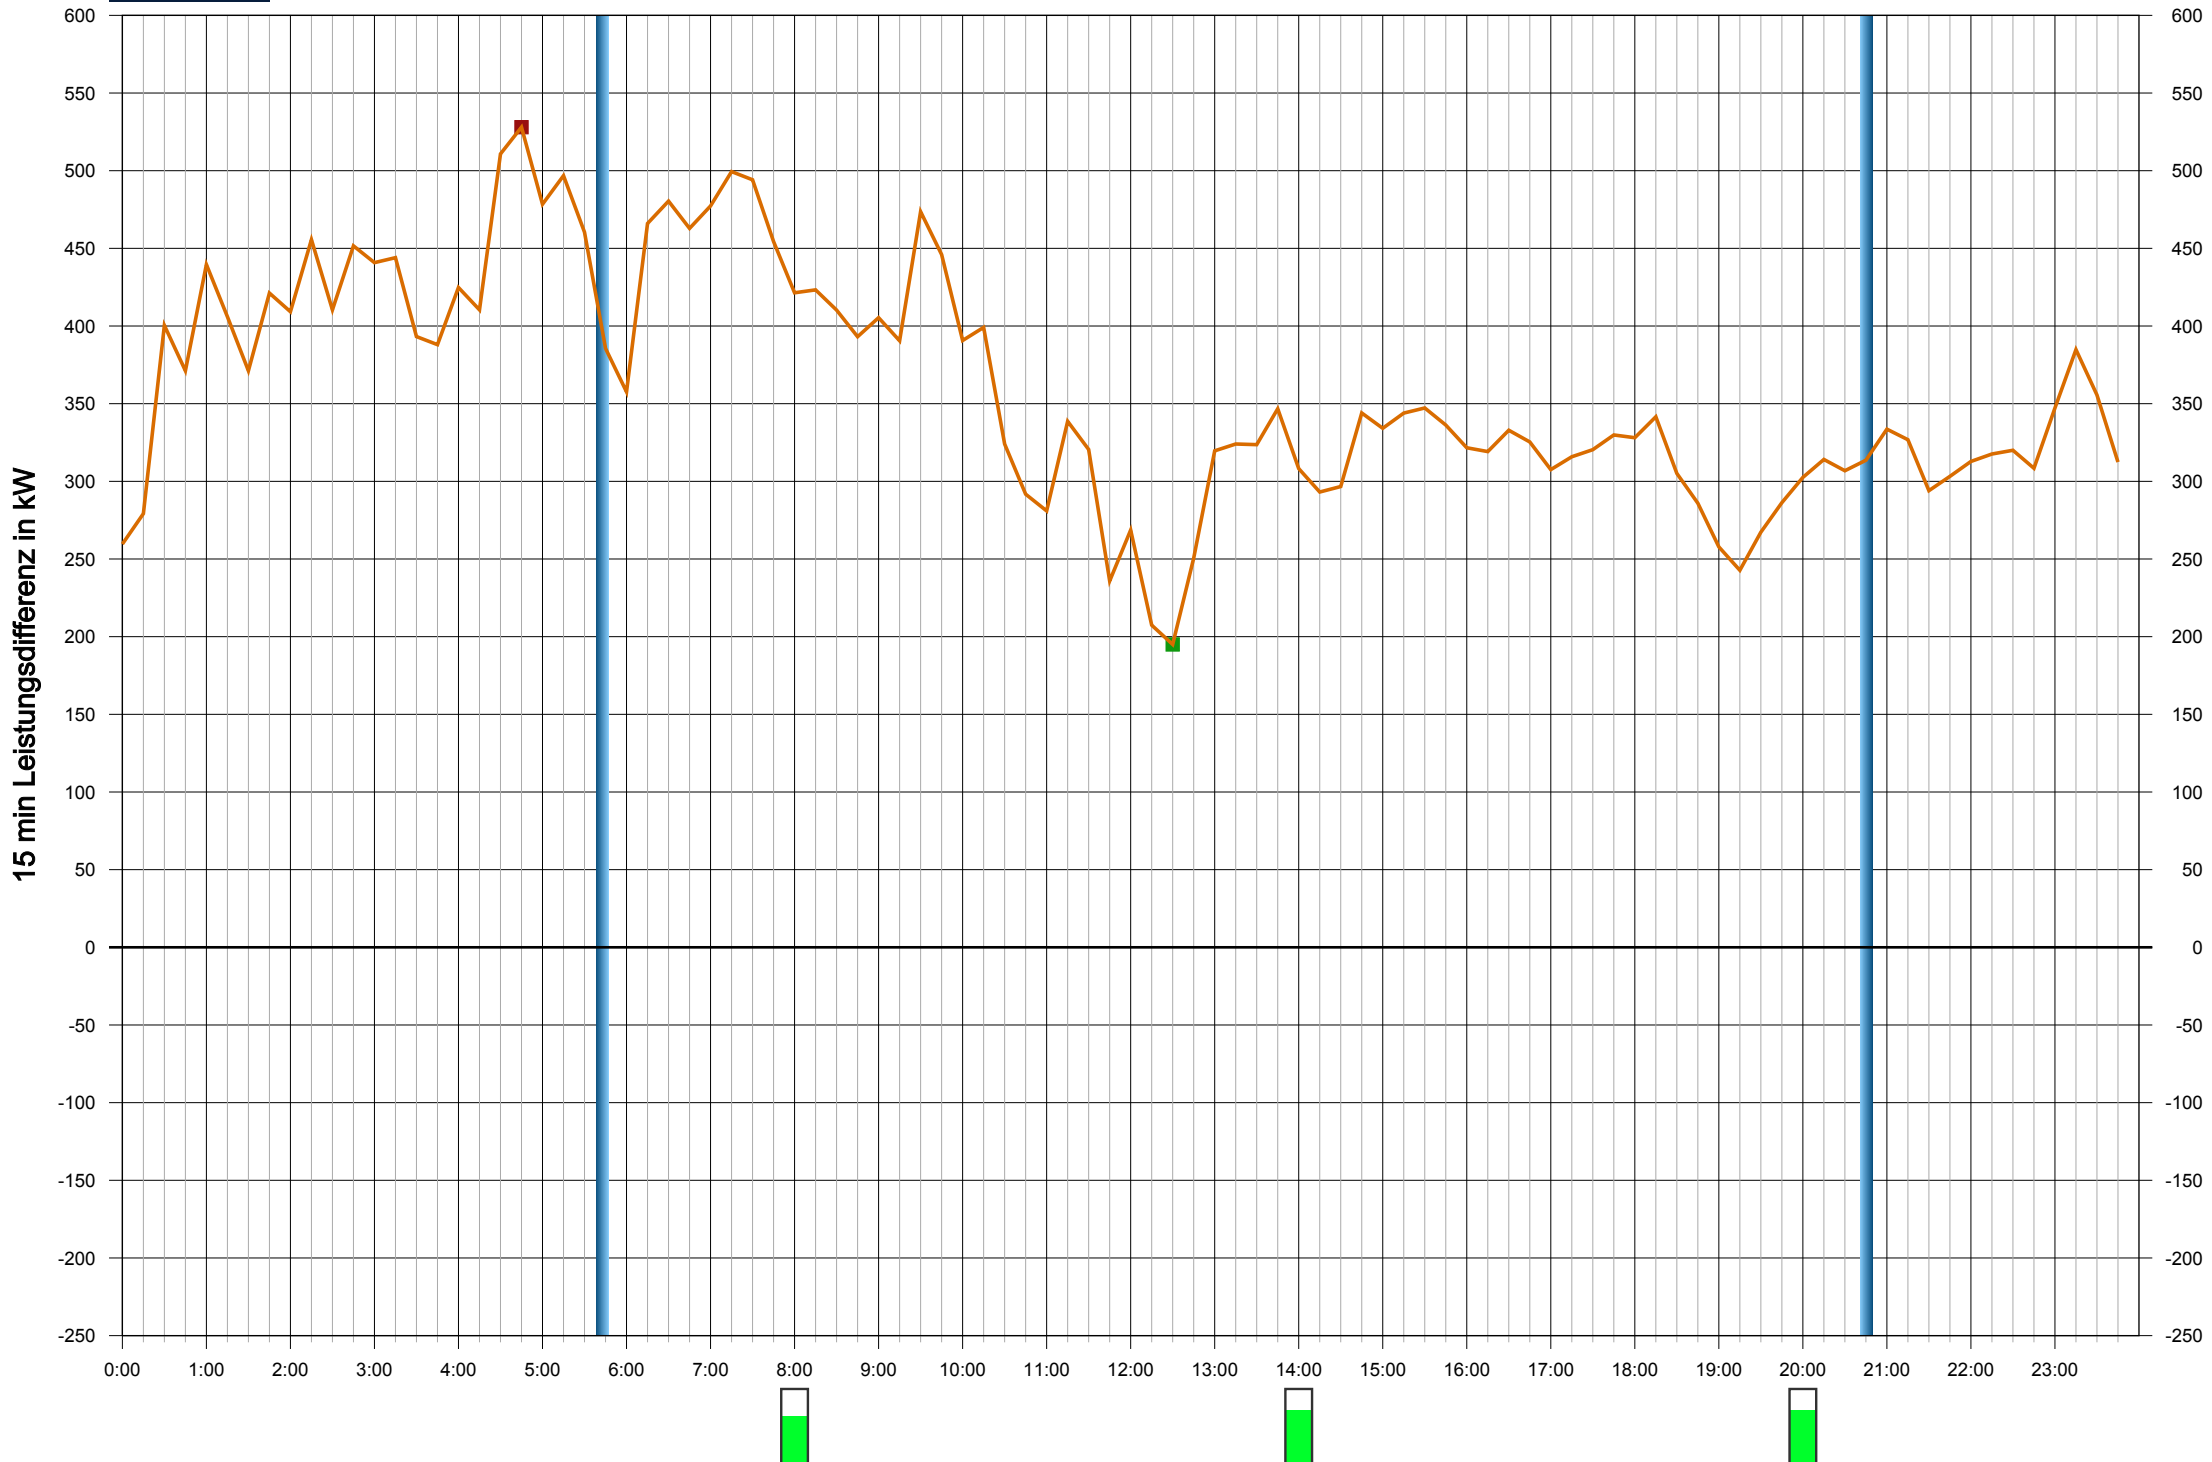


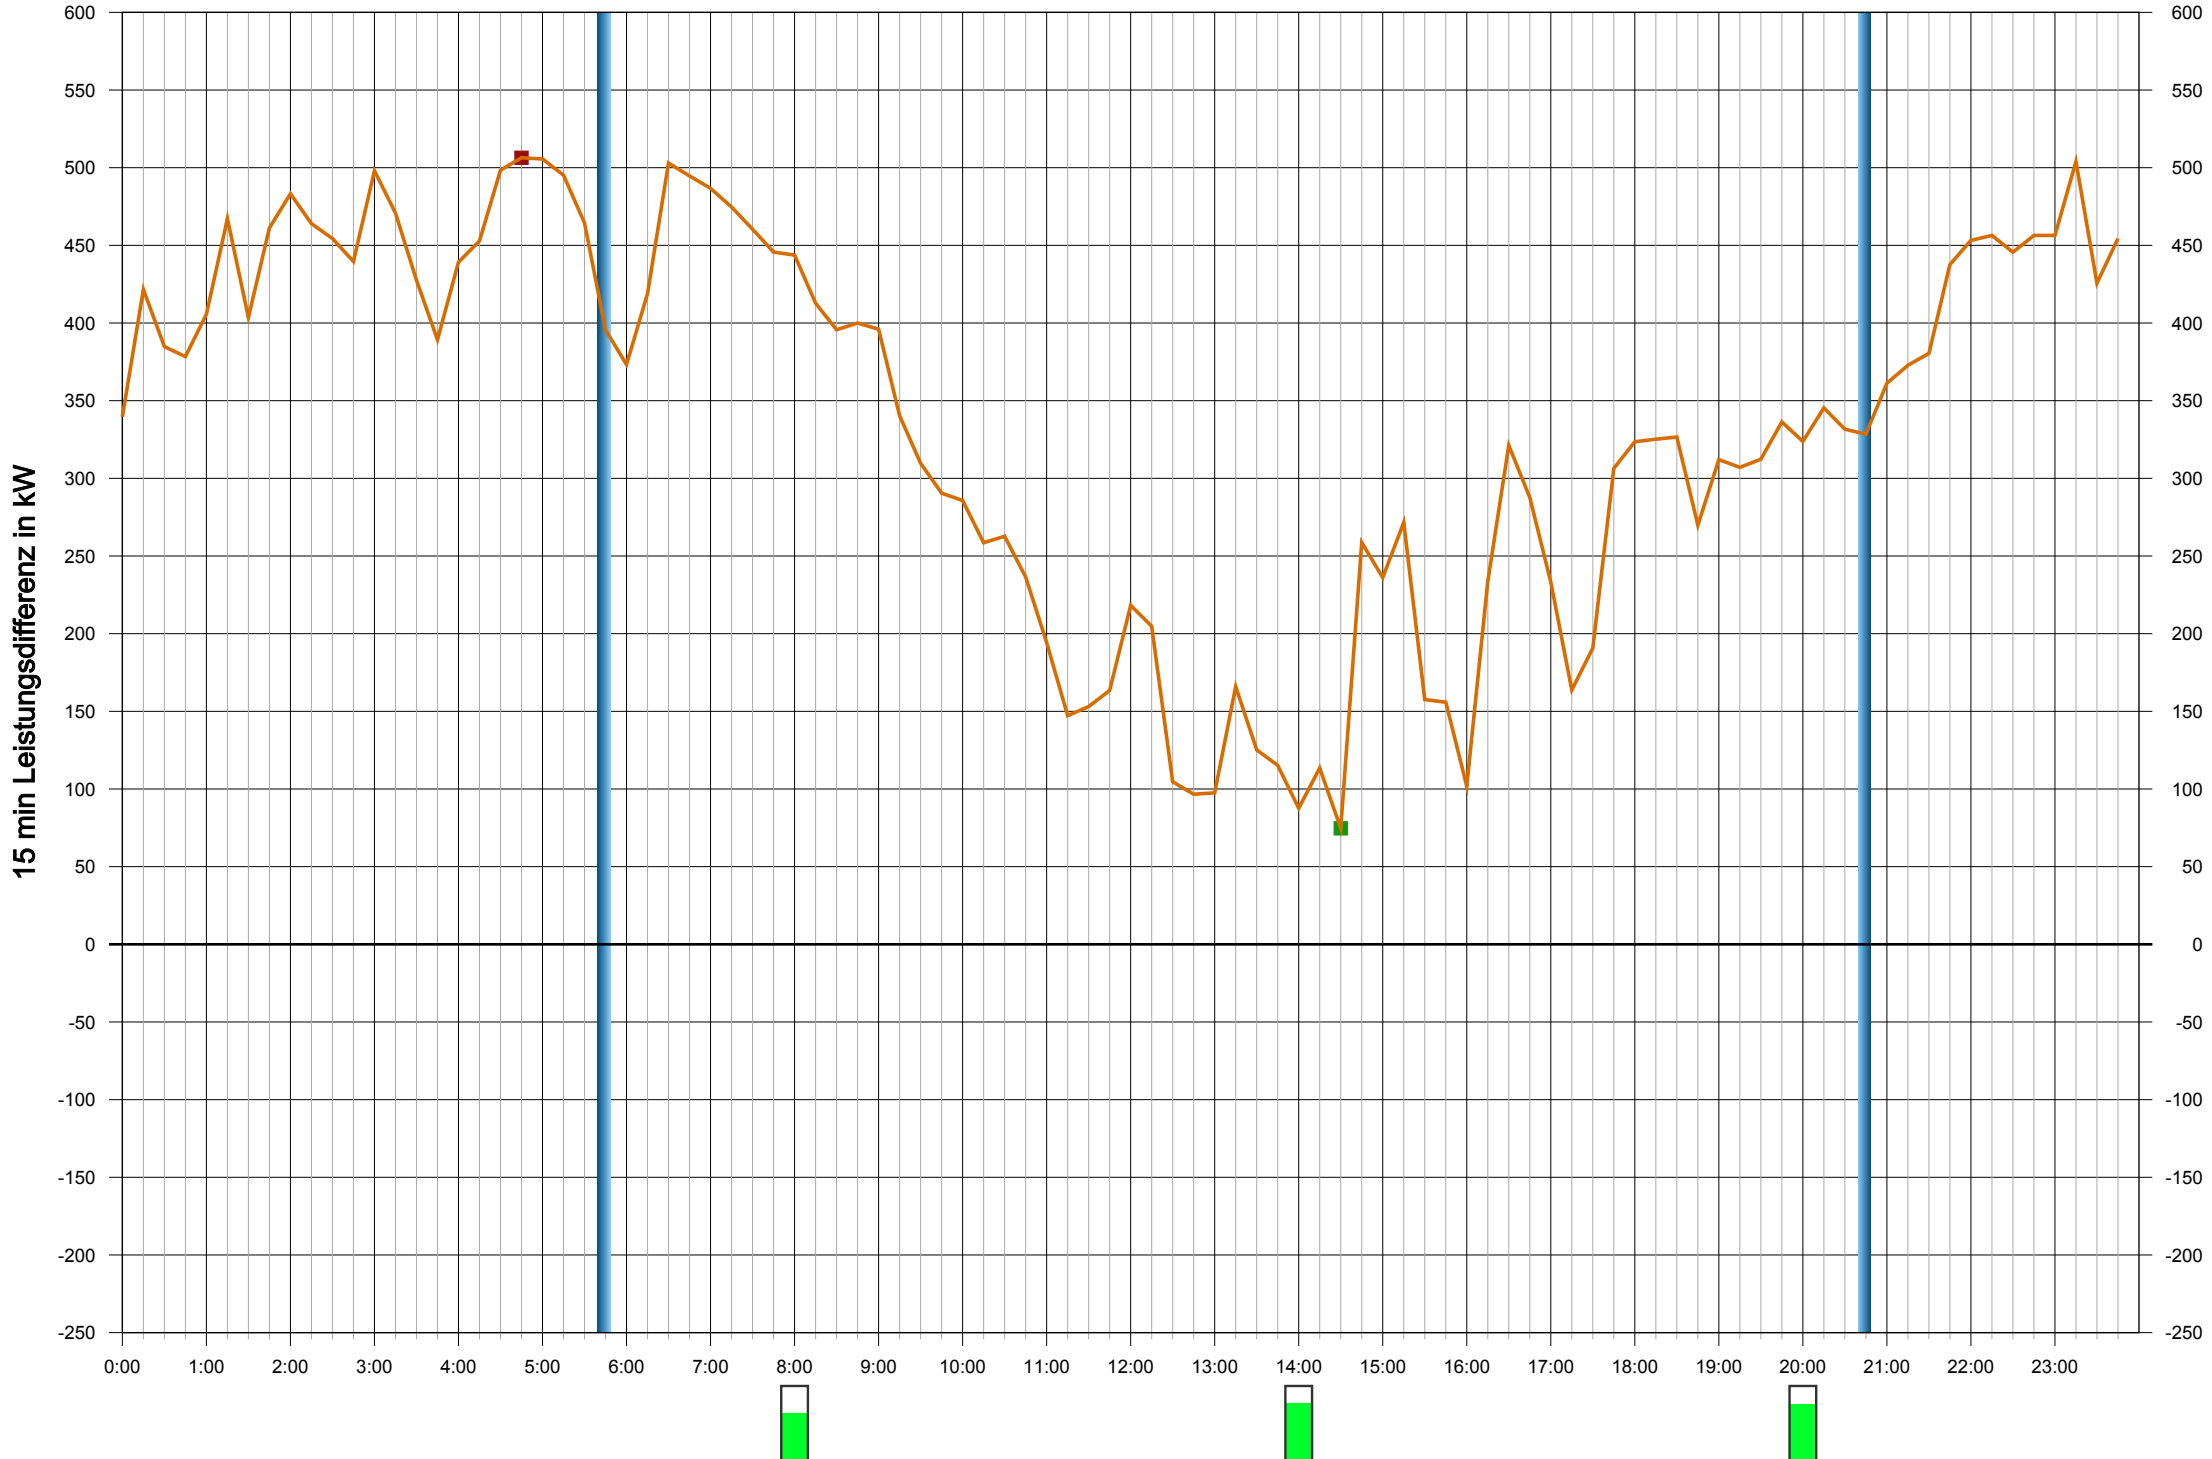


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mi. 1.8.2012 (KW 31)


Tagesminimum: 87,8 kW, Tagesmittelwert: 327,2 kW, Tagesmaximum: 532,0 kW, Tagesbedarf: 10.774 kWh (1.508 €)

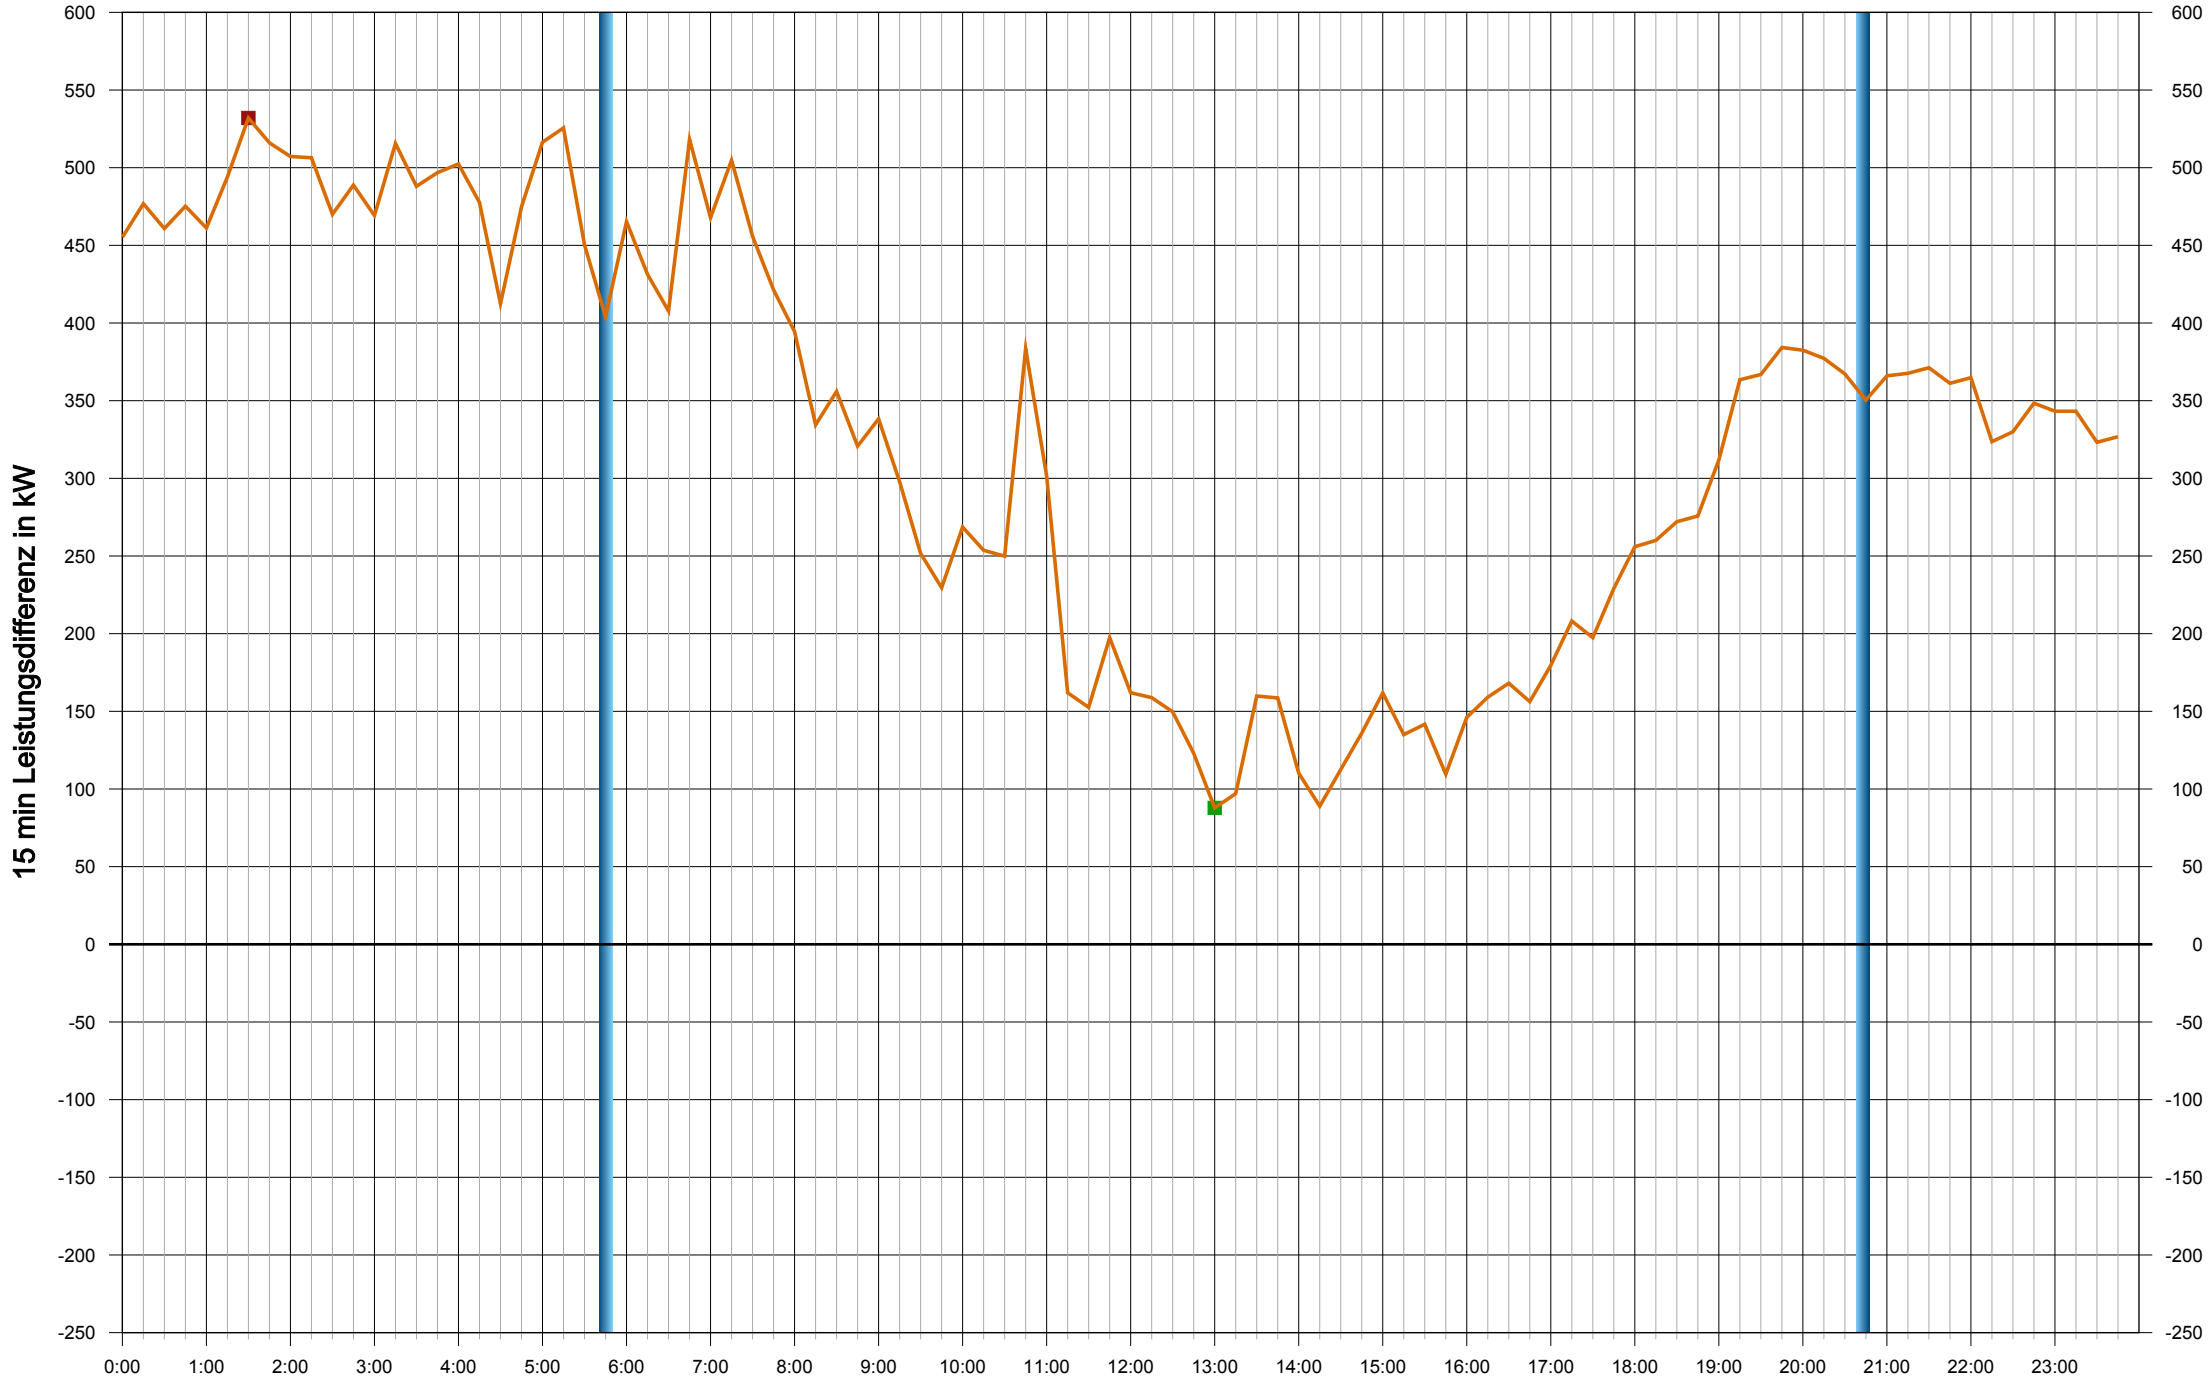


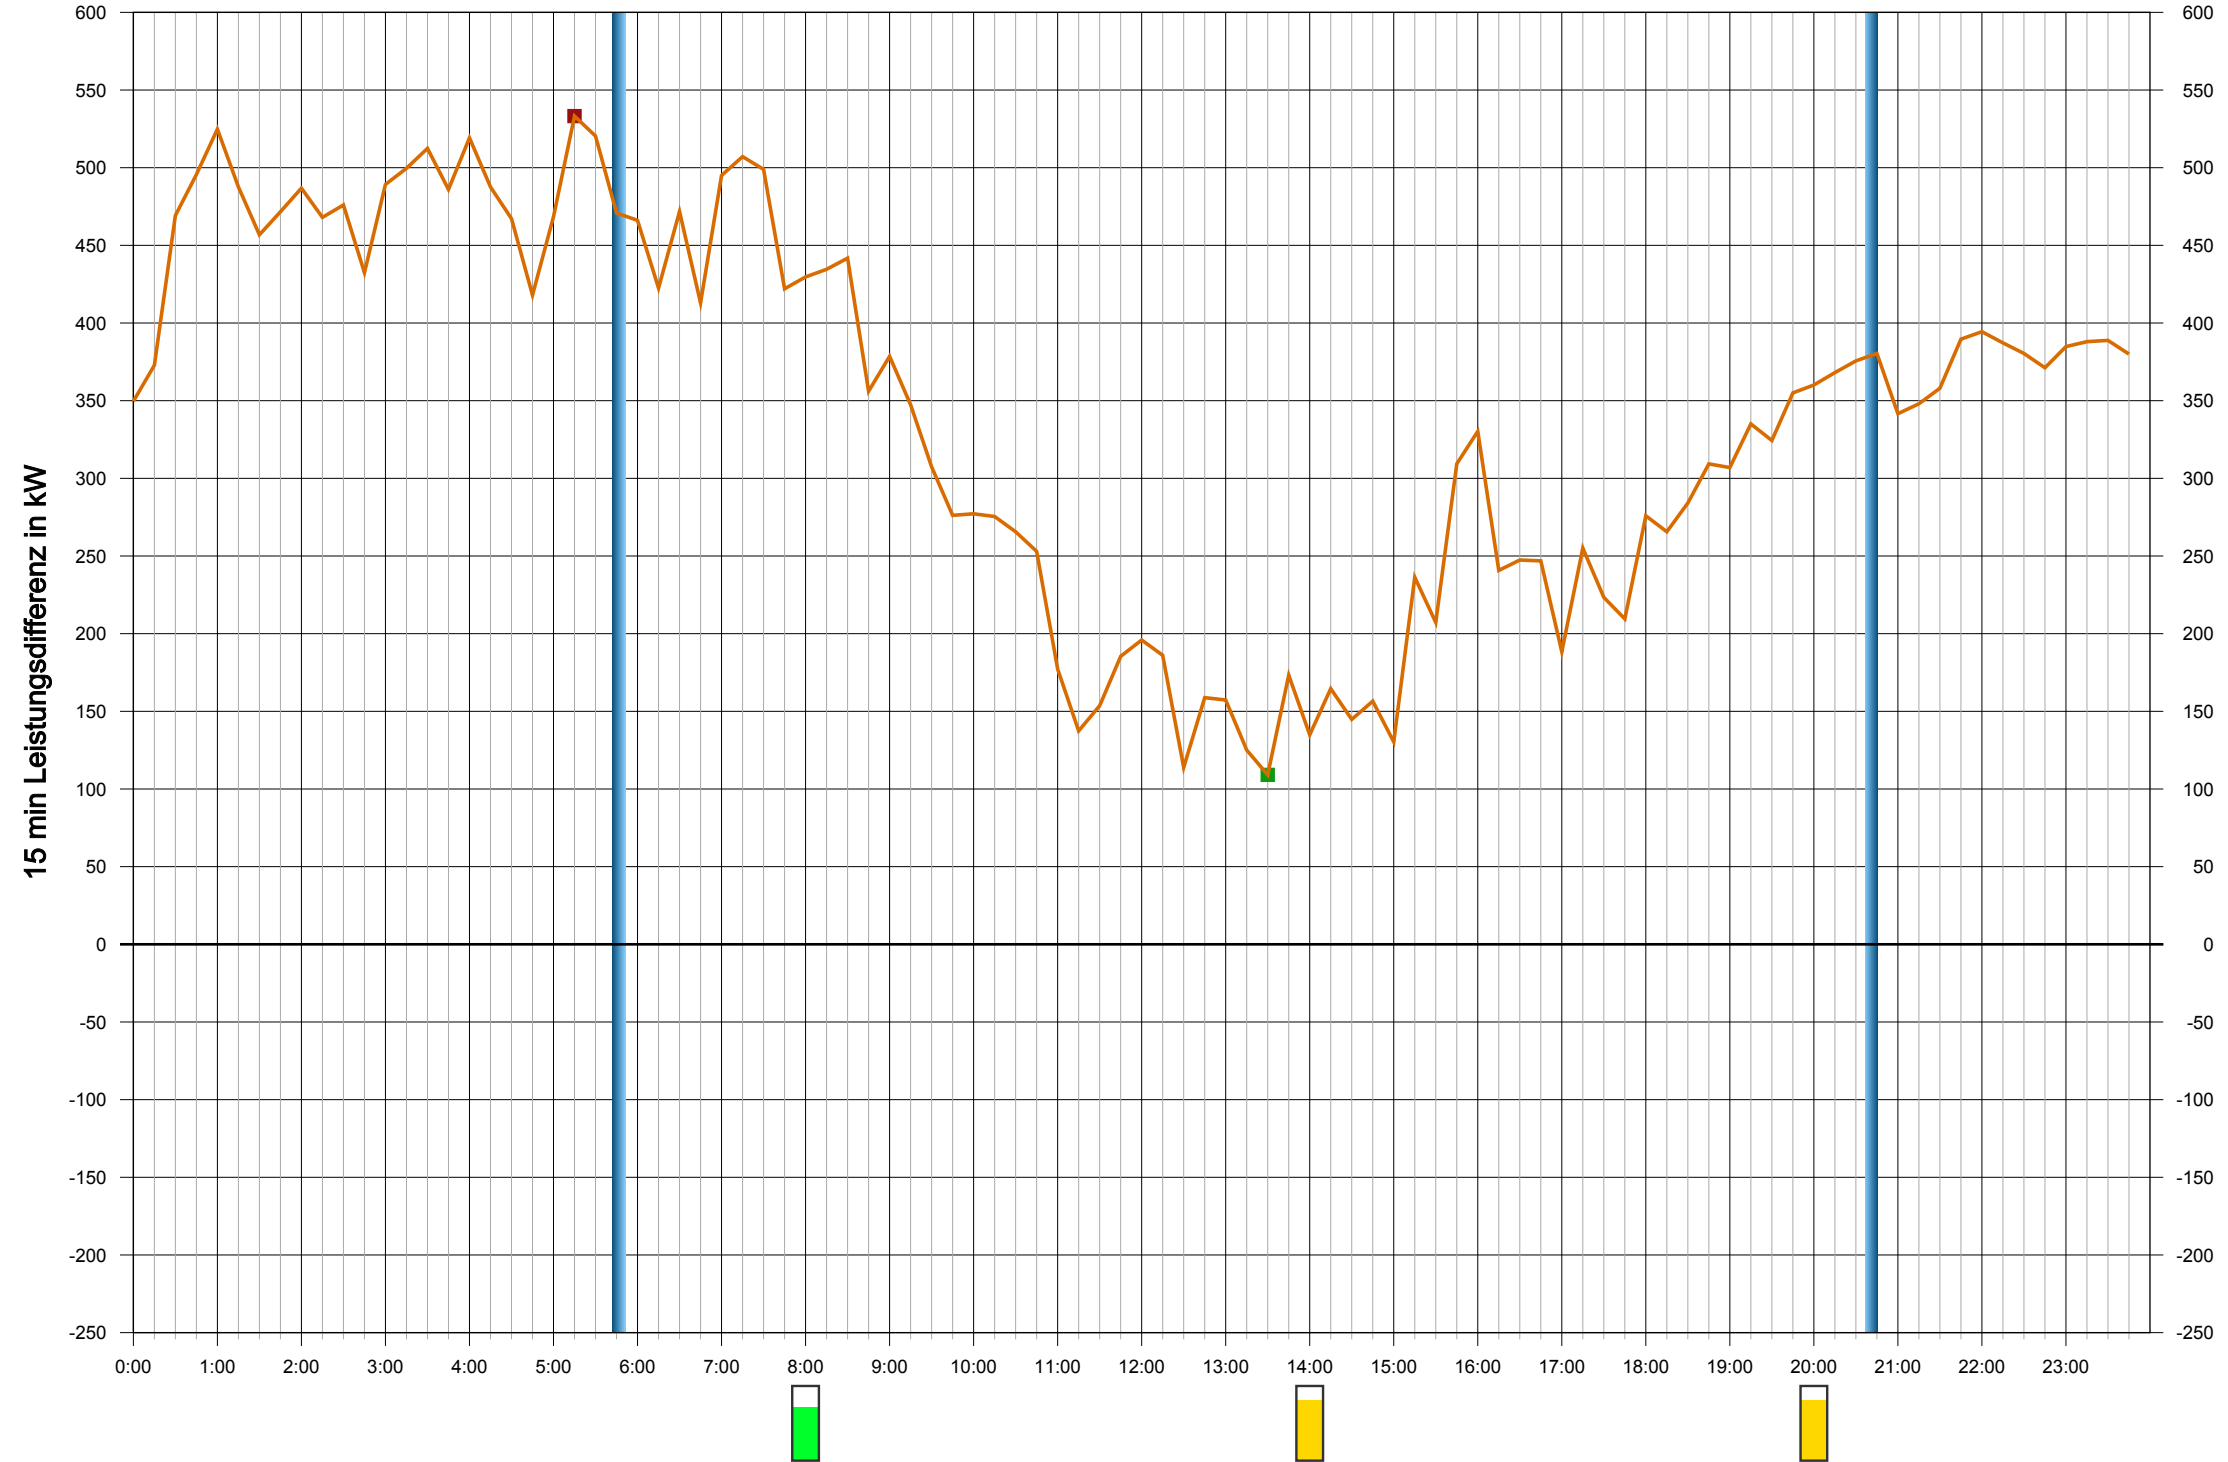





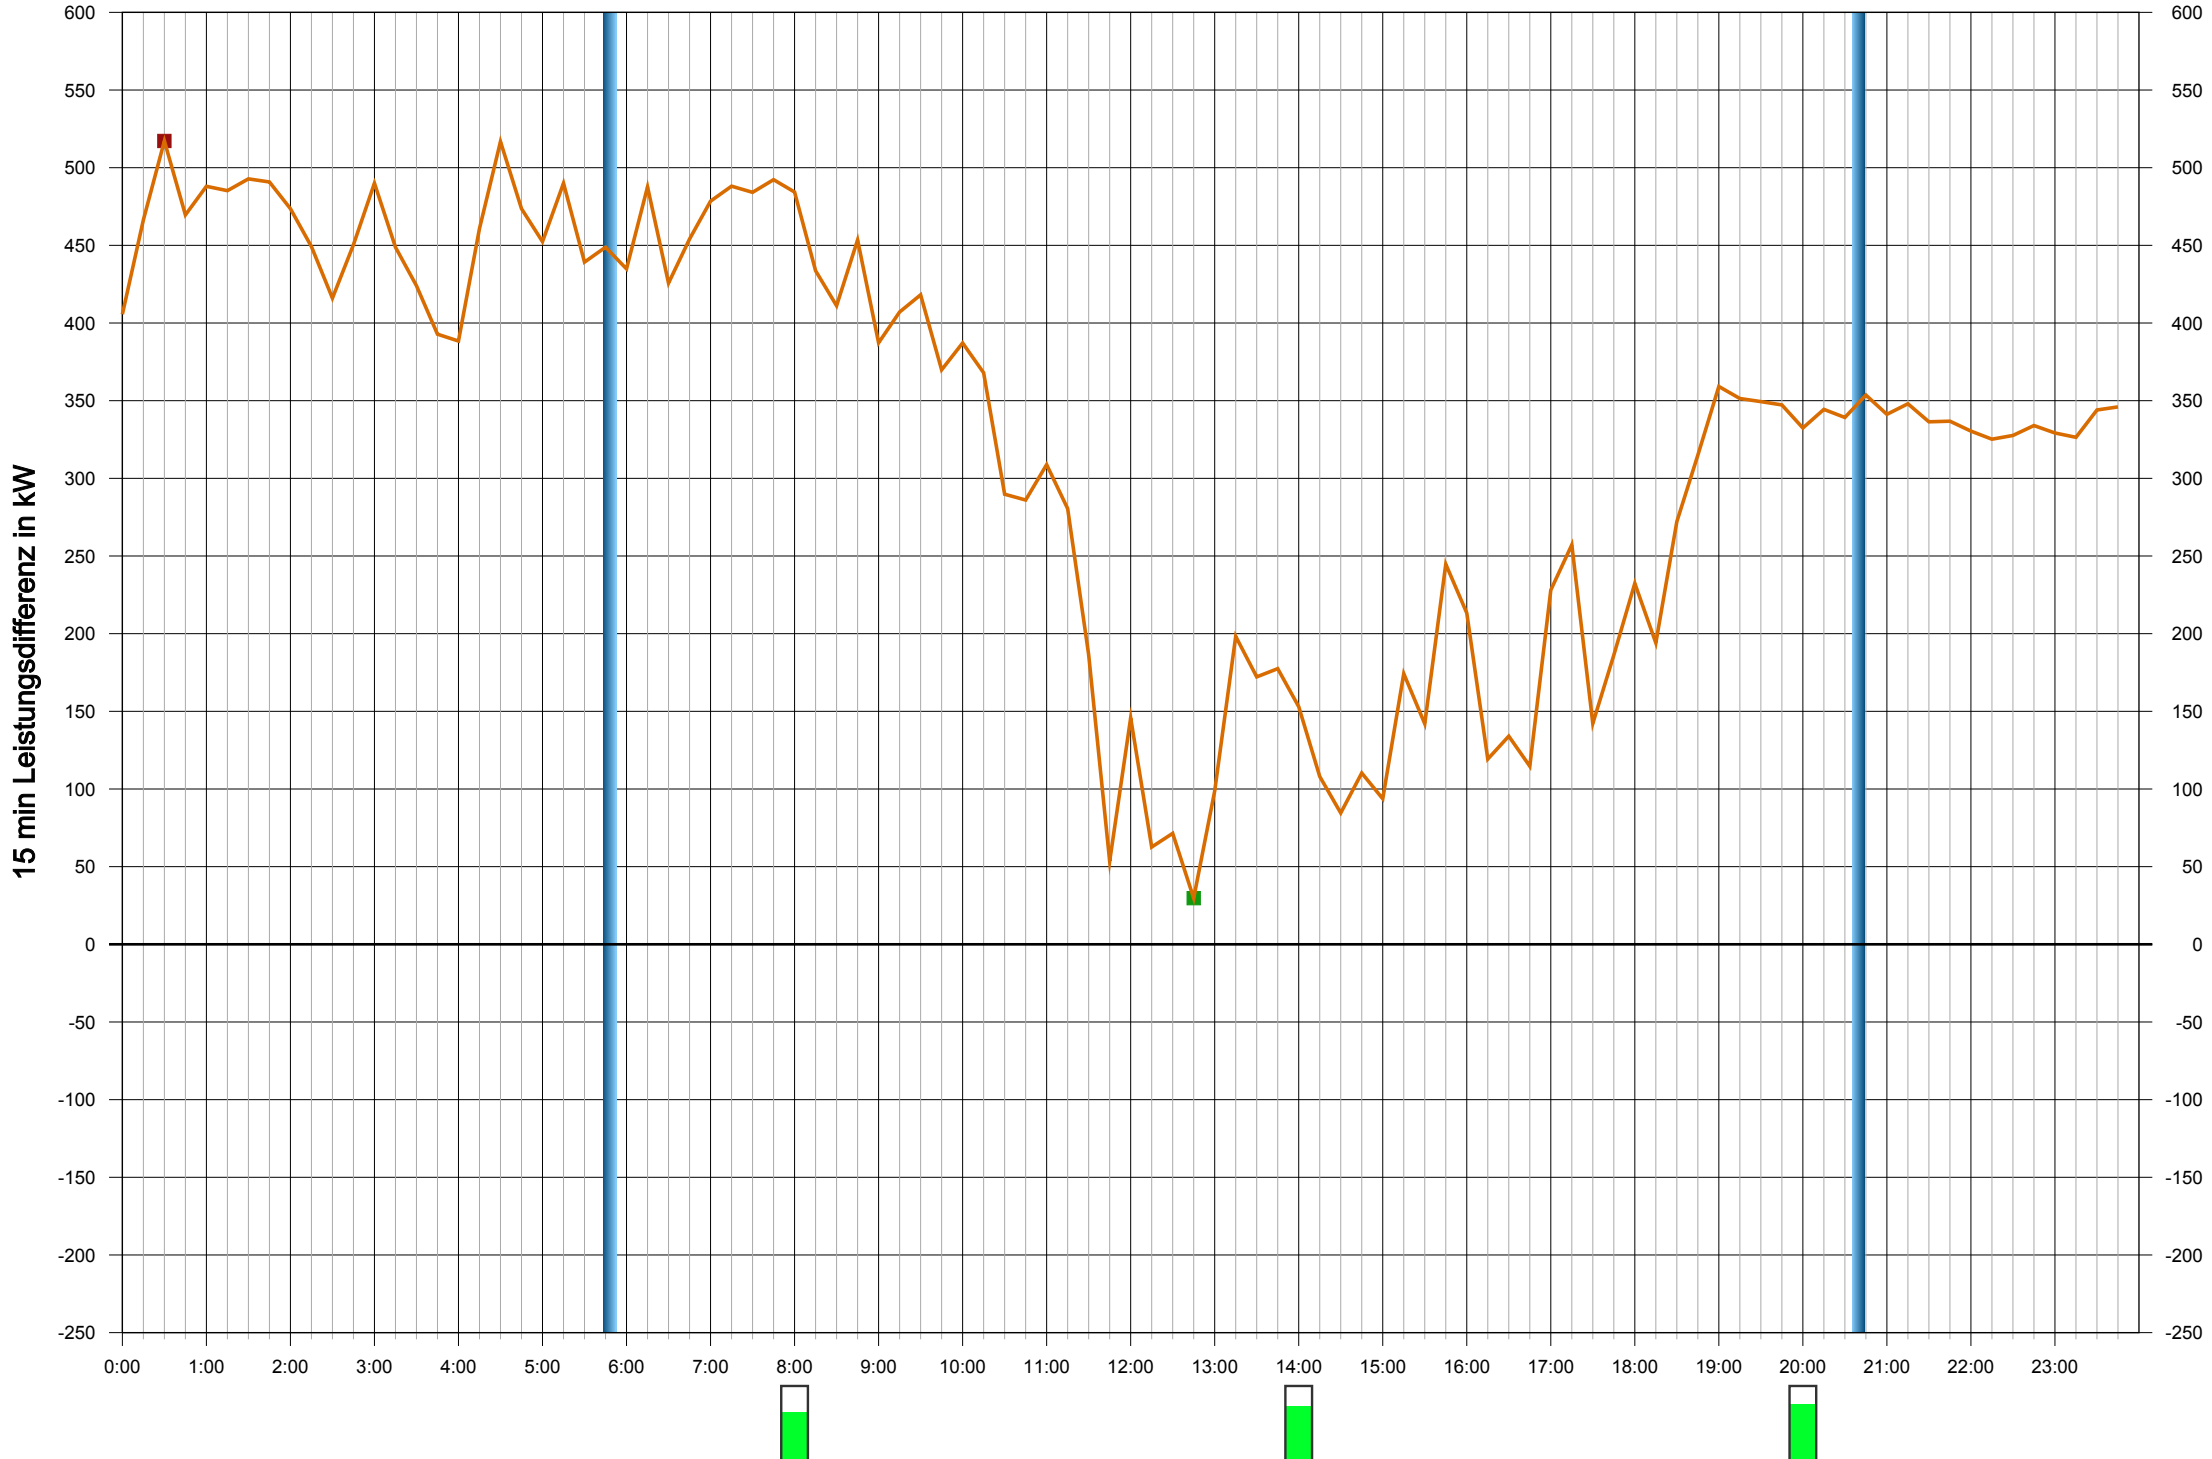


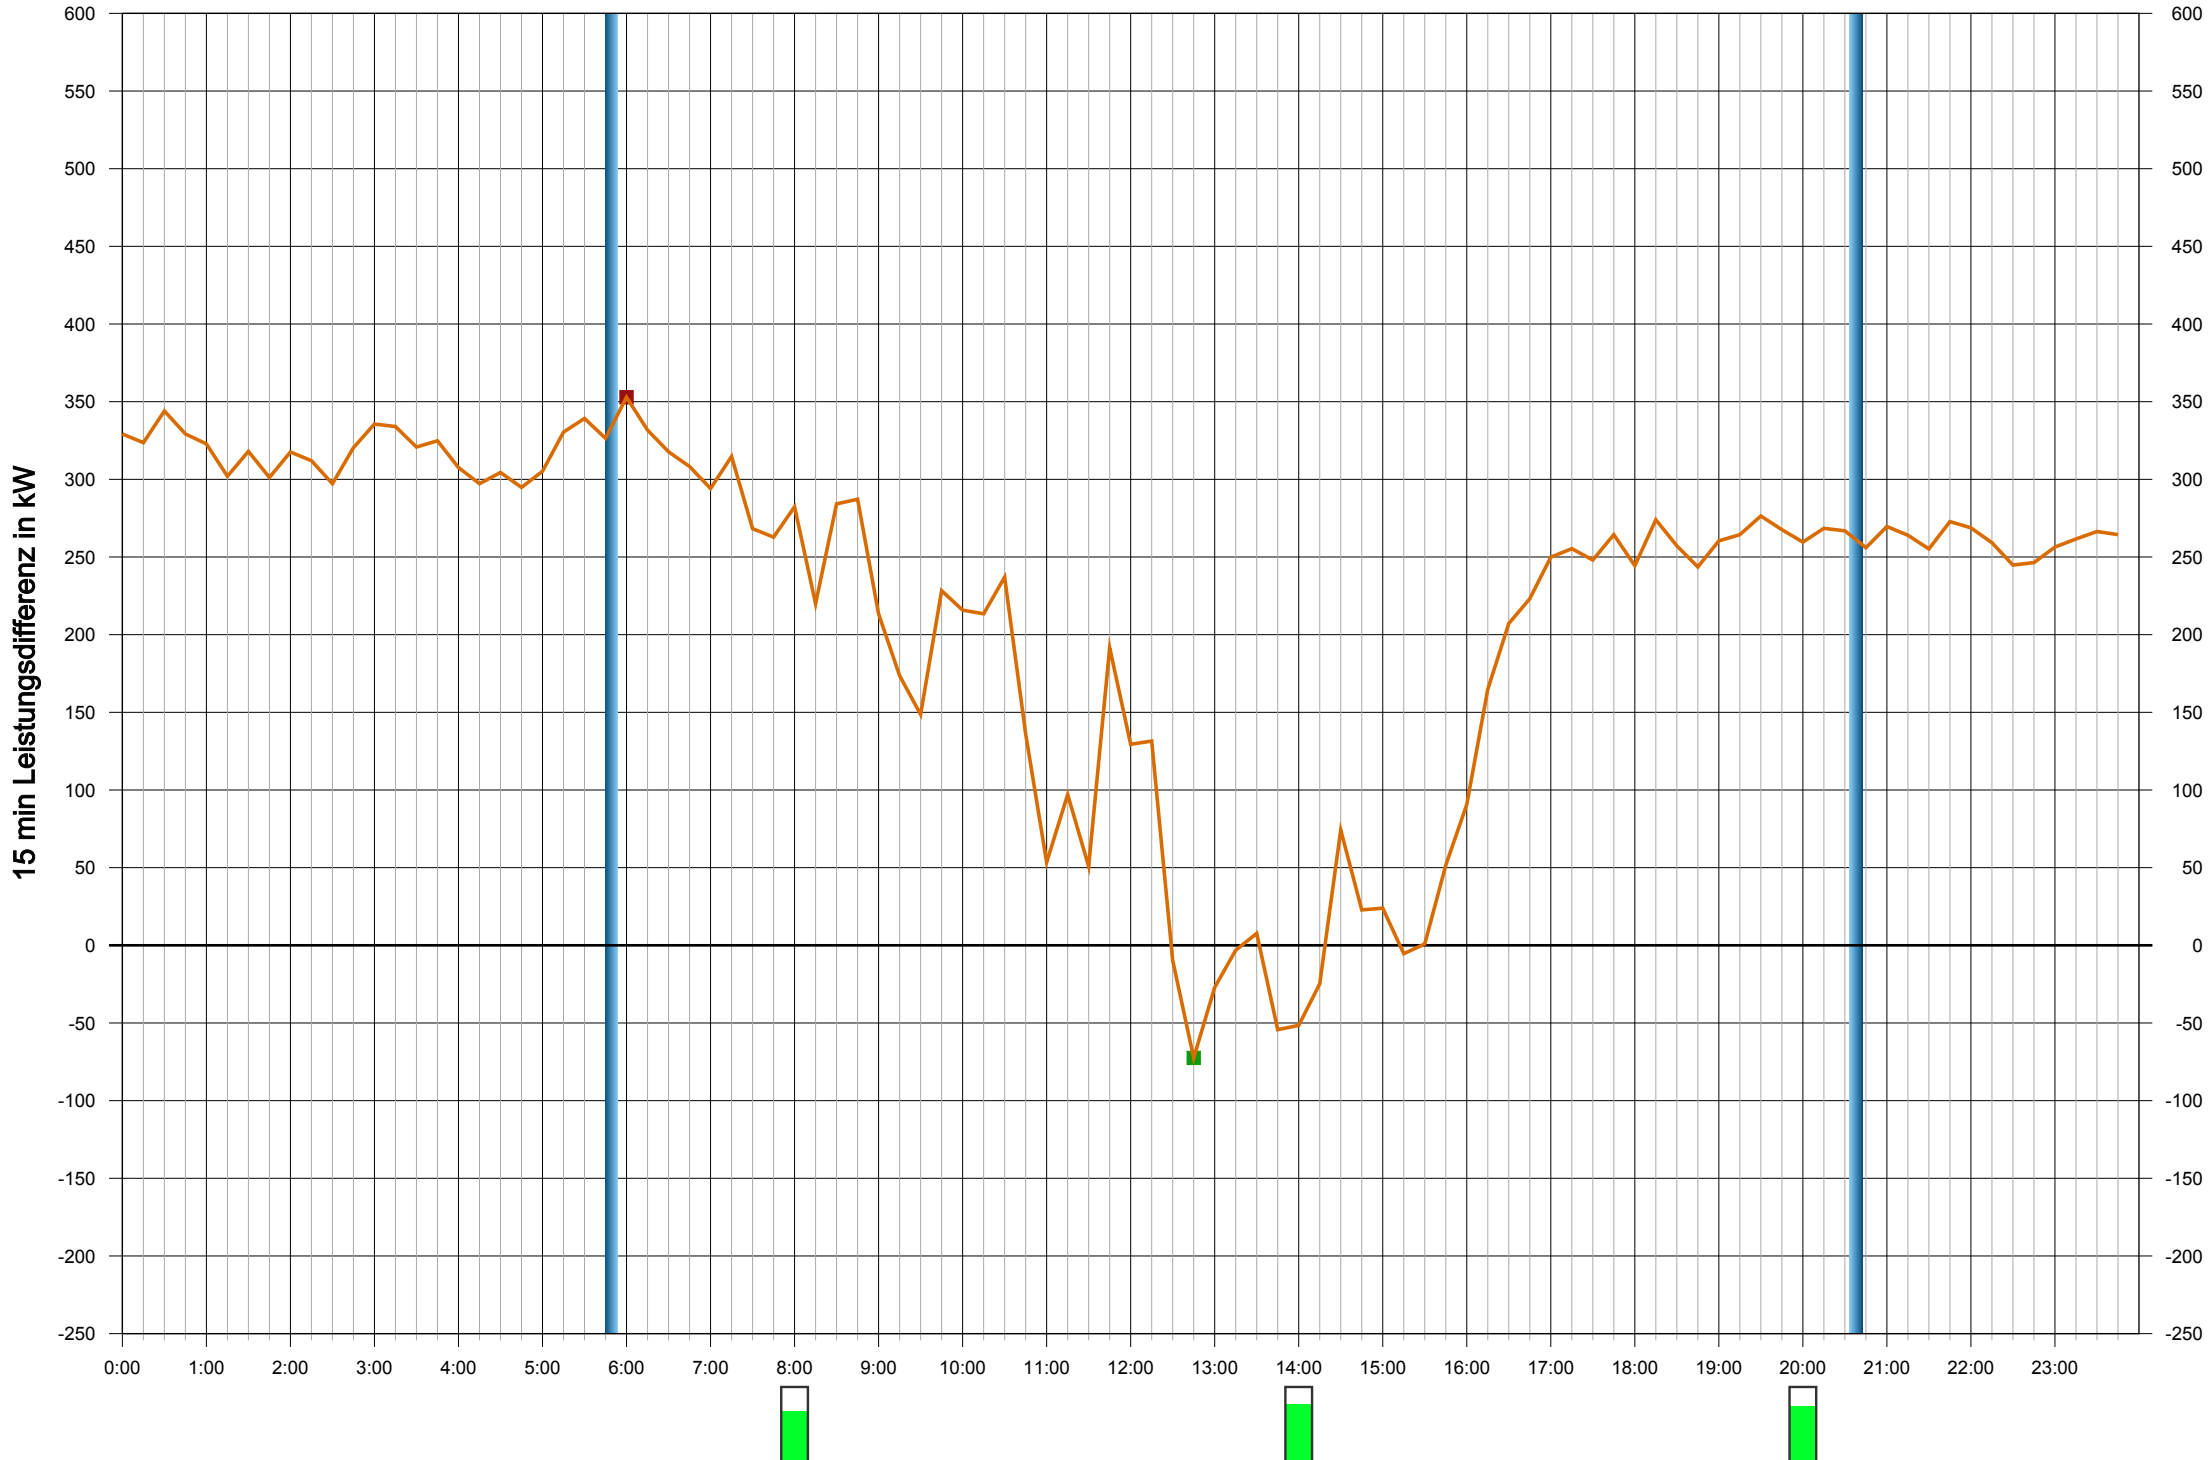


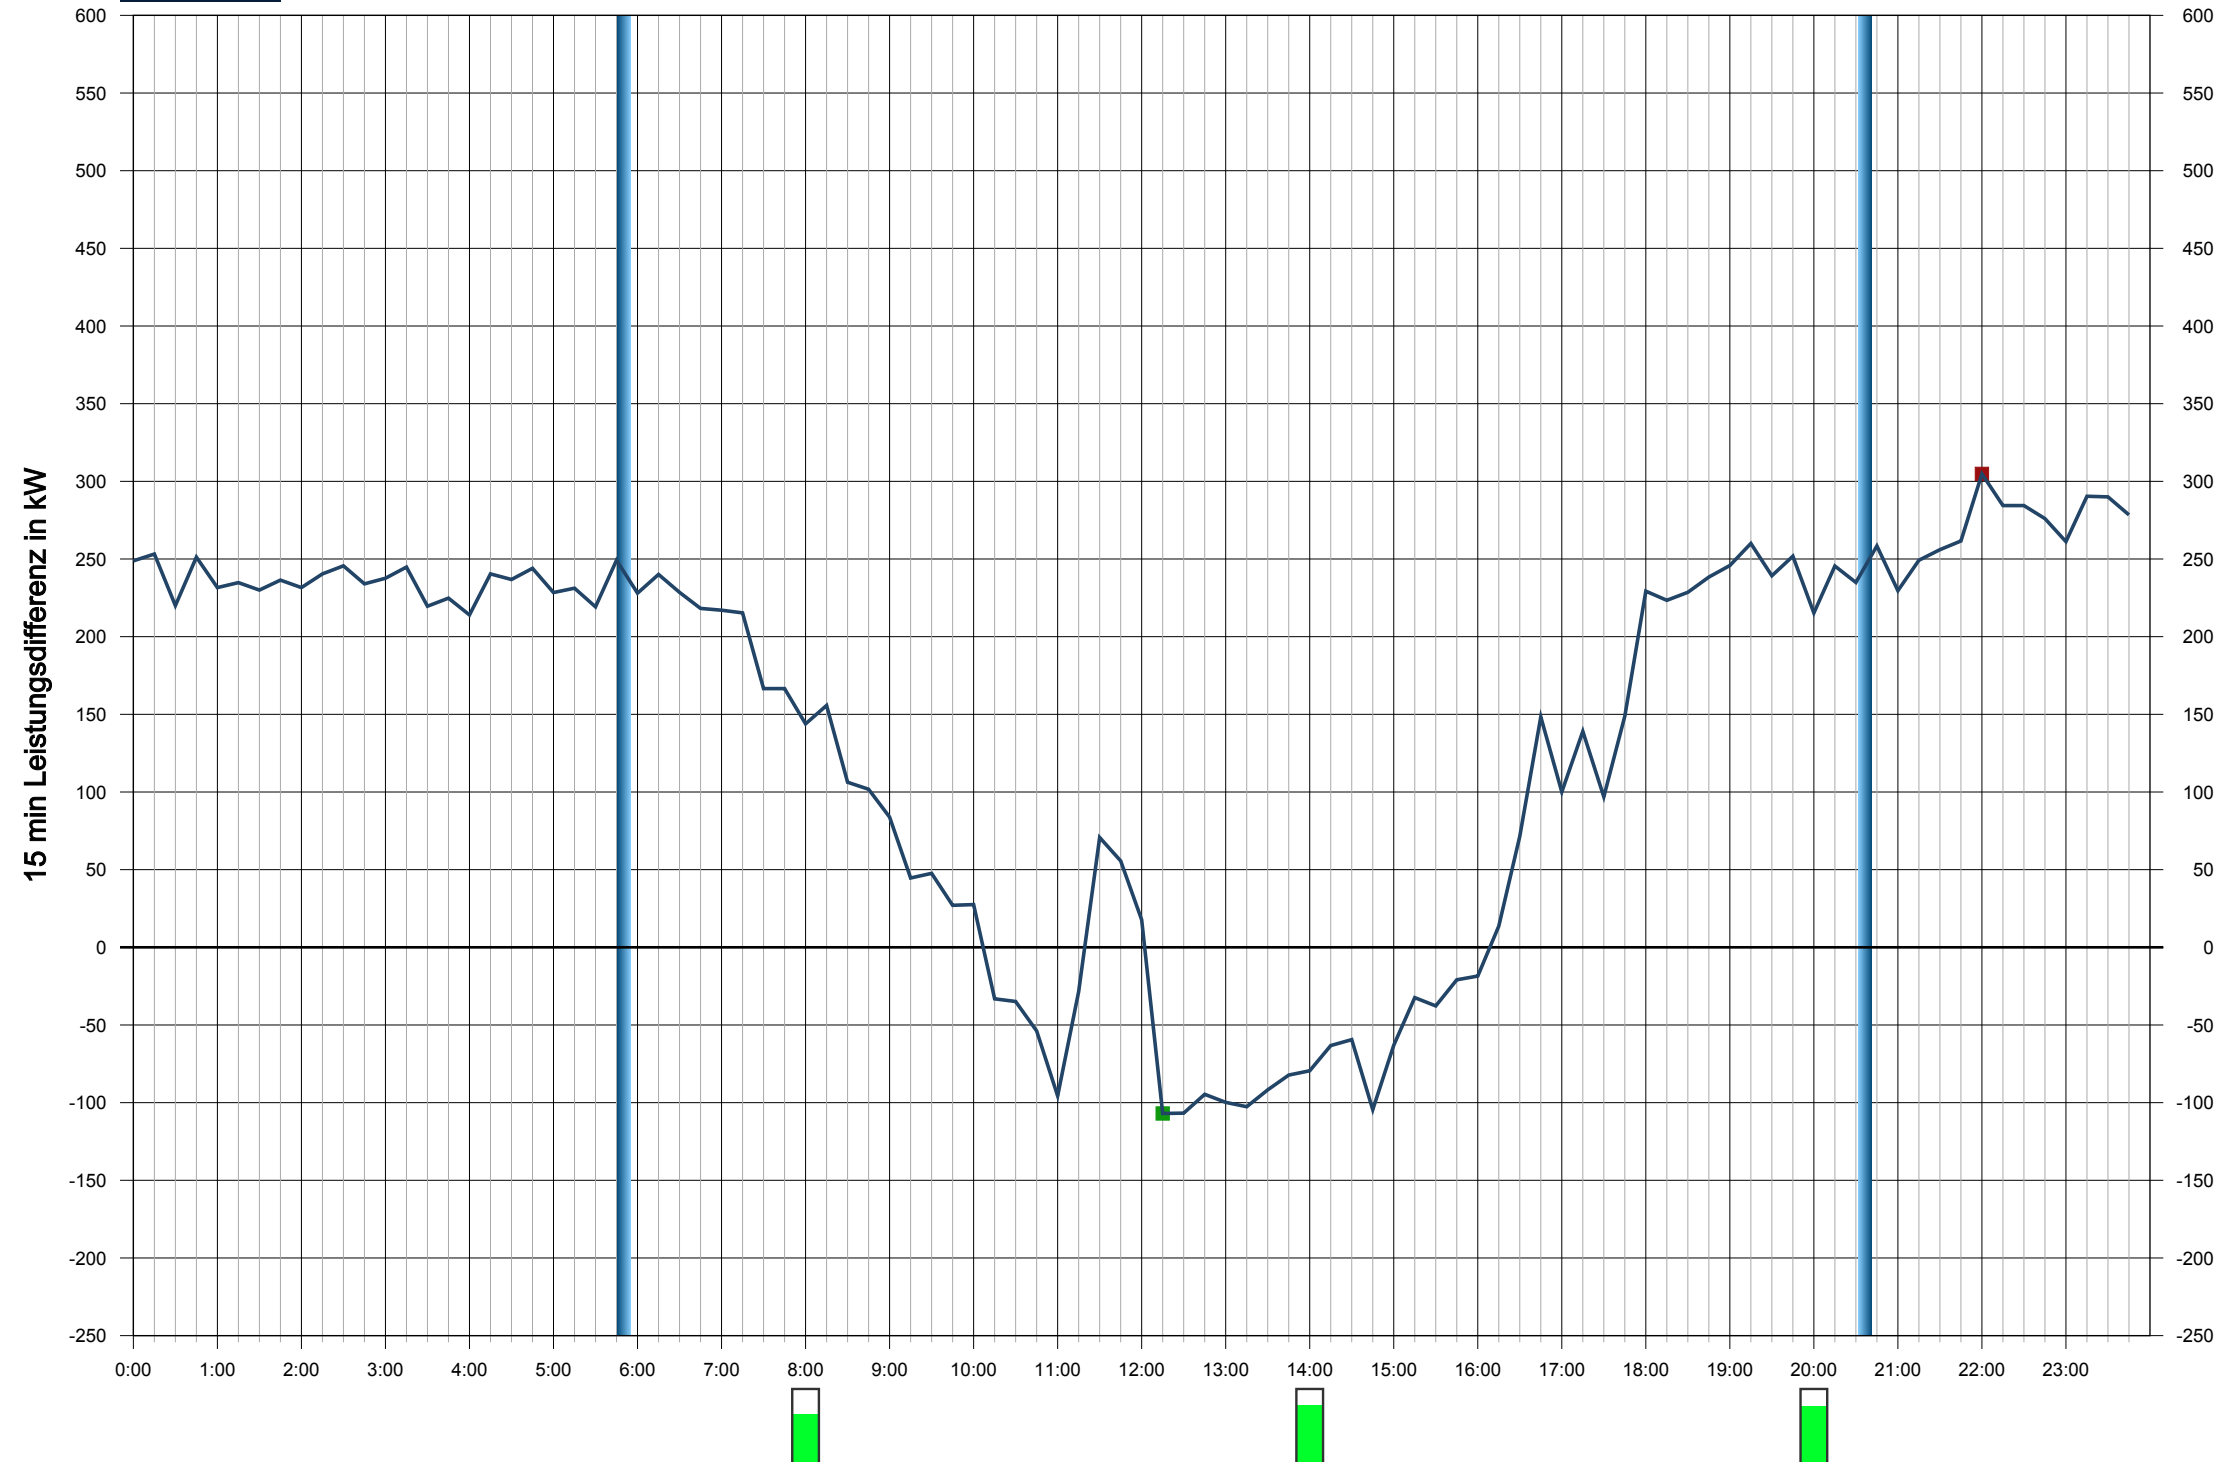

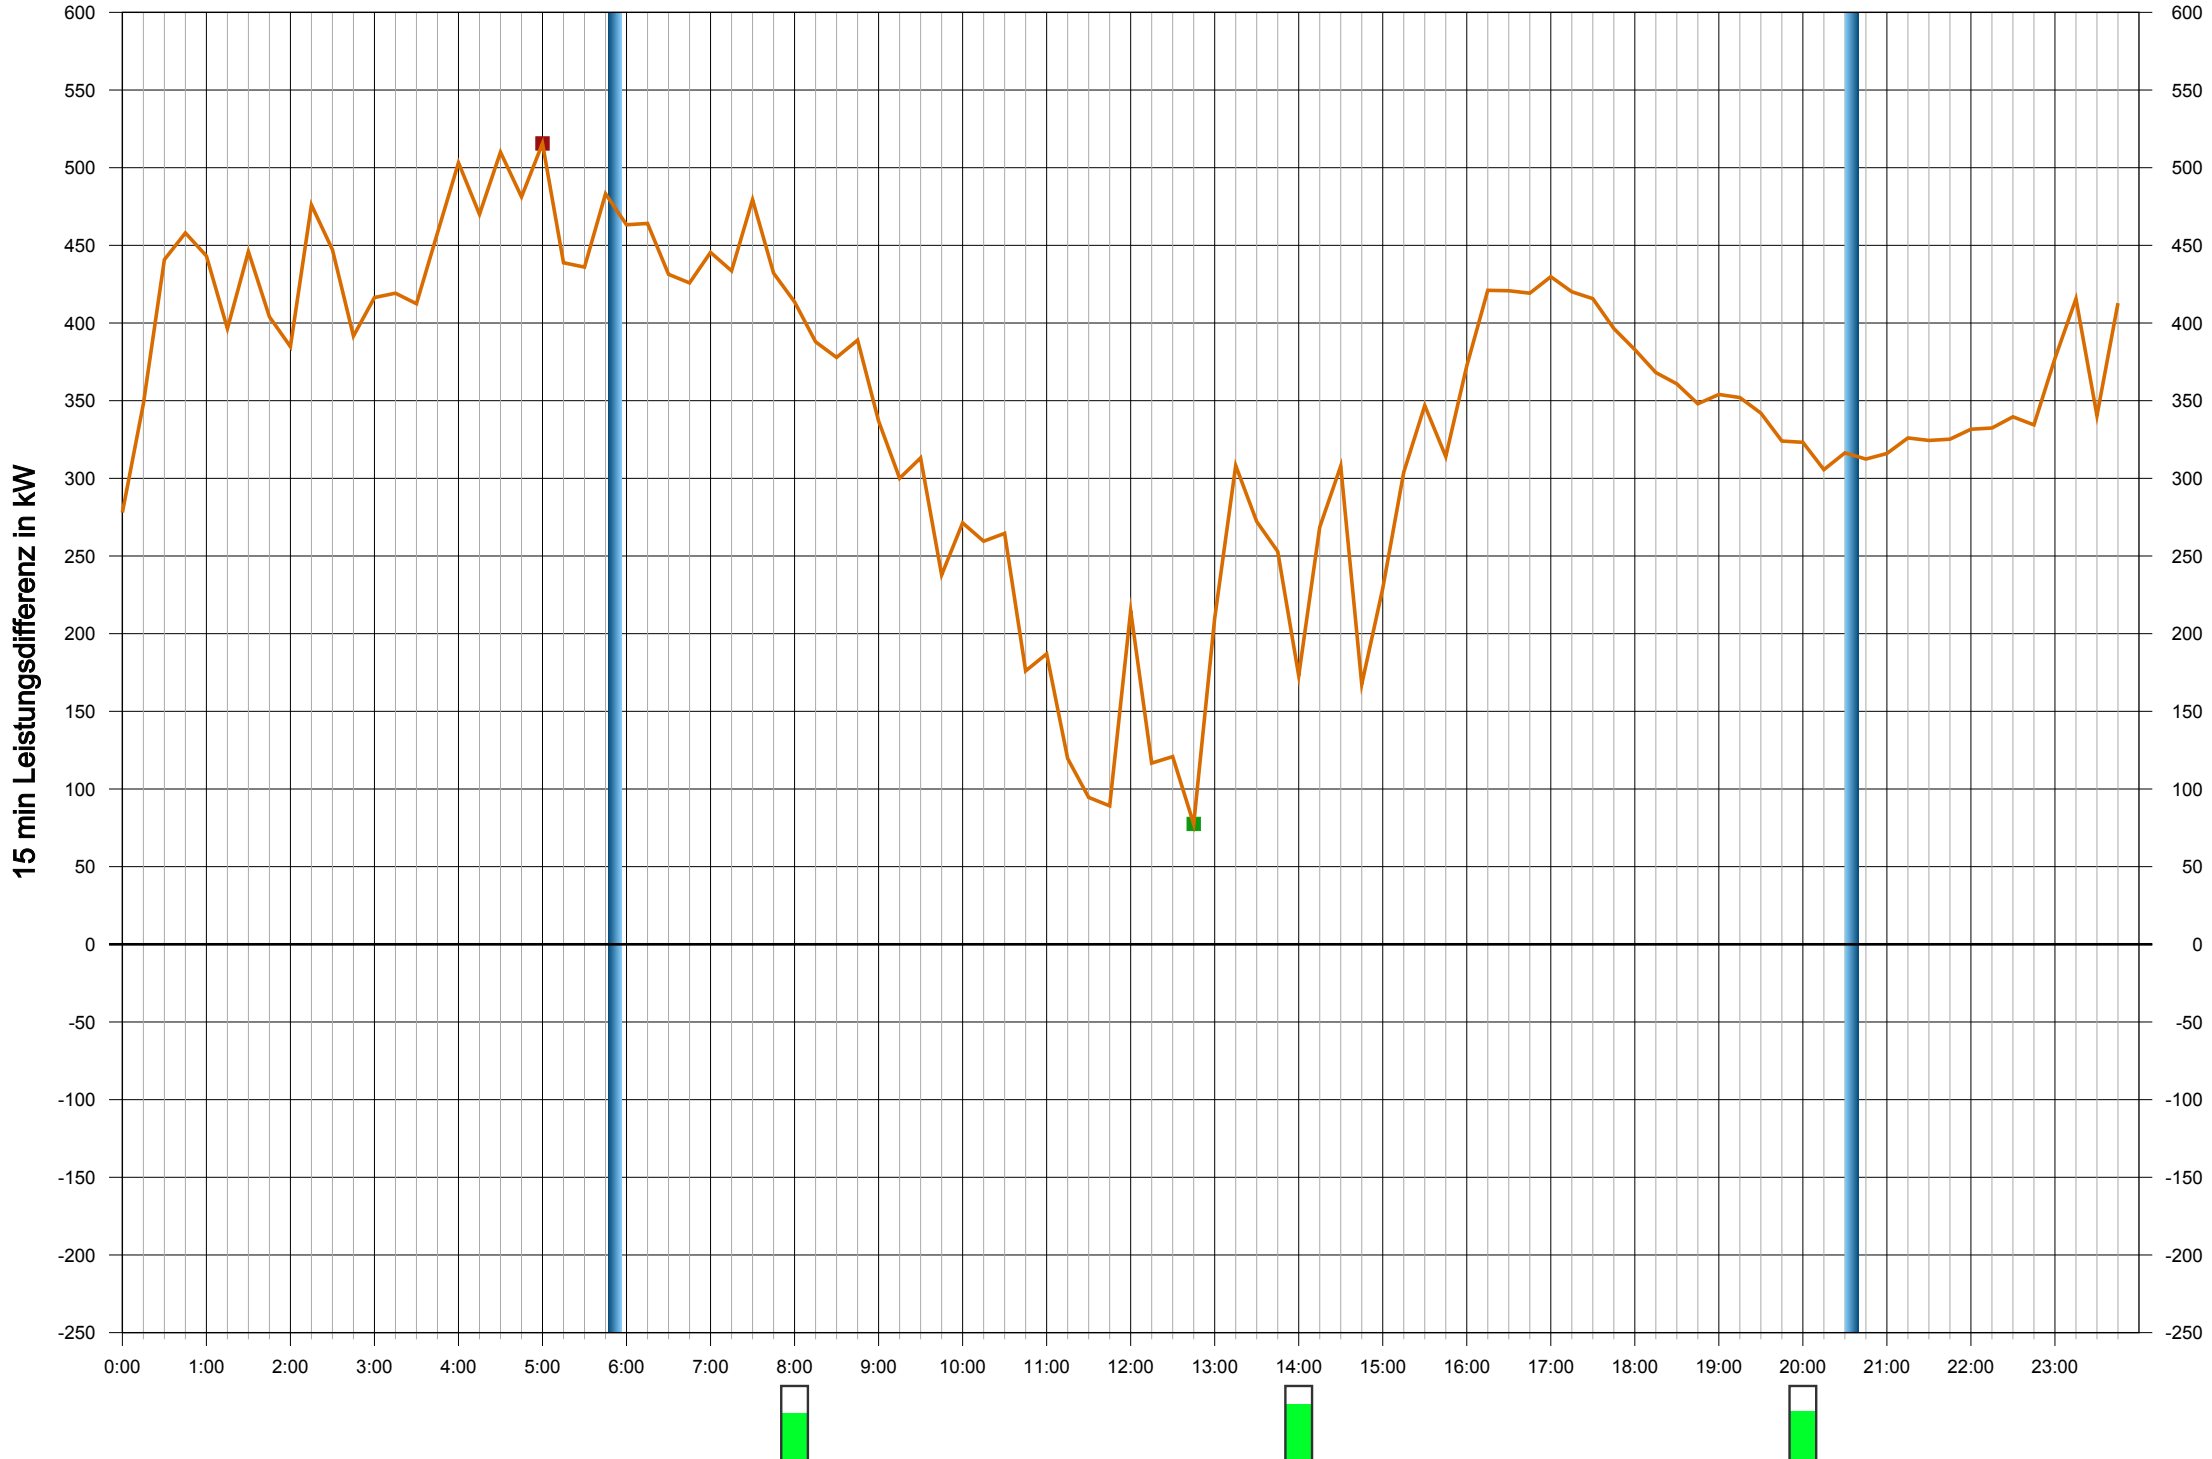

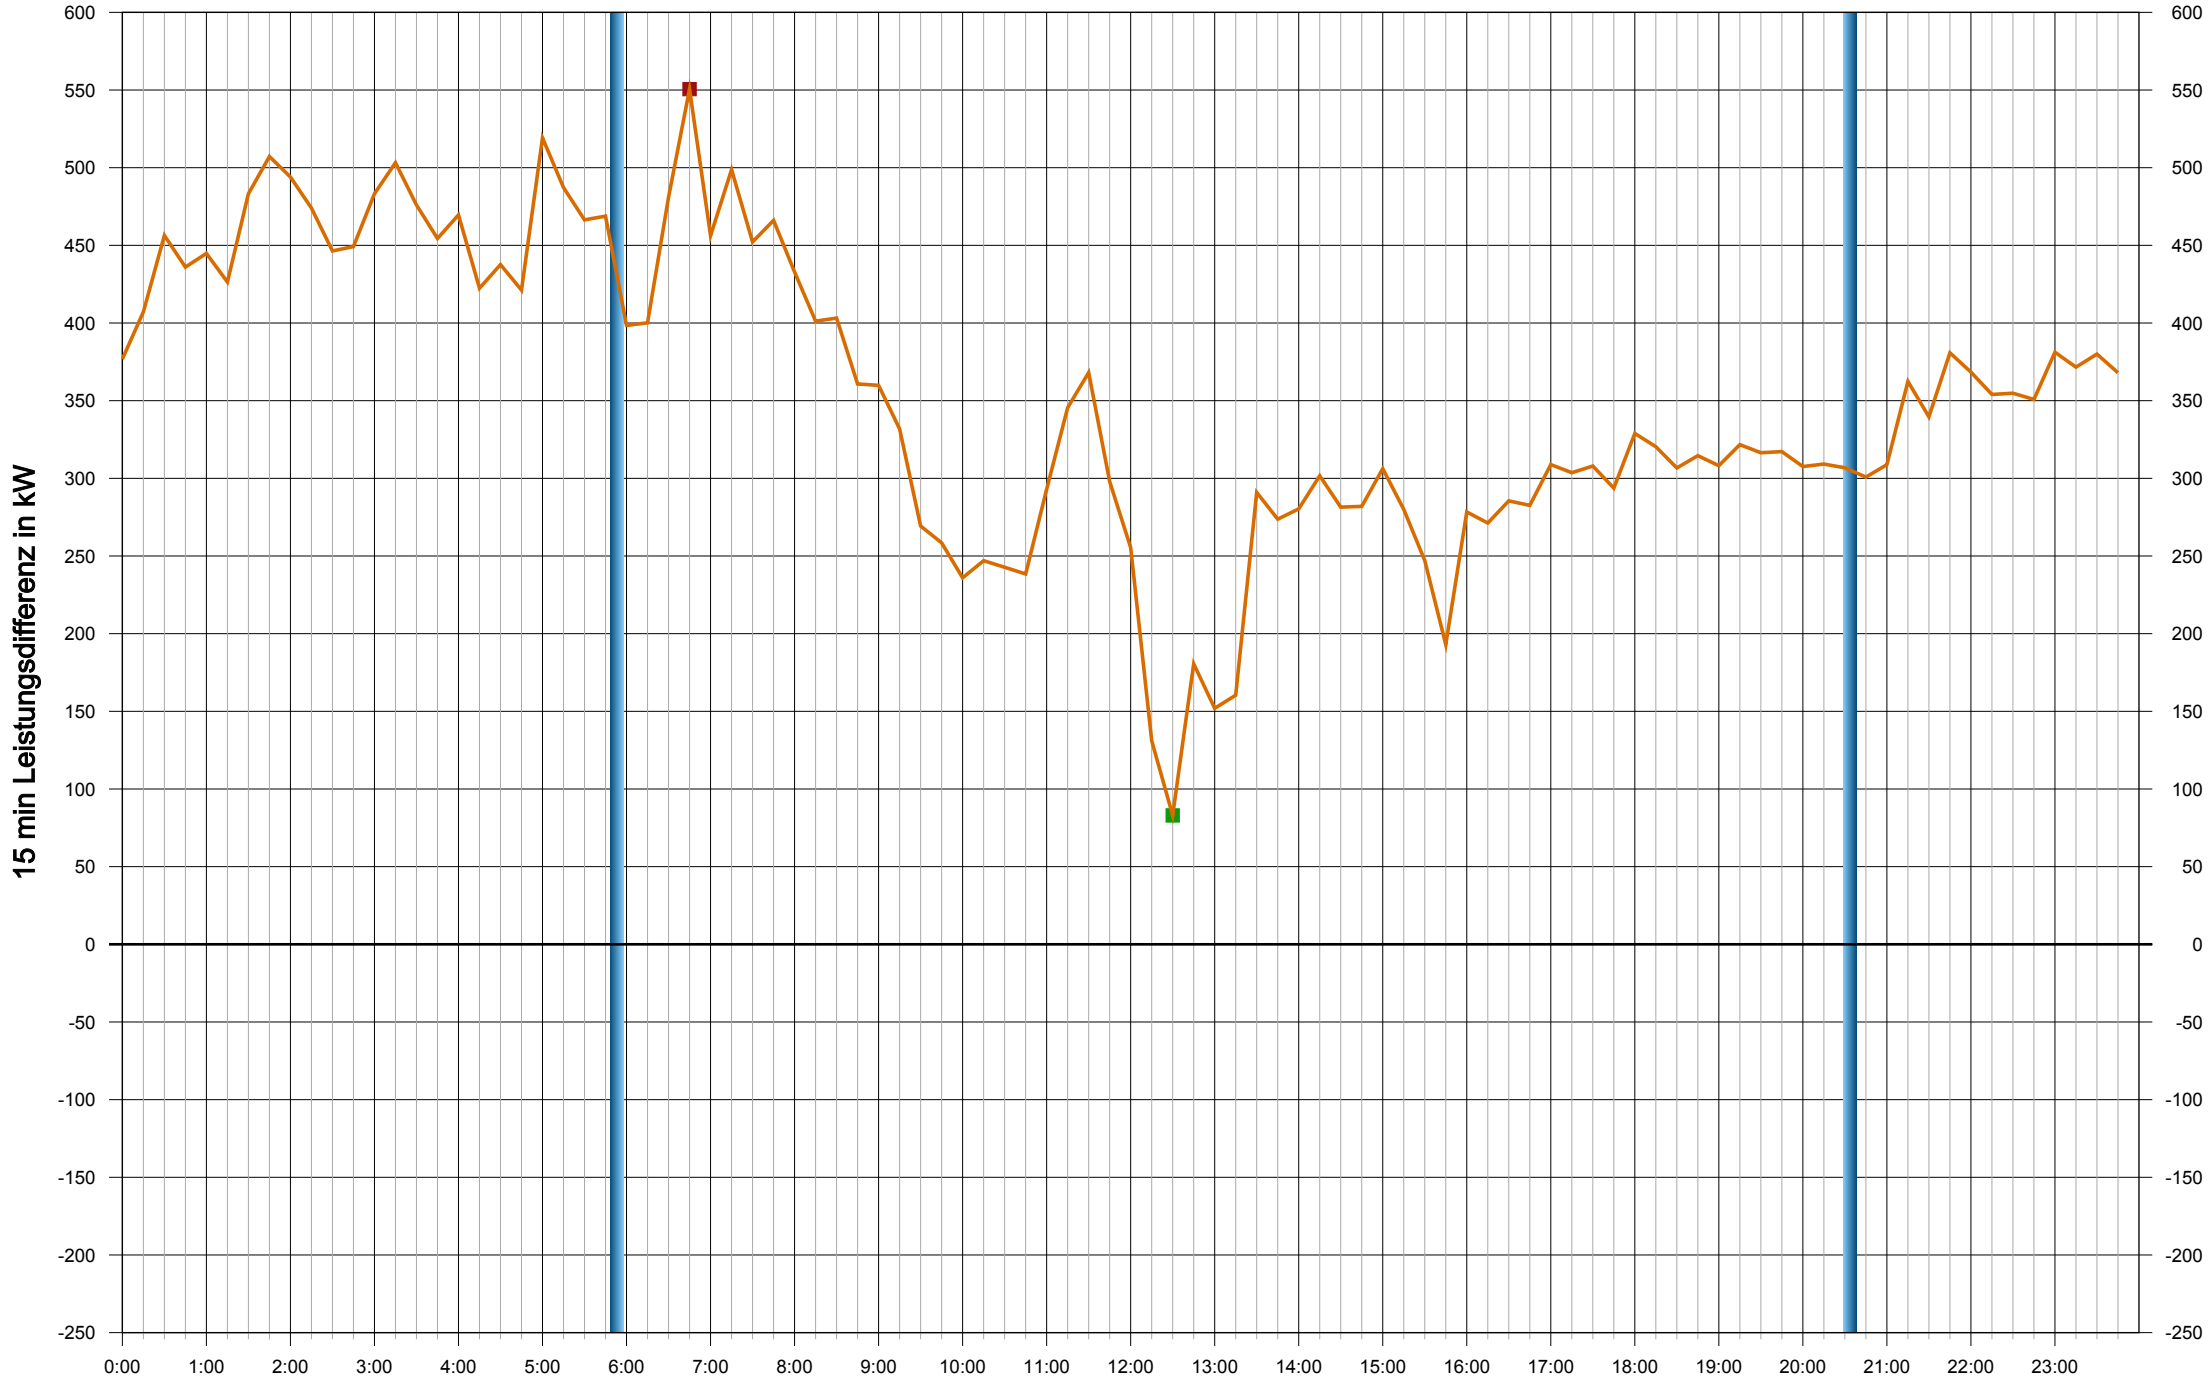


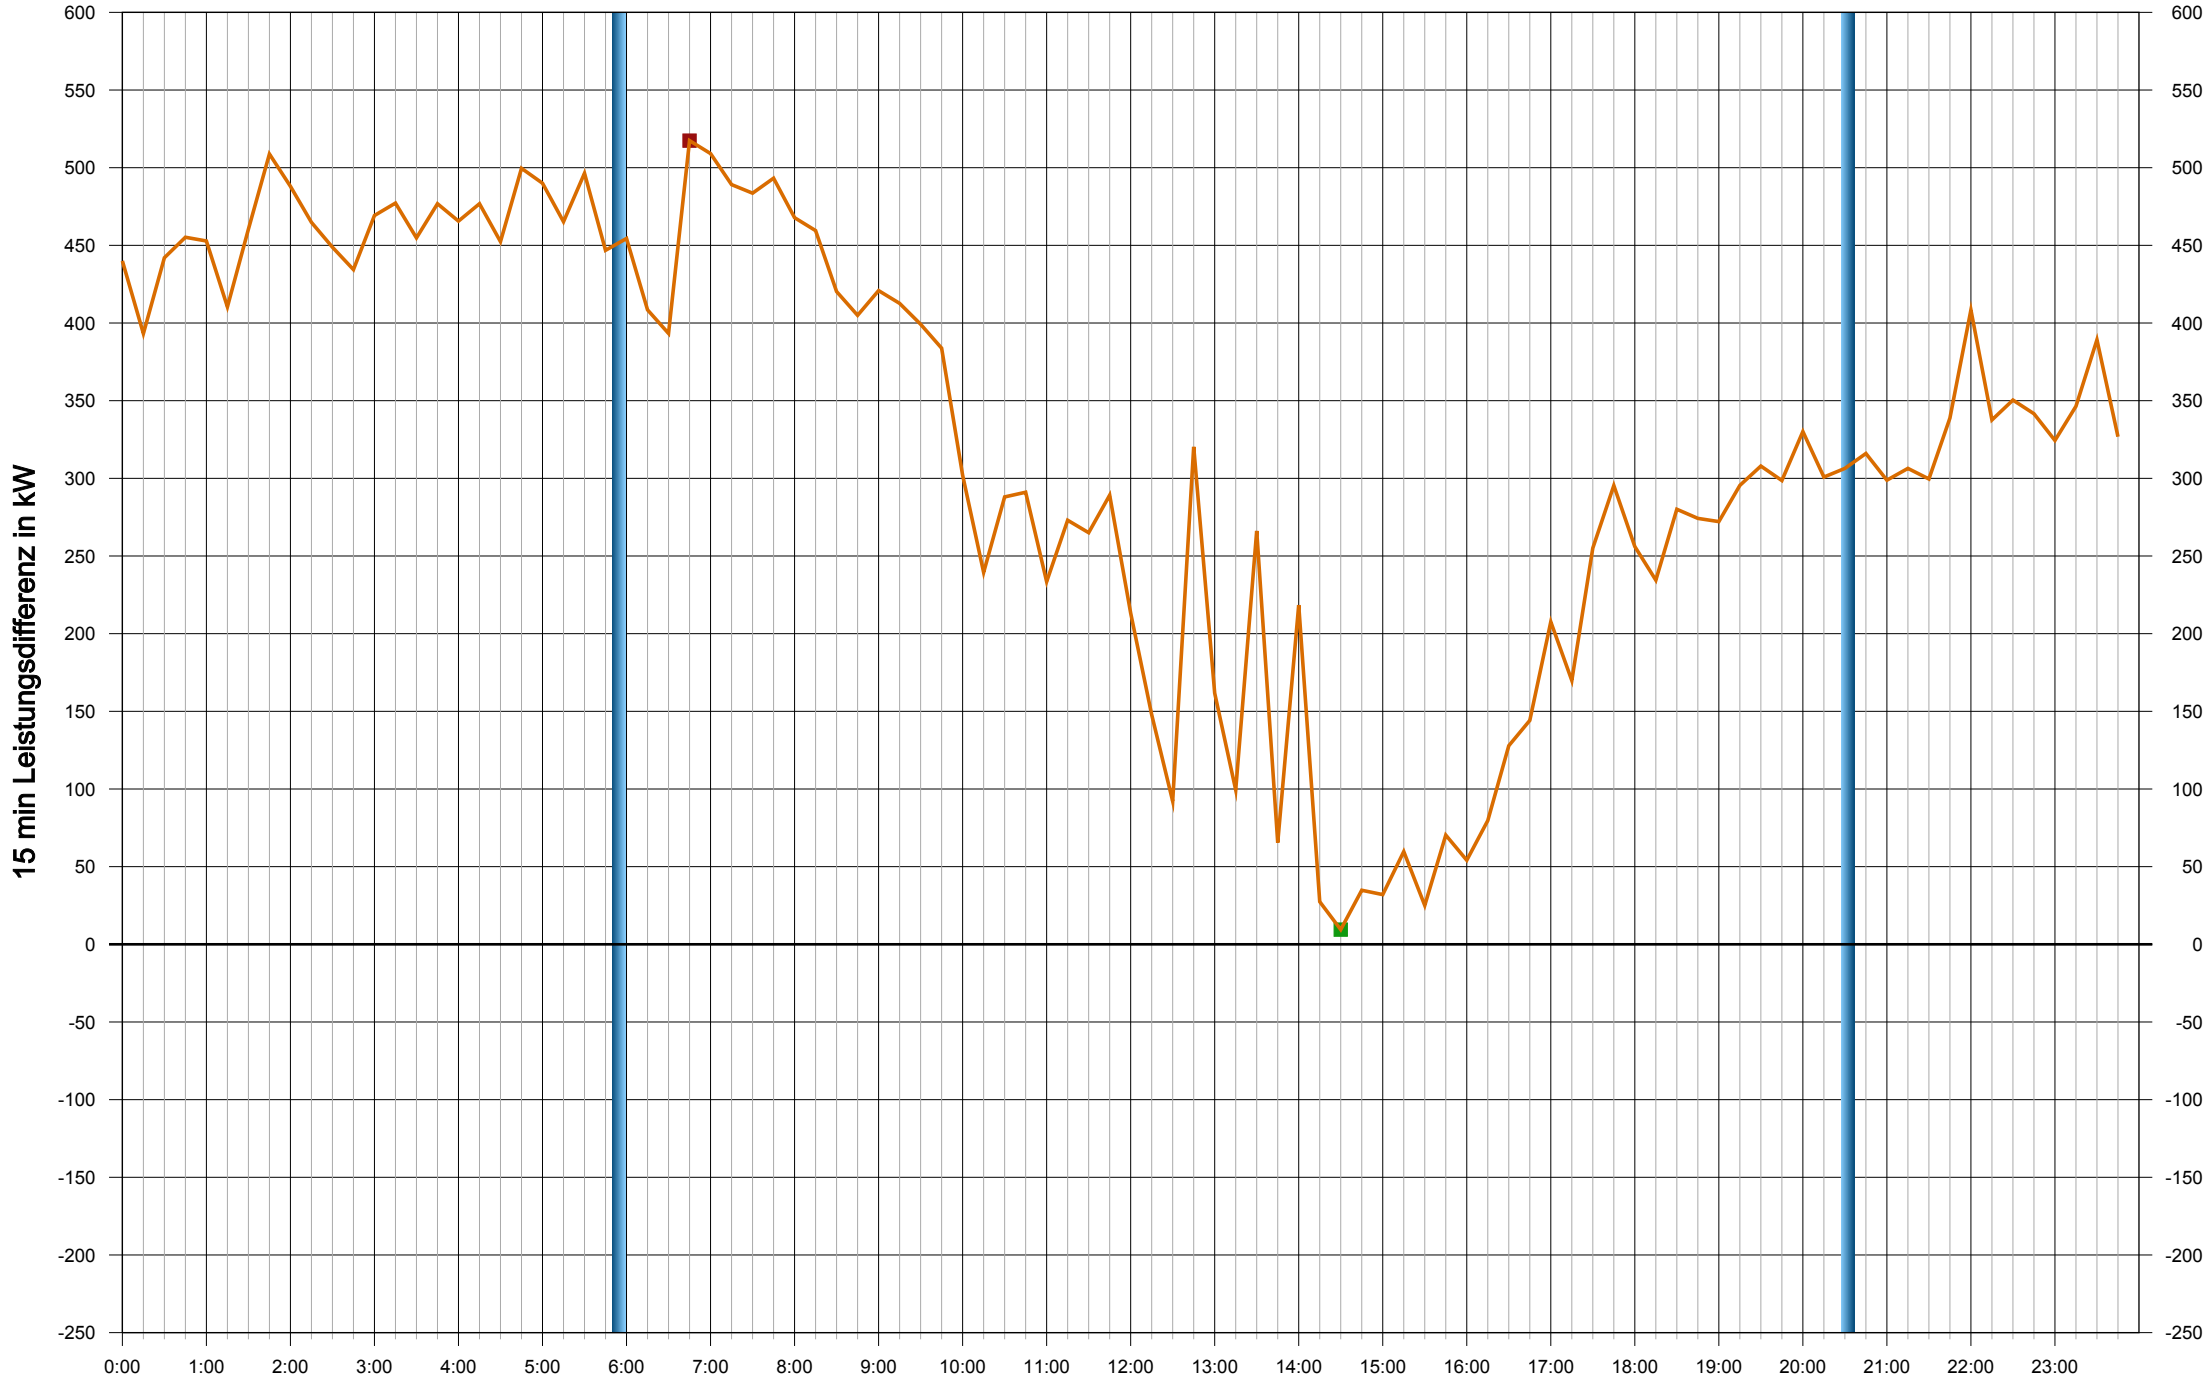

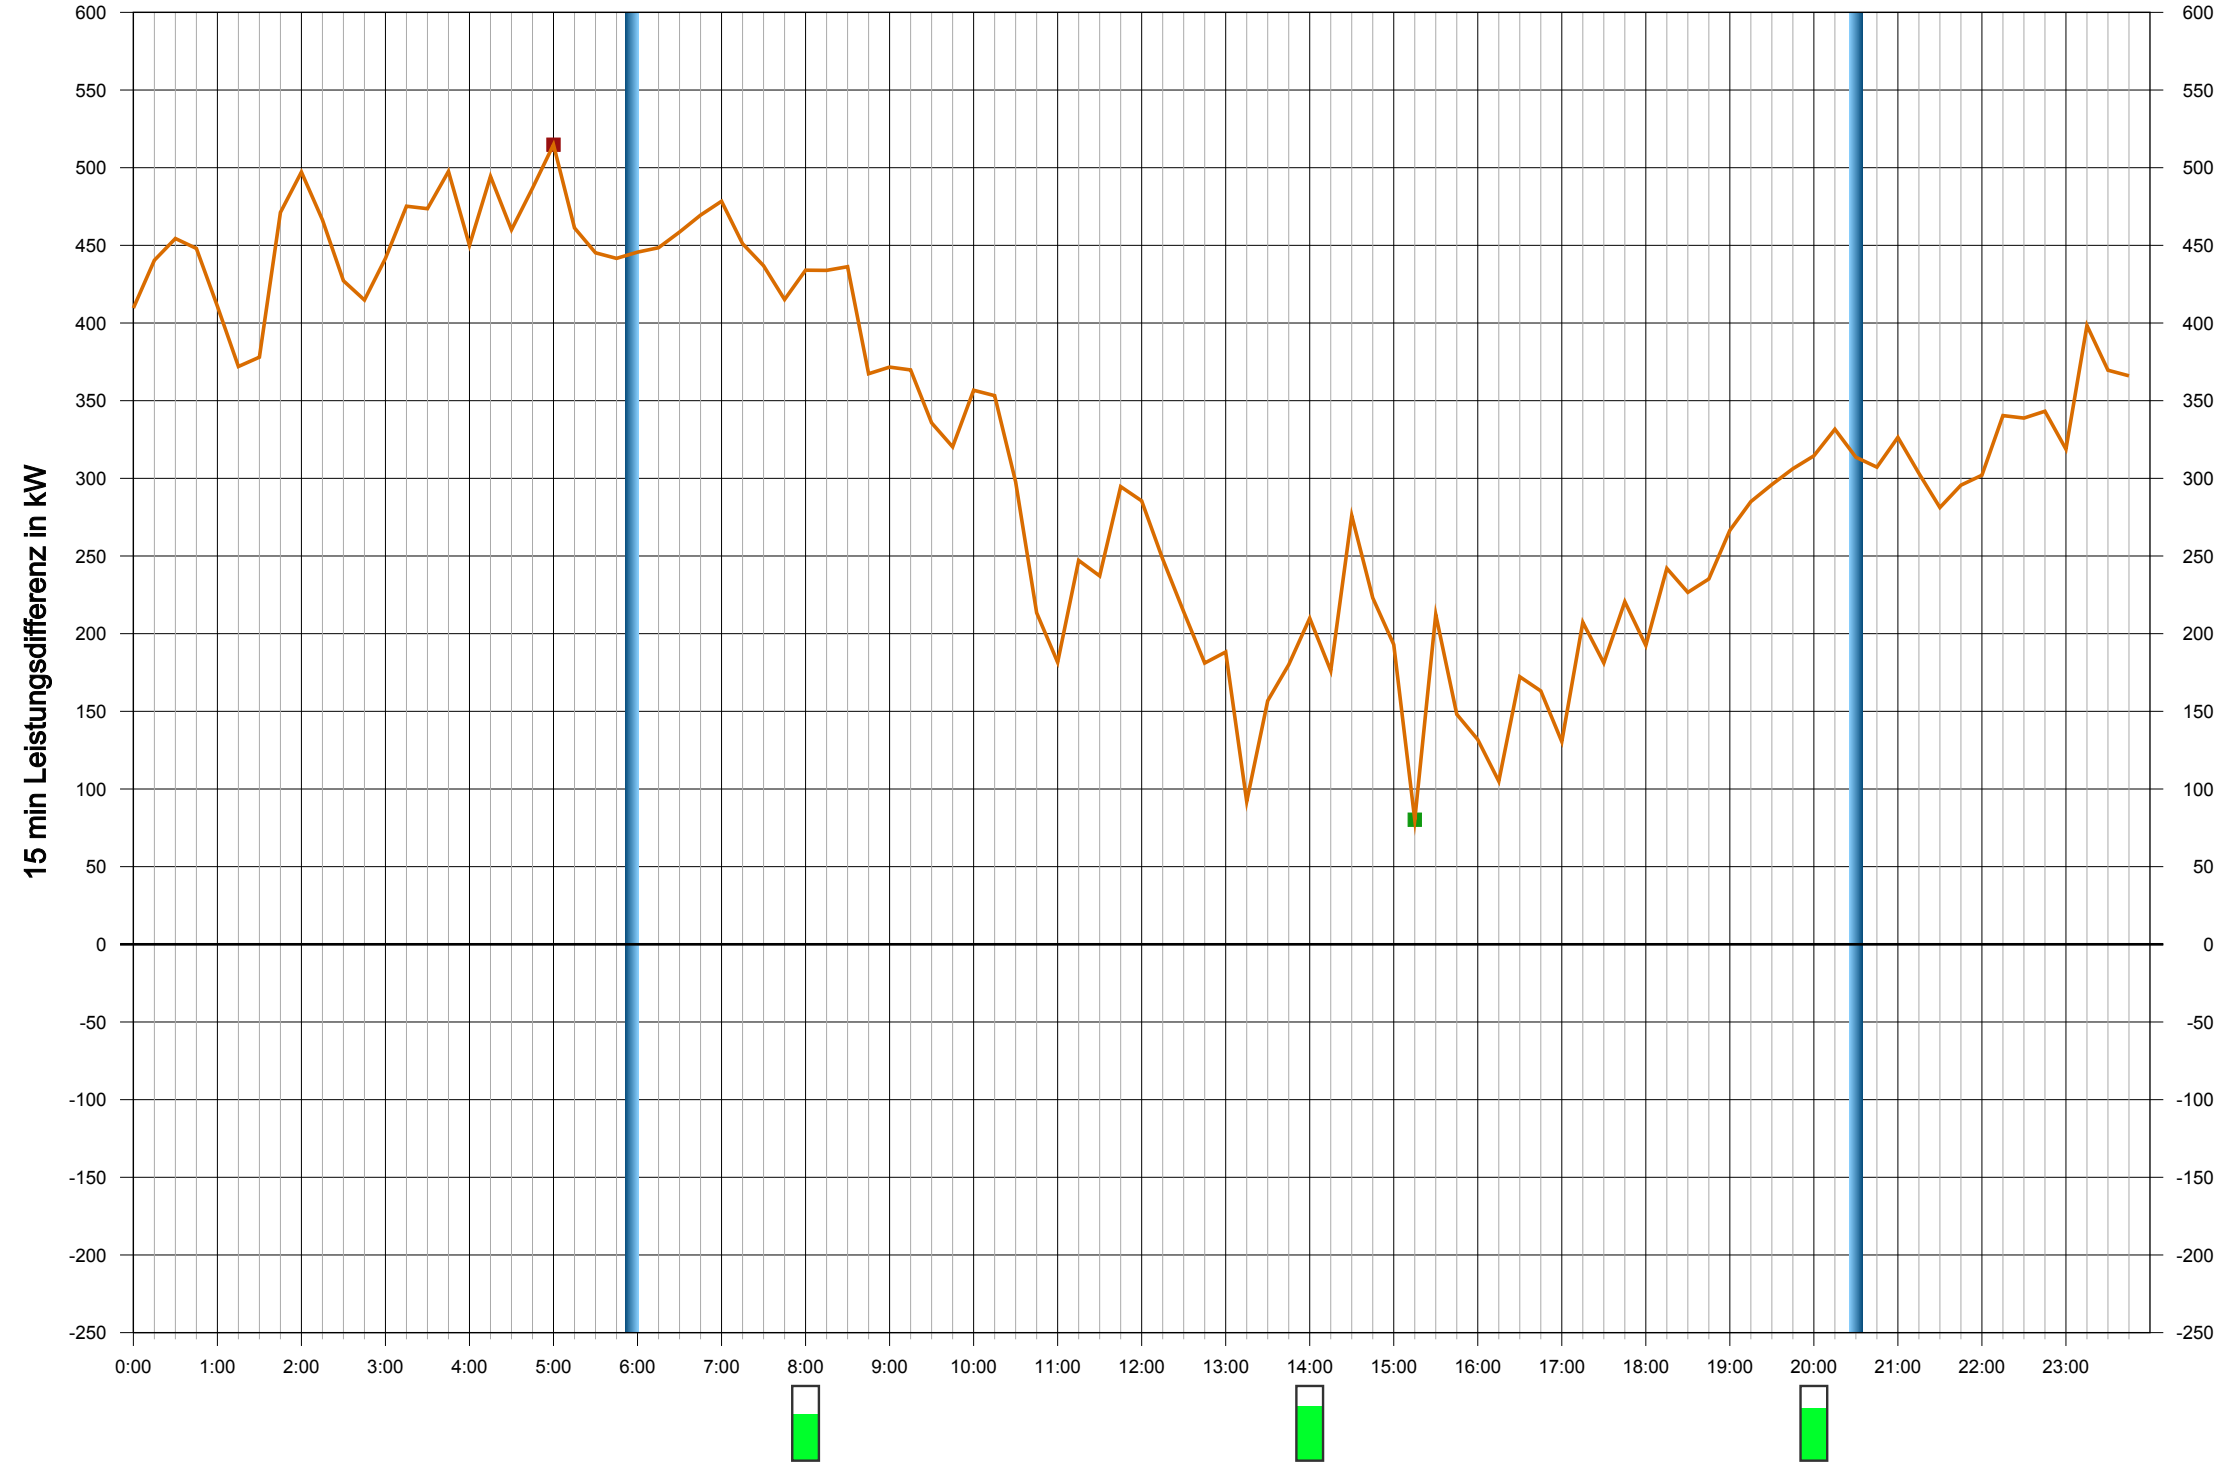


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Fr. 10.8.2012 (KW 32)


Tagesminimum: 50,7 kW, Tagesmittelwert: 313,5 kW, Tagesmaximum: 506,0 kW, Tagesbedarf: 9.309 kWh (1.303 €)

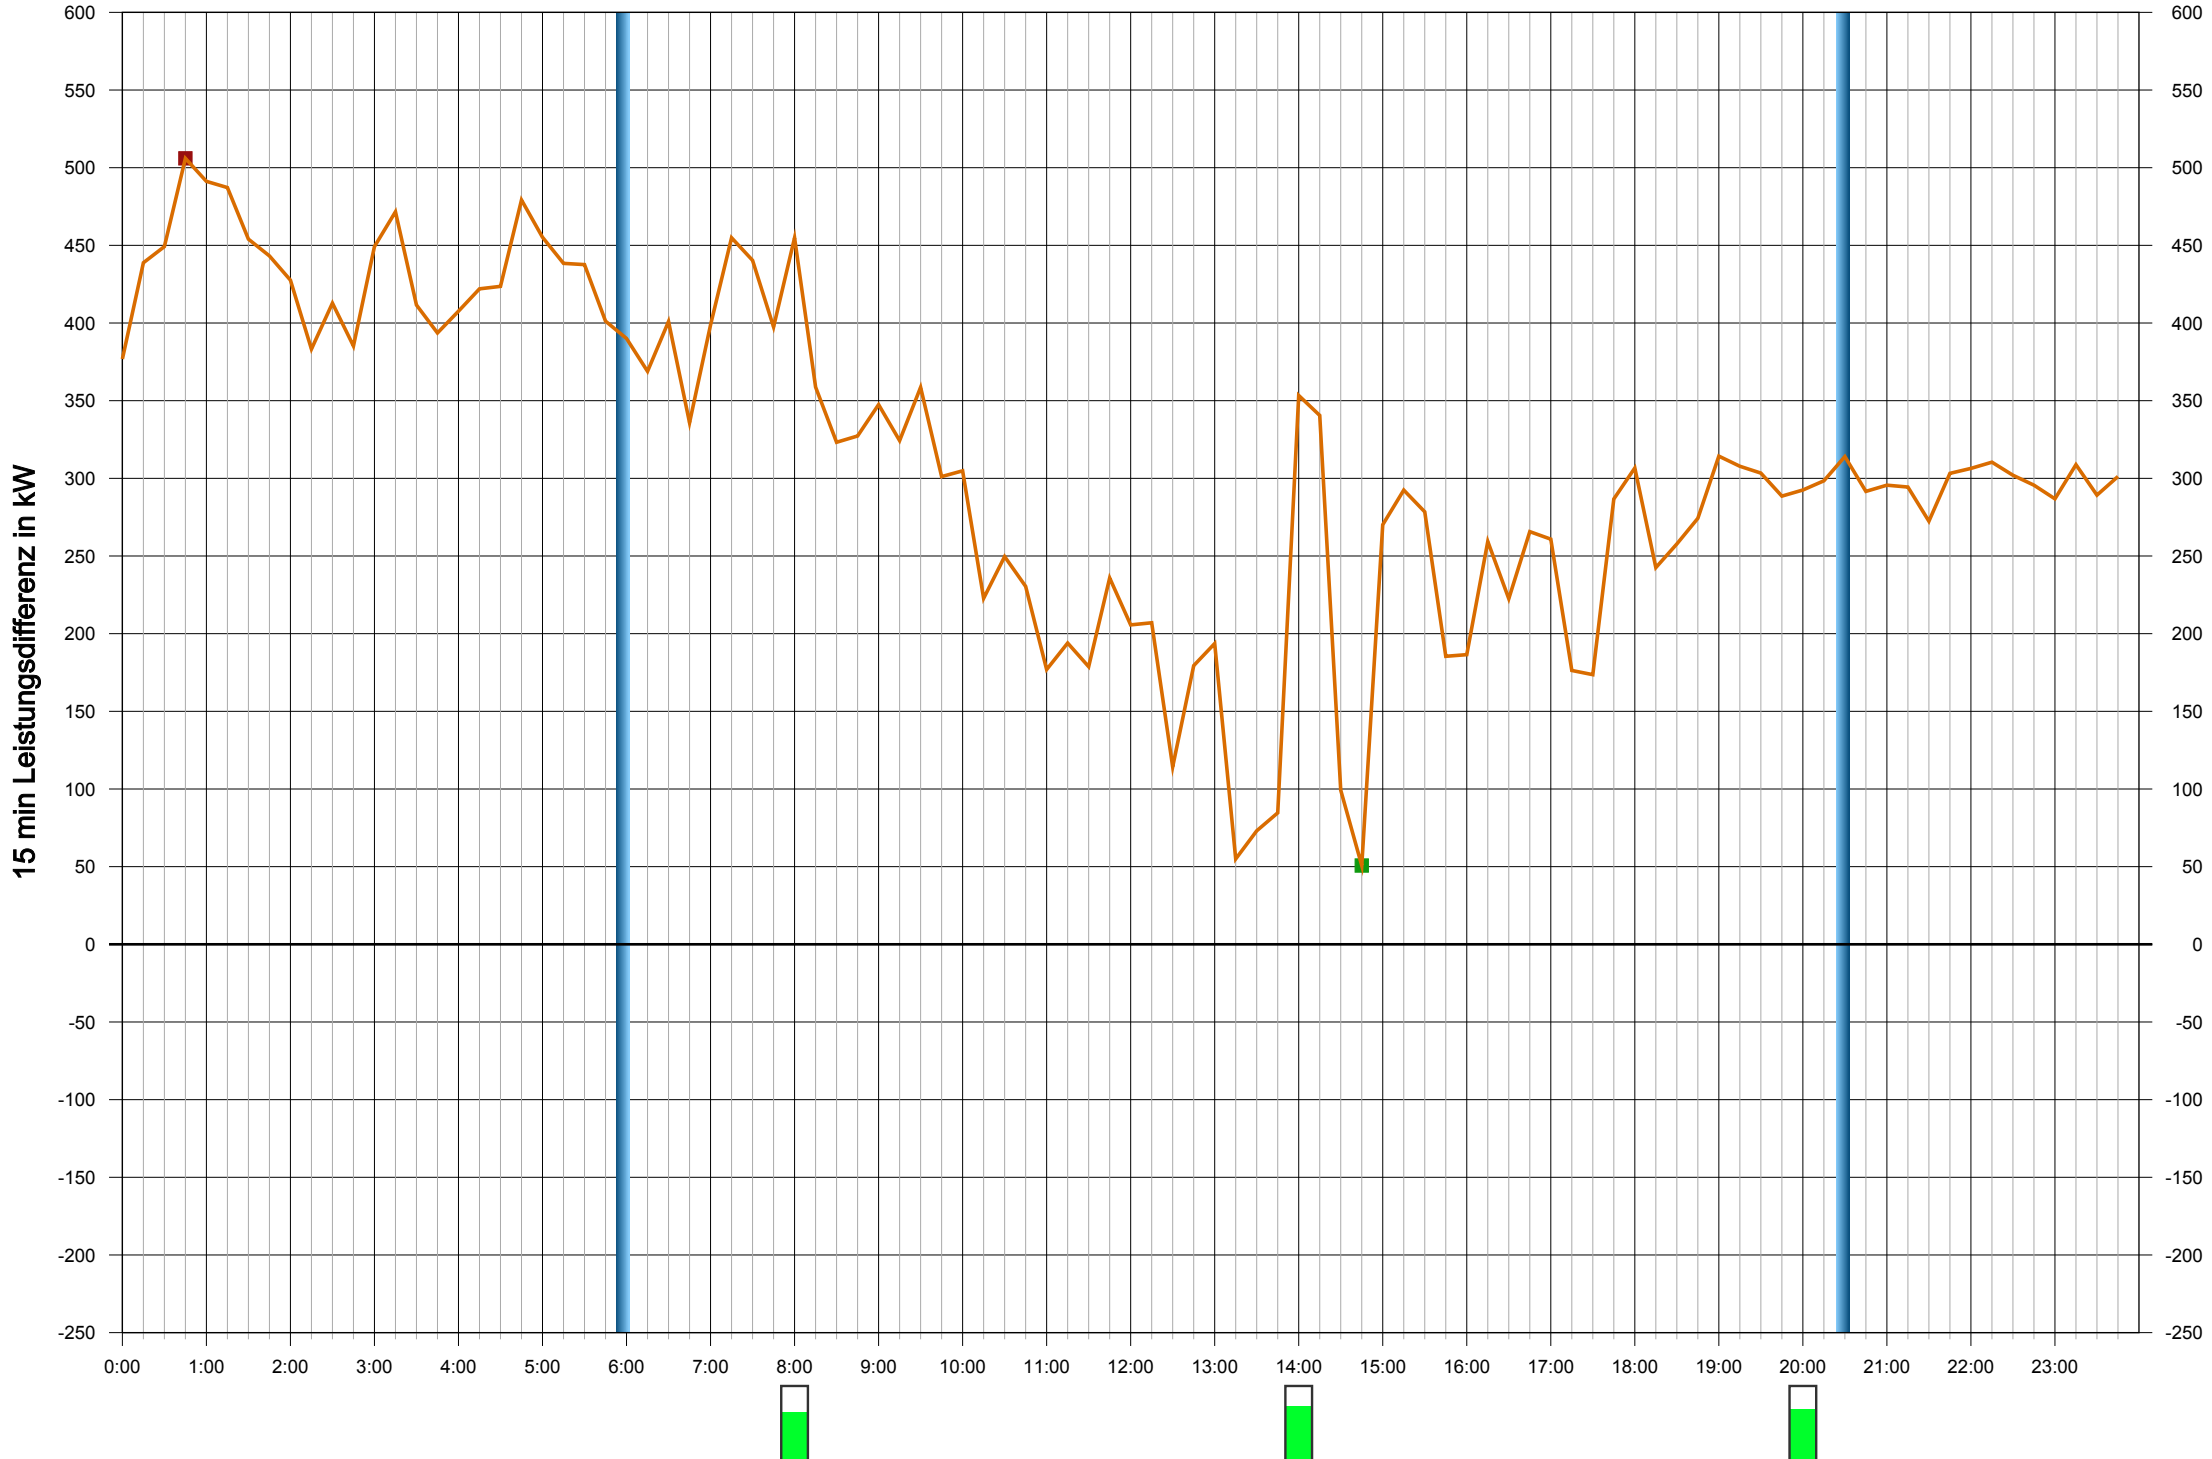





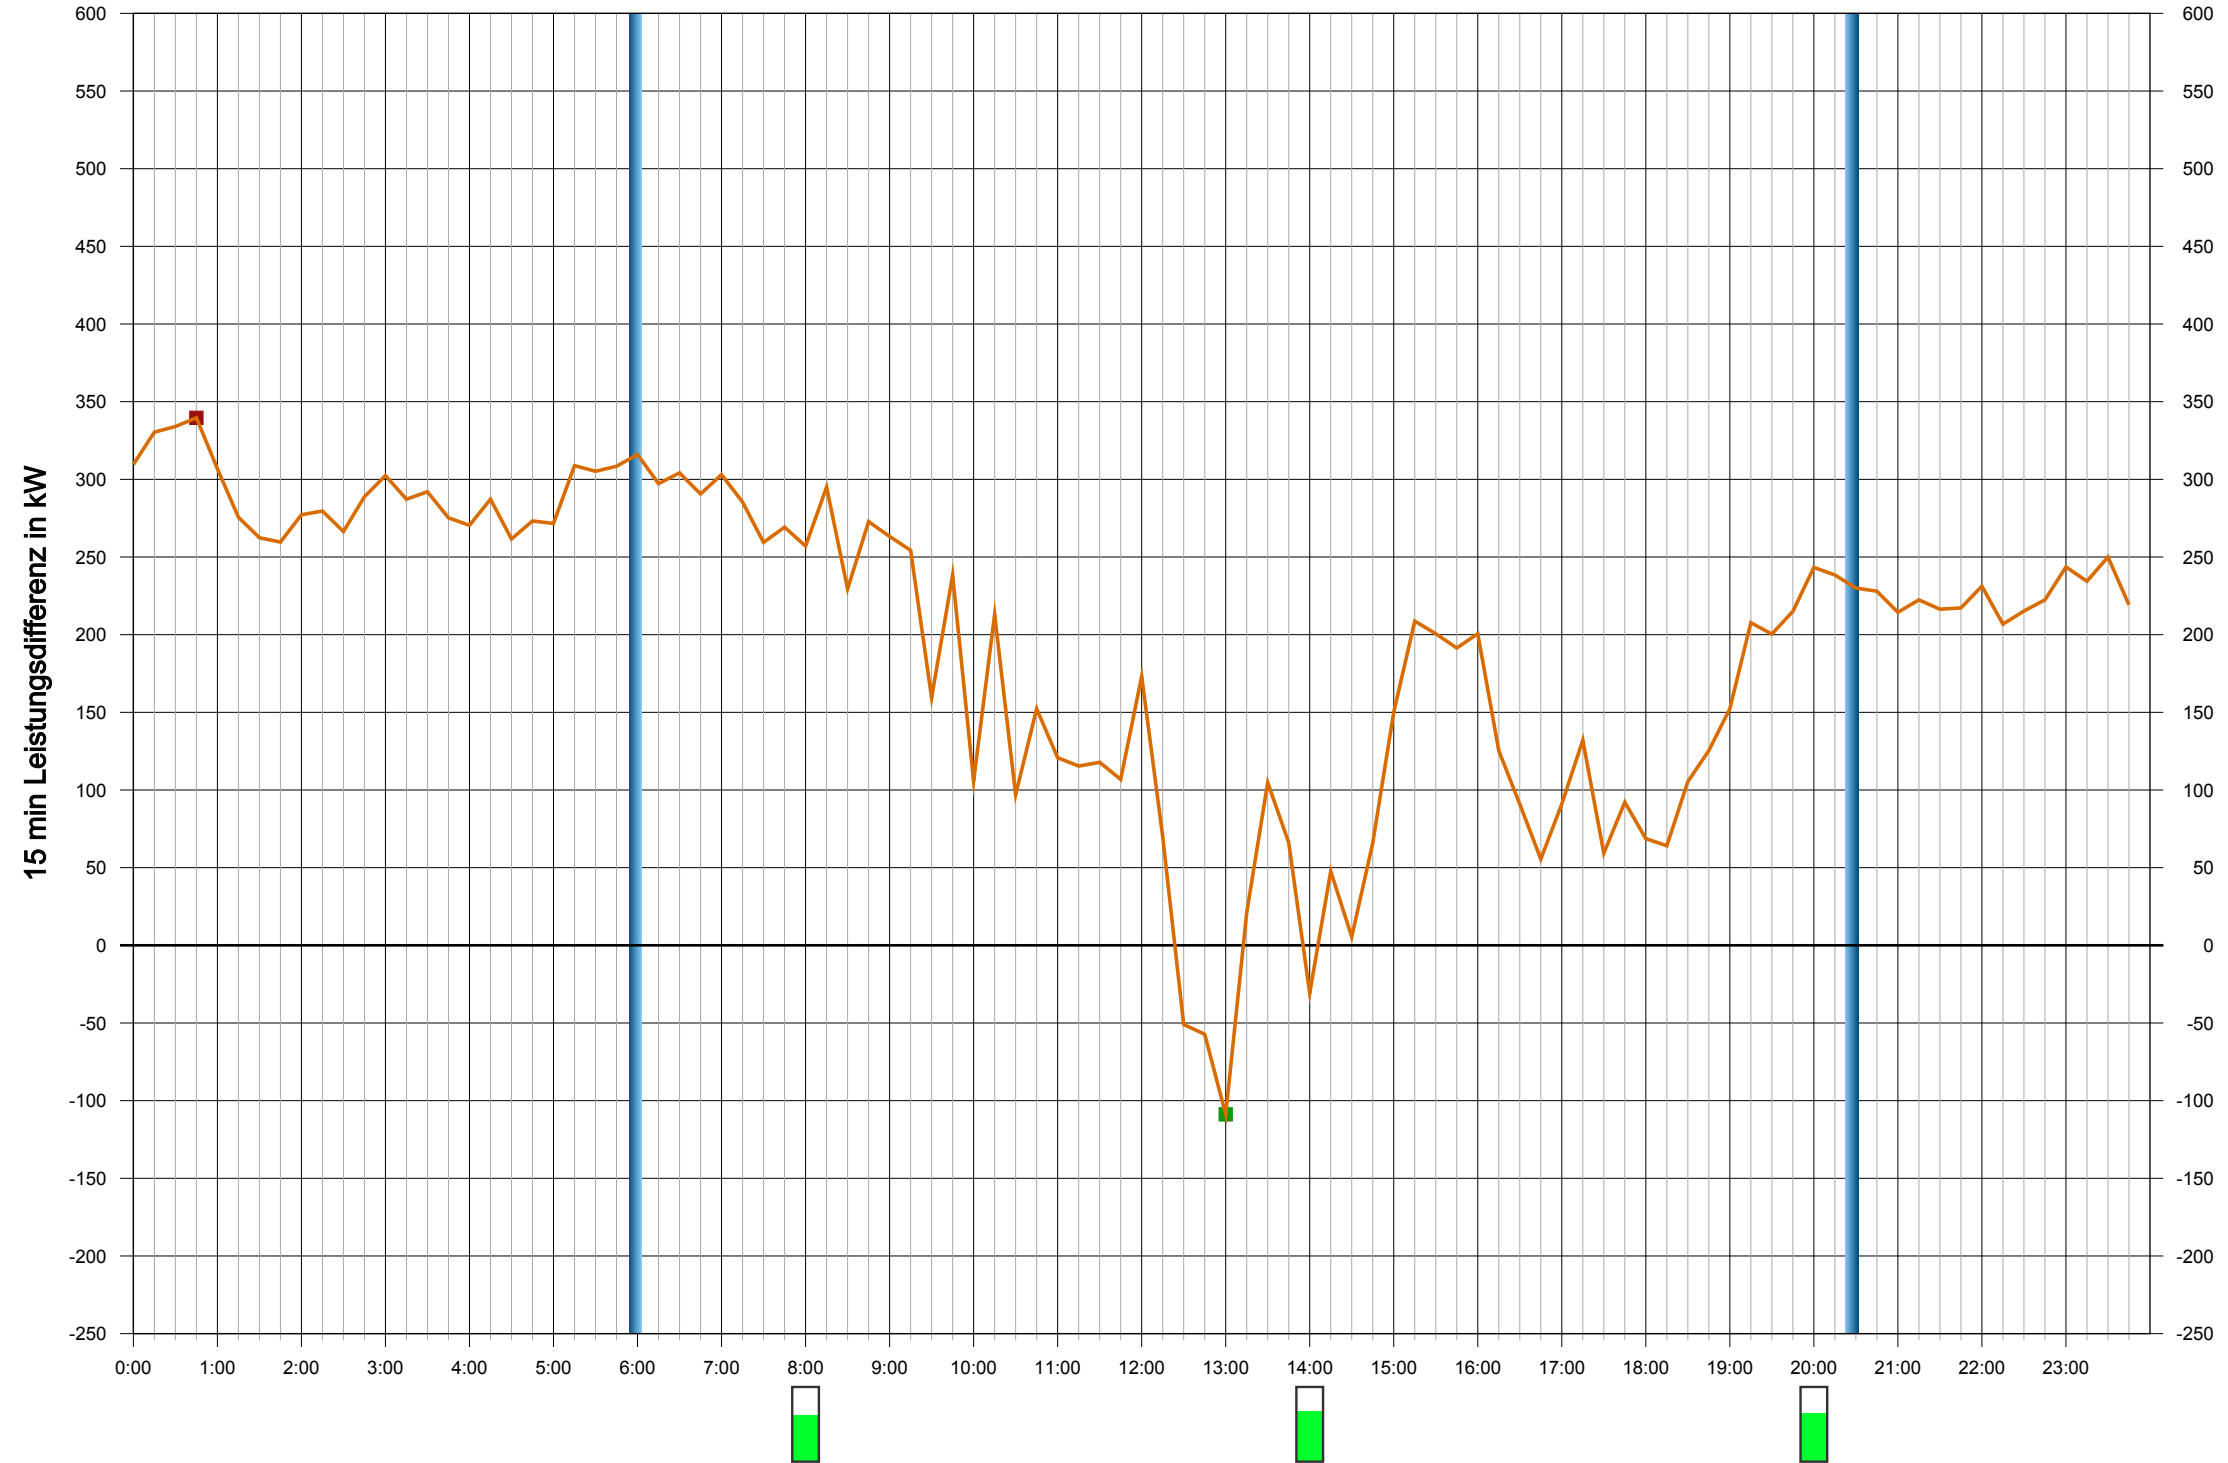





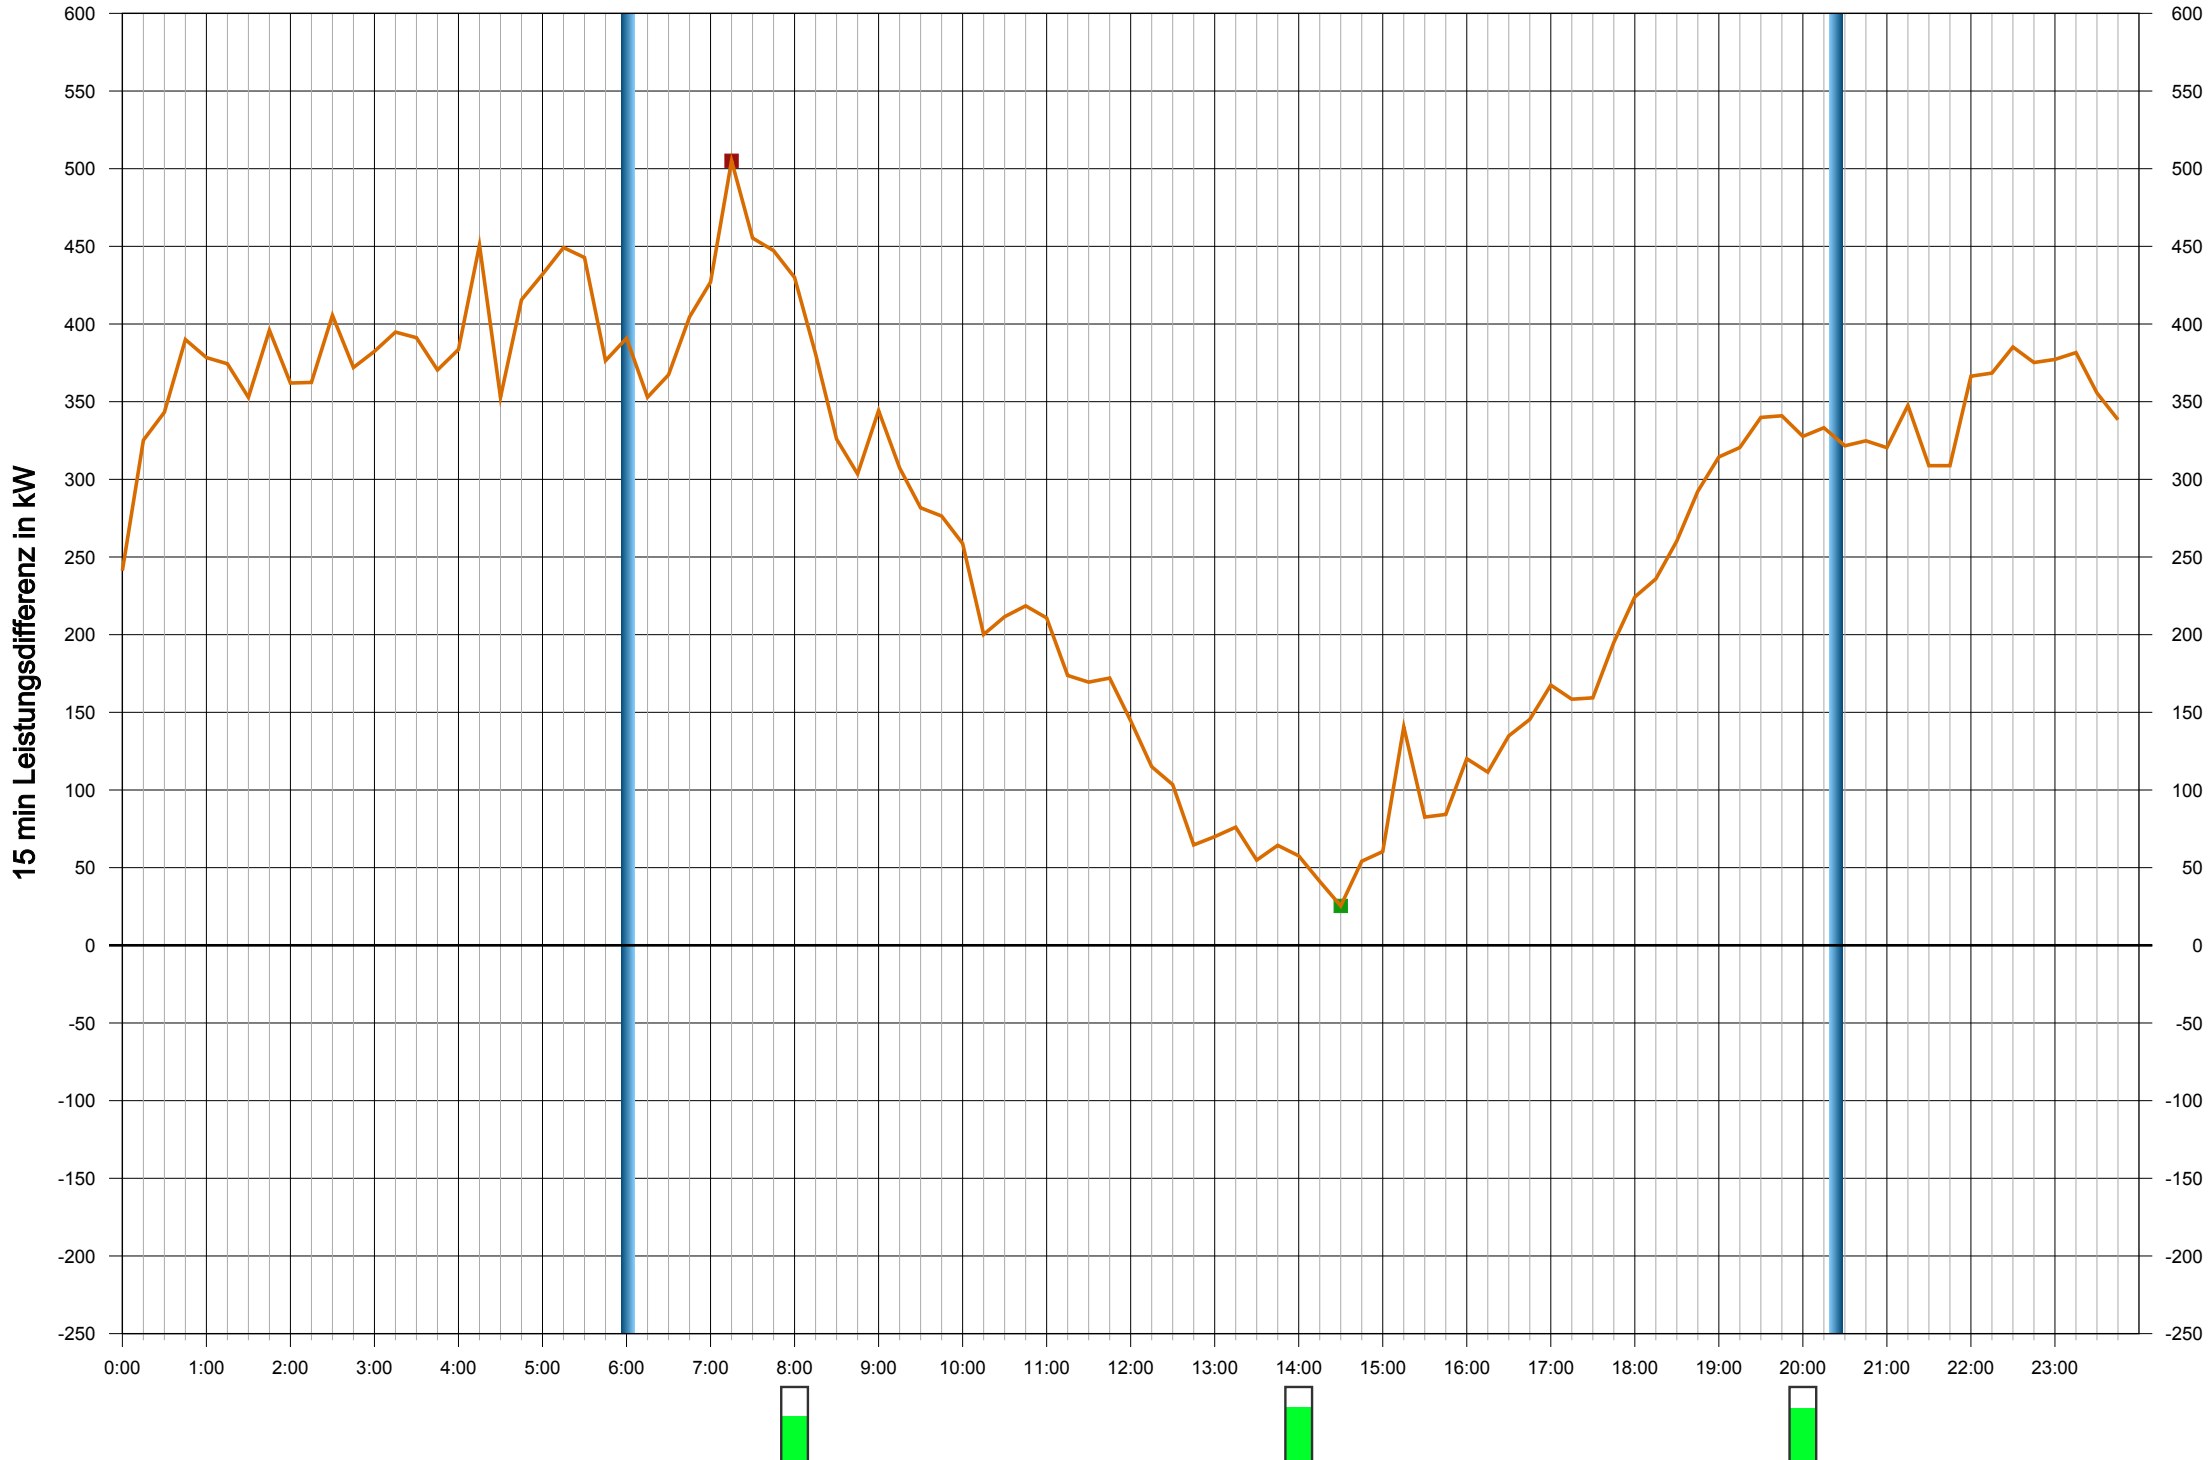


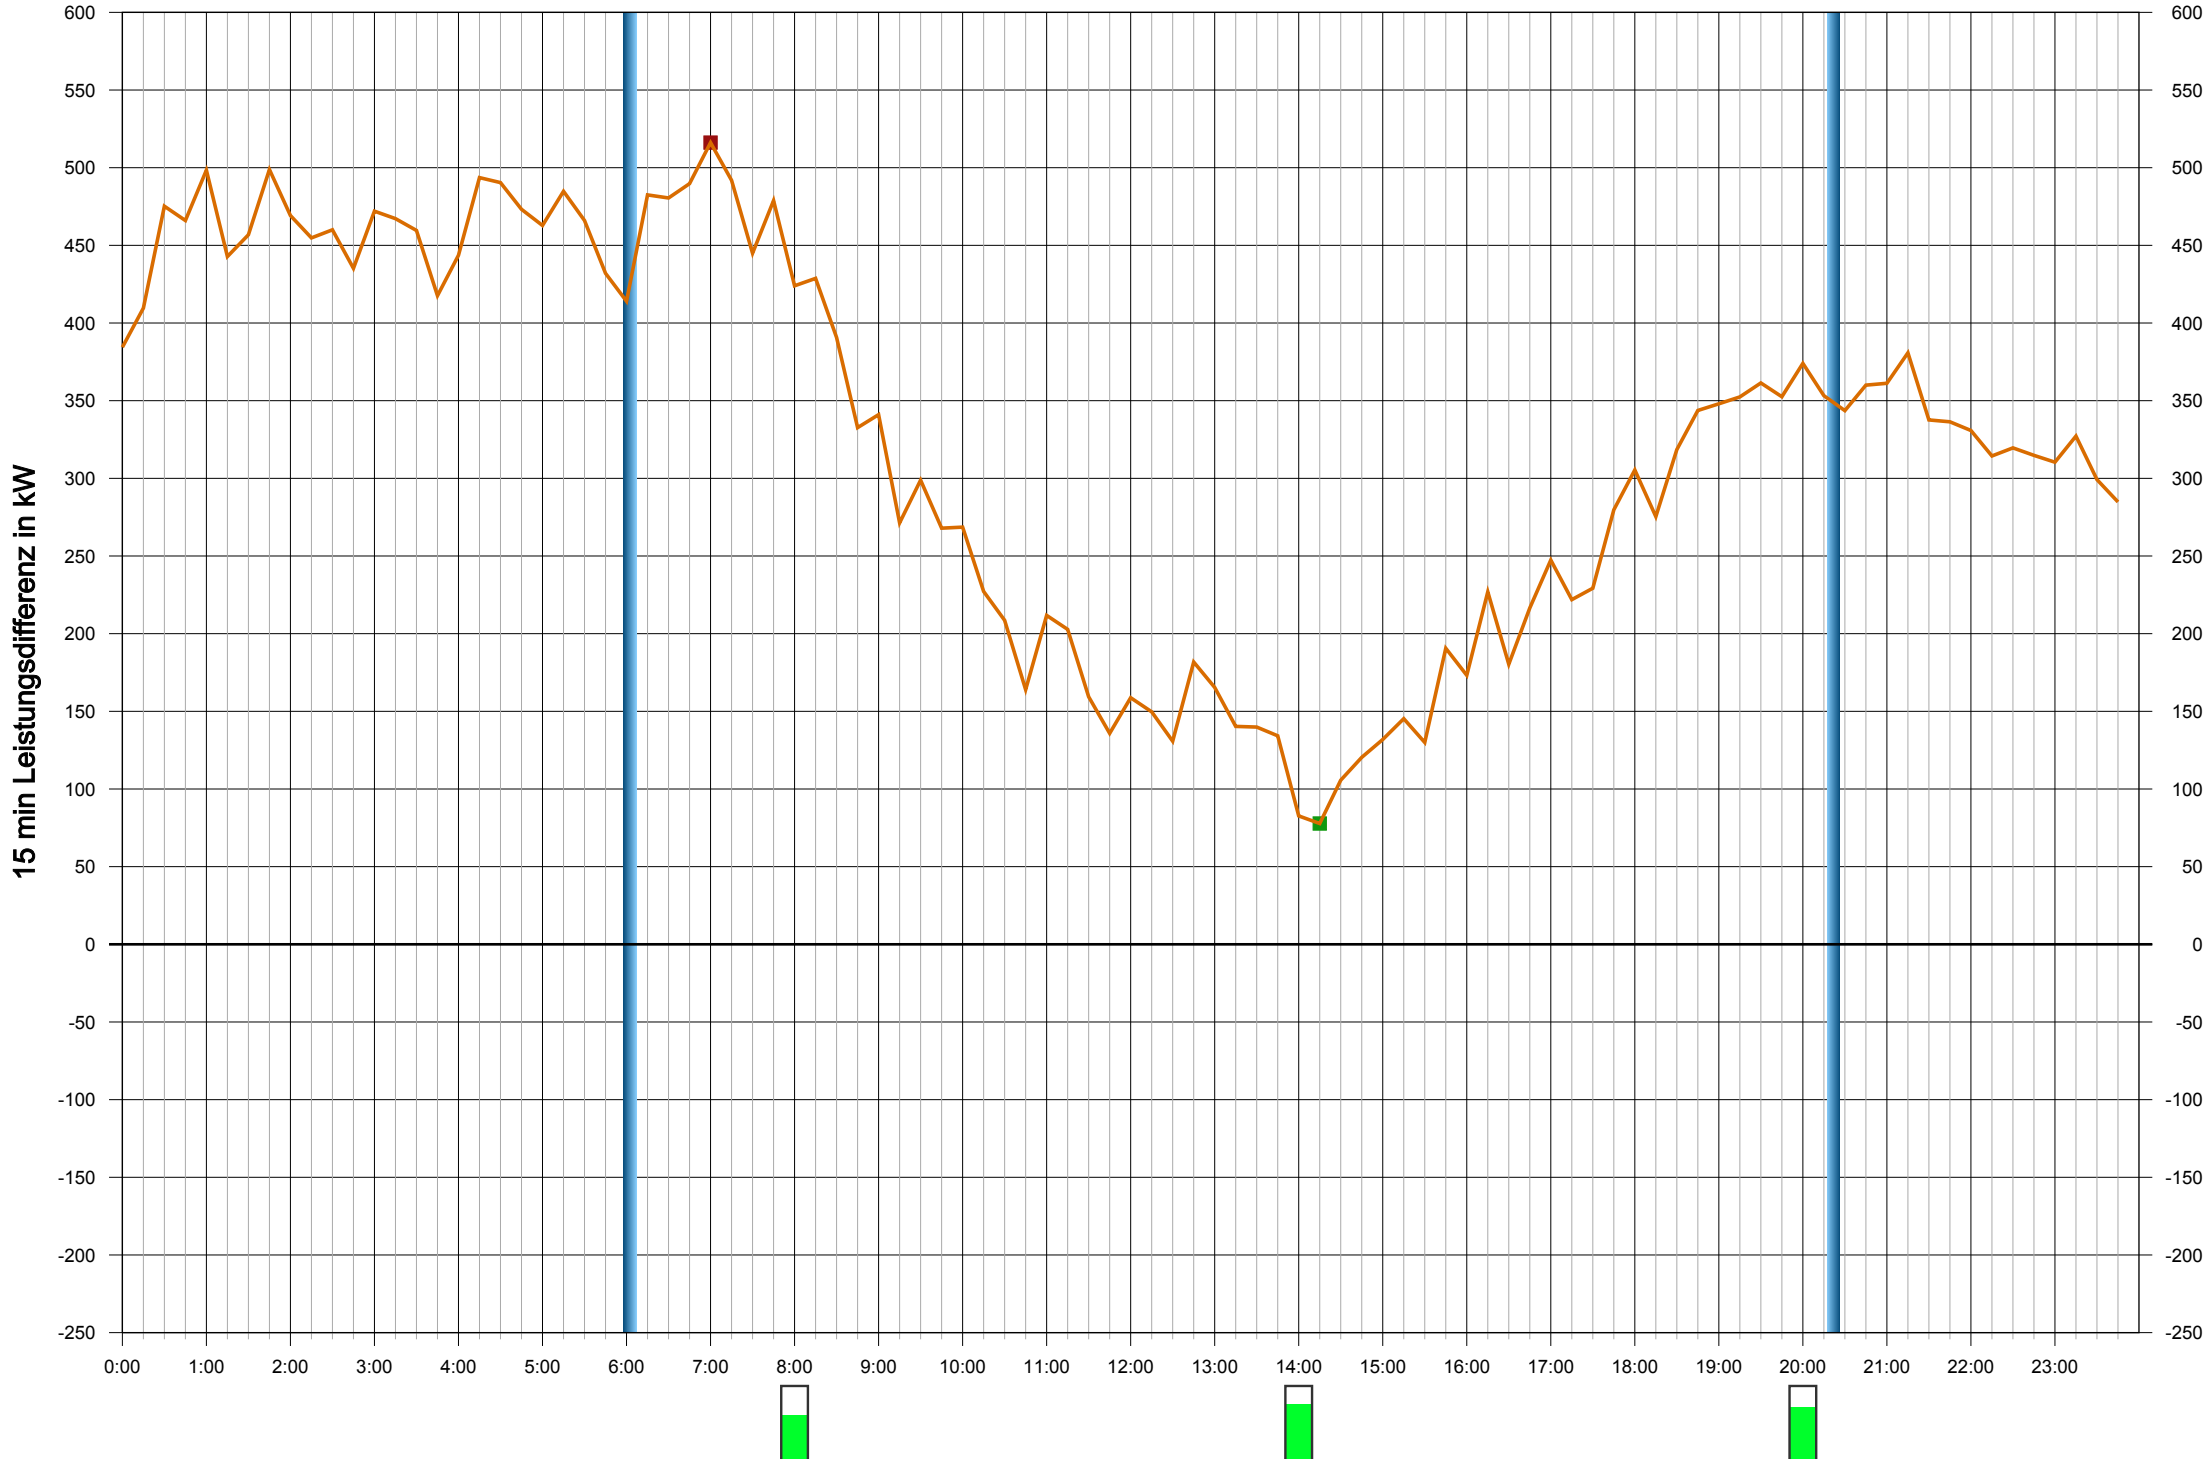

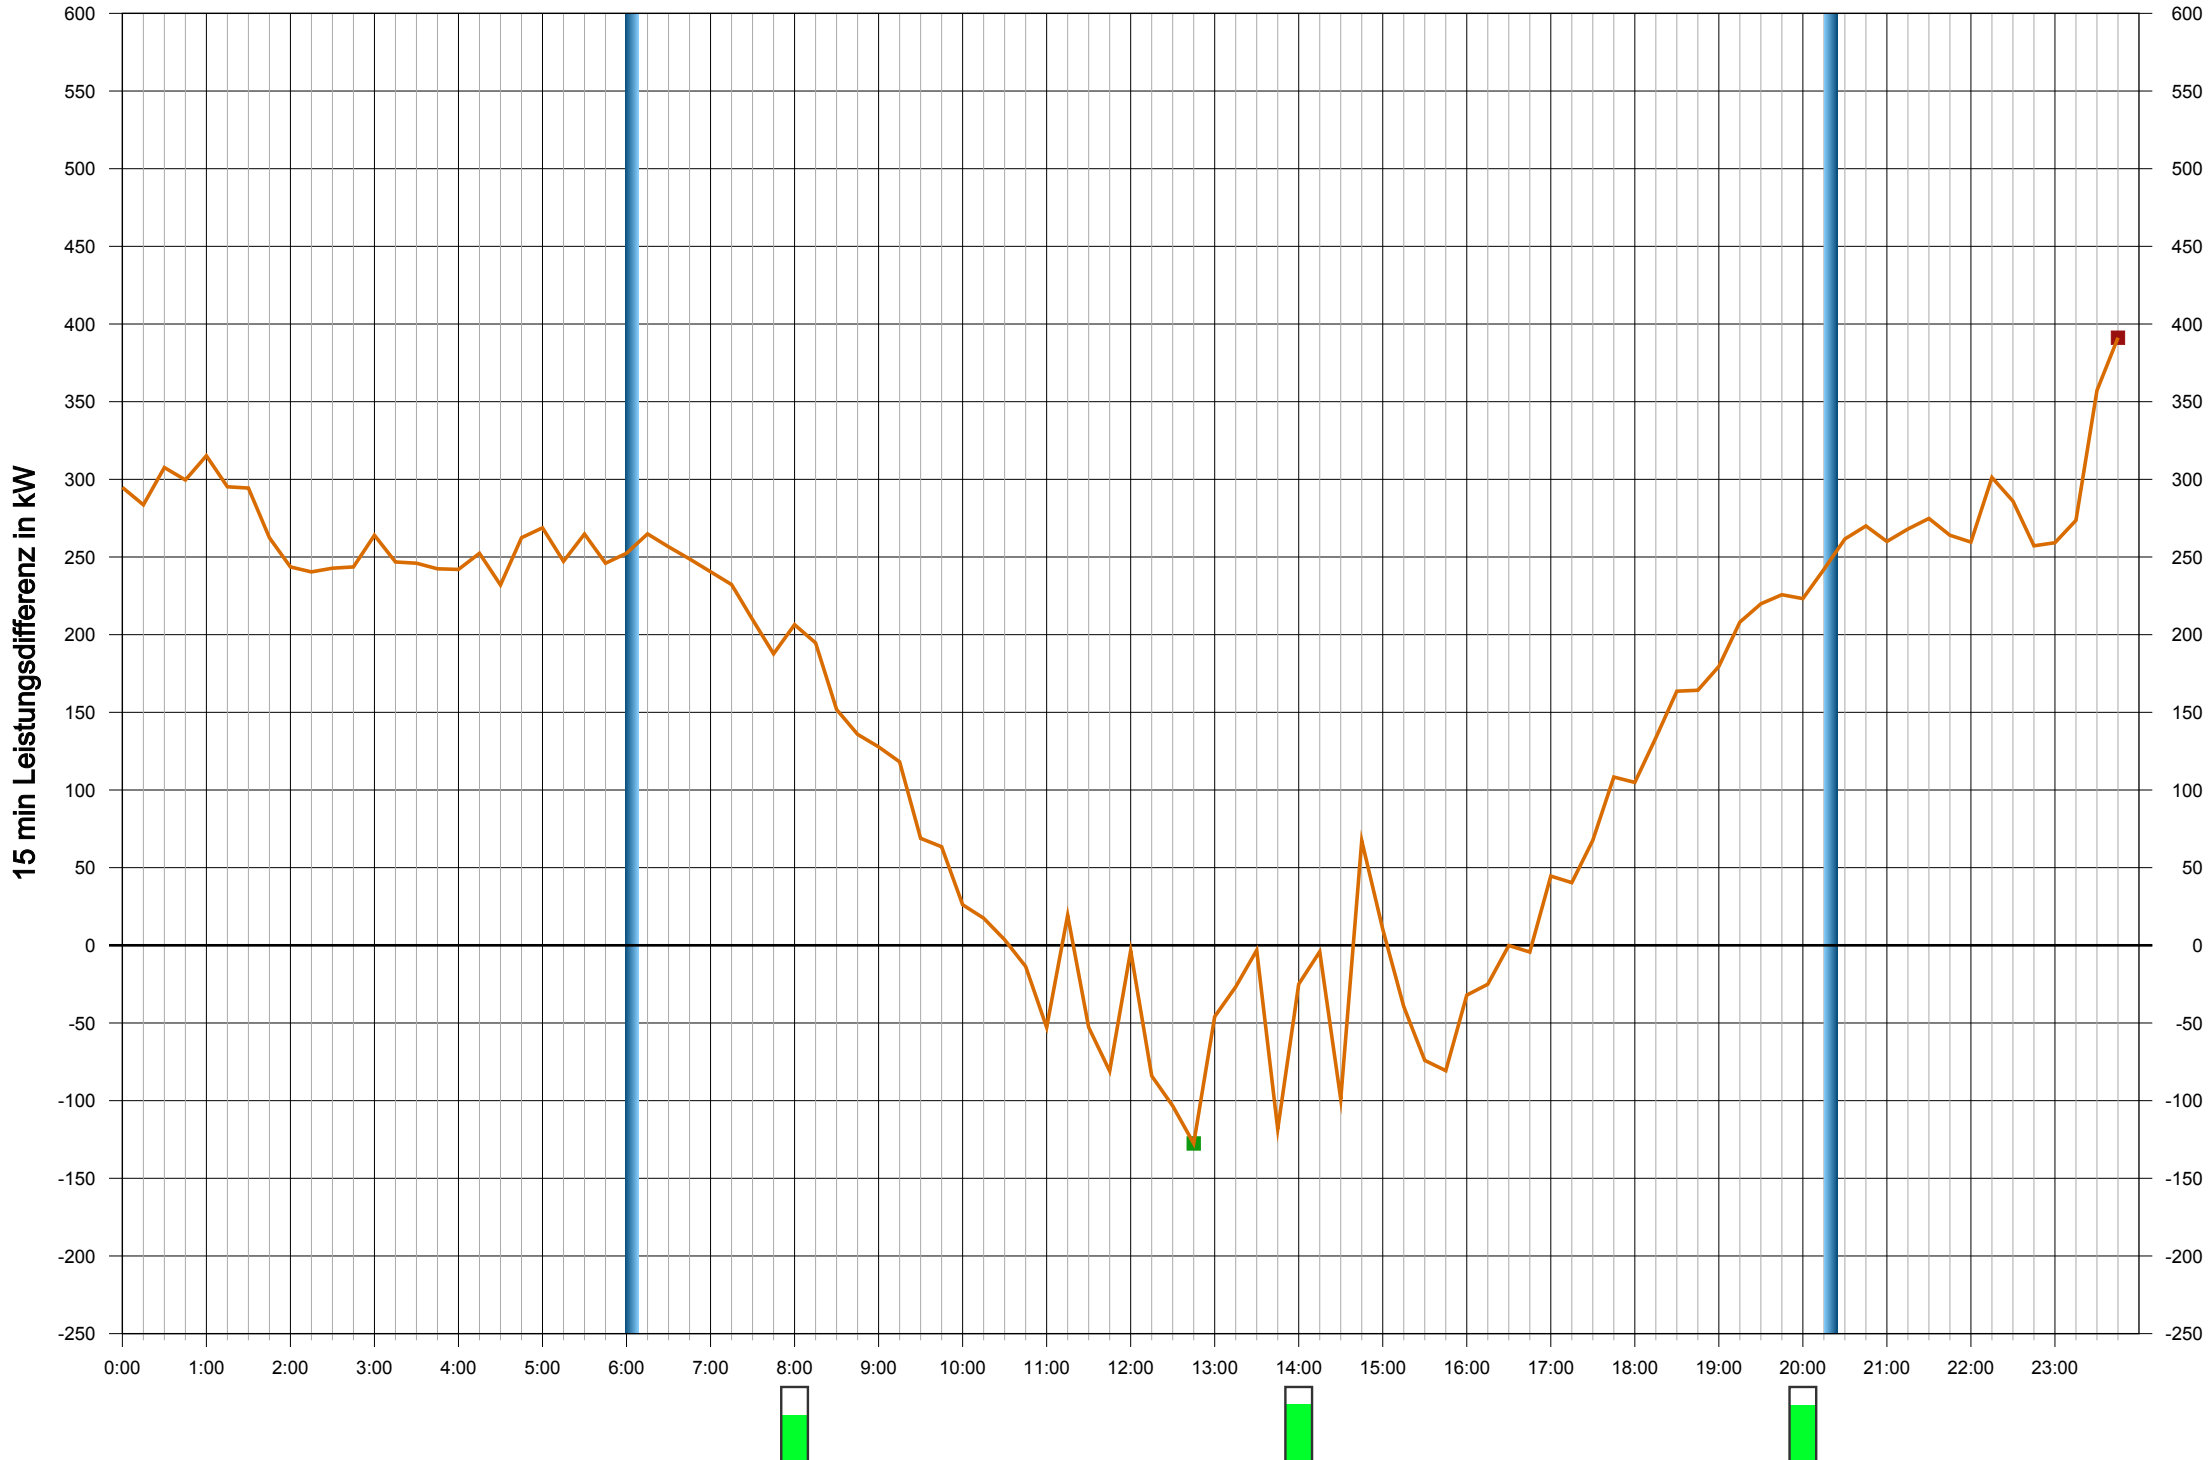


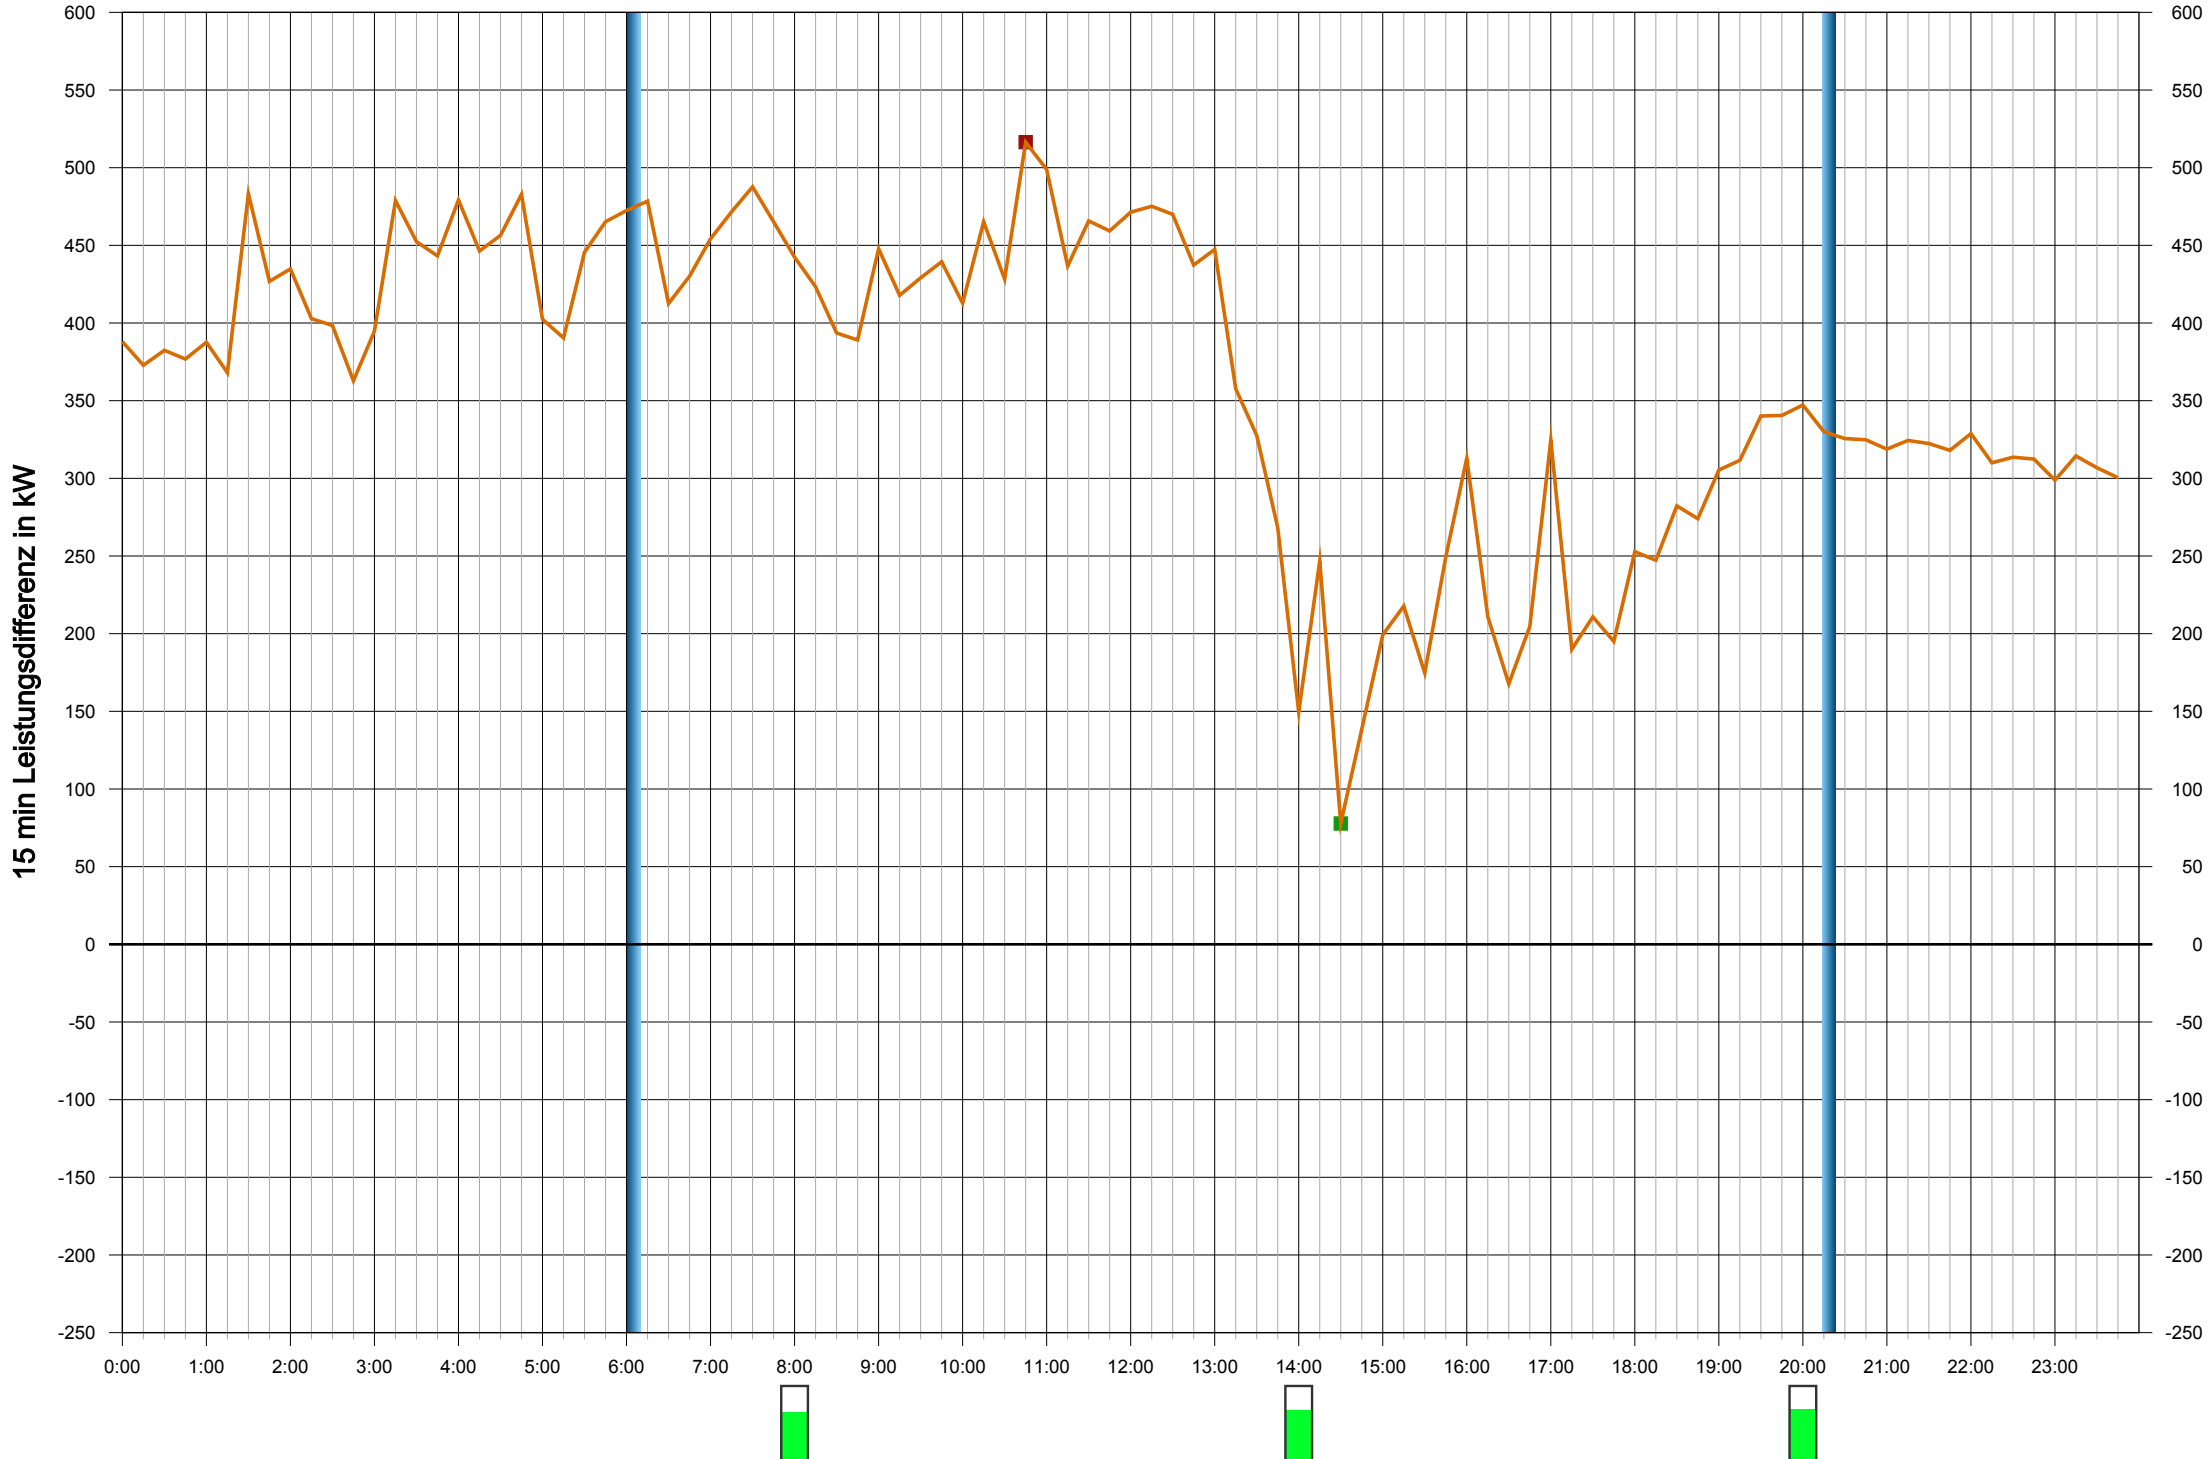


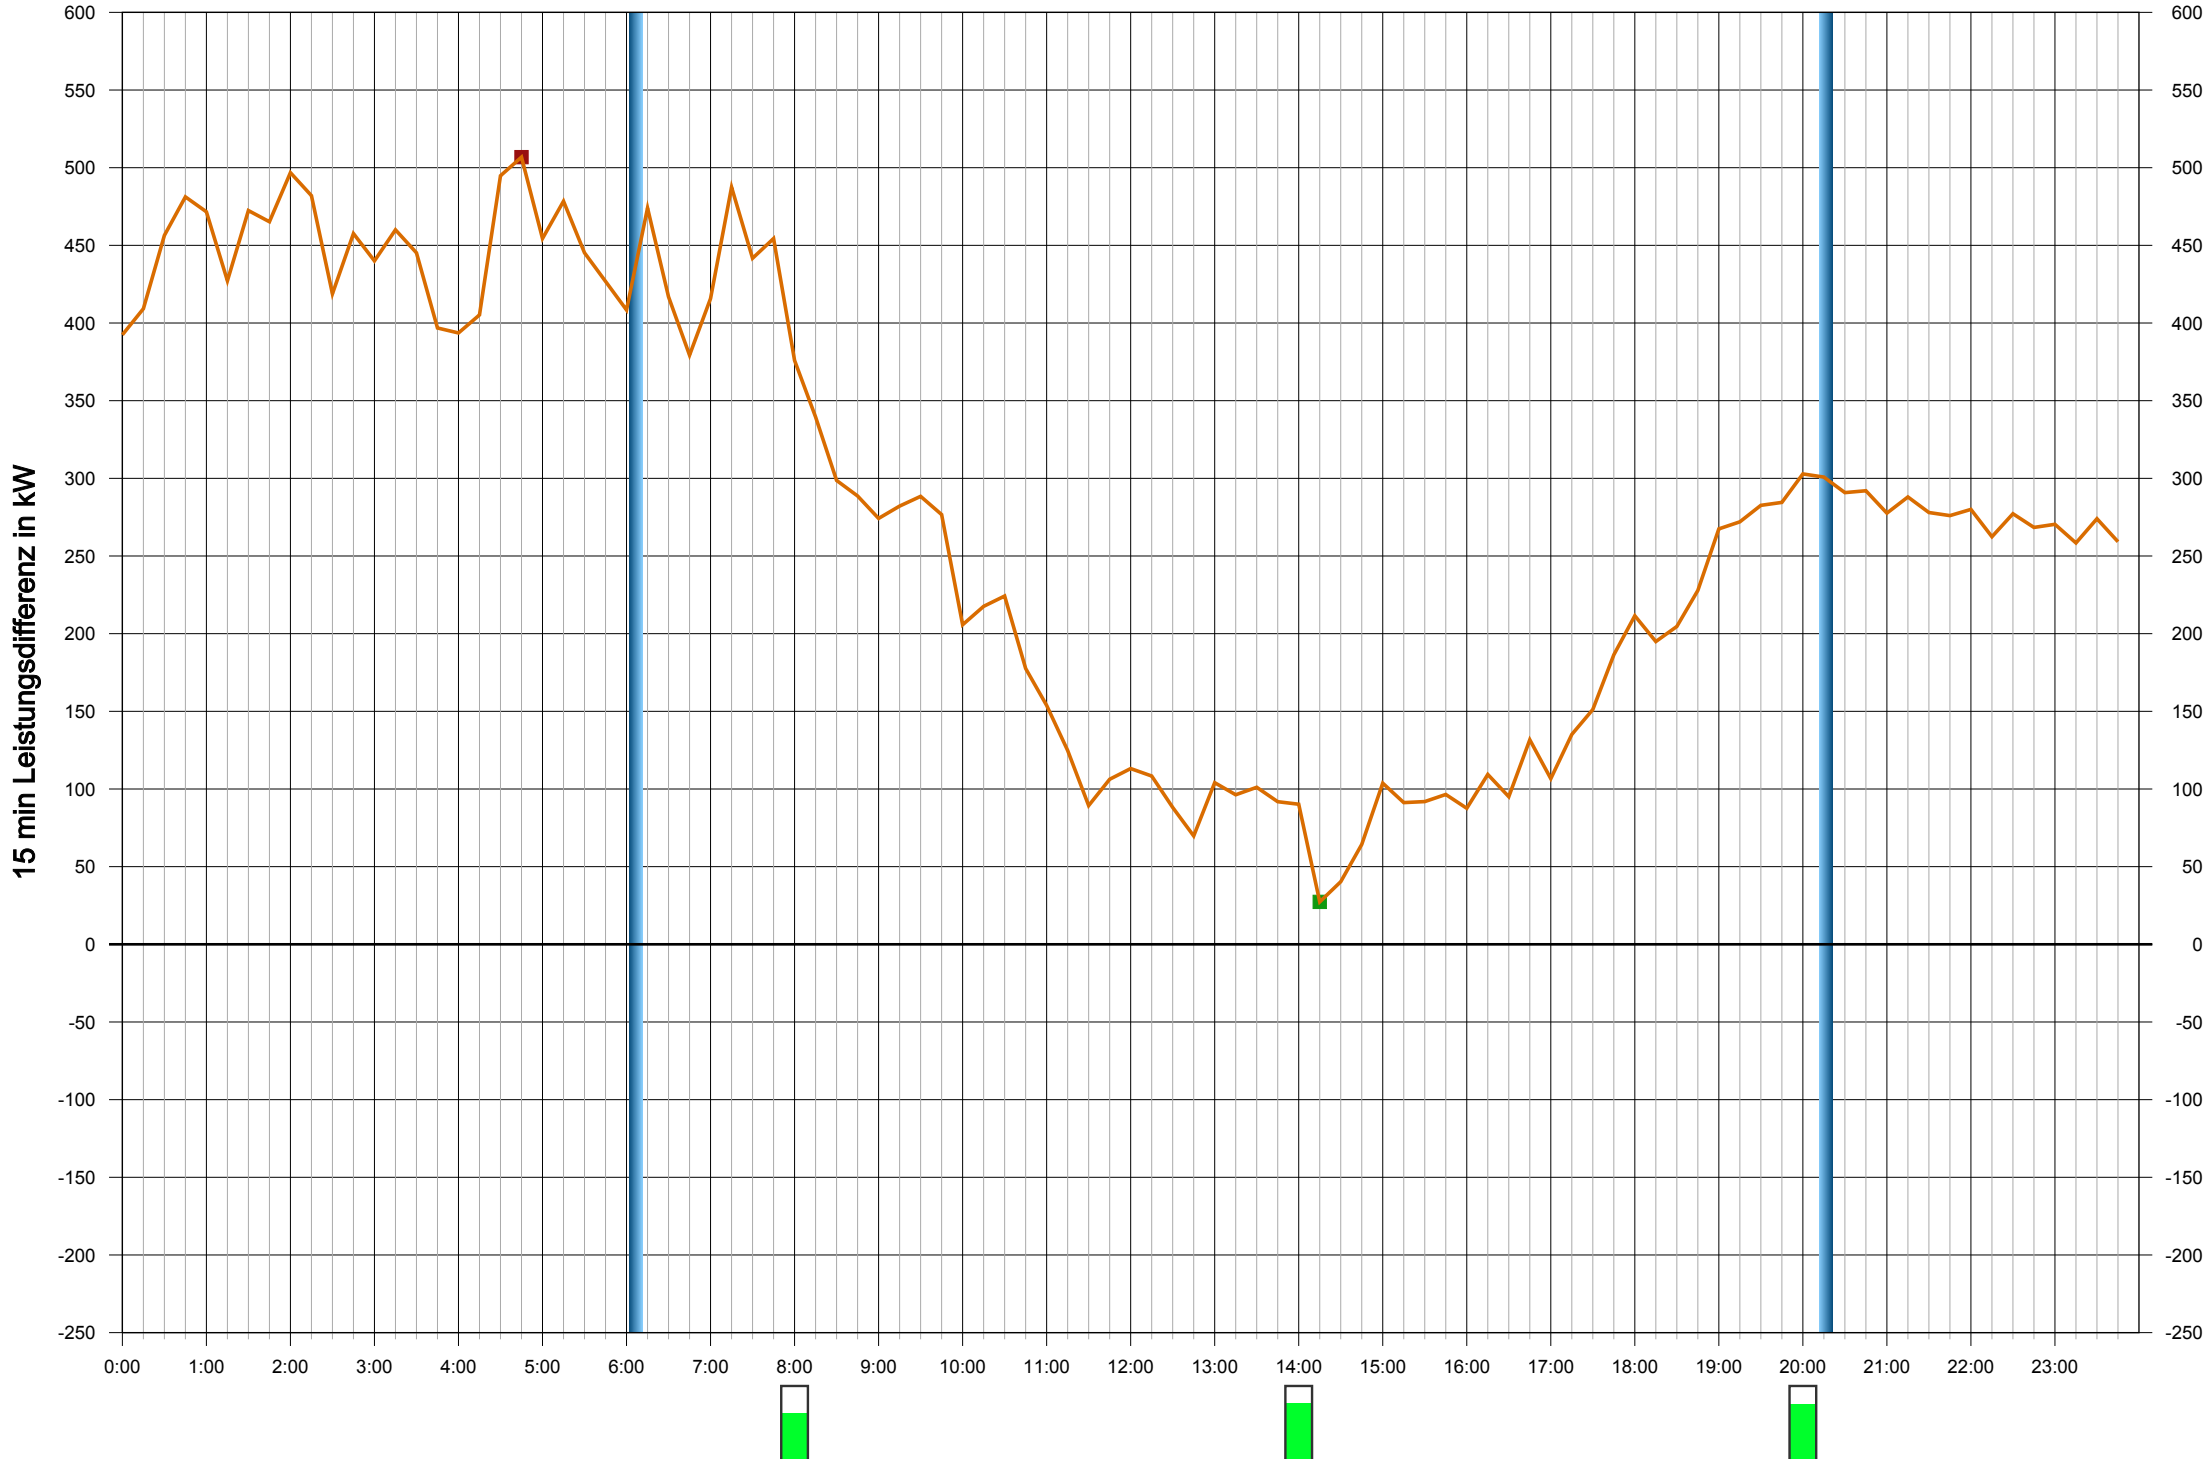


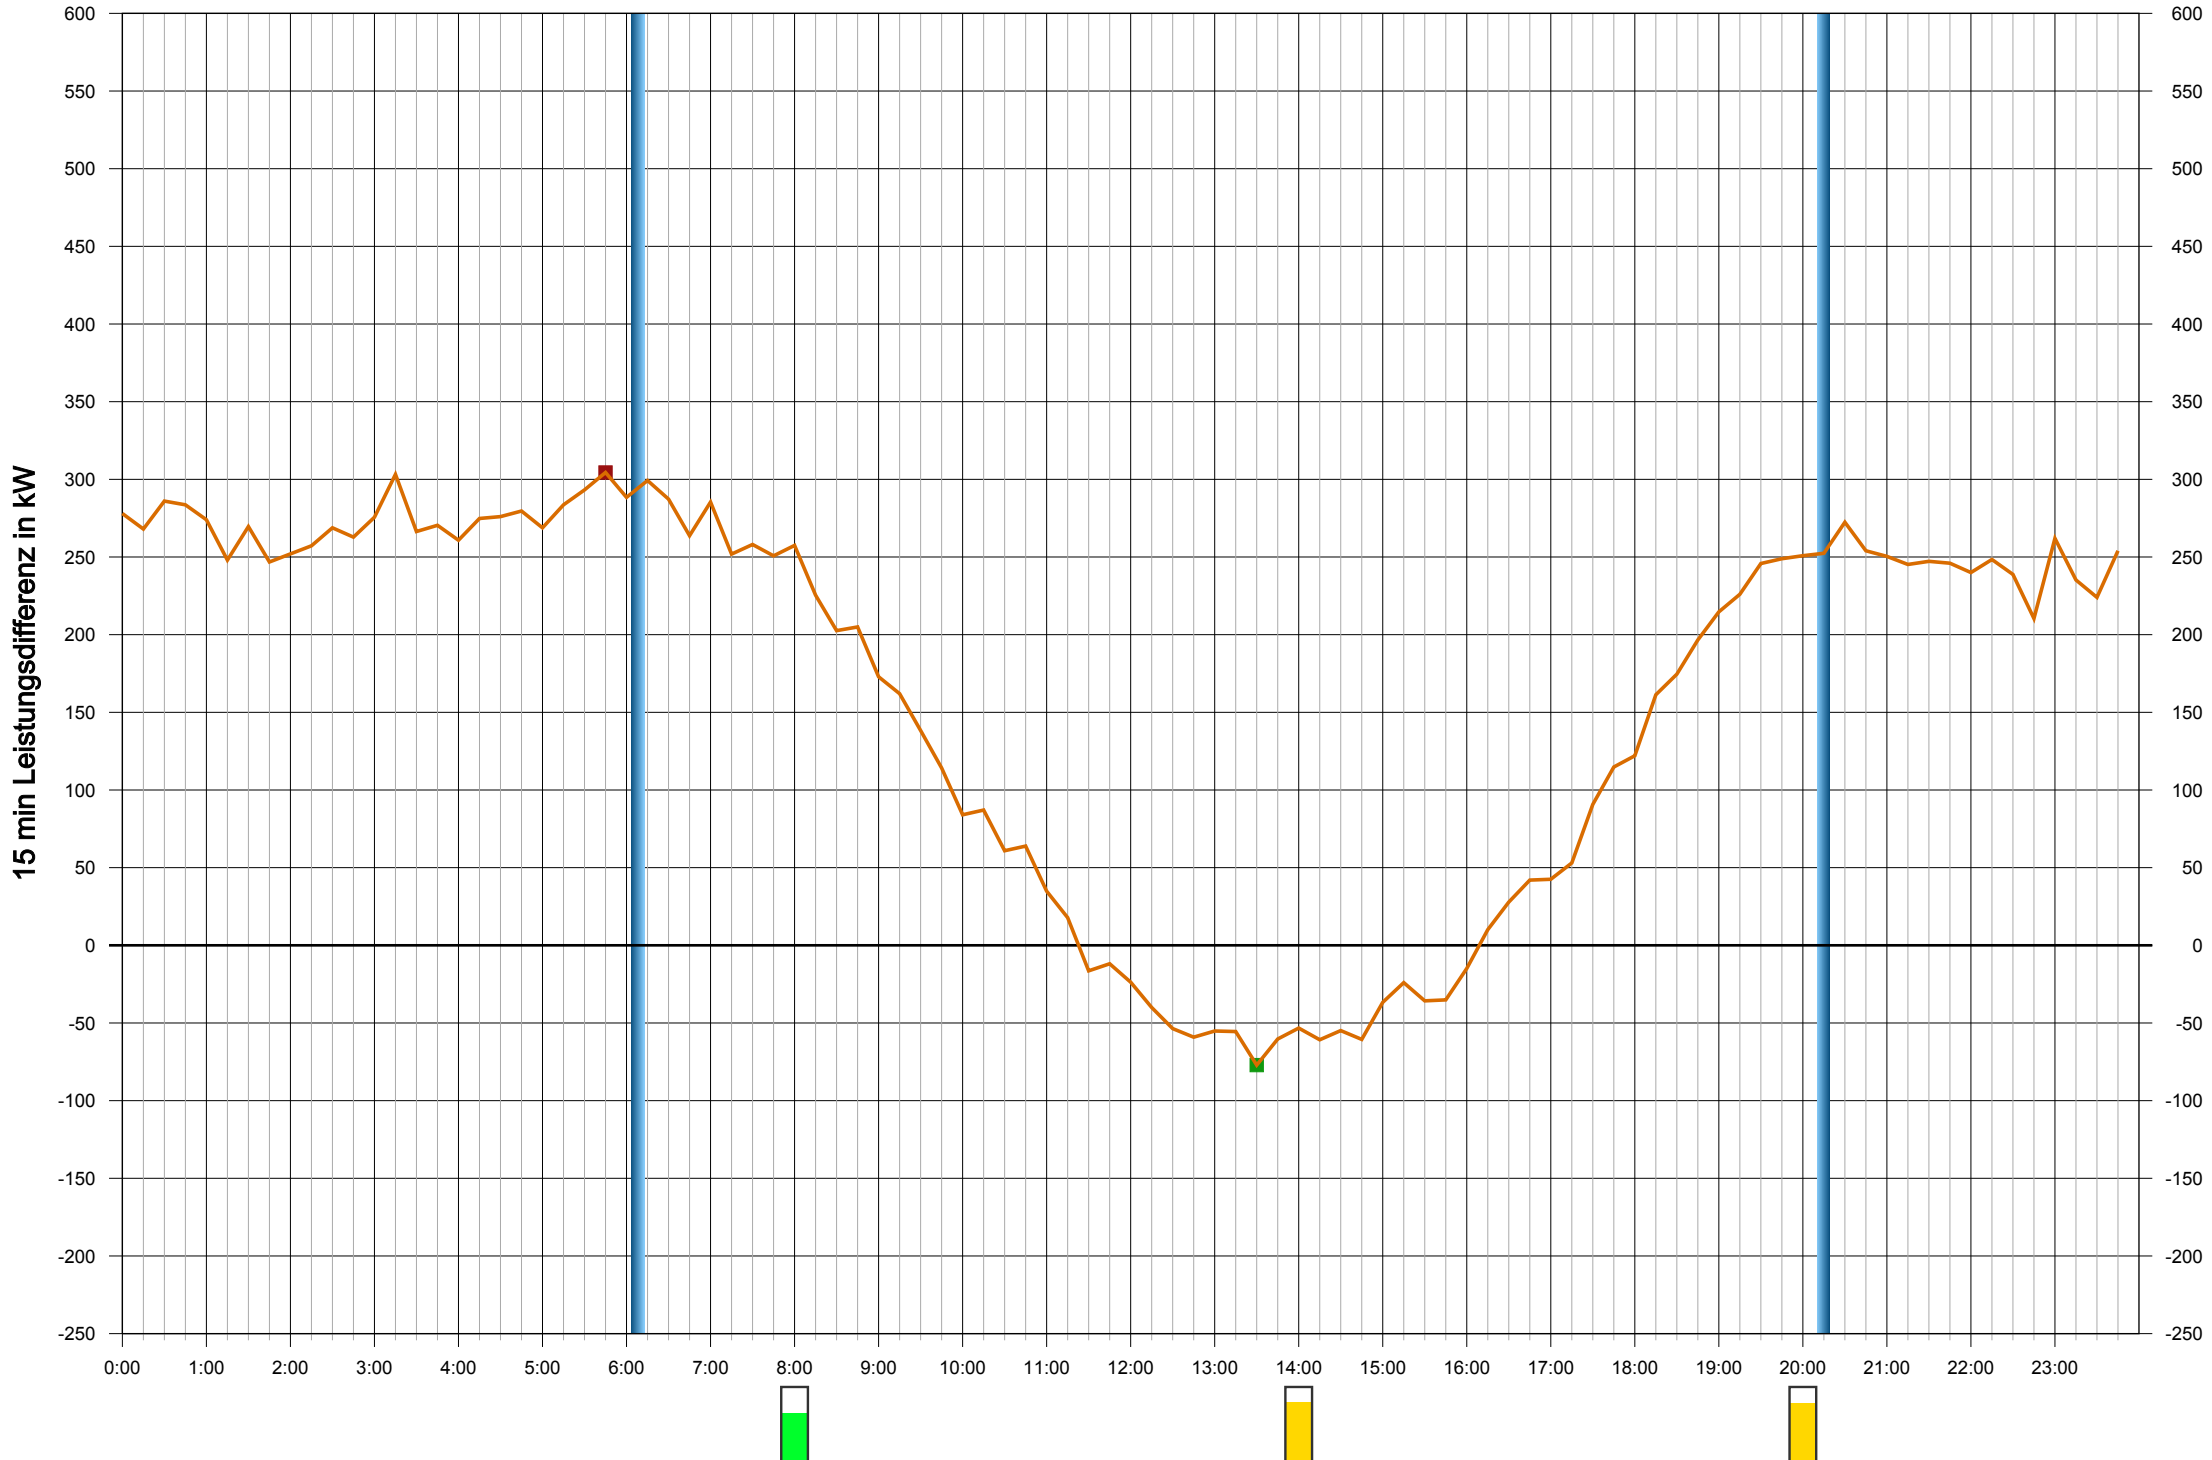





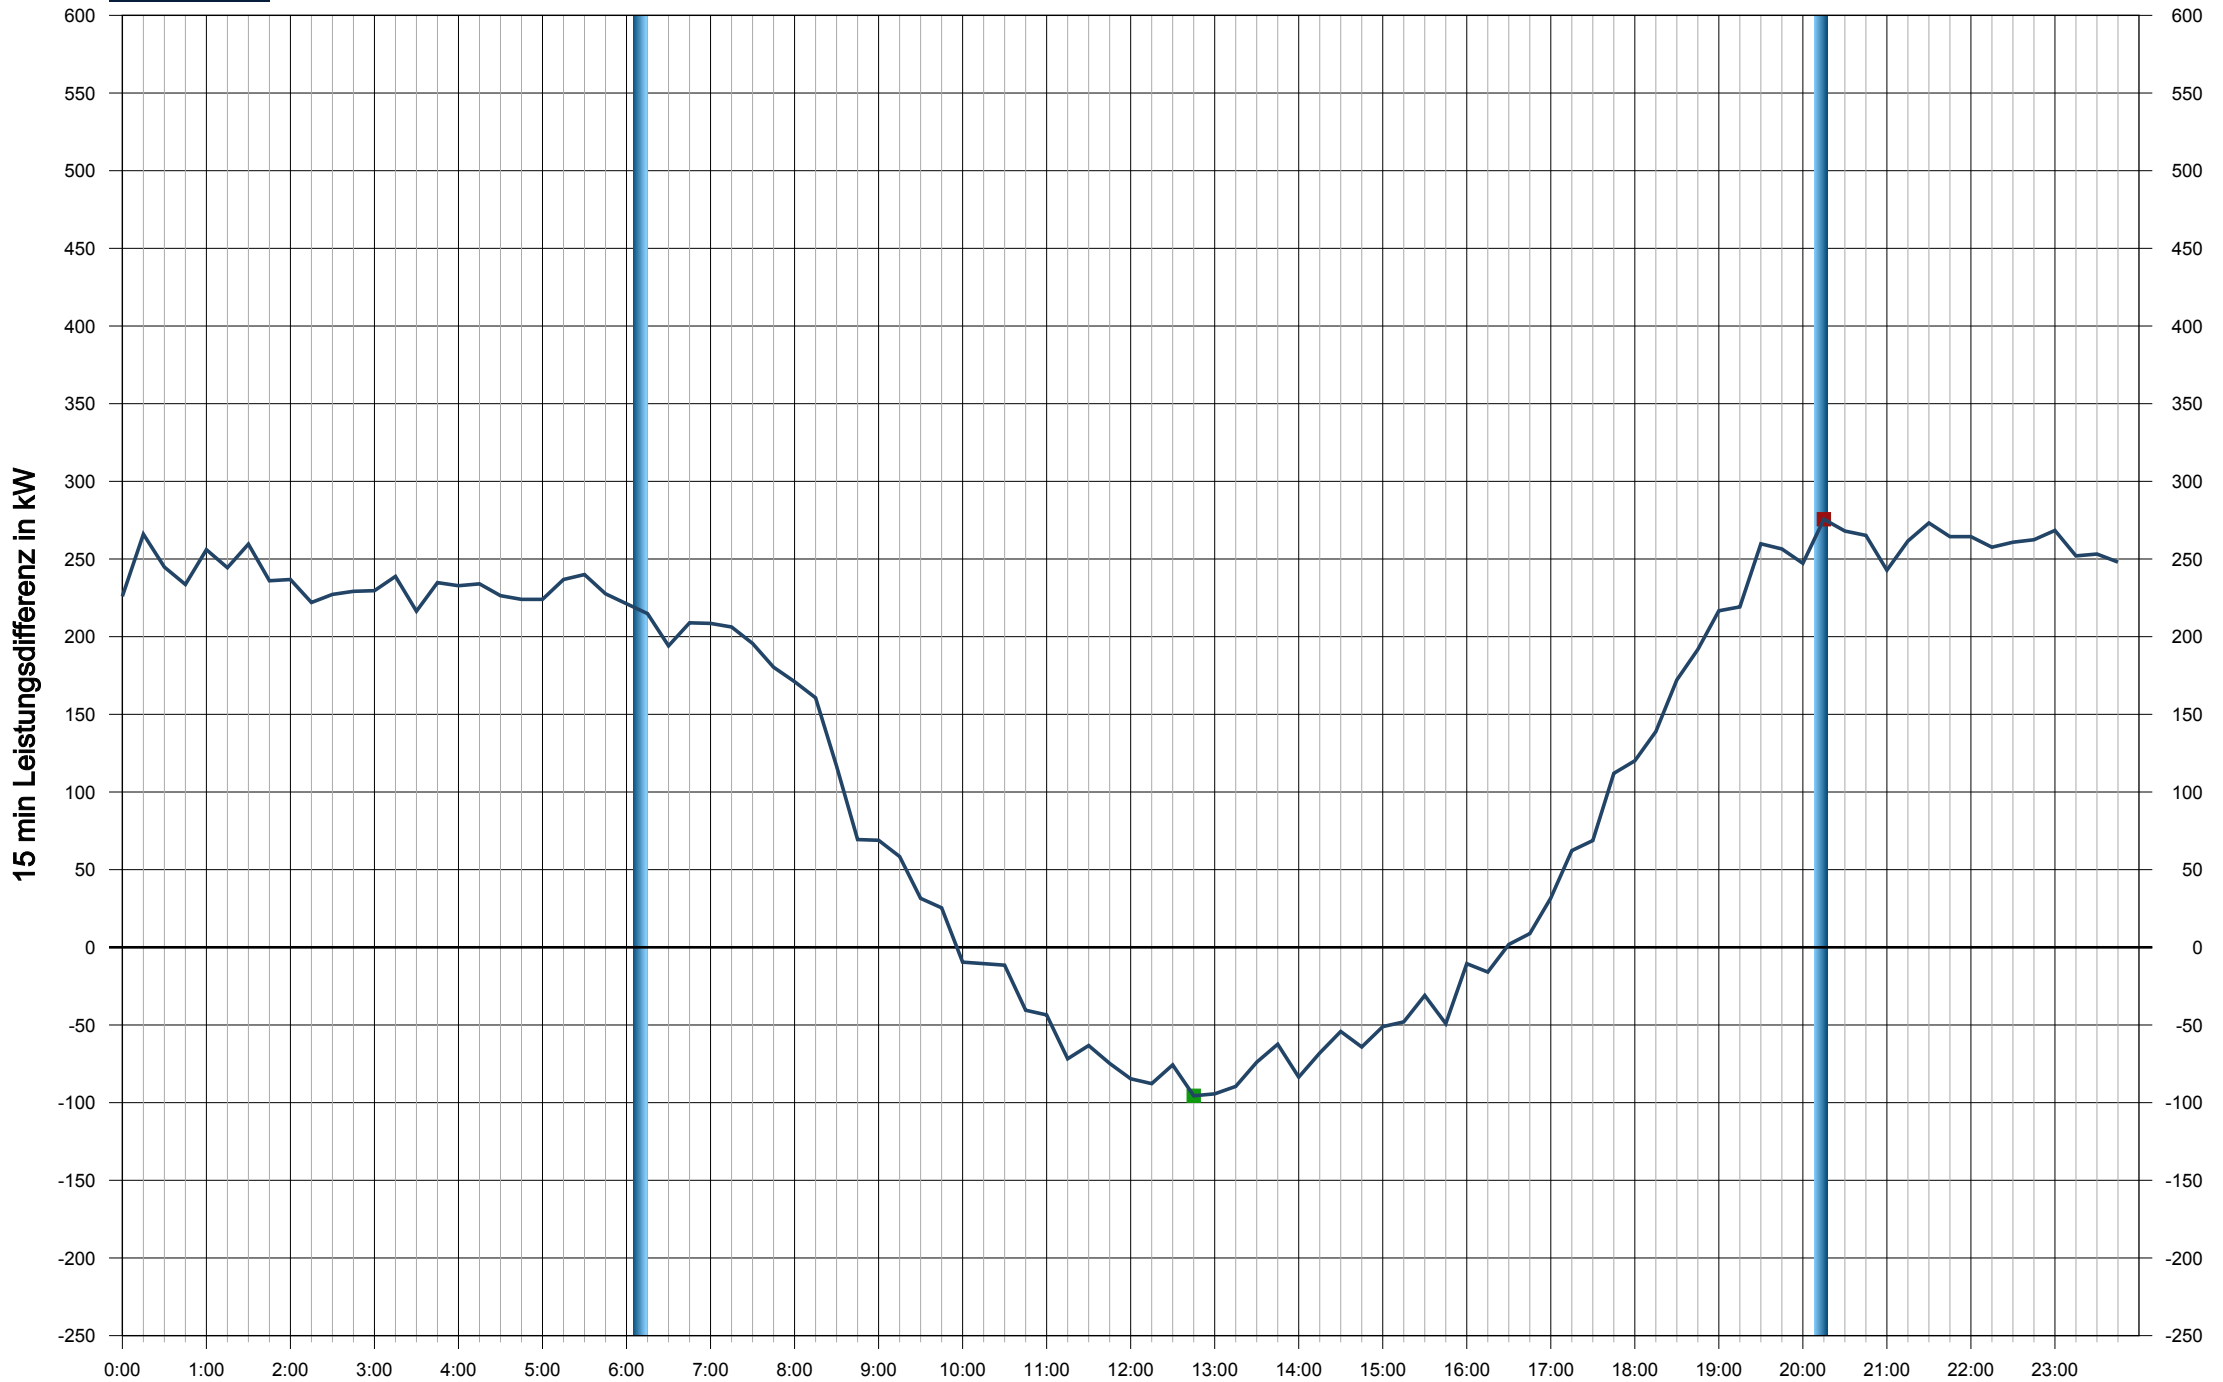


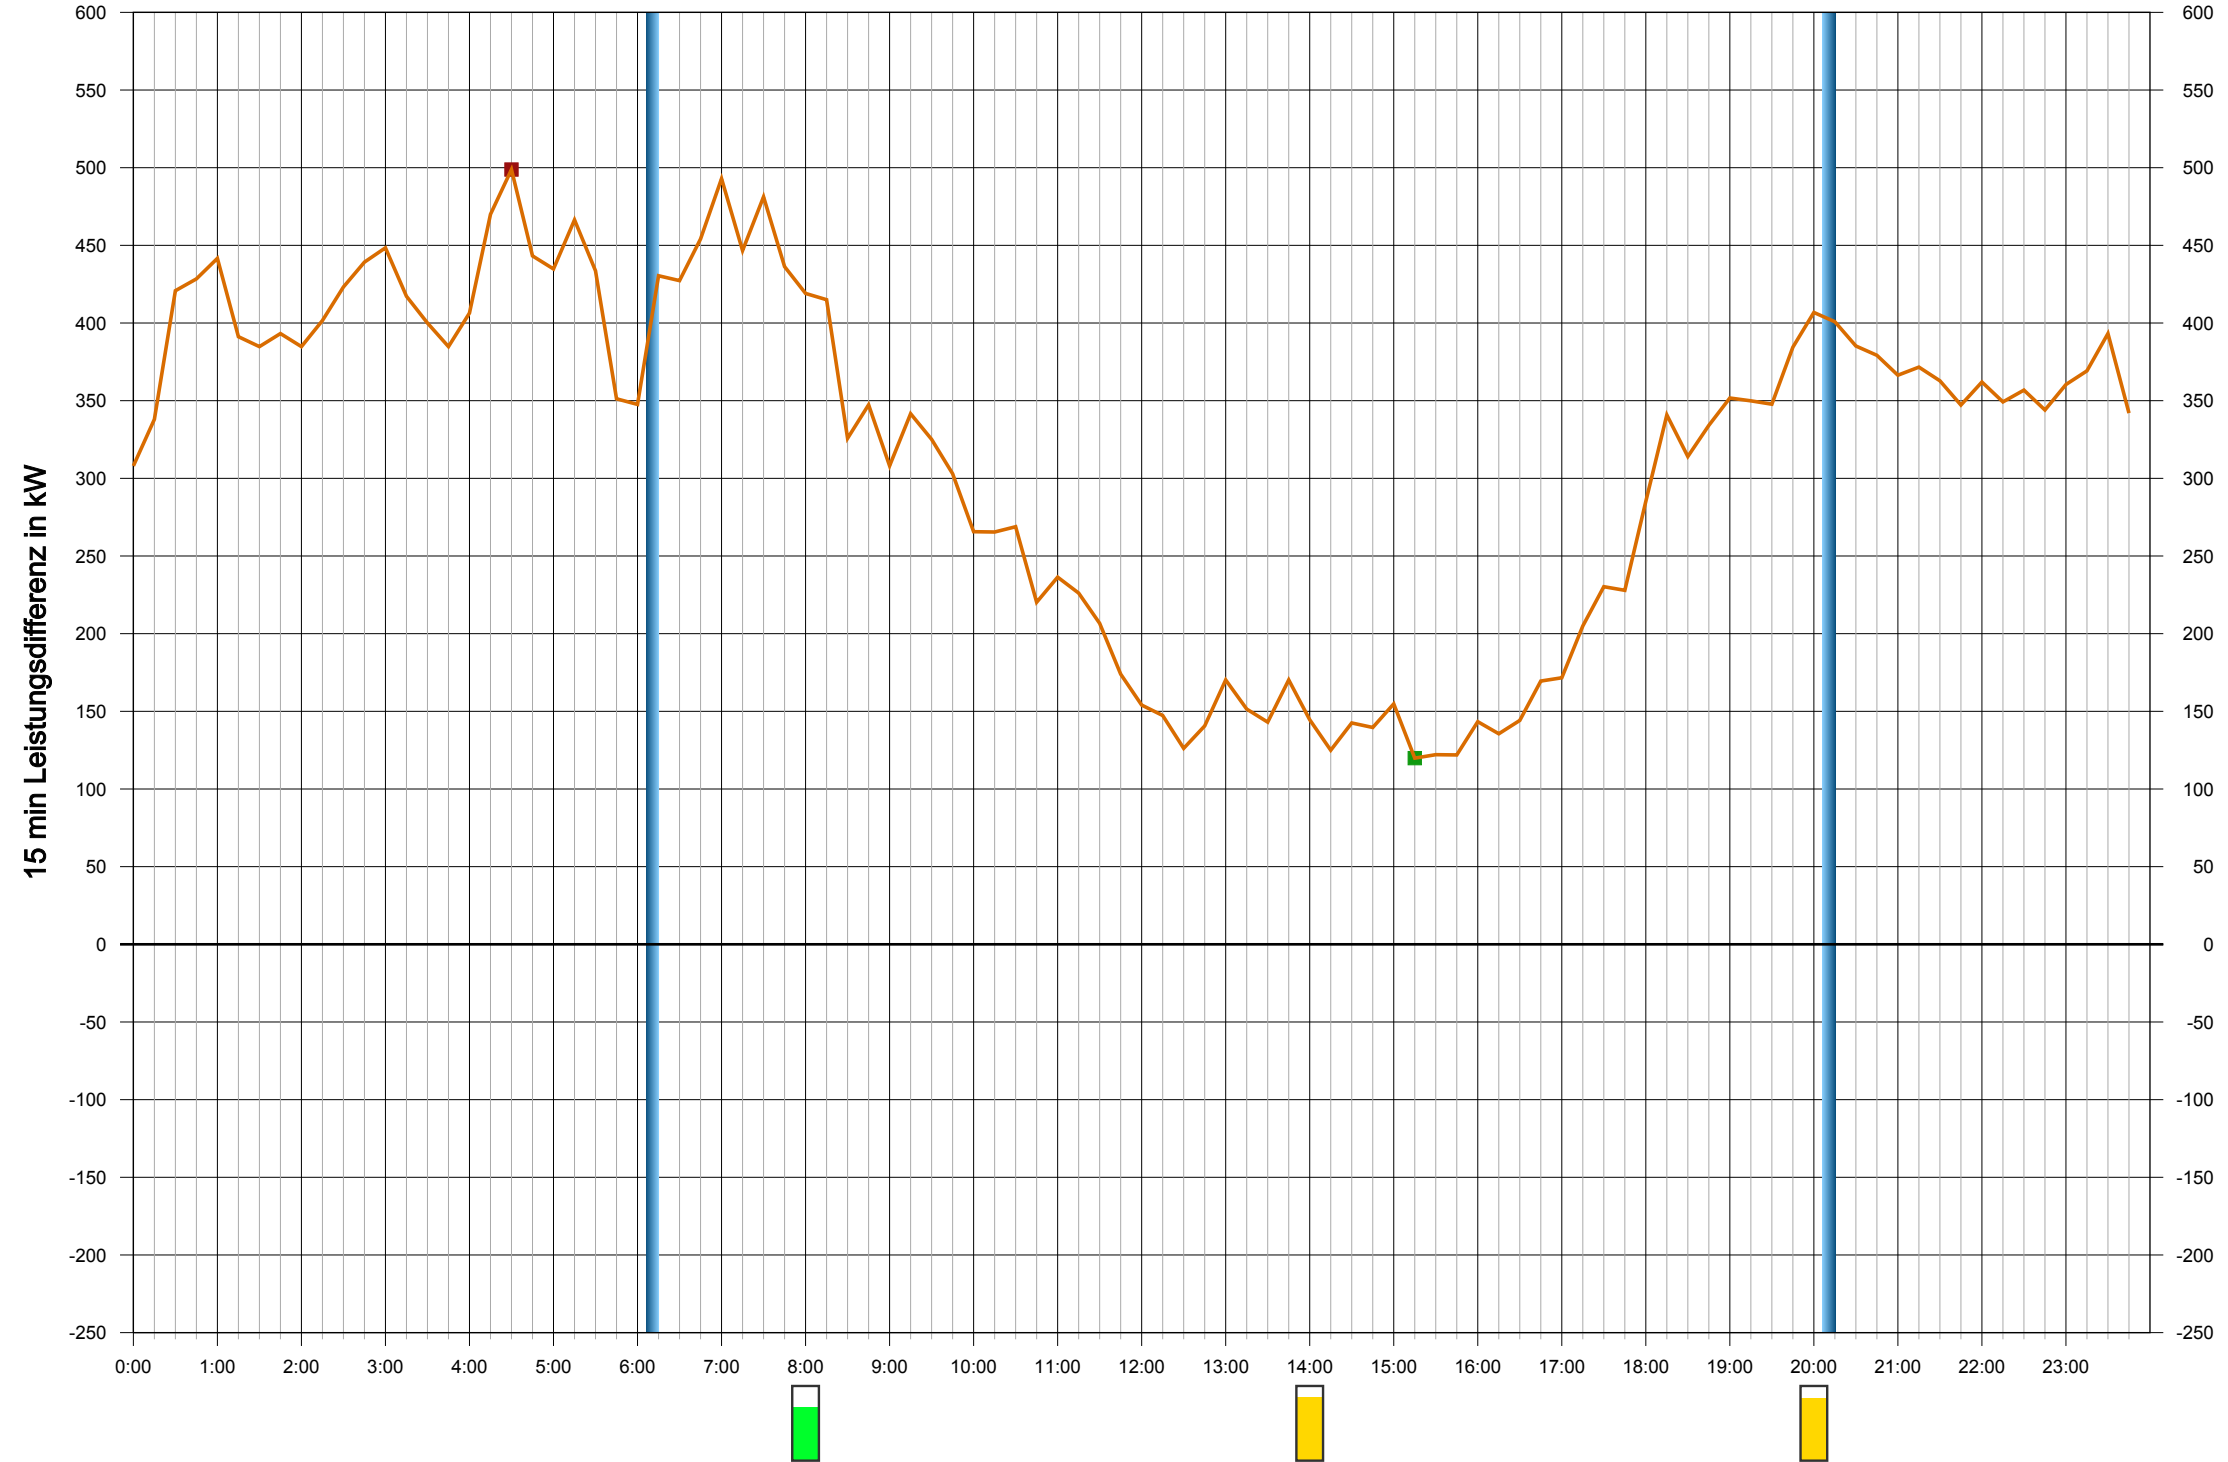


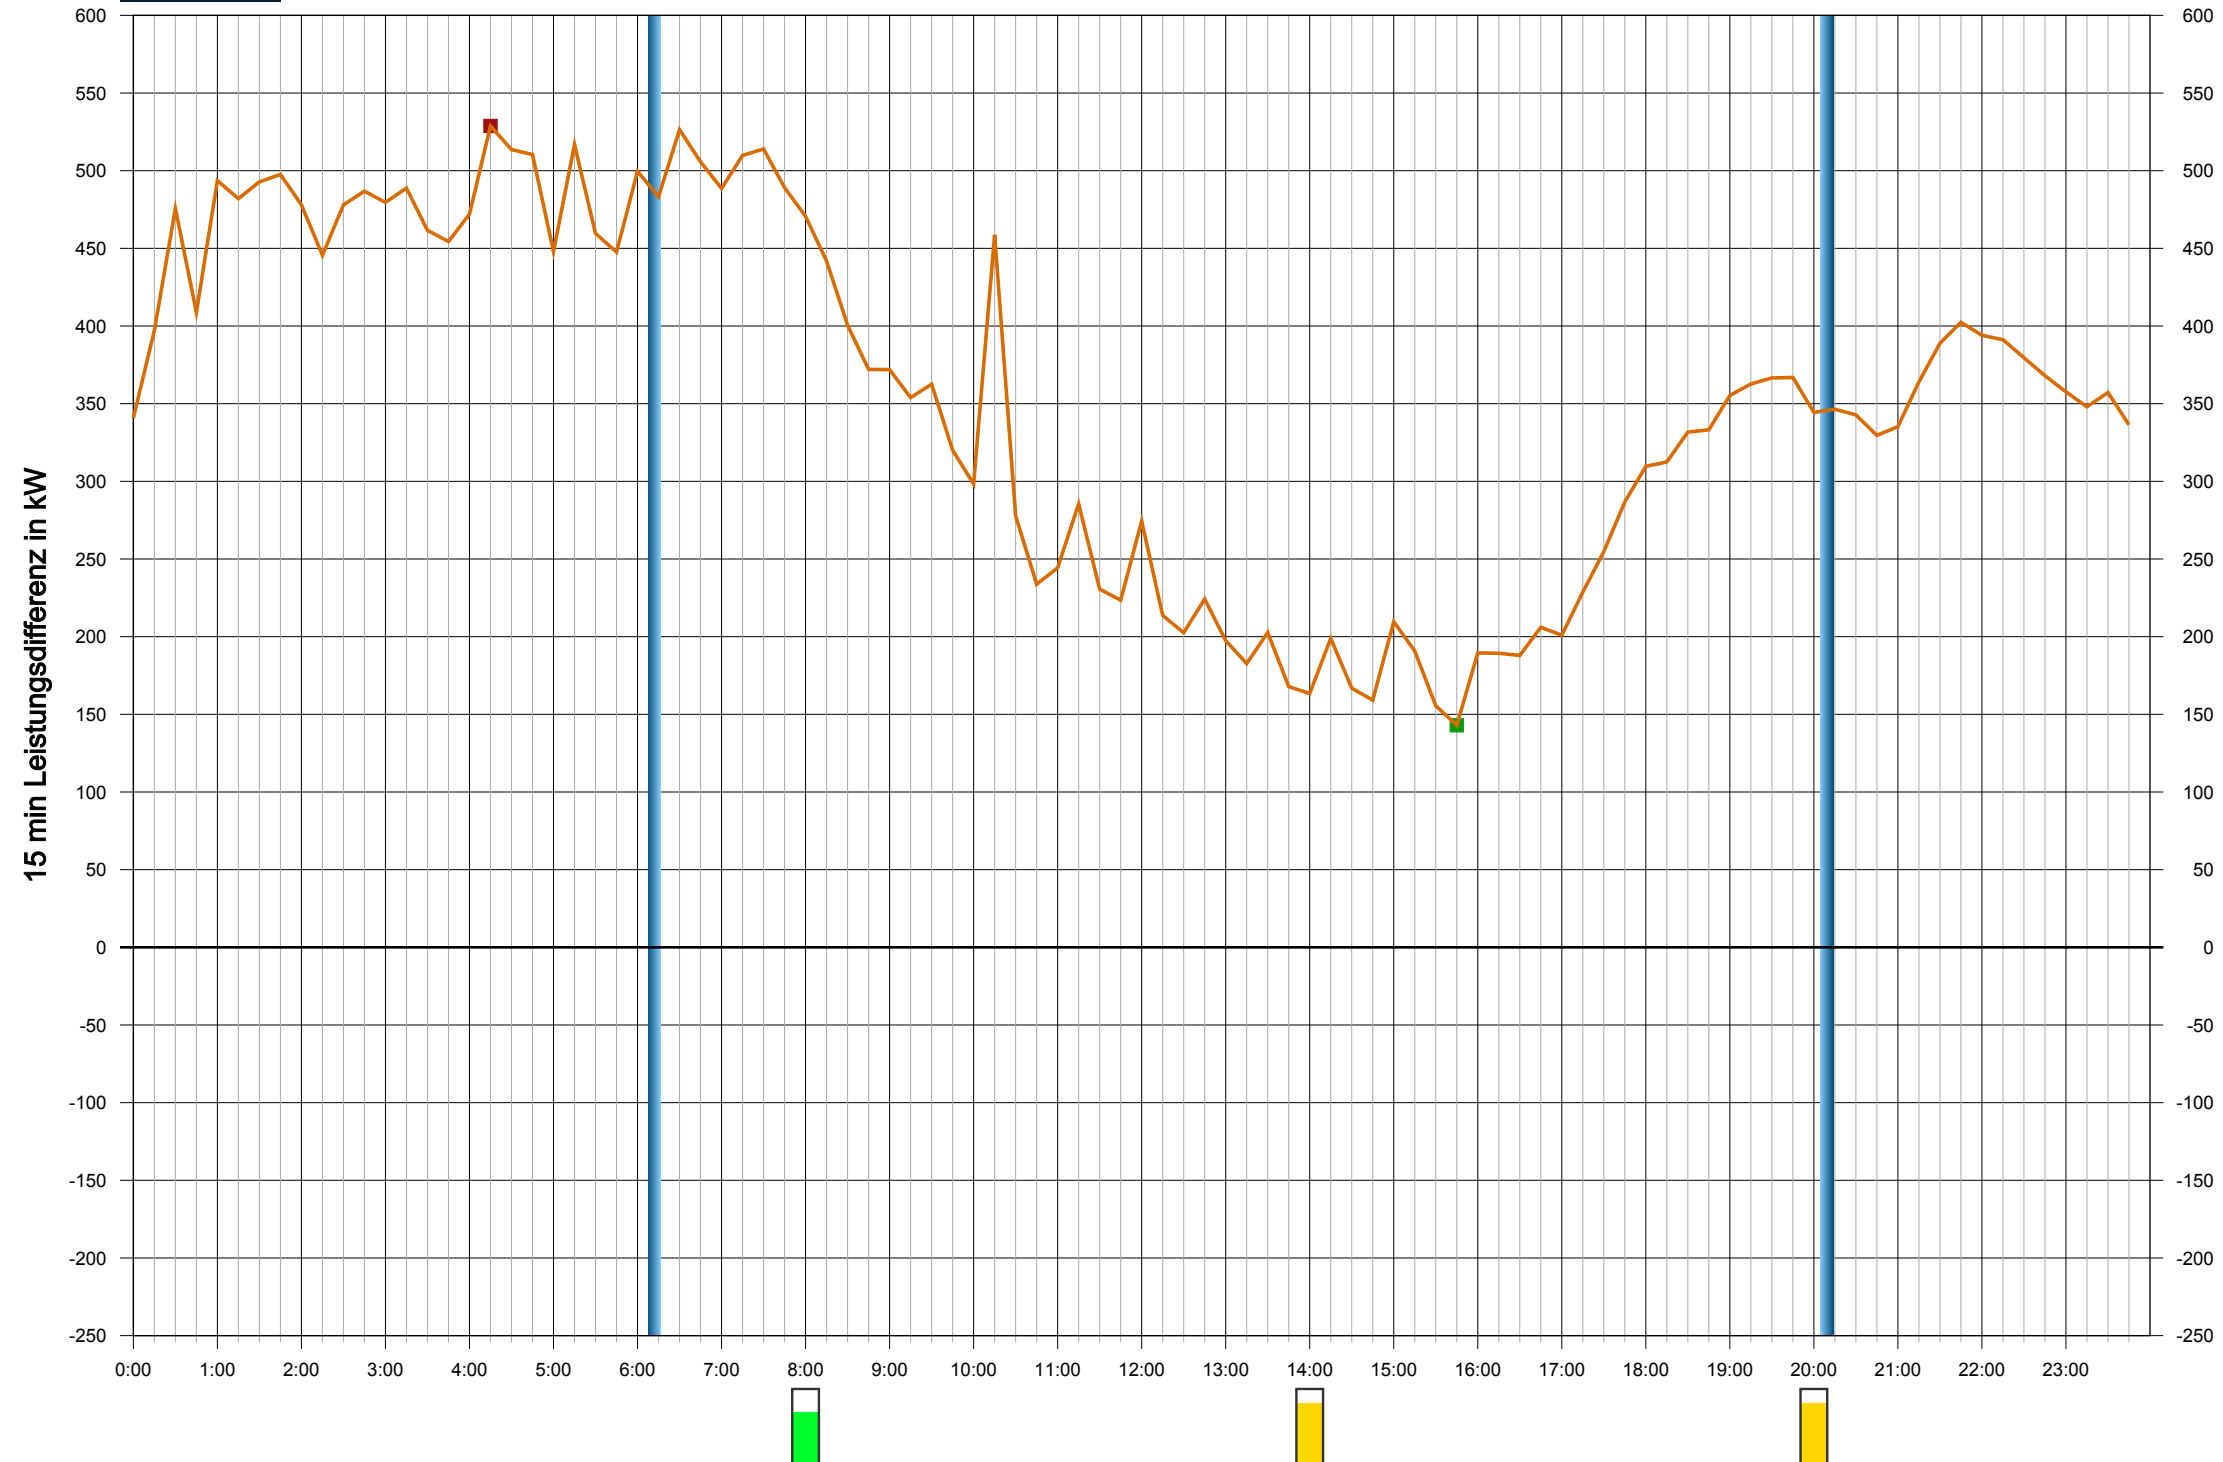


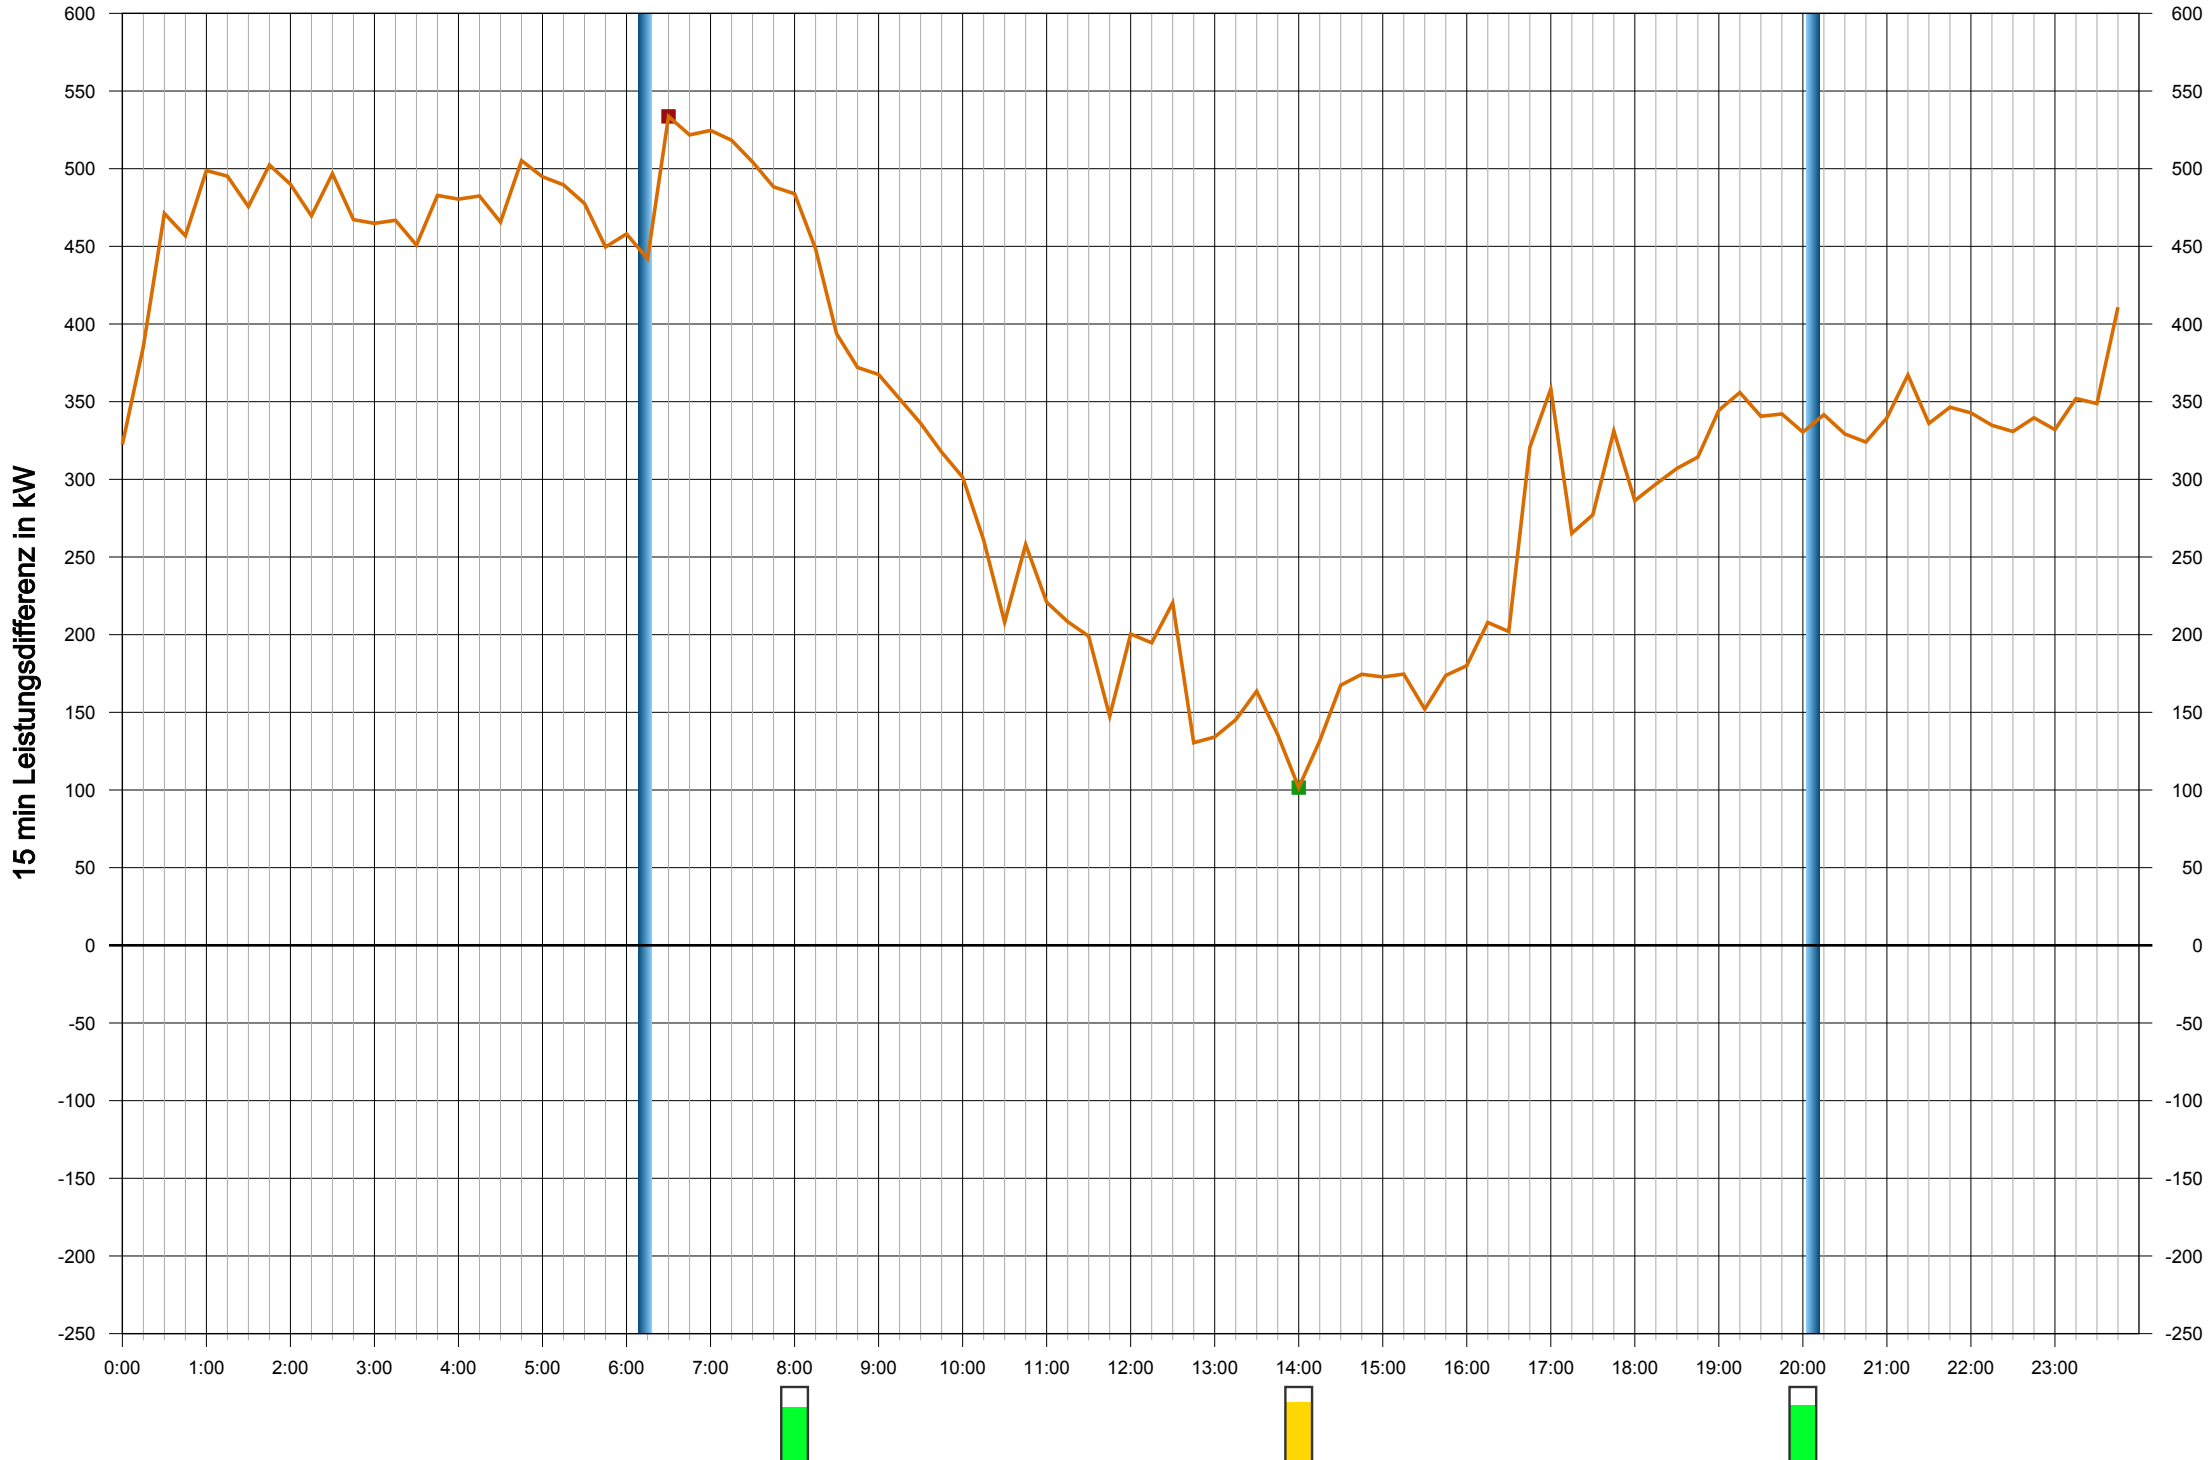

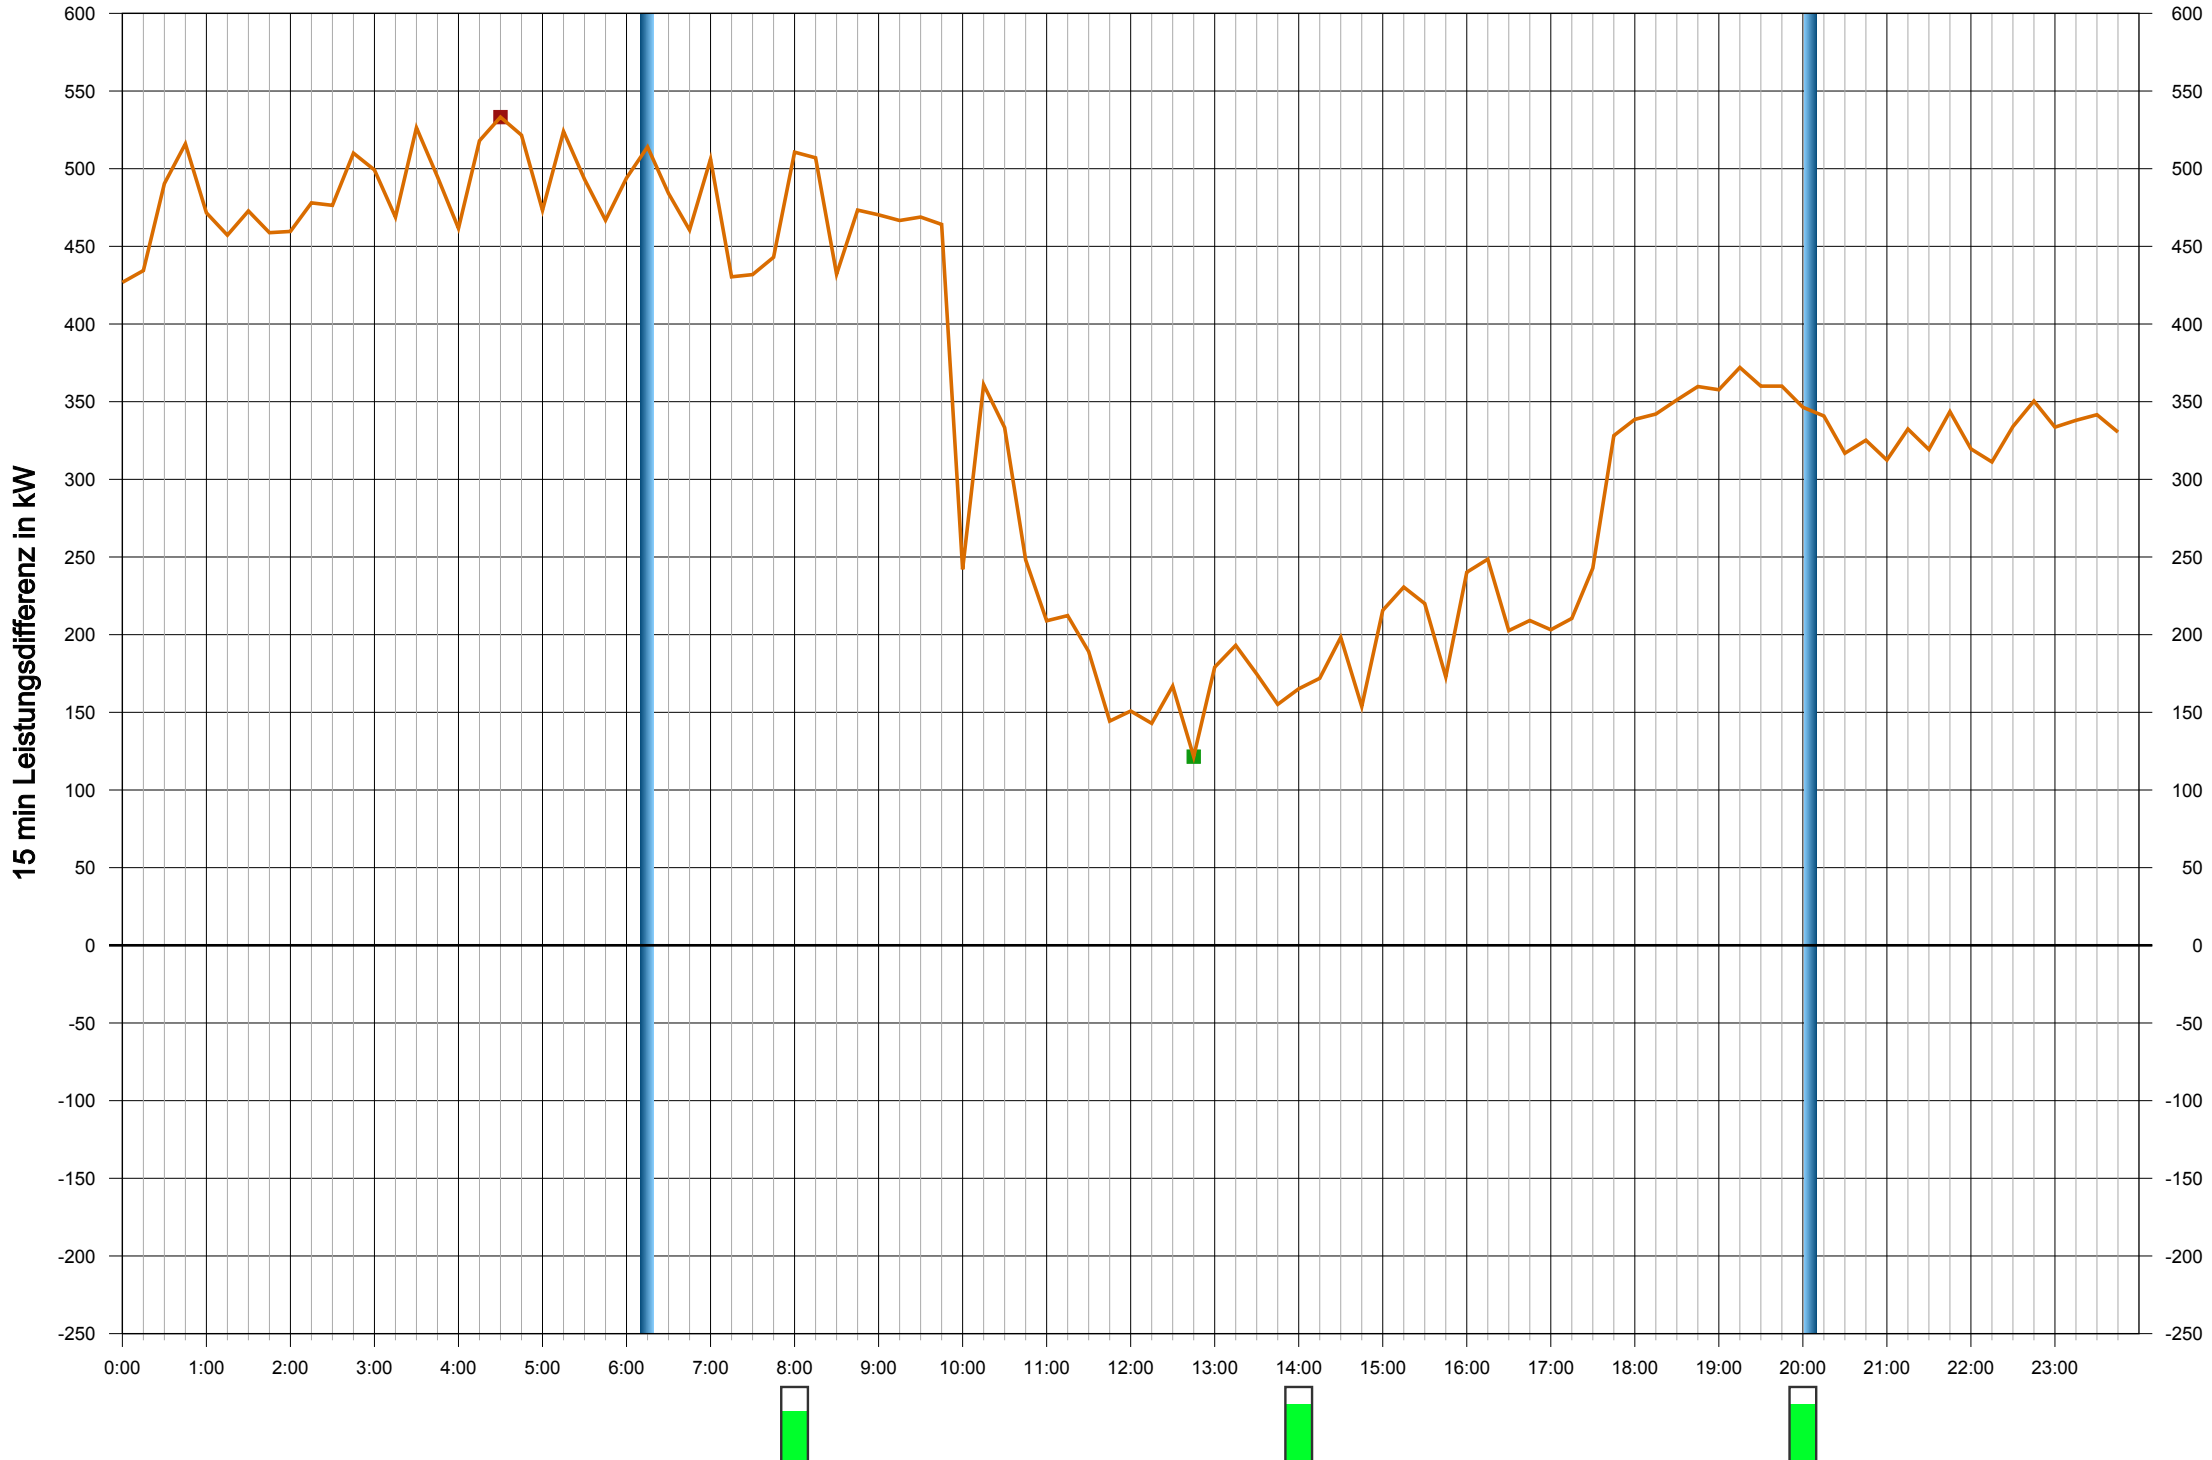


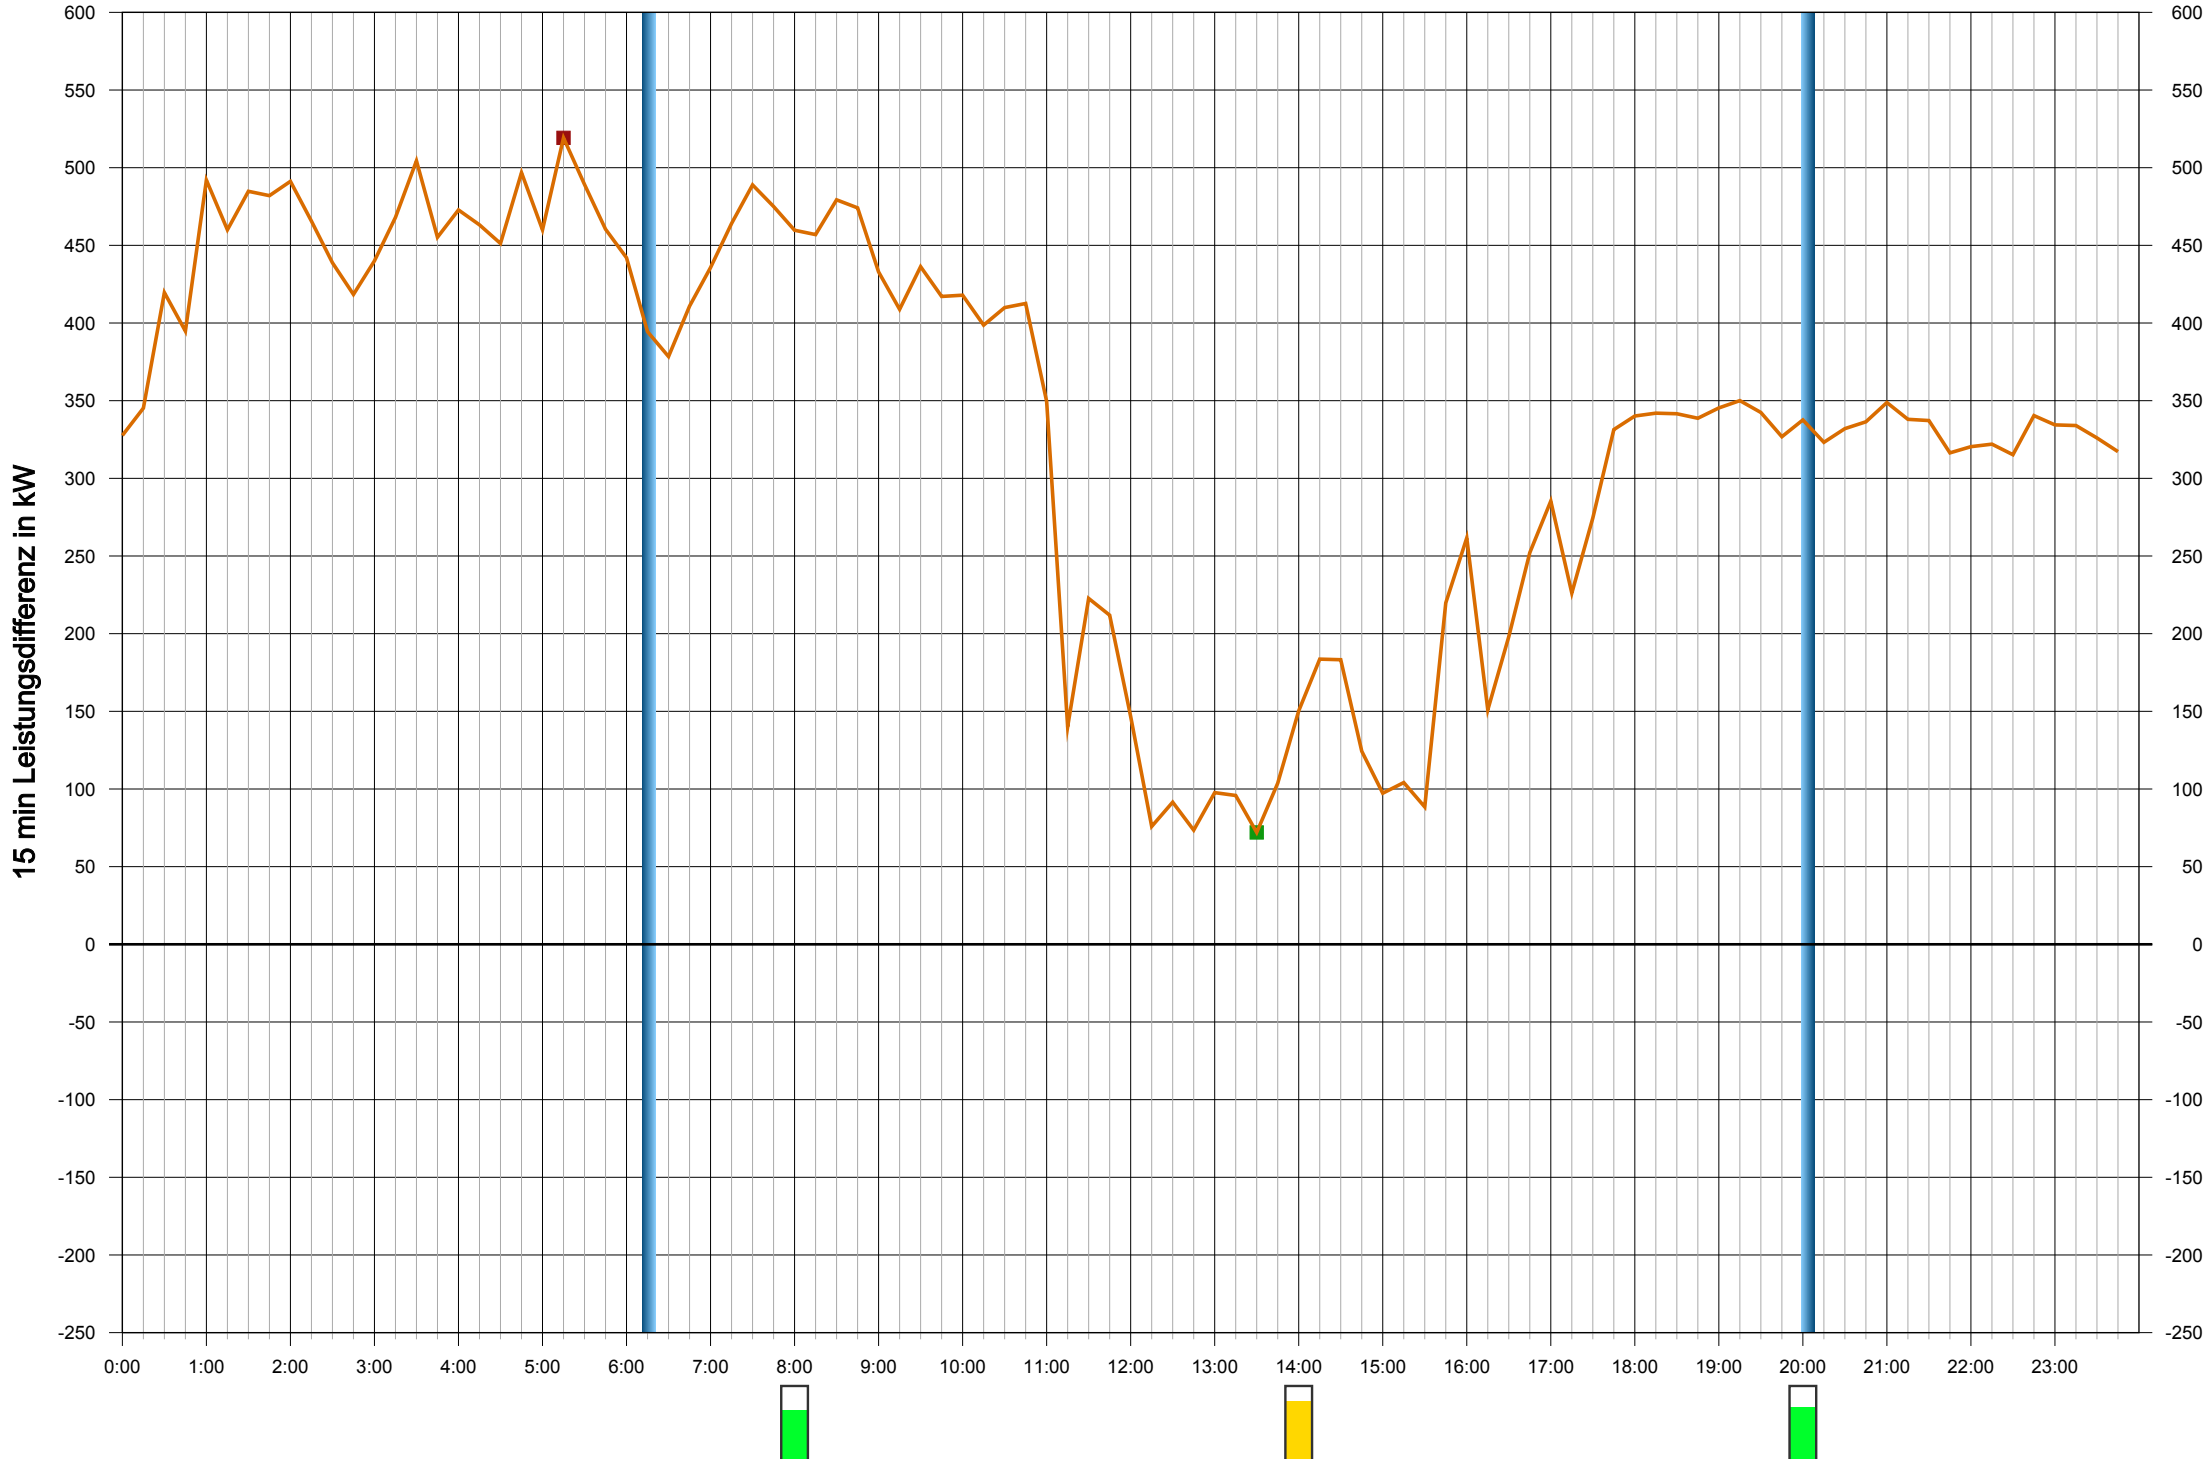


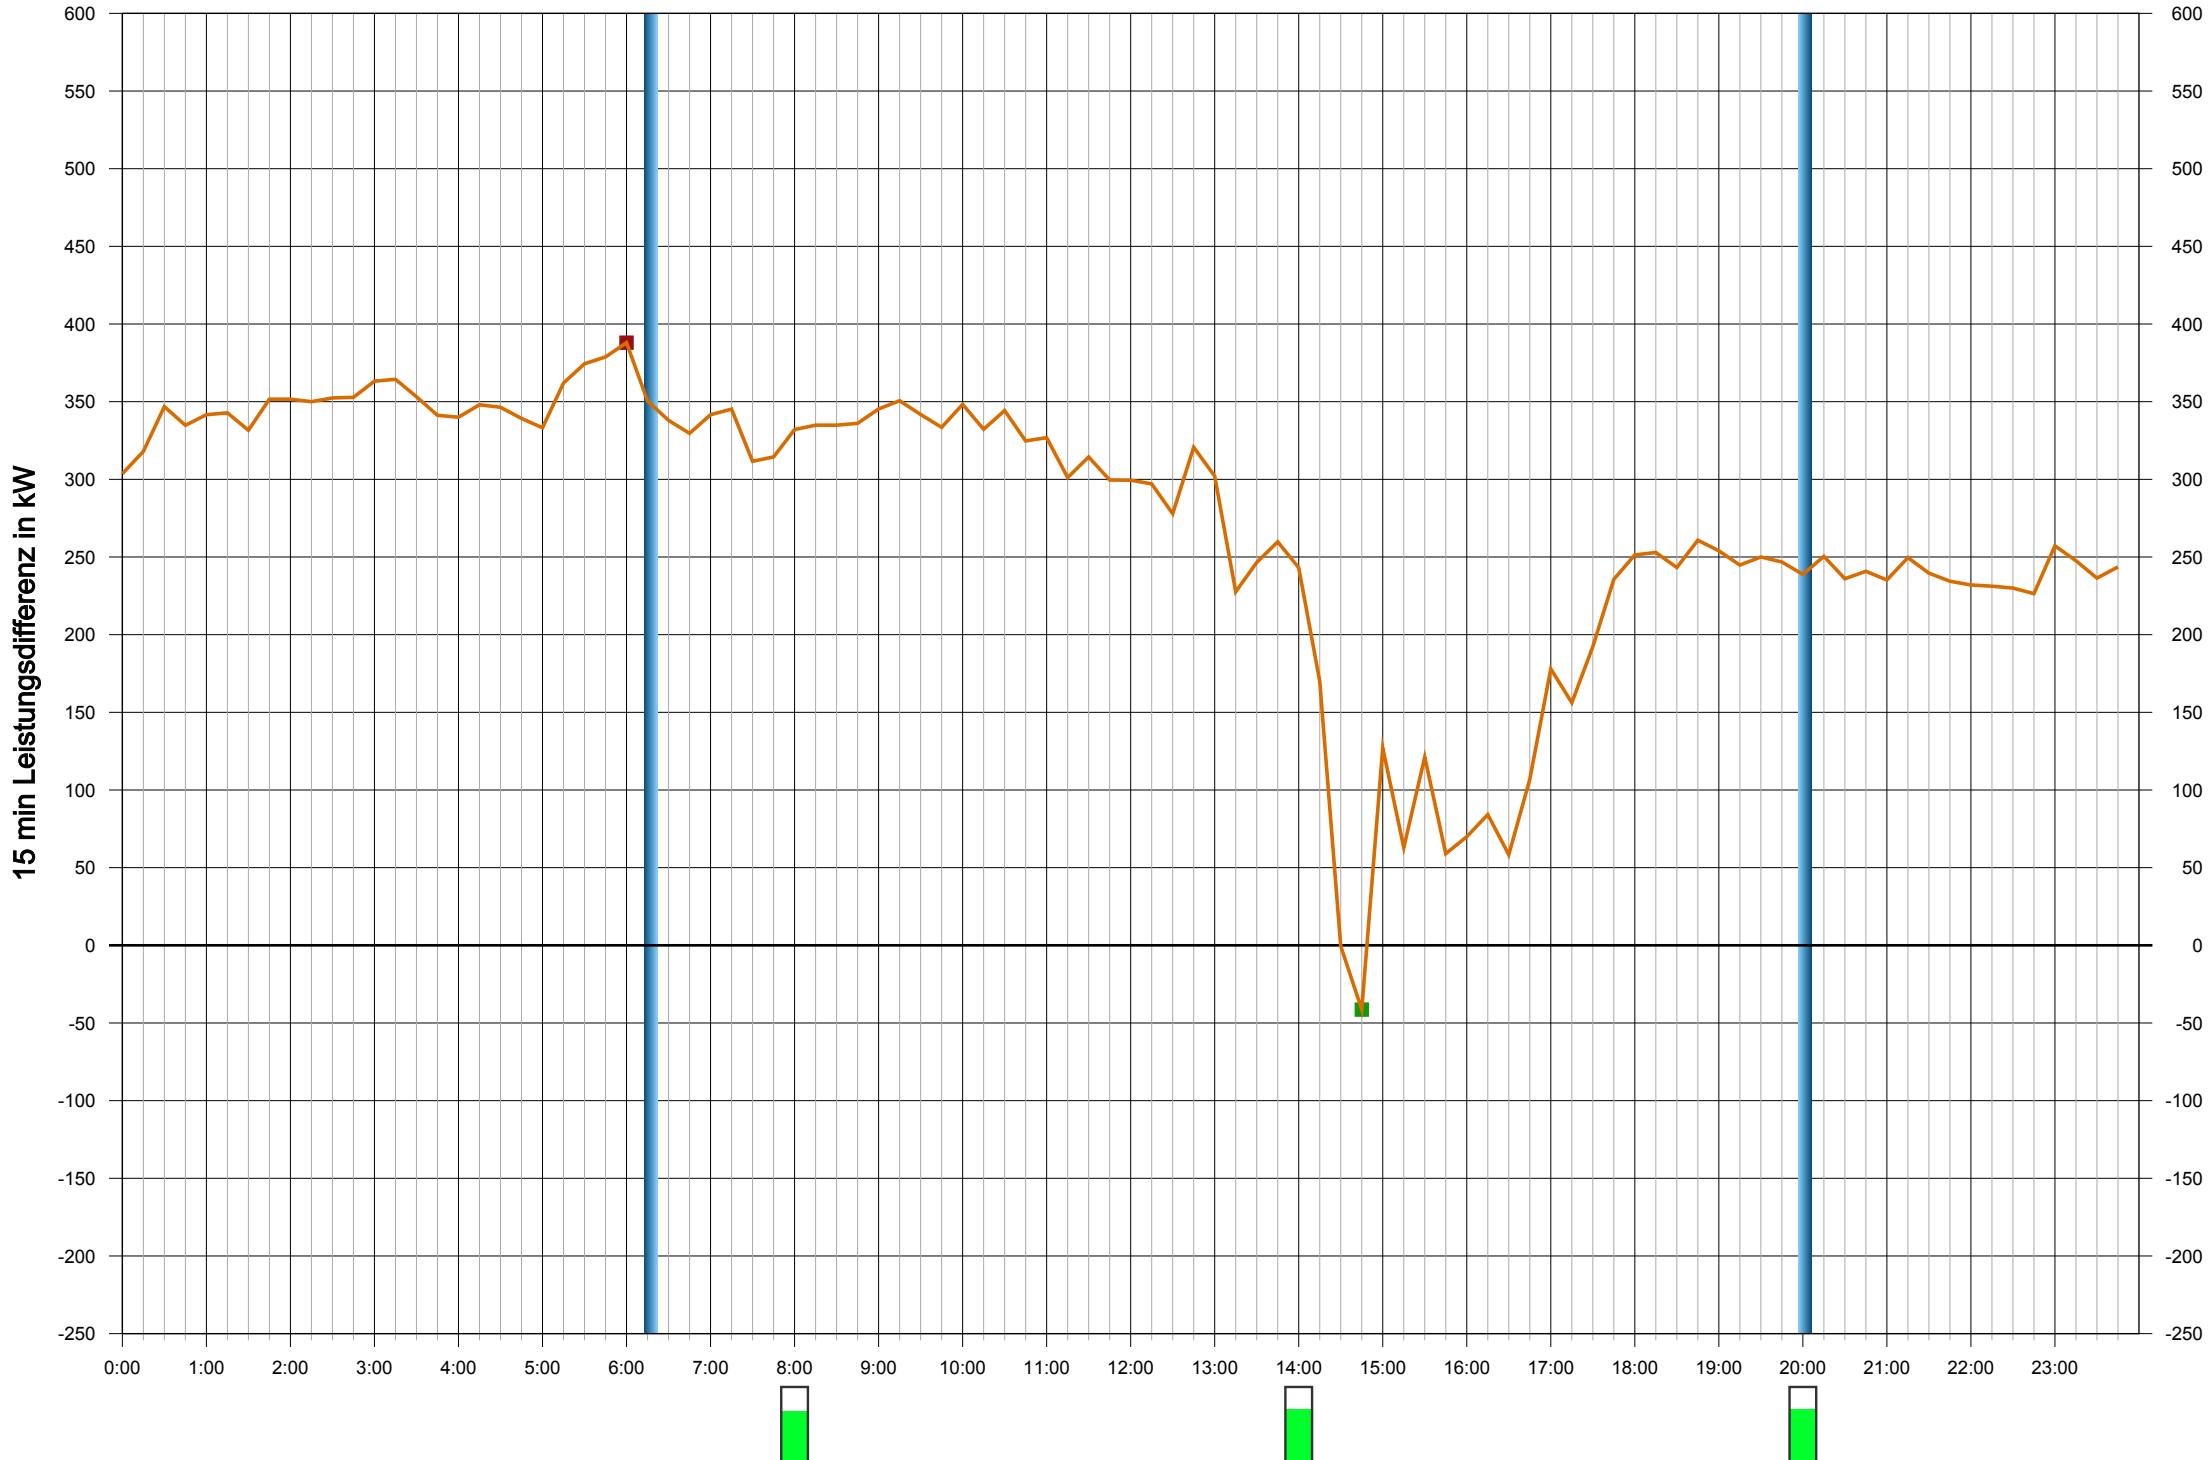


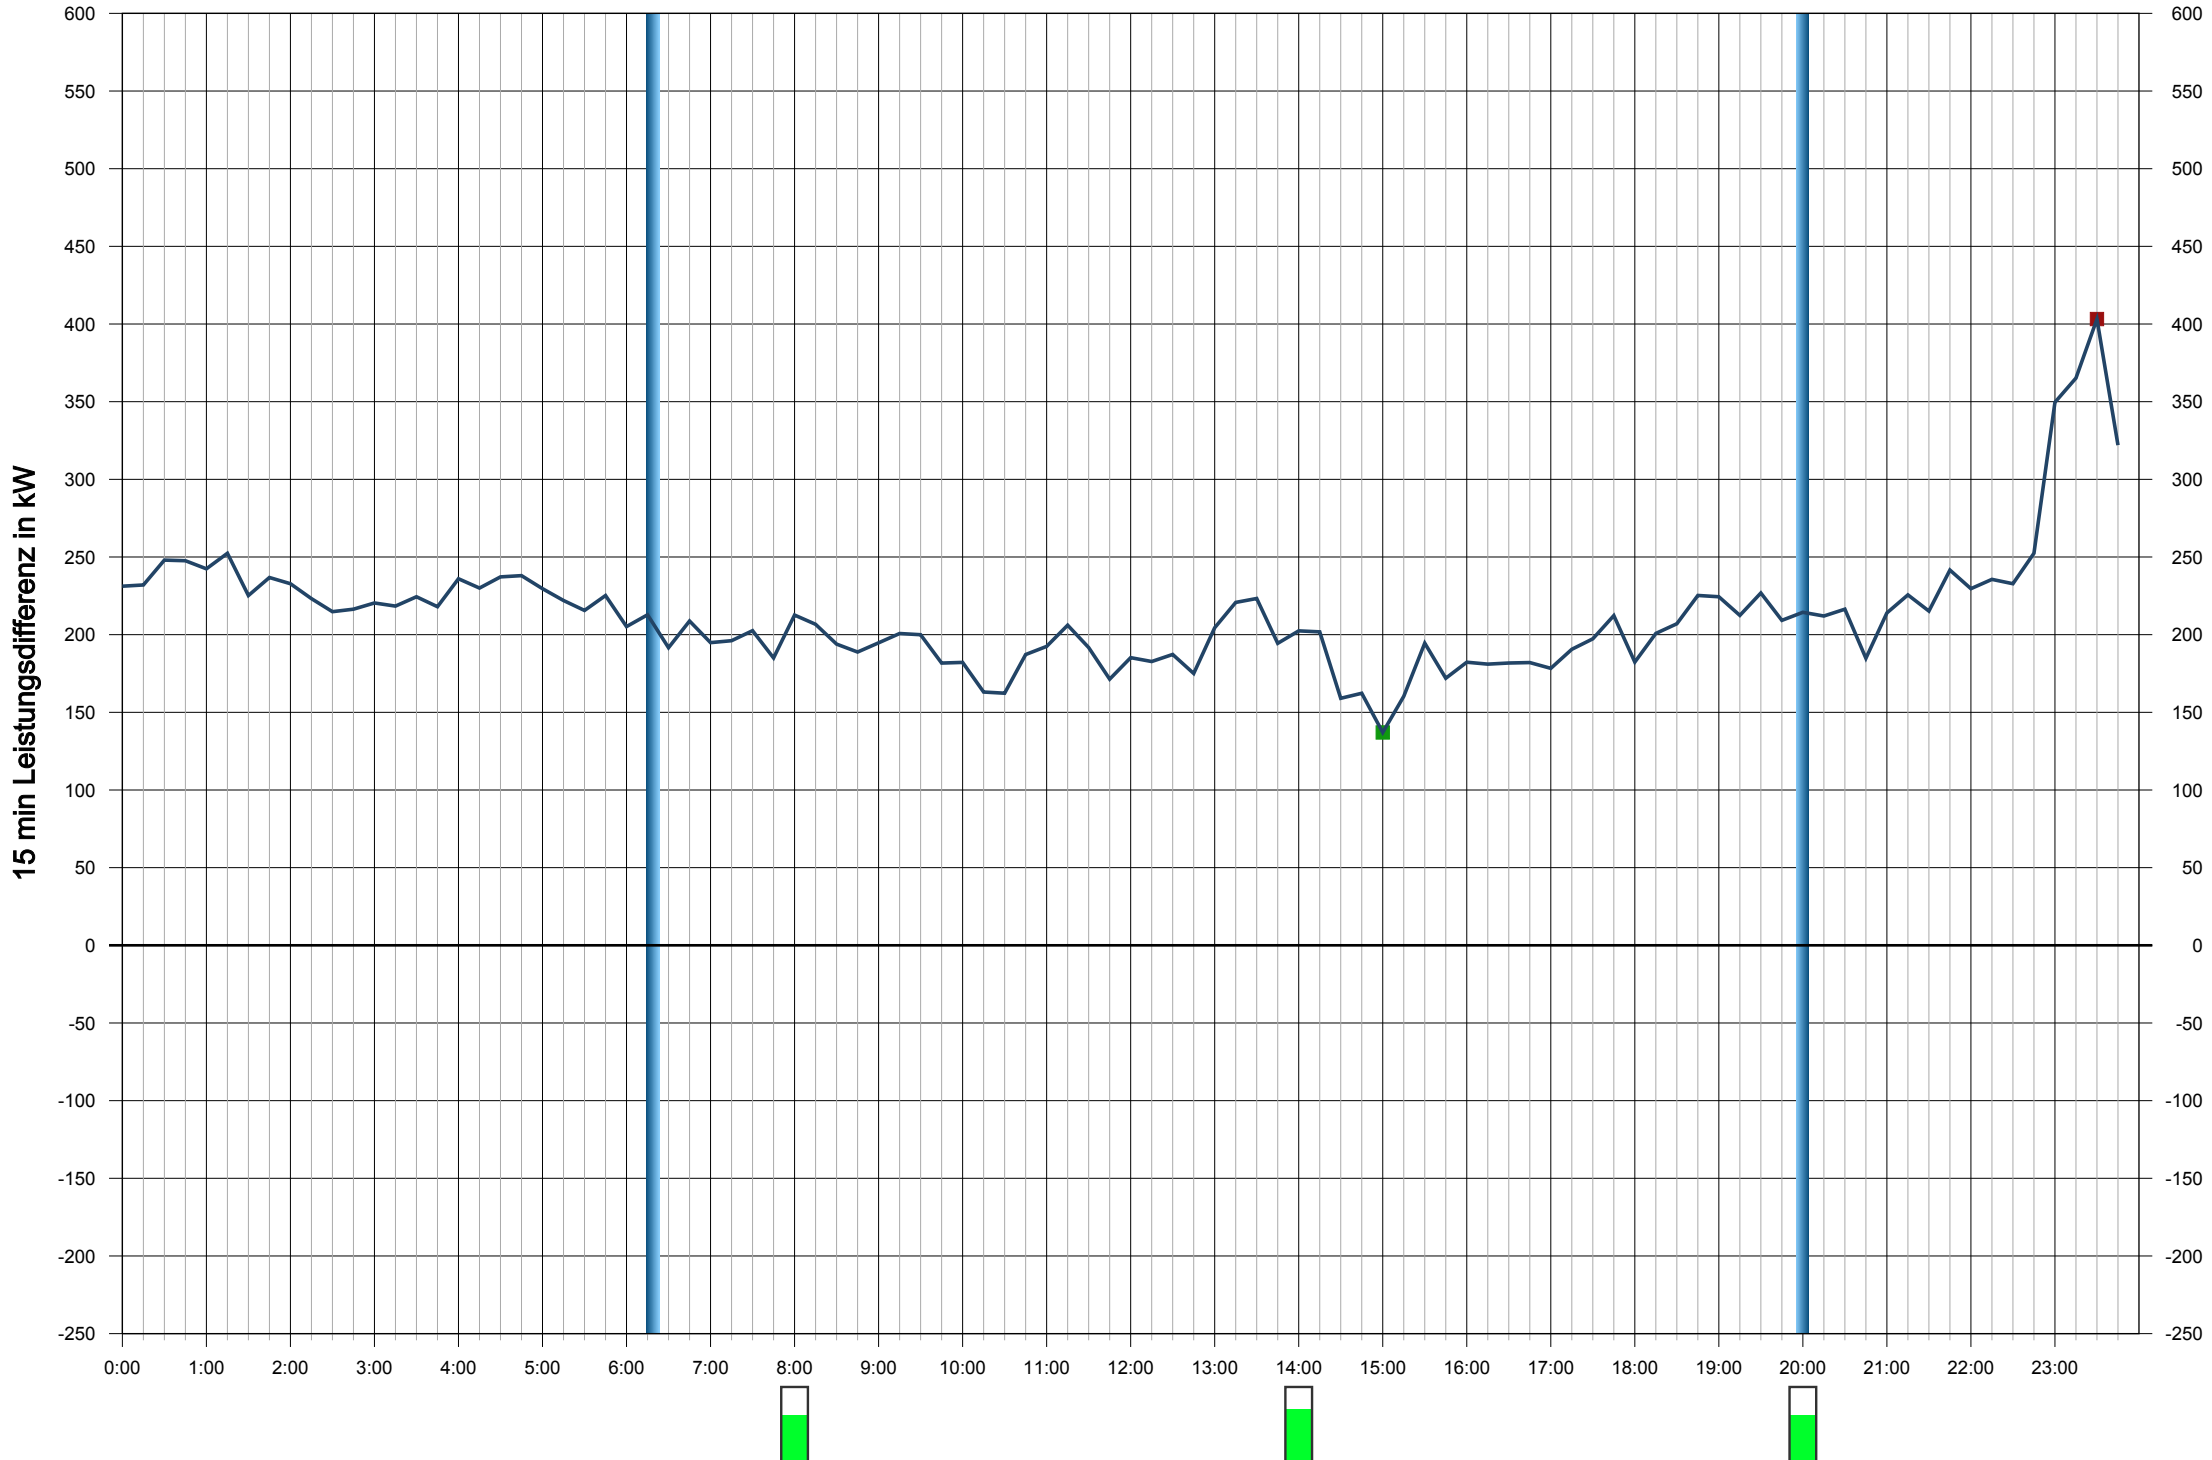





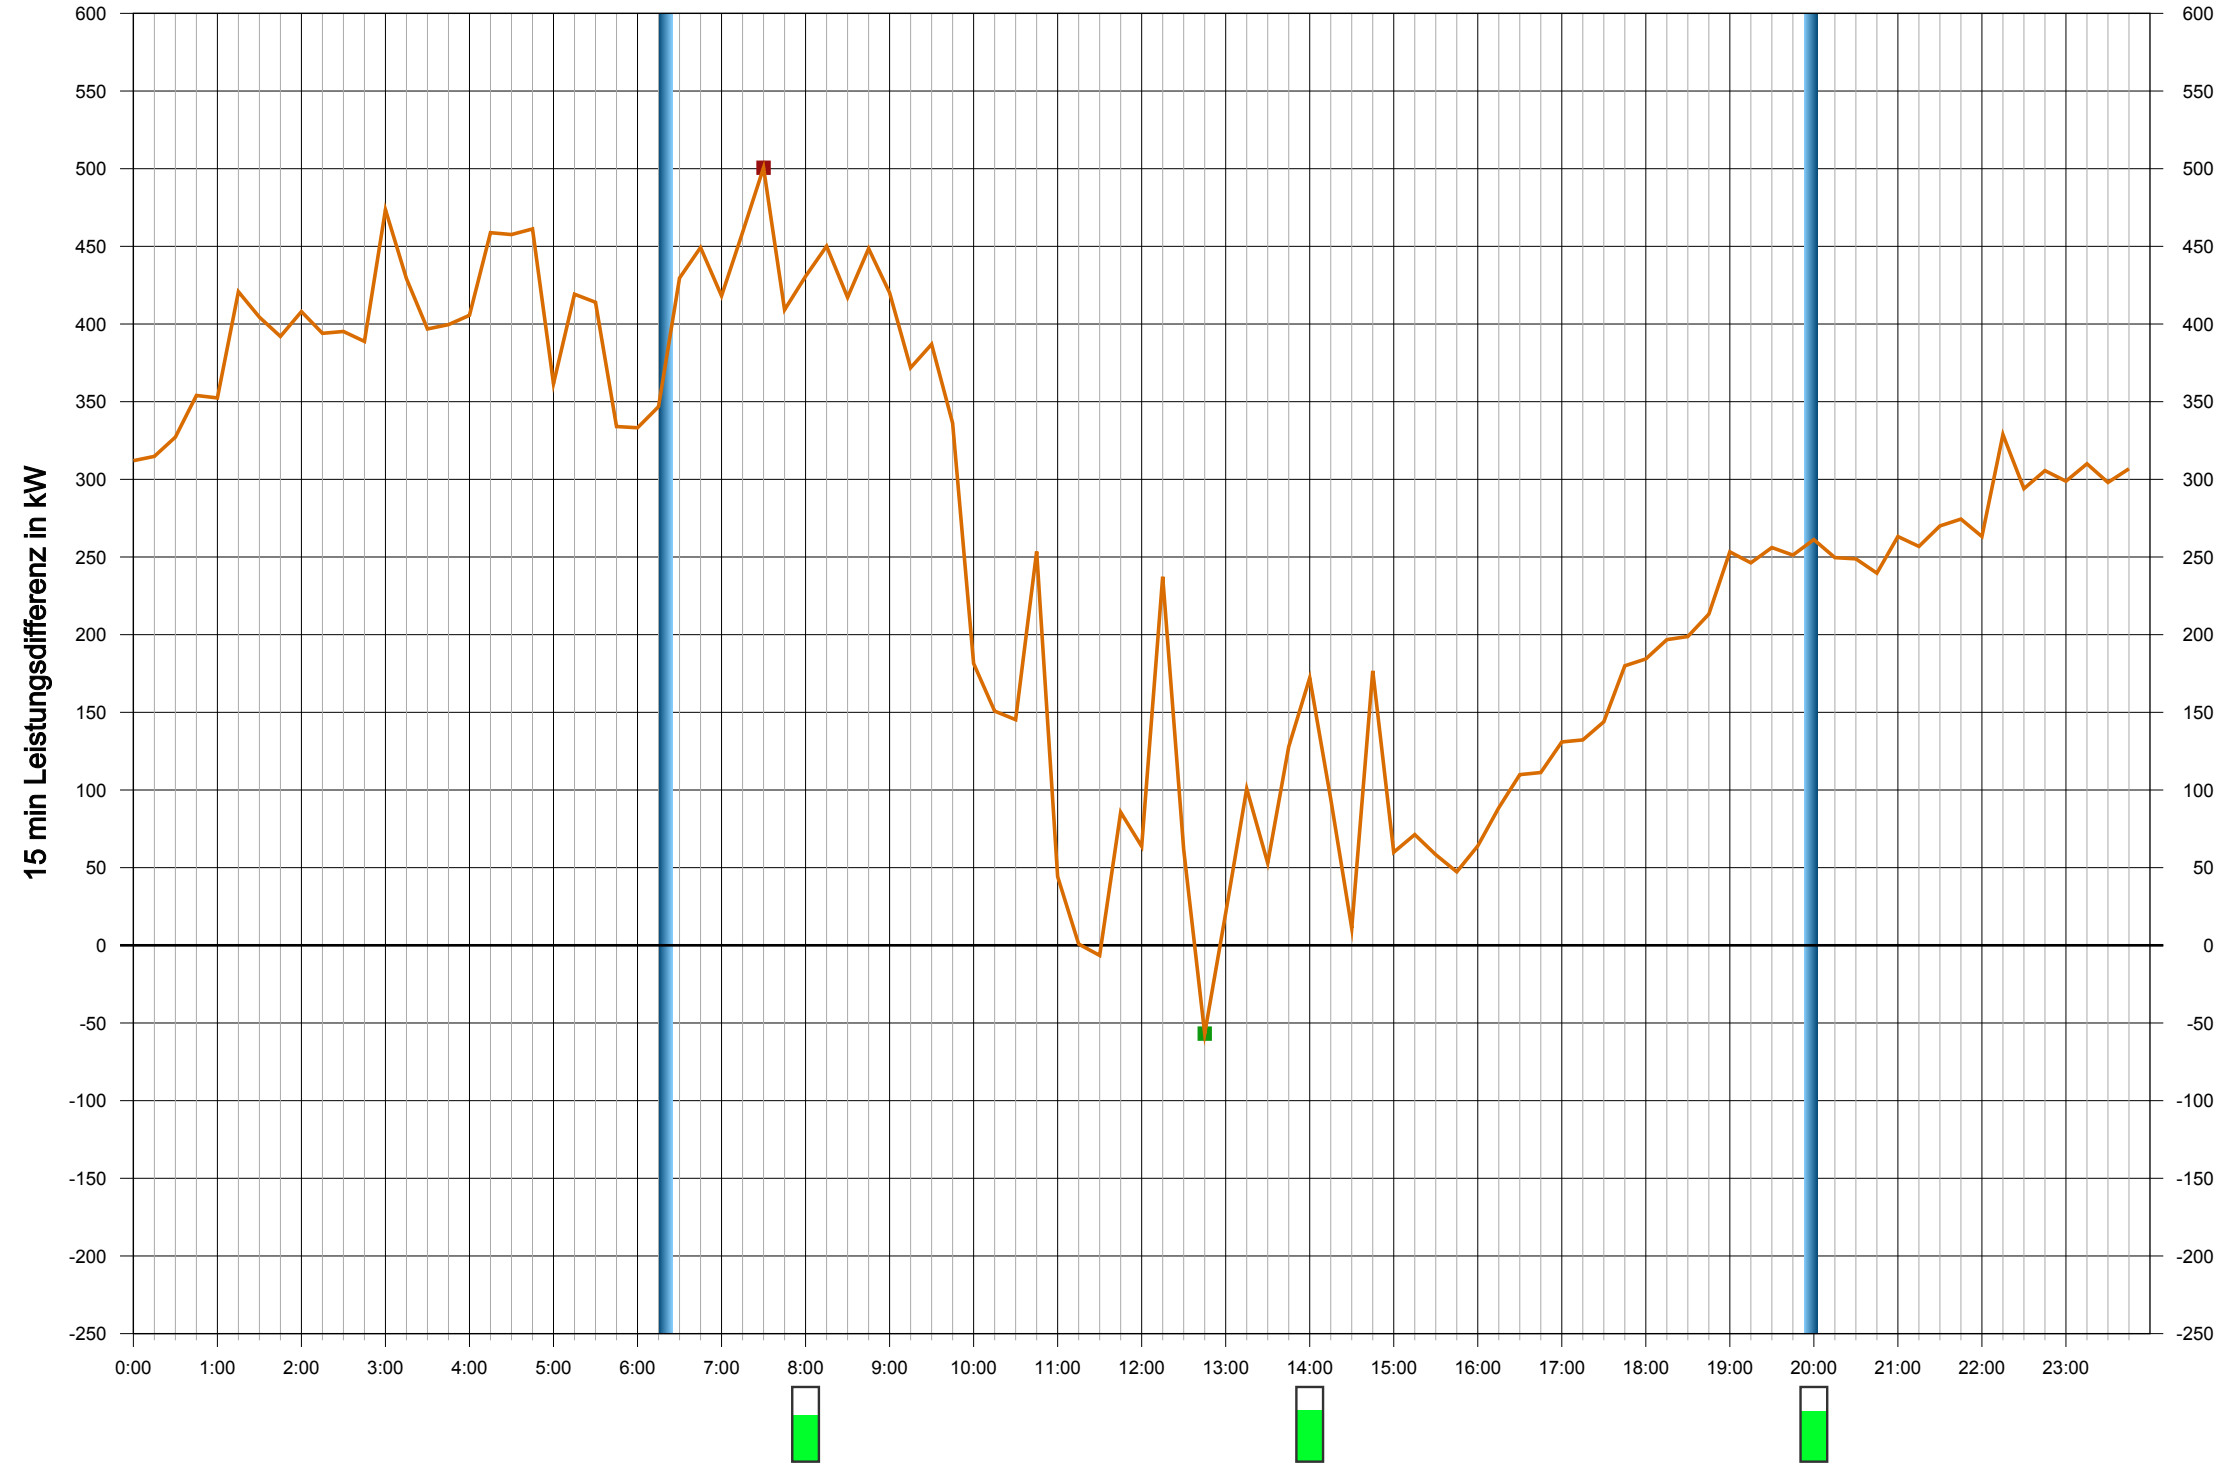


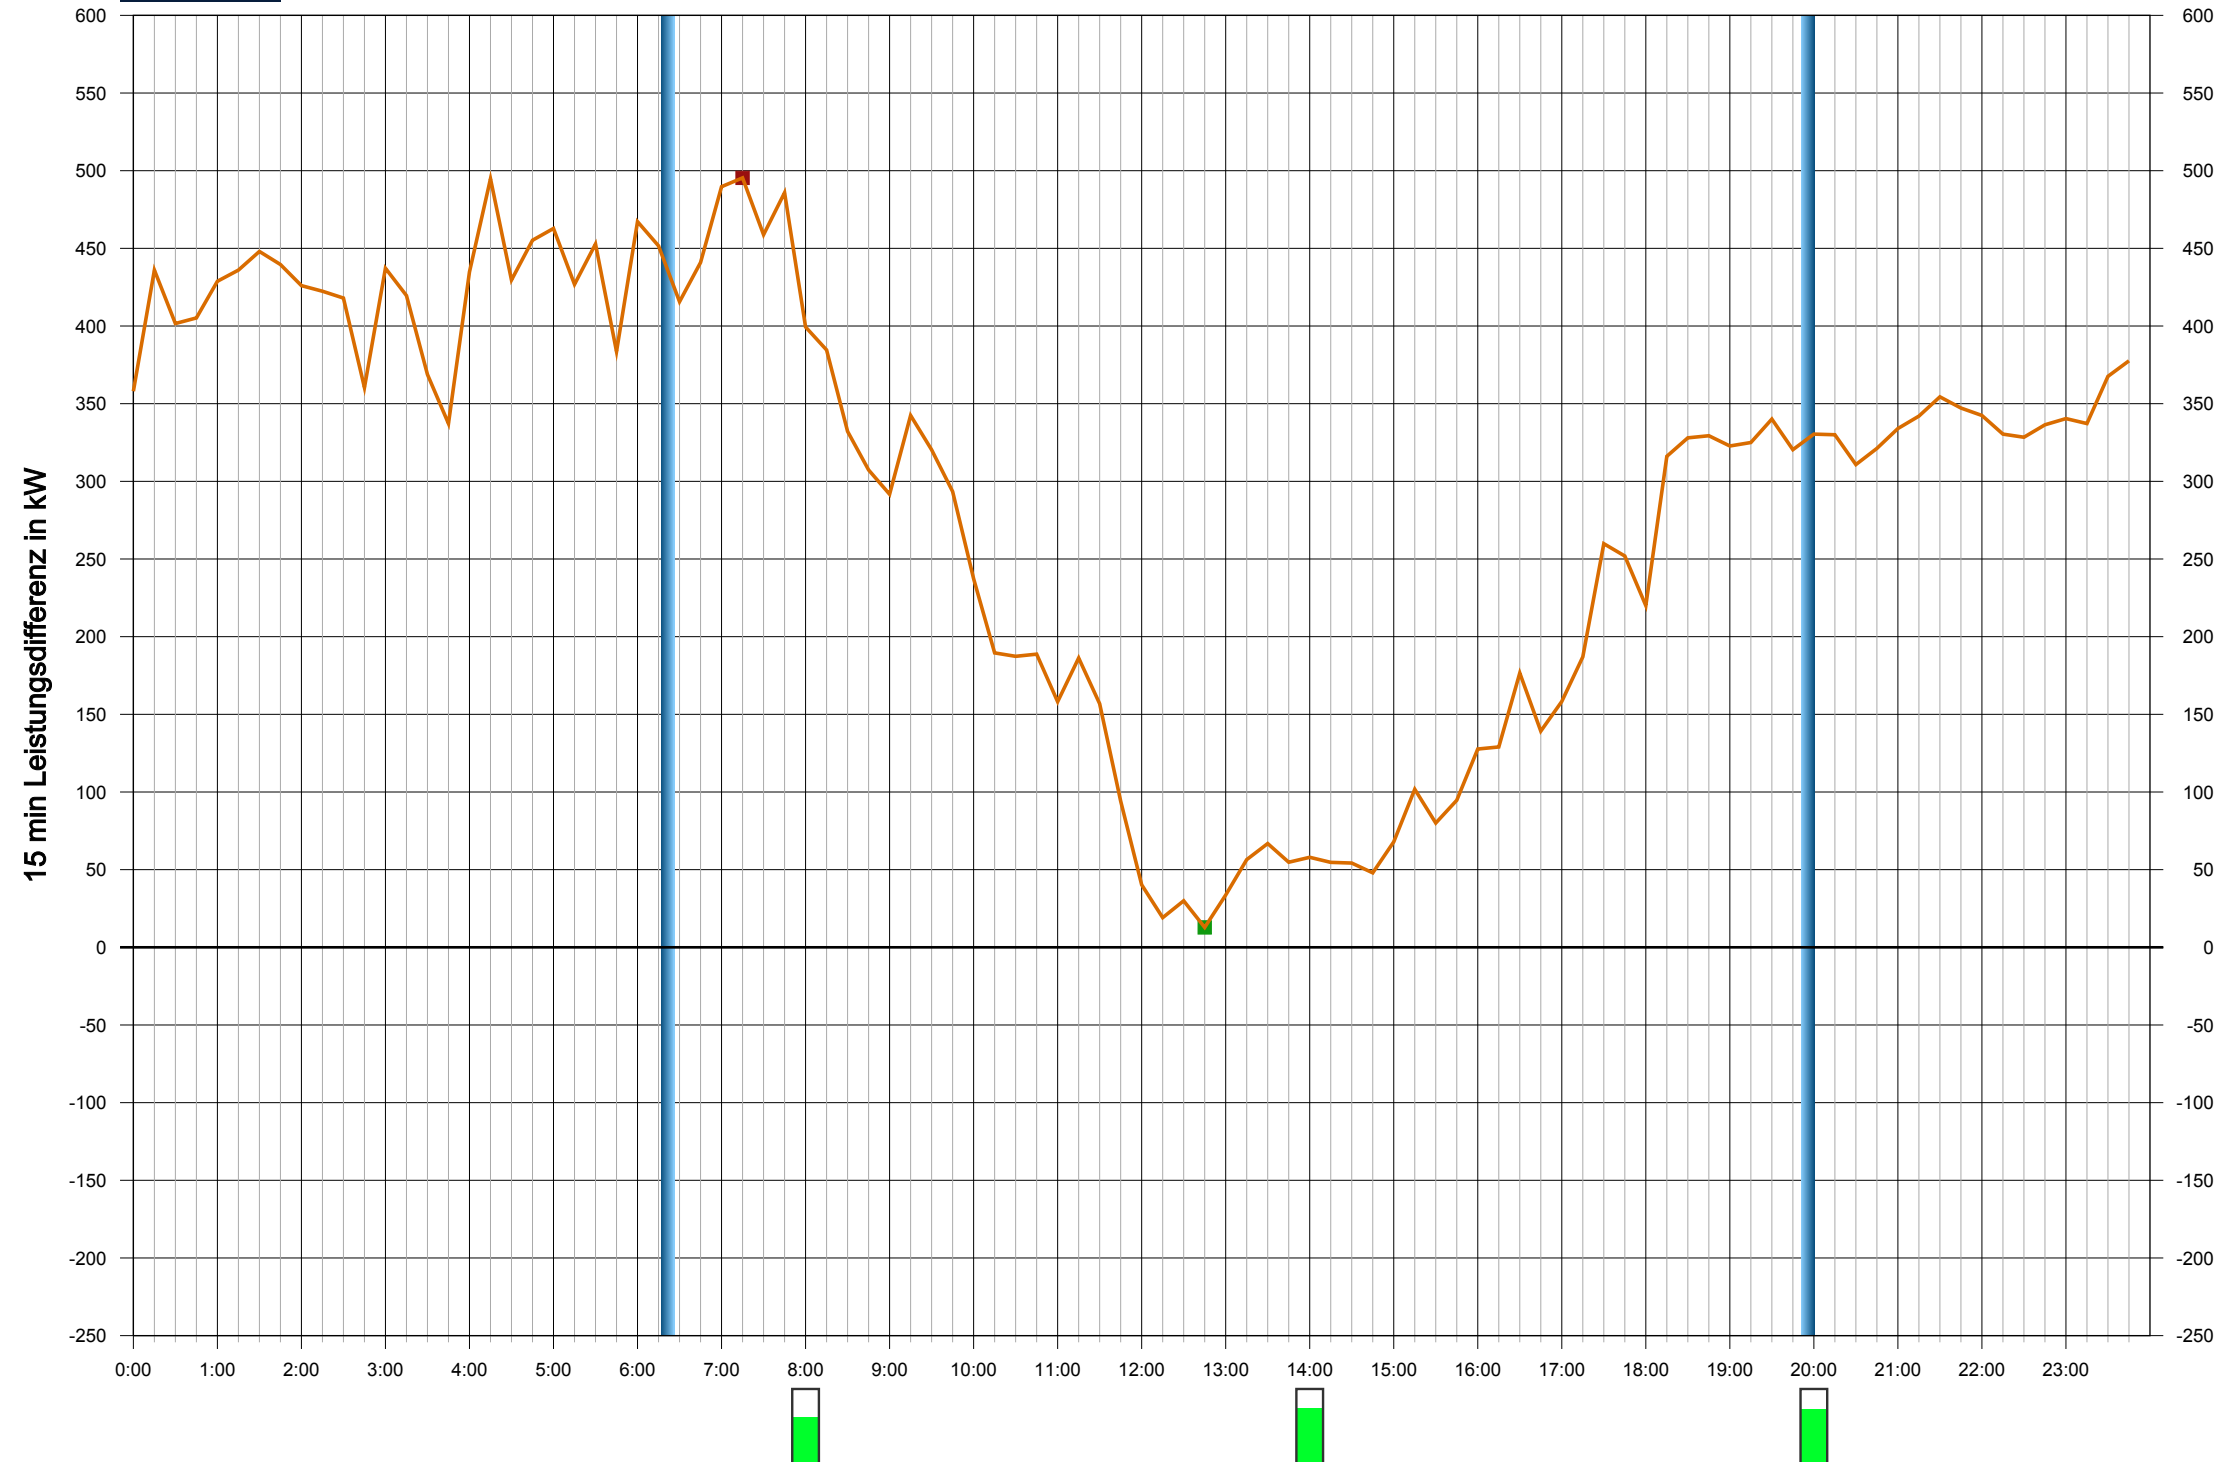


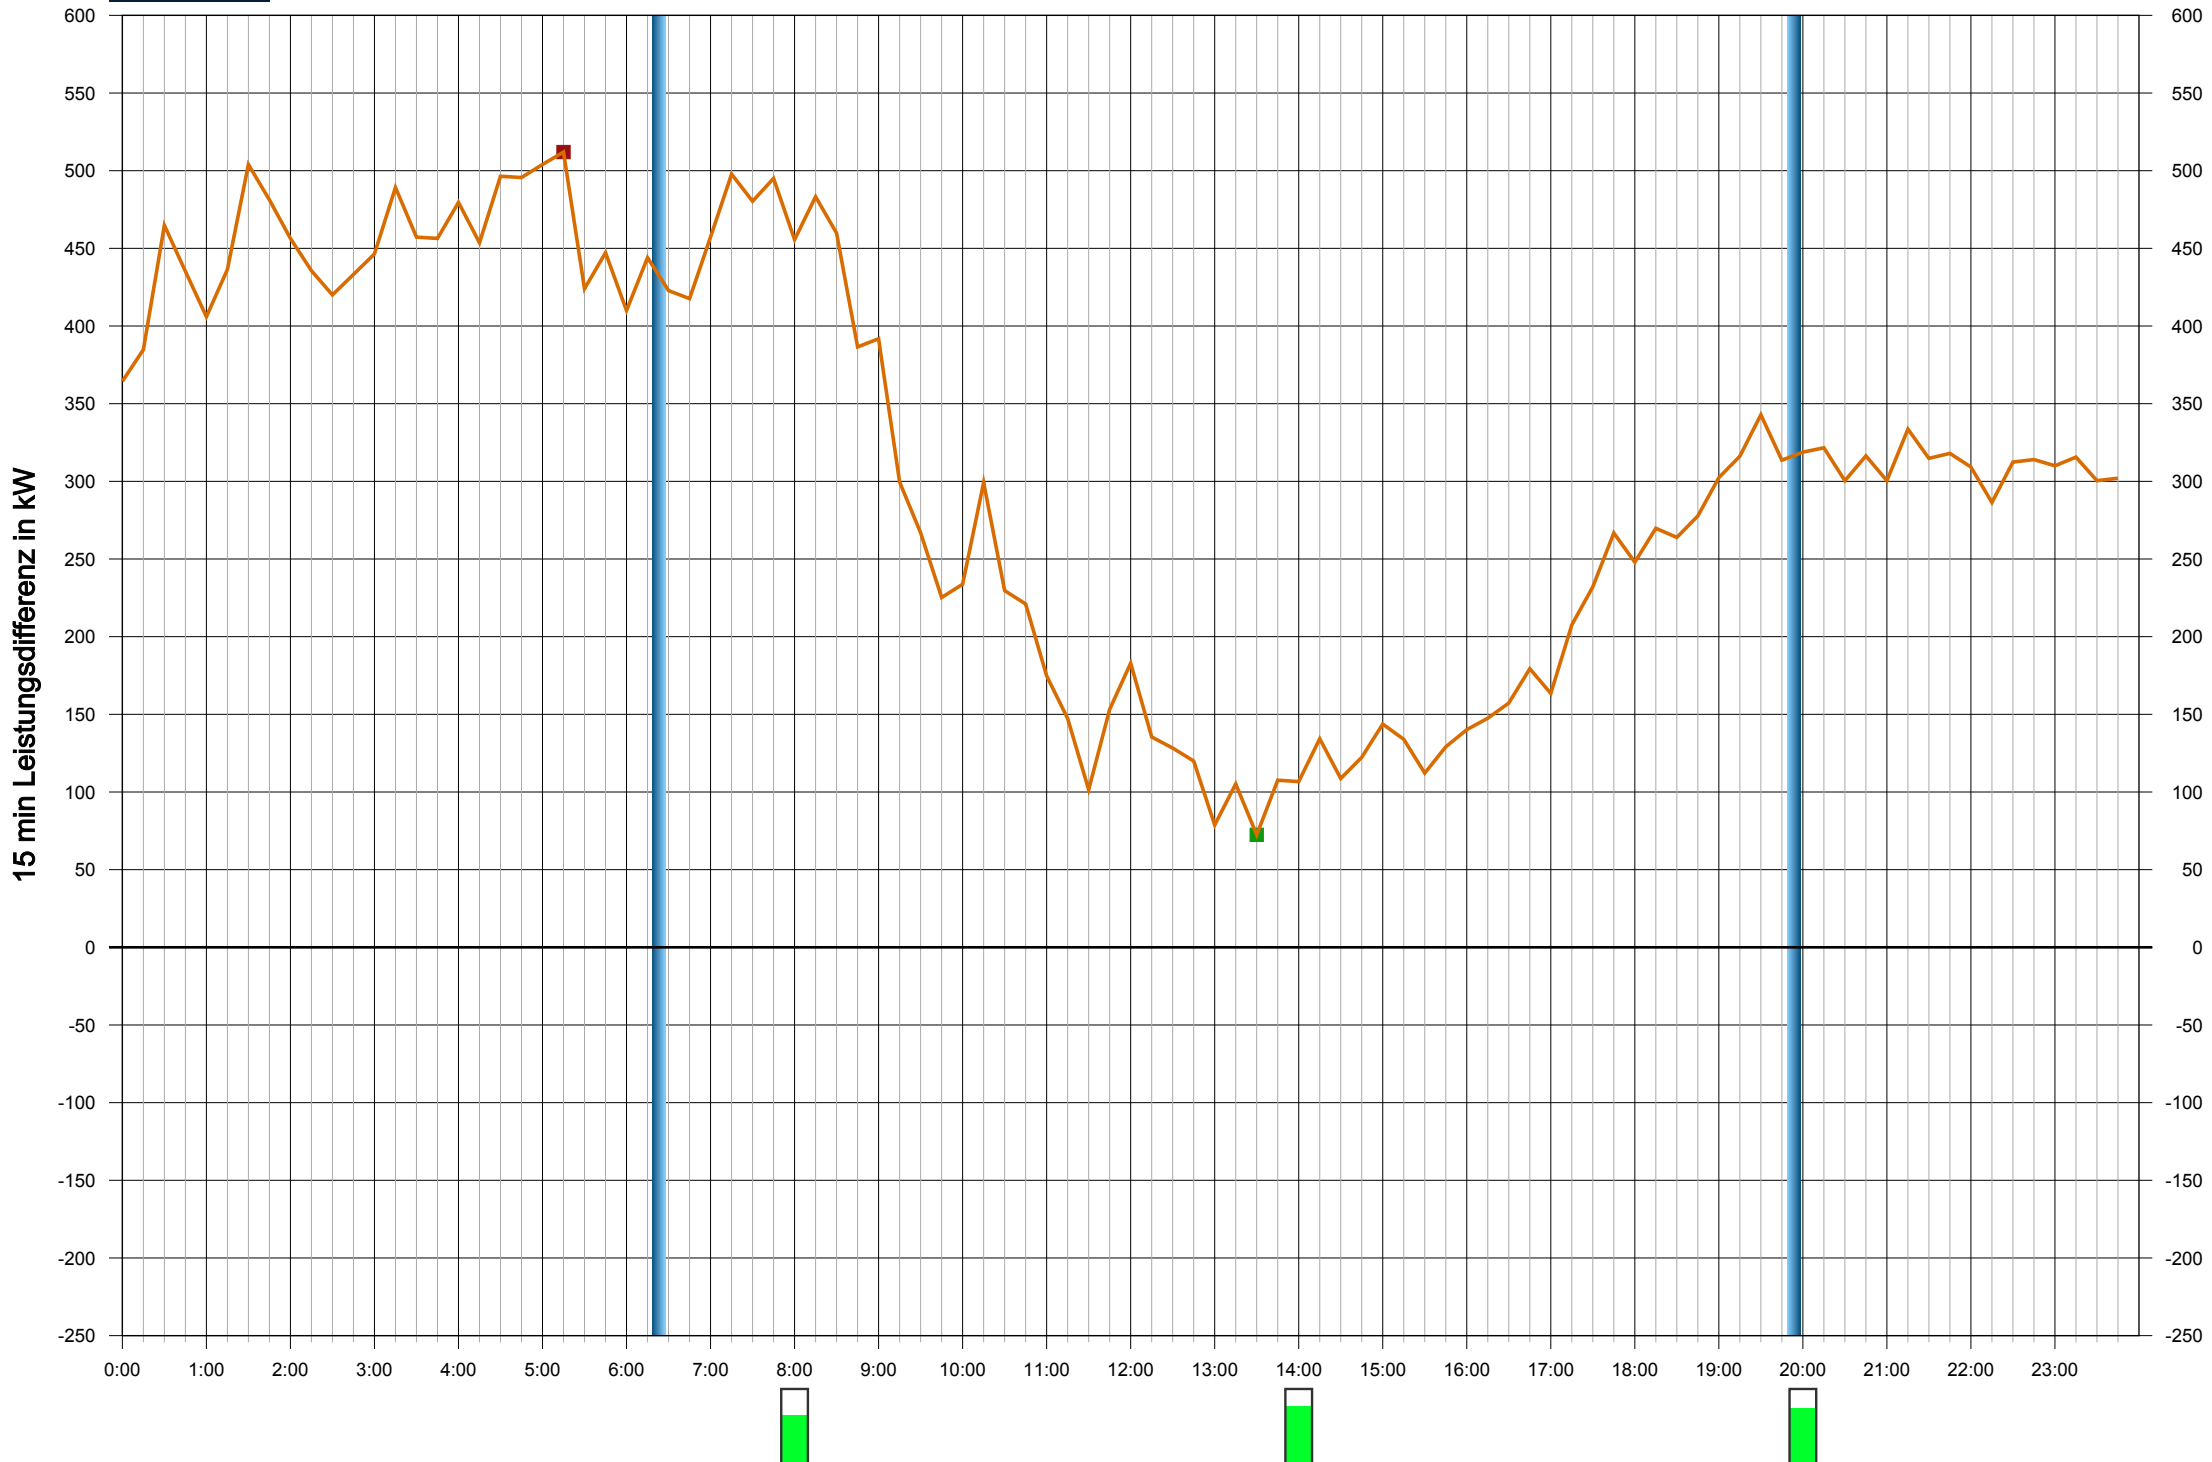


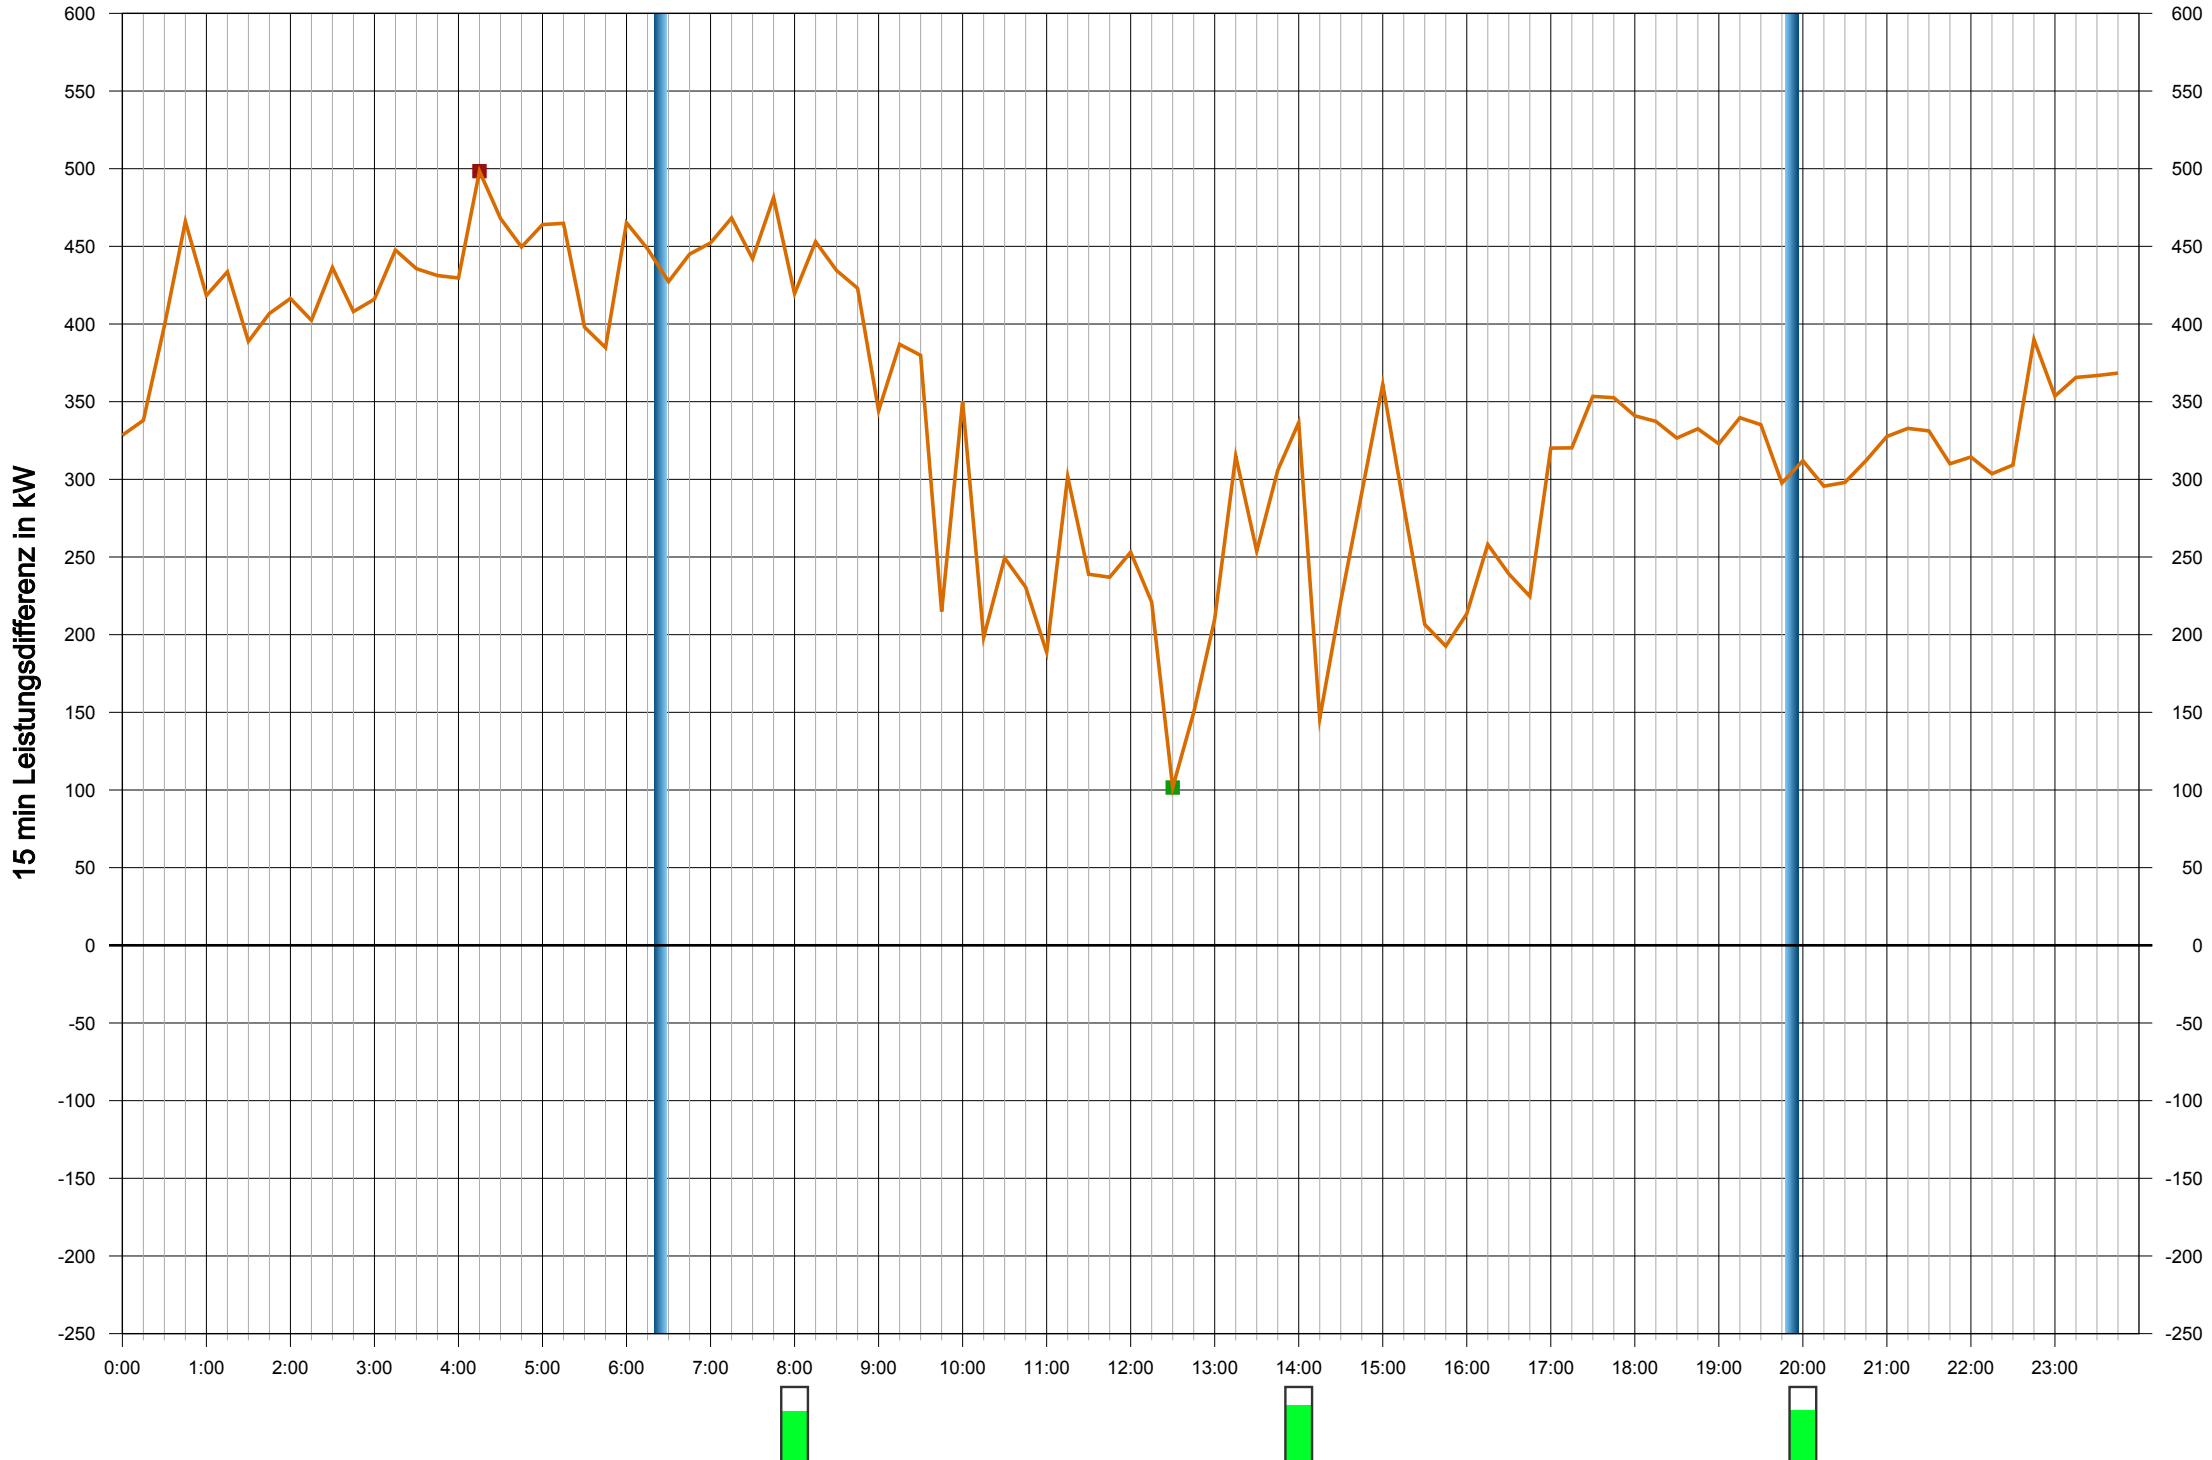

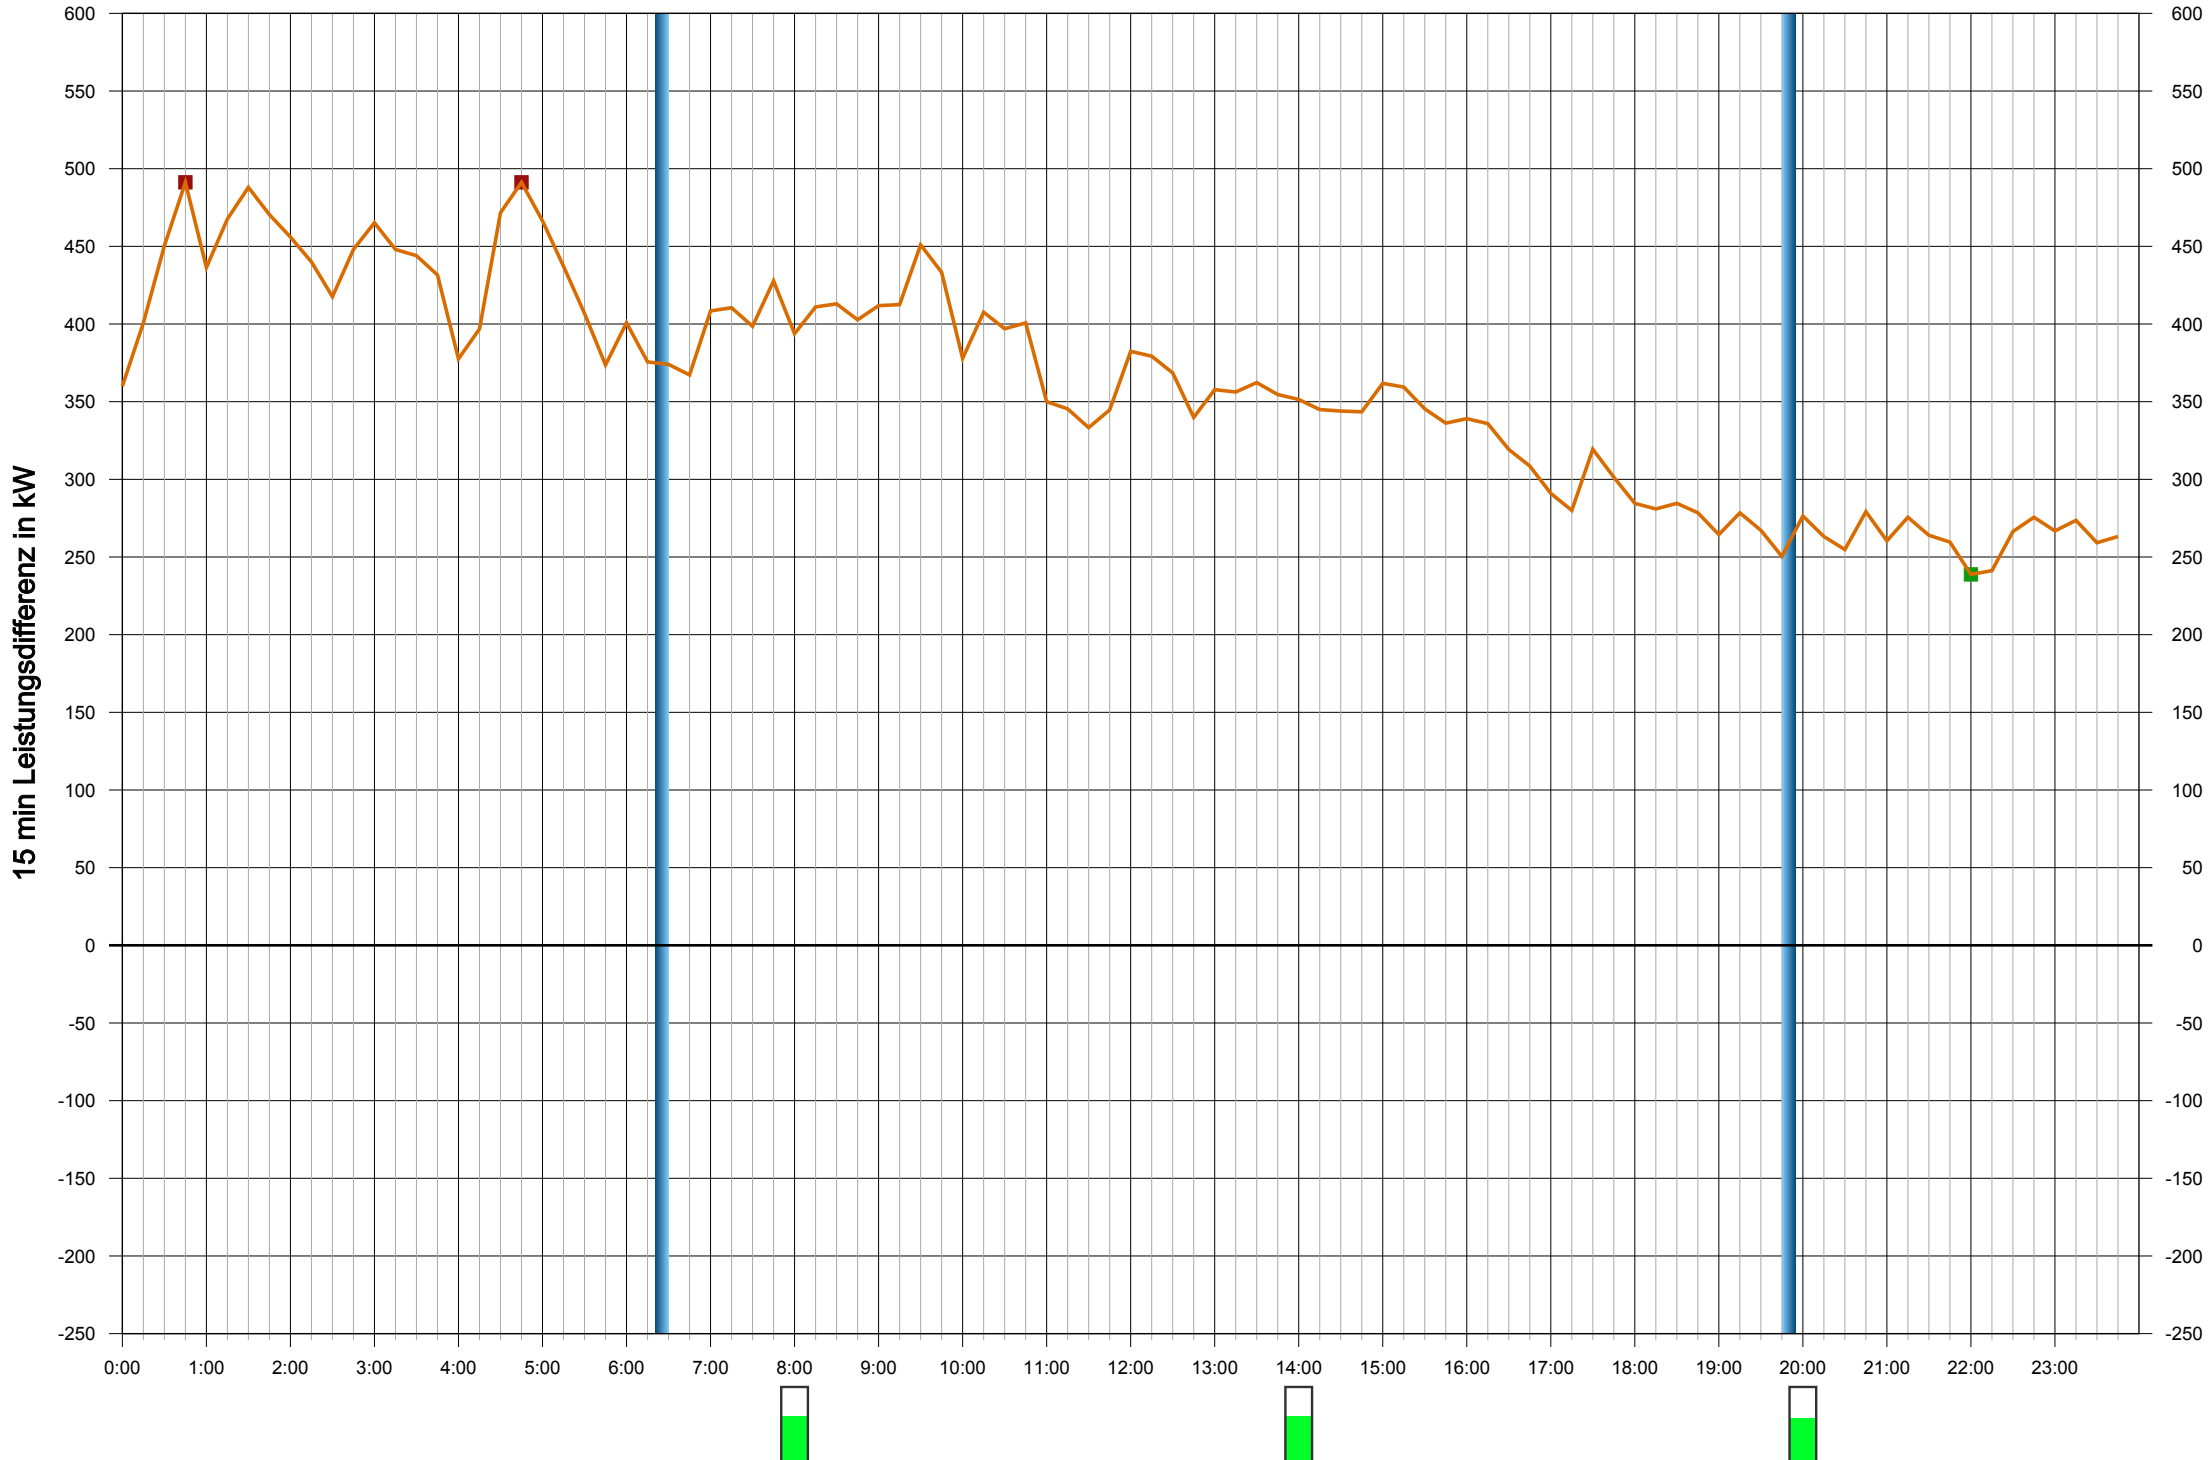


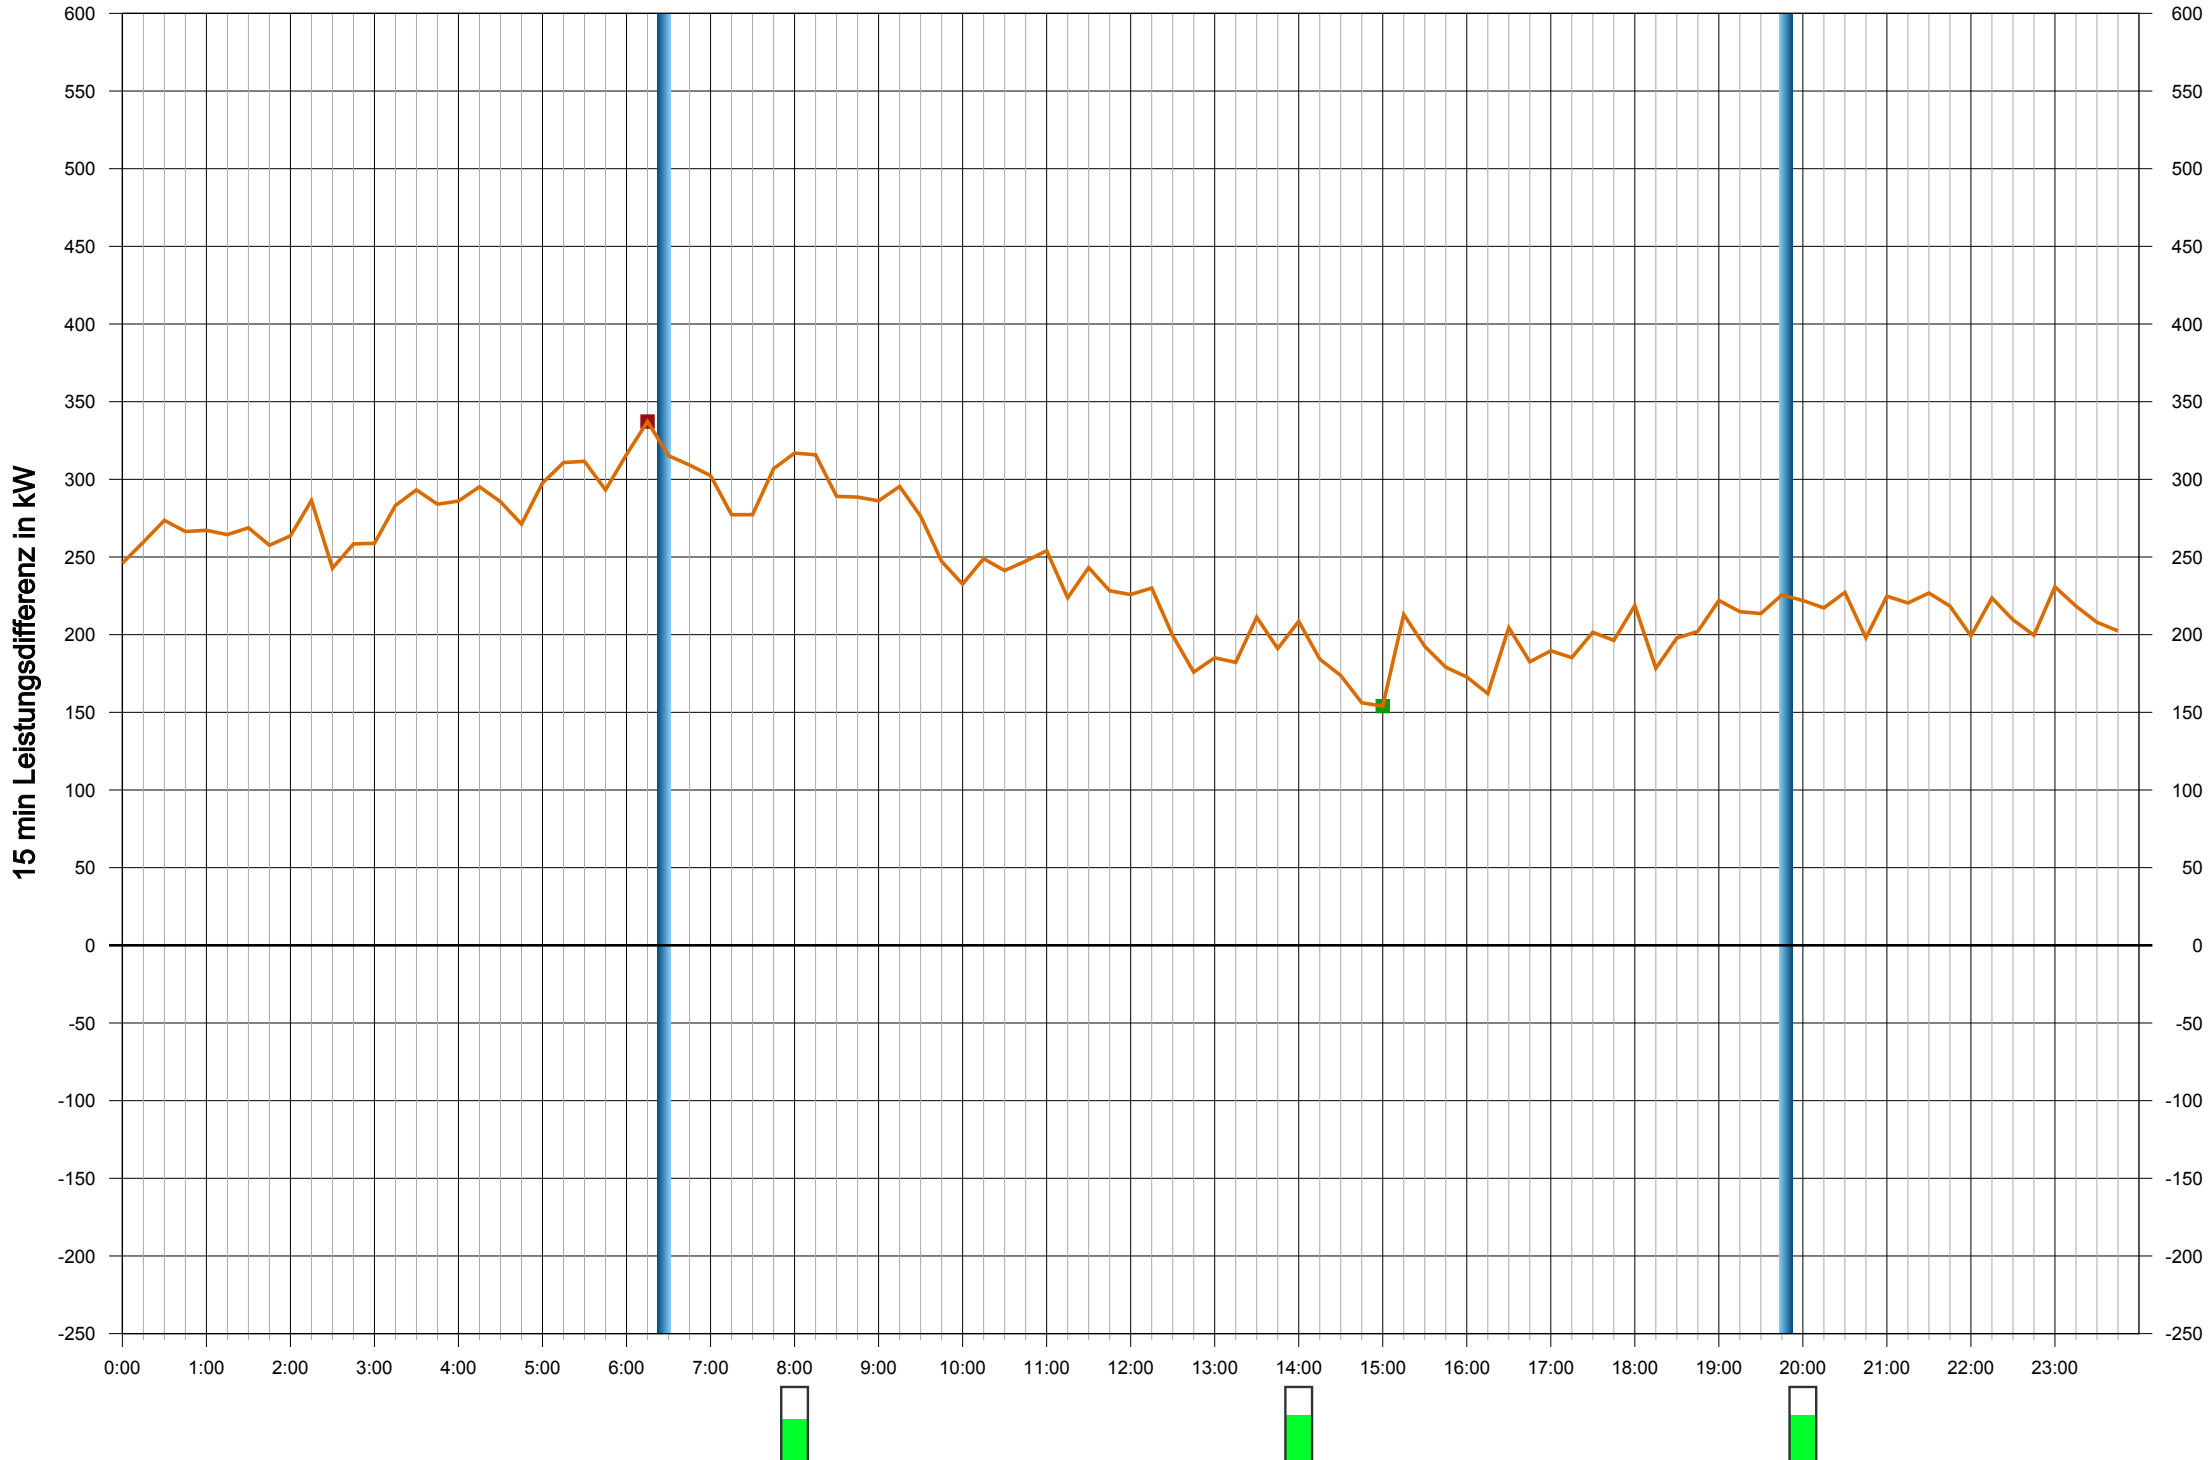

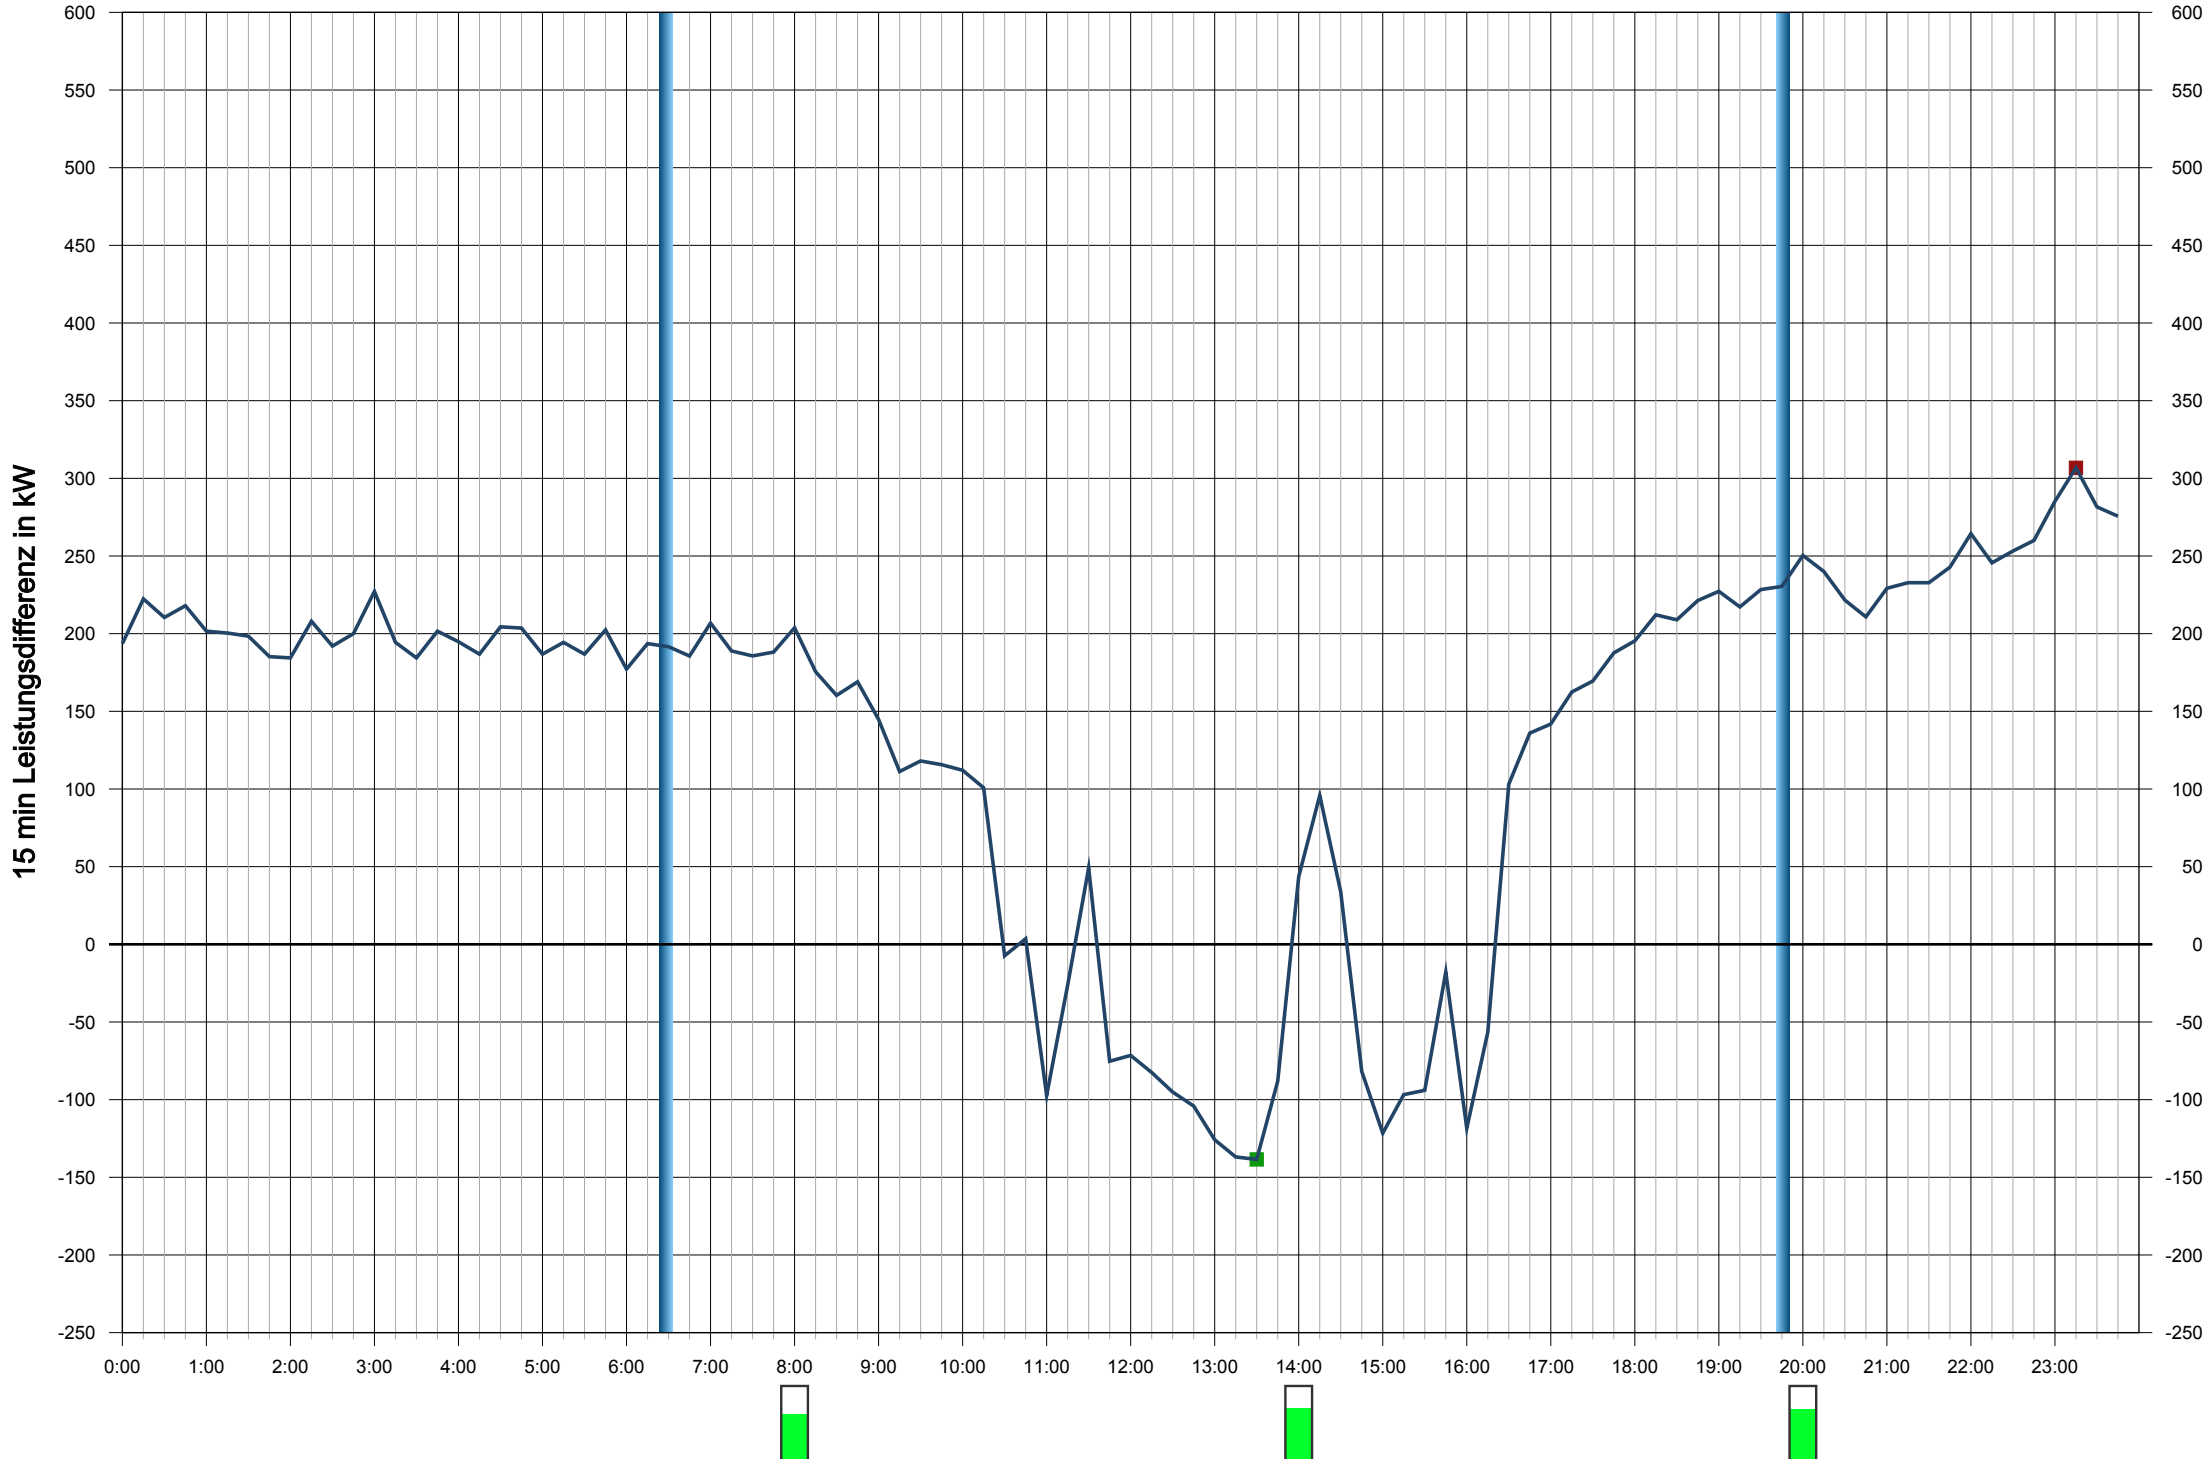

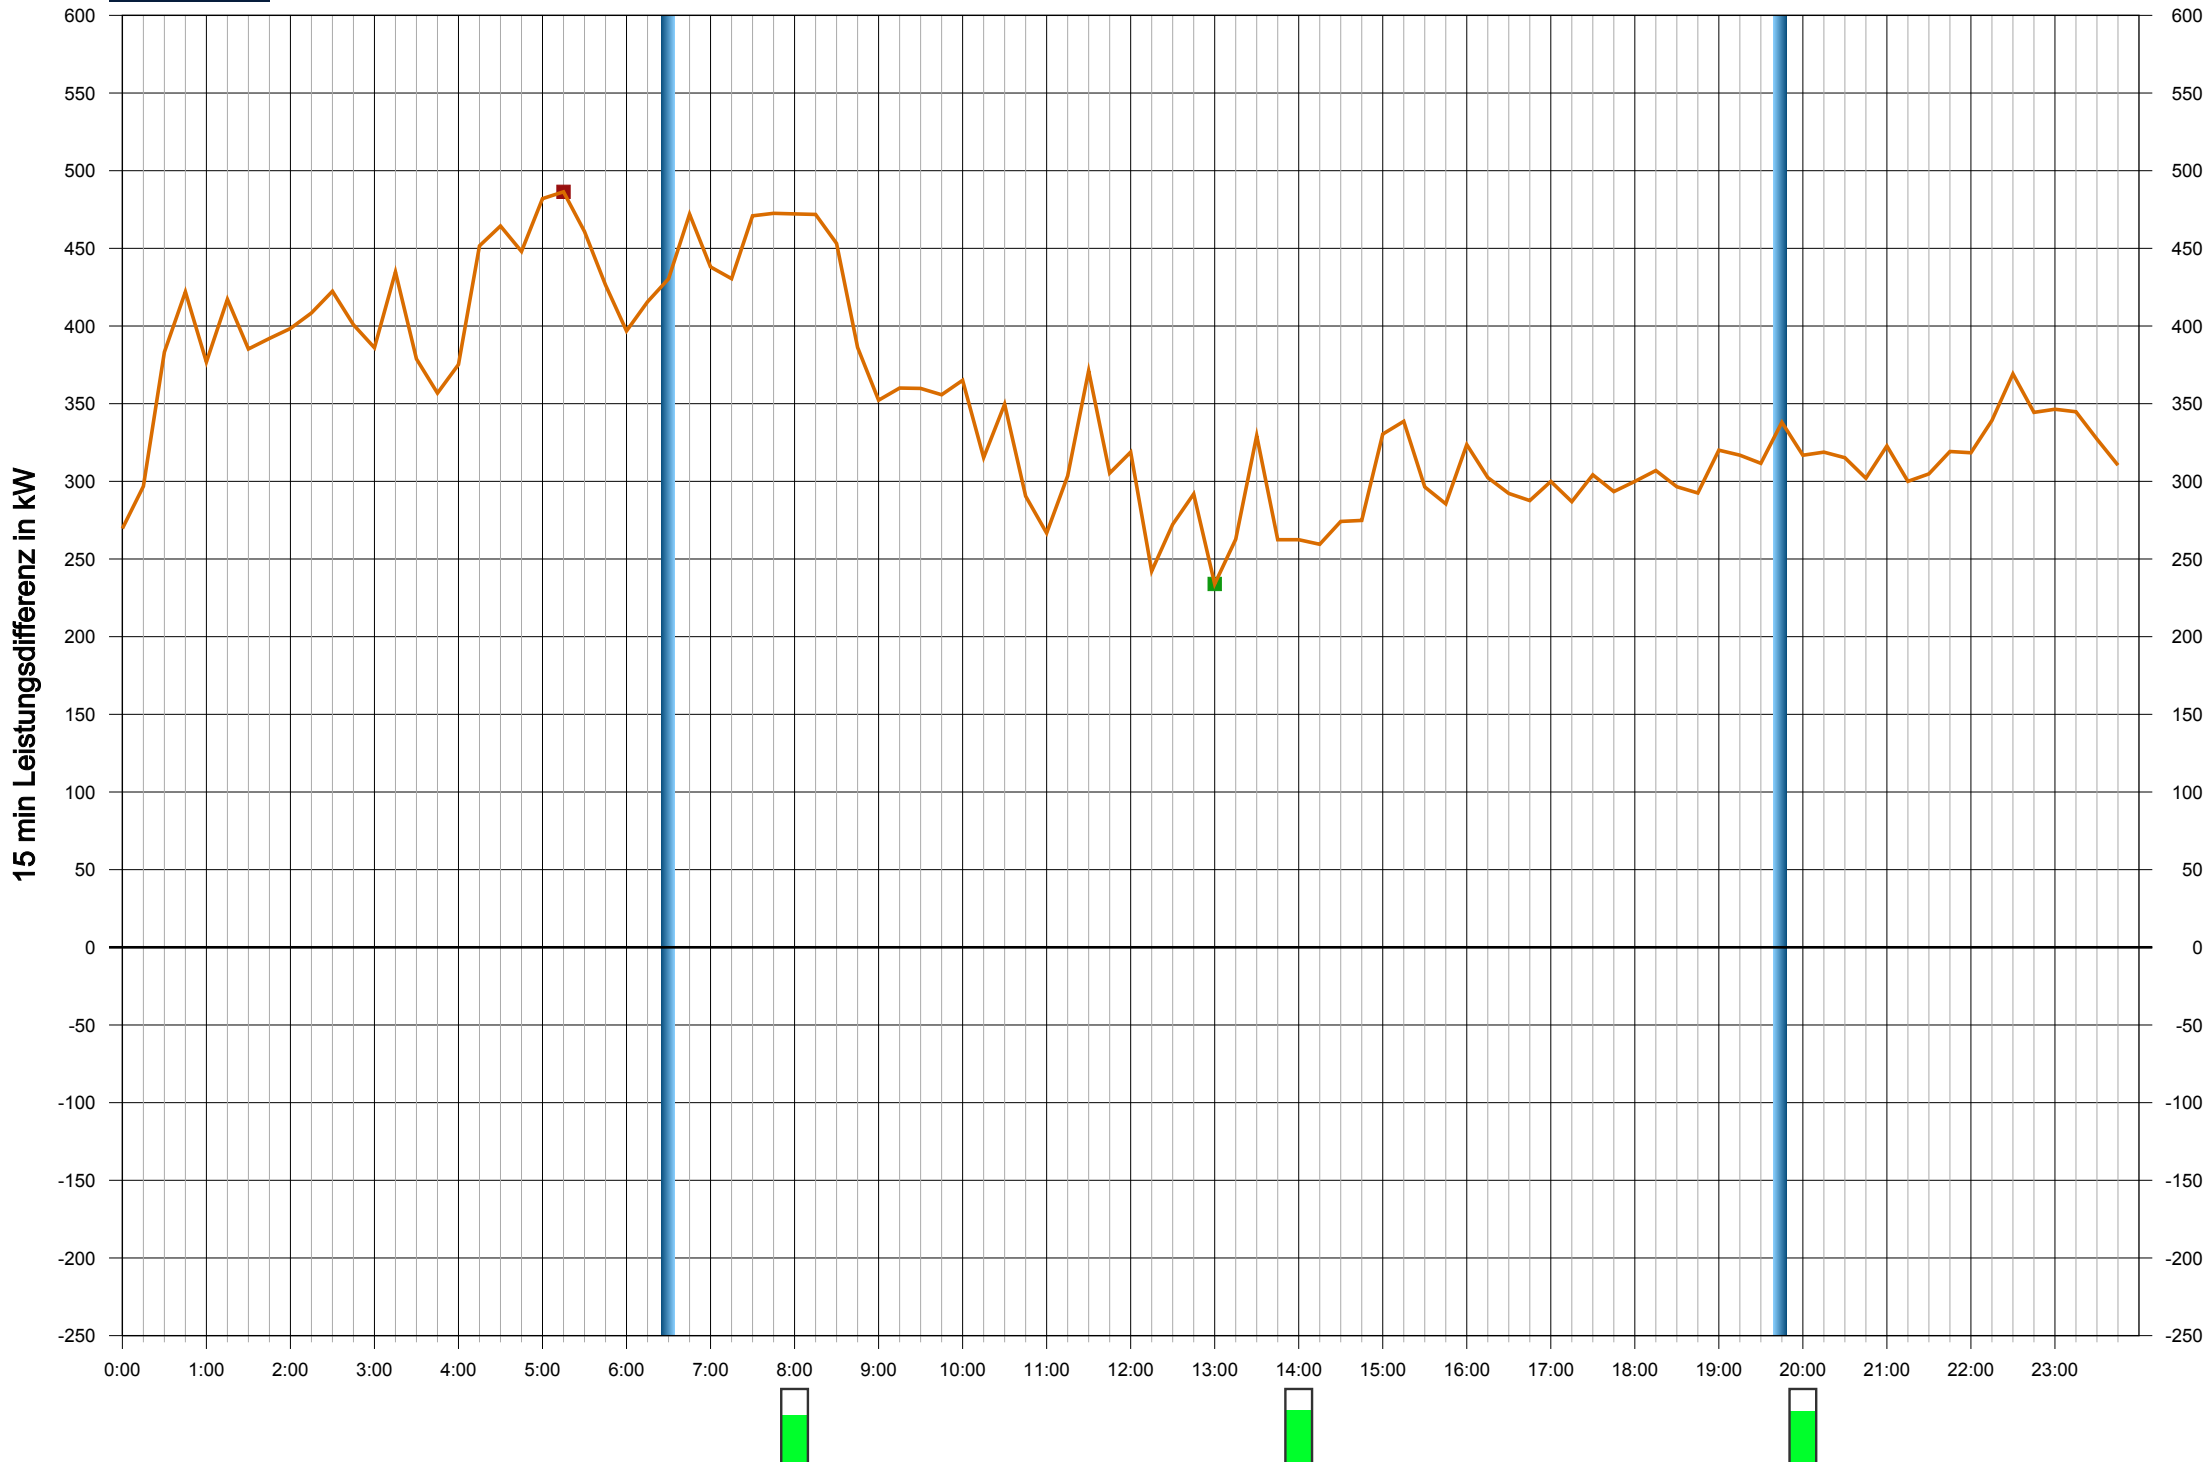





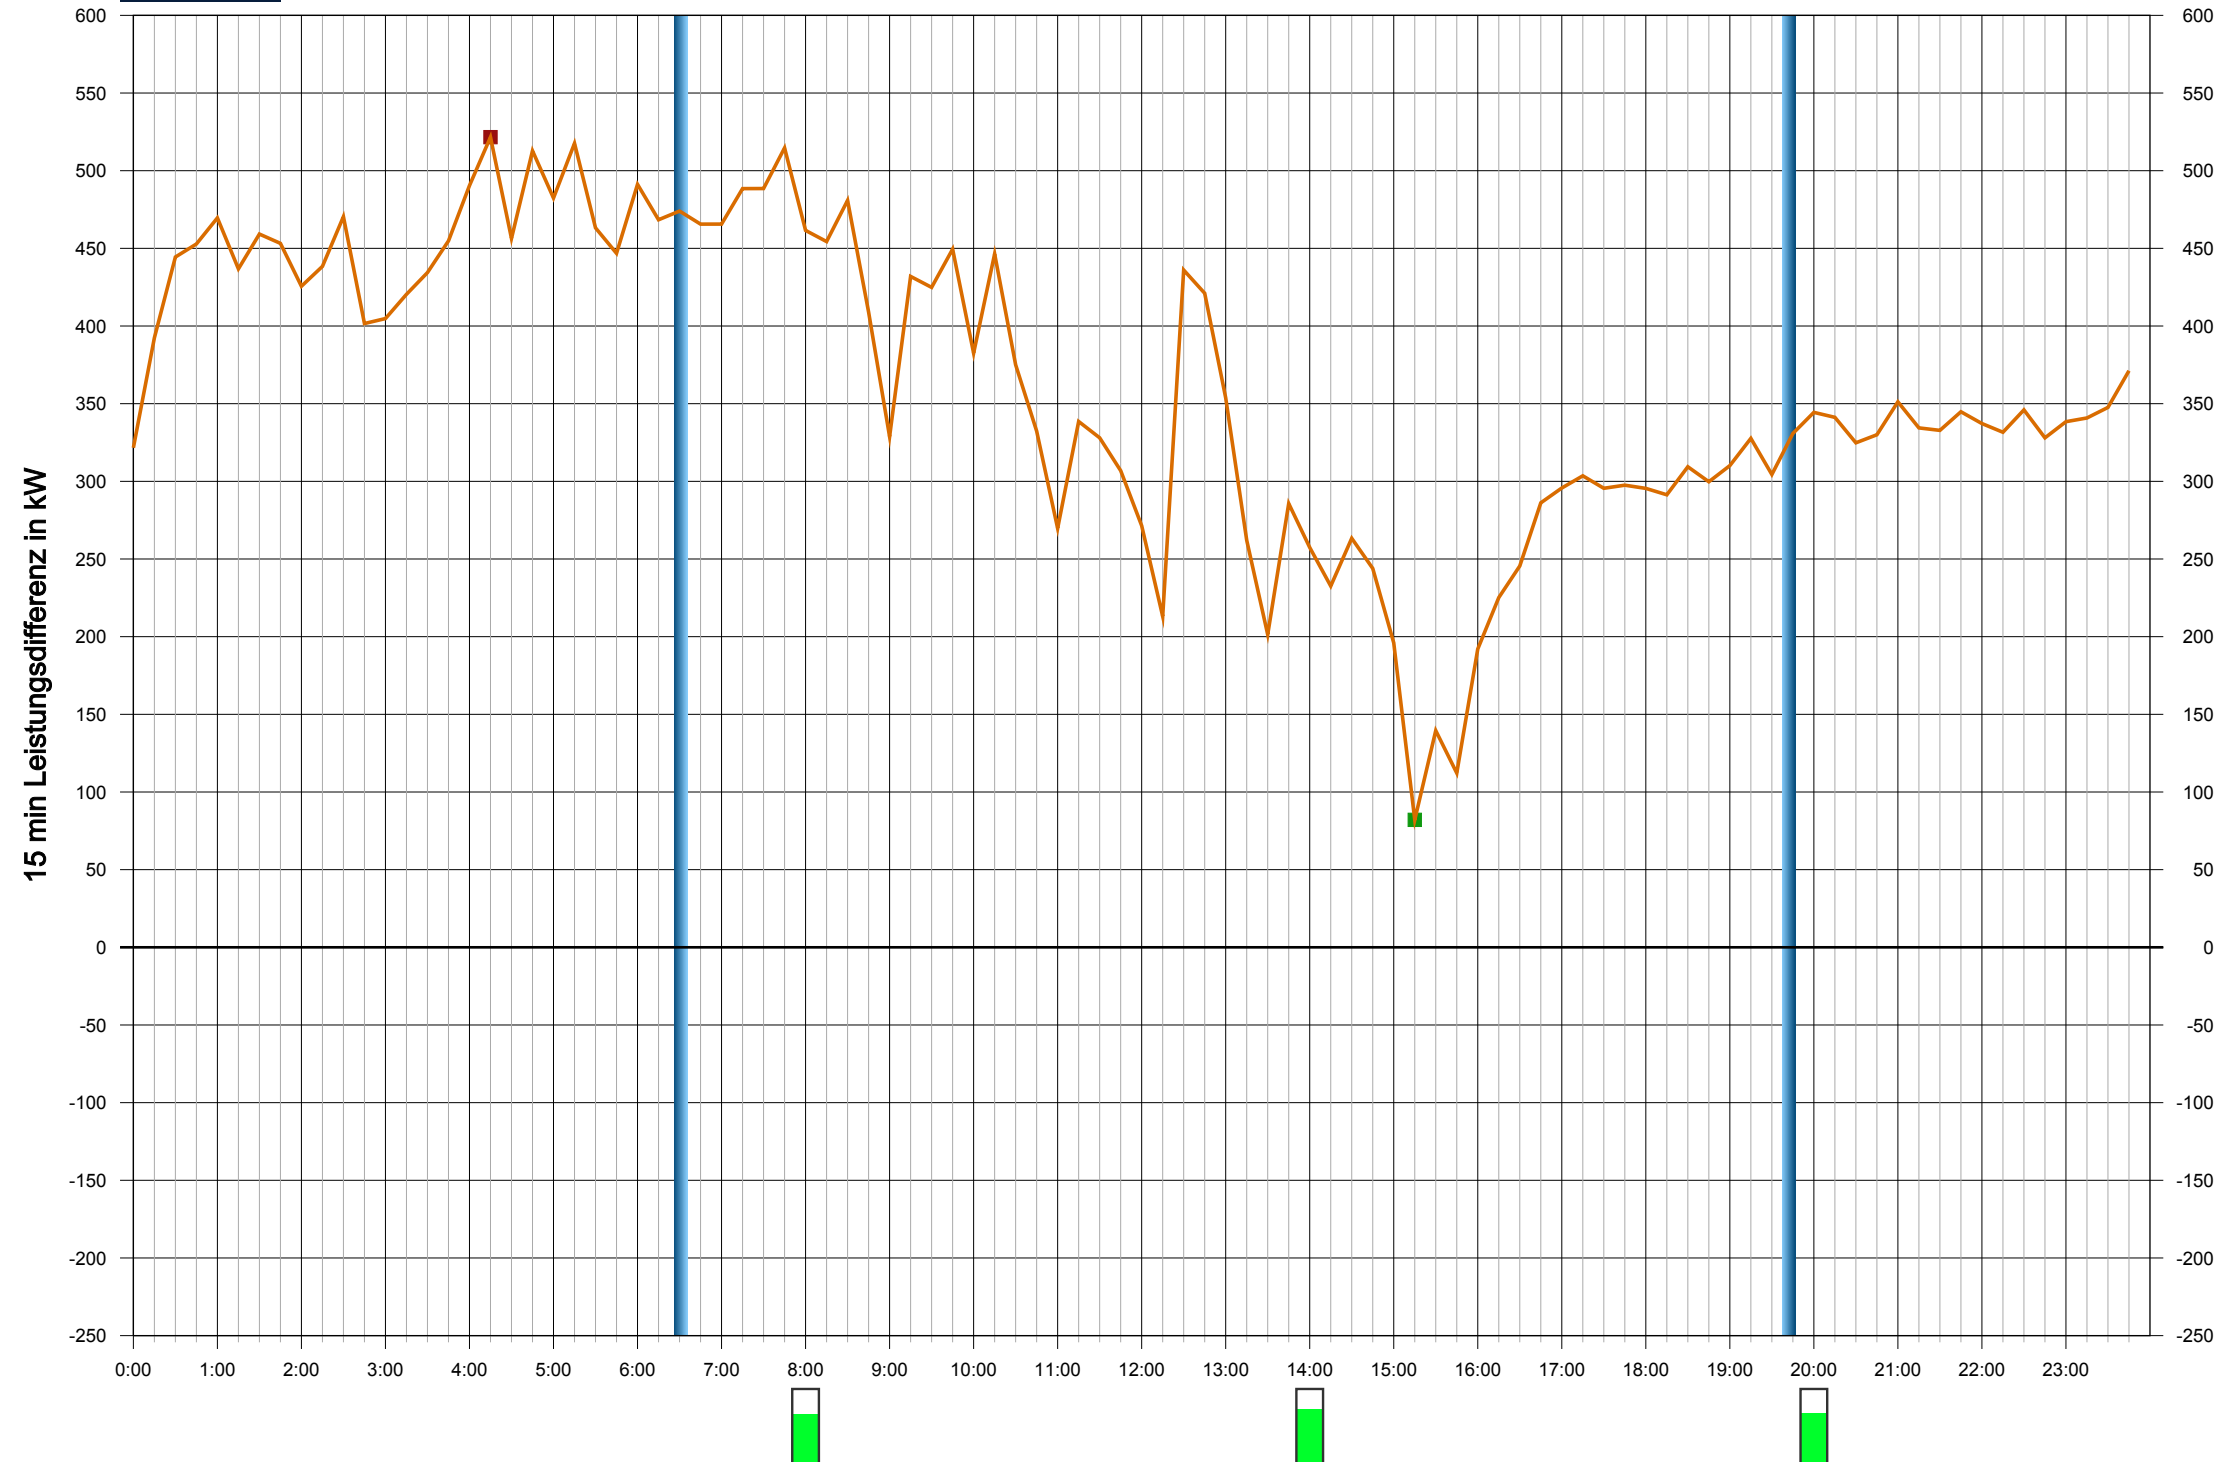



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mi. 5.9.2012 (KW 36)


Tagesminimum: 101,5 kW, Tagesmittelwert: 336,3 kW, Tagesmaximum: 497,6 kW, Tagesbedarf: 9.508 kWh (1.331 €)

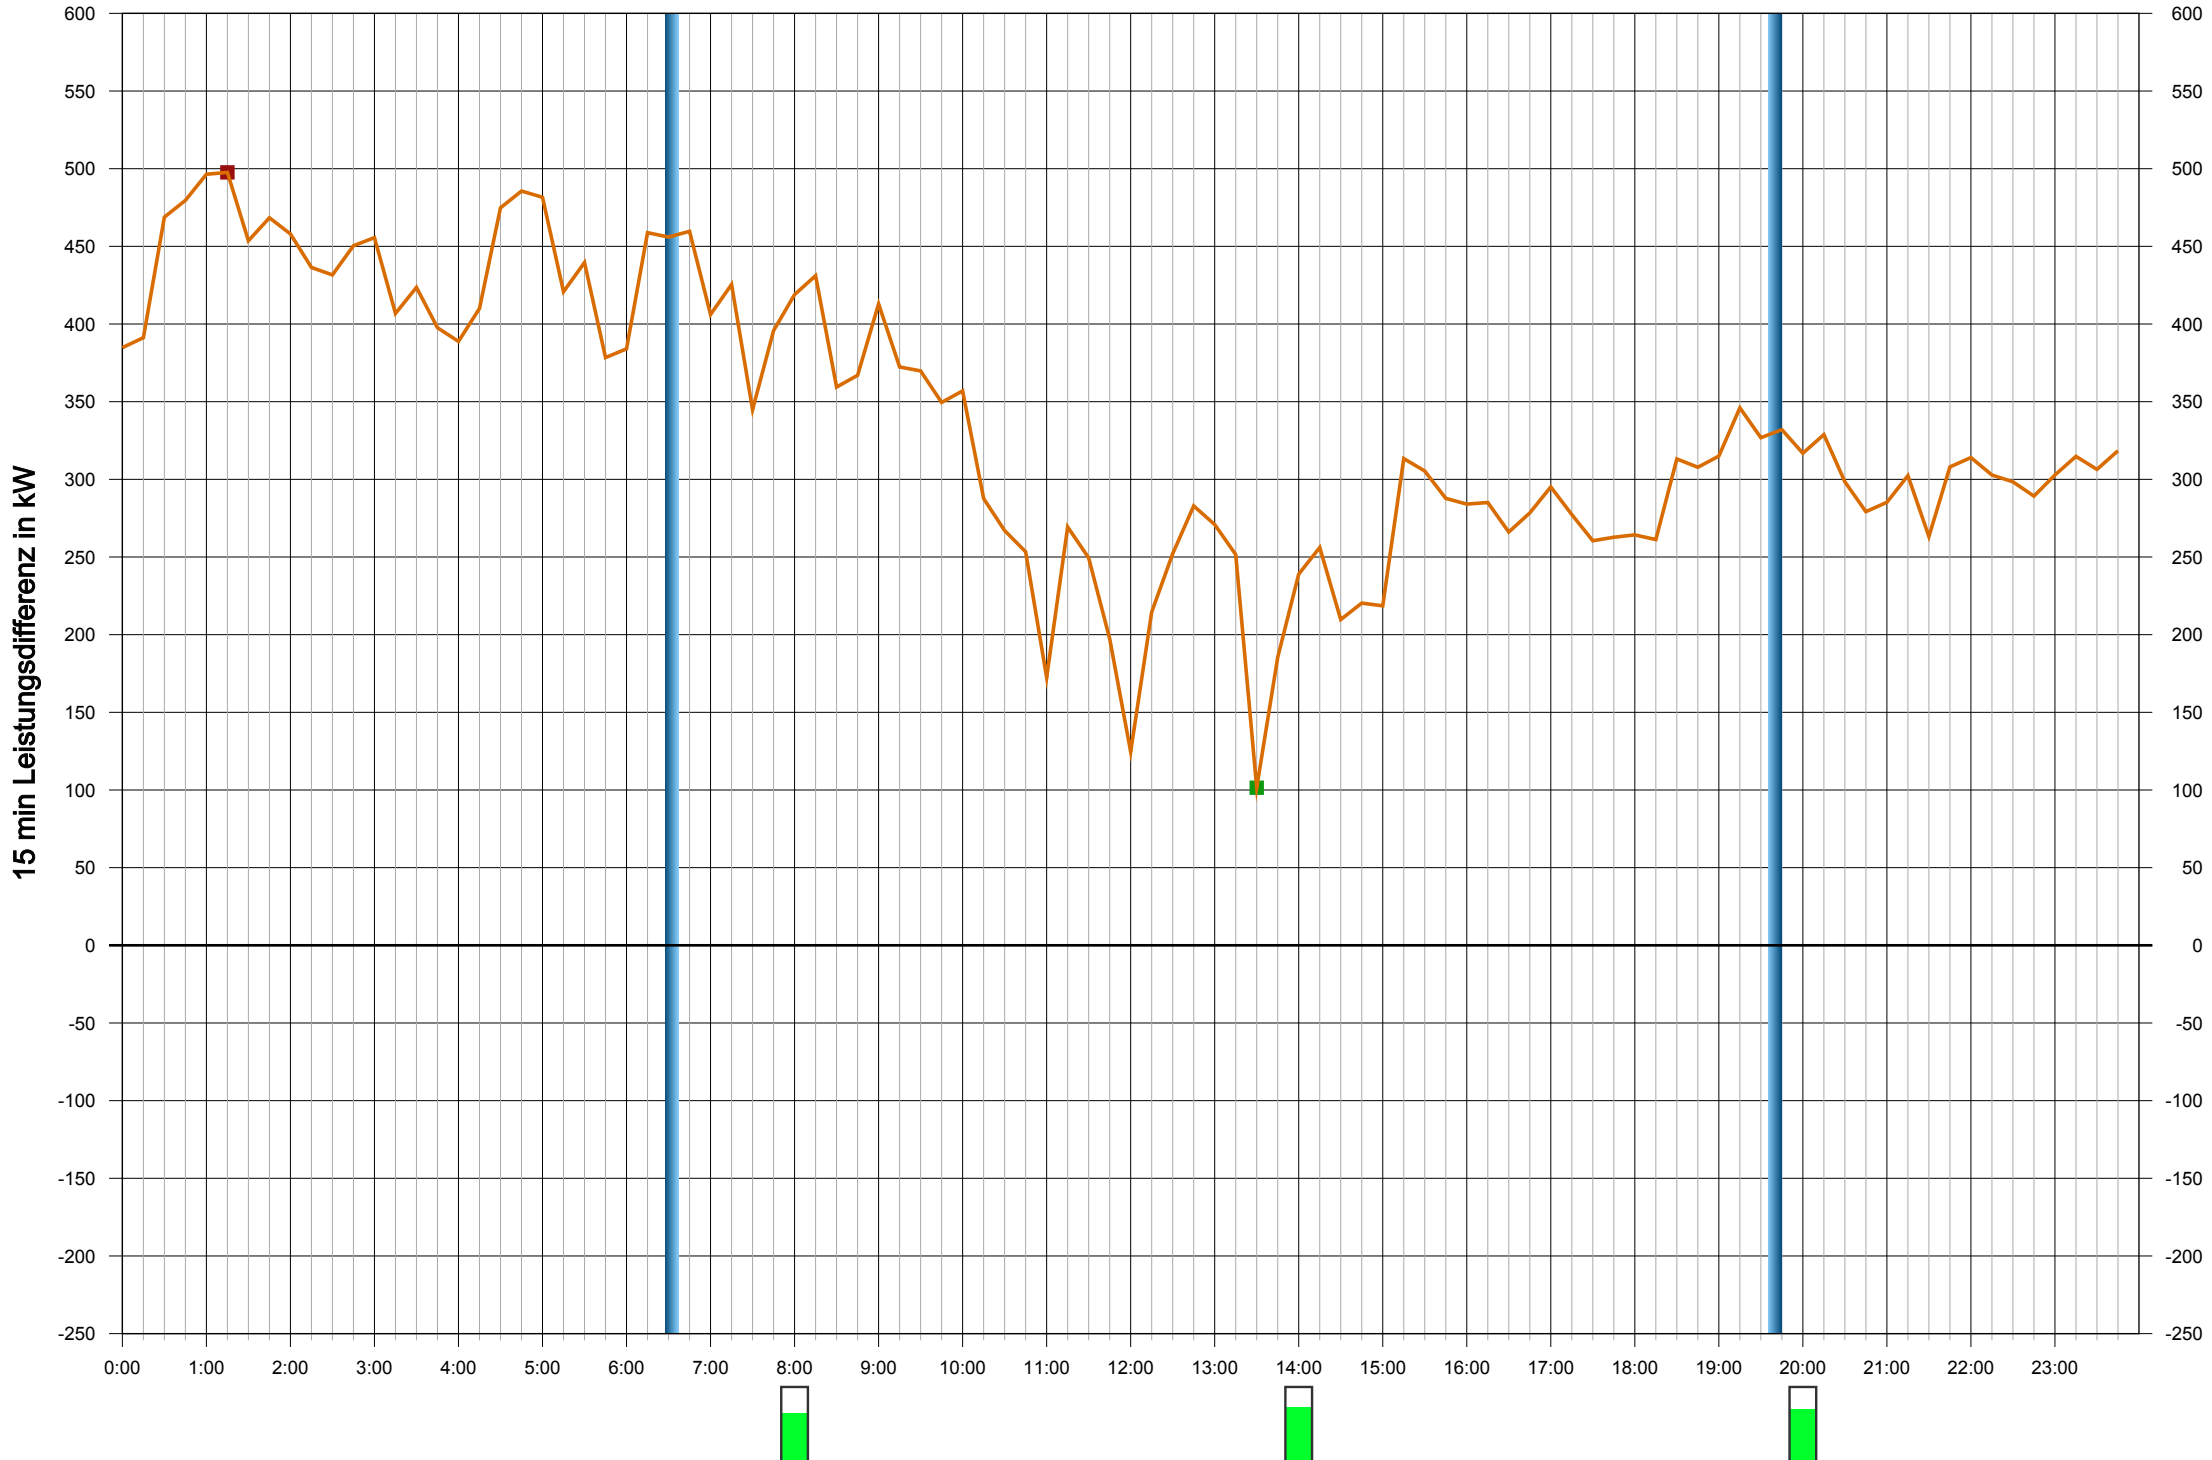

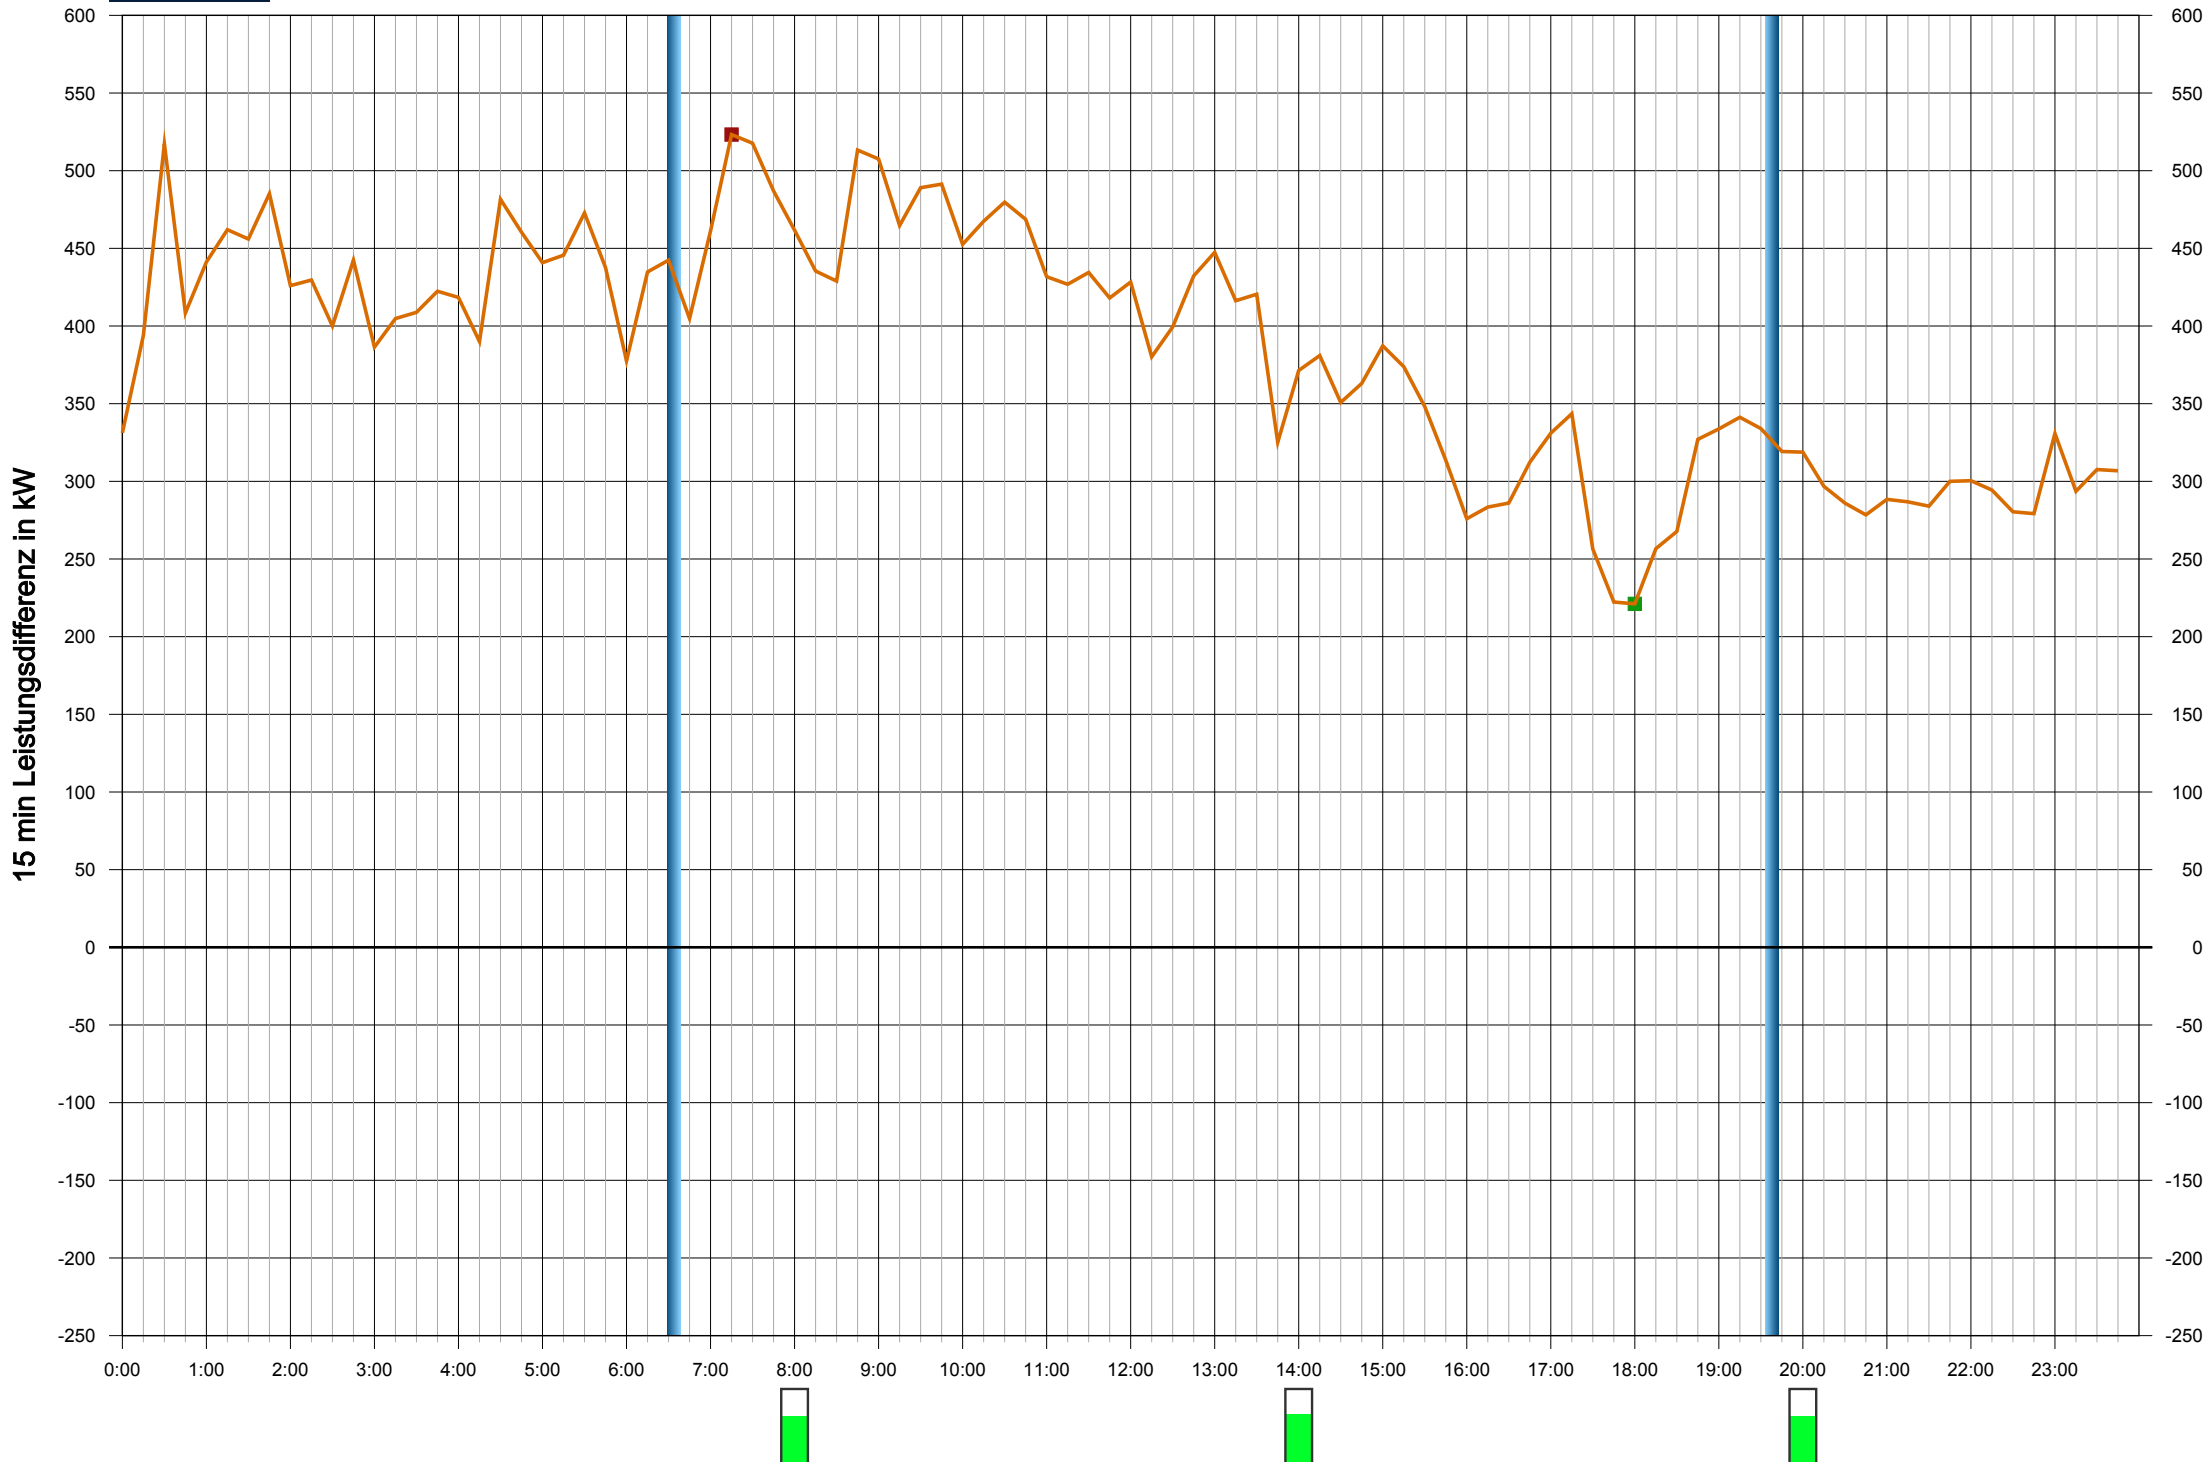

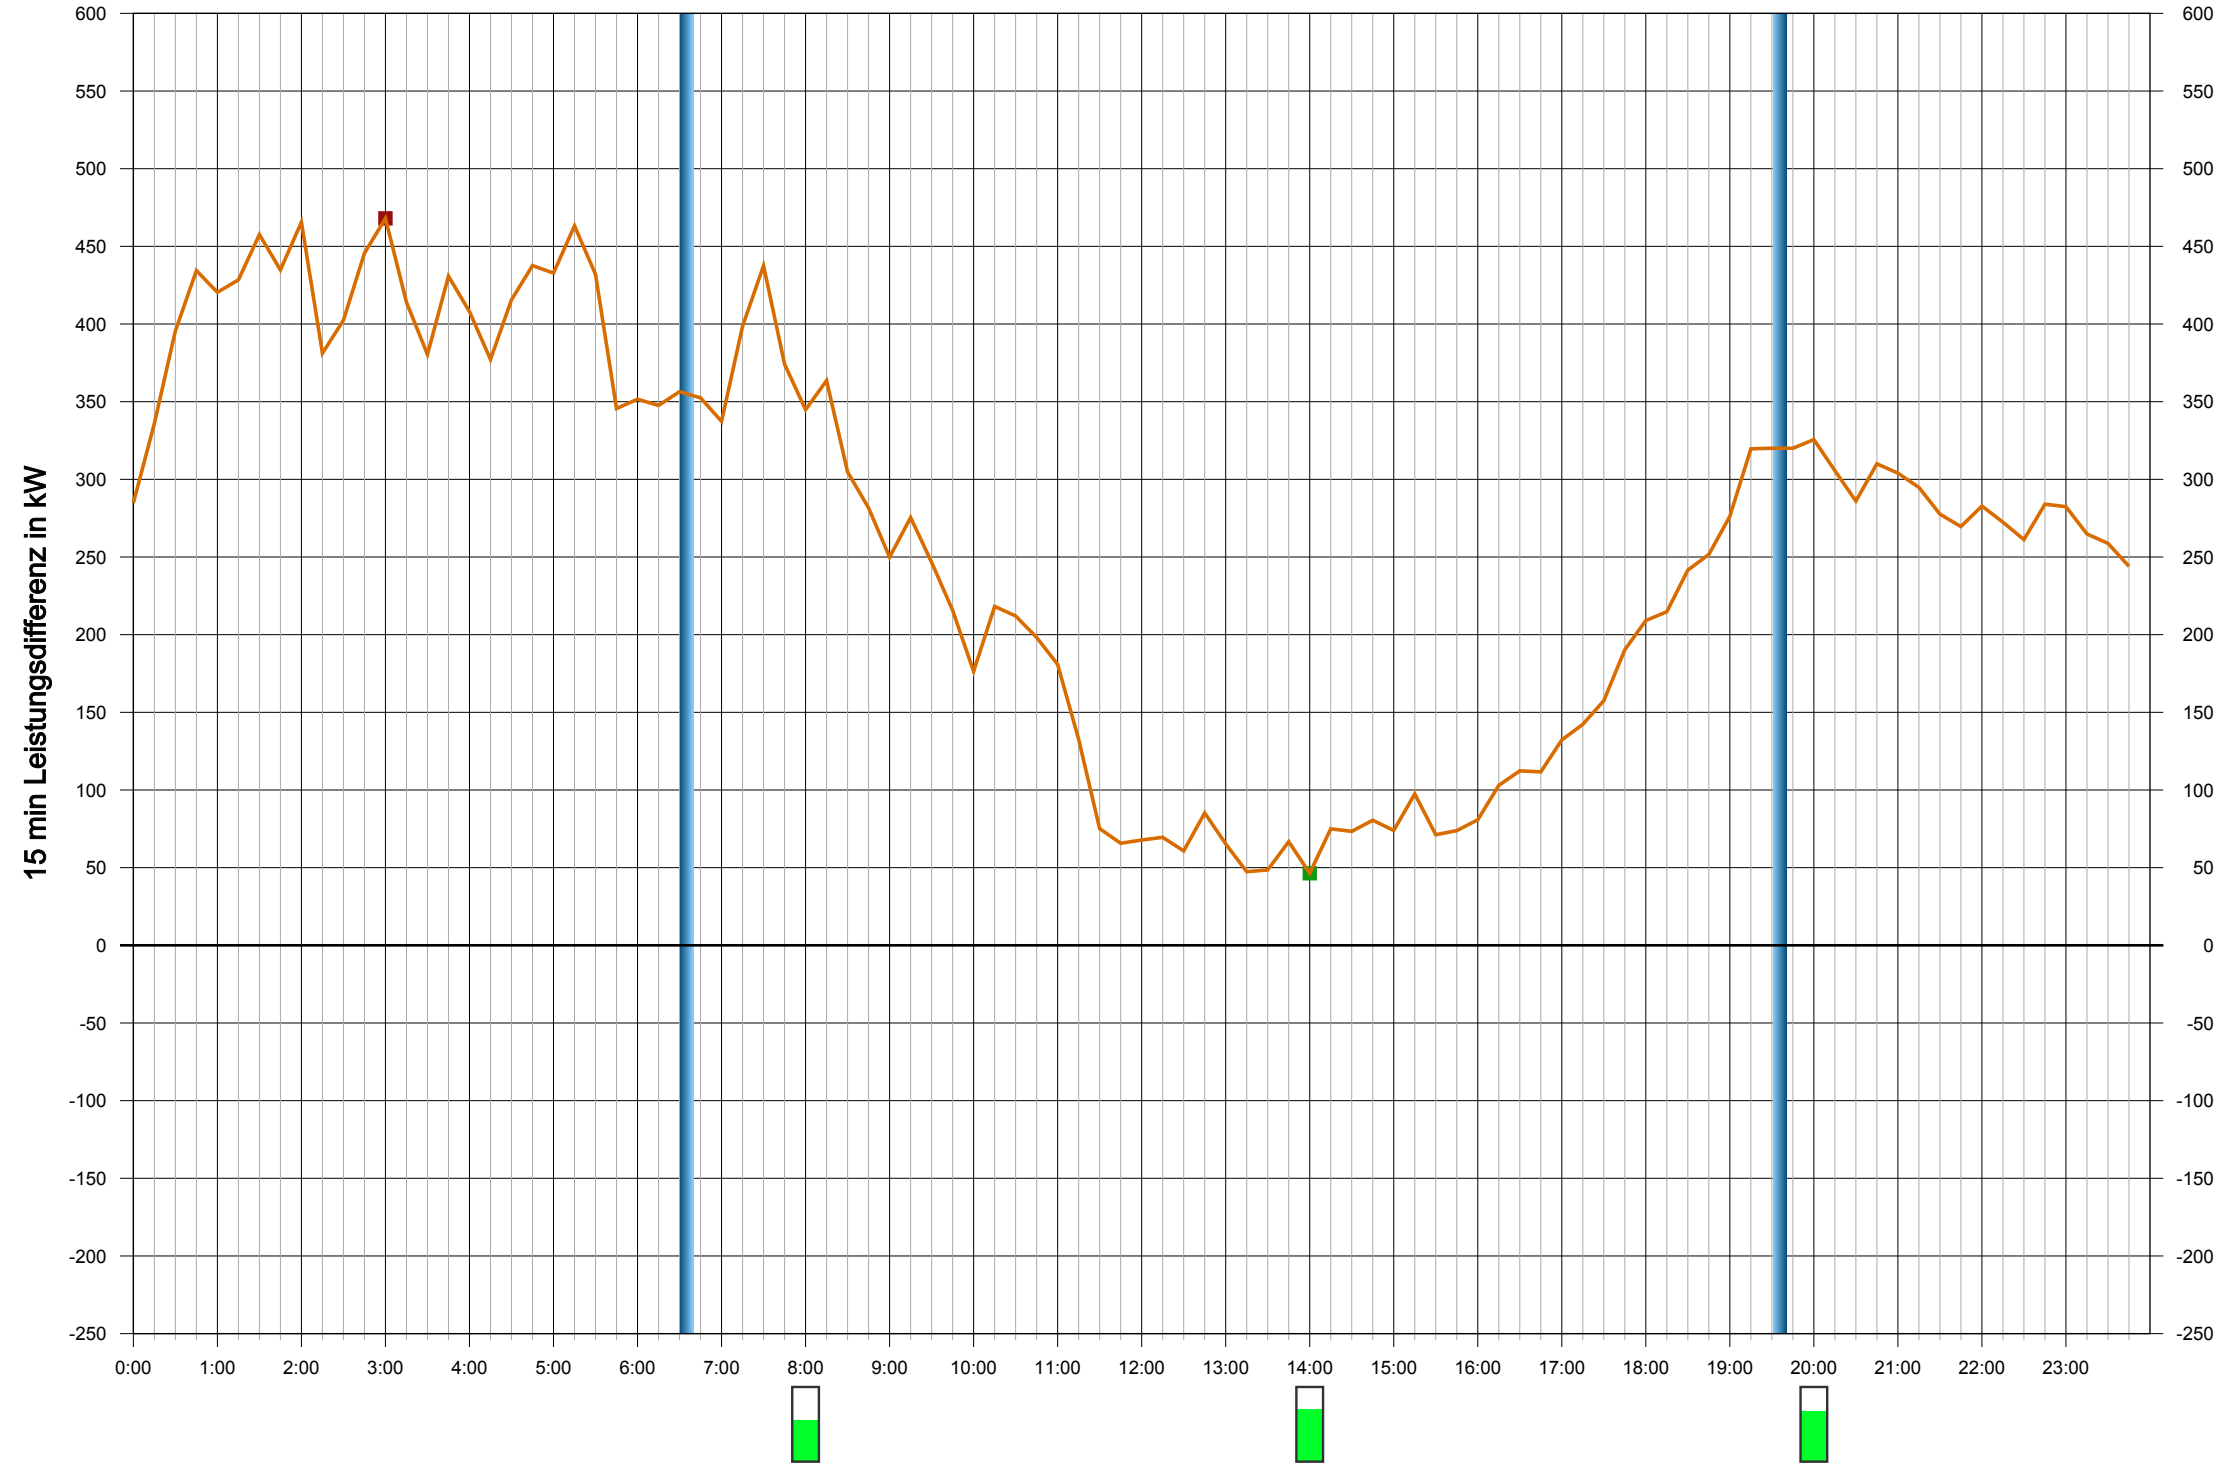


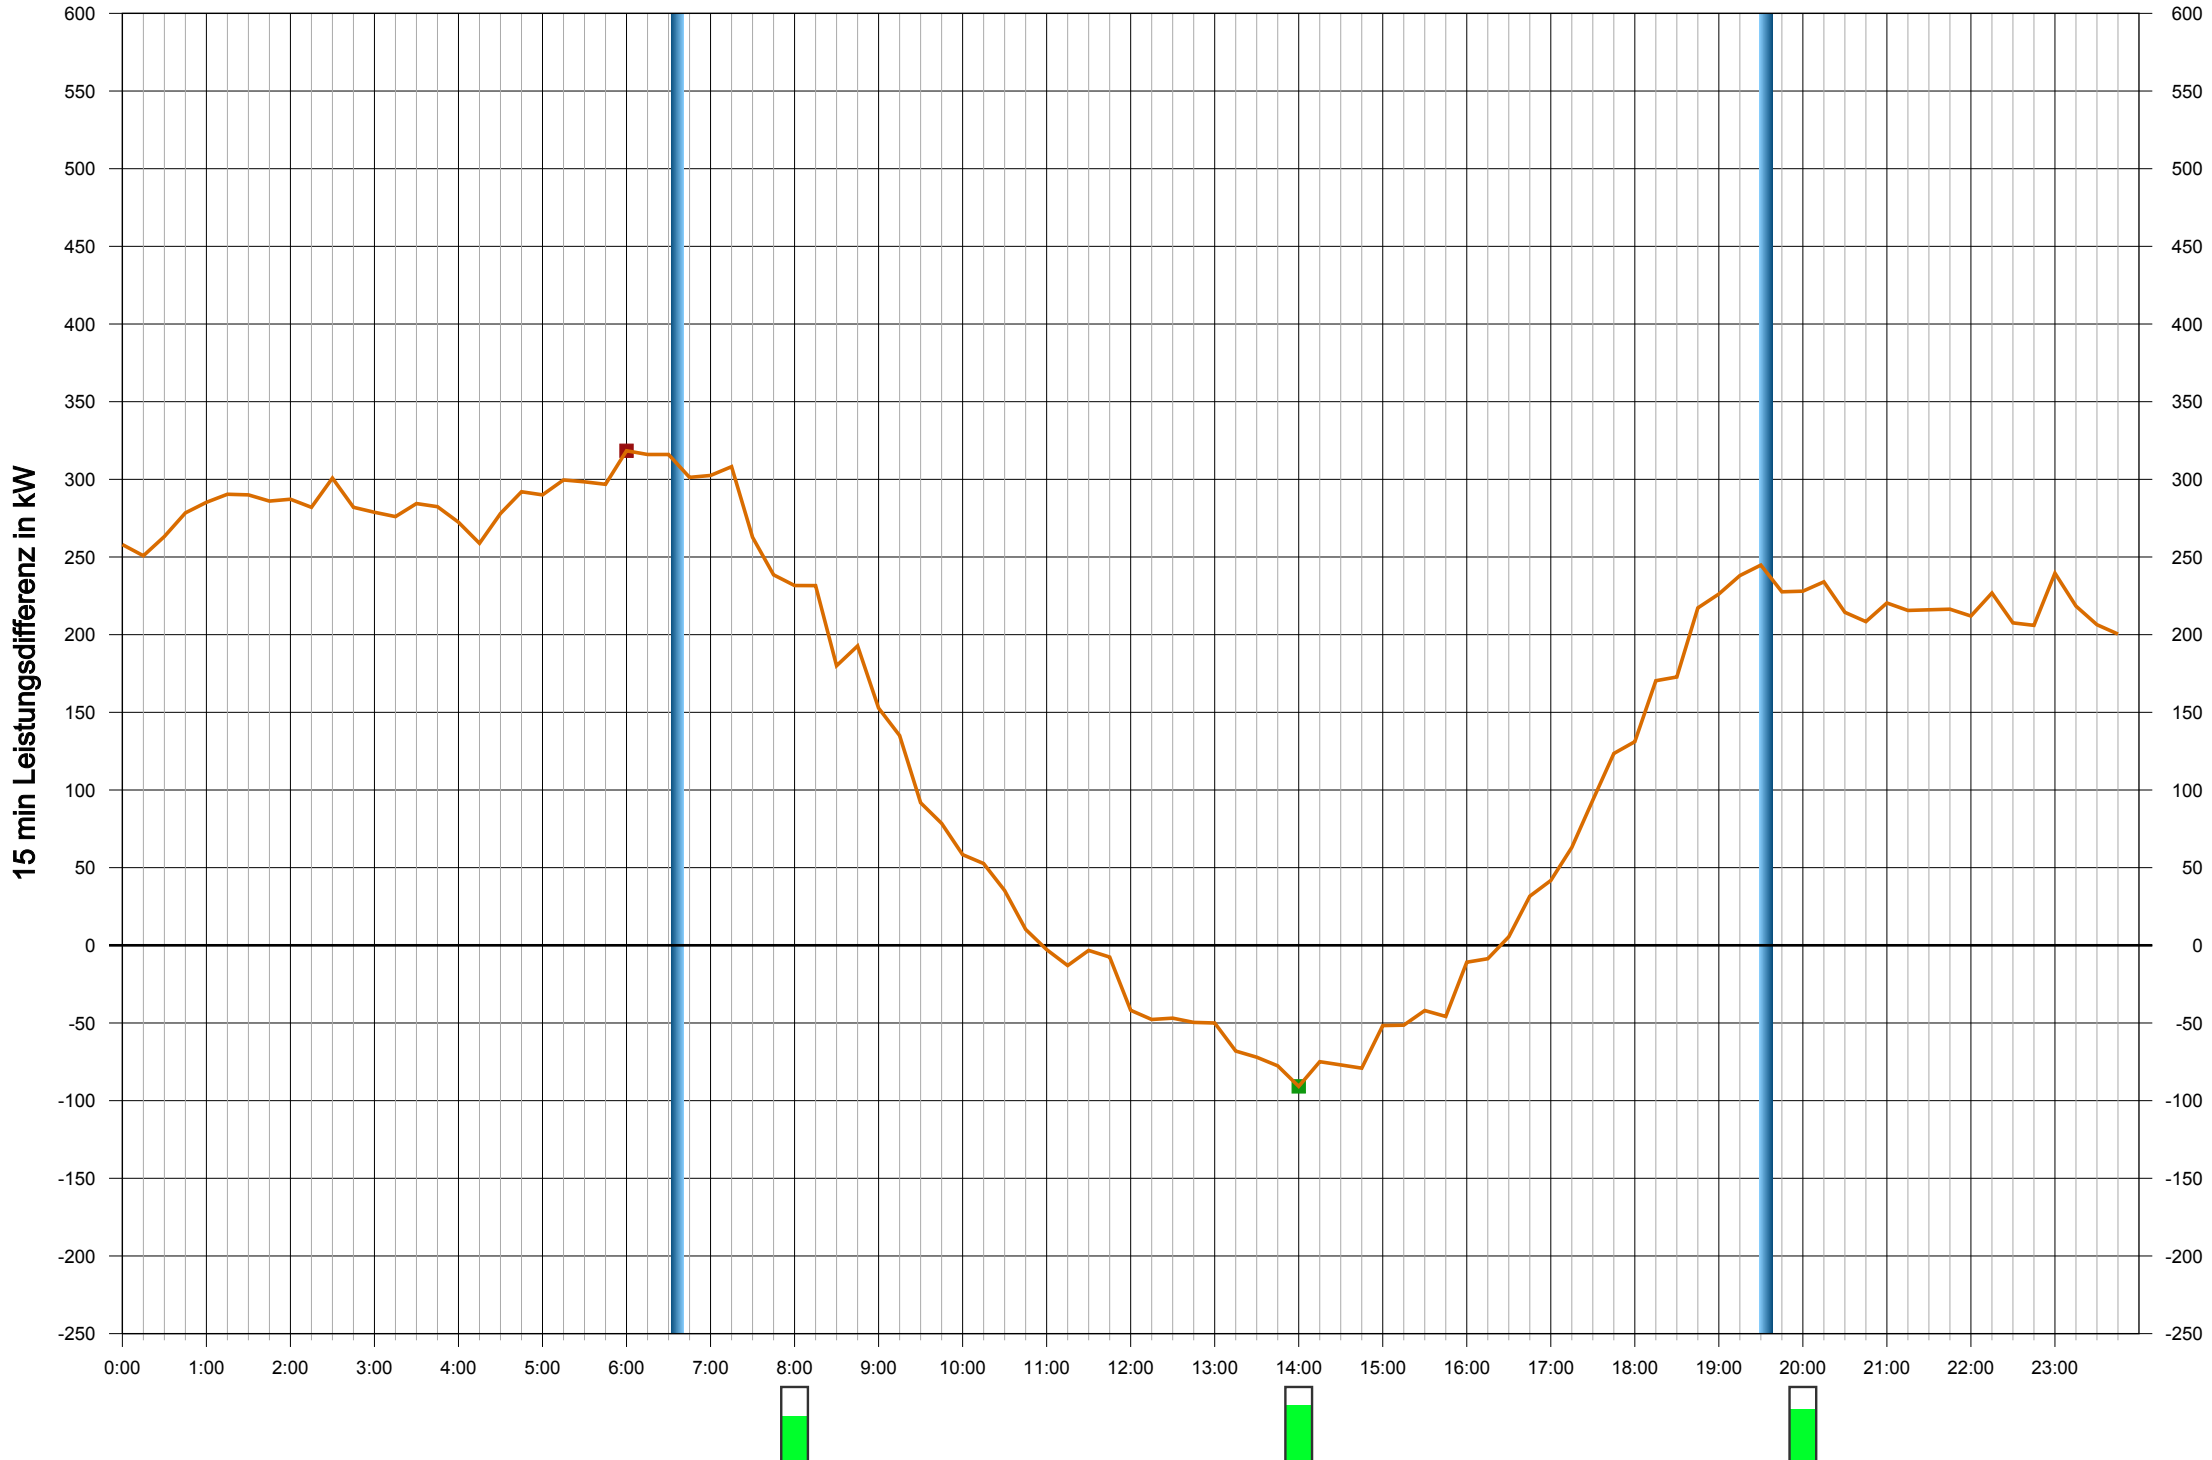

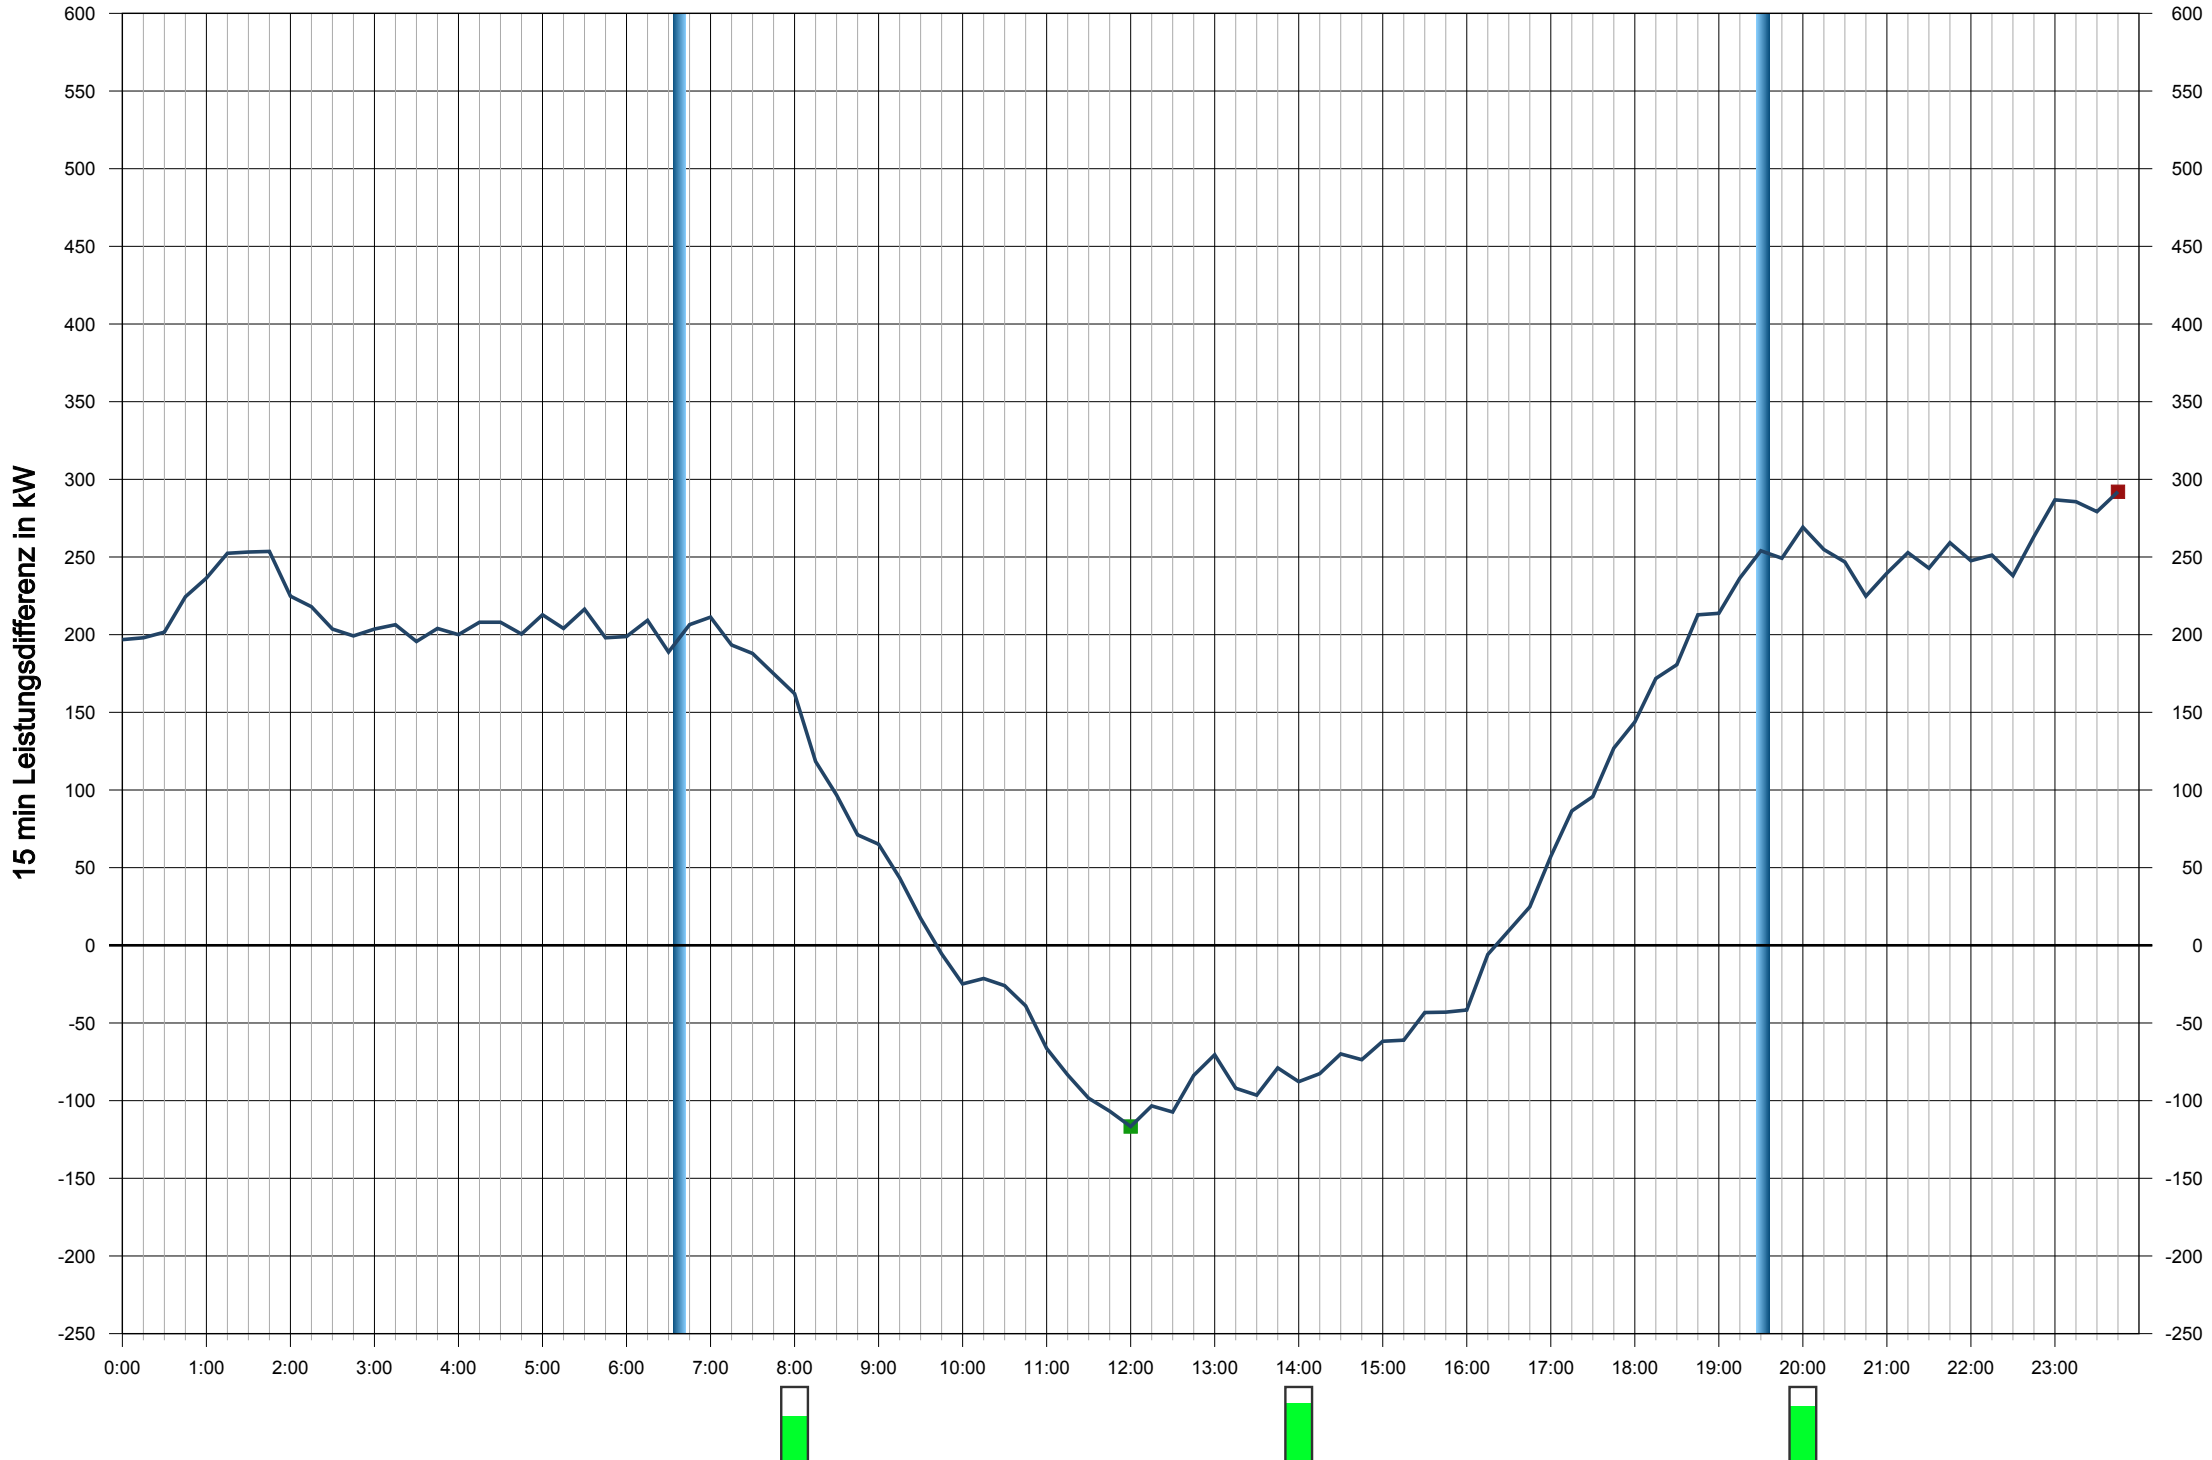


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mo. 10.9.2012 (KW 37)

Tagesminimum: 88,4 kW, Tagesmittelwert: 322,3 kW, Tagesmaximum: 497,2 kW, Tagesbedarf: 10.001 kWh (1.400 €)

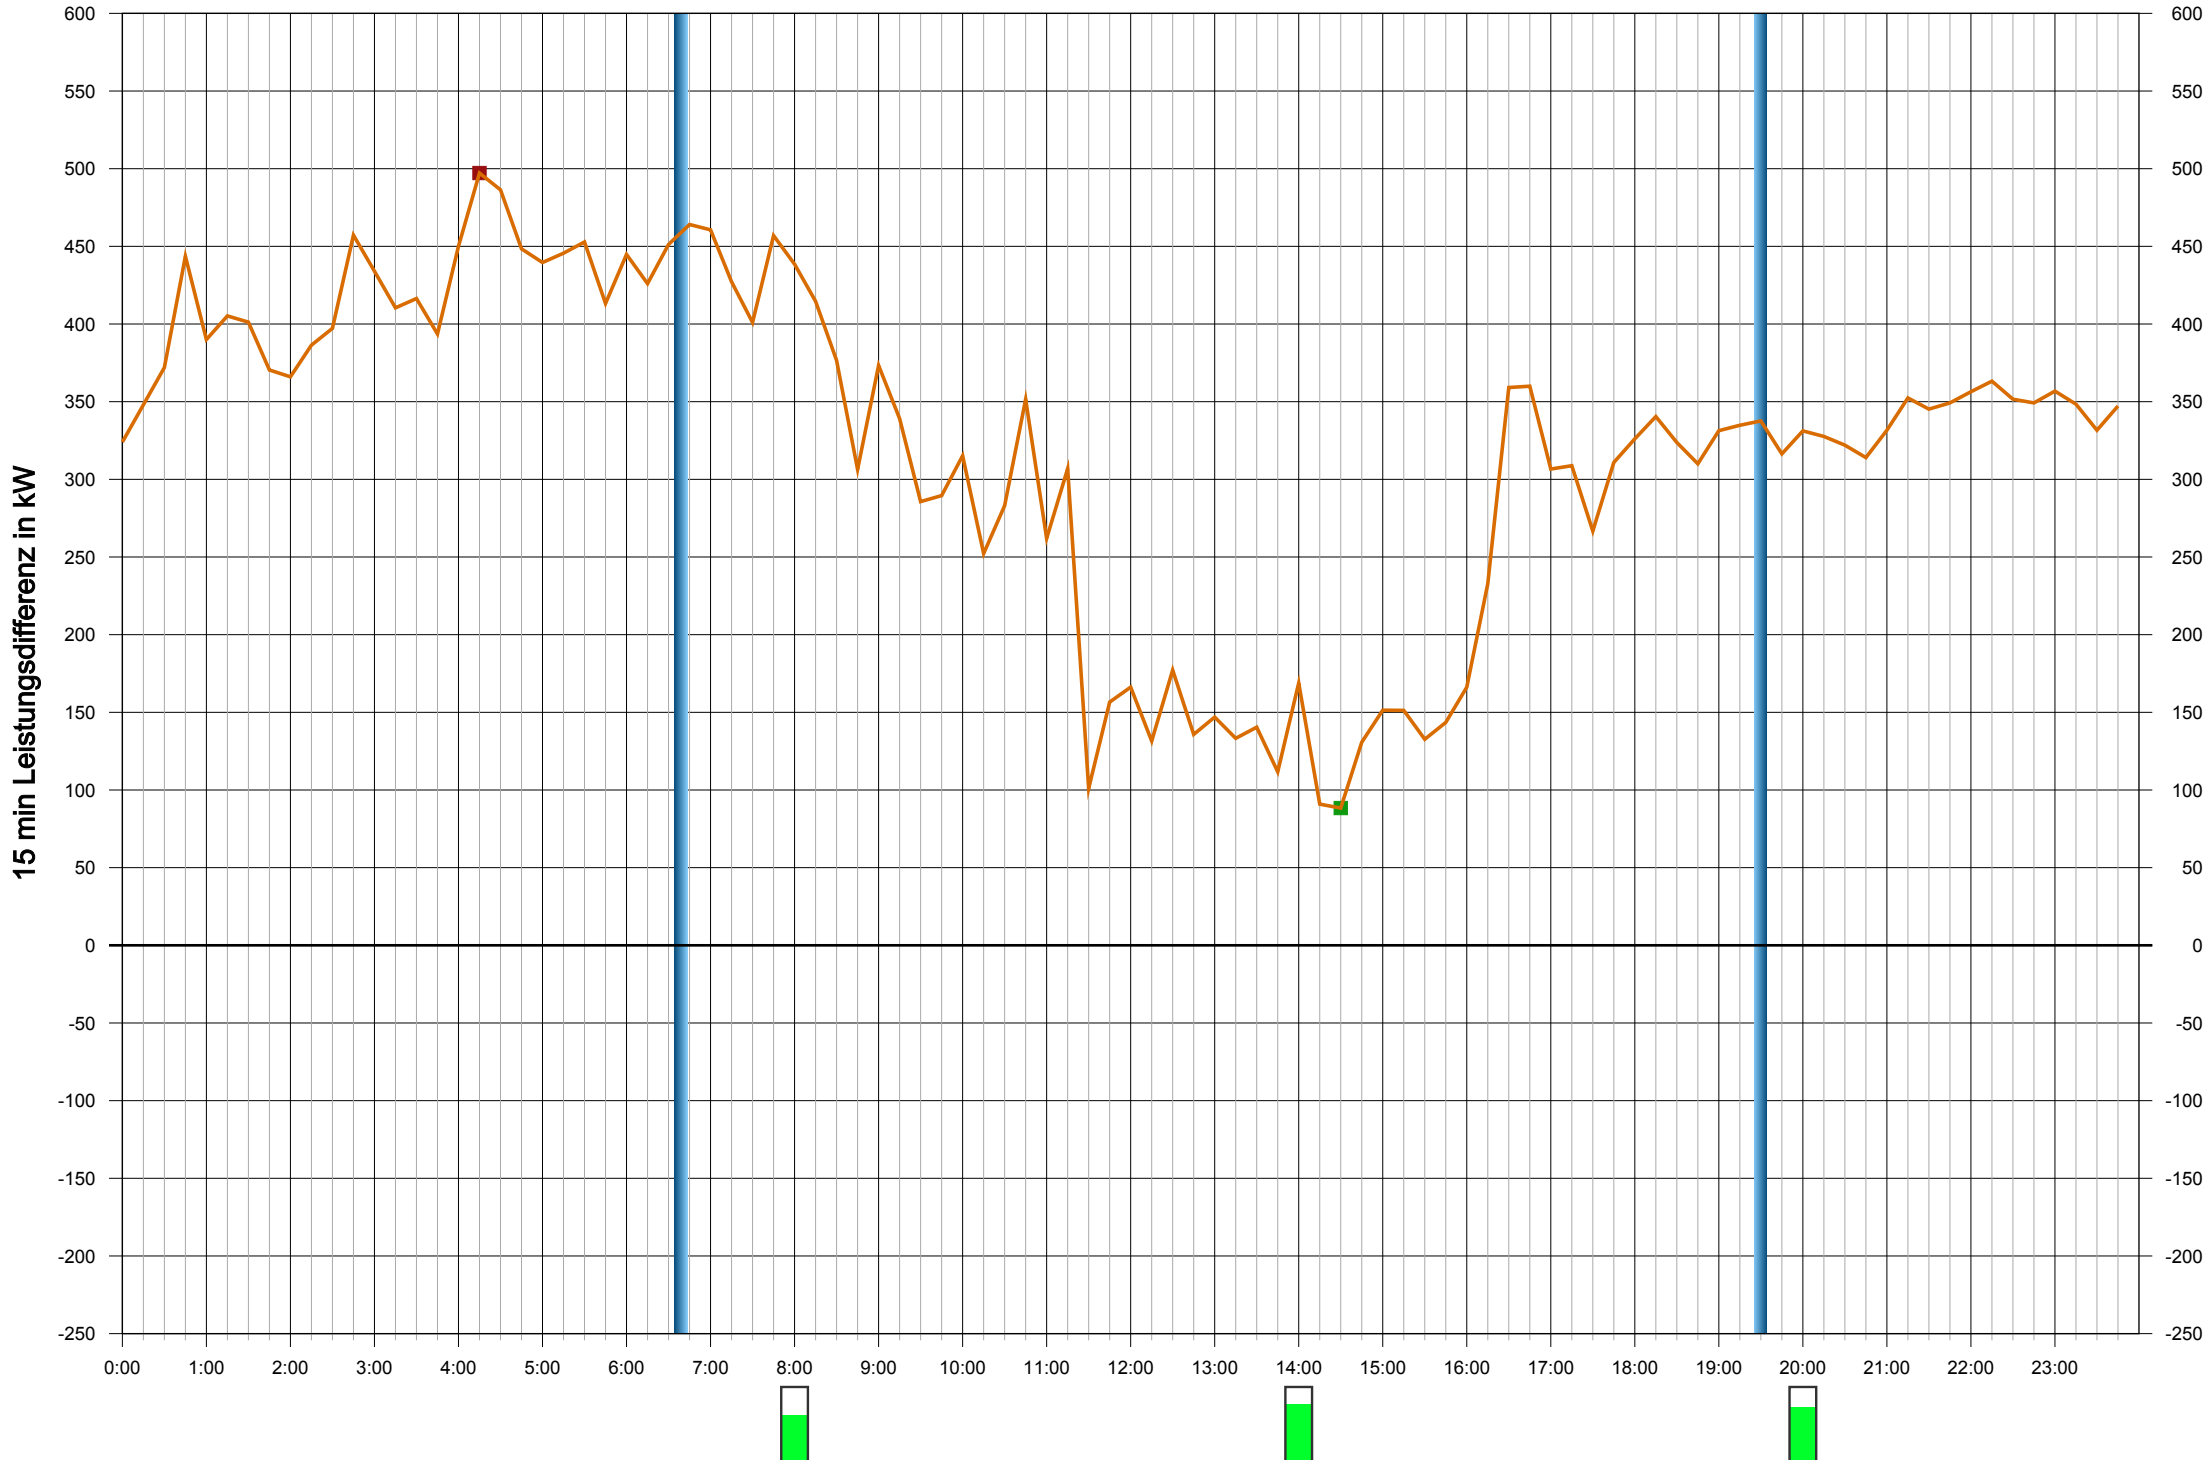



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Di. 11.9.2012 (KW 37)


Tagesminimum: 143,2 kW, Tagesmittelwert: 337,8 kW, Tagesmaximum: 508,0 kW, Tagesbedarf: 10.446 kWh (1.462 €)

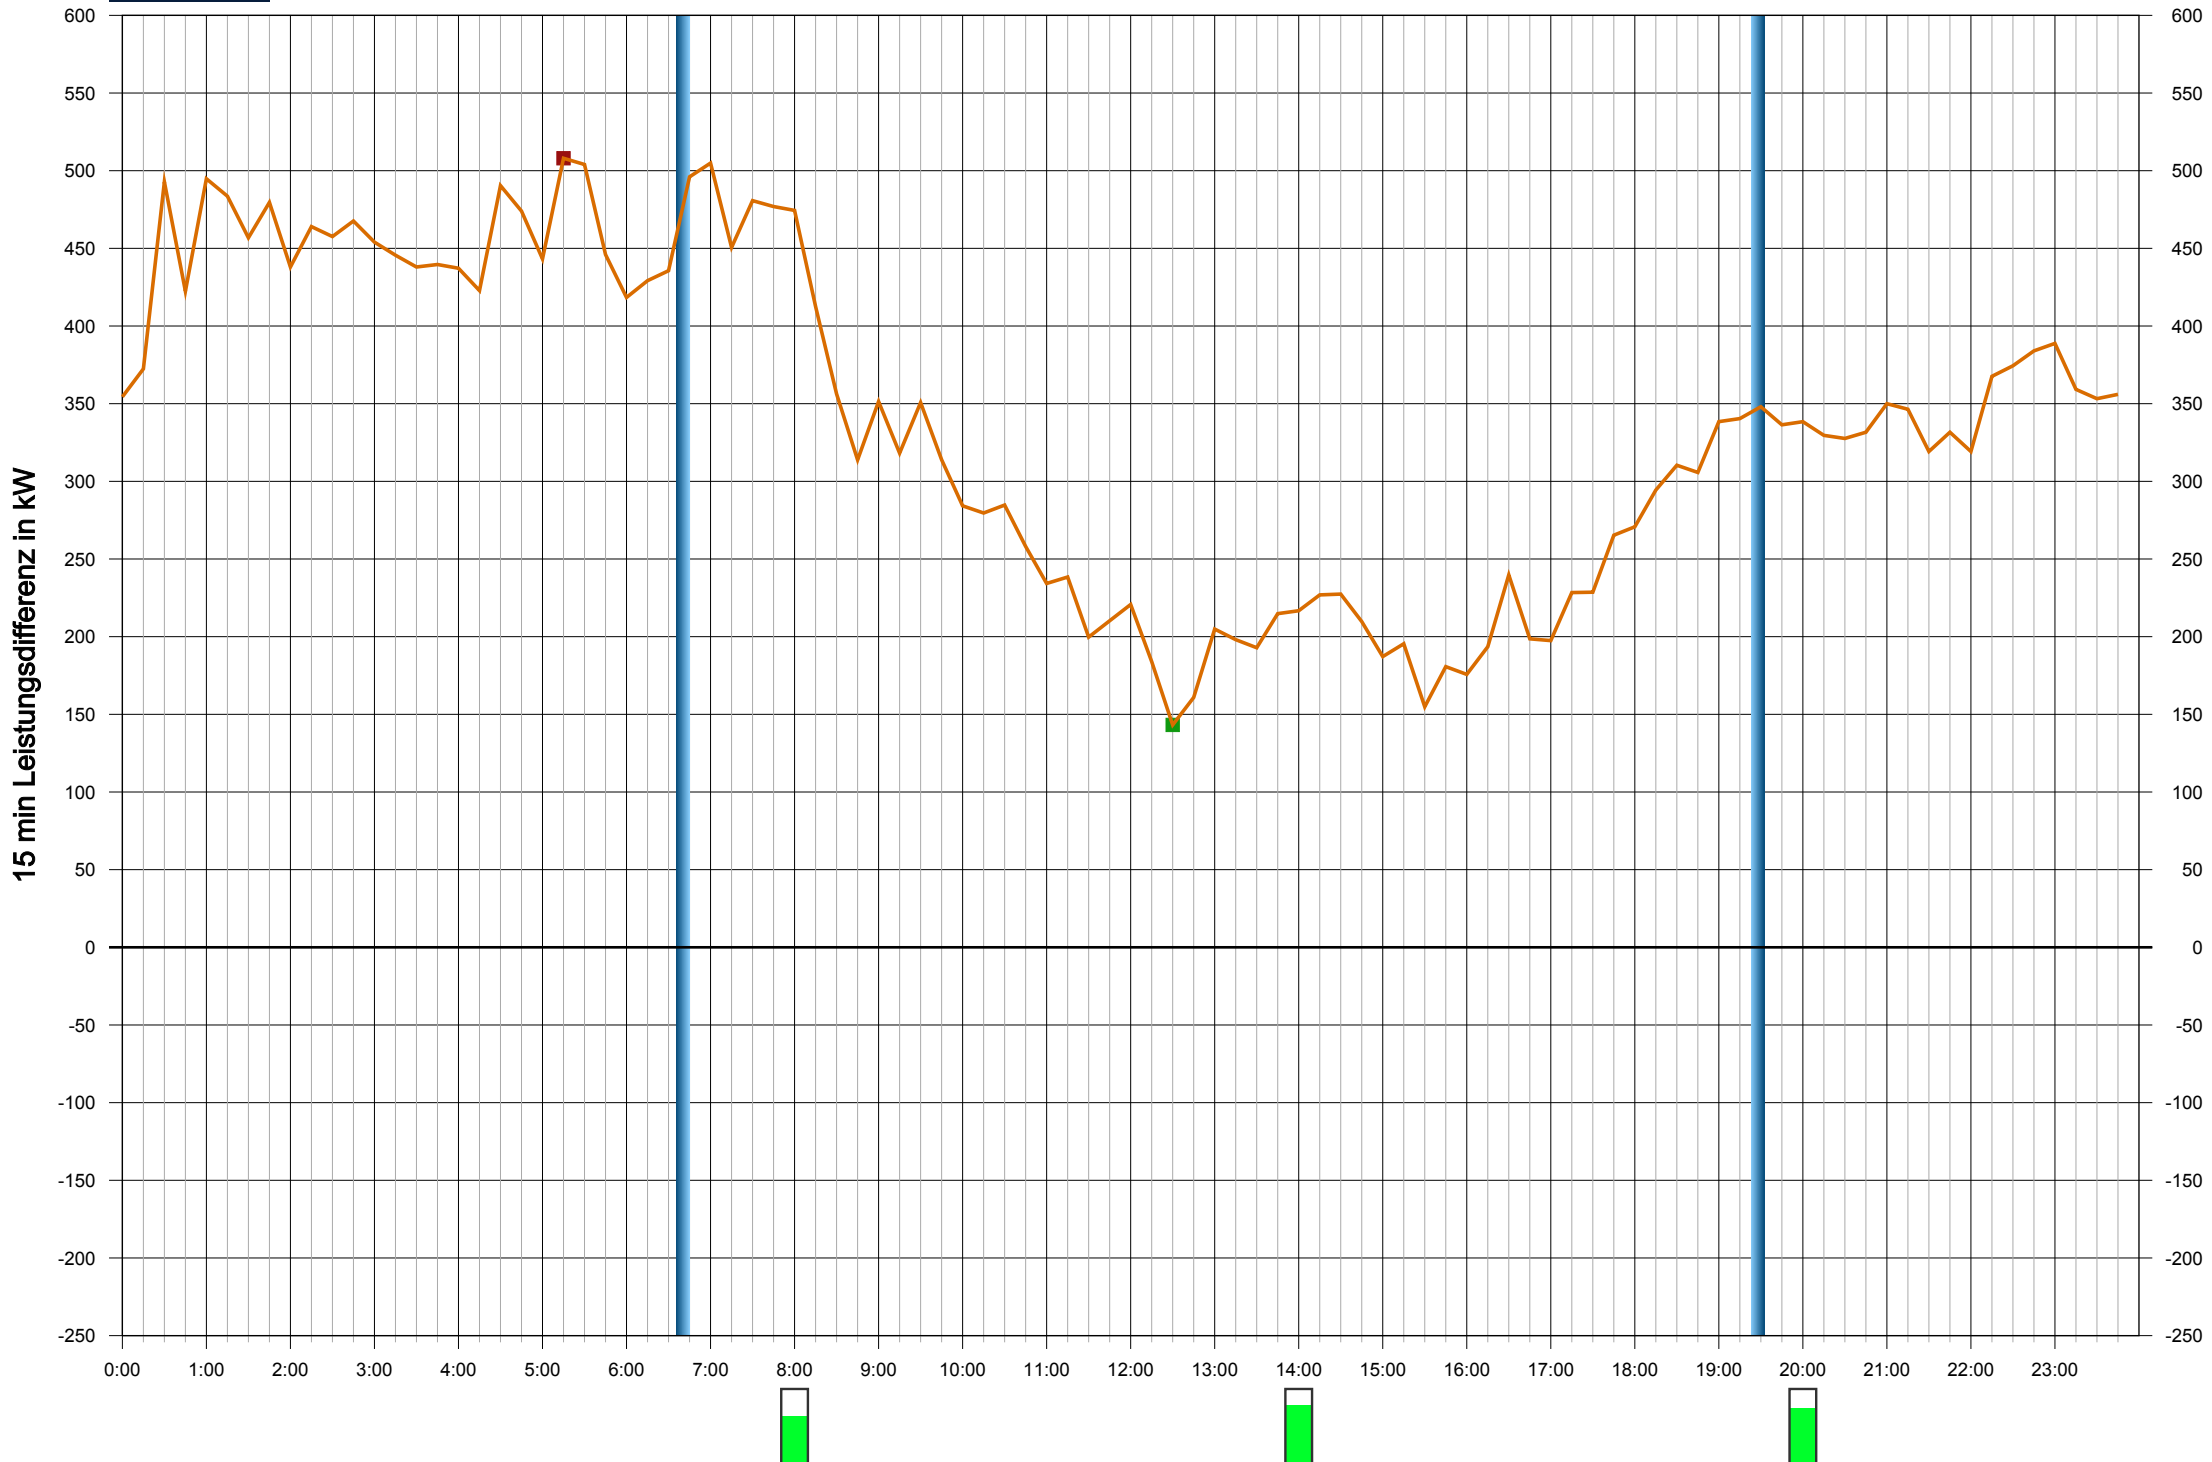





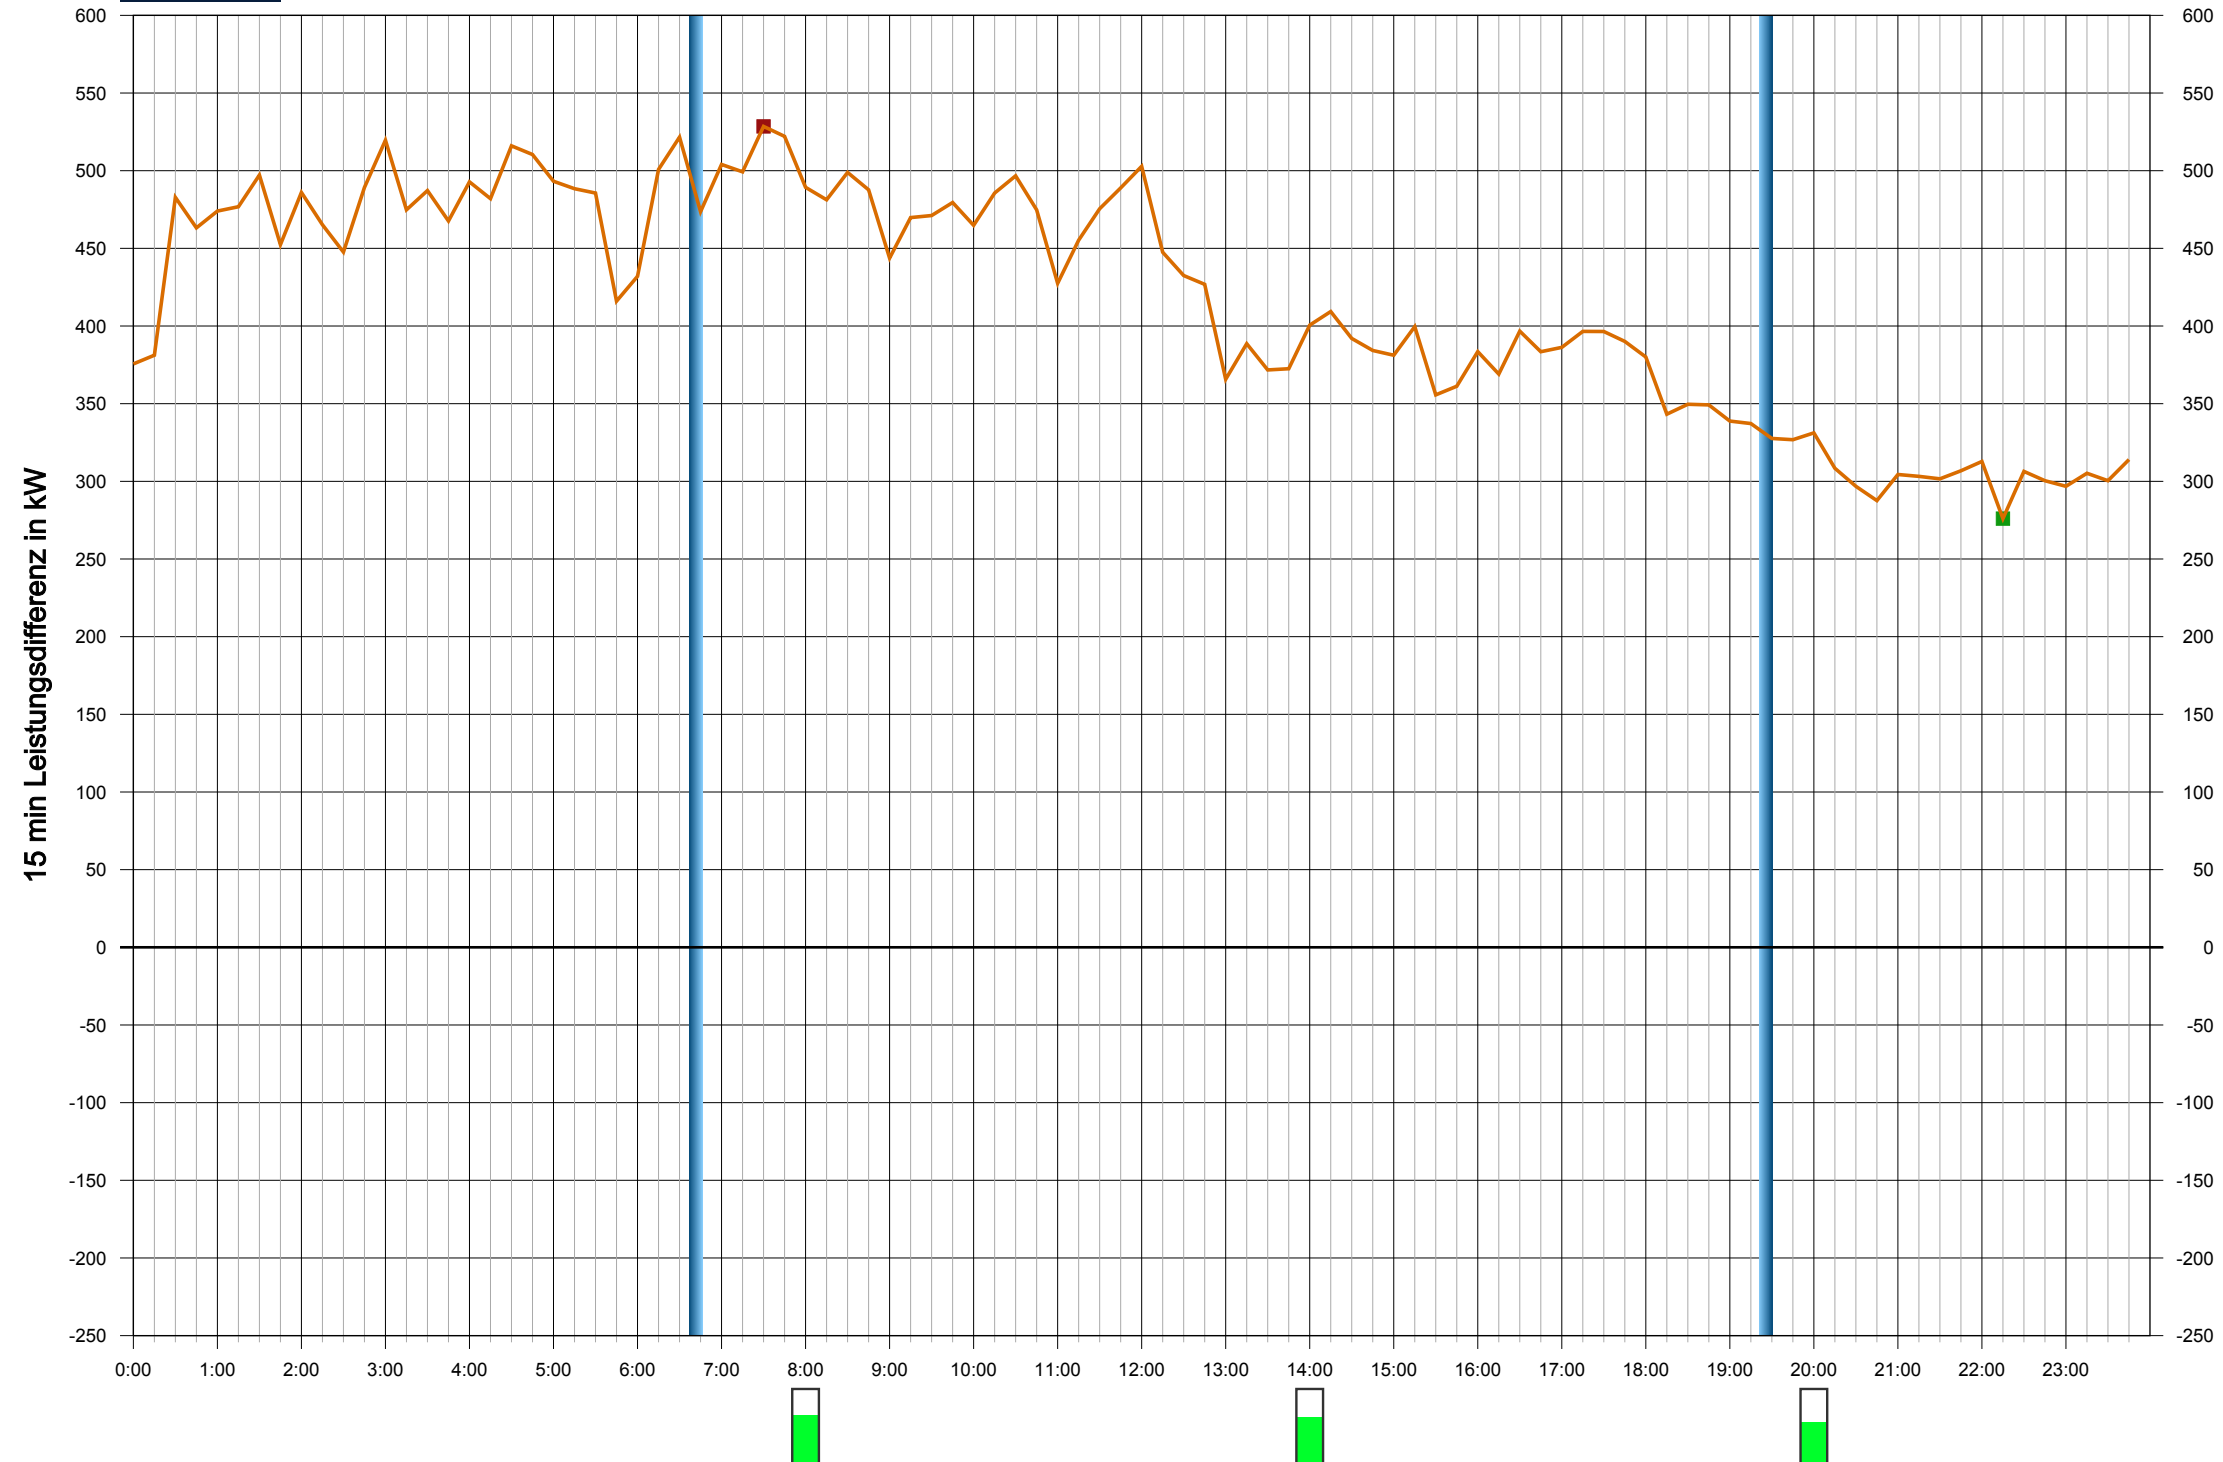


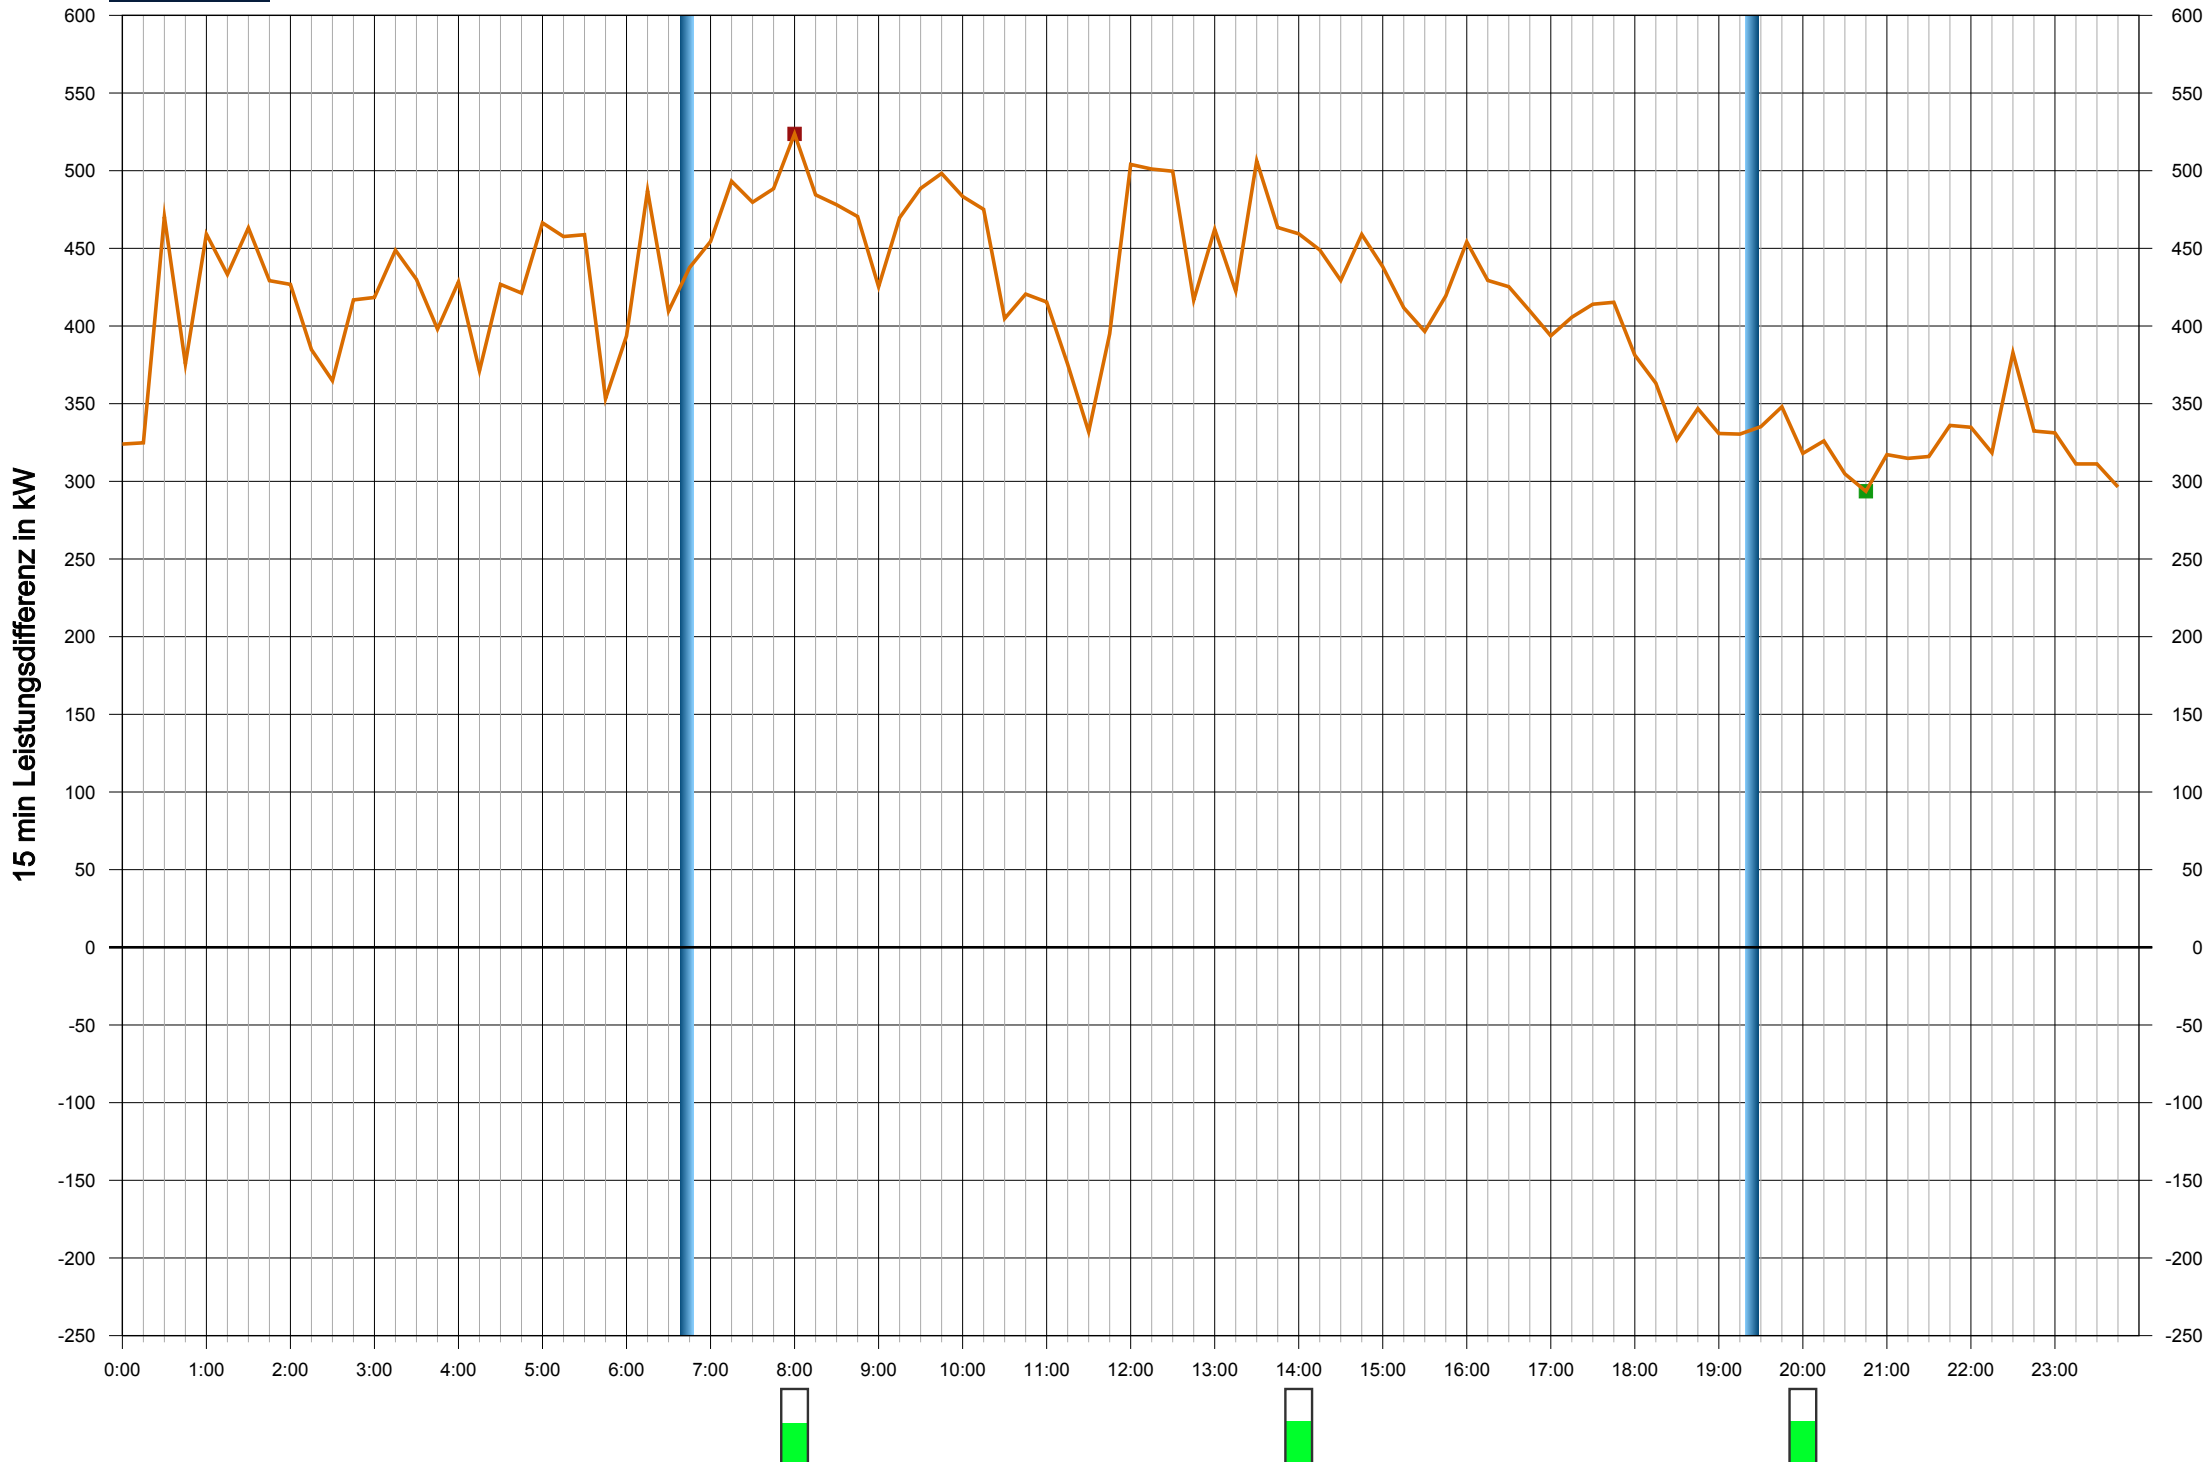


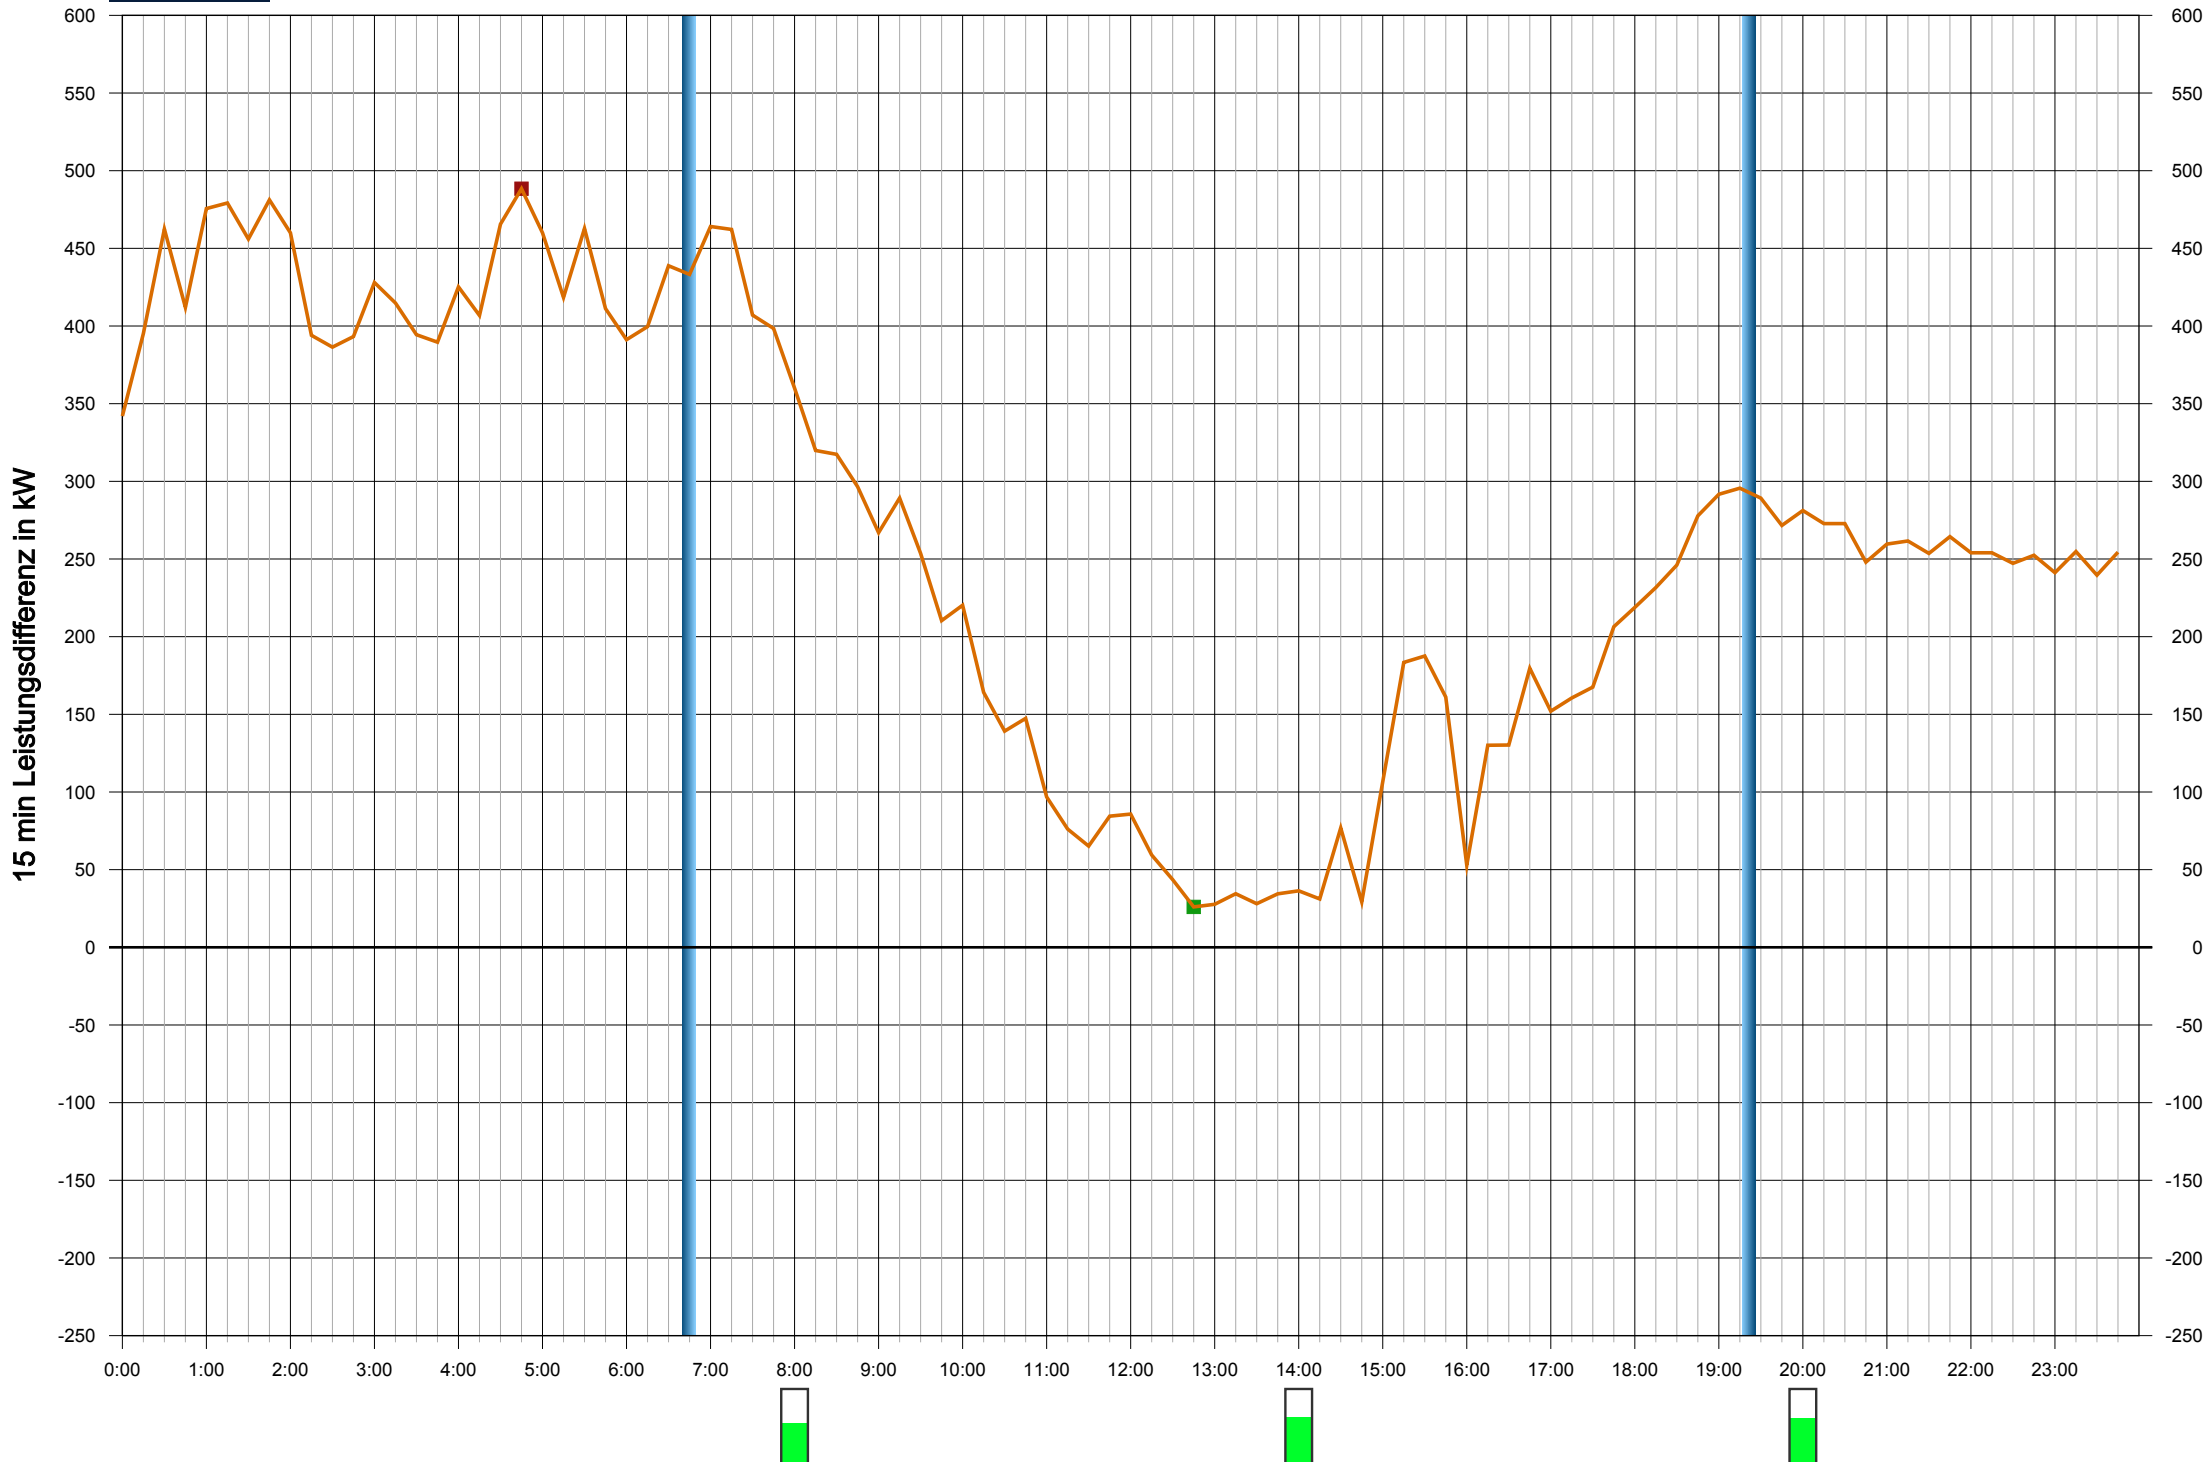


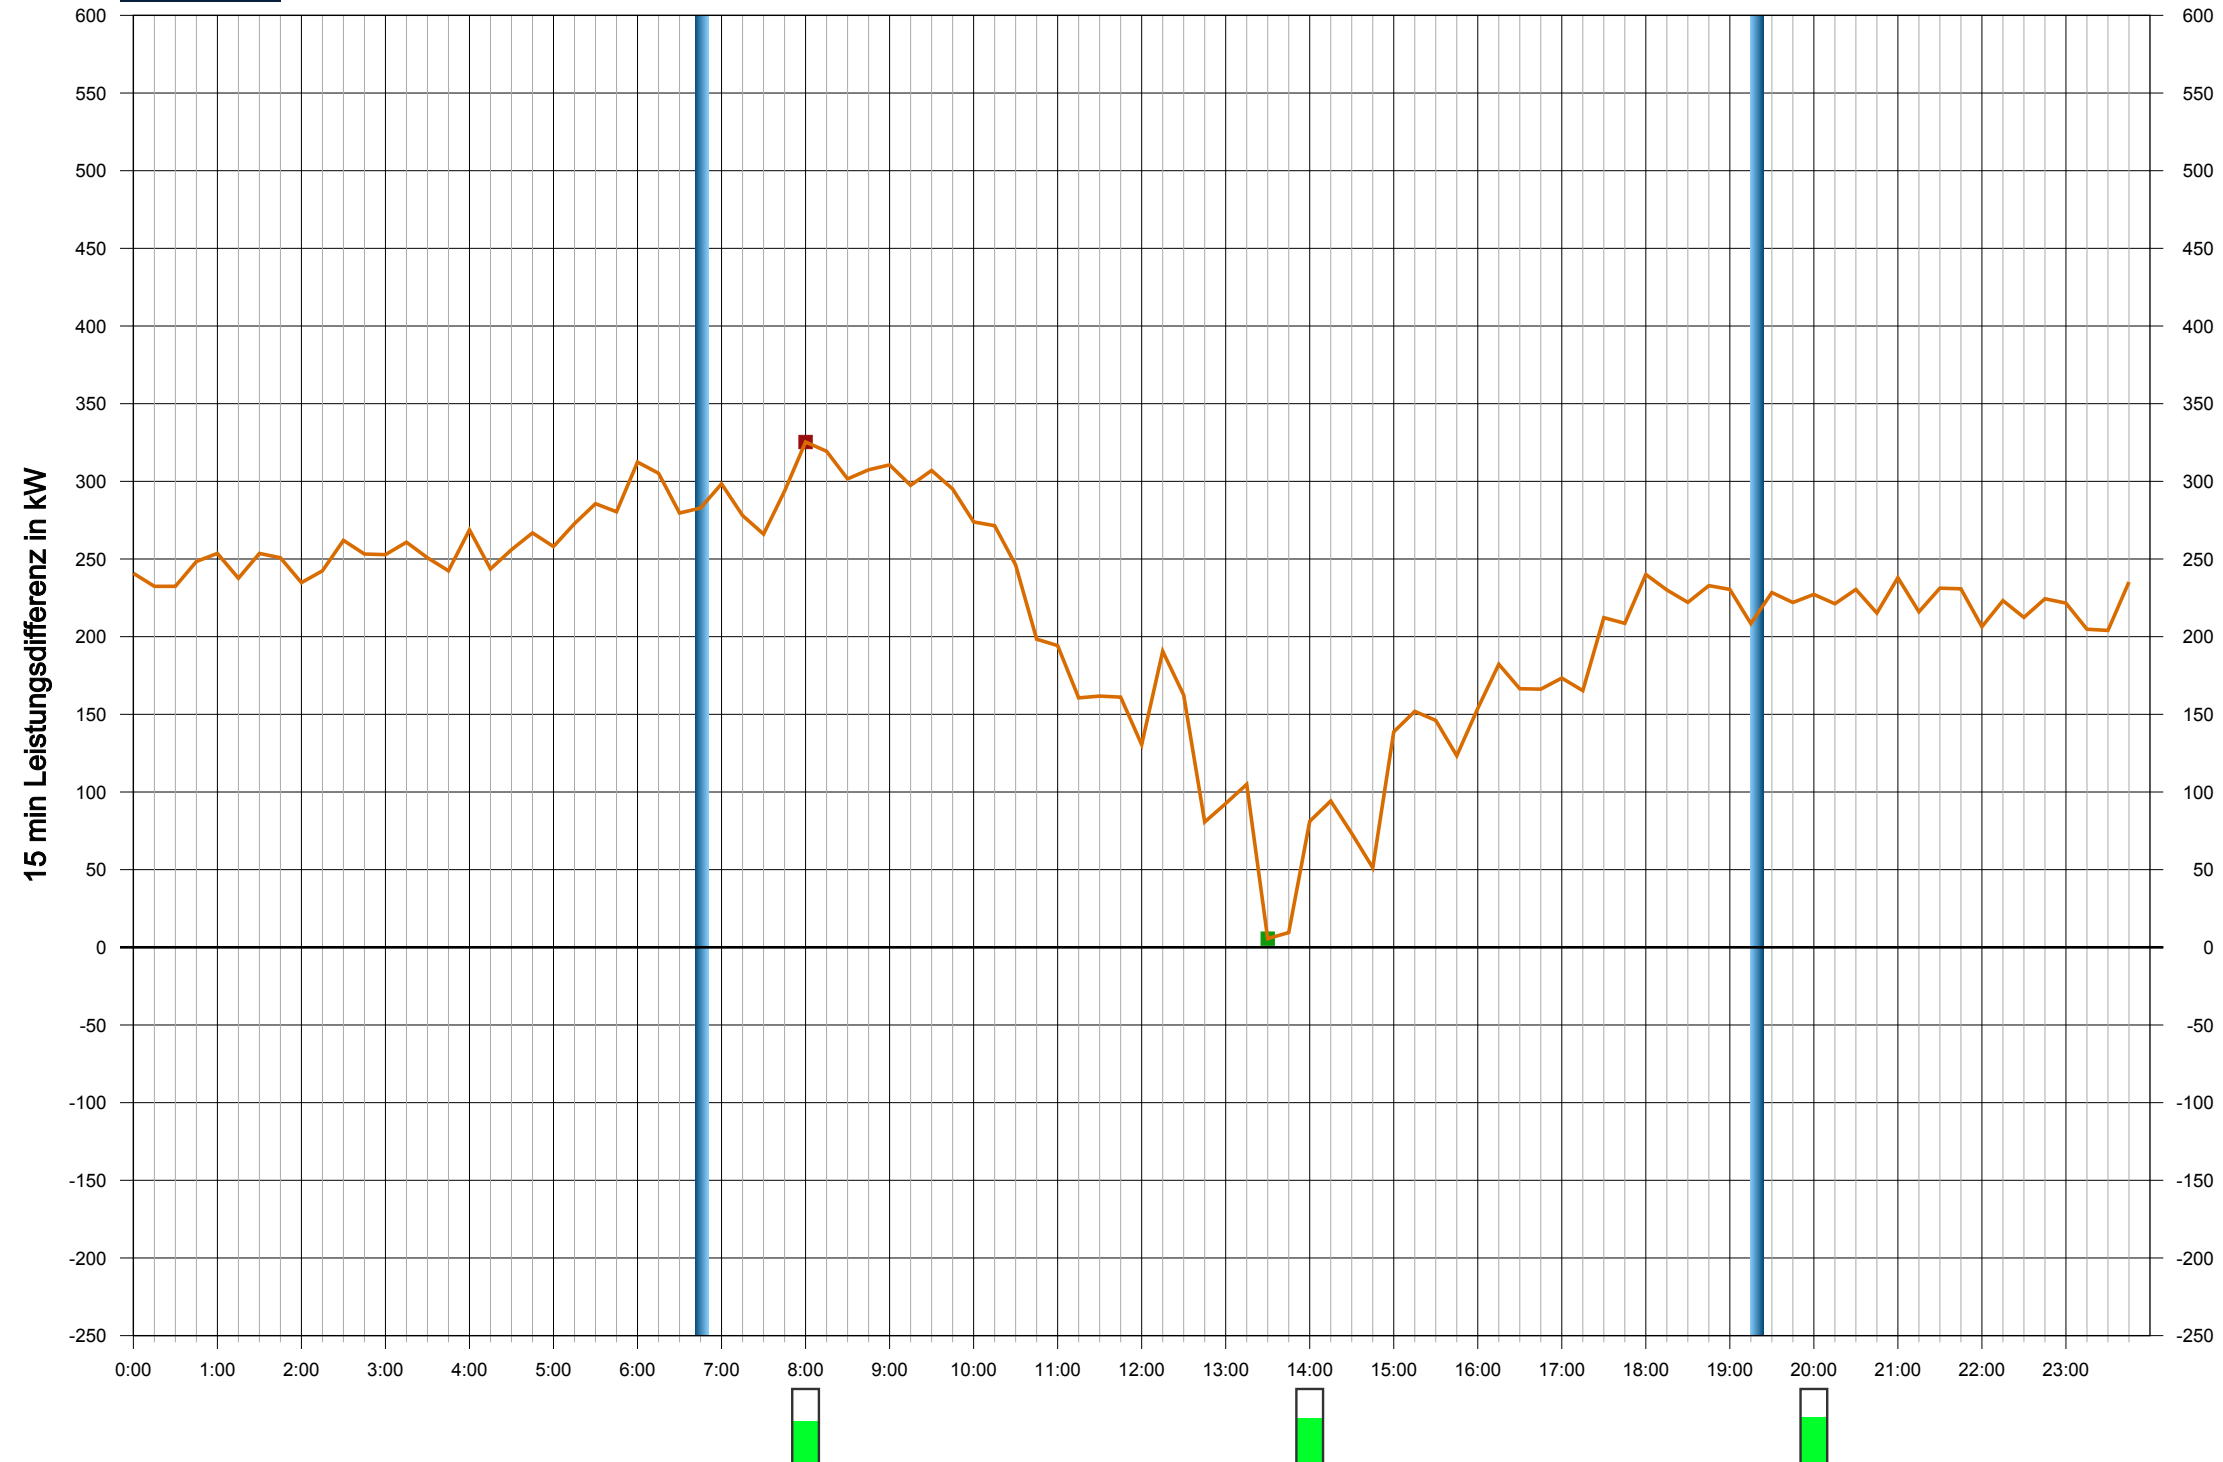

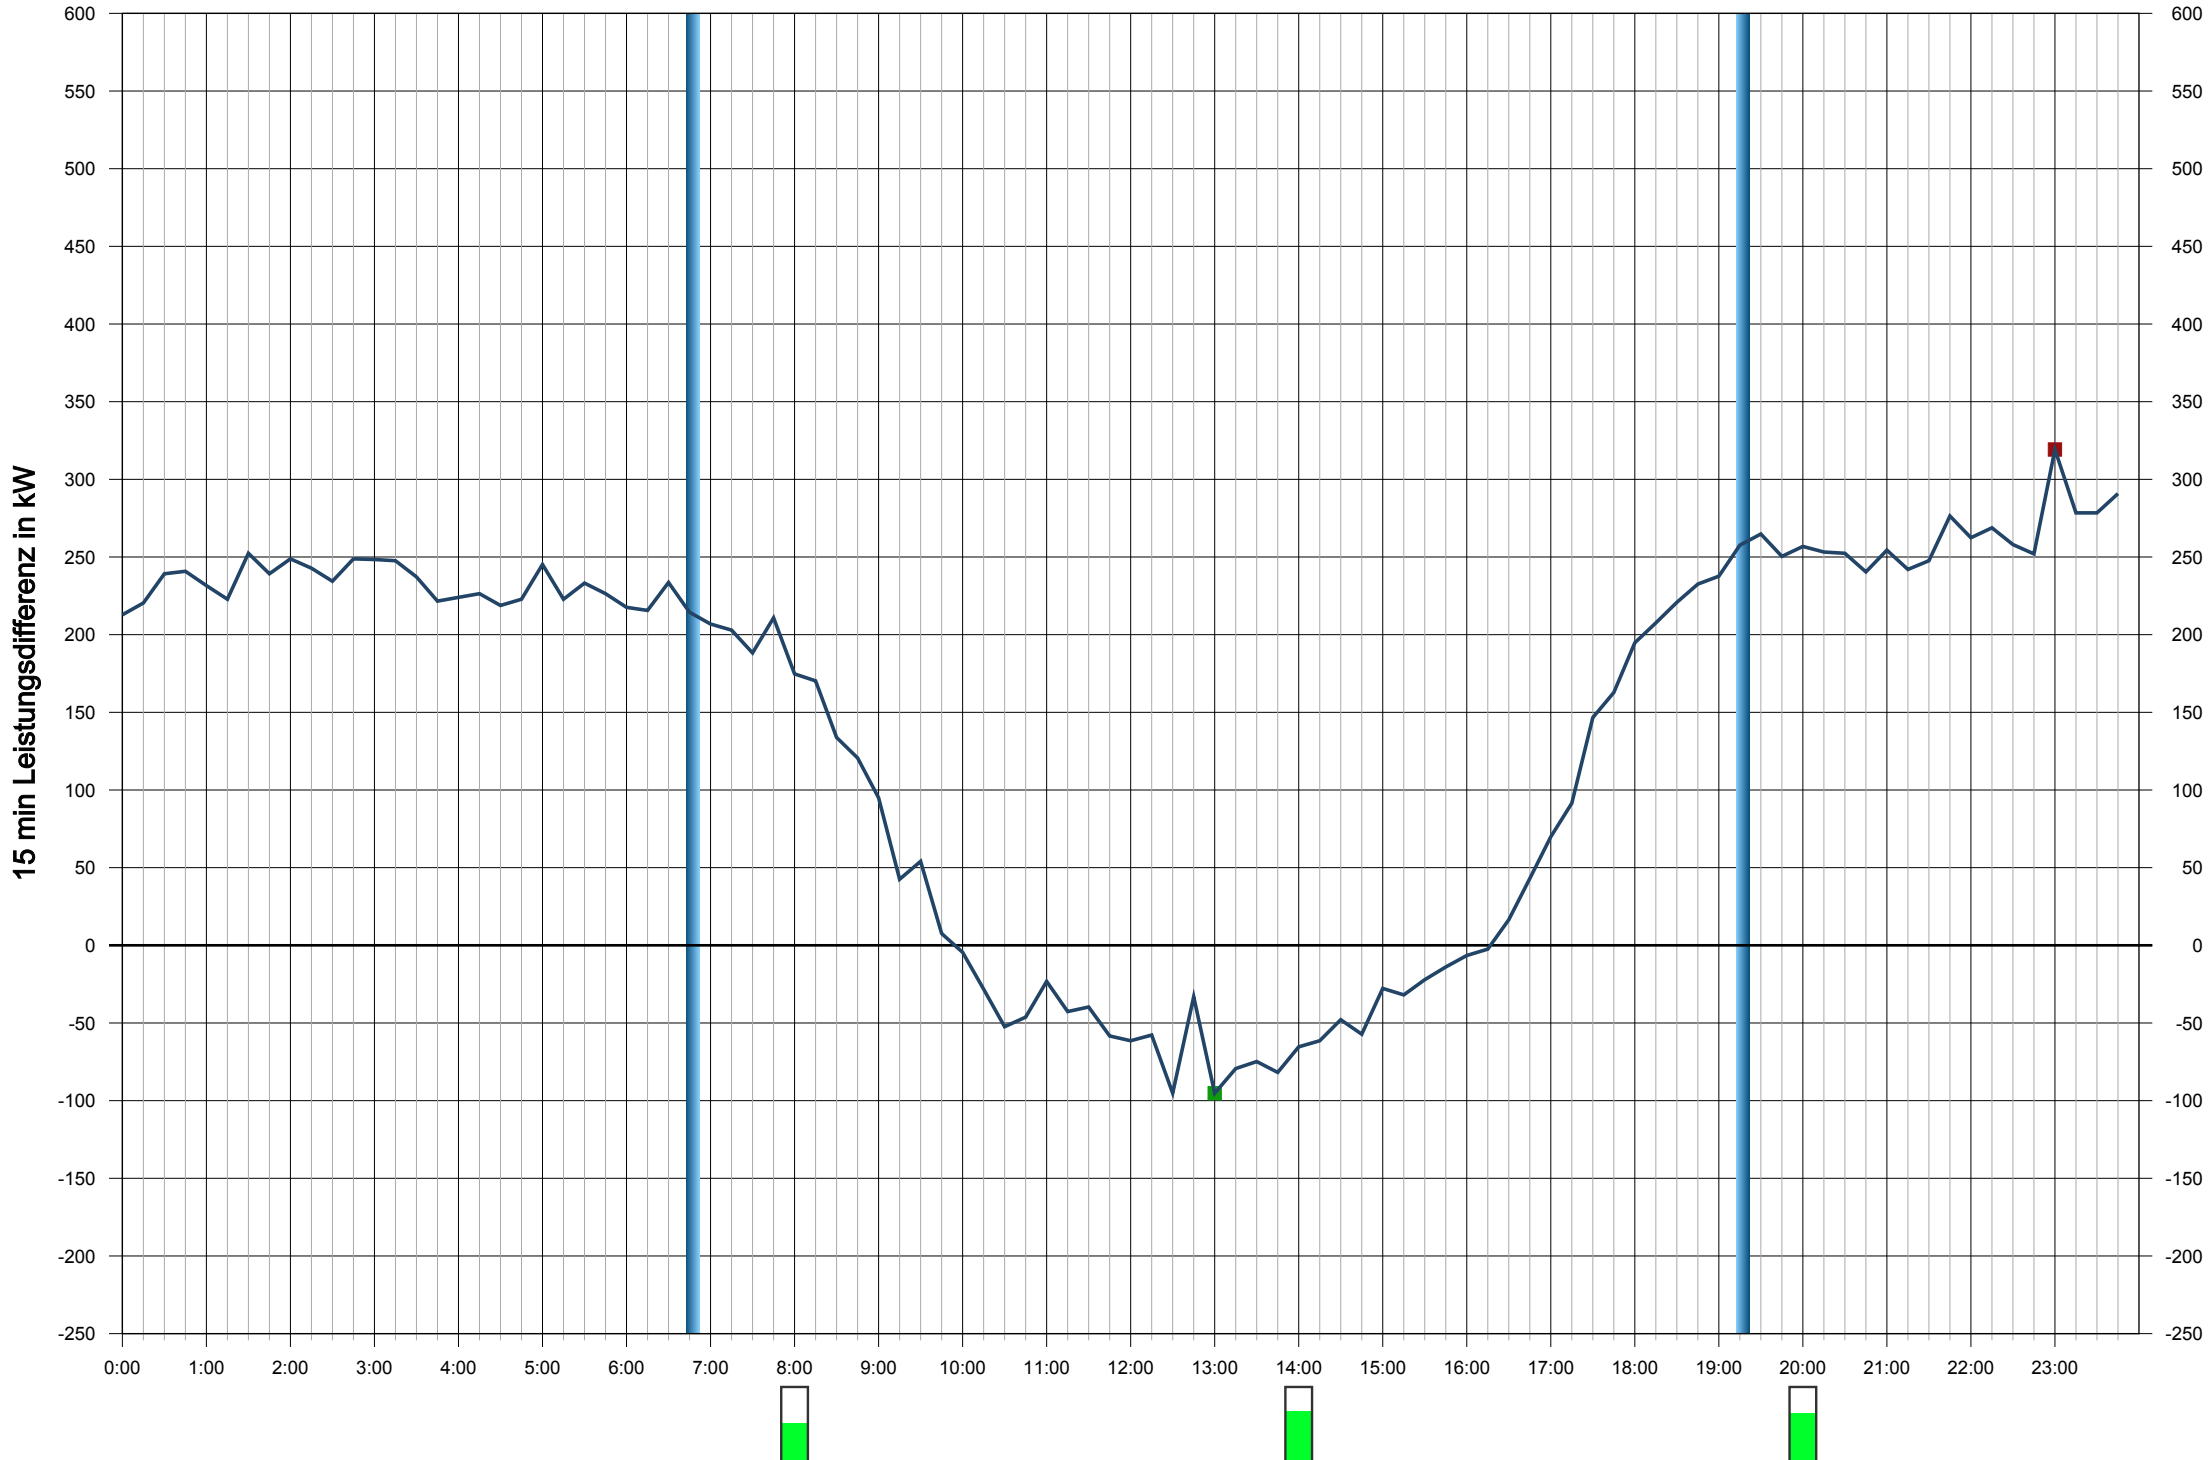

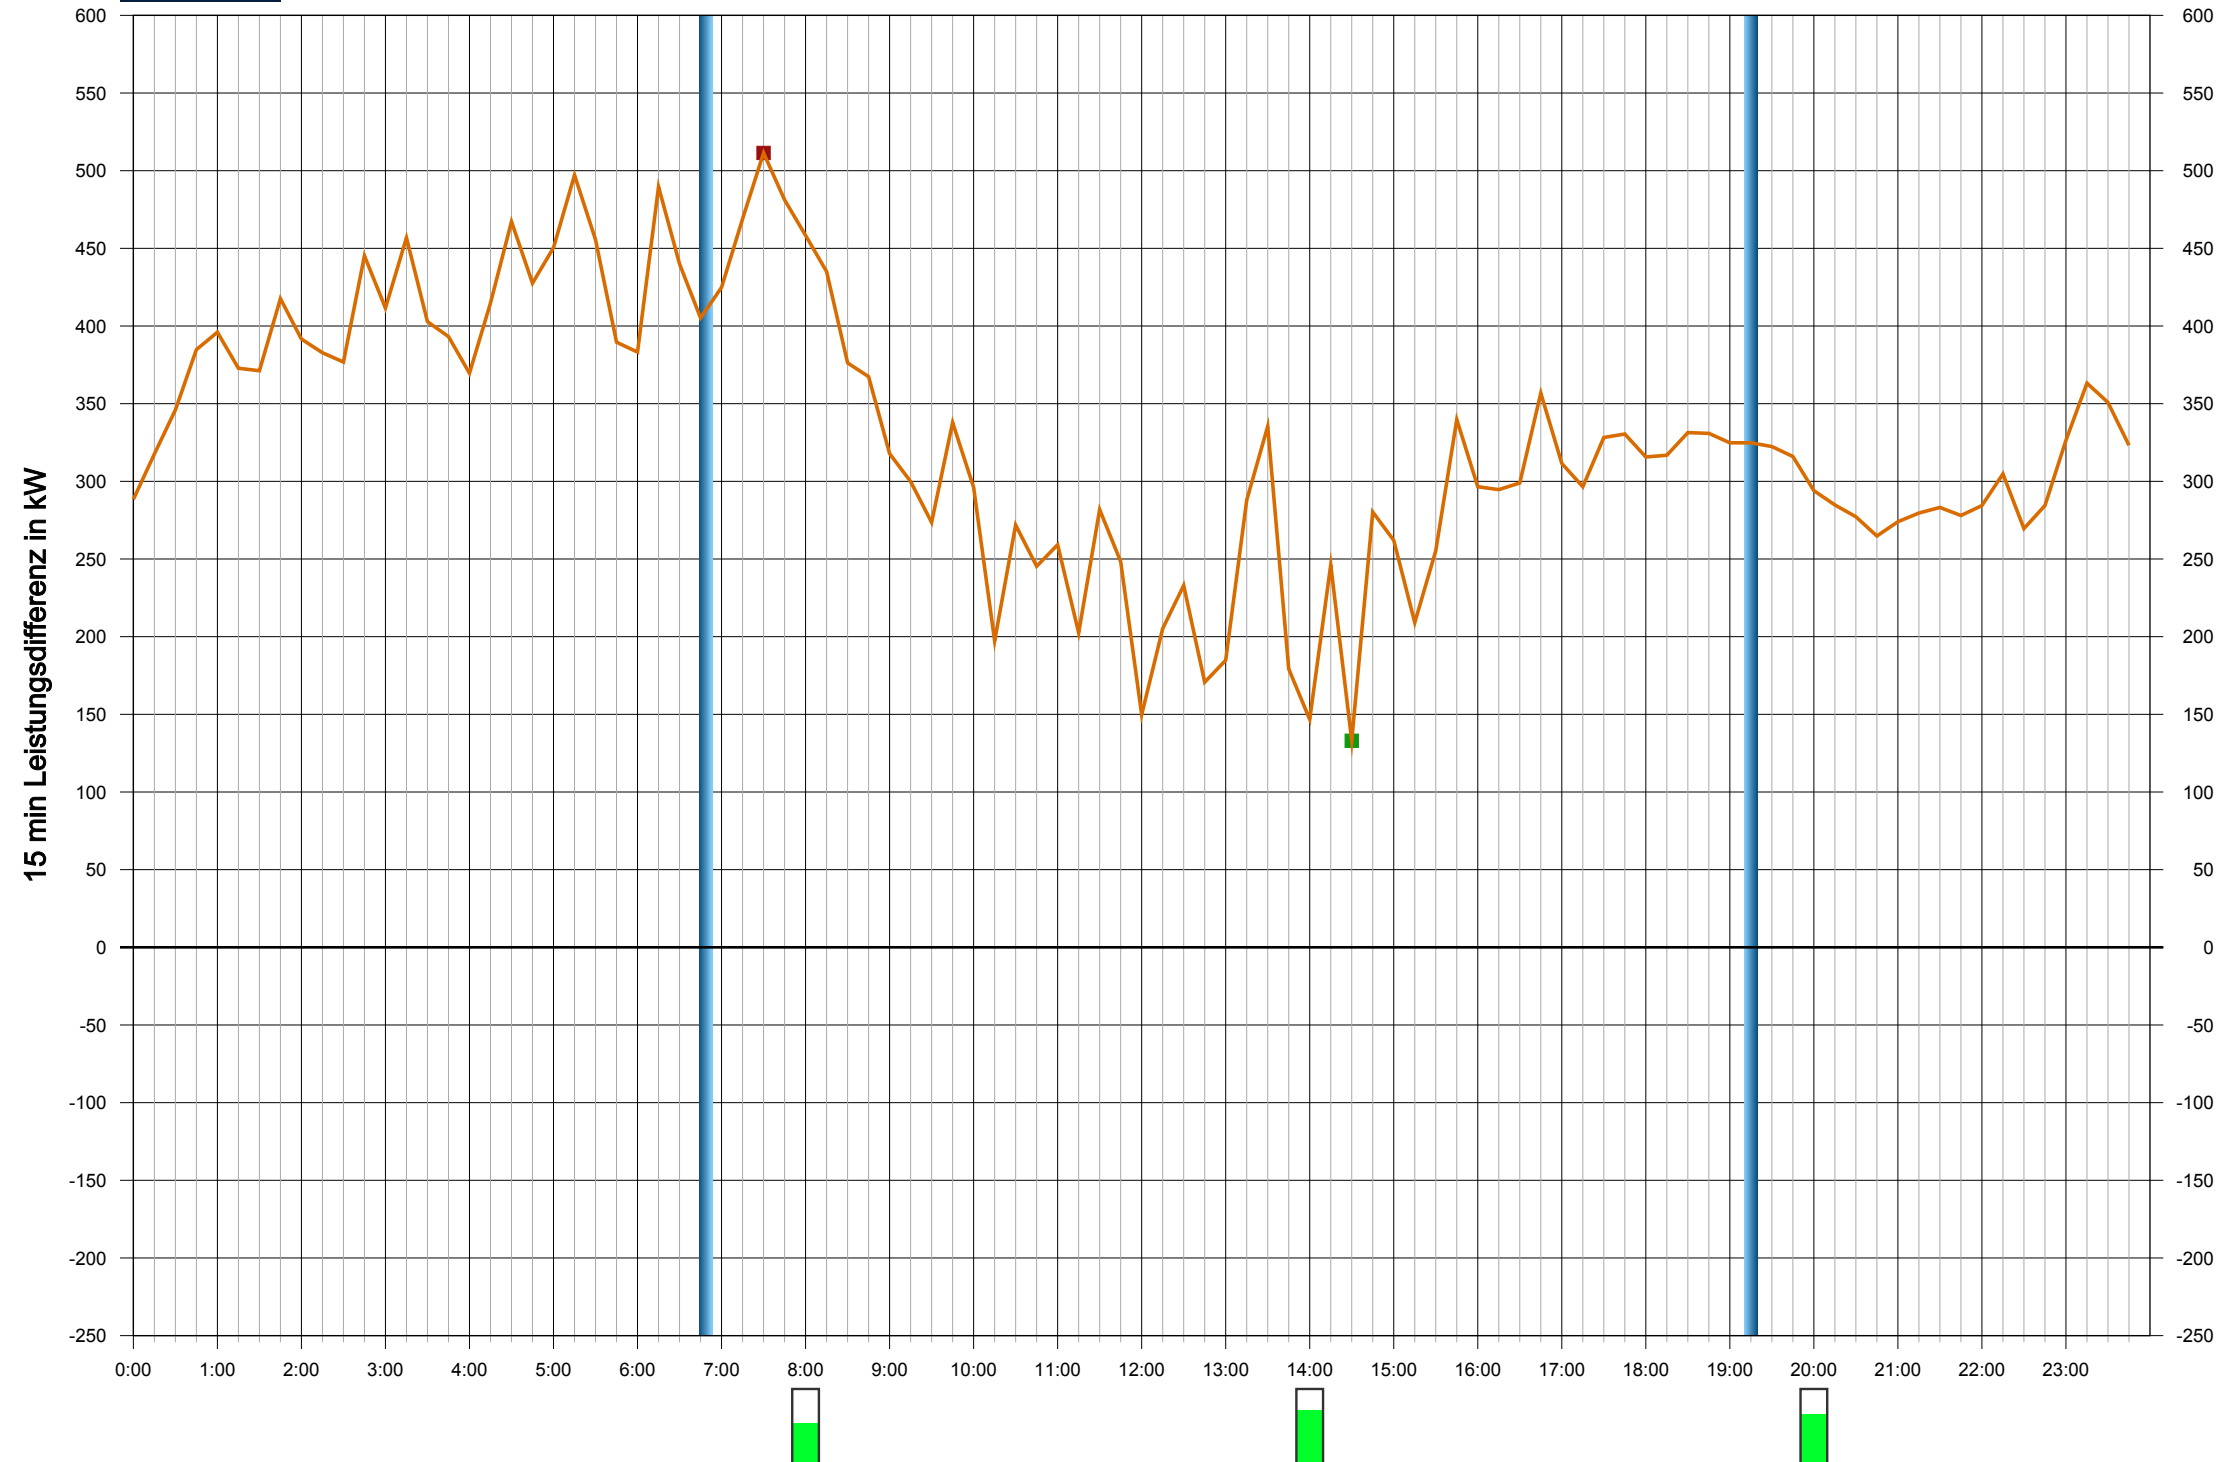

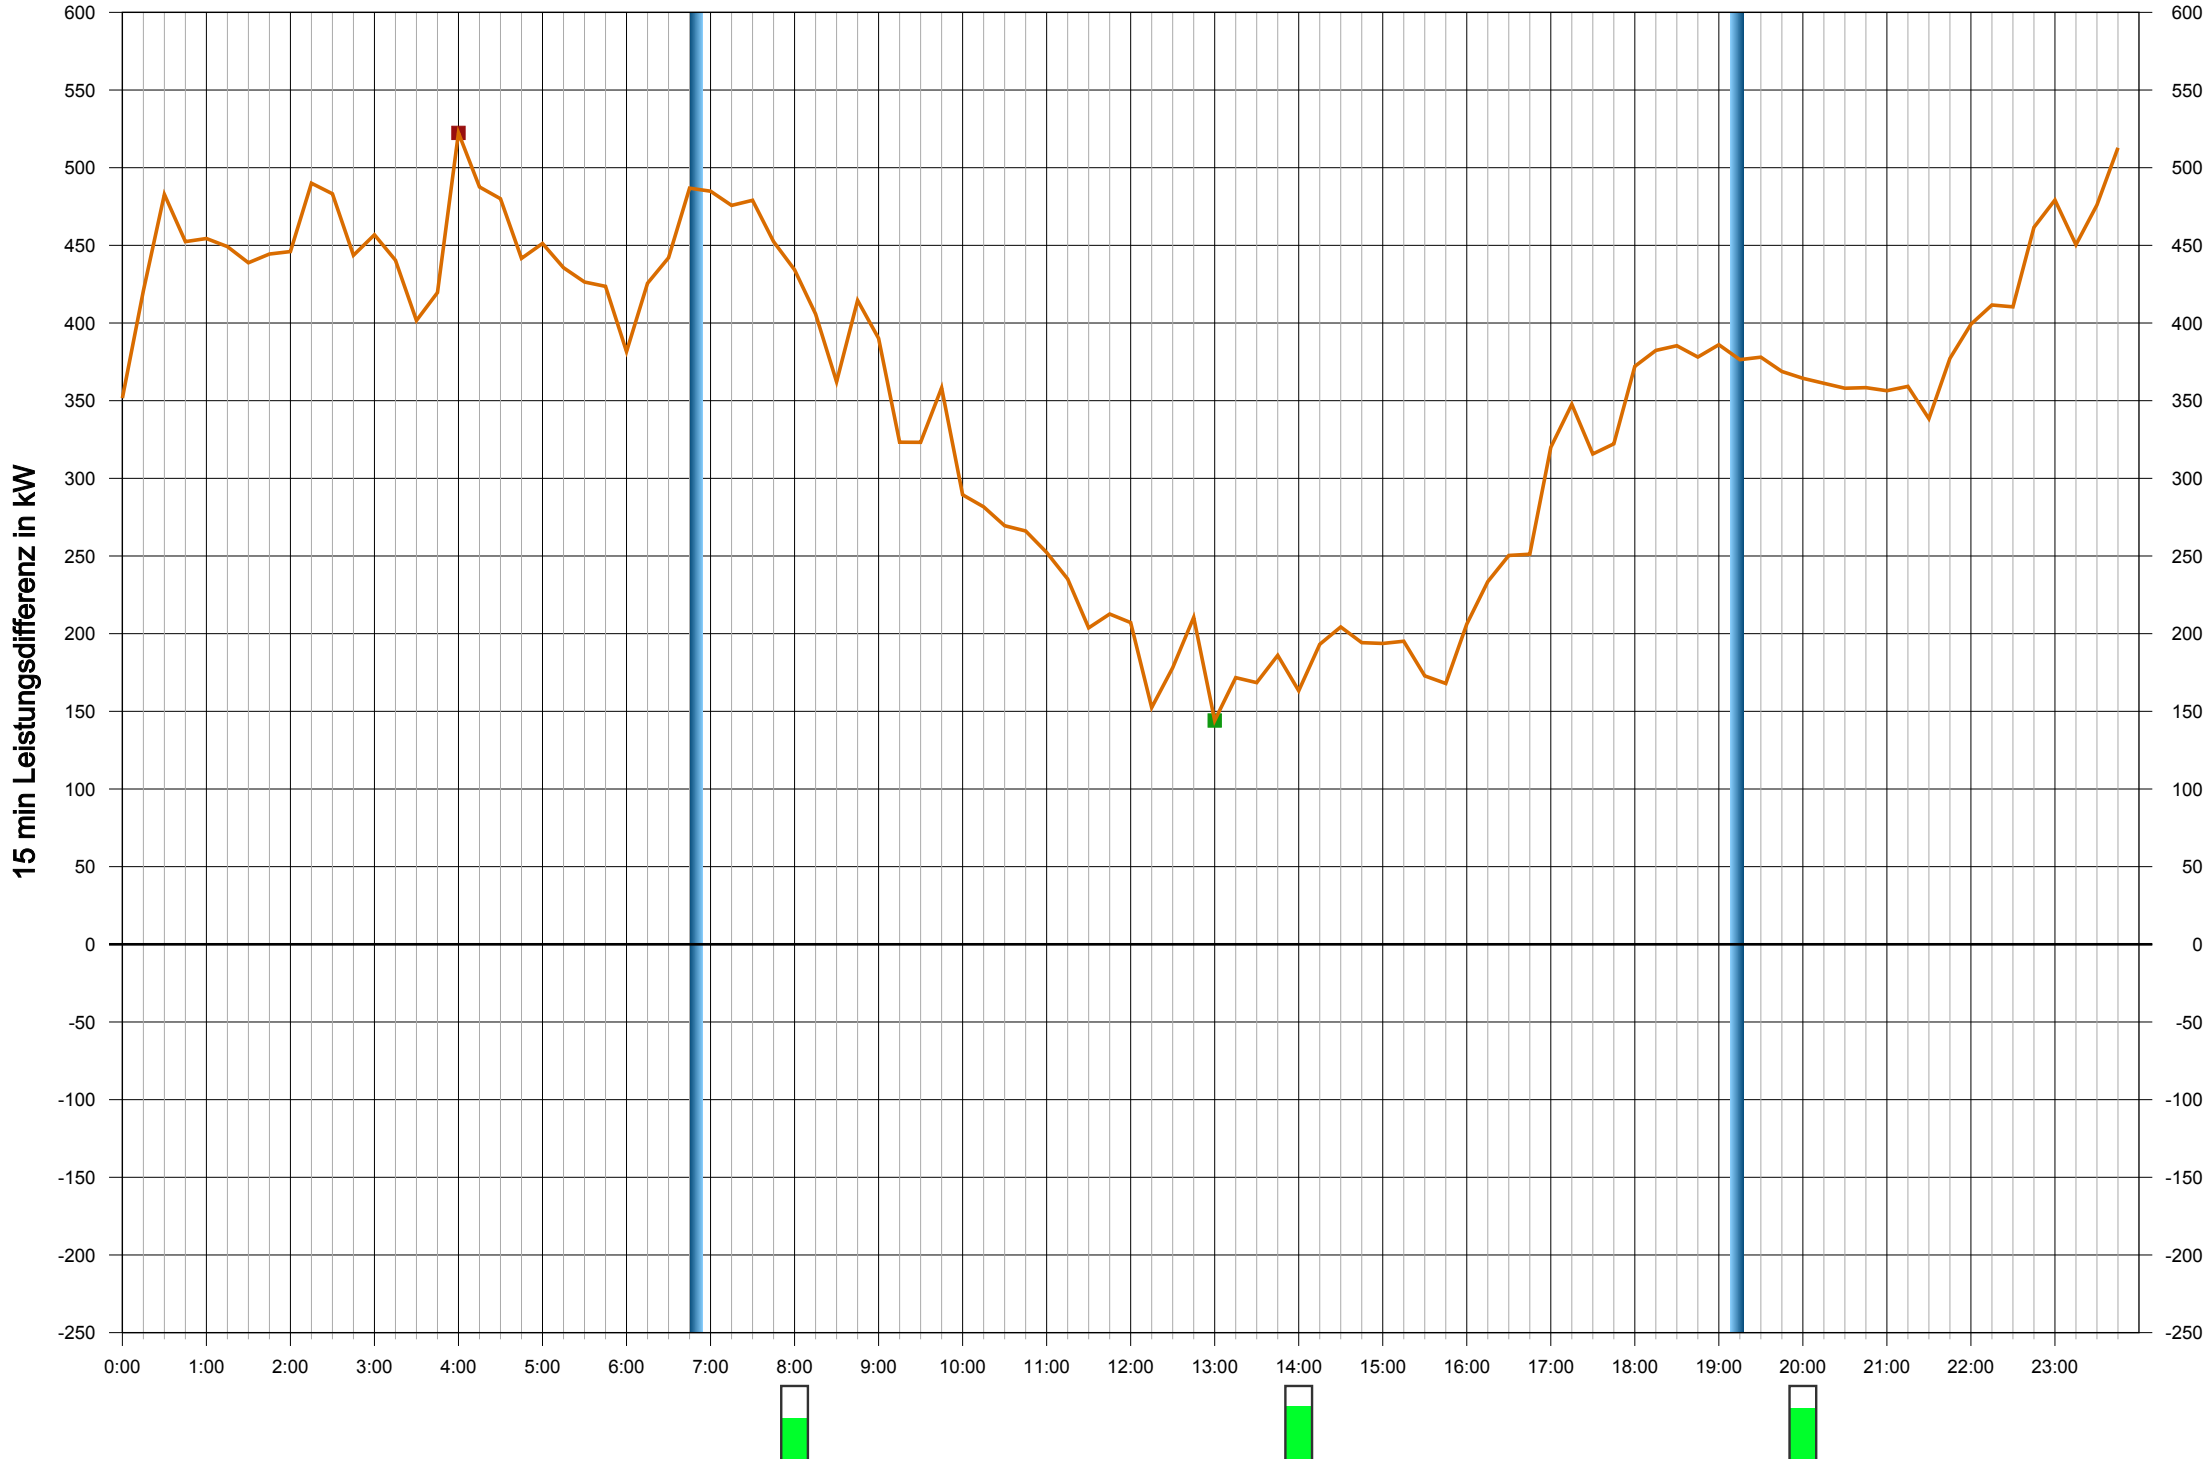


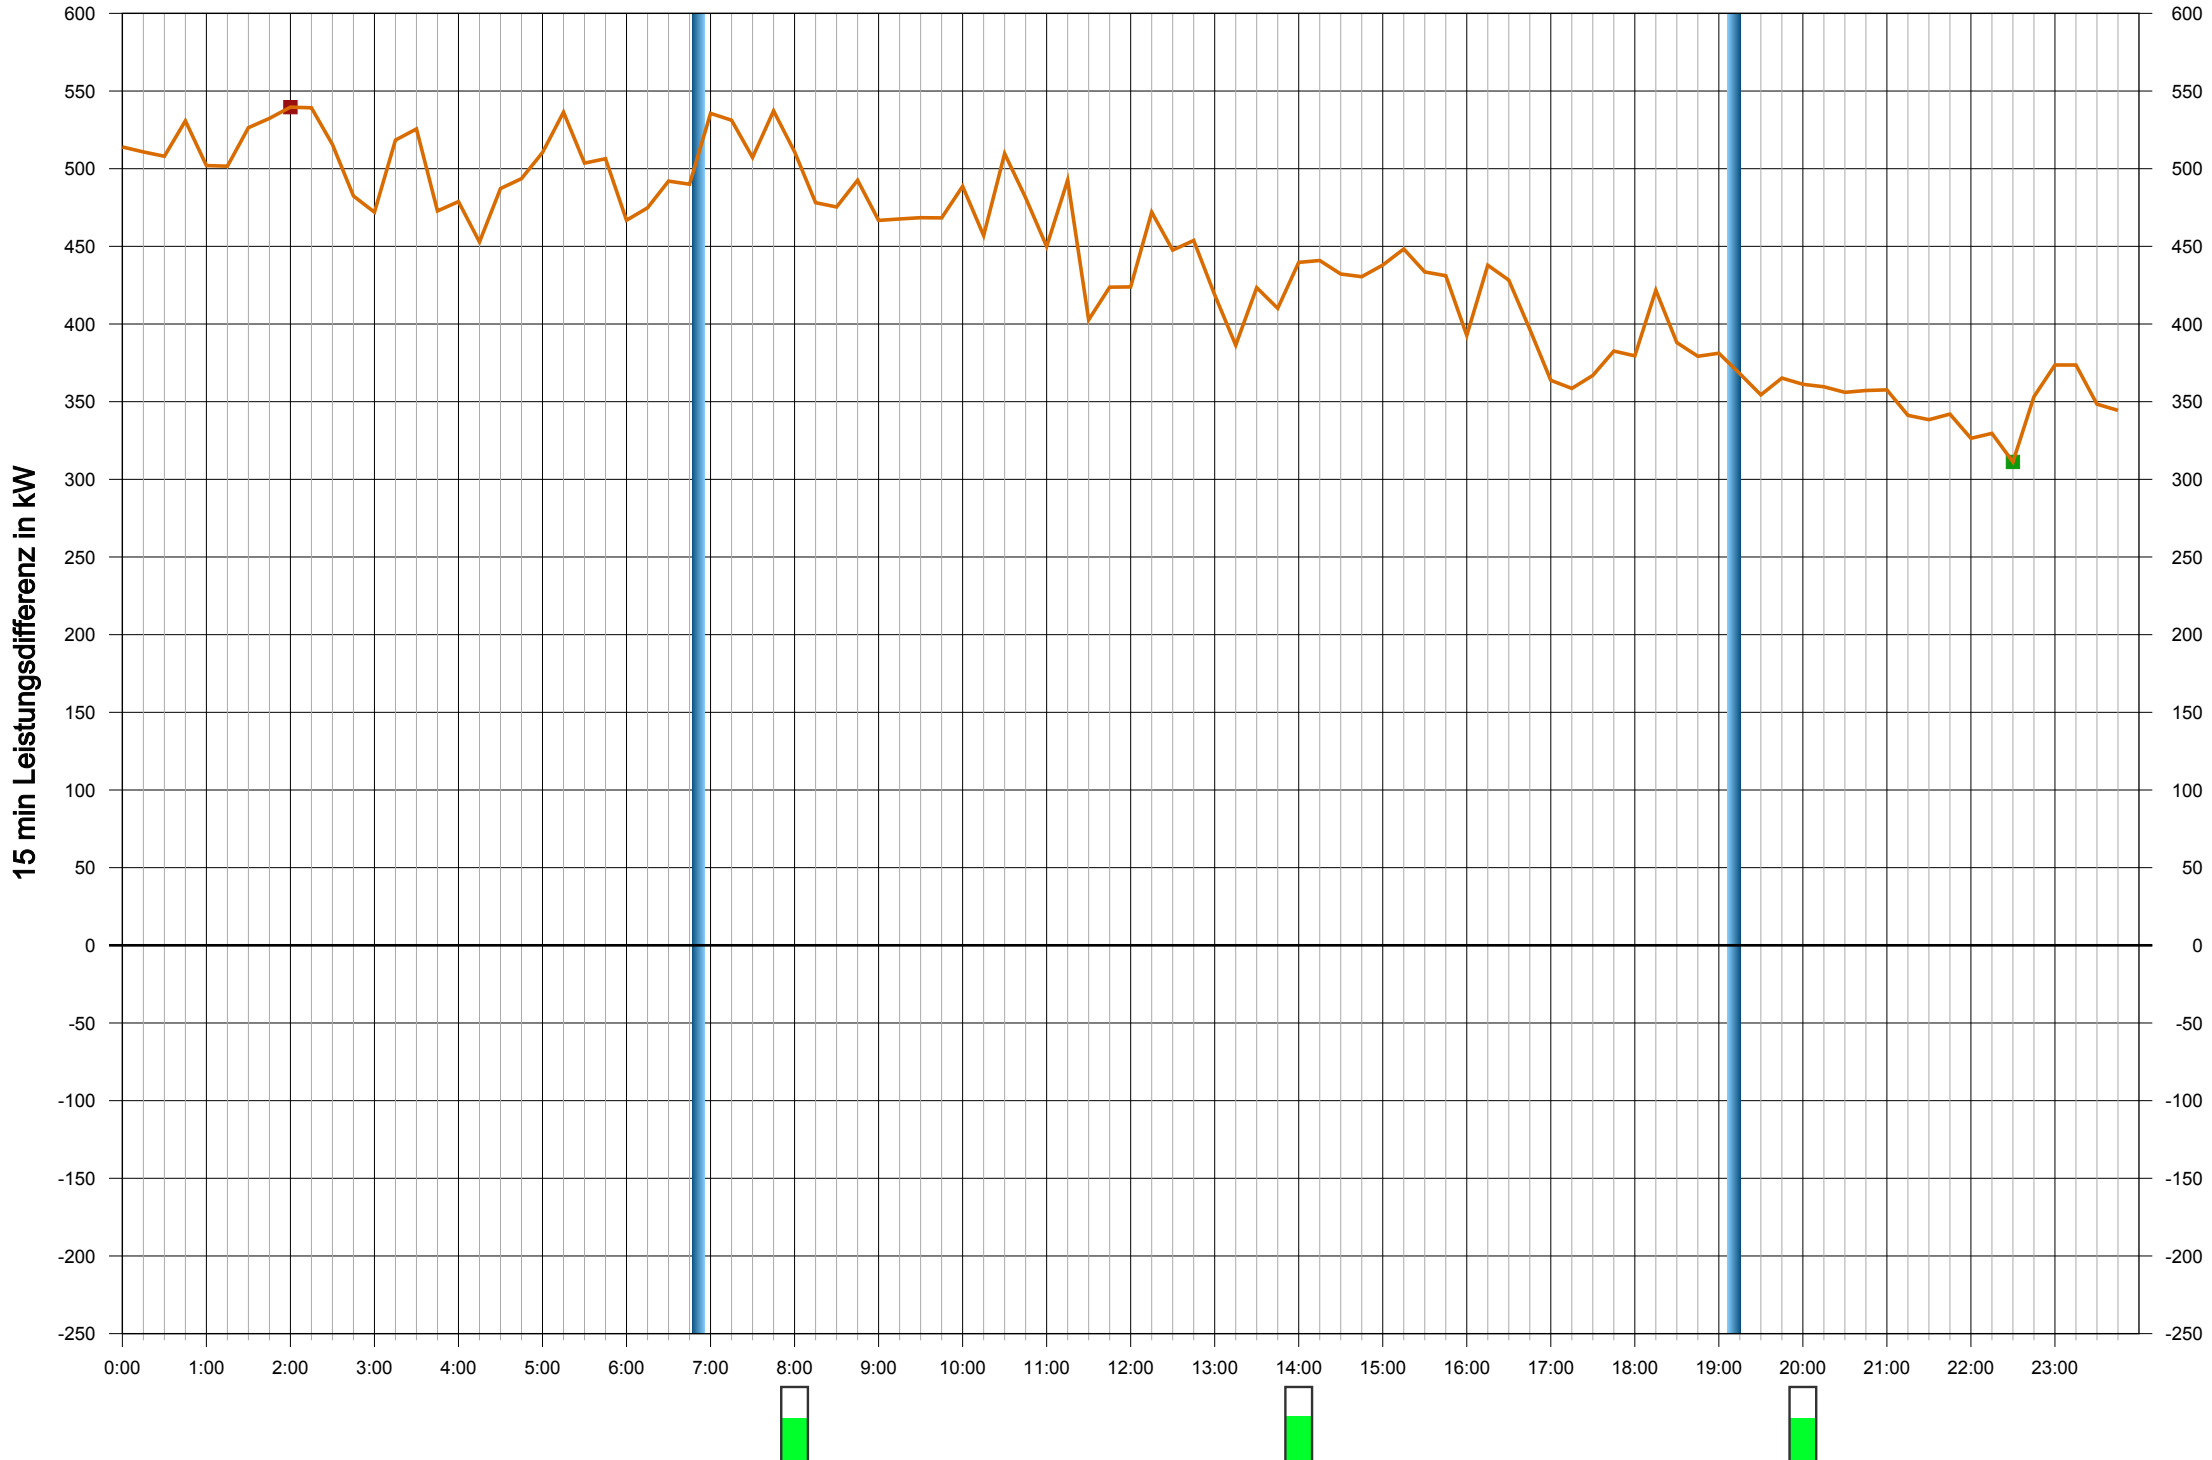






# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Do. 20.9.2012 (KW 38)


Tagesminimum: 95,3 kW, Tagesmittelwert: 346,6 kW, Tagesmaximum: 518,4 kW, Tagesbedarf: 10.235 kWh (1.433 €)

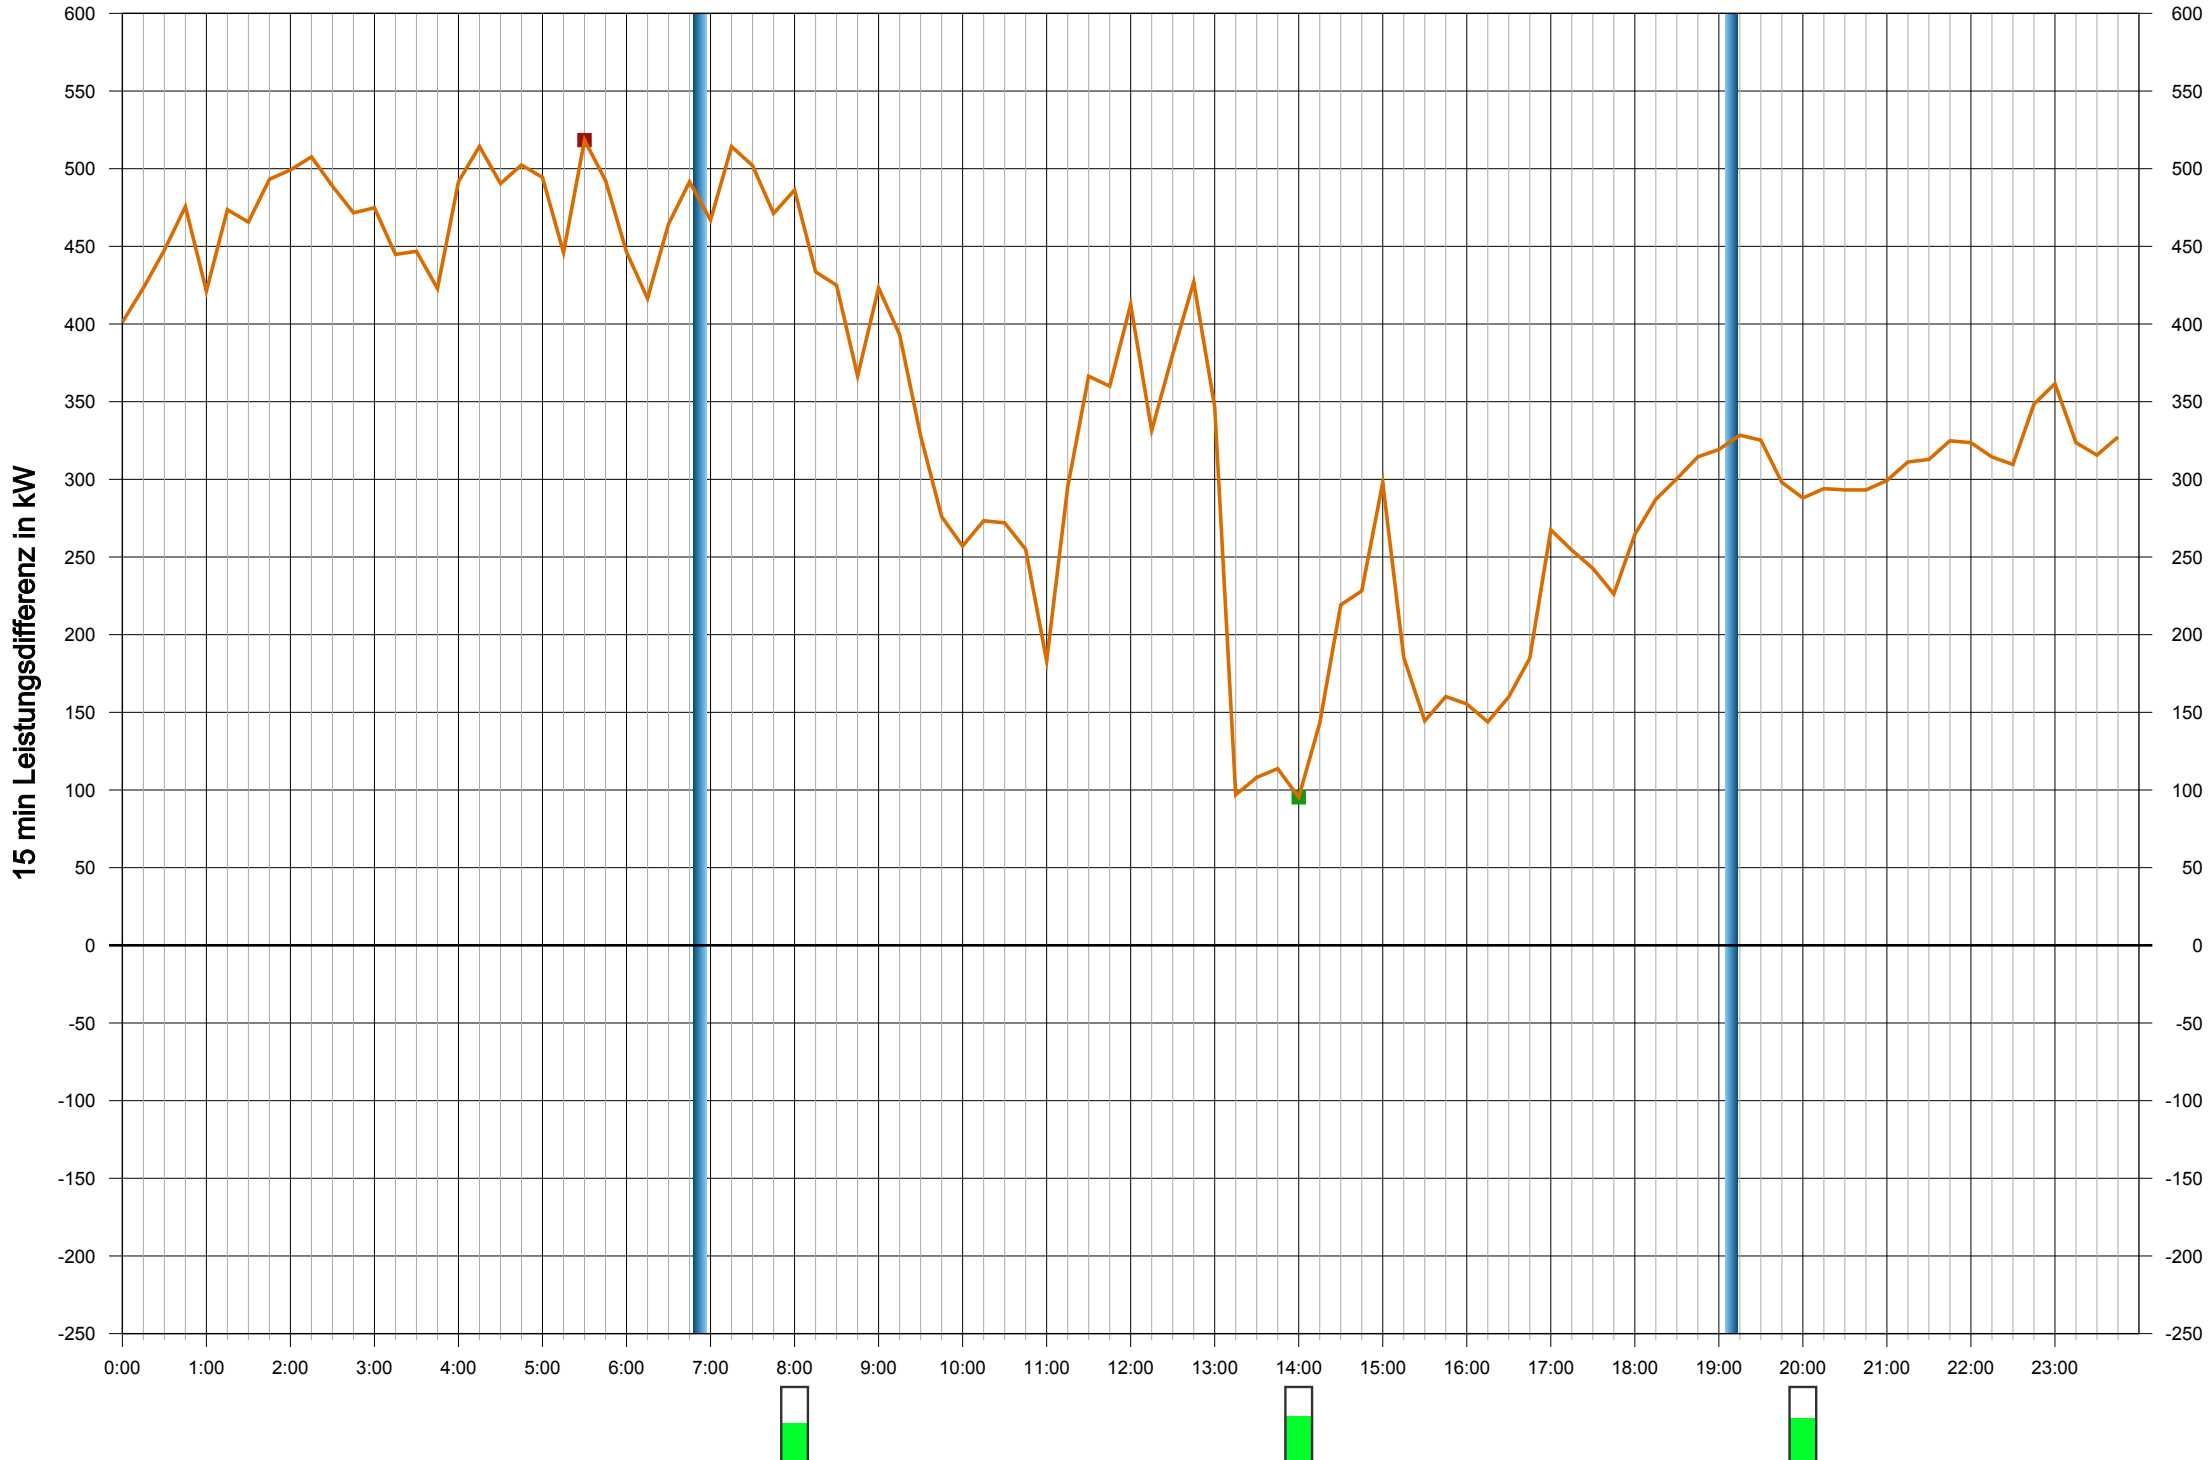


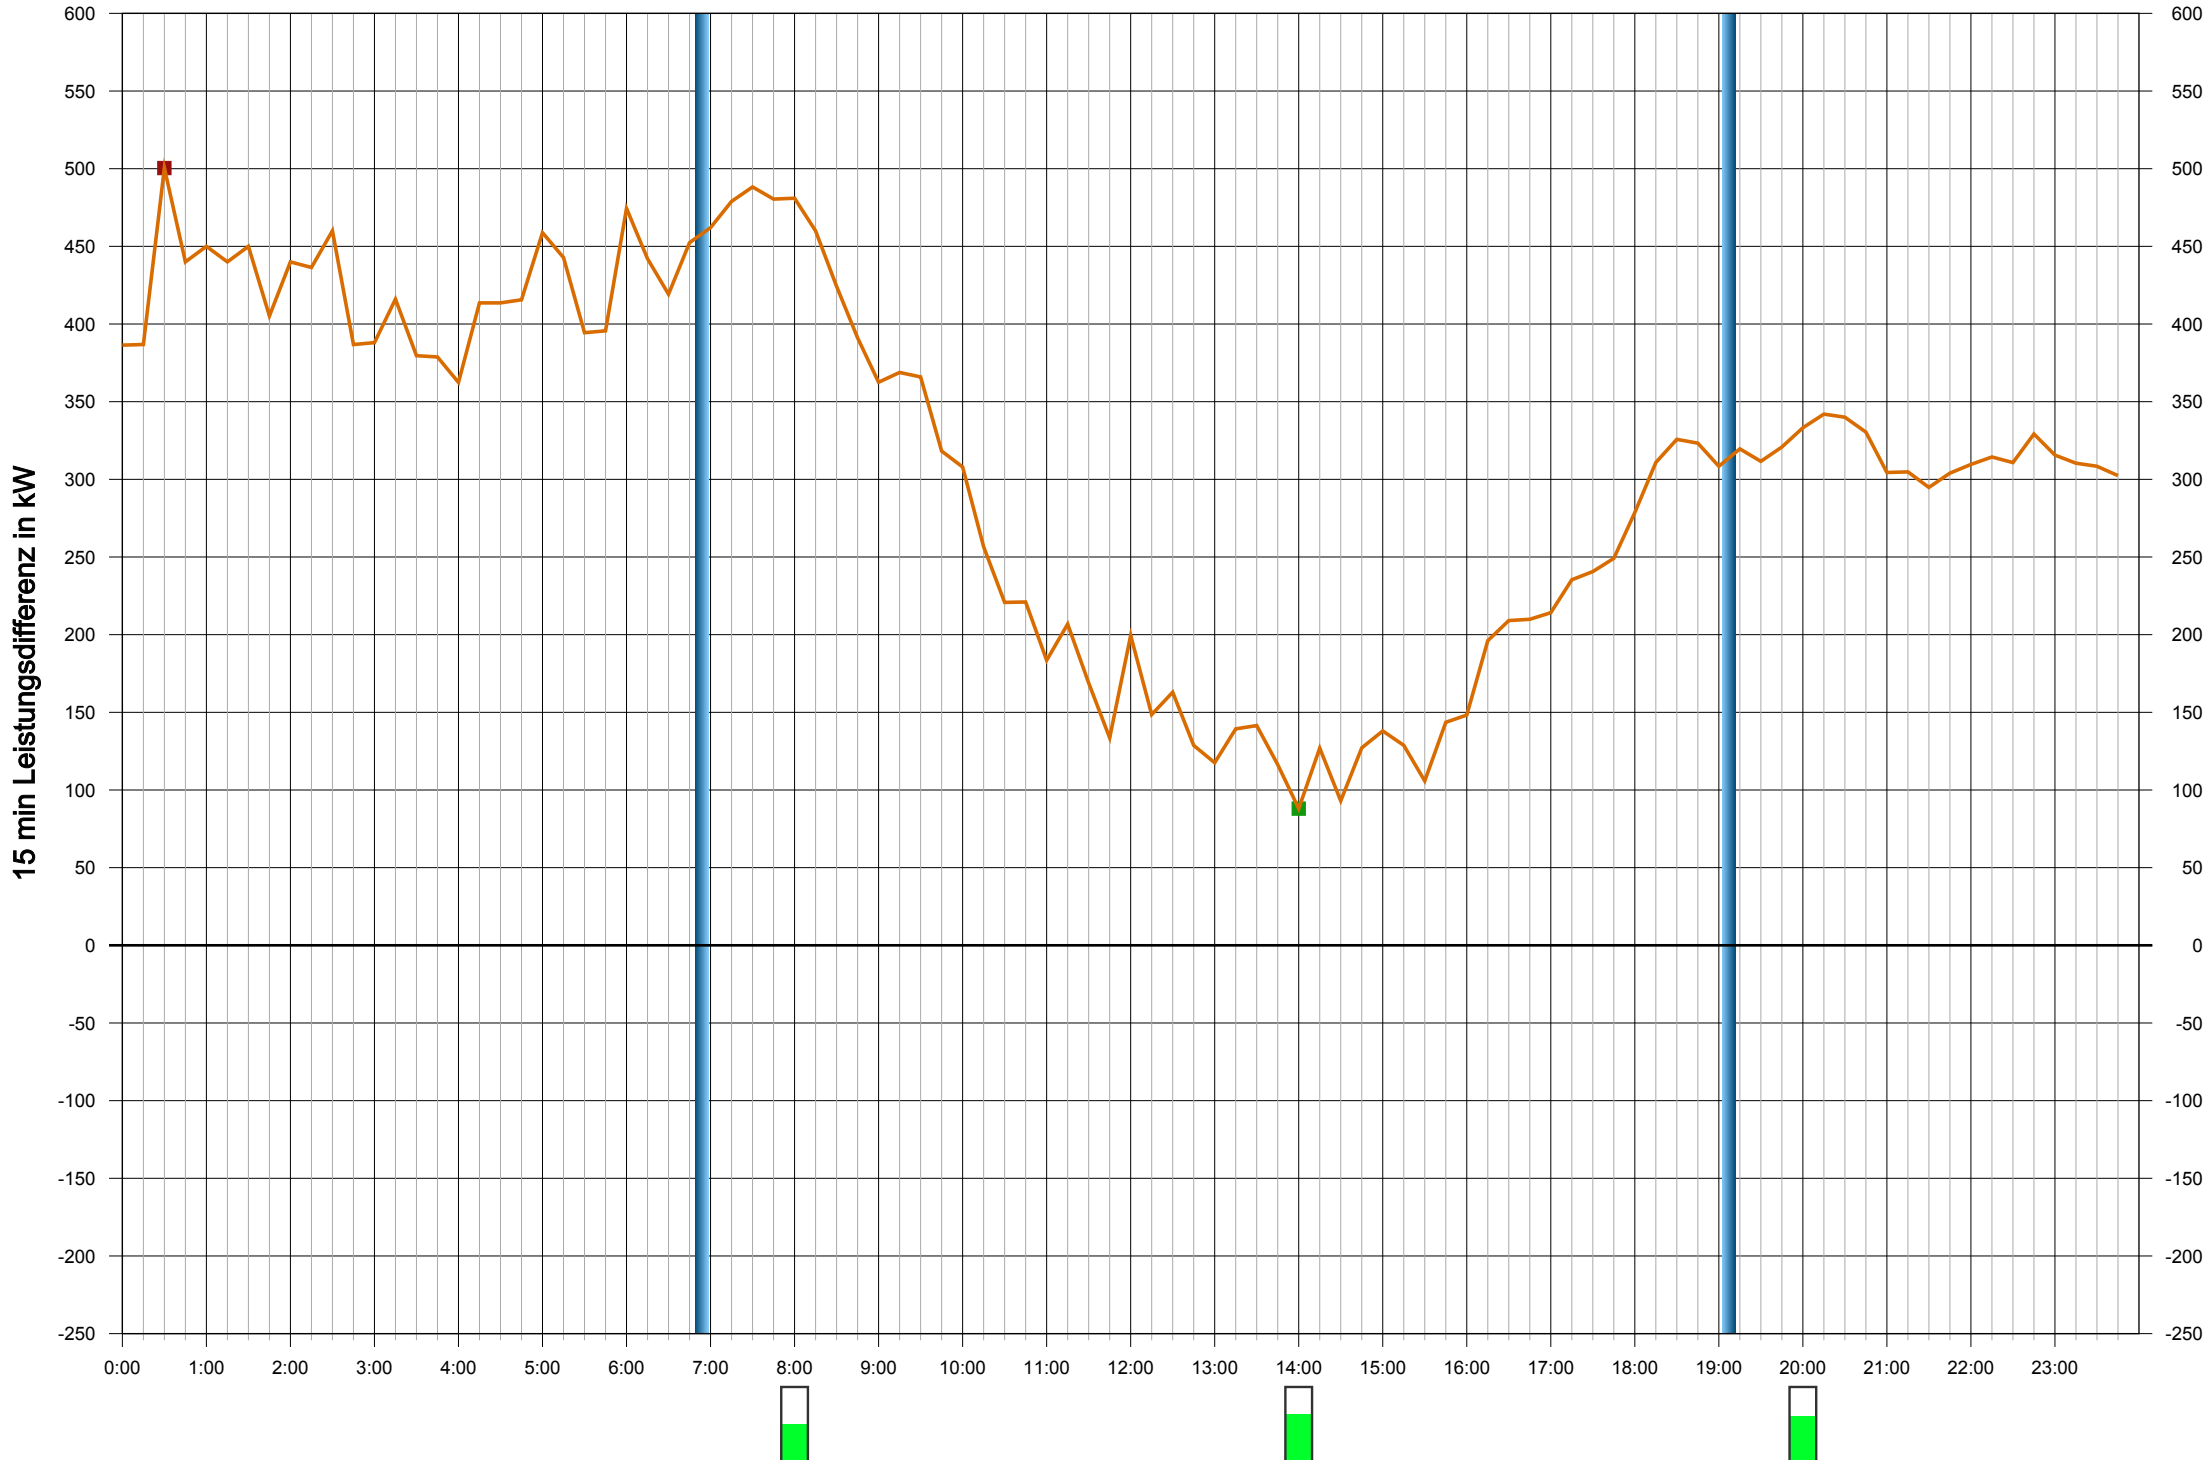

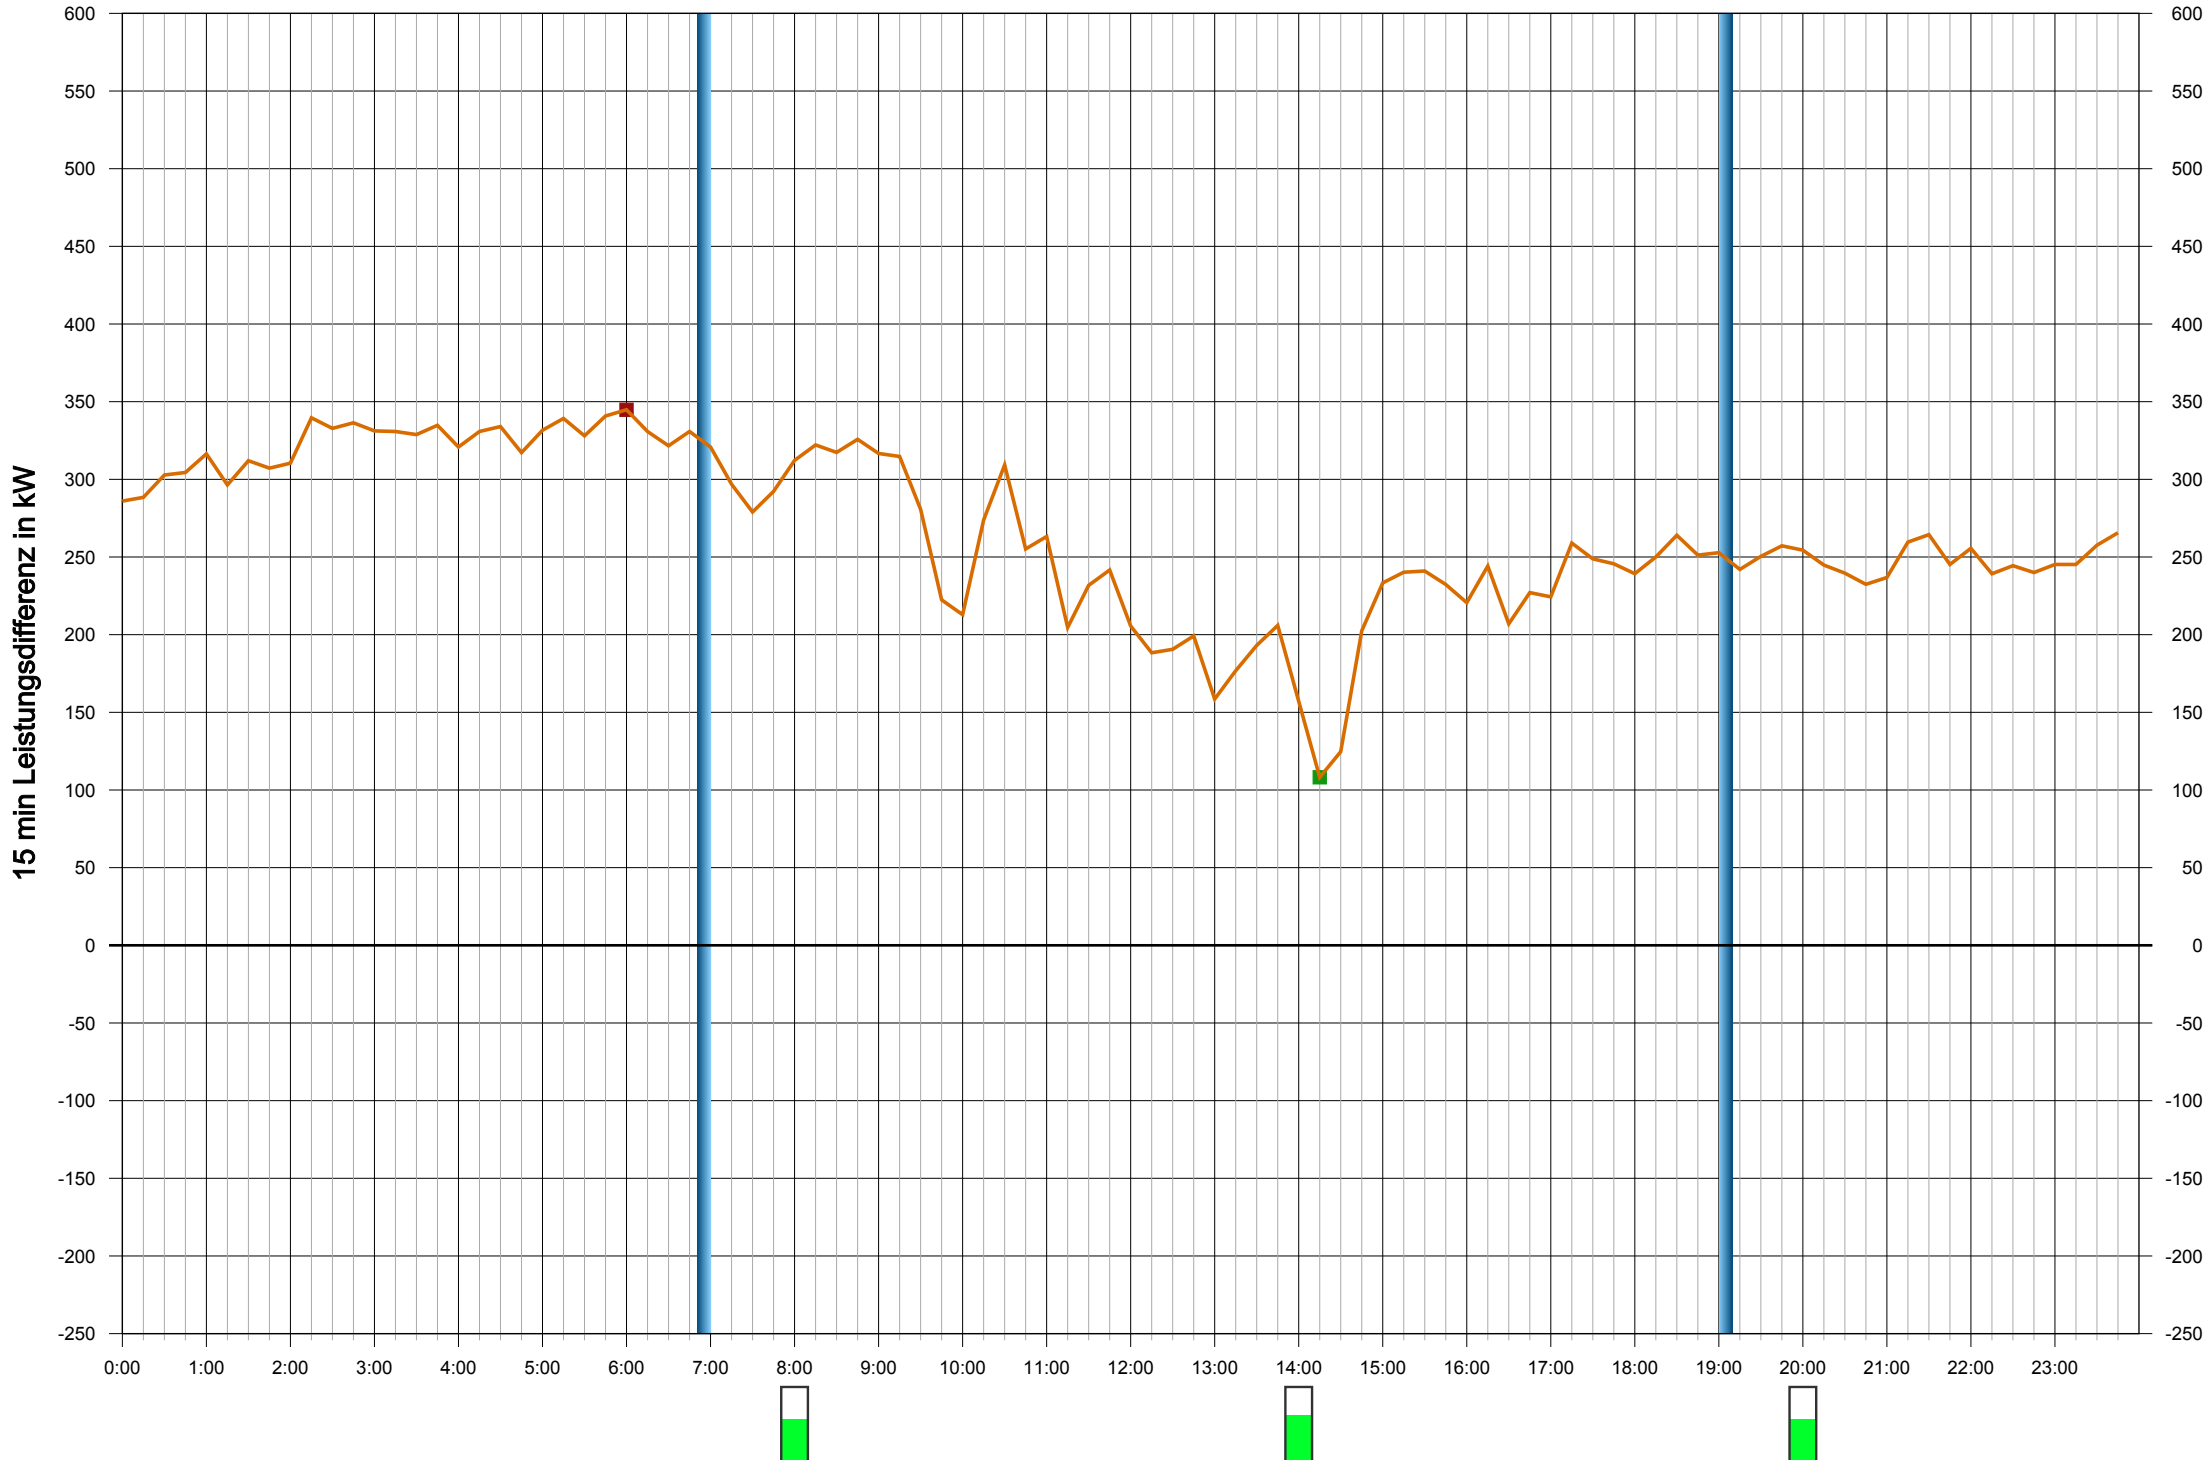

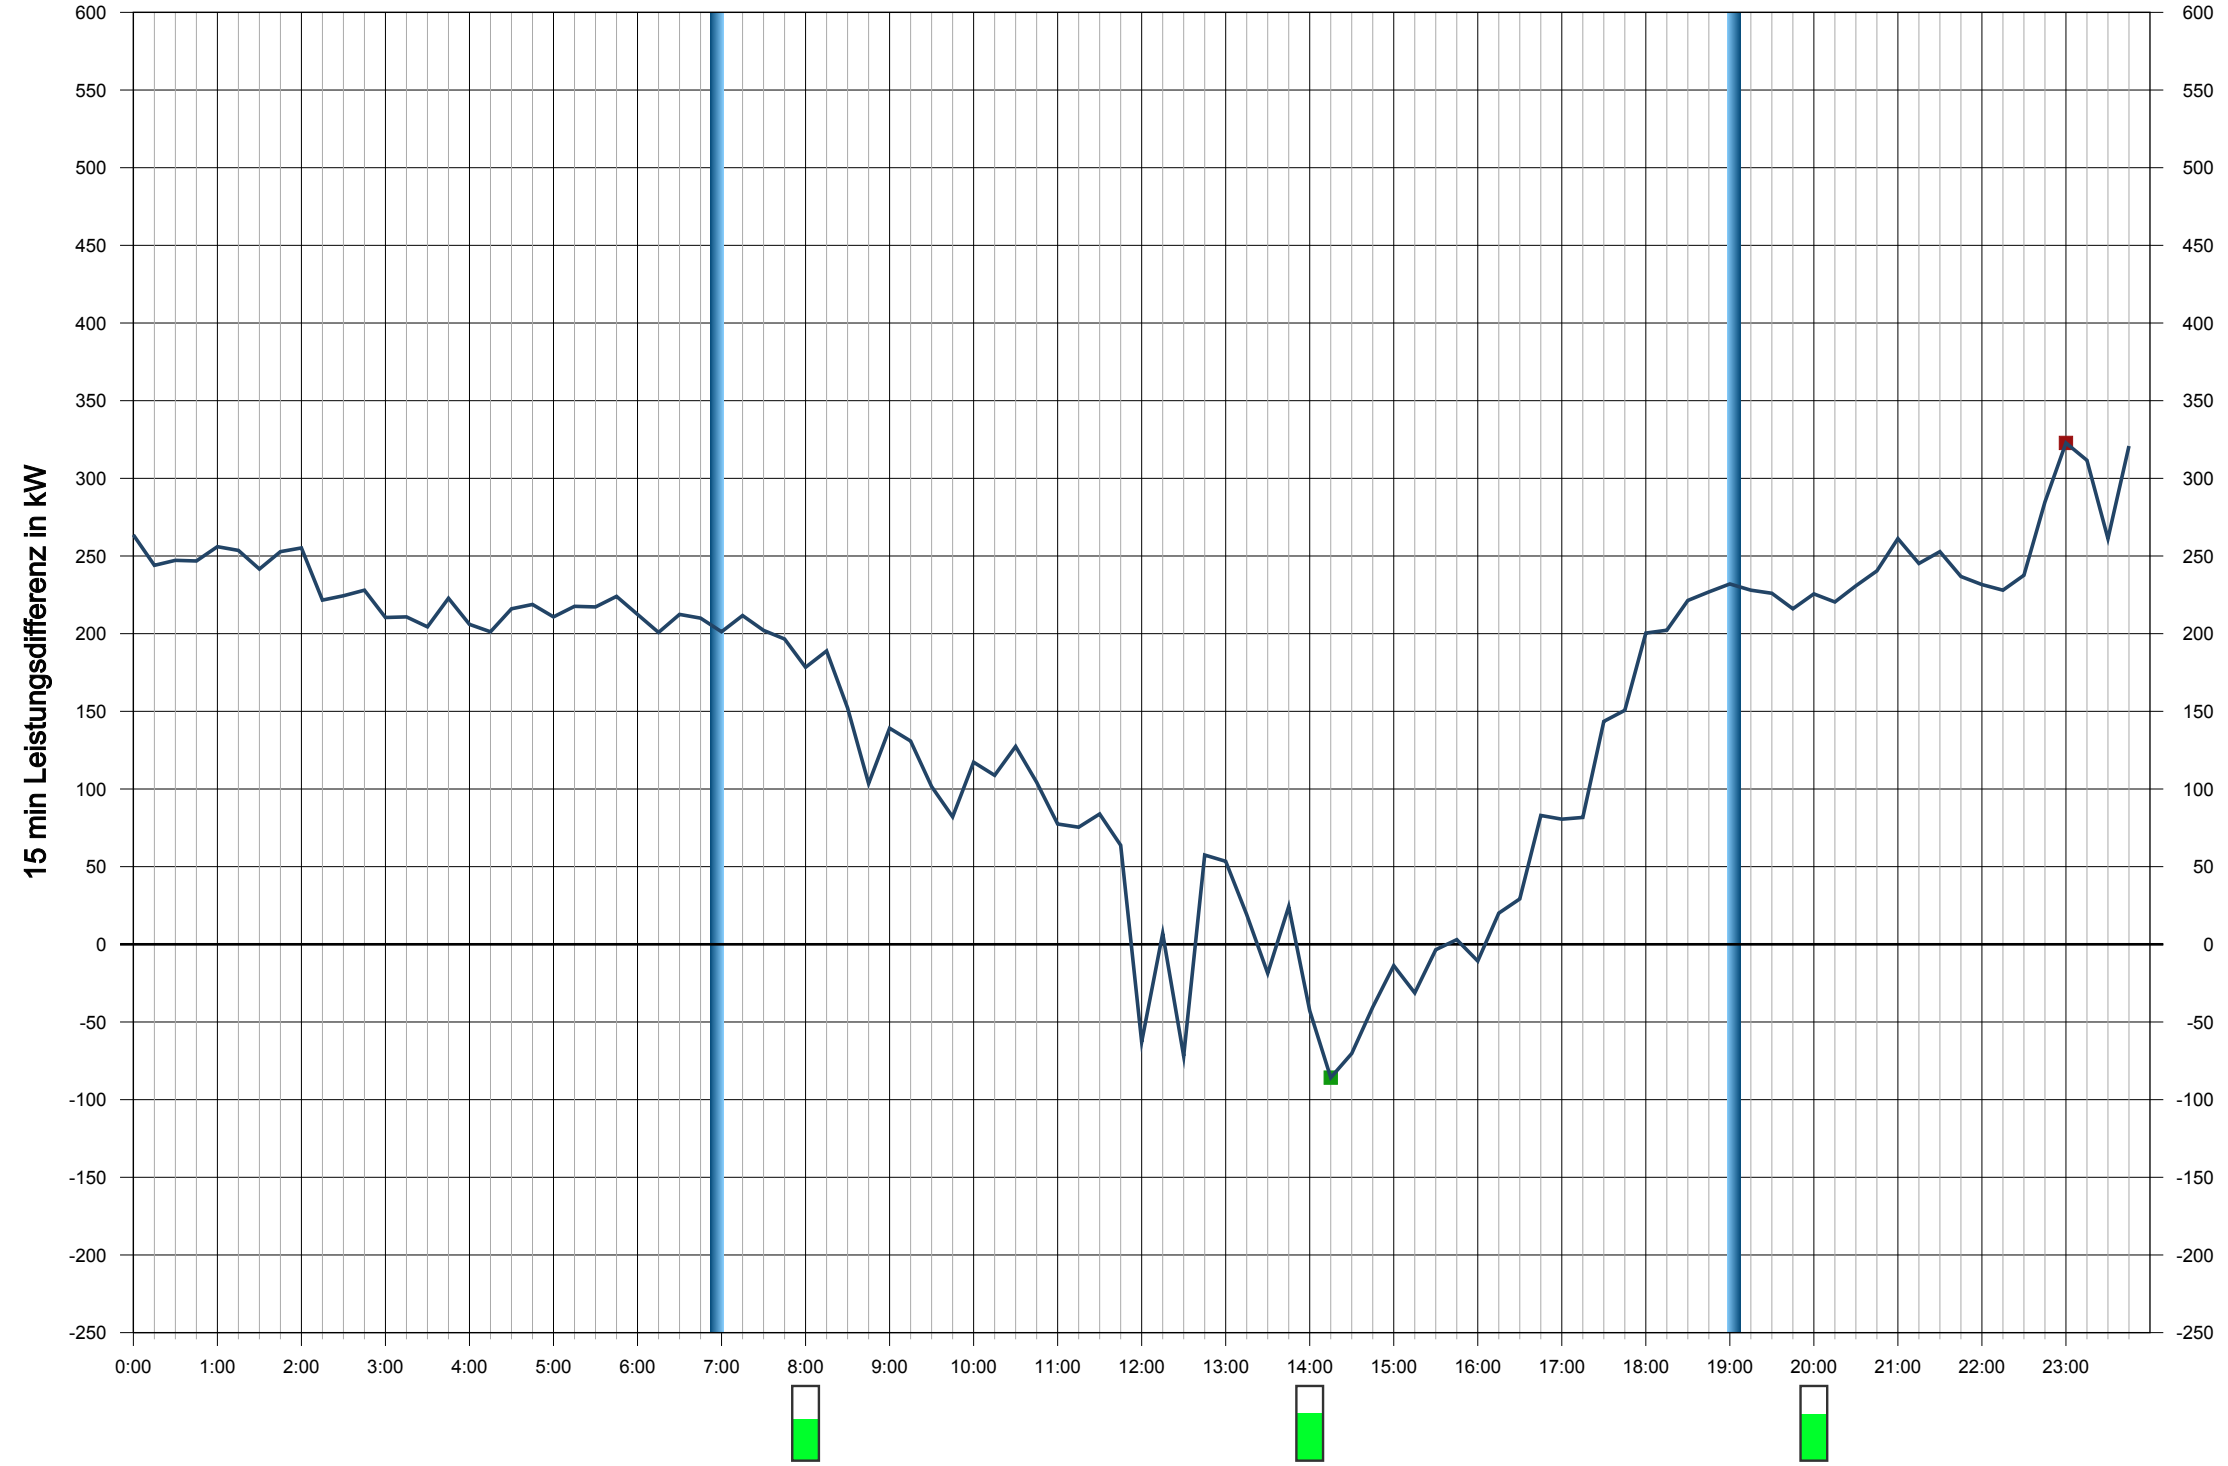


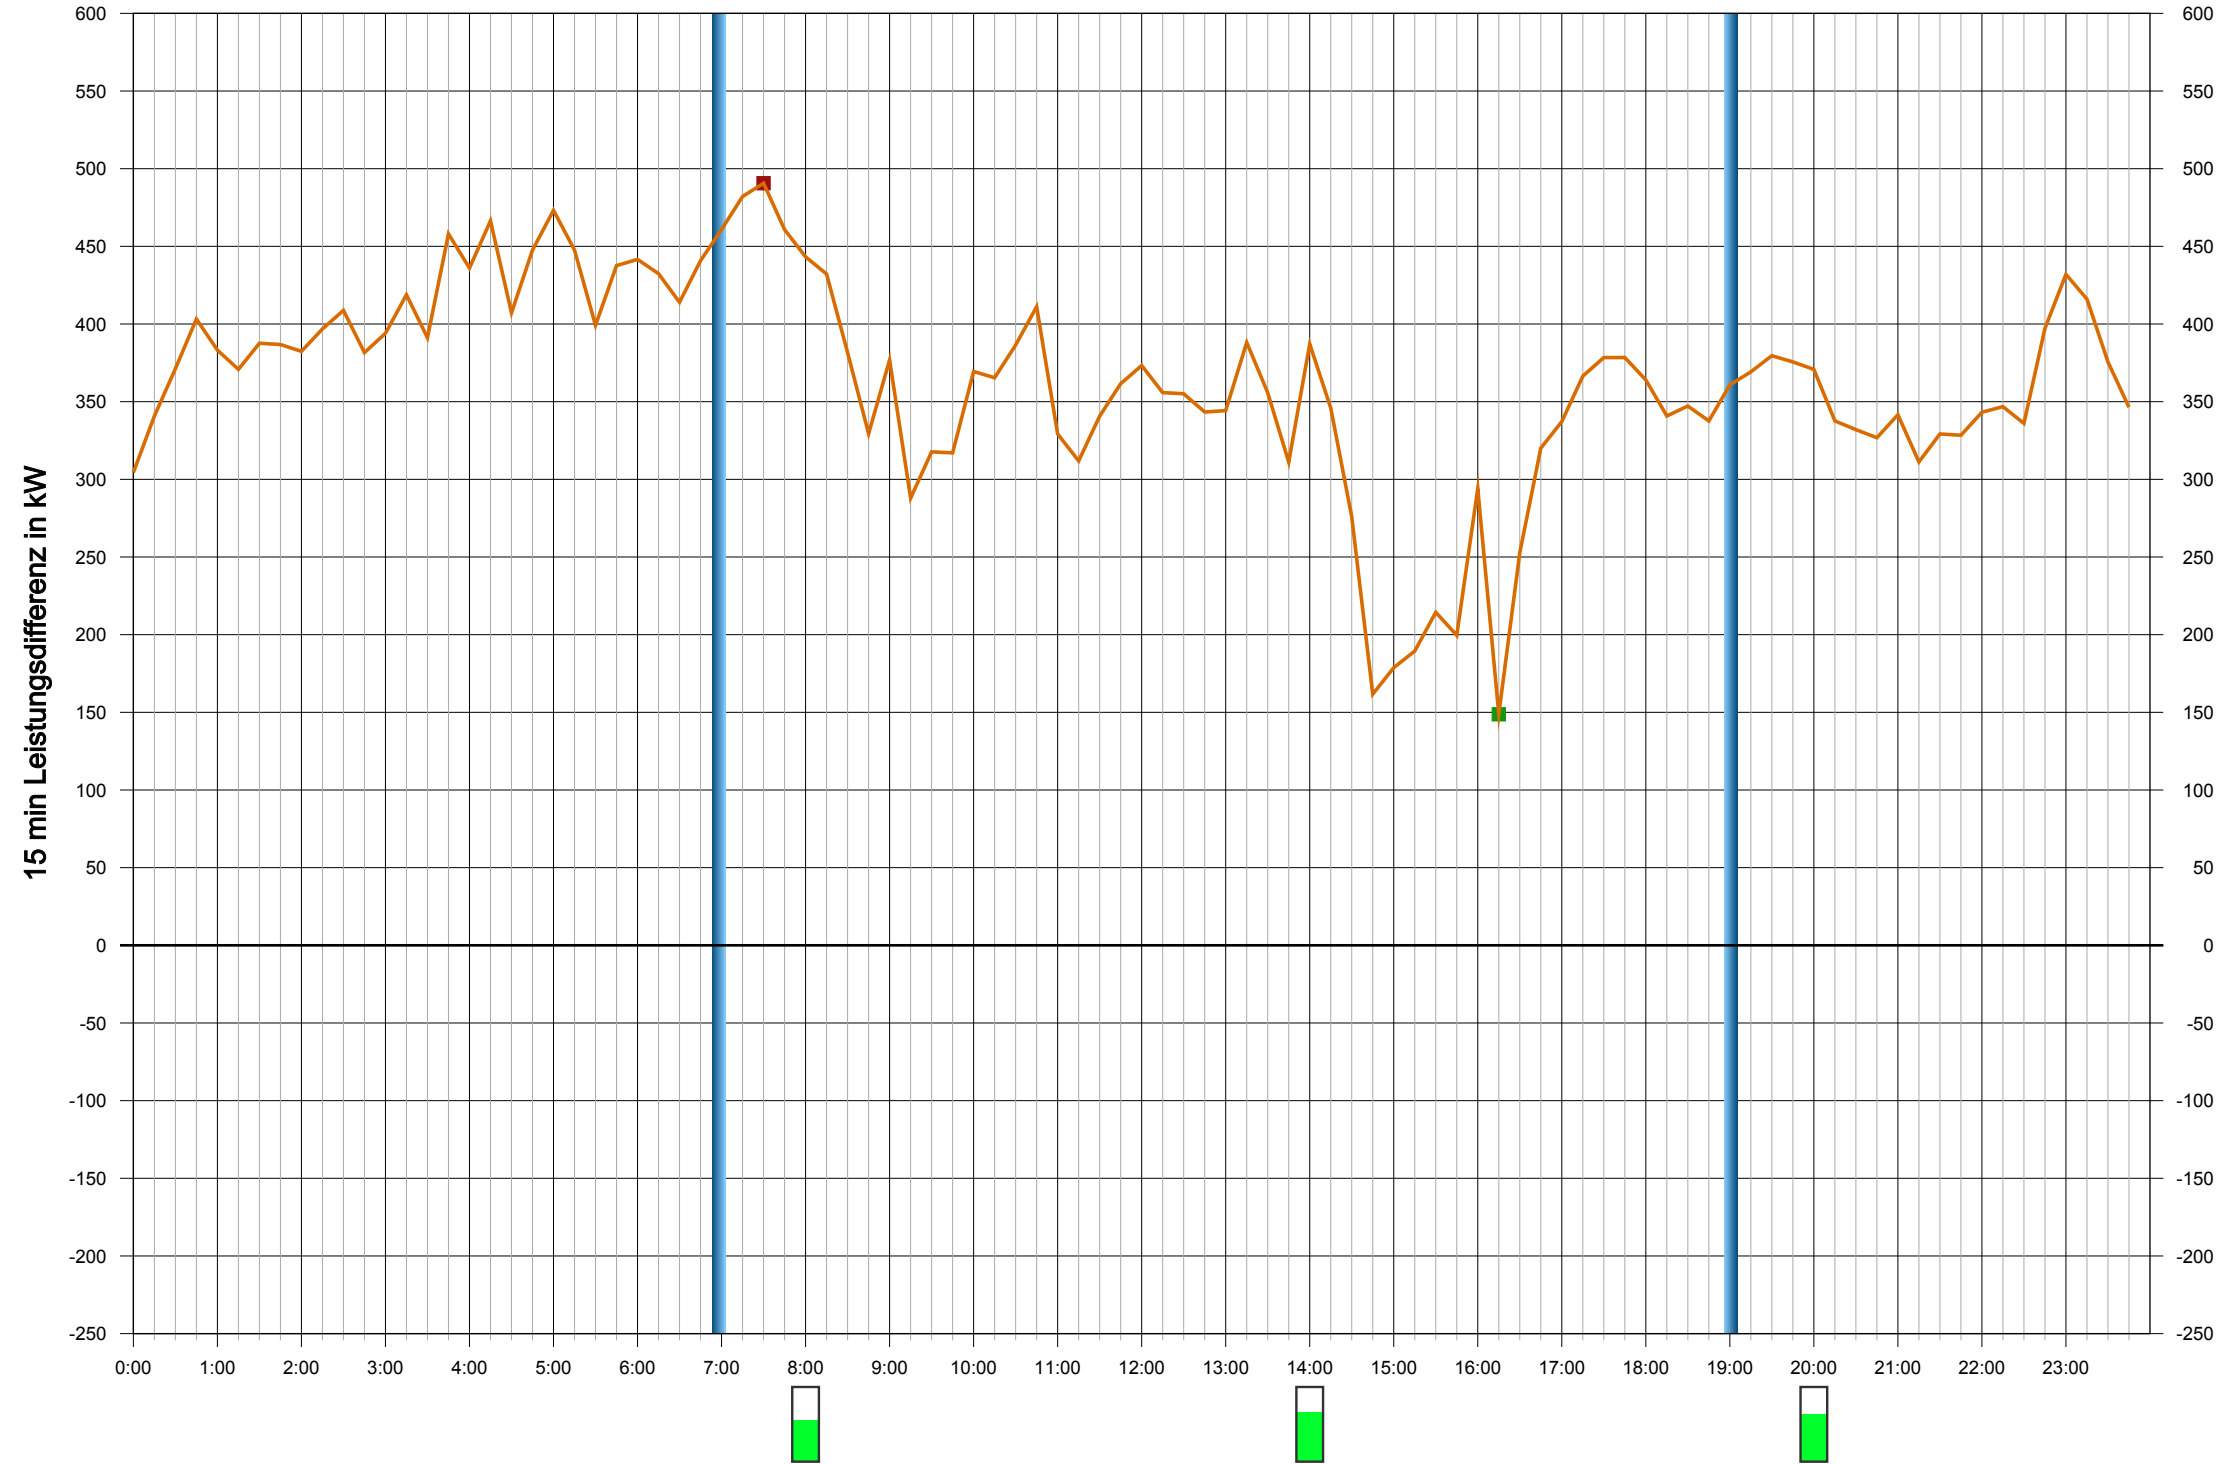


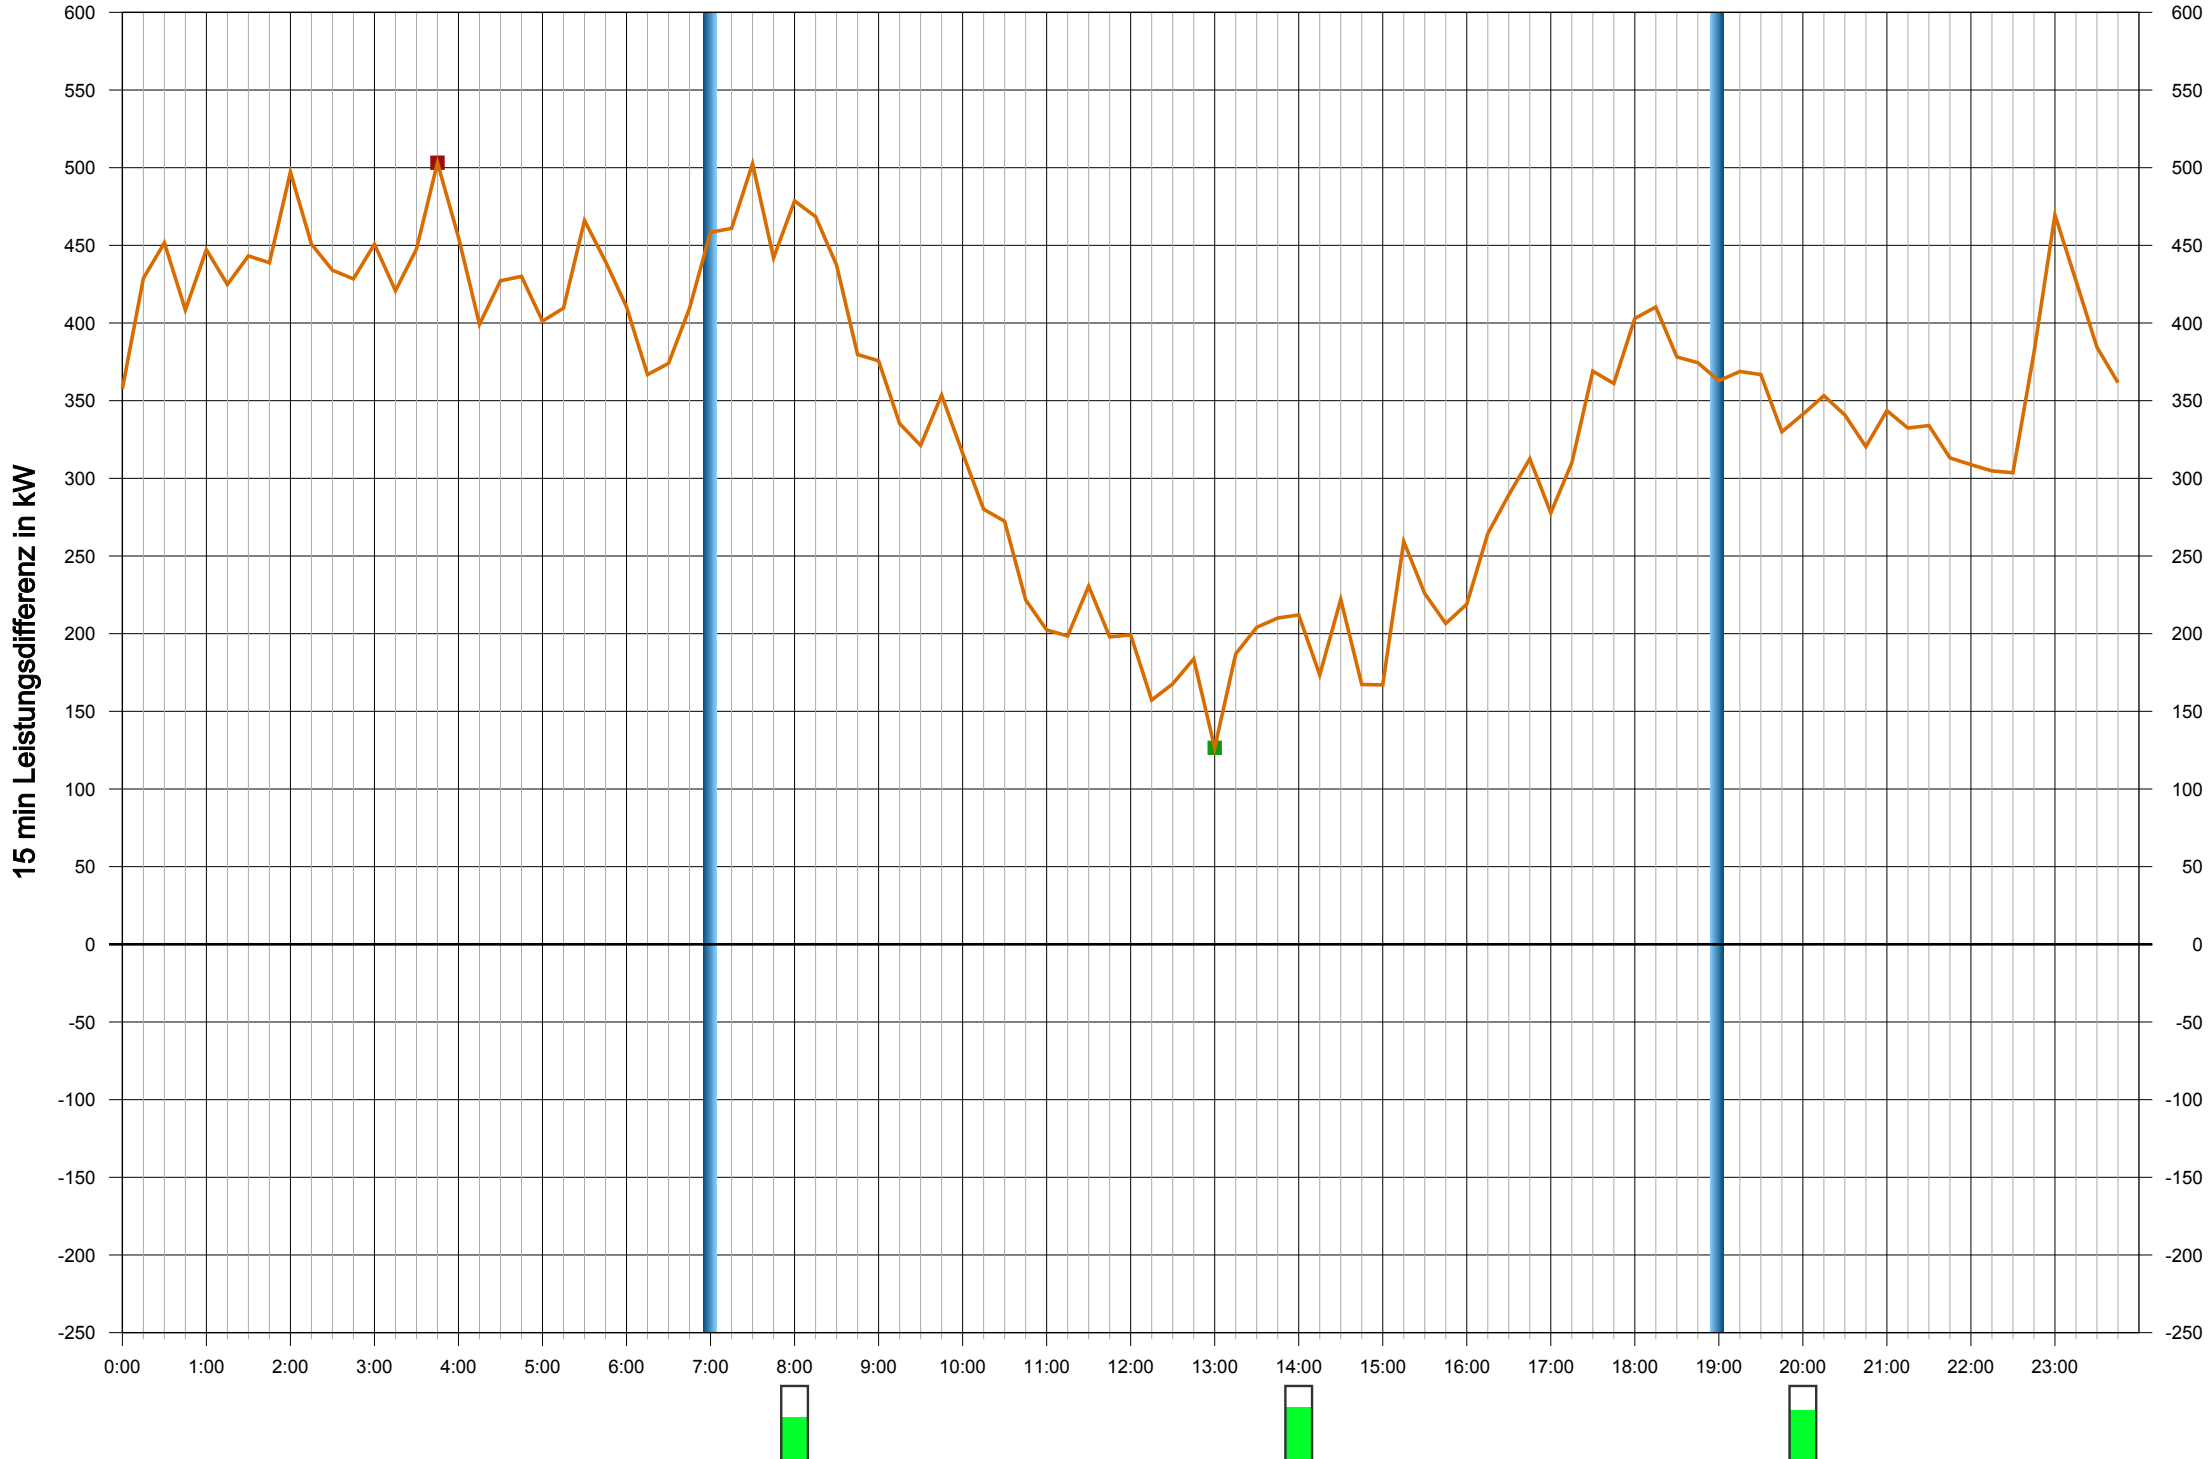


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mi. 26.9.2012 (KW 39)


Tagesminimum: 314,4 kW, Tagesmittelwert: 405,9 kW, Tagesmaximum: 509,3 kW, Tagesbedarf: 10.184 kWh (1.426 €)

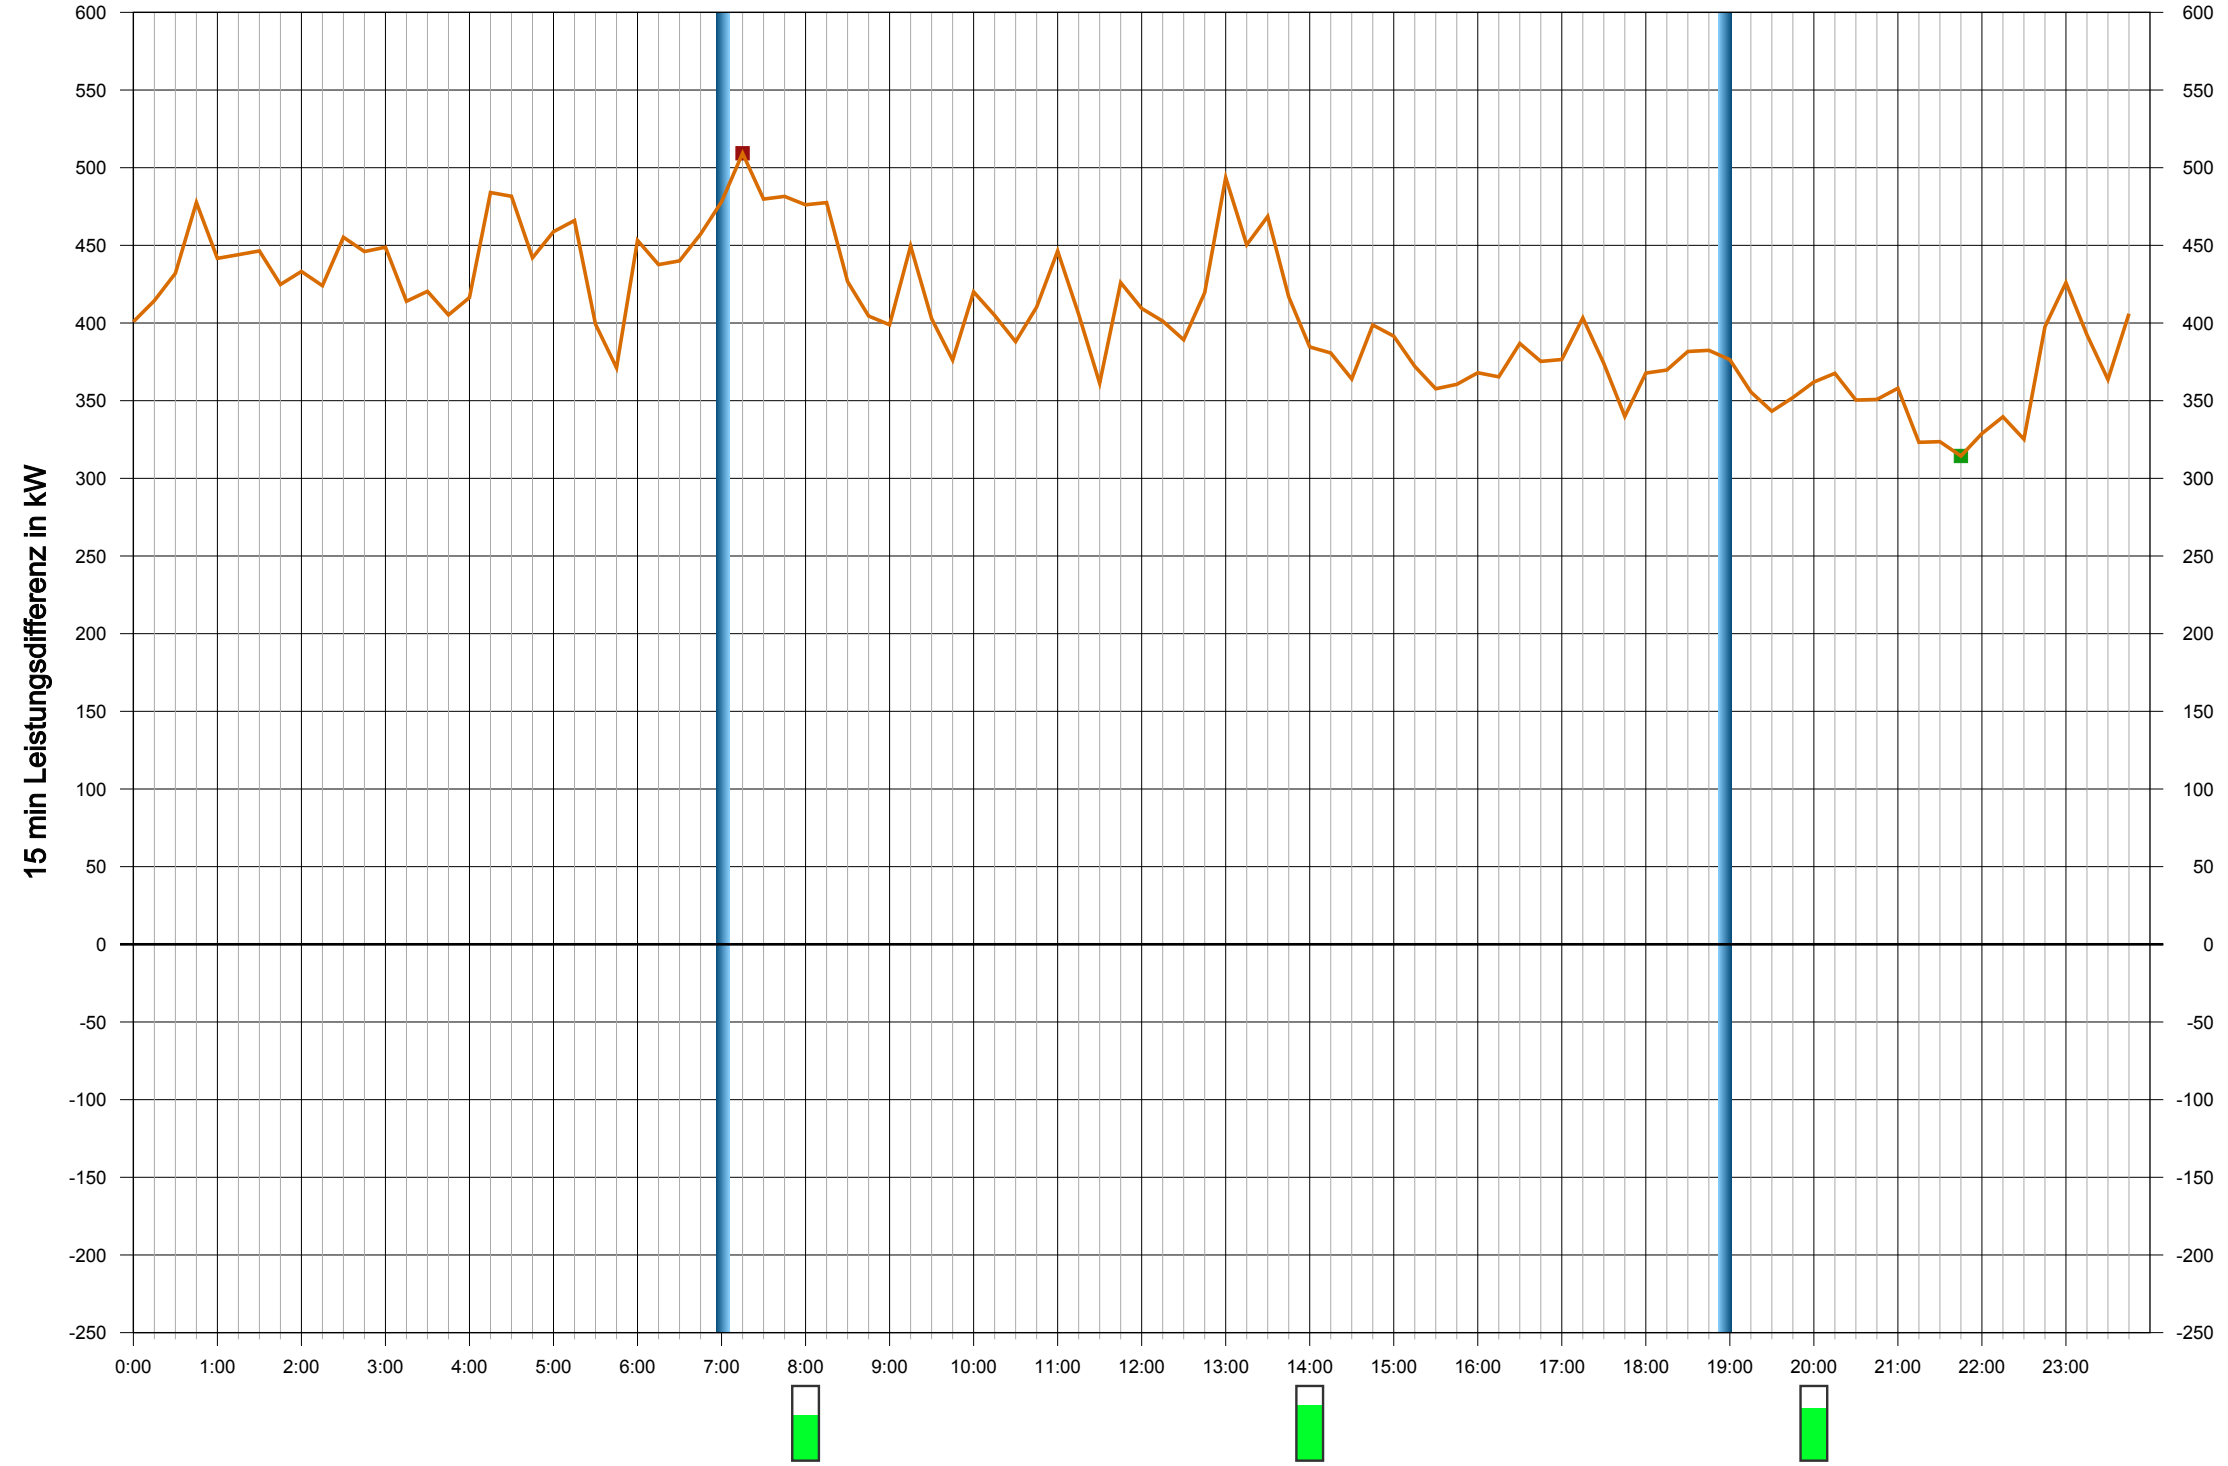


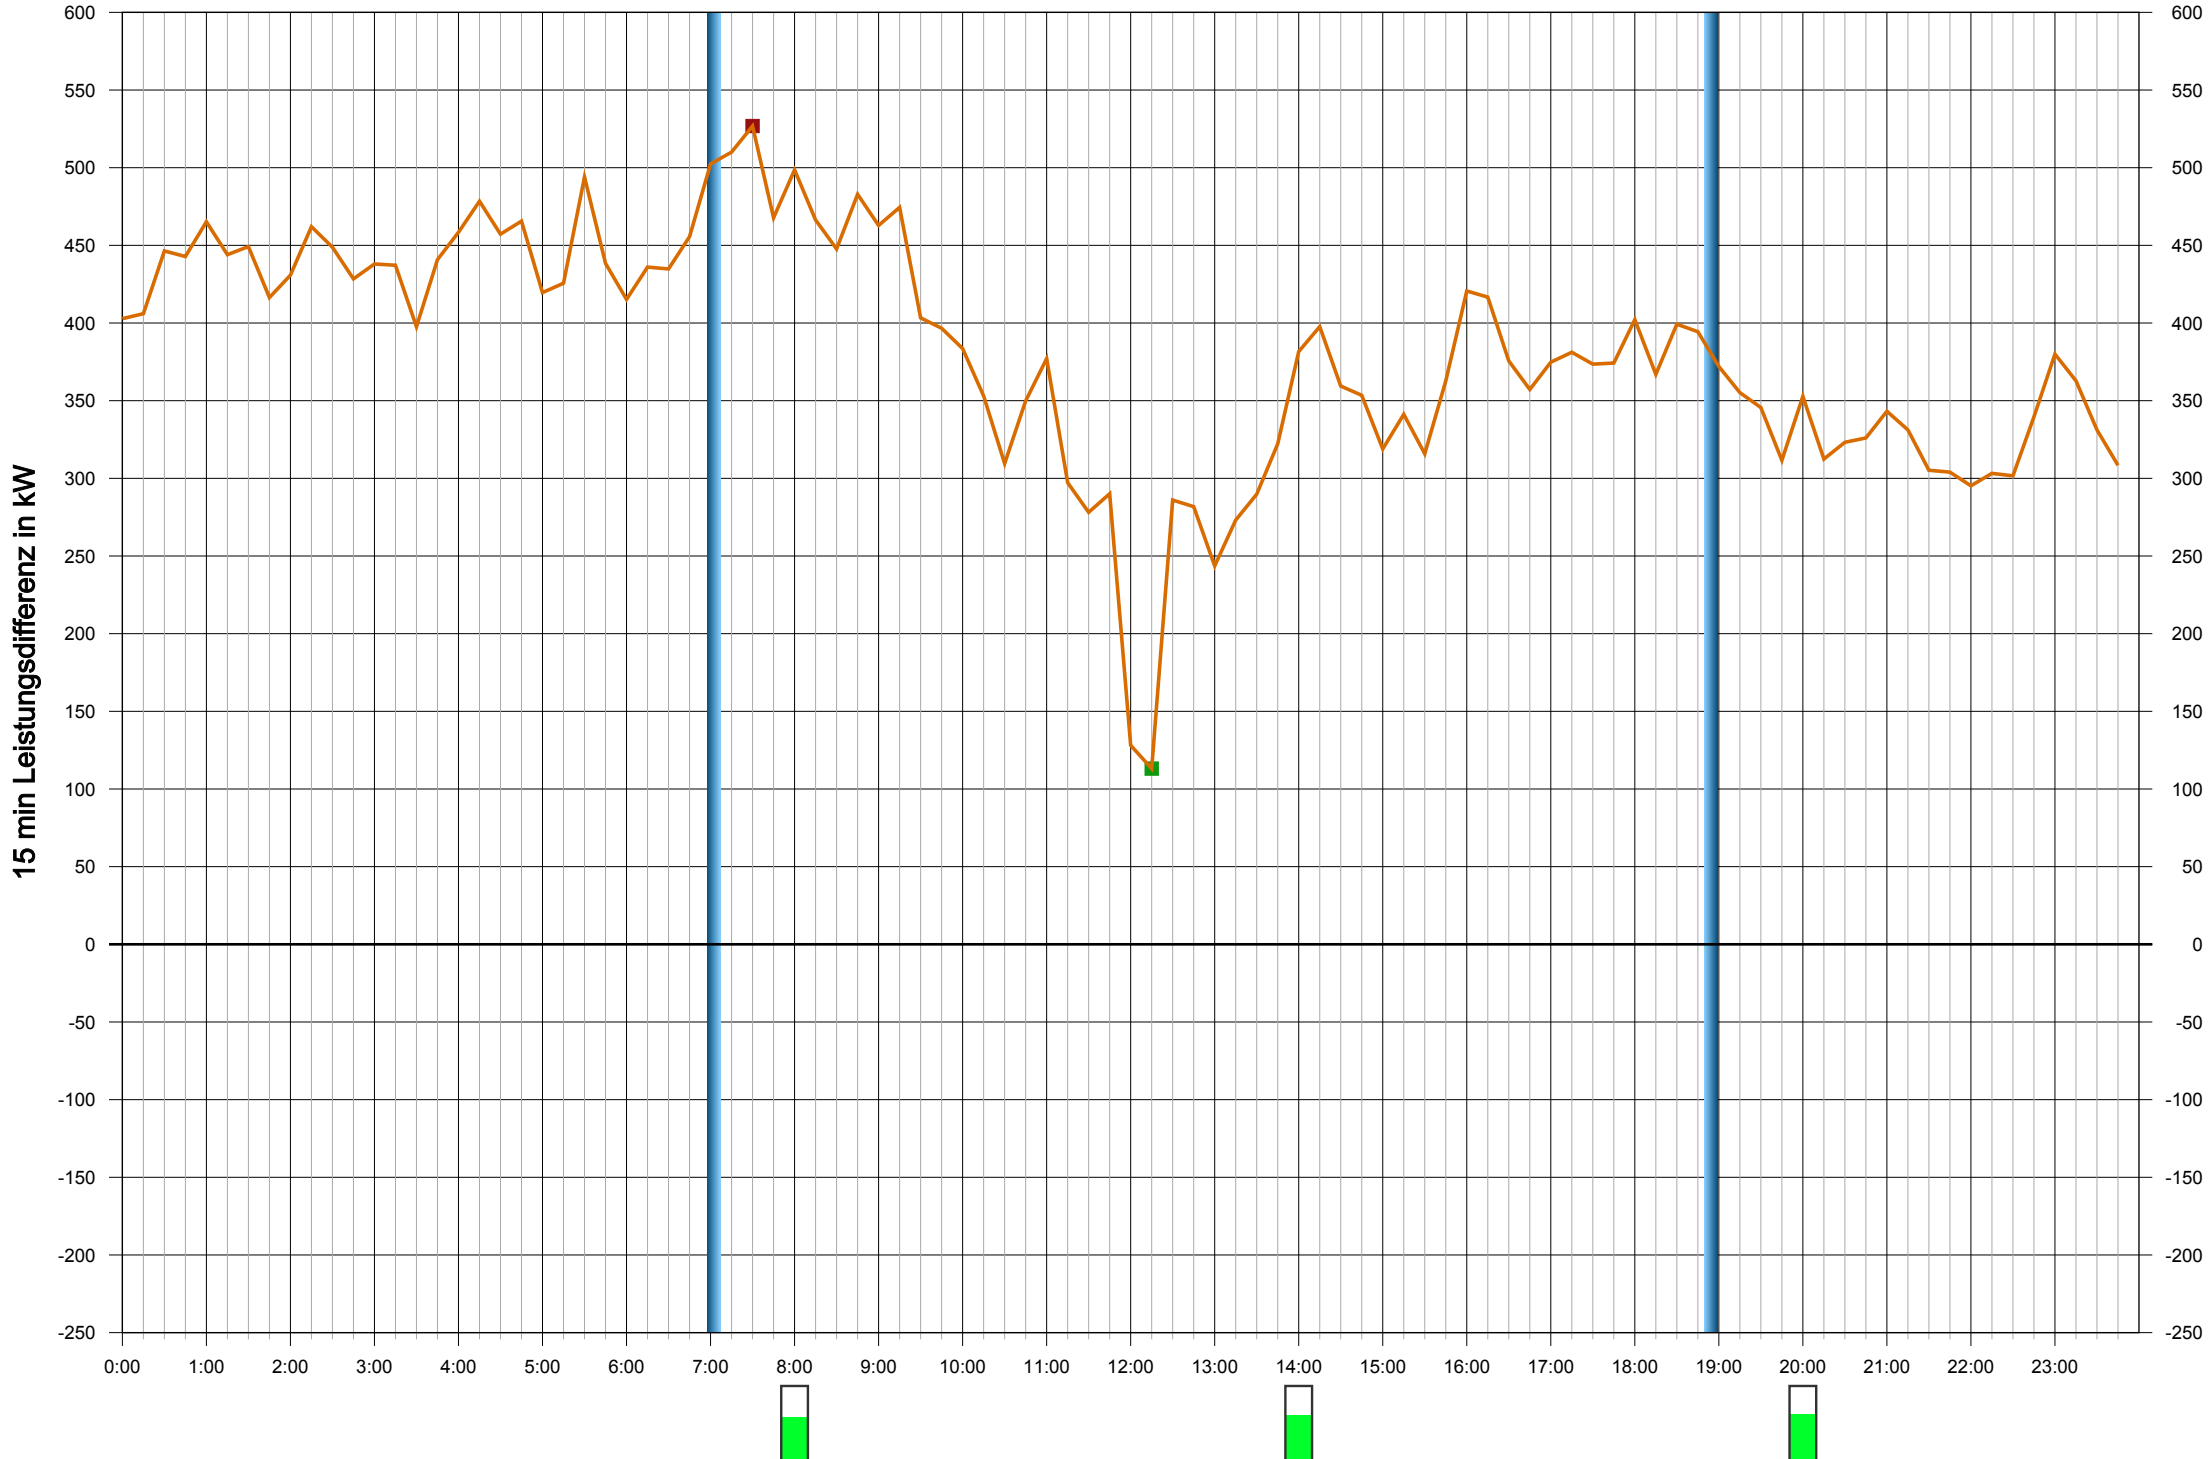




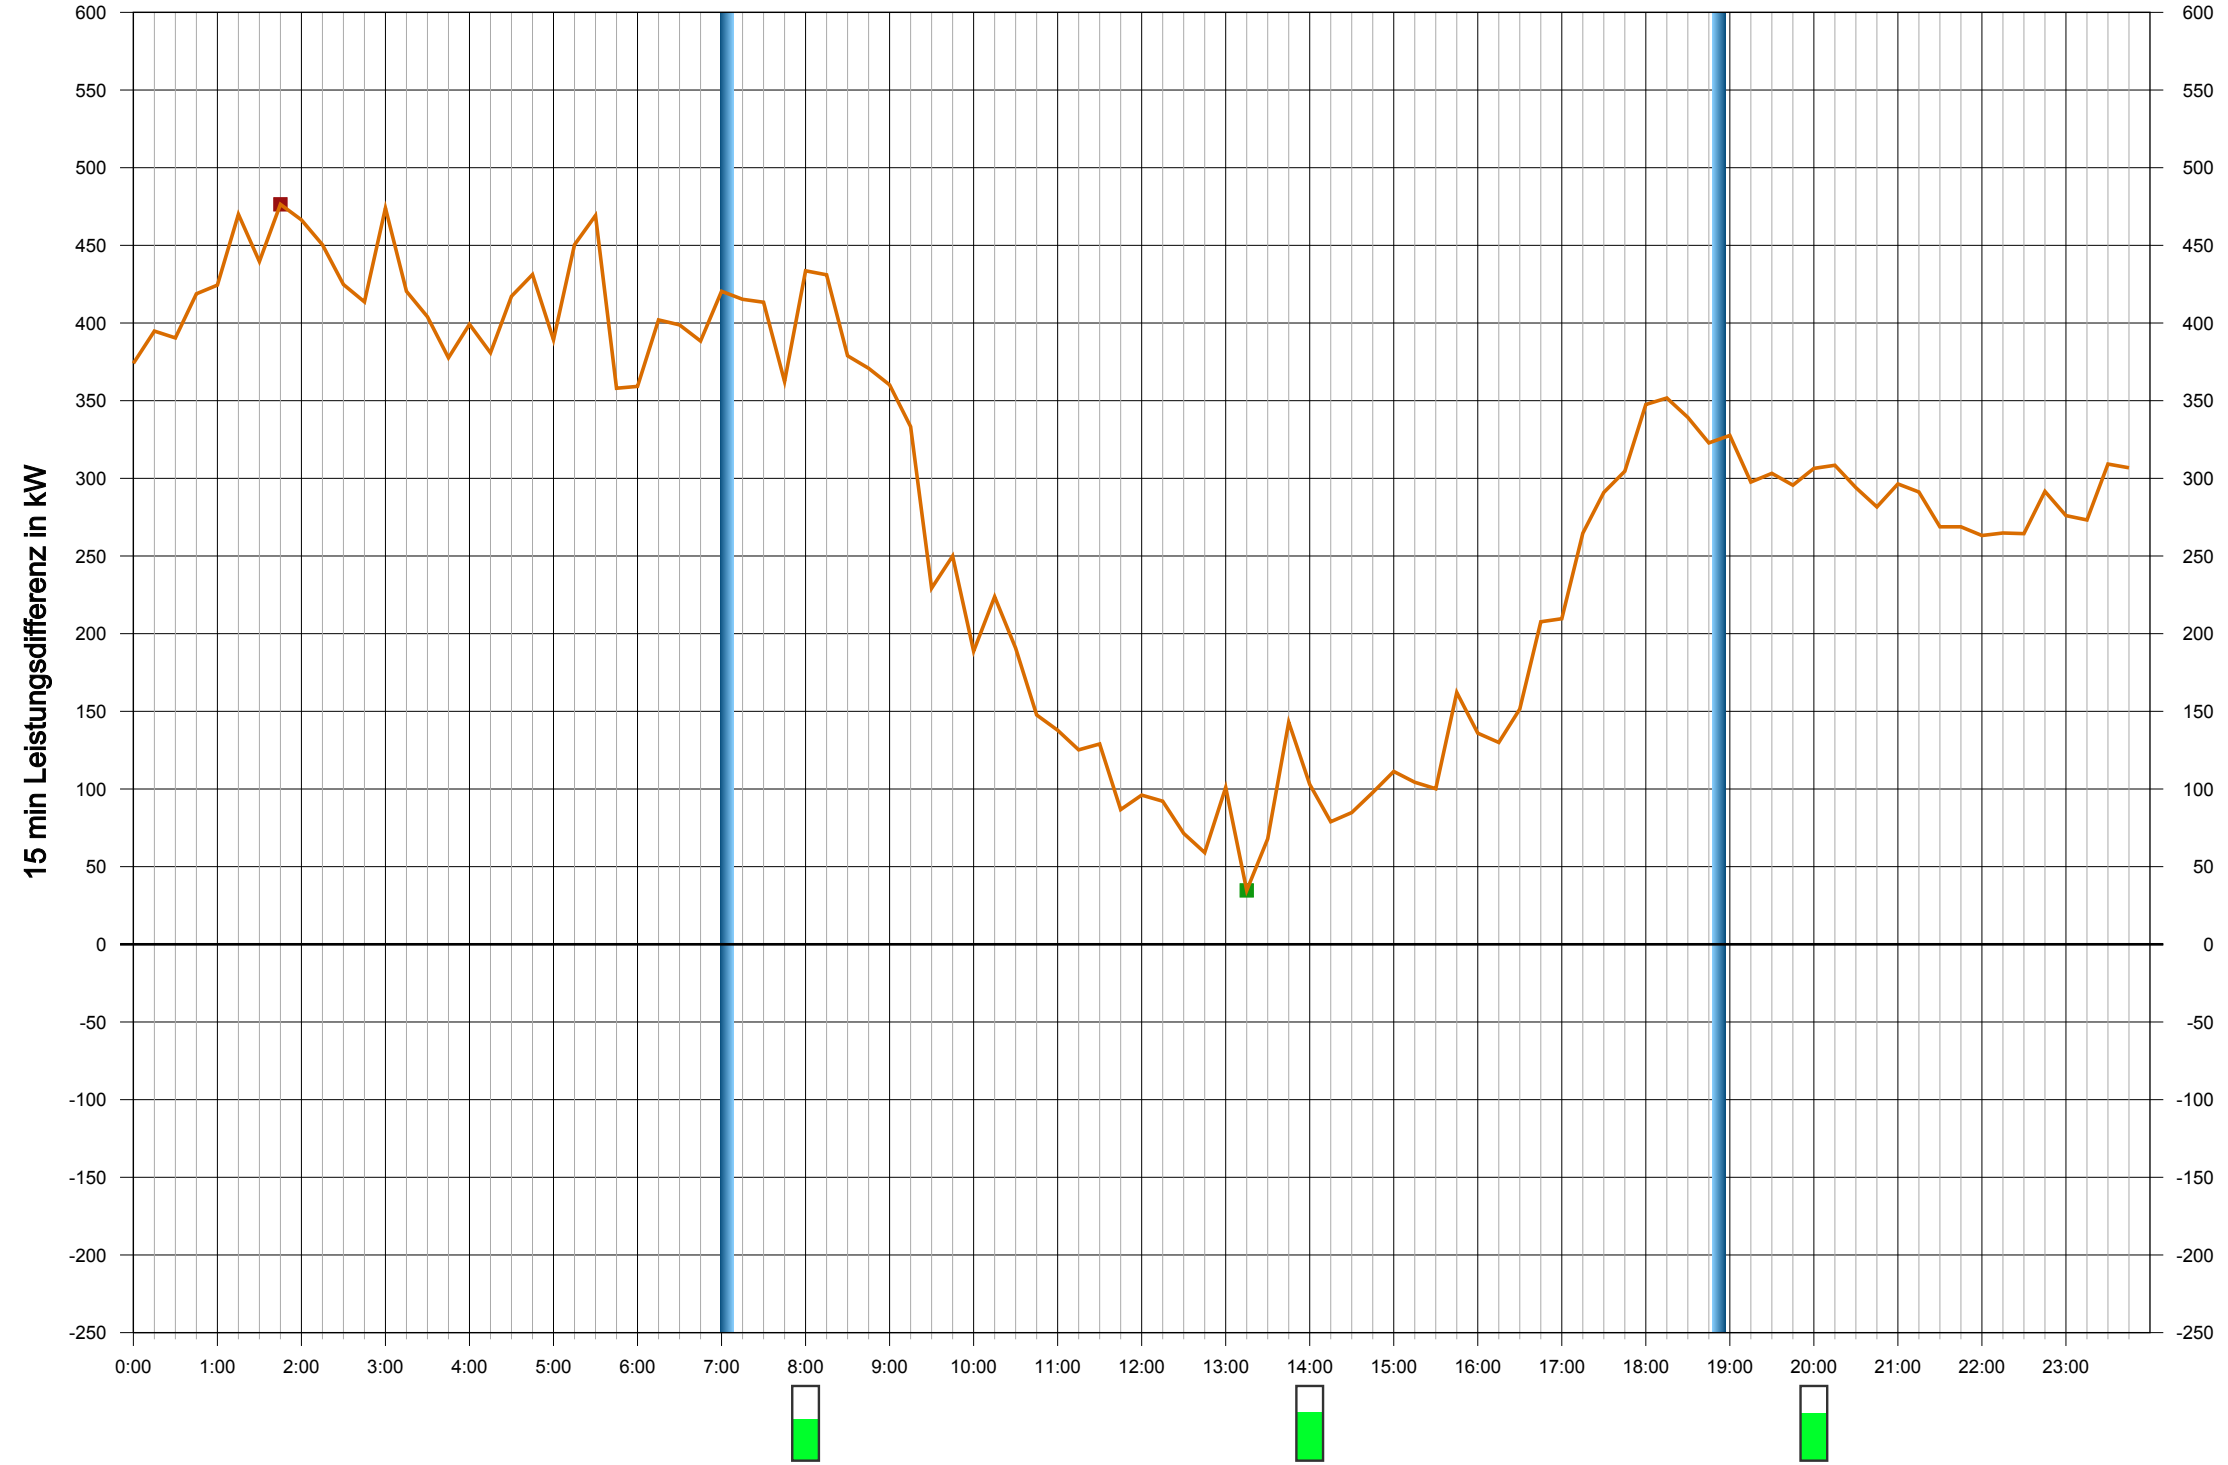

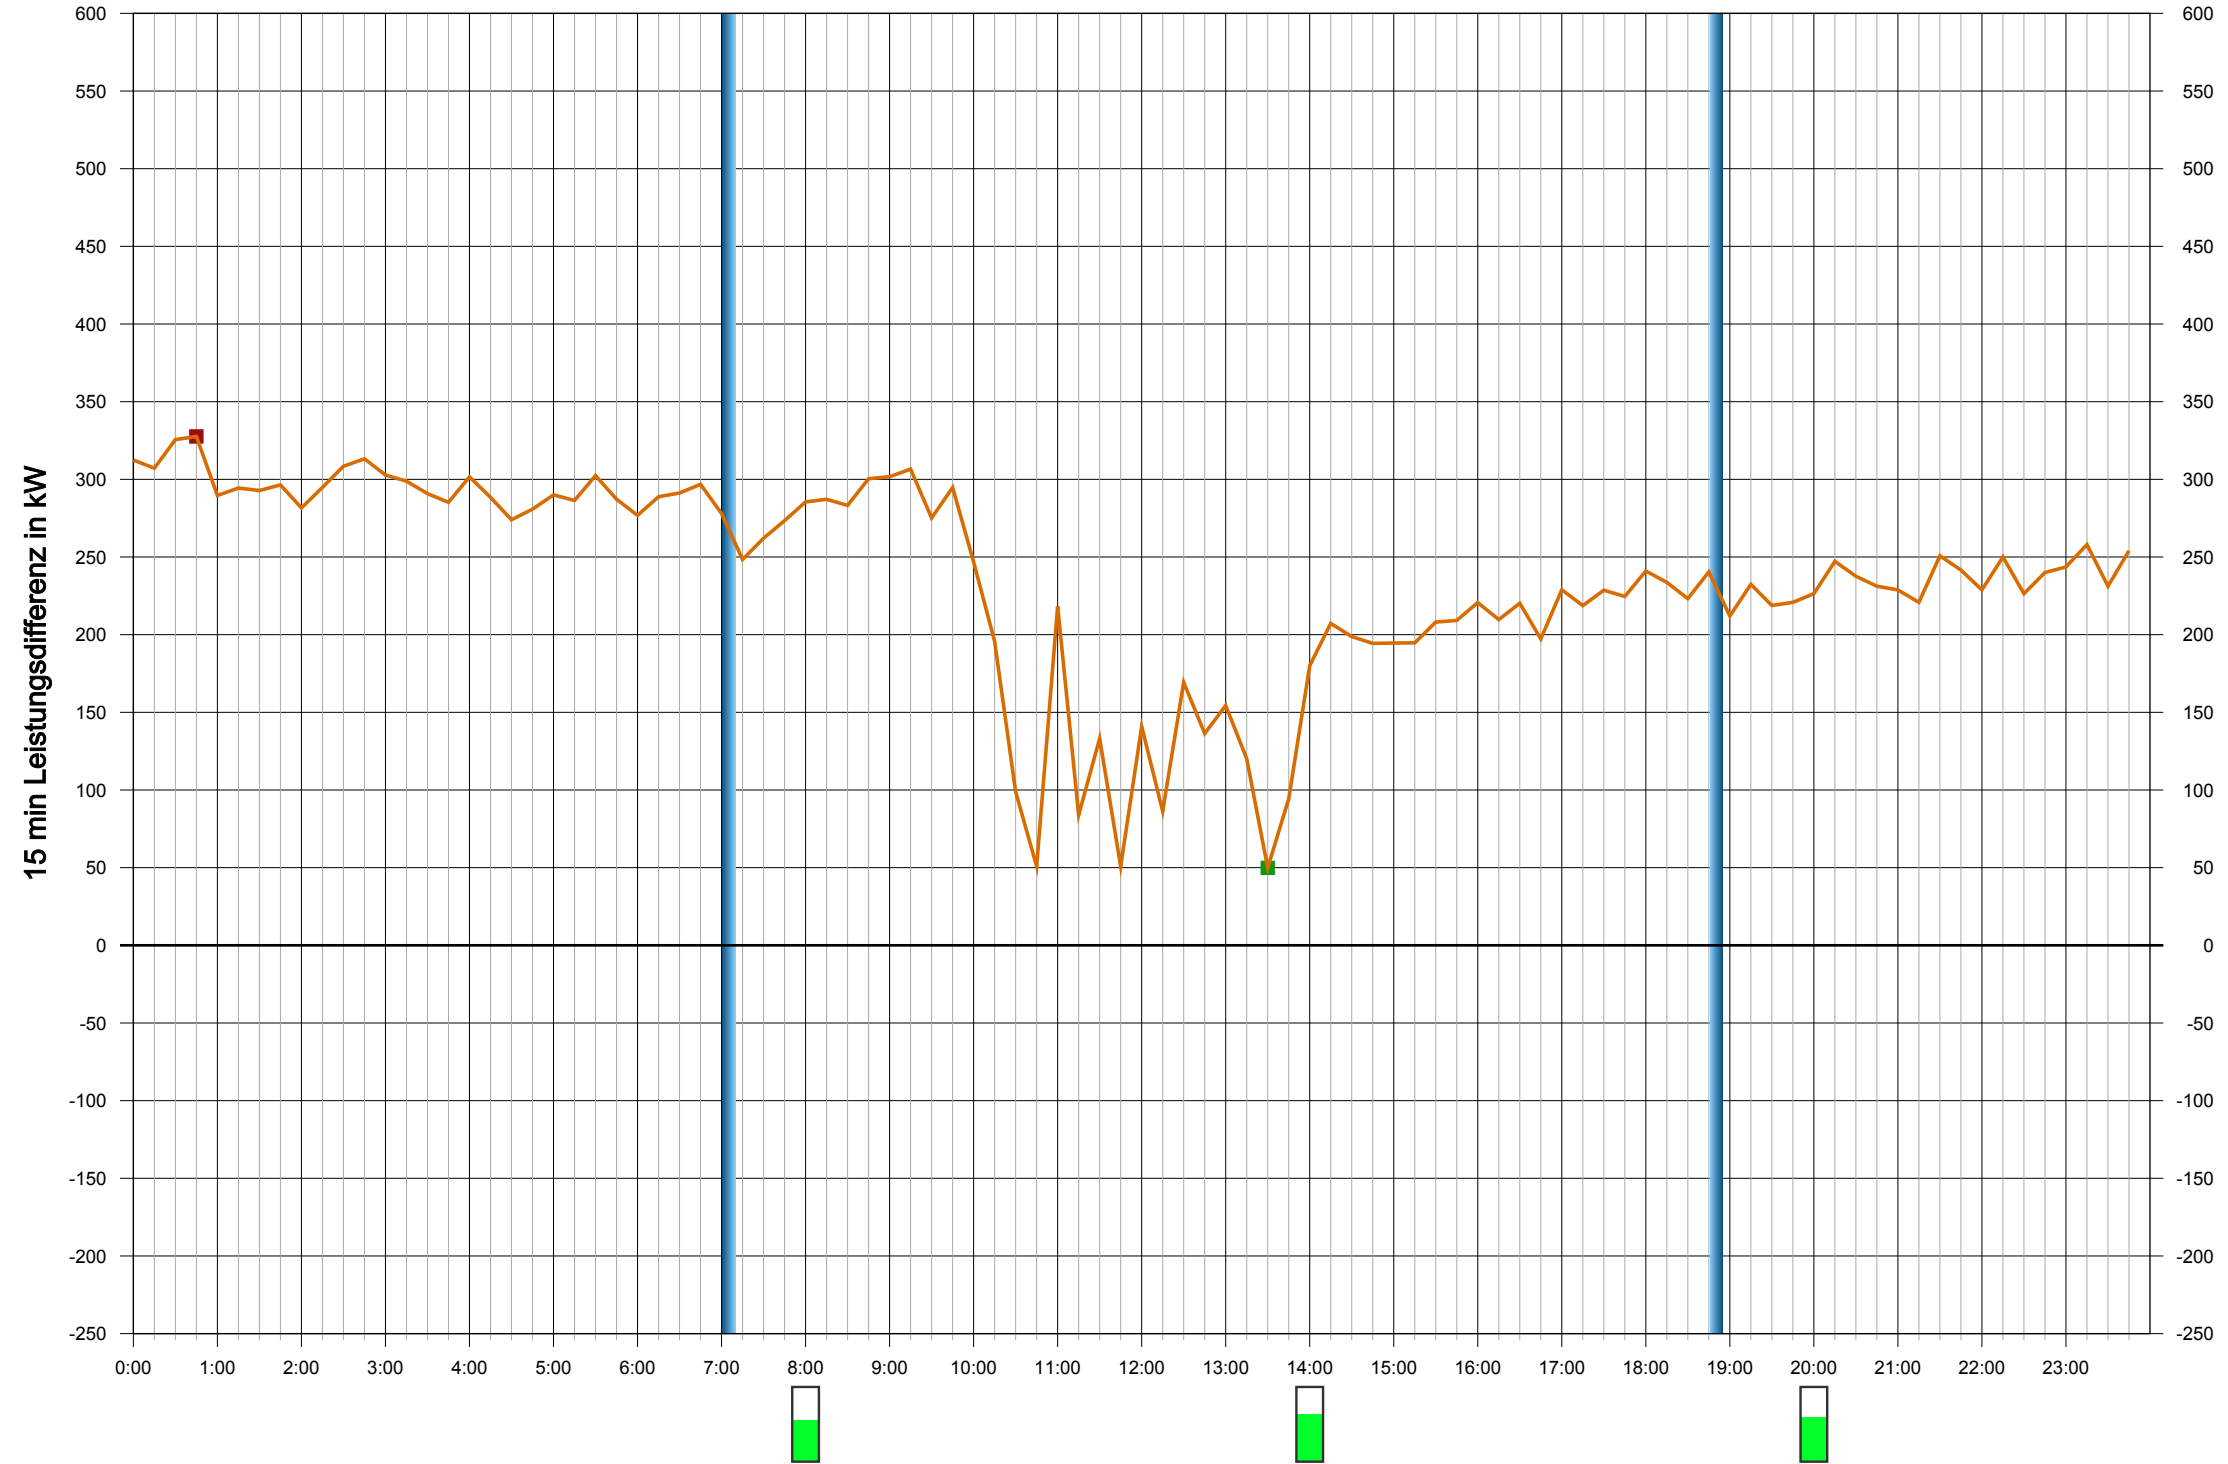


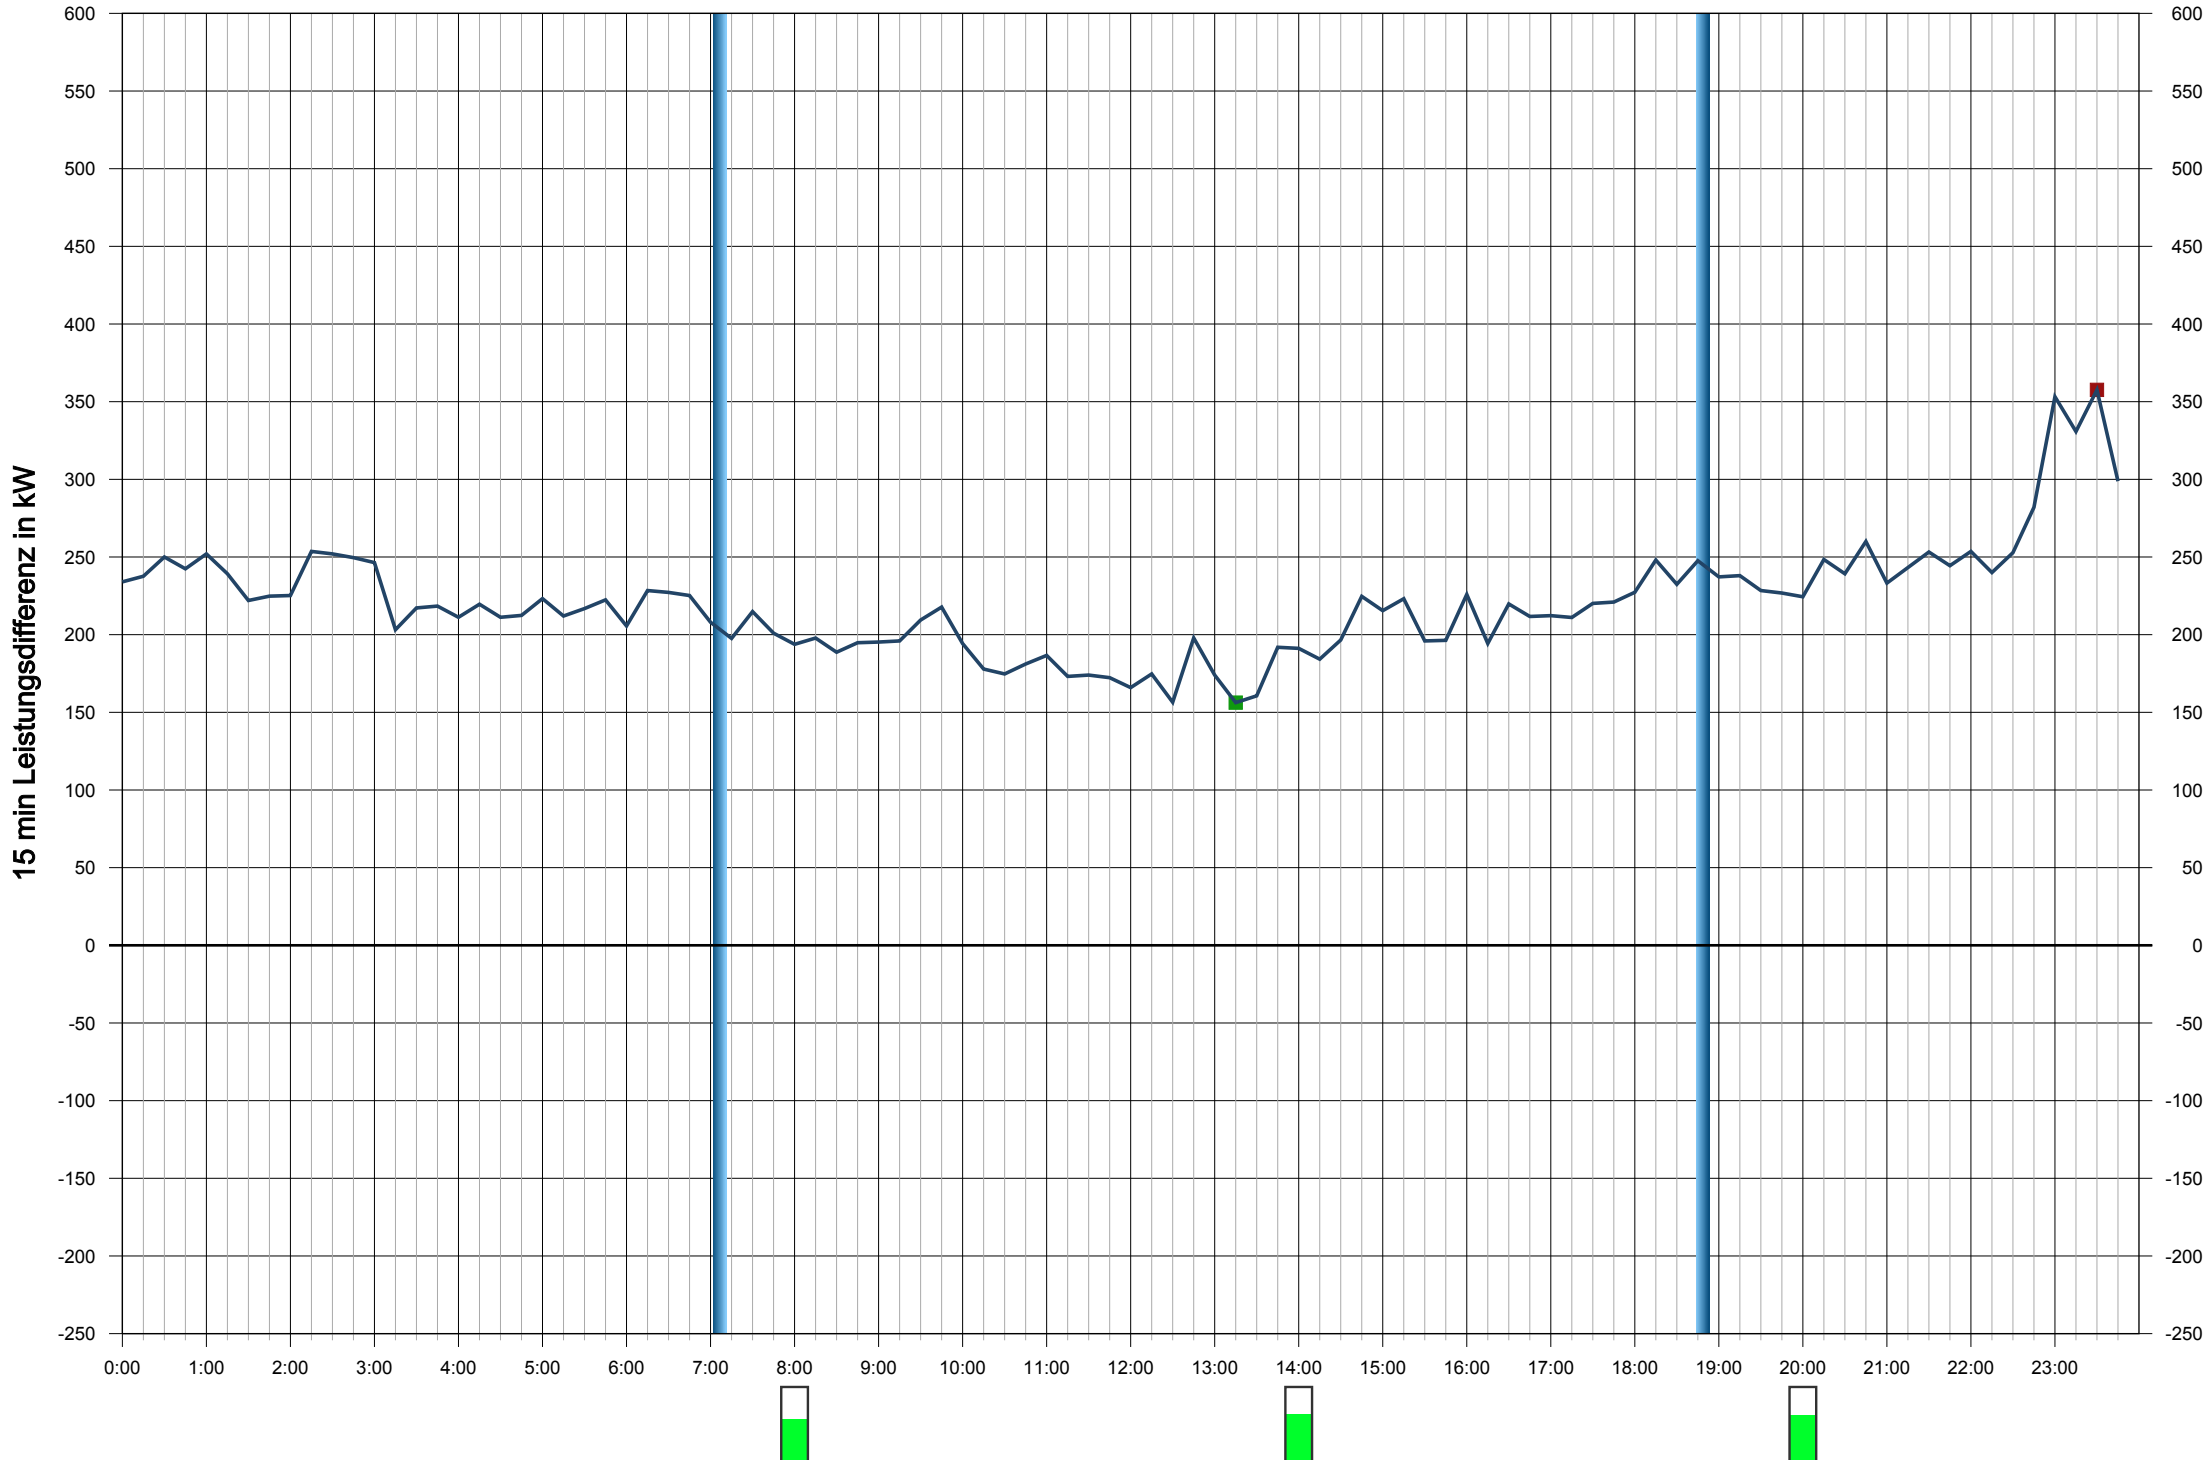


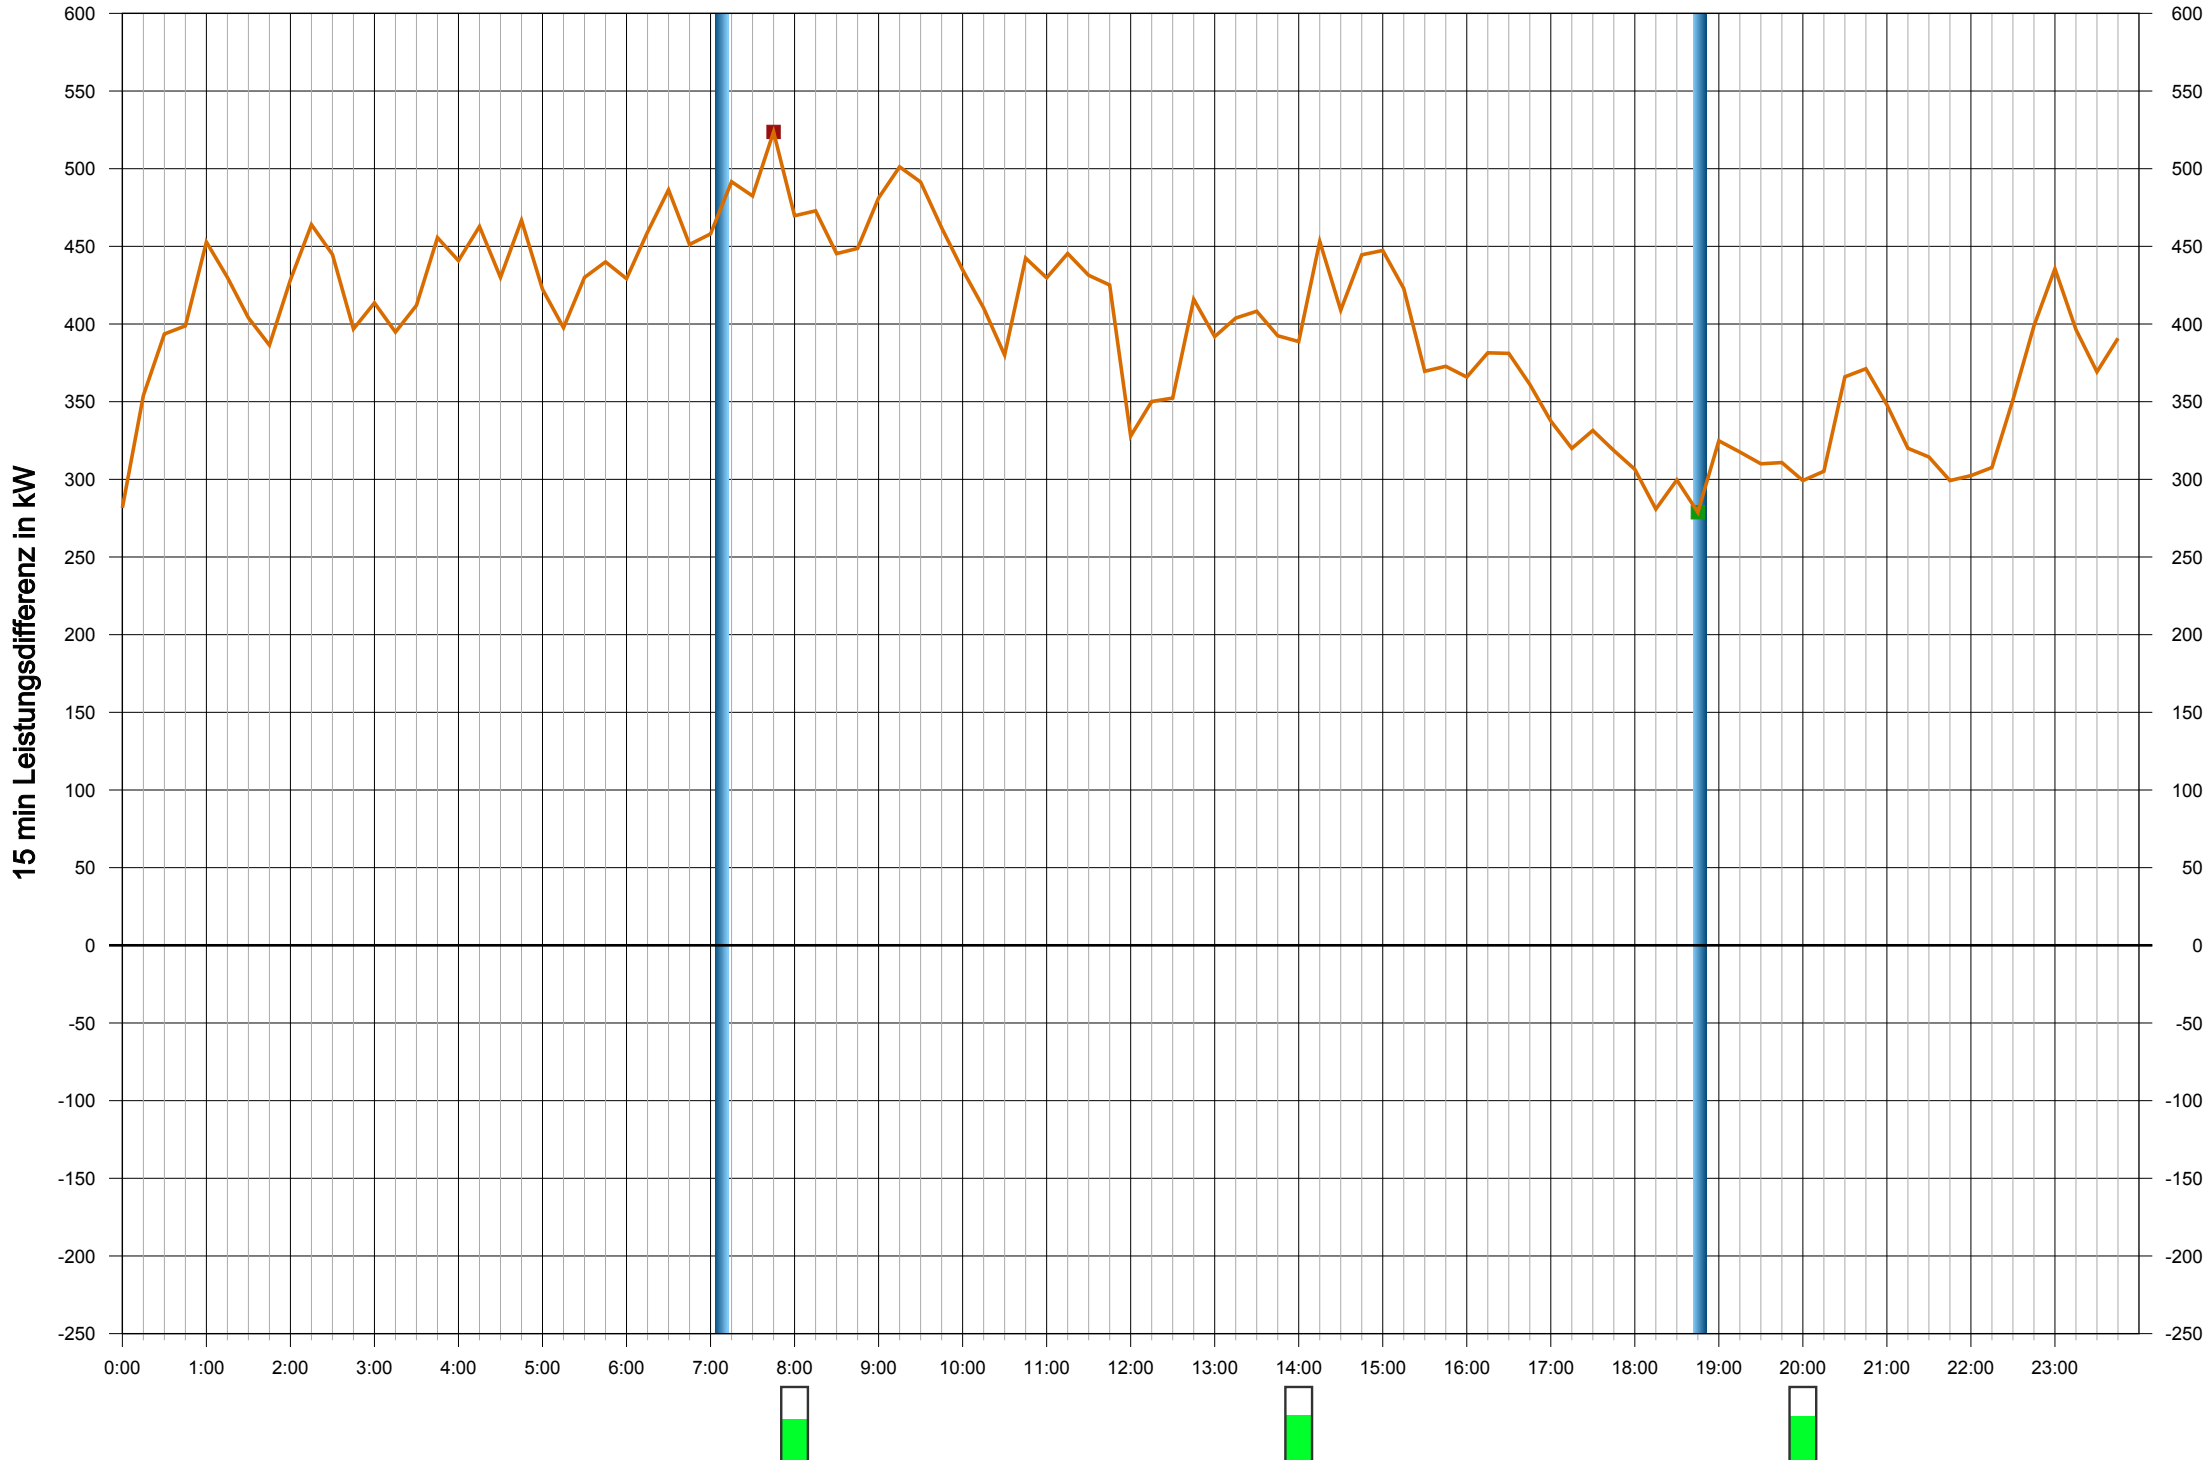



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Di. 2.10.2012 (KW 40)

Tagesminimum: 128,4 kW, Tagesmittelwert: 363,5 kW, Tagesmaximum: 526,0 kW, Tagesbedarf: 9.738 kWh (1.363 €)

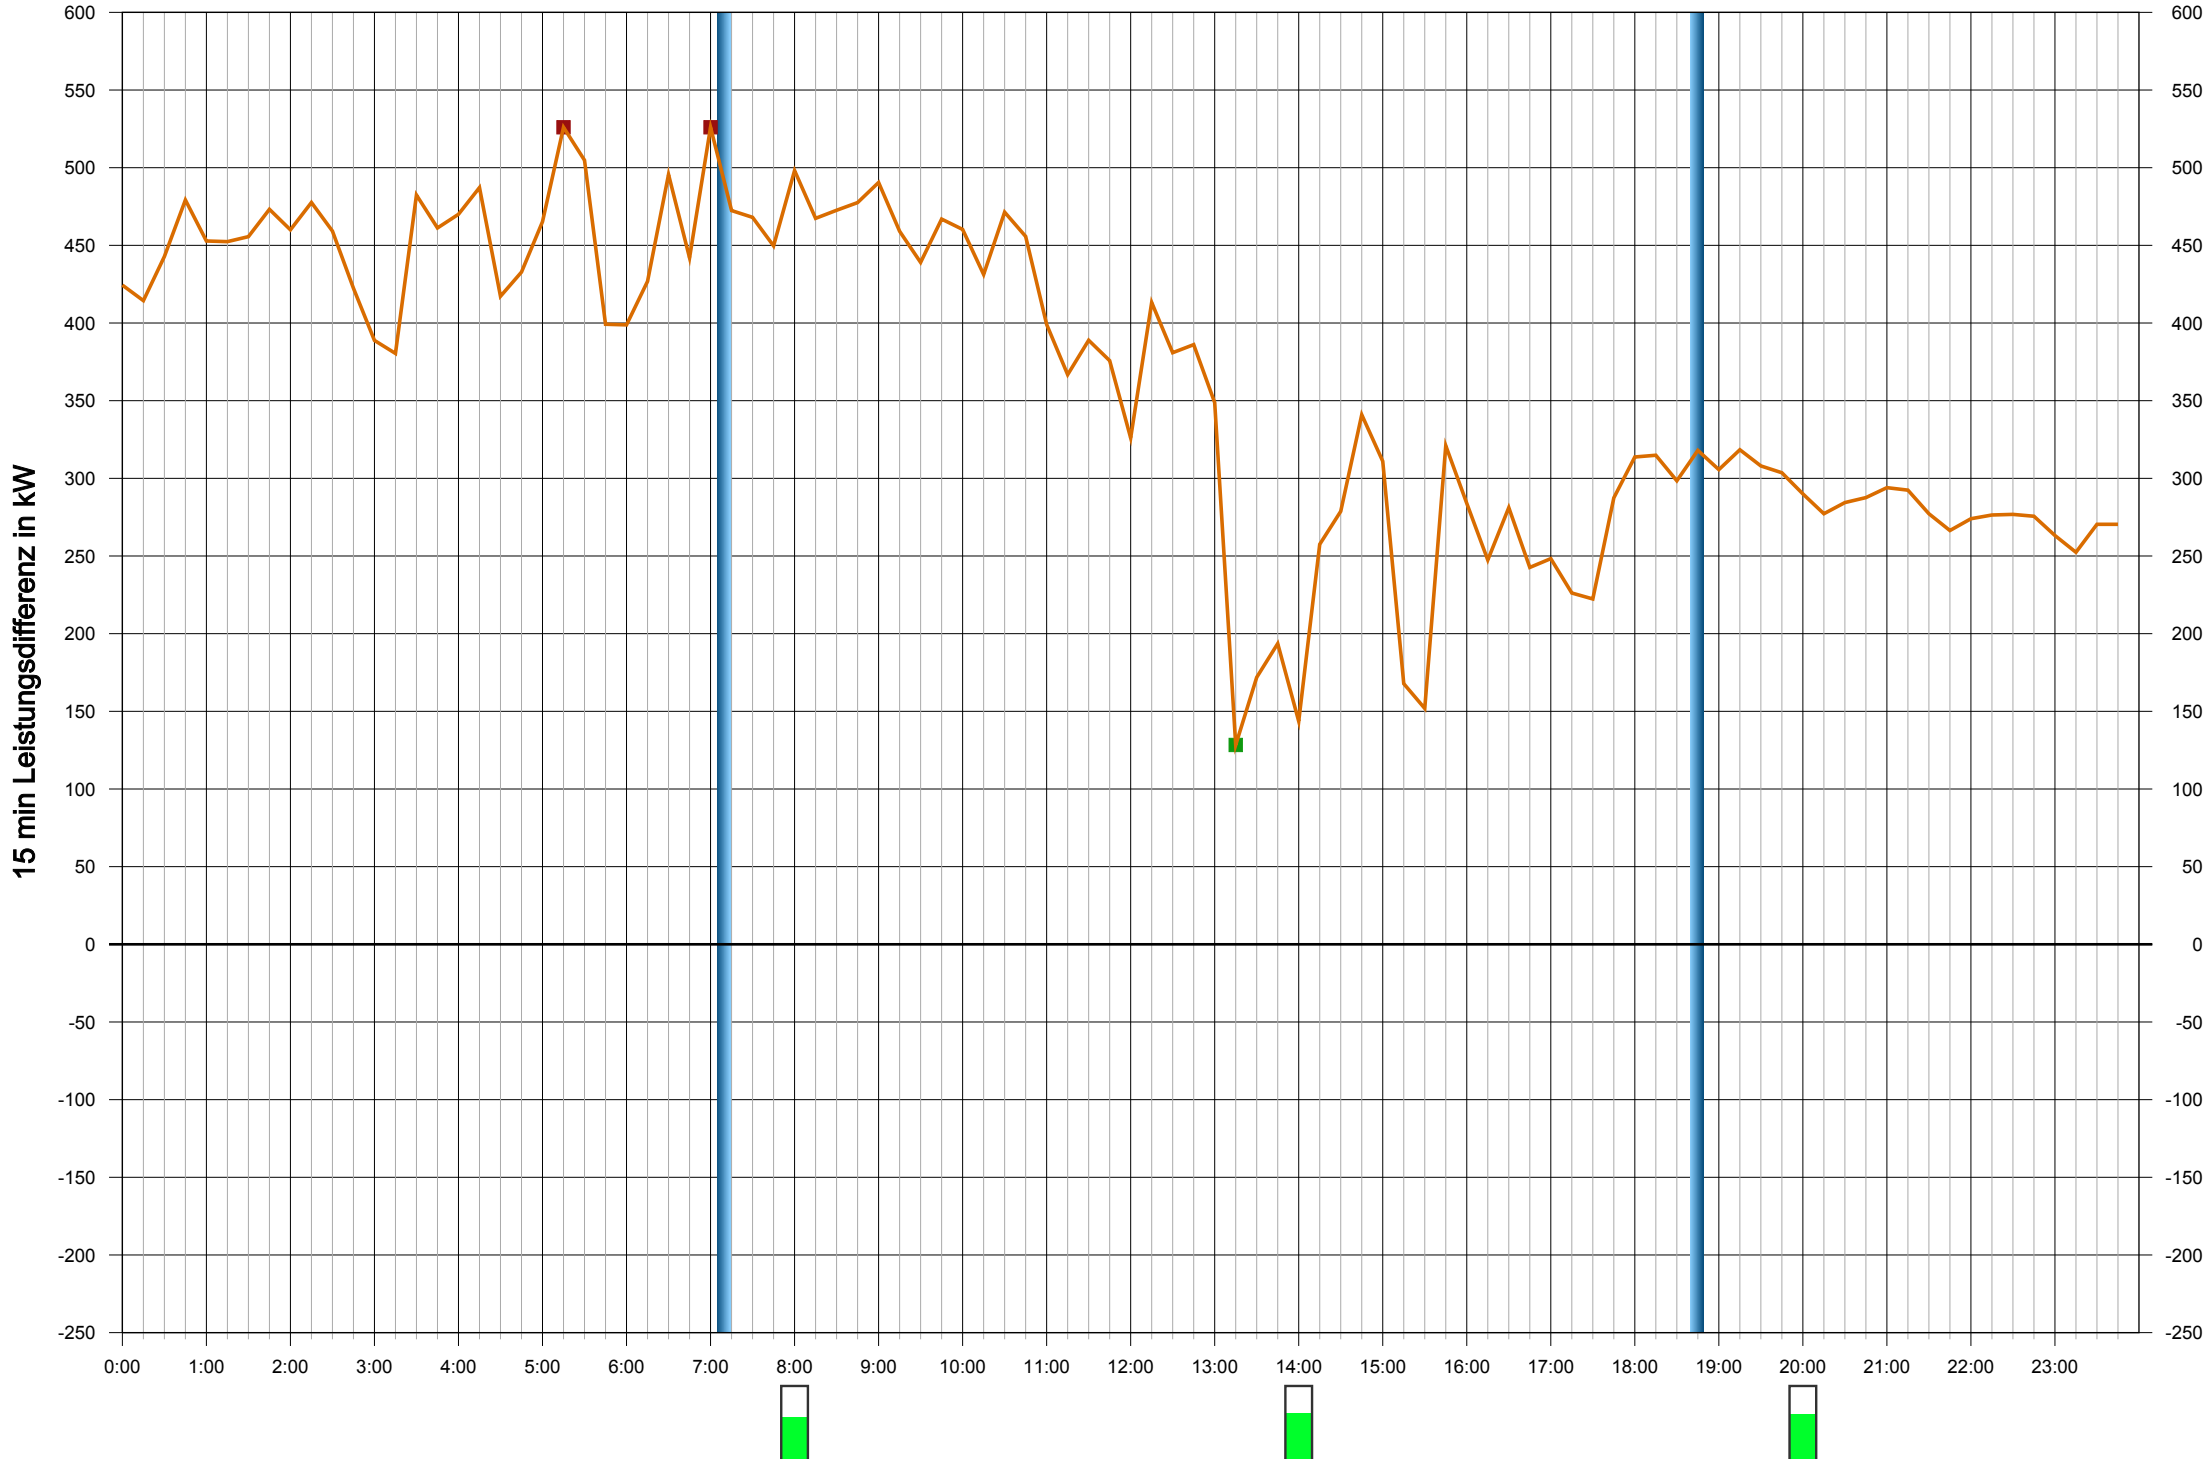


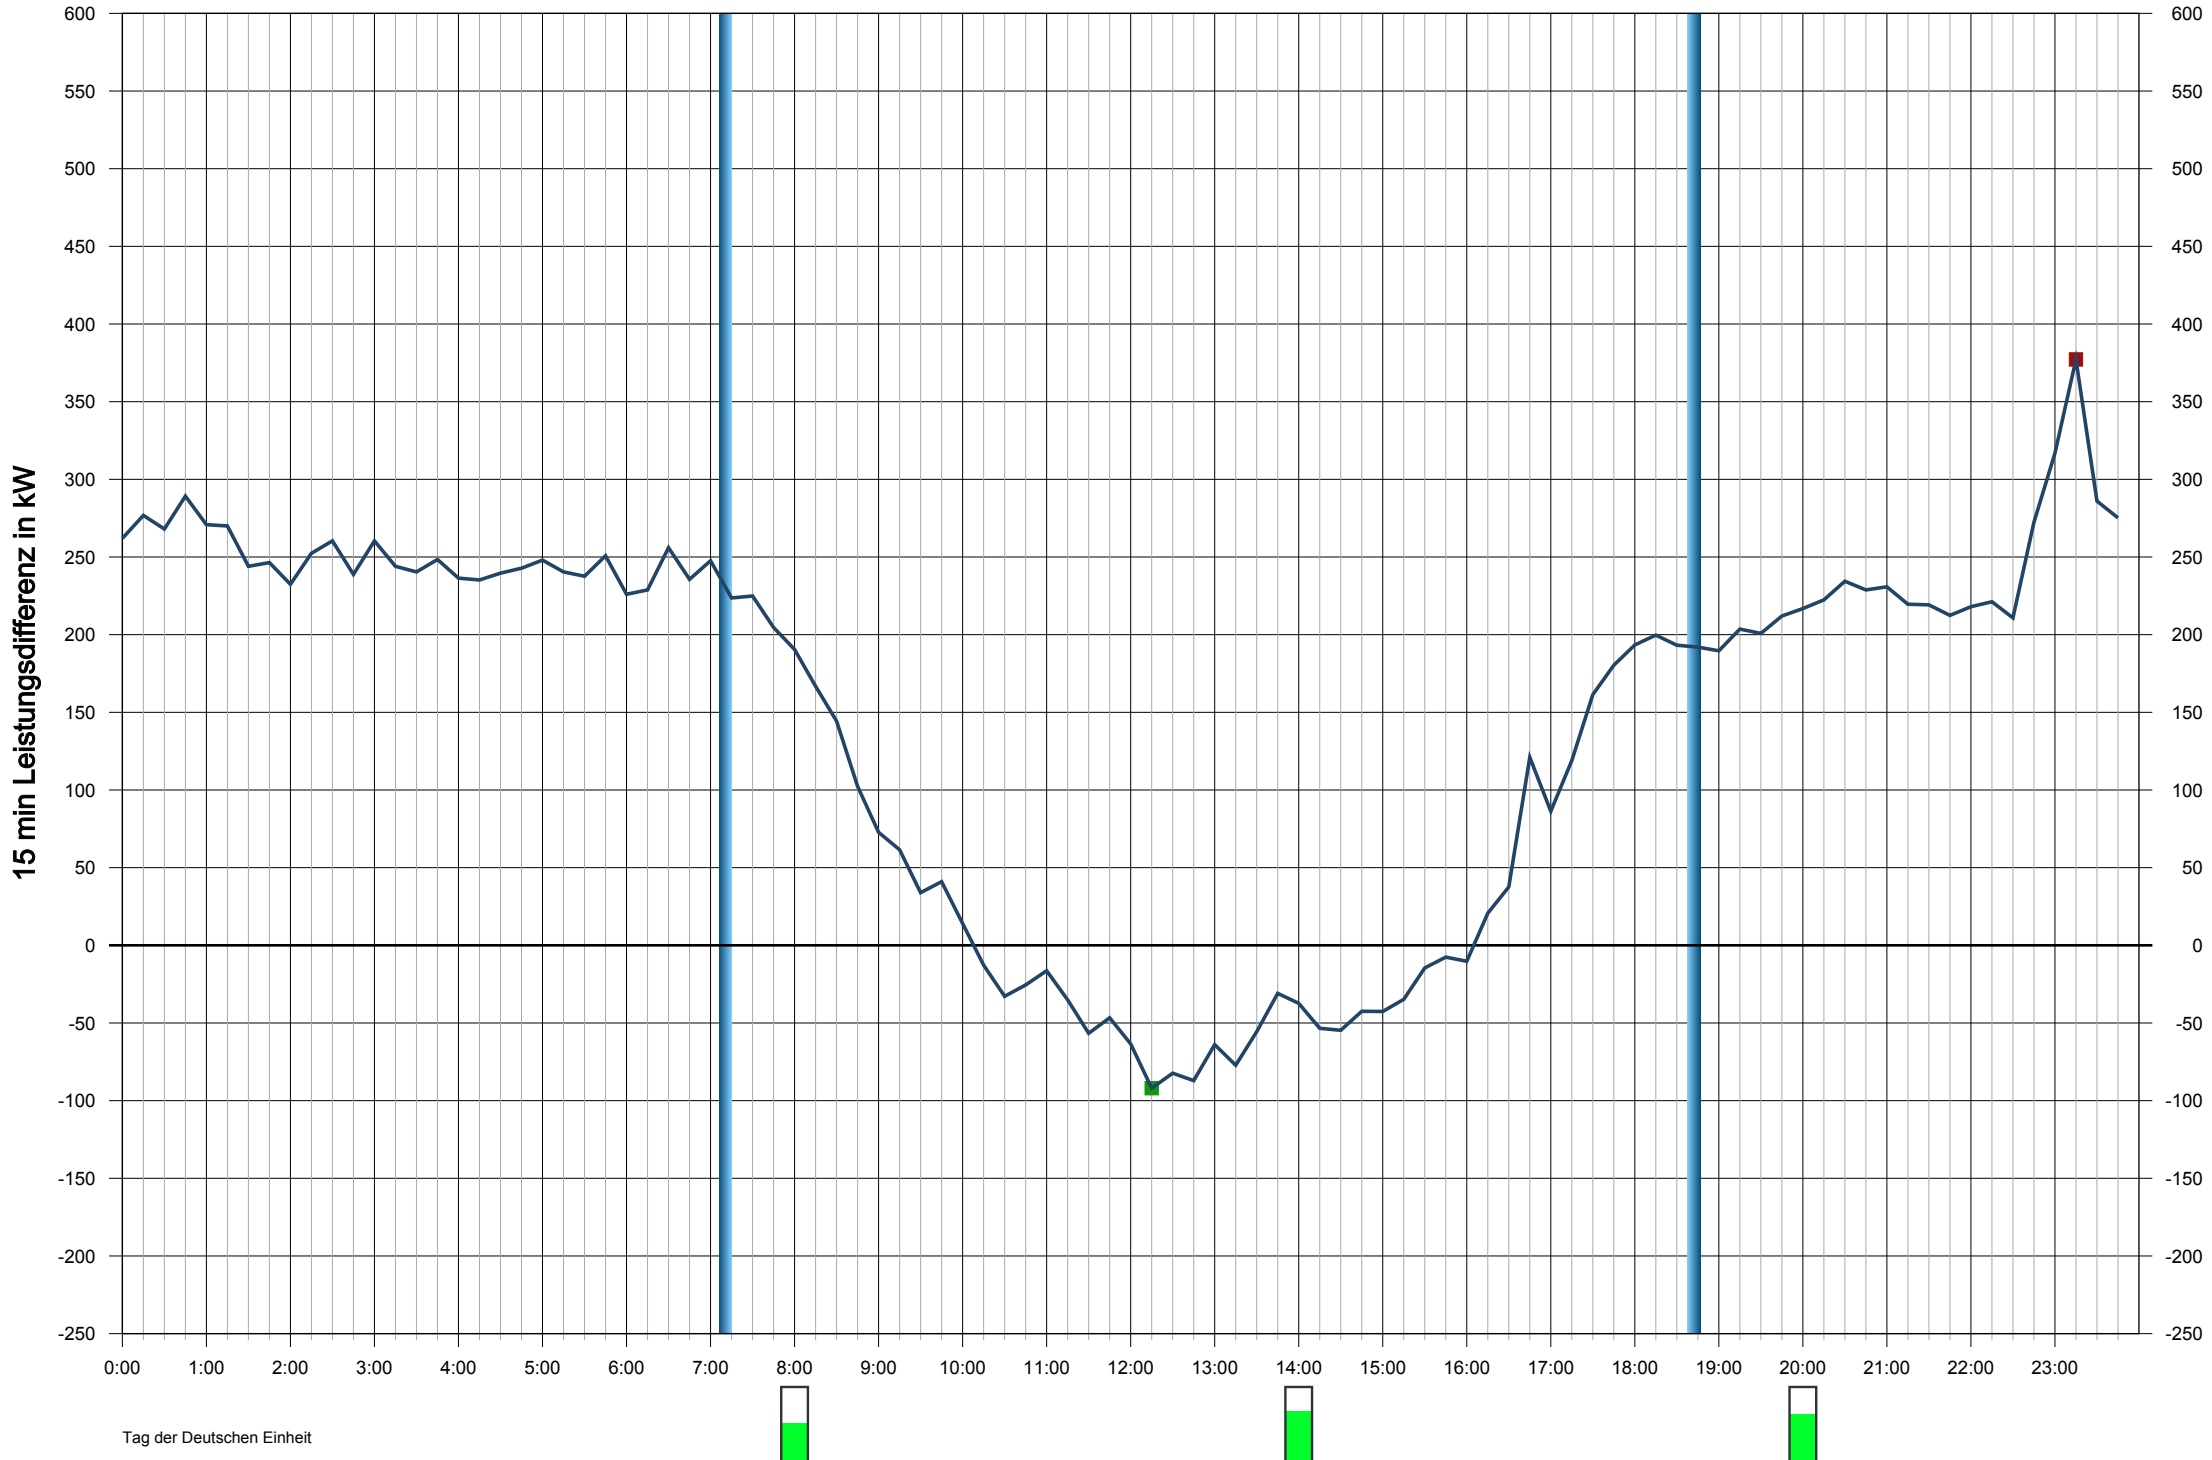


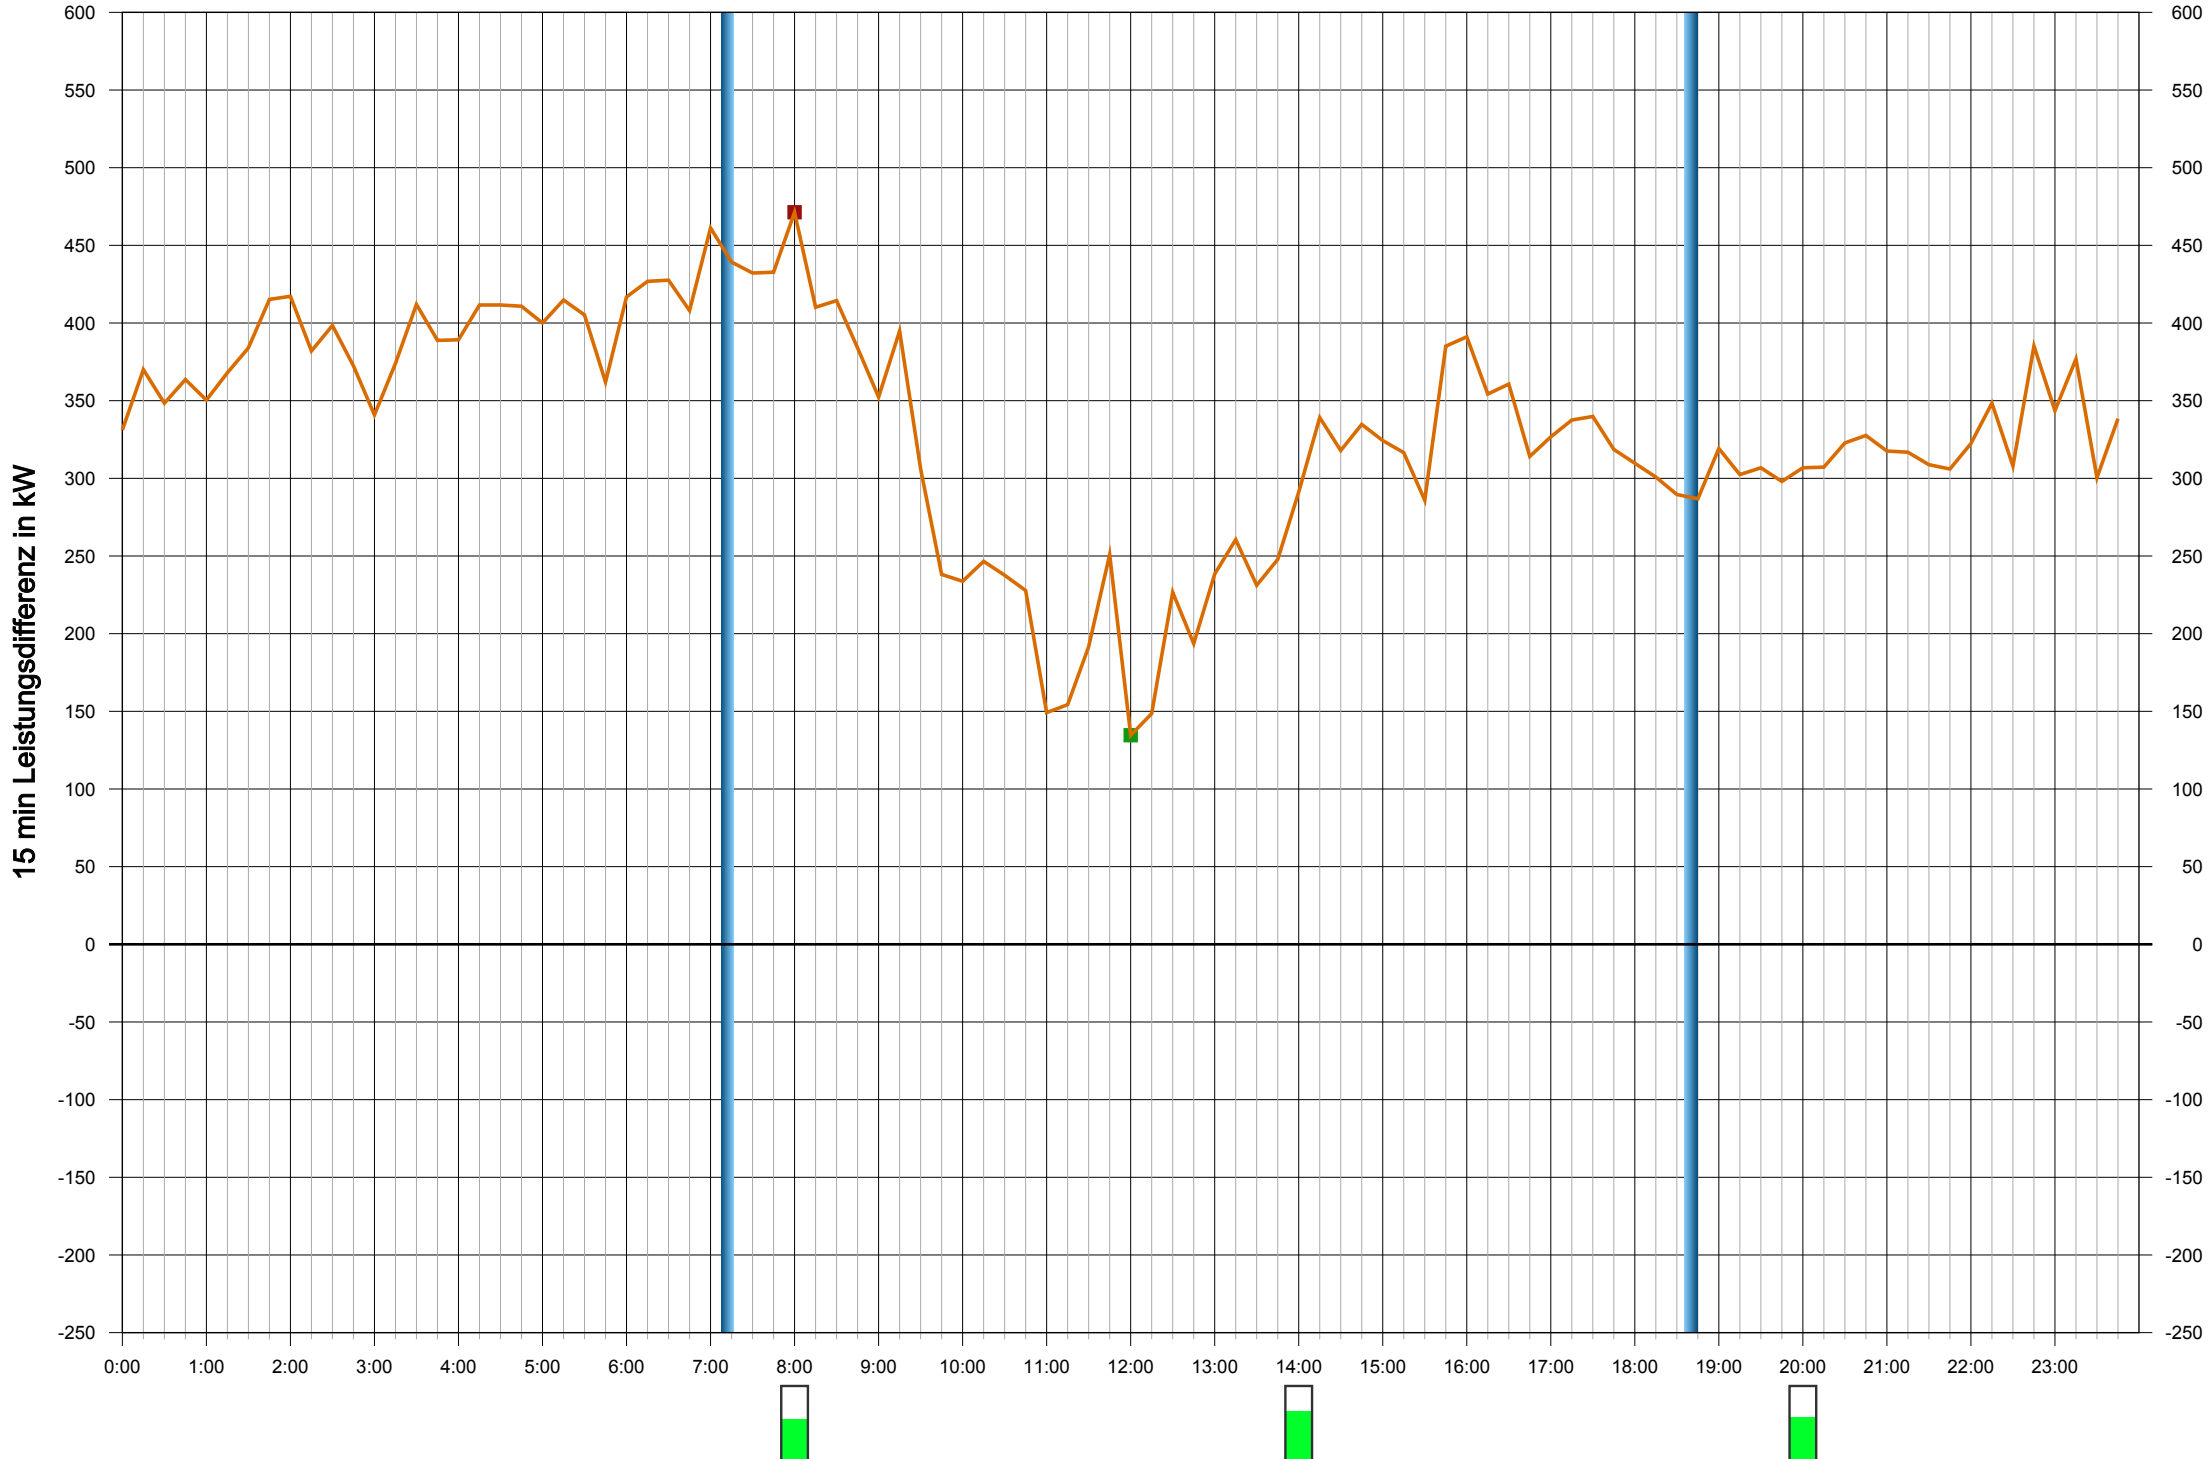


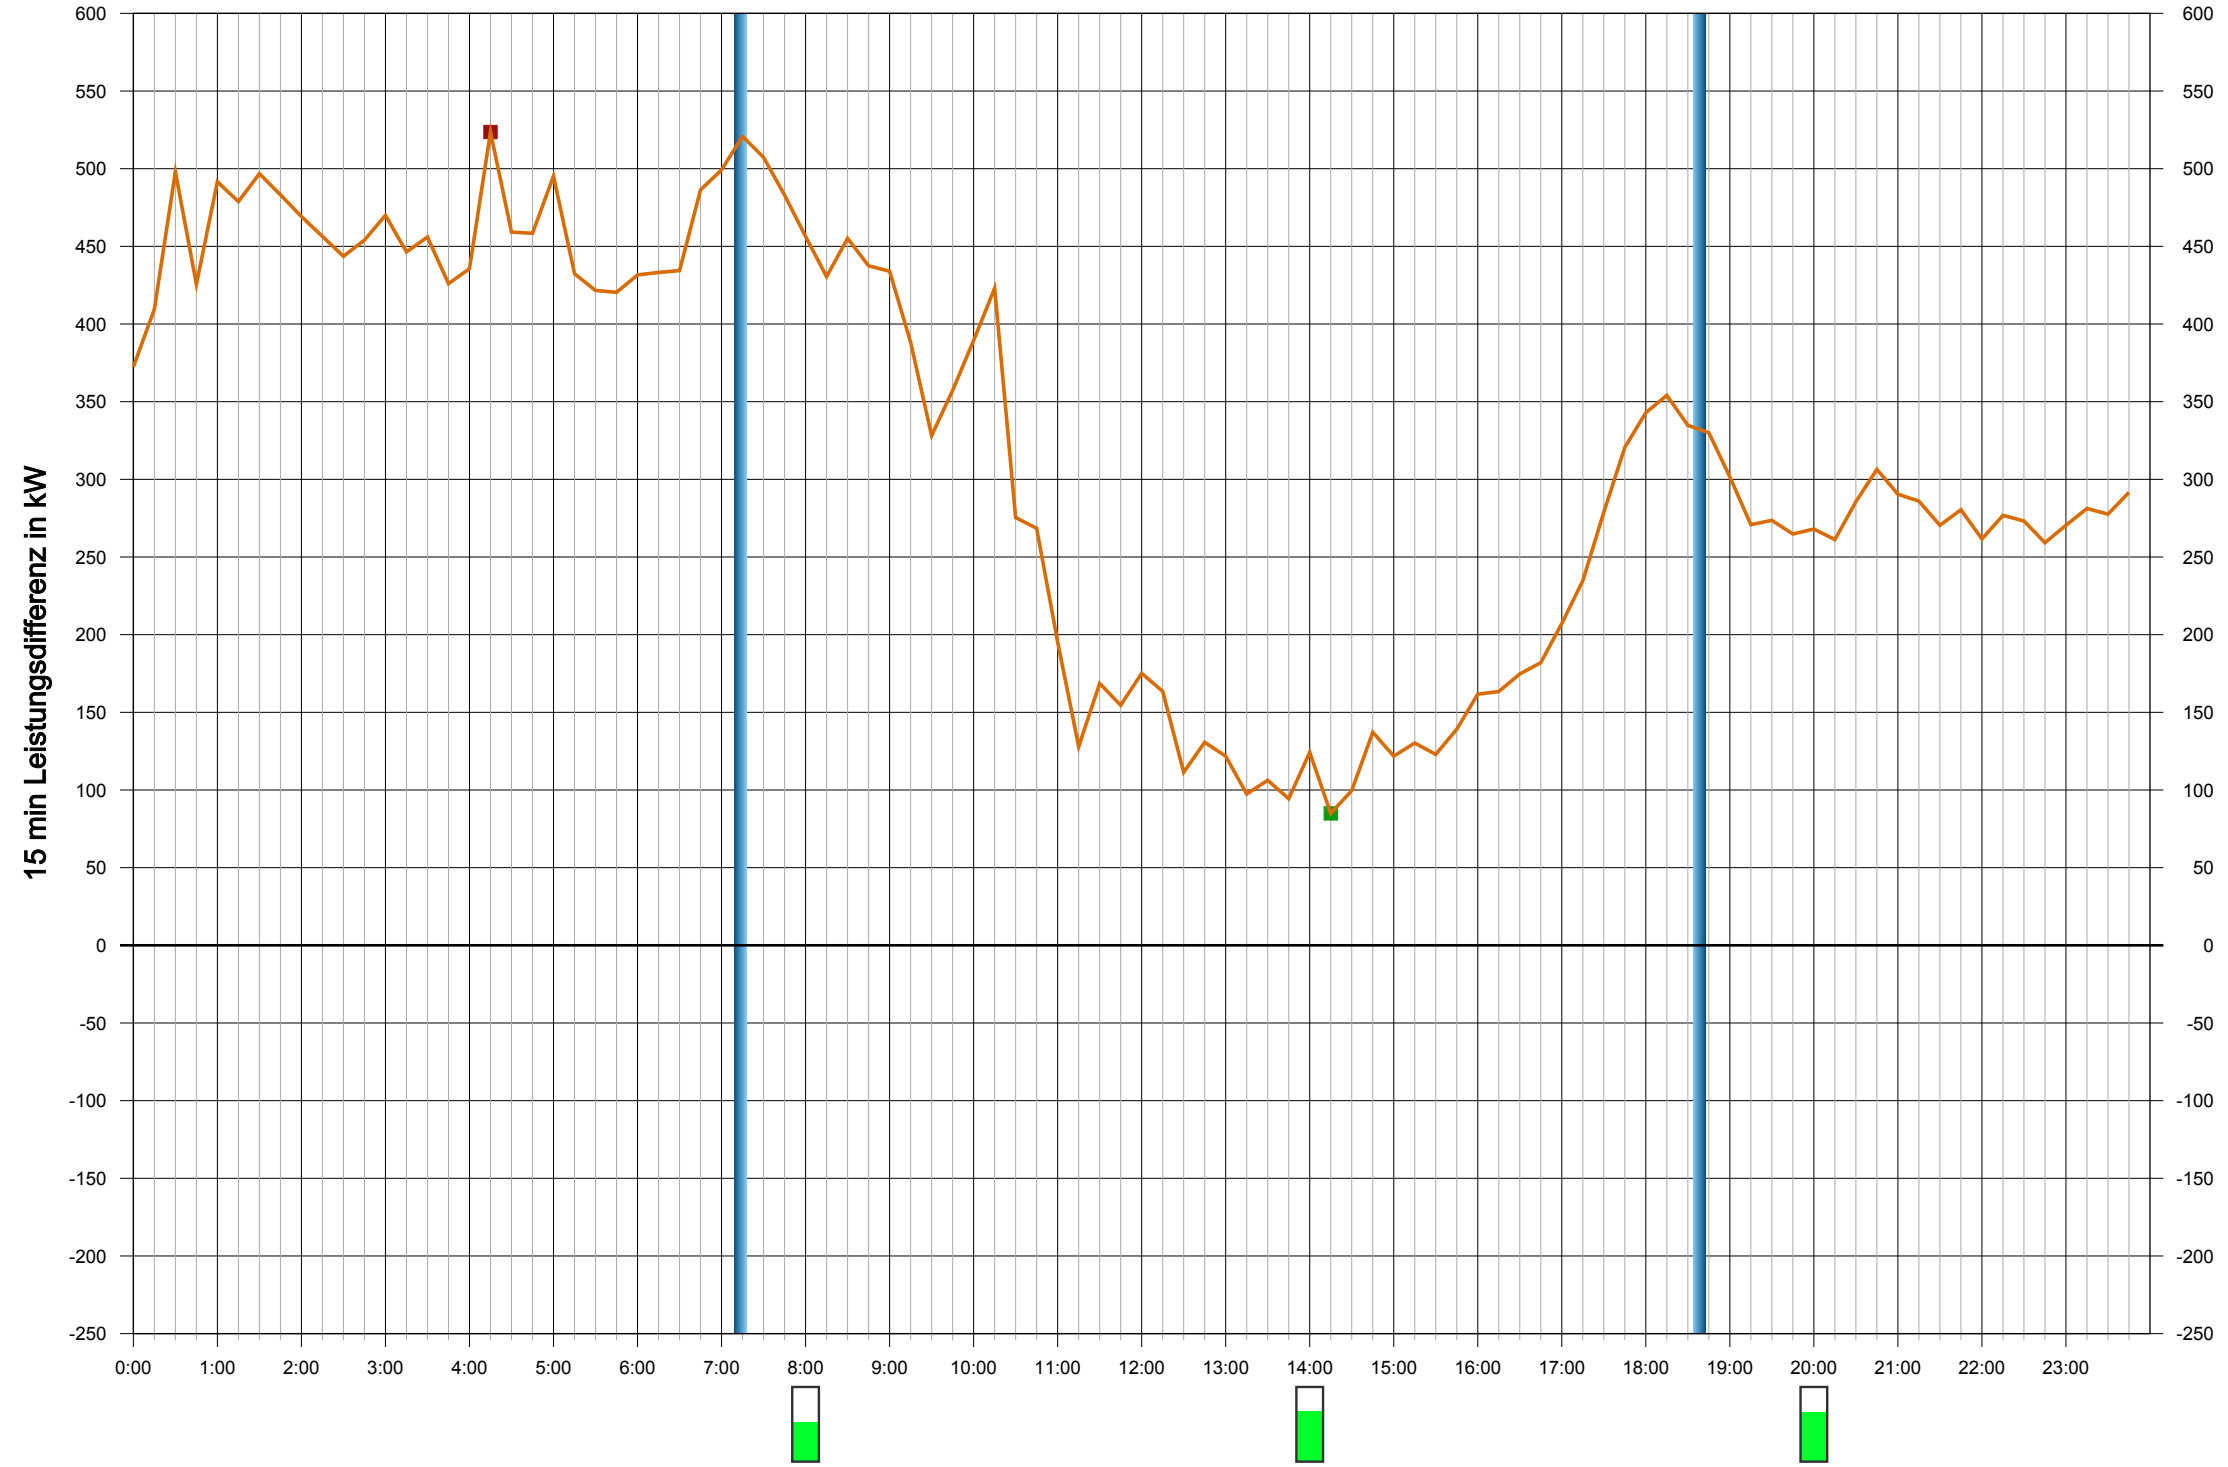




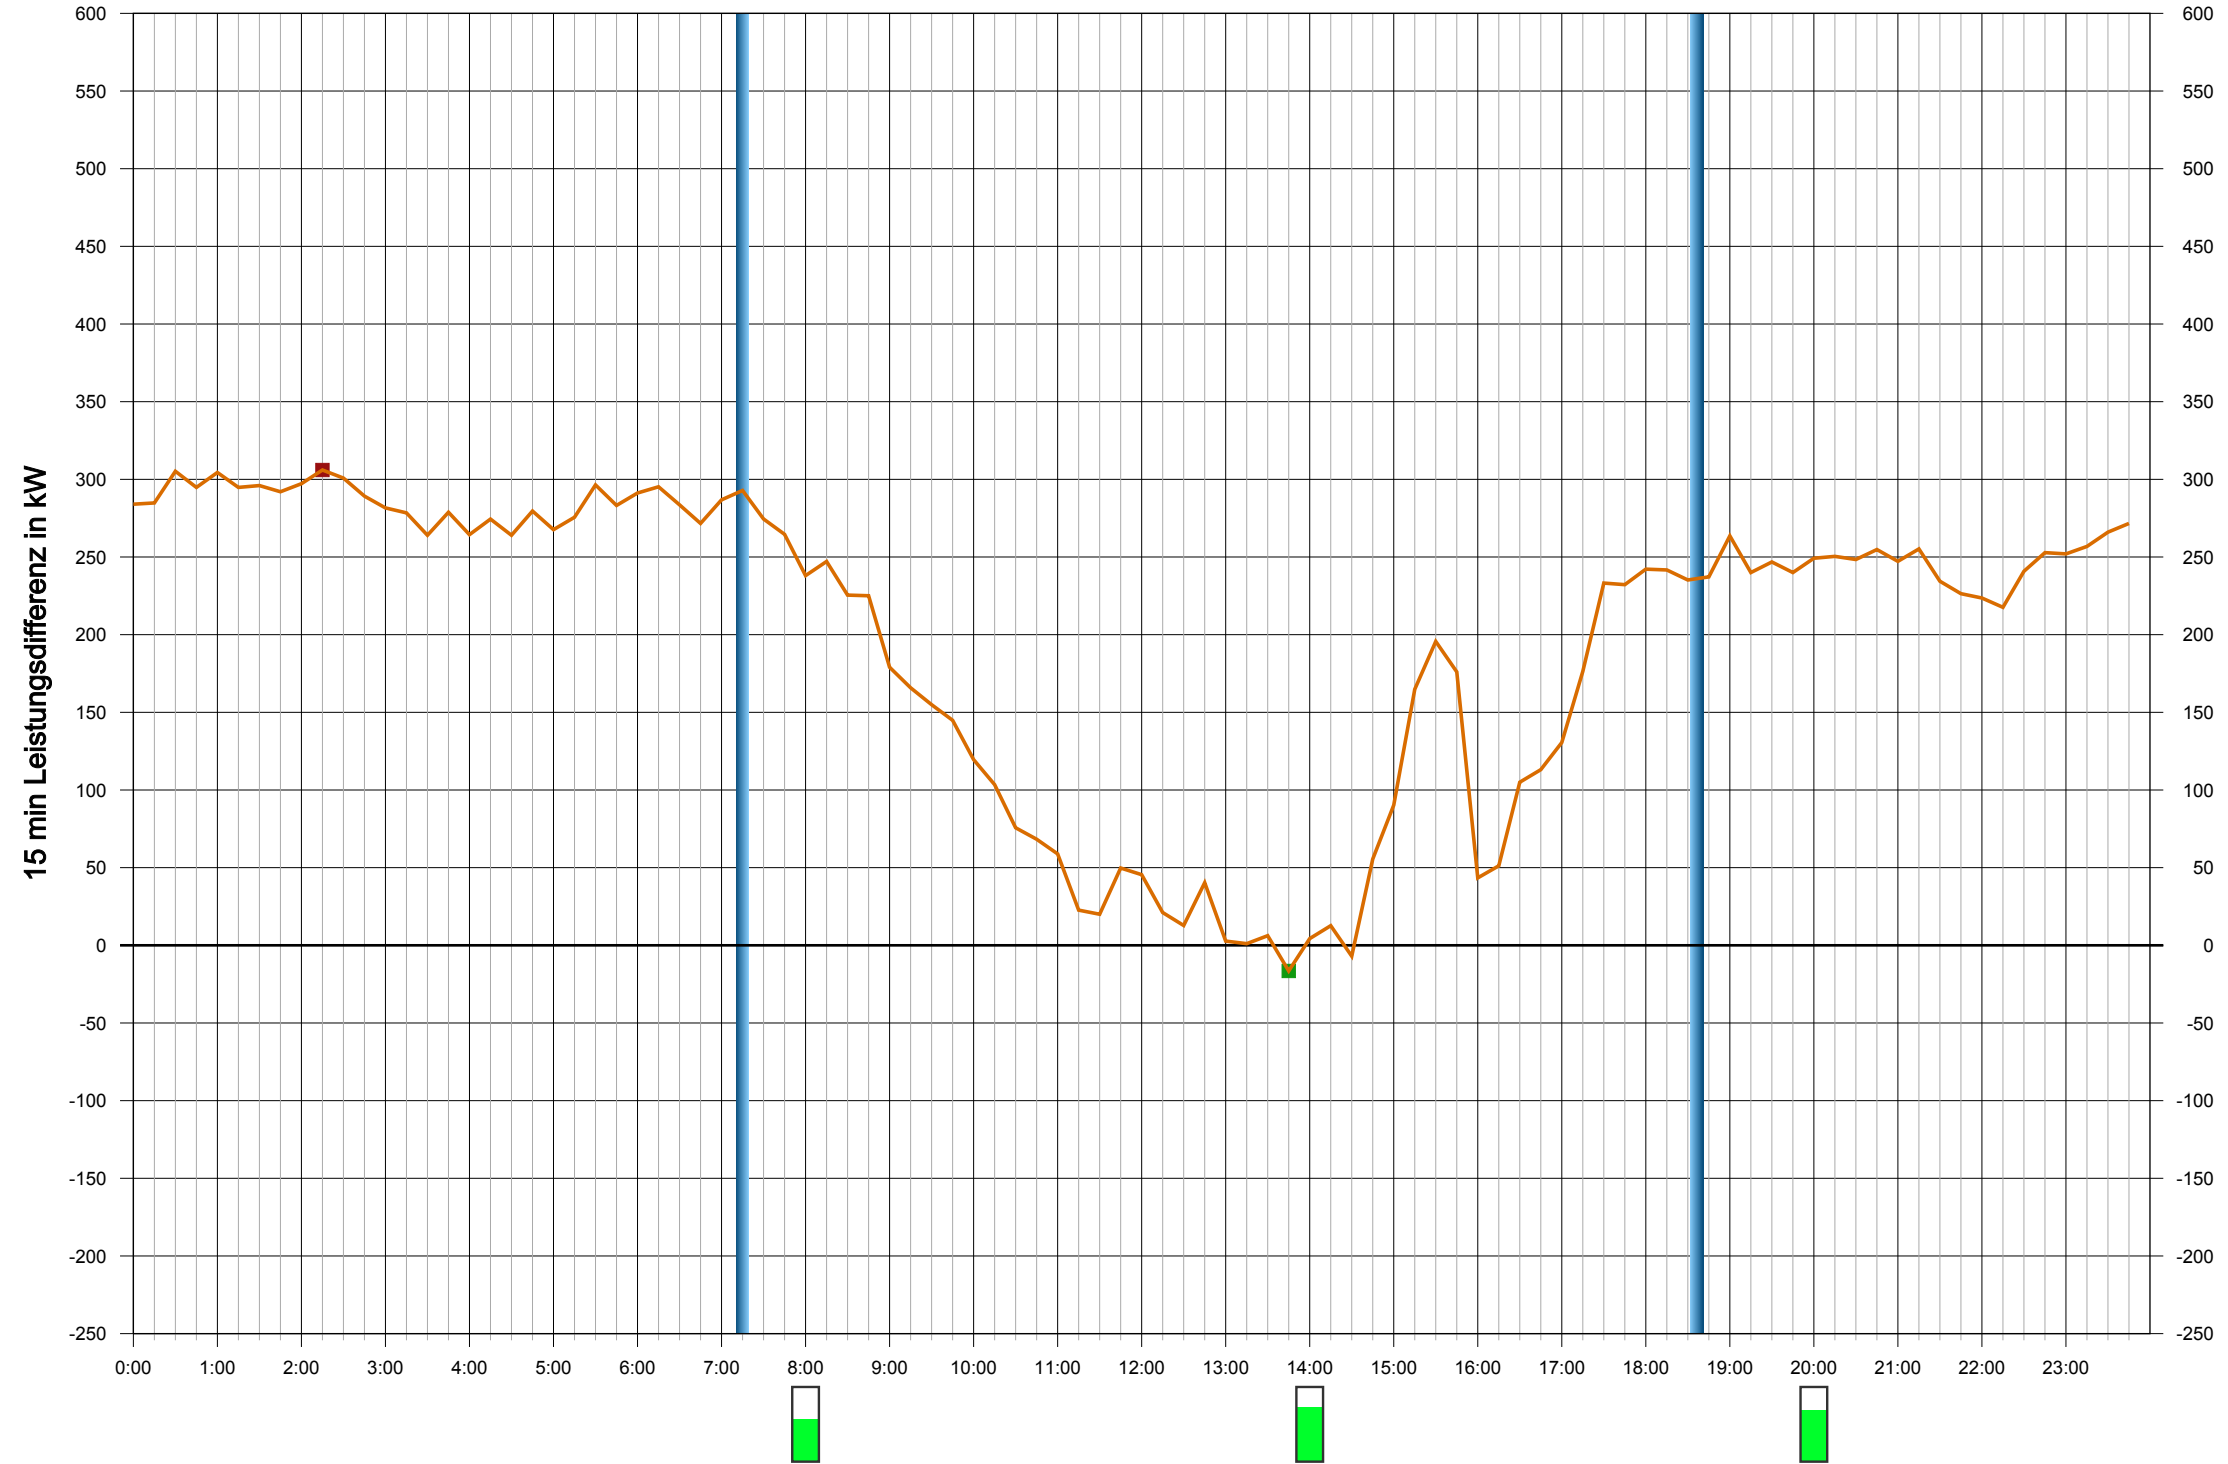

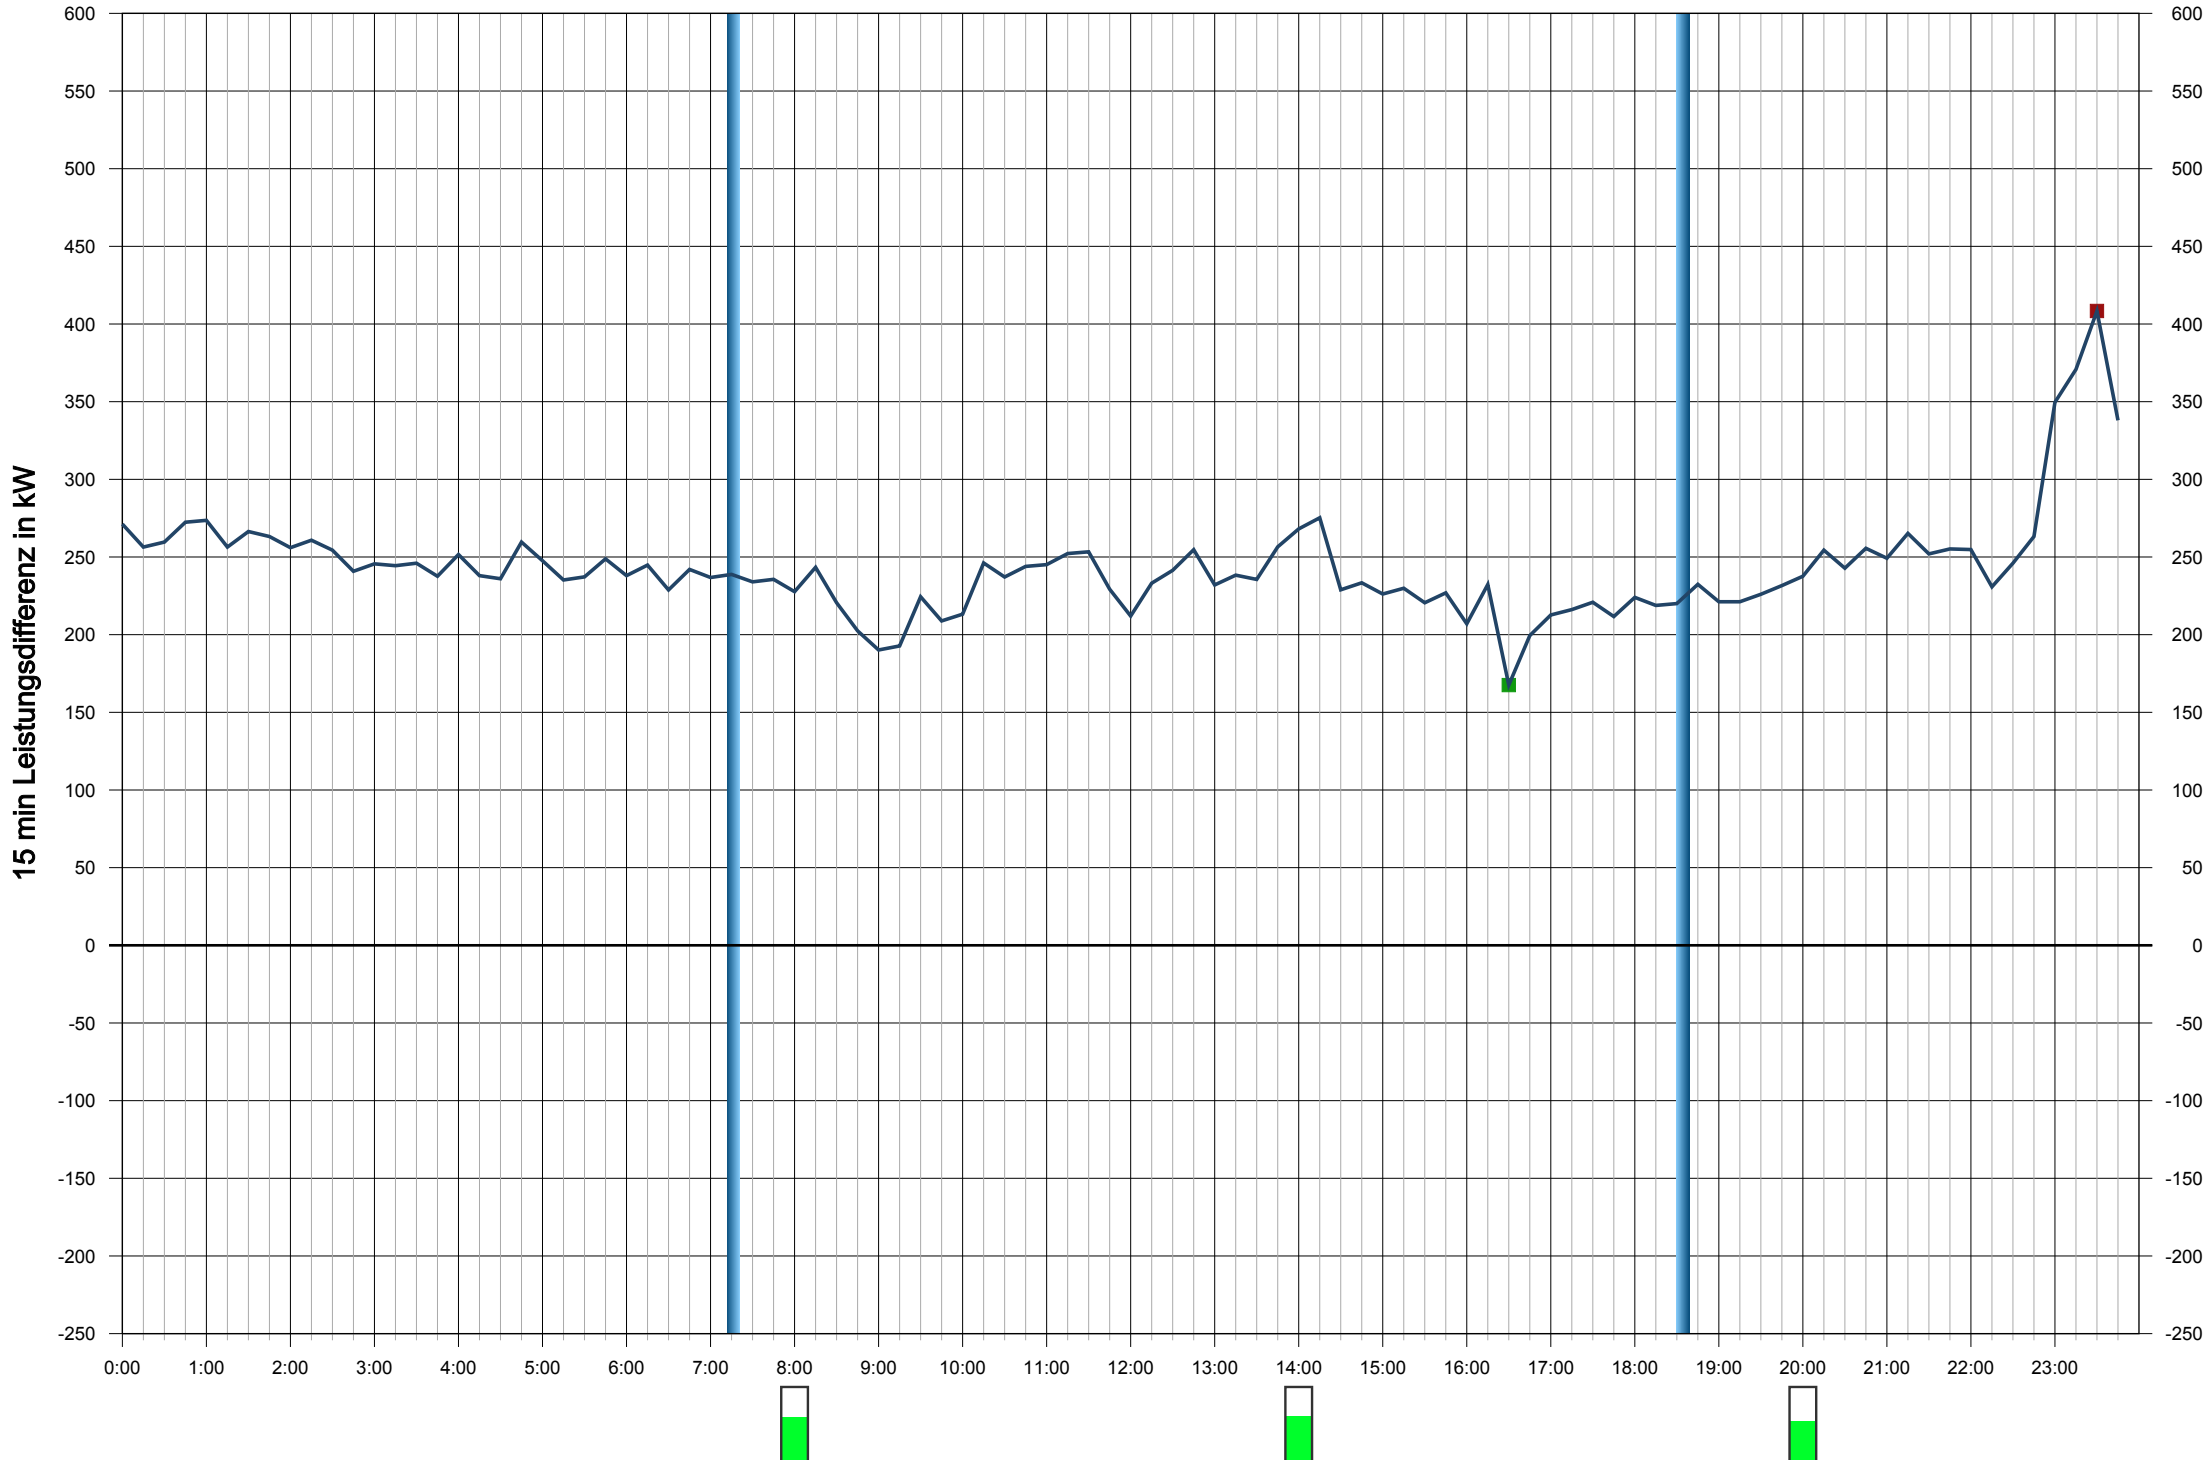


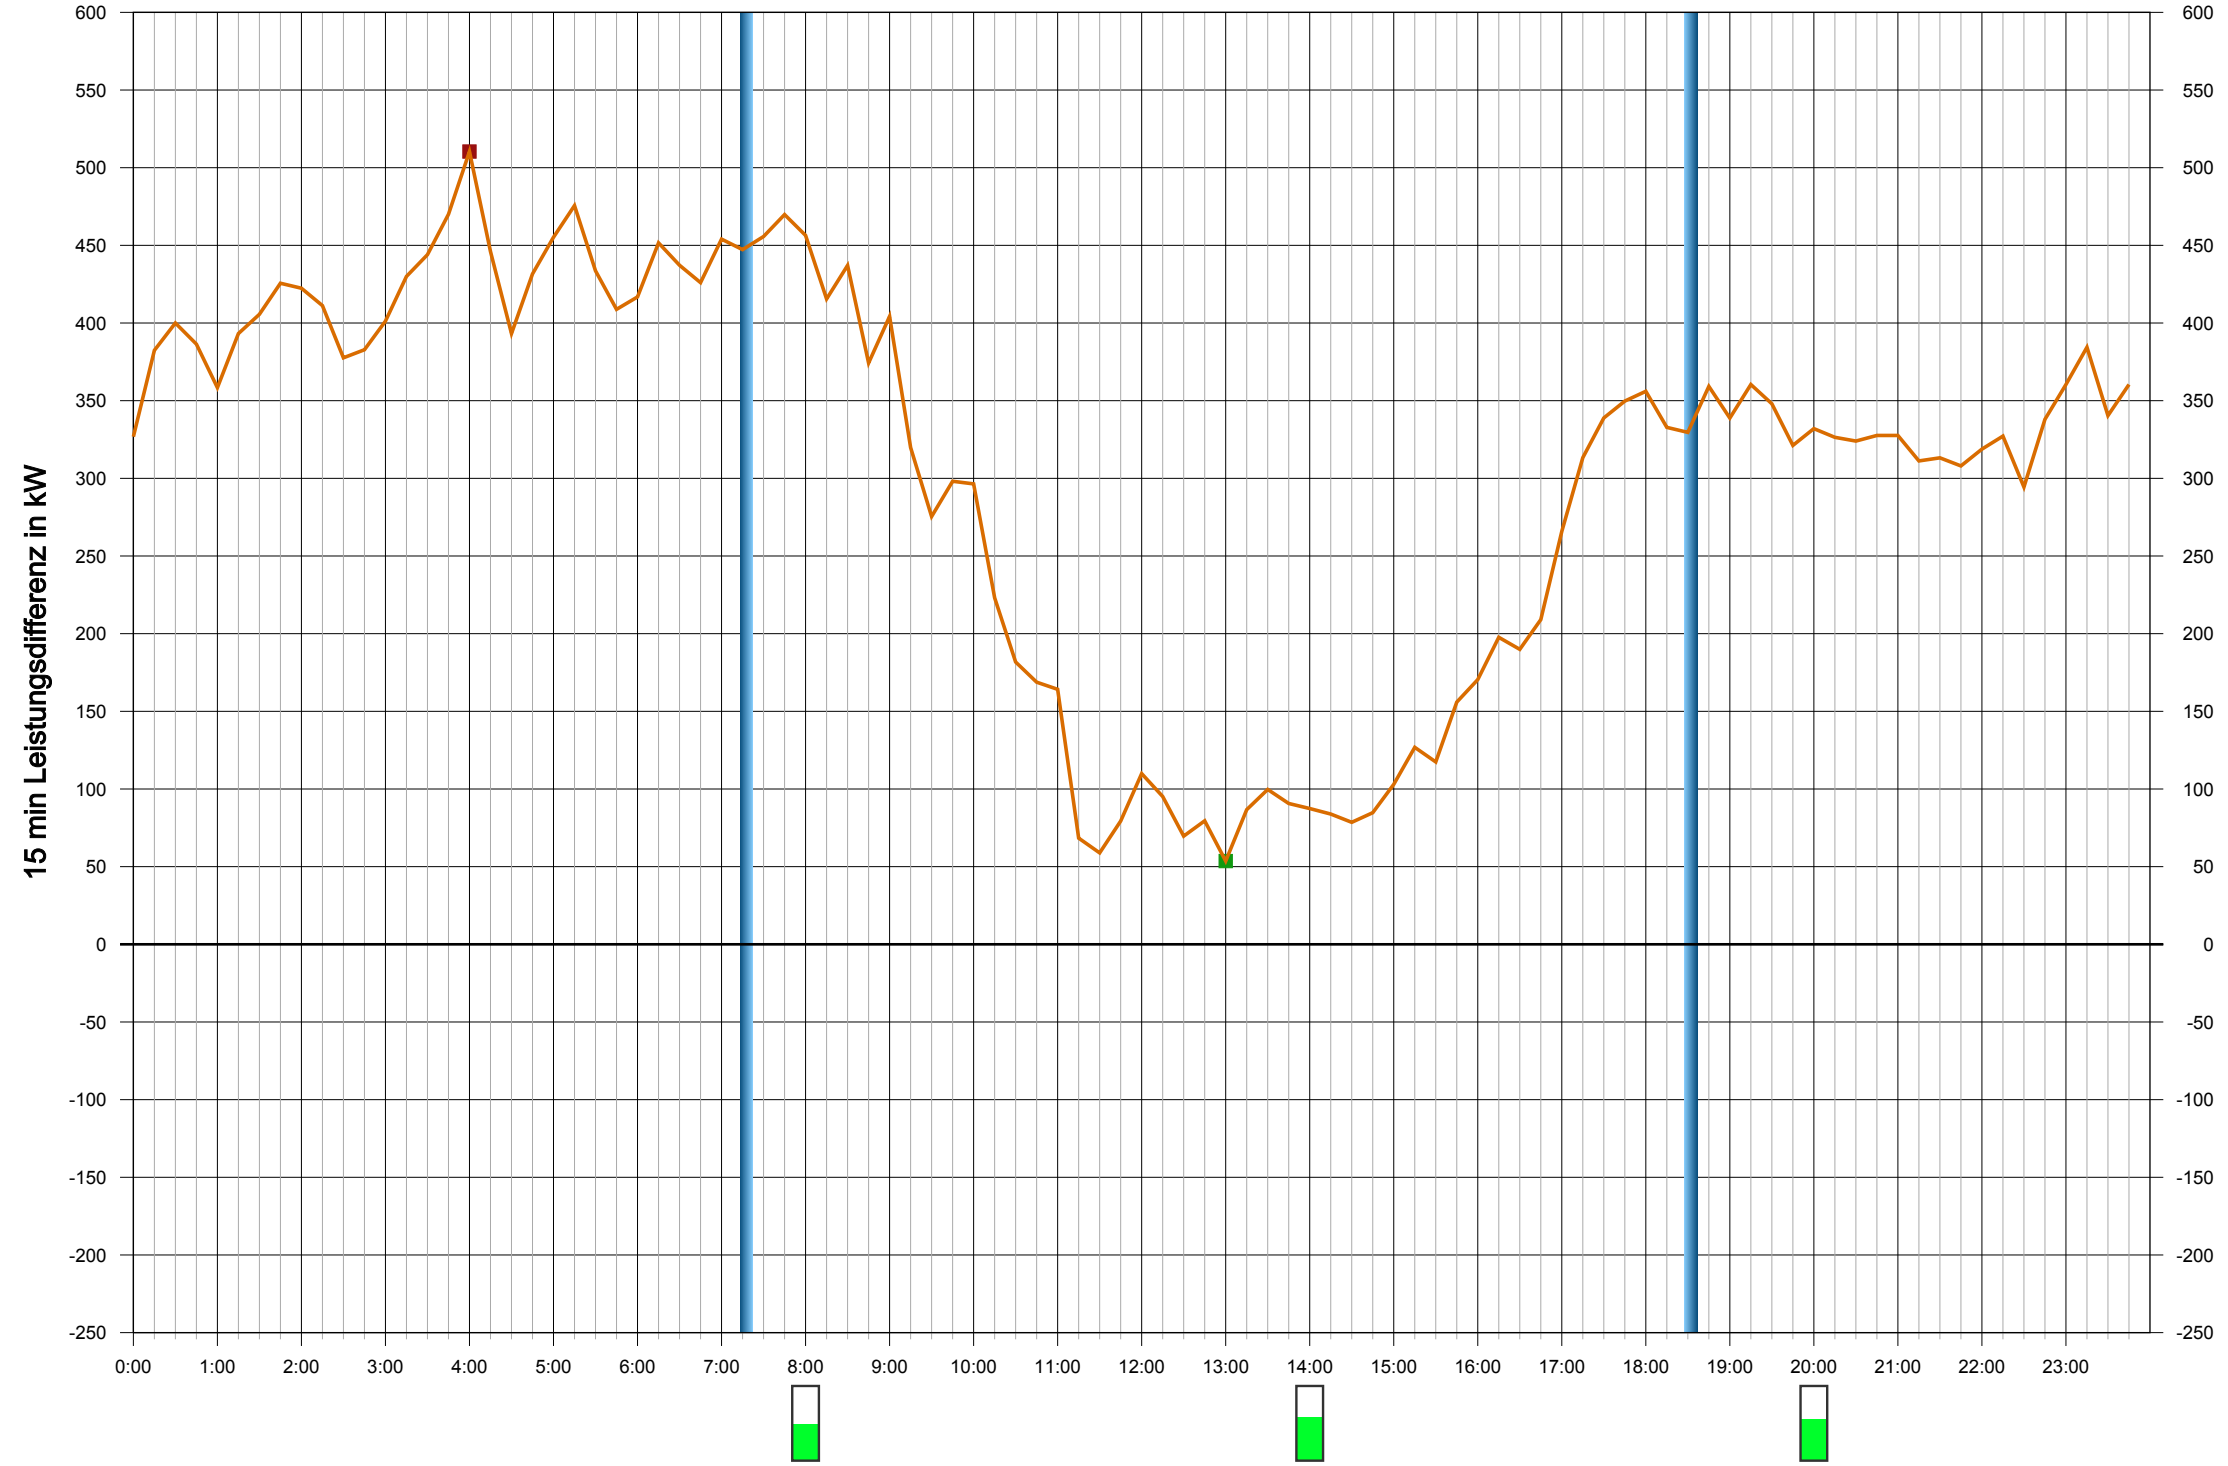


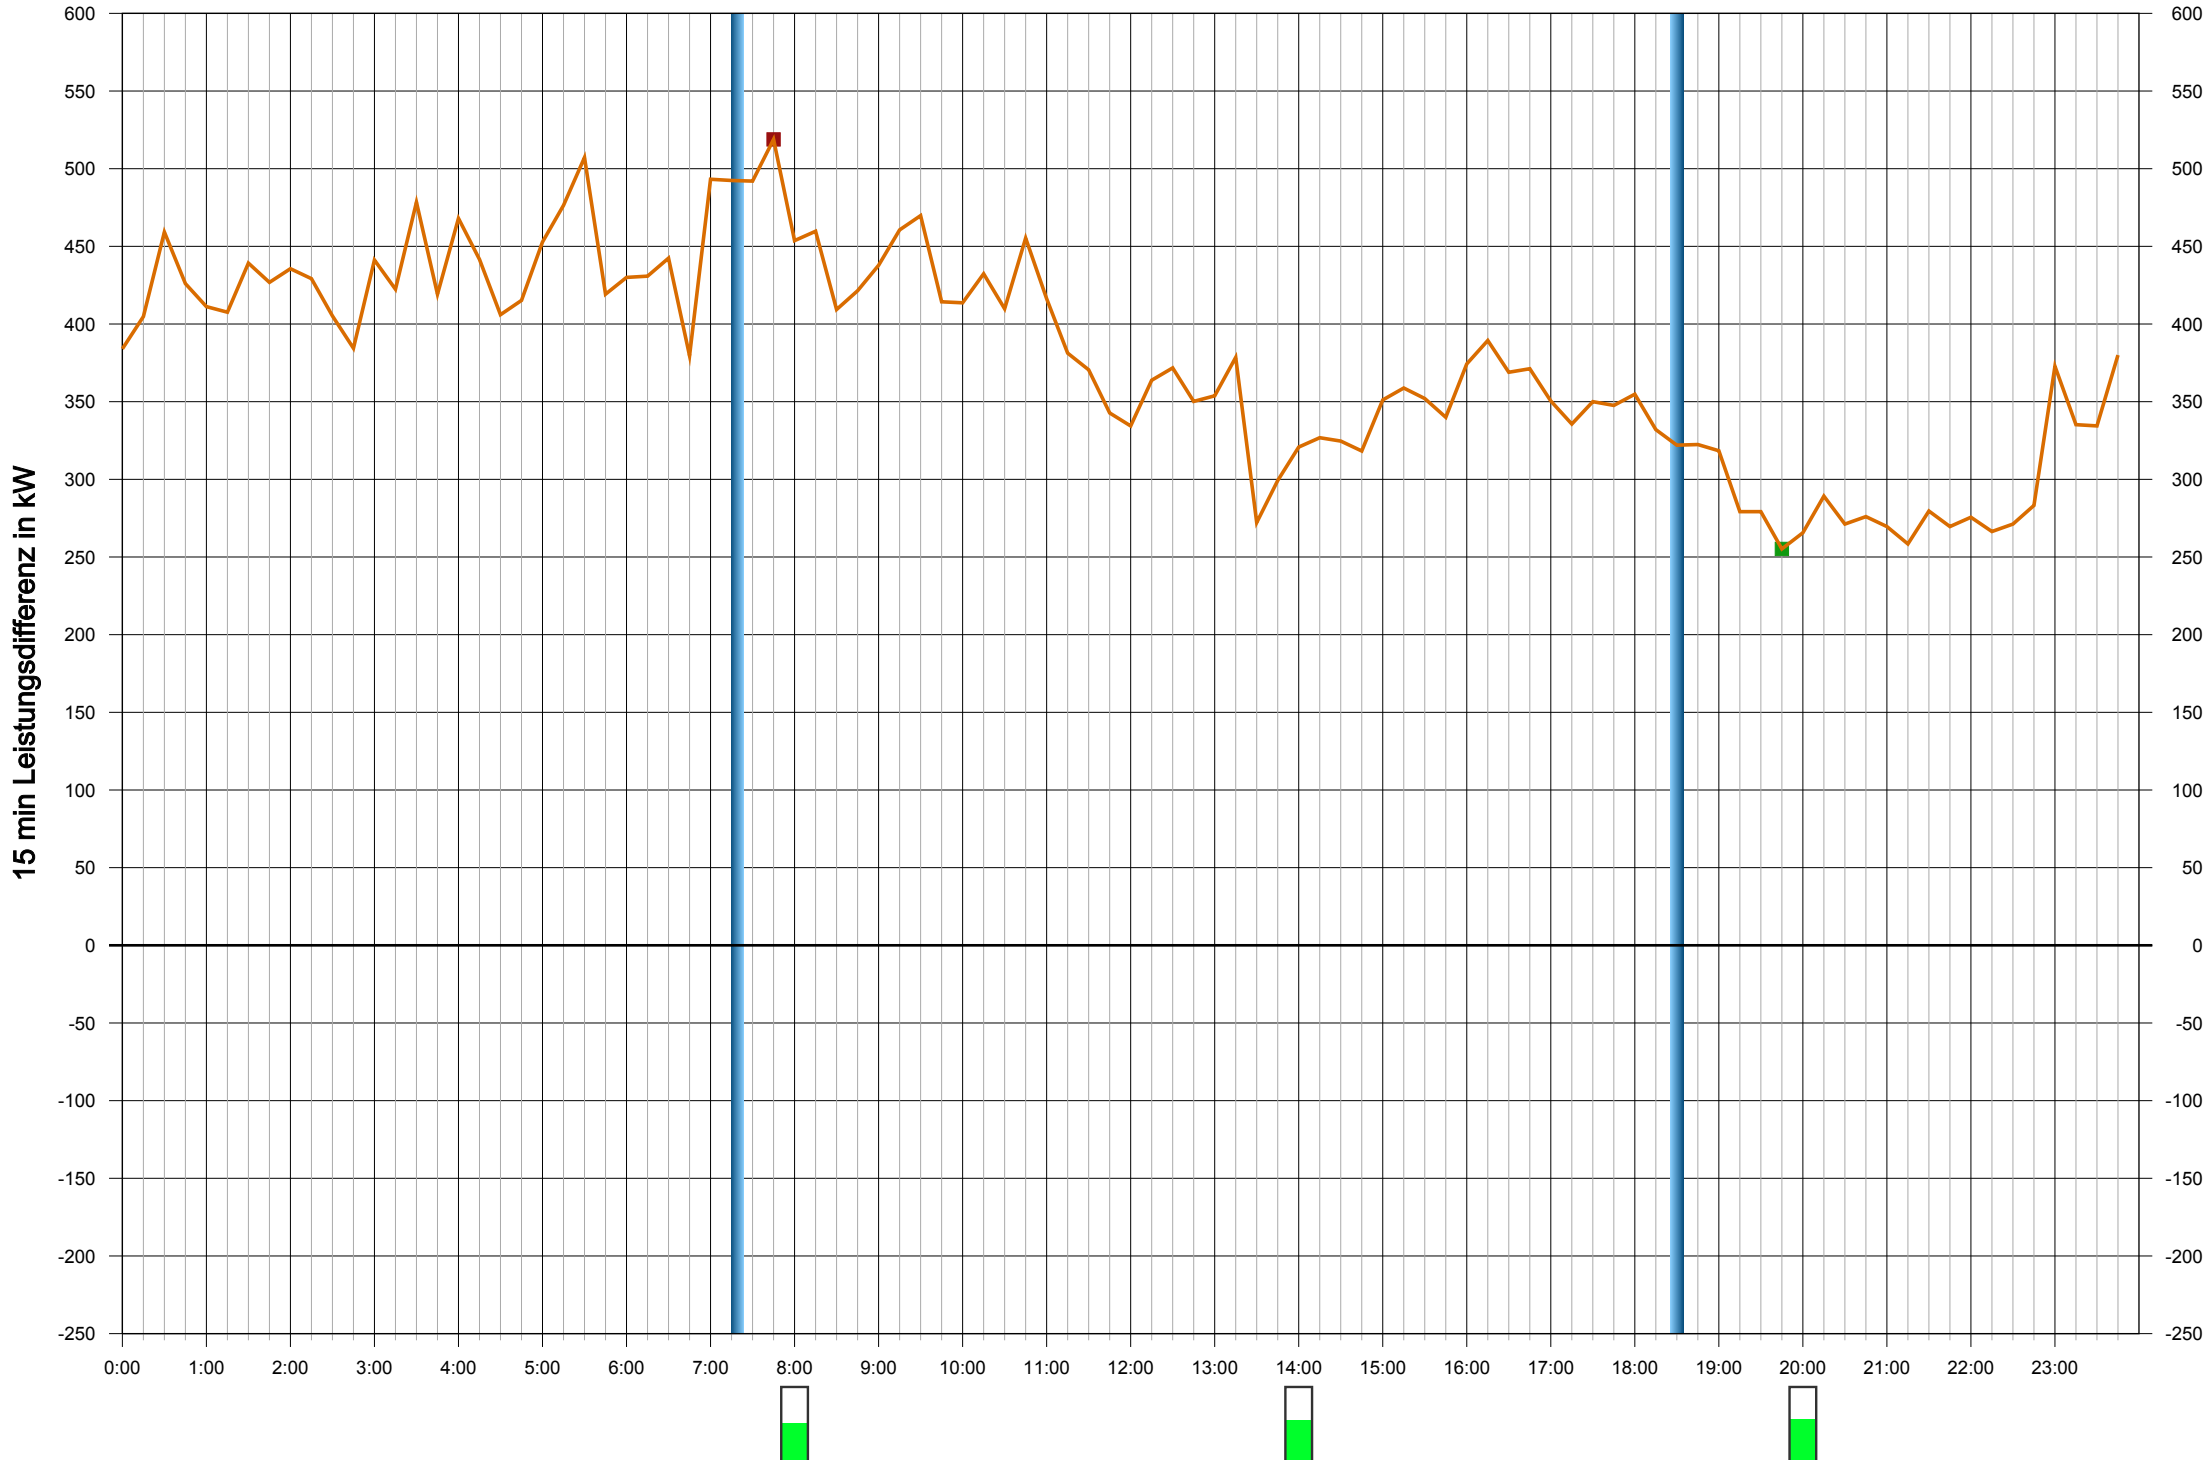


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mi. 10.10.2012 (KW 41)

Tagesminimum: 287,6 kW, Tagesmittelwert: 373,3 kW, Tagesmaximum: 502,8 kW, Tagesbedarf: 9.333 kWh (1.307 €)

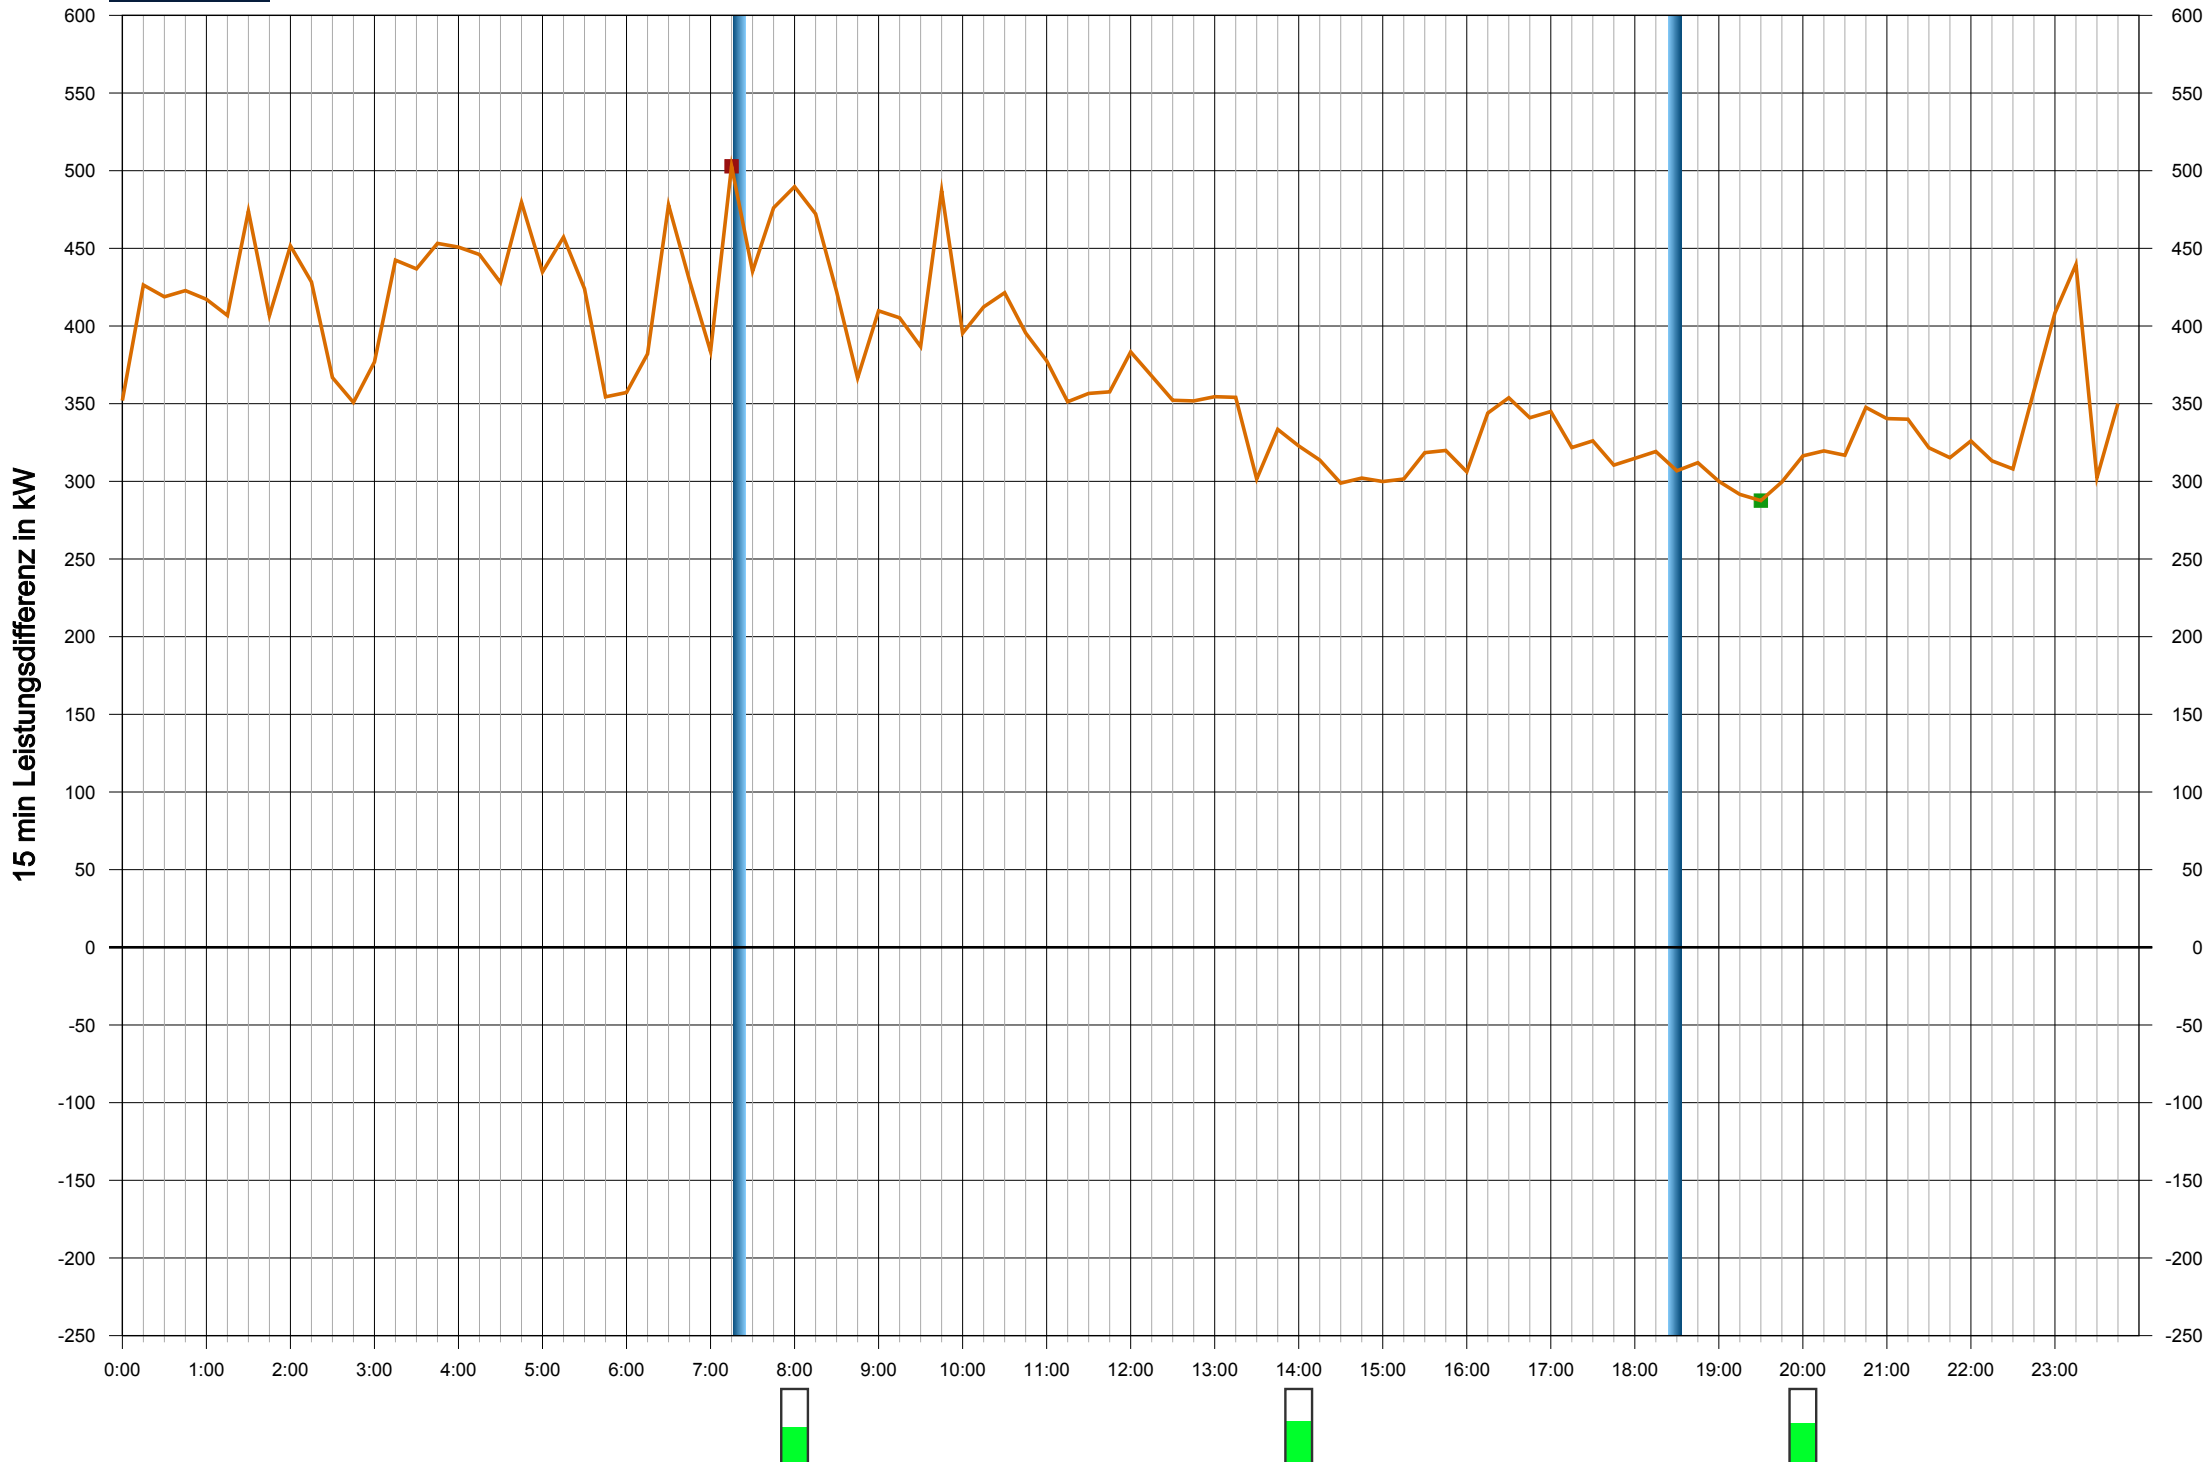


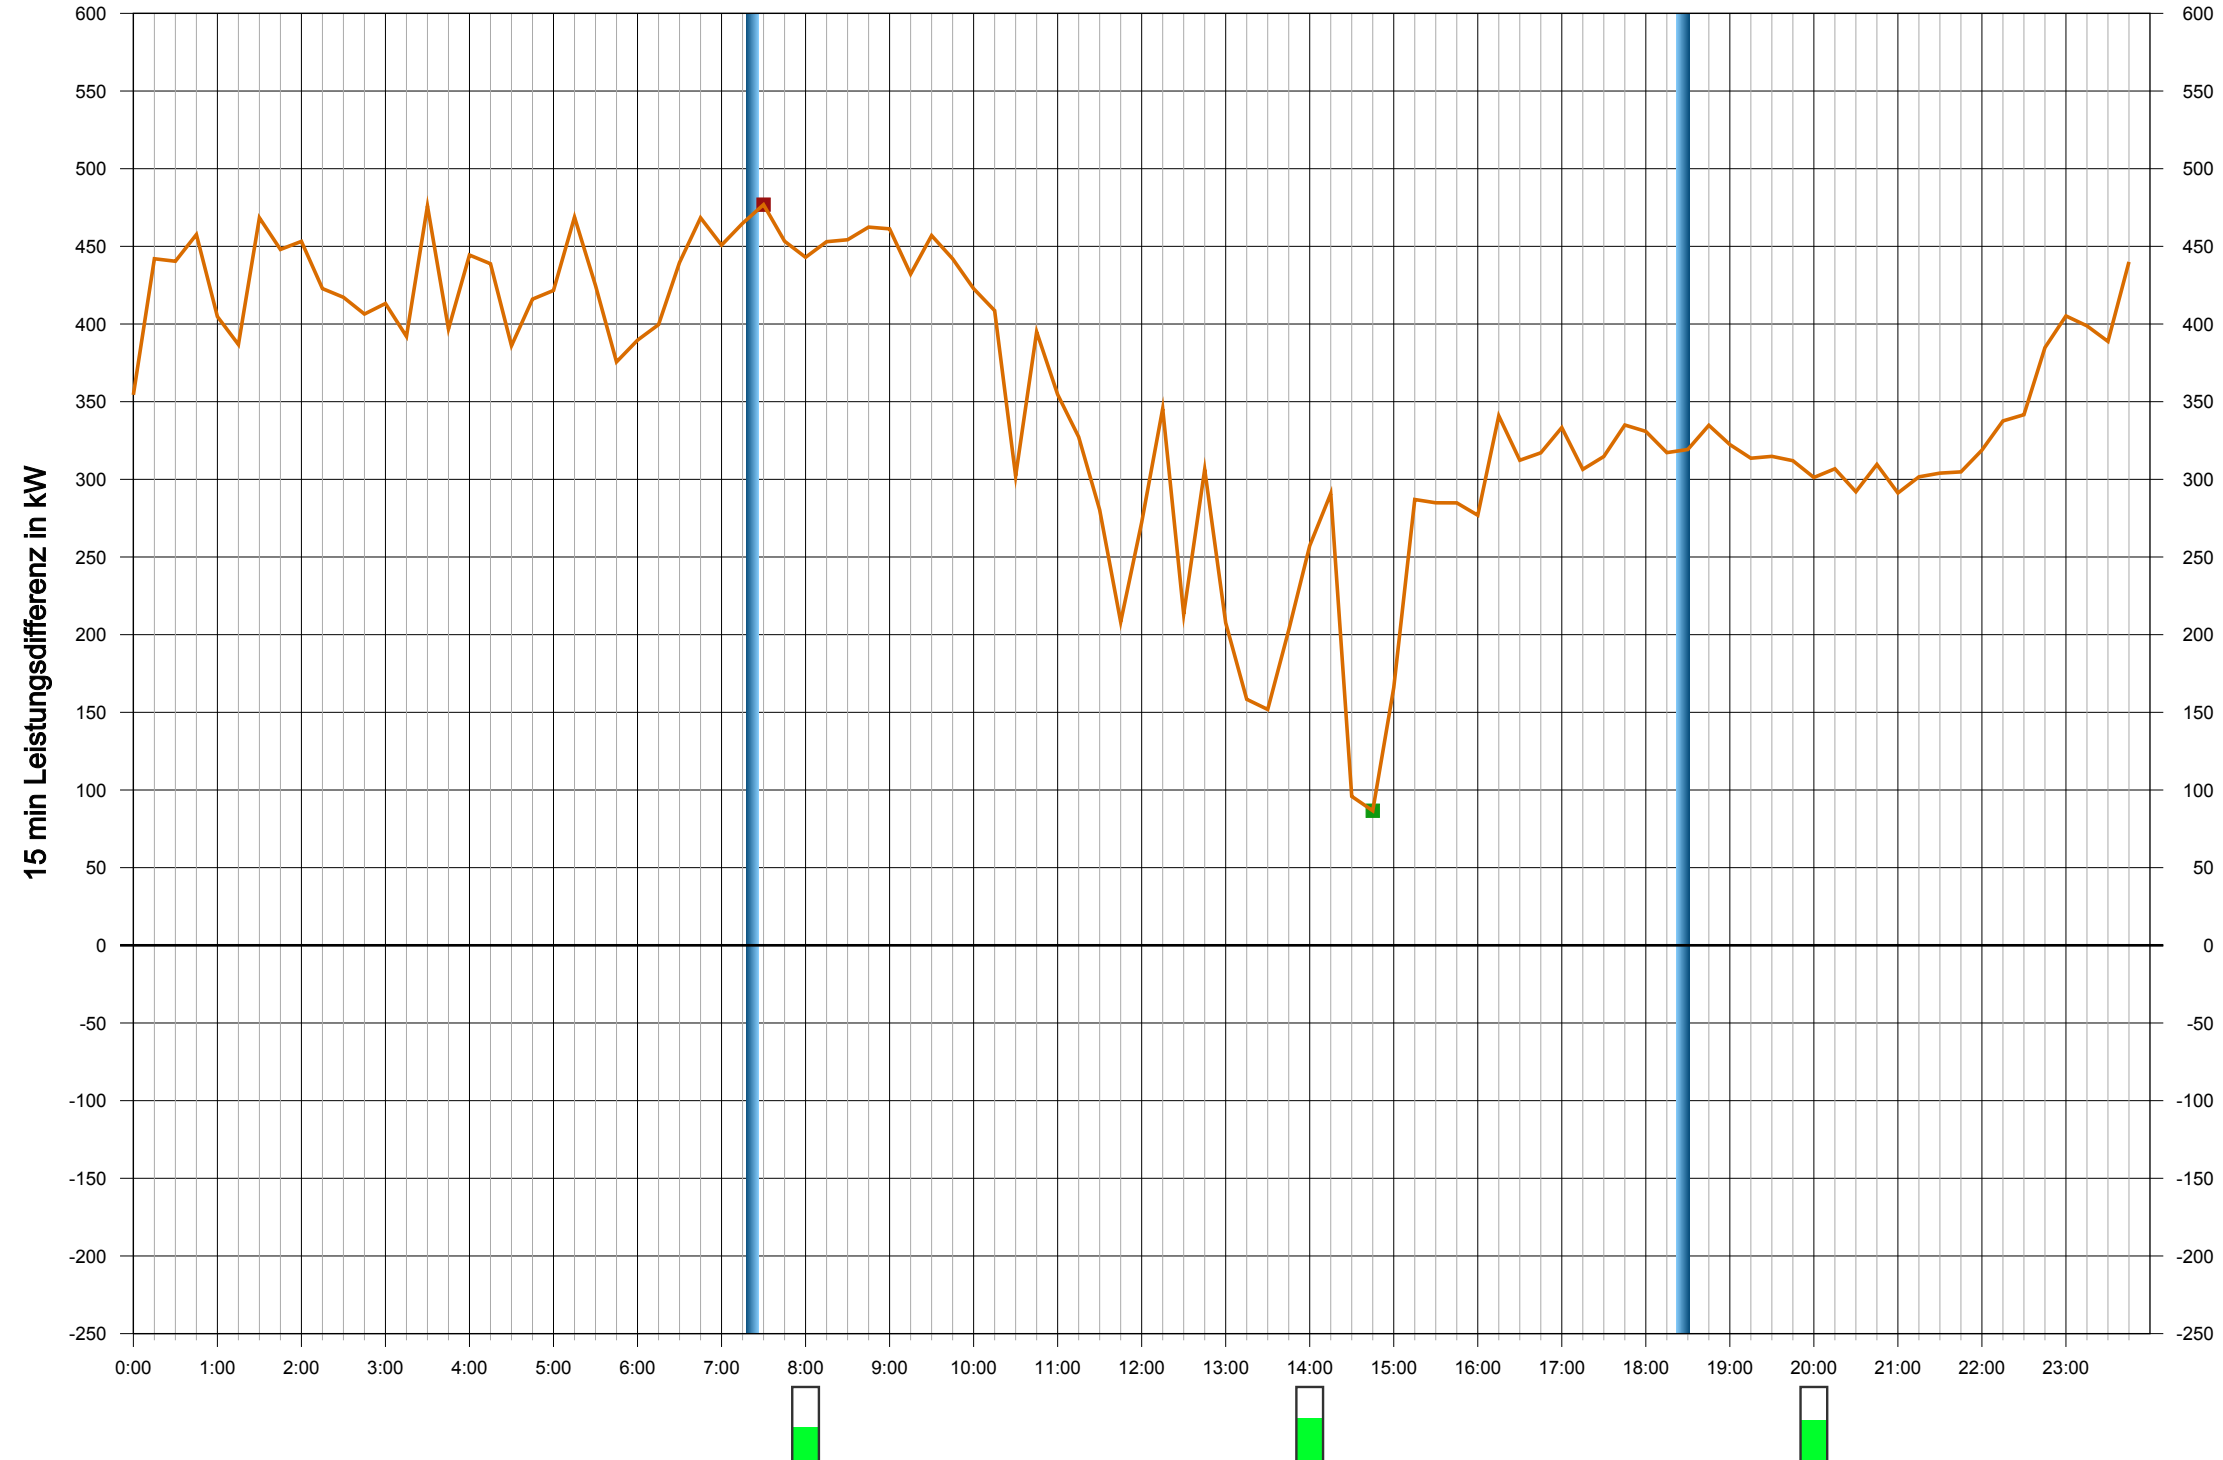

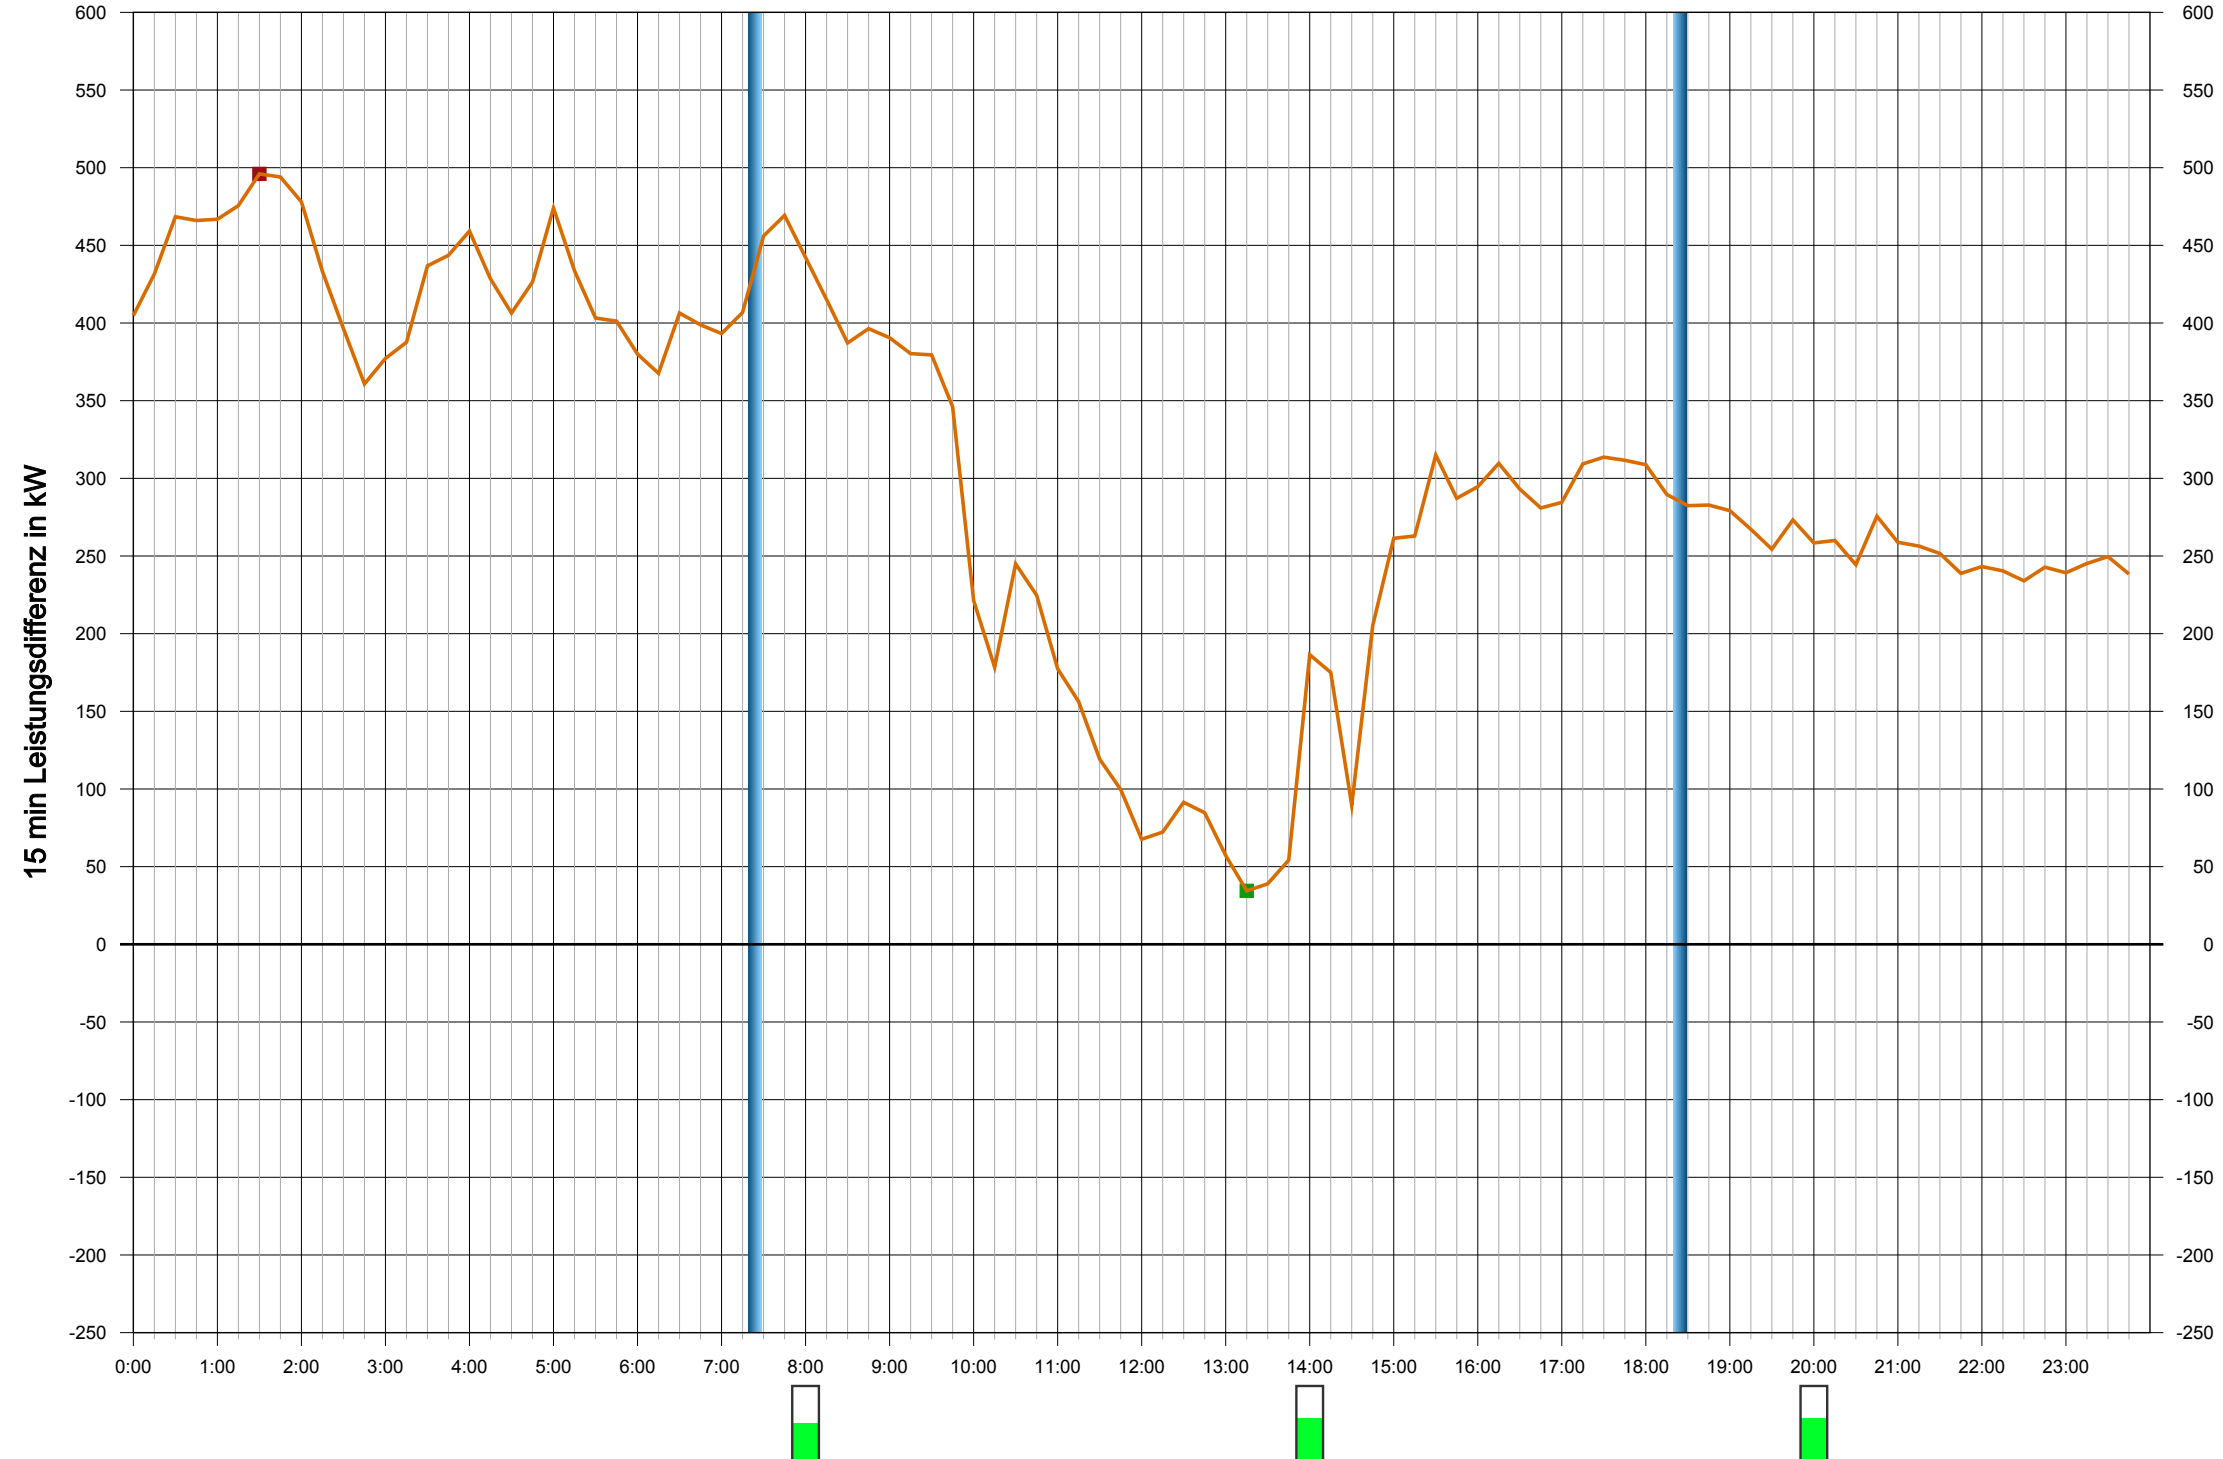



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Sa. 13.10.2012 (KW 41)


Tagesminimum: 62,5 kW, Tagesmittelwert: 233,4 kW, Tagesmaximum: 323,5 kW, Tagesbedarf: 6.627 kWh (928 €)

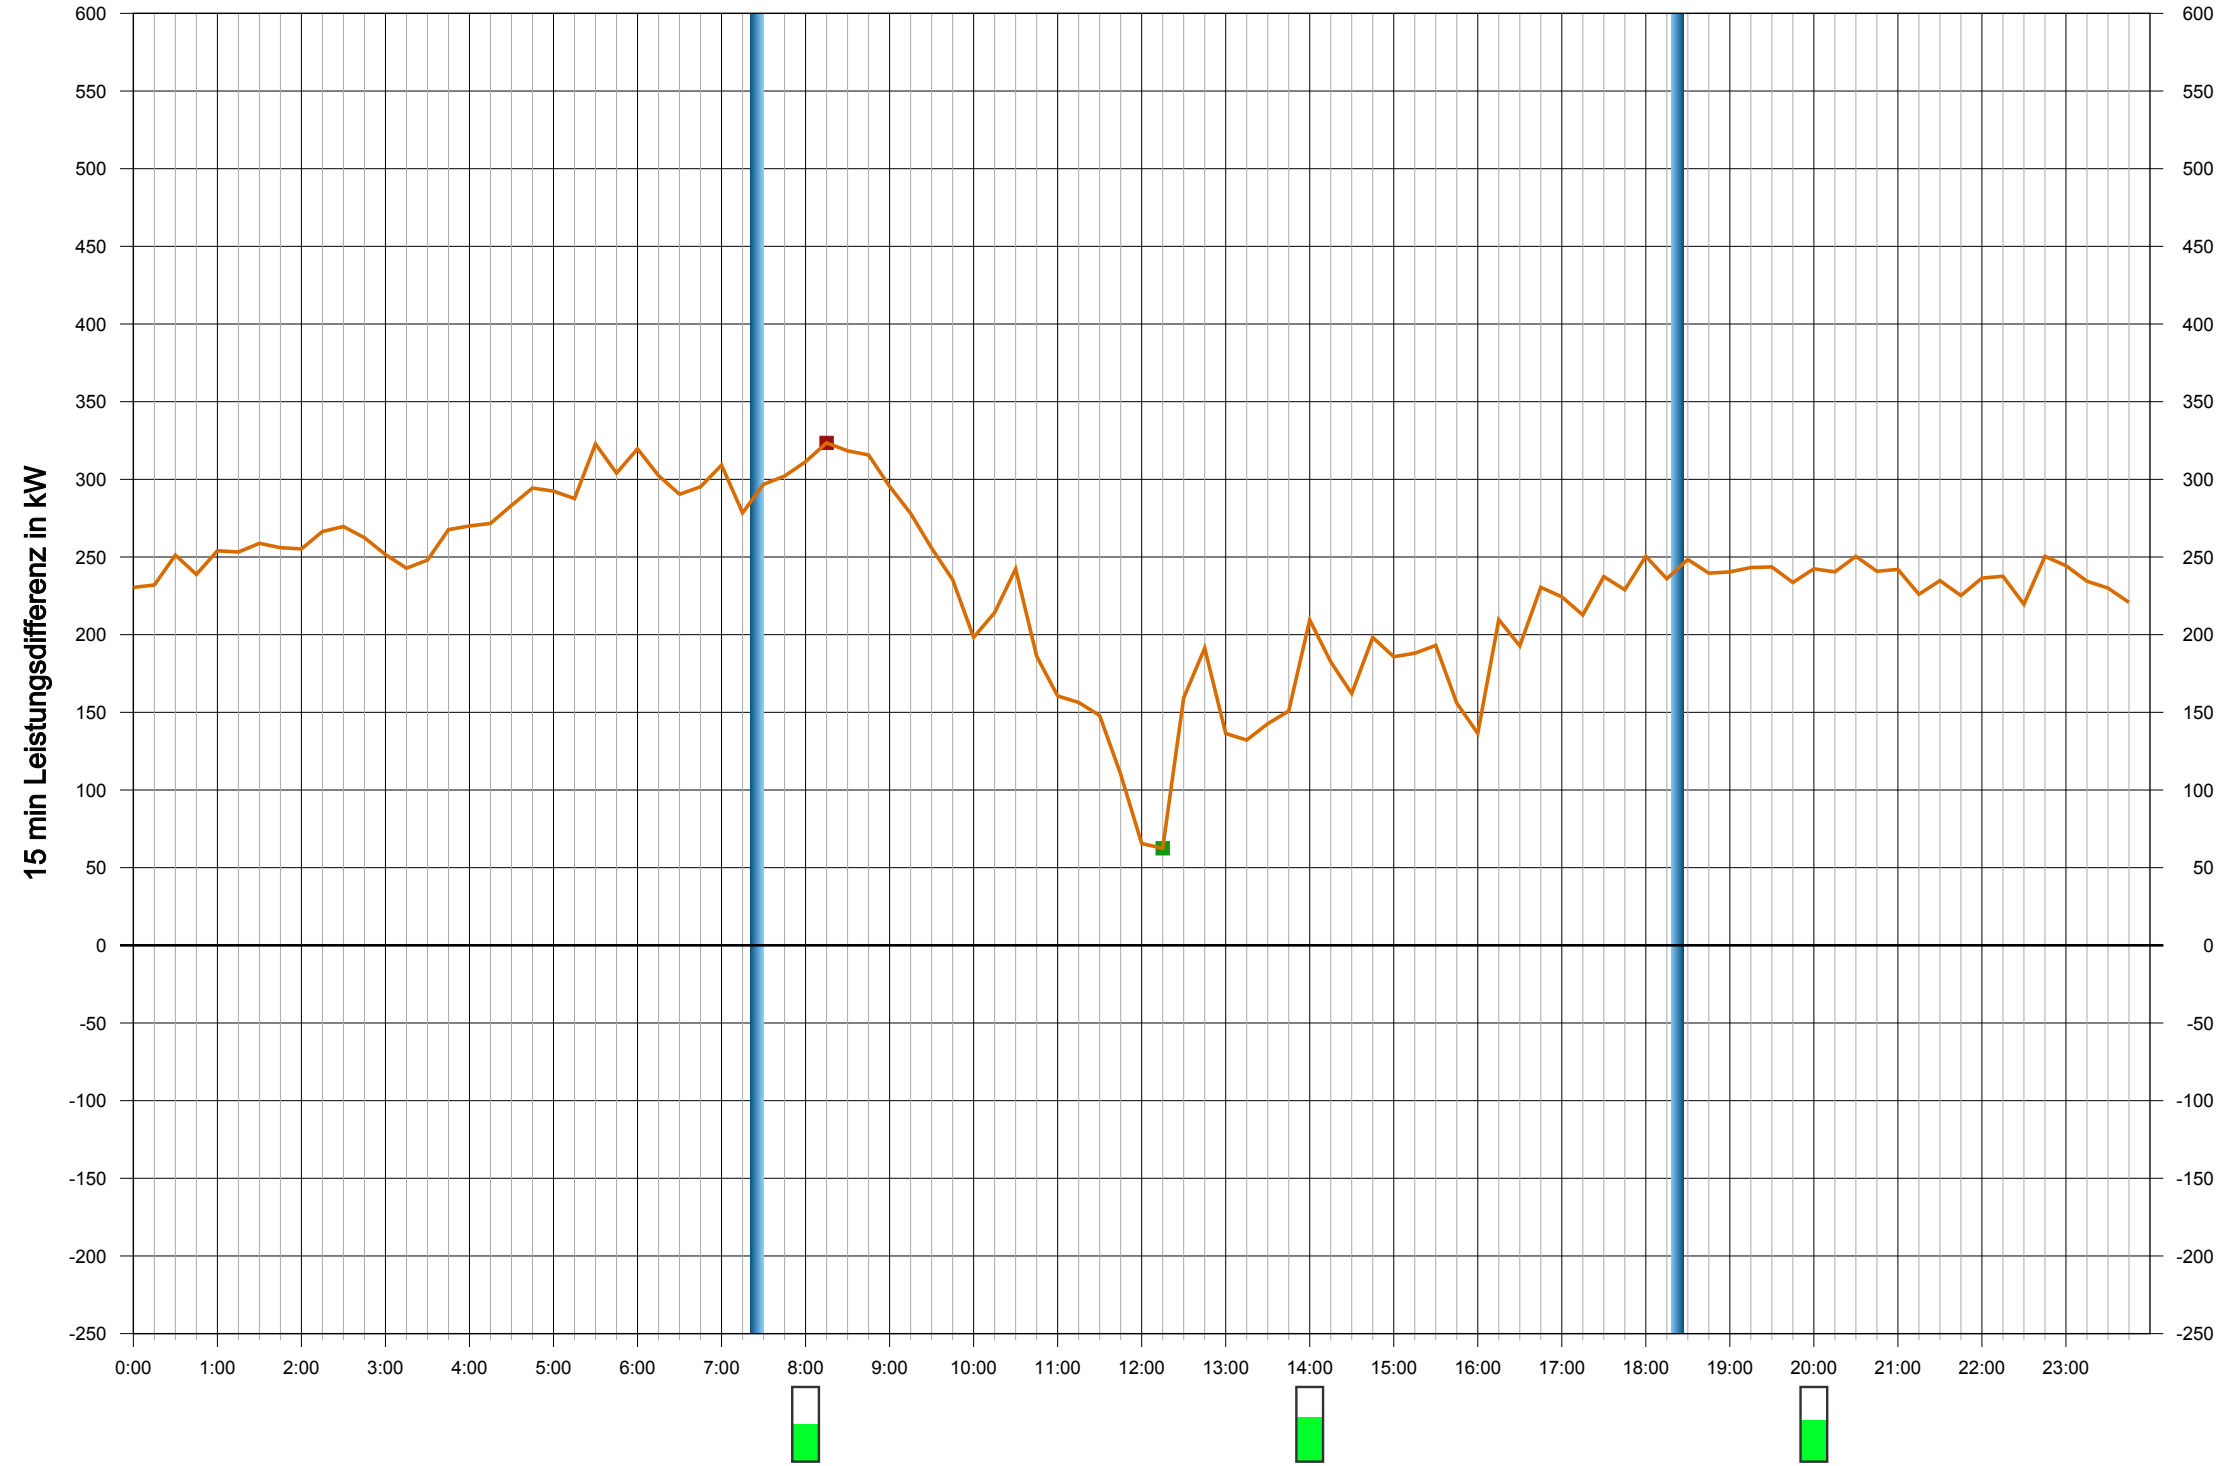




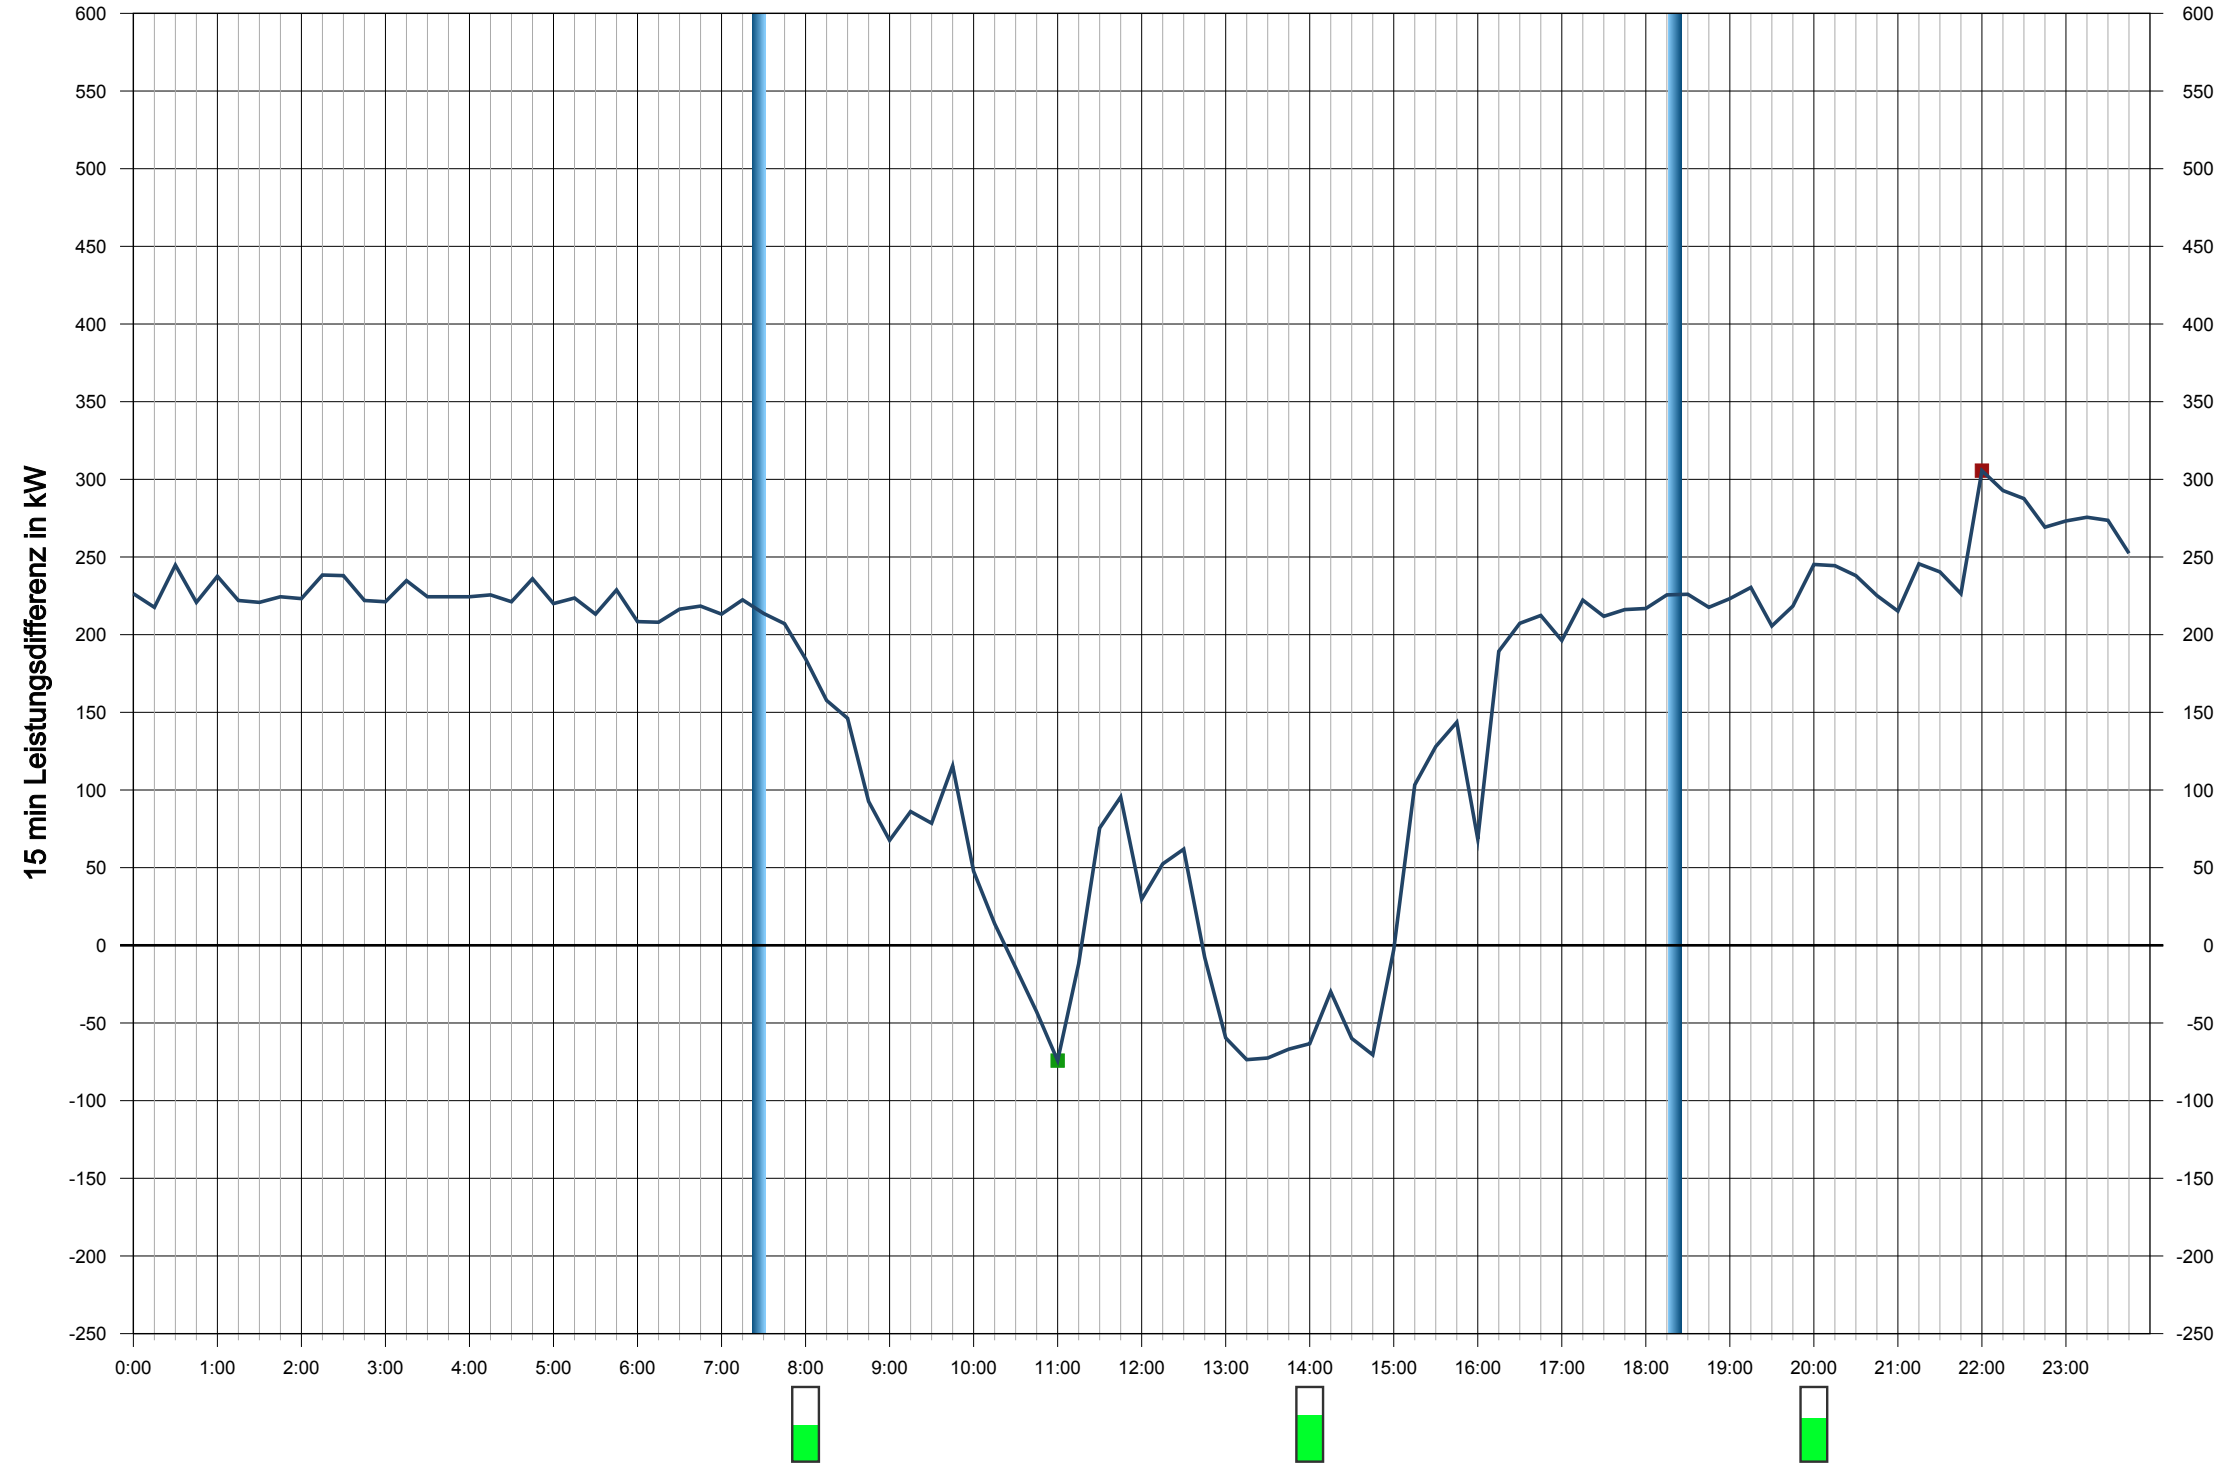

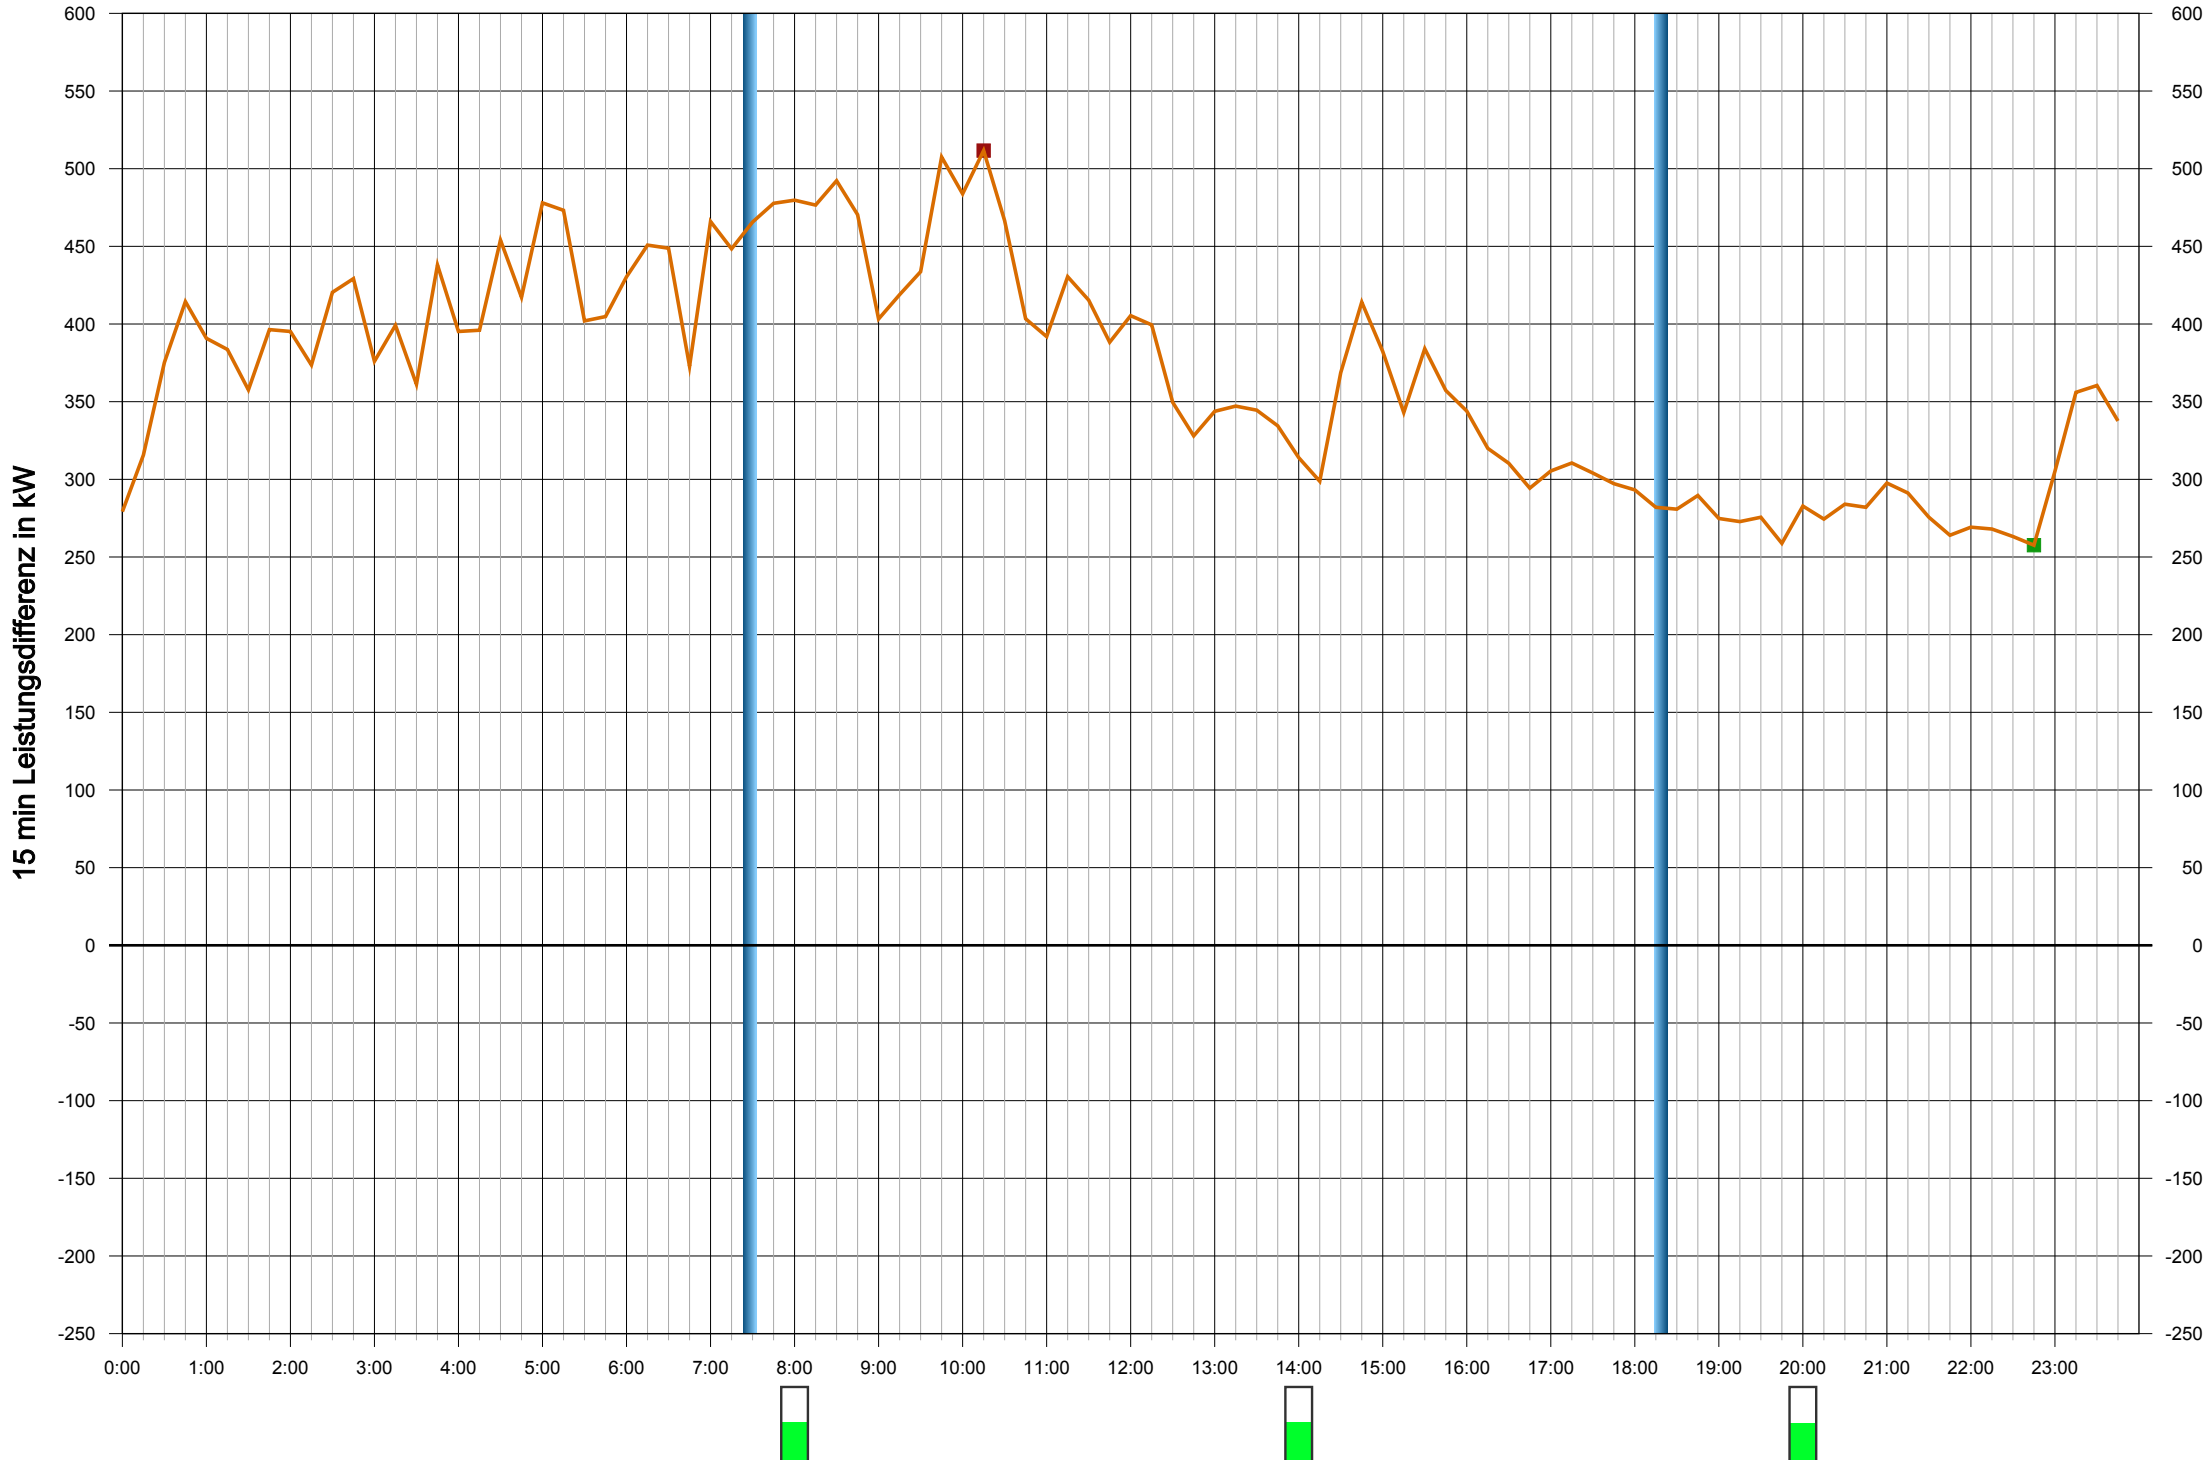


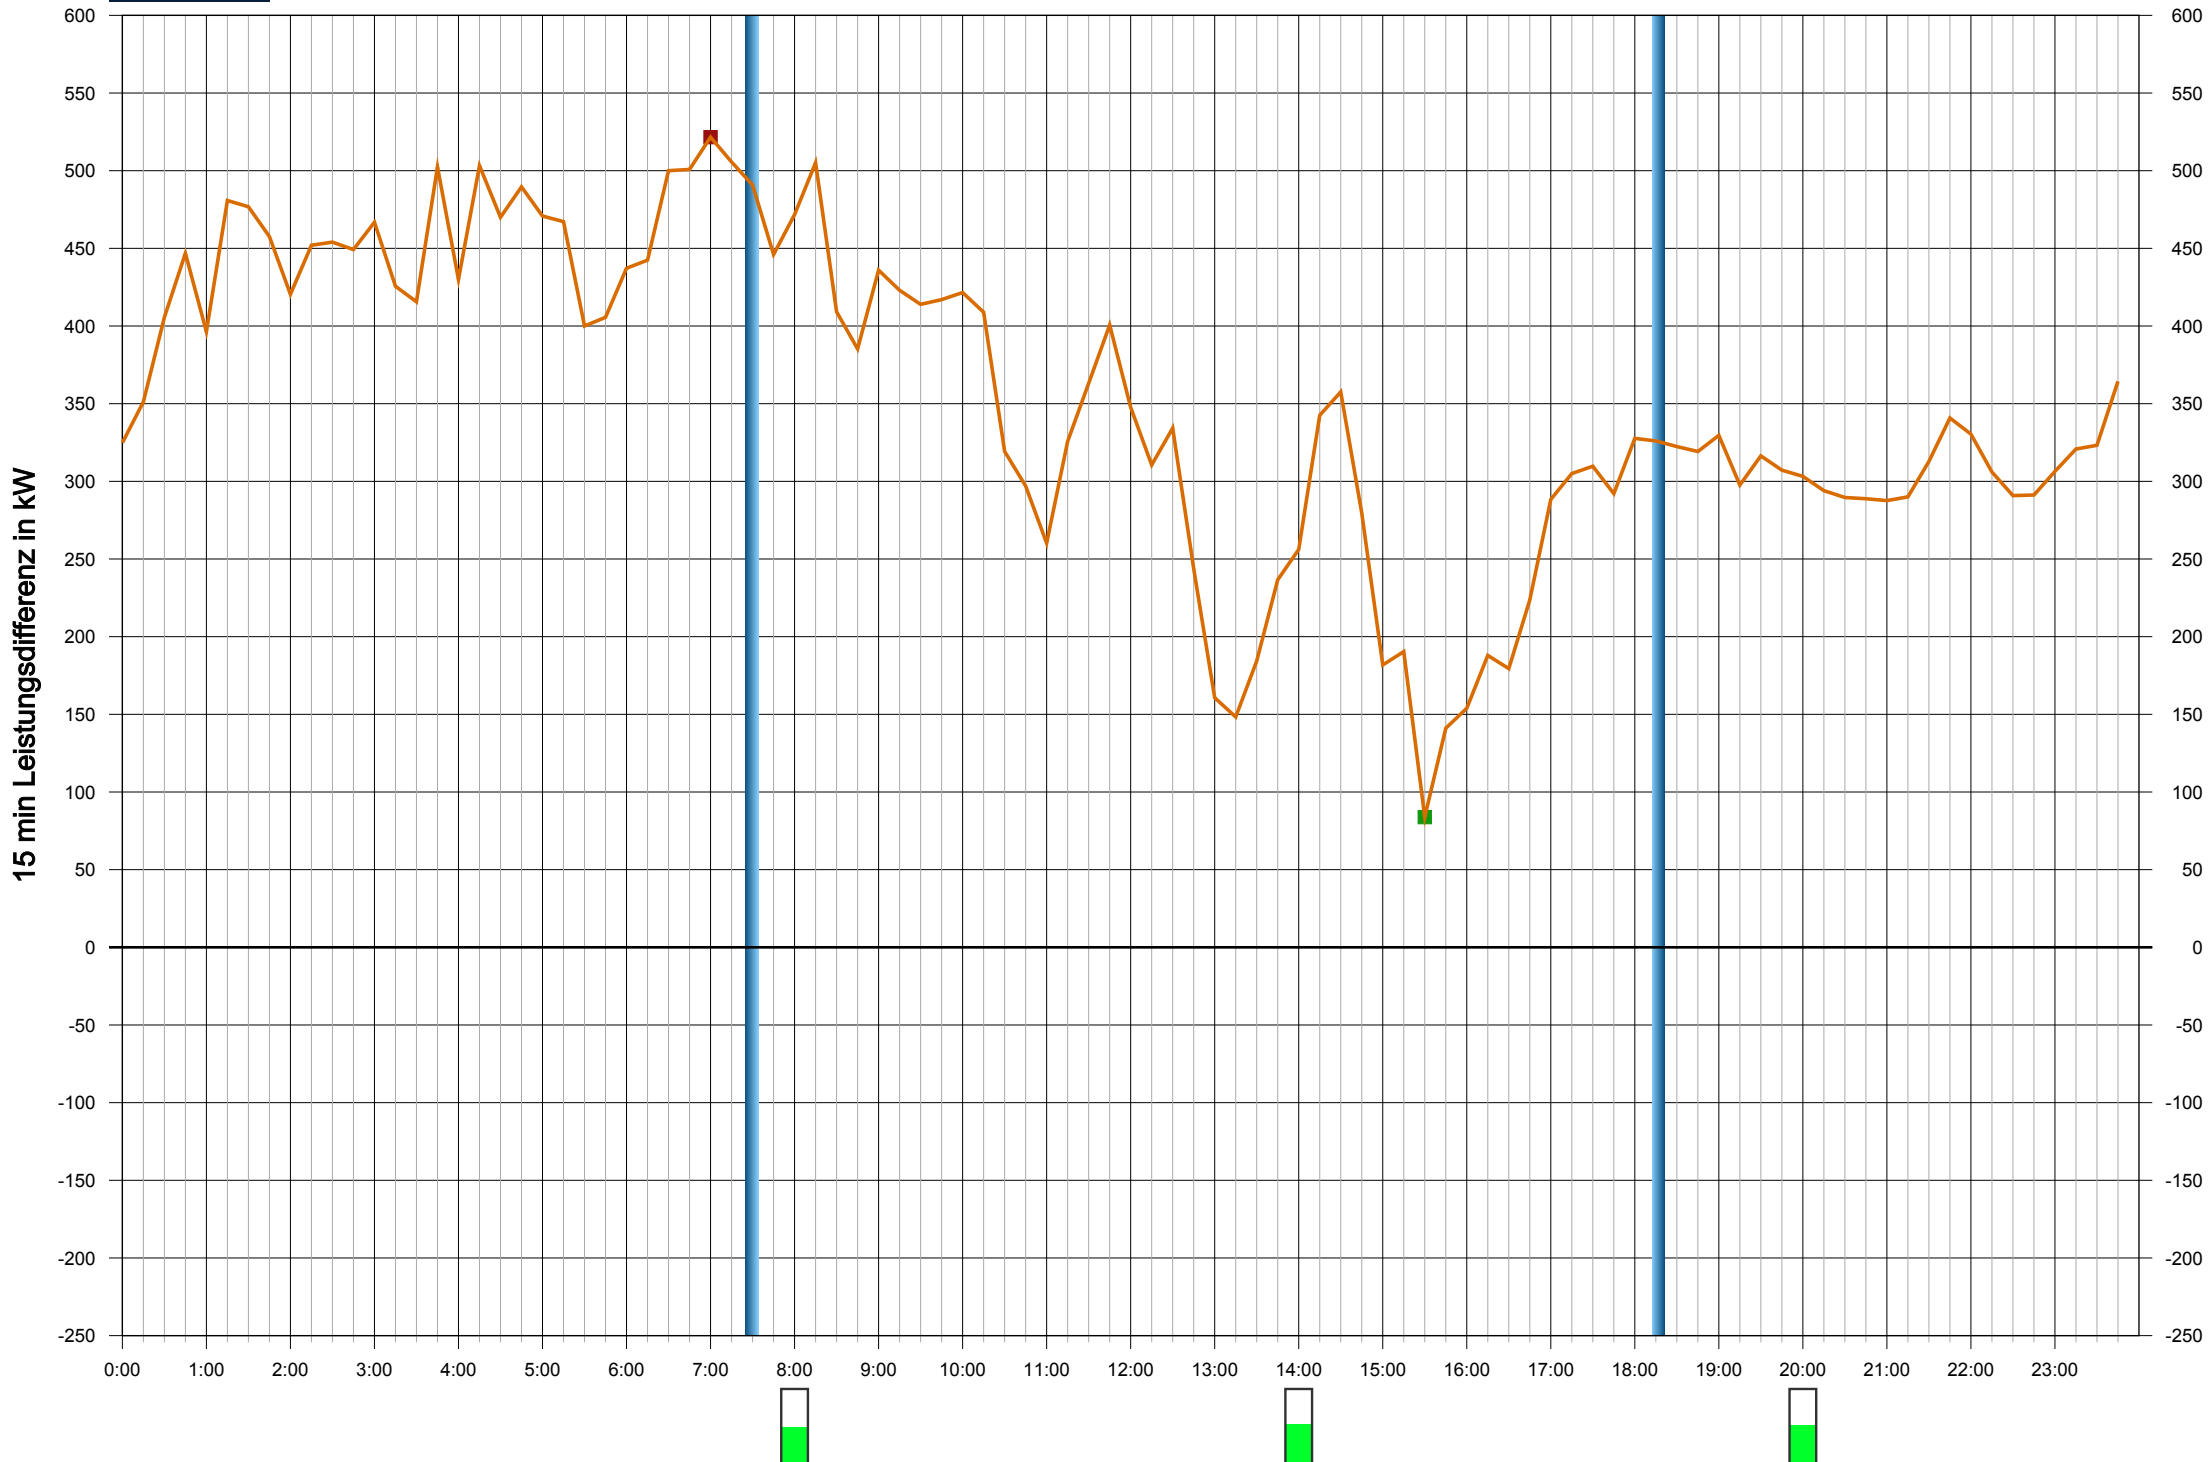


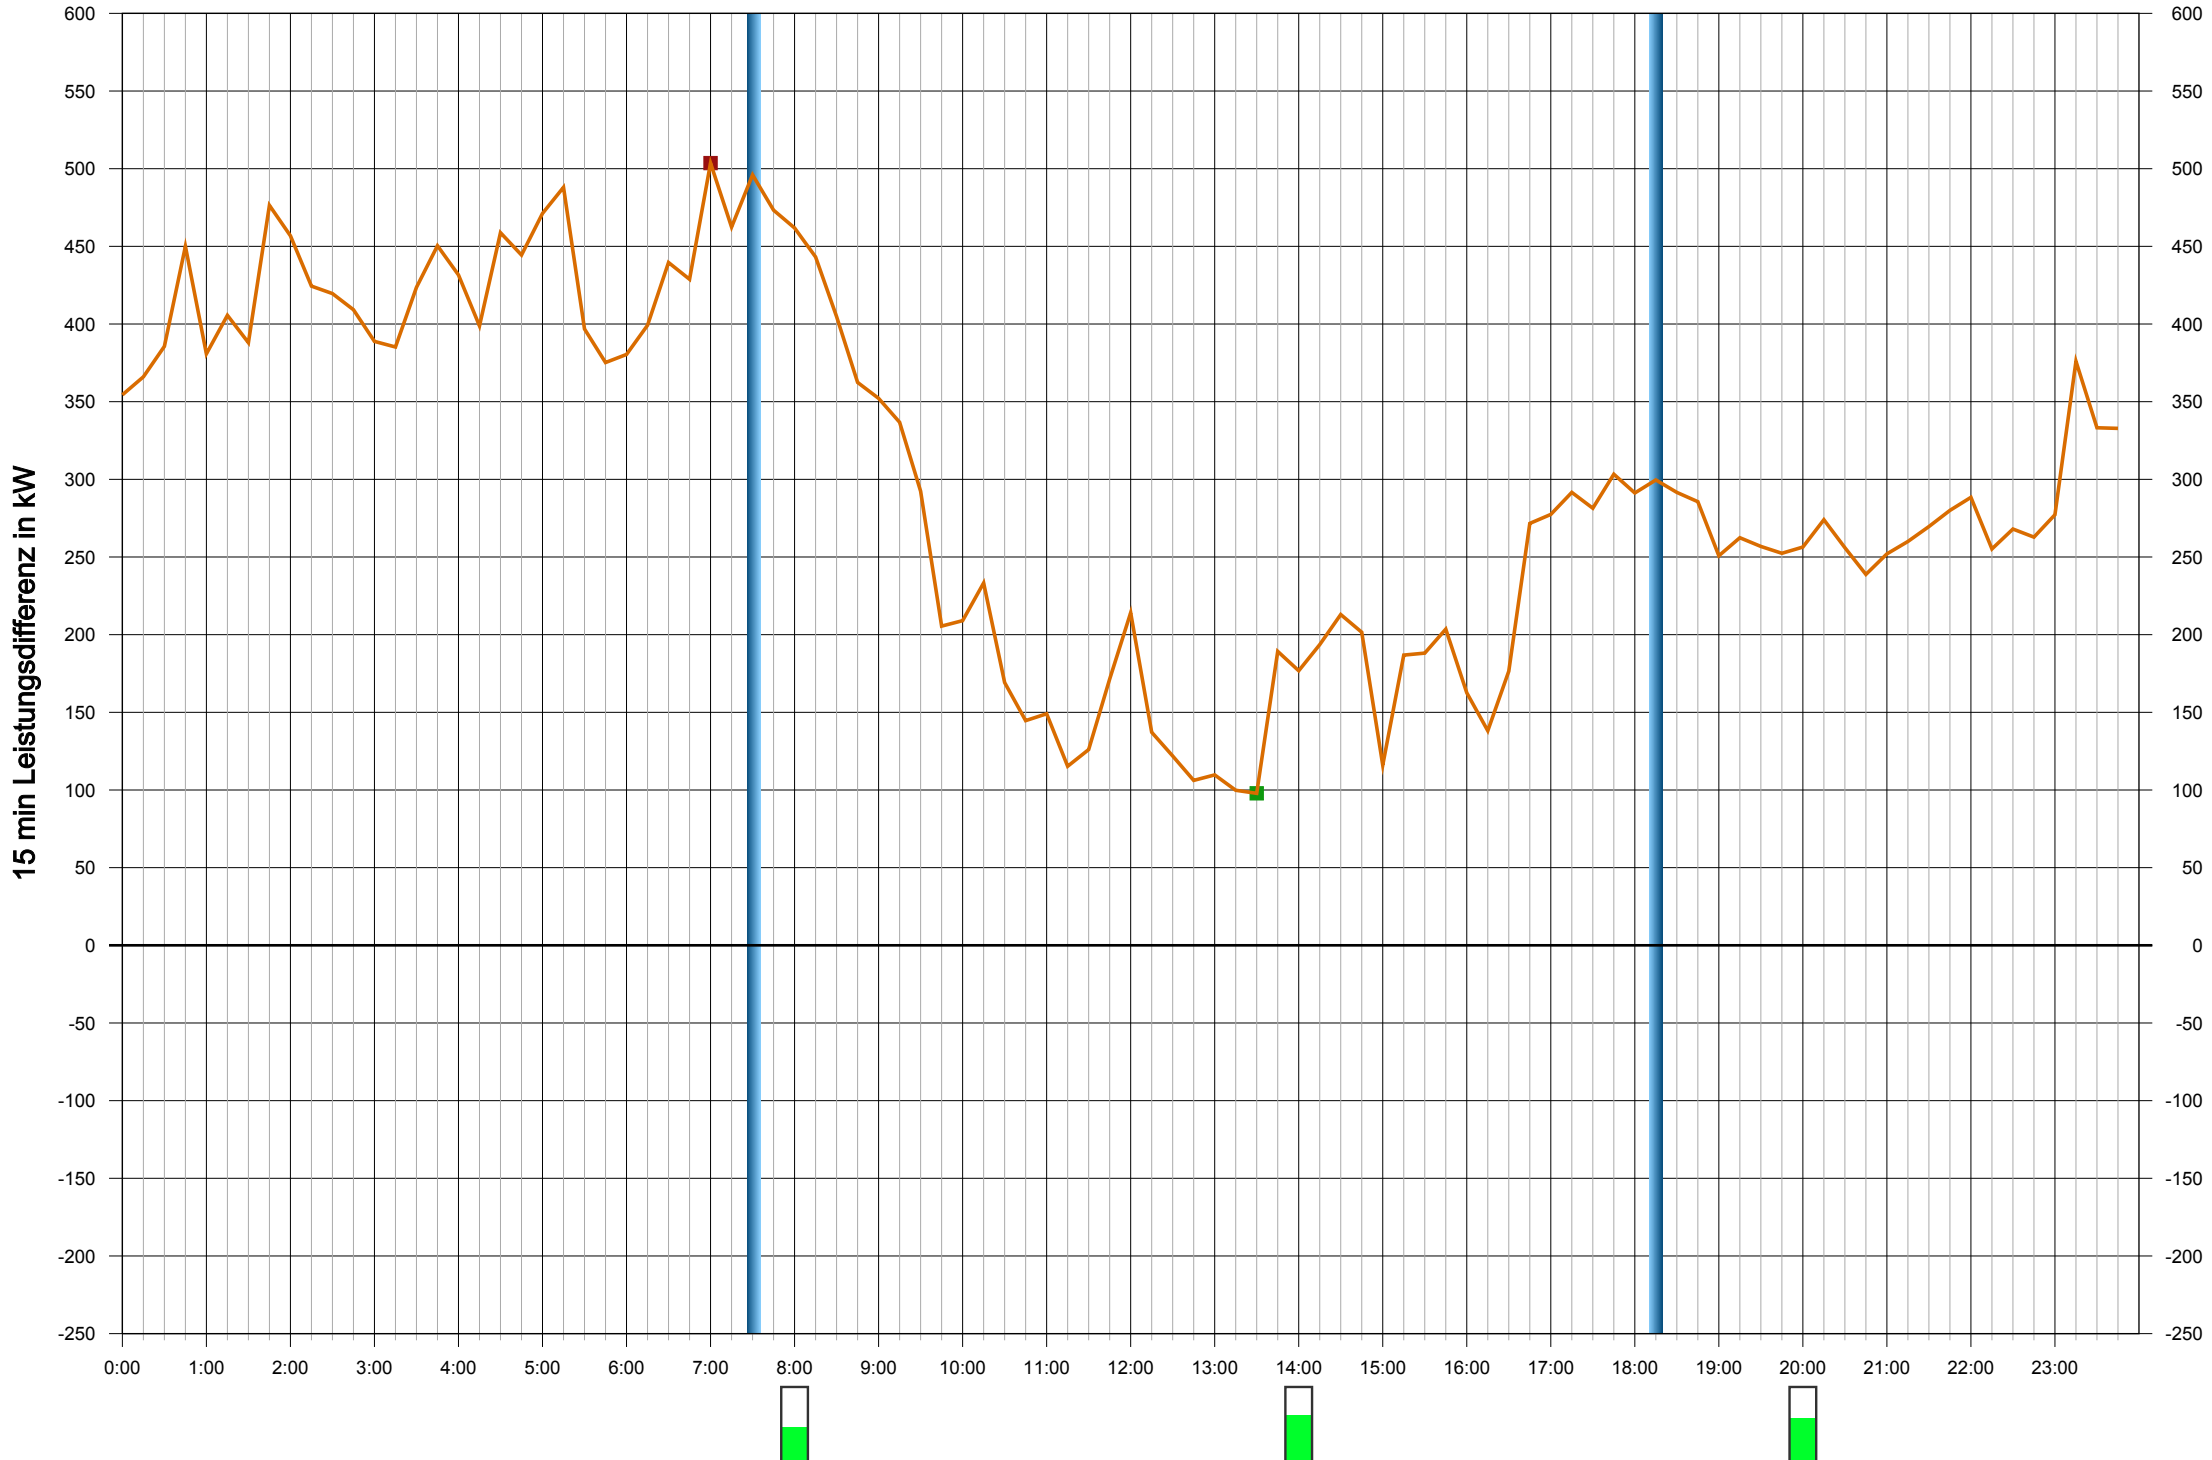

# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Do. 18.10.2012 (KW 42)


Tagesminimum: 126,4 kW, Tagesmittelwert: 312,0 kW, Tagesmaximum: 468,4 kW, Tagesbedarf: 9.284 kWh (1.300 €)

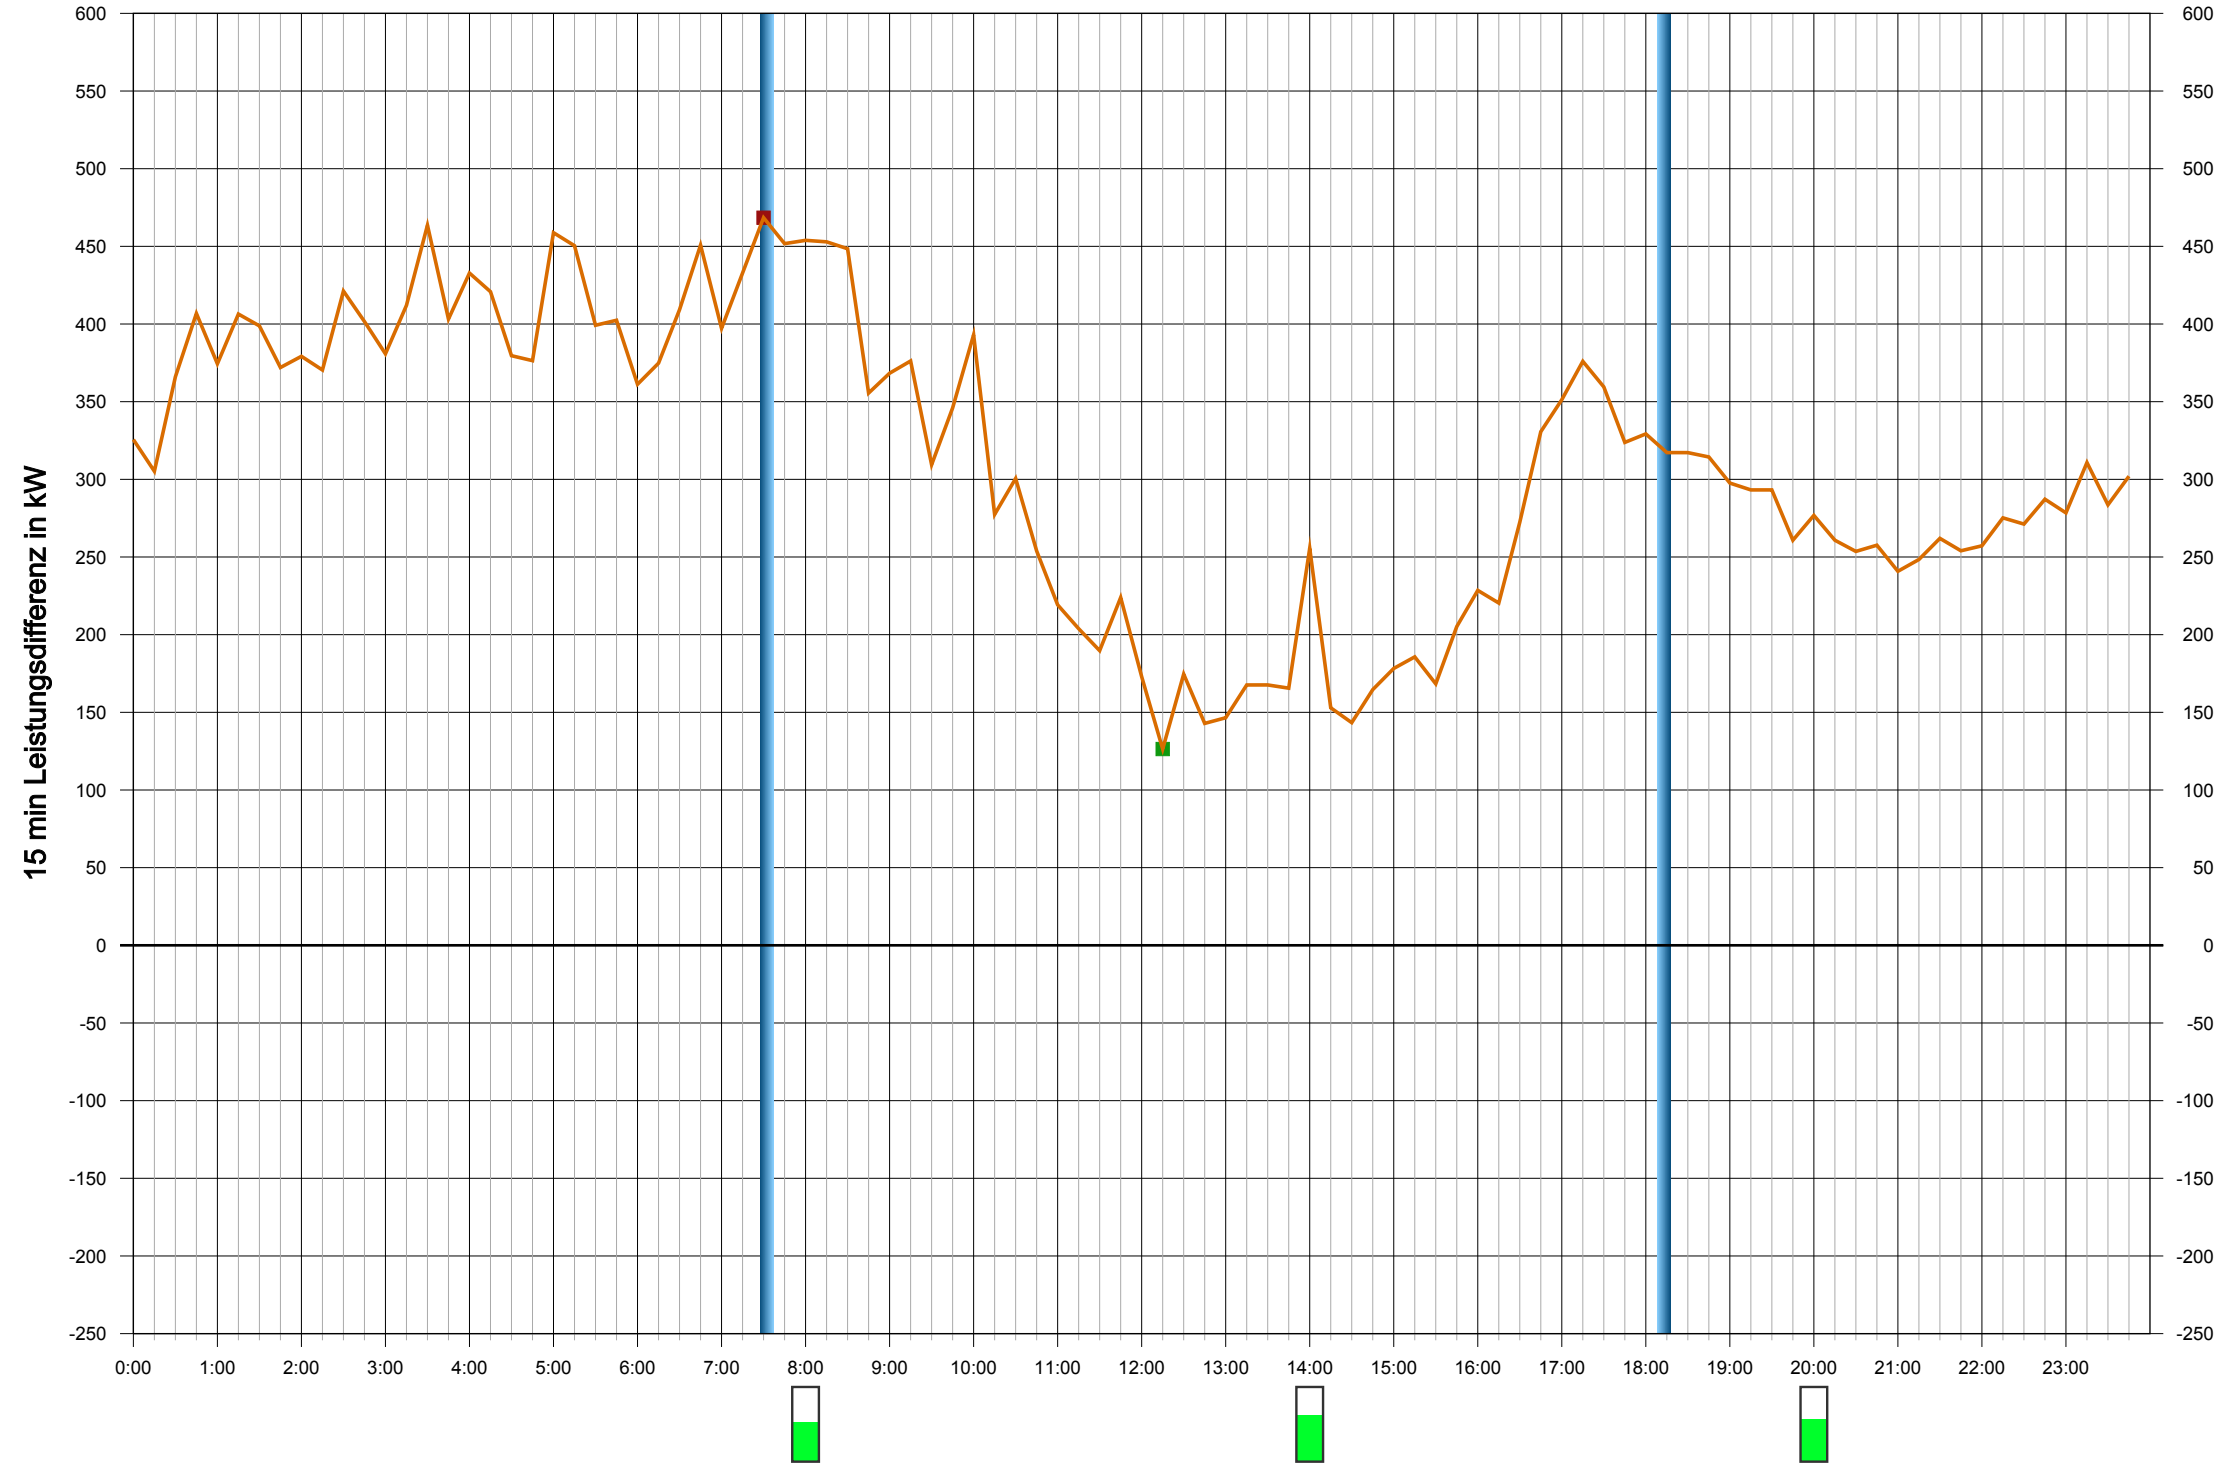


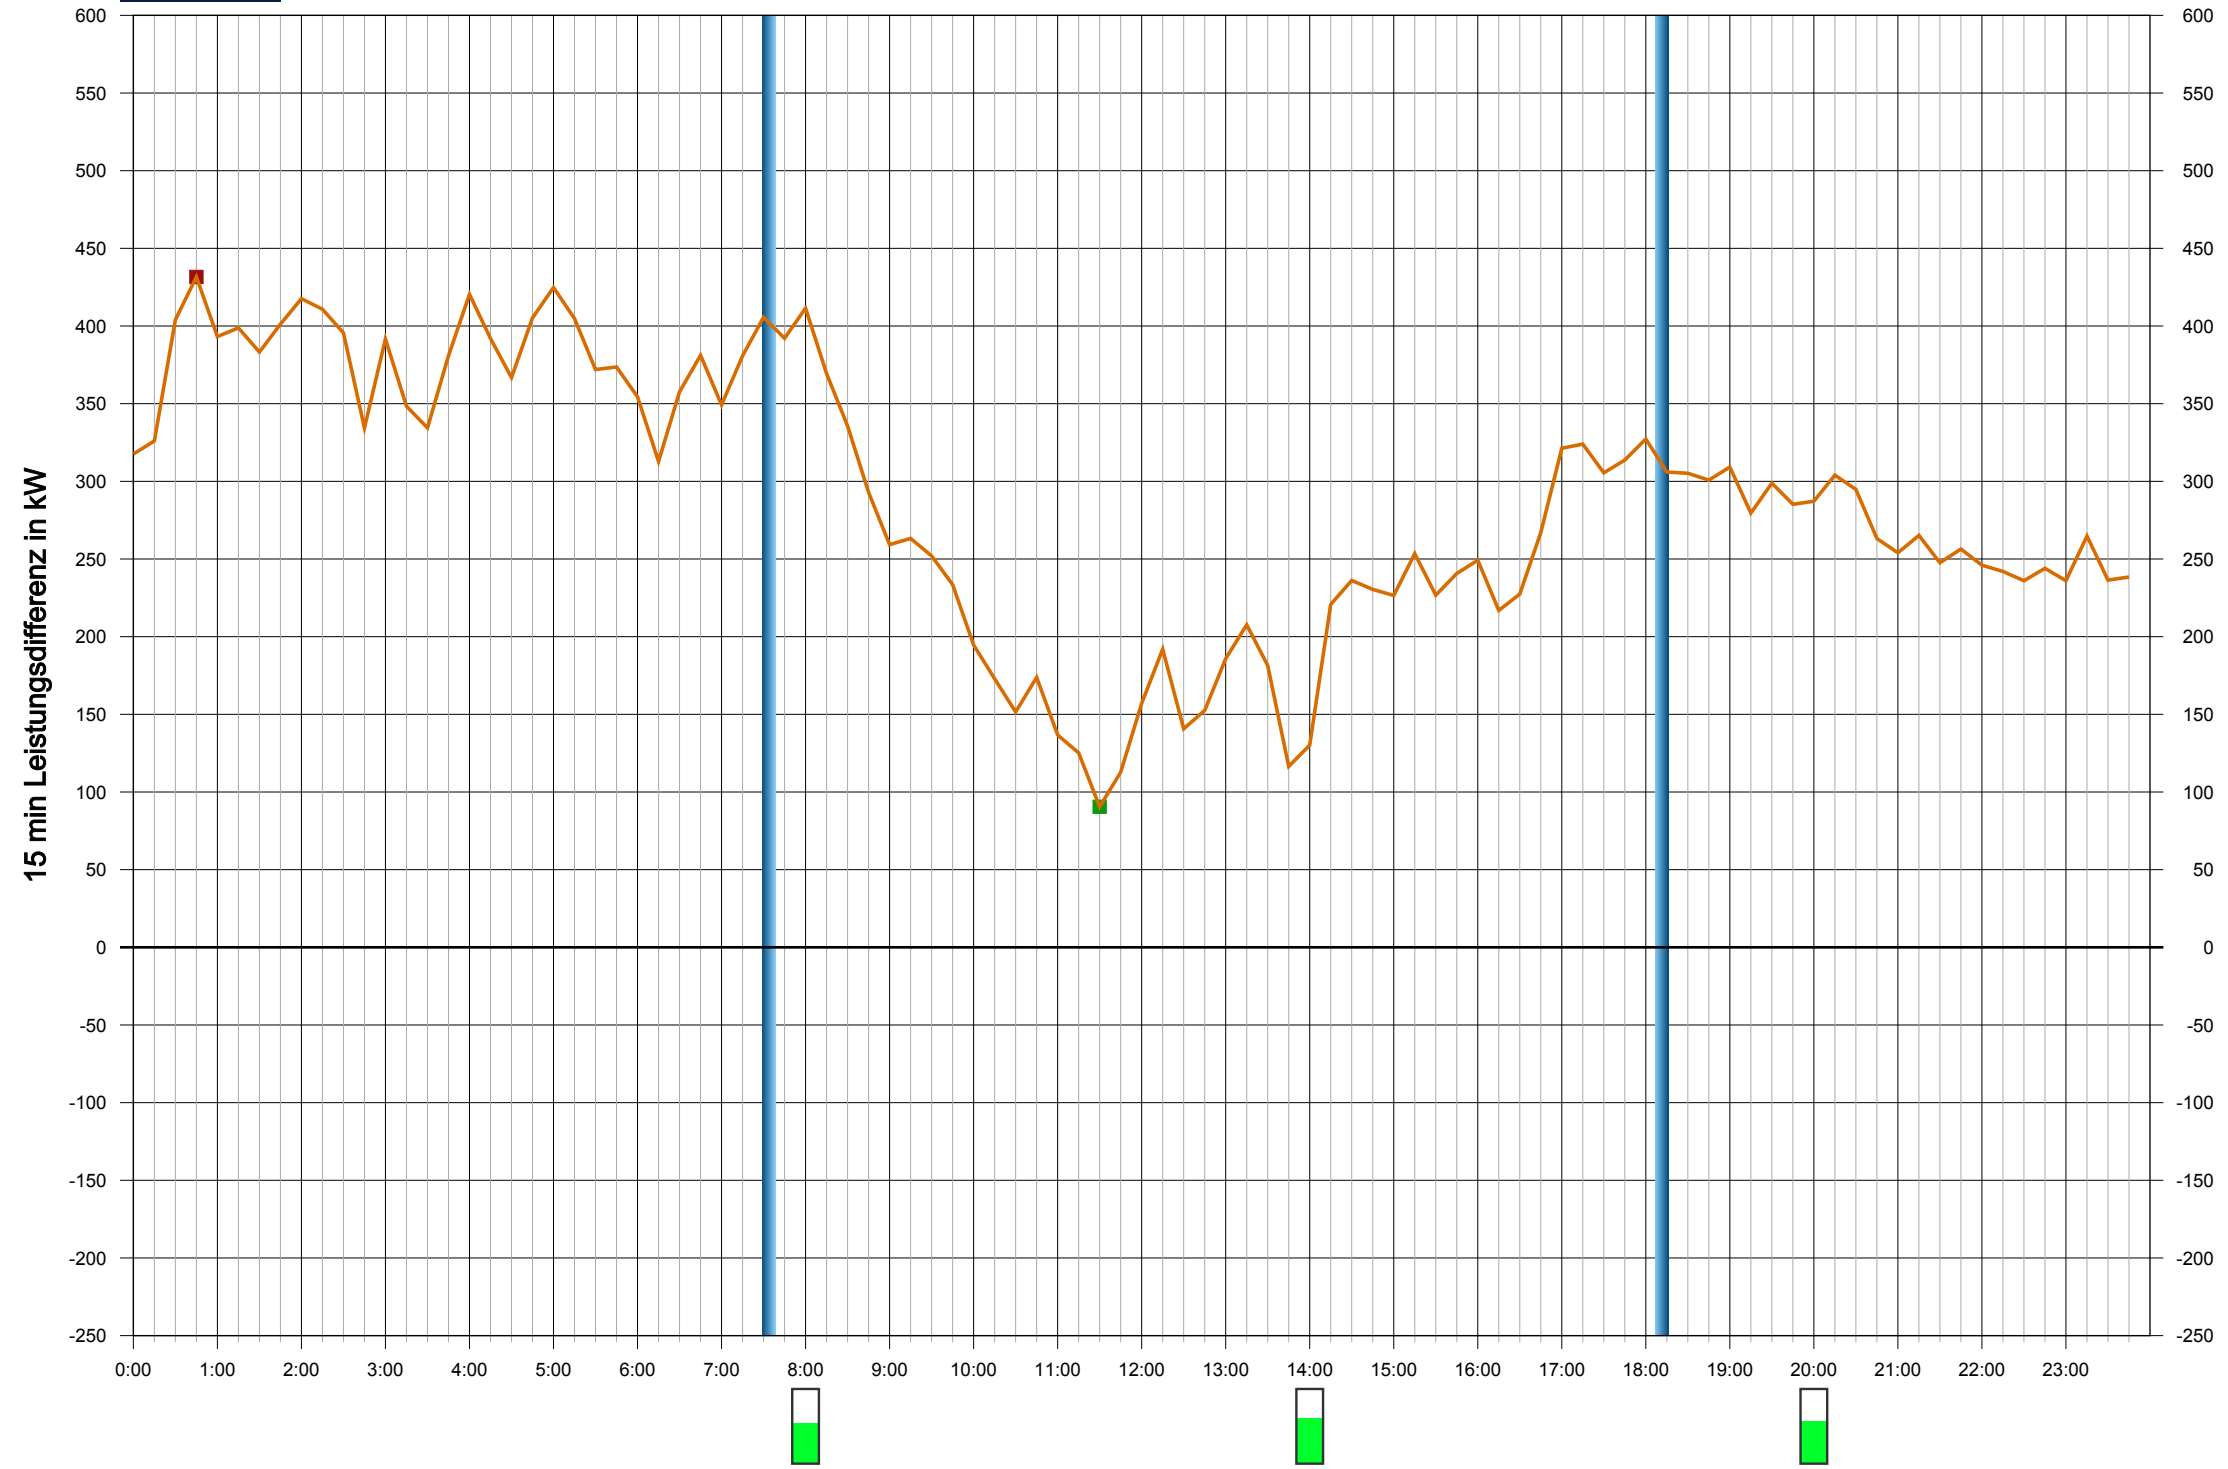


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Sa. 20.10.2012 (KW 42)


Tagesminimum: -24,2 kW, Tagesmittelwert: 188,7 kW, Tagesmaximum: 312,0 kW, Tagesbedarf: 6.386 kWh (894 €)

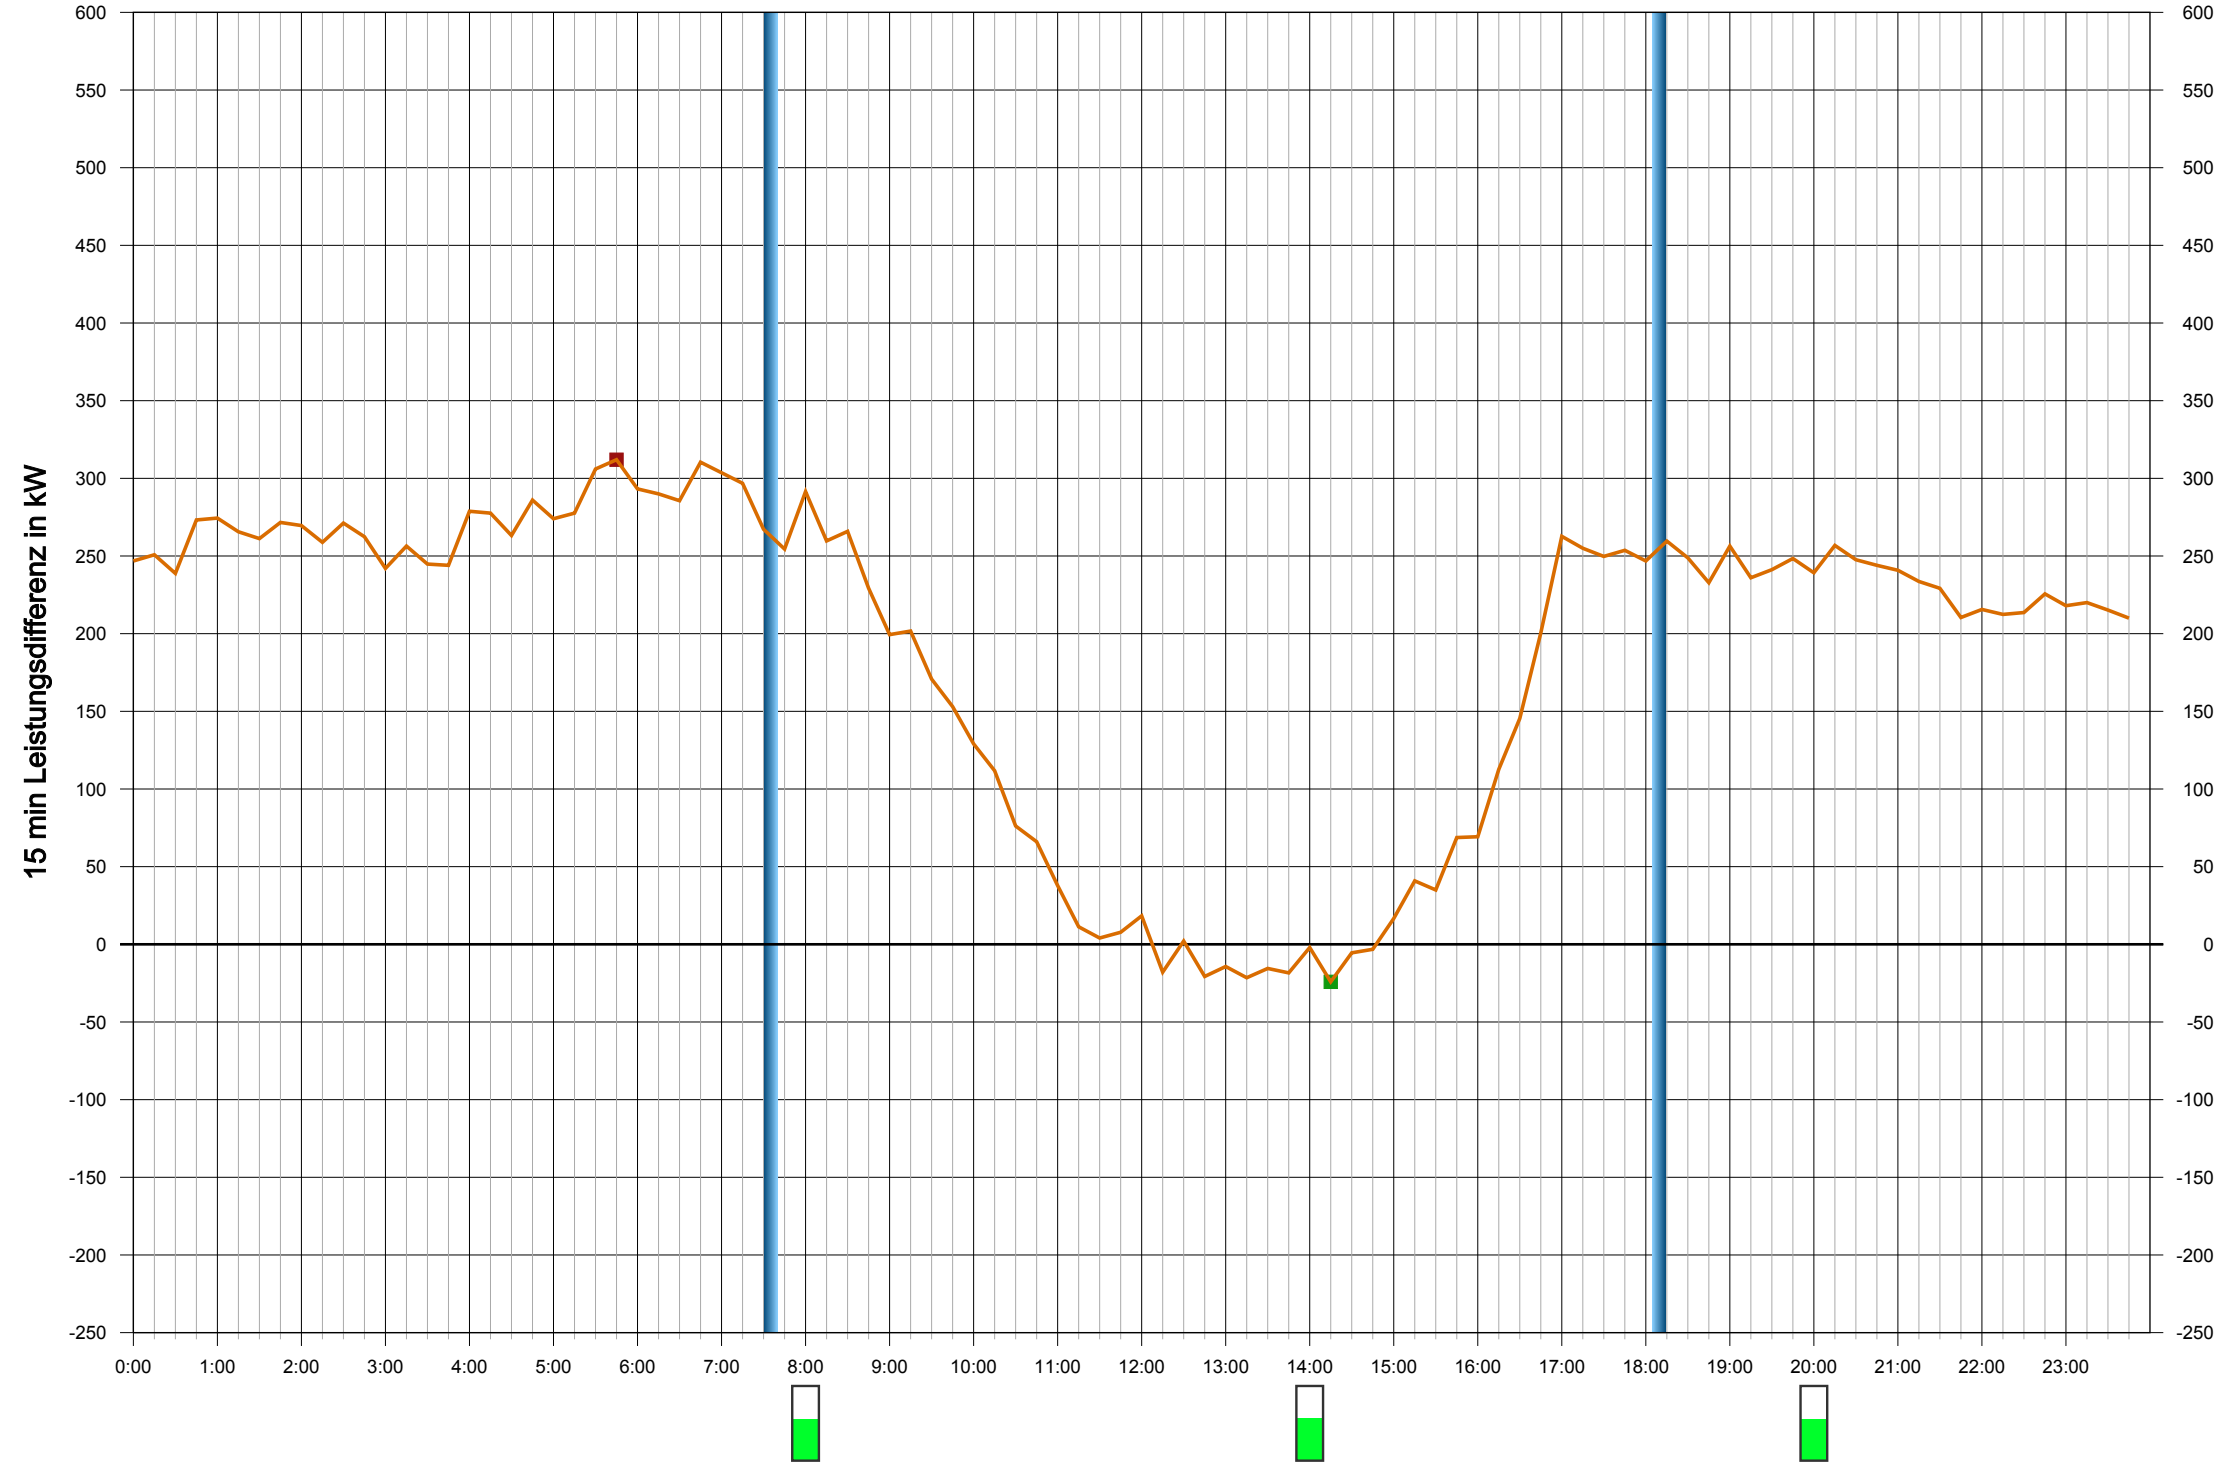


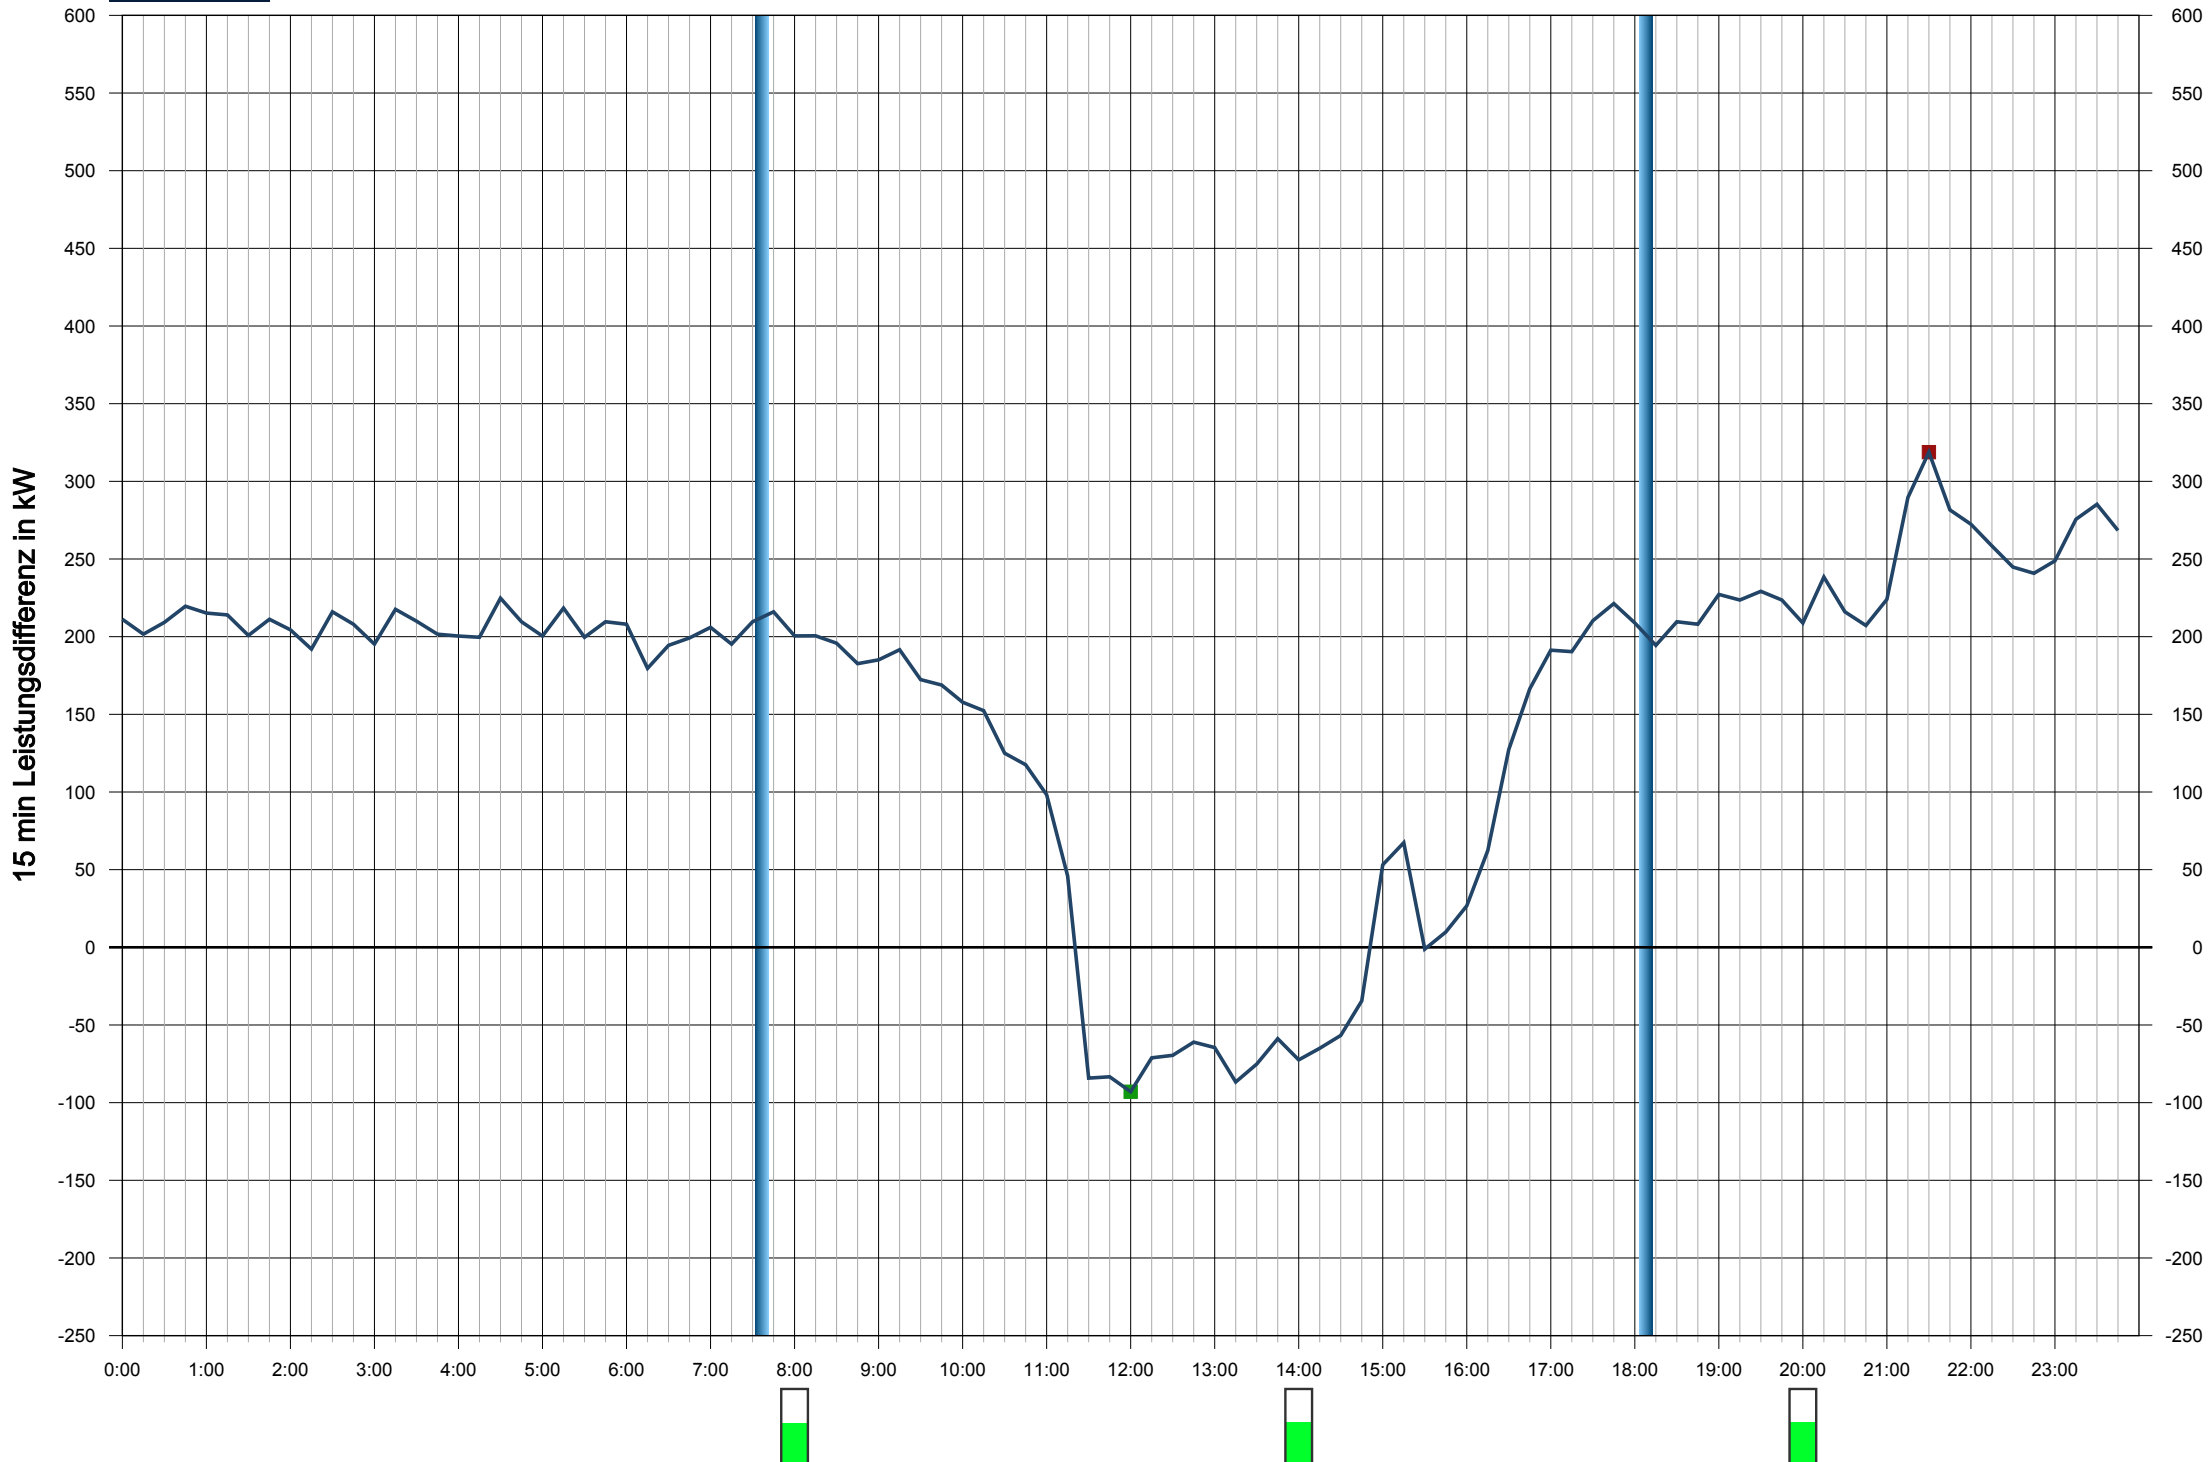





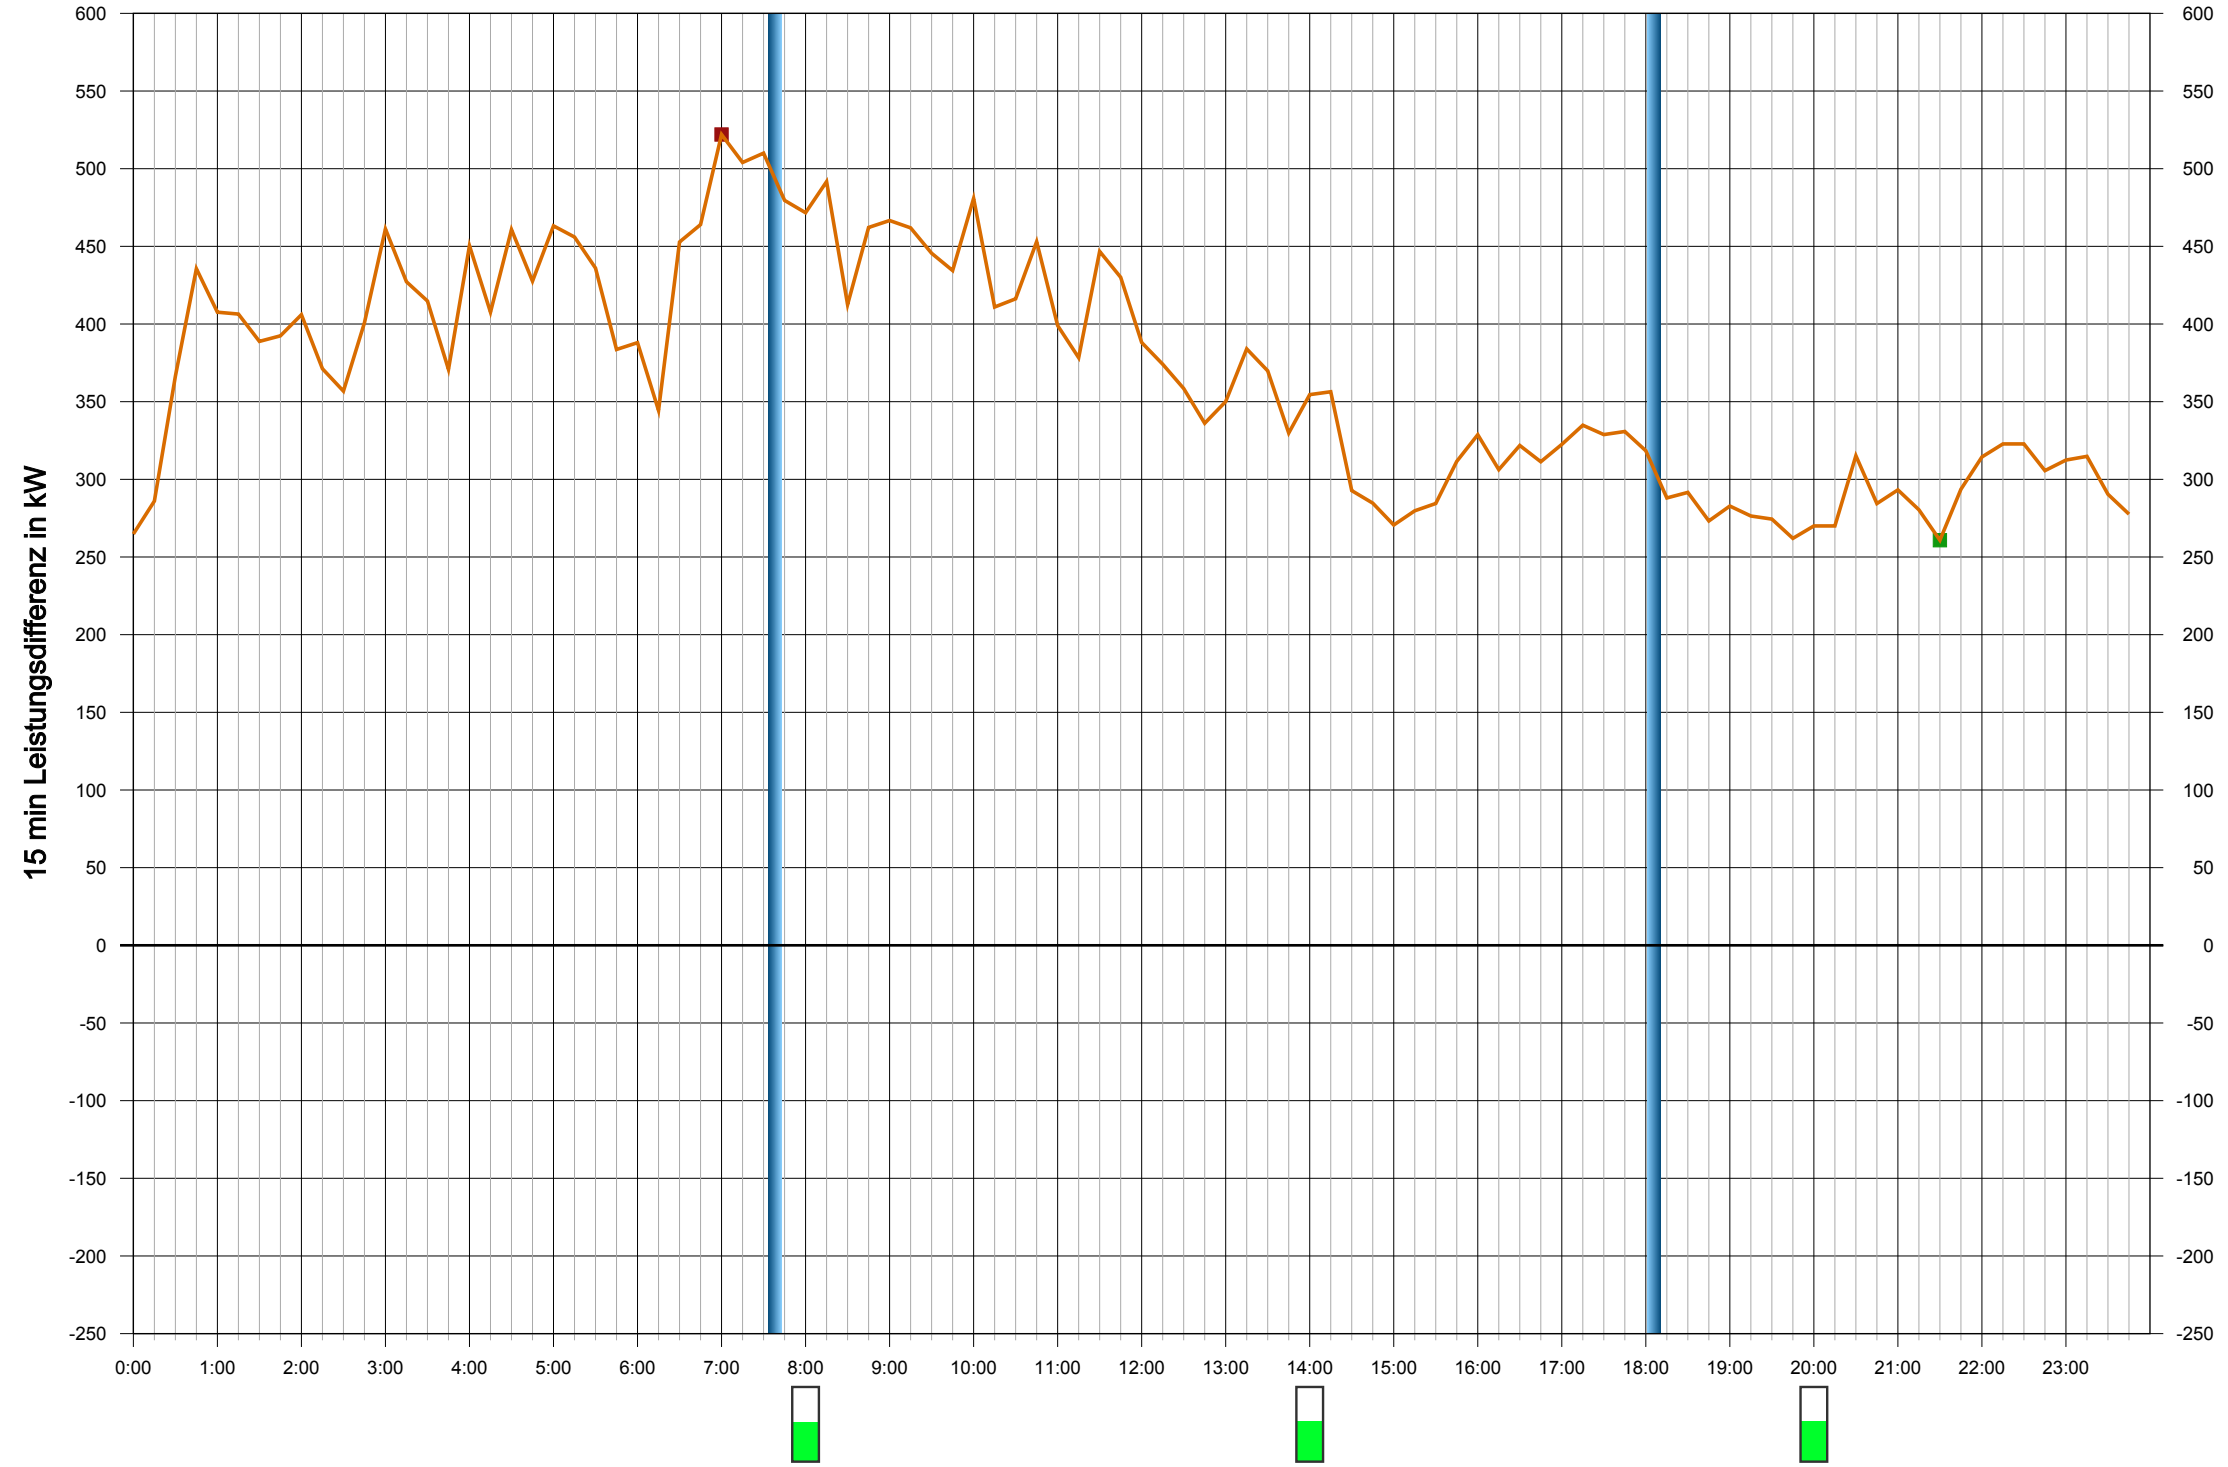


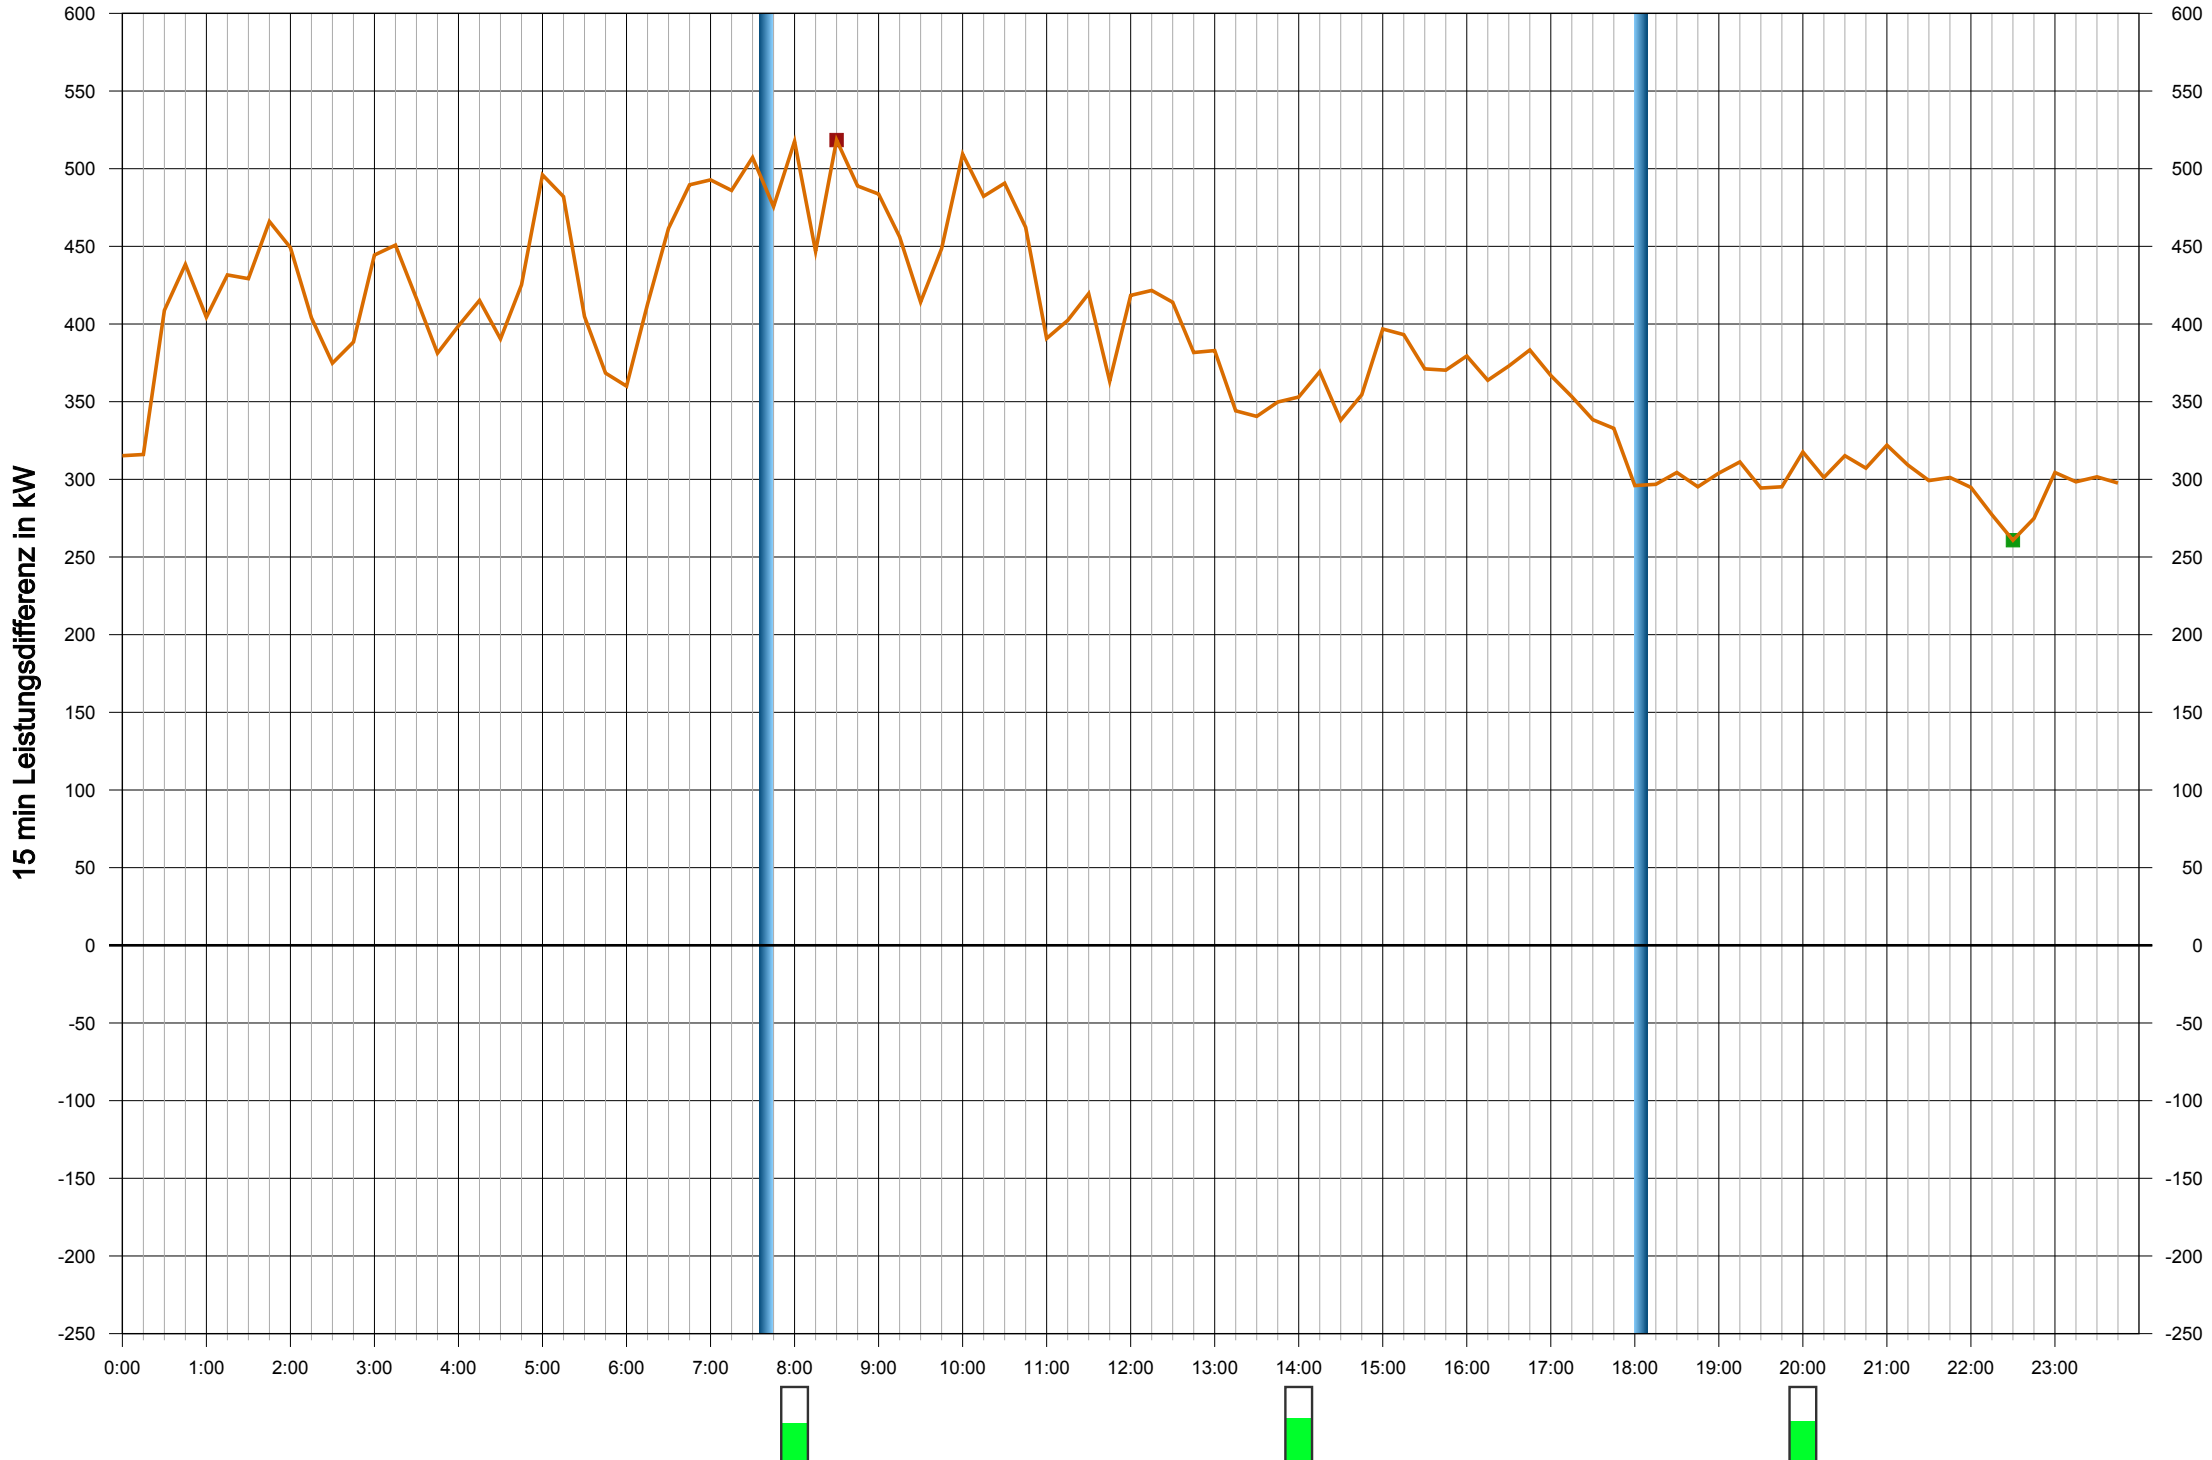


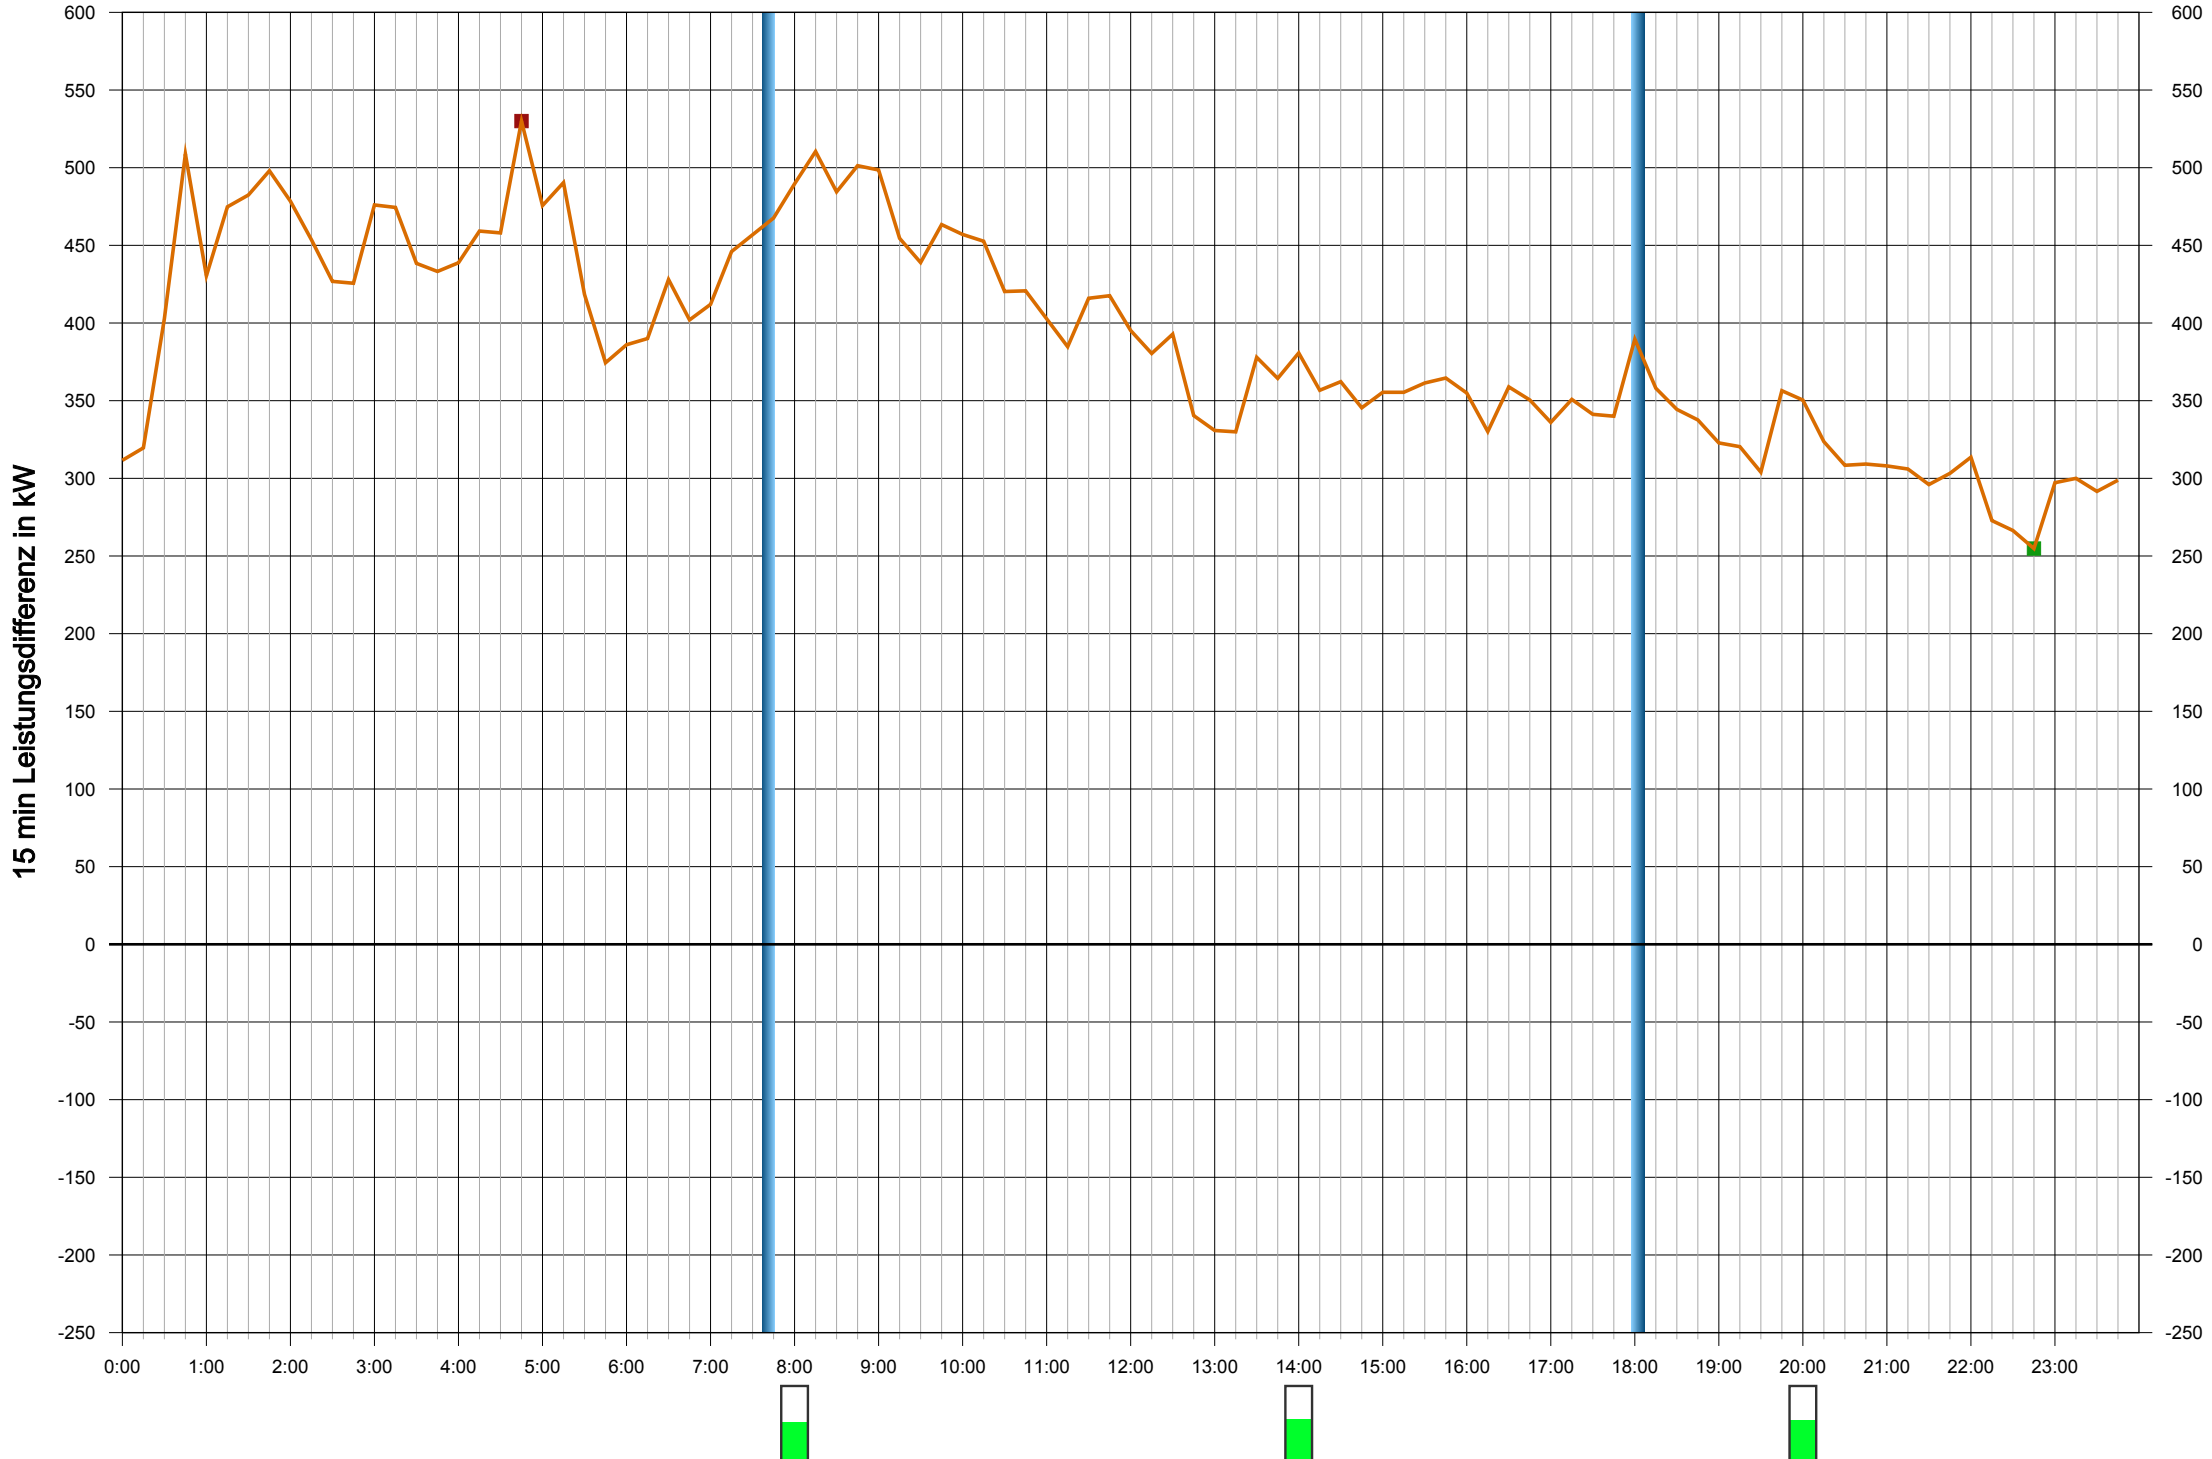


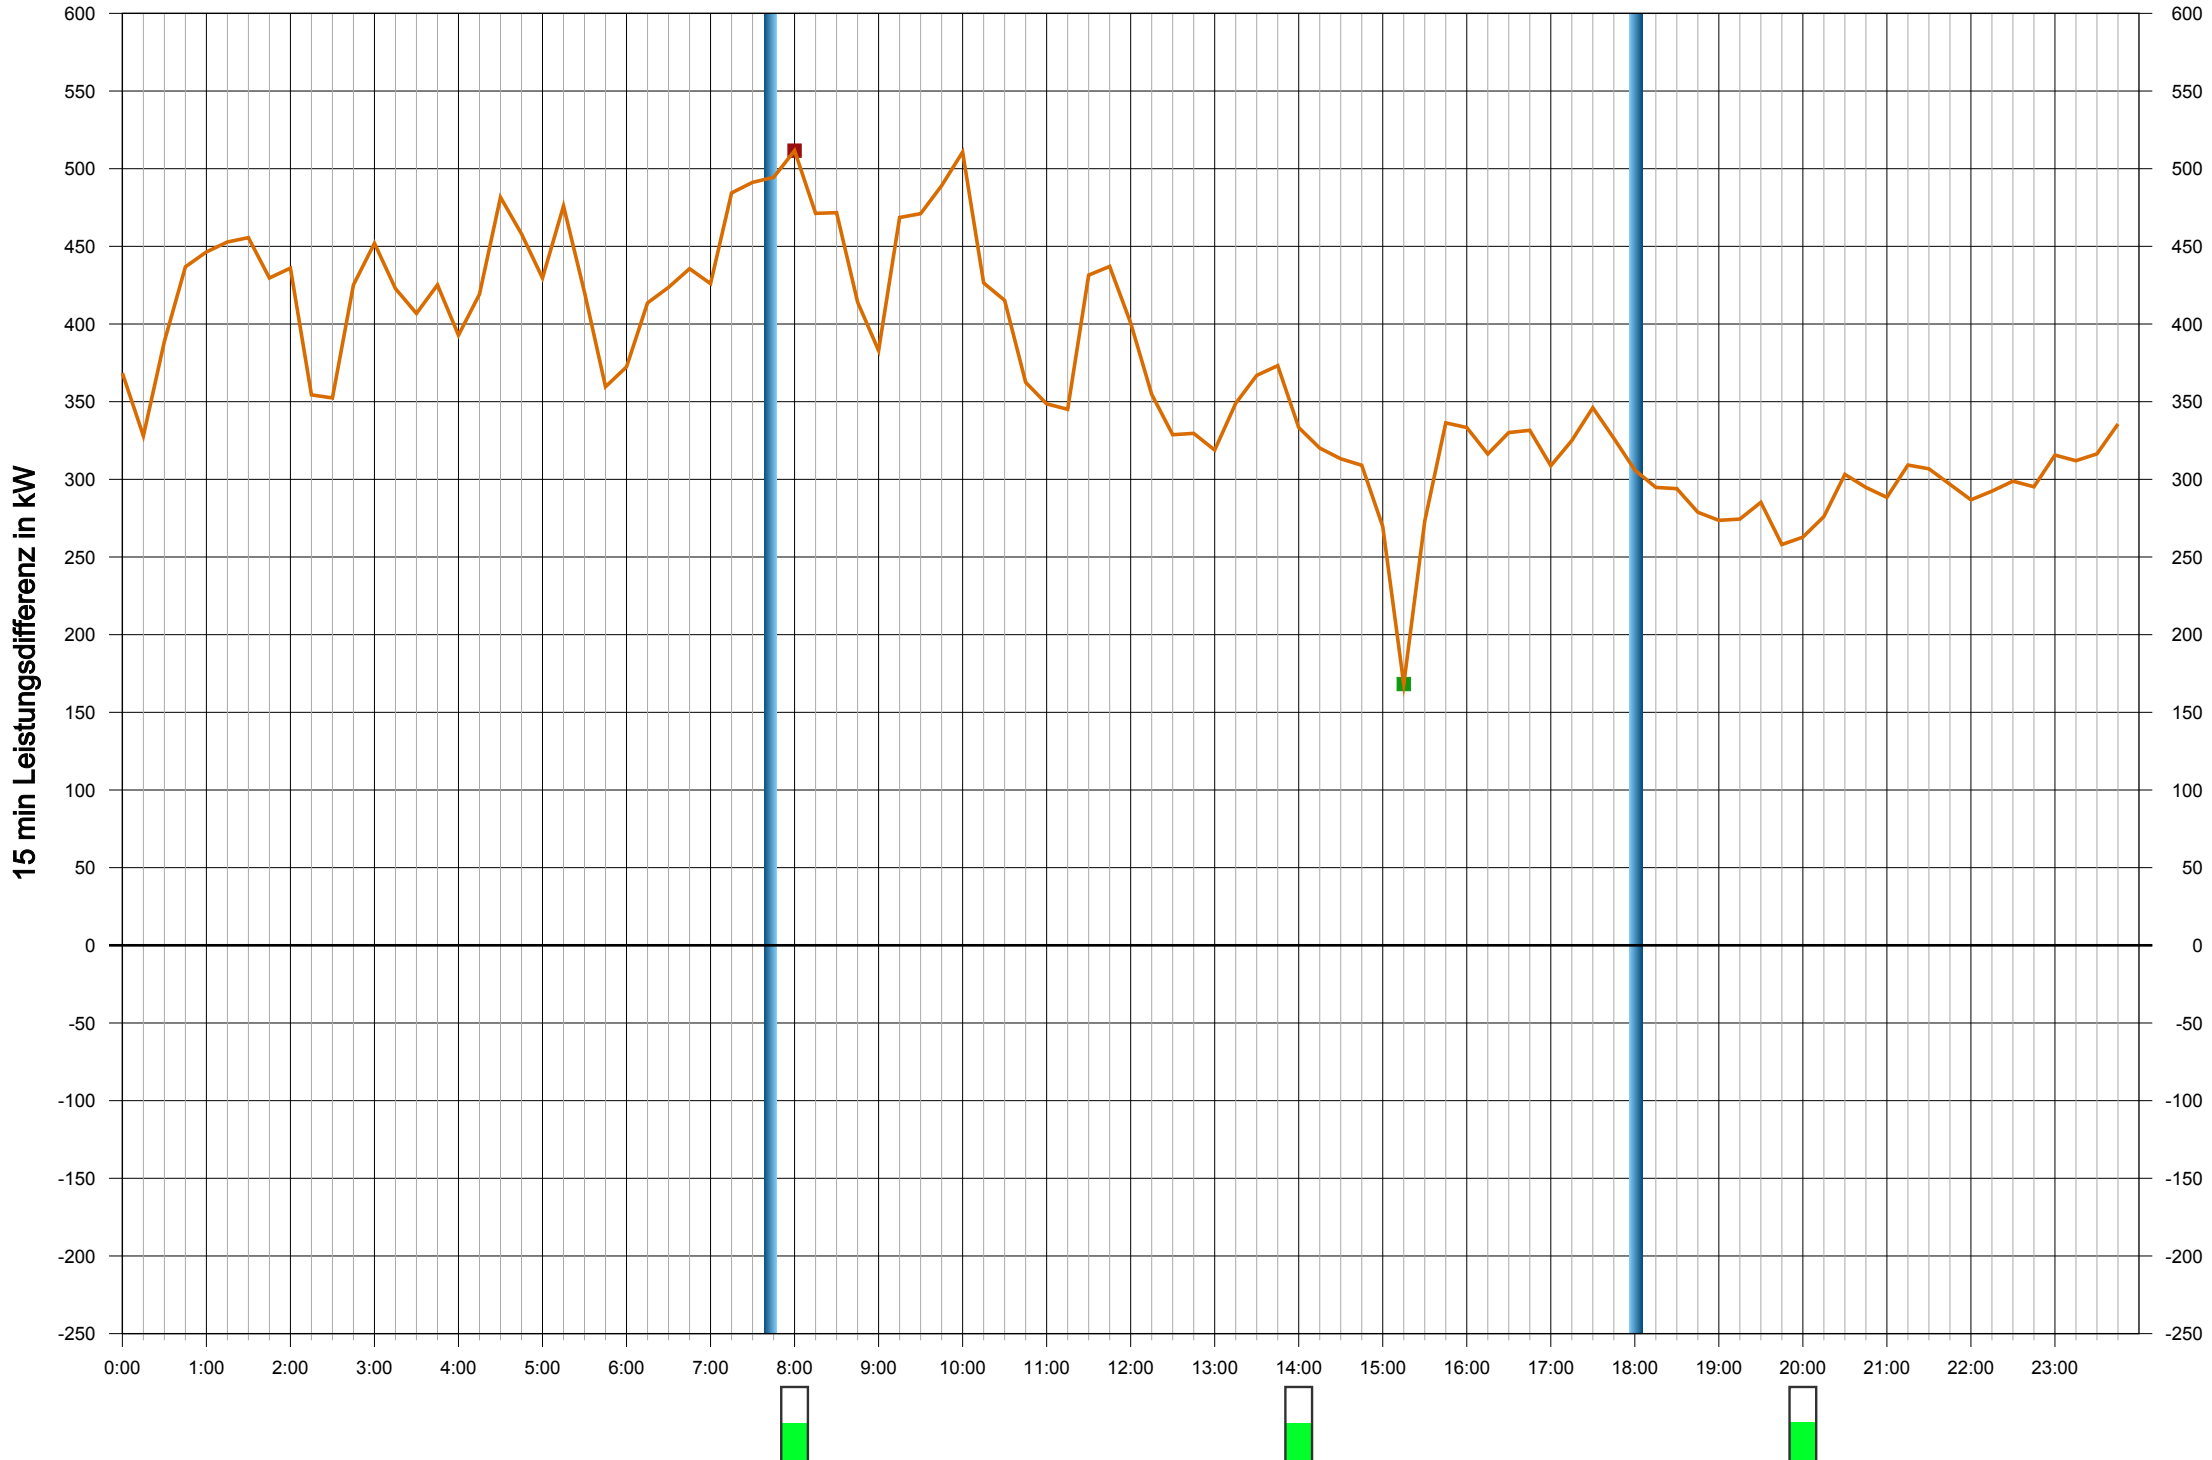

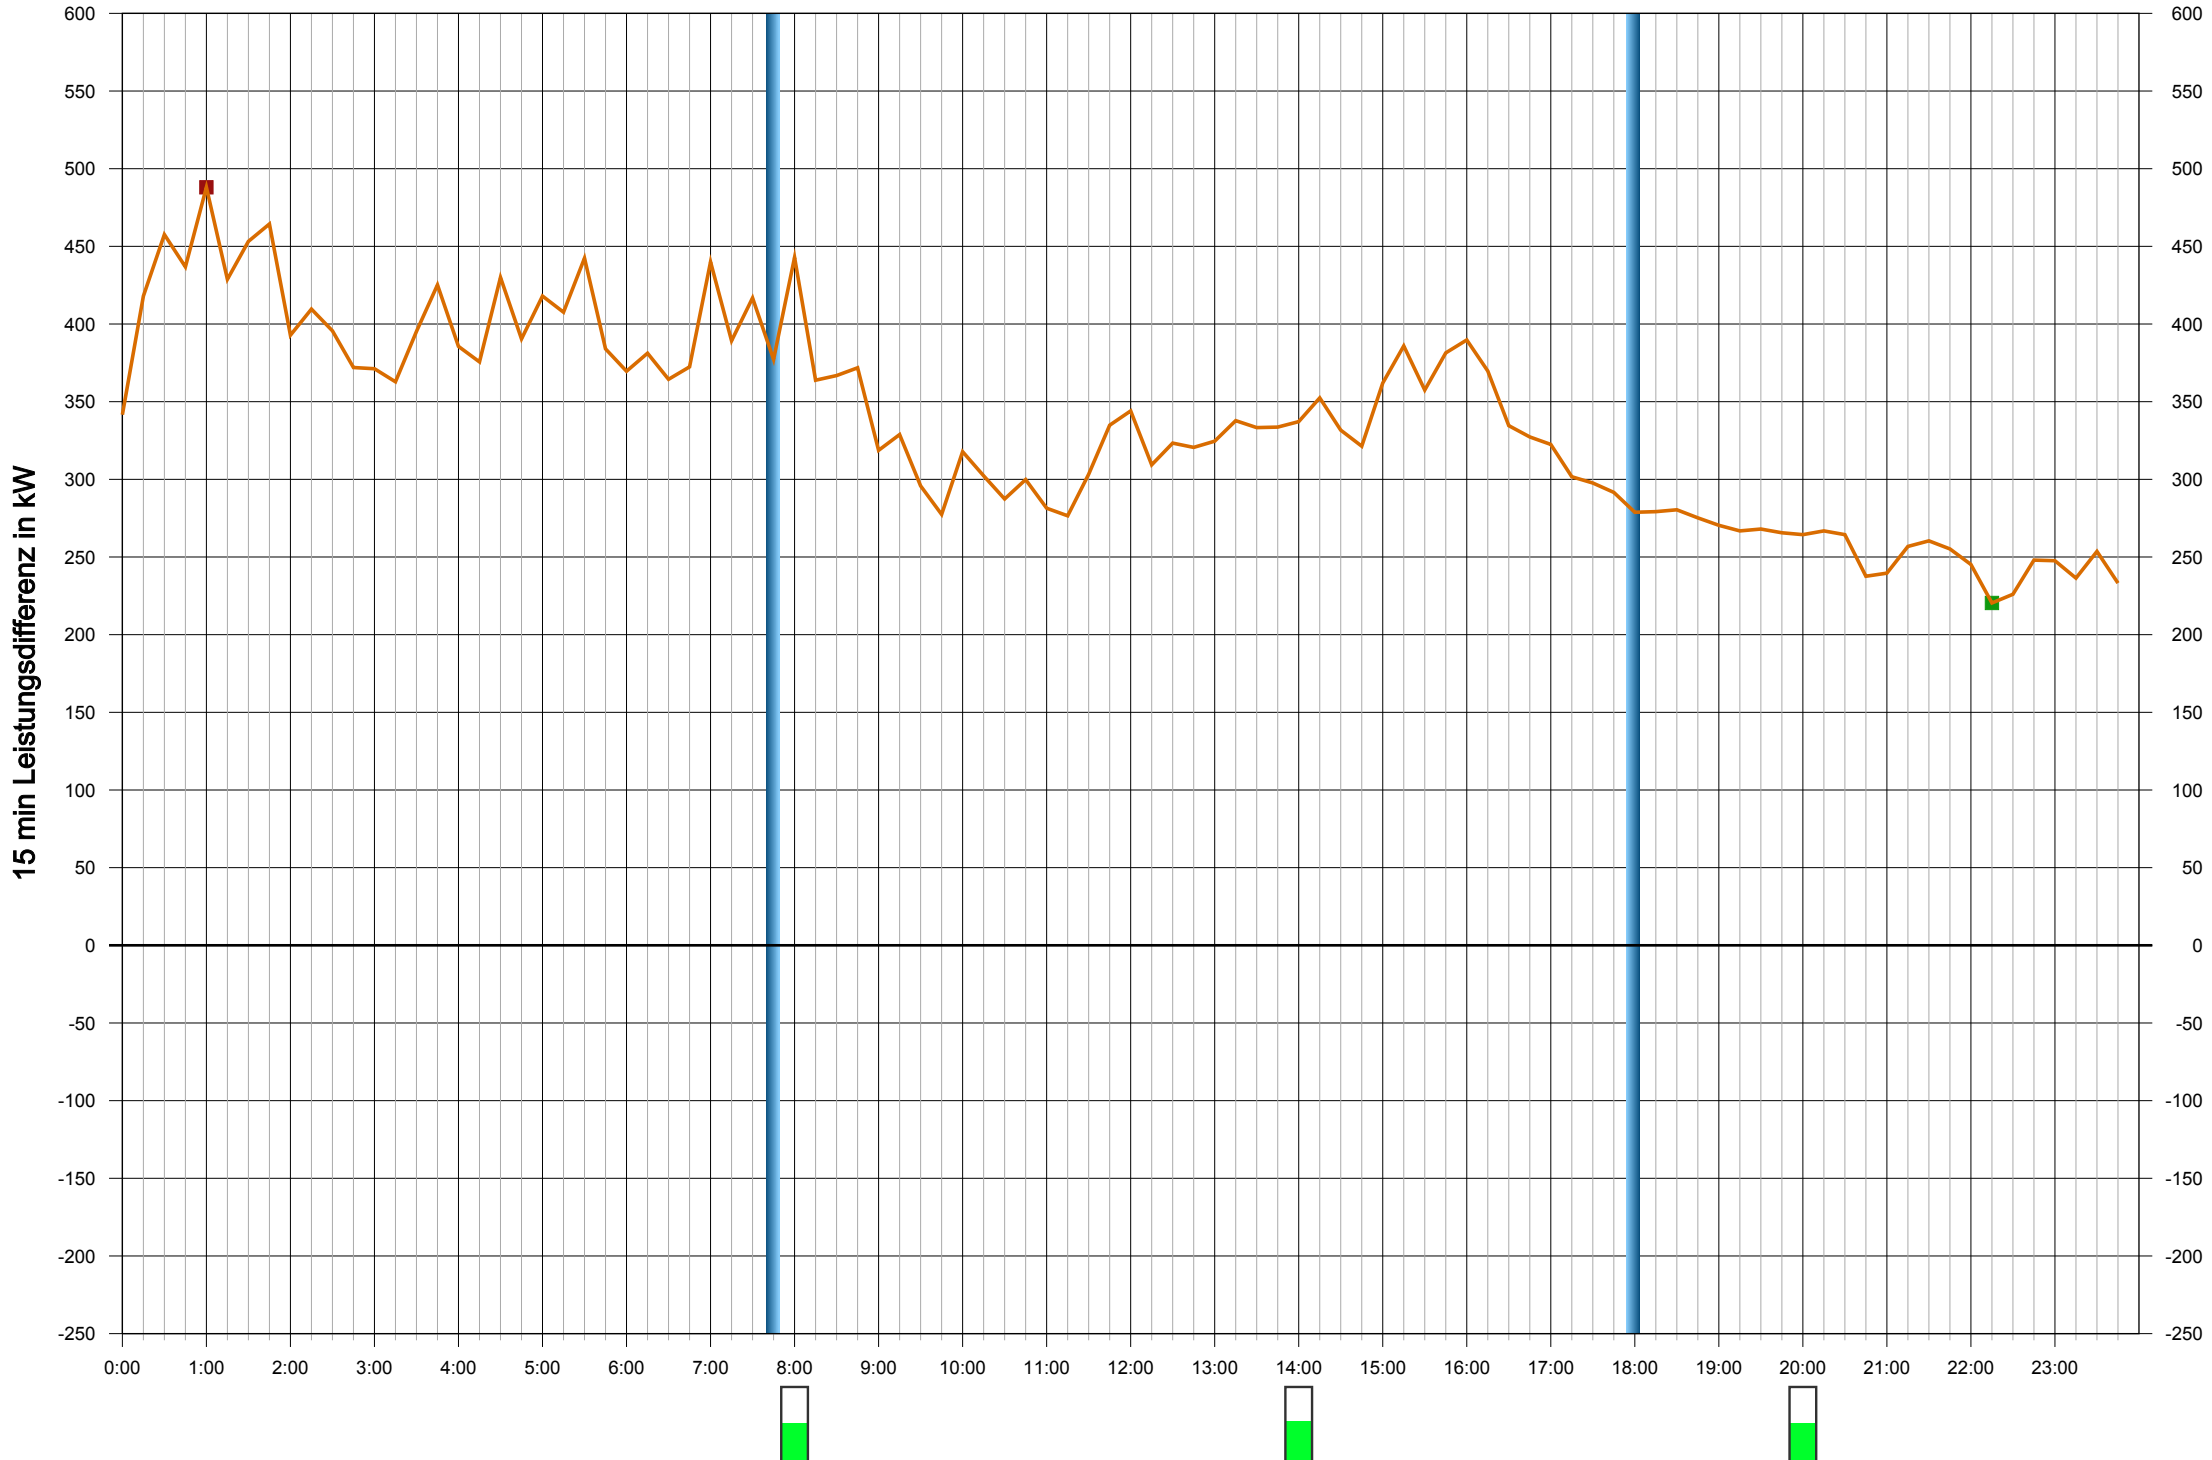

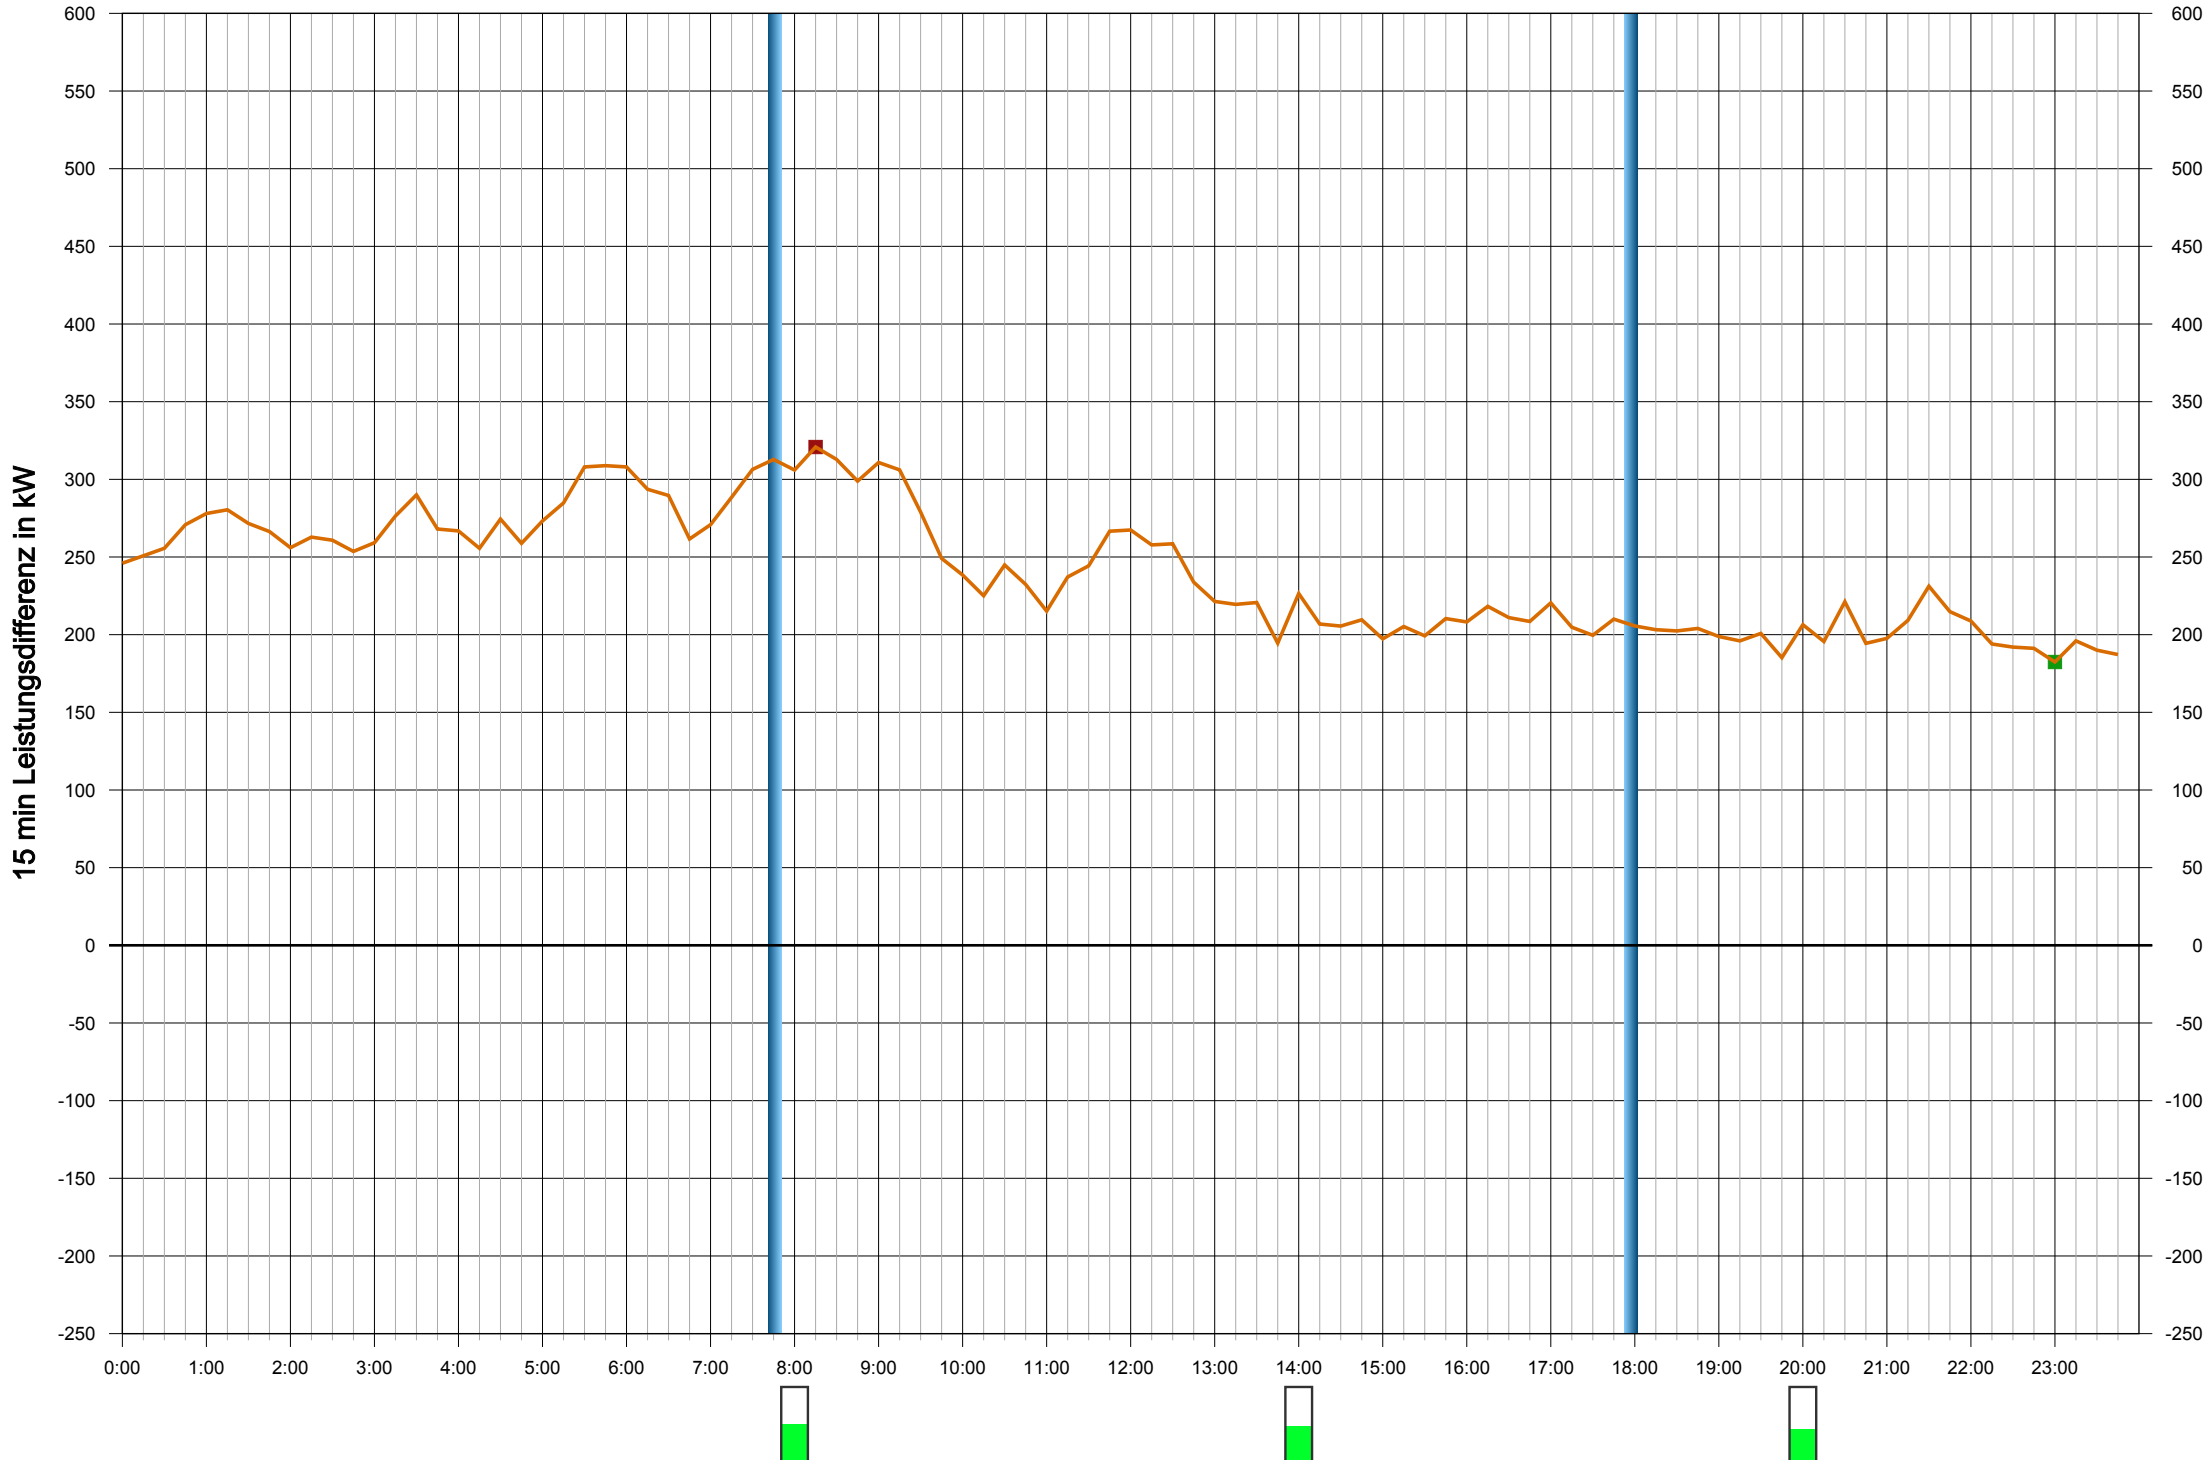

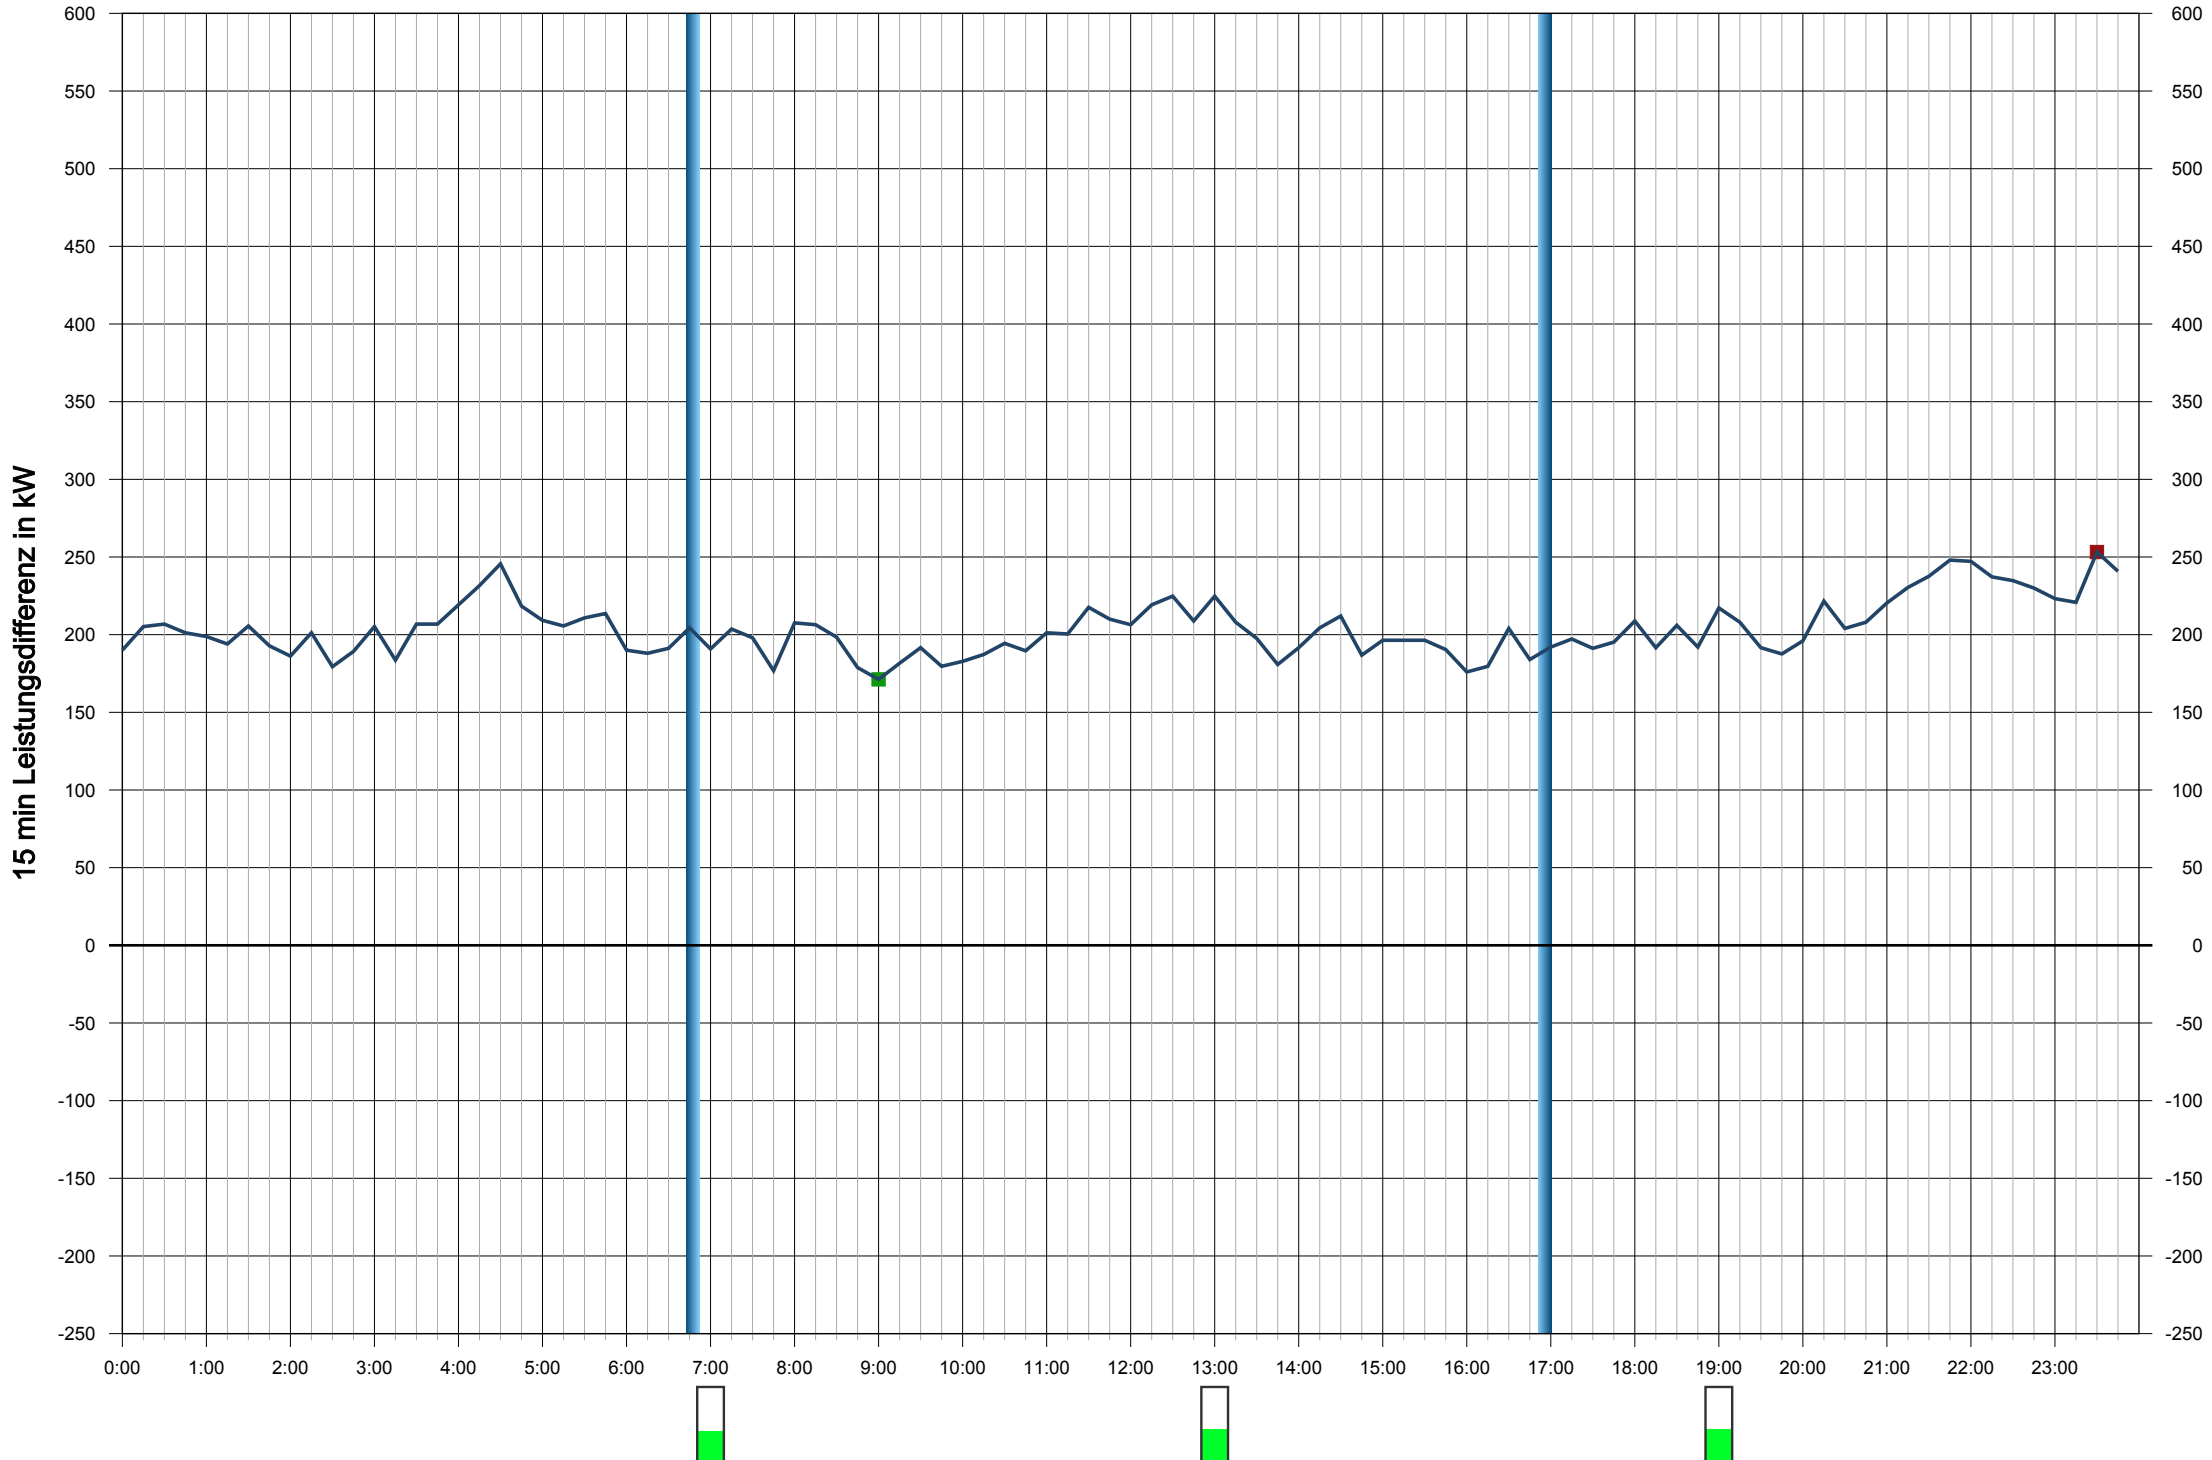


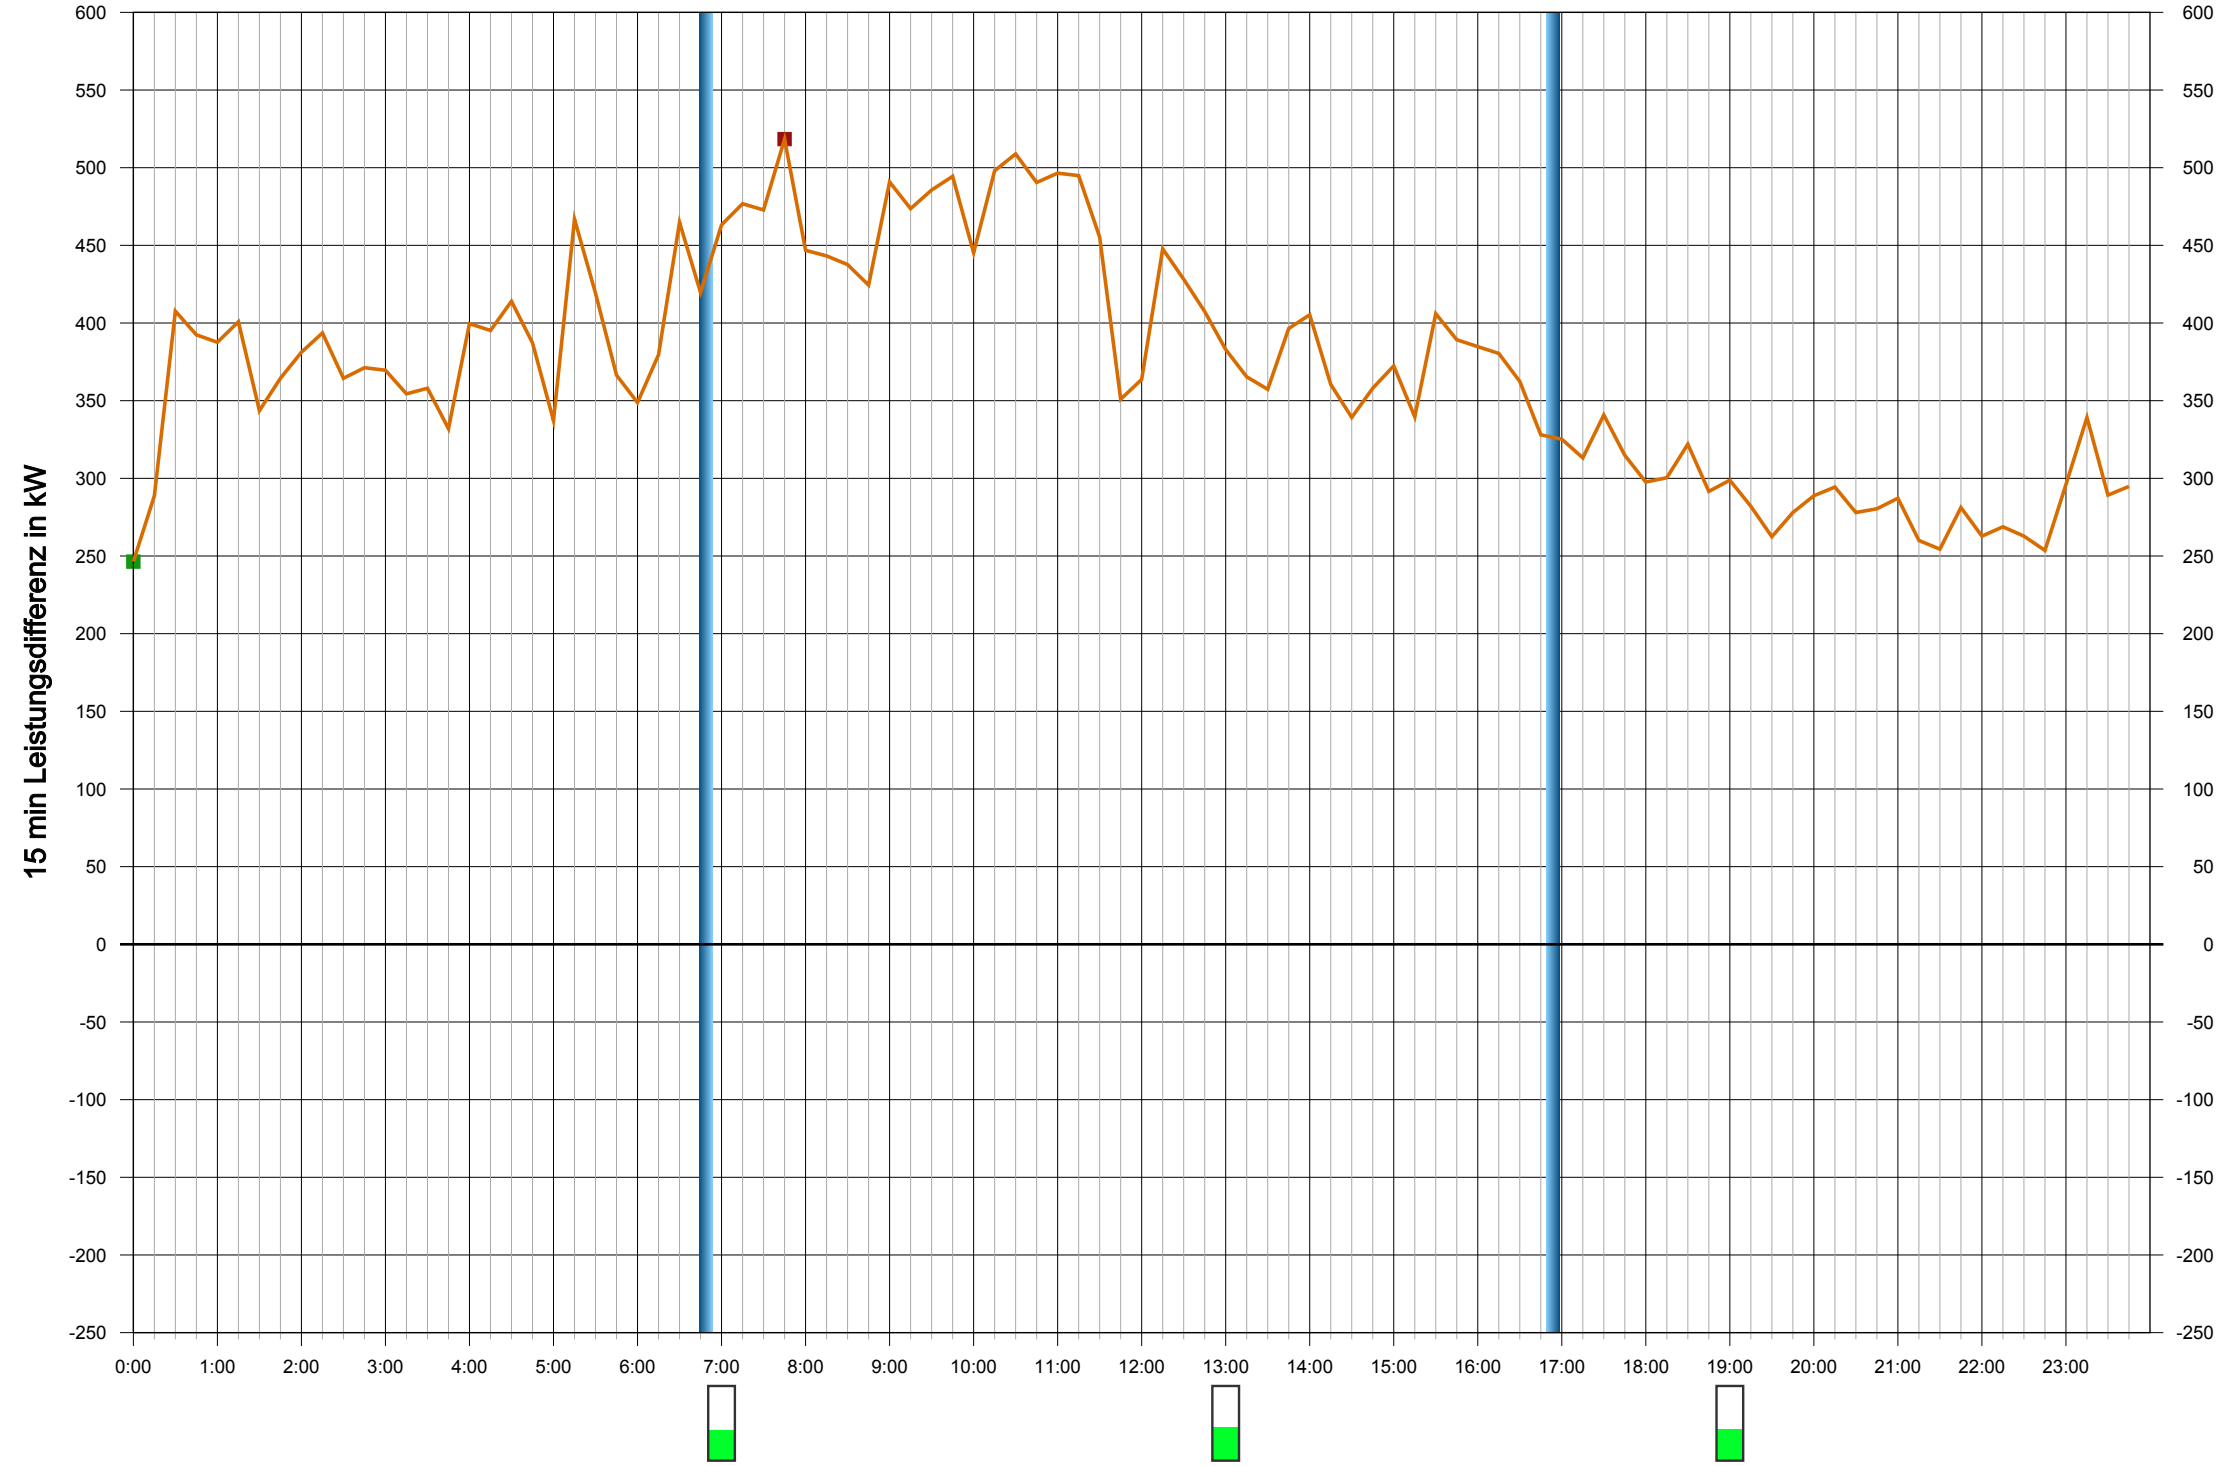




# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Di. 30.10.2012 (KW 44)


Tagesminimum: 280,4 kW, Tagesmittelwert: 381,7 kW, Tagesmaximum: 502,8 kW, Tagesbedarf: 9.445 kWh (1.322 €)

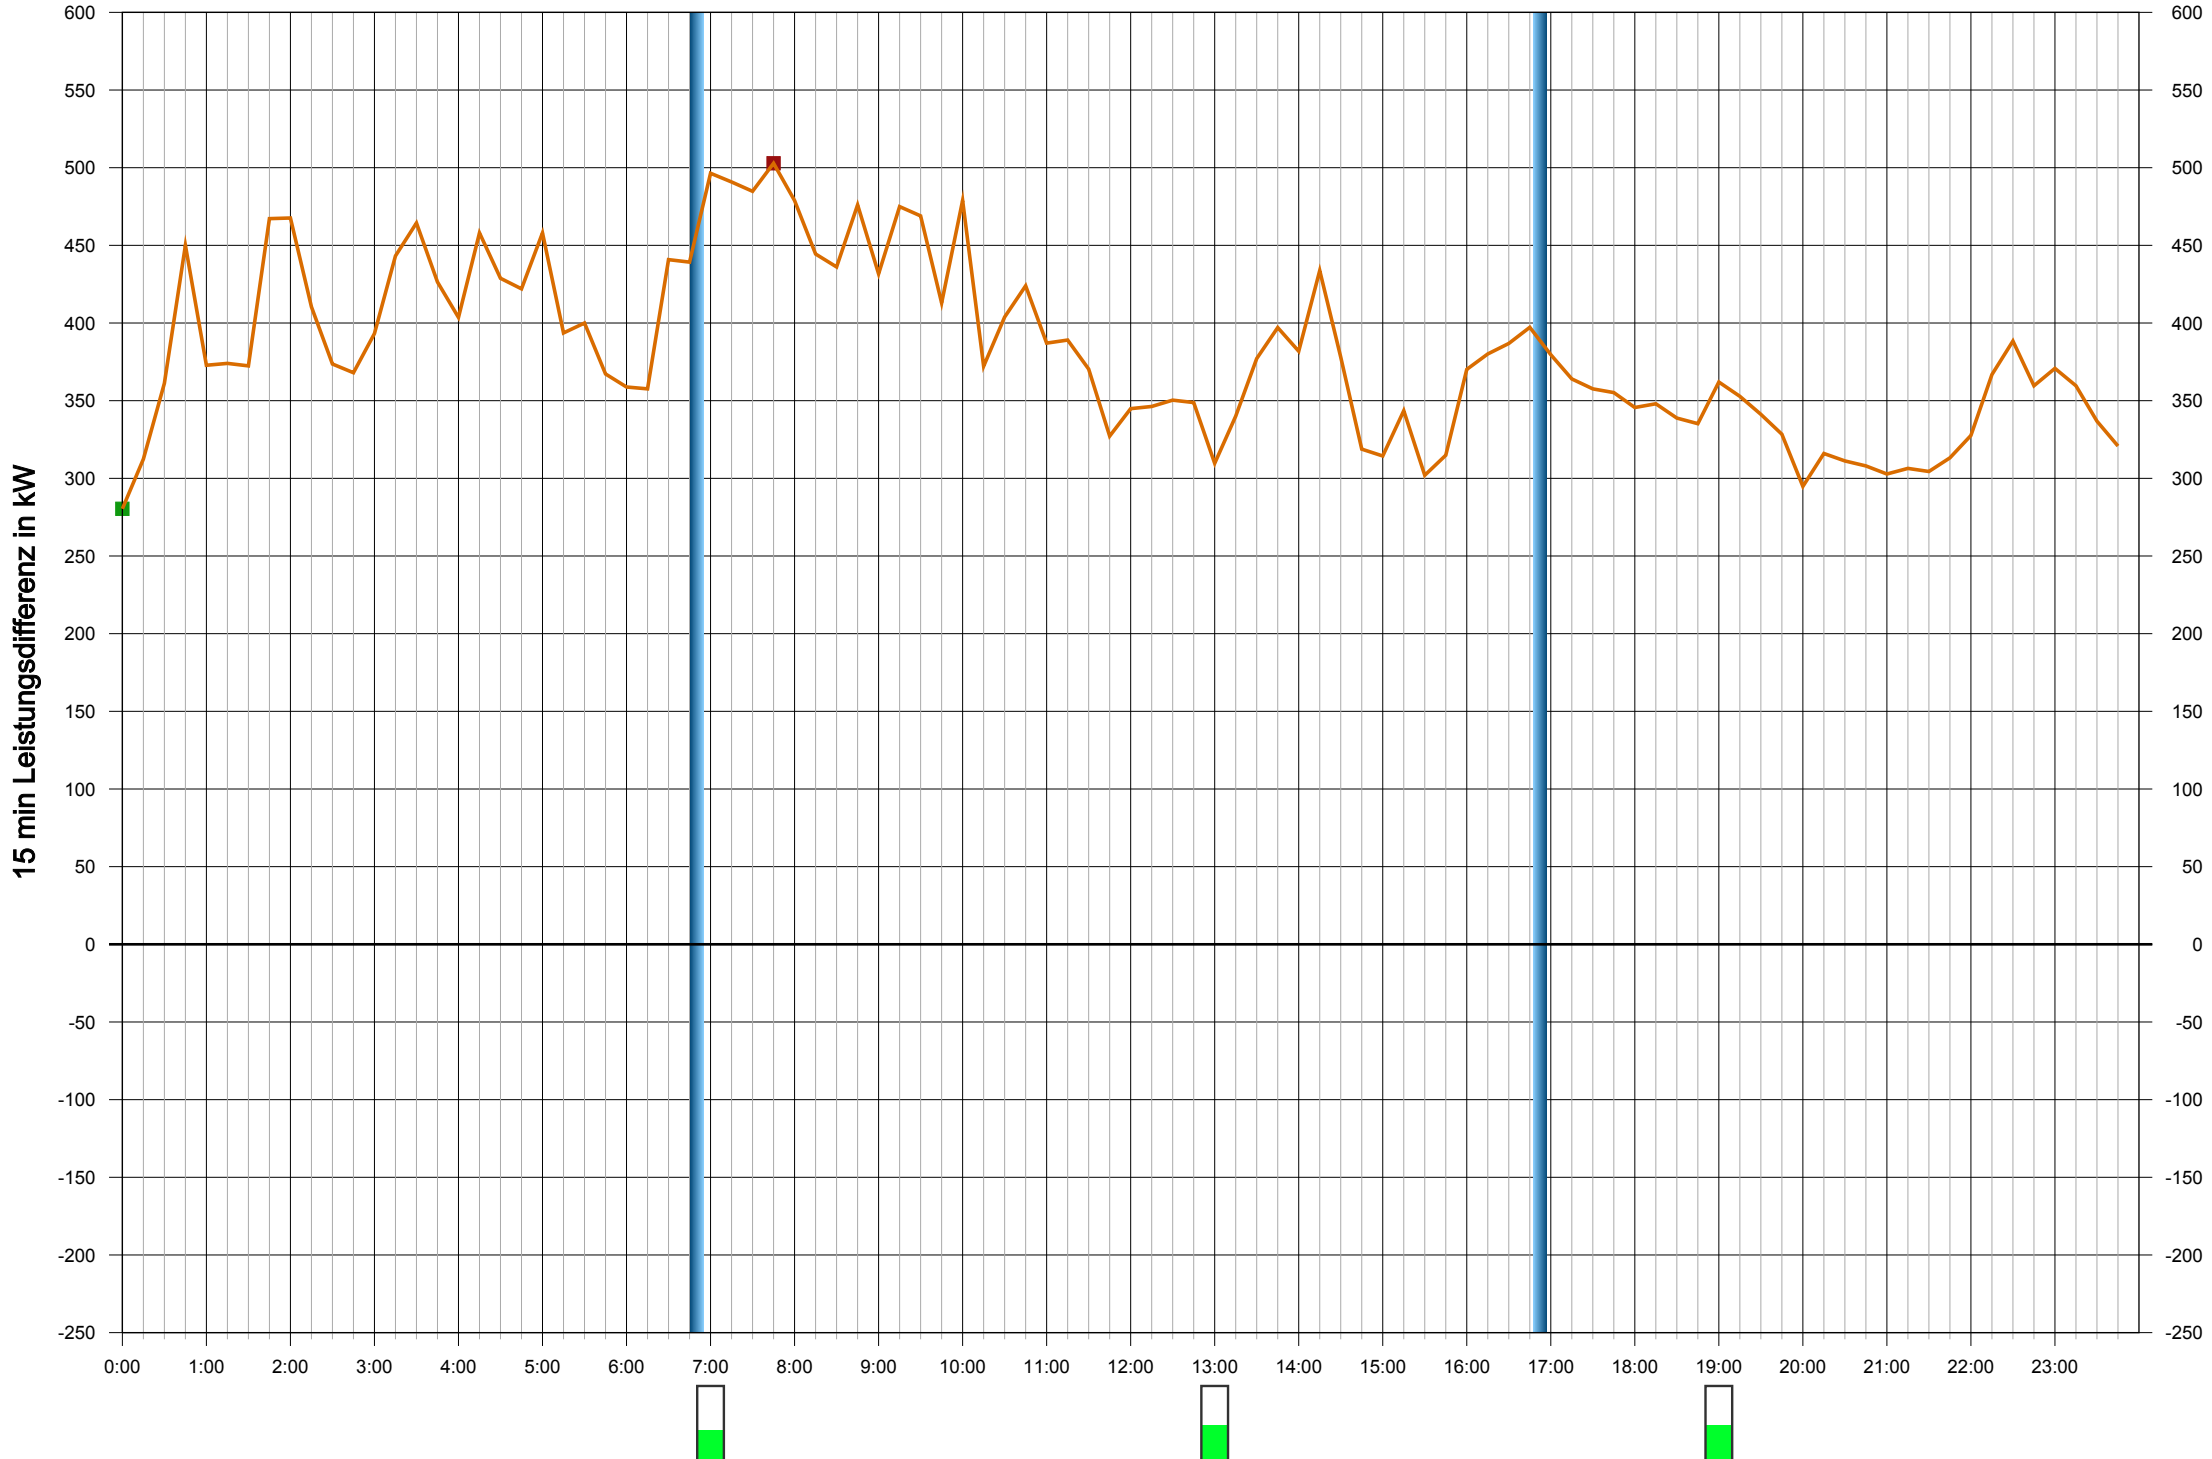



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mi. 31.10.2012 (KW 44)


Tagesminimum: 120,5 kW, Tagesmittelwert: 323,3 kW, Tagesmaximum: 490,0 kW, Tagesbedarf: 9.489 kWh (1.328 €)

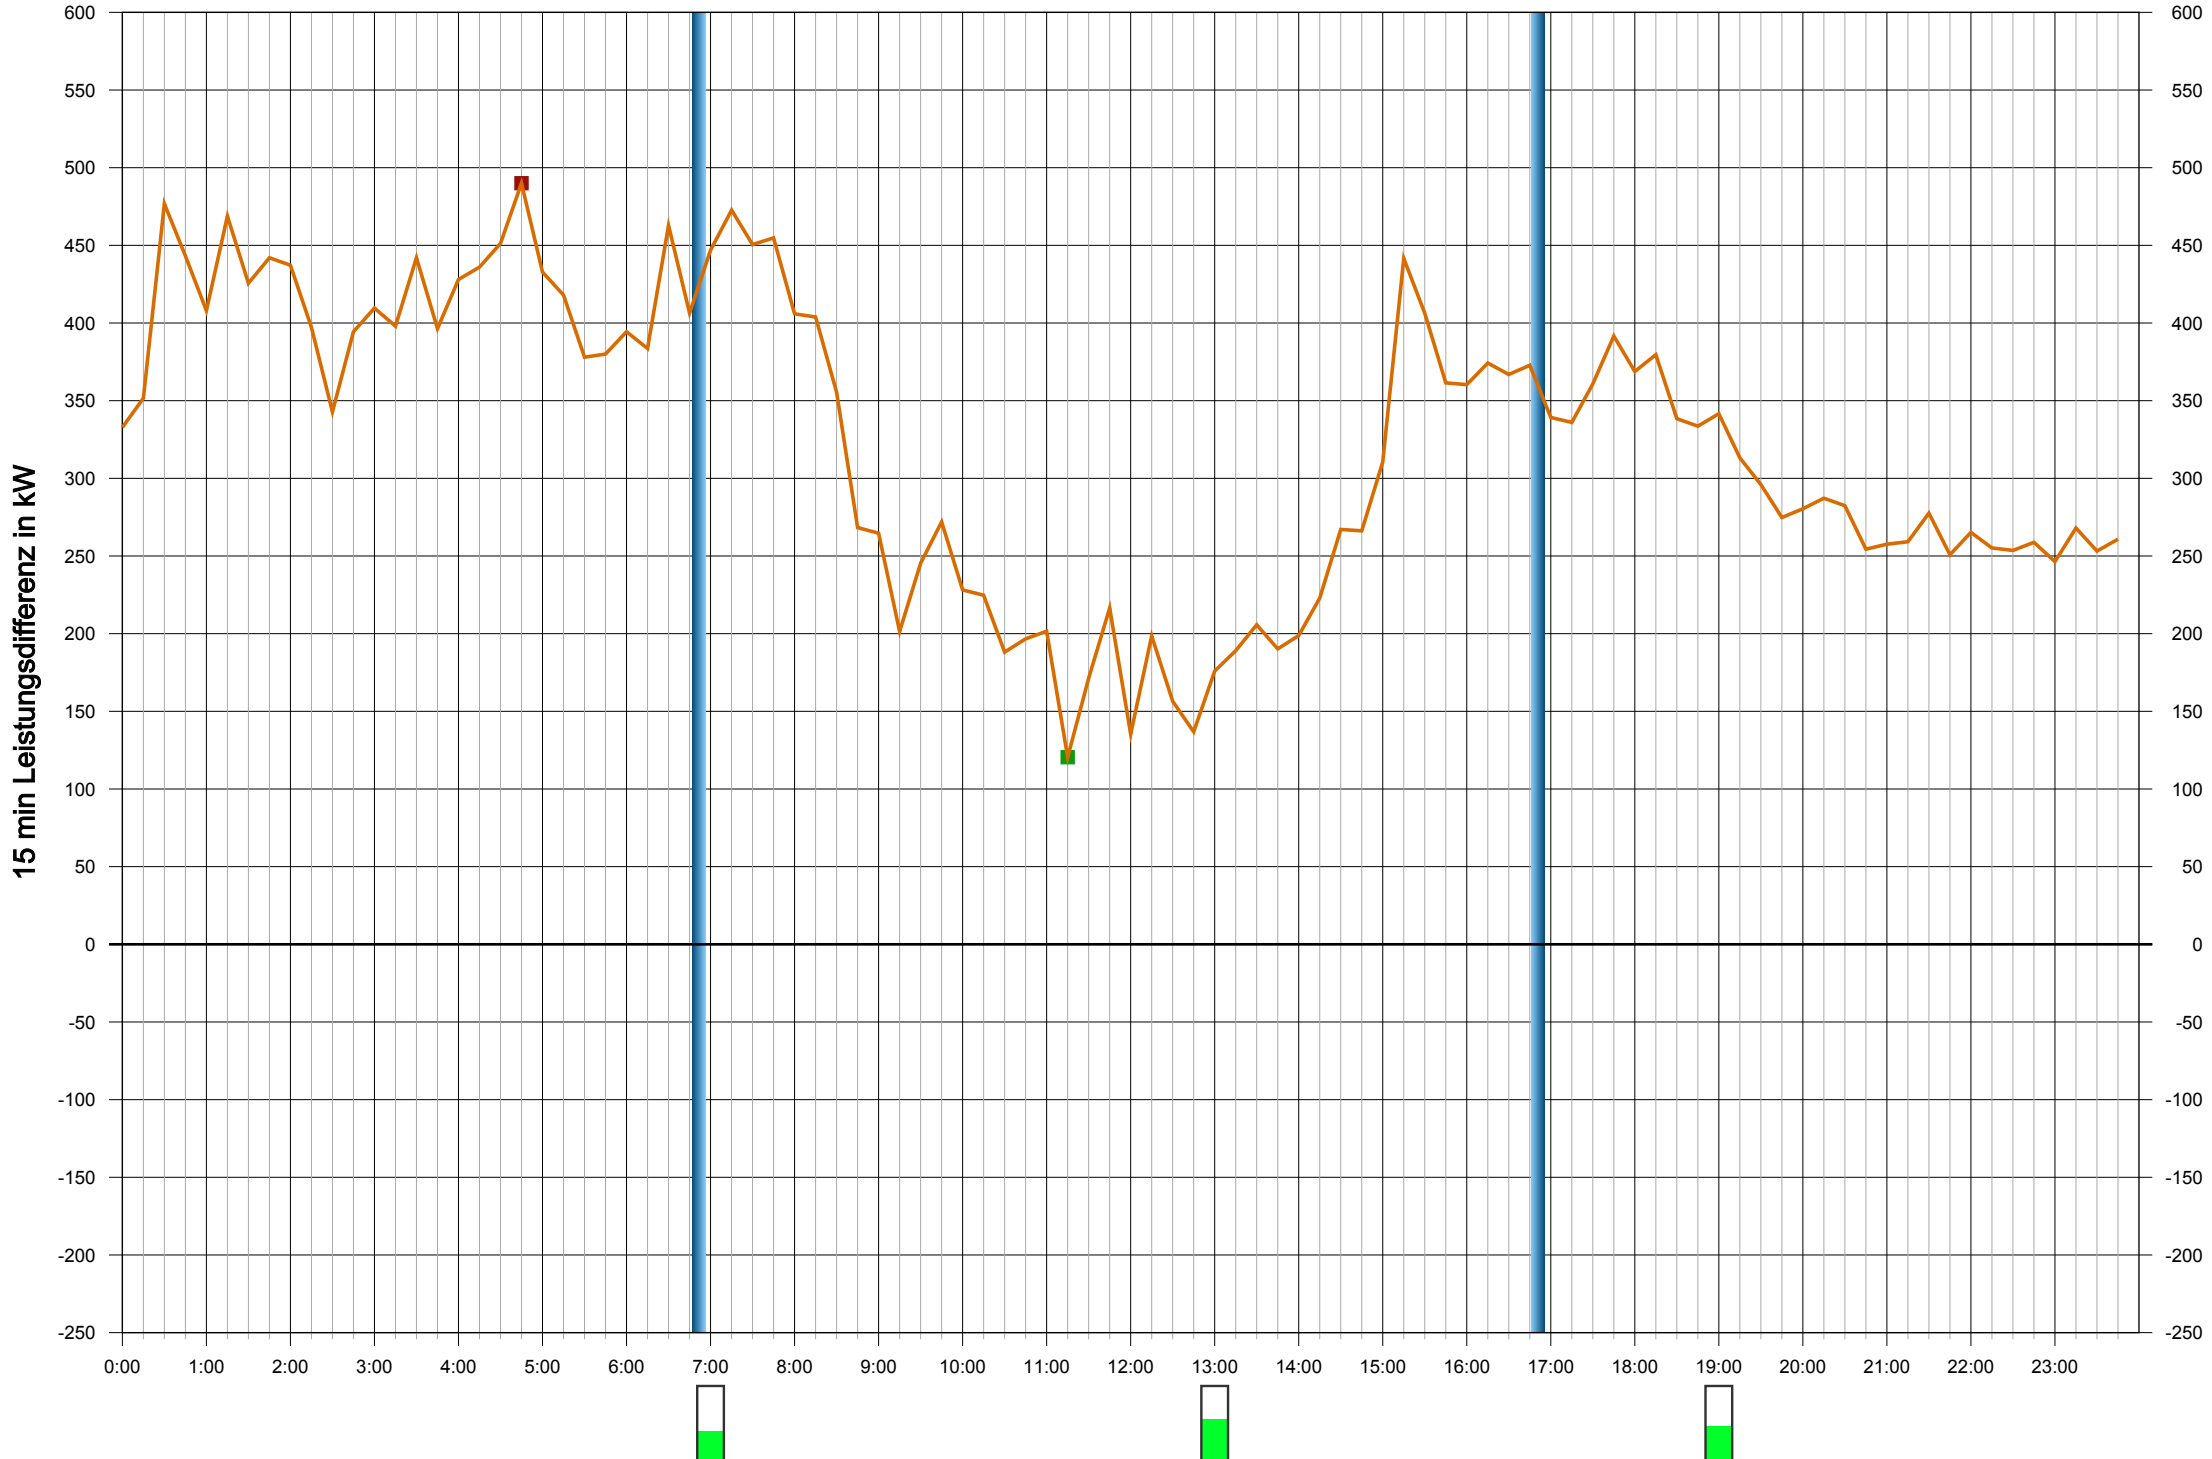


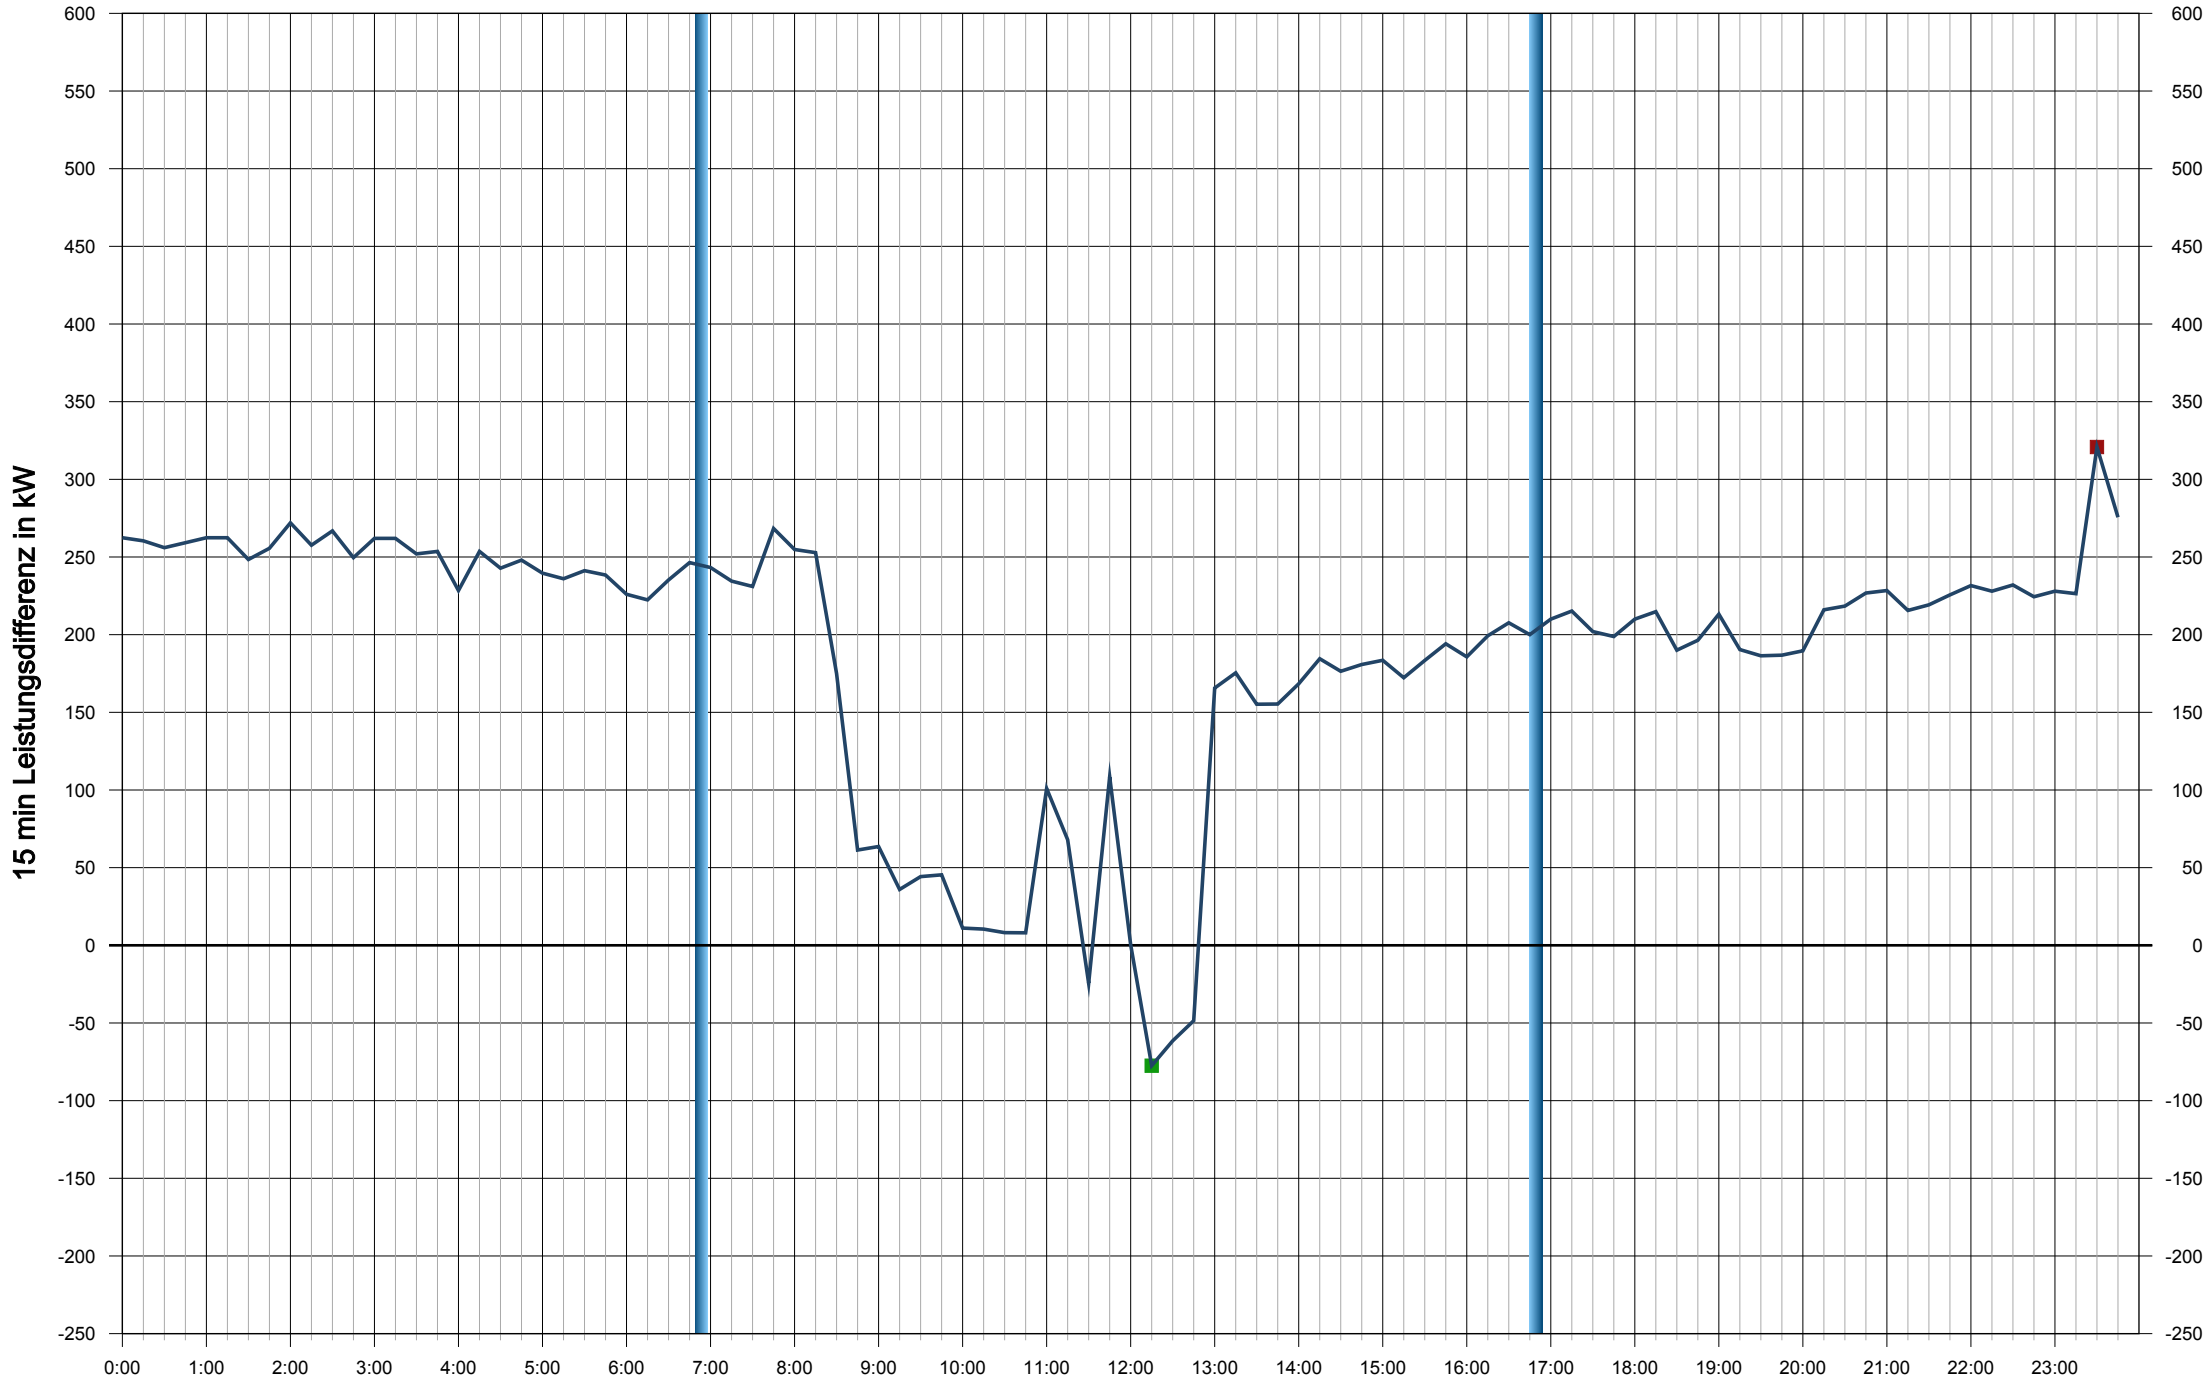

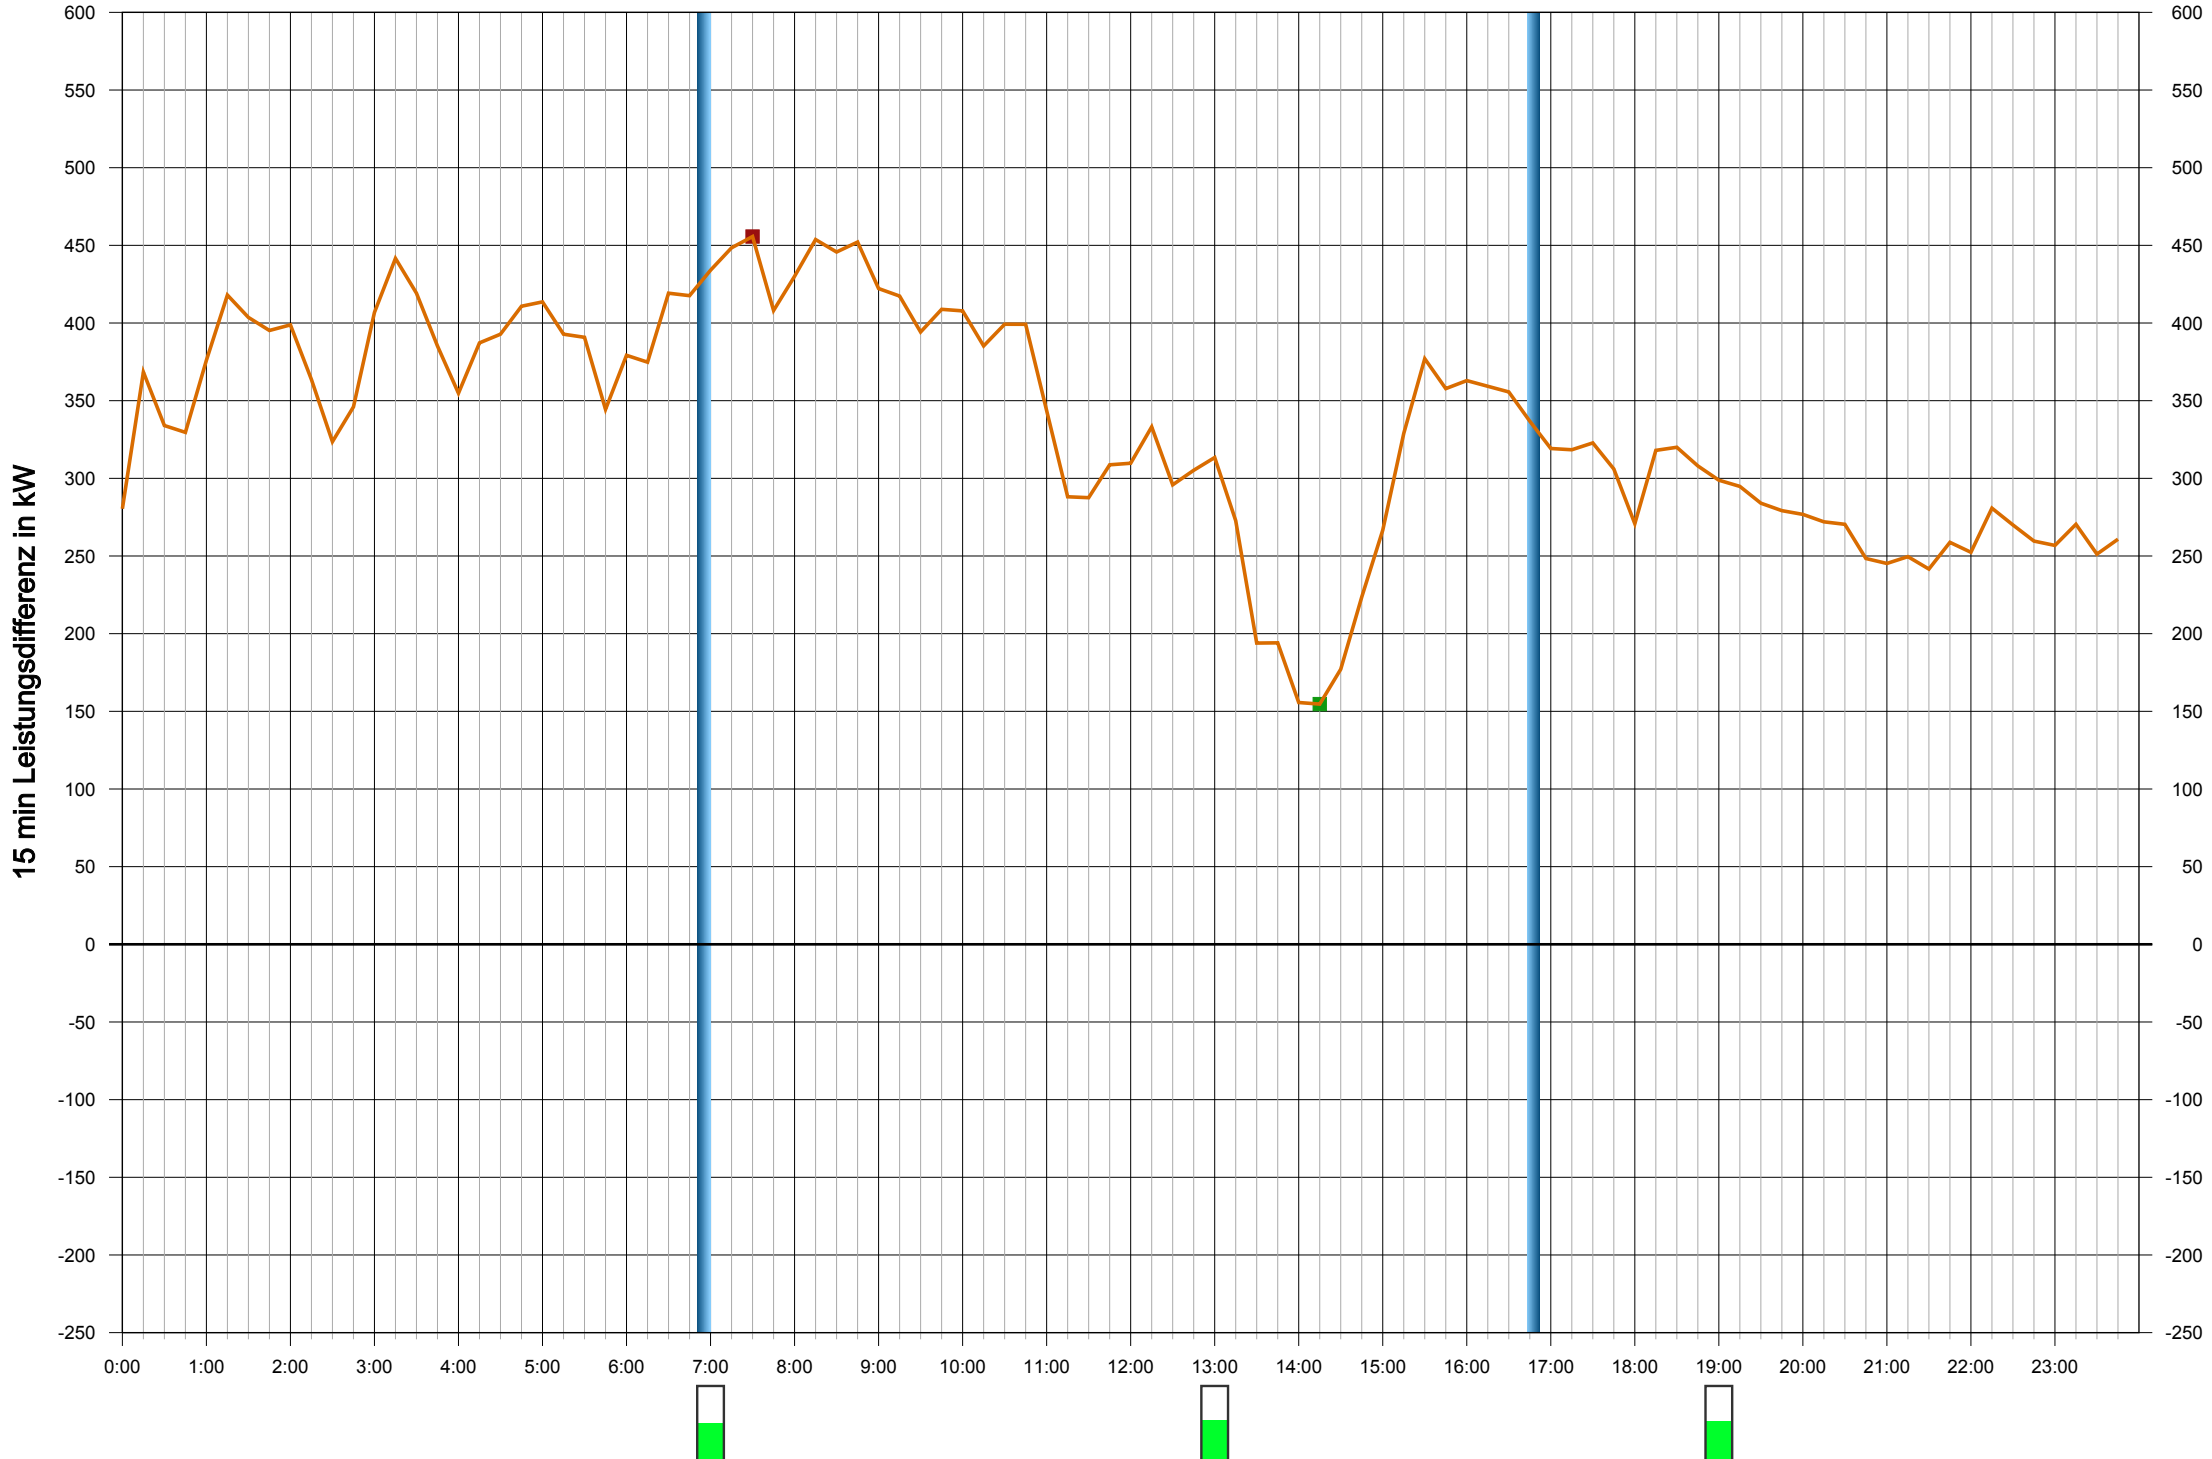

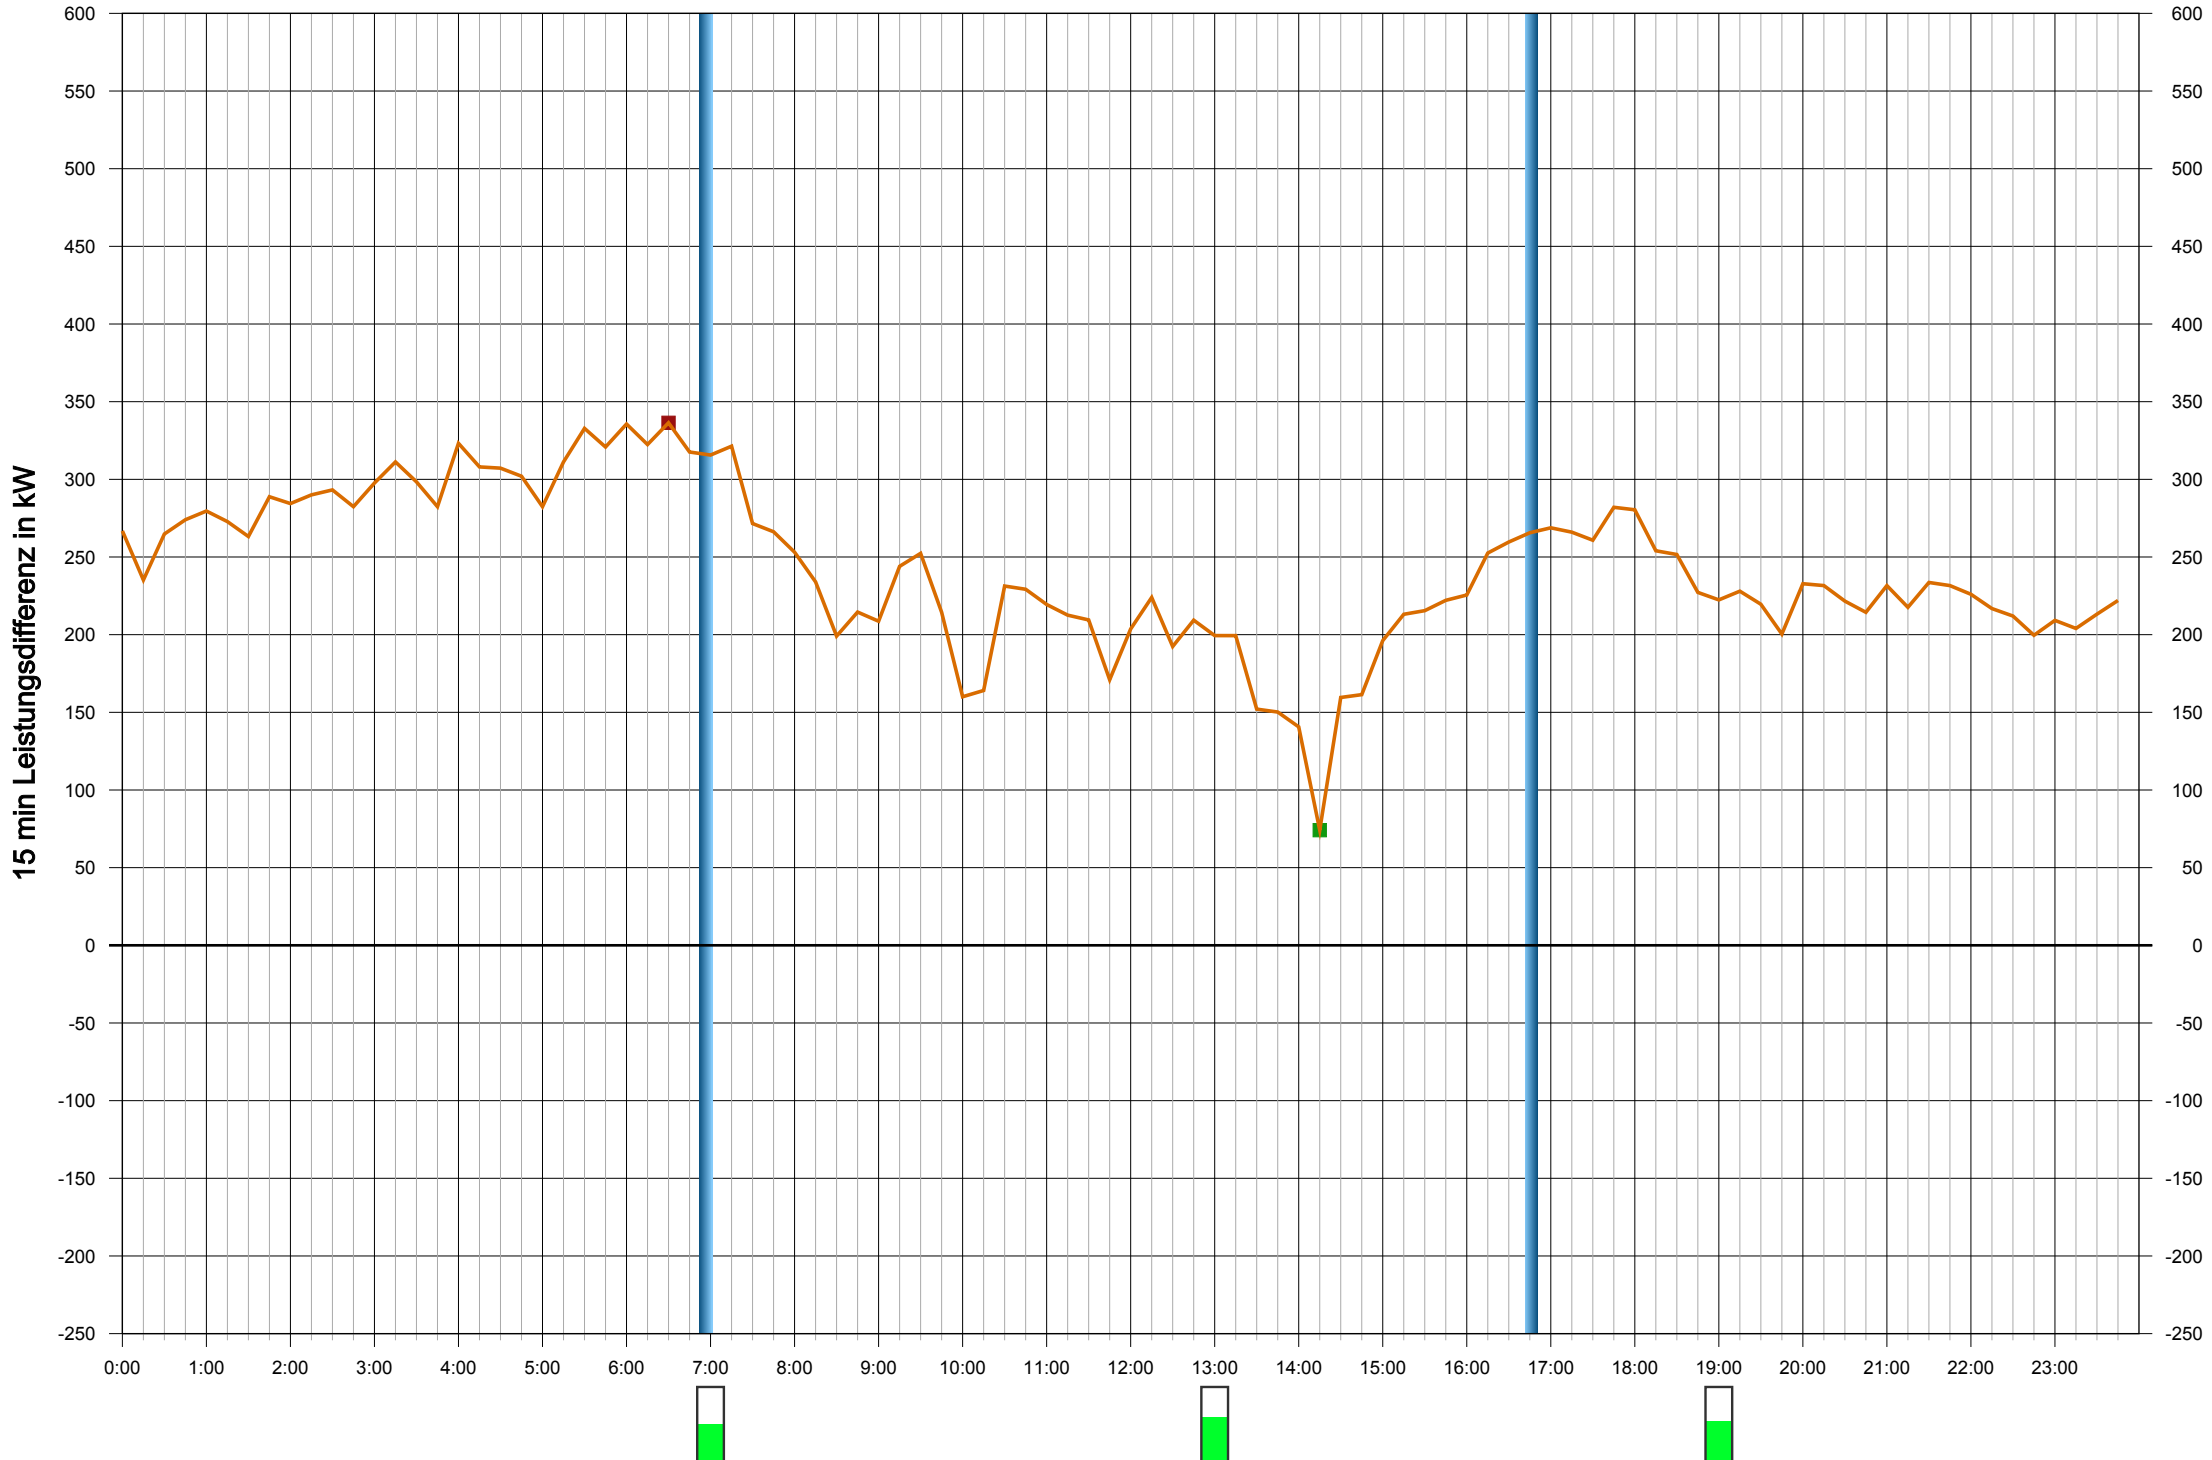


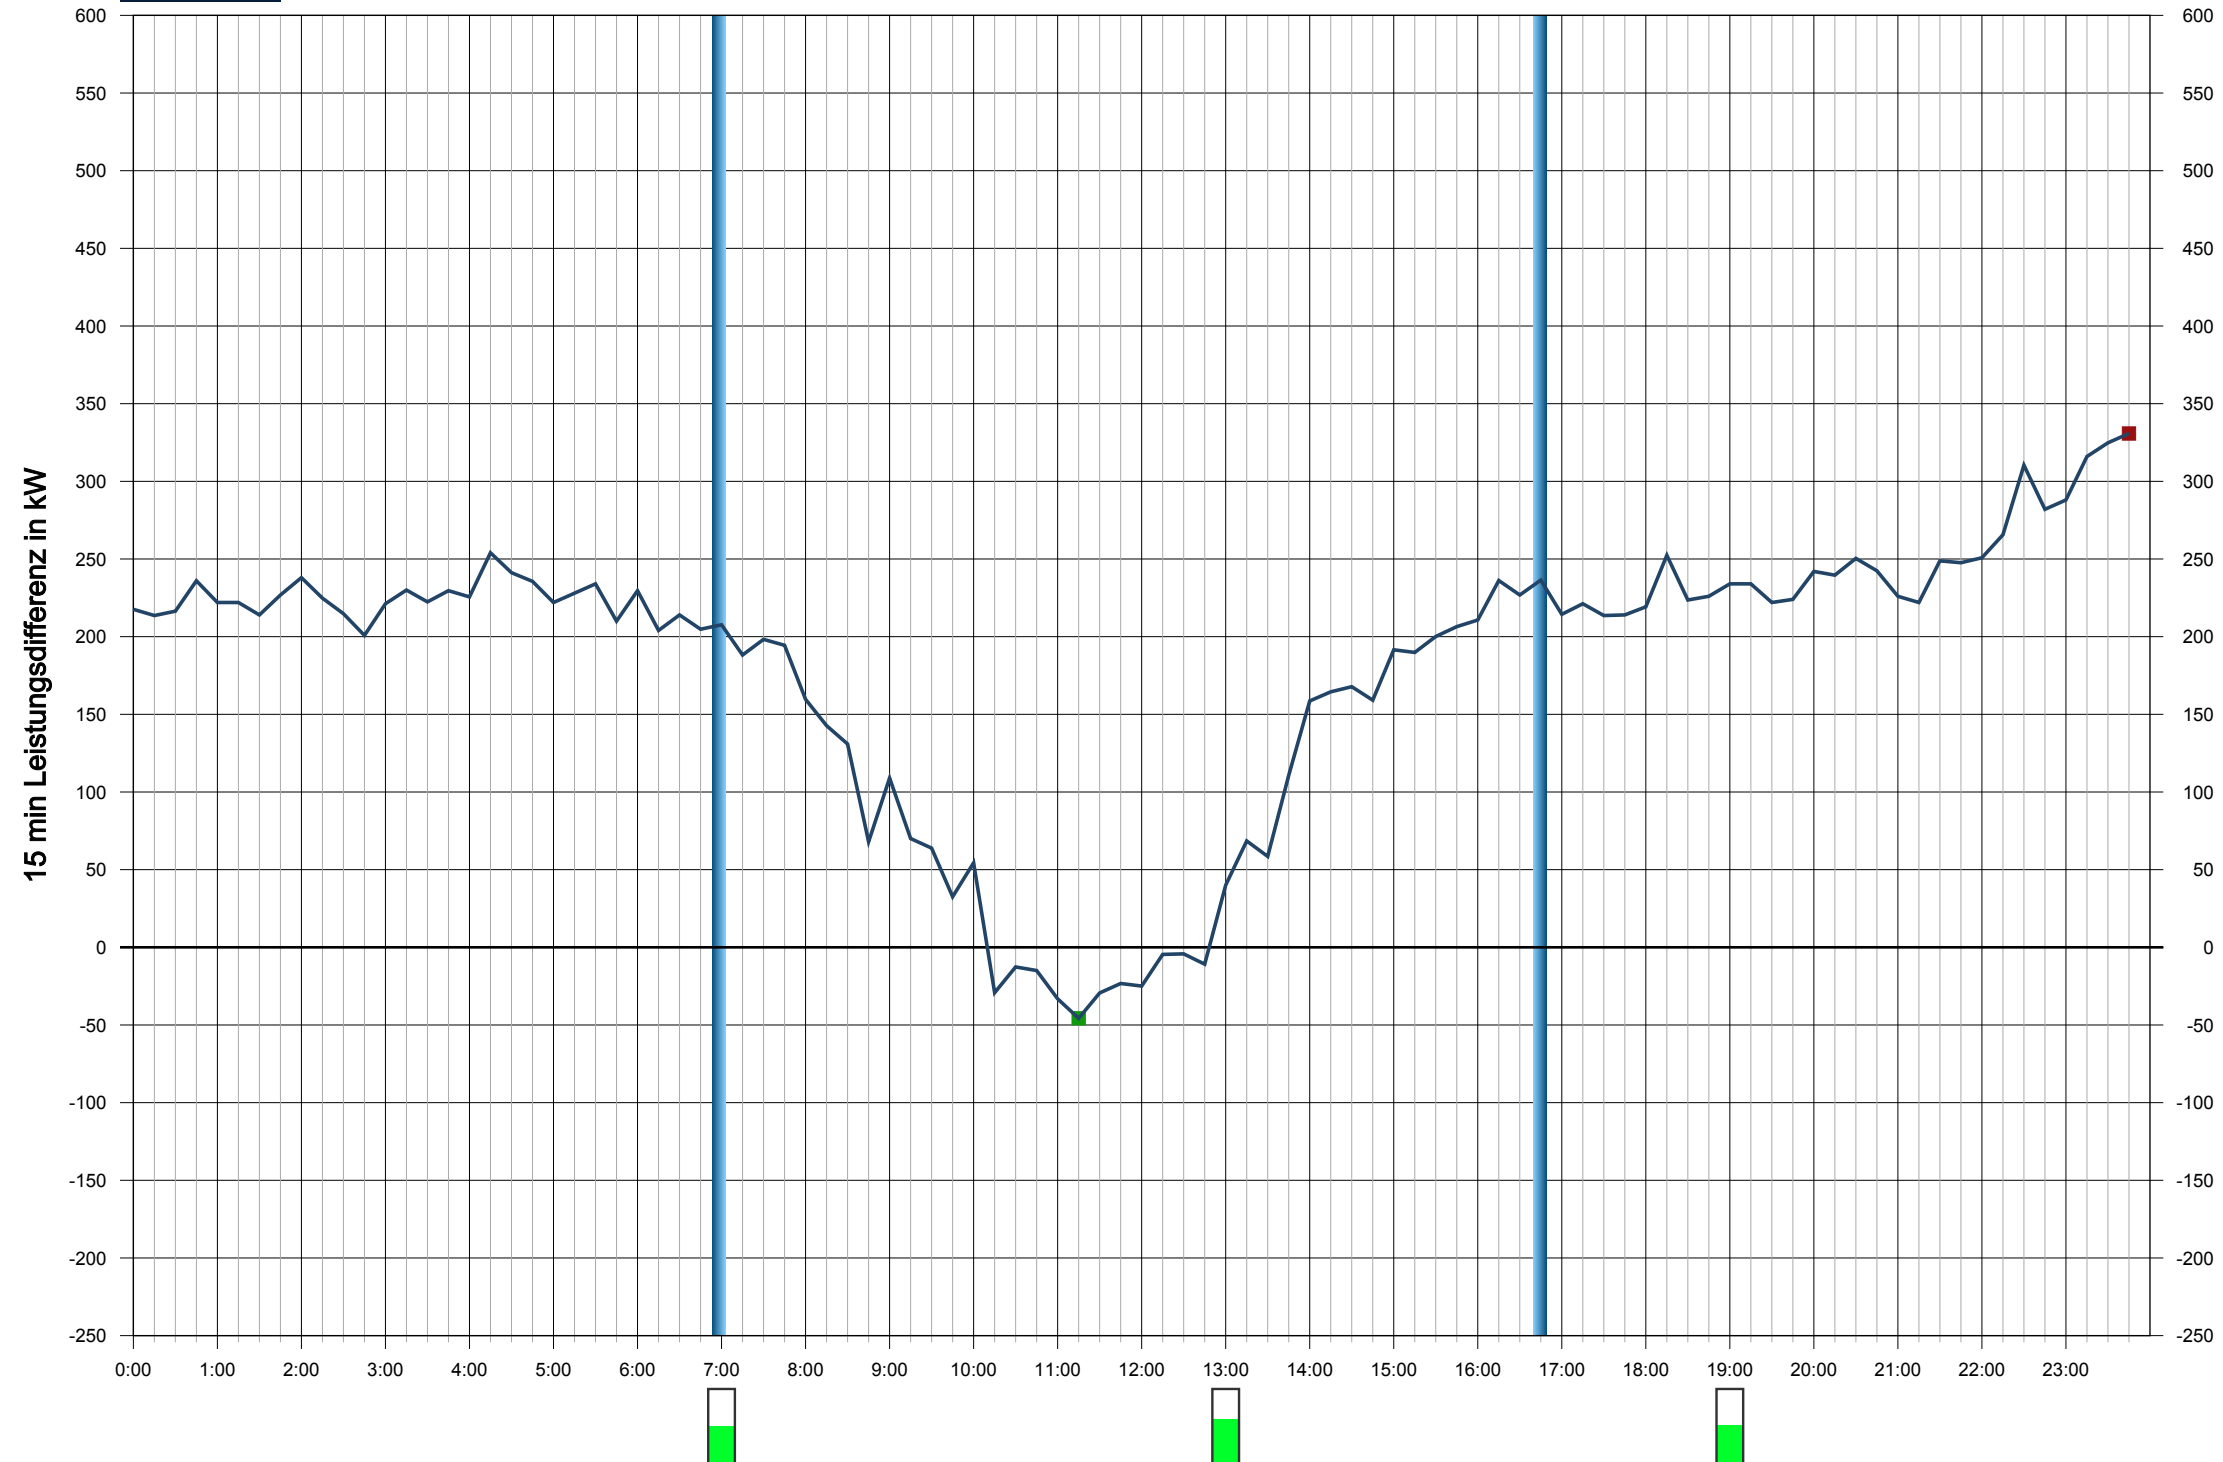

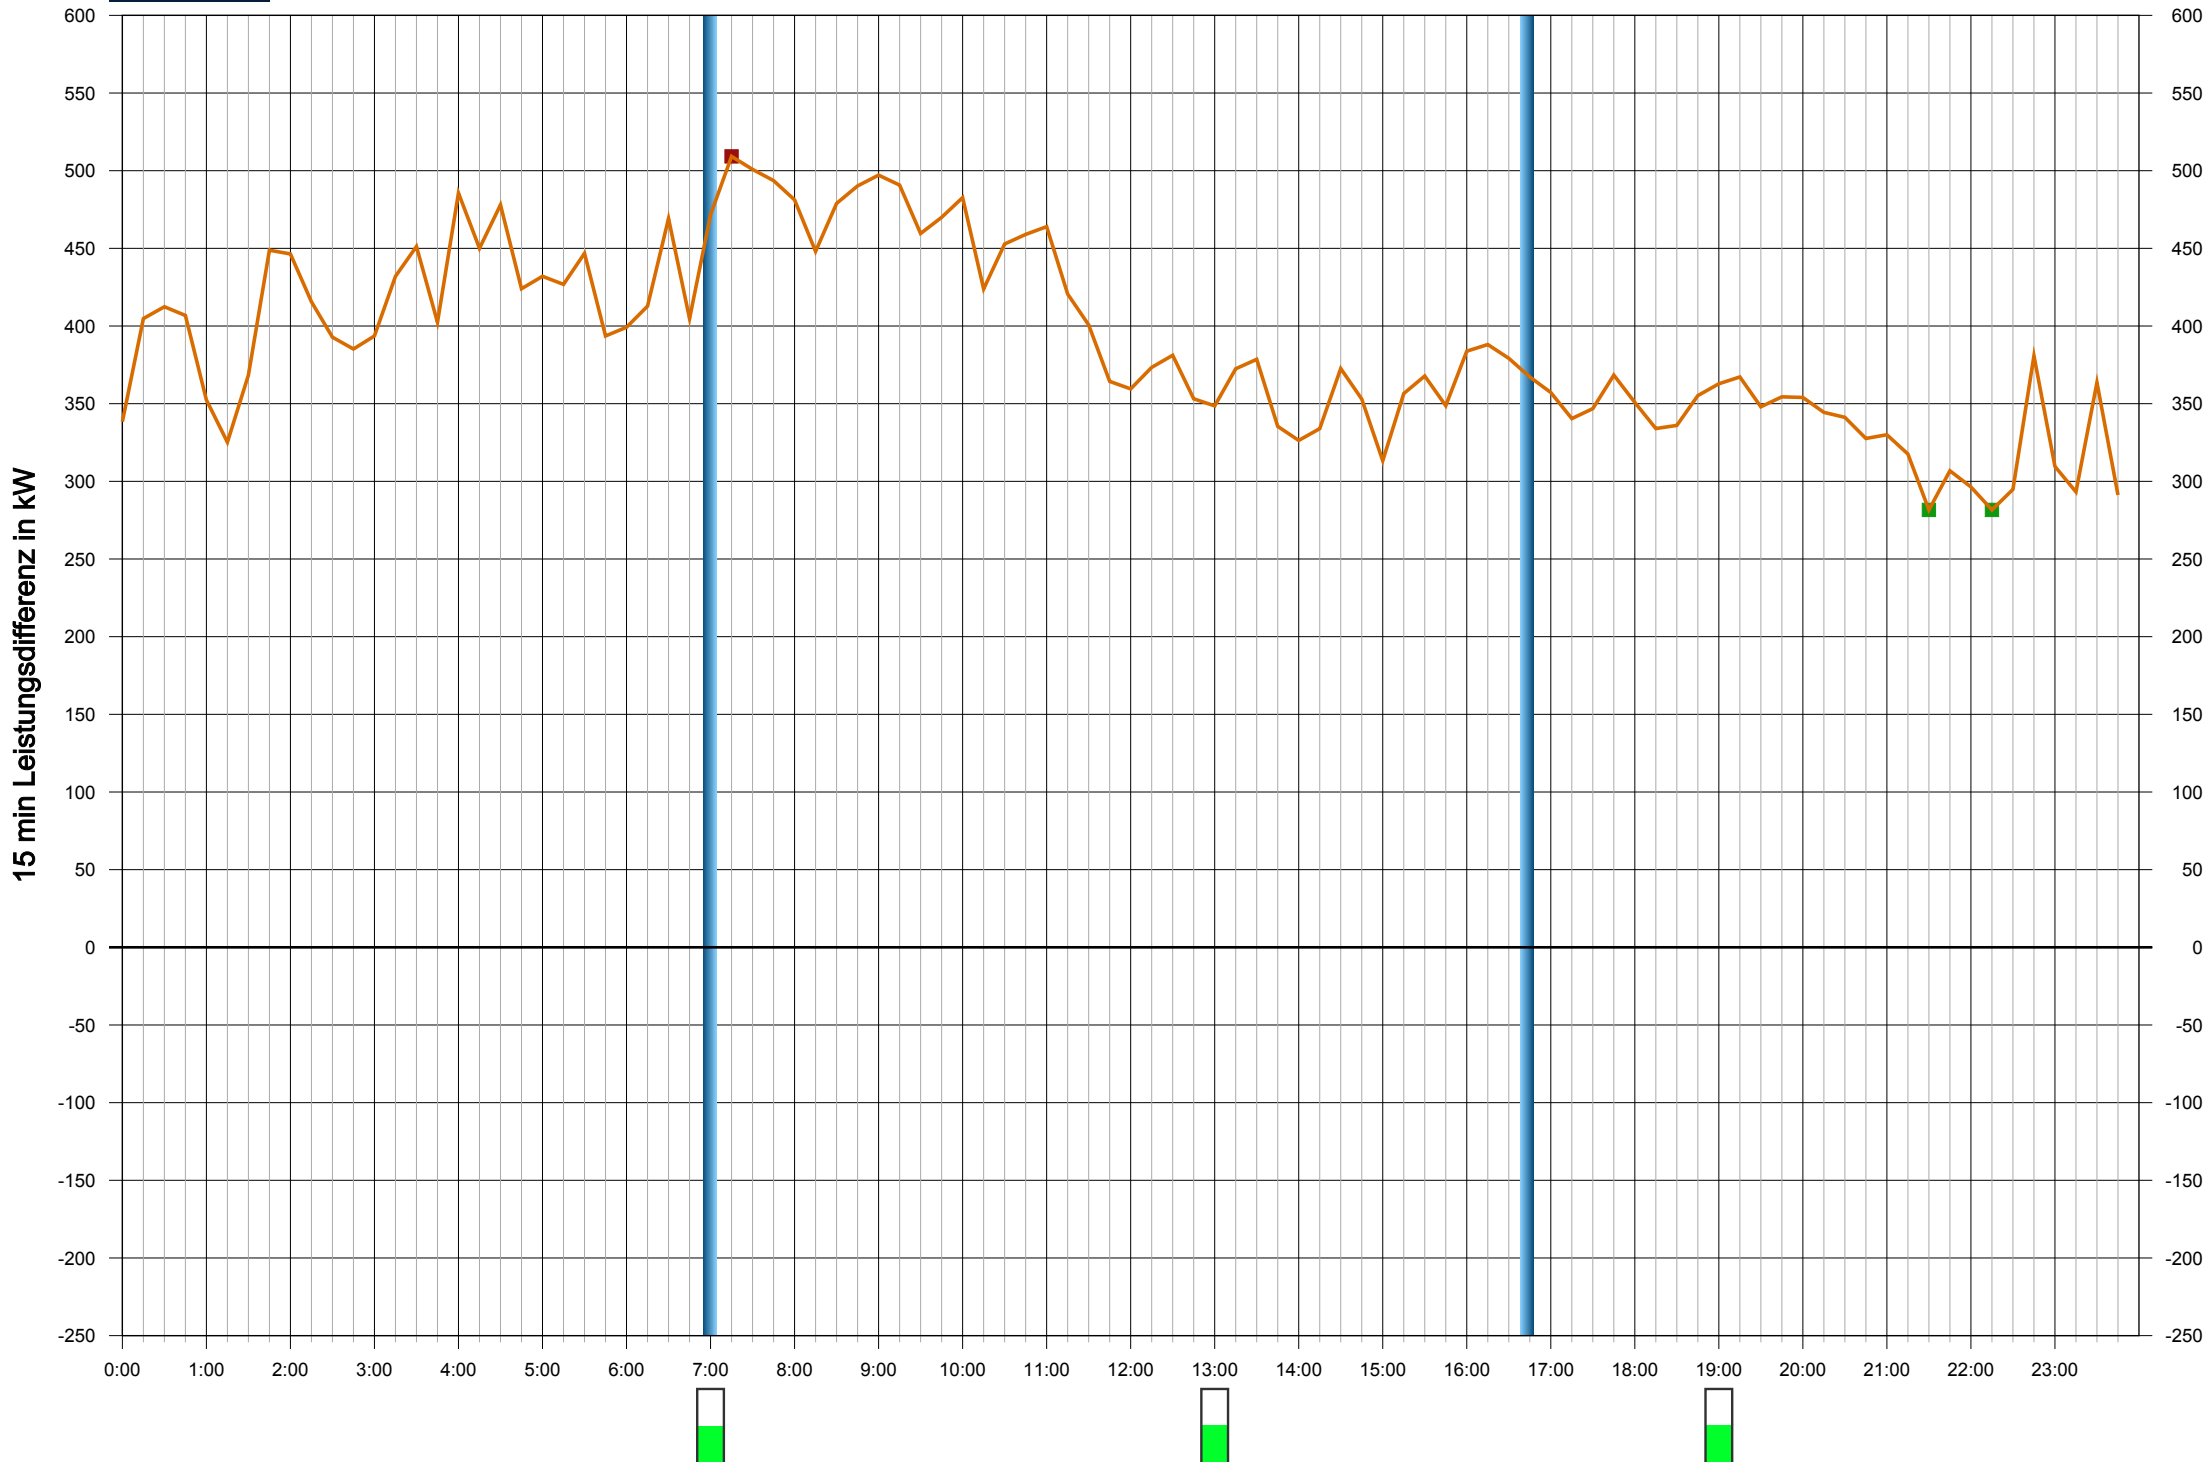



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Di. 6.11.2012 (KW 45)


Tagesminimum: 261,2 kW, Tagesmittelwert: 386,2 kW, Tagesmaximum: 513,0 kW, Tagesbedarf: 9.648 kWh (1.351 €)

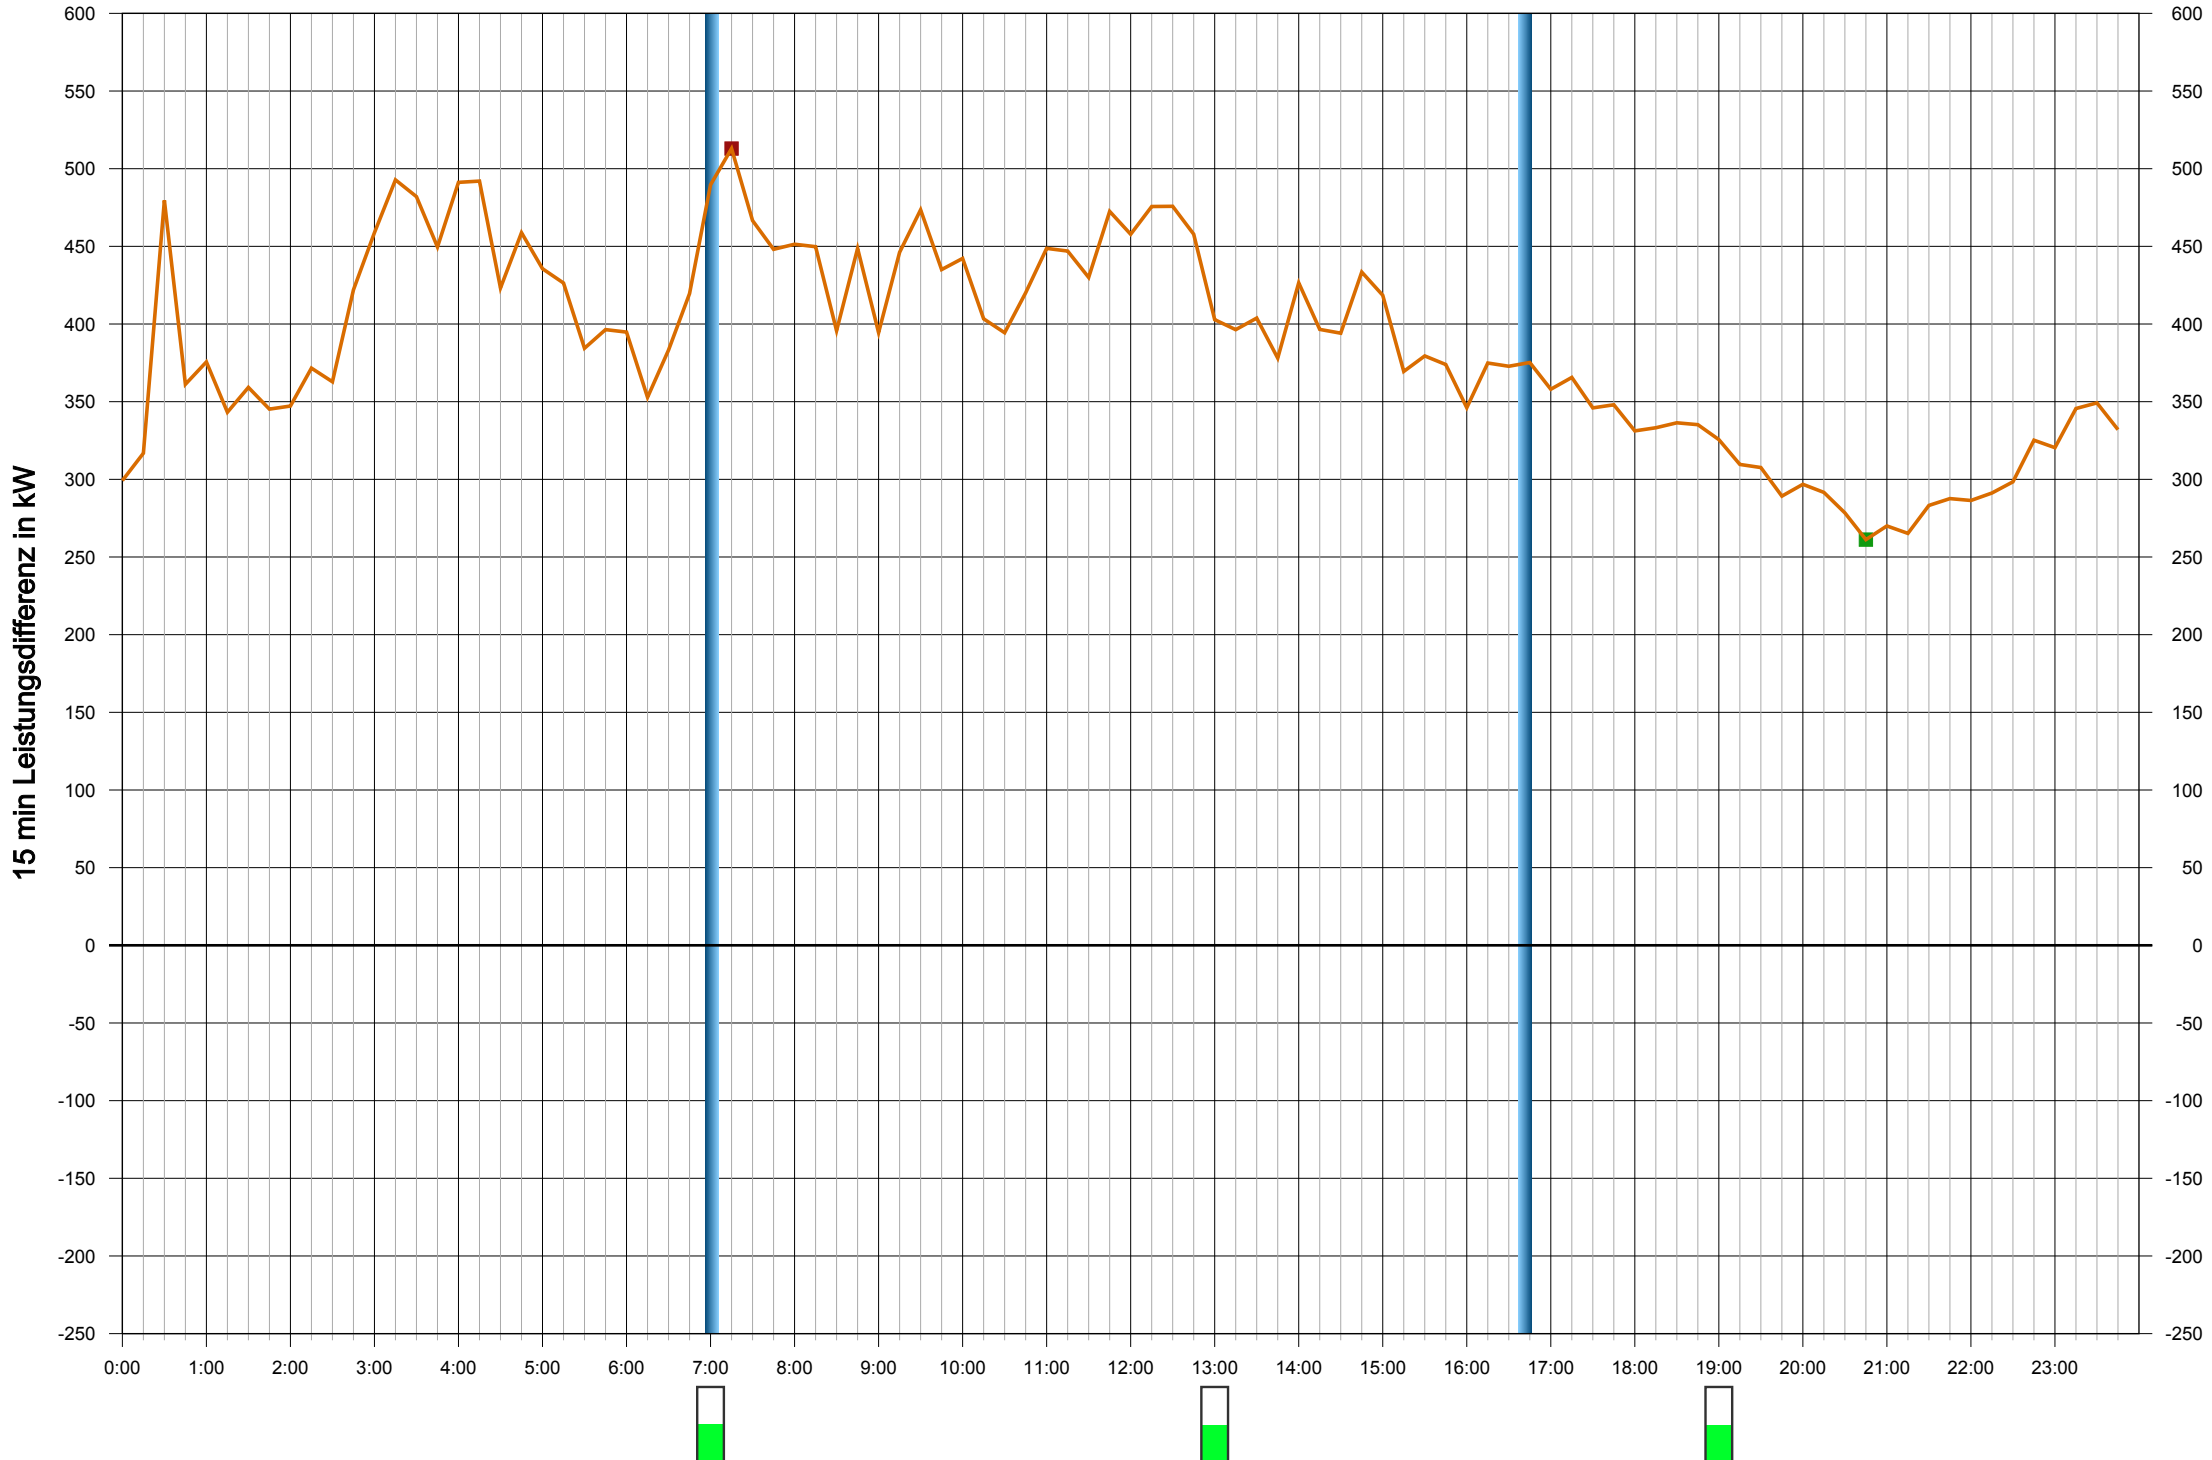




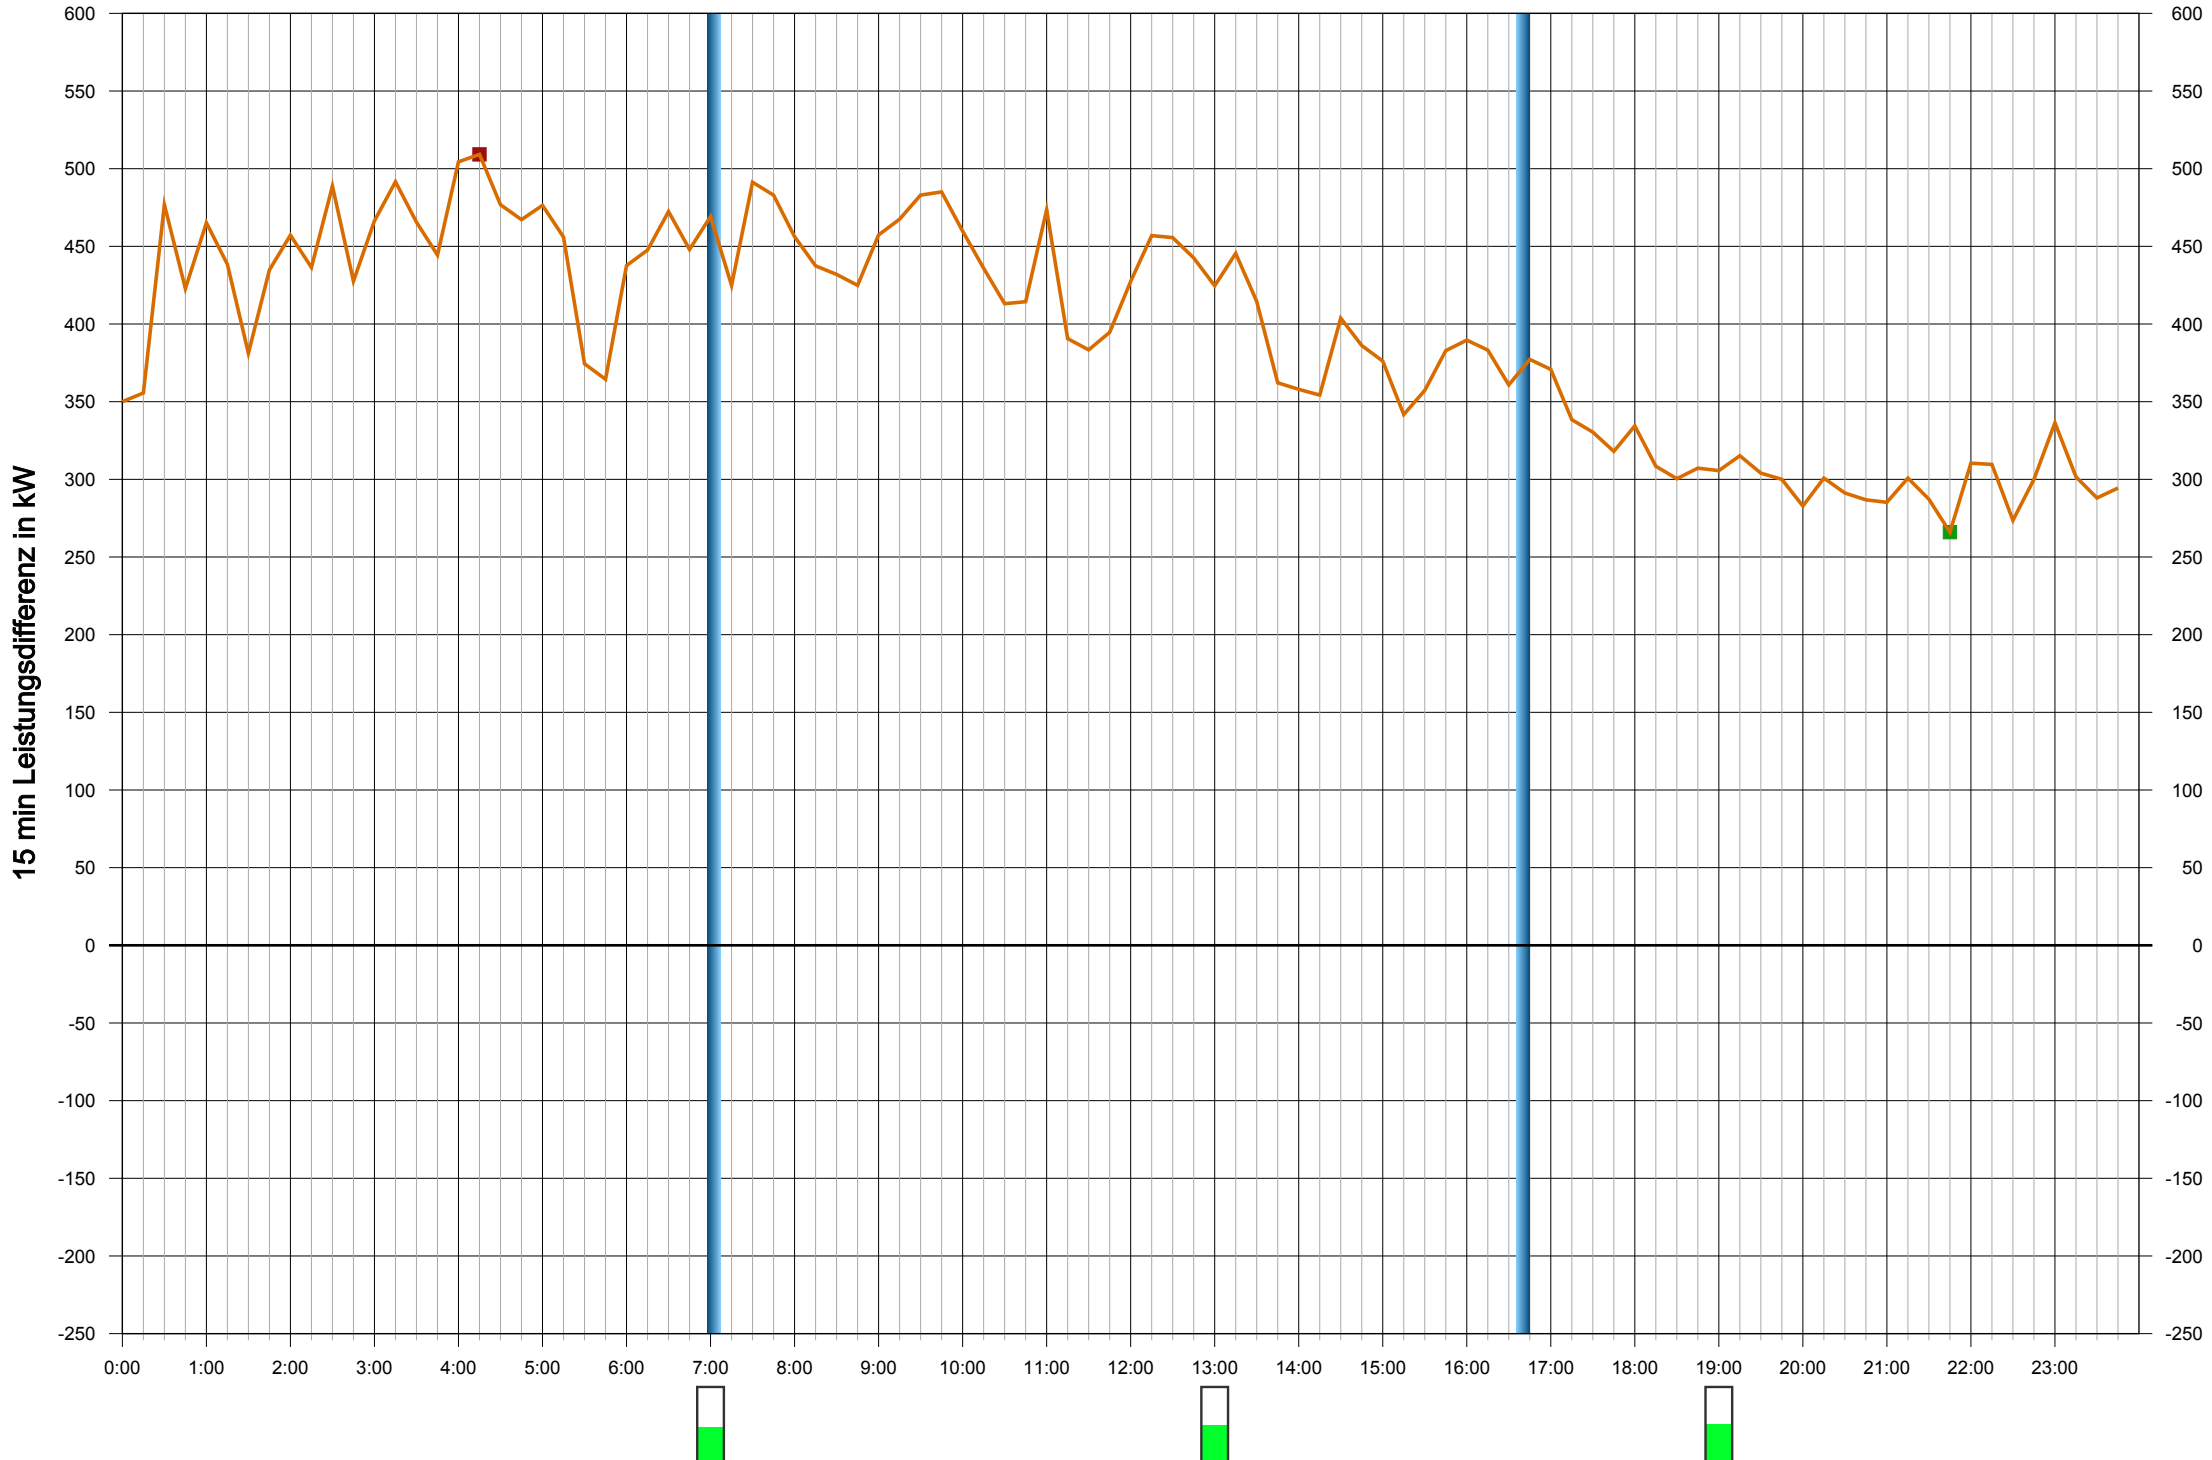

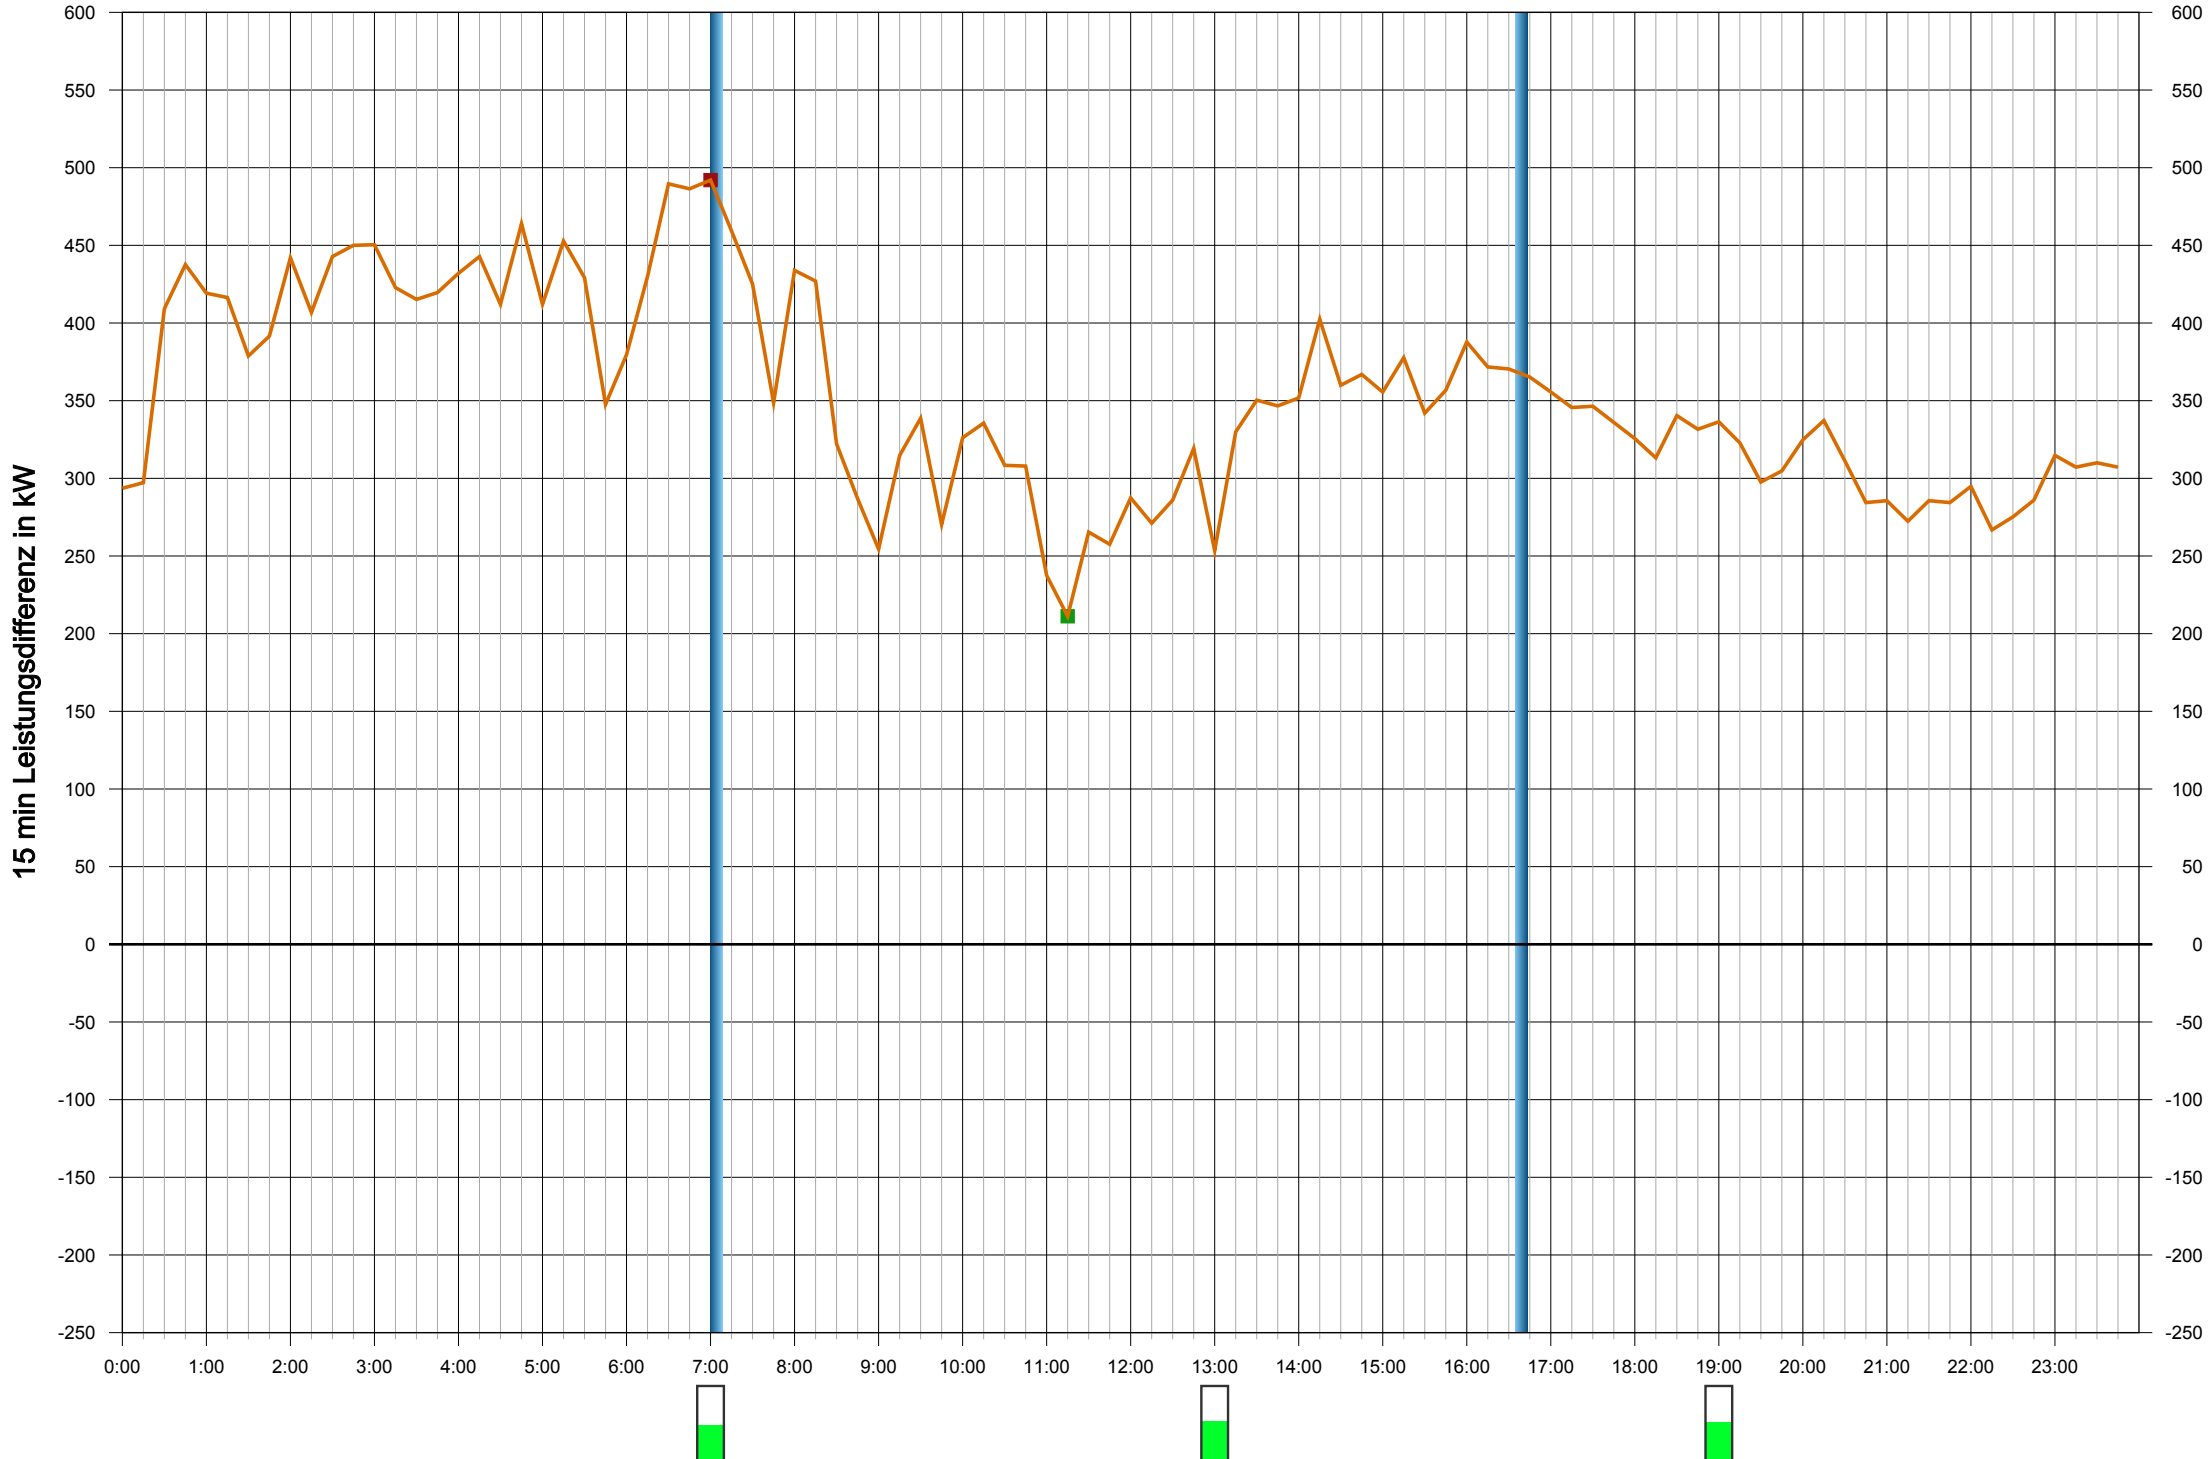


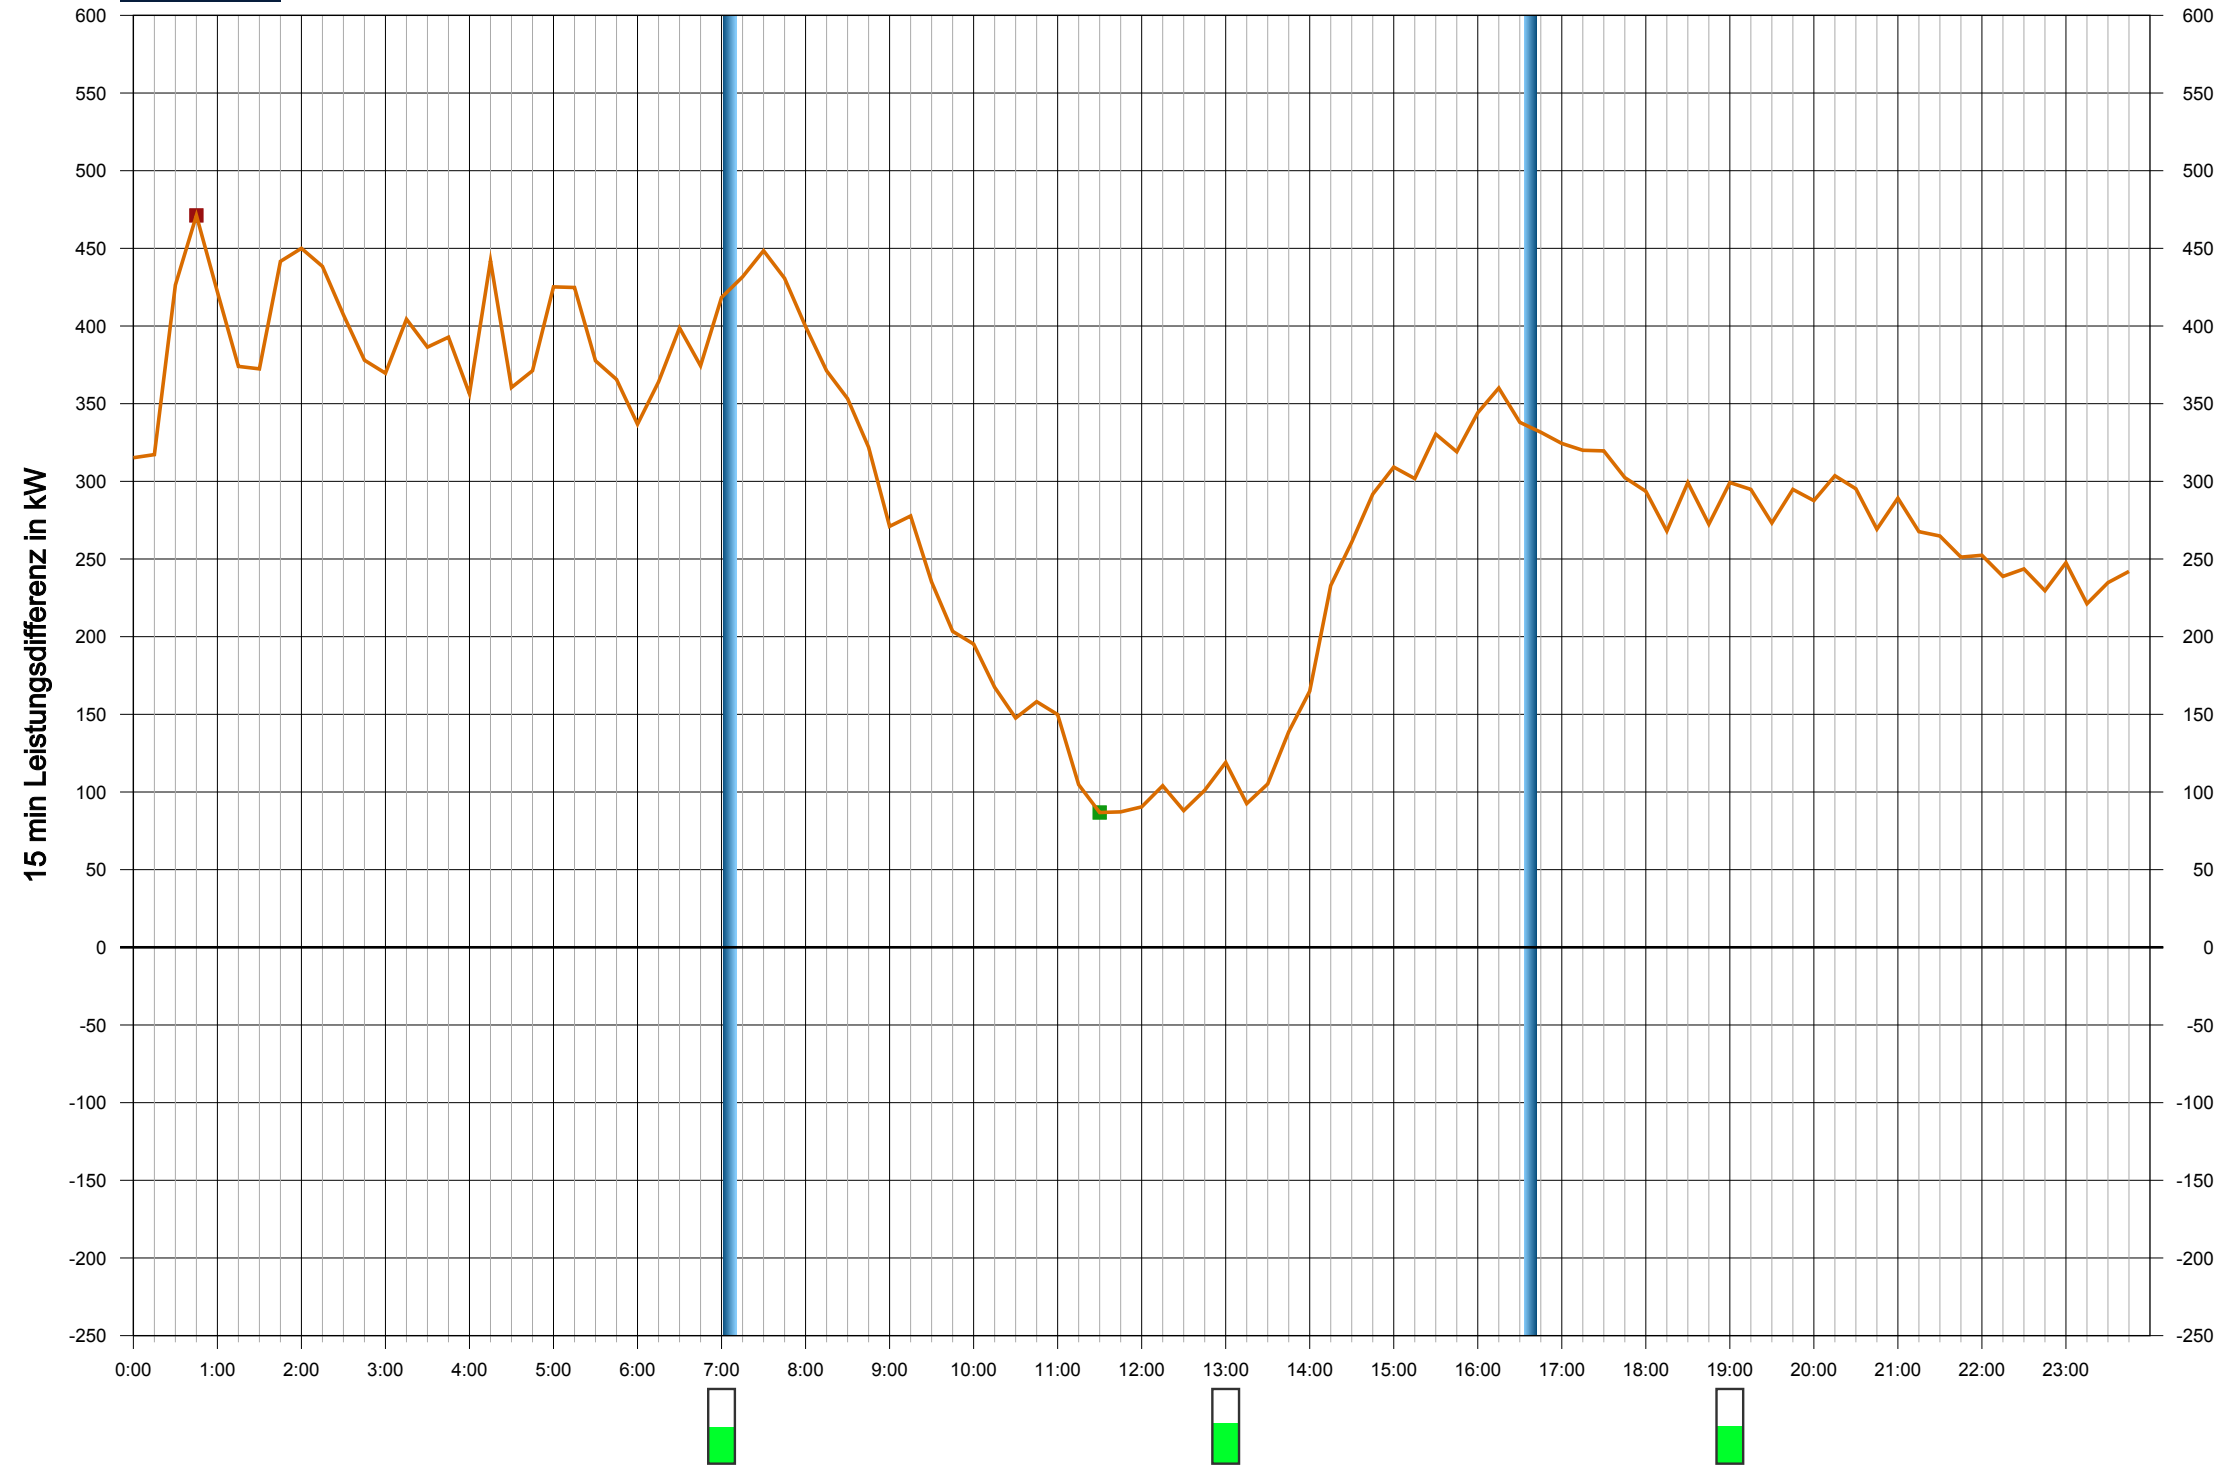


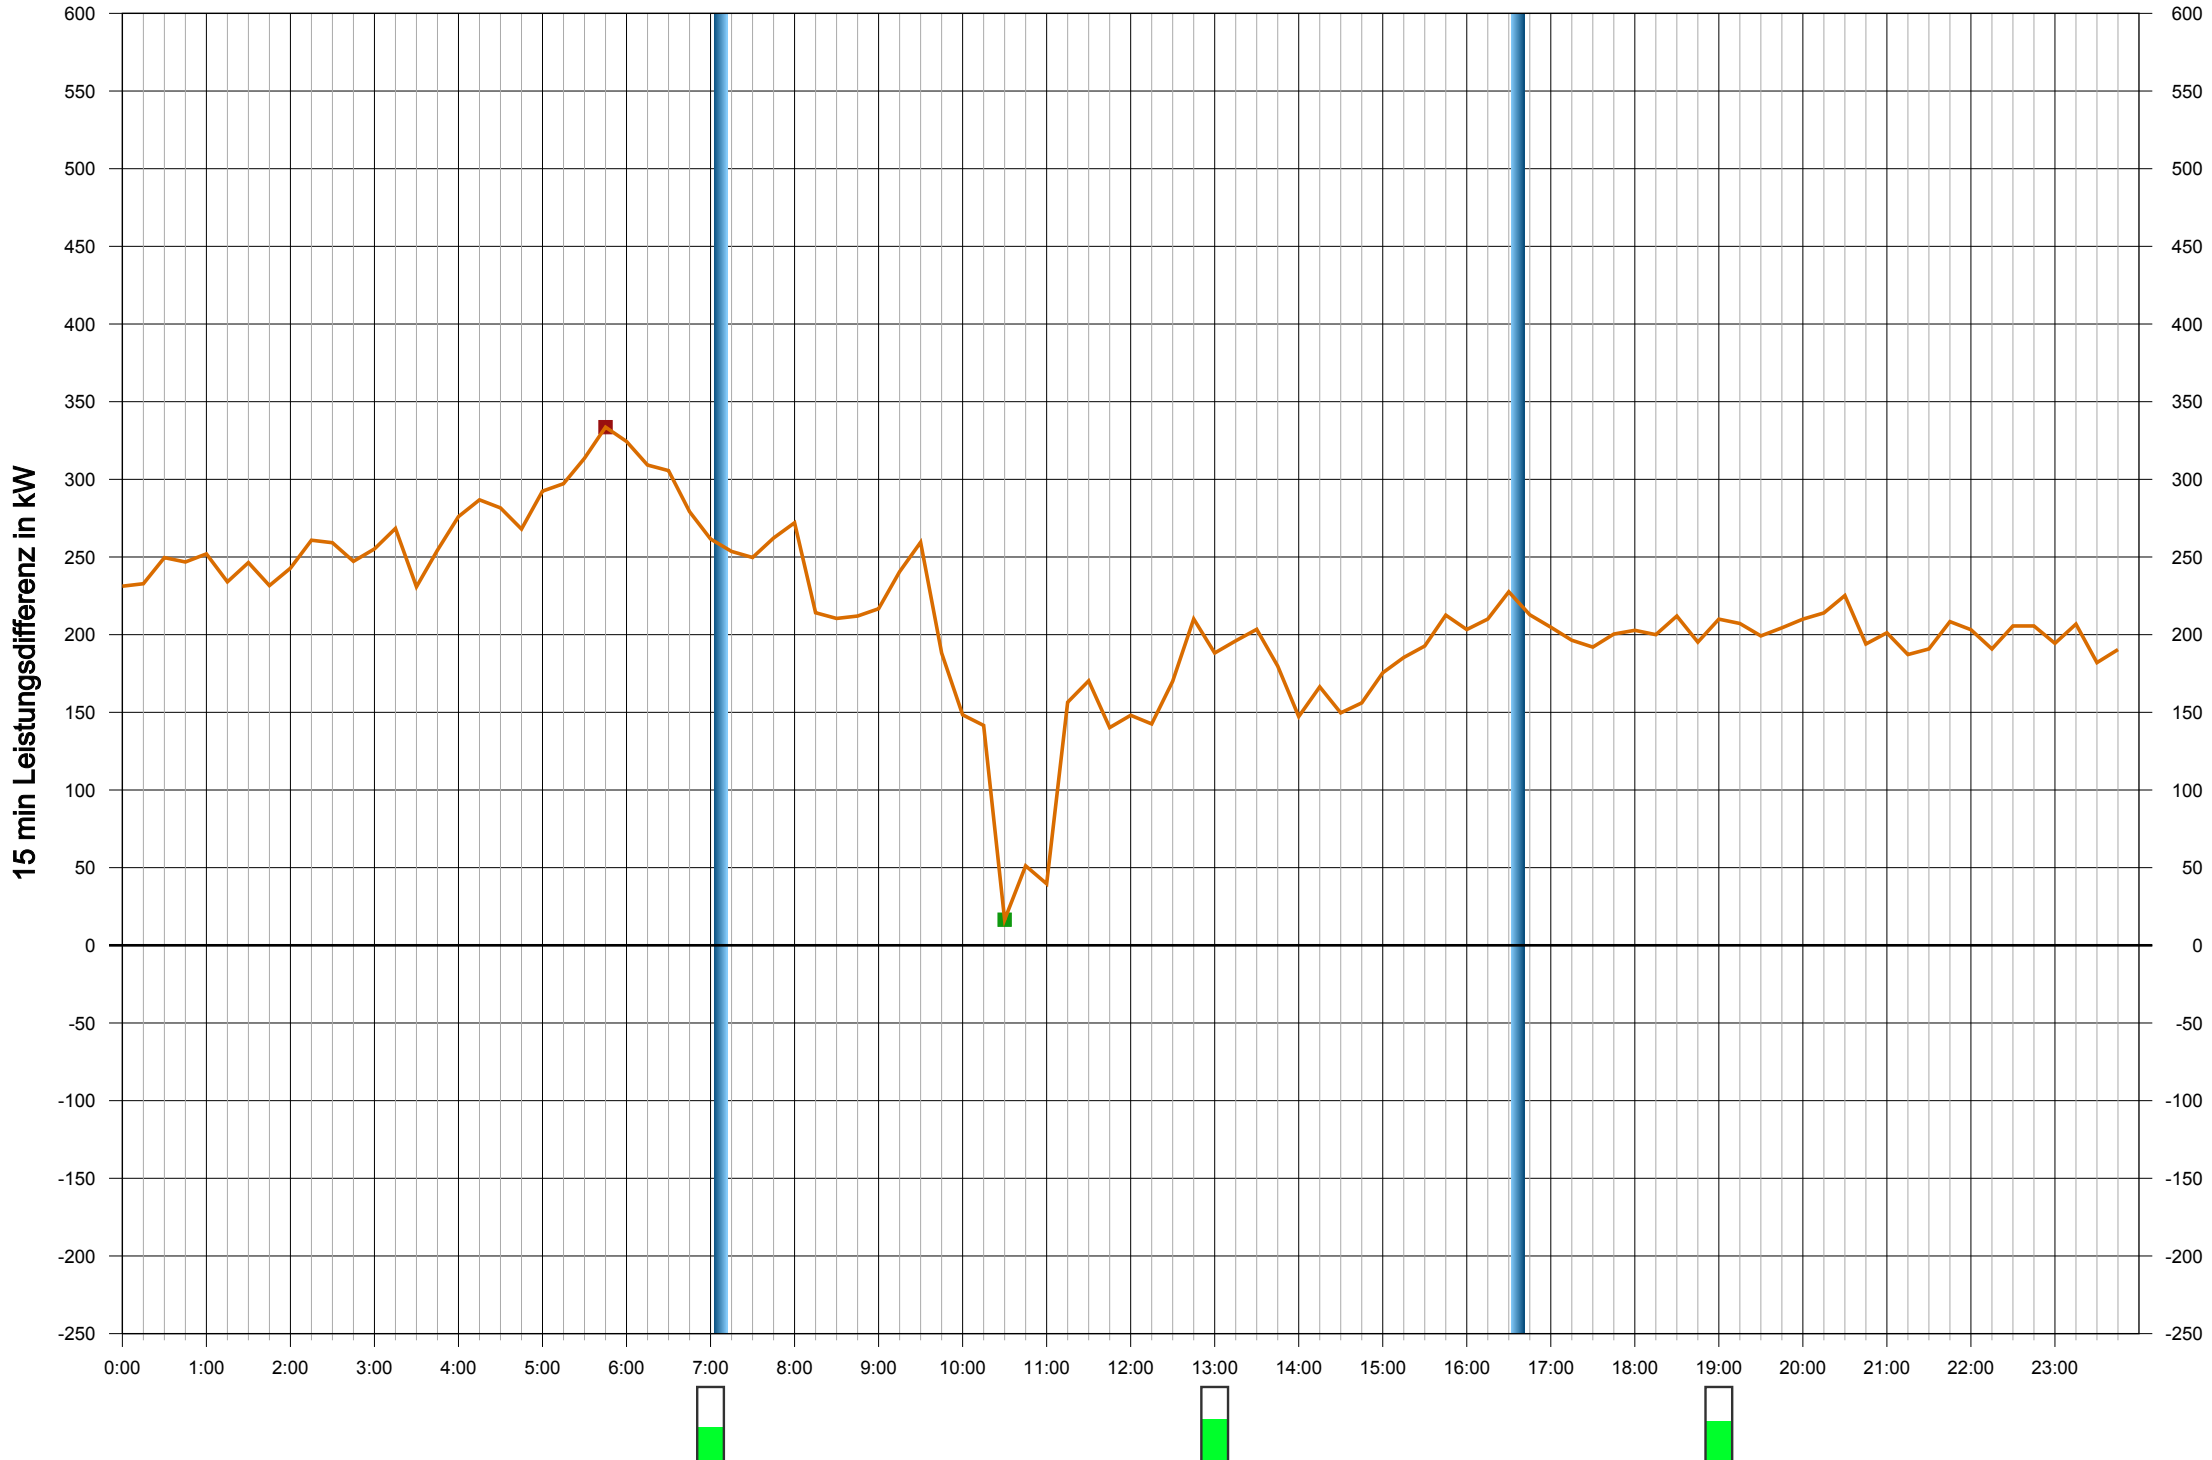



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage So. 11.11.2012 (KW 45)

Tagesminimum: 78,4 kW, Tagesmittelwert: 189,9 kW, Tagesmaximum: 263,6 kW, Tagesbedarf: 4.987 kWh (698 €)

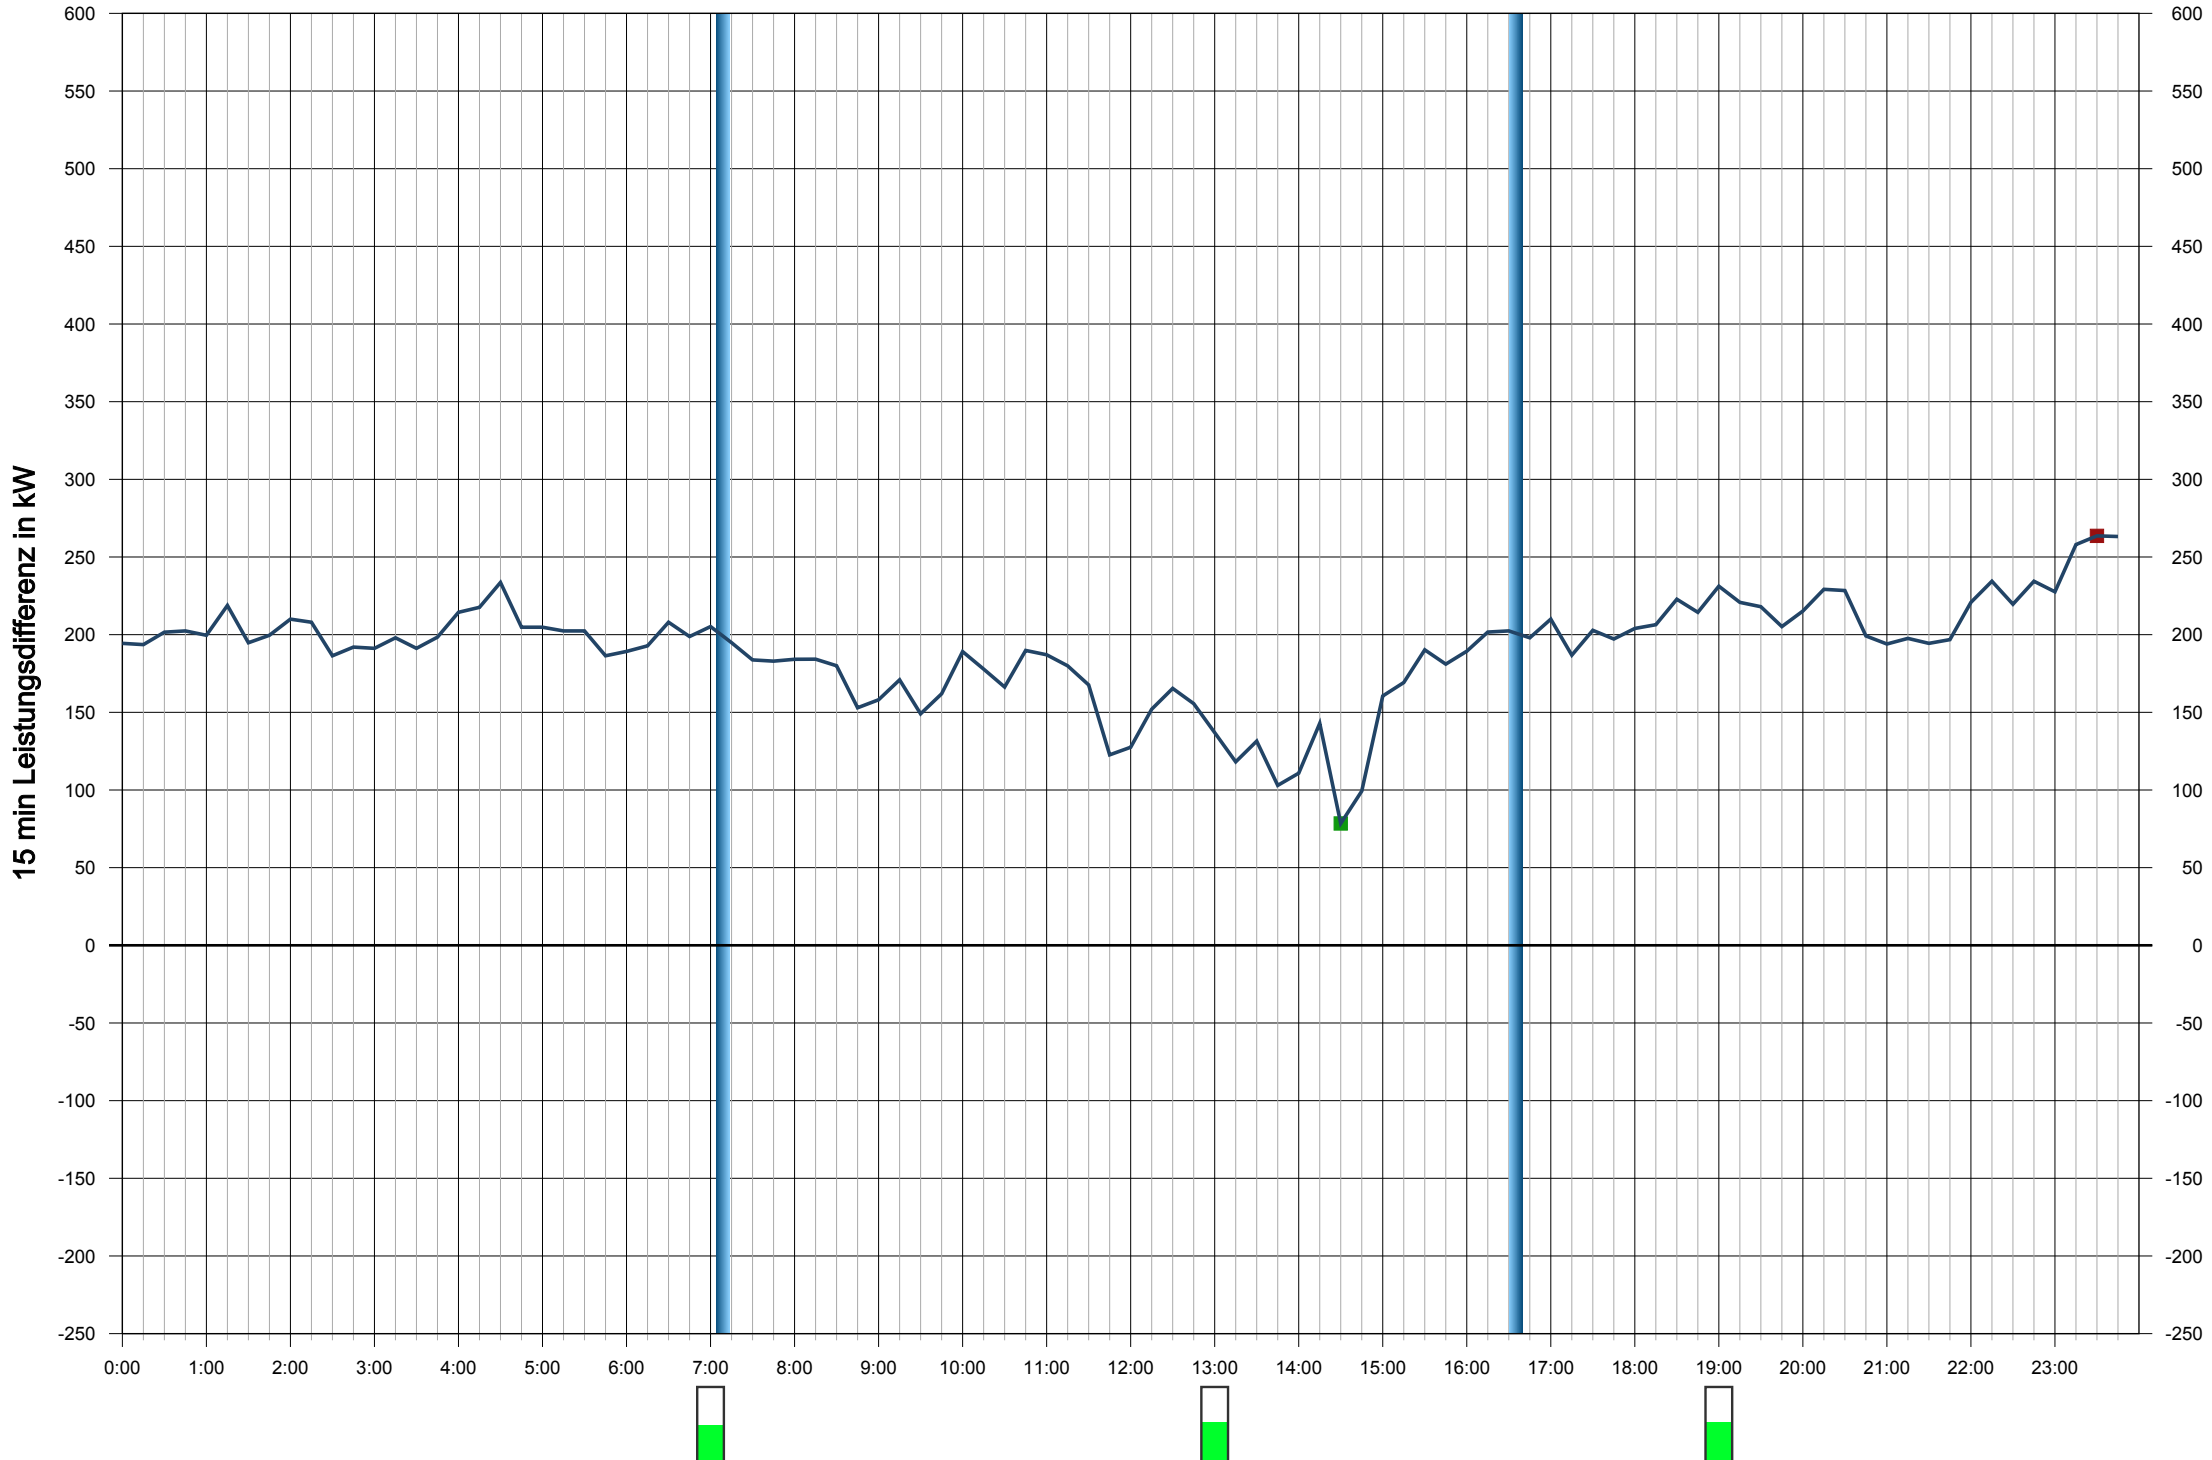


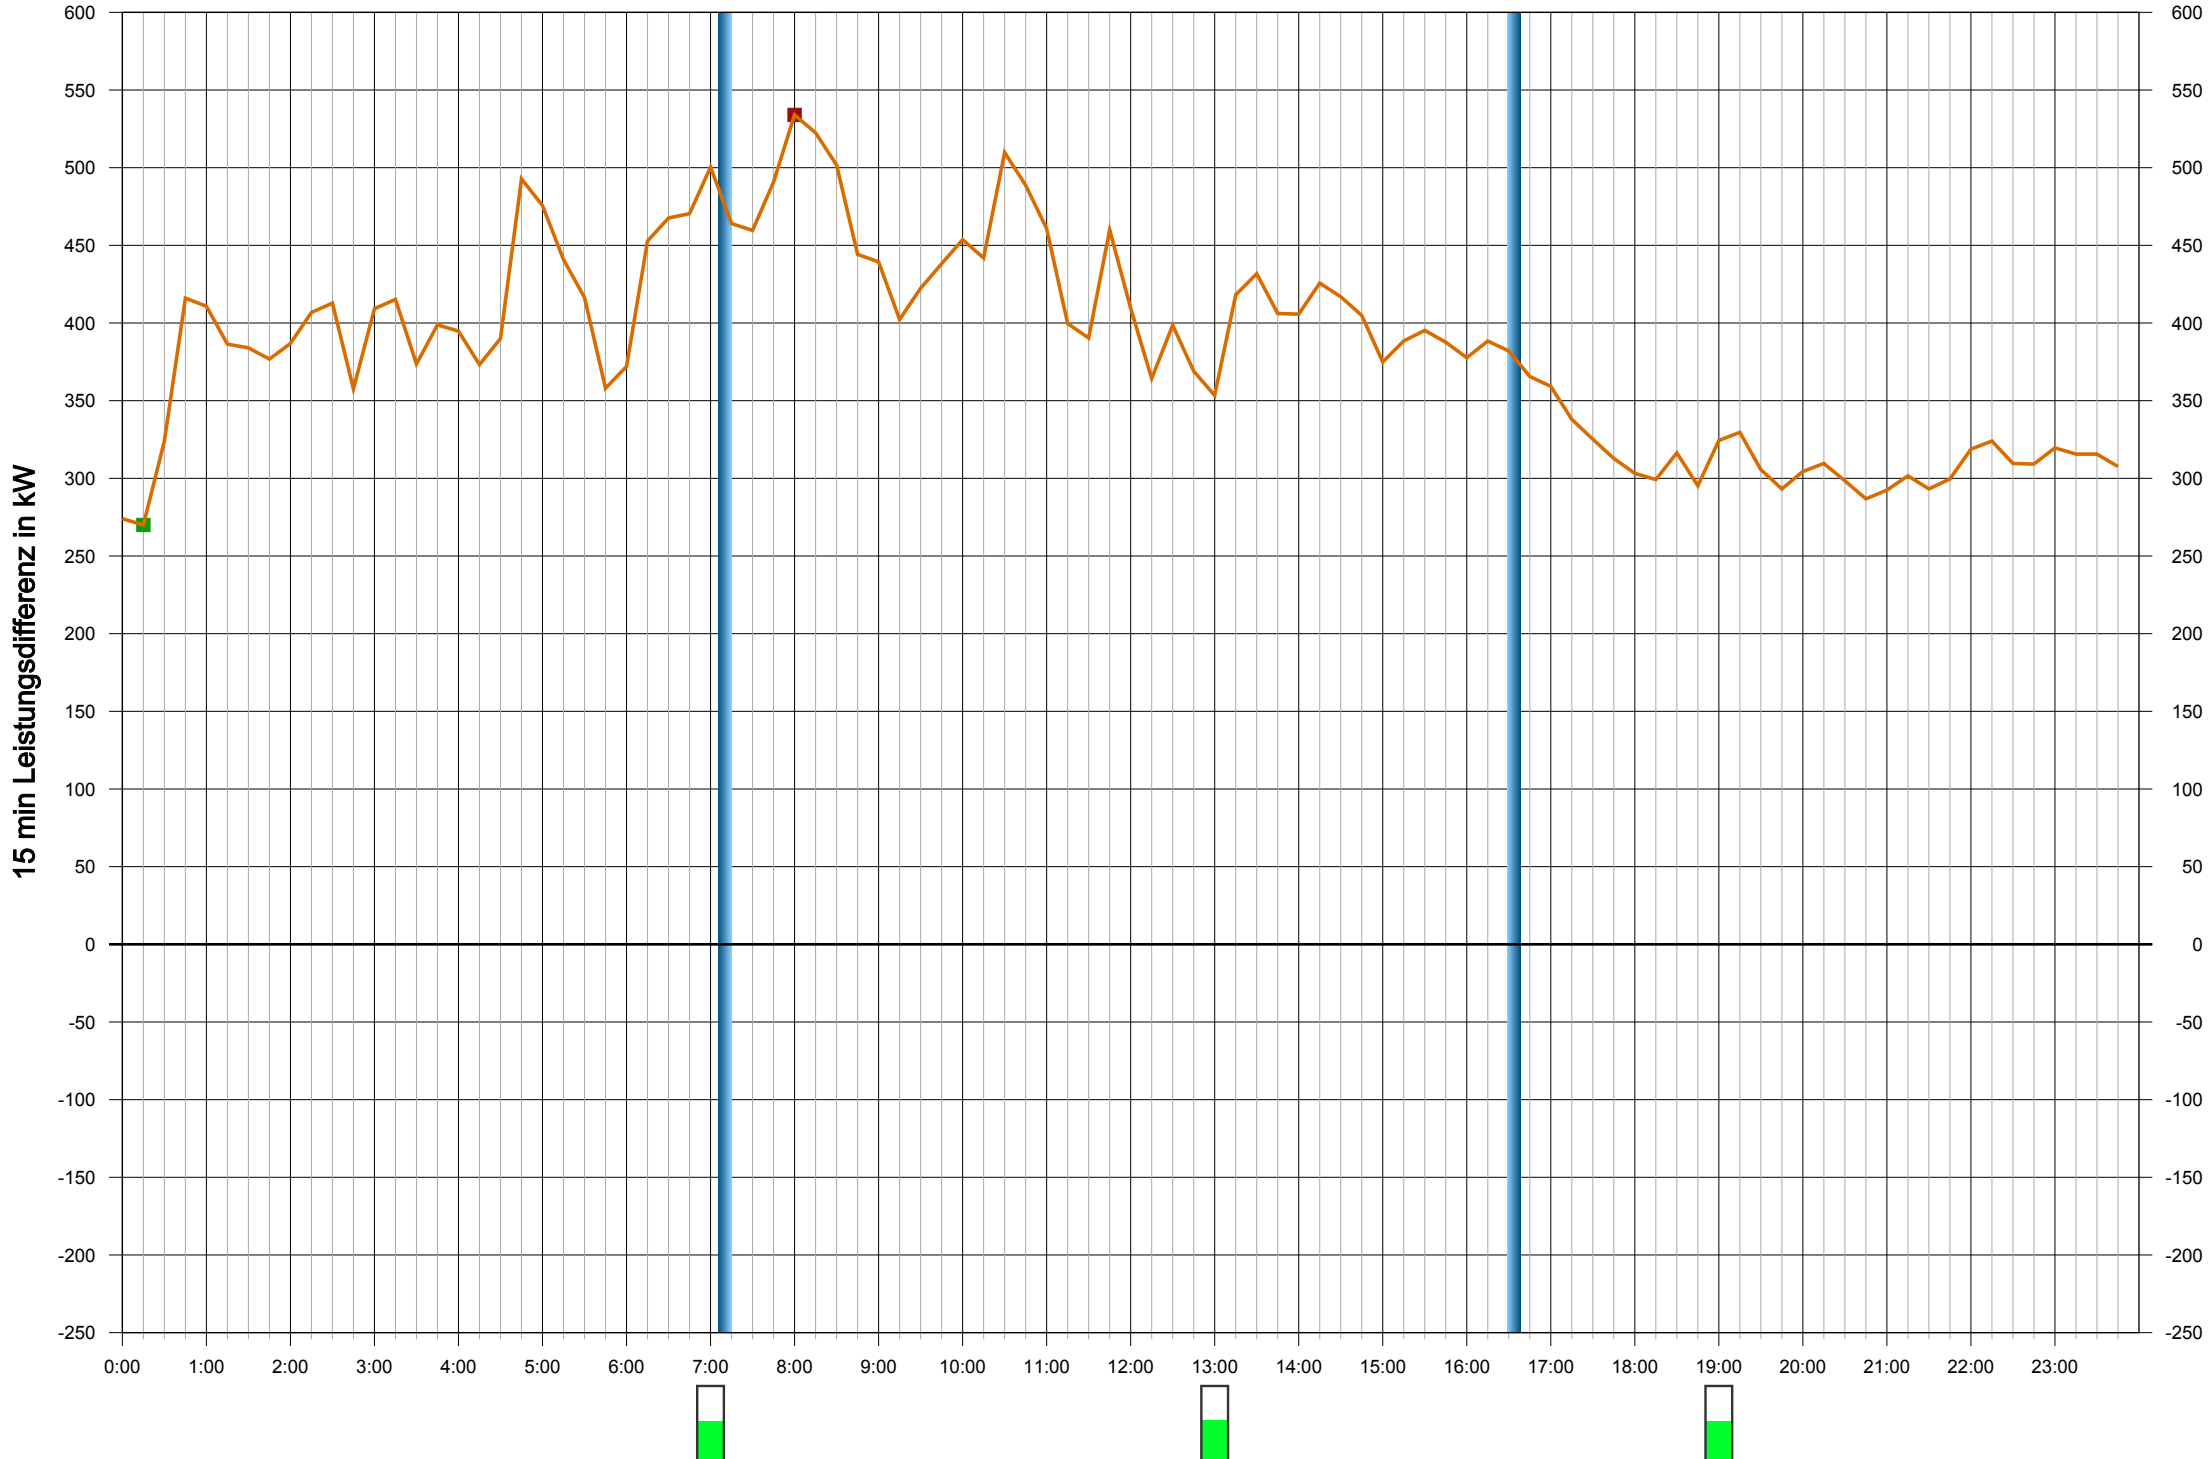


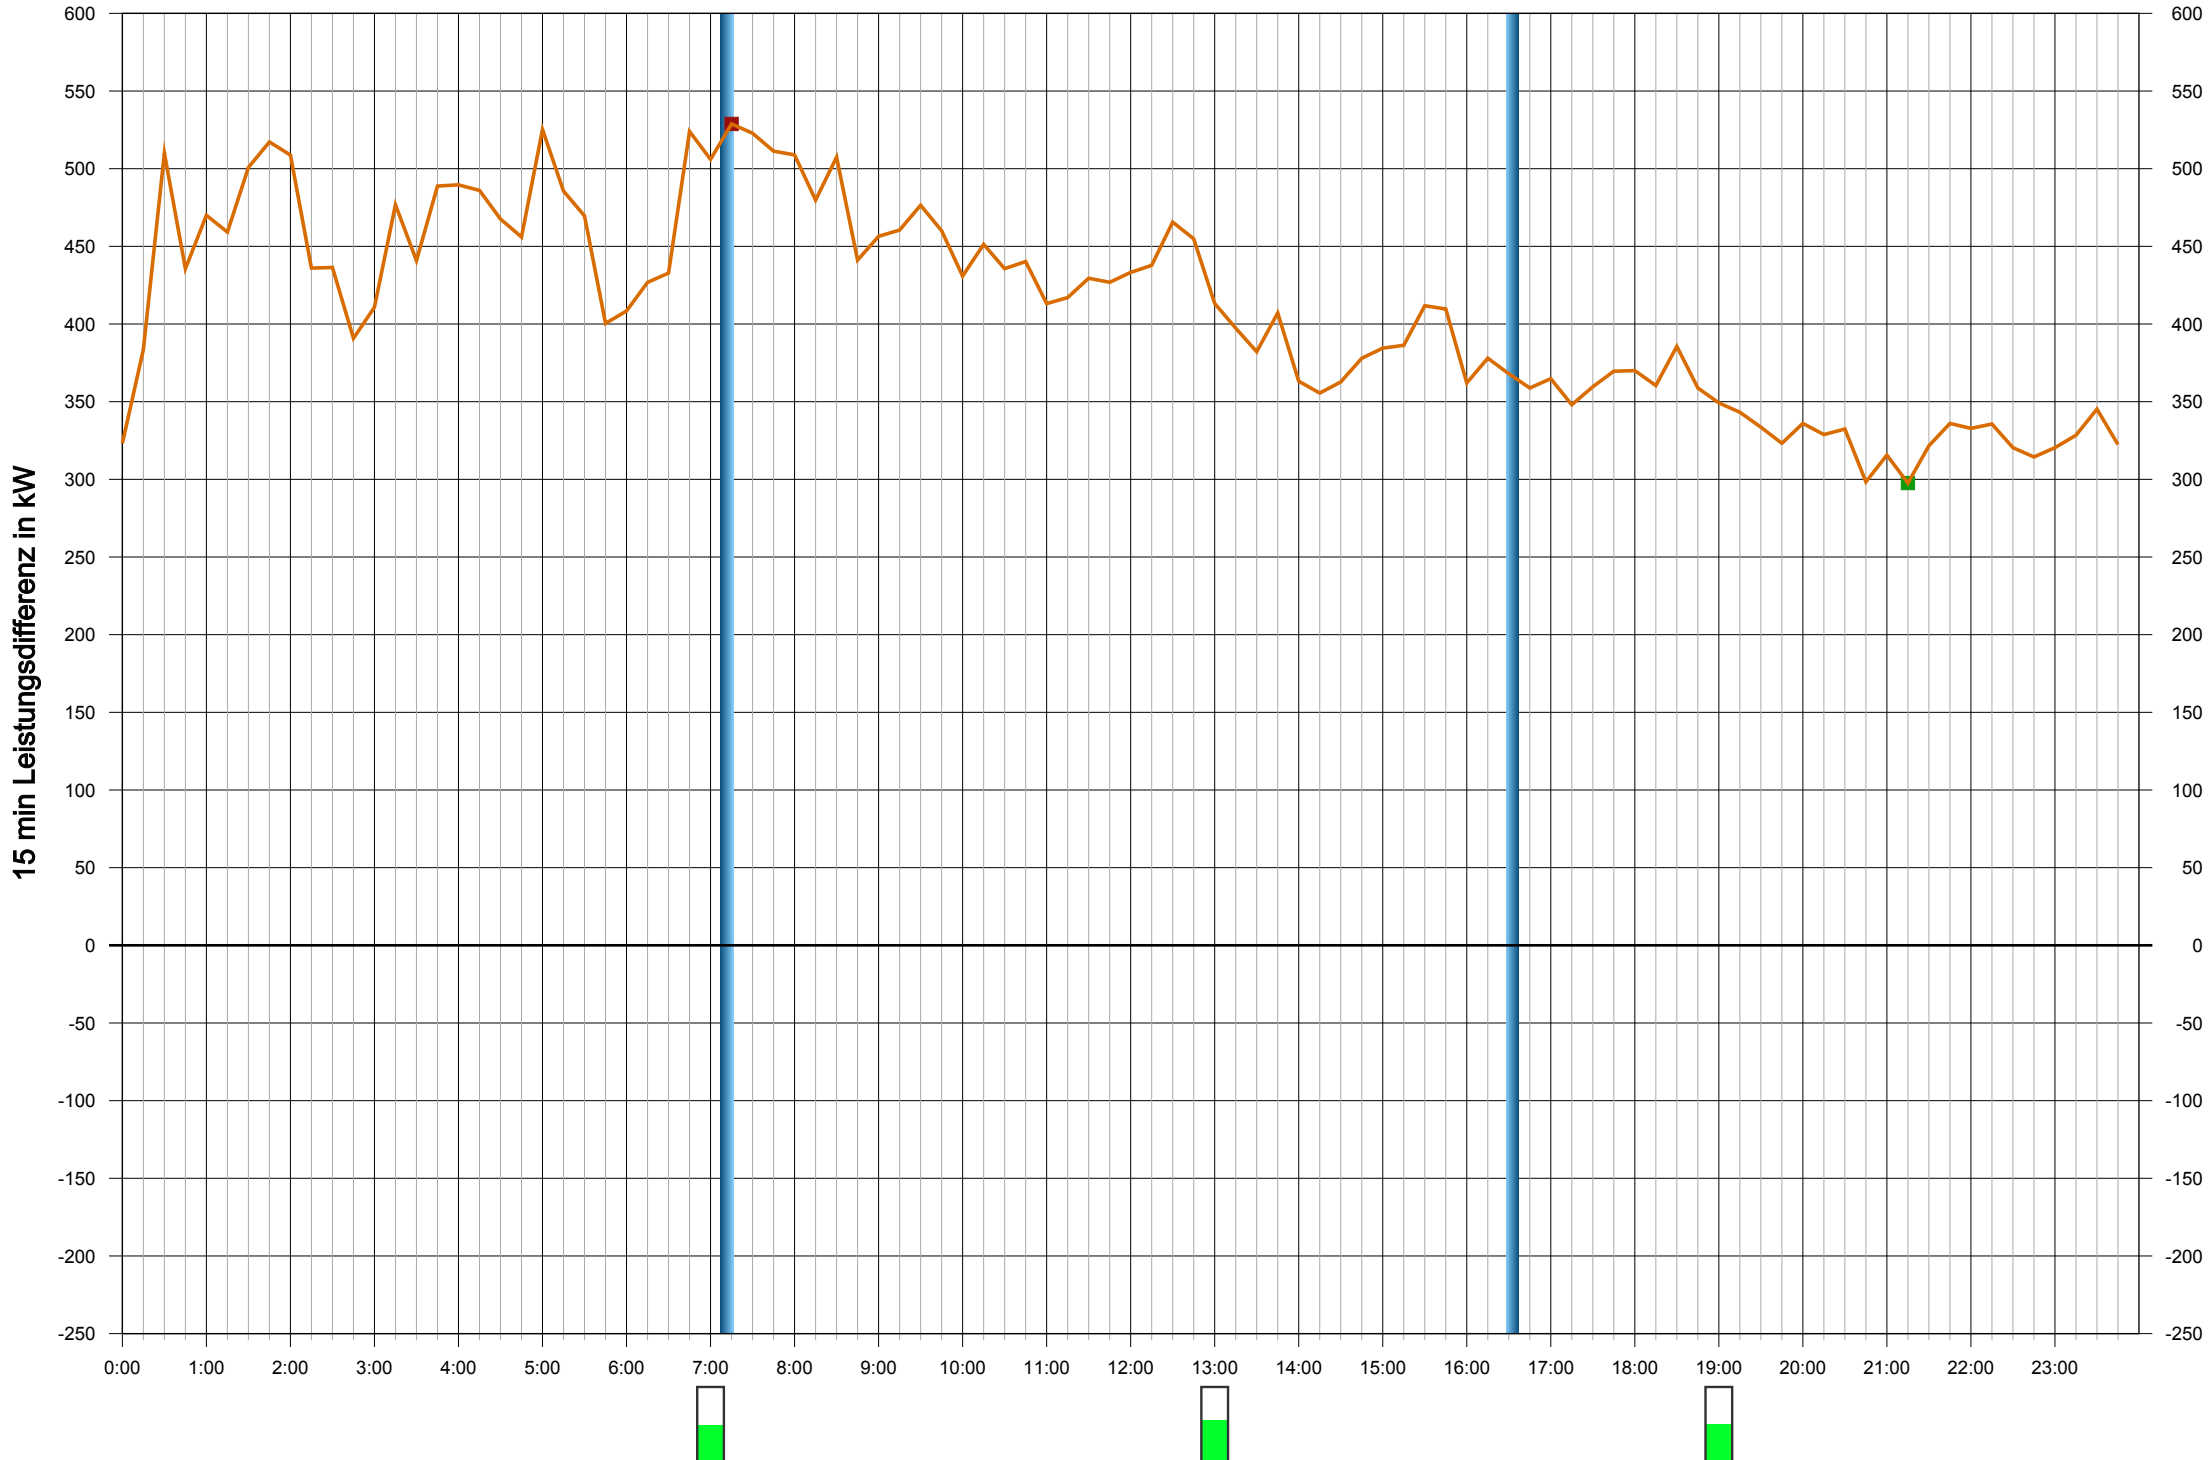

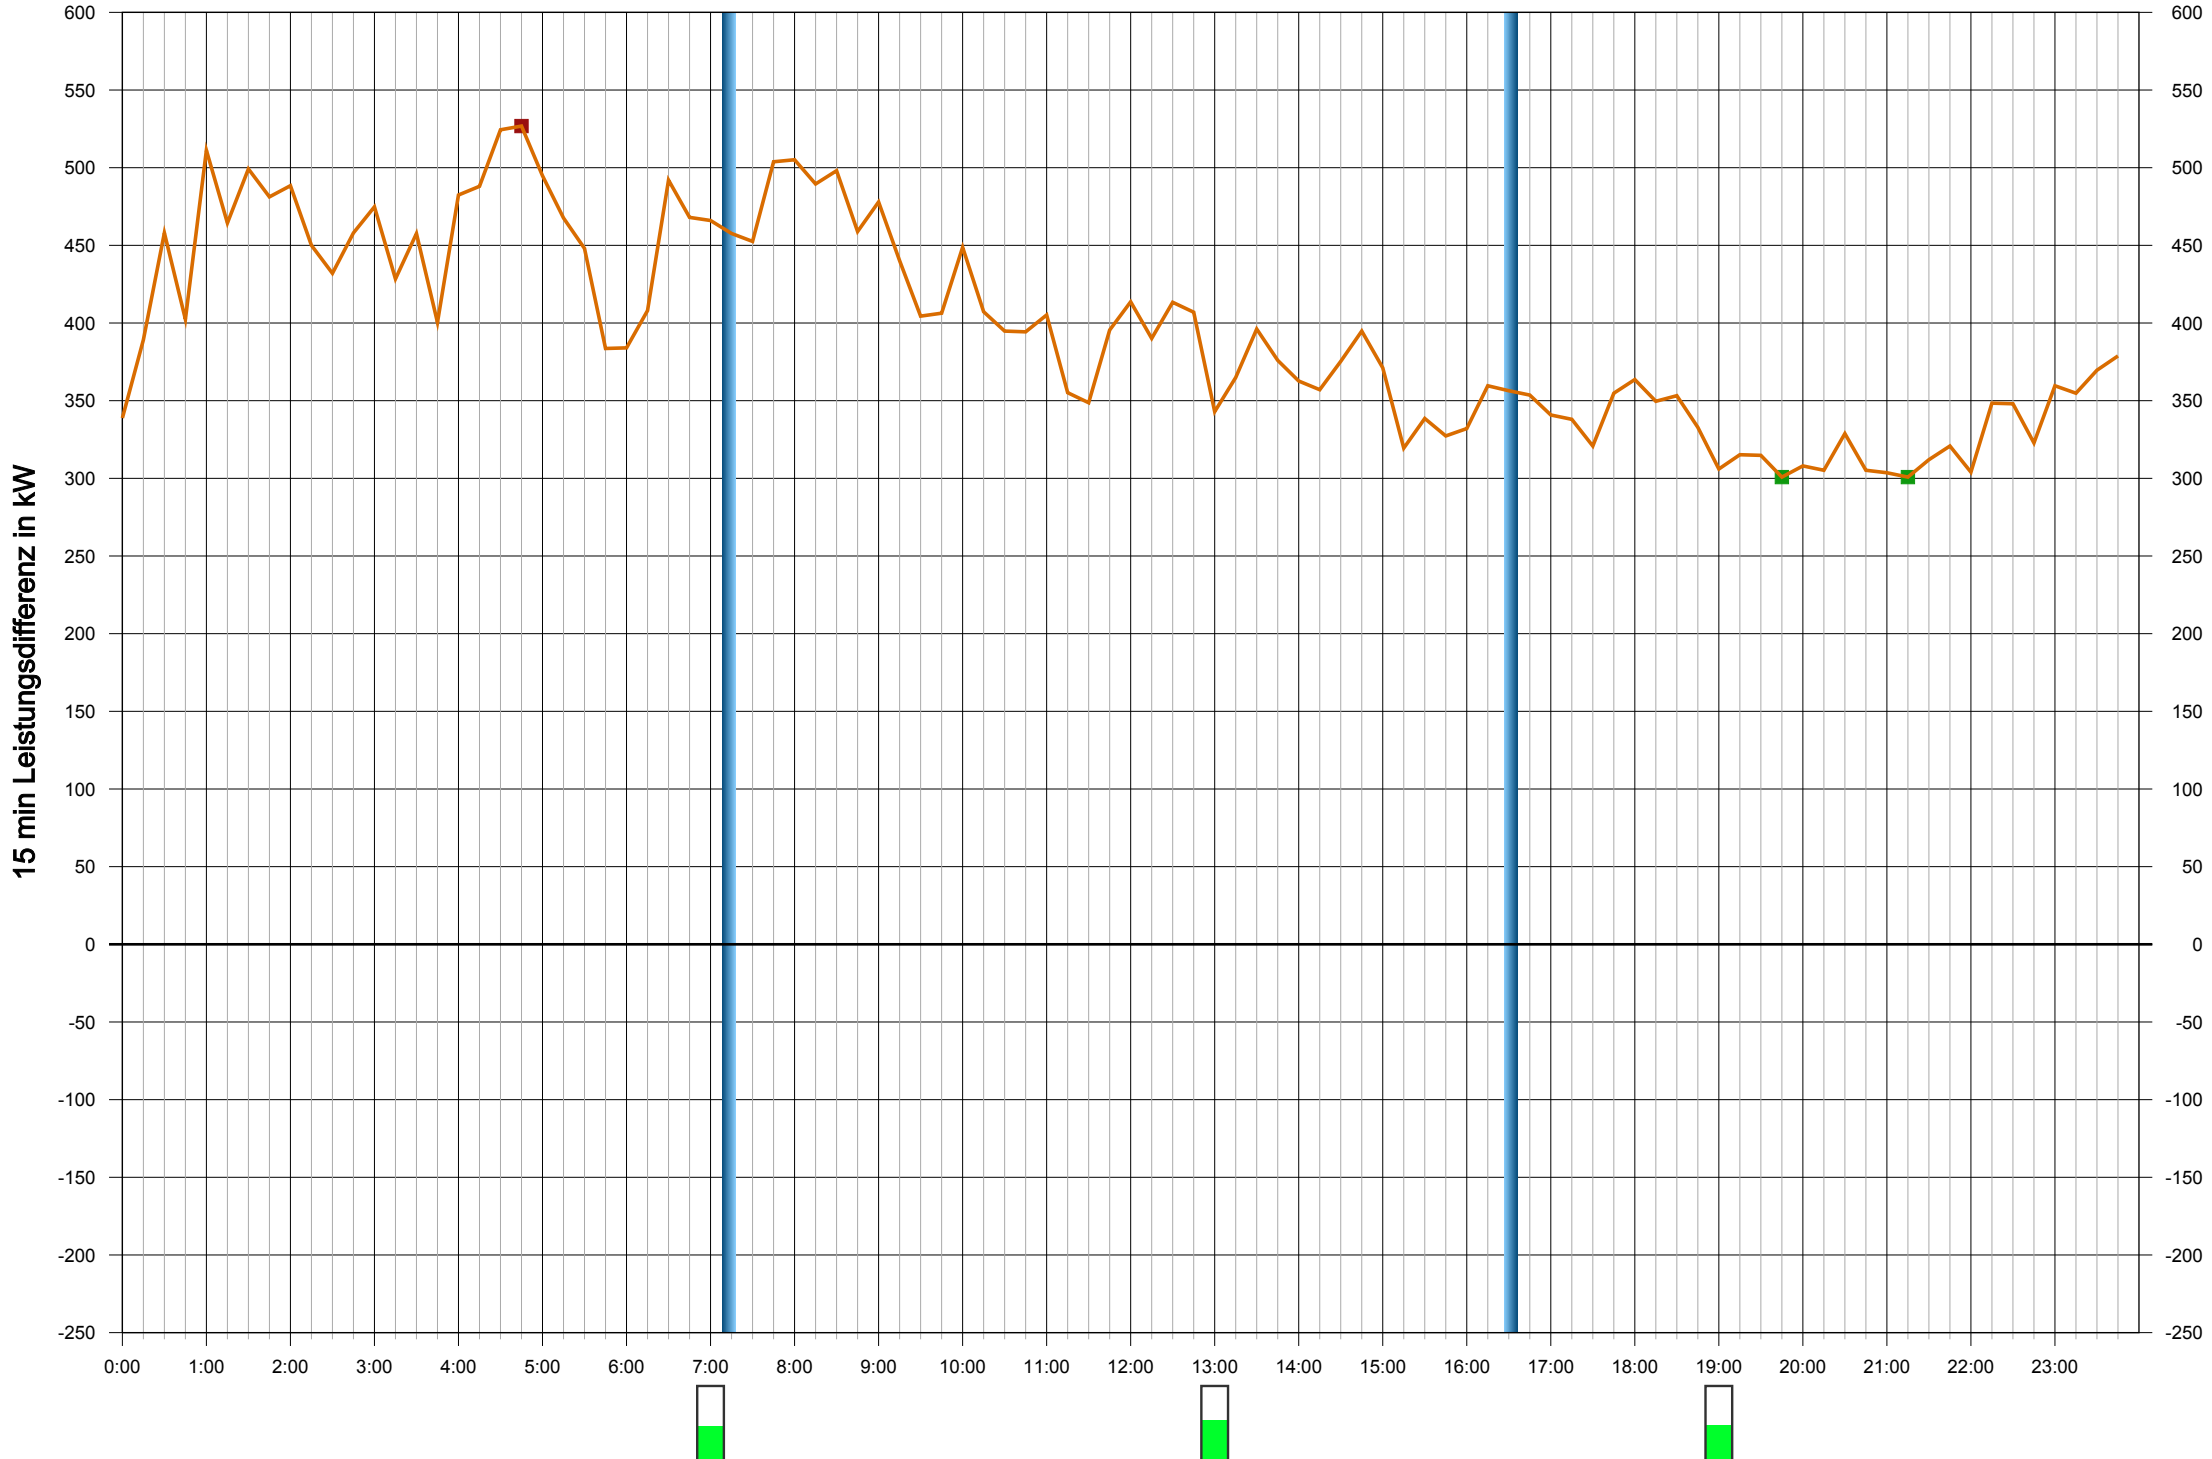




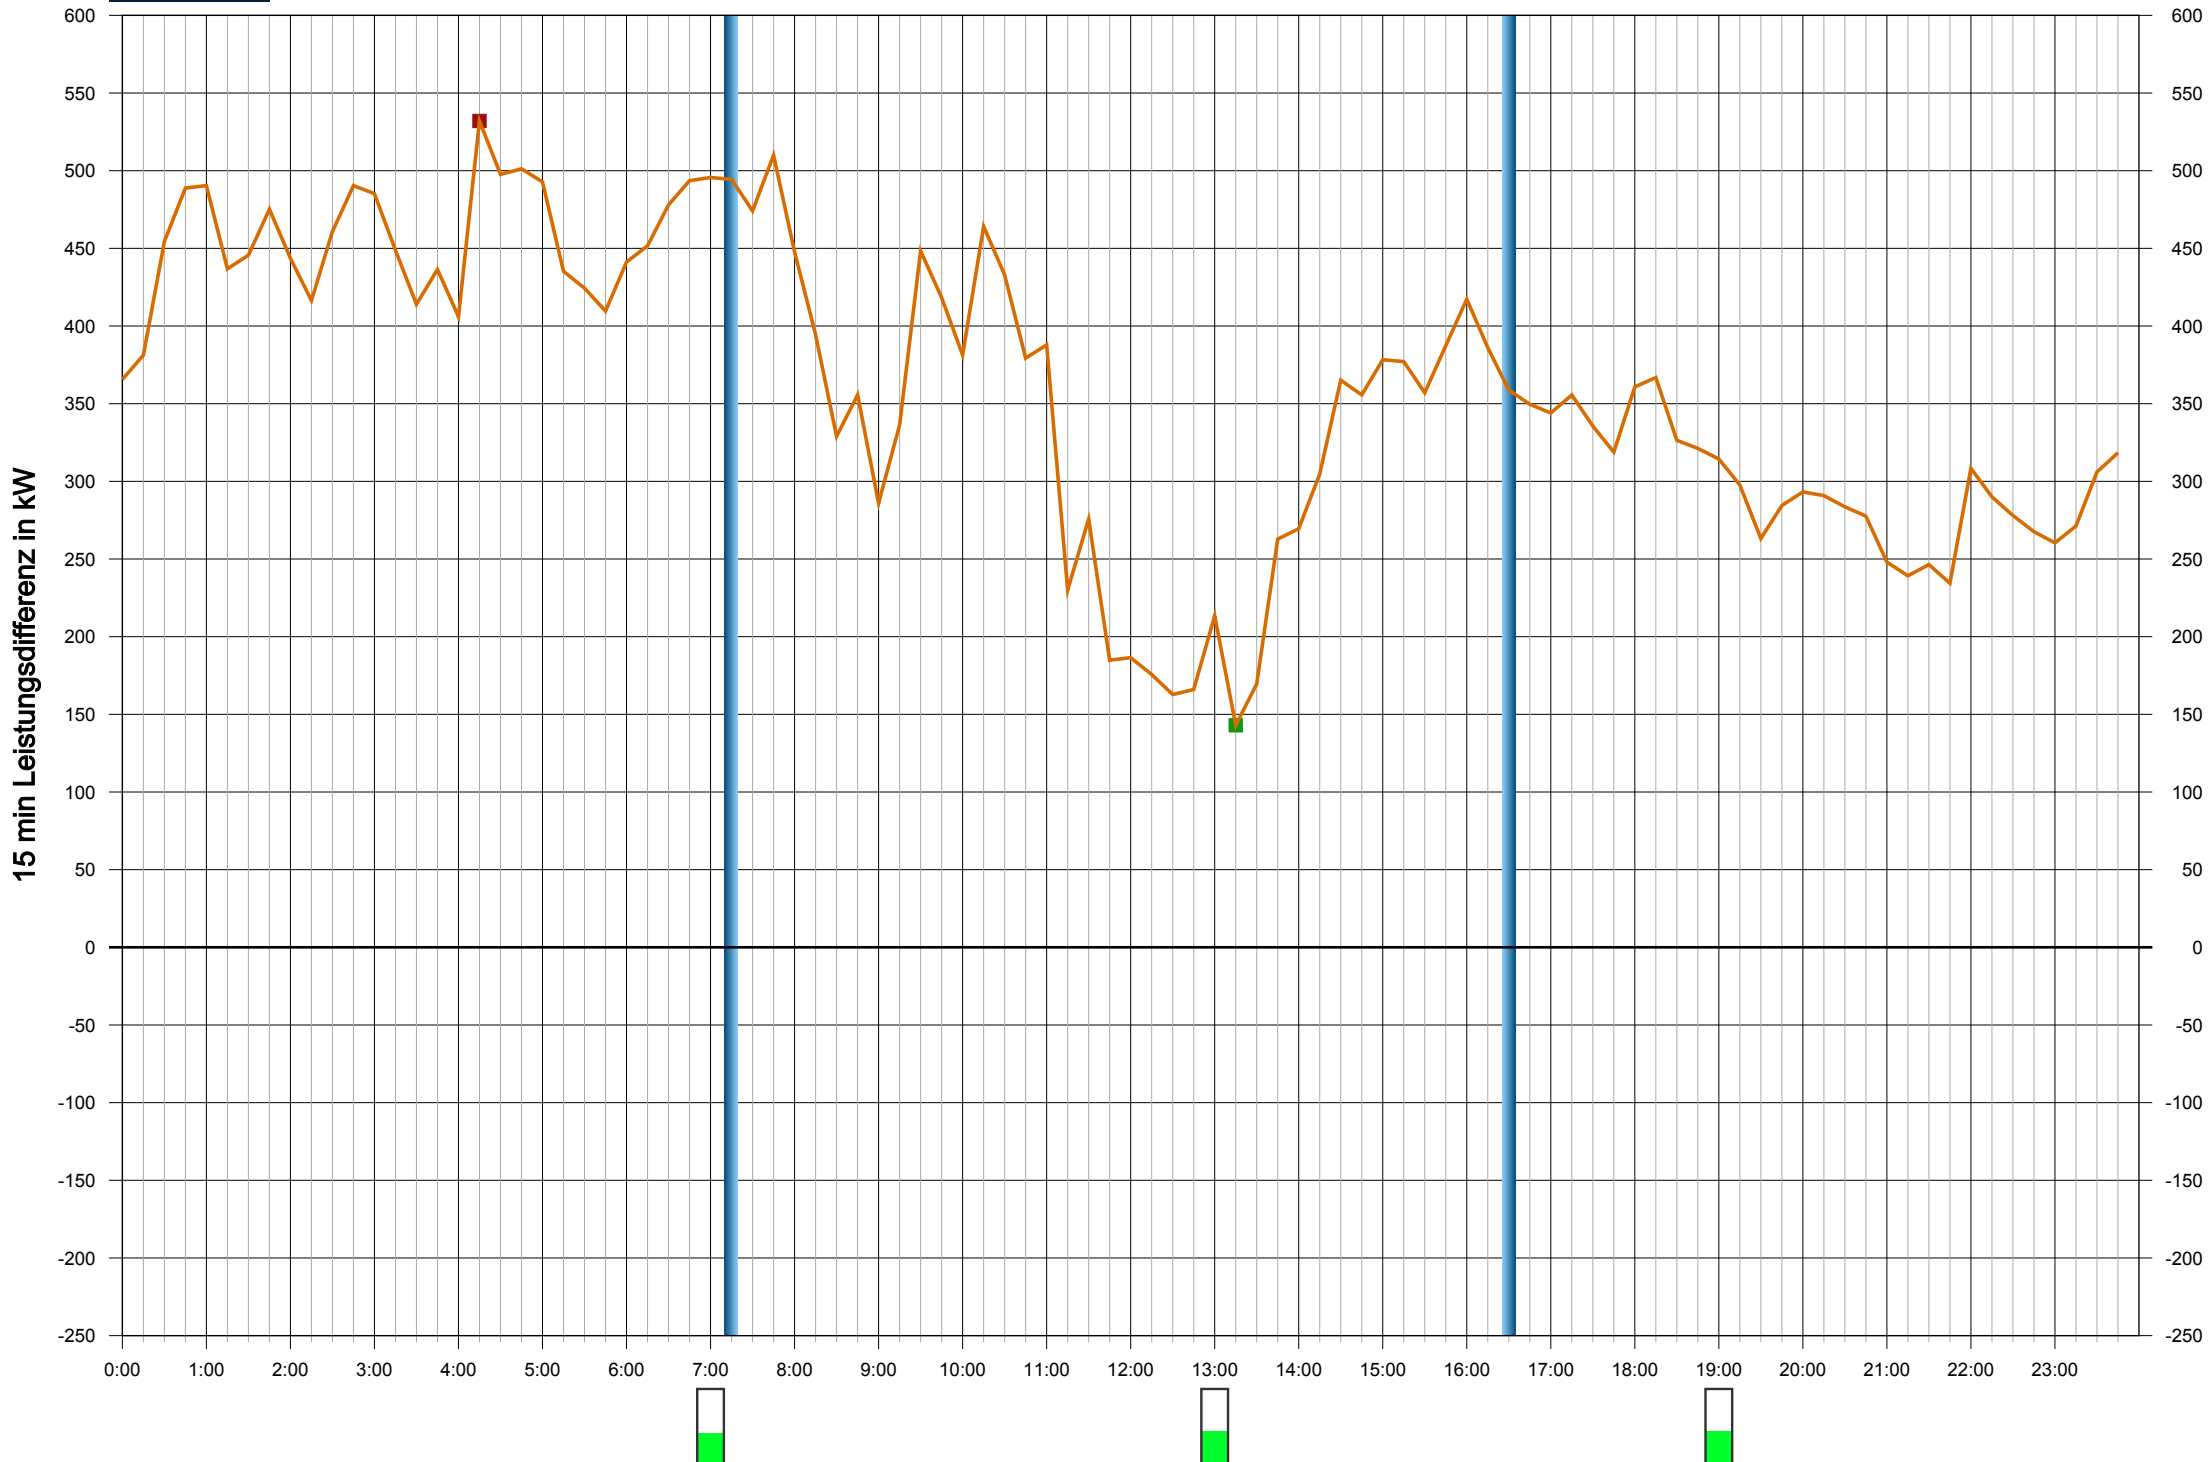


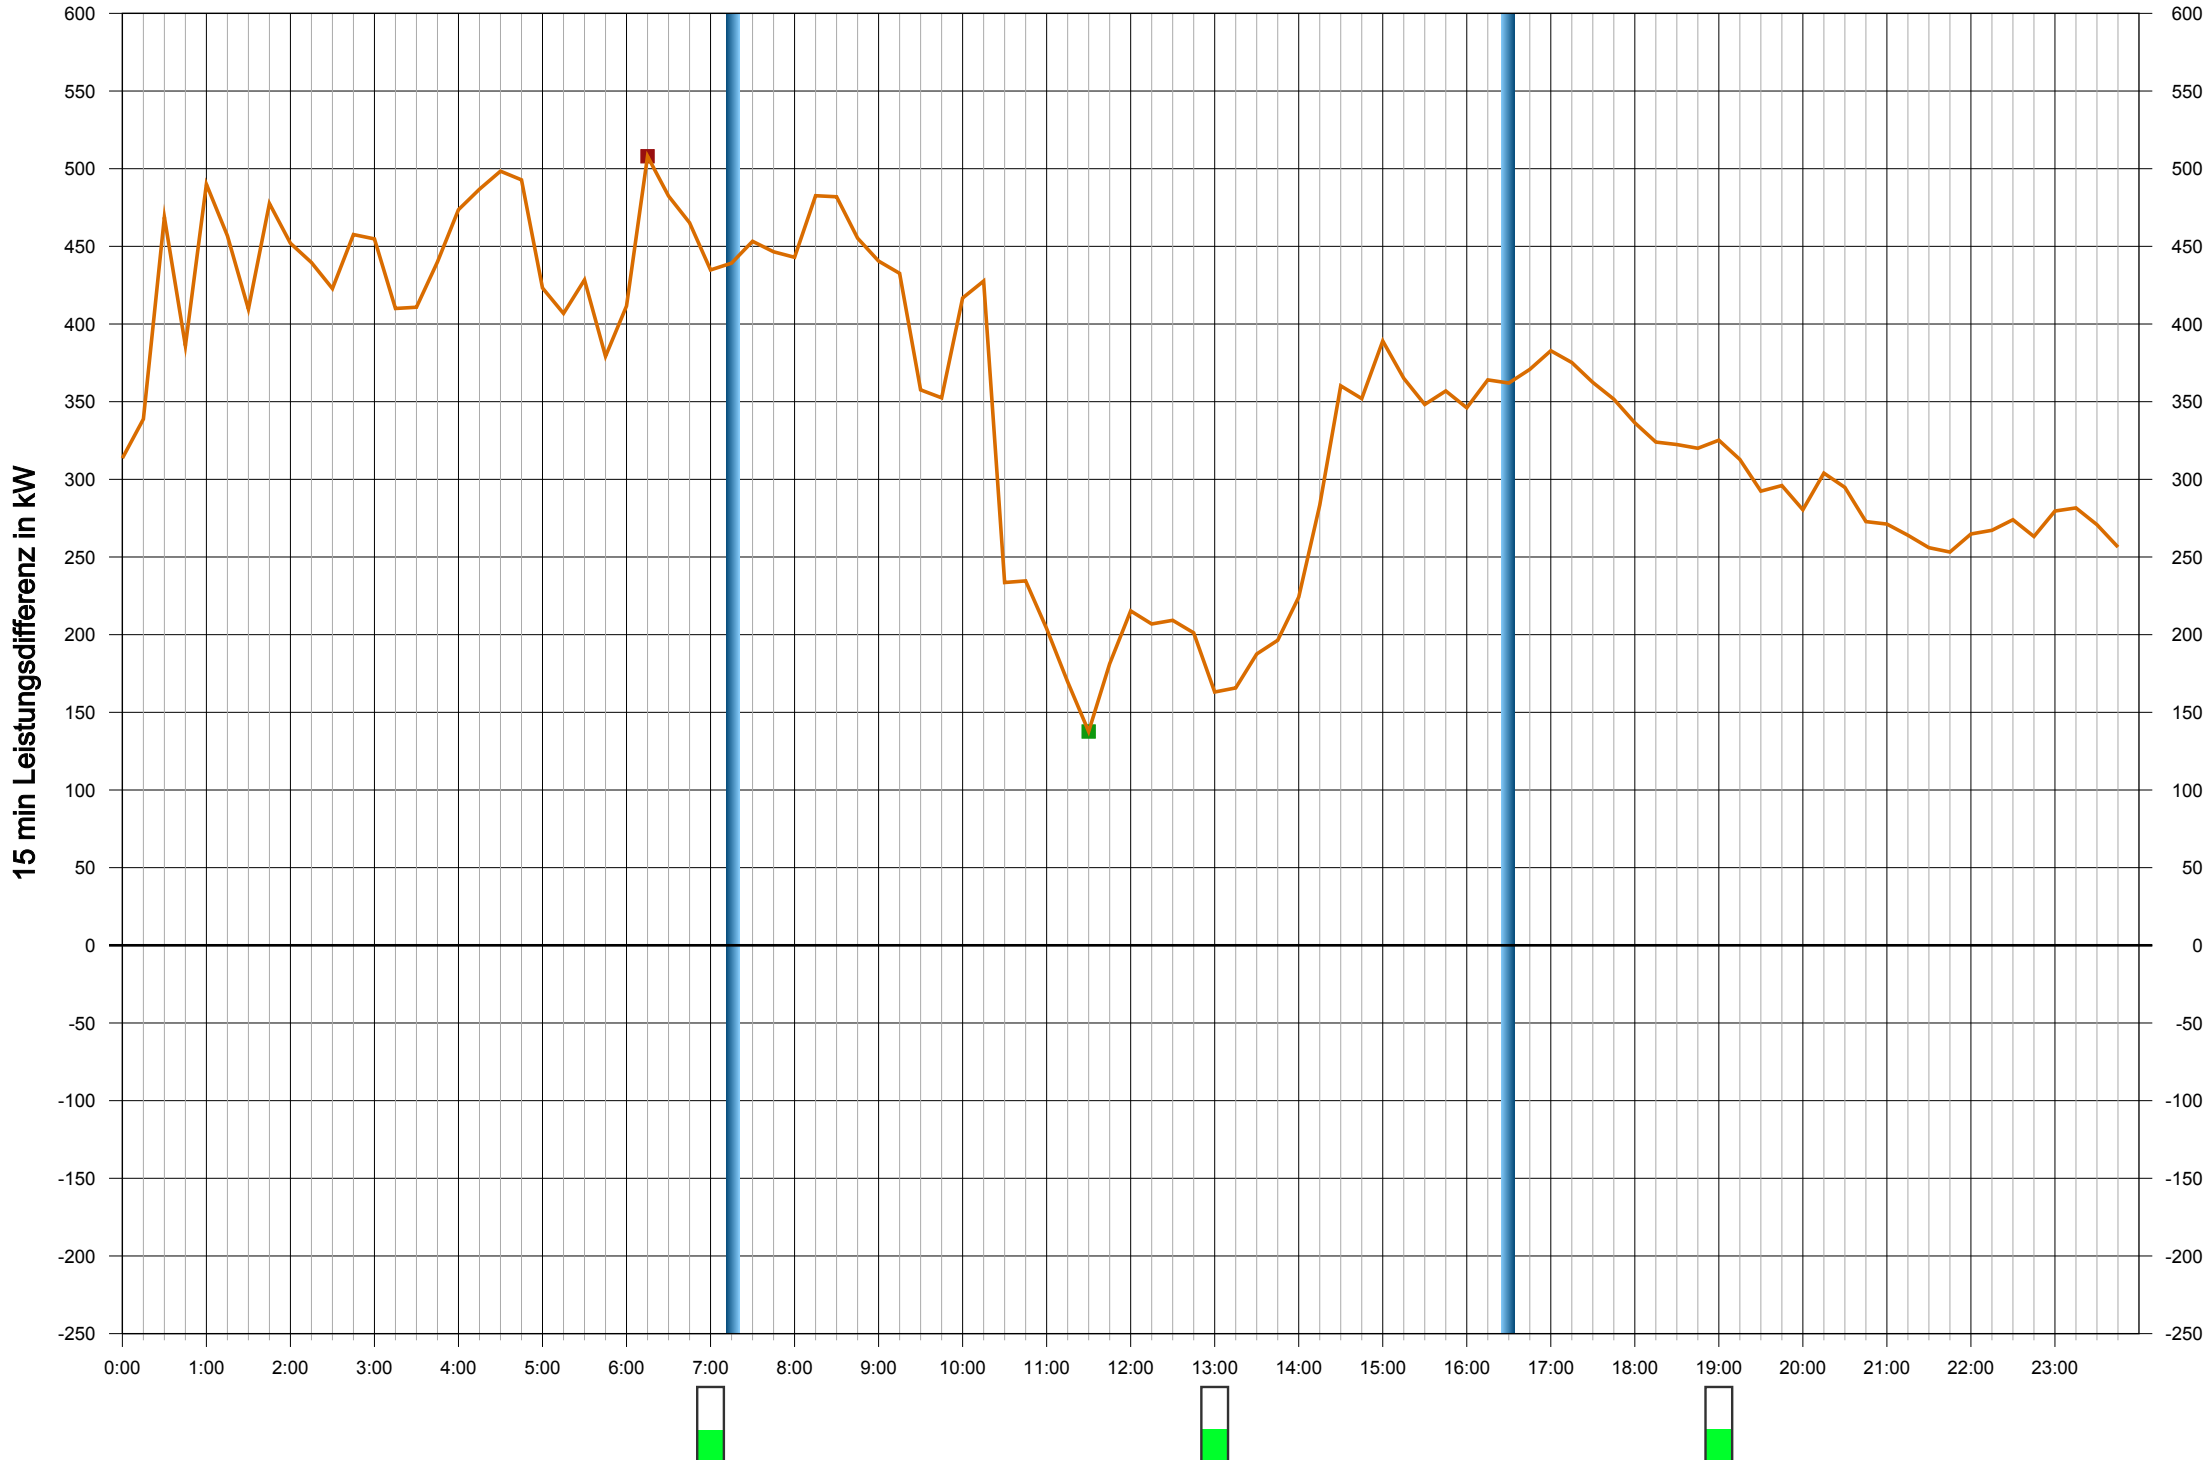


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Sa. 17.11.2012 (KW 46)

Tagesminimum: 0,9 kW, Tagesmittelwert: 228,3 kW, Tagesmaximum: 315,2 kW, Tagesbedarf: 6.030 kWh (844 €)

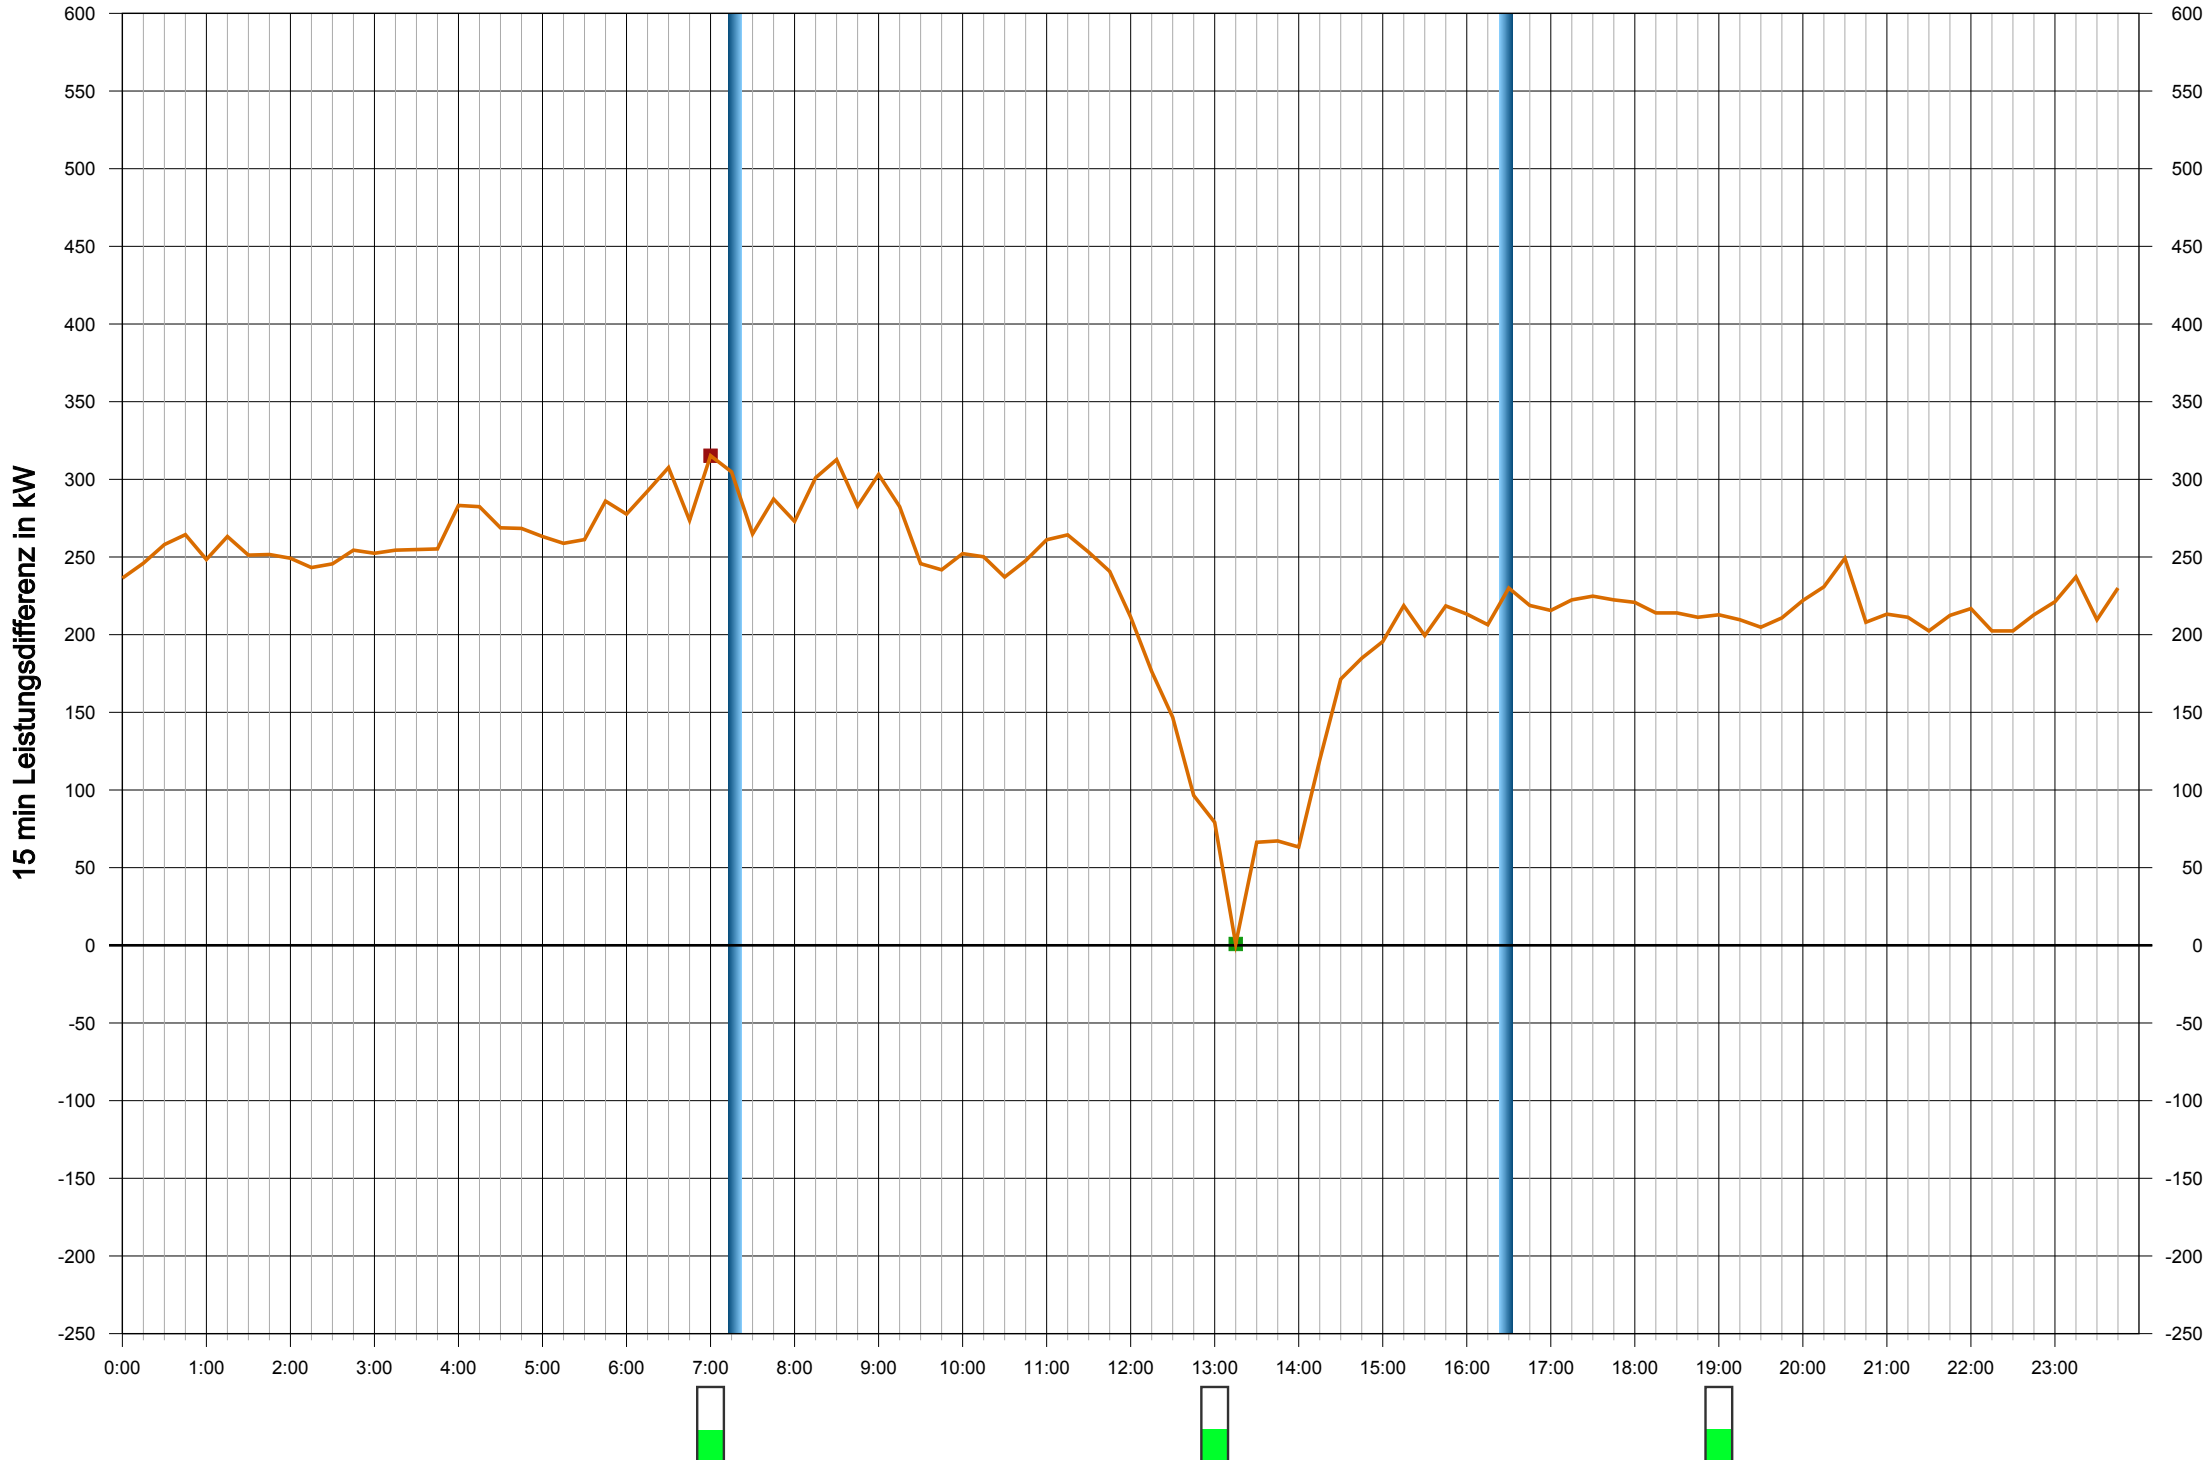


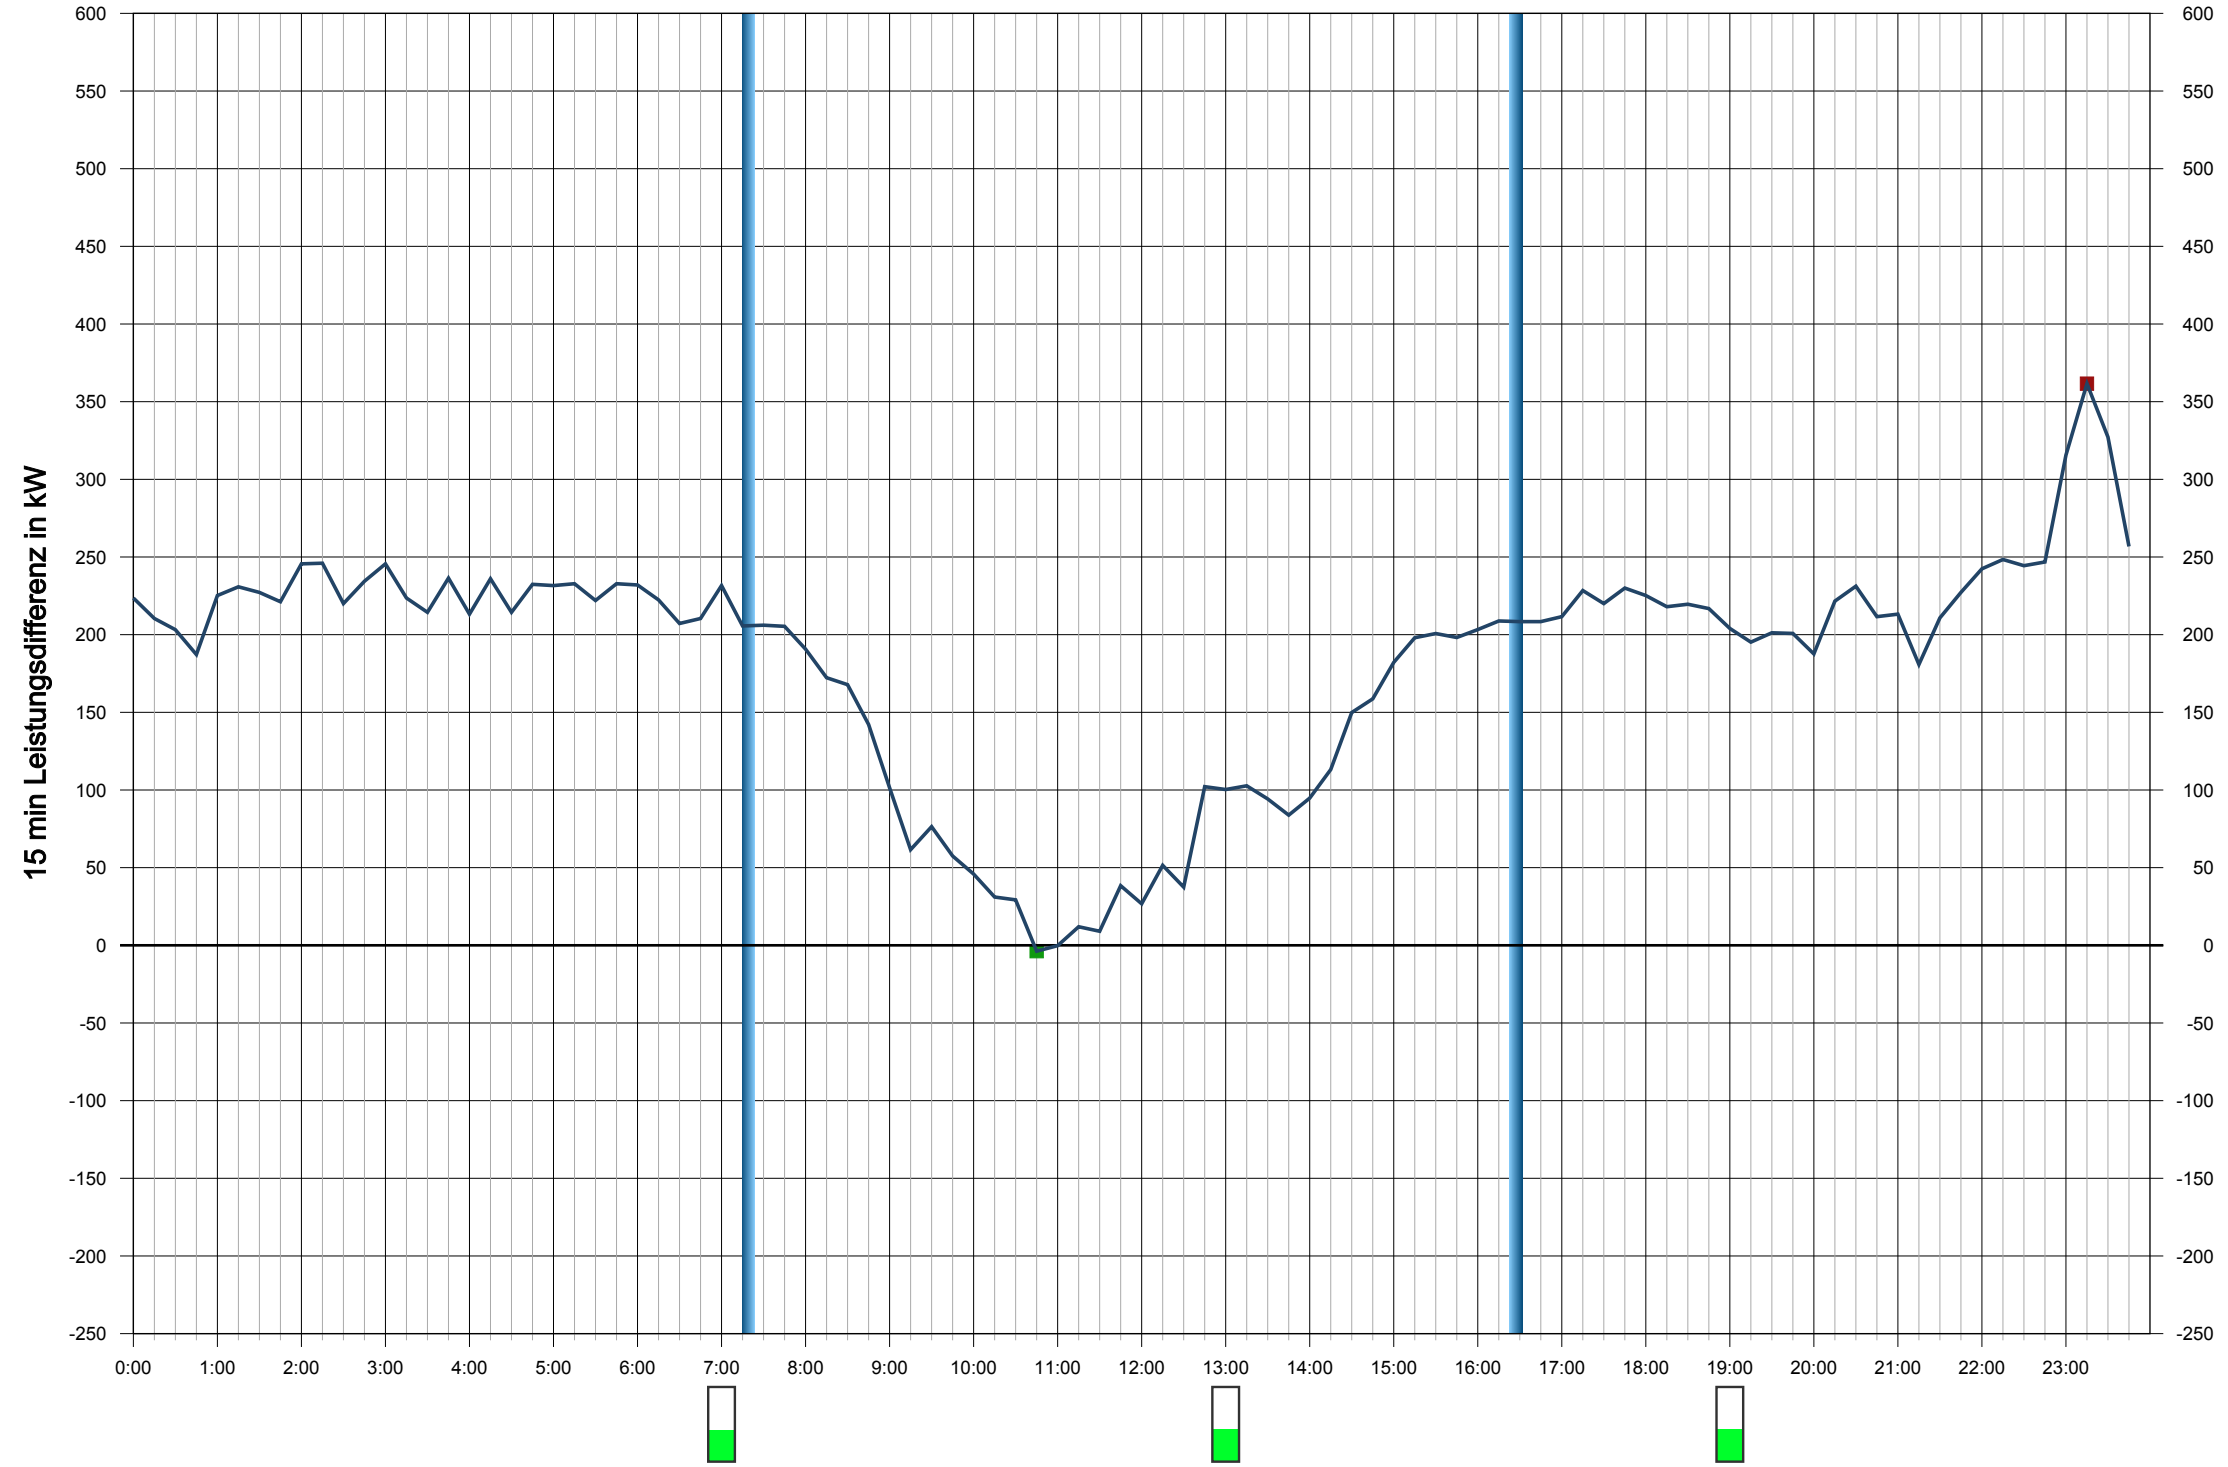

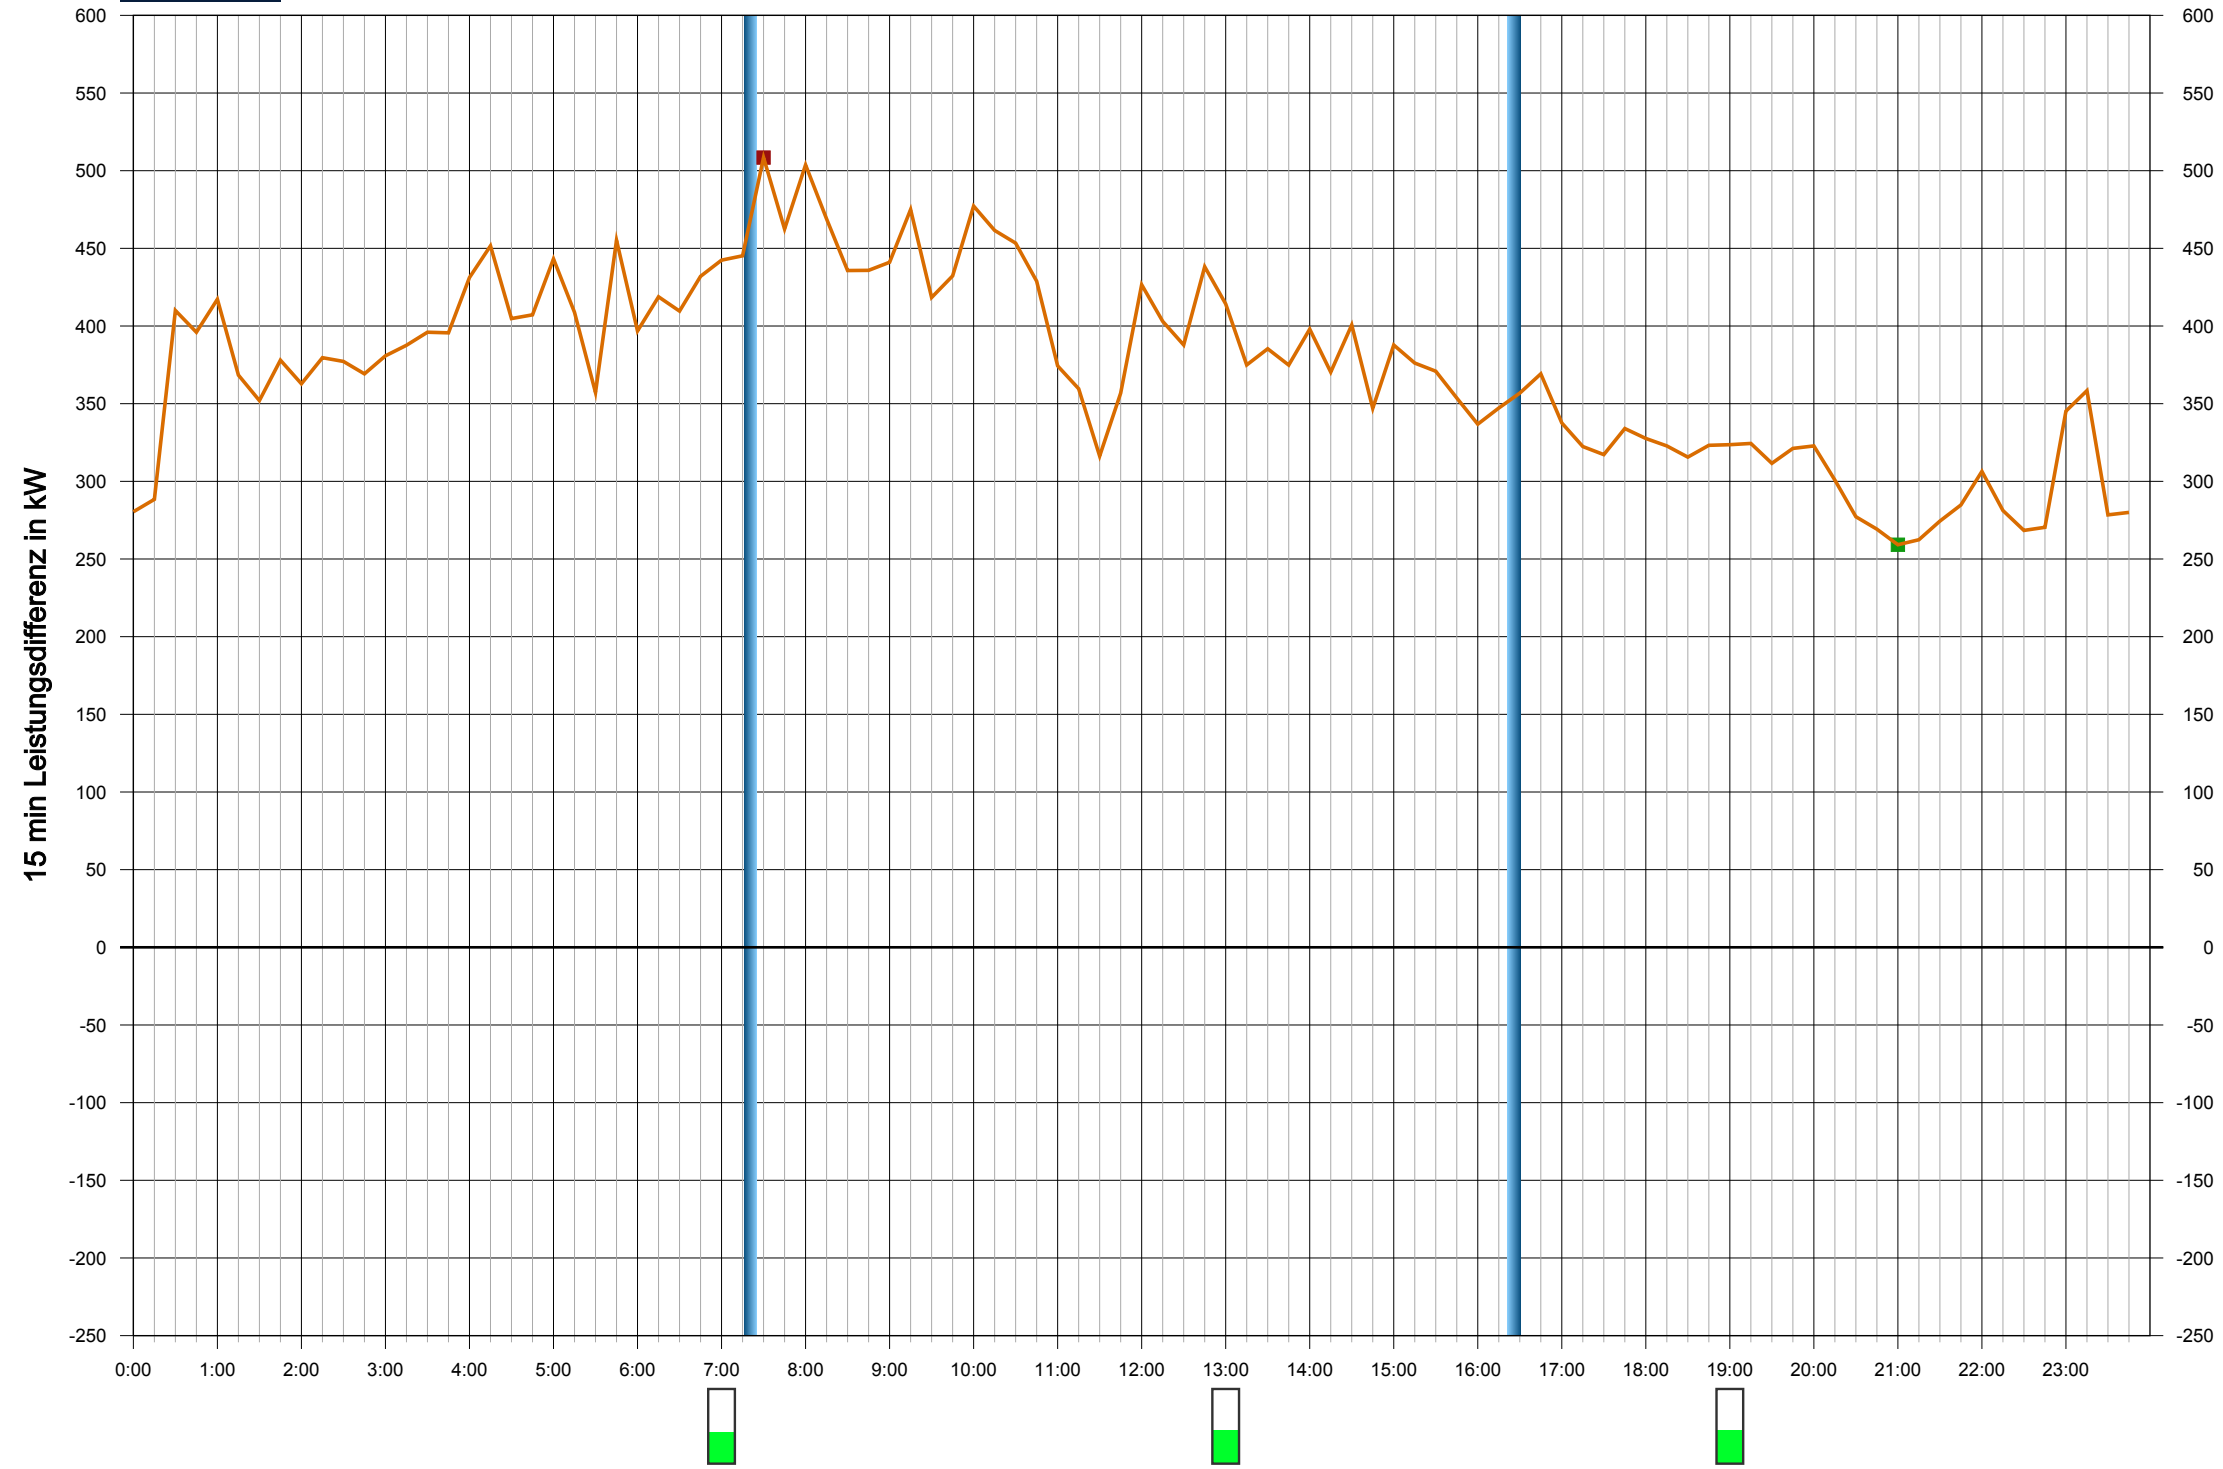


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Di. 20.11.2012 (KW 47)


Tagesminimum: 266,4 kW, Tagesmittelwert: 387,6 kW, Tagesmaximum: 501,6 kW, Tagesbedarf: 9.526 kWh (1.334 €)

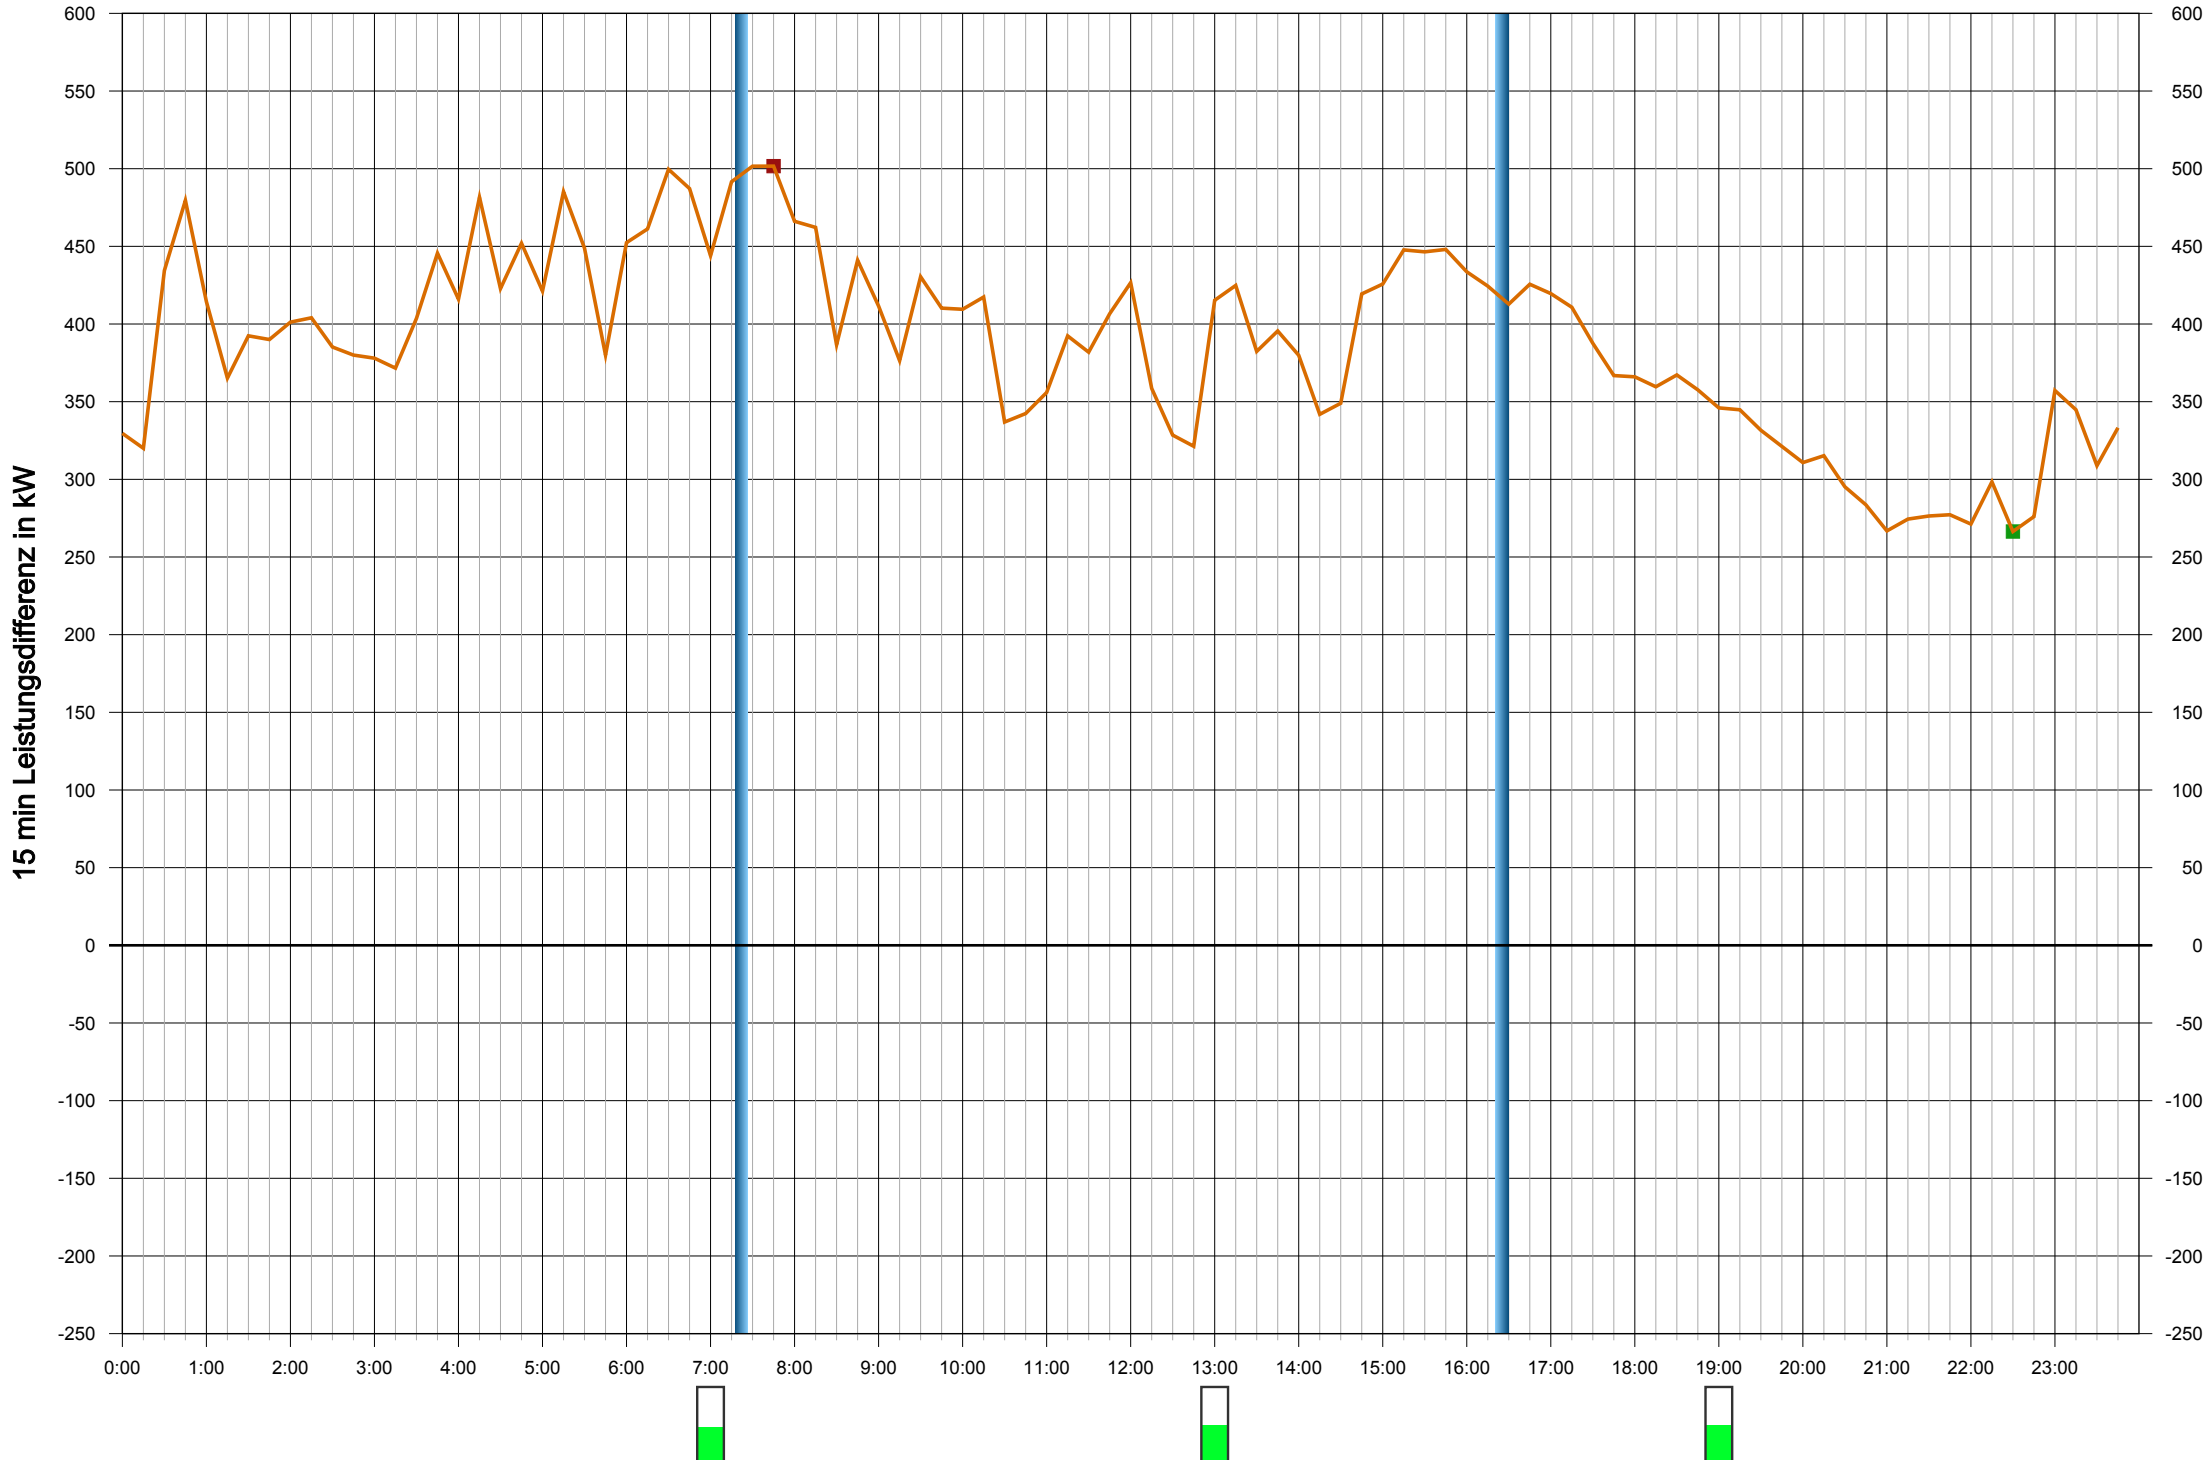


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mi. 21.11.2012 (KW 47)

Tagesminimum: 255,6 kW, Tagesmittelwert: 396,8 kW, Tagesmaximum: 529,6 kW, Tagesbedarf: 9.774 kWh (1.368 €)

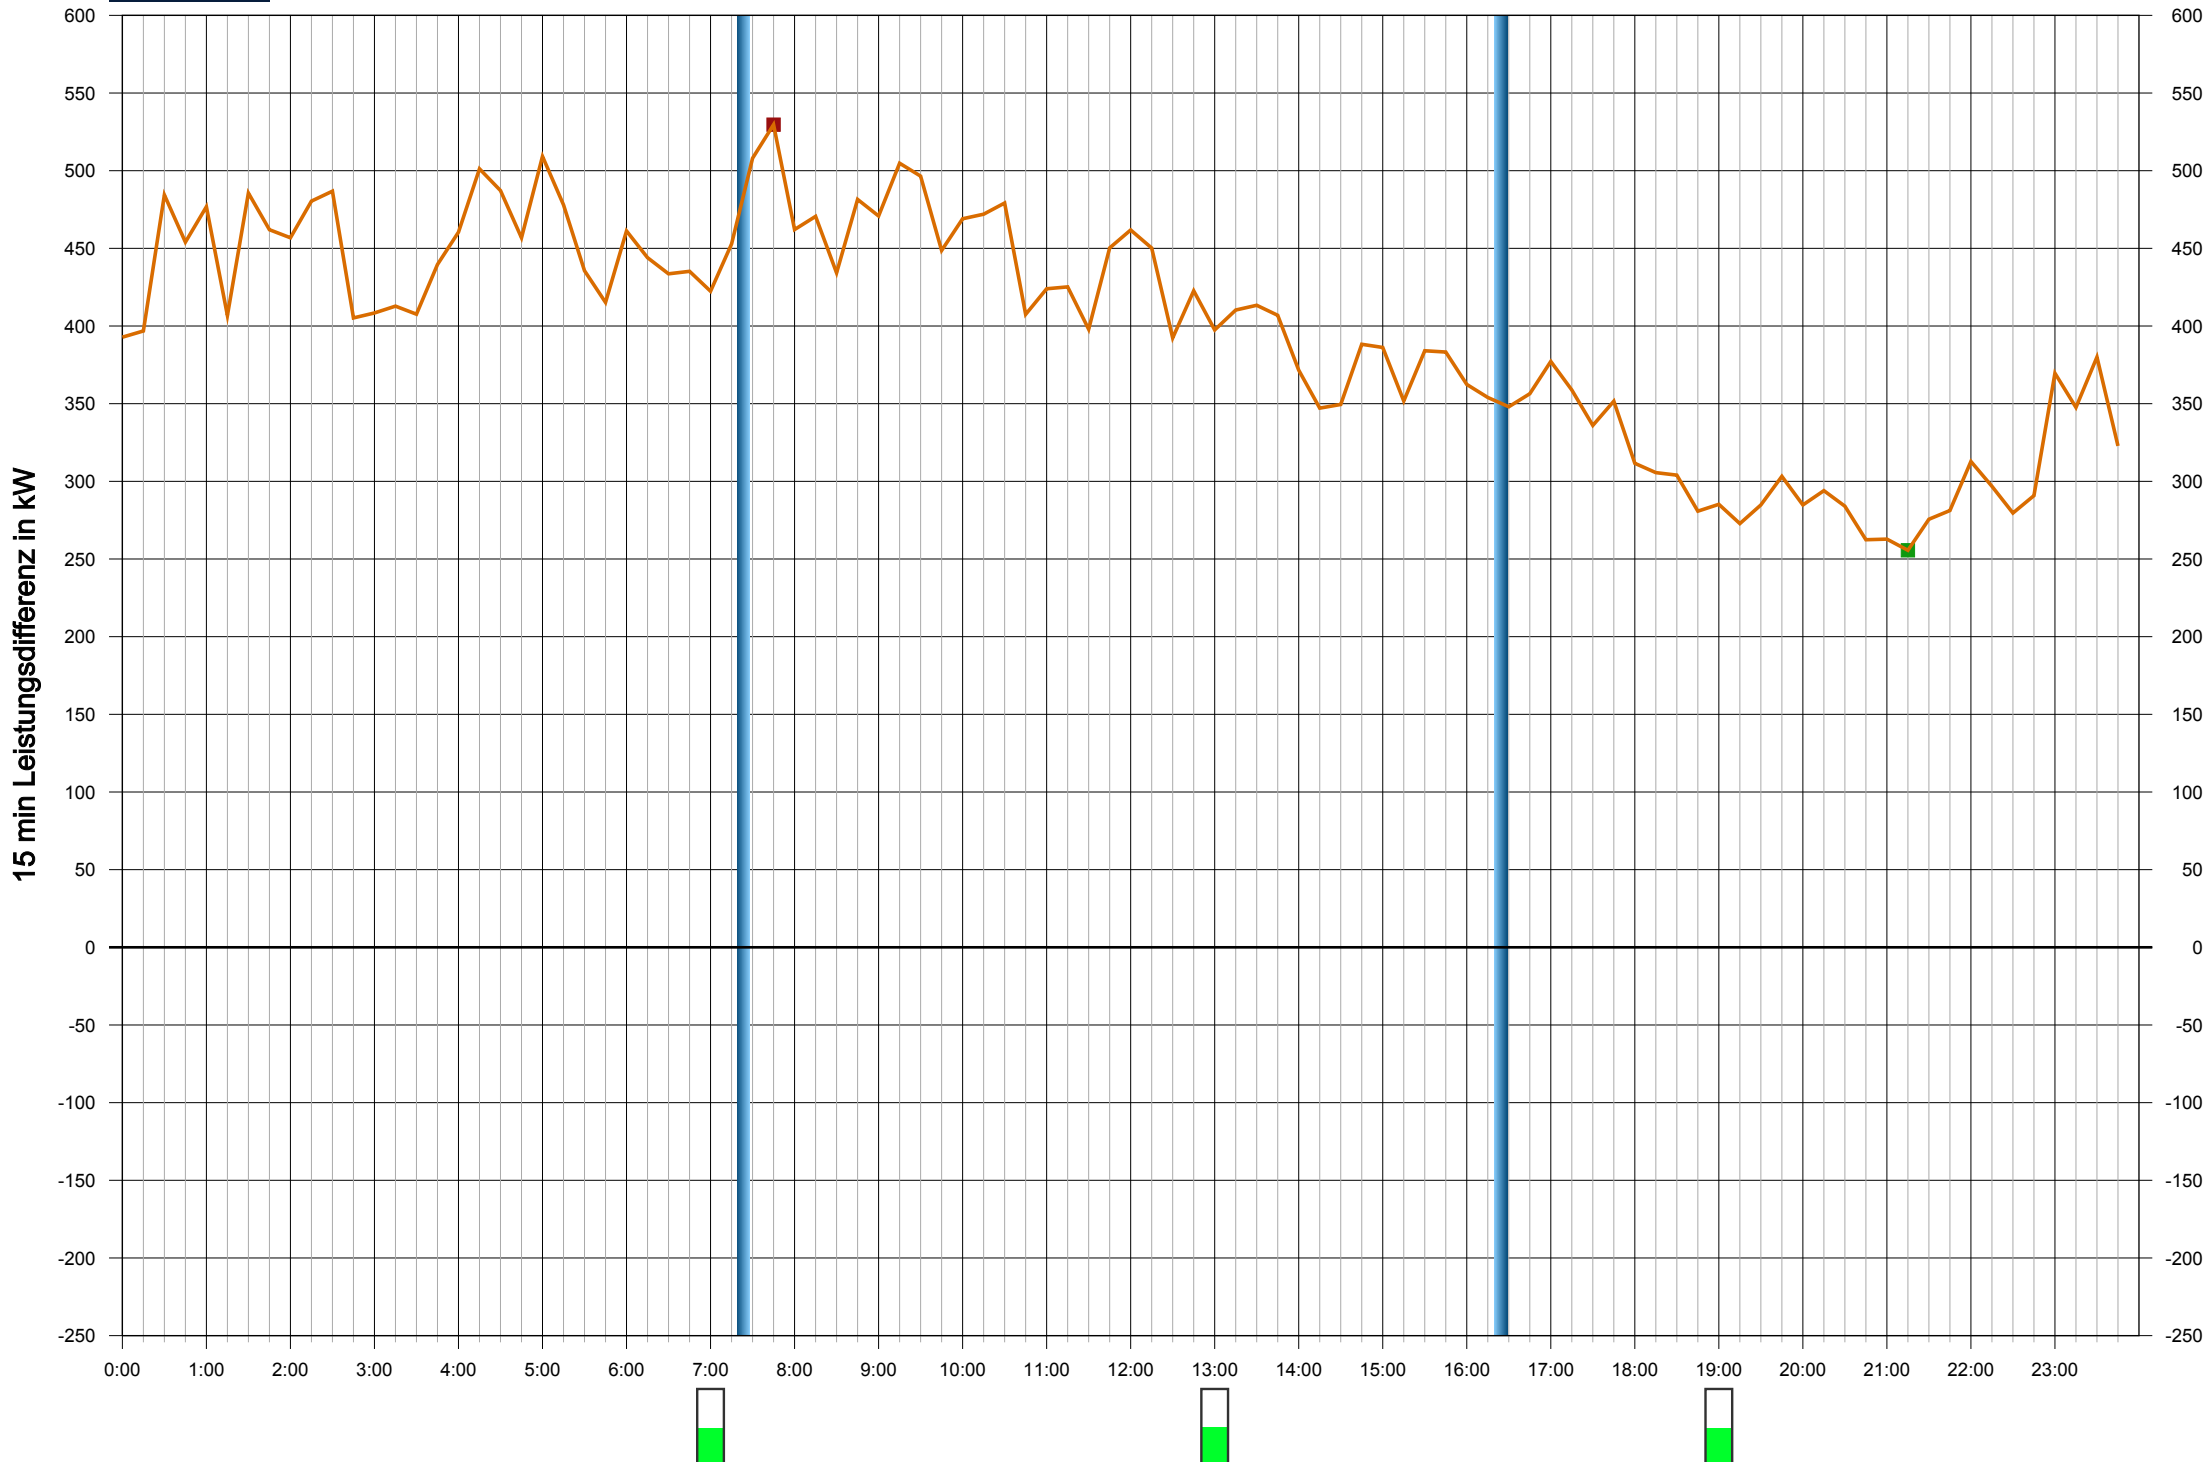

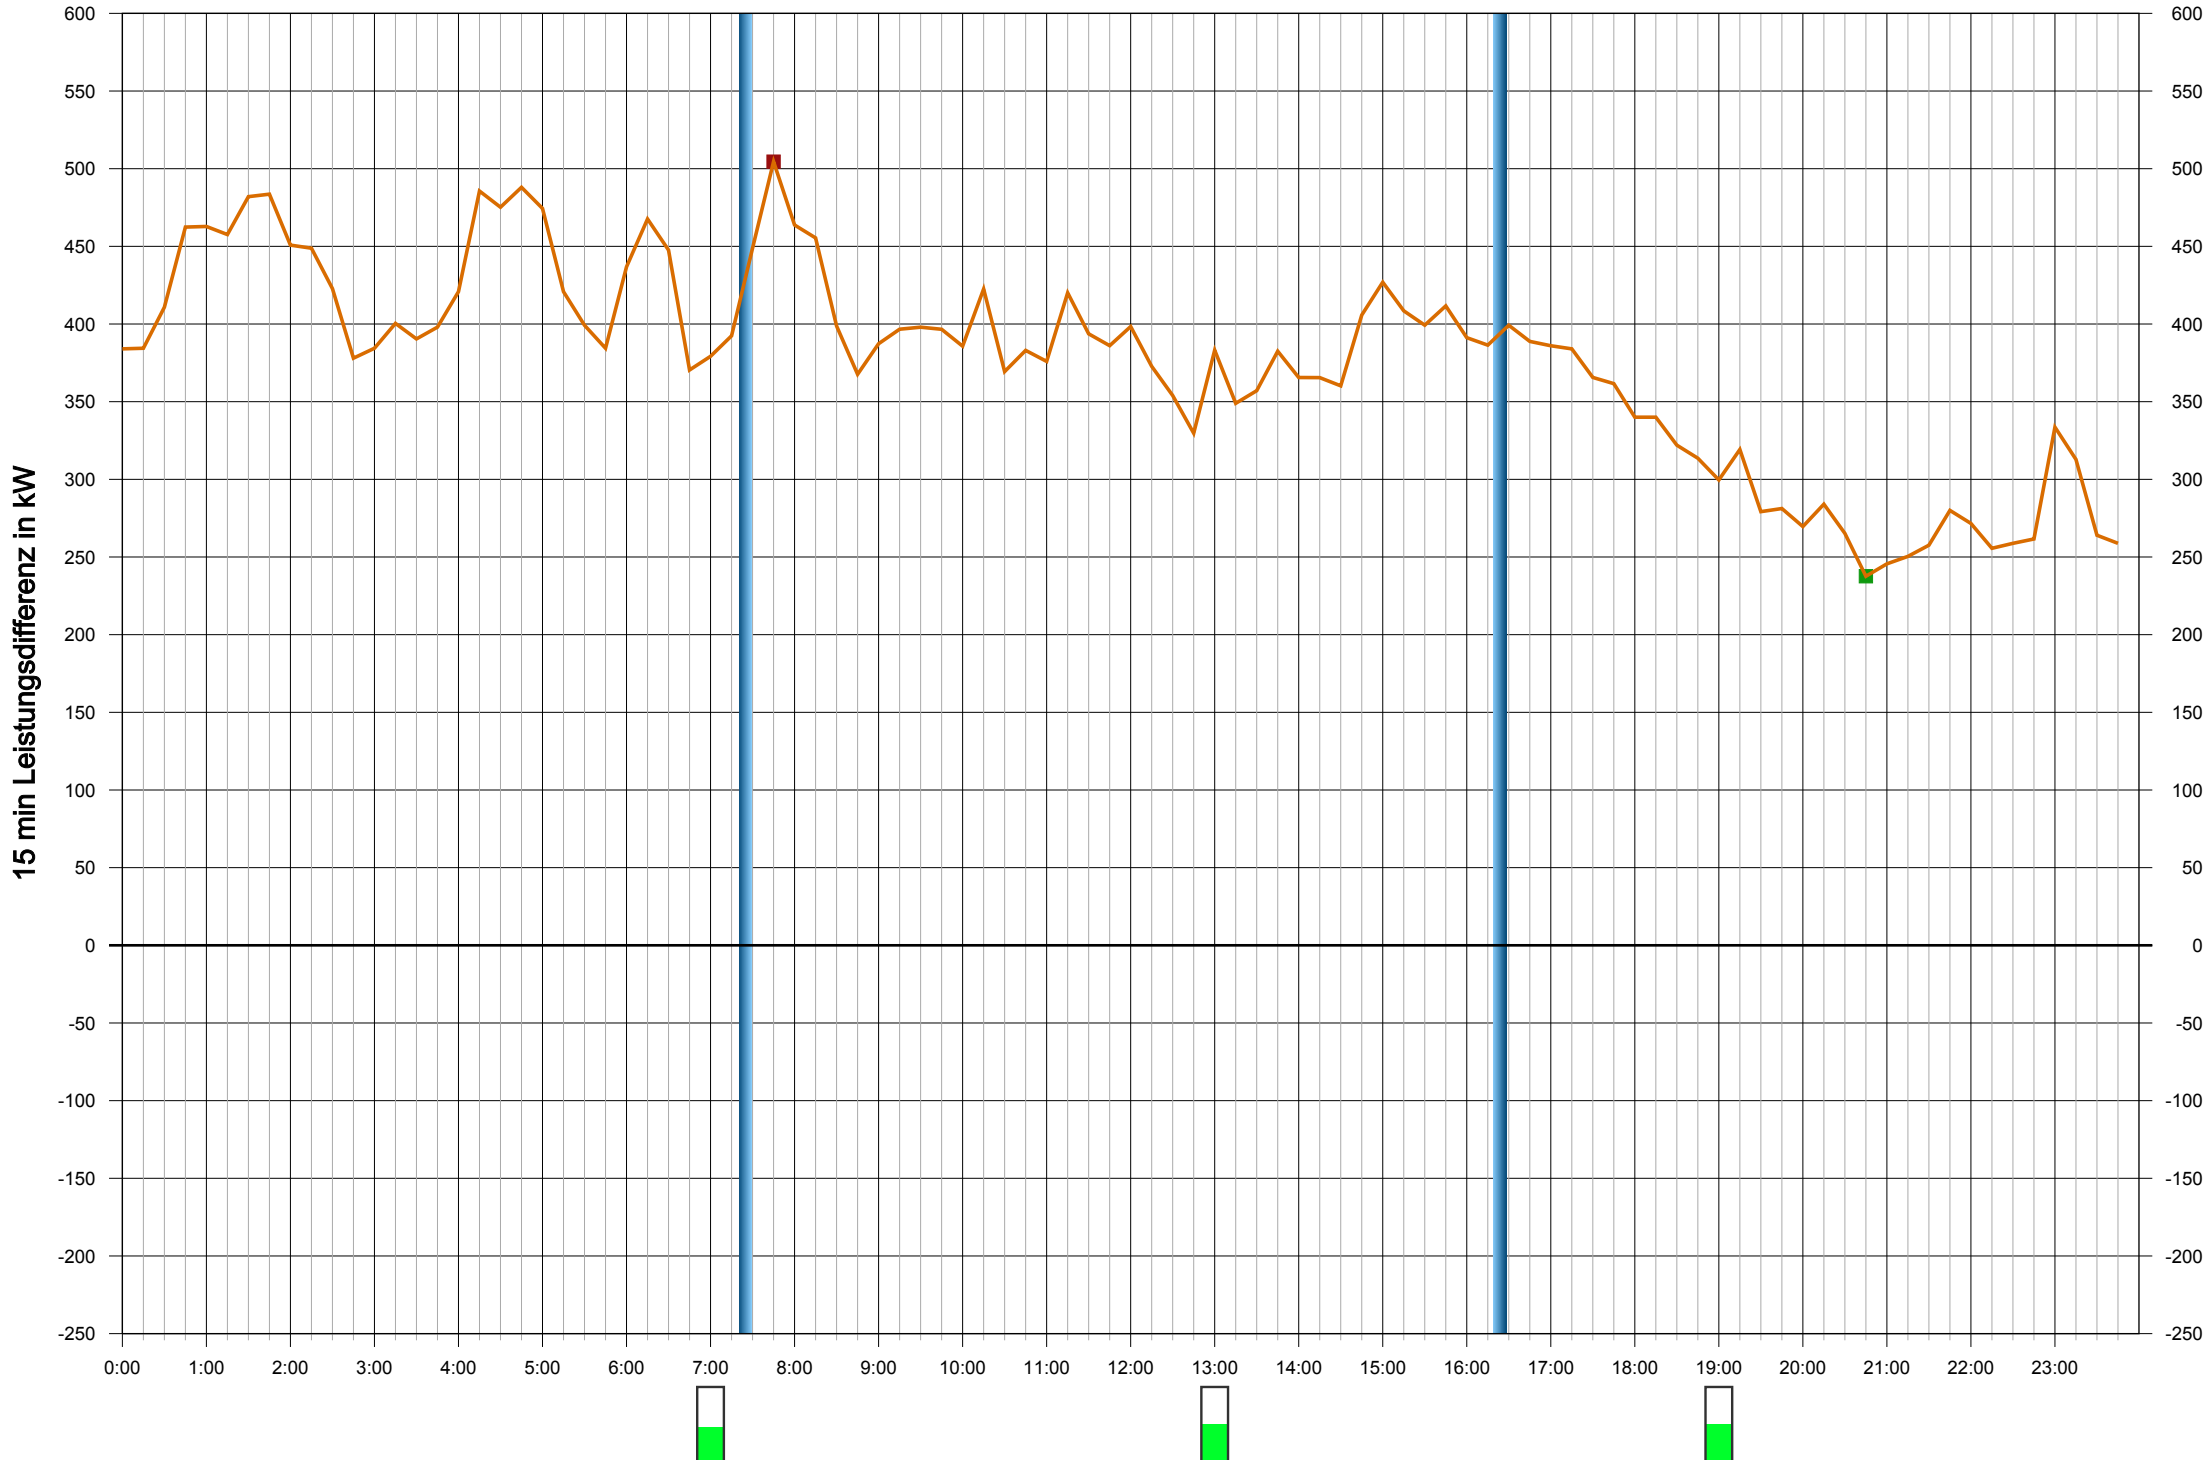





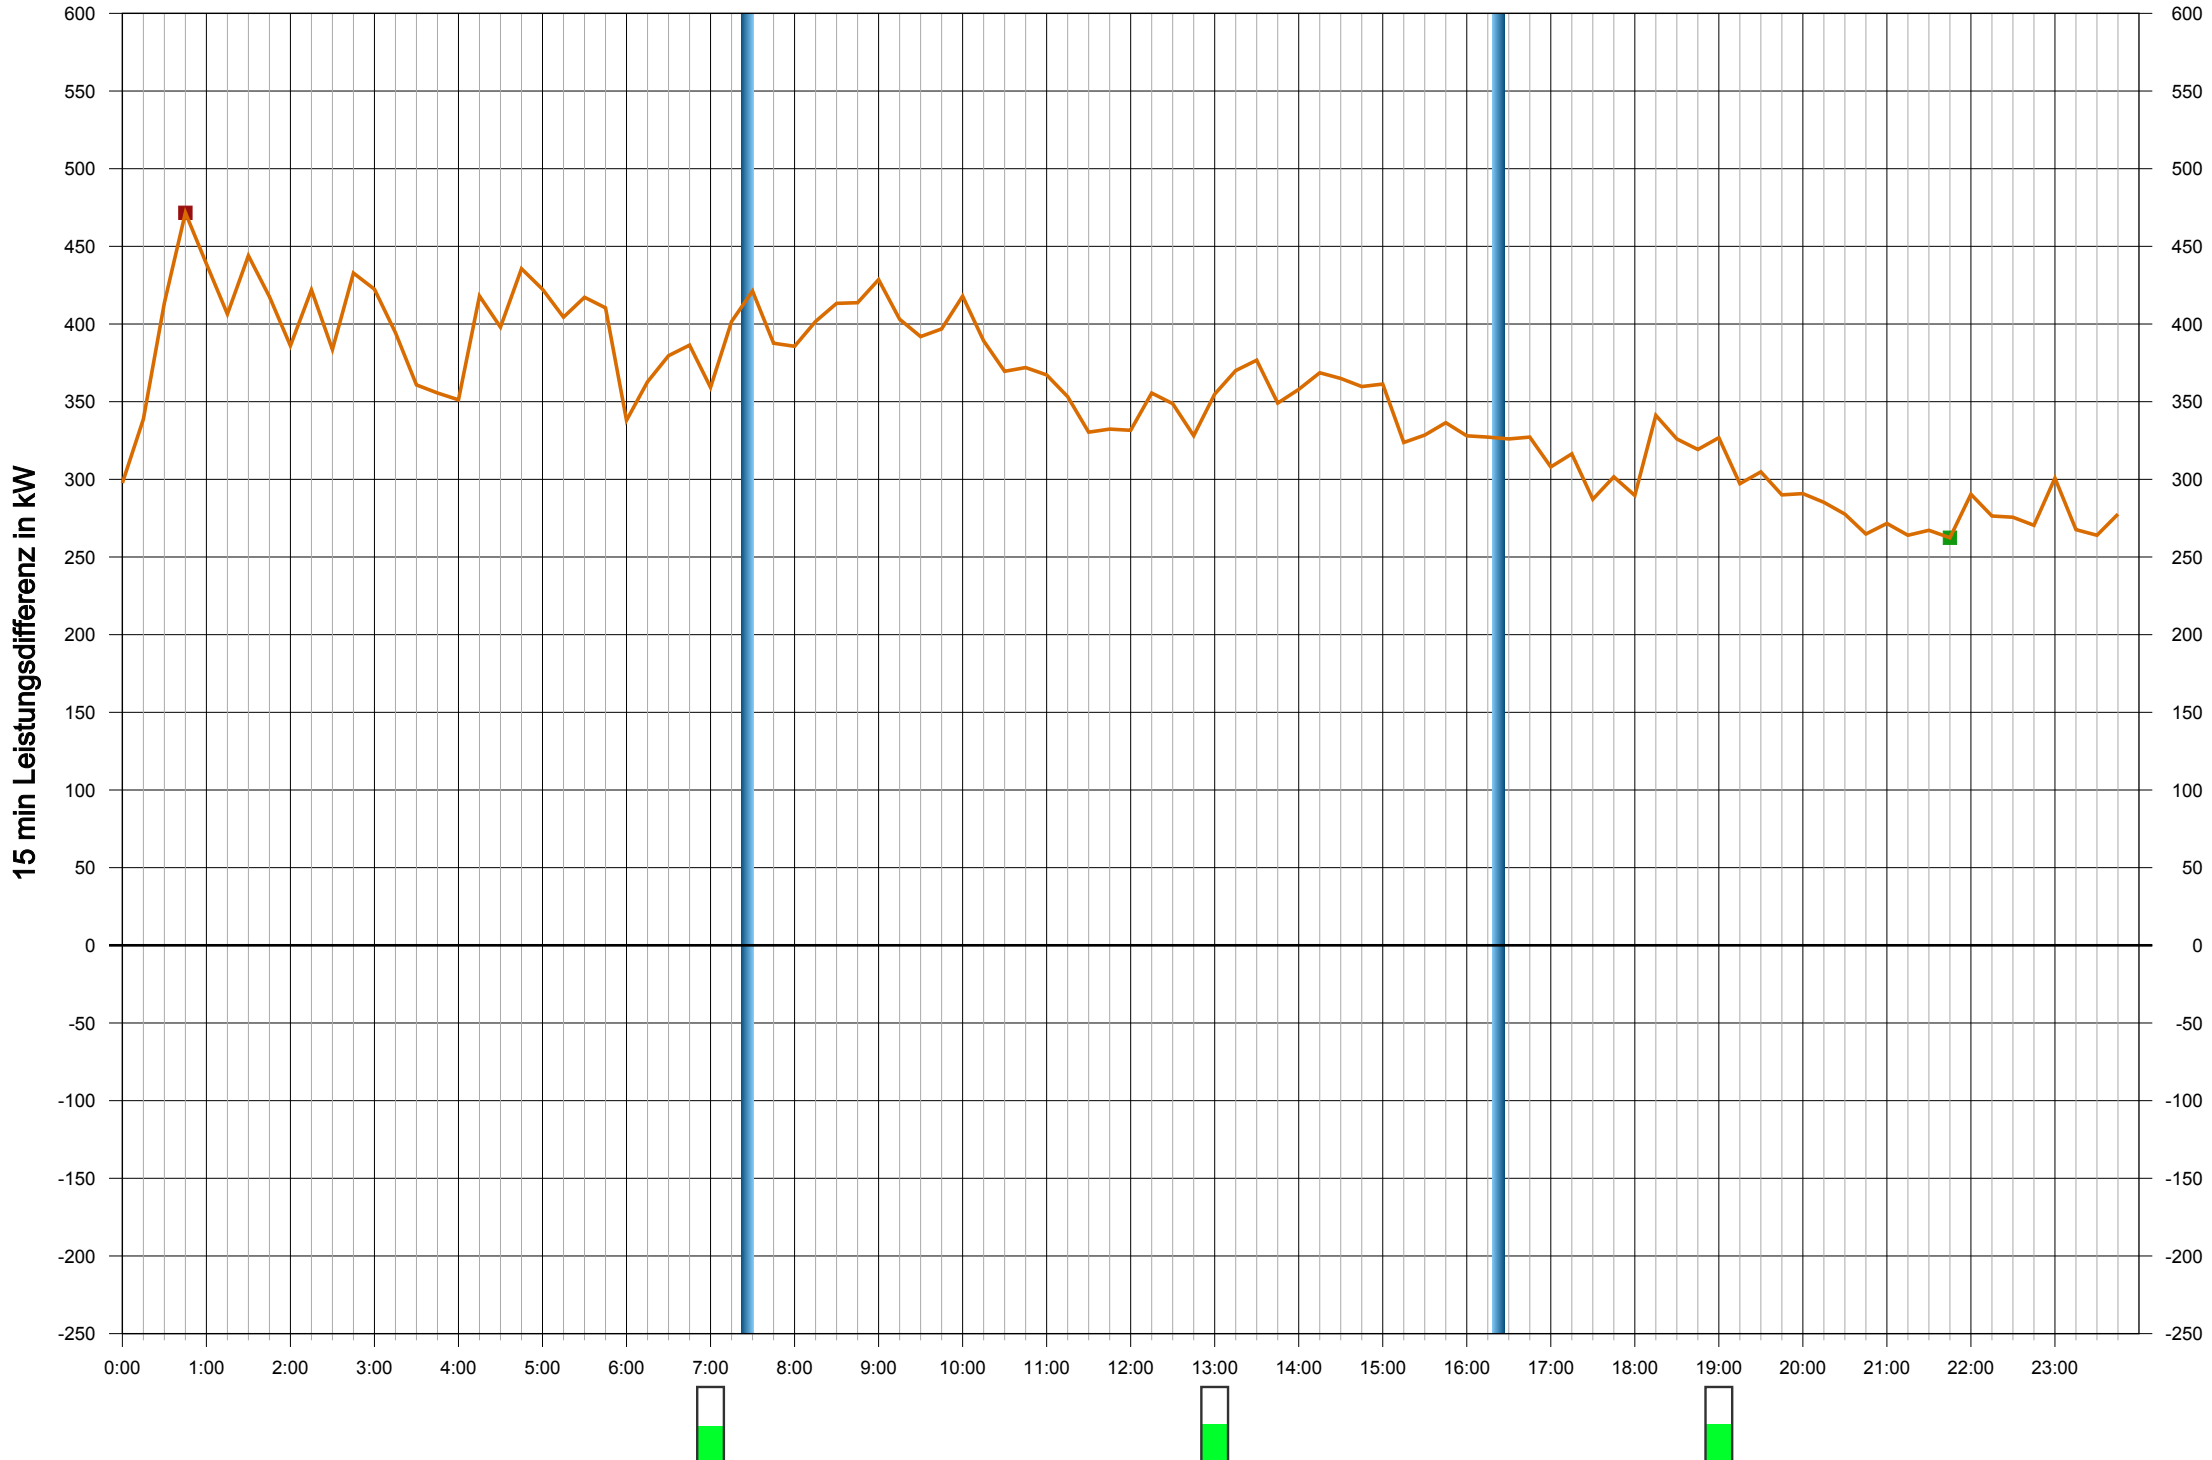



# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Sa. 24.11.2012 (KW 47)

Tagesminimum: 40,4 kW, Tagesmittelwert: 223,8 kW, Tagesmaximum: 332,8 kW, Tagesbedarf: 6.042 kWh (846 €)

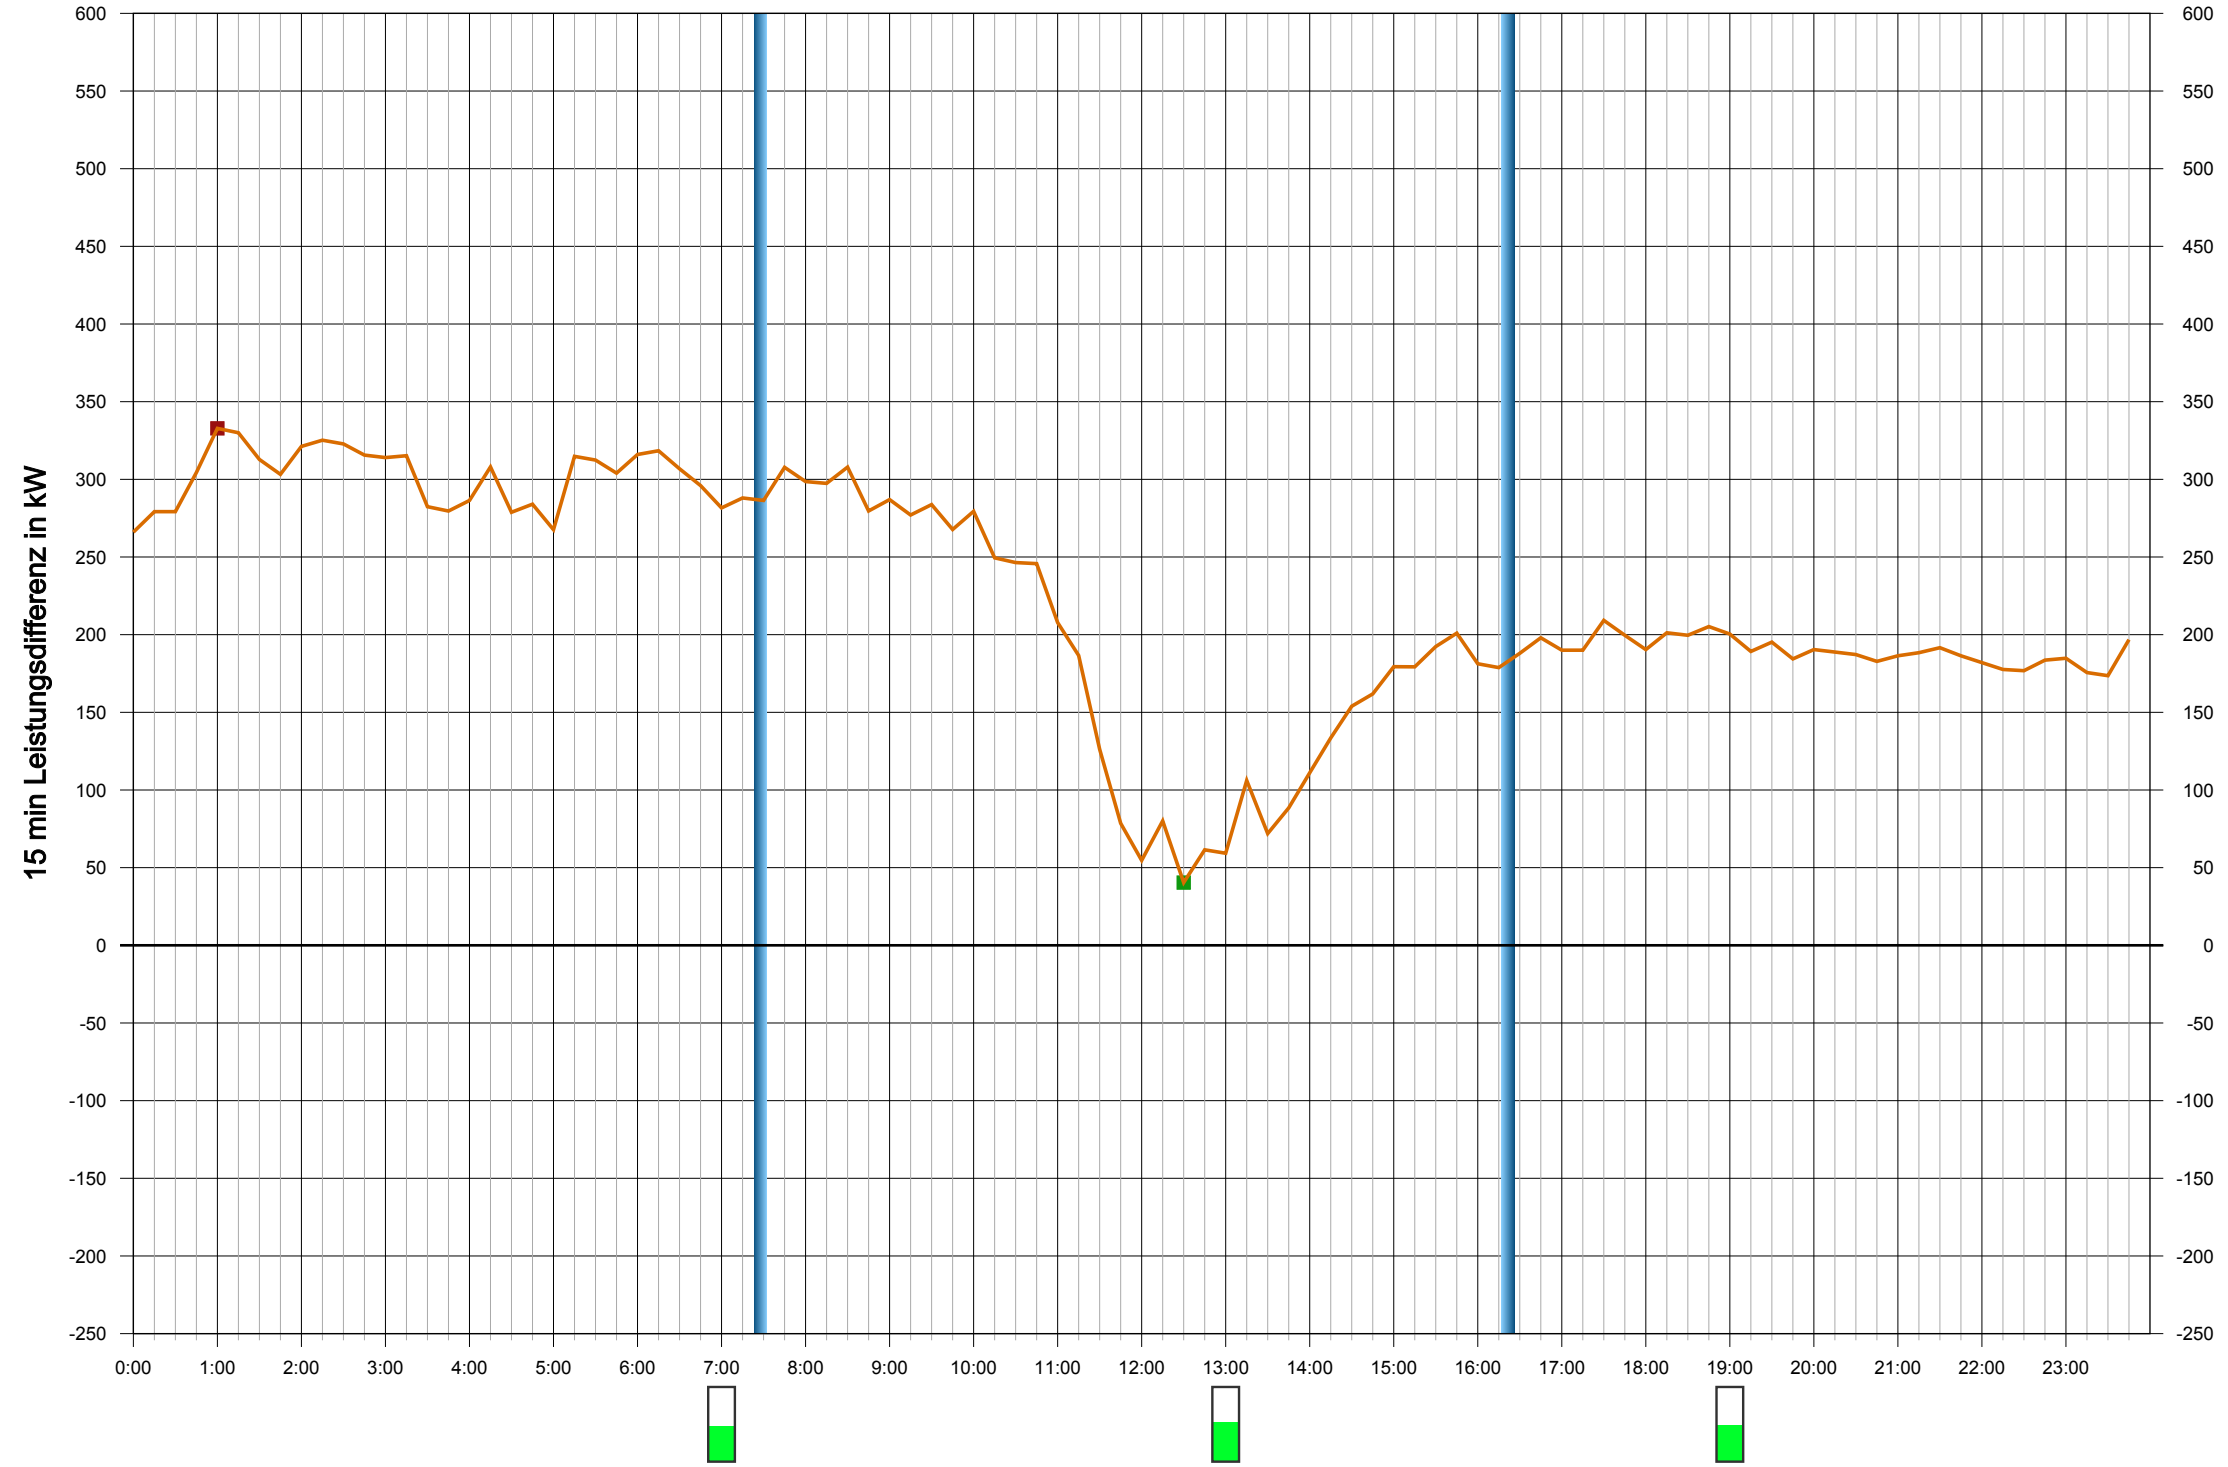

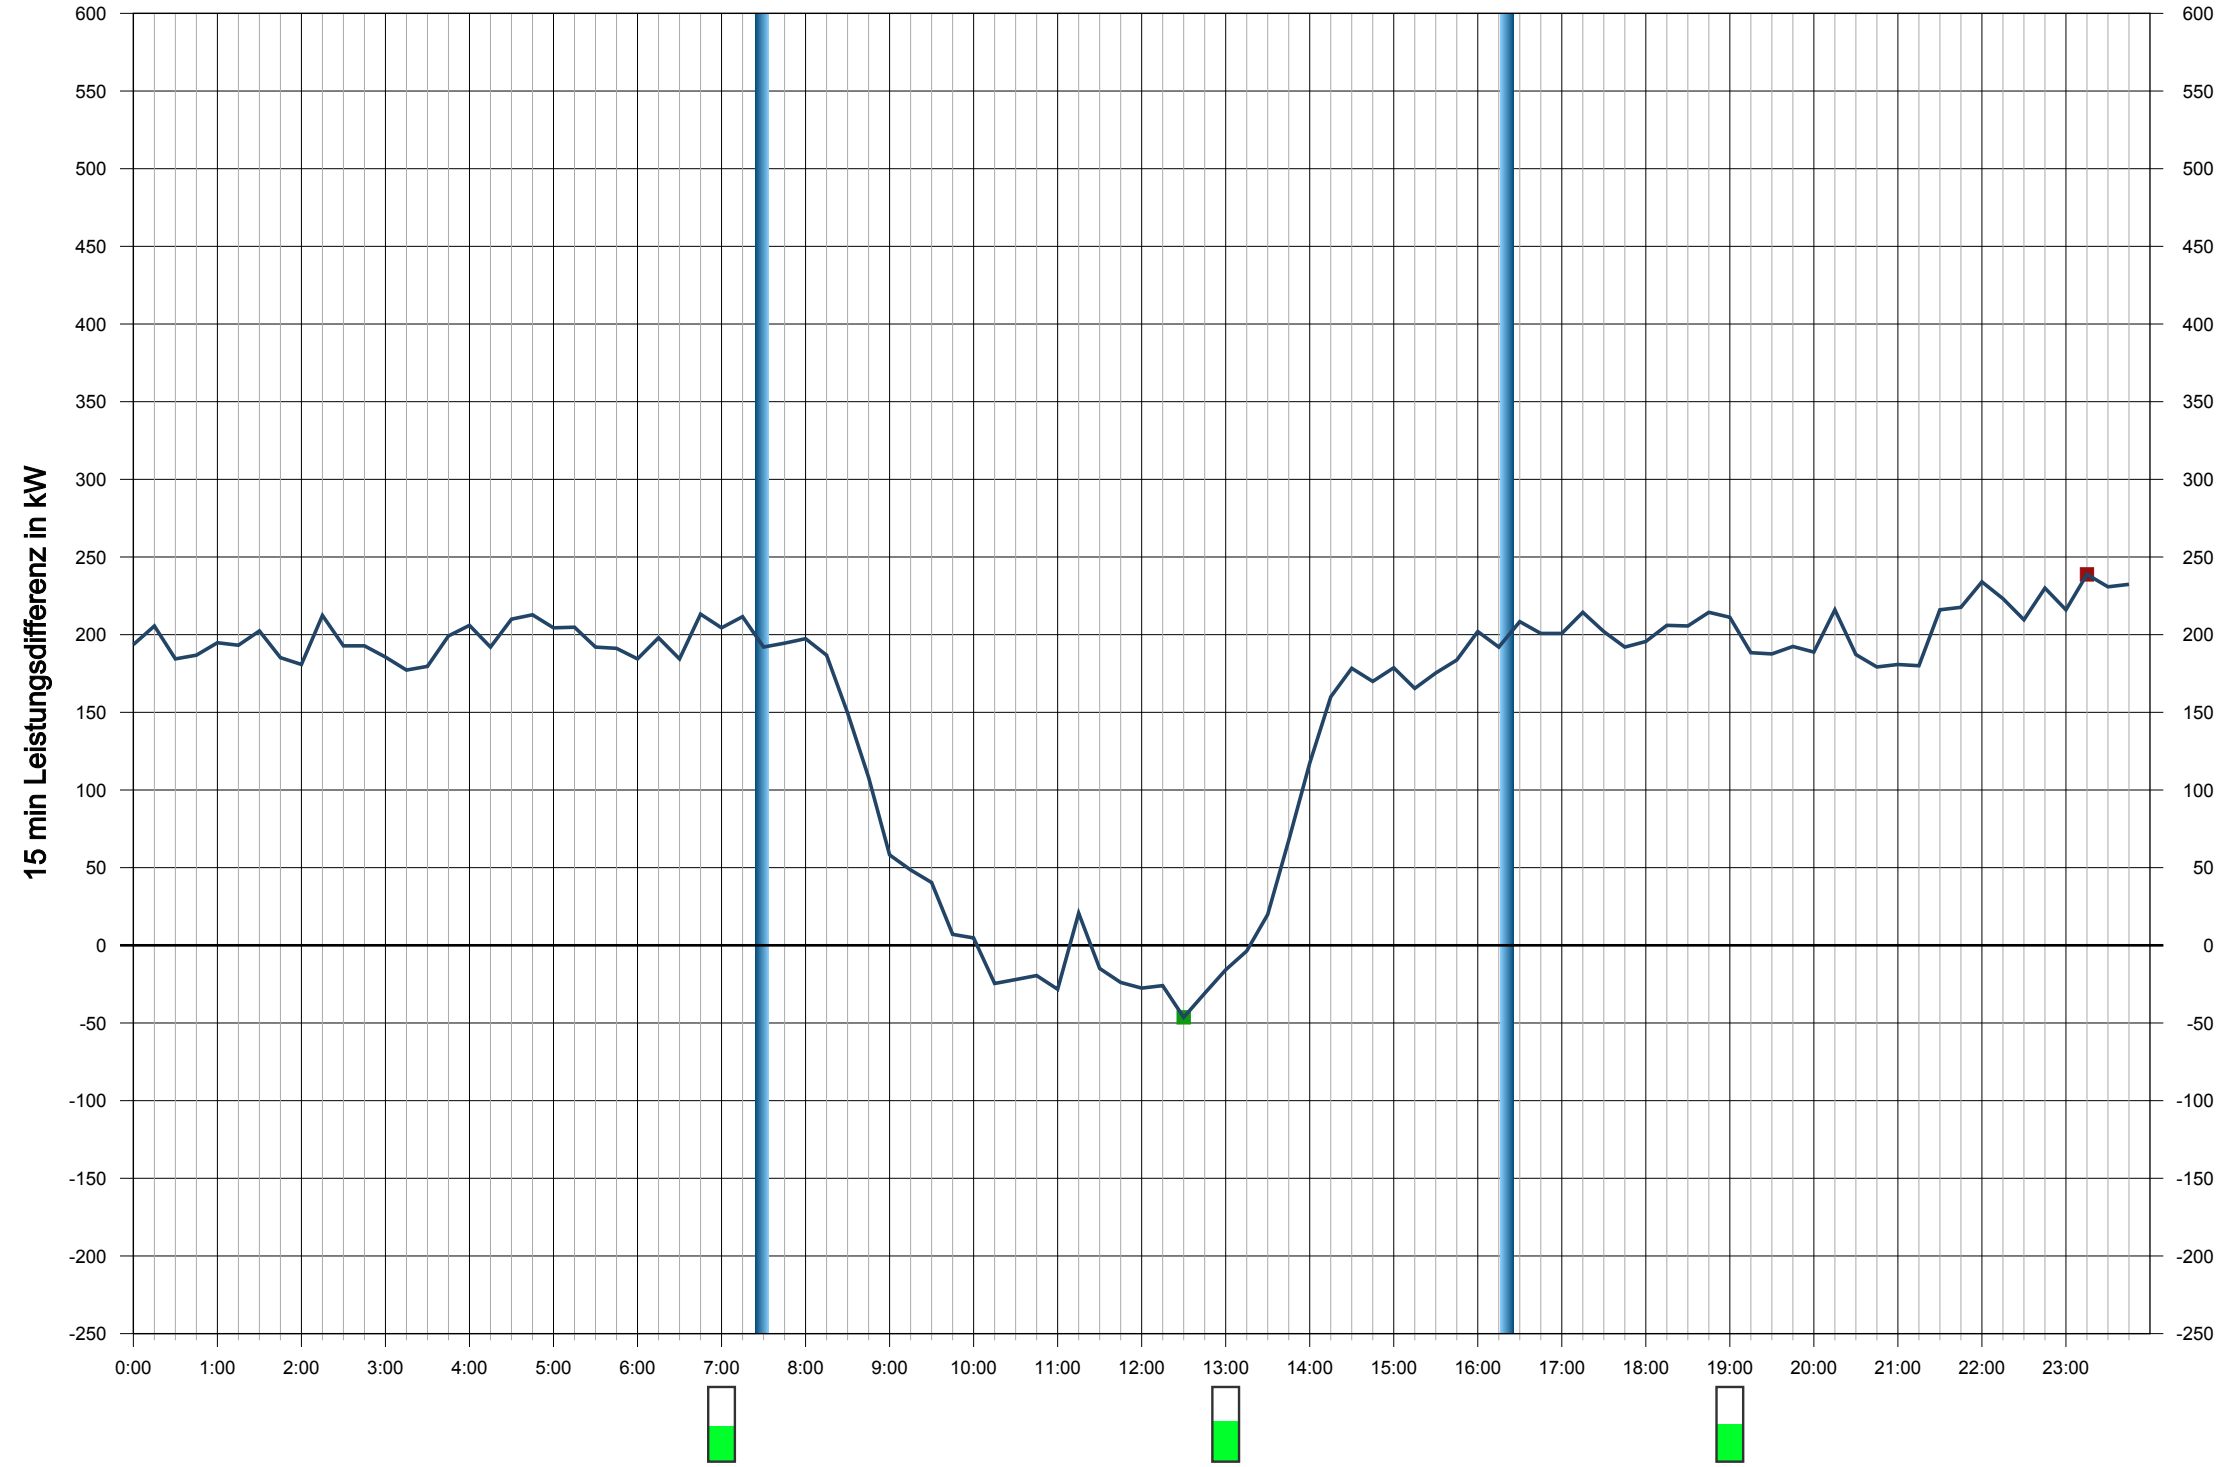


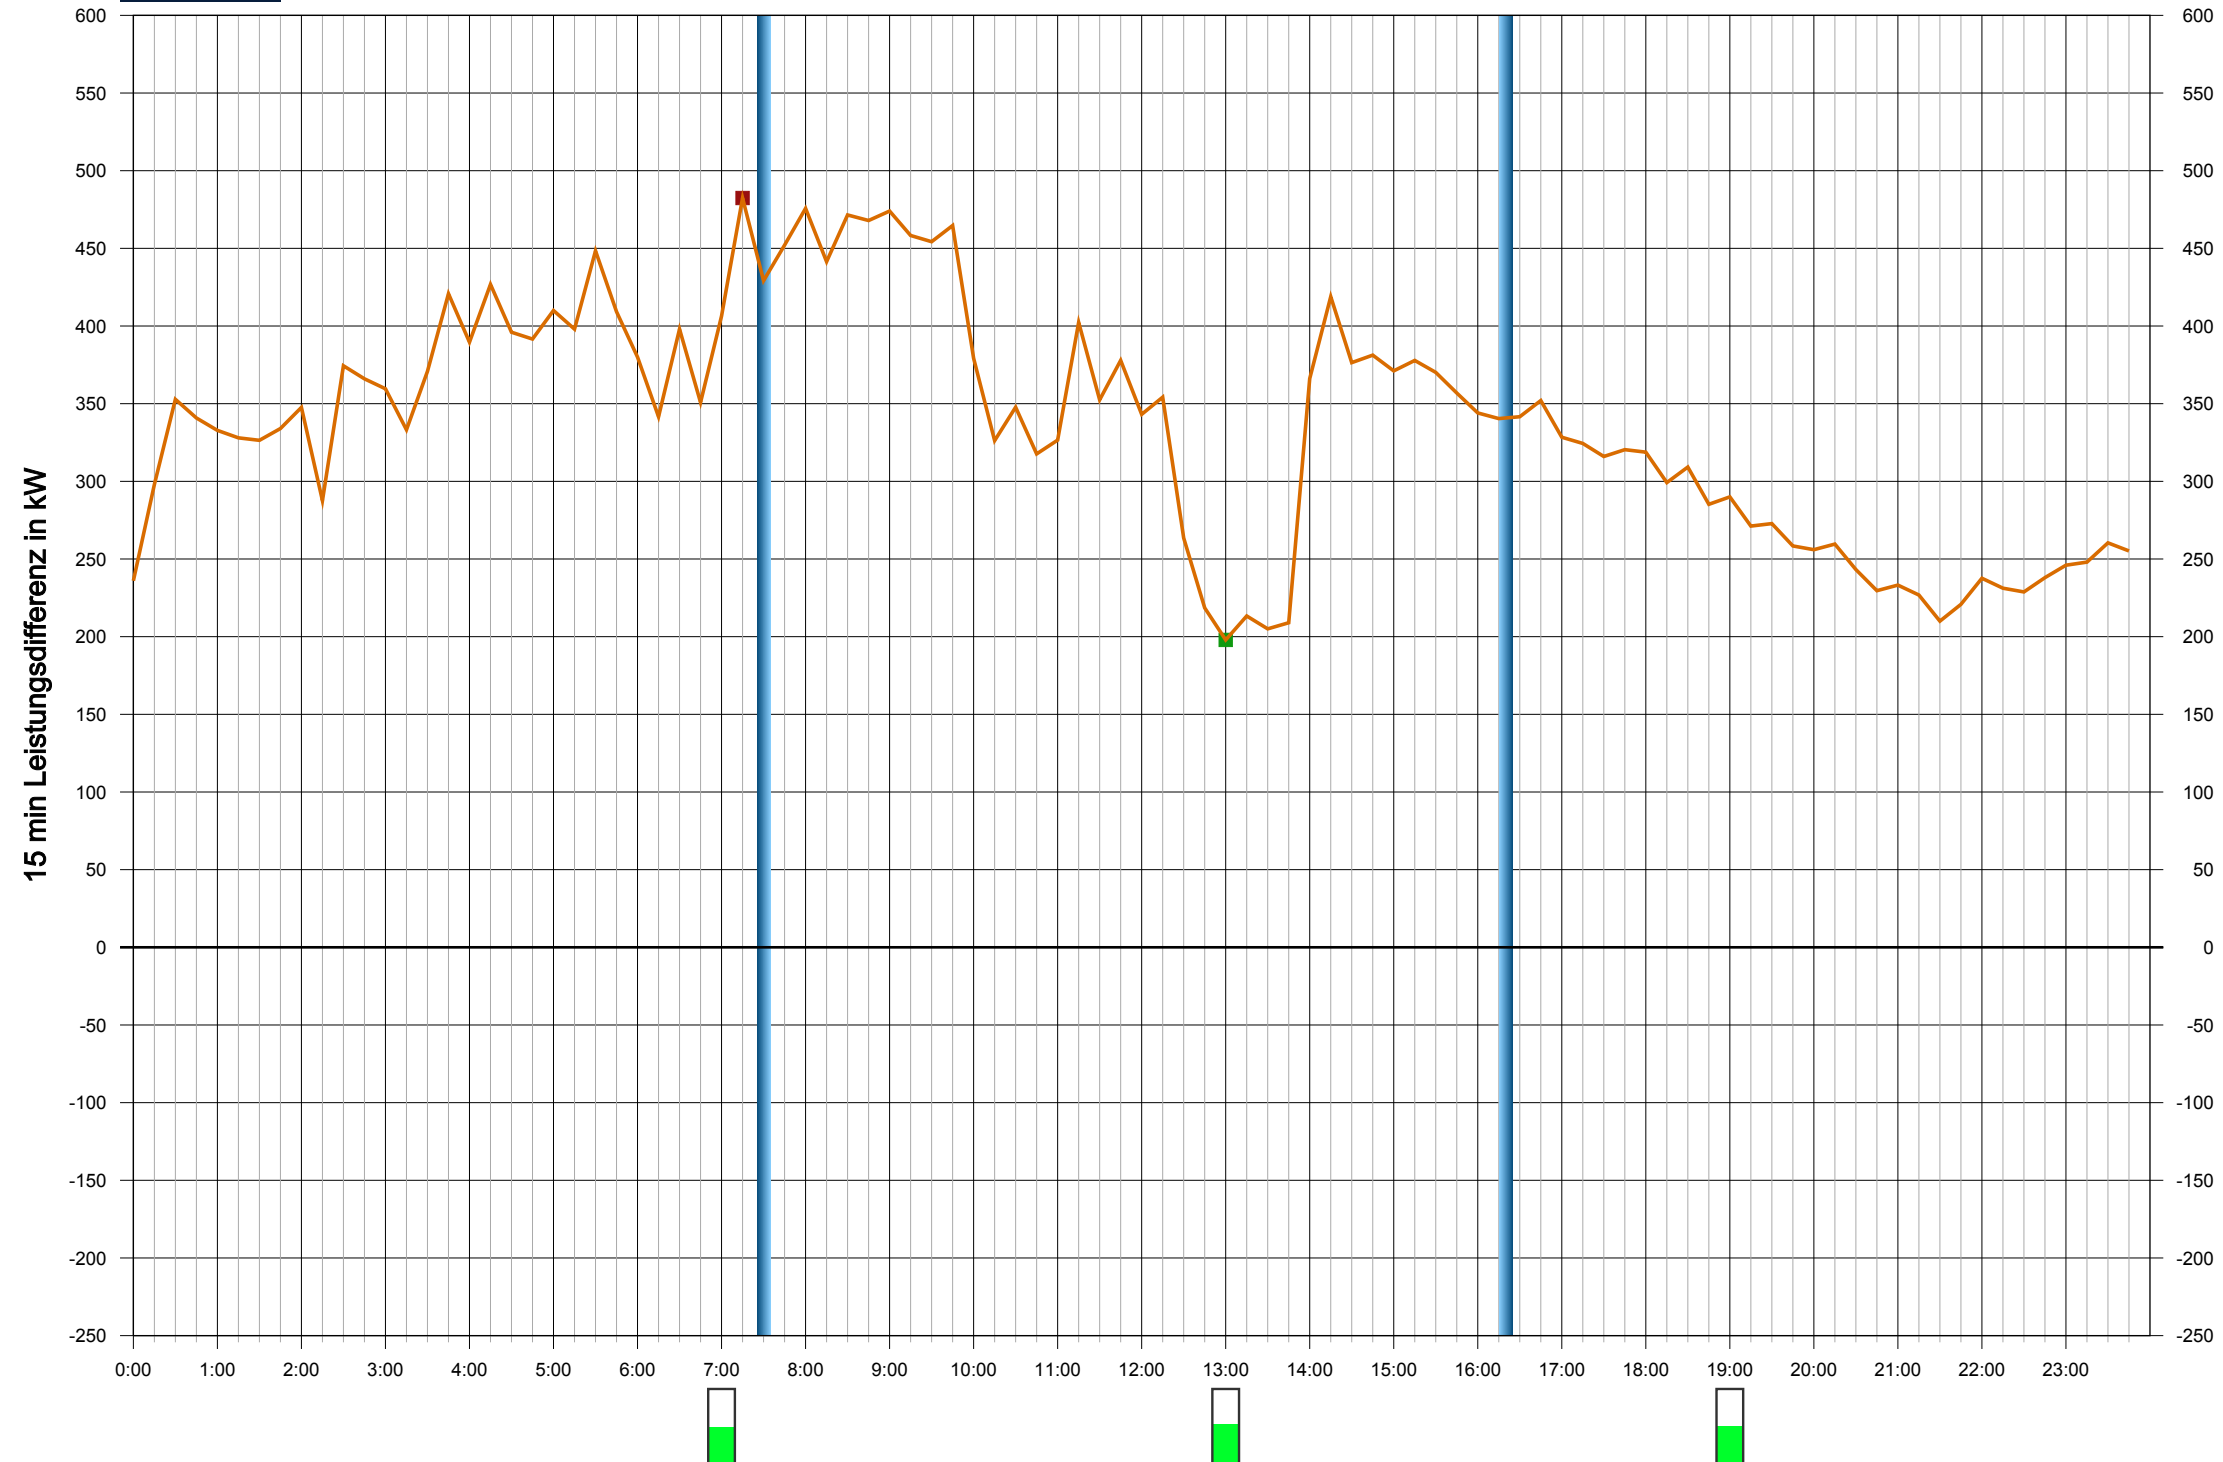


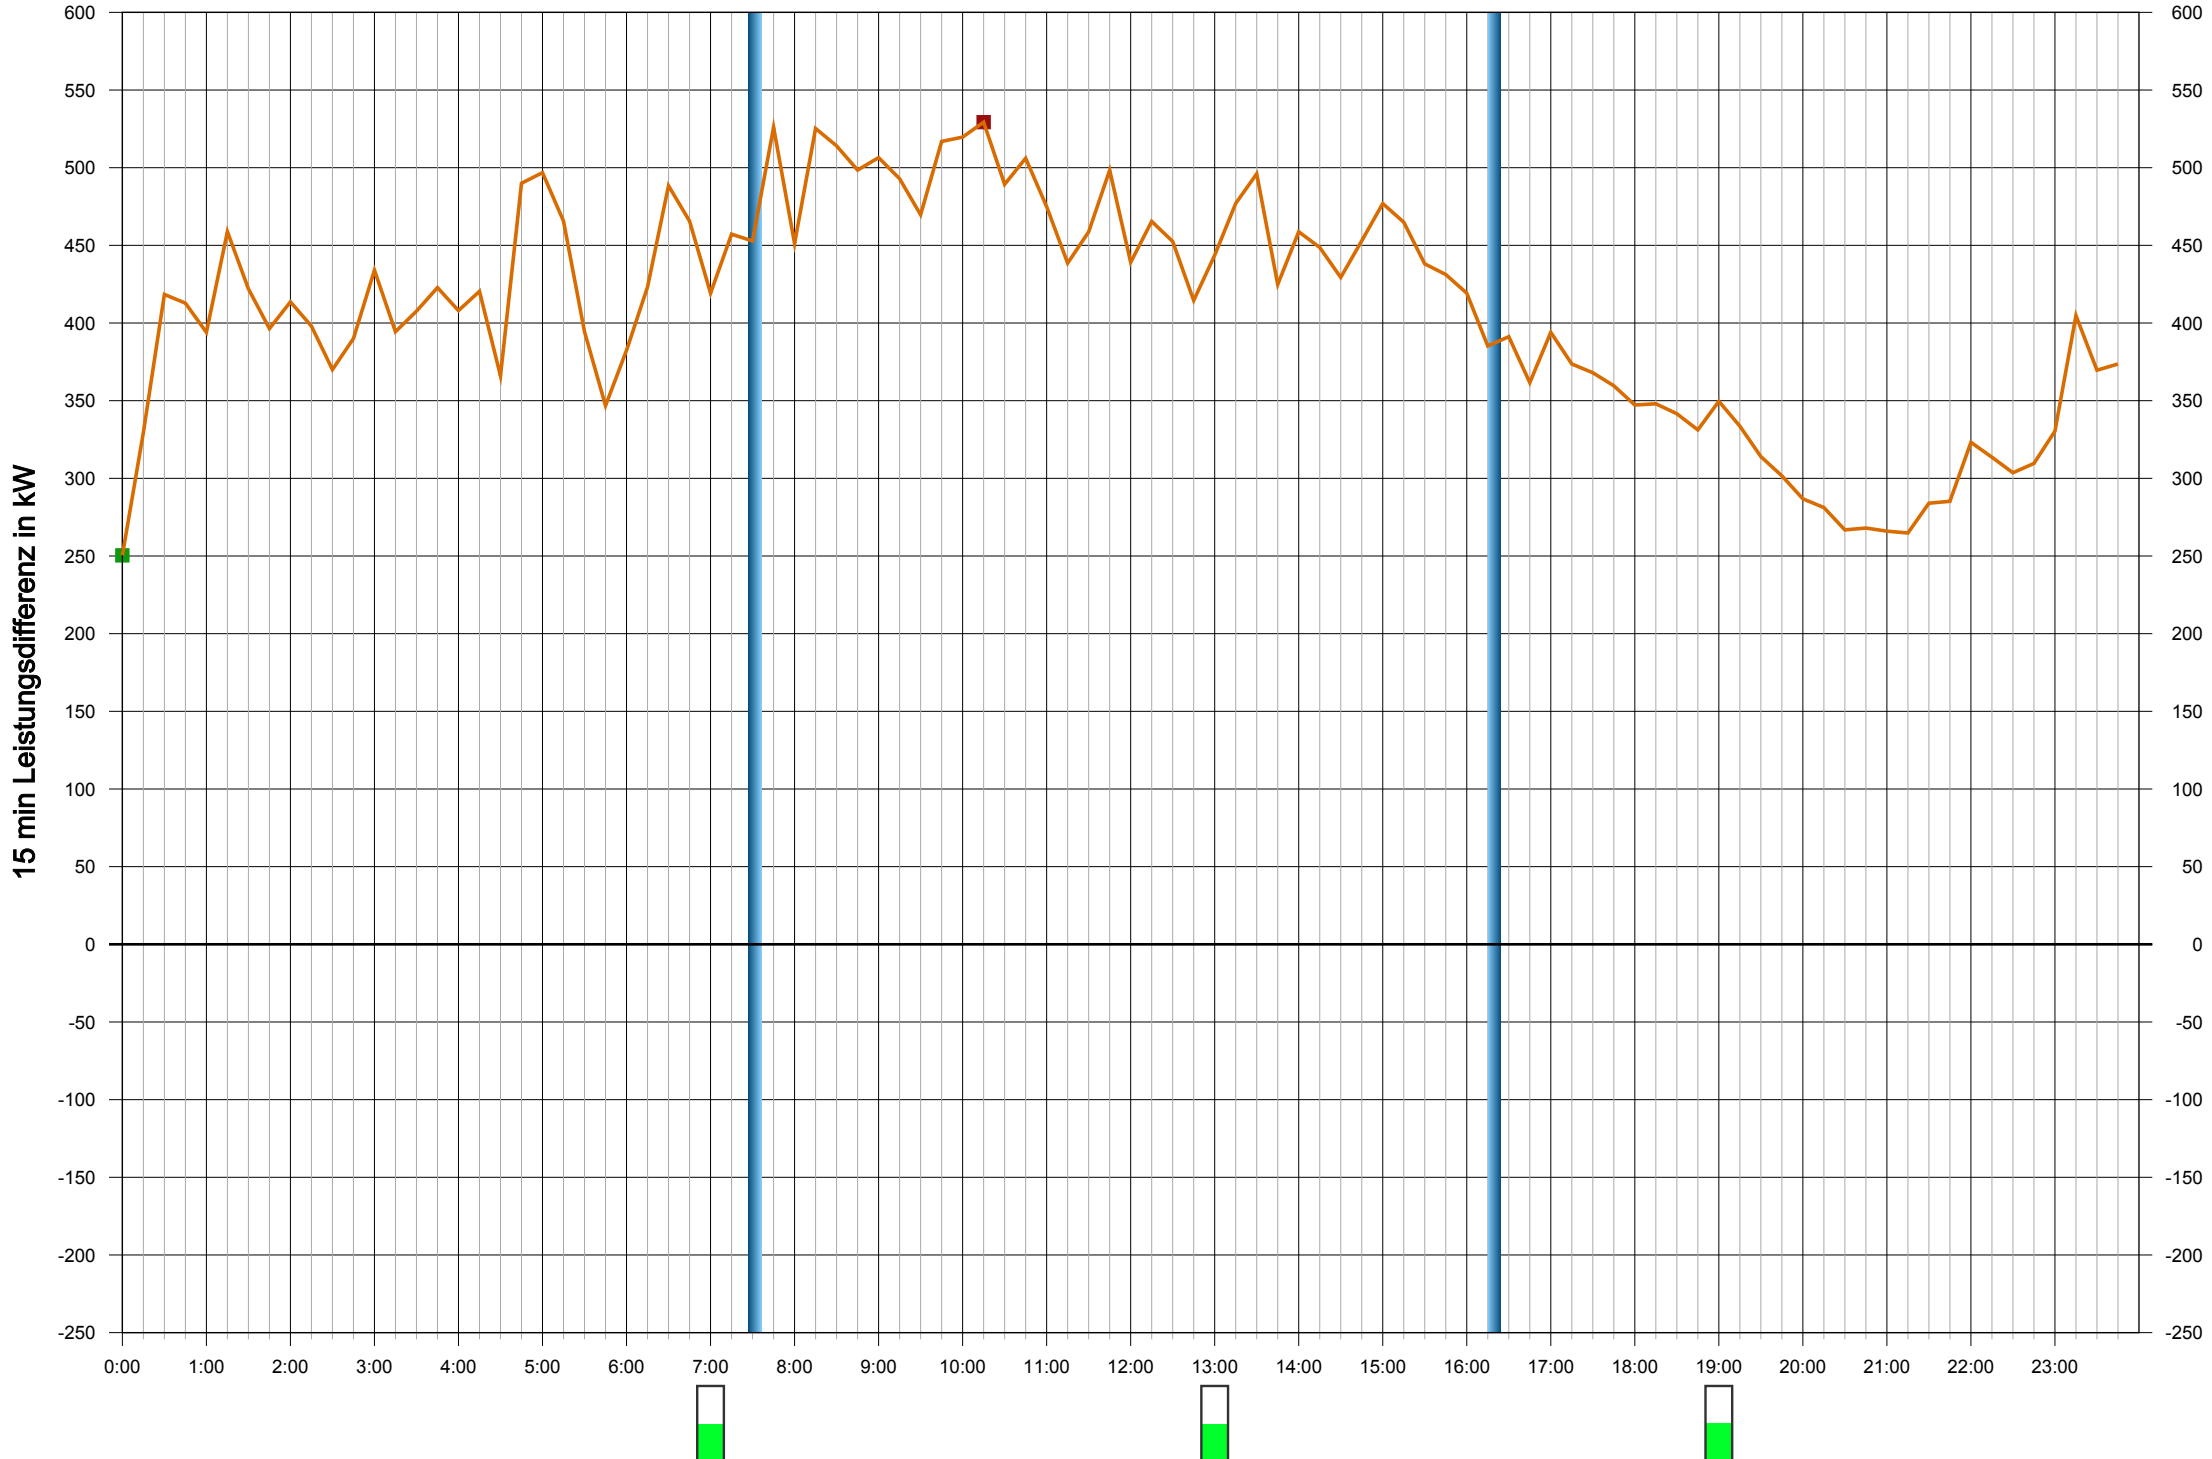


# Metzgerei Mustermann - Differenz gegenüber Photovoltaikanlage Mi. 28.11.2012 (KW 48)

Tagesminimum: 242,8 kW, Tagesmittelwert: 408,4 kW, Tagesmaximum: 530,4 kW, Tagesbedarf: 9.910 kWh (1.387 €)

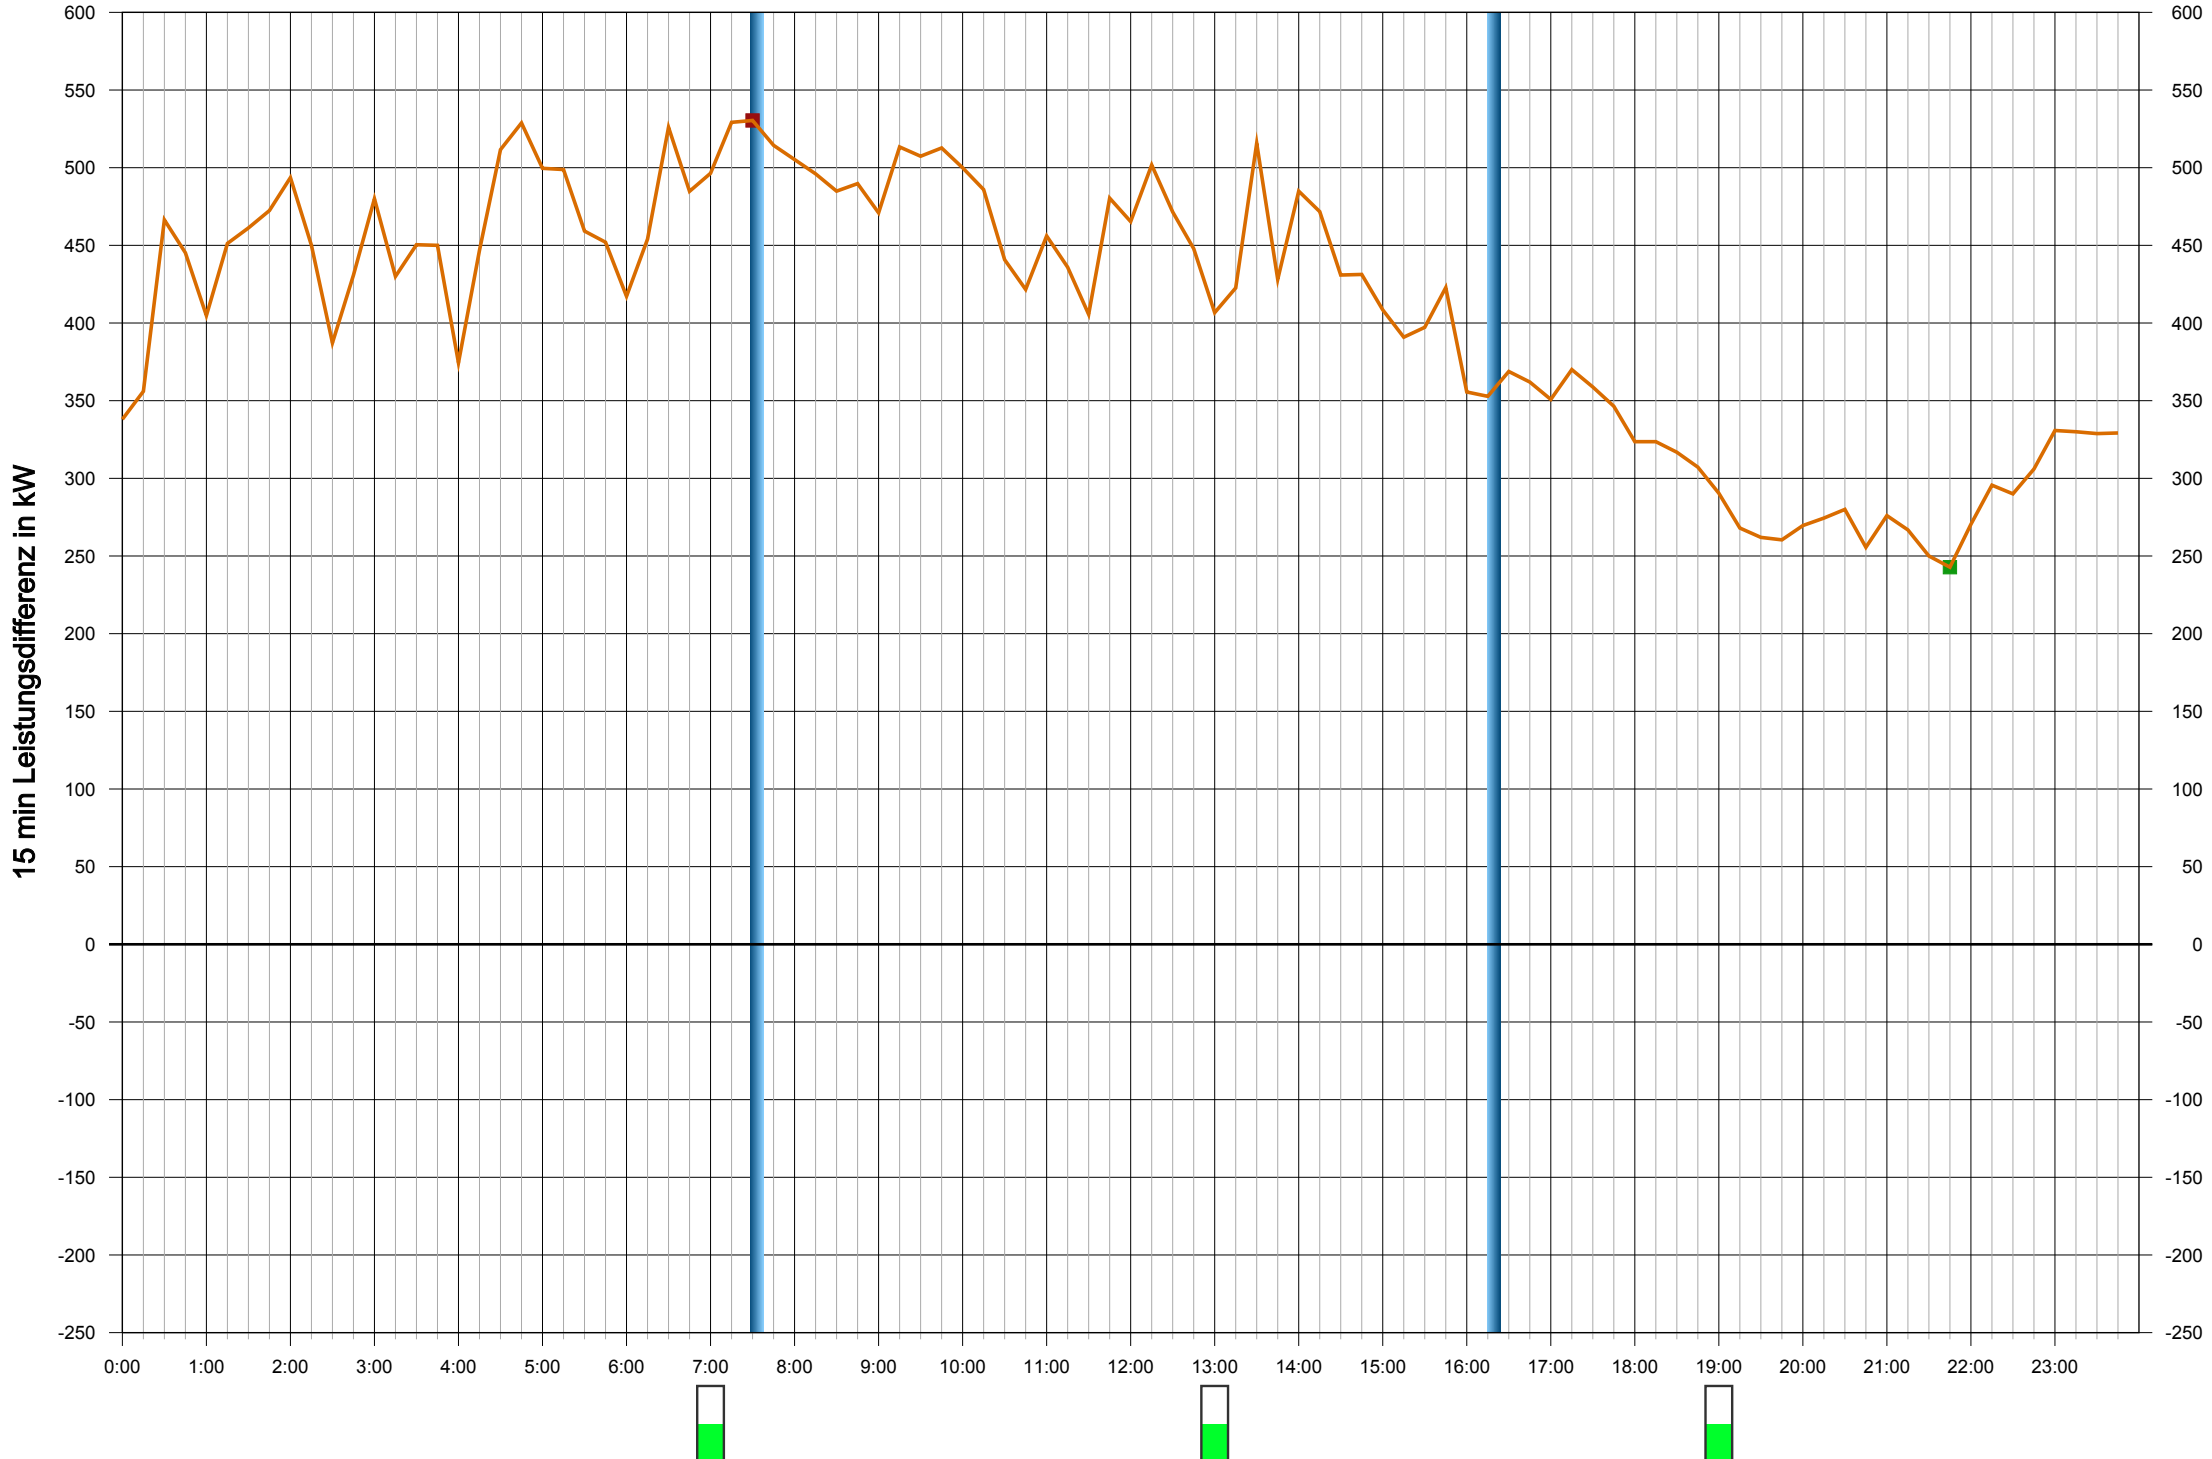

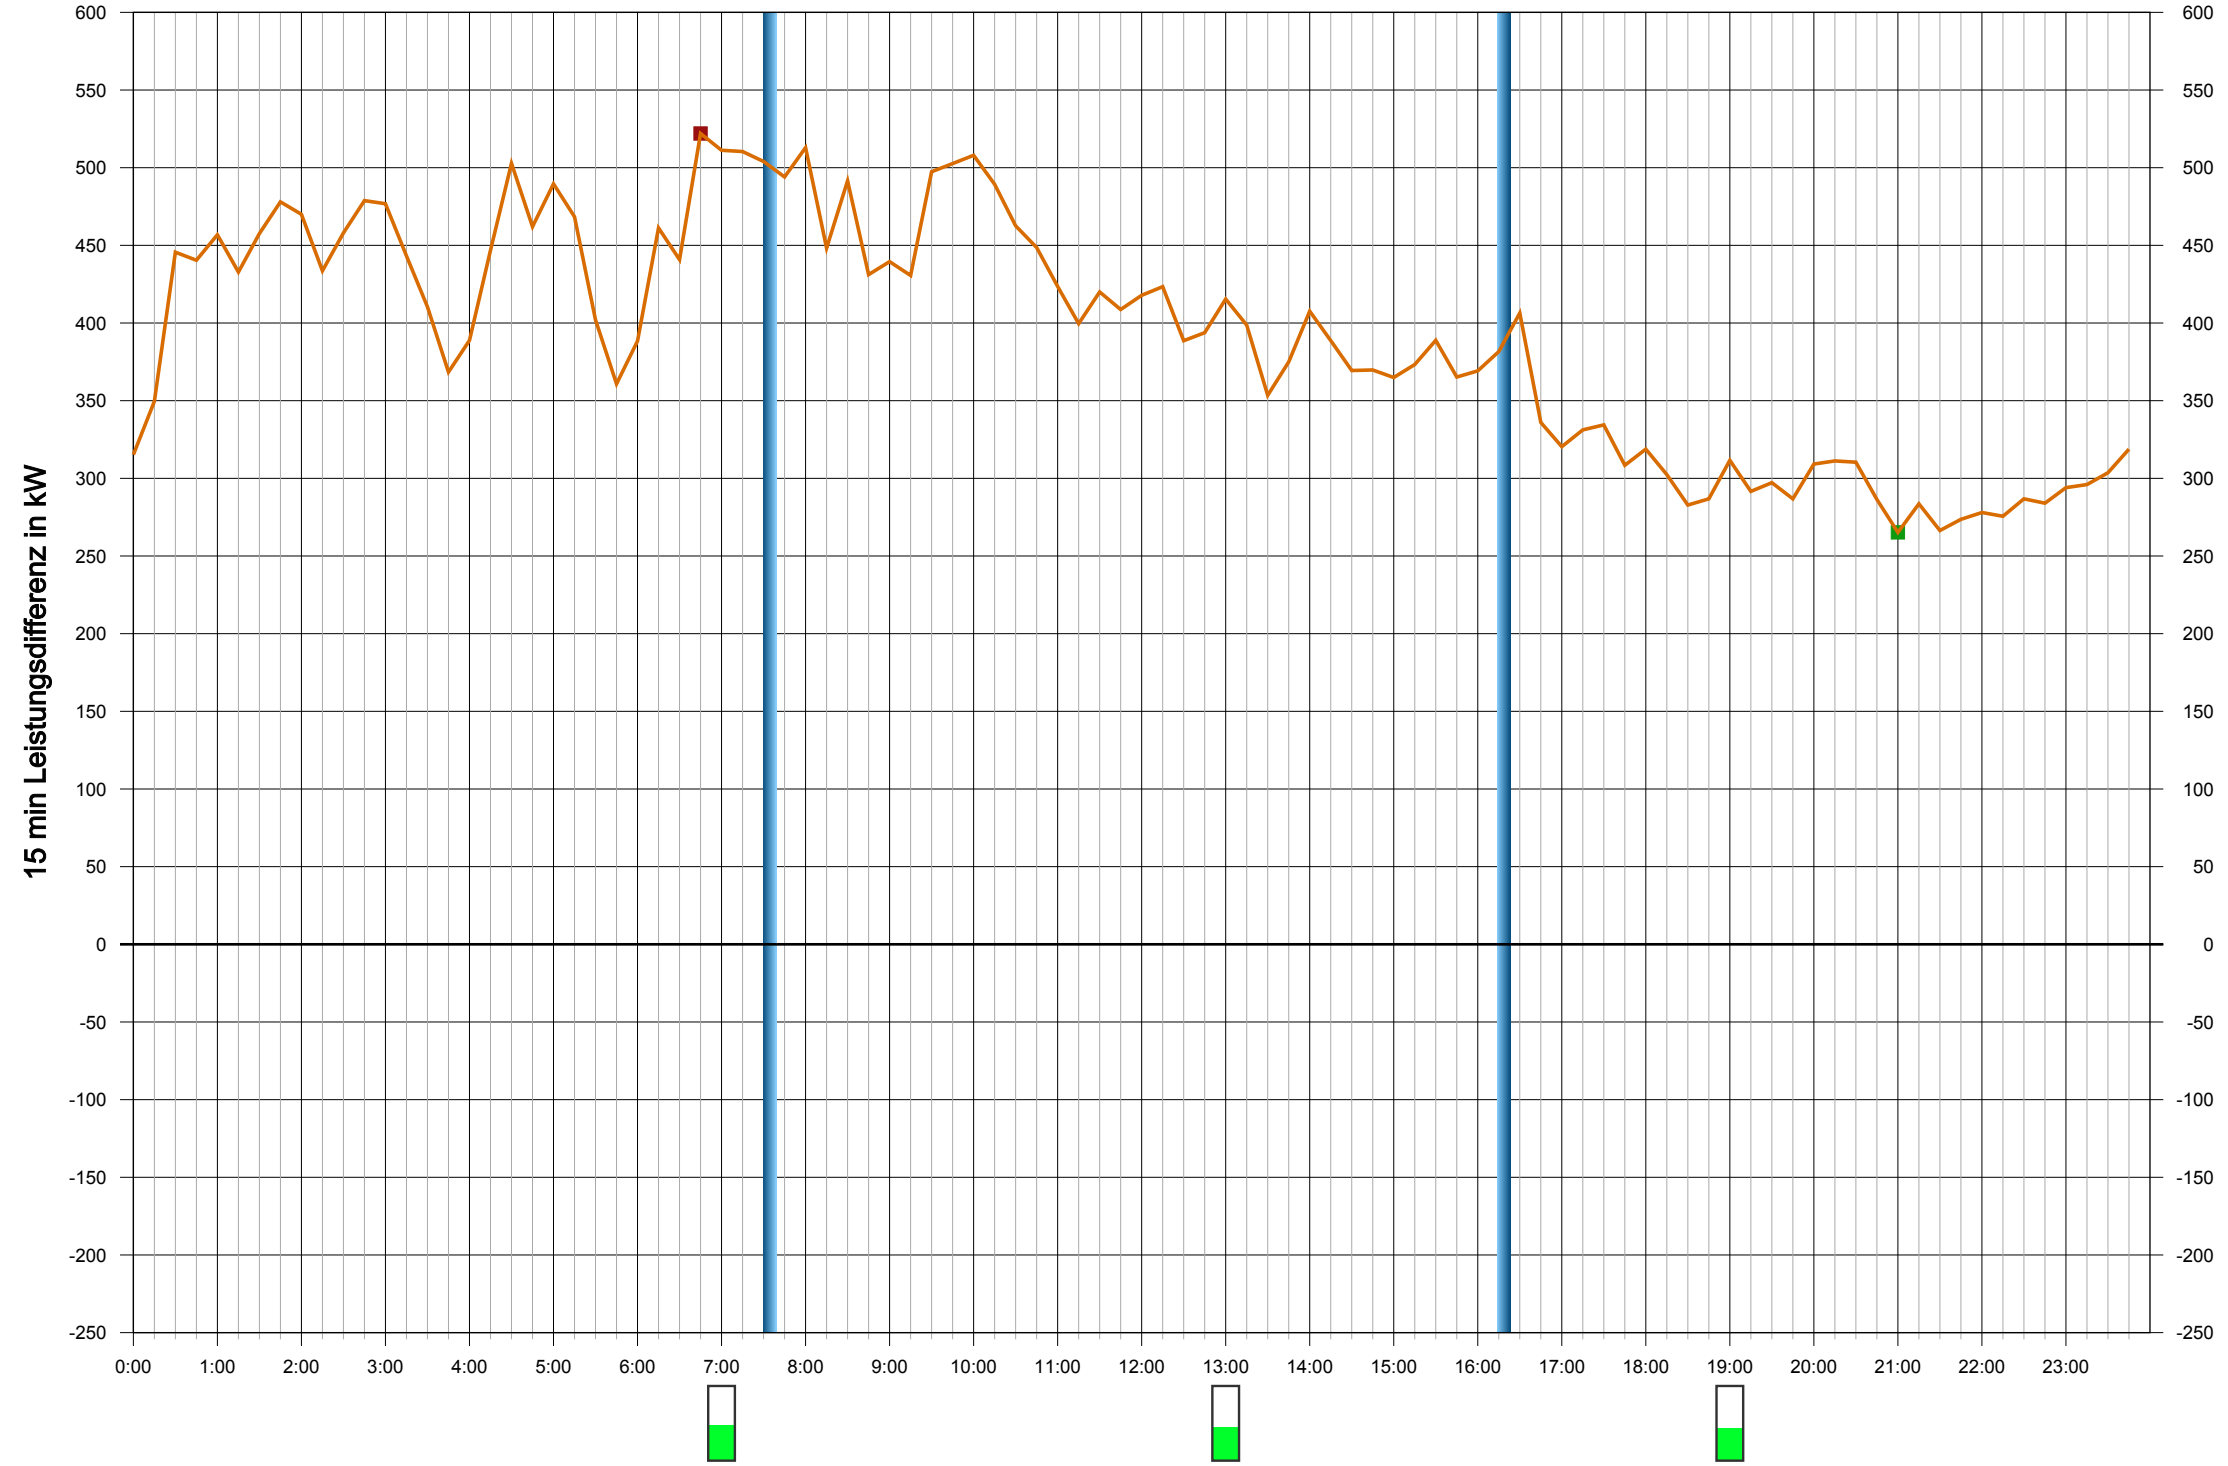

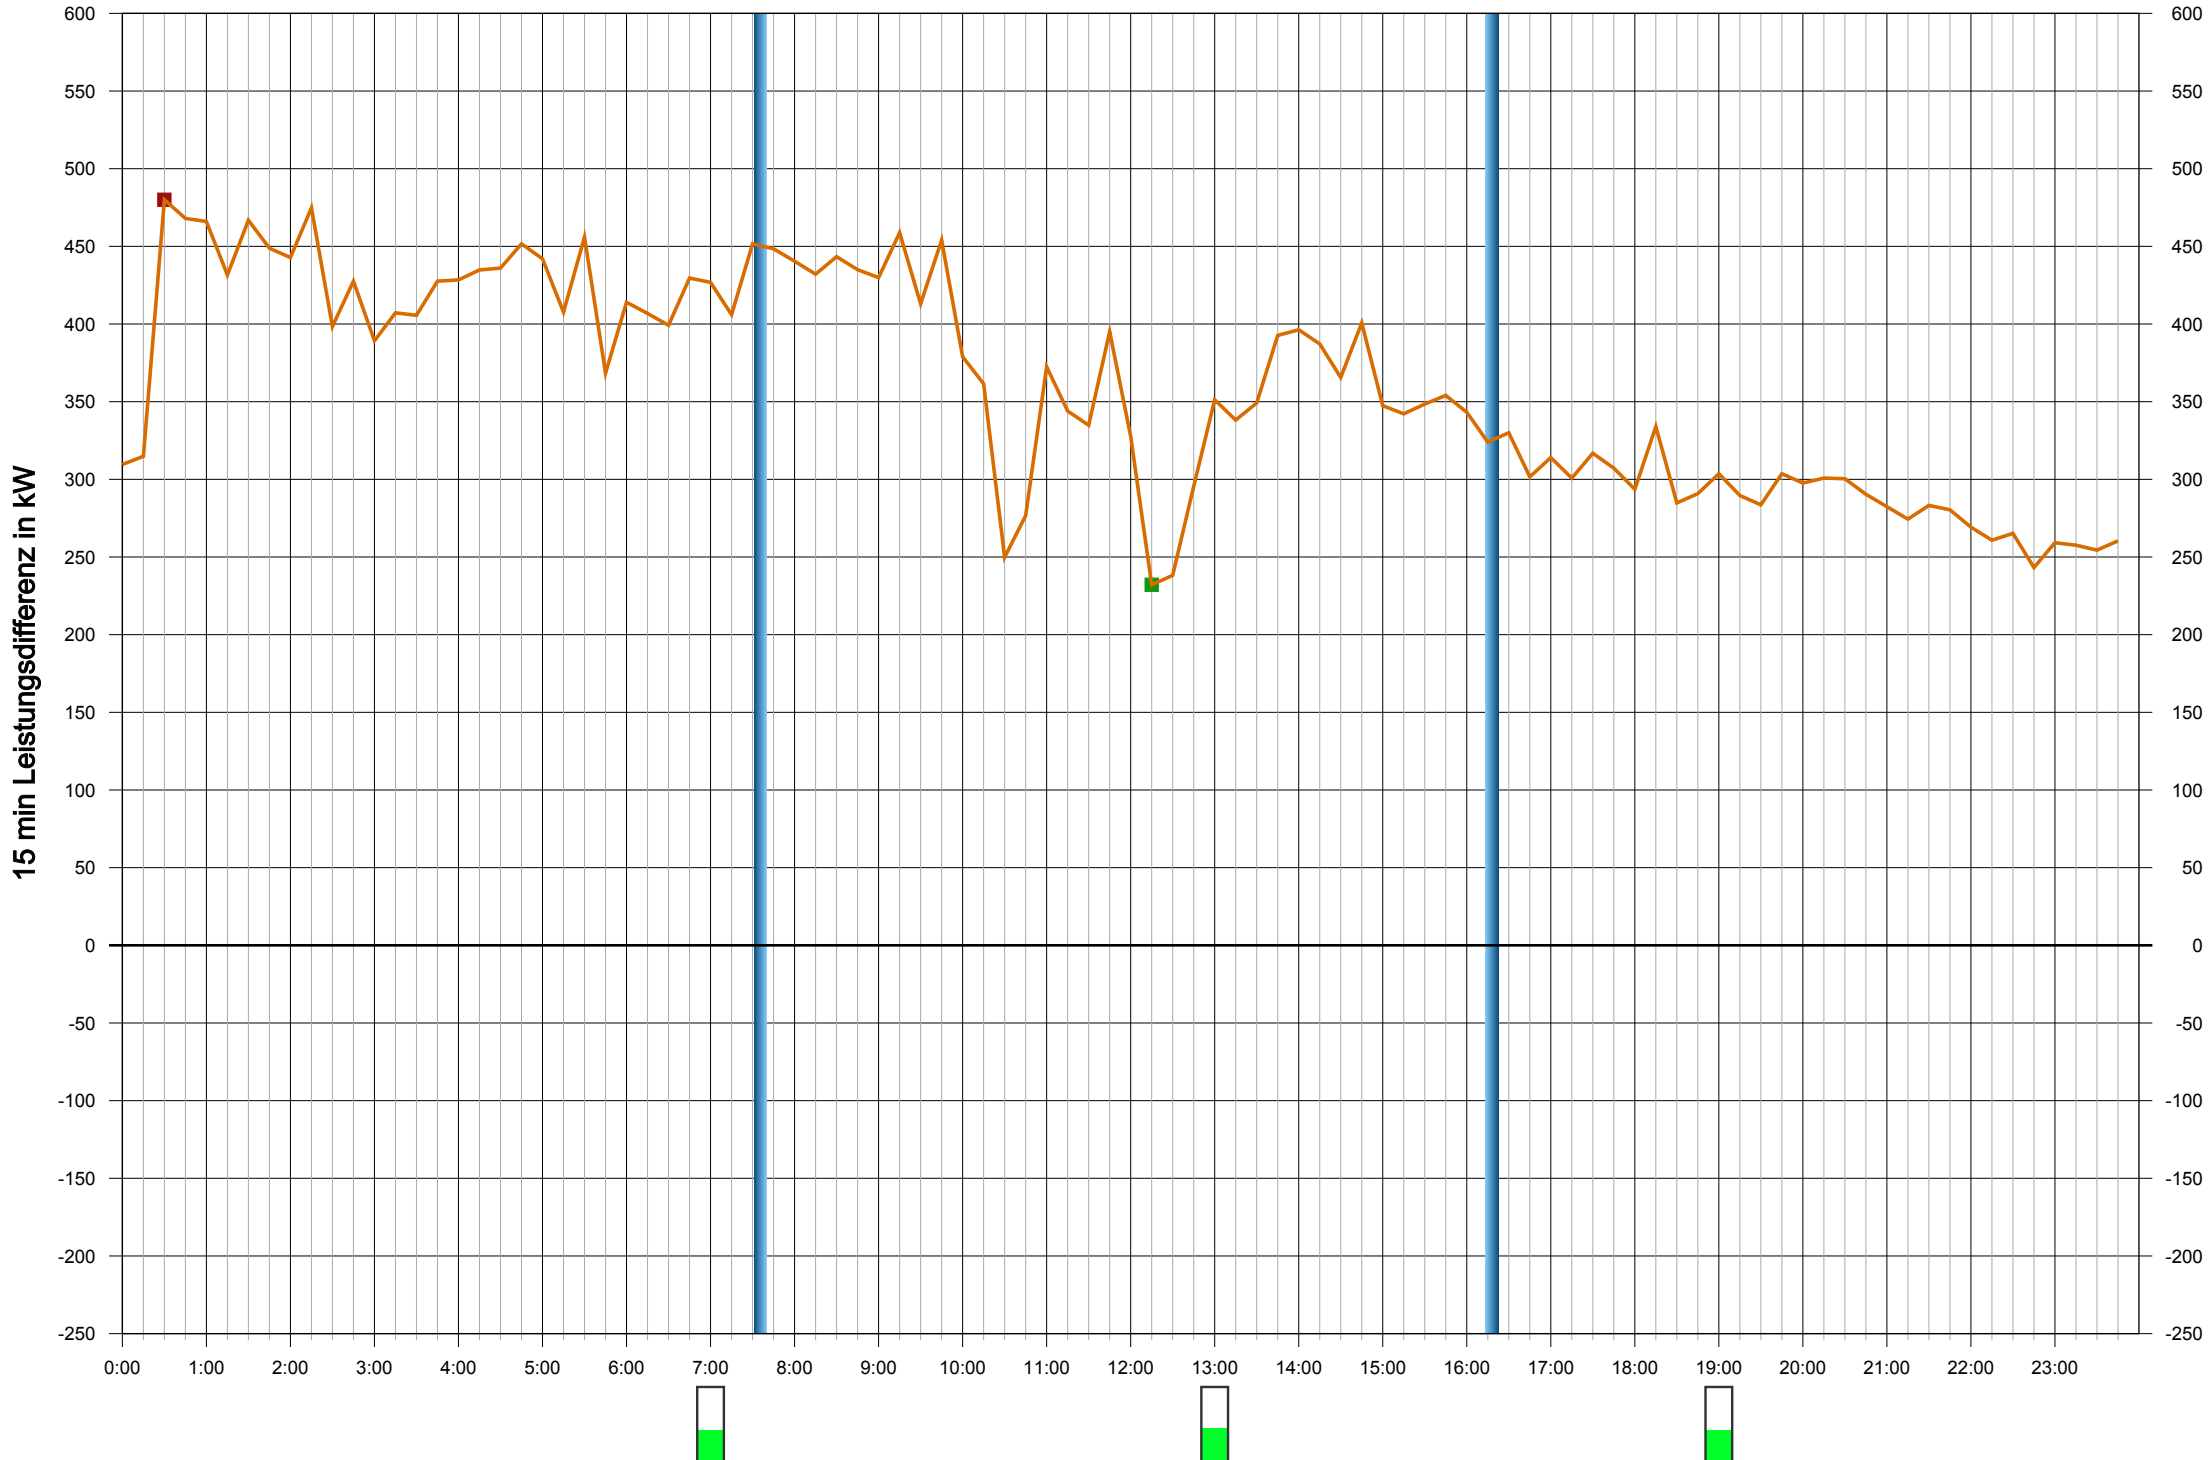



Monat	Metzgerei			Photovoltaikanlage								Einsparung (€)
	$P_{max}$ (kW)	Strombedarf (kWh)	Kosten (€)	Stromerzeugung		Eigenbedarf			Einspeisung			
				$\Delta P_{max}$ (kW)	Energie (kWh)	Energie (kWh)	SD (%)	Betrag (€)	Energie (kWh)	EA (%)	Betrag (€)	
Jan	532	220.932	30.930	14	14.475	14.449	6,5	2.023	26	0,2	7	2.030
Feb	526	213.222	29.851	19	17.937	17.534	8,2	2.455	403	2,2	106	2.561
Mrz	528	234.686	32.856	24	51.630	49.403	21,1	6.916	2.227	4,3	583	7.499
Apr	534	225.813	31.614	27	54.099	51.644	22,9	7.230	2.455	4,5	643	7.873
Mai	550	259.984	36.398	26	69.342	66.233	25,5	9.273	3.109	4,5	815	10.088
Jun	590	258.713	36.220	4	66.417	64.618	25,0	9.047	1.799	2,7	471	9.518
Jul	596	283.057	39.628	15	55.997	54.821	19,4	7.675	1.176	2,1	308	7.983
Aug	588	279.139	39.079	37	68.484	66.405	23,8	9.297	2.079	3,0	545	9.842
Sep	561	258.470	36.186	21	44.684	43.158	16,7	6.042	1.526	3,4	400	6.442
Okt	535	257.737	36.083	5	30.892	30.174	11,7	4.224	718	2,3	188	4.412
Nov	536	248.970	34.856	2	17.529	17.346	7,0	2.428	183	1,0	48	2.476
<b>Jahr</b>	<b>596</b>	<b>2.740.723</b>	<b>383.701</b>	<b>37</b>	<b>491.486</b>	<b>475.785</b>	<b>17,4</b>	<b>66.610</b>	<b>15.701</b>	<b>3,2</b>	<b>4.114</b>	<b>70.724</b>

Woche	Metzgerei			Photovoltaikanlage								Einsparung (€)
	$P_{max}$ (kW)	Strombedarf (kWh)	Kosten (€)	Stromerzeugung		Eigenbedarf			Einspeisung			
				$\Delta P_{max}$ (kW)	Energie (kWh)	Energie (kWh)	SD (%)	Betrag (€)	Energie (kWh)	EA (%)	Betrag (€)	
52	227	4.079	571	0	196	196	4,8	27	0	0,0	0	27
01	501	45.517	6.372	0	2.093	2.093	4,6	293	0	0,0	0	293
02	510	51.916	7.268	15	3.708	3.682	7,1	515	26	0,7	7	522
03	532	52.141	7.300	14	3.357	3.357	6,4	470	0	0,0	0	470
04	508	50.500	7.070	8	2.951	2.951	5,8	413	0	0,0	0	413
05	506	49.757	6.966	23	6.631	6.396	12,9	895	235	3,5	62	957
06	506	49.331	6.906	0	1.210	1.210	2,5	169	0	0,0	0	169
07	507	54.493	7.629	0	2.226	2.123	3,9	297	103	4,6	27	324
08	526	49.636	6.949	20	8.189	8.124	16,4	1.137	65	0,8	17	1.154
09	525	53.070	7.430	24	7.736	7.663	14,4	1.073	73	0,9	19	1.092
10	528	53.282	7.459	25	8.319	7.808	14,7	1.093	511	6,1	134	1.227
11	506	52.489	7.348	4	12.635	11.561	22,0	1.619	1.074	8,5	281	1.900
12	502	52.631	7.368	12	13.800	13.329	25,3	1.866	471	3,4	123	1.989
13	513	54.593	7.643	9	13.566	12.625	23,1	1.768	941	6,9	247	2.015
14	524	52.506	7.351	17	9.590	9.580	18,2	1.341	10	0,1	3	1.344
15	498	49.767	6.967	18	9.656	8.867	17,8	1.241	789	8,2	207	1.448
16	521	52.886	7.404	31	12.289	11.856	22,4	1.660	433	3,5	113	1.773
17	530	56.222	7.871	36	17.542	17.162	30,5	2.403	380	2,2	100	2.503

$P_{max}$  : Maximalleistung,  $\Delta P_{max}$  : Spitzenlastabsenkung, SD : Strombedarfsdeckung, EA : Einspeiseanteil

Woche	Metzgerei			Photovoltaikanlage								Einsparung (€)
	$P_{\max}$ (kW)	Strombedarf (kWh)	Kosten (€)	Stromerzeugung		Eigenbedarf			Einspeisung			
				$\Delta P_{\max}$ (kW)	Energie (kWh)	Energie (kWh)	SD (%)	Betrag (€)	Energie (kWh)	EA (%)	Betrag (€)	
18	534	58.128	8.138	24	15.594	15.047	25,9	2.107	547	3,5	143	2.250
19	546	60.359	8.450	34	14.164	14.152	23,4	1.981	12	0,1	3	1.984
20	537	55.497	7.770	13	17.583	16.634	30,0	2.329	949	5,4	249	2.578
21	550	60.475	8.467	28	17.012	15.699	26,0	2.198	1.313	7,7	344	2.542
22	536	56.924	7.969	25	11.931	11.469	20,1	1.606	462	3,9	121	1.727
23	545	53.258	7.456	22	11.819	11.332	21,3	1.586	487	4,1	128	1.714
24	542	61.021	8.543	40	17.053	16.433	26,9	2.301	620	3,6	162	2.463
25	590	64.827	9.076	4	18.086	17.630	27,2	2.468	456	2,5	119	2.587
26	554	64.786	9.070	0	17.526	17.234	26,6	2.413	292	1,7	77	2.490
27	596	69.569	9.740	15	13.133	12.967	18,6	1.815	166	1,3	43	1.858
28	550	61.632	8.628	24	8.306	8.173	13,3	1.144	133	1,6	35	1.179
29	547	62.038	8.685	0	12.214	11.814	19,0	1.654	400	3,3	105	1.759
30	562	62.670	8.774	38	16.103	15.855	25,3	2.220	248	1,5	65	2.285
31	546	65.311	9.144	13	15.886	15.471	23,7	2.166	415	2,6	109	2.275
32	562	62.261	8.717	11	15.157	14.366	23,1	2.011	791	5,2	207	2.218
33	544	59.010	8.261	28	18.411	17.563	29,8	2.459	848	4,6	222	2.681
34	588	65.602	9.184	54	13.037	13.027	19,9	1.824	10	0,1	3	1.827
35	528	58.708	8.219	16	12.031	11.606	19,8	1.625	425	3,5	111	1.736

$P_{\max}$  : Maximalleistung,  $\Delta P_{\max}$  : Spitzenlastabsenkung, SD : Strombedarfsdeckung, EA : Einspeiseanteil

Woche	Metzgerei			Photovoltaikanlage								Einsparung (€)
	$P_{max}$ (kW)	Strombedarf (kWh)	Kosten (€)	Stromerzeugung		Eigenbedarf			Einspeisung			
				$\Delta P_{max}$ (kW)	Energie (kWh)	Energie (kWh)	SD (%)	Betrag (€)	Energie (kWh)	EA (%)	Betrag (€)	
36	532	59.263	8.297	9	11.851	11.150	18,8	1.561	701	5,9	184	1.745
37	535	61.501	8.610	7	10.845	10.542	17,1	1.476	303	2,8	79	1.555
38	561	63.939	8.951	21	10.958	10.845	17,0	1.518	113	1,0	30	1.548
39	560	62.421	8.739	33	8.673	8.673	13,9	1.214	0	0,0	0	1.214
40	535	57.158	8.002	9	9.195	8.920	15,6	1.249	275	3,0	72	1.321
41	532	58.841	8.238	13	8.156	7.993	13,6	1.119	163	2,0	43	1.162
42	528	57.096	7.993	6	9.906	9.626	16,9	1.348	280	2,8	73	1.421
43	530	56.770	7.948	0	1.588	1.588	2,8	222	0	0,0	0	222
44	518	54.280	7.599	0	5.784	5.673	10,5	794	111	1,9	29	823
45	526	57.954	8.114	13	4.659	4.659	8,0	652	0	0,0	0	652
46	536	60.062	8.409	2	4.611	4.610	7,7	645	1	0,0	0	645
47	532	57.289	8.020	2	2.937	2.866	5,0	401	71	2,4	19	420
48	536	47.258	6.616	6	1.585	1.585	3,4	222	0	0,0	0	222

Monat	Metzgerei			Photovoltaikanlage			Differenz (€)
	Maximalleistung (kW)	Strombedarf (kWh)	Kosten (€)	Stromerzeugung (kWh)	Betrag (€)	Bedarfsdeckung (%) Basis: €	
Jan	532	220.932	30.930	14.475	3.792	12,3	27.138
Feb	526	213.222	29.851	17.937	4.699	15,7	25.152
Mrz	528	234.686	32.856	51.630	13.527	41,2	19.329
Apr	534	225.813	31.614	54.099	14.174	44,8	17.440
Mai	550	259.984	36.398	69.342	18.168	49,9	18.230
Jun	590	258.713	36.220	66.417	17.401	48,0	18.819
Jul	596	283.057	39.628	55.997	14.671	37,0	24.957
Aug	588	279.139	39.079	68.484	17.943	45,9	21.136
Sep	561	258.470	36.186	44.684	11.707	32,4	24.479
Okt	535	257.737	36.083	30.892	8.094	22,4	27.989
Nov	536	248.970	34.856	17.529	4.593	13,2	30.263
<b>Jahr</b>	<b>596</b>	<b>2.740.723</b>	<b>383.701</b>	<b>491.486</b>	<b>128.769</b>	<b>33,6</b>	<b>254.932</b>

Woche	Metzgerei			Photovoltaikanlage			Differenz (€)
	Maximalleistung (kW)	Strombedarf (kWh)	Kosten (€)	Stromerzeugung (kWh)	Betrag (€)	Bedarfsdeckung (%) Basis: €	
52	227	4.079	571	196	51	8,9	520
01	501	45.517	6.372	2.093	548	8,6	5.824
02	510	51.916	7.268	3.708	971	13,4	6.297
03	532	52.141	7.300	3.357	880	12,1	6.420
04	508	50.500	7.070	2.951	773	10,9	6.297
05	506	49.757	6.966	6.631	1.737	24,9	5.229
06	506	49.331	6.906	1.210	317	4,6	6.589
07	507	54.493	7.629	2.226	583	7,6	7.046
08	526	49.636	6.949	8.189	2.146	30,9	4.803
09	525	53.070	7.430	7.736	2.027	27,3	5.403
10	528	53.282	7.459	8.319	2.180	29,2	5.279
11	506	52.489	7.348	12.635	3.310	45,0	4.038
12	502	52.631	7.368	13.800	3.616	49,1	3.752
13	513	54.593	7.643	13.566	3.554	46,5	4.089
14	524	52.506	7.351	9.590	2.513	34,2	4.838
15	498	49.767	6.967	9.656	2.530	36,3	4.437
16	521	52.886	7.404	12.289	3.220	43,5	4.184
17	530	56.222	7.871	17.542	4.596	58,4	3.275

Woche	Metzgerei			Photovoltaikanlage			Differenz (€)
	Maximalleistung (kW)	Strombedarf (kWh)	Kosten (€)	Stromerzeugung (kWh)	Betrag (€)	Bedarfsdeckung (%) Basis: €	
18	534	58.128	8.138	15.594	4.086	50,2	4.052
19	546	60.359	8.450	14.164	3.711	43,9	4.739
20	537	55.497	7.770	17.583	4.607	59,3	3.163
21	550	60.475	8.467	17.012	4.457	52,6	4.010
22	536	56.924	7.969	11.931	3.126	39,2	4.843
23	545	53.258	7.456	11.819	3.097	41,5	4.359
24	542	61.021	8.543	17.053	4.468	52,3	4.075
25	590	64.827	9.076	18.086	4.739	52,2	4.337
26	554	64.786	9.070	17.526	4.592	50,6	4.478
27	596	69.569	9.740	13.133	3.441	35,3	6.299
28	550	61.632	8.628	8.306	2.176	25,2	6.452
29	547	62.038	8.685	12.214	3.200	36,8	5.485
30	562	62.670	8.774	16.103	4.219	48,1	4.555
31	546	65.311	9.144	15.886	4.162	45,5	4.982
32	562	62.261	8.717	15.157	3.971	45,6	4.746
33	544	59.010	8.261	18.411	4.824	58,4	3.437
34	588	65.602	9.184	13.037	3.416	37,2	5.768
35	528	58.708	8.219	12.031	3.152	38,4	5.067

Woche	Metzgerei			Photovoltaikanlage			Differenz (€)
	Maximalleistung (kW)	Strombedarf (kWh)	Kosten (€)	Stromerzeugung (kWh)	Betrag (€)	Bedarfsdeckung (%) Basis: €	
36	532	59.263	8.297	11.851	3.105	37,4	5.192
37	535	61.501	8.610	10.845	2.841	33,0	5.769
38	561	63.939	8.951	10.958	2.871	32,1	6.080
39	560	62.421	8.739	8.673	2.272	26,0	6.467
40	535	57.158	8.002	9.195	2.409	30,1	5.593
41	532	58.841	8.238	8.156	2.137	25,9	6.101
42	528	57.096	7.993	9.906	2.595	32,5	5.398
43	530	56.770	7.948	1.588	416	5,2	7.532
44	518	54.280	7.599	5.784	1.515	19,9	6.084
45	526	57.954	8.114	4.659	1.221	15,0	6.893
46	536	60.062	8.409	4.611	1.208	14,4	7.201
47	532	57.289	8.020	2.937	769	9,6	7.251
48	536	47.258	6.616	1.585	415	6,3	6.201